
RENVOOI

= compartimentsgrens / brandwerende scheiding
= zwaallicht brandmeldsysteem
= sleutelkluis brandweer
= signaalgever luid
= algemene noodverlichting 1 lux
= 30-60min brandwerend + zelfsluitend
= 30-60min brandwerend
PS = paniekssluiting
= handblustoestel
= brandslanghaspel
= handbrandmelder
= paneel brandmeldinstallatie
= nevenpaneel brandmeldinstallatie
= vluchtroute-aanduiding

vluchtrouteaanduiding conform NEN6088 en zichtbaarheidseisen dmv noodverlichting overeenkomstig Art.5.2 tm 5.6 van NEN-EN1838

Het totale pand is voorzien van een brandmeldinstallatie met deels volledige bewaking en doormelding
naar Regionale Alarm Centrale , installatie conform NEN25351:1996 en NEN2535/A1:2002
Het totale pand is voorzien van een ontruimingsalarminstallatie met luide alarmering

Totaal m2 gebruiksoppervlak begane grond : 37330m2
Totaal m2 gebruiksoppervlak verdiepingen : 9640m2
Totaal m2 gebruiksoppervlak : 46970m2

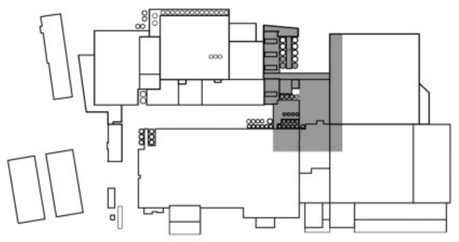

algemeen:
Noodverlichting en vluchtwegaanduiding:
Alle gebouwen voorzien van noodverlichting en vluchtwegaanduiding.
De vluchtwegaanduiding dient te branden en te worden uitgevoerd conform NEN 6088 en NEN 3011(ISO 3864)
De noodverlichting en vluchtwegaanduiding moet bij stroomuitval gedurende 60 minuten een verlichtingssterkte van 1lux op de vloer garanderen.

ontruimingsinstallatie:
Alle gebouwen voorzien van een brandmeldinstallatie NEN 2535 met ontruimingsinstallatie

vluchtwegen:
Alle deuren in de richting van een vluchtroute (UIT of NU) voorzien van een paniekssluiting / knopcilinder
alle deuren/doorgangen/doorvoeren tpv 30 of 60 minuten scheiding zo uitvoeren dat deze ook voldoen aan de brandwerende eis
doorvoeren—> brandmanchetten
doorgangen—> brandschermen zo aangesloten bij brand dicht
deuren —> branddeuren op kleefmagneten bij brand dicht

monsterruimte
kantoor
opstellingsruimte
toiletten
installatie-ruimte
leidinggang
recovery
gasblussysteem
tank 200.000ltr
tank 100.000ltr
Xf
Xg
Xh
Xj
Xk
transportgang c.a. 6°
technische ruimte
industriefunctie - 1 persoon
go - 33m2
Future spare module
pompenruimte
industriefunctie - 1 persoon
go - 68m2
manifoldruimte
opslag + hoogwerkerruimte
tanklokaal
trappenhuis
ESL tank
Filtrate process tank
Backwash tank
zuursel opslag
(entbekers tbv yoghurt)
vriescel freon 22
productieruimte
palletiseerruimte 15 / 20°C P=0
distributiecentrum
schuim-6l
oogdouche
noooddouche
drukknop gasblusinst.
gasflessen gasblusinst.
mcc-ruimte koelinstallaties
voeding droge blusleiding 1
schuim-6l op bordes
gasblussysteem
hwa ø80
hwa ø100
st.l ø125 geberit
st.l ø90 geberit

gewijzigd:	25-10-2023 04-10-2023 09-04-2020 04-01-2017

Omgevingsvergunning milieu en bouw Arla Foods BV
aan de Gildenstraat te Nijkerk.

projectnummer:	024
schaal:	1:100
formaat:	A0
datum:	17-12-2014
getekend:	[redacted]
bladnummer:	G05C
opdrachtgever:	Arla Foods BV Postbus 1089 3860 BB Nijkerk
onderwerp:	begane grond binnenterrein water-fabriek

TEBO bouwkundig teken- en adviesburo
AHTEBO
Postbus 36
3870 CA Hoevelaken
telefoon: 033-4618552
mobiel: [redacted]
E-mail: ahtebo@gmail.com
WWW: www.ahtebo.nl