


1:100

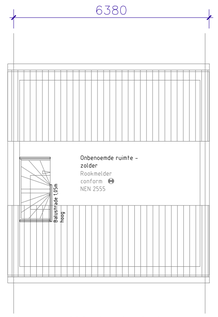


Bovenaanzicht bestaande situatie

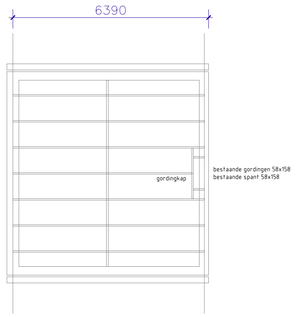


Kapplan bestaande situatie

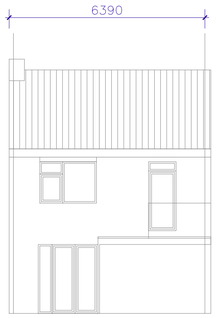


Achteraanzicht bestaande situatie

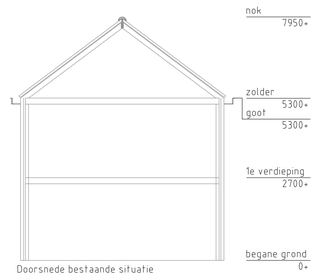


Doorsnede bestaande situatie

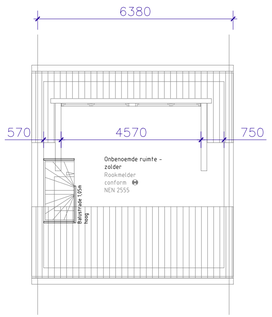


Bovenaanzicht nieuwe situatie

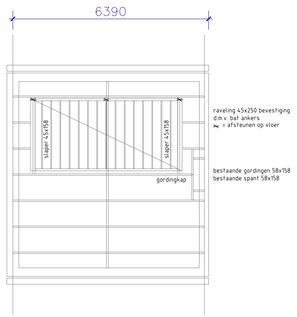

Kapplan nieuwe situatie

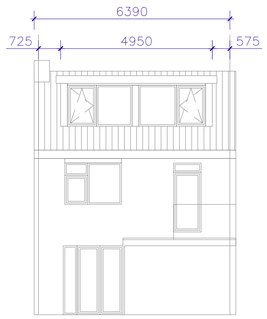


Achteraanzicht nieuwe situatie

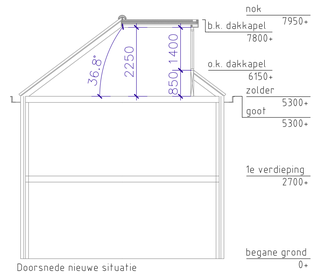

Doorsnede nieuwe situatie

Aanzicht dakkapel achtergevel 1:25

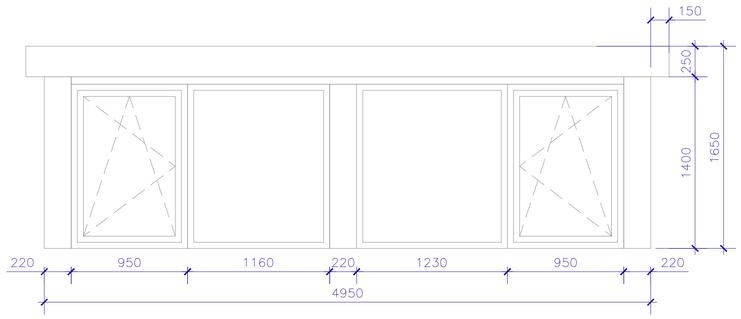



kadaster

Wagemakerstraat 18, Den Burg



Samenvatting

Adres Wagemakerstraat 18, Den Burg 1791EK Den Burg	**Gebruiksdoel** Woonfunctie	**Oorspronkelijk bouwjaar** 1964
Status Naamgeving uitgegeven	**Oppervlakte** 122 m²	**Gemeente** Texel

Boeideelhoogte : 250 mm
Overstek voor : 150 mm
Overstek zijkanten : 150 mm
Frontbreedte : 220 mm
Stalen versteviging : Ja
Hemelwaterafvoer : Aan zijkanten dakkapel

Bovenkant
Boeideel : Progelit Antraciet houtnerf (RAL7016)
Dakrand : Aluminium trim Antraciet (RAL 7016)
Overstek voor : Progelit Antraciet houtnerf (RAL7016)
Dakbedekking : EPDM dakbedekking Zwart

Zijkanten
Zijwang : Kunststof rabat Antraciet houtnerf (RAL7016)

Voorkant
Fronten : Progelit Antraciet houtnerf (RAL7016)
Paneel : Progelit Antraciet houtnerf (RAL7016)
Boven kozijn : Progelit Antraciet houtnerf (RAL7016)

Materiaal kozijn Kozijn Kunststof - S 9000 NL - Gealan - basis

Kleur buitenzijde
Kozijn kleur Wit Houtnerf
Raam kleur Wit Houtnerf

Glas soort Isolide Superplus HR++ 05/24/04 warm edge

Gemeente Texel .txl

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders van Texel,
zaaknummer: 3822020
kenmerk document: Bijlage 1/1
namens de burgemeester en wethouders van Texel,

de heer R.J. Nieuwenhuijzen
wnd. teamleider Vergunningen, Toezicht & Handhaving


RUITER dakkapel tekenen.nl


Ruiter Dakkapellen


Projekt:
Wagemakerstraat 18, Den Burg
Onderwerp:
Aanvraag vergunning

Datum: 15-09-26
Tekenaar: GK
Formaat: A1
Sch.: 1:100
Teknr.: D-01
Volgnr.:

Nijverheidsterrein 19 ■ 1645VX Ursem ■ Tel (088) 432 1000 ■ Email info@ruiterdakkapellen.nl

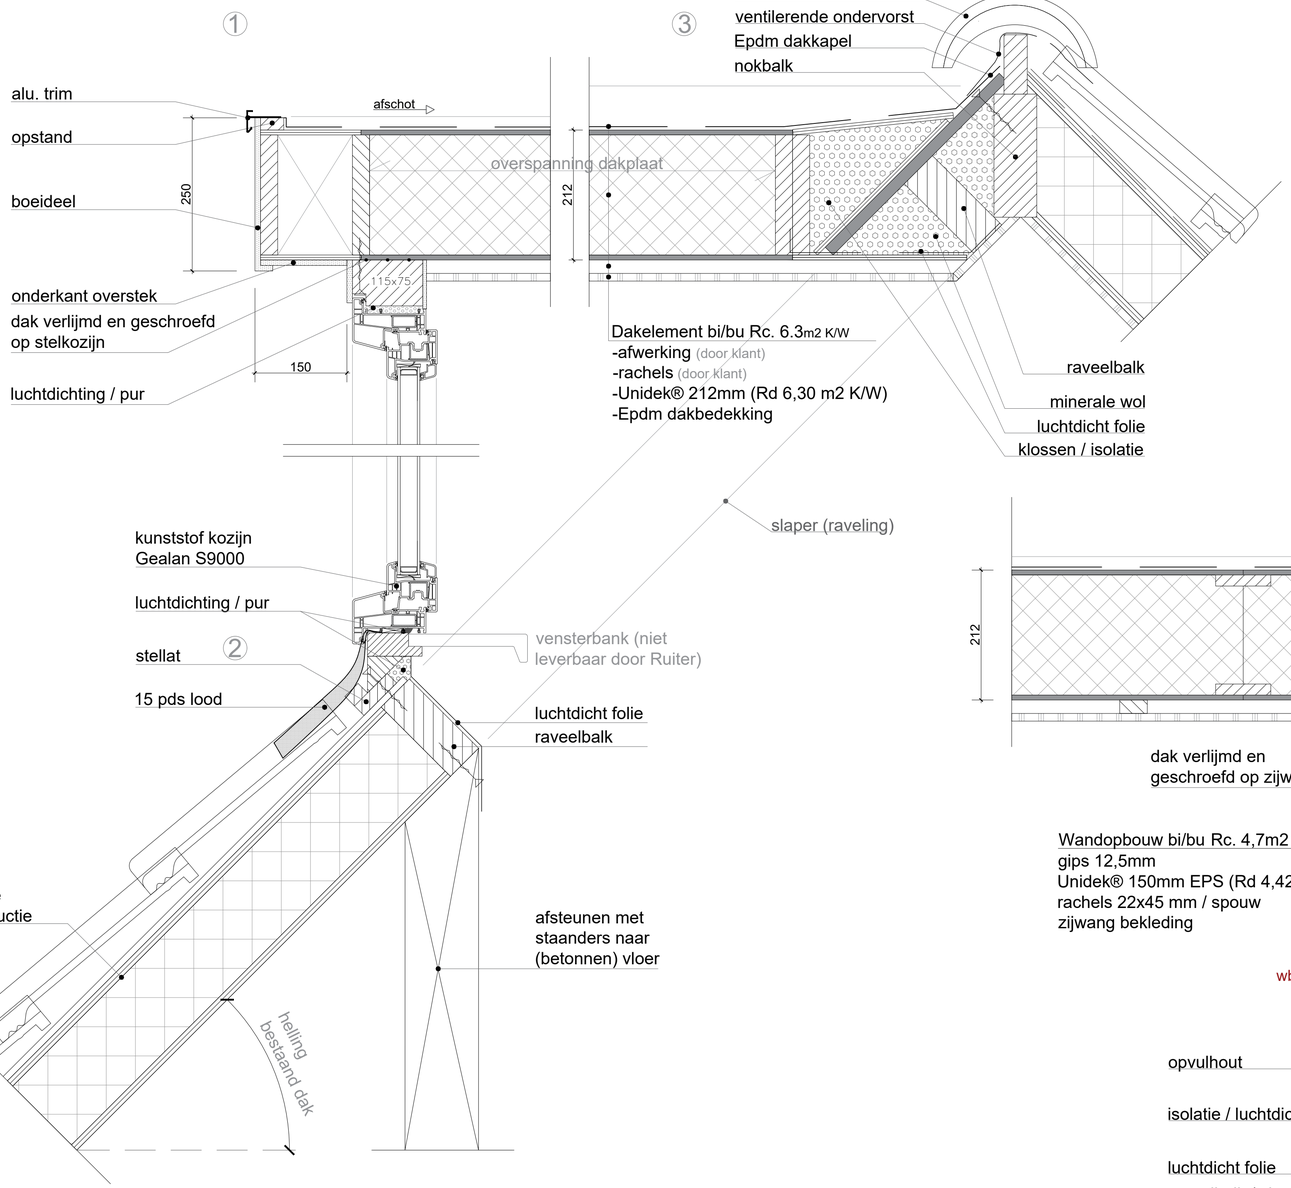

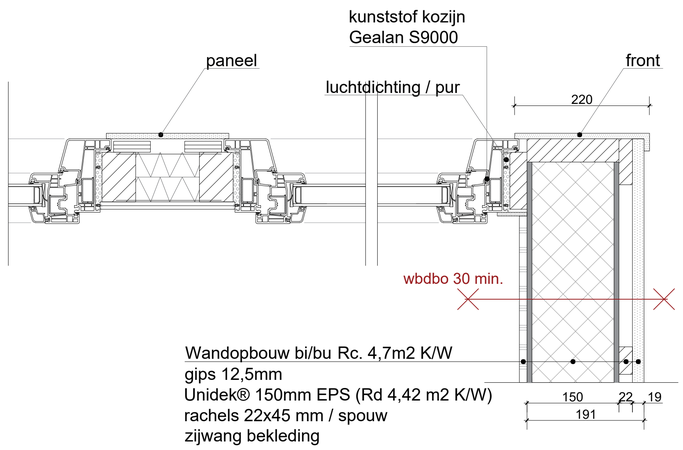

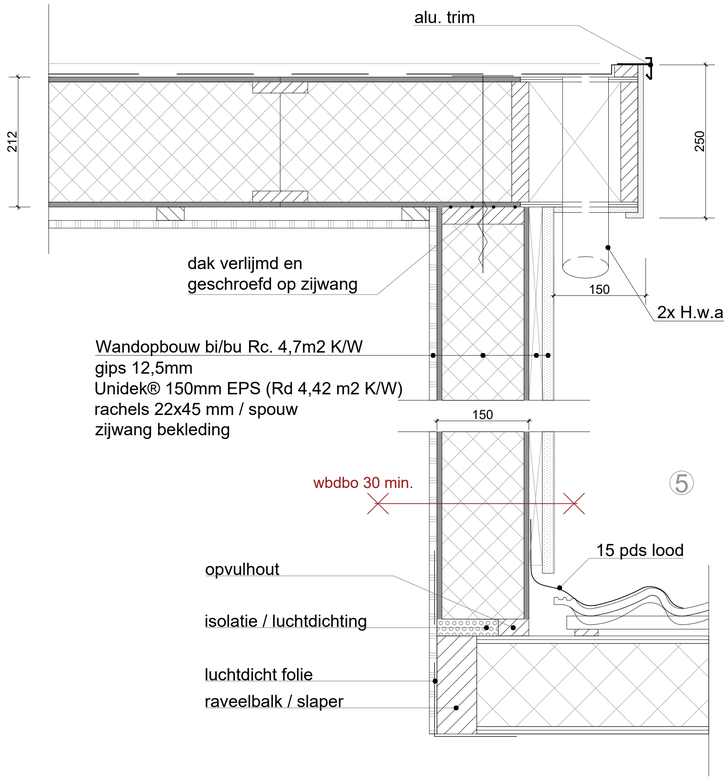

Het gebouw wordt gebouwd overeenkomstig de voorschriften van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Brandveiligheid
De hoofddraagconstructie heeft de volgens het Bbl vereiste brandwerendheid met betrekking tot bezwijken.

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) wordt bepaald overeenkomstig NEN 6068. De brandwerendheid van constructieonderdelen wordt bepaald overeenkomstig NEN 6069. Constructieonderdelen voldoen wat betreft hun bijdrage aan brandvoortplanting aan NEN 6065 en het Bbl en wat betreft rookproductie aan NEN 6066 en het Bbl.

Bouwkundig
Een scheidingsconstructie is overeenkomstig het Bbl voldoende vochtwerend en beperkt de vorming van allergenen. Een uitwendige scheidingsconstructie biedt voldoende bescherming tegen het binnendringen van ratten en muizen.

De daglichtvoorziening en de vrije doorgang van binnendeuren voldoen aan het Bbl. Het hang- en sluitwerk is inbraakwerend en voldoet aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096.

Ventilatie en installaties
De ventilatievoorzieningen voldoen aan NEN 1087 en het Bbl. De verlichtingsinstallatie voldoet aan het Bbl. De elektrotechnische installatie voldoet aan NEN 1010.

Energie
De warmteweerstand van verticale uitwendige scheidingsconstructies van houtachtige dakkapellen bedraagt ten minste 4,7 m^2·K/W. Voor horizontale uitwendige scheidingsconstructies van houtachtige dakkapellen geldt een warmteweerstand van ten minste 6,3 m^2·K/W.


Indien op gebouwniveau wordt uitgegaan van een gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen, deuren en kozijnen van ten hoogste 1,65 W/m^2·K, mag de warmtedoorgangscoëfficiënt van afzonderlijke ramen, deuren en kozijnen ten hoogste 2,2 W/m^2·K bedragen. In dat geval moet de warmtedoorgangscoëfficiënt van deze onderdelen aan de afnemer kenbaar worden gemaakt, zodat op gebouwniveau kan worden getoetst of aan de vereiste gemiddelde waarde wordt voldaan.

De warmtedoorgangscoëfficiënt van met ramen, deuren en kozijnen gelijkgestelde constructieonderdelen in uitwendige scheidingsconstructies, zoals de zijwangen van houtachtige dakkapellen, bedraagt ten hoogste 1,65 W/m^2·K.

Toegevoegde inhoud / oppervlakte	
Inhoud	10,21 m^3
Oppervlakte	8,03 m^2

Ruiter Dakkapellen

PRINCIPE DETAILS 1:5



Postbus 17, 1645 ZG Ursem
Tel: 088-4321000 Fax: 088-4321009
© RUITER DAKKAPELLEN 2026
Wijzigingen voorbehouden

RUITER dakkapel tekenen.nl

Ruiter Dakkapellen

Projekt:
Wagemakerstraat 18, Den Burg
Onderwerp:
Details

Datum: 15-09-26
Tekenaar: GK
Formaat: A1
Sch.: 1:5
Tekn.: D-02
Volgnr.:

Nijverheidsterrein 19 ■ 1645VX Ursem ■ Tel (088) 432 1000 ■ Email info@ruiterdakkapellen.nl