A Best: 40.0 PE 80 100 mBar
Best: 0.0 Onbekend 0 mBar
Z Best: 40.0 PE 80 100 mBar

Asfalt zagen

9.021.921

NTL: Verloop PE 100RC 17.0->PVCsv

Sleuf +/- 30cm vanaf asfalt ivm talut
Over een lengte van +/- 40meter

Mogelijk asfalt zagen

Mogelijk asfalt zagen

Mogelijk asfalt zagen

A UTN: 108.0 ST-PE 100 mBar
NTL: 110.0 PE 100RC 17.0 100 mBar
Z BBS: 118.0 GGIJ 100 mBar Reden: (ligt onder het asfalt)

NTL: Verloop 110.0 PE 100RC 17.0->108.0 ST-PE

Mogelijk asfalt zagen

A NTL: 110.0 PE 100RC 17.0 100 mBar
Z BBS: 118.0 GIJ 100 mBar Reden: (ligt onder het asfalt)

A Best: 32.0 PE 80 100 mBar
Best: 32.0 PE 80 100 mBar
Z Best: 32.0 PE 80 100 mBar

Burgemeester A.J. Berkhouthof

Nijkerkerstraat

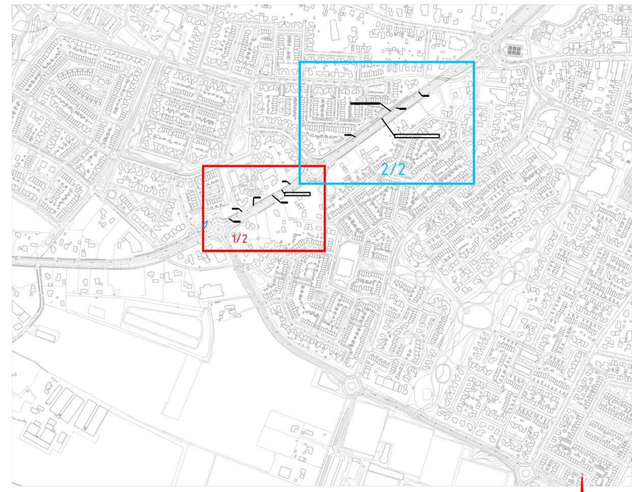

Verklaring Gas

- Lage druk (NTL/TVV/IBS/TRL)
- Hoge druk (NTL/TVV/IBS/TRL)
- Mantelbuis/Boring/Persing/Zinker
- HD/LD (UTN/TVL/BBS)
- Telecom

Diepteligging Leidingen Openbare Grond
Gas aansluitleiding = 0,5 - 0,8 meter
Gas distributie lage druk (<200mBar) = 0,8 meter
Gas transport hoge druk (<=8 Bar) = 1,0 meter

- BBS Buitenbedrijf te stellen
- NTL/NTP Nieuw te leggen
- UTN Uit te nemen
- TVV Te vervangen
- TRL Te Relinen
- TVL Te Verlaten
- IBS In bedrijf te stellen

- Afblaas
- Afsluiter
- Eindkap
- T-Stuk
- Sifon
- Flensverbinding
- Gronddek
- Gasaansluiting
- Stoppeling
- Kwelscherm
- Kruisstuk
- Materiaal-/Leeftijd-/Diameterovergang

- Hogedruk aansluitset
- District/Overslag station
- KB Installatie
- KB meetpaal
- KB gelijkrichter
- Anodebed
- Magnesiumanode
- Drainage
- Referentiecel
- Isolatieflens
- Isolatiestuk
- Gelijkrichterkast
- KB (Ster)aarding
- Anode

0326122 TGP AM Zuidkant Putten 8e fase VERV LT6G (Bros) Vosk. Nijkerkerstraat

Beheerkaart :	
Datum :	9-10-2026
Status :	Voorbereiding
Schaal :	1:500
Discipline :	G-LD
Blad nr:	1/2
Formaat:	A2
CS nr:	3187125
	RegioRandmeren,Veluwe,G&V - IPR
Casenr:	0326122

Liander
onderdeel van alliander

Gemeente: Putten
Get. [redacted] Datum: 15-10-2026
Wijz. A : Datum: Par.:
Wijz. B : Datum: Par.:
Wijz. C : Datum: Par.:
Engineer : [redacted] Tel. nr : 06-[redacted]