

GAP-analyse PGS 37-1

Bedrijf: Plus vastgoed

Locatie: plus supermarkt, Dommelshei 10 5508 VG Veldhoven

Typical: Typical 1. Zelfstandig EOS in (aangepaste) container

scope: Zelfstandige EOS met een capaciteit van circa 270 kWh

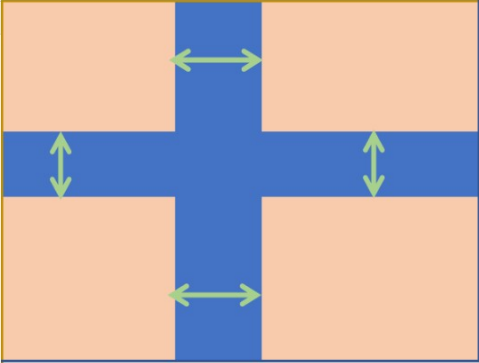
Maatregel	Maatregel tekst	toepassen typicals	Uitvoering/voorziening	Toetsing Voldoet?
M1	<p>Zorgplicht basisveiligheid</p> <p>Er is een basisveiligheidsniveau aanwezig dat bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beschermende maatregelen die volgens wet- en regelgeving standaard bij de activiteiten nodig zijn; • maatregelen die volgens bewezen en geaccepteerde goede praktijken niet weg te denken zijn. Dit zijn maatregelen voor ontwerp, constructie, in bedrijf nemen, gebruik, onderhoud of modificatie, inspectie en uit bedrijf nemen; • good housekeeping. Dit is een begrip dat staat voor de algemene zorg bij, netheid en orde van een activiteit of een bedrijfsonderdeel. Good housekeeping is een belangrijke factor bij het voorkomen van gevaarlijke situaties. Er wordt van uitgegaan dat een bedrijf deze zaken op orde heeft, zoals ook is beschreven in de zorgplichtartikelen van de Omgevingswet en de Arbeidsomstandighedenwet; • maatregelen goed vakmanschap. Dit staat voor vaardigheden van werknemers om kwalitatief goed werk te leveren, en daarbij veilig en gezond te werken. 	Alle	De EOS komt te staan op een vrijtoegankelijk terrein en zal dus hieraan moeten voldoen. De EOS wordt geplaatst in een container, die op slot is en afgeschermd is van de omgeving.	voldoet
M2	<p>Minimale veiligheidseisen EOS en energiedrager</p> <p>Het EOS, inclusief de energiedragers, moet ten minste voldoen aan de minimale veiligheidseisen zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> • overstroombeveiliging; • kortsluitbeveiliging; • overtemperatuurbeveiliging; • overspanningsbeveiliging; • drukontlasting. <p>EOS'en die voldoen aan IEC 62933-5-2 (EOS als geheel) en NEN-EN-IEC 62619 (energiedragers) voldoen aan deze minimale veiligheidseisen.</p> <p>Het EOS moet, waar van toepassing, tevens ontworpen worden conform NEN 1010 of gelijkwaardig. Hierbij moet extra aandacht besteed worden aan de kortsluitstroomberekeningen en beveiligingen van de batterijspanningsrail.</p>	Alle	De EOS is voorzien van een beveiliging en monitoringssysteem. De leverancier is hier verantwoordelijk voor en levert de beschrijving hoervan aan.	voldoet

M3	Traceerbaarheid De energiedrager die ingebouwd wordt in het EOS moet zodanig geïdentificeerd zijn (bijvoorbeeld voorzien zijn van een serienummer, productienummer of productiedatum) dat in geval van het terugroepen van een defecte energiedrager een terugroepactie (recall) ondernomen kan worden.	Alle	De componenten van de EOS zijn traceerbaar. De leverancier is hier verantwoordelijk voor. Dit ligt vast in het logboek/technische beschrijving van de EOS.	voldoet
M4	Procedure omgang met mogelijk beschadigde energiedragers De installatieverantwoordelijke van het EOS moet beschikken over een procedure, beschikbaar gesteld door de leverancier, voor de omgang met mogelijk beschadigde energiedragers. In de procedure worden zaken behandeld zoals melden, isoleren, identificeren, opslag (conform PGS 37-2), veilig afvoeren enz.	Alle	De leverancier heeft hier een procedure en werkinstructie voor.	voldoet
M5	Bescherming tegen omgevingsinvloeden Het EOS moet bestemd zijn voor de gebruiksomstandigheden. De kritische onderdelen in het EOS moeten beschermd zijn tegen binnendringen van water, stof, enz. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door een passende IP-classificatie.	1, 2, 3, 4	De behuizing van de EOS is zodanig dat deze beschermen tegen weersinvloeden.	voldoet
M6	Plaatsing EOS Een nieuw EOS is zo geplaatst dat het beschermd is tegen externe invloeden, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden. Externe invloeden zijn bijvoorbeeld optrekkend vocht, instromend water, enz. Het EOS moet op een stabiele ondergrond geplaatst zijn. Hierbij moet rekening gehouden worden met het maximale totaalgewicht inclusief eventueel het vullen met water bij calamiteiten wanneer van toepassing.	Alle	De EOS wordt geplaatst op een verharde ondergrond, die iets hoger (circa 10 cm) ligt dan de omgeving.	voldoet
M7	Koppelen EOS'en met energiedragers van verschillende soort Bij het koppelen van EOS'en met energiedragers van verschillende soort moet een passende omvormer gebruikt worden tussen gemeenschappelijke bus (AC of DC) en de verschillende soorten energiedragers. De combinatie van BMS en omvormers moet aantoonbaar overbelasting voorkomen (vermogensreductie en indien nodig afschakelen).	3, 2	NVT	NVT

M8	<p>Klimaatbeheersing</p> <p>Er moet voor gezorgd worden dat in het EOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • overmatige condensvorming voorkomen wordt en dat vrijkomend vocht op doelmatige wijze afgevoerd wordt; • de temperatuur in het energiedragercompartiment binnen de specificaties blijft van de fabrikant; hierbij wordt bedoeld voorkomen van een temperatuur waarbij een thermal runaway kan ontstaan. <p>Het EMS moet het klimaat in het EOS tijdens gebruik monitoren (directe link met klimaatbeheersing of met eigen sensoren).</p> <p>Wanneer isolatie van het EOS wordt toegepast als onderdeel van de temperatuurbeheersing, moet deze voor nieuwe EOS'en voldoen aan brandklasse A1 of A2 conform NEN-EN 13501-1 of gelijkwaardig.</p>	Alle	<p>De EOS is voorzien van klimaat beheersing.</p> <p>De leverancier zorgt hiervoor.</p> <p>Zie de beschrijving van de installatie.</p>	voldoet
M9	<p>Brandwerendheid</p> <p>De brandwerendheid, bepaald volgens NEN 6069, tussen het EOS en de begrenzing van de locatie, een ander bouwwerk, niet zijnde een EOS, dat tot de locatie behoort, of andere brandbare objecten moet ten minste 60 min bedragen, tenzij anders bepaald.</p> <p>Voor de brandwerendheid moeten de volgende criteria van NEN 6069 worden aangehouden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'R' voor draagconstructies zowel onder, boven als ten behoeve van de opslag zelf; • 'REI' voor dragende wanden en vloeren; • 'RE' voor daken • 'EI' voor niet-dragende wanden; • 'EI1' voor deuren. <p>Brandwerendheid kan, met uitzondering van in pandige EOS'en, ook gerealiseerd worden door afstanden, zie M50.</p> <p>De behuizing van het EOS moet bestaan uit brandklasse A bouwmaterialen.</p> <p>Een EOS van typical 1 t/m 3 die een brandpropagatietest, bijvoorbeeld op basis van NEN-EN-IEC 62933-5-2 of UL9540A, succesvol heeft doorstaan hoeft niet te voldoen aan deze maatregel.</p>	1, 2, 3, 5, 6	<p>De EOS heeft een brandpropagatie test doorstaan en hiervan is een certificaat afgegeven.</p> <p>Dit houdt in dat de EOS niet hoeft te voldoen aan de brandwerende eisen.</p>	voldoet

M10	<p>Brandwerendheid – doorvoeringen</p> <p>Doorvoeringen van kabels, leidingen en kanalen door een brandwerende scheidingsconstructie mogen geen afbreuk doen aan de brandwerendheid van die constructie. Afdichtingen voor doorvoeringen moeten voldoen aan NEN-EN 1366-3.</p> <p>Een ventilatiekanaal door een brandwerende scheidingsconstructie is voorzien van een brandklep. Indien dit niet mogelijk is, moet het ventilatiekanaal voldoen aan NEN-EN 1366-1:2014+A1:2020.</p> <p>Afdichtingen voor doorvoeringen worden ten minste jaarlijks gecontroleerd en zo nodig hersteld.</p> <p>Een EOS van typical 1 t/m 3 die een brandpropagatietest, bijvoorbeeld op basis van NEN-EN-IEC 62933-5-2 of UL 9540A, succesvol heeft doorstaan, hoeft niet te voldoen aan deze maatregel.</p>	1, 2, 3, 5, 6	De EOS heeft een brandpropagatie test doorstaan en hiervan is een certificaat afgegeven. Dit houdt in dat de EOS niet hoeft te voldoen aan de brandwerende eisen.	voldoet
M11	<p>Gestapelde EOS'en</p> <p>Bij een EOS-park (containers) is direct op elkaar stapelen (koud stapelen) niet toegestaan.</p> <p>Voor een typical 3-EOS is direct op elkaar stapelen mogelijk tot een maximale hoogte van 4,5 m, gerekend vanaf de opstelvloer tot de bovenzijde van het bovenste EOS. Bij direct stapelen moet de behuizing van het onderste EOS bestand zijn tegen de mechanische belasting en moeten de behuizingen onderling zijn gezekerd.</p> <p>Een meerlaagse opstelling hoger dan 4,5 m is mogelijk indien de EOS'en door een bouwkundige scheidingsconstructie van elkaar zijn gescheiden. Hierbij geldt een maximum van twee lagen, inclusief het EOS op het maaiveld. De verticale afstand tussen de bovenzijde van het EOS en de onderzijde van de horizontale balken van de scheidingsconstructie bedraagt ten minste 30 cm.</p> <p>De scheidingsconstructie alsmede de ondersteunende draagconstructie hebben een brandwerendheid van ten minste 60 min. De draagconstructie is tegen aanrijding beschermd.</p> <p>Alle EOS'en moeten een brandpropagatietest, bijvoorbeeld op basis van NEN-EN-IEC 62933-5-2 of UL 9540A, succesvol hebben doorstaan.</p> <p>Voor gestapelde EOS'en moeten de horizontale afstanden uit M50, M51 en M52 vermenigvuldigd worden met een factor 1,5.</p>	2, 3	NVT	NVT

M12	<p>Overkapping EOS</p> <p>Een overkapping over een EOS moet aan alle zijden open zijn en bestaan uit onbrandbaar materiaal. Tussen de onderzijde van de overkapping en de bovenzijde van het EOS (behuizing) moet er een tussenruimte van ten minste 3 m zijn. De afstand tussen de bovenzijde van het EOS en de overkapping moet zo zijn gekozen dat de worplengte van een waterstraal die bedoeld is om te koelen, de betrokken EOS ook daadwerkelijk kan bereiken.</p> <p>De draagconstructie van de overkapping heeft een brandwerendheid van 60 min. De draagconstructie is tegen aanrijding beschermd.</p> <p>Een overkapping met een oppervlak van meer dan 1 000 m² is gecompartmenteerd. Elk compartiment beslaat maximaal een oppervlak van 1 000 m². De overkappingen (buitenranden) liggen, met het oog op het voorkomen van brandoverslag en bereikbaarheid in geval van brandbestrijding, ten minste 5 m uit elkaar. De stroken tussen de overkappingen (verticale projectie) zijn vrij van energiedragerbehuizingen en andere obstakels.</p>	2, 3	NVT	NVT
M13	<p>Brandwerendheid – aanvullende eis inpandig EOS</p> <p>Wanneer een inpandig EOS geplaatst wordt op een hoogte groter dan 12 m, geldt een brandwerendheid van 120 min tussen de ruimte waar het EOS staat opgesteld en de rest van het gebouw, waarbij aanvullende eisen van de veiligheidsregio in acht genomen moeten worden.</p>	5, 6	NVT	NVT

M14	<p>Compartmentering inpandig EOS</p> <p>De capaciteit van een inpandig EOS bedraagt maximaal 4,8 MWh. Het EOS is opgedeeld in energiedragercompartimenten van maximaal 600 kWh. Tussen de energiedragercompartimenten wordt een afstand van minimaal 1 m aangehouden. Zie ook Afbeelding 13.</p> <p>Een kleinere afstand is toegestaan indien het betreffende energiedragercompartiment, aan de zijde waar aan de genoemde afstandseis niet is voldaan, ten minste 30 min brandwerend is afgeschermd, bepaald volgens NEN 6069 of berekend volgens NEN 6068. De brandwerendheid geldt voor elk van de tegenover elkaar gelegen zijden.</p> <p>Elk van de energiedragercompartimenten is goed bereikbaar voor het verrichten van inspecties en het noodzakelijk onderhoud.</p>	5	NVT	NVT
	<p>Afbeelding 13 Compartmentering bij inpandige plaatsing</p>  <p>Totale binnenruimte EOS ruimte, totaal max. 4,8 MWh, in gebouw maximaal 100 MWh Energiecompartiment, maximaal 600 kWh Tussen energiecompartimenten, minimaal 1 meter, als kleiner minimaal 30 min. brandwerend Installaties moeten toegankelijk zijn voor onderhoud, ruimte moet altijd betreedbaar zijn</p>			NVT

M15	<p>Brandwerendheid energiedragercompartiment – hybride EOS</p> <p>Bij een nieuwe hybride EOS moet het compartiment binnen het hybride EOS waar de energiedragers zijn geplaatst, ten minste 60 min brandwerend zijn afgeschermd van het compartiment waar eventuele brandstof/elektrolyt voor het hybride systeem is opgeslagen.</p> <p>Leidingen mogen niet door het energiedragercompartiment lopen.</p> <p>Daarnaast moet de brandwerende scheiding voorkomen dat bij een eventuele lekkage van brandstof deze zich naar het compartiment kan verplaatsen waar de elektrische energiedragers zijn geplaatst.</p>	Alle	er wordt geen hybride EOS geplaatst	NVT
M16	<p>Compartimentering EOS</p> <p>Wanneer een betreedbaar EOS gecompartmenteerd is, dan moet de scheiding tussen het energiedragercompartiment en de rest van het EOS bestaan uit onbrandbaar materiaal, klasse A1, A2 of B uit NEN-EN 13501-1 of gelijkwaardig.</p> <p>Deze maatregel is niet van toepassing op bestaande EOS'en.</p>	1, 2, 4, 6	In de container zijn geen compartimenten aanwezig.	voldoet
M17	<p>Verbod op leidingen door EOS-ruimte</p> <p>Hemelwater-, drinkwater- en rioolleidingen zijn in de ruimte waarin het EOS is geplaatst, niet toegestaan. Droge blus- en sprinklerleidingen zijn hiervan uitgezonderd. Procesleidingen, zoals leidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen of stoom, zijn in de ruimte waarin het EOS is geplaatst, niet toegestaan.</p> <p>Deze maatregel is niet van toepassing op bestaande installaties.</p>	5		NVT
M18	<p>Integriteit EOS</p> <p>Wanneer het EOS niet een brandpropagatietest succesvol heeft doorstaan, bijvoorbeeld op basis van NEN-EN-IEC 62933-5-2 of UL 9540A, moet de constructieve integriteit van het EOS na een explosie gewaarborgd blijven.</p> <p>In de buitenwand of het dak van de EOS-ruimte is een drukontlastingsvoorziening aangebracht, die bij een daadwerkelijk optredende explosie aan de constructie verankerd blijft en niet wordt gelanceerd.</p> <p>De drukontlastingsvoorziening heeft dusdanige afmetingen dat een optredende drukgolf, als gevolg van een explosie in de opstellingsruimte van het EOS, naar buiten kan treden zonder dat daarbij schade aan de constructie optreedt.</p>	1, 2, 4, 5, 6	De EOS heeft een brandpropagatie test doorstaan en hiervan is een certificaat afgegeven. Dit houdt in dat de EOS niet hoeft te voldoen aan de brandwerende en de explosie eisen.	voldoet

M19	<p>Ventilatiesysteem</p> <p>Om een EOS veilig te kunnen betreden moet het CO-niveau onder de 20 ppm zijn.</p> <p>Om dit te realiseren is het betreedbare deel van het EOS voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem dat is berekend op een ventilatievoud van minimaal 6 keer de bruto-EOS-inhoud per uur in combinatie met een interlock. Het interlock voorkomt dat het EOS te openen is voordat het CO-niveau onder de 20 ppm is. Met uitzondering van typical 5 mag de interlock vervangen worden door een CO-alarm aan de buitenkant van het EOS.</p> <p>Na vrijgave van de toegang tot het EOS blijft het mechanisch ventilatiesysteem in werking. De lucht in de hele ruimte wordt op dat moment minimaal 2 keer per uur ververst. Het mechanisch ventilatiesysteem mag pas worden uitgeschakeld nadat het personeel de ruimte heeft verlaten en de toegang wederom is vergrendeld.</p> <p>Als alternatief mag er gebruikgemaakt worden van een ventilatiesysteem dat zodanig is uitgevoerd dat onder normale bedrijfsomstandigheden in de hele ruimte continu, minimaal 2 keer de bruto-inhoud van de lucht per uur wordt ververst.</p> <p>De afvoer van de ventilatie moet zo hoog mogelijk in het EOS zijn aangebracht.</p> <p>De uitmonding van het mechanisch ventilatiesysteem moet zich op ten minste 5 m van raam- en aanzuigopeningen bevinden van omliggende objecten niet zijnde andere EOS'en.</p>	1, 2, 5, 6, 4	<p>De EOS is voorzien van een ventilatiesysteem, met de detectie zoals beschreven.</p> <p>De leverancier is verantwoordelijk.</p> <p>Zie de beschrijving van de EOS</p>	voldoet
M20	<p>Ventilatiesysteem – in pandig EOS</p> <p>In aanvulling op M19 gelden voor een in pandig EOS de volgende eisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het ventilatiesysteem moet zo zijn uitgevoerd dat dampen en gassen niet in andere ruimten kunnen toetreden; • Afvoer moet geschieden naar de buitenlucht op minimaal 2 m boven de hoogste daklijn van het betreffende gebouw; • Het ventilatiesysteem moet gescheiden zijn aangelegd van het reguliere ventilatiesysteem van het gebouw. <p>Voor in pandige kleinschalige systemen <100 kWh kan afvoer van rook plaatsvinden via de zijgevel met behulp van een 'gevelkachelconstructie'.</p>	5	NVT	NVT

M21	<p>Noodventilatie Bij CO- of rookdetectie in het energiedragercompartiment moet de ventilatie zoals bedoeld in M19 op maximaal vermogen het energiedragercompartiment van verse lucht voorzien, om te voorkomen dat er een explosief mengsel ontstaat.</p> <p>Indien een brandbeheerssysteem aanwezig is in het EOS, moet de regeling van de noodventilatie hierop afgestemd worden. Indien een brandbeheerssysteem in werking treedt, moet de ventilatie uitgeschakeld zijn.</p> <p>Bij de toegang tot het EOS moet een voorziening aanwezig zijn voor de brandweer om de regeling van de noodventilatie te overbruggen.</p> <p>In bestaande situaties kan hiervan afgeweken worden na overleg met het bevoegd gezag. Dit kan bijvoorbeeld acceptabel zijn wanneer er geen kwetsbare objecten in de buurt zijn of indien het explosierisico door het type toegepaste energiedrager beperkt is.</p>	1, 2, 5, 6, 4	De EOS is voorzien van een noodventilatie	voldoet
M22	<p>Locatiekeuze en aanrijdbeveiliging Een buiten opgesteld EOS is zo geplaatst dat er geen gevaar bestaat voor aanrijding. Toegelaten snelheden van voertuigen en verkeersintensiteit nabij de locatie zijn hierbij medebepalend. Indien een dergelijke plaats niet aanwezig is, is een voldoende afschermende constructie aangebracht.</p> <p>Aan deze eis is in ieder geval voldaan indien de constructie bestaat uit een beveiliging tegen aanrijding in de vorm van een doelmatige geleiderailconstructie.</p>	1	De locatie zal voorzien worden van aanrijdbeveiligingen.	voldoet
M23	<p>Locatiekeuze en aanrijdbeveiliging – mobiel EOS Op het moment dat een mobiel EOS wordt geplaatst op een locatie waarbij voertuigen in de buurt kunnen komen van een EOS, moeten doeltreffende maatregelen genomen worden met betrekking tot aanrijdgevaar.</p> <p>Bij voertuigen die met een maximumsnelheid van 15 km/h op locatie kunnen en mogen rijden zonder scherpe uitstekende delen die een wand van een EOS kunnen doorboren als bijvoorbeeld vorkheftrucklepels, zijn geen extra maatregelen noodzakelijk. In het geval van hogere snelheden en/of uitstekende delen zullen aanrijdbeveiligingen, die ervoor zorgen dat het EOS niet beschadigd kan raken, verplicht zijn.</p>	4	NVT	NVT
M24	<p>Locatiekeuze en aanrijdbeveiliging – inpandig EOS Een inpandig EOS in een open ruimte mag niet grenzen aan een zone die is bestemd voor (interne) transportmiddelen. Indien een dergelijke plaats niet aanwezig is, is een inpandig EOS in een open ruimte tegen aanrijden beveiligd. De fysieke aanrijdbeveiliging is doelmatig en voorzien van een veiligheidskleur.</p>	6	NVT	NVT

M25	Locatiekeuze – vluchtweg verblijfsgebouw De toegang en eventuele gevelopening van de EOS-ruimte bevindt zich op ten minste 3 m van vluchtmogelijkheden vanuit het gebouw naar de openlucht. Deze afstand bedraagt 10 m wanneer de vloer van de bovenste verdieping van het gebouw op meer dan 12 m vanaf maaiveld is gelegen en de capaciteit van het EOS meer dan 600 kWh bedraagt.	5	NVT	NVT
M26	Locatiekeuze – bedrijfsterrein Een buiten opgesteld EOS op een bedrijfsterrein is buiten de reikwijdte van (mobiele) kranen en andere hijswerktuigen geplaatst. Indien dit niet mogelijk is, moet het EOS zijn voorzien van een fysieke afscherming tegen vallende objecten.	1, 4, 6	De afvalcontainers, kleding en luiers, die in de omgeving van de EOS staan, worden door een vrachtwagen met hijsinrichting leeg gemaakt. Hierbij blijft men vergenoeg weg van de EOS.	voldoet
M27	Locatiekeuze – windturbine Een buiten opgesteld EOS binnen de 10-6 per jaar plaatsgebonden risicocontour van een windturbine is voldoende bestand tegen ijsval en ijsafslag.	1, 2, 3, 4	er staat geen windmolen in de buurt.	voldoet
M28	Beveiliging tegen onbevoegden Een EOS is afdoende afgeschermd voor onbevoegden. De afscherming kan bestaan uit de constructie van het EOS zelf (EOS in een container), een fysieke afscherming en/of permanent (camera)toezicht. De fysieke afscherming kan bestaan uit muren (gebouwen), hekken of sloten van voldoende breedte. Als afscherming voldoet in ieder geval een vast en ten minste 1,8 m hoog hekwerk van onbrandbaar materiaal met ten minste twee, tegenover elkaar gelegen, toegangsdeuren.	1, 4	De EOS is voldoende afgesloten en niet toegankelijk voor onbevoegden.	voldoet
M29	Fysieke afscherming – meerdere EOS'en Wanneer sprake is van de opstelling van meer dan twee buiten opgestelde EOS'en, in de directe nabijheid van elkaar, is een fysieke afscheiding, zoals bedoeld in M28, rondom het energiepark altijd vereist. Aanvullend kan sprake zijn van cameratoezicht.	2, 3	NVT	NVT
M30	Eisen aan camerasysteem Wanneer een camerasysteem wordt toegepast, zie M29 en M63, dan moet het camerasysteem buiten normaal bereik van derden blijven. In geval van vandalisme of storingen moet de camera binnen 48 h zijn hersteld of vervangen.	1, 2, 3, 4	er is geen camarasysteem aanwezig	voldoet

M31	<p>Ingebruiknamekeuring</p> <p>Een nieuw EOS mag pas in gebruik worden genomen nadat een ingebruiknamekeuring heeft plaatsgevonden waarbij het correct functioneren van alle systemen en beveiligingen zoals beschreven in deze PGS is gecontroleerd.</p> <p>In geval van een EOS-park (typical 2 en 3) moet ook het samenstel van de EOS'en gecontroleerd worden voor ingebruikname.</p> <p>Bovenstaande moet worden geborgd door een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van NEN-EN-ISO 9001 of hieraan gelijkwaardig.</p>	alle	<p>De leverancier zorgt voor de ingebruikname keuring.</p> <p>De resultaten liggen vast in het logboek.</p>	voldoet												
M32	<p>Gasdetectie (koolstofmonoxide (CO) en waterstof (H2))</p> <p>Een betreedbaar EOS of een EOS in een ruimte is voorzien van een permanent stationair detectiesysteem aangelegd conform NEN-EN 45544-4 met bijbehorende acties voor opvolging zoals beschreven in Tabel 2, zie ook Bijlage G. Dit is bij voorkeur een systeem voor detectie van koolstofmonoxide met kruisgevoeligheid voor waterstof met, voor systemen >100 kWh, een doormelding zoals bedoeld in M33.</p> <p>De detectie moet representatief zijn voor het energiedragercompartiment (container) of de opstellingsruimte (EOS in een aparte ruimte). Voor het bepalen van het daartoe benodigd aantal detectoren en de locatie van de detectoren zijn de richtlijnen van de fabrikant van de detectieapparatuur leidend. Het meetbereik van het detectiesysteem moet passend zijn voor detectie van de in Tabel 2 genoemde niveaus en een meetbereik hebben van 0 tot 200 ppm CO. Het toegepaste detectieprincipe is geschikt voor de omstandigheden waaraan de detector wordt blootgesteld (temperaturen, vochtigheid en dergelijke).</p> <p>Het systeem moet worden beoordeeld op bedrijfszekerheid, waaruit kan volgen dat de sensoren dubbel uitgevoerd moeten worden.</p>	1, 2, 5, 6	<p>De EOS is voorzien van de voorgeschreven gasdetectie.</p>	voldoet												
	<p><i>Tabel 2 – Detectieniveaus en (vervolg)acties</i></p> <table><tr><th>Detectieniveau</th><th>Nr.</th><th>Actie</th></tr><tr><td>10 ppm</td><td>A1</td><td>Automatische melding en opvolging in te regelen door installatieverantwoordelijke</td></tr><tr><td>20 ppm</td><td>A2</td><td>A1 + zichtbaar signaal bij toegang tot het EOS</td></tr><tr><td>120 ppm</td><td>A3</td><td>A1 +A2 + doormelding naar hulpdiensten</td></tr></table>	Detectieniveau	Nr.	Actie	10 ppm	A1	Automatische melding en opvolging in te regelen door installatieverantwoordelijke	20 ppm	A2	A1 + zichtbaar signaal bij toegang tot het EOS	120 ppm	A3	A1 +A2 + doormelding naar hulpdiensten			voldoet
Detectieniveau	Nr.	Actie														
10 ppm	A1	Automatische melding en opvolging in te regelen door installatieverantwoordelijke														
20 ppm	A2	A1 + zichtbaar signaal bij toegang tot het EOS														
120 ppm	A3	A1 +A2 + doormelding naar hulpdiensten														

M33	<p>Monitoring EOS</p> <p>Een EOS moet beschikken over een systeem voor het continu monitoren op (indien vereist):</p> <ul style="list-style-type: none">• functioneren (systeemalarmen, signalen van overladen of diepontladen);• ongewenste temperatuurstijgingen;• temperatuurniveaus;• vrijkomen van gassen bij brand (M32). <p>Tijdige opvolging, zoals bedoeld in M34 en M35, van signalen van een (mogelijke) thermal runaway of een brand of explosie moet gewaarborgd worden.</p> <p>Het monitoringssysteem is beschikbaar zolang het EOS operationeel is. Als de dataverbinding met het EOS en daarmee de monitoring op afstand wegvalt:</p> <ul style="list-style-type: none">• krijgt de installatieverantwoordelijke binnen 5 min een alarm;• wordt bij eerste gelegenheid een controle ter plaatse uitgevoerd op het correct functioneren van het EOS. <p>Het EOS moet voorzien zijn van een statusindicatie aan de buitenkant van het EOS volgens Tabel 3. Voor bestaande EOS'en kan de statusindicatie beperkt blijven tot een rode lamp bij een noodstop.</p>	Alle	<p>De leverancier zorgt voor een monitoringssysteem. Het signaal zal doorgezet worden naar een centrale meldkamer van de leverancier.</p> <p>Op de buiten kant van de EOS is een signaal licht aangebracht.</p> <p>De leverancier is verantwoordelijk.</p>	voldoet												
	<p><i>Tabel 3 – Statusindicatie EOS conform NEN-EN-IEC 60204</i></p> <table><tr><th>Kleur</th><th>Betekenis</th><th>Verklaring</th></tr><tr><td>Rood</td><td>Noodsituatie</td><td>Gevaarlijke situatie</td></tr><tr><td>Geel</td><td>Abnormaal</td><td>Abnormale situatie Situatie kan kritiek worden</td></tr><tr><td>Groen</td><td>Normaal</td><td>Normale situatie</td></tr></table>	Kleur	Betekenis	Verklaring	Rood	Noodsituatie	Gevaarlijke situatie	Geel	Abnormaal	Abnormale situatie Situatie kan kritiek worden	Groen	Normaal	Normale situatie			
Kleur	Betekenis	Verklaring														
Rood	Noodsituatie	Gevaarlijke situatie														
Geel	Abnormaal	Abnormale situatie Situatie kan kritiek worden														
Groen	Normaal	Normale situatie														

M34	<p>Preventief afschakelen op basis van alarmeringen</p> <p>De installatieverantwoordelijke van het EOS moet van afstand kunnen ingrijpen bij signalen van systeemalarmeringen die kunnen leiden tot het falen van het EOS. De afschakeling moet zo dicht mogelijk bij de energiedrager plaatsvinden.</p> <p>De installatieverantwoordelijke moet op basis van de signalen (foutmeldingen, temperatuursensoren, rook- en brandmelding, enz.) de melding verifiëren. Indien een brand of explosie bevestigd wordt, moeten direct de hulpdiensten gealarmeerd worden.</p> <p>De installatieverantwoordelijke moet op afstand het EOS kunnen afschakelen. De monitoring, zoals vereist in M33, van het EOS moet na het afschakelen blijven werken totdat de installatieverantwoordelijke ter plaatse is.</p> <p>Het BMS en/of het EMS van het EOS mag, op het moment dat de installatieverantwoordelijke heeft ingegrepen, de afschakeling niet buiten werking stellen of anderszins regelen.</p> <p>Een door de installatieverantwoordelijke afgeschakeld EOS mag pas weer in werking gesteld worden wanneer ter plekke vastgesteld is dat het EOS veilig is.</p> <p>Wanneer de installatieverantwoordelijk niet tijdig reageert, moet het EOS in staat zijn om autonoom te kunnen afschakelen door een beslissing vanuit het BMS en/of het EMS.</p> <p>De installatieverantwoordelijke van het EOS mag het BMS en/of het EMS, op het moment dat deze hebben ingegrepen, niet buiten werking stellen of de elektronische aansturing anderszins regelen.</p> <p>Zowel het BMS als het EMS moet bij signalering van te hoge temperatuur de energiedragers elektrisch kunnen ontkoppelen, om in ieder geval elektriciteit als mogelijke energiebron van de brand/temperatuurverhoging zo veel mogelijk weg te halen.</p> <p>Ter plaatse moet zichtbaar zijn dat het systeem daadwerkelijk is afgeschakeld.</p> <p>Hiertoe moet het EOS voorzien zijn van een statusindicatie aan de buitenkant van het EOS conform NEN-EN-IEC 60204-1.</p> <p>Voor bestaande EOS'en kan deze maatregel ingevuld middels een noodstopvoorziening die op afstand kan worden geactiveerd en uitgelezen.</p>	Alle	De EOS is beveiligd zoals voorgeschreven.	voldoet
-----	---	------	---	---------

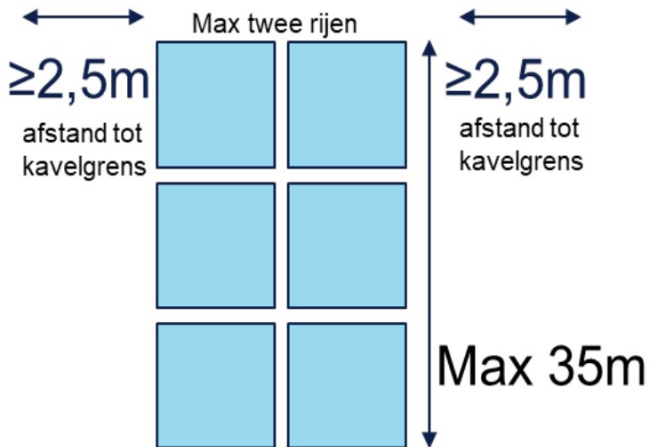
M35	<p>Afschakelen op basis van detectie</p> <p>Een niet-betreedbaar EOS moet beschikken over een geschikt branddetectiesysteem aanwezig met een doormelding naar een 24-uurs particuliere alarmcentrale (PAC) of 24-uurs bezette bedrijfsmeldkamer. Dit detectiesysteem moet volgens NEN 2535 worden geprojecteerd. Het beheer en onderhoud van de brandmeldinstallatie vindt plaats volgens NEN 2654-1+C1. De detectiesystemen zoals bedoeld in M32 en M35 kunnen gecombineerd worden.</p> <p>Het EOS moet autonoom afschakelen bij rook-, brand- of explosiedetectie door een beslissing vanuit het batterijmanagementsysteem (BMS) en/of het energiemanagementsysteem (EMS). De afschakeling moet zo dicht mogelijk bij de energiedrager plaatsvinden.</p> <p>Het ingrijpen vaneen van deze systemen mag niet herroepen worden door het andere systeem. Beide systemen moeten gegarandeerd de stroomkringen, AC en DC, onderbreken. De externe monitoring moet na het activeren van de noodstop blijven functioneren totdat de installatieverantwoordelijke ter plaatse is.</p> <p>Bij het afschakelen moet de installatieverantwoordelijke een signaal ontvangen.</p> <p>De installatieverantwoordelijke van het systeem mag het BMS en/of het EMS, op het moment dat deze hebben ingegrepen, niet buiten werking stellen of de elektronische aansturing anderszins regelen.</p> <p>Zeker gesteld moet zijn dat bij gebruik van de bluswateraansluiting zoals bedoeld in M56 de werking van deze maatregel niet teniet wordt gedaan.</p>	Alle	De EOS is voorzien van een BMS en werkt zoals voorgeschreven.	voldoet
M36	<p>Noodstopvoorziening</p> <p>Het EOS moet beschikken over een noodstopvoorziening voor het handmatig uitschakelen van het EOS met dezelfde functionaliteit als de automatische afschakeling zoals bedoeld in M35 indien dit volgt uit de risicoanalyse. De noodstopvoorziening mag niet voor onbevoegden toegankelijk zijn.</p> <p>Het opheffen van de noodstop mag niet op afstand geschieden maar kan uitsluitend ter plaatse gebeuren nadat de installatieverantwoordelijke de installatie weer vrijgegeven heeft.</p> <p>In geval van een EOS-park is het toegestaan dat dit op subniveau is. Het uitschakelbereik van de noodstop is in deze situatie het gedeelte van het totale systeem dat qua veiligheid en elektrische beveiligingen van elkaar afhankelijk is. In de praktijk is dit het samenstel van energiedragers, omvormers, trafo en besturingssystemen of een substation met onderliggende systemen.</p> <p>Zeker gesteld moet zijn dat bij gebruik van de bluswateraansluiting zoals bedoeld in M56 de werking van deze maatregel niet teniet wordt gedaan.</p>	Alle	De EOS is voorzien van een noodstopvoorziening. De leverancier moet hiervoor zorgen.	voldoet

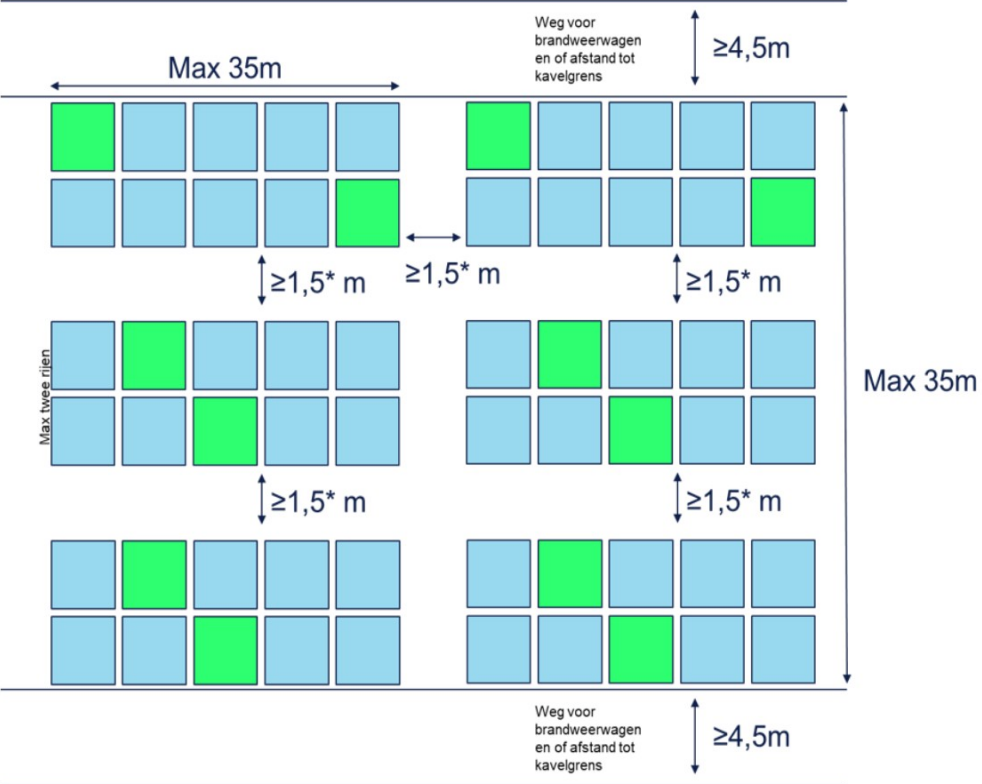
M37	<p>Verwijderen energiedrager na thermal runaway of brand</p> <p>Zodra er een thermal runaway of brand heeft plaatsgevonden in een module (die niet tot propagatie heeft geleid) moet deze module zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 h nadat de betreffende energiedrager(s) veilig en stabiel is (zijn) bevonden, verwijderd worden en veilig worden opgeslagen totdat deze wordt afgevoerd naar een eindverwerker.</p> <p>De verwijderde module moet conform de bijzondere bepaling 376 uit het ADR/VLG afgevoerd worden. Voor inschakeling van het EOS moet deze getest worden conform de voorschriften van de fabrikant zodat gewaarborgd is dat hete weer veilig is voor gebruik.</p>	Alle	De leverancier is hier verantwoordelijk voor en heeft hiervoor een procedure en werkinstructie.	voldoet
M38	<p>Toegang tot het EOS</p> <p>Zeker is gesteld dat alleen bevoegden toegang hebben tot een EOS of EOS-park. De toegang tot het EOS (bijvoorbeeld een toegangsdeur of een luik in de zijkant) of EOS-park kan alleen worden geopend door een daartoe bevoegd persoon (bijvoorbeeld de installatieverantwoordelijke of onderhoudsmonteur).</p> <p>Buiten de reguliere controle-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden is elke toegang tot een betreedbaar EOS of EOS-park gesloten en vergrendeld. De vergrendeling bestaat uit een cilinderslot voorzien van het veiligheidskeurmerk SKG** of hoger. Een containerslot is voorzien van het SCM-keurmerk met een hangslot CEN-klasse 4 of hoger.</p> <p>Een alternatieve vergrendeling is toegestaan mits aantoonbaar gelijkwaardig.</p> <p>Bij het gebruik van een sleutel wordt deze op een voor onbevoegden onbereikbare plaats bewaard.</p> <p>Ten behoeve van vluchtveiligheid is een betreedbaar EOS altijd van binnenuit zonder gebruik van sleutel te openen.</p>	Alle	De EOS is afgesloten met een slot en is niet toegankelijk voor onbevoegden.	voldoet
M39	<p>Vervanging energiedrager</p> <p>Voorafgaand aan vervanging moet een nieuw te plaatsen energiedrager in het EOS op uitwendige beschadigingen en defecten zijn gecontroleerd.</p> <p>Een afgekeurde energiedrager wordt beschouwd als defect en wordt dienovereenkomstig opgeslagen.</p>	Alle	De leverancier is de enige die deze werkzaamheden mag/kan uitvoeren.	voldoet
M40	<p>Actuele handleiding</p> <p>In of bij het EOS is een actuele handleiding aanwezig waarin de technische installatie is beschreven. Het voorblad van de handleiding vermeldt de contactgegevens van de leverancier.</p>	Alle	In de technische ruimte van de Plus Supermarkt is de actuele handleiding aanwezig.	voldoet

M41	Ventilatiesysteem – controle en onderhoud De installatieverantwoordelijke van het EOS laat, indien aanwezig, periodiek het mechanisch (nood)ventilatiesysteem op de goede werking controleren en onderhouden door een ter zake deskundige. De registratie van de controle en het onderhoud worden opgenomen in het logboek. De controles vinden plaats overeenkomstig de termijn voorgeschreven door de fabrikant.	1, 2, 4, 5, 6	De leverancier draagt hier zorg voor. Er wordt hiervoor een onderhoudscontract opgesteld.	voldoet
M42	Periodieke controle Een EOS moet periodiek, minimaal jaarlijks, gecontroleerd worden. Tijdens deze periodieke controle moeten ten minste de volgende onderwerpen, mits van toepassing, aan bod komen: <ul style="list-style-type: none"> • inspectie aan de energiedragers en elektrische installatie (visueel + werking controleren); • visuele inspectie van de container (filters, uitwendige beschadigingen, drukontlastvoorziening, enz.); • inspectie en service van de klimaatinstallatie en verwarming; • inspectie en service van de brandblusinstallatie; • inspectie en service van de omvormers en transformatoren. De periodieke controle moet uitgevoerd worden door een persoon met kennis van het betreffende EOS.	Alle	De leverancier voert deze controles uit. Er wordt hiervoor een onderhoudscontract opgesteld.	voldoet
M43	Controle mobiel EOS na plaatsing Na plaatsing van een mobiel EOS moet deze gecontroleerd worden op minimaal de volgende punten: <ul style="list-style-type: none"> • (mechanische) schade door transport; • aanwezigheid juiste elektrische aansluiting(en) t.b.v. het doel waarvoor het EOS is geplaatst. Het EOS mag pas in gebruik worden genomen wanneer eventuele tekortkomingen zijn opgelost.	4	NVT	NVT

M44	<p>Algemene documentatie-eisen – registratiesysteem</p> <p>Van elk EOS moet een registratiesysteem worden bijgehouden dat moet voldoen aan artikel 3.4 van het Arbobesluit.</p> <p>Bij elke installatie moet een reparatie- en onderhoudslogboek aanwezig zijn waarin ook aanpassingen worden bijgehouden.</p> <p>Een kopie van dit reparatie- en onderhoudslogboek moet, buiten het terrein, door de installatieverantwoordelijke of beheerder bijgehouden worden.</p> <p>Van alle onderstaande documenten moet de laatste revisie beschikbaar zijn:</p> <p>A. ontwerptekeningen/schema's; B. gebruikershandleiding; C. informatieblad systeem; D. logboek; E. onderhoudsprotocol; F. ingebruiknamekeuring ; G. periodieke controles.</p> <p>De documentatie moet altijd actueel zijn en minimaal 2 jaar historie bevatten. Het registratiesysteem kan in hardcopy of in een elektronische vorm worden opgeslagen.</p>	Alle	De leverancier houdt een logboek bij, het logboek ligt in het kantoor van de Plus supermarkt en een kopie bij de leverancier.	voldoet
M45	<p>Algemene documentatie-eisen – bewaartermijn</p> <p>Het registratiesysteem van het EOS blijft ten minste bewaard:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zolang het EOS niet definitief is ontmanteld; • zolang de gevolgen van een eventueel incident tijdens de gebruiks- of verwijderingsfase van het EOS niet volledig zijn afgehandeld. 	Alle	de documenten worden bewaard, conform deze maatregel. De documentatie ligt in het kantoor van de Plus Supermarkt.	voldoet
M46	<p>Competentie-eisen conform NEN 3140</p> <p>Personeel dat werkzaamheden verricht aan de installatie, moet voldoende deskundig zijn en ten minste gekwalificeerd zijn als Vakbekwaam Persoon (VP). Een VP beschikt over een voltooide elektrotechnische opleiding op WEB-niveau 3 (Wet educatie en beroepsonderwijs). Door middel van een aanwijzingsbeleid moet gewaarborgd/ervoor gezorgd worden dat medewerkers alleen taken uitvoeren waarvoor zij gekwalificeerd zijn.</p> <p>Voor de veilige bedrijfsvoering van een EOS wordt sterk aanbevolen om tevens NEN 4288 toe te passen.</p>	Alle	De leverancier werkt met vakbekwaam personeel.	voldoet

M47	Instructie personeel Alle personen die werkzaamheden verrichten in een EOS, moeten aantoonbaar op de hoogte zijn van de gevaarsaspecten van lithiumhoudende energiedragers en de te nemen maatregelen bij onregelmatigheden. Deze personen moeten tevens op de hoogte zijn van het interne noodplan.	Alle	De leverancier draagt hier zorg voor.	voldoet
M48	Bliksembeveiliging en beveiliging elektrotechnische installaties De vereiste bliksembeveiliging en bescherming van elektrotechnische installaties in het EOS volgt uit de beveiligingsklasse bepaald op basis van NEN-EN-IEC 62305-2. Indien bliksembeveiliging en de bescherming van de elektrotechnische installaties in het EOS is vereist, dan moeten deze voldoen aan respectievelijk NEN-EN-IEC 62305-3 en NEN-EN-IEC 62305-4. Het ontwerpen, vervangen en installeren vindt plaats door een deskundige die een verklaring afgeeft waaruit blijkt dat de installatie voldoet aan voornoemde normen.	Alle	De gehele installatie is geaard volgens de richtlijnen.	voldoet
M49	Onderdelen bliksembeveiligingssysteem De onderdelen van een bliksembeveiligingssysteem voldoen aan de NEN-EN-IEC 62561-reeks voor zover het betreffende deel van toepassing is.	Alle		voldoet
M50	Veiligheidsafstanden In afwijking op M9 kan brandwerendheid ook worden behaald door middel van afstand: <ul style="list-style-type: none"> • Indien de afstand van het EOS tot de begrenzing van de locatie, een ander bouwwerk dat tot de locatie behoort, of andere brandbare objecten, ten minste 5 m en minder dan 10 m bedraagt, moet de brandwerendheid van het EOS ten minste 30 min bedragen. • Indien de afstand van het EOS tot de begrenzing van de locatie, een ander bouwwerk dat tot de locatie behoort, of andere brandbare objecten, ten minste 10 m bedraagt, is ten aanzien van de brandwerendheid geen eis van toepassing. Binnen deze afstanden vinden geen opslag van brandbare stoffen dan wel brandgevaarlijke activiteiten (m.u.v. onderhoudswerkzaamheden) plaats die een brand kunnen veroorzaken of waarlangs een brand zich kan voortplanten naar het EOS.	1, 2, 3, 5, 6	De EOS heeft een brandpropagatie test doorstaan en hiervan is een certificaat afgegeven. Dit houdt in dat de EOS niet hoeft te voldoen aan de veiligheidsafstanden.	voldoet

M51	<p>Onderlinge veiligheidsafstanden – maximaal 6 EOS'en</p> <p>Voor het opstellen van maximaal 6 EOS'en gelden de volgende eisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De kortste onderlinge afstand tussen zijdelings opgestelde EOS'en is ten minste 1,0 m. • Indien een niet-brandwerende (ventilatie)opening in de zijwand(en) van de containers is aangebracht, is deze afstand ten minste 2,5 m voor zover aan beide zijden van de ruimte tussen deze containers openingen aanwezig zijn. • De kortste onderlinge afstand tussen EOS'en die in elkaars verlengde zijn opgesteld, is ten minste 2,5 m. <p>Voor niet-betreedbare EOS'en die aantoonbaar voldoen aan IEC 62933-5-2 of UL 9540A, IEC 62619 en NFPA 68, bestaande uit maximaal één cluster, gelden de afstanden uit Afbeelding 14.</p>	2, 3,	NVT	NVT
	<p>Afbeelding 14 – Onderlinge veiligheidsafstanden</p> 			NVT

M52	<p>Onderlinge veiligheidsafstanden - groot EOS-park</p> <p>Voor een groot EOS-park, meer dan 6 EOS'en, geldt dat de afstand tussen de EOS'en ten minste 2,5 m is, waarbij aan één zijde de afstand ten minste 4,5 m is in verband met bereikbaarheid voor hulpdiensten.</p> <p>Voor niet-betreedbare EOS'en (typical 3) die aantoonbaar voldoen aan IEC62933-5-2 of UL 9540A, IEC 62619 en NFPA 68, geldt dat deze kunnen worden geclusterd, waarbij de afstanden uit Afbeelding 15 aangehouden moeten worden. Waarbij voor de afstand tussen clusters geldt (afstanden aangeduid met een *):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Afstand tussen clusters = hoogte van de energiedragerbehuizingen t.o.v. het maaiveld x 1 met een minimale afstand van 1,5 m 2. Afstand tussen clusters bij gestapelde EOS'en van typical 3 = hoogte van de energiedragerbehuizingen t.o.v. het maaiveld x 1,5 met een minimale afstand van 1,5 m 	2, 3	NVT	NVT
	<p>Afbeelding 15 – Onderlinge veiligheidsafstanden - groot EOS-park</p> 			NVT

M53	Veiligheidsafstanden – tussen EOS-parken De kortste afstand tussen EOS-parken bedraagt ten minste 5 m.	2, 3	NVT	NVT
M54	Onderlinge veiligheidsafstanden – inpandige EOS'en Bij plaatsing van meerdere EOS'en in dezelfde open ruimte moeten deze op afstand van minimaal 1 m van elkaar staan, zie ook Afbeelding 13, zodat bij een inwendige brand in een van de energieopslagsystemen er geen brandoverslag kan plaatsvinden (zie ook M14).	6	NVT	NVT
M55	Voorkomen van brandpropagatie Het EOS is bij voorkeur aantoonbaar beveiligd tegen brandpropagatie (fire propagation) op basis van NEN-EN-IEC 62933-5-2 of UL9540A. Wanneer het EOS hier niet aan voldoet, zijn aanvullende maatregelen vereist zoals beschreven in M56 en M57. Voor inpandige EOS'en in een eigen ruimte (typical 5) is het voldoen aan bovengenoemde normen altijd vereist. Voor inpandige EOS'en in een zeer kwetsbaar gebouw moet de beveiliging tegen brandpropagatie op moduleniveau zijn.	Alle	De EOS heeft een brandpropagatie test doorstaan en hiervan is een certificaat afgegeven.	voldoet

M56	<p>Bluswateraansluiting</p> <p>Wanneer het EOS niet aantoonbaar beveiligd is tegen brandpropagatie (M55), moet het EOS voorzien zijn van een bluswateraansluiting met een capaciteit van minimaal 1 000 l/min. De bluswateraansluiting moet voldoen aan de eisen van de brandweer (storkoppeling nok81 of een andere vorm van bluswatertoevoer zoals overeengekomen met de veiligheidsregio). Bij aanwezigheid van een bluswateraansluiting moet het energiedragercompartiment of het EOS als geheel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bestand zijn tegen de hydrostatische druk van de maximaal te kunnen bereiken waterhoogte; • zodanig waterdicht zijn dat er voldoende water voor beheersing van een thermal runaway toegevoerd kan worden. <p>De bluswateraansluiting moet op een makkelijk toegankelijke plaats zijn gesitueerd tussen 0,50 m en 1 m boven maaiveld. Het water moet binnen de container boven de hoogste energiedrager worden ingebracht.</p> <p>Indien een energiedragercompartiment onder water gezet kan worden, is een voorziening aanwezig om tijdens of na afloop het compartiment actief te kunnen koelen of te laten leeglopen, bijvoorbeeld d.m.v. een kogelkraan.</p> <p>De bluswateraansluiting is aan de binnenzijde voorzien van een terugslagklep zodat wordt voorkomen dat vuur of rook in geval van brand via de bluswateraansluiting naar buiten kan komen.</p> <p>Een brandblusinstallatie mag ook zo worden uitgevoerd dat deze brandpropagatie zoals bedoeld in de eerste alinea kan voorkomen. Dit moet door de leverancier van het systeem kunnen worden aangetoond d.m.v. certificatie. In dit geval gelden niet de eisen met betrekking tot bestand zijn tegen de hydrostatische druk en waterdichtheid.</p> <p>Voor bestaande EOS'en mag als alternatief een voorziening voor een watersnijstelsysteem zoals beschreven in Bijlage H worden toegepast.</p>	1, 2, 4	<p>In de directe omgeving van de EOS liggen openbare brandkranen.</p> <p>Zie hiervoor de overzichtstekening van de brandweer.</p> <p>Opvragen.</p>	voldoet
-----	---	---------	---	---------

M57	<p>Brandbeheerssysteem</p> <p>Voor een in pandig EOS is in de ruimte waarin het EOS staat opgesteld, een gecertificeerd brandbeheerssysteem conform het CCV-certificatieschema Installeren VBB-installaties aanwezig.</p> <p>Voor typical 5 is deze maatregel altijd van toepassing. Voor typical 6 geldt deze maatregel alleen wanneer niet voldaan wordt aan M55 en wanneer deze >100 kWh is.</p> <p>Het brandblussysteem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • is ontworpen, aangelegd, opgeleverd en onderhouden volgens een uitgangspuntendocument (UPD), M58. • wordt jaarlijks op functioneren en onderhoud beoordeeld door een inspectie-instelling met een accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 als type A voor het uitvoeren van beoordelingen en inspecties van brandblussystemen. 	5, 6	NVT	NVT
-----	--	------	-----	-----

M58	<p>Eisen UPD</p> <p>Het UPD is de grondslag voor ontwerp, uitvoering, beheer en inspectie van het brandbeheerssysteem en omvat de uitgangspunten daarvoor.</p> <p>Het UPD bevat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de doelstelling of doelstellingen van het brandbeheerssysteem; 2. de beschrijving van de situatie waarvoor het brandbeheerssysteem doeltreffend is ten aanzien van de doelstellingen. De beschrijving omvat: <ol style="list-style-type: none"> 1. de lijst van gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen en/of groepen van gevaarlijke stoffen en/of ADR-gevarenklassen waarvoor een vergunning is verleend dan wel wordt aangevraagd en die van belang zijn voor de keuze en werking van het brandblussysteem; 2. de lijst van overige stoffen (aanverwante stoffen, koopmansgoederen en pallets) die kunnen worden opgeslagen en die van belang zijn voor de keuze en werking van het brandblussysteem; 3. de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de goede werking van het brandblussysteem; 4. de brandscenario's waarvoor het brandblussysteem doeltreffend moet zijn. 3. het gekozen brandbeheerssysteem met verantwoording; 4. de prestatie-eisen te stellen aan het brandbeheerssysteem om de doelstellingen te bereiken; 5. de voor ontwerp, uitvoering, beheer en inspectie toe te passen normen (de ontwerpnorm) met verantwoording van de keuze; 6. de afwijkingen ten opzichte van de ontwerpnorm en/of deze PGS, die het gevolg zijn van: <ol style="list-style-type: none"> 1. het toepassen van een gelijkwaardig alternatief met verantwoording; 2. het niet van toepassing verklaren van onderdelen van de ontwerpnorm met verantwoording. <p>Beoordeling en goedkeuring UPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voordat het UPD ter goedkeuring wordt aangeboden aan het bevoegd gezag, moet het zijn beoordeeld door een inspectie-instelling met een accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 als type A voor het uitvoeren van beoordelingen en inspecties van brandblussystemen; • Het UPD moet zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag, voordat met de aanleg van het VBB-systeem wordt begonnen. <p>Een EOS mag niet in gebruik worden genomen voordat een initieel inspectierapport door een type A-inspectie-instelling is afgegeven. Uit het inspectierapport moet blijken of het VBB-systeem is aangelegd en opgeleverd volgens de door het bevoegd gezag goedgekeurde uitgangspunten.</p> <p>Het UPD en de inspectierapporten moeten binnen de locatie aanwezig zijn.</p>	5, 6	NVT	NVT
-----	--	------	-----	-----

M59	Vijfjaarlijkse beoordeling UPD Het uitgangspuntendocument wordt elke vijf jaar beoordeeld. Deze beoordeling: <ul style="list-style-type: none"> • wordt uitgevoerd door een inspectie-instelling met een accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 als type A voor het uitvoeren van beoordelingen en inspecties van brandbeveiligingsystemen; • gaat over de gebruikte uitgangspunten en normen in relatie tot de beste beschikbare technieken; • gaat over wijzigingen in de activiteiten. Bevindingen uit de beoordelingen moeten doorgevoerd worden.	5, 6	NVT	NVT
M60	Bewaren gegevens UPD De volgende documenten of gegevens worden bewaard: <ul style="list-style-type: none"> • het uitgangspuntendocument; • de goedkeuring door het bevoegd gezag; • de beoordeling door een inspectie-instelling met een accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 als type A voor het uitvoeren van beoordelingen en inspecties van brandbeveiligingsystemen; • de jaarlijkse beoordeling van het brandbestrijdingssysteem door die inspectie-instelling; • de vijfjaarlijkse beoordeling van het uitgangspuntendocument door die inspectie-instelling. 	5, 6	NVT	NVT
M61	Bereikbaarheid van het EOS Het EOS moet altijd bereikbaar zijn voor hulpverlenende diensten in overeenstemming met hoofdstuk 4 van de " <i>Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid</i> ". De hulpdiensten moeten te allen tijde toegang kunnen krijgen tot het terrein en het EOS. Dit moet duidelijk beschreven zijn in het noodplan (M64). Het (tijdelijk) plaatsen van objecten mag de toegang tot het EOS voor de hulpdiensten niet hinderen.	Alle	De EOS is van meerdere kanten bereikbaar. Op het kantoor van de Plus is een toegangssleutel.	voldoet

M62	<p>Bereikbaarheid – inpandig EOS</p> <p>De opstellingsruimte van een op maaiveld gelegen EOS moet direct aan een buitengevel gesitueerd zijn, tenzij aangetoond kan worden dat in geval van een explosie de integriteit van het gebouw gewaarborgd blijft. Bij een kelderopstelling grenst het EOS direct aan een grondkerende wand met een directe toegang van buiten. Bij een kelderopstelling is de totale capaciteit van de lithiumhoudende energiedragers maximaal 1 MWh.</p> <p>Bij een kelderopstelling is de toegang aan de buitenzijde begrensd door een plateau van ten minste 2 m2. De trap naar de opstellingsruimte van het EOS is ten minste 1 m breed.</p> <p>De trap vormt constructief één geheel met de rest van het gebouw (tegen zettingsverschillen om de toegang tot het inpandige EOS te waarborgen).</p> <p>Er zijn maatregelen getroffen om ter hoogte van de toegangsdeur van het EOS hemelwater doelmatig af te voeren.</p> <p>Deze maatregel is niet van toepassing op bestaande EOS'en.</p>	5	NVT	NVT
M63	<p>Toegankelijkheid EOS-park</p> <p>In verband met de bereikbaarheid van de EOS'en op een EOS-park moet het EOS-park via ten minste twee op voldoende uit elkaar gelegen ingangen toegankelijk zijn, conform de "<i>Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid</i>".</p> <p>De externe toegangen moeten in open toestand onder toezicht staan.</p>	2, 3	NVT	NVT

M64	<p>Noodplan</p> <p>Een actueel noodplan (zie Bijlage E voor een voorbeeld) hoe te handelen bij incidenten is opgesteld. Onder incident wordt in ieder geval het optreden van een thermal runaway en een lekkage van elektrolyt verstaan. De installatieverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het actueel houden en verspreiden van het noodplan.</p> <p>Het noodplan is gericht op het beperken en beheersen van calamiteiten, ongevallen en het beschermen van werknemers en de leefomgeving. Dit noodplan moet voorhanden zijn bij de installatieverantwoordelijke partij en beheerder van het EOS en de hulpdiensten.</p> <p>Dit noodplan bevat ten minste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contactinformatie van betrokken partijen; • een beschrijving van de monitoring; • hoe de alarmering geregeld is (24/7); • hoe er op de alarmering gereageerd moet worden; • scenariobeschrijvingen bij brandmelding; • plattegrond waarop bluswatervoorzieningen aangegeven zijn (niet noodzakelijk voor typical 4); • informatie over de toegang tot het terrein van het EOS (M63); • tekeningen en codering van het EOS; • technische informatie van het EOS (vermogen, capaciteit, enz.); • wat te doen na een incident (opruimen eventuele lekkages elektrolyt, opruimen bluswater, etc.) 	Alle	De leverancier leveren de informatie aan voor het bedrijfsnoodplan en dit word geïntegreerd met het bedrijfsnoodplan van Plus. De brandveiligheidsadviseur heeft de opdracht dit uit te werken. Voor de plaatsing van de EOS zal het bedrijfsnoodplan worden overlegt.	voldoet
M65	<p>Noodplan – beproeven</p> <p>Het noodplan wordt ten minste elke drie jaar beproefd en zo nodig bijgewerkt. Als het noodplan wordt bijgewerkt, wordt rekening gehouden met:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de veranderingen van technische en organisatorische aard bij de hulpverleningsdiensten; • de veranderingen in het veiligheidsinzicht die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de risico's van ongevallen; • resultaten beproevingen. 	Alle	De BHV organisatie oefent regelmatig het bedrijfsnoodplan.	voldoet
M66	<p>Pictogrammen EOS</p> <p>Aan de buitenzijde van een EOS moeten veiligheidstekens zijn aangebracht. In ieder geval betreft dit het openvuur- en rookverbod, zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO 7010 onder nummer P003. Aanvullend moeten de volgende waarschuwingspictogrammen zijn aangebracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elektrocutiegevaar, NEN-EN-ISO 7010, onder nummer W012; • waarschuwing opladen batterijen, NEN-EN-ISO 7010, onder nummer W026. <p>De veiligheidstekens moeten altijd, op een goed zichtbare plaats, aan de buitenkant van het EOS zijn aangebracht.</p>	Alle	De EOS is voorzien van de benodigde pictogrammen. De leverancier zorgt hiervoor.	voldoet
M67	<p>Markering hybride EOS</p> <p>Het moet duidelijk zichtbaar zijn dat het een hybride EOS betreft, waarbij met etiketten aan de buitenzijde wordt aangegeven waar het elektrische en het brandstof- of elektrolytcompartiment zich bevindt.</p>	Alle	De EOS is geen hybride systeem.	NVT