



Bijlage 1a kaart status bomen

<Standaard groep>

Labels

Bomen

<Standaard groep>

Referentiekaarten

Specifieke maatregel

Label: BVC

BVC

Dood

Mechanisch


Bouw

Projectgebied

Gemeentegrenzen

Wijken

Luchtfoto

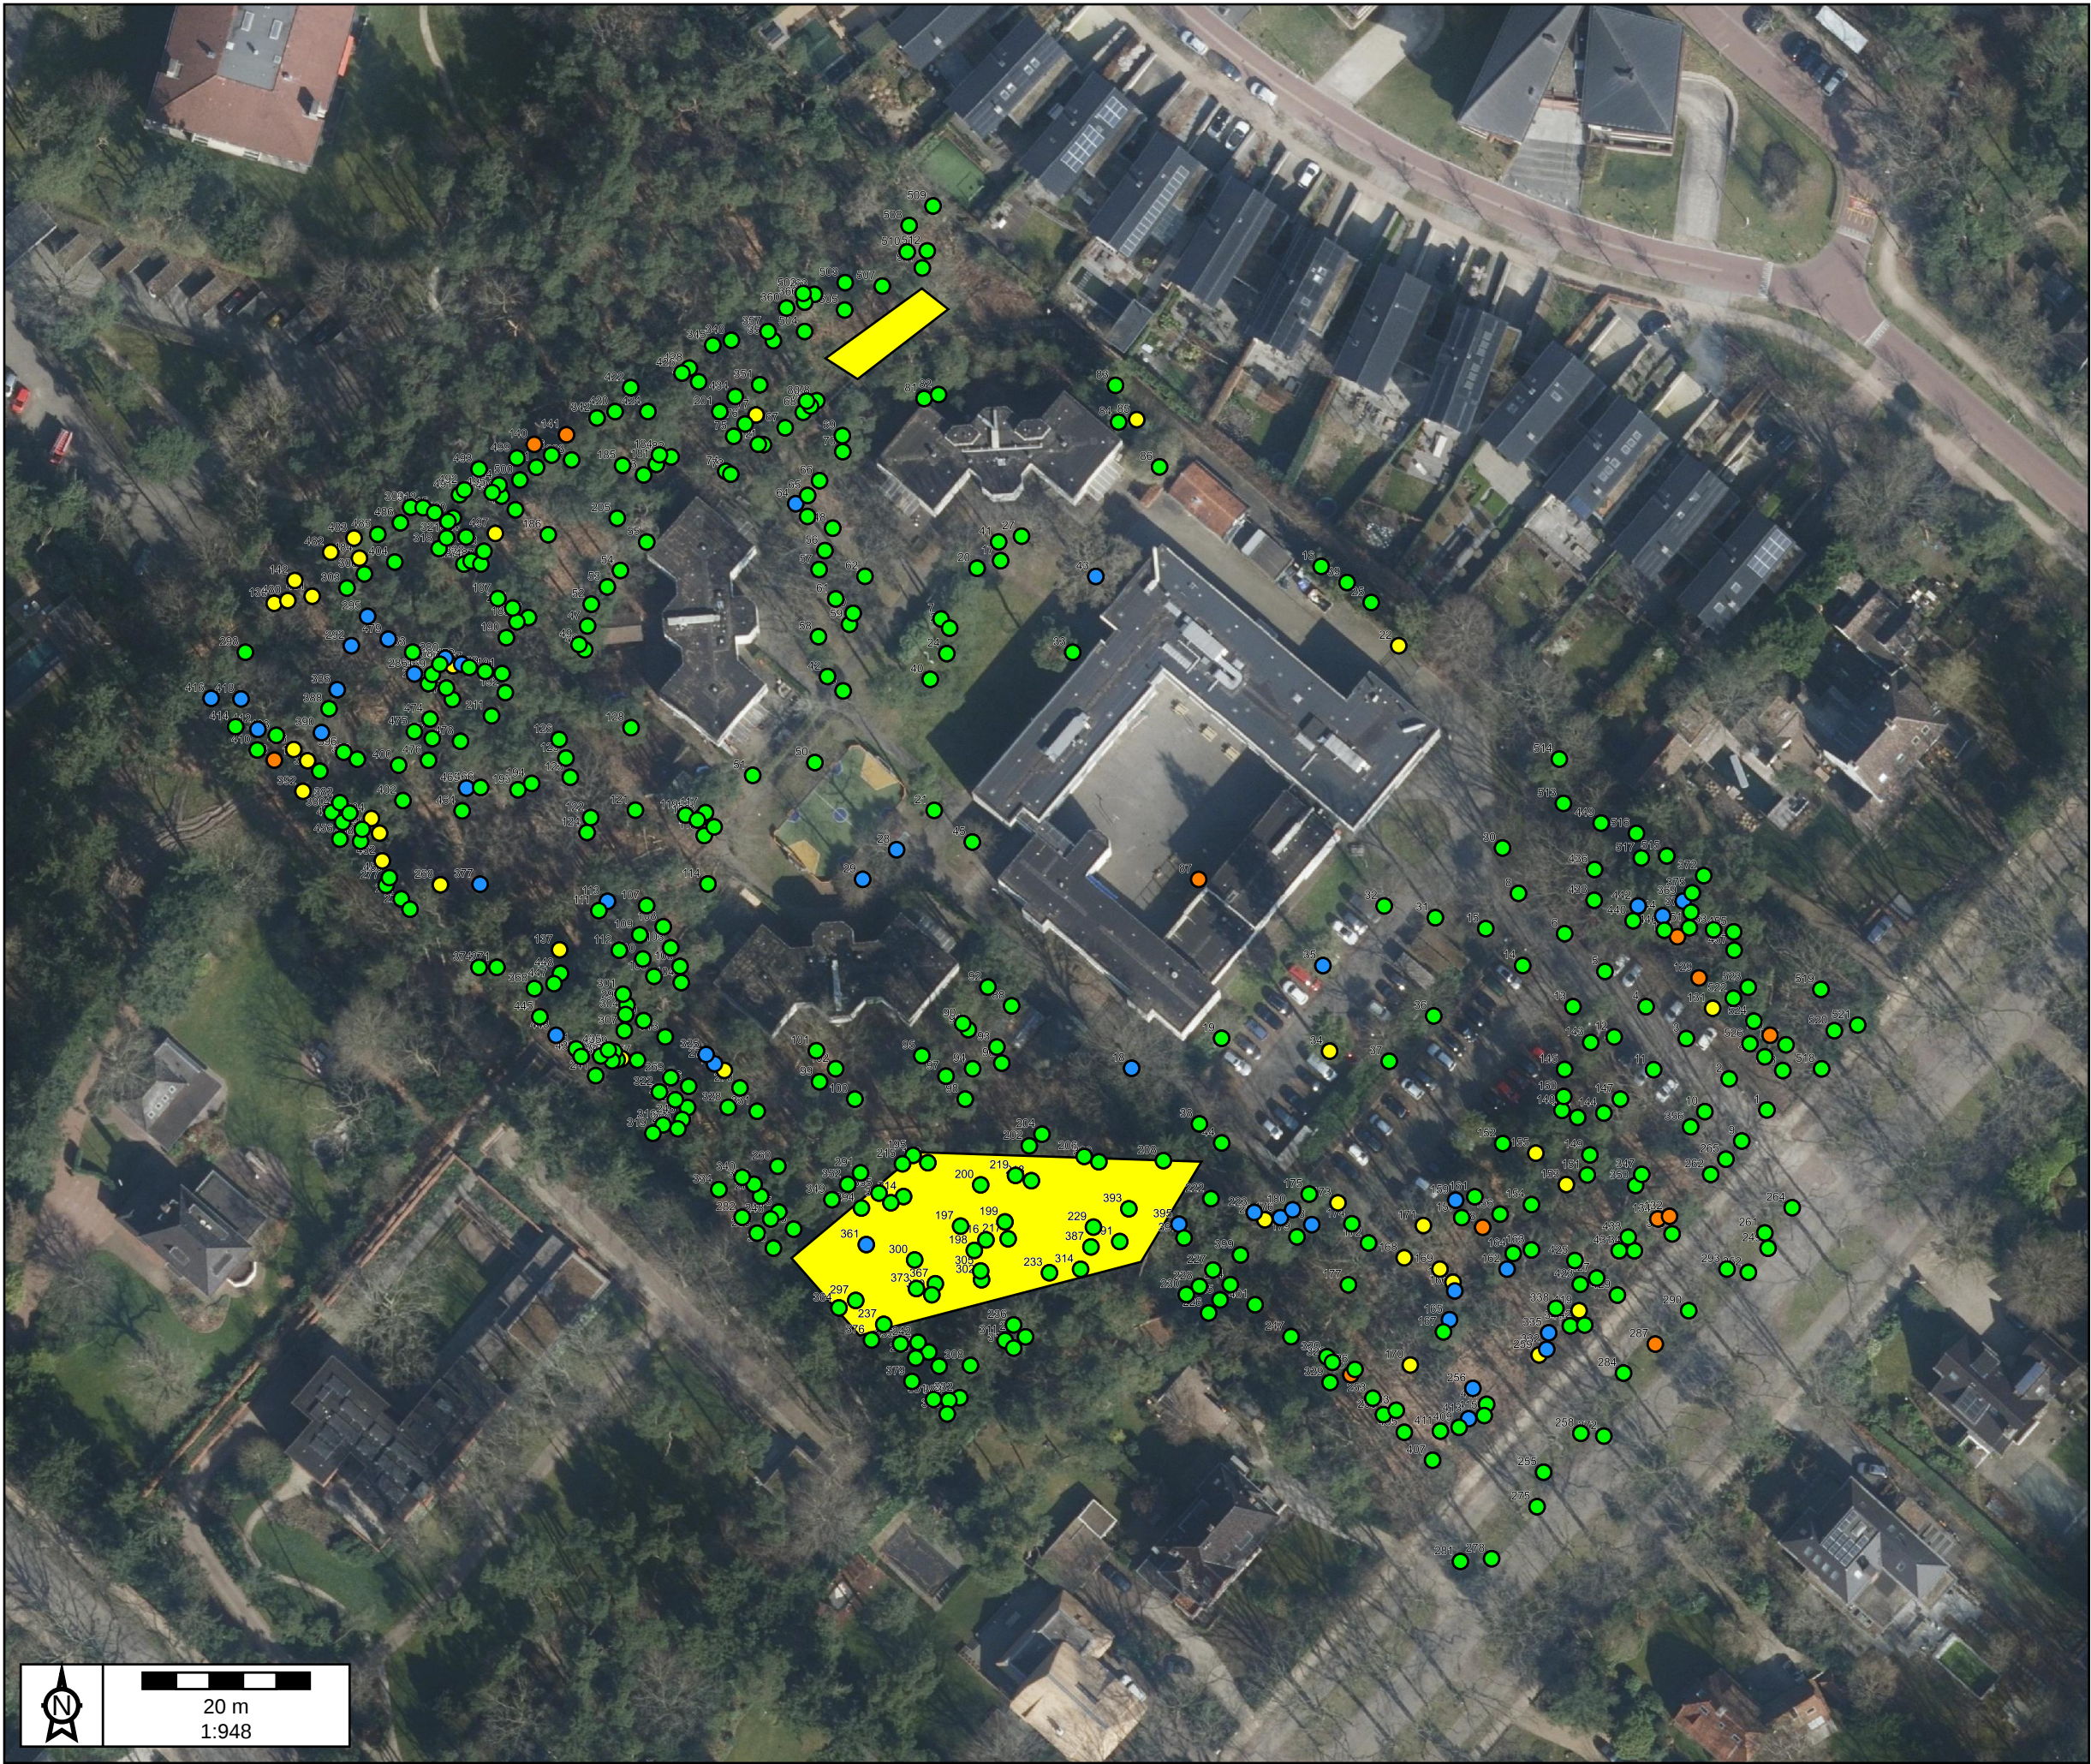

Kaart Toekomstverwachting

<Standaard groep>

- Toekomstverwachting >15 jaar
- Toekomstverwachting 10-15 jaar
- Toekomstverwachting 5-10 jaar
- Toekomstverwachting <5 jaar
- Toekomstverwachting niet aanwezig

Labels

A Label: BVC

Bomen

● BVC

<Standaard groep>

Japanse Duizendknoop Vlak

Projectgebieden

● verkaveling_v5


Projectgebied

Refentiekarten

Gemeentegrenzen

Wijken

Luchtfoto

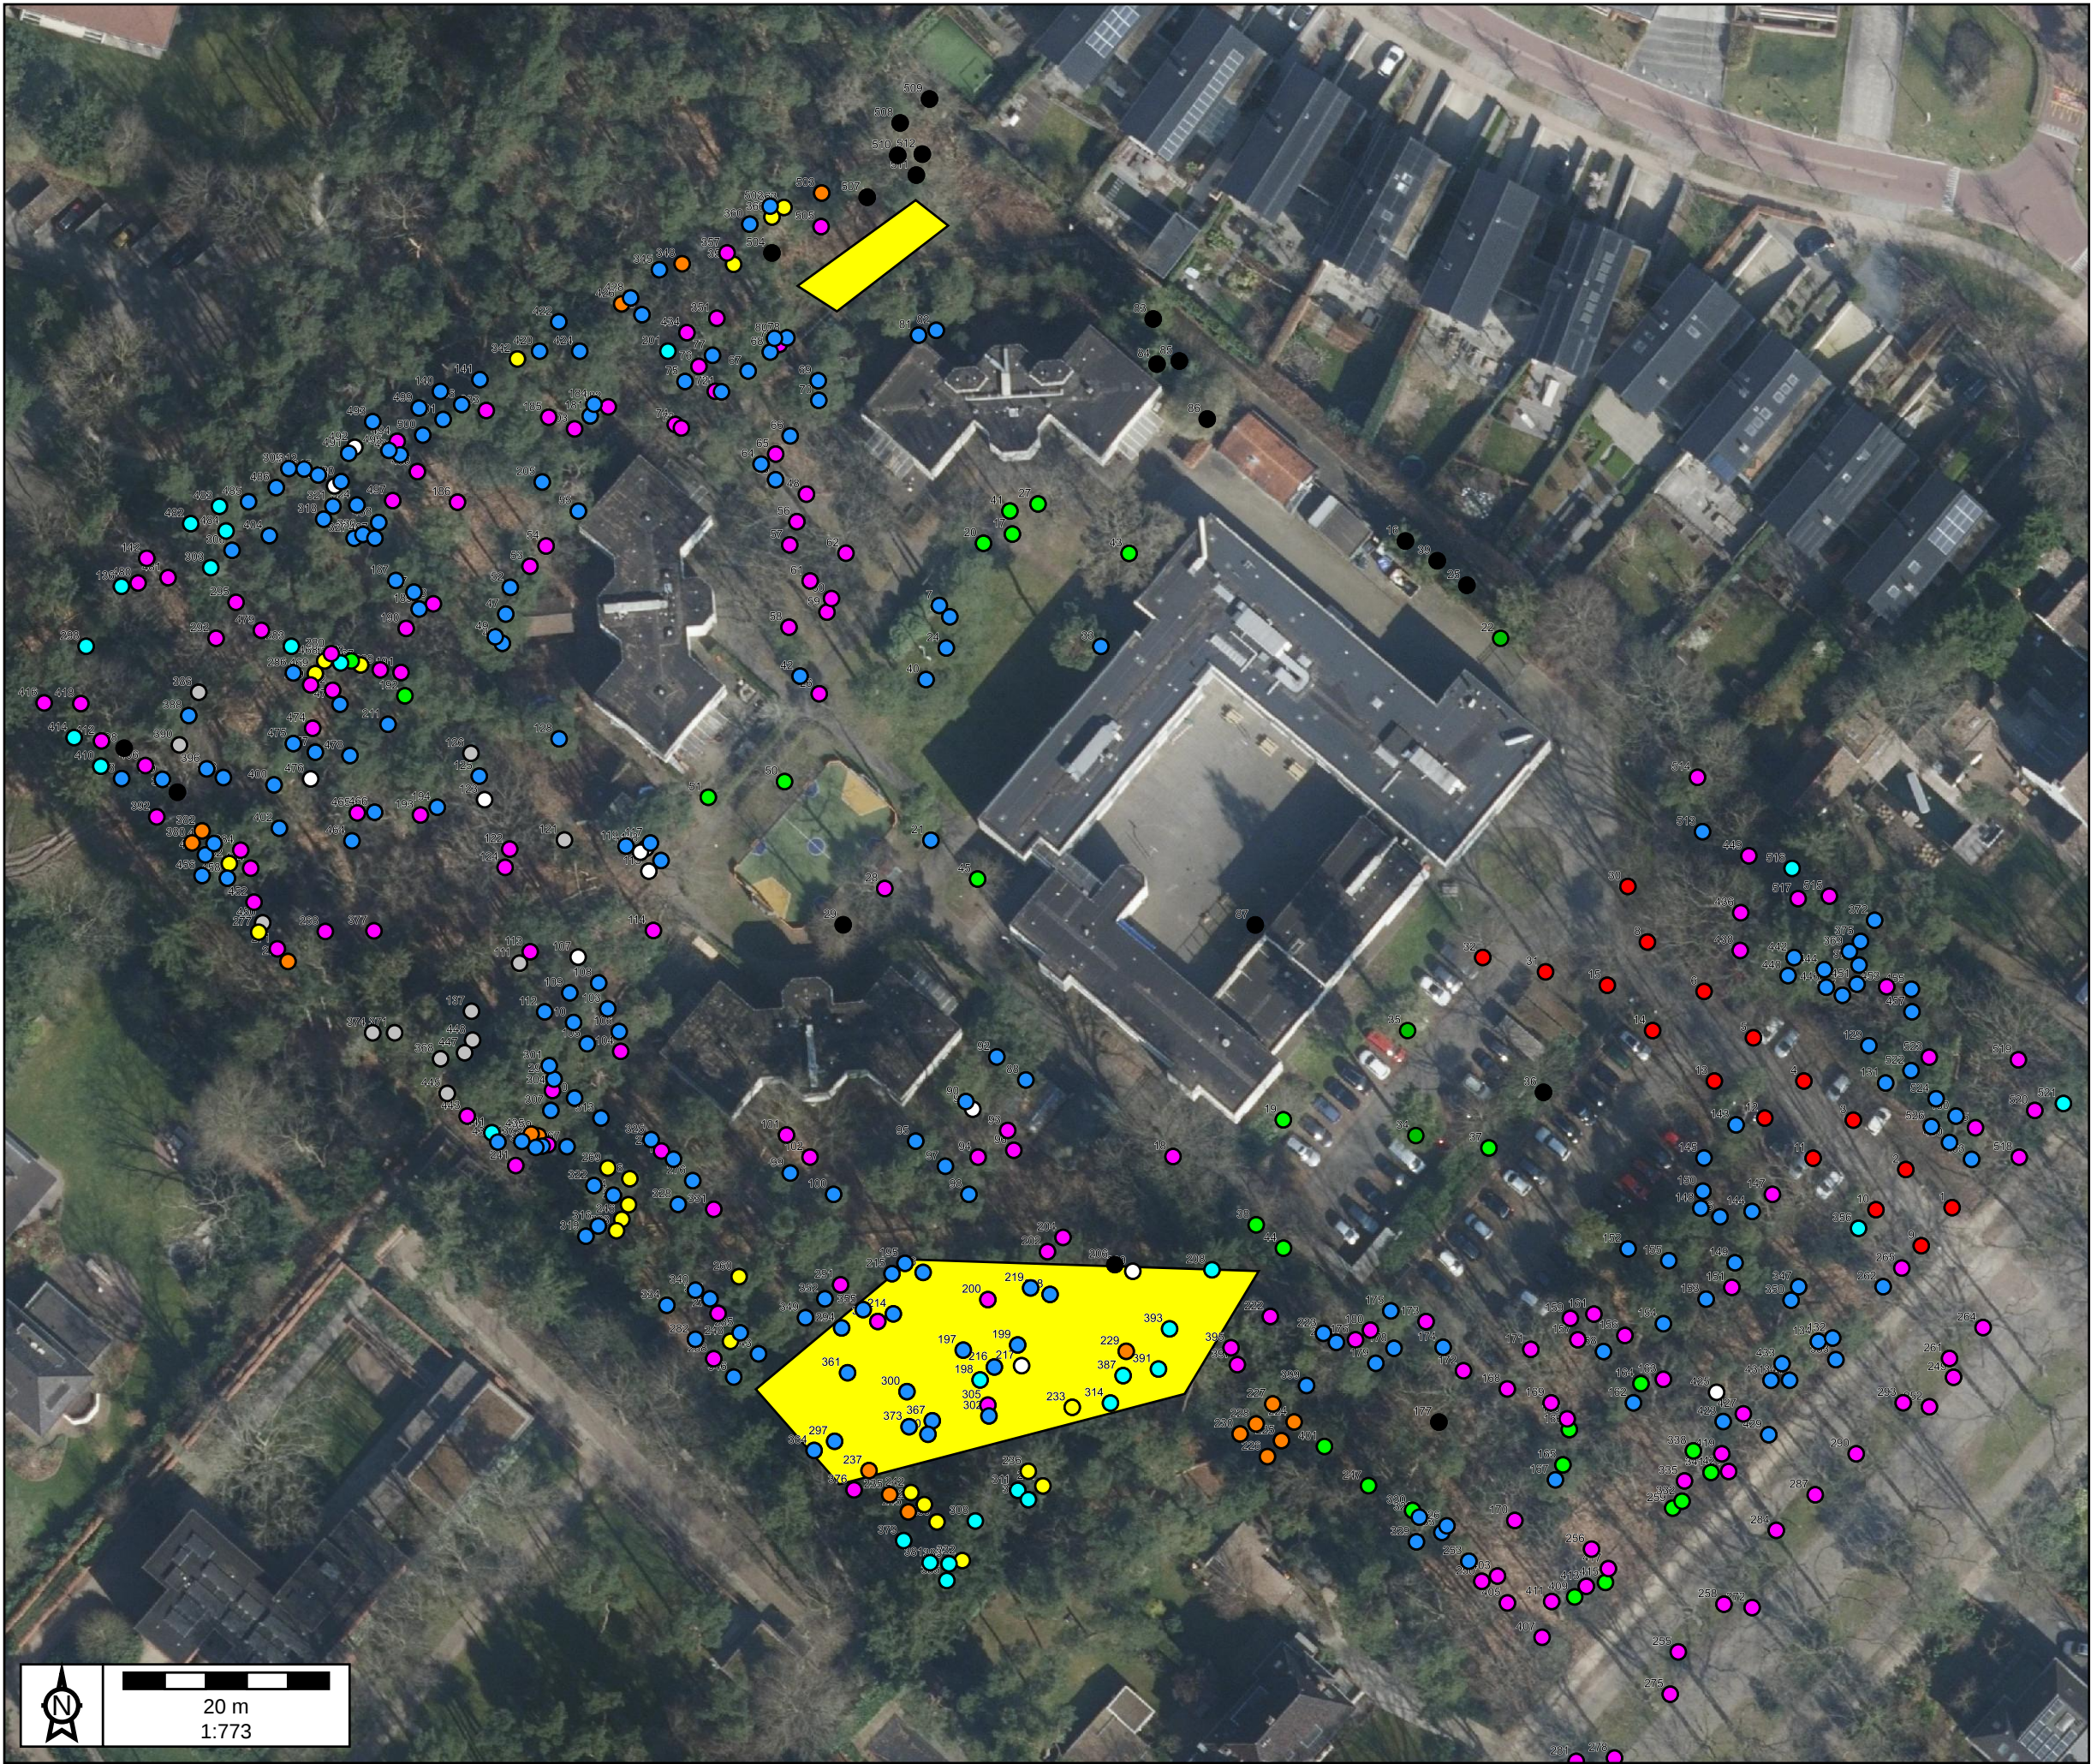

Kaart Boomsoort

<Standaard groep>

Boomsoort Grove Den

Boomsoort Amerikaanse eik

Boomsoort Douglasspar

Boomsoort Zomereik

Boomsoort Gewone Hulst

Boomsoort Taxus

Boomsoort Gewone Linde

Boomsoort Fijnspar

Boomsoort Gewone Beuk

Boomsoort Overig

Labels

A

 Label: BVC

Bomen

BVC

<Standaard groep>

Japanse Duizendknoop Vlak

Projectgebieden

verkaveling_v5

Projectgebied

Refentiekarten

Gemeentegrenzen

Wijken

Luchtfoto

Boomnummer	Boomsoort	Boomsoort Nederlands	Boomtype	Stamdiameterklasse (cm)	Stamdiameter (exact)	Boomhoogteklasse (m)	Kroondiameter	Conditie	Toekomstverwachting
1	Tilia europaea	Gewone Linde	Niet vrij uitgroeiende boom		28	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
2	Tilia europaea	Gewone Linde	Niet vrij uitgroeiende boom		34	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
3	Tilia europaea	Gewone Linde	Niet vrij uitgroeiende boom		35	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
4	Tilia europaea	Gewone Linde	Niet vrij uitgroeiende boom		34	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
5	Tilia europaea	Gewone Linde	Niet vrij uitgroeiende boom		35	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
6	Tilia europaea	Gewone Linde	Niet vrij uitgroeiende boom		34	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
7	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom		31	12 - 18 m		Goed	> 15 jaar
8	Tilia europaea	Gewone Linde	Niet vrij uitgroeiende boom		41	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
9	Tilia europaea	Gewone Linde	Niet vrij uitgroeiende boom		38	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
10	Tilia europaea	Gewone Linde	Niet vrij uitgroeiende boom		36	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
11	Tilia europaea	Gewone Linde	Niet vrij uitgroeiende boom		35	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
12	Tilia europaea	Gewone Linde	Niet vrij uitgroeiende boom		35	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
13	Tilia europaea	Gewone Linde	Niet vrij uitgroeiende boom		38	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
14	Tilia europaea	Gewone Linde	Niet vrij uitgroeiende boom		44	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
15	Tilia europaea	Gewone Linde	Niet vrij uitgroeiende boom		47	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
16	Tsuga heterophylla	Hemlockspar	Niet vrij uitgroeiende boom		18	6 - 12 m		Goed	> 15 jaar
17	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom		28	12 - 18 m		Goed	> 15 jaar
18	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom		71	> 24 m		Goed	10 - 15 jaar
19	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom		20	6 - 12 m		Goed	> 15 jaar
20	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom		29	12 - 18 m		Goed	> 15 jaar
21	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom		38	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
22	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	Niet vrij uitgroeiende boom		50	> 24 m		Matig	5 - 10 jaar
23	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom		46	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
24	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom		35	12 - 18 m		Goed	> 15 jaar
25	Tsuga heterophylla	Hemlockspar	Niet vrij uitgroeiende boom		14	6 - 12 m		Goed	> 15 jaar
26	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom		47	12 - 18 m		Goed	> 15 jaar
27	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom		34	12 - 18 m		Goed	> 15 jaar
28	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom		47	12 - 18 m		Redelijk	10 - 15 jaar
29	Prunus	Kers	Niet vrij uitgroeiende boom		39	12 - 18 m		Redelijk	10 - 15 jaar
30	Tilia europaea	Gewone Linde	Niet vrij uitgroeiende boom		48	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
31	Tilia europaea	Gewone Linde	Niet vrij uitgroeiende boom		52	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
32	Tilia europaea	Gewone Linde	Niet vrij uitgroeiende boom		59	> 24 m		Goed	> 15 jaar
33	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom		44	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
34	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	Niet vrij uitgroeiende boom		58	> 24 m		Matig	5 - 10 jaar
35	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	Niet vrij uitgroeiende boom		54	> 24 m		Redelijk	10 - 15 jaar
36	Castanea sativa	Tamme kastanje	Niet vrij uitgroeiende boom		35	6 - 12 m		Goed	> 15 jaar
37	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom		30	6 - 12 m		Goed	> 15 jaar
38	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom		20	6 - 12 m		Goed	> 15 jaar
39	Tsuga heterophylla	Hemlockspar	Niet vrij uitgroeiende boom		14	6 - 12 m		Goed	> 15 jaar
40	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom		46	12 - 18 m		Goed	> 15 jaar
41	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom		27	12 - 18 m		Goed	> 15 jaar
42	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom		40	12 - 18 m		Goed	> 15 jaar
43	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom		58	12 - 18 m		Redelijk	10 - 15 jaar
44	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom		20	6 - 12 m		Goed	> 15 jaar
45	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom		22	12 - 18 m		Goed	> 15 jaar
46	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom		43	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
47	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom		38	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
48	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom		45	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
49	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom		35	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
50	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom		28	6 - 12 m		Goed	> 15 jaar
51	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom		25	6 - 12 m		Goed	> 15 jaar
52	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom		33	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
53	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom		46	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
54	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom		39	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens

55	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom		49	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
56	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom		44	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
57	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom		34	12 - 18 m		Redelijk	> 15 jaar
58	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom		44	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
59	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom		40	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
60	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom		38	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
61	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom		34	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
62	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom		61	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
63	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom		33	12 - 18 m		Goed	> 15 jaar
64	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	37	12 - 18 m	8,000	Redelijk	10 - 15 jaar
65	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom		35	12 - 18 m		Goed	> 15 jaar
66	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom		40	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
67	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom		35	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
68	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom		39	12 - 18 m		Goed	> 15 jaar
69	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom		38	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
70	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom		38	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
71	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom		31	12 - 18 m		Goed	> 15 jaar
72	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom		31	12 - 18 m		Redelijk	> 15 jaar
73	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	37	12 - 18 m	12,000	Redelijk	> 15 jaar
74	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom		20	12 - 18 m		Redelijk	> 15 jaar
75	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom		30	12 - 18 m		Goed	> 15 jaar
76	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom		19	12 - 18 m		Redelijk	> 15 jaar
77	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom		40	12 - 18 m		Matig	5 - 10 jaar
78	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom		37	12 - 18 m		Goed	> 15 jaar
79	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom		29	12 - 18 m		Goed	> 15 jaar
80	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom		30	12 - 18 m		Goed	> 15 jaar
81	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom		58	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
82	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom		46	18 - 24 m		Goed	> 15 jaar
83	Tsuga heterophylla	Hemlockspar	Niet vrij uitgroeiende boom		34	12 - 18 m		Goed	> 15 jaar
84	Picea omorika	Servische Spar	Niet vrij uitgroeiende boom		30	12 - 18 m		Goed	> 15 jaar
85	Picea omorika	Servische Spar	Niet vrij uitgroeiende boom		23	6 - 12 m		Matig	5 - 10 jaar
86	Prunus	Kers	Niet vrij uitgroeiende boom		27	6 - 12 m		Goed	> 15 jaar
87	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom		70	12 - 18 m		Slecht	< 5 jaar
88	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	46	12-18 mtr	9,000	Goed	> 15 jaar
90	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	44	12-18 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
91	Fagus sylvatica	Gewone beuk	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	28	12-18 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
92	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	50	12-18 mtr	9,000	Goed	> 15 jaar
93	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	26	12-18 mtr	5,000	Goed	> 15 jaar
94	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	31	12-18 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
95	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	42	18-24 mtr	9,000	Goed	> 15 jaar
96	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	39	12-18 mtr	5,000	Goed	> 15 jaar
97	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	37	18-24 mtr	9,000	Goed	> 15 jaar
98	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	50	18-24 mtr	9,000	Goed	> 15 jaar
99	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	32	18-24 mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
100	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	32	18-24 mtr	5,000	Goed	> 15 jaar
101	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	49	12-18 mtr	12,000	Goed	> 15 jaar
102	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	35	12-18 mtr	5,000	Goed	> 15 jaar
103	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	40	18-24 mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
104	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	27	12-18 mtr	12,000	Goed	> 15 jaar
105	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	37	18-24 mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
106	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	36	18-24 mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
107	Fagus sylvatica	Gewone beuk	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	45	18-24 mtr	14,000	Goed	> 15 jaar
108	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	46	18-24 mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
109	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	43	18-24 mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
110	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	30	18-24 mtr	4,000	Redelijk	> 15 jaar
111	Picea abies	Fijnspar	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	29	18-24 mtr	6,000	Goed	> 15 jaar

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens

112	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	45	18-24 mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
113	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	27	18-24 mtr	6,000	Redelijk	10 - 15 jaar
114	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	52	18-24 mtr	14,000	Goed	> 15 jaar
115	Fagus sylvatica	Gewone beuk	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	43	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
116	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	32	12-18 mtr	7,000	Goed	> 15 jaar
117	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	46	12-18 mtr	9,000	Goed	> 15 jaar
118	Fagus sylvatica	Gewone beuk	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	30	12-18 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
119	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	26	18-24 mtr	7,000	Goed	> 15 jaar
120	Fagus sylvatica	Gewone beuk	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	30	12-18 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
121	Picea abies	Fijnspar	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	26	12-18 mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
122	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	54	18-24 mtr	15,000	Goed	> 15 jaar
123	Fagus sylvatica	Gewone beuk	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	29	12-18 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
124	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	56	18-24 mtr	15,000	Goed	> 15 jaar
125	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	33	18-24 mtr	5,000	Goed	> 15 jaar
126	Picea abies	Fijnspar	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	32	18-24 mtr	5,000	Goed	> 15 jaar
127	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	34	18-24 mtr	6,000	Dood	< 1 jaar
128	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	45	18-24 mtr	5,000	Goed	> 15 jaar
129	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	36	18-24 mtr	6,000	Dood	< 1 jaar
130	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	36	18-24 mtr	3,000	Dood	< 1 jaar
131	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	42	18-24 mtr	6,000	Redelijk	5 - 10 jaar
132	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	19	18-24 mtr	2,000	Dood	< 1 jaar
133	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	27	18-24 mtr	3,000	Dood	< 1 jaar
134	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	22	18-24 mtr	4,000	Dood	< 1 jaar
135	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	37	18-24 mtr	6,000	Redelijk	5 - 10 jaar
136	Pseudotsuga menziesii	Douglasparspar	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	23	6-12 mtr	8,000	Redelijk	5 - 10 jaar
137	Picea abies	Fijnspar	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	34	18-24 mtr	6,000	Redelijk	5 - 10 jaar
138	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	29	18-24 mtr	8,000	Slecht	< 5 jaar
139	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	40	18-24 mtr	8,000	Redelijk	5 - 10 jaar
140	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	38	12-18 mtr	3,000	Dood	< 1 jaar
141	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	20	12-18 mtr	3,000	Dood	< 1 jaar
142	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	27	12-18 mtr	8,000	Redelijk	5 - 10 jaar
143	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	44	18-24 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
144	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	30	18-24 mtr	4,000	Redelijk	> 15 jaar
145	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	35	18-24 mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
146	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	37	24> mtr	8,000	Redelijk	> 15 jaar
147	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	65	24> mtr	20,000	Redelijk	> 15 jaar
148	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	32	18-24 mtr	8,000	Redelijk	> 15 jaar
149	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	41	24> mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
150	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	35	18-24 mtr	10,000	Redelijk	> 15 jaar
151	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	40	24> mtr	15,000	Redelijk	> 15 jaar
152	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	39	24> mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
153	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	30	24> mtr	6,000	Matig	5 - 10 jaar
154	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	51	24> mtr	14,000	Goed	> 15 jaar
155	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	27	18-24 mtr	4,000	Redelijk	5 - 10 jaar
156	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	29	18-24 mtr	12,000	Goed	> 15 jaar
157	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	55	24> mtr	15,000	Goed	> 15 jaar
158	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	39	18-24 mtr	2,000	Dood	< 1 jaar
159	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	43	24> mtr	10,000	Redelijk	10 - 15 jaar
160	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	28	18-24 mtr	10,000	Redelijk	5 - 10 jaar
161	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	24	6-12 mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
162	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	32	24> mtr	6,000	Redelijk	10 - 15 jaar
163	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	41	24> mtr	14,000	Goed	> 15 jaar
164	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	20	12-18 mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
165	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	30	18-24 mtr	10,000	Goed	10 - 15 jaar
166	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	34	18-24 mtr	5,000	Goed	10 - 15 jaar
167	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	45	24> mtr	10,000	Goed	> 15 jaar

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens

168	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	47	24> mtr	12,000	Matig	5 - 10 jaar
169	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	23	18-24 mtr	6,000	Matig	5 - 10 jaar
170	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	40	24> mtr	12,000	Matig	5 - 10 jaar
171	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	25	24> mtr	4,000	Matig	5 - 10 jaar
172	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	65	24> mtr	20,000	Redelijk	> 15 jaar
173	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	33	18-24 mtr	10,000	Matig	5 - 10 jaar
174	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	32	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
175	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	48	24> mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
176	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	38	12-18 mtr	12,000	Redelijk	10 - 15 jaar
177	Acer platanoides	Noorse esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	26	12-18 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
178	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	31	18-24 mtr	6,000	Redelijk	10 - 15 jaar
179	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	32	18-24 mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
180	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	39	18-24 mtr	12,000	Redelijk	10 - 15 jaar
181	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	45	24> mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
182	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	39	18-24 mtr	15,000	Redelijk	> 15 jaar
184	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	37	24> mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
185	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	23	12-18 mtr	8,000	Redelijk	> 15 jaar
186	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	46	18-24 mtr	20,000	Redelijk	> 15 jaar
187	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	40	24> mtr	12,000	Goed	> 15 jaar
188	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	27	18-24 mtr	12,000	Redelijk	> 15 jaar
189	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	30	24> mtr	10,000	Redelijk	> 15 jaar
190	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	33	18-24 mtr	14,000	Redelijk	> 15 jaar
191	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	27	24> mtr	6,000	Redelijk	> 15 jaar
192	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	28	12-18 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
193	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	27	18-24 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
194	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	31	24> mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
195	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	25	24> mtr	9,000	Redelijk	> 15 jaar
196	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	37	24> mtr	9,000	Goed	> 15 jaar
197	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	42	24> mtr	9,000	Goed	> 15 jaar
198	Pseudostuga menziesii	Douglasspar	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	21	12-18 mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
199	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	39	18-24 mtr	9,000	Redelijk	> 15 jaar
200	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	19	12-18 mtr	5,000	Goed	> 15 jaar
201	Pseudostuga menziesii	Douglasspar	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	26	12-18 mtr	6,000	Redelijk	> 15 jaar
202	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	16	12-18 mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
203	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	43	12-18 mtr	12,000	Slecht	> 15 jaar
204	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	44	18-24 mtr	12,000	Goed	> 15 jaar
205	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	33	24> mtr	9,000	Goed	> 15 jaar
206	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	24	12-18 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
207	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	28	24> mtr	9,000	Redelijk	> 15 jaar
208	Pseudostuga menziesii	Douglasspar	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	62	24> mtr	12,000	Goed	> 15 jaar
209	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	23	18-24 mtr	7,000	Redelijk	> 15 jaar
210	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	22	18-24 mtr	3,000	Matig	5 - 10 jaar
211	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	39	24> mtr	12,000	Redelijk	> 15 jaar
214	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	29	24> mtr	9,000	Redelijk	> 15 jaar
215	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	23	24> mtr	9,000	Redelijk	> 15 jaar
216	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	40	18-24 mtr	9,000	Goed	> 15 jaar
217	Fagus sylvatica	Gewone beuk	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	17	18-24 mtr	7,000	Redelijk	> 15 jaar
218	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	33	18-24 mtr	8,000	Redelijk	> 15 jaar
219	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	32	18-24 mtr	6,000	Redelijk	> 15 jaar
222	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	53	24> mtr	12,000	Goed	> 15 jaar
223	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	27	18-24 mtr	5,000	Redelijk	10 - 15 jaar
224	Taxus baccata	Venijnboom	Niet vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr		Goed	> 15 jaar
225	Taxus baccata	Venijnboom	Niet vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr		Goed	> 15 jaar
226	Taxus baccata	Venijnboom	Niet vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr		Goed	> 15 jaar
227	Taxus baccata	Venijnboom	Niet vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr		Goed	> 15 jaar
228	Taxus baccata	Venijnboom	Niet vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr		Goed	> 15 jaar

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens

229	Taxus baccata	Venijnboom	Niet vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr		Goed	> 15 jaar
230	Taxus baccata	Venijnboom	Niet vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr		Goed	> 15 jaar
231	Ilex aquifolium	Gewone hulst	Niet vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr		Goed	> 15 jaar
232	Ilex aquifolium	Gewone hulst	Niet vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr		Goed	> 15 jaar
233	Ilex aquifolium	Gewone hulst	Niet vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr		Goed	> 15 jaar
234	Ilex aquifolium	Gewone hulst	Niet vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr		Goed	> 15 jaar
235	Taxus baccata	Venijnboom	Niet vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr		Goed	> 15 jaar
236	Ilex aquifolium	Gewone hulst	Niet vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr		Goed	> 15 jaar
237	Taxus baccata	Venijnboom	Niet vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr		Goed	> 15 jaar
238	Ilex aquifolium	Gewone hulst	Niet vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr		Goed	> 15 jaar
239	Ilex aquifolium	Gewone hulst	Niet vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr		Goed	> 15 jaar
241	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	36	12-18 mtr	12,000	Goed	> 15 jaar
242	Ilex aquifolium	Gewone hulst	Niet vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr		Goed	> 15 jaar
244	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	30	18-24 mtr	5,000	Goed	> 15 jaar
245	Taxus baccata	Venijnboom	Niet vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr		Goed	> 15 jaar
246	Ilex aquifolium	Gewone hulst	Niet vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr		Goed	> 15 jaar
247	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	28	12-18 mtr	7,000	Goed	> 15 jaar
248	Ilex aquifolium	Gewone hulst	Niet vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr		Goed	> 15 jaar
249	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	44	18-24 mtr	14,000	Goed	> 15 jaar
250	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	54	24> mtr	14,000	Goed	> 15 jaar
252	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	62	18-24 mtr	14,000	Goed	> 15 jaar
253	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	25	24> mtr	2,000	Goed	> 15 jaar
255	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	0-15 cm	10	6-12 mtr	1,000	Goed	> 15 jaar
256	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	50	24> mtr	15,000	Redelijk	10 - 15 jaar
258	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	75	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
259	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	25	18-24 mtr	6,000	Matig	5 - 10 jaar
260	Ilex aquifolium	Gewone hulst		0-15 cm		0-6 mtr		Goed	> 15 jaar
261	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	40	18-24 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
262	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	32	24> mtr	4,000	Goed	> 15 jaar
263	Ilex aquifolium	Gewone hulst		0-15 cm		0-6 mtr		Goed	> 15 jaar
264	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	74	18-24 mtr	14,000	Goed	> 15 jaar
265	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	47	24> mtr	12,000	Goed	> 15 jaar
266	Ilex aquifolium	Gewone hulst		0-15 cm		0-6 mtr		Goed	> 15 jaar
267	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	34	18-24 mtr	5,000	Goed	> 15 jaar
268	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	40	18-24 mtr	11,000	Matig	5 - 10 jaar
269	Ilex aquifolium	Gewone hulst		0-15 cm		0-6 mtr		Goed	> 15 jaar
270	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	30	18-24 mtr	5,000	Goed	> 15 jaar
271	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	40	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
272	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	55	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
273	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	33	18-24 mtr	12,000	Redelijk	10 - 15 jaar
274	Taxus baccata	Venijnboom	Vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
275	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	68	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
276	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	30	18-24 mtr	4,000	Goed	> 15 jaar
277	Ilex aquifolium	Gewone hulst	Vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
278	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	53	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
279	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	30	18-24 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
280	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	24	18-24 mtr	7,000	Redelijk	10 - 15 jaar
281	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	57	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
282	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	41	24> mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
283	Pseudotsuga menziesii	Douglaspasp	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	33	24> mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
284	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	52	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
285	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	47	24> mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
286	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	39	12-18 mtr	7,000	Redelijk	10 - 15 jaar
287	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	65	18-24 mtr	10,000	Slecht	< 5 jaar
288	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	31	18-24 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
289	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	25	12-18 mtr	8,000	Matig	> 15 jaar

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens

290	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	46	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
291	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	28	12-18 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
292	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	29	18-24 mtr	10,000	Redelijk	10 - 15 jaar
293	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	51	18-24 mtr	16,000	Goed	> 15 jaar
294	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	33	18-24 mtr	5,000	Goed	> 15 jaar
295	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	24	18-24 mtr	10,000	Redelijk	10 - 15 jaar
297	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	25	18-24 mtr	3,000	Goed	> 15 jaar
298	Pseudostuga menziesii	Douglasspar	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	47	18-24 mtr	8,000	Redelijk	> 15 jaar
299	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	37	24> mtr	5,000	Goed	> 15 jaar
300	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	52	24> mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
301	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	46	24> mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
302	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	30	18-24 mtr	4,000	Goed	> 15 jaar
303	Pseudostuga menziesii	Douglasspar	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	54	18-24 mtr	12,000	Goed	> 15 jaar
304	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	21	12-18 mtr	7,000	Goed	> 15 jaar
305	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	45	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
306	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	35	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
307	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	25	18-24 mtr	5,000	Goed	> 15 jaar
308	Pseudostuga menziesii	Douglasspar	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	51	24> mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
309	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	36	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
310	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	39	24> mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
311	Pseudostuga menziesii	Douglasspar	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	46	24> mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
312	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	29	18-24 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
313	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	44	24> mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
314	Pseudostuga menziesii	Douglasspar	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	79	24> mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
315	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	41	18-24 mtr	12,000	Goed	> 15 jaar
316	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	31	18-24 mtr	5,000	Goed	> 15 jaar
317	Pseudostuga menziesii	Douglasspar	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	50	24> mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
318	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	41	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
319	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	35	18-24 mtr	5,000	Goed	> 15 jaar
320	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	28	18-24 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
321	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	42	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
322	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	29	18-24 mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
323	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	30	18-24 mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
324	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	25	18-24 mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
325	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	26	12-18 mtr	5,000	Redelijk	10 - 15 jaar
326	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	37	24> mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
327	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	34	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
328	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	46	24> mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
329	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	39	24> mtr	7,000	Goed	> 15 jaar
330	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	37	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
331	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	33	18-24 mtr	9,000	Goed	> 15 jaar
332	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	32	18-24 mtr	6,000	Redelijk	10 - 15 jaar
333	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	23	12-18 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
334	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	40	24> mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
335	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	46	24> mtr	14,000	Redelijk	10 - 15 jaar
336	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	43	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
337	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	36	24> mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
338	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	28	18-24 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
340	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	23	24> mtr	5,000	Goed	> 15 jaar
341	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	26	18-24 mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
342	Ilex aquifolium	Gewone hulst	Niet vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr	7,000	Goed	> 15 jaar
343	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	44	24> mtr	9,000	Goed	> 15 jaar
344	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	35	24> mtr	5,000	Goed	> 15 jaar
345	Pinus sylvestris	Grove den	Vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	28	18-24 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
346	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	44	24> mtr	9,000	Goed	> 15 jaar
347	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	21	18-24 mtr	4,000	Goed	> 15 jaar

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens

348	Taxus baccata	Venijnboom	Vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	16	6-12 mtr	7,000	Goed	> 15 jaar
349	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	31	24> mtr	5,000	Goed	> 15 jaar
350	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	32	24> mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
351	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	35	18-24 mtr	12,000	Redelijk	> 15 jaar
352	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	43	24> mtr	9,000	Goed	> 15 jaar
353	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	38	24> mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
354	Ilex aquifolium	Gewone hulst	Vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr	5,000	Goed	> 15 jaar
355	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	40	24> mtr	9,000	Goed	> 15 jaar
356	Pseudostuga menziesii	Douglasspar	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	30	24> mtr	4,000	Goed	> 15 jaar
357	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	28	18-24 mtr	12,000	Redelijk	> 15 jaar
358	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	41	24> mtr	12,000	Goed	> 15 jaar
359	Taxus baccata	Venijnboom	Vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr		Goed	> 15 jaar
360	Pinus sylvestris	Grove den	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	41	18-24 mtr	8,000	Redelijk	> 15 jaar
361	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	35	18-24 mtr	8,000	Redelijk	10 - 15 jaar
362	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	21	6-12 mtr	9,000	Matig	5 - 10 jaar
363	Ilex aquifolium	Gewone hulst	Vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr	5,000	Redelijk	> 15 jaar
364	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	42	24> mtr	7,000	Goed	> 15 jaar
365	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	41	18-24 mtr	15,000	Goed	> 15 jaar
366	Ilex aquifolium	Gewone hulst	Vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr	5,000	Redelijk	> 15 jaar
367	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	36	24> mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
368	Picea abies	Fijnspar	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	24	18-24 mtr	9,000	Goed	> 15 jaar
369	Pinus sylvestris	Grove den	Vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	26	18-24 mtr	2,000	Redelijk	10 - 15 jaar
370	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	35	18-24 mtr	7,000	Goed	> 15 jaar
371	Picea abies	Fijnspar	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	43	18-24 mtr	9,000	Goed	> 15 jaar
372	Pinus sylvestris	Grove den	Vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	53	24> mtr	9,000	Goed	> 15 jaar
373	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	29	24> mtr	3,000	Goed	> 15 jaar
374	Picea abies	Fijnspar	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	35	18-24 mtr	9,000	Goed	> 15 jaar
375	Pinus sylvestris	Grove den	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	38	24> mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
376	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	52	18-24 mtr	14,000	Goed	> 15 jaar
377	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	33	12-18 mtr	9,000	Matig	10 - 15 jaar
378	Pinus sylvestris	Grove den	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	37	24> mtr	4,000	Goed	> 15 jaar
379	Pseudostuga menziesii	Douglasspar	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	70	24> mtr	12,000	Goed	> 15 jaar
380	Taxus baccata	Venijnboom	Vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
381	Pseudostuga menziesii	Douglasspar	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	32	24> mtr	5,000	Goed	> 15 jaar
382	Taxus baccata	Venijnboom	Vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
383	Pseudostuga menziesii	Douglasspar	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	47	24> mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
384	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	43	12-18 mtr	12,000	Matig	5 - 10 jaar
385	Pseudostuga menziesii	Douglasspar	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	53	24> mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
386	Picea abies	Fijnspar	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	19	12-18 mtr	10,000	Redelijk	10 - 15 jaar
387	Pseudostuga menziesii	Douglasspar	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	33	24> mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
388	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	34	18-24 mtr	13,000	Goed	> 15 jaar
389	Fagus sylvatica	Gewone beuk	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	33	18-24 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
390	Picea abies	Fijnspar	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	24	18-24 mtr	10,000	Redelijk	10 - 15 jaar
391	Pseudostuga menziesii	Douglasspar	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	27	24> mtr	4,000	Goed	> 15 jaar
392	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	32	12-18 mtr	12,000	Matig	5 - 10 jaar
393	Pseudostuga menziesii	Douglasspar	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	51	24> mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
394	Castanea sativa	Tamme kastanje	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	48	18-24 mtr	12,000	Redelijk	> 15 jaar
395	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	36	12-18 mtr	6,000	Redelijk	10 - 15 jaar
396	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	33	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
397	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	47	24> mtr	12,000	Goed	> 15 jaar
398	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	58	18-24 mtr	16,000	Goed	> 15 jaar
399	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	36	18-24 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
400	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	36	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
401	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	35	18-24 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
402	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	53	18-24 mtr	15,000	Goed	> 15 jaar
403	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	32	24> mtr	7,000	Goed	> 15 jaar

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens

404	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	40	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
405	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	39	24> mtr	14,000	Goed	> 15 jaar
406	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	39	12-18 mtr	10,000	Matig	5 - 10 jaar
407	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	57	24> mtr	14,000	Goed	> 15 jaar
408	Castanea sativa	Tamme kastanje	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	49	18-24 mtr	10,000	Redelijk	> 15 jaar
409	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	27	18-24 mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
410	Pseudostuga menziesii	Douglasspar	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	35	18-24 mtr	8,000	Redelijk	> 15 jaar
411	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	27	18-24 mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
412	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	25	12-18 mtr	10,000	Redelijk	10 - 15 jaar
413	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	41	18-24 mtr	10,000	Redelijk	10 - 15 jaar
414	Pseudostuga menziesii	Douglasspar	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	39	18-24 mtr	8,000	Redelijk	> 15 jaar
415	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	28	18-24 mtr	5,000	Goed	> 15 jaar
416	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	49	12-18 mtr	10,000	Matig	10 - 15 jaar
417	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	39	24> mtr	9,000	Goed	> 15 jaar
418	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	26	12-18 mtr	10,000	Matig	10 - 15 jaar
419	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	25	18-24 mtr	6,000	Matig	5 - 10 jaar
420	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	30	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
421	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	47	24> mtr	14,000	Goed	> 15 jaar
422	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	30	24> mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
423	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	35	24> mtr	7,000	Redelijk	> 15 jaar
424	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	37	18-24 mtr	9,000	Goed	> 15 jaar
425	Fagus sylvatica	Gewone beuk	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	24	12-18 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
426	Taxus baccata	Venijnboom	Vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
427	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	43	24> mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
428	Pinus sylvestris	Grove den	Vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	28	18-24 mtr	8,000	Redelijk	> 15 jaar
429	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	30	24> mtr	4,000	Goed	> 15 jaar
430	Pinus sylvestris	Grove den	Vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	30	18-24 mtr	8,000	Redelijk	> 15 jaar
431	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	40	24> mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
433	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	38	24> mtr	7,000	Goed	> 15 jaar
434	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	39	18-24 mtr	10,000	Redelijk	> 15 jaar
435	Taxus baccata	Venijnboom	Vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr		Goed	> 15 jaar
436	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	61	18-24 mtr	16,000	Goed	> 15 jaar
437	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	49	18-24 mtr	15,000	Goed	> 15 jaar
438	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	40	24> mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
439	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	34	18-24 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
440	Pinus sylvestris	Grove den	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	31	18-24 mtr	4,000	Redelijk	> 15 jaar
441	Pseudostuga menziesii	Douglasspar	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	16	12-18 mtr	7,000	Redelijk	> 15 jaar
442	Pinus sylvestris	Grove den	Vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	28	18-24 mtr	4,000	Redelijk	10 - 15 jaar
443	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	44	18-24 mtr	15,000	Redelijk	10 - 15 jaar
444	Pinus sylvestris	Grove den	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	30	18-24 mtr	2,000	Redelijk	10 - 15 jaar
445	Picea abies	Fijnspar	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	27	18-24 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
446	Pinus sylvestris	Grove den	Vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	40	24> mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
447	Picea abies	Fijnspar	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	19	18-24 mtr	7,000	Goed	> 15 jaar
448	Picea abies	Fijnspar	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	22	18-24 mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
449	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	40	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
450	Picea abies	Fijnspar	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	18	12-18 mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
451	Pinus sylvestris	Grove den	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	40	24> mtr	5,000	Goed	> 15 jaar
452	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	18	12-18 mtr	6,000	Matig	5 - 10 jaar
453	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	49	18-24 mtr	12,000	Goed	> 15 jaar
454	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	24	12-18 mtr	9,000	Matig	5 - 10 jaar
455	Pinus sylvestris	Grove den	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	35	24> mtr	7,000	Goed	> 15 jaar
456	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	30	18-24 mtr	10,000	Redelijk	> 15 jaar
457	Pinus sylvestris	Grove den	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	43	24> mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
458	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	22	18-24 mtr	8,000	Redelijk	> 15 jaar
459	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	33	18-24 mtr	10,000	Redelijk	> 15 jaar
460	Pinus sylvestris	Grove den	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	40	24> mtr	5,000	Goed	> 15 jaar

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens

461	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	42	18-24 mtr	10,000	Redelijk	> 15 jaar
462	Ilex aquifolium	Gewone hulst	Vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
463	Pinus sylvestris	Grove den	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	42	24> mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
464	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	30	18-24 mtr	13,000	Goed	> 15 jaar
465	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	32	18-24 mtr	10,000	Matig	10 - 15 jaar
466	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	46	18-24 mtr	13,000	Goed	> 15 jaar
467	Ilex aquifolium	Gewone hulst	Vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
468	Ilex aquifolium	Gewone hulst	Vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
469	Ilex aquifolium	Gewone hulst	Vrij uitgroeiende boom	0-15 cm		0-6 mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
470	Quercus robur	Zomereik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	17	18-24 mtr	7,000	Redelijk	10 - 15 jaar
471	Pseudostuga menziesii	Douglasspar	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	18	12-18 mtr	8,000	Matig	5 - 10 jaar
472	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	24	12-18 mtr	8,000	Matig	> 15 jaar
473	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	41	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
474	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	16	12-18 mtr	7,000	Goed	> 15 jaar
475	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	29	18-24 mtr	7,000	Goed	> 15 jaar
476	Fagus sylvatica	Gewone beuk	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	25	18-24 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
477	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	36	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
478	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	37	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
479	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	28	18-24 mtr	10,000	Redelijk	10 - 15 jaar
480	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	31	12-18 mtr	10,000	Matig	5 - 10 jaar
481	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	49	12-18 mtr	14,000	Matig	5 - 10 jaar
482	Pseudostuga menziesii	Douglasspar	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	26	6-12 mtr	8,000	Redelijk	5 - 10 jaar
483	Pseudostuga menziesii	Douglasspar	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	27	6-12 mtr	8,000	Redelijk	5 - 10 jaar
484	Pseudostuga menziesii	Douglasspar	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	35	6-12 mtr	8,000	Redelijk	5 - 10 jaar
485	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	47	18-24 mtr	12,000	Goed	> 15 jaar
486	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	27	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
487	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	46	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
488	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	30	18-24 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
489	Fagus sylvatica	Gewone beuk	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	28	12-18 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
490	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	35	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
491	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	35	18-24 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
492	Fagus sylvatica	Gewone beuk	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	23	12-18 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
493	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	28	18-24 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
494	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	21	12-18 mtr	13,000	Goed	> 15 jaar
495	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	38	18-24 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
496	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	31	18-24 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
497	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	21	12-18 mtr	20,000	Matig	5 - 10 jaar
498	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	28	18-24 mtr	20,000	Redelijk	> 15 jaar
499	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	28	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
500	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	41	18-24 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
501	Pinus sylvestris	Grove den	Niet vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	30	18-24 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
502	Pinus sylvestris	Grove den	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	36	18-24 mtr	9,000	Redelijk	> 15 jaar
503	Taxus baccata	Venijnboom	Vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	19	6-12 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
504	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	55	18-24 mtr	12,000	Redelijk	> 15 jaar
505	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	36	12-18 mtr	11,000	Redelijk	> 15 jaar
507	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	27	18-24 mtr	6,000	Redelijk	> 15 jaar
508	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Vrij uitgroeiende boom	15-30 cm	18	6-12 mtr	10,000	Redelijk	> 15 jaar
509	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	31	12-18 mtr	10,000	Redelijk	> 15 jaar
510	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	36	18-24 mtr	10,000	Redelijk	> 15 jaar
511	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	40	18-24 mtr	7,000	Redelijk	> 15 jaar
512	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	38	18-24 mtr	10,000	Redelijk	> 15 jaar
513	Pinus sylvestris	Grove den	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	35	24> mtr	5,000	Goed	> 15 jaar
514	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Vrij uitgroeiende boom	50-100 cm	53	18-24 mtr	14,000	Goed	> 15 jaar
515	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	33	12-18 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
516	Pseudostuga menziesii	Douglasspar	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	46	24> mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
517	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	36	18-24 mtr	8,000	Redelijk	> 15 jaar

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens

518	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	48	18-24 mtr	10,000	Goed	> 15 jaar
519	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	71	18-24 mtr	12,000	Goed	> 15 jaar
520	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	40	18-24 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
521	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	34	12-18 mtr	6,000	Goed	> 15 jaar
522	Pinus sylvestris	Grove den	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	41	24> mtr	3,000	Goed	> 15 jaar
523	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	34	18-24 mtr	8,000	Goed	> 15 jaar
524	Pinus sylvestris	Grove den	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	34	24> mtr	3,000	Goed	> 15 jaar
525	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	40	18-24 mtr	9,000	Goed	> 15 jaar
526	Pinus sylvestris	Grove den	Vrij uitgroeiende boom	30-50 cm	39	24> mtr	7,000	Goed	> 15 jaar

Boomnummer	Categorie	Maatregel veiligheid	Urgentie veiligheid	Inspectiefrequentie	Boombeeld	Snoeiwijze	Afwijkingen	Ziekten/aantastingen	Notitie adviseur	Mechanisch	Bouw
1	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
2	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
3	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
4	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
5	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
6	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
7	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
8	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
9	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
10	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
11	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
12	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
13	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
14	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
15	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
16	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
17	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							True
18	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;Jaarlijkse inspectie;	Binnen 6 maanden	Jaarlijks			Plakoksel stam;				True
19	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
20	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							True
21	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
22	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;Jaarlijkse inspectie;	Binnen 6 maanden	Jaarlijks			Afstervingsverschijnselen;				
23	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
24	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
25	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
26	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
27	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							True
28	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
29	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
30	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
31	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
32	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							True
33	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
34	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;Jaarlijkse inspectie;	Binnen 6 maanden	Jaarlijks			Afstervingsverschijnselen;				True
35	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
36	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
37	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
38	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
39	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
40	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
41	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
42	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							True
43	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
44	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
45	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
46	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
47	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
48	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens

49	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
50	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
51	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
52	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
53	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
54	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
55	Risicoboom	Gerichte snoei;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar			Gebroken / losse tak;				
56	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
57	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;Nader onderzoek;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar			Spechtgat;				
58	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;Nader onderzoek;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar			Holte in stam;Rotting stam;				True
59	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
60	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
61	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
62	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							True
63	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar			Gebroken / losse tak;				
64	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei	Spechtgat		Spechtgat in knik in stam	True	
65	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
66	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
67	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
68	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
69	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
70	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
71	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
72	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
73	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar						True	
74	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
75	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
76	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
77	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;Jaarlijkse inspectie;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar			Afstervingsverschijnselen;				
78	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
79	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
80	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
81	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							True
82	Risicoboom	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							True
83	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
84	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
85	Attentieboom	Jaarlijkse inspectie;	Geen	Jaarlijks			Afstervingsverschijnselen;				
86	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
87	Risicoboom	Rooien;	Binnen 6 maanden	Geen (rooien)			Afstervingsverschijnselen;				True
88	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Onderhoudssnoei					True
90	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Onderhoudssnoei					True
91	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Onderhoudssnoei					True
92	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Onderhoudssnoei					True
93	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
94	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
95	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Onderhoudssnoei					True
96	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
97	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
98	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Onderhoudssnoei					True

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens

99	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Onderhoudssnoei					True
100	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Onderhoudssnoei					True
101	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
102	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
103	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Onderhoudssnoei					
104	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei	Meerstammige boom;Plakoksel stam;Plakoksel stamvoet			True	
105	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Onderhoudssnoei					
106	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Onderhoudssnoei					
107	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
108	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
109	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
110	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Onderhoudssnoei					
111	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
112	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
113	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei	Gebroken / losse tak				
114	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
115	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei	Schade stamvoet				True
116	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei	Schade stamvoet				True
117	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei	Schade stamvoet				True
118	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
119	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei	Schade stamvoet				True
120	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei	Schade stamvoet				True
121	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
122	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
123	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
124	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
125	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
126	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
127	Risicoboorn	Vellen	Binnen 3 maanden	Geen			Afgestorven boom			True	
128	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
129	Risicoboorn	Vellen	Binnen 3 maanden	Geen						True	
130	Risicoboorn	Vellen	Binnen 3 maanden	Geen						True	
131	Risicoboorn	Vellen	Binnen 3 maanden	Geen			Spechtgat		10tal spechtengaten, grote kans stambreuk	True	
132	Risicoboorn	Vellen	Binnen 3 maanden	Geen						True	
133	Risicoboorn	Vellen	Binnen 3 maanden	Geen						True	
134	Risicoboorn	Vellen	Binnen 3 maanden	Geen						True	
135	Risicoboorn	Vellen	Binnen 3 maanden	Geen			Spechtgat			True	
136	Risicoboorn	Vellen	Binnen 3 maanden	Geen					Uitgebroken top	True	
137	Risicoboorn	Vellen	Binnen 3 maanden	Geen			Scheefstand			True	
138	Risicoboorn	Vellen	Binnen 3 maanden	Geen			Afstervingsverschijnselen; Schade stam			True	
139	Risicoboorn	Vellen	Binnen 3 maanden	Geen			Plakoksel stam			True	
140	Risicoboorn	Vellen	Binnen 3 maanden	Geen						True	
141	Risicoboorn	Vellen	Binnen 3 maanden	Geen						True	
142	Risicoboorn	Vellen	Binnen 3 maanden	Geen			Rotting kroon;Rotting stam			True	
143	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							False
144	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True
145	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
146	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True
147	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True
148	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True
149	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens

150	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True
151	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True
152	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
153	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True
154	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True
155	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True
156	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True
157	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True
158	Risicoboorn	Vellen	Binnen 3 maanden	Geen						True	
159	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True
160	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True
161	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
162	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True
163	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True
164	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
165	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True
166	Risicoboorn	Vellen	Binnen 3 maanden	Geen			Holte in stam			True	
167	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True
168	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True
169	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True
170	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar			Spechtgat		Meerdere spechtengaten rondom	True	False
171	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True
172	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True
173	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True
174	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True
175	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True
176	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar			Holte in stamvoet			True	
177	Risicoboorn	Vellen	Binnen 3 maanden	Geen			Plakoksel stamvoet			True	
178	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True
179	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True
180	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar							True
181	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
182	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
184	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
185	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
186	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
187	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
188	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
189	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
190	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
191	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
192	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
193	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
194	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
195	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							True
196	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							True
197	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
198	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
199	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							True
200	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
201	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
202	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
203	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
204	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
205	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens

206	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei	Meerstammige boom				True
207	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
208	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
209	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
210	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar			klimop			True	
211	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
214	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							True
215	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							True
216	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							True
217	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
218	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							True
219	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							True
222	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 3 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
223	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar			klimop				True
224	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
225	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
226	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
227	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
228	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
229	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
230	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
231	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
232	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
233	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
234	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
235	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
236	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
237	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
238	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
239	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
241	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
242	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
244	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
245	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
246	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
247	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Onderhoudssnoei					
248	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
249	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
250	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
252	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
253	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Onderhoudssnoei					True
255	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Begeleidingssnoei					
256	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
258	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
259	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
260	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
261	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
262	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
263	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
264	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
265	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
266	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
267	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
268	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
269	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
270	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens

271	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
272	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
273	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
274	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
275	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
276	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
277	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
278	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
279	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
280	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
281	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
282	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Onderhoudssnoei					
283	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
284	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
285	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
286	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							True
287	Risicoboom	Rooien	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei	Afstervingsverschijnselen	Onbekend vruchtlichaam		True	
288	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
289	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							True
290	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
291	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Onderhoudssnoei					
292	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
293	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
294	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
295	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
297	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
298	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
299	Goedgekeurd	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
300	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
301	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
302	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
303	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
304	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Onderhoudssnoei					
305	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
306	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
307	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Onderhoudssnoei					
308	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Onderhoudssnoei					
309	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
310	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
311	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Onderhoudssnoei					
312	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
313	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
314	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Onderhoudssnoei	klimop				
315	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
316	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
317	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Onderhoudssnoei					
318	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
319	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
320	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
321	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
322	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
323	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
324	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
325	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
326	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
327	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens

[illegible]

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens

385	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Onderhoudssnoei					
386	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
387	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei	klimop				
388	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar						True	
389	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Onderhoudssnoei					True
390	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
391	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Onderhoudssnoei					
392	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
393	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
394	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
395	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei	klimop				
396	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
397	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei	klimop				
398	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
399	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
400	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
401	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
402	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
403	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
404	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
405	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
406	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
407	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
408	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
409	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Onderhoudssnoei					True
410	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
411	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
412	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
413	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
414	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
415	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
416	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
417	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
418	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
419	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
420	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
421	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
422	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
423	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
424	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
425	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Aanvaard	Onderhoudssnoei					
426	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
427	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
428	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei	Scheefstand				
429	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei		Vogelnest			
430	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
431	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
433	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
434	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
435	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
436	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
437	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
438	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
439	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
440	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
441	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							

Bijlage 2a Inventarisatiegegevens


442	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
443	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar			Scheefstand				
444	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
445	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
446	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
447	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
448	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
449	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
450	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
451	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
452	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
453	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
454	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
455	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
456	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
457	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
458	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
459	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
460	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
461	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
462	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
463	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
464	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
465	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
466	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
467	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
468	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
469	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
470	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
471	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							True
472	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							True
473	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							True
474	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
475	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
476	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
477	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
478	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
479	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							True
480	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar			Scheefstand				
481	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar							
482	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
483	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
484	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar							
485	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
486	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
487	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
488	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					True
489	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
490	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
491	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
492	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
493	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
494	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
495	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
496	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
497	Risicoboorn	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					

498	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
499	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
500	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
501	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
502	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
503	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
504	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
505	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
507	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
508	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
509	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
510	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
511	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen;Gerichte snoei	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei	Gebroken / losse tak				
512	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
513	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
514	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
515	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
516	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
517	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
518	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Begeleidingssnoei					
519	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei	Holte in stamvoet				
520	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Begeleidingssnoei					
521	Goedgekeurd	Geen	Geen	1 x per 3 jaar	Regulier	Begeleidingssnoei					
522	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
523	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
524	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					
525	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Begeleidingssnoei					
526	Risicoboom	Grof doodhout verwijderen	Binnen 6 maanden	1 x per 3 jaar	Regulier	Onderhoudssnoei					



WERKEN ROND BOMEN


OPSLAG, PARKEREN EN TRANSPORT

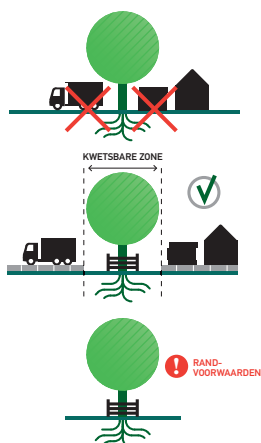

Voor opslag, parkeren en transport gelden randvoorwaarden binnen de kwetsbare boomzone. Bijvoorbeeld het plaatsen van drukverdelende rijplaten.

❗ Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan!

GRAVEN, OPHOGEN EN ANDERE BODEM-BEWERKINGEN

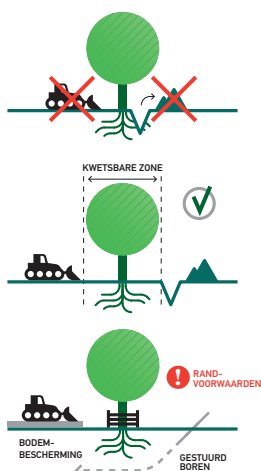


Voor graven, ophogen en bodembewerking gelden randvoorwaarden binnen de kwetsbare boomzone. Bijvoorbeeld minimale graafafstanden en wortelbescherming.

❗ Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan!

Kabelgoten, mantelbuizen en gestuurd boren bieden soms een goed alternatief. Let bij grond- en graafwerkzaamheden ook op kabels en leidingen (KLIC-melding, WION).

KWETSBARE BOOMZONE

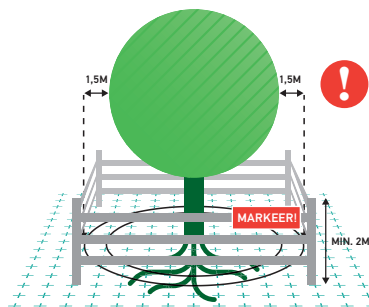


❗ Werkzaamheden en de opslag van materiaal en materieel zijn binnen de KWETSBARE BOOMZONE alleen toegestaan MET TOESTEMMING (goedgekeurd Werkplan).

RANDVOORWAARDEN EN EISEN

1. Plaats een niet-verplaatsbare fysieke bescherming rond de boom (vanaf 10 cm tot minimaal 2 m boven het maaiveld) en markeer deze als beschermd boomgebied.
2. Binnen elke kwetsbare boomzone zijn de uitvoering van werkzaamheden en de opslag van materiaal en materieel alleen toegestaan met toestemming via een door de opdrachtgever of directie goedgekeurd Werkplan.
3. Binnen elke kwetsbare boomzone gelden randvoorwaarden die uitgewerkt moeten zijn in het goedgekeurde Werkplan. Deze randvoorwaarden worden in de regel opgesteld aan de hand van een Bomen Effect Analyse (BEA).
4. Het Werkplan vermeldt gedetailleerd (per boom) wanneer, op welke wijze, volgens welke randvoorwaarden en met welk materieel en welke hulpmiddelen werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone moeten worden uitgevoerd.
5. Werkzaamheden mogen de duurzame instandhouding van de boom nooit in gevaar brengen.
6. Graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone zijn uitsluitend toegestaan met toestemming via het goedgekeurde Werkplan.

LEIDRAAD MINIMALE GRAAFAFSTANDEN (INDICATIEF)


Stam Ø	Minimale graafafstand vanuit het hart van de stamvoet	Eenzijdige wortelontwikkeling of scheefstaande boom (trekzijde)
20 cm	> 1,25 m	2,0 m
40 cm	> 1,50 m	2,5 m
60 cm	> 1,75 m	3,0 m
80 cm	> 2,25 m	3,5 m
100 cm	> 2,50 m	4,0 m
150 cm	> 3,50 m	5,0 m

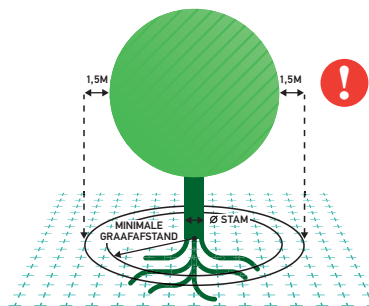

❗ Kwetsbare boomzone = Kroonprojectie + 1,5 meter

Kijk voor aanvullende informatie over randvoorwaarden en een goedgekeurd Werkplan op: www.bomenposter.nl


BRONBEMALING EN VERANDERINGEN IN GRONDWATERSTAND

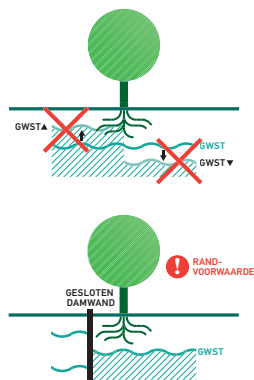

Voor bronbemalingen en veranderingen in de grondwaterstand gelden zowel binnen als buiten de kwetsbare boomzone randvoorwaarden. Bijvoorbeeld het toepassen van een gesloten bronbemaling.

❗ Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan!

VLOEISTOFFEN EN GASSEN



Bodemvreemde gassen en vloeistoffen kunnen grote schade veroorzaken aan de groeiplaats van een boom.

Houd gassen en vloeistoffen, maar ook cementmolens en (water)afvoeren, op grote afstand van de kwetsbare boomzone!

SNOEI-WERKZAAMHEDEN



Het snoeien van bomen is alleen toegestaan met toestemming van de opdrachtgever of directie, ook wanneer er enkel sprake is van een gebroken of beschadigde tak.

