NIEUWE WONINGEN TUSSEN INDUSTRIEWEG EN KOEKOEKSWEG

Geluidonderzoek Tennisclub Vaassen

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

NIEUWE WONINGEN TUSSEN INDUSTRIEWEG EN KOEKOEKSWEG

Geluidonderzoek Tennisclub Vaassen

Rapportnummer:	24-10314.R02.V01
Status:	Definitief
Datum:	20 september 2024

In opdracht van:
BJZ.nu Ruimtelijke plannen en advies
Twentepoort Oost 16a
7609 RG Almelo

Uitgevoerd door:
Alcedo B.V.
Postbus 140 7450 AC Holten
Ondernemersweg 3 7451 PK Holten
Contactpersoon: Dhr. ing. J. Bruinsma
Telefoon: 085 – 822 99 00
Internet: www.alcedo.nl
E-mail: Jordy.bruinsma@alcedo.nl

© Alcedo B.V.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale reproductie, of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever van deze uitgave of Alcedo B.V..

INHOUD


1	INLEIDING	3
2	GELUIDNORMEN	5
2.1	Geluidvoorschriften	5
2.2	Evenwichtige toedeling van functies aan locaties	5
2.3	Gemeentelijk geluidbeleid	6
3	UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS	7
3.1	Gehanteerde onderzoeksgegevens	7
3.2	Bedrijfsomschrijving	7
4	GELUIDBRONNEN	10
4.1	Activiteiten op het buitenterrein	10
5	RESULTATEN EN BEOORDELING	11
5.1	Gehanteerde rekenmethode	11
5.2	Berekeningsresultaten en beoordeling	11
5.2.1	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus	11
5.2.2	Maximale geluidsniveaus	13
6	MAATREGELEN	15
7	CONCLUSIE	17

Bijlagen

Bijlage 1 Figuren rekenmodel
Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel
Bijlage 3 Rekenresultaten
Bijlage 4 Rekenresultaten na maatregelen

1 INLEIDING

Het voornemen bestaat om woningen te realiseren op een locatie tussen de Industrieweg en Koekoeksweg in Vaassen. De planlocatie bevindt zich binnen het invloedgebied van de tennisclub Vaassen aan de zuidwestzijde van de planlocatie. In de volgende figuur is de ligging van de planlocatie weergegeven op een luchtfoto.

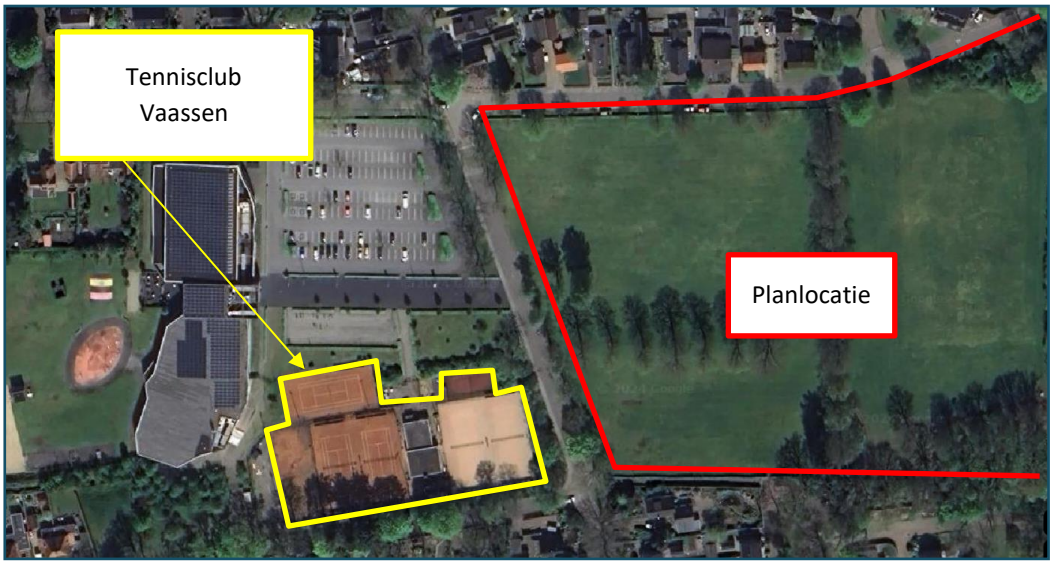

Figuur 1 Globale ligging planlocatie (rode kader).

Een mogelijk invulling van het plan is weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 2 Invulling van het plan

De nieuwe woningen kunnen geluidoverlast ondervinden vanwege de activiteiten van de tennisclub. De nieuwe woningen kunnen ook een belemmering vormen voor de gebruiksmogelijkheden van de tennisclub. In dit onderzoek wordt het geluid op de planlocatie inzichtelijk gemaakt en beoordeeld.

2 GELUIDNORMEN

2.1 Geluidvoorschriften

Volgens het omgevingsplan van de gemeente Epe is op de locatie voor geluid van activiteiten § 22.3.4 van de Bruidsschat van toepassing. In artikel 22.63 zijn de toegestane waarden voor geluid opgenomen. In de volgende tabel zijn de waarden samengevat.

Tabel 1 Waarde voor geluid als gevolg van activiteiten

Beoordelingspunt	Waarde voor geluid [dB(A)]		
	dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	50[1)]	45	40
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten	70	65	60
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouwen	35[1)]	30	25
Maximaal geluidniveau L_{Amax} binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouwen	55	50	45

[1)] De maximale geluidsniveaus in de dagperiode zijn niet van toepassing op het laden en lossen.

Volgens artikel 22.70, lid 1 blijven de volgende geluibronnen bij het bepalen van de geluidniveaus buiten beschouwing:

b. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein;
c. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein bij sport- of recreatieactiviteiten.

Volgens artikel 22.70, lid 2 blijft bij het bepalen van de maximale geluidniveaus buiten beschouwing het geluid als gevolg van:

a. het komen en gaan van bezoekers bij een activiteit waarvan horeca-, sport- of recreatieactiviteiten de kern vormen; of
b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan.

2.2 Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Voor de nieuwe woningen dient afgewogen te worden of er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL). Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” 1999. Dit is de meest recente publicatie waarin richtwaarden zijn opgenomen afhankelijk van het omgevingstype. Aan de westzijde van de planlocatie bevindt zich een zwem- en sportcentrum en een tennisclub en aan de oostzijde het bedrijf Royal Vaassen.

Om deze reden is de omgeving te beschouwen als een ‘gemengd gebied’. Daarom zal in eerste instantie getoetst worden aan 50 dB(A) (etmaalwaarde) voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en 70 dB(A) (etmaalwaarde) voor de maximale geluidniveaus.

De richtwaarden zijn uitgedrukt als “etmaalwaarde”. De etmaalwaarde is de hoogste waarde van het optredende niveau in de dagperiode, de avondperiode +5 dB(A) en de nachtperiode +10 dB(A). De dagperiode loopt van 07.00 tot 19.00 uur. De avondperiode loopt van 19.00 tot 23.00 uur. De nachtperiode loopt van 23.00 tot 07.00 uur.

Bij de beoordeling of er sprake is van ETFAL, worden de geluiden die volgens het omgevingsplan gemeente Epe buiten beschouwing gelaten mogen worden, wel meegenomen. In dit geval gaat het om het stemgeluid van bezoekers op het open terrein bij sport- of recreatieactiviteiten voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. Voor de maximale geluidniveaus gaat het om geluiden van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan in open lucht.

2.3 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Epe beschikt voor activiteiten, die niet gelegen zijn op een geluidsgezoneerd industrieterrein, niet over gemeentelijk geluidsbeleid waaraan getoetst moet worden.

3 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS

3.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- Tekeningen van Marseille Buiten met projectnummer 2414 d.d. 12 september 2024;
- Inventarisatie ter plaatse woensdag 21 augustus 2024;
- Gevoerd overleg met de opdrachtgever;
- Alcedo expertise.


3.2 Bedrijfsomschrijving

Het gebruik van de tennisbanen varieert van dag tot dag. Er zijn dagen waarbij sprake is van veel activiteiten, maar er zijn ook dagen dat sprake is van minder activiteiten. Voor de toetsing aan de waarden uit het omgevingsplan is de drukke dag bepalend.

Het huidige gebruik van de tennisvereniging is op locatie geïnventariseerd en doorgesproken. De verwachting is dat TCV in 2025 gaat fuseren. Mogelijk leidt deze fusie tot ander (intensiever) gebruik van de huidige velden. Om deze reden zijn worst-case aannames gedaan, die hieronder worden toegelicht.

TVC overweegt in de toekomst padelbanen te realiseren. De plannen zijn nog niet concreet en er is ook nog geen inzicht in het gebruik van de padelbanen. Gelet hierop worden de padelbanen niet verder betrokken bij het onderzoek.

Aangenomen wordt dat veld 1 tot en met 5 in de toekomstige situatie in de dagperiode 8 uur gebruikt worden en in de avondperiode 3 uur. Er is aangenomen dat er effectief 80% van deze tijd getennist wordt. Hierbij wordt uitgegaan
De nummering van de velden is weergegeven in de volgende figuur.

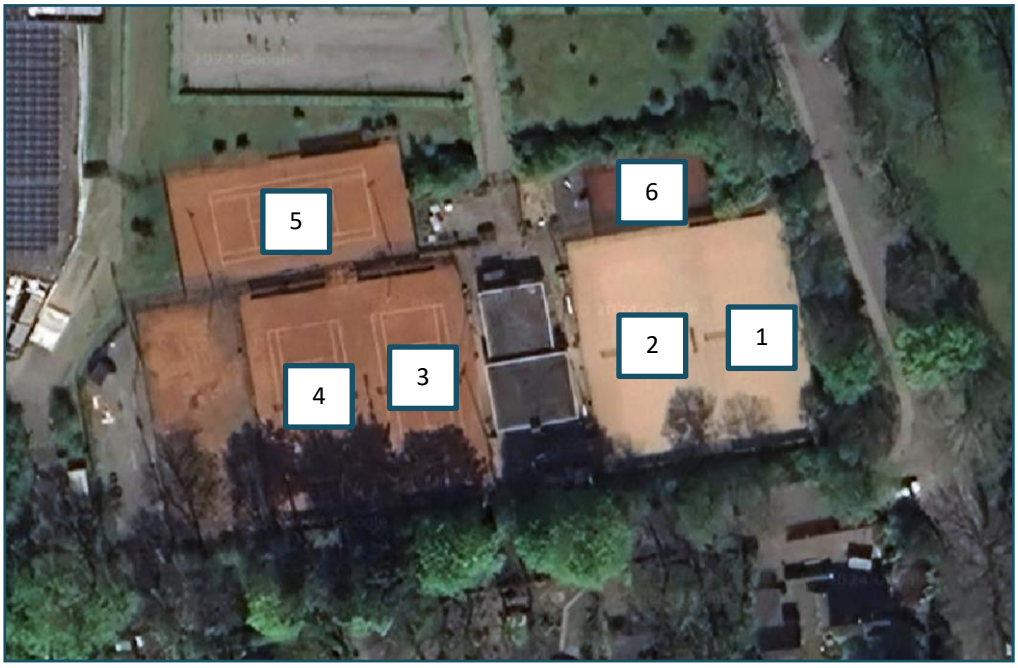

Figuur 3 Gebruikte velden (met baannummering weergegeven)

Uitgegaan wordt van een effectieve speeltijd van 80 %.

Terras

Aan weerszijden van het clubgebouw bevindt zich een terras. Uitgegaan wordt van 10 personen aan beide kanten. Op een competitieavond bevinden zich na de wedstrijden aan beide kanten circa 25 personen die tot uiterlijk 00:30 zich op het terras bevinden.

Voor de equivalente bronsterkte wordt uitgegaan van 70 dB(A) per persoon en een maximale bronsterkte van 100 dB(A).
De equivalente bronsterkte van 70 dB(A) voor een gemiddeld terras wordt ondersteund door de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State nummer 201300016/1/A4 van 15 januari 2014, waarin een bronsterkte van 70 dB(A) voor menselijk stemgeluid op een terras van een grand café als realistisch is aangemerkt.

De maximale bronsterkte van 100 dB(A) voor een levendig en een luidruchtig terras wordt ondersteund door de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State nummer 201410393/3/A1 van 9 september 2015, waarin een bronsterkte van 100 dB(A) voor zeer luid roepen als realistisch is aangemerkt.

De ligging van de terrassen is weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 4 Ligging terras TCV

Onderhoudsactiviteiten

In de dagperiode kan sprake zijn van bladblazen op het terrein. Dit neem ongeveer 1 uur in beslag. Ook kan er een half uurtje rondgereden worden met een gemotoriseerd karretje (vergelijkbaar met een kleine tractor).

Installaties

TCV beschikt over een afzuiginstallatie van de keuken. Aangenomen wordt dat deze 3 uur in de avondperiode aan staat. In de kantine kan sprake zijn van achtergrondmuziek. Omdat het achtergrondmuziek betreft, is dit niet relevant ten opzichte van de overige activiteiten en wordt dit verder achterwege gelaten in dit onderzoek.

Personenauto's

Bezoekers van TCV komen over het algemeen per fiets of personenauto. TCV beschikt niet over een eigen parkeerterrein, maar maakt gebruikt van het parkeerterrein ten noorden van de vereniging. Alleen op competitieavonden kan af en toe sprake zijn van 5 tot 6 auto's. Dit wordt verder als niet relevant beschouwd. De activiteiten op het parkeerterrein zijn inzichtelijk gemaakt en beoordeeld in de rapportage voor het zwem- en sportcentrum De Koekoek ''24-10314.R03.V01''.

4 GELUIDBRONNEN

4.1 Activiteiten op het buitenterrein

In de volgende tabel zijn de activiteiten inclusief bedrijfsduren samengevat.

Tabel 2 Activiteiten

Geluidsbron		Bronsterkte (L_W) [dB(A)]		Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren]		
		gem.	max.	dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
001-005	Tennisgeluid banen 1 t/m 5	84[1)]	-	4,8	2,4	-
006	Tennisgeluid halve baan 6	81[1)]	-	4,8	2,4	-
007-017	Tennisgeluid max	-	94	Ja	Ja	-
201-202	Terras na wedstrijd, 25 personen per zijde	84[3)]	-	-	-	0,75[5)]
203-204	Terras tijdens wedstrijd, 10 personen per zijde	80[3)]	-	-	1,75[4)]	-
205-213	Piek terras	-	100	-	Ja	Ja
101	Bladblazer	98	-	1	-	-
102-112	Bladblazer max	-	101	Ja	-	-
201	Rondrijden kleine tractor	94	-	0,5	-	-
301	Afzuiging keuken	70	-[2)]	-	3	-

1) De bronsterktes van tennisgeluiden zijn gebaseerd op geluidsmetingen bij andere, vergelijkbare tennisbanen;
2) Niet relevant ten opzichte van andere geluidsbronnen.
3) De gehanteerde bronsterktes zijn gecorrigeerd voor het aantal mensen. De bronsterkte is verhoogd met 10*LOG(N), waarbij N het aantal personen is.
4) In de avondperiode zijn de terrassen gedurende 3,5 uur 100% bezet, waarbij iedere persoon gemiddeld gedurende 50% van de tijd spreekt. Dit resulteert in een bedrijfsduur van 3,5*1*0,5= 1,75.
5) In de nachtperiode zijn de terrassen gedurende 1,5 uur 100 % bezet, waarbij iedere persoon gemiddeld gedurende 50% van de tijd spreekt. Dit resulteert in een bedrijfsduur van 1,5*1*0,5= 0,75.

Tennissen heeft een impulsachtig karakter. Daarom moet bij de beoordeling van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus een toeslag van 5 dB worden toegepast.


5 RESULTATEN EN BEOORDELING

5.1 Gehanteerde rekenmethode

Met overdrachtsberekeningen is het optredende geluid ter plaatse van de planlocatie bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd met een rekenmodel volgens de “Meet- en rekenmethode geluid industrie”. In dit driedimensionale model zijn onder andere verharde vlakken en gebouwen opgenomen.

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping. In het model zijn gebieden met verharding opgenomen. Waar geen verharding is opgenomen wordt verondersteld dat de bodem half hard/half zacht is (bodemfactor 0,5).

In de onderstaande figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen.

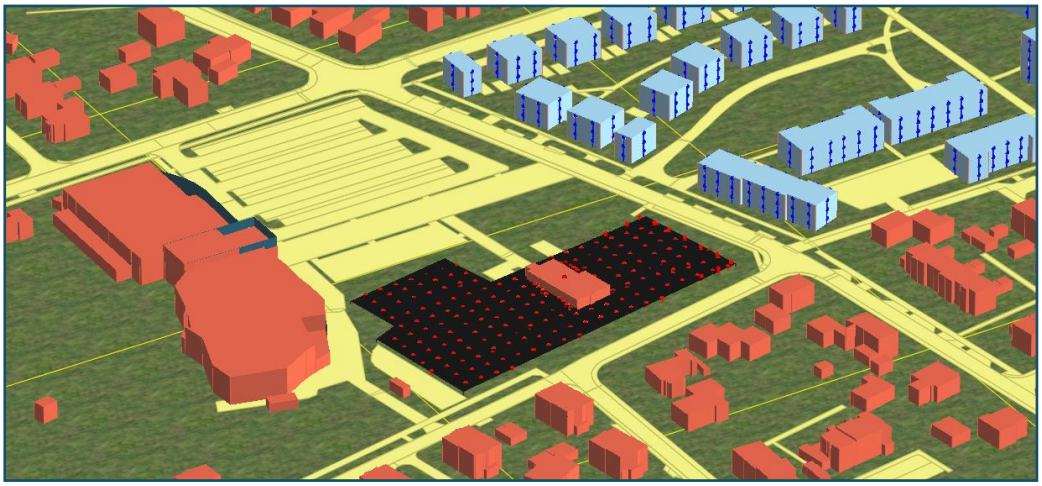

Figuur 5 Impressie rekenmodel

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2. De berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 3.

5.2 Berekeningsresultaten en beoordeling

5.2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

In de volgende tabel zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op enkele maatgevende beoordelingspunten samengevat.

Tabel 3 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus.

Nr.	Omschrijving	Hoogte	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]					
			dagperiode (07.00-19.00)		avondperiode (19.00-23.00)		nachtperiode (23.00-07.00)	
			berek.	toets	berek.	toets	berek.	toets
Exclusief stemgeluid publiek maar inclusief stemgeluid spelers (ten behoeve van toetsing omgevingsplan)								
084_A	Westgevel grond gebonden	2	49	50	49	45	-	40
084_B	Westgevel grond gebonden	5	50	50	50	45	-	40
084_C	Westgevel grond gebonden	8	50	50	50	45	-	40
085_A	Westgevel grond gebonden	2	49	50	49	45	-	40
085_B	Westgevel grond gebonden	5	50	50	50	45	-	40
085_C	Westgevel grond gebonden	8	50	50	50	45	-	40
086_A	Westgevel grond gebonden	2	49	50	49	45	-	40
086_B	Westgevel grond gebonden	5	50	50	50	45	-	40
086_C	Westgevel grond gebonden	8	50	50	50	45	-	40
087_A	Westgevel grond gebonden	2	49	50	49	45	-	40
087_B	Westgevel grond gebonden	5	50	50	49	45	-	40
087_C	Westgevel grond gebonden	8	50	50	50	45	-	40
088_A	Westgevel grond gebonden	2	49	50	48	45	-	40
088_B	Westgevel grond gebonden	5	50	50	49	45	-	40
088_C	Westgevel grond gebonden	8	50	50	49	45	-	40
089_A	Westgevel grond gebonden	2	48	50	48	45	-	40
089_B	Westgevel grond gebonden	5	50	50	49	45	-	40
089_C	Westgevel grond gebonden	8	50	50	49	45	-	40
090_A	Westgevel grond gebonden	2	48	50	47	45	-	40
090_B	Westgevel grond gebonden	5	49	50	48	45	-	40
090_C	Westgevel grond gebonden	8	49	50	48	45	-	40
091_A	Westgevel grond gebonden	2	47	50	46	45	-	40
091_B	Westgevel grond gebonden	5	48	50	48	45	-	40
091_C	Westgevel grond gebonden	8	49	50	48	45	-	40
Inclusief stemgeluid (ten behoeve van toetsing evenwichtige toedeling)								
084_A	Westgevel grond gebonden	2	49	50	49	45	32	40
084_B	Westgevel grond gebonden	5	50	50	50	45	35	40
084_C	Westgevel grond gebonden	8	50	50	50	45	35	40
085_A	Westgevel grond gebonden	2	49	50	49	45	32	40
085_B	Westgevel grond gebonden	5	50	50	50	45	35	40
085_C	Westgevel grond gebonden	8	50	50	50	45	35	40
086_A	Westgevel grond gebonden	2	49	50	49	45	32	40
086_B	Westgevel grond gebonden	5	50	50	50	45	35	40
086_C	Westgevel grond gebonden	8	50	50	50	45	34	40
087_A	Westgevel grond gebonden	2	49	50	49	45	32	40
087_B	Westgevel grond gebonden	5	50	50	50	45	34	40
087_C	Westgevel grond gebonden	8	50	50	50	45	34	40
088_A	Westgevel grond gebonden	2	49	50	48	45	32	40
088_B	Westgevel grond gebonden	5	50	50	49	45	34	40
088_C	Westgevel grond gebonden	8	50	50	50	45	34	40
089_A	Westgevel grond gebonden	2	48	50	48	45	32	40
089_B	Westgevel grond gebonden	5	50	50	49	45	34	40
089_C	Westgevel grond gebonden	8	50	50	49	45	34	40
090_A	Westgevel grond gebonden	2	48	50	47	45	32	40
090_B	Westgevel grond gebonden	5	49	50	49	45	34	40
090_C	Westgevel grond gebonden	8	49	50	49	45	34	40
091_A	Westgevel grond gebonden	2	47	50	47	45	31	40
091_B	Westgevel grond gebonden	5	49	50	48	45	34	40
091_C	Westgevel grond gebonden	8	49	50	48	45	34	40

Uit de rekenresultaten blijkt dat in de avondperiode sprake is van overschrijdingen van de waarden uit het omgevingsplan en de richtwaarde in het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. De overschrijdingen worden met name veroorzaakt door het gebruik van de tennisvelden 1 en 2.

5.2.2 Maximale geluidsniveaus

In de volgende tabel zijn de maximale geluidsniveaus op enkele maatgevende woningen samengevat.

Tabel 4 Maximale geluidsniveaus

Nr.	Omschrijving	Hoogte [m]	Maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) [dB(A)]					
			Dagperiode (07.00-19.00)		Avondperiode (19.00-23.00)		Nachtperiode (23.00-07.00)	
			berek.[1)]	toets	berek.[1)]	toets	Berek.[1)]	toets
Exclusief stemgeluid publiek maar inclusief stemgeluid spelers (ten behoeve van toetsing omgevingsplan)								
084_A	Westgevel grond gebonden	2	64	70	57	65	55	60
084_B	Westgevel grond gebonden	5	64	70	57	65	57	60
084_C	Westgevel grond gebonden	8	64	70	57	65	57	60
085_A	Westgevel grond gebonden	2	63	70	56	65	55	60
085_B	Westgevel grond gebonden	5	64	70	57	65	57	60
085_C	Westgevel grond gebonden	8	63	70	56	65	56	60
086_A	Westgevel grond gebonden	2	63	70	56	65	55	60
086_B	Westgevel grond gebonden	5	63	70	57	65	57	60
086_C	Westgevel grond gebonden	8	63	70	57	65	57	60
087_A	Westgevel grond gebonden	2	62	70	56	65	54	60
087_B	Westgevel grond gebonden	5	63	70	56	65	56	60
087_C	Westgevel grond gebonden	8	62	70	56	65	56	60
088_A	Westgevel grond gebonden	2	62	70	55	65	54	60
088_B	Westgevel grond gebonden	5	62	70	56	65	56	60
088_C	Westgevel grond gebonden	8	62	70	56	65	56	60
089_A	Westgevel grond gebonden	2	62	70	55	65	54	60
089_B	Westgevel grond gebonden	5	62	70	57	65	57	60
089_C	Westgevel grond gebonden	8	62	70	56	65	56	60
090_A	Westgevel grond gebonden	2	61	70	55	65	54	60
090_B	Westgevel grond gebonden	5	62	70	57	65	57	60
090_C	Westgevel grond gebonden	8	61	70	57	65	57	60
091_A	Westgevel grond gebonden	2	61	70	54	65	54	60
091_B	Westgevel grond gebonden	5	61	70	57	65	57	60
091_C	Westgevel grond gebonden	8	61	70	57	65	57	60
Inclusief stemgeluid (ten behoeve van toetsing evenwichtige toedeling)								
084_A	Westgevel grond gebonden	2	64	70	55	65	55	60
084_B	Westgevel grond gebonden	5	64	70	57	65	57	60
084_C	Westgevel grond gebonden	8	64	70	57	65	57	60
085_A	Westgevel grond gebonden	2	63	70	55	65	55	60
085_B	Westgevel grond gebonden	5	64	70	57	65	57	60
085_C	Westgevel grond gebonden	8	63	70	56	65	56	60
086_A	Westgevel grond gebonden	2	63	70	55	65	55	60
086_B	Westgevel grond gebonden	5	63	70	57	65	57	60
086_C	Westgevel grond gebonden	8	63	70	57	65	57	60
087_A	Westgevel grond gebonden	2	62	70	54	65	54	60
087_B	Westgevel grond gebonden	5	63	70	56	65	56	60
087_C	Westgevel grond gebonden	8	62	70	56	65	56	60

Nr.	Omschrijving	Hoogte [m]	Maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) [dB(A)]					
			Dagperiode (07.00-19.00)		Avondperiode (19.00-23.00)		Nachtperiode (23.00-07.00)	
			berek.[1)]	toets	berek.[1)]	toets	Berek.[1)]	toets
088_A	Westgevel grond gebonden	2	62	70	54	65	54	60
088_B	Westgevel grond gebonden	5	62	70	56	65	56	60
088_C	Westgevel grond gebonden	8	62	70	56	65	56	60
089_A	Westgevel grond gebonden	2	62	70	54	65	54	60
089_B	Westgevel grond gebonden	5	62	70	57	65	57	60
089_C	Westgevel grond gebonden	8	62	70	56	65	56	60
090_A	Westgevel grond gebonden	2	61	70	54	65	54	60
090_B	Westgevel grond gebonden	5	62	70	57	65	57	60
090_C	Westgevel grond gebonden	8	61	70	57	65	57	60
091_A	Westgevel grond gebonden	2	61	70	54	65	54	60
091_B	Westgevel grond gebonden	5	61	70	57	65	57	60
091_C	Westgevel grond gebonden	8	61	70	55	65	55	60


Uit de rekenresultaten blijkt dat in alle etmaalperioden voldaan kan worden aan de waarden uit het omgevingsplan en de richtwaarden in het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

6 MAATREGELEN

Uit hoofdstuk 5 is gebleken dat er sprake is van overschrijdingen van de waarde uit het omgevingsplan en de richtwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de avondperiode. Om deze reden dient onderzocht te worden of door middel van het treffen van maatregelen alsnog aan de waarde uit het omgevingsplan of richtwaarde in het kader van een evenwichtige toedeling kan worden voldaan.

Er zijn maatregelen onderzocht waarbij de tennisclub niet in haar activiteiten wordt belemmerd. Een reductie kan mogelijk zijn door het plaatsen van een geluidsscherm. Uit een indicatieve berekening blijkt dat een afscherming op de grens van de tennisvelden van 5,0 meter en een lengte van 70 meter nog niet voldoende is om aan de waarde uit het omgevingsplan te voldoen. Dergelijke schermen zijn landschappelijk (en financieel niet gewenst).

De gemeente heeft de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften op te stellen, mits het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de woning in de avondperiode niet hoger is dan 30 dB(A). Hiervoor is een gevelwering van 20 dB(A) benodigd. Het plan betreft nieuwbouwwoningen die moeten beschikken over een gevelwering van 20 dB(A). Een gevelwering van 20 dB(A) wordt daarmee behaald. Hiermee is in de woningen sprake van een aanvaardbare situatie. Daarnaast is het zo dat de hogere langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus optreden bij de voorgevels van de woningen. In de achtertuinen, die aan de oostgevel zijn gelegen, wordt wel voldaan aan 45 dB(A) in de avondperiode. Dit is weergegeven in de volgende figuur.

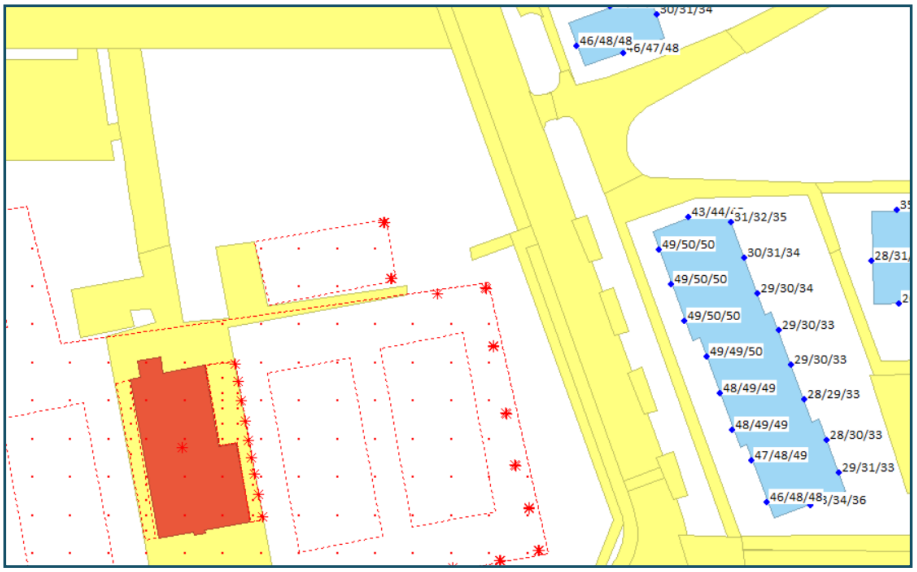

Figuur 6 Weergave geluid in de avondperiode inclusief 5 dB toeslag

Hiermee is in de woningen en de bijbehorende tuin, zonder het treffen van extra voorzieningen aan de woningen, sprake van een aanvaardbare situatie.

Geadviseerd wordt om de gemeente te verzoeken voor de tennisvereniging voor de avondperiode voor de geluidgevoelige gevels maatwerkvoorschriften vast te stellen zoals weergegeven in de volgende tabel. Hiermee wordt de tennisvereniging nu en in de toekomst niet belemmerd in haar gebruiksmogelijkheden als gevolg van de nieuwe woningen. De vast te stellen maatwerkvoorschriften zijn weergegeven in de volgende tabel.

Tabel 5 Maatwerkvoorschriften langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Beoordelingspunt		Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]		
		dagperiode (07.00-19.00)	Avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
071_C	Westgevel grond gebonden	-	46	-
077_C	Westgevel grond gebonden	-	47	-
078_C	Westgevel grond gebonden	-	46	-
081_C	Zuidgevel grond gebonden	-	48	-
082_C	Westgevel grond gebonden	-	48	-
084_C	Westgevel grond gebonden	-	50	-
085_C	Westgevel grond gebonden	-	50	-
086_C	Westgevel grond gebonden	-	50	-
088_C	Westgevel grond gebonden	-	49	-
089_C	Westgevel grond gebonden	-	49	-
090_C	Westgevel grond gebonden	-	48	-
091_C	Westgevel grond gebonden	-	48	-

- Geen maatwerkvoorschrift nodig

7 CONCLUSIE

Het voornemen bestaat om woningen te realiseren op een locatie tussen de Industrieweg en Koekoeksweg in Vaassen. De planlocatie bevindt zich binnen het invloedgebied van de tennisclub Vaassen aan de zuidwestzijde van de planlocatie.

De nieuwe woningen kunnen geluidoverlast ondervinden vanwege de activiteiten van de tennisclub. De nieuwe woningen kunnen ook een belemmering vormen voor de gebruiksmogelijkheden van de tennisclub In dit onderzoek wordt het geluid op de planlocatie inzichtelijk gemaakt en beoordeeld.

Uit de rekenresultaten blijkt dat in de avondperiode sprake is van overschrijdingen van de waarden uit het omgevingsplan en de richtwaarde in het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. De overschrijdingen worden met name veroorzaakt door het gebruik van de tennisvelden 1 en 2.

Er zijn maatregelen onderzocht waarbij de tennisclub niet in haar activiteiten wordt belemmerd. Een reductie kan mogelijk zijn door het plaatsen van een geluidsscherm. Uit een indicatieve berekening blijkt dat een afscherming op de grens van de tennisvelden van 5,0 meter en een lengte van 70 meter nog niet voldoende is om aan de waarde uit het omgevingsplan te voldoen. Dergelijke schermen zijn landschappelijk (en financieel niet gewenst).

De gemeente heeft de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften op te stellen, mits het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de woning in de avondperiode niet hoger is dan 30 dB(A). Hiervoor is een gevelwering van 20 dB(A) benodigd. Het plan betreft nieuwbouwwoningen die moeten beschikken over een gevelwering van 20 dB(A). Een gevelwering van 20 dB(A) wordt daarmee behaald. Hiermee is in de woningen sprake van een aanvaardbare situatie. Daarnaast is het zo dat de hogere langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus optreden bij de voorgevels van de woningen. In de achtertuinen, die aan de oostgevel zijn gelegen, wordt wel voldaan aan 45 dB(A) in de avondperiode. Hiermee is in de woningen en de bijbehorende tuin, zonder het treffen van extra voorzieningen aan de woningen, sprake van een aanvaardbare situatie.

Geadviseerd wordt om de gemeente te verzoeken voor de tennisvereniging voor de avondperiode voor de geluidgevoelige gevels maatwerkvoorschriften vast te stellen zoals weergegeven in de volgende tabel. Hiermee wordt de tennisvereniging nu en in de toekomst niet belemmerd in haar gebruiksmogelijkheden als gevolg van de nieuwe woningen. De vast te stellen maatwerkvoorschriften zijn weergegeven in de volgende tabel.

Tabel 6 Maatwerkvoorschriften langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Beoordelingspunt	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]		
	dagperiode (07.00-19.00)	Avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)


Beoordelingspunt		Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]		
		dagperiode (07.00-19.00)	Avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
071_C	Westgevel grond gebonden	-	46	-
077_C	Westgevel grond gebonden	-	47	-
078_C	Westgevel grond gebonden	-	46	-
081_C	Zuidgevel grond gebonden	-	48	-
082_C	Westgevel grond gebonden	-	48	-
084_C	Westgevel grond gebonden	-	50	-
085_C	Westgevel grond gebonden	-	50	-
086_C	Westgevel grond gebonden	-	50	-
088_C	Westgevel grond gebonden	-	49	-
089_C	Westgevel grond gebonden	-	49	-
090_C	Westgevel grond gebonden	-	48	-
091_C	Westgevel grond gebonden	-	48	-

- Geen maatwerkvoorschrift nodig

BIJLAGE 1 FIGUREN REKENMODEL

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

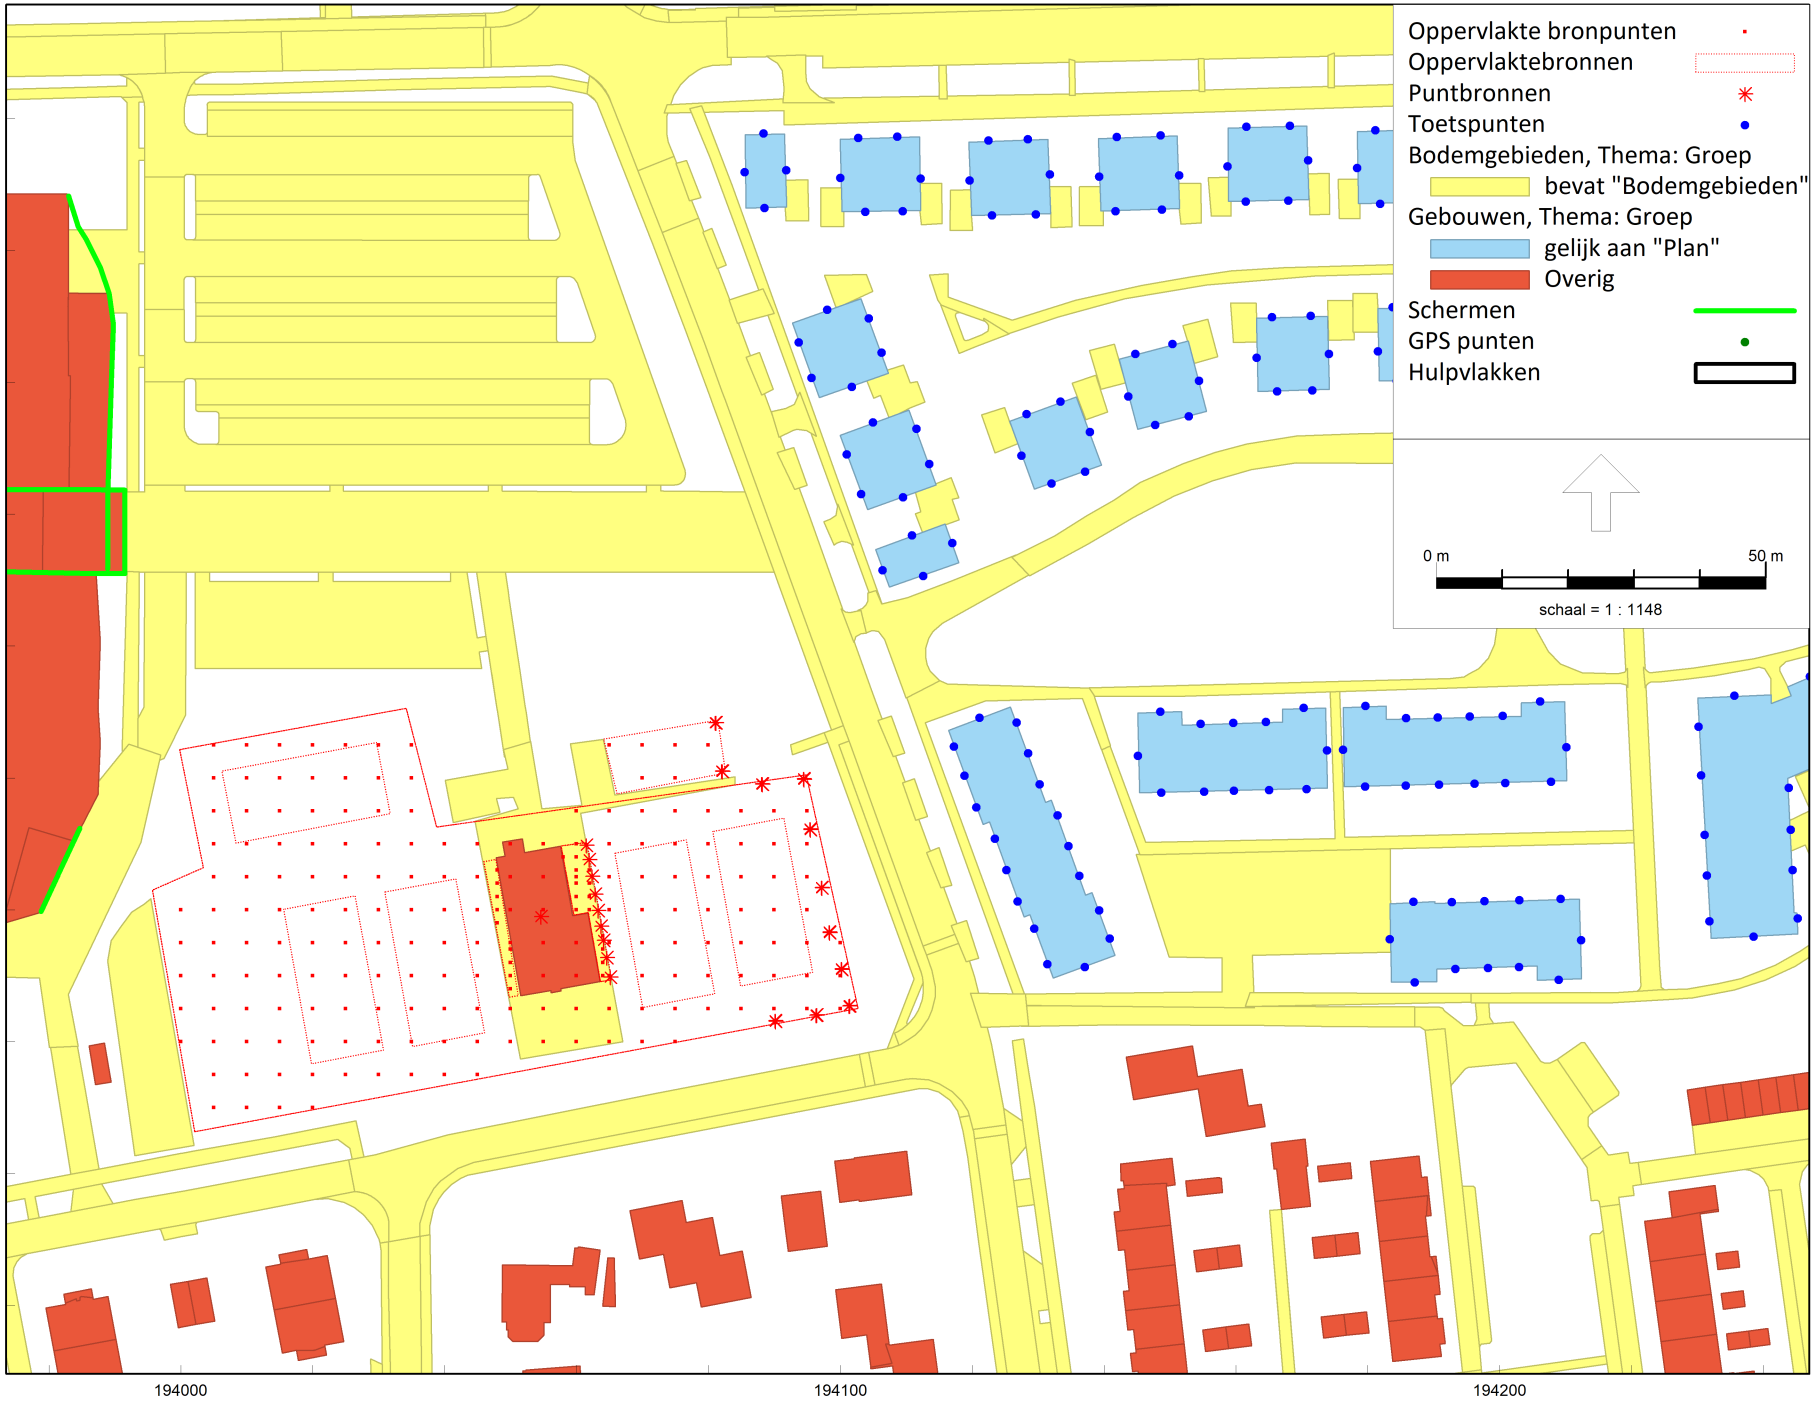


Omgevingswet, industrie, [Tennisclub Vaassen - M01 Tennisclub Vaassen] , Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Overzicht rekenmodel

M01 Tennisclub Vaassen


24-10314

Alcedo

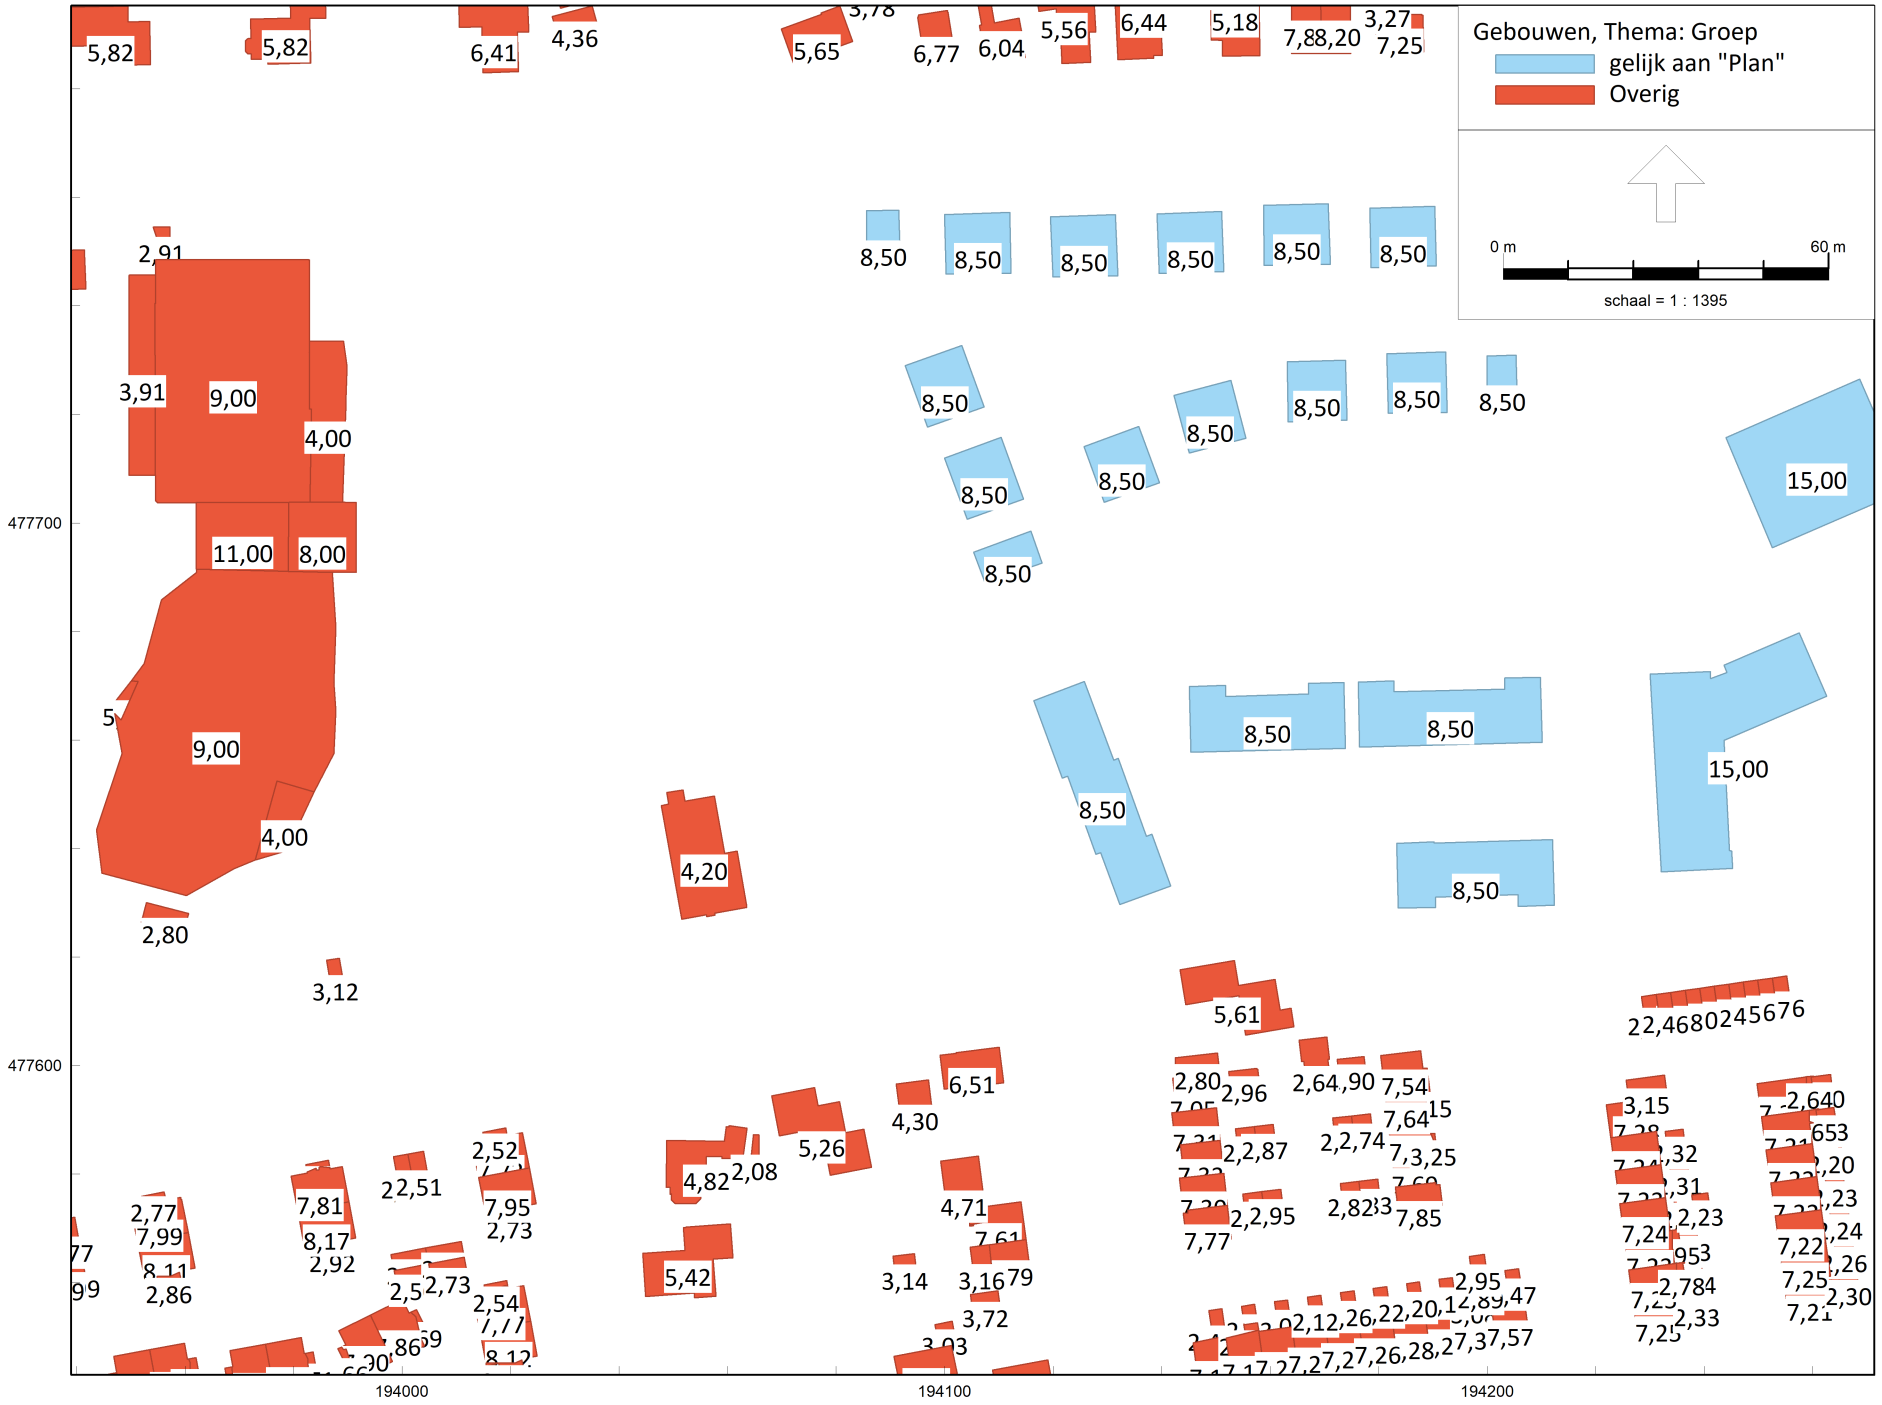

Omgevingswet, industrie, [Tennisclub Vaassen - M01 Tennisclub Vaassen] , Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Gehanteerde gebouwhoogtes

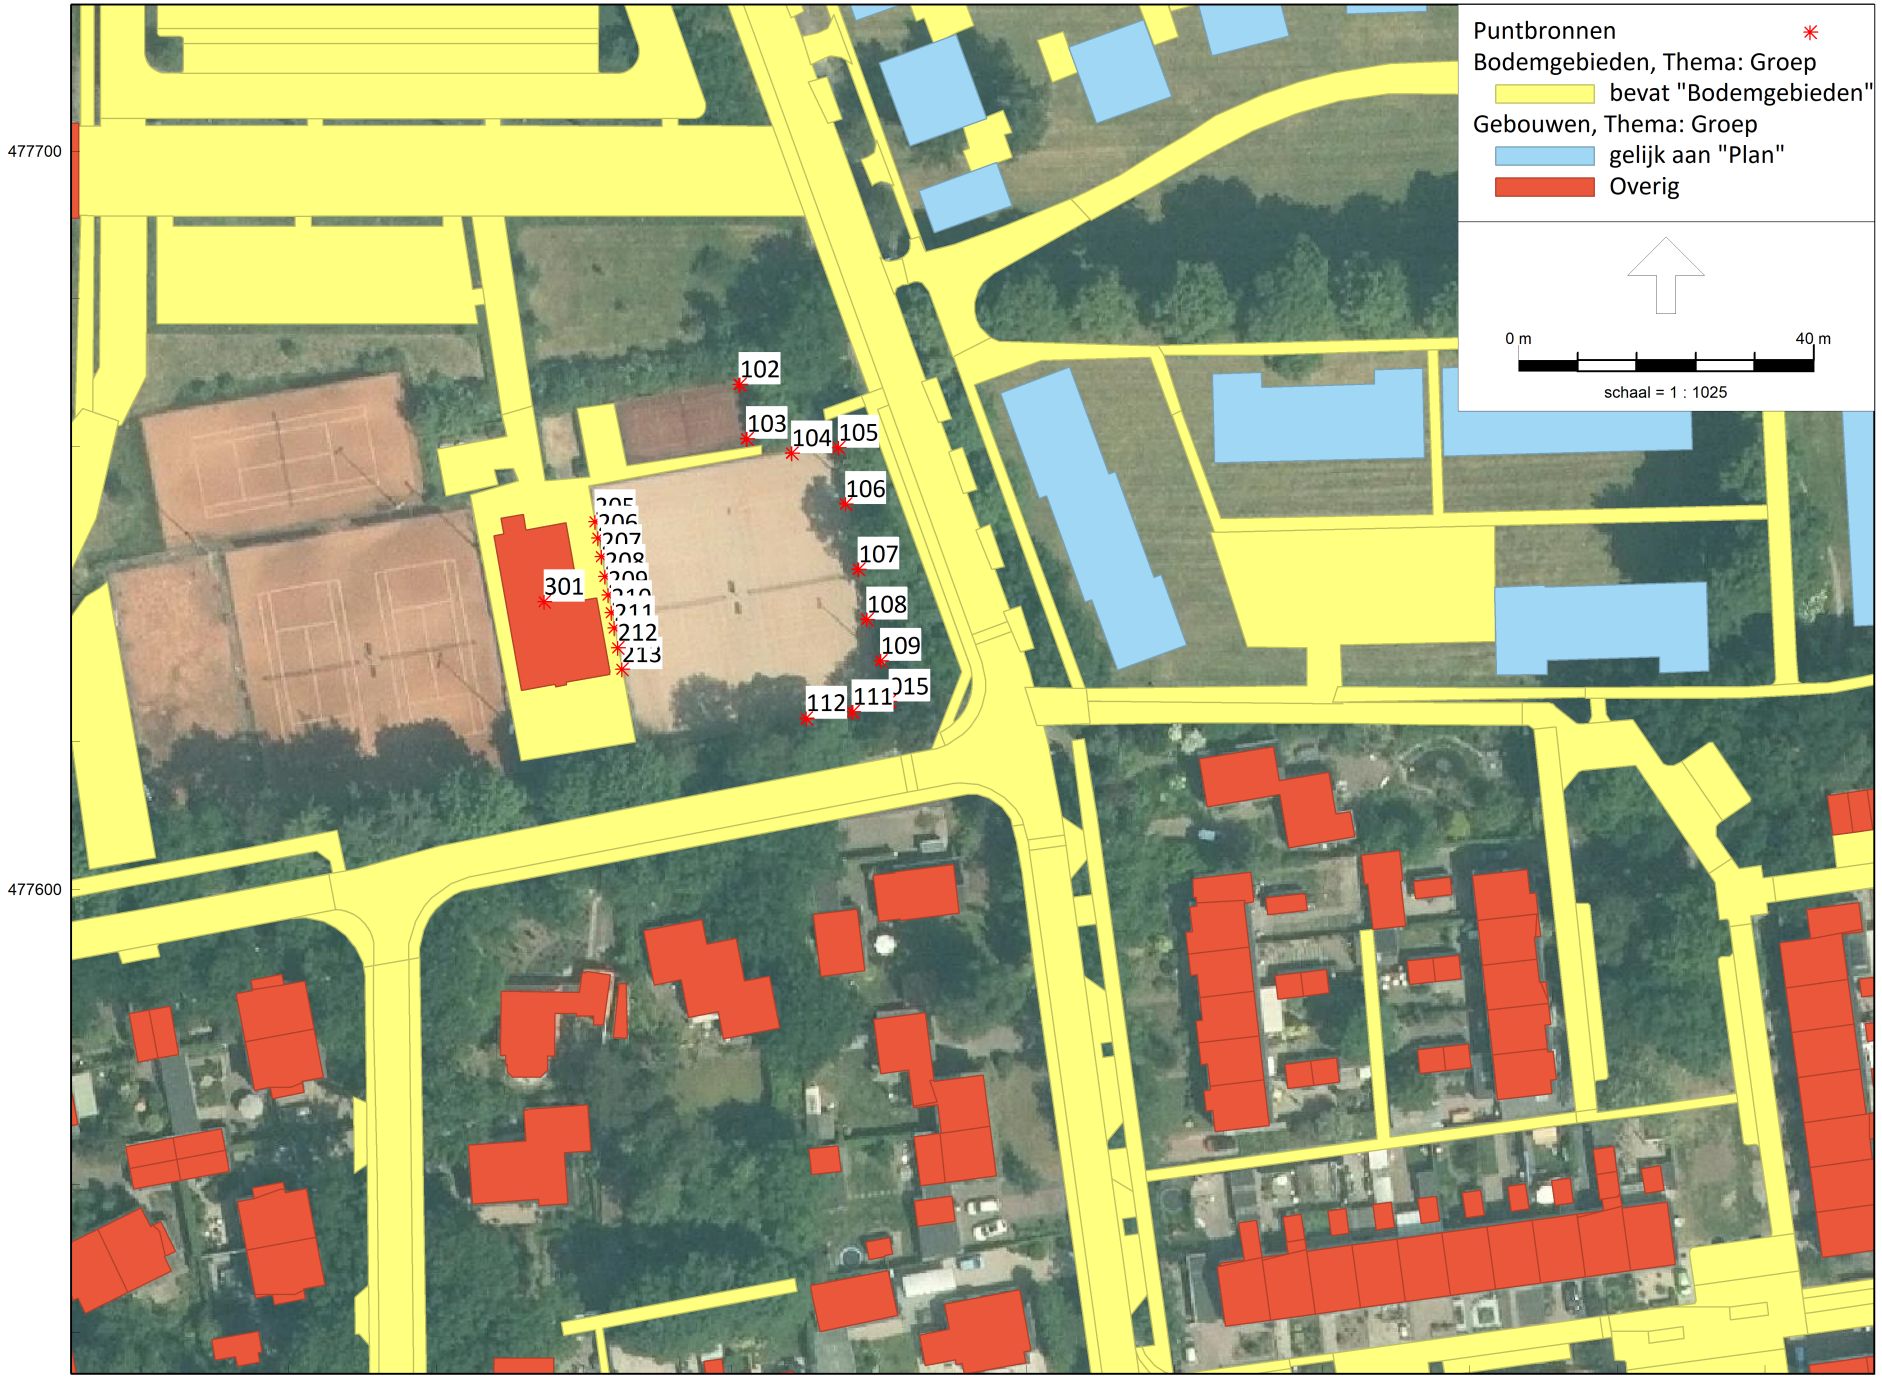


Omgevingswet, industrie, [Tennisclub Vaassen - M01 Tennisclub Vaassen] , Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Ligging en nummering puntbronnen

M01 Tennisclub Vaassen


24-10314

Alcedo

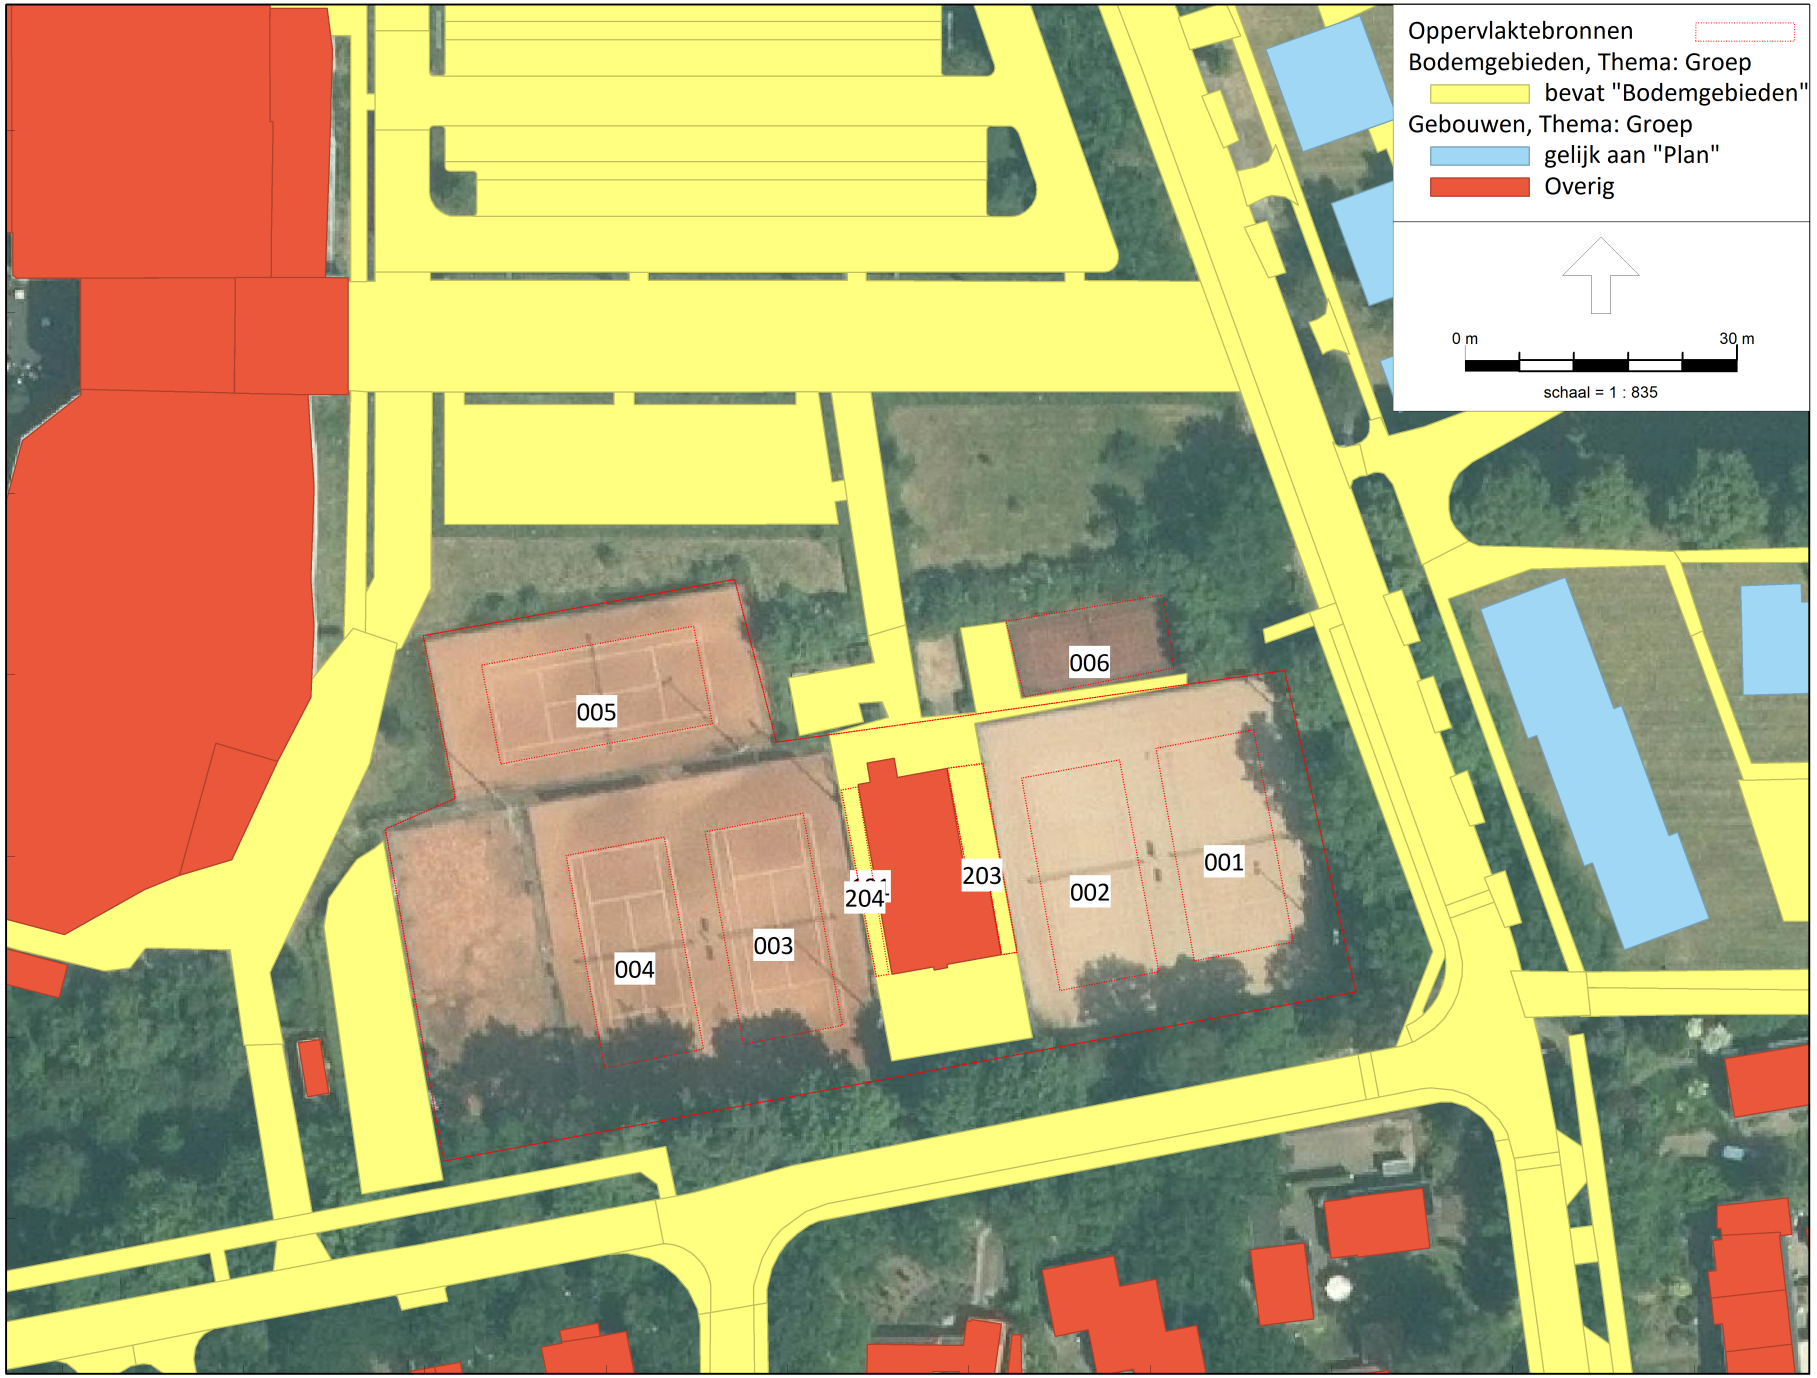

Omgevingswet, industrie, [Tennisclub Vaassen - M01 Tennisclub Vaassen] , Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Ligging en nummering oppervlaktebronnen

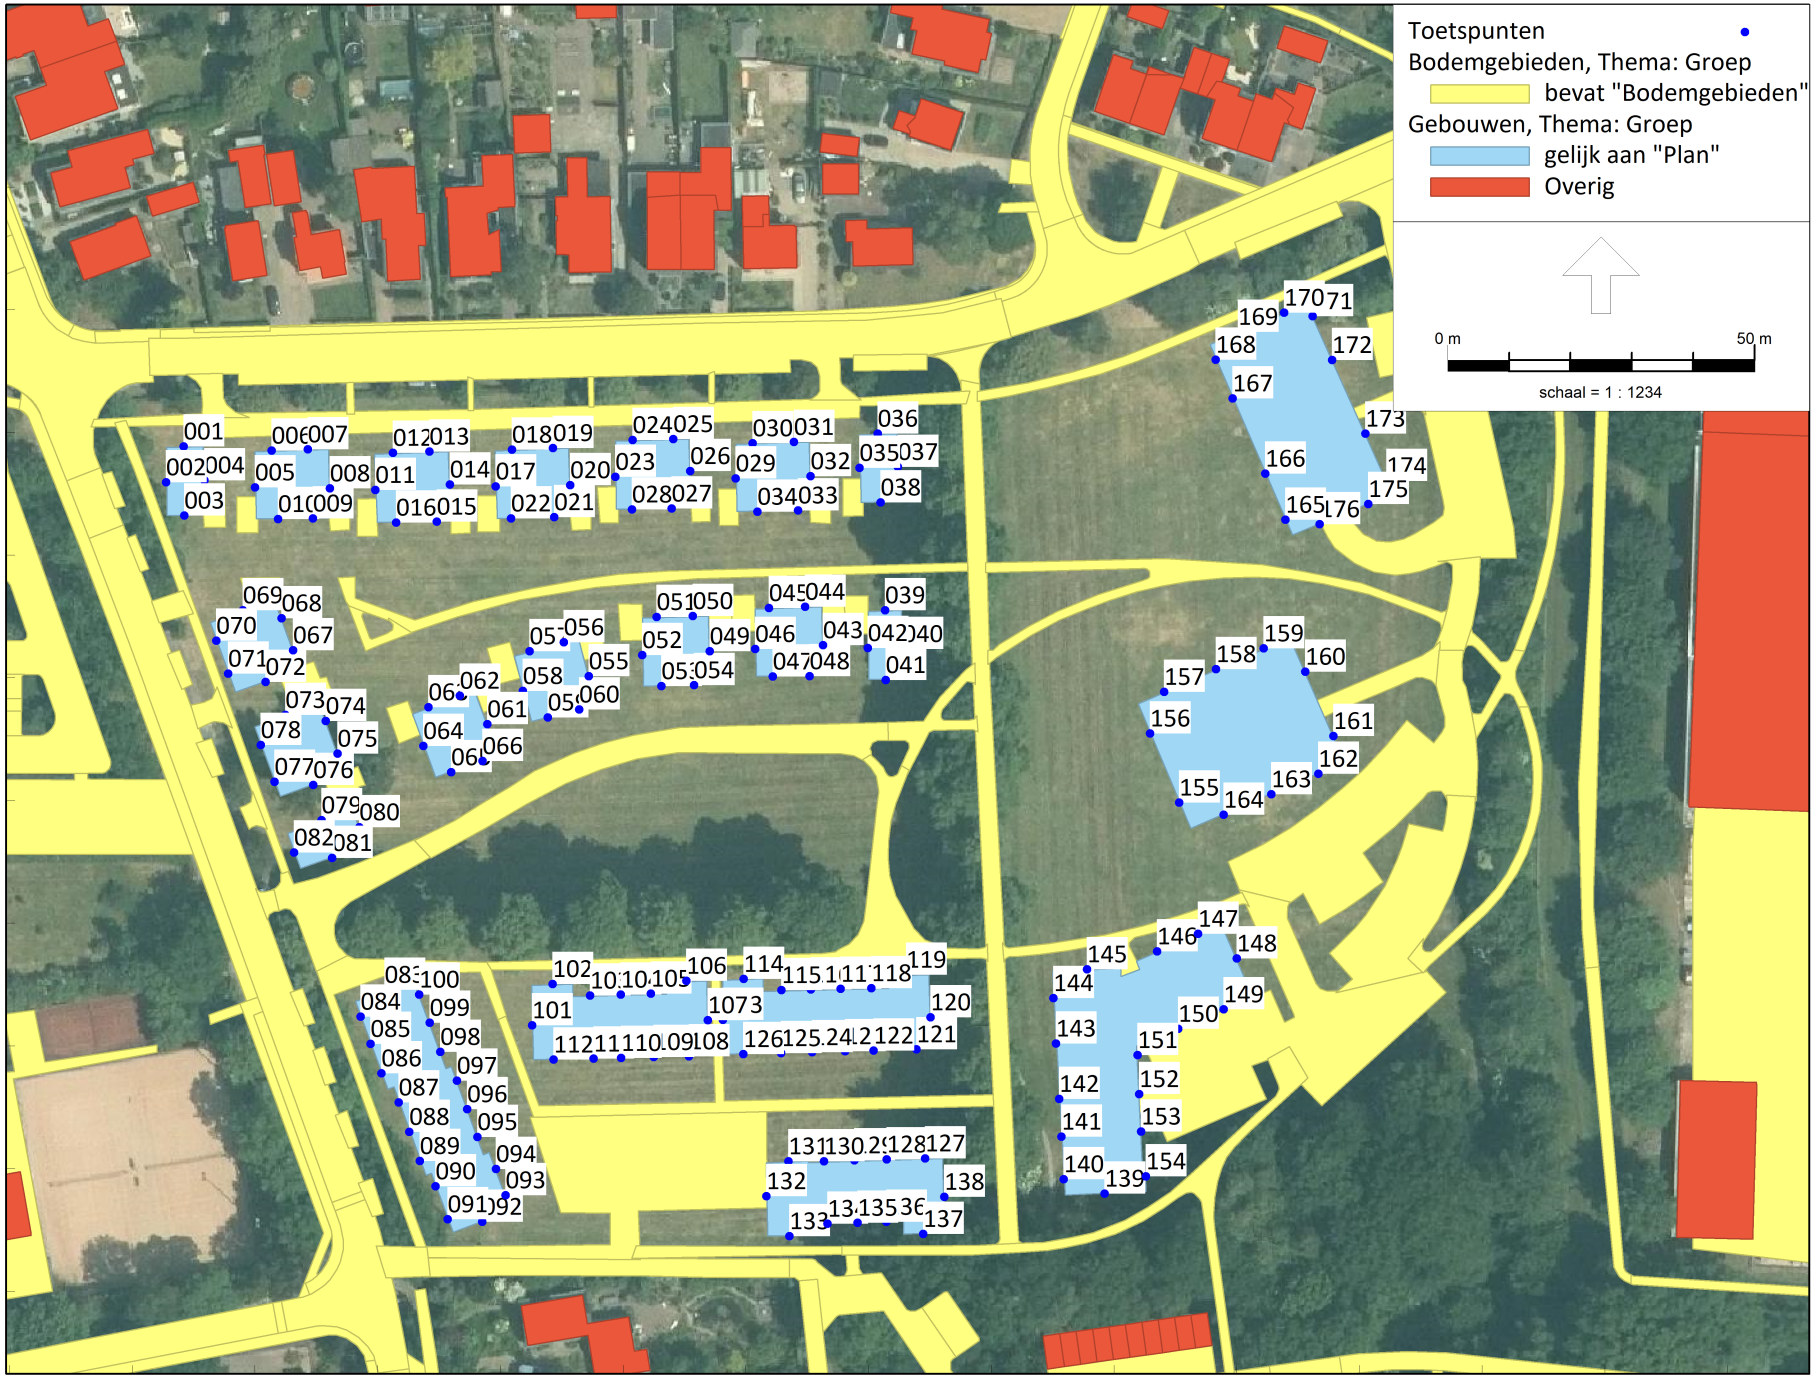

Omgevingswet, industrie, [Tennisclub Vaassen - M01 Tennisclub Vaassen] , Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Ligging en nummering toetspunten

M01 Tennisclub Vaassen

24-10314

Alcedo

BIJLAGE 2 INVOERGEGEVENS REKENMODEL

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: M01 Tennisclub Vaassen

Model eigenschap	
Omschrijving	M01 Tennisclub Vaassen
Verantwoordelijke	jordyb
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|Omgevingswet, industrie|
Aangemaakt door	jordyb op 1-8-2024
Laatst ingezien door	jordyb op 20-9-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,5
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Rapport: Groepsreducties
Model: M01 Tennisclub Vaassen

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Bodemgebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TCV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA,max	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
omgevingsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bladblazen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tennis- en stemgeluid banen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAr,LT	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
Toetsing ETFAL	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	-5,00
Terras	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	-5,00
Toetsing omgevingsplan	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	-5,00
Dakinstallaties	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	-5,00
Onderhoudsactiviteiten	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	-5,00
Tennis- en stemgeluid banen	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	-5,00

Model: M01 Tennisclub Vaassen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	MaaiveId	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
007	LAmax tennis	2,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee
008	LAmax tennis	2,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee
009	LAmax tennis	2,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee
010	LAmax tennis	2,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee
011	LAmax tennis	2,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee
012	LAmax tennis	2,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee
013	LAmax tennis	2,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee
014	LAmax tennis	2,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee
015	LAmax tennis	2,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee
016	LAmax tennis	2,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee
017	LAmax tennis	2,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee
102	Bladblazen rondom velden	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee
103	Bladblazen rondom velden	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee
104	Bladblazen rondom velden	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee
105	Bladblazen rondom velden	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee
106	Bladblazen rondom velden	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee
107	Bladblazen rondom velden	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee
108	Bladblazen rondom velden	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee
109	Bladblazen rondom velden	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee
110	Bladblazen rondom velden	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee
111	Bladblazen rondom velden	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee
112	Bladblazen rondom velden	1,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee
205	Piek terras	1,60	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	--	99,00	99,00	A	Nee
206	Piek terras	1,60	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	--	99,00	99,00	A	Nee
207	Piek terras	1,60	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	--	99,00	99,00	A	Nee

Model: M01 Tennisclub Vaassen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
007	Nee	Nee	57,20	71,00	77,20	81,40	86,30	91,00	86,10	82,60	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Nee	Nee	57,20	71,00	77,20	81,40	86,30	91,00	86,10	82,60	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Nee	Nee	57,20	71,00	77,20	81,40	86,30	91,00	86,10	82,60	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Nee	Nee	57,20	71,00	77,20	81,40	86,30	91,00	86,10	82,60	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Nee	Nee	57,20	71,00	77,20	81,40	86,30	91,00	86,10	82,60	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Nee	Nee	57,20	71,00	77,20	81,40	86,30	91,00	86,10	82,60	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Nee	Nee	57,20	71,00	77,20	81,40	86,30	91,00	86,10	82,60	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Nee	Nee	57,20	71,00	77,20	81,40	86,30	91,00	86,10	82,60	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Nee	Nee	57,20	71,00	77,20	81,40	86,30	91,00	86,10	82,60	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Nee	Nee	57,20	71,00	77,20	81,40	86,30	91,00	86,10	82,60	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Nee	Nee	57,20	71,00	77,20	81,40	86,30	91,00	86,10	82,60	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Nee	Nee	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
103	Nee	Nee	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
104	Nee	Nee	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
105	Nee	Nee	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
106	Nee	Nee	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
107	Nee	Nee	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
108	Nee	Nee	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
109	Nee	Nee	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
110	Nee	Nee	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
111	Nee	Nee	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
112	Nee	Nee	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
205	Nee	Nee	--	0,00	43,10	74,30	90,80	96,80	95,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Nee	Nee	--	0,00	43,10	74,30	90,80	96,80	95,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Nee	Nee	--	0,00	43,10	74,30	90,80	96,80	95,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: M01 Tennisclub Vaassen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 8k
007	0,00
008	0,00
009	0,00
010	0,00
011	0,00
012	0,00
013	0,00
014	0,00
015	0,00
016	0,00
017	0,00
102	-3,00
103	-3,00
104	-3,00
105	-3,00
106	-3,00
107	-3,00
108	-3,00
109	-3,00
110	-3,00
111	-3,00
112	-3,00
205	0,00
206	0,00
207	0,00

Model: M01 Tennisclub Vaassen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	MaaiveId	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
208	Piek terras	1,60	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	--	99,00	99,00	A	Nee
209	Piek terras	1,60	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	--	99,00	99,00	A	Nee
210	Piek terras	1,60	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	--	99,00	99,00	A	Nee
211	Piek terras	1,60	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	--	99,00	99,00	A	Nee
212	Piek terras	1,60	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	--	99,00	99,00	A	Nee
213	Piek terras	1,60	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	--	99,00	99,00	A	Nee
301	afzuiging keuken	4,50	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	--	1,25	--	A	Nee

Model: M01 Tennisclub Vaassen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
208	Nee	Nee	--	0,00	43,10	74,30	90,80	96,80	95,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Nee	Nee	--	0,00	43,10	74,30	90,80	96,80	95,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Nee	Nee	--	0,00	43,10	74,30	90,80	96,80	95,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Nee	Nee	--	0,00	43,10	74,30	90,80	96,80	95,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Nee	Nee	--	0,00	43,10	74,30	90,80	96,80	95,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Nee	Nee	--	0,00	43,10	74,30	90,80	96,80	95,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Nee	Nee	--	42,71	56,51	61,51	64,51	63,91	63,51	60,61	51,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: M01 Tennisclub Vaassen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 8k
208	0,00
209	0,00
210	0,00
211	0,00
212	0,00
213	0,00
301	0,00

Model: M01 Tennisclub Vaassen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63
201	Terras na wedstrijd	1,60	0,00	Relatief				True	A	--	--	10,28	2,0	2,0	Ja	--	--
202	Terras na wedstrijd	1,60	0,00	Relatief				True	A	--	--	10,28	2,0	2,0	Ja	--	--
203	Terras tijdens wedstrijd	1,60	0,00	Relatief				True	A	--	3,59	--	2,0	2,0	Ja	--	--
204	Terras tijdens wedstrijd	1,60	0,00	Relatief				True	A	--	3,59	--	2,0	2,0	Ja	--	--
001	Tennisgeluid baan 1	2,00	0,00	Relatief				True	A	3,98	2,22	--	5,0	5,0	Ja	20,30	34,10
002	Tennisgeluid baan 2	2,00	0,00	Relatief				True	A	3,98	2,22	--	5,0	5,0	Ja	20,30	34,10
003	Tennisgeluid baan 3	2,00	0,00	Relatief				True	A	3,98	2,22	--	5,0	5,0	Ja	20,30	34,10
004	Tennisgeluid baan 4	2,00	0,00	Relatief				True	A	3,98	2,22	--	5,0	5,0	Ja	20,30	34,10
005	Tennisgeluid baan 5	2,00	0,00	Relatief				True	A	3,98	2,22	--	5,0	5,0	Ja	20,30	34,10
006	Tennisgeluid baan 6	2,00	0,00	Relatief				True	A	3,98	2,22	--	5,0	5,0	Ja	22,95	36,75
201	Kleine tractor onderhoud banen	1,00	0,00	Relatief				True	A	13,80	--	--	5,0	5,0	Ja	20,36	23,46
101	Bladblazen rondom velden	1,00	0,00	Relatief				True	A	10,79	--	--	5,0	5,0	Ja	7,36	27,06

Model: M01 Tennisclub Vaassen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125
201	25,00	38,20	48,70	47,20	44,00	39,70	--	--	--	42,70	55,90	66,40	64,90	61,70	57,40	--	0,00	0,00	-13,97
202	27,41	40,61	51,11	49,61	46,41	42,11	--	--	--	42,70	55,90	66,40	64,90	61,70	57,40	--	0,00	0,00	-13,97
203	24,97	38,17	48,67	47,17	43,97	39,67	--	--	--	42,70	55,90	66,40	64,90	61,70	57,40	--	0,00	0,00	-10,00
204	27,38	40,58	51,08	49,58	46,38	42,08	--	--	--	42,70	55,90	66,40	64,90	61,70	57,40	--	0,00	0,00	-10,00
001	40,30	44,50	49,40	54,10	49,20	45,70	40,80	44,50	58,30	64,50	68,70	73,60	78,30	73,40	69,90	65,00	-3,00	-3,00	-3,00
002	40,30	44,50	49,40	54,10	49,20	45,70	40,80	44,50	58,30	64,50	68,70	73,60	78,30	73,40	69,90	65,00	-3,00	-3,00	-3,00
003	40,30	44,50	49,40	54,10	49,20	45,70	40,80	44,50	58,30	64,50	68,70	73,60	78,30	73,40	69,90	65,00	-3,00	-3,00	-3,00
004	40,30	44,50	49,40	54,10	49,20	45,70	40,80	44,50	58,30	64,50	68,70	73,60	78,30	73,40	69,90	65,00	-3,00	-3,00	-3,00
005	40,30	44,50	49,40	54,10	49,20	45,70	40,80	44,50	58,30	64,50	68,70	73,60	78,30	73,40	69,90	65,00	-3,00	-3,00	-3,00
006	42,95	47,15	52,05	56,75	51,85	48,35	43,45	44,50	58,30	64,50	68,70	73,60	78,30	73,40	69,90	65,00	0,00	0,00	0,00
201	49,06	46,76	49,06	51,16	50,56	46,16	40,66	56,90	60,00	85,60	83,30	85,60	87,70	87,10	82,70	77,20	0,00	0,00	0,00
101	48,76	57,36	54,96	55,56	53,26	46,46	39,36	43,90	63,60	85,30	93,90	91,50	92,10	89,80	83,00	75,90	0,00	0,00	0,00

Model: M01 Tennisclub Vaassen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
201	-13,97	-13,97	-13,97	-13,97	-13,97	0,00
202	-13,97	-13,97	-13,97	-13,97	-13,97	0,00
203	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00
204	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00
001	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
002	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
003	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
004	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
005	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: M01 Tennisclub Vaassen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
002	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
003	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
004	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
005	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
006	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
007	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
008	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
009	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
010	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
011	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
012	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
013	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
014	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
015	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
016	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
017	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
018	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
019	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
020	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
021	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
022	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
023	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
024	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
025	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: M01 Tennisclub Vaassen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
026	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
027	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
028	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
029	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
030	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
031	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
032	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
033	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
034	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
035	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
036	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
037	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
038	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
039	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
040	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
041	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
042	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
043	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
044	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
045	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
046	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
047	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
048	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
049	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
050	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: M01 Tennisclub Vaassen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
051	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
052	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
053	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
054	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
055	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
056	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
057	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
058	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
060	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
061	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
062	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
063	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
064	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
065	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
066	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
067	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
068	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
069	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
070	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
071	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
072	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
073	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
074	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
075	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: M01 Tennisclub Vaassen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
076	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
077	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
078	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
079	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
080	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
081	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
082	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
083	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
084	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
085	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
086	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
087	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
088	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
089	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
090	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
091	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
092	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
093	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
094	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
095	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
096	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
097	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
098	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
099	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
100	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: M01 Tennisclub Vaassen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
101	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
102	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
103	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
104	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
105	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
106	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
107	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
108	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
109	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
110	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
111	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
112	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
113	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
114	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
115	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
116	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
117	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
118	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
119	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
120	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
121	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
122	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
123	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
124	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
125	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: M01 Tennisclub Vaassen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
126	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
127	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
128	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
129	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
130	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
131	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
132	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
133	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
134	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
135	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
136	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
137	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
138	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
139	Zuidgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
140	Westgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
141	Westgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
142	Westgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
143	Westgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
144	Westgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
145	Noordgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
146	Noordgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
147	Noordgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
148	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
149	Zuidgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
150	Zuidgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja

Model: M01 Tennisclub Vaassen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
151	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
152	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
153	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
154	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
155	Westgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
156	Westgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
157	Noordgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
158	Noordgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
159	Noordgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
160	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
161	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
162	Zuidgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
163	Zuidgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
164	Zuidgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
165	Westgevel appartementen	0,00	Relatief				3,50	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja
166	Westgevel appartementen	0,00	Relatief				3,50	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja
167	Westgevel appartementen	0,00	Relatief				3,50	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja
168	Westgevel appartementen	0,00	Relatief				3,50	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja
169	Noordgevel appartementen	0,00	Relatief				3,50	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja
170	Noordgevel appartementen	0,00	Relatief				3,50	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja
171	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief				3,50	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja
172	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief				3,50	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja
173	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief				3,50	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja
174	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief				3,50	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja
175	Zuidgevel appartementen	0,00	Relatief				3,50	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja

Model: M01 Tennisclub Vaassen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
176	Zuidgevel appartementen	0,00	Relatief				3,50	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja

BIJLAGE 3 REKENRESULTATEN

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
085_C	Westgevel grond gebonden	8,00	50,5	49,9	--	54,9
086_C	Westgevel grond gebonden	8,00	50,5	49,8	--	54,8
084_C	Westgevel grond gebonden	8,00	50,4	49,7	--	54,7
085_B	Westgevel grond gebonden	5,00	50,2	49,6	--	54,6
086_B	Westgevel grond gebonden	5,00	50,3	49,6	--	54,6
084_B	Westgevel grond gebonden	5,00	50,1	49,5	--	54,5
087_C	Westgevel grond gebonden	8,00	50,2	49,5	--	54,5
087_B	Westgevel grond gebonden	5,00	50,0	49,3	--	54,3
088_C	Westgevel grond gebonden	8,00	50,1	49,3	--	54,3
088_B	Westgevel grond gebonden	5,00	49,8	49,1	--	54,1
085_A	Westgevel grond gebonden	2,00	49,3	49,0	--	54,0
086_A	Westgevel grond gebonden	2,00	49,4	49,0	--	54,0
089_C	Westgevel grond gebonden	8,00	49,8	49,0	--	54,0
084_A	Westgevel grond gebonden	2,00	49,1	48,9	--	53,9
089_B	Westgevel grond gebonden	5,00	49,5	48,8	--	53,8
087_A	Westgevel grond gebonden	2,00	49,0	48,6	--	53,6
090_C	Westgevel grond gebonden	8,00	49,4	48,5	--	53,5
088_A	Westgevel grond gebonden	2,00	48,8	48,3	--	53,3
090_B	Westgevel grond gebonden	5,00	49,0	48,3	--	53,3
082_C	Westgevel grond gebonden	8,00	48,6	48,0	--	53,0
091_C	Westgevel grond gebonden	8,00	48,9	48,0	--	53,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
089_A	Westgevel grond gebonden	2,00	48,4	47,9	--	52,9
082_B	Westgevel grond gebonden	5,00	48,2	47,7	--	52,7
091_B	Westgevel grond gebonden	5,00	48,5	47,7	--	52,7
081_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	48,1	47,6	--	52,6
081_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	47,7	47,3	--	52,3
090_A	Westgevel grond gebonden	2,00	47,7	47,2	--	52,2
077_C	Westgevel grond gebonden	8,00	47,6	46,9	--	51,9
078_C	Westgevel grond gebonden	8,00	47,1	46,5	--	51,5
091_A	Westgevel grond gebonden	2,00	47,1	46,5	--	51,5
077_B	Westgevel grond gebonden	5,00	46,9	46,5	--	51,5
082_A	Westgevel grond gebonden	2,00	46,5	46,4	--	51,4
078_B	Westgevel grond gebonden	5,00	46,3	45,9	--	50,9
081_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	45,9	45,8	--	50,8
071_C	Westgevel grond gebonden	8,00	46,3	45,7	--	50,7
070_C	Westgevel grond gebonden	8,00	46,0	45,4	--	50,4
072_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	45,7	45,1	--	50,1
076_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	45,7	45,1	--	50,1
071_B	Westgevel grond gebonden	5,00	45,3	44,9	--	49,9
077_A	Westgevel grond gebonden	2,00	45,1	44,8	--	49,8
083_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	45,4	44,7	--	49,7
076_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	44,8	44,5	--	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
070_B	Westgevel grond gebonden	5,00	44,9	44,5	--	49,5
078_A	Westgevel grond gebonden	2,00	44,5	44,2	--	49,2
072_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	44,5	44,2	--	49,2
083_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	44,3	43,9	--	48,9
003_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	44,1	43,6	--	48,6
066_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	43,8	43,4	--	48,4
065_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	43,9	43,2	--	48,2
071_A	Westgevel grond gebonden	2,00	43,6	43,2	--	48,2
002_C	Westgevel grond gebonden	8,00	43,5	42,9	--	47,9
083_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	43,0	42,8	--	47,8
070_A	Westgevel grond gebonden	2,00	43,3	42,8	--	47,8
076_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	43,0	42,7	--	47,7
072_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	42,9	42,5	--	47,5
003_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	42,8	42,2	--	47,2
073_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	42,7	42,2	--	47,2
066_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	42,4	42,1	--	47,1
065_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	42,6	42,1	--	47,1
064_C	Westgevel grond gebonden	8,00	42,7	41,8	--	46,8
060_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	41,9	41,6	--	46,6
059_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	41,9	41,6	--	46,6
002_B	Westgevel grond gebonden	5,00	42,0	41,5	--	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
073_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	41,5	41,4	--	46,4
079_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	42,1	41,2	--	46,2
003_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	41,7	41,0	--	46,0
005_C	Westgevel grond gebonden	8,00	41,4	40,6	--	45,6
079_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	41,0	40,4	--	45,4
053_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	40,7	40,4	--	45,4
064_B	Westgevel grond gebonden	5,00	41,2	40,4	--	45,4
066_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	40,7	40,3	--	45,3
002_A	Westgevel grond gebonden	2,00	41,1	40,3	--	45,3
065_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	40,8	40,2	--	45,2
060_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	40,2	39,9	--	44,9
059_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	40,2	39,8	--	44,8
054_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	40,2	39,8	--	44,8
073_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	39,7	39,6	--	44,6
010_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	40,3	39,6	--	44,6
005_B	Westgevel grond gebonden	5,00	39,8	38,9	--	43,9
079_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	39,2	38,7	--	43,7
053_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	39,0	38,6	--	43,6
064_A	Westgevel grond gebonden	2,00	39,5	38,6	--	43,6
005_A	Westgevel grond gebonden	2,00	39,5	38,6	--	43,6
074_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	39,5	38,4	--	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
009_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	39,0	38,3	--	43,3
060_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	38,7	38,3	--	43,3
047_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	38,8	38,2	--	43,2
059_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	38,6	38,2	--	43,2
054_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	38,5	38,1	--	43,1
074_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	38,4	37,9	--	42,9
140_E	Westgevel appartementen	14,00	38,5	37,9	--	42,9
141_E	Westgevel appartementen	14,00	38,4	37,9	--	42,9
048_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	38,3	37,7	--	42,7
142_E	Westgevel appartementen	14,00	38,2	37,7	--	42,7
016_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	38,0	37,6	--	42,6
102_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	38,2	37,6	--	42,6
010_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	38,3	37,5	--	42,5
106_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	37,8	37,5	--	42,5
015_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	38,0	37,5	--	42,5
105_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	37,5	37,3	--	42,3
053_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	37,8	37,3	--	42,3
143_E	Westgevel appartementen	14,00	37,7	37,3	--	42,3
104_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	37,6	37,1	--	42,1
075_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	37,7	37,0	--	42,0
075_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	38,4	37,0	--	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
052_C	Westgevel grond gebonden	8,00	37,5	37,0	--	42,0
022_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	37,6	37,0	--	42,0
144_E	Westgevel appartementen	14,00	37,4	36,8	--	41,8
054_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	37,5	36,8	--	41,8
047_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	37,3	36,6	--	41,6
102_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	37,0	36,6	--	41,6
010_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	37,5	36,5	--	41,5
011_C	Westgevel grond gebonden	8,00	37,2	36,5	--	41,5
114_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	36,8	36,5	--	41,5
021_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	36,8	36,4	--	41,4
140_D	Westgevel appartementen	11,00	36,9	36,4	--	41,4
133_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	37,5	36,3	--	41,3
041_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	37,0	36,3	--	41,3
101_C	Westgevel grond gebonden	8,00	37,6	36,3	--	41,3
141_D	Westgevel appartementen	11,00	36,6	36,2	--	41,2
048_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	36,8	36,2	--	41,2
058_C	Westgevel grond gebonden	8,00	36,9	36,0	--	41,0
142_D	Westgevel appartementen	11,00	36,3	36,0	--	41,0
104_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	36,3	36,0	--	41,0
092_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	39,4	36,0	--	41,0
105_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	35,9	35,9	--	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
046_C	Westgevel grond gebonden	8,00	36,4	35,9	--	40,9
074_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	36,5	35,9	--	40,9
069_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	36,6	35,8	--	40,8
106_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	35,9	35,8	--	40,8
132_C	Westgevel grond gebonden	8,00	37,2	35,7	--	40,7
009_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	36,3	35,6	--	40,6
143_D	Westgevel appartementen	11,00	35,8	35,6	--	40,6
047_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	36,4	35,6	--	40,6
112_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	36,5	35,5	--	40,5
144_D	Westgevel appartementen	11,00	35,6	35,2	--	40,2
048_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	36,0	35,2	--	40,2
156_E	Westgevel appartementen	14,00	35,7	35,1	--	40,1
155_E	Westgevel appartementen	14,00	35,5	35,1	--	40,1
017_C	Westgevel grond gebonden	8,00	35,9	35,1	--	40,1
028_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	35,7	35,1	--	40,1
075_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	36,0	35,1	--	40,1
015_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	35,7	34,9	--	39,9
063_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	36,1	34,9	--	39,9
041_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	35,7	34,9	--	39,9
027_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	35,3	34,8	--	39,8
100_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	36,3	34,8	--	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
102_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	35,2	34,7	--	39,7
009_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	35,5	34,7	--	39,7
133_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	36,0	34,7	--	39,7
111_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	35,8	34,7	--	39,7
069_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	35,6	34,7	--	39,7
147_E	Noordgevel appartementen	14,00	34,9	34,6	--	39,6
116_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	34,8	34,6	--	39,6
016_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	35,4	34,6	--	39,6
042_C	Westgevel grond gebonden	8,00	35,3	34,6	--	39,6
114_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	34,8	34,6	--	39,6
052_B	Westgevel grond gebonden	5,00	35,0	34,5	--	39,5
157_E	Noordgevel appartementen	14,00	35,1	34,4	--	39,4
022_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	35,3	34,4	--	39,4
034_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	34,9	34,4	--	39,4
099_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	35,9	34,3	--	39,3
092_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	37,7	34,3	--	39,3
110_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	35,4	34,2	--	39,2
080_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	35,8	34,2	--	39,2
106_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	34,6	34,2	--	39,2
033_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	34,7	34,2	--	39,2
069_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	36,2	34,2	--	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
004_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	35,4	34,2	--	39,2
062_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	35,3	34,2	--	39,2
105_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	34,3	34,2	--	39,2
104_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	34,6	34,1	--	39,1
131_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	34,9	34,1	--	39,1
041_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	35,0	34,1	--	39,1
038_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	34,4	34,0	--	39,0
117_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	34,2	33,9	--	38,9
168_D	Westgevel appartementen	12,50	34,6	33,9	--	38,9
109_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	35,0	33,9	--	38,9
146_E	Noordgevel appartementen	14,00	34,2	33,9	--	38,9
046_B	Westgevel grond gebonden	5,00	34,4	33,8	--	38,8
167_D	Westgevel appartementen	12,50	34,5	33,8	--	38,8
158_E	Noordgevel appartementen	14,00	34,4	33,8	--	38,8
015_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	34,7	33,7	--	38,7
011_A	Westgevel grond gebonden	2,00	34,7	33,7	--	38,7
063_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	35,1	33,6	--	38,6
098_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	35,1	33,6	--	38,6
023_C	Westgevel grond gebonden	8,00	34,2	33,6	--	38,6
108_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	34,8	33,6	--	38,6
156_D	Westgevel appartementen	11,00	34,3	33,5	--	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
063_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	35,8	33,5	--	38,5
133_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	34,8	33,4	--	38,4
166_D	Westgevel appartementen	12,50	34,2	33,4	--	38,4
016_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	34,4	33,4	--	38,4
155_D	Westgevel appartementen	11,00	33,7	33,4	--	38,4
126_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	34,8	33,3	--	38,3
159_E	Noordgevel appartementen	14,00	34,0	33,3	--	38,3
128_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	33,9	33,2	--	38,2
114_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	33,7	33,2	--	38,2
129_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	34,0	33,2	--	38,2
021_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	34,2	33,2	--	38,2
022_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	34,3	33,2	--	38,2
119_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	33,6	33,2	--	38,2
092_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	36,3	33,2	--	38,2
157_D	Noordgevel appartementen	11,00	33,9	33,1	--	38,1
062_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	35,0	33,1	--	38,1
127_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	33,8	33,1	--	38,1
093_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	35,0	33,1	--	38,1
097_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	34,4	33,1	--	38,1
062_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	34,3	33,1	--	38,1
168_C	Westgevel appartementen	9,50	33,6	33,0	--	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
095_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	34,6	33,0	--	38,0
096_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	34,5	33,0	--	38,0
130_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	33,6	33,0	--	38,0
052_A	Westgevel grond gebonden	2,00	33,7	33,0	--	38,0
147_D	Noordgevel appartementen	11,00	33,0	33,0	--	38,0
007_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	33,6	32,9	--	37,9
165_D	Westgevel appartementen	12,50	33,8	32,9	--	37,9
167_C	Westgevel appartementen	9,50	33,6	32,9	--	37,9
116_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	33,0	32,8	--	37,8
103_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	34,0	32,8	--	37,8
029_C	Westgevel grond gebonden	8,00	33,4	32,7	--	37,7
006_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	33,3	32,7	--	37,7
094_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	34,6	32,7	--	37,7
046_A	Westgevel grond gebonden	2,00	33,4	32,6	--	37,6
042_B	Westgevel grond gebonden	5,00	33,3	32,6	--	37,6
139_E	Zuidgevel appartementen	14,00	34,0	32,6	--	37,6
125_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	34,2	32,5	--	37,5
158_D	Noordgevel appartementen	11,00	33,3	32,5	--	37,5
058_B	Westgevel grond gebonden	5,00	33,7	32,4	--	37,4
067_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	34,5	32,4	--	37,4
146_D	Noordgevel appartementen	11,00	32,5	32,4	--	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
068_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	33,9	32,4	--	37,4
011_B	Westgevel grond gebonden	5,00	33,4	32,3	--	37,3
166_C	Westgevel appartementen	9,50	33,2	32,2	--	37,2
117_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	32,4	32,2	--	37,2
100_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	33,2	32,1	--	37,1
124_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	33,8	32,1	--	37,1
043_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	33,4	32,0	--	37,0
159_D	Noordgevel appartementen	11,00	32,8	32,0	--	37,0
028_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	33,2	32,0	--	37,0
118_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	32,4	32,0	--	37,0
116_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	32,2	32,0	--	37,0
021_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	33,3	31,9	--	36,9
014_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	32,3	31,8	--	36,8
042_A	Westgevel grond gebonden	2,00	32,6	31,8	--	36,8
035_C	Westgevel grond gebonden	8,00	32,2	31,8	--	36,8
165_C	Westgevel appartementen	9,50	32,8	31,8	--	36,8
141_C	Westgevel appartementen	8,00	32,4	31,7	--	36,7
027_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	32,6	31,6	--	36,6
123_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	33,3	31,6	--	36,6
156_C	Westgevel appartementen	8,00	32,6	31,6	--	36,6
140_C	Westgevel appartementen	8,00	32,1	31,6	--	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
157_C	Noordgevel appartementen	8,00	32,5	31,5	--	36,5
080_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	32,6	31,5	--	36,5
099_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	32,5	31,5	--	36,5
101_B	Westgevel grond gebonden	5,00	33,6	31,5	--	36,5
176_D	Zuidgevel appartementen	12,50	32,4	31,5	--	36,5
117_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	31,7	31,4	--	36,4
145_E	Noordgevel appartementen	14,00	31,7	31,4	--	36,4
012_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	32,3	31,3	--	36,3
119_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	31,6	31,3	--	36,3
004_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	32,5	31,2	--	36,2
122_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	32,6	31,2	--	36,2
115_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	31,8	31,2	--	36,2
043_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	32,7	31,2	--	36,2
142_C	Westgevel appartementen	8,00	31,9	31,1	--	36,1
155_C	Westgevel appartementen	8,00	31,6	31,0	--	36,0
158_C	Noordgevel appartementen	8,00	32,1	31,0	--	36,0
017_B	Westgevel grond gebonden	5,00	32,5	31,0	--	36,0
100_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	31,6	30,9	--	35,9
014_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	31,7	30,9	--	35,9
093_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	33,1	30,9	--	35,9
121_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	32,2	30,8	--	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
132_A	Westgevel grond gebonden	2,00	33,1	30,8	--	35,8
058_A	Westgevel grond gebonden	2,00	32,4	30,8	--	35,8
139_D	Zuidgevel appartementen	11,00	32,3	30,7	--	35,7
028_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	32,2	30,7	--	35,7
159_C	Noordgevel appartementen	8,00	31,7	30,7	--	35,7
175_D	Zuidgevel appartementen	12,50	31,6	30,7	--	35,7
049_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	31,5	30,6	--	35,6
057_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	31,5	30,6	--	35,6
157_B	Noordgevel appartementen	5,00	31,7	30,6	--	35,6
144_C	Westgevel appartementen	8,00	31,3	30,5	--	35,5
156_B	Westgevel appartementen	5,00	31,6	30,5	--	35,5
119_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	30,9	30,5	--	35,5
132_B	Westgevel grond gebonden	5,00	33,4	30,5	--	35,5
027_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	31,7	30,4	--	35,4
068_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	31,4	30,4	--	35,4
145_D	Noordgevel appartementen	11,00	30,5	30,4	--	35,4
034_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	31,4	30,4	--	35,4
143_C	Westgevel appartementen	8,00	31,1	30,4	--	35,4
137_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	32,8	30,4	--	35,4
125_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	31,0	30,3	--	35,3
067_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	32,2	30,3	--	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
045_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	31,4	30,3	--	35,3
113_C	Westgevel grond gebonden	8,00	31,1	30,2	--	35,2
099_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	30,9	30,2	--	35,2
165_B	Westgevel appartementen	6,50	31,3	30,2	--	35,2
013_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	31,1	30,2	--	35,2
098_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	31,2	30,2	--	35,2
158_B	Noordgevel appartementen	5,00	31,3	30,1	--	35,1
004_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	31,6	30,1	--	35,1
176_C	Zuidgevel appartementen	9,50	31,2	30,1	--	35,1
017_A	Westgevel grond gebonden	2,00	31,9	30,1	--	35,1
094_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	32,1	30,1	--	35,1
155_B	Westgevel appartementen	5,00	30,6	30,1	--	35,1
112_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	31,3	30,0	--	35,0
061_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	31,3	30,0	--	35,0
156_A	Westgevel appartementen	2,00	31,0	30,0	--	35,0
157_A	Noordgevel appartementen	2,00	31,0	29,9	--	34,9
051_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	31,2	29,8	--	34,8
080_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	30,9	29,8	--	34,8
126_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	30,6	29,8	--	34,8
159_B	Noordgevel appartementen	5,00	31,0	29,8	--	34,8
118_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,2	29,8	--	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
111_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	31,0	29,7	--	34,7
107_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	30,7	29,7	--	34,7
155_A	Westgevel appartementen	2,00	30,2	29,6	--	34,6
033_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,6	29,6	--	34,6
097_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	30,6	29,6	--	34,6
049_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	30,8	29,5	--	34,5
096_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	30,6	29,5	--	34,5
158_A	Noordgevel appartementen	2,00	30,6	29,5	--	34,5
039_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	30,9	29,5	--	34,5
098_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	30,0	29,5	--	34,5
110_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,8	29,5	--	34,5
095_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	31,0	29,4	--	34,4
034_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	30,5	29,4	--	34,4
166_B	Westgevel appartementen	6,50	30,3	29,4	--	34,4
023_B	Westgevel grond gebonden	5,00	30,4	29,3	--	34,3
050_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,6	29,3	--	34,3
093_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	31,6	29,3	--	34,3
057_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,9	29,3	--	34,3
147_C	Noordgevel appartementen	8,00	29,8	29,3	--	34,3
109_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,6	29,3	--	34,3
103_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,9	29,2	--	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
175_C	Zuidgevel appartementen	9,50	30,4	29,2	--	34,2
001_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	30,7	29,2	--	34,2
159_A	Noordgevel appartementen	2,00	30,3	29,2	--	34,2
167_B	Westgevel appartementen	6,50	29,9	29,2	--	34,2
176_B	Zuidgevel appartementen	6,50	30,4	29,2	--	34,2
146_C	Noordgevel appartementen	8,00	29,6	29,2	--	34,2
045_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,6	29,2	--	34,2
044_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	30,5	29,2	--	34,2
118_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,6	29,1	--	34,1
131_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,2	29,0	--	34,0
108_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,6	28,8	--	33,8
169_D	Noordgevel appartementen	12,50	29,5	28,8	--	33,8
056_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,3	28,8	--	33,8
165_A	Westgevel appartementen	3,50	30,1	28,8	--	33,8
097_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	29,4	28,8	--	33,8
168_B	Westgevel appartementen	6,50	29,3	28,8	--	33,8
137_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	31,3	28,7	--	33,7
068_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	30,0	28,6	--	33,6
051_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	30,2	28,6	--	33,6
096_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	29,3	28,6	--	33,6
033_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	29,6	28,5	--	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
067_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	30,8	28,5	--	33,5
124_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	29,9	28,5	--	33,5
126_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,8	28,4	--	33,4
043_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	29,4	28,4	--	33,4
145_C	Noordgevel appartementen	8,00	28,7	28,4	--	33,4
101_A	Westgevel grond gebonden	2,00	30,9	28,4	--	33,4
175_B	Zuidgevel appartementen	6,50	29,8	28,4	--	33,4
094_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	30,7	28,4	--	33,4
176_A	Zuidgevel appartementen	3,50	29,8	28,3	--	33,3
135_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	30,0	28,3	--	33,3
023_A	Westgevel grond gebonden	2,00	29,9	28,3	--	33,3
044_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,8	28,3	--	33,3
120_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	28,9	28,3	--	33,3
128_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,4	28,2	--	33,2
038_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	29,3	28,2	--	33,2
039_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,6	28,1	--	33,1
056_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	29,4	28,1	--	33,1
127_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,3	28,1	--	33,1
138_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	29,0	28,1	--	33,1
037_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	29,2	28,0	--	33,0
125_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,5	28,0	--	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
050_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,4	28,0	--	33,0
129_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,2	28,0	--	33,0
136_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	29,7	28,0	--	33,0
137_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	30,7	28,0	--	33,0
103_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,7	28,0	--	33,0
095_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	29,5	27,9	--	32,9
008_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	28,9	27,8	--	32,8
040_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	29,4	27,8	--	32,8
115_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	28,7	27,8	--	32,8
169_C	Noordgevel appartementen	9,50	28,4	27,8	--	32,8
130_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	28,7	27,7	--	32,7
006_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	29,1	27,7	--	32,7
124_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,2	27,7	--	32,7
029_B	Westgevel grond gebonden	5,00	29,0	27,6	--	32,6
175_A	Zuidgevel appartementen	3,50	29,1	27,6	--	32,6
170_D	Noordgevel appartementen	12,50	28,3	27,6	--	32,6
057_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,4	27,4	--	32,4
115_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	28,4	27,4	--	32,4
056_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,0	27,4	--	32,4
123_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	29,8	27,4	--	32,4
045_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,1	27,3	--	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
038_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	28,6	27,2	--	32,2
051_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	28,2	27,2	--	32,2
144_A	Westgevel appartementen	2,00	27,9	27,2	--	32,2
122_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	28,9	27,1	--	32,1
147_B	Noordgevel appartementen	5,00	27,5	27,1	--	32,1
055_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	28,1	27,1	--	32,1
164_E	Zuidgevel appartementen	14,00	28,1	27,1	--	32,1
036_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	28,1	27,0	--	32,0
014_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	29,1	26,9	--	31,9
121_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	28,7	26,8	--	31,8
146_B	Noordgevel appartementen	5,00	27,0	26,8	--	31,8
131_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	28,3	26,8	--	31,8
044_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	28,6	26,7	--	31,7
029_A	Westgevel grond gebonden	2,00	28,6	26,7	--	31,7
061_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	27,8	26,7	--	31,7
139_C	Zuidgevel appartementen	8,00	28,0	26,7	--	31,7
147_A	Noordgevel appartementen	2,00	27,0	26,6	--	31,6
170_C	Noordgevel appartementen	9,50	27,1	26,5	--	31,5
141_B	Westgevel appartementen	5,00	27,8	26,5	--	31,5
142_B	Westgevel appartementen	5,00	28,1	26,5	--	31,5
166_A	Westgevel appartementen	3,50	27,7	26,4	--	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
039_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	28,3	26,4	--	31,4
112_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,9	26,4	--	31,4
144_B	Westgevel appartementen	5,00	27,4	26,3	--	31,3
146_A	Noordgevel appartementen	2,00	26,6	26,3	--	31,3
110_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,9	26,2	--	31,2
007_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,4	26,2	--	31,2
128_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,7	26,2	--	31,2
109_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,8	26,2	--	31,2
127_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,8	26,2	--	31,2
111_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,8	26,2	--	31,2
049_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	27,2	26,1	--	31,1
020_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	27,4	26,1	--	31,1
120_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	26,6	26,0	--	31,0
134_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	28,0	26,0	--	31,0
030_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,7	26,0	--	31,0
129_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,5	25,9	--	30,9
035_B	Westgevel grond gebonden	5,00	27,2	25,9	--	30,9
108_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	28,1	25,9	--	30,9
031_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,7	25,9	--	30,9
145_B	Noordgevel appartementen	5,00	26,1	25,8	--	30,8
050_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,1	25,7	--	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
012_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,6	25,7	--	30,7
167_A	Westgevel appartementen	3,50	27,0	25,6	--	30,6
130_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,9	25,6	--	30,6
145_A	Noordgevel appartementen	2,00	26,0	25,5	--	30,5
020_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	27,2	25,5	--	30,5
169_B	Noordgevel appartementen	6,50	25,5	25,4	--	30,4
170_B	Noordgevel appartementen	6,50	25,5	25,3	--	30,3
061_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	26,5	25,2	--	30,2
107_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	26,0	25,2	--	30,2
040_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	27,0	25,2	--	30,2
123_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	28,0	25,1	--	30,1
120_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	25,8	25,1	--	30,1
122_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,1	25,0	--	30,0
143_B	Westgevel appartementen	5,00	26,5	25,0	--	30,0
141_A	Westgevel appartementen	2,00	26,5	24,9	--	29,9
140_B	Westgevel appartementen	5,00	26,1	24,9	--	29,9
121_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,0	24,8	--	29,8
019_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,2	24,8	--	29,8
163_E	Zuidgevel appartementen	14,00	26,1	24,8	--	29,8
001_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,9	24,7	--	29,7
018_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	25,3	24,6	--	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
035_A	Westgevel grond gebonden	2,00	26,2	24,6	--	29,6
001_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	26,1	24,5	--	29,5
142_A	Westgevel appartementen	2,00	26,6	24,5	--	29,5
164_D	Zuidgevel appartementen	11,00	25,5	24,4	--	29,4
013_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	25,2	24,3	--	29,3
168_A	Westgevel appartementen	3,50	25,7	24,2	--	29,2
026_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	25,9	24,1	--	29,1
036_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	25,6	24,1	--	29,1
024_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	24,6	24,0	--	29,0
008_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	25,6	23,9	--	28,9
032_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	25,0	23,8	--	28,8
113_B	Westgevel grond gebonden	5,00	24,7	23,8	--	28,8
037_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	25,1	23,8	--	28,8
171_A	Oostgevel appartementen	3,50	24,9	23,8	--	28,8
006_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	25,0	23,7	--	28,7
008_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	24,9	23,7	--	28,7
107_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	24,9	23,7	--	28,7
020_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	24,7	23,6	--	28,6
031_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	24,9	23,6	--	28,6
031_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	25,2	23,5	--	28,5
162_E	Zuidgevel appartementen	14,00	25,0	23,5	--	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
143_A	Westgevel appartementen	2,00	25,2	23,5	--	28,5
040_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	25,7	23,4	--	28,4
138_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	24,8	23,4	--	28,4
019_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	24,1	23,4	--	28,4
140_A	Westgevel appartementen	2,00	25,0	23,3	--	28,3
160_B	Oostgevel appartementen	5,00	23,4	23,3	--	28,3
026_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	24,1	23,2	--	28,2
026_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	25,3	23,1	--	28,1
025_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,2	22,9	--	27,9
160_A	Oostgevel appartementen	2,00	22,9	22,8	--	27,8
012_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	23,7	22,8	--	27,8
172_A	Oostgevel appartementen	3,50	23,7	22,7	--	27,7
037_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	24,4	22,7	--	27,7
030_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,3	22,6	--	27,6
036_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,4	22,6	--	27,6
170_A	Noordgevel appartementen	3,50	23,9	22,5	--	27,5
055_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	23,4	22,4	--	27,4
113_A	Westgevel grond gebonden	2,00	23,6	22,4	--	27,4
025_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	23,1	22,4	--	27,4
138_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	24,0	22,3	--	27,3
018_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,1	22,3	--	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
030_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	23,4	22,3	--	27,3
172_B	Oostgevel appartementen	6,50	23,0	22,2	--	27,2
134_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	24,5	22,2	--	27,2
007_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	23,2	22,2	--	27,2
024_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	23,5	22,0	--	27,0
013_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	22,7	21,9	--	26,9
163_D	Zuidgevel appartementen	11,00	23,3	21,9	--	26,9
018_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	22,4	21,7	--	26,7
055_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	22,8	21,5	--	26,5
154_E	Oostgevel appartementen	14,00	22,7	21,5	--	26,5
135_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	23,2	21,5	--	26,5
139_B	Zuidgevel appartementen	5,00	23,0	21,4	--	26,4
019_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	21,7	21,0	--	26,0
136_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	22,6	21,0	--	26,0
169_A	Noordgevel appartementen	3,50	21,9	21,0	--	26,0
134_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	23,6	20,9	--	25,9
153_E	Oostgevel appartementen	14,00	21,9	20,8	--	25,8
164_C	Zuidgevel appartementen	8,00	22,0	20,8	--	25,8
164_A	Zuidgevel appartementen	2,00	21,5	20,6	--	25,6
152_E	Oostgevel appartementen	14,00	21,6	20,6	--	25,6
024_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	20,9	20,5	--	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
139_A	Zuidgevel appartementen	2,00	22,2	20,5	--	25,5
032_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	21,6	20,5	--	25,5
162_D	Zuidgevel appartementen	11,00	22,0	20,4	--	25,4
151_E	Oostgevel appartementen	14,00	21,3	20,3	--	25,3
164_B	Zuidgevel appartementen	5,00	20,8	20,2	--	25,2
150_E	Zuidgevel appartementen	14,00	21,3	20,2	--	25,2
135_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	22,0	20,1	--	25,1
025_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	20,5	19,8	--	24,8
032_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	21,1	19,8	--	24,8
136_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	21,3	19,7	--	24,7
149_E	Zuidgevel appartementen	14,00	20,8	19,6	--	24,6
171_B	Oostgevel appartementen	6,50	19,6	19,3	--	24,3
148_E	Oostgevel appartementen	14,00	20,2	19,1	--	24,1
154_D	Oostgevel appartementen	11,00	19,7	18,9	--	23,9
173_A	Oostgevel appartementen	3,50	20,3	18,6	--	23,6
153_D	Oostgevel appartementen	11,00	19,1	18,5	--	23,5
163_A	Zuidgevel appartementen	2,00	19,6	18,5	--	23,5
163_C	Zuidgevel appartementen	8,00	20,1	18,5	--	23,5
152_D	Oostgevel appartementen	11,00	18,9	18,4	--	23,4
151_D	Oostgevel appartementen	11,00	18,7	18,3	--	23,3
149_A	Zuidgevel appartementen	2,00	19,6	18,0	--	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
163_B	Zuidgevel appartementen	5,00	18,7	17,8	--	22,8
150_D	Zuidgevel appartementen	11,00	18,2	17,8	--	22,8
173_B	Oostgevel appartementen	6,50	19,4	17,7	--	22,7
154_C	Oostgevel appartementen	8,00	18,2	17,6	--	22,6
161_E	Oostgevel appartementen	14,00	18,7	17,6	--	22,6
153_C	Oostgevel appartementen	8,00	18,0	17,5	--	22,5
160_E	Oostgevel appartementen	14,00	18,8	17,5	--	22,5
152_C	Oostgevel appartementen	8,00	17,8	17,4	--	22,4
171_D	Oostgevel appartementen	12,50	18,7	17,2	--	22,2
151_C	Oostgevel appartementen	8,00	17,6	17,2	--	22,2
162_C	Zuidgevel appartementen	8,00	19,0	17,2	--	22,2
149_D	Zuidgevel appartementen	11,00	17,6	17,1	--	22,1
162_A	Zuidgevel appartementen	2,00	18,3	17,1	--	22,1
174_B	Oostgevel appartementen	6,50	18,9	16,9	--	21,9
148_D	Oostgevel appartementen	11,00	17,3	16,8	--	21,8
148_A	Oostgevel appartementen	2,00	18,6	16,8	--	21,8
154_B	Oostgevel appartementen	5,00	17,2	16,7	--	21,7
150_C	Zuidgevel appartementen	8,00	17,1	16,7	--	21,7
153_B	Oostgevel appartementen	5,00	17,1	16,6	--	21,6
174_D	Oostgevel appartementen	12,50	18,1	16,6	--	21,6
162_B	Zuidgevel appartementen	5,00	17,6	16,5	--	21,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
154_A	Oostgevel appartementen	2,00	17,2	16,5	--	21,5
152_B	Oostgevel appartementen	5,00	17,0	16,4	--	21,4
153_A	Oostgevel appartementen	2,00	17,1	16,4	--	21,4
174_A	Oostgevel appartementen	3,50	18,3	16,4	--	21,4
152_A	Oostgevel appartementen	2,00	16,9	16,3	--	21,3
151_B	Oostgevel appartementen	5,00	16,7	16,2	--	21,2
172_D	Oostgevel appartementen	12,50	17,6	16,2	--	21,2
151_A	Oostgevel appartementen	2,00	16,7	16,0	--	21,0
149_C	Zuidgevel appartementen	8,00	16,4	16,0	--	21,0
173_D	Oostgevel appartementen	12,50	17,4	15,9	--	20,9
150_B	Zuidgevel appartementen	5,00	16,2	15,7	--	20,7
150_A	Zuidgevel appartementen	2,00	16,2	15,6	--	20,6
148_C	Oostgevel appartementen	8,00	16,0	15,5	--	20,5
149_B	Zuidgevel appartementen	5,00	15,6	15,1	--	20,1
160_D	Oostgevel appartementen	11,00	15,7	14,8	--	19,8
161_D	Oostgevel appartementen	11,00	15,6	14,8	--	19,8
148_B	Oostgevel appartementen	5,00	15,2	14,6	--	19,6
171_C	Oostgevel appartementen	9,50	15,6	14,4	--	19,4
160_C	Oostgevel appartementen	8,00	14,6	13,7	--	18,7
174_C	Oostgevel appartementen	9,50	15,1	13,7	--	18,7
161_C	Oostgevel appartementen	8,00	14,4	13,6	--	18,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing omgevingsplan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
172_C	Oostgevel appartementen	9,50	14,4	13,4	--	18,4
173_C	Oostgevel appartementen	9,50	14,2	13,2	--	18,2
161_B	Oostgevel appartementen	5,00	15,7	12,9	--	17,9
161_A	Oostgevel appartementen	2,00	15,6	12,8	--	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
086_C	Westgevel grond gebonden	8,00	50,5	50,1	34,5	55,1
085_C	Westgevel grond gebonden	8,00	50,5	50,1	34,6	55,1
084_C	Westgevel grond gebonden	8,00	50,4	50,0	34,6	55,0
086_B	Westgevel grond gebonden	5,00	50,3	49,9	34,6	54,9
085_B	Westgevel grond gebonden	5,00	50,2	49,9	34,6	54,9
087_C	Westgevel grond gebonden	8,00	50,2	49,8	34,3	54,8
084_B	Westgevel grond gebonden	5,00	50,1	49,8	34,6	54,8
088_C	Westgevel grond gebonden	8,00	50,1	49,5	34,1	54,5
087_B	Westgevel grond gebonden	5,00	50,0	49,6	34,3	54,6
089_C	Westgevel grond gebonden	8,00	49,8	49,3	34,2	54,3
088_B	Westgevel grond gebonden	5,00	49,8	49,3	34,1	54,3
089_B	Westgevel grond gebonden	5,00	49,5	49,1	34,2	54,1
086_A	Westgevel grond gebonden	2,00	49,4	49,2	32,2	54,2
090_C	Westgevel grond gebonden	8,00	49,4	48,8	34,3	53,8
085_A	Westgevel grond gebonden	2,00	49,3	49,2	32,3	54,2
084_A	Westgevel grond gebonden	2,00	49,1	49,1	32,3	54,1
090_B	Westgevel grond gebonden	5,00	49,0	48,6	34,1	53,6
087_A	Westgevel grond gebonden	2,00	49,0	48,8	31,8	53,8
091_C	Westgevel grond gebonden	8,00	48,9	48,3	33,9	53,3
088_A	Westgevel grond gebonden	2,00	48,8	48,5	31,6	53,5
082_C	Westgevel grond gebonden	8,00	48,6	48,3	34,1	53,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
091_B	Westgevel grond gebonden	5,00	48,5	48,0	33,5	53,0
089_A	Westgevel grond gebonden	2,00	48,4	48,1	31,7	53,1
082_B	Westgevel grond gebonden	5,00	48,2	48,1	33,9	53,1
081_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	48,1	47,9	33,4	52,9
090_A	Westgevel grond gebonden	2,00	47,7	47,4	31,6	52,4
081_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	47,7	47,6	33,0	52,6
077_C	Westgevel grond gebonden	8,00	47,6	47,2	33,3	52,2
078_C	Westgevel grond gebonden	8,00	47,1	46,8	32,9	51,8
091_A	Westgevel grond gebonden	2,00	47,1	46,7	30,9	51,7
077_B	Westgevel grond gebonden	5,00	46,9	46,8	32,7	51,8
082_A	Westgevel grond gebonden	2,00	46,5	46,6	31,5	51,6
071_C	Westgevel grond gebonden	8,00	46,3	46,0	32,1	51,0
078_B	Westgevel grond gebonden	5,00	46,3	46,3	32,0	51,3
070_C	Westgevel grond gebonden	8,00	46,0	45,7	31,9	50,7
081_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	45,9	46,0	30,7	51,0
076_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	45,7	45,5	32,6	50,5
072_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	45,7	45,5	31,7	50,5
083_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	45,4	45,1	31,1	50,1
071_B	Westgevel grond gebonden	5,00	45,3	45,2	30,9	50,2
077_A	Westgevel grond gebonden	2,00	45,1	45,0	30,4	50,0
070_B	Westgevel grond gebonden	5,00	44,9	44,8	30,6	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
076_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	44,8	44,9	31,9	49,9
078_A	Westgevel grond gebonden	2,00	44,5	44,5	29,9	49,5
072_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	44,5	44,5	30,4	49,5
083_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	44,3	44,3	30,8	49,3
003_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	44,1	43,9	29,4	48,9
065_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	43,9	43,5	29,4	48,5
066_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	43,8	43,7	30,2	48,7
071_A	Westgevel grond gebonden	2,00	43,6	43,5	29,0	48,5
002_C	Westgevel grond gebonden	8,00	43,5	43,2	28,8	48,2
070_A	Westgevel grond gebonden	2,00	43,3	43,2	28,9	48,2
083_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	43,0	43,1	28,4	48,1
076_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	43,0	43,1	29,6	48,1
072_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	42,9	42,8	28,5	47,8
003_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	42,8	42,5	28,1	47,5
064_C	Westgevel grond gebonden	8,00	42,7	42,0	26,5	47,0
073_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	42,7	42,4	26,8	47,4
065_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	42,6	42,4	27,7	47,4
066_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	42,4	42,5	28,6	47,5
079_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	42,1	41,4	22,8	46,4
002_B	Westgevel grond gebonden	5,00	42,0	41,8	27,5	46,8
059_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	41,9	41,9	28,2	46,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
060_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	41,9	42,0	28,0	47,0
003_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	41,7	41,3	26,7	46,3
073_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	41,5	41,6	25,3	46,6
005_C	Westgevel grond gebonden	8,00	41,4	41,0	27,8	46,0
064_B	Westgevel grond gebonden	5,00	41,2	40,5	23,9	45,5
002_A	Westgevel grond gebonden	2,00	41,1	40,6	26,2	45,6
079_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	41,0	40,5	20,2	45,5
065_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	40,8	40,5	26,0	45,5
066_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	40,7	40,7	27,0	45,7
053_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	40,7	40,7	26,8	45,7
010_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	40,3	39,8	22,4	44,8
060_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	40,2	40,2	26,6	45,2
054_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	40,2	40,1	26,3	45,1
059_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	40,2	40,2	26,7	45,2
005_B	Westgevel grond gebonden	5,00	39,8	39,4	26,3	44,4
073_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	39,7	39,8	23,4	44,8
064_A	Westgevel grond gebonden	2,00	39,5	38,8	22,2	43,8
005_A	Westgevel grond gebonden	2,00	39,5	39,0	25,2	44,0
074_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	39,5	38,6	21,6	43,6
092_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	39,4	36,6	25,4	41,6
079_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	39,2	38,8	18,5	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
053_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	39,0	39,0	25,5	44,0
009_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	39,0	38,5	21,9	43,5
047_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	38,8	38,6	25,3	43,6
060_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	38,7	38,7	25,3	43,7
059_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	38,6	38,6	25,3	43,6
054_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	38,5	38,4	25,0	43,4
140_E	Westgevel appartementen	14,00	38,5	38,2	24,2	43,2
074_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	38,4	38,0	17,8	43,0
075_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	38,4	37,3	22,3	42,3
141_E	Westgevel appartementen	14,00	38,4	38,2	24,0	43,2
010_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	38,3	37,6	18,6	42,6
048_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	38,3	38,1	24,9	43,1
102_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	38,2	37,7	15,9	42,7
142_E	Westgevel appartementen	14,00	38,2	38,0	23,8	43,0
016_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	38,0	37,9	23,0	42,9
015_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	38,0	37,6	20,6	42,6
053_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	37,8	37,7	24,6	42,7
106_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	37,8	37,6	12,5	42,6
075_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	37,7	37,2	19,4	42,2
143_E	Westgevel appartementen	14,00	37,7	37,6	23,7	42,6
092_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	37,7	34,9	23,9	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
104_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	37,6	37,2	13,5	42,2
101_C	Westgevel grond gebonden	8,00	37,6	36,6	22,4	41,6
022_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	37,6	37,1	20,4	42,1
133_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	37,5	36,4	17,9	41,4
105_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	37,5	37,3	9,8	42,3
052_C	Westgevel grond gebonden	8,00	37,5	37,2	21,0	42,2
010_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	37,5	36,6	17,5	41,6
054_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	37,5	37,2	24,1	42,2
144_E	Westgevel appartementen	14,00	37,4	37,1	22,8	42,1
047_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	37,3	37,1	24,2	42,1
132_C	Westgevel grond gebonden	8,00	37,2	35,9	18,1	40,9
011_C	Westgevel grond gebonden	8,00	37,2	36,8	21,5	41,8
102_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	37,0	36,6	13,2	41,6
041_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	37,0	36,7	23,5	41,7
058_C	Westgevel grond gebonden	8,00	36,9	36,2	19,9	41,2
140_D	Westgevel appartementen	11,00	36,9	36,5	17,1	41,5
021_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	36,8	36,6	21,3	41,6
048_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	36,8	36,6	23,8	41,6
114_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	36,8	36,5	13,2	41,5
069_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	36,6	35,9	16,8	40,9
141_D	Westgevel appartementen	11,00	36,6	36,3	17,4	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
074_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	36,5	36,0	15,7	41,0
112_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	36,5	35,9	22,0	40,9
046_C	Westgevel grond gebonden	8,00	36,4	36,2	22,1	41,2
047_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	36,4	36,0	23,2	41,0
104_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	36,3	36,0	12,0	41,0
009_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	36,3	35,8	18,1	40,8
142_D	Westgevel appartementen	11,00	36,3	36,1	17,2	41,1
100_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	36,3	35,1	20,7	40,1
092_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	36,3	33,5	20,4	38,5
069_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	36,2	34,5	19,6	39,5
063_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	36,1	35,0	13,5	40,0
048_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	36,0	35,7	22,9	40,7
075_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	36,0	35,2	17,5	40,2
133_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	36,0	34,8	16,3	39,8
017_C	Westgevel grond gebonden	8,00	35,9	35,3	18,7	40,3
106_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	35,9	35,8	10,8	40,8
105_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	35,9	36,0	8,2	41,0
099_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	35,9	34,7	20,7	39,7
063_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	35,8	33,6	14,9	38,6
143_D	Westgevel appartementen	11,00	35,8	35,7	18,1	40,7
111_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	35,8	35,0	21,2	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
080_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	35,8	34,4	18,7	39,4
156_E	Westgevel appartementen	14,00	35,7	35,4	19,2	40,4
015_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	35,7	35,1	19,8	40,1
028_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	35,7	35,3	18,7	40,3
041_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	35,7	35,3	22,3	40,3
144_D	Westgevel appartementen	11,00	35,6	35,4	17,0	40,4
069_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	35,6	34,8	15,5	39,8
009_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	35,5	34,8	17,0	39,8
155_E	Westgevel appartementen	14,00	35,5	35,3	17,3	40,3
004_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	35,4	34,4	18,3	39,4
016_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	35,4	35,0	21,4	40,0
110_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	35,4	34,6	20,4	39,6
022_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	35,3	34,6	18,4	39,6
027_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	35,3	35,0	18,5	40,0
042_C	Westgevel grond gebonden	8,00	35,3	35,0	22,0	40,0
062_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	35,3	34,2	11,1	39,2
102_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	35,2	34,8	12,8	39,8
157_E	Noordgevel appartementen	14,00	35,1	34,7	20,0	39,7
063_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	35,1	33,7	12,0	38,7
098_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	35,1	33,9	19,2	38,9
093_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	35,0	33,3	18,2	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
052_B	Westgevel grond gebonden	5,00	35,0	34,7	17,8	39,7
062_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	35,0	33,2	14,3	38,2
109_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	35,0	34,2	19,7	39,2
041_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	35,0	34,5	21,6	39,5
034_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	34,9	34,6	19,3	39,6
131_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	34,9	34,3	17,7	39,3
147_E	Noordgevel appartementen	14,00	34,9	34,8	17,1	39,8
108_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	34,8	33,8	18,8	38,8
133_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	34,8	33,5	15,5	38,5
114_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	34,8	34,6	10,8	39,6
116_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	34,8	34,7	12,4	39,7
126_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	34,8	33,5	17,8	38,5
015_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	34,7	34,0	18,6	39,0
033_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	34,7	34,5	19,5	39,5
011_A	Westgevel grond gebonden	2,00	34,7	34,1	20,8	39,1
095_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	34,6	33,3	18,8	38,3
094_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	34,6	33,0	18,2	38,0
106_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	34,6	34,3	13,3	39,3
168_D	Westgevel appartementen	12,50	34,6	34,3	20,9	39,3
104_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	34,6	34,2	10,8	39,2
167_D	Westgevel appartementen	12,50	34,5	34,2	20,7	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
067_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	34,5	32,7	18,1	37,7
096_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	34,5	33,3	18,9	38,3
097_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	34,4	33,4	18,8	38,4
038_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	34,4	34,3	20,0	39,3
158_E	Noordgevel appartementen	14,00	34,4	34,1	19,2	39,1
046_B	Westgevel grond gebonden	5,00	34,4	34,1	19,6	39,1
016_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	34,4	33,8	20,3	38,8
022_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	34,3	33,4	17,0	38,4
062_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	34,3	33,1	9,8	38,1
105_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	34,3	34,2	9,0	39,2
156_D	Westgevel appartementen	11,00	34,3	33,7	17,0	38,7
021_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	34,2	33,5	19,8	38,5
023_C	Westgevel grond gebonden	8,00	34,2	33,9	20,1	38,9
146_E	Noordgevel appartementen	14,00	34,2	34,1	17,0	39,1
166_D	Westgevel appartementen	12,50	34,2	33,8	20,0	38,8
125_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	34,2	32,8	17,2	37,8
117_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	34,2	34,0	12,6	39,0
103_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	34,0	32,9	14,5	37,9
139_E	Zuidgevel appartementen	14,00	34,0	32,9	18,6	37,9
159_E	Noordgevel appartementen	14,00	34,0	33,6	18,7	38,6
129_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	34,0	33,4	16,2	38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
068_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	33,9	32,6	16,4	37,6
128_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	33,9	33,4	16,0	38,4
157_D	Noordgevel appartementen	11,00	33,9	33,4	18,8	38,4
124_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	33,8	32,3	16,8	37,3
127_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	33,8	33,2	15,6	38,2
165_D	Westgevel appartementen	12,50	33,8	33,3	19,8	38,3
155_D	Westgevel appartementen	11,00	33,7	33,5	14,6	38,5
052_A	Westgevel grond gebonden	2,00	33,7	33,1	16,9	38,1
058_B	Westgevel grond gebonden	5,00	33,7	32,6	16,3	37,6
114_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	33,7	33,3	11,0	38,3
130_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	33,6	33,1	14,8	38,1
168_C	Westgevel appartementen	9,50	33,6	33,4	20,2	38,4
101_B	Westgevel grond gebonden	5,00	33,6	31,7	16,0	36,7
119_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	33,6	33,3	13,5	38,3
007_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	33,6	33,3	19,4	38,3
167_C	Westgevel appartementen	9,50	33,6	33,3	20,0	38,3
132_B	Westgevel grond gebonden	5,00	33,4	30,7	14,7	35,7
043_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	33,4	32,4	18,8	37,4
011_B	Westgevel grond gebonden	5,00	33,4	32,6	18,1	37,6
029_C	Westgevel grond gebonden	8,00	33,4	32,9	16,9	37,9
046_A	Westgevel grond gebonden	2,00	33,4	33,0	18,9	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
042_B	Westgevel grond gebonden	5,00	33,3	33,0	20,1	38,0
021_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	33,3	32,3	18,9	37,3
006_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	33,3	33,1	19,4	38,1
123_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	33,3	31,8	16,3	36,8
158_D	Noordgevel appartementen	11,00	33,3	32,8	18,2	37,8
028_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	33,2	32,2	17,0	37,2
100_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	33,2	32,3	16,6	37,3
166_C	Westgevel appartementen	9,50	33,2	32,6	19,4	37,6
132_A	Westgevel grond gebonden	2,00	33,1	31,1	15,4	36,1
093_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	33,1	31,1	14,9	36,1
147_D	Noordgevel appartementen	11,00	33,0	33,1	13,6	38,1
116_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	33,0	32,9	10,6	37,9
137_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	32,8	30,4	11,0	35,4
159_D	Noordgevel appartementen	11,00	32,8	32,3	17,7	37,3
165_C	Westgevel appartementen	9,50	32,8	32,2	19,2	37,2
043_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	32,7	31,5	18,1	36,5
027_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	32,6	31,8	16,9	36,8
042_A	Westgevel grond gebonden	2,00	32,6	32,2	19,5	37,2
080_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	32,6	31,6	13,9	36,6
122_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	32,6	31,5	16,0	36,5
156_C	Westgevel appartementen	8,00	32,6	31,8	15,7	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
157_C	Noordgevel appartementen	8,00	32,5	31,9	17,9	36,9
017_B	Westgevel grond gebonden	5,00	32,5	31,2	15,4	36,2
099_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	32,5	31,7	16,4	36,7
004_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	32,5	31,4	14,8	36,4
146_D	Noordgevel appartementen	11,00	32,5	32,5	12,4	37,5
141_C	Westgevel appartementen	8,00	32,4	31,9	13,9	36,9
117_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	32,4	32,3	10,9	37,3
118_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	32,4	32,1	12,4	37,1
058_A	Westgevel grond gebonden	2,00	32,4	31,0	14,4	36,0
176_D	Zuidgevel appartementen	12,50	32,4	31,9	19,0	36,9
139_D	Zuidgevel appartementen	11,00	32,3	30,8	9,8	35,8
012_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	32,3	31,4	10,6	36,4
014_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	32,3	31,9	12,8	36,9
028_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	32,2	30,9	16,0	35,9
116_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	32,2	32,0	10,1	37,0
067_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	32,2	30,6	15,8	35,6
121_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	32,2	31,1	15,6	36,1
035_C	Westgevel grond gebonden	8,00	32,2	32,1	17,9	37,1
094_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	32,1	30,3	14,0	35,3
140_C	Westgevel appartementen	8,00	32,1	31,7	12,4	36,7
158_C	Noordgevel appartementen	8,00	32,1	31,4	17,4	36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
142_C	Westgevel appartementen	8,00	31,9	31,3	13,6	36,3
017_A	Westgevel grond gebonden	2,00	31,9	30,2	14,0	35,2
115_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	31,8	31,3	10,7	36,3
027_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	31,7	30,7	15,8	35,7
145_E	Noordgevel appartementen	14,00	31,7	31,4	7,4	36,4
159_C	Noordgevel appartementen	8,00	31,7	31,0	17,0	36,0
117_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	31,7	31,5	10,2	36,5
014_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	31,7	31,1	13,3	36,1
157_B	Noordgevel appartementen	5,00	31,7	30,9	17,2	35,9
100_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	31,6	31,1	13,6	36,1
119_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	31,6	31,4	11,5	36,4
155_C	Westgevel appartementen	8,00	31,6	31,2	12,9	36,2
175_D	Zuidgevel appartementen	12,50	31,6	31,1	18,6	36,1
093_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	31,6	29,5	12,8	34,5
004_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	31,6	30,3	13,7	35,3
156_B	Westgevel appartementen	5,00	31,6	30,8	14,8	35,8
057_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	31,5	30,7	12,7	35,7
049_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	31,5	30,8	13,1	35,8
045_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	31,4	30,6	16,5	35,6
068_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	31,4	30,6	14,1	35,6
034_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	31,4	30,7	15,9	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
137_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	31,3	28,7	8,0	33,7
165_B	Westgevel appartementen	6,50	31,3	30,7	18,5	35,7
112_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	31,3	30,3	15,6	35,3
144_C	Westgevel appartementen	8,00	31,3	30,7	12,5	35,7
061_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	31,3	30,1	12,1	35,1
158_B	Noordgevel appartementen	5,00	31,3	30,5	16,7	35,5
051_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	31,2	30,2	16,5	35,2
176_C	Zuidgevel appartementen	9,50	31,2	30,6	18,3	35,6
098_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	31,2	30,4	13,8	35,4
113_C	Westgevel grond gebonden	8,00	31,1	30,4	12,5	35,4
013_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	31,1	30,2	7,0	35,2
143_C	Westgevel appartementen	8,00	31,1	30,6	14,6	35,6
095_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	31,0	29,6	13,8	34,6
111_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	31,0	30,0	15,8	35,0
156_A	Westgevel appartementen	2,00	31,0	30,2	14,3	35,2
125_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	31,0	30,4	11,4	35,4
157_A	Noordgevel appartementen	2,00	31,0	30,3	16,7	35,3
159_B	Noordgevel appartementen	5,00	31,0	30,2	16,4	35,2
119_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	30,9	30,6	11,8	35,6
080_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	30,9	30,0	12,3	35,0
039_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	30,9	29,8	16,0	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
101_A	Westgevel grond gebonden	2,00	30,9	28,7	13,5	33,7
103_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,9	29,4	12,9	34,4
057_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,9	29,6	15,2	34,6
099_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	30,9	30,4	13,6	35,4
126_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,8	28,7	14,2	33,7
110_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,8	29,8	15,6	34,8
067_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	30,8	28,8	14,4	33,8
049_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	30,8	29,7	12,3	34,7
137_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	30,7	28,1	7,6	33,1
001_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	30,7	29,5	14,1	34,5
094_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	30,7	28,5	12,0	33,5
107_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	30,7	29,8	12,7	34,8
097_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	30,6	29,8	13,7	34,8
155_B	Westgevel appartementen	5,00	30,6	30,2	11,6	35,2
158_A	Noordgevel appartementen	2,00	30,6	29,9	16,2	34,9
045_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,6	29,4	14,7	34,4
126_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	30,6	30,0	11,6	35,0
108_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,6	29,1	14,7	34,1
033_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,6	29,9	15,3	34,9
096_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	30,6	29,7	13,8	34,7
109_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,6	29,6	15,5	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
050_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,6	29,5	12,3	34,5
145_D	Noordgevel appartementen	11,00	30,5	30,4	3,7	35,4
034_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	30,5	29,7	14,7	34,7
044_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	30,5	29,5	15,4	34,5
125_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,5	28,3	13,8	33,3
176_B	Zuidgevel appartementen	6,50	30,4	29,7	17,8	34,7
023_B	Westgevel grond gebonden	5,00	30,4	29,9	18,4	34,9
175_C	Zuidgevel appartementen	9,50	30,4	29,8	17,9	34,8
159_A	Noordgevel appartementen	2,00	30,3	29,6	15,8	34,6
166_B	Westgevel appartementen	6,50	30,3	29,7	16,0	34,7
056_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,3	28,9	10,8	33,9
124_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,2	28,0	13,5	33,0
155_A	Westgevel appartementen	2,00	30,2	29,8	12,1	34,8
131_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,2	29,3	14,4	34,3
118_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,2	29,9	10,4	34,9
051_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	30,2	29,0	15,4	34,0
165_A	Westgevel appartementen	3,50	30,1	29,4	18,0	34,4
135_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	30,0	28,4	9,2	33,4
068_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	30,0	28,8	12,5	33,8
098_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	30,0	29,6	11,8	34,6
023_A	Westgevel grond gebonden	2,00	29,9	29,0	18,1	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
167_B	Westgevel appartementen	6,50	29,9	29,5	15,1	34,5
124_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	29,9	28,6	11,3	33,6
044_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,8	28,5	13,0	33,5
123_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	29,8	27,7	13,3	32,7
176_A	Zuidgevel appartementen	3,50	29,8	29,0	17,6	34,0
147_C	Noordgevel appartementen	8,00	29,8	29,4	11,2	34,4
175_B	Zuidgevel appartementen	6,50	29,8	29,0	17,3	34,0
136_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	29,7	28,1	9,1	33,1
103_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,7	28,2	11,8	33,2
039_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,6	28,5	14,8	33,5
033_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	29,6	28,8	14,2	33,8
118_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,6	29,3	11,1	34,3
146_C	Noordgevel appartementen	8,00	29,6	29,3	9,9	34,3
095_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	29,5	28,1	11,8	33,1
169_D	Noordgevel appartementen	12,50	29,5	29,1	14,1	34,1
043_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	29,4	28,6	12,2	33,6
056_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	29,4	28,3	11,1	33,3
040_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	29,4	28,2	14,7	33,2
057_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,4	27,7	13,2	32,7
050_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,4	28,2	10,8	33,2
097_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	29,4	29,0	12,5	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
128_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,4	28,5	13,1	33,5
168_B	Westgevel appartementen	6,50	29,3	29,1	14,8	34,1
096_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	29,3	28,8	12,6	33,8
038_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	29,3	28,5	13,8	33,5
127_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,3	28,3	12,8	33,3
037_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	29,2	28,4	14,9	33,4
129_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,2	28,3	13,1	33,3
014_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	29,1	27,0	8,0	32,0
175_A	Zuidgevel appartementen	3,50	29,1	28,3	17,3	33,3
045_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,1	27,6	13,4	32,6
006_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	29,1	27,9	12,7	32,9
056_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,0	27,5	8,5	32,5
138_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	29,0	28,2	10,6	33,2
029_B	Westgevel grond gebonden	5,00	29,0	27,9	13,3	32,9
008_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	28,9	28,0	10,0	33,0
120_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	28,9	28,4	10,3	33,4
122_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	28,9	27,4	13,1	32,4
130_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	28,7	27,9	11,6	32,9
115_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	28,7	27,9	8,9	32,9
145_C	Noordgevel appartementen	8,00	28,7	28,4	2,9	33,4
121_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	28,7	27,2	12,8	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
029_A	Westgevel grond gebonden	2,00	28,6	27,1	13,4	32,1
044_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	28,6	27,0	11,9	32,0
038_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	28,6	27,5	12,6	32,5
169_C	Noordgevel appartementen	9,50	28,4	28,1	13,2	33,1
115_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	28,4	27,5	8,5	32,5
039_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	28,3	26,9	13,8	31,9
131_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	28,3	27,1	12,6	32,1
170_D	Noordgevel appartementen	12,50	28,3	27,9	12,5	32,9
051_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	28,2	27,4	11,3	32,4
108_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	28,1	26,2	11,7	31,2
036_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	28,1	27,4	14,8	32,4
164_E	Zuidgevel appartementen	14,00	28,1	27,1	5,8	32,1
055_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	28,1	27,4	12,8	32,4
142_B	Westgevel appartementen	5,00	28,1	26,7	11,2	31,7
123_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	28,0	25,5	11,2	30,5
139_C	Zuidgevel appartementen	8,00	28,0	26,7	7,1	31,7
134_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	28,0	26,1	8,6	31,1
112_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,9	26,7	12,0	31,7
144_A	Westgevel appartementen	2,00	27,9	27,3	7,3	32,3
110_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,9	26,6	12,3	31,6
109_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,8	26,5	12,4	31,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
111_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,8	26,5	12,5	31,5
141_B	Westgevel appartementen	5,00	27,8	26,8	11,1	31,8
061_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	27,8	26,8	9,5	31,8
127_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,8	26,5	11,4	31,5
166_A	Westgevel appartementen	3,50	27,7	26,9	14,1	31,9
128_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,7	26,5	11,6	31,5
129_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,5	26,2	11,5	31,2
147_B	Noordgevel appartementen	5,00	27,5	27,2	7,8	32,2
007_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,4	26,3	8,4	31,3
144_B	Westgevel appartementen	5,00	27,4	26,5	8,4	31,5
020_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	27,4	26,4	11,8	31,4
049_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	27,2	26,4	11,8	31,4
035_B	Westgevel grond gebonden	5,00	27,2	26,4	13,4	31,4
020_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	27,2	25,8	11,5	30,8
170_C	Noordgevel appartementen	9,50	27,1	26,8	11,7	31,8
122_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,1	25,3	11,2	30,3
050_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,1	26,1	12,4	31,1
040_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	27,0	25,7	13,5	30,7
167_A	Westgevel appartementen	3,50	27,0	26,0	12,6	31,0
147_A	Noordgevel appartementen	2,00	27,0	26,7	6,6	31,7
146_B	Noordgevel appartementen	5,00	27,0	26,9	5,8	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
121_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,0	25,1	11,0	30,1
130_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,9	25,8	10,2	30,8
001_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,9	24,9	7,5	29,9
030_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,7	26,2	10,5	31,2
031_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,7	26,2	12,9	31,2
012_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,6	25,9	8,8	30,9
120_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	26,6	26,1	8,1	31,1
146_A	Noordgevel appartementen	2,00	26,6	26,4	4,8	31,4
142_A	Westgevel appartementen	2,00	26,6	24,8	10,0	29,8
061_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	26,5	25,3	7,6	30,3
141_A	Westgevel appartementen	2,00	26,5	25,1	9,9	30,1
143_B	Westgevel appartementen	5,00	26,5	25,3	10,7	30,3
019_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,2	25,0	8,3	30,0
035_A	Westgevel grond gebonden	2,00	26,2	25,0	12,6	30,0
140_B	Westgevel appartementen	5,00	26,1	25,0	8,2	30,0
001_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	26,1	24,8	8,7	29,8
163_E	Zuidgevel appartementen	14,00	26,1	24,8	3,7	29,8
145_B	Noordgevel appartementen	5,00	26,1	25,8	1,6	30,8
107_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	26,0	25,4	8,9	30,4
145_A	Noordgevel appartementen	2,00	26,0	25,6	1,5	30,6
026_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	25,9	24,4	9,7	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
120_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	25,8	25,3	7,5	30,3
168_A	Westgevel appartementen	3,50	25,7	24,6	11,4	29,6
040_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	25,7	24,1	12,7	29,1
036_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	25,6	24,4	9,9	29,4
008_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	25,6	24,1	8,0	29,1
170_B	Noordgevel appartementen	6,50	25,5	25,5	10,0	30,5
164_D	Zuidgevel appartementen	11,00	25,5	24,5	3,4	29,5
169_B	Noordgevel appartementen	6,50	25,5	25,6	9,6	30,6
018_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	25,3	24,7	8,3	29,7
026_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	25,3	23,4	8,7	28,4
143_A	Westgevel appartementen	2,00	25,2	23,8	9,3	28,8
013_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	25,2	24,4	8,0	29,4
031_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	25,2	23,9	9,8	28,9
037_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	25,1	24,1	9,5	29,1
006_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	25,0	24,0	8,1	29,0
140_A	Westgevel appartementen	2,00	25,0	23,5	7,3	28,5
162_E	Zuidgevel appartementen	14,00	25,0	23,6	2,7	28,6
032_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	25,0	24,1	9,8	29,1
171_A	Oostgevel appartementen	3,50	24,9	23,9	5,6	28,9
031_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	24,9	24,0	10,5	29,0
008_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	24,9	23,9	7,1	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
107_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	24,9	23,9	8,2	28,9
138_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	24,8	23,6	7,6	28,6
020_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	24,7	23,8	6,7	28,8
113_B	Westgevel grond gebonden	5,00	24,7	24,0	6,9	29,0
024_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	24,6	24,1	7,1	29,1
134_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	24,5	22,4	5,4	27,4
036_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,4	22,9	8,6	27,9
037_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	24,4	23,0	8,9	28,0
030_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,3	22,8	5,4	27,8
025_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,2	23,1	5,4	28,1
026_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	24,1	23,5	9,5	28,5
018_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,1	22,8	10,3	27,8
019_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	24,1	23,6	7,1	28,6
138_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	24,0	22,6	7,2	27,6
170_A	Noordgevel appartementen	3,50	23,9	22,8	7,7	27,8
012_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	23,7	23,0	7,5	28,0
172_A	Oostgevel appartementen	3,50	23,7	22,8	2,3	27,8
134_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	23,6	21,1	5,5	26,1
113_A	Westgevel grond gebonden	2,00	23,6	22,6	6,6	27,6
024_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	23,5	22,2	4,1	27,2
160_B	Oostgevel appartementen	5,00	23,4	23,4	3,8	28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
030_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	23,4	22,5	6,0	27,5
055_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	23,4	22,7	7,8	27,7
163_D	Zuidgevel appartementen	11,00	23,3	22,0	2,0	27,0
135_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	23,2	21,6	4,9	26,6
007_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	23,2	22,4	6,6	27,4
025_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	23,1	22,6	6,0	27,6
172_B	Oostgevel appartementen	6,50	23,0	22,3	2,6	27,3
139_B	Zuidgevel appartementen	5,00	23,0	21,6	4,8	26,6
160_A	Oostgevel appartementen	2,00	22,9	22,9	3,2	27,9
055_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	22,8	21,8	6,4	26,8
013_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	22,7	22,1	6,1	27,1
154_E	Oostgevel appartementen	14,00	22,7	21,7	7,0	26,7
136_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	22,6	21,2	4,7	26,2
018_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	22,4	21,9	6,5	26,9
139_A	Zuidgevel appartementen	2,00	22,2	20,7	4,6	25,7
135_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	22,0	20,3	5,1	25,3
162_D	Zuidgevel appartementen	11,00	22,0	20,5	1,3	25,5
164_C	Zuidgevel appartementen	8,00	22,0	20,9	2,4	25,9
169_A	Noordgevel appartementen	3,50	21,9	21,2	5,3	26,2
153_E	Oostgevel appartementen	14,00	21,9	21,1	6,0	26,1
019_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	21,7	21,2	5,1	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
032_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	21,6	20,6	3,8	25,6
152_E	Oostgevel appartementen	14,00	21,6	20,8	6,2	25,8
164_A	Zuidgevel appartementen	2,00	21,5	20,7	2,8	25,7
151_E	Oostgevel appartementen	14,00	21,3	20,6	5,7	25,6
150_E	Zuidgevel appartementen	14,00	21,3	20,4	4,7	25,4
136_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	21,3	19,9	5,0	24,9
032_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	21,1	20,0	3,8	25,0
024_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	20,9	20,7	3,9	25,7
149_E	Zuidgevel appartementen	14,00	20,8	19,8	3,2	24,8
164_B	Zuidgevel appartementen	5,00	20,8	20,3	1,8	25,3
025_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	20,5	20,0	3,5	25,0
173_A	Oostgevel appartementen	3,50	20,3	18,7	1,6	23,7
148_E	Oostgevel appartementen	14,00	20,2	19,3	2,7	24,3
163_C	Zuidgevel appartementen	8,00	20,1	18,7	1,3	23,7
154_D	Oostgevel appartementen	11,00	19,7	19,1	3,0	24,1
149_A	Zuidgevel appartementen	2,00	19,6	18,2	1,9	23,2
163_A	Zuidgevel appartementen	2,00	19,6	18,7	1,7	23,7
171_B	Oostgevel appartementen	6,50	19,6	19,4	-0,9	24,4
173_B	Oostgevel appartementen	6,50	19,4	17,9	1,9	22,9
153_D	Oostgevel appartementen	11,00	19,1	18,7	3,0	23,7
162_C	Zuidgevel appartementen	8,00	19,0	17,4	0,6	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
152_D	Oostgevel appartementen	11,00	18,9	18,7	3,5	23,7
174_B	Oostgevel appartementen	6,50	18,9	17,2	2,1	22,2
160_E	Oostgevel appartementen	14,00	18,8	17,7	2,0	22,7
151_D	Oostgevel appartementen	11,00	18,7	18,5	3,3	23,5
163_B	Zuidgevel appartementen	5,00	18,7	18,0	0,7	23,0
161_E	Oostgevel appartementen	14,00	18,7	17,8	1,5	22,8
171_D	Oostgevel appartementen	12,50	18,7	17,5	3,4	22,5
148_A	Oostgevel appartementen	2,00	18,6	17,0	1,7	22,0
174_A	Oostgevel appartementen	3,50	18,3	16,6	1,7	21,6
162_A	Zuidgevel appartementen	2,00	18,3	17,2	0,4	22,2
154_C	Oostgevel appartementen	8,00	18,2	17,9	2,2	22,9
150_D	Zuidgevel appartementen	11,00	18,2	18,0	2,4	23,0
174_D	Oostgevel appartementen	12,50	18,1	16,9	2,7	21,9
153_C	Oostgevel appartementen	8,00	18,0	17,8	2,2	22,8
152_C	Oostgevel appartementen	8,00	17,8	17,6	2,6	22,6
162_B	Zuidgevel appartementen	5,00	17,6	16,7	0,1	21,7
151_C	Oostgevel appartementen	8,00	17,6	17,5	2,5	22,5
172_D	Oostgevel appartementen	12,50	17,6	16,5	2,2	21,5
149_D	Zuidgevel appartementen	11,00	17,6	17,4	1,9	22,4
173_D	Oostgevel appartementen	12,50	17,4	16,2	1,8	21,2
148_D	Oostgevel appartementen	11,00	17,3	17,0	1,7	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
154_A	Oostgevel appartementen	2,00	17,2	16,8	1,4	21,8
154_B	Oostgevel appartementen	5,00	17,2	16,9	1,4	21,9
153_B	Oostgevel appartementen	5,00	17,1	16,8	1,4	21,8
153_A	Oostgevel appartementen	2,00	17,1	16,7	1,5	21,7
150_C	Zuidgevel appartementen	8,00	17,1	16,9	1,6	21,9
152_B	Oostgevel appartementen	5,00	17,0	16,7	1,9	21,7
152_A	Oostgevel appartementen	2,00	16,9	16,6	2,0	21,6
151_B	Oostgevel appartementen	5,00	16,7	16,5	1,7	21,5
151_A	Oostgevel appartementen	2,00	16,7	16,3	1,6	21,3
149_C	Zuidgevel appartementen	8,00	16,4	16,3	1,2	21,3
150_B	Zuidgevel appartementen	5,00	16,2	16,0	0,8	21,0
150_A	Zuidgevel appartementen	2,00	16,2	15,8	0,8	20,8
148_C	Oostgevel appartementen	8,00	16,0	15,8	1,0	20,8
160_D	Oostgevel appartementen	11,00	15,7	15,1	0,7	20,1
161_B	Oostgevel appartementen	5,00	15,7	13,2	-0,5	18,2
149_B	Zuidgevel appartementen	5,00	15,6	15,4	0,4	20,4
171_C	Oostgevel appartementen	9,50	15,6	14,7	0,3	19,7
161_D	Oostgevel appartementen	11,00	15,6	15,1	0,6	20,1
161_A	Oostgevel appartementen	2,00	15,6	13,2	-0,6	18,2
148_B	Oostgevel appartementen	5,00	15,2	14,9	0,3	19,9
174_C	Oostgevel appartementen	9,50	15,1	14,0	0,1	19,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Toetsing ETFAL
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
160_C	Oostgevel appartementen	8,00	14,6	14,0	0,0	19,0
161_C	Oostgevel appartementen	8,00	14,4	13,9	-0,1	18,9
172_C	Oostgevel appartementen	9,50	14,4	13,7	-0,6	18,7
173_C	Oostgevel appartementen	9,50	14,2	13,5	-0,7	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
086_B	Westgevel grond gebonden	5,00	63,3	56,8	56,8
086_C	Westgevel grond gebonden	8,00	63,1	56,7	56,7
084_B	Westgevel grond gebonden	5,00	63,8	56,9	56,7
091_C	Westgevel grond gebonden	8,00	61,1	56,7	56,7
084_C	Westgevel grond gebonden	8,00	63,6	56,7	56,7
091_B	Westgevel grond gebonden	5,00	61,2	56,6	56,6
090_B	Westgevel grond gebonden	5,00	61,5	56,6	56,6
090_C	Westgevel grond gebonden	8,00	61,4	56,6	56,6
085_B	Westgevel grond gebonden	5,00	63,5	56,6	56,6
089_B	Westgevel grond gebonden	5,00	61,9	56,6	56,6
085_C	Westgevel grond gebonden	8,00	63,3	56,5	56,5
089_C	Westgevel grond gebonden	8,00	61,8	56,5	56,5
088_B	Westgevel grond gebonden	5,00	62,3	56,3	56,3
088_C	Westgevel grond gebonden	8,00	62,2	56,3	56,3
087_B	Westgevel grond gebonden	5,00	62,6	56,2	56,2
087_C	Westgevel grond gebonden	8,00	62,4	56,2	56,2
082_B	Westgevel grond gebonden	5,00	61,1	56,1	56,1
082_C	Westgevel grond gebonden	8,00	61,0	56,1	56,1
083_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	62,0	56,0	56,0
083_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	61,9	56,0	56,0
081_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	60,2	55,5	55,5
081_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	60,3	55,5	55,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
077_C	Westgevel grond gebonden	8,00	58,4	55,0	55,0
084_A	Westgevel grond gebonden	2,00	63,8	56,9	54,8
086_A	Westgevel grond gebonden	2,00	63,2	56,2	54,6
085_A	Westgevel grond gebonden	2,00	63,4	56,5	54,6
077_B	Westgevel grond gebonden	5,00	58,4	54,6	54,6
076_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	57,8	54,5	54,5
078_C	Westgevel grond gebonden	8,00	57,4	54,5	54,5
089_A	Westgevel grond gebonden	2,00	61,8	55,0	54,3
090_A	Westgevel grond gebonden	2,00	61,3	54,6	54,2
076_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	57,8	54,1	54,1
088_A	Westgevel grond gebonden	2,00	62,1	55,2	54,1
087_A	Westgevel grond gebonden	2,00	62,4	55,5	54,1
091_A	Westgevel grond gebonden	2,00	60,9	54,3	54,1
082_A	Westgevel grond gebonden	2,00	60,5	54,1	53,9
071_C	Westgevel grond gebonden	8,00	56,2	53,9	53,9
078_B	Westgevel grond gebonden	5,00	57,4	53,9	53,9
083_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	61,9	55,2	53,9
072_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	55,6	53,4	53,4
070_C	Westgevel grond gebonden	8,00	55,6	53,3	53,3
081_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	59,3	53,3	53,2
071_B	Westgevel grond gebonden	5,00	56,1	52,9	52,9
077_A	Westgevel grond gebonden	2,00	56,8	52,4	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
072_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	55,5	52,3	52,3
065_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	55,9	52,2	52,2
066_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	55,0	52,2	52,2
070_B	Westgevel grond gebonden	5,00	55,6	52,0	52,0
076_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	55,8	51,9	51,9
078_A	Westgevel grond gebonden	2,00	55,3	51,8	51,8
092_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	53,8	51,3	51,3
071_A	Westgevel grond gebonden	2,00	53,8	51,0	51,0
003_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	52,6	50,8	50,8
065_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	55,8	50,7	50,7
066_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	54,7	50,6	50,6
092_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	52,7	50,6	50,6
072_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	53,0	50,5	50,5
002_C	Westgevel grond gebonden	8,00	52,1	50,4	50,4
059_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	53,2	50,3	50,3
070_A	Westgevel grond gebonden	2,00	53,0	50,3	50,3
060_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	52,7	50,0	50,0
005_C	Westgevel grond gebonden	8,00	45,4	49,9	49,9
073_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	54,2	49,8	49,8
003_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	51,4	49,4	49,4
065_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	53,1	49,1	49,1
066_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	52,0	49,0	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_B	Westgevel grond gebonden	5,00	50,6	48,9	48,9
059_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	52,1	48,9	48,9
053_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	51,1	48,8	48,8
060_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	51,2	48,7	48,7
073_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	54,0	48,7	48,7
005_B	Westgevel grond gebonden	5,00	42,4	48,6	48,6
064_C	Westgevel grond gebonden	8,00	54,5	48,5	48,5
054_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	51,4	48,4	48,4
003_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	49,4	48,1	48,1
002_A	Westgevel grond gebonden	2,00	48,8	47,9	47,9
092_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	51,8	47,7	47,7
075_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	53,4	47,6	47,6
059_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	49,6	47,6	47,6
005_A	Westgevel grond gebonden	2,00	44,6	47,5	47,5
053_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	49,4	47,5	47,5
142_E	Westgevel appartementen	14,00	47,6	47,5	47,5
060_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	48,9	47,4	47,4
141_E	Westgevel appartementen	14,00	47,3	47,3	47,3
047_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	49,1	47,2	47,2
054_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	49,9	47,1	47,1
073_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	51,6	46,8	46,8
053_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	47,3	46,7	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
048_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	48,7	46,6	46,6
064_B	Westgevel grond gebonden	5,00	54,1	47,8	46,6
140_E	Westgevel appartementen	14,00	47,3	46,5	46,5
143_E	Westgevel appartementen	14,00	47,2	46,5	46,5
054_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	48,3	46,4	46,4
133_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	52,5	46,3	46,3
046_C	Westgevel grond gebonden	8,00	48,8	46,2	46,2
075_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	53,2	46,2	46,2
041_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	48,2	46,0	46,0
144_E	Westgevel appartementen	14,00	46,5	46,0	46,0
047_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	47,6	46,0	46,0
048_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	47,2	45,5	45,5
042_C	Westgevel grond gebonden	8,00	47,5	45,4	45,4
046_B	Westgevel grond gebonden	5,00	47,3	45,3	45,3
047_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	45,8	45,3	45,3
133_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	51,0	45,2	45,2
041_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	46,6	45,1	45,1
064_A	Westgevel grond gebonden	2,00	51,5	45,8	44,9
048_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	45,4	44,9	44,9
046_A	Westgevel grond gebonden	2,00	45,6	44,8	44,8
156_E	Westgevel appartementen	14,00	45,5	44,7	44,7
041_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	45,1	44,7	44,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
075_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	50,7	44,8	44,6
042_B	Westgevel grond gebonden	5,00	46,1	44,4	44,4
157_E	Noordgevel appartementen	14,00	45,1	44,2	44,2
133_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	48,8	44,1	44,1
101_C	Westgevel grond gebonden	8,00	51,9	44,7	44,0
042_A	Westgevel grond gebonden	2,00	44,6	44,0	44,0
156_D	Westgevel appartementen	11,00	44,6	43,9	43,9
079_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	56,3	49,2	43,9
132_A	Westgevel grond gebonden	2,00	49,0	43,6	43,6
158_E	Noordgevel appartementen	14,00	44,4	43,6	43,6
139_E	Zuidgevel appartementen	14,00	47,2	43,5	43,5
157_D	Noordgevel appartementen	11,00	44,2	43,5	43,5
016_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	48,3	43,4	43,4
016_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	46,2	43,2	43,2
156_C	Westgevel appartementen	8,00	43,8	43,2	43,2
159_E	Noordgevel appartementen	14,00	43,7	43,1	43,1
079_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	56,2	49,2	43,0
165_D	Westgevel appartementen	12,50	43,5	42,9	42,9
112_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	45,5	42,9	42,9
158_D	Noordgevel appartementen	11,00	43,5	42,9	42,9
167_D	Westgevel appartementen	12,50	43,9	42,9	42,9
168_D	Westgevel appartementen	12,50	43,9	42,8	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
052_C	Westgevel grond gebonden	8,00	48,1	42,8	42,8
109_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	43,4	42,7	42,7
157_C	Noordgevel appartementen	8,00	43,3	42,7	42,7
156_B	Westgevel appartementen	5,00	42,7	42,4	42,4
166_D	Westgevel appartementen	12,50	43,4	42,4	42,4
159_D	Noordgevel appartementen	11,00	42,9	42,4	42,4
049_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	45,2	42,4	42,4
111_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	44,6	42,3	42,3
165_C	Westgevel appartementen	9,50	42,7	42,3	42,3
016_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	44,8	42,3	42,3
156_A	Westgevel appartementen	2,00	41,6	42,3	42,3
158_C	Noordgevel appartementen	8,00	42,6	42,2	42,2
021_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	46,7	42,2	42,2
144_D	Westgevel appartementen	11,00	45,6	42,2	42,2
176_D	Zuidgevel appartementen	12,50	43,2	42,1	42,1
015_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	47,3	42,1	42,1
110_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	44,0	42,1	42,1
157_B	Noordgevel appartementen	5,00	42,2	42,0	42,0
011_A	Westgevel grond gebonden	2,00	45,2	42,0	42,0
074_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	52,1	45,2	42,0
038_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	42,3	41,9	41,9
157_A	Noordgevel appartementen	2,00	41,4	41,9	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
011_C	Westgevel grond gebonden	8,00	47,2	41,8	41,8
168_C	Westgevel appartementen	9,50	41,9	41,8	41,8
166_C	Westgevel appartementen	9,50	42,3	41,8	41,8
098_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	44,9	41,8	41,8
167_C	Westgevel appartementen	9,50	42,3	41,7	41,7
159_C	Noordgevel appartementen	8,00	42,1	41,7	41,7
165_B	Westgevel appartementen	6,50	41,9	41,7	41,7
049_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	44,2	41,7	41,7
010_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	46,8	41,7	41,7
006_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	42,9	41,6	41,6
158_B	Noordgevel appartementen	5,00	41,6	41,6	41,6
175_D	Zuidgevel appartementen	12,50	42,7	41,6	41,6
142_D	Westgevel appartementen	11,00	46,3	41,5	41,5
022_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	47,6	41,5	41,5
079_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	54,6	49,1	41,5
158_A	Noordgevel appartementen	2,00	40,8	41,5	41,5
176_C	Zuidgevel appartementen	9,50	42,4	41,4	41,4
058_C	Westgevel grond gebonden	8,00	46,2	41,4	41,4
021_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	43,9	41,4	41,4
146_E	Noordgevel appartementen	14,00	45,9	41,3	41,3
159_B	Noordgevel appartementen	5,00	41,1	41,3	41,3
015_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	45,7	41,2	41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
106_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	51,3	44,5	41,2
007_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	42,0	41,2	41,2
043_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	45,1	41,2	41,2
023_C	Westgevel grond gebonden	8,00	45,0	41,2	41,2
028_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	43,8	41,1	41,1
102_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	53,3	46,1	41,1
159_A	Noordgevel appartementen	2,00	40,3	41,1	41,1
143_D	Westgevel appartementen	11,00	45,9	41,0	41,0
141_D	Westgevel appartementen	11,00	46,1	41,0	41,0
165_A	Westgevel appartementen	3,50	41,3	41,0	41,0
175_C	Zuidgevel appartementen	9,50	41,9	40,9	40,9
100_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	48,1	40,8	40,8
176_B	Zuidgevel appartementen	6,50	41,7	40,8	40,8
033_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	41,9	40,8	40,8
035_C	Westgevel grond gebonden	8,00	40,0	40,8	40,8
176_A	Zuidgevel appartementen	3,50	41,1	40,7	40,7
009_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	46,8	40,7	40,7
166_B	Westgevel appartementen	6,50	38,3	40,6	40,6
043_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	43,6	40,6	40,6
166_A	Westgevel appartementen	3,50	37,2	40,6	40,6
099_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	44,7	40,5	40,5
021_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	42,8	40,5	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
103_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	48,0	40,5	40,5
175_B	Zuidgevel appartementen	6,50	41,2	40,4	40,4
175_A	Zuidgevel appartementen	3,50	40,7	40,3	40,3
140_D	Westgevel appartementen	11,00	46,3	40,9	40,3
147_E	Noordgevel appartementen	14,00	46,8	40,8	40,2
052_B	Westgevel grond gebonden	5,00	45,4	40,1	40,1
067_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	49,8	42,7	40,1
022_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	44,6	40,1	40,1
137_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	49,6	43,2	39,9
028_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	41,2	39,9	39,9
057_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	42,6	39,9	39,9
097_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	43,9	39,8	39,8
104_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	52,5	45,2	39,7
096_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	44,5	39,7	39,7
023_B	Westgevel grond gebonden	5,00	43,2	39,6	39,6
034_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	42,2	39,5	39,5
063_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	43,8	39,4	39,4
052_A	Westgevel grond gebonden	2,00	43,9	39,4	39,4
080_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	50,0	40,8	39,3
015_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	49,1	42,2	39,2
094_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	48,2	41,4	39,2
023_A	Westgevel grond gebonden	2,00	42,1	39,2	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
074_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	51,7	45,1	39,2
095_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	45,9	39,1	39,1
114_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	50,4	43,5	39,1
022_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	43,3	39,0	39,0
028_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	39,9	39,0	39,0
116_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	48,5	41,9	39,0
117_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	48,0	41,4	39,0
029_C	Westgevel grond gebonden	8,00	41,1	39,0	39,0
011_B	Westgevel grond gebonden	5,00	44,2	38,9	38,9
119_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	45,8	39,6	38,9
132_C	Westgevel grond gebonden	8,00	53,1	46,4	38,9
109_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	40,5	38,9	38,9
062_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	43,9	38,8	38,8
155_E	Westgevel appartementen	14,00	45,0	38,8	38,6
108_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	50,0	39,2	38,6
017_C	Westgevel grond gebonden	8,00	44,2	38,5	38,5
106_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	49,8	43,6	38,5
102_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	53,1	45,9	38,4
093_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	48,3	41,5	38,2
027_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	43,4	38,1	38,1
045_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	42,6	38,1	38,1
051_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	40,9	38,1	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
103_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	46,3	38,4	38,1
004_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	51,2	45,1	38,0
131_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	45,5	38,0	38,0
033_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	38,5	38,0	38,0
104_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	51,9	45,1	37,9
144_C	Westgevel appartementen	8,00	43,8	37,9	37,9
137_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	48,1	41,8	37,8
039_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	40,6	37,8	37,8
146_D	Noordgevel appartementen	11,00	44,8	38,4	37,7
126_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	50,1	38,4	37,6
106_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	47,9	41,7	37,4
118_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	46,6	40,7	37,4
044_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	39,4	37,4	37,4
102_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	50,3	44,4	37,4
100_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	46,4	38,0	37,3
067_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	48,0	41,9	37,3
145_E	Noordgevel appartementen	14,00	47,4	39,8	37,3
147_D	Noordgevel appartementen	11,00	45,9	39,9	37,3
098_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	43,6	37,2	37,2
039_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	40,3	37,2	37,2
137_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	46,4	40,0	37,2
068_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	46,9	39,3	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
101_B	Westgevel grond gebonden	5,00	51,2	44,3	37,2
099_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	43,7	37,2	37,2
074_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	48,9	43,1	37,2
033_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	37,2	37,2	37,2
103_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	43,7	37,1	37,1
125_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	49,5	42,8	37,0
069_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	45,9	39,9	37,0
040_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	41,1	37,0	37,0
051_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	39,6	36,9	36,9
058_B	Westgevel grond gebonden	5,00	42,3	36,9	36,9
094_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	47,9	41,3	36,9
109_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	38,0	36,9	36,9
117_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	46,4	39,9	36,9
104_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	49,2	42,9	36,8
038_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	39,7	36,7	36,7
116_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	46,8	40,4	36,7
130_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	43,8	36,7	36,7
027_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	41,1	36,6	36,6
057_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	40,1	36,6	36,6
110_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	41,3	36,6	36,6
143_C	Westgevel appartementen	8,00	40,8	36,5	36,5
039_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	39,4	36,5	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
124_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	49,5	42,6	36,5
037_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	35,8	36,5	36,5
014_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	44,6	38,0	36,4
036_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	36,2	36,4	36,4
093_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	47,9	41,3	36,4
129_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	43,5	36,4	36,4
056_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	43,1	36,4	36,4
141_C	Westgevel appartementen	8,00	41,8	36,3	36,3
146_C	Noordgevel appartementen	8,00	43,9	37,5	36,3
118_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	43,8	37,5	36,3
145_D	Noordgevel appartementen	11,00	46,7	40,1	36,3
119_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	44,3	38,2	36,3
114_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	48,5	42,2	36,3
067_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	46,1	39,9	36,2
142_C	Westgevel appartementen	8,00	42,2	36,2	36,2
123_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	48,8	42,2	36,2
038_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	38,8	36,2	36,2
139_D	Zuidgevel appartementen	11,00	45,8	40,3	36,2
119_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	43,1	37,3	36,2
147_C	Noordgevel appartementen	8,00	45,1	39,1	36,1
031_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	35,7	36,1	36,1
100_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	44,6	37,1	36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
117_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	44,7	38,3	36,1
040_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	39,5	36,1	36,1
111_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	41,8	36,1	36,1
128_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	42,9	36,0	36,0
030_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	36,5	35,9	35,9
014_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	43,1	36,7	35,9
112_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	42,6	35,9	35,9
122_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	48,3	41,6	35,8
116_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	45,1	38,8	35,8
118_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	45,2	39,1	35,8
167_B	Westgevel appartementen	6,50	38,4	35,8	35,8
099_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	43,0	35,8	35,8
034_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	39,3	35,7	35,7
127_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	42,6	35,7	35,7
095_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	44,7	37,0	35,6
040_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	38,3	35,6	35,6
096_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	41,0	35,6	35,6
145_C	Noordgevel appartementen	8,00	45,6	39,1	35,6
027_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	39,5	35,5	35,5
010_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	44,8	37,0	35,5
058_A	Westgevel grond gebonden	2,00	39,8	35,5	35,5
097_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	41,4	35,4	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
132_B	Westgevel grond gebonden	5,00	51,3	45,1	35,4
017_B	Westgevel grond gebonden	5,00	42,3	35,6	35,4
045_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	40,0	35,4	35,4
105_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	51,9	44,6	35,3
168_B	Westgevel appartementen	6,50	37,9	35,3	35,3
001_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	39,9	35,3	35,3
121_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	41,4	35,3	35,3
097_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	40,4	35,3	35,3
096_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	39,8	35,2	35,2
135_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	44,7	37,2	35,1
114_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	46,8	40,4	35,1
098_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	42,8	35,6	35,0
155_D	Westgevel appartementen	11,00	44,1	37,9	35,0
094_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	47,2	41,4	34,9
147_B	Noordgevel appartementen	5,00	44,2	38,3	34,8
057_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	38,4	34,8	34,8
080_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	47,1	38,1	34,8
140_C	Westgevel appartementen	8,00	39,5	34,8	34,8
006_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	36,1	34,8	34,8
017_A	Westgevel grond gebonden	2,00	41,5	34,7	34,7
056_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	40,9	34,7	34,7
131_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	41,8	34,7	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
167_A	Westgevel appartementen	3,50	35,5	34,7	34,7
004_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	49,4	43,6	34,6
034_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	38,0	34,6	34,6
061_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	43,4	34,6	34,5
093_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	46,8	41,2	34,5
063_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	40,5	34,4	34,4
169_D	Noordgevel appartementen	12,50	40,2	34,7	34,3
115_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	42,8	35,9	34,3
068_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	44,2	37,2	34,2
044_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	38,2	34,1	34,1
136_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	44,2	36,9	34,1
113_C	Westgevel grond gebonden	8,00	46,2	38,0	34,0
101_A	Westgevel grond gebonden	2,00	48,6	42,8	34,0
045_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	38,6	34,0	34,0
108_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	48,3	34,0	34,0
128_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	39,5	34,0	34,0
035_B	Westgevel grond gebonden	5,00	35,9	33,9	33,9
129_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	39,6	33,9	33,9
127_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	38,8	33,8	33,8
004_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	47,6	42,0	33,7
107_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	42,4	33,6	33,6
169_C	Noordgevel appartementen	9,50	39,1	33,6	33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
095_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	44,0	37,0	33,6
110_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	38,5	33,5	33,5
051_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	42,9	34,7	33,4
126_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	48,0	33,4	33,4
009_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	44,5	36,7	33,4
050_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	37,6	33,4	33,4
155_C	Westgevel appartementen	8,00	43,2	37,1	33,3
010_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	43,1	35,5	33,2
043_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	38,2	33,2	33,2
055_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	40,4	33,2	33,2
146_B	Noordgevel appartementen	5,00	42,9	36,6	33,2
131_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	39,8	33,1	33,1
125_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	47,5	41,2	33,1
141_B	Westgevel appartementen	5,00	37,3	33,1	33,1
020_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	38,7	33,1	33,1
080_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	45,4	37,7	32,9
068_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	42,4	34,9	32,9
124_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	47,6	41,0	32,8
105_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	48,4	42,1	32,8
044_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	37,3	32,8	32,8
130_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	39,5	32,8	32,8
029_B	Westgevel grond gebonden	5,00	36,9	32,8	32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	39,6	32,8	32,8
123_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	47,0	40,5	32,8
035_A	Westgevel grond gebonden	2,00	35,5	32,7	32,7
050_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	41,8	32,7	32,7
062_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	40,6	32,7	32,6
155_A	Westgevel appartementen	2,00	41,9	35,9	32,6
029_A	Westgevel grond gebonden	2,00	36,1	32,5	32,5
122_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	46,9	40,2	32,5
112_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	39,4	32,5	32,5
111_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	38,8	32,5	32,5
063_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	38,5	32,4	32,4
036_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	35,5	32,4	32,4
170_D	Noordgevel appartementen	12,50	39,3	34,0	32,3
168_A	Westgevel appartementen	3,50	35,7	32,3	32,3
142_B	Westgevel appartementen	5,00	40,0	32,2	32,2
121_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	39,2	32,1	32,1
020_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	38,2	32,1	32,1
031_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	35,7	32,1	32,1
049_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	46,9	32,0	32,0
129_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	37,8	32,0	32,0
155_B	Westgevel appartementen	5,00	42,3	36,3	32,0
141_A	Westgevel appartementen	2,00	36,3	31,9	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
144_B	Westgevel appartementen	5,00	42,2	36,0	31,7
128_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	37,6	31,7	31,7
115_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	40,0	33,7	31,6
069_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	44,1	38,1	31,6
050_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	36,1	31,5	31,5
147_A	Noordgevel appartementen	2,00	43,9	38,0	31,5
019_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	35,7	31,5	31,5
170_C	Noordgevel appartementen	9,50	38,3	33,0	31,4
036_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	34,7	31,4	31,4
032_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	33,0	31,4	31,4
138_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	38,6	31,7	31,3
127_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	36,9	31,3	31,3
001_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	34,9	31,2	31,2
062_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	40,0	31,2	31,2
037_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	33,8	31,2	31,2
139_C	Zuidgevel appartementen	8,00	38,0	31,6	31,1
134_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	45,3	34,8	31,1
026_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	34,6	31,1	31,1
026_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	33,1	31,1	31,1
025_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	35,7	31,0	31,0
061_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	40,0	32,2	31,0
115_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	38,7	32,6	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	35,2	30,9	30,9
006_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	32,9	30,8	30,8
108_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	46,3	39,7	30,8
142_A	Westgevel appartementen	2,00	39,3	31,0	30,8
143_B	Westgevel appartementen	5,00	37,6	30,7	30,7
025_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	33,3	30,6	30,6
123_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	45,6	38,9	30,6
069_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	42,3	36,8	30,6
130_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	37,6	30,6	30,6
009_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	42,7	35,2	30,6
126_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	46,2	39,5	30,6
030_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	35,5	30,6	30,6
120_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	40,8	34,6	30,6
122_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	45,5	38,7	30,6
008_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	35,5	30,5	30,5
125_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	45,9	39,4	30,5
001_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	42,2	36,7	30,5
144_A	Westgevel appartementen	2,00	41,6	35,1	30,5
105_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	51,0	44,5	30,4
124_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	46,1	39,3	30,4
107_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	38,2	30,4	30,4
018_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	32,3	30,3	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
121_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	37,8	30,3	30,3
037_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	33,1	30,2	30,2
171_A	Oostgevel appartementen	3,50	35,3	30,2	30,2
007_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	37,0	29,9	29,9
169_B	Noordgevel appartementen	6,50	36,3	31,4	29,9
146_A	Noordgevel appartementen	2,00	42,4	36,1	29,8
008_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	41,8	33,9	29,7
140_B	Westgevel appartementen	5,00	35,7	29,7	29,7
107_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	36,6	29,6	29,6
170_B	Noordgevel appartementen	6,50	36,7	31,4	29,5
026_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	33,7	29,3	29,3
134_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	38,6	30,5	29,2
061_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	38,4	30,7	29,1
120_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	39,5	33,3	29,1
143_A	Westgevel appartementen	2,00	36,6	29,0	29,0
030_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	34,6	28,7	28,7
164_E	Zuidgevel appartementen	14,00	44,3	36,9	28,7
055_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	34,1	28,7	28,7
113_B	Westgevel grond gebonden	5,00	40,5	31,5	28,7
139_B	Zuidgevel appartementen	5,00	34,6	28,7	28,7
120_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	38,4	32,5	28,6
113_A	Westgevel grond gebonden	2,00	39,0	30,9	28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
138_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	35,7	28,5	28,5
012_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	36,8	29,5	28,4
008_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	36,3	28,8	28,4
014_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	46,1	39,5	28,3
012_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	33,3	28,2	28,2
012_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	34,2	28,2	28,2
013_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	36,3	28,6	28,1
169_A	Noordgevel appartementen	3,50	32,3	28,0	28,0
154_E	Oostgevel appartementen	14,00	32,4	28,0	28,0
140_A	Westgevel appartementen	2,00	34,5	28,0	28,0
025_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	32,4	27,9	27,9
135_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	37,2	28,9	27,9
013_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	36,2	28,1	27,9
138_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	34,1	27,8	27,8
007_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	33,3	27,8	27,8
134_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	36,4	28,0	27,7
170_A	Noordgevel appartementen	3,50	33,1	27,7	27,7
136_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	36,7	28,4	27,6
055_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	31,9	27,5	27,5
013_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	32,5	27,5	27,5
153_E	Oostgevel appartementen	14,00	32,1	27,5	27,5
139_A	Zuidgevel appartementen	2,00	33,2	27,4	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
018_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	35,6	28,2	27,3
136_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	32,7	27,3	27,3
020_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	41,2	27,1	27,1
145_B	Noordgevel appartementen	5,00	44,3	37,9	27,1
150_E	Zuidgevel appartementen	14,00	30,2	27,1	27,1
018_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	31,9	26,9	26,9
152_E	Oostgevel appartementen	14,00	31,9	26,9	26,9
019_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	33,8	26,9	26,9
135_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	33,9	26,9	26,9
151_E	Oostgevel appartementen	14,00	31,2	26,8	26,8
024_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	33,7	27,1	26,1
019_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	31,0	25,8	25,8
153_D	Oostgevel appartementen	11,00	28,8	25,8	25,8
145_A	Noordgevel appartementen	2,00	43,6	37,3	25,7
032_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	28,0	25,7	25,7
152_D	Oostgevel appartementen	11,00	28,6	25,7	25,7
149_E	Zuidgevel appartementen	14,00	30,0	25,7	25,7
032_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	27,6	25,6	25,6
163_E	Zuidgevel appartementen	14,00	43,5	36,2	25,6
154_D	Oostgevel appartementen	11,00	28,9	25,6	25,6
150_D	Zuidgevel appartementen	11,00	26,2	25,5	25,5
151_D	Oostgevel appartementen	11,00	28,2	25,5	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
164_D	Zuidgevel appartementen	11,00	43,2	36,0	25,3
172_B	Oostgevel appartementen	6,50	35,2	28,8	25,1
024_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,4	25,1	25,1
164_A	Zuidgevel appartementen	2,00	34,3	25,3	25,0
153_C	Oostgevel appartementen	8,00	27,3	25,0	25,0
024_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	33,0	25,3	24,9
148_E	Oostgevel appartementen	14,00	30,5	24,9	24,9
152_C	Oostgevel appartementen	8,00	27,2	24,8	24,8
172_A	Oostgevel appartementen	3,50	34,7	28,6	24,8
150_C	Zuidgevel appartementen	8,00	25,2	24,8	24,8
164_B	Zuidgevel appartementen	5,00	35,0	26,4	24,7
154_C	Oostgevel appartementen	8,00	26,5	24,7	24,7
151_C	Oostgevel appartementen	8,00	26,9	24,7	24,7
164_C	Zuidgevel appartementen	8,00	38,0	31,5	24,7
152_A	Oostgevel appartementen	2,00	26,1	24,3	24,3
153_B	Oostgevel appartementen	5,00	26,2	24,2	24,2
162_E	Zuidgevel appartementen	14,00	42,9	24,9	24,2
153_A	Oostgevel appartementen	2,00	26,4	24,2	24,2
152_B	Oostgevel appartementen	5,00	26,1	24,1	24,1
150_B	Zuidgevel appartementen	5,00	24,2	24,1	24,1
149_D	Zuidgevel appartementen	11,00	26,7	24,1	24,1
160_E	Oostgevel appartementen	14,00	28,3	24,1	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
160_B	Oostgevel appartementen	5,00	35,4	29,2	24,0
154_B	Oostgevel appartementen	5,00	25,5	24,0	24,0
174_D	Oostgevel appartementen	12,50	28,3	24,0	24,0
150_A	Zuidgevel appartementen	2,00	24,3	24,0	24,0
151_B	Oostgevel appartementen	5,00	25,8	24,0	24,0
154_A	Oostgevel appartementen	2,00	25,6	24,0	24,0
148_D	Oostgevel appartementen	11,00	26,8	23,9	23,9
151_A	Oostgevel appartementen	2,00	25,7	23,8	23,8
171_D	Oostgevel appartementen	12,50	29,0	23,7	23,7
160_A	Oostgevel appartementen	2,00	34,6	28,8	23,7
149_A	Zuidgevel appartementen	2,00	29,4	23,5	23,5
173_B	Oostgevel appartementen	6,50	28,8	23,4	23,4
149_C	Zuidgevel appartementen	8,00	25,4	23,4	23,4
174_B	Oostgevel appartementen	6,50	27,8	23,3	23,3
148_C	Oostgevel appartementen	8,00	25,6	23,2	23,2
148_A	Oostgevel appartementen	2,00	28,8	23,1	23,1
174_A	Oostgevel appartementen	3,50	27,4	22,9	22,9
163_D	Zuidgevel appartementen	11,00	42,5	35,3	22,9
149_B	Zuidgevel appartementen	5,00	24,4	22,7	22,7
161_E	Oostgevel appartementen	14,00	29,0	22,7	22,7
173_A	Oostgevel appartementen	3,50	28,5	22,7	22,7
148_B	Oostgevel appartementen	5,00	24,5	22,6	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
163_A	Zuidgevel appartementen	2,00	34,8	26,1	22,4
172_D	Oostgevel appartementen	12,50	27,5	22,3	22,3
173_D	Oostgevel appartementen	12,50	27,1	22,3	22,3
162_D	Zuidgevel appartementen	11,00	42,0	23,2	22,3
161_D	Oostgevel appartementen	11,00	25,2	22,2	22,2
160_D	Oostgevel appartementen	11,00	24,3	22,1	22,1
162_A	Zuidgevel appartementen	2,00	35,6	22,1	22,1
163_C	Zuidgevel appartementen	8,00	37,7	31,8	22,0
163_B	Zuidgevel appartementen	5,00	35,2	26,8	22,0
162_C	Zuidgevel appartementen	8,00	38,0	22,0	22,0
174_C	Oostgevel appartementen	9,50	25,0	21,7	21,7
171_C	Oostgevel appartementen	9,50	26,0	21,5	21,5
161_C	Oostgevel appartementen	8,00	23,1	21,5	21,5
162_B	Zuidgevel appartementen	5,00	35,9	21,5	21,5
172_C	Oostgevel appartementen	9,50	23,8	21,4	21,4
160_C	Oostgevel appartementen	8,00	22,7	21,4	21,4
161_B	Oostgevel appartementen	5,00	22,1	21,0	21,0
161_A	Oostgevel appartementen	2,00	22,1	21,0	21,0
171_B	Oostgevel appartementen	6,50	23,3	21,0	21,0
173_C	Oostgevel appartementen	9,50	22,9	20,6	20,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 4 REKENRESULTATEN NA MAATREGELEN

ALCEDO;


GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k
		7,87	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		11,10	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		--	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	Afscherming tennisbaan	5,00	0,00	Relatief				0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

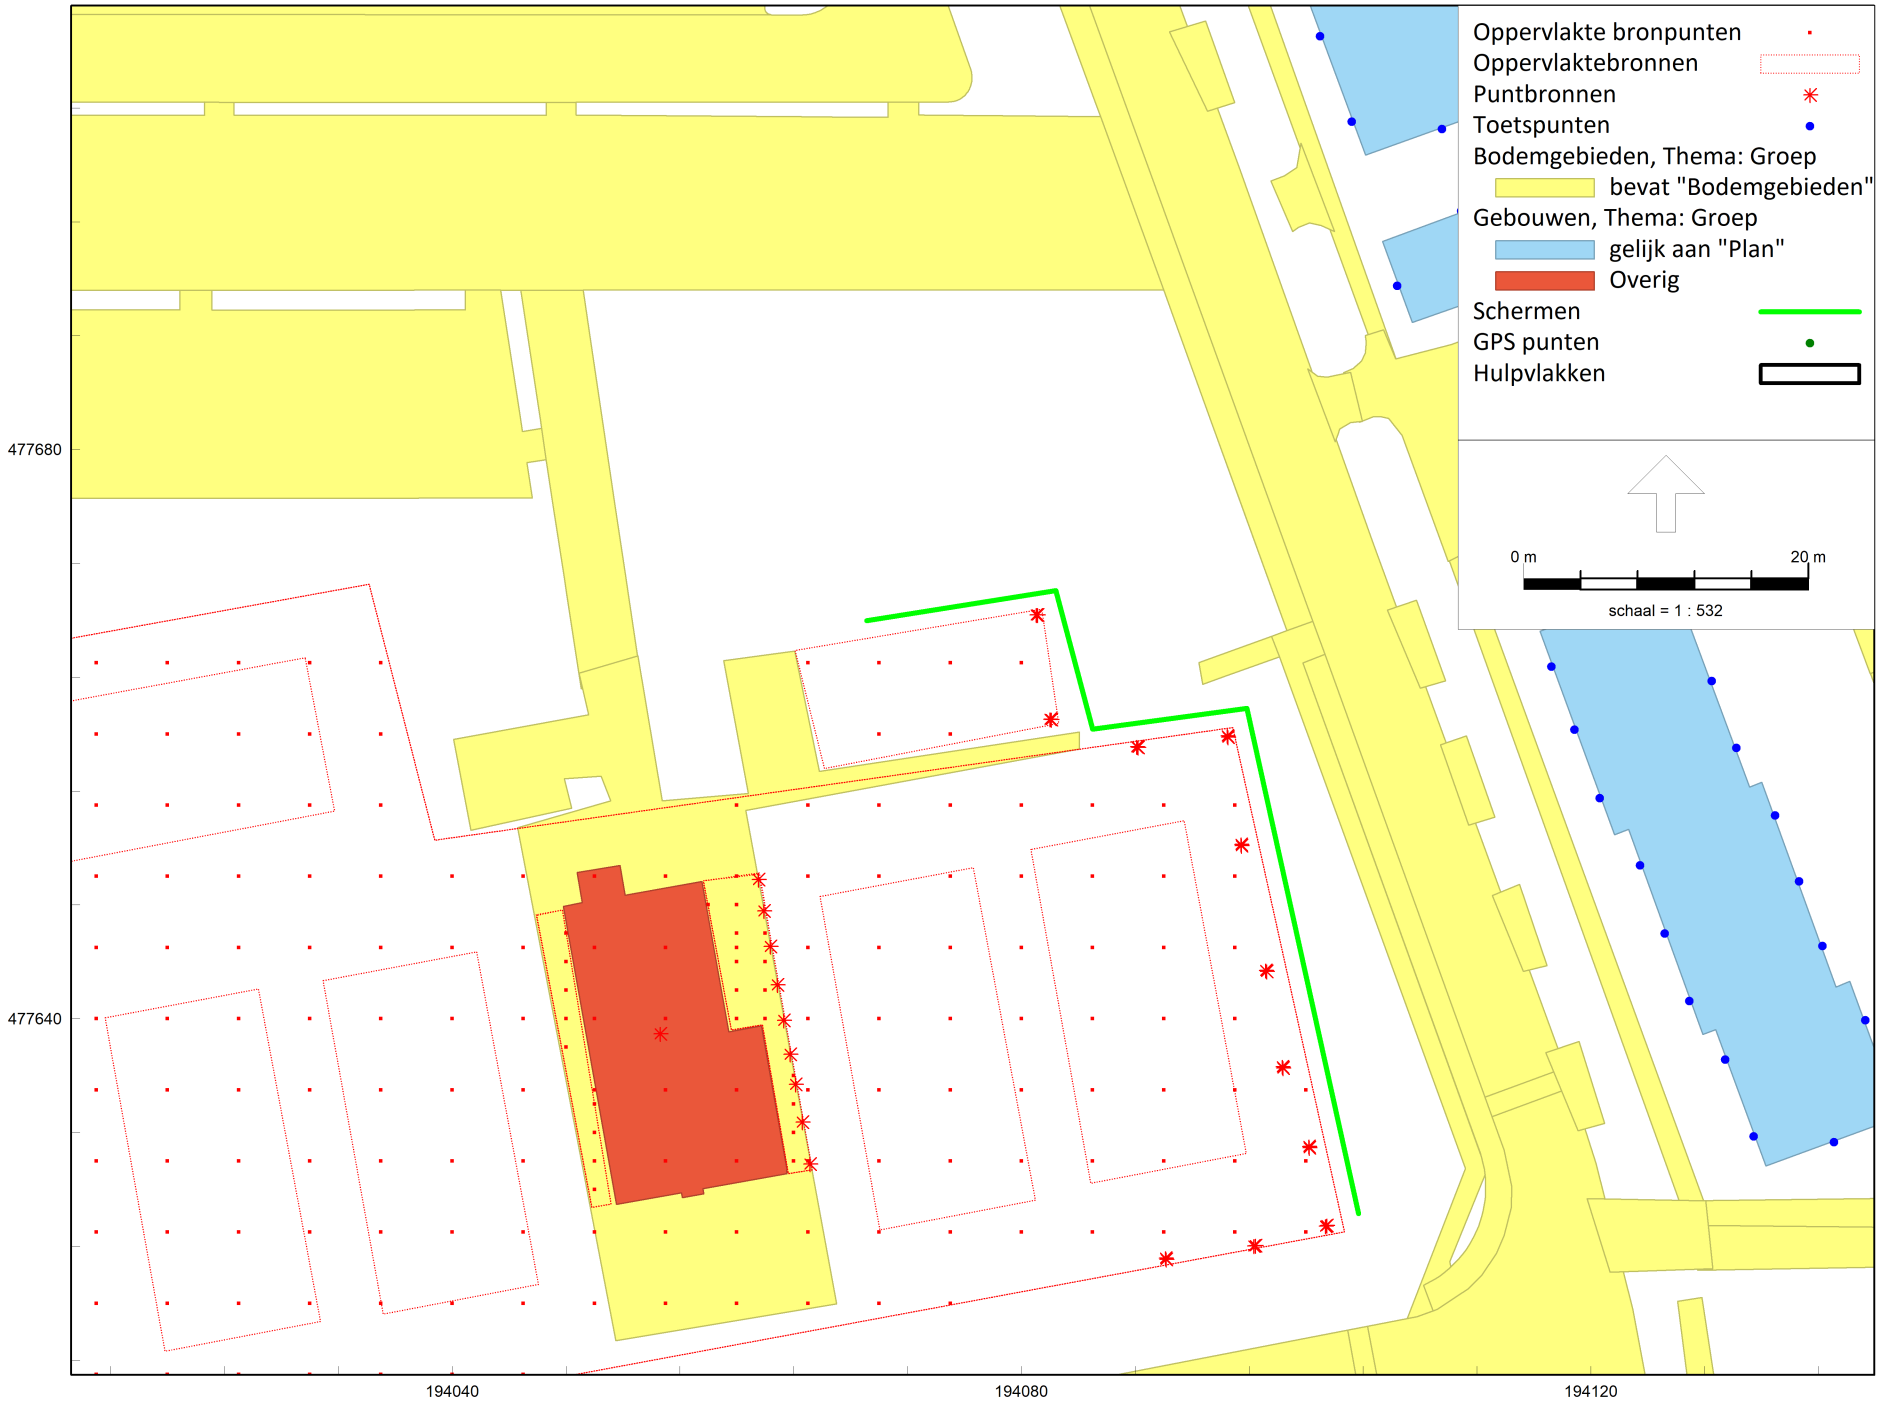

Omgevingswet, industrie, [Tennisclub Vaassen - M01b MTRGL Tennisclub Vaassen] , Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Rekenmodel met ligging en hoogte van afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
085_C	Westgevel grond gebonden	8,00	48,0	48,1	34,5	53,1
086_C	Westgevel grond gebonden	8,00	48,0	48,0	34,6	53,0
087_C	Westgevel grond gebonden	8,00	47,9	47,9	34,7	52,9
084_C	Westgevel grond gebonden	8,00	47,8	47,8	34,5	52,8
088_C	Westgevel grond gebonden	8,00	47,8	47,8	34,5	52,8
089_C	Westgevel grond gebonden	8,00	47,7	47,7	34,6	52,7
090_C	Westgevel grond gebonden	8,00	47,4	47,4	34,6	52,4
091_C	Westgevel grond gebonden	8,00	47,1	46,8	34,4	51,8
082_C	Westgevel grond gebonden	8,00	46,3	46,2	33,4	51,2
081_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	45,5	45,5	32,7	50,5
077_C	Westgevel grond gebonden	8,00	45,4	45,1	32,3	50,1
078_C	Westgevel grond gebonden	8,00	45,1	44,8	31,3	49,8
071_C	Westgevel grond gebonden	8,00	44,5	44,0	30,5	49,0
086_B	Westgevel grond gebonden	5,00	43,9	43,9	28,6	48,9
085_B	Westgevel grond gebonden	5,00	43,8	43,8	27,8	48,8
089_B	Westgevel grond gebonden	5,00	43,9	43,8	29,6	48,8
087_B	Westgevel grond gebonden	5,00	43,8	43,8	28,5	48,8
070_C	Westgevel grond gebonden	8,00	44,1	43,7	30,8	48,7
076_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	43,9	43,7	31,8	48,7
084_B	Westgevel grond gebonden	5,00	43,6	43,7	27,9	48,7
088_B	Westgevel grond gebonden	5,00	43,8	43,7	28,6	48,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
072_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	44,0	43,6	29,4	48,6
090_B	Westgevel grond gebonden	5,00	43,5	43,3	30,2	48,3
083_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	43,4	43,2	30,9	48,2
091_B	Westgevel grond gebonden	5,00	43,5	42,8	29,7	47,8
082_B	Westgevel grond gebonden	5,00	42,9	42,5	26,8	47,5
003_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	42,5	42,1	29,2	47,1
077_B	Westgevel grond gebonden	5,00	42,6	42,1	25,8	47,1
078_B	Westgevel grond gebonden	5,00	42,5	41,9	25,5	46,9
081_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	41,9	41,8	25,1	46,8
070_B	Westgevel grond gebonden	5,00	42,2	41,7	28,3	46,7
071_B	Westgevel grond gebonden	5,00	42,3	41,7	27,3	46,7
002_C	Westgevel grond gebonden	8,00	42,2	41,7	28,5	46,7
072_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	41,7	41,1	24,5	46,1
076_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	41,4	41,1	24,3	46,1
066_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	40,4	40,6	27,3	45,6
065_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	40,5	40,5	27,7	45,5
005_C	Westgevel grond gebonden	8,00	40,9	40,4	26,8	45,4
003_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	40,8	40,2	27,5	45,2
070_A	Westgevel grond gebonden	2,00	40,6	40,0	26,3	45,0
083_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	39,8	40,0	24,6	45,0
064_C	Westgevel grond gebonden	8,00	40,6	39,9	24,9	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
002_B	Westgevel grond gebonden	5,00	40,5	39,9	27,0	44,9
071_A	Westgevel grond gebonden	2,00	40,6	39,9	25,0	44,9
078_A	Westgevel grond gebonden	2,00	40,3	39,5	21,9	44,5
086_A	Westgevel grond gebonden	2,00	39,5	39,4	20,6	44,4
010_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	40,0	39,4	22,0	44,4
077_A	Westgevel grond gebonden	2,00	40,1	39,3	21,5	44,3
072_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	40,0	39,2	21,8	44,2
079_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	39,7	39,2	22,8	44,2
087_A	Westgevel grond gebonden	2,00	39,4	39,2	21,1	44,2
088_A	Westgevel grond gebonden	2,00	39,4	39,1	21,7	44,1
085_A	Westgevel grond gebonden	2,00	39,2	39,0	19,6	44,0
073_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	39,3	39,0	24,6	44,0
003_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	39,7	39,0	25,7	44,0
089_A	Westgevel grond gebonden	2,00	39,2	38,9	24,7	43,9
005_B	Westgevel grond gebonden	5,00	39,3	38,7	24,9	43,7
002_A	Westgevel grond gebonden	2,00	39,5	38,7	25,5	43,7
084_A	Westgevel grond gebonden	2,00	38,7	38,6	19,6	43,6
082_A	Westgevel grond gebonden	2,00	39,3	38,6	22,0	43,6
059_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	38,3	38,5	24,8	43,5
060_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	38,3	38,4	24,2	43,4
076_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	38,9	38,3	19,7	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
090_A	Westgevel grond gebonden	2,00	38,7	38,2	25,6	43,2
009_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	38,5	38,0	21,5	43,0
005_A	Westgevel grond gebonden	2,00	38,5	37,8	23,7	42,8
081_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	38,0	37,5	19,5	42,5
140_E	Westgevel appartementen	14,00	37,7	37,4	24,3	42,4
010_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	38,1	37,4	18,2	42,4
141_E	Westgevel appartementen	14,00	37,6	37,4	23,9	42,4
053_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	37,4	37,4	23,0	42,4
064_B	Westgevel grond gebonden	5,00	38,2	37,4	19,9	42,4
142_E	Westgevel appartementen	14,00	37,4	37,3	23,6	42,3
015_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	37,4	37,2	20,5	42,2
016_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	37,4	37,2	21,4	42,2
091_A	Westgevel grond gebonden	2,00	39,0	37,1	24,7	42,1
054_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	37,2	37,1	22,6	42,1
143_E	Westgevel appartementen	14,00	36,9	36,8	23,3	41,8
022_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	36,7	36,5	20,1	41,5
010_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	37,3	36,4	17,0	41,4
144_E	Westgevel appartementen	14,00	36,6	36,4	22,5	41,4
066_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	36,3	36,2	20,6	41,2
011_C	Westgevel grond gebonden	8,00	36,5	36,1	20,7	41,1
101_C	Westgevel grond gebonden	8,00	36,6	36,1	22,3	41,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
021_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	36,1	35,9	19,2	40,9
047_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	36,2	35,9	21,7	40,9
079_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	36,6	35,9	18,7	40,9
065_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	36,3	35,8	20,7	40,8
112_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	36,3	35,7	22,0	40,7
069_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	36,4	35,7	16,5	40,7
092_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	38,5	35,6	25,6	40,6
048_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	35,9	35,6	21,0	40,6
009_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	35,9	35,4	17,8	40,4
140_D	Westgevel appartementen	11,00	35,8	35,3	17,3	40,3
064_A	Westgevel grond gebonden	2,00	36,3	35,3	17,5	40,3
141_D	Westgevel appartementen	11,00	35,5	35,2	16,9	40,2
132_C	Westgevel grond gebonden	8,00	36,3	35,1	18,5	40,1
073_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	35,6	35,1	19,5	40,1
142_D	Westgevel appartementen	11,00	35,2	35,1	16,6	40,1
111_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	35,5	34,9	21,2	39,9
058_C	Westgevel grond gebonden	8,00	35,3	34,8	19,7	39,8
063_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	35,9	34,7	12,6	39,7
017_C	Westgevel grond gebonden	8,00	35,2	34,7	18,8	39,7
143_D	Westgevel appartementen	11,00	34,8	34,7	16,8	39,7
041_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	35,0	34,6	20,0	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
156_E	Westgevel appartementen	14,00	35,0	34,6	19,2	39,6
133_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	36,1	34,6	17,3	39,6
028_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	34,8	34,5	18,5	39,5
069_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	35,4	34,5	15,2	39,5
155_E	Westgevel appartementen	14,00	34,9	34,5	17,3	39,5
009_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	35,1	34,5	16,7	39,5
074_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	35,4	34,4	20,7	39,4
144_D	Westgevel appartementen	11,00	34,6	34,4	16,2	39,4
075_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	35,7	34,4	22,5	39,4
110_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	35,0	34,3	20,4	39,3
147_E	Noordgevel appartementen	14,00	34,4	34,3	17,1	39,3
027_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	34,5	34,2	18,5	39,2
100_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	35,3	34,1	20,7	39,1
015_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	34,4	34,0	16,3	39,0
102_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	34,4	33,9	15,4	38,9
060_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	34,0	33,9	18,5	38,9
079_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	34,8	33,9	17,3	38,9
109_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	34,6	33,9	19,7	38,9
052_C	Westgevel grond gebonden	8,00	34,2	33,9	19,0	38,9
157_E	Noordgevel appartementen	14,00	34,3	33,9	19,9	38,9
099_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	35,0	33,9	20,7	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
106_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	34,0	33,8	12,2	38,8
059_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	33,8	33,8	18,6	38,8
062_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	34,8	33,8	9,1	38,8
016_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	34,2	33,7	18,7	38,7
069_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	35,6	33,7	18,8	38,7
053_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	33,7	33,5	17,5	38,5
092_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	36,5	33,5	23,4	38,5
131_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	34,1	33,5	17,9	38,5
075_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	34,4	33,5	15,8	38,5
108_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	34,3	33,5	18,8	38,5
034_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	33,8	33,5	17,8	38,5
063_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	34,8	33,5	11,0	38,5
054_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	33,7	33,4	17,3	38,4
033_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	33,6	33,3	17,4	38,3
158_E	Noordgevel appartementen	14,00	33,6	33,3	19,2	38,3
073_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	33,9	33,2	17,2	38,2
098_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	34,2	33,2	19,1	38,2
063_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	35,4	33,2	14,8	38,2
038_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	33,4	33,2	17,8	38,2
146_E	Noordgevel appartementen	14,00	33,4	33,2	17,0	38,2
074_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	33,5	33,1	15,1	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
114_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	33,3	33,0	12,7	38,0
046_C	Westgevel grond gebonden	8,00	33,3	33,0	19,5	38,0
083_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	33,1	32,9	17,7	37,9
126_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	33,6	32,9	17,8	37,9
047_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	33,3	32,8	17,2	37,8
048_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	33,3	32,8	16,9	37,8
156_D	Westgevel appartementen	11,00	33,4	32,8	17,0	37,8
159_E	Noordgevel appartementen	14,00	33,2	32,8	18,6	37,8
015_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	33,3	32,8	14,4	37,8
023_C	Westgevel grond gebonden	8,00	33,2	32,8	17,0	37,8
168_D	Westgevel appartementen	12,50	33,1	32,7	18,6	37,7
139_E	Zuidgevel appartementen	14,00	33,8	32,7	18,7	37,7
062_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	33,9	32,7	7,6	37,7
167_D	Westgevel appartementen	12,50	33,1	32,7	18,6	37,7
097_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	33,6	32,6	18,8	37,6
062_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	34,3	32,6	14,3	37,6
096_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	33,6	32,6	19,1	37,6
166_D	Westgevel appartementen	12,50	33,0	32,5	18,4	37,5
095_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	33,7	32,5	19,3	37,5
016_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	33,1	32,5	17,6	37,5
042_C	Westgevel grond gebonden	8,00	32,8	32,5	18,7	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
022_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	33,3	32,5	15,2	37,5
093_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	34,1	32,5	18,6	37,5
155_D	Westgevel appartementen	11,00	33,0	32,5	14,6	37,5
041_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	32,9	32,5	15,8	37,5
125_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	33,1	32,4	17,2	37,4
133_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	34,1	32,4	12,5	37,4
080_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	33,3	32,4	18,7	37,4
157_D	Noordgevel appartementen	11,00	32,9	32,4	18,4	37,4
147_D	Noordgevel appartementen	11,00	32,5	32,4	13,6	37,4
129_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	33,0	32,3	16,3	37,3
065_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	33,2	32,3	17,6	37,3
104_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	32,7	32,2	12,7	37,2
165_D	Westgevel appartementen	12,50	32,7	32,2	18,5	37,2
128_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	32,8	32,2	16,2	37,2
094_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	33,7	32,2	18,7	37,2
127_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	32,7	32,1	15,8	37,1
130_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	32,5	32,0	15,1	37,0
124_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	32,8	32,0	16,8	37,0
021_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	32,6	31,9	15,2	36,9
105_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	32,0	31,9	9,8	36,9
029_C	Westgevel grond gebonden	8,00	32,3	31,8	16,3	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
066_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	32,5	31,8	16,9	36,8
158_D	Noordgevel appartementen	11,00	32,3	31,8	17,7	36,8
011_A	Westgevel grond gebonden	2,00	32,7	31,6	19,8	36,6
123_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	32,4	31,6	16,3	36,6
011_B	Westgevel grond gebonden	5,00	32,5	31,6	15,9	36,6
168_C	Westgevel appartementen	9,50	31,9	31,5	15,9	36,5
167_C	Westgevel appartementen	9,50	31,9	31,5	15,8	36,5
075_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	32,5	31,4	13,4	36,4
146_D	Noordgevel appartementen	11,00	31,5	31,4	12,4	36,4
100_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	32,0	31,4	16,6	36,4
092_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	34,6	31,3	19,7	36,3
159_D	Noordgevel appartementen	11,00	31,8	31,3	17,1	36,3
122_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	32,1	31,3	16,0	36,3
012_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	32,1	31,2	9,9	36,2
058_B	Westgevel grond gebonden	5,00	32,3	31,2	13,3	36,2
022_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	32,1	31,2	13,3	36,2
099_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	31,6	31,1	16,4	36,1
166_C	Westgevel appartementen	9,50	31,7	31,0	15,9	36,0
121_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	31,7	30,9	15,6	35,9
028_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	31,7	30,8	14,0	35,8
004_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	32,1	30,8	17,9	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
165_C	Westgevel appartementen	9,50	31,4	30,7	15,9	35,7
074_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	31,4	30,7	13,0	35,7
035_C	Westgevel grond gebonden	8,00	30,8	30,7	16,4	35,7
027_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	31,4	30,6	14,8	35,6
176_D	Zuidgevel appartementen	12,50	31,0	30,6	17,7	35,6
139_D	Zuidgevel appartementen	11,00	32,0	30,5	9,9	35,5
067_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	31,9	30,5	15,9	35,5
157_C	Noordgevel appartementen	8,00	31,3	30,5	15,9	35,5
021_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	31,3	30,5	13,9	35,5
102_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	31,0	30,5	12,2	35,5
116_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	30,7	30,5	11,7	35,5
156_C	Westgevel appartementen	8,00	31,3	30,5	15,5	35,5
093_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	32,3	30,4	14,9	35,4
119_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	30,7	30,3	10,1	35,3
140_C	Westgevel appartementen	8,00	30,8	30,3	12,4	35,3
101_B	Westgevel grond gebonden	5,00	31,0	30,3	15,9	35,3
141_C	Westgevel appartementen	8,00	31,0	30,2	13,6	35,2
057_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	30,9	30,2	12,6	35,2
041_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	30,7	30,2	13,7	35,2
017_B	Westgevel grond gebonden	5,00	31,3	30,2	13,9	35,2
137_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	32,6	30,1	11,1	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
112_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,8	30,1	15,6	35,1
158_C	Noordgevel appartementen	8,00	30,8	30,0	15,3	35,0
106_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,3	29,9	10,2	34,9
175_D	Zuidgevel appartementen	12,50	30,3	29,9	17,0	34,9
132_B	Westgevel grond gebonden	5,00	32,4	29,9	15,1	34,9
100_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	30,2	29,9	13,8	34,9
142_C	Westgevel appartementen	8,00	30,5	29,9	13,2	34,9
013_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	30,7	29,8	4,8	34,8
048_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	30,6	29,7	14,8	34,7
111_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,5	29,7	15,8	34,7
133_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	32,2	29,7	11,6	34,7
145_E	Noordgevel appartementen	14,00	29,9	29,7	7,4	34,7
034_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,4	29,7	14,5	34,7
159_C	Noordgevel appartementen	8,00	30,5	29,7	14,8	34,7
094_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	31,3	29,7	14,4	34,7
103_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	30,7	29,7	13,6	34,7
098_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	30,1	29,6	13,7	34,6
114_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,0	29,6	10,1	34,6
155_C	Westgevel appartementen	8,00	30,5	29,6	12,9	34,6
058_A	Westgevel grond gebonden	2,00	31,0	29,6	11,0	34,6
068_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	31,2	29,6	14,3	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
054_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	30,4	29,5	14,7	34,5
027_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	30,3	29,5	13,4	34,5
099_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	29,8	29,5	13,9	34,5
060_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	30,1	29,5	15,1	34,5
110_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,3	29,5	15,6	34,5
117_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	29,9	29,4	10,9	34,4
047_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	30,5	29,4	15,0	34,4
059_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	29,9	29,4	15,2	34,4
053_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	30,1	29,3	14,7	34,3
157_B	Noordgevel appartementen	5,00	30,0	29,3	14,2	34,3
109_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,1	29,3	15,5	34,3
156_B	Westgevel appartementen	5,00	30,0	29,2	13,8	34,2
028_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	30,2	29,2	12,5	34,2
143_C	Westgevel appartementen	8,00	29,8	29,2	12,9	34,2
096_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	29,6	29,1	14,3	34,1
097_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	29,6	29,1	14,1	34,1
095_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	30,1	29,0	14,3	34,0
102_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,5	29,0	11,4	34,0
033_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	29,7	29,0	12,8	34,0
017_A	Westgevel grond gebonden	2,00	30,5	28,9	12,0	33,9
165_B	Westgevel appartementen	6,50	29,5	28,9	13,5	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
007_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	30,2	28,9	19,3	33,9
158_B	Noordgevel appartementen	5,00	29,6	28,9	13,6	33,9
042_B	Westgevel grond gebonden	5,00	29,1	28,9	13,6	33,9
115_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	29,6	28,9	10,4	33,9
046_B	Westgevel grond gebonden	5,00	29,3	28,9	13,2	33,9
061_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	29,6	28,9	12,1	33,9
132_A	Westgevel grond gebonden	2,00	31,4	28,8	15,0	33,8
034_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	29,5	28,8	13,3	33,8
176_C	Zuidgevel appartementen	9,50	29,4	28,8	14,7	33,8
108_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	29,9	28,7	14,7	33,7
131_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,5	28,7	14,8	33,7
052_B	Westgevel grond gebonden	5,00	29,5	28,7	13,0	33,7
167_B	Westgevel appartementen	6,50	29,0	28,6	12,1	33,6
144_C	Westgevel appartementen	8,00	29,2	28,6	11,4	33,6
159_B	Noordgevel appartementen	5,00	29,4	28,6	13,3	33,6
098_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	28,7	28,5	11,8	33,5
057_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,9	28,5	12,7	33,5
093_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	30,6	28,5	13,0	33,5
169_D	Noordgevel appartementen	12,50	29,0	28,5	13,1	33,5
051_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,6	28,5	11,4	33,5
155_B	Westgevel appartementen	5,00	29,2	28,5	11,6	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
166_B	Westgevel appartementen	6,50	29,0	28,4	12,7	33,4
106_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	28,9	28,4	10,5	33,4
080_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	28,7	28,4	12,0	33,4
104_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	28,8	28,3	11,0	33,3
145_D	Noordgevel appartementen	11,00	28,2	28,3	3,7	33,3
045_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	29,2	28,3	11,9	33,3
043_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	29,6	28,3	11,8	33,3
126_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	29,4	28,2	14,2	33,2
137_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,9	28,2	6,2	33,2
107_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	29,1	28,2	12,7	33,2
001_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	29,7	28,2	13,9	33,2
067_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	29,3	28,1	12,5	33,1
114_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	28,6	28,1	9,6	33,1
147_C	Noordgevel appartementen	8,00	28,7	28,1	11,2	33,1
175_C	Zuidgevel appartementen	9,50	28,7	28,1	14,0	33,1
168_B	Westgevel appartementen	6,50	28,3	28,1	11,8	33,1
050_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,1	28,0	7,2	33,0
056_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,3	28,0	7,6	33,0
097_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	28,2	28,0	12,5	33,0
113_C	Westgevel grond gebonden	8,00	28,7	28,0	12,5	33,0
125_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	29,0	28,0	13,8	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
096_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	28,3	27,9	12,7	32,9
094_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	29,8	27,9	12,5	32,9
033_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	28,7	27,9	11,6	32,9
156_A	Westgevel appartementen	2,00	28,7	27,9	12,7	32,9
056_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	28,7	27,8	11,1	32,8
135_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	29,5	27,8	9,4	32,8
023_B	Westgevel grond gebonden	5,00	28,4	27,8	13,5	32,8
006_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,0	27,8	19,4	32,8
157_A	Noordgevel appartementen	2,00	28,5	27,8	13,0	32,8
138_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	28,5	27,7	10,8	32,7
128_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	28,5	27,6	13,4	32,6
124_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	28,8	27,6	13,5	32,6
014_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	28,3	27,6	9,5	32,6
105_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	27,7	27,6	8,2	32,6
006_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	28,9	27,6	11,8	32,6
095_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	28,7	27,5	12,5	32,5
136_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	29,3	27,5	9,3	32,5
068_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	28,5	27,5	12,1	32,5
176_B	Zuidgevel appartementen	6,50	28,3	27,5	12,2	32,5
169_C	Noordgevel appartementen	9,50	27,8	27,5	11,7	32,5
127_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	28,4	27,5	13,1	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
158_A	Noordgevel appartementen	2,00	28,1	27,5	12,6	32,5
043_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	28,3	27,4	9,0	32,4
129_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	28,4	27,4	13,4	32,4
146_C	Noordgevel appartementen	8,00	28,0	27,4	9,9	32,4
119_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	27,8	27,4	9,2	32,4
038_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	28,2	27,4	11,5	32,4
008_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	28,5	27,4	9,9	32,4
170_D	Noordgevel appartementen	12,50	27,8	27,4	11,7	32,4
123_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	28,5	27,3	13,3	32,3
120_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	28,0	27,3	10,1	32,3
039_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	28,7	27,3	11,9	32,3
159_A	Noordgevel appartementen	2,00	27,9	27,3	12,0	32,3
051_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	28,3	27,2	10,5	32,2
116_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	27,6	27,2	9,4	32,2
122_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	28,3	27,1	13,1	32,1
155_A	Westgevel appartementen	2,00	28,0	27,1	11,2	32,1
101_A	Westgevel grond gebonden	2,00	28,2	27,0	13,5	32,0
130_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	27,8	27,0	12,0	32,0
044_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	28,2	27,0	10,7	32,0
118_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,3	26,9	8,5	31,9
080_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	27,3	26,9	10,5	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
164_E	Zuidgevel appartementen	14,00	27,9	26,9	5,8	31,9
121_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	28,1	26,9	12,7	31,9
175_B	Zuidgevel appartementen	6,50	27,6	26,9	11,6	31,9
043_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	27,7	26,8	9,8	31,8
044_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	28,1	26,8	8,5	31,8
112_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,8	26,8	12,4	31,8
050_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,7	26,8	6,1	31,8
057_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	28,4	26,8	11,0	31,8
117_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	27,1	26,7	9,2	31,7
045_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	28,0	26,7	10,1	31,7
139_C	Zuidgevel appartementen	8,00	27,8	26,7	8,4	31,7
014_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	27,5	26,6	8,1	31,6
056_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	28,1	26,6	6,7	31,6
029_B	Westgevel grond gebonden	5,00	27,6	26,5	10,9	31,5
111_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,6	26,5	12,9	31,5
023_A	Westgevel grond gebonden	2,00	27,5	26,5	13,4	31,5
049_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	28,0	26,5	7,3	31,5
110_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,6	26,4	12,8	31,4
104_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,3	26,4	9,2	31,4
131_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,5	26,4	12,8	31,4
103_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	27,2	26,4	11,5	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
137_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	29,7	26,4	5,2	31,4
119_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,7	26,3	9,3	31,3
038_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,3	26,3	10,3	31,3
109_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,5	26,3	12,8	31,3
170_C	Noordgevel appartementen	9,50	26,7	26,3	10,8	31,3
067_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	27,8	26,3	10,8	31,3
165_A	Westgevel appartementen	3,50	26,9	26,2	10,8	31,2
004_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	27,8	26,2	13,6	31,2
052_A	Westgevel grond gebonden	2,00	27,3	26,1	11,0	31,1
126_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,5	26,1	11,8	31,1
142_B	Westgevel appartementen	5,00	27,4	26,1	11,1	31,1
145_C	Noordgevel appartementen	8,00	26,1	26,1	2,9	31,1
125_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,2	26,1	11,6	31,1
116_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,7	26,1	8,5	31,1
007_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,1	26,0	8,5	31,0
046_A	Westgevel grond gebonden	2,00	26,8	25,9	11,0	30,9
141_B	Westgevel appartementen	5,00	27,0	25,9	11,1	30,9
105_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,4	25,9	7,5	30,9
108_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,5	25,9	12,1	30,9
068_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	27,0	25,8	10,3	30,8
037_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	27,0	25,8	9,5	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
127_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,0	25,7	11,6	30,7
040_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	27,2	25,7	10,0	30,7
128_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,9	25,7	11,7	30,7
117_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,3	25,7	8,4	30,7
124_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,0	25,7	11,5	30,7
115_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	26,4	25,6	8,8	30,6
051_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,3	25,6	10,7	30,6
103_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,5	25,6	9,8	30,6
134_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	27,4	25,6	8,9	30,6
039_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	26,9	25,5	9,5	30,5
176_A	Zuidgevel appartementen	3,50	26,4	25,5	10,6	30,5
129_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,7	25,5	11,6	30,5
169_B	Noordgevel appartementen	6,50	25,5	25,5	10,2	30,5
042_A	Westgevel grond gebonden	2,00	26,1	25,5	11,5	30,5
029_A	Westgevel grond gebonden	2,00	27,0	25,5	10,4	30,5
147_B	Noordgevel appartementen	5,00	25,9	25,4	7,8	30,4
012_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,1	25,4	9,0	30,4
170_B	Noordgevel appartementen	6,50	25,4	25,3	10,1	30,3
055_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	25,7	25,2	10,6	30,2
014_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	25,9	25,2	8,0	30,2
123_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	26,7	25,1	11,4	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
175_A	Zuidgevel appartementen	3,50	25,9	25,1	10,2	30,1
130_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,2	25,1	10,3	30,1
044_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,2	25,0	7,3	30,0
122_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	26,5	25,0	11,3	30,0
061_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	25,7	25,0	8,2	30,0
121_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	26,4	24,9	11,1	29,9
167_A	Westgevel appartementen	3,50	25,7	24,8	9,0	29,8
120_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	25,4	24,7	7,9	29,7
115_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	25,6	24,7	7,9	29,7
147_A	Noordgevel appartementen	2,00	25,1	24,6	6,6	29,6
035_B	Westgevel grond gebonden	5,00	25,5	24,6	10,8	29,6
163_E	Zuidgevel appartementen	14,00	25,8	24,6	3,7	29,6
004_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	26,0	24,5	12,2	29,5
049_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	25,3	24,5	8,9	29,5
036_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	25,7	24,4	9,6	29,4
143_B	Westgevel appartementen	5,00	25,5	24,4	10,3	29,4
141_A	Westgevel appartementen	2,00	25,7	24,4	9,7	29,4
018_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	25,1	24,3	8,3	29,3
142_A	Westgevel appartementen	2,00	25,9	24,3	10,0	29,3
045_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	25,6	24,3	8,8	29,3
049_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	26,1	24,2	6,4	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
164_D	Zuidgevel appartementen	11,00	25,2	24,2	3,4	29,2
050_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	24,9	24,1	9,2	29,1
166_A	Westgevel appartementen	3,50	25,0	24,1	9,0	29,1
146_B	Noordgevel appartementen	5,00	24,4	24,0	5,8	29,0
013_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	24,7	23,9	8,0	28,9
024_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	24,3	23,8	7,2	28,8
001_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	25,3	23,7	8,5	28,7
061_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	24,5	23,6	6,9	28,6
026_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	25,2	23,5	7,3	28,5
030_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	24,6	23,4	7,9	28,4
020_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	24,0	23,4	6,7	28,4
162_E	Zuidgevel appartementen	14,00	24,7	23,3	2,7	28,3
120_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	24,2	23,3	7,3	28,3
040_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	24,5	23,3	7,5	28,3
006_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	24,5	23,3	7,5	28,3
019_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,6	23,3	5,5	28,3
146_A	Noordgevel appartementen	2,00	23,7	23,2	4,8	28,2
035_A	Westgevel grond gebonden	2,00	24,1	23,1	9,3	28,1
008_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	24,4	23,1	6,8	28,1
019_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	23,7	23,1	7,1	28,1
039_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,6	23,1	8,3	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,8	22,9	7,2	27,9
143_A	Westgevel appartementen	2,00	24,2	22,9	8,9	27,9
168_A	Westgevel appartementen	3,50	23,9	22,8	7,8	27,8
140_B	Westgevel appartementen	5,00	24,2	22,8	8,5	27,8
031_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	23,9	22,7	8,0	27,7
107_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	23,5	22,7	8,9	27,7
008_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	24,0	22,5	6,9	27,5
020_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	23,8	22,5	8,0	27,5
026_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	24,3	22,4	6,3	27,4
138_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	23,6	22,3	7,7	27,3
032_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	23,3	22,2	6,2	27,2
036_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	23,5	22,2	5,6	27,2
171_A	Oostgevel appartementen	3,50	23,2	22,1	1,6	27,1
025_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	22,7	22,1	5,7	27,1
118_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	22,5	22,0	6,9	27,0
037_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	23,1	21,9	4,6	26,9
139_B	Zuidgevel appartementen	5,00	23,0	21,9	4,8	26,9
020_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	23,2	21,9	7,1	26,9
012_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	22,7	21,9	6,7	26,9
145_B	Noordgevel appartementen	5,00	21,6	21,7	1,6	26,7
160_B	Oostgevel appartementen	5,00	22,0	21,7	3,2	26,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
163_D	Zuidgevel appartementen	11,00	22,9	21,7	2,0	26,7
026_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	22,7	21,7	6,6	26,7
118_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	22,3	21,6	7,2	26,6
172_A	Oostgevel appartementen	3,50	22,5	21,5	-0,6	26,5
007_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	22,5	21,5	6,3	26,5
139_A	Zuidgevel appartementen	2,00	22,5	21,5	3,9	26,5
140_A	Westgevel appartementen	2,00	23,2	21,5	7,1	26,5
031_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	22,8	21,4	6,1	26,4
024_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	22,8	21,4	3,3	26,4
018_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	22,7	21,3	8,4	26,3
144_B	Westgevel appartementen	5,00	22,5	21,2	7,2	26,2
107_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	22,4	21,2	7,6	26,2
170_A	Noordgevel appartementen	3,50	22,3	21,1	5,6	26,1
138_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	22,5	21,0	6,6	26,0
145_A	Noordgevel appartementen	2,00	21,1	21,0	1,5	26,0
172_B	Oostgevel appartementen	6,50	21,8	21,0	0,1	26,0
030_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	22,6	21,0	3,1	26,0
113_B	Westgevel grond gebonden	5,00	21,6	20,9	6,9	25,9
031_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	22,1	20,9	7,2	25,9
134_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	23,5	20,8	5,8	25,8
037_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	22,1	20,7	4,8	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
018_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	21,3	20,6	5,9	25,6
040_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	22,0	20,6	6,4	25,6
013_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	21,2	20,5	5,5	25,5
154_E	Oostgevel appartementen	14,00	21,7	20,5	7,1	25,5
144_A	Westgevel appartementen	2,00	21,8	20,5	6,3	25,5
160_A	Oostgevel appartementen	2,00	20,8	20,5	2,1	25,5
025_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	21,4	20,5	3,7	25,5
036_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	22,0	20,4	4,3	25,4
164_C	Zuidgevel appartementen	8,00	21,6	20,4	2,4	25,4
055_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	20,9	20,3	6,4	25,3
164_A	Zuidgevel appartementen	2,00	21,0	20,3	5,0	25,3
162_D	Zuidgevel appartementen	11,00	21,5	20,2	1,3	25,2
164_B	Zuidgevel appartementen	5,00	20,6	20,2	1,8	25,2
169_A	Noordgevel appartementen	3,50	20,9	20,1	5,8	25,1
135_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	22,0	19,8	5,4	24,8
153_E	Oostgevel appartementen	14,00	20,7	19,8	5,9	24,8
055_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	20,5	19,7	5,5	24,7
019_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	20,2	19,6	4,5	24,6
152_E	Oostgevel appartementen	14,00	20,4	19,6	5,7	24,6
032_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	20,7	19,5	1,1	24,5
113_A	Westgevel grond gebonden	2,00	20,5	19,5	5,8	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
030_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	20,5	19,4	3,5	24,4
024_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	19,7	19,4	3,5	24,4
136_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	21,3	19,4	5,2	24,4
134_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	22,4	19,4	5,2	24,4
151_E	Oostgevel appartementen	14,00	20,1	19,3	5,3	24,3
150_E	Zuidgevel appartementen	14,00	20,3	19,2	4,7	24,2
171_B	Oostgevel appartementen	6,50	19,2	19,0	-5,0	24,0
149_E	Zuidgevel appartementen	14,00	19,9	18,8	3,2	23,8
032_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	20,1	18,8	0,7	23,8
135_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	20,6	18,4	5,0	23,4
163_A	Zuidgevel appartementen	2,00	19,3	18,4	3,1	23,4
148_E	Oostgevel appartementen	14,00	19,5	18,4	2,7	23,4
163_C	Zuidgevel appartementen	8,00	19,7	18,2	1,3	23,2
025_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	18,6	18,0	2,9	23,0
173_A	Oostgevel appartementen	3,50	19,5	17,9	-0,7	22,9
136_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	19,6	17,9	4,8	22,9
163_B	Zuidgevel appartementen	5,00	18,5	17,9	0,9	22,9
161_E	Oostgevel appartementen	14,00	18,2	17,1	1,5	22,1
160_E	Oostgevel appartementen	14,00	18,2	17,1	2,0	22,1
154_D	Oostgevel appartementen	11,00	18,0	17,0	3,0	22,0
162_A	Zuidgevel appartementen	2,00	18,0	17,0	1,5	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
162_C	Zuidgevel appartementen	8,00	18,6	17,0	0,6	22,0
173_B	Oostgevel appartementen	6,50	18,5	16,9	0,2	21,9
149_A	Zuidgevel appartementen	2,00	18,5	16,8	1,9	21,8
152_D	Oostgevel appartementen	11,00	16,9	16,7	3,0	21,7
153_D	Oostgevel appartementen	11,00	17,0	16,7	2,8	21,7
162_B	Zuidgevel appartementen	5,00	17,4	16,6	0,2	21,6
151_D	Oostgevel appartementen	11,00	16,7	16,5	2,9	21,5
171_D	Oostgevel appartementen	12,50	17,5	16,3	1,8	21,3
174_B	Oostgevel appartementen	6,50	18,0	16,2	0,5	21,2
150_D	Zuidgevel appartementen	11,00	16,3	16,0	2,4	21,0
174_D	Oostgevel appartementen	12,50	17,3	16,0	2,1	21,0
148_A	Oostgevel appartementen	2,00	17,6	15,7	1,7	20,7
149_D	Zuidgevel appartementen	11,00	16,0	15,6	1,9	20,6
148_D	Oostgevel appartementen	11,00	16,0	15,6	1,7	20,6
174_A	Oostgevel appartementen	3,50	17,2	15,4	-0,3	20,4
172_D	Oostgevel appartementen	12,50	16,5	15,3	0,6	20,3
173_D	Oostgevel appartementen	12,50	16,4	15,2	0,7	20,2
154_C	Oostgevel appartementen	8,00	15,9	15,1	2,2	20,1
152_C	Oostgevel appartementen	8,00	15,3	15,0	2,1	20,0
151_C	Oostgevel appartementen	8,00	15,2	14,9	2,1	19,9
153_C	Oostgevel appartementen	8,00	15,3	14,8	2,0	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
150_C	Zuidgevel appartementen	8,00	14,8	14,4	1,6	19,4
160_D	Oostgevel appartementen	11,00	14,8	14,2	0,7	19,2
161_D	Oostgevel appartementen	11,00	14,8	14,2	0,6	19,2
148_C	Oostgevel appartementen	8,00	14,4	14,0	1,0	19,0
149_C	Zuidgevel appartementen	8,00	14,3	14,0	1,2	19,0
151_B	Oostgevel appartementen	5,00	14,3	13,8	1,3	18,8
154_A	Oostgevel appartementen	2,00	14,8	13,8	1,5	18,8
152_B	Oostgevel appartementen	5,00	14,3	13,8	1,3	18,8
154_B	Oostgevel appartementen	5,00	14,6	13,7	1,4	18,7
153_B	Oostgevel appartementen	5,00	14,3	13,6	1,2	18,6
152_A	Oostgevel appartementen	2,00	14,3	13,5	1,5	18,5
153_A	Oostgevel appartementen	2,00	14,4	13,5	1,3	18,5
151_A	Oostgevel appartementen	2,00	14,2	13,4	1,3	18,4
150_B	Zuidgevel appartementen	5,00	13,8	13,3	0,8	18,3
171_C	Oostgevel appartementen	9,50	14,1	13,1	-3,0	18,1
149_B	Zuidgevel appartementen	5,00	13,5	13,0	0,4	18,0
148_B	Oostgevel appartementen	5,00	13,4	13,0	0,3	18,0
174_C	Oostgevel appartementen	9,50	14,1	12,9	-1,8	17,9
161_C	Oostgevel appartementen	8,00	13,4	12,9	-0,1	17,9
150_A	Zuidgevel appartementen	2,00	13,7	12,9	0,8	17,9
160_C	Oostgevel appartementen	8,00	13,5	12,8	-0,8	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01b MTRGL Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
173_C	Oostgevel appartementen	9,50	12,9	12,2	-2,8	17,2
172_C	Oostgevel appartementen	9,50	13,0	12,1	-3,6	17,1
161_B	Oostgevel appartementen	5,00	15,0	11,9	-1,3	16,9
161_A	Oostgevel appartementen	2,00	14,7	11,6	-2,9	16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

ADVIES VOOR BOUW, OMGEVING EN GEBOUWEN