
# Bijlagen

## Bijlage IV: Kaderrichtlijn Water 2027

Hieronder de kaart met de KRW watergangen en de streefbeelden. In wat lichterblauw gedrukt zijn de overige A-watergangen. 1 kanttekening: de bovenlopen van de Groote Wetering, zijn geen KRW watergangen, maar wel onderdeel van antiverdrogingsmaatregelen van de Maashorst (de roodgemarkeerde bovenloop is provinciale functie waternatuur).

Voldoen aan normen voor waterkwaliteit (norm is voor P 0,11 mg/l en voor N 2,3 mg/l in de Aa). Ook zink (7,8 µg/l), ammonium (norm afhankelijk van zuurgraad en temperatuur) en bestrijdingsmiddelen overschrijden de normen. Bernheze/Aa-dal Noord is niet verantwoordelijk voor het bereiken van de normen voor waterkwaliteit in de Aa, omdat je daarvoor afhankelijk bent van bronnen bovenstrooms. Bernheze/Aa-dal Noord is wel verantwoordelijk om het aandeel van de overschrijding van de normen dat veroorzaakt wordt binnen het gebied zelf aan te pakken. Dit aandeel is in de tabel hieronder grof in beeld gebracht voor N en P.

| Parameter | Totaal benodigde reductie-opgave hele stroomgebied (ton / jaar) | Reductie opgave landbouw in het stroomgebied | |
|---|---|---|---|
| | | In ton / jaar voor het hele stroomgebied | In kg / ha landbouwgrond in het stroomgebied |
| N (stikstof) | 138 | 4,37 | 1,51 |
| P (fosfor) | 22 | 0,34 | 0,12 |

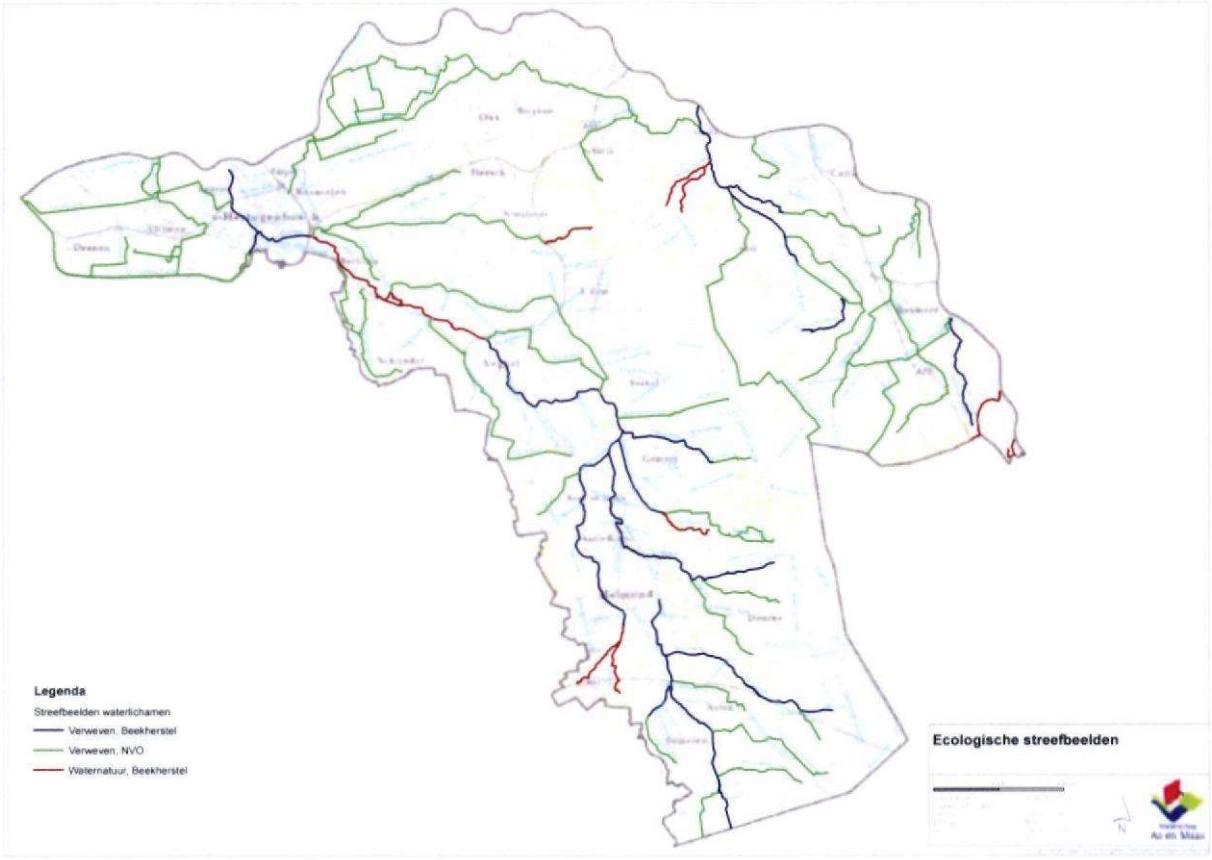


*Streefbeeldenkaart NVO & beekherstel (Bron: Waterschap Aa & Maas).*