


## Bijlage 2 Regime voor het openbaar gebied

Schaderegeling voor kabels en/of leidingen die liggen in openbaar gebied. Het bedrag van de nadeelcompensatie is dan gelijk aan (een percentage van) de som van de kosten voor ontwerp & begeleiding, materiaalkosten, kosten voor het uit en in bedrijf stellen en de uitvoeringskosten.

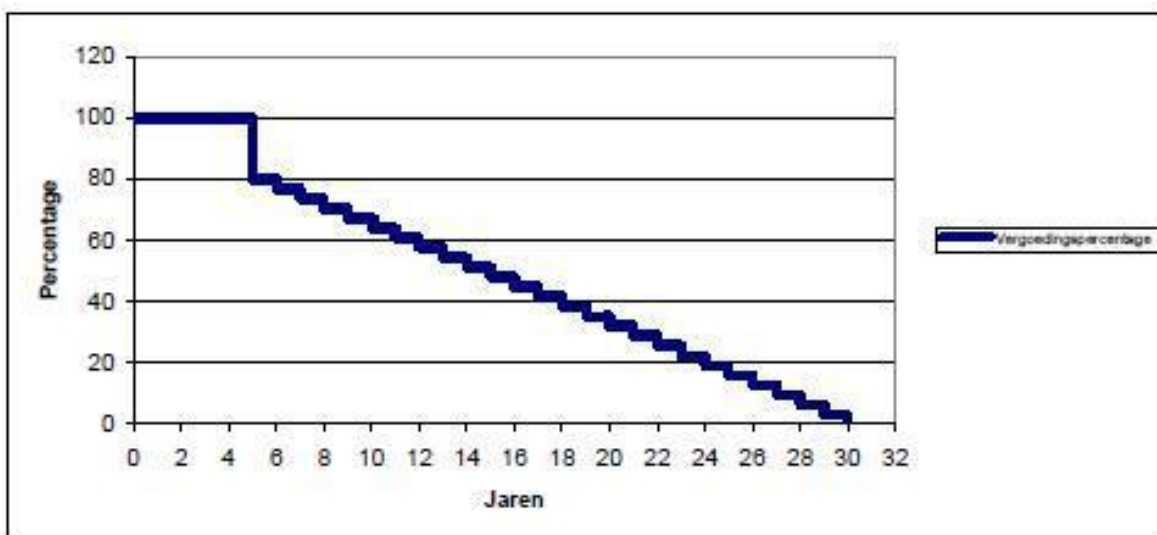

Jaar	Percentage
0 - 1	100,0%
1 - 2	100,0%
2 - 3	100,0%
3 - 4	100,0%
4 - 5	100,0%
5 - 6	80,00%
6 - 7	76,8%
7 - 8	73,6%
8 - 9	70,4%
9 - 10	67,2%
10 - 11	64,0%
11 - 12	60,8%
12 - 13	57,6%
13 - 14	54,4%
14 - 15	51,2%
15 - 16	48,0%

Jaar	Percentage
16 - 17	44,8%
17 - 18	41,6%
18 - 19	38,4%
19 - 20	35,2%
20 - 21	32,0%
21 - 22	28,8%
22 - 23	25,6%
23 - 24	22,4%
24 - 25	19,2%
25 - 26	16,0%
26 - 27	12,8%
27 - 28	9,6%
28 - 29	6,4%
29 - 30	3,2%
30 - ∞	0,0%