

DATUM **VERZONDEN 10 APR. 2013**
UW BRIEF VAN 18 februari 2013
UW KENMERK
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1301233
ONDERWERP Watervedunning

CONTACTPERSOON R. Verhoef
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 086
E-MAILADRES r.verhoef@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0021895



U1302524



waterschap
**Hollandse
Delta**

Oasen N.V.
T.a.v. de heer J. van der Est
Nieuwe Gouwe O.Z. 3
2801 SB GOUDA

Geachte heer Van der Est,

Naar aanleiding van de aanvraag van Van Vulpen B.V., namens u, is besloten Oasen N.V. een vergunning te verlenen voor het vervangen van een waterleiding in de Reigerstraat en IJsvogelplein te Zwijndrecht.

De vergunning met nummer D0021895 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.



Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

ing. H.A. Zevenbergen-Barendregt
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 19 februari 2013 een aanvraag ontvangen van Van Vulpen B.V. om aan Oasen N.V. te Gouda een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan Oasen N.V., Nieuwe Gouwe O.Z. 3, 2801 SB Gouda, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het vervangen van een waterleiding in de Reigerstraat en IJsvogelplein te Zwijndrecht.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV De gewaarmerkte tekening zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- V Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 10 APR. 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,


ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht; gemeente@zwijndrecht.nl
- b. Van Vulpen B.V., t.a.v. de heer M.P.L. Nederlof, postbus 231, 4200 AE Gorinchem.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden



1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering en de lokale waterhuishouding te waarborgen.
9. De stabiliteit en de veiligheid van de waterkering en de lokale waterhuishouding mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.
10. Na het gereedkomen van de werken moeten binnen 2 maanden de revisietekeningen conform het Rijksdriehoeksstelsel bij voorkeur digitaal of anders in drievoud aan de afdeling Handhaving worden toegezonden.

Ten aanzien van grondroeringen

11. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
12. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
13. Het is verboden (behoudens de vergunde werken) in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.
14. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingravingen niet mogen afschuiven.



waterschap
**Hollandse
Delta**

15. Alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen moet het grasgewas kort worden afgemaaid en de bezoding worden afgenomen.
16. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.
17. De verschillende grondsoorten moeten gelijkmatig worden aangebracht, deze grond moeten goed worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.
18. De conusweerstand van goed verdichte grond moet ten minste gelijk zijn aan 0,20 MPa per 10 mm of ten minste 4 MPa.

Ten aanzien van leidingen


19. De vergunninghouder moet vóór de uitvoering van de werken met andere kabel- en leidingbeheerders overleggen over mogelijke door die beheerders ter plaatse uit te voeren werkzaamheden. Als ter plaatse door hen ook kabels of leidingen zullen worden gelegd moeten de werkzaamheden onderling afgestemd worden en moeten de kabels en leidingen waar mogelijk in één sleuf worden gelegd.
20. Niet meer in gebruik zijnde leidingen moeten verwijderd worden uit de zonering van de waterkering.

Ten aanzien van leidingen nabij waterkeringen

21. De leiding moet in open ontgraving worden aangelegd.
22. De leiding moet binnen de begrenzing van de waterkering een gronddekking hebben van 1,00 m ten opzichte van het maaiveld. In de beschermingszones kan worden volstaan met een dekking van 0,60 m tot 0,80 m.
23. Ingravingen mogen in geen geval dieper plaatsvinden dan tot 0,10 m beneden de onderkant van de leiding.

Ten aanzien van leidingen nabij oppervlaktelichamen


24. De sleuf voor het aanleggen van de leiding moet tenminste 0,50 m uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden gegraven.
25. Las- of aansluitgaten voor het aansluiten van de leiding moeten tenminste 0,50 m uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden gegraven.
26. Kruising van het oppervlaktewaterlichaam via een dam met duiker moet zodanig worden uitgevoerd, dat de afstand tussen de leiding en de bovenkant van de duiker 0,30 m bedraagt.
27. Indien de gronddekking niet voldoende is om de leiding boven de duiker te leggen moet deze onder de duiker worden gelegd.
28. De leiding moet onder de duiker een dekking hebben van minimaal al 1,00 m ten opzichte van het profiel.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Ten aanzien van de afwerking

29. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
30. Direct na de voltooiing van de werkzaamheden dient het oppervlak geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en moet direct worden voorzien van de oorspronkelijke steenbekleding/verharding of worden bezood of ingezaaid met een rassenlijstmengsel type Delta 1.
31. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De vergunninghouder gaat een bestaande asbest cement waterleiding vervangen door een HPE leiding, die gedeeltelijk is gelegen binnen de zonering van een primaire waterkering.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij de waterkering plaatselijk bekend als Lindtsedijk. Deze waterkering is een primaire waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd nabij oppervlakte lichamen D09231 en T39600. Deze oppervlaktewaterlichamen zijn een dijksloot en een verduikerde overige watergang volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:


- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

De werkzaamheden vinden plaats in de Reigerstraat en IJsvogelplein die gedeeltelijk zijn gelegen binnen de kern- en beschermingszone van de primaire waterkering. De werkzaamheden omvatten het ontgraven van een sleuf, het aanbrengen van een nieuwe waterleiding en het verwijderen van de oude leiding.

Constructie en uitvoering

De in open ontgraving te realiseren leidingsleuf bevindt zich op een afstand van minimaal 46 meter haaks gemeten uit de buitenkruinlijn van de waterkering. Vanwege deze grote afstand komt de leiding te liggen buiten de veiligheidszone van de waterkering. Aan de leiding worden geen specifieke eisen voor het te gebruiken materiaal gesteld.

Effecten op relevante faalmechanismen

De werkzaamheden vinden niet plaats in de daadwerkelijke waterkering aangezien er tussen de waterkering en de te graven sleuf nog een dijksloot aanwezig is. Hierdoor vinden er geen graafwerkzaamheden plaats in de erosiebestendige afdeklaag van de waterkering. De leiding is gesitueerd buiten de veiligheidszone van de waterkering zodat er bij eventueel falen van de leiding geen extra nadelige effecten optreden. De werkzaamheden zijn niet van invloed op de veiligheid en stabiliteit van de waterkering.

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

De werkzaamheden vinden op één locatie op minder dan 1,00 m uit de insteek van de dijksloot plaats. Ook kruist de leiding in de Reigerstraat op een tweetal locaties een verduikerde overige watergang.

De leiding wordt in zijn geheel in open ontgraving aangelegd op minimaal 0,50 m uit de insteek van de watergangen en kruist de duikers zodanig dat de afstand tussen de leiding en de bovenkant van de duikers 0,30 m bedraagt.

Vanwege de minimale ontgravingen, de constructie, het op voldoende hoogte kruisen van de duiker, en de voorgeschreven afwerking worden de werkzaamheden niet van invloed worden geacht op de waterhuishouding.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure


De aanvraag is op 19 februari 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1301233.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- 1 tekening d.d. 25 januari 2013 met kenmerk I1301233.

Van Vulpen B.V. te Gorinchem is door Oasen N.V. gemachtigd om bovengenoemde aanvraag in te dienen.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.




waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
 - II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
 - III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
 - IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
 - V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.
- Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).

Bijlage I Locatie projectgebied

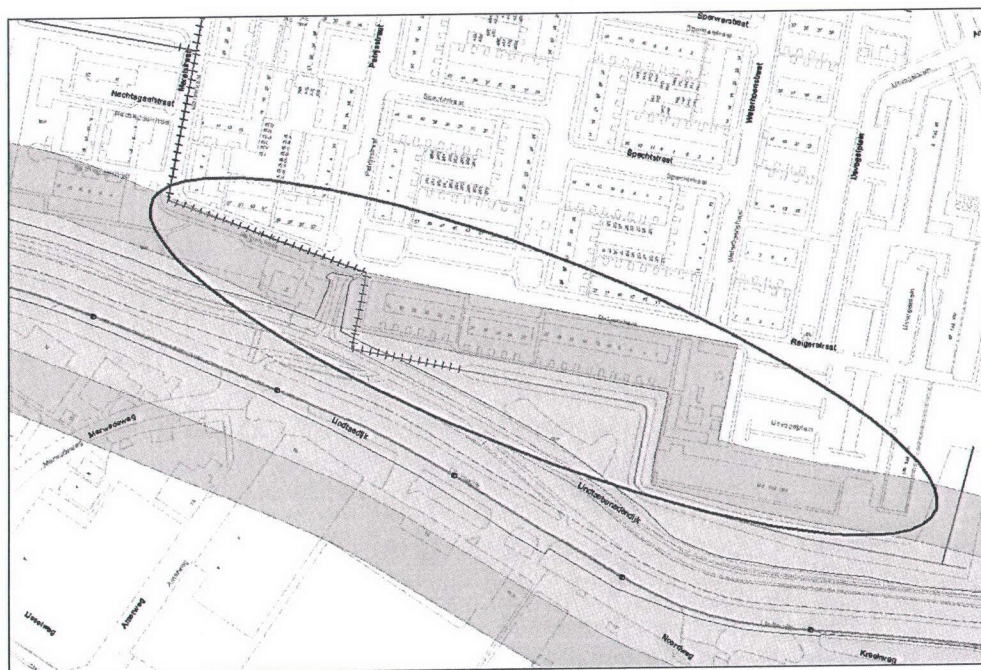

Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- tekeningnummer 213015281TT d.d. 25-01-2013 kenmerk I1301233.



voor vergunning
D 0021895

Projectnaam	Waterschap-Noordwest-Overijssel
Projectnummer	140042003-01
Projectlocatie	Waterschap-Noordwest-Overijssel
Projectperiode	Vanaf 2018 t/m 2019
Projectbudget	€ 500.000,-
Projectstatus	In aanbesteding
Projecttype	Waterschap-Noordwest-Overijssel
Projectleiding	Waterschap-Noordwest-Overijssel
Projectmanager	Waterschap-Noordwest-Overijssel
Projectcoördinator	Waterschap-Noordwest-Overijssel

Legenda water

Nieuw te leggen leiding: (dashed line)
 Bestaande leiding: (solid line)
 Bestaande aansluiting: (circle with cross)
 Bestaande aansluiting: (circle with dot)
 Bestaande aansluiting: (circle with cross and dot)
 Bestaande aansluiting: (circle with cross and dot)
 Bestaande aansluiting: (circle with cross and dot)
 Bestaande aansluiting: (circle with cross and dot)
 Bestaande aansluiting: (circle with cross and dot)
 Bestaande aansluiting: (circle with cross and dot)
 Bestaande aansluiting: (circle with cross and dot)
 Bestaande aansluiting: (circle with cross and dot)

