

VERZONDEN 16 MEI 2013

DATUM
UW BRIEF VAN 14 maart 2013
UW KENMERK DR-1311-02
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1301889
ONDERWERP Watervergunning

CONTACTPERSOON K.J.P.H. Castricum
DOORKIESNUMMER (088) - 97 43745
E-MAILADRES k.castricum@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0022115

cc: BJJE/BERB/DA



U1303476

waterschap
Hollandse
Delta

RET N.V.
T.a.v. de heer L. Vliegenthart
Laan op Zuid 2
3071 AA ROTTERDAM

Geachte heer Vliegenthart,

Naar aanleiding van de aanvraag van Cofely Energy & Infra B.V. is besloten RET N.V. een vergunning te verlenen voor het aanleggen van een 10 Kv kabel langs de Hoogvlietsekerkweg te Hoogvliet.

De vergunning met nummer D0022115 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.


Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 15 maart 2013 een aanvraag ontvangen van Cofely Energy & Infra B.V. om aan RET N.V. te Rotterdam een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan RET N.V., 3071 AA, Laan op Zuid 2 te Rotterdam, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het aanleggen van een 10 kV kabel langs de Hoogvlietsekerkweg te Hoogvliet.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- V Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. **15 MEI 2013**

Namens dijkgraaf en heemraden,


Ir. H.T.J. Peelen
Lid van directieraad

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;
kbr@bsd.rotterdam.nl
- b. Cofely Energy & Infra B.V., t.a.v. de heer D. Rutte, Laan van Barcelona 800,
Postbus 8069, 3301 CB te Dordrecht.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden


1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

3. De aanvang van de werkzaamheden dient ten minste één week tevoren aan de afdeling Handhaving te worden gemeld via het waterschapsloket, telefoon 0900 2005005 (10 ct/min).
4. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
5. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
6. Deze vergunning vervalt indien niet binnen 1 jaar na de datum van dit besluit met de uitvoering van het werk is aangevangen.
7. In de periode van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend (stormseizoen) mogen werkzaamheden enkel onder verzwaarde eisen worden uitgevoerd.
8. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
9. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
10. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam en de waterkering, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

11. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
12. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
13. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering en de lokale waterhuishouding te waarborgen.
14. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.



15. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over de waterkering en oppervlaktewaterlichamen te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
16. Na het gereedkomen van de werken moeten binnen 2 maanden de revisietekeningen conform het Rijksdriehoeksstelsel bij voorkeur digitaal of anders in drievoud aan de afdeling Handhaving worden toegezonden.

Ten aanzien van grondroeringen



17. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
18. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
19. Het is verboden (behoudens de vergunde werken) in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.
20. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingravingen niet mogen afschuiven.
21. Alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen moet het grasgewas kort worden afgemaaid en de bezoding worden afgenomen.
22. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.
23. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moeten goed worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.
24. De conusweerstand van goed verdichte grond moet ten minste gelijk zijn aan 0,20 MPa per 10 mm of ten minste 4 MPa.

Ten aanzien van kabels en leidingen

25. De vergunninghouder moet vóór de uitvoering van de werken met andere kabel- en leidingbeheerders overleggen over mogelijke door die beheerders ter plaatse uit te voeren werkzaamheden. Als ter plaatse door hen ook kabels of leidingen zullen worden gelegd moeten de werkzaamheden onderling afgestemd worden en moeten de kabels en leidingen waar mogelijk in één sleuf worden gelegd.
26. Niet meer in gebruik zijnde kabels moeten verwijderd worden uit de zonering van de waterkering.

Ten aanzien van kabels nabij waterkeringen

27. De kabel moet in open ontgraving worden aangelegd.
28. De kabel moet binnen de begrenzing van de waterkering een gronddekking hebben van 1,00 m ten opzichte van het maaiveld. In de beschermingszones kan worden volstaan met een dekking van 0,60 m tot 0,80 m.
29. Ingravingen mogen in geen geval dieper plaatsvinden dan tot 0,10 m beneden de onderkant van de kabel.




Ten aanzien van kabels in en/of nabij oppervlaktelichamen

30. Las- of aansluitgaten of handholes voor het aansluiten van de kabel moeten tenminste 0,50 m uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden gegraven.
31. Kruising van het oppervlaktewaterlichaam via een dam met duiker moet zodanig worden uitgevoerd, dat de afstand tussen de kabel en de bovenkant van de duiker 0,30 m bedraagt.
32. Indien de gronddekking niet voldoende is om de kabels boven de duiker te leggen moeten deze onder de duiker worden gelegd.
33. De kabels moeten onder de duiker een dekking hebben van minimaal 1,50 m bij hoofdwatgangen minimaal 1,00 m bij alle overige oppervlaktewaterlichamen, ten opzichte van het profiel.

Ten aanzien van de afwerking

34. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
35. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en eventuele verharding dient in de oorspronkelijke staat hersteld te worden.
36. Direct na de voltooiing van de werkzaamheden dient het oppervlak geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en moet direct worden voorzien van de oorspronkelijke steenbekleding/verharding of worden bezood of ingezaaid met een rassenlijstmengsel type Delta 1.
37. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Vergunninghouder is voornemens een bestaande 10 kV kabel te vervangen om de capaciteit van het netwerk te vergroten.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij watergang H29401 en H19616. Deze oppervlaktewaterlichamen zijn verduikerde hoofdwatgangen volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij de waterkering plaatselijk bekend als Groene Kruisweg. Deze waterkering is een secundaire waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:


- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

De kabel vervangt een bestaande kabel, die is gelegen binnen de zonering van een secundaire waterkering die de Hoogvlietsekerkweg te Hoogvliet kruist.

Constructie & uitvoer

De 10 kV kabel wordt in open ontgraving gelegd en vervangt een bestaande kabel die niet langer in gebruik is. Tijdens de uitvoer wordt de niet meer in gebruik zijnde kabel verwijderd. De nieuwe kabel volgt het oude tracé, die de waterkering haaks kruist. Hiermee kan worden ingestemd, omdat een



waterschap
**Hollandse
Delta**

alternatief tracé buiten de zonering van de waterkering het redelijkerwijs niet mogelijk maakt de bestaande aansluitingen te behouden. De betreffende waterkering voldoet aan de normhoogte van NAP +2,00 m.

Effecten op relevante faalmechanismen

Gezien de minimale ingravingen, de uitvoeringsperiode en de voorgeschreven afwerking worden de werkzaamheden niet van invloed geacht op de stabiliteit, veiligheid en erosiebestendigheid van de waterkering.

Doelmatig beheer en onderhoud

De werken zijn van minimale omvang en worden na afronding in oorspronkelijke staat hersteld, zodat een doelmatig beheer en onderhoud blijft gewaarborgd.

Uitvoeringsperiode

Conform de Keur van waterschap Hollandse Delta is voor waterkeringen een stormseizoen van toepassing. Dit seizoen loopt van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend. De werkzaamheden mogen dan enkel onder verzwaarde eisen worden uitgevoerd. De vergunninghouder heeft aangegeven de werkzaamheden buiten deze periode uit te voeren.

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

De kabel kruist op een aantal locaties een verduikerde hoofdwatgang. Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat deze kruisingen op voldoende afstand tot de duiker worden uitgevoerd. Op deze manier heeft het leggen van de kabel geen invloed op de waterhuishouding en een doelmatig beheer en onderhoud.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure


De aanvraag is op 15 maart 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1301889.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- 1 overzichtstekening d.d. 14-03-2013 met kenmerk I1301889;
- 1 detailtekening d.d. 14-03-2013 met kenmerk I1301889;
- 1 dwarsprofiel d.d. 21-05-2012 met kenmerk I1301889.

Cofely Energy & Infra B.V. te Dordrecht is door RET N.V. gemachtigd om bovengenoemde aanvraag in te dienen.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.




waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten



- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.


Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



waterschap
**Hollandse
Delta**


Bijlage I Locatie projectgebied

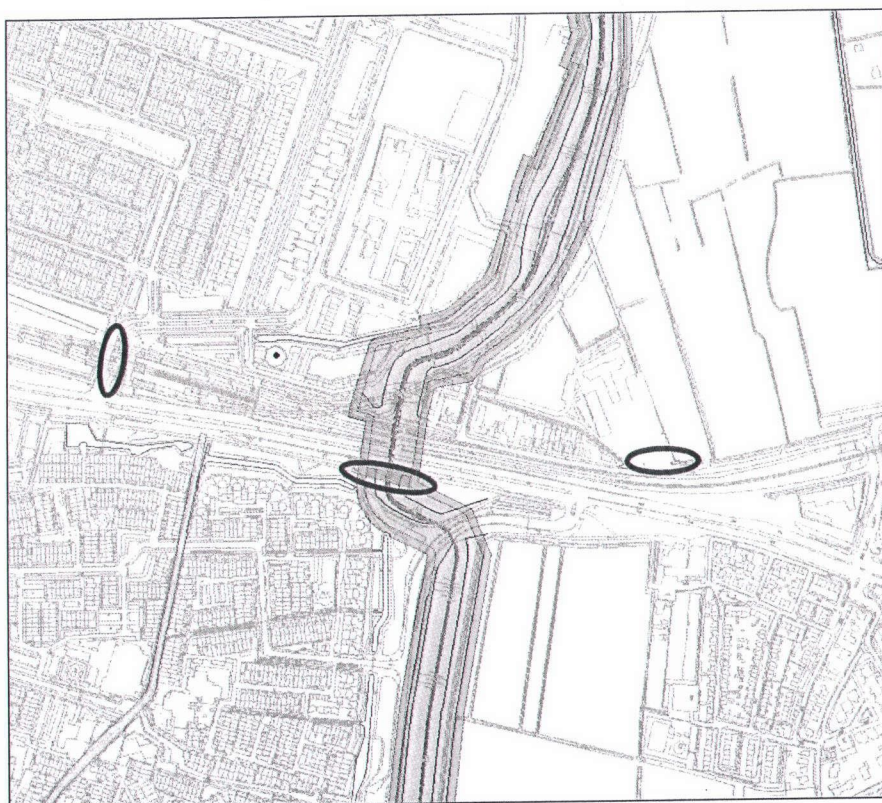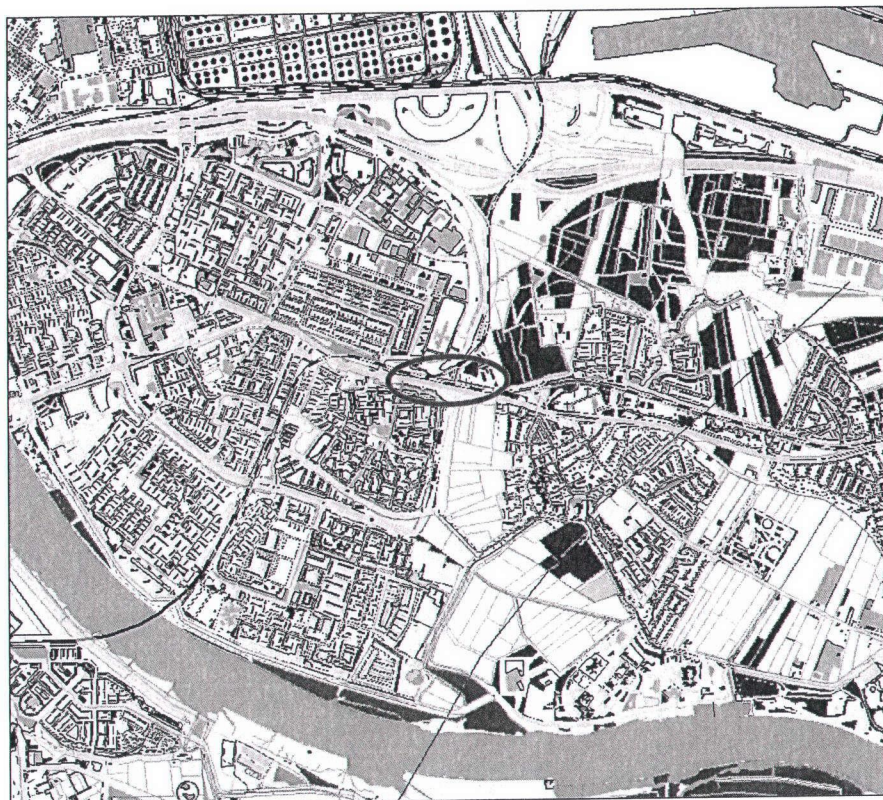



Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- 1 overzichtstekening d.d. 14-03-2013 met kenmerk I1301889;
- 1 detailtekening d.d. 14-03-2013 met kenmerk I1301889;
- 1 dwarsprofiel d.d. 21-05-2012 met kenmerk I1301889.

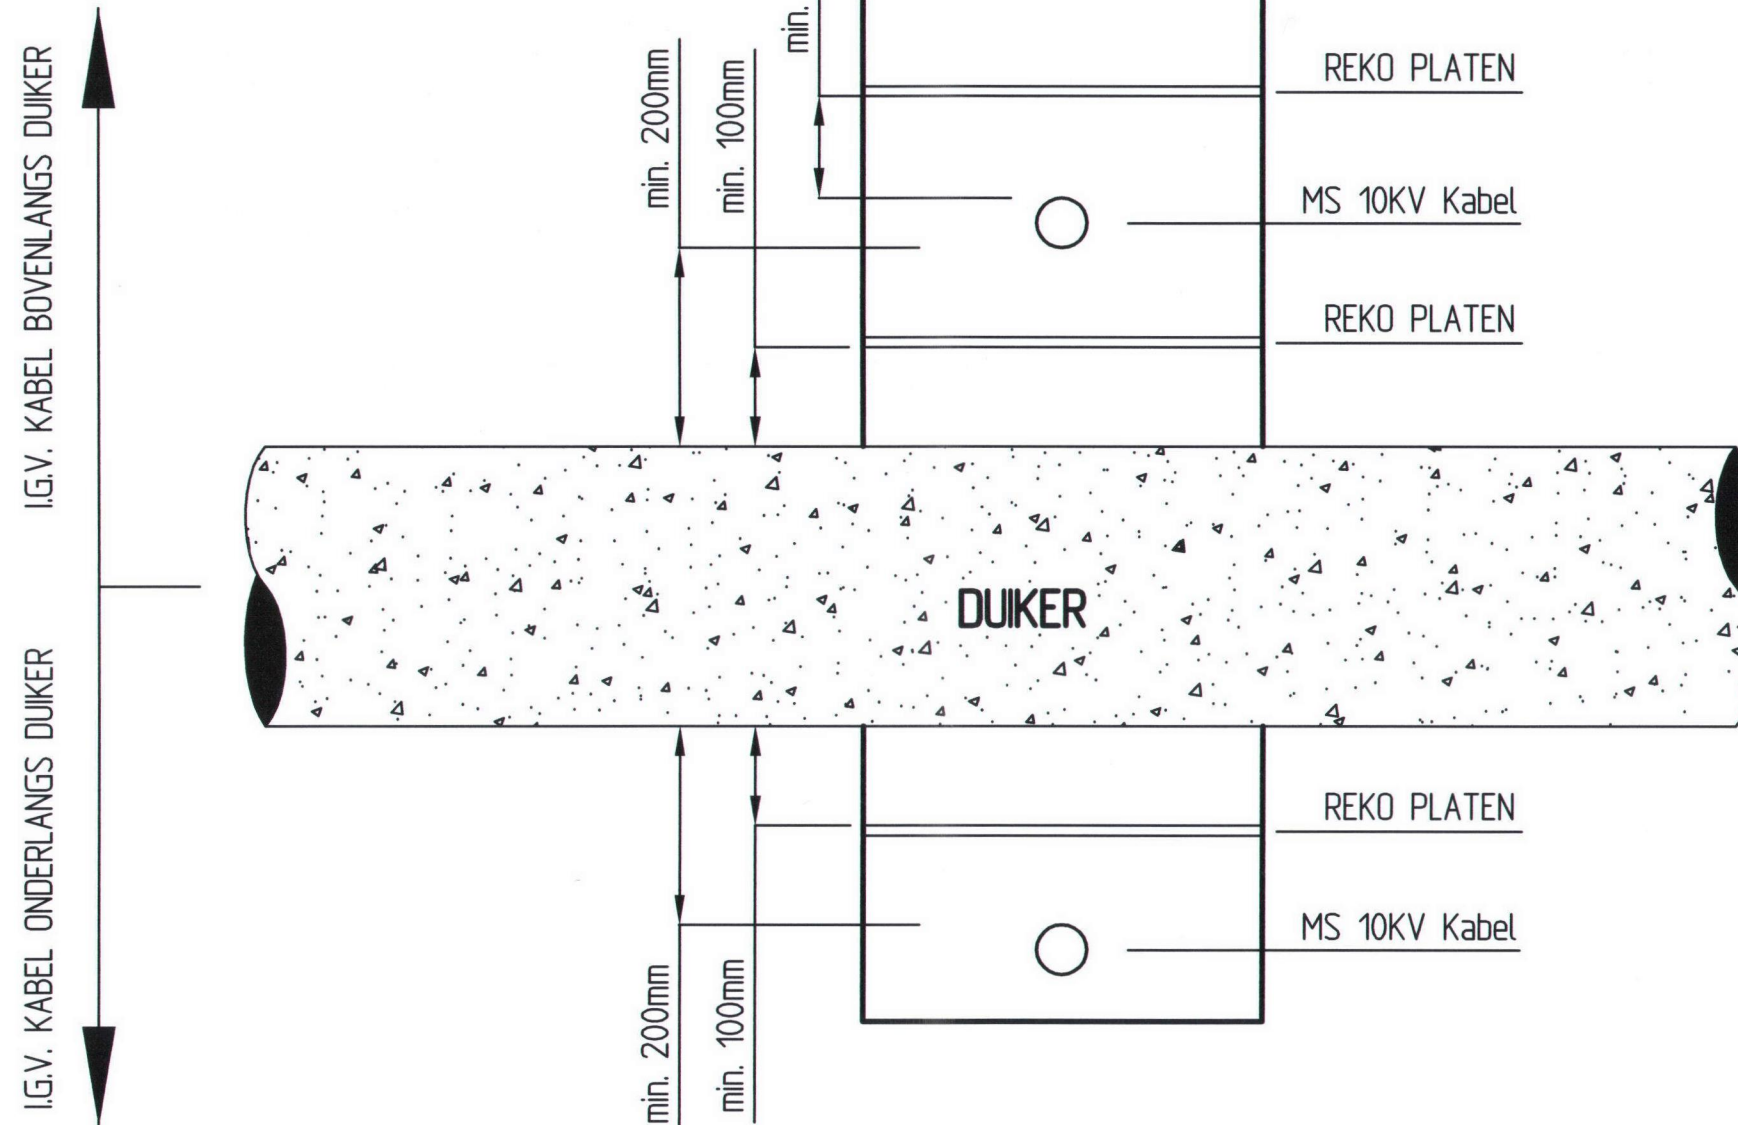


Behoort bij besluit
D 0022115


Waterschap Hollands Delta
I 1301889

OPMERKING
KEUZE ONDER OF BOVEN
DUIKER I.O.M. WERF
CHARLOIS


A3	G				ARTOL: n.v.t.	LOKATIE: Rotterdam	OBJECT:	PROJECTNR:	PROJECT:	TYPE-TEK: Detail						
	F				PROJECTIE	VAN:	ROUTE:	ORDERNR:	OPDR. GEVER:	BEHOORT BIJ:						
	E					TOT:	RAYON:	TECHNIEK: Midden Spanning	RET NV	MAG.NR.CPL:						
	D										CODE:					
	C										GET: D.R.					
	B										GEC: ...					
	A										ACC: ...					
	WUZIGING	DATUM	GET.	OMSCHRIJVING	STANDAARD MS 10kV Installatie, Principe Doorsnede Kabelsleuf met Duiker						STATUS: DO					
				Energy & Infra bv Locatie Dordrecht		BEHEER & ONTWIKKELING	BLAD ---	FASE ...	SCHAAL N.V.T.	FORMAAT A3	TEKENINGNUMMER B52-00704 WIJZ.: 0	DATUM: 21-05-'12				

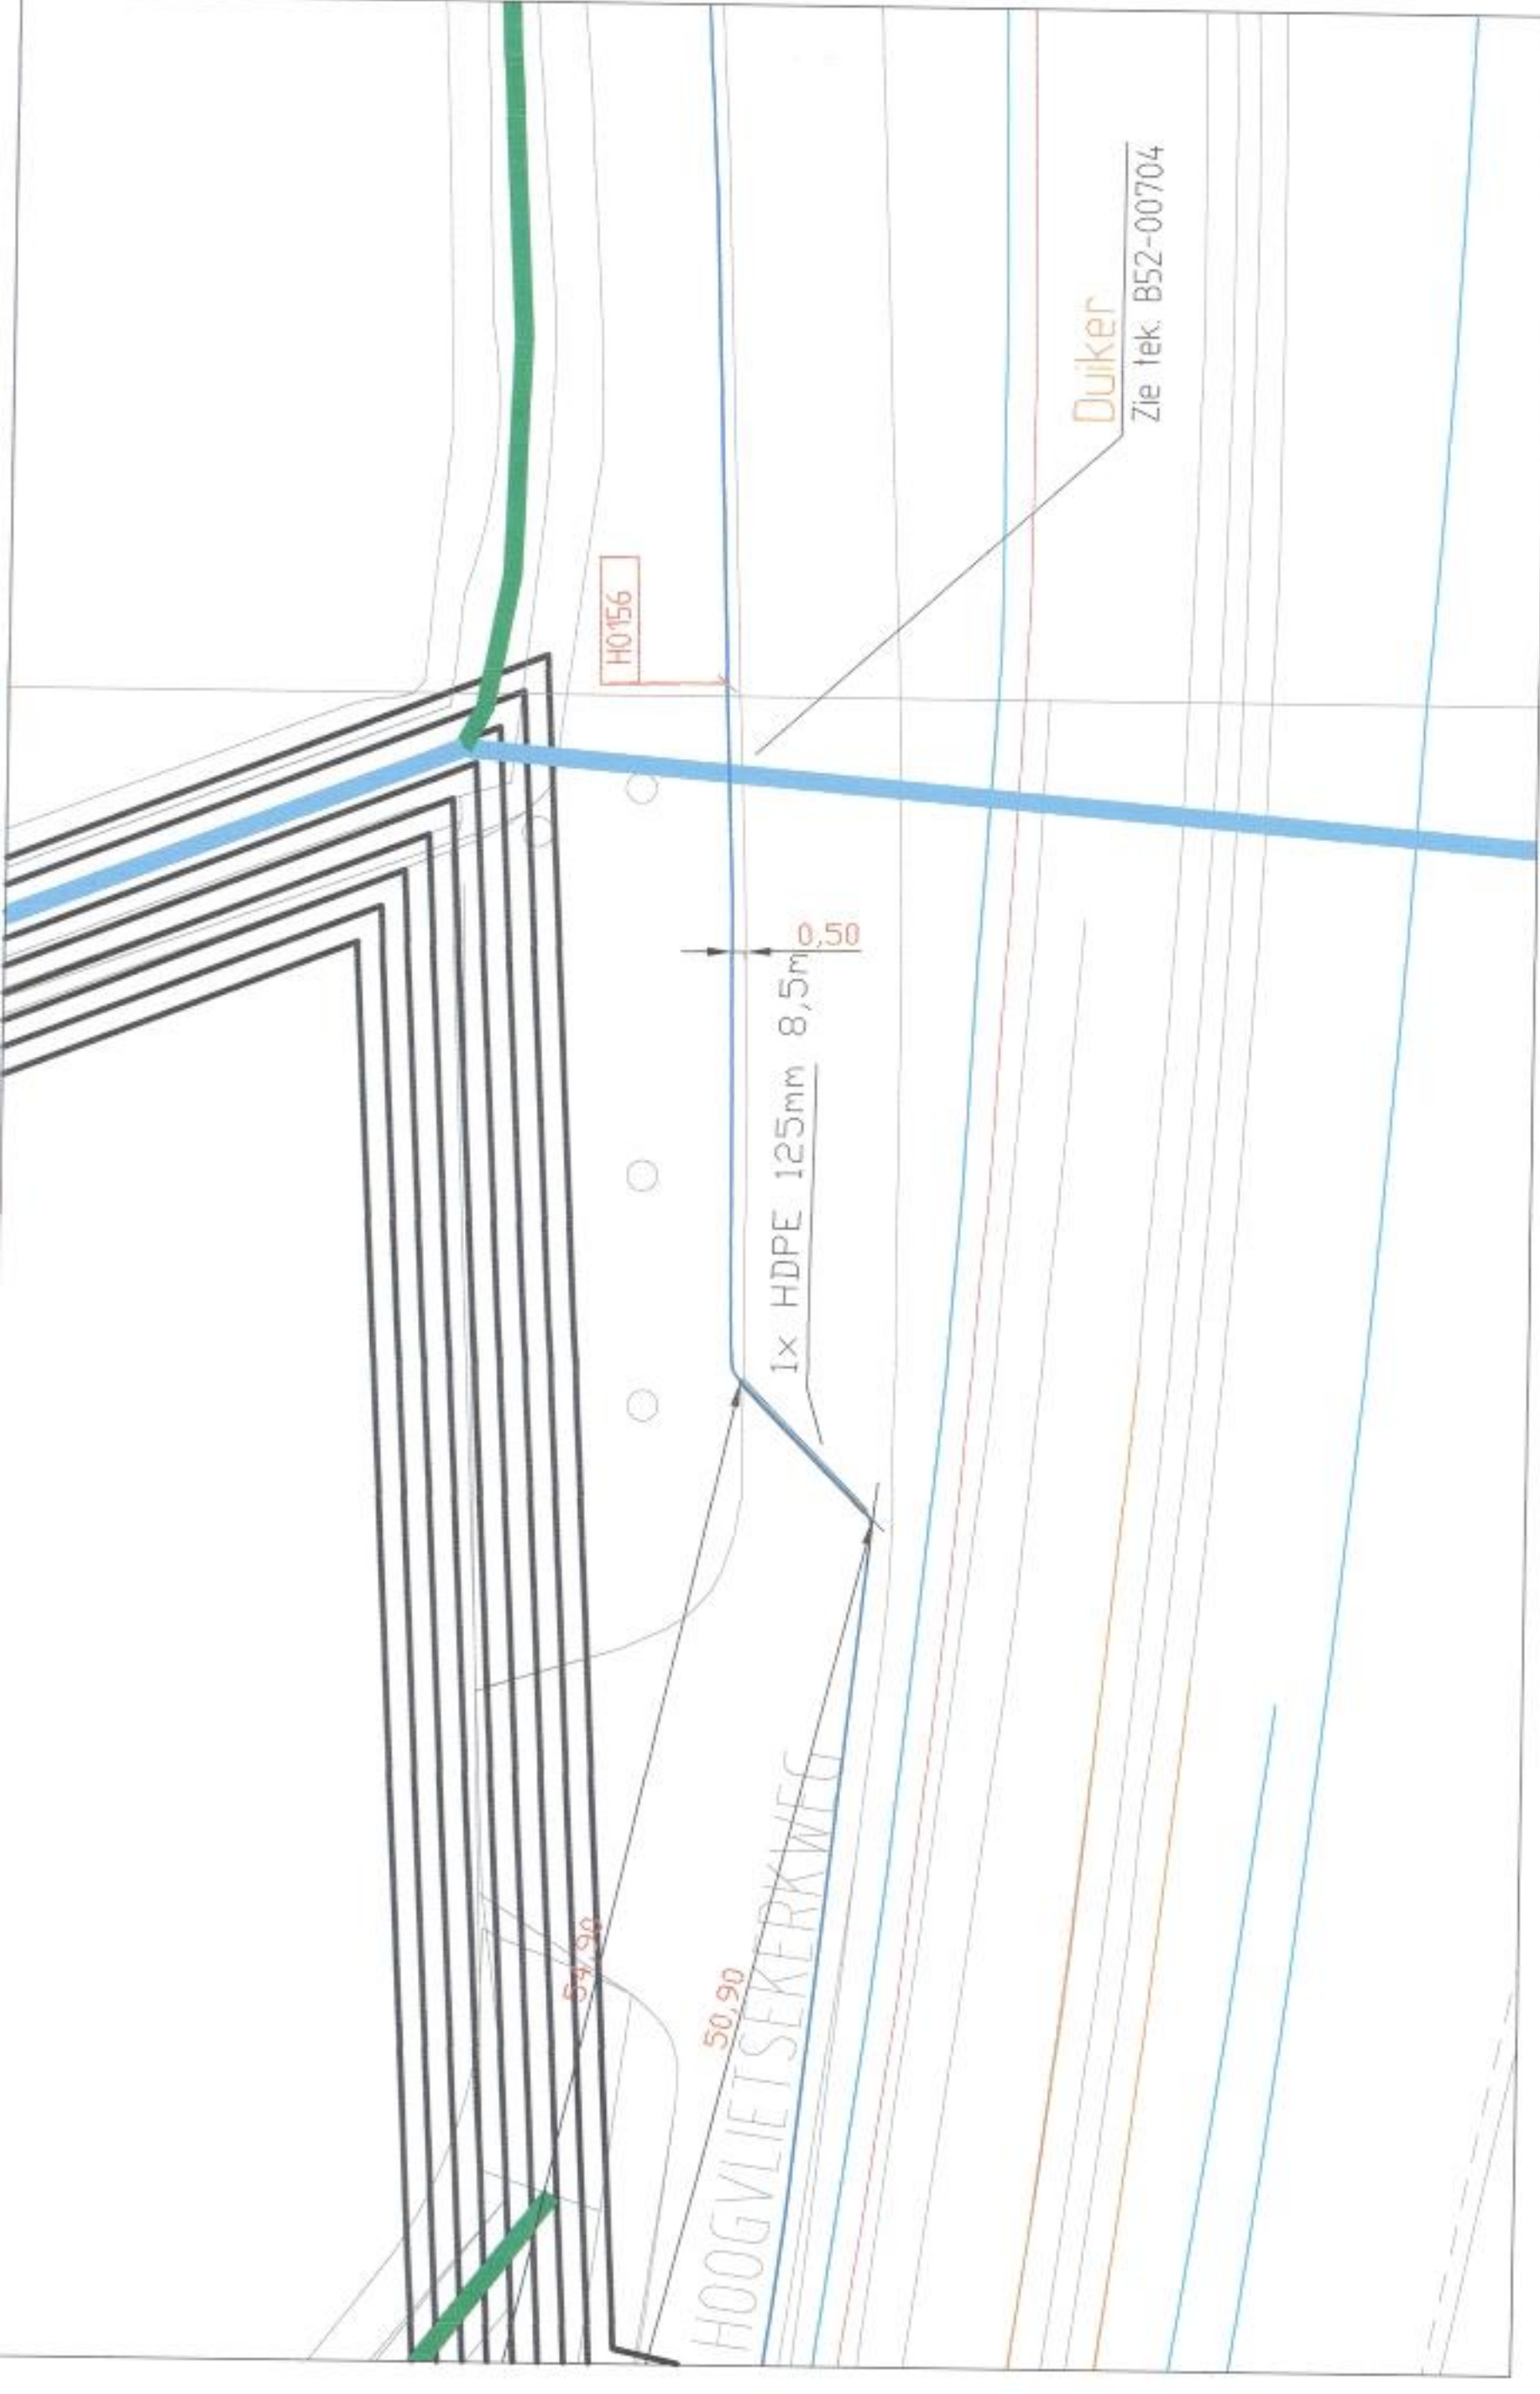

DETAIL A Omgeving Hoogvlietsekerkweg

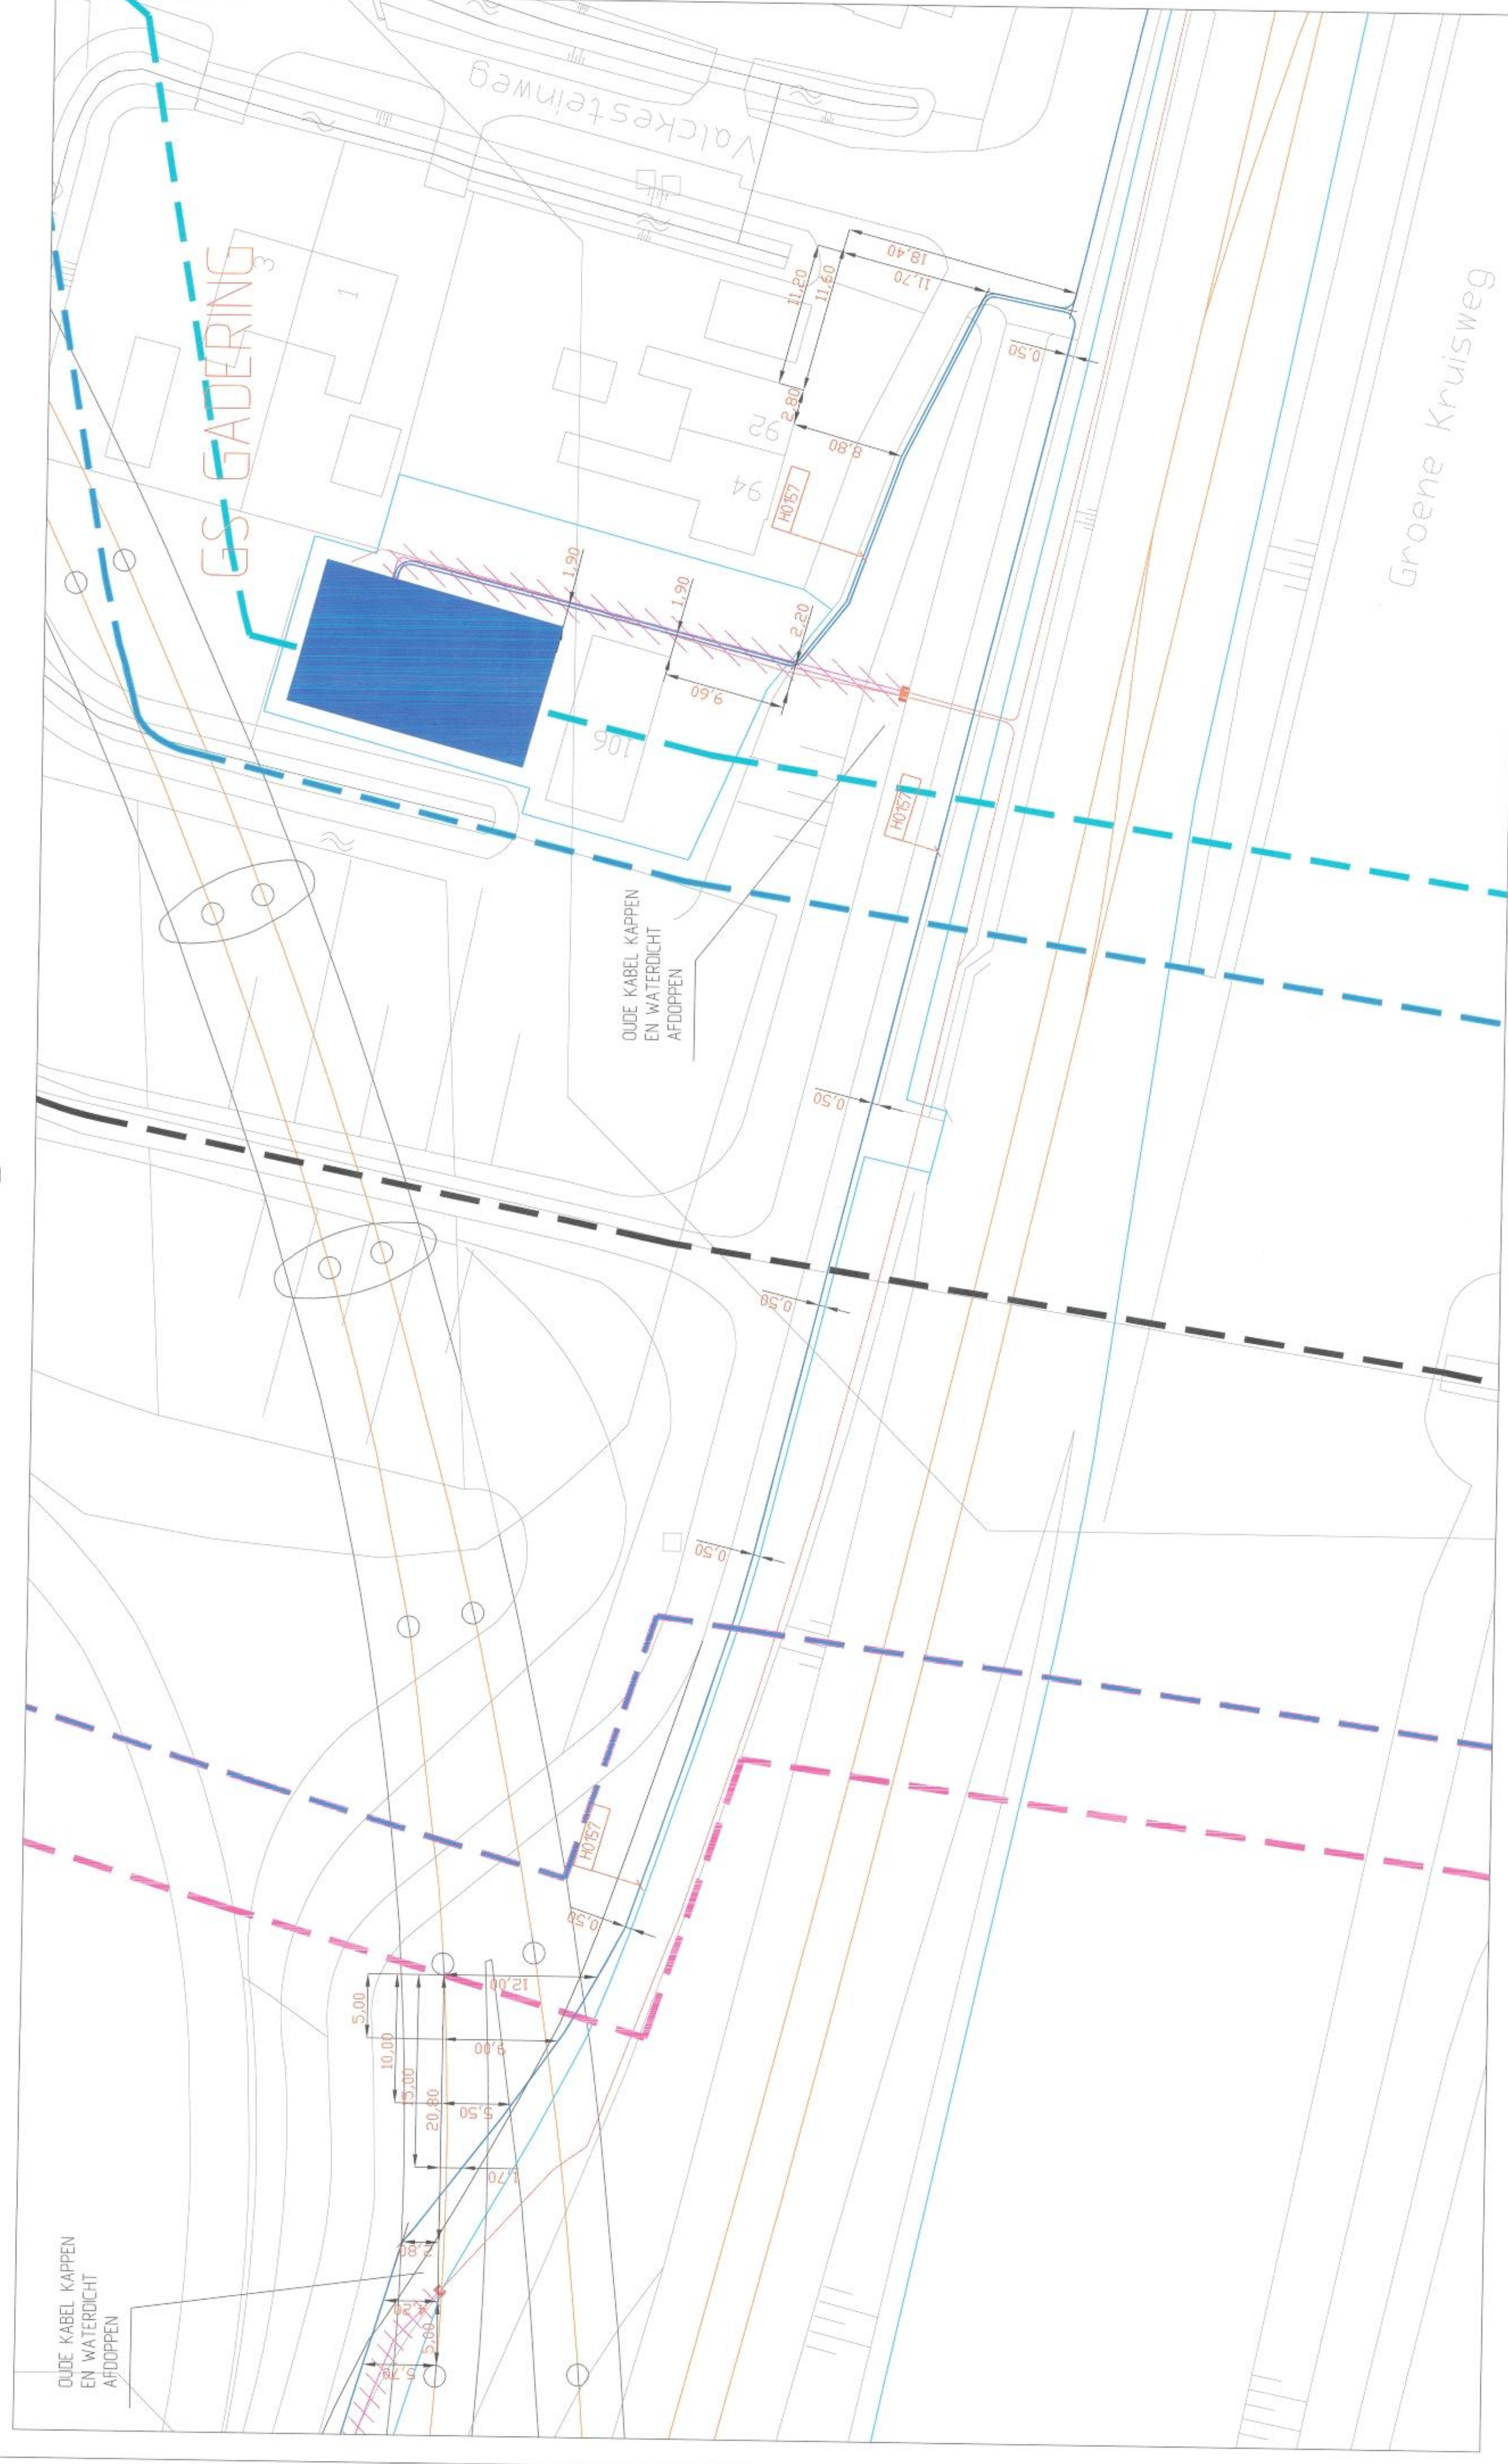

DETAIL B Omgeving Valckesteinweg

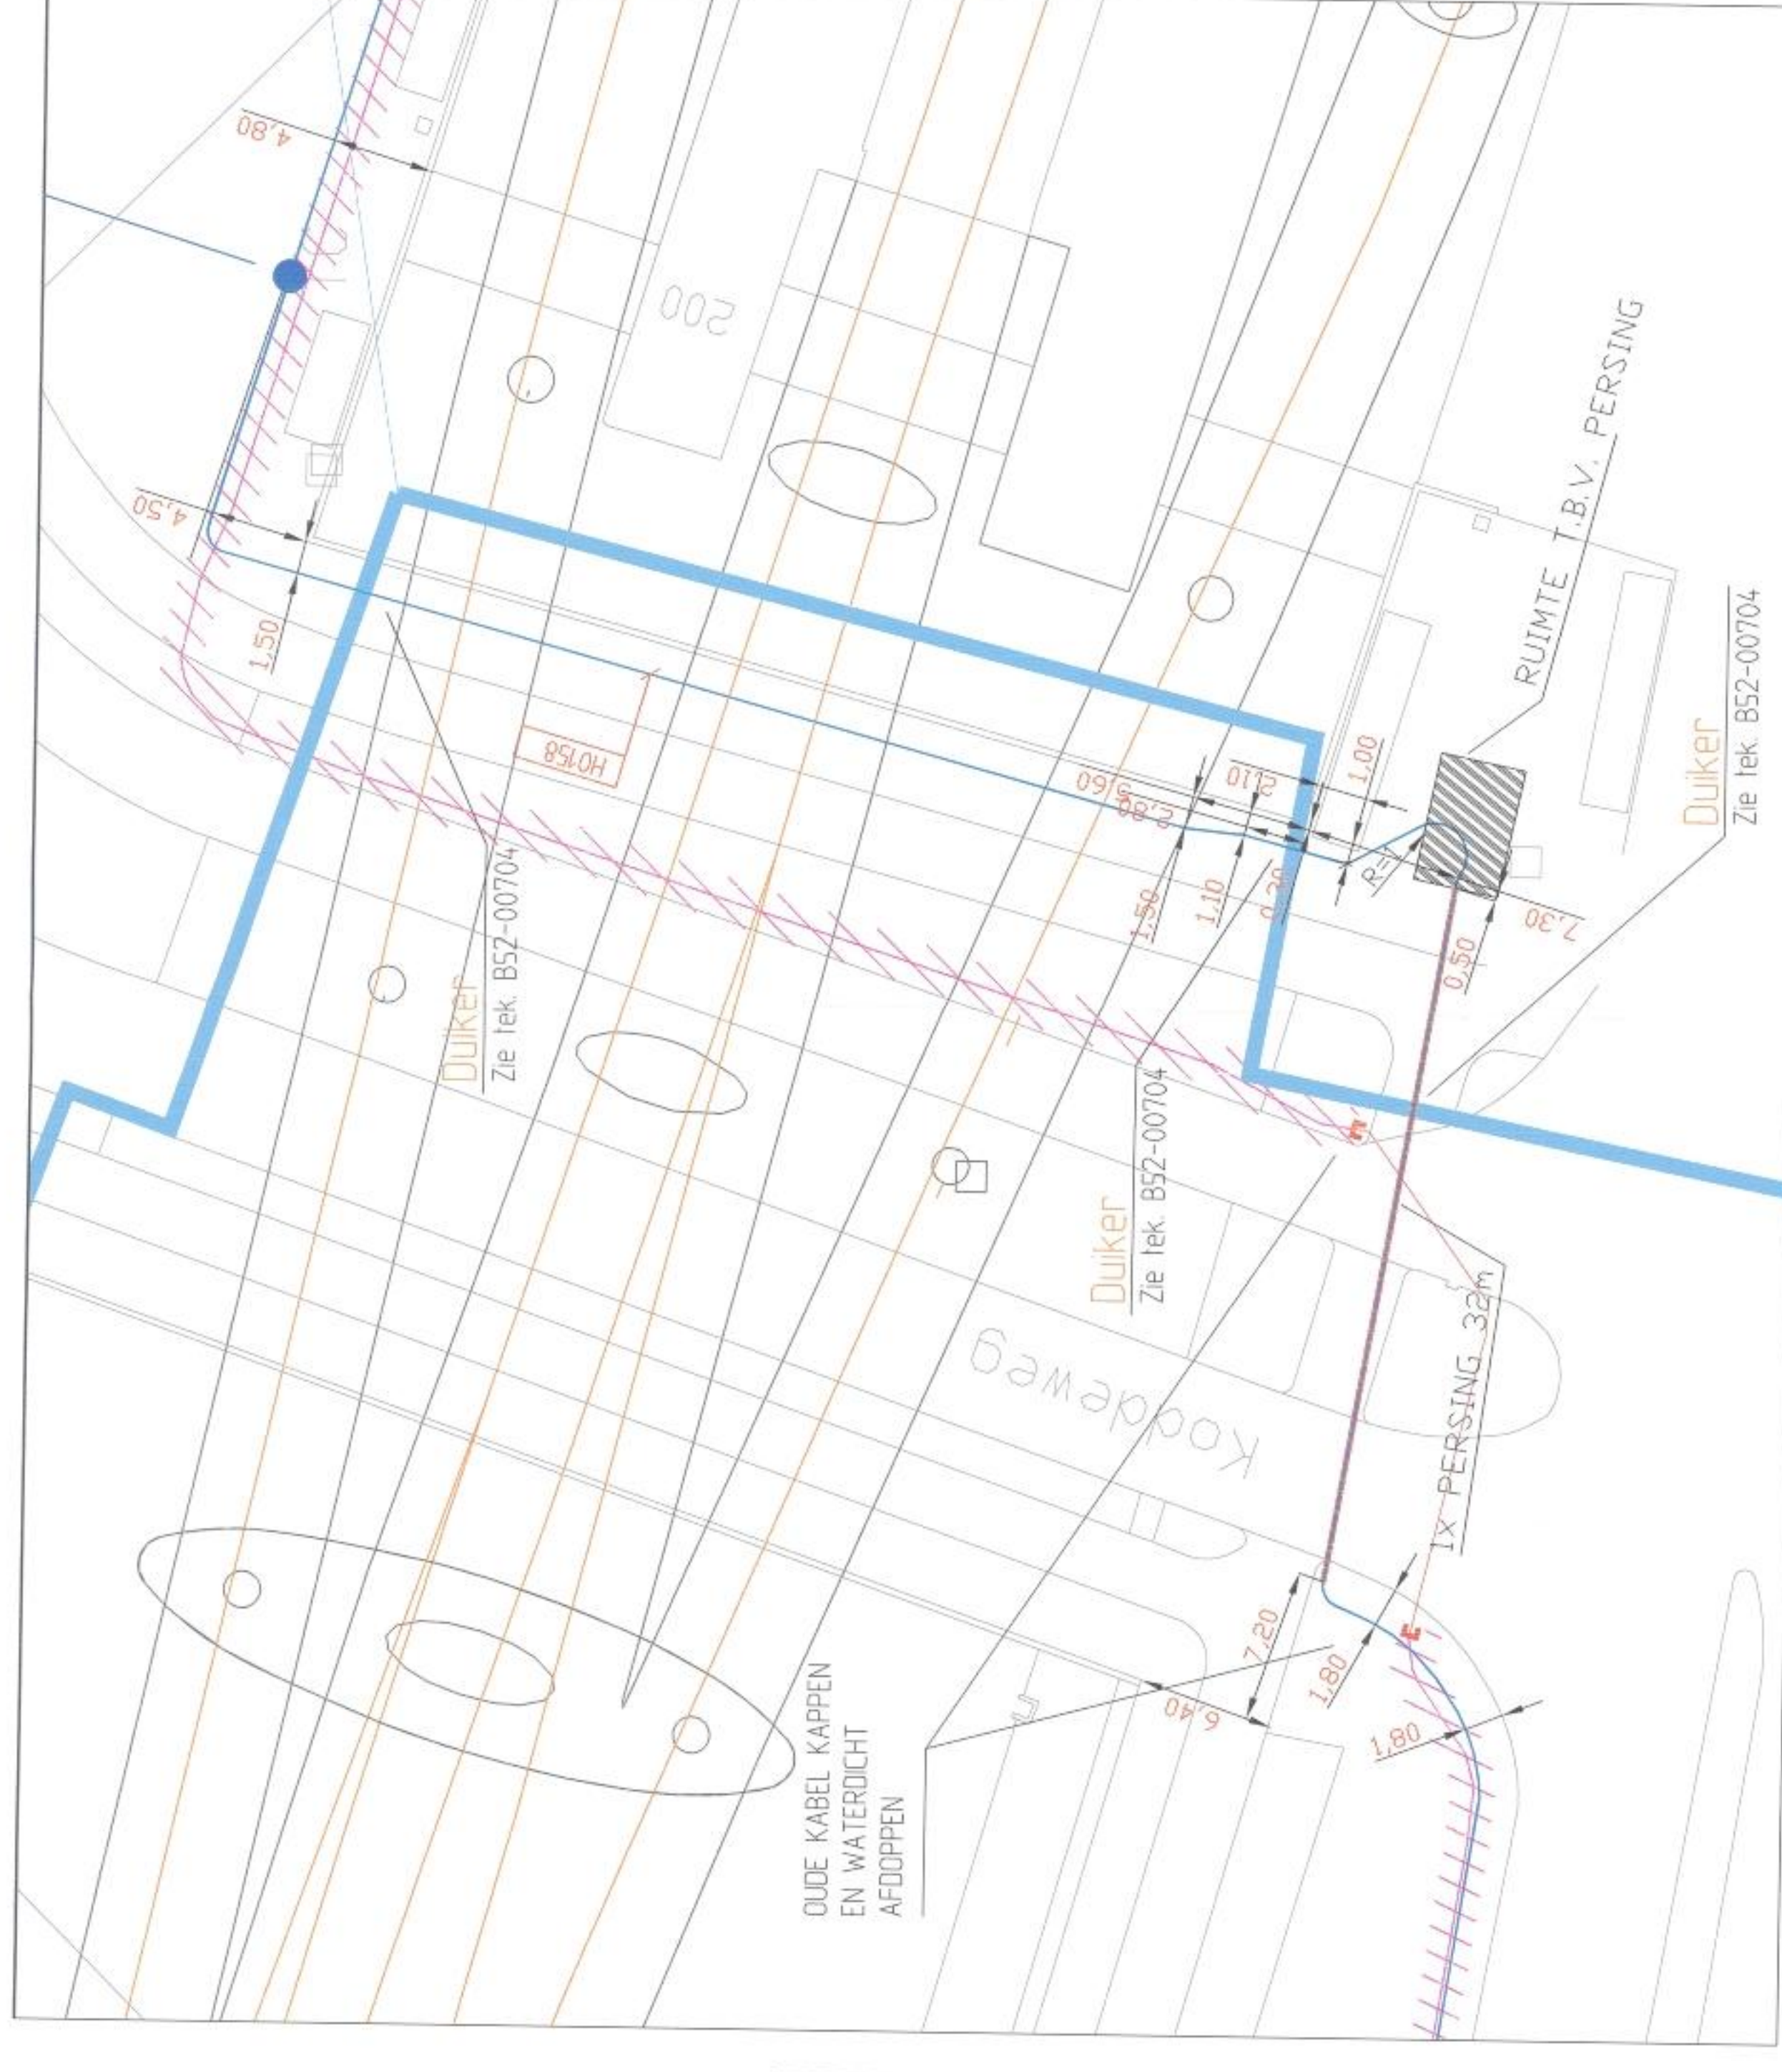

DETAIL C Omgeving Koddeweg

Beoord. 5/3/2017

D 0022115

113018894

113018894

113018894

Legenda	Agensien	Beoordeling	Waterkeringen
	RET HEKWERK		
	SPOOR		
	10kV nieuwe truss/kabel		
	10kV bestaand te vervangen truss/kabel		
	10kV Bestaand niet vervangen		
	Beschermingszone binnenkant		
	Kernzone waterkering		
	Primaire waterkering Cat. A		
	Secundaire waterkering		
	Beschermingszone buitenkant		
	Hoofdwaterkering		
	Oeverge water		
	Wegspoel		

OPMERKINGEN

¹ Voor overzichtstekening zie tekening P.08.047 MS092

[illegible]

