

VERZONDEN 16 MEI 2013

DATUM 2 april 2013
UW BRIEF VAN NDBez/2013/12109
UW KENMERK VG/U
ONS KENMERK I1302369
INGEKOMEN NR. 1302369
ONDERWERP Watervergunning


CONTACTPERSOON J.H.T. van der Helm
DOORKIESNUMMER 088-9743381
E-MAILADRES j.vanderhelm@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0022361

cc: BJJE/BEBB/DA

Dienst Landelijk Gebied
T.a.v. de heer M. Janssen
Postbus 19275
2500 CG Den Haag



U1303488



waterschap
**Hollandse
Delta**

Geachte heer Janssen,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten de Dienst Landelijk gebied een vergunning te verlenen voor verwijderen van twee duikers en afdammen van de watergang.

De vergunning met nummer D0022361 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.


Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 3 april 2013 een aanvraag ontvangen van Dienst Landelijk Gebied te Den Haag om een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan Dienst Landelijk Gebied, postbus 19275, 2500 CG te Den Haag, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft verwijderen van twee duikers en afdammen van de watergang nabij de Oude veerweg te Dordrecht.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV Als gevolg van de onder besluit I vergunde werken de desbetreffende beheerregisters aan te passen en tot die tijd dit besluit als kader te stellen voor ligging, vorm, samenstelling en omvang van de betrokken waterstaatswerken en de onderhoudsverplichtingen aan deze waterstaatswerken.
- V De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- VI Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 15 MEI 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,


ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Dordrecht p/a Omgevingsdienst ZHZ; algemeen@ozhz.nl
- b. Dienst Landelijk Gebied, t.a.v. heer/mevrouw J.C.J. Van Wijgerden, postbus 19275, 2500 CG Den Haag, als aanvrager van de vergunning.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden


1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de lokale waterhuishouding te waarborgen.
9. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
10. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over het oppervlaktewaterlichaam te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
11. De lokale waterhuishouding mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.
12. Na het gereedkomen van de werken moeten binnen 2 maanden de revisietekeningen conform het Rijksdriehoeksstelsel bij voorkeur digitaal of anders in drievoud aan de afdeling Handhaving worden toegezonden.

Ten aanzien van dempen

13. Het oppervlaktewaterlichaam moet worden gedempt over de volledige breedte van het oppervlaktewaterlichaam, waarbij de lengte van de demping gelijk aan de huidige duikerlengte moet zijn.
14. Dempingen moeten blijvend tot maaiveldhoogte worden aangelegd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Ten aanzien van het verwijderen van de duikers


15. De te verwijderen duikers moeten geheel uit het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd, waarna de waterscheiding weer moet worden aangevuld en afgewerkt overeenkomstig het omliggende maaiveld.

Ten aanzien van grondroeringen

16. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
17. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
18. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.

Ten aanzien van bereikbaarheid

19. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken berijdbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Om maatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water uit te voeren is de vergunninghouder voornemens om een watergang af te dammen.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij oppervlaktewaterlichaam T45520. Dit oppervlaktewaterlichaam is een overige watergang volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:


- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

De te af te dammen overige watergang T45520 is gelegen tussen twee bestaande watergangen, dijsloot D290022 en hoofdwatgang H33074 in het bosgebied Elzen-Noord te Dordrecht. De watergang is omgeven door bomen en jaarlijks valt er veel blad in de watergang.

Constructie en uitvoering.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De duikers worden eerst tijdelijk dichtgezet met houten schotten. Na afloop van het broedseizoen worden de duikers volledig verwijderd en de watergang volledig afgesloten van het overige systeem. De grond die gebruikt wordt voor de demping is afkomstig uit hetzelfde bosgebied, deze komt vrij bij het herstellen van een nabij gelegen poel.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Effecten op bergingscapaciteit, doorstroming en peilregime

Door het verwijderen van de duikers wordt 550 m² wateroppervlak afgesloten. Doordat er reeds middels vergunning K09.0725ED vergunning is verleend voor het aanleggen van oppervlakte water, in hetzelfde peilgebied 21-04 te Dordrecht, met een overcapaciteit van 2200 m² is er geen noodzaak om na het afdammen van deze watergang compenserend water te graven. Na uitvoering van de werkzaamheden blijft er nog 1650m² overcapaciteit in het peilgebied 21-04 over.

Effecten op doelmatig beheer en onderhoud

De watergang wordt afgesloten van het overige watersysteem waardoor er geen noodzaak over blijft tot het uitvoeren van onderhoud aan de watergang, er zijn derhalve geen negatieve effecten op het uitvoeren van doelmatig beheer en onderhoud.

Effecten op waterkwaliteit en ecologie

De aanleiding van de voorgenomen werken is het verbeteren van de waterkwaliteit om zo te voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Door het afdammen van de watergang wordt het voedselrijke water dat nu in de watergang staat niet verder het watersysteem in gevoerd, waardoor er een waterkwaliteitsverbetering ontstaat.

Om de ecologie zo min mogelijk te beïnvloeden worden de duikers eerst tijdelijk dichtgezet met houten schotten om de broedvogels in het omliggende gebied zo minimaal mogelijk te storen. Na afloop van het broedseizoen worden de duikers volledig verwijderd.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



Procedure

De aanvraag is op 3 april 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1302369.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- 2 tekeningen met kenmerk I1302369.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.




Aandachtspunten


- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
 - II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
 - III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
 - IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
 - V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.
- Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage I Locatie projectgebied

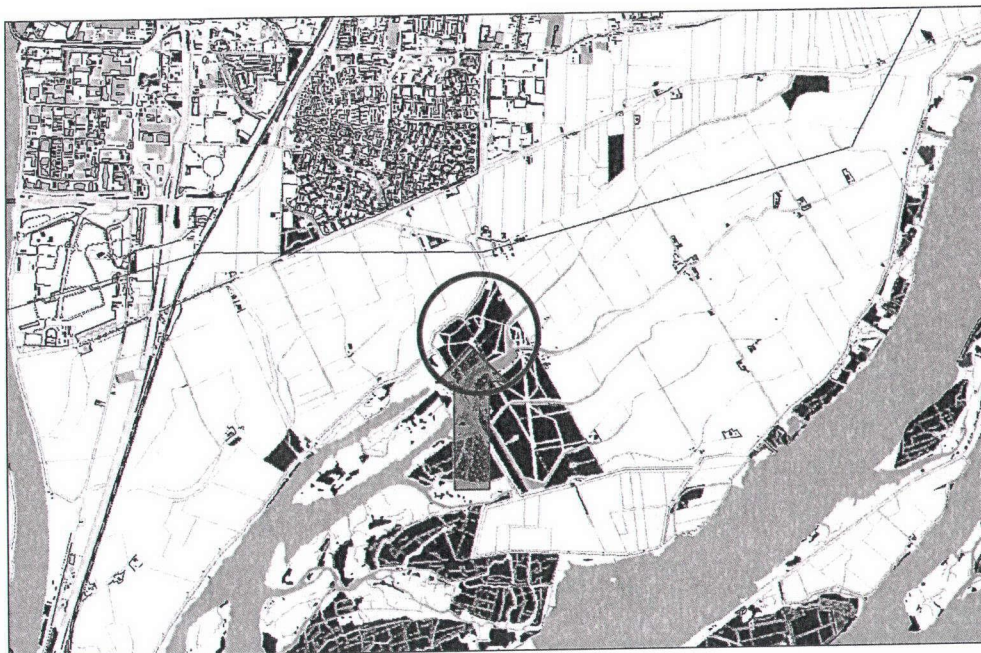



waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- tekening "Legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken", met kenmerk I1302369;
- tekening "Maatregelenkaart afdammen watergang Elzen-Noord", met kenmerk I1302369.

Maatregelenkaart afdammen watergang Elzen-Noord

I 1302369 18



Afdammen watergang Elzen-Noord t.b.v. maatregel Kaderrichtlijn water.

1^e fase

plaatsen houten schotten om duikers af te sluiten.
Uitvoering fase 1 vindt op korte termijn plaats, direct na verlening watervergunning.


2^e fase

dempen watergang

De delen vanaf de duikers tot de andere watergangen dempen.
Uitvoering vindt later in het jaar plaats, na broedseizoen, na vaststelling bestemmingsplan en na instemming van Omgevingsdienst voor hergebruik grond¹.

¹Voor demping grond gebruiken die vrijkomt bij herstel en graven poel oostelijk langs de af te dammen watergang.

Compenserende waterberging wordt tevens gegraven bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de Elzen-Noord.

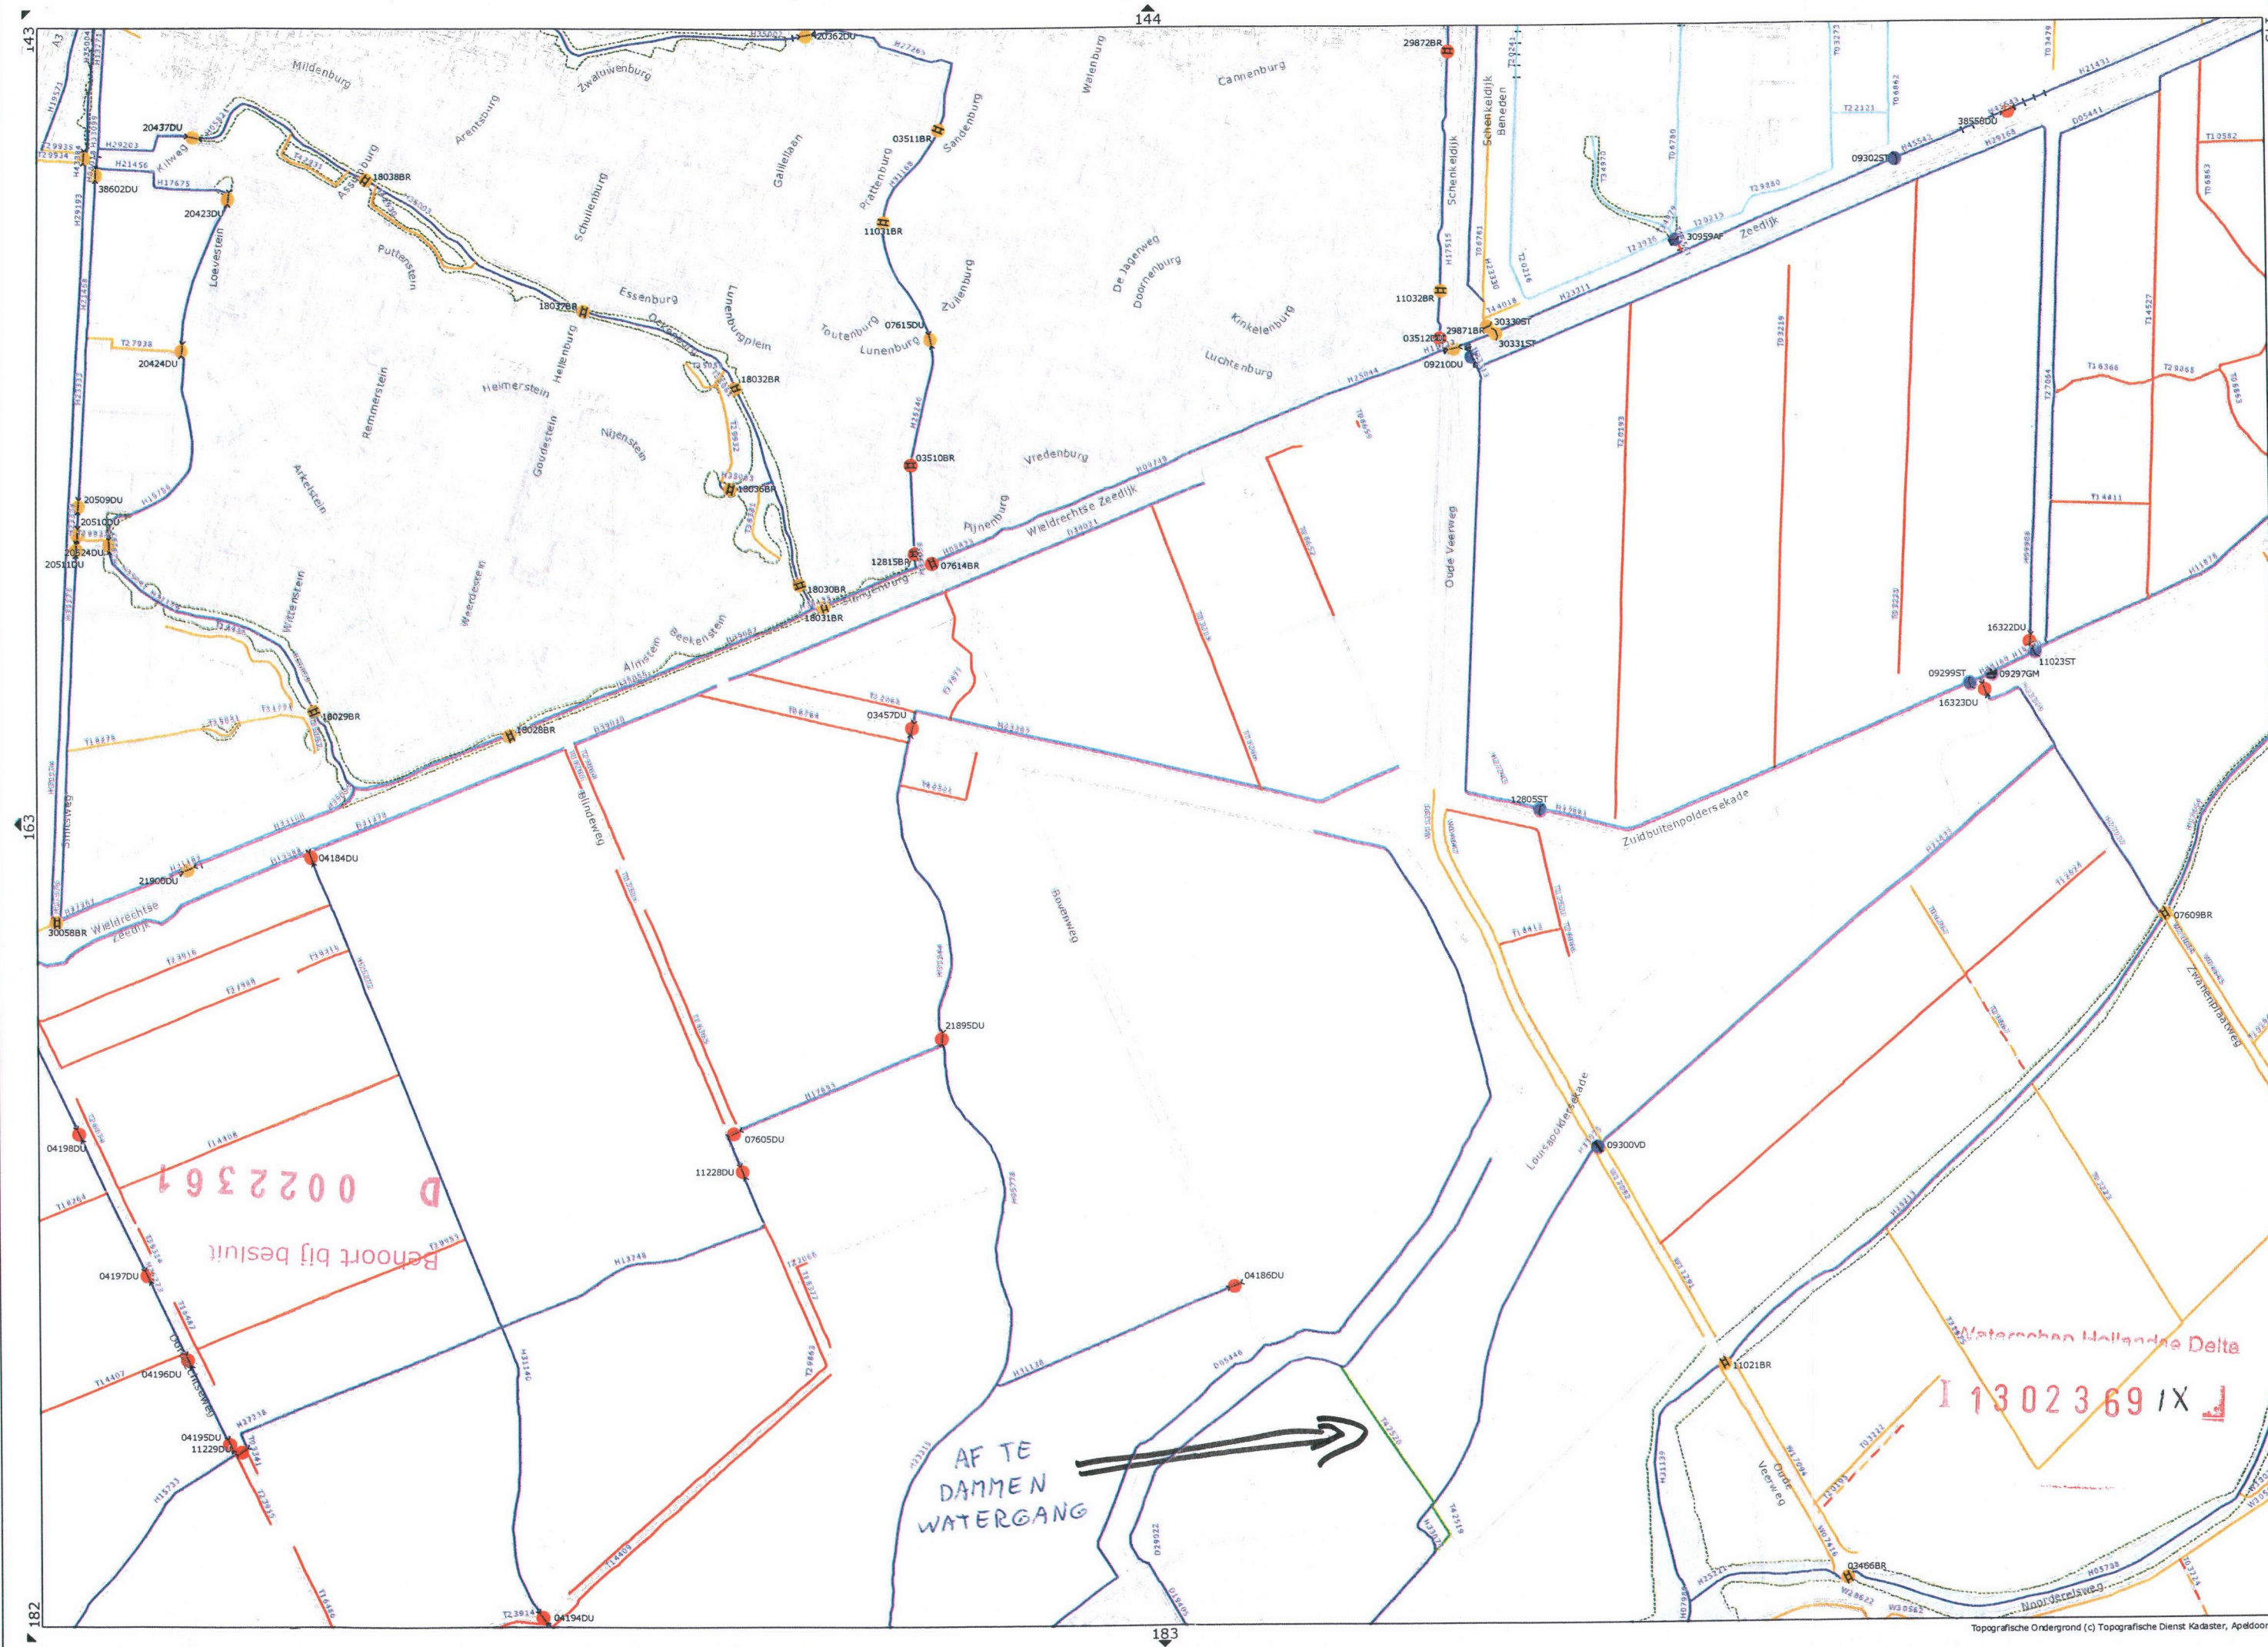



waterschap Hollandse Delta

Hindeloopweg 150 Postbus 4103 2540 GC Ridsdorp
tel. 06 88 9743000 fax 06 88 9743001 www.wvdh.nl info@wvdh.nl

Legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken

vrijdag 15 juli 2011

Schaal: 1 : 5.000

Auteur: J.A. Gijsbertsen



Topografische Ondergrond (c) Topografische Dienst Kadaster, Apeldoorn

164