


DATUM **VERZONDEN 20 JUNI 2013**
UW BRIEF VAN 22 april 2013
UW KENMERK JCO/96195/125303
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1303036
ONDERWERP Water- en wegenvergunning

CONTACTPERSOON J.H.T. van der Helm
DOORKIESNUMMER 088-9743381
E-MAILADRES j.vanderhelm@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0022576



waterschap
**Hollandse
Delta**



U1304632

cc: BJJF

N.V. Eneco Beheer
p/a Marconi Oranje B.V.
Marten Meesweg 5
3068 AV ROTTERDAM

Geachte heer/ mevrouw,

Naar aanleiding van de aanvraag van Marconi Oranje B.V. is besloten aan N.V. Eneco Beheer een vergunning te verlenen voor het vervangen van een middenspanningskabel aan de Bosweg, Langeweg, Noorddijk en Heerzijnweg te Rockanje, gemeente Westvoorne.

De vergunning met nummer D0022576 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

De in de vergunning omschreven werken liggen geheel of gedeeltelijk op een perceel dat eigendom is van waterschap Hollandse Delta. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Aan deze vergunning zijn leges verbonden. U ontvangt hiervoor separaat een factuur.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Water- en wegenvergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 25 april 2013 een aanvraag ontvangen van Marconi Oranje B.V. om aan N.V. Eneco Beheer te Rotterdam een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk, beschermingszone, weg of wegberm waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan N.V. Eneco Beheer, Marten Meesweg 5 3068 AV te Rotterdam, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het vervangen van een middenspanningskabel aan de Bosweg, Langeweg, Noorddijk en Heerzijweg te Rockanje, gemeente Westvoorne.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- V Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d.

20 JUNI 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,

ir. H.T.J. Peelen
lid van directieraad

Legeskosten: € 1012,50

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne, gemeente@westvoorne.nl;
- b. Marconi Oranje, t.a.v. de heer J. Coenders, postbus 947, 3160 AC Rhoon, als aanvrager van de vergunning.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam en de weg, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de verkeersveiligheid en lokale waterhuishouding te waarborgen.
9. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang en verkeersveiligheid nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
10. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over de waterstaatswerken en/of wegen te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
11. De verkeersveiligheid en de lokale waterhuishouding mogen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet onnodig worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

Ten aanzien van grondroeringen

12. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.



waterschap
**Hollandse
Delta**

13. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
14. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.
15. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moeten goed worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.
16. De conusweerstand van goed verdichte grond moet ten minste gelijk zijn aan 0,20 MPa per 10 mm of ten minste 4 MPa.

Ten aanzien van verkeersveiligheid


17. De vergunninghouder moet ten minste veertien dagen voor aanvang van de werkzaamheden een plan indienen ter goedkeuring van de afdeling Handhaving over de te nemen verkeersmaatregelen (plaats en soort van de borden, verlichting e.d.). Indien het een volledige wegafsluiting betreft moet deze ook ten minste veertien dagen van tevoren worden gemeld aan de hulpdiensten.
18. De Bosweg, Waterbospad, Langeweg en Noorddijk mogen niet voor het doorgaande verkeer worden afgesloten.
19. Het werkterrein moet duidelijk zichtbaar zijn aangegeven, zodat deze geen gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid.
20. De aannemer of uitvoerder, die werkzaamheden uitvoert in en/of nabij een weg in beheer en onderhoud bij het waterschap dient, indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is, gedurende de werkzaamheden tijdelijke verwijsborden, verlichting en markeringen conform de CROW 96b richtlijn te plaatsen en te onderhouden.

Ten aanzien van kabels

21. De vergunninghouder moet vóór de uitvoering van de werken met andere kabel- en leidingbeheerders overleggen over mogelijke door die beheerders ter plaatse uit te voeren werkzaamheden. Als ter plaatse door hen ook kabels of leidingen zullen worden gelegd moeten de werkzaamheden onderling afgestemd worden en moeten de kabels en leidingen waar mogelijk in één sleuf worden gelegd.
22. Niet meer in gebruik zijnde kabels moeten verwijderd worden uit de weg en wegberm.
23. De kabels moeten de wegverharding haaks kruisen.

Ten aanzien van kabels in en/of nabij oppervlaktelichamen

24. De sleuf voor het aanleggen van de kabels moet ten minste 0,50 m uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden gegraven.
25. Las- of aansluitgaten of handholes voor het aansluiten van de kabels moeten ten minste 0,50 m uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden gegraven.
26. De kabels moeten onder de taluds en de slootbodem een dekking hebben van minimaal 1,50 m bij hoofdwatgangen en minimaal 1,00 m bij alle andere oppervlaktewaterlichamen.
27. Kruising van het oppervlaktewaterlichaam via een dam met duiker moet zodanig worden uitgevoerd, dat de afstand tussen de kabels en de bovenkant van de duiker 0,30 m bedraagt.



waterschap
**Hollandse
Delta**

28. Indien de gronddekking niet voldoende is om de kabels boven de duiker te leggen moeten deze onder de duiker worden gelegd.
29. De kabels moeten onder de duiker een dekking hebben van minimaal 1,50 m bij hoofdwatgangen minimaal 1,00 m bij alle overige oppervlaktewaterlichamen, ten opzichte van het profiel.

Ten aanzien van kabels of leidingen nabij wegen

30. In het geval er sprake is van kabelkruisingen met wegen, moeten de kabels en mantelbuizen (ten behoeve van de doorvoering van de kabels) in de weg worden gelegd op een diepte van ten minste 1,25 m onder de bovenzijde van de wegverharding.

Ten aanzien van het opbreken van wegverhardingen

31. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zoals beschreven in hoofdstuk 3.4 'Opbreken wegverhardingen' van de beleidsnota Wegen.

Kennisgeving

32. In spoedeisende gevallen geeft de betreffende kabel of leidingbeheerder onverwijld kennis van de aard en noodzaak van de werkzaamheden aan het waterschapsloket. De wachtdienst van het waterschap neemt contact op met de melder.
33. Voor het aanbrengen van de laatste verhardingslaag of de tijdelijke klinkerverharding wordt door het waterschap de totale omvang van de wegopbreking opgemeten voor afrekening volgens de bijgevoegde tarieventabel herstel van wegopbrekingen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een door beide partijen te ondertekenen formulier.

Voorwaarden voor uitvoering

Het graven van sleuven of gaten

34. Langs wegen mag de uit te graven grond niet op de wegverharding of de bermen binnen 1,00 m uit de kant van de wegverharding worden opgeslagen. Van deze bepaling kan onder nader te stellen voorwaarden ontheffing worden verleend.
35. Voordat met het graven van de sleuf wordt begonnen, bepaald de aannemer de indringingsweerstand van de te ontgraven grond door middel van sonderen. Hiertoe moet per 100,00 m sleuflengte één sondering worden verricht met dien verstande dat het aantal sonderingen per sleuf ten minste drie bedraagt.
36. De indringingsweerstand moet worden gemeten met behulp van een continu registrerend sondeerapparaat. Het meetbereik moet ten minste 5 MPa bedragen en het dieptebereik ten minste 1,0 m.
37. De sonderingen moeten zodanig worden uitgevoerd dat een redelijk beeld van de indringingsweerstand over de diepte van de te ontgraven sleuf wordt verkregen.
38. De meetgegevens moeten worden gedateerd en voorzien van een eenduidige plaatsaanduiding. Deze gegevens moeten desgevraagd aan het waterschap worden verstrekt.

Het aanvullen van de sleuven of gaten

39. De sleuven of gaten moeten zoveel mogelijk worden aangevuld met de uitgekomen grond. Deze aanvulling moet zodanig worden uitgevoerd dat de verschillende grondsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terugkomen.



waterschap
**Hollandse
Delta**


40. De verdichting van de aanvulling moet gelijkwaardig zijn aan de verdichting die is gemeten voorafgaande aan het graven. De verdichting moet worden bepaald met eenzelfde sondeerapparaat als gebruikt voor de bepaling van de verdichting voorafgaande aan het graven, voorzien van een conus met dezelfde afmetingen.
41. Bij ongeschiktheid van de vrijgekomen materialen voor sleufherstel, omdat de vereiste verdichtingsgraad niet meer kan worden bereikt, moeten de sleuven of gaten worden aangevuld met een materiaal dat een gelijkwaardige funderingsopbouw geeft als de aanliggende ondergrond van de weg.
42. Tot het (tijdelijk) herstellen van een bestrating behoort ook het toepassen van het benodigde straat- en afstrooizand.

Gesloten verhardingen

43. De aannemer moet het eerste herstel van gesloten verhardingen met behulp van een tijdelijke klinkerverharding uitvoeren.
44. De klinkerverharding moet de sleuf goed gesloten afdichten.
45. Afhankelijk van de situatie moet de elementenverharding licht bollend of vlak worden aangebracht. Voorwaarde daarvoor is dat de tijdelijke verharding geen trilling- of geluidsoverlast veroorzaakt.
46. Tot aan het definitieve herstel door het waterschap moet de vergunninghouder zo nodig de klinkerverharding opnieuw vlak maken.
47. In bijzondere omstandigheden bijvoorbeeld bij een primaire waterkering kan door het waterschap een tijdelijke afdeklaag van asfalt worden geëist.
48. Het definitieve herstel geschiedt binnen één jaar door het waterschap, met toepassing van de in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen vergoeding voor gesloten verhardingen.

Ten aanzien van de afwerking

49. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
50. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat en in gelijke gesteldheid worden teruggebracht.
51. Indien noodzakelijk kan het waterschap aanvullende eisen stellen indien de werken kwel veroorzaken of gaan veroorzaken.
52. De vergunninghouder is tijdens en na afloop van de werkzaamheden verantwoordelijk voor het schoonhouden van de weg en het bijbehorende wegmeubilair.
53. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

In opdracht van de netbeheerder is de aanvrager voornemens om de bestaande elektrakabels te vervangen om de stroomvoorziening te kunnen garanderen.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

De werkzaamheden worden gecombineerd uitgevoerd met de vervanging van gasleidingen op de betreffende locatie. Deze werkzaamheden zijn reeds vergund in D0022577.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken, wegen en beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1, 5.3 en 5.4 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij oppervlaktewaterlichamen H17806, H15896, H56996 en H41377. Deze oppervlaktewaterlichamen zijn hoofdwatervaningen volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij de Bosweg, Langeweg, Noorddijk en Waterbospad te Rockanje, die als erftoegangsweg type II in beheer en onderhoud zijn bij waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.


De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

De werkzaamheden ten behoeve van het verwijderen van de oude en de aanleg van de nieuwe middenspanningskabels vallen, binnen de invloedsfeer van het oppervlaktewater, onder het toepassingsbereik van artikel 3.2 van de Algemene regels voor het watersysteem en de wegen.



Vanwege het integrale karakter van deze vergunning zijn de van toepassing zijnde voorschriften uit artikel 3.2 van de Algemene regels opgenomen bij dit besluit.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het wegbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van het waterschap ten aanzien van wegen. De doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het wegbeheer, zijn gefundeerd op de Wegenwet en Wegenverkeerswet. Op grond van deze wetten heeft het waterschap als wegbeheerder de bevoegdheid om wegenbelangen te waarborgen. Het gaat daarbij om de veiligheid op de weg, het in stand houden van de weg, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, de vrijheid van het verkeer en het beschermen van de weggebruikers.

Deze wegenbelangen vormen in onderlinge samenhang de basis voor bij vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid. De uitwerking hiervan vindt plaats in de aanvullende wet- en regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in wegen- en beheersplannen op grond van de Wegenwet, Wegenverkeerswet en beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het wegbeheer.

Een vergunning wordt verleend indien de werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het wegenbeheer en het mogelijk is om de belangen van het wegenbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een ontheffing van een verbod in de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij wegen worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van de wegen en daaruit voortvloeiend het totale wegensysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van de wegen.

Overwegingen ten aanzien van de weg

Het openbreken van de wegverharding valt niet onder de Algemene regels voor het watersysteem en de wegen en derhalve zijn er overwegingen in deze vergunning opgenomen waarom de werkzaamheden door verbinding van aanvullende voorschriften toch uitgevoerd kunnen worden.

Constructie en uitvoering

Doordat er zeer weinig tot geen ruimte is naast de wegen waar de werkzaamheden plaats vinden is het noodzakelijk om de bestaande wegverharding op te breken. Om de weg zo min mogelijk af te sluiten, worden de kruisingen van wegen voorzien van mantelbuizen en wordt de parallellegging onder de wegen tot het minimum beperkt.


Na aanleg van de kabel wordt de sleuf aangevuld en verdicht en daar waar de asfaltverharding is opengeboken, voorzien van een tijdelijke klinkerverharding. In samenspraak met de wegenbeheerders wordt de definitieve asfaltverharding aangebracht.

Effecten op de verkeersveiligheid

Tijdens de werkzaamheden worden alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te waarborgen en te voorkomen dat de wegen voor het verkeer worden afgesloten. Om dit te waarborgen zijn er aan de vergunning voorschriften verbonden.

Effecten op de berijdbaarheid en de weginrichting

De wegen worden niet meer dan voor de helft van de wegbreedte opgebroken en tijdelijk afgesloten. Na afronding van de werkzaamheden wordt de wegberm in gelijke staat en gesteldheid afgewerkt. De wegverharding wordt tijdelijk



waterschap
**Hollandse
Delta**

voorzien van een klinkerverharding om na zetting van de aanvullingen de asfaltverharding te herstellen.

Effecten op de bereikbaarheid en mobiliteit

De doorgang van het lokale verkeer wordt zo min mogelijk gestremd en is van tijdelijke en kortdurende aard.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op de weg aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure

De aanvraag is op 25 april 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1303036.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:


- aanvraagformulier;
- tekening E_130192, d.d. 22-02-2013, met kenmerk I1303036.

De aanvrager is op 23 mei 2013 schriftelijk op de hoogte gebracht dat de aanvraag onvoldoende gegevens bevat om in behandeling te kunnen nemen. De ontbrekende gegevens zijn op 4 juni 2013 ontvangen en bevat de volgende stukken:

- begeleidend schrijven, met onderbouwing;
- tekening E-130192, met markering wegopbrekingen, kenmerk I1303856.

Marconi Oranje B.V. te Rhoon is door N.V. Eneco Beheer gemachtigd om bovengenoemde aanvraag in te dienen.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten


- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.


Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage I Locatie projectgebied

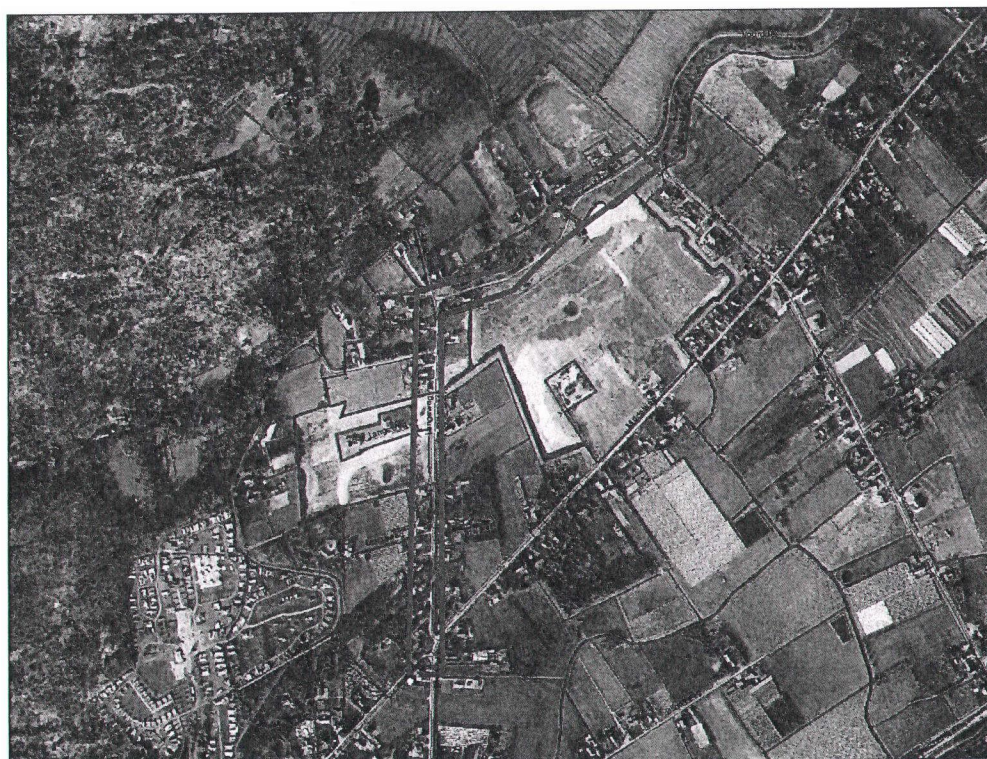




waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- tekening E_130192, d.d. 22-02-2013, met kenmerk I1303036.

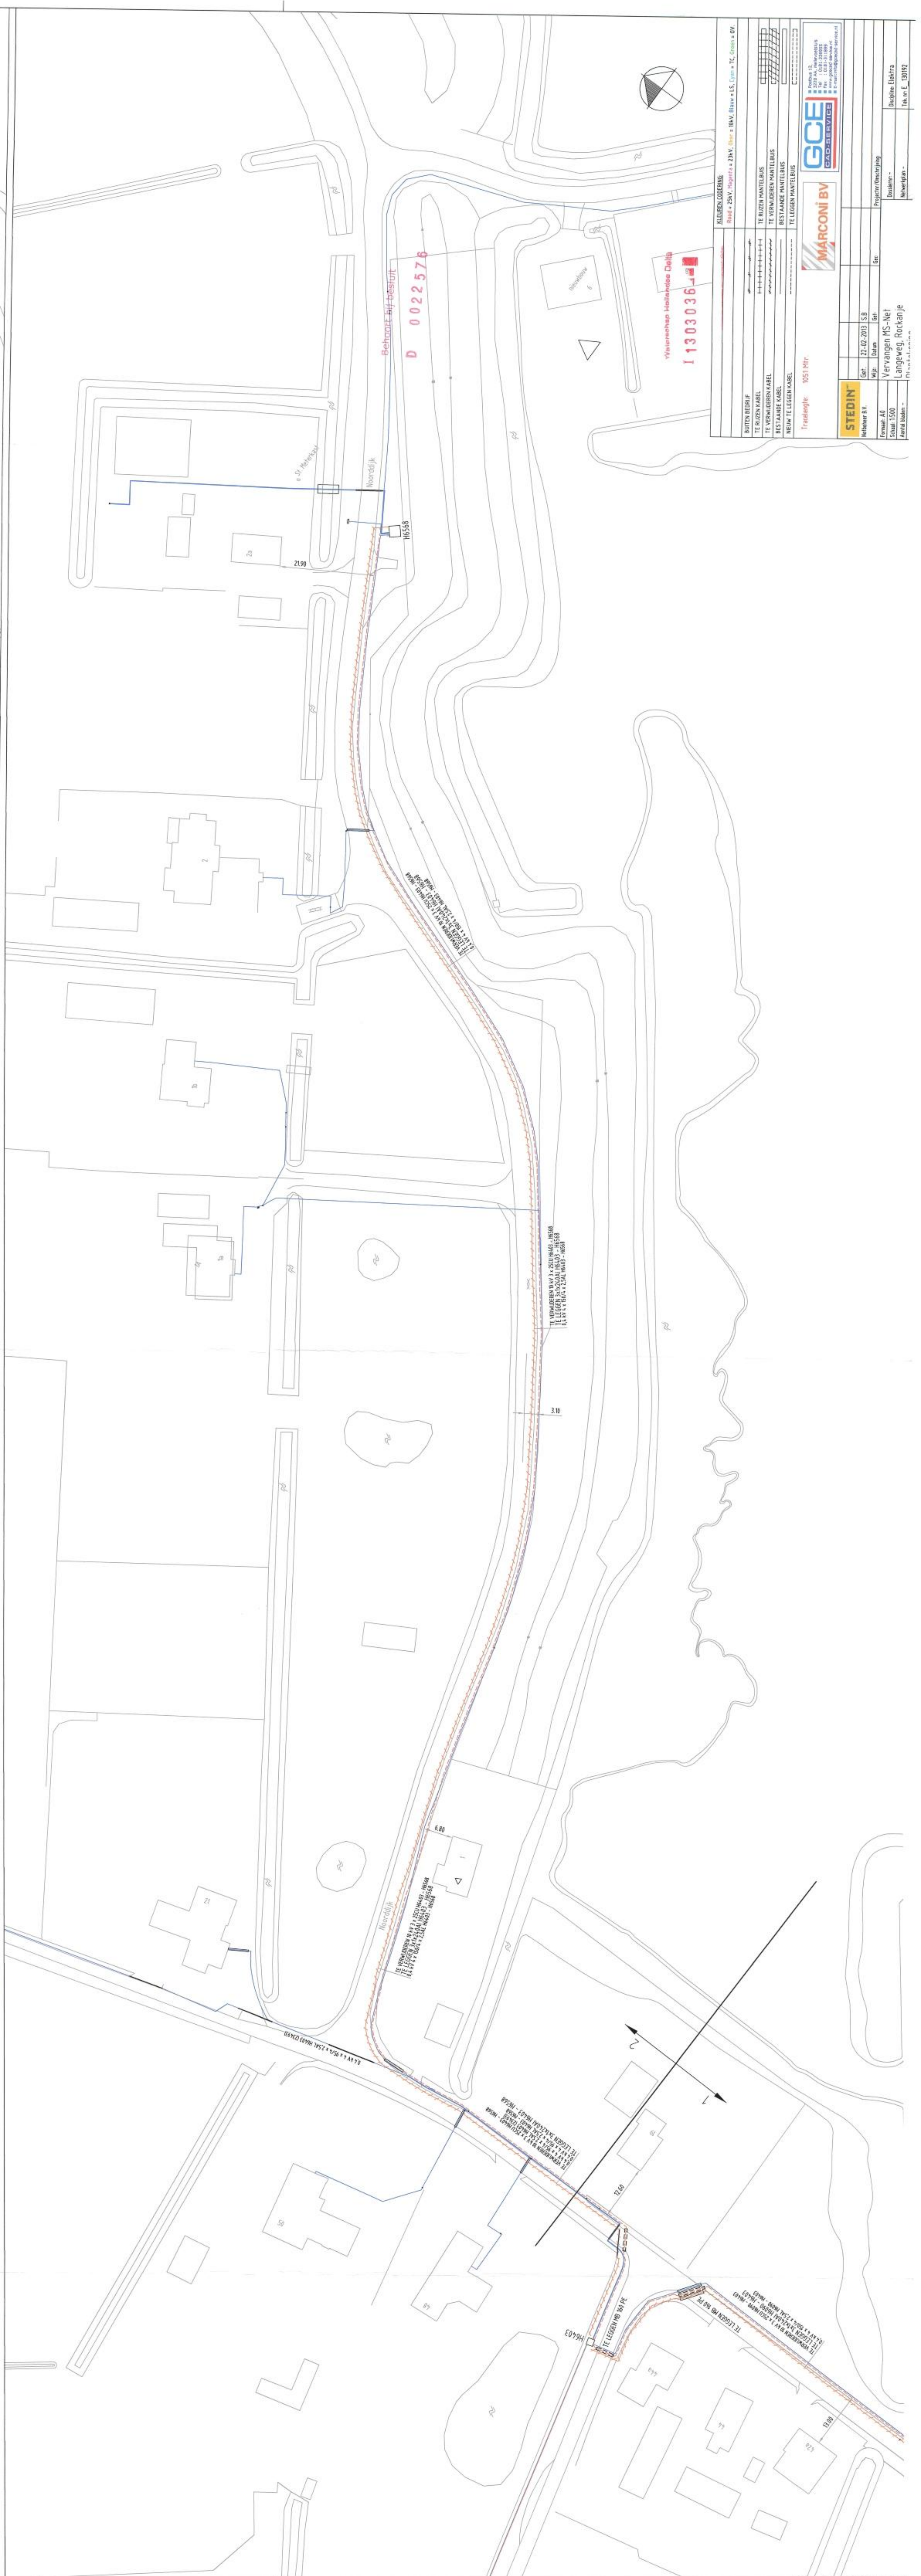

ALGEMENE GEGEVENS Buis 220V, 500V, 1000V, 200V, 400V, 600V, 110V, 220V, 240V, 277V, 480V, 525V, 600V, 690V, 720V, 762V, 800V, 825V, 860V, 900V, 960V, 1000V, 1050V, 1100V, 1150V, 1200V, 1247V, 1280V, 1327V, 1380V, 1440V, 1470V, 1500V, 1575V, 1600V, 1650V, 1700V, 1750V, 1800V, 1850V, 1900V, 1950V, 2000V, 2080V, 2160V, 2200V, 2280V, 2340V, 2400V, 2448V, 2500V, 2520V, 2592V, 2640V, 2700V, 2760V, 2800V, 2880V, 2940V, 3000V, 3060V, 3120V, 3180V, 3240V, 3300V, 3360V, 3420V, 3480V, 3540V, 3600V, 3660V, 3720V, 3780V, 3840V, 3900V, 3960V, 4000V, 4080V, 4140V, 4200V, 4260V, 4320V, 4380V, 4440V, 4500V, 4560V, 4620V, 4680V, 4740V, 4800V, 4860V, 4920V, 4980V, 5000V, 5040V, 5100V, 5160V, 5200V, 5280V, 5340V, 5400V, 5460V, 5520V, 5580V, 5640V, 5700V, 5760V, 5820V, 5880V, 5940V, 6000V, 6060V, 6120V, 6180V, 6240V, 6300V, 6360V, 6420V, 6480V, 6540V, 6600V, 6660V, 6720V, 6780V, 6840V, 6900V, 6960V, 7000V, 7080V, 7140V, 7200V, 7260V, 7320V, 7380V, 7440V, 7500V, 7560V, 7620V, 7680V, 7740V, 7800V, 7860V, 7920V, 7980V, 8000V, 8040V, 8100V, 8160V, 8200V, 8280V, 8340V, 8400V, 8460V, 8520V, 8580V, 8640V, 8700V, 8760V, 8820V, 8880V, 8940V, 9000V, 9060V, 9120V, 9180V, 9240V, 9300V, 9360V, 9420V, 9480V, 9540V, 9600V, 9660V, 9720V, 9780V, 9840V, 9900V, 9960V, 10000V	
TECHNISCHE GEGEVENS 1. Buis 220V, 500V, 1000V, 200V, 400V, 600V, 110V, 220V, 240V, 277V, 480V, 525V, 600V, 690V, 720V, 762V, 800V, 825V, 860V, 900V, 960V, 1000V, 1050V, 1100V, 1150V, 1200V, 1247V, 1280V, 1327V, 1380V, 1440V, 1470V, 1500V, 1575V, 1600V, 1650V, 1700V, 1750V, 1800V, 1850V, 1900V, 1950V, 2000V, 2080V, 2160V, 2200V, 2280V, 2340V, 2400V, 2448V, 2500V, 2520V, 2592V, 2640V, 2700V, 2760V, 2800V, 2880V, 2940V, 3000V, 3060V, 3120V, 3180V, 3240V, 3300V, 3360V, 3420V, 3480V, 3540V, 3600V, 3660V, 3720V, 3780V, 3840V, 3900V, 3960V, 4000V, 4080V, 4140V, 4200V, 4260V, 4320V, 4380V, 4440V, 4500V, 4560V, 4620V, 4680V, 4740V, 4800V, 4860V, 4920V, 4980V, 5000V, 5040V, 5100V, 5160V, 5200V, 5280V, 5340V, 5400V, 5460V, 5520V, 5580V, 5640V, 5700V, 5760V, 5820V, 5880V, 5940V, 6000V, 6060V, 6120V, 6180V, 6240V, 6300V, 6360V, 6420V, 6480V, 6540V, 6600V, 6660V, 6720V, 6780V, 6840V, 6900V, 6960V, 7000V, 7080V, 7140V, 7200V, 7260V, 7320V, 7380V, 7440V, 7500V, 7560V, 7620V, 7680V, 7740V, 7800V, 7860V, 7920V, 7980V, 8000V, 8040V, 8100V, 8160V, 8200V, 8280V, 8340V, 8400V, 8460V, 8520V, 8580V, 8640V, 8700V, 8760V, 8820V, 8880V, 8940V, 9000V, 9060V, 9120V, 9180V, 9240V, 9300V, 9360V, 9420V, 9480V, 9540V, 9600V, 9660V, 9720V, 9780V, 9840V, 9900V, 9960V, 10000V	
TECHNISCHE GEGEVENS 1. Buis 220V, 500V, 1000V, 200V, 400V, 600V, 110V, 220V, 240V, 277V, 480V, 525V, 600V, 690V, 720V, 762V, 800V, 825V, 860V, 900V, 960V, 1000V, 1050V, 1100V, 1150V, 1200V, 1247V, 1280V, 1327V, 1380V, 1440V, 1470V, 1500V, 1575V, 1600V, 1650V, 1700V, 1750V, 1800V, 1850V, 1900V, 1950V, 2000V, 2080V, 2160V, 2200V, 2280V, 2340V, 2400V, 2448V, 2500V, 2520V, 2592V, 2640V, 2700V, 2760V, 2800V, 2880V, 2940V, 3000V, 3060V, 3120V, 3180V, 3240V, 3300V, 3360V, 3420V, 3480V, 3540V, 3600V, 3660V, 3720V, 3780V, 3840V, 3900V, 3960V, 4000V, 4080V, 4140V, 4200V, 4260V, 4320V, 4380V, 4440V, 4500V, 4560V, 4620V, 4680V, 4740V, 4800V, 4860V, 4920V, 4980V, 5000V, 5040V, 5100V, 5160V, 5200V, 5280V, 5340V, 5400V, 5460V, 5520V, 5580V, 5640V, 5700V, 5760V, 5820V, 5880V, 5940V, 6000V, 6060V, 6120V, 6180V, 6240V, 6300V, 6360V, 6420V, 6480V, 6540V, 6600V, 6660V, 6720V, 6780V, 6840V, 6900V, 6960V, 7000V, 7080V, 7140V, 7200V, 7260V, 7320V, 7380V, 7440V, 7500V, 7560V, 7620V, 7680V, 7740V, 7800V, 7860V, 7920V, 7980V, 8000V, 8040V, 8100V, 8160V, 8200V, 8280V, 8340V, 8400V, 8460V, 8520V, 8580V, 8640V, 8700V, 8760V, 8820V, 8880V, 8940V, 9000V, 9060V, 9120V, 9180V, 9240V, 9300V, 9360V, 9420V, 9480V, 9540V, 9600V, 9660V, 9720V, 9780V, 9840V, 9900V, 9960V, 10000V	
TECHNISCHE GEGEVENS 1. Buis 220V, 500V, 1000V, 200V, 400V, 600V, 110V, 220V, 240V, 277V, 480V, 525V, 600V, 690V, 720V, 762V, 800V, 825V, 860V, 900V, 960V, 1000V, 1050V, 1100V, 1150V, 1200V, 1247V, 1280V, 1327V, 1380V, 1440V, 1470V, 1500V, 1575V, 1600V, 1650V, 1700	