


DATUM **VERZONDEN - 9 AUG. 2013**
UW BRIEF VAN 27 juni 2013
UW KENMERK JEU/98004/126627
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1304682
ONDERWERP Water- en wegenvergunning

CONTACTPERSOON R. Verhoef
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 086
E-MAILADRES r.verhoef@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0023026



U1305743

N.V. Eneco Beheer
T.a.v. de heer J. Euser
Postbus 2400
3000 CK ROTTERDAM

cc: Bijje BeBB DA



Geachte heer Euser,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten N.V. Eneco Beheer een vergunning te verlenen voor het leggen van een lagedruk gasleiding door middel van een gestuurde boring ten behoeve van het vervangen van een lage druk gasleiding aan de Heindijk te Oostvoorne, gemeente Westvoorne.

De vergunning met nummer D0023026 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

De in de vergunning omschreven werken liggen geheel of gedeeltelijk op een perceel dat eigendom is van waterschap Hollandse Delta. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.



Aan deze vergunning zijn leges verbonden. U ontvangt hiervoor separaat een factuur.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

ing. H.A. Zevenbergen-Barendregt
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Water- en wegenvergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 1 juli 2013 een aanvraag ontvangen van Joulz B.V. om aan N.V. Eneco Beheer te Rotterdam een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone en in een weg of wegberm, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan N.V. Eneco Beheer, postbus 2400, 3000 CK Rotterdam, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het leggen van een lagedruk gasleiding door middel van een gestuurde boring ten behoeve van het vervangen van een lage druk gasleiding aan de Heindijk te Oostvoorne, gemeente Westvoorne.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De onder besluit I genoemde werkzaamheden onder verzwaarde eisen uit te mogen voeren in de periode van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend.
- IV De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- V De gewaarmerkte tekening zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- VI Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d.

09 AUG. 2013



Namens dijkgraaf en heemraden,

ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening

Legeskosten: € 750,00

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne, gemeente@westvoorne.nl.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan de waterkering, de oppervlaktewaterlichamen en de wegen als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering, de waterhuishoudingen en de verkeersveiligheid te waarborgen.
9. De stabiliteit en de veiligheid van de waterkering, de lokale waterhuishouding en de verkeersveiligheid mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.
10. Na het gereedkomen van de werken moeten binnen 2 maanden de revisietekeningen conform het Rijksdriehoeksstelsel bij voorkeur digitaal of anders in drievoud aan de afdeling Handhaving worden toegezonden.

Ten aanzien van leidingen

11. Leidingen mogen geen nadelige interferentie voor kabels of leidingen in hun directe omgeving veroorzaken.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Ten aanzien van grondroeringen

12. Al het uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet worden afgevoerd.
13. Direct na de voltooiing van de werkzaamheden dient het oppervlak geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed waarbij eventueel ontstane lagen aangevuld moeten worden. De lagen moeten goed worden verdicht en maximaal 20 cm. dik zijn.
14. De conusweerstand van goed verdichte grond moet tenminste gelijk zijn aan 0,20 MPa per 10 mm of tenminste 4 MPa.
15. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de werkzaamheden, moeten door en op kosten van de houder van de vrijstelling worden hersteld.

Ten aanzien van las-, aansluitgaten of handholes

16. Las- of aansluitgaten of handholes mogen niet groter zijn dan strikt noodzakelijk met een maximum van 1,00 m bij 2,00 m.
17. Las- of aansluitgaten of handholes voor het aansluiten van de leiding moet tenminste 1,00 m uit de aanliggende kant van de wegverharding worden gegraven doch mag de afstand tot de wegkant niet kleiner worden dan de diepte waarop deze wordt gelegd.
18. Las- of aansluitgaten of handholes voor het aansluiten van de leiding moet tenminste 0,50 m uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden gegraven.



Ten aanzien van werkzaamheden bij oppervlaktewaterlichamen

19. De sleuf voor het aanleggen van de leiding moet tenminste 0,50 m uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden gegraven.
20. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt dat de taluds van de gemaakte sleuf niet mogen afschuiven.
21. De uitvoering en constructie van de in dit besluit bedoelde werken moeten van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs watergangen berijdbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.

Ten aanzien van leidingen nabij waterkeringen

22. De leiding moet binnen de begrenzing van de waterkering een gronddekking hebben van 1,00 m ten opzichte van het maaiveld. In de beschermingszones kan worden volstaan met een dekking van 0,60 m tot 0,80 m.
23. De NEN-3650 serie (vigerende Nederlandse Normen) is volledig van toepassing voor zover daarvan in deze vergunning niet wordt afgeweken.
24. Alle verbindingen binnen de veiligheidszone dienen trekvast aangebracht te worden.
25. De leiding moet in de veiligheidszone van de waterkering bestaan uit gelaste buizen, die aan de volgende eisen moeten voldoen:

kwaliteit	: PE 100/ SDR 11
uitwendige diameter	: 160 mm
wanddikte	: 14,6 mm
ontwerpdruk	: 0,15 N/mm ²
26. De te transporteren stof door de leiding mag niet gewijzigd worden en de bedrijfsdruk mag niet groter zijn dan 1,5 bar.



waterschap
**Hollandse
Delta**


27. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet het certificaat van de leiding op het werk aanwezig zijn.
28. Volgens de NEN-3650 serie moeten transportleidingen, voordat zij worden opgeleverd, worden beproefd op de sterkte en/of dichtheid. Het bij deze beproeving behorende rapport dient in tweevoud en binnen drie weken na het in gebruik nemen van de leiding te worden gezonden aan de afdeling Handhaving.
29. Lassen in kunststof leidingen binnen de veiligheidszone van de waterkering moeten worden uitgevoerd als spiegellassen. Pas na goedkeuring van de afdeling Handhaving kunnen de laswerkzaamheden worden aangevangen dan wel worden voortgezet.
30. Naast de sterkte- en de dichtheidsbeproeving kan worden volstaan met een visuele inspectie van de lassen.
31. De leidingen moeten aan beide zijden van de waterkering, buiten de veiligheidszone, voorzien worden van bedrijfszekere, doelmatige, goed bereikbare afsluiters, die in geval van buisbreuk of gevaar daarvoor of in geval van lekkage onmiddellijk kunnen worden dichtgezet en zolang gesloten worden gehouden als ten behoeve van de belangen van het waterschap nodig is. Hiertoe zal dag en nacht, voor het waterschap telefonisch bereikbaar en volledig geoutilleerd personeel van de vergunninghouder aanwezig moeten zijn. De daarvoor vereiste opgaven moeten binnen drie maanden na dagtekening van deze vergunning worden toegezonden aan de afdeling Handhaving, terwijl wijzigingen in deze opgave onmiddellijk aan de afdeling Handhaving moeten worden doorgegeven.
32. Ter plaatse van het intrede- en uittredepunt moet een corrosievrij kwelscherm van tenminste 6 mm dikte waterdicht om de leiding worden aangebracht, die minimaal 0,50 m buiten de leiding uitsteekt en gevat moet worden in een kleikist die het kwelscherm geheel omvat en in de lengterichting van de leiding ten minste 0,50 m in beide richtingen uit het kwelscherm steekt.

Ten aanzien van de bestaande leiding in de waterkering

33. Conform de NEN 3650-serie moeten de niet verwijderde delen van de leiding worden gedämmerd met een betoniet-cement of betoniet-kleimengsel.
34. De vergunninghouder blijft beheerder van de leidinggedeelten die niet verwijderd worden. Op eerste aanzegging van het waterschap moet de leiding, bij een eventuele dijkversterking of andere reconstructiewerkzaamheden, alsnog verwijderd worden.

Ten aanzien van het stormseizoen

35. De werkzaamheden mogen niet worden gestart en/of voortgezet bij verwachting van hevige neerslag, wind, hoge waterstanden of een beschadigde dijkbekleding, op eerste aanzegging van de afdeling Handhaving.
36. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het inwinnen van weer- en waterstandverwachtingen gedurende de uitvoering van het werk.
37. De vergunninghouder moet ter bescherming van de waterkering en het achterliggende land tijdig passende maatregelen nemen indien weer- en waterstandverwachtingen hiertoe aanleiding geven.
38. De werkzaamheden mogen tijdens het stormseizoen maximaal 1 week duren.



waterschap
**Hollandse
Delta**

39. Gedurende het werk dienen permanent voorzieningen op de locatie aanwezig te zijn die in geval van calamiteiten gebruikt kunnen worden voor het beschermen van de waterkering.

Ten aanzien van de afwerking

40. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
41. Direct na de voltooiing van de werkzaamheden dient het oppervlak geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en moet direct worden voorzien van de oorspronkelijke steenbekleding/verharding of worden bezood of ingezaaid met een rassenlijstmengsel type Delta 1.
42. Wanneer op 1 oktober geen erosiebestendige dijkbekleding aanwezig is, of deze zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, op het werkterrein een weefseldoek Geolon Nicolon PP 40 of gelijkwaardig moet worden aangebracht. Het weefseldoek moet met torstaal krammen worden aangebracht met een doorsnede van 15 mm en een lengte van 800 mm. De krammen moeten worden aangebracht in vakken van 2 x 1 m en kruislings worden afgelijnd met staaldraad. Tussen de aangebrachte krammen moet per vak een zandzak worden aangebracht die ook met 2 krammen wordt vastgezet.
43. De vergunninghouder is tijdens en na afloop van de werkzaamheden verantwoordelijk voor het schoonhouden van de weg en het bijbehorende wegmeubilair.
44. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

In verband met het vervangen van een bestaande niet meer bedrijfszekere lage druk gasleiding wordt een nieuwe lage druk gasleiding aangelegd. De gasleiding wordt door middel van een gestuurde boring aangelegd. De gestuurde boring wordt gemaakt onder een waterkering, watergang en rijwegen. Daarom is een water- en wegenvergunning aangevraagd.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken, wegen en beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1, 5.3 en 5.4 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij de waterkering plaatselijk bekend als Heindijk. Deze waterkering is een boezem en secundaire waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij oppervlaktewaterlichamen H31226 en H39091. Deze oppervlaktewaterlichamen zijn hoofdwatervangsten volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd nabij oppervlaktewaterlichaam W05145. Dit oppervlaktewaterlichaam is een wegsloot volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd nabij de rijweg plaatselijk bekend als Heindijk, die als erfdoegangsweg type II in beheer en onderhoud is bij waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;



waterschap
**Hollandse
Delta**

- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen

De boring kruist een persleiding, een hoofdwatgang een drietal wegen, een boezemkade en secundaire waterkering. Het intredepunt van de boring is gelegen nabij een wegsloot en het uittredepunt is gelegen nabij een hoofdwatgang.

De te kruisen leiding is een persleiding ten behoeve van het transport van rioolwater. Deze leiding ligt in de teen van de waterkering. Het bovenlangs kruisen is niet mogelijk omdat de onderlinge afstanden en minimaal benodigde gronddekking niet aanwezig zijn. Het onderlangs kruisen van de persleiding in open ontgraving leidt tot een zettingssprong in de persleiding. Deze zettingssprong geeft een extra risico op falen van de persleiding die, naar de huidige inzichten, op een voor de waterkering onwenselijke plek is gesitueerd. De extra risico's voor de waterkering die een open ontgraving met zich mee brengt maken dat een gestuurde boring in dit geval de voorkeur geniet.

Werkzaamheden langs oppervlaktelichamen en wegen vallen in beginsel onder de algemene regel "kabels en leidingen in oppervlaktewaterlichamen en wegen". Om het integrale karakter van de vergunning in tact te laten zijn de voorschriften uit de algemene regel opgenomen in deze vergunning. Alleen afwijkingen zullen nader worden toegelicht in de overwegingen.

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

Tussen de leidingen aan beide zijde van de waterkering moet een nieuwe verbinding worden gemaakt. Een korter of alternatief tracé waarbij geen werkzaamheden binnen de zonering van de waterkering hoeven te worden uitgevoerd is niet mogelijk.

Constructie en uitvoering

De werkzaamheden bestaan uit het graven van een tweetal boorgaten (startkuip en ontvangstkuip) en het maken van een gestuurde boring. Zowel het intredepunt als het uittredepunt van de boring zijn gelegen buiten de veiligheidszone van de waterkering ter plaatse. De boring kruist op grote diepte de waterkering.

Bij de aanvraag is van de uit te voeren boring een leidingberekening conform de NEN 3650 serie gevoegd, waaruit blijkt dat de leiding voldoende sterkte heeft in relatie tot de optredende in- en uitwendige belastingen.

Effecten op de faalmechanismen van de waterkering

Het intrede- en uittredepunt zijn gelegen buiten de veiligheidszone van de waterkering. Daarbij kruist de leiding op een diepte van 10,32 meter ten opzichte van de kruin van de waterkering. Om kwel langs de leiding te voorkomen wordt de leiding aan weerszijde voorzien van een kwelschem.


De werkzaamheden zijn niet van invloed op de stabiliteit van de waterkering. Het opnemen van de bekleding is van tijdelijke aard, waardoor de erosiebestendigheid tevens blijft gewaarborgd.

Doelmatig beheer en onderhoud

Na het leggen van de leiding wordt het oppervlak in overeenstemming met de omgeving afgewerkt en wordt de oorspronkelijke verharding teruggebracht, bezood of ingezaaid. De werkzaamheden hebben dan ook geen invloed op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud.

Uitvoeringsperiode (stormseizoen)

Indien de werkzaamheden in het stormseizoen worden uitgevoerd moet de vergunninghouder, zodra de weer- en waterstandverwachtingen hiertoe aanleiding geven, tijdig passende maatregelen nemen om de erosiebestendigheid te waarborgen. Dit heeft tot gevolg dat de werkzaamheden



waterschap
**Hollandse
Delta**

in het stormseizoen, dat loopt van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend, onder verzwaarde eisen mogen worden uitgevoerd.

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

De watergang wordt gepasseerd door middel van een gestuurde boring. De gestuurde boring wordt op voldoende diepte gemaakt ten opzichte van de waterbodem. Het uittredepunt van de boring is gelegen op minimaal 1,50 m uit de insteek van de watergang.

Er zijn dan ook afwijkingen ten aanzien van de algemene regel "kabels en leidingen in oppervlaktewaterlichamen en wegen".

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het wegbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van het waterschap ten aanzien van wegen. De doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het wegbeheer, zijn gefundeerd op de Wegenwet en Wegenverkeerswet. Op grond van deze wetten heeft het waterschap als wegbeheerder de bevoegdheid om wegenbelangen te waarborgen. Het gaat daarbij om de veiligheid op de weg, het in stand houden van de weg, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, de vrijheid van het verkeer en het beschermen van de weggebruikers.

Deze wegenbelangen vormen in onderlinge samenhang de basis voor bij vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid. De uitwerking hiervan vindt plaats in de aanvullende wet- en regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in wegen- en beheersplannen op grond van de Wegenwet, Wegenverkeerswet en beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het wegenbeheer.

Een vergunning wordt verleend indien de werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het wegenbeheer en het mogelijk is om de belangen van het wegenbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een ontheffing van een verbod in de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij wegen worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van de wegen en daaruit voortvloeiend het totale wegensysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van de wegen.


Overwegingen ten aanzien van de weg

Zowel in en nabij de dijkweg, plaatselijk bekend als de Heindijk, en de naastgelegen toeritten en ventweg vinden geen graafwerkzaamheden plaats. De rijwegen worden gekruist door middel van een boring zodat de gesloten wegverharding intact kan worden gehouden

Er zijn dan ook afwijkingen ten aanzien van de algemene regel "kabels en leidingen in oppervlaktewaterlichamen en wegen".

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op de weg en het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Procedure


De aanvraag is op 1 juli 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1304682.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- 1 tekening d.d. 30 januari 2013 met kenmerk I1304682.

Joulz B.V. te Rotterdam is door N.V. Eneco Beheer te Rotterdam gemachtigd om bovengenoemde aanvraag in te dienen.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.





waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten


- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.


Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage I Locatie projectgebied

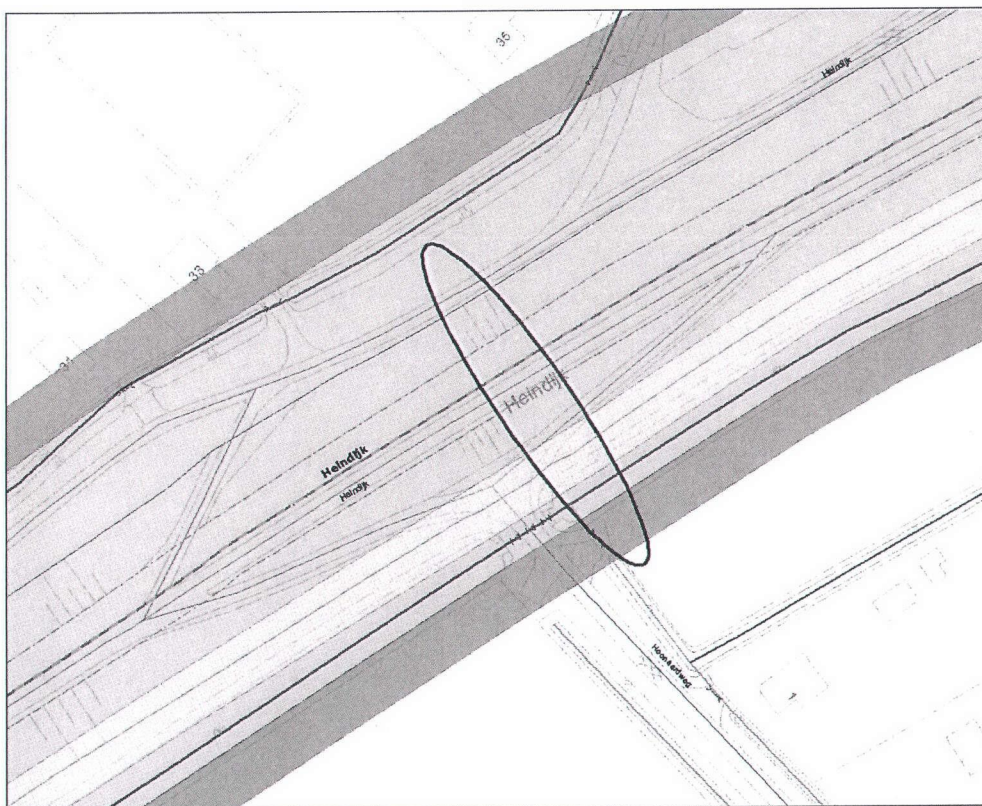



waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- tekening gestuurde boring, d.d. 30-01-2013 kenmerk I1304682;

