

DATUM **VERZONDEN 23 AUG. 2013** CONTACTPERSOON J.H.T. van der Helm
UW BRIEF VAN 14 mei 2013 DOORKIESNUMMER 088-9743381
UW KENMERK E-MAILADRES j.vanderhelm@wshd.nl
ONS KENMERK VG/U BIJLAGEN vergunning met nr. D0022703
INGEKOMEN NR. I1303383
ONDERWERP Watervergunning



waterschap
**Hollandse
Delta**



U1305975

Gemeente Strijen
T.a.v. de heer J. Klok
Waleplein 2
3291 CZ STRIJEN

Geachte heer Klok,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten aan gemeente Strijen vergunning te verlenen voor vervangen van riolering en bestrating aan de Schelpweg en Steenplaats te Strijen.

De vergunning met nummer D0022703 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Aan deze vergunning zijn leges verbonden. U ontvangt hiervoor separaat een factuur.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 15 mei 2013 een aanvraag om een vergunning ontvangen van gemeente Strijen te Strijen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan gemeente Strijen, Waleplein 2 te Strijen, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft vervangen van riolering en bestrating aan de Schelpweg en Steenplaats te Strijen.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De onder besluit I genoemde werkzaamheden onder verzwaarde eisen uit te mogen voeren in de periode van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend.
- IV De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- V De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- VI Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 23 AUG. 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,

ir. H.T.J. Peelen
lid van directieraad

Legeskosten: € 750,-

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen, info@strijen.nl.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam en de waterkering, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.
6. Eenmaal aangevangen, moeten de werkzaamheden onafgebroken worden voortgezet en binnen een termijn van 1 jaar zijn voltooid, met dien verstande dat de onderhavige werken in de periode van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend (stormseizoen) enkel onder verzwaarde eisen mogen worden uitgevoerd.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

7. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
8. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
9. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering te waarborgen.
10. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
11. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over de waterkering te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
12. De stabiliteit en de veiligheid van de waterkering mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Ten aanzien van grondroeringen

13. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
14. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
15. Het is verboden (behoudens de vergunde werken) in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.
16. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingravingen niet mogen afschuiven.
17. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.
18. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moeten goed worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.
19. De conusweerstand van goed verdichte grond moet ten minste gelijk zijn aan 0,20 MPa per 10 mm of ten minste 4 MPa.

Ten aanzien van leidingen

20. De vergunninghouder moet vóór de uitvoering van de werken met andere kabel- en leidingbeheerders overleggen over mogelijke door die beheerders ter plaatse uit te voeren werkzaamheden. Als ter plaatse door hen ook kabels of leidingen zullen worden gelegd moeten de werkzaamheden onderling afgestemd worden en moeten de kabels en leidingen waar mogelijk in één sleuf worden gelegd.
21. Niet meer in gebruik zijnde leidingen moeten verwijderd worden uit de zonering van de waterkering.


Ten aanzien van leidingen nabij waterkeringen

22. De leidingen moeten in open ontgraving worden aangelegd.
23. De leidingen moeten binnen de begrenzing van de waterkering een gronddekking hebben van 1,00 m ten opzichte van het maaiveld. In de beschermingszones kan worden volstaan met een dekking van 0,60 m tot 0,80 m.
24. Ingravingen mogen in geen geval dieper plaatsvinden dan tot 0,10 m beneden de onderkant van de leidingen.
25. Indien na het aanbrengen van de leidingen blijkt, dat hierdoor kwel is ontstaan of dat hierdoor de kwel binnen het gebied is toegenomen, moet de vergunninghouder alsnog maatregelen treffen om deze kwel te doen ophouden ten genoegen van de afdeling Vergunningverlening.

Ten aanzien van leidingen in nabij waterkeringen

26. De NEN-3650 serie (vigerende Nederlandse Normen) is volledig van toepassing voor zover daarvan in deze vergunning niet wordt afgeweken.
27. De leidingen moeten in de veiligheidszone van de waterkering bestaan uit gelaste buizen, die aan de volgende eisen moeten voldoen:

kwaliteit	: PE 80 SDR 17
uitwendige diameter	: 200 mm
wanddikte	: 11,4 mm
ontwerpdruk	: drukloos i.v.m. vrijverval riool



waterschap
**Hollandse
Delta**

28. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet het certificaat van de leidingen op het werk aanwezig zijn.
29. Volgens de NEN-3650 serie moeten transportleidingen, voordat zij worden opgeleverd, worden beproefd op de sterkte en/of dichtheid. Het bij deze beproeving behorende rapport dient in tweevoud en binnen drie weken na het in gebruik nemen van de leiding te worden gezonden aan de afdeling Handhaving.
30. Lassen in kunststof leidingen binnen de veiligheidszone van de waterkering moeten worden uitgevoerd als spiegellassen. Pas na goedkeuring van de afdeling Handhaving kunnen de laswerkzaamheden worden aangevangen dan wel worden voortgezet.
31. Naast de sterkte- en de dichtheidsbeproeving kan worden volstaan met een visuele inspectie van de lassen.
32. Alle verbindingen binnen de veiligheidszone dienen trekvast aangebracht te worden.

Ten aanzien van het stormseizoen

33. De werkzaamheden mogen niet worden gestart en/of voortgezet bij verwachting van hevige neerslag, wind, hoge waterstanden of een beschadigde dijkbekleding, op eerste aanzegging van de afdeling Handhaving.
34. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het inwinnen van weer- en waterstandverwachtingen gedurende de uitvoering van het werk.
35. De vergunninghouder moet ter bescherming van de waterkering en het achterliggende land tijdig passende maatregelen nemen indien weer- en waterstandverwachtingen hiertoe aanleiding geven.
36. Direct na de werkzaamheden moet het oppervlak weer geheel zijn aangevuld en afgewerkt, en het werkterrein opgeruimd achtergelaten te worden.
37. Er mag niet meer open gegraven worden dan er gedurende één dagproductie gegraven, gelegd/geplaatst en weer aangevuld en afgewerkt kan worden.
38. Er mag niet meer bekleding worden afgenomen dan in één dagproductie in oorspronkelijke staat kan worden teruggebracht.

Ten aanzien van de aan te brengen uitstroomvoorzieningen

39. Bij de afvoer van neerslagwater moet de locatie van het lozingspunt dusdanig worden gekozen dat het optredende lozingsdebiet is afgestemd op de afvoerende capaciteit van de ontvangende watergang. Dit moet zodanig gebeuren dat een zich tot het lozingspunt beperkende wateroverlast wordt voorkomen.
40. De uitstroombakken mag niet binnen een afstand van 5 m vanaf een peilregulerend kunstwerk of duiker worden geplaatst.
41. De locaties van de uitstroombakken moeten goed zichtbaar in het talud van de watergang worden aangeven.
42. De uitstroombakken moeten dusdanig worden gefundeerd dat verzakken van de voorziening wordt voorkomen.
43. De aansluitnaden van de uitstroombakken moeten blijvend waterdicht worden afgewerkt.



waterschap
**Hollandse
Delta**

44. Het onderhoud van de uitstroombakken, waaronder het schoonhouden van het doorstromingsprofiel en het bouwkundig onderhoud, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden uitgevoerd.
45. De uitstroombakken moeten dusdanig worden aangebracht dat het natte profiel van de watergang niet wordt verkleind.

Ten aanzien van de afwerking

46. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
47. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat en in gelijke gesteldheid worden teruggebracht.
48. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en eventuele verharding dient hersteld te worden.
49. Wanneer op 1 oktober geen erosiebestendige dijkbekleding aanwezig is, of deze zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, op het werkterrein een weefseldoek Geolon Nicolon PP 40 of gelijkwaardig moet worden aangebracht. Het weefseldoek moet met torstaal krammen worden aangebracht met een doorsnede van 15 mm en een lengte van 800 mm. De krammen moeten worden aangebracht in vakken van 2 x 1 m en kruislings worden afgelijnd met staaldraad. Tussen de aangebrachte krammen moet per vak een zandzak worden aangebracht die ook met 2 krammen wordt vastgezet.
50. Het van de nieuw te maken werken afstromende hemelwater moet naar het oppervlaktewater worden afgevoerd, dit afstromende water mag geen uitspoeling van de waterkering ten gevolge hebben.
51. Indien noodzakelijk kan het waterschap aanvullende eisen stellen indien de werken kwel veroorzaken of gaan veroorzaken.
52. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Aanvrager is voornemens om de waterafvoer van riolering en hemelwater te verbeteren en daarbij tevens de weginrichting en verharding te verbeteren.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

Voor het versneld afvoeren van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak is op grond van artikel 4.2.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij oppervlaktewaterlichamen B35127, D39056 en D39055. Deze oppervlaktewaterlichamen zijn een boezemwatergang en dijksloten volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij de waterkering plaatselijk bekend als Steenplaat en Schelpweg. Deze waterkering is een secundaire boezem waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

Gemeente Strijen gaat het bestaande gemengde drukriool aanpassen door het hemelwater af te koppelen. Via een nieuw aan te leggen hemelwaterafvoer zal op het oppervlaktewater worden geloosd.

Voor waterkeringen betekent dit een toetsing aan de volgende aspecten:

Constructie en uitvoering

Om de nieuwe rioolleiding ten behoeve van de afvoer van hemelwater te kunnen aanleggen wordt de wegverharding opgebroken, de nieuwe leiding aangelegd en de huisaansluiting van het vuilwaterriool gescheiden van het hemelwaterriool. Als dit is aangesloten wordt de wegverharding weer hersteld.

De nieuw aan te leggen rioolleiding wordt vervaardigd uit PE 80 SDR 17, uit de sterkteberekening blijkt dat de leiding voldoende sterk wordt geacht in relatie tot de optredende belastingen.

Effecten op relevante faalmechanismen

Het aanleggen van het gescheiden rioolstelsel heeft een effect op de stabiliteit (ontgravingen) en erosiebestendigheid (afnemen bekleding) van de waterkering. Daarnaast kan falen van de leiding instabiliteit van de waterkering veroorzaken. Gelet op de relatief geringe ontgravingen, de voorgeschreven afwerking na aanbrengen van de leiding en de sterkte van de leiding, blijft de stabiliteit van de waterkering gegarandeerd. Direct na het aanbrengen van de leiding en het aanvullen van de sleuf wordt de verharding weer aangebracht. De waterkering is daarmee alleen tijdens de werkzaamheden verminderd erosiebestendig. Ten aanzien van de afwerking van de bekleding zijn voorschriften bij dit besluit opgenomen, zodat de erosiebestendigheid direct na afloop van de werkzaamheden gewaarborgd is.

Profiel van vrije ruimte

De aan te leggen hemelwaterriolering bevindt zich binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering. Echter omdat de riolering ten behoeve van de aan de waterkering reeds aanwezige huizen is, is er geen andere mogelijkheid om de hemelwaterriolering te realiseren.

Uitvoeringsperiode

De werkzaamheden aan de secundaire boezem waterkering worden uitgevoerd in de periode van augustus 2013 t/m augustus 2014. Voor secundaire waterkeringen geldt een stormseizoen, wat loopt van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend. Wanneer in deze periode werkzaamheden worden uitgevoerd zijn deze werkzaamheden onder verzwaarde eisen toegestaan.

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

Het afgekoppelde hemelwater wordt geloosd op de aanliggende oppervlaktewaterlichamen.

Voor oppervlaktewaterlichamen betekent dit een toetsing aan de volgende aspecten:

Constructie en uitvoering

De lozing van het hemelwater wordt gedaan via uitstroombakken die in het talud van de watergangen worden geplaatst. Deze uitstroombakken worden goed gefundeerd geplaatst.

Effecten op bergingscapaciteit, doorstroming en peilregime

Het lozen van het hemelwater heeft enkel een negatief effect op de bergingscapaciteit bij hevige neerslag. Echter bij deze hevige neerslag zou er ook overstort van vuilwater plaats kunnen vinden, dus is er geen verschil. Wel is de lozing van het schone hemelwater positief voor de doorstroming van de oppervlakte waterlichamen.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure

De aanvraag is op 15 mei 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1303383.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- sterkteberekening PVC leiding;
- tekening PMC 201202-1, d.d. 23-09-2012, met kenmerk I1303383;
- tekening PMC 201202-2, d.d. 07-01-2013, met kenmerk I1303383;
- tekening PMC 201202-3, d.d. 07-01-2013, met kenmerk I1303383;
- tekening PMC 201202-4, d.d. 23-09-2012, met kenmerk I1303383;
- tekening PMC 201202-5, d.d. 07-01-2013, met kenmerk I1303383;
- tekening PMC 201202-6, d.d. 07-01-2013, met kenmerk I1303383;
- tekening PMC 201202-7, d.d. 07-01-2013, met kenmerk I1303383.

De aanvrager is op 12 juni 2013 schriftelijk op de hoogte gebracht dat de aanvraag onvoldoende gegevens bevat om in behandeling te kunnen nemen.

De ontbrekende gegevens zijn op 23 juli 2013 ontvangen en bevat de volgende stukken:

- aanbiedingsbrief, wijziging toe te passen materialen, met kenmerk I1305414;
- sterkte berekening PE leiding, d.d. 16-07-2013.

Op 16 augustus 2013 heeft de aanvrager de aangepaste tekeningen verzonden en deze bevatten de volgende stukken:

- tekening PMC 201202-1, d.d. 25-08-2013, met kenmerk I1305935;
- tekening PMC 201202-2, d.d. 15-08-2013, met kenmerk I1305935;
- tekening PMC 201202-3, d.d. 15-08-2013, met kenmerk I1305935;
- tekening PMC 201202-4, d.d. 15-08-2013, met kenmerk I1305935;
- tekening PMC 201202-5, d.d. 15-08-2013, met kenmerk I1305935;
- tekening PMC 201202-6, d.d. 15-08-2013, met kenmerk I1305935;
- tekening PMC 201202-7, d.d. 15-08-2013, met kenmerk I1305935.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**


Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).

waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage I Locatie projectgebied

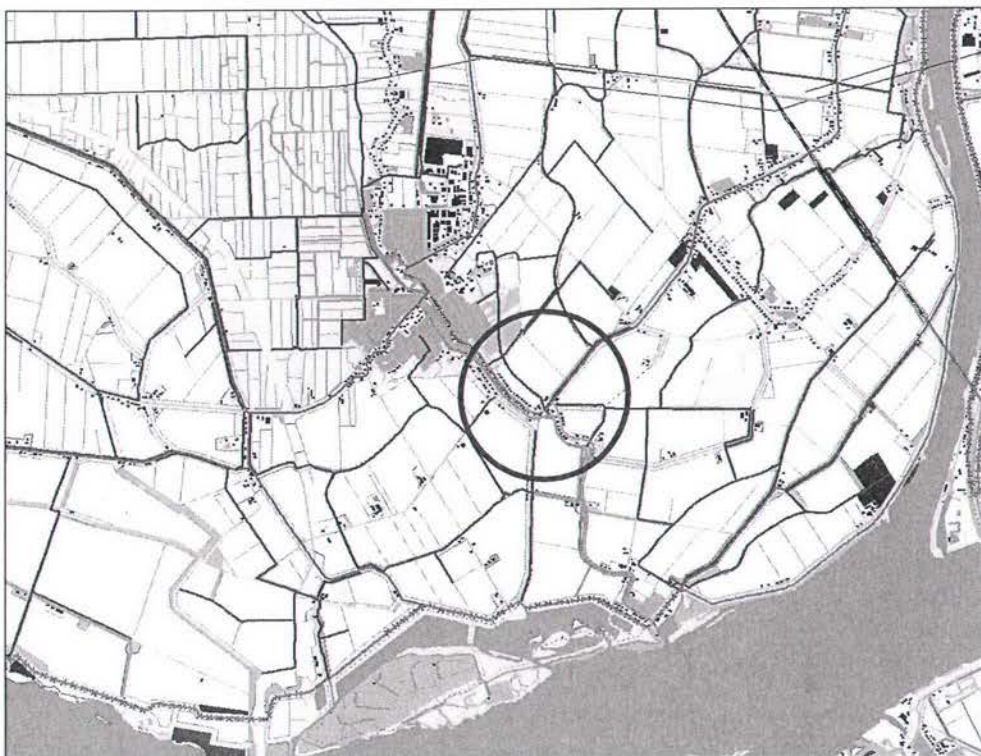




waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- tekening PMC 201202-1, d.d. 25-08-2013, met kenmerk I1305935;
- tekening PMC 201202-2, d.d. 15-08-2013, met kenmerk I1305935;
- tekening PMC 201202-3, d.d. 15-08-2013, met kenmerk I1305935;
- tekening PMC 201202-4, d.d. 15-08-2013, met kenmerk I1305935;
- tekening PMC 201202-5, d.d. 15-08-2013, met kenmerk I1305935;
- tekening PMC 201202-6, d.d. 15-08-2013, met kenmerk I1305935;
- tekening PMC 201202-7, d.d. 15-08-2013, met kenmerk I1305935.




INFRAPMC
 INGENIEURS - EN ADVISEURBUREAU
 Zwaaienberg
 Telephone 079 342 21 99
 postbus 318
 3705 AJ Zwaaienberg
 E-mail info@infrapmc.nl
 carrespondentieadres
 Waterschap Hollandse Delta
 opzichthaven

Project: RECONSTRUCTIE SCHELPEWEG - STEENPLAATS


Onderdeel:

HERSTRATEN SCHELPEWEG, KABELS & LEIDINGEN		Formaat: A0
Gereisd op:	infra pmt b.v.	Soort: 1200
Datum:	25-08-2013	Tekeningnummer:
		PMC 201202-1

57

GASLING STEED HD	GAS	GAS	
GASLING STEED	GAS	GAS	GAS
WATERLEDG EVDES			
ELECTRA STEED HS	HS	HS	HS
ELECTRA STEED WS	WS	WS	WS
ELECTRA STEED LS			
DATATRANSF STEED			
DATATRANSF UPC			
DATATRANSF KPN			
DRUMROOL			
VRIJVALROOL			

[illegible][illegible]

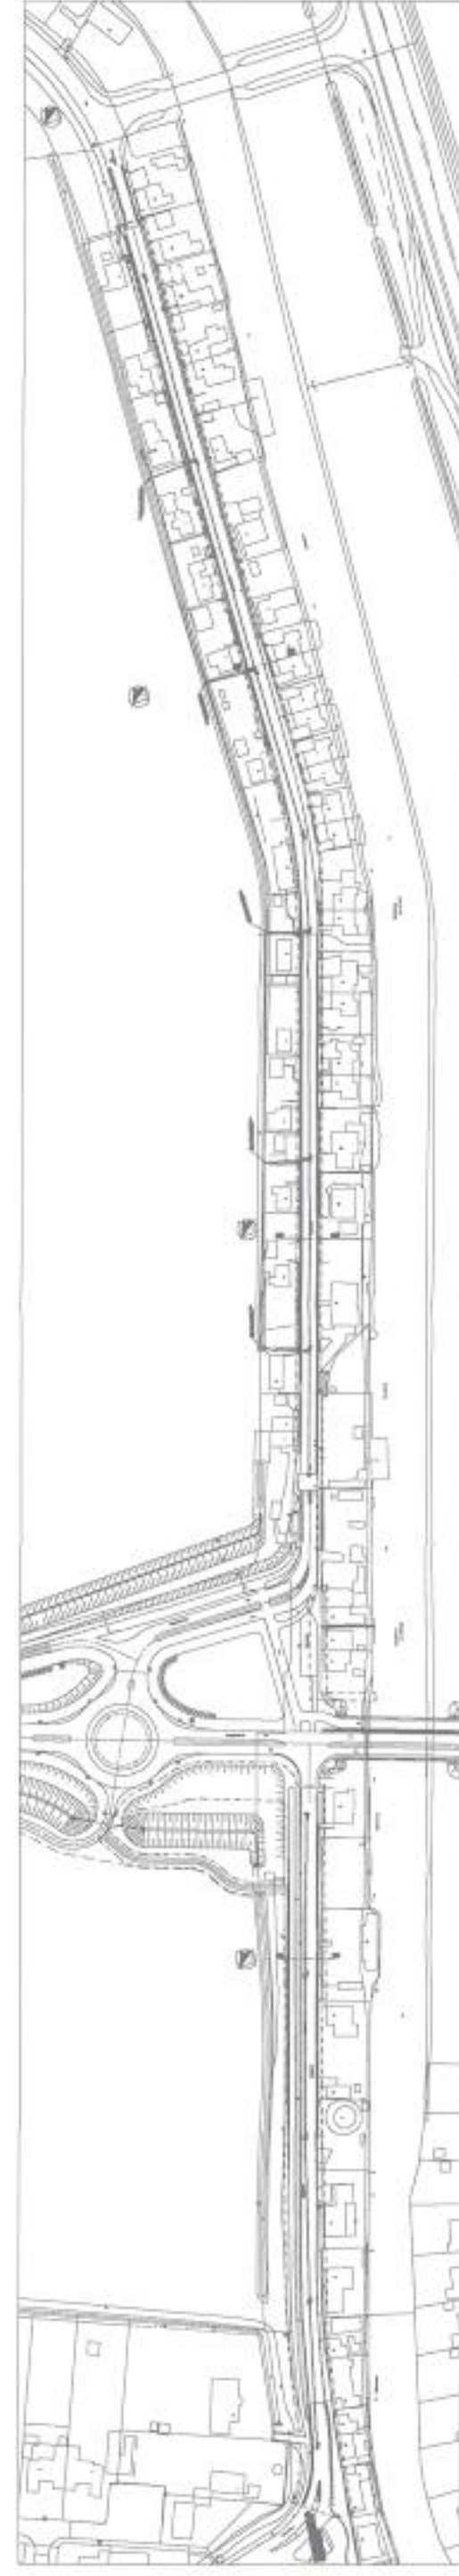

Situatie

KABELS EN LEIDINGEN:

Legenda kabels en leidingen

GASLEADING STEIN HS	GAS	GMS	GAS
GASLEADING STEIN	GAS	GMS	GAS
WATERLEADING EVOS	WAT	WMS	WAT
ELEKTRA STEIN HS	ELK	ELM	ELK
ELEKTRA STEIN LS	ELK	ELM	ELK
DATA TRANSPORT STEIN	DATA	DATA	DATA
DATA TRANSPORT UPC	DATA	DATA	DATA
DATA TRANSPORT KPN	DATA	DATA	DATA
DEURKLOOF	DEUR	DEUR	DEUR
VERKEERKLOOF	VERKE	VERKE	VERKE

VERKLARING:

57

Wingreus

Geleef en fusioneer

Kidstrale ges uitgewen terres/erfshulung

Bestands stuurte wille vryval

Iets spede oegeneit hooge t.o.v. N.A.P.

Matenanscieding

Opsluitbaad

Hek of shuifing of palissade

Haag

Bestand drinkelnet lokale pompst

Meipoot 4 strek minners of -de kantstreek van ha

71 PE Ø200
Aan te brengen kolkenriool van PE 80 SDR 17 Ø200 met inspectieput Tegra 600

	Straatklinkers	k/z: keizerverband h/v: halfsteensverband e/v: alleloverband

71 PE ø200
Aan te brengen k
met inspectiepu

Aangegeven is de
 Aangegeven is de

--- Straatlinkers

	Betontegels 300
---	-----------------

xxx	Asfaltverharding
...	...

 Watergang
 Lichtmast

Trottoirpaal

⑬ Verkeersbord

Bestaende boom

Behoort bij besluit

0022703

HOOGTEMATEN IN METERS TO V.N.A.P.

BOOGSTRALEN IN METERS
OVERIGE MATEN IN MILLIMETERS

bureau voor infrastructuur

KINFRA
INGENIEURS - IN ADVERTISING

Opdrachtgever

Project :

RECONS IF

SITUATIE

Calculated	info a new boy
------------	----------------

Datum	15-08-2013
-------	------------

Gecontroleerd :

ALGEMEEN: LIGGING KABELS EN LEIDINGEN ALLEEN
TER INDICATIE GEGEVEN. PRECIEZE LIGGING
OPZOEKEN DOOR GRAVEN VAN PROEFSLEUVEN
HUISAANSLUITINGEN (WEG-OVERSTEEKEN) ZIJN NIET
AANGEGEVEN

Zoetemeer	correspondent@leeds
tel: +44 (0)19 34 2 77 99	postbus 370
E-mail: info@nrc.nl	2700 WZ, Zoetermeer, Hollandse Delta


gemeente strijen 1305935

DE SCHELPEWEG - STEENPLAATS

ERIK KAREL S. & LEIDINGEN (RI AD 2)

Steel	1200	Ferrist A0
-------	------	------------

	PMC 201202	Tekeningnummer	PMC 201202-3
--	------------	----------------	--------------

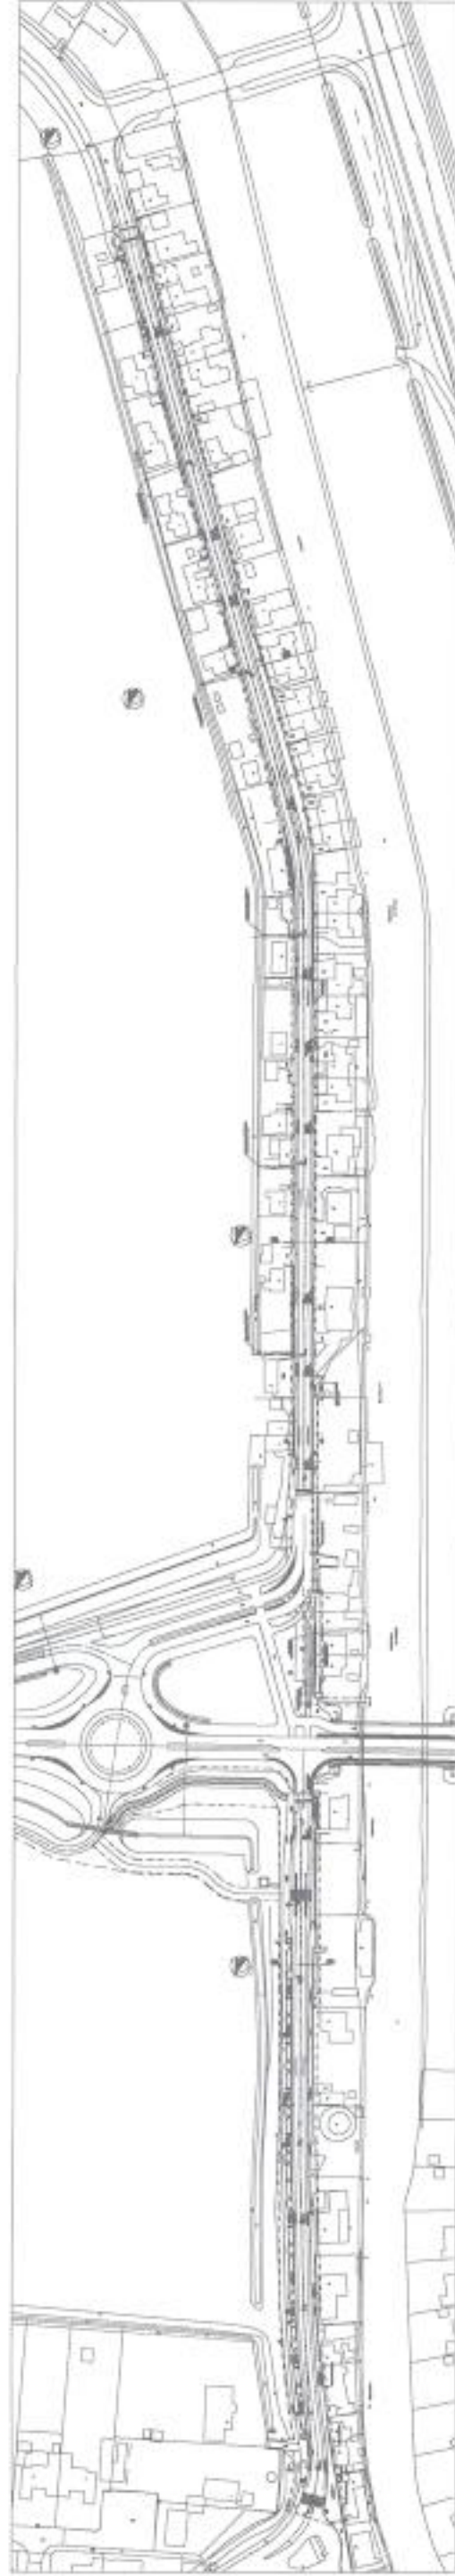

Situatie

VERKLARING:

[illegible]

Molgoot 4, strek klinkers di + de kantstrek van het aanliggende verband
opbreken inclusief bestaande op te nemen straatkolk

[illegible]

⊗ Bestaande te handhaven lichtmast

Verkeersbord / Trottoirpaal

HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. N.A.P.

BOUGS I KALEN IN METERS
OVERIGE MATEN IN MILLIMETERS

bureau voor infrastructuur

INFRAPMC
INGÉNIEURS-EN-ADVISUREAU

Aansluiten met klinkers of (hergebruik)

Copyright given:

Aan te brengen passende geleidebandkolk met kolkleiding van PVC Ø125.


kv= keperverband
 hf= halfstaalconstructie

betontegels 300 x 300 x 45 mm; t.p.v. inritten dia 60 mm
ev = elleboogverband

Asfaltverharding

watergang

--	--

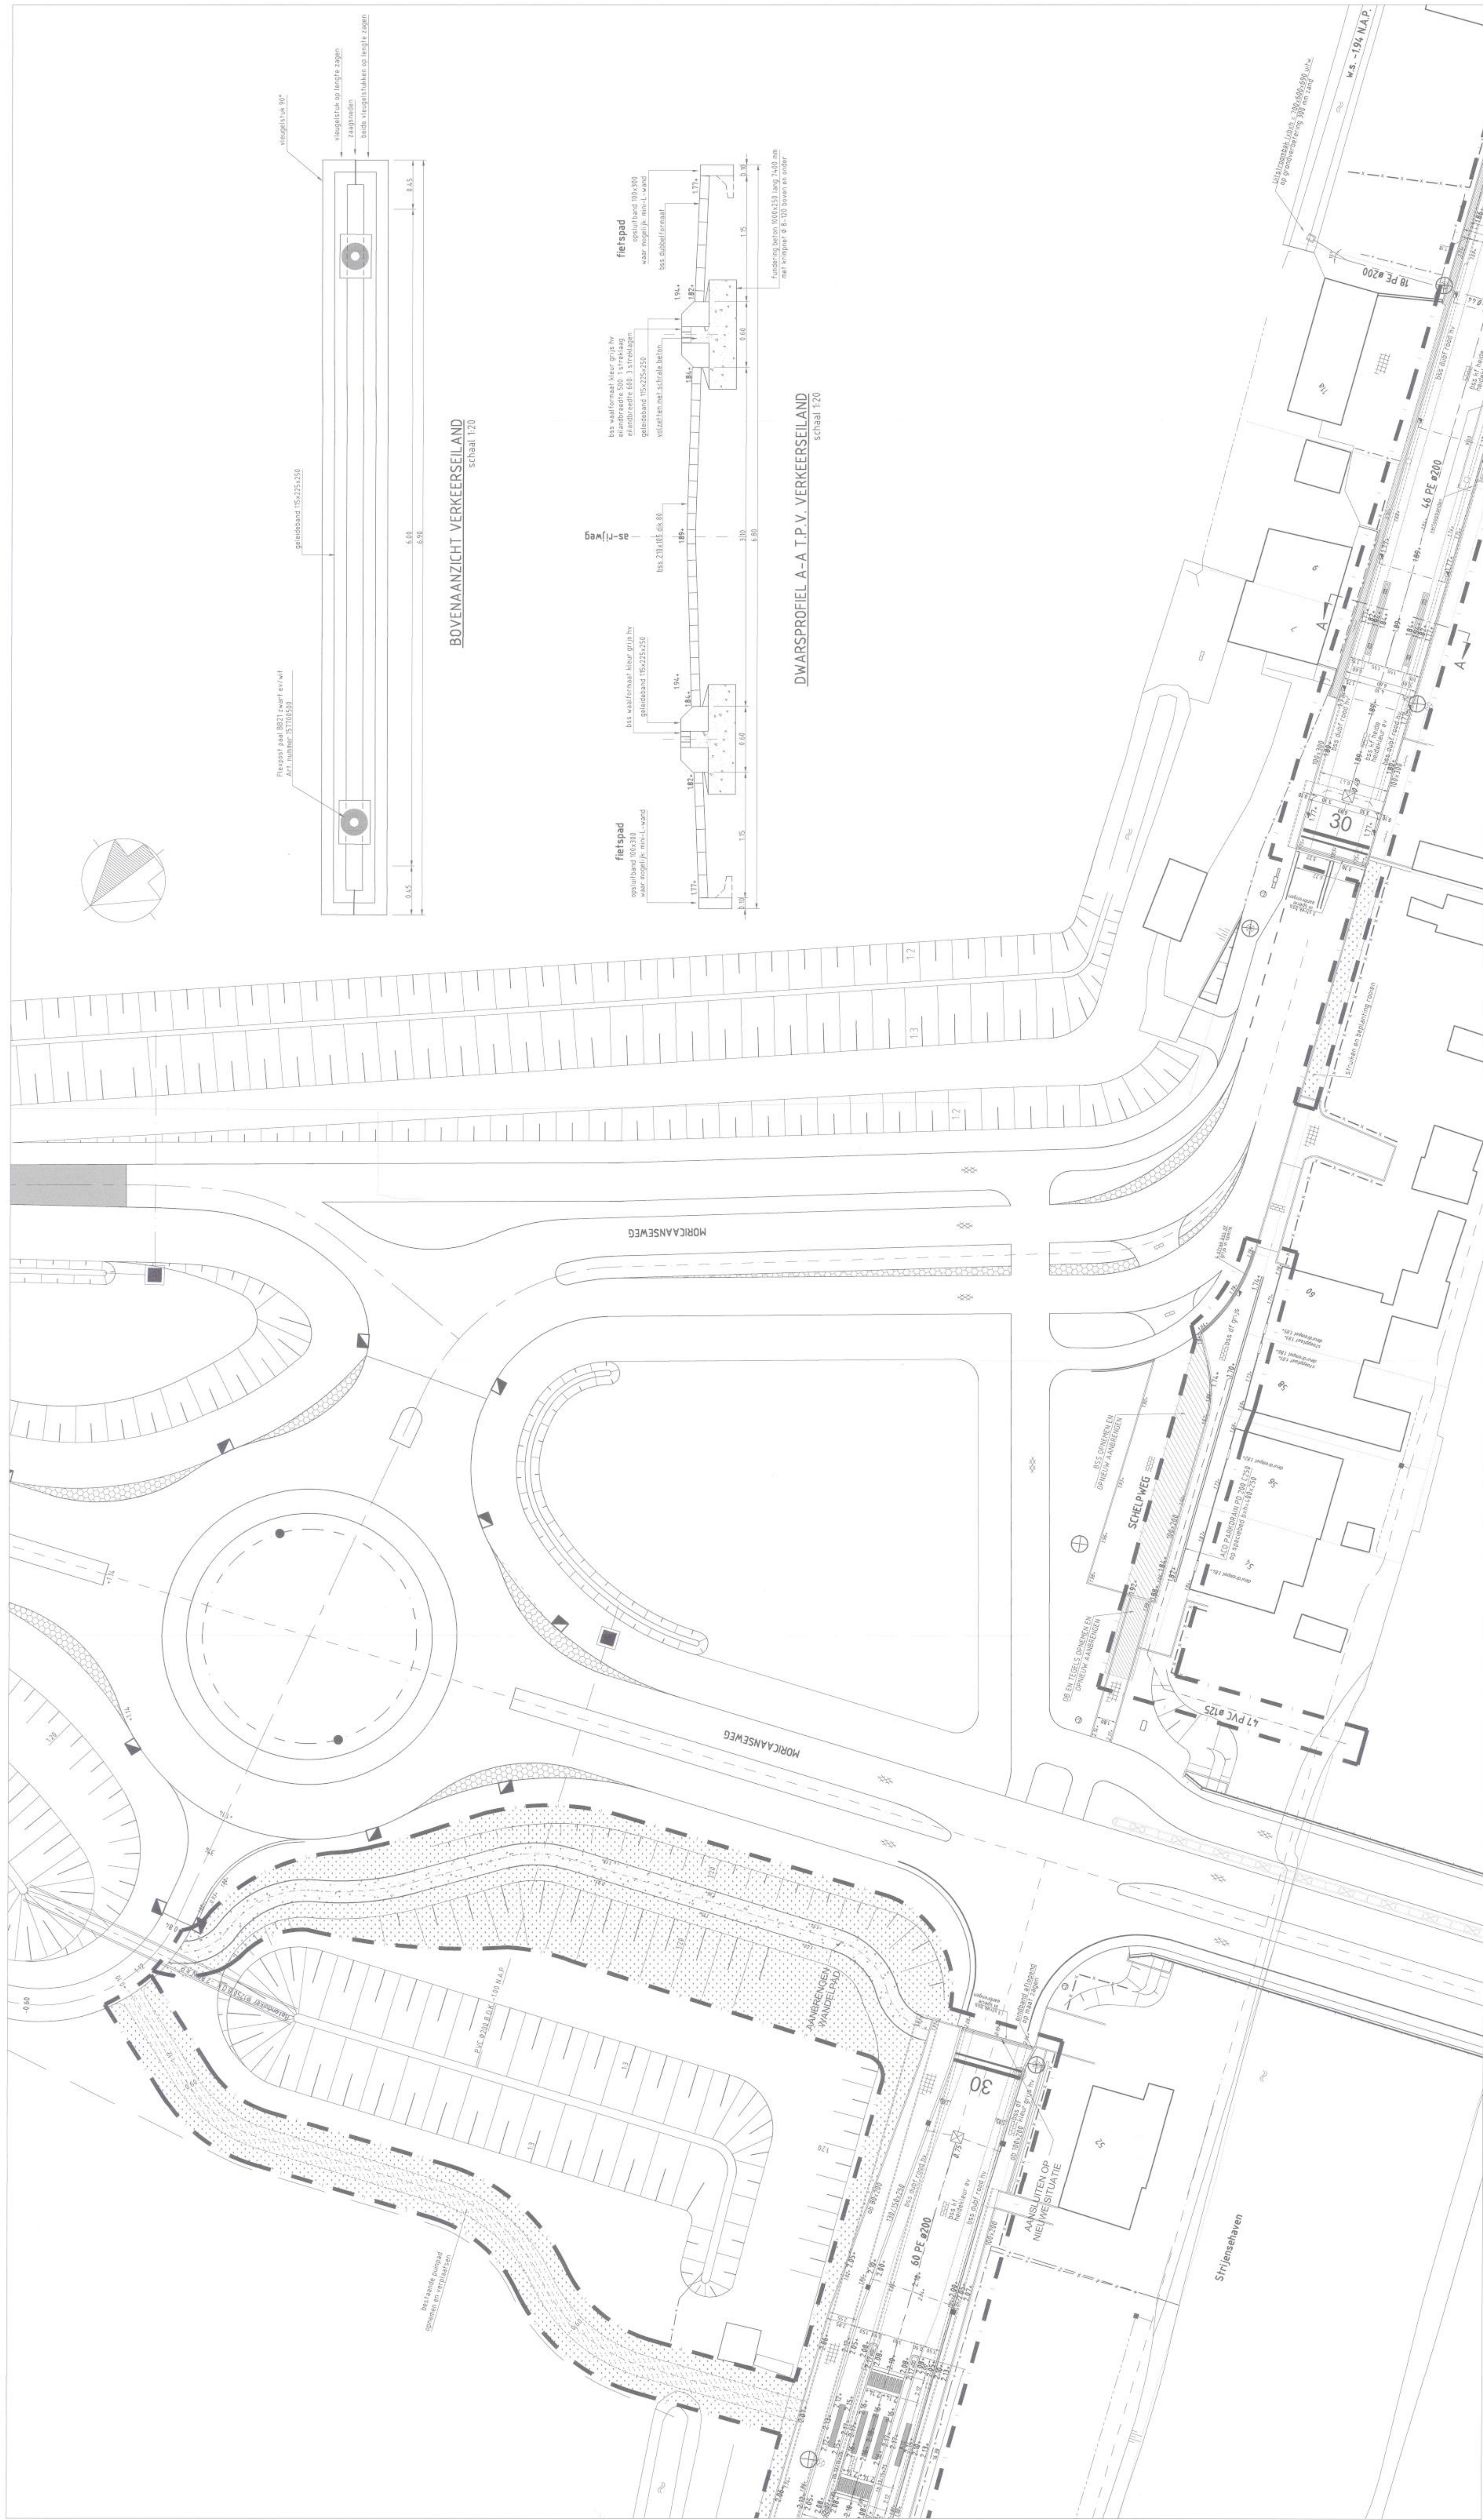

VERKLARING:

- [illegible]

- [illegible]

Voetpad (pumpad) opnemen

Voetpad (pimpad) aanbrengen

Bermen uitvullen en afwerken

Overig terrein uitvullen en afwerken

3

Anastaten met klinkers of (hergebruik)

Behoort bij besluit

D 0022703

HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. N.A.P.
BOOGSTRALEN IN METERS
OVERIGE MATEN IN MILLIMETERS

bureau voor infrastructuur

INFRA PMO
INGENIEURS - EN ADVISEBUREAU

Opdrachtgever

gemeente strijken
Bureau Beheer Openbare Ruimte
11305935

Project: RECONSTRUCTIE SCHEIPWEG - STEENPIAATS

Orderform 1

Standard	0.000000 V	Potential		Sensor	1200	No.	
----------	------------	-----------	--	--------	------	-----	--

Bestellnr. : PMC 201202	Bestellnr. : PMC 201202
Datum : 15-08-2013	Datum : 15-08-2013
Kopien : 1	Kopien : 1
Teilebezeichnung : PMC 201202	

Gecontroleerd op :	Bestelnr. : PMC 201202
--------------------	------------------------