




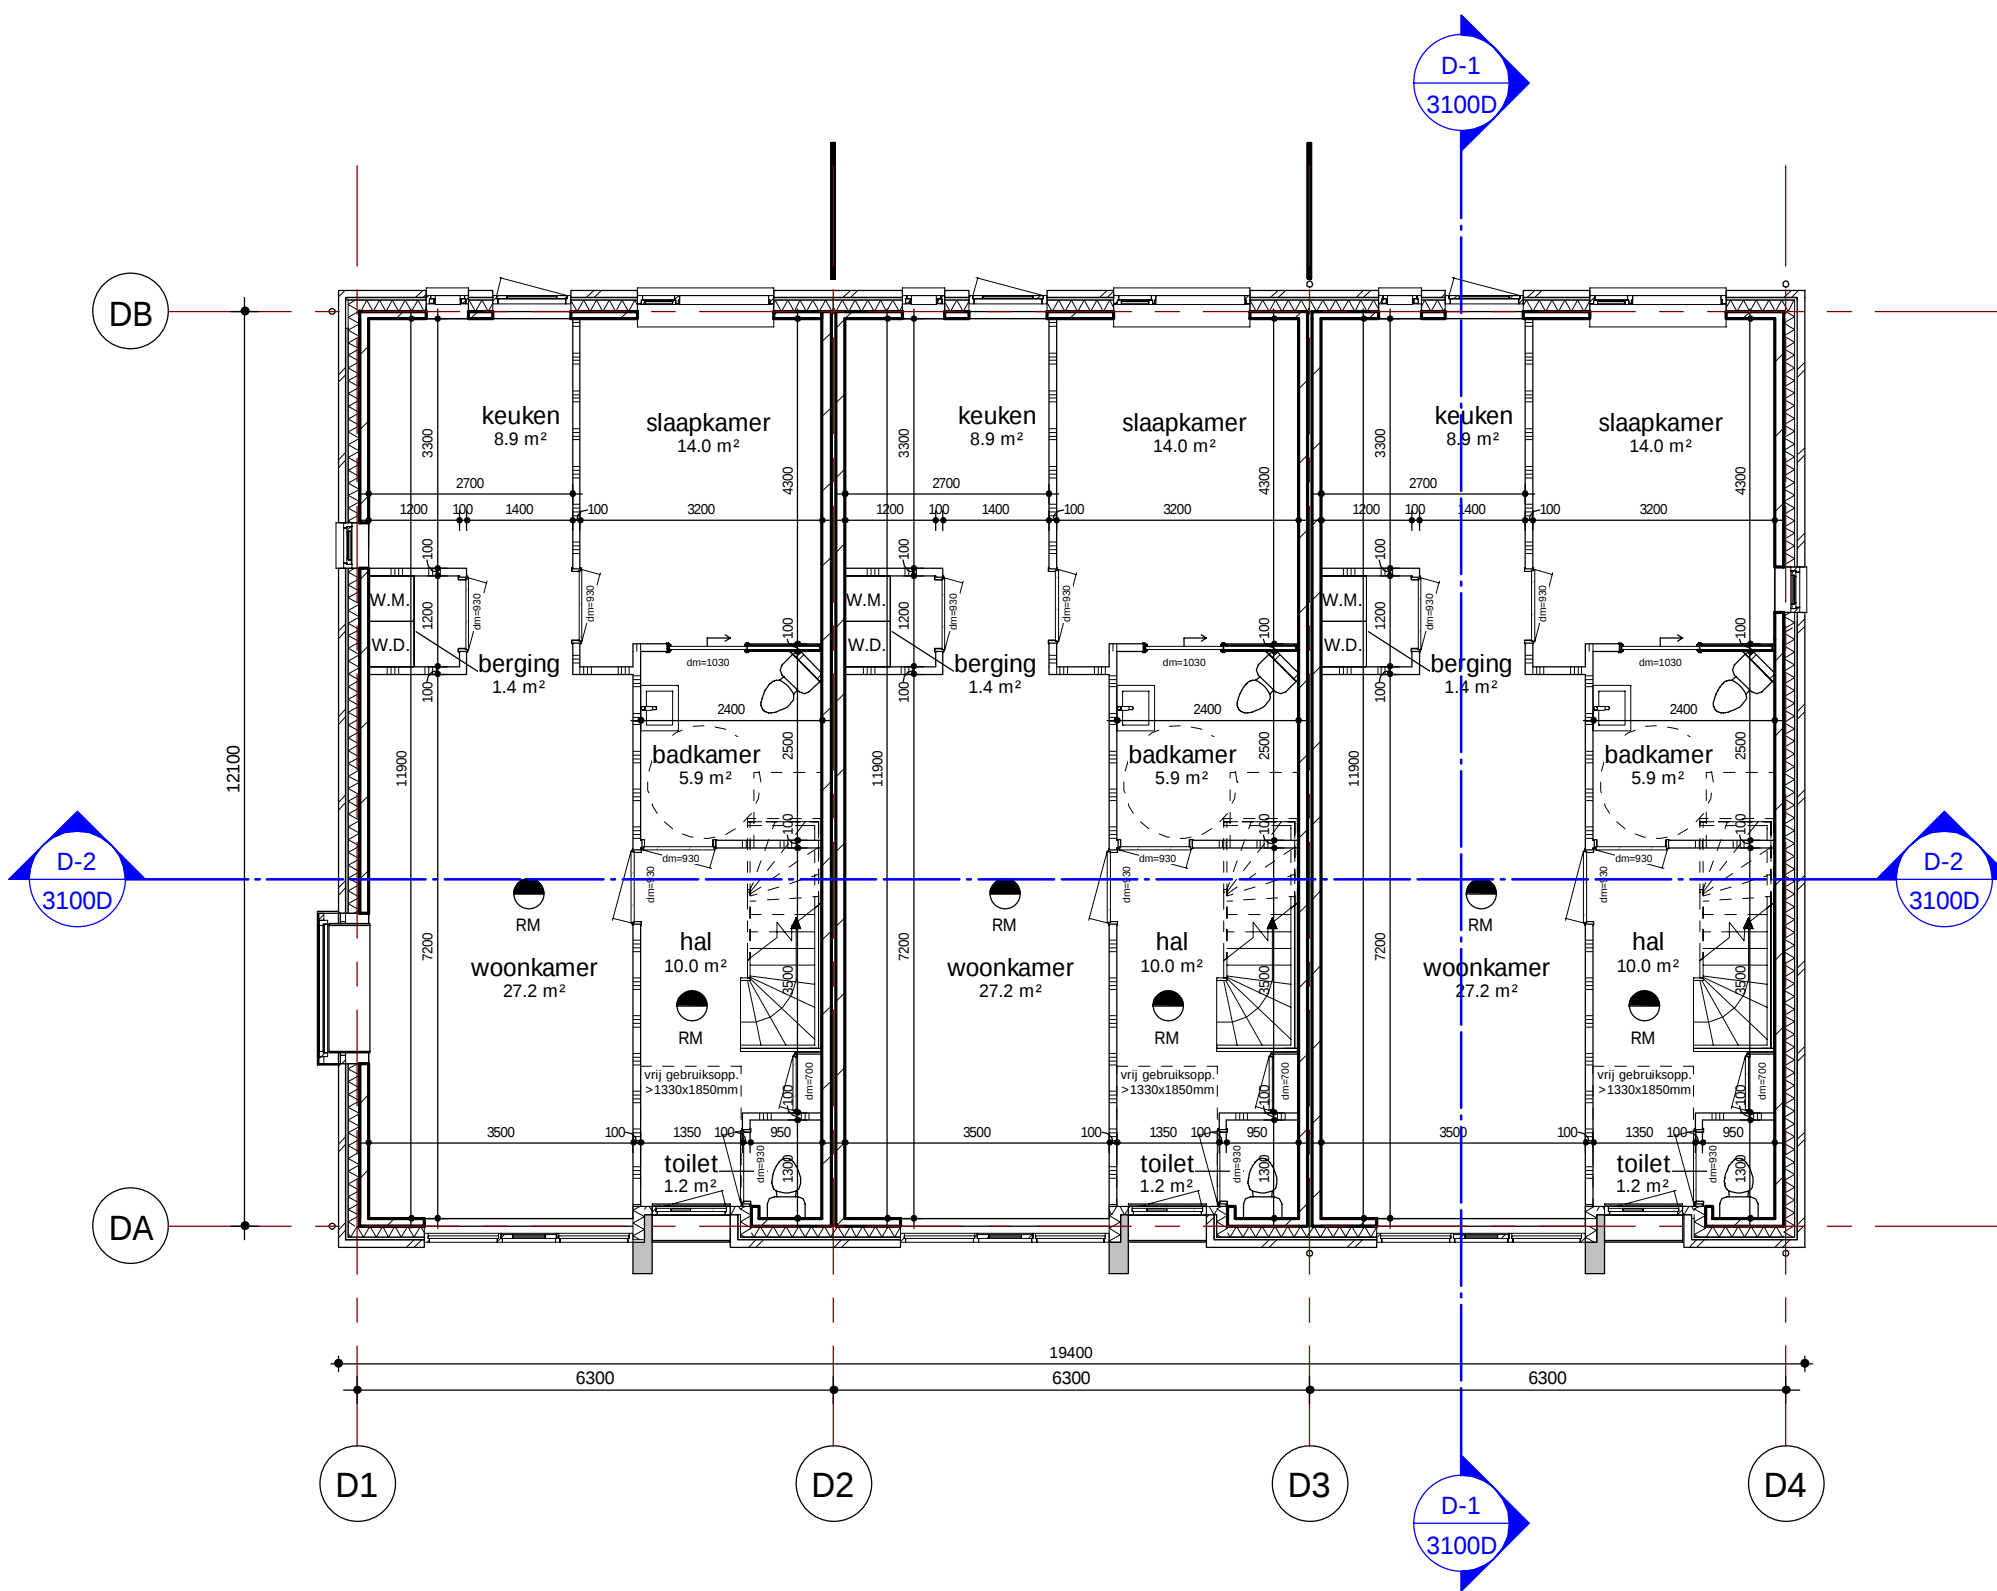


Begane grond blok D

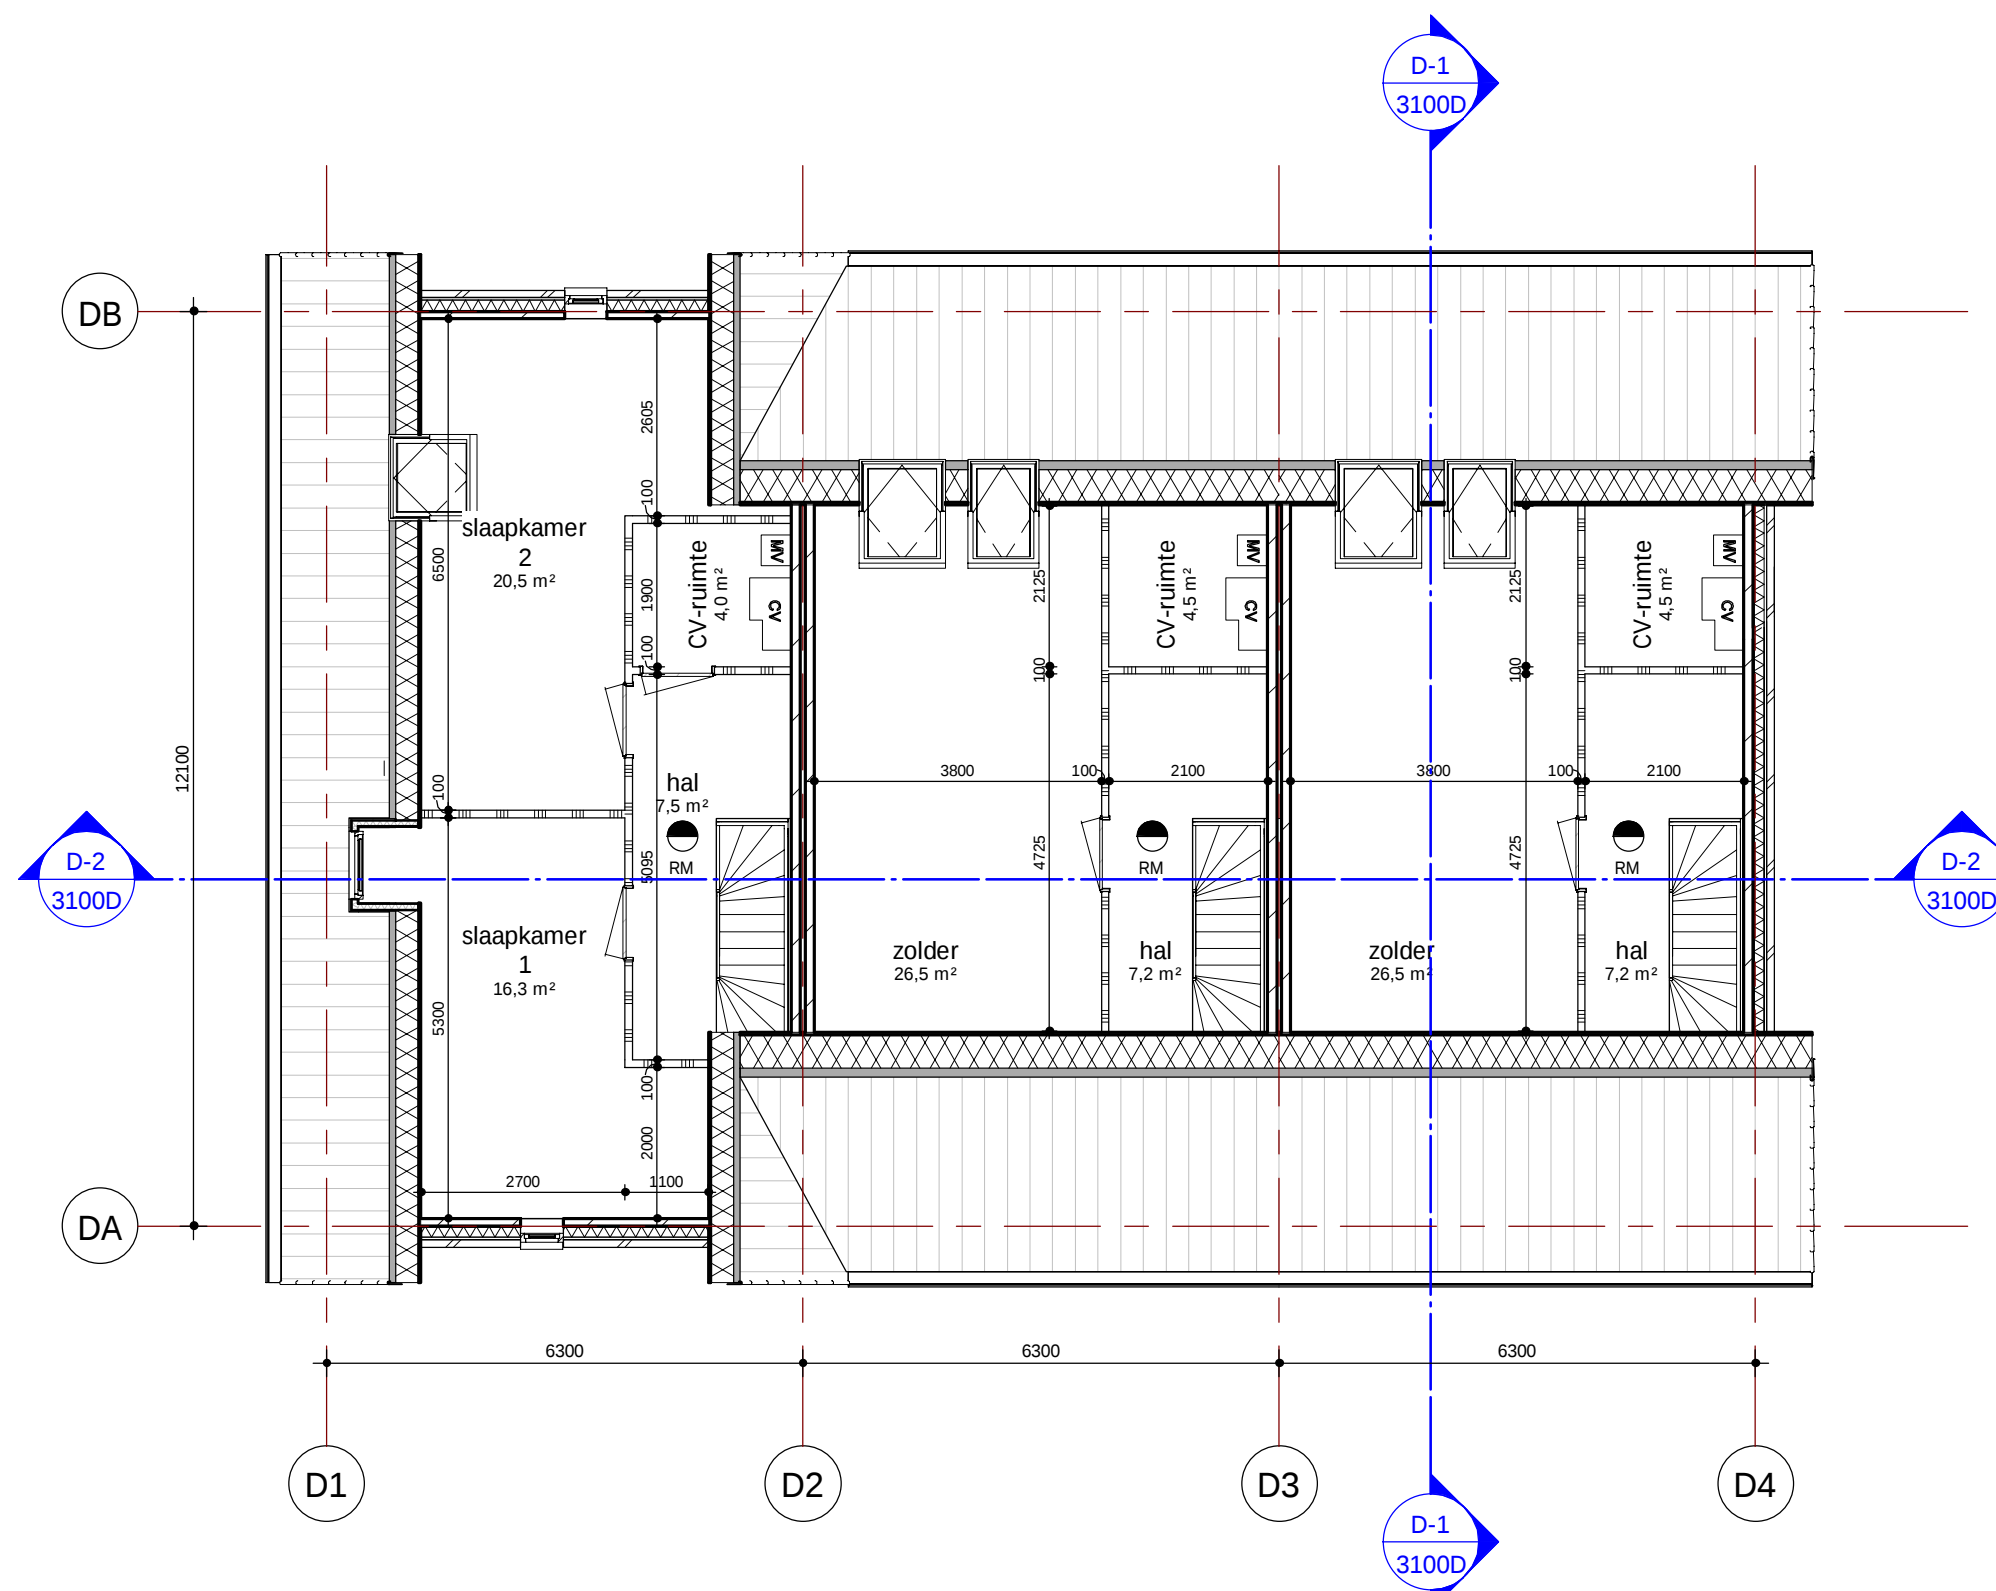


1e Verdieping blok D

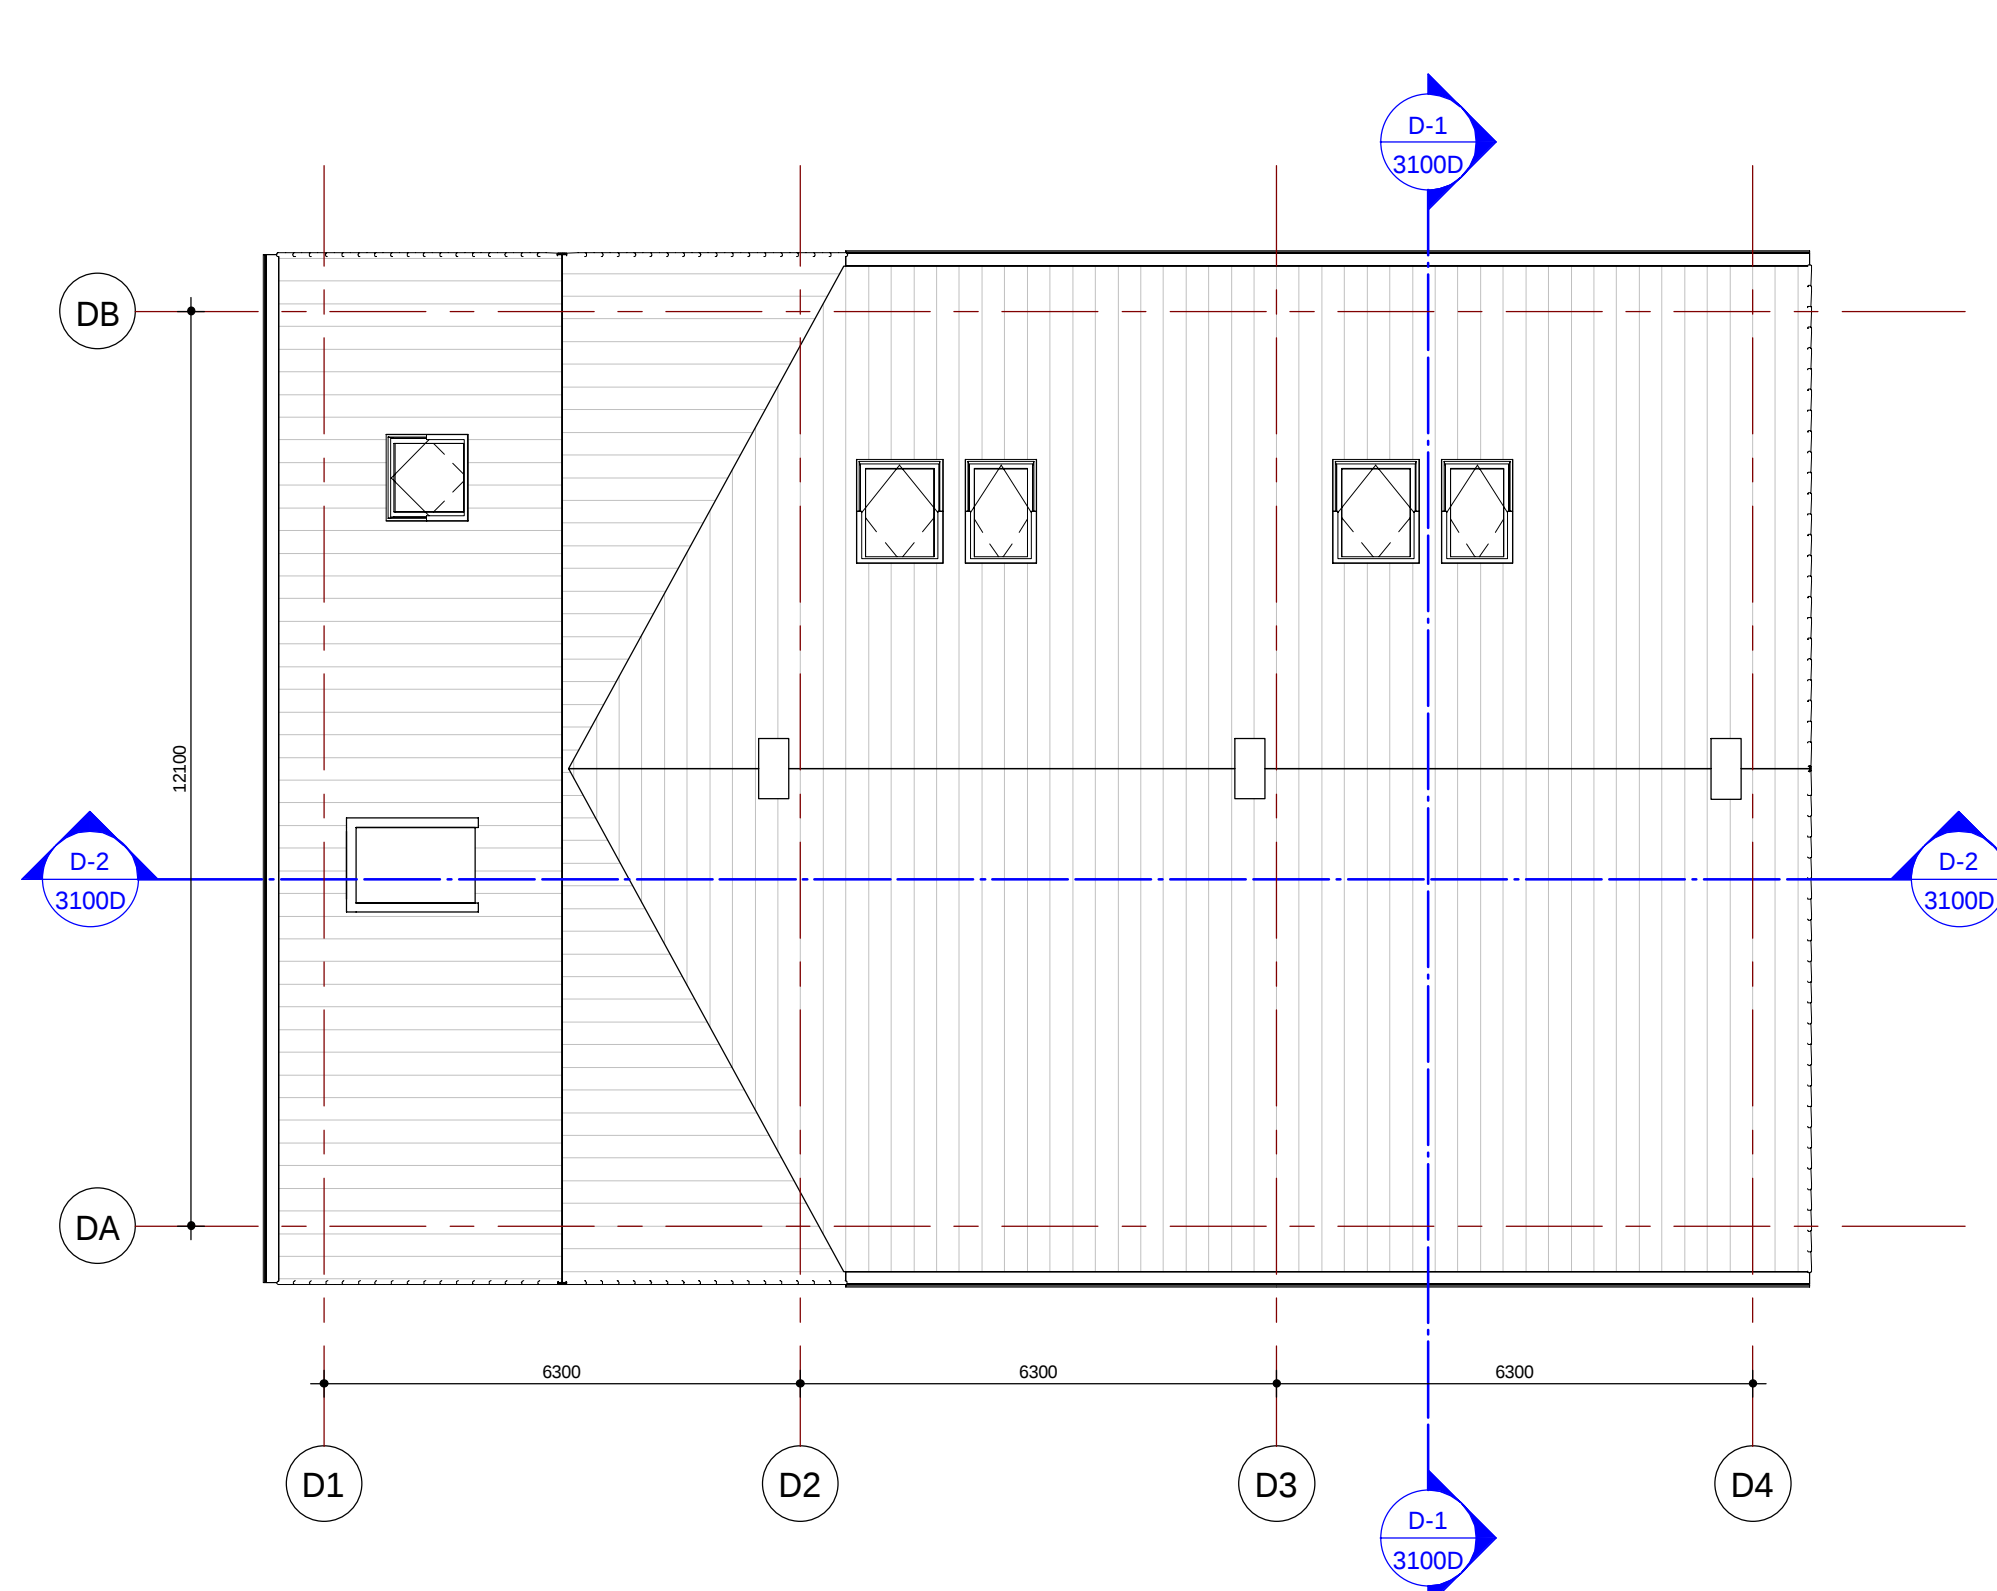


Dakoverzicht blok D

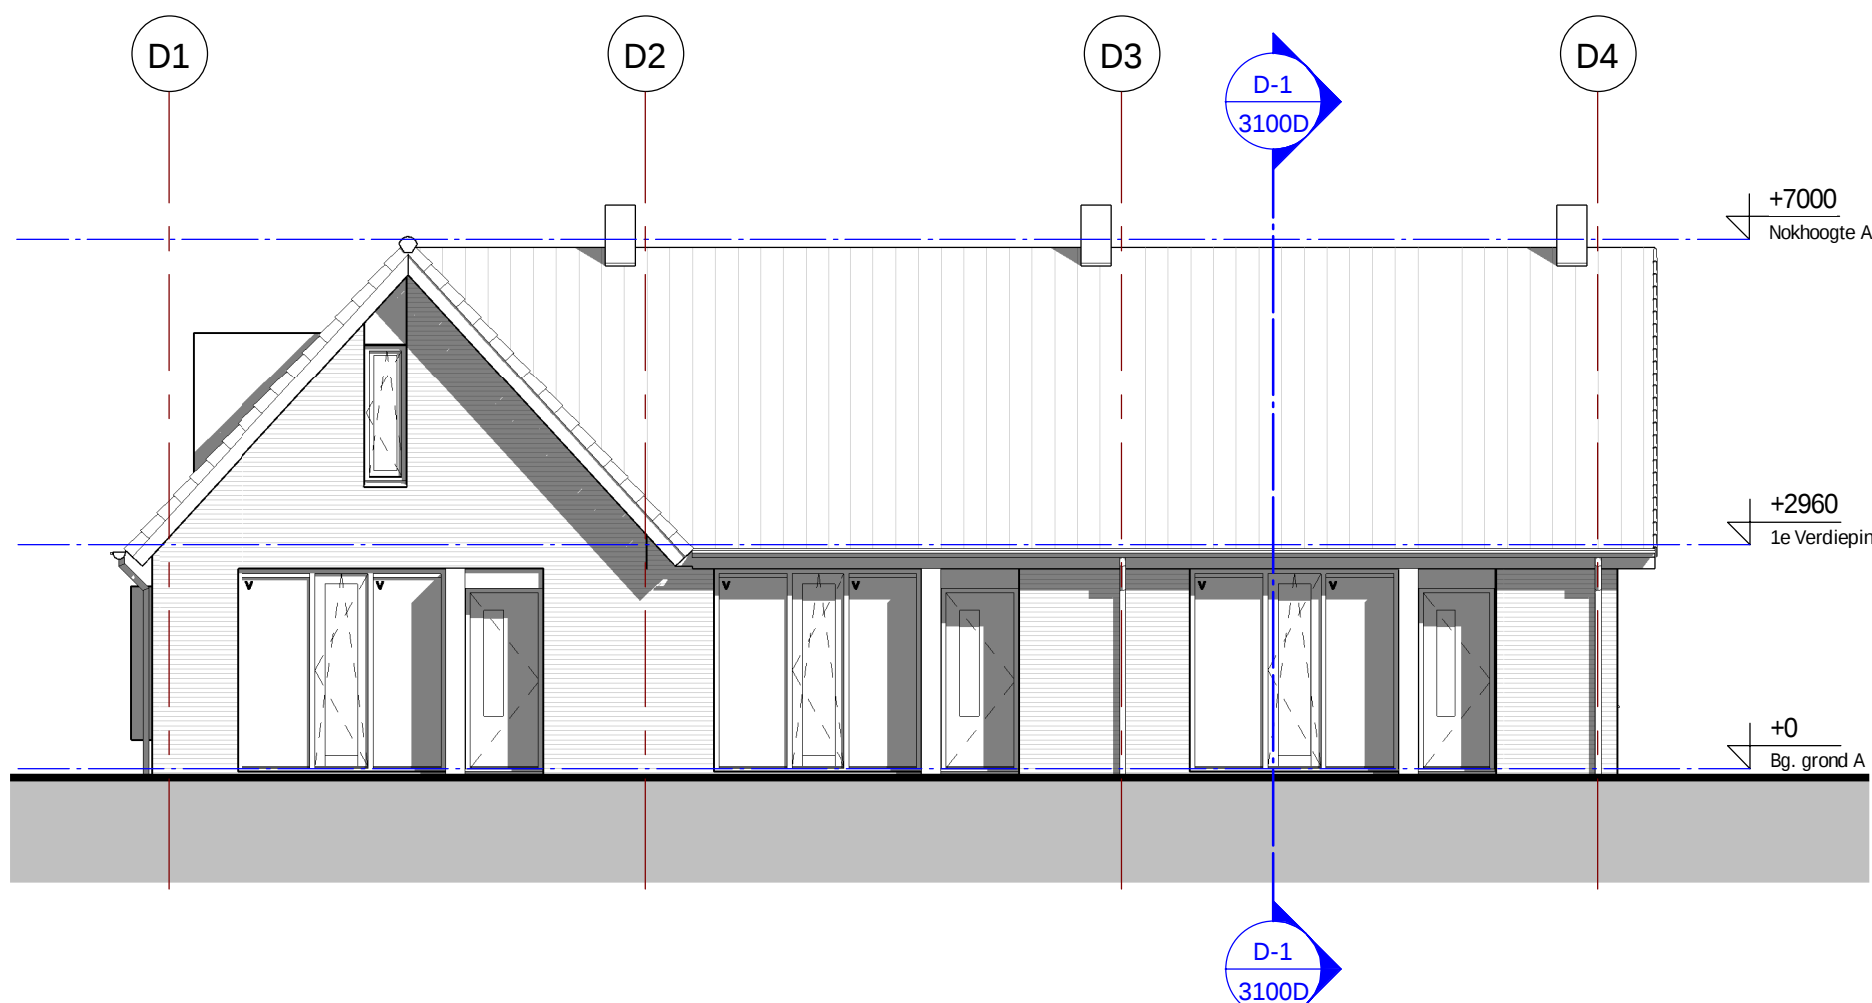


blok D voorgevel

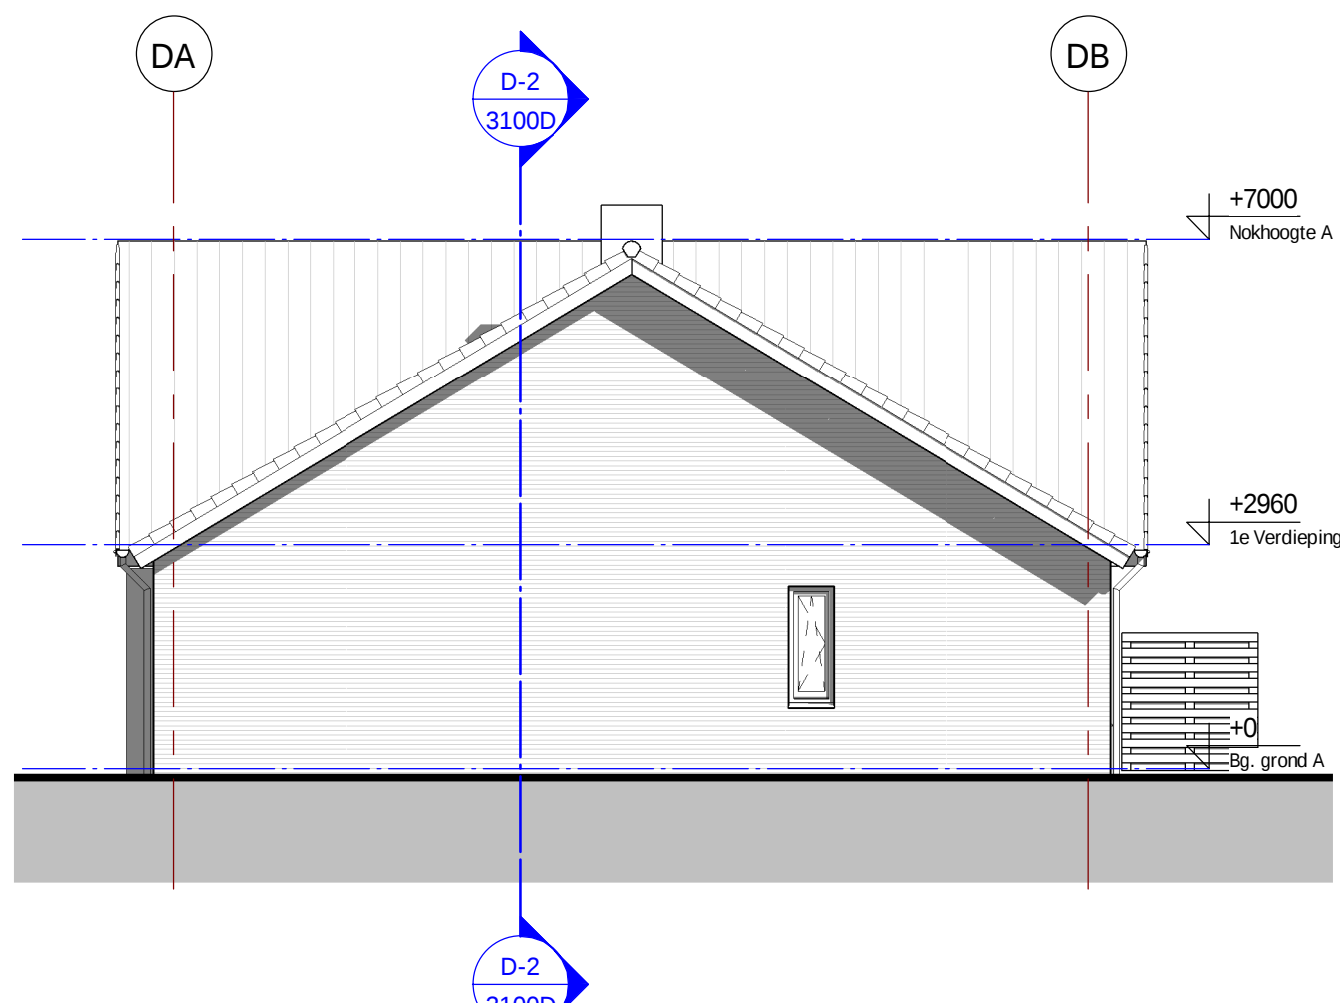


blok D rechterzijgevel

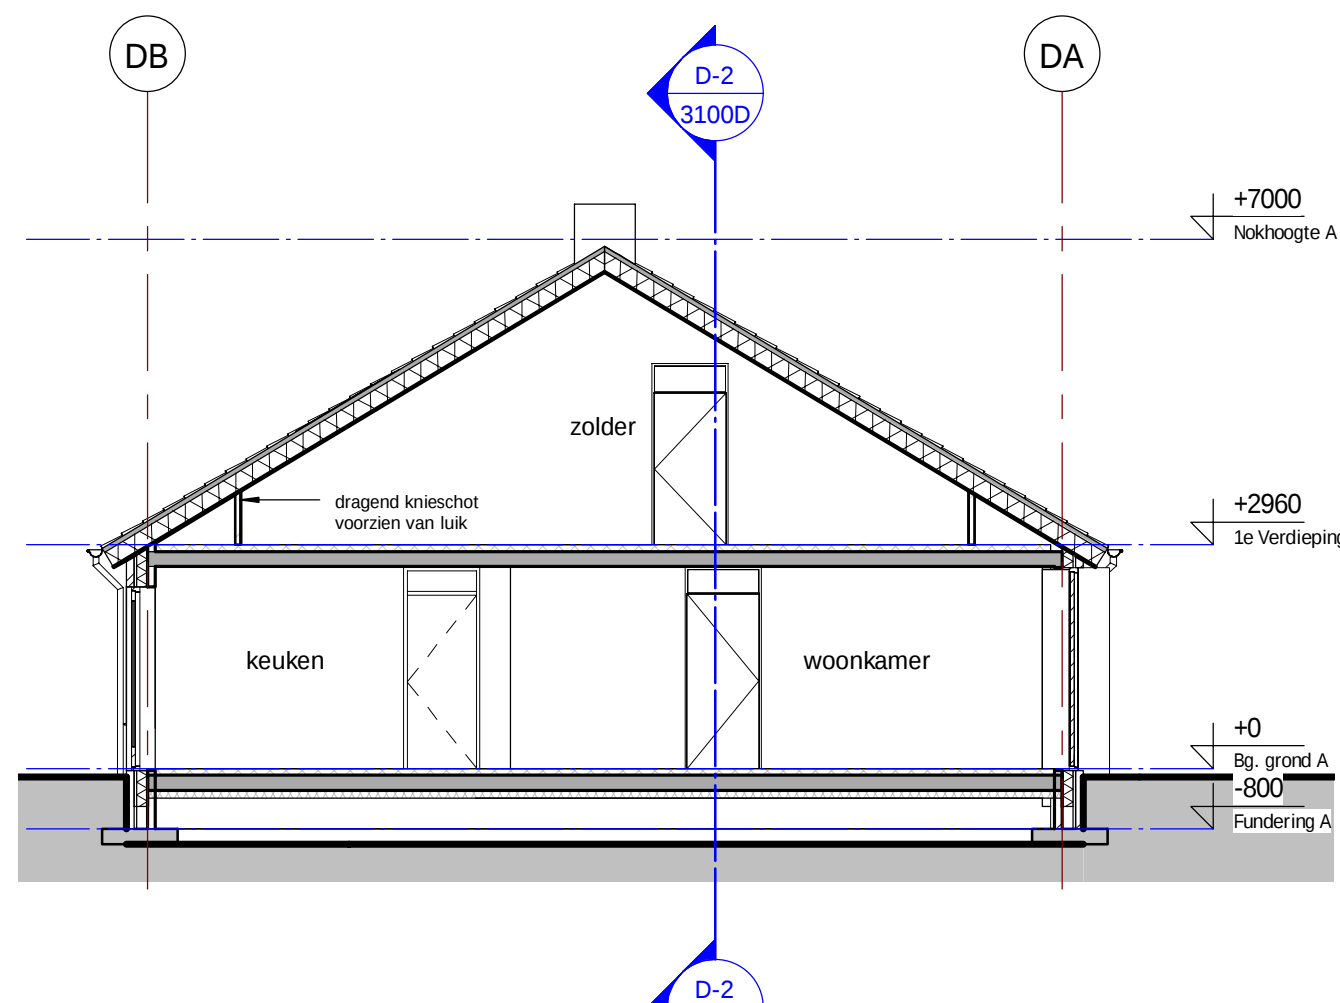


D-1

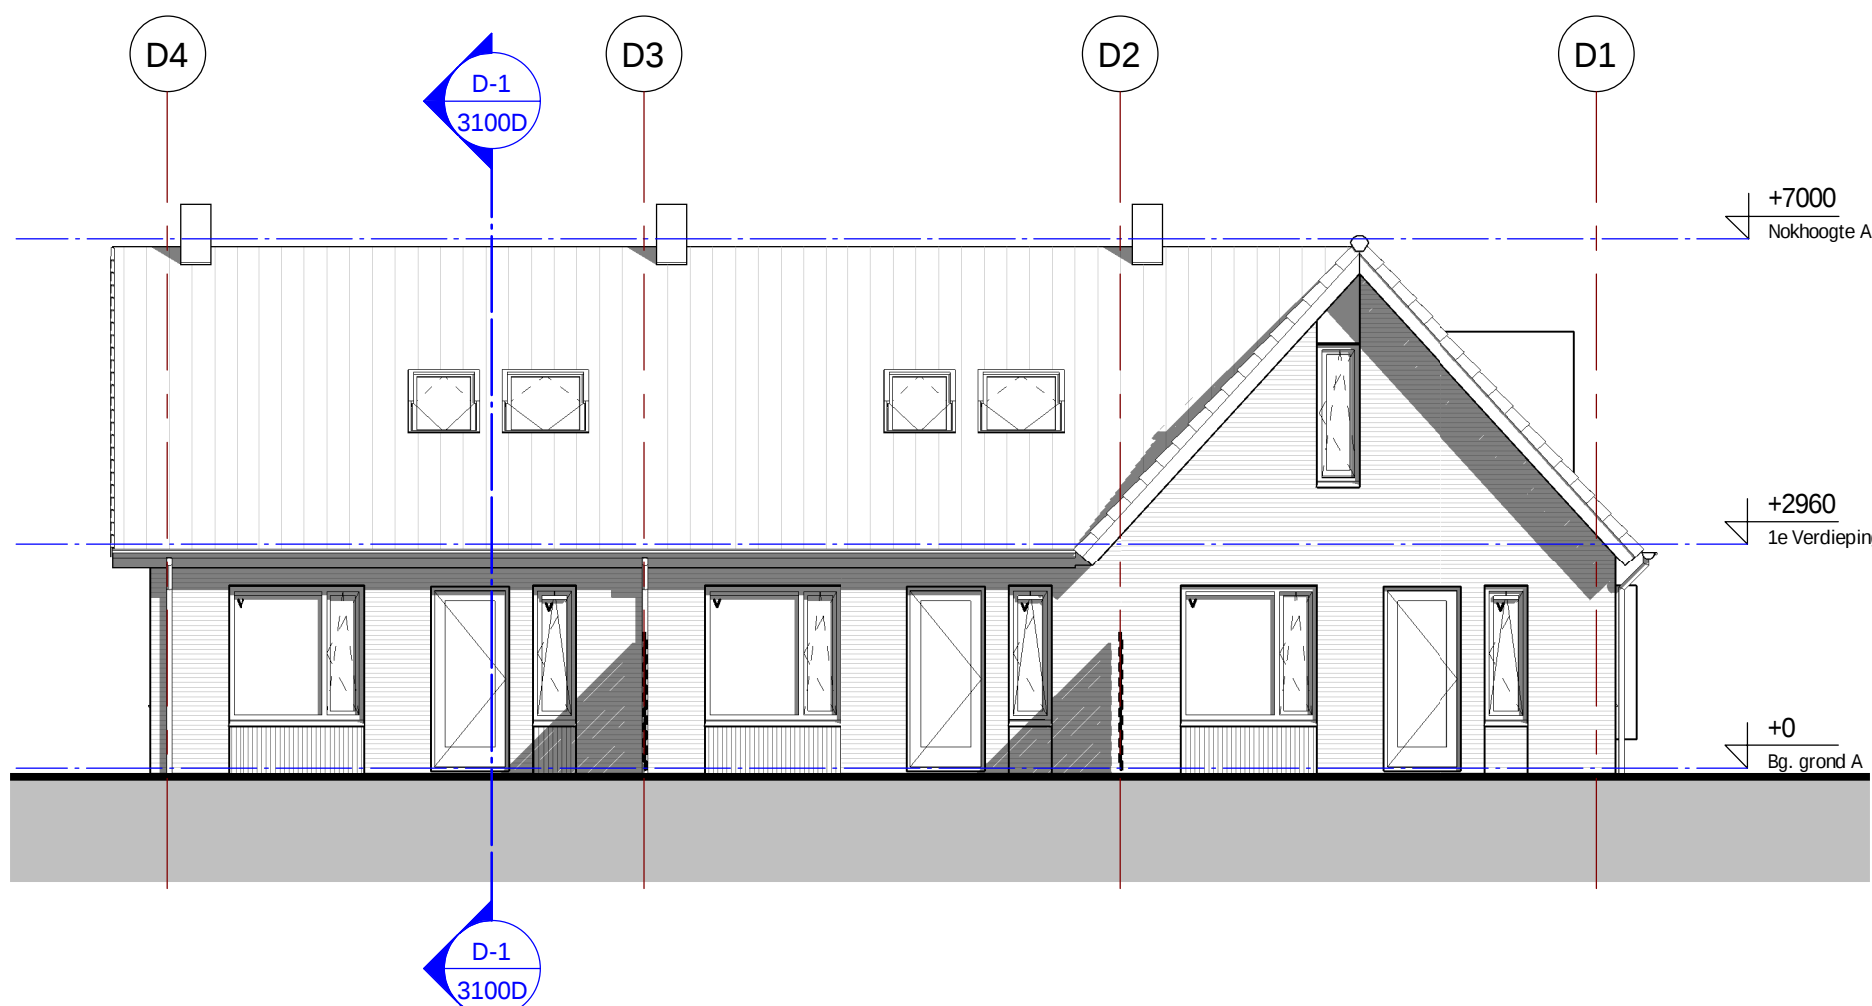

blok D achtergevel

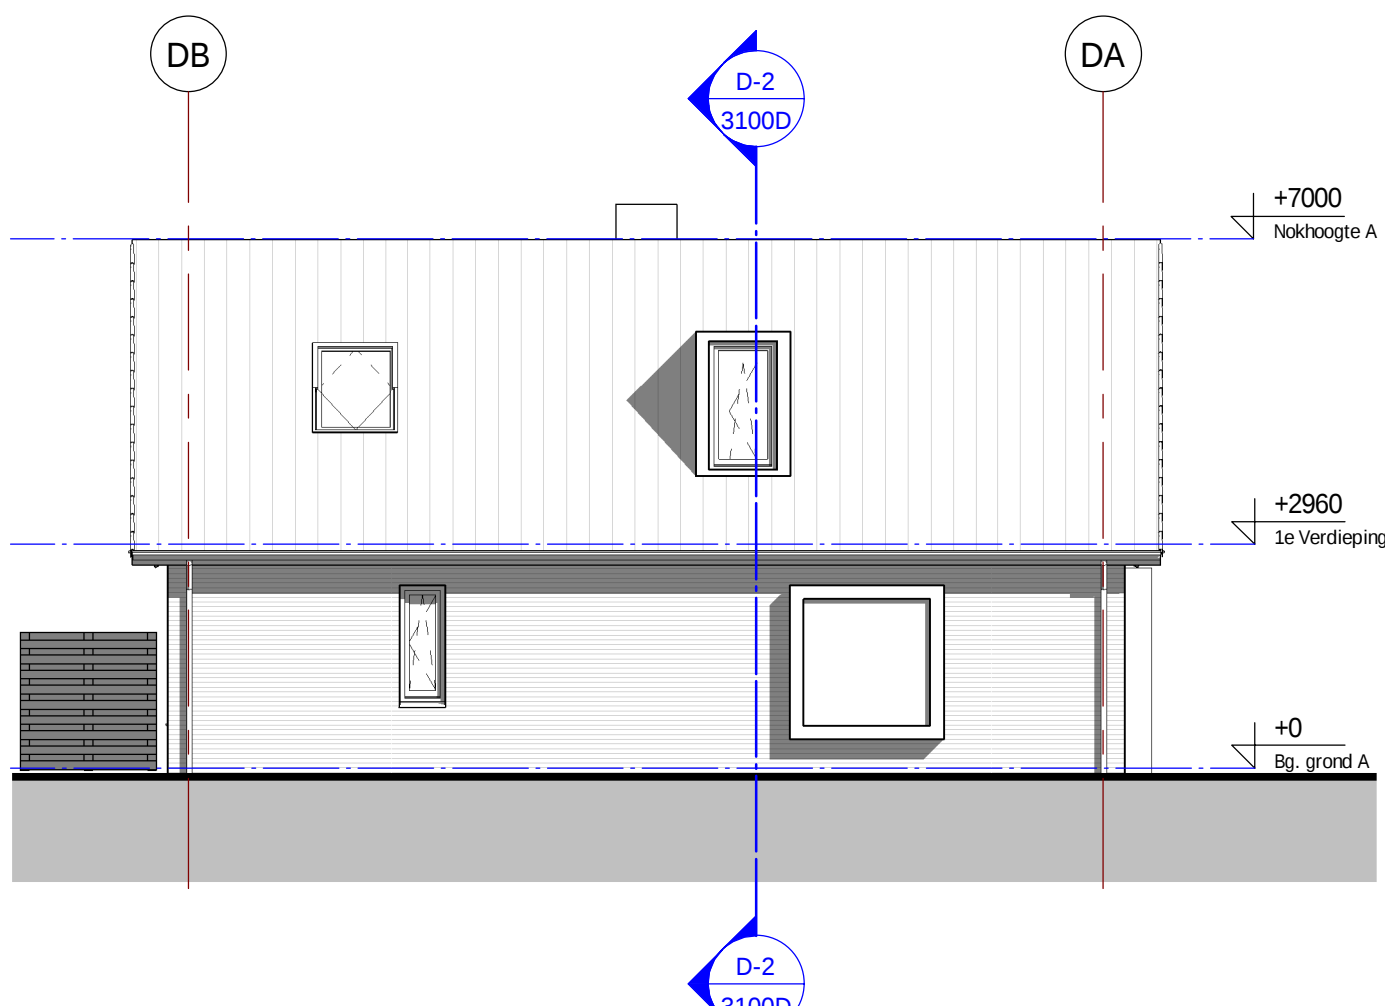

blok D linkerzijgevel

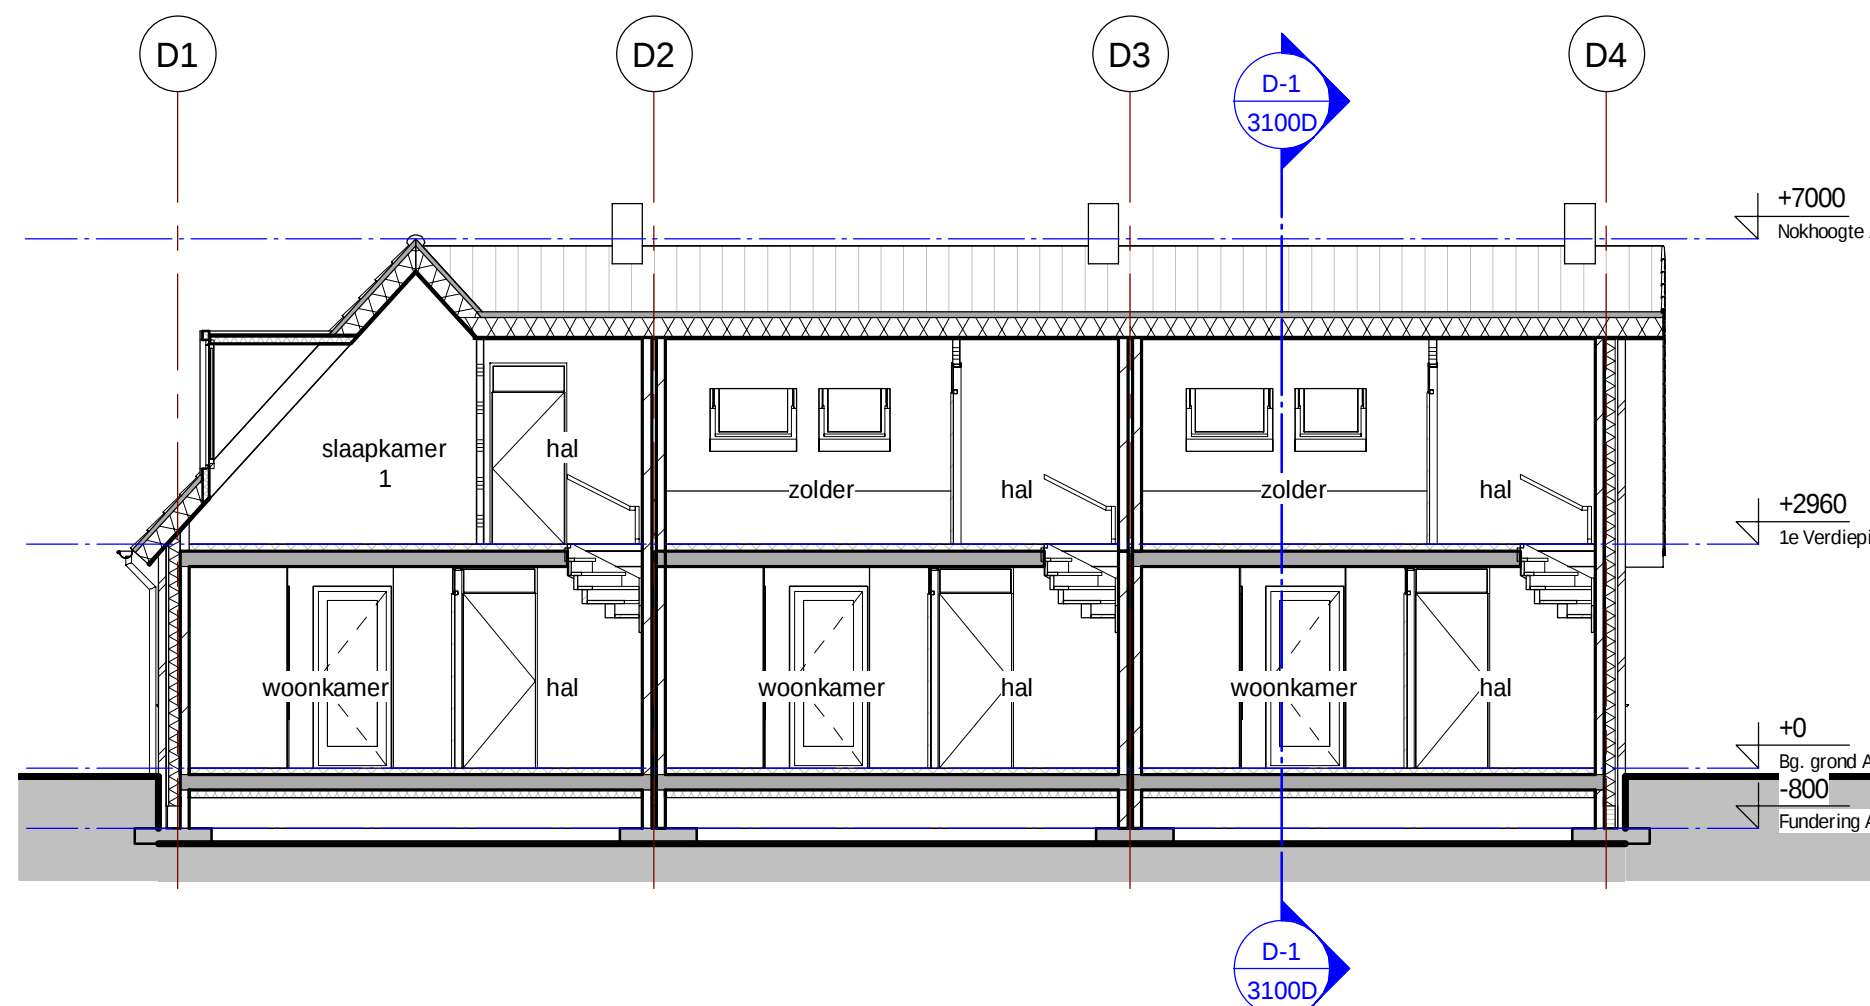

D-2

Renvooi

Optische rookmelder afgevoerd volgens het gestelde in de norm NEN 2555. Plaatsing rookmelder conform NEN 2555 + regeling Bouwbesluit.

- De hoofdtrageconstructie heeft een brandvermogen van 90 minuten (90 min. reduceerde brandvermogen < 900 kJ/m²), gescheiden op het criterium van brandveiligheid volgens het gestelde in de norm NEN 6071, NEN 6072 en NEN 6073.
- De isolatieconstructie voor onderverzekering van de brandverzekering (bepaald) een brandvermogen van 30 minuten volgens de NEN 6055 of de NEN 6072.
- De gesloten brandvermogen van wanden, vloeren, balken, etc. vgl. beschrijving of representatie als beschreven in de geldende normen.
- De isolatiestructuur van de gevels zijn van onbrandbare kwaliteit conform NEN 6054 of NEN-EN 12503-1.
- Het isolatiemateriaal van het dak en de begane grondvloer zijn van een niet gemakkelijk ontvlambare kwaliteit (zie NEN 6054).
- Het dak mag niet brandgevaarlijk zijn conform NEN 6053.
- De brandvermogen worden bepaald op het criterium van de klas- of de constructie.
- Treden die onderdeel uitmaken van de woonfunctie beschikken over de volgende afmetingen breedte < 800 mm, hoogte < 2200 mm, afstand < 220 mm. De hoogte van de trapleuningen bedraagt 800 mm, vgl. hoogte breedte van trap < 220 mm.
- Huisvuurdeur afsluit ten behoeve van de woonfunctie zal in rooksluizen worden voorzien en aangevoerd.
- Wering van ongewenste geluid en muziek conform art. 3.17 van het Bouwbesluit.
- Watersprengers van toegepaste materialen van vloer, wand en plafond in sanitaire ruimten conform art. 3.26 van het Bouwbesluit.
- Alle vloerpartijen die bedoeld zijn in de woonfunctie dienen te voldoen aan de eigenschappen die gesteld worden in het nieuwe Bouwbesluit voor het aspect integrale brandveiligheid en brandveiligheid over een begrensd met een vloer begrensd van ten minste 850x2500 mm (B4).
- De vloerpartijen dienen te voldoen aan de horizontale afmetingen van ten minste 850x2500 mm (B4).
- Balkenafstanden (p.v. vloerconstructies) zijn ten minste 1000 mm hoog. Tot 700 mm.
- Dakafstanden (p.v. vloerconstructies) zijn ten minste 1000 mm hoog. Tot 700 mm.
- De vloerpartijen dienen te voldoen aan de eigenschappen die gesteld worden in het nieuwe Bouwbesluit voor het aspect integrale brandveiligheid en brandveiligheid over een begrensd met een vloer begrensd van ten minste 850x2500 mm (B4).
- Hang- en sluitwerk weerstandsklasse 2, conform Bouwbesluit.

Legenda:

v	Ventilatieconstructie conform ventilatiebeveiliging	=====	Baksteen
M	Meterkast	=====	Kalkzandsteen
C.V.	Openingsklem C.V. installatie	=====	Gips
u.v.	Openingsklem mechanische ventilatie-unit	=====	Isolatie
u.v.	Openingsklem ventilatie-unit	=====	Beton
u.v.	Optische rookmelder	=====	



3D Blok D