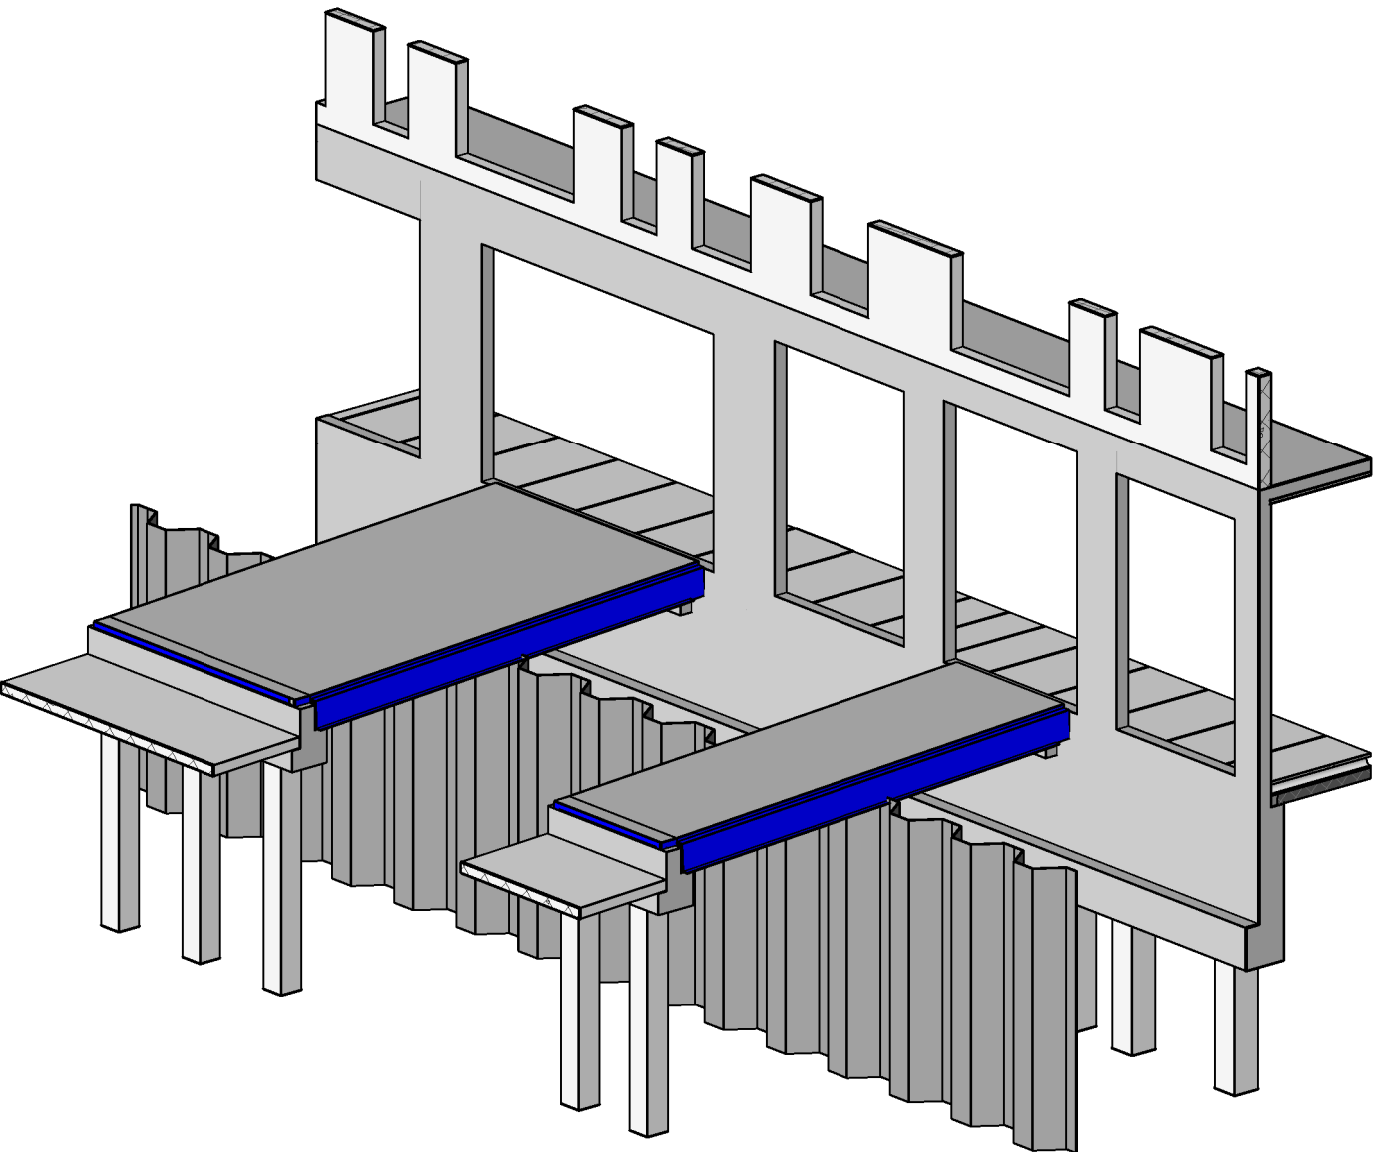


LIGGERS		KOLOMMEN	
.1	400x650	K1	400x250
.2	L150x150x15		
.3	L200x200x18		
.4	UNP400 + angelaste strip		
.5	L100x100x10		
latei 200x450	C28/35_200x475		

RENVOOI STAALCONSTRUCTIE		Geldende voorschriften: Bouwbesluit 2012
Staalkwaliteit		Lasverbinding : Afmetingen en berekening volgens aanheer
Minimaal S235	: Flensprofielen en ronde buisprofielen	Lasdraad aanpassen aan staalkwaliteit.
Minimaal S275	: Kokerprofielen (waargewild/waargewoerd)	
Minimaal S355	: THG-tiggers (tenzij anders aangegeven)	Alle lassen  > 0,5x 11 mm 5mm.
Boutverbinding	: Afmetingen en berekening volgens aanheer	Oppervlakte behandelend : Thermisch verzinken volgens (tenzij anders aangegeven)
Bouten en moeren	: 8.8	NEN-EN-ISO 1461
Ankers	: 4.6 (tenzij anders aangegeven)	(tenzij anders aangegeven)

RENVOOI BETONCONSTRUCTIE			Geldende voorschriften		Bouwbesluit 2012	
Voor aanruilende eisen zie bestek						
Constructiedeel	Beton- kwaliteit:	Milieuklasse:	Dekking:	Kwaliteit betonstaal	: B500	
Keldervloer		Boven : _____	_____	Algemene gegevens :		
		Onder : _____	_____	-Werkvloeren uitvoeren in beton (tenzij anders aangegeven.)		
Kelderwand		Buiten : _____	_____	minimaal betonkwaliteit C12/15, milieuklasse X0.		
		Binnen : _____	_____	-Hulpwapening is niet getekend.		
Kelderdek		Boven : _____	_____	-Onderstempeling- en stabiliteitsvoorzieningen tijdens		
		Onder : _____	_____	uitvoering, ter controle aanleveren door de aannemer.		
Druklaag brugdek		Boven : XC4, XD3, (F3)	35	Eisen brandverendheid. (opgave in minuten)		
		Onder : XC4, XD3, (F3)	35	Hoofdraagconstructie :		
Wanden		Buiten : _____	_____			
		Binnen : _____	_____			
Funderings balk	C28/35	Boven : XC4, XD3, (F3)	40	Overlappingslaslengten en Verankeringslengten : (opgave in mm)		
		Zij : XC4, XD3, (F3)	40	-Toepassen tenzij er op tekening anders is aangegeven.		
		Onder : XC4, XD3, (F3)	40	-Wapeningslassen verspringend aanbrengen.		
Poeren		Boven : _____	_____	-Bij twee gebundelde staven, laslengten vermenigvuldigen met 1.5		
		Zij : _____	_____	-Bij drie gebundelde staven, laslengten vermenigvuldigen met 1.8		
		Onder : _____	_____	staafdiameter 8 10 12 14 16 20 25 32		
Kolom		Random : _____	_____	min. laslengte 360 480 600 700 800 1000 1250 1850		
Prefab		Random : _____	_____	Buigstraal bij staafdiameter $\geq$ 16 mm: 4*d		
				Buigstraal bij staafdiameter $\geq$ 16 mm: 7*d		

Nominale betondekking op buitenste wapening (opgeven in mm)

omschrijving wijziging	datum	getekend
	E	
	D	
	C	
	B	
Diverse na controle ronde	A 16-07-2014	ASD

Pieters Bouwtechniek Amsterdam BV
Cruquiusweg 98-S 1019 AJ Amsterdam
Postbus 2823 1000 CV Amsterdam
Tel: 020-30 50 940
Email adres: pbt.amsterdam@pieters.net
www.pietersbouwtechniek.nl

PIETERS BOUWTECHNIEK

onderwerp

Bruggen

project
Docklands (Kavel 12), Amsterdam-Noord
opdrachtgever
Vink Bouw Nieuwkoop
architect
Marcel Lok_Architect

formaat	A1
schaal	1:100 / 1:20
datum	24-06-2014
projectleider	S. Snoek
tekenaar	A. Doornbos
projectnr.	

710-058

tekeningnr. versie

W-15 A