

D a g l i c h t b e r e k e n i n g

Inleiding

In deze daglichtberekening is de meest ongunstige ruimte met betrekking op daglicht berekend. Ruimte 0.53 en 0.57 op de begane grond is getoetst op de eisen van bouwbesluit met betrekking op nieuwbouw met woonfunctie

Volgens het bouwbesluit 2012 moet een nieuwbouw woonfunctie een daglichtoppervlakte van 10% van het vloeroppervlakte hebben en ten minste 0,5m² groot zijn.

Conclusie

De ruimte voldoet aan de eisen gesteld door Bouwbesluit 2012

Projectnummer


1616

omschrijving


KSW Angelapark Warmenhuizen

9-9-2013

Koemalaan 350
Postbus 415
1800AK ALKMAAR
T 072 5122420
F 072 5150246
E info@brta.nl
www.brta.nl



Daglicht berekening

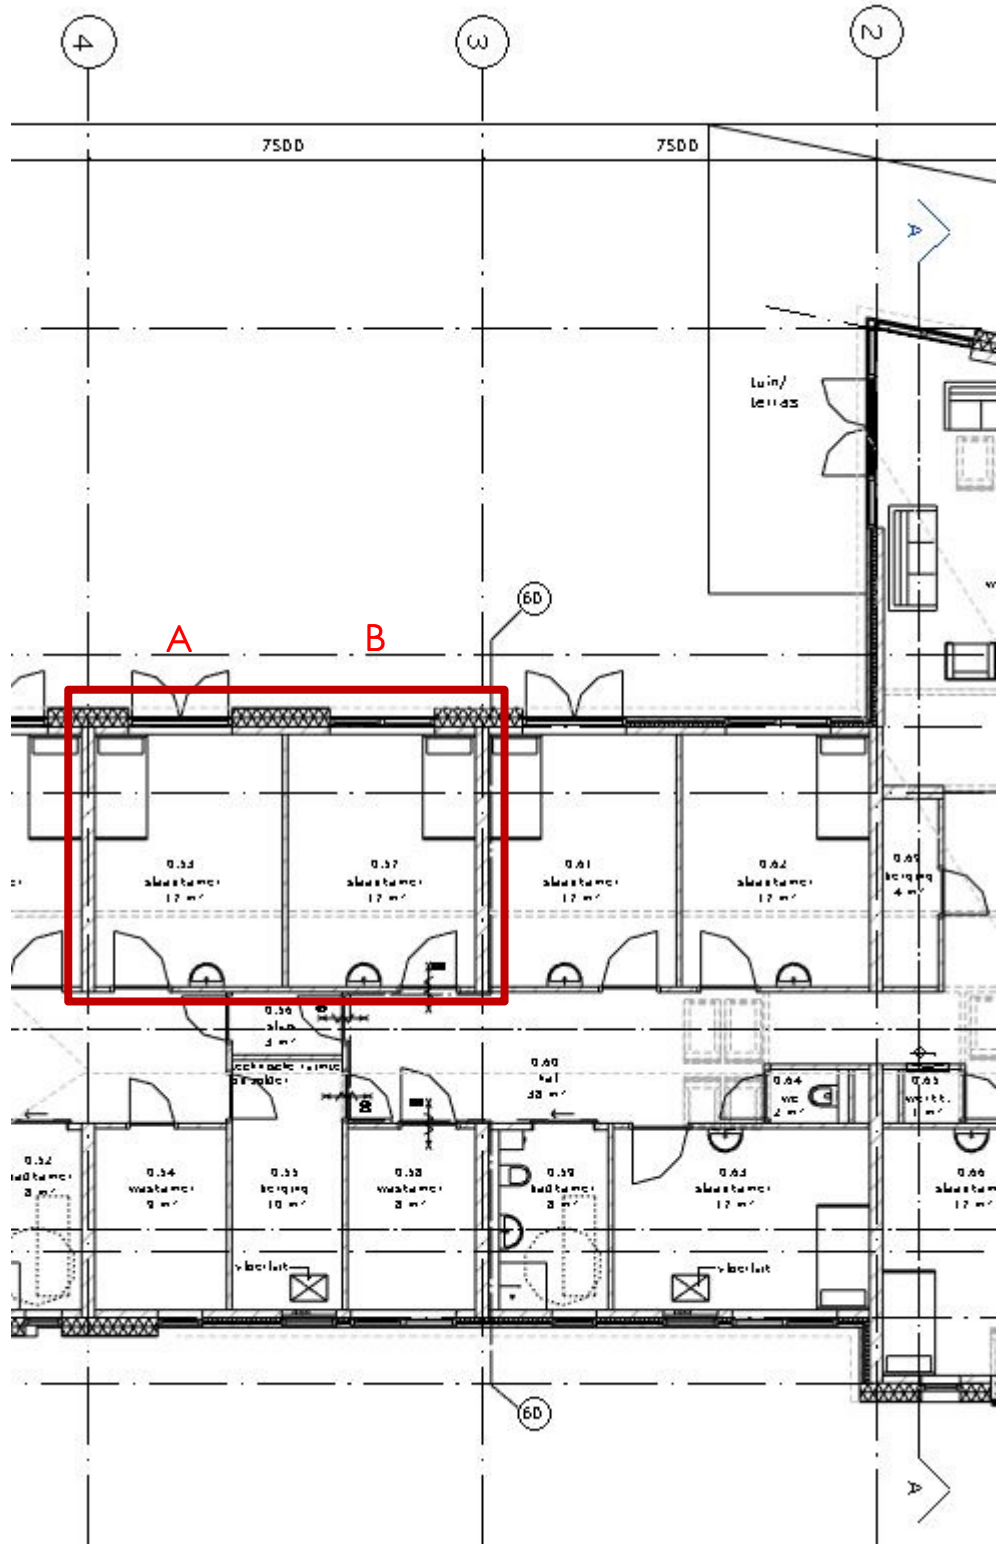

Koemalaan 350
Postbus 415
1800AK ALKMAAR
T 072 5122420
F 072 5150246
E info@brta.nl
www.brta.nl



Project 1616 KSW Angelapark Warmenhuizen
omschrijving daglicht berekening

projectnummer 1616
datum 9-9-2013
wijziging -

Woonfunctie								
0.53 & 0.57 slaapkamer							34.00 m ²	
Kozijnmerk	α (°)	b (°)	Cb	Cu	Ad (m ²)	A _e (m ²)	10% VG	Voldoet
A	20	28	0.76	1.00	1.95	1.48		
B	20	31	0.75	1.00	2.53	1.90		
						3.40	≥	3.40
						VOLDOET!		

(Artikel 3.75, lid 1)

Kozijnmerk A (buitendraaiende deur 2 glasvlakken)

hoogte glas (I) 1585 mm
breedte glas (I) 615 mm
hoogte glas (II) 1585 mm
breedte glas (II) 615 mm
opp. glas 1.95 m²

Kozijnmerk B

hoogte glas (I) 1566 mm
breedte glas (I) 888 mm
hoogte glas (II) 1458 mm
breedte glas (II) 780 mm
opp. glas 2.53 m²