

VELUX Daglicht Berekening V1.0

VELUX®


Ruimte 1.6

Voeg toe

Verwijder

Totaal oppervlakten [m²] :

6,49

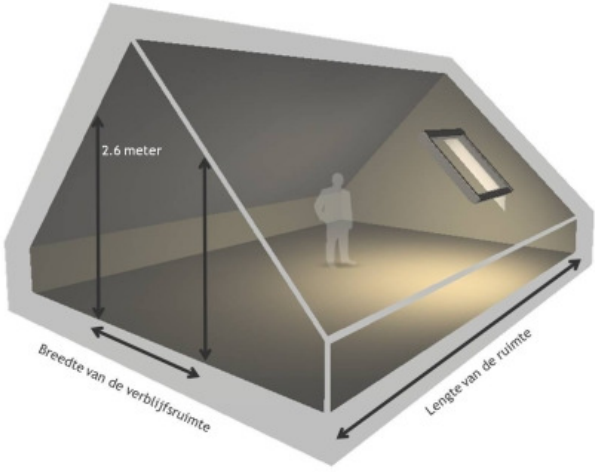

Naam ruimte :

Ruimte 1.6

☒ Nieuwbouw

☐ Bestaande bouw

☒ Afmetingen

☐ Oppervlakte

Breedte [m] :

2,20

Lengte [m] :

2,95

Ruimten


Ramen : Ruimte 1.6

Resultaten

VELUX Daglicht Berekening V1.0

VELUX®

SK06

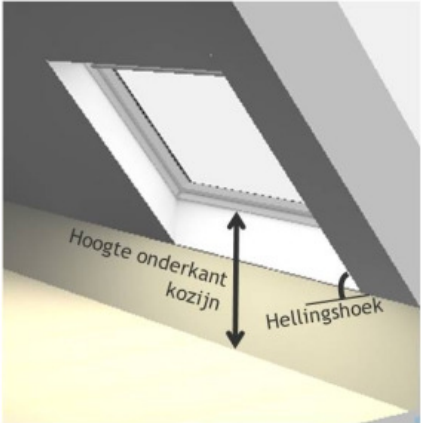

Hoogte onderkant kozijn

Hellingshoek

Naam : SK06

Afmeting : SK06 Kozijn : 1140 mm x 1178 mm Glas : 961 mm x 984 mm

Hellingshoek raam [°] : 45

Belemmering overkant

Hoogte onderkant kozijn [m] : 1,39


Belemmering dakkapel

Ruimten

Ramen : Ruimte 1.6

Resultaten

Dakkapel

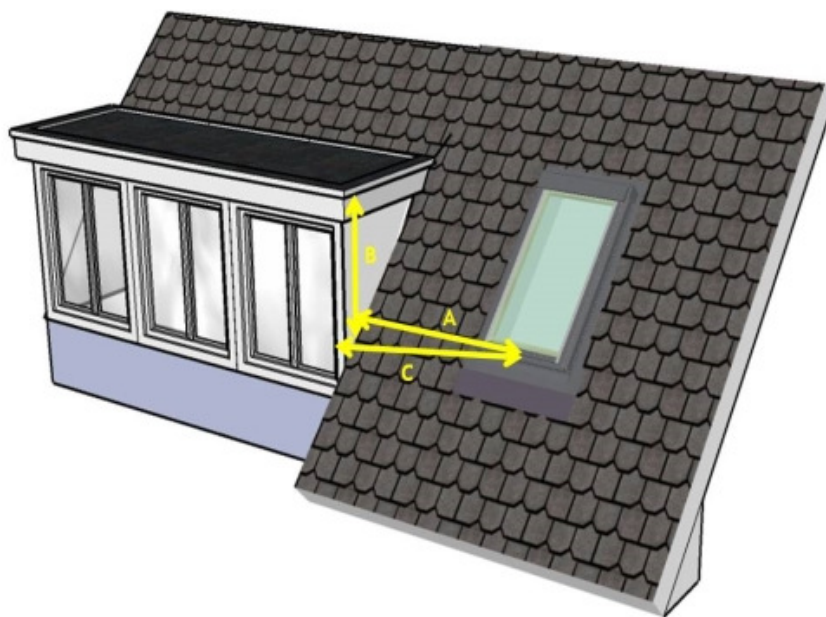

A: Afstand tot dakkapel vanaf midden raam

B: Hoogteverschil onderkant kozijn - bovenzijde dakkapel

C: Afstand midden kozijn tot voorzijde dakkapel



☒ Belemmering dakkapel op eigen perceel

A: Afstand tot dakkapel [m] : ⓘ B : Hoogteverschil [m] : ⓘ

C: afstand midden onderzijde glas -voorkant dakkapel [m] : ⓘ

OK

Cancel

VELUX Daglicht Berekening V1.0



Verblijfsruimte	Oppervlak [m²]	Eis bouwbesluit Aeq [m²]	Berekend Aeq [m²]	Bouwbesluit, NEN 2057;2011	Daglichtambitie
Ruimte 1.6	6,49	0,65	0,84	Ja	Nee

Eis bouwbesluit

Daglichtambitie

Afdrukken...

Informatie...

Het bouwbesluit 2012 stelt minimale eisen aan daglichttoetreding in woningen en verwijst hiervoor naar de NEN 2057 2011. Vanuit het oogpunt van comfort, gezondheid en gebruikersgemak is meer daglicht en zicht benodigd. Om dit te kunnen definiëren dient er eerst een daglichtambitie te worden opgesteld zoals reeds in de NEN 2057 in bijlage D staat beschreven. Een verder uitgewerkte daglicht ambitie is terug te vinden in de specificaties van ActiveHouse. De daglichtambities worden uitgedrukt in Daglichtfactoren. Deze zijn eenvoudig in het voorontwerp inzichtelijk te maken. Hiervoor kunt u gebruik maken van de gratis te downloaden [Daylight Visualizer](#)

Ruimten

Ramen : Ruimte 1.6

Resultaten