

Plaatselijke Verordening

Besluit d.d. 9 juni 2015

Wij verlenen een vergunning en/of ontheffing voor het organiseren van afsluiting voetbalseizoen Zelos 2015.

activiteit : Brandveilig gebruik (vergunning)
Adres : Vincent van Goghstraat 72, 7021ED Zelhem
Kadastraal bekend : Gemeente Zelhem, Sectie O, Nummer 1212

Ontvangst aanvraag : 04-06-2015
Datum evenement : nacht van 12 op 13 juni en nacht van 13 op 14 juni 2015
Contactpersoon : de heer J. Scheffer, tel.nr. 06-24104489
Kenmerk : SXO27379595

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

A. Brandveilig gebruik van het gebouw

Meldingsplicht

Een gebruiksmelding is nodig wanneer in een gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn. De melding gaat over het houden van een evenement in een gebouw waarbij op één moment meer dan 50 personen worden verwacht.

Beoordeling van gegevens

De melding gaat over het brandveilig gebruiken van een gebouw tijdens een evenement. In de gebruiksmelding moeten gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is. Uit de melding en de bij de gemeenten beschikbare gegevens moet beoordeeld kunnen worden of voldaan kan worden aan de rechtstreeks werkende voorschriften uit het bouwbesluit 2012.

De ingediende melding en de bij de gemeente beschikbare gegevens bevatten voldoende informatie zodat voldaan wordt aan de indieningsvereisten van het Bouwbesluit 2012.

Voorschriften

In het Bouwbesluit zijn rechtstreeks werkende voorschriften opgenomen die van toepassing zijn voor het brandveilig gebruik van het gebouw. Deze voorschriften zijn te raadplegen via www.overheid.nl. Bij een controle kan door een toezichthoudend ambtenaar van de gemeente Bronckhorst worden getoetst of aan de voorschriften wordt voldaan.

Documenten

Bij de beoordeling van de aanvraag is gebruik gemaakt van:

- Aanvraagformulier ingediend d.d. 04-06-2015

De volgende documenten maken onderdeel uit van de vergunning:

- Voorschriften behorende bij het besluit met kenmerk: SXO27379595

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het adres is Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). Een derde-belanghebbende kan eveneens binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen.


In het bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u bezwaar maakt. Vergeet niet uw handtekening onder het bezwaarschrift te zetten.

Voorlopige voorziening

U moet er rekening mee houden dat het besluit blijft gelden gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift. Het besluit geldt namelijk vanaf het moment dat wij het aan de aanvrager bekend maken. U kunt de voorzieningenrechter vragen om de werking van het besluit uit te stellen of een andere voorlopige voorziening te treffen totdat er een beslissing op uw bezwaar is. U kunt dan een brief schrijven naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Meer informatie staat in de folder 'Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Bronckhorst' die u kunt afhalen bij het gemeentehuis of downloaden via www.bronckhorst.nl.

Namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst,



mevrouw A.M. Nijkamp
cluster Omgeving

Kopie aan:
Archief

Bijlage Voorschriften

Deze voorschriften behoren bij de omgevingsvergunning met kenmerk: SXO27379595

A. Brandveilig gebruik gebouw

Opmerkingen Brandweer:

Overwegingen:

Het laten overnachten van de kinderen in de Sporthal de Pol is op zich geen probleem. Wel moet de organisatie er voor zorgen dat tijdens de tijden dat de kinderen slapen er een wakende wacht aanwezig is die minimaal uit 2 personen bestaat. Deze wakende wacht moet op gezette tijden een ronde maken om er zeker van te zijn dat er zich geen beginnende brand voordoet of een andere beginnende calamiteit.

De wakende wacht moet weten waar de uitgangen c.q. nooduitgangen zich bevinden en hoe de vluchtroutes lopen.

Als het bouwwerk voorzien is van een brandmeldinstallatie en/of een ontruimingsalarminstallatie moeten deze personen ook weten hoe zij hier mee om moeten gaan. Er moet een duidelijk instructie door de normale eigenaar/ gebruiker van het gebouw aan de organisatie worden gegeven.

Wat ons opvalt is dat de organisatie aangeeft dat er in de kleedkamers overnacht wordt. Wij vragen ons af of dit vanuit het oogpunt van hygiëne verstandig is. Omdat de tijd voor ons te kort is om formeel advies te vragen bij de GHOR of de GGD, adviseren wij U hierin zelf de afweging te maken. Mocht blijken dat het overnachten in de kleedkamers wordt afgeraden dan mag men er voor kiezen in de sporthal te overnachten onder dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven.

Conclusie

Met inachtneming van onze aannames en overwegingen, vinden wij een brandveilig gebruik aannemelijk.

Algemeen

1. In het gebouw zijn gedurende het evenement 60 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar en 16 begeleiders tegelijkertijd aanwezig
2. In, of in de directe nabijheid van het gebouw moet een aansluiting op het plaatselijk telefoonnet of mobiele telefoon aanwezig of bereikbaar zijn
3. Gedurende de tijd dat de personen in het gebouw aanwezig zijn, moet een voor de naleving van eisen van de vergunning verantwoordelijk persoon aanwezig zijn die de aanwijzingen van de met de controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet uitvoeren

Open ruimte en de omgeving van het gebouw

4. De toegangen tot het terrein en het bouwwerk moeten worden vrijgehouden van geparkeerde auto's, (brom)fietsen en overige obstakels
5. Het bouwwerk moet voor brandweervoertuigen tot op een afstand van minimaal 40 meter bereikbaar zijn
6. rond het bouwwerk moet voldoende ruimte (minimaal 5 meter) beschikbaar zijn voor een snelle en veilige ontvluchting vanuit het bouwwerk naar de openbare weg;
7. de afstand tussen een opstellingsplaats buiten het bouwwerk voor een bak- en braadinrichting of bakwagen dient minimaal 5 meter te bedragen;
8. Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten vrij worden gehouden en bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen

Indeling en constructie van het gebouw.

9. Het minimum aantal (nood)uitgangen van het bouwwerk moet twee bedragen;
10. De vrije breedte van een (nood)uitgang moet minimaal 90 cm bedragen;
11. de vrije hoogte van een (nood)uitgang moet minimaal 200 cm bedragen;
11. voor elke 100 personen is 90 cm aan vrije (nood)uitgang-breedte vereist;
12. de (nood)uitgangen moeten zover mogelijk van elkaar gelegen zijn, met dien verstande dat de loopafstand tot enige uitgang niet groter dan 30 meter mag zijn;
13. de paden naar de (nood)uitgangen moeten over een breedte van tenminste twee meter worden vrijgehouden van obstakels. Dit geldt ook voor de buitenzijde van het bouwwerk;
14. een hoogteverschil van meer dan 0,21 meter tussen de vloer in het bouwwerk en het aansluitende terrein ter plaatse van de uitgangen, moeten zijn overbrugd door een trap of hellingbaan; de breedte moet tenminste gelijk zijn aan de breedte van de uitgang, vermeerderd met 0,5 meter; de trap of hellingbaan moet steeds voldoende stroef zijn;
15. de (nood)uitgangen moeten met één handeling (zonder gebruik te maken van losse voorwerpen) over de volle breedte te openen zijn en draaien in de richting van de vluchtroute.

Verlichting, noodverlichting, transparantverlichting en installaties

17. Direct boven de (nood)uitgang(en) van het bouwwerk moet een transparantverlichting worden aangebracht met het opschrift 'UIT' c.q. 'NOODUIT' of pictogram, c.f. NEN 6088. De transparantverlichting moet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit overschakelen op een noodstroomvoorziening;
18. de transparantverlichting moet goed zichtbaar zijn en permanent branden indien er publiek aanwezig is;
19. er moet een noodverlichtingsinstallatie zijn aangebracht die is aangesloten op een voorziening voor noodstroom die binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende tenminste 30 minuten een verlichtingssterkte kan geven van tenminste 1 lux op de vloer gemeten;
20. voor de verlichting mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van elektrische verlichting;
21. de elektrische gloeilampen, schijnwerpers enz. moeten zodanig zijn opgehangen, geplaatst of beschermd, dat zij onder geen omstandigheid met brandbare goederen of stoffen in aanraking kunnen komen;
21. de elektrische installatie moet voldoen aan het gestelde in NEN 1010;
22. kachels of verwarmingselementen met open vuur, open gloeidraden of open verwarmingselementen zijn verboden;
23. het is verboden verplaatsbare ruimte- en verwarmingstoestellen, straalkachels en direct gestookte hete luchtkanonnen in het bouwwerk te doen of laten gebruiken
24. brandbare vloeistoffen en gassen, alsmede licht brandbare stoffen, mogen niet in het bouwwerk aanwezig zijn. De opslag van deze stoffen moet tenminste 5 meter van het bouwwerk zijn gesitueerd;
25. bij aansluiting van gasverbruikende toestellen mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van gaslangen, voorzien van GIVEG-keur. In afwijking van artikel 72, lid c, van NEN 3324, uitgave 1965 mag de maximale slanglengte voor een tijdelijke opstelling maximaal 10 meter bedragen. De slang moet met deugdelijke slangklemmen op de slangpilaren bevestigd zijn;
26. de opstelling van een kooktoestel moet brandveilig zijn;
27. daar waar het gevaar bestaat dat over gasleidingen gelopen wordt, moeten deze beschermd worden door houten lijsten die als een slangenbrug zijn uitgevoerd.

Stoffering en versiering

29. Voor afvalbakken (prullenbakken) mogen uitsluitend dichtwandige metalen bakken worden gebruikt


29. Stoffering en versiering moeten vrijgehouden worden van spots en andere warm wordende apparatuur, waarvan de oppervlaktetemperatuur meer dan 80 °C bedraagt
30. Vloer- en trapbedekkingen in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven moeten zodanig zijn aangebracht dat zij niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen en mogen in generlei opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen kunnen veroorzaken
31. Gordijnen en andere verticale stofferingen in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven moeten 0,10 meter vrij van de vloer worden gehouden
32. Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering moet een vrije ruimte van minimaal 2,50 meter overblijven. Deze versiering mag niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, in geval van brand mag geen druppelvorming plaatsvinden
33. Met brandbaar gas gevulde ballonnen mogen niet aanwezig zijn
34. De toe te passen, verticaal op te hangen textielproducten moeten in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven, een navlamduur hebben van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de normen NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995. Middels een certificaat moet worden aangetoond dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan
35. De toegepaste bekledingsmaterialen moeten voldoen aan:
 - NEN 1775, uitgave 1991, klasse T1 t.b.v. vloeren
 - NEN 6065, uitgave 1991, klasse 2 t.a.v. overige aankleding en versiering
 - NEN 1722, uitgave 1986, en NEN 1722a (aanvulling op NEN1722), uitgave 1988, klasse niet gemakkelijk ontvlambaar t.a.v. gordijnen
 - NEN 1775, uitgave 1991, en NEN 1775/C2, uitgave 1992, klasse T1 ten aanzien van vloeren
 - NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/C1, uitgave 1992, klasse 2 ten aanzien van de overige aankleding en versiering
 - De eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995

Middels een certificaat moet worden aangetoond dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan

Behoort bij besluit van de burgemeester /
burgemeester en wethouders van de gemeente
Bronckhorst d.d. 09-06-15
nr. SXO 2737 gsg5

De daartoe aangewezen ambtenaar,

2015-1171

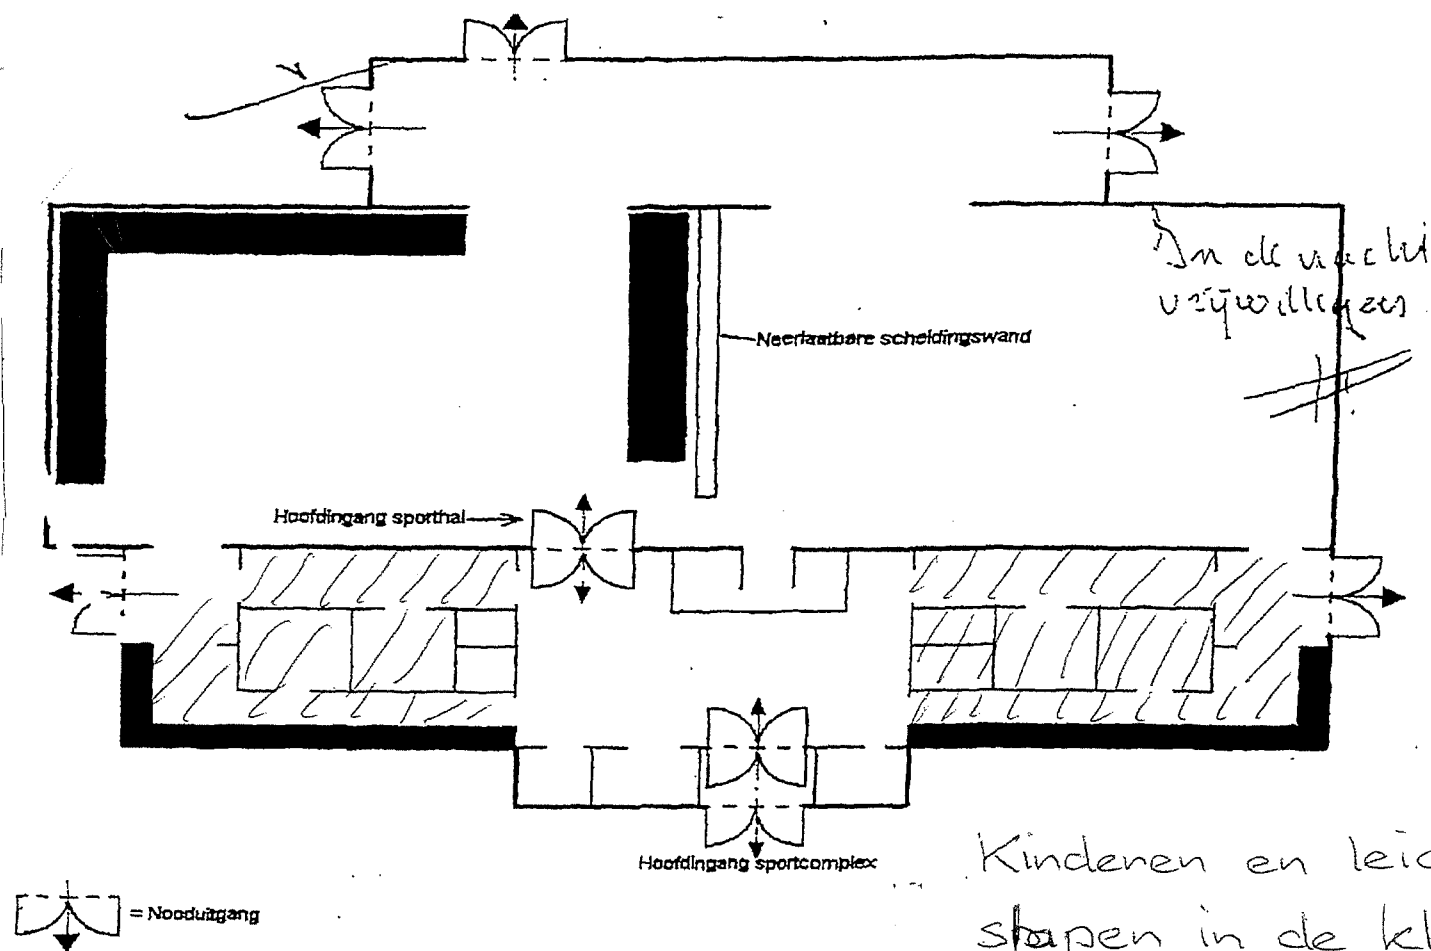

Kinderen en leiders
stapen in de kleedkamers