

Exacte maatvoeringen ntb. door de aannemer.

Zie pagina - 2 en - 3 uit rapport - A tbv. aanvullende informatie informatie ten aanzien van de constructie.

Zie pagina - 6 van rapport - A tbv. door derden aan te leveren onderdelen.

Zie pagina - 7 van rapport - A tbv. aanvullende informatie over het grondwerk.

Indien op enig punt twijfel over de constructie ontstaat, dient nader met ATH te worden overlegd.

Beganegrondvloer : 150 mm dik met daarop een 50 mm smeerlaag.

Beton : C20/25-XC1.

Betonstaal : B500.

De vloer aan de onderkant isoleren; de isolatie, uitgelegd over een 300 mm dik pakket verdicht zand.

De ontgraven bouwput afrillen met de grondwaterstand minimaal op 0,50 meter beneden het afdrlniveau.

Minimaal vereiste consueerstand bedraagt 4 N/mm2, dit met handsonderingen te controleren.

Ø8-150 : onderkruisnet met 40 mm dekking.

Net-overlap = 320 mm.

Tussen de vloer en de bestaande bouw en de nieuwe gevels 20 mm tempex aanbrengen.

Fundatiestroken : b x h = 600 x 200.

Beton : C20/25-XC2.

Betonstaal : B500.

Aanlegniveau op vaste grond, minimaal op ca. 1000 - Peil.

Minimaal vereiste consueerstand = 4 N/mm2; dit te controleren dmv. handsonderingen.

De beton te storten op folie volgens nader overleg tussen de aannemer en de gemeentelijk opzichter.

De spouwen om de meter dichtzetten met een steen tot aan het maaielveld om indrukken van de spouwen te voorkomen.

Het op de stroken op te trekken metselwerk uitvoeren in grindbeton-metselwerk.

Ø8-150 onder-kruisnet met 40 mm dekking.

2 Ø8 : lang 2500 bijgelegd op het net.


Plaat 1000 x 1000 met stiep 300 x 300 tpv. de bestaande fundatie.

Ø8-150 Gezet kruisnet met 40 mm dekking.

4 Ø12-250 : lang 650.

150 mm diep in 16 mm gaten in het midden van de bestaande fundatie

verlijmen met Edilon Dex-R 2K.

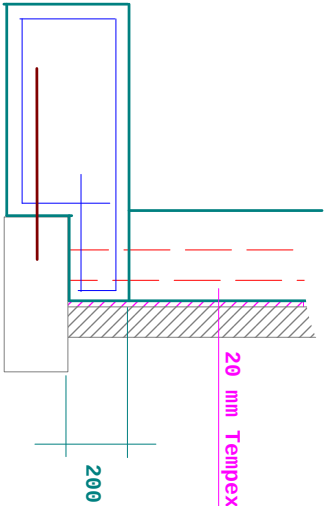

Stiepen 300 x 300 vanaf de fundatie.


4 Ø12 : Stekken met een 300 mm haak over de onderwarpning

in de fundatie gebogen.

Ø8-150 : Beugels met 40 mm dekking.

Beton : C20/25-XC2.

Betonstaal : B500.



Constructie-Advies Hegeman

Bureau voor Bouw-Techniek

E-mail	: athhegeman@planet.nl	Jupiter 29
Internet	: www.athhegeman.nl	7071 TN Uift
KVK-Arnhem nr	: 09 140 722	Tel : 0315 - 630 875
BTW-nr	: NL 116 756 962 B01	Mob : 06 - 228 809 01
IBAN	: NL91 INGB 0004 3822 97	
BIC	: INGBNL2A	

Onderdeel : Fundatie	Werknummer : 1492.35.15	Blad : B
Beganegrondvloer	Datum : 25-09-2015	Rev : 0

De penanten in de buitenspouwbladen volgens de bouwkundige tekeningen zijn niet aangegeven.

De aannemer kan er voor kiezen ter plaatse de fundatie te verbreden of de gehele strook breder uit te voeren.

