

Exacte maatvoeringen ntb. door de aannemer.

Zie pagina - 2 en - 3 uit rapport - A tbv. aanvullende informatie informatie ten aanzien van de constructie.

Zie pagina - 6 van rapport - A tbv. door derden aan te leveren onderdelen.

Zie pagina - 2 van rapport - A tbv. gevellatei-opleggingen.

Indien op enig punt twijfel over de constructie ontstaat, dient nader met ATH te worden overlegd.

Op het dak mogen géén zonnepanelen worden aangebracht zonder vooraf overleg met en goedkeuring door ATH.




Zie blad - A1a

Prefab geïsoleerde dakelementen, inclusief bevestiging volgens opgaaf door de leverancier.

De afschuifkrachten uit de kap dienen afgedragen te worden aan de gordingen Pos 1.

Indien getwijfeld wordt aan deze verbinding wordt hierbij geadviseerd om aan de onderkant van de elementen een regel op te lijnen en die af te laten steunen op deze gordingen. Dit eventuele oplijmen dient in de werkplaats te gebeuren en niet (!) op de bouwplaats.

Rondom eventuele dakramen in de kap ravelingen aanbrengen volgens uitwerking door de aannemer / opdrachtgever. Er mogen géén sparingen in de dakplaten worden gezaagd zonder vooraf overleg met en goedkeuring door de leverancier.

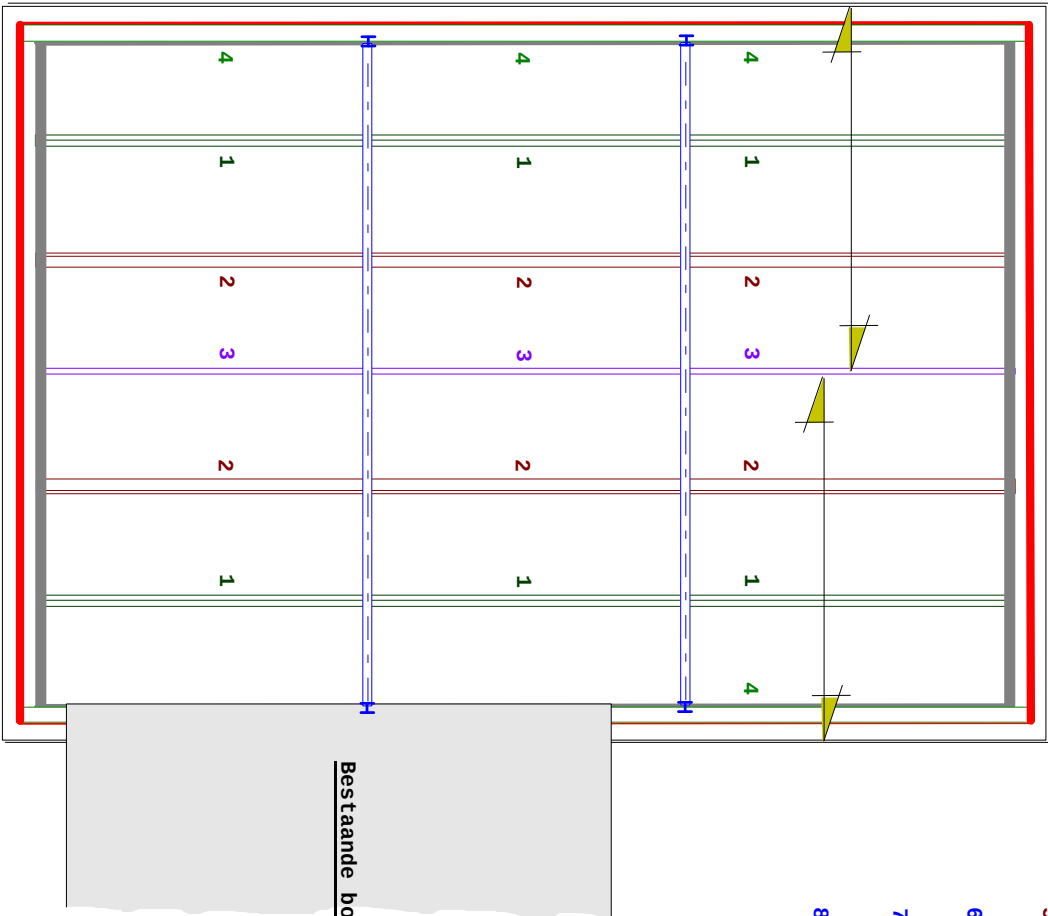

Kap

Constructie-hout : C18.

Constructie-staal : S235.

Tussen het bestaande- en het nieuwe gevelmetselwerk een staande kitvoeg aanbrengen.

Lichtbetonsteen binnen-metselwerk.

Gevel-metselwerk met een blok-druksterkte van minimaal 35 N/mm2 ivm. de vereiste waterdichtheid.

Gevelmetselwerk dilateren volgens advies door de adviseur van de steenleverancier.

Trapgat-sparing in de zoldervloer volgens nader overleg door de aannemer in overleg met de opdrachtgever.

1 = 142 x 246 : Randgordingen loodrecht op het grondvlak; uit twee stuks 71 x 246 tegen elkaar gelijmd.

Zie blad - A5a.

2 = 71 x 246 : Gordingen loodrecht op het dakvlak.

Zie blad - A3a.

3 = 71 x 196 : Nokgordingen.

Zie blad - A6a.

4 = 71 x 221 : Muurplaten.

Opwaai-ankers rond 12 - 1500 : lang 1000.

Zie blad - A4a.

5 = 71 x 196 - 610 : Balklagen.

Zie blad - A5a.

6 = : Spanten.

Zie blad - A2a t/m. - A7a.


7 = L 150 x 150 x 12 : Latei onder de balklaag.


150 mm opleggen.

8 = L 100 x 100 x 8 : Buitenspouwblad-latei.

Stalton : Binnenspouwblad-latei.



 Constructie-Advies Hegeman Bureau voor Bouw-Techniek			
E-mail	: athhegeman@planet.nl	Jupiter 29	
Internet	: www.athhegeman.nl	7071 TN Uift	
KVK-Arnhem nr	: 09 140 722	Tel : 0315 - 630 875	
BTW-nr	: NL 116 756 962 B01	Mob : 06 - 228 809 01	
IBAN	: NL91 INGB 0004 3822 97		
BIC	: INGBNL2A		
Onderdeel : Totaal	Werknummer : 1492.35.15	Blad : A	
	Datum : 25-09-2015	Rev : 0	

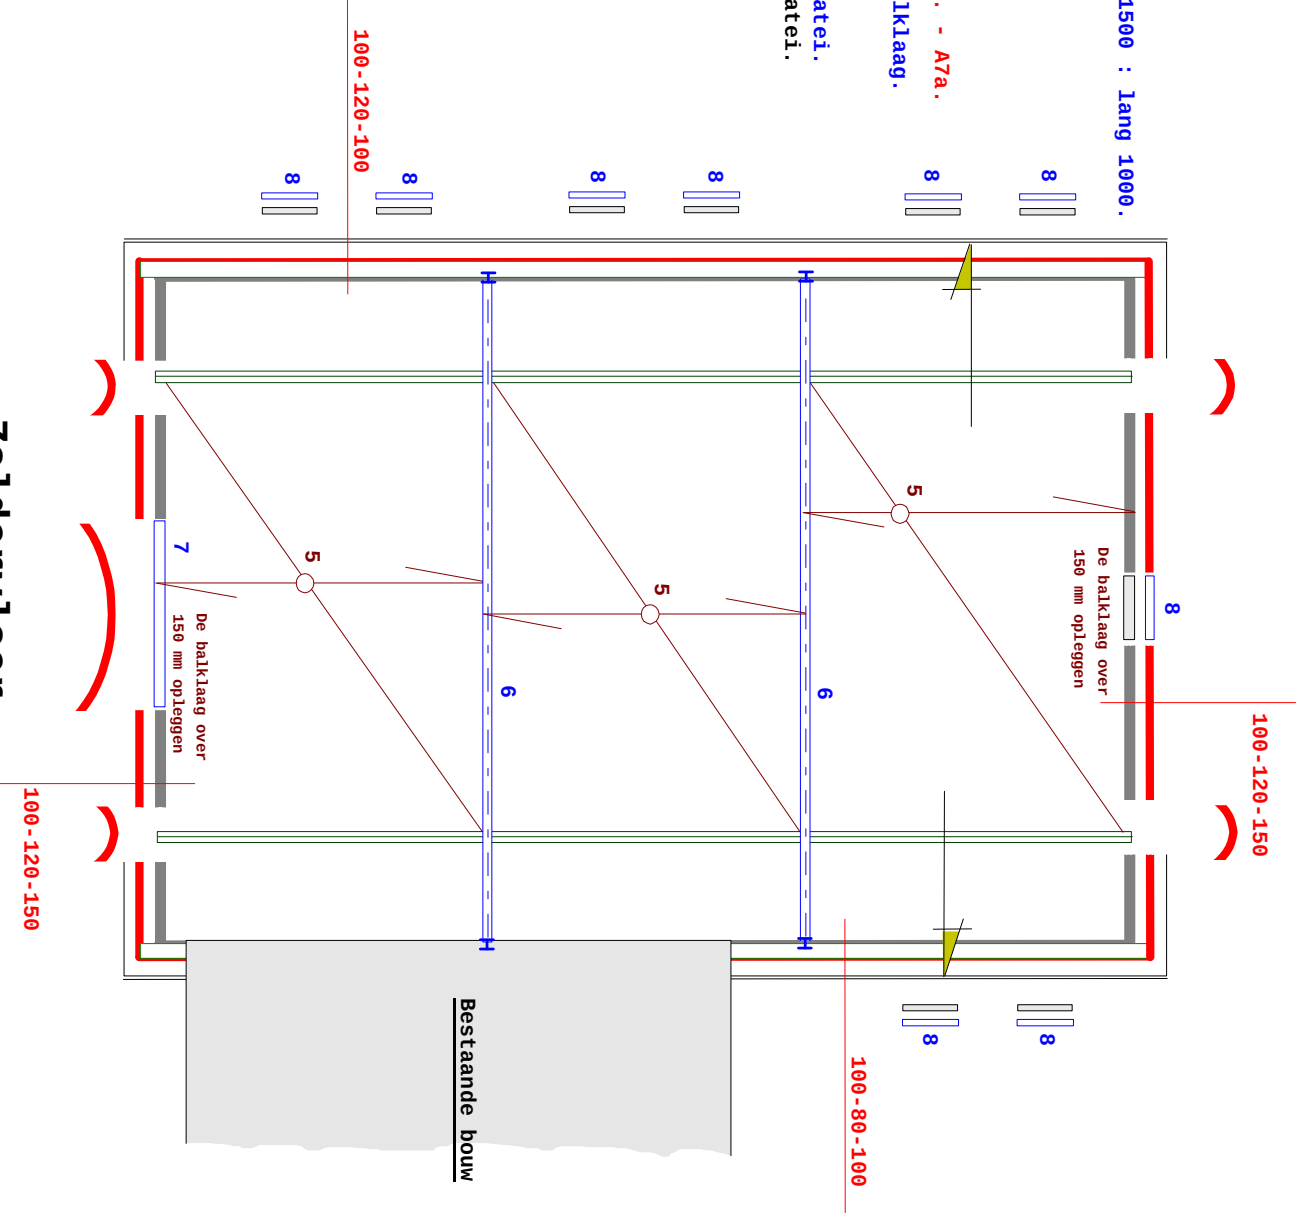

Zoldervloer

Toelaatbare belasting = 150 kg/m2.