

Behoort bij beschikking	
d.d.	17-12-2015
nr.(s)	ZK15000992
Medewerker Publiekszaken/vergunningen	
	

BEM1505070
gemeente Steenbergen

Verbouwen Bedrijfspand Houtzagerij 2 te Steenbergen

V.r.v.: Wegavo Bouwpartner
Molenstraat 77
4698 BB Oud Vossemeer


Opdrachtgever: Adriaansen Vastgoed B.V.
Bronkhorststraat 5
4651 SZ Steenbergen

Berekening kraanbaan koppelen aan bestaande constructie

Berekend door :
Gecontroleerd door :
Werknummer : 14153
Datum : 4 september 2015



Hermesweg 17, Postbus 369 4380 AJ Vlissingen
tel.: 0118-416763 fax: 0118-415566
e-mail: advies@atbwillems.nl



R. WILLEMS

advies- en tekenburo bouwkunde

Hermesweg 17, Postbus 369, 4380 AJ Vlissingen, tel. 0118-416763, fax 0118-415566

project: Verbouwen Bedrijfspannend Houtzagerij 2 te Steenbergen

werknummer: 14153

Inhoud

Berekening kraanbaan + bestaande constructie blz. 10-386


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

CONSTRUCTIEGEGEVENS

Projecttype	Knopen	Staven	Opleggingen	Profielen	Bel.gev.	Bel.comb.
3D-Raamwerk	278	519	71	18	48	148


AFB. GEOMETRY 1

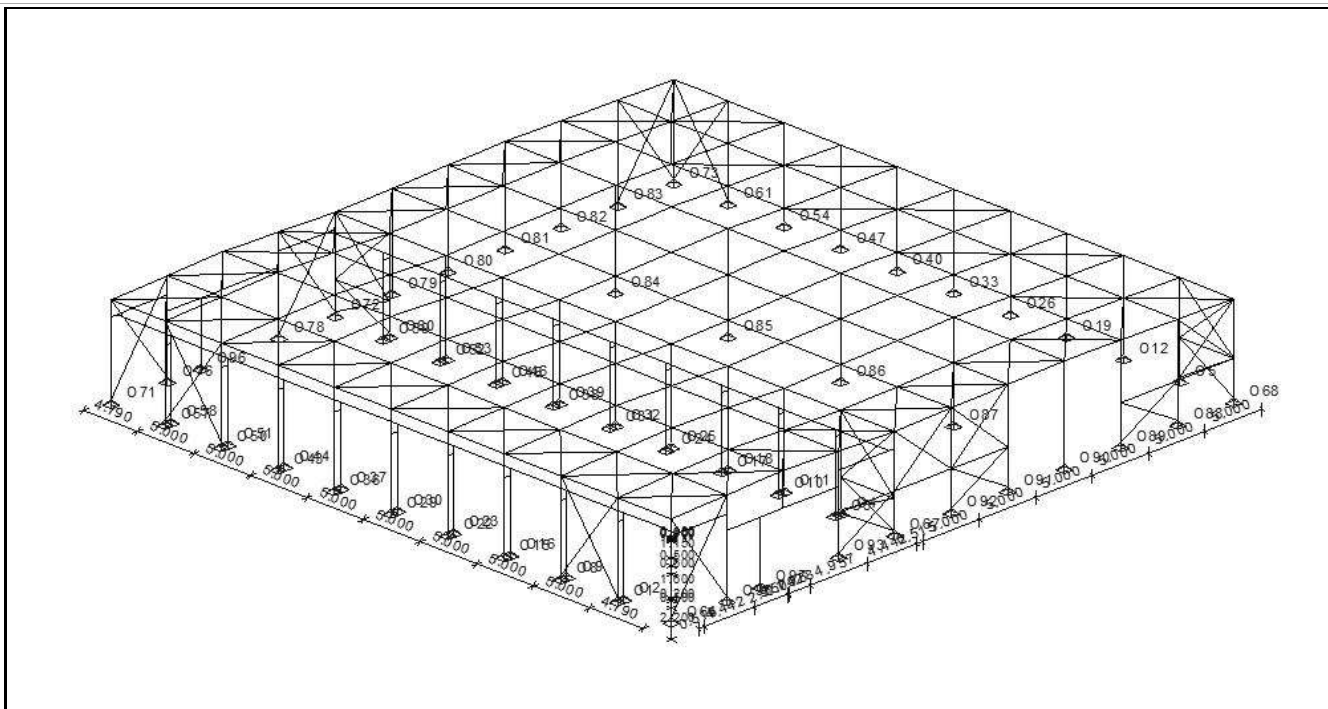


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

AFB. GEOMETRY 3

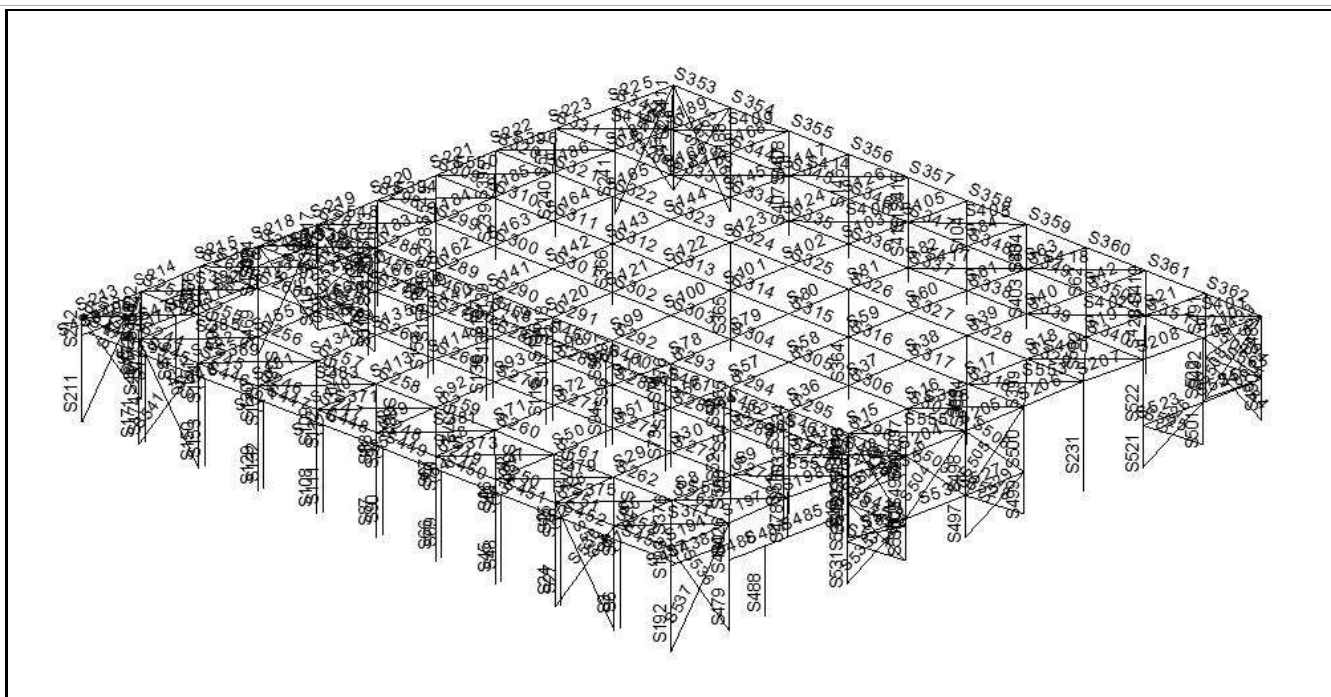

AFB. GEOMETRIE 4

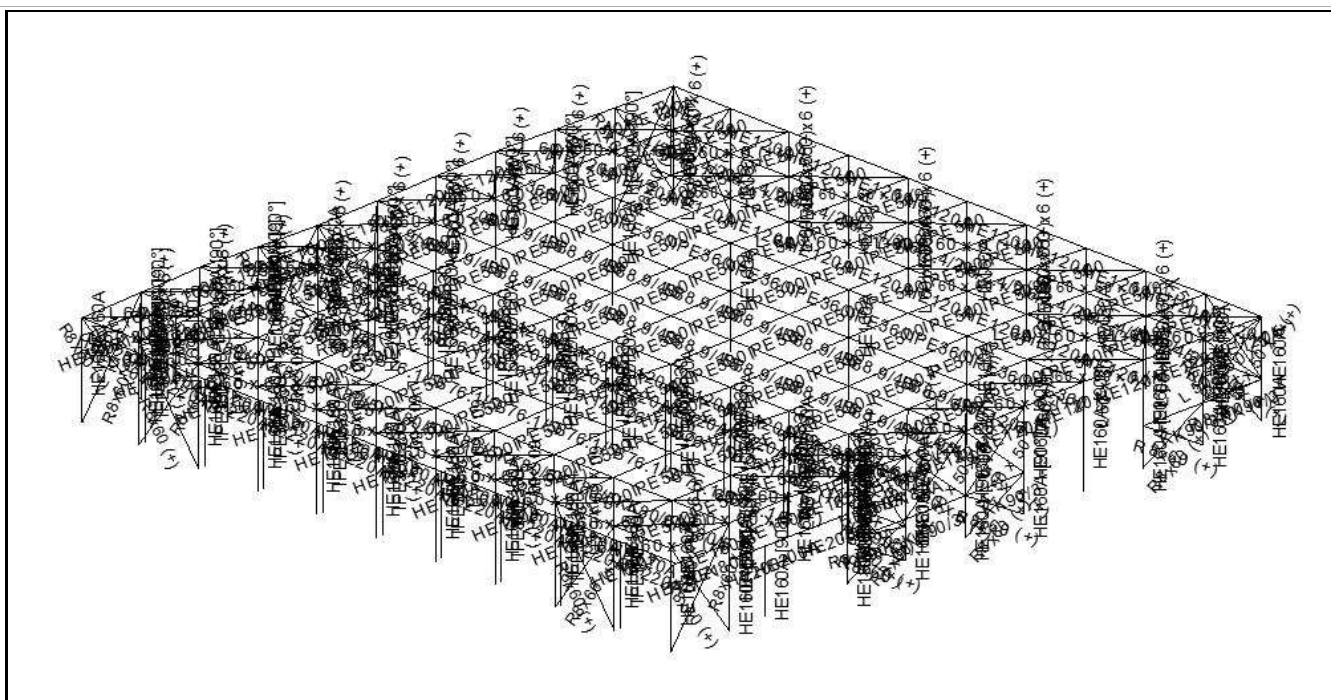

GEWICHTSBEREKENING

Index	Staven	Berekening	Waarde Eenheden
	Belastingen en vervormingen	NEN-EN1991	
Lsys1	Systeemmaat	5.00	5,00 [m]
Height1	Totale hoogte van constructie	7.05	7,05 [m]
Width1	Totale breedte van constructie	49.83	49,83 [m]
Lsys2	Systeemmaat	2.5	2,50 [m]
LR1			

Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg
projectnr.: 14153


Index	Staven	Berekening	Waarde Eenheden
LR1			
	Permanente Belasting	NEN-EN1991-1-1:2011/NB:2011	
Pp1	Buitenmuur (M1,M7)		
q1	Sandwichpaneel	0.2	0,20 [kN/m²]
q109	Permanente Belasting	Pp1*Lsys1	1,00 [kN/m]
	Permanente Belasting	Pp1*Lsys2	0,50 [kN/m]
Pp2	Hellend dak (M2,M3,M5,M6)		
q2	Gegalv-golfpl + gordingen	0.15	0,15 [kN/m²]
q110	Permanente Belasting	Pp2*Lsys1	0,75 [kN/m]
	Permanente Belasting	Pp2*Lsys2	0,38 [kN/m]
q223	Rails kraanbaanligger		
LR2	Rails kraanbaanligger 30x50 mm	0.03*0.05*78	0,12 [kN/m]
	Opgelegde belastingen	NEN-EN1991-1-1:2011/NB:2011	
qk1	M2-M3 Opgelegde belastingen (qk)	NEN-EN1991-1-1#6.3(Cat=H, Hoek=2)	1,00 [kN/m²]
q3	Opgelegde belastingen (q) (Lsys=5.00)	qk1 * Min(5.0, Lsys1)	5,00 [kN/m]
q111	Opgelegde belastingen (q) (Lsys=5.00)	qk1 * Min(5.0, Lsys2)	2,50 [kN/m]
qk2	M5-M6 Opgelegde belastingen (qk)	NEN-EN1991-1-1#6.3(Cat=H, Hoek=1)	1,00 [kN/m²]
q4	Opgelegde belastingen (q) (Lsys=5.00)	qk2 * Min(5.0, Lsys1)	5,00 [kN/m]
q112	Opgelegde belastingen (q) (Lsys=5.00)	qk2 * Min(5.0, Lsys2)	2,50 [kN/m]
LR3			
Height2	Windbelasting van Links + Overdruk Totale hoogte (incl. gedeelte boven de grond) (h)	NEN-EN1991-1-4:2011/NB:2011 7.05	7,05 [m]
Width2	Gemiddelde breedte (b)	50.00	50,00 [m]
Width3	Constructie diepte (d)	49.83	49,83 [m]
A1	Belast oppervlak (A)	352.50	352,50 [m²]
Co1	Orthografie factor (C0)	1.00	1,00
CsCd1	Constructie factor (CsCd)	NEN-EN1991-1-4#6(b=Width2,h=Height2,Terrein=Onbebouwd,Regio=3,C0=Co1)	0,85
Cpe1	Uitwendige druk; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand,Zone=D,hd=0.14)	0,80
Cpi1	Interne druk; Druk coefficient (Cpi)	EN1991-1-4#7.2.9(Cpe=Cpe1,Openingen=0.00,Over=True)	0,20
Z1	z=h; (h<=b) voor knopen: N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8	7.05	7,05 [m]
Qp1	Pieksnelheids druk (Qp voor referentieperiode 50)	NEN-EN1991-1-4#4(Z=Z1,Terrein=Onbebouwd,Regio=3,C0=Co1)	0,62 [kN/m²]
q5	Interne druk; Verdeelde element belasting (q)	(Cpi1*Qp1) * Lsys1	0,62 [kN/m]
q113	Interne druk; Verdeelde element belasting (q)	(Cpi1*Qp1) * Lsys2	0,31 [kN/m]
Cpe2	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand,Zone=D,hd=0.14)	0,80
q6	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp1*Cpe2*CsCd1) * Lsys1	2,10 [kN/m]
q114	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp1*Cpe2*CsCd1) * Lsys2	1,05 [kN/m]
Cpe3	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand,Zone=E,hd=0.14)	-0,50
C1	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe) incl. correlatiefactor	(Cpe2-Cpe3) * 0.85	1,11
q7	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp1*(Cpe3+C1)*CsCd1) * Lsys1	1,59 [kN/m]
q115	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp1*(Cpe3+C1)*CsCd1) * Lsys2	0,80 [kN/m]
Cpe4	Zadeldak M2; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=G,Hoek=1.73)	-1,20
q8	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	(Qp1*Cpe4*CsCd1) * Lsys1	-3,16 [kN/m]
q116	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	(Qp1*Cpe4*CsCd1) * Lsys2	-1,58 [kN/m]
Cpe5	Zadeldak M2; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=H,Hoek=1.73)	-0,67
q9	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	(Qp1*Cpe5*CsCd1) * Lsys1	-1,75 [kN/m]

Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg
projectnr.: 14153
+ koppelen kraanbaan

Index	Staven	Berekening	Waarde Eenheden
LR3			
q117	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp1 * Cpe5 * CsCd1) * Lsys2$	-0,87 [kN/m]
Cpe6	Zadeldak M3; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak, Zone=J, Hoek=1.73)	0,20
q10	Zadeldak M3; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp1 * Cpe6 * CsCd1) * Lsys1$	0,53 [kN/m]
q118	Zadeldak M3; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp1 * Cpe6 * CsCd1) * Lsys2$	0,26 [kN/m]
Cpe7	Zadeldak M3; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak, Zone=I, Hoek=1.73)	-0,60
q11	Zadeldak M3; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp1 * Cpe7 * CsCd1) * Lsys1$	-1,58 [kN/m]
q119	Zadeldak M3; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp1 * Cpe7 * CsCd1) * Lsys2$	-0,79 [kN/m]
Cpe8	Zadeldak M5; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak, Zone=H, Hoek=1.15)	-0,68
q12	Zadeldak M5; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp1 * Cpe8 * CsCd1) * Lsys1$	-1,78 [kN/m]
q120	Zadeldak M5; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp1 * Cpe8 * CsCd1) * Lsys2$	-0,89 [kN/m]
Cpe9	Zadeldak M6; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak, Zone=I, Hoek=1.15)	-0,60
q13	Zadeldak M6; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp1 * Cpe9 * CsCd1) * Lsys1$	-1,58 [kN/m]
q121	Zadeldak M6; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp1 * Cpe9 * CsCd1) * Lsys2$	-0,79 [kN/m]
q14	Vertikale wand M7; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp1 * Cpe3 * CsCd1) * Lsys1$	-1,31 [kN/m]
q122	Vertikale wand M7; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp1 * Cpe3 * CsCd1) * Lsys2$	-0,66 [kN/m]
q15	Vertikale wand M7; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp1 * (Cpe2 - C1) * CsCd1) * Lsys1$	-0,80 [kN/m]
q123	Vertikale wand M7; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp1 * (Cpe2 - C1) * CsCd1) * Lsys2$	-0,40 [kN/m]
Kopgevel			
Cpe81	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand, Zone=B, hd=0.14)	-0,80
q217	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp1 * Cpe81 * CsCd1) * Lsys1$	-2,10 [kN/m]
q218	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp1 * Cpe81 * CsCd1) * Lsys2$	-1,05 [kN/m]
LR4			
Windbelasting van Links + Overdruk (2e Cpe)		NEN-EN1991-1-4:2011/NB:2011	
Height3	Totale hoogte (incl. gedeelte boven de grond) (h)	7.05	7,05 [m]
Width4	Gemiddelde breedte (b)	50.00	50,00 [m]
Width5	Constructie diepte (d)	49.83	49,83 [m]
A2	Belast oppervlak (A)	352.50	352,50 [m²]
Co2	Orthografie factor (C0)	1.00	1,00
CsCd2	Constructie factor (CsCd)	NEN-EN1991-1-4#6(b=Width4, h=Height3, Terrein=Onbebouwd, Regio=3, C0=Co2)	0,85
Cpe10	Uitwendige druk; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand, Zone=D, hd=0.14)	0,80
Cpi2	Interne druk; Druk coefficient (Cpi)	EN1991-1-4#7.2.9(Cpe=Cpe10, Openingen=0.00, Over=True)	0,20
Z2	z=h; (h<=b) voor knopen: N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8	7.05	7,05 [m]
Qp2	Pieksnelheids druk (Qp voor referentieperiode 50)	NEN-EN1991-1-4#4(Z=Z2, Terrein=Onbebouwd, Regio=3, C0=Co2)	0,62 [kN/m²]
q16	Interne druk; Verdeelde element belasting (q)	$(Cpi2 * Qp2) * Lsys1$	0,62 [kN/m]
q124	Interne druk; Verdeelde element belasting (q)	$(Cpi2 * Qp2) * Lsys2$	0,31 [kN/m]
Cpe11	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand, Zone=D, hd=0.14, Eerst=False)	0,80
q17	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp2 * Cpe11 * CsCd2) * Lsys1$	2,10 [kN/m]
q125	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp2 * Cpe11 * CsCd2) * Lsys2$	1,05 [kN/m]
Cpe12	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand, Zone=E, hd=0.14, Eerst=False)	-0,50
C2	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe) incl. correlatiefactor	$(Cpe11 - Cpe12) * 0.85$	1,11
q18	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp2 * (Cpe12 + C2) * CsCd2) * Lsys1$	1,59 [kN/m]
q126	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp2 * (Cpe12 + C2) * CsCd2) * Lsys2$	0,80 [kN/m]
Cpe13	Zadeldak M2; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak, Zone=G, Hoek=1.73, Eerst=False)	0,00
q19	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp2 * Cpe13 * CsCd2) * Lsys1$	0,00 [kN/m]
q127	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp2 * Cpe13 * CsCd2) * Lsys2$	0,00 [kN/m]
Cpe14	Zadeldak M2; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak, Zone=H, Hoek=1.73, Eerst=False)	0,00
q20	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp2 * Cpe14 * CsCd2) * Lsys1$	0,00 [kN/m]
q128	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp2 * Cpe14 * CsCd2) * Lsys2$	0,00 [kN/m]

Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg
projectnr.: 14153


Index	Staven	Berekening	Waarde Eenheden
LR4			
Cpe15	Zadeldak M3; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=J,Hoek=1.73,Eerst=False)	-0,60
q21	Zadeldak M3; Verdeelde element belasting (q)	(Qp2*Cpe15*CsCd2) * Lsys1	-1,58 [kN/m]
q129	Zadeldak M3; Verdeelde element belasting (q)	(Qp2*Cpe15*CsCd2) * Lsys2	-0,79 [kN/m]
Cpe16	Zadeldak M3; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=I,Hoek=1.73,Eerst=False)	-0,60
q22	Zadeldak M3; Verdeelde element belasting (q)	(Qp2*Cpe16*CsCd2) * Lsys1	-1,58 [kN/m]
q130	Zadeldak M3; Verdeelde element belasting (q)	(Qp2*Cpe16*CsCd2) * Lsys2	-0,79 [kN/m]
Cpe17	Zadeldak M5; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=H,Hoek=1.15,Eerst=False)	0,00
q23	Zadeldak M5; Verdeelde element belasting (q)	(Qp2*Cpe17*CsCd2) * Lsys1	0,00 [kN/m]
q131	Zadeldak M5; Verdeelde element belasting (q)	(Qp2*Cpe17*CsCd2) * Lsys2	0,00 [kN/m]
Cpe18	Zadeldak M6; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=I,Hoek=1.15,Eerst=False)	-0,60
q24	Zadeldak M6; Verdeelde element belasting (q)	(Qp2*Cpe18*CsCd2) * Lsys1	-1,58 [kN/m]
q132	Zadeldak M6; Verdeelde element belasting (q)	(Qp2*Cpe18*CsCd2) * Lsys2	-0,79 [kN/m]
q25	Vertikale wand M7; Verdeelde element belasting (q)	(Qp2*Cpe12*CsCd2) * Lsys1	-1,31 [kN/m]
q133	Vertikale wand M7; Verdeelde element belasting (q)	(Qp2*Cpe12*CsCd2) * Lsys2	-0,66 [kN/m]
q26	Vertikale wand M7; Verdeelde element belasting (q)	(Qp2*(Cpe11-C2)*CsCd2) * Lsys1	-0,80 [kN/m]
q134	Vertikale wand M7; Verdeelde element belasting (q)	(Qp2*(Cpe11-C2)*CsCd2) * Lsys2	-0,40 [kN/m]
LR5			
	Windbelasting van Links + Onderdruk	NEN-EN1991-1-4:2011/NB:2011	
Height4	Totale hoogte (incl. gedeelte boven de grond) (h)	7.05	7,05 [m]
Width6	Gemiddelde breedte (b)	50.00	50,00 [m]
Width7	Constructie diepte (d)	49.83	49,83 [m]
A3	Belast oppervlak (A)	352.50	352,50 [m²]
Co3	Orthografie factor (C0)	1.00	1,00
CsCd3	Constructie factor (CsCd)	NEN-EN1991-1-4#6(b=Width6,h=Height4,Terrein=Onbebouwd,Regio=3,C0=Co3)	0,85
Cpe19	Uitwendige druk; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand,Zone=E,hd=0.14)	-0,50
Cpi3	Interne druk; Druk coefficient (Cpi)	EN1991-1-4#7.2.9(Cpe=Cpe19,Openingen=0.00,Over=False)	-0,30
Z3	z=h; (h<=b) voor knopen: N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8	7.05	7,05 [m]
Qp3	Pieksnelheids druk (Qp voor referentieperiode 50)	NEN-EN1991-1-4#4(Z=Z3,Terrein=Onbebouwd,Regio=3,C0=Co3)	0,62 [kN/m²]
q27	Interne druk; Verdeelde element belasting (q)	(Cpi3*Qp3) * Lsys1	-0,93 [kN/m]
q135	Interne druk; Verdeelde element belasting (q)	(Cpi3*Qp3) * Lsys2	-0,46 [kN/m]
Cpe20	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand,Zone=D,hd=0.14)	0,80
q28	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp3*Cpe20*CsCd3) * Lsys1	2,10 [kN/m]
q136	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp3*Cpe20*CsCd3) * Lsys2	1,05 [kN/m]
Cpe21	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand,Zone=E,hd=0.14)	-0,50
C3	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe) incl. correlatiefactor	(Cpe20-Cpe21) * 0.85	1,11
q29	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp3*(Cpe21+C3)*CsCd3) * Lsys1	1,59 [kN/m]
q137	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp3*(Cpe21+C3)*CsCd3) * Lsys2	0,80 [kN/m]
Cpe22	Zadeldak M2; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=G,Hoek=1.73)	-1,20
q30	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	(Qp3*Cpe22*CsCd3) * Lsys1	-3,16 [kN/m]
q138	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	(Qp3*Cpe22*CsCd3) * Lsys2	-1,58 [kN/m]
Cpe23	Zadeldak M2; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=H,Hoek=1.73)	-0,67
q31	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	(Qp3*Cpe23*CsCd3) * Lsys1	-1,75 [kN/m]
q139	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	(Qp3*Cpe23*CsCd3) * Lsys2	-0,87 [kN/m]
Cpe24	Zadeldak M3; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=J,Hoek=1.73)	0,20
q32	Zadeldak M3; Verdeelde element belasting (q)	(Qp3*Cpe24*CsCd3) * Lsys1	0,53 [kN/m]
q140	Zadeldak M3; Verdeelde element belasting (q)	(Qp3*Cpe24*CsCd3) * Lsys2	0,26 [kN/m]
Cpe25	Zadeldak M3; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=I,Hoek=1.73)	-0,60
q33	Zadeldak M3; Verdeelde element belasting (q)	(Qp3*Cpe25*CsCd3) * Lsys1	-1,58 [kN/m]



**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153


Index	Staven	Berekening	Waarde Eenheden
LR5			
q141	Zadeldak M3; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp3 * Cpe25 * CsCd3) * Lsys2$	-0,79 [kN/m]
Cpe26	Zadeldak M5; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak, Zone=H, Hoek=1.15)	-0,68
q34	Zadeldak M5; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp3 * Cpe26 * CsCd3) * Lsys1$	-1,78 [kN/m]
q142	Zadeldak M5; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp3 * Cpe26 * CsCd3) * Lsys2$	-0,89 [kN/m]
Cpe27	Zadeldak M6; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak, Zone=I, Hoek=1.15)	-0,60
q35	Zadeldak M6; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp3 * Cpe27 * CsCd3) * Lsys1$	-1,58 [kN/m]
q143	Zadeldak M6; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp3 * Cpe27 * CsCd3) * Lsys2$	-0,79 [kN/m]
q36	Vertikale wand M7; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp3 * Cpe21 * CsCd3) * Lsys1$	-1,31 [kN/m]
q144	Vertikale wand M7; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp3 * Cpe21 * CsCd3) * Lsys2$	-0,66 [kN/m]
q37	Vertikale wand M7; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp3 * (Cpe20 - C3) * CsCd3) * Lsys1$	-0,80 [kN/m]
q145	Vertikale wand M7; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp3 * (Cpe20 - C3) * CsCd3) * Lsys2$	-0,40 [kN/m]
LR6			
	Windbelasting van Links + Onderdruk (2e Cpe)	NEN-EN1991-1-4:2011/NB:2011	
Height5	Totale hoogte (incl. gedeelte boven de grond) (h)	7.05	7,05 [m]
Width8	Gemiddelde breedte (b)	50.00	50,00 [m]
Width9	Constructie diepte (d)	49.83	49,83 [m]
A4	Belast oppervlak (A)	352.50	352,50 [m²]
Co4	Orthografie factor (C0)	1.00	1,00
CsCd4	Constructie factor (CsCd)	NEN-EN1991-1-4#6(b=Width8, h=Height5, Terrein=Onbebouwd, Regio=3, C0=Co4)	0,85
Cpe28	Uitwendige druk; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand, Zone=E, hd=0.14)	-0,50
Cpi4	Interne druk; Druk coefficient (Cpi)	EN1991-1-4#7.2.9(Cpe=Cpe28, Openingen=0.00, Over=False)	-0,30
Z4	z=h; (h<=b) voor knopen: N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8	7.05	7,05 [m]
Qp4	Pieksnelheids druk (Qp voor referentieperiode 50)	NEN-EN1991-1-4#4(Z=Z4, Terrein=Onbebouwd, Regio=3, C0=Co4)	0,62 [kN/m²]
q38	Interne druk; Verdeelde element belasting (q)	$(Cpi4 * Qp4) * Lsys1$	-0,93 [kN/m]
q146			0,00 [kN/m]
Cpe29	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand, Zone=D, hd=0.14, Eerst=False)	0,80
q39	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp4 * Cpe29 * CsCd4) * Lsys1$	2,10 [kN/m]
q147			0,00 [kN/m]
Cpe30	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand, Zone=E, hd=0.14, Eerst=False)	-0,50
C4	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe) incl. correlatiefactor	$(Cpe29 - Cpe30) * 0.85$	1,11
q40	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp4 * (Cpe30 + C4) * CsCd4) * Lsys1$	1,59 [kN/m]
q148			0,00 [kN/m]
Cpe31	Zadeldak M2; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak, Zone=G, Hoek=1.73, Eerst=False)	0,00
q41	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp4 * Cpe31 * CsCd4) * Lsys1$	0,00 [kN/m]
q149			0,00 [kN/m]
Cpe32	Zadeldak M2; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak, Zone=H, Hoek=1.73, Eerst=False)	0,00
q42	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp4 * Cpe32 * CsCd4) * Lsys1$	0,00 [kN/m]
q150			0,00 [kN/m]
Cpe33	Zadeldak M3; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak, Zone=J, Hoek=1.73, Eerst=False)	-0,60
q43	Zadeldak M3; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp4 * Cpe33 * CsCd4) * Lsys1$	-1,58 [kN/m]
q151			0,00 [kN/m]
Cpe34	Zadeldak M3; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak, Zone=I, Hoek=1.73, Eerst=False)	-0,60
q44	Zadeldak M3; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp4 * Cpe34 * CsCd4) * Lsys1$	-1,58 [kN/m]
q152			0,00 [kN/m]
Cpe35	Zadeldak M5; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak, Zone=H, Hoek=1.15, Eerst=False)	0,00
q45	Zadeldak M5; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp4 * Cpe35 * CsCd4) * Lsys1$	0,00 [kN/m]
q153			0,00 [kN/m]
Cpe36	Zadeldak M6; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak, Zone=I, Hoek=1.15, Eerst=False)	-0,60



**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

Index	Staven	Berekening	Waarde Eenheden
LR6			
q46	Zadeldak M6; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp4 \cdot Cpe36 \cdot CsCd4) \cdot Lsys1$	-1,58 [kN/m]
q154			0,00 [kN/m]
q47	Vertikale wand M7; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp4 \cdot Cpe30 \cdot CsCd4) \cdot Lsys1$	-1,31 [kN/m]
q155			0,00 [kN/m]
q48	Vertikale wand M7; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp4 \cdot (Cpe29 - C4) \cdot CsCd4) \cdot Lsys1$	-0,80 [kN/m]
q156			0,00 [kN/m]
LR7			
	Windbelasting van Rechts + Overdruk	NEN-EN1991-1-4:2011/NB:2011	
Height6	Totale hoogte (incl. gedeelte boven de grond) (h)	7.05	7,05 [m]
Width10	Gemiddelde breedte (b)	50.00	50,00 [m]
Width11	Constructie diepte (d)	49.83	49,83 [m]
A5	Belast oppervlak (A)	352.50	352,50 [m ²]
Co5	Orthografie factor (C0)	1.00	1,00
CsCd5	Constructie factor (CsCd)	NEN-EN1991-1-4#6(b=Width10, h=Height6, Terrein=Onbebouwd, Regio=3, C0=Co5)	0,85
Cpe37	Uitwendige druk; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand, Zone=D, hd=0.14)	0,80
Cpi5	Interne druk; Druk coefficient (Cpi)	EN1991-1-4#7.2.9(Cpe=Cpe37, Openingen=0.00, Over=True)	0,20
Z5	z=h; (h<=b) voor knopen: N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8	7.05	7,05 [m]
Qp5	Pieksnelheids druk (Qp voor referentieperiode 50)	NEN-EN1991-1-4#4(Z=Z5, Terrein=Onbebouwd, Regio=3, C0=Co5)	0,62 [kN/m ²]
q49	Interne druk; Verdeelde element belasting (q)	$(Cpi5 \cdot Qp5) \cdot Lsys1$	0,62 [kN/m]
q157	Interne druk; Verdeelde element belasting (q)	$(Cpi5 \cdot Qp5) \cdot Lsys2$	0,31 [kN/m]
Cpe38	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand, Zone=E, hd=0.14)	-0,50
q50	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp5 \cdot Cpe38 \cdot CsCd5) \cdot Lsys1$	-1,31 [kN/m]
q158	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp5 \cdot Cpe38 \cdot CsCd5) \cdot Lsys2$	-0,66 [kN/m]
Cpe39	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand, Zone=D, hd=0.14)	0,80
C5	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe) incl. correlatiefactor	$(Cpe39 - Cpe38) \cdot 0.85$	1,11
q51	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp5 \cdot (Cpe39 - C5) \cdot CsCd5) \cdot Lsys1$	-0,80 [kN/m]
q159	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp5 \cdot (Cpe39 - C5) \cdot CsCd5) \cdot Lsys2$	-0,40 [kN/m]
q52	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp5 \cdot (Cpe38 + C5) \cdot CsCd5) \cdot Lsys1$	1,59 [kN/m]
q160	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp5 \cdot (Cpe38 + C5) \cdot CsCd5) \cdot Lsys2$	0,80 [kN/m]
Cpe40	Zadeldak M2; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak, Zone=I, Hoek=1.73)	-0,60
q53	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp5 \cdot Cpe40 \cdot CsCd5) \cdot Lsys1$	-1,58 [kN/m]
q161	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp5 \cdot Cpe40 \cdot CsCd5) \cdot Lsys2$	-0,79 [kN/m]
Cpe41	Zadeldak M2; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak, Zone=J, Hoek=1.73)	0,20
q54	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp5 \cdot Cpe41 \cdot CsCd5) \cdot Lsys1$	0,53 [kN/m]
q162	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp5 \cdot Cpe41 \cdot CsCd5) \cdot Lsys2$	0,26 [kN/m]
Cpe42	Zadeldak M3; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak, Zone=H, Hoek=1.73)	-0,67
q55	Zadeldak M3; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp5 \cdot Cpe42 \cdot CsCd5) \cdot Lsys1$	-1,75 [kN/m]
q163	Zadeldak M3; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp5 \cdot Cpe42 \cdot CsCd5) \cdot Lsys2$	-0,87 [kN/m]
Cpe43	Zadeldak M5; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak, Zone=I, Hoek=1.15)	-0,60
q56	Zadeldak M5; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp5 \cdot Cpe43 \cdot CsCd5) \cdot Lsys1$	-1,58 [kN/m]
q164	Zadeldak M5; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp5 \cdot Cpe43 \cdot CsCd5) \cdot Lsys2$	-0,79 [kN/m]
Cpe44	Zadeldak M6; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak, Zone=H, Hoek=1.15)	-0,68
q57	Zadeldak M6; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp5 \cdot Cpe44 \cdot CsCd5) \cdot Lsys1$	-1,78 [kN/m]
q165	Zadeldak M6; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp5 \cdot Cpe44 \cdot CsCd5) \cdot Lsys2$	-0,89 [kN/m]
Cpe45	Zadeldak M6; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak, Zone=G, Hoek=1.15)	-1,20
q58	Zadeldak M6; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp5 \cdot Cpe45 \cdot CsCd5) \cdot Lsys1$	-3,16 [kN/m]
q166	Zadeldak M6; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp5 \cdot Cpe45 \cdot CsCd5) \cdot Lsys2$	-1,58 [kN/m]
q59	Vertikale wand M7; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp5 \cdot Cpe39 \cdot CsCd5) \cdot Lsys1$	2,10 [kN/m]
q167	Vertikale wand M7; Verdeelde element belasting (q)	$(Qp5 \cdot Cpe39 \cdot CsCd5) \cdot Lsys2$	1,05 [kN/m]
LR8			



**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153


Index	Staven	Berekening	Waarde Eenheden
LR8			
	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e Cpe)	NEN-EN1991-1-4:2011/NB:2011	
Height7	Totale hoogte (incl. gedeelte boven de grond) (h)	7.05	7,05 [m]
Width12	Gemiddelde breedte (b)	50.00	50,00 [m]
Width13	Constructie diepte (d)	49.83	49,83 [m]
A6	Belast oppervlak (A)	352.50	352,50 [m ²]
Co6	Orthografie factor (C0)	1.00	1,00
CsCd6	Constructie factor (CsCd)	NEN-EN1991-1-4#6(b=Width12,h=Height7,Terrein=Onbebouwd,Regio=3,C0=Co6)	0,85
Cpe46	Uitwendige druk; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand,Zone=D,hd=0.14)	0,80
Cpi6	Interne druk; Druk coefficient (Cpi)	EN1991-1-4#7.2.9(Cpe=Cpe46,Openingen=0.00,Over=True)	0,20
Z6	z=h; (h<=b) voor knopen: N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8	7.05	7,05 [m]
Qp6	Pieksnelheids druk (Qp voor referentieperiode 50)	NEN-EN1991-1-4#4(Z=Z6,Terrein=Onbebouwd,Regio=3,C0=Co6)	0,62 [kN/m ²]
q60	Interne druk; Verdeelde element belasting (q)	(Cpi6*Qp6) * Lsys1	0,62 [kN/m]
q168	Interne druk; Verdeelde element belasting (q)	(Cpi6*Qp6) * Lsys2	0,31 [kN/m]
Cpe47	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand,Zone=E,hd=0.14,Eerst=False)	-0,50
q61	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp6*Cpe47*CsCd6) * Lsys1	-1,31 [kN/m]
q169	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp6*Cpe47*CsCd6) * Lsys2	-0,66 [kN/m]
Cpe48	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand,Zone=D,hd=0.14,Eerst=False)	0,80
C6	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe) incl. correlatiefactor	(Cpe48-Cpe47) * 0.85	1,11
q62	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp6*(Cpe48-C6)*CsCd6) * Lsys1	-0,80 [kN/m]
q170	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp6*(Cpe48-C6)*CsCd6) * Lsys2	-0,40 [kN/m]
q63	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp6*(Cpe47+C6)*CsCd6) * Lsys1	1,59 [kN/m]
q171	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp6*(Cpe47+C6)*CsCd6) * Lsys2	0,80 [kN/m]
Cpe49	Zadeldak M2; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=I,Hoek=1.73,Eerst=False)	-0,60
q64	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	(Qp6*Cpe49*CsCd6) * Lsys1	-1,58 [kN/m]
q172	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	(Qp6*Cpe49*CsCd6) * Lsys2	-0,79 [kN/m]
Cpe50	Zadeldak M2; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=J,Hoek=1.73,Eerst=False)	-0,60
q65	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	(Qp6*Cpe50*CsCd6) * Lsys1	-1,58 [kN/m]
q173	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	(Qp6*Cpe50*CsCd6) * Lsys2	-0,79 [kN/m]
Cpe51	Zadeldak M3; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=H,Hoek=1.73,Eerst=False)	0,00
q66	Zadeldak M3; Verdeelde element belasting (q)	(Qp6*Cpe51*CsCd6) * Lsys1	0,00 [kN/m]
q174	Zadeldak M3; Verdeelde element belasting (q)	(Qp6*Cpe51*CsCd6) * Lsys2	0,00 [kN/m]
Cpe52	Zadeldak M5; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=I,Hoek=1.15,Eerst=False)	-0,60
q67	Zadeldak M5; Verdeelde element belasting (q)	(Qp6*Cpe52*CsCd6) * Lsys1	-1,58 [kN/m]
q175	Zadeldak M5; Verdeelde element belasting (q)	(Qp6*Cpe52*CsCd6) * Lsys2	-0,79 [kN/m]
Cpe53	Zadeldak M6; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=H,Hoek=1.15,Eerst=False)	0,00
q68	Zadeldak M6; Verdeelde element belasting (q)	(Qp6*Cpe53*CsCd6) * Lsys1	0,00 [kN/m]
q176	Zadeldak M6; Verdeelde element belasting (q)	(Qp6*Cpe53*CsCd6) * Lsys2	0,00 [kN/m]
Cpe54	Zadeldak M6; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=G,Hoek=1.15,Eerst=False)	0,00
q69	Zadeldak M6; Verdeelde element belasting (q)	(Qp6*Cpe54*CsCd6) * Lsys1	0,00 [kN/m]
q177	Zadeldak M6; Verdeelde element belasting (q)	(Qp6*Cpe54*CsCd6) * Lsys2	0,00 [kN/m]
q70	Vertikale wand M7; Verdeelde element belasting (q)	(Qp6*Cpe48*CsCd6) * Lsys1	2,10 [kN/m]
q178	Vertikale wand M7; Verdeelde element belasting (q)	(Qp6*Cpe48*CsCd6) * Lsys2	1,05 [kN/m]
LR9			
	Windbelasting van Rechts + Onderdruk	NEN-EN1991-1-4:2011/NB:2011	
Height8	Totale hoogte (incl. gedeelte boven de grond) (h)	7.05	7,05 [m]
Width14	Gemiddelde breedte (b)	50.00	50,00 [m]
Width15	Constructie diepte (d)	49.83	49,83 [m]
A7	Belast oppervlak (A)	352.50	352,50 [m ²]
Co7	Orthografie factor (C0)	1.00	1,00

Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg
projectnr.: 14153

Index	Staven	Berekening	Waarde Eenheden
LR9			
CsCd7	Constructie factor (CsCd)	NEN-EN1991-1-4#6(b=Width14,h=Height8,Terrein=Onbebouwd,Regio=3,C0=Co7)	0,85
Cpe55	Uitwendige druk; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand,Zone=E,hd=0.14)	-0,50
Cpi7	Interne druk; Druk coefficient (Cpi)	EN1991-1-4#7.2.9(Cpe=Cpe55,Openingen=0.00,Over=False)	-0,30
Z7	z=h; (h<=b) voor knopen: N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8	7.05	7,05 [m]
Qp7	Pieksnelheids druk (Qp voor referentieperiode 50)	NEN-EN1991-1-4#4(Z=Z7,Terrein=Onbebouwd,Regio=3,C0=Co7)	0,62 [kN/m²]
q71	Interne druk; Verdeelde element belasting (q)	(Cpi7*Qp7) * Lsys1	-0,93 [kN/m]
q179	Interne druk; Verdeelde element belasting (q)	(Cpi7*Qp7) * Lsys2	-0,46 [kN/m]
Cpe56	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand,Zone=E,hd=0.14)	-0,50
q72	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp7*Cpe56*CsCd7) * Lsys1	-1,31 [kN/m]
q180	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp7*Cpe56*CsCd7) * Lsys2	-0,66 [kN/m]
Cpe57	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand,Zone=D,hd=0.14)	0,80
C7	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe) incl. correlatiefactor	(Cpe57-Cpe56) * 0.85	1,11
q73	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp7*(Cpe57-C7)*CsCd7) * Lsys1	-0,80 [kN/m]
q181	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp7*(Cpe57-C7)*CsCd7) * Lsys2	-0,40 [kN/m]
q74	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp7*(Cpe56+C7)*CsCd7) * Lsys1	1,59 [kN/m]
q182	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp7*(Cpe56+C7)*CsCd7) * Lsys2	0,80 [kN/m]
Cpe58	Zadeldak M2; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=I,Hoek=1.73)	-0,60
q75	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	(Qp7*Cpe58*CsCd7) * Lsys1	-1,58 [kN/m]
q183	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	(Qp7*Cpe58*CsCd7) * Lsys2	-0,79 [kN/m]
Cpe59	Zadeldak M2; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=J,Hoek=1.73)	0,20
q76	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	(Qp7*Cpe59*CsCd7) * Lsys1	0,53 [kN/m]
q184	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	(Qp7*Cpe59*CsCd7) * Lsys2	0,26 [kN/m]
Cpe60	Zadeldak M3; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=H,Hoek=1.73)	-0,67
q77	Zadeldak M3; Verdeelde element belasting (q)	(Qp7*Cpe60*CsCd7) * Lsys1	-1,75 [kN/m]
q185	Zadeldak M3; Verdeelde element belasting (q)	(Qp7*Cpe60*CsCd7) * Lsys2	-0,87 [kN/m]
Cpe61	Zadeldak M5; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=I,Hoek=1.15)	-0,60
q78	Zadeldak M5; Verdeelde element belasting (q)	(Qp7*Cpe61*CsCd7) * Lsys1	-1,58 [kN/m]
q186	Zadeldak M5; Verdeelde element belasting (q)	(Qp7*Cpe61*CsCd7) * Lsys2	-0,79 [kN/m]
Cpe62	Zadeldak M6; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=H,Hoek=1.15)	-0,68
q79	Zadeldak M6; Verdeelde element belasting (q)	(Qp7*Cpe62*CsCd7) * Lsys1	-1,78 [kN/m]
q187	Zadeldak M6; Verdeelde element belasting (q)	(Qp7*Cpe62*CsCd7) * Lsys2	-0,89 [kN/m]
Cpe63	Zadeldak M6; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=G,Hoek=1.15)	-1,20
q80	Zadeldak M6; Verdeelde element belasting (q)	(Qp7*Cpe63*CsCd7) * Lsys1	-3,16 [kN/m]
q188	Zadeldak M6; Verdeelde element belasting (q)	(Qp7*Cpe63*CsCd7) * Lsys2	-1,58 [kN/m]
q81	Vertikale wand M7; Verdeelde element belasting (q)	(Qp7*Cpe57*CsCd7) * Lsys1	2,10 [kN/m]
q189	Vertikale wand M7; Verdeelde element belasting (q)	(Qp7*Cpe57*CsCd7) * Lsys2	1,05 [kN/m]
LR10			
	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e Cpe)	NEN-EN1991-1-4:2011/NB:2011	
Height9	Totale hoogte (incl. gedeelte boven de grond) (h)	7.05	7,05 [m]
Width16	Gemiddelde breedte (b)	50.00	50,00 [m]
Width17	Constructie diepte (d)	49.83	49,83 [m]
A8	Belast oppervlak (A)	352.50	352,50 [m²]
Co8	Orthografie factor (C0)	1.00	1,00
CsCd8	Constructie factor (CsCd)	NEN-EN1991-1-4#6(b=Width16,h=Height9,Terrein=Onbebouwd,Regio=3,C0=Co8)	0,85
Cpe64	Uitwendige druk; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand,Zone=E,hd=0.14)	-0,50
Cpi8	Interne druk; Druk coefficient (Cpi)	EN1991-1-4#7.2.9(Cpe=Cpe64,Openingen=0.00,Over=False)	-0,30

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenberg**
projectnr.: 14153


Index	Staven	Berekening	Waarde Eenheden
LR10			
Z8	z=h; (h<=b) voor knopen: N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8	7.05	7,05 [m]
Qp8	Pieksnelheids druk (Qp voor referentieperiode 50)	NEN-EN1991-1-4#4(Z=Z8,Terrein=Onbebouwd,Regio=3,C0=Co8)	0,62 [kN/m²]
q82	Interne druk; Verdeelde element belasting (q)	(Cpi8*Qp8) * Lsys1	-0,93 [kN/m]
q190	Interne druk; Verdeelde element belasting (q)	(Cpi8*Qp8) * Lsys2	-0,46 [kN/m]
Cpe65	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand,Zone=E,hd=0.14,Eerst=False)	-0,50
q83	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp8*Cpe65*CsCd8) * Lsys1	-1,31 [kN/m]
q191	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp8*Cpe65*CsCd8) * Lsys2	-0,66 [kN/m]
Cpe66	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand,Zone=D,hd=0.14,Eerst=False)	0,80
C8	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe) incl. correlatiefactor	(Cpe66-Cpe65) * 0.85	1,11
q84	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp8*(Cpe66-C8)*CsCd8) * Lsys1	-0,80 [kN/m]
q192	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp8*(Cpe66-C8)*CsCd8) * Lsys2	-0,40 [kN/m]
q85	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp8*(Cpe65+C8)*CsCd8) * Lsys1	1,59 [kN/m]
q193	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp8*(Cpe65+C8)*CsCd8) * Lsys2	0,80 [kN/m]
Cpe67	Zadeldak M2; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=I,Hoek=1.73,Eerst=False)	-0,60
q86	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	(Qp8*Cpe67*CsCd8) * Lsys1	-1,58 [kN/m]
q194	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	(Qp8*Cpe67*CsCd8) * Lsys2	-0,79 [kN/m]
Cpe68	Zadeldak M2; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=J,Hoek=1.73,Eerst=False)	-0,60
q87	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	(Qp8*Cpe68*CsCd8) * Lsys1	-1,58 [kN/m]
q195	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	(Qp8*Cpe68*CsCd8) * Lsys2	-0,79 [kN/m]
Cpe69	Zadeldak M3; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=H,Hoek=1.73,Eerst=False)	0,00
q88	Zadeldak M3; Verdeelde element belasting (q)	(Qp8*Cpe69*CsCd8) * Lsys1	0,00 [kN/m]
q196	Zadeldak M3; Verdeelde element belasting (q)	(Qp8*Cpe69*CsCd8) * Lsys2	0,00 [kN/m]
Cpe70	Zadeldak M5; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=I,Hoek=1.15,Eerst=False)	-0,60
q89	Zadeldak M5; Verdeelde element belasting (q)	(Qp8*Cpe70*CsCd8) * Lsys1	-1,58 [kN/m]
q197	Zadeldak M5; Verdeelde element belasting (q)	(Qp8*Cpe70*CsCd8) * Lsys2	-0,79 [kN/m]
Cpe71	Zadeldak M6; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=H,Hoek=1.15,Eerst=False)	0,00
q90	Zadeldak M6; Verdeelde element belasting (q)	(Qp8*Cpe71*CsCd8) * Lsys1	0,00 [kN/m]
q198	Zadeldak M6; Verdeelde element belasting (q)	(Qp8*Cpe71*CsCd8) * Lsys2	0,00 [kN/m]
Cpe72	Zadeldak M6; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=G,Hoek=1.15,Eerst=False)	0,00
q91	Zadeldak M6; Verdeelde element belasting (q)	(Qp8*Cpe72*CsCd8) * Lsys1	0,00 [kN/m]
q199	Zadeldak M6; Verdeelde element belasting (q)	(Qp8*Cpe72*CsCd8) * Lsys2	0,00 [kN/m]
q92	Vertikale wand M7; Verdeelde element belasting (q)	(Qp8*Cpe66*CsCd8) * Lsys1	2,10 [kN/m]
q200	Vertikale wand M7; Verdeelde element belasting (q)	(Qp8*Cpe66*CsCd8) * Lsys2	1,05 [kN/m]
LR11			
	Windbelasting van Voren + Overdruk	NEN-EN1991-1-4:2011/NB:2011	
Height10	Totale hoogte (incl. gedeelte boven de grond) (h)	7.05	7,05 [m]
Width18	Gemiddelde breedte (b)	49.83	49,83 [m]
Width19	Constructie diepte (d)	49.83	49,83 [m]
A9	Belast oppervlak (A)	351.30	351,30 [m²]
Co9	Orthografie factor (C0)	1.00	1,00
CsCd9	Constructie factor (CsCd)	NEN-EN1991-1-4#6(b=Width18,h=Height10,Terrein=Onbebouwd,Regio=3,C0=Co9)	0,85
Cpe73	Uitwendige druk; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand,Zone=C,hd=0.14)	-0,50
Cpi9	Interne druk; Druk coefficient (Cpi)	EN1991-1-4#7.2.9(Cpe=Cpe73,Openingen=0.00,Over=True)	0,20
Z9	z=h; (h<=b) voor knopen: N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8	7.05	7,05 [m]
Qp9	Pieksnelheids druk (Qp voor referentieperiode 50)	NEN-EN1991-1-4#4(Z=Z9,Terrein=Onbebouwd,Regio=3,C0=Co9)	0,62 [kN/m²]
q93	Interne druk; Verdeelde element belasting (q)	(Cpi9*Qp9) * Lsys1	0,62 [kN/m]
q201	Interne druk; Verdeelde element belasting (q)	(Cpi9*Qp9) * Lsys2	0,31 [kN/m]



**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

Index	Staven	Berekening	Waarde Eenheden
LR11			
Cpe74	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand,Zone=C,hd=0.14)	-0,50
q94	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp9*Cpe74*CsCd9) * Lsys1	-1,31 [kN/m]
q202	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp9*Cpe74*CsCd9) * Lsys2	-0,66 [kN/m]
Cpe75	Zadeldak M2; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=I,Hoek=1.73,Richting=90)	-0,60
q95	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	(Qp9*Cpe75*CsCd9) * Lsys1	-1,58 [kN/m]
q203	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	(Qp9*Cpe75*CsCd9) * Lsys2	-0,79 [kN/m]
Cpe76	Zadeldak M5; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=I,Hoek=1.15,Richting=90)	-0,60
q96	Zadeldak M5; Verdeelde element belasting (q)	(Qp9*Cpe76*CsCd9) * Lsys1	-1,58 [kN/m]
q204	Zadeldak M5; Verdeelde element belasting (q)	(Qp9*Cpe76*CsCd9) * Lsys2	-0,79 [kN/m]
	Kopgevel		
Cpe82	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand,Zone=D,hd=0.14)	0,80
q219	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp9*Cpe82*CsCd9) * Lsys1	2,10 [kN/m]
q220	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp9*Cpe82*CsCd9) * Lsys2	1,05 [kN/m]
Cpe83	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand,Zone=E,hd=0.14)	-0,50
q221	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp9*Cpe83*CsCd9) * Lsys1	-1,31 [kN/m]
q222	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp9*Cpe83*CsCd9) * Lsys2	-0,66 [kN/m]
LR12			
	Windbelasting van Voren + Onderdruk	NEN-EN1991-1-4:2011/NB:2011	
Height11	Totale hoogte (incl. gedeelte boven de grond) (h)	7.05	7,05 [m]
Width20	Gemiddelde breedte (b)	49.83	49,83 [m]
Width21	Constructie diepte (d)	49.83	49,83 [m]
A10	Belast oppervlak (A)	351.30	351,30 [m²]
Co10	Orthografie factor (C0)	1.00	1,00
CsCd10	Constructie factor (CsCd)	NEN-EN1991-1-4#6(b=Width20,h=Height11,Terrein=Onbebouwd,Regio=3,C0=Co10)	0,85
Cpe77	Uitwendige druk; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand,Zone=C,hd=0.14)	-0,50
Cpi10	Interne druk; Druk coefficient (Cpi)	EN1991-1-4#7.2.9(Cpe=Cpe77,Openingen=0.00,Over=False)	-0,30
Z10	z=h; (h<=b) voor knopen: N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8	7.05	7,05 [m]
Qp10	Pieksnelheids druk (Qp voor referentieperiode 50)	NEN-EN1991-1-4#4(Z=Z10,Terrein=Onbebouwd,Regio=3,C0=Co10)	0,62 [kN/m²]
q97	Interne druk; Verdeelde element belasting (q)	(Cpi10*Qp10) * Lsys1	-0,93 [kN/m]
q205	Interne druk; Verdeelde element belasting (q)	(Cpi10*Qp10) * Lsys2	-0,46 [kN/m]
Cpe78	Vertikale wand M1; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Wand,Zone=C,hd=0.14)	-0,50
q98	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp10*Cpe78*CsCd10) * Lsys1	-1,31 [kN/m]
q206	Vertikale wand M1; Verdeelde element belasting (q)	(Qp10*Cpe78*CsCd10) * Lsys2	-0,66 [kN/m]
Cpe79	Zadeldak M2; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=I,Hoek=1.73,Richting=90)	-0,60
q99	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	(Qp10*Cpe79*CsCd10) * Lsys1	-1,58 [kN/m]
q207	Zadeldak M2; Verdeelde element belasting (q)	(Qp10*Cpe79*CsCd10) * Lsys2	-0,79 [kN/m]
Cpe80	Zadeldak M5; Druk coefficient (Cpe)	NEN-EN1991-1-4#7.2(Dak=Zadeldak,Zone=I,Hoek=1.15,Richting=90)	-0,60
q100	Zadeldak M5; Verdeelde element belasting (q)	(Qp10*Cpe80*CsCd10) * Lsys1	-1,58 [kN/m]
q208	Zadeldak M5; Verdeelde element belasting (q)	(Qp10*Cpe80*CsCd10) * Lsys2	-0,79 [kN/m]
LR13			
	Sneeuwbelasting	NEN-EN1991-1-3:2011/NB:2011	
Sk1	Karakteristiek waarde van de sneeuwlast op de grond (Sk)	NEN-EN1991-1-3#4.1(Zone=1)	0,70 [kN/m²]
Ce1	De milieucoefficient (Ce)	NEN-EN1991-1-3#5.2.7()	1,00
Ct1	De thermische coefficient (Ct)	NEN-EN1991-1-3#5.2.8()	1,00
	Zakgootdak, Mu1 Hoek: 1.73, Mu2 Hoek: 1.44; M3		
Mu1	Mu1; Sneeuwbelasting coefficient (Mu)	EN1991-1-3#5.3(Dak=Zakgootdak,Hoek=1.73,Mu=Mu1)	0,80
q101	Verdeelde element belasting (q)	(Sk1*Ce1*Ct1*Mu1) * Lsys1	2,80 [kN/m]



**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

Index	Staven	Berekening	Waarde Eenheden
LR13			
q209	Verdeelde element belasting (q)	(Sk1*Ce1*Ct1*Mu1) * Lsys2	1,40 [kN/m]
Mu2	Mu2; Sneeuwbelasting coefficient (Mu)	EN1991-1-3#5.3(Dak=Zakgootdak,H oek=1.44,Mu=Mu2)	0,84
q102	Verdeelde element belasting (q)	(Sk1*Ce1*Ct1*Mu2) * Lsys1	2,93 [kN/m]
q210	Verdeelde element belasting (q)	(Sk1*Ce1*Ct1*Mu2) * Lsys2	1,47 [kN/m]
Zakgootdak, Mu1 Hoek: 1.15, Mu2 Hoek: 1.44; M5			
Mu3	Mu1; Sneeuwbelasting coefficient (Mu)	EN1991-1-3#5.3(Dak=Zakgootdak,H oek=1.15,Mu=Mu1)	0,80
q103	Verdeelde element belasting (q)	(Sk1*Ce1*Ct1*Mu3) * Lsys1	2,80 [kN/m]
q211	Verdeelde element belasting (q)	(Sk1*Ce1*Ct1*Mu3) * Lsys2	1,40 [kN/m]
Mu4	Mu2; Sneeuwbelasting coefficient (Mu)	EN1991-1-3#5.3(Dak=Zakgootdak,H oek=1.44,Mu=Mu2)	0,84
q104	Verdeelde element belasting (q)	(Sk1*Ce1*Ct1*Mu4) * Lsys1	2,93 [kN/m]
q212	Verdeelde element belasting (q)	(Sk1*Ce1*Ct1*Mu4) * Lsys2	1,47 [kN/m]
Zadeldak, Mu1 Hoek: 1.73; M2			
Mu5	Mu1; Sneeuwbelasting coefficient (Mu)	EN1991-1-3#5.3(Dak=Hellend,Hoek= 1.73,Mu=Mu1)	0,80
q105	Verdeelde element belasting (q)	(Sk1*Ce1*Ct1*Mu5) * Lsys1	2,80 [kN/m]
q213	Verdeelde element belasting (q)	(Sk1*Ce1*Ct1*Mu5) * Lsys2	1,40 [kN/m]
q106	Verdeelde element belasting (q)	q105*0.50	1,40 [kN/m]
q214	Verdeelde element belasting (q)	q213*0.50	0,70 [kN/m]
Zadeldak, Mu1 Hoek: 1.15; M6			
Mu6	Mu1; Sneeuwbelasting coefficient (Mu)	EN1991-1-3#5.3(Dak=Hellend,Hoek= 1.15,Mu=Mu1)	0,80
q107	Verdeelde element belasting (q)	(Sk1*Ce1*Ct1*Mu6) * Lsys1	2,80 [kN/m]
q215	Verdeelde element belasting (q)	(Sk1*Ce1*Ct1*Mu6) * Lsys2	1,40 [kN/m]
q108	Verdeelde element belasting (q)	q107*0.50	1,40 [kN/m]
q216	Verdeelde element belasting (q)	q215*0.50	0,70 [kN/m]
LR14			
Mobiele lasten 3x kraanbaan 50 kN			
F1	Rmax verticaal	35	35,00 [kN]
F2	Rmax horizontaal 10%	F1*0.1	3,50 [kN]
F3	Rmin verticaal	10.9	10,90 [kN]
F4	Rmax horizontaal 10%	F3*0.1	1,09 [kN]

STAVEN

Staaf	Knoop	Scharnier		Knoop	Profiel	X-B	Y-B	Z-B	X-E	Y-E	Z-E	Lengte
	B	B	E	E								
S1	K6	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K7	P2	0,000	-4,790	-5,100	0,515	-4,790	-5,100	0,515
S2	K8	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K9	P2	19,314	-4,790	-5,100	19,829	-4,790	-5,100	0,515
S3	K1	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K6	P2	0,000	-4,790	0,000	0,000	-4,790	-5,100	5,100
S4	K6	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K12	P2	0,000	-4,790	-5,100	0,000	-4,790	-6,750	1,650
S5	K12	XYZXr-Zr	XYZXrYrZr	K17	P1	0,000	-4,790	-6,750	4,958	-4,790	-6,900	4,960
S6	K2	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K7	P3	0,515	-4,790	0,000	0,515	-4,790	-5,100	5,100
S7	K7	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K10	P3	0,515	-4,790	-5,100	0,515	-4,790	-5,600	0,500
S8	K17	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K21	P1	4,958	-4,790	-6,900	9,915	-4,790	-7,050	4,960
S9	K21	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K18	P1	9,915	-4,790	-7,050	14,872	-4,790	-6,900	4,959
S10	K3	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K8	P3	19,314	-4,790	0,000	19,314	-4,790	-5,100	5,100
S11	K8	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K11	P3	19,314	-4,790	-5,100	19,314	-4,790	-5,600	0,500
S13	K13	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K9	P2	19,829	-4,790	-6,750	19,829	-4,790	-5,100	1,650
S14	K18	XYZXrYrZr	XYZXr-Zr	K13	P1	14,872	-4,790	-6,900	19,829	-4,790	-6,750	4,959
S15	K13	XYZXr-Zr	XYZXrYrZr	K15	P1	19,829	-4,790	-6,750	24,829	-4,790	-6,850	5,001
S16	K15	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K19	P1	24,829	-4,790	-6,850	29,829	-4,790	-6,950	5,001
S17	K19	XYZXrYrZr	XYZXr-Zr	K22	P1	29,829	-4,790	-6,950	34,829	-4,790	-7,050	5,001
S18	K22	XYZXr-Zr	XYZXrYrZr	K20	P1	34,829	-4,790	-7,050	39,829	-4,790	-6,950	5,001
S19	K20	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K16	P1	39,829	-4,790	-6,950	44,829	-4,790	-6,850	5,001
S21	K16	XYZXrYrZr	XYZXr-Zr	K14	P1	44,829	-4,790	-6,850	49,829	-4,790	-6,750	5,001
S22	K28	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K29	P2	0,000	-9,790	-5,100	0,515	-9,790	-5,100	0,515

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153
+ koppelen kraanbaan

Staaf	Knoop B	Scharnier B E	Knoop E	Profiel	X-B	Y-B	Z-B	X-E	Y-E	Z-E	Lengte
S23	K30	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K31	P2	19,314	-9,790	-5,100	19,829	-9,790	-5,100	0,515
S24	K23	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K28	P2	0,000	-9,790	0,000	0,000	-9,790	-5,100	5,100
S25	K28	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K34	P2	0,000	-9,790	-5,100	0,000	-9,790	-6,750	1,650
S26	K34	XYZXr-Zr XYZXrYrZr	K39	P1	0,000	-9,790	-6,750	4,958	-9,790	-6,900	4,960
S27	K24	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K29	P3	0,515	-9,790	0,000	0,515	-9,790	-5,100	5,100
S28	K29	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K32	P3	0,515	-9,790	-5,100	0,515	-9,790	-5,600	0,500
S29	K39	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K43	P1	4,958	-9,790	-6,900	9,915	-9,790	-7,050	4,960
S30	K43	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K40	P1	9,915	-9,790	-7,050	14,872	-9,790	-6,900	4,959
S31	K25	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K30	P3	19,314	-9,790	0,000	19,314	-9,790	-5,100	5,100
S32	K30	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K33	P3	19,314	-9,790	-5,100	19,314	-9,790	-5,600	0,500
S33	K31	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K26	P2	19,829	-9,790	-5,100	19,829	-9,790	0,000	5,100
S34	K35	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K31	P2	19,829	-9,790	-6,750	19,829	-9,790	-5,100	1,650
S35	K40	XYZXrYrZr XYZXr-Zr	K35	P1	14,872	-9,790	-6,900	19,829	-9,790	-6,750	4,959
S36	K35	XYZXr-Zr XYZXrYrZr	K37	P1	19,829	-9,790	-6,750	24,829	-9,790	-6,850	5,001
S37	K37	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K41	P1	24,829	-9,790	-6,850	29,829	-9,790	-6,950	5,001
S38	K41	XYZXrYrZr XYZXr-Zr	K44	P1	29,829	-9,790	-6,950	34,829	-9,790	-7,050	5,001
S39	K44	XYZXr-Zr XYZXrYrZr	K42	P1	34,829	-9,790	-7,050	39,829	-9,790	-6,950	5,001
S40	K42	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K38	P1	39,829	-9,790	-6,950	44,829	-9,790	-6,850	5,001
S41	K36	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K27	P2	49,829	-9,790	-6,750	49,829	-9,790	0,000	6,750
S42	K38	XYZXrYrZr XYZXr-Zr	K36	P1	44,829	-9,790	-6,850	49,829	-9,790	-6,750	5,001
S43	K50	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K51	P2	0,000	-14,790	-5,100	0,515	-14,790	-5,100	0,515
S44	K52	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K53	P2	19,314	-14,790	-5,100	19,829	-14,790	-5,100	0,515
S45	K45	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K50	P2	0,000	-14,790	0,000	0,000	-14,790	-5,100	5,100
S46	K50	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K56	P2	0,000	-14,790	-5,100	0,000	-14,790	-6,750	1,650
S47	K56	XYZXr-Zr XYZXrYrZr	K61	P1	0,000	-14,790	-6,750	4,958	-14,790	-6,900	4,960
S48	K46	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K51	P3	0,515	-14,790	0,000	0,515	-14,790	-5,100	5,100
S49	K51	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K54	P3	0,515	-14,790	-5,100	0,515	-14,790	-5,600	0,500
S50	K61	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K65	P1	4,958	-14,790	-6,900	9,915	-14,790	-7,050	4,960
S51	K65	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K62	P1	9,915	-14,790	-7,050	14,872	-14,790	-6,900	4,959
S52	K47	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K52	P3	19,314	-14,790	0,000	19,314	-14,790	-5,100	5,100
S53	K52	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K55	P3	19,314	-14,790	-5,100	19,314	-14,790	-5,600	0,500
S54	K53	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K48	P2	19,829	-14,790	-5,100	19,829	-14,790	0,000	5,100
S55	K57	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K53	P2	19,829	-14,790	-6,750	19,829	-14,790	-5,100	1,650
S56	K62	XYZXrYrZr XYZXr-Zr	K57	P1	14,872	-14,790	-6,900	19,829	-14,790	-6,750	4,959
S57	K57	XYZXr-Zr XYZXrYrZr	K59	P1	19,829	-14,790	-6,750	24,829	-14,790	-6,850	5,001
S58	K59	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K63	P1	24,829	-14,790	-6,850	29,829	-14,790	-6,950	5,001
S59	K63	XYZXrYrZr XYZXr-Zr	K66	P1	29,829	-14,790	-6,950	34,829	-14,790	-7,050	5,001
S60	K66	XYZXr-Zr XYZXrYrZr	K64	P1	34,829	-14,790	-7,050	39,829	-14,790	-6,950	5,001
S61	K64	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K60	P1	39,829	-14,790	-6,950	44,829	-14,790	-6,850	5,001
S62	K58	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K49	P2	49,829	-14,790	-6,750	49,829	-14,790	0,000	6,750
S63	K60	XYZXrYrZr XYZXr-Zr	K58	P1	44,829	-14,790	-6,850	49,829	-14,790	-6,750	5,001
S64	K72	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K73	P2	0,000	-19,790	-5,100	0,515	-19,790	-5,100	0,515
S65	K74	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K75	P2	19,314	-19,790	-5,100	19,829	-19,790	-5,100	0,515
S66	K67	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K72	P2	0,000	-19,790	0,000	0,000	-19,790	-5,100	5,100
S67	K72	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K78	P2	0,000	-19,790	-5,100	0,000	-19,790	-6,750	1,650
S68	K78	XYZXr-Zr XYZXrYrZr	K83	P1	0,000	-19,790	-6,750	4,958	-19,790	-6,900	4,960
S69	K68	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K73	P3	0,515	-19,790	0,000	0,515	-19,790	-5,100	5,100
S70	K73	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K76	P3	0,515	-19,790	-5,100	0,515	-19,790	-5,600	0,500
S71	K83	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K87	P1	4,958	-19,790	-6,900	9,915	-19,790	-7,050	4,960
S72	K87	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K84	P1	9,915	-19,790	-7,050	14,872	-19,790	-6,900	4,959
S73	K69	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K74	P3	19,314	-19,790	0,000	19,314	-19,790	-5,100	5,100
S74	K74	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K77	P3	19,314	-19,790	-5,100	19,314	-19,790	-5,600	0,500
S75	K75	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K70	P2	19,829	-19,790	-5,100	19,829	-19,790	0,000	5,100
S76	K79	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K75	P2	19,829	-19,790	-6,750	19,829	-19,790	-5,100	1,650
S77	K84	XYZXrYrZr XYZXr-Zr	K79	P1	14,872	-19,790	-6,900	19,829	-19,790	-6,750	4,959
S78	K79	XYZXr-Zr XYZXrYrZr	K81	P1	19,829	-19,790	-6,750	24,829	-19,790	-6,850	5,001
S79	K81	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K85	P1	24,829	-19,790	-6,850	29,829	-19,790	-6,950	5,001
S80	K85	XYZXrYrZr XYZXr-Zr	K88	P1	29,829	-19,790	-6,950	34,829	-19,790	-7,050	5,001
S81	K88	XYZXr-Zr XYZXrYrZr	K86	P1	34,829	-19,790	-7,050	39,829	-19,790	-6,950	5,001

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153
+ koppelen kraanbaan

Staaf	Knoop	Scharnier		Knoop	Profiel	X-B	Y-B	Z-B	X-E	Y-E	Z-E	Lengte
	B	B	E	E								
S82	K86	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K82	P1	39,829	-19,790	-6,950	44,829	-19,790	-6,850	5,001
S83	K80	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K71	P2	49,829	-19,790	-6,750	49,829	-19,790	0,000	6,750
S84	K82	XYZXrYrZr	XYZXr-Zr	K80	P1	44,829	-19,790	-6,850	49,829	-19,790	-6,750	5,001
S85	K94	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K95	P2	0,000	-24,790	-5,100	0,515	-24,790	-5,100	0,515
S86	K96	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K97	P2	19,314	-24,790	-5,100	19,829	-24,790	-5,100	0,515
S87	K89	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K94	P2	0,000	-24,790	0,000	0,000	-24,790	-5,100	5,100
S88	K94	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K100	P2	0,000	-24,790	-5,100	0,000	-24,790	-6,750	1,650
S89	K100	XYZXr-Zr	XYZXrYrZr	K105	P1	0,000	-24,790	-6,750	4,958	-24,790	-6,900	4,960
S90	K90	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K95	P3	0,515	-24,790	0,000	0,515	-24,790	-5,100	5,100
S91	K95	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K98	P3	0,515	-24,790	-5,100	0,515	-24,790	-5,600	0,500
S92	K105	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K109	P1	4,958	-24,790	-6,900	9,915	-24,790	-7,050	4,960
S93	K109	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K106	P1	9,915	-24,790	-7,050	14,872	-24,790	-6,900	4,959
S94	K91	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K96	P3	19,314	-24,790	0,000	19,314	-24,790	-5,100	5,100
S95	K96	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K99	P3	19,314	-24,790	-5,100	19,314	-24,790	-5,600	0,500
S96	K97	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K92	P2	19,829	-24,790	-5,100	19,829	-24,790	0,000	5,100
S97	K101	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K97	P2	19,829	-24,790	-6,750	19,829	-24,790	-5,100	1,650
S98	K106	XYZXrYrZr	XYZXr-Zr	K101	P1	14,872	-24,790	-6,900	19,829	-24,790	-6,750	4,959
S99	K101	XYZXr-Zr	XYZXrYrZr	K103	P1	19,829	-24,790	-6,750	24,829	-24,790	-6,850	5,001
S100	K103	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K107	P1	24,829	-24,790	-6,850	29,829	-24,790	-6,950	5,001
S101	K107	XYZXrYrZr	XYZXr-Zr	K110	P1	29,829	-24,790	-6,950	34,829	-24,790	-7,050	5,001
S102	K110	XYZXr-Zr	XYZXrYrZr	K108	P1	34,829	-24,790	-7,050	39,829	-24,790	-6,950	5,001
S103	K108	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K104	P1	39,829	-24,790	-6,950	44,829	-24,790	-6,850	5,001
S104	K102	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K93	P2	49,829	-24,790	-6,750	49,829	-24,790	0,000	6,750
S105	K104	XYZXrYrZr	XYZXr-Zr	K102	P1	44,829	-24,790	-6,850	49,829	-24,790	-6,750	5,001
S106	K116	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K117	P2	0,000	-29,790	-5,100	0,515	-29,790	-5,100	0,515
S107	K118	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K119	P2	19,314	-29,790	-5,100	19,829	-29,790	-5,100	0,515
S108	K111	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K116	P2	0,000	-29,790	0,000	0,000	-29,790	-5,100	5,100
S109	K116	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K122	P2	0,000	-29,790	-5,100	0,000	-29,790	-6,750	1,650
S110	K122	XYZXr-Zr	XYZXrYrZr	K127	P1	0,000	-29,790	-6,750	4,958	-29,790	-6,900	4,960
S111	K112	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K117	P3	0,515	-29,790	0,000	0,515	-29,790	-5,100	5,100
S112	K117	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K120	P3	0,515	-29,790	-5,100	0,515	-29,790	-5,600	0,500
S113	K127	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K131	P1	4,958	-29,790	-6,900	9,915	-29,790	-7,050	4,960
S114	K131	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K128	P1	9,915	-29,790	-7,050	14,872	-29,790	-6,900	4,959
S115	K113	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K118	P3	19,314	-29,790	0,000	19,314	-29,790	-5,100	5,100
S116	K118	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K121	P3	19,314	-29,790	-5,100	19,314	-29,790	-5,600	0,500
S117	K119	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K114	P2	19,829	-29,790	-5,100	19,829	-29,790	0,000	5,100
S118	K123	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K119	P2	19,829	-29,790	-6,750	19,829	-29,790	-5,100	1,650
S119	K128	XYZXrYrZr	XYZXr-Zr	K123	P1	14,872	-29,790	-6,900	19,829	-29,790	-6,750	4,959
S120	K123	XYZXr-Zr	XYZXrYrZr	K125	P1	19,829	-29,790	-6,750	24,829	-29,790	-6,850	5,001
S121	K125	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K129	P1	24,829	-29,790	-6,850	29,829	-29,790	-6,950	5,001
S122	K129	XYZXrYrZr	XYZXr-Zr	K132	P1	29,829	-29,790	-6,950	34,829	-29,790	-7,050	5,001
S123	K132	XYZXr-Zr	XYZXrYrZr	K130	P1	34,829	-29,790	-7,050	39,829	-29,790	-6,950	5,001
S124	K130	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K126	P1	39,829	-29,790	-6,950	44,829	-29,790	-6,850	5,001
S125	K124	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K115	P2	49,829	-29,790	-6,750	49,829	-29,790	0,000	6,750
S126	K126	XYZXrYrZr	XYZXr-Zr	K124	P1	44,829	-29,790	-6,850	49,829	-29,790	-6,750	5,001
S127	K138	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K139	P2	0,000	-34,790	-5,100	0,515	-34,790	-5,100	0,515
S128	K140	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K141	P2	19,314	-34,790	-5,100	19,829	-34,790	-5,100	0,515
S129	K133	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K138	P2	0,000	-34,790	0,000	0,000	-34,790	-5,100	5,100
S130	K138	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K144	P2	0,000	-34,790	-5,100	0,000	-34,790	-6,750	1,650
S131	K144	XYZXr-Zr	XYZXrYrZr	K149	P1	0,000	-34,790	-6,750	4,958	-34,790	-6,900	4,960
S132	K134	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K139	P3	0,515	-34,790	0,000	0,515	-34,790	-5,100	5,100
S133	K139	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K142	P3	0,515	-34,790	-5,100	0,515	-34,790	-5,600	0,500
S134	K149	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K153	P1	4,958	-34,790	-6,900	9,915	-34,790	-7,050	4,960
S135	K153	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K150	P1	9,915	-34,790	-7,050	14,872	-34,790	-6,900	4,959
S136	K135	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K140	P3	19,314	-34,790	0,000	19,314	-34,790	-5,100	5,100
S137	K140	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K143	P3	19,314	-34,790	-5,100	19,314	-34,790	-5,600	0,500
S138	K141	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K136	P2	19,829	-34,790	-5,100	19,829	-34,790	0,000	5,100
S139	K145	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K141	P2	19,829	-34,790	-6,750	19,829	-34,790	-5,100	1,650
S140	K150	XYZXrYrZr	XYZXr-Zr	K145	P1	14,872	-34,790	-6,900	19,829	-34,790	-6,750	4,959

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153
+ koppelen kraanbaan

Staaf	Knoop B	Scharnier B E	Knoop E	Profiel	X-B	Y-B	Z-B	X-E	Y-E	Z-E	Lengte
S141	K145	XYZXr-Zr XYZXrYrZr	K147	P1	19,829	-34,790	-6,750	24,829	-34,790	-6,850	5,001
S142	K147	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K151	P1	24,829	-34,790	-6,850	29,829	-34,790	-6,950	5,001
S143	K151	XYZXrYrZr XYZXr-Zr	K154	P1	29,829	-34,790	-6,950	34,829	-34,790	-7,050	5,001
S144	K154	XYZXr-Zr XYZXrYrZr	K152	P1	34,829	-34,790	-7,050	39,829	-34,790	-6,950	5,001
S145	K152	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K148	P1	39,829	-34,790	-6,950	44,829	-34,790	-6,850	5,001
S146	K146	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K137	P2	49,829	-34,790	-6,750	49,829	-34,790	0,000	6,750
S147	K148	XYZXrYrZr XYZXr-Zr	K146	P1	44,829	-34,790	-6,850	49,829	-34,790	-6,750	5,001
S148	K160	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K161	P2	0,000	-39,790	-5,100	0,515	-39,790	-5,100	0,515
S149	K162	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K163	P2	19,314	-39,790	-5,100	19,829	-39,790	-5,100	0,515
S150	K155	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K160	P2	0,000	-39,790	0,000	0,000	-39,790	-5,100	5,100
S151	K160	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K166	P2	0,000	-39,790	-5,100	0,000	-39,790	-6,750	1,650
S152	K166	XYZXr-Zr XYZXrYrZr	K171	P1	0,000	-39,790	-6,750	4,958	-39,790	-6,900	4,960
S153	K156	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K161	P3	0,515	-39,790	0,000	0,515	-39,790	-5,100	5,100
S154	K161	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K164	P3	0,515	-39,790	-5,100	0,515	-39,790	-5,600	0,500
S155	K171	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K175	P1	4,958	-39,790	-6,900	9,915	-39,790	-7,050	4,960
S156	K175	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K172	P1	9,915	-39,790	-7,050	14,872	-39,790	-6,900	4,959
S157	K157	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K162	P3	19,314	-39,790	0,000	19,314	-39,790	-5,100	5,100
S158	K162	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K165	P3	19,314	-39,790	-5,100	19,314	-39,790	-5,600	0,500
S159	K163	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K158	P2	19,829	-39,790	-5,100	19,829	-39,790	0,000	5,100
S160	K167	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K163	P2	19,829	-39,790	-6,750	19,829	-39,790	-5,100	1,650
S161	K172	XYZXrYrZr XYZXr-Zr	K167	P1	14,872	-39,790	-6,900	19,829	-39,790	-6,750	4,959
S162	K167	XYZXr-Zr XYZXrYrZr	K169	P1	19,829	-39,790	-6,750	24,829	-39,790	-6,850	5,001
S163	K169	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K173	P1	24,829	-39,790	-6,850	29,829	-39,790	-6,950	5,001
S164	K173	XYZXrYrZr XYZXr-Zr	K176	P1	29,829	-39,790	-6,950	34,829	-39,790	-7,050	5,001
S165	K176	XYZXr-Zr XYZXrYrZr	K174	P1	34,829	-39,790	-7,050	39,829	-39,790	-6,950	5,001
S166	K174	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K170	P1	39,829	-39,790	-6,950	44,829	-39,790	-6,850	5,001
S167	K168	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K159	P2	49,829	-39,790	-6,750	49,829	-39,790	0,000	6,750
S168	K170	XYZXrYrZr XYZXr-Zr	K168	P1	44,829	-39,790	-6,850	49,829	-39,790	-6,750	5,001
S169	K182	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K183	P2	0,000	-44,790	-5,100	0,515	-44,790	-5,100	0,515
S170	K184	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K185	P2	19,314	-44,790	-5,100	19,829	-44,790	-5,100	0,515
S171	K177	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K182	P2	0,000	-44,790	0,000	0,000	-44,790	-5,100	5,100
S172	K182	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K188	P2	0,000	-44,790	-5,100	0,000	-44,790	-6,750	1,650
S173	K188	XYZXr-Zr XYZXrYrZr	K193	P1	0,000	-44,790	-6,750	4,958	-44,790	-6,900	4,960
S174	K178	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K183	P3	0,515	-44,790	0,000	0,515	-44,790	-5,100	5,100
S175	K183	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K186	P3	0,515	-44,790	-5,100	0,515	-44,790	-5,600	0,500
S176	K193	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K197	P1	4,958	-44,790	-6,900	9,915	-44,790	-7,050	4,960
S177	K197	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K194	P1	9,915	-44,790	-7,050	14,872	-44,790	-6,900	4,959
S178	K179	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K184	P3	19,314	-44,790	0,000	19,314	-44,790	-5,100	5,100
S179	K184	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K187	P3	19,314	-44,790	-5,100	19,314	-44,790	-5,600	0,500
S181	K189	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K185	P2	19,829	-44,790	-6,750	19,829	-44,790	-5,100	1,650
S182	K194	XYZXrYrZr XYZXr-Zr	K189	P1	14,872	-44,790	-6,900	19,829	-44,790	-6,750	4,959
S183	K189	XYZXr-Zr XYZXrYrZr	K191	P1	19,829	-44,790	-6,750	24,829	-44,790	-6,850	5,001
S184	K191	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K195	P1	24,829	-44,790	-6,850	29,829	-44,790	-6,950	5,001
S185	K195	XYZXrYrZr XYZXr-Zr	K198	P1	29,829	-44,790	-6,950	34,829	-44,790	-7,050	5,001
S186	K198	XYZXr-Zr XYZXrYrZr	K196	P1	34,829	-44,790	-7,050	39,829	-44,790	-6,950	5,001
S187	K196	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K192	P1	39,829	-44,790	-6,950	44,829	-44,790	-6,850	5,001
S188	K190	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K181	P2	49,829	-44,790	-6,750	49,829	-44,790	0,000	6,750
S189	K192	XYZXrYrZr XYZXr-Zr	K190	P1	44,829	-44,790	-6,850	49,829	-44,790	-6,750	5,001
S192	K199	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K204	P2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-5,600	5,600
S193	K204	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K210	P2	0,000	0,000	-5,600	0,000	0,000	-6,750	1,150
S194	K210	XYZXr-- XYZXr--	K215	P2	0,000	0,000	-6,750	4,958	0,000	-6,900	4,960
S197	K215	XYZXr-- XYZXr--	K219	P2	4,958	0,000	-6,900	9,915	0,000	-7,050	4,960
S198	K219	XYZXr-- XYZXr--	K216	P2	9,915	0,000	-7,050	14,872	0,000	-6,900	4,959
S202	K211	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K207	P2	19,829	0,000	-6,750	19,829	0,000	-5,600	1,150
S203	K216	XYZXr-- XYZXr-Zr	K211	P2	14,872	0,000	-6,900	19,829	0,000	-6,750	4,959
S204	K211	XYZXr-- XYZXr--	K213	P4	19,829	0,000	-6,750	24,829	0,000	-6,850	5,001
S205	K213	XYZXr-- XYZXr--	K217	P4	24,829	0,000	-6,850	29,829	0,000	-6,950	5,001
S206	K217	XYZXr-- XYZXr--	K220	P4	29,829	0,000	-6,950	34,829	0,000	-7,050	5,001
S207	K220	XYZXr-- XYZXr--	K218	P4	34,829	0,000	-7,050	39,829	0,000	-6,950	5,001

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153
+ koppelen kraanbaan

Staaf	Knoop B	Scharnier B E	Knoop E	Profiel	X-B	Y-B	Z-B	X-E	Y-E	Z-E	Lengte
S208	K218	XYZXr-- XYZXr--	K214	P4	39,829	0,000	-6,950	44,829	0,000	-6,850	5,001
S210	K214	XYZXr-- XYZXr--	K212	P4	44,829	0,000	-6,850	49,829	0,000	-6,750	5,001
S211	K221	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K224	P2	0,000	-49,580	0,000	0,000	-49,580	-5,600	5,600
S212	K224	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K226	P2	0,000	-49,580	-5,600	0,000	-49,580	-6,750	1,150
S213	K226	XYZXr-- XYZXr--	K231	P2	0,000	-49,580	-6,750	4,958	-49,580	-6,900	4,960
S214	K231	XYZXr-- XYZXr--	K235	P2	4,958	-49,580	-6,900	9,915	-49,580	-7,050	4,960
S215	K235	XYZXr-- XYZXr--	K232	P2	9,915	-49,580	-7,050	14,872	-49,580	-6,900	4,959
S217	K227	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K225	P2	19,829	-49,580	-6,750	19,829	-49,580	-5,600	1,150
S218	K232	XYZXr-- XYZXr--	K227	P2	14,872	-49,580	-6,900	19,829	-49,580	-6,750	4,959
S219	K227	XYZXr-- XYZXr--	K229	P4	19,829	-49,580	-6,750	24,829	-49,580	-6,850	5,001
S220	K229	XYZXr-- XYZXr--	K233	P4	24,829	-49,580	-6,850	29,829	-49,580	-6,950	5,001
S221	K233	XYZXr-- XYZXr-Zr	K236	P4	29,829	-49,580	-6,950	34,829	-49,580	-7,050	5,001
S222	K236	XYZXr-- XYZXr--	K234	P4	34,829	-49,580	-7,050	39,829	-49,580	-6,950	5,001
S223	K234	XYZXr-- XYZXr--	K230	P4	39,829	-49,580	-6,950	44,829	-49,580	-6,850	5,001
S224	K228	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K223	P2	49,829	-49,580	-6,750	49,829	-49,580	0,000	6,750
S225	K230	XYZXr-- XYZXr-Zr	K228	P4	44,829	-49,580	-6,850	49,829	-49,580	-6,750	5,001
S231	K244	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K220	P5	34,829	0,000	0,000	34,829	0,000	-7,050	7,050
S237	K245	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K229	P5	24,829	-49,580	0,000	24,829	-49,580	-6,850	6,850
S238	K249	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K233	P5	29,829	-49,580	0,000	29,829	-49,580	-6,950	6,950
S239	K252	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K236	P5	34,829	-49,580	0,000	34,829	-49,580	-7,050	7,050
S240	K250	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K234	P5	39,829	-49,580	0,000	39,829	-49,580	-6,950	6,950
S241	K246	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K230	P5	44,829	-49,580	0,000	44,829	-49,580	-6,850	6,850
S243	K226	XYZXr-- XYZXr--	K188	P4	0,000	-49,580	-6,750	0,000	-44,790	-6,750	4,790
S244	K188	XYZXr-- XYZXr--	K166	P4	0,000	-44,790	-6,750	0,000	-39,790	-6,750	5,000
S245	K166	XYZXr-- XYZXr--	K144	P4	0,000	-39,790	-6,750	0,000	-34,790	-6,750	5,000
S246	K144	XYZXr-- XYZXr--	K122	P4	0,000	-34,790	-6,750	0,000	-29,790	-6,750	5,000
S247	K122	XYZXr-- XYZXr--	K100	P4	0,000	-29,790	-6,750	0,000	-24,790	-6,750	5,000
S248	K100	XYZXr-- XYZXr--	K78	P4	0,000	-24,790	-6,750	0,000	-19,790	-6,750	5,000
S249	K78	XYZXr-- XYZXr--	K56	P4	0,000	-19,790	-6,750	0,000	-14,790	-6,750	5,000
S250	K56	XYZXr-- XYZXr--	K34	P4	0,000	-14,790	-6,750	0,000	-9,790	-6,750	5,000
S251	K34	XYZXr-- XYZXr--	K12	P4	0,000	-9,790	-6,750	0,000	-4,790	-6,750	5,000
S252	K12	XYZXr-- XYZXr--	K210	P4	0,000	-4,790	-6,750	0,000	0,000	-6,750	4,790
S254	K231	XYZXr-- XYZXr--	K193	P7	4,958	-49,580	-6,900	4,958	-44,790	-6,900	4,790
S255	K193	XYZXr-- XYZXr--	K171	P7	4,958	-44,790	-6,900	4,958	-39,790	-6,900	5,000
S256	K171	XYZXr-- XYZXr--	K149	P7	4,958	-39,790	-6,900	4,958	-34,790	-6,900	5,000
S257	K149	XYZXr-- XYZXr--	K127	P7	4,958	-34,790	-6,900	4,958	-29,790	-6,900	5,000
S258	K127	XYZXr-- XYZXr--	K105	P7	4,958	-29,790	-6,900	4,958	-24,790	-6,900	5,000
S259	K105	XYZXr-- XYZXr--	K83	P7	4,958	-24,790	-6,900	4,958	-19,790	-6,900	5,000
S260	K83	XYZXr-- XYZXr--	K61	P7	4,958	-19,790	-6,900	4,958	-14,790	-6,900	5,000
S261	K61	XYZXr-- XYZXr--	K39	P7	4,958	-14,790	-6,900	4,958	-9,790	-6,900	5,000
S262	K39	XYZXr-- XYZXr--	K17	P7	4,958	-9,790	-6,900	4,958	-4,790	-6,900	5,000
S263	K17	XYZXr-- XYZXr--	K215	P7	4,958	-4,790	-6,900	4,958	0,000	-6,900	4,790
S265	K235	XYZXr-- XYZXr--	K197	P8	9,915	-49,580	-7,050	9,915	-44,790	-7,050	4,790
S266	K197	XYZXr-- XYZXr--	K175	P8	9,915	-44,790	-7,050	9,915	-39,790	-7,050	5,000
S267	K175	XYZXr-- XYZXr--	K153	P8	9,915	-39,790	-7,050	9,915	-34,790	-7,050	5,000
S268	K153	XYZXr-- XYZXr--	K131	P8	9,915	-34,790	-7,050	9,915	-29,790	-7,050	5,000
S269	K131	XYZXr-- XYZXr--	K109	P8	9,915	-29,790	-7,050	9,915	-24,790	-7,050	5,000
S270	K109	XYZXr-- XYZXr--	K87	P8	9,915	-24,790	-7,050	9,915	-19,790	-7,050	5,000
S271	K87	XYZXr-- XYZXr--	K65	P8	9,915	-19,790	-7,050	9,915	-14,790	-7,050	5,000
S272	K65	XYZXr-- XYZXr--	K43	P8	9,915	-14,790	-7,050	9,915	-9,790	-7,050	5,000
S273	K43	XYZXr-- XYZXr--	K21	P8	9,915	-9,790	-7,050	9,915	-4,790	-7,050	5,000
S274	K21	XYZXr-- XYZXr--	K219	P8	9,915	-4,790	-7,050	9,915	0,000	-7,050	4,790
S276	K232	XYZXr-- XYZXr--	K194	P8	14,872	-49,580	-6,900	14,872	-44,790	-6,900	4,790
S277	K194	XYZXr-- XYZXr--	K172	P8	14,872	-44,790	-6,900	14,872	-39,790	-6,900	5,000
S278	K172	XYZXr-- XYZXr--	K150	P8	14,872	-39,790	-6,900	14,872	-34,790	-6,900	5,000
S279	K150	XYZXr-- XYZXr--	K128	P8	14,872	-34,790	-6,900	14,872	-29,790	-6,900	5,000
S280	K128	XYZXr-- XYZXr--	K106	P8	14,872	-29,790	-6,900	14,872	-24,790	-6,900	5,000
S281	K106	XYZXr-- XYZXr--	K84	P8	14,872	-24,790	-6,900	14,872	-19,790	-6,900	5,000
S282	K84	XYZXr-- XYZXr--	K62	P8	14,872	-19,790	-6,900	14,872	-14,790	-6,900	5,000

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenberg**
projectnr.: 14153
+ koppelen kraanbaan

Staaf	Knoop	Scharnier		Knoop	Profiel	X-B	Y-B	Z-B	X-E	Y-E	Z-E	Lengte
	B	E	E									
S283	K62	XYZXr--	XYZXr--	K40	P8	14,872	-14,790	-6,900	14,872	-9,790	-6,900	5,000
S284	K40	XYZXr--	XYZXr--	K18	P8	14,872	-9,790	-6,900	14,872	-4,790	-6,900	5,000
S287	K227	XYZXr--	XYZXr--	K189	P4	19,829	-49,580	-6,750	19,829	-44,790	-6,750	4,790
S288	K189	XYZXr--	XYZXr--	K167	P4	19,829	-44,790	-6,750	19,829	-39,790	-6,750	5,000
S289	K167	XYZXr--	XYZXr--	K145	P4	19,829	-39,790	-6,750	19,829	-34,790	-6,750	5,000
S290	K145	XYZXr--	XYZXr--	K123	P4	19,829	-34,790	-6,750	19,829	-29,790	-6,750	5,000
S291	K123	XYZXr--	XYZXr--	K101	P4	19,829	-29,790	-6,750	19,829	-24,790	-6,750	5,000
S292	K101	XYZXr--	XYZXr--	K79	P4	19,829	-24,790	-6,750	19,829	-19,790	-6,750	5,000
S293	K79	XYZXr--	XYZXr--	K57	P4	19,829	-19,790	-6,750	19,829	-14,790	-6,750	5,000
S294	K57	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K35	P4	19,829	-14,790	-6,750	19,829	-9,790	-6,750	5,000
S295	K35	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K13	P4	19,829	-9,790	-6,750	19,829	-4,790	-6,750	5,000
S296	K13	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K211	P4	19,829	-4,790	-6,750	19,829	0,000	-6,750	4,790
S298	K229	XYZXr--	XYZXr--	K191	P9	24,829	-49,580	-6,850	24,829	-44,790	-6,850	4,790
S299	K191	XYZXr--	XYZXr--	K169	P9	24,829	-44,790	-6,850	24,829	-39,790	-6,850	5,000
S300	K169	XYZXr--	XYZXr--	K147	P9	24,829	-39,790	-6,850	24,829	-34,790	-6,850	5,000
S301	K147	XYZXr--	XYZXr--	K125	P9	24,829	-34,790	-6,850	24,829	-29,790	-6,850	5,000
S302	K125	XYZXr--	XYZXr--	K103	P9	24,829	-29,790	-6,850	24,829	-24,790	-6,850	5,000
S303	K103	XYZXr--	XYZXr--	K81	P9	24,829	-24,790	-6,850	24,829	-19,790	-6,850	5,000
S304	K81	XYZXr--	XYZXr--	K59	P9	24,829	-19,790	-6,850	24,829	-14,790	-6,850	5,000
S305	K59	XYZXr--	XYZXr--	K37	P9	24,829	-14,790	-6,850	24,829	-9,790	-6,850	5,000
S306	K37	XYZXr--	XYZXr--	K15	P9	24,829	-9,790	-6,850	24,829	-4,790	-6,850	5,000
S307	K15	XYZXr--	XYZXr--	K213	P9	24,829	-4,790	-6,850	24,829	0,000	-6,850	4,790
S309	K233	XYZXr--	XYZXr--	K195	P4	29,829	-49,580	-6,950	29,829	-44,790	-6,950	4,790
S310	K195	XYZXr--	XYZXr--	K173	P9	29,829	-44,790	-6,950	29,829	-39,790	-6,950	5,000
S311	K173	XYZXr--	XYZXr--	K151	P9	29,829	-39,790	-6,950	29,829	-34,790	-6,950	5,000
S312	K151	XYZXr--	XYZXr--	K129	P9	29,829	-34,790	-6,950	29,829	-29,790	-6,950	5,000
S313	K129	XYZXr--	XYZXr--	K107	P9	29,829	-29,790	-6,950	29,829	-24,790	-6,950	5,000
S314	K107	XYZXr--	XYZXr--	K85	P9	29,829	-24,790	-6,950	29,829	-19,790	-6,950	5,000
S315	K85	XYZXr--	XYZXr--	K63	P9	29,829	-19,790	-6,950	29,829	-14,790	-6,950	5,000
S316	K63	XYZXr--	XYZXr--	K41	P9	29,829	-14,790	-6,950	29,829	-9,790	-6,950	5,000
S317	K41	XYZXr--	XYZXr--	K19	P9	29,829	-9,790	-6,950	29,829	-4,790	-6,950	5,000
S318	K19	XYZXr--	XYZXr--	K217	P4	29,829	-4,790	-6,950	29,829	0,000	-6,950	4,790
S320	K236	XYZXr--	XYZXrYrZr	K198	P6	34,829	-49,580	-7,050	34,829	-44,790	-7,050	4,790
S321	K198	XYZXrYrZr	XYZXr--	K176	P6	34,829	-44,790	-7,050	34,829	-39,790	-7,050	5,000
S322	K176	XYZXr--	XYZXrYrZr	K154	P6	34,829	-39,790	-7,050	34,829	-34,790	-7,050	5,000
S323	K154	XYZXrYrZr	XYZXr--	K132	P6	34,829	-34,790	-7,050	34,829	-29,790	-7,050	5,000
S324	K132	XYZXr--	XYZXrYrZr	K110	P6	34,829	-29,790	-7,050	34,829	-24,790	-7,050	5,000
S325	K110	XYZXrYrZr	XYZXr--	K88	P6	34,829	-24,790	-7,050	34,829	-19,790	-7,050	5,000
S326	K88	XYZXr--	XYZXrYrZr	K66	P6	34,829	-19,790	-7,050	34,829	-14,790	-7,050	5,000
S327	K66	XYZXrYrZr	XYZXr--	K44	P6	34,829	-14,790	-7,050	34,829	-9,790	-7,050	5,000
S328	K44	XYZXr--	XYZXrYrZr	K22	P6	34,829	-9,790	-7,050	34,829	-4,790	-7,050	5,000
S329	K22	XYZXrYrZr	XYZXr--	K220	P6	34,829	-4,790	-7,050	34,829	0,000	-7,050	4,790
S331	K234	XYZXr--	XYZXr--	K196	P4	39,829	-49,580	-6,950	39,829	-44,790	-6,950	4,790
S332	K196	XYZXr--	XYZXr--	K174	P4	39,829	-44,790	-6,950	39,829	-39,790	-6,950	5,000
S333	K174	XYZXr--	XYZXr--	K152	P4	39,829	-39,790	-6,950	39,829	-34,790	-6,950	5,000
S334	K152	XYZXr--	XYZXr--	K130	P4	39,829	-34,790	-6,950	39,829	-29,790	-6,950	5,000
S335	K130	XYZXr--	XYZXr--	K108	P4	39,829	-29,790	-6,950	39,829	-24,790	-6,950	5,000
S336	K108	XYZXr--	XYZXr--	K86	P4	39,829	-24,790	-6,950	39,829	-19,790	-6,950	5,000
S337	K86	XYZXr--	XYZXr--	K64	P4	39,829	-19,790	-6,950	39,829	-14,790	-6,950	5,000
S338	K64	XYZXr--	XYZXr--	K42	P4	39,829	-14,790	-6,950	39,829	-9,790	-6,950	5,000
S339	K42	XYZXr--	XYZXr--	K20	P4	39,829	-9,790	-6,950	39,829	-4,790	-6,950	5,000
S340	K20	XYZXr--	XYZXr--	K218	P4	39,829	-4,790	-6,950	39,829	0,000	-6,950	4,790
S342	K230	XYZXr--	XYZXr--	K192	P11	44,829	-49,580	-6,850	44,829	-44,790	-6,850	4,790
S343	K192	XYZXr--	XYZXr--	K170	P11	44,829	-44,790	-6,850	44,829	-39,790	-6,850	5,000
S344	K170	XYZXr--	XYZXr--	K148	P11	44,829	-39,790	-6,850	44,829	-34,790	-6,850	5,000
S345	K148	XYZXr--	XYZXr--	K126	P11	44,829	-34,790	-6,850	44,829	-29,790	-6,850	5,000
S346	K126	XYZXr--	XYZXr--	K104	P11	44,829	-29,790	-6,850	44,829	-24,790	-6,850	5,000
S347	K104	XYZXr--	XYZXr--	K82	P11	44,829	-24,790	-6,850	44,829	-19,790	-6,850	5,000
S348	K82	XYZXr--	XYZXr--	K60	P11	44,829	-19,790	-6,850	44,829	-14,790	-6,850	5,000

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153
+ koppelen kraanbaan

Staaf	Knoop	Scharnier		Knoop	Profiel	X-B	Y-B	Z-B	X-E	Y-E	Z-E	Lengte
	B	E	E									
S349	K60	XYZXr--	XYZXr--	K38	P11	44,829	-14,790	-6,850	44,829	-9,790	-6,850	5,000
S350	K38	XYZXr--	XYZXr--	K16	P11	44,829	-9,790	-6,850	44,829	-4,790	-6,850	5,000
S351	K16	XYZXr--	XYZXr--	K214	P11	44,829	-4,790	-6,850	44,829	0,000	-6,850	4,790
S353	K228	XYZXr--	XYZXr--	K190	P4	49,829	-49,580	-6,750	49,829	-44,790	-6,750	4,790
S354	K190	XYZXr--	XYZXr--	K168	P4	49,829	-44,790	-6,750	49,829	-39,790	-6,750	5,000
S355	K168	XYZXr--	XYZXr--	K146	P4	49,829	-39,790	-6,750	49,829	-34,790	-6,750	5,000
S356	K146	XYZXr--	XYZXr--	K124	P4	49,829	-34,790	-6,750	49,829	-29,790	-6,750	5,000
S357	K124	XYZXr--	XYZXr--	K102	P4	49,829	-29,790	-6,750	49,829	-24,790	-6,750	5,000
S358	K102	XYZXr--	XYZXr--	K80	P4	49,829	-24,790	-6,750	49,829	-19,790	-6,750	5,000
S359	K80	XYZXr--	XYZXr--	K58	P4	49,829	-19,790	-6,750	49,829	-14,790	-6,750	5,000
S360	K58	XYZXr--	XYZXr--	K36	P4	49,829	-14,790	-6,750	49,829	-9,790	-6,750	5,000
S361	K36	XYZXr--	XYZXr--	K14	P4	49,829	-9,790	-6,750	49,829	-4,790	-6,750	5,000
S362	K14	XYZXr--	XYZXr--	K212	P4	49,829	-4,790	-6,750	49,829	0,000	-6,750	4,790
S363	K253	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K44	P2	34,829	-9,790	0,000	34,829	-9,790	-7,050	7,050
S364	K254	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K88	P2	34,829	-19,790	0,000	34,829	-19,790	-7,050	7,050
S365	K255	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K132	P2	34,829	-29,790	0,000	34,829	-29,790	-7,050	7,050
S366	K256	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K176	P2	34,829	-39,790	0,000	34,829	-39,790	-7,050	7,050
S367	K226	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K193	P10	0,000	-49,580	-6,750	4,958	-44,790	-6,900	6,895
S368	K193	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K166	P10	4,958	-44,790	-6,900	0,000	-39,790	-6,750	7,043
S369	K166	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K149	P10	0,000	-39,790	-6,750	4,958	-34,790	-6,900	7,043
S370	K149	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K122	P10	4,958	-34,790	-6,900	0,000	-29,790	-6,750	7,043
S371	K122	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K105	P10	0,000	-29,790	-6,750	4,958	-24,790	-6,900	7,043
S372	K105	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K78	P10	4,958	-24,790	-6,900	0,000	-19,790	-6,750	7,043
S373	K78	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K61	P10	0,000	-19,790	-6,750	4,958	-14,790	-6,900	7,043
S374	K61	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K34	P10	4,958	-14,790	-6,900	0,000	-9,790	-6,750	7,043
S375	K34	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K17	P10	0,000	-9,790	-6,750	4,958	-4,790	-6,900	7,043
S376	K17	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K210	P10	4,958	-4,790	-6,900	0,000	0,000	-6,750	6,895
S377	K215	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K12	P10	4,958	0,000	-6,900	0,000	-4,790	-6,750	6,895
S378	K12	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K39	P10	0,000	-4,790	-6,750	4,958	-9,790	-6,900	7,043
S379	K39	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K56	P10	4,958	-9,790	-6,900	0,000	-14,790	-6,750	7,043
S380	K56	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K83	P10	0,000	-14,790	-6,750	4,958	-19,790	-6,900	7,043
S381	K83	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K100	P10	4,958	-19,790	-6,900	0,000	-24,790	-6,750	7,043
S382	K100	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K127	P10	0,000	-24,790	-6,750	4,958	-29,790	-6,900	7,043
S383	K127	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K144	P10	4,958	-29,790	-6,900	0,000	-34,790	-6,750	7,043
S384	K144	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K171	P10	0,000	-34,790	-6,750	4,958	-39,790	-6,900	7,043
S385	K171	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K188	P10	4,958	-39,790	-6,900	0,000	-44,790	-6,750	7,043
S386	K188	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K231	P10	0,000	-44,790	-6,750	4,958	-49,580	-6,900	6,895
S387	K193	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K235	P10	4,958	-44,790	-6,900	9,915	-49,580	-7,050	6,895
S388	K235	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K194	P10	9,915	-49,580	-7,050	14,872	-44,790	-6,900	6,895
S389	K194	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K227	P10	14,872	-44,790	-6,900	19,829	-49,580	-6,750	6,895
S390	K189	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K232	P10	19,829	-44,790	-6,750	14,872	-49,580	-6,900	6,895
S391	K232	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K197	P10	14,872	-49,580	-6,900	9,915	-44,790	-7,050	6,895
S392	K197	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K231	P10	9,915	-44,790	-7,050	4,958	-49,580	-6,900	6,895
S393	K189	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K229	P10	19,829	-44,790	-6,750	24,829	-49,580	-6,850	6,925
S394	K229	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K195	P10	24,829	-49,580	-6,850	29,829	-44,790	-6,950	6,925
S395	K195	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K236	P10	29,829	-44,790	-6,950	34,829	-49,580	-7,050	6,925
S396	K236	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K196	P10	34,829	-49,580	-7,050	39,829	-44,790	-6,950	6,925
S397	K211	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K15	P10	19,829	0,000	-6,750	24,829	-4,790	-6,850	6,925
S398	K15	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K217	P10	24,829	-4,790	-6,850	29,829	0,000	-6,950	6,925
S399	K217	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K22	P10	29,829	0,000	-6,950	34,829	-4,790	-7,050	6,925
S400	K22	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K218	P17	34,829	-4,790	-7,050	39,829	0,000	-6,950	6,925
S401	K212	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K16	P10	49,829	0,000	-6,750	44,829	-4,790	-6,850	6,925
S402	K16	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K42	P10	44,829	-4,790	-6,850	39,829	-9,790	-6,950	7,072
S403	K42	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K60	P10	39,829	-9,790	-6,950	44,829	-14,790	-6,850	7,072
S404	K60	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K80	P10	44,829	-14,790	-6,850	49,829	-19,790	-6,750	7,072
S405	K80	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K104	P10	49,829	-19,790	-6,750	44,829	-24,790	-6,850	7,072
S406	K104	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K130	P10	44,829	-24,790	-6,850	39,829	-29,790	-6,950	7,072
S407	K130	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K148	P10	39,829	-29,790	-6,950	44,829	-34,790	-6,850	7,072
S408	K148	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K168	P10	44,829	-34,790	-6,850	49,829	-39,790	-6,750	7,072

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153
+ koppelen kraanbaan

Staaf	Knoop	Scharnier		Knoop	Profiel	X-B	Y-B	Z-B	X-E	Y-E	Z-E	Lengte
	B	E	E									
S409	K168	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K192	P10	49,829	-39,790	-6,750	44,829	-44,790	-6,850	7,072
S410	K192	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K234	P10	44,829	-44,790	-6,850	39,829	-49,580	-6,950	6,925
S411	K228	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K192	P10	49,829	-49,580	-6,750	44,829	-44,790	-6,850	6,925
S412	K192	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K174	P10	44,829	-44,790	-6,850	39,829	-39,790	-6,950	7,072
S413	K174	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K148	P10	39,829	-39,790	-6,950	44,829	-34,790	-6,850	7,072
S414	K148	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K124	P10	44,829	-34,790	-6,850	49,829	-29,790	-6,750	7,072
S415	K124	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K104	P10	49,829	-29,790	-6,750	44,829	-24,790	-6,850	7,072
S416	K104	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K86	P10	44,829	-24,790	-6,850	39,829	-19,790	-6,950	7,072
S417	K86	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K60	P10	39,829	-19,790	-6,950	44,829	-14,790	-6,850	7,072
S418	K60	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K36	P10	44,829	-14,790	-6,850	49,829	-9,790	-6,750	7,072
S419	K36	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K16	P10	49,829	-9,790	-6,750	44,829	-4,790	-6,850	7,072
S420	K16	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K218	P10	44,829	-4,790	-6,850	39,829	0,000	-6,950	6,925
S422	K258	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K231	P5	4,957	-49,580	-5,600	4,958	-49,580	-6,900	1,300
S424	K260	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K232	P5	14,872	-49,580	-5,600	14,872	-49,580	-6,900	1,300
S426	K262	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K215	P5	4,957	0,000	-5,600	4,958	0,000	-6,900	1,300
S428	K264	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K216	P5	14,872	0,000	-5,600	14,872	0,000	-6,900	1,300
S434	K18	XYZXr--	XYZXr--	K216	P8	14,872	-4,790	-6,900	14,872	0,000	-6,900	4,790
S435	K207	XYZXr--	XYZXrYrZr	K268	P13	19,829	0,000	-5,600	19,314	0,000	-5,600	0,515
S436	K268	XYZXrYrZr	XYZXr--	K264	P13	19,314	0,000	-5,600	14,872	0,000	-5,600	4,442
S437	K204	XYZXr--	XYZXrYrZr	K270	P13	0,000	0,000	-5,600	0,515	0,000	-5,600	0,515
S438	K270	XYZXrYrZr	XYZXr--	K262	P13	0,515	0,000	-5,600	4,957	0,000	-5,600	4,442
S439	K224	XYZXr--	XYZXrYrZr	K272	P13	0,000	-49,580	-5,600	0,515	-49,580	-5,600	0,515
S440	K272	XYZXrYrZr	XYZXr--	K258	P13	0,515	-49,580	-5,600	4,957	-49,580	-5,600	4,442
S441	K225	XYZXr--	XYZXrYrZr	K274	P13	19,829	-49,580	-5,600	19,314	-49,580	-5,600	0,515
S442	K274	XYZXrYrZr	XYZXr--	K260	P13	19,314	-49,580	-5,600	14,872	-49,580	-5,600	4,442
S444	K272	XYZXr--	XYZXrYrZr	K186	P12	0,515	-49,580	-5,600	0,515	-44,790	-5,600	4,790
S445	K186	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K164	P12	0,515	-44,790	-5,600	0,515	-39,790	-5,600	5,000
S446	K164	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K142	P12	0,515	-39,790	-5,600	0,515	-34,790	-5,600	5,000
S447	K142	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K120	P12	0,515	-34,790	-5,600	0,515	-29,790	-5,600	5,000
S448	K120	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K98	P12	0,515	-29,790	-5,600	0,515	-24,790	-5,600	5,000
S449	K98	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K76	P12	0,515	-24,790	-5,600	0,515	-19,790	-5,600	5,000
S450	K76	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K54	P12	0,515	-19,790	-5,600	0,515	-14,790	-5,600	5,000
S451	K54	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K32	P12	0,515	-14,790	-5,600	0,515	-9,790	-5,600	5,000
S452	K32	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K10	P12	0,515	-9,790	-5,600	0,515	-4,790	-5,600	5,000
S453	K10	XYZXrYrZr	XYZXr--	K270	P12	0,515	-4,790	-5,600	0,515	0,000	-5,600	4,790
S455	K274	XYZXr--	XYZXrYrZr	K187	P12	19,314	-49,580	-5,600	19,314	-44,790	-5,600	4,790
S456	K187	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K165	P12	19,314	-44,790	-5,600	19,314	-39,790	-5,600	5,000
S457	K165	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K143	P12	19,314	-39,790	-5,600	19,314	-34,790	-5,600	5,000
S458	K143	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K121	P12	19,314	-34,790	-5,600	19,314	-29,790	-5,600	5,000
S459	K121	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K99	P12	19,314	-29,790	-5,600	19,314	-24,790	-5,600	5,000
S460	K99	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K77	P12	19,314	-24,790	-5,600	19,314	-19,790	-5,600	5,000
S461	K77	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K55	P12	19,314	-19,790	-5,600	19,314	-14,790	-5,600	5,000
S462	K55	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K33	P12	19,314	-14,790	-5,600	19,314	-9,790	-5,600	5,000
S463	K33	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K11	P12	19,314	-9,790	-5,600	19,314	-4,790	-5,600	5,000
S464	K11	XYZXrYrZr	XYZXr--	K268	P12	19,314	-4,790	-5,600	19,314	0,000	-5,600	4,790
S466	K276	XYZXr--	XYZXrYrZr	K235	P5	9,915	-49,580	-4,500	9,915	-49,580	-7,050	2,550
S467	K247	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K278	P5	4,957	-49,580	0,000	4,957	-49,580	-4,500	4,500
S468	K278	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K258	P5	4,957	-49,580	-4,500	4,957	-49,580	-5,600	1,100
S469	K248	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K280	P5	14,872	-49,580	0,000	14,872	-49,580	-4,500	4,500
S470	K280	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K260	P5	14,872	-49,580	-4,500	14,872	-49,580	-5,600	1,100
S472	K280	XYZXr--	XYZXrYrZr	K276	P14	14,872	-49,580	-4,500	9,915	-49,580	-4,500	4,957
S474	K276	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K282	P14	9,915	-49,580	-4,500	7,915	-49,580	-4,500	2,000
S475	K282	XYZXrYrZr	XYZXr--	K278	P14	7,915	-49,580	-4,500	4,957	-49,580	-4,500	2,958
S476	K283	XYZXrYrZr	XYZXr--	K282	P5	7,915	-49,580	0,000	7,915	-49,580	-4,500	4,500
S478	K285	XYZXr--	XYZXr--	K219	P5	9,915	0,000	-4,500	9,915	0,000	-7,050	2,550
S479	K239	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K287	P5	4,957	0,000	0,000	4,957	0,000	-4,500	4,500
S480	K287	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K262	P5	4,957	0,000	-4,500	4,957	0,000	-5,600	1,100
S482	K289	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K264	P5	14,872	0,000	-4,500	14,872	0,000	-5,600	1,100
S485	K285	XYZXrYrZr	XYZXr--	K289	P14	9,915	0,000	-4,500	14,872	0,000	-4,500	4,957

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153
+ koppelen kraanbaan

Staaf	Knoop B	Scharnier B E	Knoop E	Profiel	X-B	Y-B	Z-B	X-E	Y-E	Z-E	Lengte
S486	K287	XYZXr-- XYZXrYrZr	K291	P14	4,957	0,000	-4,500	7,957	0,000	-4,500	3,000
S487	K291	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K285	P14	7,957	0,000	-4,500	9,915	0,000	-4,500	1,958
S488	K292	XYZXrYrZr XYZXr--	K291	P5	7,957	0,000	0,000	7,957	0,000	-4,500	4,500
S489	K212	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K294	P2	49,829	0,000	-6,750	49,829	0,000	-2,700	4,050
S490	K294	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K203	P2	49,829	0,000	-2,700	49,829	0,000	0,000	2,700
S491	K14	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K296	P2	49,829	-4,790	-6,750	49,829	-4,790	-2,700	4,050
S492	K296	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K5	P2	49,829	-4,790	-2,700	49,829	-4,790	0,000	2,700
S493	K212	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K296	P15	49,829	0,000	-6,750	49,829	-4,790	-2,700	6,273
S494	K294	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K14	P15	49,829	0,000	-2,700	49,829	-4,790	-6,750	6,273
S495	K207	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K298	P2	19,829	0,000	-5,600	19,829	0,000	-2,700	2,900
S497	K237	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K300	P5	24,829	0,000	0,000	24,829	0,000	-2,700	2,700
S498	K300	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K213	P5	24,829	0,000	-2,700	24,829	0,000	-6,850	4,150
S499	K241	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K302	P5	29,829	0,000	0,000	29,829	0,000	-2,700	2,700
S500	K302	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K217	P5	29,829	0,000	-2,700	29,829	0,000	-6,950	4,250
S501	K238	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K304	P5	44,829	0,000	0,000	44,829	0,000	-2,700	2,700
S502	K304	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K214	P5	44,829	0,000	-2,700	44,829	0,000	-6,850	4,150
S503	K211	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K300	P15	19,829	0,000	-6,750	24,829	0,000	-2,700	6,434
S504	K298	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K213	P15	19,829	0,000	-2,700	24,829	0,000	-6,850	6,498
S505	K300	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K217	P15	24,829	0,000	-2,700	29,829	0,000	-6,950	6,562
S506	K213	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K302	P15	24,829	0,000	-6,850	29,829	0,000	-2,700	6,498
S507	K214	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K294	P15	44,829	0,000	-6,850	49,829	0,000	-2,700	6,498
S508	K304	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K212	P15	44,829	0,000	-2,700	49,829	0,000	-6,750	6,434
S509	K298	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K306	P2	19,829	0,000	-2,700	19,829	0,000	-2,200	0,500
S510	K306	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K202	P2	19,829	0,000	-2,200	19,829	0,000	0,000	2,200
S511	K9	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K308	P2	19,829	-4,790	-5,100	19,829	-4,790	-2,200	2,900
S512	K308	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K4	P2	19,829	-4,790	-2,200	19,829	-4,790	0,000	2,200
S513	K13	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K306	P15	19,829	-4,790	-6,750	19,829	0,000	-2,200	6,607
S514	K308	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K211	P15	19,829	-4,790	-2,200	19,829	0,000	-6,750	6,607
S515	K225	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K310	P2	19,829	-49,580	-5,600	19,829	-49,580	-2,200	3,400
S516	K310	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K222	P2	19,829	-49,580	-2,200	19,829	-49,580	0,000	2,200
S517	K185	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K312	P2	19,829	-44,790	-5,100	19,829	-44,790	-2,200	2,900
S518	K312	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K180	P2	19,829	-44,790	-2,200	19,829	-44,790	0,000	2,200
S519	K227	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K312	P15	19,829	-49,580	-6,750	19,829	-44,790	-2,200	6,607
S520	K310	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K189	P15	19,829	-49,580	-2,200	19,829	-44,790	-6,750	6,607
S521	K242	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K314	P5	39,829	0,000	0,000	39,829	0,000	-2,700	2,700
S522	K314	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K218	P5	39,829	0,000	-2,700	39,829	0,000	-6,950	4,250
S523	K314	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K304	P16	39,829	0,000	-2,700	44,829	0,000	-2,700	5,000
S524	K304	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K294	P16	44,829	0,000	-2,700	49,829	0,000	-2,700	5,000
S525	K314	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K238	P18	39,829	0,000	-2,700	44,829	0,000	0,000	5,682
S526	K304	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K242	P18	44,829	0,000	-2,700	39,829	0,000	0,000	5,682
S527	K300	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K302	P16	24,829	0,000	-2,700	29,829	0,000	-2,700	5,000
S528	K300	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K241	P18	24,829	0,000	-2,700	29,829	0,000	0,000	5,682
S529	K302	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K237	P18	29,829	0,000	-2,700	24,829	0,000	0,000	5,682
S530	K300	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K298	P16	24,829	0,000	-2,700	19,829	0,000	-2,700	5,000
S531	K240	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K316	P5	14,872	0,000	0,000	14,872	0,000	-2,700	2,700
S532	K316	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K289	P5	14,872	0,000	-2,700	14,872	0,000	-4,500	1,800
S533	K298	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K316	P16	19,829	0,000	-2,700	14,872	0,000	-2,700	4,957
S534	K316	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K202	P18	14,872	0,000	-2,700	19,829	0,000	0,000	5,645
S535	K240	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K298	P18	14,872	0,000	0,000	19,829	0,000	-2,700	5,645
S536	K210	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K239	P18	0,000	0,000	-6,750	4,957	0,000	0,000	8,375
S537	K199	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K215	P18	0,000	0,000	0,000	4,958	0,000	-6,900	8,496
S538	K12	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K23	P18	0,000	-4,790	-6,750	0,000	-9,790	0,000	8,400
S539	K34	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K1	P18	0,000	-9,790	-6,750	0,000	-4,790	0,000	8,400
S540	K188	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K155	P18	0,000	-44,790	-6,750	0,000	-39,790	0,000	8,400
S541	K177	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K166	P18	0,000	-44,790	0,000	0,000	-39,790	-6,750	8,400
S542	K308	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K306	P16	19,829	-4,790	-2,200	19,829	0,000	-2,200	4,790
S543	K306	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K4	P18	19,829	0,000	-2,200	19,829	-4,790	0,000	5,271
S544	K308	XYZXr-Zr XYZXr-Zr	K202	P18	19,829	-4,790	-2,200	19,829	0,000	0,000	5,271
S545	K310	XYZXrYrZr XYZXrYrZr	K312	P16	19,829	-49,580	-2,200	19,829	-44,790	-2,200	4,790

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153

Staaft	Knoop	Scharnier		Knoop	Profiel	X-B	Y-B	Z-B	X-E	Y-E	Z-E	Lengte
	B	B	E	E								
S546	K310	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K180	P18	19,829	-49,580	-2,200	19,829	-44,790	0,000	5,271
S547	K222	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K312	P18	19,829	-49,580	0,000	19,829	-44,790	-2,200	5,271
S548	K227	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K191	P17	19,829	-49,580	-6,750	24,829	-44,790	-6,850	6,925
S549	K191	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K233	P17	24,829	-44,790	-6,850	29,829	-49,580	-6,950	6,925
S550	K233	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K198	P17	29,829	-49,580	-6,950	34,829	-44,790	-7,050	6,925
S551	K198	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K234	P17	34,829	-44,790	-7,050	39,829	-49,580	-6,950	6,925
S552	K20	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K220	P17	39,829	-4,790	-6,950	34,829	0,000	-7,050	6,925
S553	K220	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K19	P17	34,829	0,000	-7,050	29,829	-4,790	-6,950	6,925
S554	K19	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K213	P17	29,829	-4,790	-6,950	24,829	0,000	-6,850	6,925
S555	K213	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K13	P17	24,829	0,000	-6,850	19,829	-4,790	-6,750	6,925
S556	K13	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K216	P17	19,829	-4,790	-6,750	14,872	0,000	-6,900	6,895
S557	K216	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K21	P17	14,872	0,000	-6,900	9,915	-4,790	-7,050	6,895
S558	K21	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K215	P17	9,915	-4,790	-7,050	4,958	0,000	-6,900	6,895
S559	K17	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K219	P17	4,958	-4,790	-6,900	9,915	0,000	-7,050	6,895
S560	K219	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K18	P17	9,915	0,000	-7,050	14,872	-4,790	-6,900	6,895
S561	K18	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K211	P17	14,872	-4,790	-6,900	19,829	0,000	-6,750	6,895
S562	K294	XYZXrYrZr	XYZXrYrZr	K296	P16	49,829	0,000	-2,700	49,829	-4,790	-2,700	4,790
S563	K294	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K5	P18	49,829	0,000	-2,700	49,829	-4,790	0,000	5,499
S564	K203	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K296	P18	49,829	0,000	0,000	49,829	-4,790	-2,700	5,499
S565	K190	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K223	P18	49,829	-44,790	-6,750	49,829	-49,580	0,000	8,277
S566	K181	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K228	P18	49,829	-44,790	0,000	49,829	-49,580	-6,750	8,277
S567	K228	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K246	P18	49,829	-49,580	-6,750	44,829	-49,580	0,000	8,400
S568	K223	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K230	P18	49,829	-49,580	0,000	44,829	-49,580	-6,850	8,481
S569	K227	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K248	P18	19,829	-49,580	-6,750	14,872	-49,580	0,000	8,375
S570	K222	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K232	P18	19,829	-49,580	0,000	14,872	-49,580	-6,900	8,496
S571	K231	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K221	P18	4,958	-49,580	-6,900	0,000	-49,580	0,000	8,496
S572	K247	XYZXr-Zr	XYZXr-Zr	K226	P18	4,957	-49,580	0,000	0,000	-49,580	-6,750	8,375
-	-	-	-	-	-	m	m	m	m	m	m	m

PROFIELEN

Profiel	Profielnaam	Oppervlakte	lt	ly	Iz	Materiaal	Hoek
P1	IPE500	1.1552e-02	8.9287e-07	4.8199e-04	2.1417e-05	S235	0
P2	HE160A	3.8771e-03	1.2194e-07	1.6730e-05	6.1557e-06	S235	0
P3	IPE330	6.2606e-03	2.8145e-07	1.1767e-04	7.8814e-06	S235	0
P4	HE120A	2.5336e-03	5.9942e-08	6.0616e-06	2.3090e-06	S235	0
P5	HE160A	3.8771e-03	1.2194e-07	1.6730e-05	6.1557e-06	S235	90
P6	IPE360	7.2729e-03	3.7321e-07	1.6266e-04	1.0434e-05	S235	0
P7	KK80/5	1.4356e-03	2.1094e-06	1.3144e-06	1.3144e-06	S235H(EN1021 9-1)	0
P8	B76.1/5	1.1168e-03	1.4184e-06	7.0922e-07	7.0922e-07	S235H(EN1021 9-1)	0
P9	B88.9/4.5	1.1932e-03	2.1309e-06	1.0654e-06	1.0654e-06	S235H(EN1021 9-1)	0
P10	L 60 x 60 x 6	6.9087e-04	7.6626e-09	2.2793e-07	2.2793e-07	S235	0
P11	N42.4/2.6	3.2509e-04	1.2929e-07	6.4645e-08	6.4645e-08	S235H(EN 10210-1)	0
P12	HE220A	6.4341e-03	2.8458e-07	5.4097e-05	1.9546e-05	S235	0
P13	HE180A	4.5251e-03	1.4798e-07	2.5103e-05	9.2460e-06	S235	0
P14	HE200A	5.3831e-03	2.0985e-07	3.6922e-05	1.3355e-05	S235	0
P15	L 50 x 50 x 5	4.8026e-04	3.8268e-09	1.0964e-07	1.0964e-07	S235	0
P16	KK90/3	1.0208e-03	1.9755e-06	1.2728e-06	1.2728e-06	S235H(EN1021 9-1)	0
P17	L 60 x 60 x 6	6.9087e-04	7.6626e-09	2.2793e-07	2.2793e-07	S235	0
P18	R8x60	4.8000e-04	9.3768e-09	1.4400e-07	2.5600e-09	S235	0
-	-	m2	m4	m4	m4	-	°

PROFIELVORMEN

Profiel	Verl. h.	hB	hE	tf	tw	tf2	B	bL	bR Raatl.	Hoogte
P18	Nee	0.060	0.060	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	0.000 Nee	0.000
-	-	m	m	m	m	m	m	m	m -	m

Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg **+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

MATERIALEN


Materiaalnaam	Poison	Dichtheid	E-Modulus	Uitzettingcoëff
S235	0.30	78.50	2.1000e+08	12.0000e-06
S235H(EN10219-1)	0.30	78.50	2.1000e+08	12.0000e-06
S235H(EN 10210-1)	0.30	78.50	2.1000e+08	12.0000e-06
-	-	kN/m3	kN/m2	C°m

PROFIELEN (GEAVANCEERD)

Profiel	Ivv	Avy	Avz	Trek	Druk	Kabelement	Voorspanning
P10	9.4439e-08	3.6000e-04	3.6000e-04	Ja	Nee	Nee	0.00
P15	4.5489e-08	2.5000e-04	2.5000e-04	Ja	Nee	Nee	0.00
P17	9.4439e-08	3.6000e-04	3.6000e-04	Ja	Nee	Nee	0.00
P18	2.5600e-09	4.0000e-04	4.0000e-04	Ja	Nee	Nee	0.00
-	m4	m2	m2	-	-	-	kN

BELASTINGSGEVALLEN TYPEN

Oplegg.	Staven	B.G.Type	Gunstig/Ong.	Element	Niveau	Veld	Psi0	Psi1	Psi2	Cprob
B.G.1	Permanente Belasting	Permanent	-		N.v.t.	N.v.t.				
B.G.2	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 1	Verdeelde veranderlijke belasting		Cat. H) Ontoegankelijke daken	1	1				1.00
B.G.3	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 2	Verdeelde veranderlijke belasting		Cat. H) Ontoegankelijke daken	1	2				1.00
B.G.4	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 3	Verdeelde veranderlijke belasting		Cat. H) Ontoegankelijke daken	1	3				1.00
B.G.5	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 4	Verdeelde veranderlijke belasting		Cat. H) Ontoegankelijke daken	1	4				1.00
B.G.6	Windbelasting van Links + Overdruk	Windbelasting	+		N.v.t.	N.v.t.		0.20		1.00
B.G.7	Windbelasting van Links + Overdruk (2e Cpe)	Windbelasting	+		N.v.t.	N.v.t.		0.20		1.00
B.G.8	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	Windbelasting	+		N.v.t.	N.v.t.		0.20		1.00
B.G.9	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	Windbelasting	+		N.v.t.	N.v.t.		0.20		1.00
B.G.10	Windbelasting van Links + Overdruk (2e corr. factor)	Windbelasting	+		N.v.t.	N.v.t.		0.20		1.00
B.G.11	Windbelasting van Links + Overdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	Windbelasting	+		N.v.t.	N.v.t.		0.20		1.00
B.G.12	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	Windbelasting	+		N.v.t.	N.v.t.		0.20		1.00
B.G.13	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	Windbelasting	+		N.v.t.	N.v.t.		0.20		1.00
B.G.14	Windbelasting van Links + Onderdruk	Windbelasting	-		N.v.t.	N.v.t.		0.20		1.00
B.G.15	Windbelasting van Links + Onderdruk (2e Cpe)	Windbelasting	-		N.v.t.	N.v.t.		0.20		1.00
B.G.16	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	Windbelasting	-		N.v.t.	N.v.t.		0.20		1.00
B.G.17	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	Windbelasting	-		N.v.t.	N.v.t.		0.20		1.00
B.G.18	Windbelasting van Links + Onderdruk (2e corr. factor)	Windbelasting	-		N.v.t.	N.v.t.		0.20		1.00



**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

+ koppelen kraanbaan

Oplegg.	Staven	B.G.Type	Gunstig/Ong. Element	Niveau	Veld	Psi0	Psi1	Psi2	Cprob
B.G.19	Windbelasting van Links + Onderdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	Windbelasting	-	N.v.t.	N.v.t.	0.20			1.00
B.G.20	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	Windbelasting	-	N.v.t.	N.v.t.	0.20			1.00
B.G.21	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	Windbelasting	-	N.v.t.	N.v.t.	0.20			1.00
B.G.22	Windbelasting van Rechts + Overdruk	Windbelasting	+	N.v.t.	N.v.t.	0.20			1.00
B.G.23	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e Cpe)	Windbelasting	+	N.v.t.	N.v.t.	0.20			1.00
B.G.24	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	Windbelasting	+	N.v.t.	N.v.t.	0.20			1.00
B.G.25	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	Windbelasting	+	N.v.t.	N.v.t.	0.20			1.00
B.G.26	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e corr. factor)	Windbelasting	+	N.v.t.	N.v.t.	0.20			1.00
B.G.27	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	Windbelasting	+	N.v.t.	N.v.t.	0.20			1.00
B.G.28	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	Windbelasting	+	N.v.t.	N.v.t.	0.20			1.00
B.G.29	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	Windbelasting	+	N.v.t.	N.v.t.	0.20			1.00
B.G.30	Windbelasting van Rechts + Overdruk	Windbelasting	-	N.v.t.	N.v.t.	0.20			1.00
B.G.31	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e Cpe)	Windbelasting	-	N.v.t.	N.v.t.	0.20			1.00
B.G.32	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	Windbelasting	-	N.v.t.	N.v.t.	0.20			1.00
B.G.33	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	Windbelasting	-	N.v.t.	N.v.t.	0.20			1.00
B.G.34	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e corr. factor)	Windbelasting	-	N.v.t.	N.v.t.	0.20			1.00
B.G.35	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	Windbelasting	-	N.v.t.	N.v.t.	0.20			1.00
B.G.36	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	Windbelasting	-	N.v.t.	N.v.t.	0.20			1.00
B.G.37	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	Windbelasting	-	N.v.t.	N.v.t.	0.20			1.00
B.G.38	Windbelasting van Voren + Overdruk	Windbelasting	+	N.v.t.	N.v.t.	0.20			1.00
B.G.39	Windbelasting van Voren + Overdruk	Windbelasting	-	N.v.t.	N.v.t.	0.20			1.00
B.G.40	Sneeuwbelasting 1	Sneeuwbelasting	-	N.v.t.	N.v.t.	0.20			1.00
B.G.41	Sneeuwbelasting 2	Sneeuwbelasting	-	N.v.t.	N.v.t.	0.20			1.00
B.G.42	Sneeuwbelasting 3	Sneeuwbelasting	-	N.v.t.	N.v.t.	0.20			1.00
B.G.43	Mobiele lasten 1	Mobiele lasten		N.v.t.	N.v.t.	1.00			1.00
B.G.44	Mobiele lasten 2	Mobiele lasten		N.v.t.	N.v.t.	1.00			1.00

Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg **+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Oplegg.	Staven	B.G.Type	Gunstig/Ong. Element	Niveau	Veld	Psi0	Psi1	Psi2	Cprob
B.G.45	Mobiele lasten 3	Mobiele lasten		N.v.t.	N.v.t.		1.00		1.00
B.G.46	Mobiele lasten 4	Mobiele lasten		N.v.t.	N.v.t.		1.00		1.00
B.G.47	Mobiele lasten 5	Mobiele lasten		N.v.t.	N.v.t.		1.00		1.00
B.G.48	Mobiele lasten 6	Mobiele lasten		N.v.t.	N.v.t.		1.00		1.00

B.G.1: PERMANENTE BELASTING

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting	Staaf of knoop
B.G.1: Permanente Belasting						
q	0,75 (q2)	0,75 (q2)	0,000	4,960(L)	Z"	S5,S8-S9,S14-S19, S21,S26,S29-S30, S35-S40,S42,S47, S50-S51,S56-S61, S63,S68,S71-S72, S77-S82,S84,S89, S92-S93,S98-S103, S105,S110,S113-S114, S119-S124,S126, S131,S134-S135, S140-S145,S147, S152,S155-S156, S161-S166,S168, S173,S176-S177, S182-S187,S189
q	1,00 (q1)	1,00 (q1)	0,000	5,100(L)	Z"	S3-S4,S24-S25, S41,S45-S46,S62, S66-S67,S83,S87-S88, S104,S108-S109, S125,S129-S130, S146,S150-S151, S167,S171-S172, S188,S202,S217, S231,S237-S241, S422,S424,S426, S428,S466-S470, S476,S478-S480, S482,S488,S491-S492, S495,S497-S502, S509-S510,S515-S516, S521-S522,S531-S532
q	0,50 (q109)	0,50 (q109)	0,000	5,600(L)	Z"	S192-S193,S211-S212, S224,S489-S490
q	0,38 (q110)	0,38 (q110)	0,000	4,960(L)	Z"	S194,S197-S198, S203-S208,S210, S213-S215,S218-S223, S225
q	0,50 (q109)	0,50 (q109)	0,000	5,600(L)	Z"	S192-S193,S211-S212, S224,S489-S490
q	0,12 (q223)	0,12 (q223)	0,000	4,790(L)	Z'	S140,S444-S453, S455-S456,S458-S464
qG	0,30 (1.00x)	0,30 (1.00x)	0,000	0,515(L)	Z"	S1-S2,S22-S23, S43-S44,S64-S65, S85-S86,S106-S107, S127-S128,S148-S149, S169-S170
qG	0,30 (1.00x)	0,30 (1.00x)	0,000	5,100(L)	Z"	S3,S24,S33,S45, S54,S66,S75,S87, S96,S108,S117, S129,S138,S150, S159,S171
qG	0,30 (1.00x)	0,30 (1.00x)	0,000	1,650(L)	Z"	S4,S13,S25,S34, S46,S55,S67,S76, S88,S97,S109,S118, S130,S139,S151, S160,S172,S181
qG	0,91 (1.00x)	0,91 (1.00x)	0,000	4,960(L)	Z"	S5,S8,S26,S29, S47,S50,S68,S71, S89,S92,S110,S113, S131,S134,S152, S155,S173,S176

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.1: Permanente Belasting					
qG	0,49 (1.00x)	0,49 (1.00x)	0,000	5,100(L)	Z" S6,S10,S27,S31, S48,S52,S69,S73, S90,S94,S111,S115, S132,S136,S153, S157,S174,S178
qG	0,49 (1.00x)	0,49 (1.00x)	0,000	0,500(L)	Z" S7,S11,S28,S32, S49,S53,S70,S74, S91,S95,S112,S116, S133,S137,S154, S158,S175,S179
qG	0,91 (1.00x)	0,91 (1.00x)	0,000	4,959(L)	Z" S9,S14,S30,S35, S51,S56,S72,S77, S93,S98,S114,S119, S135,S140,S156, S161,S177,S182
qG	0,91 (1.00x)	0,91 (1.00x)	0,000	5,001(L)	Z" S15-S19,S21,S36-S40, S42,S57-S61,S63, S78-S82,S84,S99-S103, S105,S120-S124, S126,S141-S145, S147,S162-S166, S168,S183-S187, S189
qG	0,30 (1.00x)	0,30 (1.00x)	0,000	6,750(L)	Z" S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S224
qG	0,30 (1.00x)	0,30 (1.00x)	0,000	5,600(L)	Z" S192,S211
qG	0,30 (1.00x)	0,30 (1.00x)	0,000	1,150(L)	Z" S193,S202,S212, S217
qG	0,30 (1.00x)	0,30 (1.00x)	0,000	4,960(L)	Z" S194,S197,S213-S214
qG	0,30 (1.00x)	0,30 (1.00x)	0,000	4,959(L)	Z" S198,S203,S215, S218
qG	0,20 (1.00x)	0,20 (1.00x)	0,000	5,001(L)	Z" S204-S208,S210, S219-S223,S225
qG	0,30 (1.00x)	0,30 (1.00x)	0,000	7,050(L)	Z" S231,S239
qG	0,30 (1.00x)	0,30 (1.00x)	0,000	6,850(L)	Z" S237,S241
qG	0,30 (1.00x)	0,30 (1.00x)	0,000	6,950(L)	Z" S238,S240
qG	0,20 (1.00x)	0,20 (1.00x)	0,000	4,790(L)	Z" S243,S252,S287, S296,S309,S318, S331,S340,S353, S362
qG	0,20 (1.00x)	0,20 (1.00x)	0,000	5,000(L)	Z" S244-S251,S288-S295, S332-S339,S354-S361
qG	0,11 (1.00x)	0,11 (1.00x)	0,000	4,790(L)	Z" S254,S263
qG	0,11 (1.00x)	0,11 (1.00x)	0,000	5,000(L)	Z" S255-S262
qG	0,09 (1.00x)	0,09 (1.00x)	0,000	4,790(L)	Z" S265,S274,S276, S434
qG	0,09 (1.00x)	0,09 (1.00x)	0,000	5,000(L)	Z" S266-S273,S277-S284
qG	0,09 (1.00x)	0,09 (1.00x)	0,000	4,790(L)	Z" S298,S307
qG	0,09 (1.00x)	0,09 (1.00x)	0,000	5,000(L)	Z" S299-S306,S310-S317
qG	0,57 (1.00x)	0,57 (1.00x)	0,000	4,790(L)	Z" S320,S329
qG	0,57 (1.00x)	0,57 (1.00x)	0,000	5,000(L)	Z" S321-S328
qG	0,03 (1.00x)	0,03 (1.00x)	0,000	4,790(L)	Z" S342,S351
qG	0,03 (1.00x)	0,03 (1.00x)	0,000	5,000(L)	Z" S343-S350
qG	0,30 (1.00x)	0,30 (1.00x)	0,000	7,050(L)	Z" S363-S366
qG	0,05 (1.00x)	0,05 (1.00x)	0,000	6,895(L)	Z" S367,S376-S377, S386-S387,S392
qG	0,05 (1.00x)	0,05 (1.00x)	0,000	7,043(L)	Z" S368-S375,S378-S385
qG	0,05 (1.00x)	0,05 (1.00x)	0,000	6,895(L)	Z" S388-S391
qG	0,05 (1.00x)	0,05 (1.00x)	0,000	6,925(L)	Z" S393-S401,S410-S411, S420
qG	0,05 (1.00x)	0,05 (1.00x)	0,000	7,072(L)	Z" S402-S409,S412-S419
qG	0,30 (1.00x)	0,30 (1.00x)	0,000	1,300(L)	Z" S422,S424,S426, S428


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.1: Permanente Belasting					
qG	0,36 (1.00x)	0,36 (1.00x)	0,000	0,515(L)	Z" S435,S437,S439, S441
qG	0,36 (1.00x)	0,36 (1.00x)	0,000	4,442(L)	Z" S436,S442
qG	0,36 (1.00x)	0,36 (1.00x)	0,000	4,442(L)	Z" S438,S440
qG	0,51 (1.00x)	0,51 (1.00x)	0,000	4,790(L)	Z" S444,S453,S455, S464
qG	0,51 (1.00x)	0,51 (1.00x)	0,000	5,000(L)	Z" S445-S452,S456-S463
qG	0,30 (1.00x)	0,30 (1.00x)	0,000	2,550(L)	Z" S466,S478
qG	0,30 (1.00x)	0,30 (1.00x)	0,000	4,500(L)	Z" S467,S469,S476, S479,S488
qG	0,30 (1.00x)	0,30 (1.00x)	0,000	1,100(L)	Z" S468,S470,S480, S482
qG	0,42 (1.00x)	0,42 (1.00x)	0,000	4,957(L)	Z" S472,S485
qG	0,42 (1.00x)	0,42 (1.00x)	0,000	2,000(L)	Z" S474
qG	0,42 (1.00x)	0,42 (1.00x)	0,000	2,958(L)	Z" S475
qG	0,42 (1.00x)	0,42 (1.00x)	0,000	3,000(L)	Z" S486
qG	0,42 (1.00x)	0,42 (1.00x)	0,000	1,958(L)	Z" S487
qG	0,30 (1.00x)	0,30 (1.00x)	0,000	4,050(L)	Z" S489,S491
qG	0,30 (1.00x)	0,30 (1.00x)	0,000	2,700(L)	Z" S490,S492
qG	0,04 (1.00x)	0,04 (1.00x)	0,000	6,273(L)	Z" S493-S494
qG	0,30 (1.00x)	0,30 (1.00x)	0,000	2,900(L)	Z" S495,S511,S517
qG	0,30 (1.00x)	0,30 (1.00x)	0,000	2,700(L)	Z" S497,S499,S501, S521,S531
qG	0,30 (1.00x)	0,30 (1.00x)	0,000	4,150(L)	Z" S498,S502
qG	0,30 (1.00x)	0,30 (1.00x)	0,000	4,250(L)	Z" S500,S522
qG	0,04 (1.00x)	0,04 (1.00x)	0,000	6,434(L)	Z" S503,S508
qG	0,04 (1.00x)	0,04 (1.00x)	0,000	6,498(L)	Z" S504,S506-S507
qG	0,04 (1.00x)	0,04 (1.00x)	0,000	6,562(L)	Z" S505
qG	0,30 (1.00x)	0,30 (1.00x)	0,000	0,500(L)	Z" S509
qG	0,30 (1.00x)	0,30 (1.00x)	0,000	2,200(L)	Z" S510,S512,S516, S518
qG	0,30 (1.00x)	0,30 (1.00x)	0,000	3,400(L)	Z" S515
qG	0,30 (1.00x)	0,30 (1.00x)	0,000	1,800(L)	Z" S532
-	-	-	m	m	- -

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

B.G.1: PERMANENTE BELASTING

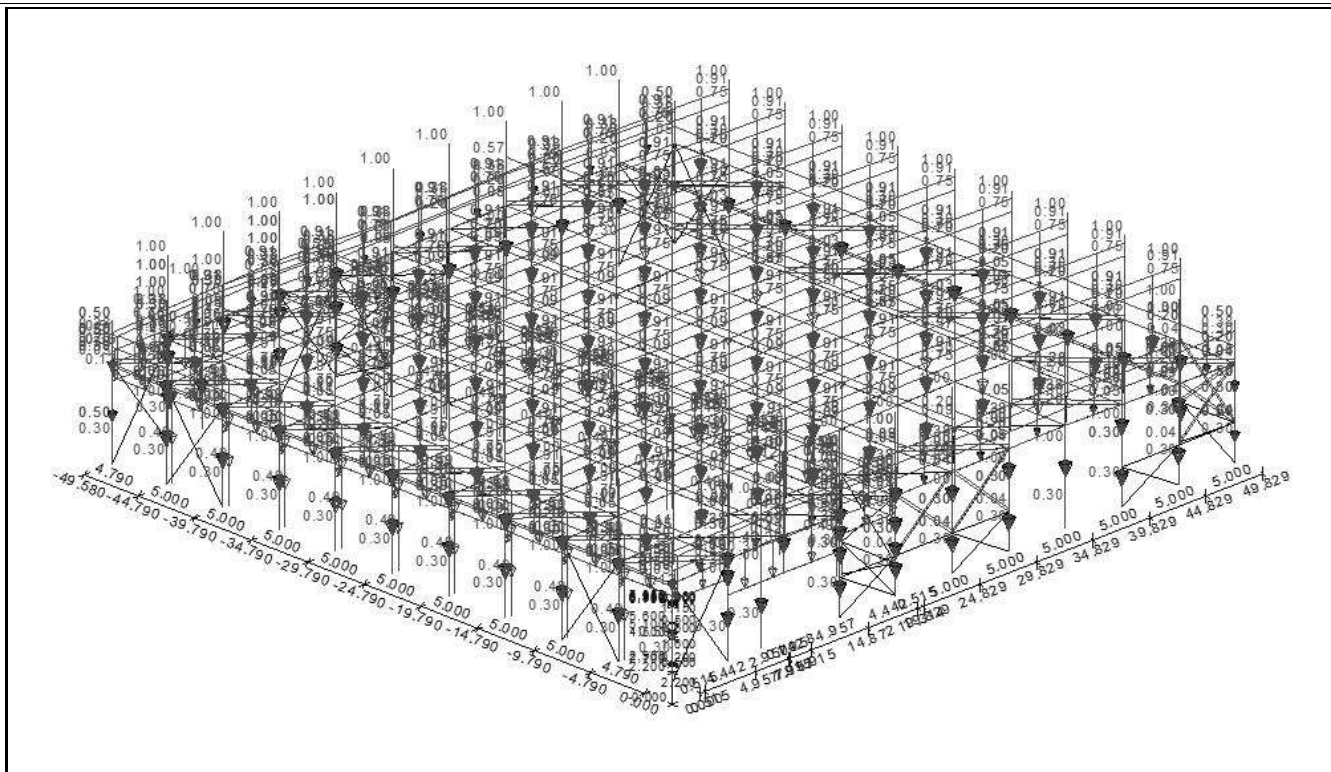


B.G.2: OPGELEGDE BELASTINGEN. VLOER 1, VELD 1

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.2: Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 1					
q	5,00 (q3)	5,00 (q3)	3,960	4,960(L)	Z" S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	5,00 (q3)	5,00 (q3)	0,000	1,000	Z" S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	2,50 (q111)	2,50 (q111)	3,960	4,960(L)	Z" S194,S213
q	2,50 (q111)	2,50 (q111)	0,000	1,000	Z" S197,S214
-	-	-	m	m	- -

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

B.G.2: OPGELEGDE BELASTINGEN. VLOER 1, VELD 1

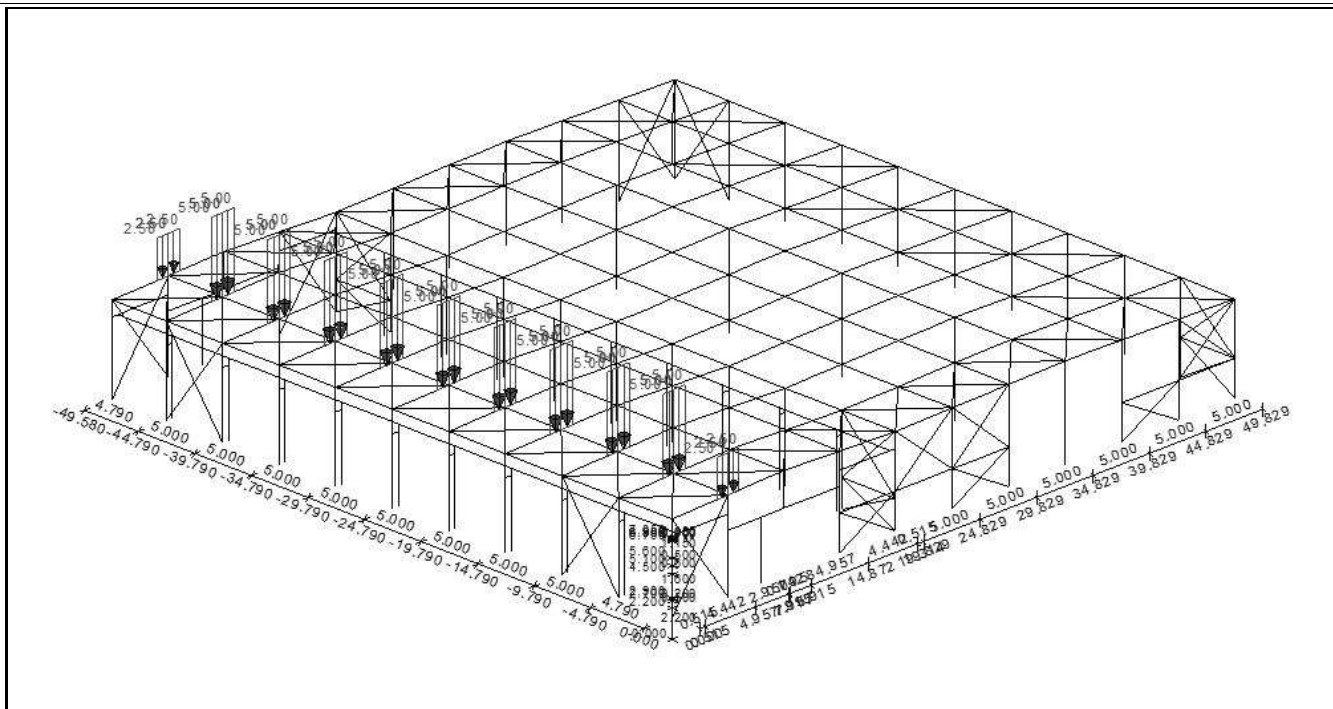


B.G.3: OPGELEGDE BELASTINGEN. VLOER 1, VELD 2

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.3: Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 2					
q	5,00 (q3)	5,00 (q3)	3,959	4,959(L)	Z" S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	5,00 (q3)	5,00 (q3)	0,000	1,000	Z" S14,S35,S56,S77, S98,S119,S140, S161,S182
q	2,50 (q111)	2,50 (q111)	3,959	4,959(L)	Z" S198,S215
q	2,50 (q111)	2,50 (q111)	0,000	1,000	Z" S203,S218
-	-	-	m	m	- -

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

B.G.3: OPGELEGDE BELASTINGEN. VLOER 1, VELD 2

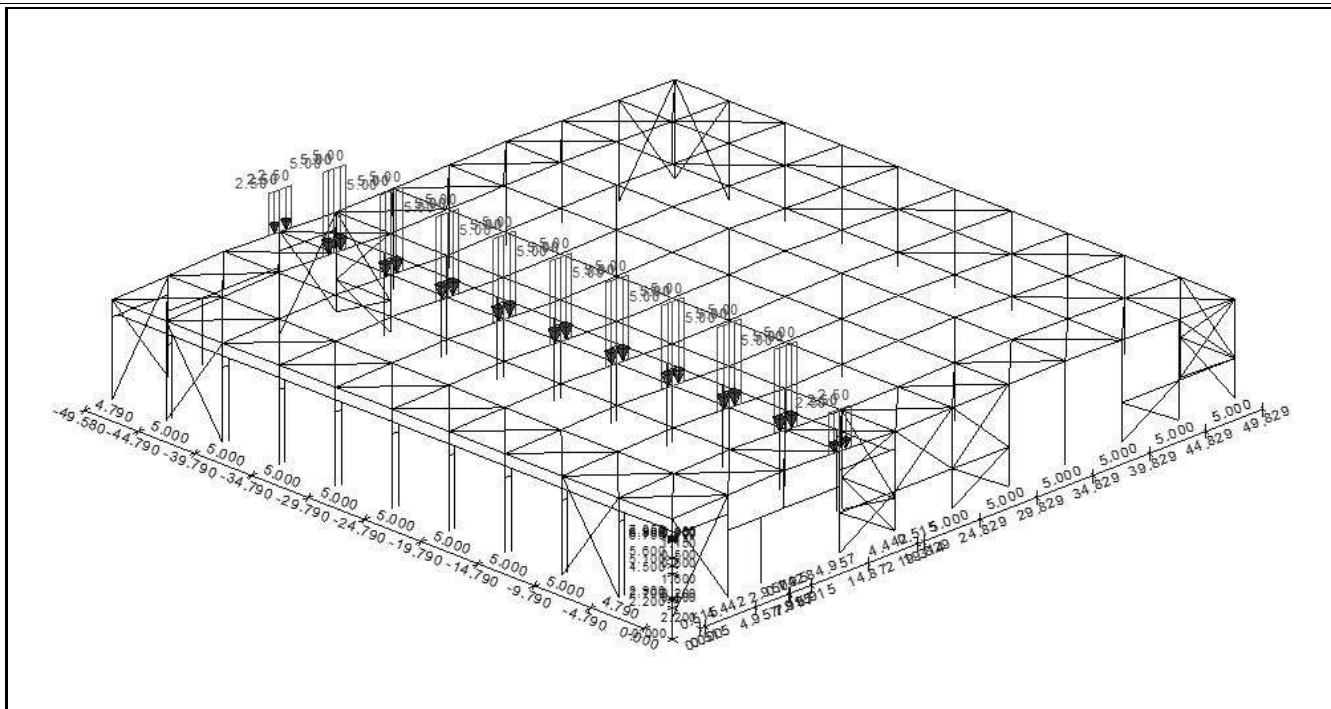


B.G.4: OPGELEGDE BELASTINGEN. VLOER 1, VELD 3

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.4: Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 3					
q	5,00 (q4)	5,00 (q4)	1,500	3,500	Z" S16,S37,S58,S79, S100,S121,S142, S163
q	2,50 (q112)	2,50 (q112)	1,500	3,500	Z" S184,S205,S220
-	-	-	m	m	- -

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

B.G.4: OPGELEGDE BELASTINGEN. VLOER 1, VELD 3

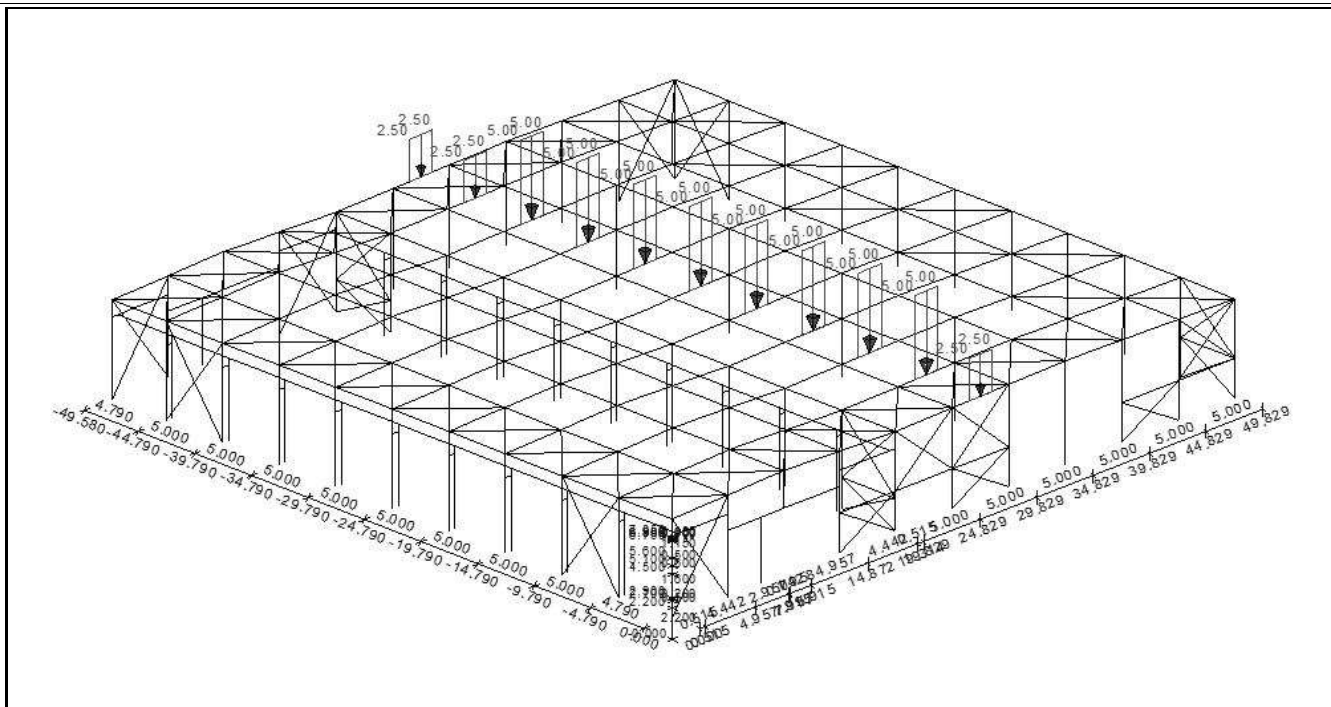


B.G.5: OPGELEGDE BELASTINGEN. VLOER 1, VELD 4

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.5: Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 4					
q	5,00 (q4)	5,00 (q4)	1,500	3,500	Z" S19,S40,S61,S82, S103,S124,S145, S166
q	2,50 (q112)	2,50 (q112)	1,500	3,500	Z" S187,S208,S223
-	-	-	m	m	- -

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

B.G.5: OPGELEGDE BELASTINGEN. VLOER 1, VELD 4

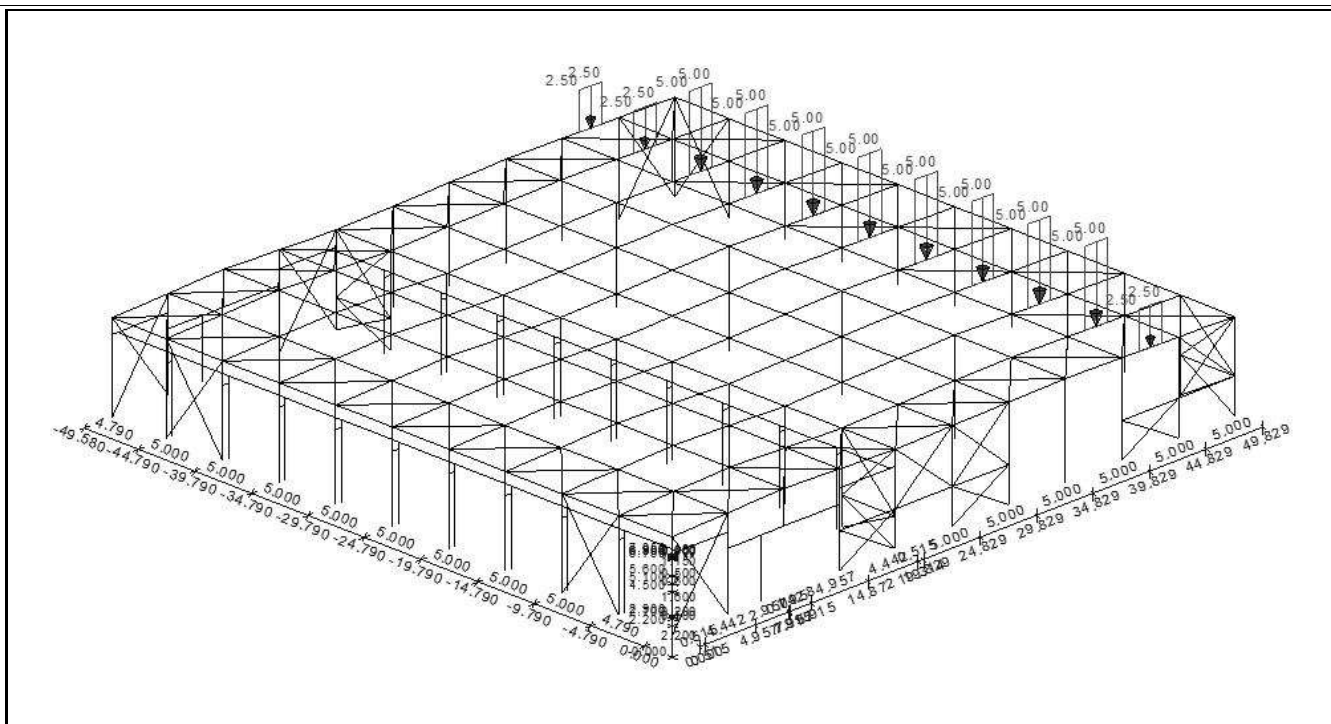

B.G.6: WINDBELASTING VAN LINKS + OVERDRUK

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.6: Windbelasting van Links + Overdruk					
q	-3,16 (q8)	-3,16 (q8)	0,000	1,411	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	1,411	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	-1,75 (q9)	-1,75 (q9)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-1,75 (q9)	-1,75 (q9)	0,000	4,960(L)	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S4,S8,S14-S19, S21,S24-S25,S29, S35-S42,S45-S46, S50,S56-S63,S66-S67, S71,S77-S84,S87-S88, S92,S98-S105,S108-S109, S113,S119-S126, S129-S130,S134, S140-S147,S150-S151, S155,S161-S168, S171-S172,S176, S182-S189,S491-S492
q	0,53 (q10)	0,53 (q10)	0,000	1,411	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.6: Windbelasting van Links + Overdruk					
q	-1,58 (q11)	-1,58 (q11)	1,411	4,959(L)	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	-1,58 (q11)	-1,58 (q11)	0,000	4,959(L)	Z' S14,S35,S56,S77, S98,S119,S140, S161,S182
q	-1,78 (q12)	-1,78 (q12)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	-1,58 (q13)	-1,58 (q13)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S21,S39-S40, S42,S60-S61,S63, S81-S82,S84,S102-S103, S105,S123-S124, S126,S144-S145, S147,S165-S166, S168,S186-S187, S189
q	2,10 (q6)	2,10 (q6)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	-0,80 (q15)	-0,80 (q15)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	1,05 (q114)	1,05 (q114)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S197, S203-S208,S210-S212, S214,S218-S225, S489-S490
q	-1,58 (q116)	-1,58 (q116)	0,000	1,411	Z' S194,S213
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	1,411	Z' S194,S198,S213, S215
q	-0,87 (q117)	-0,87 (q117)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S213
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S198,S213, S215
q	-0,87 (q117)	-0,87 (q117)	0,000	4,960(L)	Z' S197,S214
q	0,26 (q118)	0,26 (q118)	0,000	1,411	Z' S198,S215
q	-0,79 (q119)	-0,79 (q119)	1,411	4,959(L)	Z' S198,S215
q	-0,79 (q119)	-0,79 (q119)	0,000	4,959(L)	Z' S203,S218
q	-0,89 (q120)	-0,89 (q120)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	-0,79 (q121)	-0,79 (q121)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S210, S222-S223,S225
q	-0,40 (q123)	-0,40 (q123)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	6,850(L)	Y S237-S241,S422, S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,31 (q113)	0,31 (q113)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,62 (q5)	0,62 (q5)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

B.G.6: WINDBELASTING VAN LINKS + OVERDRUK

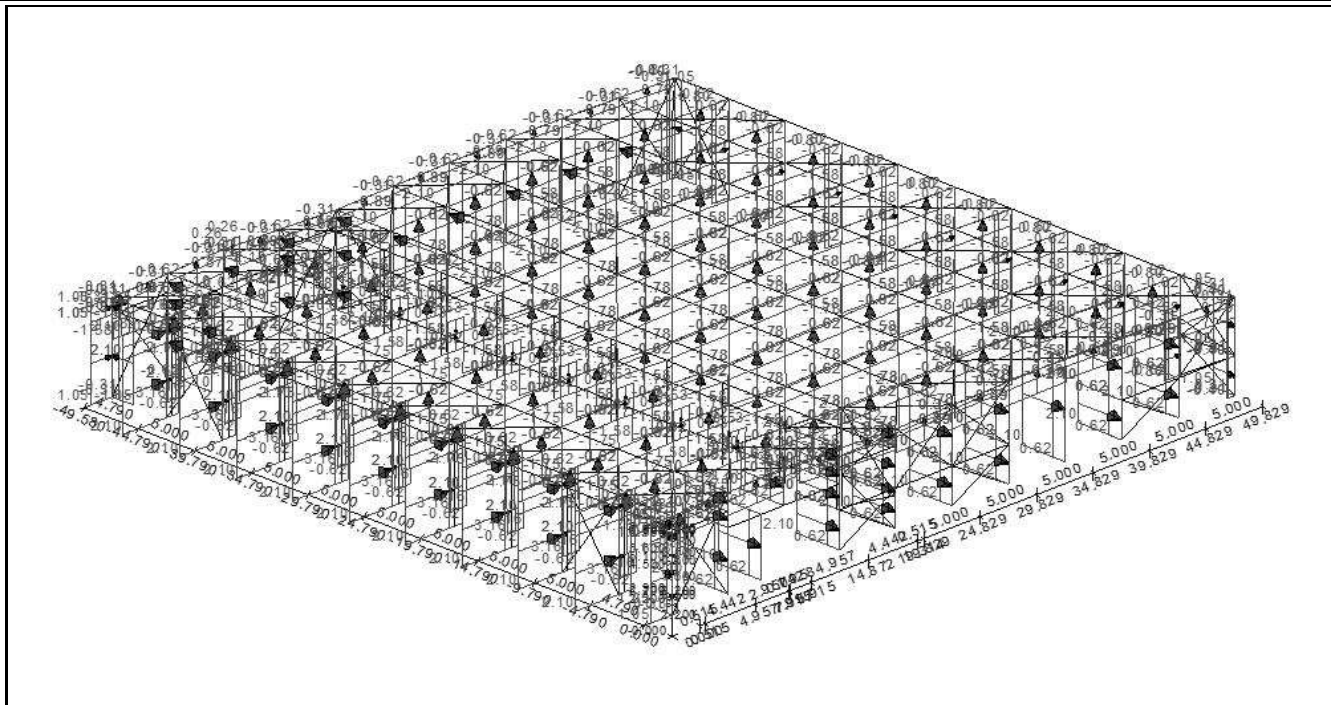

B.G.7: WINDBELASTING VAN LINKS + OVERDRUK (2E CPE)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.7: Windbelasting van Links + Overdruk (2e Cpe)					
q	0,00 (q19)	0,00 (q19)	0,000	1,411	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-0,62 (-q16)	-0,62 (-q16)	0,000	1,411	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	0,00 (q20)	0,00 (q20)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	0,00 (q20)	0,00 (q20)	0,000	4,960(L)	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-0,62 (-q16)	-0,62 (-q16)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	-0,62 (-q16)	-0,62 (-q16)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S4,S8,S14-S19, S21,S24-S25,S29, S35-S42,S45-S46, S50,S56-S63,S66-S67, S71,S77-S84,S87-S88, S92,S98-S105,S108-S109, S113,S119-S126, S129-S130,S134, S140-S147,S150-S151, S155,S161-S168, S171-S172,S176, S182-S189,S491-S492
q	-1,58 (q21)	-1,58 (q21)	0,000	1,411	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**

projectnr.: 14153


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.7: Windbelasting van Links + Overdruk (2e Cpe)					
q	-1,58 (q22)	-1,58 (q22)	1,411	4,959(L)	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	-1,58 (q22)	-1,58 (q22)	0,000	4,959(L)	Z' S14,S35,S56,S77, S98,S119,S140, S161,S182
q	0,00 (q23)	0,00 (q23)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	-1,58 (q24)	-1,58 (q24)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S21,S39-S40, S42,S60-S61,S63, S81-S82,S84,S102-S103, S105,S123-S124, S126,S144-S145, S147,S165-S166, S168,S186-S187, S189
q	2,10 (q17)	2,10 (q17)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	-0,80 (q26)	-0,80 (q26)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	1,05 (q125)	1,05 (q125)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	-0,31 (-q124)	-0,31 (-q124)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S197, S203-S208,S210-S212, S214,S218-S225, S489-S490
q	0,00 (q127)	0,00 (q127)	0,000	1,411	Z' S194,S213
q	-0,31 (-q124)	-0,31 (-q124)	0,000	1,411	Z' S194,S198,S213, S215
q	0,00 (q128)	0,00 (q128)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S213
q	-0,31 (-q124)	-0,31 (-q124)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S198,S213, S215
q	0,00 (q128)	0,00 (q128)	0,000	4,960(L)	Z' S197,S214
q	-0,79 (q129)	-0,79 (q129)	0,000	1,411	Z' S198,S215
q	-0,79 (q130)	-0,79 (q130)	1,411	4,959(L)	Z' S198,S215
q	-0,79 (q130)	-0,79 (q130)	0,000	4,959(L)	Z' S203,S218
q	0,00 (q131)	0,00 (q131)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	-0,79 (q132)	-0,79 (q132)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S210, S222-S223,S225
q	-0,40 (q134)	-0,40 (q134)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	6,850(L)	Y S237-S241,S422, S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,31 (q113)	0,31 (q113)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,62 (q5)	0,62 (q5)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

- - - m m - -

B.G.7: WINDBELASTING VAN LINKS + OVERDRUK (2E CPE)

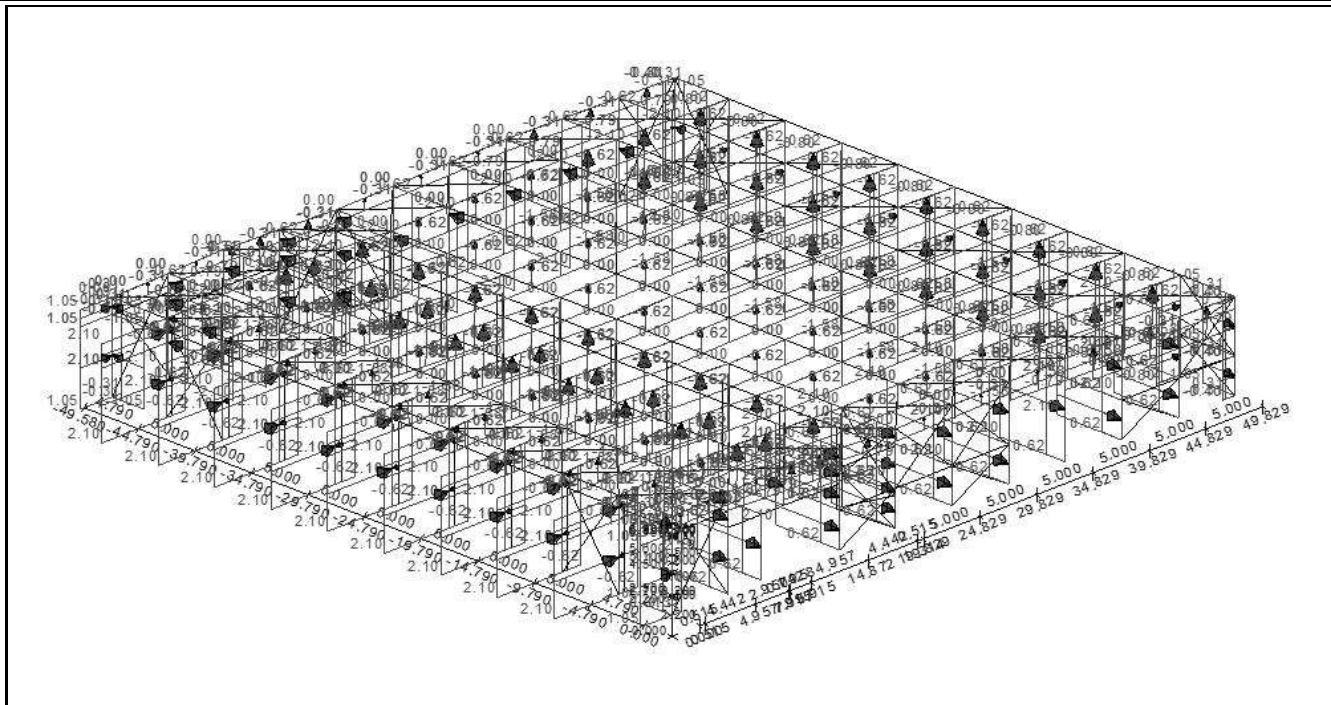

B.G.8: WINDBELASTING VAN LINKS + OVERDRUK (ZADELDAK FGH 1E CPE + IJ 2E CPE)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.8: Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)					
q	-3,16 (q8)	-3,16 (q8)	0,000	1,411	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	1,411	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	-1,75 (q9)	-1,75 (q9)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-1,75 (q9)	-1,75 (q9)	0,000	4,960(L)	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S4,S8,S14-S19, S21,S24-S25,S29, S35-S42,S45-S46, S50,S56-S63,S66-S67, S71,S77-S84,S87-S88, S92,S98-S105,S108-S109, S113,S119-S126, S129-S130,S134, S140-S147,S150-S151, S155,S161-S168, S171-S172,S176, S182-S189,S491-S492
q	-1,58 (q21)	-1,58 (q21)	0,000	1,411	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.8: Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)					
q	-1,58 (q22)	-1,58 (q22)	1,411	4,959(L)	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	-1,58 (q22)	-1,58 (q22)	0,000	4,959(L)	Z' S14,S35,S56,S77, S98,S119,S140, S161,S182
q	-1,78 (q12)	-1,78 (q12)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	-1,58 (q24)	-1,58 (q24)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S21,S39-S40, S42,S60-S61,S63, S81-S82,S84,S102-S103, S105,S123-S124, S126,S144-S145, S147,S165-S166, S168,S186-S187, S189
q	2,10 (q6)	2,10 (q6)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	-0,80 (q15)	-0,80 (q15)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	1,05 (q114)	1,05 (q114)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S197, S203-S208,S210-S212, S214,S218-S225, S489-S490
q	-1,58 (q116)	-1,58 (q116)	0,000	1,411	Z' S194,S213
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	1,411	Z' S194,S198,S213, S215
q	-0,87 (q117)	-0,87 (q117)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S213
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S198,S213, S215
q	-0,87 (q117)	-0,87 (q117)	0,000	4,960(L)	Z' S197,S214
q	-0,79 (q129)	-0,79 (q129)	0,000	1,411	Z' S198,S215
q	-0,79 (q130)	-0,79 (q130)	1,411	4,959(L)	Z' S198,S215
q	-0,79 (q130)	-0,79 (q130)	0,000	4,959(L)	Z' S203,S218
q	-0,89 (q120)	-0,89 (q120)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	-0,79 (q132)	-0,79 (q132)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S210, S222-S223,S225
q	-0,40 (q123)	-0,40 (q123)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	6,850(L)	Y S237-S241,S422, S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,31 (q113)	0,31 (q113)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,62 (q5)	0,62 (q5)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

- - - m m - -

B.G.8: WINDBELASTING VAN LINKS + OVERDRUK (ZADELDAK FGH 1E CPE + IJ 2E CPE)

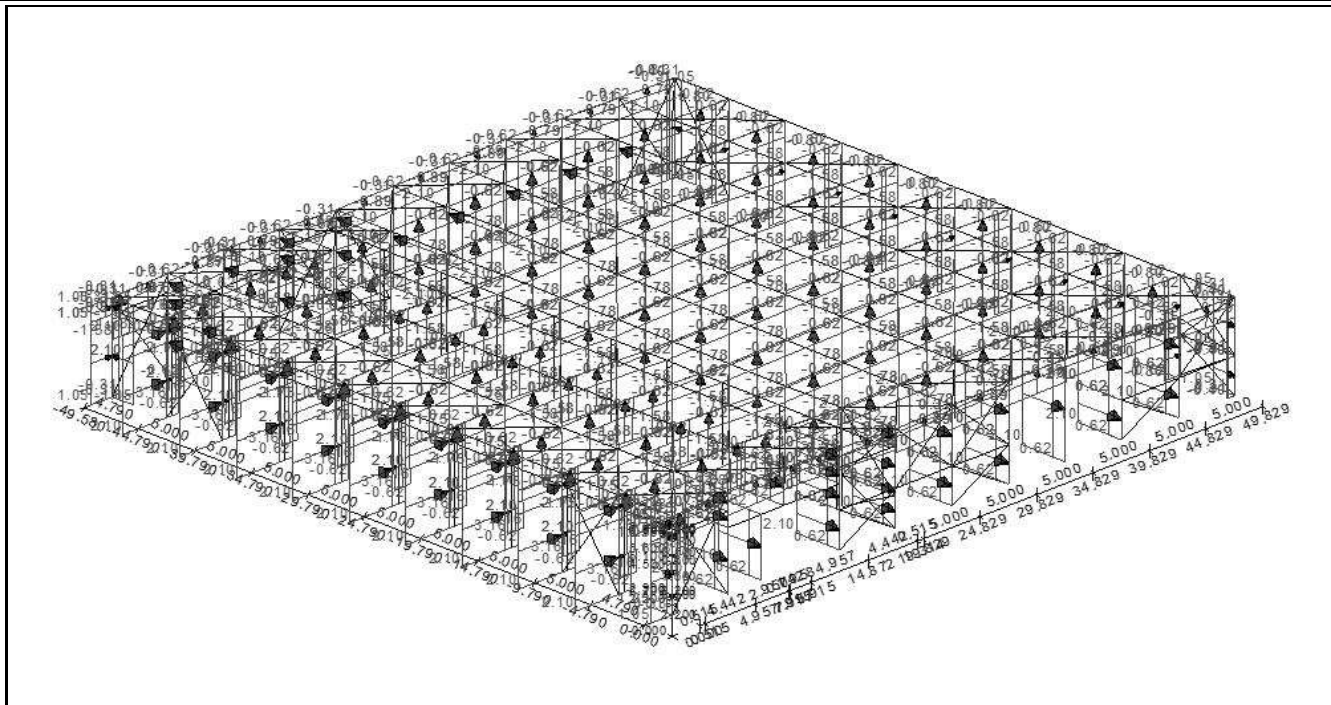

B.G.9: WINDBELASTING VAN LINKS + OVERDRUK (ZADELDAK FGH 2E CPE + IJ 1E CPE)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.9: Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)					
q	0,00 (q19)	0,00 (q19)	0,000	1,411	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	1,411	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	0,00 (q20)	0,00 (q20)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	0,00 (q20)	0,00 (q20)	0,000	4,960(L)	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S4,S8,S14-S19, S21,S24-S25,S29, S35-S42,S45-S46, S50,S56-S63,S66-S67, S71,S77-S84,S87-S88, S92,S98-S105,S108-S109, S113,S119-S126, S129-S130,S134, S140-S147,S150-S151, S155,S161-S168, S171-S172,S176, S182-S189,S491-S492
q	0,53 (q10)	0,53 (q10)	0,000	1,411	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.9: Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)					
q	-1,58 (q11)	-1,58 (q11)	1,411	4,959(L)	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	-1,58 (q11)	-1,58 (q11)	0,000	4,959(L)	Z' S14,S35,S56,S77, S98,S119,S140, S161,S182
q	0,00 (q23)	0,00 (q23)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	-1,58 (q13)	-1,58 (q13)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S21,S39-S40, S42,S60-S61,S63, S81-S82,S84,S102-S103, S105,S123-S124, S126,S144-S145, S147,S165-S166, S168,S186-S187, S189
q	2,10 (q6)	2,10 (q6)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	-0,80 (q15)	-0,80 (q15)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	1,05 (q114)	1,05 (q114)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S197, S203-S208,S210-S212, S214,S218-S225, S489-S490
q	0,00 (q127)	0,00 (q127)	0,000	1,411	Z' S194,S213
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	1,411	Z' S194,S198,S213, S215
q	0,00 (q128)	0,00 (q128)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S213
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S198,S213, S215
q	0,00 (q128)	0,00 (q128)	0,000	4,960(L)	Z' S197,S214
q	0,26 (q118)	0,26 (q118)	0,000	1,411	Z' S198,S215
q	-0,79 (q119)	-0,79 (q119)	1,411	4,959(L)	Z' S198,S215
q	-0,79 (q119)	-0,79 (q119)	0,000	4,959(L)	Z' S203,S218
q	0,00 (q131)	0,00 (q131)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	-0,79 (q121)	-0,79 (q121)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S210, S222-S223,S225
q	-0,40 (q123)	-0,40 (q123)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	6,850(L)	Y S237-S241,S422, S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,31 (q113)	0,31 (q113)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,62 (q5)	0,62 (q5)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

- - - m m - -

B.G.9: WINDBELASTING VAN LINKS + OVERDRUK (ZADELDAK FGH 2E CPE + IJ 1E CPE)

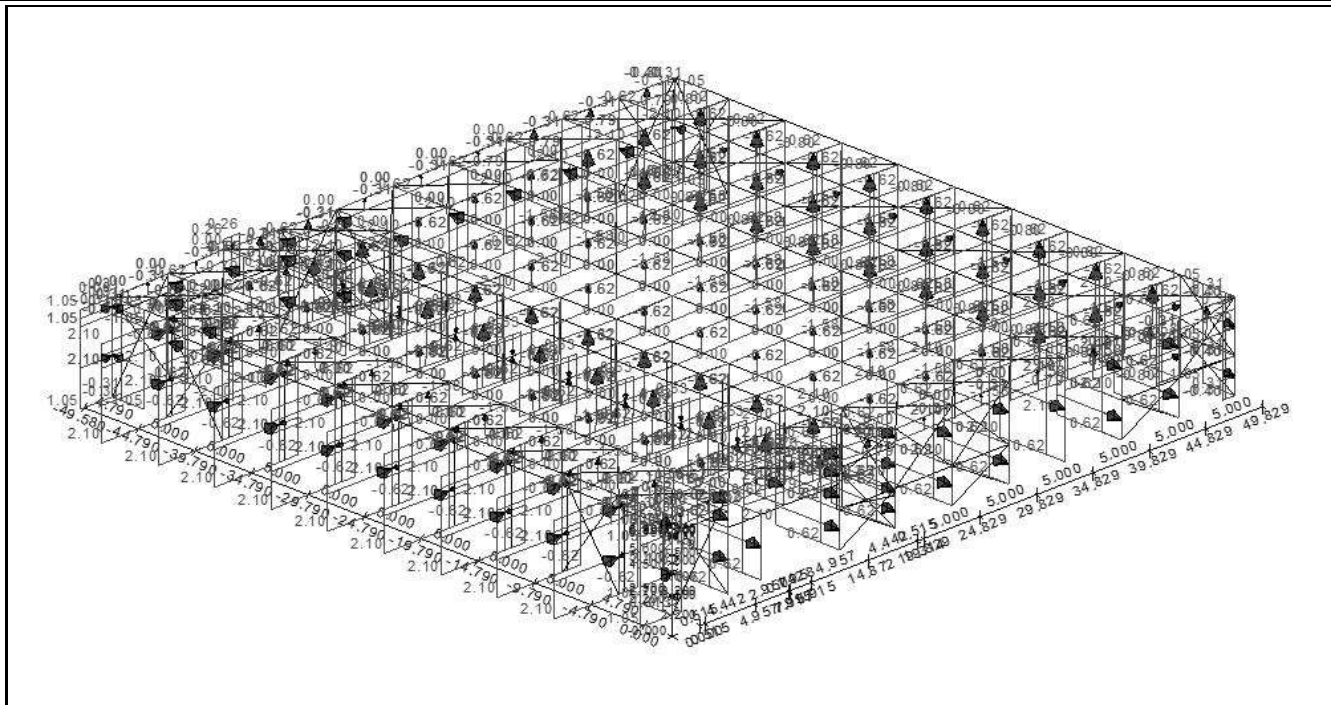

B.G.10: WINDBELASTING VAN LINKS + OVERDRUK (2E CORR. FACTOR)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.10: Windbelasting van Links + Overdruk (2e corr. factor)					
q	-3,16 (q8)	-3,16 (q8)	0,000	1,411	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	1,411	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	-1,75 (q9)	-1,75 (q9)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-1,75 (q9)	-1,75 (q9)	0,000	4,960(L)	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S4,S8,S14-S19, S21,S24-S25,S29, S35-S42,S45-S46, S50,S56-S63,S66-S67, S71,S77-S84,S87-S88, S92,S98-S105,S108-S109, S113,S119-S126, S129-S130,S134, S140-S147,S150-S151, S155,S161-S168, S171-S172,S176, S182-S189,S491-S492
q	0,53 (q10)	0,53 (q10)	0,000	1,411	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.10: Windbelasting van Links + Overdruk (2e corr. factor)					
q	-1,58 (q11)	-1,58 (q11)	1,411	4,959(L)	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	-1,58 (q11)	-1,58 (q11)	0,000	4,959(L)	Z' S14,S35,S56,S77, S98,S119,S140, S161,S182
q	-1,78 (q12)	-1,78 (q12)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	-1,58 (q13)	-1,58 (q13)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S21,S39-S40, S42,S60-S61,S63, S81-S82,S84,S102-S103, S105,S123-S124, S126,S144-S145, S147,S165-S166, S168,S186-S187, S189
q	1,59 (q7)	1,59 (q7)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	-1,31 (q14)	-1,31 (q14)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	0,80 (q115)	0,80 (q115)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S197, S203-S208,S210-S212, S214,S218-S225, S489-S490
q	-1,58 (q116)	-1,58 (q116)	0,000	1,411	Z' S194,S213
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	1,411	Z' S194,S198,S213, S215
q	-0,87 (q117)	-0,87 (q117)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S213
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S198,S213, S215
q	-0,87 (q117)	-0,87 (q117)	0,000	4,960(L)	Z' S197,S214
q	0,26 (q118)	0,26 (q118)	0,000	1,411	Z' S198,S215
q	-0,79 (q119)	-0,79 (q119)	1,411	4,959(L)	Z' S198,S215
q	-0,79 (q119)	-0,79 (q119)	0,000	4,959(L)	Z' S203,S218
q	-0,89 (q120)	-0,89 (q120)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	-0,79 (q121)	-0,79 (q121)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S210, S222-S223,S225
q	-0,66 (q122)	-0,66 (q122)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	6,850(L)	Y S237-S241,S422, S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,31 (q113)	0,31 (q113)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,62 (q5)	0,62 (q5)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

B.G.10: WINDBELASTING VAN LINKS + OVERDRUK (2E CORR. FACTOR)

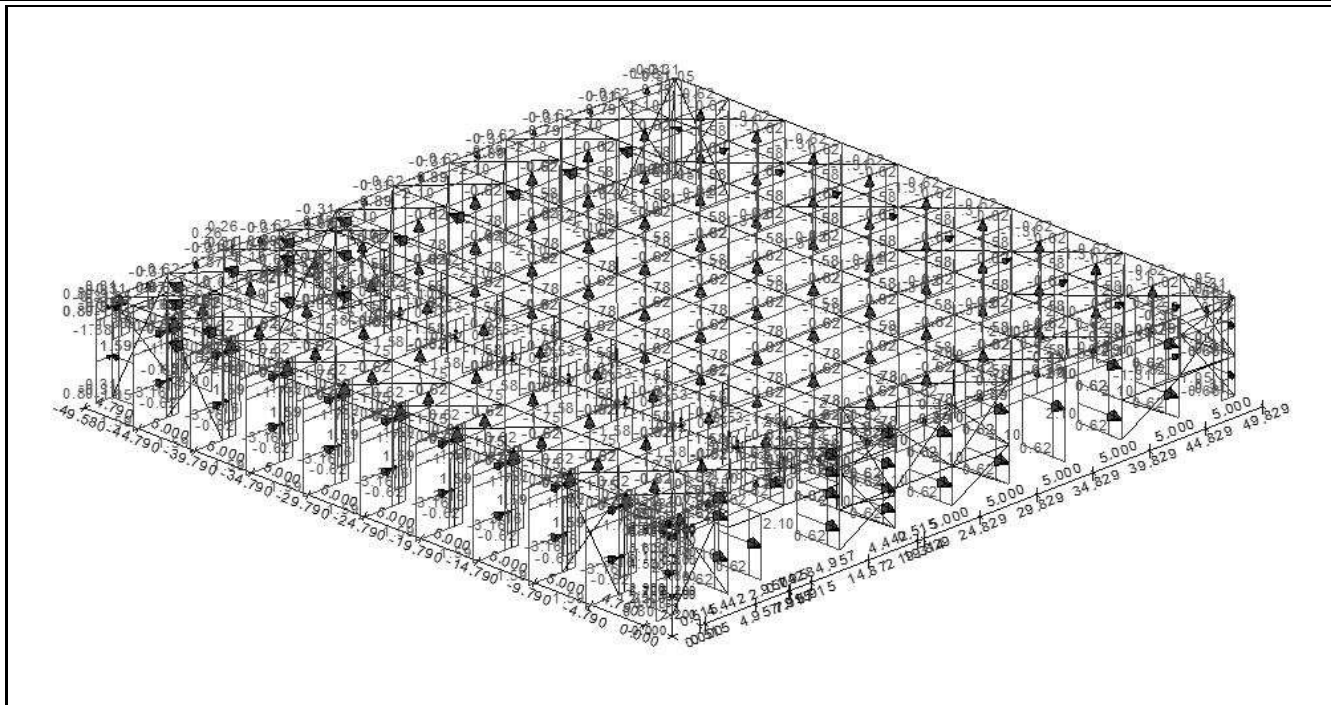

B.G.11: WINDBELASTING VAN LINKS + OVERDRUK (2E CPE) (2E CORR. FACTOR)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.11: Windbelasting van Links + Overdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)					
q	0,00 (q19)	0,00 (q19)	0,000	1,411	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-0,62 (-q16)	-0,62 (-q16)	0,000	1,411	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	0,00 (q20)	0,00 (q20)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	0,00 (q20)	0,00 (q20)	0,000	4,960(L)	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-0,62 (-q16)	-0,62 (-q16)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	-0,62 (-q16)	-0,62 (-q16)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S4,S8,S14-S19, S21,S24-S25,S29, S35-S42,S45-S46, S50,S56-S63,S66-S67, S71,S77-S84,S87-S88, S92,S98-S105,S108-S109, S113,S119-S126, S129-S130,S134, S140-S147,S150-S151, S155,S161-S168, S171-S172,S176, S182-S189,S491-S492
q	-1,58 (q21)	-1,58 (q21)	0,000	1,411	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**

projectnr.: 14153


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.11: Windbelasting van Links + Overdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)					
q	-1,58 (q22)	-1,58 (q22)	1,411	4,959(L)	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	-1,58 (q22)	-1,58 (q22)	0,000	4,959(L)	Z' S14,S35,S56,S77, S98,S119,S140, S161,S182
q	0,00 (q23)	0,00 (q23)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	-1,58 (q24)	-1,58 (q24)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S21,S39-S40, S42,S60-S61,S63, S81-S82,S84,S102-S103, S105,S123-S124, S126,S144-S145, S147,S165-S166, S168,S186-S187, S189
q	1,59 (q18)	1,59 (q18)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	-1,31 (q25)	-1,31 (q25)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	0,80 (q126)	0,80 (q126)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	-0,31 (-q124)	-0,31 (-q124)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S197, S203-S208,S210-S212, S214,S218-S225, S489-S490
q	0,00 (q127)	0,00 (q127)	0,000	1,411	Z' S194,S213
q	-0,31 (-q124)	-0,31 (-q124)	0,000	1,411	Z' S194,S198,S213, S215
q	0,00 (q128)	0,00 (q128)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S213
q	-0,31 (-q124)	-0,31 (-q124)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S198,S213, S215
q	0,00 (q128)	0,00 (q128)	0,000	4,960(L)	Z' S197,S214
q	-0,79 (q129)	-0,79 (q129)	0,000	1,411	Z' S198,S215
q	-0,79 (q130)	-0,79 (q130)	1,411	4,959(L)	Z' S198,S215
q	-0,79 (q130)	-0,79 (q130)	0,000	4,959(L)	Z' S203,S218
q	0,00 (q131)	0,00 (q131)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	-0,79 (q132)	-0,79 (q132)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S210, S222-S223,S225
q	-0,66 (q133)	-0,66 (q133)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	6,850(L)	Y S237-S241,S422, S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,31 (q113)	0,31 (q113)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,62 (q5)	0,62 (q5)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

- - - m m - -

B.G.11: WINDBELASTING VAN LINKS + OVERDRUK (2E CPE) (2E CORR. FACTOR)

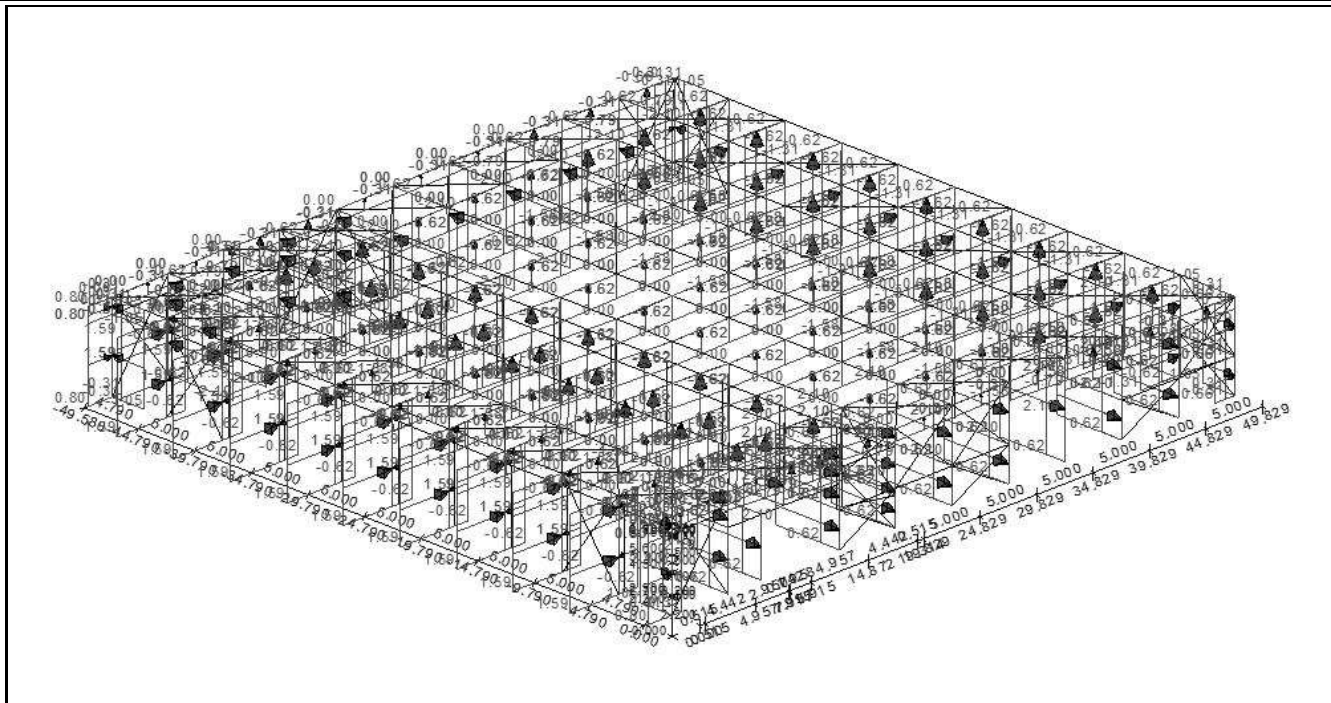

B.G.12: WINDBELASTING VAN LINKS + OVERDRUK (ZADELDAK FGH 1E CPE + IJ 2E CPE) (2E CORR. FACTOR)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.12: Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)					
q	-3,16 (q8)	-3,16 (q8)	0,000	1,411	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	1,411	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	-1,75 (q9)	-1,75 (q9)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-1,75 (q9)	-1,75 (q9)	0,000	4,960(L)	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S4,S8,S14-S19, S21,S24-S25,S29, S35-S42,S45-S46, S50,S56-S63,S66-S67, S71,S77-S84,S87-S88, S92,S98-S105,S108-S109, S113,S119-S126, S129-S130,S134, S140-S147,S150-S151, S155,S161-S168, S171-S172,S176, S182-S189,S491-S492

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.12: Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)					
q	-1,58 (q21)	-1,58 (q21)	0,000	1,411	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	-1,58 (q22)	-1,58 (q22)	1,411	4,959(L)	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	-1,58 (q22)	-1,58 (q22)	0,000	4,959(L)	Z' S14,S35,S56,S77, S98,S119,S140, S161,S182
q	-1,78 (q12)	-1,78 (q12)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	-1,58 (q24)	-1,58 (q24)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S21,S39-S40, S42,S60-S61,S63, S81-S82,S84,S102-S103, S105,S123-S124, S126,S144-S145, S147,S165-S166, S168,S186-S187, S189
q	1,59 (q7)	1,59 (q7)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	-1,31 (q14)	-1,31 (q14)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	0,80 (q115)	0,80 (q115)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S197, S203-S208,S210-S212, S214,S218-S225, S489-S490
q	-1,58 (q116)	-1,58 (q116)	0,000	1,411	Z' S194,S213
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	1,411	Z' S194,S198,S213, S215
q	-0,87 (q117)	-0,87 (q117)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S213
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S198,S213, S215
q	-0,87 (q117)	-0,87 (q117)	0,000	4,960(L)	Z' S197,S214
q	-0,79 (q129)	-0,79 (q129)	0,000	1,411	Z' S198,S215
q	-0,79 (q130)	-0,79 (q130)	1,411	4,959(L)	Z' S198,S215
q	-0,79 (q130)	-0,79 (q130)	0,000	4,959(L)	Z' S203,S218
q	-0,89 (q120)	-0,89 (q120)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	-0,79 (q132)	-0,79 (q132)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S210, S222-S223,S225
q	-0,66 (q122)	-0,66 (q122)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	6,850(L)	Y S237-S241,S422, S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,31 (q113)	0,31 (q113)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,62 (q5)	0,62 (q5)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**

projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.12: Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)					
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
-	-	-	m	m	--

B.G.12: WINDBELASTING VAN LINKS + OVERDRUK (ZADELDAK FGH 1E CPE + IJ 2E CPE) (2E CORR. FACTOR)

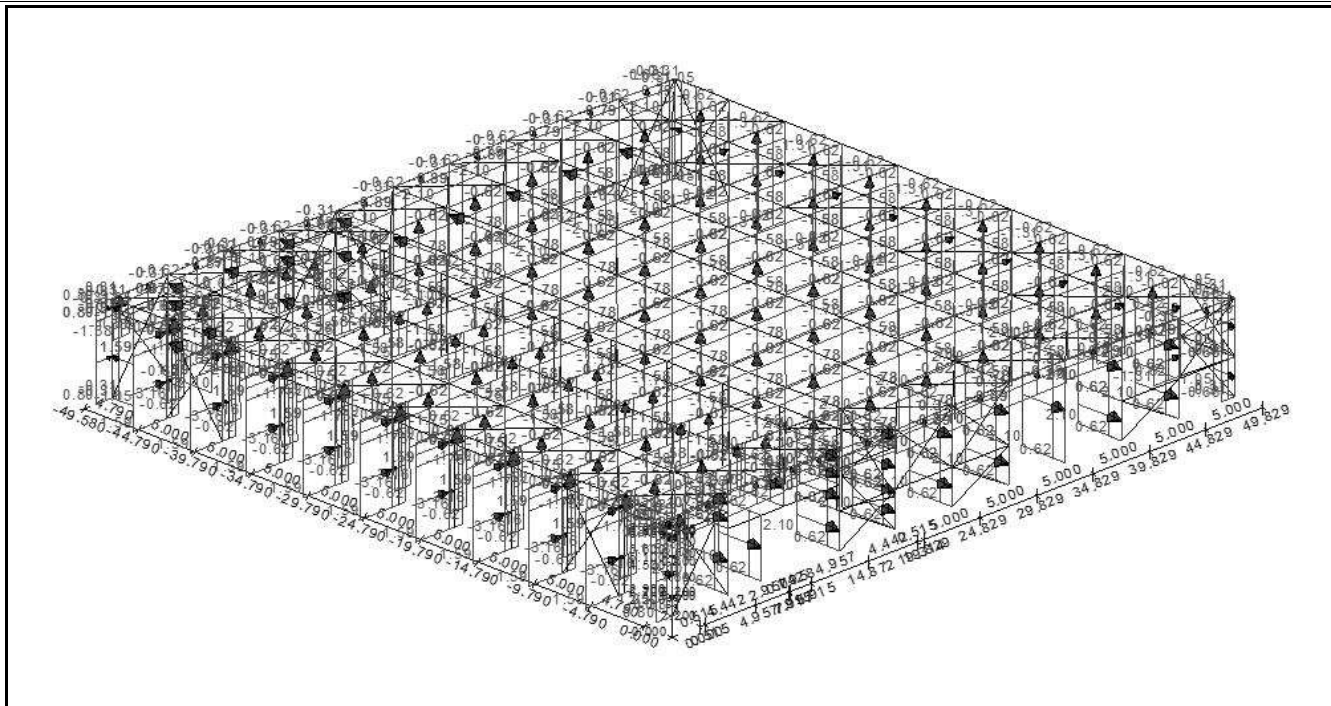

B.G.13: WINDBELASTING VAN LINKS + OVERDRUK (ZADELDAK FGH 2E CPE + IJ 1E CPE) (2E CORR. FACTOR)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.13: Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)					
q	0,00 (q19)	0,00 (q19)	0,000	1,411	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	1,411	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	0,00 (q20)	0,00 (q20)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	0,00 (q20)	0,00 (q20)	0,000	4,960(L)	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**

projectnr.: 14153


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.13: Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)					
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S4,S8,S14-S19, S21,S24-S25,S29, S35-S42,S45-S46, S50,S56-S63,S66-S67, S71,S77-S84,S87-S88, S92,S98-S105,S108-S109, S113,S119-S126, S129-S130,S134, S140-S147,S150-S151, S155,S161-S168, S171-S172,S176, S182-S189,S491-S492
q	0,53 (q10)	0,53 (q10)	0,000	1,411	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	-1,58 (q11)	-1,58 (q11)	1,411	4,959(L)	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	-1,58 (q11)	-1,58 (q11)	0,000	4,959(L)	Z' S14,S35,S56,S77, S98,S119,S140, S161,S182
q	0,00 (q23)	0,00 (q23)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	-1,58 (q13)	-1,58 (q13)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S21,S39-S40, S42,S60-S61,S63, S81-S82,S84,S102-S103, S105,S123-S124, S126,S144-S145, S147,S165-S166, S168,S186-S187, S189
q	1,59 (q7)	1,59 (q7)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	-1,31 (q14)	-1,31 (q14)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	0,80 (q115)	0,80 (q115)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S197, S203-S208,S210-S212, S214,S218-S225, S489-S490
q	0,00 (q127)	0,00 (q127)	0,000	1,411	Z' S194,S213
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	1,411	Z' S194,S198,S213, S215
q	0,00 (q128)	0,00 (q128)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S213
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S198,S213, S215
q	0,00 (q128)	0,00 (q128)	0,000	4,960(L)	Z' S197,S214
q	0,26 (q118)	0,26 (q118)	0,000	1,411	Z' S198,S215
q	-0,79 (q119)	-0,79 (q119)	1,411	4,959(L)	Z' S198,S215
q	-0,79 (q119)	-0,79 (q119)	0,000	4,959(L)	Z' S203,S218
q	0,00 (q131)	0,00 (q131)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	-0,79 (q121)	-0,79 (q121)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S210, S222-S223,S225
q	-0,66 (q122)	-0,66 (q122)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	6,850(L)	Y S237-S241,S422, S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,31 (q113)	0,31 (q113)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.13: Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)					
q	0,62 (q5)	0,62 (q5)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
-	-	-	m	m	- -

B.G.13: WINDBELASTING VAN LINKS + OVERDRUK (ZADELDAK FGH 2E CPE + IJ 1E CPE) (2E CORR. FACTOR)

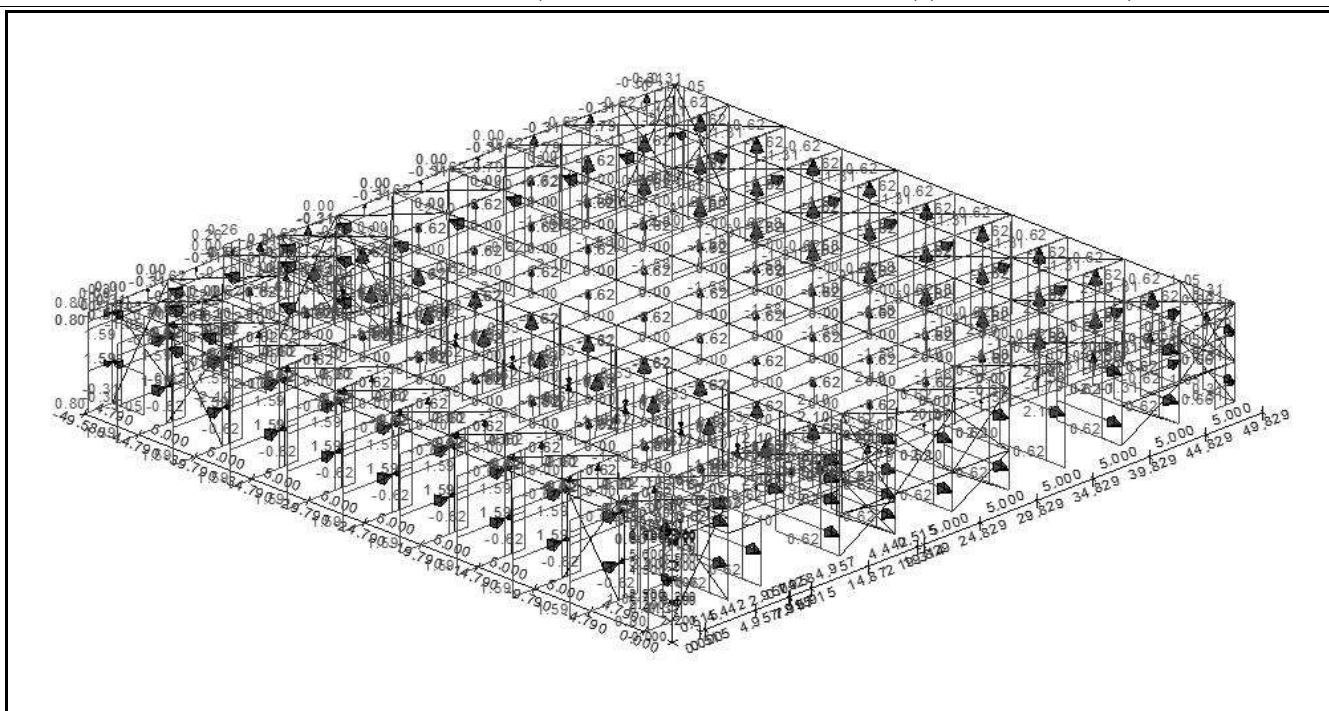

B.G.14: WINDBELASTING VAN LINKS + ONDERDRUK

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.14: Windbelasting van Links + Onderdruk					
q	-3,16 (q30)	-3,16 (q30)	0,000	1,411	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	1,411	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	-1,75 (q31)	-1,75 (q31)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-1,75 (q31)	-1,75 (q31)	0,000	4,960(L)	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting	Staaft of knoep
B.G.14: Windbelasting van Links + Onderdruk						
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	1,411	4,960(L)	Z'	S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	4,960(L)	Z'	S3-S4,S8,S14-S19, S21,S24-S25,S29, S35-S42,S45-S46, S50,S56-S63,S66-S67, S71,S77-S84,S87-S88, S92,S98-S105,S108-S109, S113,S119-S126, S129-S130,S134, S140-S147,S150-S151, S155,S161-S168, S171-S172,S176, S182-S189,S491-S492
q	0,53 (q32)	0,53 (q32)	0,000	1,411	Z'	S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	-1,58 (q33)	-1,58 (q33)	1,411	4,959(L)	Z'	S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	-1,58 (q33)	-1,58 (q33)	0,000	4,959(L)	Z'	S14,S35,S56,S77, S98,S119,S140, S161,S182
q	-1,78 (q34)	-1,78 (q34)	0,000	5,001(L)	Z'	S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	-1,58 (q35)	-1,58 (q35)	0,000	5,001(L)	Z'	S18-S19,S21,S39-S40, S42,S60-S61,S63, S81-S82,S84,S102-S103, S105,S123-S124, S126,S144-S145, S147,S165-S166, S168,S186-S187, S189
q	2,10 (q28)	2,10 (q28)	0,000	5,100(L)	Z'	S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	-0,80 (q37)	-0,80 (q37)	0,000	6,750(L)	Z'	S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	1,05 (q136)	1,05 (q136)	0,000	5,600(L)	Z'	S192-S193,S211-S212
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	5,600(L)	Z'	S192-S193,S197, S203-S208,S210-S212, S214,S218-S225, S489-S490
q	-1,58 (q138)	-1,58 (q138)	0,000	1,411	Z'	S194,S213
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	1,411	Z'	S194,S198,S213, S215
q	-0,87 (q139)	-0,87 (q139)	1,411	4,960(L)	Z'	S194,S213
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	1,411	4,960(L)	Z'	S194,S198,S213, S215
q	-0,87 (q139)	-0,87 (q139)	0,000	4,960(L)	Z'	S197,S214
q	0,26 (q140)	0,26 (q140)	0,000	1,411	Z'	S198,S215
q	-0,79 (q141)	-0,79 (q141)	1,411	4,959(L)	Z'	S198,S215
q	-0,79 (q141)	-0,79 (q141)	0,000	4,959(L)	Z'	S203,S218
q	-0,89 (q142)	-0,89 (q142)	0,000	5,001(L)	Z'	S204-S206,S219-S221
q	-0,79 (q143)	-0,79 (q143)	0,000	5,001(L)	Z'	S207-S208,S210, S222-S223,S225
q	-0,40 (q145)	-0,40 (q145)	0,000	6,750(L)	Z'	S224,S489-S490

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.14: Windbelasting van Links + Onderdruk					
q	-0,93 (q27)	-0,93 (q27)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-0,46 (q135)	-0,46 (q135)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	1,150(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
-	-	-	m	m	- -

B.G.14: WINDBELASTING VAN LINKS + ONDERDRUK

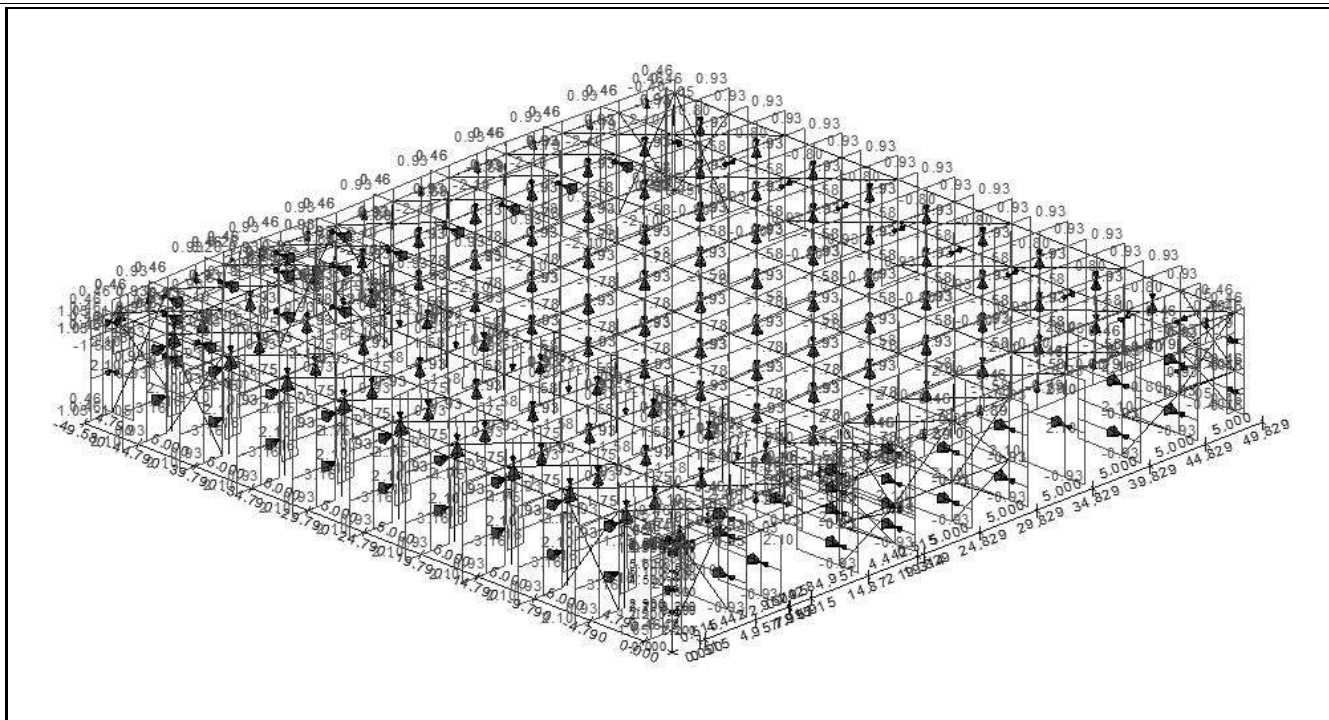

B.G.15: WINDBELASTING VAN LINKS + ONDERDRUK (2E CPE)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.15: Windbelasting van Links + Onderdruk (2e Cpe)					
q	0,00 (q41)	0,00 (q41)	0,000	1,411	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	0,93 (-q38)	0,93 (-q38)	0,000	1,411	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.15: Windbelasting van Links + Onderdruk (2e Cpe)					
q	0,00 (q42)	0,00 (q42)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	0,00 (q42)	0,00 (q42)	0,000	4,960(L)	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,93 (-q38)	0,93 (-q38)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	0,93 (-q38)	0,93 (-q38)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S4,S8,S14-S19, S21,S24-S25,S29, S35-S42,S45-S46, S50,S56-S63,S66-S67, S71,S77-S84,S87-S88, S92,S98-S105,S108-S109, S113,S119-S126, S129-S130,S134, S140-S147,S150-S151, S155,S161-S168, S171-S172,S176, S182-S189,S491-S492
q	-1,58 (q43)	-1,58 (q43)	0,000	1,411	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	-1,58 (q44)	-1,58 (q44)	1,411	4,959(L)	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	-1,58 (q44)	-1,58 (q44)	0,000	4,959(L)	Z' S14,S35,S56,S77, S98,S119,S140, S161,S182
q	0,00 (q45)	0,00 (q45)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	-1,58 (q46)	-1,58 (q46)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S21,S39-S40, S42,S60-S61,S63, S81-S82,S84,S102-S103, S105,S123-S124, S126,S144-S145, S147,S165-S166, S168,S186-S187, S189
q	2,10 (q39)	2,10 (q39)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	-0,80 (q48)	-0,80 (q48)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	0,00 (q147)	0,00 (q147)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	0,00 (-q146)	0,00 (-q146)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S197, S203-S208,S210-S212, S214,S218-S225, S489-S490
q	0,00 (q149)	0,00 (q149)	0,000	1,411	Z' S194,S213
q	0,00 (-q146)	0,00 (-q146)	0,000	1,411	Z' S194,S198,S213, S215
q	0,00 (q150)	0,00 (q150)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S213
q	0,00 (-q146)	0,00 (-q146)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S198,S213, S215
q	0,00 (q150)	0,00 (q150)	0,000	4,960(L)	Z' S197,S214
q	0,00 (q151)	0,00 (q151)	0,000	1,411	Z' S198,S215
q	0,00 (q152)	0,00 (q152)	1,411	4,959(L)	Z' S198,S215
q	0,00 (q152)	0,00 (q152)	0,000	4,959(L)	Z' S203,S218

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.15: Windbelasting van Links + Onderdruk (2e Cpe)					
q	0,00 (q153)	0,00 (q153)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	0,00 (q154)	0,00 (q154)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S210, S222-S223,S225
q	0,00 (q156)	0,00 (q156)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
-	-	-	m	m	--

B.G.15: WINDBELASTING VAN LINKS + ONDERDRUK (2E CPE)

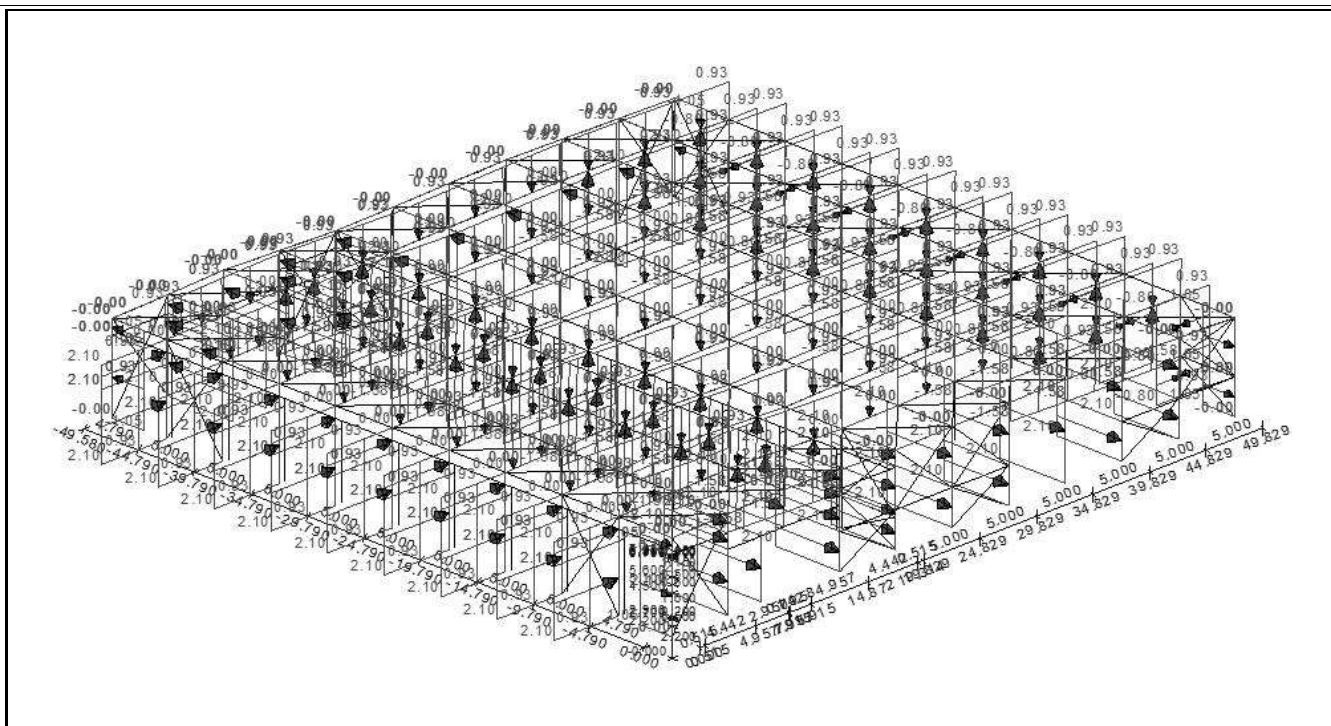

B.G.16: WINDBELASTING VAN LINKS + ONDERDRUK (ZADELDAK FGH 1E CPE + IJ 2E CPE)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.16: Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)					
q	-3,16 (q30)	-3,16 (q30)	0,000	1,411	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	1,411	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	-1,75 (q31)	-1,75 (q31)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-1,75 (q31)	-1,75 (q31)	0,000	4,960(L)	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.16: Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)					
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S4,S8,S14-S19, S21,S24-S25,S29, S35-S42,S45-S46, S50,S56-S63,S66-S67, S71,S77-S84,S87-S88, S92,S98-S105,S108-S109, S113,S119-S126, S129-S130,S134, S140-S147,S150-S151, S155,S161-S168, S171-S172,S176, S182-S189,S491-S492
q	-1,58 (q43)	-1,58 (q43)	0,000	1,411	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	-1,58 (q44)	-1,58 (q44)	1,411	4,959(L)	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	-1,58 (q44)	-1,58 (q44)	0,000	4,959(L)	Z' S14,S35,S56,S77, S98,S119,S140, S161,S182
q	-1,78 (q34)	-1,78 (q34)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	-1,58 (q46)	-1,58 (q46)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S21,S39-S40, S42,S60-S61,S63, S81-S82,S84,S102-S103, S105,S123-S124, S126,S144-S145, S147,S165-S166, S168,S186-S187, S189
q	2,10 (q28)	2,10 (q28)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	-0,80 (q37)	-0,80 (q37)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	1,05 (q136)	1,05 (q136)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S197, S203-S208,S210-S212, S214,S218-S225, S489-S490
q	-1,58 (q138)	-1,58 (q138)	0,000	1,411	Z' S194,S213
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	1,411	Z' S194,S198,S213, S215
q	-0,87 (q139)	-0,87 (q139)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S213
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S198,S213, S215
q	-0,87 (q139)	-0,87 (q139)	0,000	4,960(L)	Z' S197,S214
q	0,00 (q151)	0,00 (q151)	0,000	1,411	Z' S198,S215
q	0,00 (q152)	0,00 (q152)	1,411	4,959(L)	Z' S198,S215
q	0,00 (q152)	0,00 (q152)	0,000	4,959(L)	Z' S203,S218
q	-0,89 (q142)	-0,89 (q142)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	0,00 (q154)	0,00 (q154)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S210, S222-S223,S225
q	-0,40 (q145)	-0,40 (q145)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**

projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.16: Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)					
q	-0,93 (q27)	-0,93 (q27)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-0,46 (q135)	-0,46 (q135)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	1,150(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
-	-	-	m	m	- -

B.G.16: WINDBELASTING VAN LINKS + ONDERDRUK (ZADELDAK FGH 1E CPE + IJ 2E CPE)

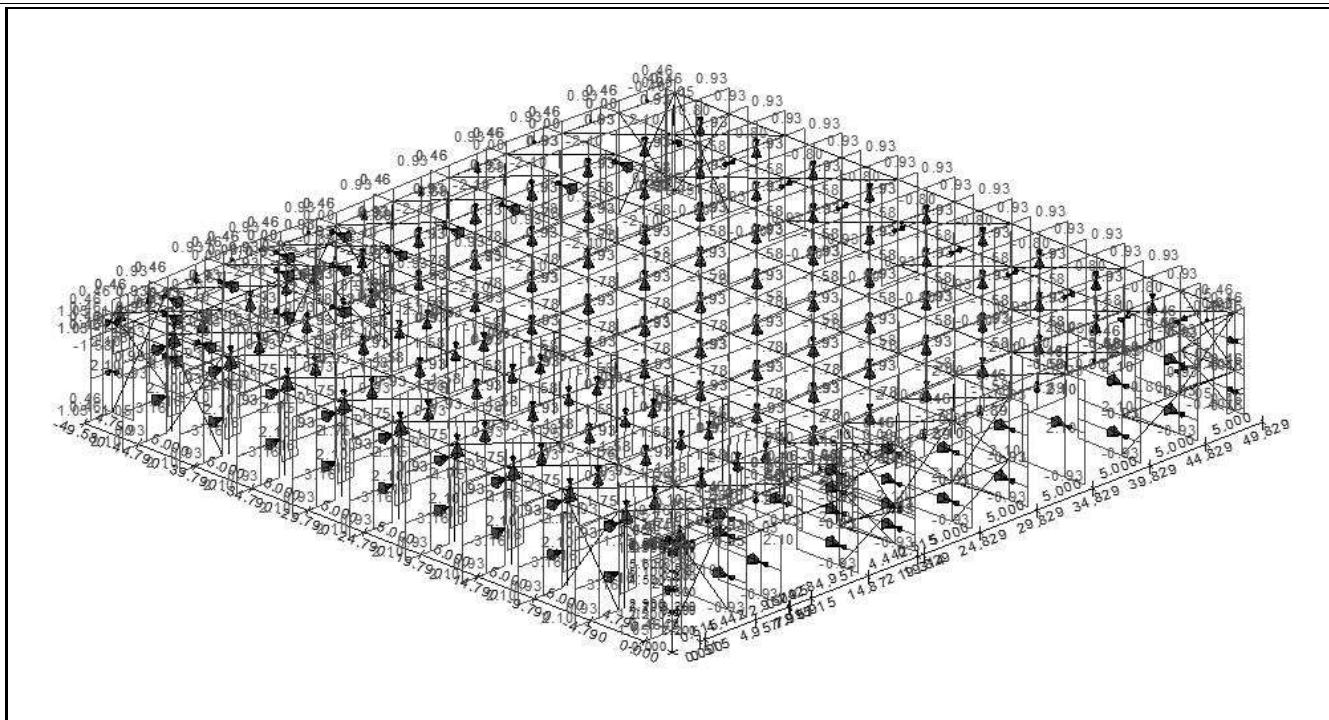

B.G.17: WINDBELASTING VAN LINKS + ONDERDRUK (ZADELDAK FGH 2E CPE + IJ 1E CPE)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.17: Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)					
q	0,00 (q41)	0,00 (q41)	0,000	1,411	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	1,411	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.17: Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)					
q	0,00 (q42)	0,00 (q42)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	0,00 (q42)	0,00 (q42)	0,000	4,960(L)	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S4,S8,S14-S19, S21,S24-S25,S29, S35-S42,S45-S46, S50,S56-S63,S66-S67, S71,S77-S84,S87-S88, S92,S98-S105,S108-S109, S113,S119-S126, S129-S130,S134, S140-S147,S150-S151, S155,S161-S168, S171-S172,S176, S182-S189,S491-S492
q	0,53 (q32)	0,53 (q32)	0,000	1,411	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	-1,58 (q33)	-1,58 (q33)	1,411	4,959(L)	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	-1,58 (q33)	-1,58 (q33)	0,000	4,959(L)	Z' S14,S35,S56,S77, S98,S119,S140, S161,S182
q	0,00 (q45)	0,00 (q45)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	-1,58 (q35)	-1,58 (q35)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S21,S39-S40, S42,S60-S61,S63, S81-S82,S84,S102-S103, S105,S123-S124, S126,S144-S145, S147,S165-S166, S168,S186-S187, S189
q	2,10 (q28)	2,10 (q28)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	-0,80 (q37)	-0,80 (q37)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	1,05 (q136)	1,05 (q136)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S197, S203-S208,S210-S212, S214,S218-S225, S489-S490
q	0,00 (q149)	0,00 (q149)	0,000	1,411	Z' S194,S213
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	1,411	Z' S194,S198,S213, S215
q	0,00 (q150)	0,00 (q150)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S213
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S198,S213, S215
q	0,00 (q150)	0,00 (q150)	0,000	4,960(L)	Z' S197,S214
q	0,26 (q140)	0,26 (q140)	0,000	1,411	Z' S198,S215
q	-0,79 (q141)	-0,79 (q141)	1,411	4,959(L)	Z' S198,S215
q	-0,79 (q141)	-0,79 (q141)	0,000	4,959(L)	Z' S203,S218

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.17: Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)					
q	0,00 (q153)	0,00 (q153)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	-0,79 (q143)	-0,79 (q143)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S210, S222-S223,S225
q	-0,40 (q145)	-0,40 (q145)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,93 (q27)	-0,93 (q27)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-0,46 (q135)	-0,46 (q135)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	1,150(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
-	-	-	m	m	--

B.G.17: WINDBELASTING VAN LINKS + ONDERDRUK (ZADELDAK FGH 2E CPE + IJ 1E CPE)

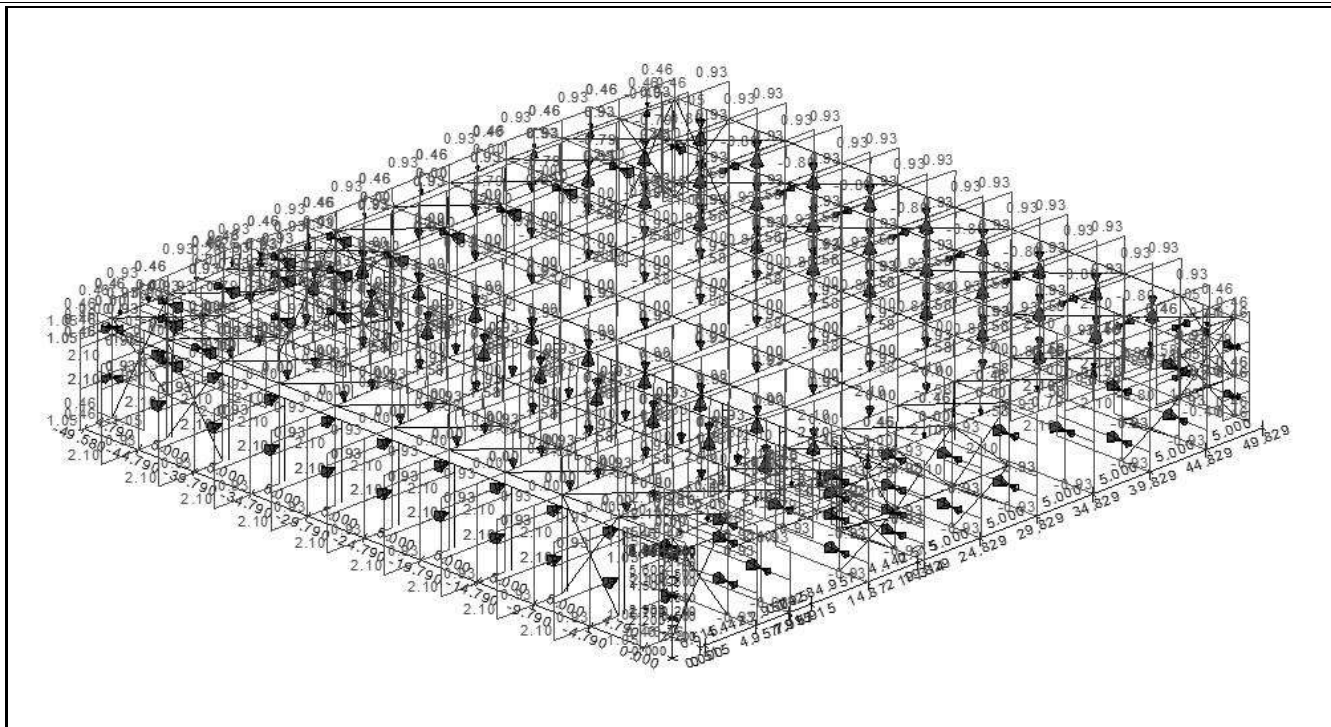

B.G.18: WINDBELASTING VAN LINKS + ONDERDRUK (2E CORR. FACTOR)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.18: Windbelasting van Links + Onderdruk (2e corr. factor)					
q	-3,16 (q30)	-3,16 (q30)	0,000	1,411	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.18: Windbelasting van Links + Onderdruk (2e corr. factor)					
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	1,411	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	-1,75 (q31)	-1,75 (q31)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-1,75 (q31)	-1,75 (q31)	0,000	4,960(L)	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S4,S8,S14-S19, S21,S24-S25,S29, S35-S42,S45-S46, S50,S56-S63,S66-S67, S71,S77-S84,S87-S88, S92,S98-S105,S108-S109, S113,S119-S126, S129-S130,S134, S140-S147,S150-S151, S155,S161-S168, S171-S172,S176, S182-S189,S491-S492
q	0,53 (q32)	0,53 (q32)	0,000	1,411	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	-1,58 (q33)	-1,58 (q33)	1,411	4,959(L)	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	-1,58 (q33)	-1,58 (q33)	0,000	4,959(L)	Z' S14,S35,S56,S77, S98,S119,S140, S161,S182
q	-1,78 (q34)	-1,78 (q34)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	-1,58 (q35)	-1,58 (q35)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S21,S39-S40, S42,S60-S61,S63, S81-S82,S84,S102-S103, S105,S123-S124, S126,S144-S145, S147,S165-S166, S168,S186-S187, S189
q	1,59 (q29)	1,59 (q29)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	-1,31 (q36)	-1,31 (q36)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	0,80 (q137)	0,80 (q137)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S197, S203-S208,S210-S212, S214,S218-S225, S489-S490
q	-1,58 (q138)	-1,58 (q138)	0,000	1,411	Z' S194,S213
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	1,411	Z' S194,S198,S213, S215
q	-0,87 (q139)	-0,87 (q139)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S213
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S198,S213, S215

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.18: Windbelasting van Links + Onderdruk (2e corr. factor)					
q	-0,87 (q139)	-0,87 (q139)	0,000	4,960(L)	Z' S197,S214
q	0,26 (q140)	0,26 (q140)	0,000	1,411	Z' S198,S215
q	-0,79 (q141)	-0,79 (q141)	1,411	4,959(L)	Z' S198,S215
q	-0,79 (q141)	-0,79 (q141)	0,000	4,959(L)	Z' S203,S218
q	-0,89 (q142)	-0,89 (q142)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	-0,79 (q143)	-0,79 (q143)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S210, S222-S223,S225
q	-0,66 (q144)	-0,66 (q144)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,93 (q27)	-0,93 (q27)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-0,46 (q135)	-0,46 (q135)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	1,150(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
-	-	-	m	m	--

B.G.18: WINDBELASTING VAN LINKS + ONDERDRUK (2E CORR. FACTOR)

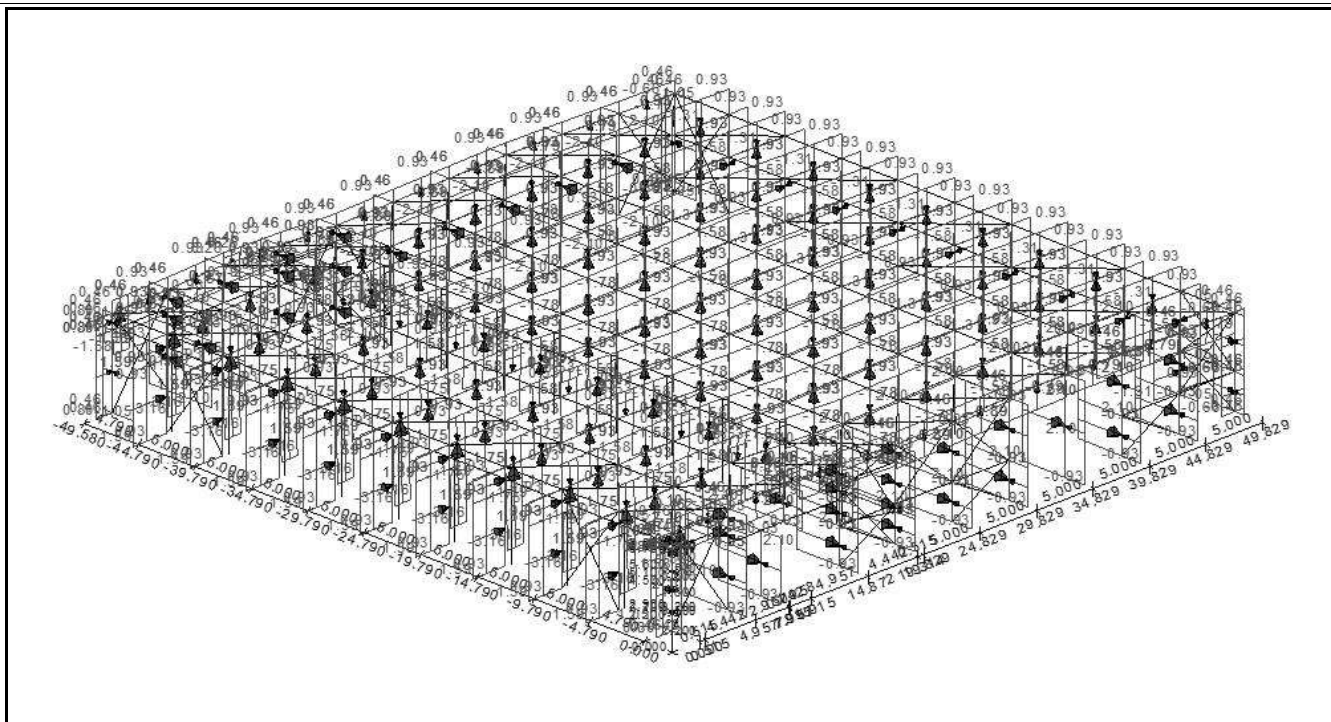

B.G.19: WINDBELASTING VAN LINKS + ONDERDRUK (2E CPE) (2E CORR. FACTOR)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.19: Windbelasting van Links + Onderdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)					

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.19: Windbelasting van Links + Onderdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)					
q	0,00 (q41)	0,00 (q41)	0,000	1,411	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	0,93 (-q38)	0,93 (-q38)	0,000	1,411	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	0,00 (q42)	0,00 (q42)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	0,00 (q42)	0,00 (q42)	0,000	4,960(L)	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,93 (-q38)	0,93 (-q38)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	0,93 (-q38)	0,93 (-q38)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S4,S8,S14-S19, S21,S24-S25,S29, S35-S42,S45-S46, S50,S56-S63,S66-S67, S71,S77-S84,S87-S88, S92,S98-S105,S108-S109, S113,S119-S126, S129-S130,S134, S140-S147,S150-S151, S155,S161-S168, S171-S172,S176, S182-S189,S491-S492
q	-1,58 (q43)	-1,58 (q43)	0,000	1,411	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	-1,58 (q44)	-1,58 (q44)	1,411	4,959(L)	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	-1,58 (q44)	-1,58 (q44)	0,000	4,959(L)	Z' S14,S35,S56,S77, S98,S119,S140, S161,S182
q	0,00 (q45)	0,00 (q45)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	-1,58 (q46)	-1,58 (q46)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S21,S39-S40, S42,S60-S61,S63, S81-S82,S84,S102-S103, S105,S123-S124, S126,S144-S145, S147,S165-S166, S168,S186-S187, S189
q	1,59 (q40)	1,59 (q40)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	-1,31 (q47)	-1,31 (q47)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	0,00 (q148)	0,00 (q148)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	0,00 (-q146)	0,00 (-q146)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S197, S203-S208,S210-S212, S214,S218-S225, S489-S490
q	0,00 (q149)	0,00 (q149)	0,000	1,411	Z' S194,S213
q	0,00 (-q146)	0,00 (-q146)	0,000	1,411	Z' S194,S198,S213, S215

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.19: Windbelasting van Links + Onderdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)					
q	0,00 (q150)	0,00 (q150)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S213
q	0,00 (-q146)	0,00 (-q146)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S198,S213, S215
q	0,00 (q150)	0,00 (q150)	0,000	4,960(L)	Z' S197,S214
q	0,00 (q151)	0,00 (q151)	0,000	1,411	Z' S198,S215
q	0,00 (q152)	0,00 (q152)	1,411	4,959(L)	Z' S198,S215
q	0,00 (q152)	0,00 (q152)	0,000	4,959(L)	Z' S203,S218
q	0,00 (q153)	0,00 (q153)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	0,00 (q154)	0,00 (q154)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S210, S222-S223,S225
q	0,00 (q155)	0,00 (q155)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,93 (q27)	-0,93 (q27)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-0,46 (q135)	-0,46 (q135)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	1,150(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
-	-	-	m	m	- -

B.G.19: WINDBELASTING VAN LINKS + ONDERDRUK (2E CPE) (2E CORR. FACTOR)

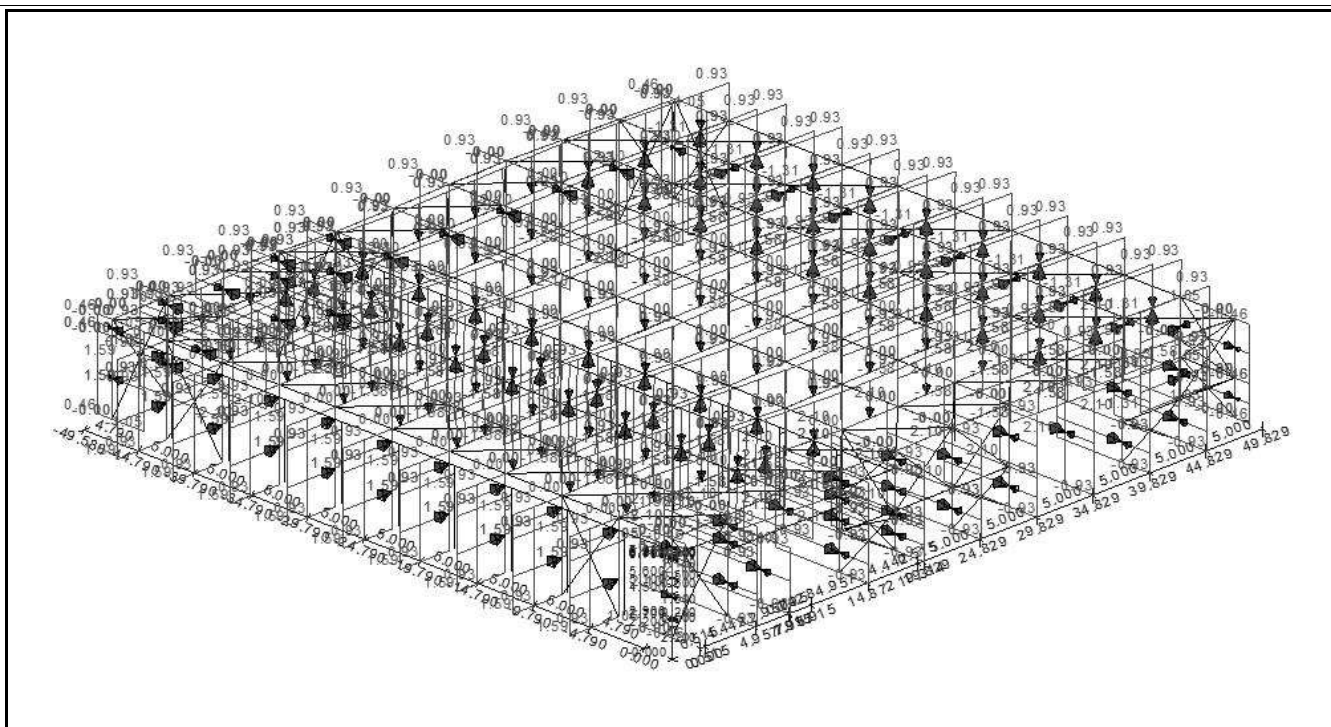

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

B.G.20: WINDBELASTING VAN LINKS + ONDERDRUK (ZADELDAK FGH 1E CPE + IJ 2E CPE) (2E CORR. FACTOR)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.20: Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)					
q	-3,16 (q30)	-3,16 (q30)	0,000	1,411	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	1,411	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	-1,75 (q31)	-1,75 (q31)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-1,75 (q31)	-1,75 (q31)	0,000	4,960(L)	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S4,S8,S14-S19, S21,S24-S25,S29, S35-S42,S45-S46, S50,S56-S63,S66-S67, S71,S77-S84,S87-S88, S92,S98-S105,S108-S109, S113,S119-S126, S129-S130,S134, S140-S147,S150-S151, S155,S161-S168, S171-S172,S176, S182-S189,S491-S492
q	-1,58 (q43)	-1,58 (q43)	0,000	1,411	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	-1,58 (q44)	-1,58 (q44)	1,411	4,959(L)	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	-1,58 (q44)	-1,58 (q44)	0,000	4,959(L)	Z' S14,S35,S56,S77, S98,S119,S140, S161,S182
q	-1,78 (q34)	-1,78 (q34)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	-1,58 (q46)	-1,58 (q46)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S21,S39-S40, S42,S60-S61,S63, S81-S82,S84,S102-S103, S105,S123-S124, S126,S144-S145, S147,S165-S166, S168,S186-S187, S189
q	1,59 (q29)	1,59 (q29)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	-1,31 (q36)	-1,31 (q36)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	0,80 (q137)	0,80 (q137)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S197, S203-S208,S210-S212, S214,S218-S225, S489-S490

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**


projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.20: Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)					
q	-1,58 (q138)	-1,58 (q138)	0,000	1,411	Z' S194,S213
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	1,411	Z' S194,S198,S213, S215
q	-0,87 (q139)	-0,87 (q139)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S213
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S198,S213, S215
q	-0,87 (q139)	-0,87 (q139)	0,000	4,960(L)	Z' S197,S214
q	0,00 (q151)	0,00 (q151)	0,000	1,411	Z' S198,S215
q	0,00 (q152)	0,00 (q152)	1,411	4,959(L)	Z' S198,S215
q	0,00 (q152)	0,00 (q152)	0,000	4,959(L)	Z' S203,S218
q	-0,89 (q142)	-0,89 (q142)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	0,00 (q154)	0,00 (q154)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S210, S222-S223,S225
q	-0,66 (q144)	-0,66 (q144)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,93 (q27)	-0,93 (q27)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-0,46 (q135)	-0,46 (q135)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	1,150(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
-	-	-	m	m	- -

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

B.G.20: WINDBELASTING VAN LINKS + ONDERDRUK (ZADELDAK FGH 1E CPE + IJ 2E CPE) (2E CORR. FACTOR)

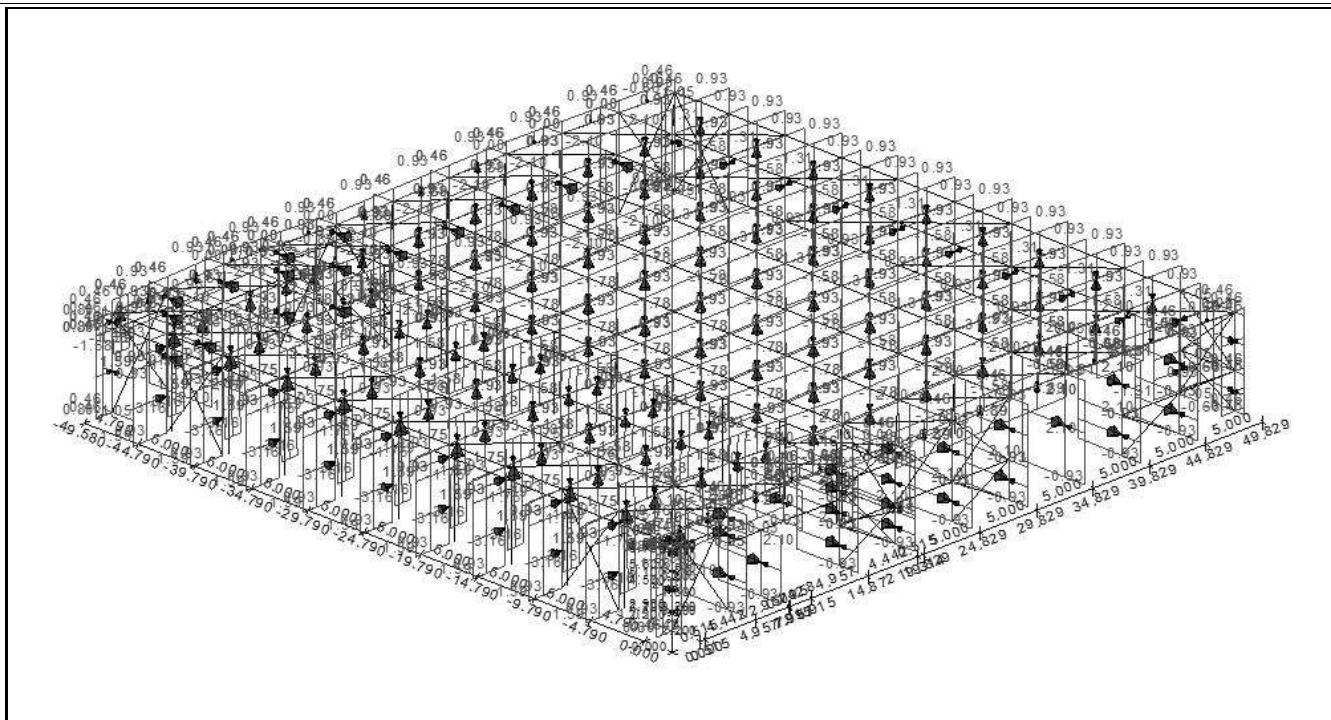

B.G.21: WINDBELASTING VAN LINKS + ONDERDRUK (ZADELDAK FGH 2E CPE + IJ 1E CPE) (2E CORR. FACTOR)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.21: Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)					
q	0,00 (q41)	0,00 (q41)	0,000	1,411	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	1,411	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	0,00 (q42)	0,00 (q42)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	0,00 (q42)	0,00 (q42)	0,000	4,960(L)	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	1,411	4,960(L)	Z' S5,S9,S26,S30, S47,S51,S68,S72, S89,S93,S110,S114, S131,S135,S152, S156,S173,S177
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S4,S8,S14-S19, S21,S24-S25,S29, S35-S42,S45-S46, S50,S56-S63,S66-S67, S71,S77-S84,S87-S88, S92,S98-S105,S108-S109, S113,S119-S126, S129-S130,S134, S140-S147,S150-S151, S155,S161-S168, S171-S172,S176, S182-S189,S491-S492
q	0,53 (q32)	0,53 (q32)	0,000	1,411	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.21: Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)					
q	-1,58 (q33)	-1,58 (q33)	1,411	4,959(L)	Z' S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	-1,58 (q33)	-1,58 (q33)	0,000	4,959(L)	Z' S14,S35,S56,S77, S98,S119,S140, S161,S182
q	0,00 (q45)	0,00 (q45)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	-1,58 (q35)	-1,58 (q35)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S21,S39-S40, S42,S60-S61,S63, S81-S82,S84,S102-S103, S105,S123-S124, S126,S144-S145, S147,S165-S166, S168,S186-S187, S189
q	1,59 (q29)	1,59 (q29)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	-1,31 (q36)	-1,31 (q36)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	0,80 (q137)	0,80 (q137)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S197, S203-S208,S210-S212, S214,S218-S225, S489-S490
q	0,00 (q149)	0,00 (q149)	0,000	1,411	Z' S194,S213
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	1,411	Z' S194,S198,S213, S215
q	0,00 (q150)	0,00 (q150)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S213
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	1,411	4,960(L)	Z' S194,S198,S213, S215
q	0,00 (q150)	0,00 (q150)	0,000	4,960(L)	Z' S197,S214
q	0,26 (q140)	0,26 (q140)	0,000	1,411	Z' S198,S215
q	-0,79 (q141)	-0,79 (q141)	1,411	4,959(L)	Z' S198,S215
q	-0,79 (q141)	-0,79 (q141)	0,000	4,959(L)	Z' S203,S218
q	0,00 (q153)	0,00 (q153)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	-0,79 (q143)	-0,79 (q143)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S210, S222-S223,S225
q	-0,66 (q144)	-0,66 (q144)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,93 (q27)	-0,93 (q27)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-0,46 (q135)	-0,46 (q135)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	1,150(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

- - - m m - -

B.G.21: WINDBELASTING VAN LINKS + ONDERDRUK (ZADELDAK FGH 2E CPE + IJ 1E CPE) (2E CORR. FACTOR)

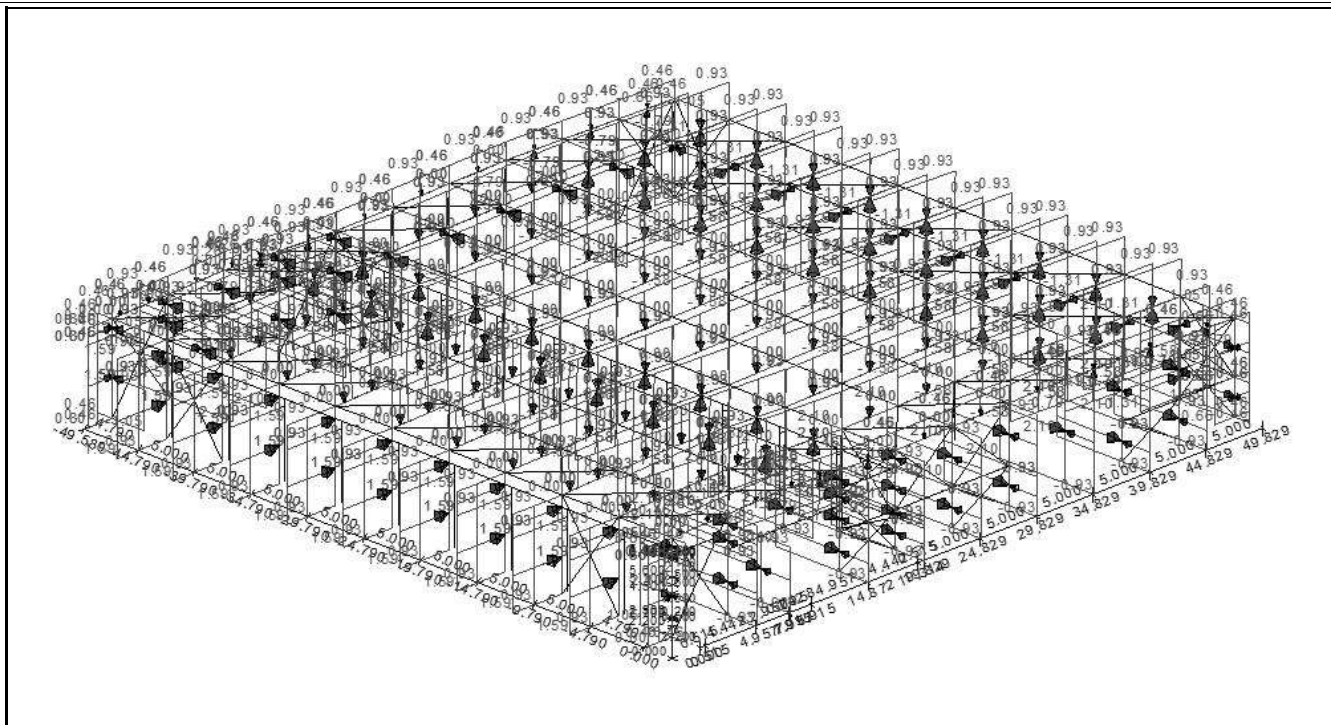

B.G.22: WINDBELASTING VAN RECHTS + OVERDRUK

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.22: Windbelasting van Rechts + Overdruk					
q	-1,58 (q53)	-1,58 (q53)	0,000	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-1,58 (q53)	-1,58 (q53)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S5,S9,S14-S19, S24-S26,S30,S35-S41, S45-S47,S51,S56-S62, S66-S68,S72,S77-S83, S87-S89,S93,S98-S104, S108-S110,S114, S119-S125,S129-S131, S135,S140-S146, S150-S152,S156, S161-S167,S171-S173, S177,S182-S188, S491-S492
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,53 (q54)	0,53 (q54)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-1,75 (q55)	-1,75 (q55)	0,000	4,959(L)	Z' S9,S14,S30,S35, S51,S56,S72,S77, S93,S98,S114,S119, S135,S140,S156, S161,S177,S182

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.22: Windbelasting van Rechts + Overdruk					
q	-1,58 (q56)	-1,58 (q56)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	-1,78 (q57)	-1,78 (q57)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S39-S40, S60-S61,S81-S82, S102-S103,S123-S124, S144-S145,S165-S166, S186-S187
q	-1,78 (q57)	-1,78 (q57)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-3,16 (q58)	-3,16 (q58)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-0,80 (q51)	-0,80 (q51)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	2,10 (q59)	2,10 (q59)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	-0,40 (q159)	-0,40 (q159)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S194,S198, S203-S208,S211-S213, S215,S218-S224, S489-S490
q	-0,79 (q161)	-0,79 (q161)	0,000	4,960(L)	Z' S194,S213
q	-0,79 (q161)	-0,79 (q161)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	0,26 (q162)	0,26 (q162)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	-0,87 (q163)	-0,87 (q163)	0,000	4,959(L)	Z' S198,S203,S215, S218
q	-0,79 (q164)	-0,79 (q164)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	-0,89 (q165)	-0,89 (q165)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S222-S223
q	-0,89 (q165)	-0,89 (q165)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	-1,58 (q166)	-1,58 (q166)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	1,05 (q167)	1,05 (q167)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	6,850(L)	Y S237-S241,S422, S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,31 (q113)	0,31 (q113)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,62 (q5)	0,62 (q5)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.22: Windbelasting van Rechts + Overdruk					
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
-	-	-	m	m	- -

B.G.22: WINDBELASTING VAN RECHTS + OVERDRUK

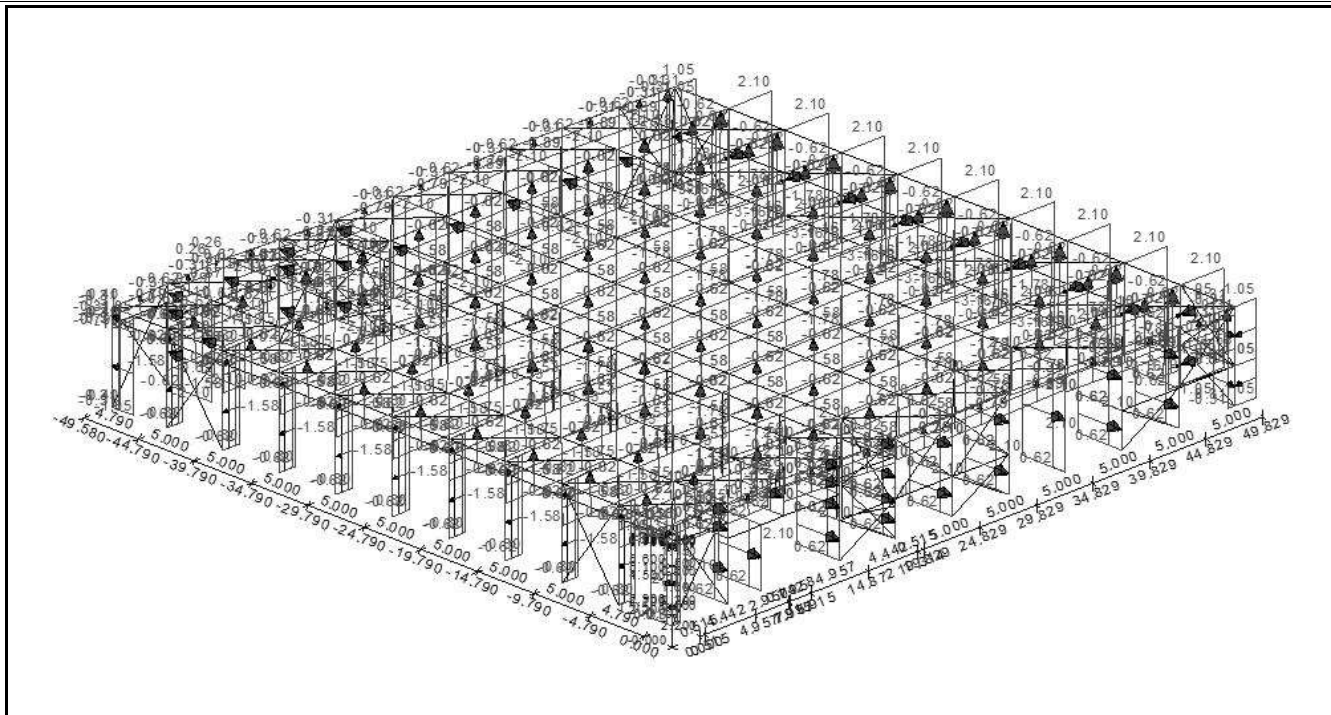

B.G.23: WINDBELASTING VAN RECHTS + OVERDRUK (2E CPE)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.23: Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e Cpe)					
q	-1,58 (q64)	-1,58 (q64)	0,000	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-1,58 (q64)	-1,58 (q64)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-0,62 (-q60)	-0,62 (-q60)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S5,S9,S14-S19, S24-S26,S30,S35-S41, S45-S47,S51,S56-S62, S66-S68,S72,S77-S83, S87-S89,S93,S98-S104, S108-S110,S114, S119-S125,S129-S131, S135,S140-S146, S150-S152,S156, S161-S167,S171-S173, S177,S182-S188, S491-S492
q	-0,62 (-q60)	-0,62 (-q60)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-1,58 (q65)	-1,58 (q65)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.23: Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e Cpe)					
q	-0,62 (-q60)	-0,62 (-q60)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,00 (q66)	0,00 (q66)	0,000	4,959(L)	Z' S9,S14,S30,S35, S51,S56,S72,S77, S93,S98,S114,S119, S135,S140,S156, S161,S177,S182
q	-1,58 (q67)	-1,58 (q67)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	0,00 (q68)	0,00 (q68)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S39-S40, S60-S61,S81-S82, S102-S103,S123-S124, S144-S145,S165-S166, S186-S187
q	0,00 (q68)	0,00 (q68)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-0,62 (-q60)	-0,62 (-q60)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	0,00 (q69)	0,00 (q69)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-0,62 (-q60)	-0,62 (-q60)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-0,80 (q62)	-0,80 (q62)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	2,10 (q70)	2,10 (q70)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	-0,40 (q170)	-0,40 (q170)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	-0,31 (-q168)	-0,31 (-q168)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S194,S198, S203-S208,S211-S213, S215,S218-S224, S489-S490
q	-0,79 (q172)	-0,79 (q172)	0,000	4,960(L)	Z' S194,S213
q	-0,79 (q172)	-0,79 (q172)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	-0,31 (-q168)	-0,31 (-q168)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	-0,79 (q173)	-0,79 (q173)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	-0,31 (-q168)	-0,31 (-q168)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	0,00 (q174)	0,00 (q174)	0,000	4,959(L)	Z' S198,S203,S215, S218
q	-0,79 (q175)	-0,79 (q175)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	0,00 (q176)	0,00 (q176)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S222-S223
q	0,00 (q176)	0,00 (q176)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	-0,31 (-q168)	-0,31 (-q168)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	0,00 (q177)	0,00 (q177)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	-0,31 (-q168)	-0,31 (-q168)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	1,05 (q178)	1,05 (q178)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	6,850(L)	Y S237-S241,S422, S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,31 (q113)	0,31 (q113)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.23: Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e Cpe)					
q	0,62 (q5)	0,62 (q5)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
-	-	-	m	m	- -

B.G.23: WINDBELASTING VAN RECHTS + OVERDRUK (2E CPE)

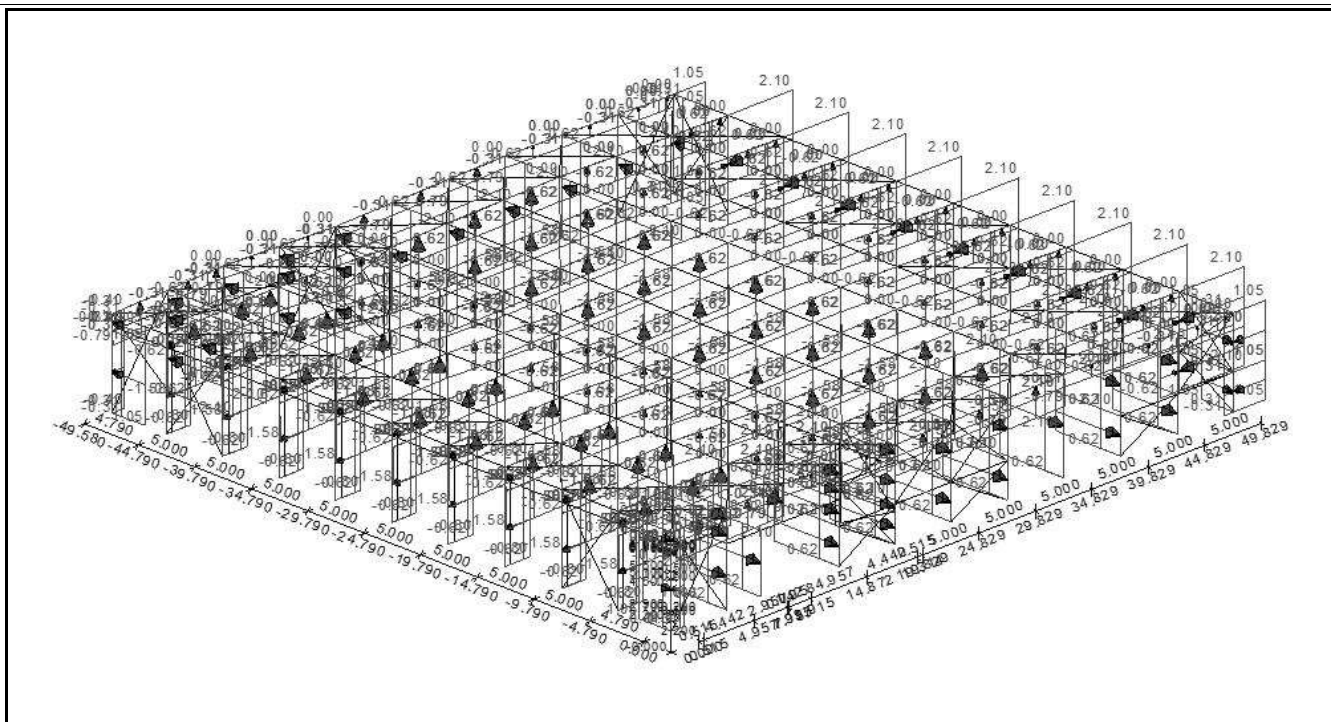

B.G.24: WINDBELASTING VAN RECHTS + OVERDRUK (ZADELDAK FGH 1E CPE + IJ 2E CPE)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.24: Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)					
q	-1,58 (q64)	-1,58 (q64)	0,000	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-1,58 (q64)	-1,58 (q64)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.24: Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)					
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S5,S9,S14-S19, S24-S26,S30,S35-S41, S45-S47,S51,S56-S62, S66-S68,S72,S77-S83, S87-S89,S93,S98-S104, S108-S110,S114, S119-S125,S129-S131, S135,S140-S146, S150-S152,S156, S161-S167,S171-S173, S177,S182-S188, S491-S492
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-1,58 (q65)	-1,58 (q65)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-1,75 (q55)	-1,75 (q55)	0,000	4,959(L)	Z' S9,S14,S30,S35, S51,S56,S72,S77, S93,S98,S114,S119, S135,S140,S156, S161,S177,S182
q	-1,58 (q67)	-1,58 (q67)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	-1,78 (q57)	-1,78 (q57)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S39-S40, S60-S61,S81-S82, S102-S103,S123-S124, S144-S145,S165-S166, S186-S187
q	-1,78 (q57)	-1,78 (q57)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-3,16 (q58)	-3,16 (q58)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-0,80 (q51)	-0,80 (q51)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	2,10 (q59)	2,10 (q59)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	-0,40 (q159)	-0,40 (q159)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S194,S198, S203-S208,S211-S213, S215,S218-S224, S489-S490
q	-0,79 (q172)	-0,79 (q172)	0,000	4,960(L)	Z' S194,S213
q	-0,79 (q172)	-0,79 (q172)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	-0,79 (q173)	-0,79 (q173)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	-0,87 (q163)	-0,87 (q163)	0,000	4,959(L)	Z' S198,S203,S215, S218

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.24: Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)					
q	-0,79 (q175)	-0,79 (q175)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	-0,89 (q165)	-0,89 (q165)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S222-S223
q	-0,89 (q165)	-0,89 (q165)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	-1,58 (q166)	-1,58 (q166)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	1,05 (q167)	1,05 (q167)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	6,850(L)	Y S237-S241,S422, S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,31 (q113)	0,31 (q113)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,62 (q5)	0,62 (q5)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
-	-	-	m	m	- -

B.G.24: WINDBELASTING VAN RECHTS + OVERDRUK (ZADELDAK FGH 1E CPE + IJ 2E CPE)

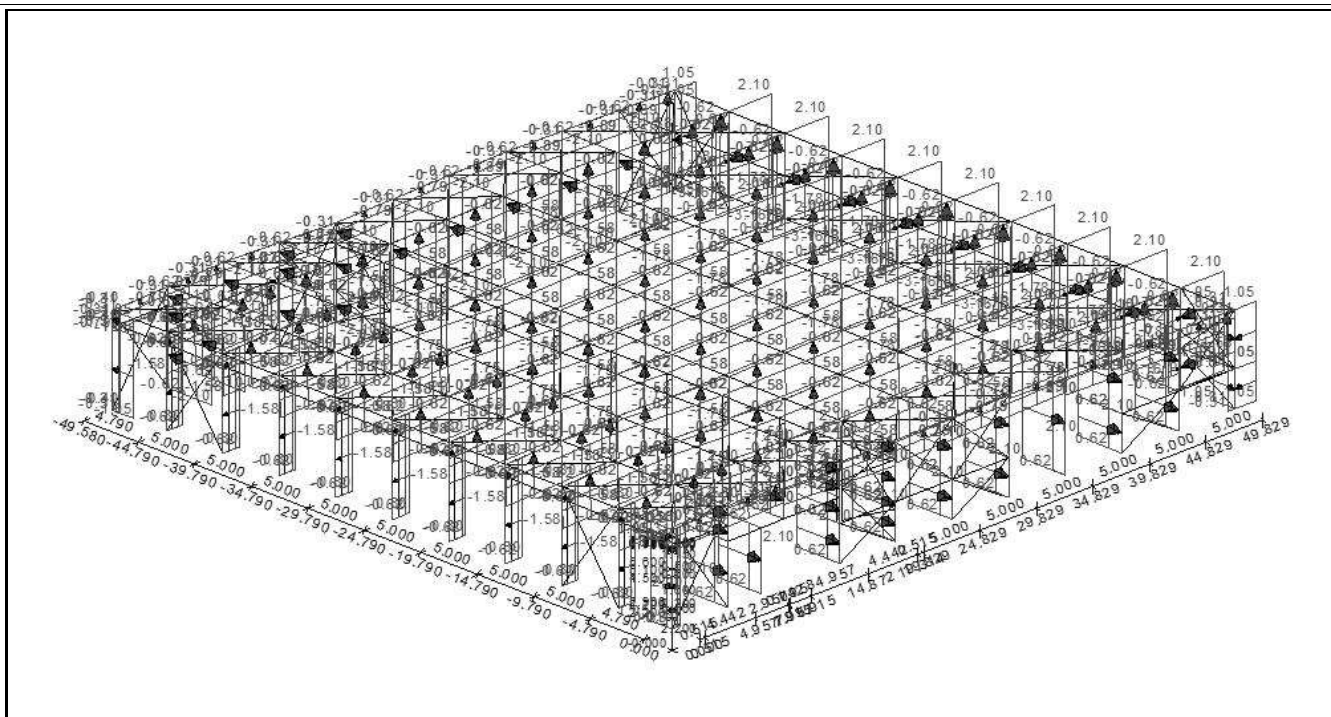

B.G.25: WINDBELASTING VAN RECHTS + OVERDRUK (ZADELDAK FGH 2E CPE + IJ 1E CPE)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.25: Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)					

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergen + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.25: Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)					
q	-1,58 (q53)	-1,58 (q53)	0,000	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-1,58 (q53)	-1,58 (q53)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S5,S9,S14-S19, S24-S26,S30,S35-S41, S45-S47,S51,S56-S62, S66-S68,S72,S77-S83, S87-S89,S93,S98-S104, S108-S110,S114, S119-S125,S129-S131, S135,S140-S146, S150-S152,S156, S161-S167,S171-S173, S177,S182-S188, S491-S492
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,53 (q54)	0,53 (q54)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,00 (q66)	0,00 (q66)	0,000	4,959(L)	Z' S9,S14,S30,S35, S51,S56,S72,S77, S93,S98,S114,S119, S135,S140,S156, S161,S177,S182
q	-1,58 (q56)	-1,58 (q56)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	0,00 (q68)	0,00 (q68)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S39-S40, S60-S61,S81-S82, S102-S103,S123-S124, S144-S145,S165-S166, S186-S187
q	0,00 (q68)	0,00 (q68)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	0,00 (q69)	0,00 (q69)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-0,80 (q51)	-0,80 (q51)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	2,10 (q59)	2,10 (q59)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	-0,40 (q159)	-0,40 (q159)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S194,S198, S203-S208,S211-S213, S215,S218-S224, S489-S490
q	-0,79 (q161)	-0,79 (q161)	0,000	4,960(L)	Z' S194,S213
q	-0,79 (q161)	-0,79 (q161)	0,000	3,549	Z' S197,S214

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**

projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.25: Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)					
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	0,26 (q162)	0,26 (q162)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	0,00 (q174)	0,00 (q174)	0,000	4,959(L)	Z' S198,S203,S215, S218
q	-0,79 (q164)	-0,79 (q164)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	0,00 (q176)	0,00 (q176)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S222-S223
q	0,00 (q176)	0,00 (q176)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	0,00 (q177)	0,00 (q177)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	1,05 (q167)	1,05 (q167)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	6,850(L)	Y S237-S241,S422, S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,31 (q113)	0,31 (q113)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,62 (q5)	0,62 (q5)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
-	-	-	m	m	- -

B.G.25: WINDBELASTING VAN RECHTS + OVERDRUK (ZADELDAK FGH 2E CPE + IJ 1E CPE)

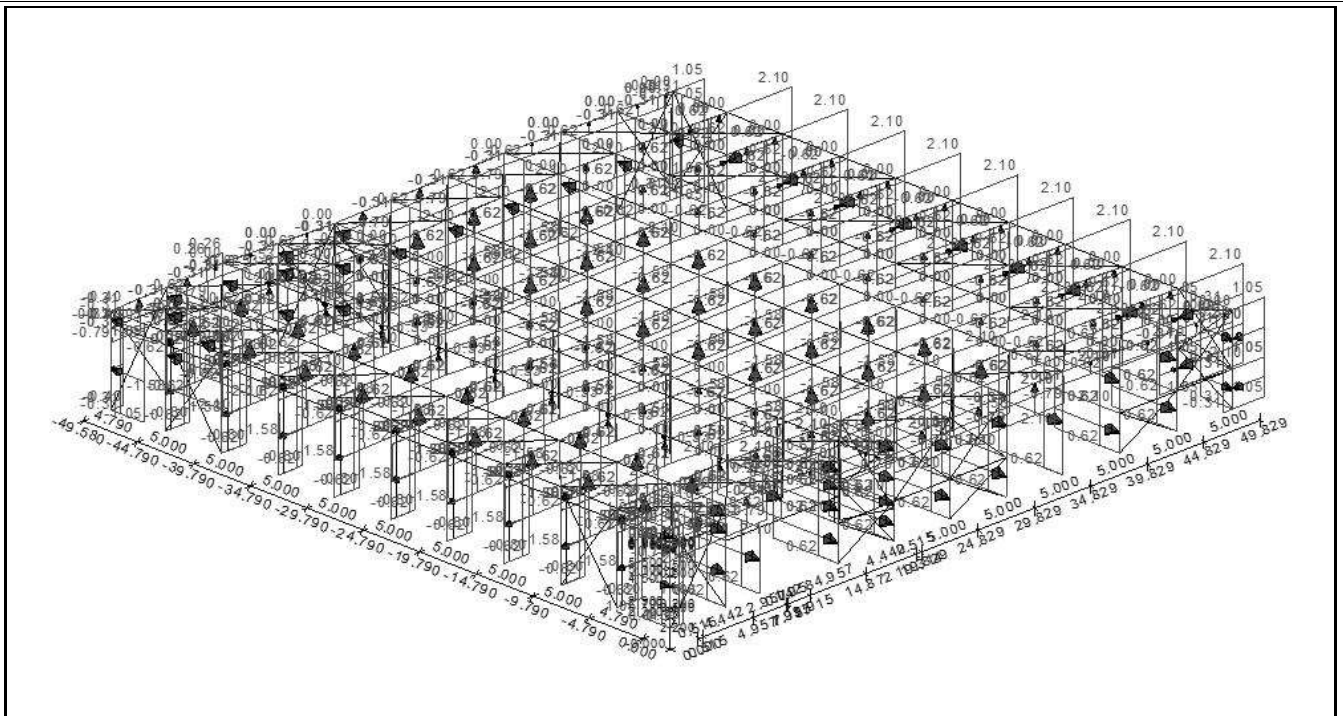

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

B.G.26: WINDBELASTING VAN RECHTS + OVERDRUK (2E CORR. FACTOR)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.26: Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e corr. factor)					
q	-1,58 (q53)	-1,58 (q53)	0,000	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-1,58 (q53)	-1,58 (q53)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S5,S9,S14-S19, S24-S26,S30,S35-S41, S45-S47,S51,S56-S62, S66-S68,S72,S77-S83, S87-S89,S93,S98-S104, S108-S110,S114, S119-S125,S129-S131, S135,S140-S146, S150-S152,S156, S161-S167,S171-S173, S177,S182-S188, S491-S492
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,53 (q54)	0,53 (q54)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-1,75 (q55)	-1,75 (q55)	0,000	4,959(L)	Z' S9,S14,S30,S35, S51,S56,S72,S77, S93,S98,S114,S119, S135,S140,S156, S161,S177,S182
q	-1,58 (q56)	-1,58 (q56)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	-1,78 (q57)	-1,78 (q57)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S39-S40, S60-S61,S81-S82, S102-S103,S123-S124, S144-S145,S165-S166, S186-S187
q	-1,78 (q57)	-1,78 (q57)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-3,16 (q58)	-3,16 (q58)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-1,31 (q50)	-1,31 (q50)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	1,59 (q52)	1,59 (q52)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	-0,66 (q158)	-0,66 (q158)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S194,S198, S203-S208,S211-S213, S215,S218-S224, S489-S490


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.26: Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e corr. factor)					
q	-0,79 (q161)	-0,79 (q161)	0,000	4,960(L)	Z' S194,S213
q	-0,79 (q161)	-0,79 (q161)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	0,26 (q162)	0,26 (q162)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	-0,87 (q163)	-0,87 (q163)	0,000	4,959(L)	Z' S198,S203,S215, S218
q	-0,79 (q164)	-0,79 (q164)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	-0,89 (q165)	-0,89 (q165)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S222-S223
q	-0,89 (q165)	-0,89 (q165)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	-1,58 (q166)	-1,58 (q166)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	0,80 (q160)	0,80 (q160)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	6,850(L)	Y S237-S241,S422, S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,31 (q113)	0,31 (q113)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,62 (q5)	0,62 (q5)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
-	-	-	m	m	- -

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

B.G.26: WINDBELASTING VAN RECHTS + OVERDRUK (2E CORR. FACTOR)

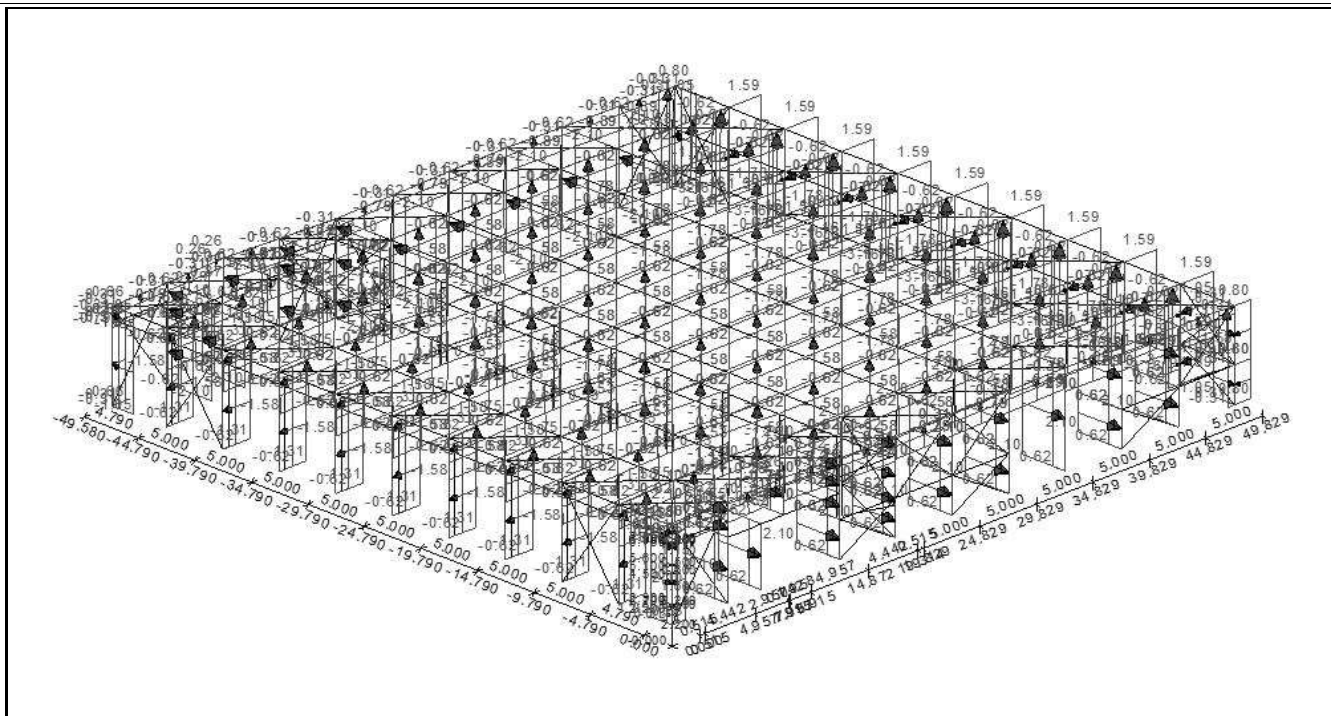

B.G.27: WINDBELASTING VAN RECHTS + OVERDRUK (2E CPE) (2E CORR. FACTOR)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.27: Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)					
q	-1,58 (q64)	-1,58 (q64)	0,000	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-1,58 (q64)	-1,58 (q64)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-0,62 (-q60)	-0,62 (-q60)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S5,S9,S14-S19, S24-S26,S30,S35-S41, S45-S47,S51,S56-S62, S66-S68,S72,S77-S83, S87-S89,S93,S98-S104, S108-S110,S114, S119-S125,S129-S131, S135,S140-S146, S150-S152,S156, S161-S167,S171-S173, S177,S182-S188, S491-S492
q	-0,62 (-q60)	-0,62 (-q60)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-1,58 (q65)	-1,58 (q65)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-0,62 (-q60)	-0,62 (-q60)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,00 (q66)	0,00 (q66)	0,000	4,959(L)	Z' S9,S14,S30,S35, S51,S56,S72,S77, S93,S98,S114,S119, S135,S140,S156, S161,S177,S182

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.27: Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)					
q	-1,58 (q67)	-1,58 (q67)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	0,00 (q68)	0,00 (q68)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S39-S40, S60-S61,S81-S82, S102-S103,S123-S124, S144-S145,S165-S166, S186-S187
q	0,00 (q68)	0,00 (q68)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-0,62 (-q60)	-0,62 (-q60)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	0,00 (q69)	0,00 (q69)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-0,62 (-q60)	-0,62 (-q60)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-1,31 (q61)	-1,31 (q61)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	1,59 (q63)	1,59 (q63)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	-0,66 (q169)	-0,66 (q169)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	-0,31 (-q168)	-0,31 (-q168)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S194,S198, S203-S208,S211-S213, S215,S218-S224, S489-S490
q	-0,79 (q172)	-0,79 (q172)	0,000	4,960(L)	Z' S194,S213
q	-0,79 (q172)	-0,79 (q172)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	-0,31 (-q168)	-0,31 (-q168)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	-0,79 (q173)	-0,79 (q173)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	-0,31 (-q168)	-0,31 (-q168)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	0,00 (q174)	0,00 (q174)	0,000	4,959(L)	Z' S198,S203,S215, S218
q	-0,79 (q175)	-0,79 (q175)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	0,00 (q176)	0,00 (q176)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S222-S223
q	0,00 (q176)	0,00 (q176)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	-0,31 (-q168)	-0,31 (-q168)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	0,00 (q177)	0,00 (q177)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	-0,31 (-q168)	-0,31 (-q168)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	0,80 (q171)	0,80 (q171)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	6,850(L)	Y S237-S241,S422, S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,31 (q113)	0,31 (q113)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,62 (q5)	0,62 (q5)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**

projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.27: Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)					
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
-	-	-	m	m	- -

B.G.27: WINDBELASTING VAN RECHTS + OVERDRUK (2E CPE) (2E CORR. FACTOR)

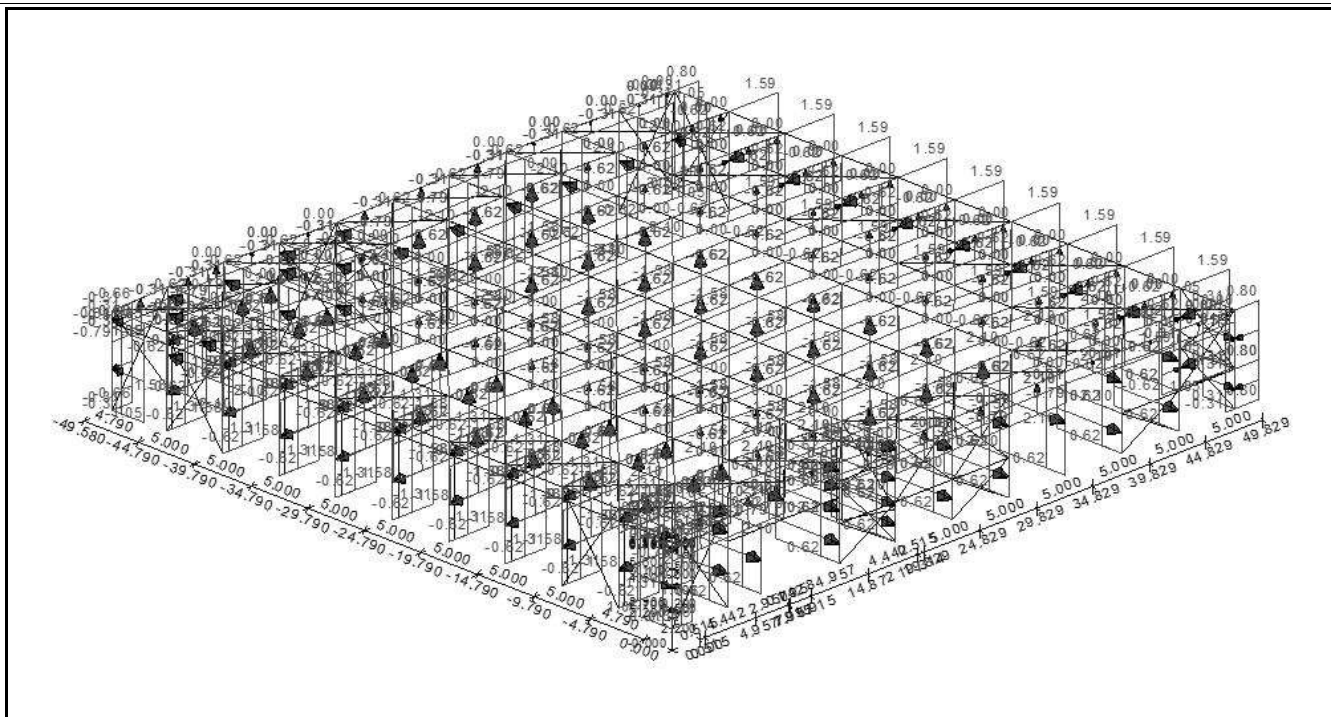

B.G.28: WINDBELASTING VAN RECHTS + OVERDRUK (ZADELDAK FGH 1E CPE + IJ 2E CPE) (2E CORR. FACTOR)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.28: Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)					
q	-1,58 (q64)	-1,58 (q64)	0,000	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-1,58 (q64)	-1,58 (q64)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S5,S9,S14-S19, S24-S26,S30,S35-S41, S45-S47,S51,S56-S62, S66-S68,S72,S77-S83, S87-S89,S93,S98-S104, S108-S110,S114, S119-S125,S129-S131, S135,S140-S146, S150-S152,S156, S161-S167,S171-S173, S177,S182-S188, S491-S492
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-1,58 (q65)	-1,58 (q65)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergen + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.28: Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)					
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-1,75 (q55)	-1,75 (q55)	0,000	4,959(L)	Z' S9,S14,S30,S35, S51,S56,S72,S77, S93,S98,S114,S119, S135,S140,S156, S161,S177,S182
q	-1,58 (q67)	-1,58 (q67)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	-1,78 (q57)	-1,78 (q57)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S39-S40, S60-S61,S81-S82, S102-S103,S123-S124, S144-S145,S165-S166, S186-S187
q	-1,78 (q57)	-1,78 (q57)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-3,16 (q58)	-3,16 (q58)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-1,31 (q50)	-1,31 (q50)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	1,59 (q52)	1,59 (q52)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	-0,66 (q158)	-0,66 (q158)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S194,S198, S203-S208,S211-S213, S215,S218-S224, S489-S490
q	-0,79 (q172)	-0,79 (q172)	0,000	4,960(L)	Z' S194,S213
q	-0,79 (q172)	-0,79 (q172)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	-0,79 (q173)	-0,79 (q173)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	-0,87 (q163)	-0,87 (q163)	0,000	4,959(L)	Z' S198,S203,S215, S218
q	-0,79 (q175)	-0,79 (q175)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	-0,89 (q165)	-0,89 (q165)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S222-S223
q	-0,89 (q165)	-0,89 (q165)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	-1,58 (q166)	-1,58 (q166)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	0,80 (q160)	0,80 (q160)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	6,850(L)	Y S237-S241,S422, S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,31 (q113)	0,31 (q113)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.28: Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)					
q	0,62 (q5)	0,62 (q5)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
-	-	-	m	m	- -

B.G.28: WINDBELASTING VAN RECHTS + OVERDRUK (ZADELDAK FGH 1E CPE + IJ 2E CPE) (2E CORR. FACTOR)

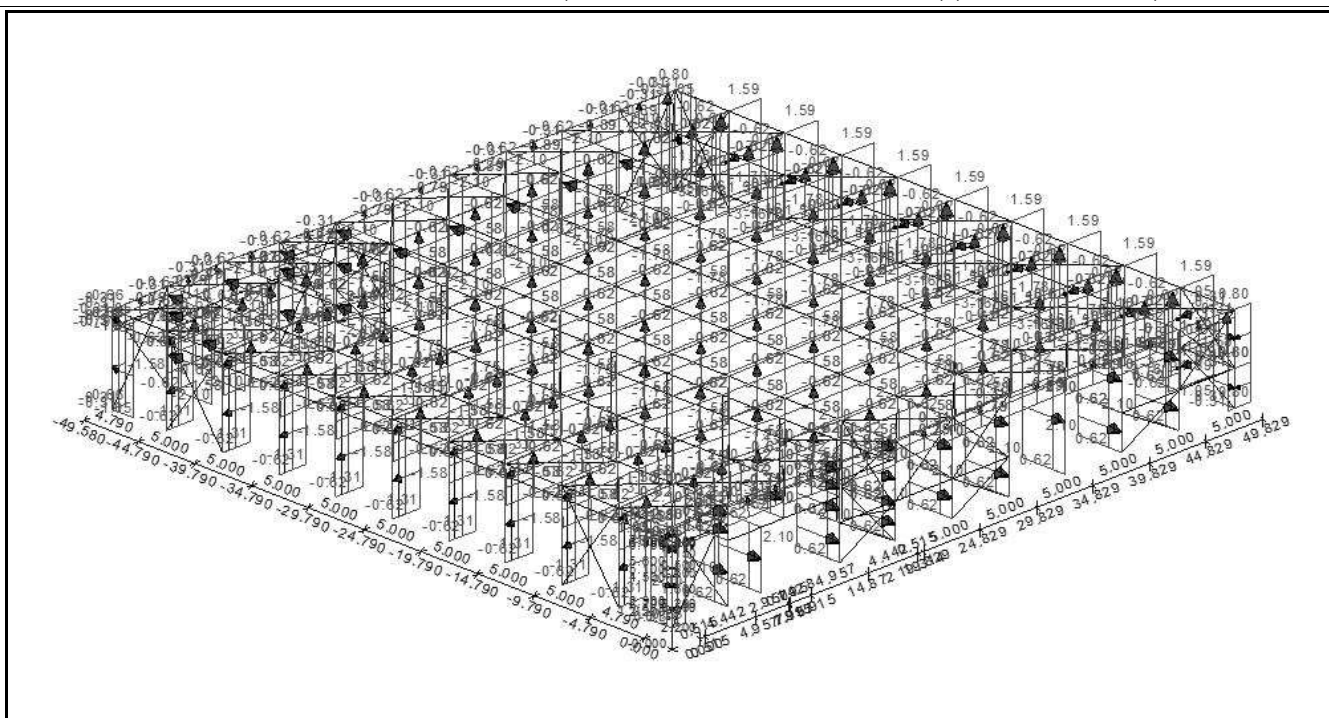

B.G.29: WINDBELASTING VAN RECHTS + OVERDRUK (ZADELDAK FGH 2E CPE + IJ 1E CPE) (2E CORR. FACTOR)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.29: Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)					
q	-1,58 (q53)	-1,58 (q53)	0,000	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-1,58 (q53)	-1,58 (q53)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.29: Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)					
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S5,S9,S14-S19, S24-S26,S30,S35-S41, S45-S47,S51,S56-S62, S66-S68,S72,S77-S83, S87-S89,S93,S98-S104, S108-S110,S114, S119-S125,S129-S131, S135,S140-S146, S150-S152,S156, S161-S167,S171-S173, S177,S182-S188, S491-S492
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,53 (q54)	0,53 (q54)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,00 (q66)	0,00 (q66)	0,000	4,959(L)	Z' S9,S14,S30,S35, S51,S56,S72,S77, S93,S98,S114,S119, S135,S140,S156, S161,S177,S182
q	-1,58 (q56)	-1,58 (q56)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	0,00 (q68)	0,00 (q68)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S39-S40, S60-S61,S81-S82, S102-S103,S123-S124, S144-S145,S165-S166, S186-S187
q	0,00 (q68)	0,00 (q68)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	0,00 (q69)	0,00 (q69)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-0,62 (-q49)	-0,62 (-q49)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-1,31 (q50)	-1,31 (q50)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	1,59 (q52)	1,59 (q52)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	-0,66 (q158)	-0,66 (q158)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S194,S198, S203-S208,S211-S213, S215,S218-S224, S489-S490
q	-0,79 (q161)	-0,79 (q161)	0,000	4,960(L)	Z' S194,S213
q	-0,79 (q161)	-0,79 (q161)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	0,26 (q162)	0,26 (q162)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	0,00 (q174)	0,00 (q174)	0,000	4,959(L)	Z' S198,S203,S215, S218

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**

projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.29: Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)					
q	-0,79 (q164)	-0,79 (q164)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	0,00 (q176)	0,00 (q176)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S222-S223
q	0,00 (q176)	0,00 (q176)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	0,00 (q177)	0,00 (q177)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	-0,31 (-q157)	-0,31 (-q157)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	0,80 (q160)	0,80 (q160)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	6,850(L)	Y S237-S241,S422, S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,31 (q113)	0,31 (q113)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,62 (q5)	0,62 (q5)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
-	-	-	m	m	-

B.G.29: WINDBELASTING VAN RECHTS + OVERDRUK (ZADELDAK FGH 2E CPE + IJ 1E CPE) (2E CORR. FACTOR)

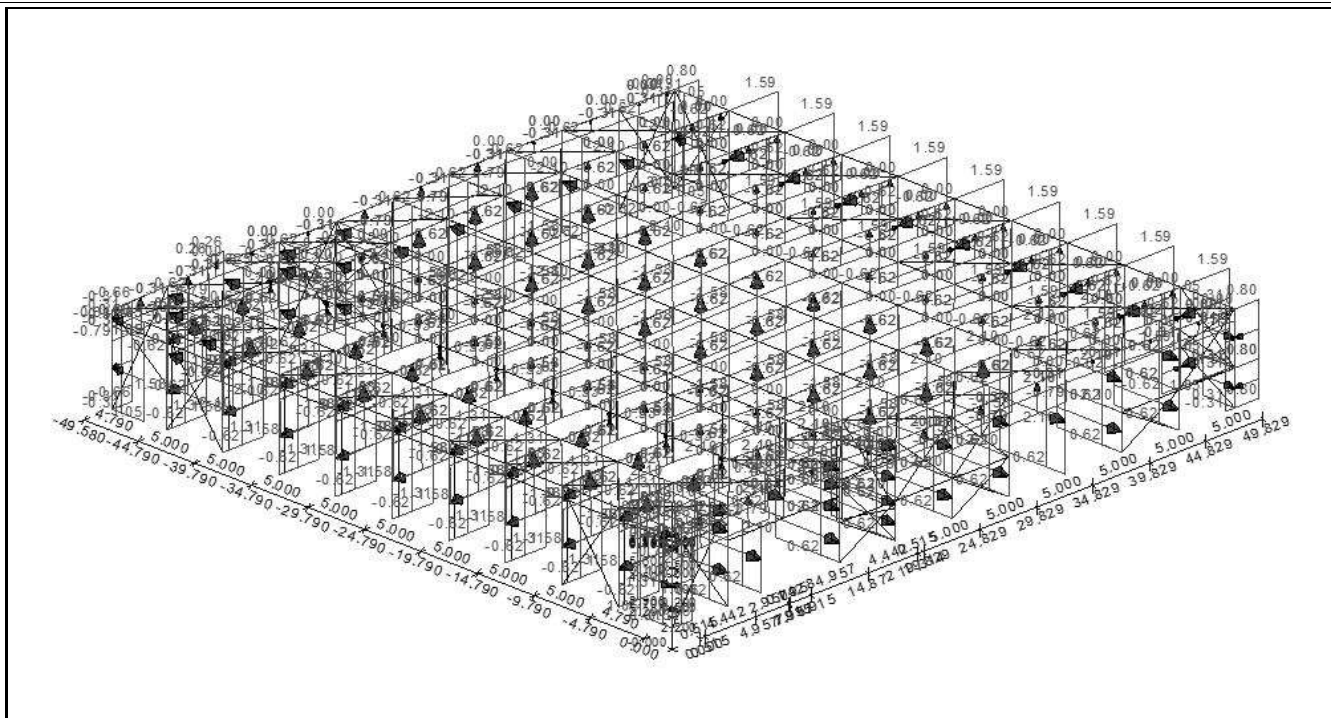

B.G.30: WINDBELASTING VAN RECHTS + ONDERDRUK

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.30: Windbelasting van Rechts + Onderdruk					
q	-0,89 (q187)	-0,89 (q187)	0,000	3,591	Z' S210,S225

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.30: Windbelasting van Rechts + Onderdruk					
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	-1,58 (q188)	-1,58 (q188)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	1,05 (q189)	1,05 (q189)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,93 (q27)	-0,93 (q27)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-0,46 (q135)	-0,46 (q135)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	1,150(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-1,58 (q75)	-1,58 (q75)	0,000	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-1,58 (q75)	-1,58 (q75)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S5,S9,S14-S19, S24-S26,S30,S35-S41, S45-S47,S51,S56-S62, S66-S68,S72,S77-S83, S87-S89,S93,S98-S104, S108-S110,S114, S119-S125,S129-S131, S135,S140-S146, S150-S152,S156, S161-S167,S171-S173, S177,S182-S188, S491-S492
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,53 (q76)	0,53 (q76)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-1,75 (q77)	-1,75 (q77)	0,000	4,959(L)	Z' S9,S14,S30,S35, S51,S56,S72,S77, S93,S98,S114,S119, S135,S140,S156, S161,S177,S182
q	-1,58 (q78)	-1,58 (q78)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	-1,78 (q79)	-1,78 (q79)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S39-S40, S60-S61,S81-S82, S102-S103,S123-S124, S144-S145,S165-S166, S186-S187

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**

projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.30: Windbelasting van Rechts + Onderdruk					
q	-1,78 (q79)	-1,78 (q79)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-3,16 (q80)	-3,16 (q80)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-0,80 (q73)	-0,80 (q73)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	2,10 (q81)	2,10 (q81)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	-0,40 (q181)	-0,40 (q181)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S194,S198, S203-S208,S211-S213, S215,S218-S224, S489-S490
q	-0,79 (q183)	-0,79 (q183)	0,000	4,960(L)	Z' S194,S213
q	-0,79 (q183)	-0,79 (q183)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	0,26 (q184)	0,26 (q184)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	-0,87 (q185)	-0,87 (q185)	0,000	4,959(L)	Z' S198,S203,S215, S218
q	-0,79 (q186)	-0,79 (q186)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	-0,89 (q187)	-0,89 (q187)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S222-S223
-	-	-	m	m	- -

B.G.30: WINDBELASTING VAN RECHTS + ONDERDRUK

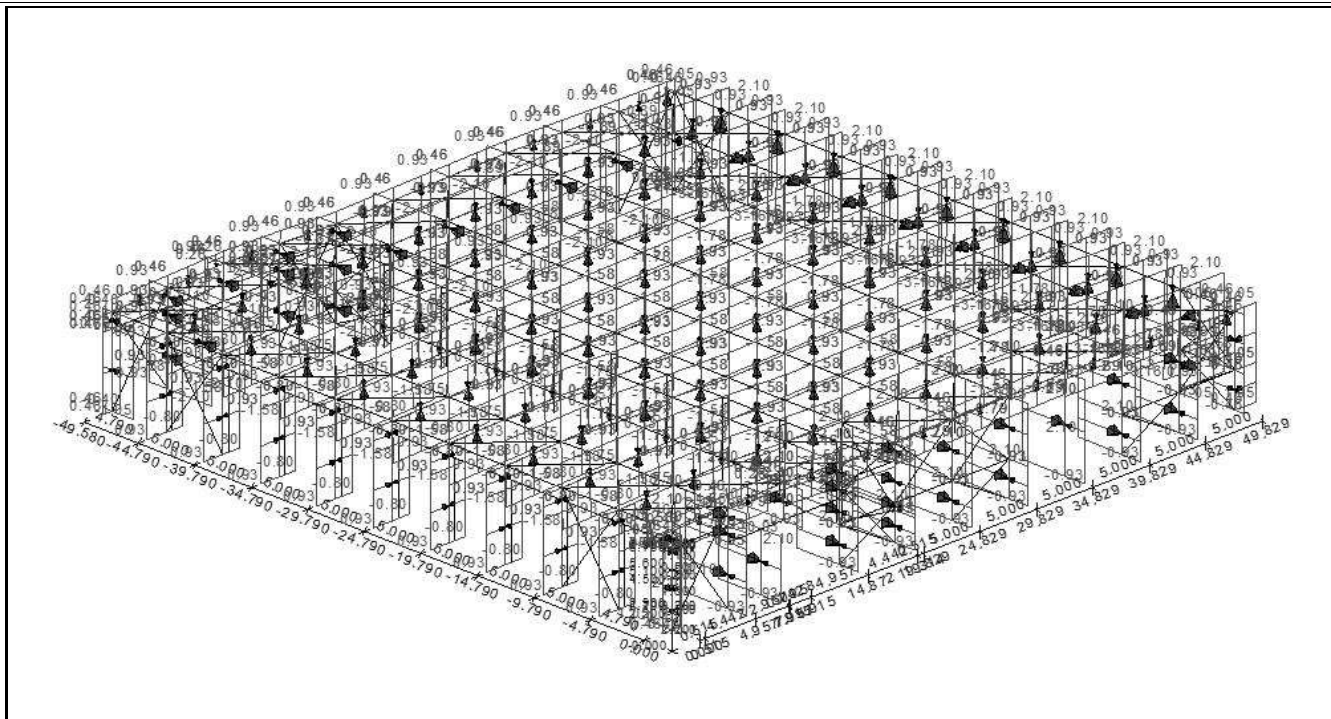

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

B.G.31: WINDBELASTING VAN RECHTS + ONDERDRUK (2E CPE)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.31: Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e Cpe)					
q	-1,58 (q86)	-1,58 (q86)	0,000	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-1,58 (q86)	-1,58 (q86)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,93 (-q82)	0,93 (-q82)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S5,S9,S14-S19, S24-S26,S30,S35-S41, S45-S47,S51,S56-S62, S66-S68,S72,S77-S83, S87-S89,S93,S98-S104, S108-S110,S114, S119-S125,S129-S131, S135,S140-S146, S150-S152,S156, S161-S167,S171-S173, S177,S182-S188, S491-S492
q	0,93 (-q82)	0,93 (-q82)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-1,58 (q87)	-1,58 (q87)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,93 (-q82)	0,93 (-q82)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,00 (q88)	0,00 (q88)	0,000	4,959(L)	Z' S9,S14,S30,S35, S51,S56,S72,S77, S93,S98,S114,S119, S135,S140,S156, S161,S177,S182
q	-1,58 (q89)	-1,58 (q89)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	0,00 (q90)	0,00 (q90)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S39-S40, S60-S61,S81-S82, S102-S103,S123-S124, S144-S145,S165-S166, S186-S187
q	0,00 (q90)	0,00 (q90)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	0,93 (-q82)	0,93 (-q82)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	0,00 (q91)	0,00 (q91)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	0,93 (-q82)	0,93 (-q82)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-0,80 (q84)	-0,80 (q84)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	2,10 (q92)	2,10 (q92)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	-0,40 (q192)	-0,40 (q192)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	0,46 (-q190)	0,46 (-q190)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S194,S198, S203-S208,S211-S213, S215,S218-S224, S489-S490


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.31: Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e Cpe)					
q	-0,79 (q194)	-0,79 (q194)	0,000	4,960(L)	Z' S194,S213
q	-0,79 (q194)	-0,79 (q194)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	0,46 (-q190)	0,46 (-q190)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	-0,79 (q195)	-0,79 (q195)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	0,46 (-q190)	0,46 (-q190)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	0,00 (q196)	0,00 (q196)	0,000	4,959(L)	Z' S198,S203,S215, S218
q	-0,79 (q197)	-0,79 (q197)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	0,00 (q198)	0,00 (q198)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S222-S223
q	0,00 (q198)	0,00 (q198)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	0,46 (-q190)	0,46 (-q190)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	0,00 (q199)	0,00 (q199)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	0,46 (-q190)	0,46 (-q190)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	1,05 (q200)	1,05 (q200)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,93 (q27)	-0,93 (q27)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-0,46 (q135)	-0,46 (q135)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	1,150(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
-	-	-	m	m	- -

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

B.G.31: WINDBELASTING VAN RECHTS + ONDERDRUK (2E CPE)

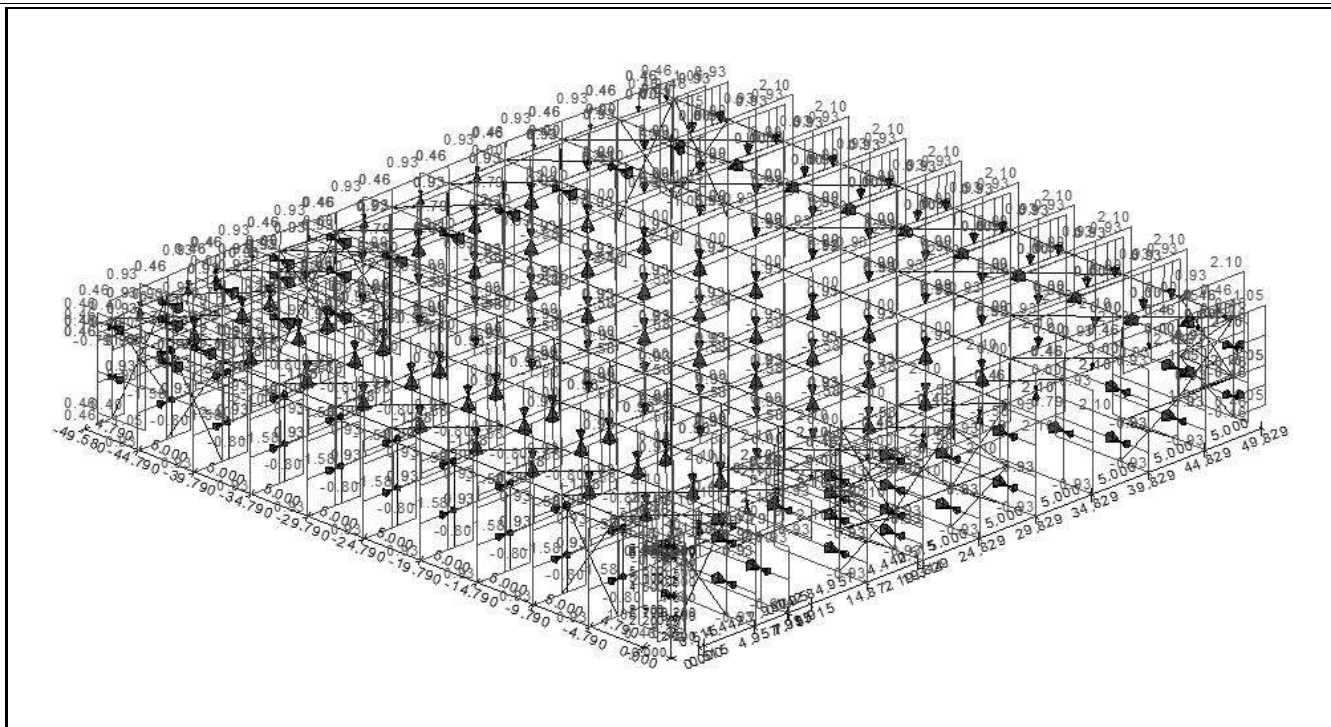

B.G.32: WINDBELASTING VAN RECHTS + ONDERDRUK (ZADELDAK FGH 1E CPE + IJ 2E CPE)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.32: Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)					
q	-1,58 (q86)	-1,58 (q86)	0,000	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-1,58 (q86)	-1,58 (q86)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S5,S9,S14-S19, S24-S26,S30,S35-S41, S45-S47,S51,S56-S62, S66-S68,S72,S77-S83, S87-S89,S93,S98-S104, S108-S110,S114, S119-S125,S129-S131, S135,S140-S146, S150-S152,S156, S161-S167,S171-S173, S177,S182-S188, S491-S492
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-1,58 (q87)	-1,58 (q87)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-1,75 (q77)	-1,75 (q77)	0,000	4,959(L)	Z' S9,S14,S30,S35, S51,S56,S72,S77, S93,S98,S114,S119, S135,S140,S156, S161,S177,S182

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.32: Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)					
q	-1,58 (q89)	-1,58 (q89)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	-1,78 (q79)	-1,78 (q79)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S39-S40, S60-S61,S81-S82, S102-S103,S123-S124, S144-S145,S165-S166, S186-S187
q	-1,78 (q79)	-1,78 (q79)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-3,16 (q80)	-3,16 (q80)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-0,80 (q73)	-0,80 (q73)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	2,10 (q81)	2,10 (q81)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	-0,40 (q181)	-0,40 (q181)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S194,S198, S203-S208,S211-S213, S215,S218-S224, S489-S490
q	-0,79 (q194)	-0,79 (q194)	0,000	4,960(L)	Z' S194,S213
q	-0,79 (q194)	-0,79 (q194)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	-0,79 (q195)	-0,79 (q195)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	-0,87 (q185)	-0,87 (q185)	0,000	4,959(L)	Z' S198,S203,S215, S218
q	-0,79 (q197)	-0,79 (q197)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	-0,89 (q187)	-0,89 (q187)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S222-S223
q	-0,89 (q187)	-0,89 (q187)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	-1,58 (q188)	-1,58 (q188)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	1,05 (q189)	1,05 (q189)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,93 (q27)	-0,93 (q27)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-0,46 (q135)	-0,46 (q135)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	1,150(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**

projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.32: Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)					
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
-	-	-	m	m	- -

B.G.32: WINDBELASTING VAN RECHTS + ONDERDRUK (ZADELDAK FGH 1E CPE + IJ 2E CPE)

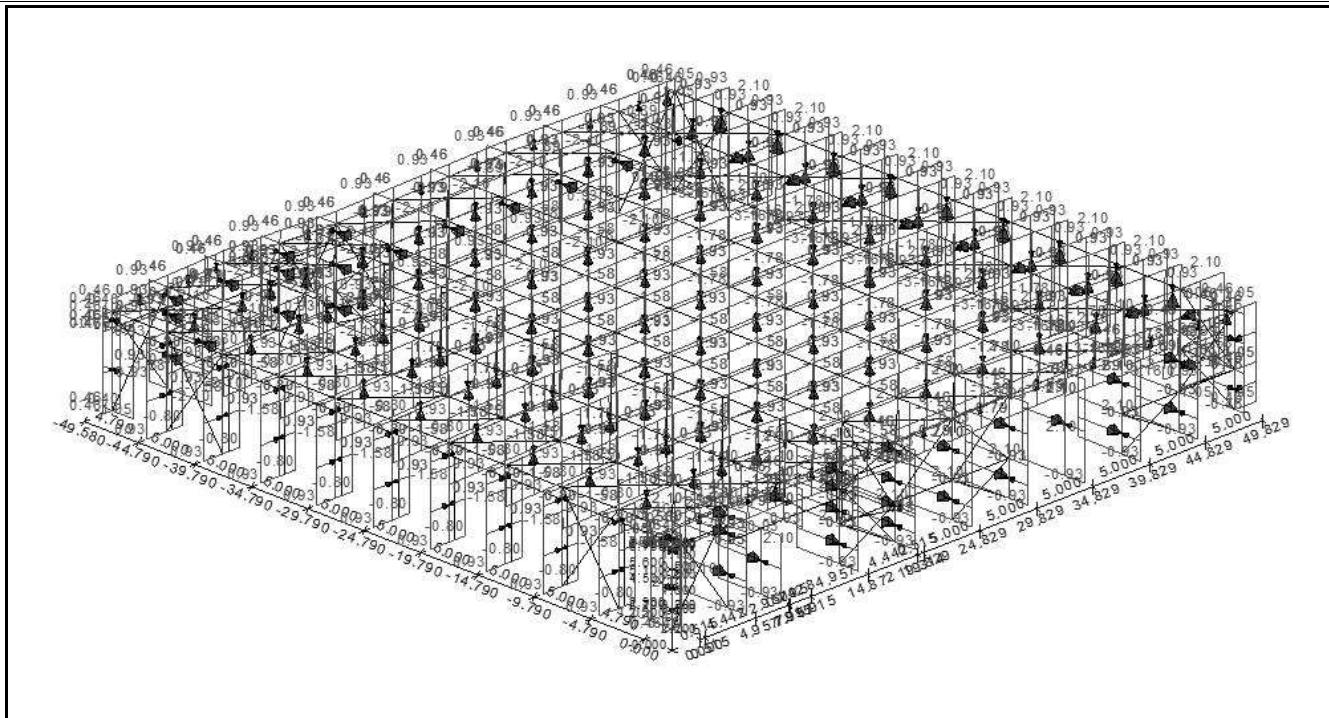

B.G.33: WINDBELASTING VAN RECHTS + ONDERDRUK (ZADELDAK FGH 2E CPE + IJ 1E CPE)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.33: Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)					
q	-1,58 (q75)	-1,58 (q75)	0,000	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-1,58 (q75)	-1,58 (q75)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S5,S9,S14-S19, S24-S26,S30,S35-S41, S45-S47,S51,S56-S62, S66-S68,S72,S77-S83, S87-S89,S93,S98-S104, S108-S110,S114, S119-S125,S129-S131, S135,S140-S146, S150-S152,S156, S161-S167,S171-S173, S177,S182-S188, S491-S492
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,53 (q76)	0,53 (q76)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergen + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.33: Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)					
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,00 (q88)	0,00 (q88)	0,000	4,959(L)	Z' S9,S14,S30,S35, S51,S56,S72,S77, S93,S98,S114,S119, S135,S140,S156, S161,S177,S182
q	-1,58 (q78)	-1,58 (q78)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	0,00 (q90)	0,00 (q90)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S39-S40, S60-S61,S81-S82, S102-S103,S123-S124, S144-S145,S165-S166, S186-S187
q	0,00 (q90)	0,00 (q90)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	0,00 (q91)	0,00 (q91)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-0,80 (q73)	-0,80 (q73)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	2,10 (q81)	2,10 (q81)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	-0,40 (q181)	-0,40 (q181)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S194,S198, S203-S208,S211-S213, S215,S218-S224, S489-S490
q	-0,79 (q183)	-0,79 (q183)	0,000	4,960(L)	Z' S194,S213
q	-0,79 (q183)	-0,79 (q183)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	0,26 (q184)	0,26 (q184)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	0,00 (q196)	0,00 (q196)	0,000	4,959(L)	Z' S198,S203,S215, S218
q	-0,79 (q186)	-0,79 (q186)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	0,00 (q198)	0,00 (q198)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S222-S223
q	0,00 (q198)	0,00 (q198)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	0,00 (q199)	0,00 (q199)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	1,05 (q189)	1,05 (q189)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,93 (q27)	-0,93 (q27)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-0,46 (q135)	-0,46 (q135)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.33: Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)					
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	1,150(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
-	-	-	m	m	- -

B.G.33: WINDBELASTING VAN RECHTS + ONDERDRUK (ZADELDAK FGH 2E CPE + IJ 1E CPE)

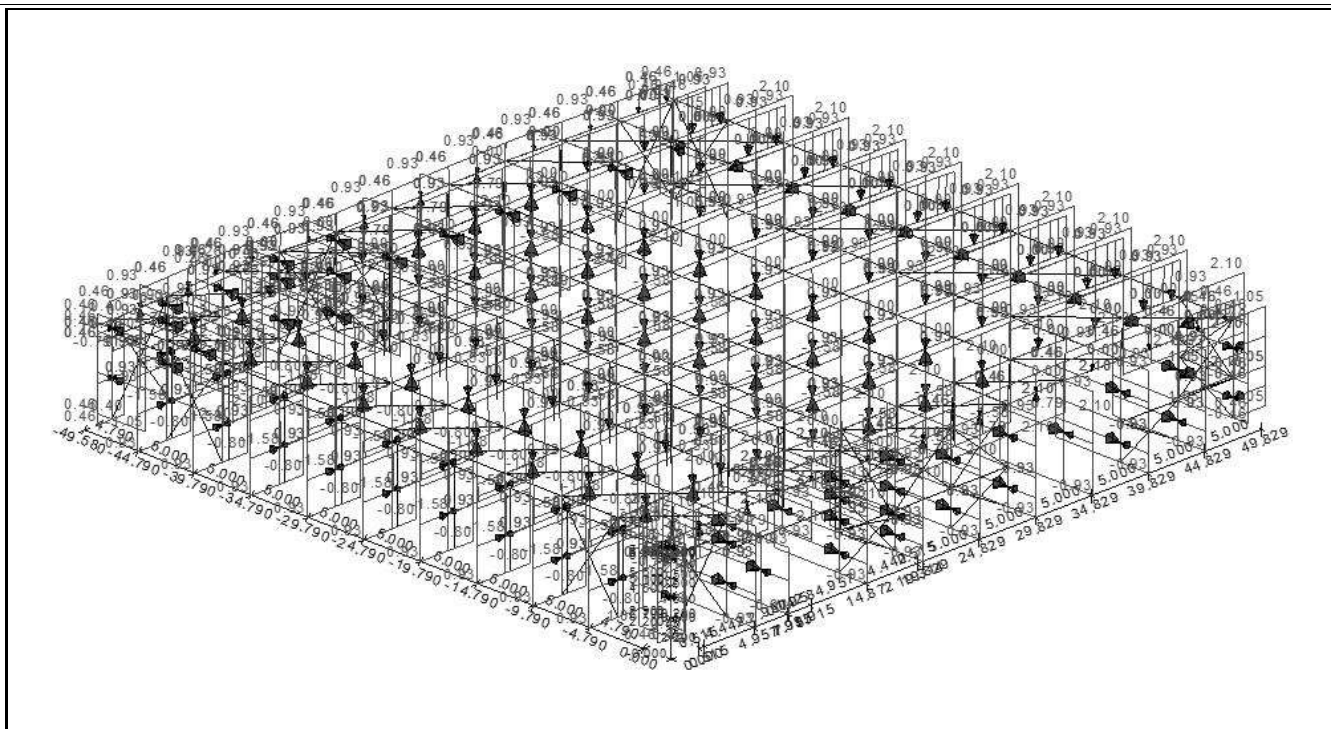

B.G.34: WINDBELASTING VAN RECHTS + ONDERDRUK (2E CORR. FACTOR)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.34: Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e corr. factor)					
q	-1,58 (q75)	-1,58 (q75)	0,000	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-1,58 (q75)	-1,58 (q75)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.34: Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e corr. factor)					
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S5,S9,S14-S19, S24-S26,S30,S35-S41, S45-S47,S51,S56-S62, S66-S68,S72,S77-S83, S87-S89,S93,S98-S104, S108-S110,S114, S119-S125,S129-S131, S135,S140-S146, S150-S152,S156, S161-S167,S171-S173, S177,S182-S188, S491-S492
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,53 (q76)	0,53 (q76)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-1,75 (q77)	-1,75 (q77)	0,000	4,959(L)	Z' S9,S14,S30,S35, S51,S56,S72,S77, S93,S98,S114,S119, S135,S140,S156, S161,S177,S182
q	-1,58 (q78)	-1,58 (q78)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	-1,78 (q79)	-1,78 (q79)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S39-S40, S60-S61,S81-S82, S102-S103,S123-S124, S144-S145,S165-S166, S186-S187
q	-1,78 (q79)	-1,78 (q79)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-3,16 (q80)	-3,16 (q80)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-1,31 (q72)	-1,31 (q72)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	1,59 (q74)	1,59 (q74)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	-0,66 (q180)	-0,66 (q180)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S194,S198, S203-S208,S211-S213, S215,S218-S224, S489-S490
q	-0,79 (q183)	-0,79 (q183)	0,000	4,960(L)	Z' S194,S213
q	-0,79 (q183)	-0,79 (q183)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	0,26 (q184)	0,26 (q184)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	-0,87 (q185)	-0,87 (q185)	0,000	4,959(L)	Z' S198,S203,S215, S218

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.34: Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e corr. factor)					
q	-0,79 (q186)	-0,79 (q186)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	-0,89 (q187)	-0,89 (q187)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S222-S223
q	-0,89 (q187)	-0,89 (q187)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	-1,58 (q188)	-1,58 (q188)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	0,80 (q182)	0,80 (q182)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,93 (q27)	-0,93 (q27)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-0,46 (q135)	-0,46 (q135)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	1,150(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
-	-	-	m	m	-

B.G.34: WINDBELASTING VAN RECHTS + ONDERDRUK (2E CORR. FACTOR)

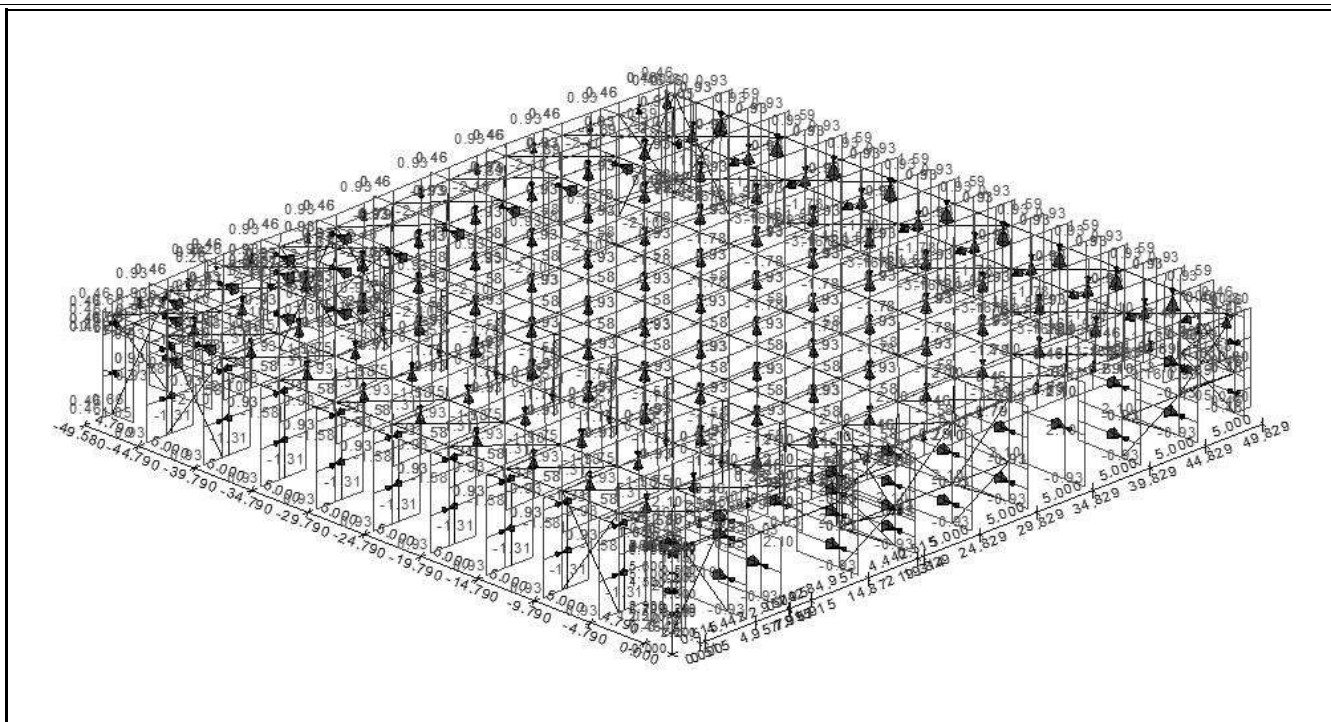

B.G.35: WINDBELASTING VAN RECHTS + ONDERDRUK (2E CPE) (2E CORR. FACTOR)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.35: Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)					

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.35: Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)					
q	-1,58 (q86)	-1,58 (q86)	0,000	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-1,58 (q86)	-1,58 (q86)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,93 (-q82)	0,93 (-q82)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S5,S9,S14-S19, S24-S26,S30,S35-S41, S45-S47,S51,S56-S62, S66-S68,S72,S77-S83, S87-S89,S93,S98-S104, S108-S110,S114, S119-S125,S129-S131, S135,S140-S146, S150-S152,S156, S161-S167,S171-S173, S177,S182-S188, S491-S492
q	0,93 (-q82)	0,93 (-q82)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-1,58 (q87)	-1,58 (q87)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,93 (-q82)	0,93 (-q82)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,00 (q88)	0,00 (q88)	0,000	4,959(L)	Z' S9,S14,S30,S35, S51,S56,S72,S77, S93,S98,S114,S119, S135,S140,S156, S161,S177,S182
q	-1,58 (q89)	-1,58 (q89)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	0,00 (q90)	0,00 (q90)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S39-S40, S60-S61,S81-S82, S102-S103,S123-S124, S144-S145,S165-S166, S186-S187
q	0,00 (q90)	0,00 (q90)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	0,93 (-q82)	0,93 (-q82)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	0,00 (q91)	0,00 (q91)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	0,93 (-q82)	0,93 (-q82)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-1,31 (q83)	-1,31 (q83)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	1,59 (q85)	1,59 (q85)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	-0,66 (q191)	-0,66 (q191)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	0,46 (-q190)	0,46 (-q190)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S194,S198, S203-S208,S211-S213, S215,S218-S224, S489-S490
q	-0,79 (q194)	-0,79 (q194)	0,000	4,960(L)	Z' S194,S213
q	-0,79 (q194)	-0,79 (q194)	0,000	3,549	Z' S197,S214

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**

projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.35: Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)					
q	0,46 (-q190)	0,46 (-q190)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	-0,79 (q195)	-0,79 (q195)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	0,46 (-q190)	0,46 (-q190)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	0,00 (q196)	0,00 (q196)	0,000	4,959(L)	Z' S198,S203,S215, S218
q	-0,79 (q197)	-0,79 (q197)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	0,00 (q198)	0,00 (q198)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S222-S223
q	0,00 (q198)	0,00 (q198)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	0,46 (-q190)	0,46 (-q190)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	0,00 (q199)	0,00 (q199)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	0,46 (-q190)	0,46 (-q190)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	0,80 (q193)	0,80 (q193)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,93 (q27)	-0,93 (q27)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-0,46 (q135)	-0,46 (q135)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	1,150(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
-	-	-	m	m	- -

B.G.35: WINDBELASTING VAN RECHTS + ONDERDRUK (2E CPE) (2E CORR. FACTOR)

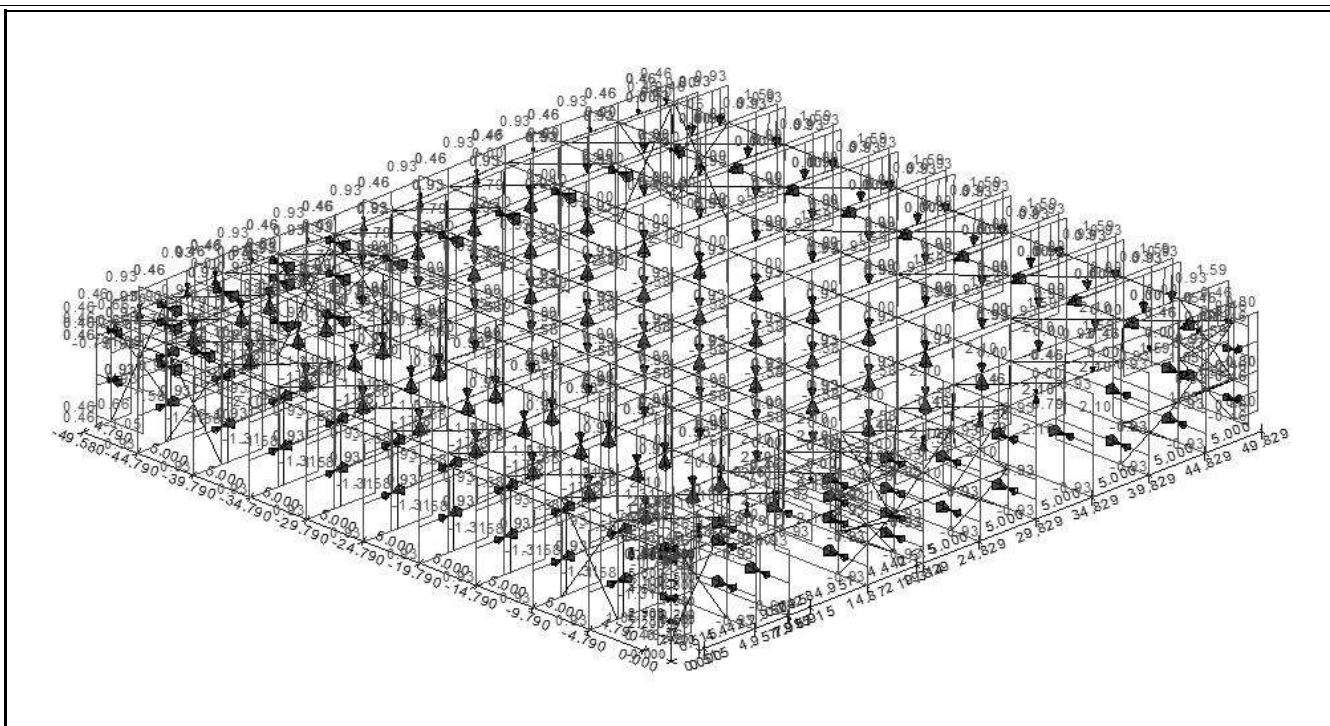

Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg **+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

**B.G.36: WINDBELASTING VAN RECHTS + ONDERDRUK (ZADELDAK FGH 1E CPE + IJ 2E CPE)
 (2E CORR. FACTOR)**

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.36: Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)					
q	-1,58 (q86)	-1,58 (q86)	0,000	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-1,58 (q86)	-1,58 (q86)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S5,S9,S14-S19, S24-S26,S30,S35-S41, S45-S47,S51,S56-S62, S66-S68,S72,S77-S83, S87-S89,S93,S98-S104, S108-S110,S114, S119-S125,S129-S131, S135,S140-S146, S150-S152,S156, S161-S167,S171-S173, S177,S182-S188, S491-S492
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-1,58 (q87)	-1,58 (q87)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	-1,75 (q77)	-1,75 (q77)	0,000	4,959(L)	Z' S9,S14,S30,S35, S51,S56,S72,S77, S93,S98,S114,S119, S135,S140,S156, S161,S177,S182
q	-1,58 (q89)	-1,58 (q89)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	-1,78 (q79)	-1,78 (q79)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S39-S40, S60-S61,S81-S82, S102-S103,S123-S124, S144-S145,S165-S166, S186-S187
q	-1,78 (q79)	-1,78 (q79)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-3,16 (q80)	-3,16 (q80)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-1,31 (q72)	-1,31 (q72)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	1,59 (q74)	1,59 (q74)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	-0,66 (q180)	-0,66 (q180)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**


projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.36: Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)					
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S194,S198, S203-S208,S211-S213, S215,S218-S224, S489-S490
q	-0,79 (q194)	-0,79 (q194)	0,000	4,960(L)	Z' S194,S213
q	-0,79 (q194)	-0,79 (q194)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	0,000	3,549	Z' S197,S214
q	-0,79 (q195)	-0,79 (q195)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	-0,87 (q185)	-0,87 (q185)	0,000	4,959(L)	Z' S198,S203,S215, S218
q	-0,89 (q187)	-0,89 (q187)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S208,S219-S223
q	-0,89 (q187)	-0,89 (q187)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	-1,58 (q188)	-1,58 (q188)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	0,80 (q182)	0,80 (q182)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,93 (q27)	-0,93 (q27)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-0,46 (q135)	-0,46 (q135)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	1,150(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
-	-	-	m	m	- -

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

B.G.36: WINDBELASTING VAN RECHTS + ONDERDRUK (ZADELDAK FGH 1E CPE + IJ 2E CPE) (2E CORR. FACTOR)

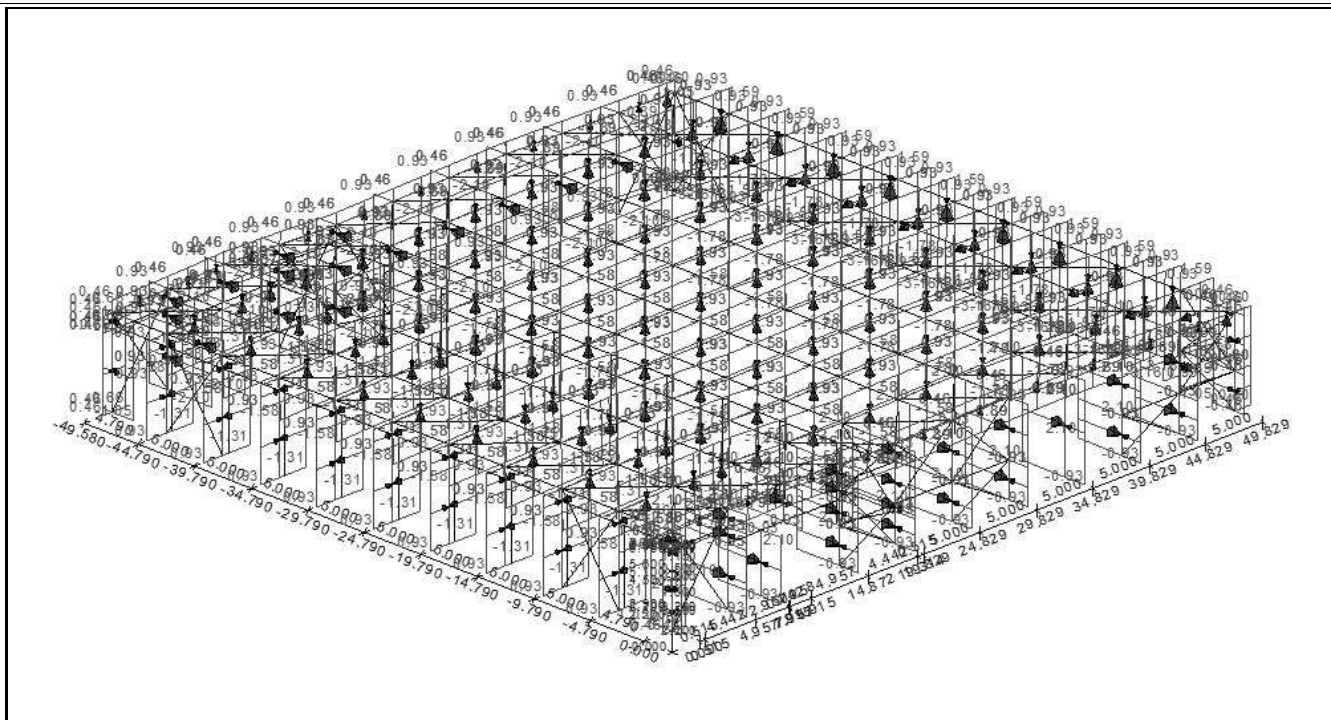

B.G.37: WINDBELASTING VAN RECHTS + ONDERDRUK (ZADELDAK FGH 2E CPE + IJ 1E CPE) (2E CORR. FACTOR)

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.37: Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)					
q	0,26 (q184)	0,26 (q184)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	3,549	4,960	Z' S197,S214
q	0,00 (q196)	0,00 (q196)	0,000	4,959(L)	Z' S198,S203,S215, S218
q	-0,79 (q186)	-0,79 (q186)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S206,S219-S221
q	0,00 (q198)	0,00 (q198)	0,000	5,001(L)	Z' S207-S208,S222-S223
q	0,00 (q198)	0,00 (q198)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	0,000	3,591	Z' S210,S225
q	0,00 (q199)	0,00 (q199)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	3,591	5,001	Z' S210,S225
q	0,80 (q182)	0,80 (q182)	0,000	6,750(L)	Z' S224,S489-S490
q	-0,93 (q27)	-0,93 (q27)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-0,46 (q135)	-0,46 (q135)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	1,150(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-2,10 (q217)	-2,10 (q217)	0,000	6,850(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-1,05 (q218)	-1,05 (q218)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	1,05 (-q218)	1,05 (-q218)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	2,10 (-q217)	2,10 (-q217)	0,000	7,050(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenberg**
projectnr.: 14153


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.37: Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)					
q	-1,58 (q75)	-1,58 (q75)	0,000	4,960(L)	Z' S5,S26,S47,S68, S89,S110,S131, S152,S173
q	-1,58 (q75)	-1,58 (q75)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S5,S9,S14-S19, S24-S26,S30,S35-S41, S45-S47,S51,S56-S62, S66-S68,S72,S77-S83, S87-S89,S93,S98-S104, S108-S110,S114, S119-S125,S129-S131, S135,S140-S146, S150-S152,S156, S161-S167,S171-S173, S177,S182-S188, S491-S492
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	0,000	3,549	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,53 (q76)	0,53 (q76)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	3,549	4,960	Z' S8,S29,S50,S71, S92,S113,S134, S155,S176
q	0,00 (q88)	0,00 (q88)	0,000	4,959(L)	Z' S9,S14,S30,S35, S51,S56,S72,S77, S93,S98,S114,S119, S135,S140,S156, S161,S177,S182
q	-1,58 (q78)	-1,58 (q78)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	0,00 (q90)	0,00 (q90)	0,000	5,001(L)	Z' S18-S19,S39-S40, S60-S61,S81-S82, S102-S103,S123-S124, S144-S145,S165-S166, S186-S187
q	0,00 (q90)	0,00 (q90)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	0,000	3,591	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	0,00 (q91)	0,00 (q91)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	0,93 (-q71)	0,93 (-q71)	3,591	5,001	Z' S21,S42,S63,S84, S105,S126,S147, S168,S189
q	-1,31 (q72)	-1,31 (q72)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S45-S46,S66-S67, S87-S88,S108-S109, S129-S130,S150-S151, S171-S172
q	1,59 (q74)	1,59 (q74)	0,000	6,750(L)	Z' S41,S62,S83,S104, S125,S146,S167, S188,S491-S492
q	-0,66 (q180)	-0,66 (q180)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S194,S198, S203-S208,S211-S213, S215,S218-S224, S489-S490
q	-0,79 (q183)	-0,79 (q183)	0,000	4,960(L)	Z' S194,S213
q	-0,79 (q183)	-0,79 (q183)	0,000	3,549	Z' S197,S214

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.37: Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)					
q	0,46 (-q179)	0,46 (-q179)	0,000	3,549	Z' S197,S214
-	-	-	m	m	- -

B.G.37: WINDBELASTING VAN RECHTS + ONDERDRUK (ZADELDAK FGH 2E CPE + IJ 1E CPE) (2E CORR. FACTOR)

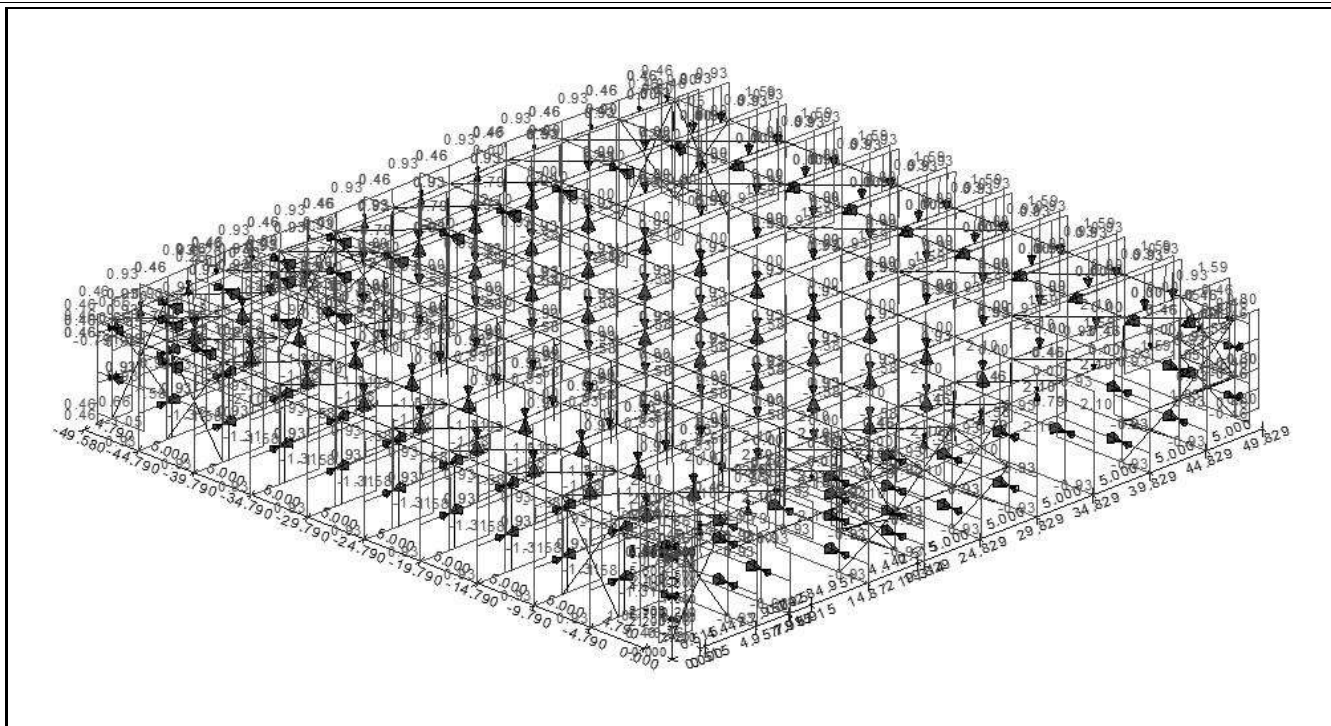

B.G.38: WINDBELASTING VAN VOREN + OVERDRUK

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.38: Windbelasting van Voren + Overdruk					
q	-1,58 (q95)	-1,58 (q95)	0,000	4,960(L)	Z' S5,S8-S9,S14,S26, S29-S30,S35,S47, S50-S51,S56,S68, S71-S72,S77,S89, S92-S93,S98,S110, S113-S114,S119, S131,S134-S135, S140,S152,S155-S156, S161,S173,S176-S177, S182
q	-0,62 (-q93)	-0,62 (-q93)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S5,S8-S9,S14-S19, S21,S24-S26,S29-S30, S35-S42,S45-S47, S50-S51,S56-S63, S66-S68,S71-S72, S77-S84,S87-S89, S92-S93,S98-S105, S108-S110,S113-S114, S119-S126,S129-S131, S134-S135,S140-S147, S150-S152,S155-S156, S161-S168,S171-S173, S176-S177,S182-S189, S491-S492


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.38: Windbelasting van Voren + Overdruk					
q	-1,58 (q96)	-1,58 (q96)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S19,S21,S36-S40, S42,S57-S61,S63, S78-S82,S84,S99-S103, S105,S120-S124, S126,S141-S145, S147,S162-S166, S168,S183-S187, S189
q	-1,31 (q94)	-1,31 (q94)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S41,S45-S46,S62, S66-S67,S83,S87-S88, S104,S108-S109, S125,S129-S130, S146,S150-S151, S167,S171-S172, S188,S491-S492
q	-0,66 (q202)	-0,66 (q202)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212, S224,S489-S490
q	-0,31 (-q201)	-0,31 (-q201)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S194,S197-S198, S203-S208,S210-S215, S218-S225,S489-S490
q	-0,79 (q203)	-0,79 (q203)	0,000	4,960(L)	Z' S194,S197-S198, S203,S213-S215, S218
q	-0,79 (q204)	-0,79 (q204)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S208,S210, S219-S223,S225
q	-0,62 (-q5)	-0,62 (-q5)	0,000	6,850(L)	Y S237-S241,S422, S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-0,31 (-q113)	-0,31 (-q113)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,31 (q113)	0,31 (q113)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,62 (q5)	0,62 (q5)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-2,10 (-q219)	-2,10 (-q219)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-1,05 (-q220)	-1,05 (-q220)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	-1,31 (q221)	-1,31 (q221)	0,000	1,150(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-0,66 (q222)	-0,66 (q222)	0,000	6,750(L)	Y S211-S212,S224
-	-	-	m	m	- -

Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg + koppelen kraanbaan

projectnr.: 14153

B.G.38: WINDBELASTING VAN VOREN + OVERDRUK

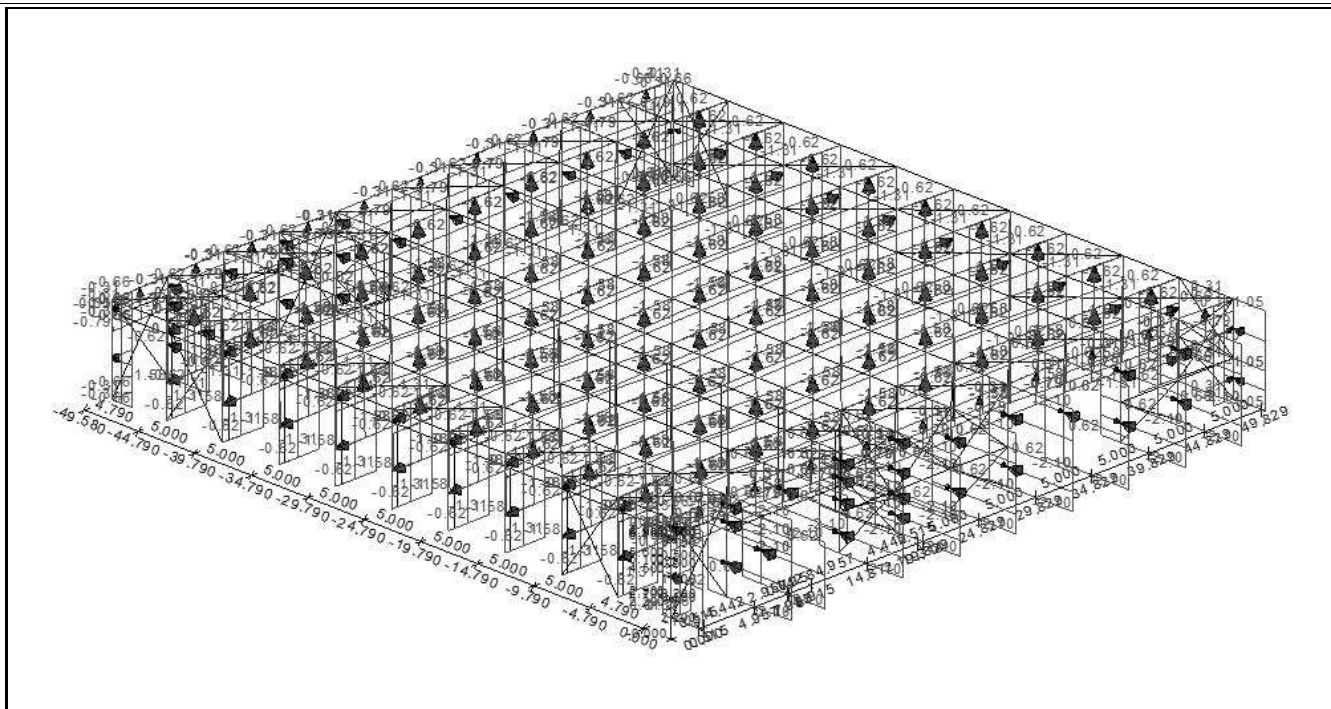

B.G.39: WINDBELASTING VAN VOREN + ONDERDRUK

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.39: Windbelasting van Voren + Onderdruk					
q	-1,58 (q99)	-1,58 (q99)	0,000	4,960(L)	Z' S5,S8-S9,S14,S26, S29-S30,S35,S47, S50-S51,S56,S68, S71-S72,S77,S89, S92-S93,S98,S110, S113-S114,S119, S131,S134-S135, S140,S152,S155-S156, S161,S173,S176-S177, S182
q	0,93 (-q97)	0,93 (-q97)	0,000	4,960(L)	Z' S3-S5,S8-S9,S14-S19, S21,S24-S26,S29-S30, S35-S42,S45-S47, S50-S51,S56-S63, S66-S68,S71-S72, S77-S84,S87-S89, S92-S93,S98-S105, S108-S110,S113-S114, S119-S126,S129-S131, S134-S135,S140-S147, S150-S152,S155-S156, S161-S168,S171-S173, S176-S177,S182-S189, S491-S492
q	-1,58 (q100)	-1,58 (q100)	0,000	5,001(L)	Z' S15-S19,S21,S36-S40, S42,S57-S61,S63, S78-S82,S84,S99-S103, S105,S120-S124, S126,S141-S145, S147,S162-S166, S168,S183-S187, S189


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.39: Windbelasting van Voren + Onderdruk					
q	-1,31 (q98)	-1,31 (q98)	0,000	5,100(L)	Z' S3-S4,S24-S25, S41,S45-S46,S62, S66-S67,S83,S87-S88, S104,S108-S109, S125,S129-S130, S146,S150-S151, S167,S171-S172, S188,S491-S492
q	-0,66 (q206)	-0,66 (q206)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S193,S211-S212, S224,S489-S490
q	0,46 (-q205)	0,46 (-q205)	0,000	5,600(L)	Z' S192-S194,S197-S198, S203-S208,S210-S215, S218-S225,S489-S490
q	-0,79 (q207)	-0,79 (q207)	0,000	4,960(L)	Z' S194,S197-S198, S203,S213-S215, S218
q	-0,79 (q208)	-0,79 (q208)	0,000	5,001(L)	Z' S204-S208,S210, S219-S223,S225
q	-0,93 (q27)	-0,93 (q27)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-0,46 (q135)	-0,46 (q135)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	0,46 (-q135)	0,46 (-q135)	0,000	5,600(L)	Y S211-S212,S224
q	0,93 (-q27)	0,93 (-q27)	0,000	1,150(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-2,10 (-q219)	-2,10 (-q219)	0,000	1,150(L)	Y S202,S231,S426, S428,S478-S480, S482,S488,S495, S497-S502,S509-S510, S521-S522,S531-S532
q	-1,05 (-q220)	-1,05 (-q220)	0,000	5,600(L)	Y S192-S193,S489-S490
q	-1,31 (q221)	-1,31 (q221)	0,000	1,150(L)	Y S217,S237-S241, S422,S424,S466-S470, S476,S515-S516
q	-0,66 (q222)	-0,66 (q222)	0,000	6,750(L)	Y S211-S212,S224
-	-	-	m	m	- -

Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg

projectnr.: 14153

B.G.39: WINDBELASTING VAN VOREN + ONDERDRUK

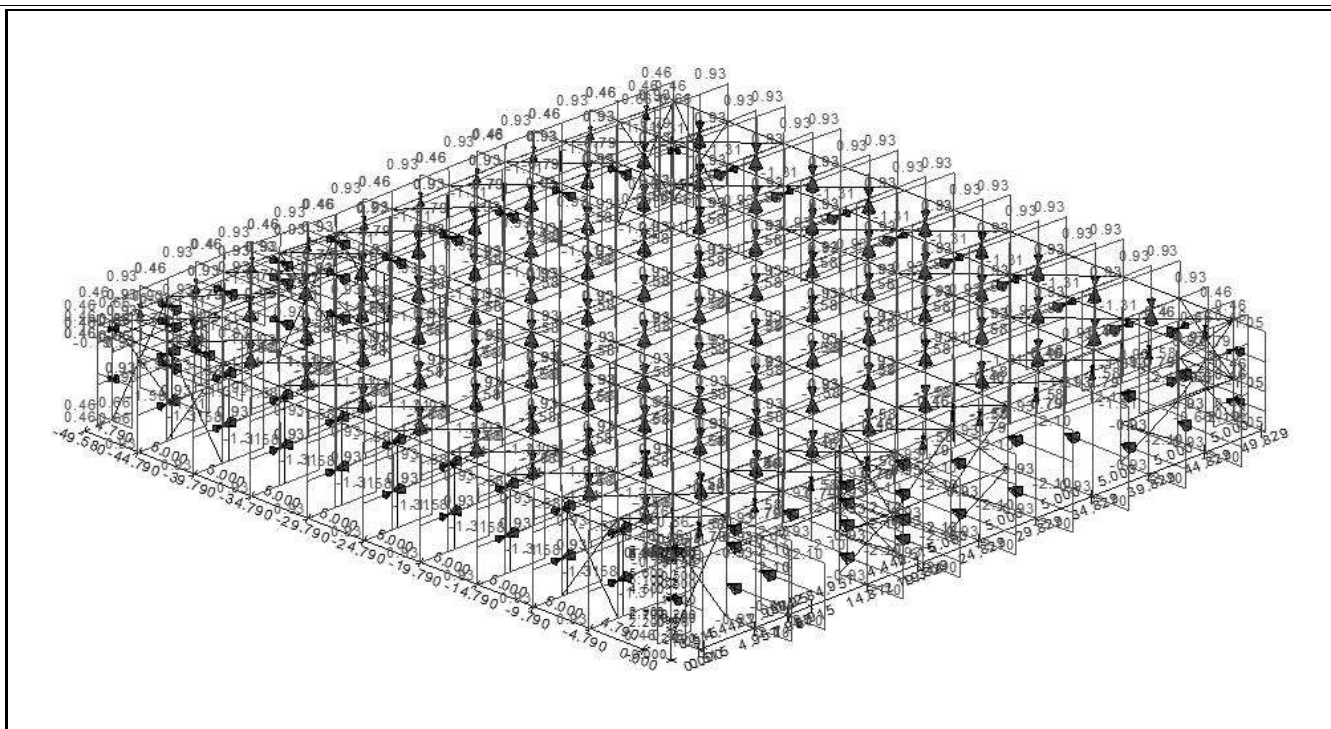


B.G.40: SNEEUWBELASTING 1

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.40: Sneeuwbelasting 1					
q	2,80 (q105)	2,80 (q105)	0,000	4,958(L)	Z S5,S8,S26,S29, S47,S50,S68,S71, S89,S92,S110,S113, S131,S134,S152, S155,S173,S176
q	2,80 (q101)	2,80 (q101)	0,000	4,957(L)	Z S9,S14,S30,S35, S51,S56,S72,S77, S93,S98,S114,S119, S135,S140,S156, S161,S177,S182
q	2,80 (q103)	2,80 (q103)	0,000	5,000(L)	Z S15-S17,S36-S38, S57-S59,S78-S80, S99-S101,S120-S122, S141-S143,S162-S164, S183-S185
q	2,80 (q107)	2,80 (q107)	0,000	5,000(L)	Z S18-S19,S21,S39-S40, S42,S60-S61,S63, S81-S82,S84,S102-S103, S105,S123-S124, S126,S144-S145, S147,S165-S166, S168,S186-S187, S189
q	1,40 (q213)	1,40 (q213)	0,000	4,958(L)	Z S194,S197,S213-S214
q	1,40 (q209)	1,40 (q209)	0,000	4,957(L)	Z S198,S203,S215, S218
q	1,40 (q211)	1,40 (q211)	0,000	5,000(L)	Z S204-S206,S219-S221
q	1,40 (q215)	1,40 (q215)	0,000	5,000(L)	Z S207-S208,S210, S222-S223,S225
-	-	-	m	m	- -

Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg

projectnr.: 14153

B.G.40: SNEEUWBELASTING 1

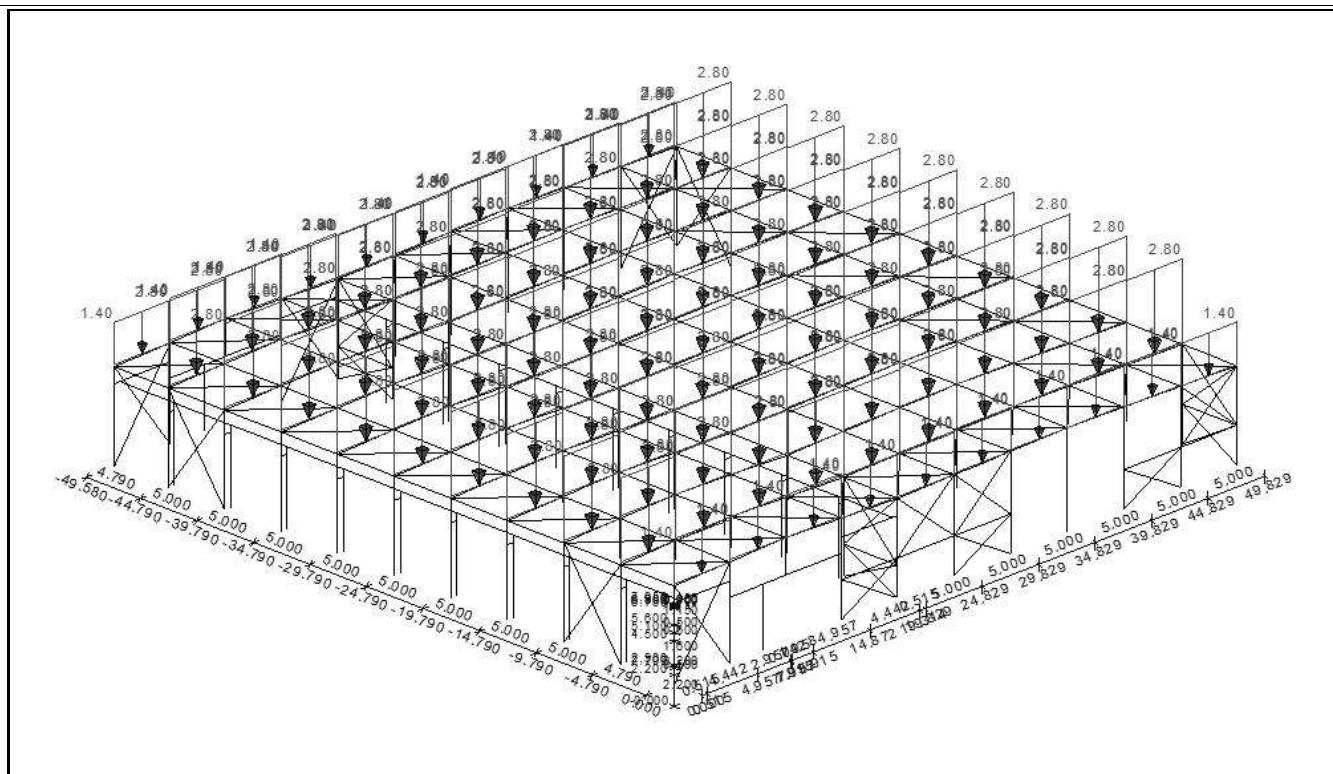

B.G.41: SNEEUWBELASTING 2


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.41: Sneeuwbelasting 2					
q	1,40 (q106)	1,40 (q106)	0,000	4,958(L)	Z S5,S8,S26,S29, S47,S50,S68,S71, S89,S92,S110,S113, S131,S134,S152, S155,S173,S176
q	2,80 (q101)	2,87	0,000	4,957(L)	Z S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	2,87	2,93 (q102)	0,000	4,957(L)	Z S14,S35,S56,S77, S98,S119,S140, S161,S182
q	2,93 (q104)	2,89	0,000	5,000(L)	Z S15,S36,S57,S78, S99,S120,S141, S162,S183
q	2,89	2,84	0,000	5,000(L)	Z S16,S37,S58,S79, S100,S121,S142, S163,S184
q	2,84	2,80 (q103)	0,000	5,000(L)	Z S17,S38,S59,S80, S101,S122,S143, S164,S185
q	2,80 (q107)	2,80 (q107)	0,000	5,000(L)	Z S18-S19,S21,S39-S40, S42,S60-S61,S63, S81-S82,S84,S102-S103, S105,S123-S124, S126,S144-S145, S147,S165-S166, S168,S186-S187, S189
q	0,70 (q214)	0,70 (q214)	0,000	4,958(L)	Z S194,S197,S213-S214
q	1,40 (q209)	1,43	0,000	4,957(L)	Z S198,S215
q	1,43	1,47 (q210)	0,000	4,957(L)	Z S203,S218
q	1,47 (q212)	1,45	0,000	5,000(L)	Z S204,S219

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**

projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.41: Sneeuwbelasting 2					
q	1,45	1,42	0,000	5,000(L)	Z S205,S220
q	2,84	1,40 (q211)	0,000	5,000(L)	Z S206,S221
q	1,40 (q215)	1,40 (q215)	0,000	5,000(L)	Z S207-S208,S210, S222-S223,S225
-	-	-	m	m	--

B.G.41: SNEEUWBELASTING 2

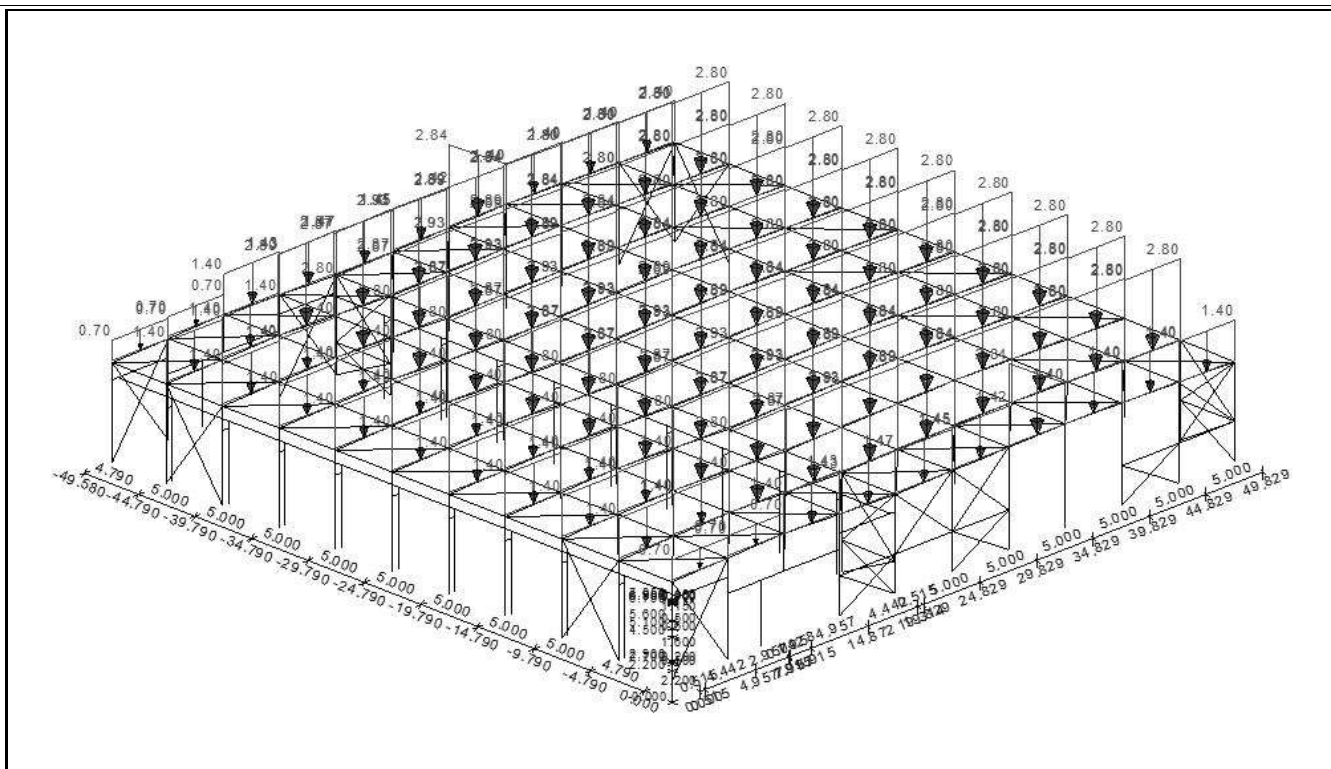

B.G.42: SNEEUWBELASTING 3


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.42: Sneeuwbelasting 3					
q	2,80 (q105)	2,80 (q105)	0,000	4,958(L)	Z S5,S8,S26,S29, S47,S50,S68,S71, S89,S92,S110,S113, S131,S134,S152, S155,S173,S176
q	2,80 (q101)	2,87	0,000	4,957(L)	Z S9,S30,S51,S72, S93,S114,S135, S156,S177
q	2,87	2,93 (q102)	0,000	4,957(L)	Z S14,S35,S56,S77, S98,S119,S140, S161,S182
q	2,93 (q104)	2,89	0,000	5,000(L)	Z S15,S36,S57,S78, S99,S120,S141, S162,S183
q	2,89	2,84	0,000	5,000(L)	Z S16,S37,S58,S79, S100,S121,S142, S163,S184
q	2,84	2,80 (q103)	0,000	5,000(L)	Z S17,S38,S59,S80, S101,S122,S143, S164,S185

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.42: Sneeuwbelasting 3					
q	1,40 (q108)	1,40 (q108)	0,000	5,000(L)	Z S18-S19,S21,S39-S40, S42,S60-S61,S63, S81-S82,S84,S102-S103, S105,S123-S124, S126,S144-S145, S147,S165-S166, S168,S186-S187, S189
q	1,40 (q213)	1,40 (q213)	0,000	4,958(L)	Z S194,S197,S213-S214
q	1,40 (q209)	1,43	0,000	4,957(L)	Z S198,S215
q	1,43	1,47 (q210)	0,000	4,957(L)	Z S203,S218
q	1,47 (q212)	1,45	0,000	5,000(L)	Z S204,S219
q	1,45	1,42	0,000	5,000(L)	Z S205,S220
q	1,42	1,40 (q211)	0,000	5,000(L)	Z S206,S221
q	0,70 (q216)	0,70 (q216)	0,000	5,000(L)	Z S207-S208,S210, S222-S223,S225
-	-	-	m	m	--

B.G.42: SNEEUWBELASTING 3

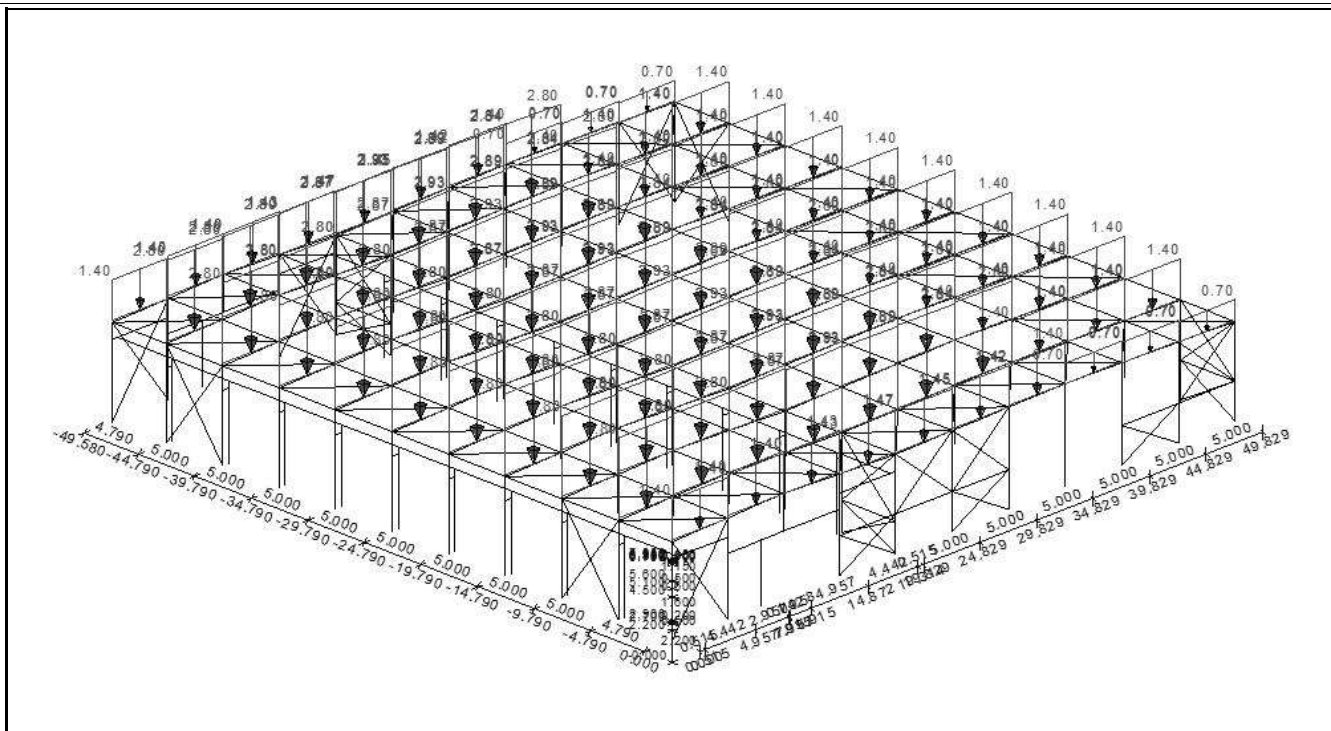

B.G.43: MOBIELE LASTEN 1


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.43: Mobiele lasten 1					
F	35,00 (F1)		4,510		Z S453
F	-3,50 (-F2)		4,510		X S453
F	3,50 (F2)		4,510		Y S453
F	35,00 (F1)		1,310		Z S453
F	-3,50 (-F2)		1,310		X S453
F	3,50 (F2)		1,310		Y S453
F	35,00 (F1)		0,750		Z S453
F	-3,50 (-F2)		0,750		X S453
F	3,50 (F2)		0,750		Y S453
F	35,00 (F1)		2,550		Z S452

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**

projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.43: Mobiele lasten 1					
F	-3,50 (-F2)		2,550		X S452
F	3,50 (F2)		2,550		Y S452
F	35,00 (F1)		1,990		Z S452
F	-3,50 (-F2)		1,990		X S452
F	3,50 (F2)		1,990		Y S452
F	35,00 (F1)		3,790		Z S451
F	-3,50 (-F2)		3,790		X S451
F	3,50 (F2)		3,790		Y S451
F	10,90 (F3)		4,510		Z S464
F	-1,09 (-F4)		4,510		X S464
F	1,09 (F4)		4,510		Y S464
F	10,90 (F3)		1,310		Z S464
F	-1,09 (-F4)		1,310		X S464
F	1,09 (F4)		1,310		Y S464
F	10,90 (F3)		0,750		Z S464
F	-1,09 (-F4)		0,750		X S464
F	1,09 (F4)		0,750		Y S464
F	10,90 (F3)		2,550		Z S463
F	-1,09 (-F4)		2,550		X S463
F	1,09 (F4)		2,550		Y S463
F	10,90 (F3)		1,990		Z S463
F	-1,09 (-F4)		1,990		X S463
F	1,09 (F4)		1,990		Y S463
F	10,90 (F3)		3,790		Z S462
F	-1,09 (-F4)		3,790		X S462
F	1,09 (F4)		3,790		Y S462
-	-	-	m	m	--

B.G.43: MOBIELE LASTEN 1

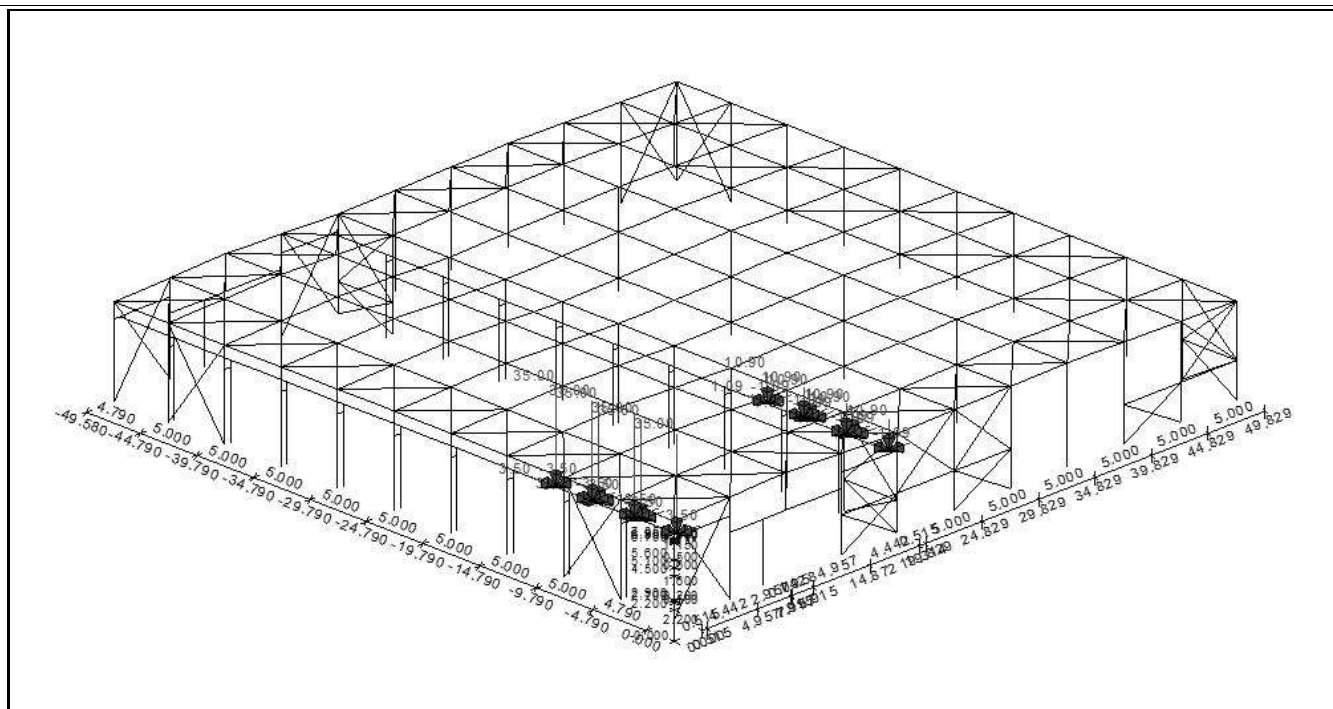

Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergen + koppelen kraanbaan

projectnr.: 14153


B.G.44: MOBIELE LASTEN 2

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.44: Mobiele lasten 2					
F	35,00 (F1)		0,360		Z S450
F	-3,50 (-F2)		0,360		X S450
F	3,50 (F2)		0,360		Y S450
F	35,00 (F1)		2,160		Z S449
F	-3,50 (-F2)		2,160		X S449
F	3,50 (F2)		2,160		Y S449
F	35,00 (F1)		1,600		Z S449
F	-3,50 (-F2)		1,600		X S449
F	3,50 (F2)		1,600		Y S449
F	35,00 (F1)		3,400		Z S448
F	-3,50 (-F2)		3,400		X S448
F	3,50 (F2)		3,400		Y S448
F	35,00 (F1)		2,840		Z S448
F	-3,50 (-F2)		2,840		X S448
F	3,50 (F2)		2,840		Y S448
F	35,00 (F1)		4,640		Z S447
F	-3,50 (-F2)		4,640		X S447
F	3,50 (F2)		4,640		Y S447
F	10,90 (F3)		0,360		Z S461
F	-1,09 (-F4)		0,360		X S461
F	1,09 (F4)		0,360		Y S461
F	10,90 (F3)		2,160		Z S460
F	-1,09 (-F4)		2,160		X S460
F	1,09 (F4)		2,160		Y S460
F	10,90 (F3)		1,600		Z S460
F	-1,09 (-F4)		1,600		X S460
F	1,09 (F4)		1,600		Y S460
F	10,90 (F3)		3,400		Z S459
F	-1,09 (-F4)		3,400		X S459
F	1,09 (F4)		3,400		Y S459
F	10,90 (F3)		2,840		Z S459
F	-1,09 (-F4)		2,840		X S459
F	1,09 (F4)		2,840		Y S459
F	10,90 (F3)		4,640		Z S458
F	-1,09 (-F4)		4,640		X S458
F	1,09 (F4)		4,640		Y S458
-	-	-	m	m	- -

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

B.G.44: MOBIELE LASTEN 2

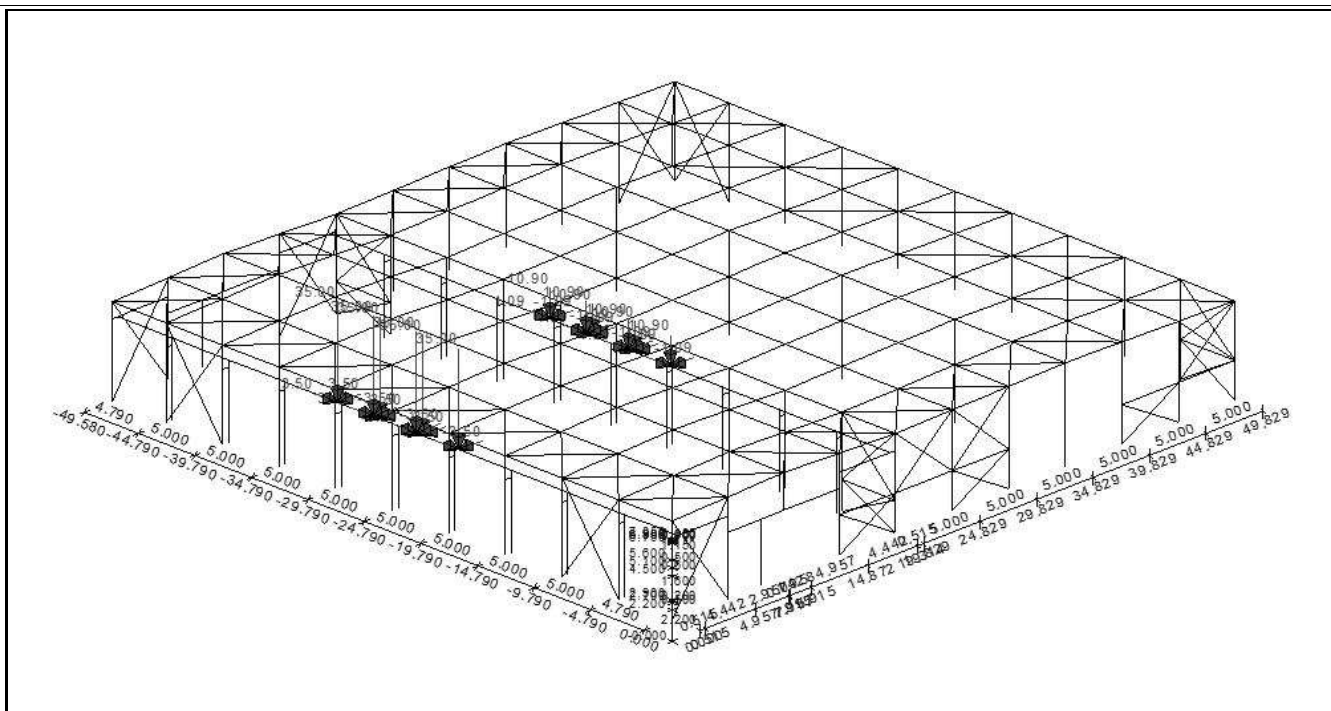

B.G.45: MOBIELE LASTEN 3


Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.45: Mobiele lasten 3					
F	35,00 (F1)		1,000		Z S446
F	-3,50 (-F2)		1,000		X S446
F	3,50 (F2)		1,000		Y S446
F	35,00 (F1)		2,800		Z S445
F	-3,50 (-F2)		2,800		X S445
F	3,50 (F2)		2,800		Y S445
F	35,00 (F1)		2,240		Z S445
F	-3,50 (-F2)		2,240		X S445
F	3,50 (F2)		2,240		Y S445
F	35,00 (F1)		4,040		Z S444
F	-3,50 (-F2)		4,040		X S444
F	3,50 (F2)		4,040		Y S444
F	35,00 (F1)		3,480		Z S444
F	-3,50 (-F2)		3,480		X S444
F	3,50 (F2)		3,480		Y S444
F	35,00 (F1)		0,280		Z S444
F	-3,50 (-F2)		0,280		X S444
F	3,50 (F2)		0,280		Y S444
F	10,90 (F3)		1,000		Z S457
F	-1,09 (-F4)		1,000		X S457
F	1,09 (F4)		1,000		Y S457
F	10,90 (F3)		2,800		Z S456
F	-1,09 (-F4)		2,800		X S456
F	1,09 (F4)		2,800		Y S456
F	10,90 (F3)		2,240		Z S456
F	-1,09 (-F4)		2,240		X S456
F	1,09 (F4)		2,240		Y S456
F	10,90 (F3)		4,040		Z S455
F	-1,09 (-F4)		4,040		X S455

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.45: Mobiele lasten 3					
F	1,09 (F4)		4,040		Y S455
F	10,90 (F3)		3,480		Z S455
F	-1,09 (-F4)		3,480		X S455
F	1,09 (F4)		3,480		Y S455
F	10,90 (F3)		0,280		Z S455
F	-1,09 (-F4)		0,280		X S455
F	1,09 (F4)		0,280		Y S455
-	-	-	m	m	- -


B.G.45: MOBIELE LASTEN 3

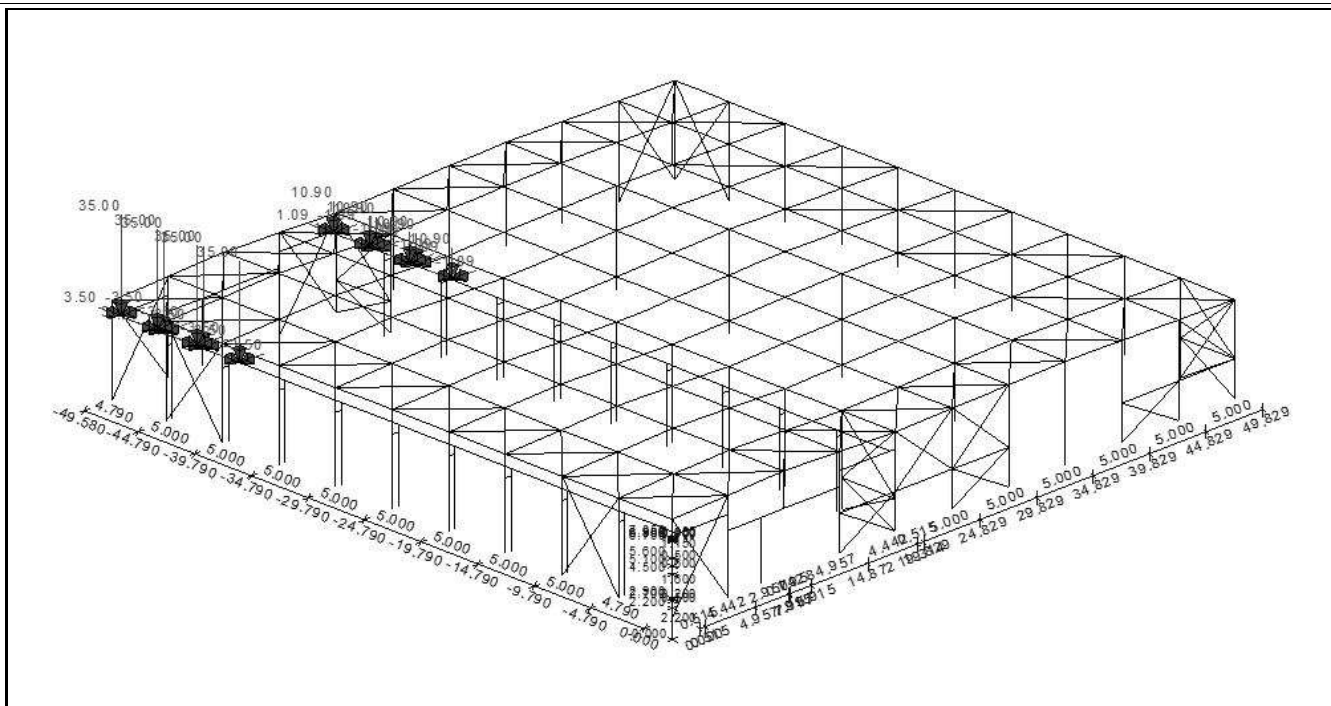

B.G.46: MOBIELE LASTEN 4

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.46: Mobiele lasten 4					
F	10,90 (F3)		4,510		Z S453
F	-1,09 (-F4)		4,510		X S453
F	1,09 (F4)		4,510		Y S453
F	10,90 (F3)		1,310		Z S453
F	-1,09 (-F4)		1,310		X S453
F	1,09 (F4)		1,310		Y S453
F	10,90 (F3)		0,750		Z S453
F	-1,09 (-F4)		0,750		X S453
F	1,09 (F4)		0,750		Y S453
F	10,90 (F3)		2,550		Z S452
F	-1,09 (-F4)		2,550		X S452
F	1,09 (F4)		2,550		Y S452
F	10,90 (F3)		1,990		Z S452
F	-1,09 (-F4)		1,990		X S452
F	1,09 (F4)		1,990		Y S452
F	10,90 (F3)		3,790		Z S451
F	-1,09 (-F4)		3,790		X S451
F	1,09 (F4)		3,790		Y S451

projectnr.: 14153

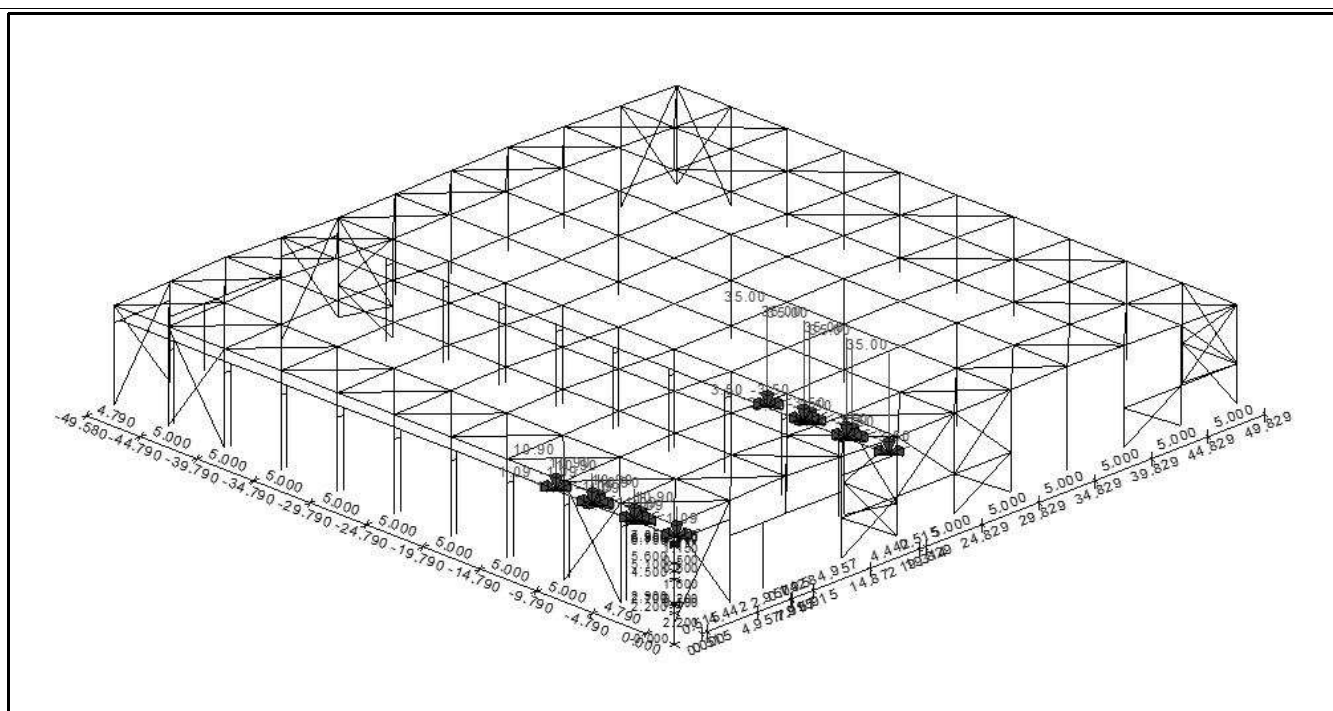B.G.46: MOBILE LASTEN 4


120

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**

projectnr.: 14153

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.47: Mobiele lasten 5					
F	-1,09 (-F4)		1,600		X S449
F	1,09 (F4)		1,600		Y S449
F	10,90 (F3)		3,400		Z S448
F	-1,09 (-F4)		3,400		X S448
F	1,09 (F4)		3,400		Y S448
F	10,90 (F3)		2,840		Z S448
F	-1,09 (-F4)		2,840		X S448
F	1,09 (F4)		2,840		Y S448
F	10,90 (F3)		4,640		Z S447
F	-1,09 (-F4)		4,640		X S447
F	1,09 (F4)		4,640		Y S447
F	35,00 (F1)		0,360		Z S461
F	-3,50 (-F2)		0,360		X S461
F	3,50 (F2)		0,360		Y S461
F	35,00 (F1)		2,160		Z S460
F	-3,50 (-F2)		2,160		X S460
F	3,50 (F2)		2,160		Y S460
F	35,00 (F1)		1,600		Z S460
F	-3,50 (-F2)		1,600		X S460
F	3,50 (F2)		1,600		Y S460
F	35,00 (F1)		3,400		Z S459
F	-3,50 (-F2)		3,400		X S459
F	3,50 (F2)		3,400		Y S459
F	35,00 (F1)		2,840		Z S459
F	-3,50 (-F2)		2,840		X S459
F	3,50 (F2)		2,840		Y S459
F	35,00 (F1)		4,640		Z S458
F	-3,50 (-F2)		4,640		X S458
F	3,50 (F2)		4,640		Y S458
-	-	-	m	m	--

B.G.47: MOBIELE LASTEN 5

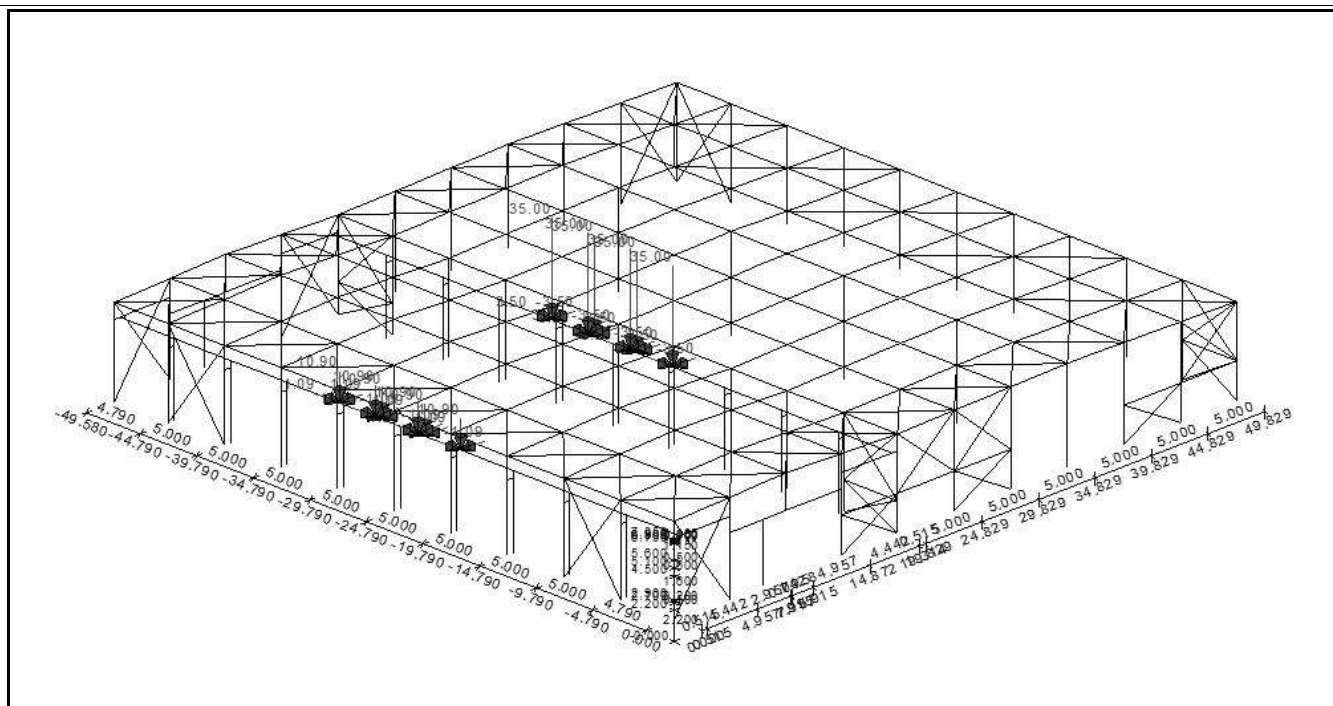

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergen + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153


B.G.48: MOBIELE LASTEN 6

Type	Beginwaarde	Eindwaarde	Beginafstand	Eindafstand	Richting Staaf of knoop
B.G.48: Mobiele lasten 6					
F	10,90 (F3)		1,000		Z S446
F	-1,09 (-F4)		1,000		X S446
F	1,09 (F4)		1,000		Y S446
F	10,90 (F3)		2,800		Z S445
F	-1,09 (-F4)		2,800		X S445
F	1,09 (F4)		2,800		Y S445
F	10,90 (F3)		2,240		Z S445
F	-1,09 (-F4)		2,240		X S445
F	1,09 (F4)		2,240		Y S445
F	10,90 (F3)		4,040		Z S444
F	-1,09 (-F4)		4,040		X S444
F	1,09 (F4)		4,040		Y S444
F	10,90 (F3)		3,480		Z S444
F	-1,09 (-F4)		3,480		X S444
F	1,09 (F4)		3,480		Y S444
F	10,90 (F3)		0,280		Z S444
F	-1,09 (-F4)		0,280		X S444
F	1,09 (F4)		0,280		Y S444
F	35,00 (F1)		1,000		Z S457
F	-3,50 (-F2)		1,000		X S457
F	3,50 (F2)		1,000		Y S457
F	35,00 (F1)		2,800		Z S456
F	-3,50 (-F2)		2,800		X S456
F	3,50 (F2)		2,800		Y S456
F	35,00 (F1)		2,240		Z S456
F	-3,50 (-F2)		2,240		X S456
F	3,50 (F2)		2,240		Y S456
F	35,00 (F1)		4,040		Z S455
F	-3,50 (-F2)		4,040		X S455
F	3,50 (F2)		4,040		Y S455
F	35,00 (F1)		3,480		Z S455
F	-3,50 (-F2)		3,480		X S455
F	3,50 (F2)		3,480		Y S455
F	35,00 (F1)		0,280		Z S455
F	-3,50 (-F2)		0,280		X S455
F	3,50 (F2)		0,280		Y S455
-	-	-	m	m	- -

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

B.G.48: MOBIELE LASTEN 6

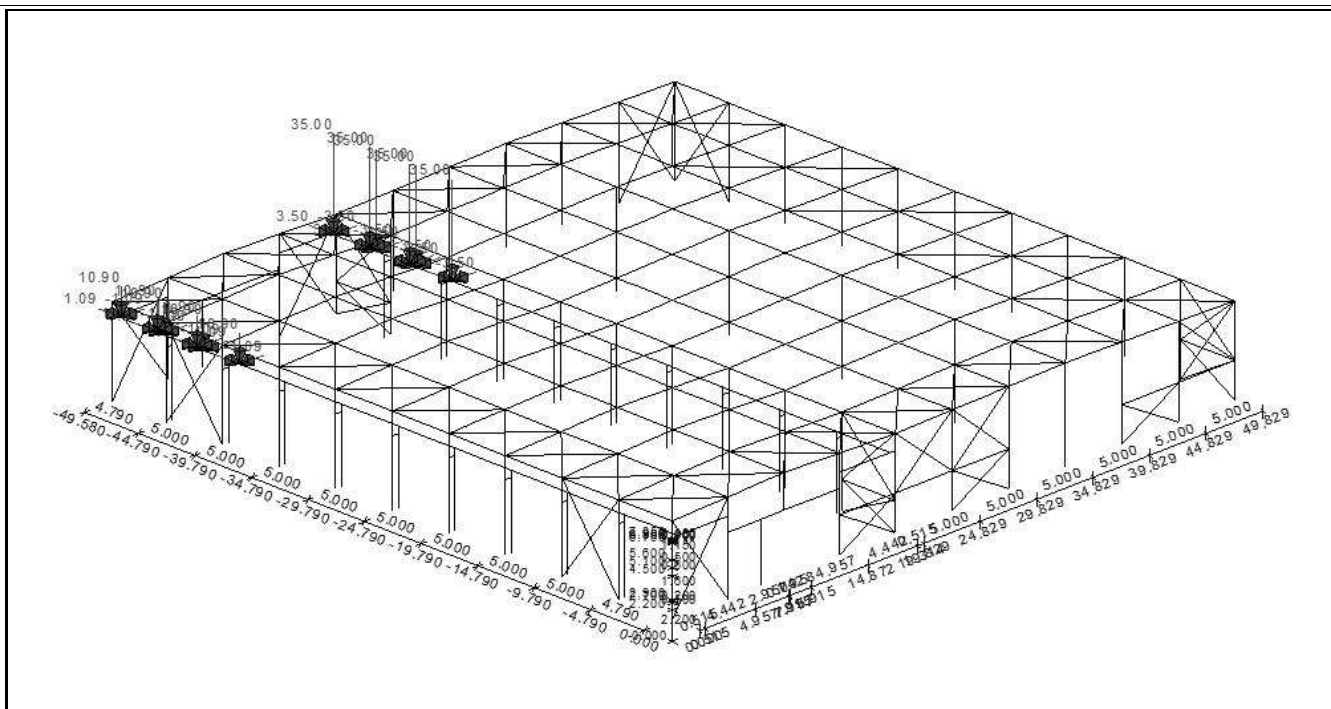

FUNDAMENTEEL BELASTINGSCOMBINATIES (TABEL)

B.G.	Omschrijving	Fu.C.1	Fu.C.2	Fu.C.3	Fu.C.4	Fu.C.5	Fu.C.6	Fu.C.7	Fu.C.8
B.G.1	Permanente Belasting	1.08	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
B.G.2	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 1	1.17	-	-	-	-	-	-	-
B.G.3	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 2	1.17	-	-	-	-	-	-	-
B.G.4	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 3	1.17	-	-	-	-	-	-	-
B.G.5	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 4	1.17	-	-	-	-	-	-	-
B.G.6	Windbelasting van Links + Overdruk	-	1.13	-	-	-	-	-	-
B.G.7	Windbelasting van Links + Overdruk (2e Cpe)	-	-	1.13	-	-	-	-	-
B.G.8	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-	1.13	-	-	-	-
B.G.9	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-	-	1.13	-	-	-
B.G.10	Windbelasting van Links + Overdruk (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	1.13	-	-
B.G.11	Windbelasting van Links + Overdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	1.13	-
B.G.12	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	1.13
B.G.13	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.14	Windbelasting van Links + Onderdruk	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.15	Windbelasting van Links + Onderdruk (2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.16	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.17	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.18	Windbelasting van Links + Onderdruk (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.19	Windbelasting van Links + Onderdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.20	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

B.G.21	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.22	Windbelasting van Rechts + Overdruk	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.23	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.24	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.25	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.26	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.27	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.28	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.29	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.30	Windbelasting van Rechts + Onderdruk	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.31	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.32	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.33	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.34	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.35	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.36	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.37	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.38	Windbelasting van Voren + Overdruk	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.39	Windbelasting van Voren + Onderdruk	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.40	Sneeuwbelasting 1	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.41	Sneeuwbelasting 2	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.42	Sneeuwbelasting 3	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.43	Mobiele lasten 1	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.44	Mobiele lasten 2	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.45	Mobiele lasten 3	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.46	Mobiele lasten 4	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.47	Mobiele lasten 5	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.48	Mobiele lasten 6	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.	Omschrijving	Fu.C.9	Fu.C.10	Fu.C.11	Fu.C.12	Fu.C.13	Fu.C.14	Fu.C.15	Fu.C.16
B.G.1	Permanente Belasting	0.90	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08
B.G.2	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 1	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.3	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 2	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.4	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 3	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.5	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 4	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.6	Windbelasting van Links + Overdruk	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.7	Windbelasting van Links + Overdruk (2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.8	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.9	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.10	Windbelasting van Links + Overdruk (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.11	Windbelasting van Links + Overdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.12	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153
+ koppelen kraanbaan

B.G.13	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	1.13	-	-	-	-	-	-	-
B.G.14	Windbelasting van Links + Onderdruk	-	1.13	-	-	-	-	-	-
B.G.15	Windbelasting van Links + Onderdruk (2e Cpe)	-	-	1.13	-	-	-	-	-
B.G.16	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-	1.13	-	-	-	-
B.G.17	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-	-	1.13	-	-	-
B.G.18	Windbelasting van Links + Onderdruk (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	1.13	-	-
B.G.19	Windbelasting van Links + Onderdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	1.13	-
B.G.20	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	1.13
B.G.21	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.22	Windbelasting van Rechts + Overdruk	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.23	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.24	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.25	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.26	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.27	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.28	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.29	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.30	Windbelasting van Rechts + Onderdruk	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.31	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.32	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.33	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.34	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.35	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.36	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.37	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.38	Windbelasting van Voren + Overdruk	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.39	Windbelasting van Voren + Onderdruk	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.40	Sneeuwbelasting 1	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.41	Sneeuwbelasting 2	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.42	Sneeuwbelasting 3	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.43	Mobiele lasten 1	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.44	Mobiele lasten 2	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.45	Mobiele lasten 3	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.46	Mobiele lasten 4	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.47	Mobiele lasten 5	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.48	Mobiele lasten 6	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.	Omschrijving	Fu.C.17	Fu.C.18	Fu.C.19	Fu.C.20	Fu.C.21	Fu.C.22	Fu.C.23	Fu.C.24
B.G.1	Permanente Belasting	1.08	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
B.G.2	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 1	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.3	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 2	-	-	-	-	-	-	-	-

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153
+ koppelen kraanbaan

B.G.4	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 3	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.5	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 4	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.6	Windbelasting van Links + Overdruk	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.7	Windbelasting van Links + Overdruk (2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.8	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.9	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.10	Windbelasting van Links + Overdruk (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.11	Windbelasting van Links + Overdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.12	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.13	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.14	Windbelasting van Links + Onderdruk	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.15	Windbelasting van Links + Onderdruk (2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.16	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.17	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.18	Windbelasting van Links + Onderdruk (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.19	Windbelasting van Links + Onderdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.20	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.21	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	1.13	-	-	-	-	-	-	-
B.G.22	Windbelasting van Rechts + Overdruk	-	1.13	-	-	-	-	-	-
B.G.23	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e Cpe)	-	-	1.13	-	-	-	-	-
B.G.24	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-	1.13	-	-	-	-
B.G.25	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-	-	1.13	-	-	-
B.G.26	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	1.13	-	-
B.G.27	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	1.13	-
B.G.28	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	1.13
B.G.29	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.30	Windbelasting van Rechts + Onderdruk	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.31	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.32	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.33	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.34	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.35	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.36	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.37	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.38	Windbelasting van Voren + Overdruk	-	-	-	-	-	-	-	-

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153
+ koppelen kraanbaan

B.G.39	Windbelasting van Voren + Onderdruk	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.40	Sneeuwbelasting 1	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.41	Sneeuwbelasting 2	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.42	Sneeuwbelasting 3	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.43	Mobiele lasten 1	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.44	Mobiele lasten 2	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.45	Mobiele lasten 3	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.46	Mobiele lasten 4	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.47	Mobiele lasten 5	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.48	Mobiele lasten 6	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.	Omschrijving	Fu.C.25	Fu.C.26	Fu.C.27	Fu.C.28	Fu.C.29	Fu.C.30	Fu.C.31	Fu.C.32
B.G.1	Permanente Belasting	0.90	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08
B.G.2	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 1	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.3	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 2	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.4	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 3	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.5	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 4	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.6	Windbelasting van Links + Overdruk	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.7	Windbelasting van Links + Overdruk (2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.8	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.9	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.10	Windbelasting van Links + Overdruk (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.11	Windbelasting van Links + Overdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.12	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.13	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.14	Windbelasting van Links + Onderdruk	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.15	Windbelasting van Links + Onderdruk (2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.16	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.17	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.18	Windbelasting van Links + Onderdruk (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.19	Windbelasting van Links + Onderdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.20	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.21	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.22	Windbelasting van Rechts + Overdruk	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.23	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.24	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.25	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.26	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.27	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.28	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.29	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	1.13	-	-	-	-	-	-	-
B.G.30	Windbelasting van Rechts + Onderdruk	-	1.13	-	-	-	-	-	-

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenberg**
projectnr.: 14153
+ koppelen kraanbaan

B.G.31	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e Cpe)	-	-	1.13	-	-	-	-	-
B.G.32	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-	1.13	-	-	-	-
B.G.33	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-	-	1.13	-	-	-
B.G.34	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	1.13	-	-
B.G.35	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	1.13	-
B.G.36	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	1.13
B.G.37	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.38	Windbelasting van Voren + Overdruk	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.39	Windbelasting van Voren + Onderdruk	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.40	Sneeuwbelasting 1	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.41	Sneeuwbelasting 2	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.42	Sneeuwbelasting 3	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.43	Mobiele lasten 1	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.44	Mobiele lasten 2	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.45	Mobiele lasten 3	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.46	Mobiele lasten 4	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.47	Mobiele lasten 5	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.48	Mobiele lasten 6	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.	Omschrijving	Fu.C.33	Fu.C.34	Fu.C.35	Fu.C.36	Fu.C.37	Fu.C.38	Fu.C.39	Fu.C.40
B.G.1	Permanente Belasting	1.08	0.90	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08
B.G.2	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 1	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.3	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 2	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.4	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 3	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.5	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 4	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.6	Windbelasting van Links + Overdruk	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.7	Windbelasting van Links + Overdruk (2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.8	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.9	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.10	Windbelasting van Links + Overdruk (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.11	Windbelasting van Links + Overdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.12	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.13	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.14	Windbelasting van Links + Onderdruk	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.15	Windbelasting van Links + Onderdruk (2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.16	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.17	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.18	Windbelasting van Links + Onderdruk (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.19	Windbelasting van Links + Onderdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.20	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.21	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.22	Windbelasting van Rechts + Overdruk	-	-	-	-	-	-	-	-

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenberg**
projectnr.: 14153
+ koppelen kraanbaan

B.G.23	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.24	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.25	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.26	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.27	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.28	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.29	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.30	Windbelasting van Rechts + Onderdruk	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.31	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.32	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.33	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.34	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.35	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.36	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.37	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	1.13	-	-	-	-	-	-	-
B.G.38	Windbelasting van Voren + Overdruk	-	1.13	-	-	-	-	-	-
B.G.39	Windbelasting van Voren + Onderdruk	-	-	1.13	-	-	-	-	-
B.G.40	Sneeuwbelasting 1	-	-	-	1.01	-	-	-	-
B.G.41	Sneeuwbelasting 2	-	-	-	-	1.01	-	-	-
B.G.42	Sneeuwbelasting 3	-	-	-	-	-	1.01	-	-
B.G.43	Mobiele lasten 1	-	-	-	-	-	-	1.35	-
B.G.44	Mobiele lasten 2	-	-	-	-	-	-	-	1.35
B.G.45	Mobiele lasten 3	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.46	Mobiele lasten 4	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.47	Mobiele lasten 5	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.48	Mobiele lasten 6	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.	Omschrijving	Fu.C.41	Fu.C.42	Fu.C.43	Fu.C.44	Fu.C.45	Fu.C.46	Fu.C.47	Fu.C.48
B.G.1	Permanente Belasting	1.08	1.08	1.08	1.08	1.22	0.90	1.08	1.08
B.G.2	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 1	-	-	-	-	-	-	1.17	-
B.G.3	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 2	-	-	-	-	-	-	-	1.17
B.G.4	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 3	-	-	-	-	-	-	1.17	-
B.G.5	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 4	-	-	-	-	-	-	-	1.17
B.G.6	Windbelasting van Links + Overdruk	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.7	Windbelasting van Links + Overdruk (2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.8	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.9	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.10	Windbelasting van Links + Overdruk (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.11	Windbelasting van Links + Overdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.12	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.13	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.14	Windbelasting van Links + Onderdruk	-	-	-	-	-	-	-	-

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

B.G.15	Windbelasting van Links + Onderdruk (2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.16	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.17	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.18	Windbelasting van Links + Onderdruk (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.19	Windbelasting van Links + Onderdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.20	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.21	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.22	Windbelasting van Rechts + Overdruk	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.23	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.24	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.25	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.26	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.27	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.28	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.29	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.30	Windbelasting van Rechts + Onderdruk	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.31	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.32	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.33	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.34	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.35	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.36	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.37	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.38	Windbelasting van Voren + Overdruk	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.39	Windbelasting van Voren + Onderdruk	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.40	Sneeuwbelasting 1	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.41	Sneeuwbelasting 2	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.42	Sneeuwbelasting 3	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.43	Mobiele lasten 1	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.44	Mobiele lasten 2	-	-	-	-	-	-	-	-
B.G.45	Mobiele lasten 3	1.35	-	-	-	-	-	-	-
B.G.46	Mobiele lasten 4	-	1.35	-	-	-	-	-	-
B.G.47	Mobiele lasten 5	-	-	1.35	-	-	-	-	-
B.G.48	Mobiele lasten 6	-	-	-	1.35	-	-	-	-
B.G.	Omschrijving	Fu.C.49	Fu.C.50	Fu.C.51					
B.G.1	Permanente Belasting	1.08	1.08	1.08					
B.G.2	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 1	1.17	-	1.17					
B.G.3	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 2	1.17	1.17	-					
B.G.4	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 3	-	1.17	1.17					
B.G.5	Opgelegde belastingen. Vloer 1, Veld 4	1.17	-	1.17					
B.G.6	Windbelasting van Links + Overdruk	-	-	-					

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**

projectnr.: 14153

+ koppelen kraanbaan

B.G.7	Windbelasting van Links + Overdruk (2e Cpe)	-	-	-
B.G.8	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-
B.G.9	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-
B.G.10	Windbelasting van Links + Overdruk (2e corr. factor)	-	-	-
B.G.11	Windbelasting van Links + Overdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-
B.G.12	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-
B.G.13	Windbelasting van Links + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-
B.G.14	Windbelasting van Links + Onderdruk	-	-	-
B.G.15	Windbelasting van Links + Onderdruk (2e Cpe)	-	-	-
B.G.16	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-
B.G.17	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-
B.G.18	Windbelasting van Links + Onderdruk (2e corr. factor)	-	-	-
B.G.19	Windbelasting van Links + Onderdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-
B.G.20	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-
B.G.21	Windbelasting van Links + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-
B.G.22	Windbelasting van Rechts + Overdruk	-	-	-
B.G.23	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e Cpe)	-	-	-
B.G.24	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-
B.G.25	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-
B.G.26	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e corr. factor)	-	-	-
B.G.27	Windbelasting van Rechts + Overdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-
B.G.28	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-
B.G.29	Windbelasting van Rechts + Overdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-
B.G.30	Windbelasting van Rechts + Onderdruk	-	-	-
B.G.31	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e Cpe)	-	-	-
B.G.32	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe)	-	-	-
B.G.33	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe)	-	-	-
B.G.34	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e corr. factor)	-	-	-
B.G.35	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-
B.G.36	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 1e Cpe + IJ 2e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-
B.G.37	Windbelasting van Rechts + Onderdruk (Zadeldak FGH 2e Cpe + IJ 1e Cpe) (2e corr. factor)	-	-	-
B.G.38	Windbelasting van Voren + Overdruk	-	-	-
B.G.39	Windbelasting van Voren + Onderdruk	-	-	-
B.G.40	Sneeuwbelasting 1	-	-	-
B.G.41	Sneeuwbelasting 2	-	-	-

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**

projectnr.: 14153

B.G.42	Sneeuwbelasting 3	-	-	-
B.G.43	Mobiele lasten 1	-	-	-
B.G.44	Mobiele lasten 2	-	-	-
B.G.45	Mobiele lasten 3	-	-	-
B.G.46	Mobiele lasten 4	-	-	-
B.G.47	Mobiele lasten 5	-	-	-
B.G.48	Mobiele lasten 6	-	-	-

UITGANGSPUNTEN VAN DE ANALYSE


Geavanceerde Analyse

Trekelement(en) gebruikt

GNL analyse (P-delta + N-kracht correctie)

AFB. FU.C. AXIAL FORCES (NX) OMHULLENDE

Fundamenteel Belastingscombinaties

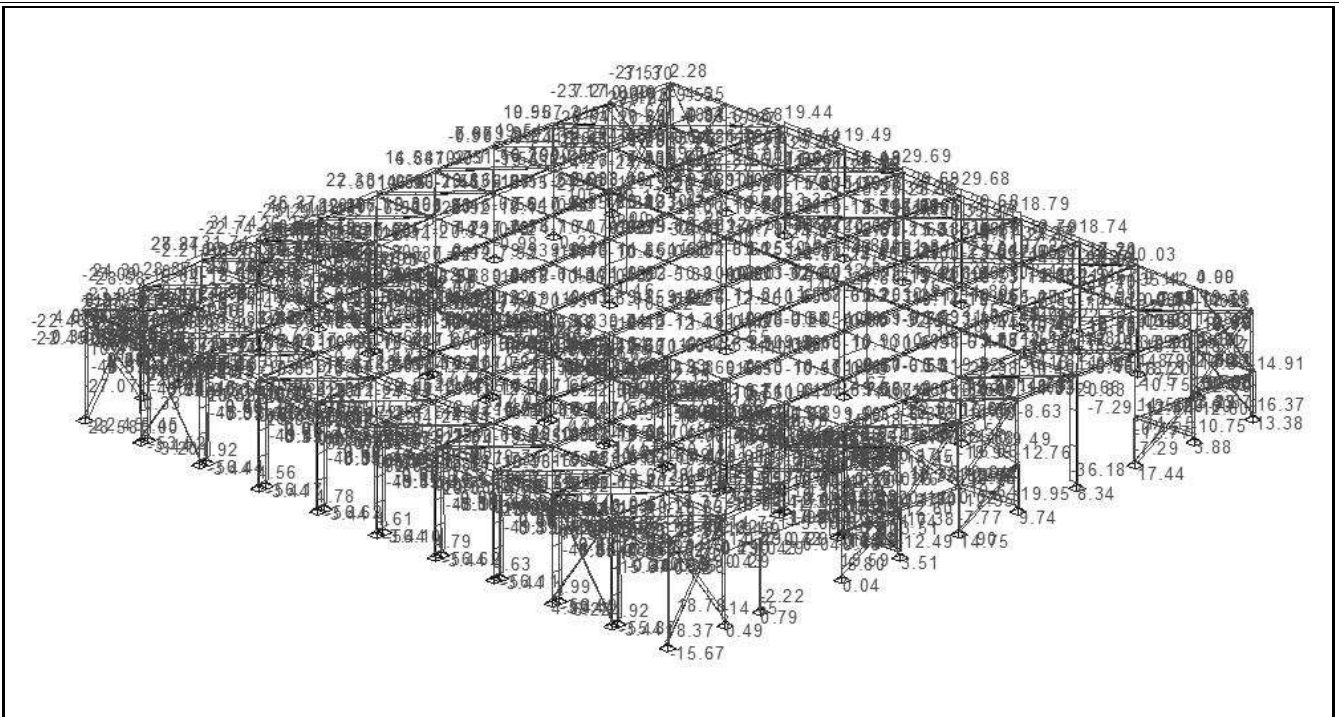


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153


AFB. FU.C. SHEAR FORCES (VY) OMHULLENDE

Fundamenteel Belastingscombinaties

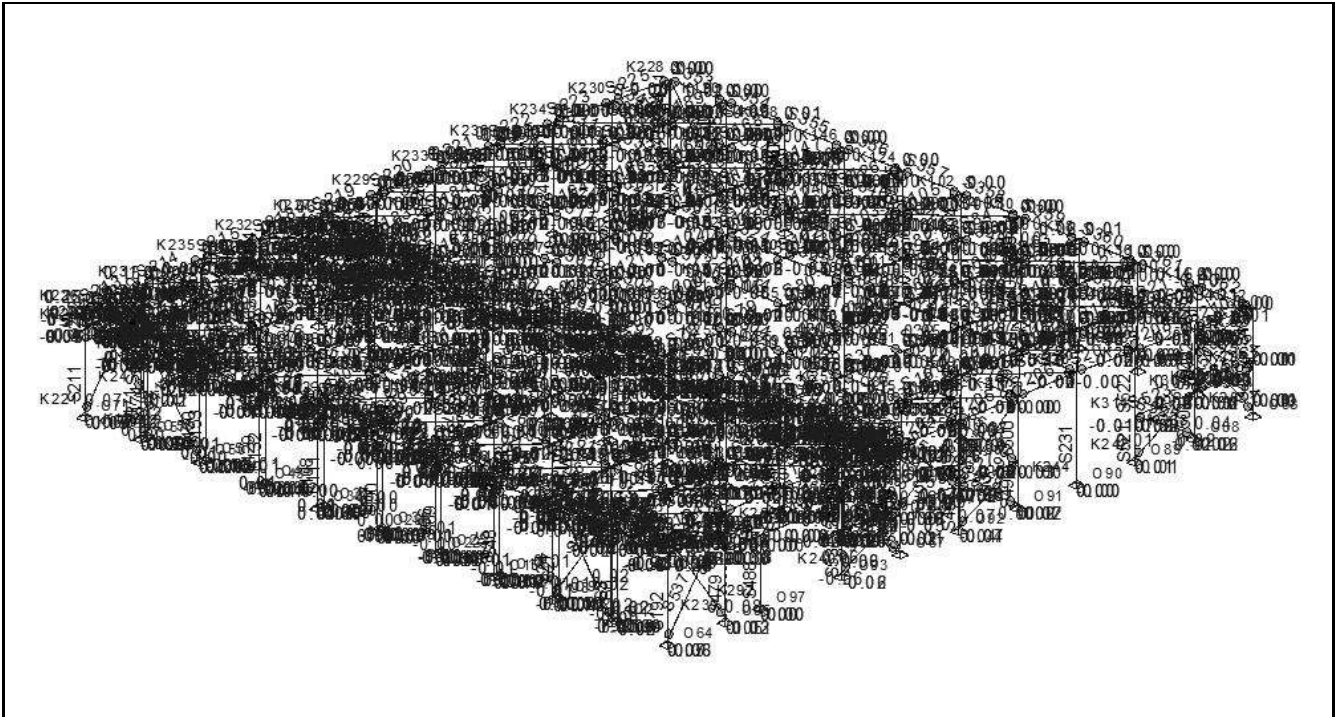

AFB. FU.C. SHEAR FORCES (VZ) OMHULLENDE

Fundamenteel Belastingscombinaties

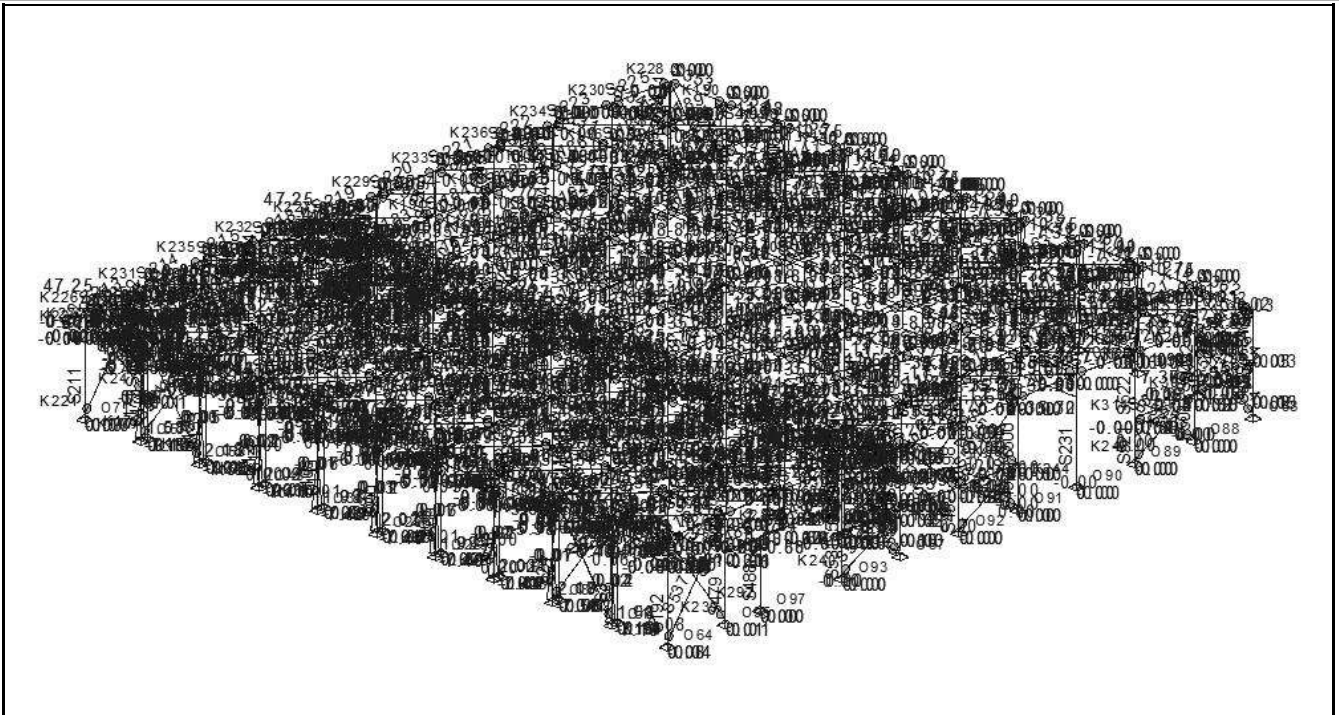


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153


AFB. FU.C. TORSIONAL MOMENTS (MX) OMHULLENDE

Fundamenteel Belastingscombinaties

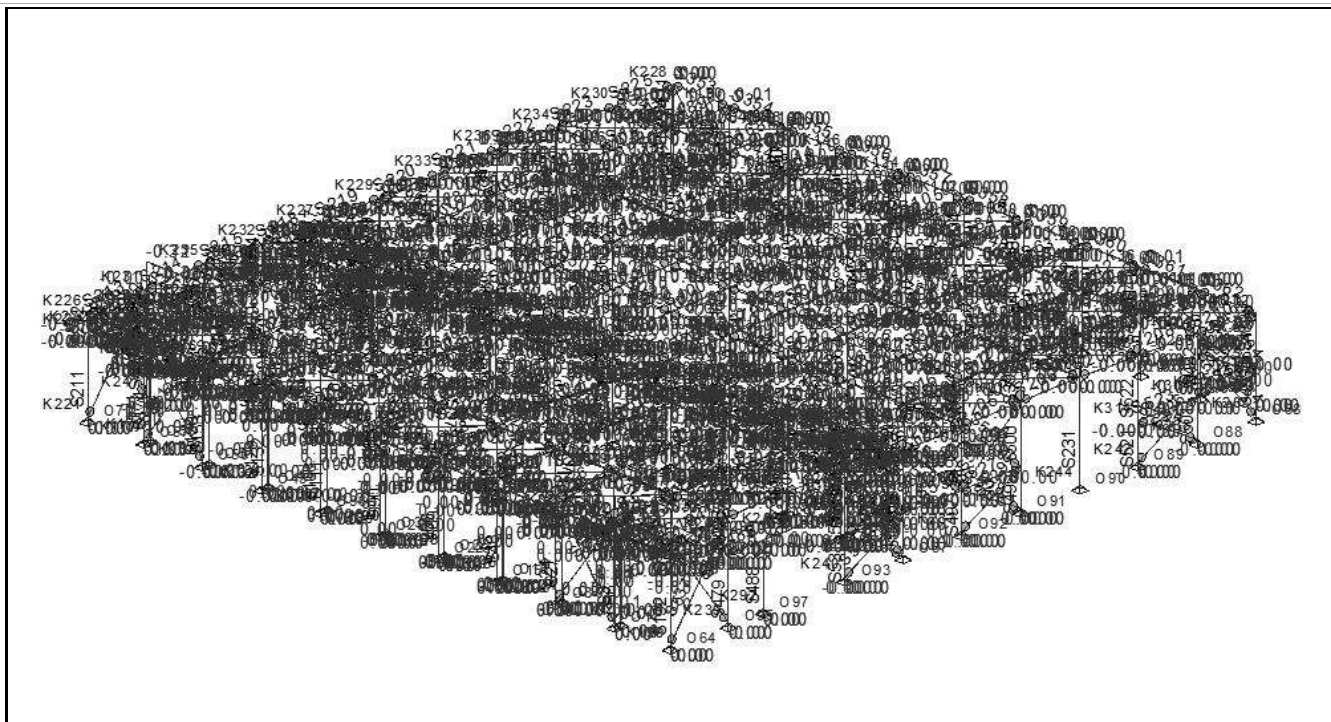

AFB. FU.C. BENDING MOMENTS (MY) OMHULLENDE

Fundamenteel Belastingscombinaties

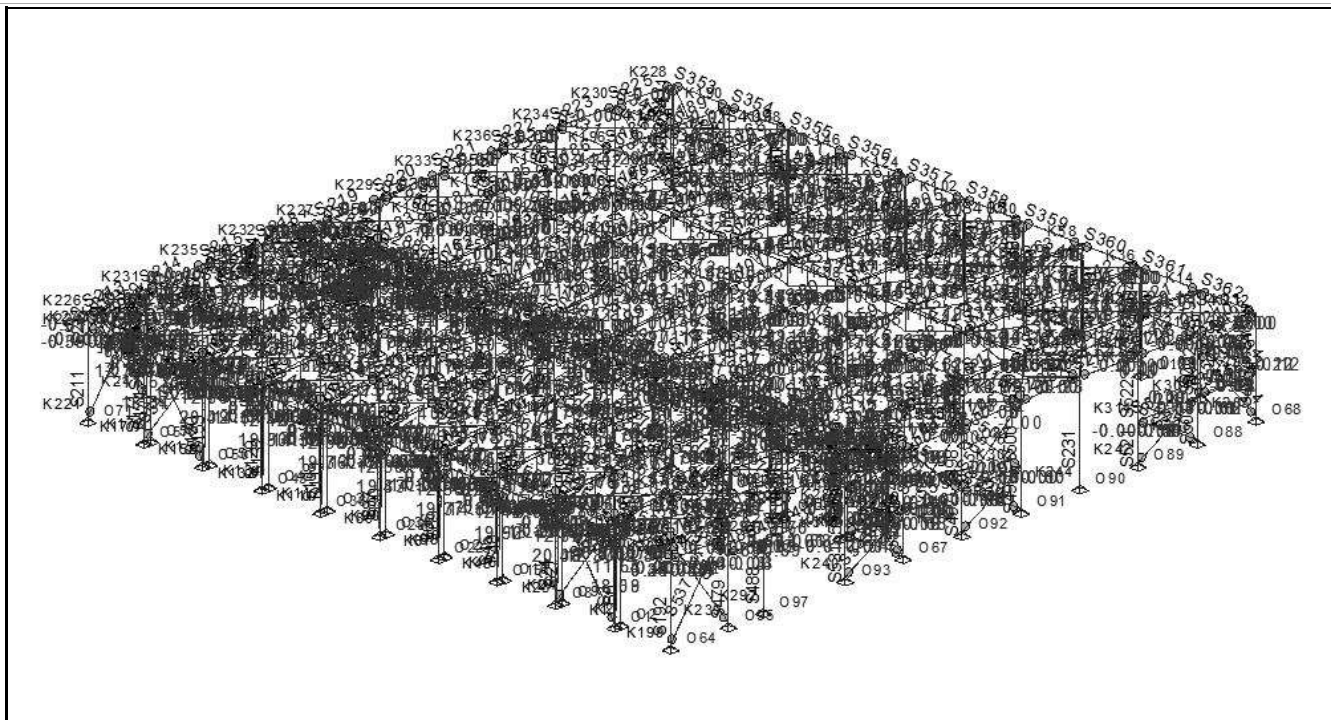


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

AFB. FU.C. BENDING MOMENTS (MZ) OMHULLENDE

Fundamenteel Belastingscombinaties

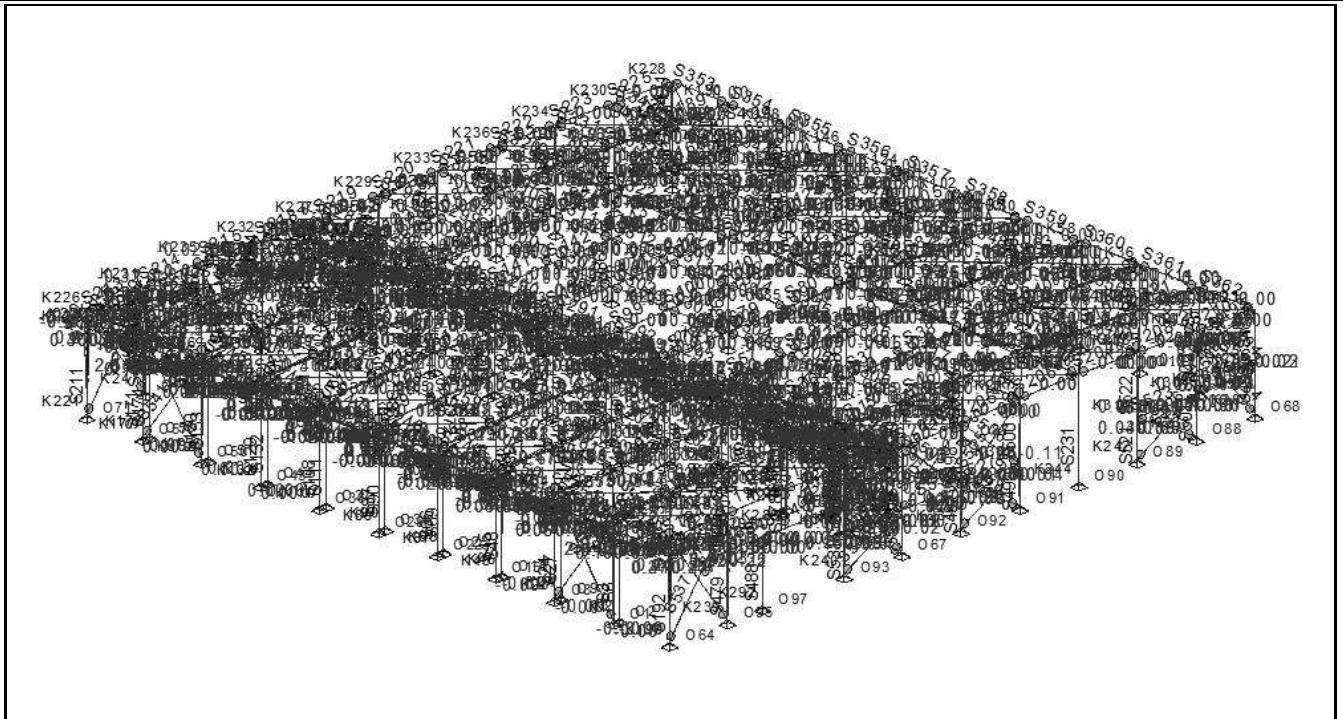

FU.C. EXTREME STAAFKRACHTEN ANALYSE

Staaft	B.C.	Waard e	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/ D	Nmax	Waa rd e	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S1	Fu.C.4	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.72	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.8	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.42	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.12	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-1.53	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		
	Fu.C.13	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-1.46	Vz	0.08	-0.09	-0.09	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.08	-0.08	-0.08		
	Fu.C.25	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.95	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.29	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.34	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	1.09	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.09	0.09	0.09		
	Fu.C.45	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.13	Vz	0.10	0.10	-0.10	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
S2	Fu.C.11	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.32	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.13	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.31	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.20	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.25	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.25	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.28	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.29	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.27	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.31	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.27	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S2	Fu.C.33	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.27	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.38	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.03	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.45	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.02	Vz	0.10	0.10	-0.10	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S3	Fu.C.4	My	0.00	8.86	3.060	6.10	0.000	0.000 T	10.88	Vz	5.44	5.44	-3.04	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.040	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.01	0.01		
	Fu.C.8	My	0.00	5.84	3.060	4.06	0.000	0.000 T	10.90	Vz	3.58	3.58	-1.98	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.12	My	0.00	18.30	3.060	12.56	0.000	0.000 D	-16.37	Vz	11.35	11.35	-6.35	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.01		
	Fu.C.13	My	0.00	18.58	3.060	12.80	0.000	0.000 D	-34.35	Vz	11.58	11.58	-6.46	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.01		
	Fu.C.24	My	0.00	-11.62	3.060	-8.03	0.000	0.000 T	4.74	Vz	-7.14	-7.14	3.97	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.25	My	0.00	-11.64	3.060	-8.01	0.000	0.000 D	-8.67	Vz	-7.19	-7.19	4.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.29	My	0.00	0.68	3.060	0.39	0.000	0.000 D	-30.82	Vz	0.44	0.44	-0.30	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.34	My	0.00	-11.46	3.060	-7.78	0.000	0.000 T	6.94	Vz	-7.08	-7.08	4.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.35	0.000	0.000 D	-55.85	Vz	0.06	0.06	0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	0.00		
S4	Fu.C.5	My	6.29	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-7.01	Vz	-2.44	-5.21	-5.21	0.00	0.01
		Mz	0.01	0.01	0.330	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	4.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.91	Vz	-1.55	-3.34	-3.34	0.00	0.01
		Mz	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.12	My	12.56	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-9.18	Vz	-4.83	-10.47	-10.47	0.00	0.01
		Mz	-0.09	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.06		
	Fu.C.13	My	12.80	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-27.16	Vz	-5.04	-10.74	-10.74	0.00	0.01
		Mz	-0.10	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.07		
	Fu.C.24	My	-8.03	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 T	6.77	Vz	3.07	6.64	6.64	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.25	My	-8.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-2.65	Vz	3.07	6.66	6.66	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.34	My	-7.78	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 T	8.97	Vz	2.91	6.48	6.48	0.00	0.00
		Mz	0.10	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		
	Fu.C.36	My	0.37	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-48.46	Vz	-0.24	-0.24	-0.24	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.38	My	0.35	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-48.57	Vz	-0.23	-0.23	-0.23	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
S5	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-42.42	0.000	0.000 D	-21.61	Vz	-13.44	-13.44	-5.33	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.38	0.000	0.000		Vy	0.08	0.08	0.08		
	Fu.C.7	My	0.00	6.17	3.968	5.76	0.000	0.000 D	-28.10	Vz	3.13	3.13	-0.81	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.53	0.000	0.000		Vy	0.11	0.11	0.11		
	Fu.C.12	My	0.00	0.00	0.000	29.75	0.000	0.000 D	-39.49	Vz	6.28	7.23	4.20	-0.01	-0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.60	0.000	0.000		Vy	0.13	0.13	0.12		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	85.61	0.000	0.000 D	-49.84	Vz	24.49	24.49	10.31	-0.02	-0.02
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.71	0.000	0.000		Vy	0.17	0.17	0.14		
	Fu.C.19	My	0.00	-10.37	4.464	-10.31	0.000	0.000 T	5.30	Vz	-4.52	-4.52	0.37	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.69	0.000	0.000		Vy	-0.14	-0.14	-0.14		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-33.01	0.000	0.000 T	7.21	Vz	-9.09	-9.09	-4.20	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.74	0.000	0.000		Vy	-0.14	-0.15	-0.15		
	Fu.C.25	My	0.00	-3.87	2.976	-1.59	0.000	0.000 T	6.96	Vz	-2.77	-2.77	2.12	0.00	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.66	0.000	0.000		Vy	-0.13	-0.13	-0.13		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard e	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/ D	Nmax	W a a r d e	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S5	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	70.58	0.000	0.000 D	-5.99	Vz	16.88	16.88	11.62	-0.01	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.46	0.000	0.000		Vy	-0.09	-0.09	-0.09		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	167.48	0.000	0.000 D	-28.49	Vz	45.47	45.47	22.40	-0.02	-0.06
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.14	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.04		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	168.20	0.000	0.000 D	-27.34	Vz	45.61	45.61	22.54	-0.02	-0.06
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.13	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.03		
S6	Fu.C.6	My	0.00	0.00	0.000	0.19	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.04	0.04	0.04	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.12	My	0.00	0.00	0.000	0.71	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.15	0.15	0.14	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.000	-0.44	0.000	0.000 D	-2.58	Vz	-0.09	-0.09	-0.09	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000 D	-3.09	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	-0.50	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	-0.10	-0.10	-0.10	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	-0.13	0.000	0.000 D	-3.07	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S7	Fu.C.45	My	0.00	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000 D	-3.44	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.6	My	0.19	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.23	Vz	-0.37	-0.37	-0.37	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.12	My	0.71	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	-1.39	-1.39	-1.39	-0.05	-0.05
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		
	Fu.C.13	My	0.68	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	-1.33	-1.33	-1.33	-0.05	-0.05
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		
	Fu.C.25	My	-0.44	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.26	Vz	0.86	0.87	0.87	0.03	0.03
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.34	My	-0.50	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.99	0.99	0.99	0.05	0.05
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.09	0.09	0.09		
S8	Fu.C.36	My	-0.13	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.26	0.26	0.26	-0.01	-0.01
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.45	My	-0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.30	Vz	0.11	0.11	0.11	-0.01	-0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.4	My	-42.31	0.00	0.000	-55.57	0.000	0.000 D	-20.59	Vz	-5.64	-5.64	0.27	0.00	0.01
		Mz	0.38	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.8	My	-42.15	-55.26	4.464	-55.26	0.000	0.000 D	-18.78	Vz	-5.60	-5.60	0.29	0.00	0.01
		Mz	0.35	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.06	-0.06		
	Fu.C.11	My	77.96	89.77	2.976	83.58	0.000	0.000 D	-48.59	Vz	8.31	8.31	-5.95	-0.02	-0.03
		Mz	0.70	0.00	0.000	-0.63	0.000	0.000		Vy	-0.26	-0.26	-0.25		
	Fu.C.13	My	85.47	102.01	3.472	98.54	0.000	0.000 D	-49.67	Vz	9.83	9.83	-4.46	-0.03	-0.04
		Mz	0.70	0.00	0.000	-0.72	0.000	0.000		Vy	-0.27	-0.28	-0.26		
S9	Fu.C.23	My	-10.12	0.00	0.000	2.35	0.000	0.000 T	20.80	Vz	0.07	4.96	4.96	0.01	0.01
		Mz	-0.69	0.00	0.000	0.21	0.000	0.000		Vy	0.18	0.18	0.18		
	Fu.C.24	My	-32.96	-43.40	4.464	-43.35	0.000	0.000 T	30.11	Vz	-4.50	-4.50	0.34	0.01	0.00
		Mz	-0.74	0.00	0.000	0.28	0.000	0.000		Vy	0.21	0.21	0.21		
	Fu.C.25	My	-1.63	0.00	0.000	16.98	0.000	0.000 T	18.22	Vz	1.78	5.20	3.33	0.01	0.01
		Mz	-0.66	0.00	0.000	0.17	0.000	0.000		Vy	0.17	0.17	0.17		
	Fu.C.36	My	167.15	217.89	4.464	217.78	0.000	0.000 D	-45.31	Vz	21.99	21.99	-1.36	-0.07	-0.05
		Mz	0.12	0.00	0.000	-1.07	0.000	0.000		Vy	-0.21	-0.21	-0.18		
	Fu.C.38	My	167.86	219.26	4.464	219.22	0.000	0.000 D	-44.08	Vz	22.14	22.14	-1.21	-0.07	-0.05
		Mz	0.11	0.00	0.000	-1.06	0.000	0.000		Vy	-0.21	-0.21	-0.17		
	Fu.C.4	My	-55.57	0.00	0.000	-39.90	0.000	0.000 D	-7.27	Vz	0.71	5.62	5.62	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.7	My	-9.63	-17.44	3.967	-16.96	0.000	0.000 D	-19.24	Vz	-3.93	-3.93	0.98	0.00	0.00
		Mz	-0.10	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S9	Fu.C.13	My	98.54	0.00	0.000	63.61	0.000	0.000 D	-49.84	Vz	-1.51	-10.30	-10.30	0.01	0.02
		Mz	-0.72	0.00	0.000	0.21	0.000	0.000		Vy	0.16	0.18	0.18		
	Fu.C.20	My	-43.77	-44.61	0.992	-36.39	0.000	0.000 T	20.77	Vz	-1.43	4.39	4.39	-0.01	-0.01
		Mz	0.28	0.00	0.000	-0.15	0.000	0.000		Vy	-0.10	-0.10	-0.09		
	Fu.C.24	My	-43.35	-44.23	1.488	-36.18	0.000	0.000 T	21.90	Vz	-1.47	4.34	4.34	-0.01	-0.01
		Mz	0.28	0.00	0.000	-0.15	0.000	0.000		Vy	-0.10	-0.10	-0.09		
	Fu.C.36	My	217.78	217.79	0.496	166.18	0.000	0.000 D	-45.32	Vz	1.16	-22.19	-22.19	0.03	0.05
		Mz	-1.08	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000		Vy	0.18	0.21	0.21		
	Fu.C.37	My	184.77	187.13	0.992	150.42	0.000	0.000 D	-40.51	Vz	4.68	-18.75	-18.75	0.02	0.04
		Mz	-0.88	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000		Vy	0.15	0.18	0.18		
	Fu.C.38	My	219.22	219.27	0.496	167.74	0.000	0.000 D	-44.08	Vz	1.24	-22.27	-22.27	0.03	0.05
		Mz	-1.06	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000		Vy	0.17	0.21	0.21		
S10	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	-0.14	0.000	0.000 D	-2.54	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	-0.14	0.000	0.000 D	-3.05	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	-0.14	0.000	0.000 D	-3.05	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000 D	-2.57	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.21	My	0.00	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000 D	-2.57	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000 D	-2.57	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000 D	-2.57	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000 D	-2.57	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-3.44	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S11	Fu.C.8	My	-0.12	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.25	0.25	0.25	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.11	My	-0.14	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.26	Vz	0.29	0.29	0.29	-0.02	-0.02
		Mz	-0.04	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.13	My	-0.14	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.26	Vz	0.28	0.28	0.28	-0.02	-0.02
		Mz	-0.04	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.15	My	-0.14	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.26	Vz	0.29	0.29	0.29	-0.02	-0.02
		Mz	-0.04	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.20	My	0.11	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.24	Vz	-0.23	-0.23	-0.22	0.01	0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.23	My	0.12	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.25	Vz	-0.25	-0.25	-0.25	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.25	My	0.12	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.25	Vz	-0.25	-0.25	-0.25	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.31	My	0.12	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.29	Vz	-0.24	-0.24	-0.24	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.45	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.30	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S13	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	-0.38	0.000	0.000 D	-1.81	Vz	-0.23	-0.23	-0.23	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	-0.34	0.000	0.000 T	18.74	Vz	-0.21	-0.21	-0.21	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	-0.40	0.000	0.000 D	-37.30	Vz	-0.24	-0.24	-0.23	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	-0.39	0.000	0.000 D	-39.13	Vz	-0.23	-0.23	-0.23	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W aard	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S13	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.000	-0.40	0.000	0.000 D	-37.29	Vz	-0.23	-0.23	-0.23	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.21	My	0.00	0.00	0.000	0.34	0.000	0.000 T	1.59	Vz	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	0.31	0.000	0.000 T	16.20	Vz	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.34	0.000	0.000 T	3.10	Vz	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.000	0.34	0.000	0.000 T	1.59	Vz	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.26	My	0.00	0.00	0.000	0.31	0.000	0.000 D	-20.02	Vz	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	0.34	0.000	0.000 D	-34.87	Vz	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000 D	-82.26	Vz	-0.04	-0.04	-0.03	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000 D	-79.90	Vz	-0.04	-0.04	-0.04	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000 D	-83.48	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
S14	Fu.C.4	My	-39.95	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.83	Vz	5.61	10.51	10.51	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	-0.19	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.5	My	-8.53	-8.77	0.496	0.00	0.000	0.000 D	-15.99	Vz	-0.73	4.17	4.17	0.01	0.01
		Mz	0.08	0.00	0.000	-0.24	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.06		
	Fu.C.13	My	63.71	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-42.06	Vz	-10.30	-15.61	-15.61	0.02	0.01
		Mz	0.22	0.00	0.000	-0.31	0.000	0.000		Vy	-0.11	-0.12	-0.12		
	Fu.C.20	My	-36.44	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	13.20	Vz	4.41	10.25	10.25	-0.01	-0.01
		Mz	-0.14	0.00	0.000	0.22	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.07		
	Fu.C.23	My	10.92	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	4.67	Vz	-0.24	-4.17	-4.17	-0.01	-0.01
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.24	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.24	My	-36.23	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	14.10	Vz	4.37	10.21	10.21	-0.01	-0.01
		Mz	-0.14	0.00	0.000	0.22	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.07		
	Fu.C.33	My	90.53	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-17.84	Vz	-11.25	-25.36	-25.36	0.02	0.01
		Mz	0.15	0.00	0.000	0.21	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.36	My	166.40	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-45.57	Vz	-22.25	-45.39	-45.39	0.05	0.02
		Mz	0.13	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.08	-0.08		
	Fu.C.38	My	167.96	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-44.32	Vz	-22.34	-45.98	-45.98	0.05	0.02
		Mz	0.12	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.07	-0.07		
S15	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.000	-29.31	0.000	0.000 D	-0.38	Vz	-8.90	-8.90	-2.82	0.00	0.00
		Mz	0.21	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	20.99	0.000	0.000 D	-9.15	Vz	6.19	6.19	2.21	0.00	0.00
		Mz	0.24	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	-29.30	0.000	0.000 T	1.96	Vz	-8.89	-8.89	-2.82	0.00	0.00
		Mz	0.21	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	72.72	0.000	0.000 D	-31.84	Vz	21.73	21.73	7.48	0.00	0.00
		Mz	0.24	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.07	-0.07		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	72.74	0.000	0.000 D	-33.55	Vz	21.74	21.74	7.48	0.00	0.00
		Mz	0.24	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	-23.58	0.000	0.000 D	-0.83	Vz	-7.18	-7.18	-2.25	0.00	0.00
		Mz	-0.23	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.06		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.000	-23.58	0.000	0.000 D	-2.19	Vz	-7.18	-7.18	-2.25	0.00	0.00
		Mz	-0.22	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.06		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	-23.55	0.000	0.000 T	9.65	Vz	-7.17	-7.17	-2.24	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	117.86	0.000	0.000 D	-40.59	Vz	35.35	35.35	12.08	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S15	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	119.69	0.000	0.000 D	-36.53	Vz	36.00	36.00	12.17	0.00	-0.01
		Mz	0.07	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	119.72	0.000	0.000 D	-39.19	Vz	36.01	36.01	12.17	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	-0.01	-0.01		
S16	Fu.C.2	My	-29.23	-33.32	2.500	-29.82	0.000	0.000 T	3.95	Vz	-3.15	-3.15	2.92	0.00	0.00
		Mz	-0.09	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.3	My	20.98	23.18	2.500	20.41	0.000	0.000 D	-3.46	Vz	1.87	-2.10	-2.10	0.00	0.00
		Mz	-0.09	0.00	0.000	0.09	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.8	My	-29.22	-33.31	2.500	-29.81	0.000	0.000 T	5.77	Vz	-3.15	-3.15	2.92	0.00	0.00
		Mz	-0.09	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.11	My	72.59	81.16	2.500	71.93	0.000	0.000 D	-22.69	Vz	7.02	-7.26	-7.26	0.00	-0.01
		Mz	-0.08	0.00	0.000	0.14	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.24	My	-23.53	-26.91	2.500	-24.13	0.000	0.000 T	2.01	Vz	-2.58	-2.58	2.35	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.25	My	-23.57	-26.94	2.500	-24.14	0.000	0.000 D	-7.52	Vz	-2.59	-2.59	2.36	0.00	0.00
		Mz	0.07	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.34	My	-23.50	-26.87	2.500	-24.09	0.000	0.000 T	8.11	Vz	-2.58	-2.58	2.35	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.36	My	117.57	131.80	2.500	116.96	0.000	0.000 D	-33.83	Vz	11.59	-11.74	-11.74	-0.01	-0.02
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.37	My	119.39	133.65	2.500	118.42	0.000	0.000 D	-30.92	Vz	11.70	-11.97	-11.97	-0.01	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000		Vy	0.02	0.03	0.03		
	Fu.C.38	My	119.45	133.70	2.500	118.45	0.000	0.000 D	-32.24	Vz	11.69	-11.98	-11.98	0.00	-0.01
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
S17	Fu.C.2	My	-29.80	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	8.52	Vz	2.92	8.99	8.99	0.00	0.00
		Mz	0.07	0.00	0.000	-0.26	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		
	Fu.C.8	My	-29.79	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	9.98	Vz	2.92	8.99	8.99	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	-0.26	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		
	Fu.C.11	My	71.89	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-14.11	Vz	-7.28	-21.50	-21.50	-0.01	0.00
		Mz	0.14	0.00	0.000	-0.52	0.000	0.000		Vy	-0.13	-0.13	-0.13		
	Fu.C.24	My	-24.11	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.79	Vz	2.35	7.29	7.29	0.00	0.00
		Mz	-0.10	0.00	0.000	0.31	0.000	0.000		Vy	0.08	0.08	0.08		
	Fu.C.36	My	116.87	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-27.97	Vz	-11.78	-35.01	-35.01	-0.02	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	-0.47	0.000	0.000		Vy	-0.12	-0.12	-0.11		
	Fu.C.37	My	118.33	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-26.05	Vz	-12.00	-35.34	-35.34	-0.02	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	-0.47	0.000	0.000		Vy	-0.12	-0.12	-0.11		
	Fu.C.38	My	118.37	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-26.26	Vz	-12.01	-35.35	-35.35	-0.01	0.00
		Mz	0.09	0.00	0.000	-0.40	0.000	0.000		Vy	-0.10	-0.10	-0.09		
S18	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	-23.54	0.000	0.000 T	7.99	Vz	-7.17	-7.17	-2.24	0.00	0.01
		Mz	0.59	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.13	-0.13	-0.12		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	-23.54	0.000	0.000 T	14.42	Vz	-7.17	-7.17	-2.24	0.00	0.00
		Mz	0.56	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.12	-0.12	-0.12		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	27.92	0.000	0.000 D	-6.47	Vz	8.23	8.23	2.93	0.00	0.00
		Mz	0.49	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.11	-0.11	-0.11		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	-29.85	0.000	0.000 D	-12.89	Vz	-9.02	-9.02	-2.93	0.00	0.00
		Mz	-0.59	0.00	0.000	0.65	0.000	0.000		Vy	0.25	0.25	0.25		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	-29.85	0.000	0.000 D	-12.63	Vz	-9.02	-9.02	-2.93	0.00	0.00
		Mz	-0.60	0.00	0.000	0.66	0.000	0.000		Vy	0.25	0.25	0.25		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-29.85	0.000	0.000 D	-12.42	Vz	-9.02	-9.02	-2.93	0.00	0.00
		Mz	-0.60	0.00	0.000	0.66	0.000	0.000		Vy	0.25	0.25	0.25		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	72.70	0.000	0.000 D	-30.68	Vz	21.69	21.69	7.44	0.00	0.00
		Mz	-0.89	0.00	0.000	0.96	0.000	0.000		Vy	0.37	0.37	0.37		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	72.70	0.000	0.000 D	-30.25	Vz	21.69	21.69	7.44	0.00	0.00
		Mz	-0.90	0.00	0.000	0.96	0.000	0.000		Vy	0.37	0.38	0.37		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	-23.53	0.000	0.000 T	4.55	Vz	-7.17	-7.17	-2.24	0.00	0.00
		Mz	0.08	0.00	0.000	-0.14	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S18	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	117.44	0.000	0.000 D	-23.39	Vz	35.11	35.11	11.90	0.00	0.02
		Mz	-0.33	0.00	0.000	0.13	0.000	0.000		Vy	0.08	0.10	0.10		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	117.43	0.000	0.000 D	-22.39	Vz	35.11	35.11	11.90	0.00	0.02
S19		Mz	-0.33	0.00	0.000	0.14	0.000	0.000		Vy	0.09	0.10	0.10		
	Fu.C.8	My	-23.54	-26.05	2.500	-22.42	0.000	0.000 T	22.14	Vz	-2.24	2.67	2.67	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	-0.54	0.000	0.000		Vy	-0.10	-0.11	-0.11		
	Fu.C.18	My	-29.85	-33.32	2.500	-29.17	0.000	0.000 D	-13.04	Vz	-2.91	3.19	3.19	0.00	0.01
		Mz	0.65	0.00	0.000	-0.54	0.000	0.000		Vy	-0.24	-0.24	-0.24		
	Fu.C.20	My	-29.85	-33.32	2.500	-29.17	0.000	0.000 D	-12.78	Vz	-2.91	3.19	3.19	0.00	0.01
		Mz	0.66	0.00	0.000	-0.55	0.000	0.000		Vy	-0.24	-0.25	-0.24		
	Fu.C.24	My	-29.85	-33.32	2.500	-29.17	0.000	0.000 D	-12.57	Vz	-2.91	3.19	3.19	0.00	0.01
		Mz	0.66	0.00	0.000	-0.55	0.000	0.000		Vy	-0.24	-0.25	-0.24		
	Fu.C.29	My	72.70	82.19	2.500	73.85	0.000	0.000 D	-30.86	Vz	7.37	7.37	-6.94	-0.01	-0.02
		Mz	0.96	0.00	0.000	-0.81	0.000	0.000		Vy	-0.35	-0.36	-0.36		
	Fu.C.31	My	72.70	82.19	2.500	73.86	0.000	0.000 D	-30.43	Vz	7.36	7.36	-6.94	-0.01	-0.02
		Mz	0.96	0.00	0.000	-0.82	0.000	0.000		Vy	-0.36	-0.36	-0.36		
	Fu.C.34	My	-23.54	-26.05	2.500	-22.39	0.000	0.000 T	4.39	Vz	-2.24	2.69	2.69	0.00	0.00
		Mz	-0.14	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.36	My	117.44	132.51	2.500	118.58	0.000	0.000 D	-16.53	Vz	11.83	11.83	-11.41	0.02	0.00
		Mz	0.13	0.13	4.501	0.13	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	0.00		
	Fu.C.37	My	117.43	132.50	2.500	118.58	0.000	0.000 D	-16.13	Vz	11.83	11.83	-11.41	0.02	0.00
		Mz	0.14	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
S21	Fu.C.38	My	81.86	92.51	2.500	83.06	0.000	0.000 D	-14.98	Vz	8.28	8.28	-7.83	0.01	0.00
		Mz	0.11	0.00	0.000	0.14	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	-22.39	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.29	Vz	2.01	6.94	6.94	0.00	0.00
		Mz	-0.56	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.11	0.11	0.11		
	Fu.C.11	My	29.28	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.15	Vz	-3.21	-8.50	-8.50	0.01	0.00
		Mz	-0.47	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.09	0.09	0.09		
	Fu.C.19	My	22.14	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.12	Vz	-2.44	-6.41	-6.41	0.00	0.00
		Mz	-0.67	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.13	0.14	0.14		
	Fu.C.20	My	-29.18	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.38	Vz	2.49	10.75	10.75	0.00	0.00
		Mz	-0.55	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.11	0.11	0.11		
	Fu.C.24	My	-29.18	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.38	Vz	2.49	10.75	10.75	0.00	0.00
		Mz	-0.55	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.11	0.11	0.11		
	Fu.C.31	My	73.86	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.33	Vz	-7.67	-21.87	-21.87	-0.01	0.00
		Mz	-0.82	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.16	0.16	0.16		
	Fu.C.36	My	118.60	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.38	Vz	-12.14	-35.29	-35.29	0.00	0.00
		Mz	0.13	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.37	My	118.59	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.38	Vz	-12.14	-35.29	-35.29	0.00	0.00
		Mz	0.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
S22	Fu.C.38	My	83.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.32	Vz	-8.59	-24.64	-24.64	0.00	0.00
		Mz	0.14	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.4	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.32	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.06		
	Fu.C.12	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.68	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.13	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.64	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.29	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.07	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.33	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.07	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.34	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.49	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.10	Vz	0.10	-0.10	-0.10	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S23	Fu.C.2	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.14	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.8	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.14	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.11	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.23	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.13	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.22	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.22	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.16	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.23	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.16	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.24	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.16	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.27	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.11	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.33	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.11	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.38	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.15	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.45	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.08	Vz	0.10	-0.10	-0.10	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S24	Fu.C.4	My	0.00	9.77	3.570	7.43	0.000	0.000 T	5.57	Vz	5.73	5.73	-2.80	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.01	0.02	0.02		
	Fu.C.12	My	0.00	20.20	3.570	15.36	0.000	0.000 D	-19.22	Vz	11.95	11.95	-5.84	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.13	My	0.00	20.40	3.570	15.47	0.000	0.000 D	-36.23	Vz	12.17	12.17	-5.98	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.24	My	0.00	-12.68	3.570	-9.63	0.000	0.000 T	7.93	Vz	-7.44	-7.44	3.64	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.25	My	0.00	-12.76	3.570	-9.71	0.000	0.000 D	-4.70	Vz	-7.50	-7.50	3.66	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.27	My	0.00	0.88	3.570	0.70	0.000	0.000 D	-25.08	Vz	0.49	0.49	-0.24	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.29	My	0.00	0.88	3.570	0.69	0.000	0.000 D	-26.86	Vz	0.49	0.49	-0.25	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.33	My	0.00	-2.58	3.570	-1.95	0.000	0.000 D	-26.86	Vz	-1.55	-1.55	0.74	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.34	My	0.00	-12.76	3.570	-9.75	0.000	0.000 T	6.99	Vz	-7.46	-7.46	3.61	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	-0.28	0.000	0.000 D	-56.59	Vz	-0.08	-0.08	-0.06	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	0.00		
S25	Fu.C.4	My	7.43	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.59	Vz	-3.12	-5.86	-5.86	0.00	0.00
		Mz	0.07	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.8	My	4.83	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.66	Vz	-2.02	-3.82	-3.82	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.12	My	15.36	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.03	Vz	-6.53	-12.19	-12.19	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.13	My	15.47	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-29.04	Vz	-6.66	-12.38	-12.38	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.20	My	-7.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	9.94	Vz	2.93	5.55	5.55	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.24	My	-9.63	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	9.98	Vz	4.03	7.59	7.59	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.25	My	-9.71	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.28	Vz	4.09	7.67	7.67	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W a a r d e	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S25	Fu.C.29	My	0.69	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-19.59	Vz	-0.32	-0.55	-0.55	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.33	My	-1.95	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-19.58	Vz	0.82	1.55	1.55	0.00	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.34	My	-9.75	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	9.04	Vz	4.10	7.66	7.66	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S26	Fu.C.38	My	-0.28	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-49.31	Vz	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-40.93	0.000	0.000 D	-15.79	Vz	-13.13	-13.13	-5.02	0.00	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.53	0.000	0.000		Vy	0.11	0.11	0.11		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	92.25	0.000	0.000 D	-22.97	Vz	25.73	25.73	11.61	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.79	0.000	0.000		Vy	0.18	0.18	0.16		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	-37.98	0.000	0.000 D	-13.29	Vz	-10.13	-10.13	-5.22	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.76	0.000	0.000		Vy	-0.15	-0.15	-0.15		
	Fu.C.21	My	0.00	-5.83	3.472	-4.69	0.000	0.000 D	-14.40	Vz	-3.39	-3.39	1.50	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.70	0.000	0.000		Vy	-0.14	-0.14	-0.14		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-37.68	0.000	0.000 D	-11.36	Vz	-10.07	-10.07	-5.16	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.76	0.000	0.000		Vy	-0.15	-0.15	-0.15		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	70.71	0.000	0.000 D	-18.58	Vz	16.95	16.95	11.67	0.00	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.52	0.000	0.000		Vy	-0.11	-0.11	-0.10		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	-34.20	0.000	0.000 T	5.75	Vz	-9.33	-9.33	-4.44	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.11	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	173.71	0.000	0.000 D	-0.51	Vz	46.50	46.50	23.55	-0.01	-0.05
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.13	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.04		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	174.01	0.000	0.000 D	-0.52	Vz	46.56	46.56	23.61	-0.01	-0.05
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.03		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-0.14	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	-0.02	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.12	My	0.00	0.00	0.000	-0.30	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	-0.05	-0.06	-0.06	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000 D	-3.04	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-3.04	Vz	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.22	0.000	0.000 D	-2.54	Vz	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S27	Fu.C.45	My	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000 D	-3.44	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	-0.14	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.29	0.29	0.29	0.02	0.02
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.06		
	Fu.C.8	My	-0.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.17	0.17	0.17	0.02	0.02
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.12	My	-0.30	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.62	0.62	0.62	0.02	0.02
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.22	My	0.18	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.20	Vz	-0.37	-0.37	-0.37	-0.01	-0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.25	My	0.19	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.19	Vz	-0.39	-0.39	-0.39	-0.02	-0.02
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.33	My	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.24	Vz	-0.07	-0.07	-0.06	-0.02	-0.02
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.34	My	0.22	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.21	Vz	-0.45	-0.45	-0.45	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.30	Vz	-0.09	-0.09	-0.09	-0.01	-0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S29	Fu.C.4	My	-40.94	-52.94	4.464	-52.83	0.000	0.000 T	1.59	Vz	-5.32	-5.32	0.53	0.00	0.01
		Mz	0.54	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.12	-0.12	-0.12		
	Fu.C.11	My	84.51	100.46	3.472	96.83	0.000	0.000 D	-0.79	Vz	9.52	9.52	-4.55	-0.02	-0.04
		Mz	0.78	0.00	0.000	-0.69	0.000	0.000		Vy	-0.29	-0.29	-0.27		
	Fu.C.13	My	92.23	113.82	3.968	112.24	0.000	0.000 D	-0.96	Vz	11.07	11.07	-3.00	-0.03	-0.05
		Mz	0.78	0.00	0.000	-0.77	0.000	0.000		Vy	-0.30	-0.30	-0.28		
	Fu.C.20	My	-37.97	0.00	0.000	-53.29	0.000	0.000 D	-2.76	Vz	-5.54	-5.54	-0.64	0.01	0.00
		Mz	-0.76	0.00	0.000	0.26	0.000	0.000		Vy	0.21	0.21	0.21		
	Fu.C.22	My	-28.78	0.00	0.000	-37.30	0.000	0.000 D	-0.91	Vz	-3.69	-3.69	-2.14	0.01	0.00
		Mz	-0.73	0.00	0.000	0.26	0.000	0.000		Vy	0.20	0.20	0.20		
	Fu.C.23	My	-13.28	-13.45	0.496	-3.99	0.000	0.000 D	-0.56	Vz	-0.57	4.32	4.32	0.01	0.01
		Mz	-0.73	0.00	0.000	0.23	0.000	0.000		Vy	0.19	0.20	0.20		
	Fu.C.24	My	-37.67	0.00	0.000	-52.69	0.000	0.000 D	-0.84	Vz	-5.48	-5.48	-0.58	0.01	0.00
		Mz	-0.76	0.00	0.000	0.26	0.000	0.000		Vy	0.21	0.21	0.21		
	Fu.C.26	My	46.25	62.67	4.464	61.94	0.000	0.000 D	-6.57	Vz	6.27	6.27	-2.34	0.00	0.01
		Mz	-0.53	0.00	0.000	0.09	0.000	0.000		Vy	0.12	0.12	0.12		
	Fu.C.33	My	70.97	0.00	0.000	111.27	0.000	0.000 D	-4.23	Vz	11.24	11.24	2.63	-0.01	0.01
		Mz	-0.52	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	0.10	0.10	0.10		
	Fu.C.36	My	173.69	0.00	0.000	231.38	0.000	0.000 T	10.06	Vz	23.04	23.04	0.18	-0.05	-0.04
		Mz	0.11	0.00	0.000	-0.85	0.000	0.000		Vy	-0.16	-0.16	-0.14		
	Fu.C.37	My	139.43	0.00	0.000	197.76	0.000	0.000 T	10.34	Vz	19.66	19.66	3.82	-0.04	-0.03
		Mz	0.13	0.00	0.000	-0.70	0.000	0.000		Vy	-0.14	-0.14	-0.13		
	Fu.C.38	My	173.99	0.00	0.000	232.01	0.000	0.000 T	8.27	Vz	23.12	23.12	0.24	-0.05	-0.04
		Mz	0.11	0.00	0.000	-0.84	0.000	0.000		Vy	-0.16	-0.16	-0.14		
	Fu.C.51	My	109.04	122.08	3.472	119.82	0.000	0.000 T	6.04	Vz	11.85	11.85	-2.85	-0.02	-0.02
		Mz	0.09	0.00	0.000	-0.35	0.994	0.000		Vy	-0.08	-0.08	-0.07		
S30	Fu.C.7	My	-2.45	-13.36	4.463	-13.36	0.000	0.000 T	4.78	Vz	-4.65	-4.65	0.25	0.01	0.01
		Mz	-0.20	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.06		
	Fu.C.13	My	112.24	0.00	0.000	70.31	0.000	0.000 D	-1.13	Vz	-2.96	-11.56	-11.56	0.01	0.02
		Mz	-0.77	0.00	0.000	0.20	0.000	0.000		Vy	0.17	0.18	0.18		
	Fu.C.20	My	-53.29	-53.39	0.496	-41.17	0.000	0.000 D	-2.80	Vz	-0.48	5.38	5.38	-0.02	-0.01
		Mz	0.26	0.00	0.000	-0.17	0.000	0.000		Vy	-0.09	-0.09	-0.09		
	Fu.C.24	My	-52.69	-52.82	0.496	-40.86	0.000	0.000 D	-0.87	Vz	-0.54	5.31	5.31	-0.02	-0.01
		Mz	0.26	0.00	0.000	-0.17	0.000	0.000		Vy	-0.09	-0.09	-0.09		
	Fu.C.26	My	61.94	0.00	0.000	41.61	0.000	0.000 D	-6.70	Vz	-1.95	-6.25	-6.25	0.00	0.00
		Mz	0.09	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.27	My	95.31	98.83	1.488	82.58	0.000	0.000 D	-5.88	Vz	4.47	-9.62	-9.62	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
S31	Fu.C.36	My	231.38	0.00	0.000	172.49	0.000	0.000 T	10.05	Vz	-0.42	-23.28	-23.28	0.02	0.04
		Mz	-0.85	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.14	0.16	0.16		
	Fu.C.37	My	197.76	198.78	0.496	156.52	0.000	0.000 T	10.55	Vz	3.19	-19.84	-19.84	0.02	0.03
		Mz	-0.70	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.12	0.14	0.14		
	Fu.C.38	My	232.01	0.00	0.000	173.66	0.000	0.000 T	8.27	Vz	-0.26	-23.29	-23.29	0.02	0.04
		Mz	-0.84	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.13	0.15	0.15		
	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000 D	-3.07	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
S31	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000 D	-3.07	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000 D	-2.53	Vz	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000 D	-2.53	Vz	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S31	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000 D	-3.05	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.08	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000 D	-3.44	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S32	Fu.C.8	My	0.07	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	-0.13	-0.13	-0.13	-0.02	-0.02
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.11	My	0.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	-0.21	-0.21	-0.21	-0.03	-0.03
		Mz	-0.04	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.13	My	0.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	-0.20	-0.20	-0.20	-0.03	-0.03
		Mz	-0.04	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.22	My	-0.07	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.21	Vz	0.15	0.15	0.15	0.02	0.02
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.23	My	-0.07	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.20	Vz	0.14	0.14	0.14	0.02	0.02
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.24	My	-0.07	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.21	Vz	0.15	0.15	0.15	0.02	0.02
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.36	My	0.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	-0.16	-0.16	-0.16	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.45	My	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.30	Vz	-0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S33	Fu.C.3	My	0.23	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	-0.04	-0.04	-0.04	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.18	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	18.86	Vz	-0.05	-0.05	-0.04	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.18	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	18.90	Vz	-0.04	-0.04	-0.04	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.28	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-38.65	Vz	-0.03	-0.04	-0.03	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	-0.20	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	16.42	Vz	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	-0.20	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	17.97	Vz	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	-0.14	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-34.20	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.01	0.01		
	Fu.C.31	My	-0.14	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-34.16	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.01	0.01		
S34	Fu.C.36	My	0.23	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-82.85	Vz	-0.03	-0.04	-0.04	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.19	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-84.13	Vz	-0.02	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.18	0.000	0.000 T	19.42	Vz	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.28	0.000	0.000 D	-36.89	Vz	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.28	0.000	0.000 D	-38.68	Vz	0.20	0.20	0.19	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	-0.20	0.000	0.000 T	16.94	Vz	-0.11	-0.11	-0.11	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	-0.19	0.000	0.000 T	3.85	Vz	-0.11	-0.11	-0.11	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-0.20	0.000	0.000 T	18.50	Vz	-0.11	-0.11	-0.11	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.000	-0.19	0.000	0.000 T	2.29	Vz	-0.12	-0.12	-0.12	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W a a r d e	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S34	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	-0.14	0.000	0.000 D	-32.40	Vz	-0.10	-0.10	-0.10	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.19	0.000	0.000 D	-82.37	Vz	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
S35	Fu.C.5	My	-4.76	-5.88	1.488	0.00	0.000	0.000 T	2.56	Vz	-1.49	3.41	3.41	0.01	0.01
		Mz	0.13	0.00	0.000	-0.36	0.000	0.000		Vy	-0.10	-0.10	-0.10		
	Fu.C.11	My	61.44	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.27	Vz	-9.77	-15.02	-15.02	0.02	0.01
		Mz	0.20	0.00	0.000	-0.39	0.000	0.000		Vy	-0.12	-0.13	-0.13		
	Fu.C.13	My	70.33	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.33	Vz	-11.56	-16.81	-16.81	0.02	0.01
		Mz	0.20	0.00	0.000	-0.39	0.000	0.000		Vy	-0.12	-0.13	-0.13		
	Fu.C.20	My	-41.18	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.00	Vz	5.38	11.24	11.24	-0.01	-0.01
		Mz	-0.17	0.00	0.000	0.31	0.000	0.000		Vy	0.09	0.09	0.09		
	Fu.C.23	My	7.75	7.85	0.496	0.00	0.000	0.000 D	-0.52	Vz	0.40	-3.53	-3.53	-0.01	-0.01
		Mz	-0.08	0.00	0.000	0.35	0.000	0.000		Vy	0.09	0.09	0.09		
	Fu.C.24	My	-40.87	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.08	Vz	5.31	11.17	11.17	-0.01	-0.01
		Mz	-0.16	0.00	0.000	0.31	0.000	0.000		Vy	0.09	0.09	0.09		
	Fu.C.26	My	41.61	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.94	Vz	-6.25	-10.55	-10.55	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.32	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.06		
	Fu.C.31	My	82.84	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.11	Vz	-9.67	-23.76	-23.76	0.01	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	0.36	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.06		
S36	Fu.C.36	My	172.51	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	9.60	Vz	-23.27	-46.18	-46.18	0.04	0.01
		Mz	0.08	0.08	1.984	0.03	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.04	-0.04		
	Fu.C.37	My	156.54	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	10.04	Vz	-19.83	-43.25	-43.25	0.03	0.01
		Mz	0.08	0.08	1.488	0.03	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.03	-0.03		
	Fu.C.38	My	173.68	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.82	Vz	-23.29	-46.71	-46.71	0.04	0.01
		Mz	0.07	0.08	2.480	0.03	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.03	-0.03		
	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.000	-30.35	0.000	0.000 T	1.29	Vz	-9.10	-9.10	-3.03	0.00	0.00
		Mz	0.31	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000		Vy	-0.08	-0.08	-0.08		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	19.83	0.000	0.000 T	2.52	Vz	5.95	5.95	1.98	0.00	0.00
		Mz	0.34	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.09	-0.09	-0.08		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-30.35	0.000	0.000 T	1.35	Vz	-9.10	-9.10	-3.03	0.00	0.00
		Mz	0.31	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.08	-0.08	-0.08		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	-30.34	0.000	0.000 T	3.23	Vz	-9.10	-9.10	-3.03	0.00	0.00
		Mz	0.31	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000		Vy	-0.08	-0.08	-0.08		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	70.94	0.000	0.000 D	-1.02	Vz	21.28	21.28	7.09	0.00	0.00
		Mz	0.33	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	-0.08	-0.08	-0.08		
S37	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	-24.67	0.000	0.000 D	-0.43	Vz	-7.40	-7.40	-2.47	0.00	0.00
		Mz	-0.32	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.08	0.08	0.08		
	Fu.C.26	My	0.00	0.00	0.000	26.47	0.000	0.000 D	-6.92	Vz	7.95	7.95	2.65	0.00	0.00
		Mz	-0.28	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.07		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	26.44	0.000	0.000 D	-3.88	Vz	7.94	7.94	2.64	0.00	0.00
		Mz	-0.31	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.07		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	117.39	0.000	0.000 T	10.47	Vz	35.31	35.31	11.63	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	117.44	0.000	0.000 T	8.26	Vz	35.33	35.33	11.64	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.2	My	-30.39	-34.17	2.500	-30.36	0.000	0.000 T	1.44	Vz	-3.03	3.04	3.04	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.3	My	19.83	22.31	2.500	19.83	0.000	0.000 T	2.67	Vz	1.98	1.98	-1.98	0.00	0.00
		Mz	-0.09	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.8	My	-30.38	-34.16	2.500	-30.35	0.000	0.000 T	3.38	Vz	-3.03	3.04	3.04	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.11	My	71.02	79.86	2.500	70.96	0.000	0.000 D	-0.90	Vz	7.09	-7.11	-7.11	0.00	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.22	My	-24.69	-27.76	2.500	-24.66	0.000	0.000 D	-1.45	Vz	-2.46	2.47	2.47	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard e	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/ D	Nmax	W a a r d e	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S37	Fu.C.26	My	26.51	29.81	2.500	26.48	0.000	0.000 D	-6.75	Vz	2.65	-2.66	-2.66	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	26.52	29.80	2.500	26.47	0.000	0.000 D	-3.71	Vz	2.64	-2.66	-2.66	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.37	My	117.58	131.98	2.500	117.07	0.000	0.000 T	10.93	Vz	11.63	-11.79	-11.79	0.00	-0.01
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000		Vy	0.01	0.02	0.02		
S38	Fu.C.38	My	117.60	132.02	2.500	117.11	0.000	0.000 T	8.72	Vz	11.64	-11.80	-11.80	0.00	-0.01
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.09	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.2	My	-30.40	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.60	Vz	3.04	9.11	9.11	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.22	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.3	My	19.83	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.82	Vz	-1.98	-5.95	-5.95	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	0.20	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.4	My	-30.40	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.66	Vz	3.04	9.11	9.11	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.22	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.8	My	-30.39	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.54	Vz	3.04	9.11	9.11	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.21	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.11	My	71.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.72	Vz	-7.11	-21.30	-21.30	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.08	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.24	My	-24.70	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.20	Vz	2.47	7.41	7.41	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.14	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.26	My	26.52	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.57	Vz	-2.66	-7.96	-7.96	0.00	0.00
		Mz	0.07	0.00	0.000	-0.30	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		
	Fu.C.31	My	26.54	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.44	Vz	-2.66	-7.96	-7.96	0.00	0.00
		Mz	0.10	0.00	0.000	-0.42	0.000	0.000		Vy	-0.10	-0.10	-0.10		
	Fu.C.36	My	115.75	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	11.19	Vz	-11.57	-34.68	-34.68	-0.01	0.00
		Mz	0.11	0.00	0.000	-0.40	0.000	0.000		Vy	-0.10	-0.10	-0.10		
	Fu.C.37	My	117.26	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	11.59	Vz	-11.79	-35.01	-35.01	-0.01	0.00
		Mz	0.11	0.00	0.000	-0.39	0.000	0.000		Vy	-0.10	-0.10	-0.10		
	Fu.C.38	My	117.27	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	9.38	Vz	-11.80	-35.02	-35.02	-0.01	0.00
		Mz	0.09	0.00	0.000	-0.34	0.000	0.000		Vy	-0.09	-0.09	-0.08		
S39	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	-23.53	0.000	0.000 T	2.64	Vz	-7.17	-7.17	-2.24	0.00	0.00
		Mz	0.20	0.00	0.000	-0.16	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-23.49	0.000	0.000 T	1.77	Vz	-7.16	-7.16	-2.23	0.00	0.00
		Mz	0.22	0.00	0.000	-0.13	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	27.80	0.000	0.000 D	-0.97	Vz	8.21	8.21	2.91	0.00	0.00
		Mz	0.08	0.00	0.000	-0.19	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.05		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	-29.77	0.000	0.000 D	-3.33	Vz	-8.99	-8.99	-2.92	0.00	0.00
		Mz	-0.13	0.00	0.000	0.38	0.000	0.000		Vy	0.10	0.10	0.10		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-29.76	0.000	0.000 D	-1.30	Vz	-8.99	-8.99	-2.91	0.00	0.00
		Mz	-0.14	0.00	0.000	0.39	0.000	0.000		Vy	0.10	0.10	0.10		
	Fu.C.26	My	0.00	0.00	0.000	21.65	0.000	0.000 D	-6.65	Vz	6.41	6.41	2.25	0.00	0.00
		Mz	-0.30	0.00	0.000	0.56	0.000	0.000		Vy	0.17	0.17	0.17		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	72.42	0.000	0.000 D	-3.19	Vz	21.58	21.58	7.39	0.00	0.00
		Mz	-0.42	0.00	0.000	0.73	0.000	0.000		Vy	0.23	0.23	0.23		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	117.04	0.000	0.000 T	11.21	Vz	34.93	34.93	11.82	0.00	0.02
		Mz	-0.40	0.00	0.000	0.25	0.000	0.000		Vy	0.13	0.13	0.13		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	117.03	0.000	0.000 T	11.60	Vz	34.93	34.93	11.82	0.00	0.02
		Mz	-0.39	0.00	0.000	0.25	0.000	0.000		Vy	0.13	0.13	0.13		
S40	Fu.C.11	My	27.80	30.79	2.500	27.15	0.000	0.000 D	-21.70	Vz	2.53	-2.79	-2.79	0.00	0.01
		Mz	-0.19	0.00	0.000	-0.13	0.000	0.000		Vy	0.01	0.02	0.02		
	Fu.C.12	My	27.84	30.83	2.500	27.18	0.000	0.000 D	-20.35	Vz	2.53	-2.79	-2.79	0.00	0.00
		Mz	-0.16	-0.16	1.000	-0.16	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	-29.76	-34.13	2.500	-30.87	0.000	0.000 D	-22.70	Vz	-3.28	-3.28	2.83	0.00	0.00
		Mz	0.38	0.00	0.000	-0.24	0.000	0.000		Vy	-0.12	-0.13	-0.13		
	Fu.C.20	My	-29.76	-34.13	2.500	-30.87	0.000	0.000 D	-22.77	Vz	-3.28	-3.28	2.83	0.00	0.00
		Mz	0.39	0.00	0.000	-0.24	0.000	0.000		Vy	-0.13	-0.13	-0.13		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W aard	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S40	Fu.C.27	My	72.44	81.03	2.500	71.81	0.000	0.000 D	-30.59	Vz	7.03	-7.27	-7.27	-0.01	-0.02
		Mz	0.73	0.00	0.000	-0.54	0.000	0.000		Vy	-0.25	-0.26	-0.25		
	Fu.C.31	My	72.42	81.02	2.500	71.80	0.000	0.000 D	-28.68	Vz	7.02	-7.27	-7.27	-0.01	-0.02
		Mz	0.73	0.00	0.000	-0.54	0.000	0.000		Vy	-0.25	-0.26	-0.25		
	Fu.C.34	My	-23.50	-26.87	2.500	-24.08	0.000	0.000 T	5.08	Vz	-2.58	-2.58	2.35	0.00	0.00
		Mz	-0.11	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.36	My	117.04	131.20	2.500	116.42	0.000	0.000 T	0.26	Vz	11.45	-11.70	-11.70	0.01	0.00
		Mz	0.25	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.37	My	117.02	131.18	2.500	116.41	0.000	0.000 T	0.26	Vz	11.45	-11.70	-11.70	0.01	0.00
		Mz	0.25	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
S41	Fu.C.2	My	0.01	-9.11	3.375	0.00	0.000	0.000 T	7.06	Vz	-5.38	5.41	5.41	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	0.01	-9.11	3.375	0.00	0.000	0.000 T	7.07	Vz	-5.38	5.41	5.41	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.7	My	0.01	-12.39	3.375	0.00	0.000	0.000 T	7.13	Vz	-7.32	7.36	7.36	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.01	-12.39	3.375	0.00	0.000	0.000 T	7.13	Vz	-7.32	7.36	7.36	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.81	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-18.01	Vz	0.49	0.49	-0.47	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	1.350	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.15	My	0.00	-2.51	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-17.96	Vz	-1.48	1.51	1.51	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	6.22	3.375	0.00	0.000	0.000 T	10.67	Vz	3.67	-3.69	-3.69	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	6.22	3.375	0.00	0.000	0.000 T	10.67	Vz	3.67	-3.69	-3.69	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	-0.01	19.83	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-31.42	Vz	11.82	-11.94	-11.94	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	-0.01	19.83	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-31.42	Vz	11.82	-11.94	-11.94	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	-0.01	16.48	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-31.43	Vz	9.82	-9.92	-9.92	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.01	-12.39	3.375	0.00	0.000	0.000 T	7.15	Vz	-7.31	7.36	7.36	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.700	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-44.79	Vz	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-34.15	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S42	Fu.C.3	My	-24.12	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-17.75	Vz	2.36	7.30	7.30	0.00	0.00
		Mz	-0.25	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.11	My	27.14	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-21.87	Vz	-2.78	-8.09	-8.09	0.01	0.00
		Mz	-0.13	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.18	My	-30.87	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-22.83	Vz	2.83	11.11	11.11	0.00	0.00
		Mz	-0.24	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.04	0.05	0.05		
	Fu.C.20	My	-30.87	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-22.90	Vz	2.83	11.11	11.11	0.00	0.00
		Mz	-0.24	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.24	My	-30.86	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-20.99	Vz	2.83	11.11	11.11	0.00	0.00
		Mz	-0.24	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.27	My	71.81	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-30.70	Vz	-7.28	-21.53	-21.53	-0.01	0.00
		Mz	-0.54	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.10	0.11	0.11		
	Fu.C.31	My	71.79	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-28.79	Vz	-7.27	-21.52	-21.52	-0.01	0.00
		Mz	-0.54	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.10	0.11	0.11		
	Fu.C.34	My	-24.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	4.94	Vz	2.35	7.28	7.28	0.00	0.00
		Mz	0.07	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.01		
	Fu.C.36	My	116.41	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.47	Vz	-11.70	-34.85	-34.85	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S42	Fu.C.38	My	80.95	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.62	Vz	-8.16	-24.22	-24.22	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	0.00		
S43	Fu.C.4	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.02	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.33	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.04	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.34	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.08	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.16	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.45	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.06	Vz	0.10	0.10	-0.10	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
S44	Fu.C.3	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.00	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.5	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.00	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.8	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.03	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.11	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.06	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.13	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.06	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.23	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.24	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.03	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.31	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.08	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.34	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.05	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.24	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.10	Vz	0.10	0.10	-0.10	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S45	Fu.C.3	My	0.00	9.60	3.570	7.13	0.000	0.000 D	-12.17	Vz	5.74	5.74	-2.91	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.4	My	0.00	9.47	3.570	7.03	0.000	0.000 T	10.58	Vz	5.62	5.62	-2.86	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.11	My	0.00	19.90	3.570	14.79	0.000	0.000 D	-33.97	Vz	12.01	12.01	-6.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.13	My	0.00	19.92	3.570	14.81	0.000	0.000 D	-35.53	Vz	12.03	12.03	-6.09	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.25	My	0.00	-12.42	3.570	-9.22	0.000	0.000 D	-4.79	Vz	-7.41	-7.41	3.76	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.27	My	0.00	0.86	3.570	0.67	0.000	0.000 D	-24.99	Vz	0.48	0.48	-0.25	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.29	My	0.00	0.86	3.570	0.67	0.000	0.000 D	-26.78	Vz	0.48	0.48	-0.26	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.33	My	0.00	-2.49	3.570	-1.82	0.000	0.000 D	-26.77	Vz	-1.53	-1.53	0.77	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.34	My	0.00	-12.40	3.570	-9.23	0.000	0.000 T	7.12	Vz	-7.36	-7.36	3.71	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	1.530	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.17	0.000	0.000 D	-56.11	Vz	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S46	Fu.C.4	My	7.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.61	Vz	-2.87	-5.61	-5.61	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S46	Fu.C.8	My	4.60	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.59	Vz	-1.88	-3.67	-3.67	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.12	My	14.61	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.99	Vz	-6.07	-11.72	-11.72	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.13	My	14.81	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-28.34	Vz	-6.24	-11.96	-11.96	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.20	My	-6.76	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	9.79	Vz	2.77	5.39	5.39	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.25	My	-9.22	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.19	Vz	3.79	7.37	7.37	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.33	My	-1.82	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-19.50	Vz	0.73	1.46	1.46	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.34	My	-9.23	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	9.16	Vz	3.78	7.35	7.35	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.20	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-48.67	Vz	-0.14	-0.14	-0.14	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.38	My	0.17	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-48.83	Vz	-0.12	-0.12	-0.12	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.02	0.03	0.03		
S47	Fu.C.3	My	0.00	8.61	4.464	8.59	0.000	0.000 D	-11.80	Vz	3.70	3.70	-0.24	-0.01	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.60	0.000	0.000		Vy	0.12	0.12	0.12		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-40.97	0.000	0.000 D	-9.61	Vz	-13.13	-13.13	-5.02	0.00	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.48	0.000	0.000		Vy	0.10	0.10	0.10		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	90.92	0.000	0.000 D	-20.10	Vz	25.45	25.45	11.33	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.67	0.000	0.000		Vy	0.15	0.15	0.14		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	-37.19	0.000	0.000 D	-4.53	Vz	-9.95	-9.95	-5.05	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.61	0.000	0.000		Vy	-0.12	-0.12	-0.12		
	Fu.C.21	My	0.00	-5.56	3.472	-4.31	0.000	0.000 D	-6.09	Vz	-3.31	-3.31	1.58	0.00	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.56	0.000	0.000		Vy	-0.11	-0.11	-0.11		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-36.88	0.000	0.000 D	-2.57	Vz	-9.89	-9.89	-4.99	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.62	0.000	0.000		Vy	-0.12	-0.12	-0.12		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	70.20	0.000	0.000 D	-13.11	Vz	16.83	16.83	11.55	0.00	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.41	0.000	0.000		Vy	-0.08	-0.08	-0.08		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	-33.53	0.000	0.000 T	7.95	Vz	-9.20	-9.20	-4.31	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	171.11	0.000	0.000 D	-10.34	Vz	46.06	46.06	23.07	-0.01	-0.03
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.03		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	171.87	0.000	0.000 D	-8.68	Vz	46.20	46.20	23.21	-0.01	-0.03
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.03		
S48	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.510	-0.01	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.6	My	0.00	0.00	2.040	0.00	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000 D	-3.07	Vz	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-3.07	Vz	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000 D	-3.44	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard e	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/ D	Nmax	W a a r d e	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S49	Fu.C.4	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.7	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.22	My	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.23	Vz	-0.05	-0.05	-0.05	-0.01	-0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.27	My	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.05	0.05	0.05	-0.01	-0.01
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.33	My	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.04	0.04	0.04	-0.02	-0.02
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.34	My	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	-0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	-0.07	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.14	0.14	0.14	-0.01	-0.01
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.45	My	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.30	Vz	0.05	0.05	0.05	-0.01	-0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
S50	Fu.C.4	My	-40.97	-53.05	4.464	-52.94	0.000	0.000 T	1.15	Vz	-5.34	-5.34	0.51	0.00	0.00
		Mz	0.48	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	-0.11	-0.11	-0.11		
	Fu.C.11	My	83.18	98.28	3.472	94.26	0.000	0.000 D	-9.58	Vz	9.30	9.30	-4.81	-0.02	-0.03
		Mz	0.66	0.00	0.000	-0.53	0.000	0.000		Vy	-0.23	-0.23	-0.22		
	Fu.C.13	My	90.92	111.56	3.968	109.72	0.000	0.000 D	-9.62	Vz	10.86	10.86	-3.26	-0.02	-0.04
		Mz	0.66	0.00	0.000	-0.59	0.000	0.000		Vy	-0.24	-0.24	-0.23		
	Fu.C.20	My	-37.19	0.00	0.000	-51.77	0.000	0.000 T	2.33	Vz	-5.38	-5.38	-0.49	0.01	0.00
		Mz	-0.62	0.00	0.000	0.21	0.000	0.000		Vy	0.17	0.17	0.17		
	Fu.C.22	My	-27.99	0.00	0.000	-35.76	0.000	0.000 T	4.30	Vz	-3.53	-3.53	-1.99	0.01	0.00
		Mz	-0.60	0.00	0.000	0.20	0.000	0.000		Vy	0.16	0.16	0.16		
	Fu.C.23	My	-12.91	-13.03	0.496	-3.24	0.000	0.000 T	2.17	Vz	-0.50	4.40	4.40	0.01	0.00
		Mz	-0.58	0.00	0.000	0.18	0.000	0.000		Vy	0.16	0.16	0.16		
	Fu.C.24	My	-36.88	0.00	0.000	-51.17	0.000	0.000 T	4.28	Vz	-5.32	-5.32	-0.43	0.01	0.00
		Mz	-0.62	0.00	0.000	0.21	0.000	0.000		Vy	0.17	0.17	0.17		
	Fu.C.33	My	70.46	0.00	0.000	110.37	0.000	0.000 D	-7.17	Vz	11.17	11.17	2.55	-0.01	0.01
		Mz	-0.42	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.08	0.08	0.08		
	Fu.C.34	My	-33.53	0.00	0.000	-44.52	0.000	0.000 T	10.30	Vz	-4.65	-4.65	0.23	0.00	0.00
		Mz	-0.10	0.00	0.000	0.08	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.36	My	171.12	0.00	0.000	226.17	0.000	0.000 D	-10.10	Vz	22.64	22.64	-0.39	-0.04	-0.03
		Mz	0.09	0.00	0.000	-0.58	0.000	0.000		Vy	-0.12	-0.12	-0.10		
	Fu.C.37	My	136.69	0.00	0.000	192.22	0.000	0.000 D	-10.54	Vz	19.22	19.22	3.22	-0.03	-0.02
		Mz	0.10	0.00	0.000	-0.48	0.000	0.000		Vy	-0.10	-0.10	-0.09		
	Fu.C.38	My	171.88	0.00	0.000	227.72	0.000	0.000 D	-8.44	Vz	22.79	22.79	-0.23	-0.04	-0.03
		Mz	0.09	0.00	0.000	-0.57	0.000	0.000		Vy	-0.11	-0.11	-0.10		
	Fu.C.47	My	107.54	119.54	2.976	116.77	0.000	0.000 D	-5.17	Vz	11.58	11.58	-3.18	-0.01	-0.01
		Mz	0.06	0.00	0.000	-0.23	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.05		
S51	Fu.C.4	My	-52.94	0.00	0.000	-38.60	0.000	0.000 T	1.18	Vz	0.44	5.34	5.34	0.01	0.01
		Mz	-0.07	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.7	My	-3.46	-13.91	4.463	-13.86	0.000	0.000 T	1.40	Vz	-4.54	-4.54	0.35	0.01	0.01
		Mz	-0.17	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.11	My	94.26	0.00	0.000	60.18	0.000	0.000 D	-9.85	Vz	-4.24	-9.52	-9.52	0.00	0.01
		Mz	-0.53	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000		Vy	0.11	0.12	0.12		
	Fu.C.13	My	109.72	0.00	0.000	69.10	0.000	0.000 D	-9.79	Vz	-2.69	-11.32	-11.32	0.00	0.02
		Mz	-0.60	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000		Vy	0.12	0.13	0.13		
	Fu.C.20	My	-51.77	-51.94	0.496	-40.40	0.000	0.000 T	2.30	Vz	-0.63	5.22	5.22	-0.01	-0.01
		Mz	0.21	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		
	Fu.C.24	My	-51.17	-51.36	0.496	-40.09	0.000	0.000 T	4.24	Vz	-0.69	5.15	5.15	-0.01	-0.01
		Mz	0.21	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.06		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S51	Fu.C.27	My	94.40	98.06	1.488	82.13	0.000	0.000 D	-8.90	Vz	4.57	-9.54	-9.54	0.01	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.34	My	-44.52	-44.60	0.496	-34.38	0.000	0.000 T	10.29	Vz	-0.40	4.48	4.48	0.00	0.00
		Mz	0.08	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.36	My	226.17	0.00	0.000	170.09	0.000	0.000 D	-10.10	Vz	0.18	-22.85	-22.85	0.01	0.03
		Mz	-0.58	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.09	0.11	0.11		
	Fu.C.37	My	192.22	193.74	0.992	153.94	0.000	0.000 D	-10.54	Vz	3.83	-19.37	-19.37	0.01	0.02
		Mz	-0.48	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.08	0.09	0.09		
	Fu.C.38	My	227.72	0.00	0.000	171.68	0.000	0.000 D	-8.44	Vz	0.25	-22.94	-22.94	0.01	0.03
		Mz	-0.58	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.09	0.10	0.10		
S52	Fu.C.3	My	0.00	0.00	3.570	0.00	0.000	0.000 D	-2.54	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000 D	-3.07	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	-0.11	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	0.00	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000 D	-3.44	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S53	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	-0.02	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.11	My	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.26	Vz	0.06	0.06	0.06	-0.02	-0.02
		Mz	-0.04	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.13	My	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.26	Vz	0.06	0.06	0.06	-0.02	-0.02
		Mz	-0.04	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.23	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.23	Vz	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.24	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.23	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.01	0.01
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.31	My	-0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.07	0.07	0.07	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.33	My	-0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.07	0.07	0.07	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.34	My	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	-0.04	-0.04	-0.04	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	-0.11	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S54	Fu.C.45	My	-0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.30	Vz	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	18.85	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.7	My	0.00	0.00	1.530	0.00	0.000	0.000 D	-2.59	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	18.89	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.9	My	0.00	0.00	1.020	0.00	0.000	0.000 D	-4.38	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S54	Fu.C.23	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.38	Vz	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	-0.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-34.26	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	-0.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-34.22	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	16.76	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	-0.30	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-83.25	Vz	0.05	0.07	0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	-0.26	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-84.46	Vz	0.05	0.06	0.06	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S55	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000 T	19.41	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000 D	-38.87	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 T	3.91	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 T	18.61	Vz	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000 D	-32.46	Vz	-0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000 T	17.29	Vz	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S56	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	-0.30	0.000	0.000 D	-81.48	Vz	-0.19	-0.19	-0.19	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	-0.26	0.000	0.000 D	-82.69	Vz	-0.17	-0.17	-0.16	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	-38.60	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.96	Vz	5.34	10.23	10.23	0.01	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.13	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.5	My	-5.25	-6.22	1.488	0.00	0.000	0.000 D	-0.90	Vz	-1.39	3.51	3.51	0.01	0.01
		Mz	0.07	0.00	0.000	-0.14	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.7	My	-13.86	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.18	Vz	0.35	5.24	5.24	0.01	0.01
		Mz	0.06	0.00	0.000	-0.15	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.11	My	60.18	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-10.06	Vz	-9.53	-14.79	-14.79	0.01	0.01
		Mz	0.11	0.00	0.000	-0.14	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.06	-0.06		
S57	Fu.C.13	My	69.09	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-10.00	Vz	-11.33	-16.59	-16.59	0.01	0.01
		Mz	0.11	0.00	0.000	-0.14	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.06	-0.06		
	Fu.C.20	My	-40.40	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.08	Vz	5.22	11.07	11.07	-0.01	-0.01
		Mz	-0.09	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.23	My	8.13	8.19	0.496	0.00	0.000	0.000 T	2.20	Vz	0.33	-3.60	-3.60	-0.01	-0.01
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.14	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.24	My	-40.09	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	4.03	Vz	5.15	11.01	11.01	-0.01	-0.01
		Mz	-0.09	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.33	My	90.12	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.15	Vz	-11.15	-25.24	-25.24	0.01	0.00
		Mz	0.07	0.00	0.000	0.17	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.34	My	-34.37	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	10.08	Vz	4.48	9.36	9.36	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.00		
S57	Fu.C.36	My	170.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-10.34	Vz	-22.86	-45.85	-45.85	0.03	0.01
		Mz	0.04	0.08	3.471	0.07	0.000	0.000		Vy	0.00	-0.01	-0.01		
	Fu.C.37	My	153.93	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-10.86	Vz	-19.37	-42.87	-42.87	0.02	0.01
		Mz	0.04	0.08	3.967	0.07	0.000	0.000		Vy	0.00	-0.01	-0.01		
	Fu.C.38	My	171.67	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-8.68	Vz	-22.95	-46.44	-46.44	0.03	0.01
		Mz	0.03	0.07	3.967	0.07	0.000	0.000		Vy	0.00	-0.01	-0.01		
S57	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	19.83	0.000	0.000 D	-1.10	Vz	5.95	5.95	1.98	0.00	0.00
		Mz	0.14	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S57	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-30.41	0.000	0.000 T	0.89	Vz	-9.12	-9.12	-3.04	0.00	0.00
		Mz	0.14	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	-30.40	0.000	0.000 T	2.78	Vz	-9.11	-9.11	-3.04	0.00	0.00
		Mz	0.14	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	71.11	0.000	0.000 D	-9.99	Vz	21.34	21.34	7.13	0.00	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	71.11	0.000	0.000 D	-9.90	Vz	21.34	21.34	7.13	0.00	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	26.55	0.000	0.000 D	-8.81	Vz	7.97	7.97	2.67	0.00	0.00
		Mz	-0.14	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	26.55	0.000	0.000 D	-6.85	Vz	7.97	7.97	2.67	0.00	0.00
		Mz	-0.14	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	-24.67	0.000	0.000 T	9.90	Vz	-7.39	-7.39	-2.46	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	116.00	0.000	0.000 D	-10.23	Vz	34.82	34.82	11.64	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	117.90	0.000	0.000 D	-10.71	Vz	35.51	35.51	11.76	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
S58	Fu.C.4	My	-30.36	-34.18	2.500	-30.40	0.000	0.000 T	1.04	Vz	-3.04	-3.04	3.03	0.00	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.8	My	-30.36	-34.17	2.500	-30.39	0.000	0.000 T	2.93	Vz	-3.04	-3.04	3.03	0.00	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.11	My	71.03	79.94	2.500	71.08	0.000	0.000 D	-9.90	Vz	7.13	7.13	-7.10	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.09	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.24	My	-24.65	-27.74	2.500	-24.68	0.000	0.000 T	3.82	Vz	-2.47	-2.47	2.46	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.29	My	26.47	29.81	2.500	26.52	0.000	0.000 D	-8.65	Vz	2.67	2.67	-2.64	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.34	My	-24.63	-27.72	2.500	-24.66	0.000	0.000 T	10.05	Vz	-2.46	-2.46	2.46	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	115.80	130.35	2.500	115.93	0.000	0.000 D	-10.03	Vz	11.64	11.64	-11.56	0.00	-0.01
		Mz	0.05	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	117.70	132.28	2.500	117.45	0.000	0.000 D	-10.51	Vz	11.76	-11.79	-11.79	0.00	-0.01
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.08	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.38	My	117.68	132.24	2.500	117.41	0.000	0.000 D	-8.35	Vz	11.74	-11.79	-11.79	0.00	-0.01
		Mz	0.05	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S59	Fu.C.4	My	-30.35	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.20	Vz	3.03	9.11	9.11	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	-0.20	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.8	My	-30.34	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.09	Vz	3.03	9.10	9.10	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	-0.20	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.11	My	71.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.73	Vz	-7.10	-21.31	-21.31	0.00	0.00
		Mz	0.09	0.00	0.000	-0.36	0.000	0.000		Vy	-0.09	-0.09	-0.09		
	Fu.C.24	My	-24.63	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.97	Vz	2.46	7.39	7.39	0.00	0.00
		Mz	-0.10	0.00	0.000	0.35	0.000	0.000		Vy	0.09	0.09	0.09		
	Fu.C.34	My	-24.62	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	10.20	Vz	2.46	7.38	7.38	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.37	My	117.26	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-10.10	Vz	-11.79	-35.08	-35.08	-0.01	0.00
		Mz	0.08	0.00	0.000	-0.28	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		
	Fu.C.38	My	117.24	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.93	Vz	-11.79	-35.07	-35.07	-0.01	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	-0.23	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
S60	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	-23.52	0.000	0.000 D	-1.02	Vz	-7.17	-7.17	-2.24	0.00	0.00
		Mz	0.64	0.00	0.000	-0.41	0.000	0.000		Vy	-0.21	-0.21	-0.21		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	28.03	0.000	0.000 D	-9.94	Vz	8.25	8.25	2.95	0.00	0.00
		Mz	0.54	0.00	0.000	-0.46	0.000	0.000		Vy	-0.20	-0.20	-0.20		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	-29.72	0.000	0.000 T	1.92	Vz	-8.98	-8.98	-2.91	0.00	0.00
		Mz	-0.44	0.00	0.000	0.22	0.000	0.000		Vy	0.13	0.13	0.13		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W aard	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S60	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	-29.71	0.000	0.000 T	3.87	Vz	-8.98	-8.98	-2.90	0.00	0.00
		Mz	-0.44	0.00	0.000	0.22	0.000	0.000		Vy	0.13	0.13	0.13		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-29.71	0.000	0.000 T	3.89	Vz	-8.98	-8.98	-2.90	0.00	0.00
		Mz	-0.44	0.00	0.000	0.22	0.000	0.000		Vy	0.13	0.13	0.13		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	72.38	0.000	0.000 D	-8.22	Vz	21.58	21.58	7.38	0.00	0.00
		Mz	-0.81	0.00	0.000	0.60	0.000	0.000		Vy	0.28	0.28	0.28		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	72.37	0.000	0.000 D	-6.28	Vz	21.58	21.58	7.37	0.00	0.00
		Mz	-0.81	0.00	0.000	0.60	0.000	0.000		Vy	0.28	0.28	0.28		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	-23.50	0.000	0.000 T	10.21	Vz	-7.16	-7.16	-2.23	0.00	0.00
		Mz	0.09	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	117.17	0.000	0.000 D	-9.65	Vz	35.02	35.02	11.85	0.00	0.01
		Mz	-0.46	0.00	0.000	0.33	0.000	0.000		Vy	0.16	0.16	0.16		
S61	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	117.19	0.000	0.000 D	-10.12	Vz	35.03	35.03	11.85	0.00	0.01
		Mz	-0.45	0.00	0.000	0.32	0.000	0.000		Vy	0.15	0.15	0.15		
	Fu.C.11	My	28.03	31.99	2.500	29.32	0.000	0.000 D	-10.12	Vz	2.91	2.91	-2.40	0.00	0.01
		Mz	-0.46	0.00	0.000	0.25	0.000	0.000		Vy	0.14	0.14	0.14		
	Fu.C.18	My	-29.72	-33.22	2.500	-29.12	0.000	0.000 T	1.77	Vz	-2.92	3.16	3.16	0.00	0.00
		Mz	0.22	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.20	My	-29.72	-33.22	2.500	-29.12	0.000	0.000 T	1.79	Vz	-2.92	3.16	3.16	0.00	0.00
		Mz	0.22	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.31	My	72.37	81.97	2.500	73.80	0.000	0.000 D	-6.45	Vz	7.39	7.39	-6.82	0.00	-0.01
		Mz	0.60	0.00	0.000	-0.29	0.000	0.000		Vy	-0.18	-0.18	-0.18		
	Fu.C.34	My	-23.50	-26.01	2.500	-22.35	0.000	0.000 T	10.05	Vz	-2.23	2.69	2.69	0.00	0.00
		Mz	-0.10	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
S62	Fu.C.36	My	117.18	132.32	2.500	118.49	0.000	0.000 D	-10.05	Vz	11.85	11.85	-11.35	0.01	-0.01
		Mz	0.33	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.08	-0.09	-0.09		
	Fu.C.37	My	117.19	132.33	2.500	118.50	0.000	0.000 D	-10.53	Vz	11.85	11.85	-11.36	0.01	-0.01
		Mz	0.32	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.08	-0.08	-0.08		
	Fu.C.2	My	0.00	-9.11	3.375	0.00	0.000	0.000 T	7.08	Vz	-5.38	5.41	5.41	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	5.400	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	0.00	-9.11	3.375	0.00	0.000	0.000 T	7.07	Vz	-5.38	5.41	5.41	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	5.400	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.7	My	0.00	-12.40	3.375	0.00	0.000	0.000 T	7.14	Vz	-7.32	7.36	7.36	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	-12.40	3.375	0.00	0.000	0.000 T	7.15	Vz	-7.32	7.36	7.36	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S63	Fu.C.11	My	0.00	0.81	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-18.04	Vz	0.49	0.49	-0.47	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.700	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.12	My	0.00	0.81	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-18.03	Vz	0.49	0.49	-0.47	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.700	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	9.50	3.375	0.00	0.000	0.000 T	10.65	Vz	5.60	-5.63	-5.63	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	6.22	3.375	0.00	0.000	0.000 T	10.67	Vz	3.67	-3.69	-3.69	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	6.22	3.375	0.00	0.000	0.000 T	10.67	Vz	3.67	-3.69	-3.69	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	19.84	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-31.43	Vz	11.81	-11.95	-11.95	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	3.375	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S63	Fu.C.29	My	0.00	19.84	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-31.43	Vz	11.81	-11.94	-11.94	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	3.375	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	16.48	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-31.44	Vz	9.81	-9.93	-9.93	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.700	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-44.80	Vz	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.700	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.2	My	-22.40	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	5.71	Vz	2.01	6.94	6.94	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S63	Fu.C.3	My	-22.36	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	5.70	Vz	2.00	6.93	6.93	0.00	0.00
		Mz	0.09	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.11	My	29.32	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.62	Vz	-3.22	-8.51	-8.51	0.01	0.00
		Mz	0.25	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.15	My	29.32	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.49	Vz	-3.21	-8.51	-8.51	0.01	0.00
		Mz	0.25	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.20	My	-29.12	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.42	Vz	2.48	10.75	10.75	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.24	My	-29.11	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.46	Vz	2.48	10.74	10.74	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.27	My	73.83	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-11.89	Vz	-7.68	-21.89	-21.89	-0.01	0.00
		Mz	-0.29	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.06		
	Fu.C.31	My	73.81	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.94	Vz	-7.67	-21.89	-21.89	-0.01	0.00
		Mz	-0.29	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.06		
	Fu.C.34	My	-22.35	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.66	Vz	2.00	6.93	6.93	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.37	My	118.51	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.37	Vz	-12.12	-35.27	-35.27	0.00	0.00
		Mz	-0.09	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
S64	Fu.C.4	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.02	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.25	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.00	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.33	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.07	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.34	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.05	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.45	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.06	Vz	0.10	-0.10	-0.10	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
S65	Fu.C.3	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.02	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.4	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.06	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.11	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.06	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.13	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.06	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.19	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.02	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.24	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.02	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.31	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.10	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.33	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.10	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.36	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.22	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.10	Vz	0.10	-0.10	-0.10	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S66	Fu.C.4	My	0.00	9.48	3.570	7.04	0.000	0.000 T	10.75	Vz	5.62	5.62	-2.86	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.11	My	0.00	19.75	3.570	14.57	0.000	0.000 D	-34.13	Vz	11.97	11.97	-6.12	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.12	My	0.00	19.54	3.570	14.44	0.000	0.000 D	-17.23	Vz	11.75	11.75	-5.99	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S66	Fu.C.13	My	0.00	19.77	3.570	14.58	0.000	0.000 D	-35.68	Vz	11.99	11.99	-6.13	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.25	My	0.00	-12.39	3.570	-9.18	0.000	0.000 D	-4.88	Vz	-7.40	-7.40	3.77	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	0.00	-0.01	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.75	3.060	0.51	0.000	0.000 D	-25.29	Vz	0.44	0.44	-0.28	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.75	3.060	0.51	0.000	0.000 D	-27.08	Vz	0.44	0.44	-0.29	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	-2.58	3.570	-1.95	0.000	0.000 D	-27.08	Vz	-1.56	-1.56	0.74	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	-12.29	3.570	-9.08	0.000	0.000 T	7.26	Vz	-7.33	-7.33	3.74	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S67	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	-0.19	0.000	0.000 D	-56.62	Vz	-0.06	-0.06	-0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	7.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.77	Vz	-2.88	-5.61	-5.61	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.8	My	4.62	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.75	Vz	-1.90	-3.69	-3.69	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.13	My	14.58	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-28.50	Vz	-6.10	-11.82	-11.82	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.22	My	-9.11	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	8.05	Vz	3.72	7.29	7.29	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.24	My	-9.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	9.84	Vz	3.71	7.28	7.28	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
S68	Fu.C.25	My	-9.18	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.10	Vz	3.76	7.35	7.35	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.33	My	-1.95	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-19.80	Vz	0.81	1.54	1.54	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.36	My	-0.21	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-49.27	Vz	0.11	0.12	0.12	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.38	My	-0.19	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-49.34	Vz	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.1	My	0.00	0.00	0.000	123.63	0.000	0.000 D	-0.53	Vz	29.96	29.96	15.23	0.00	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-41.78	0.000	0.000 D	-9.07	Vz	-13.29	-13.29	-5.19	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.31	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.06		
S69	Fu.C.7	My	0.00	8.61	4.464	8.59	0.000	0.000 D	-6.65	Vz	3.70	3.70	-0.23	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.33	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.07		
	Fu.C.10	My	0.00	0.00	0.000	41.49	0.000	0.000 D	-13.18	Vz	8.62	9.57	6.55	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.38	0.000	0.000		Vy	0.08	0.08	0.08		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	91.58	0.000	0.000 D	-12.48	Vz	25.55	25.55	11.45	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.43	0.000	0.000		Vy	0.10	0.10	0.09		
	Fu.C.21	My	0.00	-5.28	3.472	-3.90	0.000	0.000 D	-0.37	Vz	-3.23	-3.23	1.66	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.33	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-37.03	0.000	0.000 T	1.48	Vz	-9.91	-9.91	-5.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.38	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.08	-0.08		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	71.84	0.000	0.000 D	-2.61	Vz	17.12	17.12	11.87	0.00	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.25	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
S69	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	-34.24	0.000	0.000 T	5.44	Vz	-9.34	-9.34	-4.45	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.02	-0.02		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	173.84	0.000	0.000 D	-0.56	Vz	46.53	46.53	23.58	-0.01	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.02		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	174.16	0.000	0.000 D	-0.57	Vz	46.59	46.59	23.64	-0.01	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.02		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard e	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/ D	Nmax	W a a r d e	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S69	Fu.C.5	My	0.00	0.00	3.060	0.00	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	3.060	0.00	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.08	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-3.44	Vz	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S70	Fu.C.4	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.18	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.02	0.02	0.02	-0.01	-0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.27	My	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	-0.07	-0.07	-0.07	-0.01	-0.01
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.33	My	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	-0.06	-0.06	-0.06	-0.01	-0.01
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.34	My	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	-0.15	-0.15	-0.15	-0.01	-0.01
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.45	My	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.30	Vz	-0.06	-0.06	-0.06	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
S71	Fu.C.4	My	-41.77	-54.61	4.464	-54.58	0.000	0.000 D	-4.47	Vz	-5.52	-5.52	0.35	0.00	0.00
		Mz	0.31	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		
	Fu.C.10	My	41.49	0.00	0.000	61.17	0.000	0.000 D	-6.56	Vz	6.12	6.12	1.82	-0.01	-0.01
		Mz	0.37	0.00	0.000	-0.22	0.000	0.000		Vy	-0.12	-0.12	-0.11		
	Fu.C.11	My	83.84	99.46	3.472	95.68	0.000	0.000 D	-4.45	Vz	9.44	9.44	-4.65	-0.01	-0.02
		Mz	0.42	0.00	0.000	-0.31	0.000	0.000		Vy	-0.14	-0.14	-0.13		
	Fu.C.13	My	91.57	112.81	3.968	111.13	0.000	0.000 D	-4.46	Vz	11.00	11.00	-3.10	-0.01	-0.03
		Mz	0.42	0.00	0.000	-0.35	0.000	0.000		Vy	-0.15	-0.15	-0.14		
	Fu.C.22	My	-28.14	0.00	0.000	-36.08	0.000	0.000 T	3.22	Vz	-3.57	-3.57	-2.02	0.00	0.00
		Mz	-0.37	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000		Vy	0.10	0.10	0.10		
	Fu.C.23	My	-12.49	-12.57	0.496	-2.41	0.000	0.000 T	4.91	Vz	-0.41	4.48	4.48	0.00	0.00
		Mz	-0.35	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000		Vy	0.09	0.09	0.09		
	Fu.C.24	My	-37.03	0.00	0.000	-51.48	0.000	0.000 T	3.20	Vz	-5.36	-5.36	-0.47	0.00	0.00
		Mz	-0.38	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000		Vy	0.10	0.10	0.10		
	Fu.C.33	My	71.83	0.00	0.000	113.16	0.000	0.000 T	2.95	Vz	11.42	11.42	2.84	0.00	0.01
		Mz	-0.25	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.36	My	173.83	0.00	0.000	231.65	0.000	0.000 T	11.10	Vz	23.05	23.05	0.21	-0.02	-0.02
		Mz	0.07	0.00	0.000	-0.34	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.06		
	Fu.C.37	My	139.56	0.00	0.000	198.01	0.000	0.000 T	11.30	Vz	19.67	19.67	3.85	-0.02	-0.02
		Mz	0.07	0.00	0.000	-0.29	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.38	My	174.15	0.00	0.000	232.30	0.000	0.000 T	9.39	Vz	23.13	23.13	0.27	-0.02	-0.02
		Mz	0.06	0.00	0.000	-0.34	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.06		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S71	Fu.C.51	My	109.14	122.24	3.472	120.01	0.000	0.000 T	6.71	Vz	11.86	11.86	-2.83	-0.01	-0.01
		Mz	0.04	0.00	0.000	-0.12	1.262	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
S72	Fu.C.4	My	-54.58	0.00	0.000	-39.43	0.000	0.000 D	-4.44	Vz	0.61	5.51	5.51	0.01	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.7	My	-4.02	-14.22	4.463	-14.14	0.000	0.000 D	-0.70	Vz	-4.49	-4.49	0.41	0.00	0.00
		Mz	-0.09	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.12	My	45.71	45.90	0.496	35.88	0.000	0.000 D	-6.52	Vz	0.64	-4.62	-4.62	0.00	0.00
		Mz	-0.19	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.13	My	111.13	0.00	0.000	69.78	0.000	0.000 D	-4.64	Vz	-2.84	-11.45	-11.45	0.00	0.01
		Mz	-0.35	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.06	0.07	0.07		
	Fu.C.20	My	-52.10	-52.25	0.496	-40.57	0.000	0.000 T	1.17	Vz	-0.60	5.25	5.25	-0.01	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.22	My	-36.08	-38.15	1.984	-32.55	0.000	0.000 T	3.10	Vz	-2.22	3.63	3.63	-0.01	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.24	My	-51.48	-51.66	0.496	-40.25	0.000	0.000 T	3.16	Vz	-0.66	5.19	5.19	-0.01	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.27	My	97.19	100.41	1.488	83.49	0.000	0.000 T	1.19	Vz	4.27	-9.80	-9.80	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.33	My	113.16	114.40	0.992	91.46	0.000	0.000 T	3.12	Vz	2.66	-11.40	-11.40	0.01	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.36	My	231.65	0.00	0.000	172.62	0.000	0.000 T	11.09	Vz	-0.46	-23.30	-23.30	0.01	0.01
		Mz	-0.34	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.05	0.06	0.06		
	Fu.C.37	My	198.01	199.01	0.496	156.64	0.000	0.000 T	11.51	Vz	3.16	-19.86	-19.86	0.01	0.01
		Mz	-0.29	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.05	0.06	0.06		
	Fu.C.38	My	232.30	0.00	0.000	173.80	0.000	0.000 T	9.39	Vz	-0.29	-23.32	-23.32	0.01	0.01
		Mz	-0.34	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.05	0.06	0.06		
S73	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000 D	-3.44	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S74	Fu.C.4	My	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.05	0.05	0.05	0.00	-0.01
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.8	My	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.05	0.05	0.05	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.11	My	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.26	Vz	-0.05	-0.05	-0.05	-0.01	-0.01
		Mz	-0.04	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.26	Vz	-0.05	-0.05	-0.05	-0.01	-0.01
		Mz	-0.04	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.19	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.01	0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.24	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.31	My	0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	-0.09	-0.09	-0.09	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.33	My	0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	-0.09	-0.09	-0.09	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W a a r d e	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S74	Fu.C.36	My	0.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	-0.20	-0.20	-0.20	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.30	Vz	-0.09	-0.09	-0.09	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S75	Fu.C.3	My	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.67	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	-0.07	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	18.73	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	-0.07	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	18.77	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.07	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-38.71	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.07	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-40.50	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.43	Vz	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	18.04	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.13	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-34.01	Vz	-0.05	-0.06	-0.06	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
Fu.C.33	My	0.13	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-35.57	Vz	-0.05	-0.06	-0.06	0.00	0.00	
	Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00			
Fu.C.36	My	0.29	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-82.81	Vz	-0.04	-0.06	-0.06	0.00	0.00	
	Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00			
Fu.C.38	My	0.25	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-84.09	Vz	-0.04	-0.05	-0.05	0.00	0.00	
	Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00			
S76	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000 T	19.25	Vz	-0.06	-0.06	-0.06	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000 T	19.29	Vz	-0.06	-0.06	-0.06	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000 D	-36.95	Vz	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000 D	-38.74	Vz	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 T	18.53	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 T	3.95	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 T	18.57	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.13	0.000	0.000 D	-32.25	Vz	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.13	0.000	0.000 D	-33.81	Vz	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
	Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01			
Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.29	0.000	0.000 D	-81.05	Vz	0.19	0.19	0.18	0.00	0.00	
	Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00			
Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.25	0.000	0.000 D	-82.33	Vz	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	
	Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00			
S77	Fu.C.4	My	-39.44	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.65	Vz	5.51	10.41	10.41	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.5	My	-5.56	-6.44	1.488	0.00	0.000	0.000 D	-2.94	Vz	-1.33	3.57	3.57	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.6	My	-30.22	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.63	Vz	3.65	8.55	8.55	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	1.488	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	60.87	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.94	Vz	-9.66	-14.91	-14.91	0.01	0.01
		Mz	0.03	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W aard	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S77	Fu.C.12	My	35.88	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.77	Vz	-4.62	-9.87	-9.87	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.13	My	69.78	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.84	Vz	-11.46	-16.71	-16.71	0.01	0.01
		Mz	0.03	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.15	My	61.15	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.94	Vz	-9.71	-14.96	-14.96	0.01	0.01
		Mz	0.03	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.20	My	-40.57	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.96	Vz	5.25	11.11	11.11	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.00		
	Fu.C.23	My	8.54	8.56	0.496	0.00	0.000	0.000 T	4.95	Vz	0.24	-3.69	-3.69	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	-40.25	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.95	Vz	5.19	11.04	11.04	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.00		
	Fu.C.29	My	91.20	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.91	Vz	-11.35	-25.42	-25.42	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.33	My	91.47	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.90	Vz	-11.40	-25.47	-25.47	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.34	My	-35.09	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	5.45	Vz	4.62	9.51	9.51	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	172.63	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	10.65	Vz	-23.29	-46.20	-46.20	0.01	0.01
		Mz	0.03	0.03	1.984	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.37	My	156.65	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	10.99	Vz	-19.85	-43.26	-43.26	0.01	0.00
		Mz	0.03	0.03	1.984	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.38	My	173.80	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	8.94	Vz	-23.31	-46.73	-46.73	0.01	0.01
		Mz	0.02	0.02	2.480	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
S78	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-30.36	0.000	0.000 D	-4.83	Vz	-9.11	-9.11	-3.04	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	-30.36	0.000	0.000 D	-2.74	Vz	-9.11	-9.11	-3.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.9	My	0.00	0.00	0.000	19.84	0.000	0.000 D	-1.08	Vz	5.95	5.95	1.98	0.00	0.00
		Mz	-0.01	-0.01	1.500	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	70.97	0.000	0.000 D	-4.91	Vz	21.30	21.30	7.10	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.12	My	0.00	0.00	0.000	20.75	0.000	0.000 D	-6.61	Vz	6.23	6.23	2.07	0.00	0.00
		Mz	-0.01	-0.01	0.500	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	70.97	0.000	0.000 D	-4.79	Vz	21.30	21.30	7.10	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.14	My	0.00	0.00	0.000	20.75	0.000	0.000 D	-4.50	Vz	6.23	6.23	2.07	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.17	My	0.00	0.00	0.000	70.95	0.000	0.000 D	-2.78	Vz	21.29	21.29	7.09	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-24.63	0.000	0.000 T	2.64	Vz	-7.39	-7.39	-2.46	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	26.42	0.000	0.000 T	1.47	Vz	7.93	7.93	2.64	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	26.41	0.000	0.000 T	3.46	Vz	7.93	7.93	2.63	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	115.49	0.000	0.000 T	11.07	Vz	34.62	34.62	11.51	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.01	1.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	117.37	0.000	0.000 T	11.38	Vz	35.30	35.30	11.62	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	117.42	0.000	0.000 T	9.34	Vz	35.32	35.32	11.63	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S79	Fu.C.2	My	-30.41	-34.19	2.500	-30.38	0.000	0.000 D	-4.59	Vz	-3.03	3.05	3.05	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.4	My	-30.41	-34.19	2.500	-30.38	0.000	0.000 D	-4.69	Vz	-3.03	3.05	3.05	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S79	Fu.C.5	My	19.84	22.32	2.500	19.84	0.000	0.000 D	-3.04	Vz	1.98	1.98	-1.98	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.6	My	-30.40	-34.19	2.500	-30.37	0.000	0.000 D	-2.61	Vz	-3.03	3.05	3.05	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.8	My	-30.40	-34.19	2.500	-30.37	0.000	0.000 D	-2.60	Vz	-3.03	3.05	3.05	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.12	My	20.79	23.38	2.500	20.76	0.000	0.000 D	-6.44	Vz	2.07	-2.08	-2.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.24	My	-24.68	-27.74	2.500	-24.65	0.000	0.000 T	2.79	Vz	-2.46	2.47	2.47	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.31	My	26.49	29.78	2.500	26.44	0.000	0.000 T	3.66	Vz	2.63	-2.66	-2.66	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.36	My	115.68	130.06	2.500	115.55	0.000	0.000 T	11.53	Vz	11.51	-11.57	-11.57	0.00	-0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.37	My	117.57	131.97	2.500	117.05	0.000	0.000 T	11.84	Vz	11.63	-11.79	-11.79	0.00	-0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.38	My	117.58	132.00	2.500	117.09	0.000	0.000 T	9.81	Vz	11.64	-11.79	-11.79	0.00	-0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
S80	Fu.C.3	My	19.84	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.02	Vz	-1.98	-5.95	-5.95	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.4	My	-30.42	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.54	Vz	3.05	9.13	9.13	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.15	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.5	My	19.84	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.89	Vz	-1.98	-5.95	-5.95	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.8	My	-30.42	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.45	Vz	3.05	9.12	9.12	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.14	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.12	My	20.80	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.26	Vz	-2.09	-6.24	-6.24	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.33	My	26.52	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.83	Vz	-2.66	-7.95	-7.95	0.00	0.00
		Mz	0.07	0.00	0.000	-0.25	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.36	My	115.74	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.18	Vz	-11.56	-34.67	-34.67	-0.01	0.00
		Mz	0.07	0.00	0.000	-0.30	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		
	Fu.C.37	My	117.25	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.50	Vz	-11.79	-35.01	-35.01	-0.01	0.00
		Mz	0.07	0.00	0.000	-0.30	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		
	Fu.C.38	My	117.26	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	10.47	Vz	-11.79	-35.02	-35.02	-0.01	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	-0.26	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
S81	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	-23.53	0.000	0.000 D	-3.25	Vz	-7.17	-7.17	-2.24	0.00	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	-0.18	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-23.45	0.000	0.000 D	-4.46	Vz	-7.16	-7.16	-2.22	0.00	0.00
		Mz	0.15	0.00	0.000	-0.17	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.12	My	0.00	0.00	0.000	27.81	0.000	0.000 D	-6.22	Vz	8.21	8.21	2.91	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	-0.17	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	-29.81	0.000	0.000 T	0.89	Vz	-9.00	-9.00	-2.92	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.08	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	-29.80	0.000	0.000 T	2.86	Vz	-8.99	-8.99	-2.92	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.08	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-29.80	0.000	0.000 T	2.88	Vz	-8.99	-8.99	-2.92	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.08	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	72.49	0.000	0.000 T	4.22	Vz	21.58	21.58	7.40	0.00	0.00
		Mz	-0.25	0.00	0.000	0.33	0.000	0.000		Vy	0.12	0.12	0.12		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	117.06	0.000	0.000 T	12.20	Vz	34.93	34.93	11.83	0.00	0.01
		Mz	-0.30	0.00	0.000	0.25	0.000	0.000		Vy	0.11	0.11	0.11		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	117.04	0.000	0.000 T	12.51	Vz	34.93	34.93	11.82	0.00	0.01
		Mz	-0.30	0.00	0.000	0.25	0.000	0.000		Vy	0.11	0.11	0.11		
S82	Fu.C.3	My	-23.53	-26.90	2.500	-24.11	0.000	0.000 D	-7.34	Vz	-2.59	-2.59	2.35	0.00	0.00
		Mz	-0.18	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.04	0.05	0.05		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard e	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/ D	Nmax	W a a r d e	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S82	Fu.C.11	My	27.71	30.73	2.500	27.12	0.000	0.000 D	-11.32	Vz	2.54	-2.77	-2.77	0.00	0.00
		Mz	-0.18	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.06		
	Fu.C.20	My	-29.81	-34.15	2.500	-30.88	0.000	0.000 D	-10.01	Vz	-3.26	-3.26	2.83	0.00	0.00
		Mz	0.08	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.23	My	20.98	23.18	2.500	20.42	0.000	0.000 D	-7.68	Vz	1.87	-2.10	-2.10	0.00	0.00
		Mz	0.17	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.27	My	72.51	81.04	2.500	71.79	0.000	0.000 D	-13.60	Vz	6.98	-7.26	-7.26	0.00	-0.01
		Mz	0.32	0.00	0.000	-0.15	0.000	0.000		Vy	-0.09	-0.10	-0.09		
	Fu.C.28	My	21.70	23.70	2.000	20.47	0.000	0.000 D	-14.00	Vz	1.84	-2.33	-2.33	0.00	0.00
		Mz	0.22	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.31	My	72.49	81.02	2.500	71.78	0.000	0.000 D	-11.66	Vz	6.97	-7.26	-7.26	0.00	-0.01
		Mz	0.33	0.00	0.000	-0.15	0.000	0.000		Vy	-0.09	-0.10	-0.09		
	Fu.C.34	My	-23.50	-26.87	2.500	-24.08	0.000	0.000 T	5.33	Vz	-2.58	-2.58	2.35	0.00	0.00
		Mz	-0.09	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.36	My	117.05	131.20	2.500	116.41	0.000	0.000 T	0.26	Vz	11.44	-11.70	-11.70	0.01	0.00
		Mz	0.25	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.37	My	117.04	131.19	2.500	116.40	0.000	0.000 T	0.26	Vz	11.44	-11.70	-11.70	0.01	0.00
		Mz	0.25	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
S83	Fu.C.7	My	0.00	-12.40	3.375	0.00	0.000	0.000 T	7.13	Vz	-7.32	7.36	7.36	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	5.400	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	-12.40	3.375	0.00	0.000	0.000 T	7.12	Vz	-7.32	7.36	7.36	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.12	My	0.00	0.81	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-18.02	Vz	0.49	0.49	-0.47	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	1.350	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.81	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-18.01	Vz	0.49	0.49	-0.47	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	9.50	3.375	0.00	0.000	0.000 T	10.65	Vz	5.61	-5.63	-5.63	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	6.22	3.375	0.00	0.000	0.000 T	10.68	Vz	3.67	-3.69	-3.69	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	6.22	3.375	0.00	0.000	0.000 T	10.68	Vz	3.67	-3.69	-3.69	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	19.84	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-31.44	Vz	11.81	-11.95	-11.95	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	3.375	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	19.84	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-31.44	Vz	11.81	-11.95	-11.95	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	3.375	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	16.49	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-31.45	Vz	9.81	-9.93	-9.93	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	3.375	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S84	Fu.C.34	My	0.00	-12.39	3.375	0.00	0.000	0.000 T	7.15	Vz	-7.31	7.36	7.36	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.700	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-44.79	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	6.075	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	-24.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.09	Vz	2.35	7.28	7.28	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	27.11	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-11.49	Vz	-2.78	-8.08	-8.08	0.00	0.00
		Mz	0.11	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.13	My	27.11	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-11.33	Vz	-2.78	-8.08	-8.08	0.00	0.00
		Mz	0.11	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.18	My	-30.88	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-10.11	Vz	2.83	11.10	11.10	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.20	My	-30.88	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-10.15	Vz	2.83	11.10	11.10	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.24	My	-30.87	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-8.20	Vz	2.83	11.10	11.10	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.27	My	71.79	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-13.71	Vz	-7.26	-21.48	-21.48	-0.01	0.00
		Mz	-0.15	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W aard	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S84	Fu.C.28	My	20.47	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-14.17	Vz	-2.33	-5.24	-4.30	0.00	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.31	My	71.77	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-11.77	Vz	-7.26	-21.48	-21.48	-0.01	0.00
		Mz	-0.15	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.34	My	-24.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	5.18	Vz	2.35	7.28	7.28	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
S85	Fu.C.36	My	116.39	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.47	Vz	-11.70	-34.85	-34.85	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.4	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.04	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.5	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.04	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.17	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.07	Vz	0.10	0.10	-0.10	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S86	Fu.C.3	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.02	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.06	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.07	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.07	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.19	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.02	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.02	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.02	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.11	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.09	Vz	0.10	0.10	-0.10	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S87	Fu.C.4	My	0.00	9.42	3.570	6.96	0.000	0.000 T	10.56	Vz	5.61	5.61	-2.88	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	6.16	3.570	4.54	0.000	0.000 T	10.56	Vz	3.67	3.67	-1.89	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	4.590	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	19.85	3.570	14.71	0.000	0.000 D	-33.91	Vz	12.00	12.00	-6.09	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	19.87	3.570	14.72	0.000	0.000 D	-35.46	Vz	12.02	12.02	-6.10	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.14	My	0.00	16.30	3.570	12.08	0.000	0.000 D	-18.75	Vz	9.80	9.80	-4.97	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	1.530	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	-9.08	3.570	-6.73	0.000	0.000 T	7.71	Vz	-5.40	-5.40	2.75	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	-12.35	3.570	-9.15	0.000	0.000 T	7.72	Vz	-7.34	-7.34	3.73	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S87	Fu.C.25	My	0.00	-12.38	3.570	-9.16	0.000	0.000 D	-4.82	Vz	-7.40	-7.40	3.77	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.26	My	0.00	0.85	3.570	0.65	0.000	0.000 D	-21.95	Vz	0.48	0.48	-0.25	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	-12.36	3.570	-9.17	0.000	0.000 T	7.12	Vz	-7.35	-7.35	3.73	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S88	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.18	0.000	0.000 D	-56.10	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	6.96	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.59	Vz	-2.83	-5.57	-5.57	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.5	My	7.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.69	Vz	-2.92	-5.69	-5.69	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.165	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	4.54	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.57	Vz	-1.85	-3.64	-3.64	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.9	My	4.64	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.70	Vz	-1.91	-3.72	-3.72	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	14.71	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-26.73	Vz	-6.17	-11.88	-11.88	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.165	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	14.72	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-28.28	Vz	-6.19	-11.90	-11.90	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	-9.15	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	9.76	Vz	3.74	7.31	7.31	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.25	My	-9.16	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.15	Vz	3.75	7.34	7.34	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	-9.17	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	9.16	Vz	3.75	7.31	7.31	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.21	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-48.66	Vz	-0.15	-0.15	-0.15	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.20	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-38.21	Vz	-0.13	-0.13	-0.13	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.18	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-48.83	Vz	-0.13	-0.13	-0.13	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S89	Fu.C.3	My	0.00	8.59	4.464	8.56	0.000	0.000 D	-5.78	Vz	3.69	3.69	-0.24	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-40.83	0.000	0.000 D	-5.18	Vz	-13.09	-13.09	-4.99	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.08	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	8.86	0.000	0.000 D	-3.82	Vz	3.75	3.75	-0.18	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	82.75	0.000	0.000 D	-12.57	Vz	23.77	23.77	9.67	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	90.48	0.000	0.000 D	-12.55	Vz	25.33	25.33	11.23	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.02		
	Fu.C.21	My	0.00	-5.46	3.472	-4.17	0.000	0.000 T	0.98	Vz	-3.29	-3.29	1.61	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	-27.68	0.000	0.000 T	5.88	Vz	-8.02	-8.02	-3.13	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.11	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-36.55	0.000	0.000 T	5.90	Vz	-9.81	-9.81	-4.92	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.12	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	-33.54	0.000	0.000 T	7.91	Vz	-9.20	-9.20	-4.31	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	171.10	0.000	0.000 D	-10.43	Vz	46.06	46.06	23.06	0.00	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	136.67	0.000	0.000 D	-10.81	Vz	35.59	35.59	19.63	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	171.86	0.000	0.000 D	-8.77	Vz	46.20	46.20	23.21	0.00	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S90	Fu.C.3	My	0.00	0.01	3.570	0.01	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.01	0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	1.530	0.00	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	-0.01	4.590	-0.01	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	1.530	0.00	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000 D	-3.44	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S91	Fu.C.4	My	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	-0.04	-0.04	-0.04	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	-0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	-0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	-0.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.30	Vz	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S92	Fu.C.4	My	-40.84	-52.82	4.464	-52.70	0.000	0.000 T	1.89	Vz	-5.32	-5.32	0.54	0.00	0.00
		Mz	0.08	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.11	My	82.75	97.63	3.472	93.52	0.000	0.000 D	-11.99	Vz	9.24	9.24	-4.88	0.00	-0.01
		Mz	0.11	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.13	My	90.49	110.87	3.968	108.97	0.000	0.000 D	-12.03	Vz	10.81	10.81	-3.32	0.00	-0.01
		Mz	0.12	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.20	My	-36.86	0.00	0.000	-51.17	0.000	0.000 T	4.20	Vz	-5.33	-5.33	-0.44	0.00	0.00
		Mz	-0.11	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.22	My	-27.69	0.00	0.000	-35.18	0.000	0.000 T	6.11	Vz	-3.48	-3.48	-1.94	0.00	0.00
		Mz	-0.11	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.23	My	-12.75	-12.86	0.496	-2.94	0.000	0.000 T	3.15	Vz	-0.47	4.42	4.42	0.00	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.24	My	-36.56	0.00	0.000	-50.57	0.000	0.000 T	6.13	Vz	-5.26	-5.26	-0.38	0.00	0.00
		Mz	-0.12	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.27	My	61.14	0.00	0.000	94.14	0.000	0.000 D	-9.96	Vz	9.31	9.31	4.02	0.00	0.00
		Mz	-0.02	-0.02	4.464	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.30	My	46.38	63.02	4.464	62.31	0.000	0.000 D	-5.10	Vz	6.32	6.32	-2.29	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.34	My	-33.54	0.00	0.000	-44.53	0.000	0.000 T	10.26	Vz	-4.65	-4.65	0.23	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.36	My	171.12	0.00	0.000	226.15	0.000	0.000 D	-10.18	Vz	22.64	22.64	-0.40	-0.01	-0.01
		Mz	0.04	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.37	My	136.68	0.00	0.000	192.20	0.000	0.000 D	-10.60	Vz	19.21	19.21	3.22	-0.01	-0.01
		Mz	0.05	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.38	My	171.87	0.00	0.000	227.70	0.000	0.000 D	-8.53	Vz	22.79	22.79	-0.23	-0.01	-0.01
		Mz	0.04	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W aard	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S92	Fu.C.47	My	107.53	119.54	2.976	116.76	0.000	0.000 D	-5.20	Vz	11.58	11.58	-3.18	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S93	Fu.C.4	My	-52.70	0.00	0.000	-38.48	0.000	0.000 T	1.92	Vz	0.42	5.31	5.31	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.7	My	-3.48	-13.93	4.463	-13.88	0.000	0.000 T	1.33	Vz	-4.54	-4.54	0.35	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.8	My	-52.09	0.00	0.000	-38.18	0.000	0.000 T	3.87	Vz	0.36	5.25	5.25	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.11	My	93.52	0.00	0.000	59.82	0.000	0.000 D	-12.26	Vz	-4.16	-9.45	-9.45	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	108.97	0.00	0.000	68.73	0.000	0.000 D	-12.20	Vz	-2.61	-11.25	-11.25	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.20	My	-51.17	-51.37	0.496	-40.10	0.000	0.000 T	4.16	Vz	-0.69	5.15	5.15	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.22	My	-35.18	-37.43	1.984	-32.10	0.000	0.000 T	5.98	Vz	-2.30	3.54	3.54	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.27	My	94.14	97.84	1.488	82.01	0.000	0.000 D	-9.70	Vz	4.60	-9.51	-9.51	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.31	My	94.68	98.30	1.488	82.27	0.000	0.000 D	-7.76	Vz	4.54	-9.56	-9.56	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.34	My	-44.53	-44.61	0.496	-34.38	0.000	0.000 T	10.26	Vz	-0.40	4.48	4.48	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.37	My	192.20	193.72	0.992	153.93	0.000	0.000 D	-10.60	Vz	3.83	-19.37	-19.37	0.00	0.00
		Mz	-0.09	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.02	0.02		
	Fu.C.38	My	227.70	0.00	0.000	171.67	0.000	0.000 D	-8.53	Vz	0.25	-22.94	-22.94	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
S94	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000 D	-3.44	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S95	Fu.C.4	My	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	-0.06	-0.06	-0.06	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.24	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	-0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.35	My	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	-0.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	-0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.30	Vz	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S96	Fu.C.2	My	0.07	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	17.08	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.62	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.07	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	18.87	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.07	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	18.91	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	-0.09	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-40.66	Vz	0.05	0.06	0.06	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	18.12	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	-0.13	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-35.79	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	-0.28	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-83.24	Vz	0.05	0.06	0.06	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	-0.28	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-80.98	Vz	0.05	0.06	0.06	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	-0.24	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-84.45	Vz	0.04	0.05	0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S97	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000 T	19.39	Vz	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000 T	19.43	Vz	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000 D	-37.11	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000 D	-38.90	Vz	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 T	3.92	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 T	18.64	Vz	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000 T	17.28	Vz	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	-0.28	0.000	0.000 D	-81.48	Vz	-0.18	-0.18	-0.17	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	-0.28	0.000	0.000 D	-79.22	Vz	-0.18	-0.18	-0.17	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	-0.24	0.000	0.000 D	-82.69	Vz	-0.16	-0.16	-0.15	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S98	Fu.C.4	My	-38.48	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.70	Vz	5.31	10.20	10.20	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.5	My	-5.27	-6.24	1.488	0.00	0.000	0.000 D	-1.01	Vz	-1.38	3.51	3.51	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	-38.17	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.66	Vz	5.25	10.14	10.14	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	59.81	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.48	Vz	-9.46	-14.72	-14.72	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	68.73	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.41	Vz	-11.26	-16.53	-16.53	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	-40.09	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.95	Vz	5.15	11.01	11.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	-32.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	5.76	Vz	3.54	9.39	9.39	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	8.28	8.32	0.496	0.00	0.000	0.000 T	3.18	Vz	0.30	-3.63	-3.63	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S98	Fu.C.24	My	-39.79	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	5.88	Vz	5.09	10.94	10.94	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.25	My	15.97	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.10	Vz	-1.26	-5.18	-5.18	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.26	My	41.52	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.41	Vz	-6.24	-10.53	-10.53	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	82.27	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.92	Vz	-9.56	-23.65	-23.65	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	-34.38	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	10.04	Vz	4.48	9.36	9.36	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	153.92	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-10.92	Vz	-19.37	-42.87	-42.87	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.01	4.463	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S99	Fu.C.38	My	171.66	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-8.77	Vz	-22.95	-46.44	-46.44	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-30.41	0.000	0.000 T	1.55	Vz	-9.12	-9.12	-3.04	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	-30.40	0.000	0.000 T	3.51	Vz	-9.11	-9.11	-3.04	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	71.13	0.000	0.000 D	-12.52	Vz	21.36	21.36	7.14	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	71.13	0.000	0.000 D	-12.42	Vz	21.36	21.36	7.14	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	-24.68	0.000	0.000 T	5.55	Vz	-7.40	-7.40	-2.47	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S100	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-24.68	0.000	0.000 T	5.61	Vz	-7.40	-7.40	-2.47	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.26	My	0.00	0.00	0.000	26.52	0.000	0.000 D	-7.30	Vz	7.96	7.96	2.66	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	-24.67	0.000	0.000 T	9.85	Vz	-7.39	-7.39	-2.46	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	117.90	0.000	0.000 D	-10.71	Vz	35.51	35.51	11.76	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	-30.36	-34.17	2.500	-30.39	0.000	0.000 T	1.70	Vz	-3.04	-3.04	3.03	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.5	My	19.84	22.32	2.500	19.83	0.000	0.000 D	-1.08	Vz	1.98	-1.98	-1.98	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S101	Fu.C.8	My	-30.36	-34.17	2.500	-30.39	0.000	0.000 T	3.65	Vz	-3.04	-3.04	3.03	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	71.05	79.96	2.500	71.10	0.000	0.000 D	-12.43	Vz	7.14	7.14	-7.10	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.24	My	-24.64	-27.74	2.500	-24.67	0.000	0.000 T	5.76	Vz	-2.47	-2.47	2.46	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	-24.63	-27.72	2.500	-24.66	0.000	0.000 T	10.00	Vz	-2.46	-2.46	2.46	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	115.80	130.35	2.500	115.93	0.000	0.000 D	-10.05	Vz	11.64	11.64	-11.56	0.00	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.37	My	117.70	132.28	2.500	117.45	0.000	0.000 D	-10.50	Vz	11.76	-11.79	-11.79	0.00	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.38	My	117.68	132.25	2.500	117.41	0.000	0.000 D	-8.38	Vz	11.74	-11.79	-11.79	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
S101	Fu.C.2	My	-30.35	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.01	Vz	3.03	9.10	9.10	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.4	My	-30.35	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.85	Vz	3.03	9.10	9.10	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.5	My	19.84	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.93	Vz	-1.98	-5.95	-5.95	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard e	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/ D	Nmax	W a a r d e	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S101	Fu.C.10	My	20.76	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.14	Vz	-2.07	-6.23	-6.23	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.11	My	71.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.26	Vz	-7.10	-21.32	-21.32	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.11	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.24	My	-24.62	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	5.91	Vz	2.46	7.39	7.39	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.09	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.34	My	-24.62	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	10.15	Vz	2.46	7.38	7.38	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.37	My	117.26	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-10.09	Vz	-11.79	-35.08	-35.08	-0.01	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	-0.19	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.38	My	117.25	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.96	Vz	-11.79	-35.07	-35.07	-0.01	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	-0.16	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
S102	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.000	-23.59	0.000	0.000 T	2.10	Vz	-7.18	-7.18	-2.25	0.00	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	-0.11	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-23.59	0.000	0.000 T	1.95	Vz	-7.18	-7.18	-2.25	0.00	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	-0.11	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.5	My	0.00	0.00	0.000	-23.52	0.000	0.000 D	-1.13	Vz	-7.17	-7.17	-2.24	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	28.07	0.000	0.000 D	-12.48	Vz	8.26	8.26	2.96	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.17	My	0.00	0.00	0.000	28.06	0.000	0.000 D	-10.44	Vz	8.26	8.26	2.96	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.02	0.02		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	-29.67	0.000	0.000 T	3.83	Vz	-8.97	-8.97	-2.90	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	-23.50	0.000	0.000 T	10.16	Vz	-7.16	-7.16	-2.23	0.00	0.00
		Mz	0.07	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	117.15	0.000	0.000 D	-9.67	Vz	35.02	35.02	11.85	0.00	0.01
		Mz	-0.29	0.00	0.000	0.22	0.000	0.000		Vy	0.10	0.10	0.10		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	117.17	0.000	0.000 D	-10.12	Vz	35.02	35.02	11.85	0.00	0.01
		Mz	-0.29	0.00	0.000	0.22	0.000	0.000		Vy	0.10	0.10	0.10		
S103	Fu.C.4	My	-23.60	-26.08	2.500	-22.40	0.000	0.000 T	1.79	Vz	-2.23	2.70	2.70	0.00	0.00
		Mz	-0.11	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.5	My	-23.52	-26.03	2.500	-22.36	0.000	0.000 D	-1.28	Vz	-2.24	2.70	2.70	0.00	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.11	My	28.07	32.01	2.500	29.32	0.000	0.000 D	-12.65	Vz	2.90	2.90	-2.41	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	28.07	32.01	2.500	29.32	0.000	0.000 D	-12.55	Vz	2.90	2.90	-2.41	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	-29.67	-33.17	2.500	-29.09	0.000	0.000 T	3.67	Vz	-2.92	3.15	3.15	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.20	My	-29.67	-33.17	2.500	-29.09	0.000	0.000 T	3.73	Vz	-2.92	3.15	3.15	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.34	My	-23.50	-26.01	2.500	-22.35	0.000	0.000 T	10.01	Vz	-2.23	2.69	2.69	0.00	0.00
		Mz	-0.09	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.36	My	117.16	132.32	2.500	118.49	0.000	0.000 D	-10.07	Vz	11.85	11.85	-11.35	0.01	-0.01
		Mz	0.22	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.37	My	117.18	132.33	2.500	118.50	0.000	0.000 D	-10.52	Vz	11.85	11.85	-11.35	0.01	0.00
		Mz	0.22	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
S104	Fu.C.4	My	0.00	-9.11	3.375	0.00	0.000	0.000 T	7.08	Vz	-5.38	5.41	5.41	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.7	My	0.00	-12.40	3.375	0.00	0.000	0.000 T	7.13	Vz	-7.32	7.36	7.36	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.81	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-18.04	Vz	0.49	0.49	-0.47	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.700	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.15	My	0.00	-2.51	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-18.00	Vz	-1.48	1.52	1.52	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S104	Fu.C.20	My	0.00	9.50	3.375	0.00	0.000	0.000 T	10.64	Vz	5.61	-5.63	-5.63	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	6.22	3.375	0.00	0.000	0.000 T	10.66	Vz	3.67	-3.69	-3.69	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	6.22	3.375	0.00	0.000	0.000 T	10.66	Vz	3.67	-3.69	-3.69	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	19.84	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-31.42	Vz	11.81	-11.95	-11.95	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.28	My	0.00	19.61	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-14.29	Vz	11.61	-11.72	-11.72	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	19.84	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-31.42	Vz	11.81	-11.95	-11.95	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	-12.39	3.375	0.00	0.000	0.000 T	7.15	Vz	-7.31	7.36	7.36	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-44.79	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.700	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-44.80	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.700	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S105	Fu.C.4	My	-22.40	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	5.71	Vz	2.01	6.94	6.94	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.11	My	29.33	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.62	Vz	-3.22	-8.51	-8.51	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.15	My	29.32	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.50	Vz	-3.21	-8.51	-8.51	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	-29.09	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.42	Vz	2.47	10.74	10.74	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.24	My	-29.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.46	Vz	2.47	10.74	10.74	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.27	My	73.76	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-11.90	Vz	-7.66	-21.88	-21.88	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	-22.35	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.66	Vz	2.00	6.93	6.93	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.36	My	118.51	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.37	Vz	-12.12	-35.27	-35.27	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.37	My	118.51	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.37	Vz	-12.12	-35.27	-35.27	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
S106	Fu.C.4	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.02	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.7	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.00	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.8	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.03	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.29	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.07	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.33	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.07	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.34	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.05	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.45	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.07	Vz	0.10	-0.10	-0.10	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S107	Fu.C.4	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.06	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.7	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.02	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W aard	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S107	Fu.C.8	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.06	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.11	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.06	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.13	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.06	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.19	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.02	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.23	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.02	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.24	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.03	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.10	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.29	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.10	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.36	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.22	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.10	Vz	0.10	-0.10	-0.10	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S108	Fu.C.4	My	0.00	9.47	3.570	7.03	0.000	0.000 T	10.73	Vz	5.62	5.62	-2.86	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	-0.01	-0.01		
	Fu.C.7	My	0.00	6.27	3.570	4.64	0.000	0.000 D	-12.14	Vz	3.76	3.76	-1.91	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	6.22	3.570	4.62	0.000	0.000 T	10.73	Vz	3.68	3.68	-1.87	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	-0.01	-0.01		
	Fu.C.12	My	0.00	19.54	3.570	14.43	0.000	0.000 D	-17.24	Vz	11.75	11.75	-5.99	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	19.76	3.570	14.58	0.000	0.000 D	-35.69	Vz	11.99	11.99	-6.13	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.25	My	0.00	-12.39	3.570	-9.17	0.000	0.000 D	-4.86	Vz	-7.40	-7.40	3.77	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.75	3.060	0.51	0.000	0.000 D	-27.06	Vz	0.44	0.44	-0.29	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	-2.58	3.570	-1.95	0.000	0.000 D	-27.06	Vz	-1.56	-1.56	0.74	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	-12.29	3.570	-9.08	0.000	0.000 T	7.25	Vz	-7.33	-7.33	3.75	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	-0.20	0.000	0.000 D	-56.62	Vz	-0.06	-0.06	-0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S109	Fu.C.3	My	7.07	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.09	Vz	-2.91	-5.68	-5.68	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.4	My	7.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.76	Vz	-2.87	-5.61	-5.61	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.6	My	4.62	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	11.19	Vz	-1.90	-3.69	-3.69	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.8	My	4.62	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.75	Vz	-1.90	-3.69	-3.69	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.13	My	14.58	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-28.51	Vz	-6.10	-11.81	-11.81	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.15	My	12.09	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-26.98	Vz	-5.05	-9.79	-9.79	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.19	My	-6.74	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	4.89	Vz	2.76	5.39	5.39	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.22	My	-9.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	8.07	Vz	3.71	7.29	7.29	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W aard	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S109	Fu.C.25	My	-9.17	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.12	Vz	3.76	7.34	7.34	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.33	My	-1.95	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-19.79	Vz	0.81	1.54	1.54	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.36	My	-0.22	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-49.27	Vz	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
S110	Fu.C.38	My	-0.20	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-49.34	Vz	0.10	0.11	0.11	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.1	My	0.00	0.00	0.000	123.64	0.000	0.000 D	-0.52	Vz	29.96	29.96	15.23	0.00	0.01
		Mz	0.00	-0.01	3.968	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-41.70	0.000	0.000 D	-8.02	Vz	-13.27	-13.27	-5.17	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.16	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.7	My	0.00	8.64	4.464	8.62	0.000	0.000 D	-5.97	Vz	3.71	3.71	-0.23	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.27	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.9	My	0.00	0.00	0.000	16.35	0.000	0.000 D	-6.03	Vz	5.26	5.26	1.33	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.27	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.10	My	0.00	0.00	0.000	41.55	0.000	0.000 D	-12.37	Vz	8.63	9.58	6.56	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.19	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.000	84.18	0.000	0.000 D	-10.14	Vz	24.05	24.05	9.95	0.00	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.21	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.04		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	-12.87	0.000	0.000 T	0.20	Vz	-5.04	-5.04	-0.15	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.21	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.21	My	0.00	-5.34	3.472	-3.99	0.000	0.000 T	0.26	Vz	-3.25	-3.25	1.64	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.20	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	62.60	0.000	0.000 D	-4.12	Vz	15.26	15.26	10.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.22	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	71.76	0.000	0.000 D	-2.02	Vz	17.10	17.10	11.85	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.21	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	-34.23	0.000	0.000 T	5.54	Vz	-9.34	-9.34	-4.45	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	173.84	0.000	0.000 D	-0.55	Vz	46.53	46.53	23.58	0.00	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.992	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	174.16	0.000	0.000 D	-0.57	Vz	46.59	46.59	23.64	0.00	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.992	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S111	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.510	-0.01	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.5	My	0.00	0.01	3.570	0.00	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.12	My	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.25	My	0.00	-0.01	3.570	0.00	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.08	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S111	Fu.C.45	My	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-3.44	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S112	Fu.C.4	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.02	0.02	0.02	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.8	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.02	0.02	0.02	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.27	My	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	-0.07	-0.07	-0.07	0.01	0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.33	My	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	-0.06	-0.06	-0.06	0.01	0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.34	My	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	-0.16	-0.16	-0.16	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.45	My	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.30	Vz	-0.06	-0.06	-0.06	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
S113	Fu.C.4	My	-41.70	-54.47	4.464	-54.43	0.000	0.000 D	-4.02	Vz	-5.50	-5.50	0.36	0.00	0.00
		Mz	-0.16	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.9	My	16.35	16.93	1.488	11.48	0.000	0.000 D	-0.25	Vz	0.98	-2.95	-2.95	0.00	0.00
		Mz	-0.27	0.00	0.000	0.15	0.000	0.000		Vy	0.08	0.08	0.08		
	Fu.C.10	My	41.55	0.00	0.000	61.29	0.000	0.000 D	-6.14	Vz	6.13	6.13	1.83	0.00	0.01
		Mz	-0.19	0.00	0.000	0.16	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.07		
	Fu.C.11	My	83.90	99.58	3.472	95.81	0.000	0.000 D	-3.99	Vz	9.45	9.45	-4.64	0.01	0.01
		Mz	-0.20	0.00	0.000	0.24	0.000	0.000		Vy	0.09	0.09	0.08		
	Fu.C.15	My	84.18	100.05	3.472	96.38	0.000	0.000 D	-1.98	Vz	9.50	9.50	-4.58	0.01	0.01
		Mz	-0.21	0.00	0.000	0.24	0.000	0.000		Vy	0.09	0.09	0.08		
	Fu.C.17	My	91.90	113.41	3.968	111.81	0.000	0.000 D	-2.04	Vz	11.06	11.06	-3.03	0.01	0.01
		Mz	-0.19	0.00	0.000	0.24	0.000	0.000		Vy	0.08	0.08	0.08		
	Fu.C.19	My	-12.87	-13.00	0.496	-3.18	0.000	0.000 T	2.35	Vz	-0.49	4.40	4.40	0.00	0.00
		Mz	0.21	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.23	My	-12.58	-12.67	0.496	-2.59	0.000	0.000 T	4.32	Vz	-0.43	4.46	4.46	0.00	0.00
		Mz	0.21	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.27	My	62.60	0.00	0.000	97.05	0.000	0.000 T	0.46	Vz	9.57	9.57	4.32	0.00	-0.01
		Mz	0.22	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.05		
	Fu.C.29	My	71.49	0.00	0.000	112.47	0.000	0.000 T	0.50	Vz	11.36	11.36	2.77	0.00	-0.01
		Mz	0.21	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.37	My	139.57	0.00	0.000	198.02	0.000	0.000 T	11.32	Vz	19.67	19.67	3.85	0.01	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.38	My	174.15	0.00	0.000	232.30	0.000	0.000 T	9.38	Vz	23.13	23.13	0.27	0.01	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.17	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.51	My	109.15	122.25	3.472	120.02	0.000	0.000 T	6.75	Vz	11.86	11.86	-2.83	0.01	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.11	0.257	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
S114	Fu.C.4	My	-54.43	0.00	0.000	-39.36	0.000	0.000 D	-3.99	Vz	0.59	5.49	5.49	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.7	My	-3.96	-14.19	4.463	-14.11	0.000	0.000 D	-0.50	Vz	-4.49	-4.49	0.40	0.00	0.00
		Mz	0.13	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.12	My	45.84	46.02	0.496	35.94	0.000	0.000 D	-6.09	Vz	0.63	-4.63	-4.63	0.00	-0.01
		Mz	0.14	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.13	My	111.25	0.00	0.000	69.84	0.000	0.000 D	-4.21	Vz	-2.85	-11.47	-11.47	-0.01	-0.01
		Mz	0.24	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.15	My	96.38	0.00	0.000	61.21	0.000	0.000 D	-2.25	Vz	-4.47	-9.72	-9.72	-0.01	-0.01
		Mz	0.24	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.17	My	111.81	0.00	0.000	70.11	0.000	0.000 D	-2.21	Vz	-2.91	-11.52	-11.52	-0.01	-0.01
		Mz	0.24	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S114	Fu.C.19	My	-3.18	0.00	0.000	8.16	0.000	0.000 T	2.61	Vz	4.25	4.25	0.32	0.00	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.20	My	-52.29	-52.43	0.496	-40.66	0.000	0.000 T	0.55	Vz	-0.58	5.27	5.27	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.23	My	-2.59	0.00	0.000	8.45	0.000	0.000 T	4.58	Vz	4.19	4.19	0.26	0.00	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.24	My	-51.68	-51.85	0.496	-40.35	0.000	0.000 T	2.52	Vz	-0.64	5.21	5.21	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.27	My	97.05	100.29	1.488	83.42	0.000	0.000 T	0.72	Vz	4.29	-9.78	-9.78	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.37	My	198.02	199.02	0.496	156.64	0.000	0.000 T	11.53	Vz	3.16	-19.86	-19.86	-0.01	-0.01
		Mz	0.11	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
S115	Fu.C.38	My	232.30	0.00	0.000	173.79	0.000	0.000 T	9.38	Vz	-0.29	-23.32	-23.32	-0.01	-0.01
		Mz	0.17	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S116	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000 D	-3.44	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.8	My	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.11	My	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.26	Vz	-0.05	-0.06	-0.06	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
S117	Fu.C.13	My	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.26	Vz	-0.06	-0.06	-0.06	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.23	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.24	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.29	My	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	-0.09	-0.09	-0.09	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.36	My	0.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	-0.20	-0.20	-0.20	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.30	Vz	-0.09	-0.09	-0.09	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S117	Fu.C.8	My	-0.07	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	18.77	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.9	My	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.41	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.07	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-38.70	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S117	Fu.C.13	My	0.07	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-40.49	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S117	Fu.C.19	My	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.38	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.42	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.12	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-34.06	Vz	-0.05	-0.05	-0.05	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.12	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-35.62	Vz	-0.05	-0.06	-0.06	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.12	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-35.58	Vz	-0.05	-0.06	-0.06	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.29	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-82.81	Vz	-0.04	-0.06	-0.06	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S118	Fu.C.38	My	0.25	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-84.09	Vz	-0.04	-0.05	-0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000 T	19.26	Vz	-0.06	-0.06	-0.06	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000 T	19.30	Vz	-0.06	-0.06	-0.06	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.9	My	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-2.94	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000 D	-36.90	Vz	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 T	3.90	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S119	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 T	3.94	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000 T	18.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000 D	-33.85	Vz	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.29	0.000	0.000 D	-81.05	Vz	0.19	0.19	0.18	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.25	0.000	0.000 D	-82.33	Vz	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	-39.36	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.20	Vz	5.49	10.39	10.39	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S119	Fu.C.5	My	-5.49	-6.39	1.488	0.00	0.000	0.000 D	-2.46	Vz	-1.34	3.55	3.55	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.8	My	-39.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.38	Vz	5.43	10.33	10.33	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.12	My	35.94	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.34	Vz	-4.63	-9.88	-9.88	-0.01	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.13	My	69.84	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.42	Vz	-11.47	-16.72	-16.72	-0.01	-0.01
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.15	My	61.21	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.47	Vz	-9.72	-14.97	-14.97	-0.01	-0.01
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.18	My	-32.96	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.27	Vz	3.72	9.57	9.57	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
S119	Fu.C.19	My	8.16	8.22	0.496	0.00	0.000	0.000 T	2.38	Vz	0.32	-3.61	-3.61	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.20	My	-40.67	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.34	Vz	5.27	11.13	11.13	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.23	My	8.45	8.48	0.496	0.00	0.000	0.000 T	4.35	Vz	0.26	-3.67	-3.67	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.24	My	-40.35	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.31	Vz	5.21	11.06	11.06	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W aard	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S119	Fu.C.36	My	172.63	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	10.65	Vz	-23.29	-46.20	-46.20	-0.01	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.37	My	156.65	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	11.01	Vz	-19.85	-43.26	-43.26	-0.01	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.38	My	173.80	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	8.93	Vz	-23.31	-46.73	-46.73	-0.01	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
S120	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-30.36	0.000	0.000 D	-4.38	Vz	-9.11	-9.11	-3.03	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	-30.36	0.000	0.000 D	-2.56	Vz	-9.11	-9.11	-3.03	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.12	My	0.00	0.00	0.000	20.75	0.000	0.000 D	-6.18	Vz	6.23	6.23	2.07	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	70.96	0.000	0.000 D	-4.36	Vz	21.30	21.30	7.09	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.000	70.95	0.000	0.000 D	-2.43	Vz	21.29	21.29	7.09	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	-24.64	0.000	0.000 D	-0.13	Vz	-7.39	-7.39	-2.46	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	-24.64	0.000	0.000 D	-0.12	Vz	-7.39	-7.39	-2.46	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.000	-24.65	0.000	0.000 T	4.55	Vz	-7.39	-7.39	-2.46	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	115.49	0.000	0.000 T	11.08	Vz	34.62	34.62	11.51	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	117.37	0.000	0.000 T	11.40	Vz	35.30	35.30	11.62	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
S121	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	117.42	0.000	0.000 T	9.34	Vz	35.32	35.32	11.63	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.4	My	-30.41	-34.19	2.500	-30.38	0.000	0.000 D	-4.24	Vz	-3.03	3.05	3.05	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.5	My	19.84	22.32	2.500	19.84	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	1.98	1.98	-1.98	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.12	My	20.79	23.38	2.500	20.76	0.000	0.000 D	-6.01	Vz	2.07	-2.08	-2.08	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.13	My	71.04	79.89	2.500	70.99	0.000	0.000 D	-4.25	Vz	7.09	-7.11	-7.11	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.01	0.02	0.02		
	Fu.C.15	My	71.03	79.87	2.500	70.97	0.000	0.000 D	-2.32	Vz	7.09	-7.11	-7.11	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.01	0.02	0.02		
	Fu.C.18	My	-24.68	-27.75	2.500	-24.65	0.000	0.000 T	0.16	Vz	-2.46	2.47	2.47	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.20	My	-24.68	-27.75	2.500	-24.65	0.000	0.000 T	0.17	Vz	-2.46	2.47	2.47	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.23	My	-24.66	-27.74	2.500	-24.66	0.000	0.000 T	4.70	Vz	-2.46	2.46	2.46	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	115.68	130.06	2.500	115.55	0.000	0.000 T	11.53	Vz	11.51	-11.57	-11.57	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
S122	Fu.C.37	My	117.56	131.96	2.500	117.05	0.000	0.000 T	11.86	Vz	11.63	-11.79	-11.79	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.38	My	117.58	132.00	2.500	117.09	0.000	0.000 T	9.80	Vz	11.64	-11.79	-11.79	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.4	My	-30.42	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.09	Vz	3.05	9.12	9.12	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.5	My	19.84	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.40	Vz	-1.98	-5.95	-5.95	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.11	My	71.07	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.15	Vz	-7.12	-21.32	-21.32	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	-0.18	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard e	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/ D	Nmax	W a a r d e	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S122	Fu.C.12	My	20.80	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.83	Vz	-2.08	-6.24	-6.24	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.12	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.15	My	71.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.14	Vz	-7.11	-21.31	-21.31	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	-0.18	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.18	My	-24.70	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.32	Vz	2.47	7.41	7.41	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.20	My	-24.70	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.32	Vz	2.47	7.40	7.40	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.27	My	26.53	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.38	Vz	-2.66	-7.95	-7.95	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.28	My	26.51	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.43	Vz	-2.65	-7.95	-7.95	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.37	My	117.24	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.52	Vz	-11.79	-35.01	-35.01	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	-0.17	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.38	My	117.25	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	10.46	Vz	-11.79	-35.02	-35.02	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.15	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.03		
S123	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	-23.52	0.000	0.000 D	-2.75	Vz	-7.17	-7.17	-2.24	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	0.08	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	-23.45	0.000	0.000 D	-2.18	Vz	-7.16	-7.16	-2.22	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	27.71	0.000	0.000 D	-4.45	Vz	8.19	8.19	2.89	0.00	0.00
		Mz	-0.18	0.00	0.000	0.22	0.000	0.000		Vy	0.08	0.08	0.08		
	Fu.C.12	My	0.00	0.00	0.000	27.81	0.000	0.000 D	-5.79	Vz	8.21	8.21	2.91	0.00	0.00
		Mz	-0.12	0.00	0.000	0.14	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.000	27.70	0.000	0.000 D	-2.45	Vz	8.19	8.19	2.89	0.00	0.00
		Mz	-0.18	0.00	0.000	0.22	0.000	0.000		Vy	0.08	0.08	0.08		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	-29.81	0.000	0.000 T	0.25	Vz	-9.00	-9.00	-2.92	0.00	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	-0.12	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	72.52	0.000	0.000 T	1.75	Vz	21.59	21.59	7.40	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.13	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	117.06	0.000	0.000 T	12.21	Vz	34.93	34.93	11.83	0.00	0.01
		Mz	-0.17	0.00	0.000	0.14	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.06		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	117.04	0.000	0.000 T	12.53	Vz	34.93	34.93	11.82	0.00	0.01
		Mz	-0.17	0.00	0.000	0.14	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.06		
S124	Fu.C.4	My	-23.45	-26.84	2.500	-24.07	0.000	0.000 D	-5.72	Vz	-2.59	-2.59	2.35	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.08	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.15	My	27.70	30.72	2.500	27.11	0.000	0.000 D	-8.66	Vz	2.53	-2.77	-2.77	0.00	0.00
		Mz	0.22	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		
	Fu.C.18	My	-29.81	-34.15	2.500	-30.89	0.000	0.000 D	-9.36	Vz	-3.26	-3.26	2.83	0.00	0.00
		Mz	-0.12	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.20	My	-29.81	-34.15	2.500	-30.89	0.000	0.000 D	-9.39	Vz	-3.26	-3.26	2.83	0.00	0.00
		Mz	-0.12	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.27	My	72.51	81.04	2.500	71.80	0.000	0.000 D	-12.69	Vz	6.97	-7.26	-7.26	0.00	0.00
		Mz	-0.13	0.00	0.000	0.13	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.28	My	21.70	23.71	2.000	20.48	0.000	0.000 D	-13.19	Vz	1.84	-2.33	-2.33	0.00	0.00
		Mz	-0.12	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.31	My	72.50	81.02	2.500	71.78	0.000	0.000 D	-10.72	Vz	6.97	-7.26	-7.26	0.00	0.00
		Mz	-0.13	0.00	0.000	0.13	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.34	My	-23.50	-26.87	2.500	-24.08	0.000	0.000 T	5.34	Vz	-2.58	-2.58	2.35	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.36	My	117.05	131.20	2.500	116.40	0.000	0.000 T	0.26	Vz	11.44	-11.70	-11.70	0.01	0.00
		Mz	0.14	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.02		
	Fu.C.37	My	117.03	131.18	2.500	116.40	0.000	0.000 T	0.26	Vz	11.44	-11.70	-11.70	0.01	0.00
		Mz	0.14	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
S125	Fu.C.4	My	0.00	-9.11	3.375	0.00	0.000	0.000 T	7.06	Vz	-5.38	5.41	5.41	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S125	Fu.C.6	My	0.00	-12.40	3.375	0.00	0.000	0.000 T	7.12	Vz	-7.32	7.36	7.36	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.7	My	0.00	-12.40	3.375	0.00	0.000	0.000 T	7.13	Vz	-7.32	7.36	7.36	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	-12.40	3.375	0.00	0.000	0.000 T	7.12	Vz	-7.32	7.36	7.36	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.81	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-18.01	Vz	0.49	0.49	-0.47	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	4.725	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.15	My	0.00	-2.51	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-17.96	Vz	-1.48	1.52	1.52	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	4.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	9.50	3.375	0.00	0.000	0.000 T	10.65	Vz	5.61	-5.63	-5.63	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.700	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.19	My	0.00	9.61	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-14.41	Vz	5.69	-5.75	-5.75	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.700	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	6.22	3.375	0.00	0.000	0.000 T	10.68	Vz	3.67	-3.69	-3.69	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	3.375	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	19.84	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-31.45	Vz	11.81	-11.95	-11.95	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.700	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	19.84	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-31.45	Vz	11.81	-11.95	-11.95	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.700	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	16.49	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-31.45	Vz	9.81	-9.94	-9.94	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.700	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-44.79	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	4.725	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S126	Fu.C.2	My	-24.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.71	Vz	2.35	7.28	7.28	0.00	0.00
		Mz	0.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.4	My	-24.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.86	Vz	2.35	7.28	7.28	0.00	0.00
		Mz	0.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.8	My	-24.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.14	Vz	2.35	7.28	7.28	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.13	My	27.11	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-10.66	Vz	-2.78	-8.08	-8.08	0.00	0.00
		Mz	-0.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.15	My	27.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-8.83	Vz	-2.77	-8.07	-8.07	0.00	0.00
		Mz	-0.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.20	My	-30.88	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.53	Vz	2.83	11.10	11.10	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.28	My	20.47	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-13.36	Vz	-2.33	-5.24	-4.30	0.00	0.00
		Mz	0.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.29	My	71.79	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.82	Vz	-7.26	-21.48	-21.48	0.00	0.00
		Mz	0.13	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.31	My	71.77	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-10.83	Vz	-7.26	-21.47	-21.47	0.00	0.00
		Mz	0.13	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.34	My	-24.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	5.19	Vz	2.35	7.28	7.28	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.36	My	116.39	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.47	Vz	-11.70	-34.85	-34.85	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S127	Fu.C.3	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.04	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.4	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.03	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.33	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.03	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.34	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.07	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.14	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S127	Fu.C.45	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.06	Vz	0.10	0.10	-0.10	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
S128	Fu.C.3	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	0.00	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.8	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.04	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.9	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.01	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.11	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.06	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.15	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.06	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.23	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	0.00	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.27	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.07	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.29	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.07	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.34	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.05	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.09	Vz	0.10	0.10	-0.10	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S129	Fu.C.2	My	0.00	9.49	3.570	7.04	0.000	0.000 T	8.97	Vz	5.64	5.64	-2.86	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.3	My	0.00	9.60	3.570	7.13	0.000	0.000 D	-12.23	Vz	5.75	5.75	-2.90	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.4	My	0.00	9.48	3.570	7.04	0.000	0.000 T	10.52	Vz	5.63	5.63	-2.86	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.8	My	0.00	6.20	3.570	4.60	0.000	0.000 T	10.51	Vz	3.68	3.68	-1.88	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.11	My	0.00	19.91	3.570	14.80	0.000	0.000 D	-34.04	Vz	12.01	12.01	-6.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.12	My	0.00	19.67	3.570	14.62	0.000	0.000 D	-17.24	Vz	11.78	11.78	-5.96	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.13	My	0.00	19.93	3.570	14.81	0.000	0.000 D	-35.59	Vz	12.03	12.03	-6.09	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.25	My	0.00	-12.42	3.570	-9.23	0.000	0.000 D	-4.86	Vz	-7.41	-7.41	3.76	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.29	My	0.00	0.85	3.570	0.66	0.000	0.000 D	-26.85	Vz	0.48	0.48	-0.26	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.33	My	0.00	-2.49	3.570	-1.82	0.000	0.000 D	-26.85	Vz	-1.53	-1.53	0.76	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.34	My	0.00	-12.40	3.570	-9.23	0.000	0.000 T	7.05	Vz	-7.36	-7.36	3.72	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.15	0.000	0.000 D	-56.17	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.00		
S130	Fu.C.4	My	7.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.55	Vz	-2.88	-5.61	-5.61	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.6	My	4.60	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	10.98	Vz	-1.88	-3.68	-3.68	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.8	My	4.60	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.52	Vz	-1.88	-3.67	-3.67	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.12	My	14.62	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-10.06	Vz	-6.07	-11.72	-11.72	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S130	Fu.C.13	My	14.81	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-28.41	Vz	-6.24	-11.96	-11.96	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.20	My	-6.77	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	9.71	Vz	2.77	5.39	5.39	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.25	My	-9.23	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.11	Vz	3.79	7.38	7.38	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.33	My	-1.82	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-19.57	Vz	0.74	1.46	1.46	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.04	-0.04		
	Fu.C.34	My	-9.23	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	9.10	Vz	3.78	7.35	7.35	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.17	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-48.73	Vz	-0.12	-0.12	-0.12	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
S131	Fu.C.38	My	0.15	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-48.90	Vz	-0.11	-0.11	-0.11	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.1	My	0.00	0.00	0.000	122.31	0.000	0.000 D	-6.49	Vz	29.73	29.73	14.98	0.01	0.02
		Mz	0.00	-0.03	3.968	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.01		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-40.65	0.000	0.000 D	-9.02	Vz	-13.06	-13.06	-4.96	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.35	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		
	Fu.C.9	My	0.00	0.00	0.000	16.92	0.000	0.000 D	-9.44	Vz	5.38	5.38	1.45	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.51	0.000	0.000		Vy	-0.11	-0.11	-0.10		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	83.48	0.000	0.000 D	-19.78	Vz	23.94	23.94	9.83	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.46	0.000	0.000		Vy	-0.10	-0.10	-0.10		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	91.22	0.000	0.000 D	-19.80	Vz	25.51	25.51	11.39	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.44	0.000	0.000		Vy	-0.10	-0.10	-0.09		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	-12.84	0.000	0.000 D	-5.65	Vz	-5.04	-5.04	-0.14	0.00	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.46	0.000	0.000		Vy	0.09	0.09	0.09		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	-36.78	0.000	0.000 D	-3.74	Vz	-9.87	-9.87	-4.97	0.00	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.40	0.000	0.000		Vy	0.08	0.08	0.08		
	Fu.C.21	My	0.00	-5.31	3.472	-3.95	0.000	0.000 D	-5.51	Vz	-3.24	-3.24	1.65	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.44	0.000	0.000		Vy	0.09	0.09	0.09		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	70.81	0.000	0.000 D	-10.85	Vz	16.94	16.94	11.67	0.00	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.39	0.000	0.000		Vy	0.08	0.08	0.08		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	-33.21	0.000	0.000 T	7.94	Vz	-9.13	-9.13	-4.24	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	171.46	0.000	0.000 D	-10.76	Vz	46.13	46.13	23.14	0.01	0.02
		Mz	0.00	-0.01	1.984	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	172.22	0.000	0.000 D	-9.07	Vz	46.27	46.27	23.28	0.01	0.02
		Mz	0.00	-0.01	1.984	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	0.00		
S132	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.6	My	0.00	0.00	1.530	0.00	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-3.07	Vz	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-3.07	Vz	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-3.07	Vz	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S132	Fu.C.45	My	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000 D	-3.44	Vz	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S133	Fu.C.4	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.02	0.02	0.02	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.7	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.02	0.02	0.02	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.27	My	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.04	0.04	0.04	0.01	0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.33	My	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.34	My	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	-0.06	-0.06	-0.06	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	-0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.13	0.13	0.13	0.01	0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.45	My	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.30	Vz	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
S134	Fu.C.4	My	-40.66	-52.46	4.464	-52.32	0.000	0.000 T	1.06	Vz	-5.28	-5.28	0.58	0.00	0.00
		Mz	-0.35	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.08	0.08	0.08		
	Fu.C.9	My	16.92	17.68	1.488	12.62	0.000	0.000 T	1.64	Vz	1.10	-2.83	-2.83	0.01	0.01
		Mz	-0.51	0.00	0.000	0.25	0.000	0.000		Vy	0.15	0.15	0.15		
	Fu.C.11	My	83.48	98.80	3.472	94.88	0.000	0.000 D	-10.15	Vz	9.37	9.37	-4.75	0.01	0.02
		Mz	-0.45	0.00	0.000	0.46	0.000	0.000		Vy	0.18	0.18	0.16		
	Fu.C.13	My	91.22	112.11	3.968	110.33	0.000	0.000 D	-10.20	Vz	10.93	10.93	-3.20	0.02	0.02
		Mz	-0.43	0.00	0.000	0.48	0.000	0.000		Vy	0.18	0.18	0.17		
	Fu.C.15	My	83.75	99.27	3.472	95.43	0.000	0.000 D	-8.17	Vz	9.42	9.42	-4.69	0.01	0.02
		Mz	-0.45	0.00	0.000	0.46	0.000	0.000		Vy	0.18	0.18	0.17		
	Fu.C.17	My	91.49	112.60	3.968	110.89	0.000	0.000 D	-8.21	Vz	10.98	10.98	-3.14	0.02	0.02
		Mz	-0.43	0.00	0.000	0.48	0.000	0.000		Vy	0.18	0.18	0.16		
	Fu.C.19	My	-12.85	-12.97	0.496	-3.12	0.000	0.000 T	0.40	Vz	-0.49	4.41	4.41	0.00	0.00
		Mz	0.46	0.00	0.000	-0.15	0.000	0.000		Vy	-0.12	-0.12	-0.12		
	Fu.C.20	My	-36.79	0.00	0.000	-50.97	0.000	0.000 T	2.81	Vz	-5.30	-5.30	-0.41	0.00	0.00
		Mz	0.40	0.00	0.000	-0.13	0.000	0.000		Vy	-0.11	-0.11	-0.11		
	Fu.C.23	My	-12.55	-12.64	0.496	-2.53	0.000	0.000 T	2.35	Vz	-0.43	4.47	4.47	0.00	0.00
		Mz	0.46	0.00	0.000	-0.15	0.000	0.000		Vy	-0.12	-0.12	-0.12		
	Fu.C.29	My	70.55	0.00	0.000	110.53	0.000	0.000 D	-9.42	Vz	11.19	11.19	2.56	0.00	-0.01
		Mz	0.39	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.09	-0.09	-0.09		
	Fu.C.34	My	-33.21	-43.89	4.464	-43.87	0.000	0.000 T	10.32	Vz	-4.58	-4.58	0.29	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	137.03	0.00	0.000	192.89	0.000	0.000 D	-10.97	Vz	19.29	19.29	3.29	0.02	0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.28	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.04		
	Fu.C.38	My	172.23	0.00	0.000	228.40	0.000	0.000 D	-8.83	Vz	22.86	22.86	-0.16	0.02	0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.39	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.05		
	Fu.C.47	My	107.89	120.11	3.472	117.48	0.000	0.000 D	-5.44	Vz	11.65	11.65	-3.10	0.01	0.01
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.21	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
S135	Fu.C.4	My	-52.32	0.00	0.000	-37.65	0.000	0.000 T	1.09	Vz	0.51	5.40	5.40	-0.01	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.7	My	-2.81	-12.97	4.463	-12.89	0.000	0.000 T	1.43	Vz	-4.48	-4.48	0.41	-0.01	-0.01
		Mz	0.22	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.13	My	110.33	0.00	0.000	70.18	0.000	0.000 D	-10.36	Vz	-2.59	-11.23	-11.23	-0.01	-0.02
		Mz	0.48	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.10	-0.10	-0.10		
	Fu.C.19	My	-3.12	0.00	0.000	8.83	0.000	0.000 T	0.66	Vz	4.38	4.38	0.44	0.01	0.01
		Mz	-0.15	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.03	0.04	0.04		
	Fu.C.20	My	-50.97	-51.12	0.496	-39.35	0.000	0.000 T	2.78	Vz	-0.58	5.27	5.27	0.01	0.00
		Mz	-0.13	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.27	My	95.09	98.88	1.488	83.26	0.000	0.000 D	-9.19	Vz	4.66	-9.45	-9.45	-0.01	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W a a r d e	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S135	Fu.C.34	My	-43.87	-43.91	0.496	-33.40	0.000	0.000 T	10.32	Vz	-0.33	4.54	4.54	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.37	My	192.89	194.50	0.992	155.05	0.000	0.000 D	-10.97	Vz	3.92	-19.28	-19.28	-0.01	-0.02
		Mz	0.28	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.06	-0.06		
	Fu.C.38	My	228.40	0.00	0.000	172.80	0.000	0.000 D	-8.83	Vz	0.33	-22.86	-22.86	-0.02	-0.02
		Mz	0.39	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.08	-0.08		
S136	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.9	My	0.00	0.00	4.590	0.00	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000 D	-3.07	Vz	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000 D	-3.07	Vz	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	3.570	0.00	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	4.080	0.00	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000 D	-3.44	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S137	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.23	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	-0.02	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.13	My	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01
		Mz	-0.04	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.24	My	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	-0.01	-0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.29	My	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.06	0.06	0.06	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.31	My	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.06	0.06	0.06	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.34	My	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	-0.04	-0.04	-0.04	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S138	Fu.C.36	My	-0.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	-0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.30	Vz	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.08	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	18.44	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	-0.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-39.39	Vz	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.01	0.01		
	Fu.C.13	My	-0.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-41.18	Vz	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.01	0.01		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	4.080	0.00	0.000	0.000 T	2.89	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	4.080	0.00	0.000	0.000 T	2.92	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	-0.09	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-36.37	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	-0.01	-0.01		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W a a r d e	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S138	Fu.C.34	My	0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	16.31	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	-0.28	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-83.80	Vz	0.05	0.06	0.06	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	-0.24	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-85.01	Vz	0.04	0.05	0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S139	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.62	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-1.57	Vz	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000 T	18.97	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000 D	-37.59	Vz	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.41	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.45	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000 T	18.16	Vz	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000 D	-33.05	Vz	-0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000 D	-34.61	Vz	-0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.01		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000 T	16.83	Vz	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	-0.28	0.000	0.000 D	-82.04	Vz	-0.18	-0.18	-0.17	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	-0.24	0.000	0.000 D	-83.25	Vz	-0.15	-0.15	-0.15	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S140	Fu.C.4	My	-37.64	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.88	Vz	5.40	9.78	9.78	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.5	My	-4.32	-5.30	1.488	0.00	0.000	0.000 D	-1.19	Vz	-1.31	3.06	3.06	-0.01	-0.01
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.01	0.02	0.01		
	Fu.C.13	My	70.18	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-10.57	Vz	-11.23	-17.13	-17.13	-0.02	-0.01
		Mz	-0.09	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.03	0.04	0.04		
	Fu.C.15	My	61.54	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-8.65	Vz	-9.49	-15.37	-15.37	-0.02	-0.01
		Mz	-0.09	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.18	My	-31.65	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.49	Vz	3.71	9.05	9.05	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.19	My	8.84	8.95	0.496	0.00	0.000	0.000 T	0.44	Vz	0.44	-4.01	-4.01	0.00	0.01
		Mz	0.03	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.20	My	-39.35	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.56	Vz	5.27	10.60	10.60	0.00	0.01
		Mz	0.07	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.01		
	Fu.C.23	My	9.13	9.21	0.496	0.00	0.000	0.000 T	2.40	Vz	0.39	-4.07	-4.07	0.00	0.01
		Mz	0.03	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.24	My	-39.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	4.52	Vz	5.20	10.53	10.53	0.00	0.01
		Mz	0.07	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.01		
	Fu.C.27	My	83.26	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.35	Vz	-9.45	-24.17	-24.17	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.34	My	-33.40	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	10.10	Vz	4.54	8.91	8.91	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.37	My	155.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-11.28	Vz	-19.29	-43.41	-43.41	-0.02	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.38	My	172.80	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.06	Vz	-22.87	-46.99	-46.99	-0.02	-0.01
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.02	0.03	0.03		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard e	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/ D	Nmax	W a a r d e	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S141	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-30.41	0.000	0.000 T	0.71	Vz	-9.12	-9.12	-3.04	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	-30.40	0.000	0.000 T	2.93	Vz	-9.11	-9.11	-3.04	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	71.11	0.000	0.000 D	-10.56	Vz	21.35	21.35	7.13	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.17	My	0.00	0.00	0.000	71.10	0.000	0.000 D	-8.57	Vz	21.34	21.34	7.13	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	-24.69	0.000	0.000 T	2.30	Vz	-7.40	-7.40	-2.47	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	26.55	0.000	0.000 D	-8.94	Vz	7.97	7.97	2.67	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	-24.67	0.000	0.000 T	9.93	Vz	-7.39	-7.39	-2.46	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	116.00	0.000	0.000 D	-10.57	Vz	34.82	34.82	11.64	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	117.90	0.000	0.000 D	-11.07	Vz	35.51	35.51	11.76	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
S142	Fu.C.4	My	-30.36	-34.18	2.500	-30.40	0.000	0.000 T	0.86	Vz	-3.04	-3.04	3.03	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.8	My	-30.36	-34.17	2.500	-30.39	0.000	0.000 T	3.08	Vz	-3.04	-3.04	3.03	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.13	My	71.03	79.94	2.500	71.09	0.000	0.000 D	-10.46	Vz	7.13	7.13	-7.10	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	26.47	29.81	2.500	26.52	0.000	0.000 D	-8.78	Vz	2.67	2.67	-2.64	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.34	My	-24.63	-27.72	2.500	-24.66	0.000	0.000 T	10.07	Vz	-2.46	-2.46	2.46	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	115.81	130.36	2.500	115.93	0.000	0.000 D	-10.36	Vz	11.64	11.64	-11.56	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.37	My	117.71	132.29	2.500	117.46	0.000	0.000 D	-10.86	Vz	11.76	-11.79	-11.79	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.38	My	117.69	132.25	2.500	117.42	0.000	0.000 D	-8.66	Vz	11.74	-11.79	-11.79	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
S143	Fu.C.4	My	-30.35	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.01	Vz	3.03	9.11	9.11	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	0.28	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.07		
	Fu.C.8	My	-30.34	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.24	Vz	3.03	9.10	9.10	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	0.28	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.07		
	Fu.C.11	My	71.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-10.38	Vz	-7.10	-21.31	-21.31	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.15	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.13	My	71.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-10.30	Vz	-7.10	-21.31	-21.31	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.15	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.27	My	26.44	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-8.61	Vz	-2.64	-7.94	-7.94	0.00	0.00
		Mz	0.07	0.00	0.000	-0.32	0.000	0.000		Vy	-0.08	-0.08	-0.08		
	Fu.C.34	My	-24.62	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	10.23	Vz	2.46	7.38	7.38	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.37	My	117.27	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-10.45	Vz	-11.79	-35.08	-35.08	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.38	My	117.25	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-8.24	Vz	-11.79	-35.08	-35.08	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
S144	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	-23.52	0.000	0.000 D	-1.40	Vz	-7.17	-7.17	-2.24	0.00	0.00
		Mz	-0.54	0.00	0.000	0.32	0.000	0.000		Vy	0.17	0.17	0.17		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	28.03	0.000	0.000 D	-10.60	Vz	8.25	8.25	2.95	0.00	0.00
		Mz	-0.68	0.00	0.000	0.51	0.000	0.000		Vy	0.24	0.24	0.24		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.000	28.02	0.000	0.000 D	-8.62	Vz	8.25	8.25	2.95	0.00	0.00
		Mz	-0.68	0.00	0.000	0.51	0.000	0.000		Vy	0.24	0.24	0.24		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S144	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	-29.71	0.000	0.000 T	2.52	Vz	-8.98	-8.98	-2.90	0.00	0.00
		Mz	0.48	0.00	0.000	-0.24	0.000	0.000		Vy	-0.14	-0.14	-0.14		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	20.99	0.000	0.000 T	1.15	Vz	6.18	6.18	2.21	0.00	0.00
		Mz	0.50	0.00	0.000	-0.29	0.000	0.000		Vy	-0.16	-0.16	-0.16		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	-29.71	0.000	0.000 T	2.54	Vz	-8.98	-8.98	-2.90	0.00	0.00
		Mz	0.48	0.00	0.000	-0.24	0.000	0.000		Vy	-0.15	-0.15	-0.15		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	72.37	0.000	0.000 D	-8.37	Vz	21.58	21.58	7.37	0.00	0.00
		Mz	0.48	0.00	0.000	-0.35	0.000	0.000		Vy	-0.16	-0.17	-0.16		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	72.37	0.000	0.000 D	-8.40	Vz	21.58	21.58	7.37	0.00	0.00
		Mz	0.48	0.00	0.000	-0.35	0.000	0.000		Vy	-0.16	-0.17	-0.16		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	-23.50	0.000	0.000 T	10.24	Vz	-7.16	-7.16	-2.23	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
S145	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	117.19	0.000	0.000 D	-10.47	Vz	35.03	35.03	11.85	0.00	0.01
		Mz	-0.14	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.4	My	-23.59	-26.08	2.500	-22.40	0.000	0.000 T	0.94	Vz	-2.23	2.70	2.70	0.00	0.00
		Mz	0.18	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.15	My	28.02	31.98	2.500	29.31	0.000	0.000 D	-8.79	Vz	2.91	2.91	-2.40	0.00	0.00
		Mz	0.51	0.00	0.000	-0.24	0.000	0.000		Vy	-0.15	-0.15	-0.15		
	Fu.C.18	My	-29.72	-33.21	2.500	-29.11	0.000	0.000 T	2.36	Vz	-2.92	3.16	3.16	0.00	0.00
		Mz	-0.24	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.20	My	-29.71	-33.21	2.500	-29.11	0.000	0.000 T	2.38	Vz	-2.92	3.16	3.16	0.00	0.00
		Mz	-0.24	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.27	My	72.37	81.98	2.500	73.81	0.000	0.000 D	-8.54	Vz	7.39	7.39	-6.83	0.00	0.01
		Mz	-0.35	0.00	0.000	0.22	0.000	0.000		Vy	0.11	0.12	0.11		
S146	Fu.C.34	My	-23.50	-26.00	2.500	-22.35	0.000	0.000 T	10.08	Vz	-2.23	2.69	2.69	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.36	My	117.18	132.33	2.500	118.50	0.000	0.000 D	-10.39	Vz	11.85	11.85	-11.35	0.00	0.00
		Mz	0.10	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.37	My	117.20	132.34	2.500	118.50	0.000	0.000 D	-10.88	Vz	11.85	11.85	-11.36	0.00	0.00
		Mz	0.11	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.4	My	0.00	-9.11	3.375	0.00	0.000	0.000 T	7.08	Vz	-5.38	5.41	5.41	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.6	My	0.00	-12.40	3.375	0.00	0.000	0.000 T	7.15	Vz	-7.32	7.36	7.36	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.7	My	0.00	-12.40	3.375	0.00	0.000	0.000 T	7.14	Vz	-7.32	7.36	7.36	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	4.725	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S147	Fu.C.11	My	0.00	0.81	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-18.04	Vz	0.49	0.49	-0.47	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.15	My	0.00	-2.51	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-18.00	Vz	-1.48	1.52	1.52	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	9.50	3.375	0.00	0.000	0.000 T	10.65	Vz	5.60	-5.63	-5.63	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	9.50	3.375	0.00	0.000	0.000 T	10.65	Vz	5.60	-5.63	-5.63	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	6.22	3.375	0.00	0.000	0.000 T	10.67	Vz	3.67	-3.69	-3.69	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	19.84	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-31.43	Vz	11.81	-11.95	-11.95	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	5.400	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S147	Fu.C.29	My	0.00	19.84	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-31.43	Vz	11.81	-11.95	-11.95	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	5.400	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-44.80	Vz	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	1.350	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	-22.40	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	5.71	Vz	2.01	6.94	6.94	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
S147	Fu.C.11	My	29.32	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.62	Vz	-3.22	-8.51	-8.51	0.00	0.00
		Mz	-0.24	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S147	Fu.C.15	My	29.32	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.50	Vz	-3.21	-8.51	-8.51	0.00	0.00
		Mz	-0.25	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.18	My	-29.11	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.42	Vz	2.48	10.75	10.75	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	-29.11	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.42	Vz	2.48	10.75	10.75	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	73.82	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-11.90	Vz	-7.68	-21.89	-21.89	0.01	0.00
		Mz	0.22	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.05	-0.05		
	Fu.C.31	My	73.80	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.94	Vz	-7.67	-21.88	-21.88	0.01	0.00
		Mz	0.22	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.05	-0.05		
	Fu.C.34	My	-22.35	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.66	Vz	2.00	6.93	6.93	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
S148	Fu.C.37	My	118.52	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.37	Vz	-12.13	-35.27	-35.27	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.3	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.28	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.4	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.32	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.12	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.70	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.13	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.67	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.29	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.10	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
S149	Fu.C.33	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.04	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.34	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.52	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.06	Vz	0.10	-0.10	-0.10	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.3	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.18	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.8	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.13	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.11	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.18	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
S150	Fu.C.13	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.18	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.22	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.16	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.23	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.15	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.27	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.12	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.29	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.13	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.33	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.13	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.45	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.04	Vz	0.10	-0.10	-0.10	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S150	Fu.C.4	My	0.00	9.76	3.570	7.42	0.000	0.000 T	6.33	Vz	5.73	5.73	-2.80	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.02	-0.02		
	Fu.C.8	My	0.00	6.35	3.570	4.80	0.000	0.000 T	6.12	Vz	3.74	3.74	-1.84	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.12	My	0.00	20.21	3.570	15.38	0.000	0.000 D	-18.77	Vz	11.95	11.95	-5.83	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S150	Fu.C.13	My	0.00	20.42	3.570	15.51	0.000	0.000 D	-35.83	Vz	12.18	12.18	-5.96	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.24	My	0.00	-12.71	3.570	-9.68	0.000	0.000 T	7.86	Vz	-7.45	-7.45	3.63	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.25	My	0.00	-12.77	3.570	-9.72	0.000	0.000 D	-4.71	Vz	-7.50	-7.50	3.66	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.29	My	0.00	0.90	3.570	0.73	0.000	0.000 D	-26.80	Vz	0.50	0.50	-0.24	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.33	My	0.00	-2.56	3.570	-1.92	0.000	0.000 D	-26.79	Vz	-1.55	-1.55	0.75	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.34	My	0.00	-12.79	3.570	-9.79	0.000	0.000 T	6.76	Vz	-7.47	-7.47	3.61	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	4.590	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S151	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	-0.15	0.000	0.000 D	-56.44	Vz	-0.05	-0.05	-0.04	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.00		
	Fu.C.4	My	7.42	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	8.35	Vz	-3.11	-5.86	-5.86	0.00	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.8	My	4.80	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	8.14	Vz	-2.00	-3.80	-3.80	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.12	My	15.38	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-11.58	Vz	-6.54	-12.20	-12.20	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.13	My	15.51	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-28.64	Vz	-6.68	-12.39	-12.39	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.20	My	-7.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	9.88	Vz	2.96	5.58	5.58	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
S152	Fu.C.24	My	-9.68	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	9.91	Vz	4.05	7.62	7.62	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.29	My	0.73	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-19.52	Vz	-0.34	-0.58	-0.58	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.33	My	-1.92	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-19.52	Vz	0.80	1.52	1.52	0.00	0.00
		Mz	0.07	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.34	My	-9.79	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	8.81	Vz	4.12	7.69	7.69	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	-0.15	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-49.16	Vz	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-40.82	0.000	0.000 D	-15.10	Vz	-13.11	-13.11	-5.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.43	0.000	0.000		Vy	-0.09	-0.09	-0.09		
S152	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	-40.34	0.000	0.000 D	-13.32	Vz	-13.01	-13.01	-4.90	0.00	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.51	0.000	0.000		Vy	-0.10	-0.10	-0.10		
	Fu.C.9	My	0.00	0.00	0.000	17.24	0.000	0.000 D	-14.59	Vz	5.45	5.45	1.51	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.63	0.000	0.000		Vy	-0.13	-0.13	-0.13		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	84.29	0.000	0.000 D	-22.11	Vz	24.12	24.12	9.99	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.60	0.000	0.000		Vy	-0.14	-0.14	-0.13		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	92.02	0.000	0.000 D	-22.11	Vz	25.68	25.68	11.56	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.58	0.000	0.000		Vy	-0.14	-0.14	-0.12		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	-13.52	0.000	0.000 D	-13.53	Vz	-5.18	-5.18	-0.28	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.61	0.000	0.000		Vy	0.13	0.13	0.12		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	-37.61	0.000	0.000 D	-10.13	Vz	-10.05	-10.05	-5.15	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.55	0.000	0.000		Vy	0.11	0.11	0.11		
S152	Fu.C.21	My	0.00	-5.79	3.472	-4.63	0.000	0.000 D	-13.39	Vz	-3.38	-3.38	1.52	0.00	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.59	0.000	0.000		Vy	0.12	0.12	0.12		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	-13.23	0.000	0.000 D	-11.57	Vz	-5.12	-5.12	-0.22	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.61	0.000	0.000		Vy	0.13	0.13	0.12		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	70.41	0.000	0.000 D	-20.62	Vz	16.90	16.90	11.61	0.00	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.51	0.000	0.000		Vy	0.11	0.11	0.10		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	-33.84	0.000	0.000 T	7.38	Vz	-9.26	-9.26	-4.37	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	1.984	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard e	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/ D	Nmax	W aard e	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S152	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	172.82	0.000	0.000 D	-0.59	Vz	46.32	46.32	23.37	0.01	0.04
		Mz	0.00	-0.02	1.984	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.01		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	173.27	0.000	0.000 D	-0.65	Vz	46.41	46.41	23.46	0.01	0.04
		Mz	0.00	-0.02	1.984	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.01		
S153	Fu.C.49	My	0.00	0.00	0.000	122.93	0.000	0.000 D	-0.53	Vz	29.82	29.82	15.09	0.01	0.02
		Mz	0.00	-0.04	3.968	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.01		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-0.14	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	-0.02	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000 D	-2.54	Vz	-0.01	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.12	My	0.00	0.00	0.000	-0.31	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	-0.05	-0.06	-0.06	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.550	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.16	My	0.00	0.00	0.000	-0.25	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	-0.04	-0.05	-0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	3.570	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000 D	-3.04	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000 D	-3.04	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.24	0.000	0.000 D	-2.54	Vz	0.04	0.05	0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-3.44	Vz	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S154	Fu.C.4	My	-0.14	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.29	0.29	0.29	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.12	My	-0.31	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.63	0.63	0.63	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.22	My	0.20	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.19	Vz	-0.40	-0.40	-0.40	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.25	My	0.19	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.18	Vz	-0.40	-0.40	-0.39	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.33	My	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.24	Vz	-0.04	-0.04	-0.04	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.34	My	0.24	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.21	Vz	-0.48	-0.48	-0.48	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	-0.12	-0.12	-0.12	0.01	0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.45	My	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.30	Vz	-0.06	-0.06	-0.06	0.01	0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
S155	Fu.C.4	My	-40.83	-52.74	4.464	-52.61	0.000	0.000 T	2.28	Vz	-5.30	-5.30	0.55	0.00	-0.01
		Mz	-0.43	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.09	0.09	0.09		
	Fu.C.9	My	17.25	18.10	1.488	13.27	0.000	0.000 T	5.95	Vz	1.16	-2.77	-2.77	0.01	0.01
		Mz	-0.63	0.00	0.000	0.29	0.000	0.000		Vy	0.19	0.19	0.18		
	Fu.C.11	My	84.28	100.09	3.472	96.40	0.000	0.000 D	-2.25	Vz	9.49	9.49	-4.60	0.02	0.03
		Mz	-0.59	0.00	0.000	0.61	0.000	0.000		Vy	0.23	0.23	0.22		
	Fu.C.13	My	92.01	113.44	3.968	111.81	0.000	0.000 D	-2.40	Vz	11.04	11.04	-3.05	0.02	0.03
		Mz	-0.57	0.00	0.000	0.65	0.000	0.000		Vy	0.24	0.24	0.22		
	Fu.C.19	My	-13.51	-13.70	0.496	-4.45	0.000	0.000 D	-2.06	Vz	-0.62	4.28	4.28	-0.01	0.00
		Mz	0.61	0.00	0.000	-0.19	0.000	0.000		Vy	-0.16	-0.17	-0.17		
	Fu.C.20	My	-37.58	0.00	0.000	-52.54	0.000	0.000 D	-0.39	Vz	-5.46	-5.46	-0.57	-0.01	0.00
		Mz	0.55	0.00	0.000	-0.18	0.000	0.000		Vy	-0.15	-0.15	-0.15		
	Fu.C.23	My	-13.22	-13.38	0.496	-3.86	0.000	0.000 D	-0.13	Vz	-0.56	4.33	4.33	-0.01	0.00
		Mz	0.62	0.00	0.000	-0.19	0.000	0.000		Vy	-0.16	-0.16	-0.16		
	Fu.C.29	My	70.39	0.00	0.000	110.11	0.000	0.000 D	-8.46	Vz	11.14	11.14	2.51	0.01	-0.01
		Mz	0.52	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.10	-0.10	-0.10		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S155	Fu.C.34	My	-33.81	0.00	0.000	-45.11	0.000	0.000 T	8.27	Vz	-4.71	-4.71	0.17	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.38	My	173.22	0.00	0.000	230.57	0.000	0.000 T	2.69	Vz	23.02	23.02	0.10	0.04	0.02
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.63	0.000	0.000		Vy	0.10	0.10	0.09		
	Fu.C.51	My	108.53	121.23	3.472	118.82	0.000	0.000 T	2.51	Vz	11.76	11.76	-2.95	0.02	0.01
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.31	0.347	0.000		Vy	0.06	0.06	0.05		
S156	Fu.C.4	My	-52.61	0.00	0.000	-38.44	0.000	0.000 T	2.31	Vz	0.41	5.30	5.30	-0.01	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.7	My	-2.10	0.00	0.000	-13.17	0.000	0.000 T	5.90	Vz	-4.68	-4.68	0.21	-0.01	-0.01
		Mz	0.24	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.06		
	Fu.C.13	My	111.81	0.00	0.000	70.11	0.000	0.000 D	-2.57	Vz	-2.91	-11.52	-11.52	-0.01	-0.02
		Mz	0.65	0.00	0.000	-0.12	0.000	0.000		Vy	-0.13	-0.14	-0.14		
	Fu.C.19	My	-4.45	0.00	0.000	7.53	0.000	0.000 D	-1.80	Vz	4.38	4.38	0.45	0.01	0.01
		Mz	-0.19	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.04	0.05	0.05		
	Fu.C.20	My	-52.54	-52.67	0.496	-40.78	0.000	0.000 D	-0.43	Vz	-0.56	5.30	5.30	0.01	0.01
		Mz	-0.18	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.06		
	Fu.C.27	My	94.68	98.29	1.488	82.27	0.000	0.000 D	-8.18	Vz	4.54	-9.56	-9.56	-0.01	-0.01
		Mz	-0.04	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.29	My	110.10	111.67	0.992	89.99	0.000	0.000 D	-8.30	Vz	2.99	-11.12	-11.12	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.34	My	-45.11	-45.15	0.496	-34.66	0.000	0.000 T	8.26	Vz	-0.34	4.54	4.54	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.36	My	229.65	0.00	0.000	171.69	0.000	0.000 T	3.46	Vz	-0.22	-23.14	-23.14	-0.03	-0.03
		Mz	0.61	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	-0.10	-0.12	-0.12		
	Fu.C.37	My	195.95	197.07	0.496	155.68	0.000	0.000 T	3.81	Vz	3.40	-19.69	-19.69	-0.02	-0.03
		Mz	0.47	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	-0.08	-0.10	-0.10		
	Fu.C.38	My	230.56	0.00	0.000	172.99	0.000	0.000 T	2.69	Vz	-0.09	-23.18	-23.18	-0.03	-0.04
		Mz	0.63	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	-0.10	-0.12	-0.12		
S157	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.08	0.000	0.000 D	-2.51	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.08	0.000	0.000 D	-3.02	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.08	0.000	0.000 D	-3.02	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S158	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-3.44	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	0.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.19	Vz	-0.16	-0.16	-0.16	0.02	0.02
		Mz	-0.02	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.11	My	0.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.23	Vz	-0.16	-0.16	-0.16	0.01	0.01
		Mz	-0.04	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.13	My	0.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.23	Vz	-0.16	-0.16	-0.16	0.01	0.01
		Mz	-0.04	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.22	My	-0.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.15	0.15	0.15	-0.01	-0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.24	My	-0.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.15	0.15	0.15	-0.01	-0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.29	My	-0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.26	Vz	0.11	0.11	0.11	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S158	Fu.C.45	My	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.30	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S159	Fu.C.3	My	0.22	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	-0.04	-0.04	-0.04	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.4	My	0.19	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	18.87	Vz	-0.05	-0.05	-0.05	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.8	My	0.15	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	18.93	Vz	-0.04	-0.04	-0.04	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.11	My	0.22	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-38.68	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.13	My	0.22	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-40.47	Vz	-0.01	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.19	My	-0.19	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.30	Vz	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.22	My	-0.20	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	16.46	Vz	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.23	My	-0.19	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.33	Vz	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.24	My	-0.20	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	18.02	Vz	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.27	My	-0.16	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-34.25	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.29	My	-0.16	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-35.81	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.38	My	0.11	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-84.23	Vz	-0.01	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S160	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.22	0.000	0.000 D	-1.09	Vz	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.15	0.000	0.000 T	19.46	Vz	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.22	0.000	0.000 D	-36.92	Vz	0.17	0.17	0.16	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.22	0.000	0.000 D	-38.71	Vz	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	-0.20	0.000	0.000 T	16.98	Vz	-0.11	-0.11	-0.11	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	-0.19	0.000	0.000 T	3.86	Vz	-0.11	-0.11	-0.11	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-0.20	0.000	0.000 T	18.54	Vz	-0.11	-0.11	-0.11	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	-0.16	0.000	0.000 D	-32.49	Vz	-0.11	-0.11	-0.11	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	-0.16	0.000	0.000 D	-34.04	Vz	-0.11	-0.12	-0.11	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	-0.16	0.000	0.000 D	-34.01	Vz	-0.12	-0.12	-0.12	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000 D	-82.47	Vz	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S161	Fu.C.4	My	-38.44	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.10	Vz	5.30	10.19	10.19	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.5	My	-4.78	-5.89	1.488	0.00	0.000	0.000 T	2.46	Vz	-1.48	3.41	3.41	-0.01	-0.01
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.13	My	70.12	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.77	Vz	-11.52	-16.77	-16.77	-0.02	-0.01
		Mz	-0.13	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.04	0.05	0.05		
	Fu.C.20	My	-40.80	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.64	Vz	5.30	11.16	11.16	0.01	0.01
		Mz	0.09	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S161	Fu.C.23	My	7.81	7.91	0.496	0.00	0.000	0.000 T	0.14	Vz	0.39	-3.54	-3.54	0.01	0.01
		Mz	0.03	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.24	My	-40.50	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.50	Vz	5.24	11.09	11.09	0.01	0.01
		Mz	0.09	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.29	My	90.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-8.44	Vz	-11.13	-25.22	-25.22	-0.01	0.00
		Mz	-0.10	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.34	My	-34.68	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	8.04	Vz	4.54	9.43	9.43	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.38	My	173.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.24	Vz	-23.18	-46.63	-46.63	-0.03	-0.01
		Mz	-0.08	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.03	0.04	0.04		
S162	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.000	-30.36	0.000	0.000 T	1.95	Vz	-9.11	-9.11	-3.03	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.9	My	0.00	0.00	0.000	19.82	0.000	0.000 T	5.36	Vz	5.94	5.94	1.98	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	70.97	0.000	0.000 D	-2.62	Vz	21.29	21.29	7.10	0.00	0.00
		Mz	0.07	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	-24.66	0.000	0.000 D	-0.99	Vz	-7.40	-7.40	-2.46	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.000	-24.67	0.000	0.000 T	0.10	Vz	-7.40	-7.40	-2.47	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	26.47	0.000	0.000 D	-8.09	Vz	7.95	7.95	2.65	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	-24.64	0.000	0.000 T	7.79	Vz	-7.39	-7.39	-2.46	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	115.63	0.000	0.000 T	3.34	Vz	34.68	34.68	11.55	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	117.54	0.000	0.000 T	2.56	Vz	35.37	35.37	11.66	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
S163	Fu.C.2	My	-30.35	-34.14	2.500	-30.34	0.000	0.000 T	2.10	Vz	-3.03	3.04	3.04	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.13	My	70.94	79.81	2.500	70.92	0.000	0.000 D	-2.51	Vz	7.10	-7.11	-7.11	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.15	My	70.93	79.79	2.500	70.90	0.000	0.000 D	-0.57	Vz	7.09	-7.10	-7.10	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.18	My	-24.66	-27.73	2.500	-24.64	0.000	0.000 D	-0.96	Vz	-2.46	2.47	2.47	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.20	My	-24.66	-27.73	2.500	-24.64	0.000	0.000 D	-0.84	Vz	-2.46	2.47	2.47	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.23	My	-24.65	-27.73	2.500	-24.64	0.000	0.000 T	0.35	Vz	-2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.28	My	26.48	29.78	2.500	26.47	0.000	0.000 D	-7.11	Vz	2.65	-2.65	-2.65	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.29	My	26.49	29.79	2.500	26.46	0.000	0.000 D	-7.92	Vz	2.65	-2.66	-2.66	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.34	My	-24.63	-27.70	2.500	-24.62	0.000	0.000 T	7.94	Vz	-2.46	2.46	2.46	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	115.63	130.05	2.500	115.56	0.000	0.000 T	3.80	Vz	11.55	-11.58	-11.58	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.38	My	117.52	131.98	2.500	117.08	0.000	0.000 T	3.02	Vz	11.67	-11.80	-11.80	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
S164	Fu.C.2	My	-30.39	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.25	Vz	3.04	9.11	9.11	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.11	My	71.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.31	Vz	-7.11	-21.30	-21.30	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	-0.25	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.15	My	71.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.39	Vz	-7.10	-21.30	-21.30	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	-0.25	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S164	Fu.C.18	My	-24.69	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.81	Vz	2.47	7.40	7.40	0.00	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	0.24	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.06		
	Fu.C.20	My	-24.69	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.69	Vz	2.47	7.40	7.40	0.00	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	0.24	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.06		
	Fu.C.27	My	26.53	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.65	Vz	-2.66	-7.96	-7.96	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	0.18	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.28	My	26.51	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.93	Vz	-2.65	-7.95	-7.95	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	0.17	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.29	My	26.53	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.74	Vz	-2.66	-7.96	-7.96	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	0.17	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.34	My	-24.66	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	8.09	Vz	2.46	7.39	7.39	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
S165	Fu.C.38	My	117.27	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.68	Vz	-11.80	-35.05	-35.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	-23.54	0.000	0.000 T	2.48	Vz	-7.17	-7.17	-2.24	0.00	0.00
		Mz	-0.16	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	27.81	0.000	0.000 D	-2.56	Vz	8.21	8.21	2.91	0.00	0.00
		Mz	-0.25	0.00	0.000	0.23	0.000	0.000		Vy	0.10	0.10	0.10		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.000	27.80	0.000	0.000 D	-0.64	Vz	8.21	8.21	2.91	0.00	0.00
		Mz	-0.25	0.00	0.000	0.23	0.000	0.000		Vy	0.10	0.10	0.10		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	-29.83	0.000	0.000 D	-0.92	Vz	-9.00	-9.00	-2.93	0.00	0.00
		Mz	0.24	0.00	0.000	-0.43	0.000	0.000		Vy	-0.13	-0.13	-0.13		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	21.03	0.000	0.000 D	-1.39	Vz	6.19	6.19	2.22	0.00	0.00
		Mz	0.22	0.00	0.000	-0.46	0.000	0.000		Vy	-0.14	-0.14	-0.14		
S166	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	-29.83	0.000	0.000 D	-0.81	Vz	-9.00	-9.00	-2.93	0.00	0.00
		Mz	0.24	0.00	0.000	-0.44	0.000	0.000		Vy	-0.14	-0.14	-0.14		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	72.59	0.000	0.000 D	-7.40	Vz	21.63	21.63	7.42	0.00	0.01
		Mz	0.18	0.00	0.000	-0.48	0.000	0.000		Vy	-0.13	-0.13	-0.13		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	72.59	0.000	0.000 D	-7.49	Vz	21.63	21.63	7.42	0.00	0.01
		Mz	0.18	0.00	0.000	-0.47	0.000	0.000		Vy	-0.13	-0.13	-0.13		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	-23.50	0.000	0.000 T	8.08	Vz	-7.16	-7.16	-2.23	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	117.07	0.000	0.000 T	4.47	Vz	34.96	34.96	11.83	0.00	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.3	My	-23.54	-26.93	2.500	-24.14	0.000	0.000 D	-16.90	Vz	-2.60	-2.60	2.36	0.00	0.00
		Mz	0.10	0.00	0.000	0.27	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
S167	Fu.C.15	My	27.80	30.80	2.500	27.17	0.000	0.000 D	-21.29	Vz	2.53	-2.79	-2.79	0.00	0.00
		Mz	0.23	0.00	0.000	0.15	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.02	-0.02		
	Fu.C.20	My	-29.82	-34.18	2.500	-30.92	0.000	0.000 D	-22.10	Vz	-3.27	-3.27	2.83	0.00	0.00
		Mz	-0.44	0.00	0.000	0.29	0.000	0.000		Vy	0.14	0.15	0.15		
	Fu.C.27	My	72.59	81.16	2.500	71.92	0.000	0.000 D	-29.06	Vz	7.01	-7.28	-7.28	0.01	0.01
		Mz	-0.48	0.00	0.000	0.42	0.000	0.000		Vy	0.18	0.18	0.18		
	Fu.C.34	My	-23.50	-26.87	2.500	-24.08	0.000	0.000 T	6.87	Vz	-2.58	-2.58	2.35	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.36	My	117.06	131.20	2.500	116.41	0.000	0.000 D	-0.85	Vz	11.44	-11.71	-11.71	0.00	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.37	My	117.05	131.20	2.500	116.40	0.000	0.000 D	-0.82	Vz	11.44	-11.70	-11.70	0.00	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
S167	Fu.C.2	My	0.01	-9.11	3.375	0.00	0.000	0.000 T	7.07	Vz	-5.38	5.41	5.41	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.01	-9.11	3.375	0.00	0.000	0.000 T	7.07	Vz	-5.38	5.41	5.41	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.6	My	0.01	-12.39	3.375	0.00	0.000	0.000 T	7.13	Vz	-7.32	7.36	7.36	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.7	My	0.01	-12.39	3.375	0.00	0.000	0.000 T	7.14	Vz	-7.32	7.36	7.36	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S167	Fu.C.11	My	0.00	0.81	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-18.01	Vz	0.49	0.49	-0.47	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.700	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.15	My	0.00	-2.51	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-17.97	Vz	-1.48	1.51	1.51	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	4.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	6.22	3.375	0.00	0.000	0.000 T	10.68	Vz	3.67	-3.69	-3.69	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	3.375	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	-0.01	19.83	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-31.45	Vz	11.82	-11.94	-11.94	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	-0.01	19.83	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-31.45	Vz	11.82	-11.94	-11.94	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.01	-12.39	3.375	0.00	0.000	0.000 T	7.15	Vz	-7.31	7.36	7.36	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	3.375	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S168	Fu.C.35	My	0.00	-2.51	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-17.98	Vz	-1.49	1.50	1.50	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	4.725	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	3.375	0.00	0.000	0.000 D	-44.79	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	3.375	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.2	My	-24.11	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-14.16	Vz	2.36	7.30	7.30	0.00	0.00
		Mz	0.30	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.4	My	-24.11	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-14.36	Vz	2.36	7.30	7.30	0.00	0.00
		Mz	0.30	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.20	My	-30.92	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-22.24	Vz	2.84	11.12	11.12	0.00	0.00
		Mz	0.29	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.27	My	71.92	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-29.17	Vz	-7.30	-21.55	-21.55	0.01	0.00
		Mz	0.42	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.08	-0.09	-0.09		
S169	Fu.C.31	My	71.90	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-27.21	Vz	-7.29	-21.54	-21.54	0.01	0.00
		Mz	0.42	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.08	-0.09	-0.09		
	Fu.C.34	My	-24.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	6.72	Vz	2.35	7.28	7.28	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.35	My	27.16	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.32	Vz	-2.78	-8.08	-8.08	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	116.41	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.12	Vz	-11.70	-34.85	-34.85	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	116.40	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.09	Vz	-11.70	-34.85	-34.85	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.40	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
S170	Fu.C.12	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-1.57	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.07		
	Fu.C.13	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-1.52	Vz	0.08	-0.09	-0.09	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.08	0.08	0.08		
	Fu.C.25	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.96	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.29	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.21	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.06		
	Fu.C.34	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	1.13	Vz	0.07	0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.09	-0.09	-0.09		
	Fu.C.45	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.08	Vz	0.10	0.10	-0.10	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
S170	Fu.C.3	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.29	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.8	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.25	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.13	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 D	-0.23	Vz	0.08	0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.18	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.24	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S170	Fu.C.22	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.24	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.23	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.26	Vz	0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.29	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.29	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.33	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.29	Vz	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.45	My	0.00	0.01	0.257	0.00	0.000	0.000 T	0.03	Vz	0.10	-0.10	-0.10	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S171	Fu.C.3	My	0.00	9.00	3.060	6.24	0.000	0.000 D	-11.53	Vz	5.56	5.56	-3.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.040	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	-0.01	-0.01		
	Fu.C.4	My	0.00	8.86	3.060	6.09	0.000	0.000 T	10.97	Vz	5.44	5.44	-3.04	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	1.530	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	-0.01	-0.01		
	Fu.C.12	My	0.00	18.28	3.060	12.52	0.000	0.000 D	-16.81	Vz	11.35	11.35	-6.36	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.01		
	Fu.C.13	My	0.00	18.54	3.060	12.74	0.000	0.000 D	-34.83	Vz	11.58	11.58	-6.48	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.01		
	Fu.C.23	My	0.00	-11.62	3.060	-8.00	0.000	0.000 D	-6.07	Vz	-7.17	-7.17	4.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.25	My	0.00	-11.63	3.060	-7.99	0.000	0.000 D	-7.88	Vz	-7.18	-7.18	4.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.29	My	0.00	0.65	3.060	0.34	0.000	0.000 D	-28.72	Vz	0.42	0.42	-0.31	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.33	My	0.00	-2.43	3.570	-1.74	0.000	0.000 D	-28.74	Vz	-1.51	-1.51	0.79	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.34	My	0.00	-11.43	3.060	-7.73	0.000	0.000 T	5.68	Vz	-7.08	-7.08	4.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.18	0.000	0.000 D	-53.52	Vz	0.03	0.03	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.00		
S172	Fu.C.4	My	6.09	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 T	12.99	Vz	-2.30	-5.04	-5.04	-0.01	-0.01
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.5	My	6.25	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-6.98	Vz	-2.42	-5.19	-5.19	0.00	-0.01
		Mz	-0.01	-0.01	0.330	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.12	My	12.52	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-9.61	Vz	-4.81	-10.45	-10.45	-0.01	-0.01
		Mz	0.09	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.13	My	12.74	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-27.64	Vz	-5.00	-10.70	-10.70	0.00	-0.01
		Mz	0.10	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.06		
	Fu.C.23	My	-8.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 T	1.92	Vz	3.05	6.64	6.64	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.24	My	-7.96	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 T	6.08	Vz	3.03	6.60	6.60	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.25	My	-7.99	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-1.86	Vz	3.05	6.64	6.64	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.34	My	-7.73	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 T	7.71	Vz	2.88	6.45	6.45	0.00	0.00
		Mz	-0.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.07		
	Fu.C.38	My	0.18	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-46.24	Vz	-0.12	-0.12	-0.12	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
S173	Fu.C.3	My	0.00	5.93	3.968	5.46	0.000	0.000 D	-26.29	Vz	3.06	3.06	-0.87	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.44	0.000	0.000		Vy	-0.09	-0.09	-0.09		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-42.87	0.000	0.000 D	-21.61	Vz	-13.54	-13.54	-5.42	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.30	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.06		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	80.40	0.000	0.000 D	-42.44	Vz	23.40	23.40	9.23	0.01	0.01
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.56	0.000	0.000		Vy	-0.13	-0.13	-0.11		
	Fu.C.12	My	0.00	0.00	0.000	31.88	0.000	0.000 D	-34.94	Vz	6.70	7.65	4.63	0.01	0.01
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.48	0.000	0.000		Vy	-0.11	-0.11	-0.09		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W aard	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S173	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	87.92	0.000	0.000 D	-43.61	Vz	24.94	24.94	10.76	0.01	0.02
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.54	0.000	0.000		Vy	-0.13	-0.13	-0.11		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.000	80.58	0.000	0.000 D	-40.88	Vz	23.43	23.43	9.27	0.01	0.01
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.55	0.000	0.000		Vy	-0.13	-0.13	-0.11		
	Fu.C.19	My	0.00	-9.36	4.464	-9.18	0.000	0.000 T	5.28	Vz	-4.30	-4.30	0.59	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.60	0.000	0.000		Vy	0.12	0.12	0.12		
	Fu.C.23	My	0.00	-9.18	4.464	-8.99	0.000	0.000 T	7.01	Vz	-4.26	-4.26	0.63	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.61	0.000	0.000		Vy	0.12	0.12	0.12		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-26.60	0.000	0.000 T	7.12	Vz	-7.80	-7.80	-2.91	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.56	0.000	0.000		Vy	0.11	0.11	0.11		
	Fu.C.25	My	0.00	-3.27	2.480	-0.48	0.000	0.000 T	6.94	Vz	-2.55	-2.55	2.35	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.58	0.000	0.000		Vy	0.11	0.12	0.12		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	159.03	0.000	0.000 D	-18.16	Vz	43.67	43.67	20.65	0.01	0.05
		Mz	0.00	-0.05	2.976	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.01		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	159.31	0.000	0.000 D	-18.31	Vz	43.73	43.73	20.71	0.01	0.05
		Mz	0.00	-0.05	2.976	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.02		
S174	Fu.C.10	My	0.00	0.00	0.000	0.72	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.15	0.15	0.14	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.12	My	0.00	0.00	0.000	0.73	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.15	0.15	0.14	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	-0.44	0.000	0.000 D	-2.59	Vz	-0.09	-0.09	-0.09	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.000	-0.45	0.000	0.000 D	-2.59	Vz	-0.09	-0.09	-0.09	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000 D	-3.10	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	-0.52	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	-0.11	-0.11	-0.10	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S175	Fu.C.45	My	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000 D	-3.44	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.10	My	0.72	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.28	Vz	-1.42	-1.42	-1.42	0.05	0.05
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.07		
	Fu.C.12	My	0.73	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.28	Vz	-1.43	-1.43	-1.43	0.05	0.05
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.06		
	Fu.C.13	My	0.70	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	-1.38	-1.38	-1.38	0.05	0.05
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.07		
	Fu.C.23	My	-0.44	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.86	0.86	0.86	-0.03	-0.03
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.25	My	-0.45	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.87	0.87	0.87	-0.03	-0.03
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
S176	Fu.C.29	My	0.09	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.30	Vz	-0.19	-0.19	-0.19	0.02	0.02
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.06		
	Fu.C.31	My	-0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.30	Vz	0.08	0.08	0.08	0.01	0.01
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.34	My	-0.52	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.23	Vz	1.03	1.03	1.03	-0.05	-0.05
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.09	-0.09	-0.09		
	Fu.C.4	My	-42.75	0.00	0.000	-57.28	0.000	0.000 D	-18.88	Vz	-5.89	-5.89	0.01	0.00	-0.01
		Mz	-0.30	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.8	My	-35.56	-43.78	3.968	-42.93	0.000	0.000 D	-21.02	Vz	-4.44	-4.44	1.45	0.00	0.00
		Mz	-0.37	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.07		
	Fu.C.11	My	80.28	92.93	2.976	87.31	0.000	0.000 D	-42.26	Vz	8.58	8.58	-5.67	0.02	0.03
		Mz	-0.55	0.00	0.000	0.59	0.000	0.000		Vy	0.22	0.22	0.21		
S176	Fu.C.13	My	87.79	105.31	3.472	102.26	0.000	0.000 D	-43.44	Vz	10.10	10.10	-4.17	0.02	0.03
		Mz	-0.53	0.00	0.000	0.64	0.000	0.000		Vy	0.22	0.23	0.21		
	Fu.C.23	My	-9.02	0.00	0.000	3.72	0.000	0.000 T	18.04	Vz	0.12	5.01	5.01	-0.01	-0.01
		Mz	0.61	0.00	0.000	-0.18	0.000	0.000		Vy	-0.16	-0.16	-0.16		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard e	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/ D	Nmax	W a a r d e	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S176	Fu.C.24	My	-26.59	-32.53	3.472	-31.44	0.000	0.000 T	22.20	Vz	-3.40	-3.40	1.46	-0.01	0.00
		Mz	0.56	0.00	0.000	-0.22	0.000	0.000		Vy	-0.16	-0.16	-0.16		
	Fu.C.31	My	58.58	0.00	0.000	88.18	0.000	0.000 D	-0.46	Vz	8.59	8.59	3.35	0.01	-0.01
		Mz	0.50	0.00	0.000	0.09	0.000	0.000		Vy	-0.09	-0.09	-0.09		
S177	Fu.C.38	My	159.04	201.83	4.464	200.85	0.000	0.000 D	-34.27	Vz	20.12	20.12	-3.11	0.05	0.03
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.84	0.000	0.000		Vy	0.15	0.15	0.12		
	Fu.C.2	My	-42.56	-41.61	1.488	-36.40	0.000	0.000 D	-8.45	Vz	1.66	3.22	3.22	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.08	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.3	My	-11.01	-21.85	4.463	-21.84	0.000	0.000 D	-16.88	Vz	-4.64	-4.64	0.27	0.00	0.00
		Mz	0.07	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.4	My	-57.27	0.00	0.000	-44.93	0.000	0.000 D	-6.05	Vz	0.04	4.95	4.95	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.8	My	-42.92	0.00	0.000	-22.54	0.000	0.000 D	-8.95	Vz	1.66	6.57	6.57	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.13	My	102.28	0.00	0.000	64.93	0.000	0.000 D	-43.61	Vz	-2.01	-10.77	-10.77	-0.02	-0.02
		Mz	0.64	0.00	0.000	-0.16	0.000	0.000		Vy	-0.14	-0.15	-0.15		
	Fu.C.19	My	3.32	11.57	4.463	11.52	0.000	0.000 T	9.14	Vz	3.62	3.62	-0.31	0.01	0.01
		Mz	-0.18	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.20	My	-31.85	0.00	0.000	-18.21	0.000	0.000 T	13.57	Vz	-0.17	5.67	5.67	0.01	0.01
		Mz	-0.22	0.00	0.000	0.09	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.06		
	Fu.C.24	My	-31.46	0.00	0.000	-18.01	0.000	0.000 T	14.63	Vz	-0.21	5.63	5.63	0.01	0.01
		Mz	-0.22	0.00	0.000	0.09	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.06		
	Fu.C.36	My	200.32	0.00	0.000	134.83	0.000	0.000 D	-34.30	Vz	-1.68	-24.89	-24.89	-0.03	-0.04
		Mz	0.83	0.00	0.000	-0.12	0.000	0.000		Vy	-0.15	-0.17	-0.17		
S178	Fu.C.37	My	166.97	167.28	0.496	118.36	0.000	0.000 D	-29.16	Vz	1.77	-21.54	-21.54	-0.02	-0.03
		Mz	0.65	0.00	0.000	-0.12	0.000	0.000		Vy	-0.12	-0.14	-0.14		
	Fu.C.38	My	200.87	0.00	0.000	135.38	0.000	0.000 D	-34.37	Vz	-1.62	-25.00	-25.00	-0.03	-0.04
		Mz	0.84	0.00	0.000	-0.13	0.000	0.000		Vy	-0.15	-0.18	-0.18		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	-0.13	0.000	0.000 D	-2.60	Vz	-0.02	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	-0.12	0.000	0.000 D	-2.60	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000 D	-3.12	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000 D	-2.55	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.13	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.02	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S179	Fu.C.45	My	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-3.44	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	-0.13	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.27	0.27	0.27	0.02	0.02
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.11	My	-0.11	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.33	Vz	0.22	0.22	0.22	0.02	0.02
		Mz	-0.02	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.13	My	-0.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.33	Vz	0.21	0.21	0.21	0.02	0.02
		Mz	-0.02	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.20	My	0.11	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	-0.22	-0.22	-0.21	-0.01	-0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.23	My	0.12	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	-0.24	-0.24	-0.24	-0.01	-0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S179	Fu.C.24	My	0.11	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	-0.22	-0.22	-0.22	-0.01	-0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.29	My	0.13	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	-0.26	-0.26	-0.26	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.33	My	0.13	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	-0.26	-0.26	-0.26	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
S181	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	-0.36	0.000	0.000 T	8.10	Vz	-0.22	-0.22	-0.22	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-0.35	0.000	0.000 T	12.86	Vz	-0.22	-0.22	-0.22	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	-0.32	0.000	0.000 D	-3.14	Vz	-0.19	-0.19	-0.19	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	-0.29	0.000	0.000 D	-17.47	Vz	-0.17	-0.17	-0.17	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.29	0.000	0.000 T	1.04	Vz	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.33	0.000	0.000 D	-5.14	Vz	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	0.36	0.000	0.000 D	-18.76	Vz	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.36	0.000	0.000 D	-18.75	Vz	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000 D	-31.56	Vz	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000 D	-31.67	Vz	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S182	Fu.C.3	My	-21.84	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-10.92	Vz	-0.07	8.88	8.88	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.4	My	-44.98	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.15	Vz	4.60	13.54	13.54	0.00	0.00
		Mz	0.11	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.5	My	-13.29	-14.18	0.992	0.00	0.000	0.000 D	-13.32	Vz	-1.79	7.15	7.15	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.7	My	0.63	2.39	2.480	0.00	0.000	0.000 D	-13.76	Vz	1.55	-1.80	-1.80	-0.01	-0.01
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.8	My	-22.57	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.96	Vz	6.23	6.23	2.88	0.00	0.00
		Mz	0.07	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.13	My	65.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-36.09	Vz	-11.17	-15.25	-15.25	-0.02	-0.01
		Mz	-0.17	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.04	0.06	0.06		
	Fu.C.20	My	-18.23	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	6.27	Vz	5.35	5.35	2.00	0.01	0.01
		Mz	0.08	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.24	My	-18.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.13	Vz	5.31	5.31	1.96	0.01	0.01
		Mz	0.08	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.36	My	135.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-33.93	Vz	-25.34	-29.46	-29.46	-0.04	-0.01
		Mz	-0.13	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.03	0.05	0.05		
	Fu.C.38	My	135.57	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-33.98	Vz	-25.45	-29.58	-29.58	-0.04	-0.01
		Mz	-0.14	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.03	0.05	0.05		
S183	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.68	0.000	0.000 D	-27.16	Vz	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.57	0.000	0.000 T	1.01	Vz	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	0.57	0.000	0.000 T	0.33	Vz	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.57	0.000	0.000 T	5.06	Vz	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.69	0.000	0.000 D	-28.14	Vz	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W aard	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S183	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.69	0.000	0.000 D	-28.11	Vz	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.45	My	0.00	0.00	0.000	0.77	0.000	0.000 D	-13.71	Vz	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
S184	Fu.C.3	My	0.59	0.00	0.000	1.15	0.000	0.000 D	-2.07	Vz	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.4	My	0.55	0.00	0.000	1.11	0.000	0.000 T	3.53	Vz	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.13	My	0.77	0.00	0.000	1.43	0.000	0.000 D	-18.21	Vz	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.22	My	0.53	0.00	0.000	1.10	0.000	0.000 D	-4.21	Vz	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.23	My	0.53	0.00	0.000	1.10	0.000	0.000 D	-6.21	Vz	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.31	My	0.69	0.00	0.000	1.37	0.000	0.000 D	-14.15	Vz	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.34	My	0.54	0.00	0.000	1.10	0.000	0.000 T	3.50	Vz	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.80	0.00	0.000	1.47	0.000	0.000 D	-20.92	Vz	0.14	0.14	0.13	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.45	My	0.81	0.00	0.000	1.57	0.000	0.000 D	-10.35	Vz	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S185	Fu.C.3	My	1.13	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.24	Vz	-0.23	-0.23	-0.23	0.00	0.00
		Mz	-0.09	0.00	0.000	0.34	0.000	0.000		Vy	0.09	0.09	0.09		
	Fu.C.4	My	1.13	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	6.26	Vz	-0.23	-0.23	-0.23	0.00	0.00
		Mz	-0.09	0.00	0.000	0.33	0.000	0.000		Vy	0.08	0.09	0.09		
	Fu.C.5	My	1.13	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.16	Vz	-0.23	-0.23	-0.23	0.00	0.00
		Mz	-0.09	0.00	0.000	0.34	0.000	0.000		Vy	0.09	0.09	0.09		
	Fu.C.11	My	1.37	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.48	Vz	-0.27	-0.27	-0.27	0.00	0.00
		Mz	-0.09	0.00	0.000	0.30	0.000	0.000		Vy	0.08	0.08	0.08		
	Fu.C.13	My	1.37	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-10.36	Vz	-0.27	-0.27	-0.27	0.00	0.00
		Mz	-0.09	0.00	0.000	0.31	0.000	0.000		Vy	0.08	0.08	0.08		
	Fu.C.22	My	1.12	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-8.78	Vz	-0.22	-0.22	-0.22	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	-0.18	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.23	My	1.12	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-11.16	Vz	-0.22	-0.22	-0.22	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	-0.23	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.29	My	1.35	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-18.15	Vz	-0.27	-0.27	-0.27	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	-0.24	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.31	My	1.35	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-17.18	Vz	-0.27	-0.27	-0.27	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	-0.25	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.45	My	1.52	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.63	Vz	-0.30	-0.30	-0.30	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S186	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	1.71	0.000	0.000 T	9.29	Vz	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
		Mz	-0.42	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.07		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	2.04	0.000	0.000 D	-2.12	Vz	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00
		Mz	-0.64	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.14	0.14	0.14		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.000	2.04	0.000	0.000 D	-1.58	Vz	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00
		Mz	-0.64	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.14	0.14	0.14		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	1.68	0.000	0.000 D	-18.16	Vz	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
		Mz	0.67	0.00	0.000	-0.73	0.000	0.000		Vy	-0.28	-0.28	-0.28		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	1.75	0.000	0.000 D	-16.00	Vz	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
		Mz	0.68	0.00	0.000	-0.70	0.000	0.000		Vy	-0.27	-0.28	-0.27		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	1.98	0.000	0.000 D	-21.27	Vz	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00
		Mz	0.57	0.00	0.000	-0.67	0.000	0.000		Vy	-0.25	-0.25	-0.25		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	1.98	0.000	0.000 D	-20.66	Vz	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00
		Mz	0.57	0.00	0.000	-0.68	0.000	0.000		Vy	-0.25	-0.25	-0.25		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard e	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/ D	Nmax	Waa rd e	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S186	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	2.09	0.000	0.000 D	-9.17	Vz	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
		Mz	-0.20	0.00	0.000	0.18	0.000	0.000		Vy	0.08	0.08	0.08		
	Fu.C.45	My	0.00	0.00	0.000	2.31	0.000	0.000 D	-5.12	Vz	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
		Mz	-0.11	0.00	0.000	0.09	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
S187	Fu.C.3	My	1.71	0.00	0.000	2.57	0.000	0.000 T	16.66	Vz	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.56	0.000	0.000		Vy	0.11	0.12	0.12		
	Fu.C.11	My	2.04	0.00	0.000	3.06	0.000	0.000 T	11.86	Vz	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
		Mz	0.07	0.00	0.000	0.52	0.000	0.000		Vy	0.09	0.09	0.09		
	Fu.C.19	My	1.68	0.00	0.000	2.54	0.000	0.000 D	-18.17	Vz	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
		Mz	-0.73	0.00	0.000	0.64	0.000	0.000		Vy	0.27	0.28	0.27		
	Fu.C.20	My	1.74	0.00	0.000	2.59	0.000	0.000 D	-16.01	Vz	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
		Mz	-0.70	0.00	0.000	0.60	0.000	0.000		Vy	0.26	0.26	0.26		
	Fu.C.27	My	1.98	0.00	0.000	3.02	0.000	0.000 D	-20.99	Vz	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
		Mz	-0.68	0.00	0.000	0.65	0.000	0.000		Vy	0.27	0.27	0.27		
	Fu.C.29	My	1.98	0.00	0.000	3.02	0.000	0.000 D	-21.28	Vz	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
		Mz	-0.67	0.00	0.000	0.64	0.000	0.000		Vy	0.26	0.27	0.26		
S188	Fu.C.36	My	2.10	0.00	0.000	3.11	0.000	0.000 D	-2.08	Vz	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
		Mz	0.18	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.45	My	2.31	0.00	0.000	3.46	0.000	0.000 D	-1.40	Vz	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
		Mz	0.09	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.3	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.52	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.9	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.52	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.61	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.50	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
Fu.C.19	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.28	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00			
Fu.C.20	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00			
Fu.C.27	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.49	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00			
Fu.C.34	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.93	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00			
Fu.C.49	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.62	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00			
S189	Fu.C.3	My	2.58	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	-0.52	-0.52	-0.52	0.00	0.00
		Mz	0.56	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.11	-0.11	-0.11		
	Fu.C.11	My	3.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	-0.61	-0.61	-0.61	0.00	0.00
		Mz	0.52	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.10	-0.10	-0.10		
	Fu.C.18	My	2.59	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	-0.52	-0.52	-0.52	0.00	0.00
		Mz	0.59	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.12	-0.12	-0.12		
	Fu.C.20	My	2.59	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	-0.52	-0.52	-0.52	0.00	0.00
		Mz	0.60	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.12	-0.12	-0.12		
	Fu.C.27	My	3.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	-0.60	-0.60	-0.60	0.00	0.00
		Mz	0.65	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.13	-0.13	-0.13		
	Fu.C.36	My	3.11	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	-0.62	-0.62	-0.62	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
Fu.C.45	My	3.46	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	-0.69	-0.69	-0.69	0.00	0.00	
	Mz	-0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01			
Fu.C.49	My	3.09	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	-0.62	-0.62	-0.62	0.00	0.00	
	Mz	-0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01			
S192	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.39	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.07		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S192	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.16	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.41	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.07		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.32	0.000	0.000 D	-0.20	Vz	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.27	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.33	0.000	0.000 D	-0.20	Vz	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.26	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.15	0.000	0.000 D	-15.67	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.31	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.05		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	-0.21	0.000	0.000 D	-1.52	Vz	-0.04	-0.04	-0.04	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
S193	Fu.C.4	My	0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.41	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.36	-0.36	-0.36		
	Fu.C.8	My	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	0.39	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.34	-0.34	-0.34		
	Fu.C.11	My	0.32	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.21	Vz	-0.27	-0.27	-0.27	0.00	0.00
		Mz	0.28	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.24	-0.24	-0.24		
	Fu.C.13	My	0.33	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.21	Vz	-0.28	-0.28	-0.28	0.00	0.00
		Mz	0.26	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.23	-0.23	-0.23		
	Fu.C.24	My	-0.16	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-12.54	Vz	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
		Mz	-0.09	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.08	0.08	0.08		
S194	Fu.C.33	My	0.15	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-15.68	Vz	-0.13	-0.13	-0.13	0.00	0.00
		Mz	-0.32	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.28	0.28	0.28		
	Fu.C.34	My	-0.21	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-1.52	Vz	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.80	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.6	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.02	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S197	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-16.81	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-19.72	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-11.24	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	24.34	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	26.32	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S198	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-19.40	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-19.59	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.992	0.00	0.000	0.000 D	-7.09	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	1.984	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	1.984	0.00	0.000	0.000 D	-5.85	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.480	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	18.49	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.976	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S199	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	16.26	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.14	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	18.33	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W a a r d e	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S198	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.496	0.00	0.000	0.000 D	-3.89	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.496	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.04	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.26	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.29	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S202	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	35.58	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000 D	-0.55	Vz	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-0.87	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.17	My	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000 T	0.17	Vz	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.10	0.10	0.10		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	-0.16	0.000	0.000 D	-10.78	Vz	-0.14	-0.14	-0.14	0.00	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.12	0.12	0.12		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000 D	-12.45	Vz	-0.09	-0.09	-0.09	0.00	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	0.08	0.000	0.000		Vy	0.13	0.13	0.13		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-0.14	0.000	0.000 D	-11.23	Vz	-0.12	-0.12	-0.12	0.00	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.12	0.12	0.12		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000 D	-10.38	Vz	-0.09	-0.09	-0.09	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.08	0.08	0.07		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.17	0.000	0.000 D	-0.31	Vz	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.13	0.000	0.000		Vy	0.10	0.10	0.10		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.15	0.000	0.000 D	-0.43	Vz	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000		Vy	0.08	0.08	0.08		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.16	0.000	0.000 D	-0.24	Vz	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.14	0.000	0.000		Vy	0.11	0.11	0.11		
S203	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-12.70	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	9.53	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-4.09	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-3.73	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	20.27	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	22.01	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
S204	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	30.92	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	27.16	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-16.45	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-15.72	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.70	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	22.85	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	20.39	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	22.32	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S205	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.97	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.15	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-14.68	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	17.69	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	16.15	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S206	Fu.C.5	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	4.05	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-8.63	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	14.78	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	13.95	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S207	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.66	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.58	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.40	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.90	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	11.14	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.48	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S208	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-18.20	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-17.93	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.43	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.79	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.15	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.25	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S210	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.07	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-18.17	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-15.76	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.22	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S211	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.000	0.13	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.38	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.40	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S211	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.38	0.000	0.000 D	-0.20	Vz	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.27	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.39	0.000	0.000 D	-0.20	Vz	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.25	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	-0.35	0.000	0.000 D	-22.44	Vz	-0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.18	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.03		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-0.35	0.000	0.000 D	-19.79	Vz	-0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.01		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.000	-0.34	0.000	0.000 D	-22.45	Vz	-0.07	-0.07	-0.06	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.20	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.03		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000 D	-20.80	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.30	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.05		
S212	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	-0.29	0.000	0.000 D	-3.21	Vz	-0.05	-0.05	-0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.4	My	0.12	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	-0.10	-0.10	-0.10	0.00	0.00
		Mz	-0.41	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.35	0.35	0.35		
	Fu.C.11	My	0.38	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.21	Vz	-0.32	-0.32	-0.32	0.00	0.00
		Mz	-0.27	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.24	0.24	0.24		
	Fu.C.13	My	0.39	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.21	Vz	-0.32	-0.32	-0.32	0.00	0.00
		Mz	-0.25	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.22	0.22	0.22		
	Fu.C.24	My	-0.35	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-19.80	Vz	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
		Mz	0.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.09	-0.09	-0.09		
	Fu.C.25	My	-0.34	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-22.46	Vz	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
		Mz	0.20	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.18	-0.18	-0.18		
S213	Fu.C.33	My	-0.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-20.82	Vz	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
		Mz	0.30	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.27	-0.27	-0.27		
	Fu.C.34	My	-0.29	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-3.21	Vz	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.25	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.61	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-19.35	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-19.93	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S214	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-14.73	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.99	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	28.87	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-19.84	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-10.56	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.35	My	0.00	0.00	1.984	0.00	0.000	0.000 T	4.38	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S215	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	15.67	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	15.80	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.84	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S215	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.96	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W a a r d e	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S215	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.992	0.00	0.000	0.000 D	-7.03	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.496	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.36	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	9.04	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	31.66	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	31.74	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S217	Fu.C.6	My	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-19.28	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-25.29	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-25.08	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000 D	-0.61	Vz	-0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000		Vy	-0.09	-0.09	-0.09		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-0.11	0.000	0.000 D	-0.79	Vz	-0.10	-0.10	-0.10	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000		Vy	-0.09	-0.09	-0.09		
S218	Fu.C.28	My	0.00	0.00	0.000	-0.15	0.000	0.000 D	-0.26	Vz	-0.13	-0.13	-0.13	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	-0.14	0.000	0.000 D	-0.09	Vz	-0.12	-0.12	-0.12	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.15	0.000	0.000 T	0.49	Vz	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.13	0.000	0.000		Vy	-0.11	-0.11	-0.11		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.15	0.000	0.000 T	0.49	Vz	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.13	0.000	0.000		Vy	-0.11	-0.11	-0.11		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-8.74	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S219	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.496	0.00	0.000	0.000 D	-15.39	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-19.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.97	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	26.27	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.41	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S220	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	22.38	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.37	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.20	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	19.63	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.69	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S220	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	14.54	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.86	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S220	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.96	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.97	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S221	Fu.C.45	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	6.86	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.51	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S222	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	6.75	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	6.59	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S223	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.23	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.91	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S224	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.96	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.44	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S225	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.54	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.68	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S226	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.77	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	9.95	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S227	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-20.41	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-20.64	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S228	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.21	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.500	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	5.01	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.500	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S229	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.79	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-22.13	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S230	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-27.57	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-27.54	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S231	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S232	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.20	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S233	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-20.40	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S225	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-20.64	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-9.95	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.09	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S231	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.86	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.08	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.86	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-15.74	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	8.34	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-15.26	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-36.03	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-36.18	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-30.77	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S237	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.34	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.34	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.41	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.41	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.34	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.34	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.41	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.46	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S238	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S239	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.73	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.72	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.6	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.74	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.97	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W aard	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S239	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.97	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.17	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.98	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.57	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.59	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.63	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.78	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S240	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.20	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.20	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.20	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.23	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S241	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-23.17	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.33	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.07	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S243	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 T	0.22	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.89	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-6.24	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.479	0.00	0.000	0.000 D	-4.70	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.73	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S244	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-19.10	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.10	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.61	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-8.18	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.60	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S244	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.42	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.33	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	16.72	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S245	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-25.58	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-24.78	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.12	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-18.69	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-16.17	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	14.04	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	15.07	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	21.65	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.92	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S246	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-29.95	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-24.83	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	19.29	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	26.06	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	33.56	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	13.27	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S247	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-32.07	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-31.45	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	31.49	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	36.40	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	36.69	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	13.26	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S248	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-32.08	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.12	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-25.18	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	30.50	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	34.78	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	35.62	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S248	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.32	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S249	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-29.01	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-24.10	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	17.18	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	24.67	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	31.90	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.30	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S250	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-23.12	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-23.99	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-23.52	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-16.33	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.12	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-17.59	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-15.25	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	13.09	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	19.71	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
S251	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-17.42	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.10	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-8.05	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.12	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.45	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.66	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.56	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.17	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	14.13	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	14.84	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S252	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.34	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.42	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 T	0.23	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-10.83	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.479	0.00	0.000	0.000 D	-9.34	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S252	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.92	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-10.66	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.22	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S254	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.18	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.36	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.11	0.11
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.5	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-11.28	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.28	Vz	0.03	0.03	0.03	-0.13	-0.13
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.12	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-10.79	Vz	0.01	0.01	0.01	-0.05	-0.05
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.57	Vz	0.04	0.04	0.04	-0.15	-0.15
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.02	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.479	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-0.02	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.16	Vz	0.01	0.01	0.01	-0.17	-0.17
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-16.90	Vz	0.10	0.10	0.10	-0.32	-0.32
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S255	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.70	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-11.57	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.17	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-13.13	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-2.85	Vz	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.02	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S256	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-1.36	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.05
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.54	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.500	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-14.95	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.29	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-15.07	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-16.83	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.58	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S257	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	17.84	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	16.53	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-20.38	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S257	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-18.15	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-20.41	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S258	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.62	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	23.19	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S259	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	23.26	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	20.27	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S260	Fu.C.13	My	0.00	0.00	3.500	0.00	0.000	0.000 T	22.87	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	23.25	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S260	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-18.56	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-24.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S260	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-24.04	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.47	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S260	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	19.21	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	22.59	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.500	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S260	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	22.90	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	22.92	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S260	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-24.04	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.36	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S260	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.43	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	14.92	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S260	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	16.70	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.12	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	14.07	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S260	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	15.19	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-19.48	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S260	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-19.47	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-18.90	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S260	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-18.91	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.65	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard e	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/ D	Nmax	W a a r d e	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S261	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	4.84	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	5.83	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	5.13	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-11.28	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-15.15	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-15.18	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S262	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.56	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.52	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-16.62	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-16.76	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.17	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-16.90	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.09	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S263	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.17	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.06	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.51	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-4.18	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.80	Vz	0.02	0.02	0.02	-0.10	-0.10
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-16.23	Vz	-0.04	-0.04	-0.04	0.13	0.13
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S265	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.02	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.06	-0.06
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-0.02	Vz	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-20.83	Vz	-0.14	-0.14	-0.14	0.35	0.35
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-20.62	Vz	-0.14	-0.14	-0.14	0.36	0.36
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-5.86	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S265	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-4.81	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.5	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.96	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.479	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-7.34	Vz	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.479	0.00	0.000	0.000 D	-11.83	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S265	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-18.14	Vz	0.07	0.07	0.07	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-18.92	Vz	0.08	0.08	0.08	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 T	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-16.14	Vz	0.13	0.13	0.13	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-16.12	Vz	0.13	0.13	0.13	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S266	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.60	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.99	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.16	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.24	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.26	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.18	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.02	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-13.14	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-15.88	Vz	0.02	0.02	0.02	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-15.85	Vz	0.02	0.02	0.02	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S267	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	6.51	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.68	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.64	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.38	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.13	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.30	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.33	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-13.22	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	1.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-15.69	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.45	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.76	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S268	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	6.60	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.76	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.39	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.58	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.22	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S268	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-13.25	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-15.57	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-13.53	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S269	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-15.54	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.80	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.14	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.46	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.63	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.53	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-15.53	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S270	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.500	0.00	0.000	0.000 D	-13.50	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.78	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	2.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.29	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.59	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.49	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-13.36	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S271	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-15.56	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-13.54	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	7.69	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-6.49	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.40	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-13.33	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S272	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.500	0.00	0.000	0.000 D	-15.68	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-13.64	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	6.38	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.56	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.84	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.06	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.43	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S272	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.16	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-13.26	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-15.87	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S273	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-13.81	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	6.23	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.42	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.29	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.03	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.25	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.21	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.15	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.06	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-13.18	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-16.15	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-14.06	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S274	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.46	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.39	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-20.03	Vz	-0.09	-0.09	-0.09	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-16.44	Vz	-0.15	-0.15	-0.15	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S276	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-2.71	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.05
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-8.12	Vz	0.02	0.02	0.02	0.11	0.11
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.12	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-6.21	Vz	0.01	0.01	0.01	0.06	0.06
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-8.45	Vz	0.03	0.03	0.03	0.12	0.12
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.80	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-7.33	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	-0.05	-0.05
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.79	Vz	0.02	0.02	0.02	0.09	0.09
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.12	Vz	0.03	0.03	0.03	0.21	0.21
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S277	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.15	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S277	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.29	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.20	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.34	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S278	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-4.95	Vz	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.16	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.48	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.28	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.45	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.30	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.46	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.38	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.02	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.31	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.10	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S279	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.15	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.95	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.56	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.38	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.11	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S280	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.39	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.19	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.15	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.92	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.14	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.63	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-1.43	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.36	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.38	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.15	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.42	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S280	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.24	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S281	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.82	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.15	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.41	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.67	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.38	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.14	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.40	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.22	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S282	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.16	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.9	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.50	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.42	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.10	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.36	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.07	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.34	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.16	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S283	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.18	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.21	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.17	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.42	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.51	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.36	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.97	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.25	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.06	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S284	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.30	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.12	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S284	Fu.C.17	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.09	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.37	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.21	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.73	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.40	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-4.79	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-4.89	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S287	Fu.C.1	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.96	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.31	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.5	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.75	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.6	My	0.00	0.00	2.395	0.00	0.000	0.000 D	-2.68	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-8.85	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.94	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S288	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.35	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.94	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.38	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.59	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.45	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.20	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S289	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.30	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.92	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.17	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.73	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.56	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.62	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S289	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.49	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.20	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.20	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.76	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W aard	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S289	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.66	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.68	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S290	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.64	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.04	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.92	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.21	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.63	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.64	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S291	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.65	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.53	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.96	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.61	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.62	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S292	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.66	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.08	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.96	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.61	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.62	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S293	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.50	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.66	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.21	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.95	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.62	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.63	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S294	Fu.C.3	My	-0.03	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 T	0.48	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.28	0.00	0.000	0.27	0.000	0.000		Vy	0.11	0.11	0.11		
	Fu.C.4	My	-0.02	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 T	0.66	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.27	0.00	0.000	0.26	0.000	0.000		Vy	0.11	0.11	0.11		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S294	Fu.C.13	My	-0.05	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000 D	-0.16	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	-0.26	0.00	0.000	0.25	0.000	0.000		Vy	0.10	0.10	0.10		
	Fu.C.24	My	0.03	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-0.92	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.23	0.00	0.000	-0.22	0.000	0.000		Vy	-0.09	-0.09	-0.09		
	Fu.C.31	My	0.02	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-0.79	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.31	0.00	0.000	-0.30	0.000	0.000		Vy	-0.12	-0.12	-0.12		
	Fu.C.36	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.66	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.13	0.00	0.000	-0.13	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.38	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.67	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	-0.12	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
S295	Fu.C.4	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.64	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.38	0.00	0.000	0.38	0.000	0.000		Vy	0.15	0.15	0.15		
	Fu.C.11	My	-0.05	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	-0.47	0.00	0.000	0.48	0.000	0.000		Vy	0.19	0.19	0.19		
	Fu.C.13	My	-0.05	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	-0.46	0.00	0.000	0.47	0.000	0.000		Vy	0.19	0.19	0.19		
	Fu.C.23	My	0.03	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000 D	-1.14	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.41	0.00	0.000	-0.41	0.000	0.000		Vy	-0.16	-0.16	-0.16		
	Fu.C.24	My	0.03	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000 D	-0.86	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.38	0.00	0.000	-0.38	0.000	0.000		Vy	-0.15	-0.15	-0.15		
	Fu.C.25	My	0.02	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000 D	-1.15	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.40	0.00	0.000	-0.41	0.000	0.000		Vy	-0.16	-0.16	-0.16		
S296	Fu.C.38	My	-0.03	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000 D	-1.72	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.7	My	-0.02	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-5.25	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.13	My	-0.01	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000 D	-8.93	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.23	My	-0.03	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000 D	-6.89	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.24	My	-0.04	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000 D	-7.21	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.03	-0.02		
	Fu.C.29	My	0.01	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-3.19	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
S298	Fu.C.37	My	0.07	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-5.31	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.20	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.479	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.51	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.479	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.77	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.19	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.30	My	0.00	0.00	0.958	0.00	0.000	0.000 D	-2.17	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S299	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-2.19	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.77	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.15	Vz	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.98	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.06	-0.06
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	1.05	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.06	-0.06
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S299	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.500	0.00	0.000	0.000 D	-0.44	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.500	0.00	0.000	0.000 T	0.37	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.00	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.11	-0.11
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S300	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.21	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.11	-0.11
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.9	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.30	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.92	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.99	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.500	0.00	0.000	0.000 D	-0.42	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.39	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.32	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.12	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.98	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.19	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.08	-0.08
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S301	Fu.C.9	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.30	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.97	Vz	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.91	Vz	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.37	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.43	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.31	Vz	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.36	Vz	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.10	Vz	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.97	Vz	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.17	Vz	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S302	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.18	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.9	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.28	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.41	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.43	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W aard	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S302	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.37	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.09	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.96	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S303	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.16	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.08	-0.08
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.18	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.9	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.28	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.87	Vz	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.93	Vz	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.42	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.29	Vz	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.08	Vz	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.95	Vz	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.15	Vz	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S304	Fu.C.9	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.28	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.87	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.94	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.37	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.43	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.33	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.26	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.07	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.94	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.14	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.08	-0.08
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S305	Fu.C.9	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.22	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.81	Vz	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.88	Vz	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.36	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.37	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S305	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.39	Vz	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.32	Vz	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.09	Vz	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.95	Vz	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.16	Vz	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S306	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.500	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.33	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.72	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.79	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.24	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.06	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.46	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.39	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.09	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.09	-0.09
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.94	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.09	-0.09
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.16	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.08	-0.08
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S307	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-4.22	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.06	-0.06
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-3.96	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.06	-0.06
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-8.37	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.09	0.09
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-6.00	Vz	0.01	0.01	0.01	-0.03	-0.03
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.12	Vz	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.22	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.20	0.20
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S309	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.26	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.20	0.20
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.46	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-1.73	Vz	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.958	0.00	0.000	0.000 D	-3.35	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.21	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.46	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.21	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.479	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W aard	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S309	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.58	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.76	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.479	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.479	0.00	0.000	0.000 D	-2.39	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.43	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S310	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.56	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.03	-0.03
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.52	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.03	-0.03
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.09	Vz	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.500	0.00	0.000	0.000 T	0.51	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.19	Vz	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.43	Vz	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S311	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.53	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.12	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.15	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.05	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.02	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.45	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.40	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.21	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.46	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.08	-0.08
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S312	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.62	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.12	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.20	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.04	Vz	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.08	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.51	Vz	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.24	Vz	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.49	Vz	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S313	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.62	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S313	Fu.C.12	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.16	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.06	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.02	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.17	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.06	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.54	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.39	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.29	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.53	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.08	-0.08
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S314	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.63	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.04	Vz	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.12	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.14	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.10	Vz	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.56	Vz	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.51	Vz	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.44	Vz	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.34	Vz	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.58	Vz	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S315	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.68	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.03	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.12	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.16	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.03	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.65	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.60	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.43	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.65	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.08	-0.08
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S316	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.60	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.15	Vz	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.12	My	0.00	0.00	0.500	0.00	0.000	0.000 D	-0.07	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S316	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.20	Vz	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.08	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.58	Vz	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.54	Vz	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.51	Vz	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.71	Vz	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S317	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.65	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.14	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.12	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.09	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.19	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.500	0.00	0.000	0.000 D	-0.06	Vz	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.20	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.70	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.65	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.72	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.09	-0.09
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.63	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.09	-0.09
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.81	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.08	-0.08
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S318	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-7.74	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-8.00	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-5.66	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-5.78	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-3.57	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-4.35	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S320	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-4.38	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	2.31	0.000	0.000 D	-6.75	Vz	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	1.91	0.000	0.000 D	-9.59	Vz	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	3.832	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	1.47	0.000	0.000 D	-13.39	Vz	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.01		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	1.41	0.000	0.000 D	-13.51	Vz	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S320	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.000	1.53	0.000	0.000 D	-13.23	Vz	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.28	0.000	0.000 D	-4.75	Vz	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.60	0.000	0.000 D	-4.75	Vz	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000 D	-2.78	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	-0.15	0.000	0.000 D	-2.49	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.80	0.000	0.000 D	-6.80	Vz	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.14	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
S321	Fu.C.2	My	2.24	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.53	Vz	-0.45	-0.45	-0.45	0.00	0.00
		Mz	0.79	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.16	-0.16	-0.16		
	Fu.C.3	My	2.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.10	Vz	-0.41	-0.41	-0.41	0.00	0.00
		Mz	0.89	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.18	-0.18	-0.18		
	Fu.C.4	My	2.31	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.67	Vz	-0.46	-0.46	-0.46	0.00	0.00
		Mz	0.80	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.16	-0.16	-0.16		
	Fu.C.11	My	1.47	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.25	Vz	-0.29	-0.29	-0.29	0.00	0.00
		Mz	0.88	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.17	-0.18	-0.18		
	Fu.C.18	My	0.51	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.88	Vz	-0.10	-0.10	-0.10	0.00	0.00
		Mz	-0.80	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.16	0.16	0.16		
	Fu.C.19	My	0.25	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.04	Vz	-0.05	-0.05	-0.05	0.00	0.00
		Mz	-0.86	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.17	0.17	0.17		
	Fu.C.23	My	0.29	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.04	Vz	-0.06	-0.06	-0.06	0.00	0.00
		Mz	-0.86	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.17	0.17	0.17		
	Fu.C.24	My	0.61	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.80	Vz	-0.12	-0.12	-0.12	0.00	0.00
		Mz	-0.80	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.16	0.16	0.16		
	Fu.C.29	My	-0.14	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.86	Vz	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	-0.84	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.17	0.17	0.17		
S322	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-40.63	0.000	0.000 D	-3.71	Vz	-8.13	-8.13	-8.12	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.40	0.000	0.000		Vy	-0.08	-0.08	-0.08		
	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	-2.94	0.000	0.000 D	-5.05	Vz	-0.59	-0.59	-0.59	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.52	0.000	0.000		Vy	-0.11	-0.11	-0.10		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	72.86	0.000	0.000 D	-6.39	Vz	14.59	14.59	14.56	0.00	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.68	0.000	0.000		Vy	-0.13	-0.14	-0.13		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.000	73.05	0.000	0.000 D	-6.38	Vz	14.63	14.63	14.60	0.00	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.67	0.000	0.000		Vy	-0.13	-0.13	-0.13		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	-40.66	0.000	0.000 T	3.10	Vz	-8.13	-8.13	-8.13	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.41	0.000	0.000		Vy	0.08	0.08	0.08		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	72.88	0.000	0.000 T	1.04	Vz	14.57	14.58	14.58	0.00	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.62	0.000	0.000		Vy	0.12	0.12	0.12		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	73.07	0.000	0.000 T	1.05	Vz	14.61	14.61	14.61	0.00	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.62	0.000	0.000		Vy	0.12	0.12	0.12		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	174.10	0.000	0.000 D	-1.69	Vz	34.83	34.83	34.82	0.00	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S323	Fu.C.4	My	-40.63	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.75	Vz	8.12	8.13	8.13	0.00	0.00
		Mz	0.29	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.7	My	-2.95	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.16	Vz	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
		Mz	0.27	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.06	-0.06		
	Fu.C.11	My	72.85	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.59	Vz	-14.56	-14.59	-14.59	-0.01	0.00
		Mz	0.15	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.15	My	73.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.58	Vz	-14.60	-14.63	-14.63	-0.01	0.00
		Mz	0.15	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.18	My	-40.65	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.20	Vz	8.13	8.13	8.12	0.00	0.00
		Mz	-0.26	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S323	Fu.C.20	My	-40.65	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.12	Vz	8.13	8.13	8.12	0.00	0.00
		Mz	-0.26	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.27	My	72.88	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.13	Vz	-14.58	-14.58	-14.57	0.01	0.00
		Mz	-0.18	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.03		
	Fu.C.37	My	174.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.76	Vz	-34.81	-34.83	-34.83	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
S324	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.000	-40.53	0.000	0.000 D	-3.61	Vz	-8.11	-8.11	-8.10	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-40.55	0.000	0.000 D	-3.75	Vz	-8.12	-8.12	-8.11	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	72.69	0.000	0.000 D	-6.71	Vz	14.56	14.56	14.53	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.25	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	72.69	0.000	0.000 D	-6.57	Vz	14.56	14.56	14.53	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.24	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	-40.50	0.000	0.000 T	3.27	Vz	-8.09	-8.10	-8.10	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	-2.67	0.000	0.000 T	2.38	Vz	-0.53	-0.53	-0.53	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-40.30	0.000	0.000 T	3.19	Vz	-8.05	-8.06	-8.06	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	72.77	0.000	0.000 T	1.16	Vz	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.26	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	72.96	0.000	0.000 T	1.17	Vz	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.26	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	173.31	0.000	0.000 D	-1.57	Vz	34.67	34.67	34.66	0.00	0.01
		Mz	0.00	0.00	4.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	174.14	0.000	0.000 D	-1.86	Vz	34.84	34.84	34.82	0.00	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S325	Fu.C.2	My	-40.53	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.55	Vz	8.10	8.11	8.11	0.00	0.00
		Mz	-0.13	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.4	My	-40.55	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.69	Vz	8.11	8.12	8.12	0.00	0.00
		Mz	-0.13	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.11	My	72.68	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.75	Vz	-14.53	-14.56	-14.56	0.00	0.00
		Mz	-0.30	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.06		
	Fu.C.13	My	72.69	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.61	Vz	-14.53	-14.56	-14.56	0.00	0.00
		Mz	-0.29	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.06		
	Fu.C.18	My	-40.50	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.30	Vz	8.10	8.10	8.09	0.00	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.24	My	-40.30	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.22	Vz	8.06	8.06	8.05	0.00	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.31	My	72.95	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.10	Vz	-14.59	-14.59	-14.59	0.00	0.00
		Mz	0.37	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		
	Fu.C.37	My	174.13	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.01	Vz	-34.82	-34.84	-34.84	0.00	0.00
		Mz	0.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
S326	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-40.62	0.000	0.000 D	-3.59	Vz	-8.13	-8.13	-8.12	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.36	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.07		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	72.91	0.000	0.000 D	-6.69	Vz	14.61	14.61	14.57	0.00	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.20	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	-40.71	0.000	0.000 T	3.28	Vz	-8.14	-8.14	-8.14	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.31	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	-2.77	0.000	0.000 T	2.29	Vz	-0.55	-0.55	-0.55	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.32	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-40.51	0.000	0.000 T	3.19	Vz	-8.10	-8.11	-8.11	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.31	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	72.91	0.000	0.000 T	0.92	Vz	14.58	14.58	14.58	0.00	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.27	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard e	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/ D	Nmax	Waa rd e	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S326	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	73.10	0.000	0.000 T	0.92	Vz	14.62	14.62	14.62	0.00	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.27	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	174.15	0.000	0.000 D	-2.19	Vz	34.85	34.85	34.82	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
S327	Fu.C.11	My	72.92	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.58	Vz	-14.57	-14.61	-14.61	0.01	0.00
		Mz	-0.71	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.14	0.14	0.14		
	Fu.C.18	My	-40.72	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.23	Vz	8.15	8.15	8.14	0.00	0.00
		Mz	0.47	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.10	-0.10	-0.10		
	Fu.C.31	My	73.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.68	Vz	-14.62	-14.62	-14.61	-0.01	0.00
		Mz	0.70	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.14	-0.14	-0.14		
	Fu.C.37	My	174.14	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.41	Vz	-34.82	-34.85	-34.85	0.00	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
S328	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	-1.09	0.000	0.000 D	-4.96	Vz	-0.22	-0.22	-0.22	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.94	0.000	0.000		Vy	0.19	0.19	0.19		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	73.10	0.000	0.000 D	-6.51	Vz	14.64	14.64	14.61	0.00	0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.87	0.000	0.000		Vy	0.17	0.18	0.17		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	-39.46	0.000	0.000 T	3.10	Vz	-7.89	-7.89	-7.89	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.85	0.000	0.000		Vy	-0.17	-0.17	-0.17		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	-3.07	0.000	0.000 T	1.97	Vz	-0.61	-0.61	-0.61	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.93	0.000	0.000		Vy	-0.19	-0.19	-0.19		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	71.07	0.000	0.000 T	0.34	Vz	14.21	14.21	14.21	0.00	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.92	0.000	0.000		Vy	-0.18	-0.18	-0.18		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	170.79	0.000	0.000 D	-2.65	Vz	34.18	34.18	34.15	0.00	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	0.00		
S329	Fu.C.11	My	73.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-14.27	Vz	-15.24	-15.31	-15.31	0.01	0.00
		Mz	-0.13	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.02		
	Fu.C.13	My	73.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-14.40	Vz	-15.23	-15.30	-15.30	0.01	0.00
		Mz	-0.14	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.18	My	-39.46	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.01	Vz	8.24	8.25	8.25	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.23	My	-3.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.76	Vz	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.24	My	-39.37	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.56	Vz	8.22	8.23	8.23	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.31	My	71.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.17	Vz	-14.83	-14.85	-14.85	-0.01	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.36	My	169.88	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.91	Vz	-35.45	-35.52	-35.52	0.01	0.00
		Mz	-0.17	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.37	My	170.78	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.33	Vz	-35.64	-35.70	-35.70	0.01	0.00
		Mz	-0.15	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
S331	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.958	0.00	0.000	0.000 D	-8.72	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.41	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.48	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00			
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-11.86	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-10.98	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S332	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.500	0.00	0.000	0.000 D	-2.02	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-11.88	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.43	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	
	Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00			

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W aard	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S332	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-11.86	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-11.49	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	4.46	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S333	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	4.33	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-20.03	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-18.39	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-19.36	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	8.81	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	9.67	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	9.68	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.02	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S334	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-19.78	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-18.24	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-18.97	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	8.62	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	9.39	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	9.40	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.04	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S335	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-24.82	Vz	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-24.79	Vz	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	17.84	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	23.32	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	23.30	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	23.32	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	1.92	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	1.15	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S336	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-24.80	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-24.77	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S336	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	17.82	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	23.39	Vz	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	23.39	Vz	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-1.35	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	1.30	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S337	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-19.14	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-17.46	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-18.69	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-18.66	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	7.31	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	8.20	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S338	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.41	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.04	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-19.44	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	3.500	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-17.71	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-19.03	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-19.00	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
S339	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.500	0.00	0.000	0.000 T	7.48	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	8.66	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-1.47	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.27	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.14	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	1.45	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S339	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	1.47	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.500	0.00	0.000	0.000 D	-11.55	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.500	0.00	0.000	0.000 D	-11.71	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-16.15	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-16.20	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S339	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-2.50	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S340	Fu.C.1	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-5.79	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-10.21	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-12.85	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-12.95	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-13.56	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-11.21	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-15.48	Vz	-0.05	-0.05	-0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S342	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-9.15	Vz	-0.05	-0.05	-0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.958	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.479	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.479	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.479	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S343	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.500	0.00	0.000	0.000 D	-8.27	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.06	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-7.29	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-7.28	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-5.43	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S344	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	1.58	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.500	0.00	0.000	0.000 D	-5.61	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-8.26	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-8.26	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.83	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-5.17	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	1.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S344	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	1.27	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S345	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.69	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.72	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S346	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	1.87	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	1.87	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-1.76	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.62	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S347	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.66	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	1.79	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	1.76	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.53	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-1.69	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.65	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S348	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-1.58	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	1.56	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	1.58	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-2.61	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-2.63	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.48	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S349	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.500	0.00	0.000	0.000 D	-1.54	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	1.64	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	1.66	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-2.73	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-2.75	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S349	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.23	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-7.84	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-7.82	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard e	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/ D	Nmax	W aard e	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S349	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.26	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-6.36	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	2.34	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	1.99	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	2.35	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S350	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-7.85	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.16	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.50	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-6.72	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	2.30	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	1.94	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S351	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	2.31	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.10	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 T	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 T	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 T	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 T	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 T	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S353	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 T	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.42	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.23	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.05	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S354	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.53	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.33	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.53	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.6	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.62	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.33	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W aard	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S354	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.22	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.98	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.59	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.500	0.00	0.000	0.000 D	-6.13	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.500	0.00	0.000	0.000 D	-5.93	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.500	0.00	0.000	0.000 D	-0.75	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S355	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	16.37	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	19.44	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-25.24	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-23.47	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S356	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	14.23	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	16.38	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	19.49	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-25.25	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-23.51	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-23.65	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S357	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.71	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	28.42	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	29.69	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	29.48	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-27.46	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-28.50	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S358	Fu.C.35	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.02	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	28.41	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	29.68	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-28.51	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-27.58	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard e	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/ D	Nmax	Waa rd e	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S358	Fu.C.28	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-23.19	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.35	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S359	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.73	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	15.61	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	18.79	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-24.51	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-22.60	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-22.71	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S360	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.27	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	15.59	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	18.74	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	18.74	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-24.49	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-22.54	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
S361	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.08	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.6	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.05	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.14	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.49	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.19	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.26	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.26	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.64	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.48	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-2.19	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.03	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.03	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S362	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.40	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	3.353	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-8.97	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.02	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S362	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.40	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.479	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.17	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-8.98	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.67	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.958	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S363	Fu.C.47	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	31.81	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.83	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-58.65	Vz	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	32.55	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S364	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.38	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	32.42	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-58.10	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-58.23	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.32	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-28.16	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S365	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-138.80	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	-0.01	-0.01		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-139.49	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	-0.01	-0.01		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	32.67	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.43	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	32.51	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S366	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-58.39	Vz	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.09	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-58.76	Vz	-0.05	-0.05	-0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-58.92	Vz	-0.05	-0.05	-0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.32	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-28.54	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S367	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-139.53	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	-0.01	-0.01		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-140.21	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	-0.01	-0.01		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.58	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S365	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	32.65	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.43	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-58.40	Vz	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-58.40	Vz	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-58.55	Vz	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.26	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	32.62	Vz	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-58.89	Vz	-0.05	-0.05	-0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-139.53	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-140.20	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S366	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.21	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-44.26	Vz	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-44.25	Vz	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-44.38	Vz	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	24.46	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.81	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	24.44	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	24.32	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-43.81	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-43.93	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-105.22	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S367	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	8.87	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S368	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	28.44	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S369	Fu.C.9	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	15.08	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S370	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	8.68	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S371	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	4.20	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S372	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	5.46	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S373	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	9.12	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S374	Fu.C.5	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	15.84	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S375	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	29.08	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S376	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	15.49	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S377	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	29.96	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S378	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	31.27	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S379	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	17.67	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S380	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	11.22	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S381	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.80	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S382	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	6.50	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S383	Fu.C.17	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	10.81	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S384	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	17.28	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S385	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	28.74	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S386	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	24.30	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S387	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	27.24	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S388	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	10.57	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S389	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	10.11	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S390	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.17	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S391	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	11.25	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S392	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	17.85	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S393	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.50	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S394	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	10.86	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S395	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	6.87	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S396	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	19.54	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S397	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	13.08	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S398	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	8.36	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S399	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	11.57	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S400	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.11	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S401	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.99	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S402	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	35.78	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S403	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	29.06	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S404	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	18.46	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S405	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	6.71	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S406	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	8.52	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S407	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	19.83	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S408	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	25.73	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S409	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	32.24	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S410	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	18.05	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S411	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	13.78	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S412	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	31.53	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S413	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	29.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S414	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	17.03	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S415	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	5.82	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S416	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	8.79	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S417	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	21.84	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S418	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	27.20	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S419	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	32.98	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S420	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	18.73	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S422	Fu.C.4	My	0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-20.13	Vz	-0.04	-0.04	-0.04	0.00	0.00
		Mz	0.18	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.06	-0.06		
	Fu.C.7	My	0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-20.62	Vz	-0.04	-0.04	-0.04	0.00	0.00
		Mz	0.08	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.11	My	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-23.09	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	0.21	0.00	0.000	-0.13	0.000	0.000		Vy	-0.25	-0.26	-0.26		
	Fu.C.12	My	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-21.51	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	0.24	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.22	-0.23	-0.23		
	Fu.C.13	My	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-22.72	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.20	0.00	0.000	-0.15	0.000	0.000		Vy	-0.26	-0.27	-0.26		
	Fu.C.23	My	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.33	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	-0.11	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.07		
	Fu.C.25	My	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.33	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	-0.12	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.06		
	Fu.C.33	My	-0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.39	Vz	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	-0.17	0.000	0.000		Vy	-0.10	-0.10	-0.10		
	Fu.C.34	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.33	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.14	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.15	0.15	0.15		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S422	Fu.C.38	My	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.31	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	-0.13	0.00	0.000	-0.32	0.000	0.000		Vy	-0.14	-0.14	-0.14		
S424	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.34	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.13	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.38	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.06		
	Fu.C.23	My	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-22.74	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.29	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-19.33	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.09	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-3.68	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.38	My	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.68	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.16	0.00	0.000	0.21	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
S426	Fu.C.3	My	-0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-14.77	Vz	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
		Mz	0.15	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	-0.09	-0.09	-0.09		
	Fu.C.4	My	-0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-14.29	Vz	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
		Mz	0.20	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000		Vy	-0.08	-0.08	-0.08		
	Fu.C.12	My	-0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-13.62	Vz	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	0.26	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	-0.24	-0.24	-0.24		
	Fu.C.13	My	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-13.66	Vz	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	0.20	0.00	0.000	-0.15	0.000	0.000		Vy	-0.27	-0.27	-0.27		
	Fu.C.25	My	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.16	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	-0.19	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	0.12	0.12	0.12		
	Fu.C.33	My	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.19	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	-0.13	0.00	0.000	-0.19	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.34	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.15	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.17	0.17	0.17		
	Fu.C.36	My	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.07	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	-0.20	0.00	0.000	-0.35	0.000	0.000		Vy	-0.12	-0.12	-0.12		
	Fu.C.38	My	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.07	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	-0.20	0.00	0.000	-0.36	0.000	0.000		Vy	-0.12	-0.12	-0.12		
S428	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.09	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.6	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.13	My	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.02	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.06		
	Fu.C.20	My	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.09	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.23	My	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.00	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.24	My	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.36	My	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.03	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.19	0.00	0.000	0.23	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.38	My	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.03	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.19	0.00	0.000	0.23	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
S434	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-3.16	Vz	0.01	0.01	0.01	0.05	0.05
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.5	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.41	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.9	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.53	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S434	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-8.56	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	-0.11	-0.11
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-7.63	Vz	0.01	0.01	0.01	0.06	0.06
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-8.59	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.048	0.00	0.000	0.000 D	-7.87	Vz	0.01	0.01	0.01	0.06	0.06
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.13	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	-0.09	-0.09
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.82	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	-0.10	-0.10
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.53	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	-0.23	-0.23
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-4.66	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	-0.23	-0.23
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S435	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.06	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.01	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.11	0.11	0.11		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.16	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.08	0.000	0.000		Vy	0.15	0.15	0.15		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.06	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.08	0.000	0.000		Vy	0.16	0.16	0.16		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.26	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.08	0.000	0.000		Vy	0.16	0.16	0.16		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.25	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.08	0.000	0.000		Vy	0.16	0.16	0.16		
S436	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.11	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.04	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.27	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.26	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.45	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.13	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
S437	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.02	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.21	0.000	0.000		Vy	0.41	0.41	0.41		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.22	0.000	0.000		Vy	0.43	0.43	0.43		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.34	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.14	0.000	0.000		Vy	0.27	0.27	0.27		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 T	0.19	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.17	0.000	0.000		Vy	-0.32	-0.32	-0.32		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 T	0.15	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.17	0.000	0.000		Vy	-0.33	-0.33	-0.33		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.06		
S438	Fu.C.2	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.33	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.21	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.4	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.35	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.22	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S438	Fu.C.12	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.46	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.16	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.25	My	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.39	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.11	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.29	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.12	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.17	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
S439	Fu.C.33	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.23	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.17	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.13	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.21	0.000	0.000		Vy	-0.40	-0.40	-0.40		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.12	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.22	0.000	0.000		Vy	-0.43	-0.43	-0.43		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.39	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.14	0.000	0.000		Vy	-0.27	-0.27	-0.27		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.36	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.10	0.10	0.10		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.03	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.15	0.000	0.000		Vy	0.30	0.30	0.30		
S440	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.10	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.16	0.000	0.000		Vy	0.31	0.31	0.31		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.30	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.2	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.21	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.4	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.23	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.22	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.12	My	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.37	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.16	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.03	0.04	0.04		
	Fu.C.25	My	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.12	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.11	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
S441	Fu.C.29	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.11	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.16	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.33	My	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.04	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.16	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.34	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.23	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.02	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.11	-0.11	-0.11		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.12	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	-0.13	-0.13	-0.13		
	Fu.C.28	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.16	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.09	-0.09	-0.09		
S442	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.14	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.08	-0.08	-0.08		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.16	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000		Vy	-0.16	-0.16	-0.16		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.16	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000		Vy	-0.16	-0.16	-0.16		
	Fu.C.4	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.18	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.11	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.03	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.03	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S442	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.20	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
S444	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.20	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.45	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-1.68	0.000	0.000		Vy	-0.35	-0.35	-0.35		
S445	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.48	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-1.70	0.000	0.000		Vy	-0.35	-0.35	-0.35		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000 D	-0.32	Vz	0.00	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	-3.50	0.000	0.000		Vy	-0.73	-0.73	-0.73		
S446	Fu.C.12	My	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000 D	-0.34	Vz	0.00	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02
		Mz	0.00	0.00	0.000	-3.59	0.000	0.000		Vy	-0.75	-0.75	-0.75		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000 T	0.21	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	2.18	0.000	0.000		Vy	0.46	0.46	0.46		
S447	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000 T	0.24	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	2.21	0.000	0.000		Vy	0.46	0.46	0.46		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	-0.11	0.000	0.000 T	0.35	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.28	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.06		
S448	Fu.C.34	My	0.00	0.00	3.480	0.00	0.000	0.000 D	-0.06	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	2.54	0.000	0.000		Vy	0.53	0.53	0.53		
	Fu.C.41	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 T	4.82	Vz	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.14	0.000	0.000		Vy	0.03	4.76	0.03		
S449	Fu.C.7	My	-0.02	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.47	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.83	0.00	0.000	-0.17	0.000	0.000		Vy	0.13	0.13	0.13		
	Fu.C.8	My	-0.02	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.49	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.96	0.00	0.000	-0.16	0.000	0.000		Vy	0.16	0.16	0.16		
S450	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.25	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-3.45	0.00	0.000	-0.17	0.000	0.000		Vy	0.66	0.66	0.66		
	Fu.C.12	My	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-3.54	0.00	0.000	-0.15	0.000	0.000		Vy	0.68	0.68	0.68		
S451	Fu.C.23	My	-0.10	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 T	0.17	Vz	0.02	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	2.15	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000		Vy	-0.41	-0.41	-0.41		
	Fu.C.24	My	-0.10	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 T	0.06	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	2.15	0.00	0.000	0.09	0.000	0.000		Vy	-0.41	-0.41	-0.41		
S452	Fu.C.25	My	-0.10	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 T	0.20	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	2.18	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000		Vy	-0.41	-0.41	-0.41		
	Fu.C.33	My	-0.07	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 T	0.39	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.29	0.00	0.000	0.14	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
S453	Fu.C.34	My	-0.03	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.15	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	2.49	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.50	-0.50	-0.50		
	Fu.C.36	My	0.01	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 T	0.26	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.33	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		
S454	Fu.C.41	My	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 T	4.84	Vz	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.15	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.03	4.69	-0.03		
	Fu.C.4	My	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.16	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
S455	Fu.C.7	My	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.52	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.19	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.11	My	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.28	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.18	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
S456	Fu.C.25	My	0.04	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 T	0.24	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.14	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.27	My	0.03	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 T	0.44	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.15	0.00	0.000	0.22	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S446	Fu.C.33	My	0.04	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 T	0.45	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.16	0.00	0.000	0.19	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.34	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.15	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.15	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
S447	Fu.C.41	My	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 T	4.86	Vz	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.02	4.74	0.02		
	Fu.C.4	My	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.59	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.7	My	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.11	0.00	0.000	-0.13	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.28	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	-0.19	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.10	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.15	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.27	My	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 T	0.48	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.23	0.00	0.000	0.08	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.15	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.15	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.36	My	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 T	0.32	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.22	0.00	0.000	-0.19	0.000	0.000		Vy	-0.08	-0.08	-0.08		
	Fu.C.40	My	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 T	4.87	Vz	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.08	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	-0.03	4.70	-0.03		
S448	Fu.C.4	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.61	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.10	0.00	0.000	-0.19	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.60	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.09	0.00	0.000	-0.18	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.32	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.19	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.11	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.15	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.29	My	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 T	0.52	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.08	0.00	0.000	0.25	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.33	My	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 T	0.51	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.08	0.00	0.000	0.25	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.36	My	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 T	0.34	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.18	0.00	0.000	0.20	0.000	0.000		Vy	0.08	0.08	0.08		
	Fu.C.40	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	4.88	Vz	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.03	4.75	0.03		
S449	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.57	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.16	0.00	0.000	-0.13	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.61	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.19	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.5	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.54	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.16	0.00	0.000	-0.13	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.33	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.09	0.00	0.000	-0.19	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.14	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	0.14	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.11	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	0.14	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.49	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.25	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.33	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.52	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.25	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.36	My	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 T	0.34	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.20	0.00	0.000	-0.18	0.000	0.000		Vy	-0.08	-0.08	-0.08		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S449	Fu.C.40	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	4.88	Vz	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.07	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	-0.03	4.70	-0.03		
S450	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.12	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.59	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.13	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.13	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.10	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.13	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.48	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	0.22	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.16	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	-0.14	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.36	My	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 T	0.32	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.18	0.00	0.000	0.19	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.07		
	Fu.C.40	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	4.87	Vz	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.03	4.75	0.03		
S451	Fu.C.4	My	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	-0.15	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.7	My	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.52	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.09	0.00	0.000	-0.17	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.8	My	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.09	0.00	0.000	-0.14	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.29	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	-0.20	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.12	My	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.32	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	-0.17	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.21	My	-0.01	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 T	0.24	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.08	0.00	0.000	0.13	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.25	My	-0.01	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 T	0.24	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	0.13	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 T	0.45	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.20	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.15	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.14	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.30	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.18	0.00	0.000	-0.16	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		
	Fu.C.39	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	4.86	Vz	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.02	4.70	-0.02		
S452	Fu.C.8	My	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.49	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.12	0.00	0.000	-1.00	0.000	0.000		Vy	-0.18	-0.18	-0.18		
	Fu.C.11	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.25	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.18	0.00	0.000	-3.34	0.000	0.000		Vy	-0.63	-0.63	-0.63		
	Fu.C.12	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.27	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.15	0.00	0.000	-3.46	0.000	0.000		Vy	-0.66	-0.66	-0.66		
	Fu.C.13	My	0.01	0.00	4.510	0.00	0.000	0.000 D	-0.23	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.18	0.00	0.000	-3.32	0.000	0.000		Vy	-0.63	-0.63	-0.63		
	Fu.C.21	My	0.02	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000 T	0.21	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	1.48	0.000	0.000		Vy	0.27	0.27	0.27		
	Fu.C.23	My	0.02	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000 T	0.17	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	2.12	0.000	0.000		Vy	0.40	0.40	0.40		
	Fu.C.25	My	0.02	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000 T	0.20	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	2.16	0.000	0.000		Vy	0.41	0.41	0.41		
	Fu.C.34	My	0.01	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-0.15	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	2.41	0.000	0.000		Vy	0.48	0.48	0.48		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard e	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/ D	Nmax	Waa rd e	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S452	Fu.C.39	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 T	4.85	Vz	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	0.23	0.000	0.000		Vy	0.06	4.78	0.06		
	Fu.C.49	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 T	0.21	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S453		Mz	-0.07	0.00	0.000	0.36	0.000	0.000		Vy	0.09	0.09	0.09		
		Fu.C.4	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.48	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01
		Mz	-1.68	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.35	0.35	0.35		
	Fu.C.12	My	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.34	Vz	0.01	0.01	0.00	0.02	0.02
		Mz	-3.51	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.73	0.73	0.73		
	Fu.C.23	My	-0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.21	Vz	0.01	0.01	0.01	-0.01	-0.01
		Mz	2.16	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.45	-0.45	-0.45		
	Fu.C.25	My	-0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.24	Vz	0.01	0.01	0.01	-0.01	-0.01
		Mz	2.19	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.46	-0.46	-0.46		
	Fu.C.29	My	-0.07	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.36	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
S455		Mz	-0.34	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.07		
		Fu.C.34	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.07	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01
		Mz	2.46	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.51	-0.51	-0.51		
	Fu.C.39	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	4.83	Vz	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.22	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.05	4.68	-0.05		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000 D	-0.02	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.53	0.000	0.000		Vy	0.11	0.11	0.11		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000 D	-0.12	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.41	0.000	0.000		Vy	0.08	0.08	0.08		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000 D	-0.13	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.39	0.000	0.000		Vy	0.08	0.08	0.08		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-0.14	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.42	0.000	0.000		Vy	-0.09	-0.09	-0.09		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-0.15	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.48	0.000	0.000		Vy	-0.10	-0.10	-0.10		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.09	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.56	0.000	0.000		Vy	-0.12	-0.12	-0.12		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.09	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mz	0.00	0.00	0.000	-0.57	0.000	0.000		Vy	-0.12	-0.12	-0.12			
Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.18	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Mz	0.00	0.00	0.000	-0.18	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04			
Fu.C.44	My	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 T	4.66	Vz	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00	
	Mz	0.00	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.02	4.71	-0.02			
S456	Fu.C.3	My	-0.12	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000 D	-0.07	Vz	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	0.54	0.00	0.000	-0.23	0.000	0.000		Vy	-0.15	-0.15	-0.15		
	Fu.C.4	My	-0.10	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000 D	-0.04	Vz	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	0.55	0.00	0.000	-0.19	0.000	0.000		Vy	-0.15	-0.15	-0.15		
	Fu.C.11	My	-0.14	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000 D	-0.16	Vz	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
		Mz	0.42	0.00	0.000	-0.25	0.000	0.000		Vy	-0.14	-0.14	-0.14		
	Fu.C.13	My	-0.14	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
		Mz	0.41	0.00	0.000	-0.25	0.000	0.000		Vy	-0.13	-0.13	-0.13		
	Fu.C.18	My	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.12	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.43	0.00	0.000	0.22	0.000	0.000		Vy	0.13	0.13	0.13		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.13	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.49	0.00	0.000	0.20	0.000	0.000		Vy	0.14	0.14	0.14		
	Fu.C.24	My	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.12	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.43	0.00	0.000	0.22	0.000	0.000		Vy	0.13	0.13	0.13		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.07	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.58	0.00	0.000	0.13	0.000	0.000		Vy	0.14	0.14	0.14		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.20	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.18	0.00	0.000	-0.15	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.44	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	4.66	Vz	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	0.00	4.73	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S457	Fu.C.3	My	0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.10	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.21	0.00	0.000	-0.17	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.4	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.07	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.18	0.00	0.000	-0.20	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.07	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.14	0.00	0.000	-0.20	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-0.19	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.24	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-0.20	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.24	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.24	My	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.10	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.21	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.27	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.04	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	0.25	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.03	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.19	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.18	0.00	0.000	0.28	0.000	0.000		Vy	0.09	0.09	0.09		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.19	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.15	0.00	0.000	0.25	0.000	0.000		Vy	0.08	0.08	0.08		
	Fu.C.44	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	4.66	Vz	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000		Vy	0.03	4.76	0.03		
S458	Fu.C.4	My	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.09	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.19	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.7	My	-0.02	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.12	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.16	0.00	0.000	-0.13	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.8	My	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.09	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.19	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.13	My	-0.03	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	-0.21	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.24	My	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.09	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.10	0.00	0.000	0.16	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.02	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.24	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.19	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.28	0.00	0.000	-0.24	0.000	0.000		Vy	-0.10	-0.10	-0.10		
	Fu.C.43	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	4.66	Vz	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.11	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.04	4.69	-0.04		
S459	Fu.C.4	My	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.10	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	-0.20	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.10	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	-0.20	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.13	My	-0.02	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-0.23	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.21	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.24	My	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.08	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.16	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.02	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	0.29	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	0.29	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
S460	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.19	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.24	0.00	0.000	0.26	0.000	0.000		Vy	0.10	0.10	0.10		
	Fu.C.43	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	4.66	Vz	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.09	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000		Vy	0.04	4.76	0.04		
	Fu.C.3	My	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.14	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.16	0.00	0.000	-0.12	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S460	Fu.C.4	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.10	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.20	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.13	My	-0.02	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-0.24	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	-0.20	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.20	My	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.08	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.10	0.00	0.000	0.14	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.24	My	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.08	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.10	0.00	0.000	0.14	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.02	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.29	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.02	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.29	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.19	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.26	0.00	0.000	-0.24	0.000	0.000		Vy	-0.10	-0.10	-0.10		
	Fu.C.43	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	4.66	Vz	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.10	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.04	4.69	-0.04		
S461	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.10	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	-0.18	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.11	My	-0.02	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.21	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.13	My	-0.02	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-0.23	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.20	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.20	My	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.08	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.15	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.24	My	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.09	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.14	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.04	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.24	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.19	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.24	0.00	0.000	0.28	0.000	0.000		Vy	0.10	0.10	0.10		
	Fu.C.43	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	4.66	Vz	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.09	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000		Vy	0.04	4.76	0.04		
S462	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.11	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.17	0.00	0.000	-0.20	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.08	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.19	0.00	0.000	-0.15	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.07	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.19	0.00	0.000	-0.15	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.13	My	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.21	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.10	0.00	0.000	-0.27	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.11	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	0.19	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.31	My	-0.01	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-0.06	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.25	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.03	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.19	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.28	0.00	0.000	-0.28	0.000	0.000		Vy	-0.11	-0.11	-0.11		
	Fu.C.42	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	4.66	Vz	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.11	0.00	0.000	-0.11	0.000	0.000		Vy	-0.04	4.68	-0.04		
S463	Fu.C.3	My	-0.01	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-0.07	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.22	0.00	0.000	0.59	0.000	0.000		Vy	0.16	0.16	0.16		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	1.990	0.00	0.000	0.000 D	-0.04	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.17	0.00	0.000	0.54	0.000	0.000		Vy	0.14	0.14	0.14		
	Fu.C.11	My	-0.01	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-0.15	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.30	0.00	0.000	0.57	0.000	0.000		Vy	0.17	0.17	0.17		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W a a r d e	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S463	Fu.C.13	My	-0.01	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.30	0.00	0.000	0.55	0.000	0.000		Vy	0.17	0.17	0.17		
	Fu.C.23	My	0.01	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000 D	-0.16	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.20	0.00	0.000	-0.52	0.000	0.000		Vy	-0.14	-0.14	-0.14		
	Fu.C.24	My	0.01	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000 D	-0.15	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.22	0.00	0.000	-0.45	0.000	0.000		Vy	-0.13	-0.13	-0.13		
	Fu.C.25	My	0.01	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000 D	-0.15	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.19	0.00	0.000	-0.53	0.000	0.000		Vy	-0.14	-0.14	-0.14		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000 D	-0.09	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.11	0.00	0.000	-0.55	0.000	0.000		Vy	-0.13	-0.13	-0.13		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.19	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.25	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
S464	Fu.C.42	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	4.66	Vz	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.11	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.02	4.74	0.02		
	Fu.C.3	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.05	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.57	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.12	-0.12	-0.12		
	Fu.C.8	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.52	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.11	-0.11	-0.11		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.14	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.53	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.11	-0.11	-0.11		
	Fu.C.19	My	-0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.50	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.10	0.11	0.11		
	Fu.C.23	My	-0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.18	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.50	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.11	0.11	0.11		
S466	Fu.C.33	My	-0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.12	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.53	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.11	0.11	0.11		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.18	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.42	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	4.67	Vz	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	4.73	0.00		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.84	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.29	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.12	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
S467	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.09	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.40	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.76	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.21	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.50	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.51	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S467	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000 D	-20.02	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000 D	-20.31	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-22.48	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.03		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-22.09	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.13	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.03		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S467	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-0.34	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.43	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000 D	-0.13	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S468	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 T	0.33	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.4	My	0.04	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000 D	-20.14	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.18	0.000	0.000		Vy	0.18	0.18	0.18		
	Fu.C.7	My	0.04	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000 D	-20.62	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	0.08	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.11	My	0.03	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000 D	-23.09	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	0.21	0.000	0.000		Vy	0.09	0.09	0.09		
	Fu.C.12	My	0.03	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000 D	-21.51	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.08	0.00	0.000	0.24	0.000	0.000		Vy	0.15	0.15	0.15		
	Fu.C.13	My	0.03	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-22.73	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.13	0.00	0.000	0.20	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.07		
	Fu.C.24	My	-0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.33	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.09	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.25	My	-0.02	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000 D	-0.33	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	-0.12	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.33	My	-0.03	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000 D	-0.39	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.34	My	0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.33	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	-0.14	0.000	0.000		Vy	-0.09	-0.09	-0.09		
	Fu.C.38	My	-0.02	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000 D	-0.31	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	-0.13	0.000	0.000		Vy	-0.23	-0.23	-0.23		
S469	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.37	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.70	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.08	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.12	My	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.62	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-22.72	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-22.57	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-19.47	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
S470	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-1.01	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-1.04	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.34	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.10	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000		Vy	-0.16	-0.16	-0.16		
	Fu.C.12	My	0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.40	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.11	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.11	-0.11	-0.11		
	Fu.C.23	My	0.01	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-22.75	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.29	My	0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-19.33	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.36	My	0.02	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-0.65	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.09	0.00	0.000	0.16	0.000	0.000		Vy	0.23	0.23	0.23		
	Fu.C.38	My	0.02	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-0.68	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.09	0.00	0.000	0.16	0.000	0.000		Vy	0.23	0.23	0.23		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S472	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-0.17	0.000	0.000 D	-0.18	Vz	-0.04	-0.04	-0.04	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.5	My	0.00	0.00	0.000	-0.73	0.000	0.000 D	-0.09	Vz	-0.15	-0.15	-0.15	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	1.487	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.9	My	0.00	0.00	0.000	-0.86	0.000	0.000 D	-0.02	Vz	-0.17	-0.17	-0.17	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.15	My	0.00	0.00	0.000	-1.57	0.000	0.000 D	-0.03	Vz	-0.32	-0.32	-0.32	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.36	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	-0.60	0.000	0.000 T	0.01	Vz	-0.12	-0.12	-0.12	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	-0.69	0.000	0.000 T	0.03	Vz	-0.14	-0.14	-0.14	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	-0.69	0.000	0.000 T	0.06	Vz	-0.14	-0.14	-0.14	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	-1.81	0.000	0.000 T	0.25	Vz	-0.37	-0.37	-0.37	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S474	Fu.C.4	My	-0.17	0.00	0.000	0.33	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.5	My	-0.73	0.00	0.000	0.92	0.000	0.000 D	-0.08	Vz	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	1.400	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.9	My	-0.86	0.00	0.000	1.04	0.000	0.000 D	-0.02	Vz	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	-1.67	0.00	0.000	1.90	0.000	0.000 D	-0.04	Vz	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.15	My	-1.57	0.00	0.000	1.79	0.000	0.000 D	-0.02	Vz	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.19	My	0.10	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	-0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.36	0.00	0.000	-0.30	0.000	0.000 D	-0.05	Vz	-0.33	-0.33	-0.33	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.36	0.00	0.000	-0.30	0.000	0.000 D	-0.02	Vz	-0.33	-0.33	-0.33	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	-0.69	0.00	0.000	0.78	0.000	0.000 T	0.02	Vz	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	-0.69	0.00	0.000	0.78	0.000	0.000 T	0.06	Vz	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	-1.81	0.00	0.000	1.87	0.000	0.000 T	0.26	Vz	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	-1.81	0.00	0.000	1.88	0.000	0.000 T	0.26	Vz	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S475	Fu.C.4	My	0.33	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	-0.11	-0.11	-0.11	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.9	My	1.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.02	Vz	-0.35	-0.35	-0.35	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	1.90	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.04	Vz	-0.64	-0.64	-0.64	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.19	My	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	-0.30	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.05	Vz	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.78	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.02	Vz	-0.26	-0.26	-0.26	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.78	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.06	Vz	-0.26	-0.26	-0.26	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S475	Fu.C.38	My	1.88	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.26	Vz	-0.63	-0.63	-0.63	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S476	Fu.C.5	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.14	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.9	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.30	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.250	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.42	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.08	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.43	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.29	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.47	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.450	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.48	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.250	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S478	Fu.C.13	My	0.00	0.00	1.785	0.00	0.000	0.000 D	-1.56	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.72	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.025	0.00	0.000	0.000 T	0.23	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.025	0.00	0.000	0.000 D	-0.81	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.025	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.99	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S479	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000 D	-13.97	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000 D	-14.65	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000 D	-14.34	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.28	My	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-0.12	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.09	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 T	0.04	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.17	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
S480	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 T	0.49	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.22	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.3	My	-0.04	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000 D	-14.77	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.15	0.000	0.000		Vy	0.16	0.16	0.16		
	Fu.C.4	My	-0.04	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000 D	-14.30	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.09	0.00	0.000	0.20	0.000	0.000		Vy	0.27	0.27	0.27		
	Fu.C.12	My	-0.03	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000 D	-13.62	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.26	0.000	0.000		Vy	0.23	0.23	0.23		
	Fu.C.25	My	0.02	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-0.16	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.10	0.00	0.000	-0.19	0.000	0.000		Vy	-0.27	-0.27	-0.27		
	Fu.C.28	My	0.02	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-0.20	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.09	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.10	-0.10	-0.10		
	Fu.C.33	My	0.03	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000 D	-0.18	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.17	0.00	0.000	-0.13	0.000	0.000		Vy	-0.27	-0.27	-0.27		
	Fu.C.36	My	0.02	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-0.07	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.22	0.00	0.000	-0.20	0.000	0.000		Vy	-0.38	-0.38	-0.38		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S482	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.19	-0.19	-0.19		
	Fu.C.12	My	-0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 T	0.01	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.12	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.13	-0.13	-0.13		
	Fu.C.13	My	-0.01	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 T	0.02	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.07	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.23	My	-0.02	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 T	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.11	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	0.06	0.06	0.06		
	Fu.C.24	My	-0.02	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.36	My	-0.02	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 T	0.03	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.14	0.00	0.000	0.19	0.000	0.000		Vy	0.30	0.30	0.30		
S485	Fu.C.38	My	-0.02	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 T	0.03	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.14	0.00	0.000	0.19	0.000	0.000		Vy	0.30	0.30	0.30		
	Fu.C.4	My	-0.22	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.29	Vz	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	1.12	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.11	Vz	-0.23	-0.23	-0.23	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	1.21	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.08	Vz	-0.25	-0.25	-0.25	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	-0.58	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.07	Vz	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.21	My	-0.09	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.23	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S486	Fu.C.25	My	-0.09	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.29	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.55	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.22	Vz	-0.11	-0.11	-0.11	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.65	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.31	Vz	-0.13	-0.13	-0.13	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	1.61	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.43	Vz	-0.32	-0.32	-0.32	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	-0.34	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	-0.11	-0.11	-0.11	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000 D	-0.29	Vz	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S487	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	-0.38	0.000	0.000 D	-0.10	Vz	-0.13	-0.13	-0.13	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.9	My	0.00	0.00	0.000	-0.49	0.000	0.000 D	-0.07	Vz	-0.16	-0.16	-0.16	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.400	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	-1.26	0.000	0.000 D	-0.11	Vz	-0.42	-0.42	-0.42	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	-1.36	0.000	0.000 D	-0.08	Vz	-0.45	-0.45	-0.45	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.59	0.000	0.000 T	0.07	Vz	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	-1.66	0.000	0.000 T	0.43	Vz	-0.55	-0.55	-0.55	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S487	Fu.C.2	My	0.04	0.00	0.000	-0.14	0.000	0.000 D	-0.26	Vz	-0.09	-0.09	-0.09	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	-0.34	0.00	0.000	0.23	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.12	0.00	0.000	-0.22	0.000	0.000 D	-0.29	Vz	-0.17	-0.17	-0.17	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	1.175	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.5	My	-0.46	0.00	0.000	0.34	0.000	0.000 D	-0.14	Vz	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.979	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S487	Fu.C.13	My	-1.36	0.00	0.000	1.21	0.000	0.000 D	-0.08	Vz	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.59	0.00	0.000	-0.58	0.000	0.000 T	0.07	Vz	-0.60	-0.60	-0.60	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.18	0.00	0.000	-0.19	0.000	0.000 T	0.26	Vz	-0.19	-0.19	-0.19	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.25	My	0.08	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000 T	0.29	Vz	-0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	-0.68	0.00	0.000	0.65	0.000	0.000 T	0.31	Vz	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	-1.66	0.00	0.000	1.61	0.000	0.000 T	0.43	Vz	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S488	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.64	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	4.050	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.77	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.250	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.64	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.79	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.79	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.90	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.22	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	2.250	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S489	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-2.21	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.450	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000 D	-12.18	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000 D	-14.91	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000 D	-14.91	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.22	0.000	0.000 D	-0.39	Vz	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.21	0.000	0.000 D	-0.39	Vz	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.17	0.000	0.000 D	-0.46	Vz	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
S490	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-2.12	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	-0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-16.37	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	-0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-16.37	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.15	My	-0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-15.91	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.31	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.25	Vz	-0.11	-0.11	-0.11	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.20	My	0.32	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.52	Vz	-0.11	-0.11	-0.11	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.23	My	0.35	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	13.38	Vz	-0.13	-0.13	-0.13	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.00		
	Fu.C.24	My	0.33	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.95	Vz	-0.12	-0.12	-0.12	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S490	Fu.C.27	My	0.26	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	9.95	Vz	-0.10	-0.10	-0.09	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.79	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S491	Fu.C.47	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.66	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	6.84	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.50	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.42	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.27	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-24.60	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.31	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-24.63	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.34	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	6.51	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-35.42	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-35.42	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S492	Fu.C.5	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	8.29	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.7	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	8.14	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.04	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.03	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	5.28	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	5.20	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-26.48	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.28	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.33	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-35.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S493	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.66	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S494	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	4.99	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S495	Fu.C.4	My	-0.06	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000 D	-0.91	Vz	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	-0.02	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000 D	-0.88	Vz	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 T	0.07	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.17	My	0.04	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 T	0.17	Vz	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.20	My	-0.16	0.00	0.000	-0.11	0.000	0.000 D	-10.77	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.07	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.23	My	-0.10	0.00	0.000	-0.18	0.000	0.000 D	-12.44	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	0.08	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S495	Fu.C.24	My	-0.14	0.00	0.000	-0.13	0.000	0.000 D	-11.22	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.07	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.33	My	-0.07	0.00	0.000	-0.19	0.000	0.000 D	-10.83	Vz	-0.04	-0.04	-0.04	0.00	0.00
		Mz	0.07	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.36	My	0.17	0.00	0.000	-0.16	0.000	0.000 D	-0.31	Vz	-0.11	-0.11	-0.11	0.00	0.00
		Mz	0.13	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
S497	Fu.C.38	My	0.16	0.00	0.000	-0.15	0.000	0.000 D	-0.24	Vz	-0.11	-0.11	-0.11	0.00	0.00
		Mz	0.14	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.51	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.20	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.07		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.46	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.20	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.07		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.09	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.15	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.77	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.17	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		
	Fu.C.27	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.02	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.14	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.83	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.90	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
S498	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-10.32	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-10.42	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.11	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.78	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.13	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.68	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	-0.09	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.26	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.07	0.00	0.000	-0.08	0.000	0.000		Vy	-0.04	-0.04	-0.04		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.90	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.53	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	-0.20	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.47	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	-0.20	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
S499	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-15.35	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-19.95	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-19.85	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	8.27	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.16	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	9.74	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.20	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	8.80	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.17	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	9.59	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.20	0.000	0.000		Vy	-0.07	-0.07	-0.07		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.08	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.85	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S500	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.24	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.76	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.11	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.71	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.11	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.22	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.46	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.45	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.46	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
S501	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.87	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-1.72	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 T	2.36	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.88	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.88	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-9.64	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.14	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
S502	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-10.75	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.15	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-10.24	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.15	0.000	0.000		Vy	-0.06	-0.06	-0.06		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 T	0.29	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.11	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.8	My	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.11	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.11	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.13	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.11	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
S503	Fu.C.23	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-10.63	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.24	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-10.12	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.27	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.97	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.31	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-8.35	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.06	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.02	-0.02		
	Fu.C.36	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.13	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.37	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.13	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
S504	Fu.C.38	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.13	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
S505	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	19.88	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S506	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	20.11	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S507	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	19.37	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S506	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	16.06	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S507	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	16.88	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S508	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	19.76	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S509	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.02	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	-0.12	0.00	0.000	-0.10	0.000	0.000 T	3.46	Vz	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.13	My	-0.13	0.00	0.000	-0.11	0.000	0.000 T	3.51	Vz	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.23	My	-0.06	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000 D	-12.60	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.24	My	-0.02	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-11.37	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.36	My	-0.15	0.00	0.000	-0.12	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
	Fu.C.38	My	-0.14	0.00	0.000	-0.12	0.000	0.000 D	-0.09	Vz	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.05	-0.05	-0.05		
S510	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.95	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.4	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.98	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.11	My	-0.09	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.46	Vz	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.13	My	-0.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.51	Vz	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.23	My	-0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.49	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.24	My	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-11.01	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.36	My	-0.12	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.28	Vz	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
S511	Fu.C.8	My	-0.34	0.00	0.000	-0.14	0.000	0.000 T	18.22	Vz	0.07	0.07	0.06	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.11	My	-0.40	0.00	0.000	-0.17	0.000	0.000 D	-37.39	Vz	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.13	My	-0.39	0.00	0.000	-0.17	0.000	0.000 D	-39.21	Vz	0.08	0.09	0.09	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.23	My	0.34	0.00	0.000	0.14	0.000	0.000 T	2.58	Vz	-0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.25	My	0.34	0.00	0.000	0.14	0.000	0.000 T	1.07	Vz	-0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.31	My	0.33	0.00	0.000	0.14	0.000	0.000 D	-33.38	Vz	-0.07	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.33	My	0.34	0.00	0.000	0.14	0.000	0.000 D	-34.95	Vz	-0.07	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.36	My	-0.06	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000 D	-82.35	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
S512	Fu.C.38	My	-0.04	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-83.56	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.8	My	-0.15	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	17.88	Vz	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.11	My	-0.18	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-37.40	Vz	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S512	Fu.C.13	My	-0.17	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-39.22	Vz	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.23	My	0.15	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.54	Vz	-0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.33	My	0.15	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-34.95	Vz	-0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
S513	Fu.C.38	My	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-83.43	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.39	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.30	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S515	Fu.C.11	My	-0.02	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-25.27	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.13	My	-0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-25.07	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.23	My	-0.09	0.00	0.000	-0.03	0.000	0.000 D	-0.61	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	-0.10	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.24	My	-0.11	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000 D	-0.78	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	-0.10	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.28	My	-0.15	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000 D	-0.26	Vz	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	-0.07	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
	Fu.C.36	My	0.15	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000 T	0.49	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	-0.13	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
S516	Fu.C.38	My	0.15	0.00	0.000	0.06	0.000	0.000 T	0.48	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	-0.13	0.00	0.000	0.05	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.11	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-25.45	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.17	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-24.36	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.18	My	-0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.08	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.20	My	-0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.06	Vz	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.24	My	-0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.06	Vz	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
		Mz	0.05	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
S517	Fu.C.28	My	-0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.24	Vz	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.36	My	0.06	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.44	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	0.04	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.3	My	-0.36	0.00	0.000	-0.15	0.000	0.000 T	7.58	Vz	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.4	My	-0.35	0.00	0.000	-0.15	0.000	0.000 T	12.34	Vz	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.13	My	-0.29	0.00	0.000	-0.12	0.000	0.000 D	-17.56	Vz	0.06	0.07	0.07	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.02	0.03	0.02		
	Fu.C.17	My	-0.29	0.00	0.000	-0.12	0.000	0.000 D	-17.54	Vz	0.06	0.07	0.07	0.00	0.00
		Mz	-0.03	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
S517	Fu.C.20	My	0.29	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000 T	0.52	Vz	-0.06	-0.06	-0.06	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.26	My	0.32	0.00	0.000	0.14	0.000	0.000 D	-12.66	Vz	-0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.33	My	0.36	0.00	0.000	0.15	0.000	0.000 D	-18.84	Vz	-0.07	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.38	My	0.06	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-31.75	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S518	Fu.C.3	My	-0.16	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	7.58	Vz	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.4	My	-0.15	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.21	Vz	0.07	0.07	0.06	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.11	My	-0.13	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-15.46	Vz	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.13	My	-0.13	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-17.22	Vz	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.17	My	-0.13	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-17.22	Vz	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
		Mz	0.03	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.20	My	0.13	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.13	Vz	-0.06	-0.06	-0.06	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.26	My	0.14	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-12.66	Vz	-0.07	-0.07	-0.07	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.33	My	0.16	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-18.80	Vz	-0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.00
		Mz	-0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.38	My	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-31.68	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S519	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.48	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S520	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.23	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S521	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.32	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.31	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.7	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.31	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.34	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.04	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.18	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-6.58	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.19	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.04	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-7.29	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000		Vy	0.01	0.01	0.01		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-5.80	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.35	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.36	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S522	Fu.C.3	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.34	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.38	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.08	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.02	0.02	0.02		
	Fu.C.23	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.33	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.13	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.03	-0.03	-0.03		
	Fu.C.27	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.36	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.31	My	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.36	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.10	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.34	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.34	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.02	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	-0.01	-0.01	-0.01		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.36	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W aard	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S522	Fu.C.45	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.45	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S523	Fu.C.8	My	0.08	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000 D	-0.02	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.12	0.00	0.000	-0.11	0.000	0.000 D	-0.01	Vz	-0.05	-0.05	-0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	-0.11	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000 D	-12.77	Vz	0.04	0.05	0.04	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	-0.09	0.00	0.000	0.08	0.000	0.000 D	-9.50	Vz	0.03	0.04	0.03	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	-0.09	0.00	0.000	0.09	0.000	0.000 D	-9.97	Vz	0.03	0.04	0.03	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.02	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	0.00	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S524	Fu.C.8	My	0.07	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000 T	0.00	Vz	-0.03	-0.03	-0.03	0.01	0.01
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.11	0.00	0.000	-0.12	0.000	0.000 T	0.00	Vz	-0.05	-0.05	-0.05	0.01	0.01
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	-0.12	0.00	0.000	0.13	0.000	0.000 D	-12.80	Vz	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.27	My	-0.09	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000 D	-9.53	Vz	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.02	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 T	0.00	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.01	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 T	0.00	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S525	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	14.55	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S526	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	17.44	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S527	Fu.C.11	My	0.11	0.00	0.000	-0.11	0.000	0.000 D	-12.95	Vz	-0.04	-0.04	-0.04	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.11	0.00	0.000	-0.11	0.000	0.000 D	-12.87	Vz	-0.04	-0.04	-0.04	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	-0.12	0.00	0.000	0.13	0.000	0.000 D	-12.27	Vz	0.05	0.05	0.04	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	-0.10	0.00	0.000	0.11	0.000	0.000 D	-11.16	Vz	0.04	0.05	0.04	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	-0.02	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-1.97	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.02	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.01	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.02	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S528	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	19.64	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S529	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	14.75	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S530	Fu.C.11	My	0.12	0.00	0.000	-0.13	0.000	0.000 T	1.71	Vz	-0.05	-0.05	-0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.12	0.00	0.000	-0.13	0.000	0.000 T	1.74	Vz	-0.05	-0.05	-0.05	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.18	My	-0.10	0.00	0.000	0.10	0.000	0.000 D	-8.77	Vz	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	4.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S530	Fu.C.23	My	-0.12	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000 D	-10.38	Vz	0.04	0.05	0.04	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.34	My	-0.02	0.00	0.000	0.02	0.000	0.000 D	-1.46	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S531	Fu.C.36	My	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.03	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.04	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.06	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.03	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.05	0.000	0.000		Vy	-0.02	-0.02	-0.02		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.21	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-5.80	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.25	0.000	0.000		Vy	0.09	0.09	0.09		
	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-5.76	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.25	0.000	0.000		Vy	0.09	0.09	0.09		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-5.32	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.22	0.000	0.000		Vy	0.08	0.08	0.08		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.31	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.09	0.000	0.000		Vy	0.04	0.04	0.04		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.29	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.09	0.000	0.000		Vy	0.03	0.03	0.03		
S532	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.04	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.06	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000		Vy	0.10	0.10	0.10		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.03	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.05	0.00	0.000	0.09	0.000	0.000		Vy	0.07	0.07	0.07		
	Fu.C.12	My	-0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.13	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.04	0.00	0.000	0.12	0.000	0.000		Vy	0.09	0.09	0.09		
	Fu.C.13	My	-0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.22	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.07	0.000	0.000		Vy	0.05	0.05	0.05		
	Fu.C.20	My	-0.01	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 T	0.11	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.18	0.00	0.000	-0.04	0.000	0.000		Vy	-0.12	-0.12	-0.12		
	Fu.C.23	My	-0.01	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 T	0.04	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.25	0.00	0.000	-0.11	0.000	0.000		Vy	-0.20	-0.20	-0.20		
	Fu.C.24	My	-0.01	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 T	0.11	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.20	0.00	0.000	-0.07	0.000	0.000		Vy	-0.15	-0.15	-0.15		
	Fu.C.25	My	-0.01	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 T	0.02	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.25	0.00	0.000	-0.12	0.000	0.000		Vy	-0.21	-0.21	-0.21		
	Fu.C.36	My	-0.01	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-0.30	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.09	0.00	0.000	-0.14	0.000	0.000		Vy	-0.13	-0.13	-0.13		
	Fu.C.38	My	-0.01	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-0.29	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.09	0.00	0.000	-0.14	0.000	0.000		Vy	-0.13	-0.13	-0.13		
S533	Fu.C.2	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.11	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.12	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.09	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-0.05	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 D	-10.43	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.050	0.00	0.000	0.000 T	0.09	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.38	My	0.00	0.00	1.983	0.00	0.000	0.000 T	0.16	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	Waaarde	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S534	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.21	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S535	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	19.59	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S536	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	18.78	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S537	Fu.C.3	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	18.37	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S538	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	4.99	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S539	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	6.22	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S540	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	3.20	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S541	Fu.C.8	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	5.45	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S542	Fu.C.4	My	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-1.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.01	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.01	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.07	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 D	-0.34	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.31	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 T	0.02	Vz	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.02	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-0.17	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S543	Fu.C.37	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.29	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S544	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	1.09	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S545	Fu.C.13	My	-0.02	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.39	Vz	0.01	0.01	0.01	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.17	My	-0.01	0.00	0.000	0.01	0.000	0.000 D	-0.37	Vz	0.01	0.01	0.01	-0.01	-0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.81	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-0.82	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.26	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.02	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S546	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.49	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S547	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.92	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S548	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.39	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S549	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	6.88	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S550	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	10.79	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S551	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	10.58	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153


Staaf	B.C.	Waard	Mb	Mmax	xMmax	Me	x-M0	x-M0 T/D	Nmax	W aard	Vb	Vmax	Ve	Mxb	Mxe
S552	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	20.83	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S553	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	8.33	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S554	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.10	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S555	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	8.67	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S556	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.32	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S557	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	12.40	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S558	Fu.C.4	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	18.48	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S559	Fu.C.33	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	28.83	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S560	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	11.11	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S561	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	10.54	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S562	Fu.C.8	My	0.01	0.00	0.000	-0.01	0.000	0.000 D	-1.41	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
		Mz	-0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.13	My	0.02	0.00	0.000	-0.02	0.000	0.000 D	-2.03	Vz	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.01
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.23	My	-0.03	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-3.71	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.24	My	-0.03	0.00	0.000	0.03	0.000	0.000 D	-3.81	Vz	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.36	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
	Fu.C.49	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	0.00	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.01	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S563	Fu.C.13	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.33	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S564	Fu.C.24	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	4.37	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S565	Fu.C.20	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	4.94	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S566	Fu.C.17	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	2.28	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S567	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	31.30	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S568	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	29.12	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S569	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	31.94	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S570	Fu.C.23	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	28.20	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S571	Fu.C.11	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	28.58	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
S572	Fu.C.25	My	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000 T	27.07	Vz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mz	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		Vy	0.00	0.00	0.00		
-	-	-	kNm	kNm	m	kNm	m	m -	kN -		kN	kN	kN	kNm	kNm

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153


AFB. FU.C.1 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

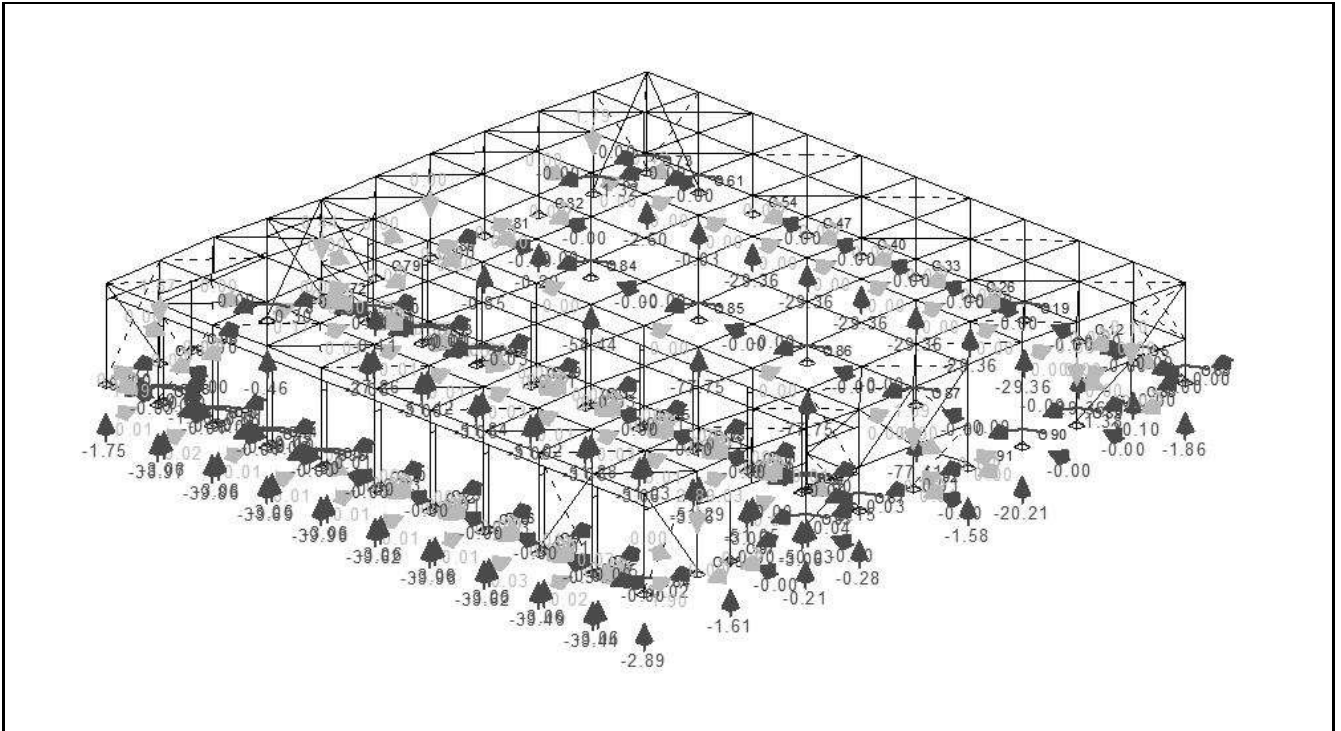

AFB. FU.C.2 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

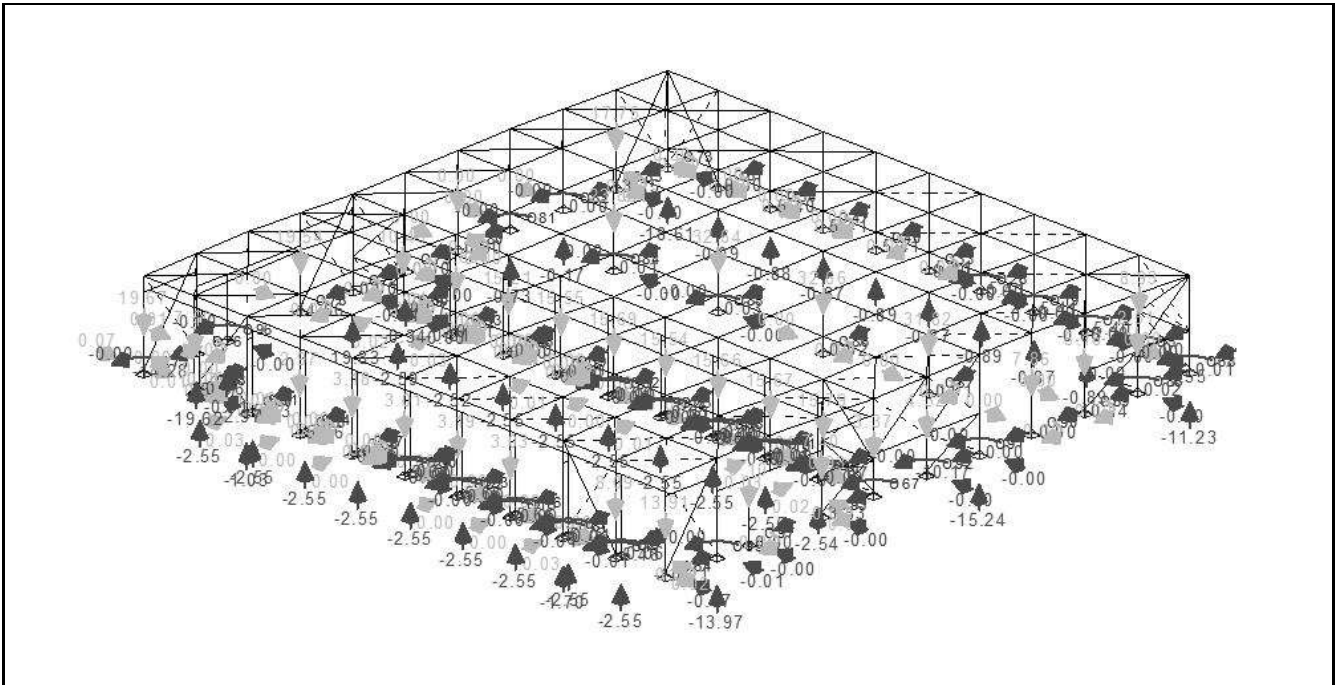


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**

projectnr.: 14153


AFB. FU.C.3 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

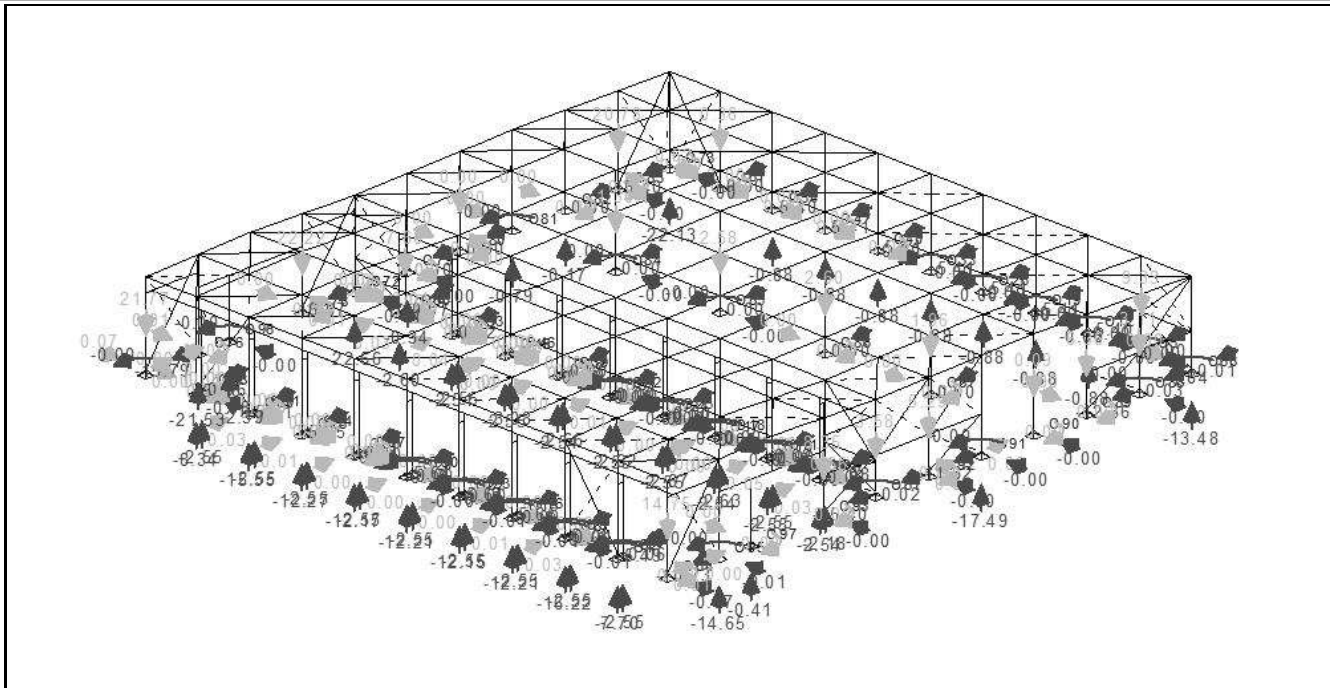

AFB. FU.C.4 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

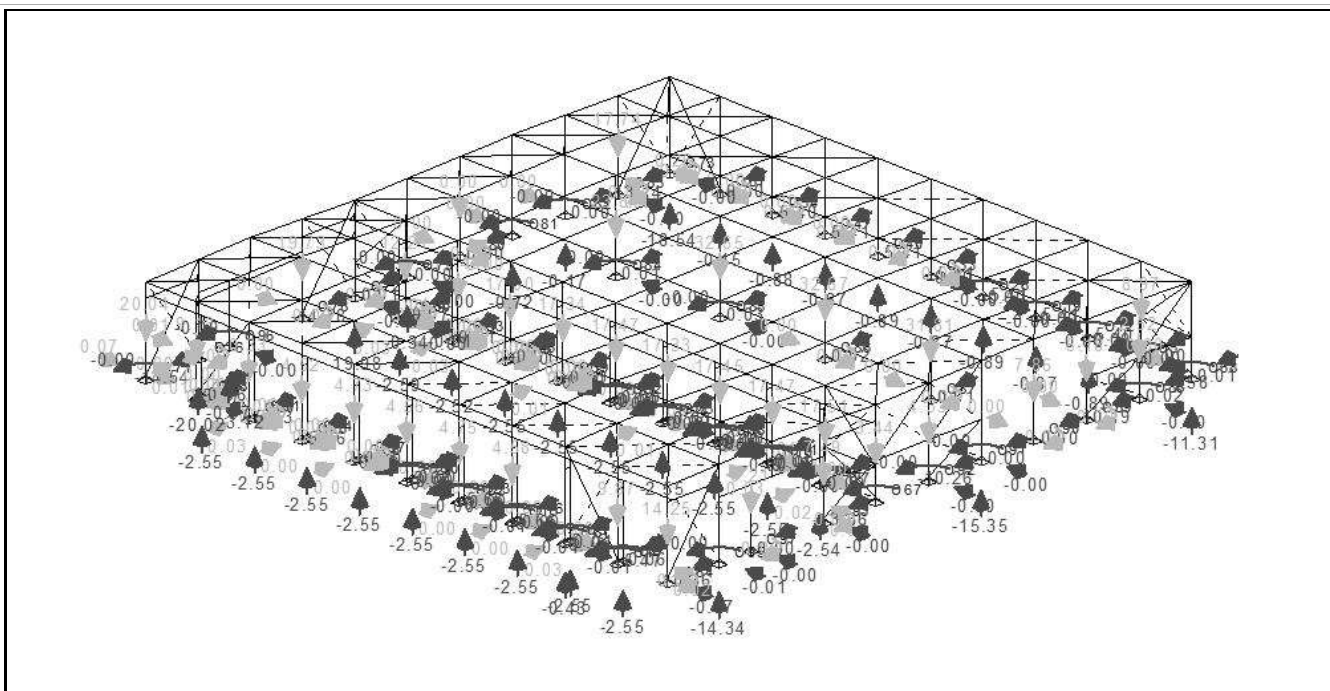


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153


AFB. FU.C.5 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

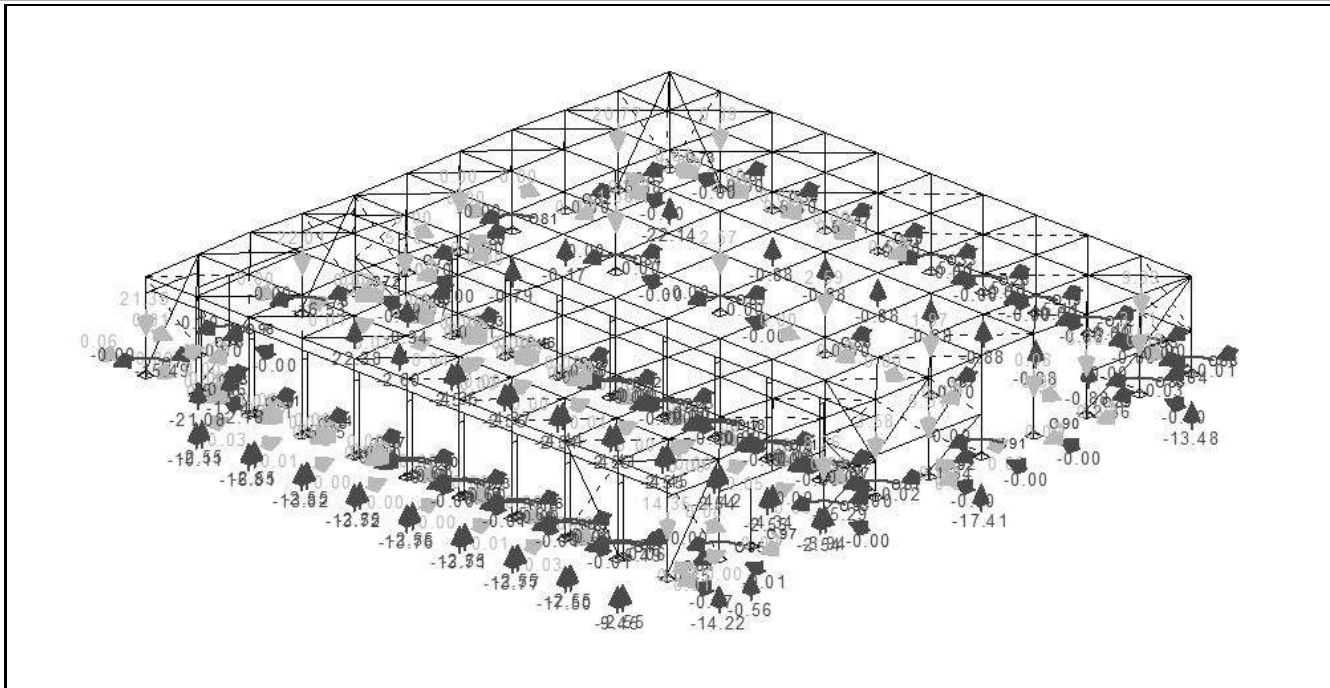

AFB. FU.C.6 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

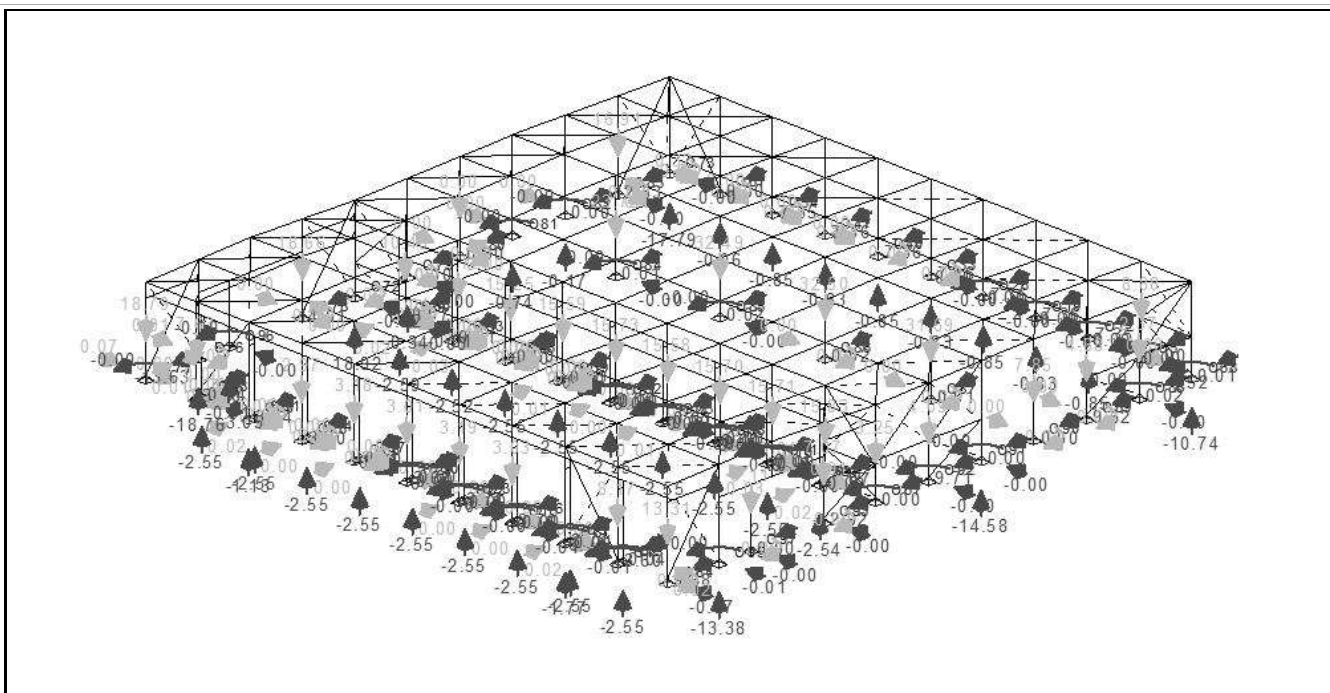


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153


AFB. FU.C.7 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

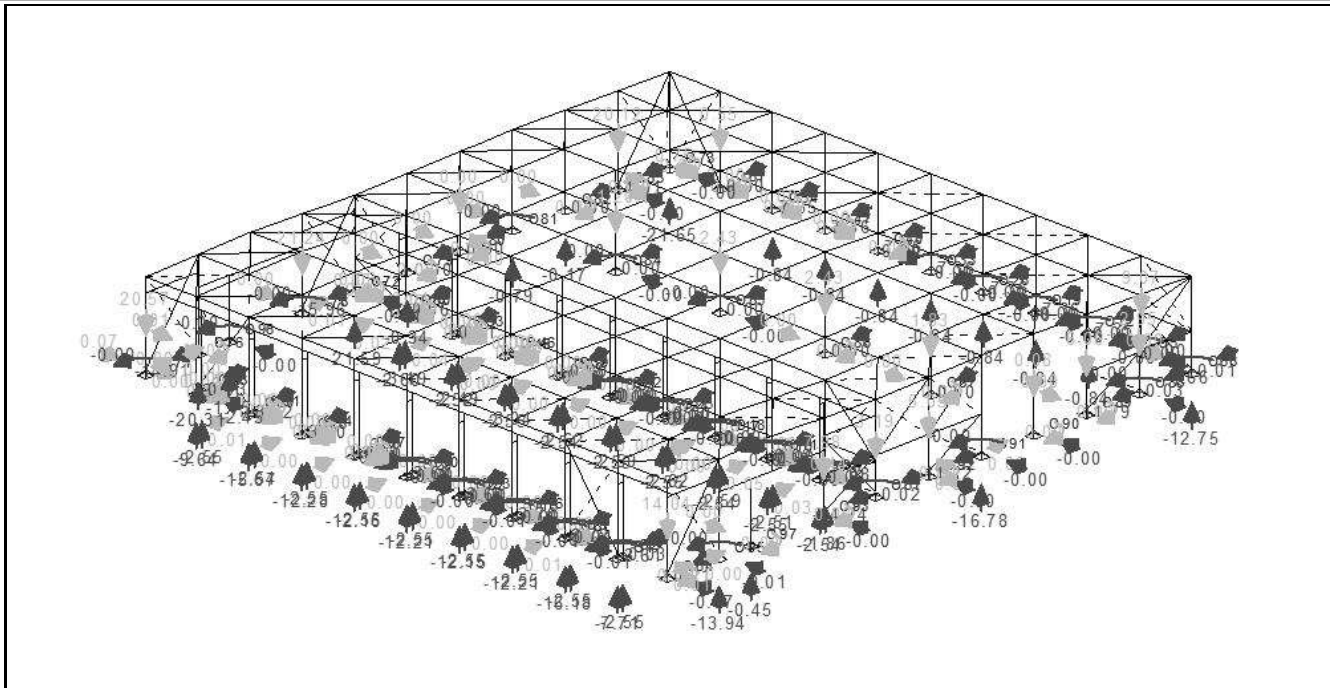

AFB. FU.C.8 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

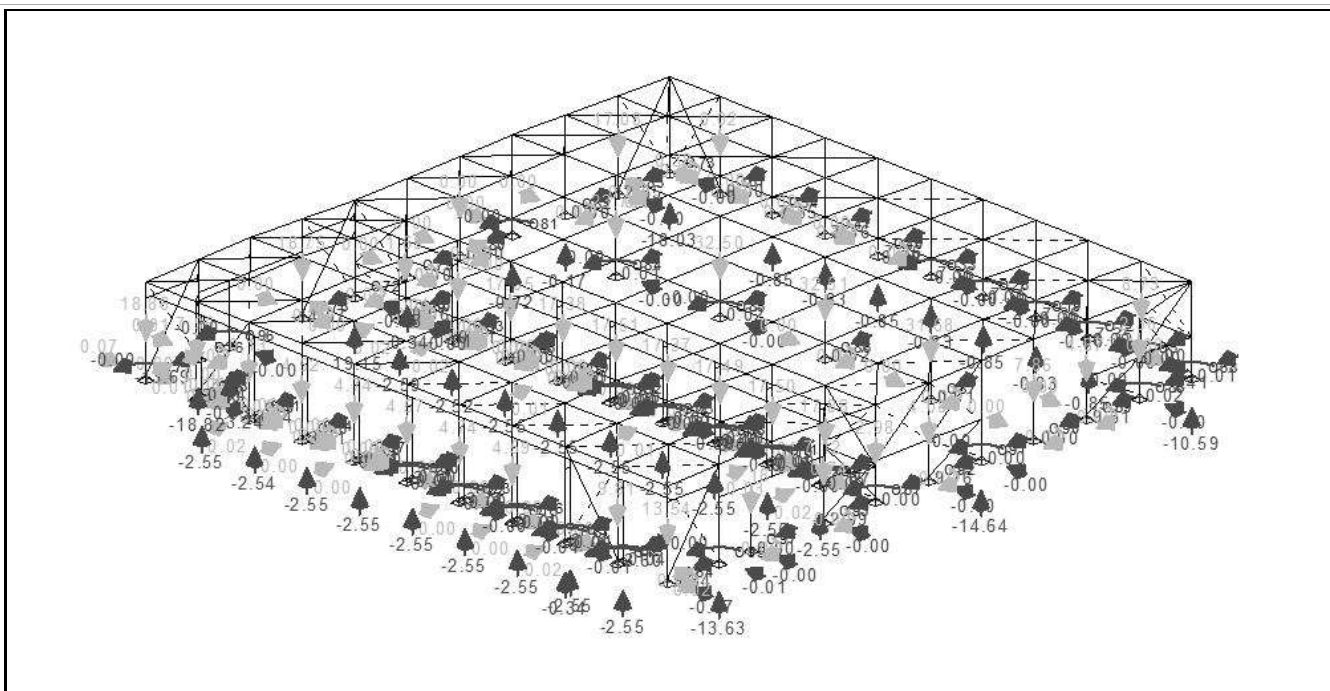


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153


AFB. FU.C.9 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

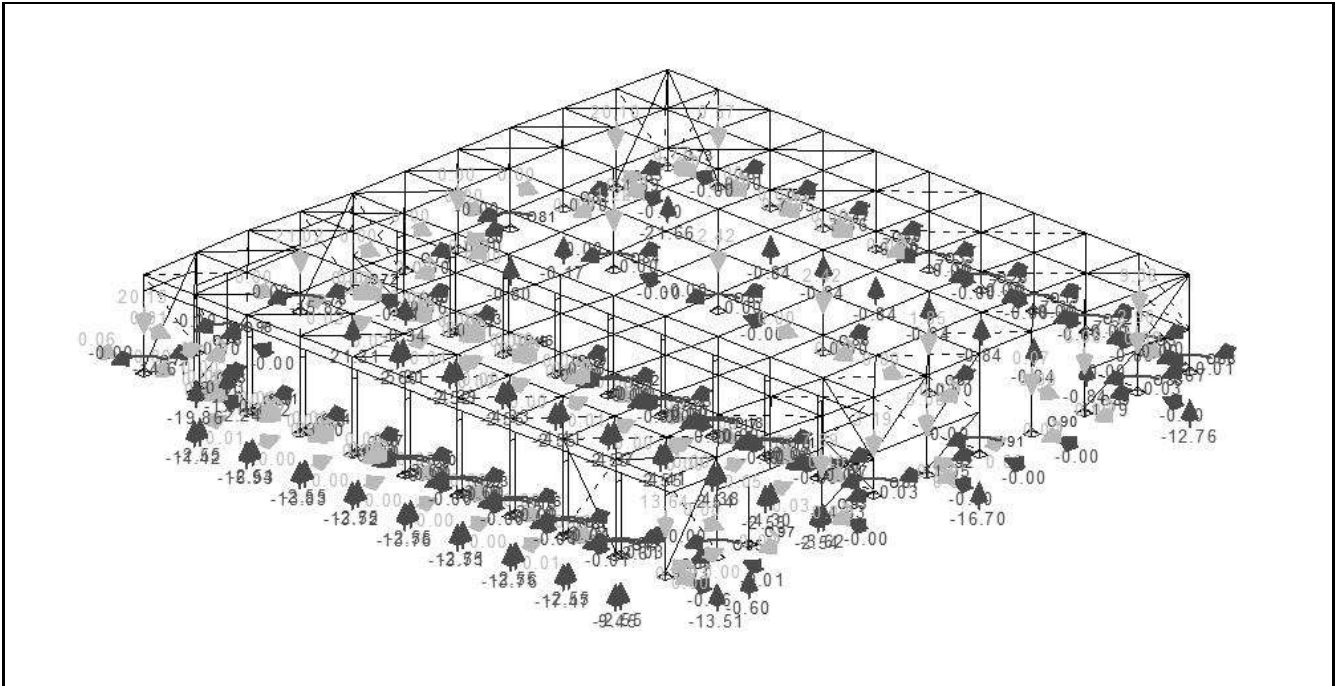

AFB. FU.C.10 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

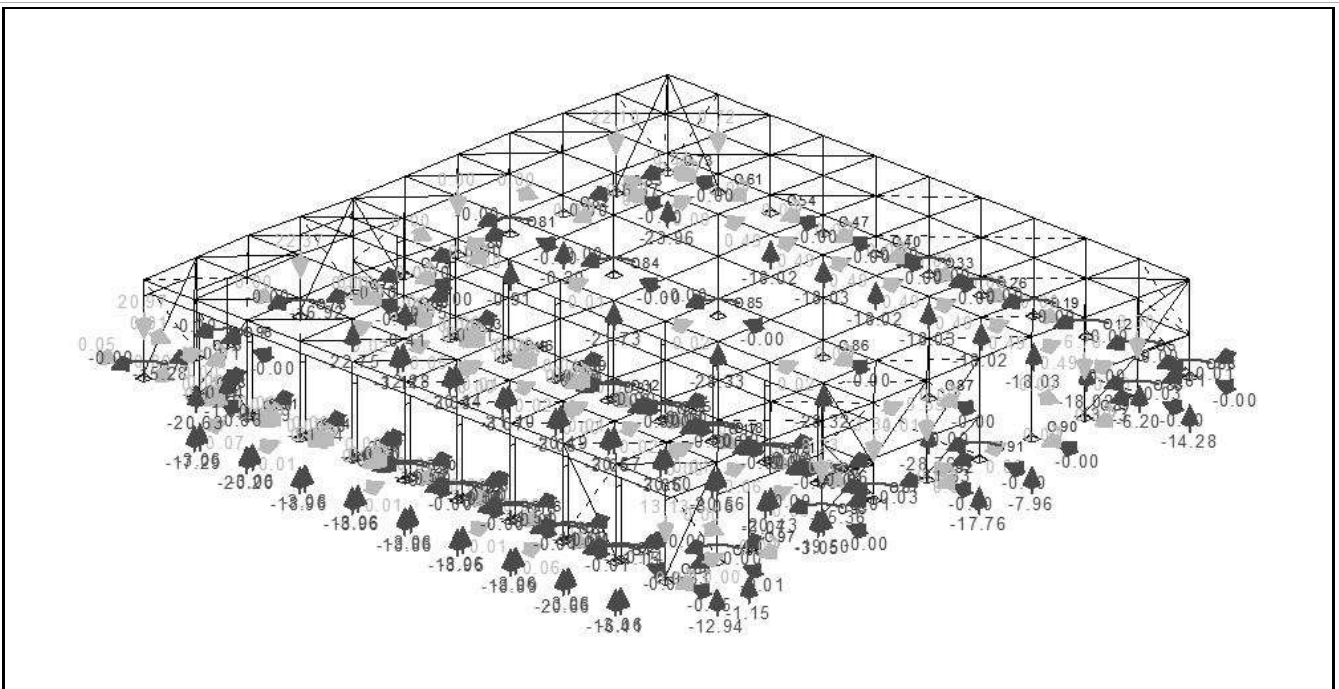


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**

projectnr.: 14153


AFB. FU.C.11 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

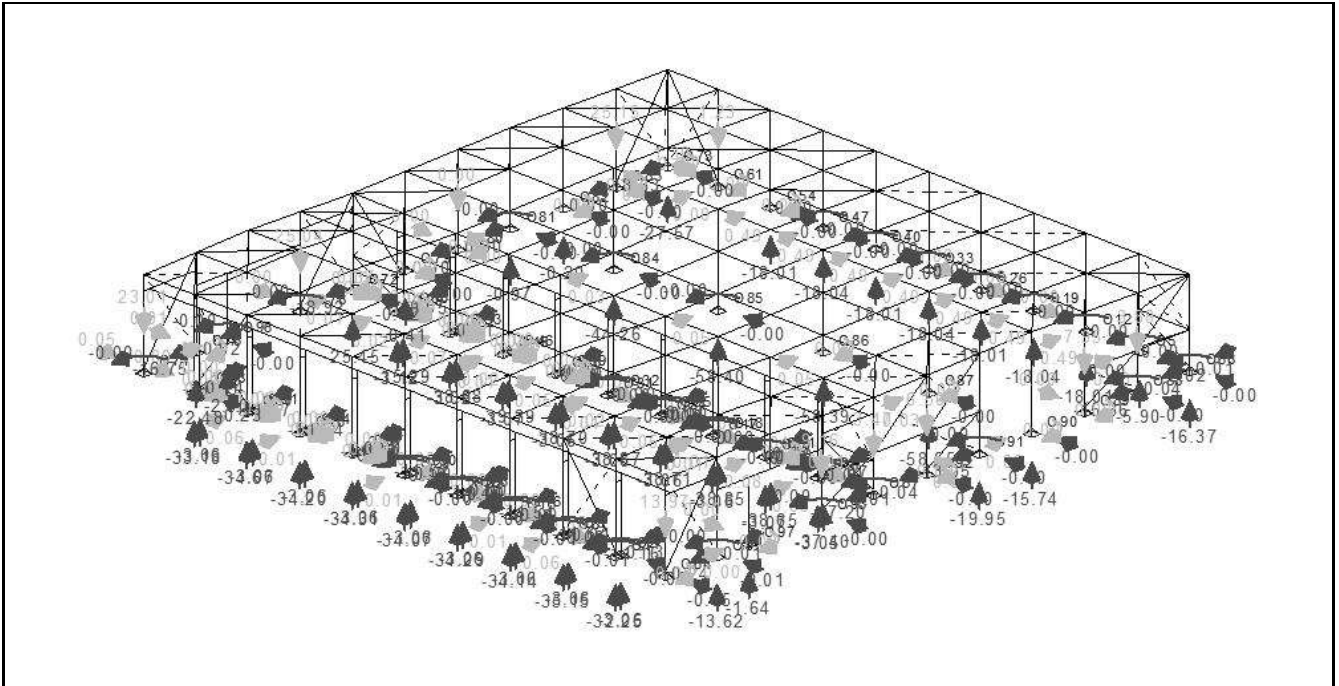

AFB. FU.C.12 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

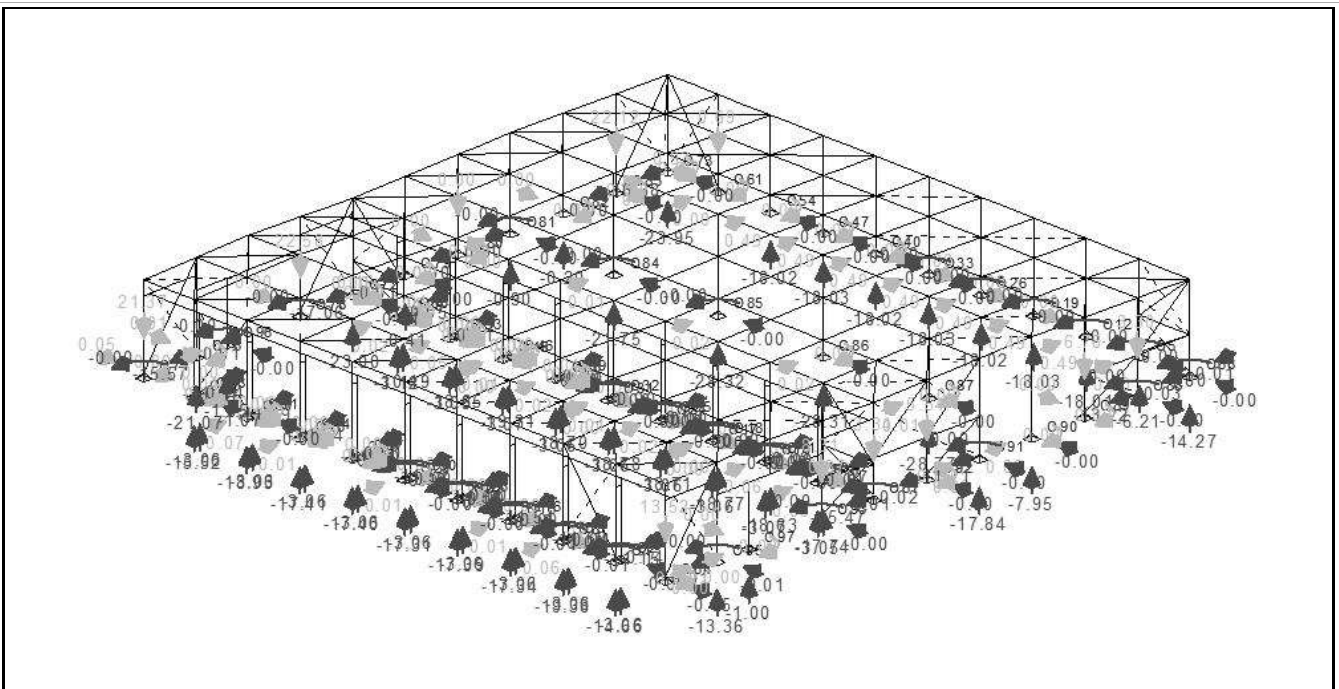


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153


AFB. FU.C.13 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

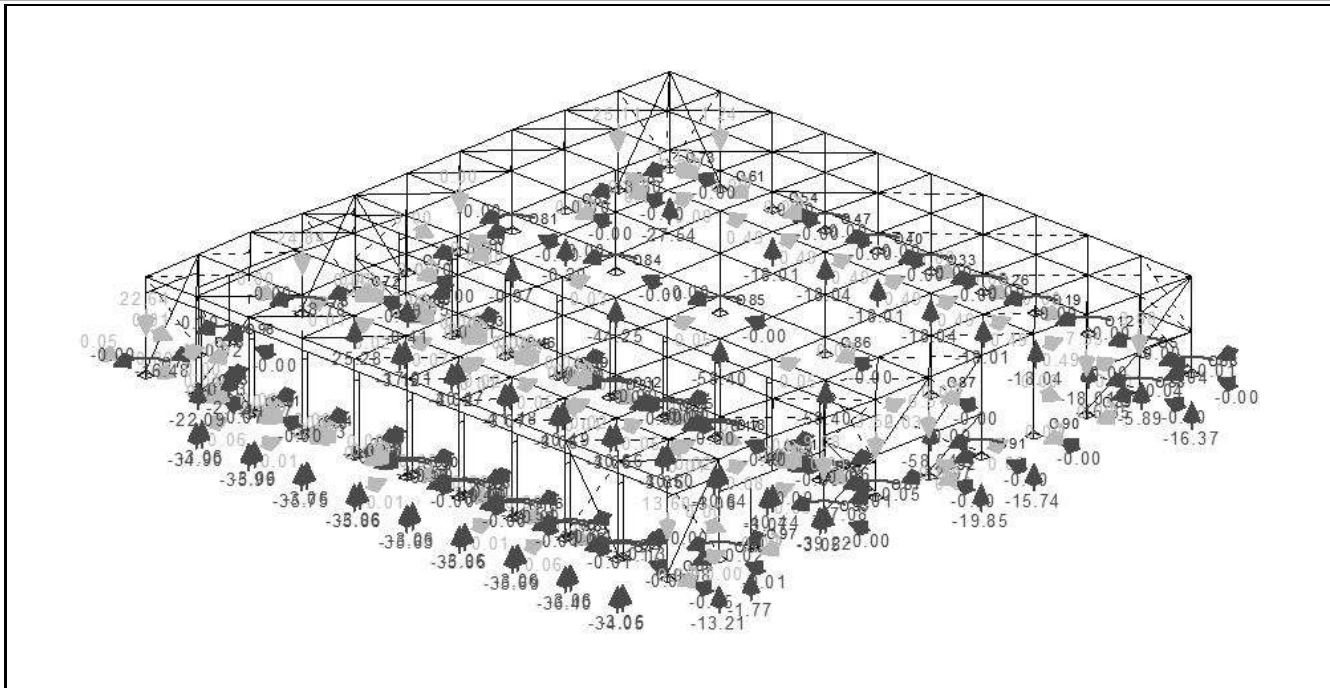

AFB. FU.C.14 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

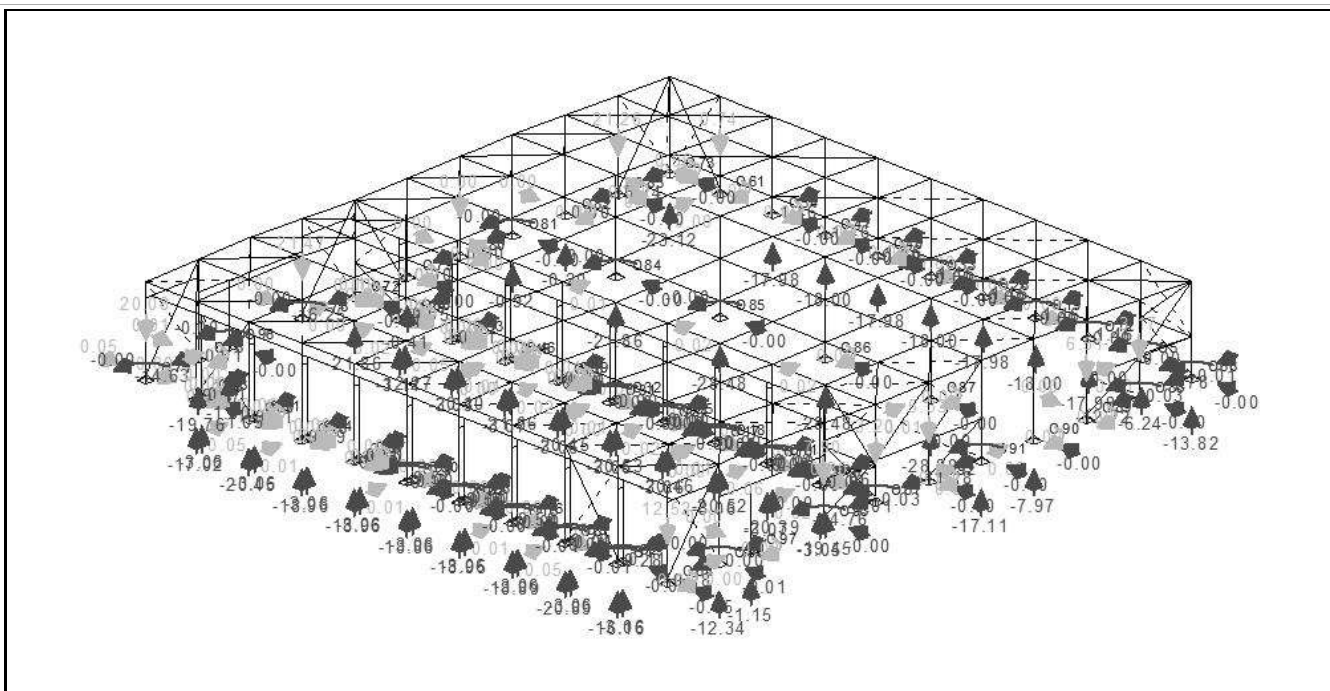


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153


AFB. FU.C.15 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

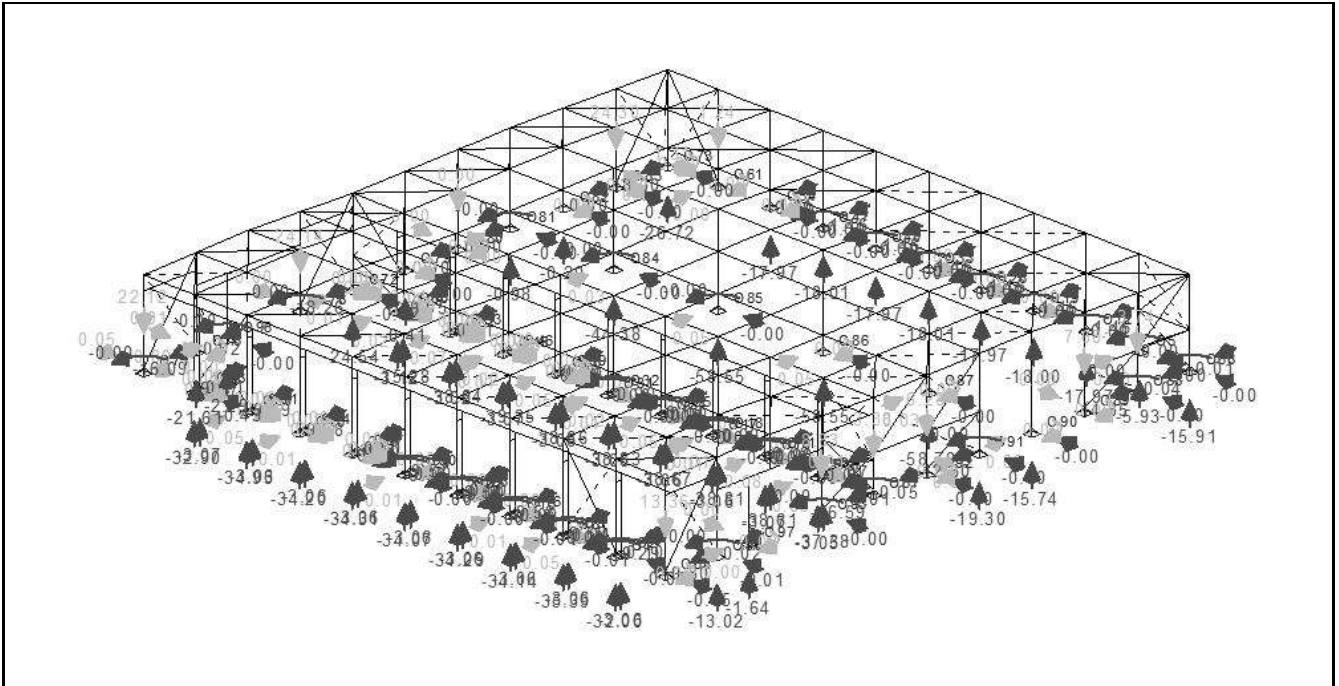

AFB. FU.C.16 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

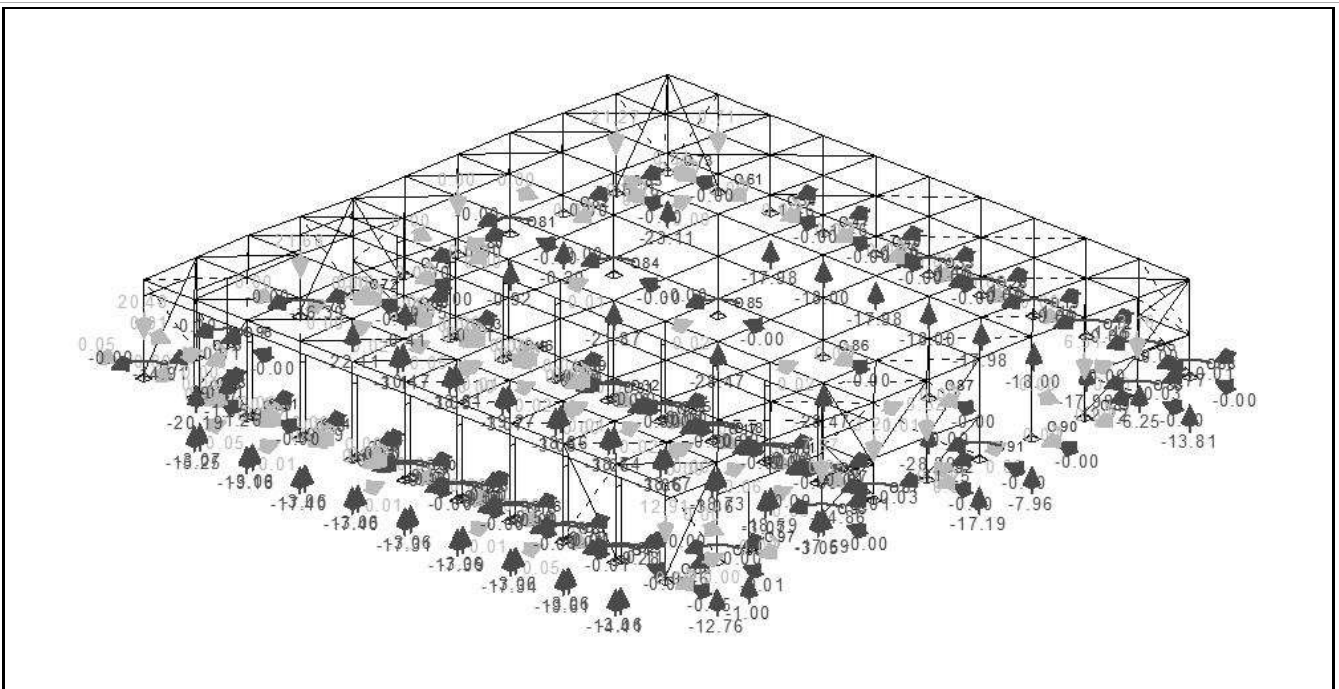


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153


AFB. FU.C.17 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

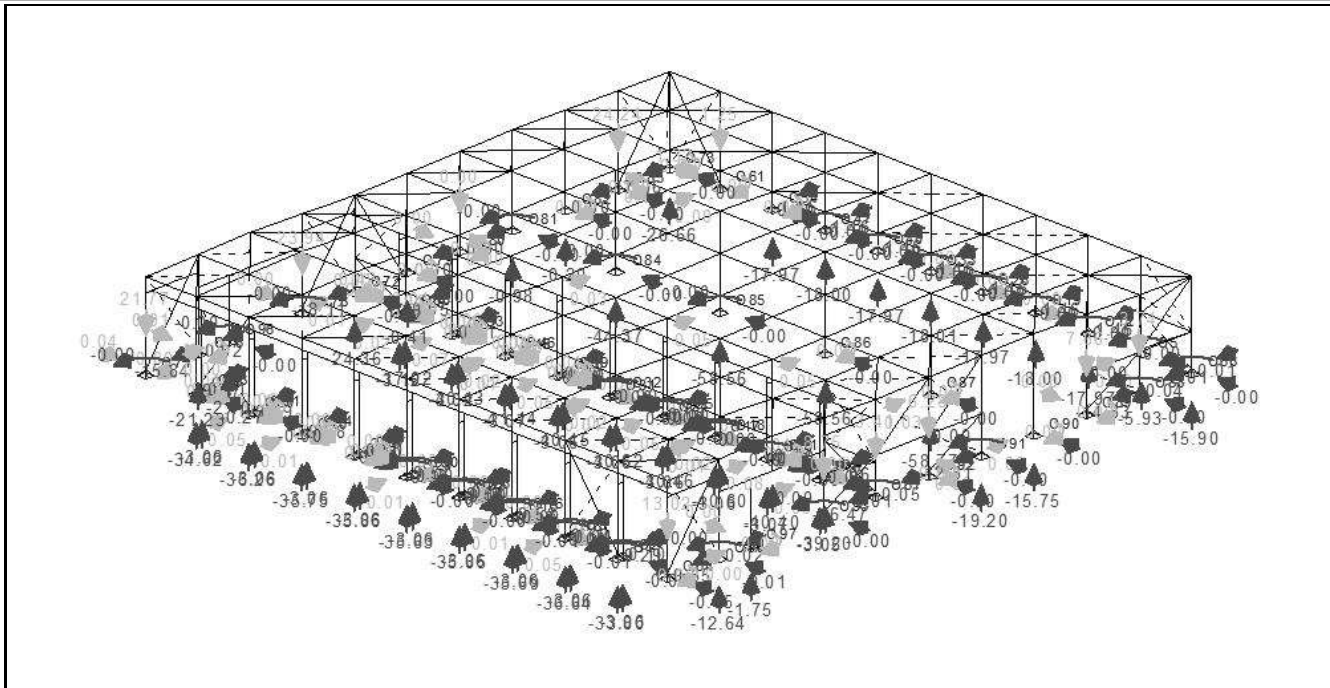

AFB. FU.C.18 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

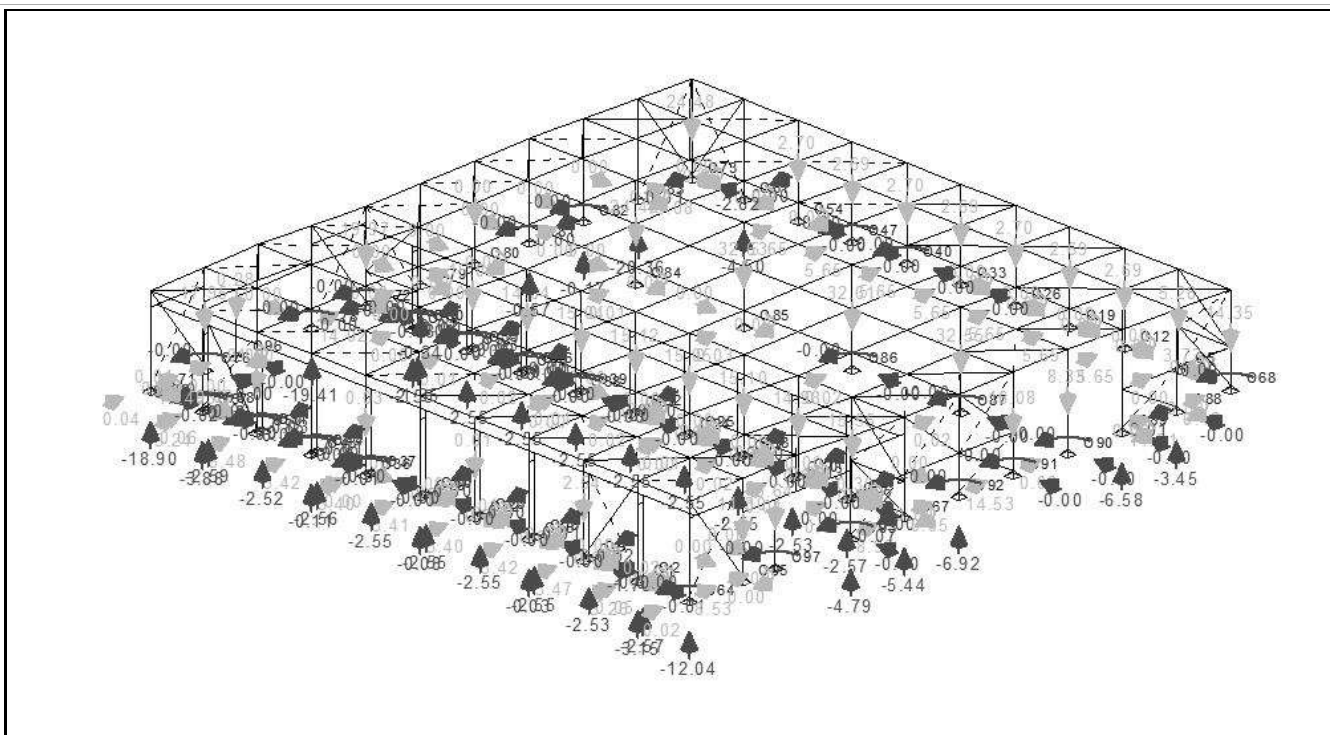


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153


AFB. FU.C.19 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

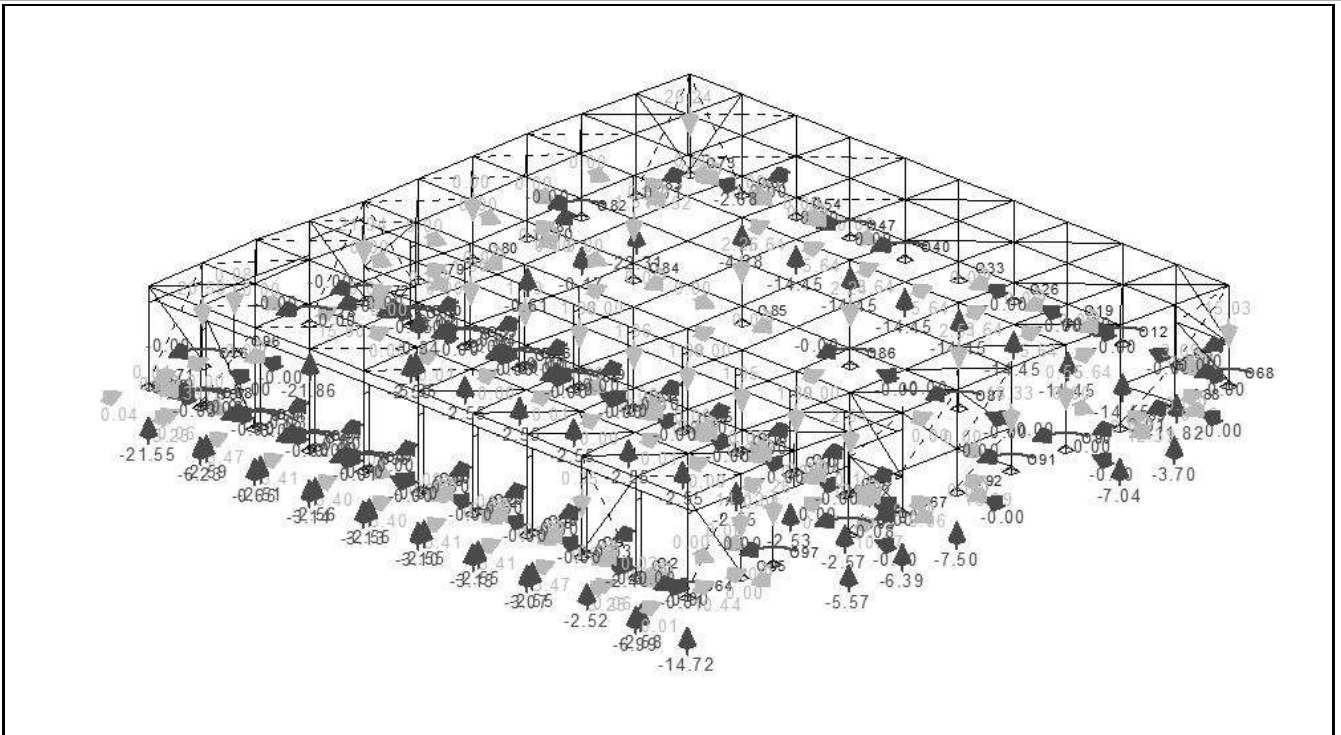

AFB. FU.C.20 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

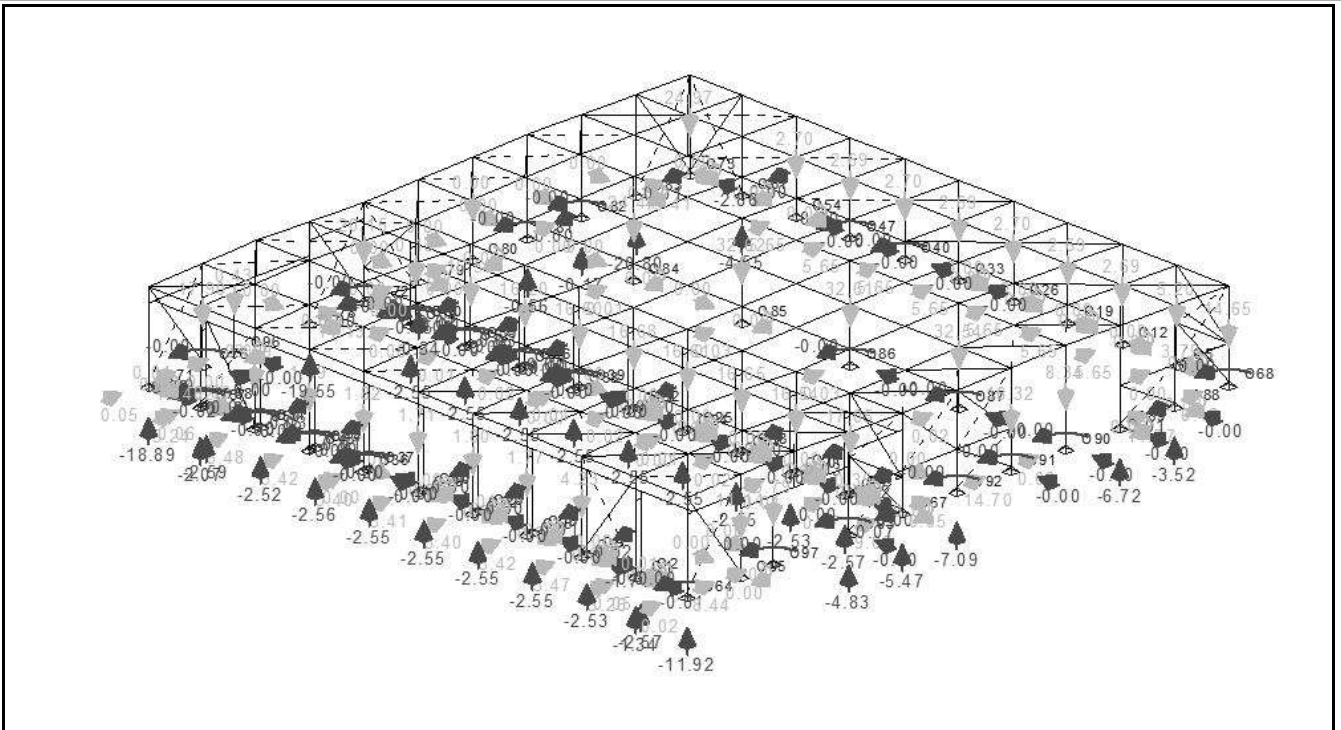


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**

projectnr.: 14153


AFB. FU.C.21 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

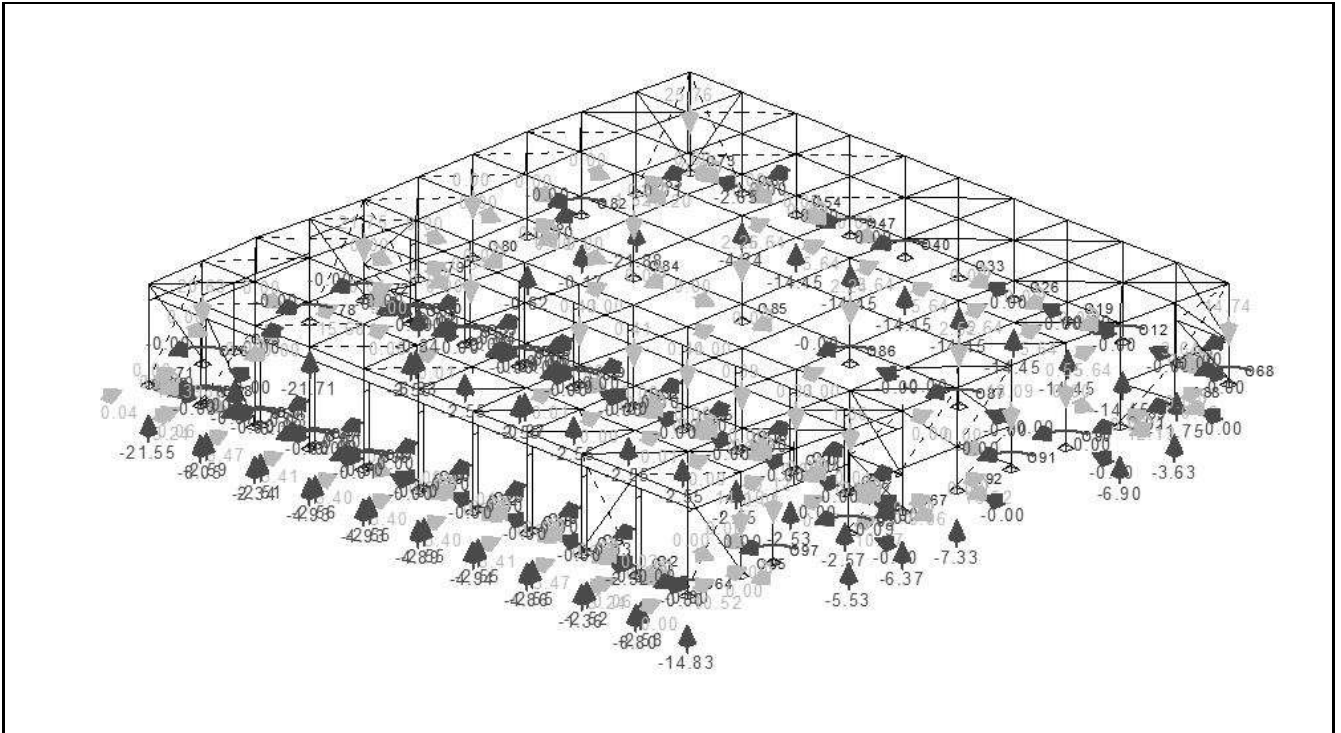

AFB. FU.C.22 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

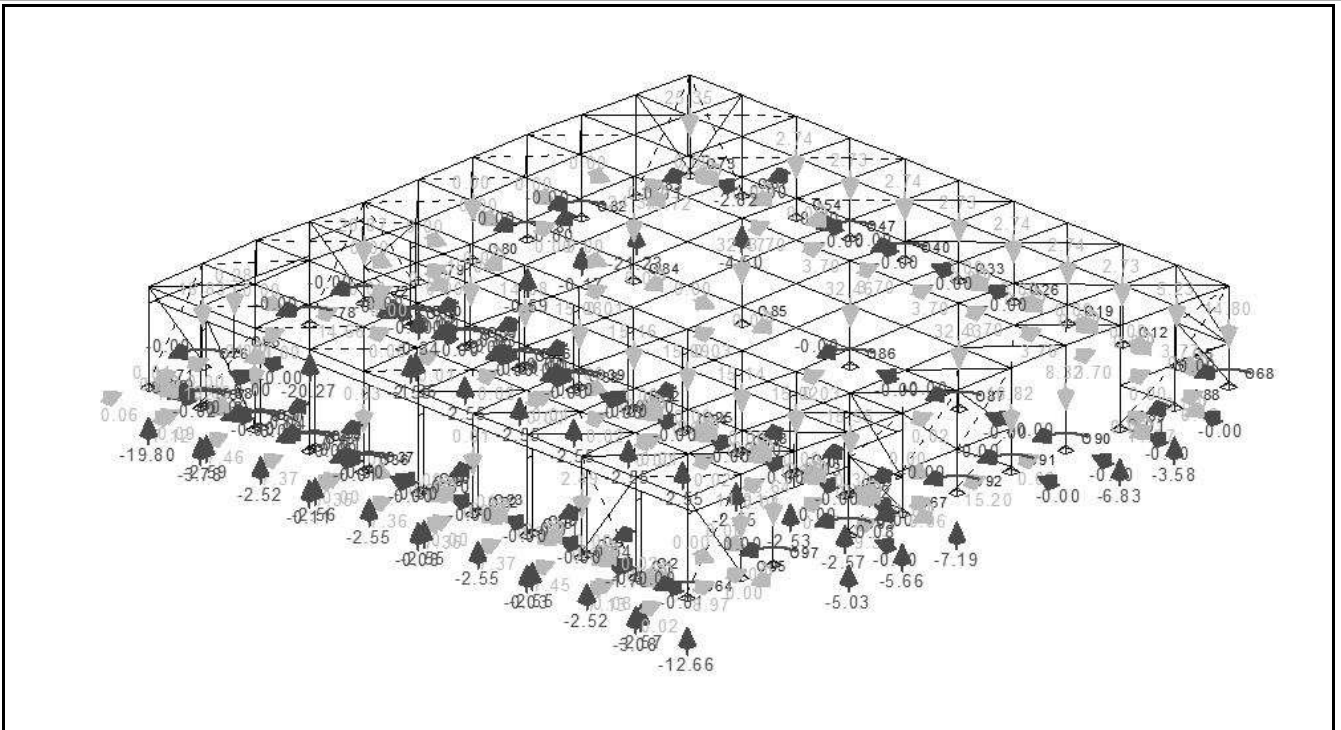


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153


AFB. FU.C.23 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

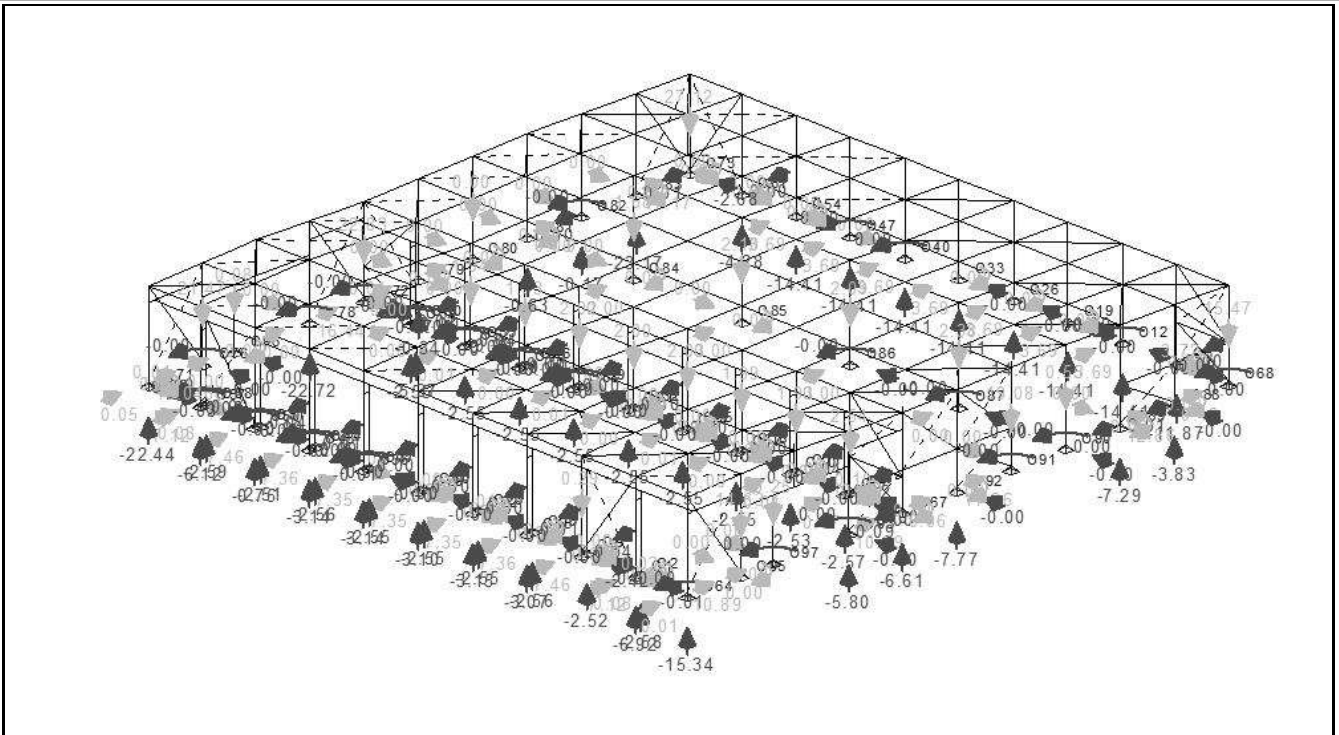

AFB. FU.C.24 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

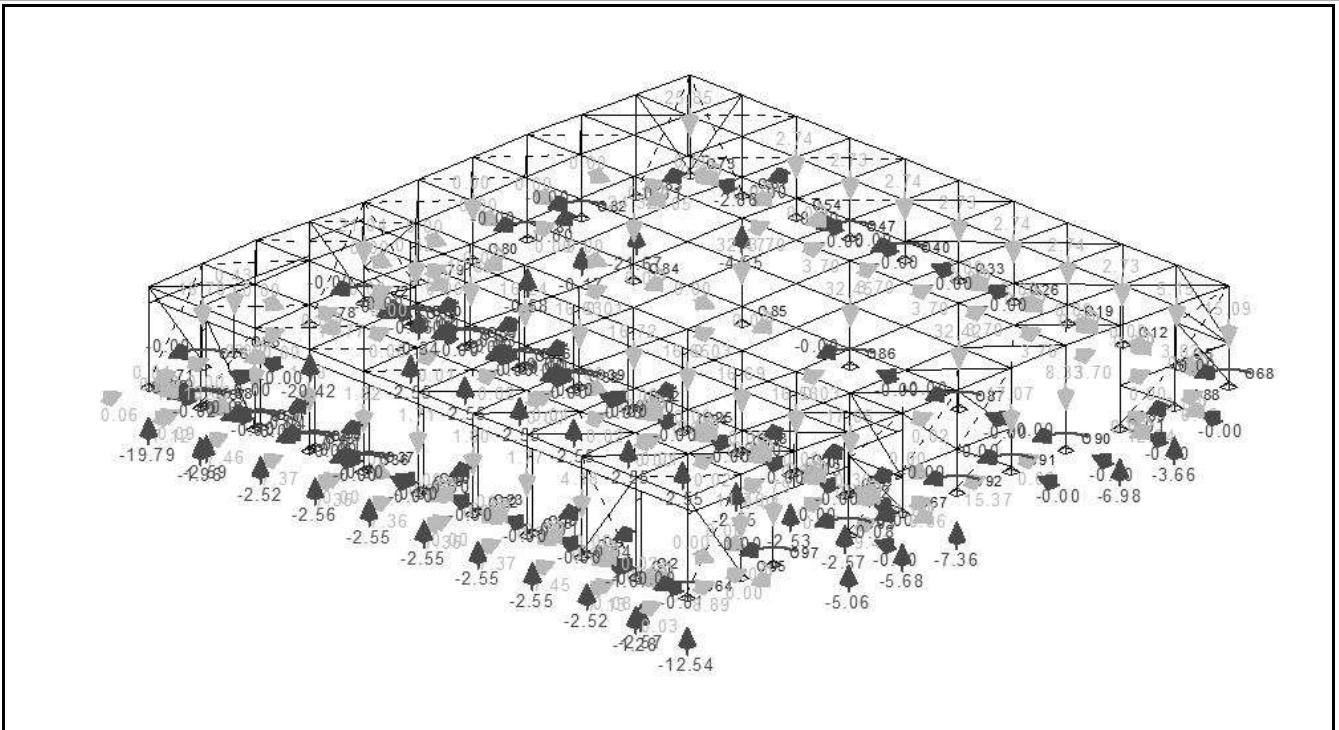


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153


AFB. FU.C.25 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

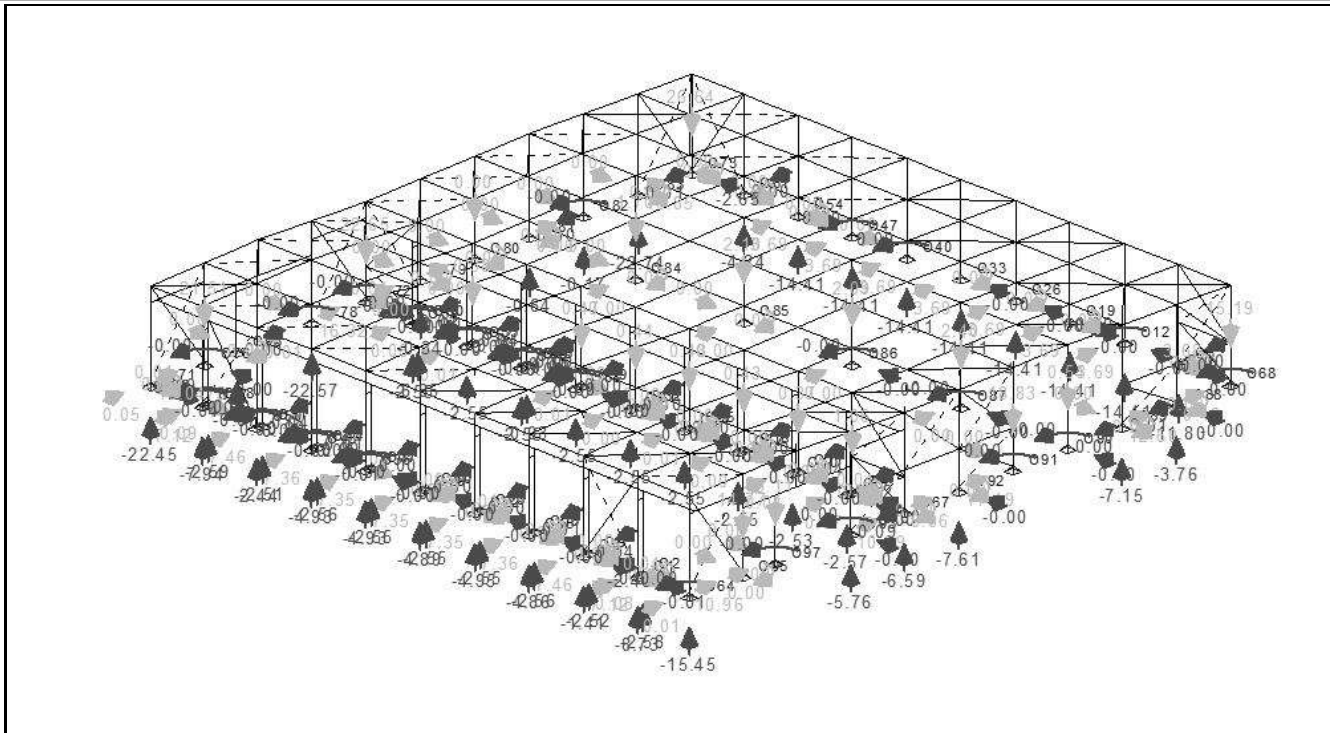

AFB. FU.C.26 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

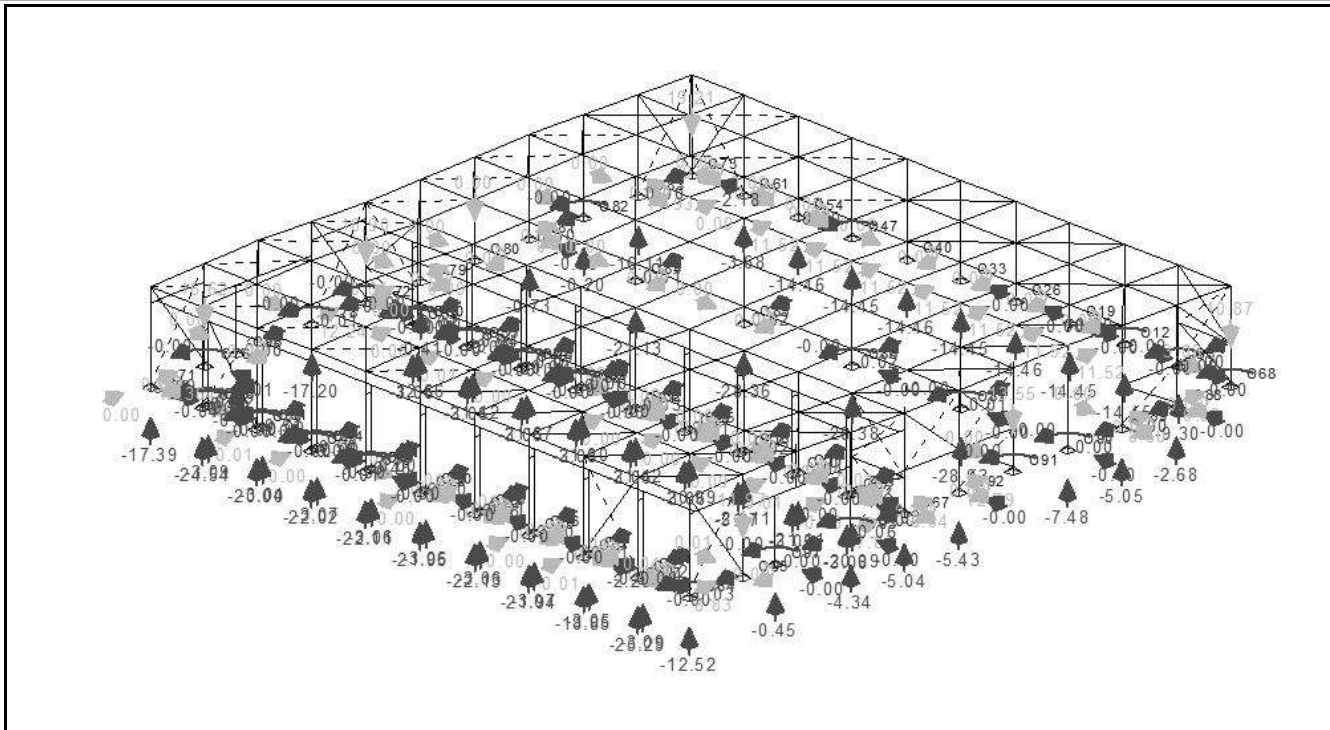


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153


AFB. FU.C.27 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

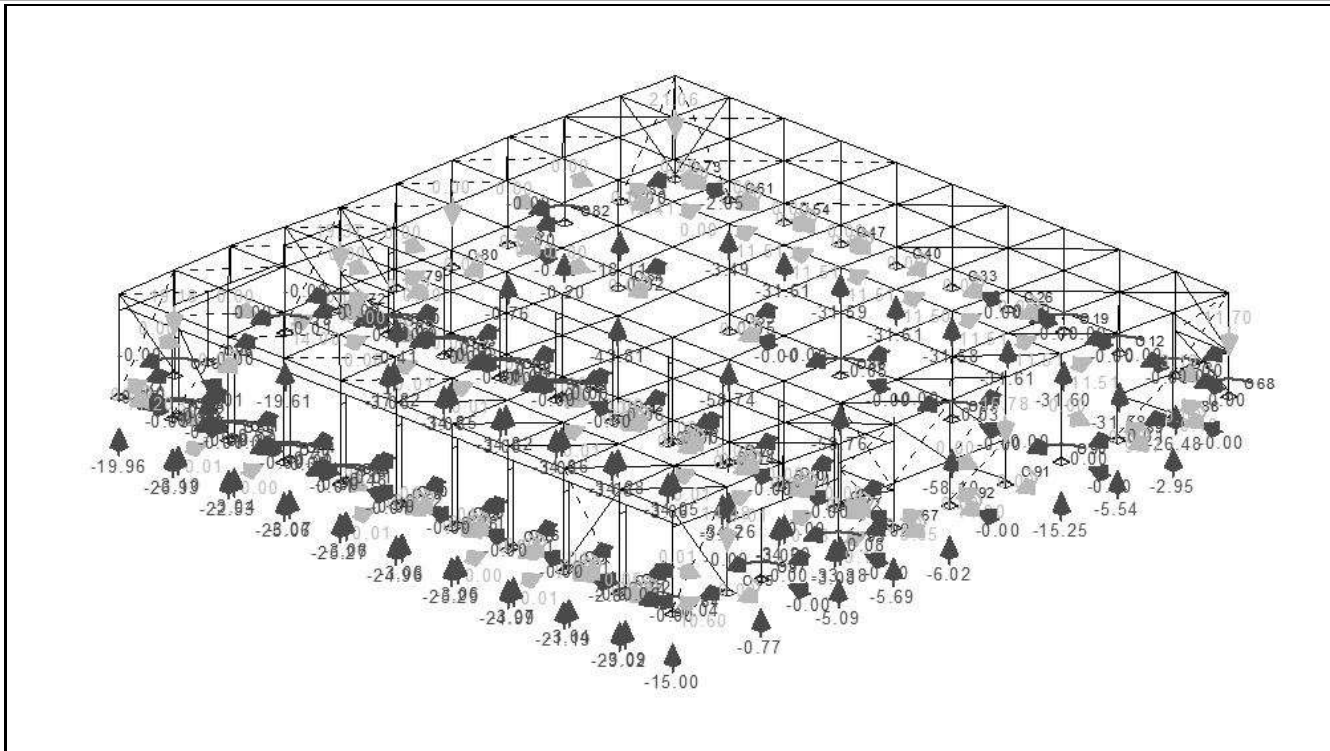

AFB. FU.C.28 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

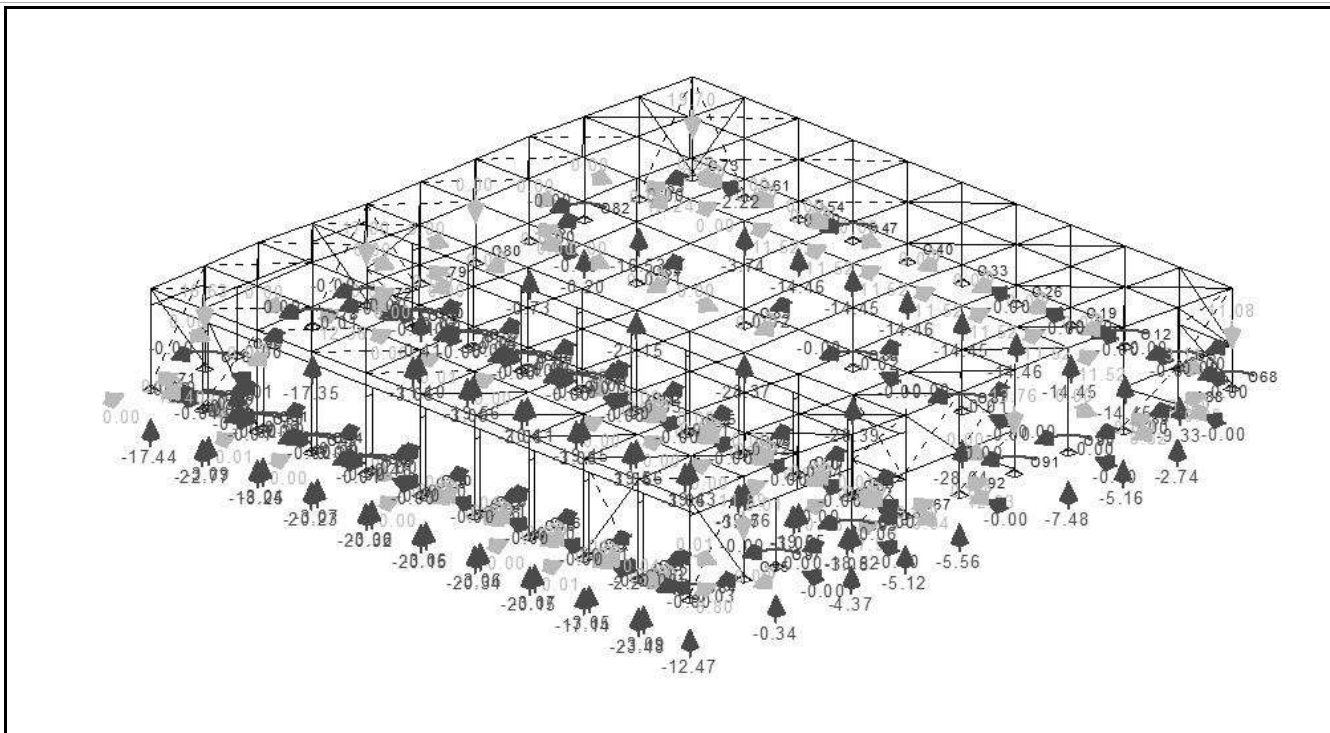


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153


AFB. FU.C.29 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

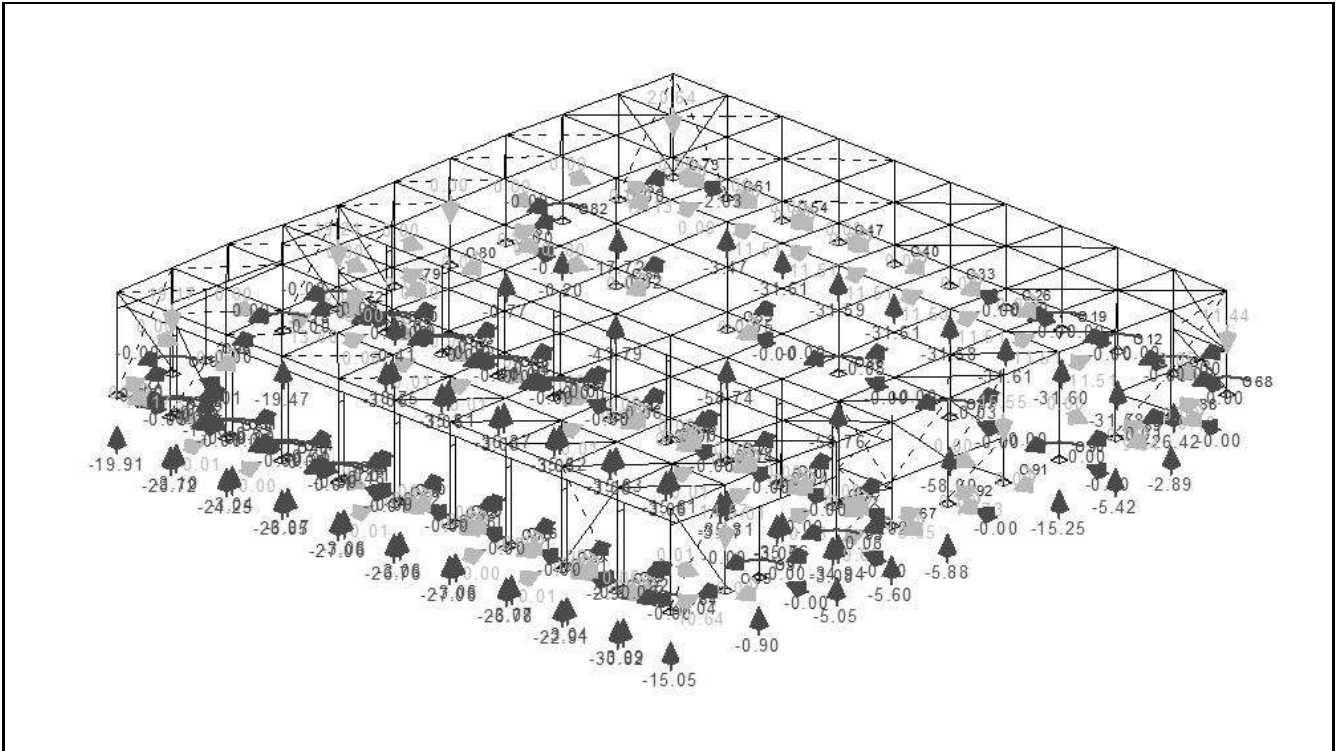

AFB. FU.C.30 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

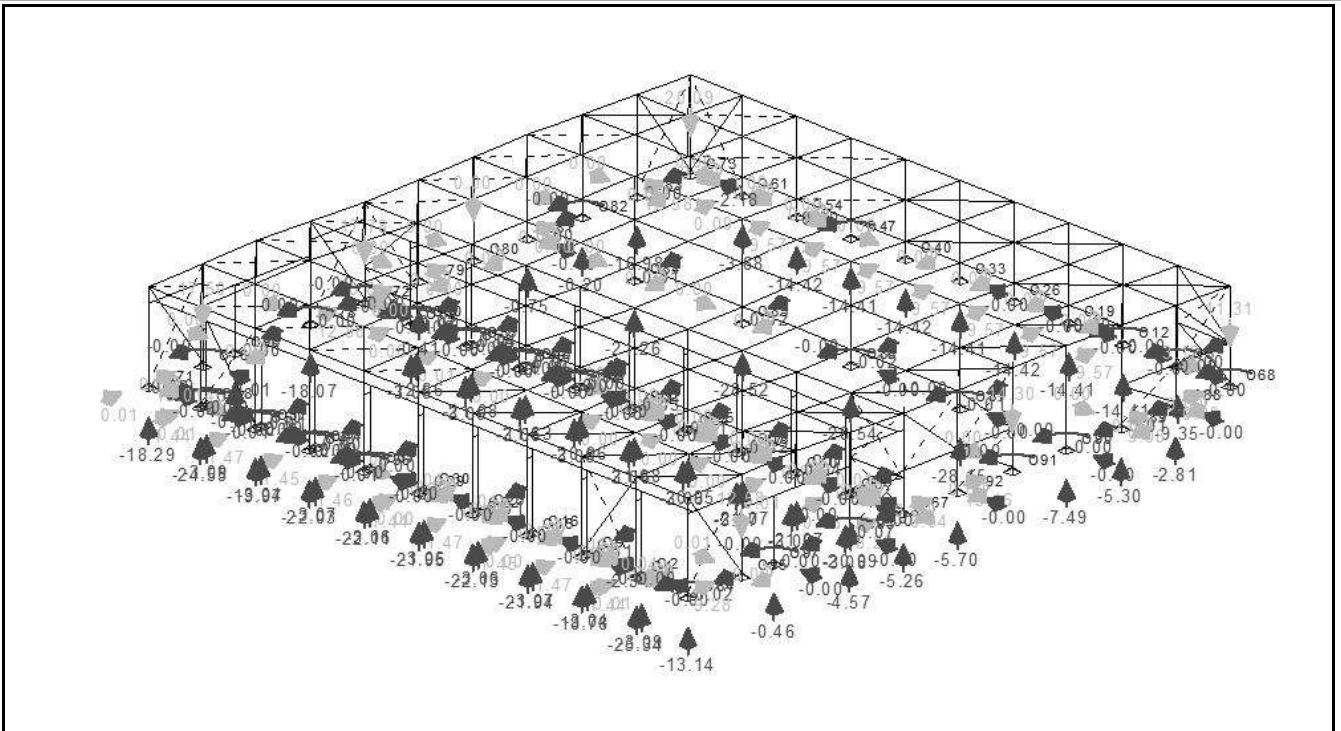


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153


AFB. FU.C.31 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

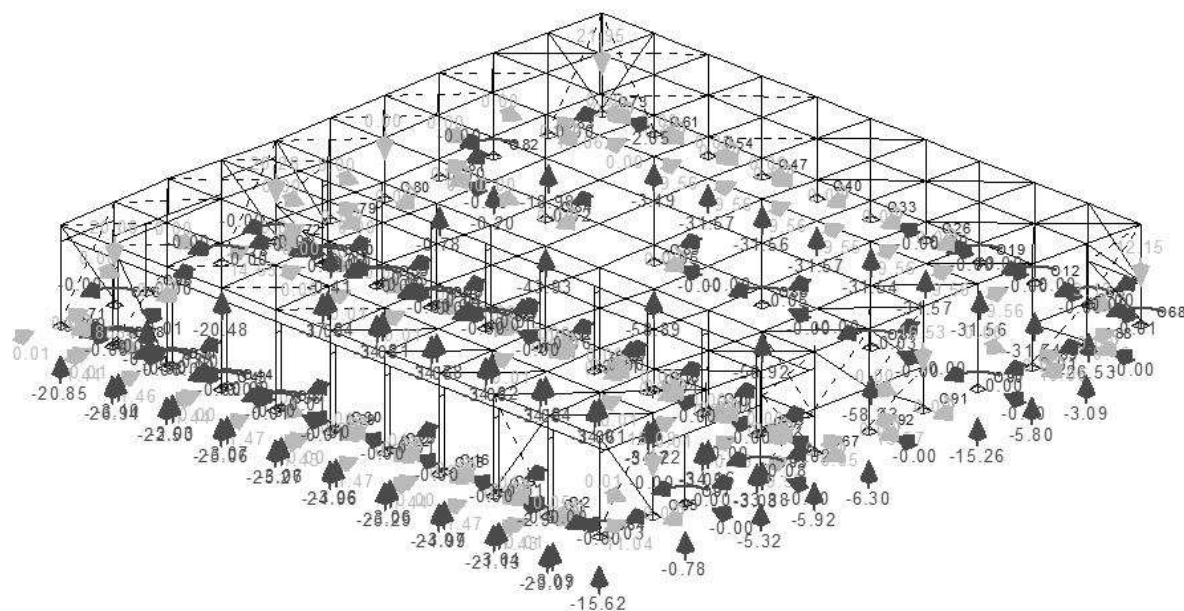

AFB. FU.C.32 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

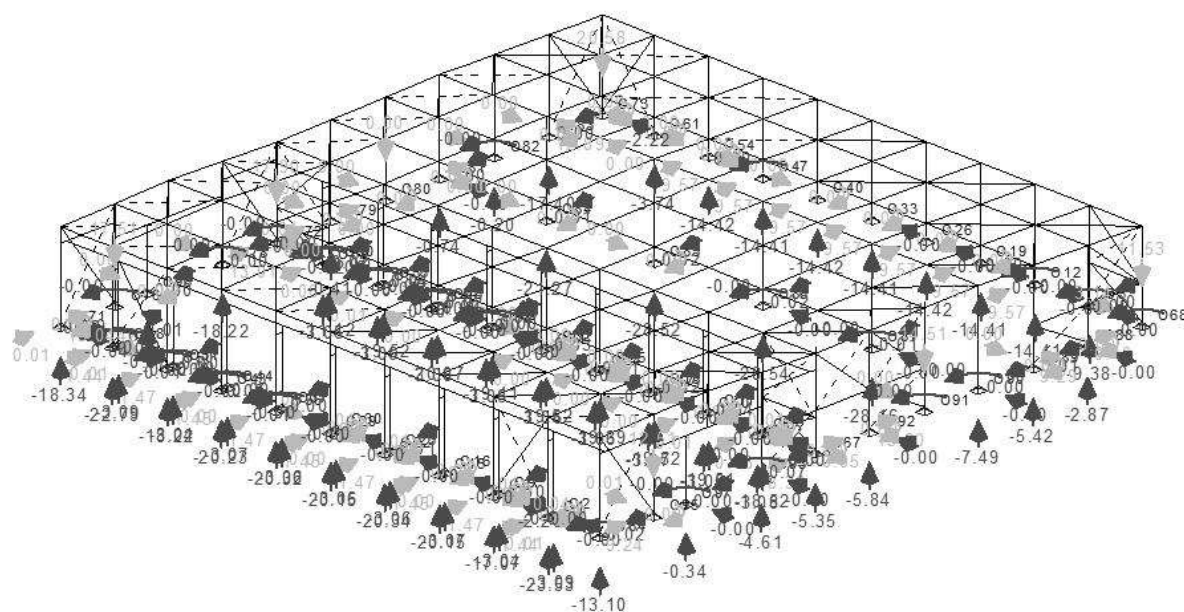


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153


AFB. FU.C.33 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

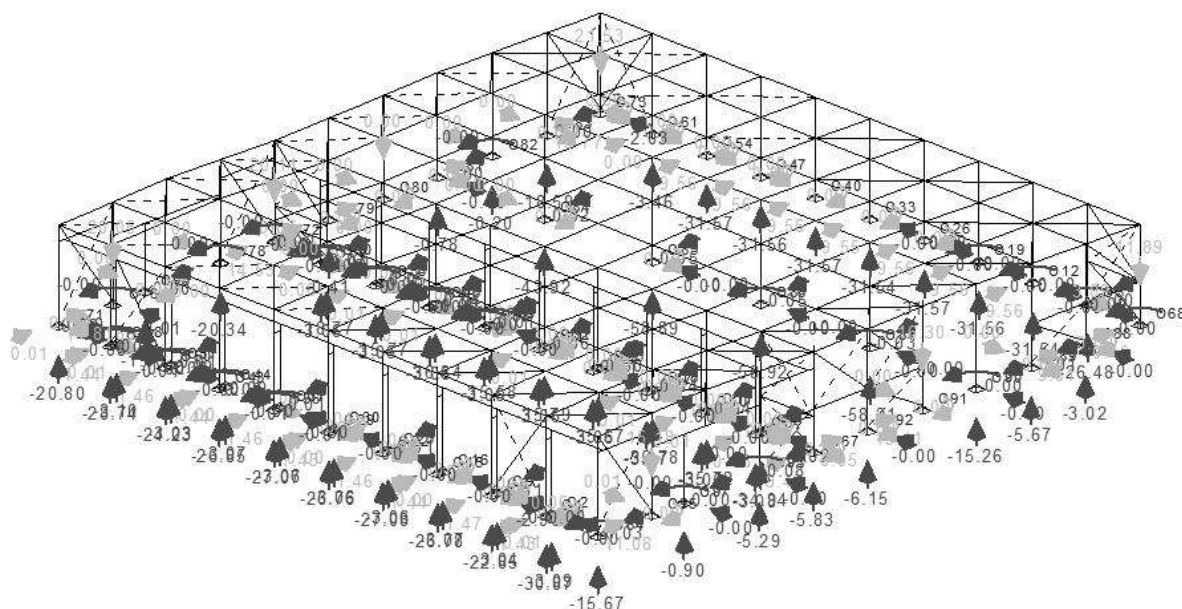

AFB. FU.C.34 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

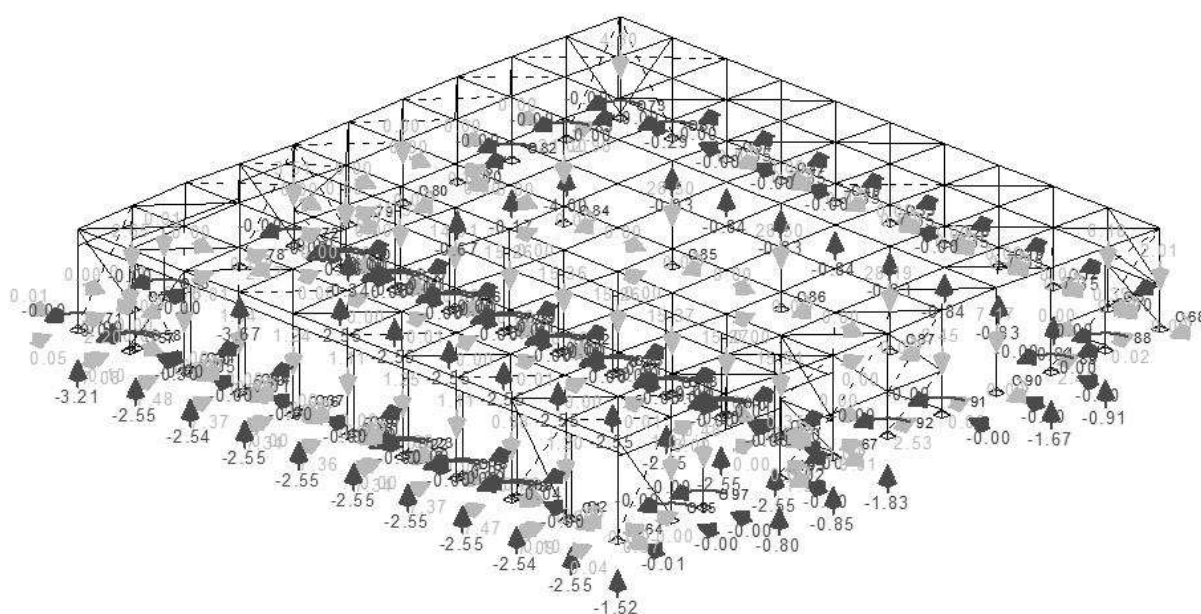


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153


AFB. FU.C.35 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

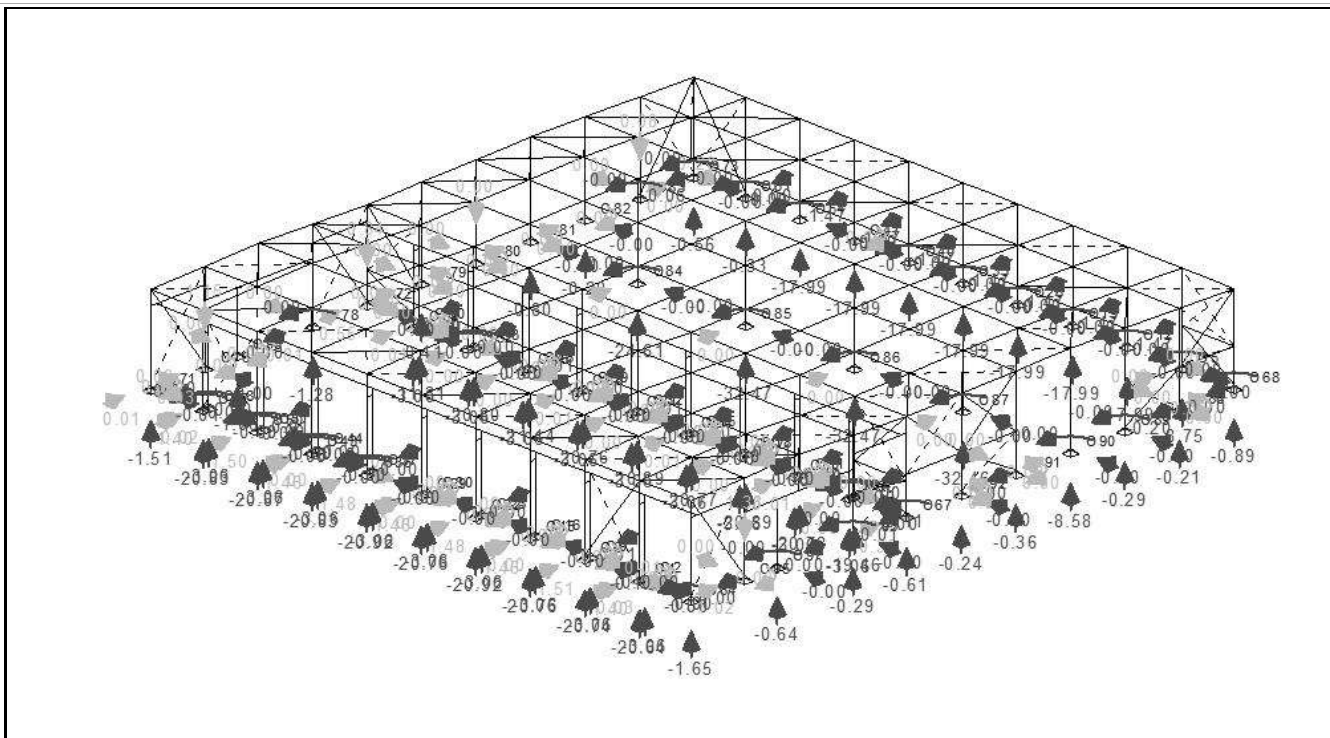

AFB. FU.C.36 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

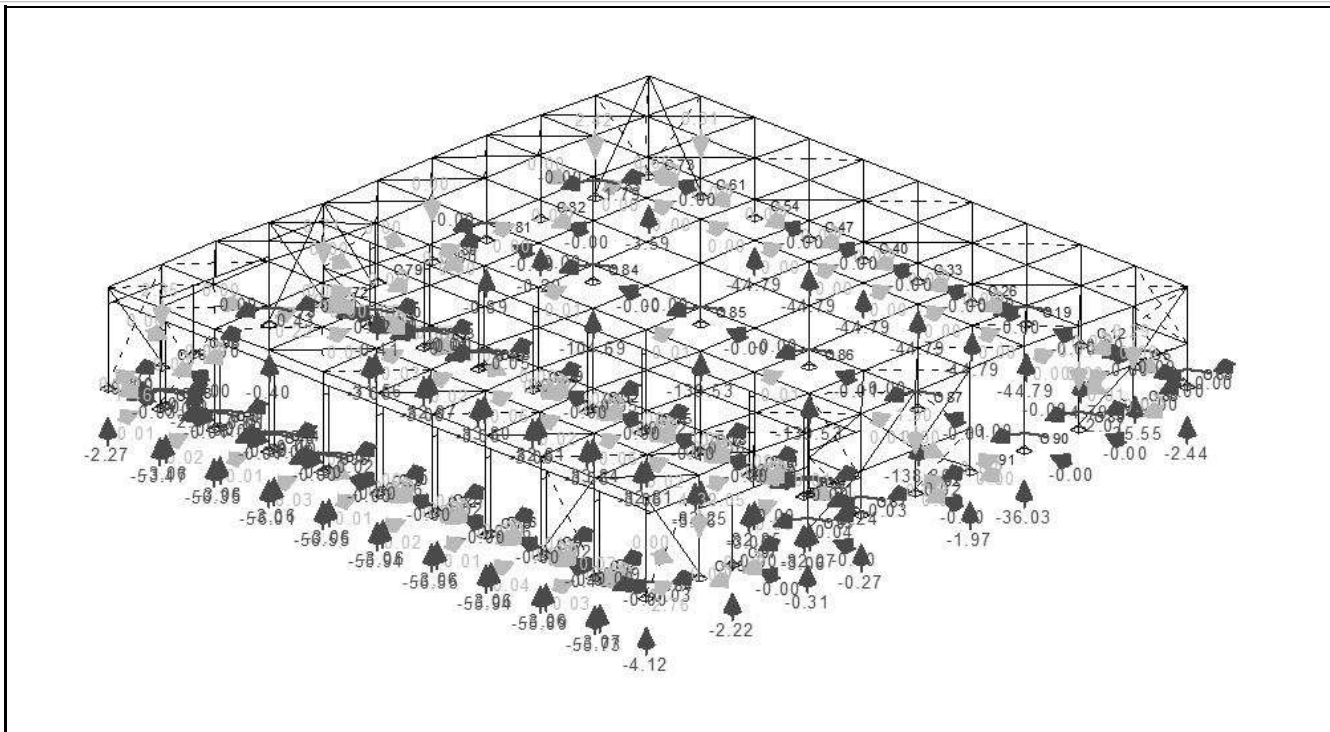


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153


AFB. FU.C.37 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

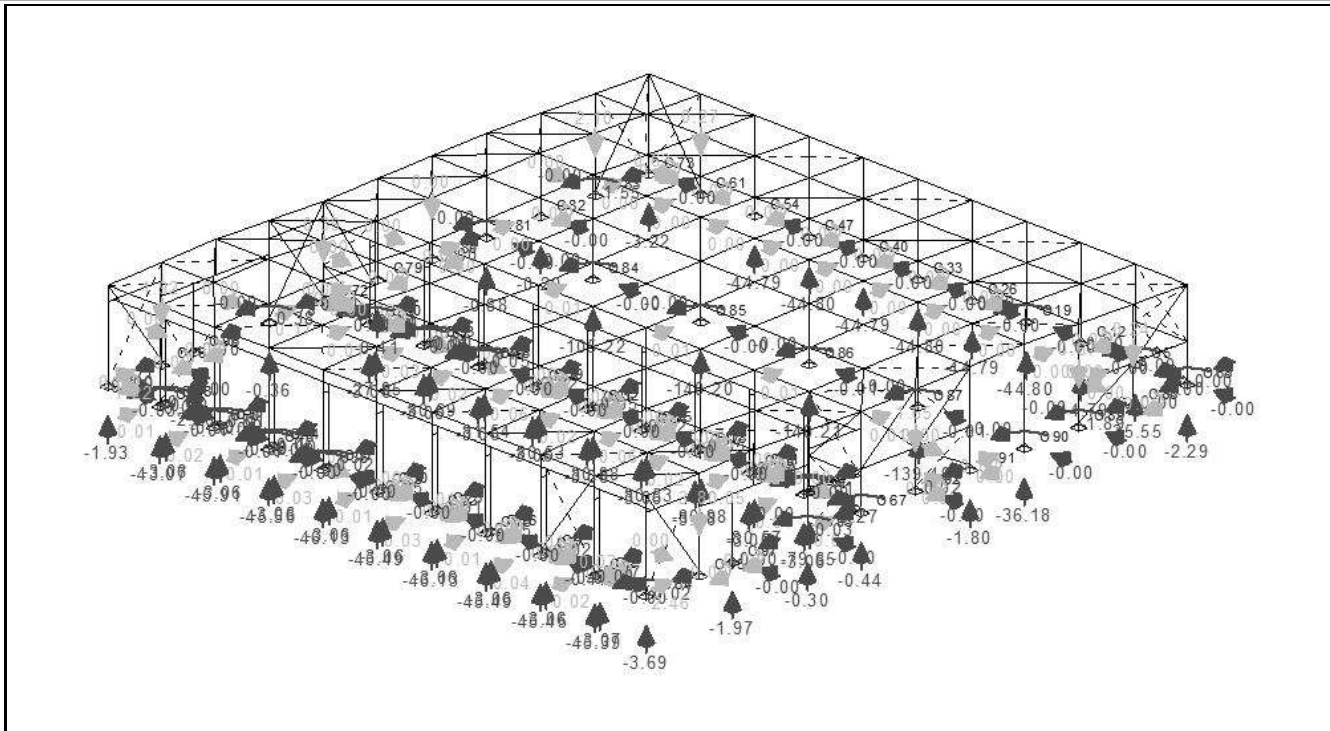

AFB. FU.C.38 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

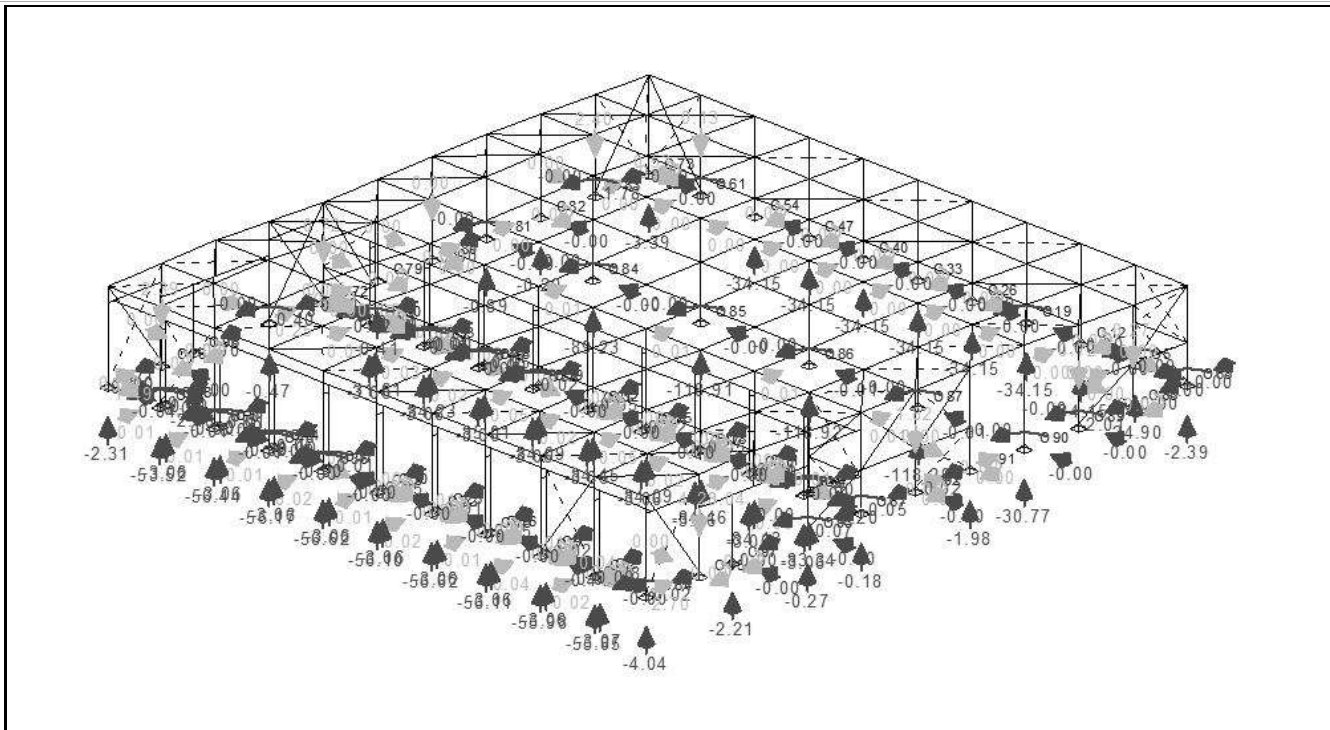


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153


AFB. FU.C.39 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

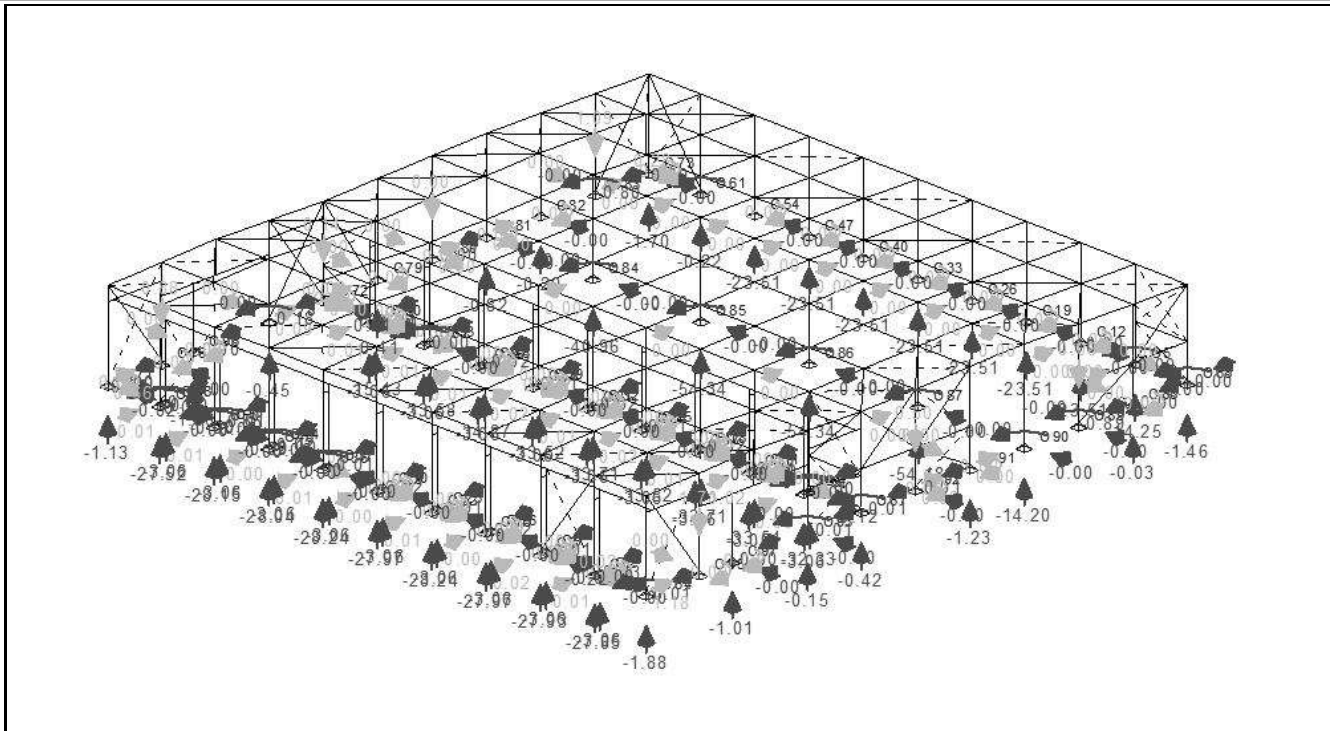

AFB. FU.C.40 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

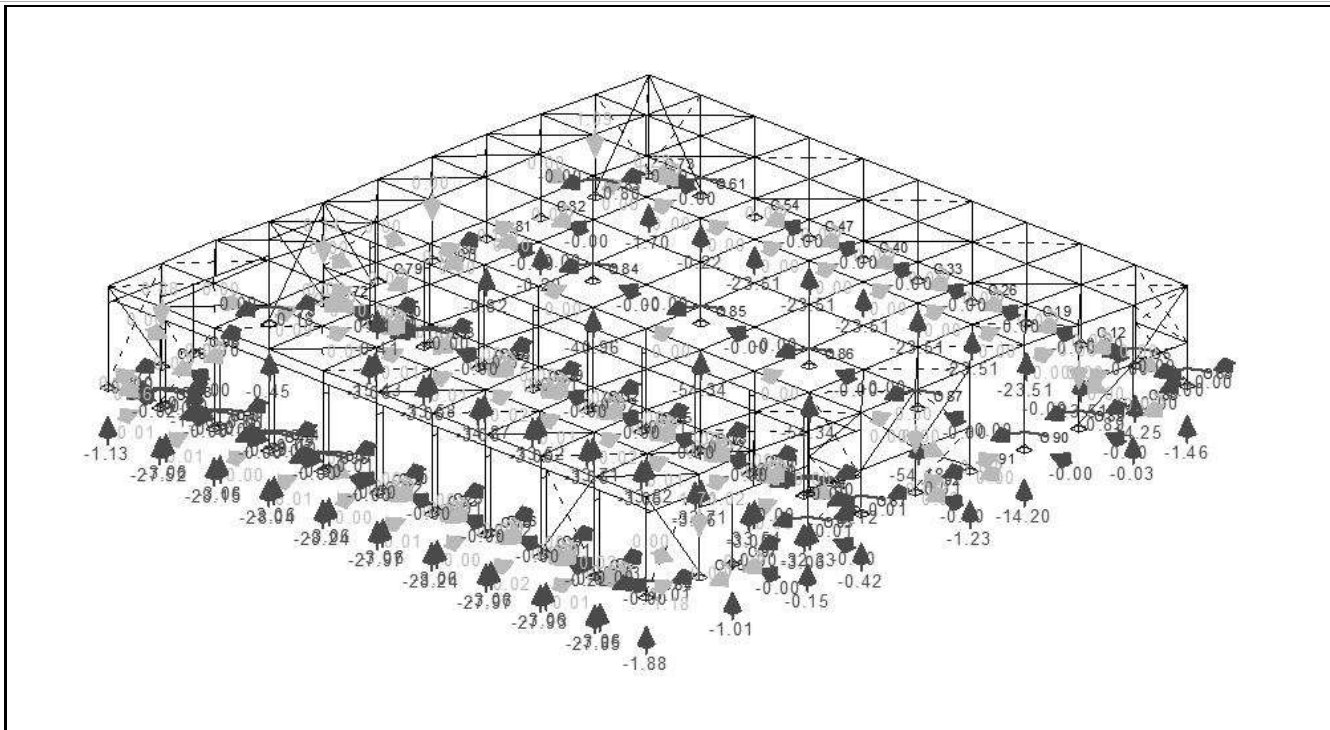


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153


AFB. FU.C.41 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

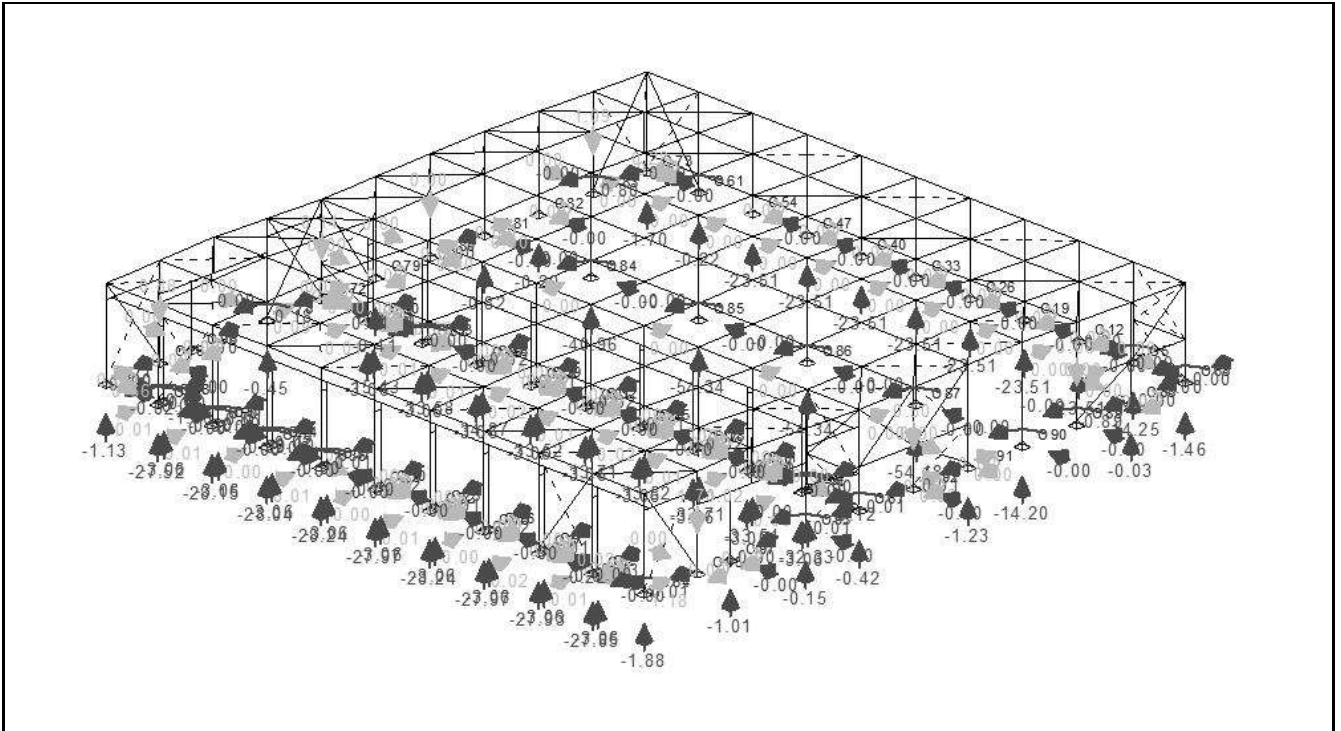

AFB. FU.C.42 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

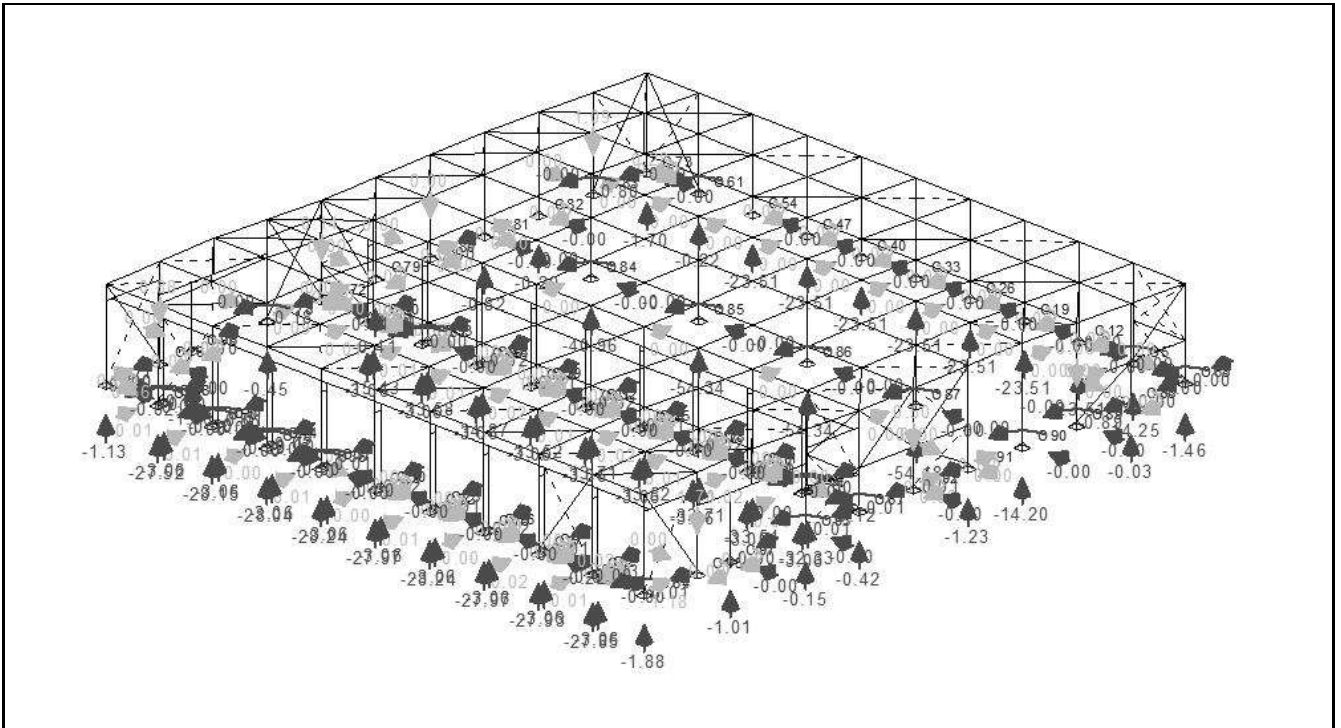


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**

projectnr.: 14153


AFB. FU.C.43 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

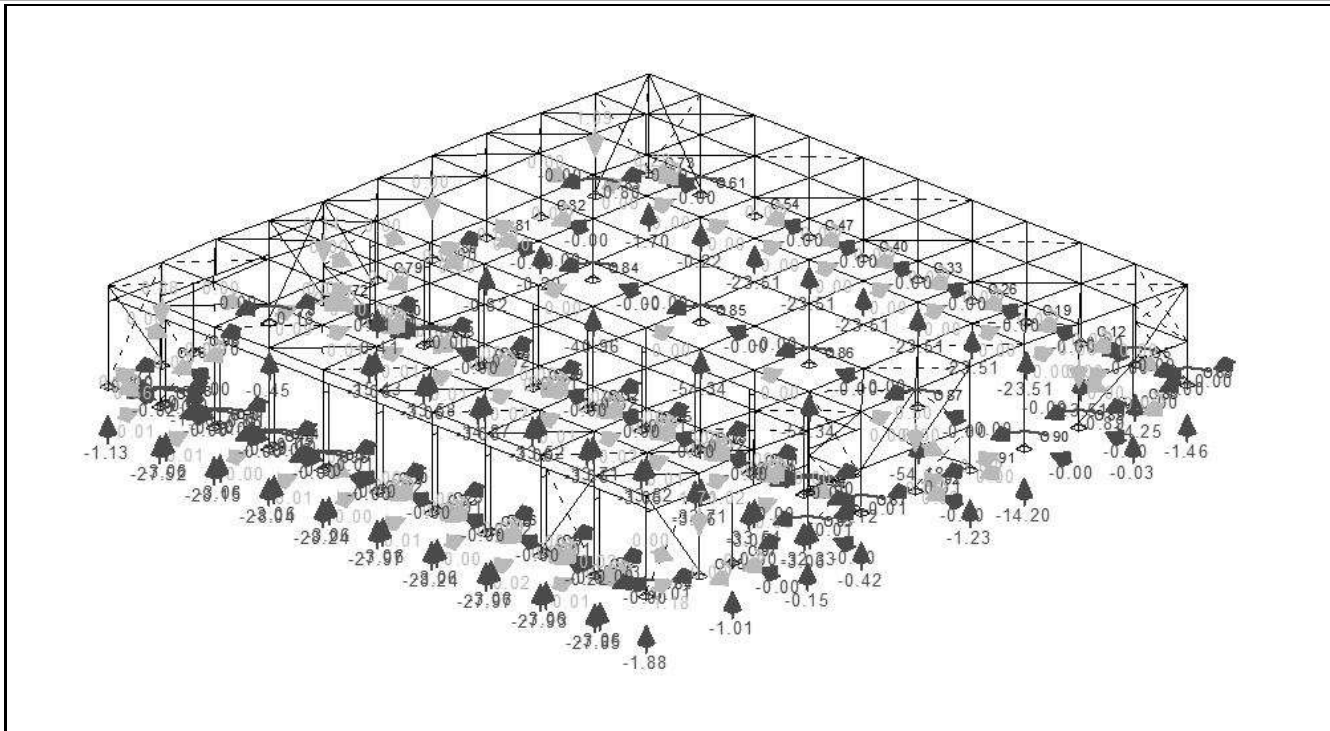

AFB. FU.C.44 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

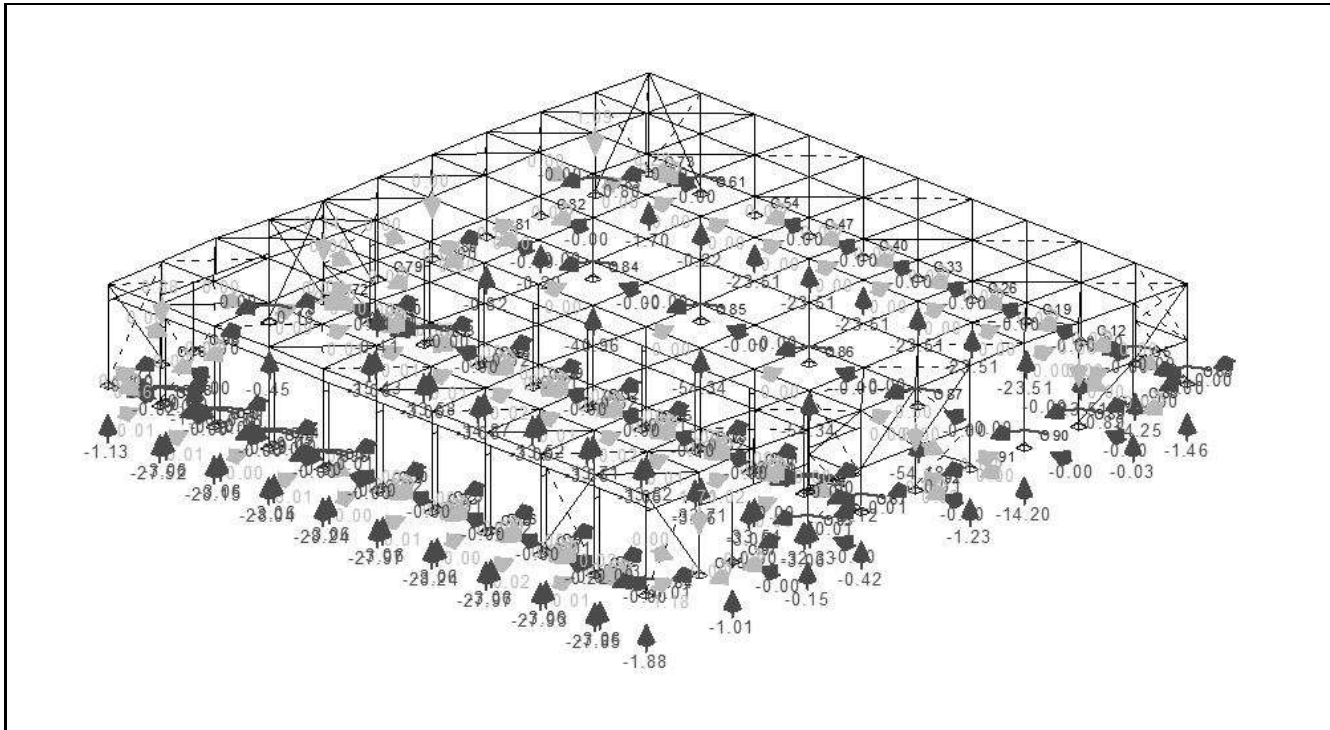


Project: Verbouwing bedrijfspand **onderdeel Controle bestaand pand**
Houtzagerij 2 te Steenberg **+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153


AFB. FU.C.45 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

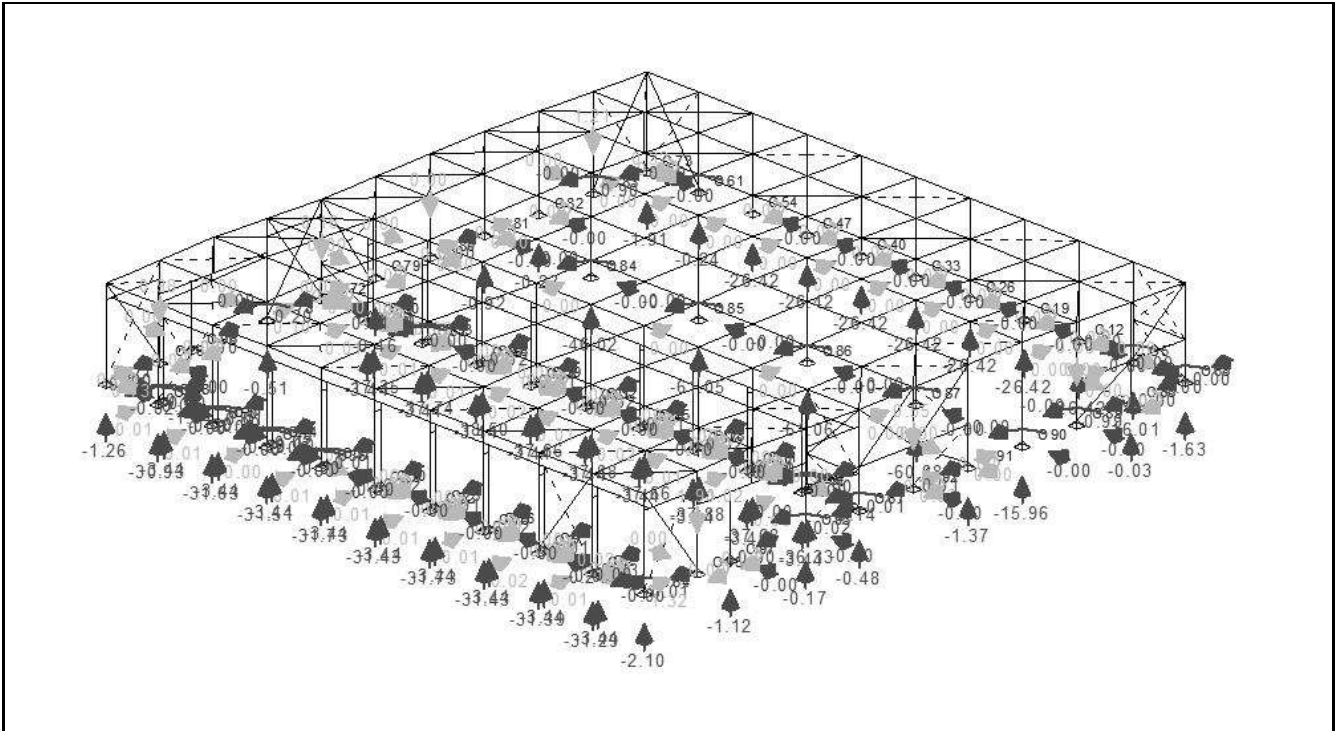

AFB. FU.C.46 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

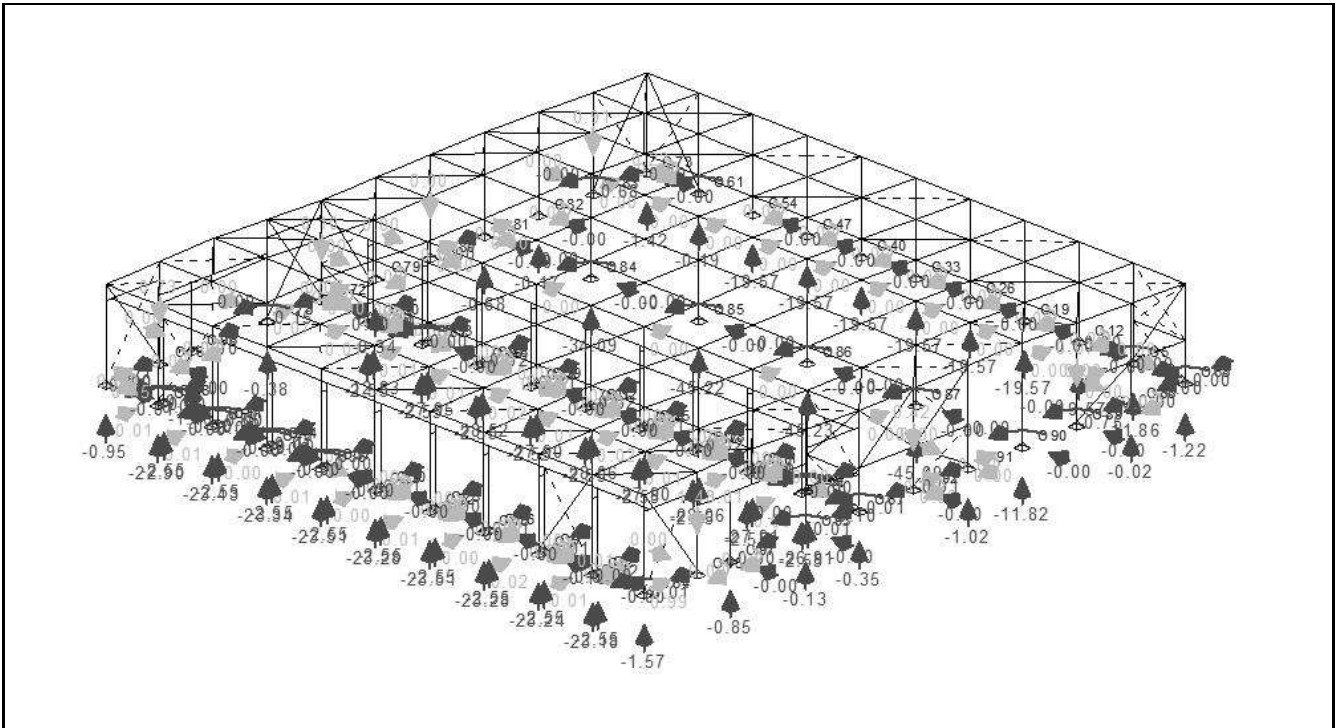


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153


AFB. FU.C.47 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

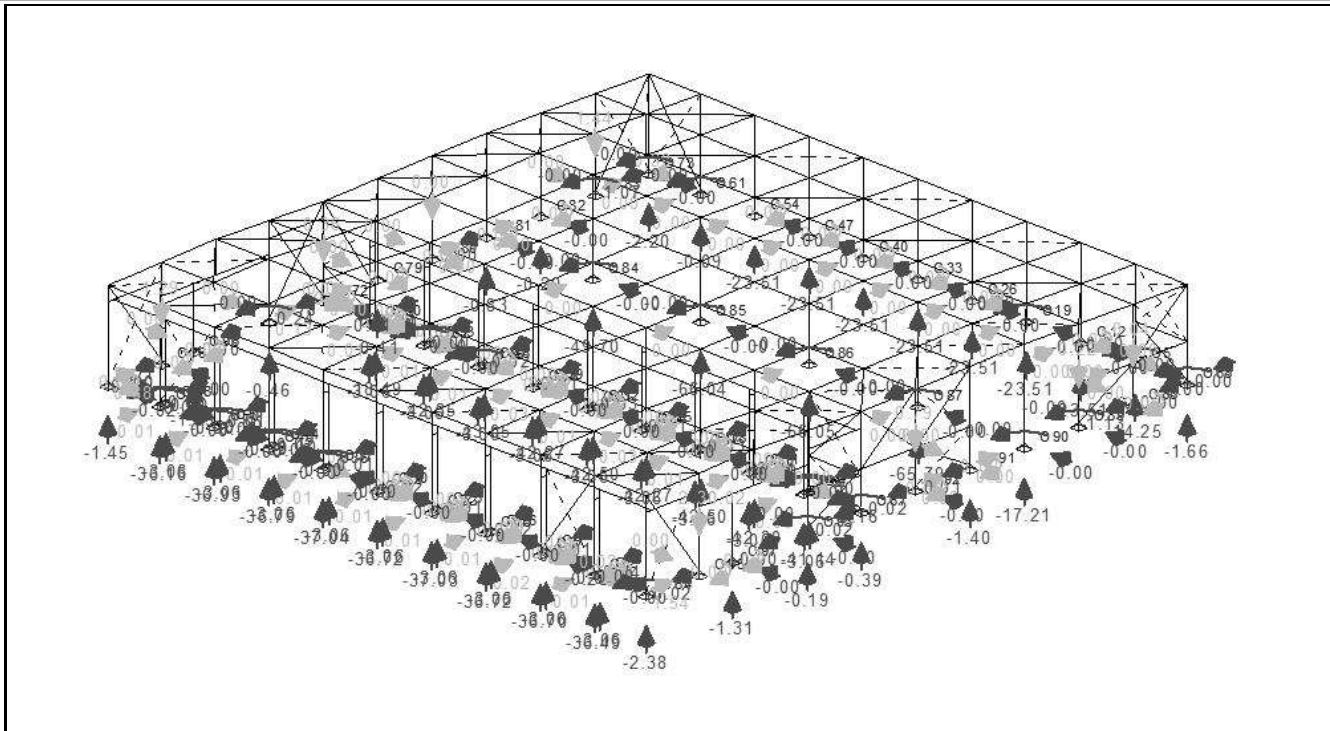

AFB. FU.C.48 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

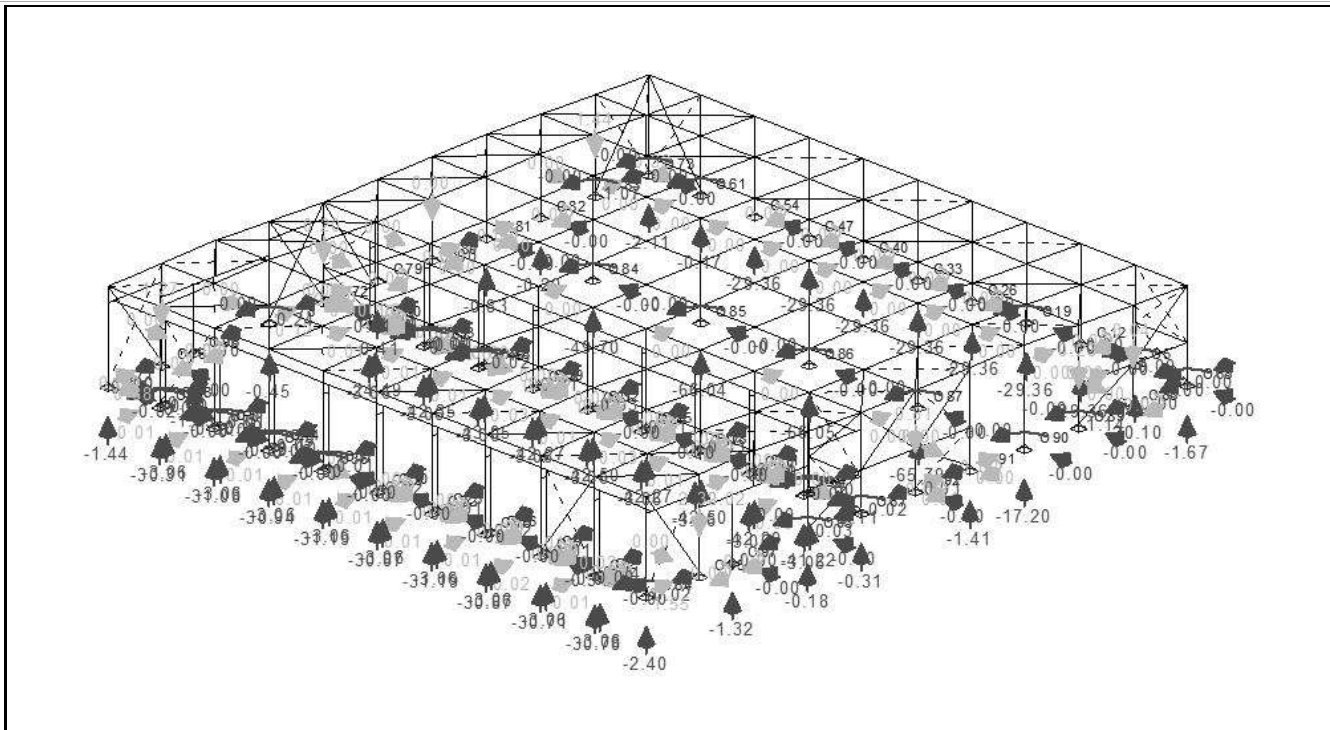


Project: Verbouwing bedrijfspand **onderdeel Controle bestaand pand**
Houtzagerij 2 te Steenberg **+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153


AFB. FU.C.49 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

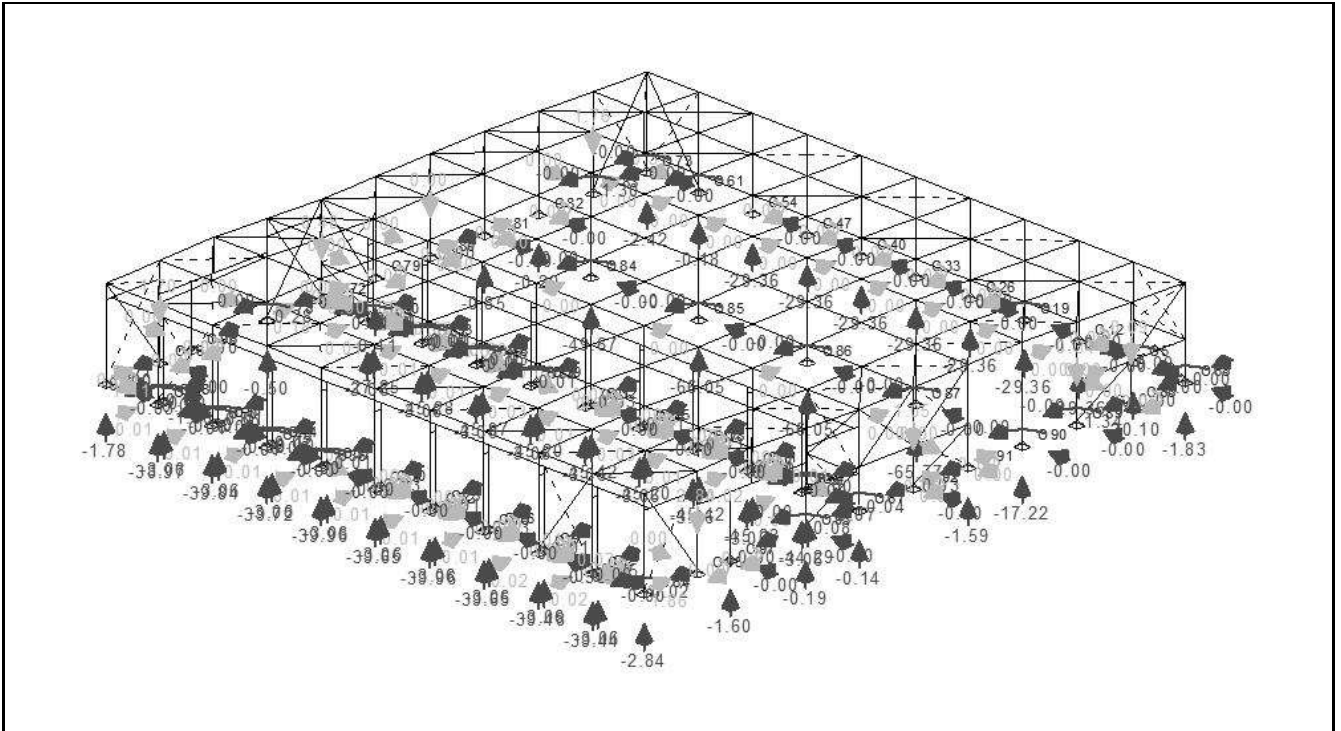

AFB. FU.C.50 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

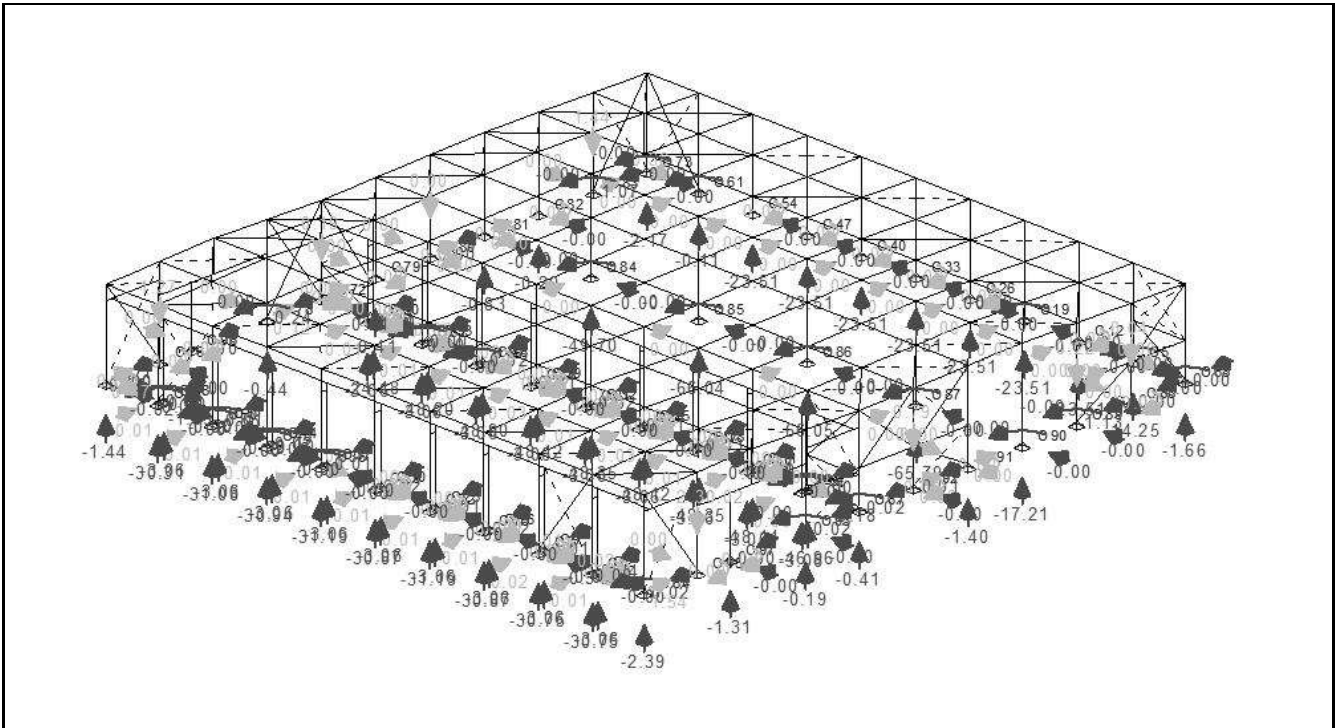


**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

projectnr.: 14153

AFB. FU.C.51 SUPPORT REACTIONS

Fundamenteel Belastingscombinaties

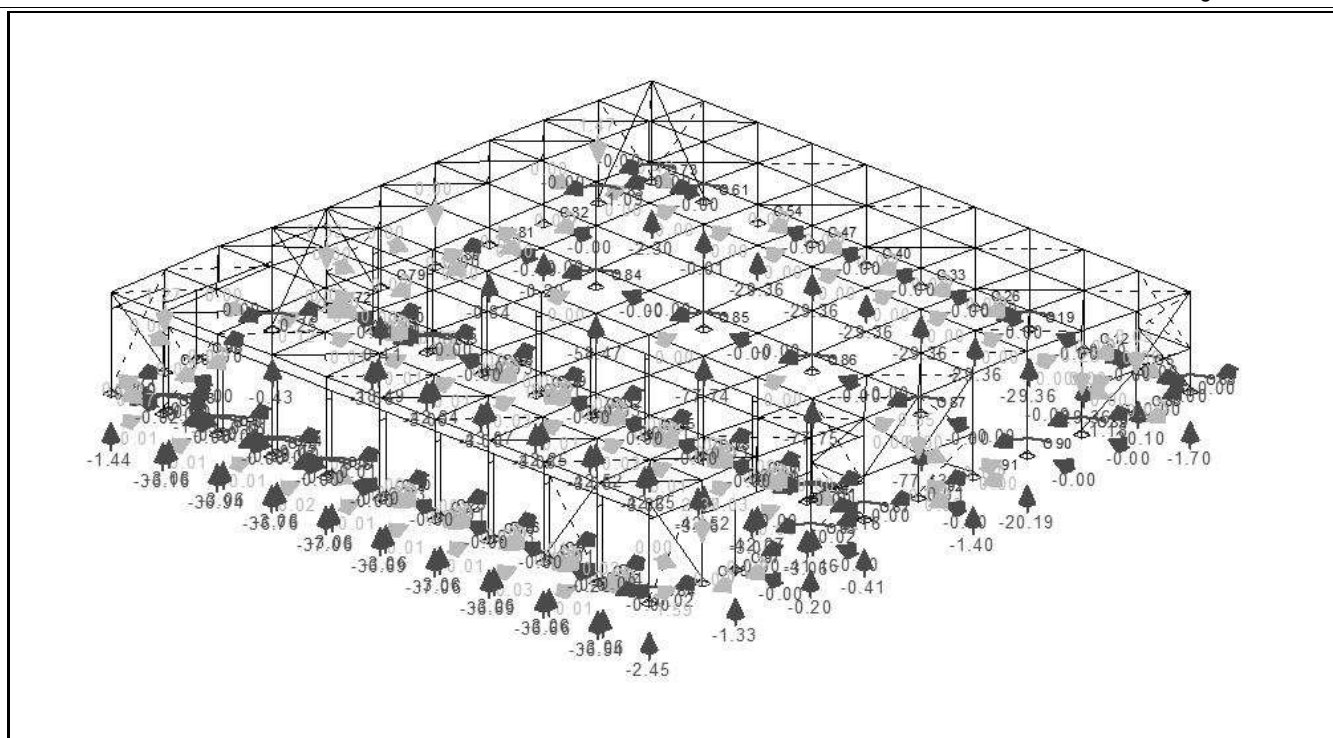

FU.C. EXTREME OPLEGREACTIES ANALYSE

Oplegging	Knoop	B.C.	Xmax	Y	Z B.C.	Ymax	X	Z B.C.	Zmax	X	Y
O1	K1	Fu.C.24	7.13	-0.01	-1.28 Fu.C.4	3.70	-5.47	9.87 Fu.C.4	9.87	-5.47	3.70
O1	K1	Fu.C.13	-11.17	0.34	-34.05 Fu.C.24	-0.01	7.13	-1.28 Fu.C.38	-55.85	-0.08	0.01
O2	K2	Fu.C.34	0.10	0.00	-2.55 Fu.C.6	0.00	-0.04	-2.55			
O2	K2	Fu.C.12	-0.14	0.00	-3.06 Fu.C.36	0.00	0.03	-3.07 Fu.C.45	-3.44	0.01	0.00
O3	K3	Fu.C.11	0.03	0.01	-3.05 Fu.C.13	0.01	0.03	-3.05			
O3	K3	Fu.C.25	-0.02	0.00	-2.57 Fu.C.20	0.00	-0.02	-2.57 Fu.C.45	-3.44	0.00	0.00
O4	K4	Fu.C.25	0.07	0.00	1.06 Fu.C.8	0.01	-0.07	17.88 Fu.C.8	17.88	-0.07	0.01
O4	K4	Fu.C.3	-0.08	0.00	-2.18 Fu.C.37	-0.27	-0.01	-79.65 Fu.C.38	-83.34	0.00	-0.20
O5	K5	Fu.C.36	0.01	0.00	-35.55 Fu.C.18	0.00	0.00	5.28 Fu.C.5	9.33	0.00	-1.84
O5	K5	Fu.C.7	0.00	-1.66	9.07 Fu.C.13	-2.04	0.00	-5.89 Fu.C.36	-35.55	0.01	0.00
O8	K23	Fu.C.34	7.47	0.00	0.98 Fu.C.34	0.00	7.47	0.98 Fu.C.20	4.23	5.47	-1.71
O8	K23	Fu.C.12	-11.69	-0.01	-19.38 Fu.C.33	-2.96	1.47	-22.85 Fu.C.38	-55.98	0.04	-0.44
O9	K24	Fu.C.12	0.06	0.00	-3.06 Fu.C.4	0.00	0.03	-2.55			
O9	K24	Fu.C.34	-0.04	0.00	-2.54 Fu.C.36	0.00	-0.02	-3.06 Fu.C.45	-3.44	-0.01	0.00
O10	K25	Fu.C.22	0.01	0.00	-2.53 Fu.C.13	0.01	-0.02	-3.07			
O10	K25	Fu.C.11	-0.02	0.01	-3.07 Fu.C.24	0.00	0.01	-2.53 Fu.C.45	-3.44	-0.01	0.00
O11	K26	Fu.C.11	0.08	0.00	-38.65 Fu.C.31	0.00	-0.04	-34.16 Fu.C.8	17.50	0.03	0.00
O11	K26	Fu.C.33	-0.04	0.00	-35.72 Fu.C.8	0.00	0.03	17.50 Fu.C.38	-84.13	0.04	0.00
O12	K27	Fu.C.26	11.52	0.00	-14.45 Fu.C.11	0.00	0.49	-18.01 Fu.C.22	2.73	3.70	0.00
O12	K27	Fu.C.7	-7.35	0.00	-0.84 Fu.C.31	0.00	9.56	-31.54 Fu.C.36	-44.79	0.00	0.00
O15	K45	Fu.C.34	7.37	0.00	1.11 Fu.C.33	0.01	1.44	-26.78 Fu.C.8	4.59	-3.71	-0.01
O15	K45	Fu.C.12	-11.54	-0.01	-17.34 Fu.C.3	-0.01	-5.65	-12.21 Fu.C.38	-56.11	-0.05	0.01
O16	K46	Fu.C.11	0.01	0.00	-3.06 Fu.C.4	0.00	0.00	-2.55			
O16	K46	Fu.C.34	-0.01	0.00	-2.55 Fu.C.36	0.00	0.01	-3.06 Fu.C.45	-3.44	0.01	0.00
O17	K47	Fu.C.36	0.02	0.00	-3.06 Fu.C.13	0.01	0.01	-3.06			
O17	K47	Fu.C.34	0.00	0.00	-2.55 Fu.C.24	0.00	0.00	-2.55 Fu.C.45	-3.44	0.01	0.00
O18	K48	Fu.C.24	0.02	0.00	16.69 Fu.C.19	0.00	0.00	1.95 Fu.C.8	17.49	0.00	0.00
O18	K48	Fu.C.36	-0.06	0.00	-83.25 Fu.C.15	0.00	0.01	-38.81 Fu.C.38	-84.46	-0.05	0.00
O19	K49	Fu.C.26	11.52	0.00	-14.45 Fu.C.11	0.00	0.49	-18.04 Fu.C.22	2.74	3.70	0.00
O19	K49	Fu.C.7	-7.36	0.00	-0.84 Fu.C.31	0.00	9.56	-31.56 Fu.C.37	-44.80	0.00	0.00
O22	K67	Fu.C.23	7.35	0.00	-3.15 Fu.C.33	0.01	1.46	-27.08 Fu.C.4	4.75	-5.66	-0.01
O22	K67	Fu.C.12	-11.51	0.00	-17.39 Fu.C.3	-0.01	-5.64	-12.15 Fu.C.38	-56.62	0.02	0.00
O23	K68	Fu.C.4	0.00	0.00	-2.55 Fu.C.4	0.00	0.00	-2.55			

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153

Oplegging	Knoop	B.C.	Xmax	Y	Z B.C.	Ymax	X	Z B.C.	Zmax	X	Y
O23	K68	Fu.C.36	-0.02	0.00	-3.06 Fu.C.36	0.00	-0.02	-3.06 Fu.C.45	-3.44	-0.01	0.00
O24	K69	Fu.C.4	0.01	0.00	-2.55 Fu.C.13	0.01	0.00	-3.06			
O24	K69	Fu.C.36	-0.02	0.00	-3.06 Fu.C.24	0.00	0.00	-2.55 Fu.C.45	-3.44	-0.01	0.00
O25	K70	Fu.C.36	0.06	0.00	-82.81 Fu.C.23	0.00	0.01	2.03 Fu.C.8	17.37	-0.03	0.00
O25	K70	Fu.C.4	-0.03	0.00	17.33 Fu.C.13	0.00	0.05	-40.50 Fu.C.38	-84.09	0.05	0.00
O26	K71	Fu.C.26	11.52	0.00	-14.46 Fu.C.12	0.00	0.49	-18.02 Fu.C.22	2.74	3.70	0.00
O26	K71	Fu.C.7	-7.36	0.00	-0.84 Fu.C.31	0.00	9.56	-31.57 Fu.C.36	-44.79	0.00	0.00
O29	K89	Fu.C.24	7.36	0.00	1.71 Fu.C.36	0.00	-0.06	-55.94 Fu.C.8	4.57	-3.70	0.00
O29	K89	Fu.C.12	-11.52	0.00	-17.31 Fu.C.11	0.00	-11.52	-34.07 Fu.C.38	-56.10	-0.05	0.00
O30	K90	Fu.C.36	0.01	0.00	-3.06 Fu.C.4	0.00	0.00	-2.55			
O30	K90	Fu.C.34	0.00	0.00	-2.55 Fu.C.36	0.00	0.01	-3.06 Fu.C.45	-3.44	0.01	0.00
O31	K91	Fu.C.36	0.02	0.00	-3.06 Fu.C.13	0.01	0.01	-3.06			
O31	K91	Fu.C.4	0.00	0.00	-2.55 Fu.C.24	0.00	0.00	-2.55 Fu.C.45	-3.44	0.01	0.00
O32	K92	Fu.C.13	0.02	0.00	-40.66 Fu.C.23	0.00	0.00	2.00 Fu.C.8	17.51	0.00	0.00
O32	K92	Fu.C.33	-0.06	0.00	-35.79 Fu.C.13	0.00	0.02	-40.66 Fu.C.38	-84.45	-0.05	0.00
O33	K93	Fu.C.26	11.52	0.00	-14.45			Fu.C.22	2.73	3.70	0.00
O33	K93	Fu.C.7	-7.36	0.00	-0.84 Fu.C.36	0.00	0.00	-44.79 Fu.C.37	-44.80	0.00	0.00
O36	K111	Fu.C.23	7.35	0.00	-3.14 Fu.C.7	0.00	-3.69	-12.16 Fu.C.8	4.74	-3.71	0.00
O36	K111	Fu.C.12	-11.51	0.00	-17.40 Fu.C.29	-0.01	-0.48	-27.06 Fu.C.38	-56.62	0.02	0.00
O37	K112	Fu.C.8	0.00	0.00	-2.55 Fu.C.4	0.00	0.00	-2.55			
O37	K112	Fu.C.36	-0.02	0.00	-3.06 Fu.C.36	0.00	-0.02	-3.06 Fu.C.45	-3.44	-0.01	0.00
O38	K113	Fu.C.4	0.01	0.00	-2.55 Fu.C.13	0.01	0.00	-3.06			
O38	K113	Fu.C.36	-0.02	0.00	-3.06 Fu.C.24	0.00	0.00	-2.55 Fu.C.45	-3.44	-0.01	0.00
O39	K114	Fu.C.36	0.06	0.00	-82.81 Fu.C.7	0.00	0.00	-2.62 Fu.C.8	17.38	-0.03	0.00
O39	K114	Fu.C.4	-0.03	0.00	17.34 Fu.C.27	0.00	0.00	-34.06 Fu.C.38	-84.09	0.05	0.00
O40	K115	Fu.C.26	11.52	0.00	-14.46 Fu.C.19	0.00	5.64	-14.45 Fu.C.22	2.74	3.70	0.00
O40	K115	Fu.C.7	-7.36	0.00	-0.84 Fu.C.36	0.00	0.00	-44.79 Fu.C.36	-44.79	0.00	0.00
O43	K133	Fu.C.34	7.37	0.00	1.04 Fu.C.3	0.01	-5.65	-12.27 Fu.C.4	4.52	-5.66	0.01
O43	K133	Fu.C.12	-11.54	0.01	-17.41 Fu.C.33	-0.01	1.44	-26.85 Fu.C.38	-56.17	-0.05	0.00
O44	K134	Fu.C.11	0.01	0.00	-3.06 Fu.C.4	0.00	0.00	-2.55			
O44	K134	Fu.C.34	-0.01	0.00	-2.55 Fu.C.36	0.00	0.01	-3.06 Fu.C.45	-3.44	0.00	0.00
O45	K135	Fu.C.36	0.02	0.00	-3.06 Fu.C.13	0.01	0.01	-3.07			
O45	K135	Fu.C.34	0.00	0.00	-2.55 Fu.C.24	0.00	0.00	-2.55 Fu.C.45	-3.44	0.01	0.00
O46	K136	Fu.C.24	0.02	0.00	16.24 Fu.C.7	0.00	0.00	-3.04 Fu.C.8	17.05	0.00	0.00
O46	K136	Fu.C.36	-0.05	0.00	-83.80 Fu.C.27	0.00	-0.04	-34.82 Fu.C.38	-85.01	-0.05	0.00
O47	K137	Fu.C.26	11.52	0.00	-14.45 Fu.C.27	0.00	11.51	-31.59 Fu.C.22	2.73	3.70	0.00
O47	K137	Fu.C.7	-7.36	0.00	-0.84 Fu.C.36	0.00	0.00	-44.79 Fu.C.37	-44.80	0.00	0.00
O50	K155	Fu.C.34	7.48	0.00	0.75 Fu.C.33	1.89	1.46	-24.23 Fu.C.20	3.59	5.48	1.28
O50	K155	Fu.C.12	-11.69	0.01	-18.93 Fu.C.38	-0.01	0.01	-56.44 Fu.C.38	-56.44	0.01	-0.01
O51	K156	Fu.C.12	0.07	0.00	-3.06 Fu.C.4	0.00	0.03	-2.55			
O51	K156	Fu.C.34	-0.05	0.00	-2.54 Fu.C.36	0.00	-0.01	-3.06 Fu.C.45	-3.44	-0.01	0.00
O52	K157	Fu.C.22	0.01	0.00	-2.55 Fu.C.13	0.01	-0.01	-3.02			
O52	K157	Fu.C.3	-0.02	0.00	-2.51 Fu.C.24	0.00	0.01	-2.55 Fu.C.45	-3.44	0.00	0.00
O53	K158	Fu.C.13	0.07	0.01	-40.47 Fu.C.3	0.01	0.04	-2.55 Fu.C.8	17.54	0.02	0.01
O53	K158	Fu.C.33	-0.05	-0.01	-35.77 Fu.C.27	-0.01	-0.05	-34.25 Fu.C.38	-84.23	0.03	0.00
O54	K159	Fu.C.26	11.52	0.00	-14.46 Fu.C.31	0.00	9.56	-31.57 Fu.C.22	2.74	3.70	0.00
O54	K159	Fu.C.7	-7.35	0.00	-0.84 Fu.C.11	0.00	0.49	-18.01 Fu.C.36	-44.79	0.00	0.00
O57	K177	Fu.C.23	7.12	0.01	-6.12 Fu.C.24	0.01	7.12	-1.96 Fu.C.4	9.18	-5.47	-3.12
O57	K177	Fu.C.13	-11.15	-0.07	-34.90 Fu.C.8	-3.24	-3.60	7.95 Fu.C.38	-53.52	-0.05	-0.01
O58	K178	Fu.C.34	0.10	0.00	-2.55 Fu.C.10	0.00	-0.14	-3.06			
O58	K178	Fu.C.12	-0.14	0.00	-3.06 Fu.C.23	0.00	0.08	-2.59 Fu.C.45	-3.44	0.01	0.00
O59	K179	Fu.C.3	0.03	0.00	-2.60 Fu.C.13	0.00	0.02	-3.12			
O59	K179	Fu.C.33	-0.03	0.00	-3.06 Fu.C.24	0.00	-0.02	-2.55 Fu.C.45	-3.44	0.00	0.00
O60	K180	Fu.C.33	0.06	0.07	-18.77 Fu.C.13	0.43	-0.05	-17.01 Fu.C.4	12.21	-0.07	-0.01
O60	K180	Fu.C.3	-0.07	0.04	7.60 Fu.C.4	-0.01	-0.07	12.21 Fu.C.38	-31.61	0.01	0.15
O61	K181	Fu.C.26	0.00	0.00	-3.68 Fu.C.17	1.32	0.00	1.25 Fu.C.17	1.25	0.00	1.32
O61	K181	Fu.C.34	0.00	0.00	-0.93 Fu.C.34	0.00	0.00	-0.93 Fu.C.20	-4.55	0.00	0.00
O64	K199	Fu.C.34	0.04	-0.01	-1.52 Fu.C.33	0.06	-0.03	-15.67 Fu.C.3	14.75	-10.73	-0.07
O64	K199	Fu.C.3	-10.73	-0.07	14.75 Fu.C.4	-0.07	-10.36	14.25 Fu.C.33	-15.67	-0.03	0.06
O67	K202	Fu.C.23	10.69	0.10	-6.61 Fu.C.4	1.00	0.00	3.44 Fu.C.5	3.58	-0.02	0.62
O67	K202	Fu.C.17	-0.05	0.00	3.41			Fu.C.23	-6.61	10.69	0.10
O68	K203	Fu.C.23	0.13	3.72	15.47 Fu.C.24	3.82	0.13	15.09 Fu.C.23	15.47	0.13	3.72
O68	K203	Fu.C.11	-0.01	0.00	-16.37 Fu.C.16	0.00	-0.01	-13.81 Fu.C.13	-16.37	-0.01	0.00
O71	K221	Fu.C.24	0.06	-0.02	-19.79 Fu.C.4	0.07	-14.54	20.04 Fu.C.11	23.01	-16.75	0.05

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Oplegging	Knoop	B.C.	Xmax	Y	Z B.C.	Ymax	X	Z B.C.	Zmax	X	Y
O71	K221	Fu.C.11	-16.75	0.05	23.01 Fu.C.33	-0.05	0.01	-20.80 Fu.C.25	-22.45	0.05	-0.04
O72	K222	Fu.C.23	16.44	-0.37	22.83			Fu.C.23	22.83	16.44	-0.37
O72	K222	Fu.C.4	-0.01	-0.27	-19.98 Fu.C.24	-0.86	14.77	21.04 Fu.C.11	-25.45	0.01	-0.02
O73	K223	Fu.C.23	17.17	-2.68	27.12			Fu.C.23	27.12	17.17	-2.68
O73	K223				Fu.C.20	-2.86	15.41	24.97 Fu.C.11	-27.57	0.01	0.00
O76	K247	Fu.C.23	16.04	0.00	21.47 Fu.C.4	0.01	0.01	-20.02 Fu.C.25	21.51	16.04	0.00
O76	K247	Fu.C.13	-0.02	0.01	-22.09 Fu.C.33	-0.01	14.81	20.05 Fu.C.11	-22.48	-0.02	0.01
O78	K248	Fu.C.34	0.01	0.00	-3.67 Fu.C.38	0.00	-0.40	-0.47 Fu.C.11	25.04	-18.92	0.00
O78	K248	Fu.C.11	-18.92	0.00	25.04			Fu.C.23	-22.72	0.00	0.00
O79	K245	Fu.C.23	0.00	0.00	-0.34 Fu.C.24	0.00	0.00	-0.34			
O79	K245	Fu.C.11	0.00	0.00	-0.41 Fu.C.12	0.00	0.00	-0.41 Fu.C.45	-0.46	0.00	0.00
O80	K249	Fu.C.23	0.00	0.00	0.00 Fu.C.13	0.00	0.00	0.00 Fu.C.13	0.00	0.00	0.00
O80	K249	Fu.C.11	0.00	0.00	0.00						
O81	K252	Fu.C.11	0.00	0.00	-0.97 Fu.C.4	0.00	0.00	-0.72			
O81	K252	Fu.C.23	0.00	0.00	-0.63 Fu.C.13	0.00	0.00	-0.97 Fu.C.17	-0.98	0.00	0.00
O82	K250	Fu.C.23	0.00	0.00	-0.17 Fu.C.20	0.00	0.00	-0.17			
O82	K250	Fu.C.3	0.00	0.00	-0.17 Fu.C.36	0.00	0.00	-0.20 Fu.C.45	-0.23	0.00	0.00
O83	K246				Fu.C.23	0.00	-0.01	-23.17 Fu.C.11	25.15	-18.63	0.00
O83	K246	Fu.C.11	-18.63	0.00	25.15 Fu.C.3	0.00	-15.40	20.78 Fu.C.23	-23.17	-0.01	0.00
O84	K256	Fu.C.11	0.03	0.00	-44.26 Fu.C.19	0.00	0.00	1.81 Fu.C.18	24.46	0.01	0.00
O84	K256	Fu.C.31	-0.02	0.00	-43.93 Fu.C.11	0.00	0.03	-44.26 Fu.C.37	-105.22	0.01	0.00
O85	K255	Fu.C.11	0.05	0.00	-58.40 Fu.C.21	0.00	0.00	2.26 Fu.C.4	32.65	-0.03	0.00
O85	K255	Fu.C.31	-0.05	0.00	-58.89 Fu.C.37	0.00	0.01	-140.20 Fu.C.37	-140.20	0.01	0.00
O86	K254	Fu.C.11	0.05	0.00	-58.39 Fu.C.8	0.00	-0.02	32.51 Fu.C.4	32.67	-0.02	0.00
O86	K254	Fu.C.31	-0.05	0.00	-58.92 Fu.C.37	-0.01	0.01	-140.21 Fu.C.37	-140.21	0.01	-0.01
O87	K253	Fu.C.11	0.03	0.00	-58.65 Fu.C.8	0.00	-0.01	31.68 Fu.C.18	32.55	0.02	0.00
O87	K253	Fu.C.31	-0.03	0.00	-58.23 Fu.C.37	-0.01	0.01	-139.49 Fu.C.37	-139.49	0.01	-0.01
O88	K238	Fu.C.23	12.86	0.00	-3.83 Fu.C.36	0.00	0.00	0.29 Fu.C.11	3.88	-0.04	0.00
O88	K238	Fu.C.13	-0.04	0.00	3.88 Fu.C.27	0.00	9.57	-2.95 Fu.C.23	-3.83	12.86	0.00
O89	K242				Fu.C.3	0.00	-12.36	6.36 Fu.C.11	7.95	-15.36	0.00
O89	K242	Fu.C.11	-15.36	0.00	7.95 Fu.C.38	0.00	-2.01	0.72 Fu.C.23	-7.29	-0.01	0.00
O90	K244	Fu.C.11	0.00	0.00	-15.74 Fu.C.8	0.00	0.00	7.86 Fu.C.20	8.34	0.00	0.00
O90	K244	Fu.C.31	0.00	0.00	-15.26 Fu.C.37	0.00	0.00	-36.18 Fu.C.37	-36.18	0.00	0.00
O91	K241	Fu.C.23	17.36	0.00	19.08 Fu.C.36	0.00	0.05	-1.97 Fu.C.23	19.08	17.36	0.00
O91	K241	Fu.C.8	0.00	0.00	-14.64 Fu.C.11	0.00	0.00	-19.95 Fu.C.11	-19.95	0.00	0.00
O92	K237	Fu.C.23	0.06	0.00	-7.77 Fu.C.34	0.00	0.01	-1.83 Fu.C.13	6.51	-12.97	0.00
O92	K237	Fu.C.11	-13.05	0.00	6.50 Fu.C.13	0.00	-12.97	6.51 Fu.C.23	-7.77	0.06	0.00
O93	K240							Fu.C.11	9.16	-17.20	0.00
O93	K240	Fu.C.11	-17.20	0.00	9.16 Fu.C.38	0.00	-0.07	-0.27 Fu.C.23	-5.80	-0.09	0.00
O95	K239	Fu.C.33	11.08	0.01	15.18 Fu.C.33	0.01	11.08	15.18 Fu.C.33	15.18	11.08	0.01
O95	K239	Fu.C.17	-0.02	-0.01	-12.64 Fu.C.4	-0.01	0.02	-14.34 Fu.C.3	-14.65	0.01	-0.01
O96	K283	Fu.C.13	0.00	0.00	-2.42 Fu.C.36	0.00	0.00	-2.47 Fu.C.20	0.43	0.00	0.00
O96	K283	Fu.C.33	0.00	0.00	-1.00 Fu.C.5	0.00	0.00	-1.14 Fu.C.38	-2.48	0.00	0.00
O97	K292	Fu.C.13	0.00	0.00	-1.77 Fu.C.20	0.00	0.00	0.79 Fu.C.20	0.79	0.00	0.00
O97	K292	Fu.C.33	0.00	0.00	-0.90 Fu.C.38	0.00	0.00	-2.21 Fu.C.36	-2.22	0.00	0.00
Globale extreme waarden											
O91	K241	Fu.C.23	17.36	0.00	19.08						
O78	K248	Fu.C.11	-18.92	0.00	25.04						
O68	K203				Fu.C.24	3.82	0.13	15.09			
O57	K177				Fu.C.8	-3.24	-3.60	7.95			
O86	K254							Fu.C.4	32.67	-0.02	0.00
O86	K254							Fu.C.37	-140.21	0.01	-0.01
-	-	-	kN	kN	kN	kN	kN	kN	kN	kN	kN

FU.C. EXTREME OPLEGREACTIES (MOMENTEN) ANALYSE

Oplegging	Knoop	B.C.	Mxmax	MY	MZ B.C.	Mymax	MX	MZ B.C.	Mzmax	MX	MY
O1	K1							Fu.C.25	0,00	0,00	0,00
O1	K1							Fu.C.12	0,00	0,00	0,00
O2	K2							Fu.C.25	0,01	0,00	0,00
O2	K2							Fu.C.12	-0,01	0,00	0,00
O3	K3							Fu.C.24	0,00	0,00	0,00
O3	K3							Fu.C.11	0,00	0,00	0,00
O4	K4							Fu.C.23	0,00	0,00	0,00

**Project: Verbouwing bedrijfspannd onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenberg**
projectnr.: 14153

Oplegging	Knoop	B.C.	Mxmax	MY	MZ B.C.	Mymax	MX	MZ B.C.	Mzmax	MX	MY
O4	K4							Fu.C.13	0,00	0,00	0,00
O5	K5							Fu.C.20	0,00	0,00	0,00
O5	K5							Fu.C.36	0,00	0,00	0,00
O8	K23							Fu.C.33	0,00	0,00	0,00
O8	K23							Fu.C.4	0,00	0,00	0,00
O9	K24							Fu.C.33	0,00	0,00	0,00
O9	K24							Fu.C.4	0,00	0,00	0,00
O10	K25							Fu.C.31	0,00	0,00	0,00
O10	K25							Fu.C.8	0,00	0,00	0,00
O11	K26							Fu.C.31	0,00	0,00	0,00
O11	K26							Fu.C.8	0,00	0,00	0,00
O12	K27							Fu.C.38	0,00	0,00	0,00
O12	K27							Fu.C.3	0,00	0,00	0,00
O15	K45							Fu.C.33	0,00	0,00	0,00
O15	K45							Fu.C.3	0,00	0,00	0,00
O16	K46							Fu.C.33	0,00	0,00	0,00
O16	K46							Fu.C.3	0,00	0,00	0,00
O17	K47							Fu.C.31	0,00	0,00	0,00
O17	K47							Fu.C.8	0,00	0,00	0,00
O18	K48							Fu.C.31	0,00	0,00	0,00
O18	K48							Fu.C.8	0,00	0,00	0,00
O19	K49							Fu.C.24	0,00	0,00	0,00
O19	K49							Fu.C.2	0,00	0,00	0,00
O22	K67							Fu.C.33	0,00	0,00	0,00
O22	K67							Fu.C.4	0,00	0,00	0,00
O23	K68							Fu.C.33	0,00	0,00	0,00
O23	K68							Fu.C.4	0,00	0,00	0,00
O24	K69							Fu.C.31	0,00	0,00	0,00
O24	K69							Fu.C.3	0,00	0,00	0,00
O25	K70							Fu.C.31	0,00	0,00	0,00
O25	K70							Fu.C.3	0,00	0,00	0,00
O26	K71							Fu.C.24	0,00	0,00	0,00
O26	K71							Fu.C.8	0,00	0,00	0,00
O29	K89							Fu.C.24	0,00	0,00	0,00
O29	K89							Fu.C.11	0,00	0,00	0,00
O30	K90							Fu.C.24	0,00	0,00	0,00
O30	K90							Fu.C.11	0,00	0,00	0,00
O31	K91							Fu.C.33	0,00	0,00	0,00
O31	K91							Fu.C.4	0,00	0,00	0,00
O32	K92							Fu.C.33	0,00	0,00	0,00
O32	K92							Fu.C.4	0,00	0,00	0,00
O33	K93							Fu.C.24	0,00	0,00	0,00
O33	K93							Fu.C.15	0,00	0,00	0,00
O36	K111							Fu.C.8	0,00	0,00	0,00
O36	K111							Fu.C.33	0,00	0,00	0,00
O37	K112							Fu.C.8	0,00	0,00	0,00
O37	K112							Fu.C.33	0,00	0,00	0,00
O38	K113							Fu.C.11	0,00	0,00	0,00
O38	K113							Fu.C.23	0,00	0,00	0,00
O39	K114							Fu.C.11	0,00	0,00	0,00
O39	K114							Fu.C.23	0,00	0,00	0,00
O40	K115							Fu.C.4	0,00	0,00	0,00
O40	K115							Fu.C.18	0,00	0,00	0,00
O43	K133							Fu.C.3	0,00	0,00	0,00
O43	K133							Fu.C.33	0,00	0,00	0,00

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenberg**
projectnr.: 14153

Oplegging	Knoop	B.C.	Mxmax	MY	MZ B.C.	Mymax	MX	MZ B.C.	Mzmax	MX	MY
O44	K134							Fu.C.3	0,00	0,00	0,00
O44	K134							Fu.C.33	0,00	0,00	0,00
O45	K135							Fu.C.11	0,00	0,00	0,00
O45	K135							Fu.C.23	0,00	0,00	0,00
O46	K136							Fu.C.11	0,00	0,00	0,00
O46	K136							Fu.C.23	0,00	0,00	0,00
O47	K137							Fu.C.4	0,00	0,00	0,00
O47	K137							Fu.C.18	0,00	0,00	0,00
O50	K155							Fu.C.8	0,00	0,00	0,00
O50	K155							Fu.C.29	0,00	0,00	0,00
O51	K156							Fu.C.8	0,00	0,00	0,00
O51	K156							Fu.C.29	0,00	0,00	0,00
O52	K157							Fu.C.11	0,00	0,00	0,00
O52	K157							Fu.C.23	0,00	0,00	0,00
O53	K158							Fu.C.11	0,00	0,00	0,00
O53	K158							Fu.C.23	0,00	0,00	0,00
O54	K159							Fu.C.4	0,00	0,00	0,00
O54	K159							Fu.C.35	0,00	0,00	0,00
O57	K177							Fu.C.12	0,00	0,00	0,00
O57	K177							Fu.C.25	0,00	0,00	0,00
O58	K178							Fu.C.12	0,01	0,00	0,00
O58	K178							Fu.C.25	0,00	0,00	0,00
O59	K179							Fu.C.7	0,00	0,00	0,00
O59	K179							Fu.C.23	0,00	0,00	0,00
O60	K180							Fu.C.17	0,00	0,00	0,00
O60	K180							Fu.C.20	0,00	0,00	0,00
O61	K181							Fu.C.3	0,00	0,00	0,00
O61	K181							Fu.C.49	0,00	0,00	0,00
O64	K199							Fu.C.4	0,00	0,00	0,00
O64	K199							Fu.C.33	0,00	0,00	0,00
O67	K202							Fu.C.23	0,00	0,00	0,00
O67	K202							Fu.C.13	0,00	0,00	0,00
O68	K203							Fu.C.34	0,00	0,00	0,00
O68	K203							Fu.C.11	0,00	0,00	0,00
O71	K221							Fu.C.33	0,00	0,00	0,00
O71	K221							Fu.C.4	0,00	0,00	0,00
O72	K222							Fu.C.17	0,00	0,00	0,00
O72	K222							Fu.C.20	0,00	0,00	0,00
O73	K223							Fu.C.3	0,00	0,00	0,00
O73	K223							Fu.C.34	0,00	0,00	0,00
O76	K247							Fu.C.11	0,00	0,00	0,00
O76	K247							Fu.C.23	0,00	0,00	0,00
O78	K248							Fu.C.4	0,00	0,00	0,00
O78	K248							Fu.C.38	0,00	0,00	0,00
O79	K245							Fu.C.36	0,00	0,00	0,00
O79	K245							Fu.C.4	0,00	0,00	0,00
O80	K249							Fu.C.13	0,00	0,00	0,00
O81	K252							Fu.C.31	0,00	0,00	0,00
O81	K252							Fu.C.4	0,00	0,00	0,00
O82	K250							Fu.C.36	0,00	0,00	0,00
O82	K250							Fu.C.19	0,00	0,00	0,00
O83	K246							Fu.C.3	0,00	0,00	0,00
O83	K246							Fu.C.36	0,00	0,00	0,00
O84	K256							Fu.C.19	0,00	0,00	0,00
O84	K256							Fu.C.11	0,00	0,00	0,00

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse + koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Oplegging	Knoop	B.C.	Mxmax	MY	MZ B.C.	Mymax	MX	MZ B.C.	Mzmax	MX	MY
O85	K255							Fu.C.20	0,00	0,00	0,00
O85	K255							Fu.C.13	0,00	0,00	0,00
O86	K254							Fu.C.8	0,00	0,00	0,00
O86	K254							Fu.C.31	0,00	0,00	0,00
O87	K253							Fu.C.7	0,00	0,00	0,00
O87	K253							Fu.C.31	0,00	0,00	0,00
O88	K238							Fu.C.24	0,00	0,00	0,00
O88	K238							Fu.C.11	0,00	0,00	0,00
O89	K242							Fu.C.31	0,00	0,00	0,00
O89	K242							Fu.C.36	0,00	0,00	0,00
O90	K244							Fu.C.7	0,00	0,00	0,00
O90	K244							Fu.C.38	0,00	0,00	0,00
O91	K241							Fu.C.37	0,00	0,00	0,00
O91	K241							Fu.C.24	0,00	0,00	0,00
O92	K237							Fu.C.36	0,00	0,00	0,00
O92	K237							Fu.C.20	0,00	0,00	0,00
O93	K240							Fu.C.8	0,00	0,00	0,00
O93	K240							Fu.C.38	0,00	0,00	0,00
O95	K239							Fu.C.33	0,00	0,00	0,00
O95	K239							Fu.C.4	0,00	0,00	0,00
O96	K283							Fu.C.29	0,00	0,00	0,00
O96	K283							Fu.C.9	0,00	0,00	0,00
O97	K292							Fu.C.13	0,00	0,00	0,00
O97	K292							Fu.C.24	0,00	0,00	0,00
Globale extreme waarden											
O58	K178							Fu.C.12	0,01	0,00	0,00
O2	K2							Fu.C.12	-0,01	0,00	0,00
-	-	-	kNm	kNm	kNm	-	kNm	kNm	kNm	-	kNm

KNIKLENGTEGEGEVENS

Staaf	Profiel	Lokale Y-as				Lokale Z-as			
		Lsys	methode	Lbuc	Lbuc/Lsys	methode	Lbuc	Lbuc/Lsys	
C1 - V1 (0.000-0.515)	P2	0.520	Cons. gesch.	0.515	1.00	Cons. gesch.	0.515	1.00	
C2 - V1 (0.000-0.515)	P2	0.520	Cons. gesch.	0.515	1.00	Cons. gesch.	0.515	1.00	
C3 - V1 (0.000-5.100)	P2	5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00	
C4 - V1 (0.000-1.650)	P2	1.650	Cons. gesch.	1.650	1.00	Cons. gesch.	1.650	1.00	
C5 - V1 (0.000-4.960)	P1	4.960	Cons. gesch.	4.960	1.00	Cons. gesch.	4.960	1.00	
C6 - V1 (0.000-5.100)	P3	5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00	
C7 - V1 (0.000-0.500)	P3	0.500	Cons. gesch.	0.500	1.00	Cons. gesch.	0.500	1.00	
C8 - V1 (0.000-4.960)	P1	4.960	Cons. gesch.	4.960	1.00	Cons. gesch.	4.960	1.00	
C9 - V1 (0.000-4.959)	P1	4.960	Cons. gesch.	4.959	1.00	Cons. gesch.	4.959	1.00	
C10 - V1 (0.000-5.100)	P3	5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00	
C11 - V1 (0.000-0.500)	P3	0.500	Cons. gesch.	0.500	1.00	Cons. gesch.	0.500	1.00	
C13 - V1 (0.000-1.650)	P2	1.650	Cons. gesch.	1.650	1.00	Cons. gesch.	1.650	1.00	
C14 - V1 (0.000-4.959)	P1	4.960	Cons. gesch.	4.959	1.00	Cons. gesch.	4.959	1.00	
C15 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00	

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	Profiel	Lokale Y-as				Lokale Z-as		
		Lsys	methode	Lbuc	Lbuc/Lsys	methode	Lbuc	Lbuc/Lsys
C16 - V1 (0.000-5.001) P1		5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C17 - V1 (0.000-5.001) P1		5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C18 - V1 (0.000-5.001) P1		5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C19 - V1 (0.000-5.001) P1		5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C21 - V1 (0.000-5.001) P1		5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C22 - V1 (0.000-0.515) P2		0.520	Cons. gesch.	0.515	1.00	Cons. gesch.	0.515	1.00
C23 - V1 (0.000-0.515) P2		0.520	Cons. gesch.	0.515	1.00	Cons. gesch.	0.515	1.00
C24 - V1 (0.000-5.100) P2		5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C25 - V1 (0.000-1.650) P2		1.650	Cons. gesch.	1.650	1.00	Cons. gesch.	1.650	1.00
C26 - V1 (0.000-4.960) P1		4.960	Cons. gesch.	4.960	1.00	Cons. gesch.	4.960	1.00
C27 - V1 (0.000-5.100) P3		5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C28 - V1 (0.000-0.500) P3		0.500	Cons. gesch.	0.500	1.00	Cons. gesch.	0.500	1.00
C29 - V1 (0.000-4.960) P1		4.960	Cons. gesch.	4.960	1.00	Cons. gesch.	4.960	1.00
C30 - V1 (0.000-4.959) P1		4.960	Cons. gesch.	4.959	1.00	Cons. gesch.	4.959	1.00
C31 - V1 (0.000-5.100) P3		5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C32 - V1 (0.000-0.500) P3		0.500	Cons. gesch.	0.500	1.00	Cons. gesch.	0.500	1.00
C33 - V1 (0.000-5.100) P2		5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C34 - V1 (0.000-1.650) P2		1.650	Cons. gesch.	1.650	1.00	Cons. gesch.	1.650	1.00
C35 - V1 (0.000-4.959) P1		4.960	Cons. gesch.	4.959	1.00	Cons. gesch.	4.959	1.00
C36 - V1 (0.000-5.001) P1		5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C37 - V1 (0.000-5.001) P1		5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C38 - V1 (0.000-5.001) P1		5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C39 - V1 (0.000-5.001) P1		5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C40 - V1 (0.000-5.001) P1		5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C41 - V1 (0.000-6.750) P2		6.750	Cons. gesch.	6.750	1.00	Cons. gesch.	6.750	1.00
C42 - V1 (0.000-5.001) P1		5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C43 - V1 (0.000-0.515) P2		0.520	Cons. gesch.	0.515	1.00	Cons. gesch.	0.515	1.00
C44 - V1 (0.000-0.515) P2		0.520	Cons. gesch.	0.515	1.00	Cons. gesch.	0.515	1.00
C45 - V1 (0.000-5.100) P2		5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C46 - V1 (0.000-1.650) P2		1.650	Cons. gesch.	1.650	1.00	Cons. gesch.	1.650	1.00
C47 - V1 (0.000-4.960) P1		4.960	Cons. gesch.	4.960	1.00	Cons. gesch.	4.960	1.00
C48 - V1 (0.000-5.100) P3		5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C49 - V1 (0.000-0.500) P3		0.500	Cons. gesch.	0.500	1.00	Cons. gesch.	0.500	1.00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	Profiel	Lokale Y-as				Lokale Z-as		
		Lsys	methode	Lbuc	Lbuc/Lsys	methode	Lbuc	Lbuc/Lsys
C50 - V1 (0.000-4.960) P1		4.960	Cons. gesch.	4.960	1.00	Cons. gesch.	4.960	1.00
C51 - V1 (0.000-4.959) P1		4.960	Cons. gesch.	4.959	1.00	Cons. gesch.	4.959	1.00
C52 - V1 (0.000-5.100) P3		5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C53 - V1 (0.000-0.500) P3		0.500	Cons. gesch.	0.500	1.00	Cons. gesch.	0.500	1.00
C54 - V1 (0.000-5.100) P2		5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C55 - V1 (0.000-1.650) P2		1.650	Cons. gesch.	1.650	1.00	Cons. gesch.	1.650	1.00
C56 - V1 (0.000-4.959) P1		4.960	Cons. gesch.	4.959	1.00	Cons. gesch.	4.959	1.00
C57 - V1 (0.000-5.001) P1		5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C58 - V1 (0.000-5.001) P1		5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C59 - V1 (0.000-5.001) P1		5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C60 - V1 (0.000-5.001) P1		5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C61 - V1 (0.000-5.001) P1		5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C62 - V1 (0.000-6.750) P2		6.750	Cons. gesch.	6.750	1.00	Cons. gesch.	6.750	1.00
C63 - V1 (0.000-5.001) P1		5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C64 - V1 (0.000-0.515) P2		0.520	Cons. gesch.	0.515	1.00	Cons. gesch.	0.515	1.00
C65 - V1 (0.000-0.515) P2		0.520	Cons. gesch.	0.515	1.00	Cons. gesch.	0.515	1.00
C66 - V1 (0.000-5.100) P2		5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C67 - V1 (0.000-1.650) P2		1.650	Cons. gesch.	1.650	1.00	Cons. gesch.	1.650	1.00
C68 - V1 (0.000-4.960) P1		4.960	Cons. gesch.	4.960	1.00	Cons. gesch.	4.960	1.00
C69 - V1 (0.000-5.100) P3		5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C70 - V1 (0.000-0.500) P3		0.500	Cons. gesch.	0.500	1.00	Cons. gesch.	0.500	1.00
C71 - V1 (0.000-4.960) P1		4.960	Cons. gesch.	4.960	1.00	Cons. gesch.	4.960	1.00
C72 - V1 (0.000-4.959) P1		4.960	Cons. gesch.	4.959	1.00	Cons. gesch.	4.959	1.00
C73 - V1 (0.000-5.100) P3		5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C74 - V1 (0.000-0.500) P3		0.500	Cons. gesch.	0.500	1.00	Cons. gesch.	0.500	1.00
C75 - V1 (0.000-5.100) P2		5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C76 - V1 (0.000-1.650) P2		1.650	Cons. gesch.	1.650	1.00	Cons. gesch.	1.650	1.00
C77 - V1 (0.000-4.959) P1		4.960	Cons. gesch.	4.959	1.00	Cons. gesch.	4.959	1.00
C78 - V1 (0.000-5.001) P1		5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C79 - V1 (0.000-5.001) P1		5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C80 - V1 (0.000-5.001) P1		5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C81 - V1 (0.000-5.001) P1		5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C82 - V1 (0.000-5.001) P1		5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	Profiel	Lokale Y-as				Lokale Z-as		
		Lsys	methode	Lbuc	Lbuc/Lsys	methode	Lbuc	Lbuc/Lsys
C83 - V1 (0.000-6.750)	P2	6.750	Cons. gesch.	6.750	1.00	Cons. gesch.	6.750	1.00
C84 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C85 - V1 (0.000-0.515)	P2	0.520	Cons. gesch.	0.515	1.00	Cons. gesch.	0.515	1.00
C86 - V1 (0.000-0.515)	P2	0.520	Cons. gesch.	0.515	1.00	Cons. gesch.	0.515	1.00
C87 - V1 (0.000-5.100)	P2	5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C88 - V1 (0.000-1.650)	P2	1.650	Cons. gesch.	1.650	1.00	Cons. gesch.	1.650	1.00
C89 - V1 (0.000-4.960)	P1	4.960	Cons. gesch.	4.960	1.00	Cons. gesch.	4.960	1.00
C90 - V1 (0.000-5.100)	P3	5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C91 - V1 (0.000-0.500)	P3	0.500	Cons. gesch.	0.500	1.00	Cons. gesch.	0.500	1.00
C92 - V1 (0.000-4.960)	P1	4.960	Cons. gesch.	4.960	1.00	Cons. gesch.	4.960	1.00
C93 - V1 (0.000-4.959)	P1	4.960	Cons. gesch.	4.959	1.00	Cons. gesch.	4.959	1.00
C94 - V1 (0.000-5.100)	P3	5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C95 - V1 (0.000-0.500)	P3	0.500	Cons. gesch.	0.500	1.00	Cons. gesch.	0.500	1.00
C96 - V1 (0.000-5.100)	P2	5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C97 - V1 (0.000-1.650)	P2	1.650	Cons. gesch.	1.650	1.00	Cons. gesch.	1.650	1.00
C98 - V1 (0.000-4.959)	P1	4.960	Cons. gesch.	4.959	1.00	Cons. gesch.	4.959	1.00
C99 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C100 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C101 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C102 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C103 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C104 - V1 (0.000-6.750)	P2	6.750	Cons. gesch.	6.750	1.00	Cons. gesch.	6.750	1.00
C105 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C106 - V1 (0.000-0.515)	P2	0.520	Cons. gesch.	0.515	1.00	Cons. gesch.	0.515	1.00
C107 - V1 (0.000-0.515)	P2	0.520	Cons. gesch.	0.515	1.00	Cons. gesch.	0.515	1.00
C108 - V1 (0.000-5.100)	P2	5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C109 - V1 (0.000-1.650)	P2	1.650	Cons. gesch.	1.650	1.00	Cons. gesch.	1.650	1.00
C110 - V1 (0.000-4.960)	P1	4.960	Cons. gesch.	4.960	1.00	Cons. gesch.	4.960	1.00
C111 - V1 (0.000-5.100)	P3	5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C112 - V1 (0.000-0.500)	P3	0.500	Cons. gesch.	0.500	1.00	Cons. gesch.	0.500	1.00
C113 - V1 (0.000-4.960)	P1	4.960	Cons. gesch.	4.960	1.00	Cons. gesch.	4.960	1.00
C114 - V1 (0.000-4.959)	P1	4.960	Cons. gesch.	4.959	1.00	Cons. gesch.	4.959	1.00
C115 - V1 (0.000-5.100)	P3	5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	Profiel	Lokale Y-as				Lokale Z-as		
		Lsys	methode	Lbuc	Lbuc/Lsys	methode	Lbuc	Lbuc/Lsys
C116 - V1 (0.000-0.500)	P3	0.500	Cons. gesch.	0.500	1.00	Cons. gesch.	0.500	1.00
C117 - V1 (0.000-5.100)	P2	5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C118 - V1 (0.000-1.650)	P2	1.650	Cons. gesch.	1.650	1.00	Cons. gesch.	1.650	1.00
C119 - V1 (0.000-4.959)	P1	4.960	Cons. gesch.	4.959	1.00	Cons. gesch.	4.959	1.00
C120 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C121 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C122 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C123 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C124 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C125 - V1 (0.000-6.750)	P2	6.750	Cons. gesch.	6.750	1.00	Cons. gesch.	6.750	1.00
C126 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C127 - V1 (0.000-0.515)	P2	0.520	Cons. gesch.	0.515	1.00	Cons. gesch.	0.515	1.00
C128 - V1 (0.000-0.515)	P2	0.520	Cons. gesch.	0.515	1.00	Cons. gesch.	0.515	1.00
C129 - V1 (0.000-5.100)	P2	5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C130 - V1 (0.000-1.650)	P2	1.650	Cons. gesch.	1.650	1.00	Cons. gesch.	1.650	1.00
C131 - V1 (0.000-4.960)	P1	4.960	Cons. gesch.	4.960	1.00	Cons. gesch.	4.960	1.00
C132 - V1 (0.000-5.100)	P3	5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C133 - V1 (0.000-0.500)	P3	0.500	Cons. gesch.	0.500	1.00	Cons. gesch.	0.500	1.00
C134 - V1 (0.000-4.960)	P1	4.960	Cons. gesch.	4.960	1.00	Cons. gesch.	4.960	1.00
C135 - V1 (0.000-4.959)	P1	4.960	Cons. gesch.	4.959	1.00	Cons. gesch.	4.959	1.00
C136 - V1 (0.000-5.100)	P3	5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C137 - V1 (0.000-0.500)	P3	0.500	Cons. gesch.	0.500	1.00	Cons. gesch.	0.500	1.00
C138 - V1 (0.000-5.100)	P2	5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C139 - V1 (0.000-1.650)	P2	1.650	Cons. gesch.	1.650	1.00	Cons. gesch.	1.650	1.00
C140 - V1 (0.000-4.959)	P1	4.960	Cons. gesch.	4.959	1.00	Cons. gesch.	4.959	1.00
C141 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C142 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C143 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C144 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C145 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C146 - V1 (0.000-6.750)	P2	6.750	Cons. gesch.	6.750	1.00	Cons. gesch.	6.750	1.00
C147 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C148 - V1 (0.000-0.515)	P2	0.520	Cons. gesch.	0.515	1.00	Cons. gesch.	0.515	1.00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	Profiel	Lokale Y-as				Lokale Z-as		
		Lsys	methode	Lbuc	Lbuc/Lsys	methode	Lbuc	Lbuc/Lsys
C149 - V1 (0.000-0.515)	P2	0.520	Cons. gesch.	0.515	1.00	Cons. gesch.	0.515	1.00
C150 - V1 (0.000-5.100)	P2	5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C151 - V1 (0.000-1.650)	P2	1.650	Cons. gesch.	1.650	1.00	Cons. gesch.	1.650	1.00
C152 - V1 (0.000-4.960)	P1	4.960	Cons. gesch.	4.960	1.00	Cons. gesch.	4.960	1.00
C153 - V1 (0.000-5.100)	P3	5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C154 - V1 (0.000-0.500)	P3	0.500	Cons. gesch.	0.500	1.00	Cons. gesch.	0.500	1.00
C155 - V1 (0.000-4.960)	P1	4.960	Cons. gesch.	4.960	1.00	Cons. gesch.	4.960	1.00
C156 - V1 (0.000-4.959)	P1	4.960	Cons. gesch.	4.959	1.00	Cons. gesch.	4.959	1.00
C157 - V1 (0.000-5.100)	P3	5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C158 - V1 (0.000-0.500)	P3	0.500	Cons. gesch.	0.500	1.00	Cons. gesch.	0.500	1.00
C159 - V1 (0.000-5.100)	P2	5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C160 - V1 (0.000-1.650)	P2	1.650	Cons. gesch.	1.650	1.00	Cons. gesch.	1.650	1.00
C161 - V1 (0.000-4.959)	P1	4.960	Cons. gesch.	4.959	1.00	Cons. gesch.	4.959	1.00
C162 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C163 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C164 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C165 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C166 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C167 - V1 (0.000-6.750)	P2	6.750	Cons. gesch.	6.750	1.00	Cons. gesch.	6.750	1.00
C168 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C169 - V1 (0.000-0.515)	P2	0.520	Cons. gesch.	0.515	1.00	Cons. gesch.	0.515	1.00
C170 - V1 (0.000-0.515)	P2	0.520	Cons. gesch.	0.515	1.00	Cons. gesch.	0.515	1.00
C171 - V1 (0.000-5.100)	P2	5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C172 - V1 (0.000-1.650)	P2	1.650	Cons. gesch.	1.650	1.00	Cons. gesch.	1.650	1.00
C173 - V1 (0.000-4.960)	P1	4.960	Cons. gesch.	4.960	1.00	Cons. gesch.	4.960	1.00
C174 - V1 (0.000-5.100)	P3	5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C175 - V1 (0.000-0.500)	P3	0.500	Cons. gesch.	0.500	1.00	Cons. gesch.	0.500	1.00
C176 - V1 (0.000-4.960)	P1	4.960	Cons. gesch.	4.960	1.00	Cons. gesch.	4.960	1.00
C177 - V1 (0.000-4.959)	P1	4.960	Cons. gesch.	4.959	1.00	Cons. gesch.	4.959	1.00
C178 - V1 (0.000-5.100)	P3	5.100	Cons. gesch.	5.100	1.00	Cons. gesch.	5.100	1.00
C179 - V1 (0.000-0.500)	P3	0.500	Cons. gesch.	0.500	1.00	Cons. gesch.	0.500	1.00
C181 - V1 (0.000-1.650)	P2	1.650	Cons. gesch.	1.650	1.00	Cons. gesch.	1.650	1.00
C182 - V1 (0.000-4.959)	P1	4.960	Cons. gesch.	4.959	1.00	Cons. gesch.	4.959	1.00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	Profiel	Lokale Y-as				Lokale Z-as		
		Lsys	methode	Lbuc	Lbuc/Lsys	methode	Lbuc	Lbuc/Lsys
C183 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C184 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C185 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C186 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C187 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C188 - V1 (0.000-6.750)	P2	6.750	Cons. gesch.	6.750	1.00	Cons. gesch.	6.750	1.00
C189 - V1 (0.000-5.001)	P1	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C192 - V1 (0.000-5.600)	P2	5.600	Cons. gesch.	5.600	1.00	Cons. gesch.	5.600	1.00
C193 - V1 (0.000-1.150)	P2	1.150	Cons. gesch.	1.150	1.00	Cons. gesch.	1.150	1.00
C194 - V1 (0.000-4.960)	P2	4.960	Cons. gesch.	4.960	1.00	Cons. gesch.	4.960	1.00
C197 - V1 (0.000-4.960)	P2	4.960	Cons. gesch.	4.960	1.00	Cons. gesch.	4.960	1.00
C198 - V1 (0.000-4.959)	P2	4.960	Cons. gesch.	4.959	1.00	Cons. gesch.	4.959	1.00
C202 - V1 (0.000-1.150)	P2	1.150	Cons. gesch.	1.150	1.00	Cons. gesch.	1.150	1.00
C203 - V1 (0.000-4.959)	P2	4.960	Cons. gesch.	4.959	1.00	Cons. gesch.	4.959	1.00
C204 - V1 (0.000-5.001)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C205 - V1 (0.000-5.001)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C206 - V1 (0.000-5.001)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C207 - V1 (0.000-5.001)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C208 - V1 (0.000-5.001)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C210 - V1 (0.000-5.001)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C211 - V1 (0.000-5.600)	P2	5.600	Cons. gesch.	5.600	1.00	Cons. gesch.	5.600	1.00
C212 - V1 (0.000-1.150)	P2	1.150	Cons. gesch.	1.150	1.00	Cons. gesch.	1.150	1.00
C213 - V1 (0.000-4.960)	P2	4.960	Cons. gesch.	4.960	1.00	Cons. gesch.	4.960	1.00
C214 - V1 (0.000-4.960)	P2	4.960	Cons. gesch.	4.960	1.00	Cons. gesch.	4.960	1.00
C215 - V1 (0.000-4.959)	P2	4.960	Cons. gesch.	4.959	1.00	Cons. gesch.	4.959	1.00
C217 - V1 (0.000-1.150)	P2	1.150	Cons. gesch.	1.150	1.00	Cons. gesch.	1.150	1.00
C218 - V1 (0.000-4.959)	P2	4.960	Cons. gesch.	4.959	1.00	Cons. gesch.	4.959	1.00
C219 - V1 (0.000-5.001)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C220 - V1 (0.000-5.001)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C221 - V1 (0.000-5.001)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C222 - V1 (0.000-5.001)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C223 - V1 (0.000-5.001)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C224 - V1 (0.000-6.750)	P2	6.750	Cons. gesch.	6.750	1.00	Cons. gesch.	6.750	1.00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	Profiel	Lokale Y-as				Lokale Z-as		
		Lsys	methode	Lbuc	Lbuc/Lsys	methode	Lbuc	Lbuc/Lsys
C225 - V1 (0.000-5.001)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.001	1.00	Cons. gesch.	5.001	1.00
C231 - V1 (0.000-7.050)	P5	7.050	Cons. gesch.	7.050	1.00	Cons. gesch.	7.050	1.00
C237 - V1 (0.000-6.850)	P5	6.850	Cons. gesch.	6.850	1.00	Cons. gesch.	6.850	1.00
C239 - V1 (0.000-7.050)	P5	7.050	Cons. gesch.	7.050	1.00	Cons. gesch.	7.050	1.00
C240 - V1 (0.000-6.950)	P5	6.950	Cons. gesch.	6.950	1.00	Cons. gesch.	6.950	1.00
C241 - V1 (0.000-6.850)	P5	6.850	Cons. gesch.	6.850	1.00	Cons. gesch.	6.850	1.00
C243 - V1 (0.000-4.790)	P4	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
C244 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C245 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C246 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C247 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C248 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C249 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C250 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C251 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C252 - V1 (0.000-4.790)	P4	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
C254 - V1 (0.000-4.790)	P7	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
C255 - V1 (0.000-5.000)	P7	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C256 - V1 (0.000-5.000)	P7	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C257 - V1 (0.000-5.000)	P7	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C258 - V1 (0.000-5.000)	P7	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C259 - V1 (0.000-5.000)	P7	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C260 - V1 (0.000-5.000)	P7	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C261 - V1 (0.000-5.000)	P7	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C262 - V1 (0.000-5.000)	P7	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C263 - V1 (0.000-4.790)	P7	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
C265 - V1 (0.000-4.790)	P8	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
C266 - V1 (0.000-5.000)	P8	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C267 - V1 (0.000-5.000)	P8	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C268 - V1 (0.000-5.000)	P8	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C269 - V1 (0.000-5.000)	P8	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C270 - V1 (0.000-5.000)	P8	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C271 - V1 (0.000-5.000)	P8	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	Profiel	Lokale Y-as				Lokale Z-as		
		Lsys	methode	Lbuc	Lbuc/Lsys	methode	Lbuc	Lbuc/Lsys
C272 - V1 (0.000-5.000)	P8	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C273 - V1 (0.000-5.000)	P8	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C274 - V1 (0.000-4.790)	P8	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
C276 - V1 (0.000-4.790)	P8	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
C277 - V1 (0.000-5.000)	P8	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C278 - V1 (0.000-5.000)	P8	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C279 - V1 (0.000-5.000)	P8	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C280 - V1 (0.000-5.000)	P8	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C281 - V1 (0.000-5.000)	P8	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C282 - V1 (0.000-5.000)	P8	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C283 - V1 (0.000-5.000)	P8	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C284 - V1 (0.000-5.000)	P8	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C287 - V1 (0.000-4.790)	P4	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
C288 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C289 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C290 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C291 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C292 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C293 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C294 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C295 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C296 - V1 (0.000-4.790)	P4	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
C298 - V1 (0.000-4.790)	P9	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
C299 - V1 (0.000-5.000)	P9	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C300 - V1 (0.000-5.000)	P9	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C301 - V1 (0.000-5.000)	P9	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C302 - V1 (0.000-5.000)	P9	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C303 - V1 (0.000-5.000)	P9	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C304 - V1 (0.000-5.000)	P9	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C305 - V1 (0.000-5.000)	P9	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C306 - V1 (0.000-5.000)	P9	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C307 - V1 (0.000-4.790)	P9	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
C309 - V1 (0.000-4.790)	P4	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	Profiel	Lokale Y-as				Lokale Z-as		
		Lsys	methode	Lbuc	Lbuc/Lsys	methode	Lbuc	Lbuc/Lsys
C310 - V1 (0.000-5.000)	P9	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C311 - V1 (0.000-5.000)	P9	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C312 - V1 (0.000-5.000)	P9	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C313 - V1 (0.000-5.000)	P9	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C314 - V1 (0.000-5.000)	P9	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C315 - V1 (0.000-5.000)	P9	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C316 - V1 (0.000-5.000)	P9	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C317 - V1 (0.000-5.000)	P9	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C318 - V1 (0.000-4.790)	P4	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
C320 - V1 (0.000-4.790)	P6	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
C321 - V1 (0.000-5.000)	P6	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C322 - V1 (0.000-5.000)	P6	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C323 - V1 (0.000-5.000)	P6	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C324 - V1 (0.000-5.000)	P6	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C325 - V1 (0.000-5.000)	P6	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C326 - V1 (0.000-5.000)	P6	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C327 - V1 (0.000-5.000)	P6	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C328 - V1 (0.000-5.000)	P6	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C329 - V1 (0.000-4.790)	P6	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
C331 - V1 (0.000-4.790)	P4	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
C332 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C333 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C334 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C335 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C336 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C337 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C338 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C339 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C340 - V1 (0.000-4.790)	P4	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
C342 - V1 (0.000-4.790)	P11	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
C345 - V1 (0.000-5.000)	P11	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C346 - V1 (0.000-5.000)	P11	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C347 - V1 (0.000-5.000)	P11	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	Profiel	Lokale Y-as				Lokale Z-as		
		Lsys	methode	Lbuc	Lbuc/Lsys	methode	Lbuc	Lbuc/Lsys
C348 - V1 (0.000-5.000)	P11	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C351 - V1 (0.000-4.790)	P11	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
C353 - V1 (0.000-4.790)	P4	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
C354 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C355 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C356 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C357 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C358 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C359 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C360 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C361 - V1 (0.000-5.000)	P4	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C362 - V1 (0.000-4.790)	P4	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
C363 - V1 (0.000-7.050)	P2	7.050	Cons. gesch.	7.050	1.00	Cons. gesch.	7.050	1.00
C364 - V1 (0.000-7.050)	P2	7.050	Cons. gesch.	7.050	1.00	Cons. gesch.	7.050	1.00
C365 - V1 (0.000-7.050)	P2	7.050	Cons. gesch.	7.050	1.00	Cons. gesch.	7.050	1.00
C366 - V1 (0.000-7.050)	P2	7.050	Cons. gesch.	7.050	1.00	Cons. gesch.	7.050	1.00
C422 - V1 (0.000-1.300)	P5	1.300	Cons. gesch.	1.300	1.00	Cons. gesch.	1.300	1.00
C424 - V1 (0.000-1.300)	P5	1.300	Cons. gesch.	1.300	1.00	Cons. gesch.	1.300	1.00
C426 - V1 (0.000-1.300)	P5	1.300	Cons. gesch.	1.300	1.00	Cons. gesch.	1.300	1.00
C428 - V1 (0.000-1.300)	P5	1.300	Cons. gesch.	1.300	1.00	Cons. gesch.	1.300	1.00
C434 - V1 (0.000-4.790)	P8	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
C435 - V1 (0.000-0.515)	P13	0.520	Cons. gesch.	0.515	1.00	Cons. gesch.	0.515	1.00
C436 - V1 (0.000-4.442)	P13	4.440	Cons. gesch.	4.442	1.00	Cons. gesch.	4.442	1.00
C437 - V1 (0.000-0.515)	P13	0.520	Cons. gesch.	0.515	1.00	Cons. gesch.	0.515	1.00
C438 - V1 (0.000-4.442)	P13	4.440	Cons. gesch.	4.442	1.00	Cons. gesch.	4.442	1.00
C439 - V1 (0.000-0.515)	P13	0.520	Cons. gesch.	0.515	1.00	Cons. gesch.	0.515	1.00
C440 - V1 (0.000-4.442)	P13	4.440	Cons. gesch.	4.442	1.00	Cons. gesch.	4.442	1.00
C441 - V1 (0.000-0.515)	P13	0.520	Cons. gesch.	0.515	1.00	Cons. gesch.	0.515	1.00
C442 - V1 (0.000-4.442)	P13	4.440	Cons. gesch.	4.442	1.00	Cons. gesch.	4.442	1.00
C444 - V1 (0.000-4.790)	P12	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
C445 - V1 (0.000-5.000)	P12	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C446 - V1 (0.000-5.000)	P12	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C447 - V1 (0.000-5.000)	P12	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	Profiel	Lokale Y-as				Lokale Z-as		
		Lsys	methode	Lbuc	Lbuc/Lsys	methode	Lbuc	Lbuc/Lsys
C448 - V1 (0.000-5.000)	P12	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C449 - V1 (0.000-5.000)	P12	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C450 - V1 (0.000-5.000)	P12	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C451 - V1 (0.000-5.000)	P12	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C452 - V1 (0.000-5.000)	P12	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C453 - V1 (0.000-4.790)	P12	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
C455 - V1 (0.000-4.790)	P12	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
C456 - V1 (0.000-5.000)	P12	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C457 - V1 (0.000-5.000)	P12	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C458 - V1 (0.000-5.000)	P12	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C459 - V1 (0.000-5.000)	P12	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C460 - V1 (0.000-5.000)	P12	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C461 - V1 (0.000-5.000)	P12	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C462 - V1 (0.000-5.000)	P12	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C463 - V1 (0.000-5.000)	P12	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C464 - V1 (0.000-4.790)	P12	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
C466 - V1 (0.000-2.550)	P5	2.550	Cons. gesch.	2.550	1.00	Cons. gesch.	2.550	1.00
C467 - V1 (0.000-4.500)	P5	4.500	Cons. gesch.	4.500	1.00	Cons. gesch.	4.500	1.00
C468 - V1 (0.000-1.100)	P5	1.100	Cons. gesch.	1.100	1.00	Cons. gesch.	1.100	1.00
C469 - V1 (0.000-4.500)	P5	4.500	Cons. gesch.	4.500	1.00	Cons. gesch.	4.500	1.00
C470 - V1 (0.000-1.100)	P5	1.100	Cons. gesch.	1.100	1.00	Cons. gesch.	1.100	1.00
C472 - V1 (0.000-4.957)	P14	4.960	Cons. gesch.	4.957	1.00	Cons. gesch.	4.957	1.00
C474 - V1 (0.000-2.000)	P14	2.000	Cons. gesch.	2.000	1.00	Cons. gesch.	2.000	1.00
C475 - V1 (0.000-2.958)	P14	2.960	Cons. gesch.	2.958	1.00	Cons. gesch.	2.958	1.00
C476 - V1 (0.000-4.500)	P5	4.500	Cons. gesch.	4.500	1.00	Cons. gesch.	4.500	1.00
C478 - V1 (0.000-2.550)	P5	2.550	Cons. gesch.	2.550	1.00	Cons. gesch.	2.550	1.00
C479 - V1 (0.000-4.500)	P5	4.500	Cons. gesch.	4.500	1.00	Cons. gesch.	4.500	1.00
C480 - V1 (0.000-1.100)	P5	1.100	Cons. gesch.	1.100	1.00	Cons. gesch.	1.100	1.00
C482 - V1 (0.000-1.100)	P5	1.100	Cons. gesch.	1.100	1.00	Cons. gesch.	1.100	1.00
C485 - V1 (0.000-4.957)	P14	4.960	Cons. gesch.	4.957	1.00	Cons. gesch.	4.957	1.00
C486 - V1 (0.000-3.000)	P14	3.000	Cons. gesch.	3.000	1.00	Cons. gesch.	3.000	1.00
C487 - V1 (0.000-1.958)	P14	1.960	Cons. gesch.	1.958	1.00	Cons. gesch.	1.958	1.00
C488 - V1 (0.000-4.500)	P5	4.500	Cons. gesch.	4.500	1.00	Cons. gesch.	4.500	1.00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	Profiel	Lokale Y-as				Lokale Z-as		
		Lsys	methode	Lbuc	Lbuc/Lsys	methode	Lbuc	Lbuc/Lsys
C489 - V1 (0.000-4.050)	P2	4.050	Cons. gesch.	4.050	1.00	Cons. gesch.	4.050	1.00
C490 - V1 (0.000-2.700)	P2	2.700	Cons. gesch.	2.700	1.00	Cons. gesch.	2.700	1.00
C491 - V1 (0.000-4.050)	P2	4.050	Cons. gesch.	4.050	1.00	Cons. gesch.	4.050	1.00
C492 - V1 (0.000-2.700)	P2	2.700	Cons. gesch.	2.700	1.00	Cons. gesch.	2.700	1.00
C495 - V1 (0.000-2.900)	P2	2.900	Cons. gesch.	2.900	1.00	Cons. gesch.	2.900	1.00
C497 - V1 (0.000-2.700)	P5	2.700	Cons. gesch.	2.700	1.00	Cons. gesch.	2.700	1.00
C498 - V1 (0.000-4.150)	P5	4.150	Cons. gesch.	4.150	1.00	Cons. gesch.	4.150	1.00
C499 - V1 (0.000-2.700)	P5	2.700	Cons. gesch.	2.700	1.00	Cons. gesch.	2.700	1.00
C500 - V1 (0.000-4.250)	P5	4.250	Cons. gesch.	4.250	1.00	Cons. gesch.	4.250	1.00
C501 - V1 (0.000-2.700)	P5	2.700	Cons. gesch.	2.700	1.00	Cons. gesch.	2.700	1.00
C502 - V1 (0.000-4.150)	P5	4.150	Cons. gesch.	4.150	1.00	Cons. gesch.	4.150	1.00
C509 - V1 (0.000-0.500)	P2	0.500	Cons. gesch.	0.500	1.00	Cons. gesch.	0.500	1.00
C510 - V1 (0.000-2.200)	P2	2.200	Cons. gesch.	2.200	1.00	Cons. gesch.	2.200	1.00
C511 - V1 (0.000-2.900)	P2	2.900	Cons. gesch.	2.900	1.00	Cons. gesch.	2.900	1.00
C512 - V1 (0.000-2.200)	P2	2.200	Cons. gesch.	2.200	1.00	Cons. gesch.	2.200	1.00
C515 - V1 (0.000-3.400)	P2	3.400	Cons. gesch.	3.400	1.00	Cons. gesch.	3.400	1.00
C516 - V1 (0.000-2.200)	P2	2.200	Cons. gesch.	2.200	1.00	Cons. gesch.	2.200	1.00
C517 - V1 (0.000-2.900)	P2	2.900	Cons. gesch.	2.900	1.00	Cons. gesch.	2.900	1.00
C518 - V1 (0.000-2.200)	P2	2.200	Cons. gesch.	2.200	1.00	Cons. gesch.	2.200	1.00
C521 - V1 (0.000-2.700)	P5	2.700	Cons. gesch.	2.700	1.00	Cons. gesch.	2.700	1.00
C522 - V1 (0.000-4.250)	P5	4.250	Cons. gesch.	4.250	1.00	Cons. gesch.	4.250	1.00
C523 - V1 (0.000-5.000)	P16	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C524 - V1 (0.000-5.000)	P16	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C527 - V1 (0.000-5.000)	P16	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C530 - V1 (0.000-5.000)	P16	5.000	Cons. gesch.	5.000	1.00	Cons. gesch.	5.000	1.00
C531 - V1 (0.000-2.700)	P5	2.700	Cons. gesch.	2.700	1.00	Cons. gesch.	2.700	1.00
C532 - V1 (0.000-1.800)	P5	1.800	Cons. gesch.	1.800	1.00	Cons. gesch.	1.800	1.00
C533 - V1 (0.000-4.957)	P16	4.960	Cons. gesch.	4.957	1.00	Cons. gesch.	4.957	1.00
C542 - V1 (0.000-4.790)	P16	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
C545 - V1 (0.000-4.790)	P16	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
C562 - V1 (0.000-4.790)	P16	4.790	Cons. gesch.	4.790	1.00	Cons. gesch.	4.790	1.00
-	-	m	-	m	-	-	m	-

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153
KIPSTEUNENGEDEEVENS

Staaf	Profiel	Begin:	Eind:	Kipsteunen boven	Kipsteunen onder	Aangrijphoogte
C1 - V1 (0.000-0.515)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C2 - V1 (0.000-0.515)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C3 - V1 (0.000-5.100)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C4 - V1 (0.000-1.650)	P2	Gesteund	Overstek			Centrum
C5 - V1 (0.000-4.960)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C6 - V1 (0.000-5.100)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C7 - V1 (0.000-0.500)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C8 - V1 (0.000-4.960)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C9 - V1 (0.000-4.959)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C10 - V1 (0.000-5.100)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C11 - V1 (0.000-0.500)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C13 - V1 (0.000-1.650)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C14 - V1 (0.000-4.959)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C15 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C16 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C17 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C18 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C19 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C21 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C22 - V1 (0.000-0.515)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C23 - V1 (0.000-0.515)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C24 - V1 (0.000-5.100)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C25 - V1 (0.000-1.650)	P2	Gesteund	Overstek			Centrum
C26 - V1 (0.000-4.960)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C27 - V1 (0.000-5.100)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C28 - V1 (0.000-0.500)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C29 - V1 (0.000-4.960)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C30 - V1 (0.000-4.959)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C31 - V1 (0.000-5.100)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C32 - V1 (0.000-0.500)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C33 - V1 (0.000-5.100)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C34 - V1 (0.000-1.650)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C35 - V1 (0.000-4.959)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C36 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C37 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C38 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C39 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C40 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C41 - V1 (0.000-6.750)	P2	Overstek	Gesteund			Centrum
C42 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C43 - V1 (0.000-0.515)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C44 - V1 (0.000-0.515)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C45 - V1 (0.000-5.100)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C46 - V1 (0.000-1.650)	P2	Gesteund	Overstek			Centrum
C47 - V1 (0.000-4.960)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C48 - V1 (0.000-5.100)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C49 - V1 (0.000-0.500)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C50 - V1 (0.000-4.960)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C51 - V1 (0.000-4.959)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C52 - V1 (0.000-5.100)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C53 - V1 (0.000-0.500)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C54 - V1 (0.000-5.100)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	Profiel	Begin:	Eind:	Kipsteunen boven	Kipsteunen onder	Aangrijphoogte
C55 - V1 (0.000-1.650)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C56 - V1 (0.000-4.959)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C57 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C58 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C59 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C60 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C61 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C62 - V1 (0.000-6.750)	P2	Overstek	Gesteund			Centrum
C63 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C64 - V1 (0.000-0.515)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C65 - V1 (0.000-0.515)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C66 - V1 (0.000-5.100)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C67 - V1 (0.000-1.650)	P2	Gesteund	Overstek			Centrum
C68 - V1 (0.000-4.960)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C69 - V1 (0.000-5.100)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C70 - V1 (0.000-0.500)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C71 - V1 (0.000-4.960)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C72 - V1 (0.000-4.959)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C73 - V1 (0.000-5.100)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C74 - V1 (0.000-0.500)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C75 - V1 (0.000-5.100)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C76 - V1 (0.000-1.650)	P2	Overstek	Gesteund			Centrum
C77 - V1 (0.000-4.959)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C78 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C79 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C80 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C81 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C82 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C83 - V1 (0.000-6.750)	P2	Overstek	Gesteund			Centrum
C84 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C85 - V1 (0.000-0.515)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C86 - V1 (0.000-0.515)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C87 - V1 (0.000-5.100)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C88 - V1 (0.000-1.650)	P2	Gesteund	Overstek			Centrum
C89 - V1 (0.000-4.960)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C90 - V1 (0.000-5.100)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C91 - V1 (0.000-0.500)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C92 - V1 (0.000-4.960)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C93 - V1 (0.000-4.959)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C94 - V1 (0.000-5.100)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C95 - V1 (0.000-0.500)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C96 - V1 (0.000-5.100)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C97 - V1 (0.000-1.650)	P2	Overstek	Gesteund			Centrum
C98 - V1 (0.000-4.959)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C99 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C100 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C101 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C102 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C103 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C104 - V1 (0.000-6.750)	P2	Overstek	Gesteund			Centrum

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	Profiel	Begin:	Eind:	Kipsteunen boven	Kipsteunen onder	Aangrijphoogte
C105 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C106 - V1 (0.000-0.515)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C107 - V1 (0.000-0.515)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C108 - V1 (0.000-5.100)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C109 - V1 (0.000-1.650)	P2	Gesteund	Overstek			Centrum
C110 - V1 (0.000-4.960)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C111 - V1 (0.000-5.100)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C112 - V1 (0.000-0.500)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C113 - V1 (0.000-4.960)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C114 - V1 (0.000-4.959)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C115 - V1 (0.000-5.100)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C116 - V1 (0.000-0.500)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C117 - V1 (0.000-5.100)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C118 - V1 (0.000-1.650)	P2	Overstek	Gesteund			Centrum
C119 - V1 (0.000-4.959)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C120 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C121 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C122 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C123 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C124 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C125 - V1 (0.000-6.750)	P2	Overstek	Gesteund			Centrum
C126 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C127 - V1 (0.000-0.515)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C128 - V1 (0.000-0.515)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C129 - V1 (0.000-5.100)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C130 - V1 (0.000-1.650)	P2	Gesteund	Overstek			Centrum
C131 - V1 (0.000-4.960)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C132 - V1 (0.000-5.100)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C133 - V1 (0.000-0.500)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C134 - V1 (0.000-4.960)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C135 - V1 (0.000-4.959)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C136 - V1 (0.000-5.100)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C137 - V1 (0.000-0.500)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Staaf	Profiel	Begin:	Eind:	Kipsteunen boven	Kipsteunen onder	Aangrijphoogte
C138 - V1 (0.000-5.100)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C139 - V1 (0.000-1.650)	P2	Overstek	Gesteund			Centrum
C140 - V1 (0.000-4.959)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C141 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C142 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C143 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C144 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C145 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C146 - V1 (0.000-6.750)	P2	Overstek	Gesteund			Centrum
C147 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C148 - V1 (0.000-0.515)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C149 - V1 (0.000-0.515)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C150 - V1 (0.000-5.100)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C151 - V1 (0.000-1.650)	P2	Gesteund	Overstek			Centrum
C152 - V1 (0.000-4.960)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C153 - V1 (0.000-5.100)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C154 - V1 (0.000-0.500)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C155 - V1 (0.000-4.960)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C156 - V1 (0.000-4.959)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C157 - V1 (0.000-5.100)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C158 - V1 (0.000-0.500)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C159 - V1 (0.000-5.100)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C160 - V1 (0.000-1.650)	P2	Overstek	Gesteund			Centrum
C161 - V1 (0.000-4.959)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C162 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C163 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C164 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C165 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C166 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C167 - V1 (0.000-6.750)	P2	Overstek	Gesteund			Centrum
C168 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C169 - V1 (0.000-0.515)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C170 - V1 (0.000-0.515)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	Profiel	Begin:	Eind:	Kipsteunen boven	Kipsteunen onder	Aangrijphoogte
C171 - V1 (0.000-5.100)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C172 - V1 (0.000-1.650)	P2	Gesteund	Overstek			Centrum
C173 - V1 (0.000-4.960)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C174 - V1 (0.000-5.100)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C175 - V1 (0.000-0.500)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C176 - V1 (0.000-4.960)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C177 - V1 (0.000-4.959)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C178 - V1 (0.000-5.100)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C179 - V1 (0.000-0.500)	P3	Gesteund	Gesteund			Centrum
C181 - V1 (0.000-1.650)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C182 - V1 (0.000-4.959)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C183 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C184 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C185 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C186 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C187 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C188 - V1 (0.000-6.750)	P2	Overstek	Gesteund			Centrum
C189 - V1 (0.000-5.001)	P1	Gesteund	Gesteund			Centrum
C192 - V1 (0.000-5.600)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C193 - V1 (0.000-1.150)	P2	Gesteund	Overstek			Centrum
C194 - V1 (0.000-4.960)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C197 - V1 (0.000-4.960)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C198 - V1 (0.000-4.959)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C202 - V1 (0.000-1.150)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C203 - V1 (0.000-4.959)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C204 - V1 (0.000-5.001)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C205 - V1 (0.000-5.001)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C206 - V1 (0.000-5.001)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C207 - V1 (0.000-5.001)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C208 - V1 (0.000-5.001)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C210 - V1 (0.000-5.001)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C211 - V1 (0.000-5.600)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C212 - V1 (0.000-1.150)	P2	Gesteund	Overstek			Centrum

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	Profiel	Begin:	Eind:	Kipsteunen boven	Kipsteunen onder	Aangrijphoogte
C213 - V1 (0.000-4.960)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C214 - V1 (0.000-4.960)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C215 - V1 (0.000-4.959)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C217 - V1 (0.000-1.150)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C218 - V1 (0.000-4.959)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C219 - V1 (0.000-5.001)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C220 - V1 (0.000-5.001)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C221 - V1 (0.000-5.001)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C222 - V1 (0.000-5.001)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C223 - V1 (0.000-5.001)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C224 - V1 (0.000-6.750)	P2	Overstek	Gesteund			Centrum
C225 - V1 (0.000-5.001)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C231 - V1 (0.000-7.050)	P5	Gesteund	Gesteund			Centrum
C237 - V1 (0.000-6.850)	P5	Gesteund	Overstek			Centrum
C238 - V1 (0.000-6.950)	P5	Gesteund	Gesteund			Centrum
C239 - V1 (0.000-7.050)	P5	Gesteund	Overstek			Centrum
C240 - V1 (0.000-6.950)	P5	Gesteund	Gesteund			Centrum
C241 - V1 (0.000-6.850)	P5	Gesteund	Overstek			Centrum
C243 - V1 (0.000-4.790)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C244 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C245 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C246 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C247 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C248 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C249 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C250 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C251 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C252 - V1 (0.000-4.790)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C254 - V1 (0.000-4.790)	P7	Gesteund	Gesteund			Centrum
C255 - V1 (0.000-5.000)	P7	Gesteund	Gesteund			Centrum
C256 - V1 (0.000-5.000)	P7	Gesteund	Gesteund			Centrum
C257 - V1 (0.000-5.000)	P7	Gesteund	Gesteund			Centrum
C258 - V1 (0.000-5.000)	P7	Gesteund	Gesteund			Centrum

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	Profiel	Begin:	Eind:	Kipsteunen boven	Kipsteunen onder	Aangrijphoogte
C259 - V1 (0.000-5.000)	P7	Gesteund	Gesteund			Centrum
C260 - V1 (0.000-5.000)	P7	Gesteund	Gesteund			Centrum
C261 - V1 (0.000-5.000)	P7	Gesteund	Gesteund			Centrum
C262 - V1 (0.000-5.000)	P7	Gesteund	Gesteund			Centrum
C263 - V1 (0.000-4.790)	P7	Gesteund	Gesteund			Centrum
C265 - V1 (0.000-4.790)	P8	Gesteund	Gesteund			Centrum
C266 - V1 (0.000-5.000)	P8	Gesteund	Gesteund			Centrum
C267 - V1 (0.000-5.000)	P8	Gesteund	Gesteund			Centrum
C268 - V1 (0.000-5.000)	P8	Gesteund	Gesteund			Centrum
C269 - V1 (0.000-5.000)	P8	Gesteund	Gesteund			Centrum
C270 - V1 (0.000-5.000)	P8	Gesteund	Gesteund			Centrum
C271 - V1 (0.000-5.000)	P8	Gesteund	Gesteund			Centrum
C272 - V1 (0.000-5.000)	P8	Gesteund	Gesteund			Centrum
C273 - V1 (0.000-5.000)	P8	Gesteund	Gesteund			Centrum
C274 - V1 (0.000-4.790)	P8	Gesteund	Gesteund			Centrum
C276 - V1 (0.000-4.790)	P8	Gesteund	Gesteund			Centrum
C277 - V1 (0.000-5.000)	P8	Gesteund	Gesteund			Centrum
C278 - V1 (0.000-5.000)	P8	Gesteund	Gesteund			Centrum
C279 - V1 (0.000-5.000)	P8	Gesteund	Gesteund			Centrum
C280 - V1 (0.000-5.000)	P8	Gesteund	Gesteund			Centrum
C281 - V1 (0.000-5.000)	P8	Gesteund	Gesteund			Centrum
C282 - V1 (0.000-5.000)	P8	Gesteund	Gesteund			Centrum
C283 - V1 (0.000-5.000)	P8	Gesteund	Gesteund			Centrum
C284 - V1 (0.000-5.000)	P8	Gesteund	Gesteund			Centrum
C287 - V1 (0.000-4.790)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C288 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C289 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C290 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C291 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C292 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C293 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C294 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C295 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	Profiel	Begin:	Eind:	Kipsteunen boven	Kipsteunen onder	Aangrijphoogte
C296 - V1 (0.000-4.790)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C298 - V1 (0.000-4.790)	P9	Gesteund	Gesteund			Centrum
C299 - V1 (0.000-5.000)	P9	Gesteund	Gesteund			Centrum
C300 - V1 (0.000-5.000)	P9	Gesteund	Gesteund			Centrum
C301 - V1 (0.000-5.000)	P9	Gesteund	Gesteund			Centrum
C302 - V1 (0.000-5.000)	P9	Gesteund	Gesteund			Centrum
C303 - V1 (0.000-5.000)	P9	Gesteund	Gesteund			Centrum
C304 - V1 (0.000-5.000)	P9	Gesteund	Gesteund			Centrum
C305 - V1 (0.000-5.000)	P9	Gesteund	Gesteund			Centrum
C306 - V1 (0.000-5.000)	P9	Gesteund	Gesteund			Centrum
C307 - V1 (0.000-4.790)	P9	Gesteund	Gesteund			Centrum
C309 - V1 (0.000-4.790)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C310 - V1 (0.000-5.000)	P9	Gesteund	Gesteund			Centrum
C311 - V1 (0.000-5.000)	P9	Gesteund	Gesteund			Centrum
C312 - V1 (0.000-5.000)	P9	Gesteund	Gesteund			Centrum
C313 - V1 (0.000-5.000)	P9	Gesteund	Gesteund			Centrum
C314 - V1 (0.000-5.000)	P9	Gesteund	Gesteund			Centrum
C315 - V1 (0.000-5.000)	P9	Gesteund	Gesteund			Centrum
C316 - V1 (0.000-5.000)	P9	Gesteund	Gesteund			Centrum
C317 - V1 (0.000-5.000)	P9	Gesteund	Gesteund			Centrum
C318 - V1 (0.000-4.790)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C320 - V1 (0.000-4.790)	P6	Gesteund	Gesteund			Centrum
C321 - V1 (0.000-5.000)	P6	Gesteund	Gesteund			Centrum
C322 - V1 (0.000-5.000)	P6	Gesteund	Gesteund			Centrum
C323 - V1 (0.000-5.000)	P6	Gesteund	Gesteund			Centrum
C324 - V1 (0.000-5.000)	P6	Gesteund	Gesteund			Centrum
C325 - V1 (0.000-5.000)	P6	Gesteund	Gesteund			Centrum
C326 - V1 (0.000-5.000)	P6	Gesteund	Gesteund			Centrum
C327 - V1 (0.000-5.000)	P6	Gesteund	Gesteund			Centrum
C328 - V1 (0.000-5.000)	P6	Gesteund	Gesteund			Centrum
C329 - V1 (0.000-4.790)	P6	Gesteund	Gesteund			Centrum
C331 - V1 (0.000-4.790)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C332 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	Profiel	Begin:	Eind:	Kipsteunen boven	Kipsteunen onder	Aangrijphoogte
C333 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C334 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C335 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C336 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C337 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C338 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C339 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C340 - V1 (0.000-4.790)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C342 - V1 (0.000-4.790)	P11	Gesteund	Gesteund			Centrum
C343 - V1 (0.000-5.000)	P11	Gesteund	Gesteund			Centrum
C344 - V1 (0.000-5.000)	P11	Gesteund	Gesteund			Centrum
C345 - V1 (0.000-5.000)	P11	Gesteund	Gesteund			Centrum
C346 - V1 (0.000-5.000)	P11	Gesteund	Gesteund			Centrum
C347 - V1 (0.000-5.000)	P11	Gesteund	Gesteund			Centrum
C348 - V1 (0.000-5.000)	P11	Gesteund	Gesteund			Centrum
C349 - V1 (0.000-5.000)	P11	Gesteund	Gesteund			Centrum
C350 - V1 (0.000-5.000)	P11	Gesteund	Gesteund			Centrum
C351 - V1 (0.000-4.790)	P11	Gesteund	Gesteund			Centrum
C353 - V1 (0.000-4.790)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C354 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C355 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C356 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C357 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C358 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C359 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C360 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C361 - V1 (0.000-5.000)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C362 - V1 (0.000-4.790)	P4	Gesteund	Gesteund			Centrum
C363 - V1 (0.000-7.050)	P2	Gesteund	Overstek			Centrum
C364 - V1 (0.000-7.050)	P2	Gesteund	Overstek			Centrum
C365 - V1 (0.000-7.050)	P2	Gesteund	Overstek			Centrum
C366 - V1 (0.000-7.050)	P2	Gesteund	Overstek			Centrum
C422 - V1 (0.000-1.300)	P5	Gesteund	Overstek			Centrum

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	Profiel	Begin:	Eind:	Kipsteunen boven	Kipsteunen onder	Aangrijphoogte
C424 - V1 (0.000-1.300)	P5	Gesteund	Overstek			Centrum
C426 - V1 (0.000-1.300)	P5	Gesteund	Gesteund			Centrum
C428 - V1 (0.000-1.300)	P5	Gesteund	Gesteund			Centrum
C434 - V1 (0.000-4.790)	P8	Gesteund	Gesteund			Centrum
C435 - V1 (0.000-0.515)	P13	Gesteund	Gesteund			Centrum
C436 - V1 (0.000-4.442)	P13	Gesteund	Gesteund			Centrum
C437 - V1 (0.000-0.515)	P13	Gesteund	Gesteund			Centrum
C438 - V1 (0.000-4.442)	P13	Gesteund	Gesteund			Centrum
C439 - V1 (0.000-0.515)	P13	Gesteund	Gesteund			Centrum
C440 - V1 (0.000-4.442)	P13	Gesteund	Gesteund			Centrum
C441 - V1 (0.000-0.515)	P13	Gesteund	Gesteund			Centrum
C442 - V1 (0.000-4.442)	P13	Gesteund	Gesteund			Centrum
C444 - V1 (0.000-4.790)	P12	Gesteund	Gesteund			Centrum
C445 - V1 (0.000-5.000)	P12	Gesteund	Gesteund			Centrum
C446 - V1 (0.000-5.000)	P12	Gesteund	Gesteund			Centrum
C447 - V1 (0.000-5.000)	P12	Gesteund	Gesteund			Centrum
C448 - V1 (0.000-5.000)	P12	Gesteund	Gesteund			Centrum
C449 - V1 (0.000-5.000)	P12	Gesteund	Gesteund			Centrum
C450 - V1 (0.000-5.000)	P12	Gesteund	Gesteund			Centrum
C451 - V1 (0.000-5.000)	P12	Gesteund	Gesteund			Centrum
C452 - V1 (0.000-5.000)	P12	Gesteund	Gesteund			Centrum
C453 - V1 (0.000-4.790)	P12	Gesteund	Gesteund			Centrum
C455 - V1 (0.000-4.790)	P12	Gesteund	Gesteund			Centrum
C456 - V1 (0.000-5.000)	P12	Gesteund	Gesteund			Centrum
C457 - V1 (0.000-5.000)	P12	Gesteund	Gesteund			Centrum
C458 - V1 (0.000-5.000)	P12	Gesteund	Gesteund			Centrum
C459 - V1 (0.000-5.000)	P12	Gesteund	Gesteund			Centrum
C460 - V1 (0.000-5.000)	P12	Gesteund	Gesteund			Centrum
C461 - V1 (0.000-5.000)	P12	Gesteund	Gesteund			Centrum
C462 - V1 (0.000-5.000)	P12	Gesteund	Gesteund			Centrum
C463 - V1 (0.000-5.000)	P12	Gesteund	Gesteund			Centrum
C464 - V1 (0.000-4.790)	P12	Gesteund	Gesteund			Centrum
C466 - V1 (0.000-2.550)	P5	Gesteund	Overstek			Centrum

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	Profiel	Begin:	Eind:	Kipsteunen boven	Kipsteunen onder	Aangrijphoogte
C467 - V1 (0.000-4.500)	P5	Gesteund	Gesteund			Centrum
C468 - V1 (0.000-1.100)	P5	Gesteund	Gesteund			Centrum
C469 - V1 (0.000-4.500)	P5	Gesteund	Gesteund			Centrum
C470 - V1 (0.000-1.100)	P5	Gesteund	Gesteund			Centrum
C472 - V1 (0.000-4.957)	P14	Gesteund	Gesteund			Centrum
C474 - V1 (0.000-2.000)	P14	Gesteund	Gesteund			Centrum
C475 - V1 (0.000-2.958)	P14	Gesteund	Gesteund			Centrum
C476 - V1 (0.000-4.500)	P5	Gesteund	Gesteund			Centrum
C478 - V1 (0.000-2.550)	P5	Gesteund	Gesteund			Centrum
C479 - V1 (0.000-4.500)	P5	Gesteund	Gesteund			Centrum
C480 - V1 (0.000-1.100)	P5	Gesteund	Gesteund			Centrum
C482 - V1 (0.000-1.100)	P5	Gesteund	Gesteund			Centrum
C485 - V1 (0.000-4.957)	P14	Gesteund	Gesteund			Centrum
C486 - V1 (0.000-3.000)	P14	Gesteund	Gesteund			Centrum
C487 - V1 (0.000-1.958)	P14	Gesteund	Gesteund			Centrum
C488 - V1 (0.000-4.500)	P5	Gesteund	Gesteund			Centrum
C489 - V1 (0.000-4.050)	P2	Overstek	Gesteund			Centrum
C490 - V1 (0.000-2.700)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C491 - V1 (0.000-4.050)	P2	Overstek	Gesteund			Centrum
C492 - V1 (0.000-2.700)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C495 - V1 (0.000-2.900)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C497 - V1 (0.000-2.700)	P5	Gesteund	Gesteund			Centrum
C498 - V1 (0.000-4.150)	P5	Gesteund	Gesteund			Centrum
C499 - V1 (0.000-2.700)	P5	Gesteund	Gesteund			Centrum
C500 - V1 (0.000-4.250)	P5	Gesteund	Overstek			Centrum
C501 - V1 (0.000-2.700)	P5	Gesteund	Gesteund			Centrum
C502 - V1 (0.000-4.150)	P5	Gesteund	Overstek			Centrum
C509 - V1 (0.000-0.500)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C510 - V1 (0.000-2.200)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C511 - V1 (0.000-2.900)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C512 - V1 (0.000-2.200)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C515 - V1 (0.000-3.400)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C516 - V1 (0.000-2.200)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Staaf	Profiel	Begin:	Eind:	Kipsteunen boven	Kipsteunen onder	Aangrijphoogte
C517 - V1 (0.000-2.900)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C518 - V1 (0.000-2.200)	P2	Gesteund	Gesteund			Centrum
C521 - V1 (0.000-2.700)	P5	Gesteund	Gesteund			Centrum
C522 - V1 (0.000-4.250)	P5	Gesteund	Overstek			Centrum
C523 - V1 (0.000-5.000)	P16	Gesteund	Gesteund			Centrum
C524 - V1 (0.000-5.000)	P16	Gesteund	Gesteund			Centrum
C527 - V1 (0.000-5.000)	P16	Gesteund	Gesteund			Centrum
C530 - V1 (0.000-5.000)	P16	Gesteund	Gesteund			Centrum
C531 - V1 (0.000-2.700)	P5	Gesteund	Gesteund			Centrum
C532 - V1 (0.000-1.800)	P5	Gesteund	Gesteund			Centrum
C533 - V1 (0.000-4.957)	P16	Gesteund	Gesteund			Centrum
C542 - V1 (0.000-4.790)	P16	Gesteund	Gesteund			Centrum
C545 - V1 (0.000-4.790)	P16	Gesteund	Gesteund			Centrum
C562 - V1 (0.000-4.790)	P16	Gesteund	Gesteund			Centrum
-	-	-	-	m	m	-

DOORBUIGINGGEGEVENS

Staaf	Constructietype	Toetsing	Zeeg Y'	Zeeg Z'	Zeegvorm	Eis U;eind	Eis U;bij
C1 - V1 (0.000-0.515)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C2 - V1 (0.000-0.515)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C3 - V1 (0.000-5.100)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C5 - V1 (0.000-4.960)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C6 - V1 (0.000-5.100)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C7 - V1 (0.000-0.500)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C8 - V1 (0.000-4.960)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C9 - V1 (0.000-4.959)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C10 - V1 (0.000-5.100)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C11 - V1 (0.000-0.500)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C13 - V1 (0.000-1.650)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C14 - V1 (0.000-4.959)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C15 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C16 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C17 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C18 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C19 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C21 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C22 - V1 (0.000-0.515)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153

Staaf	Constructietype	Toetsing	Zeeg Y'	Zeeg Z'	Zeegvorm	Eis U _{jeind}	Eis U _{bij}
C23 - V1 (0.000-0.515)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C26 - V1 (0.000-4.960)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C29 - V1 (0.000-4.960)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C30 - V1 (0.000-4.959)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C31 - V1 (0.000-5.100)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C32 - V1 (0.000-0.500)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C33 - V1 (0.000-5.100)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C34 - V1 (0.000-1.650)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C35 - V1 (0.000-4.959)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C36 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C37 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C38 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C39 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C40 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C41 - V1 (0.000-6.750)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C42 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C43 - V1 (0.000-0.515)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C44 - V1 (0.000-0.515)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C47 - V1 (0.000-4.960)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C50 - V1 (0.000-4.960)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C51 - V1 (0.000-4.959)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C52 - V1 (0.000-5.100)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C53 - V1 (0.000-0.500)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C54 - V1 (0.000-5.100)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C55 - V1 (0.000-1.650)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C56 - V1 (0.000-4.959)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C57 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C58 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C59 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C60 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C61 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C62 - V1 (0.000-6.750)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C63 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153

Staaf	Constructietype	Toetsing	Zeeg Y'	Zeeg Z'	Zeegvorm	Eis U;eind	Eis U;bij
C64 - V1 (0.000-0.515)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C65 - V1 (0.000-0.515)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C68 - V1 (0.000-4.960)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C71 - V1 (0.000-4.960)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C72 - V1 (0.000-4.959)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C73 - V1 (0.000-5.100)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C74 - V1 (0.000-0.500)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C75 - V1 (0.000-5.100)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C76 - V1 (0.000-1.650)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C77 - V1 (0.000-4.959)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C78 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C79 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C80 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C81 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C82 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C83 - V1 (0.000-6.750)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C84 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C85 - V1 (0.000-0.515)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C86 - V1 (0.000-0.515)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C89 - V1 (0.000-4.960)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C92 - V1 (0.000-4.960)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C93 - V1 (0.000-4.959)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C94 - V1 (0.000-5.100)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C95 - V1 (0.000-0.500)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C96 - V1 (0.000-5.100)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C97 - V1 (0.000-1.650)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C98 - V1 (0.000-4.959)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C99 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C100 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C101 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C102 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C103 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C104 - V1 (0.000-6.750)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153

Staaf	Constructietype	Toetsing	Zeeg Y'	Zeeg Z'	Zeegvorm	Eis U _{;_{eind}}	Eis U _{;_{bij}}
C105 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C106 - V1 (0.000-0.515)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C107 - V1 (0.000-0.515)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C110 - V1 (0.000-4.960)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C113 - V1 (0.000-4.960)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C114 - V1 (0.000-4.959)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C115 - V1 (0.000-5.100)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C116 - V1 (0.000-0.500)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C117 - V1 (0.000-5.100)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C118 - V1 (0.000-1.650)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C119 - V1 (0.000-4.959)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C120 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C121 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C122 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C123 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C124 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C125 - V1 (0.000-6.750)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C126 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C127 - V1 (0.000-0.515)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C128 - V1 (0.000-0.515)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C131 - V1 (0.000-4.960)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C134 - V1 (0.000-4.960)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C135 - V1 (0.000-4.959)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C136 - V1 (0.000-5.100)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C137 - V1 (0.000-0.500)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C138 - V1 (0.000-5.100)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C139 - V1 (0.000-1.650)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C140 - V1 (0.000-4.959)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C141 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C142 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C143 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C144 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C145 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153

Staaf	Constructietype	Toetsing	Zeeg Y'	Zeeg Z'	Zeegvorm	Eis U;eind	Eis U;bij
C146 - V1 (0.000-6.750)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C147 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C148 - V1 (0.000-0.515)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C149 - V1 (0.000-0.515)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C152 - V1 (0.000-4.960)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C155 - V1 (0.000-4.960)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C156 - V1 (0.000-4.959)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C157 - V1 (0.000-5.100)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C158 - V1 (0.000-0.500)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C159 - V1 (0.000-5.100)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C160 - V1 (0.000-1.650)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C161 - V1 (0.000-4.959)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C162 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C163 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C164 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C165 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C166 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C167 - V1 (0.000-6.750)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C168 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C169 - V1 (0.000-0.515)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C170 - V1 (0.000-0.515)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C171 - V1 (0.000-5.100)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C173 - V1 (0.000-4.960)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C174 - V1 (0.000-5.100)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C175 - V1 (0.000-0.500)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C176 - V1 (0.000-4.960)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C177 - V1 (0.000-4.959)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C178 - V1 (0.000-5.100)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C179 - V1 (0.000-0.500)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C181 - V1 (0.000-1.650)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C182 - V1 (0.000-4.959)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C183 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C184 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153

Staaf	Constructietype	Toetsing	Zeeg Y'	Zeeg Z'	Zeegvorm	Eis U;eind	Eis U;bij
C185 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C186 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C187 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C188 - V1 (0.000-6.750)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C189 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C192 - V1 (0.000-5.600)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C193 - V1 (0.000-1.150)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C194 - V1 (0.000-4.960)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C197 - V1 (0.000-4.960)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C198 - V1 (0.000-4.959)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C202 - V1 (0.000-1.150)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C203 - V1 (0.000-4.959)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C204 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C205 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C206 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C207 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C208 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C210 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C211 - V1 (0.000-5.600)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C212 - V1 (0.000-1.150)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C213 - V1 (0.000-4.960)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C214 - V1 (0.000-4.960)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C215 - V1 (0.000-4.959)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C217 - V1 (0.000-1.150)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C218 - V1 (0.000-4.959)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C219 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C220 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C221 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C222 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C223 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C224 - V1 (0.000-6.750)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C225 - V1 (0.000-5.001)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C231 - V1 (0.000-7.050)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153

Staaf	Constructietype	Toetsing	Zeeg Y'	Zeeg Z'	Zeegvorm	Eis U;eind	Eis U;bij
C237 - V1 (0.000-6.850)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C238 - V1 (0.000-6.950)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C239 - V1 (0.000-7.050)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C240 - V1 (0.000-6.950)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C241 - V1 (0.000-6.850)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C243 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C244 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C245 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C246 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C247 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C248 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C249 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C250 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C251 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C252 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C254 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C255 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C256 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C257 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C258 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C259 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C260 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C261 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C262 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C263 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C265 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C266 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C267 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C268 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C269 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C270 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C271 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C272 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153

Staaf	Constructietype	Toetsing	Zeeg Y'	Zeeg Z'	Zeegvorm	Eis U;eind	Eis U;bij
C273 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C274 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C276 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C277 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C278 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C279 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C280 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C281 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C282 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C283 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C284 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C287 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C288 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C289 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C290 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C291 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C292 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C293 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C294 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C295 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C296 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C298 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C299 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C300 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C301 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C302 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C303 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C304 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C305 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C306 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C307 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C309 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C310 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153

Staaf	Constructietype	Toetsing	Zeeg Y'	Zeeg Z'	Zeegvorm	Eis U;eind	Eis U;bij
C311 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C312 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C313 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C314 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C315 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C316 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C317 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C318 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C320 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C321 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C322 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C323 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C324 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C325 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C326 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C327 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C328 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C329 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C331 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C332 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C333 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C334 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C335 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C336 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C337 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C338 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C339 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C340 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C342 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C343 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C344 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C345 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C346 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153

Staaf	Constructietype	Toetsing	Zeeg Y'	Zeeg Z'	Zeegvorm	Eis U;eind	Eis U;bij
C347 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C348 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C349 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C350 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C351 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C353 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C354 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C355 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C356 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C357 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C358 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C359 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C360 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C361 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C362 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C363 - V1 (0.000-7.050)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C364 - V1 (0.000-7.050)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C365 - V1 (0.000-7.050)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C366 - V1 (0.000-7.050)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C367 - V1 (0.000-6.895)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C368 - V1 (0.000-7.043)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C369 - V1 (0.000-7.043)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C370 - V1 (0.000-7.043)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C371 - V1 (0.000-7.043)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C372 - V1 (0.000-7.043)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C373 - V1 (0.000-7.043)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C374 - V1 (0.000-7.043)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C375 - V1 (0.000-7.043)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C376 - V1 (0.000-6.895)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C377 - V1 (0.000-6.895)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C378 - V1 (0.000-7.043)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C379 - V1 (0.000-7.043)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C380 - V1 (0.000-7.043)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**

projectnr.: 14153

+ koppelen kraanbaan

Staaf	Constructietype	Toetsing	Zeeg Y'	Zeeg Z'	Zeegvorm	Eis U;eind	Eis U;bij
C381 - V1 (0.000-7.043)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C382 - V1 (0.000-7.043)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C383 - V1 (0.000-7.043)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C384 - V1 (0.000-7.043)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C385 - V1 (0.000-7.043)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C386 - V1 (0.000-6.895)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C387 - V1 (0.000-6.895)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C388 - V1 (0.000-6.895)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C389 - V1 (0.000-6.895)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C390 - V1 (0.000-6.895)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C391 - V1 (0.000-6.895)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C392 - V1 (0.000-6.895)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C393 - V1 (0.000-6.925)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C394 - V1 (0.000-6.925)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C395 - V1 (0.000-6.925)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C396 - V1 (0.000-6.925)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C397 - V1 (0.000-6.925)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C398 - V1 (0.000-6.925)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C399 - V1 (0.000-6.925)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C400 - V1 (0.000-6.925)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C401 - V1 (0.000-6.925)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C402 - V1 (0.000-7.072)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C403 - V1 (0.000-7.072)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C404 - V1 (0.000-7.072)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C405 - V1 (0.000-7.072)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C406 - V1 (0.000-7.072)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C407 - V1 (0.000-7.072)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C408 - V1 (0.000-7.072)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C409 - V1 (0.000-7.072)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C410 - V1 (0.000-6.925)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C411 - V1 (0.000-6.925)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C412 - V1 (0.000-7.072)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C413 - V1 (0.000-7.072)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153

Staaf	Constructietype	Toetsing	Zeeg Y'	Zeeg Z'	Zeegvorm	Eis U;eind	Eis U;bij
C414 - V1 (0.000-7.072)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C415 - V1 (0.000-7.072)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C416 - V1 (0.000-7.072)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C417 - V1 (0.000-7.072)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C418 - V1 (0.000-7.072)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C419 - V1 (0.000-7.072)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C420 - V1 (0.000-6.925)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C422 - V1 (0.000-1.300)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C424 - V1 (0.000-1.300)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C426 - V1 (0.000-1.300)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C428 - V1 (0.000-1.300)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C434 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C435 - V1 (0.000-0.515)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C436 - V1 (0.000-4.442)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C437 - V1 (0.000-0.515)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C438 - V1 (0.000-4.442)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C439 - V1 (0.000-0.515)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C440 - V1 (0.000-4.442)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C441 - V1 (0.000-0.515)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C442 - V1 (0.000-4.442)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C444 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C445 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C446 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C447 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C448 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C449 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C450 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C451 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C452 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C453 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C455 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C456 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C457 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153

Staaf	Constructietype	Toetsing	Zeeg Y'	Zeeg Z'	Zeegvorm	Eis U;eind	Eis U;bij
C458 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C459 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C460 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C461 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C462 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C463 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C464 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C466 - V1 (0.000-2.550)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C467 - V1 (0.000-4.500)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C468 - V1 (0.000-1.100)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C469 - V1 (0.000-4.500)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C470 - V1 (0.000-1.100)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C472 - V1 (0.000-4.957)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C474 - V1 (0.000-2.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C475 - V1 (0.000-2.958)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C476 - V1 (0.000-4.500)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C478 - V1 (0.000-2.550)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C479 - V1 (0.000-4.500)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C480 - V1 (0.000-1.100)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C482 - V1 (0.000-1.100)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C485 - V1 (0.000-4.957)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C486 - V1 (0.000-3.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C487 - V1 (0.000-1.958)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C488 - V1 (0.000-4.500)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C489 - V1 (0.000-4.050)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C490 - V1 (0.000-2.700)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C491 - V1 (0.000-4.050)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C492 - V1 (0.000-2.700)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C493 - V1 (0.000-6.273)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C494 - V1 (0.000-6.273)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C495 - V1 (0.000-2.900)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C497 - V1 (0.000-2.700)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C498 - V1 (0.000-4.150)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153

Staaf	Constructietype	Toetsing	Zeeg Y'	Zeeg Z'	Zeegvorm	Eis U;eind	Eis U;bij
C499 - V1 (0.000-2.700)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C500 - V1 (0.000-4.250)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C501 - V1 (0.000-2.700)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C502 - V1 (0.000-4.150)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C503 - V1 (0.000-6.434)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C504 - V1 (0.000-6.498)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C505 - V1 (0.000-6.562)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C506 - V1 (0.000-6.498)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C507 - V1 (0.000-6.498)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C508 - V1 (0.000-6.434)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C509 - V1 (0.000-0.500)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C510 - V1 (0.000-2.200)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C511 - V1 (0.000-2.900)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C512 - V1 (0.000-2.200)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C513 - V1 (0.000-6.607)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C514 - V1 (0.000-6.607)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C515 - V1 (0.000-3.400)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C516 - V1 (0.000-2.200)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C517 - V1 (0.000-2.900)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C518 - V1 (0.000-2.200)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C519 - V1 (0.000-6.607)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C520 - V1 (0.000-6.607)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C521 - V1 (0.000-2.700)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C522 - V1 (0.000-4.250)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C523 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C524 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C525 - V1 (0.000-5.682)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C526 - V1 (0.000-5.682)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C527 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C528 - V1 (0.000-5.682)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C529 - V1 (0.000-5.682)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C530 - V1 (0.000-5.000)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C531 - V1 (0.000-2.700)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153

Staaf	Constructietype	Toetsing	Zeeg Y'	Zeeg Z'	Zeegvorm	Eis U;eind	Eis U;bij
C532 - V1 (0.000-1.800)	Kolom	1 bouwlaag			Parabolisch	H/300	N/B
C533 - V1 (0.000-4.957)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C534 - V1 (0.000-5.645)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C535 - V1 (0.000-5.645)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C536 - V1 (0.000-8.375)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C537 - V1 (0.000-8.496)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C538 - V1 (0.000-8.400)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C539 - V1 (0.000-8.400)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C540 - V1 (0.000-8.400)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C541 - V1 (0.000-8.400)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C542 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C543 - V1 (0.000-5.271)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C544 - V1 (0.000-5.271)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C545 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C546 - V1 (0.000-5.271)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C547 - V1 (0.000-5.271)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C548 - V1 (0.000-6.925)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C549 - V1 (0.000-6.925)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C550 - V1 (0.000-6.925)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C551 - V1 (0.000-6.925)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C552 - V1 (0.000-6.925)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C553 - V1 (0.000-6.925)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C554 - V1 (0.000-6.925)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C555 - V1 (0.000-6.925)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C556 - V1 (0.000-6.895)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C557 - V1 (0.000-6.895)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C558 - V1 (0.000-6.895)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C559 - V1 (0.000-6.895)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C560 - V1 (0.000-6.895)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C561 - V1 (0.000-6.895)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C562 - V1 (0.000-4.790)	Vloer	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/333
C563 - V1 (0.000-5.499)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C564 - V1 (0.000-5.499)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250

**Project: Verbouwing bedrijfspand onderdeel Controle bestaand pand
 Houtzagerij 2 te Steenbergse**
projectnr.: 14153

Staaft	Constructietype	Toetsing	Zeeg Y'	Zeeg Z'	Zeegvorm	Eis U;eind	Eis U;bij
C565 - V1 (0.000-8.277)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C566 - V1 (0.000-8.277)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C567 - V1 (0.000-8.400)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C568 - V1 (0.000-8.481)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C569 - V1 (0.000-8.375)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C570 - V1 (0.000-8.496)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C571 - V1 (0.000-8.496)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
C572 - V1 (0.000-8.375)	Dak	Algemeen	0	0	Parabolisch	L/250	L/250
-	-	-	mm	mm	-	-	-

UNITY CHECK NEN-EN1993-1-1:2009/NB:2011

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C1-V1 (0.000-0.515)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C1-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.10	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C1-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.10	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C1-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.10	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C1-V1 (0.000-0.515)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C1-V1 (0.000-0.515)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C2-V1 (0.000-0.515)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C2-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C2-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C2-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C2-V1 (0.000-0.515)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C2-V1 (0.000-0.515)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C3-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,32
C3-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,05
C3-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,10
C3-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,51
C3-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,41
C3-V1 (0.000-5.100)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.17	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,82
C4-V1 (0.000-1.650)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,22
C4-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C4-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C4-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,26
C4-V1 (0.000-1.650)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C5-V1 (0.000-4.960)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,33
C5-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C5-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C5-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,50
C5-V1 (0.000-4.960)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,48
C5-V1 (0.000-4.960)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,12
C6-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C6-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C6-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C6-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C6-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,01
C6-V1 (0.000-5.100)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.17	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,82
C7-V1 (0.000-0.500)	Doorsnede	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C7-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.10	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C7-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.10	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C7-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.10	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C7-V1 (0.000-0.500)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C7-V1 (0.000-0.500)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.17	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,81
C8-V1 (0.000-4.960)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,43
C8-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C8-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,04
C8-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,56
C8-V1 (0.000-4.960)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,52
C8-V1 (0.000-4.960)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,25
C9-V1 (0.000-4.959)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,43
C9-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C9-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C9-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,56
C9-V1 (0.000-4.959)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,52
C9-V1 (0.000-4.959)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,25
C10-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C10-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C10-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C10-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C10-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C10-V1 (0.000-5.100)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,14
C11-V1 (0.000-0.500)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C11-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C11-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C11-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C11-V1 (0.000-0.500)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C11-V1 (0.000-0.500)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,15
C13-V1 (0.000-1.650)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,09
C13-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,09
C13-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,10
C13-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,11
C13-V1 (0.000-1.650)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C13-V1 (0.000-1.650)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.18	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C14-V1 (0.000-4.959)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,33
C14-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C14-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,04
C14-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,48
C14-V1 (0.000-4.959)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,44
C14-V1 (0.000-4.959)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,12
C15-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C15-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C15-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C15-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,35
C15-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,31
C15-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C16-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,26
C16-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C16-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C16-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,34
C16-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,32
C16-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C17-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C17-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C17-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C17-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,37
C17-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,34
C17-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C18-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C18-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C18-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C18-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,36
C18-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,34
C18-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.41	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C19-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,26
C19-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C19-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C19-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,33
C19-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,31
C19-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.41	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C21-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C21-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C21-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C21-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,34
C21-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,34
C21-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.41	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C22-V1 (0.000-0.515)	Doorsnede	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C22-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C22-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C22-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C22-V1 (0.000-0.515)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C22-V1 (0.000-0.515)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C23-V1 (0.000-0.515)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C23-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C23-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C23-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C23-V1 (0.000-0.515)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C23-V1 (0.000-0.515)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C24-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,35
C24-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C24-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,11
C24-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,55
C24-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,45
C25-V1 (0.000-1.650)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,27
C25-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C25-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,04
C25-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,31
C25-V1 (0.000-1.650)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C26-V1 (0.000-4.960)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,34
C26-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C26-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C26-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,49
C26-V1 (0.000-4.960)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,49
C26-V1 (0.000-4.960)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,12
C27-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C27-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C27-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C27-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C27-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C28-V1 (0.000-0.500)	Doorsnede	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C28-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C28-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C28-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C28-V1 (0.000-0.500)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C29-V1 (0.000-4.960)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,45
C29-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C29-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C29-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,27
C29-V1 (0.000-4.960)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,55
C29-V1 (0.000-4.960)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,27
C30-V1 (0.000-4.959)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,45
C30-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C30-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C30-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,27
C30-V1 (0.000-4.959)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,55
C30-V1 (0.000-4.959)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,27
C31-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C31-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C31-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C31-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C31-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C31-V1 (0.000-5.100)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,26
C32-V1 (0.000-0.500)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C32-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C32-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C32-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C32-V1 (0.000-0.500)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C32-V1 (0.000-0.500)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,26
C33-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,09
C33-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,13
C33-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,25
C33-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,26
C33-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,01
C33-V1 (0.000-5.100)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,26
C34-V1 (0.000-1.650)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,09
C34-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,09
C34-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,10
C34-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,11
C34-V1 (0.000-1.650)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C34-V1 (0.000-1.650)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,30
C35-V1 (0.000-4.959)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,34
C35-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C35-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C35-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,25
C35-V1 (0.000-4.959)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,41
C35-V1 (0.000-4.959)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,12
C36-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C36-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C36-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C36-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,17
C36-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,28
C36-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C37-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,26
C37-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C37-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C37-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,19
C37-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,31
C37-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C38-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C38-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C38-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C38-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,19
C38-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,28
C38-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C39-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C39-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C39-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C39-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,20
C39-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,28
C39-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.41	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C40-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,25
C40-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C40-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C40-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,31
C40-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,31
C40-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.41	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C41-V1 (0.000-6.750)	Doorsnede	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,34
C41-V1 (0.000-6.750)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C41-V1 (0.000-6.750)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,15
C41-V1 (0.000-6.750)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,63
C41-V1 (0.000-6.750)	Kiptoetsing	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,49
C41-V1 (0.000-6.750)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,27
C42-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C42-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C42-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C42-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,34
C42-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,33
C42-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.41	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C43-V1 (0.000-0.515)	Doorsnede	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C43-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C43-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C43-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C43-V1 (0.000-0.515)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C43-V1 (0.000-0.515)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C44-V1 (0.000-0.515)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C44-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C44-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C44-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C44-V1 (0.000-0.515)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C44-V1 (0.000-0.515)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C45-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,35

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C45-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C45-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,11
C45-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,54
C45-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,44
C46-V1 (0.000-1.650)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,26
C46-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C46-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,04
C46-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,30
C46-V1 (0.000-1.650)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C47-V1 (0.000-4.960)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,33
C47-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C47-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C47-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,49
C47-V1 (0.000-4.960)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,49
C47-V1 (0.000-4.960)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,12
C48-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C48-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C48-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C48-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C48-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C49-V1 (0.000-0.500)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C49-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C49-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C49-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C49-V1 (0.000-0.500)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C50-V1 (0.000-4.960)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,44
C50-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C50-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C50-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,55
C50-V1 (0.000-4.960)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,54
C50-V1 (0.000-4.960)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,26
C51-V1 (0.000-4.959)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,44
C51-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C51-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C51-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,55
C51-V1 (0.000-4.959)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,54
C51-V1 (0.000-4.959)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,26
C52-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C52-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C52-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C52-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C52-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C52-V1 (0.000-5.100)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,36
C53-V1 (0.000-0.500)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C53-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C53-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C53-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C53-V1 (0.000-0.500)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C53-V1 (0.000-0.500)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,36
C54-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,09
C54-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,13
C54-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,26
C54-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,26

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C54-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,01
C54-V1 (0.000-5.100)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,36
C55-V1 (0.000-1.650)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,09
C55-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,09
C55-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,10
C55-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,11
C55-V1 (0.000-1.650)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C55-V1 (0.000-1.650)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.28	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,34
C56-V1 (0.000-4.959)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,33
C56-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C56-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C56-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,46
C56-V1 (0.000-4.959)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,45
C56-V1 (0.000-4.959)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,12
C57-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C57-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C57-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C57-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,32
C57-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,31
C57-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.42	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C58-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,26
C58-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C58-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C58-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,32
C58-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,31
C58-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.42	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C59-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C59-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C59-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C59-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,32
C59-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,31
C59-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.42	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C60-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C60-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C60-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C60-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,32
C60-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,31
C60-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.42	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C61-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,26
C61-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C61-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C61-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,32
C61-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,31
C61-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.42	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C62-V1 (0.000-6.750)	Doorsnede	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,34
C62-V1 (0.000-6.750)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C62-V1 (0.000-6.750)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,15
C62-V1 (0.000-6.750)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,63
C62-V1 (0.000-6.750)	Kiptoetsing	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,49
C62-V1 (0.000-6.750)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,38
C63-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C63-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C63-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C63-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,34
C63-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,34
C63-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.42	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C64-V1 (0.000-0.515)	Doorsnede	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0,00
C64-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C64-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C64-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C64-V1 (0.000-0.515)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C64-V1 (0.000-0.515)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C65-V1 (0.000-0.515)	Doorsnede	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0,00
C65-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C65-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C65-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C65-V1 (0.000-0.515)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C65-V1 (0.000-0.515)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C66-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,34
C66-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C66-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,11
C66-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,54
C66-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,43
C67-V1 (0.000-1.650)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,25
C67-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C67-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,04
C67-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,29
C67-V1 (0.000-1.650)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C68-V1 (0.000-4.960)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,34
C68-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C68-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C68-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,49
C68-V1 (0.000-4.960)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,49
C68-V1 (0.000-4.960)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,13
C69-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C69-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C69-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C69-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C69-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C70-V1 (0.000-0.500)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C70-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C70-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C70-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C70-V1 (0.000-0.500)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C71-V1 (0.000-4.960)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,45
C71-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C71-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C71-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,27
C71-V1 (0.000-4.960)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,55
C71-V1 (0.000-4.960)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,27
C72-V1 (0.000-4.959)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,45
C72-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C72-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C72-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,27
C72-V1 (0.000-4.959)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,55
C72-V1 (0.000-4.959)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,27

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C73-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C73-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C73-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C73-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C73-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C73-V1 (0.000-5.100)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,41
C74-V1 (0.000-0.500)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C74-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C74-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C74-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C74-V1 (0.000-0.500)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C74-V1 (0.000-0.500)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,41
C75-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,09
C75-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,13
C75-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,25
C75-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,26
C75-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,01
C75-V1 (0.000-5.100)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,41
C76-V1 (0.000-1.650)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,09
C76-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,09
C76-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,10
C76-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,11
C76-V1 (0.000-1.650)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C76-V1 (0.000-1.650)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,43
C77-V1 (0.000-4.959)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,34
C77-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C77-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C77-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,20
C77-V1 (0.000-4.959)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,45
C77-V1 (0.000-4.959)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,12
C78-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C78-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C78-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C78-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,21
C78-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,31
C78-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C79-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,26
C79-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C79-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C79-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,19
C79-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,31
C79-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C80-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C80-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C80-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C80-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,19
C80-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,28
C80-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C81-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C81-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C81-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C81-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,08
C81-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,28

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C81-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.41	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C82-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,25
C82-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C82-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C82-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,31
C82-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,31
C82-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.41	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C83-V1 (0.000-6.750)	Doorsnede	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,34
C83-V1 (0.000-6.750)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C83-V1 (0.000-6.750)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,15
C83-V1 (0.000-6.750)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,63
C83-V1 (0.000-6.750)	Kiptoetsing	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,49
C83-V1 (0.000-6.750)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,41
C84-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C84-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C84-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C84-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,34
C84-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,33
C84-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.41	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C85-V1 (0.000-0.515)	Doorsnede	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0,00
C85-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C85-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C85-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C85-V1 (0.000-0.515)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C85-V1 (0.000-0.515)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C86-V1 (0.000-0.515)	Doorsnede	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0,00
C86-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C86-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C86-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C86-V1 (0.000-0.515)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C86-V1 (0.000-0.515)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C87-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,34
C87-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,05
C87-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,11
C87-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,54
C87-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,44
C88-V1 (0.000-1.650)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,26
C88-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C88-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,04
C88-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,30
C88-V1 (0.000-1.650)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C89-V1 (0.000-4.960)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,33
C89-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C89-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C89-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,49
C89-V1 (0.000-4.960)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,49
C89-V1 (0.000-4.960)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,12
C90-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C90-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C90-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C90-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C90-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C91-V1 (0.000-0.500)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C91-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C91-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C91-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C91-V1 (0.000-0.500)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C92-V1 (0.000-4.960)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,44
C92-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C92-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C92-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,54
C92-V1 (0.000-4.960)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,54
C92-V1 (0.000-4.960)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,26
C93-V1 (0.000-4.959)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,44
C93-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C93-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C93-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,54
C93-V1 (0.000-4.959)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,54
C93-V1 (0.000-4.959)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,26
C94-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C94-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C94-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C94-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C94-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C94-V1 (0.000-5.100)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,43
C95-V1 (0.000-0.500)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C95-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C95-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C95-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C95-V1 (0.000-0.500)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C95-V1 (0.000-0.500)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,43
C96-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,09
C96-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,13
C96-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,26
C96-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,26
C96-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,01
C96-V1 (0.000-5.100)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,43
C97-V1 (0.000-1.650)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,09
C97-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,09
C97-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,10
C97-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,11
C97-V1 (0.000-1.650)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C97-V1 (0.000-1.650)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.28	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,43
C98-V1 (0.000-4.959)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,33
C98-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C98-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C98-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,49
C98-V1 (0.000-4.959)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,49
C98-V1 (0.000-4.959)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,12
C99-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C99-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C99-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C99-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,35
C99-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,34
C99-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.42	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C100-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,26

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C100-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C100-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C100-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,32
C100-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,31
C100-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.42	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C101-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C101-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C101-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C101-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,32
C101-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,31
C101-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.42	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C102-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C102-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C102-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C102-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,32
C102-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,31
C102-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.42	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C103-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,26
C103-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C103-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C103-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,32
C103-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,31
C103-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.42	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C104-V1 (0.000-6.750)	Doorsnede	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,34
C104-V1 (0.000-6.750)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C104-V1 (0.000-6.750)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,15
C104-V1 (0.000-6.750)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,63
C104-V1 (0.000-6.750)	Kiptoetsing	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,49
C104-V1 (0.000-6.750)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,45
C105-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C105-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C105-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C105-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,34
C105-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,34
C105-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.42	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C106-V1 (0.000-0.515)	Doorsnede	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0,00
C106-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C106-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C106-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C106-V1 (0.000-0.515)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C106-V1 (0.000-0.515)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C107-V1 (0.000-0.515)	Doorsnede	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0,00
C107-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C107-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C107-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C107-V1 (0.000-0.515)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C107-V1 (0.000-0.515)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C108-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,34
C108-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C108-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,11
C108-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,54
C108-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,43
C109-V1 (0.000-1.650)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,25

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C109-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C109-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,04
C109-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,29
C109-V1 (0.000-1.650)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C110-V1 (0.000-4.960)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,34
C110-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C110-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C110-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,49
C110-V1 (0.000-4.960)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,49
C110-V1 (0.000-4.960)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,13
C111-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C111-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C111-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C111-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C111-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C112-V1 (0.000-0.500)	Doorsnede	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C112-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C112-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C112-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C112-V1 (0.000-0.500)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C113-V1 (0.000-4.960)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,45
C113-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C113-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C113-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,27
C113-V1 (0.000-4.960)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,55
C113-V1 (0.000-4.960)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,27
C114-V1 (0.000-4.959)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,45
C114-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C114-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C114-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,27
C114-V1 (0.000-4.959)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,55
C114-V1 (0.000-4.959)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,27
C115-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C115-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C115-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C115-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C115-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C115-V1 (0.000-5.100)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,43
C116-V1 (0.000-0.500)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C116-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C116-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C116-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C116-V1 (0.000-0.500)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C116-V1 (0.000-0.500)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,43
C117-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,09
C117-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,13
C117-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,25
C117-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,26
C117-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,01
C117-V1 (0.000-5.100)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,43
C118-V1 (0.000-1.650)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,09
C118-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,09
C118-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,10

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C118-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,11
C118-V1 (0.000-1.650)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C118-V1 (0.000-1.650)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,44
C119-V1 (0.000-4.959)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,34
C119-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C119-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C119-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,20
C119-V1 (0.000-4.959)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,45
C119-V1 (0.000-4.959)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,12
C120-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C120-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C120-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C120-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,21
C120-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,31
C120-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C121-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,26
C121-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C121-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C121-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,19
C121-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,31
C121-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C122-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C122-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C122-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C122-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,19
C122-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,28
C122-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C123-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C123-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C123-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C123-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,08
C123-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,28
C123-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.41	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C124-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,25
C124-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C124-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C124-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,31
C124-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,31
C124-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.41	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C125-V1 (0.000-6.750)	Doorsnede	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,34
C125-V1 (0.000-6.750)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C125-V1 (0.000-6.750)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,15
C125-V1 (0.000-6.750)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,63
C125-V1 (0.000-6.750)	Kiptoetsing	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,49
C125-V1 (0.000-6.750)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,43
C126-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C126-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C126-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C126-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,34
C126-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,33
C126-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.41	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C127-V1 (0.000-0.515)	Doorsnede	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C127-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C127-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C127-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C127-V1 (0.000-0.515)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C127-V1 (0.000-0.515)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C128-V1 (0.000-0.515)	Doorsnede	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0,00
C128-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C128-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C128-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C128-V1 (0.000-0.515)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C128-V1 (0.000-0.515)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C129-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,35
C129-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C129-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,11
C129-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,54
C129-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,44
C130-V1 (0.000-1.650)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,26
C130-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C130-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,04
C130-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,30
C130-V1 (0.000-1.650)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C131-V1 (0.000-4.960)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,33
C131-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C131-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C131-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,49
C131-V1 (0.000-4.960)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,49
C131-V1 (0.000-4.960)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,12
C132-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C132-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C132-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C132-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C132-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C133-V1 (0.000-0.500)	Doorsnede	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C133-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C133-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C133-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C133-V1 (0.000-0.500)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C134-V1 (0.000-4.960)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,44
C134-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C134-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C134-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,55
C134-V1 (0.000-4.960)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,54
C134-V1 (0.000-4.960)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,26
C135-V1 (0.000-4.959)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,44
C135-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C135-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C135-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,55
C135-V1 (0.000-4.959)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,54
C135-V1 (0.000-4.959)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,26
C136-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C136-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C136-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C136-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C136-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C136-V1 (0.000-5.100)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,39
C137-V1 (0.000-0.500)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C137-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C137-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C137-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C137-V1 (0.000-0.500)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C137-V1 (0.000-0.500)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,39
C138-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,09
C138-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,13
C138-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,26
C138-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,26
C138-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,01
C138-V1 (0.000-5.100)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,39
C139-V1 (0.000-1.650)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,09
C139-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,09
C139-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,10
C139-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,11
C139-V1 (0.000-1.650)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C139-V1 (0.000-1.650)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,37
C140-V1 (0.000-4.959)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,34
C140-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C140-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C140-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,50
C140-V1 (0.000-4.959)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,49
C140-V1 (0.000-4.959)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,12
C141-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C141-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C141-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C141-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,35
C141-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,34
C141-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.42	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C142-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,26
C142-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C142-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C142-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,32
C142-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,31
C142-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.42	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C143-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C143-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C143-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C143-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,32
C143-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,31
C143-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.42	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C144-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C144-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C144-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C144-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,32
C144-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,31
C144-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.42	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C145-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,26
C145-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C145-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C145-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,32

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C145-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,31
C145-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.42	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C146-V1 (0.000-6.750)	Doorsnede	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,34
C146-V1 (0.000-6.750)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C146-V1 (0.000-6.750)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,15
C146-V1 (0.000-6.750)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,63
C146-V1 (0.000-6.750)	Kiptoetsing	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,49
C146-V1 (0.000-6.750)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,41
C147-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C147-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C147-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C147-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,34
C147-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,34
C147-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.42	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C148-V1 (0.000-0.515)	Doorsnede	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C148-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C148-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C148-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C148-V1 (0.000-0.515)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C148-V1 (0.000-0.515)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C149-V1 (0.000-0.515)	Doorsnede	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C149-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C149-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C149-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C149-V1 (0.000-0.515)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C149-V1 (0.000-0.515)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C150-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,35
C150-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C150-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,11
C150-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,55
C150-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,45
C151-V1 (0.000-1.650)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,27
C151-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C151-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,04
C151-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,31
C151-V1 (0.000-1.650)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C152-V1 (0.000-4.960)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,34
C152-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C152-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C152-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,49
C152-V1 (0.000-4.960)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,49
C152-V1 (0.000-4.960)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,12
C153-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C153-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C153-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C153-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C153-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C154-V1 (0.000-0.500)	Doorsnede	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C154-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C154-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C154-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C154-V1 (0.000-0.500)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C155-V1 (0.000-4.960)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,45

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C155-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C155-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C155-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,27
C155-V1 (0.000-4.960)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,54
C155-V1 (0.000-4.960)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,27
C156-V1 (0.000-4.959)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,45
C156-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C156-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C156-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,27
C156-V1 (0.000-4.959)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,54
C156-V1 (0.000-4.959)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,27
C157-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C157-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C157-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C157-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C157-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C157-V1 (0.000-5.100)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,31
C158-V1 (0.000-0.500)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C158-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C158-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C158-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C158-V1 (0.000-0.500)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C158-V1 (0.000-0.500)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,31
C159-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,09
C159-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,13
C159-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,25
C159-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,26
C159-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C159-V1 (0.000-5.100)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,31
C160-V1 (0.000-1.650)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,09
C160-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,09
C160-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,10
C160-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,11
C160-V1 (0.000-1.650)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C160-V1 (0.000-1.650)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,34
C161-V1 (0.000-4.959)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,34
C161-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C161-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C161-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,26
C161-V1 (0.000-4.959)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,45
C161-V1 (0.000-4.959)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,12
C162-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C162-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C162-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C162-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,21
C162-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,31
C162-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C163-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,26
C163-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C163-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C163-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,19
C163-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,31
C163-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C164-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C164-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C164-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C164-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,19
C164-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,28
C164-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C165-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C165-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C165-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C165-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,20
C165-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,28
C165-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.41	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C166-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,25
C166-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C166-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C166-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,31
C166-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,31
C166-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.41	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C167-V1 (0.000-6.750)	Doorsnede	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,34
C167-V1 (0.000-6.750)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C167-V1 (0.000-6.750)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,15
C167-V1 (0.000-6.750)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,63
C167-V1 (0.000-6.750)	Kiptoetsing	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,49
C167-V1 (0.000-6.750)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,31
C168-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,23
C168-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C168-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C168-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,34
C168-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,33
C168-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.41	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C169-V1 (0.000-0.515)	Doorsnede	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C169-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.10	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C169-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.10	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C169-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.10	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C169-V1 (0.000-0.515)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C169-V1 (0.000-0.515)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C170-V1 (0.000-0.515)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C170-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C170-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C170-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C170-V1 (0.000-0.515)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C170-V1 (0.000-0.515)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C171-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,32
C171-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,05
C171-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,11
C171-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,51
C171-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,41
C171-V1 (0.000-5.100)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.17	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,87
C172-V1 (0.000-1.650)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,22
C172-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C172-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C172-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,26
C172-V1 (0.000-1.650)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C173-V1 (0.000-4.960)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,31
C173-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C173-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C173-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,47
C173-V1 (0.000-4.960)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,45
C173-V1 (0.000-4.960)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,12
C174-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C174-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C174-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C174-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C174-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,01
C174-V1 (0.000-5.100)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.17	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,87
C175-V1 (0.000-0.500)	Doorsnede	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C175-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.10	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C175-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.10	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C175-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.10	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C175-V1 (0.000-0.500)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C175-V1 (0.000-0.500)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.17	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,86
C176-V1 (0.000-4.960)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,39
C176-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C176-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C176-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,51
C176-V1 (0.000-4.960)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,48
C176-V1 (0.000-4.960)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,24
C177-V1 (0.000-4.959)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,39
C177-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C177-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C177-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,51
C177-V1 (0.000-4.959)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,47
C177-V1 (0.000-4.959)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,23
C178-V1 (0.000-5.100)	Doorsnede	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C178-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C178-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C178-V1 (0.000-5.100)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C178-V1 (0.000-5.100)	Kiptoetsing	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C178-V1 (0.000-5.100)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,21
C179-V1 (0.000-0.500)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C179-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C179-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C179-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C179-V1 (0.000-0.500)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C179-V1 (0.000-0.500)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,21
C181-V1 (0.000-1.650)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,03
C181-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,04
C181-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,04
C181-V1 (0.000-1.650)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,04
C181-V1 (0.000-1.650)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C181-V1 (0.000-1.650)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.18	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,17
C182-V1 (0.000-4.959)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,26
C182-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C182-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C182-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,38
C182-V1 (0.000-4.959)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,36

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C182-V1 (0.000-4.959)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C183-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.42)	0,01
C183-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C183-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C183-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,02
C183-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C183-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C184-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.42)	0,01
C184-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C184-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C184-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,02
C184-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C184-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.18	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C185-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.42)	0,01
C185-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C185-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C185-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,02
C185-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,01
C185-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.10	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C186-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.42)	0,03
C186-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C186-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C186-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,03
C186-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,01
C186-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,01
C187-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.42)	0,03
C187-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C187-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C187-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,03
C187-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,01
C187-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,01
C188-V1 (0.000-6.750)	Doorsnede	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C188-V1 (0.000-6.750)	Stabiliteit	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C188-V1 (0.000-6.750)	Stabiliteit	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C188-V1 (0.000-6.750)	Stabiliteit	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,02
C188-V1 (0.000-6.750)	Kiptoetsing	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C188-V1 (0.000-6.750)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,19
C189-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,01
C189-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C189-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C189-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,02
C189-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,01
C189-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.32	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,01
C192-V1 (0.000-5.600)	Doorsnede	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C192-V1 (0.000-5.600)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C192-V1 (0.000-5.600)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,05
C192-V1 (0.000-5.600)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,06
C192-V1 (0.000-5.600)	Kiptoetsing	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,01
C192-V1 (0.000-5.600)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.30	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,10
C193-V1 (0.000-1.150)	Doorsnede	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C193-V1 (0.000-1.150)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C193-V1 (0.000-1.150)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C193-V1 (0.000-1.150)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,03

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C193-V1 (0.000-1.150)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C193-V1 (0.000-1.150)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.9	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,15
C194-V1 (0.000-4.960)	Doorsnede	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C194-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C194-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C194-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,06
C194-V1 (0.000-4.960)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C194-V1 (0.000-4.960)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.34	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C197-V1 (0.000-4.960)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,03
C197-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C197-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C197-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,06
C197-V1 (0.000-4.960)	Kiptoetsing	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C197-V1 (0.000-4.960)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.34	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C198-V1 (0.000-4.959)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,04
C198-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C198-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C198-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,03
C198-V1 (0.000-4.959)	Kiptoetsing	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C198-V1 (0.000-4.959)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C202-V1 (0.000-1.150)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,01
C202-V1 (0.000-1.150)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C202-V1 (0.000-1.150)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C202-V1 (0.000-1.150)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,02
C202-V1 (0.000-1.150)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C202-V1 (0.000-1.150)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.28	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,12
C203-V1 (0.000-4.959)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,03
C203-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C203-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,04
C203-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,04
C203-V1 (0.000-4.959)	Kiptoetsing	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C203-V1 (0.000-4.959)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.29	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C204-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,04
C204-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,05
C204-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,11
C204-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,11
C204-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C204-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.10	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C205-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,03
C205-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,05
C205-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,10
C205-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,10
C205-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C205-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C206-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,02
C206-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C206-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C206-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,06
C206-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C206-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C207-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,02
C207-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C207-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,07

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C207-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,07
C207-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.15	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C207-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.15	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C208-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,03
C208-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C208-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,13
C208-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,13
C208-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C208-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.36	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C210-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,03
C210-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C210-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,13
C210-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,13
C210-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C210-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.32	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C211-V1 (0.000-5.600)	Doorsnede	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C211-V1 (0.000-5.600)	Stabiliteit	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,04
C211-V1 (0.000-5.600)	Stabiliteit	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,08
C211-V1 (0.000-5.600)	Stabiliteit	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,09
C211-V1 (0.000-5.600)	Kiptoetsing	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,01
C211-V1 (0.000-5.600)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,15
C212-V1 (0.000-1.150)	Doorsnede	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C212-V1 (0.000-1.150)	Stabiliteit	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C212-V1 (0.000-1.150)	Stabiliteit	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C212-V1 (0.000-1.150)	Stabiliteit	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,04
C212-V1 (0.000-1.150)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C212-V1 (0.000-1.150)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.9	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,14
C213-V1 (0.000-4.960)	Doorsnede	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C213-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C213-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C213-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,06
C213-V1 (0.000-4.960)	Kiptoetsing	Fu.C.34	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C213-V1 (0.000-4.960)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.32	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C214-V1 (0.000-4.960)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,03
C214-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C214-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C214-V1 (0.000-4.960)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,06
C214-V1 (0.000-4.960)	Kiptoetsing	Fu.C.32	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C214-V1 (0.000-4.960)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.34	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C215-V1 (0.000-4.959)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,03
C215-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C215-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,04
C215-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,04
C215-V1 (0.000-4.959)	Kiptoetsing	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C215-V1 (0.000-4.959)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C217-V1 (0.000-1.150)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,03
C217-V1 (0.000-1.150)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C217-V1 (0.000-1.150)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C217-V1 (0.000-1.150)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,03
C217-V1 (0.000-1.150)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C217-V1 (0.000-1.150)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C218-V1 (0.000-4.959)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,03
C218-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C218-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C218-V1 (0.000-4.959)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,06
C218-V1 (0.000-4.959)	Kiptoetsing	Fu.C.8	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C218-V1 (0.000-4.959)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.41	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C219-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,04
C219-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,04
C219-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,09
C219-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,09
C219-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C219-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C220-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,02
C220-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C220-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,05
C220-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,05
C220-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C220-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.22	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C221-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,01
C221-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C221-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C221-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,02
C221-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.5	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C221-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.7	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C222-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,02
C222-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C222-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,07
C222-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,07
C222-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.22	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C222-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.20	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C223-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,03
C223-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C223-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,14
C223-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,14
C223-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C223-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.36	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C224-V1 (0.000-6.750)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,03
C224-V1 (0.000-6.750)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C224-V1 (0.000-6.750)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,13
C224-V1 (0.000-6.750)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,13
C224-V1 (0.000-6.750)	Kiptoetsing	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C224-V1 (0.000-6.750)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C225-V1 (0.000-5.001)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,03
C225-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C225-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,14
C225-V1 (0.000-5.001)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,14
C225-V1 (0.000-5.001)	Kiptoetsing	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C225-V1 (0.000-5.001)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.8	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C231-V1 (0.000-7.050)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,04
C231-V1 (0.000-7.050)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,08
C231-V1 (0.000-7.050)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,18
C231-V1 (0.000-7.050)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,18
C231-V1 (0.000-7.050)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C231-V1 (0.000-7.050)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,10
C237-V1 (0.000-6.850)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C237-V1 (0.000-6.850)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C237-V1 (0.000-6.850)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C237-V1 (0.000-6.850)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C237-V1 (0.000-6.850)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C237-V1 (0.000-6.850)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C238-V1 (0.000-6.950)	Doorsnede		NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,00
C238-V1 (0.000-6.950)	Kiptoetsing	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C238-V1 (0.000-6.950)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C239-V1 (0.000-7.050)	Doorsnede	Fu.C.17	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C239-V1 (0.000-7.050)	Stabiliteit	Fu.C.17	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C239-V1 (0.000-7.050)	Stabiliteit	Fu.C.17	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C239-V1 (0.000-7.050)	Stabiliteit	Fu.C.17	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C239-V1 (0.000-7.050)	Kiptoetsing	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C239-V1 (0.000-7.050)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C240-V1 (0.000-6.950)	Doorsnede	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C240-V1 (0.000-6.950)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C240-V1 (0.000-6.950)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C240-V1 (0.000-6.950)	Stabiliteit	Fu.C.45	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C240-V1 (0.000-6.950)	Kiptoetsing	Fu.C.19	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C240-V1 (0.000-6.950)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C241-V1 (0.000-6.850)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,03
C241-V1 (0.000-6.850)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,05
C241-V1 (0.000-6.850)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,11
C241-V1 (0.000-6.850)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,11
C241-V1 (0.000-6.850)	Kiptoetsing	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C241-V1 (0.000-6.850)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C243-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,01
C243-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C243-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,04
C243-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,04
C243-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.39	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C243-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.31	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C244-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,03
C244-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C244-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,13
C244-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,13
C244-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.15	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C244-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.32	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C245-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,04
C245-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,08
C245-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,18
C245-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,18
C245-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C245-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.19	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C246-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,06
C246-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,09
C246-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,21
C246-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,21
C246-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C246-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.33	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C247-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,06
C247-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,10
C247-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,22

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C247-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,22
C247-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C247-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.29	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C248-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,06
C248-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,10
C248-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,22
C248-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,22
C248-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C248-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.33	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C249-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,05
C249-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,09
C249-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,20
C249-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,20
C249-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C249-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.21	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C250-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,04
C250-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,07
C250-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,17
C250-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,17
C250-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C250-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.36	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C251-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,03
C251-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,05
C251-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,12
C251-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,12
C251-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.15	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C251-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.24	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C252-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C252-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C252-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,07
C252-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,07
C252-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.39	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C252-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.22	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C254-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.1)	0,07
C254-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,19
C254-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,19
C254-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,19
C254-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C254-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.30	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C255-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.17	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,04
C255-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.17	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,16
C255-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.17	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,16
C255-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.17	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,16
C255-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C255-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.21	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C256-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,05
C256-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,20
C256-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,20
C256-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,20
C256-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C256-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.38	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C257-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,06
C257-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,25

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C257-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,25
C257-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,25
C257-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C257-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.9	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C258-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,07
C258-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,29
C258-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,29
C258-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,29
C258-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C258-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.14	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C259-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,07
C259-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,29
C259-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,29
C259-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,29
C259-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C259-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.36	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C260-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.19	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,06
C260-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.19	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,24
C260-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.19	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,24
C260-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.19	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,24
C260-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C260-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.38	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C261-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,04
C261-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,18
C261-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,18
C261-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,18
C261-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C261-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.38	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C262-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.17	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,05
C262-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.17	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,21
C262-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.17	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,21
C262-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.17	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,21
C262-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C262-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.36	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C263-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.1)	0,08
C263-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,24
C263-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,24
C263-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,24
C263-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C263-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.8	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C265-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,07
C265-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,38
C265-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,38
C265-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,38
C265-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C265-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.24	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C266-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,06
C266-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,34
C266-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,34
C266-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,34
C266-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C266-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.13	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C267-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,06

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C267-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,34
C267-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,34
C267-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,34
C267-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C267-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.37	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C268-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,06
C268-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,33
C268-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,33
C268-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,33
C268-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C268-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.29	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C269-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,06
C269-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,33
C269-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,33
C269-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,33
C269-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C269-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.31	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C270-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,06
C270-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,33
C270-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,33
C270-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,33
C270-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C270-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.27	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C271-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,06
C271-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,33
C271-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,33
C271-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,33
C271-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C271-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.27	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C272-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,06
C272-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,34
C272-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,34
C272-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,34
C272-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C272-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.26	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C273-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,06
C273-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,34
C273-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,34
C273-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,34
C273-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C273-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.37	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C274-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,08
C274-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,40
C274-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,40
C274-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,40
C274-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C274-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.17	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C276-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.1)	0,04
C276-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,17
C276-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,17
C276-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,17
C276-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C276-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.14	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C277-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C277-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,11
C277-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,11
C277-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,11
C277-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C277-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.14	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C278-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C278-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,11
C278-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,11
C278-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,11
C278-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C278-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.34	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C279-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C279-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,11
C279-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,11
C279-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,11
C279-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C279-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.36	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C280-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C280-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,11
C280-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,11
C280-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,11
C280-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C280-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.36	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C281-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C281-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,11
C281-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,11
C281-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,11
C281-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C281-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.38	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C282-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C282-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,11
C282-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,11
C282-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,11
C282-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C282-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.38	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C283-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C283-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,11
C283-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,11
C283-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,11
C283-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C283-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.38	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C284-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C284-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,10
C284-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,10
C284-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,10
C284-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C284-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.5	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C287-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,01
C287-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C287-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C287-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,06
C287-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C287-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.15	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C288-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C288-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C288-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C288-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C288-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.26	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C288-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.3	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C289-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C289-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C289-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C289-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C289-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C289-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.31	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C290-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C290-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C290-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C290-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C290-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C290-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.10	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C291-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C291-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C291-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C291-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C291-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C291-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.36	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C292-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C292-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C292-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C292-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C292-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C292-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.36	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C293-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C293-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C293-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C293-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C293-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C293-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.33	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C294-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,02
C294-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C294-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C294-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,02
C294-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,02
C294-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.7	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C295-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,03
C295-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C295-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C295-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,02
C295-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,03
C295-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.23	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C296-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,01
C296-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C296-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C296-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,06

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C296-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C296-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C298-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,03
C298-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,10
C298-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,10
C298-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,10
C298-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C298-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.12	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C299-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.1)	0,01
C299-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C299-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C299-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C299-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C299-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.7	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C300-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,00
C300-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C300-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C300-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C300-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C300-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.27	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C301-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,00
C301-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C301-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C301-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C301-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C301-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.15	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C302-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,00
C302-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C302-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C302-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C302-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C302-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.38	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C303-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,00
C303-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C303-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C303-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C303-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C303-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.17	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C304-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,00
C304-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C304-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C304-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C304-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C304-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.18	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C305-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,00
C305-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C305-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C305-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C305-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C305-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.36	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C306-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,00
C306-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C306-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C306-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C306-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C306-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.37	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C307-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.1)	0,03
C307-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,12
C307-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,12
C307-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,12
C307-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C307-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.38	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C309-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,01
C309-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C309-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,05
C309-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,05
C309-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C309-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.37	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C310-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.1)	0,01
C310-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C310-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C310-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C310-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C310-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.31	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C311-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C311-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C311-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C311-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C311-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C311-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.5	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C312-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C312-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C312-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C312-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C312-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C312-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.12	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C313-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C313-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C313-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C313-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C313-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C313-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.37	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C314-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C314-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C314-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C314-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C314-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C314-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.26	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C315-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C315-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C315-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C315-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C315-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C315-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.14	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C316-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,00
C316-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C316-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C316-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C316-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C316-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.37	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C317-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,00
C317-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C317-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C317-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C317-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C317-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.10	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C318-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,01
C318-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C318-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,05
C318-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,05
C318-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C318-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.13	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C320-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,01
C320-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.15	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C320-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.15	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C320-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.15	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,03
C320-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,01
C320-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C321-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,02
C321-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C321-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C321-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,03
C321-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,02
C321-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C322-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,73
C322-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C322-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C322-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,92
C322-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,92
C322-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,15
C323-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,73
C323-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C323-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C323-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,92
C323-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,92
C323-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,15
C324-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,73
C324-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C324-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C324-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,92
C324-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,92
C324-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,15
C325-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,73
C325-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C325-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C325-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,92
C325-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,92
C325-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,15
C326-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,73

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C326-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C326-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C326-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,92
C326-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,92
C326-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,15
C327-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,73
C327-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C327-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C327-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,92
C327-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,92
C327-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,15
C328-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,71
C328-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C328-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C328-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,99
C328-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,98
C328-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,14
C329-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,71
C329-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C329-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C329-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,90
C329-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,89
C329-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,14
C331-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C331-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,04
C331-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,08
C331-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,08
C331-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C331-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.2	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C332-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.19	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C332-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.19	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,04
C332-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.19	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,09
C332-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.19	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,09
C332-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C332-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.29	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C333-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,03
C333-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C333-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,14
C333-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,14
C333-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C333-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.33	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C334-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,03
C334-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C334-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,14
C334-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,14
C334-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C334-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.19	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C335-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,04
C335-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,08
C335-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,17
C335-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,17
C335-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C335-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.17	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C336-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,04
C336-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,08
C336-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,17
C336-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,17
C336-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C336-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.17	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C337-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,03
C337-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C337-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,13
C337-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,13
C337-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C337-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.36	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C338-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,03
C338-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C338-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,13
C338-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,13
C338-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C338-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.21	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C339-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,03
C339-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,05
C339-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,11
C339-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,11
C339-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.21	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C339-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.11	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C340-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,03
C340-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,05
C340-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,10
C340-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,10
C340-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C340-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.28	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C342-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.1	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,00
C342-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C342-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C342-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C342-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C342-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.13	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C343-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,11
C343-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C343-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.11	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C344-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,11
C344-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C344-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.37	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C345-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,02
C345-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,35
C345-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,35
C345-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,35
C345-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C345-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.37	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C346-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,02
C346-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,33
C346-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,33
C346-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,33
C346-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C346-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.38	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C347-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,03
C347-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,52
C347-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,52
C347-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,52
C347-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C347-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.36	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C348-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,04
C348-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,54
C348-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,54
C348-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,54
C348-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C348-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.38	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C349-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,10
C349-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C349-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.31	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C350-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,10
C350-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C350-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.38	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C351-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN NEN-EN1993-1-1(NB.33)	0,00
C351-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C351-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C351-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C351-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C351-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.36	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C353-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C353-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C353-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C353-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,06
C353-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C353-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.9	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C354-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,01
C354-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C354-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,05
C354-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,05
C354-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C354-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.2	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C355-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,04
C355-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,08
C355-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,17
C355-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,17
C355-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C355-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C356-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,04
C356-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,08
C356-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,17
C356-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,17
C356-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C356-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.15	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C357-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,05
C357-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,09
C357-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,20
C357-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,20

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C357-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C357-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.15	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C358-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,05
C358-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,09
C358-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,20
C358-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,20
C358-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.28	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C358-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.4	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C359-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,04
C359-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,08
C359-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,17
C359-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,17
C359-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C359-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.12	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C360-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,04
C360-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,08
C360-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,17
C360-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,17
C360-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C360-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.13	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C361-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.8	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C361-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.8	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C361-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.8	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C361-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.8	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,06
C361-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.17	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C361-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.4	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C362-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.8	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C362-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.8	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C362-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.8	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C362-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.8	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,06
C362-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C362-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.5	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C363-V1 (0.000-7.050)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,15
C363-V1 (0.000-7.050)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,30
C363-V1 (0.000-7.050)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,70
C363-V1 (0.000-7.050)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,71
C363-V1 (0.000-7.050)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C363-V1 (0.000-7.050)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,26
C364-V1 (0.000-7.050)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,15
C364-V1 (0.000-7.050)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,30
C364-V1 (0.000-7.050)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,71
C364-V1 (0.000-7.050)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,71
C364-V1 (0.000-7.050)	Kiptoetsing	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C364-V1 (0.000-7.050)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,40
C365-V1 (0.000-7.050)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,15
C365-V1 (0.000-7.050)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,30
C365-V1 (0.000-7.050)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,71
C365-V1 (0.000-7.050)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,71
C365-V1 (0.000-7.050)	Kiptoetsing	Fu.C.15	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C365-V1 (0.000-7.050)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,41
C366-V1 (0.000-7.050)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,12
C366-V1 (0.000-7.050)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,23
C366-V1 (0.000-7.050)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,53

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C366-V1 (0.000-7.050)	Stabiliteit	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,53
C366-V1 (0.000-7.050)	Kiptoetsing	Fu.C.15	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C366-V1 (0.000-7.050)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,30
C367-V1 (0.000-6.895)	Doorsnede	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,05
C367-V1 (0.000-6.895)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.24	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C368-V1 (0.000-7.043)	Doorsnede	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,18
C368-V1 (0.000-7.043)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.28	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C369-V1 (0.000-7.043)	Doorsnede	Fu.C.9	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,09
C369-V1 (0.000-7.043)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.18	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C370-V1 (0.000-7.043)	Doorsnede	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,05
C370-V1 (0.000-7.043)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.33	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C371-V1 (0.000-7.043)	Doorsnede	Fu.C.8	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,03
C371-V1 (0.000-7.043)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.21	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C372-V1 (0.000-7.043)	Doorsnede	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,03
C372-V1 (0.000-7.043)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.17	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C373-V1 (0.000-7.043)	Doorsnede	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,06
C373-V1 (0.000-7.043)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.33	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C374-V1 (0.000-7.043)	Doorsnede	Fu.C.5	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,10
C374-V1 (0.000-7.043)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.18	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C375-V1 (0.000-7.043)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,18
C375-V1 (0.000-7.043)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.37	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C376-V1 (0.000-6.895)	Doorsnede	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,10
C376-V1 (0.000-6.895)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.24	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C377-V1 (0.000-6.895)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,18
C377-V1 (0.000-6.895)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.37	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C378-V1 (0.000-7.043)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,19
C378-V1 (0.000-7.043)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.3	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C379-V1 (0.000-7.043)	Doorsnede	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,11
C379-V1 (0.000-7.043)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.5	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C380-V1 (0.000-7.043)	Doorsnede	Fu.C.15	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,07
C380-V1 (0.000-7.043)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.18	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C381-V1 (0.000-7.043)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,05
C381-V1 (0.000-7.043)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.3	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C382-V1 (0.000-7.043)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,04
C382-V1 (0.000-7.043)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.18	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C383-V1 (0.000-7.043)	Doorsnede	Fu.C.17	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,07
C383-V1 (0.000-7.043)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.18	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C384-V1 (0.000-7.043)	Doorsnede	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,11
C384-V1 (0.000-7.043)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.3	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C385-V1 (0.000-7.043)	Doorsnede	Fu.C.7	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,18
C385-V1 (0.000-7.043)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.18	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C386-V1 (0.000-6.895)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,15
C386-V1 (0.000-6.895)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.30	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C387-V1 (0.000-6.895)	Doorsnede	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,17
C387-V1 (0.000-6.895)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.24	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C388-V1 (0.000-6.895)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,07
C388-V1 (0.000-6.895)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.2	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C389-V1 (0.000-6.895)	Doorsnede	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,06
C389-V1 (0.000-6.895)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.33	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C390-V1 (0.000-6.895)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,07
C390-V1 (0.000-6.895)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C391-V1 (0.000-6.895)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,07
C391-V1 (0.000-6.895)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.26	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C392-V1 (0.000-6.895)	Doorsnede	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,11
C392-V1 (0.000-6.895)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.8	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C393-V1 (0.000-6.925)	Doorsnede	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,05
C393-V1 (0.000-6.925)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.25	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C394-V1 (0.000-6.925)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,07
C394-V1 (0.000-6.925)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.17	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C395-V1 (0.000-6.925)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,04
C395-V1 (0.000-6.925)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.39	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C396-V1 (0.000-6.925)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,12
C396-V1 (0.000-6.925)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.7	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C397-V1 (0.000-6.925)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,08
C397-V1 (0.000-6.925)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.1	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C398-V1 (0.000-6.925)	Doorsnede	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,05
C398-V1 (0.000-6.925)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.23	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C399-V1 (0.000-6.925)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,07
C399-V1 (0.000-6.925)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.13	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C400-V1 (0.000-6.925)	Doorsnede	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,07
C400-V1 (0.000-6.925)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.32	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C401-V1 (0.000-6.925)	Doorsnede	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,08
C401-V1 (0.000-6.925)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.10	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C402-V1 (0.000-7.072)	Doorsnede	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,22
C402-V1 (0.000-7.072)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.42	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C403-V1 (0.000-7.072)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,18
C403-V1 (0.000-7.072)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.40	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C404-V1 (0.000-7.072)	Doorsnede	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,11
C404-V1 (0.000-7.072)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.10	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C405-V1 (0.000-7.072)	Doorsnede	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,04
C405-V1 (0.000-7.072)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.23	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C406-V1 (0.000-7.072)	Doorsnede	Fu.C.15	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,05
C406-V1 (0.000-7.072)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.14	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C407-V1 (0.000-7.072)	Doorsnede	Fu.C.29	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,12
C407-V1 (0.000-7.072)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.24	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C408-V1 (0.000-7.072)	Doorsnede	Fu.C.19	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,16
C408-V1 (0.000-7.072)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.23	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C409-V1 (0.000-7.072)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,20
C409-V1 (0.000-7.072)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.6	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C410-V1 (0.000-6.925)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,11
C410-V1 (0.000-6.925)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.23	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C411-V1 (0.000-6.925)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,08
C411-V1 (0.000-6.925)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.33	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C412-V1 (0.000-7.072)	Doorsnede	Fu.C.19	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,19
C412-V1 (0.000-7.072)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.3	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C413-V1 (0.000-7.072)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,18
C413-V1 (0.000-7.072)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.39	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C414-V1 (0.000-7.072)	Doorsnede	Fu.C.7	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,10
C414-V1 (0.000-7.072)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.8	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C415-V1 (0.000-7.072)	Doorsnede	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,04
C415-V1 (0.000-7.072)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.23	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C416-V1 (0.000-7.072)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,05
C416-V1 (0.000-7.072)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.40	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C417-V1 (0.000-7.072)	Doorsnede	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,13
C417-V1 (0.000-7.072)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.40	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C418-V1 (0.000-7.072)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,17

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C418-V1 (0.000-7.072)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.24	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C419-V1 (0.000-7.072)	Doorsnede	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,20
C419-V1 (0.000-7.072)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.10	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C420-V1 (0.000-6.925)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,12
C420-V1 (0.000-6.925)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.2	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C422-V1 (0.000-1.300)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,03
C422-V1 (0.000-1.300)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C422-V1 (0.000-1.300)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C422-V1 (0.000-1.300)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,03
C422-V1 (0.000-1.300)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C422-V1 (0.000-1.300)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.32	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,12
C424-V1 (0.000-1.300)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C424-V1 (0.000-1.300)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C424-V1 (0.000-1.300)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C424-V1 (0.000-1.300)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,03
C424-V1 (0.000-1.300)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C424-V1 (0.000-1.300)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.36	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,13
C426-V1 (0.000-1.300)	Doorsnede	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C426-V1 (0.000-1.300)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C426-V1 (0.000-1.300)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C426-V1 (0.000-1.300)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,02
C426-V1 (0.000-1.300)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C426-V1 (0.000-1.300)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.34	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,11
C428-V1 (0.000-1.300)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,01
C428-V1 (0.000-1.300)	Stabiliteit	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C428-V1 (0.000-1.300)	Stabiliteit	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C428-V1 (0.000-1.300)	Stabiliteit	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C428-V1 (0.000-1.300)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C428-V1 (0.000-1.300)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.38	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,12
C434-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.1)	0,04
C434-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,17
C434-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,17
C434-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,17
C434-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C434-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.5	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C435-V1 (0.000-0.515)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C435-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C435-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C435-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C435-V1 (0.000-0.515)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C435-V1 (0.000-0.515)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C436-V1 (0.000-4.442)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C436-V1 (0.000-4.442)	Stabiliteit	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C436-V1 (0.000-4.442)	Stabiliteit	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C436-V1 (0.000-4.442)	Stabiliteit	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C436-V1 (0.000-4.442)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C436-V1 (0.000-4.442)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C437-V1 (0.000-0.515)	Doorsnede	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,01
C437-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.8	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C437-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.8	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C437-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.8	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C437-V1 (0.000-0.515)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C437-V1 (0.000-0.515)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.4	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C438-V1 (0.000-4.442)	Doorsnede	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,01
C438-V1 (0.000-4.442)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C438-V1 (0.000-4.442)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C438-V1 (0.000-4.442)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C438-V1 (0.000-4.442)	Kiptoetsing	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,01
C438-V1 (0.000-4.442)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.4	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C439-V1 (0.000-0.515)	Doorsnede	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,01
C439-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C439-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C439-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C439-V1 (0.000-0.515)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C439-V1 (0.000-0.515)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.8	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C440-V1 (0.000-4.442)	Doorsnede	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,01
C440-V1 (0.000-4.442)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C440-V1 (0.000-4.442)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C440-V1 (0.000-4.442)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C440-V1 (0.000-4.442)	Kiptoetsing	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C440-V1 (0.000-4.442)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.8	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C441-V1 (0.000-0.515)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C441-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C441-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C441-V1 (0.000-0.515)	Stabiliteit	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C441-V1 (0.000-0.515)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C441-V1 (0.000-0.515)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C442-V1 (0.000-4.442)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C442-V1 (0.000-4.442)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C442-V1 (0.000-4.442)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C442-V1 (0.000-4.442)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C442-V1 (0.000-4.442)	Kiptoetsing	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C442-V1 (0.000-4.442)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C444-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.41	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0,17
C444-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C444-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C444-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,03
C444-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.34	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,04
C444-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.12	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,02
C445-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.41	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0,17
C445-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C445-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C445-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,03
C445-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.34	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,04
C445-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.12	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,02
C446-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.41	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0,17
C446-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.7	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C446-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.7	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C446-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.7	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C446-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C446-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.8	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C447-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.40	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0,17
C447-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.7	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C447-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.7	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C447-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.7	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C447-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C447-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.7	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C448-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.40	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0,17
C448-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C448-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C448-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C448-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C448-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.31	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C449-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.40	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0,17
C449-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C449-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C449-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C449-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C449-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.31	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C450-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.40	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0,17
C450-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.7	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C450-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.7	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C450-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.7	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C450-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C450-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.7	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C451-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.39	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0,17
C451-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.7	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C451-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.7	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C451-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.7	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C451-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C451-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.29	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C452-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.39	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0,17
C452-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C452-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C452-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,03
C452-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.34	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,04
C452-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.12	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,02
C453-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.39	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0,17
C453-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C453-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C453-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,03
C453-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.34	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,04
C453-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.12	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,02
C455-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.44	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0,17
C455-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C455-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C455-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C455-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C455-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.4	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C456-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.44	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0,17
C456-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C456-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C456-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C456-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,01
C456-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C457-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.44	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0,17
C457-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C457-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C457-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenbergse**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C457-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C457-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.4	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C458-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.43	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0,17
C458-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C458-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C458-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C458-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C458-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.3	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C459-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.43	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0,17
C459-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C459-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C459-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C459-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C459-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.31	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C460-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.43	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0,17
C460-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C460-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C460-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C460-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.27	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C460-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.31	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C461-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.43	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0,17
C461-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C461-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C461-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C461-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C461-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.7	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C462-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.42	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0,17
C462-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C462-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C462-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C462-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C462-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.31	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C463-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.42	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0,17
C463-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C463-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C463-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C463-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,01
C463-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.8	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C464-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.42	NEN-EN1993-1-1(6.17)	0,17
C464-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C464-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C464-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C464-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,01
C464-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.33	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C466-V1 (0.000-2.550)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C466-V1 (0.000-2.550)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C466-V1 (0.000-2.550)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C466-V1 (0.000-2.550)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C466-V1 (0.000-2.550)	Kiptoetsing	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C466-V1 (0.000-2.550)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.41	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,14
C467-V1 (0.000-4.500)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C467-V1 (0.000-4.500)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C467-V1 (0.000-4.500)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C467-V1 (0.000-4.500)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,06
C467-V1 (0.000-4.500)	Kiptoetsing	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C467-V1 (0.000-4.500)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C468-V1 (0.000-1.100)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,03
C468-V1 (0.000-1.100)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C468-V1 (0.000-1.100)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C468-V1 (0.000-1.100)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,03
C468-V1 (0.000-1.100)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C468-V1 (0.000-1.100)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.38	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,13
C469-V1 (0.000-4.500)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C469-V1 (0.000-4.500)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C469-V1 (0.000-4.500)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,06
C469-V1 (0.000-4.500)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,06
C469-V1 (0.000-4.500)	Kiptoetsing	Fu.C.12	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C469-V1 (0.000-4.500)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C470-V1 (0.000-1.100)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C470-V1 (0.000-1.100)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C470-V1 (0.000-1.100)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C470-V1 (0.000-1.100)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,03
C470-V1 (0.000-1.100)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C470-V1 (0.000-1.100)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,14
C472-V1 (0.000-4.957)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,02
C472-V1 (0.000-4.957)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C472-V1 (0.000-4.957)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C472-V1 (0.000-4.957)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,02
C472-V1 (0.000-4.957)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,02
C472-V1 (0.000-4.957)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,01
C474-V1 (0.000-2.000)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,02
C474-V1 (0.000-2.000)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C474-V1 (0.000-2.000)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C474-V1 (0.000-2.000)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,02
C474-V1 (0.000-2.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C474-V1 (0.000-2.000)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C475-V1 (0.000-2.958)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,02
C475-V1 (0.000-2.958)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C475-V1 (0.000-2.958)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C475-V1 (0.000-2.958)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,02
C475-V1 (0.000-2.958)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C475-V1 (0.000-2.958)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,01
C476-V1 (0.000-4.500)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C476-V1 (0.000-4.500)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C476-V1 (0.000-4.500)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C476-V1 (0.000-4.500)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C476-V1 (0.000-4.500)	Kiptoetsing	Fu.C.34	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C476-V1 (0.000-4.500)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C478-V1 (0.000-2.550)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C478-V1 (0.000-2.550)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C478-V1 (0.000-2.550)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C478-V1 (0.000-2.550)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C478-V1 (0.000-2.550)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C478-V1 (0.000-2.550)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C479-V1 (0.000-4.500)	Doorsnede	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C479-V1 (0.000-4.500)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C479-V1 (0.000-4.500)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,04
C479-V1 (0.000-4.500)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,04
C479-V1 (0.000-4.500)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,01
C479-V1 (0.000-4.500)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,10
C480-V1 (0.000-1.100)	Doorsnede	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C480-V1 (0.000-1.100)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C480-V1 (0.000-1.100)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C480-V1 (0.000-1.100)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,02
C480-V1 (0.000-1.100)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C480-V1 (0.000-1.100)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.38	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,14
C482-V1 (0.000-1.100)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,01
C482-V1 (0.000-1.100)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C482-V1 (0.000-1.100)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C482-V1 (0.000-1.100)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C482-V1 (0.000-1.100)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C482-V1 (0.000-1.100)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.28	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,12
C485-V1 (0.000-4.957)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,02
C485-V1 (0.000-4.957)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C485-V1 (0.000-4.957)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C485-V1 (0.000-4.957)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C485-V1 (0.000-4.957)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,02
C485-V1 (0.000-4.957)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,01
C486-V1 (0.000-3.000)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,02
C486-V1 (0.000-3.000)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C486-V1 (0.000-3.000)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C486-V1 (0.000-3.000)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C486-V1 (0.000-3.000)	Kiptoetsing	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,02
C486-V1 (0.000-3.000)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C487-V1 (0.000-1.958)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,02
C487-V1 (0.000-1.958)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C487-V1 (0.000-1.958)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C487-V1 (0.000-1.958)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C487-V1 (0.000-1.958)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C487-V1 (0.000-1.958)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C488-V1 (0.000-4.500)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C488-V1 (0.000-4.500)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C488-V1 (0.000-4.500)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C488-V1 (0.000-4.500)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C488-V1 (0.000-4.500)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C488-V1 (0.000-4.500)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,10
C489-V1 (0.000-4.050)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C489-V1 (0.000-4.050)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C489-V1 (0.000-4.050)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C489-V1 (0.000-4.050)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,04
C489-V1 (0.000-4.050)	Kiptoetsing	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C489-V1 (0.000-4.050)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,10
C490-V1 (0.000-2.700)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C490-V1 (0.000-2.700)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C490-V1 (0.000-2.700)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C490-V1 (0.000-2.700)	Stabiliteit	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,03
C490-V1 (0.000-2.700)	Kiptoetsing	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,01
C490-V1 (0.000-2.700)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.28	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,12
C491-V1 (0.000-4.050)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,04

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C491-V1 (0.000-4.050)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,05
C491-V1 (0.000-4.050)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,08
C491-V1 (0.000-4.050)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,08
C491-V1 (0.000-4.050)	Kiptoetsing	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C491-V1 (0.000-4.050)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.18	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,15
C492-V1 (0.000-2.700)	Doorsnede	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,04
C492-V1 (0.000-2.700)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,04
C492-V1 (0.000-2.700)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,05
C492-V1 (0.000-2.700)	Stabiliteit	Fu.C.36	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,06
C492-V1 (0.000-2.700)	Kiptoetsing	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C492-V1 (0.000-2.700)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.18	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,15
C493-V1 (0.000-6.273)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,02
C493-V1 (0.000-6.273)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.8	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C494-V1 (0.000-6.273)	Doorsnede	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,04
C494-V1 (0.000-6.273)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.23	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C495-V1 (0.000-2.900)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,01
C495-V1 (0.000-2.900)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C495-V1 (0.000-2.900)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C495-V1 (0.000-2.900)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,02
C495-V1 (0.000-2.900)	Kiptoetsing	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C495-V1 (0.000-2.900)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.28	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,10
C497-V1 (0.000-2.700)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,01
C497-V1 (0.000-2.700)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C497-V1 (0.000-2.700)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C497-V1 (0.000-2.700)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,02
C497-V1 (0.000-2.700)	Kiptoetsing	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C497-V1 (0.000-2.700)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,11
C498-V1 (0.000-4.150)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,01
C498-V1 (0.000-4.150)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C498-V1 (0.000-4.150)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C498-V1 (0.000-4.150)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,03
C498-V1 (0.000-4.150)	Kiptoetsing	Fu.C.34	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C498-V1 (0.000-4.150)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C499-V1 (0.000-2.700)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C499-V1 (0.000-2.700)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C499-V1 (0.000-2.700)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C499-V1 (0.000-2.700)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,03
C499-V1 (0.000-2.700)	Kiptoetsing	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C499-V1 (0.000-2.700)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.28	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,13
C500-V1 (0.000-4.250)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,01
C500-V1 (0.000-4.250)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C500-V1 (0.000-4.250)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C500-V1 (0.000-4.250)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,03
C500-V1 (0.000-4.250)	Kiptoetsing	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C500-V1 (0.000-4.250)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,11
C501-V1 (0.000-2.700)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,01
C501-V1 (0.000-2.700)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C501-V1 (0.000-2.700)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C501-V1 (0.000-2.700)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,02
C501-V1 (0.000-2.700)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C501-V1 (0.000-2.700)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.28	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,10
C502-V1 (0.000-4.150)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,01
C502-V1 (0.000-4.150)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C502-V1 (0.000-4.150)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C502-V1 (0.000-4.150)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,03
C502-V1 (0.000-4.150)	Kiptoetsing	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C502-V1 (0.000-4.150)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,10
C503-V1 (0.000-6.434)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,18
C503-V1 (0.000-6.434)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.31	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C504-V1 (0.000-6.498)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,18
C504-V1 (0.000-6.498)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.22	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C505-V1 (0.000-6.562)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,17
C505-V1 (0.000-6.562)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.2	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C506-V1 (0.000-6.498)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,14
C506-V1 (0.000-6.498)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.23	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C507-V1 (0.000-6.498)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,15
C507-V1 (0.000-6.498)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.24	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C508-V1 (0.000-6.434)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,18
C508-V1 (0.000-6.434)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.2	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C509-V1 (0.000-0.500)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,01
C509-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C509-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C509-V1 (0.000-0.500)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,02
C509-V1 (0.000-0.500)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C509-V1 (0.000-0.500)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,10
C510-V1 (0.000-2.200)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,01
C510-V1 (0.000-2.200)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C510-V1 (0.000-2.200)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,02
C510-V1 (0.000-2.200)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,02
C510-V1 (0.000-2.200)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C510-V1 (0.000-2.200)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,10
C511-V1 (0.000-2.900)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,09
C511-V1 (0.000-2.900)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,10
C511-V1 (0.000-2.900)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,14
C511-V1 (0.000-2.900)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,14
C511-V1 (0.000-2.900)	Kiptoetsing	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,01
C511-V1 (0.000-2.900)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.18	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,13
C512-V1 (0.000-2.200)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,09
C512-V1 (0.000-2.200)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,10
C512-V1 (0.000-2.200)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,12
C512-V1 (0.000-2.200)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,12
C512-V1 (0.000-2.200)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C512-V1 (0.000-2.200)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C513-V1 (0.000-6.607)	Doorsnede	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,01
C513-V1 (0.000-6.607)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.7	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C514-V1 (0.000-6.607)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,00
C514-V1 (0.000-6.607)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.3	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C515-V1 (0.000-3.400)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,03
C515-V1 (0.000-3.400)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C515-V1 (0.000-3.400)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,05
C515-V1 (0.000-3.400)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,05
C515-V1 (0.000-3.400)	Kiptoetsing	Fu.C.28	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C515-V1 (0.000-3.400)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C516-V1 (0.000-2.200)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,03
C516-V1 (0.000-2.200)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,03
C516-V1 (0.000-2.200)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,04

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C516-V1 (0.000-2.200)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,04
C516-V1 (0.000-2.200)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C516-V1 (0.000-2.200)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,16
C517-V1 (0.000-2.900)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,03
C517-V1 (0.000-2.900)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,04
C517-V1 (0.000-2.900)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,05
C517-V1 (0.000-2.900)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,05
C517-V1 (0.000-2.900)	Kiptoetsing	Fu.C.8	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,01
C517-V1 (0.000-2.900)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,20
C518-V1 (0.000-2.200)	Doorsnede	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,03
C518-V1 (0.000-2.200)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,04
C518-V1 (0.000-2.200)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,04
C518-V1 (0.000-2.200)	Stabiliteit	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,04
C518-V1 (0.000-2.200)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C518-V1 (0.000-2.200)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,22
C519-V1 (0.000-6.607)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,00
C519-V1 (0.000-6.607)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.2	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C520-V1 (0.000-6.607)	Doorsnede	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,01
C520-V1 (0.000-6.607)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.23	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C521-V1 (0.000-2.700)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,01
C521-V1 (0.000-2.700)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C521-V1 (0.000-2.700)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C521-V1 (0.000-2.700)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C521-V1 (0.000-2.700)	Kiptoetsing	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C521-V1 (0.000-2.700)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,09
C522-V1 (0.000-4.250)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,00
C522-V1 (0.000-4.250)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C522-V1 (0.000-4.250)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C522-V1 (0.000-4.250)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C522-V1 (0.000-4.250)	Kiptoetsing	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C522-V1 (0.000-4.250)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.28	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,11
C523-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,05
C523-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,17
C523-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,17
C523-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,18
C523-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C523-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.31	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C524-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,05
C524-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,17
C524-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,17
C524-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,18
C524-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C524-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.23	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C525-V1 (0.000-5.682)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,13
C525-V1 (0.000-5.682)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.23	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C526-V1 (0.000-5.682)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,15
C526-V1 (0.000-5.682)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.2	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C527-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,05
C527-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,17
C527-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,17
C527-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,18
C527-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C527-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.23	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C528-V1 (0.000-5.682)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,17
C528-V1 (0.000-5.682)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.2	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C529-V1 (0.000-5.682)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,13
C529-V1 (0.000-5.682)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.10	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C530-V1 (0.000-5.000)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,04
C530-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,14
C530-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,14
C530-V1 (0.000-5.000)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,15
C530-V1 (0.000-5.000)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C530-V1 (0.000-5.000)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.11	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C531-V1 (0.000-2.700)	Doorsnede	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,01
C531-V1 (0.000-2.700)	Stabiliteit	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C531-V1 (0.000-2.700)	Stabiliteit	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C531-V1 (0.000-2.700)	Stabiliteit	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C531-V1 (0.000-2.700)	Kiptoetsing	Fu.C.38	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C531-V1 (0.000-2.700)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.16	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,10
C532-V1 (0.000-1.800)	Doorsnede	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.12)	0,01
C532-V1 (0.000-1.800)	Stabiliteit	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C532-V1 (0.000-1.800)	Stabiliteit	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,00
C532-V1 (0.000-1.800)	Stabiliteit	Fu.C.31	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,00
C532-V1 (0.000-1.800)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C532-V1 (0.000-1.800)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.28	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,13
C533-V1 (0.000-4.957)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,04
C533-V1 (0.000-4.957)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,14
C533-V1 (0.000-4.957)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,14
C533-V1 (0.000-4.957)	Stabiliteit	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,14
C533-V1 (0.000-4.957)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C533-V1 (0.000-4.957)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C534-V1 (0.000-5.645)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,11
C534-V1 (0.000-5.645)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.36	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C535-V1 (0.000-5.645)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,17
C535-V1 (0.000-5.645)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.4	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C536-V1 (0.000-8.375)	Doorsnede	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,17
C536-V1 (0.000-8.375)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.2	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C537-V1 (0.000-8.496)	Doorsnede	Fu.C.3	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,16
C537-V1 (0.000-8.496)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.15	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C538-V1 (0.000-8.400)	Doorsnede	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,04
C538-V1 (0.000-8.400)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.1	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C539-V1 (0.000-8.400)	Doorsnede	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,06
C539-V1 (0.000-8.400)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.8	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C540-V1 (0.000-8.400)	Doorsnede	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,03
C540-V1 (0.000-8.400)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.33	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C541-V1 (0.000-8.400)	Doorsnede	Fu.C.8	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,05
C541-V1 (0.000-8.400)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.21	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C542-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C542-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C542-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C542-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C542-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C542-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C543-V1 (0.000-5.271)	Doorsnede	Fu.C.37	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,00
C543-V1 (0.000-5.271)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.3	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C544-V1 (0.000-5.271)	Doorsnede	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,01

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**
**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**
projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C544-V1 (0.000-5.271)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.7	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C545-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,00
C545-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C545-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,01
C545-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,01
C545-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C545-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Qu.C.1	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C546-V1 (0.000-5.271)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,00
C546-V1 (0.000-5.271)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.10	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C547-V1 (0.000-5.271)	Doorsnede	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,01
C547-V1 (0.000-5.271)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.28	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C548-V1 (0.000-6.925)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,08
C548-V1 (0.000-6.925)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.5	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C549-V1 (0.000-6.925)	Doorsnede	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,04
C549-V1 (0.000-6.925)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.29	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C550-V1 (0.000-6.925)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,07
C550-V1 (0.000-6.925)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.2	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C551-V1 (0.000-6.925)	Doorsnede	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,07
C551-V1 (0.000-6.925)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.36	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C552-V1 (0.000-6.925)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,13
C552-V1 (0.000-6.925)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.6	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C553-V1 (0.000-6.925)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,05
C553-V1 (0.000-6.925)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.23	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C554-V1 (0.000-6.925)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,07
C554-V1 (0.000-6.925)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.6	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C555-V1 (0.000-6.925)	Doorsnede	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,05
C555-V1 (0.000-6.925)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.38	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C556-V1 (0.000-6.895)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,08
C556-V1 (0.000-6.895)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.19	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C557-V1 (0.000-6.895)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,08
C557-V1 (0.000-6.895)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.25	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C558-V1 (0.000-6.895)	Doorsnede	Fu.C.4	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,11
C558-V1 (0.000-6.895)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.11	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C559-V1 (0.000-6.895)	Doorsnede	Fu.C.33	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,18
C559-V1 (0.000-6.895)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.2	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C560-V1 (0.000-6.895)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,07
C560-V1 (0.000-6.895)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.5	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C561-V1 (0.000-6.895)	Doorsnede	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,06
C561-V1 (0.000-6.895)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.33	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C562-V1 (0.000-4.790)	Doorsnede	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.9)	0,02
C562-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,05
C562-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.46)	0,05
C562-V1 (0.000-4.790)	Stabiliteit	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.61&6.62)	0,05
C562-V1 (0.000-4.790)	Kiptoetsing	Fu.C.51	NEN-EN1993-1-1(6.54)	0,00
C562-V1 (0.000-4.790)	Doorbuigingstoetsing	Fr.C.31	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C563-V1 (0.000-5.499)	Doorsnede	Fu.C.13	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,02
C563-V1 (0.000-5.499)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.7	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C564-V1 (0.000-5.499)	Doorsnede	Fu.C.24	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,04
C564-V1 (0.000-5.499)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.2	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C565-V1 (0.000-8.277)	Doorsnede	Fu.C.20	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,04
C565-V1 (0.000-8.277)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.26	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C566-V1 (0.000-8.277)	Doorsnede	Fu.C.17	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,02
C566-V1 (0.000-8.277)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.14	NEN-EN NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00

**Project: Verbouwing bedrijfspand
Houtzagerij 2 te Steenberg**

**onderdeel Controle bestaand pand
+ koppelen kraanbaan**

projectnr.: 14153

Veld	Toetsing	Combinatie	Artikel	UC max
C567-V1 (0.000-8.400)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,28
C567-V1 (0.000-8.400)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.1	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C568-V1 (0.000-8.481)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,26
C568-V1 (0.000-8.481)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.32	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C569-V1 (0.000-8.375)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,28
C569-V1 (0.000-8.375)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.43	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C570-V1 (0.000-8.496)	Doorsnede	Fu.C.23	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,25
C570-V1 (0.000-8.496)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.33	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C571-V1 (0.000-8.496)	Doorsnede	Fu.C.11	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,25
C571-V1 (0.000-8.496)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.7	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00
C572-V1 (0.000-8.375)	Doorsnede	Fu.C.25	NEN-EN1993-1-1(6.5)	0,24
C572-V1 (0.000-8.375)	Doorbuigingstoetsing	Ka.C.3	NEN-EN1990/NB A1.4.2	0,00