

GEBRUIKSFUNCTIES



woonfunctie



overige gebruiksfunctie

OPPERVLAKTEN



gebruiksoppervlak



gebruiksgebied

 thermische schil

NUMMERING

1.3 ruimte

VG1 verblijfsgebied

FG1 functiegebied

A kozijnmerk

VENTILATIE



Natuurlijke toevoer
rekenwaarde in l/s

rooster: DucoTop 50ZR capaciteit 14,8 l/s per m'




Mechanische afvoer
permanent aanwezig
rekenwaarde in l/s



Overstroom
rekenwaarde in l/s
hoogte van de spleet onder de deur
20mm tenzij anders vermeld



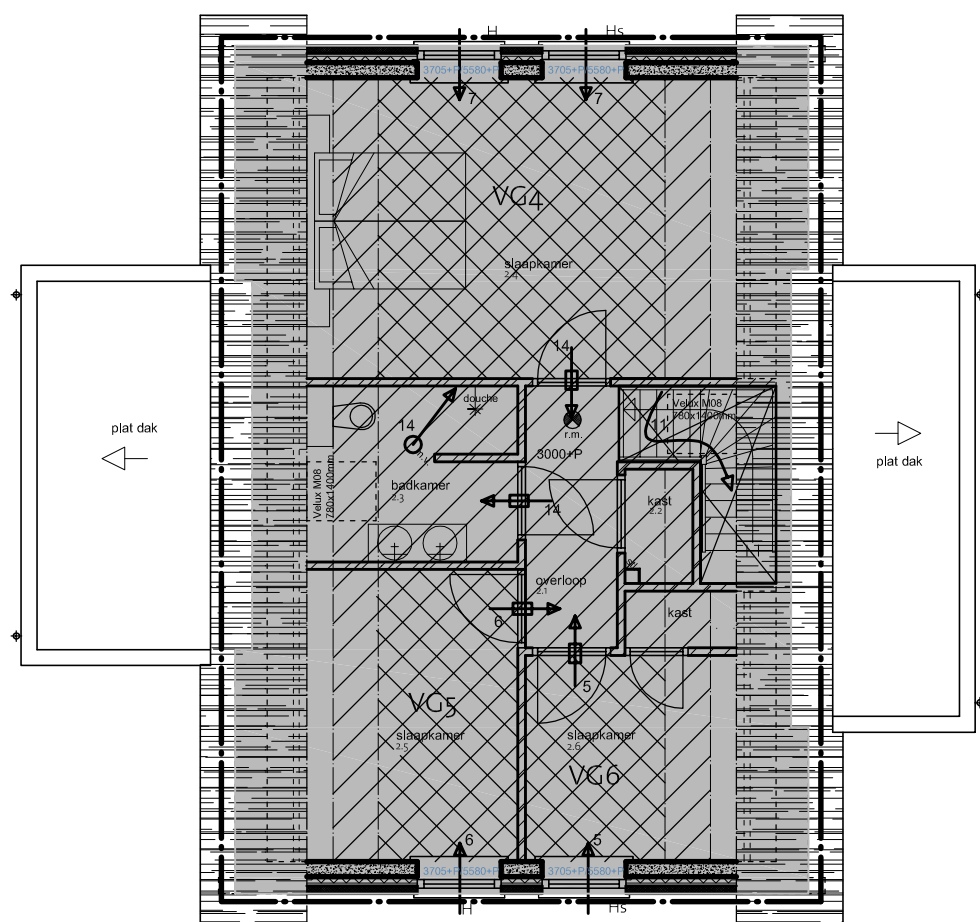


verdieping 3000+P

VERDIEPING

schaal 1:100 1170-DW

MAATREGELEN T.A.V. BRANDVEILIGHEID:


- ⊗ r.m. = Rookmelders (plaats vlgs. opg. installateur).
De rookmelders worden onderling gekoppeld overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in NEN 2555:2002/A1:2006 (i.v.m. vereiste geluidniveau).
- B. = Bluswatervoorziening. Op het terrein van de bebouwing is een bluswatervoorziening aanwezig in de vorm van een vijver (grondwater gevoed) afmeting: $\pm 28\text{m}$ bij $\pm 36\text{m}$ en een diepte van $\pm 3\text{m}$.

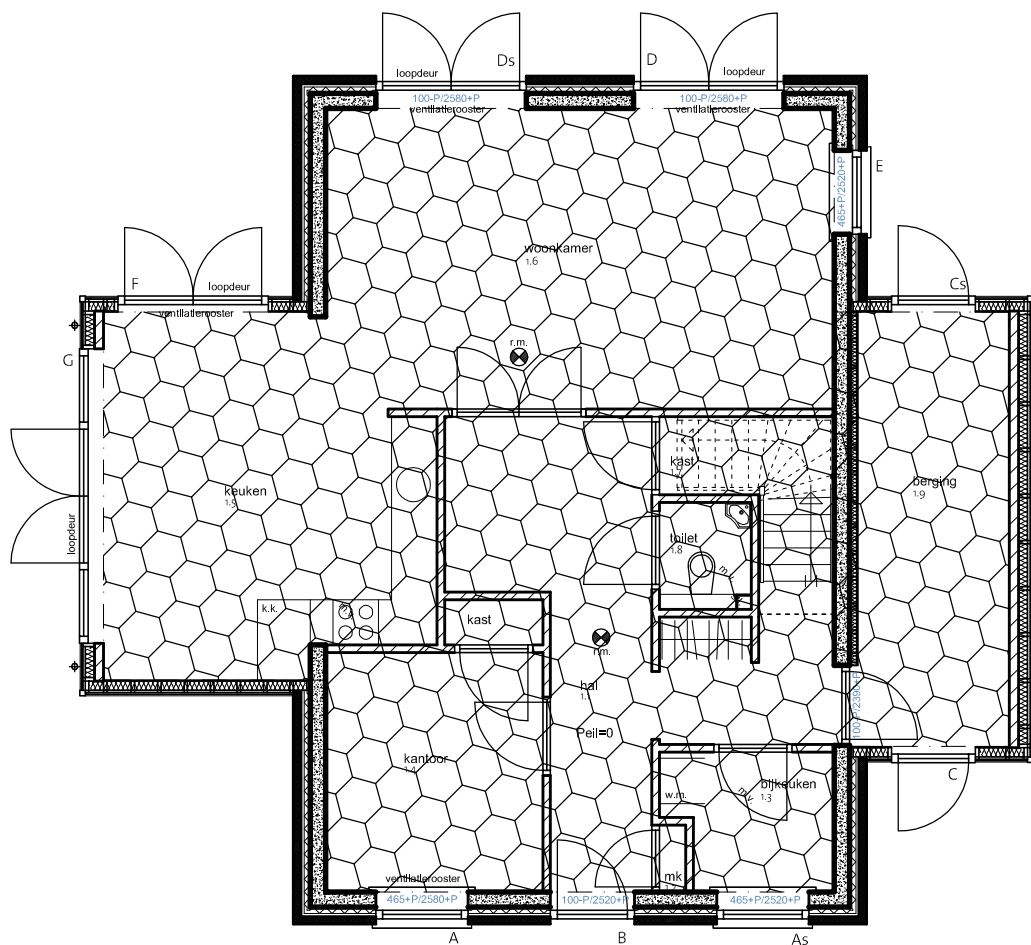

begane grond Peil=0

RENVOOI


— — — = Brandcompartimerring 60 min. wdbbo, deze heeft tevens een weerstand tegen rook, minimaal 60 minuten.



Subbrandcompartiment 1

MAATREGELEN T.A.V. BRANDVEILIGHEID:


- ⊗ r.m. = Rookmelders (plaats vlgs. opg. installateur).
De rookmelders worden onderling gekoppeld overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in NEN 2555:2002/A1:2006 (i.v.m. vereiste geluidniveau).
- B. = Bluswatervoorziening. Op het terrein van de bebouwing is een bluswatervoorziening aanwezig in de vorm van een vijver (grondwater gevoed) afmeting: $\pm 28\text{m}$ bij $\pm 36\text{m}$ en een diepte van $\pm 3\text{m}$.

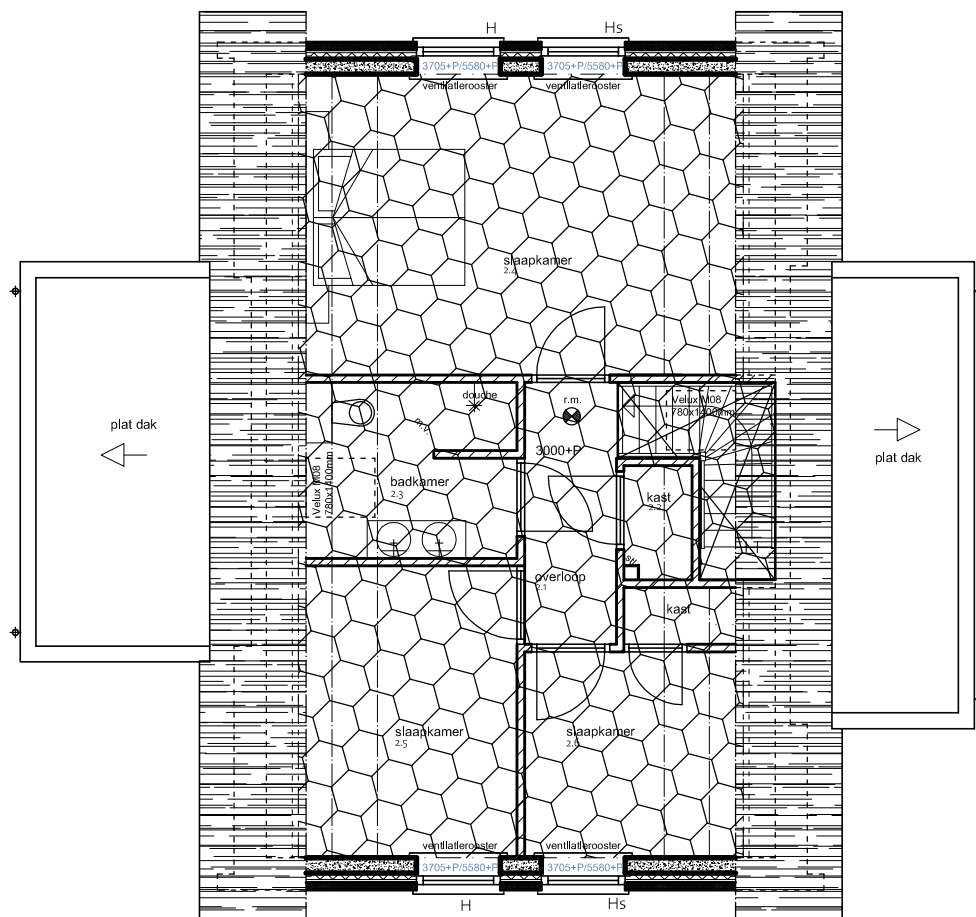

verdieping 3000+P

RENVOOI


— — — — — = Brandcompartimering 60 min. wdbbo, deze heeft tevens een weerstand tegen rook, minimaal 60 minuten.



Subbrandcompartiment 1

MAATREGELEN T.A.V. BRANDVEILIGHEID:


- ⊗ r.m. = Rookmelders (plaats vlgs. opg. installateur).
De rookmelders worden onderling gekoppeld overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in NEN 2555:2002/A1:2006 (i.v.m. vereiste geluidniveau).
- B. = Bluswatervoorziening. Op het terrein van de bebouwing is een bluswatervoorziening aanwezig in de vorm van een vijver (grondwater gevoed) afmeting: $\pm 28\text{m}$ bij $\pm 36\text{m}$ en een diepte van $\pm 3\text{m}$.

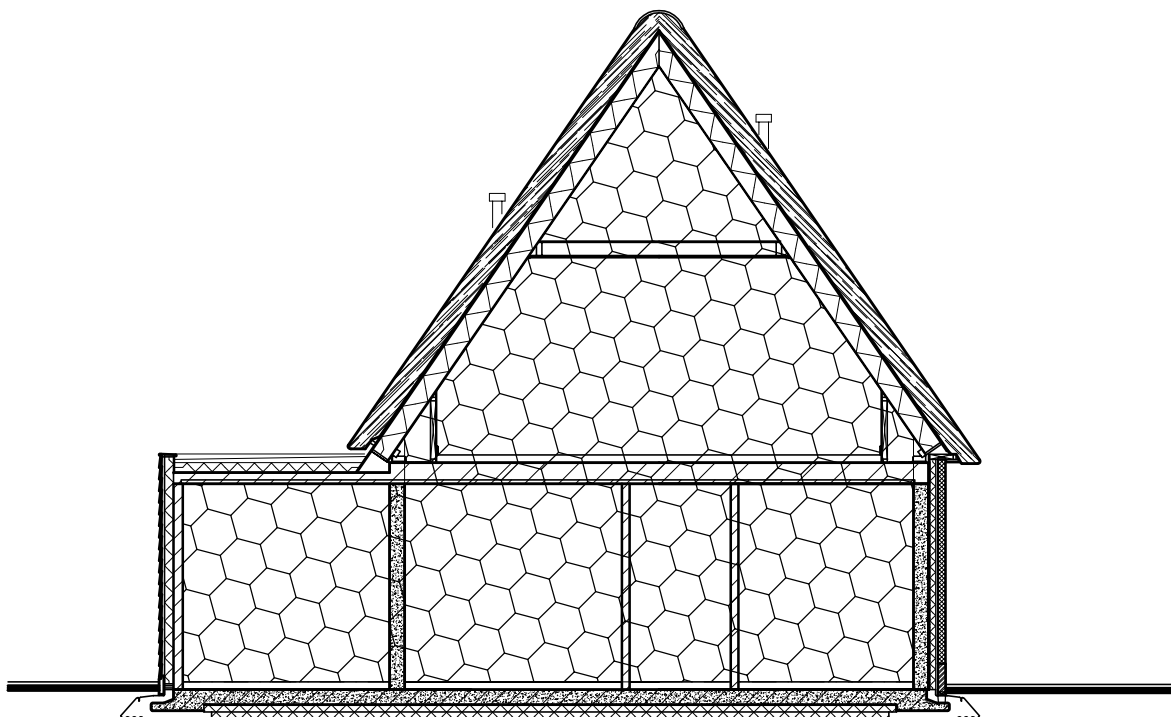

DOORSNEDE

RENVOOI

— — — = Brandcompartimering 60 min. wdbbo, deze heeft tevens een weerstand tegen rook, minimaal 60 minuten.



Subbrandcompartiment 1