RAADGEVENDE INGENIEURS

Nieman

Bouwfysica, -techniek en -regelgeving

Akoestisch Onderzoek

Stationsgebied te Vlaardingen - Galgkade

In 't Hart van de Bouw

Akoestisch Onderzoek

Stationsgebied te Vlaardingen - Galgkade

OMA Hoek van Holland B.V.
Strandweg 32
3151 HV HOEK VAN HOLLAND
0174 - 38 86 79

Vertegenwoordigd door: de heer M.A. van der Laan

Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.
Vestiging Utrecht
Postbus 40217
3504 AA Utrecht
T 030 - 241 34 27
utrecht@nieman.nl
www.nieman.nl

Uitgevoerd door: ing. D. Roelofsen
ing. K. van der Hulst

Referentie: Wn150110aaA0.gde
Status: Definitief
Datum: 30 juni 2015
Gewijzigd: 16 november 2016

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

1.1 Doel van het onderzoek 2
1.2 Overzicht van de situatie 2
1.3 Gebruikte documenten en stukken 3

Hoofdstuk 2 Wettelijk kader 4

2.1 Normstelling 4
2.2 Wegverkeerslawaai 4
2.3 Railverkeer 5
2.4 Industrielawaai 6
2.5 Grenswaarden 6
2.6 Wet geluidhinder artikel 110g 6
2.7 Hogere grenswaarden 7
2.8 Voorwaarden hogere waarden 8

Hoofdstuk 3 Invoergegevens rekenmodel 9

3.1 Verkeersgegevens 9
3.2 Scheepvaartgegevens 9
3.3 Waarneempunten 10
3.4 Bodemmodel 10

Hoofdstuk 4 Resultaten van het onderzoek 11

4.1 Wegverkeer 11
4.2 Railverkeer 13
4.3 Industrielawaai 14
4.4 Spooremplacement Prorail 15
4.5 Scheepvaartlawaai 15
4.6 Cumulatie industrielawaai 15
4.7 Cumulatieve geluidbelasting 16

Hoofdstuk 5 Conclusie 17

5.1 Wegverkeer 17
5.2 Industrielawaai 18
5.3 Cumulatie 18

Bijlage 1 Overzicht van de situatie

Bijlage 2 Intensiteiten verkeer en scheepvaart

Bijlage 3 Ligging waarneempunten

Bijlage 4 Figuren wegverkeer

Bijlage 4a Maatregelenonderzoek

Bijlage 4b Geluidbelasting per weg (inclusief definitieve maatregelen)

Bijlage 4c Gecumuleerde geluidbelasting wegverkeer

(Ten behoeve van toetsing voorwaarden gemeente)

Bijlage 5 Tabellen wegverkeer

Bijlage 5a Overzichtstabel per weg en gecumuleerd

Bijlage 5b Te verlenen Hogere Waarden wegverkeer

Bijlage 6 Figuren industrielawaai

Bijlage 7 Tabellen industrielawaai

Bijlage 8 Tabel cumulatie industrielawaai en wegverkeerslawaai

Bijlage 9 In- en uitvoer rekenprogramma Winhavik

Bijlage 9a In- en uitvoer wegverkeer

Bijlage 9a In- en uitvoer industrielawaai

Bijlage 10 Benodigde voorzetramen eerste verdieping

Bijlage 11 Meetrapport voorzetramen

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Doel van het onderzoek

Voor het project 'Stationsgebied' te Vlaardingen wordt in 2016 de omgevingsvergunning aangevraagd voor 141 woningen van dit totale bouwproject. Voor de woningen in dit plan is er sprake van wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai, industrielawaai, lawaai vanwege het spoorwegemplacement van Prorail en lawaai door de scheepvaart op de Nieuwe Maas.

Voor het Stationsgebied is al een bestemmingsplan vastgesteld, maar omdat het bouwplan sterk verschilt met de bebouwing bij het bestemmingsplanonderzoek, heeft de DCMR gevraagd om in het kader van de ruimtelijke ordening te beoordelen wat de akoestische situatie is met het huidige bouwplan. In mei 2015 heeft de heer M.A. van der Laan namens OMA Hoek van Holland B.V. hiervoor aan Nieman Raadgevende Ingenieurs opdracht verleend.

In dit rapport zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven. De rapportage is een aantal keren aangepast:

- De rapportage is op 13 en 14 juli 2015 aangepast na overleg met de DCMR en definitief gemaakt.
- Op 18 maart 2016 is de rapportage nogmaals aangepast, naar aanleiding van gewijzigde verkeersintensiteiten.
- Na een overleg met de gemeente Vlaardingen en de DCMR is de rapportage aangevuld op 16 juni 2016.
- De rapportage is op 22 juli 2016 voor de laatste maal aangevuld. Bij deze versie zijn een viertal varianten berekend om de invloed van verschillende maatregelen inzichtelijk te maken.
- Op 16 augustus 2016 is de rapportage aangepast om de definitieve maatregelen te beschrijven.
- Op 22 september 2016 is de rapportage definitief gemaakt. In overleg met de DCMR is de rapportage op een aantal punten aangepast.
- Op 16 november 2016 zijn op verzoek van de DCMR de hogere waarden voor de tweede bouwlaag op 7,5 meter hoogte inzichtelijk gemaakt en aan de tabellen in bijlage 5a en 5b toegevoegd.

1.2 Overzicht van de situatie

Het deelproject waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd betreft de bouw van 141 grondgebonden drielaagse woningen in het deel van het stationsgebied langs de Galgkade. In deze woningen worden alleen op de begane grond en eerste verdieping verblijfsruimten gerealiseerd. Bij de bepaling van hogere waarden of de voorwaarden van een stille gevel is de tweede verdieping (zolder) toegevoegd. Hiermee

Een situatietekening is opgenomen in bijlage 1. De woningen liggen in de geluidzone van de volgende wegen: de Galgkade/Deltaweg en de Parallelweg. De overige al bestaande en nieuwe aan te leggen wegen in dit plan zijn niet-gezoneerde 30 km/uurwegen.

Daarnaast liggen de woningen in de zone van de spoorlijn Hoek van Holland – Rotterdam. Deze lijn wordt in het jaar 2017 omgebouwd tot de Hoekse Lijn. Omdat het rekenmodel voor de Hoekse lijn niet ter beschikking is gesteld, is er een kwalitatieve beoordeling toegepast om dit geluidsaspect te beoordelen. Het spoorplacement van Prorail ligt aan de zuidzijde van het station. De vergunde activiteiten zijn meegenomen in het onderzoek.

Het bouwplan ligt in de zones van twee gezoneerde industrieterreinen: Botlek-Pernis aan de zuidzijde van de Nieuwe Maas en Vulcaanhaven/KW-haven en Vettenoord (VKV)aan de noordzijde van de Nieuwe Maas, gelegen rondom het nieuwe bouwproject.

Ten slotte is er sprake van scheepvaartlawaai. Hoewel er geen wettelijk kader is vastgesteld voor dit type lawaai, dient het wel te worden meegenomen voor het inzichtelijk maken van de akoestische situatie.

Zie bijlage 1 voor een overzicht van de situatie en voor het momenteel geldende plan voor het gehele gebied.

1.3 Gebruikte documenten en stukken

Bij dit onderzoek is er gebruik gemaakt van de volgende tekeningen en documenten:

- Digitale ondergrond van de omgeving en het bouwplan, verstrekt door de opdrachtgever.
- Bestaand akoestisch onderzoek, opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan “Vlaardingen, stationsgebied Centrum”, opgesteld door RBOI.
- Brongegevens en shapes van het industrieterrein VKV, verstrekt door de DCMR op 26-05-2015.
- Brongegevens en shapes van het industrieterrein Botlek-Pernis, verstrekt door de DCMR op 26-05-2015. Het betreft hier versie BP-11-02.
- Handleiding bouwplanmodel Botlek-Pernis, versie BP-11-02, verstrekt door DCMR en gedateerd 6 november 2013.
- Bijlage Verkeer en Vervoer van de MER Maasvlakte 2, annex 6 bevat de intensiteiten van het scheepvaartverkeer op de Nieuwe Maas ter hoogte van het project.
- Brongegevens voor binnenvaartschepen en zeeschepen, afkomstig uit het onderzoek “Geluidseffecten scheepvaartlawaai”, rapportnummer PV.W3629.R01 opgesteld door DHV en gedateerd 4 december 2004.
- MER Hoekse Lijn, deelrapport geluid. Projectcode 2014-100010489, gedateerd 16 januari 2015.
- Gegevens uit de Algemene hoogtekaart van Nederland (AHN).
- Hogere Waardebesluit voor het deelplan Galgkade, uitgevaardigd door de gemeente Vlaardingen op 11-12-2007 met kenmerk VLD/2007/29083.
- Verkeersintensiteiten van de wegen rondom het plan. Aangeleverd per mail door dhr. Van Genugten van Royal Haskoning DHV, zie bijlage 2.

Hoofdstuk 2 Wettelijk kader

2.1 Normstelling

Weg- en railverkeer

De geluidbelasting op de gevel vanwege weg- of railverkeer L_{den} wordt berekend door de equivalente geluidniveaus van de dag-, avond-, en nachtperiode logaritmisch te middelen, waarbij de duur van de periode in rekening wordt gebracht. Voor de avondperiode geldt dat er een correctiefactor van 5 dB in rekening moet worden gebracht, voor de nacht geldt een correctiefactor van 10 dB.

De A-gewogen geluidbelasting op de gevel ten gevolgde van zowel wegverkeerslawaai wordt voor L_{den} uitgedrukt in dB en niet meer in dB(A), ondanks dat het resultaat van L_{den} wel gewogen is conform de A-weging. De definitie voor L_{den} is als volgt:

De definitie voor L_{den} is als volgt:

$$L_{den} = 10 \cdot \log \frac{1}{24} \left(12 \cdot 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 \cdot 10^{\frac{L_{evening}+5}{10}} + 8 \cdot 10^{\frac{L_{night}+10}{10}} \right)$$ uitgedrukt in de eenheid [dB].

De L_{den} dient te worden getoetst aan de in de Wet Geluidshinder genoemde grenswaarden.

Industrielawaai

De geluidbelasting op de gevel ten gevolge van industrielawaai wordt uitgedrukt in L_{etmaal}. De hoogte van deze waarde is de hoogste waarde van de geluidbelasting op de gevel in de dagperiode, in de avondperiode met een toeslag van 5 dB of in de nachtperiode met een toeslag van 10 dB. L_{etmaal} wordt uitgedrukt in de grootheid dB(A).

2.2 Wegverkeerslawaai

Volgens de Wet geluidhinder artikel 76 moet bij nieuwbouw van een geluidgevoelige bestemming, gelegen binnen de geluidzones van één of meer verkeersbronnen een akoestisch onderzoek plaatsvinden. Woningen, onderwijs- en zorgfuncties vormen geluidgevoelige bestemmingen. Bij dit onderzoek dient de geluidbelasting t.g.v. de verschillende geluidsbronnen op de gevels te worden bepaald.

Conform artikel 74 van de Wet geluidhinder hebben wegen een geluidzone. De grootte van de geluidzone is afhankelijk van het type weg, het aantal rijstroken en of de weg binnenstedelijk is of buitenstedelijk, zie hiervoor tabel 1. In deze situatie is situatie sprake van een binnenstedelijk gebied. De grootte van de zone ligt aan weerszijde van de weg en wordt gemeten vanuit de wegas.

Tabel 1: Breedte van de geluidszones bij wegverkeer [m]

Type Weg	Binnenstedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 m	250 m
3 of 4 rijstroken	350 m	400 m
5 of meer rijstroken	350 m	600 m

In de Wet geluidhinder wordt in artikel 74 lid 2 een uitzondering gemaakt voor wegen met een 30-km regime. Deze wegen zijn niet gezoneerd en hoeven daarom niet te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. Ten behoeve van een Goede Ruimtelijke Onderbouwing (GRO) van een ruimtelijk plan dient de geluidsbelasting vanwege deze niet zoneplichtige geluidsbronnen bij dat plan inzichtelijk te worden gemaakt.

In tabel 2 zijn de relevante gezoneerde wegen en het aantal rijstroken weergegeven. Tevens is de breedte van de geluidzone van de wegen weergegeven.

Tabel 2: Breedte van de geluidszones per weg [m]

Wegvak	Aantal rijstroken	Breedte van de geluidzone
Galgkade/Deltaweg	2	200 m
Parallelweg	2	200 m

2.3 Railverkeer

In artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder (Bgh) is de omvang van de geluidzone geregeld. De breedte van de zone is afhankelijk de hoogte van het geluidproductieplafond (GPP), zie hiervoor tabel 3.

Tabel 3: Breedte van geluidzones bij railverkeer

Hoogte geluidproductieplafond [dB]	Breedte zone [m]
< 56 dB	100
≥ 56 dB en < 61 dB	200
≥ 61 dB en < 66 dB	300
≥ 66 dB en < 71 dB	600
≥ 71 dB en < 74 dB	900
≥ 74 dB	1200

Het GGP is na te lezen in het geluidregister via www.geluidspoor.nl. Voor deze locatie is de bepalende plafondwaarde weergegeven in tabel 4. Tevens is de bijbehorende zonebreedte weergegeven.

Tabel 4: Breedte van geluidzone bij railverkeer locatie Stationsgebied Vlaardingen

Beschrijving spoorlijn	Referentiepunt	GPP	Zonebreedte
Hoek van Holland - Rotterdam	30310	52,0	100

Het bouwproject valt binnen de zone van 100 meter. Dat betekent, dat de geluidbelasting beoordeeld dient te worden.

2.4 Industrielawaai

Gezoneerde industrieterreinen hebben conform de Wet geluidhinder een geluidzone. Buiten deze geluidzone mag de geluidbelasting op de gevel de 50 dB(A) niet overschrijden. Indien het bouwplan binnen de 50 dB(A)-contour valt, dient er een geluidonderzoek plaats te vinden en dient te worden voldaan aan de Wet geluidhinder. In deze situatie is daar sprake van voor twee gezoneerde industrieterreinen: Botlek-Pernis en het VKV-terrein. De maximale ontheffingswaarde voor een gezoneerd industrieterrein bedraagt 55 dB(A).

Bedrijven, zoals het spooremplacement van Prorail, vallen onder het Activiteitenbesluit Wet milieubeheer. Het betreft een vergunningplichtige inrichting. In het algemeen bedraagt de te hanteren grenswaarde voor het langtijdgemiddelde geluidsniveau voor woningen in stedelijk gebied 50 dB(A). Op locaties met een hoog referentieniveau, hetgeen hier van toepassing is, kan het bevoegd gezag in een bestuurlijke afweging een hogere grenswaarde vaststellen. Dat is hier gebeurd: er kan worden uitgegaan van een hogere grenswaarde van 55 dB(A). Er is hier geen sprake van een zone, voorkeursgrenswaarde of hogere waarde.

In het structuurplan Rivierzone is vastgelegd dat het emplacement komt te vervallen. Dat betekent, dat alleen de 2 rangeersporen (nrs. 3 en 4) direct ten zuiden van het doorgaande spoor gehandhaafd blijven. De brongegevens van deze situatie zijn door DCMR aangeleverd; de bijdrage van het spooremplacement op de nieuw te bouwen woningen is berekend met behulp van door de DCMR opgegeven brongegevens.

2.5 Grenswaarden

In de Wet geluidhinder zijn voor weg-, railverkeer en industrielawaai twee soorten grenswaarden vermeld: de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde. Deze grenswaarden zijn voor weg- en railverkeer voor een binnenstedelijke situatie en voor industrielawaai in tabel 5 weergegeven.

Tabel 5: Grenswaarden bij weg- en railverkeer voor nieuwbouw (binnenstedelijk)

Grenswaarde	Wegverkeer	Railverkeer	Industrielawaai
Voorkeursgrenswaarde [dB]	48 dB	55 dB	50 dB(A)
Maximale ontheffingswaarde [dB]	63 dB	68 dB	55 dB(A)

2.6 Wet geluidhinder artikel 110g

Voordat de geluidbelasting op de gevel getoetst wordt aan de wettelijke norm mag bij wegverkeer een aftrek worden toegepast op de berekende L_{den}-waarde conform de Wet geluidhinder, art. 110g en artikel 3.6 van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012". Bij wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, bedraagt de aftrek:

- 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB bedraagt;
- 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB bedraagt;
- 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting.

Voor de overige wegen bedraagt de aftrek 5 dB. Dat is in deze binnenstedelijke situatie het geval.

De achtergrond van deze aftrek is de veronderstelling, dat het motorgeluid van voertuigen in de toekomst ten gevolge van technische innovaties zal afnemen. Voor het bepalen van de karakteristieke geluidwering van de gevel, mag deze reductie niet worden toegepast.

2.7 Hogere grenswaarden

Uitgaande van tabel 5 uit paragraaf 2.5 zijn er drie situaties mogelijk:

1. De geluidbelasting op een geluidgevoelige bestemming ligt onder de voorkeursgrenswaarde. Het gebouw wordt als niet- geluidbelast of geluidluw beschouwd; er zijn geluidstechnisch geen nadere acties nodig om het gebouw te realiseren.
2. De geluidbelasting ligt boven de voorkeursgrenswaarde maar onder de maximale ontheffingswaarde. In dat geval dienen er bij voorkeur maatregelen genomen te worden om de geluidbelasting terug te dringen onder de voorkeursgrenswaarde. Dat kan door bronmaatregelen (aantal voertuigen, type voertuigen, snelheidsverlaging, wijziging van het type wegdek) of overdrachtsmaatregelen (geluidsschermen).

   Indien er tegen bron- en overdrachtsmaatregelen bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel standpunt, moet er bij de Burgemeester en Wethouders hogere waarden aangevraagd worden en zullen er geluidwerende maatregelen in de gevel moeten worden toegepast. Dat om te waarborgen dat de maximaal toegestane binnenniveaus in verblijfsruimten van de geluidgevoelige bestemmingen niet hoger zijn dan de in de Wet geluidhinder voorgeschreven maximale niveaus. Voor woningen bedraagt het maximale toegestane binnenniveau als gevolg van wegverkeer 33 dB.
3. De geluidbelasting ligt hoger dan de maximale ontheffingswaarde. In deze situatie kan er alleen gebouwd worden indien er gewerkt wordt met dove gevels of als de geluidbelasting wordt teruggebracht tot een waarde die lager is dan de maximale ontheffingswaarde.

2.8 Voorwaarden hogere waarden

Om te toetsen of wordt voldaan aan de voorwaarden bij de verleende hogere waarden dient te worden voldaan aan de voorwaarden, zoals deze zijn opgenomen in het akoestisch onderzoek behorend bij het bestemmingsplanonderzoek en in het hogere waardebesluit van de gemeente Vlaardingen.

De hogere waarden kunnen worden verleend wanneer de woningen voldoen aan de voorwaarde van een stille gevel en een geluidluwe buitenruimte. Een gevel wordt zo aangemerkt als de gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen 53 dB of lager bedraagt.

Stille gevels

Of per woning een stille gevel aanwezig is beoordeeld door middel van de gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen (incl. 30 km/uur wegen) inclusief 5 dB aftrek van art. 110g Wgh.

Het feit dat in deze situatie inclusief aftrek mag worden gerekend is op 12 juli 2016 per mail aangegeven door de gemeente Vlaardingen:

2. Ingestemd met een nieuw akoestisch onderzoek waarbij er wordt gerekend met 5 dB aftrek, berekenen van de geluidluwheid per woning en welke maatregelen zijn er mogelijk om te kunnen voldoen aan de te vergunnen grenswaarden als onderbouwing voor de procedure hogere grenswaarden.

Geluidluwe buitenruimte

Een buitenruimte wordt als geluidluw beschouwd als de geluidbelasting 53 dB of lager is omdat in deze situatie sprake is van buitenruimten die aan de bronzijde liggen. Met de gemeente is afgesproken dat bij het bepalen van de geluidluwheid gebruik mag worden gemaakt van 5 dB aftrek van art. 110g.

Gecumuleerde geluidbelasting

De Wet geluidhinder stelt dat burgemeester en wethouders alleen hogere waarden kunnen toekennen indien de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting. Voor het hogere waardenbeleid is er daarom gekozen hierbij aan te sluiten en het beleid voor het vaststellen van hogere waarden af te stemmen op de hoogte van de optredende gecumuleerde hindergewogen geluidbelasting van alle bronnen tezamen. De grenswaarde voor een onaanvaardbare gecumuleerde geluidbelasting is bepaald op maximaal 70 dB. In artikel 1.4 en bijlage I, behorende bij het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 is aangegeven hoe de cumulatie moet worden berekend.

Hoofdstuk 3 Invoergegevens rekenmodel

3.1 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door dhr. Van Genugten van Royal Haskoning DHV. Deze cijfers geven de etmaalintensiteiten inclusief de totale verkeersgeneratie van de woningen in het bouwplan Centrumgebied Vlaardingen voor het jaar 2030. De etmaalintensiteiten met de verschillende verdelingen zijn bijgevoegd in bijlage 2; deze gegevens zijn ingevoerd in het rekenmodel. De wegdekken zijn van fijn asfaltbeton; de maximum snelheden op de gezoneerde wegen bedraagt 50 km/uur. Ook de twee ontsluitingswegen met een maximum snelheid van 30 km/uur zijn ingevoerd in het rekenmodel.

3.2 Scheepvaartgegevens

Het bouwplan ligt ter hoogte van de Nieuwe Maas. Op dit traject varen zowel binnenvaartschepen als zeeschepen. Het aantal binnenvaart- en zeeschepen is afkomstig uit annex 6 van de bijlage "Verkeer en Vervoer" van de Merstudie van de Maasvlakte 2, zie bijlage 2. De prognose voor het jaar 2033 is:

- 223 binnenvaartschepen.
- 50 zeeschepen.

Het gemiddelde bronniveau, het spectrum en de gemiddelde vaarsnelheid van de schepen is afkomstig uit de studie van DHV voor Rijkswaterstaat uit het jaar 2004. De gemiddelde vaarsnelheid bedraagt 14 km/uur en de bronniveaus van zowel binnenvaartschepen als ook zeeschepen is weergegeven in tabel 6.

Tabel 6: Bronniveaus binnenvaart- en zeeschepen [dB(A)]

Type	31 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Totaal
Binnenvaart	74,4	91,4	100,4	101,4	104,4	104,4	102,4	98,4	94,4	110,4
Zeeschip	77,8	94,8	103,8	104,8	107,8	107,8	105,8	101,8	97,8	113,8

Het manoeuvreren van schepen en het geluid van stilliggende schepen ligt meer dan 10 dB onder de bovengenoemde bronniveaus; deze bronnen worden daarom niet meegenomen in dit onderzoek.

Bovenstaande bronnen, aantallen en gemiddelde vaarsnelheid zijn ingevoerd in het rekenmodel als mobiele bronnen. De bronhoogte van een binnenvaartschip is op 3 meter boven het waterniveau gehouden; voor een zeeschip is die 6 meter. De verdeling over de drie dagperioden is gerekend op 70% in de dagperiode; 20% in de avondperiode en 10% in de nachtperiode.

De bronnen zijn ingevoerd als mobiele bronnen op de Nieuwe Maas, zie de figuur in bijlage 1. De intensiteiten voor de binnenvaartschepen en de zeeschepen zijn verdeeld in twee gelijke delen, een voor de schepen die stroomopwaarts varen en een die stroomafwaarts varen. De zeeschepen varen daarbij zoveel mogelijk in het midden van de Nieuwe Maas; de binnenvaartschepen meer naar oevers van de Nieuwe Maas.

3.3 Waarneempunten

Er is voor elke woning op de begane grond, de eerste en de tweede verdieping een waarneempunt op de gevel gelegd. De waarneemhoogten zijn gelegd op 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter hoogte. Zie bijlage 3 voor de ligging van de waarneempunten.

3.4 Bodemmodel

Maaiveldhoogte

De maaiveldhoogte van het bouwplan en de omgeving, evenals de maaiveldhoogte van het industrieterrein Botlek-Pernis ligt op circa 3,5 meter boven NAP. Omdat de door de DCMR verstrekte brongegevens 10 meter zijn verhoogd, is dat ook gebeurd bij de toevoegingen in het rekenmodel. Dat betekent, dat bij het rekenmodel van Botlek-Pernis alles op 10 meter hoogte ligt; bij de rekenmodellen van het wegverkeerslawaai, het scheepvaartlawaai, het VKV-terrein en het spooremplacement van Prorail is dat 13,5 meter. Bij het scheepvaart rekenmodel is de maaiveldhoogte van het water ongeveer 0 meter boven NAP; de scheepvaartbronnen zijn gepositioneerd ten opzicht van deze maaiveldhoogte.
Verdere terreinelementen, zoals het dijkje ten noorden van het bouwplan, zijn overgenomen uit de door DCMR aangeleverde bodemmodel.

De Galgkade is gemodelleerd op hoogte van 3,7 meter boven NAP. De woningen grenzend aan de Galgkade zijn gemodelleerd op 4,4 meter boven NAP en de meest noordelijke rij woningen is gemodelleerd op 4,7 meter boven NAP.

Schermen

In het bouwplan zijn er voor het wegverkeer diverse schermen ingevoerd ter plaatse van de perceelgrenzen langs de Galgkade. De schermhoogte langs de Galgkade is 2,5 meter hoogte boven het maaiveld. Met deze hoogte worden geluidluwe buitenruimten gerealiseerd.

Industriegebieden

De DCMR heeft een handleiding opgesteld hoe om te gaan met het bepalen van de geluidbelasting vanwege het industriegeluid op dit industrieterrein, maar een regionaal afsprakenkader gaat uit van andere uitgangspunten. Het belangrijkste hierbij is, dat er gerekend mag worden met de gebouwen, die liggen tussen het industrieterrein Botlek-Pernis en het bouwplan. Dit is ook bij de berekeningen gehanteerd.

Het bouwplan is ingevoerd in de modellen die door de DCMR zijn aangeleverd, waarna het invallende geluidniveau op de gevels is berekend.

Hoofdstuk 4 Resultaten van het onderzoek

4.1 Wegverkeer

In het model zijn de bijdragen op de diverse meetpunten per gezoneerde weg bepaald. De resultaten zijn weergegeven op de figuren in bijlage 4. De geluidbelasting van de wegen is tevens opgenomen in de tabellen in bijlage 5. De in- en uitvoer van de berekeningen is opgenomen in bijlage 9a.

4.1.1 Geluidbelasting

- De bijdrage van de Parallelweg ligt voor alle woningen onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB(A). De hoogste geluidbelasting bedraagt 42 dB(A) incl. 5 dB(A) aftrek(bijlage 4b)
- De bijdrage van de Galgkade ligt voor 91 woningen boven de voorkeursgrenswaarde van 48 dB(A).
- De bijdrage van de Galgkade bedraagt maximaal 62 dB incl. 5 dB(A) aftrek.
- De hoogste geluidbelasting op de gevel ten gevolge van de gezoneerde wegen bedraagt 62 dB(A) (incl. aftrek art. 110g Wgh).

In dit geval dienen er bij voorkeur maatregelen genomen te worden om de geluidbelasting terug te dringen onder de voorkeursgrenswaarde. Dat kan door bronmaatregelen (aantal voertuigen, type voertuigen, snelheidsverlaging, wijziging van het type wegdek) of overdrachtsmaatregelen (geluidsschermen).

4.1.2 Bronmaatregelen

30 km/u-zone

Een mogelijke bronmaatregel is het terugbrengen van de snelheid op de Galgkade naar 30 km/uur. Hiermee wordt de geluidbelasting tot maximaal 3 dB teruggebracht. Het effect van deze maatregelen is visueel gemaakt in bijlage 4a. Het toepassen van een 30 km/u-zone stuit op verkeerskundige bezwaren omdat het een doorgaande verbindingsweg betreft. Deze maatregel is daarom niet doelmatig.

Stil Asfalt

Een mogelijke bronmaatregel is het aanpassen van het wegdek op de Galgkade van DAB naar dunne deklagen B. Hiermee wordt de geluidbelasting tot maximaal 3 dB teruggebracht. Het effect van deze maatregelen is visueel gemaakt in bijlage 4a. Het toepassen van dunne deklagen over een afstand van ca. 500 meter bij een gemiddelde breedte van 8 meter kost ca. €200.000,- Deze maatregel stuit op financiële bezwaren. Mogelijk komt er voor de gemeente een subsidie beschikbaar waardoor de financiële bezwaren vervallen. Omdat hier nog geen duidelijkheid over is ten tijde van dit het opstellen van deze rapportage deze maatregel niet doelmatig.

4.1.3 Overdrachtsmaatregelen

Geluidschermen

Een overdrachtsmaatregel kan in de vorm van geluidschermen toegepast worden. Binnen het stedenbouwkundig plan passen schermen tussen de bouwblokken. Om de geluidbelasting op de woningen terug te dringen is gebruik gemaakt van schermen met een hoogte van 2,5 meter boven het lokale

maaiveld (de blokken met een noord-zuid oriëntatie hebben een maaiveld van 14,40 meter, de blokken met een oost-west oriëntatie hebben een maaiveld van 14,70 meter). De gemeente, de projectontwikkelaar en de stedenbouwkundige zijn overeengekomen dat hogere schermen stuiten op stedenbouwkundige bezwaren.

4.1.4 Aan te vragen hogere waarden

Galgkade

De voorkeursgrenswaarde wordt bij 91 woningen overschreden. De geluidbelasting als gevolg van de Galgkade bedraagt bij deze woningen 49-62 dB(A) (incl. 5 dB aftrek art. 110g Wgh). De aan te vragen hogere waarden zijn weergegeven in de tabel in bijlage 5.

4.1.5 Toetsing gemeentelijk geluidbeleid en aanvullende afspraken

Gecumuleerde geluidbelasting

De maximale gecumuleerde waarde bedraagt 67 dB. Dit is onder de grenswaarde van 70 dB.

Geluidluwe buitenruimten

Met het toepassen van schermen met een hoogte van 2,5 meter wordt bij alle woningen voldaan aan de voorwaarde in het gemeentelijk beleid, dat een geluidluwe buitenruimte aanwezig moet zijn (maximale geluidbelasting 53 dB(A)). De hoogst optredende gecumuleerde geluidbelasting ten plaatse van de buitenruimte bedraagt 48 dB(A) (inclusief 5 dB(A) aftrek).

Geluidluwe gevels op de begane grond en eerste verdieping

Met het toepassen van schermen van 2,5 meter wordt op de eerste verdieping niet bij alle woningen voldaan aan de voorwaarde voor een stille gevel (maximale geluidbelasting 53 dB(A), cumulatie van alle wegen, inclusief aftrek art. 110g, conform afspraak met de gemeente in paragraaf 2.8). Op de begane grond wordt hieraan wel voldaan ter plaatse van de achtergevels. De gecumuleerde geluidbelasting incl. 5 dB aftrek is weergegeven op de tekeningen in bijlage 4c.

Voorzetramen

Bij 16 woningen wordt bij de achtergevel zonder aanvullende maatregelen geen geluidluwe gevel gerealiseerd. Daarom wordt bij deze 16 woningen een voorzetraam voor de eerste verdieping van de achtergevel geplaatst, met een absorberend kader. Het voorzetraam is een product van Metaglas. Hiermee is een reductie van het geluidniveau op het te openen deel tot 10 dB(A) te behalen. Hiermee wordt bij alle 16 woningen een geluidluwe gevel gerealiseerd waardoor de bewoners geluidluw kunnen spuien.

In bijlage 10 is aangegeven bij welke woningen deze maatregelen worden toegepast. De meetrapportage van het product van Metaglas is bijgevoegd in bijlage 11.

4.2 Railverkeer

Voor de maatgevende situatie in 2025 dient te worden uitgegaan van de aanwezigheid van de Hoekse Lijn. Deze wordt in 2017 in gebruik gesteld. Aangezien het rekenmodel voor deze lijn nog niet valide is, is deze door het projectbureau van de Hoekse lijn niet beschikbaar gesteld. De beoordeling van de situatie zal daarom kwalitatief en niet kwantitatief worden beoordeeld voor het huidige bouwplan. Momenteel ligt de GGP op het dichtstbijzijnde referentiepunt op 52 dB. Het referentiepunt ligt op 50 meter afstand van de spoorlijn.

Uit de MER-studie van de Hoekse Lijn blijkt dat in de referentiesituatie (de huidige situatie) en bij de situatie dat de Hoekse Lijn in gebruik is het bouwplan ruim buiten de 55 dB te liggen, zie onderstaande figuur, afkomstig uit bijlage 5 van de MER Hoekse Lijn. De rekenhoogte bij deze contouren bedraagt 5 meter.

Hieruit kan geconcludeerd worden, dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuw te bouwen woningen onder de voorkeursgrenswaarde van 55 dB ligt en dat de woningen daarmee voldoen aan de voorkeursgrenswaarde voor railverkeer.

Figuur: Referentiesituatie (huidige situatie) (boven) en situatie Hoekse Lijn (situatie 2025) (beneden)

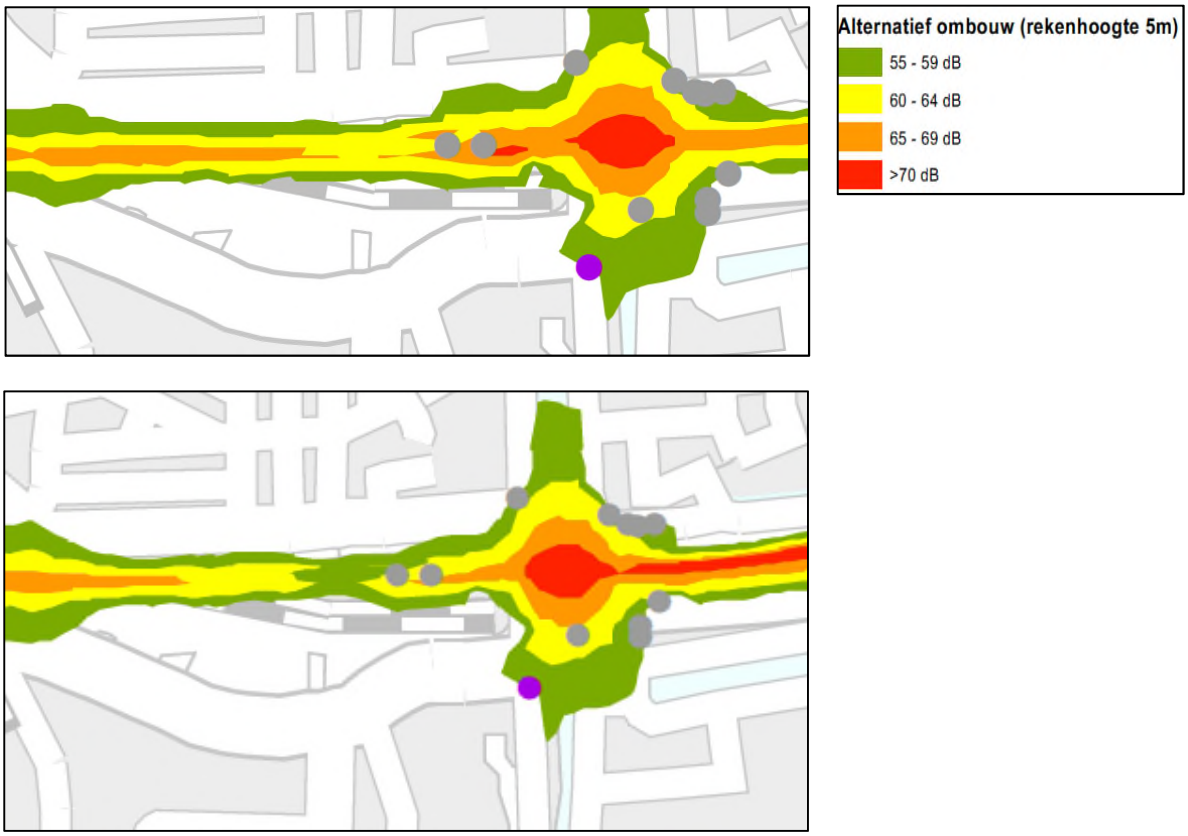

4.3 Industrielawaai

4.3.1 Industriegebied Vulcaanhaven (VKV)

Het bouwplan is ingevoerd in het rekenmodel, waarna de resultaten zijn geëxporteerd naar de resultatentabel in bijlage 7. Uit de resultaten blijkt, dat er overschrijdingen optreden van de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

Figuren van de geluidbelasting op de begane grond en eerste verdieping zijn opgenomen in bijlage 6. De hoogst optredende waarde op de begane grond en eerste verdieping bedraagt 55 dB(A), met uitzondering van de kopgevels op de eerste verdieping van de twee meest zuidwestelijk gelegen woningen. De kopgevels van deze twee woningen dienen daarom te worden uitgevoerd als dove gevels ter plaatse van de eerste en de tweede verdieping. De betreffende gevels zijn met een rode lijn weergegeven in de onderstaande figuur.

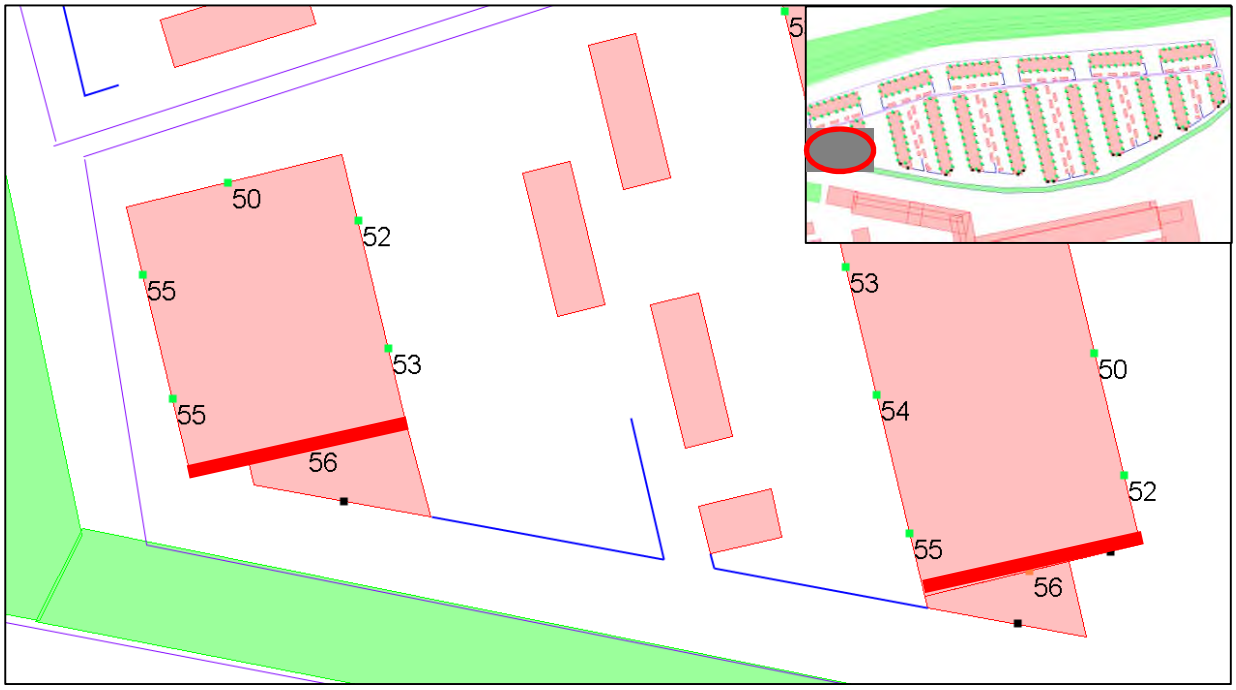

Figuur: Te realiseren dove gevels op de eerste en de tweede verdieping.

Voor dit bouwplan zijn voor het industrielawaai afkomstig van het VKV industrieterrein 250 hogere waarden verleend van 55 dB(A). Het bouwplan past daarmee binnen het bestemmingsplan. Zie bijlage 9b voor de in- en uitvoergegevens van het rekenmodel.

4.3.2 Industriegebied Botlek-Pernis

Het bouwplan is ingevoerd in het door de DCMR aangeleverd model, waarna de resultaten zijn geëxporteerd naar de resultatentabel in bijlage 7. Figuren van de geluidbelasting op de begane grond en eerste en tweede verdieping zijn opgenomen in bijlage 6.

Uit de resultaten blijkt, dat er meerdere overschrijdingen plaatsvinden van de voorkeursgrenswaarde op de waarneempunten van het bouwplan. De hoogste waarde op de begane grond en eerste en tweede verdieping bedraagt 55 dB(A), met uitzondering van één enkele woning (bouwnummer 139), waar de geluidbelasting op de tweede verdieping van de achtergevel 56 dB(A) bedraagt. Deze tweede verdieping van de achtergevel van bouwnummer 139 dient daarom uitgevoerd te worden als dove gevel.

Voor dit bouwplan zijn voor het industrielawaai afkomstig van het industrieterrein Botlek-Pernis 250 hogere waarden verleend van 55 dB(A). Het bouwplan past daarmee binnen het bestemmingsplan.
Zie bijlage 9b voor de in- en uitvoergegevens van het rekenmodel.

4.4 Spooremplacement Prorail

Het bouwplan is geprojecteerd in het door DCMR aangeleverde bronmodel. De rekenresultaten zijn geëxporteerd naar de resultatentabel in bijlage 7. Figuren van de geluidbelasting op de begane grond en eerste verdieping zijn opgenomen in bijlage 6.

Uit de resultaten blijkt dat de hoogst optredende waarde op de begane grond en eerste verdieping 38 dB(A) bedraagt ter plaatse van de noordgevel van het meest noordelijke bouwblok. Deze waarde ligt ruim onder de grenswaarde voor het langtijdgemiddelde geluidsniveau voor woningen in stedelijk gebied 50 dB(A), verhoogd naar 55 dB(A) vanwege het hoge referentieniveau ter plaatse. Zie bijlage 9b voor de in- en uitvoergegevens van het rekenmodel.

4.5 Scheepvaartlawaai

De rekenresultaten zijn weergegeven in de overzichtstabel in bijlage 7. Figuren van de geluidbelasting zijn opgenomen in bijlage 6. De hoogst optredende waarde op de begane grond en eerste verdieping bedraagt 45 dB(A). Deze waarde ligt ruim onder de grenswaarde van 50 dB(A), die gehanteerd wordt voor industrielawaai en vergunningplichtige bedrijven. Zie bijlage 9b voor de in- en uitvoergegevens van het rekenmodel.

4.6 Cumulatie industrielawaai

De hoogste gecumuleerde geluidbelasting vanwege de bijdragen van de twee industriegebieden, het emplacement van Prorail en het scheepvaartverkeer bedraagt 59 dB zie hiervoor bijlage 6. Deze waarde ligt ruim onder de voorwaarde van 64 dB(A) in het hogere waardebesluit van de gemeente Vlaardingen en voldoet daarmee aan de gestelde voorwaarde. Bij de verleende hogere waarden vanwege het industrielawaai zijn in het hogere waardebesluit geen extra voorwaarden vermeld.

4.7 Cumulatieve geluidbelasting

De milieukwaliteitsmaat MKM is een methode om de gecumuleerde geluidsbelasting te beoordelen op hinderlijkheid. De beoordeling van de akoestische kwaliteit op basis van de MKM vindt plaats op basis van het overzicht in onderstaande tabel. Deze is afkomstig uit de 'Handreiking – Bouwen op geluidbelaste locaties' uit mei 2011.

Gecumuleerde geluidbelasting	Beoordeling akoestisch klimaat
< 45 dB	Zeer goed
45 - 50 dB	Goed
50 - 55 dB	Redelijk
55 - 60 dB	Matig
60 -65 dB	Slecht
65- 70 dB	Zeer slecht
>70 dB	Extreem slecht

In bijlage 8 zijn alle geluidbelastingen gecumuleerd. Hierin is tevens de milieukwaliteitsmaat weergegeven. De maximale cumulatieve geluidbelasting is 67 dB. Dit valt in de categorie 'Zeer Slecht'.

Hoofdstuk 5 Conclusie

Het plangebied heeft te maken heeft met een hoge geluidbelasting van verschillende bronnen. Ondanks deze geluidbelasting is in het kader van een goede ruimtelijke ordening sprake van een acceptabel woon- en leefgebied. Om een goed akoestisch binnenklimaat te realiseren dienen gevelmaatregelen te worden uitgevoerd bij de woningen. Hieronder worden de conclusies per bron aangegeven.

5.1 Wegverkeer

Definitieve maatregelen

Om de geluidbelasting op de woningen terug te dringen is gebruik gemaakt van schermen met een hoogte van 2,5 meter boven het maaiveld.

Geluidluwe buitenruimten

Met het toepassen van schermen met een hoogte van 2,5 meter wordt bij alle woningen voldaan aan de voorwaarde in het gemeentelijk beleid, dat een geluidluwe buitenruimte aanwezig moet zijn (maximale geluidbelasting 53 dB(A)). De hoogst optredende gecumuleerde geluidbelasting ten plaatse van de buitenruimte bedraagt 48 dB(A) (inclusief 5 dB(A) aftrek). De geluidbelasting van de buitenruimten is weergegeven in bijlage 4c.

Geluidluwe gevels op de begane grond en eerste verdieping

Met het toepassen van schermen van 2,5 meter wordt niet bij alle woningen voldaan aan de voorwaarde voor een stille gevel (maximale geluidbelasting 53 dB(A), cumulatie van alle wegen, inclusief aftrek art. 110g, conform afspraak met de gemeente in paragraaf 2.8). De gecumuleerde geluidbelasting incl. 5 dB aftrek is weergegeven op de tekeningen in bijlage 4c.

Voorzetramen / schermen

Bij 16 woningen wordt bij de achtergevel zonder aanvullende maatregelen geen geluidluwe gevel gerealiseerd. Daarom wordt bij deze 16 woningen een voorzetraam voor de eerste verdieping van de achtergevel geplaatst, met een absorberend kader. Het voorzetraam is een product van Metaglas. Hiermee is een reductie van het geluidniveau op het te openen deel tot 10 dB(A) te bereiken. Hiermee wordt bij alle 16 woningen een geluidluwe gevel gerealiseerd waardoor de bewoners geluidluw kunnen spuien.

In bijlage 10 is aangegeven bij welke woningen deze maatregelen worden toegepast. De meetrapportage van het product van Metaglas is bijgevoegd in bijlage 11.

5.2 Industrielawaai

De hoogst optredende waarde op de begane grond en eerste verdieping als gevolg van industrieterrein VKV bedraagt 55 dB(A), met uitzondering van de kopgevels op de eerste verdieping van de twee meest zuidwestelijk gelegen woningen. De kopgevels van deze twee woningen dienen daarom te worden uitgevoerd als dove gevels. Voor het deelplan Galgkade zijn 250 hogere waarden verleend van 55 dB(A). Daarmee past het bouwplan binnen het bestemmingsplan.

Voor het industrieterrein Botlek-Pernis is de hoogste geluidbelasting op de gevel van de begane grond en eerste verdieping gelijk aan 55 dB(A), met uitzondering van de tweede verdieping van de achtergevel van bouwnummer 139. Deze gevel dient daarom te worden uitgevoerd als dove gevel. De waarde van 55 dB(A) ligt op de maximale ontheffingswaarde. Voor het deelplan Galgkade zijn 250 hogere waarden verleend van 55 dB(A). Daarmee past het bouwplan binnen het bestemmingsplan.

Voor het spooremplacement van Prorail geldt dat er ter plaatse van het bouwplan geen overschrijding plaatsvindt van de grenswaarde voor het langtijdgemiddelde geluidsniveau voor woningen in stedelijk gebied 50 dB(A), verhoogd naar 55 dB(A) vanwege het hoge referentieniveau ter plaatse.

Voor het scheepvaartverkeer is er geen wettelijk beoordelingskader. Er geldt dat de hoogste geluidbelasting ter plaatse van de woningen onder de grenswaarde ligt van 50 dB(A), die wordt gehanteerd voor industrielawaai. Daarmee vormt de bijdrage van dit geluid geen belemmering voor het bouwplan.

5.3 Cumulatie

Het gecumuleerde industrielawaai blijft met 59 dB ruim onder maximaal toegestane waarde van 64 dB. Voor het wegverkeer ligt deze waarde op 67 dB exclusief de aftrek van artikel 110g van de Wet geluidhinder. De hoogste gecumuleerde waarde van wegverkeer en industrielawaai bedraagt tevens 67 dB. Hiermee wordt voldaan aan de maximale waarde van 70 dB zoals is omschreven in het gemeentelijk geluidbeleid.

Utrecht, 30 juni 2015,
Gewijzigd 16 november 2016
Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.

ing. D. Roelofsen

Bijlage 1

Overzicht van de situatie

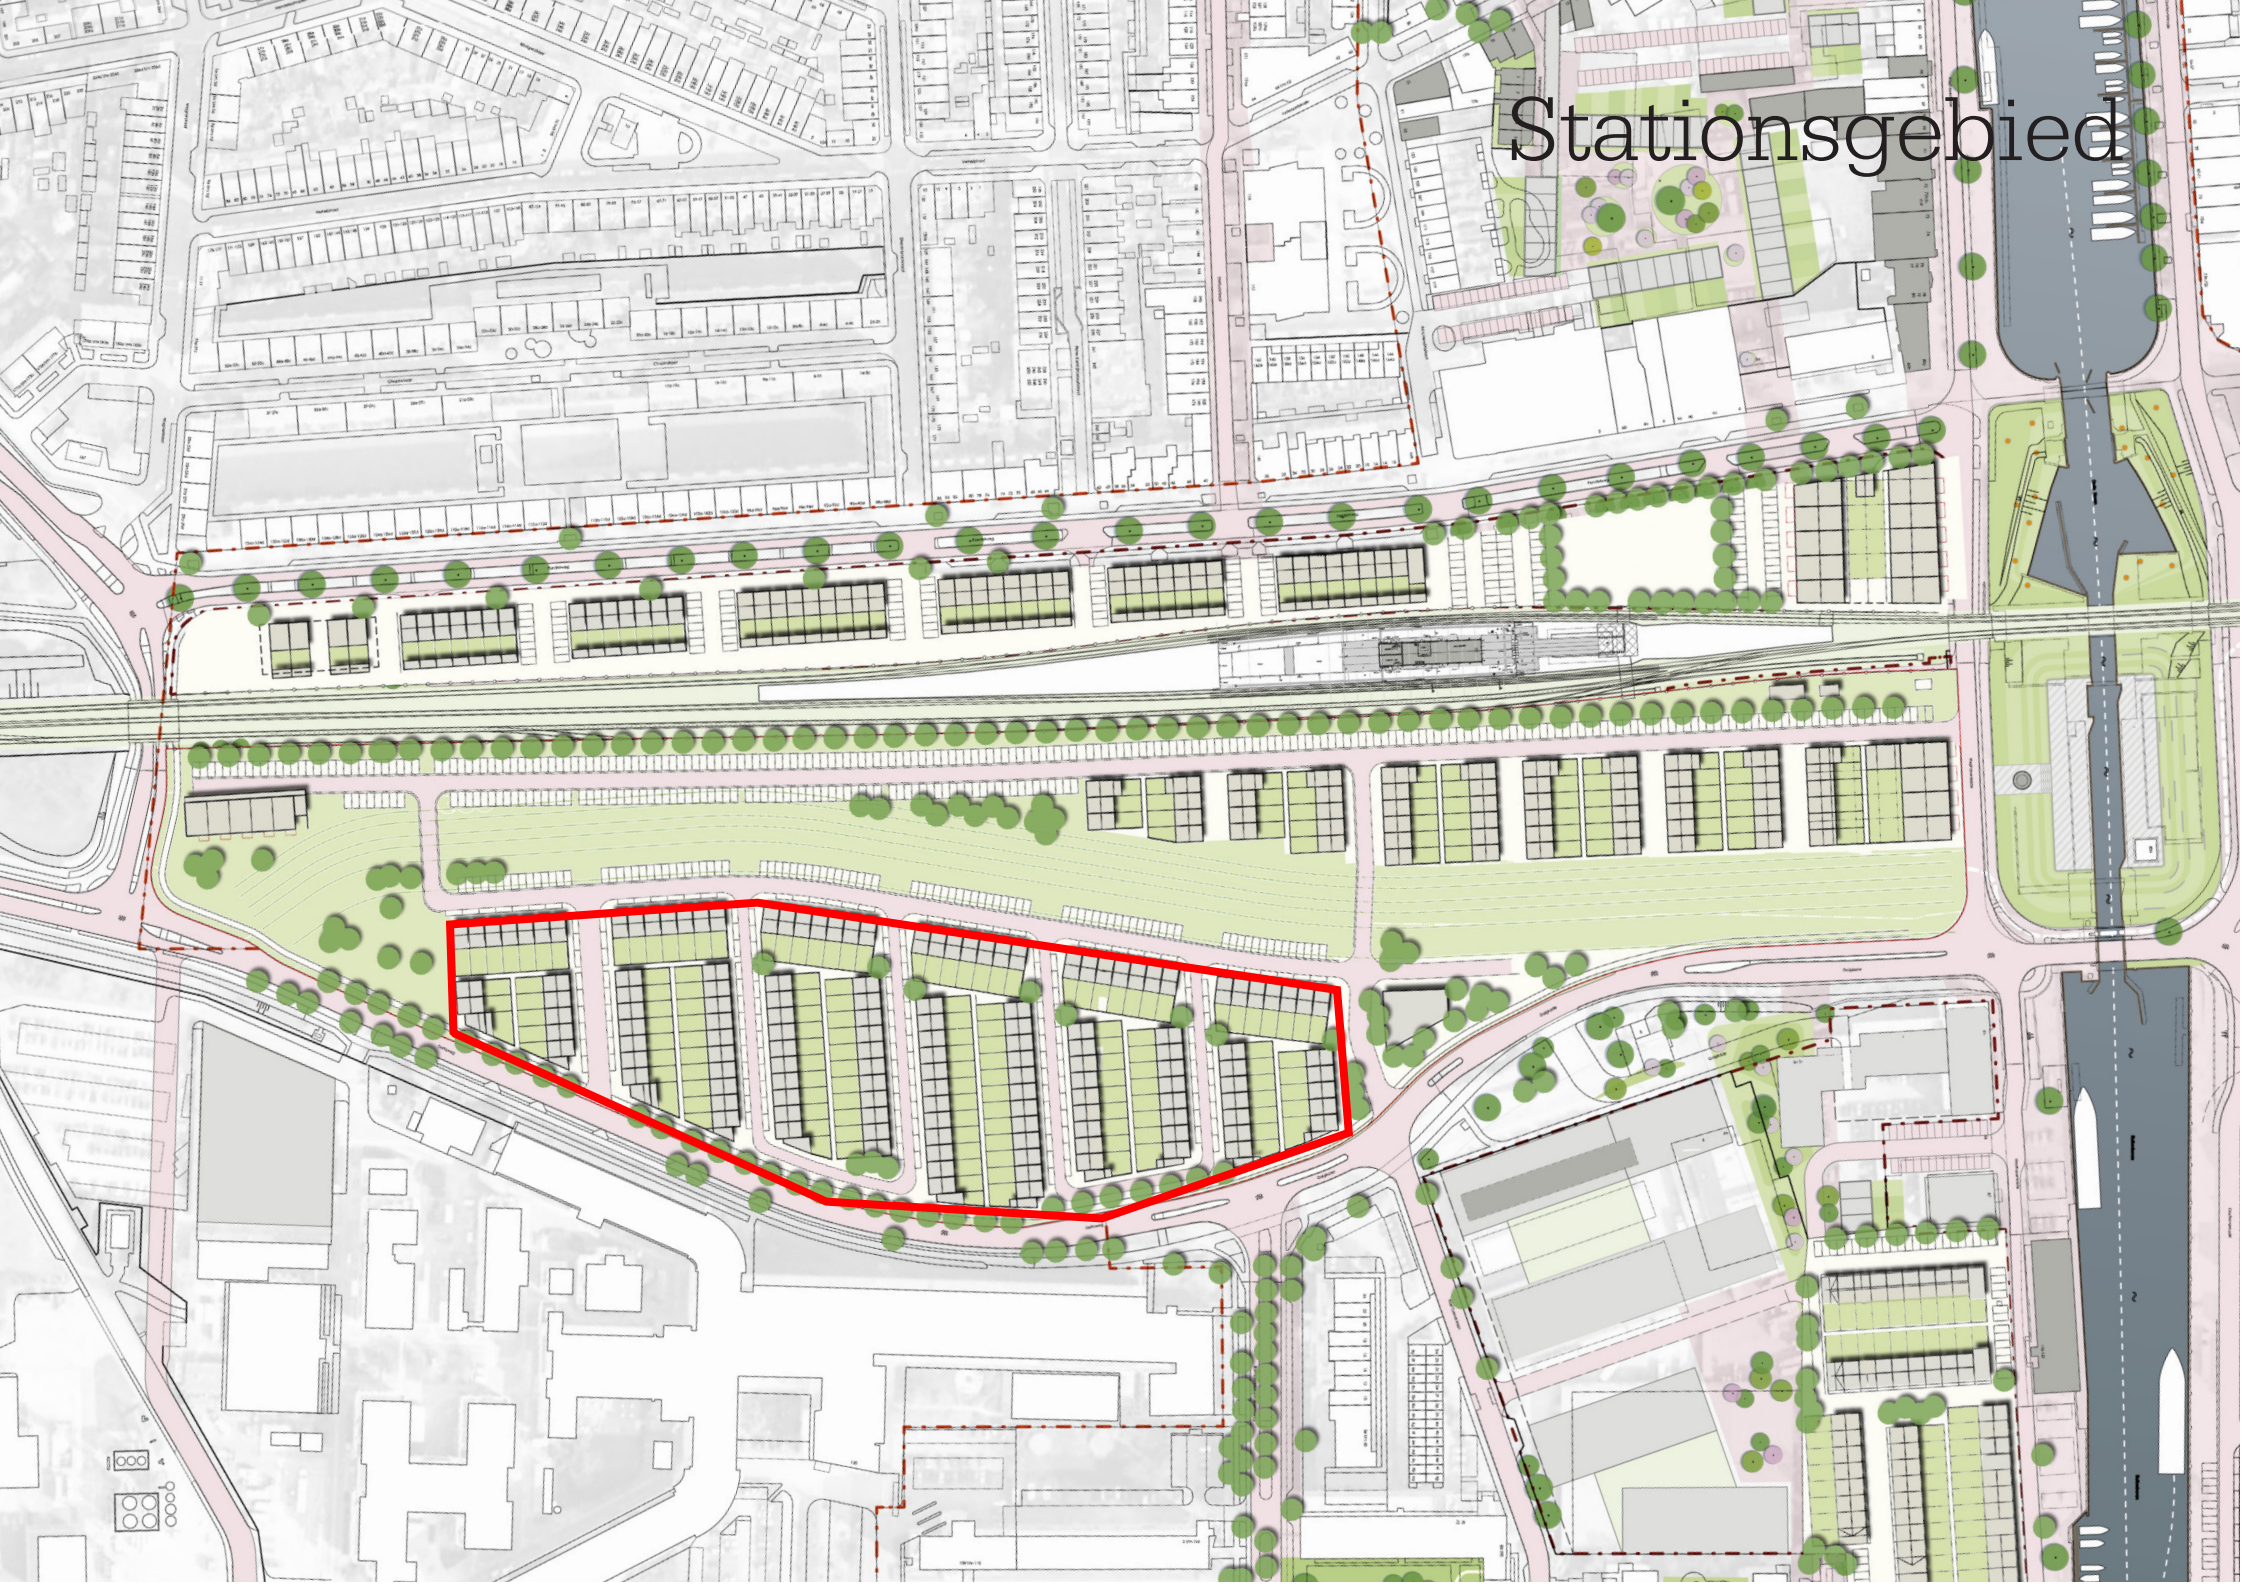
Stationsgebied

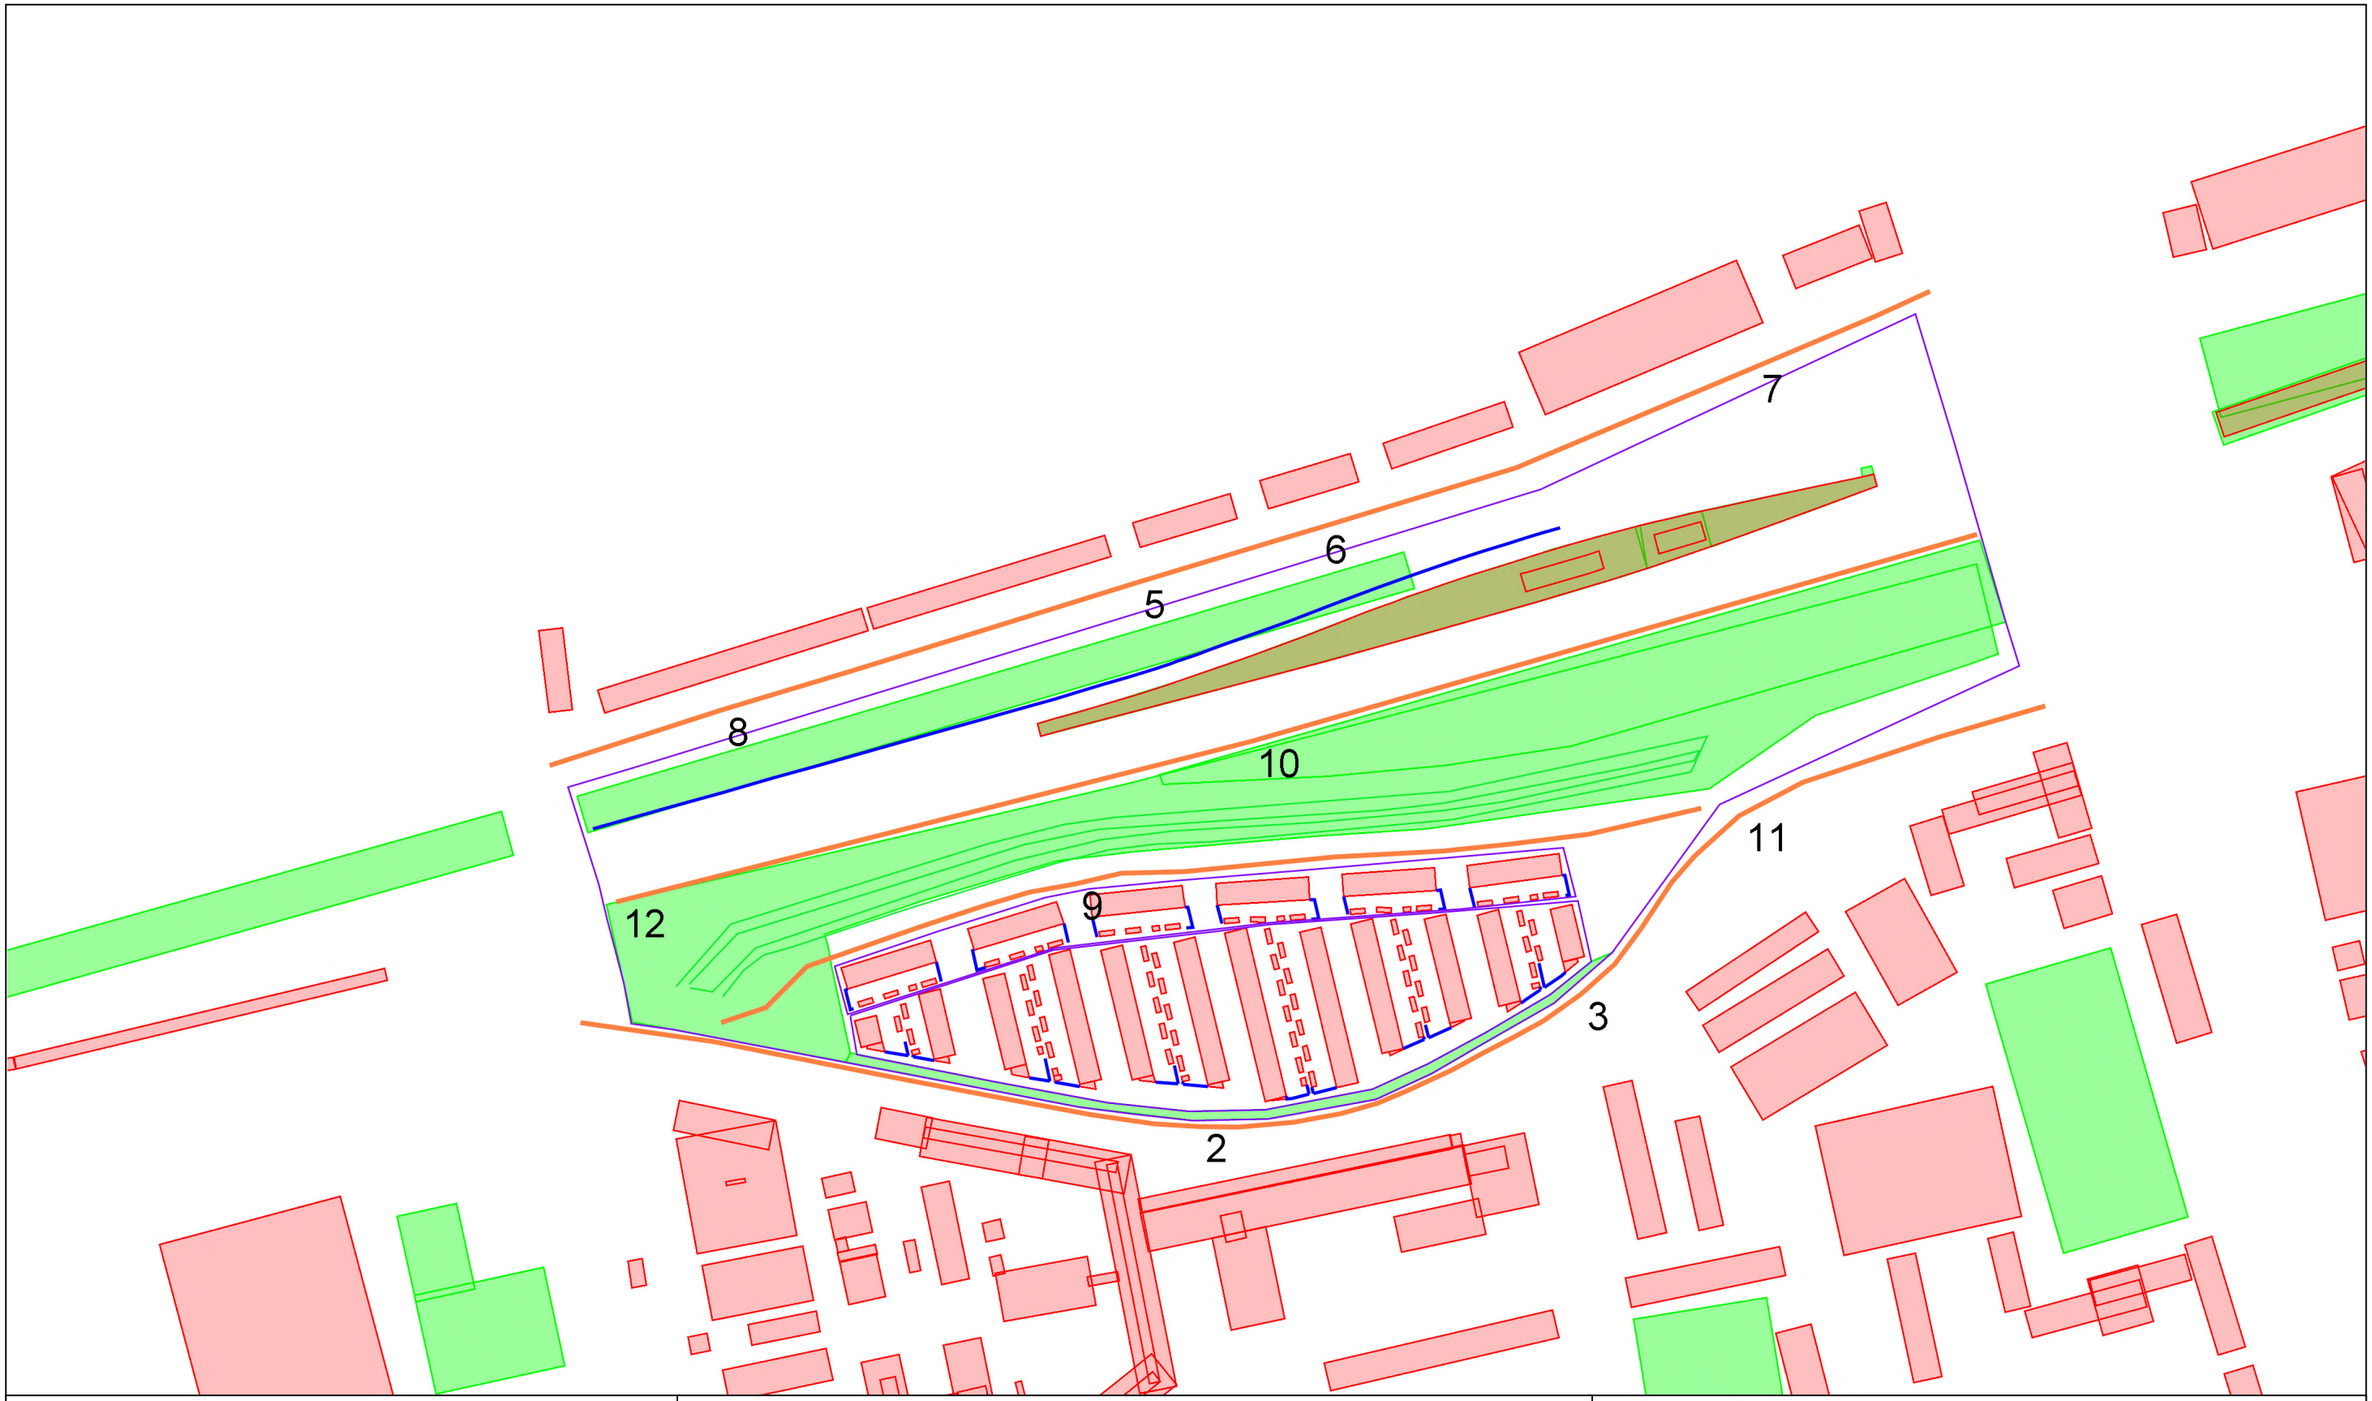

bodemabsorptie
gebouw
bebouwing
rijlijn
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn

project Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever OMA Hoek van Holland
omschrijving
Stationsgebied Vlaardingen
Situatie wegverkeer
genummerde wegen

0 250 schaal: 1 : 2500

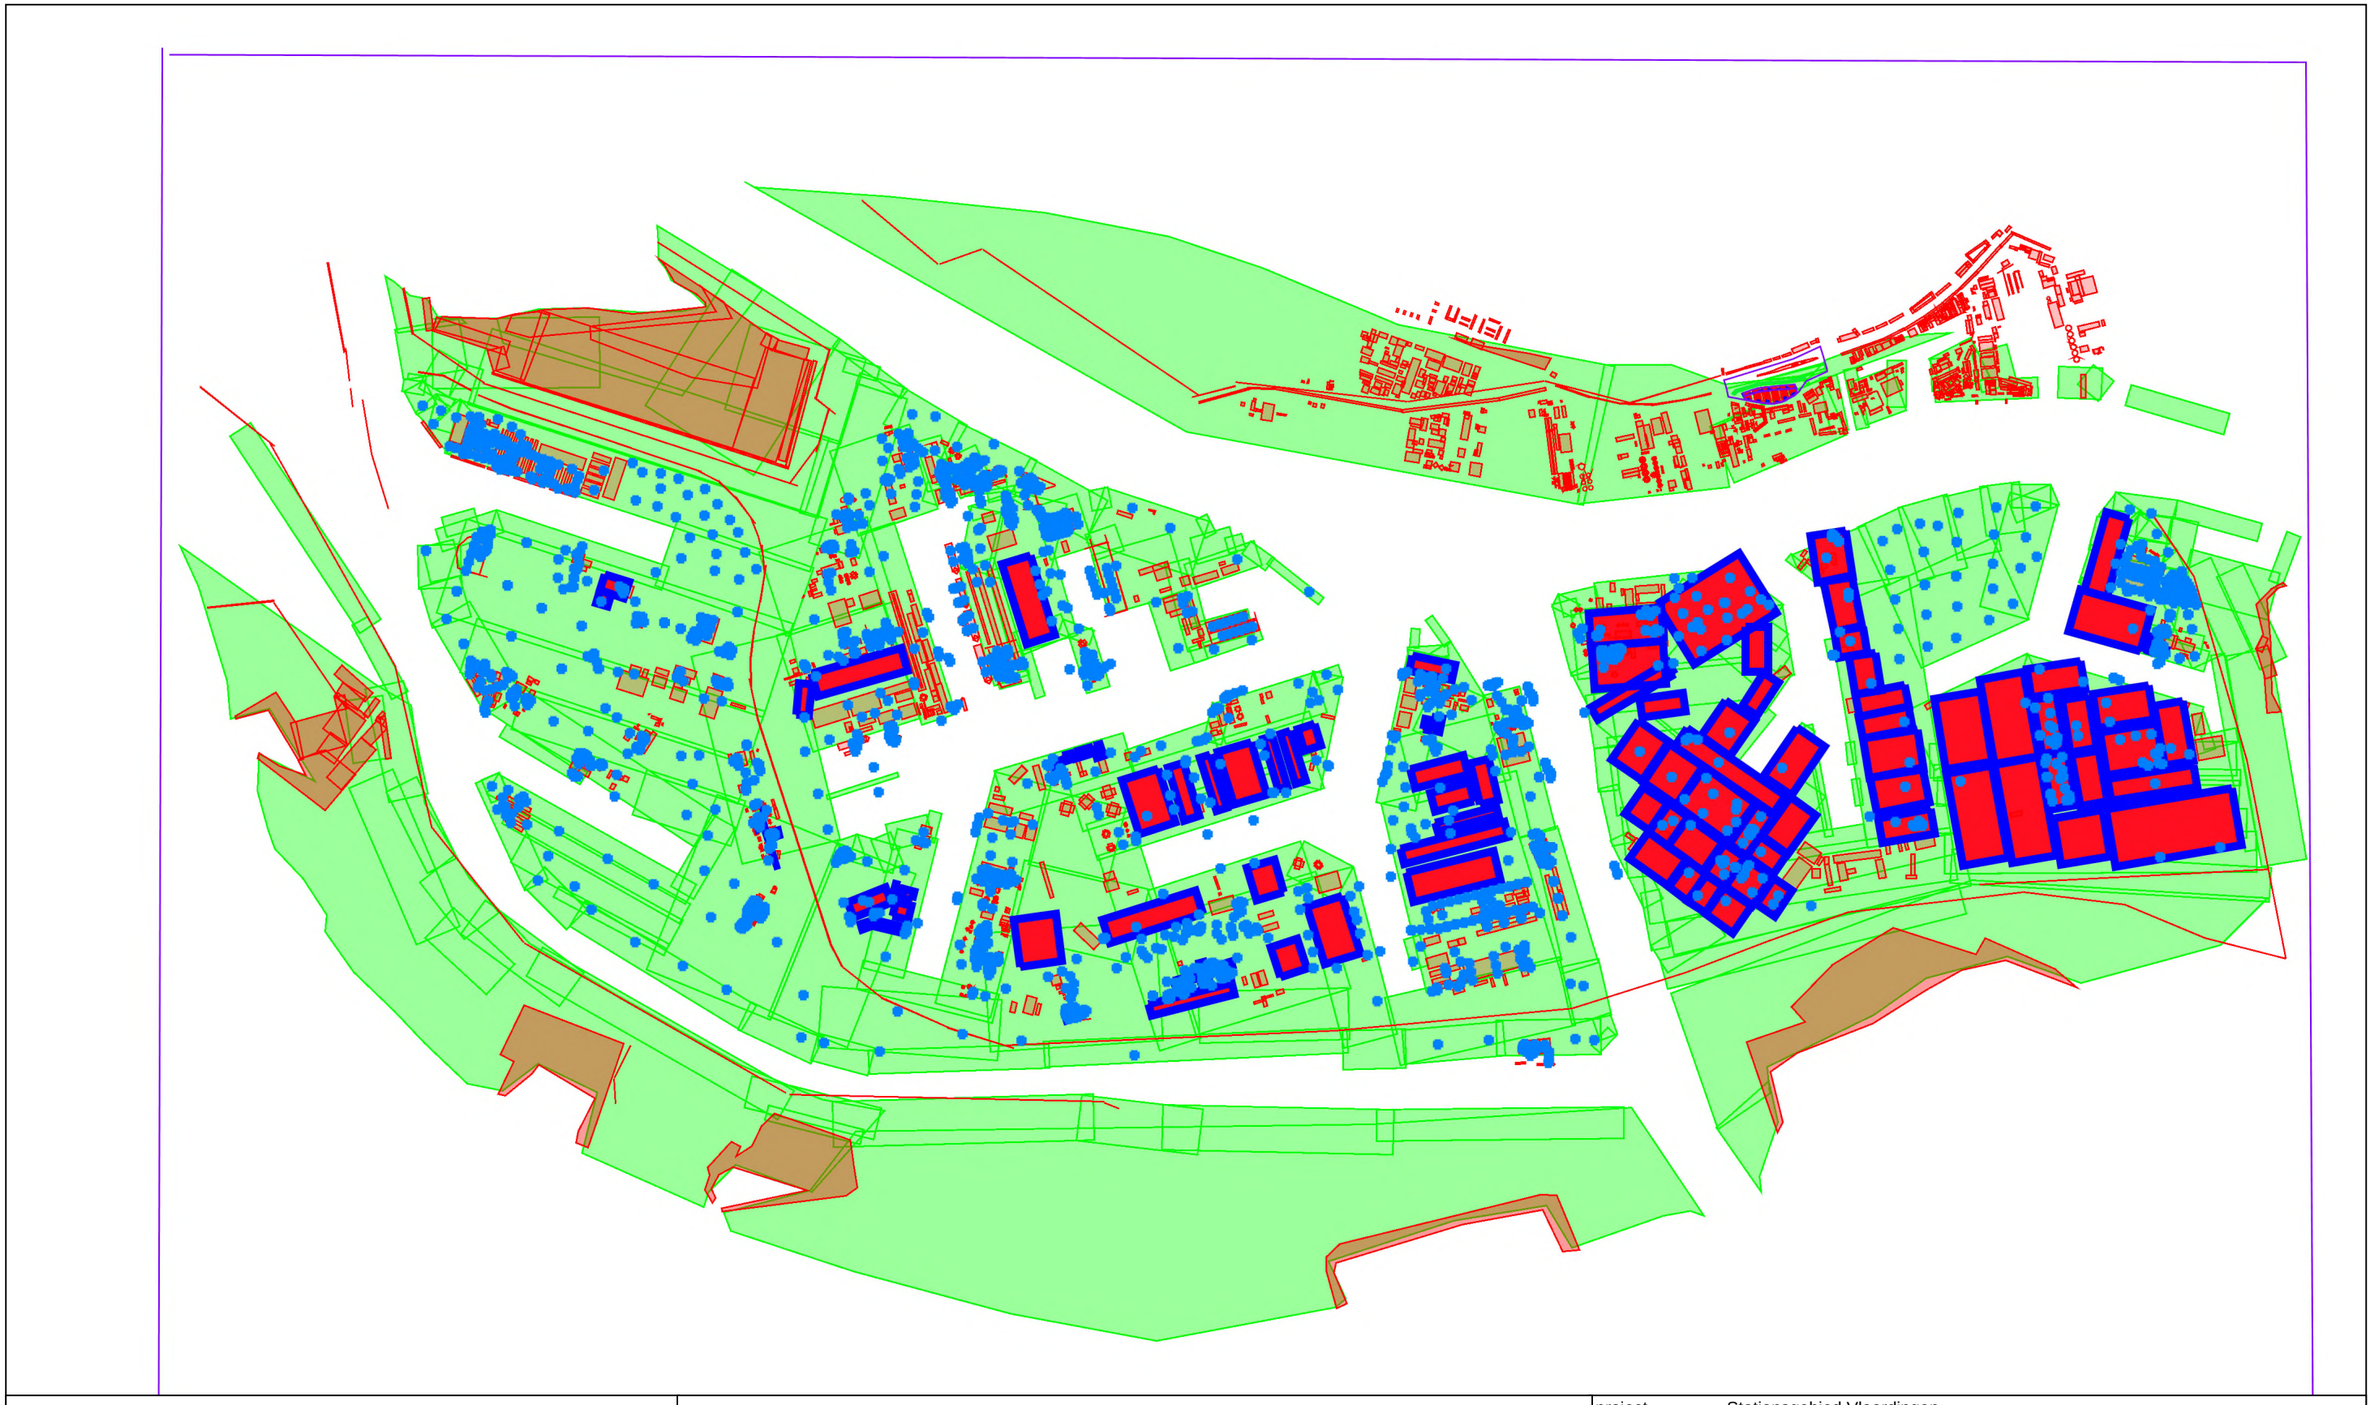

bodemabsorptie
terreinelement
wijk
gebouw
bebouwing
hulplijn
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn
\+ bron

project	Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever	OMA Hoek van Holland
	omschrijving
	Stationsgebied Vlaardingen
	Situatie Botlek-Pernis

0 3500 schaal: 1 : 35000

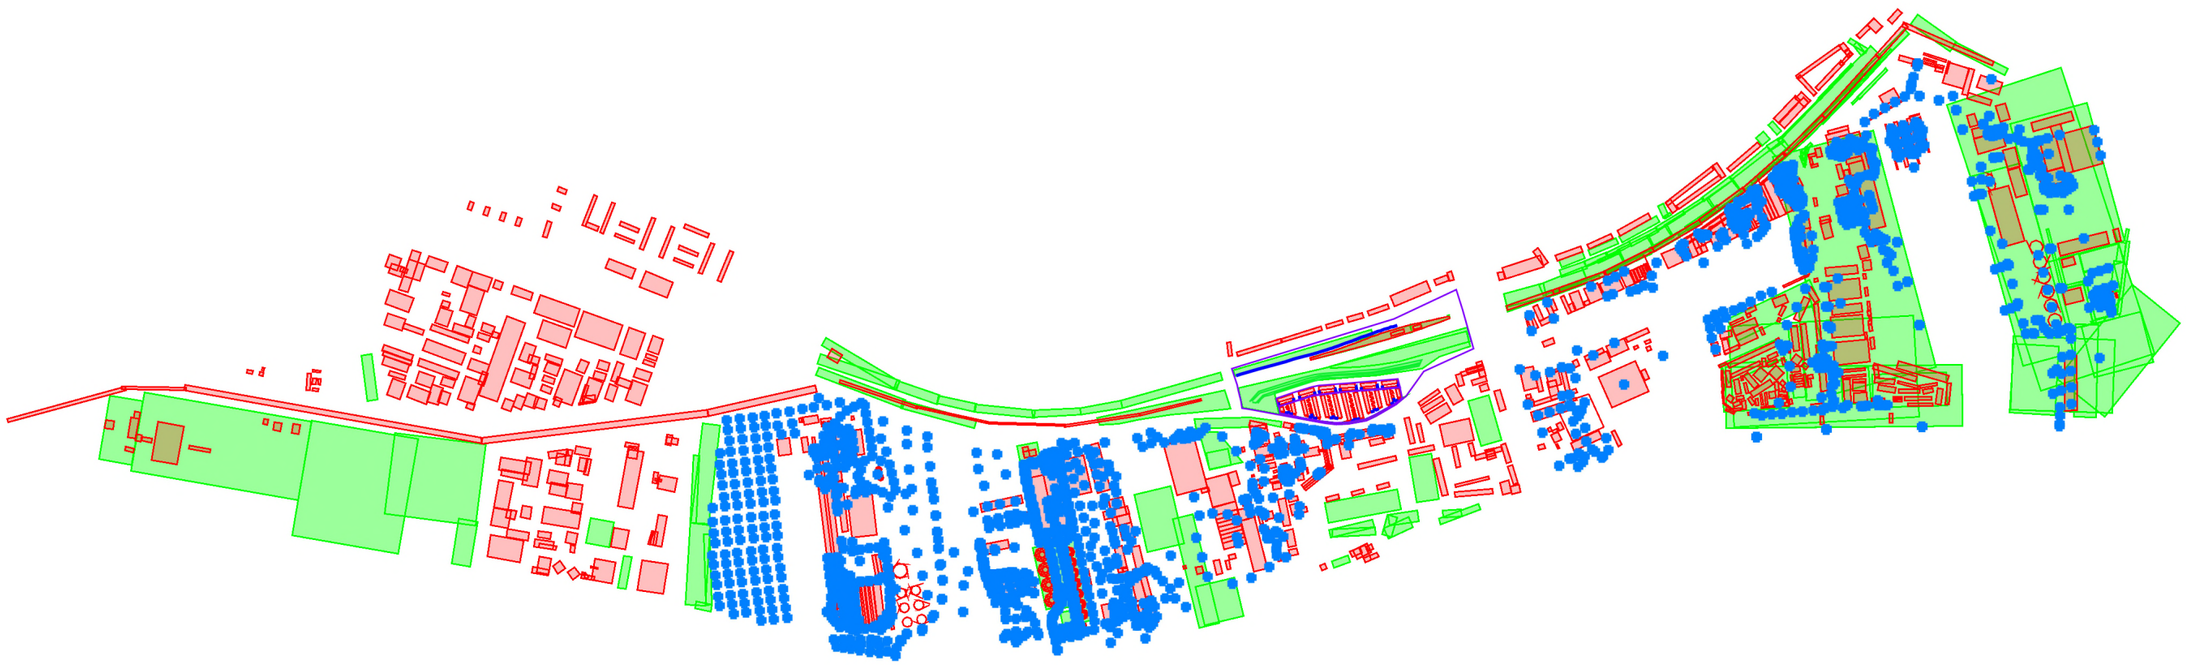

bodemabsorptie
gebouw
bebouwing
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn
\+ bron

project	Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever	OMA Hoek van Holland
omschrijving	Stationsgebied Vlaardingen
	Situatie VKV Terrein

0 1500 schaal: 1 : 15000

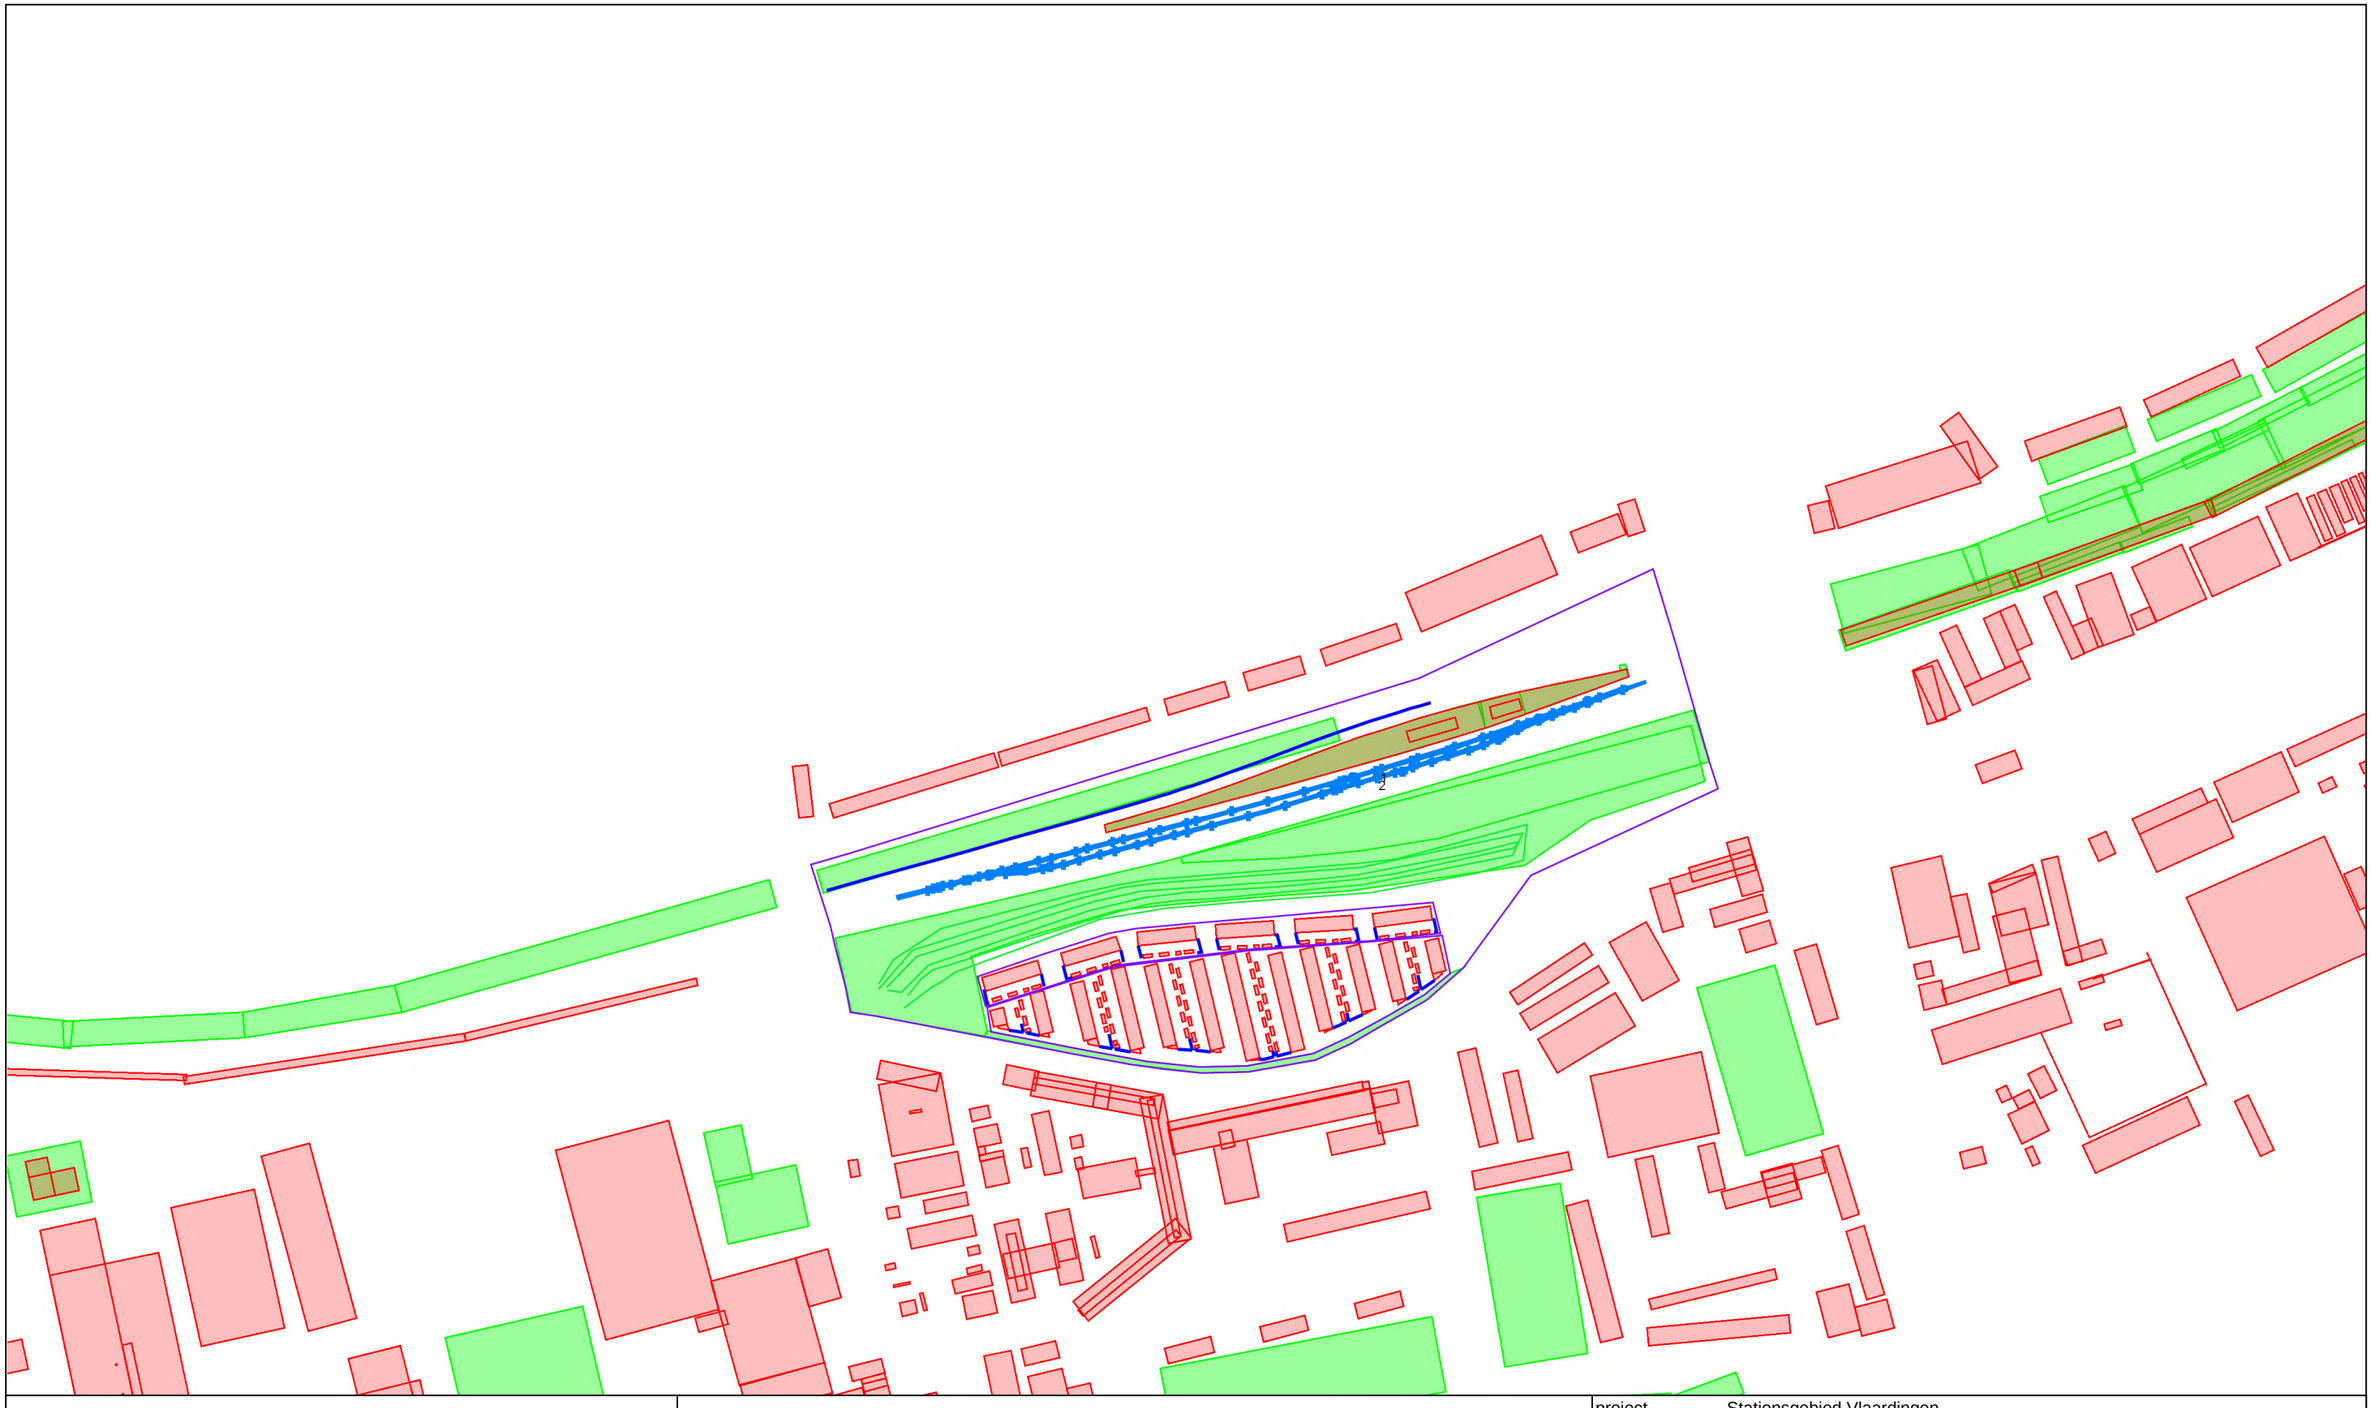

bodemabsorptie
gebouw
bebouwing
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn
\+ bron
mobiele bron

project Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever OMA Hoek van Holland
omschrijving
Stationsgebied Vlaardingen
Situatie spoorwegemplacement prorail

0 400 schaal: 1 : 4000

bodemabsorptie
gebouw
bebouwing
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn
mobiele bron

project	Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever	OMA Hoek van Holland
omschrijving	Stationsgebied Vlaardingen
	Situatie scheepvaart

0 1500 schaal: 1 : 15000

Bijlage 2

Intensiteiten verkeer en scheepvaart

Tabel annex 6.3: Aantal binnenvaartbezoeken alle klassen op achterlandverbindingen in 2033

Vaarweg		Intensiteit (bezoeken/dag)							
		AO	Ruimtelijke Verkenning			PA	MMA	100% scenario's	
Nr.	Naam		Chemie scenario	Basis scenario	Container scenario	Container scenario	Container scenario	Chemie 100%	Container 100%
I	Hartelkanaal	75	155	177	170	177	177	161	184
II	Hartelkanaal	153	222	245	235	249	249	257	281
III	Nw. Waterweg	49	78	88	84	90	90	93	103
IV	Nieuwe Maas	169	198	208	204	210	210	213	223
V	Oude Maas	273	343	365	355	369	369	378	401
Va	Oude Maas	120	120	120	120	120	120	120	120
VI	Calandkanaal	119	119	119	119	119	119	119	119

Tabel annex 6.6: Aantal zeescheepvaartbezoeken alle klassen op achterlandverbindingen in 2033

Vaarweg		Intensiteit (bezoeken/dag)							
		AO	Ruimtelijke Verkenning			PA	MMA	100% scenario's	
Nr.	Naam		Chemie scenario	Basis scenario	Container scenario	Container scenario	Container scenario	Chemie 100%	Container 100%
I	Hartelkanaal	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
II	Hartelkanaal	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
III	Nw. Waterweg	78	78	78	78	78	78	78	78
IV	Nieuwe Maas	50	50	50	50	50	50	50	50
V	Oude Maas	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Va	Oude Maas	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
VI	Calandkanaal	14	14	14	14	14	14	14	14

Aantal binnenvaartschepen en zeeschepen in het jaar 2033. Bron: Annex 6 van de bijlage "Verkeer en Vervoer" van de Merstudie van de Maasvlakte 2.

LOCATIE	ID	EID	NAME	SPEED	RD_TYPE	FNODE	TNODE	Z4HMVT	Z4HCAR	Z4HTRUCK	DESCRIPTI	ROADTYPE	LV_WERK_	LV_GEM_D	LV_GEM_A	LV_GEM_N	VA_WERK_	VA_GEM_D	VA_GEM_A	VA_GEM_N	MZ_PERC_	ZV_PERC_D	MZ_PERC_	ZV_PERC_A	MZ_PERC_	ZV_PERC_N
2	2106101	2119199	Deltaweg	50	2097419	2119197	2107172	10768	9529	1239	Vlaardinge	2097419: V	0,9221	0,0652	0,0344	0,0099	0,7525	0,0733	0,0112	0,0095	0,6055	0,3945	0,5400	0,4600	0,5059	0,4941
3	2106103	2119202	Deltaweg	50	2097419	2119206	2106100	10514	9278	1237	Vlaardinge	2097419: V	0,9221	0,0652	0,0344	0,0099	0,7525	0,0733	0,0112	0,0095	0,6055	0,3945	0,5400	0,4600	0,5059	0,4941
5	2106780	2106790	Parallelweg	50	2097419	2106807	2106779	2844	2787	56	Vlaardinge	2097419: V	0,9361	0,0627	0,0403	0,0106	0,8400	0,0730	0,0174	0,0069	0,6485	0,3515	0,6842	0,3158	0,8000	0,2000
6	2106151	2106160	Parallelweg	50	2097419	2106670	2106147	3164	3101	63	Vlaardinge	2097419: V	0,9361	0,0627	0,0403	0,0106	0,8400	0,0730	0,0174	0,0069	0,6485	0,3515	0,6842	0,3158	0,8000	0,2000
7	2106191	2106203	Parallelweg	50	2097419	2106188	2106208	2168	2117	52	Vlaardinge	2097419: V	0,9361	0,0627	0,0403	0,0106	0,8400	0,0730	0,0174	0,0069	0,6485	0,3515	0,6842	0,3158	0,8000	0,2000
8	2106781	2107188	Parallelweg	50	2097419	2106779	2107187	2496	2442	54	Vlaardinge	2097419: V	0,9361	0,0627	0,0403	0,0106	0,8400	0,0730	0,0174	0,0069	0,6485	0,3515	0,6842	0,3158	0,8000	0,2000
9	2119213	2119230	Galgkade	30	2097415	2119231	2106119	117	115	3	Vlaardinge	2097415: V	0,9361	0,0627	0,0403	0,0106	0,8400	0,0730	0,0174	0,0069	0,6485	0,3515	0,6842	0,3158	0,8000	0,2000
10	2119269	2119302	Galgkade	30	2097415	2119303	2119288	188	188	0	Vlaardinge	2097415: V	0,9361	0,0627	0,0403	0,0106	0,8400	0,0730	0,0174	0,0069	0,6485	0,3515	0,6842	0,3158	0,8000	0,2000
11	2106120	2119183	Galgkade	50	2097419	2119187	2121855	11044	9801	1243	Vlaardinge	2097419: V	0,8985	0,0667	0,0314	0,0092	0,7521	0,0735	0,0110	0,0092	0,6074	0,3926	0,5455	0,4545	0,5109	0,4891
12	2119210	2119212	Galgkade	30	2097415	2119240	2119194	253	252	1	Vlaardinge	2097415: V	0,9361	0,0627	0,0403	0,0106	0,8400	0,0730	0,0174	0,0069	0,6485	0,3515	0,6842	0,3158	0,8000	0,2000

2						
lichte motorvoertuigen				**dag**	**avond**	**nacht**
		9719				
werkdag	omrekenfactor	weekdag				
9529	0,9221	8787	*uur percentage*	0,0652	0,0344	0,0099
			licht per uur	572	302	87
			licht per periode	6870	1208	698
vrachtverkeer						
werkdag	omrekenfactor	weekdag	*uur percentage*	0,0733	0,0112	0,0095
1239	0,753	932	totaal vracht	68	10	9
			mz	41	6	4
			zw	27	5	4
			vracht per periode	819	42	71
		percentages	licht	89,3	96,7	90,8
			mz	6,5	1,8	4,7
			zw	4,2	1,5	4,6

6						
lichte motorvoertuigen				**dag**	**avond**	**nacht**
		2956				
werkdag	omrekenfactor	weekdag				
3101	0,9361	2903	*uur percentage*	0,0627	0,0403	0,0106
			licht per uur	182	117	31
			licht per periode	2186	468	247
vrachtverkeer						
werkdag	omrekenfactor	weekdag	*uur percentage*	0,0730	0,0174	0,0069
63	0,840	53	totaal vracht	4	1	0
			mz	3	1	0
			zw	1	0	0
			vracht per periode	46	4	3
		percentages	licht	97,9	99,2	98,8
			mz	1,3	0,5	0,9
			zw	0,7	0,2	0,2

3						
lichte motorvoertuigen				**dag**	**avond**	**nacht**
		9486				
werkdag	omrekenfactor	weekdag				
9278	0,9221	8555	*uur percentage*	0,0652	0,0344	0,0099
			licht per uur	557	294	85
			licht per periode	6689	1176	680
vrachtverkeer						
werkdag	omrekenfactor	weekdag	*uur percentage*	0,0733	0,0112	0,0095
1237	0,753	931	totaal vracht	68	10	9
			mz	41	6	4
			zw	27	5	4
			vracht per periode	818	42	71
		percentages	licht	89,1	96,6	90,6
			mz	6,6	1,8	4,8
			zw	4,3	1,6	4,7

7						
lichte motorvoertuigen				**dag**	**avond**	**nacht**
		2025				
werkdag	omrekenfactor	weekdag				
2117	0,9361	1982	*uur percentage*	0,0627	0,0403	0,0106
			licht per uur	124	80	21
			licht per periode	1492	320	169
vrachtverkeer						
werkdag	omrekenfactor	weekdag	*uur percentage*	0,0730	0,0174	0,0069
52	0,840	43	totaal vracht	3	1	0
			mz	2	1	0
			zw	1	0	0
			vracht per periode	38	3	2
		percentages	licht	97,5	99,1	98,6
			mz	1,6	0,6	1,1
			zw	0,9	0,3	0,3

5						
lichte motorvoertuigen				**dag**	**avond**	**nacht**
		2656				
werkdag	omrekenfactor	weekdag				
2787	0,9361	2609	*uur percentage*	0,0627	0,0403	0,0106
			licht per uur	164	105	28
			licht per periode	1964	421	222
vrachtverkeer						
werkdag	omrekenfactor	weekdag	*uur percentage*	0,0730	0,0174	0,0069
56	0,840	47	totaal vracht	3	1	0
			mz	2	1	0
			zw	1	0	0
			vracht per periode	41	3	3
		percentages	licht	97,9	99,2	98,8
			mz	1,3	0,5	0,9
			zw	0,7	0,2	0,2

8						
lichte motorvoertuigen				**dag**	**avond**	**nacht**
		2331				
werkdag	omrekenfactor	weekdag				
2442	0,9361	2286	*uur percentage*	0,0627	0,0403	0,0106
			licht per uur	143	92	24
			licht per periode	1721	369	194
vrachtverkeer						
werkdag	omrekenfactor	weekdag	*uur percentage*	0,0730	0,0174	0,0069
54	0,840	45	totaal vracht	3	1	0
			mz	2	1	0
			zw	1	0	0
			vracht per periode	40	3	2
		percentages	licht	97,7	99,1	98,7
			mz	1,5	0,6	1,0
			zw	0,8	0,3	0,3

9						
lichte motorvoertuigen				**dag**	**avond**	**nacht**
		110				
werkdag	omrekenfactor	weekdag				
115	0,9361	108	*uur percentage*	0,0627	0,0403	0,0106
			licht per uur	7	4	1
			licht per periode	81	17	9
vrachtverkeer						
werkdag	omrekenfactor	weekdag	*uur percentage*	0,0730	0,0174	0,0069
3	0,840	2	totaal vracht	0	0	0
			mz	0	0	0
			zw	0	0	0
			vracht per periode	2	0	0
		percentages	licht	97,7	99,1	98,7
			mz	1,5	0,6	1,0
			zw	0,8	0,3	0,3

11						
lichte motorvoertuigen				**dag**	**avond**	**nacht**
		9742				
werkdag	omrekenfactor	weekdag				
9801	0,8985	8807	*uur percentage*	0,0667	0,0314	0,0092
			licht per uur	587	277	81
			licht per periode	7046	1107	645
vrachtverkeer						
werkdag	omrekenfactor	weekdag	*uur percentage*	0,0735	0,0110	0,0092
1243	0,752	935	totaal vracht	69	10	9
			mz	42	6	4
			zw	27	5	4
			vracht per periode	825	41	69
		percentages	licht	89,5	96,4	90,4
			mz	6,4	2,0	4,9
			zw	4,1	1,6	4,7

10						
lichte motorvoertuigen				**dag**	**avond**	**nacht**
		176				
werkdag	omrekenfactor	weekdag				
188	0,9361	176	*uur percentage*	0,0627	0,0403	0,0106
			licht per uur	11	7	2
			licht per periode	132	28	15
vrachtverkeer						
werkdag	omrekenfactor	weekdag	*uur percentage*	0,0730	0,0174	0,0069
0	0,840	0	totaal vracht	0	0	0
			mz	0	0	0
			zw	0	0	0
			vracht per periode	0	0	0
		percentages	licht	100,0	100,0	100,0
			mz	-	-	-
			zw	-	-	-

12						
lichte motorvoertuigen				**dag**	**avond**	**nacht**
		237				
werkdag	omrekenfactor	weekdag				
252	0,9361	236	*uur percentage*	0,0627	0,0403	0,0106
			licht per uur	15	10	3
			licht per periode	177	38	20
vrachtverkeer						
werkdag	omrekenfactor	weekdag	*uur percentage*	0,0730	0,0174	0,0069
1	0,840	1	totaal vracht	0	0	0
			mz	0	0	0
			zw	0	0	0
			vracht per periode	1	0	0
		percentages	licht	99,5	99,8	99,7
			mz	0,4	0,1	0,2
			zw	0,2	0,1	0,1

Bijlage 3

Ligging waarneempunten

bodemabsorptie
gebouw
bebouwing
rijlijn
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn
waarneempunt gevel
waarneempunt vrij
project Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever OMA Hoek van Holland
omschrijving
Stationsgebied Vlaardingen
Genummerde waarneempunten
Genummerde schermen
0
40 schaal: 1 : 400

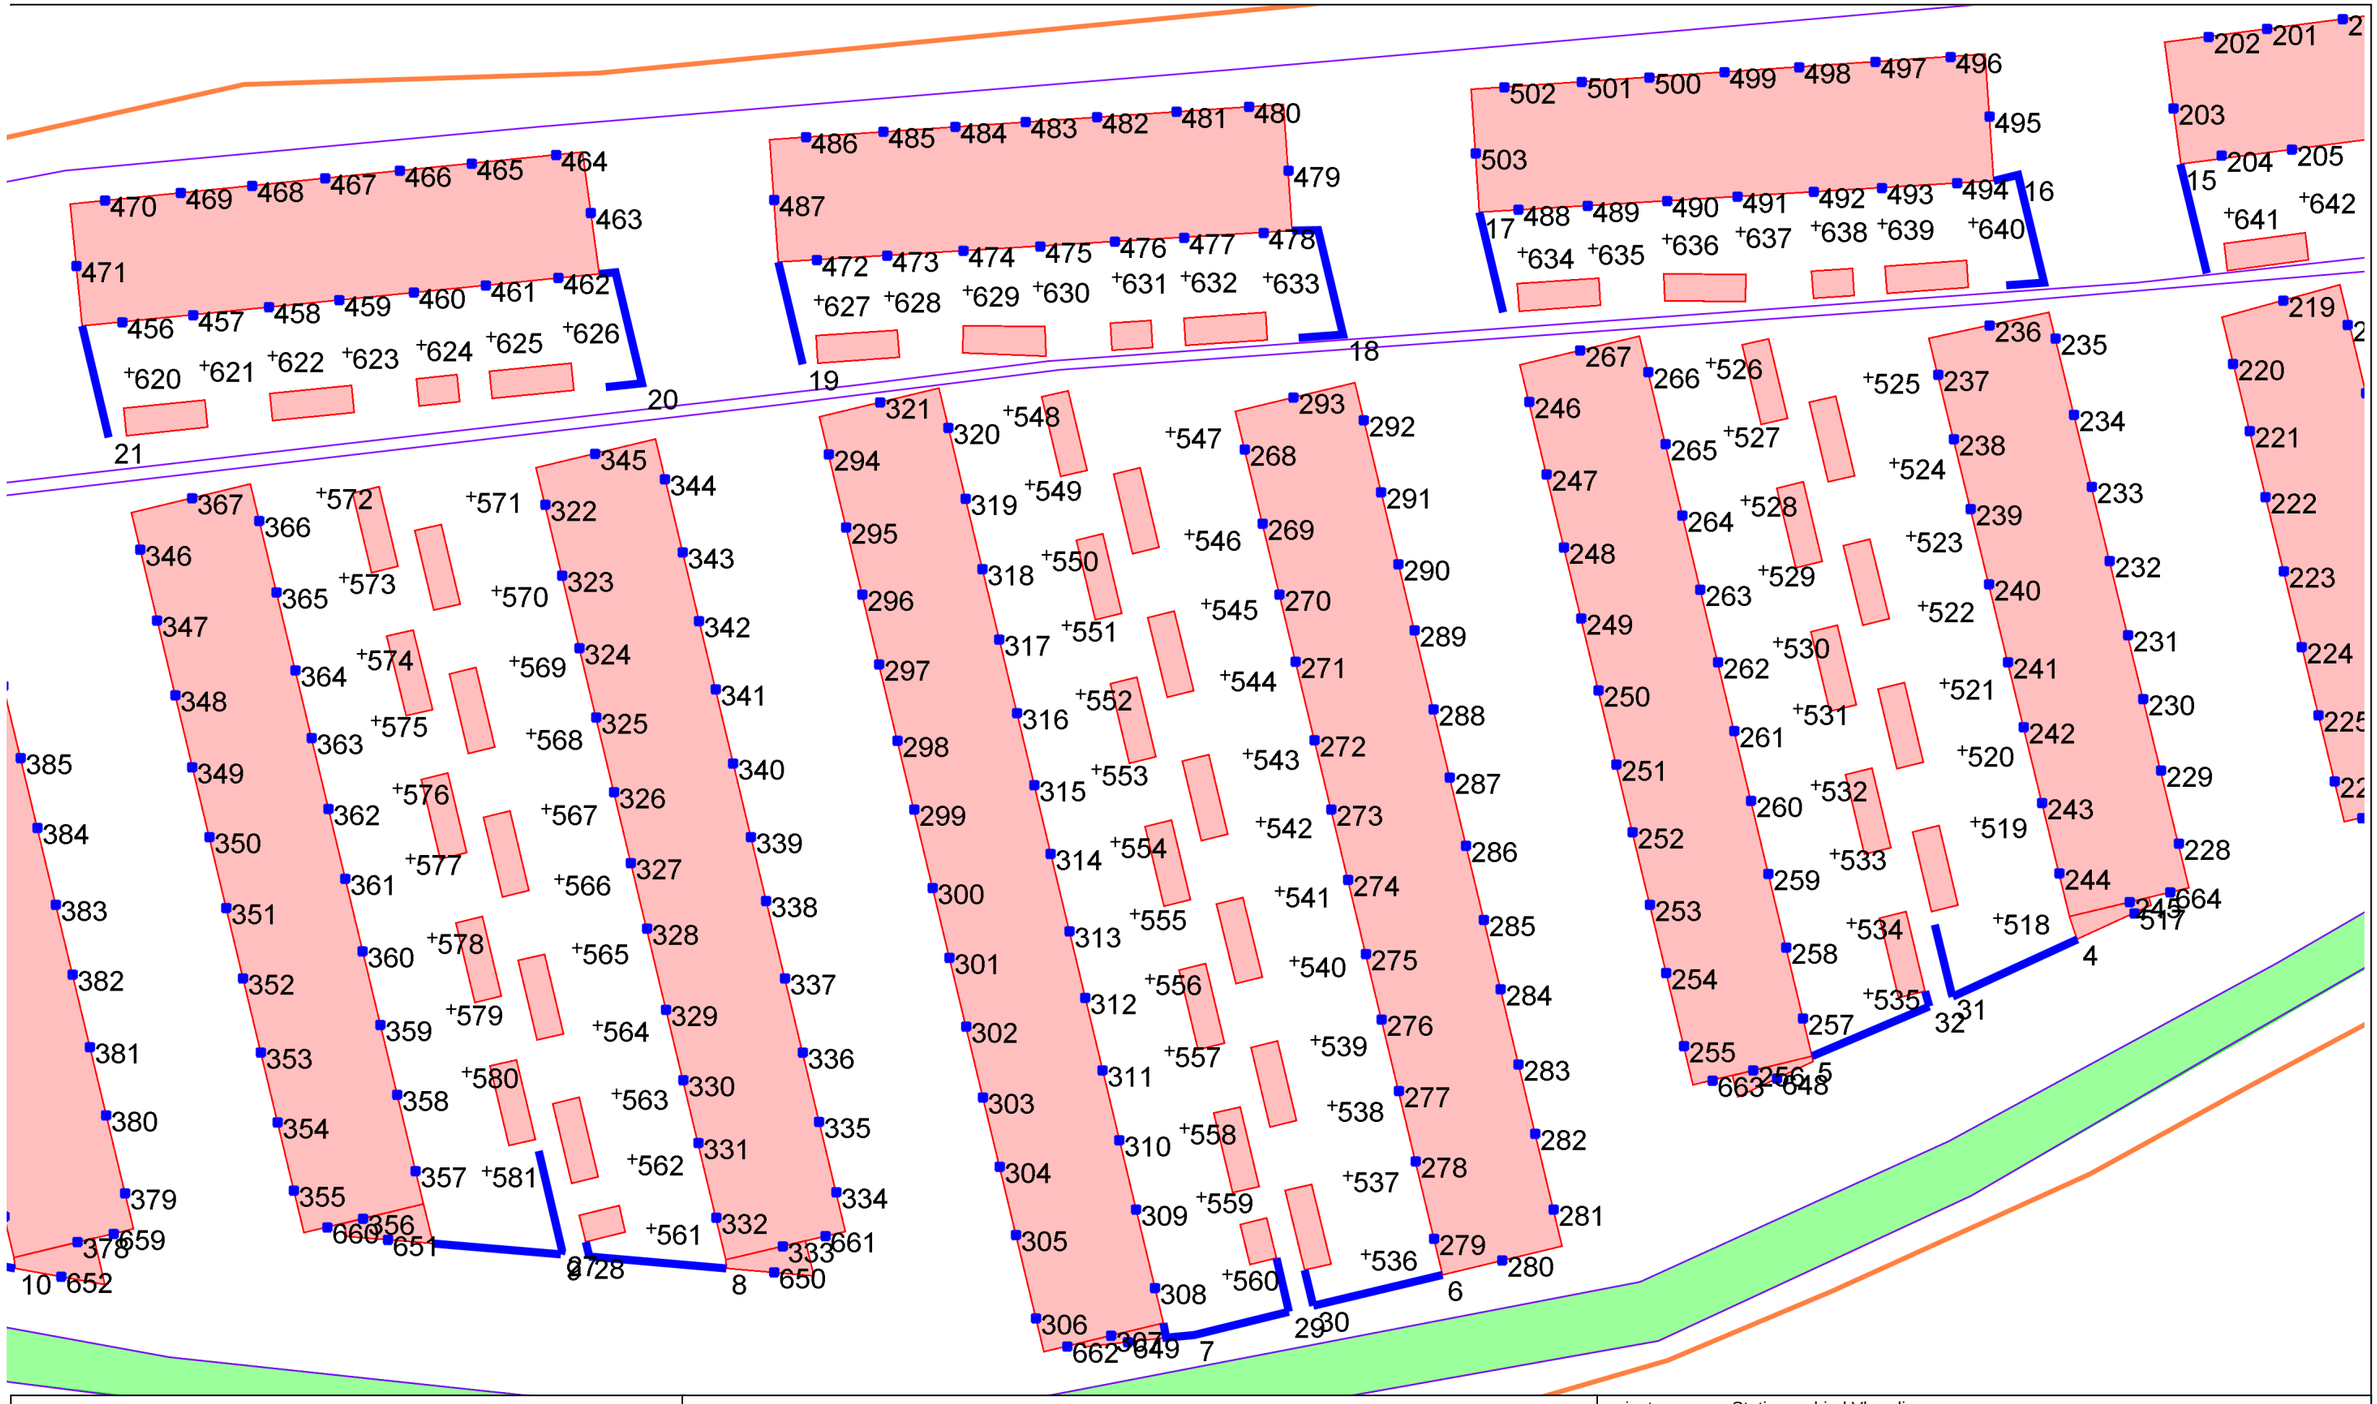
bodemabsorptie
gebouw
bebouwing
rijlijn
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn
waarneempunt gevel
waarneempunt vrij
project Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever OMA Hoek van Holland
omschrijving
Stationsgebied Vlaardingen
Genummerde waarneempunten
Genummerde schermen
0
45 schaal: 1 : 450

Nieman Raadgevende Ingenieurs

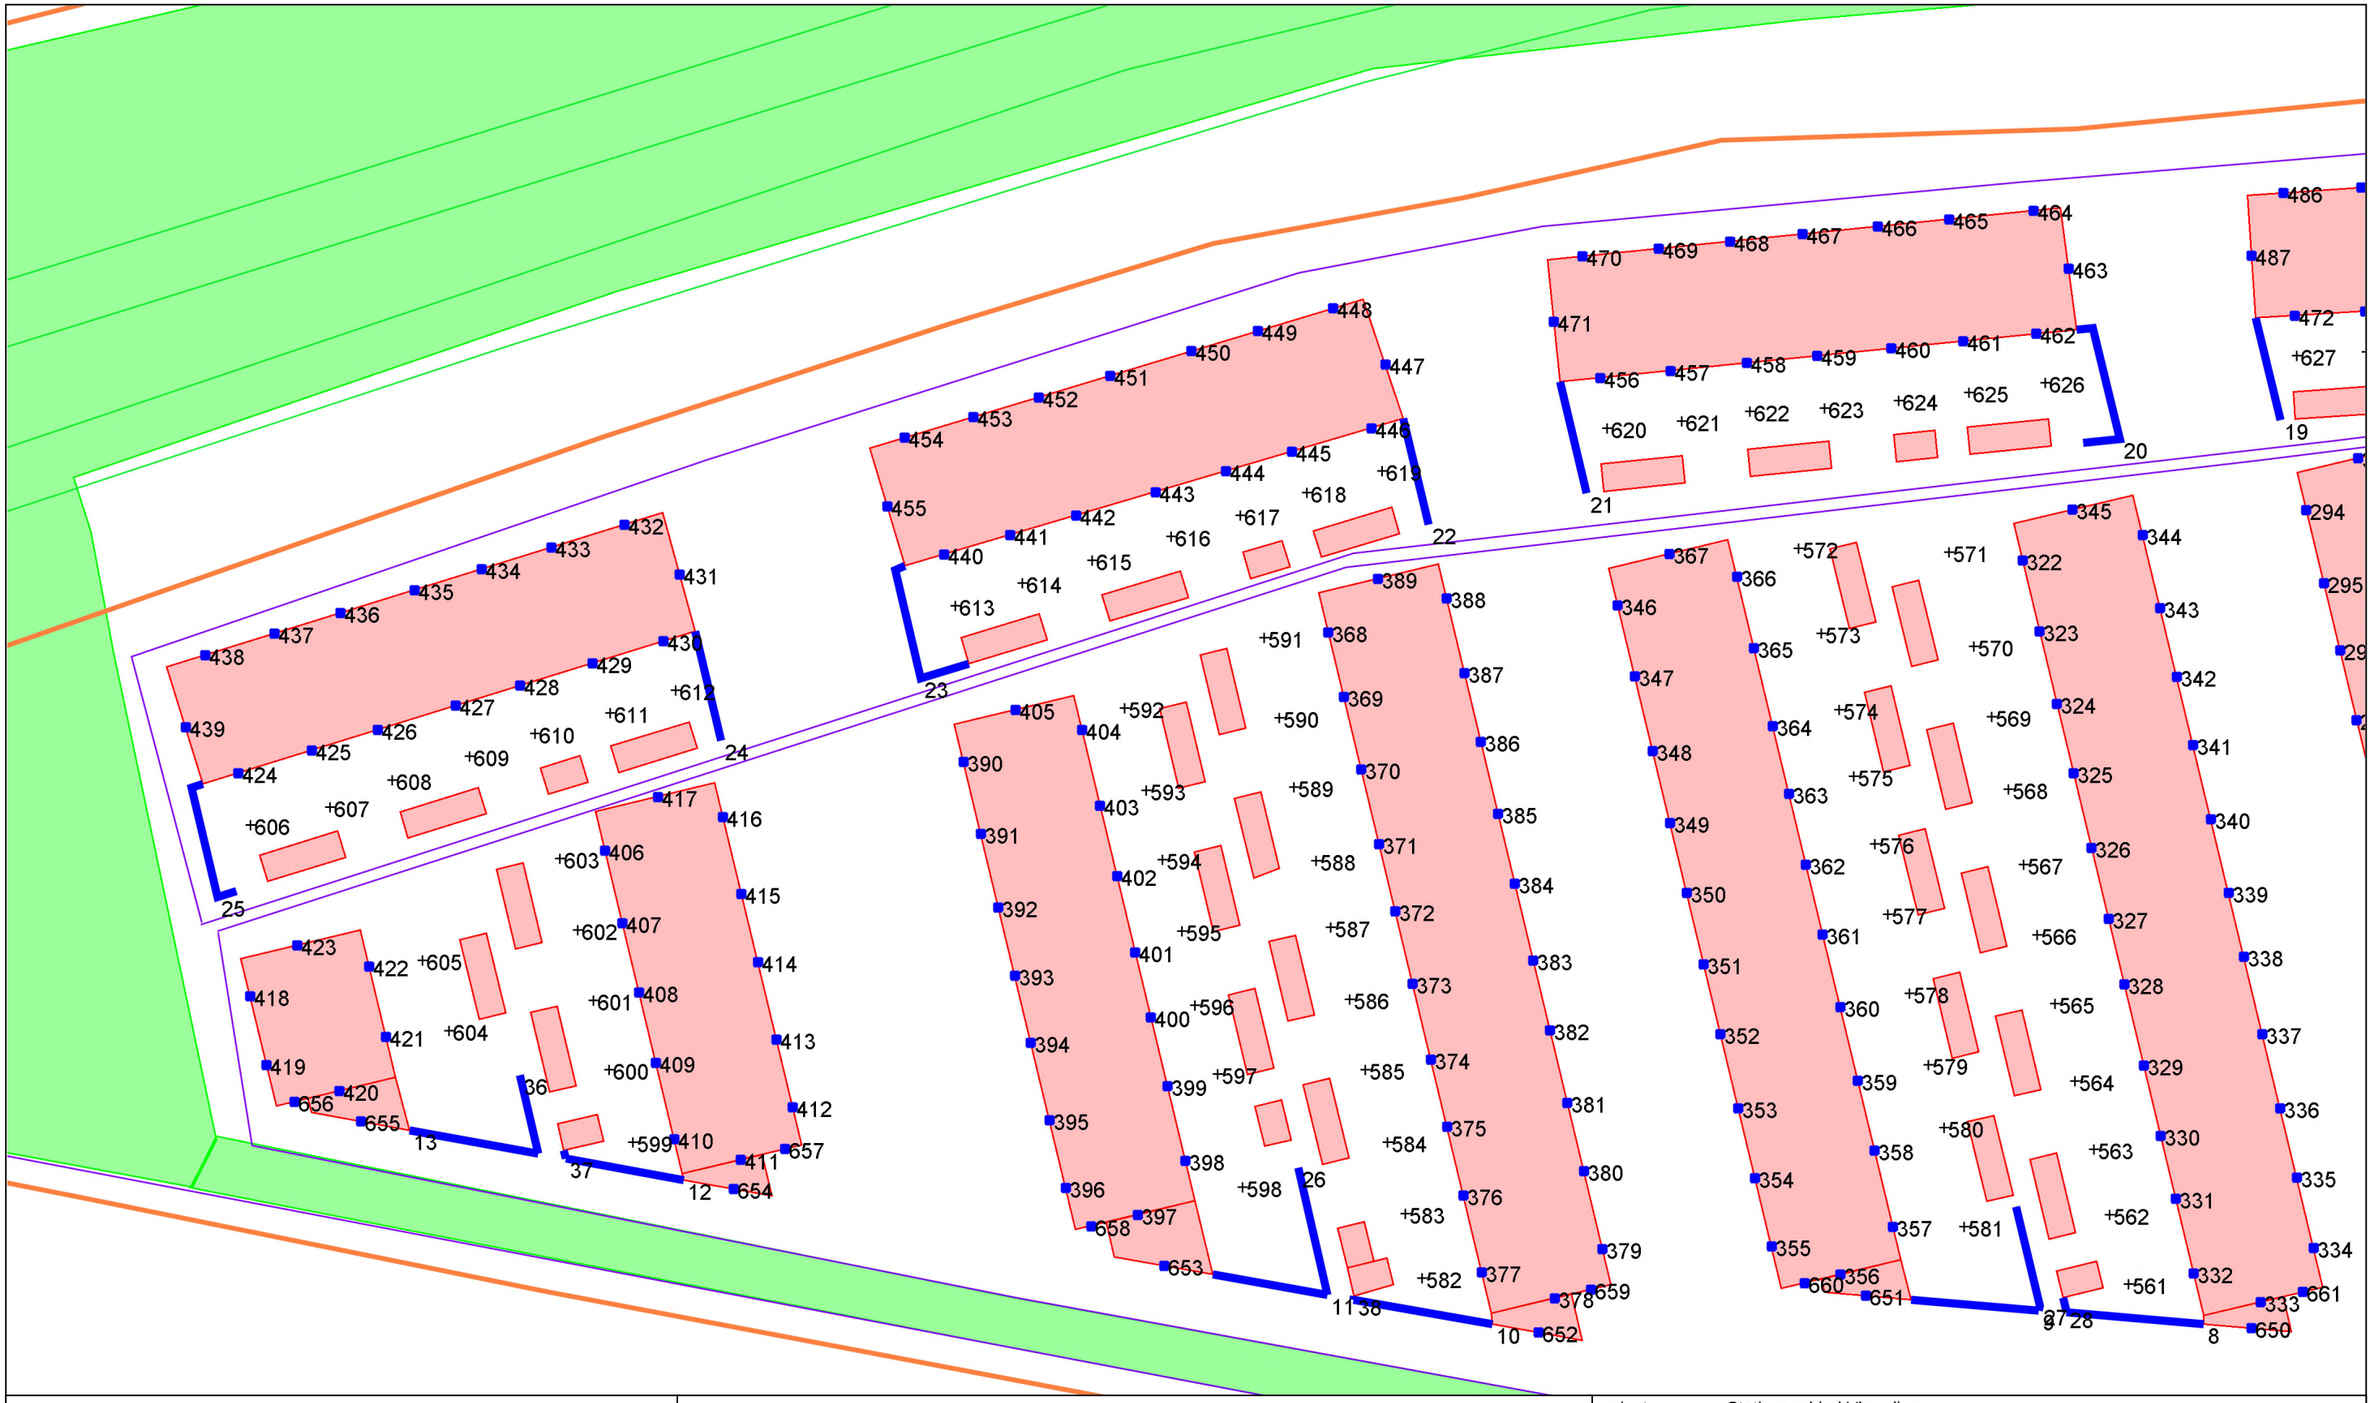

Bijlage 4

Figuren wegverkeer

Bijlage 4a

Maatregelenonderzoek

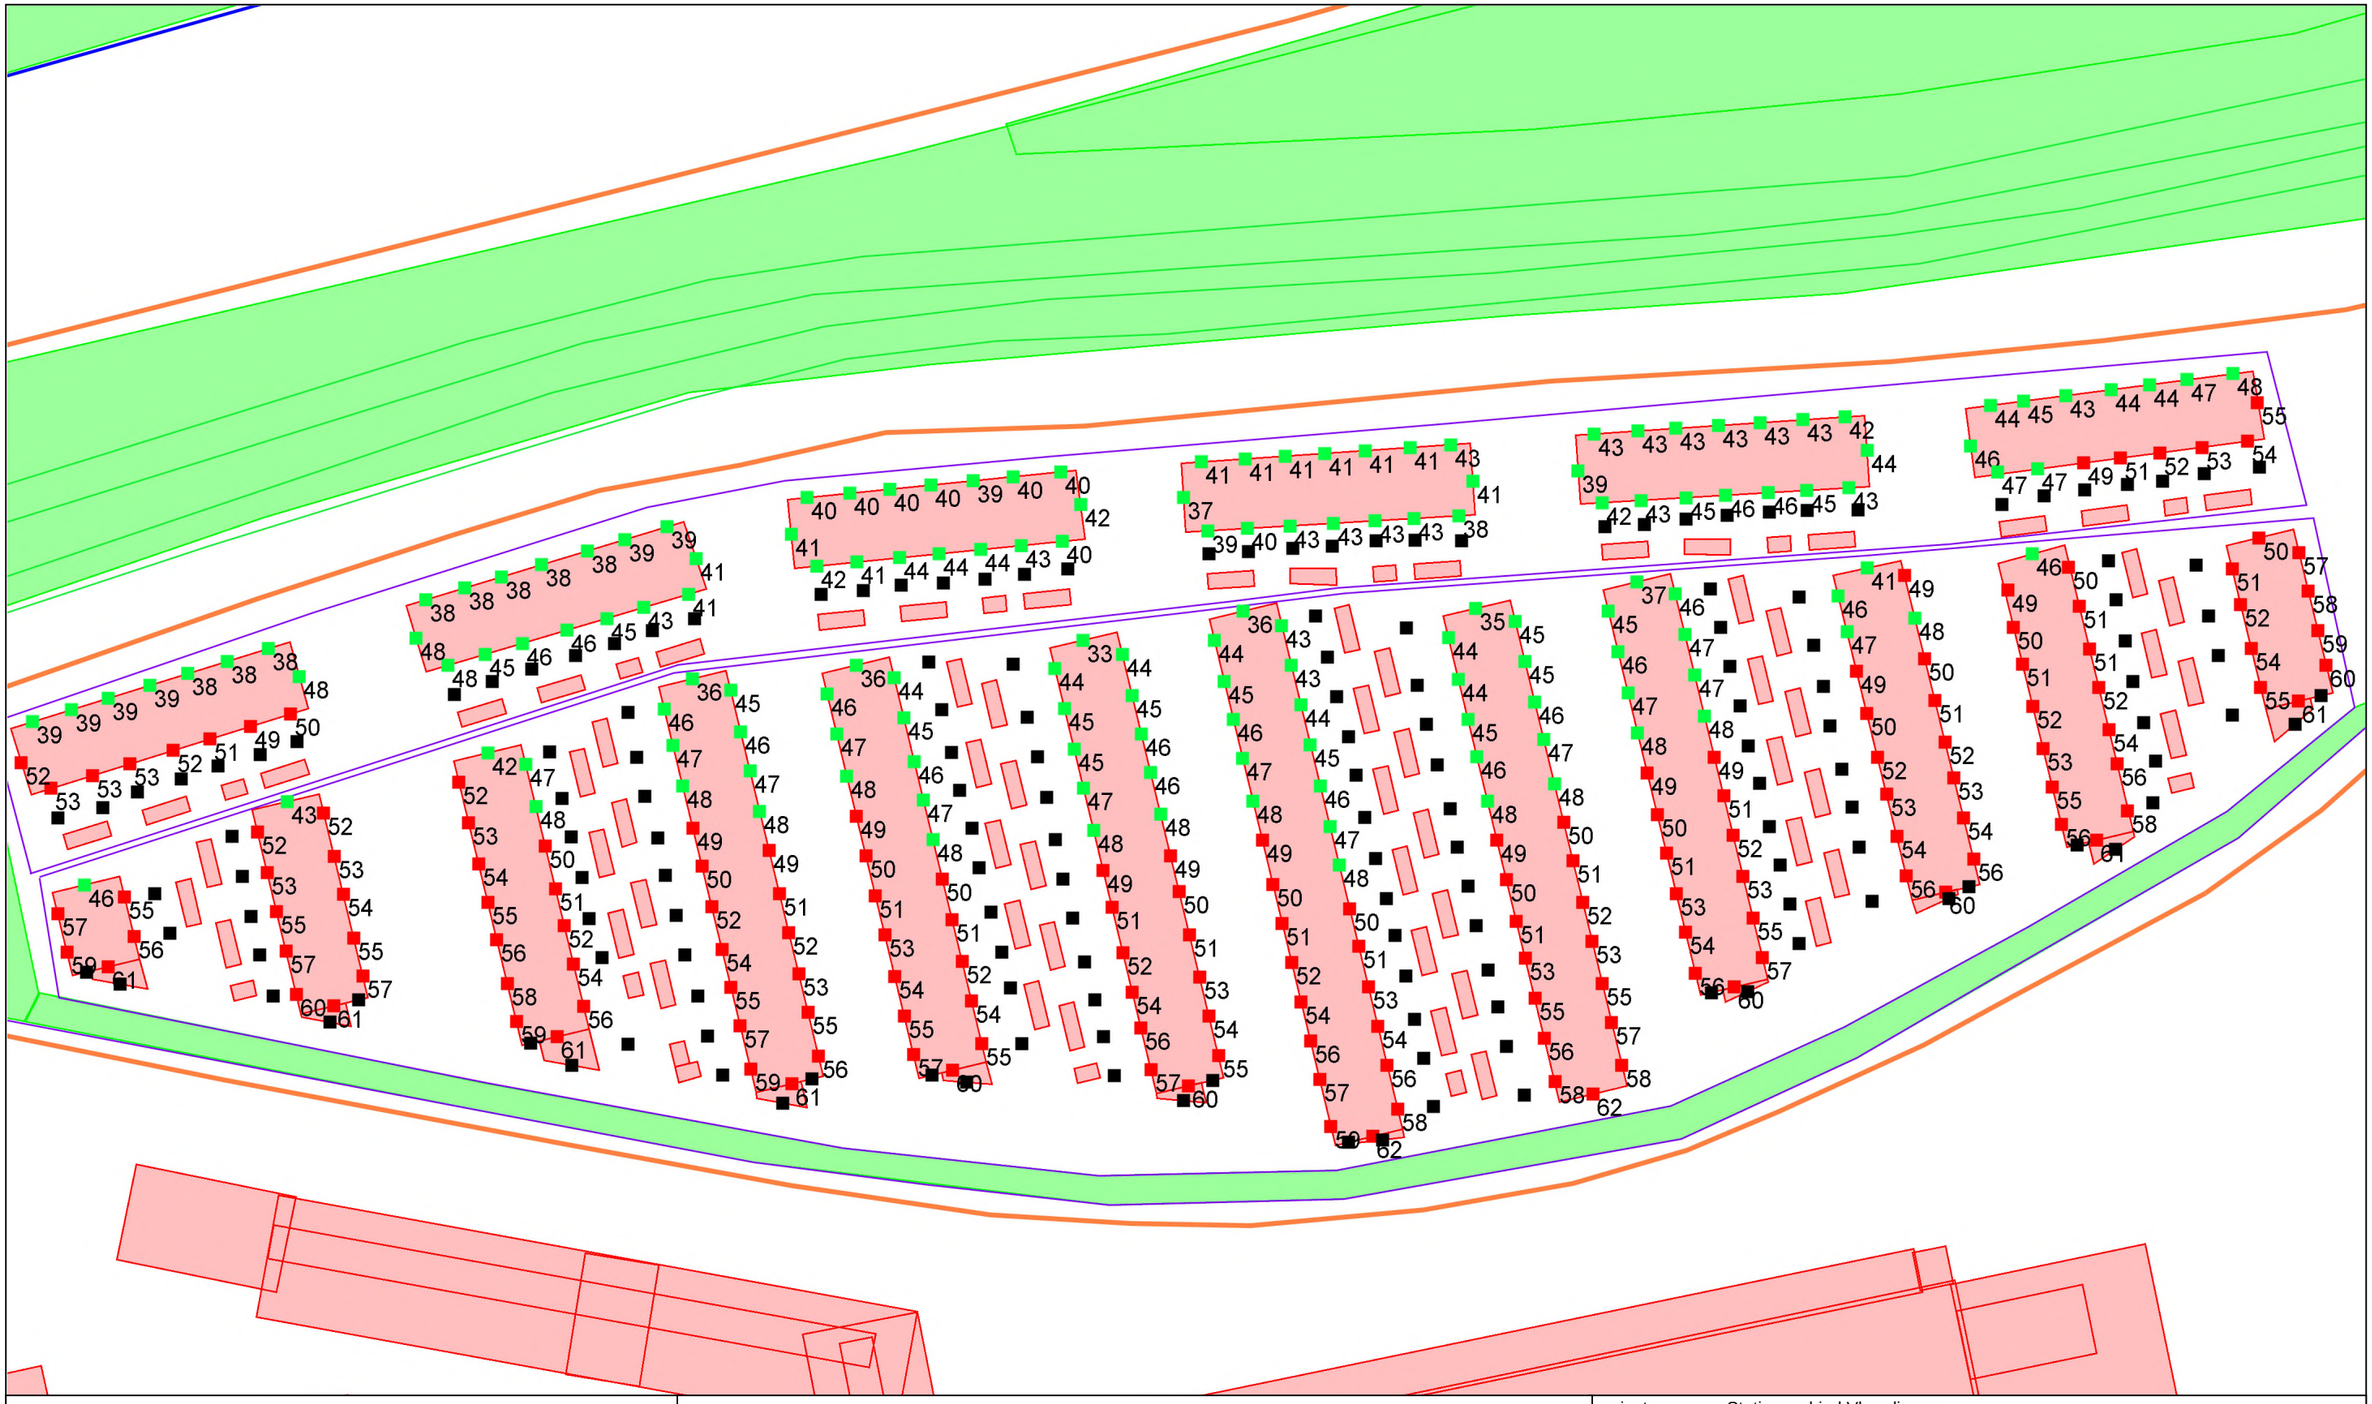

bodemabsorptie
gebouw
bebouwing
rijlijn
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn

waarneempunt gevel
waarneempunt vrij

project	Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever	OMA Hoek van Holland
omschrijving	Stationsgebied Vlaardingen
	Geluidbelasting wegverkeer eerste verdieping
	Galgkade incl.5 dB aftrek art. 110 g
	Geen maatregelen

0 80 schaal: 1 : 800

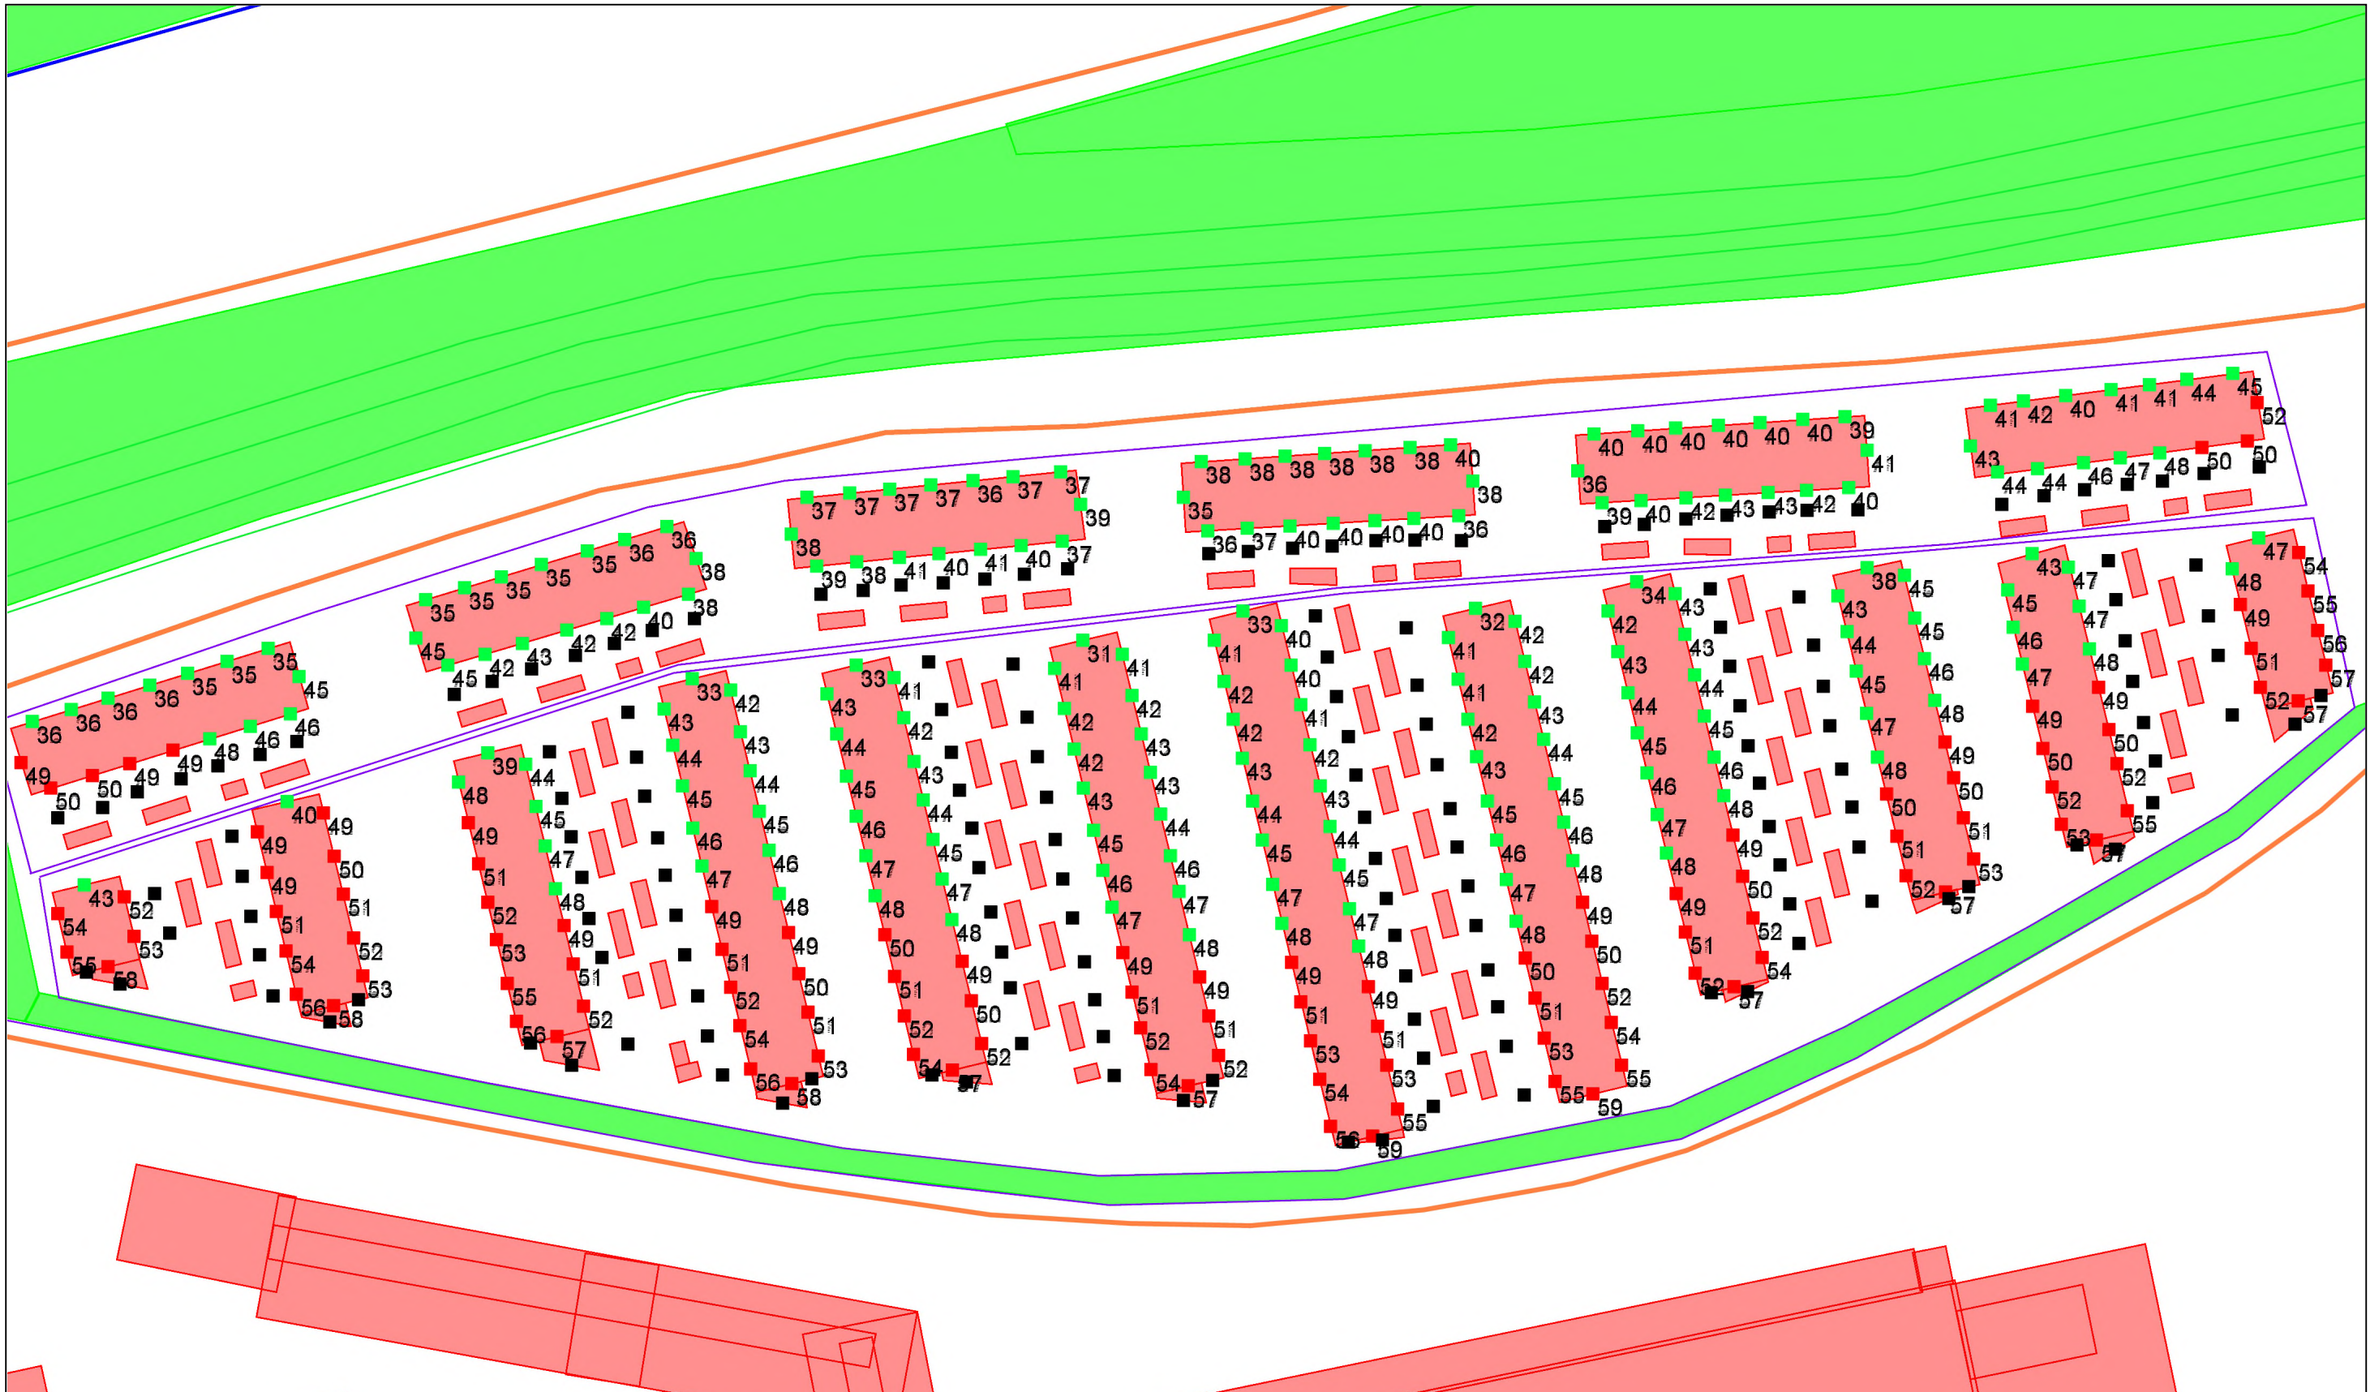

bodemabsorptie
gebouw
bebouwing
rijlijn
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn

\+ waarneempunt gevel
\+ waarneempunt vrij

project	Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever	OMA Hoek van Holland
omschrijving	Stationsgebied Vlaardingen Geluidbelasting wegverkeer eerste verdieping Galgkade incl.5 dB aftrek art. 110 g 30 km/uur in plaats van 50 km/uur

0 80 schaal: 1 : 800

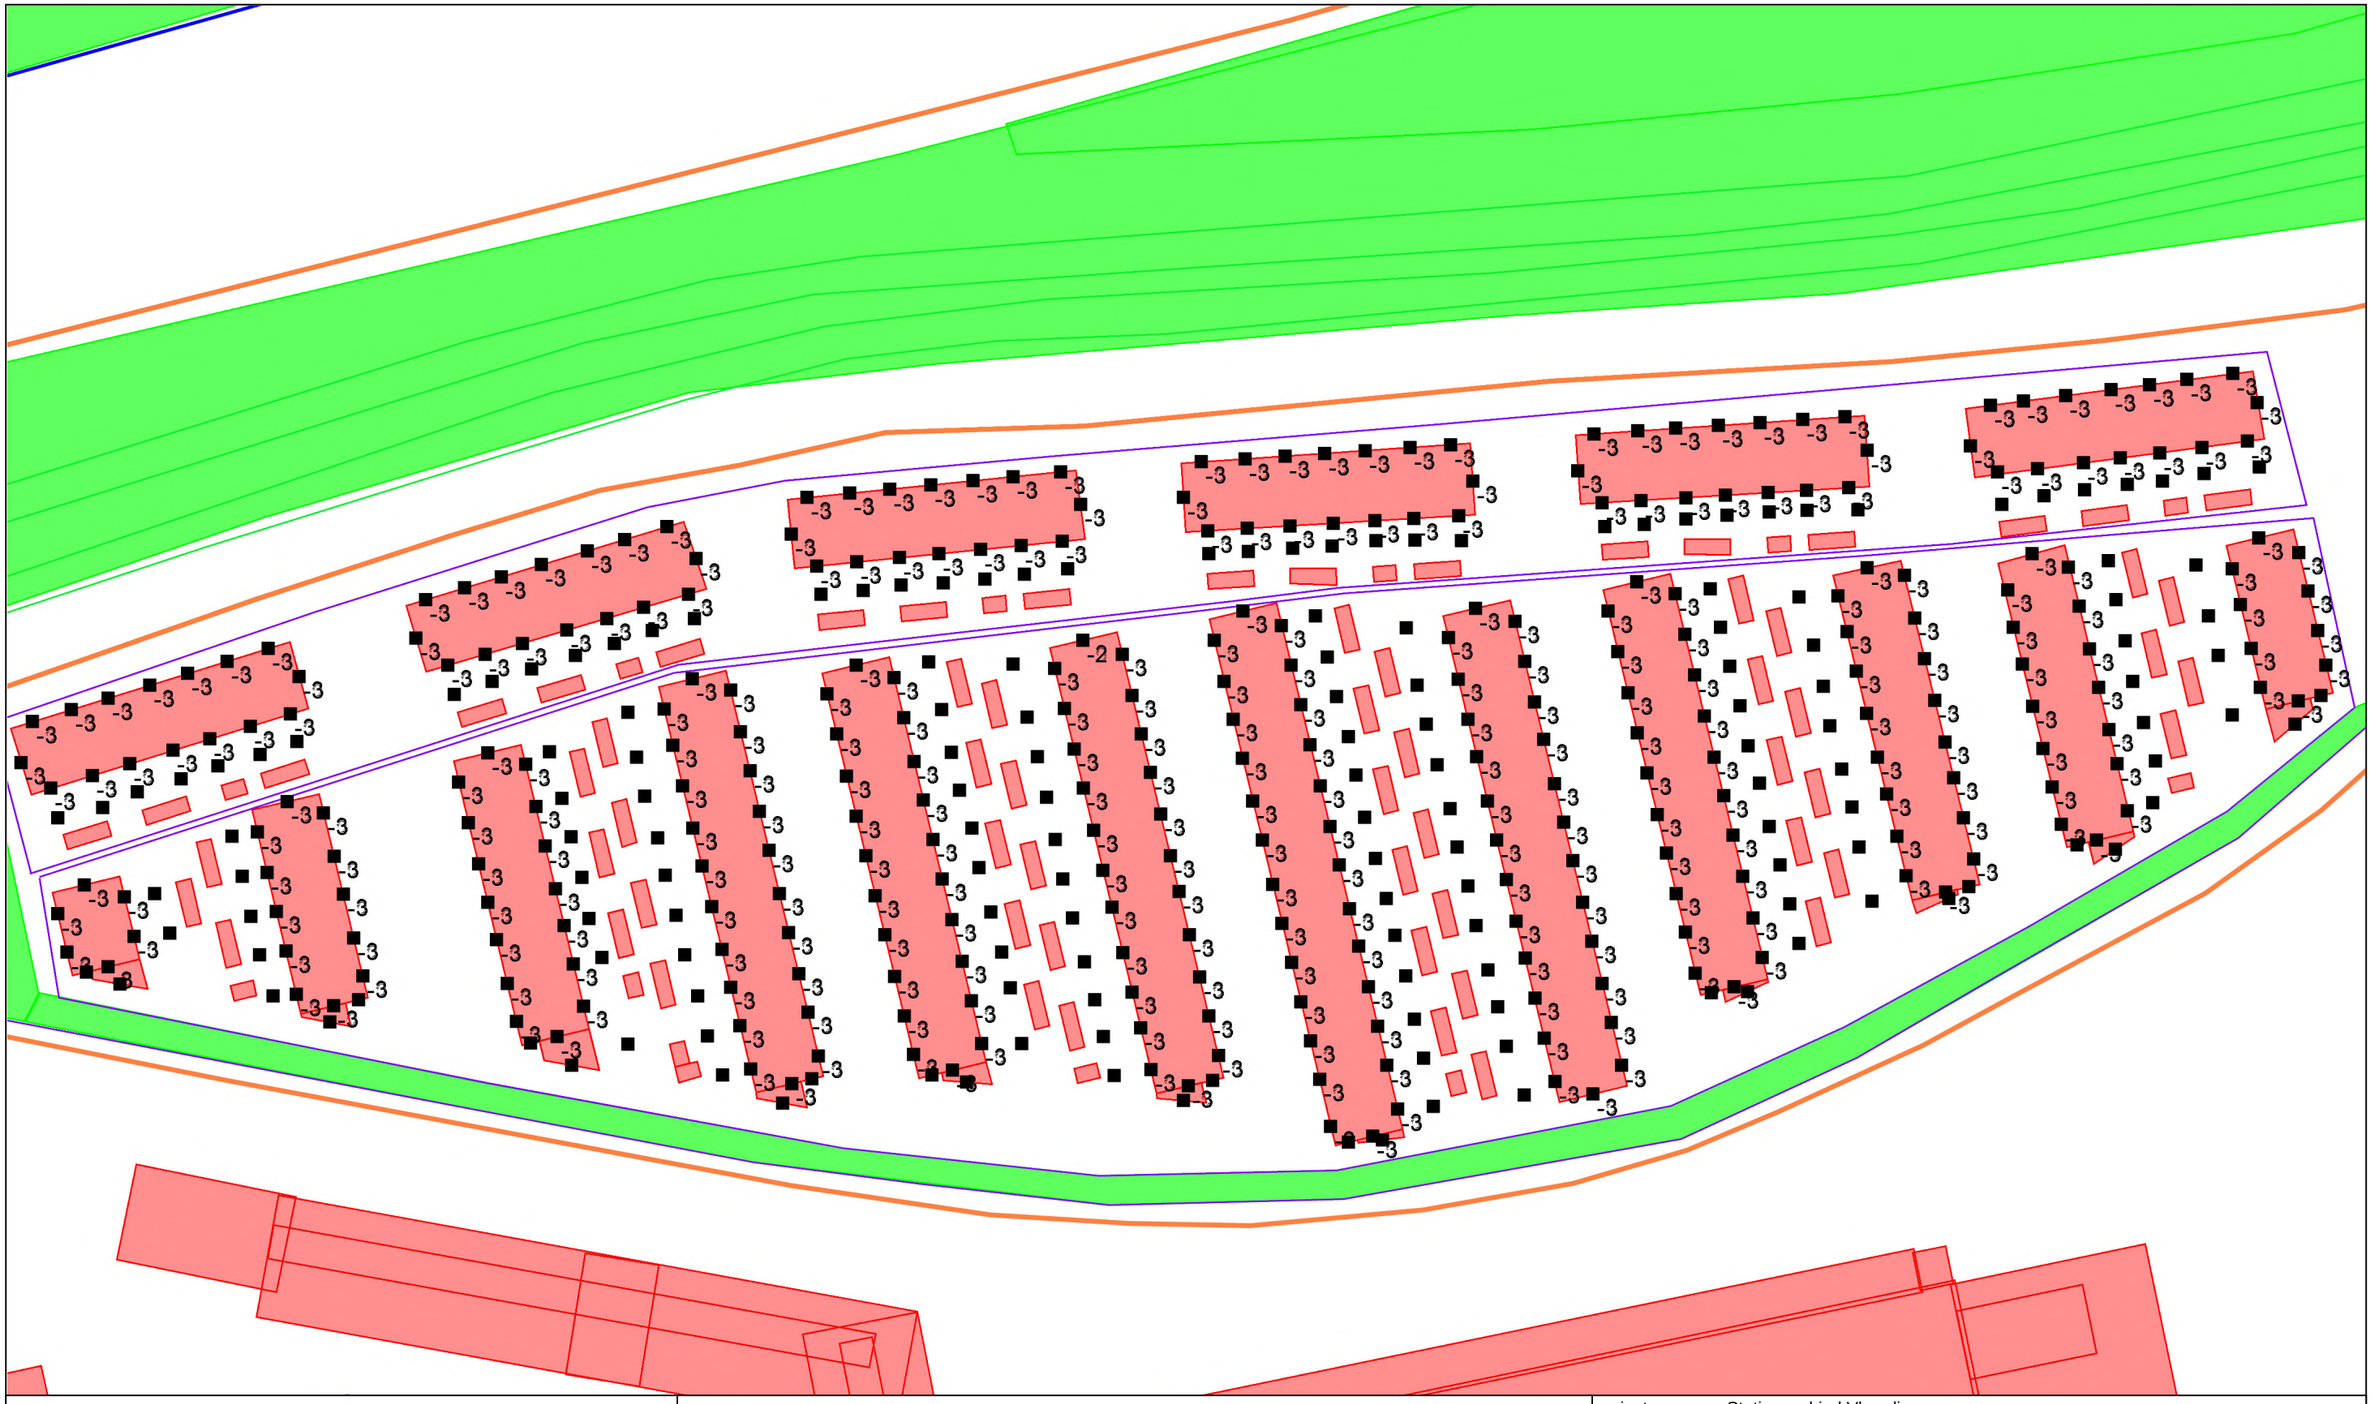

bodemabsorptie
gebouw
bebouwing
rijlijn
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn

\+ waarneempunt gevel
\+ waarneempunt vrij

project	Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever	OMA Hoek van Holland
omschrijving	Stationsgebied Vlaardingen Geluidbelasting wegverkeer eerste verdieping Verschil in geluidbelasting t.g.v. galgkade 30 km/uur in plaats van 50 km/uur

0 80 schaal: 1 : 800

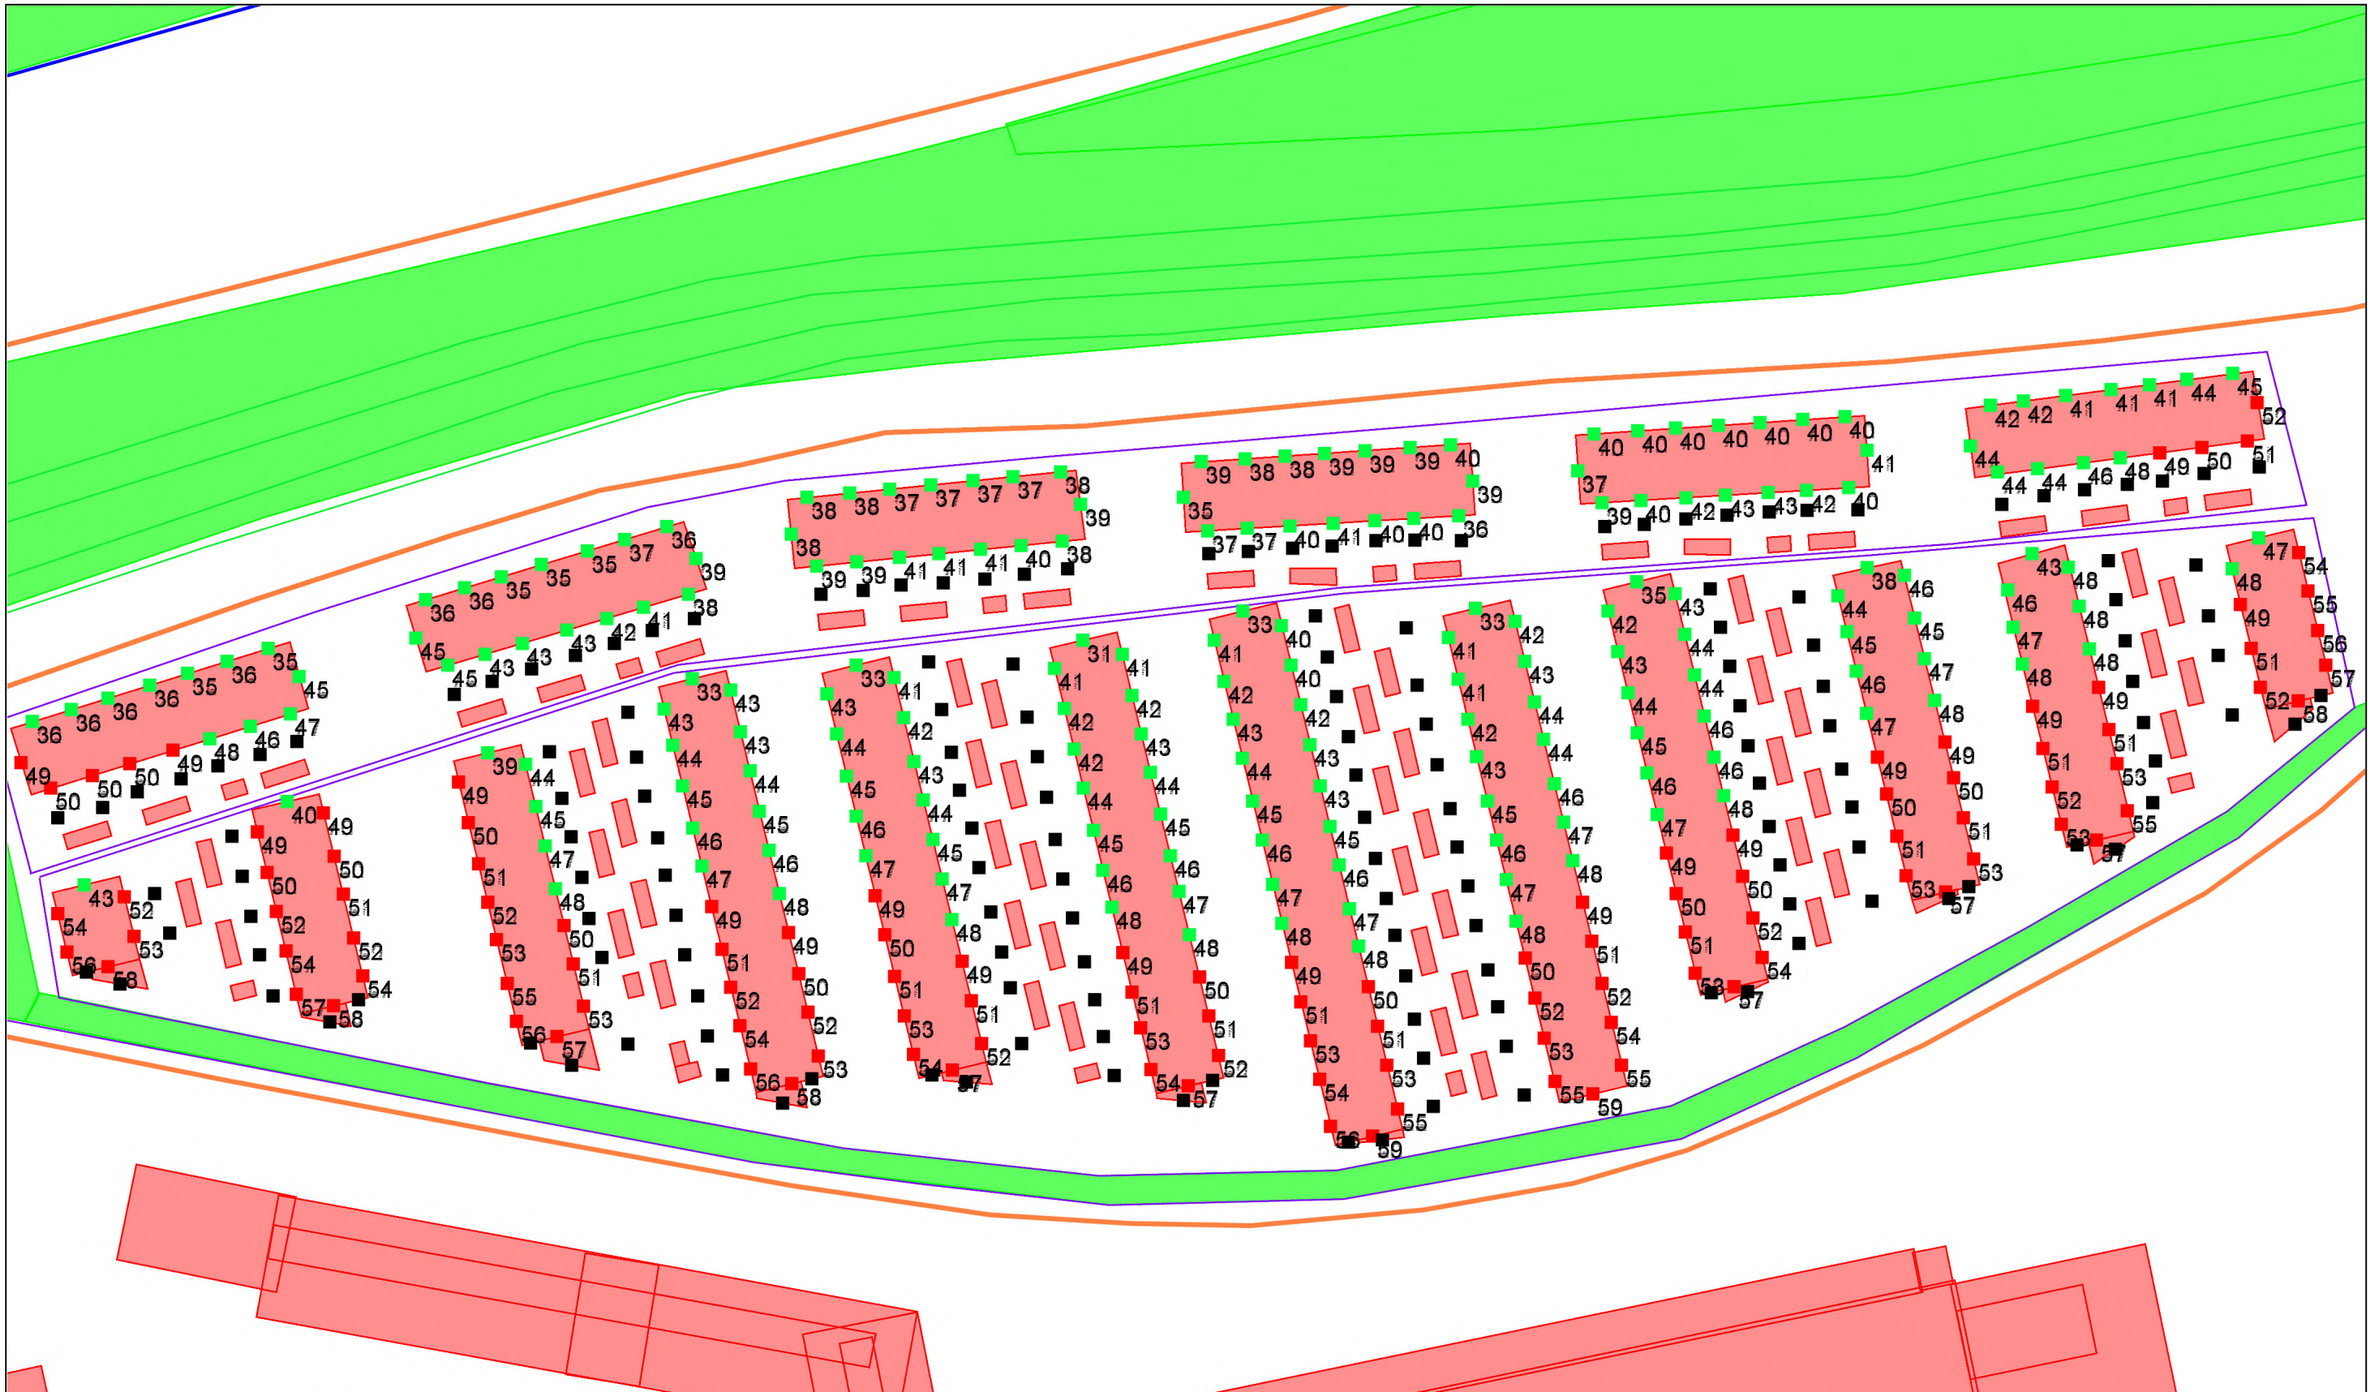

bodemabsorptie
gebouw
bebouwing
rijlijn
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn

\+ waarneempunt gevel
\+ waarneempunt vrij

project Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever OMA Hoek van Holland
omschrijving
Stationsgebied Vlaardingen
Geluidbelasting wegverkeer eerste verdieping
Galgkade incl.5 dB aftrek art. 110 g
Toepassing stil asfalt

0 80 schaal: 1 : 800

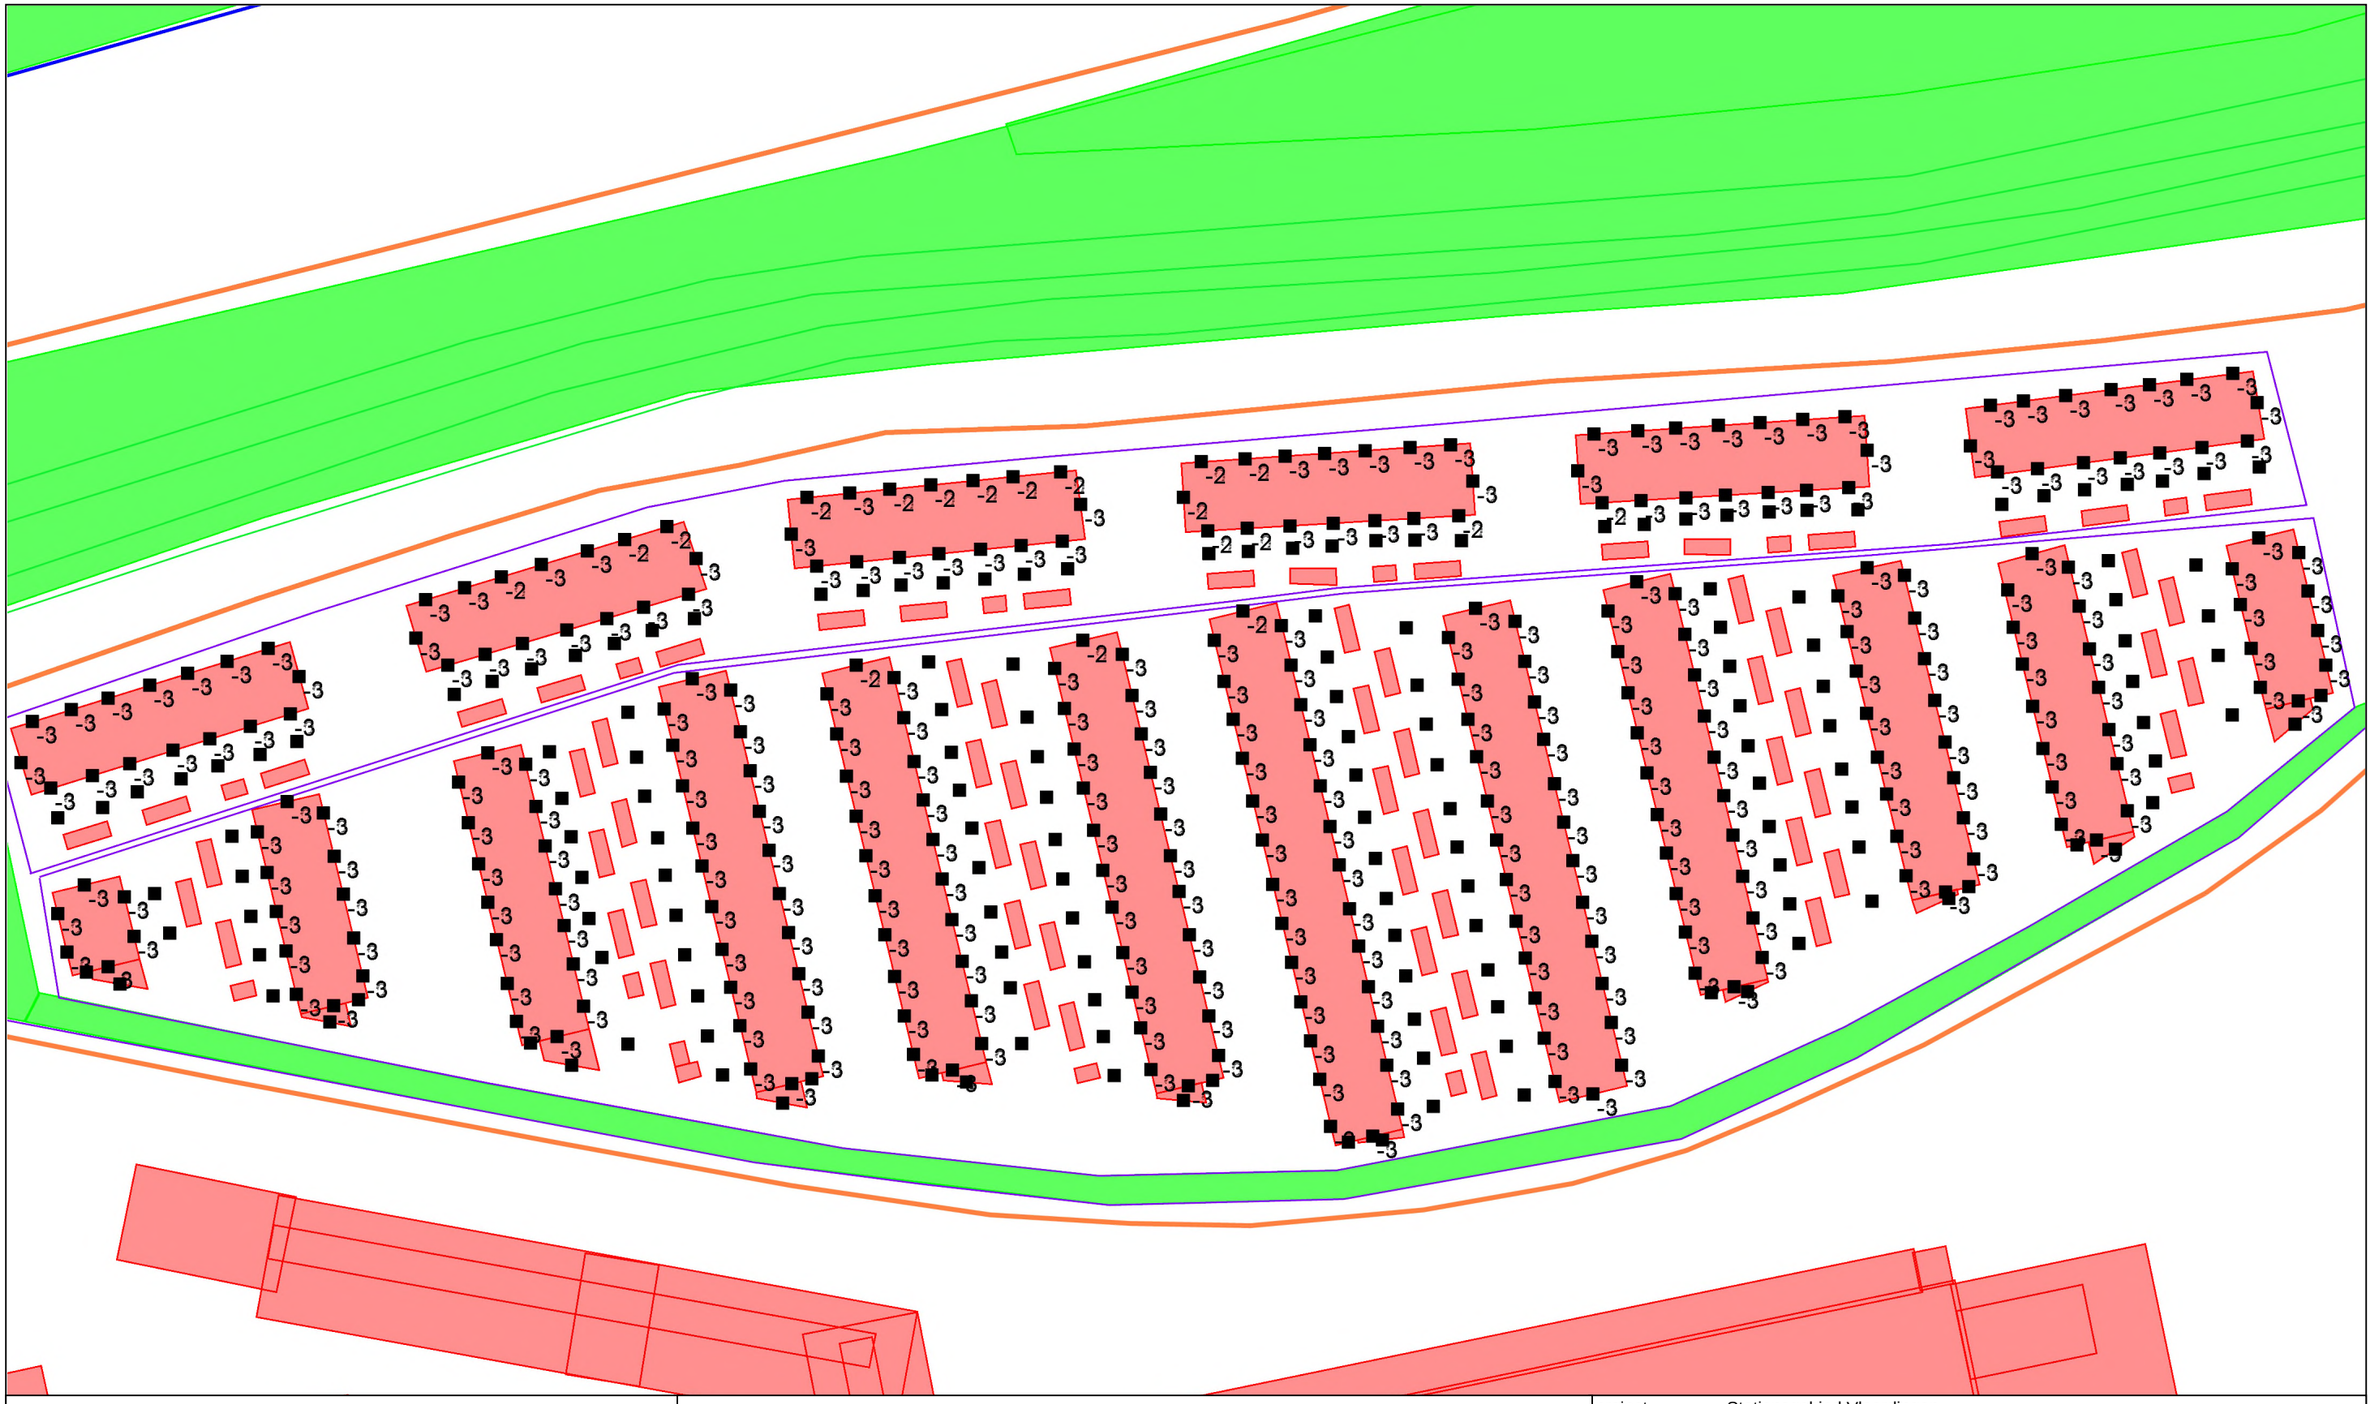

bodemabsorptie
gebouw
bebouwing
rijlijn
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn

waarneempunt gevel
waarneempunt vrij

project	Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever	OMA Hoek van Holland
omschrijving	Stationsgebied Vlaardingen Geluidbelasting wegverkeer eerste verdieping Verschil in geluidbelasting Galgkade Toepassing stil asfalt

0 80 schaal: 1 : 800

Bijlage 4b

Geluidbelasting per weg

(inclusief definitieve maatregelen)

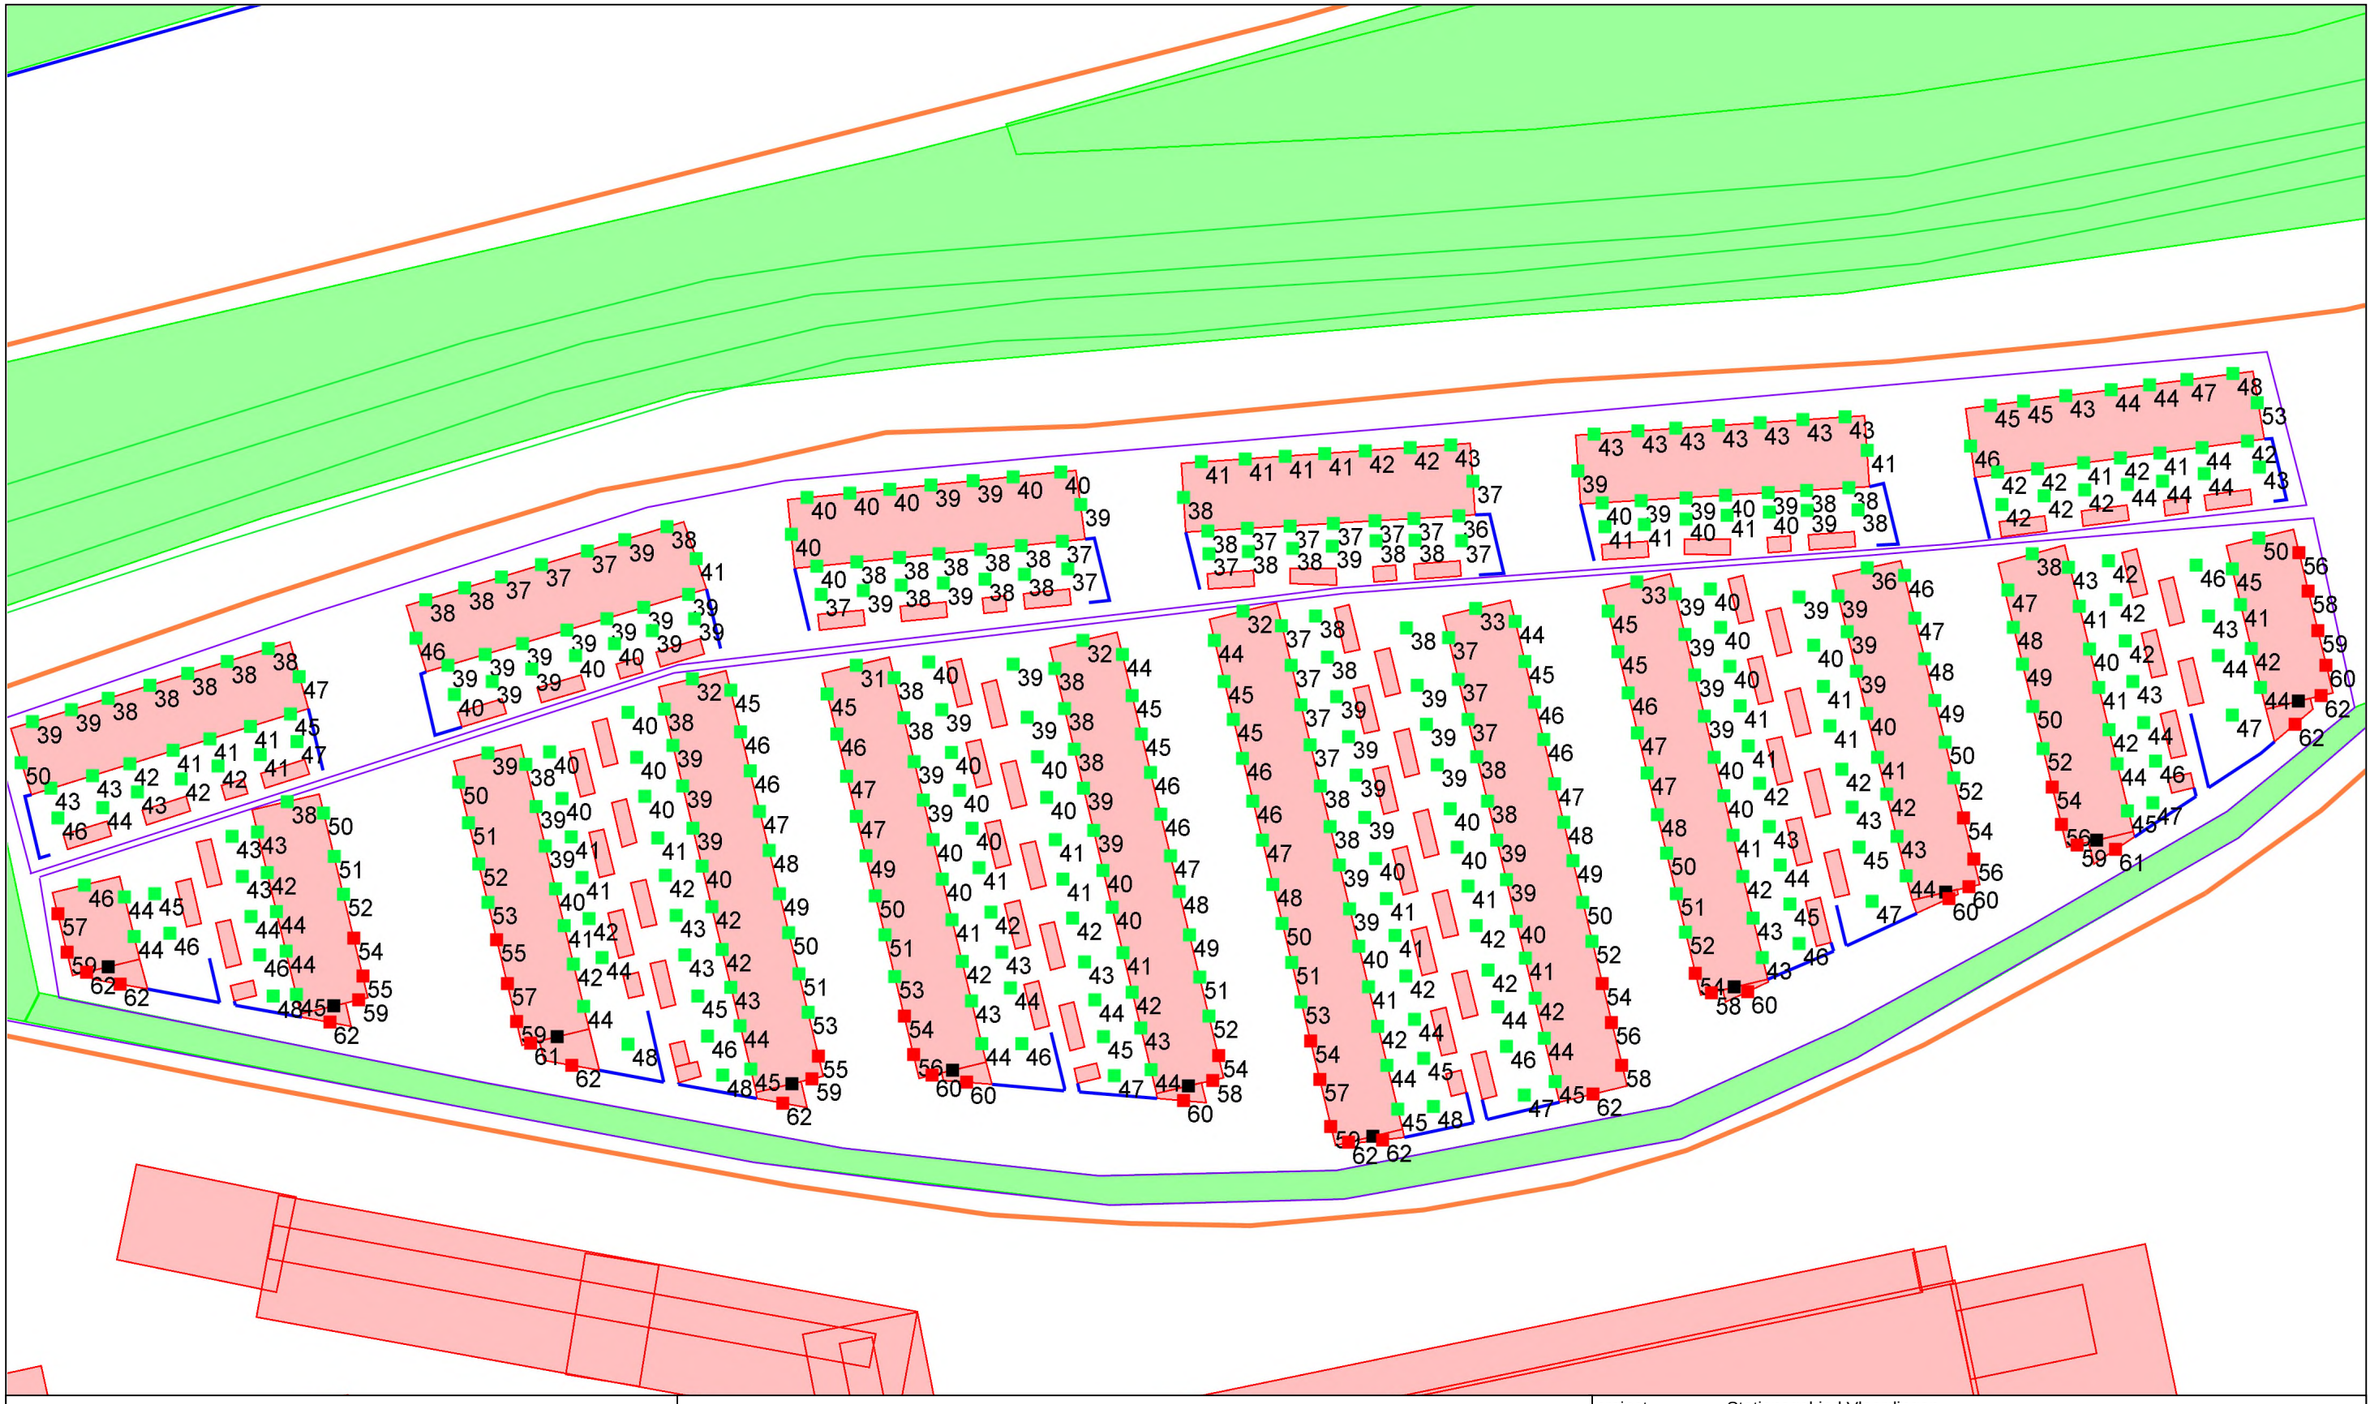

bodemabsorptie
gebouw
bebouwing
rijlijn
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn

waarneempunt gevel
waarneempunt vrij

project	Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever	OMA Hoek van Holland
	omschrijving
	Stationsgebied Vlaardingen
	Geluidbelasting wegverkeer begane grond
	Galgkade incl.5 dB aftrek art. 110 g
	Schermen 2,5 meter

0 80 schaal: 1 : 800

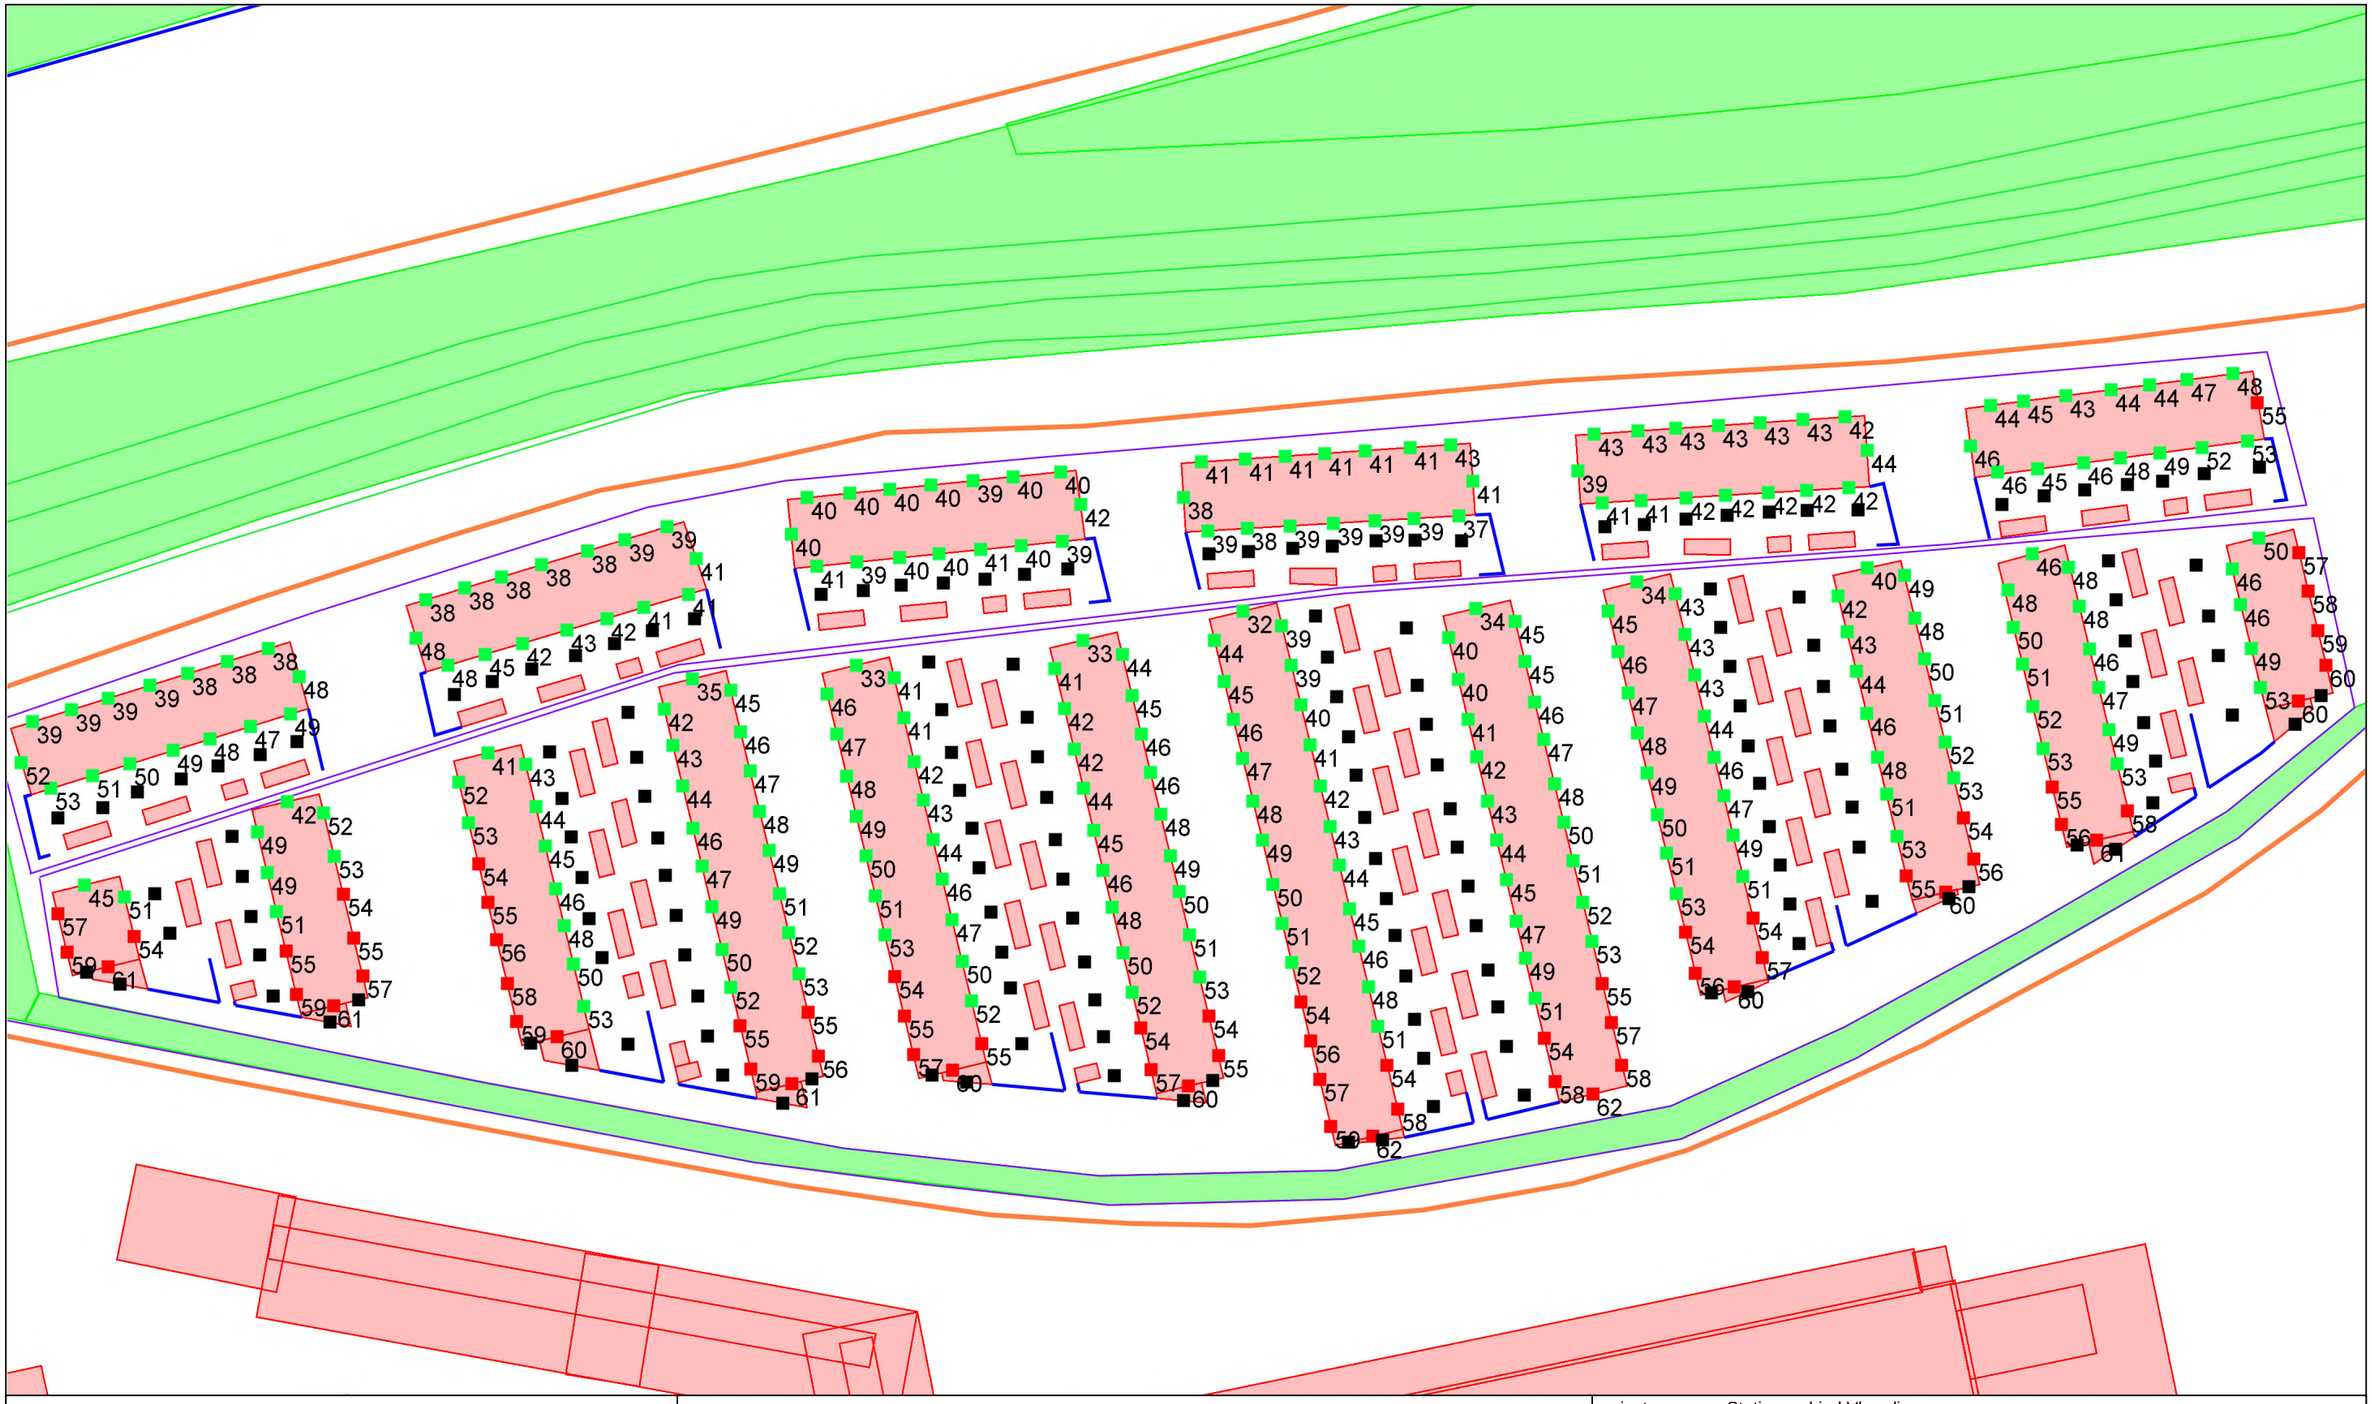

bodemabsorptie
gebouw
bebouwing
rijlijn
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn

waarneempunt gevel
waarneempunt vrij

project	Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever	OMA Hoek van Holland
omschrijving	Stationsgebied Vlaardingen
	Geluidbelasting wegverkeer eerste verdieping
	Galgkade incl.5 dB aftrek art. 110 g
	Schermen 2,5 meter

0 80 schaal: 1 : 800

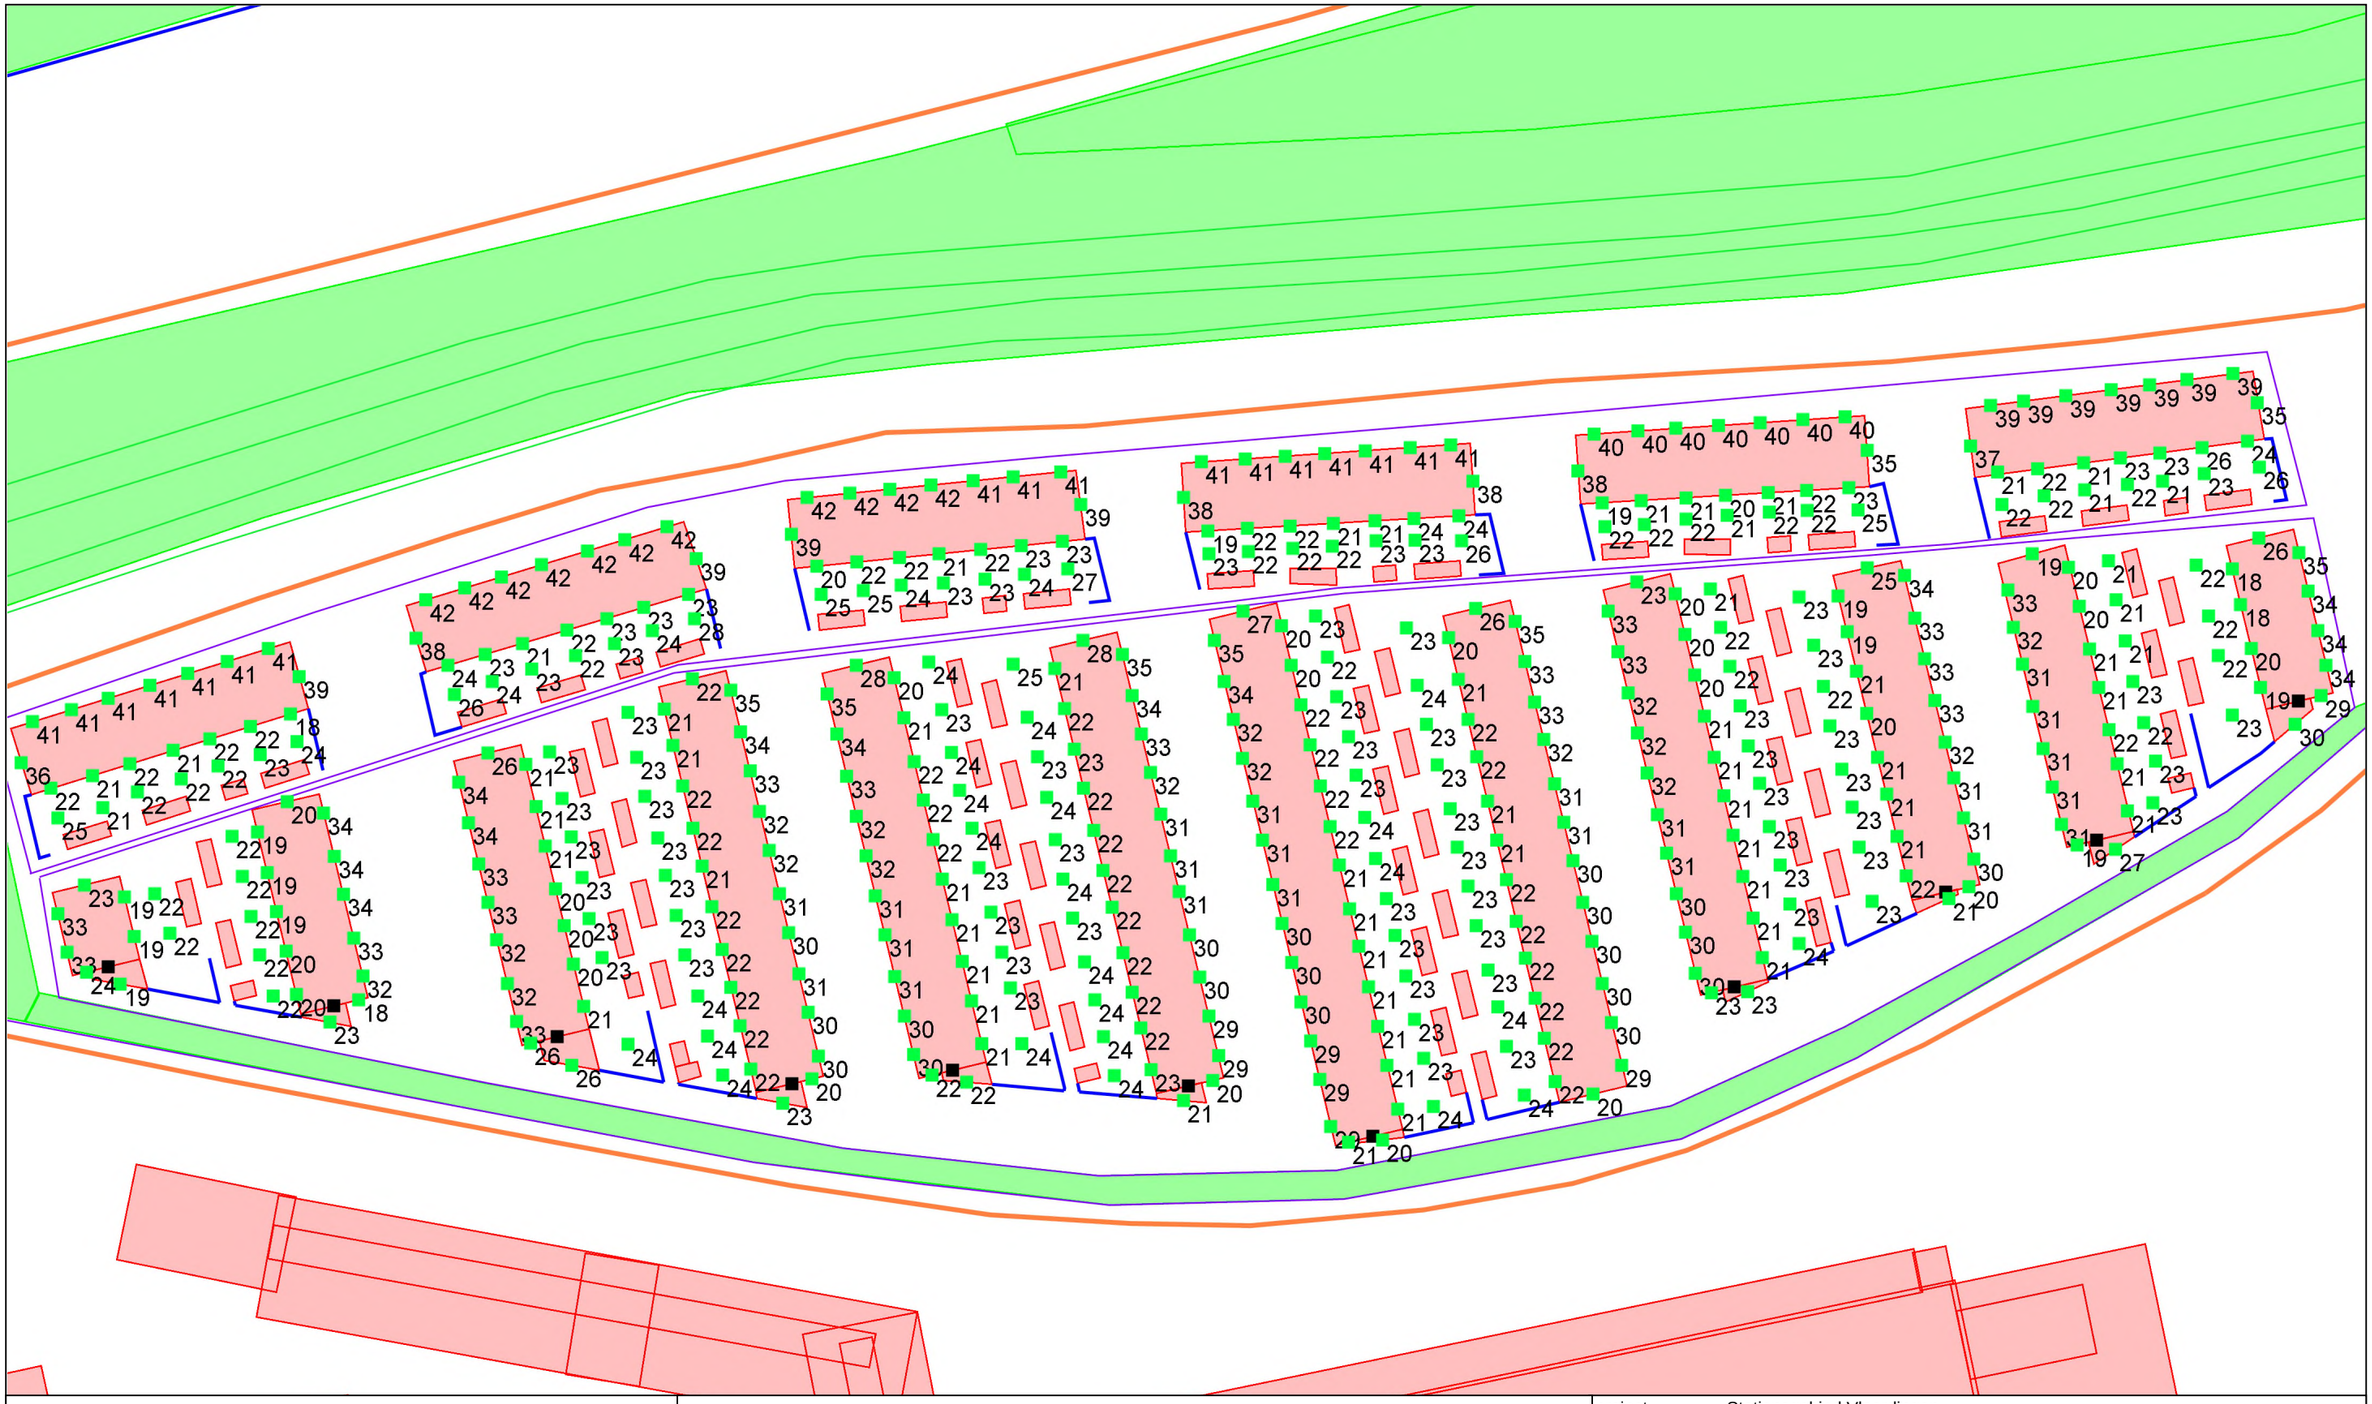

bodemabsorptie
gebouw
bebouwing
rijlijn
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn

waarneempunt gevel
waarneempunt vrij

project	Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever	OMA Hoek van Holland
omschrijving	Stationsgebied Vlaardingen Geluidbelasting wegverkeer begane grond Parallelweg incl.5 dB aftrek art. 110 g Schermen 2,5 meter

0 80 schaal: 1 : 800

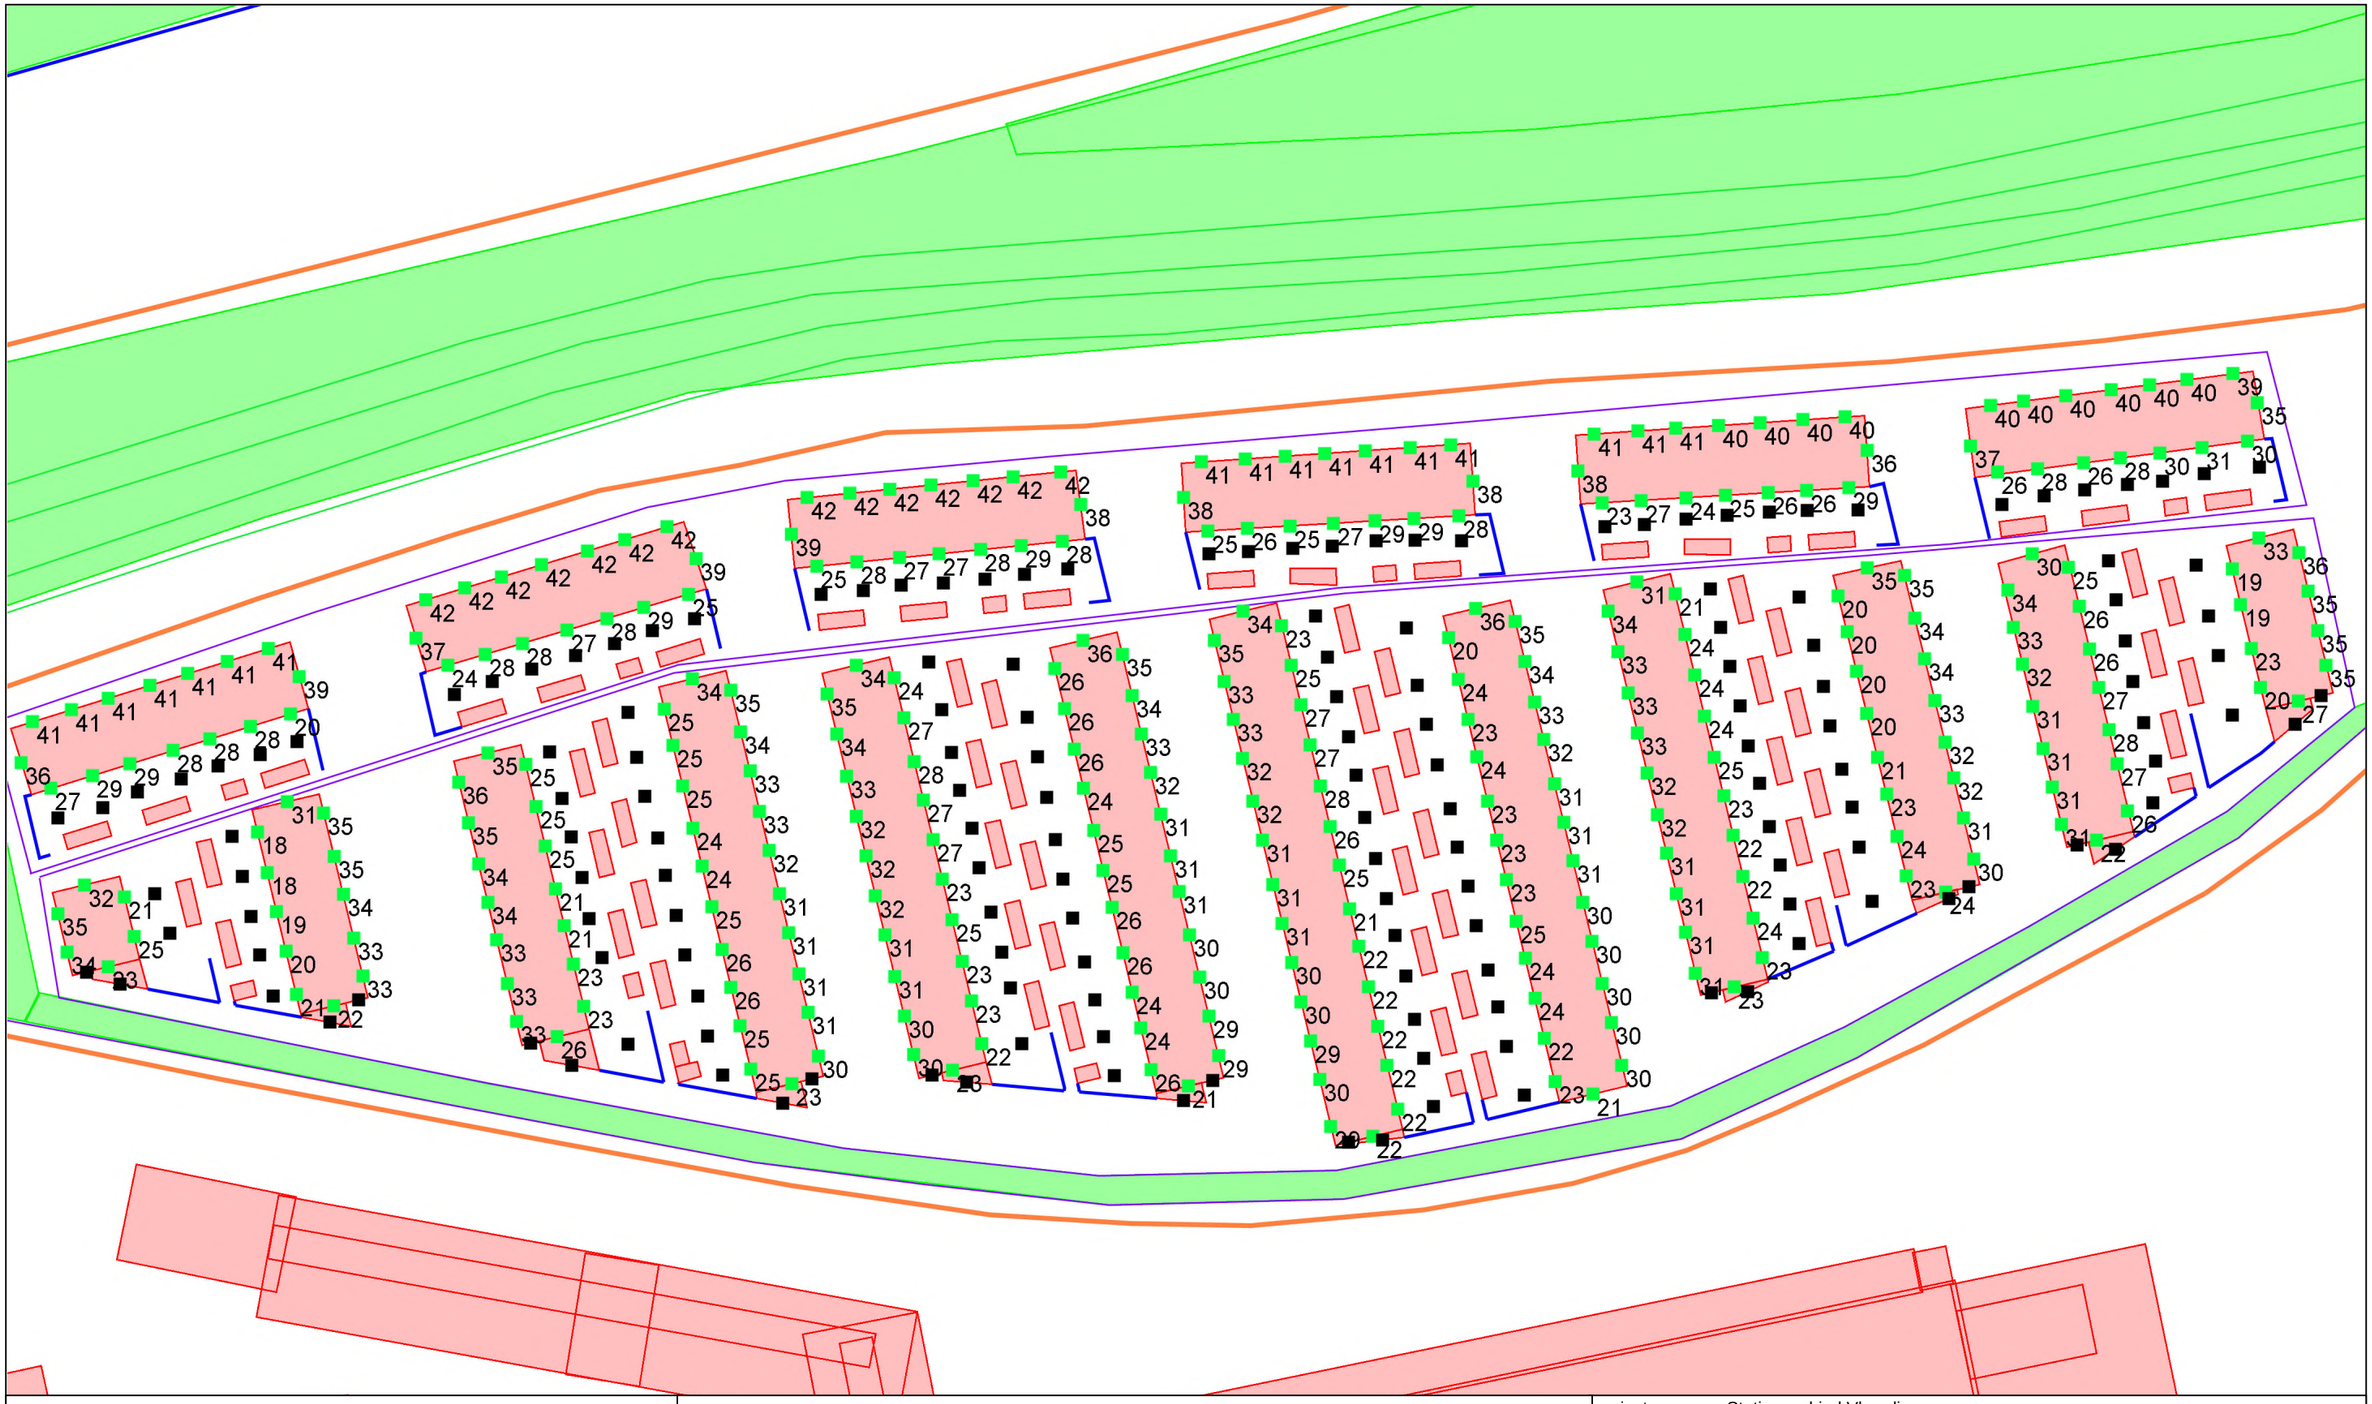

bodemabsorptie
gebouw
bebouwing
rijlijn
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn

waarneempunt gevel
waarneempunt vrij

project	Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever	OMA Hoek van Holland
	omschrijving
	Stationsgebied Vlaardingen
	Geluidbelasting wegverkeer eerste verdieping
	Parallelweg incl.5 dB aftrek art. 110 g
	Schermen 2,5 meter

0 80 schaal: 1 : 800

Bijlage 4c

Gecumuleerde geluidbelasting wegverkeer

(Ten behoeve van toetsing voorwaarden gemeente)

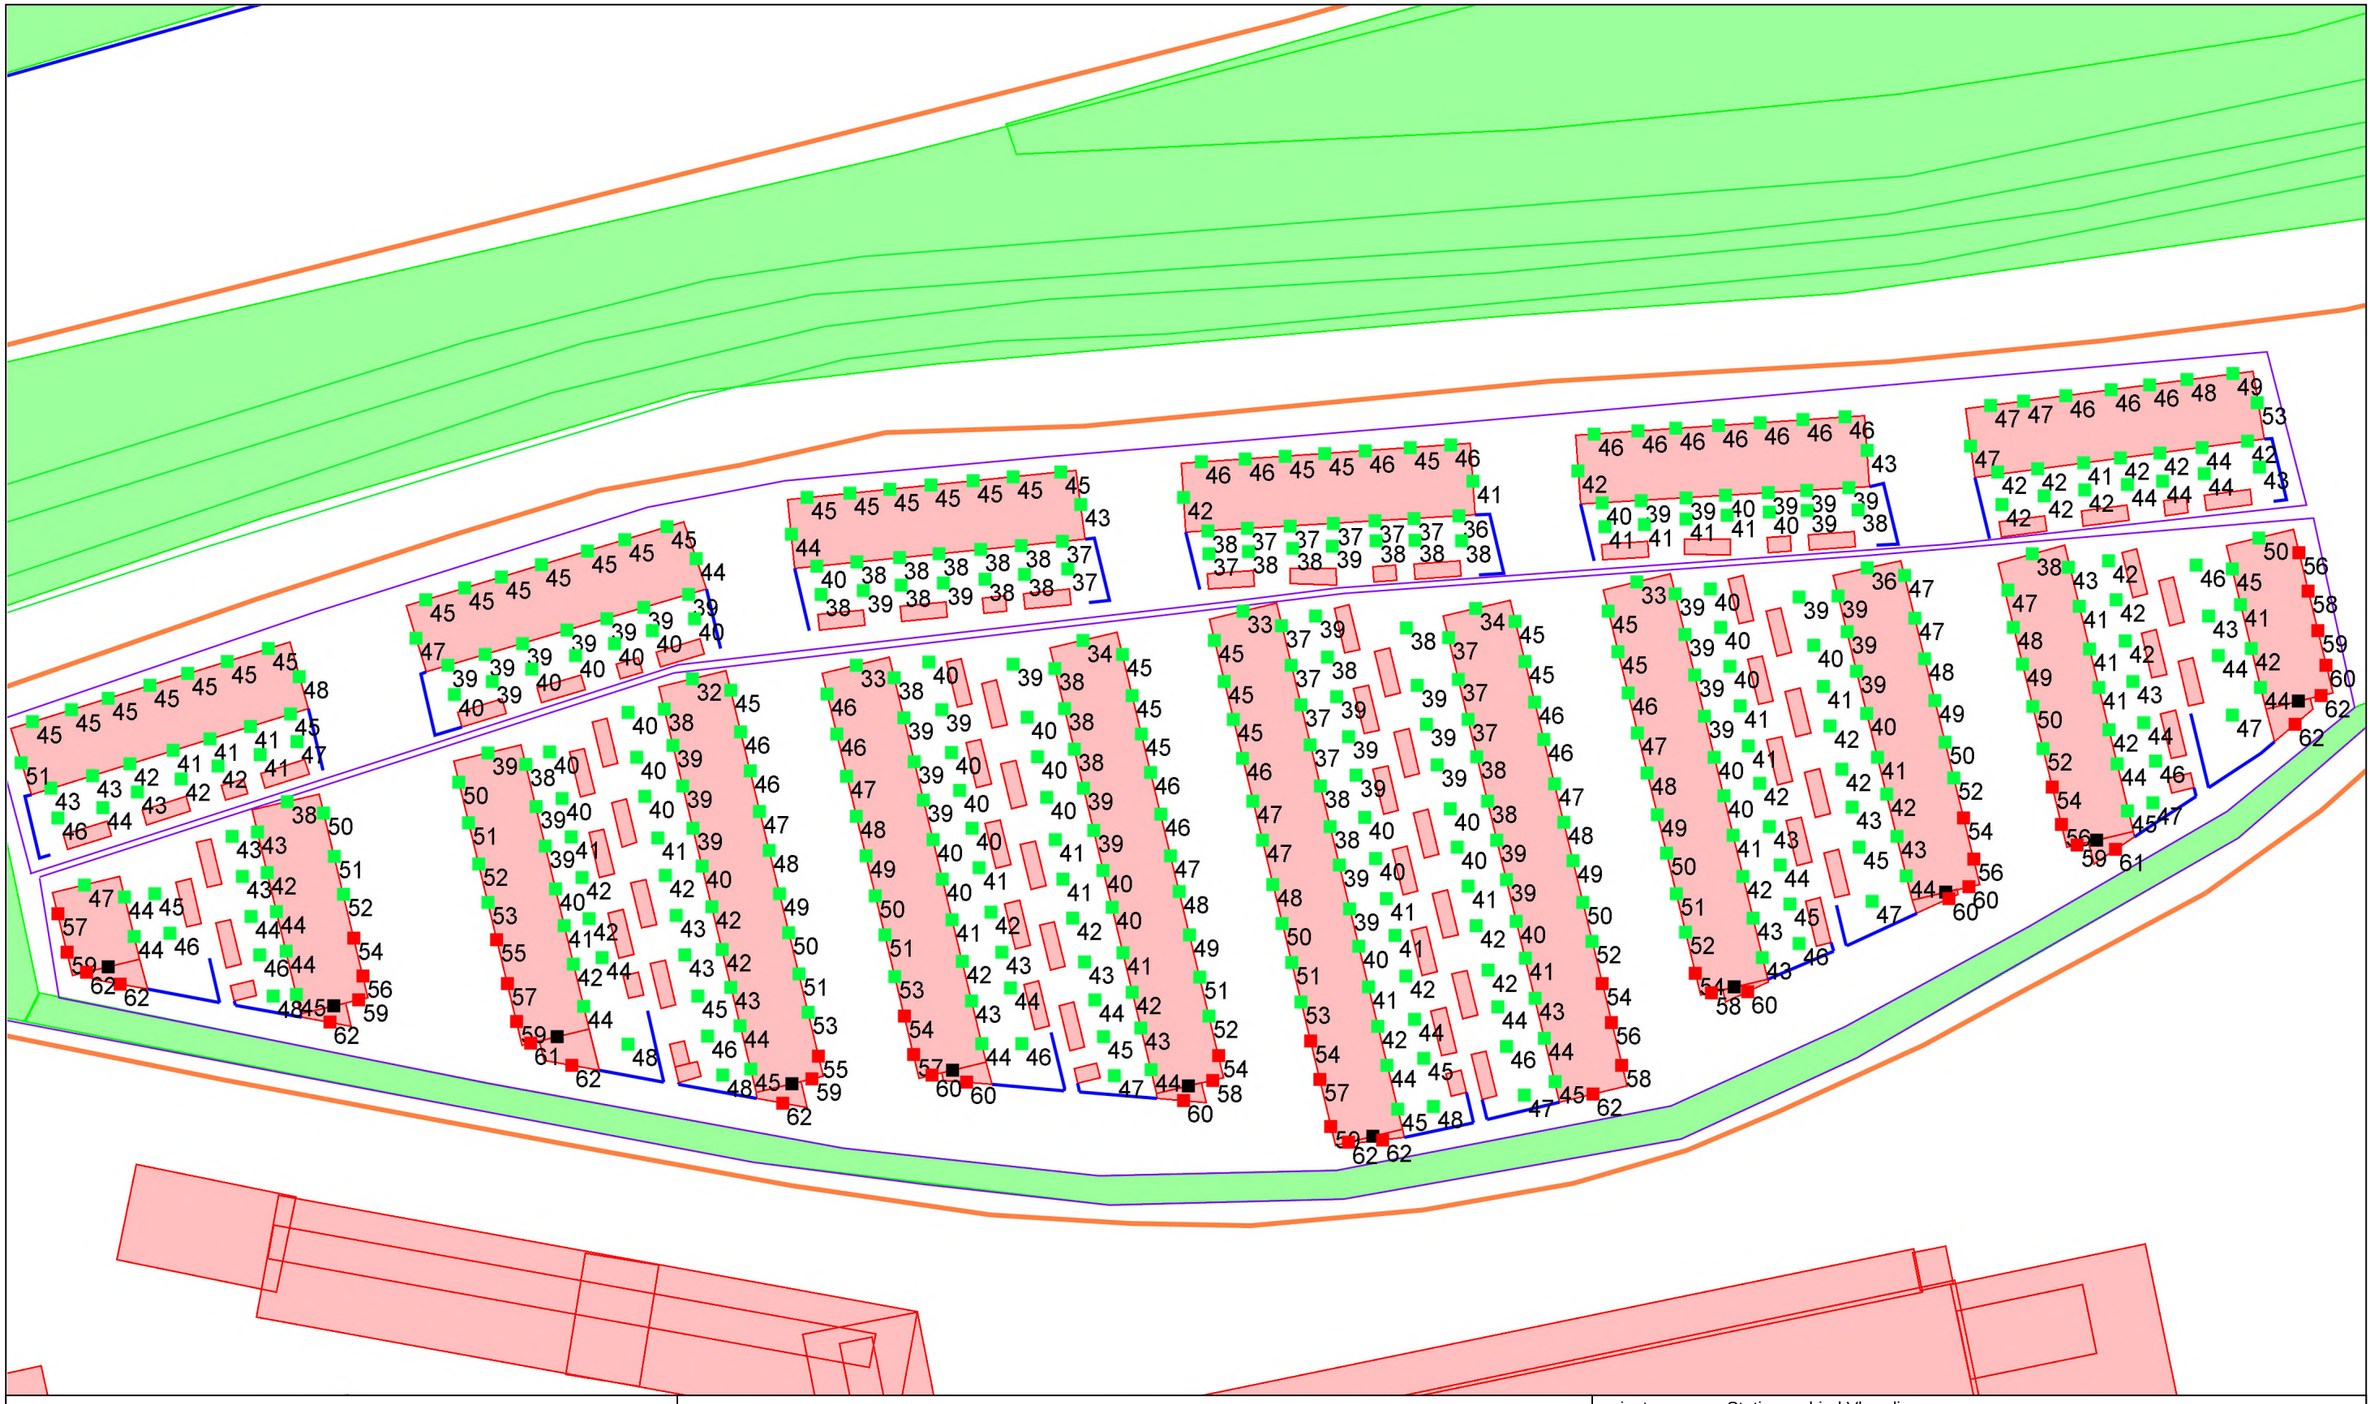

bodemabsorptie
gebouw
bebouwing
rijlijn
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn

waarneempunt gevel
waarneempunt vrij

project	Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever	OMA Hoek van Holland
	omschrijving
	Stationsgebied Vlaardingen
	Geluidbelasting wegverkeer begane grond
	Gecumuleerd incl.5 dB aftrek art. 110 g
	Schermen 2,5 meter

0 80 schaal: 1 : 800

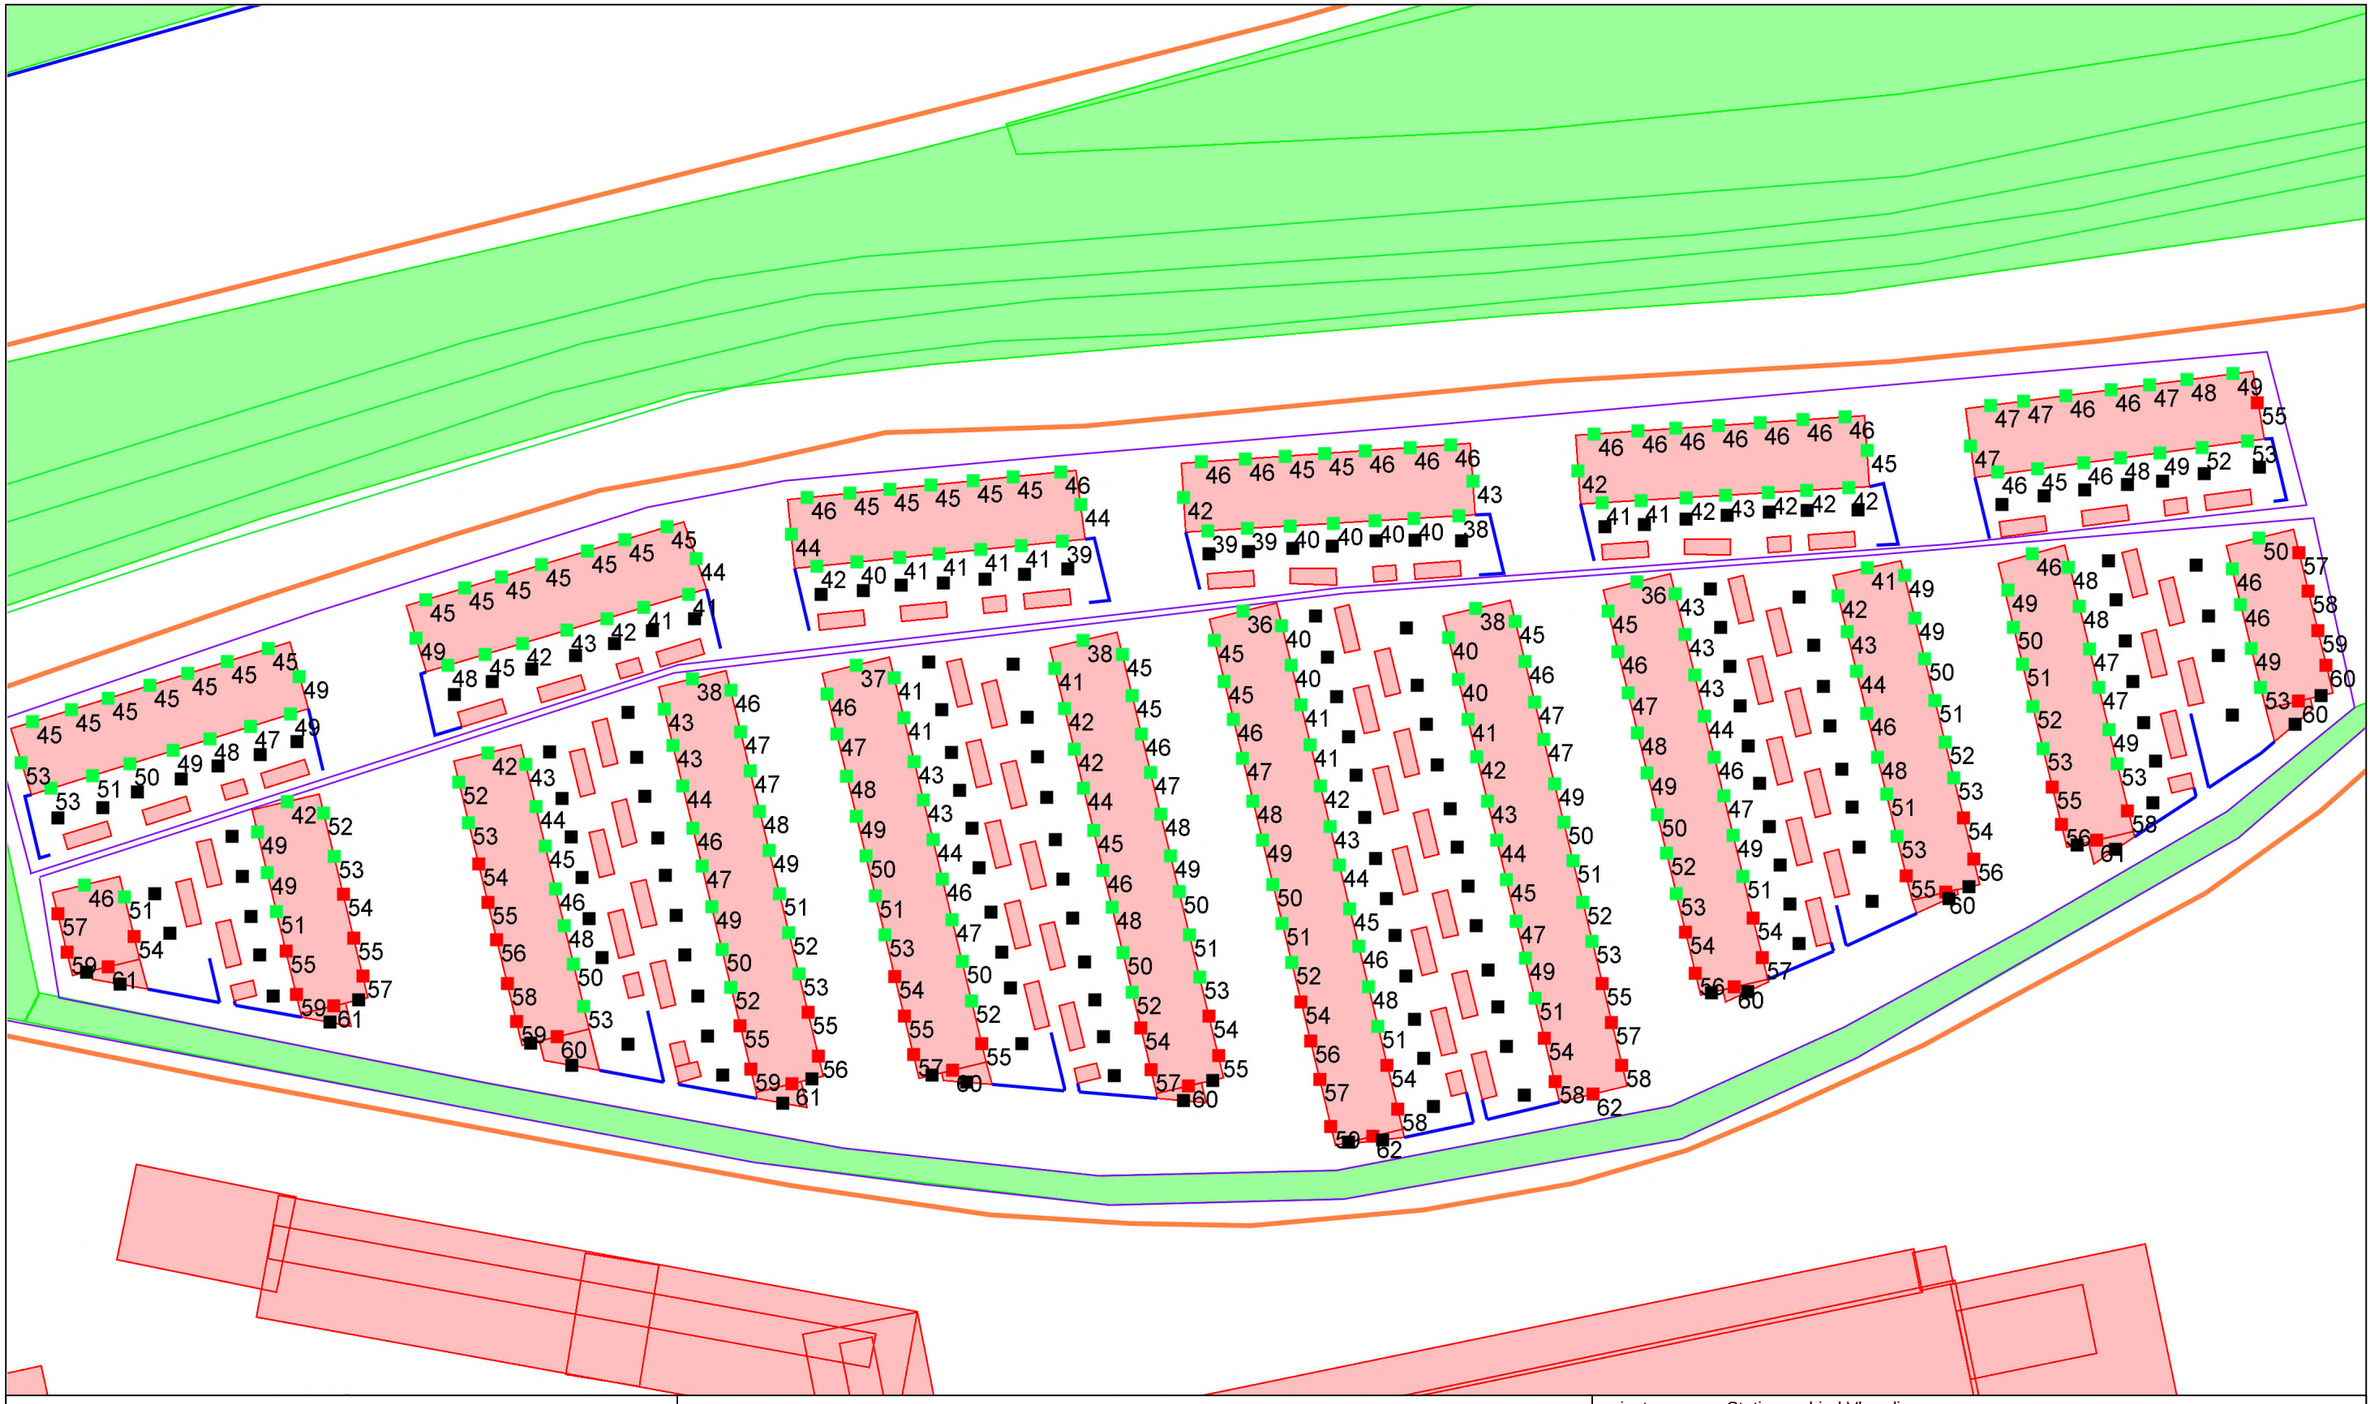

bodemabsorptie
gebouw
bebouwing
rijlijn
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn

waarneempunt gevel
waarneempunt vrij

project	Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever	OMA Hoek van Holland
	omschrijving
	Stationsgebied Vlaardingen
	Geluidbelasting wegverkeer eerste verdieping
	Gecumuleerd incl.5 dB aftrek art. 110 g
	Schermen 2,5 meter

0 80 schaal: 1 : 800

Bijlage 5

Tabellen wegverkeer

Bijlage 5a

Overzichtstabel per weg en gecumuleerd

Project: Rivierzone Vlaardingen
Projectnr: n150110aa
Opdrachtgever: OMA Hoek van Holland
Datum: dinsdag 22 september 2016
Opgesteld door: ing. D. Roelofsen

RAADGEVENDE INGENIEURS
Nieman
Bouwfysica,-techniek en -regelgeving

waarneem-punt	waarneem-hoogte	bouw-nummer	Galgkade excl. aftrek	Galgkade incl. aftrek	Galgkade incl. aftrek afgerond	Parallelweg excl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek afgerond	30km-wegen	Totaal gecumuleerd incl. aftrek	Totaal gecumuleerd incl. aftrek afgerond
	[m]		[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
186	1,50	1	64,59	59,59	60	39,32	34,32	34	31,26	59,60	60
186	4,50	1	64,67	59,67	60	39,54	34,54	35	32,44	59,69	60
186	7,50	1	64,40	59,40	59	39,62	34,62	35	32,44	59,42	59
187	1,50	2	63,64	58,64	59	39,13	34,13	34	31,82	58,66	59
187	4,50	2	63,86	58,86	59	39,53	34,53	35	33,03	58,88	59
187	7,50	2	63,69	58,69	59	39,62	34,62	35	32,96	58,71	59
188	1,50	3	62,53	57,53	58	39,17	34,17	34	32,73	57,55	58
188	4,50	3	62,98	57,98	58	40,03	35,03	35	33,87	58,01	58
188	7,50	3	62,87	57,87	58	39,70	34,70	35	33,79	57,90	58
189	1,50	4	61,24	56,24	56	39,52	34,52	35	33,67	56,28	56
189	4,50	4	62,04	57,04	57	40,58	35,58	36	34,73	57,08	57
189	7,50	4	62,04	57,04	57	40,04	35,04	35	34,63	57,08	57
190	1,50	4	54,98	49,98	50	31,50	26,50	26	28,48	50,01	50
190	4,50	4	54,88	49,88	50	37,97	32,97	33	33,46	50,00	50
190	7,50	4	55,68	50,68	51	38,54	33,54	34	34,05	50,79	51
191	1,50	4	49,61	44,61	45	22,83	17,83	18	17,06	44,62	45
191	4,50	4	50,60	45,60	46	24,08	19,08	19	21,21	45,61	46
191	7,50	4	54,30	49,30	49	27,72	22,72	23	23,88	49,31	49
192	1,50	3	45,98	40,98	41	22,87	17,87	18	18,25	41,01	41
192	4,50	3	51,49	46,49	46	24,19	19,19	19	22,17	46,50	47
192	7,50	3	55,69	50,69	51	27,84	22,84	23	24,79	50,70	51
193	1,50	2	47,27	42,27	42	24,60	19,60	20	16,90	42,30	42
193	4,50	2	54,19	49,19	49	27,80	22,80	23	21,95	49,20	49
193	7,50	2	58,28	53,28	53	30,00	25,00	25	24,27	53,29	53
194	1,50	1	48,72	43,72	44	23,55	18,55	19	15,69	43,74	44
194	4,50	1	57,73	52,73	53	24,66	19,66	20	19,51	52,73	53
194	7,50	1	60,00	55,00	55	28,13	23,13	23	21,80	55,00	55
195	4,50	1	65,45	60,45	60	31,84	26,84	27	20,96	60,45	60
195	7,50	1	65,32	60,32	60	29,18	24,18	24	18,16	60,32	60
196	1,50	5	52,85	47,85	48	43,60	38,60	39	44,98	48,93	49
196	4,50	5	53,12	48,12	48	44,49	39,49	39	44,79	49,21	49
196	7,50	5	53,94	48,94	49	45,12	40,12	40	44,31	49,87	50
197	1,50	6	52,20	47,20	47	43,74	38,74	39	44,96	48,44	48
197	4,50	6	52,13	47,13	47	44,56	39,56	40	44,78	48,46	48
197	7,50	6	52,88	47,88	48	45,13	40,13	40	44,32	49,04	49
198	1,50	7	48,72	43,72	44	43,88	38,88	39	44,94	46,14	46
198	4,50	7	49,14	44,14	44	44,67	39,67	40	44,76	46,50	47
198	7,50	7	49,94	44,94	45	45,23	40,23	40	44,30	47,01	47
199	1,50	8	48,66	43,66	44	43,89	38,89	39	44,91	46,10	46
199	4,50	8	48,79	43,79	44	44,68	39,68	40	44,74	46,30	46
199	7,50	8	49,45	44,45	44	45,31	40,31	40	44,28	46,73	47
200	1,50	9	48,38	43,38	43	43,99	38,99	39	44,79	45,94	46
200	4,50	9	48,42	43,42	43	44,78	39,78	40	44,63	46,09	46
200	7,50	9	49,03	44,03	44	45,41	40,41	40	44,18	46,49	46
201	1,50	10	50,05	45,05	45	44,15	39,15	39	44,74	46,96	47
201	4,50	10	50,03	45,03	45	44,89	39,89	40	44,59	47,05	47
201	7,50	10	50,67	45,67	46	45,51	40,51	41	44,21	47,52	48
202	1,50	11	49,83	44,83	45	44,17	39,17	39	44,68	46,81	47
202	4,50	11	49,37	44,37	44	44,90	39,90	40	44,57	46,64	47
202	7,50	11	49,88	44,88	45	45,47	40,47	40	44,20	47,01	47
203	1,50	11	51,38	46,38	46	41,78	36,78	37	38,81	47,04	47
203	4,50	11	51,32	46,32	46	42,37	37,37	37	38,93	47,06	47
203	7,50	11	51,87	46,87	47	42,88	37,88	38	38,82	47,57	48
204	1,50	11	46,93	41,93	42	26,47	21,47	21	19,19	41,98	42
204	4,50	11	50,56	45,56	46	30,94	25,94	26	24,29	45,62	46
204	7,50	11	52,90	47,90	48	31,85	26,85	27	25,56	47,94	48
205	1,50	10	46,65	41,65	42	27,31	22,31	22	19,29	41,71	42
205	4,50	10	49,74	44,74	45	32,57	27,57	28	25,47	44,84	45
205	7,50	10	52,82	47,82	48	33,40	28,40	28	27,43	47,88	48

Project: Rivierzone Vlaardingen
Projectnr: n150110aa
Opdrachtgever: OMA Hoek van Holland
Datum: dinsdag 22 september 2016
Opgesteld door: ing. D. Roelofsen

RAADGEVENDE INGENIEURS
Nieman
Bouwfysica,-techniek en -regelgeving

waarneem-punt	waarneem-hoogte	bouw-nummer	Galgkade excl. aftrek	Galgkade incl. aftrek	Galgkade incl. aftrek afgerond	Parallelweg excl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek afgerond	30km-wegen	Totaal gecumuleerd incl. aftrek	Totaal gecumuleerd incl. aftrek afgerond
	[m]		[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
206	1,50	9	45,71	40,71	41	25,85	20,85	21	17,79	40,76	41
206	4,50	9	51,25	46,25	46	31,11	26,11	26	24,74	46,30	46
206	7,50	9	53,95	48,95	49	31,46	26,46	26	26,53	48,98	49
207	1,50	8	46,77	41,77	42	27,75	22,75	23	19,25	41,83	42
207	4,50	8	52,54	47,54	48	32,86	27,86	28	24,66	47,59	48
207	7,50	8	54,96	49,96	50	31,50	26,50	26	26,16	49,99	50
208	1,50	7	46,44	41,44	41	28,26	23,26	23	19,15	41,51	42
208	4,50	7	54,13	49,13	49	35,30	30,30	30	25,42	49,19	49
208	7,50	7	55,97	50,97	51	32,98	27,98	28	26,45	51,00	51
209	1,50	6	48,74	43,74	44	30,53	25,53	26	19,67	43,81	44
209	4,50	6	56,56	51,56	52	35,85	30,85	31	25,80	51,60	52
209	7,50	6	57,19	52,19	52	32,68	27,68	28	25,99	52,21	52
210	1,50	5	46,79	41,79	42	29,48	24,48	24	18,41	41,88	42
210	4,50	5	58,44	53,44	53	34,73	29,73	30	24,73	53,46	53
210	7,50	5	58,55	53,55	54	28,73	23,73	24	23,34	53,56	54
211	1,50	5	58,32	53,32	53	39,52	34,52	35	39,90	53,44	53
211	4,50	5	59,77	54,77	55	40,44	35,44	35	39,69	54,86	55
211	7,50	5	59,95	54,95	55	40,14	35,14	35	39,43	55,03	55
212	1,50	18	49,62	44,62	45	25,62	20,62	21	15,81	44,64	45
212	4,50	18	63,02	58,02	58	30,71	25,71	26	22,79	58,02	58
212	7,50	18	63,04	58,04	58	32,25	27,25	27	22,71	58,04	58
213	1,50	17	48,52	43,52	44	26,35	21,35	21	15,09	43,55	44
213	4,50	17	57,83	52,83	53	32,17	27,17	27	19,52	52,84	53
213	7,50	17	61,35	56,35	56	32,98	27,98	28	19,76	56,36	56
214	1,50	16	47,28	42,28	42	26,83	21,83	22	15,63	42,32	42
214	4,50	16	53,85	48,85	49	33,21	28,21	28	20,65	48,89	49
214	7,50	16	59,73	54,73	55	33,34	28,34	28	21,67	54,74	55
215	1,50	15	46,37	41,37	41	26,48	21,48	21	15,84	41,42	41
215	4,50	15	52,11	47,11	47	32,28	27,28	27	22,41	47,16	47
215	7,50	15	56,38	51,38	51	31,55	26,55	27	24,39	51,40	51
216	1,50	14	45,46	40,46	40	25,67	20,67	21	16,60	40,51	41
216	4,50	14	51,49	46,49	46	30,71	25,71	26	24,06	46,53	47
216	7,50	14	54,67	49,67	50	31,14	26,14	26	26,54	49,70	50
217	1,50	13	45,95	40,95	41	25,12	20,12	20	16,58	40,99	41
217	4,50	13	52,62	47,62	48	31,37	26,37	26	24,32	47,66	48
217	7,50	13	54,36	49,36	49	32,80	27,80	28	26,72	49,40	49
218	1,50	12	47,65	42,65	43	24,64	19,64	20	16,14	42,67	43
218	4,50	12	52,97	47,97	48	29,58	24,58	25	23,15	47,99	48
218	7,50	12	55,18	50,18	50	31,85	26,85	27	25,47	50,20	50
219	1,50	12	42,69	37,69	38	23,80	18,80	19	18,42	37,76	38
219	4,50	12	50,81	45,81	46	35,18	30,18	30	30,46	45,97	46
219	7,50	12	53,35	48,35	48	36,06	31,06	31	31,03	48,46	48
220	1,50	12	51,93	46,93	47	38,10	33,10	33	31,07	47,14	47
220	4,50	12	53,49	48,49	48	38,58	33,58	34	31,72	48,66	49
220	7,50	12	54,00	49,00	49	39,10	34,10	34	31,83	49,16	49
221	1,50	13	52,81	47,81	48	36,92	31,92	32	29,97	47,94	48
221	4,50	13	54,66	49,66	50	38,07	33,07	33	30,85	49,77	50
221	7,50	13	54,93	49,93	50	38,68	33,68	34	30,75	50,05	50
222	1,50	14	53,71	48,71	49	36,01	31,01	31	28,47	48,80	49
222	4,50	14	55,61	50,61	51	37,07	32,07	32	29,73	50,68	51
222	7,50	14	55,74	50,74	51	37,89	32,89	33	29,58	50,82	51
223	1,50	15	55,27	50,27	50	36,00	31,00	31	28,04	50,33	50
223	4,50	15	57,03	52,03	52	36,03	31,03	31	29,27	52,07	52
223	7,50	15	57,15	52,15	52	37,15	32,15	32	28,95	52,20	52
224	1,50	16	56,90	51,90	52	35,74	30,74	31	26,85	51,94	52
224	4,50	16	58,44	53,44	53	35,90	30,90	31	27,96	53,47	53
224	7,50	16	58,55	53,55	54	36,94	31,94	32	27,86	53,58	54
225	1,50	17	58,64	53,64	54	35,72	30,72	31	26,50	53,66	54
225	4,50	17	59,88	54,88	55	36,08	31,08	31	27,47	54,90	55

Project: Rivierzone Vlaardingen
Projectnr: n150110aa
Opdrachtgever: OMA Hoek van Holland
Datum: dinsdag 22 september 2016
Opgesteld door: ing. D. Roelofsen

RAADGEVENDE INGENIEURS
Nieman
Bouwfysica,-techniek en -regelgeving

waarneem-punt	waarneem-hoogte	bouw-nummer	Galgkade excl. aftrek	Galgkade incl. aftrek	Galgkade incl. aftrek afgerond	Parallelweg excl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek afgerond	30km-wegen	Totaal gecumuleerd incl. aftrek	Totaal gecumuleerd incl. aftrek afgerond
	[m]		[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
225	7,50	17	60,01	55,01	55	36,97	31,97	32	27,77	55,03	55
226	1,50	18	60,67	55,67	56	35,69	30,69	31	25,62	55,69	56
226	4,50	18	61,38	56,38	56	35,95	30,95	31	26,37	56,39	56
226	7,50	18	61,53	56,53	57	36,71	31,71	32	26,78	56,55	57
227	4,50	18	65,53	60,53	61	26,86	21,86	22	16,80	60,53	61
227	7,50	18	65,51	60,51	61	27,89	22,89	23	13,91	60,51	61
228	1,50	19	60,87	55,87	56	35,09	30,09	30	24,63	55,88	56
228	4,50	19	61,19	56,19	56	35,48	30,48	30	25,37	56,20	56
228	7,50	19	61,38	56,38	56	36,43	31,43	31	25,68	56,40	56
229	1,50	20	58,62	53,62	54	35,73	30,73	31	25,42	53,64	54
229	4,50	20	59,45	54,45	54	36,03	31,03	31	26,22	54,47	54
229	7,50	20	59,49	54,49	54	36,97	31,97	32	26,18	54,52	55
230	1,50	21	56,77	51,77	52	36,31	31,31	31	26,17	51,81	52
230	4,50	21	58,17	53,17	53	36,72	31,72	32	27,20	53,20	53
230	7,50	21	58,25	53,25	53	37,62	32,62	33	26,97	53,29	53
231	1,50	22	55,29	50,29	50	36,98	31,98	32	27,14	50,36	50
231	4,50	22	56,99	51,99	52	37,33	32,33	32	28,27	52,04	52
231	7,50	22	57,09	52,09	52	38,23	33,23	33	27,69	52,15	52
232	1,50	23	53,82	48,82	49	37,70	32,70	33	28,47	48,94	49
232	4,50	23	55,69	50,69	51	38,05	33,05	33	29,25	50,77	51
232	7,50	23	55,83	50,83	51	38,92	33,92	34	28,85	50,93	51
233	1,50	24	52,60	47,60	48	38,14	33,14	33	29,60	47,77	48
233	4,50	24	54,51	49,51	50	38,73	33,73	34	30,48	49,64	50
233	7,50	24	54,75	49,75	50	39,59	34,59	35	30,21	49,90	50
234	1,50	25	51,59	46,59	47	38,42	33,42	33	30,96	46,83	47
234	4,50	25	53,34	48,34	48	39,26	34,26	34	31,44	48,53	49
234	7,50	25	53,87	48,87	49	40,13	35,13	35	31,56	49,07	49
235	1,50	26	51,39	46,39	46	38,87	33,87	34	32,46	46,68	47
235	4,50	26	53,60	48,60	49	40,36	35,36	35	33,50	48,84	49
235	7,50	26	54,88	49,88	50	41,23	36,23	36	33,62	50,09	50
236	1,50	26	40,51	35,51	36	29,66	24,66	25	21,24	35,90	36
236	4,50	26	44,91	39,91	40	39,62	34,62	35	32,78	41,24	41
236	7,50	26	47,43	42,43	42	40,57	35,57	36	33,49	43,39	43
237	1,50	26	43,60	38,60	39	23,91	18,91	19	16,02	38,65	39
237	4,50	26	47,34	42,34	42	24,57	19,57	20	19,07	42,37	42
237	7,50	26	51,07	46,07	46	28,07	23,07	23	21,74	46,10	46
238	1,50	25	44,00	39,00	39	24,19	19,19	19	16,47	39,05	39
238	4,50	25	48,27	43,27	43	24,82	19,82	20	20,56	43,30	43
238	7,50	25	52,33	47,33	47	28,25	23,25	23	23,04	47,35	47
239	1,50	24	44,37	39,37	39	25,69	20,69	21	16,42	39,44	39
239	4,50	24	49,39	44,39	44	25,03	20,03	20	17,50	44,41	44
239	7,50	24	53,72	48,72	49	28,45	23,45	23	19,63	48,73	49
240	1,50	23	44,95	39,95	40	25,24	20,24	20	15,82	40,00	40
240	4,50	23	50,70	45,70	46	25,32	20,32	20	15,27	45,71	46
240	7,50	23	54,94	49,94	50	28,74	23,74	24	16,83	49,95	50
241	1,50	22	45,80	40,80	41	25,62	20,62	21	15,81	40,85	41
241	4,50	22	52,93	47,93	48	25,75	20,75	21	16,19	47,94	48
241	7,50	22	56,79	51,79	52	29,06	24,06	24	18,53	51,80	52
242	1,50	21	46,69	41,69	42	25,89	20,89	21	15,82	41,73	42
242	4,50	21	55,51	50,51	51	27,88	22,88	23	16,78	50,52	51
242	7,50	21	58,29	53,29	53	30,44	25,44	25	19,48	53,30	53
243	1,50	20	47,88	42,88	43	26,27	21,27	21	15,63	42,91	43
243	4,50	20	57,69	52,69	53	29,13	24,13	24	16,54	52,70	53
243	7,50	20	59,73	54,73	55	31,19	26,19	26	19,17	54,74	55
244	1,50	19	49,27	44,27	44	26,51	21,51	22	15,60	44,29	44
244	4,50	19	60,43	55,43	55	28,13	23,13	23	15,80	55,43	55
244	7,50	19	61,01	56,01	56	30,60	25,60	26	17,93	56,01	56
245	4,50	19	64,91	59,91	60	29,21	24,21	24	16,33	59,91	60
245	7,50	19	64,96	59,96	60	28,70	23,70	24	14,52	59,96	60

Project: Rivierzone Vlaardingen
Projectnr: n150110aa
Opdrachtgever: OMA Hoek van Holland
Datum: dinsdag 22 september 2016
Opgesteld door: ing. D. Roelofsen

RAADGEVENDE INGENIEURS
Nieman
Bouwfysica,-techniek en -regelgeving

waarneem-punt	waarneem-hoogte	bouw-nummer	Galgkade excl. aftrek	Galgkade incl. aftrek	Galgkade incl. aftrek afgerond	Parallelweg excl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek afgerond	30km-wegen	Totaal gecumuleerd incl. aftrek	Totaal gecumuleerd incl. aftrek afgerond
	[m]		[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
246	1,50	34	49,76	44,76	45	38,38	33,38	33	31,69	45,13	45
246	4,50	34	50,11	45,11	45	39,01	34,01	34	32,14	45,50	45
246	7,50	34	51,37	46,37	46	39,68	34,68	35	32,39	46,71	47
247	1,50	35	50,17	45,17	45	38,46	33,46	33	30,43	45,50	45
247	4,50	35	50,81	45,81	46	38,42	33,42	33	31,05	46,10	46
247	7,50	35	51,93	46,93	47	39,16	34,16	34	31,14	47,19	47
248	1,50	36	50,79	45,79	46	37,32	32,32	32	28,98	46,01	46
248	4,50	36	51,72	46,72	47	37,65	32,65	33	30,03	46,92	47
248	7,50	36	52,69	47,69	48	38,44	33,44	33	29,91	47,87	48
249	1,50	37	51,55	46,55	47	36,97	31,97	32	28,01	46,72	47
249	4,50	37	52,81	47,81	48	37,58	32,58	33	29,19	47,96	48
249	7,50	37	53,56	48,56	49	38,41	33,41	33	29,08	48,71	49
250	1,50	38	52,43	47,43	47	36,88	31,88	32	27,45	47,56	48
250	4,50	38	54,11	49,11	49	37,33	32,33	32	28,48	49,21	49
250	7,50	38	54,64	49,64	50	38,22	33,22	33	28,58	49,75	50
251	1,50	39	53,44	48,44	48	36,31	31,31	31	26,59	48,53	49
251	4,50	39	55,35	50,35	50	36,89	31,89	32	27,47	50,42	50
251	7,50	39	55,68	50,68	51	37,83	32,83	33	27,95	50,76	51
252	1,50	40	54,57	49,57	50	35,85	30,85	31	25,89	49,63	50
252	4,50	40	56,48	51,48	51	36,35	31,35	31	26,68	51,53	52
252	7,50	40	56,71	51,71	52	37,31	32,31	32	27,23	51,76	52
253	1,50	41	55,84	50,84	51	35,27	30,27	30	25,24	50,88	51
253	4,50	41	57,66	52,66	53	35,75	30,75	31	25,92	52,69	53
253	7,50	41	57,83	52,83	53	36,74	31,74	32	26,82	52,87	53
254	1,50	42	57,41	52,41	52	35,46	30,46	30	25,06	52,44	52
254	4,50	42	59,03	54,03	54	35,81	30,81	31	25,52	54,05	54
254	7,50	42	59,14	54,14	54	36,73	31,73	32	26,27	54,17	54
255	1,50	43	59,29	54,29	54	35,44	30,44	30	24,86	54,31	54
255	4,50	43	60,58	55,58	56	35,65	30,65	31	25,17	55,60	56
255	7,50	43	60,70	55,70	56	36,52	31,52	32	26,19	55,72	56
256	4,50	43	64,97	59,97	60	28,09	23,09	23	17,30	59,97	60
256	7,50	43	64,99	59,99	60	28,70	23,70	24	15,63	59,99	60
257	1,50	43	48,31	43,31	43	26,35	21,35	21	14,88	43,34	43
257	4,50	43	61,86	56,86	57	28,16	23,16	23	16,33	56,86	57
257	7,50	43	61,97	56,97	57	29,89	24,89	25	16,10	56,97	57
258	1,50	42	47,71	42,71	43	26,35	21,35	21	14,78	42,74	43
258	4,50	42	59,09	54,09	54	28,52	23,52	24	16,17	54,09	54
258	7,50	42	60,60	55,60	56	29,48	24,48	24	16,08	55,60	56
259	1,50	41	46,96	41,96	42	25,86	20,86	21	14,53	42,00	42
259	4,50	41	56,22	51,22	51	27,39	22,39	22	14,77	51,23	51
259	7,50	41	59,13	54,13	54	29,21	24,21	24	15,98	54,13	54
260	1,50	40	46,07	41,07	41	25,83	20,83	21	14,51	41,11	41
260	4,50	40	54,12	49,12	49	27,31	22,31	22	15,04	49,13	49
260	7,50	40	57,79	52,79	53	29,30	24,30	24	16,32	52,80	53
261	1,50	39	45,21	40,21	40	25,93	20,93	21	14,85	40,26	40
261	4,50	39	52,41	47,41	47	27,83	22,83	23	16,11	47,43	47
261	7,50	39	56,02	51,02	51	30,59	25,59	26	18,81	51,03	51
262	1,50	38	44,69	39,69	40	26,15	21,15	21	14,83	39,75	40
262	4,50	38	50,86	45,86	46	29,95	24,95	25	15,61	45,90	46
262	7,50	38	54,63	49,63	50	31,76	26,76	27	18,60	49,65	50
263	1,50	37	44,12	39,12	39	25,52	20,52	21	15,15	39,18	39
263	4,50	37	49,30	44,30	44	28,73	23,73	24	19,56	44,34	44
263	7,50	37	53,50	48,50	48	30,94	25,94	26	22,40	48,53	49
264	1,50	36	43,93	38,93	39	25,42	20,42	20	15,91	39,00	39
264	4,50	36	48,19	43,19	43	28,73	23,73	24	22,44	43,25	43
264	7,50	36	52,42	47,42	47	30,76	25,76	26	25,14	47,46	47
265	1,50	35	43,97	38,97	39	24,91	19,91	20	15,30	39,03	39
265	4,50	35	47,60	42,60	43	28,71	23,71	24	21,16	42,67	43
265	7,50	35	51,15	46,15	46	30,79	25,79	26	23,90	46,20	46

Project: Rivierzone Vlaardingen
Projectnr: n150110aa
Opdrachtgever: OMA Hoek van Holland
Datum: dinsdag 22 september 2016
Opgesteld door: ing. D. Roelofsen

RAADGEVENDE INGENIEURS
Nieman
Bouwfysica,-techniek en -regelgeving

waarneem-punt	waarneem-hoogte	bouw-nummer	Galgkade excl. aftrek	Galgkade incl. aftrek	Galgkade incl. aftrek afgerond	Parallelweg excl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek afgerond	30km-wegen	Totaal gecumuleerd incl. aftrek	Totaal gecumuleerd incl. aftrek afgerond
	[m]		[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
266	1,50	34	44,00	39,00	39	24,61	19,61	20	14,54	39,05	39
266	4,50	34	48,30	43,30	43	26,22	21,22	21	18,44	43,33	43
266	7,50	34	51,37	46,37	46	28,86	23,86	24	20,97	46,40	46
267	1,50	34	37,80	32,80	33	28,12	23,12	23	21,91	33,34	33
267	4,50	34	38,75	33,75	34	36,29	31,29	31	30,72	36,12	36
267	7,50	34	42,42	37,42	37	37,05	32,05	32	31,47	38,79	39
268	1,50	55	41,66	36,66	37	24,82	19,82	20	16,76	36,76	37
268	4,50	55	44,52	39,52	40	24,67	19,67	20	21,36	39,59	40
268	7,50	55	46,86	41,86	42	28,14	23,14	23	23,28	41,94	42
269	1,50	54	41,72	36,72	37	26,44	21,44	21	16,97	36,86	37
269	4,50	54	45,08	40,08	40	29,38	24,38	24	20,30	40,21	40
269	7,50	54	47,40	42,40	42	31,27	26,27	26	22,75	42,52	43
270	1,50	53	42,28	37,28	37	26,80	21,80	22	16,80	37,41	37
270	4,50	53	46,12	41,12	41	27,98	22,98	23	17,29	41,19	41
270	7,50	53	48,68	43,68	44	30,53	25,53	26	19,56	43,75	44
271	1,50	52	42,64	37,64	38	27,07	22,07	22	16,96	37,77	38
271	4,50	52	46,85	41,85	42	28,90	23,90	24	18,58	41,93	42
271	7,50	52	49,56	44,56	45	31,38	26,38	26	21,13	44,63	45
272	1,50	51	43,05	38,05	38	26,49	21,49	21	16,07	38,15	38
272	4,50	51	48,00	43,00	43	28,14	23,14	23	16,33	43,05	43
272	7,50	51	50,89	45,89	46	30,87	25,87	26	18,61	45,94	46
273	1,50	50	43,69	38,69	39	26,43	21,43	21	15,92	38,78	39
273	4,50	50	49,13	44,13	44	27,82	22,82	23	16,17	44,16	44
273	7,50	50	52,12	47,12	47	30,75	25,75	26	18,35	47,15	47
274	1,50	49	44,34	39,34	39	27,07	22,07	22	16,19	39,43	39
274	4,50	49	50,28	45,28	45	28,37	23,37	23	16,92	45,31	45
274	7,50	49	53,51	48,51	49	31,44	26,44	26	19,30	48,54	49
275	1,50	48	45,08	40,08	40	27,00	22,00	22	15,99	40,15	40
275	4,50	48	51,73	46,73	47	29,54	24,54	25	16,64	46,76	47
275	7,50	48	55,52	50,52	51	31,74	26,74	27	19,00	50,54	51
276	1,50	47	46,07	41,07	41	26,87	21,87	22	15,62	41,13	41
276	4,50	47	53,57	48,57	49	28,98	23,98	24	15,82	48,59	49
276	7,50	47	57,20	52,20	52	31,34	26,34	26	17,82	52,21	52
277	1,50	46	47,46	42,46	42	27,04	22,04	22	15,68	42,50	43
277	4,50	46	55,99	50,99	51	29,13	24,13	24	15,79	51,00	51
277	7,50	46	59,68	54,68	55	31,53	26,53	27	17,63	54,69	55
278	1,50	45	48,68	43,68	44	26,85	21,85	22	15,47	43,71	44
278	4,50	45	58,84	53,84	54	27,36	22,36	22	14,98	53,84	54
278	7,50	45	61,44	56,44	56	30,55	25,55	26	16,53	56,44	56
279	1,50	44	49,57	44,57	45	26,96	21,96	22	15,46	44,60	45
279	4,50	44	62,99	57,99	58	27,50	22,50	22	15,24	57,99	58
279	7,50	44	63,02	58,02	58	30,59	25,59	26	16,61	58,02	58
280	1,50	44	66,68	61,68	62	25,25	20,25	20	14,52	61,68	62
280	4,50	44	66,91	61,91	62	26,08	21,08	21	14,20	61,91	62
280	7,50	44	66,69	61,69	62	27,10	22,10	22	14,46	61,69	62
281	1,50	44	63,02	58,02	58	34,21	29,21	29	23,30	58,03	58
281	4,50	44	63,44	58,44	58	34,58	29,58	30	23,41	58,45	58
281	7,50	44	63,47	58,47	58	35,49	30,49	30	24,37	58,48	58
282	1,50	45	61,01	56,01	56	34,73	29,73	30	24,36	56,02	56
282	4,50	45	61,94	56,94	57	34,86	29,86	30	24,62	56,95	57
282	7,50	45	61,99	56,99	57	35,74	30,74	31	25,09	57,00	57
283	1,50	46	58,99	53,99	54	34,52	29,52	30	24,24	54,01	54
283	4,50	46	60,26	55,26	55	34,65	29,65	30	24,58	55,27	55
283	7,50	46	60,41	55,41	55	35,58	30,58	31	25,28	55,43	55
284	1,50	47	56,99	51,99	52	35,16	30,16	30	25,00	52,02	52
284	4,50	47	58,44	53,44	53	35,37	30,37	30	25,47	53,46	53
284	7,50	47	58,61	53,61	54	36,28	31,28	31	25,78	53,64	54
285	1,50	48	55,43	50,43	50	35,38	30,38	30	25,13	50,48	50
285	4,50	48	57,09	52,09	52	35,43	30,43	30	25,75	52,12	52

Project: Rivierzone Vlaardingen
Projectnr: n150110aa
Opdrachtgever: OMA Hoek van Holland
Datum: dinsdag 22 september 2016
Opgesteld door: ing. D. Roelofsen

RAADGEVENDE INGENIEURS
Nieman
Bouwfysica,-techniek en -regelgeving

waarneem-punt	waarneem-hoogte	bouw-nummer	Galgkade excl. aftrek	Galgkade incl. aftrek	Galgkade incl. aftrek afgerond	Parallelweg excl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek afgerond	30km-wegen	Totaal gecumuleerd incl. aftrek	Totaal gecumuleerd incl. aftrek afgerond
	[m]		[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
285	7,50	48	57,36	52,36	52	36,37	31,37	31	25,99	52,40	52
286	1,50	49	53,91	48,91	49	35,42	30,42	30	25,87	48,98	49
286	4,50	49	55,70	50,70	51	35,56	30,56	31	26,59	50,75	51
286	7,50	49	56,01	51,01	51	36,59	31,59	32	26,70	51,06	51
287	1,50	50	52,77	47,77	48	36,01	31,01	31	26,32	47,87	48
287	4,50	50	54,58	49,58	50	36,26	31,26	31	27,13	49,65	50
287	7,50	50	54,96	49,96	50	37,21	32,21	32	27,13	50,04	50
288	1,50	51	51,91	46,91	47	36,02	31,02	31	26,72	47,03	47
288	4,50	51	53,45	48,45	48	36,18	31,18	31	27,61	48,54	49
288	7,50	51	54,04	49,04	49	37,10	32,10	32	27,07	49,14	49
289	1,50	52	51,16	46,16	46	36,85	31,85	32	28,37	46,34	46
289	4,50	52	52,24	47,24	47	37,03	32,03	32	29,11	47,39	47
289	7,50	52	53,07	48,07	48	37,92	32,92	33	28,67	48,22	48
290	1,50	53	50,60	45,60	46	37,68	32,68	33	29,40	45,85	46
290	4,50	53	51,39	46,39	46	37,93	32,93	33	30,12	46,61	47
290	7,50	53	52,41	47,41	47	38,73	33,73	34	29,74	47,61	48
291	1,50	54	49,97	44,97	45	38,42	33,42	33	30,64	45,31	45
291	4,50	54	50,49	45,49	45	38,78	33,78	34	31,22	45,82	46
291	7,50	54	51,64	46,64	47	39,51	34,51	35	31,06	46,93	47
292	1,50	55	49,38	44,38	44	39,54	34,54	35	31,97	44,88	45
292	4,50	55	49,65	44,65	45	40,20	35,20	35	32,60	45,19	45
292	7,50	55	50,93	45,93	46	40,83	35,83	36	32,79	46,40	46
293	1,50	55	37,66	32,66	33	31,37	26,37	26	24,69	33,75	34
293	4,50	55	39,34	34,34	34	40,63	35,63	36	32,54	38,41	38
293	7,50	55	40,78	35,78	36	41,18	36,18	36	33,48	39,36	39
294	1,50	63	49,00	44,00	44	39,55	34,55	35	32,05	44,54	45
294	4,50	63	49,04	44,04	44	39,59	34,59	35	32,86	44,60	45
294	7,50	63	50,33	45,33	45	40,10	35,10	35	33,08	45,80	46
295	1,50	64	49,61	44,61	45	38,58	33,58	34	30,74	44,99	45
295	4,50	64	49,92	44,92	45	38,38	33,38	33	31,52	45,27	45
295	7,50	64	51,15	46,15	46	39,05	34,05	34	31,69	46,46	46
296	1,50	65	50,00	45,00	45	37,47	32,47	32	29,42	45,27	45
296	4,50	65	50,54	45,54	46	37,56	32,56	33	30,67	45,80	46
296	7,50	65	51,64	46,64	47	38,34	33,34	33	30,55	46,87	47
297	1,50	66	50,68	45,68	46	36,74	31,74	32	28,15	45,88	46
297	4,50	66	51,51	46,51	47	36,98	31,98	32	29,50	46,69	47
297	7,50	66	52,49	47,49	47	37,83	32,83	33	29,50	47,66	48
298	1,50	67	51,42	46,42	46	36,47	31,47	31	27,54	46,57	47
298	4,50	67	52,61	47,61	48	36,87	31,87	32	28,92	47,74	48
298	7,50	67	53,36	48,36	48	37,79	32,79	33	29,16	48,49	48
299	1,50	68	51,99	46,99	47	35,93	30,93	31	26,62	47,11	47
299	4,50	68	53,58	48,58	49	36,27	31,27	31	28,07	48,67	49
299	7,50	68	54,11	49,11	49	37,24	32,24	32	28,36	49,21	49
300	1,50	69	53,20	48,20	48	35,66	30,66	31	26,07	48,28	48
300	4,50	69	54,96	49,96	50	35,93	30,93	31	27,33	50,02	50
300	7,50	69	55,30	50,30	50	36,89	31,89	32	27,84	50,37	50
301	1,50	70	54,50	49,50	50	35,22	30,22	30	25,35	49,56	50
301	4,50	70	56,22	51,22	51	35,57	30,57	31	26,59	51,26	51
301	7,50	70	56,52	51,52	52	36,56	31,56	32	27,46	51,57	52
302	1,50	71	55,75	50,75	51	35,00	30,00	30	25,08	50,79	51
302	4,50	71	57,34	52,34	52	35,11	30,11	30	26,11	52,37	52
302	7,50	71	57,57	52,57	53	36,10	31,10	31	26,77	52,60	53
303	1,50	72	57,52	52,52	53	35,19	30,19	30	24,87	52,55	53
303	4,50	72	58,92	53,92	54	35,40	30,40	30	25,87	53,94	54
303	7,50	72	59,23	54,23	54	36,33	31,33	31	26,83	54,25	54
304	1,50	73	59,42	54,42	54	34,44	29,44	29	24,00	54,44	54
304	4,50	73	60,80	55,80	56	34,40	29,40	29	24,79	55,81	56
304	7,50	73	61,06	56,06	56	35,37	30,37	30	25,69	56,07	56
305	1,50	74	61,66	56,66	57	34,40	29,40	29	23,88	56,67	57

Project: Rivierzone Vlaardingen
Projectnr: n150110aa
Opdrachtgever: OMA Hoek van Holland
Datum: dinsdag 22 september 2016
Opgesteld door: ing. D. Roelofsen

RAADGEVENDE INGENIEURS
Nieman
Bouwfysica,-techniek en -regelgeving

waarneem-punt	waarneem-hoogte	bouw-nummer	Galgkade excl. aftrek	Galgkade incl. aftrek	Galgkade incl. aftrek afgerond	Parallelweg excl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek afgerond	30km-wegen	Totaal gecumuleerd incl. aftrek	Totaal gecumuleerd incl. aftrek afgerond
	[m]		[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
305	4,50	74	62,48	57,48	57	34,62	29,62	30	24,77	57,49	57
305	7,50	74	62,67	57,67	58	35,54	30,54	31	25,73	57,68	58
306	1,50	75	63,81	58,81	59	34,14	29,14	29	23,66	58,82	59
306	4,50	75	64,09	59,09	59	34,08	29,08	29	24,29	59,09	59
306	7,50	75	64,13	59,13	59	35,04	30,04	30	24,99	59,14	59
307	4,50	75	67,00	62,00	62	26,88	21,88	22	15,28	62,00	62
307	7,50	75	66,79	61,79	62	27,68	22,68	23	15,72	61,79	62
308	1,50	75	49,92	44,92	45	26,24	21,24	21	14,94	44,94	45
308	4,50	75	62,54	57,54	58	26,81	21,81	22	14,21	57,54	58
308	7,50	75	62,71	57,71	58	29,86	24,86	25	15,94	57,71	58
309	1,50	74	48,82	43,82	44	26,14	21,14	21	14,92	43,85	44
309	4,50	74	58,73	53,73	54	26,84	21,84	22	14,26	53,73	54
309	7,50	74	61,29	56,29	56	29,95	24,95	25	16,04	56,29	56
310	1,50	73	47,32	42,32	42	26,36	21,36	21	14,98	42,36	42
310	4,50	73	55,62	50,62	51	26,86	21,86	22	14,64	50,63	51
310	7,50	73	59,28	54,28	54	29,98	24,98	25	16,38	54,29	54
311	1,50	72	45,95	40,95	41	26,26	21,26	21	15,01	41,00	41
311	4,50	72	53,17	48,17	48	26,83	21,83	22	14,29	48,18	48
311	7,50	72	56,91	51,91	52	30,00	25,00	25	16,25	51,92	52
312	1,50	71	44,87	39,87	40	26,26	21,26	21	14,85	39,93	40
312	4,50	71	51,16	46,16	46	26,60	21,60	22	13,99	46,18	46
312	7,50	71	54,76	49,76	50	29,83	24,83	25	15,95	49,77	50
313	1,50	70	44,32	39,32	39	25,92	20,92	21	14,88	39,39	39
313	4,50	70	50,07	45,07	45	26,40	21,40	21	13,80	45,09	45
313	7,50	70	53,19	48,19	48	29,73	24,73	25	15,87	48,21	48
314	1,50	69	43,66	38,66	39	26,48	21,48	21	15,07	38,75	39
314	4,50	69	48,89	43,89	44	29,94	24,94	25	15,53	43,95	44
314	7,50	69	51,87	46,87	47	32,08	27,08	27	18,32	46,92	47
315	1,50	68	43,30	38,30	38	26,78	21,78	22	15,32	38,40	38
315	4,50	68	47,89	42,89	43	31,27	26,27	26	16,98	42,99	43
315	7,50	68	50,64	45,64	46	33,10	28,10	28	20,16	45,72	46
316	1,50	67	42,98	37,98	38	27,04	22,04	22	15,63	38,10	38
316	4,50	67	47,22	42,22	42	32,58	27,58	28	19,41	42,37	42
316	7,50	67	49,96	44,96	45	34,20	29,20	29	22,12	45,08	45
317	1,50	66	42,33	37,33	37	26,57	21,57	22	16,10	37,45	37
317	4,50	66	46,09	41,09	41	31,88	26,88	27	22,07	41,27	41
317	7,50	66	48,34	43,34	43	33,42	28,42	28	24,61	43,50	43
318	1,50	65	42,15	37,15	37	26,63	21,63	22	16,69	37,28	37
318	4,50	65	45,43	40,43	40	31,93	26,93	27	23,11	40,64	41
318	7,50	65	47,74	42,74	43	33,31	28,31	28	25,67	42,92	43
319	1,50	64	42,00	37,00	37	25,21	20,21	20	15,70	37,10	37
319	4,50	64	44,42	39,42	39	29,78	24,78	25	21,72	39,59	40
319	7,50	64	46,77	41,77	42	31,64	26,64	27	24,40	41,93	42
320	1,50	63	41,90	36,90	37	24,85	19,85	20	15,31	36,99	37
320	4,50	63	44,48	39,48	39	27,96	22,96	23	20,02	39,59	40
320	7,50	63	46,65	41,65	42	30,14	25,14	25	22,49	41,76	42
321	1,50	63	36,92	31,92	32	31,84	26,84	27	23,72	33,25	33
321	4,50	63	36,77	31,77	32	38,51	33,51	34	31,33	36,21	36
321	7,50	63	39,41	34,41	34	38,95	33,95	34	32,11	37,60	38
322	1,50	86	42,69	37,69	38	26,21	21,21	21	17,04	37,80	38
322	4,50	86	45,78	40,78	41	31,03	26,03	26	21,72	40,94	41
322	7,50	86	48,80	43,80	44	32,44	27,44	27	24,36	43,91	44
323	1,50	85	42,97	37,97	38	26,82	21,82	22	17,17	38,09	38
323	4,50	85	46,68	41,68	42	30,93	25,93	26	21,23	41,81	42
323	7,50	85	50,14	45,14	45	32,56	27,56	28	23,92	45,23	45
324	1,50	84	43,02	38,02	38	27,86	22,86	23	17,53	38,16	38
324	4,50	84	46,98	41,98	42	30,90	25,90	26	19,98	42,09	42
324	7,50	84	51,19	46,19	46	32,82	27,82	28	22,93	46,26	46
325	1,50	83	43,66	38,66	39	26,54	21,54	22	16,51	38,75	39

Project: Rivierzone Vlaardingen
Projectnr: n150110aa
Opdrachtgever: OMA Hoek van Holland
Datum: dinsdag 22 september 2016
Opgesteld door: ing. D. Roelofsen

RAADGEVENDE INGENIEURS
Nieman
Bouwfysica,-techniek en -regelgeving

waarneem-punt	waarneem-hoogte	bouw-nummer	Galgkade excl. aftrek	Galgkade incl. aftrek	Galgkade incl. aftrek afgerond	Parallelweg excl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek afgerond	30km-wegen	Totaal gecumuleerd incl. aftrek	Totaal gecumuleerd incl. aftrek afgerond
	[m]		[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
325	4,50	83	48,53	43,53	44	29,18	24,18	24	17,85	43,58	44
325	7,50	83	52,46	47,46	47	31,60	26,60	27	20,45	47,50	47
326	1,50	82	44,21	39,21	39	26,95	21,95	22	16,54	39,30	39
326	4,50	82	50,06	45,06	45	29,70	24,70	25	17,22	45,10	45
326	7,50	82	53,75	48,75	49	31,76	26,76	27	19,89	48,78	49
327	1,50	81	44,57	39,57	40	27,07	22,07	22	16,58	39,65	40
327	4,50	81	51,45	46,45	46	30,21	25,21	25	17,55	46,48	46
327	7,50	81	54,98	49,98	50	32,08	27,08	27	19,76	50,00	50
328	1,50	80	45,22	40,22	40	27,22	22,22	22	16,35	40,29	40
328	4,50	80	52,58	47,58	48	31,04	26,04	26	18,21	47,61	48
328	7,50	80	56,42	51,42	51	32,66	27,66	28	20,45	51,44	51
329	1,50	79	45,95	40,95	41	27,49	22,49	22	16,55	41,02	41
329	4,50	79	54,61	49,61	50	30,65	25,65	26	18,14	49,63	50
329	7,50	79	58,44	53,44	53	32,34	27,34	27	20,25	53,45	53
330	1,50	78	46,93	41,93	42	27,19	22,19	22	16,09	41,98	42
330	4,50	78	57,12	52,12	52	29,33	24,33	24	16,79	52,13	52
330	7,50	78	60,08	55,08	55	31,50	26,50	26	18,70	55,09	55
331	1,50	77	47,92	42,92	43	27,14	22,14	22	16,09	42,96	43
331	4,50	77	59,50	54,50	54	28,66	23,66	24	16,48	54,50	55
331	7,50	77	61,28	56,28	56	31,04	26,04	26	18,16	56,28	56
332	1,50	76	48,91	43,91	44	27,62	22,62	23	16,06	43,94	44
332	4,50	76	62,26	57,26	57	31,01	26,01	26	17,04	57,26	57
332	7,50	76	62,48	57,48	57	32,58	27,58	28	18,29	57,48	57
333	4,50	76	64,87	59,87	60	25,94	20,94	21	13,40	59,87	60
333	7,50	76	64,93	59,93	60	26,89	21,89	22	13,76	59,93	60
334	1,50	76	58,70	53,70	54	34,40	29,40	29	23,95	53,72	54
334	4,50	76	60,10	55,10	55	34,46	29,46	29	24,92	55,11	55
334	7,50	76	60,27	55,27	55	35,40	30,40	30	25,91	55,29	55
335	1,50	77	57,03	52,03	52	34,15	29,15	29	23,79	52,05	52
335	4,50	77	58,71	53,71	54	34,25	29,25	29	24,87	53,73	54
335	7,50	77	58,91	53,91	54	35,25	30,25	30	25,80	53,93	54
336	1,50	78	55,66	50,66	51	34,85	29,85	30	24,51	50,70	51
336	4,50	78	57,50	52,50	52	35,03	30,03	30	25,71	52,53	53
336	7,50	78	57,68	52,68	53	35,97	30,97	31	26,35	52,71	53
337	1,50	79	54,35	49,35	49	35,10	30,10	30	25,13	49,41	49
337	4,50	79	56,28	51,28	51	35,13	30,13	30	26,50	51,32	51
337	7,50	79	56,53	51,53	52	36,13	31,13	31	26,93	51,57	52
338	1,50	80	53,02	48,02	48	35,67	30,67	31	25,99	48,11	48
338	4,50	80	54,90	49,90	50	35,84	30,84	31	27,32	49,96	50
338	7,50	80	55,27	50,27	50	36,81	31,81	32	27,55	50,34	50
339	1,50	81	52,27	47,27	47	36,20	31,20	31	26,75	47,39	47
339	4,50	81	53,87	48,87	49	36,47	31,47	31	28,17	48,96	49
339	7,50	81	54,46	49,46	49	37,40	32,40	32	28,31	49,55	50
340	1,50	82	51,36	46,36	46	35,81	30,81	31	26,91	46,49	46
340	4,50	82	52,57	47,57	48	35,96	30,96	31	28,24	47,68	48
340	7,50	82	53,39	48,39	48	36,92	31,92	32	27,97	48,50	48
341	1,50	83	50,55	45,55	46	37,03	32,03	32	28,42	45,76	46
341	4,50	83	51,40	46,40	46	37,28	32,28	32	29,75	46,59	47
341	7,50	83	52,41	47,41	47	38,11	33,11	33	29,57	47,59	48
342	1,50	84	50,12	45,12	45	37,53	32,53	33	29,65	45,39	45
342	4,50	84	50,69	45,69	46	37,65	32,65	33	30,62	45,94	46
342	7,50	84	51,84	46,84	47	38,47	33,47	33	30,61	47,07	47
343	1,50	85	49,55	44,55	45	38,51	33,51	34	30,83	44,93	45
343	4,50	85	49,86	44,86	45	38,79	33,79	34	31,87	45,25	45
343	7,50	85	51,16	46,16	46	39,50	34,50	34	31,94	46,50	46
344	1,50	86	49,18	44,18	44	39,55	34,55	35	32,04	44,70	45
344	4,50	86	49,23	44,23	44	39,96	34,96	35	33,04	44,81	45
344	7,50	86	50,52	45,52	46	40,55	35,55	36	33,42	46,01	46
345	1,50	86	36,87	31,87	32	32,81	27,81	28	26,26	33,57	34

Project: Rivierzone Vlaardingen
Projectnr: n150110aa
Opdrachtgever: OMA Hoek van Holland
Datum: dinsdag 22 september 2016
Opgesteld door: ing. D. Roelofsen

RAADGEVENDE INGENIEURS
Nieman
Bouwfysica,-techniek en -regelgeving

waarneem-punt	waarneem-hoogte	bouw-nummer	Galgkade excl. aftrek	Galgkade incl. aftrek	Galgkade incl. aftrek afgerond	Parallelweg excl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek afgerond	30km-wegen	Totaal gecumuleerd incl. aftrek	Totaal gecumuleerd incl. aftrek afgerond
	[m]		[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
345	4,50	86	37,98	32,98	33	40,52	35,52	36	33,01	37,91	38
345	7,50	86	39,95	34,95	35	41,02	36,02	36	34,11	39,00	39
346	1,50	94	50,42	45,42	45	40,01	35,01	35	31,47	45,85	46
346	4,50	94	50,95	45,95	46	39,57	34,57	35	32,71	46,32	46
346	7,50	94	52,12	47,12	47	40,09	35,09	35	33,06	47,43	47
347	1,50	95	51,02	46,02	46	38,70	33,70	34	29,94	46,30	46
347	4,50	95	51,84	46,84	47	38,69	33,69	34	31,64	47,08	47
347	7,50	95	52,84	47,84	48	39,33	34,33	34	31,78	48,06	48
348	1,50	96	51,64	46,64	47	38,12	33,12	33	28,91	46,85	47
348	4,50	96	52,82	47,82	48	38,14	33,14	33	30,69	47,99	48
348	7,50	96	53,63	48,63	49	38,83	33,83	34	30,71	48,79	49
349	1,50	97	52,42	47,42	47	37,19	32,19	32	27,76	47,56	48
349	4,50	97	53,99	48,99	49	37,40	32,40	32	29,67	49,10	49
349	7,50	97	54,58	49,58	50	38,18	33,18	33	29,77	49,69	50
350	1,50	98	53,53	48,53	49	36,99	31,99	32	27,18	48,64	49
350	4,50	98	55,29	50,29	50	37,35	32,35	32	29,14	50,37	50
350	7,50	98	55,68	50,68	51	38,16	33,16	33	29,38	50,77	51
351	1,50	99	54,63	49,63	50	36,31	31,31	31	26,20	49,70	50
351	4,50	99	56,43	51,43	51	36,77	31,77	32	28,06	51,48	51
351	7,50	99	56,73	51,73	52	37,62	32,62	33	28,58	51,79	52
352	1,50	100	56,07	51,07	51	35,88	30,88	31	25,45	51,12	51
352	4,50	100	57,75	52,75	53	36,22	31,22	31	27,16	52,78	53
352	7,50	100	57,99	52,99	53	37,09	32,09	32	27,77	53,03	53
353	1,50	101	57,63	52,63	53	35,85	30,85	31	25,15	52,66	53
353	4,50	101	59,13	54,13	54	36,08	31,08	31	26,71	54,15	54
353	7,50	101	59,21	54,21	54	36,90	31,90	32	27,61	54,24	54
354	1,50	102	59,36	54,36	54	35,34	30,34	30	24,50	54,38	54
354	4,50	102	60,44	55,44	55	35,48	30,48	30	25,84	55,46	55
354	7,50	102	60,64	55,64	56	36,31	31,31	31	26,63	55,66	56
355	1,50	103	61,49	56,49	56	35,31	30,31	30	24,36	56,50	57
355	4,50	103	62,34	57,34	57	35,40	30,40	30	25,68	57,35	57
355	7,50	103	62,66	57,66	58	36,19	31,19	31	26,73	57,67	58
356	4,50	103	65,01	60,01	60	28,35	23,35	23	16,81	60,01	60
356	7,50	103	65,11	60,11	60	29,07	24,07	24	17,82	60,11	60
357	1,50	103	49,13	44,13	44	25,86	20,86	21	15,06	44,15	44
357	4,50	103	59,97	54,97	55	26,82	21,82	22	14,44	54,97	55
357	7,50	103	60,62	55,62	56	29,87	24,87	25	16,07	55,62	56
358	1,50	102	47,78	42,78	43	26,04	21,04	21	15,39	42,81	43
358	4,50	102	56,82	51,82	52	28,09	23,09	23	15,81	51,83	52
358	7,50	102	59,11	54,11	54	30,62	25,62	26	18,12	54,12	54
359	1,50	101	46,72	41,72	42	26,08	21,08	21	15,45	41,76	42
359	4,50	101	54,99	49,99	50	28,05	23,05	23	15,88	50,00	50
359	7,50	101	57,79	52,79	53	30,63	25,63	26	18,28	52,80	53
360	1,50	100	45,67	40,67	41	26,37	21,37	21	15,80	40,73	41
360	4,50	100	52,42	47,42	47	30,37	25,37	25	17,69	47,45	47
360	7,50	100	56,22	51,22	51	32,29	27,29	27	20,43	51,24	51
361	1,50	99	44,95	39,95	40	25,95	20,95	21	15,40	40,01	40
361	4,50	99	50,61	45,61	46	28,44	23,44	23	16,07	45,64	46
361	7,50	99	54,59	49,59	50	31,04	26,04	26	18,92	49,61	50
362	1,50	98	44,62	39,62	40	26,78	21,78	22	16,27	39,70	40
362	4,50	98	49,21	44,21	44	31,71	26,71	27	17,87	44,29	44
362	7,50	98	53,34	48,34	48	33,42	28,42	28	20,90	48,39	48
363	1,50	97	44,20	39,20	39	27,15	22,15	22	16,58	39,29	39
363	4,50	97	48,18	43,18	43	32,24	27,24	27	20,72	43,30	43
363	7,50	97	52,23	47,23	47	33,89	28,89	29	23,59	47,30	47
364	1,50	96	43,93	38,93	39	27,29	22,29	22	17,20	39,03	39
364	4,50	96	47,31	42,31	42	33,39	28,39	28	22,91	42,50	42
364	7,50	96	51,24	46,24	46	34,69	29,69	30	25,65	46,35	46
365	1,50	95	43,44	38,44	38	26,38	21,38	21	16,28	38,53	39

Project: Rivierzone Vlaardingen
Projectnr: n150110aa
Opdrachtgever: OMA Hoek van Holland
Datum: dinsdag 22 september 2016
Opgesteld door: ing. D. Roelofsen

RAADGEVENDE INGENIEURS
Nieman
Bouwfysica,-techniek en -regelgeving

waarneem-punt	waarneem-hoogte	bouw-nummer	Galgkade excl. aftrek	Galgkade incl. aftrek	Galgkade incl. aftrek afgerond	Parallelweg excl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek afgerond	30km-wegen	Totaal gecumuleerd incl. aftrek	Totaal gecumuleerd incl. aftrek afgerond
	[m]		[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
365	4,50	95	46,18	41,18	41	32,38	27,38	27	22,81	41,38	41
365	7,50	95	49,48	44,48	44	33,84	28,84	29	25,58	44,61	45
366	1,50	94	43,02	38,02	38	25,47	20,47	20	16,13	38,10	38
366	4,50	94	45,55	40,55	41	29,31	24,31	24	21,56	40,67	41
366	7,50	94	48,31	43,31	43	31,25	26,25	26	24,29	43,41	43
367	1,50	94	36,26	31,26	31	33,36	28,36	28	25,97	33,32	33
367	4,50	94	37,89	32,89	33	38,83	33,83	34	31,53	36,82	37
367	7,50	94	40,59	35,59	36	39,36	34,36	34	32,80	38,42	38
368	1,50	113	43,23	38,23	38	25,74	20,74	21	16,42	38,32	38
368	4,50	113	47,42	42,42	42	30,20	25,20	25	20,75	42,51	43
368	7,50	113	50,76	45,76	46	31,51	26,51	27	23,17	45,82	46
369	1,50	112	43,56	38,56	39	25,75	20,75	21	16,80	38,64	39
369	4,50	112	47,89	42,89	43	30,43	25,43	25	22,55	42,98	43
369	7,50	112	51,63	46,63	47	31,90	26,90	27	25,15	46,69	47
370	1,50	111	43,77	38,77	39	26,74	21,74	22	17,45	38,87	39
370	4,50	111	49,13	44,13	44	30,13	25,13	25	22,91	44,19	44
370	7,50	111	52,66	47,66	48	31,70	26,70	27	25,59	47,70	48
371	1,50	110	44,33	39,33	39	26,88	21,88	22	17,15	39,42	39
371	4,50	110	50,62	45,62	46	29,35	24,35	24	19,30	45,66	46
371	7,50	110	53,79	48,79	49	31,47	26,47	26	22,18	48,82	49
372	1,50	109	44,96	39,96	40	26,49	21,49	21	16,23	40,03	40
372	4,50	109	52,32	47,32	47	29,25	24,25	24	17,88	47,34	47
372	7,50	109	54,67	49,67	50	31,08	26,08	26	19,71	49,69	50
373	1,50	108	46,92	41,92	42	26,62	21,62	22	16,25	41,96	42
373	4,50	108	53,67	48,67	49	29,51	24,51	25	18,19	48,69	49
373	7,50	108	56,52	51,52	52	31,39	26,39	26	19,81	51,53	52
374	1,50	107	47,07	42,07	42	27,37	22,37	22	16,78	42,12	42
374	4,50	107	54,82	49,82	50	30,59	25,59	26	19,12	49,84	50
374	7,50	107	58,65	53,65	54	32,19	27,19	27	20,97	53,66	54
375	1,50	106	48,13	43,13	43	27,27	22,27	22	16,80	43,17	43
375	4,50	106	56,91	51,91	52	31,10	26,10	26	20,24	51,92	52
375	7,50	106	61,23	56,23	56	32,26	27,26	27	21,89	56,24	56
376	1,50	105	49,13	44,13	44	27,29	22,29	22	16,69	44,16	44
376	4,50	105	60,21	55,21	55	30,37	25,37	25	20,72	55,21	55
376	7,50	105	63,04	58,04	58	31,78	26,78	27	21,99	58,04	58
377	1,50	104	50,31	45,31	45	27,29	22,29	22	16,79	45,33	45
377	4,50	104	64,22	59,22	59	29,69	24,69	25	20,70	59,22	59
377	7,50	104	64,36	59,36	59	31,64	26,64	27	21,44	59,36	59
378	4,50	104	66,15	61,15	61	28,34	23,34	23	17,99	61,15	61
378	7,50	104	66,23	61,23	61	29,57	24,57	25	18,78	61,23	61
379	1,50	104	60,30	55,30	55	34,91	29,91	30	24,03	55,31	55
379	4,50	104	61,26	56,26	56	35,08	30,08	30	25,40	56,27	56
379	7,50	104	61,45	56,45	56	35,90	30,90	31	26,43	56,46	56
380	1,50	105	58,00	53,00	53	35,26	30,26	30	24,42	53,02	53
380	4,50	105	59,51	54,51	55	35,50	30,50	30	26,00	54,53	55
380	7,50	105	59,63	54,63	55	36,33	31,33	31	26,70	54,65	55
381	1,50	106	56,46	51,46	51	35,51	30,51	31	25,25	51,50	51
381	4,50	106	58,19	53,19	53	35,59	30,59	31	27,02	53,22	53
381	7,50	106	58,32	53,32	53	36,48	31,48	31	27,51	53,35	53
382	1,50	107	54,97	49,97	50	35,49	30,49	30	25,34	50,02	50
382	4,50	107	56,84	51,84	52	35,69	30,69	31	27,26	51,88	52
382	7,50	107	56,99	51,99	52	36,66	31,66	32	27,41	52,03	52
383	1,50	108	53,78	48,78	49	35,81	30,81	31	25,85	48,86	49
383	4,50	108	55,67	50,67	51	36,09	31,09	31	27,78	50,72	51
383	7,50	108	55,89	50,89	51	37,04	32,04	32	27,93	50,95	51
384	1,50	109	52,64	47,64	48	36,57	31,57	32	26,98	47,76	48
384	4,50	109	54,32	49,32	49	36,73	31,73	32	28,99	49,41	49
384	7,50	109	54,76	49,76	50	37,62	32,62	33	28,87	49,85	50
385	1,50	110	51,92	46,92	47	37,30	32,30	32	28,05	47,08	47

Project: Rivierzone Vlaardingen
Projectnr: n150110aa
Opdrachtgever: OMA Hoek van Holland
Datum: dinsdag 22 september 2016
Opgesteld door: ing. D. Roelofsen

RAADGEVENDE INGENIEURS
Nieman
Bouwfysica,-techniek en -regelgeving

waarneem-punt	waarneem-hoogte	bouw-nummer	Galgkade excl. aftrek	Galgkade incl. aftrek	Galgkade incl. aftrek afgerond	Parallelweg excl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek afgerond	30km-wegen	Totaal gecumuleerd incl. aftrek	Totaal gecumuleerd incl. aftrek afgerond
	[m]		[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
385	4,50	110	53,22	48,22	48	37,52	32,52	33	29,98	48,36	48
385	7,50	110	53,93	48,93	49	38,29	33,29	33	30,04	49,06	49
386	1,50	111	51,16	46,16	46	38,29	33,29	33	29,58	46,41	46
386	4,50	111	52,10	47,10	47	38,14	33,14	33	31,16	47,30	47
386	7,50	111	53,01	48,01	48	38,84	33,84	34	31,21	48,20	48
387	1,50	112	50,59	45,59	46	39,28	34,28	34	30,88	45,94	46
387	4,50	112	51,26	46,26	46	39,07	34,07	34	32,41	46,57	47
387	7,50	112	52,31	47,31	47	39,70	34,70	35	32,68	47,59	48
388	1,50	113	49,96	44,96	45	40,48	35,48	35	32,36	45,49	45
388	4,50	113	50,35	45,35	45	40,40	35,40	35	33,66	45,85	46
388	7,50	113	51,57	46,57	47	40,95	35,95	36	34,23	47,00	47
389	1,50	113	36,99	31,99	32	26,95	21,95	22	20,36	32,49	32
389	4,50	113	40,27	35,27	35	39,27	34,27	34	32,56	38,20	38
389	7,50	113	42,52	37,52	38	39,70	34,70	35	33,46	39,69	40
390	1,50	121	55,10	50,10	50	39,34	34,34	34	31,37	50,23	50
390	4,50	121	56,51	51,51	52	40,77	35,77	36	33,61	51,65	52
390	7,50	121	57,03	52,03	52	41,18	36,18	36	34,30	52,16	52
391	1,50	122	55,80	50,80	51	38,88	33,88	34	30,59	50,90	51
391	4,50	122	57,52	52,52	53	40,01	35,01	35	32,50	52,61	53
391	7,50	122	57,85	52,85	53	40,53	35,53	36	33,15	52,94	53
392	1,50	123	57,00	52,00	52	38,30	33,30	33	29,51	52,07	52
392	4,50	123	58,69	53,69	54	39,10	34,10	34	31,47	53,75	54
392	7,50	123	58,76	53,76	54	39,73	34,73	35	31,74	53,82	54
393	1,50	124	58,28	53,28	53	37,98	32,98	33	28,83	53,33	53
393	4,50	124	59,85	54,85	55	38,50	33,50	34	30,68	54,89	55
393	7,50	124	59,94	54,94	55	39,20	34,20	34	30,79	54,98	55
394	1,50	125	59,78	54,78	55	37,48	32,48	32	27,88	54,81	55
394	4,50	125	61,14	56,14	56	38,13	33,13	33	29,82	56,16	56
394	7,50	125	61,25	56,25	56	38,62	33,62	34	30,04	56,28	56
395	1,50	126	61,89	56,89	57	37,37	32,37	32	27,40	56,91	57
395	4,50	126	62,75	57,75	58	37,67	32,67	33	29,17	57,77	58
395	7,50	126	62,86	57,86	58	38,02	33,02	33	29,18	57,88	58
396	1,50	127	63,62	58,62	59	37,50	32,50	32	27,34	58,63	59
396	4,50	127	64,12	59,12	59	37,87	32,87	33	28,99	59,13	59
396	7,50	127	64,04	59,04	59	38,20	33,20	33	29,28	59,05	59
397	4,50	127	65,48	60,48	60	30,79	25,79	26	21,03	60,48	60
397	7,50	127	65,98	60,98	61	30,69	25,69	26	21,33	60,98	61
398	1,50	127	48,88	43,88	44	25,72	20,72	21	15,46	43,90	44
398	4,50	127	58,16	53,16	53	28,10	23,10	23	16,34	53,16	53
398	7,50	127	60,59	55,59	56	30,94	25,94	26	18,79	55,59	56
399	1,50	126	47,38	42,38	42	25,34	20,34	20	15,53	42,41	42
399	4,50	126	54,92	49,92	50	27,89	22,89	23	16,40	49,93	50
399	7,50	126	58,66	53,66	54	30,77	25,77	26	18,86	53,67	54
400	1,50	125	46,12	41,12	41	25,24	20,24	20	15,50	41,16	41
400	4,50	125	52,63	47,63	48	26,08	21,08	21	16,56	47,64	48
400	7,50	125	56,36	51,36	51	29,63	24,63	25	19,00	51,37	51
401	1,50	124	45,30	40,30	40	25,35	20,35	20	15,77	40,35	40
401	4,50	124	51,27	46,27	46	26,19	21,19	21	16,93	46,29	46
401	7,50	124	55,10	50,10	50	29,91	24,91	25	19,16	50,11	50
402	1,50	123	44,42	39,42	39	25,87	20,87	21	16,13	39,49	39
402	4,50	123	49,73	44,73	45	29,84	24,84	25	18,09	44,78	45
402	7,50	123	52,85	47,85	48	32,08	27,08	27	20,69	47,89	48
403	1,50	122	43,80	38,80	39	26,17	21,17	21	17,55	38,88	39
403	4,50	122	48,66	43,66	44	30,48	25,48	25	21,51	43,73	44
403	7,50	122	51,54	46,54	47	32,74	27,74	28	24,35	46,61	47
404	1,50	121	43,38	38,38	38	25,58	20,58	21	16,56	38,46	38
404	4,50	121	47,75	42,75	43	30,48	25,48	25	22,13	42,84	43
404	7,50	121	50,44	45,44	45	32,46	27,46	27	24,92	45,52	46
405	1,50	121	43,99	38,99	39	30,94	25,94	26	23,99	39,24	39

Project: Rivierzone Vlaardingen
Projectnr: n150110aa
Opdrachtgever: OMA Hoek van Holland
Datum: dinsdag 22 september 2016
Opgesteld door: ing. D. Roelofsen

RAADGEVENDE INGENIEURS
Nieman
Bouwfysica,-techniek en -regelgeving

waarneem-punt	waarneem-hoogte	bouw-nummer	Galgkade excl. aftrek	Galgkade incl. aftrek	Galgkade incl. aftrek afgerond	Parallelweg excl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek afgerond	30km-wegen	Totaal gecumuleerd incl. aftrek	Totaal gecumuleerd incl. aftrek afgerond
	[m]		[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
405	4,50	121	45,96	40,96	41	39,63	34,63	35	32,81	42,04	42
405	7,50	121	48,96	43,96	44	40,05	35,05	35	33,94	44,60	45
406	1,50	132	47,51	42,51	43	23,52	18,52	19	16,19	42,53	43
406	4,50	132	54,05	49,05	49	22,66	17,66	18	23,25	49,06	49
406	7,50	132	56,73	51,73	52	24,75	19,75	20	25,96	51,74	52
407	1,50	131	46,53	41,53	42	24,49	19,49	19	16,73	41,56	42
407	4,50	131	54,15	49,15	49	23,07	18,07	18	24,25	49,16	49
407	7,50	131	57,89	52,89	53	25,16	20,16	20	26,20	52,90	53
408	1,50	130	48,71	43,71	44	24,23	19,23	19	15,84	43,73	44
408	4,50	130	56,03	51,03	51	23,79	18,79	19	20,16	51,03	51
408	7,50	130	60,81	55,81	56	26,08	21,08	21	23,39	55,81	56
409	1,50	129	49,08	44,08	44	24,90	19,90	20	16,36	44,10	44
409	4,50	129	59,87	54,87	55	24,57	19,57	20	20,10	54,87	55
409	7,50	129	62,86	57,86	58	26,94	21,94	22	23,05	57,86	58
410	1,50	128	50,16	45,16	45	25,13	20,13	20	15,71	45,18	45
410	4,50	128	64,36	59,36	59	25,57	20,57	21	16,99	59,36	59
410	7,50	128	64,29	59,29	59	27,50	22,50	22	18,94	59,29	59
411	4,50	128	66,34	61,34	61	27,31	22,31	22	16,53	61,34	61
411	7,50	128	66,31	61,31	61	25,08	20,08	20	11,02	61,31	61
412	1,50	128	60,50	55,50	56	37,26	32,26	32	27,78	55,52	56
412	4,50	128	61,62	56,62	57	37,75	32,75	33	29,72	56,64	57
412	7,50	128	61,76	56,76	57	38,54	33,54	34	29,90	56,78	57
413	1,50	129	58,81	53,81	54	37,58	32,58	33	28,46	53,85	54
413	4,50	129	60,29	55,29	55	38,11	33,11	33	30,50	55,32	55
413	7,50	129	60,43	55,43	55	38,84	33,84	34	30,48	55,46	55
414	1,50	130	57,00	52,00	52	38,59	33,59	34	30,00	52,07	52
414	4,50	130	58,78	53,78	54	39,07	34,07	34	31,56	53,83	54
414	7,50	130	59,00	54,00	54	39,70	34,70	35	31,76	54,06	54
415	1,50	131	55,87	50,87	51	39,14	34,14	34	30,87	50,97	51
415	4,50	131	57,73	52,73	53	39,62	34,62	35	32,42	52,81	53
415	7,50	131	58,07	53,07	53	40,15	35,15	35	32,72	53,15	53
416	1,50	132	54,82	49,82	50	39,27	34,27	34	31,67	49,96	50
416	4,50	132	56,66	51,66	52	40,25	35,25	35	33,56	51,78	52
416	7,50	132	57,21	52,21	52	40,67	35,67	36	34,14	52,33	52
417	1,50	132	42,65	37,65	38	24,94	19,94	20	19,06	37,74	38
417	4,50	132	46,71	41,71	42	35,69	30,69	31	30,03	42,13	42
417	7,50	132	49,74	44,74	45	38,28	33,28	33	33,33	45,13	45
418	1,50	140	61,73	56,73	57	38,10	33,10	33	32,46	56,75	57
418	4,50	140	61,99	56,99	57	39,66	34,66	35	34,16	57,02	57
418	7,50	140	61,87	56,87	57	40,18	35,18	35	34,32	56,91	57
419	1,50	141	63,59	58,59	59	37,66	32,66	33	31,44	58,60	59
419	4,50	141	63,67	58,67	59	39,05	34,05	34	33,14	58,69	59
419	7,50	141	63,44	58,44	58	39,70	34,70	35	33,41	58,46	58
420	4,50	141	66,05	61,05	61	27,92	22,92	23	18,15	61,05	61
420	7,50	141	65,94	60,94	61	28,12	23,12	23	17,35	60,94	61
421	1,50	141	49,28	44,28	44	24,44	19,44	19	17,45	44,30	44
421	4,50	141	59,33	54,33	54	29,57	24,57	25	22,89	54,34	54
421	7,50	141	61,20	56,20	56	31,33	26,33	26	25,77	56,21	56
422	1,50	140	48,64	43,64	44	24,33	19,33	19	20,48	43,66	44
422	4,50	140	56,08	51,08	51	25,76	20,76	21	22,97	51,09	51
422	7,50	140	59,62	54,62	55	28,92	23,92	24	25,72	54,63	55
423	1,50	140	51,48	46,48	46	27,56	22,56	23	28,51	46,52	47
423	4,50	140	50,35	45,35	45	36,97	31,97	32	33,05	45,62	46
423	7,50	140	51,75	46,75	47	37,88	32,88	33	33,89	46,99	47
424	1,50	139	47,75	42,75	43	27,39	22,39	22	18,31	42,79	43
424	4,50	139	57,56	52,56	53	32,19	27,19	27	24,45	52,57	53
424	7,50	139	58,05	53,05	53	31,78	26,78	27	23,78	53,06	53
425	1,50	138	47,69	42,69	43	26,37	21,37	21	18,41	42,73	43
425	4,50	138	55,96	50,96	51	33,79	28,79	29	24,84	50,99	51

Project: Rivierzone Vlaardingen
Projectnr: n150110aa
Opdrachtgever: OMA Hoek van Holland
Datum: dinsdag 22 september 2016
Opgesteld door: ing. D. Roelofsen

RAADGEVENDE INGENIEURS
Nieman
Bouwfysica,-techniek en -regelgeving

waarneem-punt	waarneem-hoogte	bouw-nummer	Galgkade excl. aftrek	Galgkade incl. aftrek	Galgkade incl. aftrek afgerond	Parallelweg excl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek afgerond	30km-wegen	Totaal gecumuleerd incl. aftrek	Totaal gecumuleerd incl. aftrek afgerond
	[m]		[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
425	7,50	138	57,50	52,50	52	33,50	28,50	28	25,59	52,52	53
426	1,50	137	46,54	41,54	42	26,80	21,80	22	18,22	41,59	42
426	4,50	137	54,82	49,82	50	33,98	28,98	29	25,02	49,86	50
426	7,50	137	57,20	52,20	52	33,08	28,08	28	26,10	52,22	52
427	1,50	136	46,13	41,13	41	26,25	21,25	21	21,38	41,19	41
427	4,50	136	53,87	48,87	49	33,02	28,02	28	26,01	48,91	49
427	7,50	136	56,68	51,68	52	32,13	27,13	27	27,52	51,70	52
428	1,50	135	46,17	41,17	41	27,09	22,09	22	19,74	41,23	41
428	4,50	135	53,03	48,03	48	32,89	27,89	28	25,64	48,08	48
428	7,50	135	56,00	51,00	51	32,72	27,72	28	27,67	51,03	51
429	1,50	134	45,60	40,60	41	26,65	21,65	22	19,59	40,67	41
429	4,50	134	52,35	47,35	47	32,56	27,56	28	26,39	47,41	47
429	7,50	134	54,94	49,94	50	33,33	28,33	28	27,80	49,98	50
430	1,50	133	49,69	44,69	45	23,45	18,45	18	16,56	44,70	45
430	4,50	133	54,33	49,33	49	24,73	19,73	20	19,60	49,34	49
430	7,50	133	55,77	50,77	51	27,62	22,62	23	19,61	50,78	51
431	1,50	133	51,91	46,91	47	44,16	39,16	39	39,41	47,79	48
431	4,50	133	52,79	47,79	48	44,19	39,19	39	39,78	48,54	49
431	7,50	133	53,86	48,86	49	44,56	39,56	40	39,75	49,49	49
432	1,50	133	42,88	37,88	38	46,41	41,41	41	45,10	44,80	45
432	4,50	133	43,02	38,02	38	46,45	41,45	41	45,09	44,84	45
432	7,50	133	43,39	38,39	38	46,94	41,94	42	44,69	45,03	45
433	1,50	134	43,12	38,12	38	46,29	41,29	41	45,21	44,83	45
433	4,50	134	43,32	38,32	38	46,34	41,34	41	45,17	44,89	45
433	7,50	134	43,70	38,70	39	46,84	41,84	42	44,75	45,07	45
434	1,50	135	42,90	37,90	38	46,21	41,21	41	45,27	44,77	45
434	4,50	135	43,12	38,12	38	46,26	41,26	41	45,19	44,81	45
434	7,50	135	43,55	38,55	39	46,78	41,78	42	44,76	45,01	45
435	1,50	136	43,36	38,36	38	46,11	41,11	41	45,38	44,87	45
435	4,50	136	43,63	38,63	39	46,17	41,17	41	45,27	44,92	45
435	7,50	136	43,99	38,99	39	46,69	41,69	42	44,81	45,09	45
436	1,50	137	43,22	38,22	38	46,13	41,13	41	45,50	44,89	45
436	4,50	137	43,54	38,54	39	46,20	41,20	41	45,35	44,94	45
436	7,50	137	43,79	38,79	39	46,70	41,70	42	44,85	45,05	45
437	1,50	138	44,07	39,07	39	45,96	40,96	41	45,60	45,06	45
437	4,50	138	44,32	39,32	39	46,04	41,04	41	45,41	45,08	45
437	7,50	138	44,86	39,86	40	46,55	41,55	42	44,88	45,28	45
438	1,50	139	43,72	38,72	39	45,91	40,91	41	45,65	44,97	45
438	4,50	139	44,09	39,09	39	46,00	41,00	41	45,43	45,02	45
438	7,50	139	44,74	39,74	40	46,55	41,55	42	44,87	45,24	45
439	1,50	139	55,39	50,39	50	41,42	36,42	36	39,64	50,67	51
439	4,50	139	57,36	52,36	52	40,65	35,65	36	39,44	52,52	53
439	7,50	139	57,51	52,51	53	41,17	36,17	36	39,16	52,67	53
440	1,50	120	44,24	39,24	39	28,96	23,96	24	21,51	39,39	39
440	4,50	120	52,73	47,73	48	28,94	23,94	24	20,59	47,75	48
440	7,50	120	53,94	48,94	49	30,58	25,58	26	23,19	48,96	49
441	1,50	119	43,90	38,90	39	27,71	22,71	23	19,69	39,02	39
441	4,50	119	49,81	44,81	45	32,55	27,55	28	24,41	44,90	45
441	7,50	119	51,71	46,71	47	33,73	28,73	29	26,78	46,79	47
442	1,50	118	43,86	38,86	39	26,49	21,49	21	18,79	38,95	39
442	4,50	118	47,22	42,22	42	32,69	27,69	28	24,90	42,39	42
442	7,50	118	49,83	44,83	45	33,89	28,89	29	27,09	44,96	45
443	1,50	117	43,64	38,64	39	26,98	21,98	22	17,49	38,74	39
443	4,50	117	47,60	42,60	43	32,30	27,30	27	23,63	42,74	43
443	7,50	117	49,83	44,83	45	33,45	28,45	28	26,04	44,95	45
444	1,50	116	43,88	38,88	39	27,64	22,64	23	18,55	38,99	39
444	4,50	116	46,68	41,68	42	32,55	27,55	28	23,94	41,87	42
444	7,50	116	49,50	44,50	44	33,53	28,53	29	26,53	44,63	45
445	1,50	115	43,61	38,61	39	27,59	22,59	23	19,36	38,73	39

Project: Rivierzone Vlaardingen
Projectnr: n150110aa
Opdrachtgever: OMA Hoek van Holland
Datum: dinsdag 22 september 2016
Opgesteld door: ing. D. Roelofsen

RAADGEVENDE INGENIEURS
Nieman
Bouwfysica,-techniek en -regelgeving

waarneem-punt	waarneem-hoogte	bouw-nummer	Galgkade excl. aftrek	Galgkade incl. aftrek	Galgkade incl. aftrek afgerond	Parallelweg excl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek afgerond	30km-wegen	Totaal gecumuleerd incl. aftrek	Totaal gecumuleerd incl. aftrek afgerond
	[m]		[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
445	4,50	115	45,95	40,95	41	33,57	28,57	29	25,83	41,23	41
445	7,50	115	48,83	43,83	44	34,47	29,47	29	27,79	44,02	44
446	1,50	114	43,95	38,95	39	27,61	22,61	23	19,61	39,07	39
446	4,50	114	45,77	40,77	41	30,29	25,29	25	23,25	40,91	41
446	7,50	114	47,53	42,53	43	31,99	26,99	27	24,76	42,67	43
447	1,50	114	46,39	41,39	41	44,34	39,34	39	40,20	44,09	44
447	4,50	114	46,34	41,34	41	44,47	39,47	39	40,51	44,15	44
447	7,50	114	47,46	42,46	42	44,86	39,86	40	40,43	44,88	45
448	1,50	114	43,30	38,30	38	46,64	41,64	42	45,29	45,06	45
448	4,50	114	43,94	38,94	39	46,73	41,73	42	45,29	45,24	45
448	7,50	114	44,17	39,17	39	47,26	42,26	42	44,86	45,41	45
449	1,50	115	43,63	38,63	39	46,68	41,68	42	44,94	45,04	45
449	4,50	115	44,06	39,06	39	46,77	41,77	42	45,01	45,20	45
449	7,50	115	44,24	39,24	39	47,27	42,27	42	44,65	45,38	45
450	1,50	116	42,48	37,48	37	46,65	41,65	42	44,81	44,74	45
450	4,50	116	42,79	37,79	38	46,72	41,72	42	44,92	44,87	45
450	7,50	116	42,98	37,98	38	47,23	42,23	42	44,58	45,06	45
451	1,50	117	42,50	37,50	38	46,54	41,54	42	44,77	44,68	45
451	4,50	117	42,86	37,86	38	46,60	41,60	42	44,88	44,81	45
451	7,50	117	43,08	38,08	38	47,11	42,11	42	44,54	45,01	45
452	1,50	118	42,46	37,46	37	46,52	41,52	42	44,76	44,66	45
452	4,50	118	42,84	37,84	38	46,57	41,57	42	44,85	44,79	45
452	7,50	118	43,07	38,07	38	47,08	42,08	42	44,51	44,98	45
453	1,50	119	42,73	37,73	38	46,65	41,65	42	44,77	44,78	45
453	4,50	119	43,16	38,16	38	46,70	41,70	42	44,85	44,91	45
453	7,50	119	43,46	38,46	38	47,16	42,16	42	44,51	45,10	45
454	1,50	120	42,90	37,90	38	46,68	41,68	42	44,83	44,84	45
454	4,50	120	43,32	38,32	38	46,74	41,74	42	44,89	44,98	45
454	7,50	120	43,57	38,57	39	47,23	42,23	42	44,54	45,17	45
455	1,50	120	50,96	45,96	46	42,55	37,55	38	39,73	46,82	47
455	4,50	120	53,11	48,11	48	42,09	37,09	37	39,75	48,62	49
455	7,50	120	54,21	49,21	49	42,80	37,80	38	39,70	49,65	50
456	1,50	93	45,27	40,27	40	24,74	19,74	20	15,90	40,31	40
456	4,50	93	46,38	41,38	41	30,19	25,19	25	22,66	41,50	42
456	7,50	93	47,93	42,93	43	31,70	26,70	27	24,04	43,05	43
457	1,50	92	42,71	37,71	38	27,46	22,46	22	19,03	37,86	38
457	4,50	92	44,41	39,41	39	33,00	28,00	28	25,48	39,76	40
457	7,50	92	46,56	41,56	42	34,18	29,18	29	27,23	41,85	42
458	1,50	91	42,87	37,87	38	27,34	22,34	22	18,53	38,01	38
458	4,50	91	45,49	40,49	40	31,75	26,75	27	22,81	40,69	41
458	7,50	91	47,71	42,71	43	33,12	28,12	28	25,49	42,88	43
459	1,50	90	43,24	38,24	38	26,08	21,08	21	16,79	38,33	38
459	4,50	90	45,44	40,44	40	31,85	26,85	27	22,15	40,65	41
459	7,50	90	47,77	42,77	43	32,82	27,82	28	24,50	42,93	43
460	1,50	89	43,04	38,04	38	27,14	22,14	22	17,74	38,16	38
460	4,50	89	46,04	41,04	41	33,33	28,33	28	23,65	41,29	41
460	7,50	89	48,30	43,30	43	34,11	29,11	29	25,97	43,49	43
461	1,50	88	42,65	37,65	38	27,90	22,90	23	18,70	37,81	38
461	4,50	88	45,39	40,39	40	33,83	28,83	29	25,31	40,72	41
461	7,50	88	47,65	42,65	43	34,71	29,71	30	27,08	42,90	43
462	1,50	87	41,76	36,76	37	28,50	23,50	24	19,70	36,99	37
462	4,50	87	43,54	38,54	39	32,68	27,68	28	24,46	38,93	39
462	7,50	87	45,81	40,81	41	33,86	28,86	29	26,29	41,12	41
463	1,50	87	43,85	38,85	39	43,62	38,62	39	40,43	42,66	43
463	4,50	87	46,63	41,63	42	43,44	38,44	38	40,17	43,95	44
463	7,50	87	47,76	42,76	43	43,68	38,68	39	40,01	44,69	45
464	1,50	87	45,22	40,22	40	46,32	41,32	41	45,51	45,48	45
464	4,50	87	45,24	40,24	40	46,53	41,53	42	45,39	45,53	46
464	7,50	87	45,28	40,28	40	46,93	41,93	42	44,92	45,57	46

Project: Rivierzone Vlaardingen
Projectnr: n150110aa
Opdrachtgever: OMA Hoek van Holland
Datum: dinsdag 22 september 2016
Opgesteld door: ing. D. Roelofsen

RAADGEVENDE INGENIEURS
Nieman
Bouwfysica,-techniek en -regelgeving

waarneem-punt	waarneem-hoogte	bouw-nummer	Galgkade excl. aftrek	Galgkade incl. aftrek	Galgkade incl. aftrek afgerond	Parallelweg excl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek afgerond	30km-wegen	Totaal gecumuleerd incl. aftrek	Totaal gecumuleerd incl. aftrek afgerond
	[m]		[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
465	1,50	88	44,70	39,70	40	46,35	41,35	41	45,24	45,26	45
465	4,50	88	44,76	39,76	40	46,56	41,56	42	45,19	45,34	45
465	7,50	88	44,79	39,79	40	46,97	41,97	42	44,77	45,41	45
466	1,50	89	44,17	39,17	39	46,42	41,42	41	45,01	45,07	45
466	4,50	89	44,22	39,22	39	46,59	41,59	42	45,02	45,16	45
466	7,50	89	44,31	39,31	39	47,02	42,02	42	44,64	45,27	45
467	1,50	90	44,40	39,40	39	46,50	41,50	42	44,83	45,11	45
467	4,50	90	44,54	39,54	40	46,65	41,65	42	44,88	45,23	45
467	7,50	90	44,62	39,62	40	47,09	42,09	42	44,54	45,36	45
468	1,50	91	44,59	39,59	40	46,57	41,57	42	44,84	45,20	45
468	4,50	91	44,80	39,80	40	46,73	41,73	42	44,91	45,35	45
468	7,50	91	44,92	39,92	40	47,17	42,17	42	44,57	45,48	45
469	1,50	92	44,73	39,73	40	46,62	41,62	42	45,00	45,30	45
469	4,50	92	45,00	40,00	40	46,75	41,75	42	45,03	45,44	45
469	7,50	92	45,07	40,07	40	47,19	42,19	42	44,66	45,56	46
470	1,50	93	44,98	39,98	40	46,60	41,60	42	45,40	45,49	45
470	4,50	93	45,26	40,26	40	46,72	41,72	42	45,35	45,60	46
470	7,50	93	45,28	40,28	40	47,22	42,22	42	44,90	45,70	46
471	1,50	93	45,49	40,49	40	43,97	38,97	39	40,42	43,53	44
471	4,50	93	45,45	40,45	40	43,99	38,99	39	40,74	43,57	44
471	7,50	93	46,59	41,59	42	44,57	39,57	40	40,62	44,33	44
472	1,50	62	43,21	38,21	38	24,42	19,42	19	16,06	38,28	38
472	4,50	62	43,72	38,72	39	29,70	24,70	25	22,30	38,92	39
472	7,50	62	45,29	40,29	40	31,24	26,24	26	23,98	40,49	40
473	1,50	61	42,03	37,03	37	26,63	21,63	22	19,01	37,17	37
473	4,50	61	43,29	38,29	38	31,46	26,46	26	24,58	38,62	39
473	7,50	61	45,19	40,19	40	32,67	27,67	28	26,45	40,48	40
474	1,50	60	42,25	37,25	37	26,51	21,51	22	18,27	37,38	37
474	4,50	60	44,34	39,34	39	30,28	25,28	25	23,00	39,54	40
474	7,50	60	46,48	41,48	41	31,70	26,70	27	25,21	41,65	42
475	1,50	59	42,29	37,29	37	25,89	20,89	21	17,27	37,40	37
475	4,50	59	44,26	39,26	39	31,86	26,86	27	21,95	39,53	40
475	7,50	59	46,22	41,22	41	32,73	27,73	28	23,70	41,43	41
476	1,50	58	42,03	37,03	37	26,46	21,46	21	17,53	37,16	37
476	4,50	58	44,20	39,20	39	33,72	28,72	29	23,33	39,60	40
476	7,50	58	46,30	41,30	41	34,54	29,54	30	25,58	41,61	42
477	1,50	57	42,01	37,01	37	29,42	24,42	24	20,45	37,27	37
477	4,50	57	44,21	39,21	39	34,35	29,35	29	25,36	39,69	40
477	7,50	57	46,13	41,13	41	35,23	30,23	30	26,91	41,52	42
478	1,50	56	41,16	36,16	36	28,84	23,84	24	19,51	36,44	36
478	4,50	56	42,13	37,13	37	32,50	27,50	28	24,02	37,64	38
478	7,50	56	44,31	39,31	39	33,66	28,66	29	25,65	39,72	40
479	1,50	56	41,87	36,87	37	42,71	37,71	38	39,49	41,33	41
479	4,50	56	46,30	41,30	41	42,52	37,52	38	39,02	43,36	43
479	7,50	56	47,33	42,33	42	42,81	37,81	38	38,92	44,08	44
480	1,50	56	48,15	43,15	43	45,62	40,62	41	44,72	46,19	46
480	4,50	56	47,84	42,84	43	46,01	41,01	41	44,63	46,13	46
480	7,50	56	47,63	42,63	43	46,38	41,38	41	44,28	46,08	46
481	1,50	57	46,51	41,51	42	45,69	40,69	41	44,81	45,50	45
481	4,50	57	46,35	41,35	41	46,07	41,07	41	44,72	45,54	46
481	7,50	57	46,24	41,24	41	46,42	41,42	41	44,35	45,54	46
482	1,50	58	46,54	41,54	42	45,85	40,85	41	44,92	45,59	46
482	4,50	58	46,39	41,39	41	46,22	41,22	41	44,82	45,64	46
482	7,50	58	46,23	41,23	41	46,58	41,58	42	44,45	45,62	46
483	1,50	59	46,22	41,22	41	45,74	40,74	41	45,03	45,46	45
483	4,50	59	46,04	41,04	41	46,09	41,09	41	44,93	45,49	45
483	7,50	59	45,82	40,82	41	46,45	41,45	41	44,54	45,45	45
484	1,50	60	45,92	40,92	41	45,97	40,97	41	45,10	45,45	45
484	4,50	60	45,73	40,73	41	46,28	41,28	41	44,98	45,47	45

Project: Rivierzone Vlaardingen
Projectnr: n150110aa
Opdrachtgever: OMA Hoek van Holland
Datum: dinsdag 22 september 2016
Opgesteld door: ing. D. Roelofsen

RAADGEVENDE INGENIEURS
Nieman
Bouwfysica,-techniek en -regelgeving

waarneem-punt	waarneem-hoogte	bouw-nummer	Galgkade excl. aftrek	Galgkade incl. aftrek	Galgkade incl. aftrek afgerond	Parallelweg excl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek afgerond	30km-wegen	Totaal gecumuleerd incl. aftrek	Totaal gecumuleerd incl. aftrek afgerond
	[m]		[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
484	7,50	60	45,56	40,56	41	46,64	41,64	42	44,56	45,44	45
485	1,50	61	46,01	41,01	41	45,97	40,97	41	45,22	45,52	46
485	4,50	61	45,91	40,91	41	46,28	41,28	41	45,10	45,56	46
485	7,50	61	45,67	40,67	41	46,64	41,64	42	44,67	45,51	46
486	1,50	62	46,08	41,08	41	46,04	41,04	41	45,31	45,60	46
486	4,50	62	45,97	40,97	41	46,31	41,31	41	45,17	45,61	46
486	7,50	62	45,83	40,83	41	46,73	41,73	42	44,72	45,61	46
487	1,50	62	42,79	37,79	38	43,23	38,23	38	40,00	41,99	42
487	4,50	62	42,53	37,53	38	43,39	38,39	38	40,22	42,01	42
487	7,50	62	43,60	38,60	39	43,91	38,91	39	40,12	42,62	43
488	1,50	33	45,16	40,16	40	24,11	19,11	19	15,62	40,20	40
488	4,50	33	45,71	40,71	41	28,39	23,39	23	20,48	40,80	41
488	7,50	33	47,78	42,78	43	30,09	25,09	25	21,67	42,86	43
489	1,50	32	43,80	38,80	39	26,37	21,37	21	18,71	38,89	39
489	4,50	32	45,62	40,62	41	31,62	26,62	27	24,78	40,82	41
489	7,50	32	48,24	43,24	43	32,62	27,62	28	26,30	43,38	43
490	1,50	31	43,69	38,69	39	25,83	20,83	21	16,96	38,77	39
490	4,50	31	46,71	41,71	42	29,48	24,48	24	20,84	41,80	42
490	7,50	31	49,50	44,50	44	30,25	25,25	25	23,09	44,56	45
491	1,50	30	45,30	40,30	40	25,31	20,31	20	15,86	40,35	40
491	4,50	30	47,48	42,48	42	29,50	24,50	24	20,04	42,56	43
491	7,50	30	50,02	45,02	45	30,17	25,17	25	22,12	45,07	45
492	1,50	29	44,02	39,02	39	25,83	20,83	21	17,30	39,09	39
492	4,50	29	47,36	42,36	42	31,25	26,25	26	23,73	42,48	42
492	7,50	29	50,27	45,27	45	32,63	27,63	28	25,88	45,36	45
493	1,50	28	43,45	38,45	38	27,29	22,29	22	18,70	38,57	39
493	4,50	28	46,70	41,70	42	31,44	26,44	26	24,45	41,85	42
493	7,50	28	49,44	44,44	44	33,54	28,54	29	26,52	44,57	45
494	1,50	27	43,48	38,48	38	28,01	23,01	23	19,20	38,62	39
494	4,50	27	46,54	41,54	42	34,10	29,10	29	25,40	41,81	42
494	7,50	27	48,69	43,69	44	35,27	30,27	30	27,01	43,91	44
495	1,50	27	46,23	41,23	41	40,43	35,43	35	39,21	42,88	43
495	4,50	27	48,73	43,73	44	41,15	36,15	36	39,00	44,81	45
495	7,50	27	49,95	44,95	45	41,91	36,91	37	38,85	45,87	46
496	1,50	27	47,61	42,61	43	44,72	39,72	40	44,72	45,68	46
496	4,50	27	47,22	42,22	42	45,28	40,28	40	44,58	45,61	46
496	7,50	27	47,68	42,68	43	45,78	40,78	41	44,16	45,88	46
497	1,50	28	48,46	43,46	43	44,87	39,87	40	44,69	46,15	46
497	4,50	28	47,84	42,84	43	45,40	40,40	40	44,55	45,93	46
497	7,50	28	48,29	43,29	43	45,89	40,89	41	44,14	46,21	46
498	1,50	29	48,46	43,46	43	44,94	39,94	40	44,75	46,18	46
498	4,50	29	48,01	43,01	43	45,47	40,47	40	44,65	46,06	46
498	7,50	29	48,35	43,35	43	45,94	40,94	41	44,31	46,29	46
499	1,50	30	48,11	43,11	43	44,90	39,90	40	44,70	45,97	46
499	4,50	30	47,70	42,70	43	45,44	40,44	40	44,59	45,89	46
499	7,50	30	47,86	42,86	43	45,90	40,90	41	44,25	46,02	46
500	1,50	31	48,16	43,16	43	45,11	40,11	40	44,75	46,06	46
500	4,50	31	47,86	42,86	43	45,62	40,62	41	44,66	46,03	46
500	7,50	31	47,96	42,96	43	46,06	41,06	41	44,36	46,15	46
501	1,50	32	48,01	43,01	43	45,13	40,13	40	44,67	45,97	46
501	4,50	32	47,81	42,81	43	45,61	40,61	41	44,59	45,99	46
501	7,50	32	47,79	42,79	43	46,03	41,03	41	44,27	46,04	46
502	1,50	33	48,07	43,07	43	45,13	40,13	40	44,51	45,97	46
502	4,50	33	47,87	42,87	43	45,59	40,59	41	44,41	45,97	46
502	7,50	33	47,73	42,73	43	46,00	41,00	41	44,04	45,95	46
503	1,50	33	44,33	39,33	39	42,84	37,84	38	39,11	42,36	42
503	4,50	33	44,20	39,20	39	43,09	38,09	38	39,24	42,41	42
503	7,50	33	45,33	40,33	40	43,55	38,55	39	39,17	43,13	43
504	1,50	1 - buitenruimte	52,04	47,04	47	28,29	23,29	23	17,62	47,06	47

Project: Rivierzone Vlaardingen
Projectnr: n150110aa
Opdrachtgever: OMA Hoek van Holland
Datum: dinsdag 22 september 2016
Opgesteld door: ing. D. Roelofsen

RAADGEVENDE INGENIEURS
Nieman
Bouwfysica,-techniek en -regelgeving

waarneem-punt	waarneem-hoogte	bouw-nummer	Galgkade excl. aftrek	Galgkade incl. aftrek	Galgkade incl. aftrek afgerond	Parallelweg excl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek afgerond	30km-wegen	Totaal gecumuleerd incl. aftrek	Totaal gecumuleerd incl. aftrek afgerond
	[m]		[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
505	1,50	2 - buitenruimte	49,02	44,02	44	27,04	22,04	22	16,89	44,05	44
506	1,50	3 - buitenruimte	47,58	42,58	43	26,88	21,88	22	18,57	42,62	43
507	1,50	4 - buitenruimte	50,81	45,81	46	26,84	21,84	22	22,07	45,83	46
508	1,50	18 - buitenruimte	52,09	47,09	47	27,77	22,77	23	17,48	47,11	47
509	1,50	17 - buitenruimte	50,82	45,82	46	27,65	22,65	23	17,48	45,84	46
510	1,50	16 - buitenruimte	49,05	44,05	44	27,34	22,34	22	17,28	44,08	44
511	1,50	15 - buitenruimte	48,04	43,04	43	27,88	22,88	23	18,17	43,09	43
512	1,50	14 - buitenruimte	46,79	41,79	42	26,30	21,30	21	18,72	41,84	42
513	1,50	13 - buitenruimte	46,55	41,55	42	26,25	21,25	21	17,75	41,60	42
514	1,50	12 - buitenruimte	46,52	41,52	42	25,94	20,94	21	18,67	41,56	42
515	1,50	1	66,67	61,67	62	34,55	29,55	30	23,45	61,67	62
516	1,50	18	66,47	61,47	61	31,71	26,71	27	22,09	61,47	61
517	1,50	19	64,70	59,70	60	25,89	20,89	21	14,20	59,70	60
518	1,50	19 - buitenruimte	51,58	46,58	47	28,38	23,38	23	17,13	46,60	47
519	1,50	20 - buitenruimte	50,05	45,05	45	28,18	23,18	23	17,14	45,08	45
520	1,50	21 - buitenruimte	48,21	43,21	43	27,97	22,97	23	17,29	43,25	43
521	1,50	22 - buitenruimte	47,17	42,17	42	27,74	22,74	23	17,36	42,22	42
522	1,50	23 - buitenruimte	46,48	41,48	41	27,82	22,82	23	17,78	41,54	42
523	1,50	24 - buitenruimte	45,82	40,82	41	27,46	22,46	22	17,59	40,89	41
524	1,50	25 - buitenruimte	45,37	40,37	40	28,11	23,11	23	18,53	40,46	40
525	1,50	26 - buitenruimte	44,24	39,24	39	28,10	23,10	23	19,44	39,36	39
526	1,50	34 - buitenruimte	45,15	40,15	40	26,41	21,41	21	18,41	40,22	40
527	1,50	35 - buitenruimte	44,66	39,66	40	26,88	21,88	22	18,04	39,74	40
528	1,50	36 - buitenruimte	45,11	40,11	40	27,17	22,17	22	18,05	40,19	40
529	1,50	37 - buitenruimte	45,63	40,63	41	27,60	22,60	23	17,65	40,70	41
530	1,50	38 - buitenruimte	46,00	41,00	41	27,66	22,66	23	17,30	41,07	41
531	1,50	39 - buitenruimte	46,96	41,96	42	27,91	22,91	23	17,40	42,02	42
532	1,50	40 - buitenruimte	47,54	42,54	43	28,16	23,16	23	17,46	42,59	43
533	1,50	41 - buitenruimte	48,68	43,68	44	28,02	23,02	23	17,18	43,72	44
534	1,50	42 - buitenruimte	50,05	45,05	45	27,99	22,99	23	16,93	45,08	45
535	1,50	43 - buitenruimte	50,70	45,70	46	28,53	23,53	24	17,40	45,73	46
536	1,50	44 - buitenruimte	52,00	47,00	47	28,73	23,73	24	17,54	47,02	47
537	1,50	45 - buitenruimte	50,70	45,70	46	28,46	23,46	23	17,28	45,73	46
538	1,50	46 - buitenruimte	49,02	44,02	44	28,54	23,54	24	17,46	44,06	44
539	1,50	47 - buitenruimte	47,44	42,44	42	28,24	23,24	23	17,43	42,50	42
540	1,50	48 - buitenruimte	46,69	41,69	42	28,25	23,25	23	17,49	41,76	42
541	1,50	49 - buitenruimte	46,42	41,42	41	28,08	23,08	23	17,55	41,49	41
542	1,50	50 - buitenruimte	45,02	40,02	40	27,88	22,88	23	17,48	40,11	40
543	1,50	51 - buitenruimte	44,58	39,58	40	27,67	22,67	23	17,55	39,68	40
544	1,50	52 - buitenruimte	44,11	39,11	39	27,99	22,99	23	17,94	39,23	39
545	1,50	53 - buitenruimte	43,87	38,87	39	27,83	22,83	23	18,01	38,99	39
546	1,50	54 - buitenruimte	43,66	38,66	39	28,84	23,84	24	18,99	38,82	39
547	1,50	55 - buitenruimte	43,29	38,29	38	28,36	23,36	23	20,04	38,45	38
548	1,50	63 - buitenruimte	43,42	38,42	38	27,69	22,69	23	18,89	38,55	39
549	1,50	64 - buitenruimte	43,15	38,15	38	27,36	22,36	22	18,53	38,28	38
550	1,50	65 - buitenruimte	43,52	38,52	39	27,97	22,97	23	18,54	38,65	39
551	1,50	66 - buitenruimte	43,69	38,69	39	28,30	23,30	23	18,23	38,83	39
552	1,50	67 - buitenruimte	44,17	39,17	39	28,34	23,34	23	17,82	39,29	39
553	1,50	68 - buitenruimte	44,48	39,48	39	28,51	23,51	24	18,05	39,60	40
554	1,50	69 - buitenruimte	45,01	40,01	40	28,91	23,91	24	17,86	40,12	40
555	1,50	70 - buitenruimte	45,63	40,63	41	28,12	23,12	23	17,53	40,71	41
556	1,50	71 - buitenruimte	46,17	41,17	41	27,99	22,99	23	17,23	41,24	41
557	1,50	72 - buitenruimte	47,33	42,33	42	28,31	23,31	23	17,40	42,39	42
558	1,50	73 - buitenruimte	48,61	43,61	44	28,12	23,12	23	17,11	43,65	44
559	1,50	74 - buitenruimte	50,45	45,45	45	28,45	23,45	23	17,47	45,48	45
560	1,50	75 - buitenruimte	52,51	47,51	48	28,55	23,55	24	17,45	47,53	48
561	1,50	76 - buitenruimte	51,65	46,65	47	28,83	23,83	24	18,00	46,67	47
562	1,50	77 - buitenruimte	50,23	45,23	45	28,74	23,74	24	17,94	45,26	45
563	1,50	78 - buitenruimte	48,85	43,85	44	28,52	23,52	24	17,89	43,89	44

Project: Rivierzone Vlaardingen
Projectnr: n150110aa
Opdrachtgever: OMA Hoek van Holland
Datum: dinsdag 22 september 2016
Opgesteld door: ing. D. Roelofsen

RAADGEVENDE INGENIEURS
Nieman
Bouwfysica,-techniek en -regelgeving

waarneem-punt	waarneem-hoogte	bouw-nummer	Galgkade excl. aftrek	Galgkade incl. aftrek	Galgkade incl. aftrek afgerond	Parallelweg excl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek afgerond	30km-wegen	Totaal gecumuleerd incl. aftrek	Totaal gecumuleerd incl. aftrek afgerond
	[m]		[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
564	1,50	79 - buitenruimte	48,11	43,11	43	28,64	23,64	24	18,07	43,16	43
565	1,50	80 - buitenruimte	46,76	41,76	42	28,49	23,49	23	18,08	41,83	42
566	1,50	81 - buitenruimte	45,62	40,62	41	28,55	23,55	24	18,13	40,71	41
567	1,50	82 - buitenruimte	45,71	40,71	41	28,40	23,40	23	18,14	40,80	41
568	1,50	83 - buitenruimte	45,11	40,11	40	28,76	23,76	24	18,75	40,22	40
569	1,50	84 - buitenruimte	44,82	39,82	40	28,17	23,17	23	18,63	39,92	40
570	1,50	85 - buitenruimte	44,47	39,47	39	29,32	24,32	24	19,45	39,61	40
571	1,50	86 - buitenruimte	44,08	39,08	39	29,56	24,56	25	20,39	39,25	39
572	1,50	94 - buitenruimte	44,52	39,52	40	28,65	23,65	24	19,72	39,64	40
573	1,50	95 - buitenruimte	44,35	39,35	39	28,14	23,14	23	18,89	39,46	39
574	1,50	96 - buitenruimte	44,59	39,59	40	28,90	23,90	24	18,98	39,72	40
575	1,50	97 - buitenruimte	45,06	40,06	40	28,73	23,73	24	18,66	40,17	40
576	1,50	98 - buitenruimte	45,34	40,34	40	28,80	23,80	24	18,58	40,44	40
577	1,50	99 - buitenruimte	46,37	41,37	41	28,46	23,46	23	18,32	41,45	41
578	1,50	100 - buitenruimte	46,83	41,83	42	28,12	23,12	23	17,90	41,89	42
579	1,50	101 - buitenruimte	47,75	42,75	43	28,33	23,33	23	17,97	42,80	43
580	1,50	102 - buitenruimte	48,81	43,81	44	28,25	23,25	23	17,72	43,85	44
581	1,50	103 - buitenruimte	51,32	46,32	46	28,90	23,90	24	18,17	46,35	46
582	1,50	104 - buitenruimte	52,69	47,69	48	28,95	23,95	24	18,61	47,71	48
583	1,50	105 - buitenruimte	51,33	46,33	46	28,60	23,60	24	18,27	46,36	46
584	1,50	106 - buitenruimte	50,24	45,24	45	28,93	23,93	24	18,57	45,27	45
585	1,50	107 - buitenruimte	48,36	43,36	43	28,33	23,33	23	18,10	43,41	43
586	1,50	108 - buitenruimte	47,55	42,55	43	28,32	23,32	23	18,37	42,61	43
587	1,50	109 - buitenruimte	46,51	41,51	42	28,13	23,13	23	18,29	41,58	42
588	1,50	110 - buitenruimte	45,64	40,64	41	28,02	23,02	23	18,60	40,72	41
589	1,50	111 - buitenruimte	45,03	40,03	40	28,40	23,40	23	19,15	40,13	40
590	1,50	112 - buitenruimte	44,52	39,52	40	28,13	23,13	23	19,19	39,63	40
591	1,50	113 - buitenruimte	44,73	39,73	40	28,27	23,27	23	19,95	39,84	40
592	1,50	121 - buitenruimte	44,72	39,72	40	28,44	23,44	23	20,09	39,84	40
593	1,50	122 - buitenruimte	45,05	40,05	40	28,01	23,01	23	19,10	40,15	40
594	1,50	123 - buitenruimte	45,68	40,68	41	27,71	22,71	23	18,62	40,76	41
595	1,50	124 - buitenruimte	46,45	41,45	41	27,69	22,69	23	18,34	41,51	42
596	1,50	125 - buitenruimte	47,33	42,33	42	27,59	22,59	23	17,92	42,38	42
597	1,50	126 - buitenruimte	48,91	43,91	44	27,74	22,74	23	17,96	43,95	44
598	1,50	127 - buitenruimte	53,08	48,08	48	28,74	23,74	24	18,45	48,10	48
599	1,50	128 - buitenruimte	52,98	47,98	48	27,15	22,15	22	18,21	47,99	48
600	1,50	129 - buitenruimte	51,04	46,04	46	26,93	21,93	22	18,49	46,06	46
601	1,50	130 - buitenruimte	49,39	44,39	44	27,00	22,00	22	18,86	44,42	44
602	1,50	131 - buitenruimte	48,23	43,23	43	26,52	21,52	22	18,96	43,26	43
603	1,50	132 - buitenruimte	48,31	43,31	43	26,74	21,74	22	19,42	43,35	43
604	1,50	141 - buitenruimte	51,44	46,44	46	26,71	21,71	22	18,59	46,46	46
605	1,50	140 - buitenruimte	49,89	44,89	45	26,87	21,87	22	20,81	44,92	45
606	1,50	139 - buitenruimte	51,03	46,03	46	30,30	25,30	25	24,77	46,08	46
607	1,50	138 - buitenruimte	49,44	44,44	44	26,23	21,23	21	22,58	44,47	44
608	1,50	137 - buitenruimte	47,78	42,78	43	27,39	22,39	22	22,09	42,83	43
609	1,50	136 - buitenruimte	46,84	41,84	42	26,61	21,61	22	21,24	41,89	42
610	1,50	135 - buitenruimte	47,33	42,33	42	26,83	21,83	22	21,03	42,38	42
611	1,50	134 - buitenruimte	45,99	40,99	41	27,81	22,81	23	22,86	41,08	41
612	1,50	133 - buitenruimte	51,68	46,68	47	28,75	23,75	24	23,39	46,71	47
613	1,50	120 - buitenruimte	44,75	39,75	40	31,16	26,16	26	24,78	39,98	40
614	1,50	119 - buitenruimte	44,13	39,13	39	28,68	23,68	24	22,58	39,28	39
615	1,50	118 - buitenruimte	44,44	39,44	39	28,15	23,15	23	21,15	39,56	40
616	1,50	117 - buitenruimte	44,75	39,75	40	27,23	22,23	22	19,61	39,84	40
617	1,50	116 - buitenruimte	44,55	39,55	40	27,71	22,71	23	20,26	39,65	40
618	1,50	115 - buitenruimte	44,44	39,44	39	29,21	24,21	24	22,15	39,59	40
619	1,50	114 - buitenruimte	44,37	39,37	39	32,51	27,51	28	25,48	39,70	40
620	1,50	93 - buitenruimte	42,26	37,26	37	30,16	25,16	25	23,21	37,57	38
621	1,50	92 - buitenruimte	43,56	38,56	39	29,69	24,69	25	22,31	38,77	39
622	1,50	91 - buitenruimte	43,24	38,24	38	28,83	23,83	24	20,78	38,42	38

Project: Rivierzone Vlaardingen
Projectnr: n150110aa
Opdrachtgever: OMA Hoek van Holland
Datum: dinsdag 22 september 2016
Opgesteld door: ing. D. Roelofsen

RAADGEVENDE INGENIEURS
Nieman
Bouwfysica,-techniek en -regelgeving

waarneem-punt	waarneem-hoogte	bouw-nummer	Galgkade excl. aftrek	Galgkade incl. aftrek	Galgkade incl. aftrek afgerond	Parallelweg excl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek	Parallelweg incl. aftrek afgerond	30km-wegen	Totaal gecumuleerd incl. aftrek	Totaal gecumuleerd incl. aftrek afgerond
	[m]		[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
623	1,50	90 - buitenruimte	43,78	38,78	39	28,28	23,28	23	20,16	38,92	39
624	1,50	89 - buitenruimte	43,23	38,23	38	28,42	23,42	23	20,47	38,39	38
625	1,50	88 - buitenruimte	43,16	38,16	38	29,14	24,14	24	21,78	38,36	38
626	1,50	87 - buitenruimte	41,96	36,96	37	31,61	26,61	27	23,93	37,41	37
627	1,50	62 - buitenruimte	41,82	36,82	37	28,42	23,42	23	22,07	37,06	37
628	1,50	61 - buitenruimte	42,61	37,61	38	27,28	22,28	22	20,73	37,76	38
629	1,50	60 - buitenruimte	42,78	37,78	38	26,93	21,93	22	19,58	37,91	38
630	1,50	59 - buitenruimte	43,88	38,88	39	26,67	21,67	22	19,35	38,98	39
631	1,50	58 - buitenruimte	43,00	38,00	38	27,66	22,66	23	19,99	38,15	38
632	1,50	57 - buitenruimte	42,99	37,99	38	27,72	22,72	23	19,90	38,14	38
633	1,50	56 - buitenruimte	42,26	37,26	37	31,22	26,22	26	23,65	37,64	38
634	1,50	33 - buitenruimte	46,42	41,42	41	27,45	22,45	22	21,59	41,49	41
635	1,50	32 - buitenruimte	46,20	41,20	41	27,08	22,08	22	20,49	41,26	41
636	1,50	31 - buitenruimte	45,44	40,44	40	26,78	21,78	22	19,39	40,51	41
637	1,50	30 - buitenruimte	46,34	41,34	41	26,43	21,43	21	18,99	41,39	41
638	1,50	29 - buitenruimte	44,69	39,69	40	26,81	21,81	22	19,15	39,77	40
639	1,50	28 - buitenruimte	44,38	39,38	39	27,02	22,02	22	20,12	39,47	39
640	1,50	27 - buitenruimte	42,74	37,74	38	30,28	25,28	25	23,48	38,03	38
641	1,50	11 - buitenruimte	47,33	42,33	42	27,11	22,11	22	21,61	42,38	42
642	1,50	10 - buitenruimte	46,64	41,64	42	27,11	22,11	22	20,02	41,70	42
643	1,50	9 - buitenruimte	47,45	42,45	42	25,91	20,91	21	19,52	42,49	42
644	1,50	8 - buitenruimte	49,43	44,43	44	27,01	22,01	22	20,32	44,46	44
645	1,50	7 - buitenruimte	48,58	43,58	44	26,33	21,33	21	19,74	43,61	44
646	1,50	6 - buitenruimte	48,96	43,96	44	28,18	23,18	23	22,17	44,01	44
647	1,50	5 - buitenruimte	47,85	42,85	43	31,01	26,01	26	24,14	42,96	43
648	1,50	43	64,70	59,70	60	27,89	22,89	23	17,69	59,70	60
649	1,50	75	67,10	62,10	62	25,02	20,02	20	13,87	62,10	62
650	1,50	76	64,96	59,96	60	25,85	20,85	21	16,60	59,96	60
651	1,50	103	64,76	59,76	60	26,92	21,92	22	17,42	59,76	60
652	1,50	104	67,03	62,03	62	27,61	22,61	23	18,26	62,03	62
653	1,50	127	67,07	62,07	62	30,91	25,91	26	21,20	62,07	62
654	1,50	128	67,17	62,17	62	27,99	22,99	23	18,01	62,17	62
655	1,50	141	66,91	61,91	62	24,24	19,24	19	17,35	61,91	62
656	1,50	141	66,75	61,75	62	28,71	23,71	24	19,07	61,75	62
657	1,50	128	64,23	59,23	59	22,56	17,56	18	11,32	59,23	59
658	1,50	127	66,43	61,43	61	30,62	25,62	26	20,63	61,43	61
659	1,50	104	63,92	58,92	59	24,51	19,51	20	12,22	58,92	59
660	1,50	103	64,85	59,85	60	26,81	21,81	22	15,00	59,85	60
661	1,50	76	62,52	57,52	58	25,22	20,22	20	13,14	57,52	58
662	1,50	75	67,14	62,14	62	26,31	21,31	21	14,88	62,14	62
663	1,50	43	63,36	58,36	58	27,62	22,62	23	17,42	58,36	58
664	1,50	19	64,71	59,71	60	25,23	20,23	20	15,01	59,71	60
665	1,50	18	64,35	59,35	59	23,99	18,99	19	12,94	59,35	59
666	1,50	1	66,55	61,55	62	34,02	29,02	29	21,03	61,55	62

>voorkeursgrenswaarde
>maximale ontheffingswaarde

Bijlage 5b

Te verlenen Hogere Waarden wegverkeer

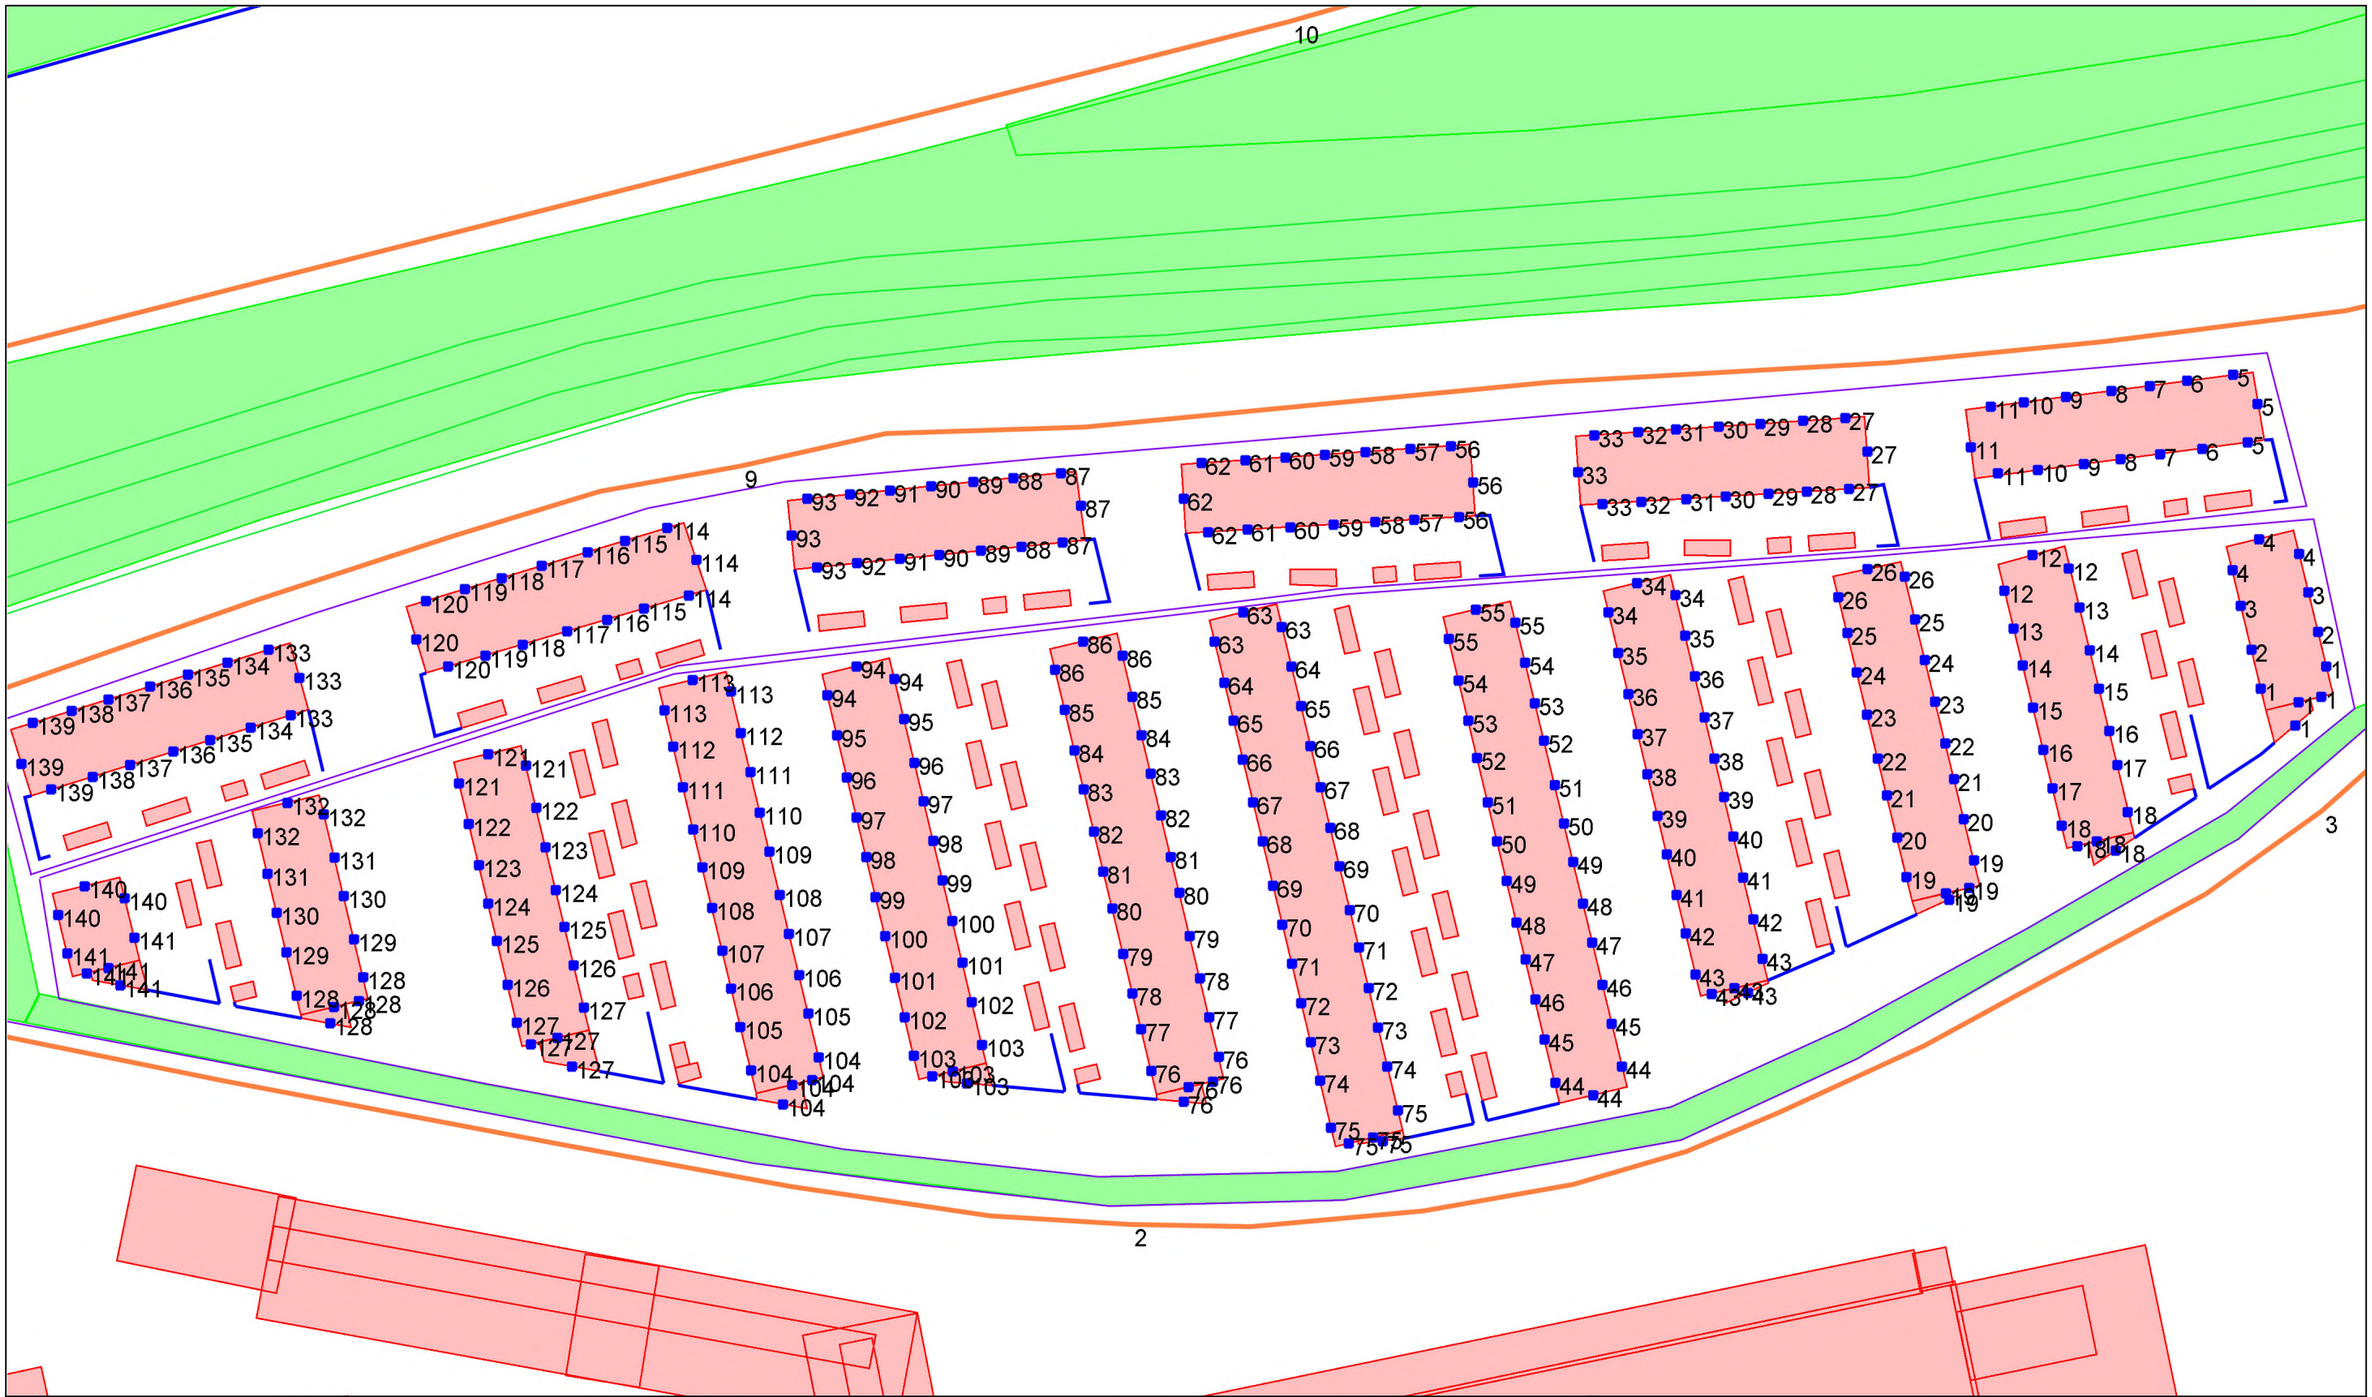
10
9
3
2
bodemabsorptie
gebouw
bebouwing
rijlijn
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn
waarneempunt gevel
project Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever OMA Hoek van Holland
omschrijving
Stationsgebied Vlaardingen
Bouwnummers
0
80 schaal: 1 : 800

Project: Rivierzone Vlaardingen
Projectnr: n150110aa
Opdrachtgever: OMA Hoek van Holland
Datum: 16 november 2016
Opgesteld door: ing. D. Roelofsen

RAADGEVENDE INGENIEURS
Nieman
Bouwfysica, -techniek en -regelgeving

Bron	Te verlenen hogere grenswaarde	Aantal	Bouwnummers
Galgkade	49	9	9, 25, 37, 51, 68, 82, 96, 110, 120
Galgkade	50	12	8, 12, 13, 24, 26, 38, 50, 69, 81, 97, 109, 134
Galgkade	51	9	7, 14, 23, 39, 49, 80, 98, 133, 135
Galgkade	52	12	6, 15, 22, 48, 70, 99, 108, 121, 132, 136, 137, 138
Galgkade	53	8	21, 40, 71, 79, 100, 122, 131, 139
Galgkade	54	6	41, 47, 72, 101, 107, 123
Galgkade	55	6	5, 16, 20, 46, 78, 124
Galgkade	56	8	17, 42, 73, 77, 102, 106, 125, 130
Galgkade	57	3	4, 45, 140
Galgkade	58	5	3, 74, 105, 126, 129
Galgkade	59	1	2
Galgkade	60	4	19, 43, 76, 103
Galgkade	61	1	18
Galgkade	62	7	1, 44, 75, 104, 127, 128, 141
Galgkade	**Totaal**	**91**	

Bijlage 6

Figuren industrielawaai

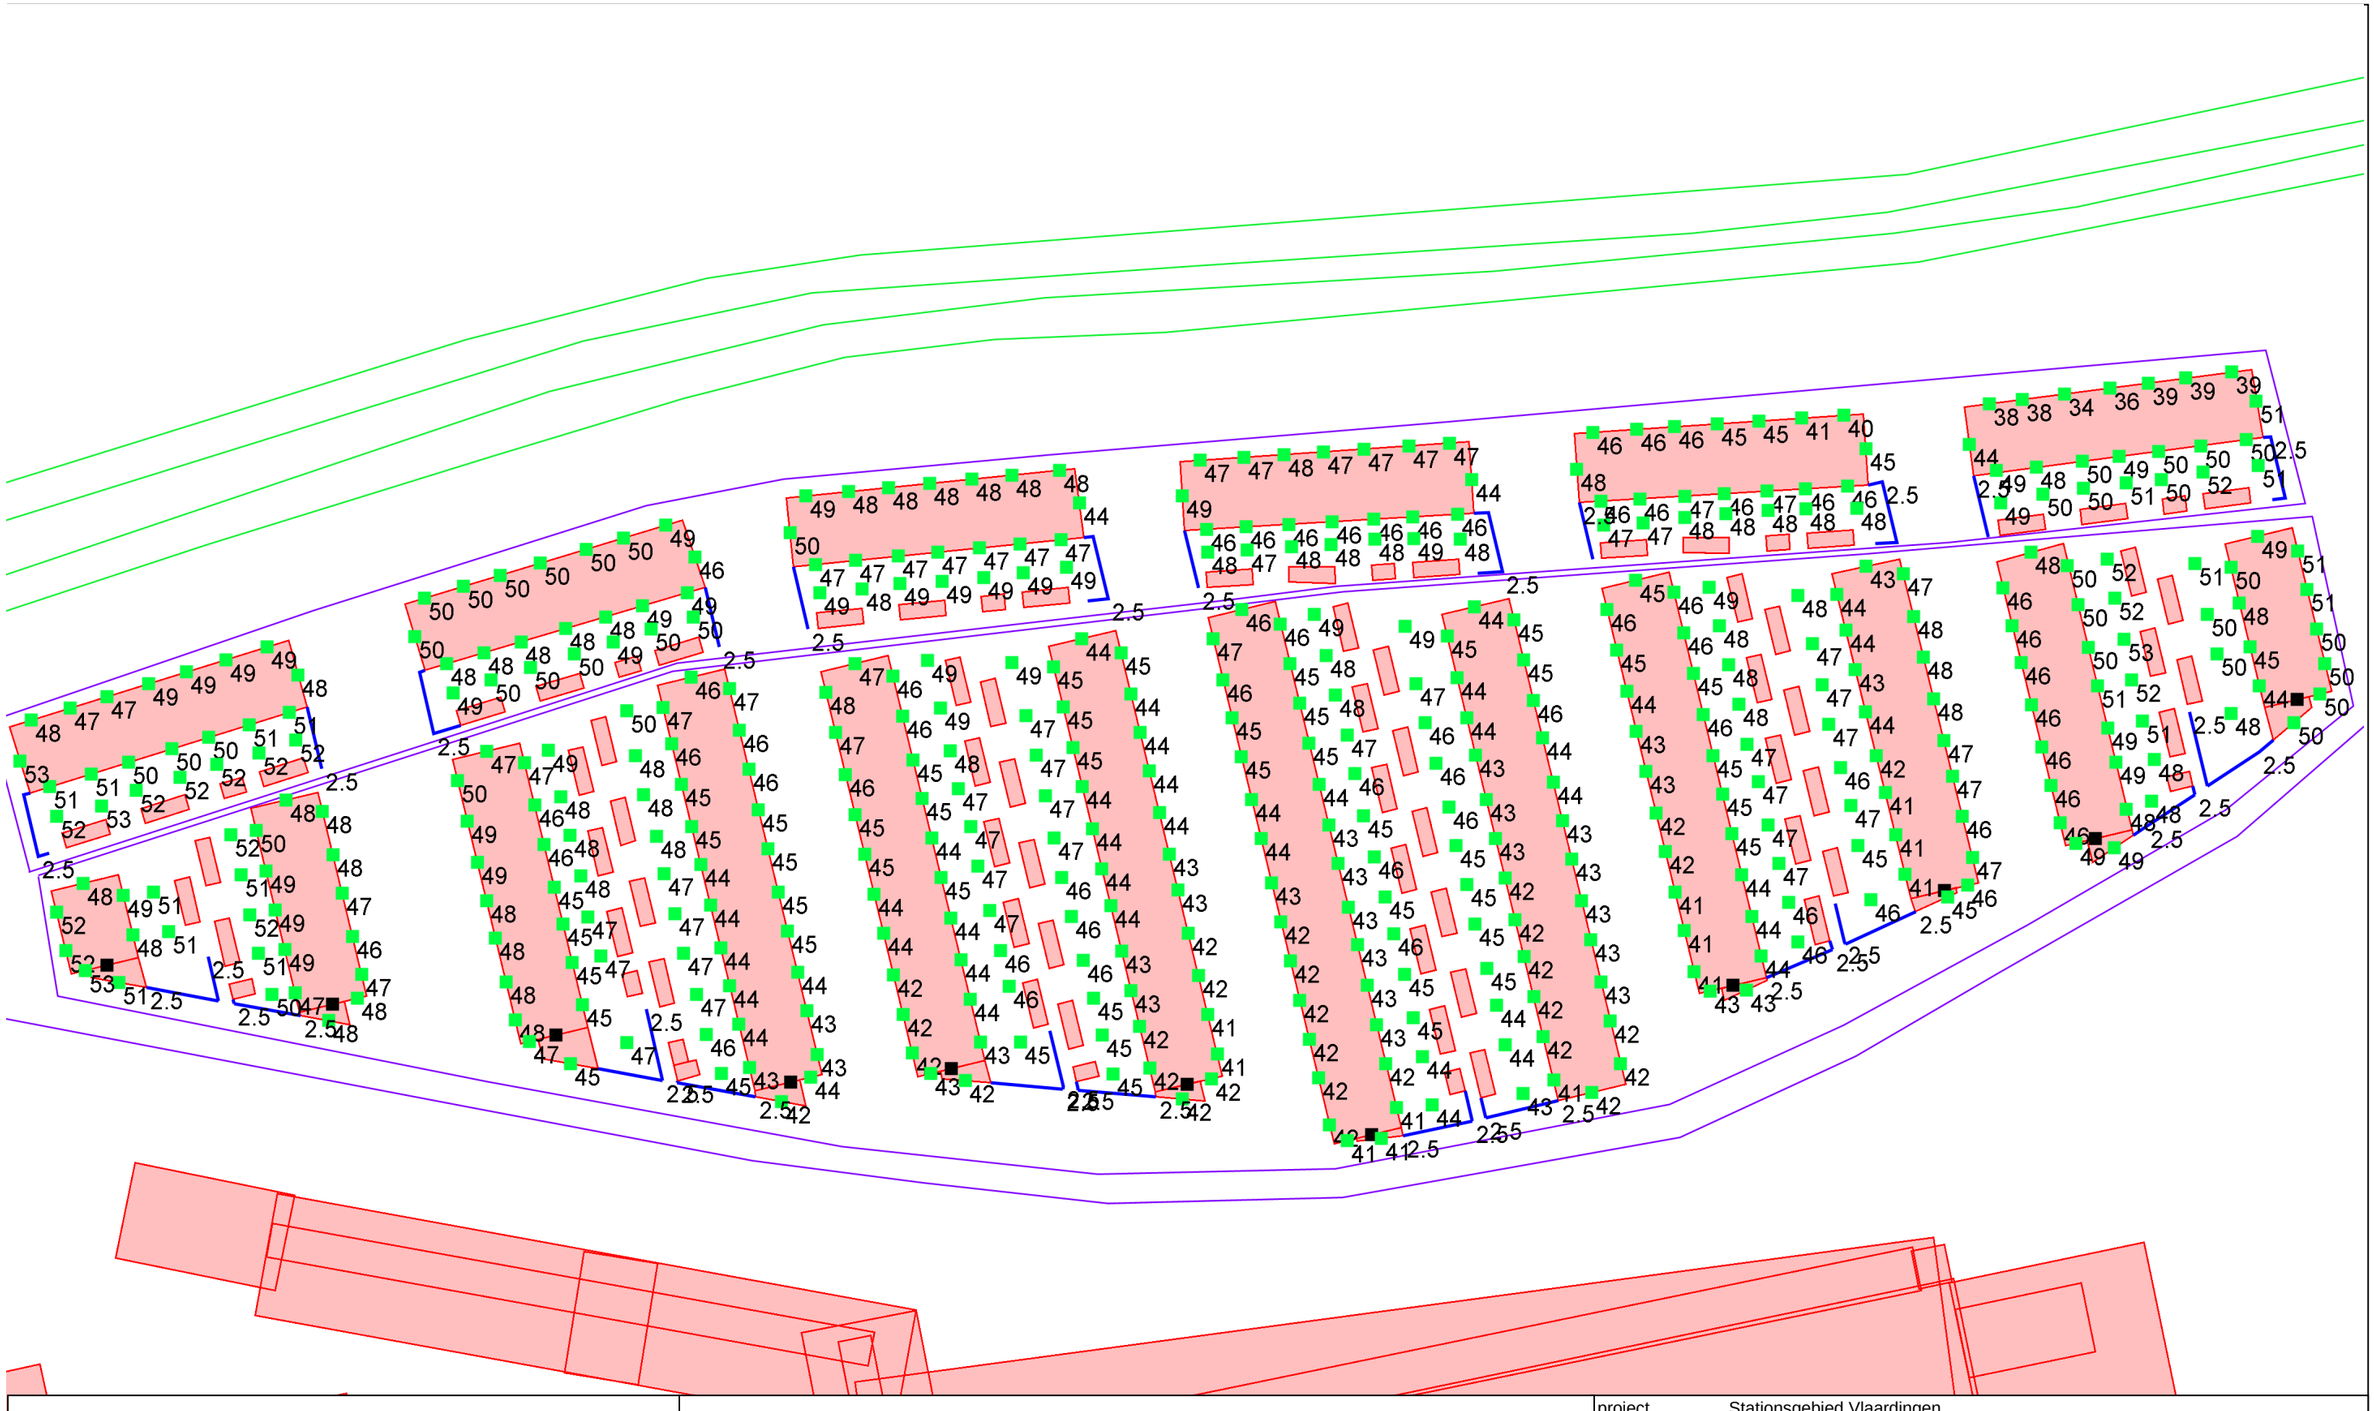
terreinelement
wijk
gebouw
bebouwing
hulplijn
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn
bron
waarneempunt gevel
waarneempunt vrij
project Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever OMA Hoek van Holland
omschrijving
Stationsgebied Vlaardingen
Resultaten Botlek Pernis Begane grond
Letm
0
80 schaal: 1 : 800

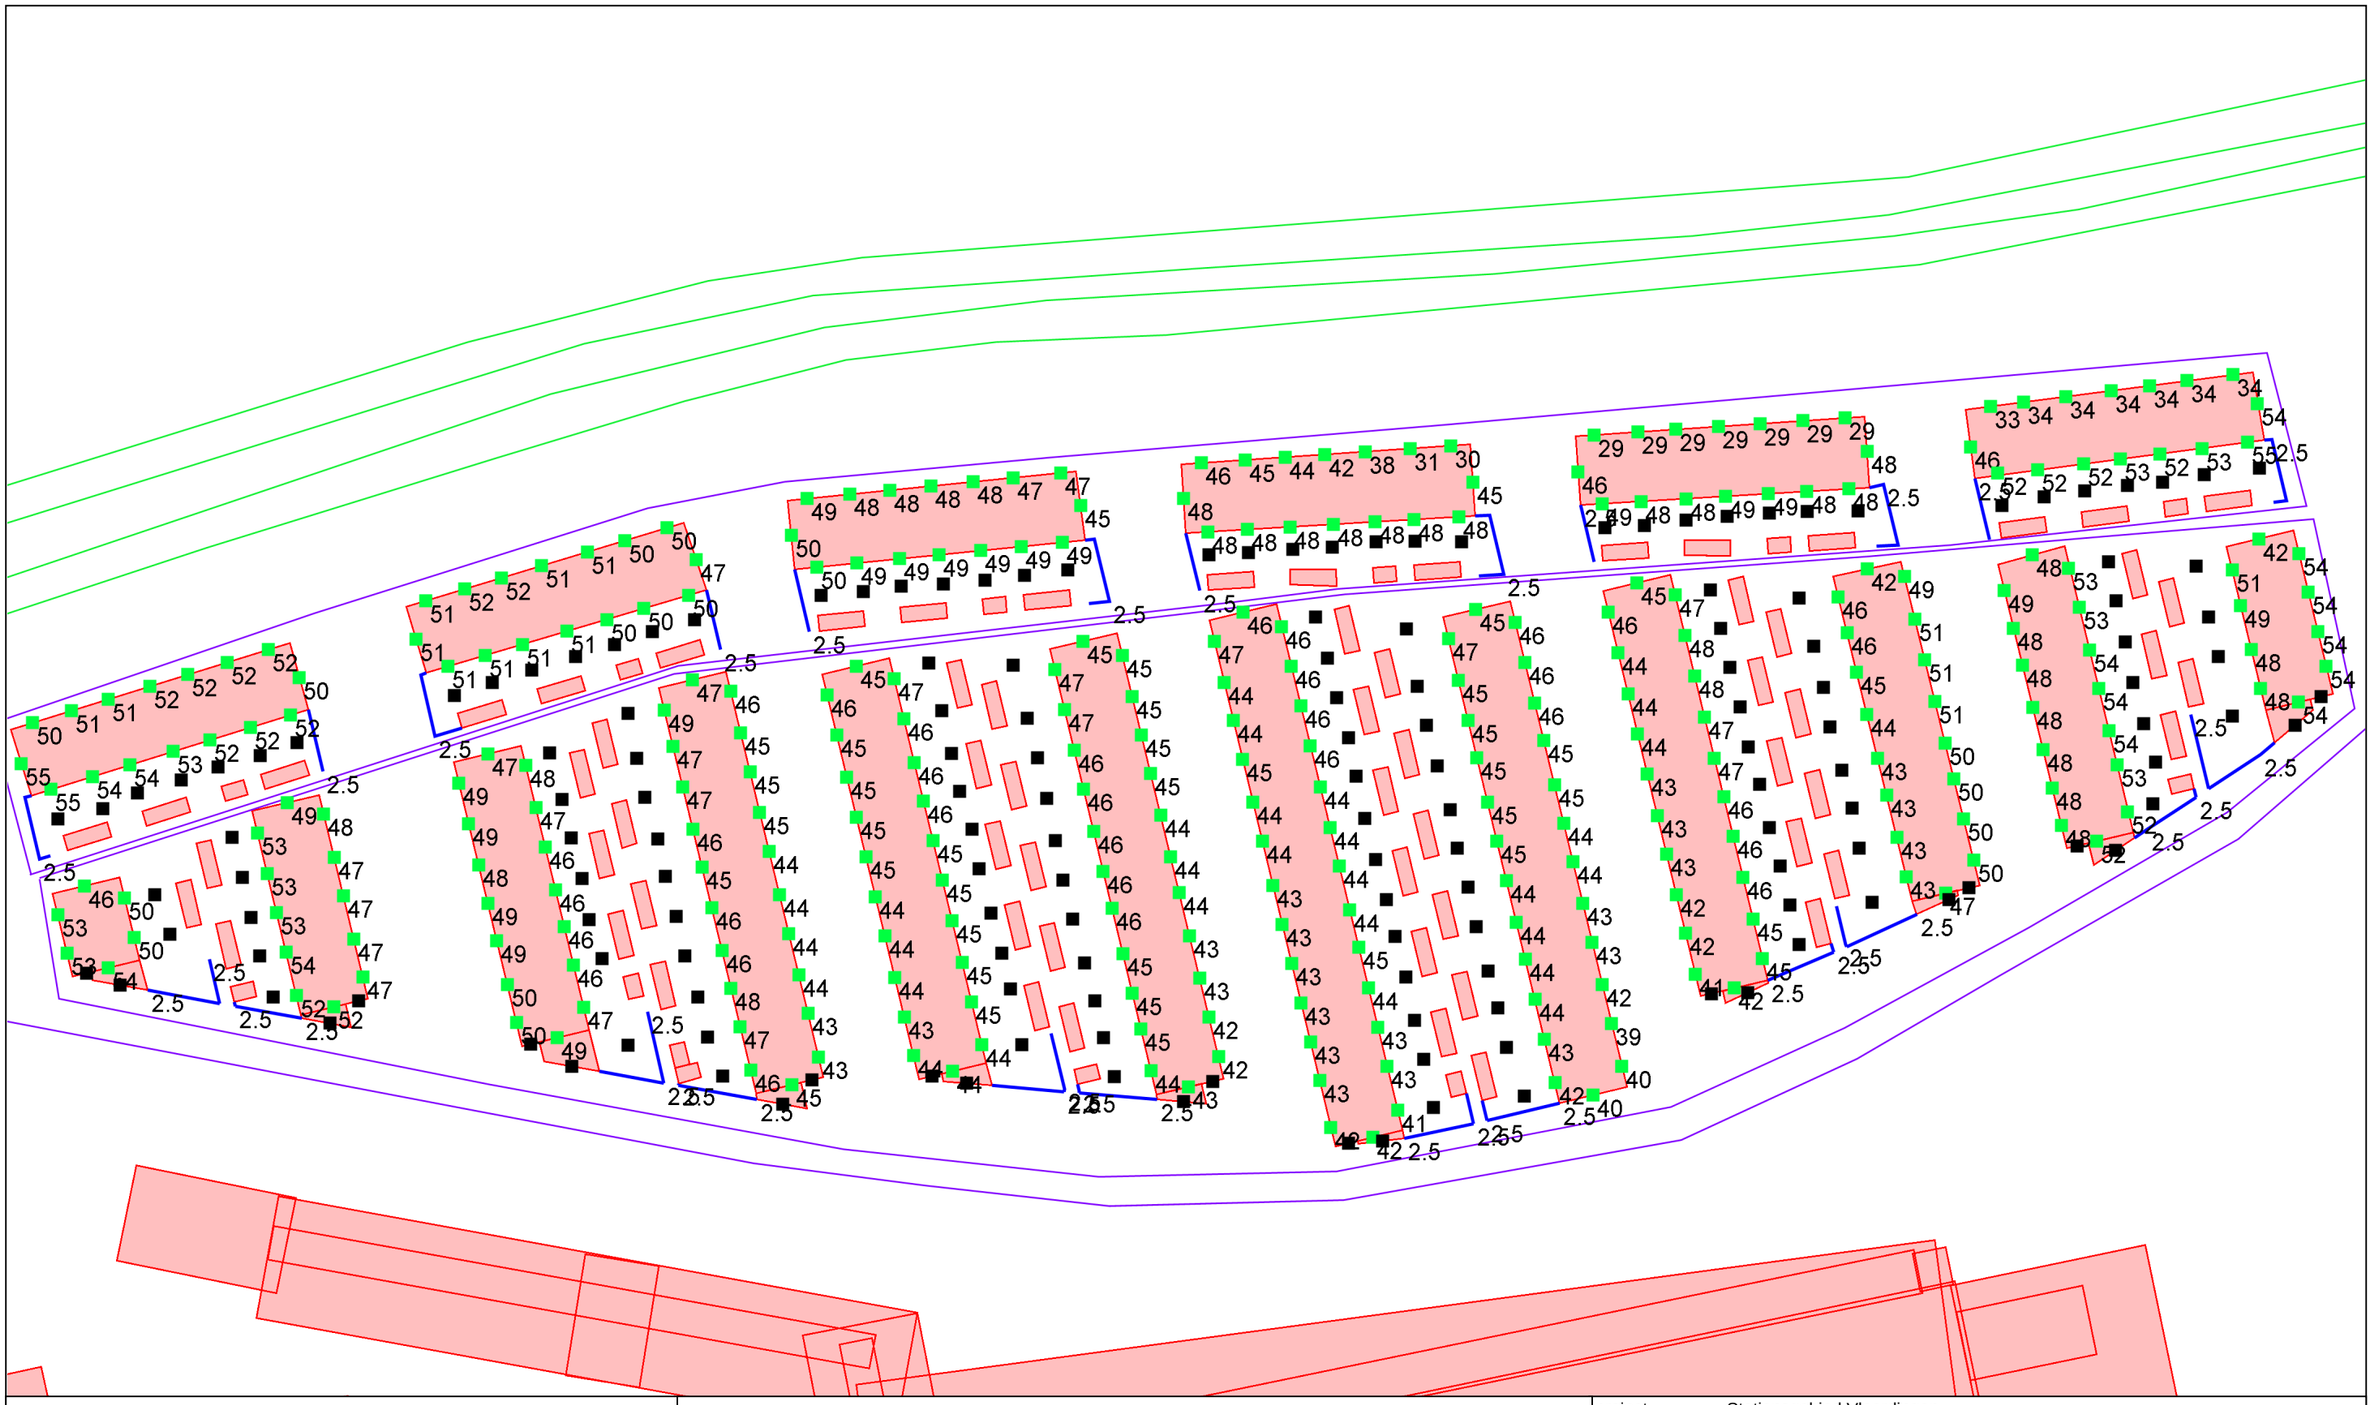

terreinelement
wijk
gebouw
bebouwing
hulplijn
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn
bron
waarneempunt gevel
waarneempunt vrij

project	Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever	OMA Hoek van Holland
	omschrijving
	Stationsgebied Vlaardingen
	Resultaten Botlek Pernis Eerste verdieping
	Letm

0 80 schaal: 1 : 800

Nieman Raadgevende Ingenieurs

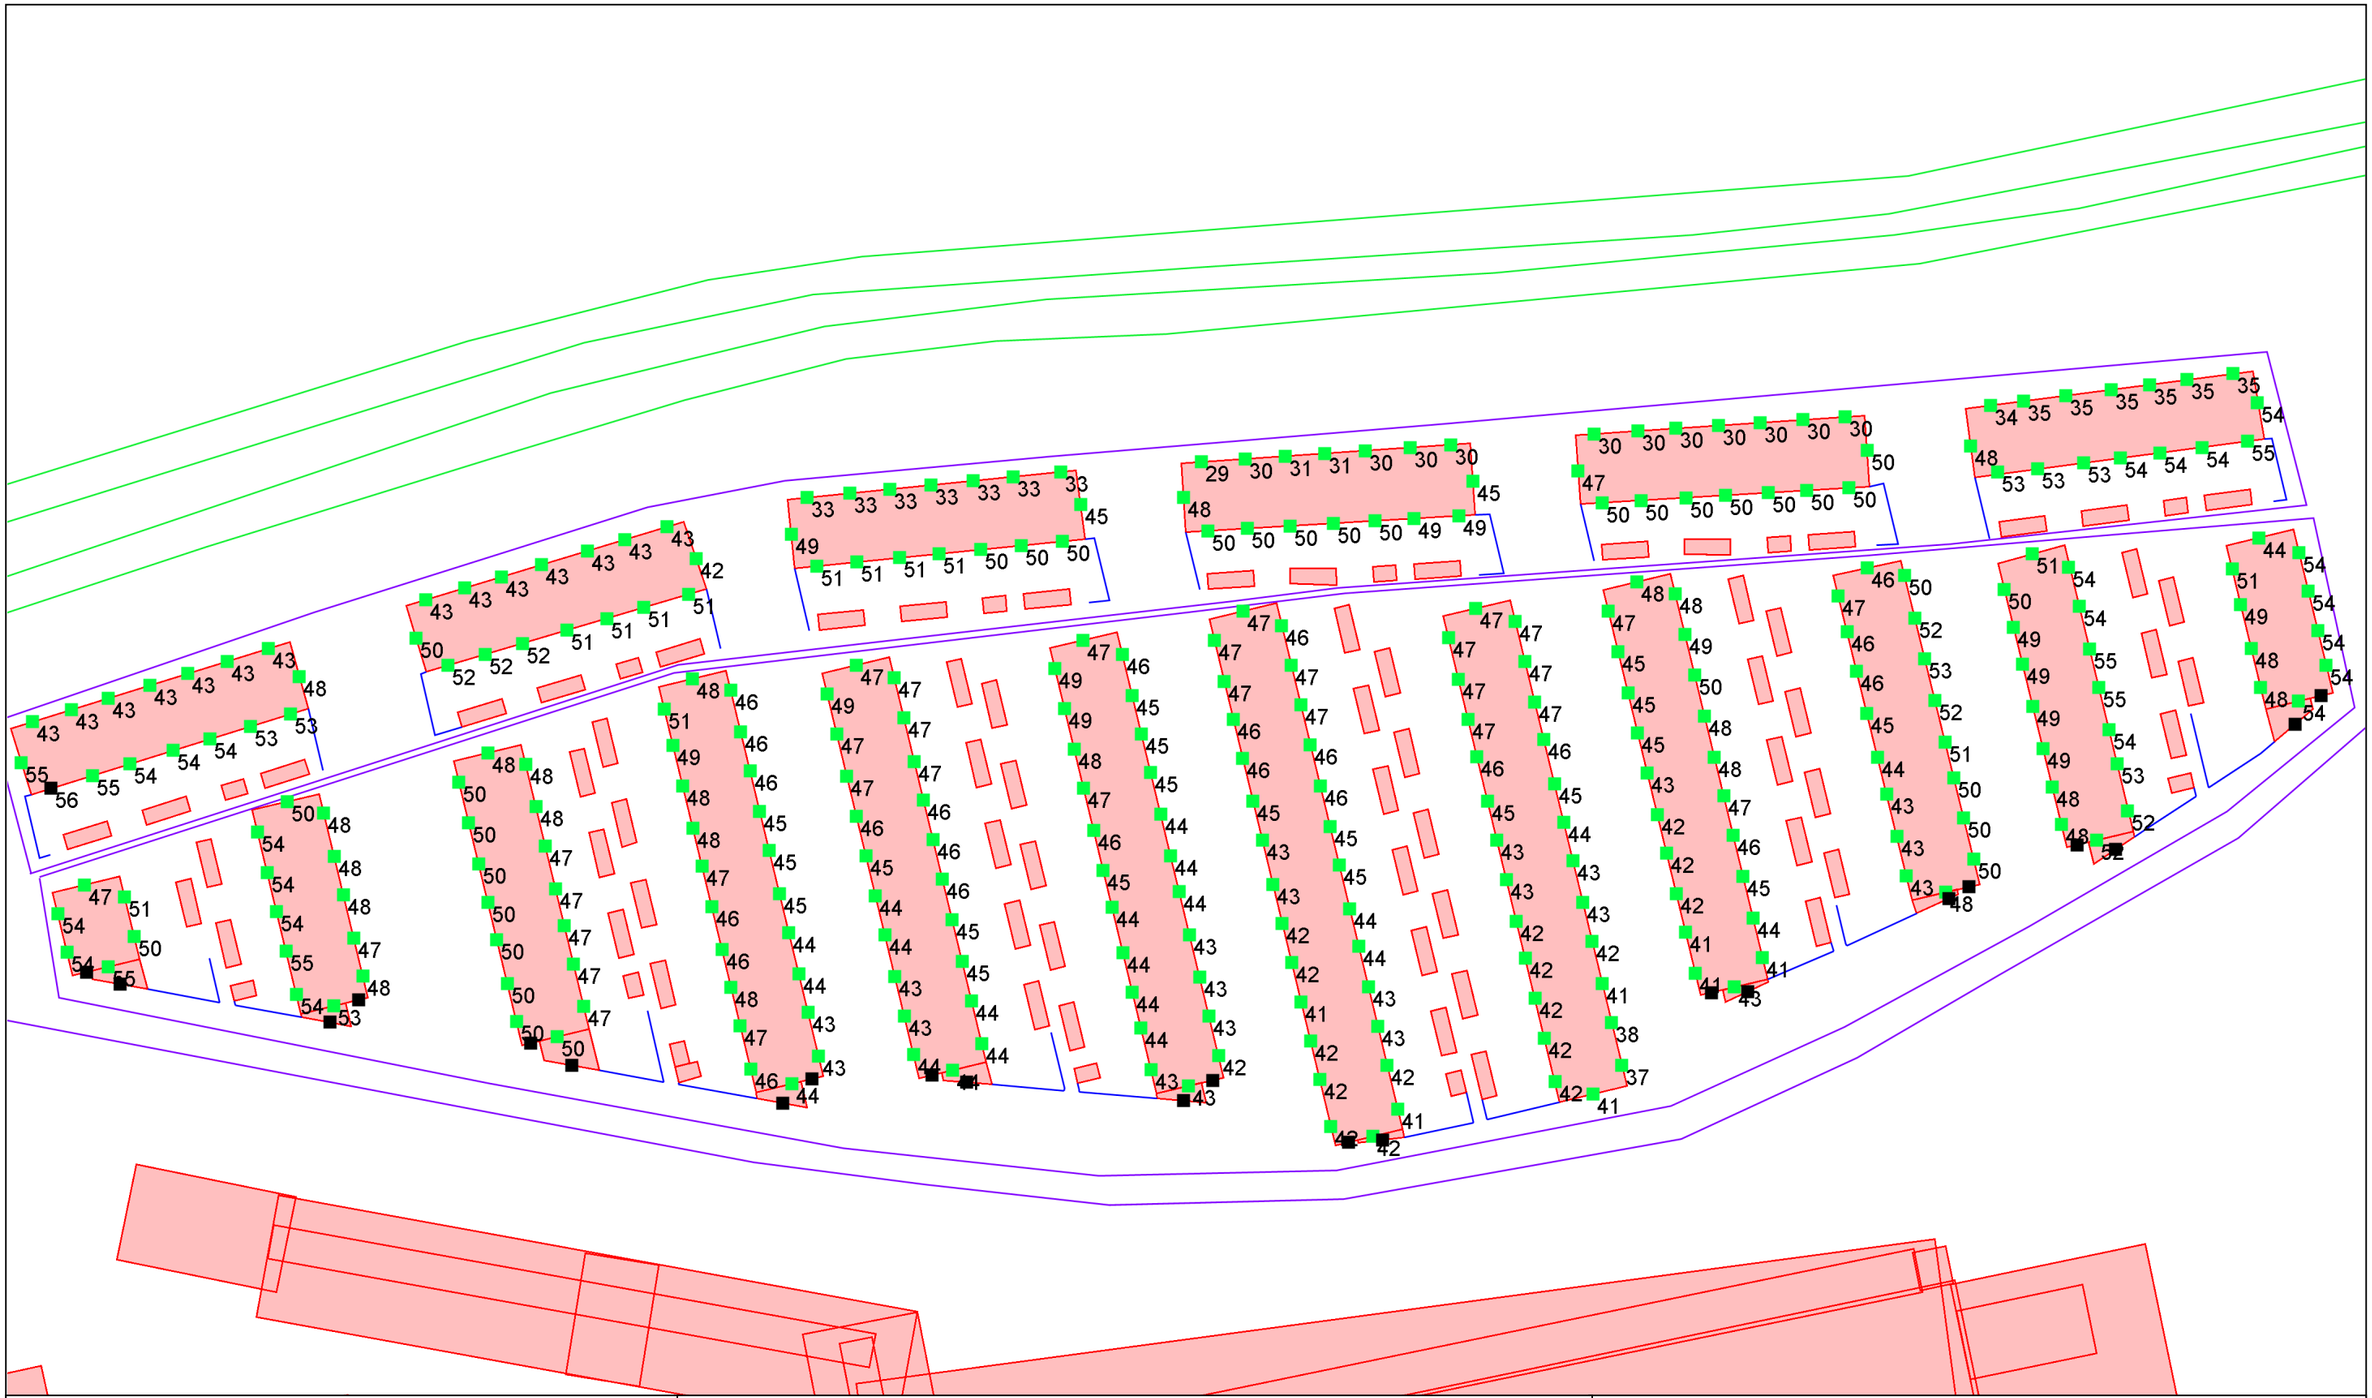

terreinelement
wijk
gebouw
bebouwing
hulplijn
scherp scherm
hoogtelijn met scherm

hoogtelijn
\+ bron
\+ waarneempunt gevel

project	Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever	OMA Hoek van Holland
	omschrijving
	Stationsgebied Vlaardingen
	Resultaten Botlek pernis
	Letm op 7,5 meter

0 80 schaal: 1 : 800

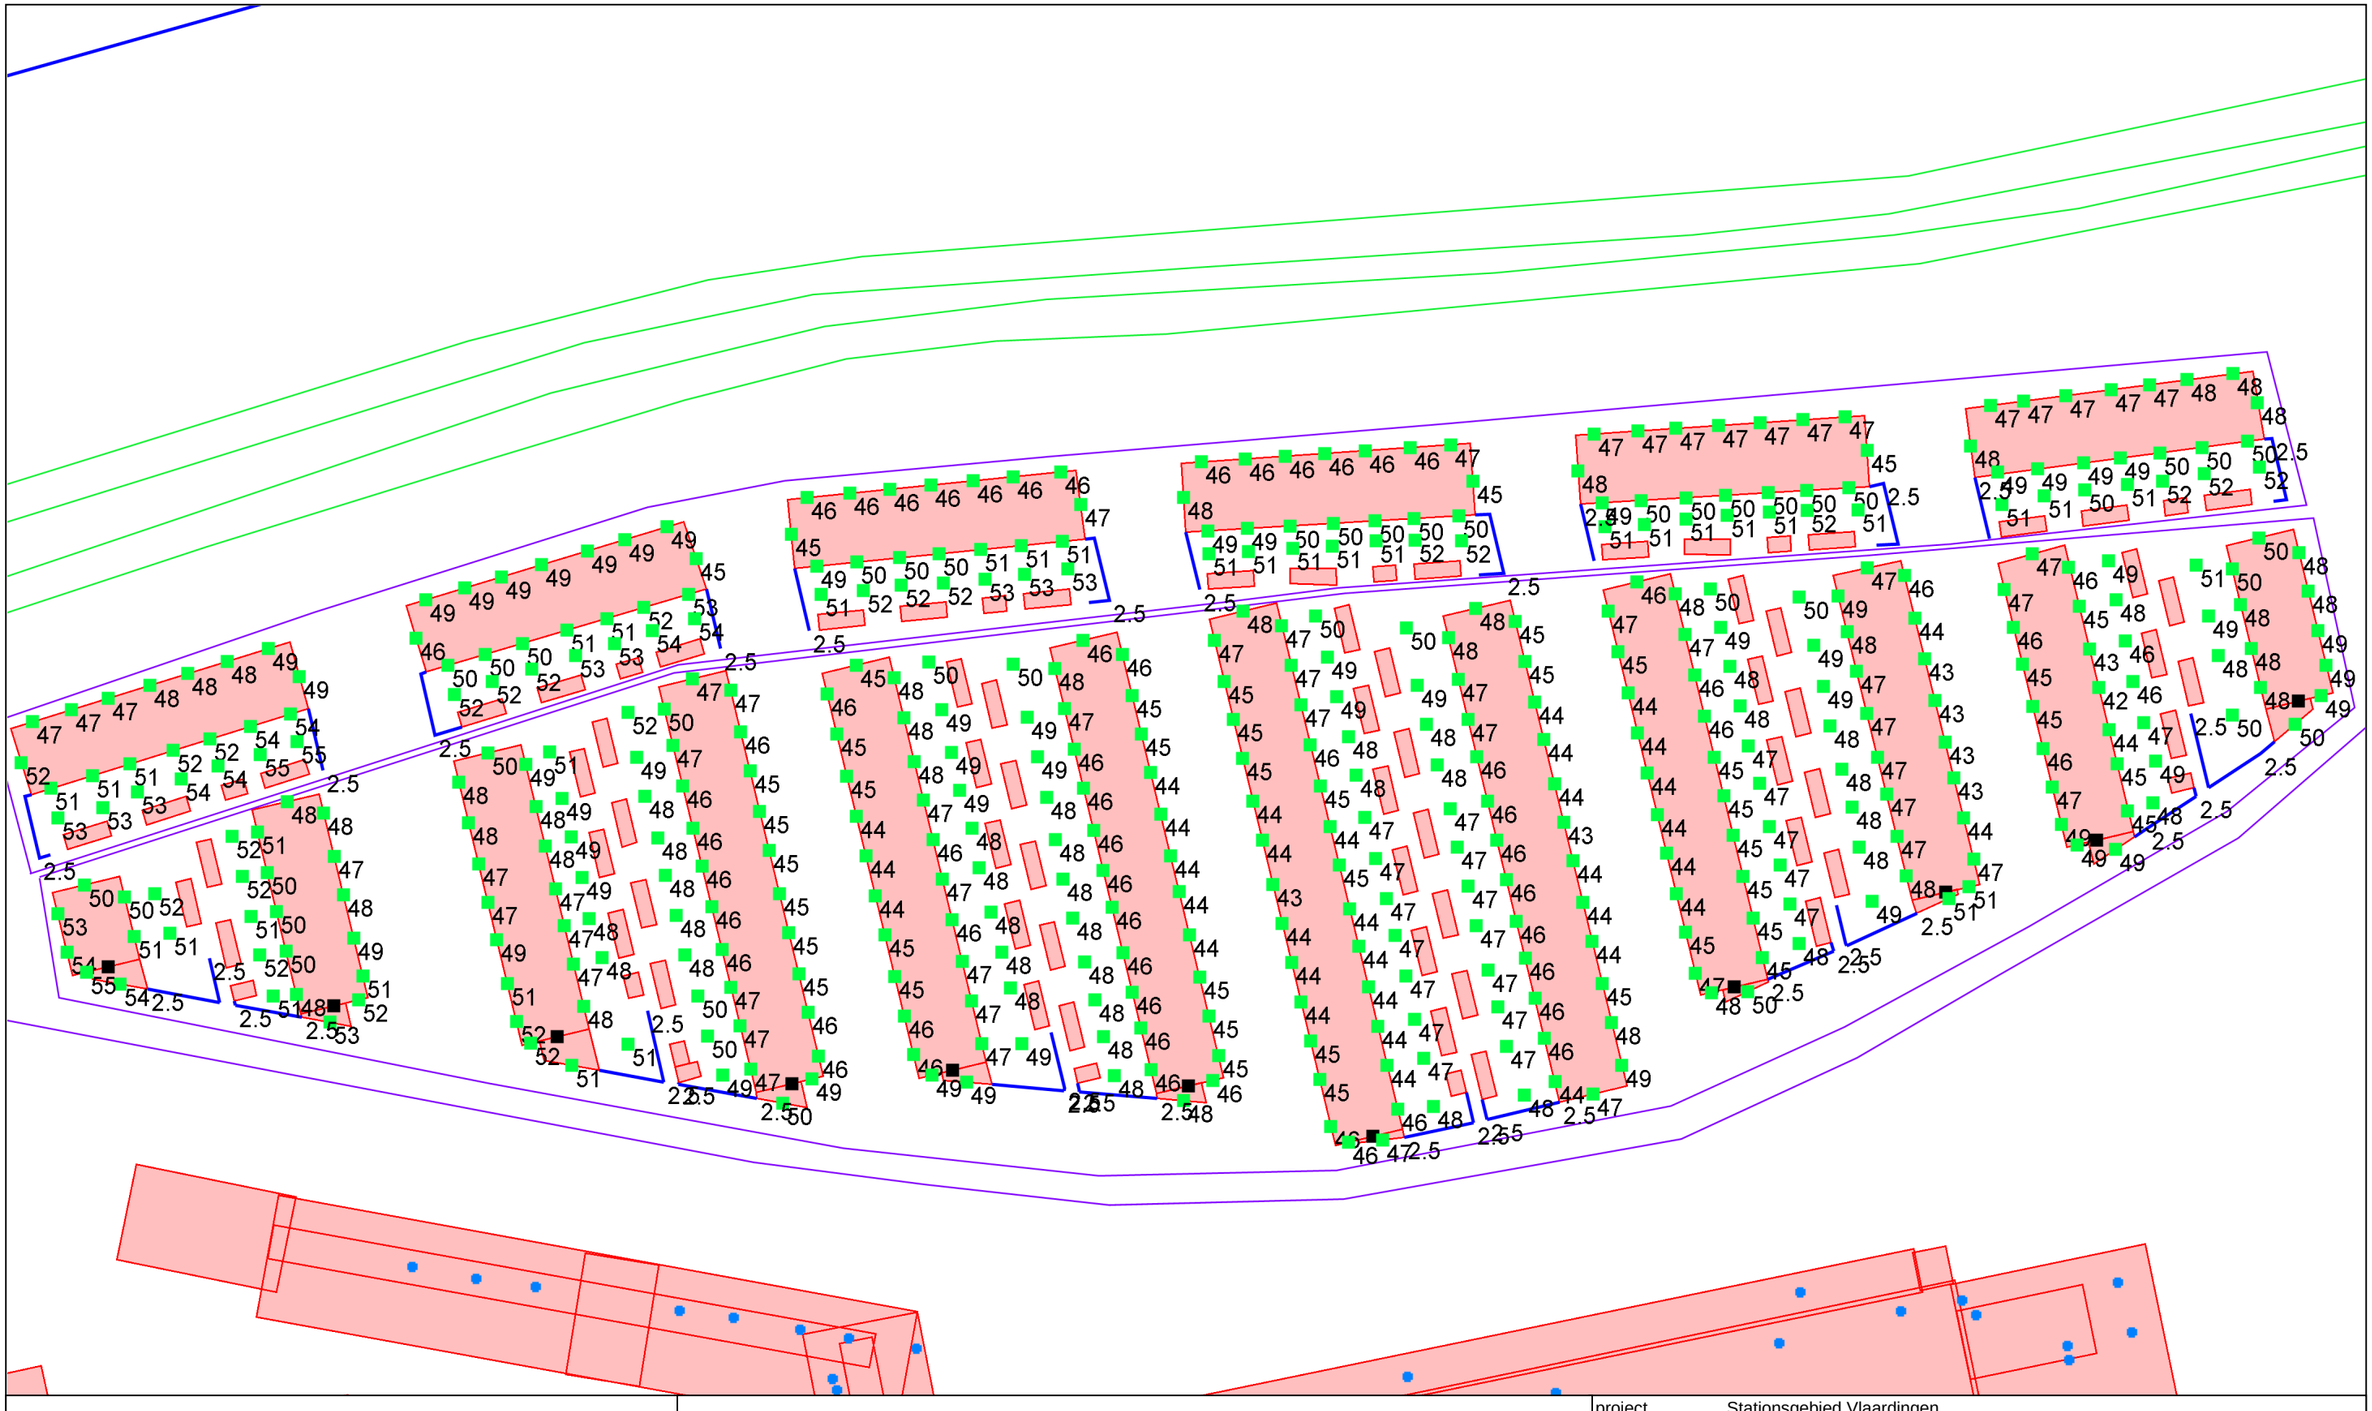

gebouw
bebouwing
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn
bron
waarneempunt gevel
waarneempunt vrij

project Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever OMA Hoek van Holland
omschrijving
Stationsgebied Vlaardingen
Resultaten VKV terrein begane grond
Letm

0 80 schaal: 1 : 800

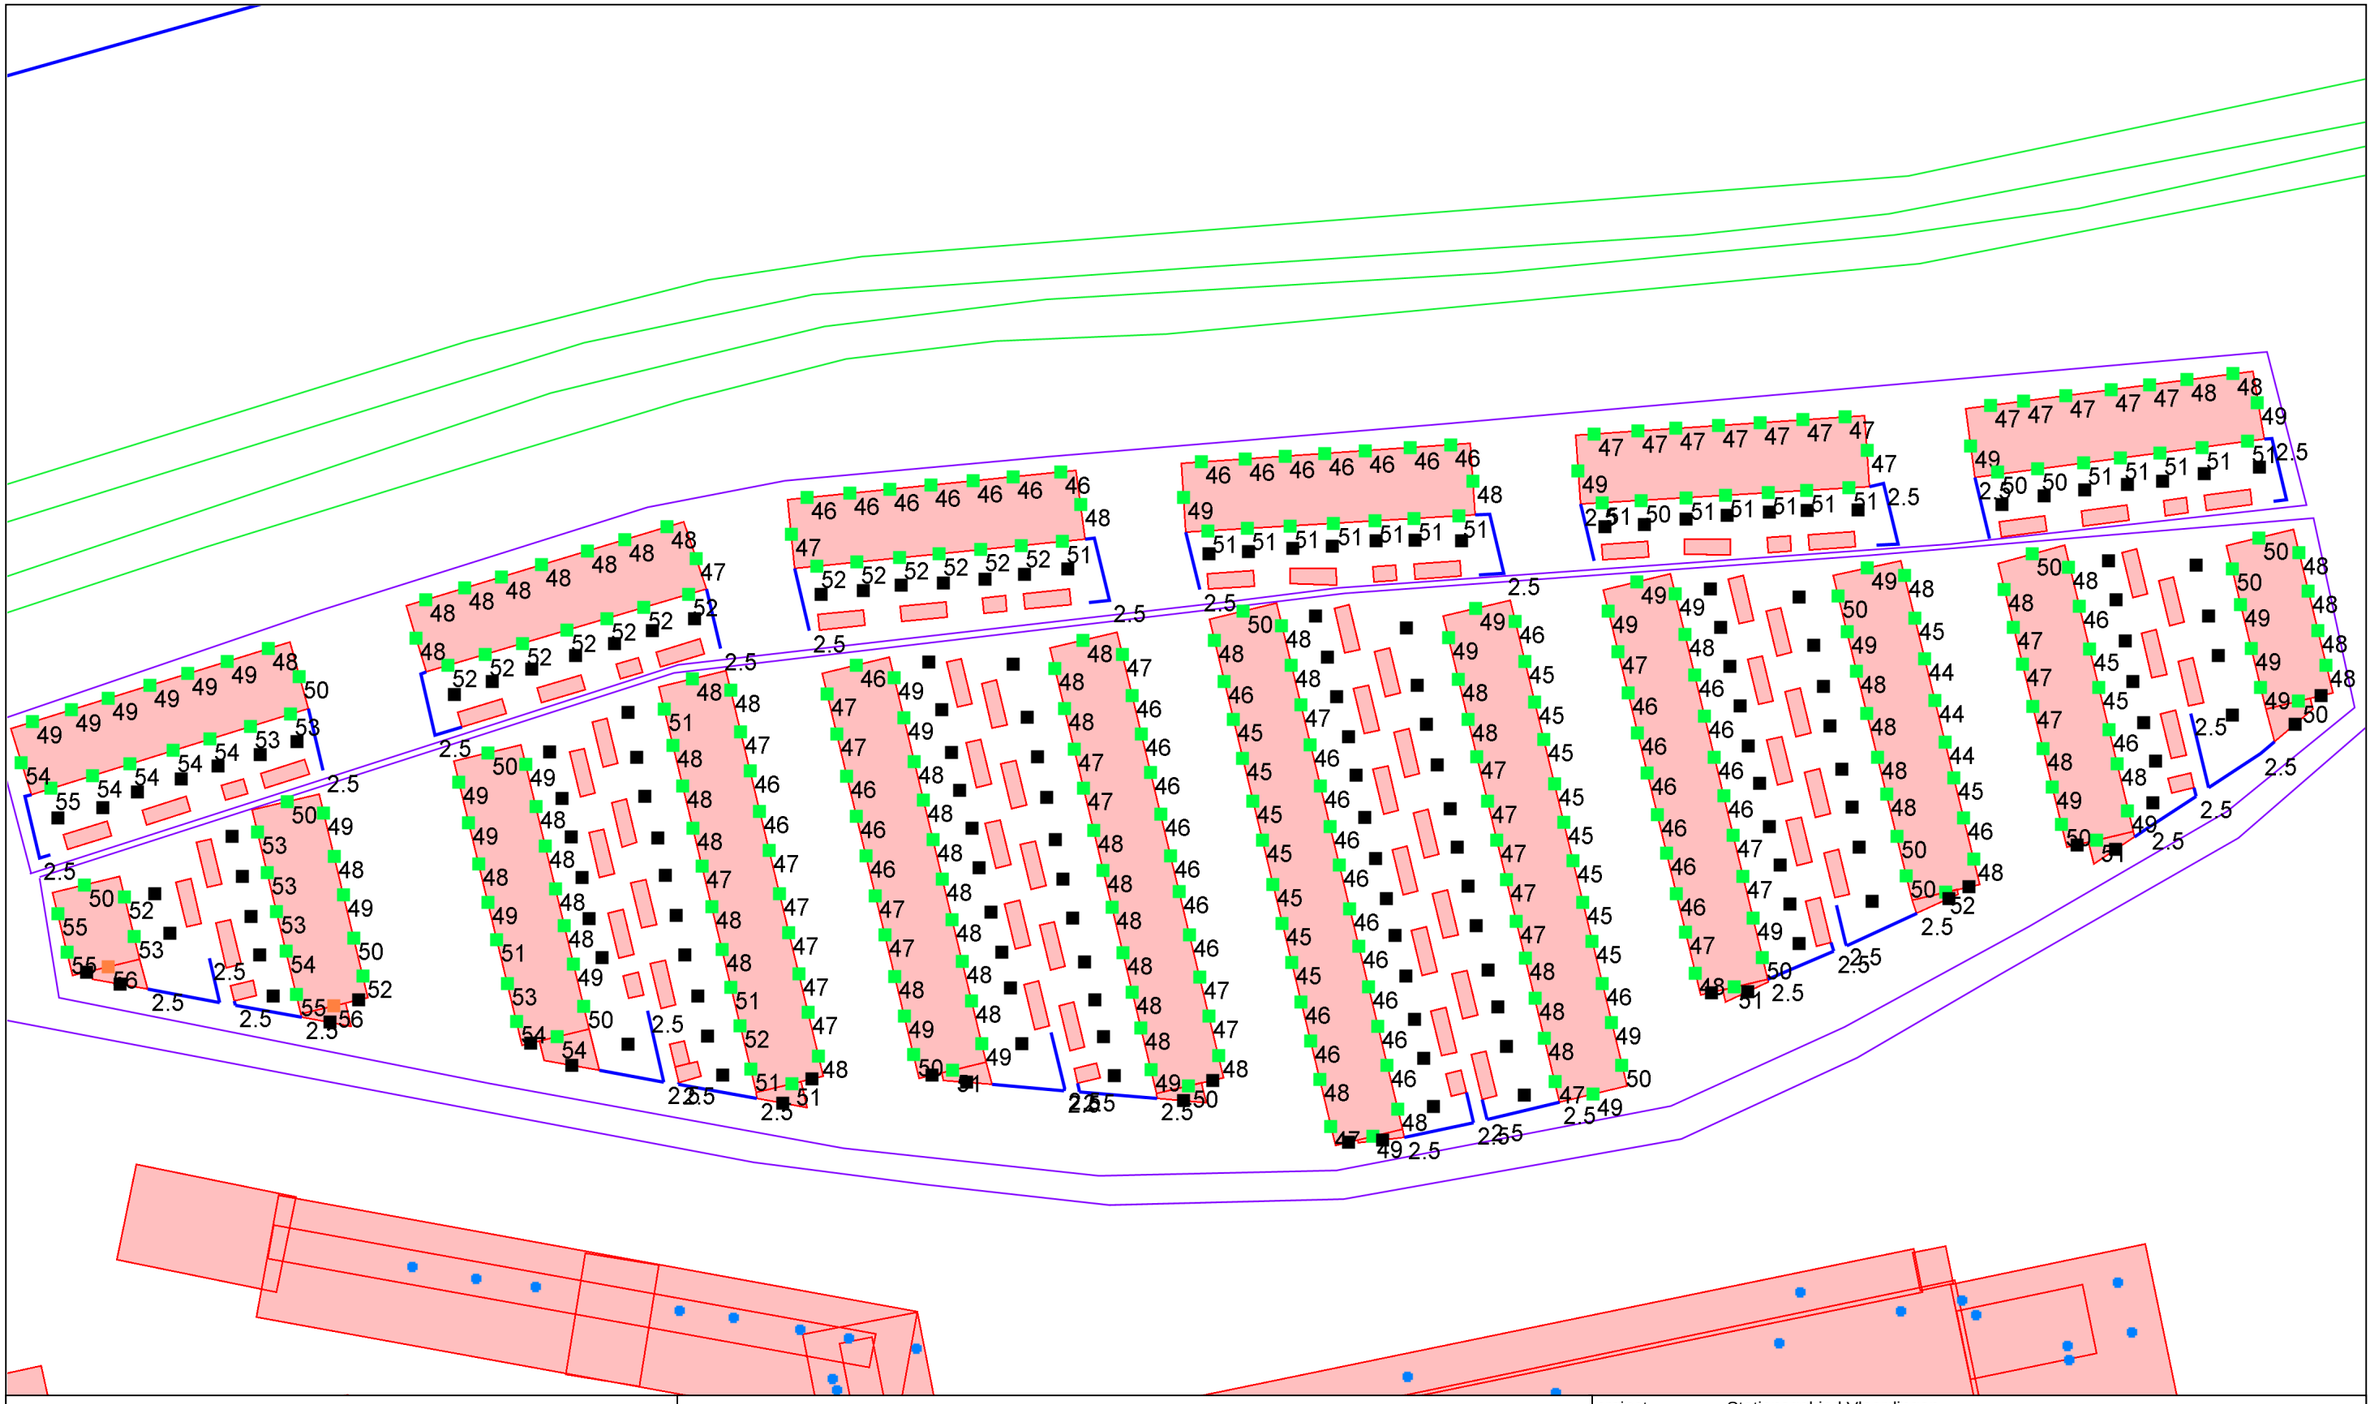

gebouw
bebouwing
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn
bron
waarneempunt gevel
waarneempunt vrij

project Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever OMA Hoek van Holland
omschrijving
Stationsgebied Vlaardingen
Resultaten VKV terrein eerste verdieping
Letm

0 80 schaal: 1 : 800

Nieman Raadgevende Ingenieurs

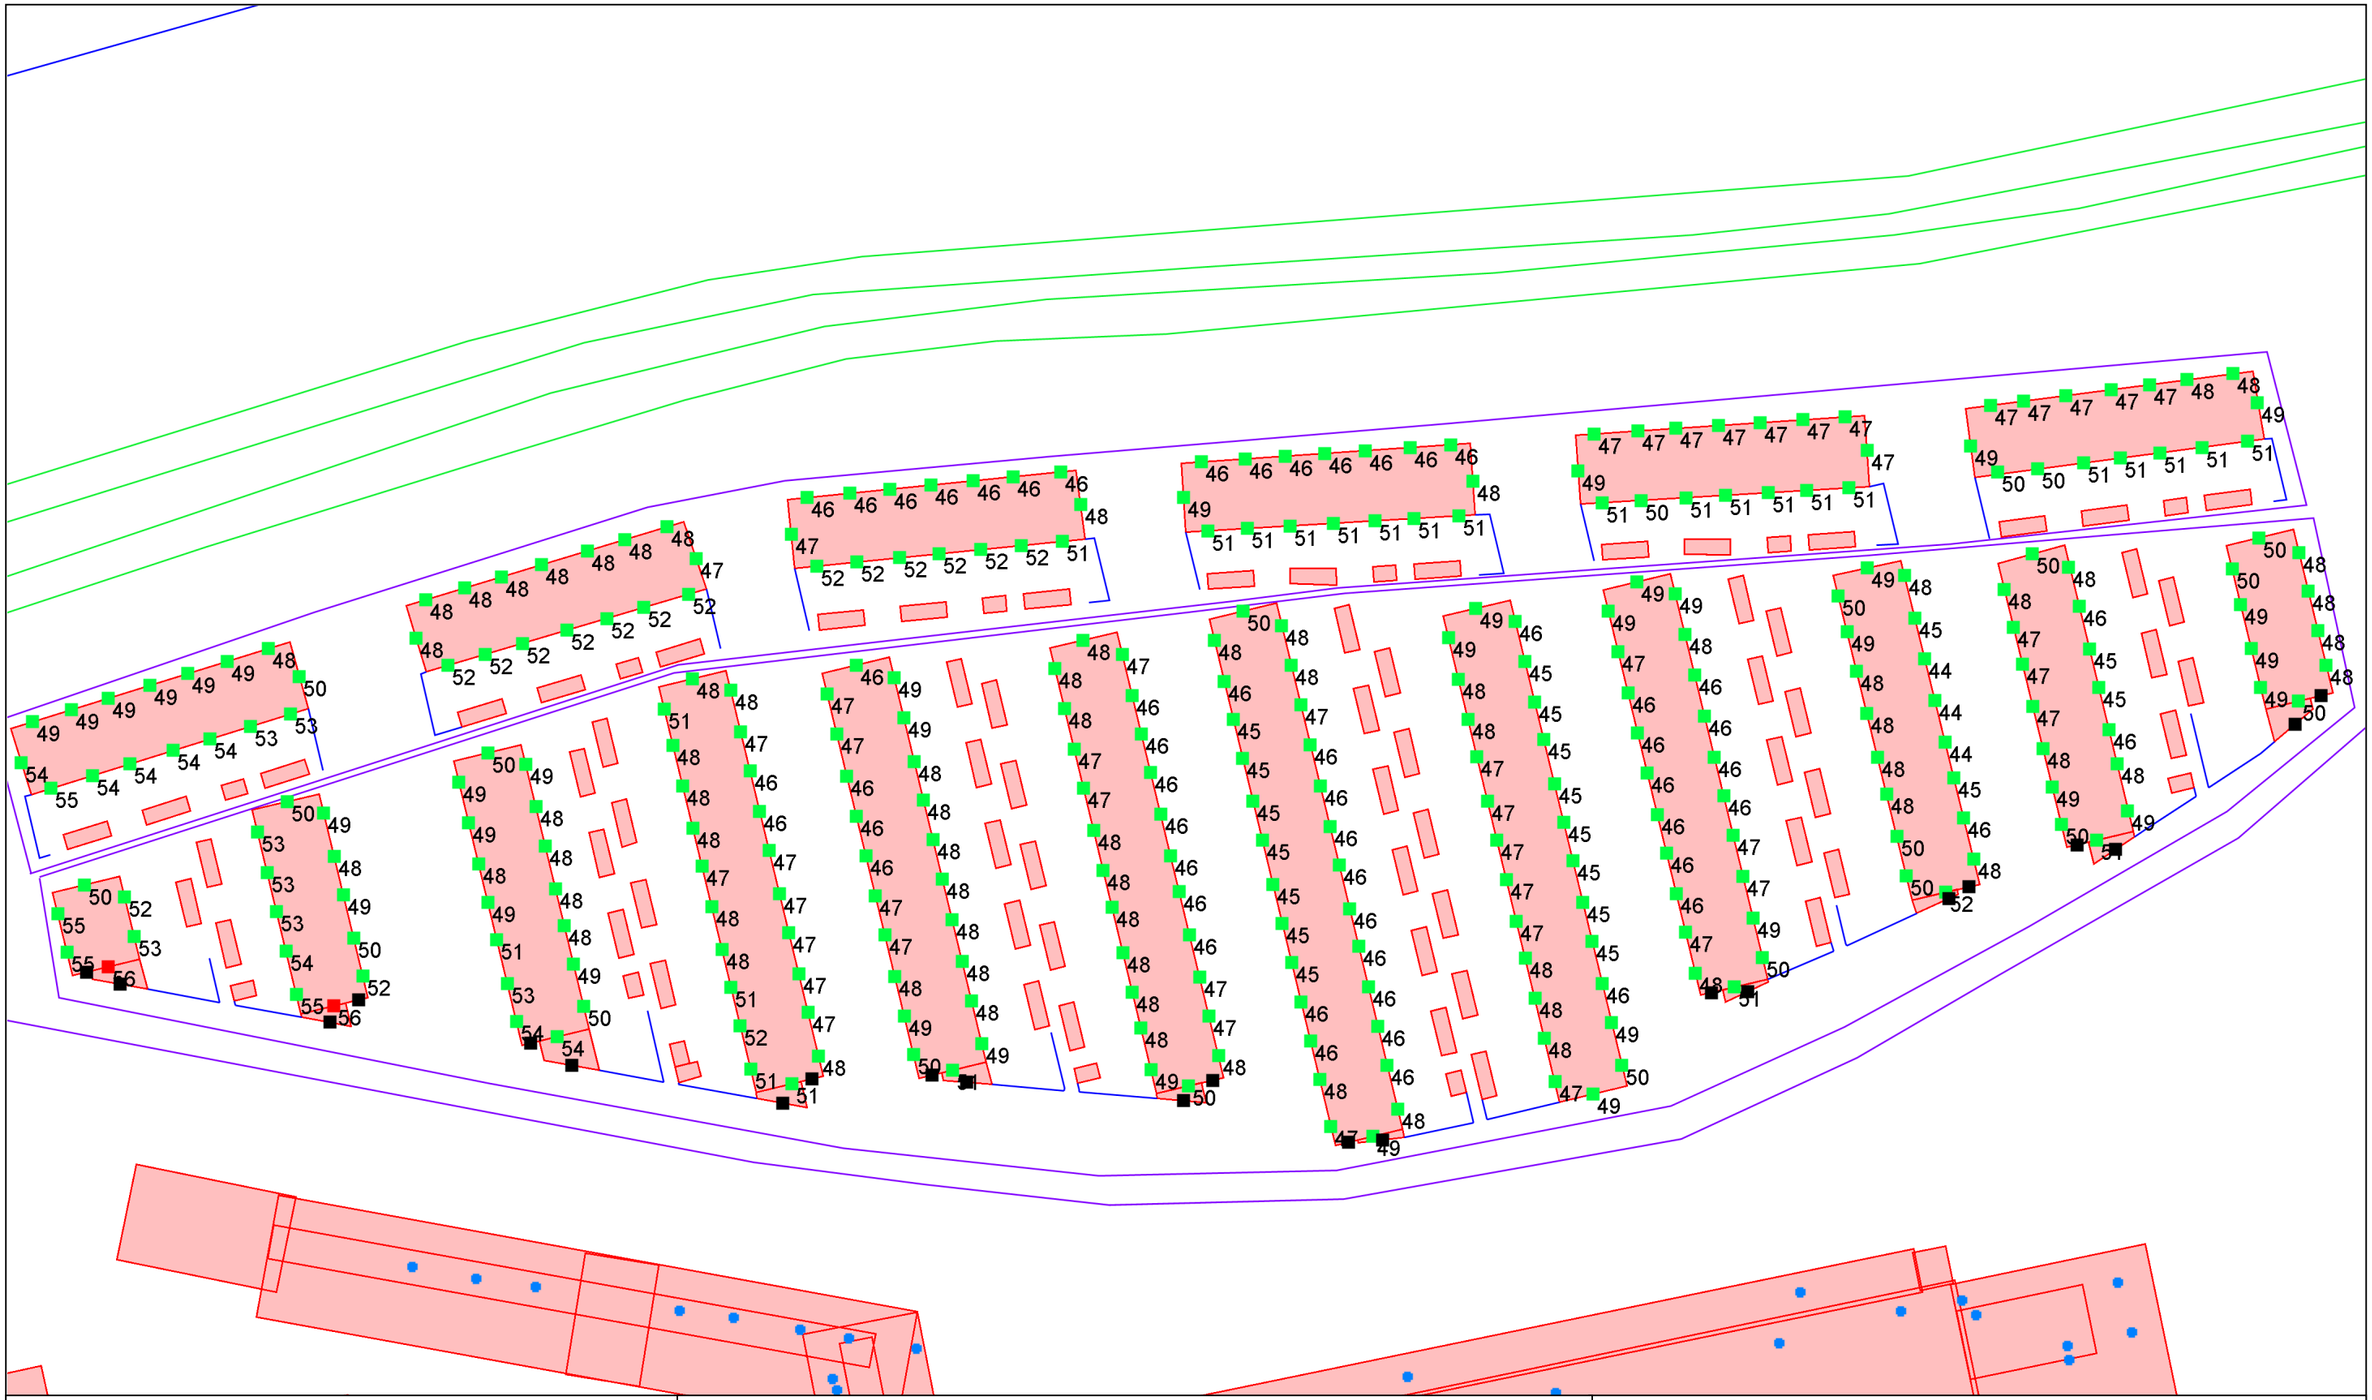

gebouw
bebouwing
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn
bron
waarneempunt gevel

project	Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever	OMA Hoek van Holland
omschrijving	Stationsgebied Vlaardingen
	Resultaten VKV terrein
	Letm op 7,5 meter

0 80 schaal: 1 : 800

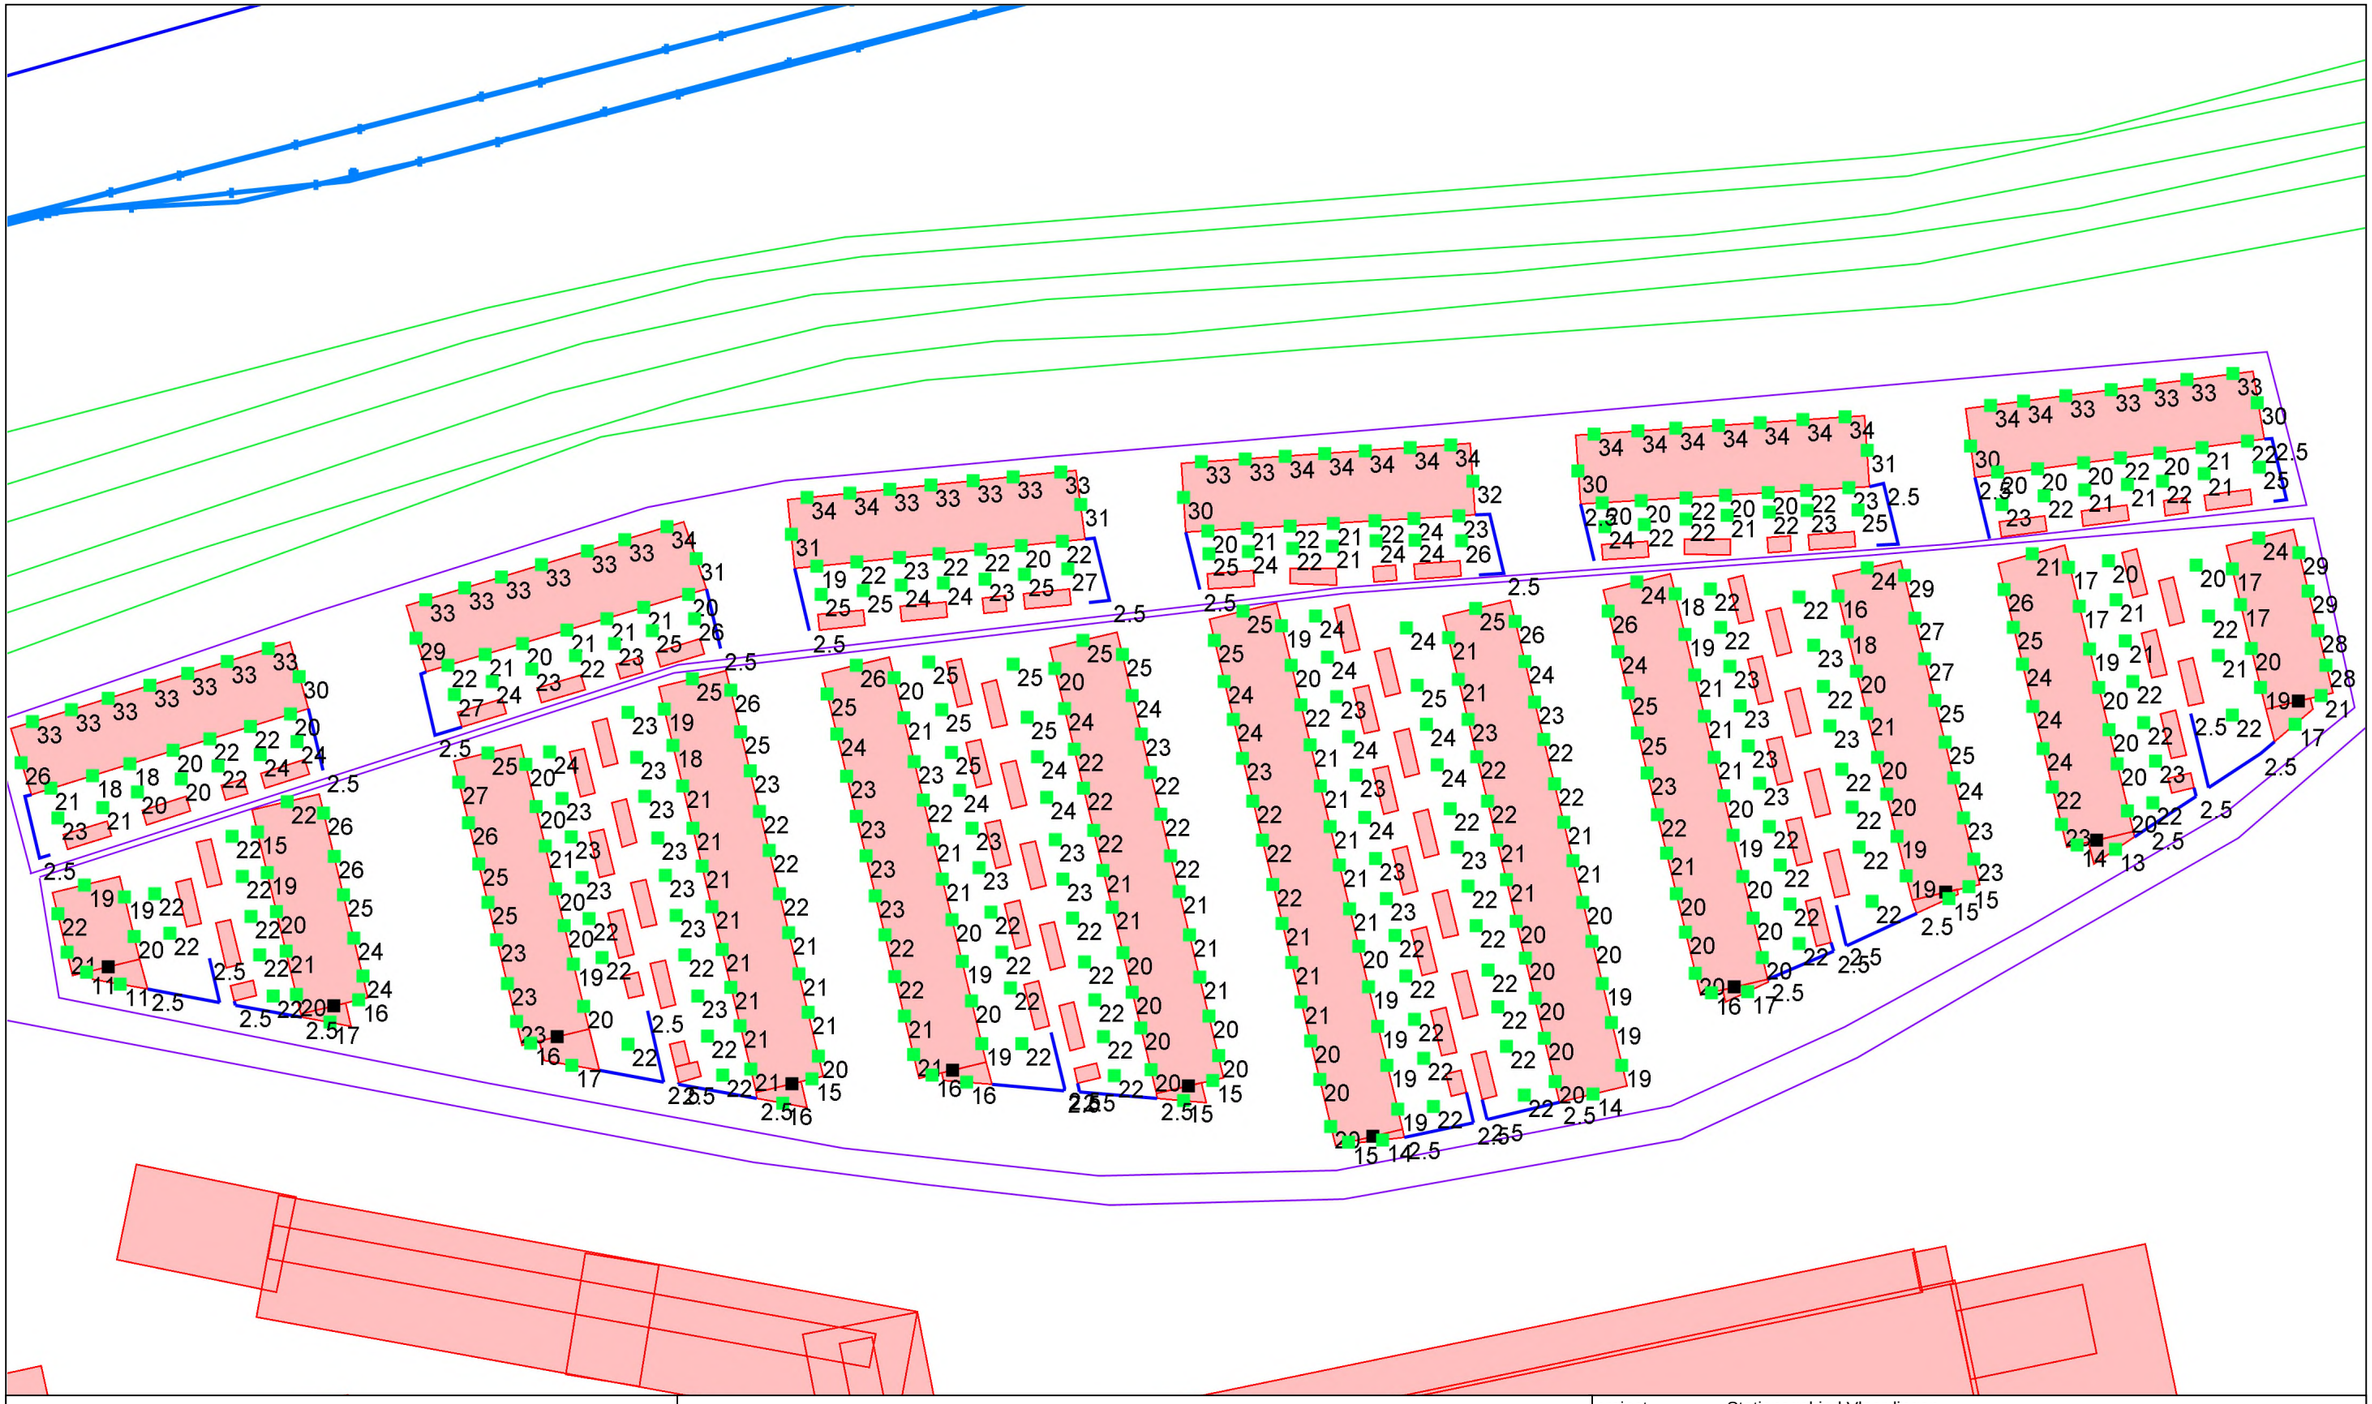

gebouw
bebouwing
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn
bron
mobiele bron
waarneempunt gevel
waarneempunt vrij

project Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever OMA Hoek van Holland
omschrijving
Stationsgebied Vlaardingen
Resultaten prorail begane grond
Letm

0 80 schaal: 1 : 800

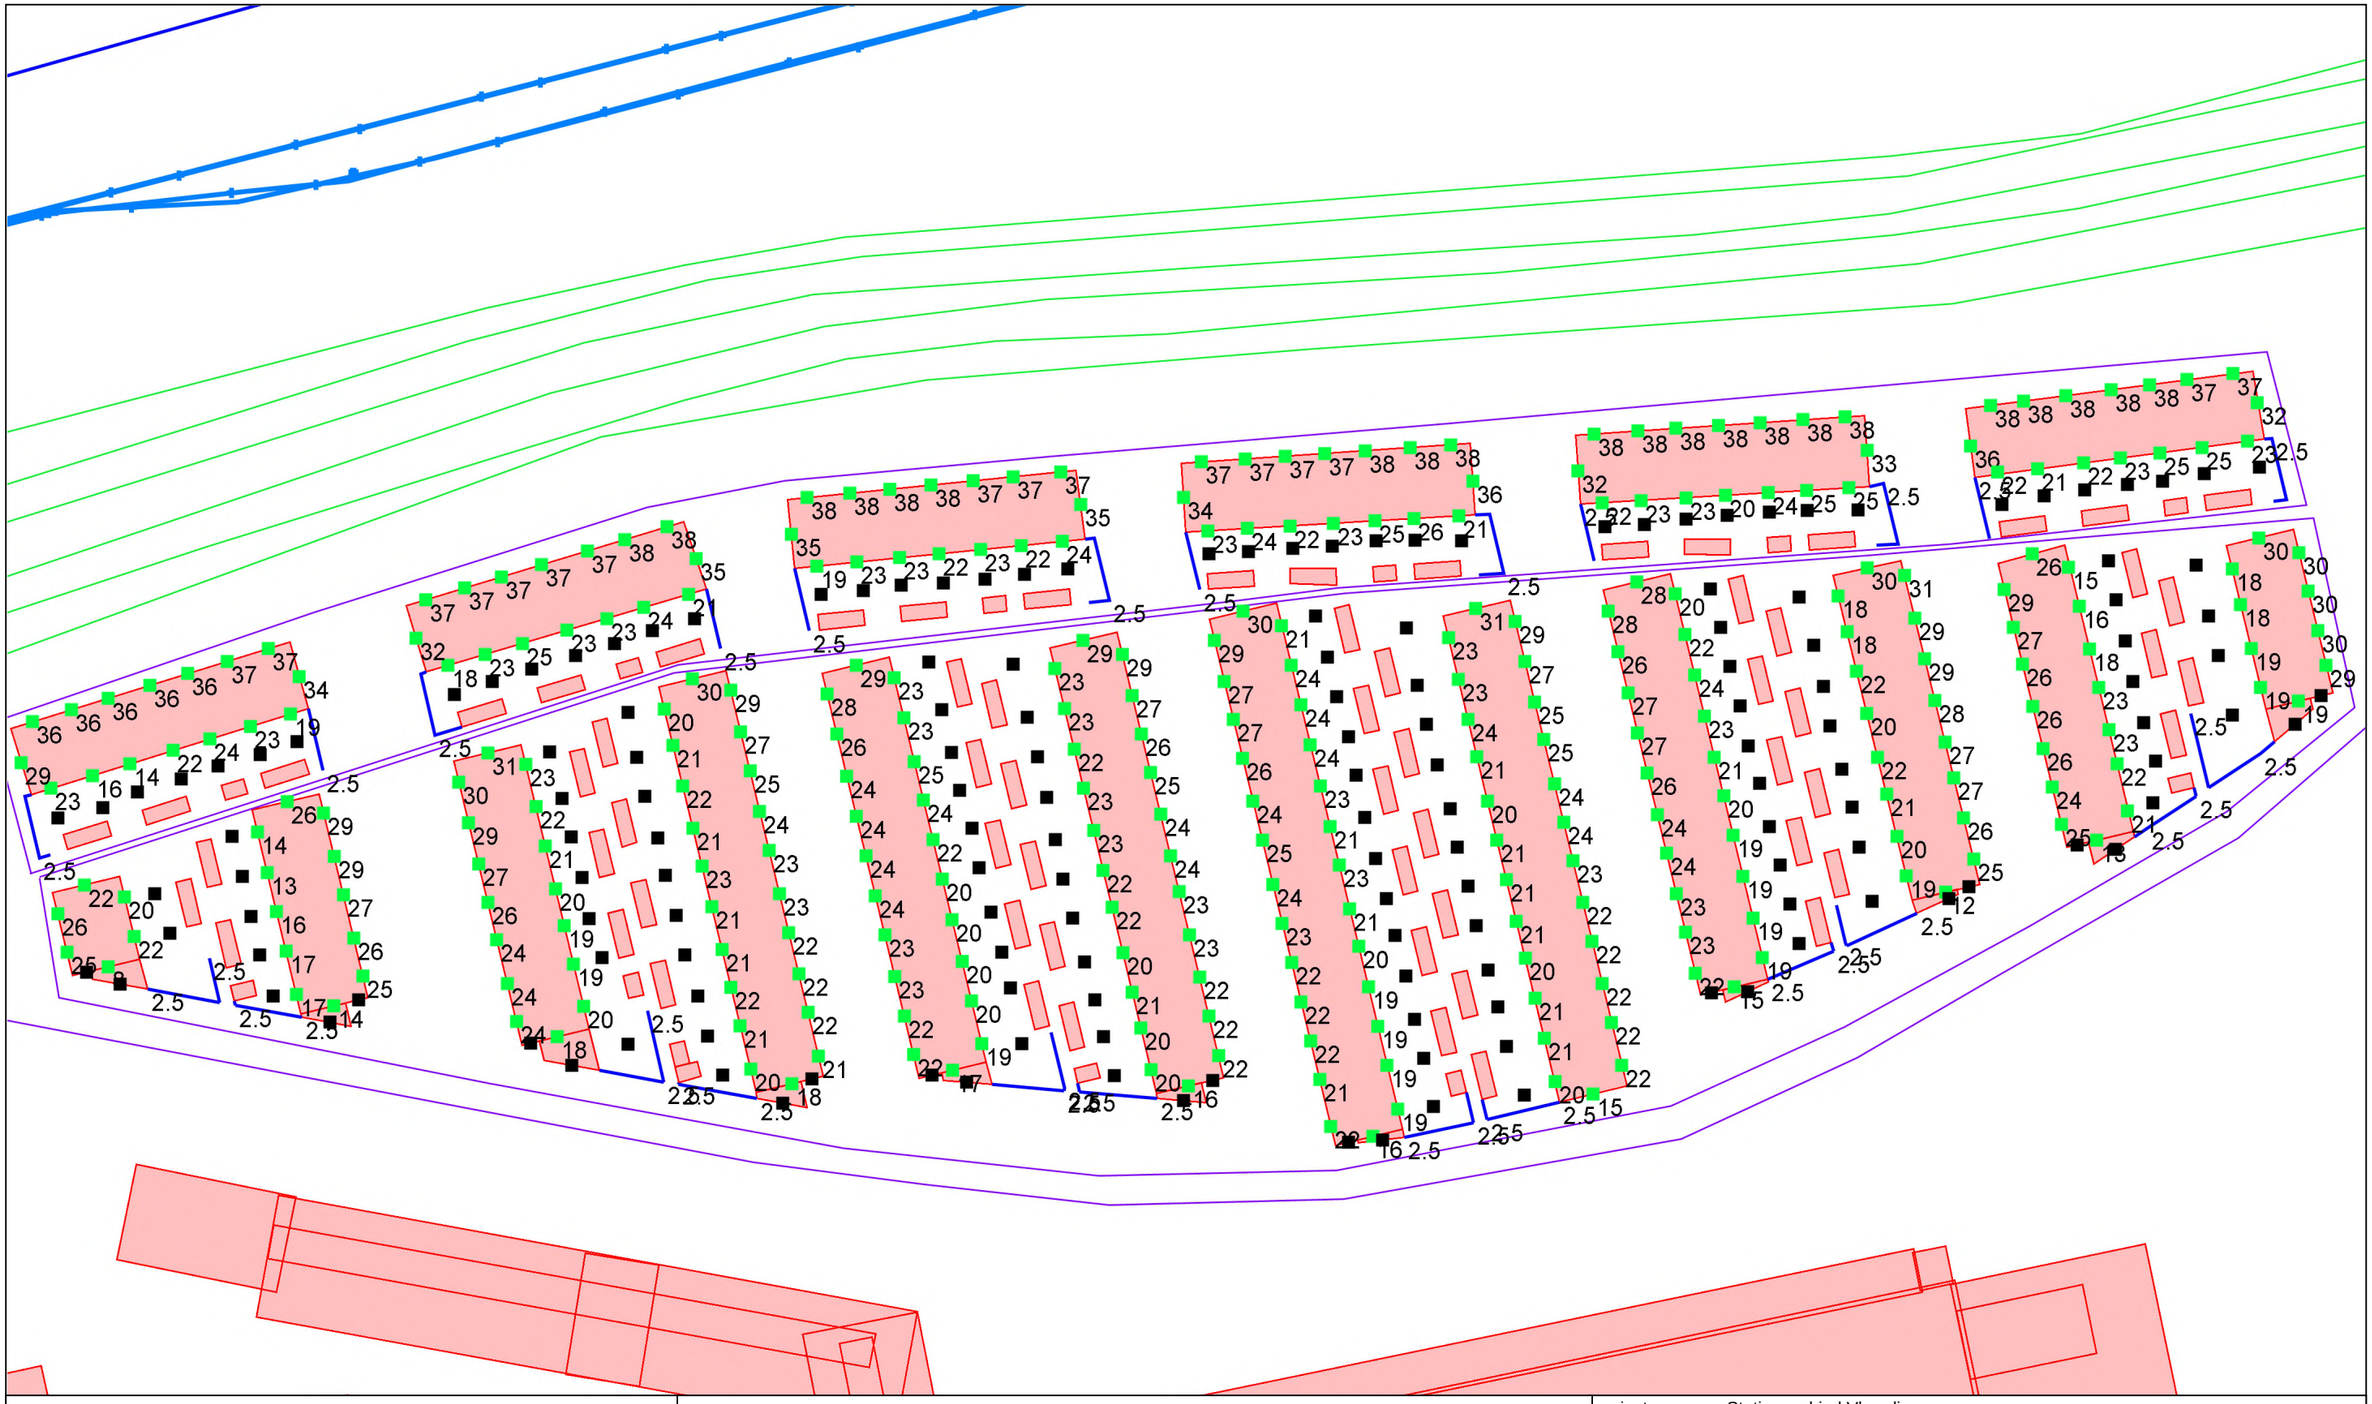

gebouw
bebouwing
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn
bron
mobiele bron

waarneempunt gevel
waarneempunt vrij

project	Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever	OMA Hoek van Holland
	omschrijving
	Stationsgebied Vlaardingen
	Resultaten prorail eerste verdieping
	Letm

0 80 schaal: 1 : 800

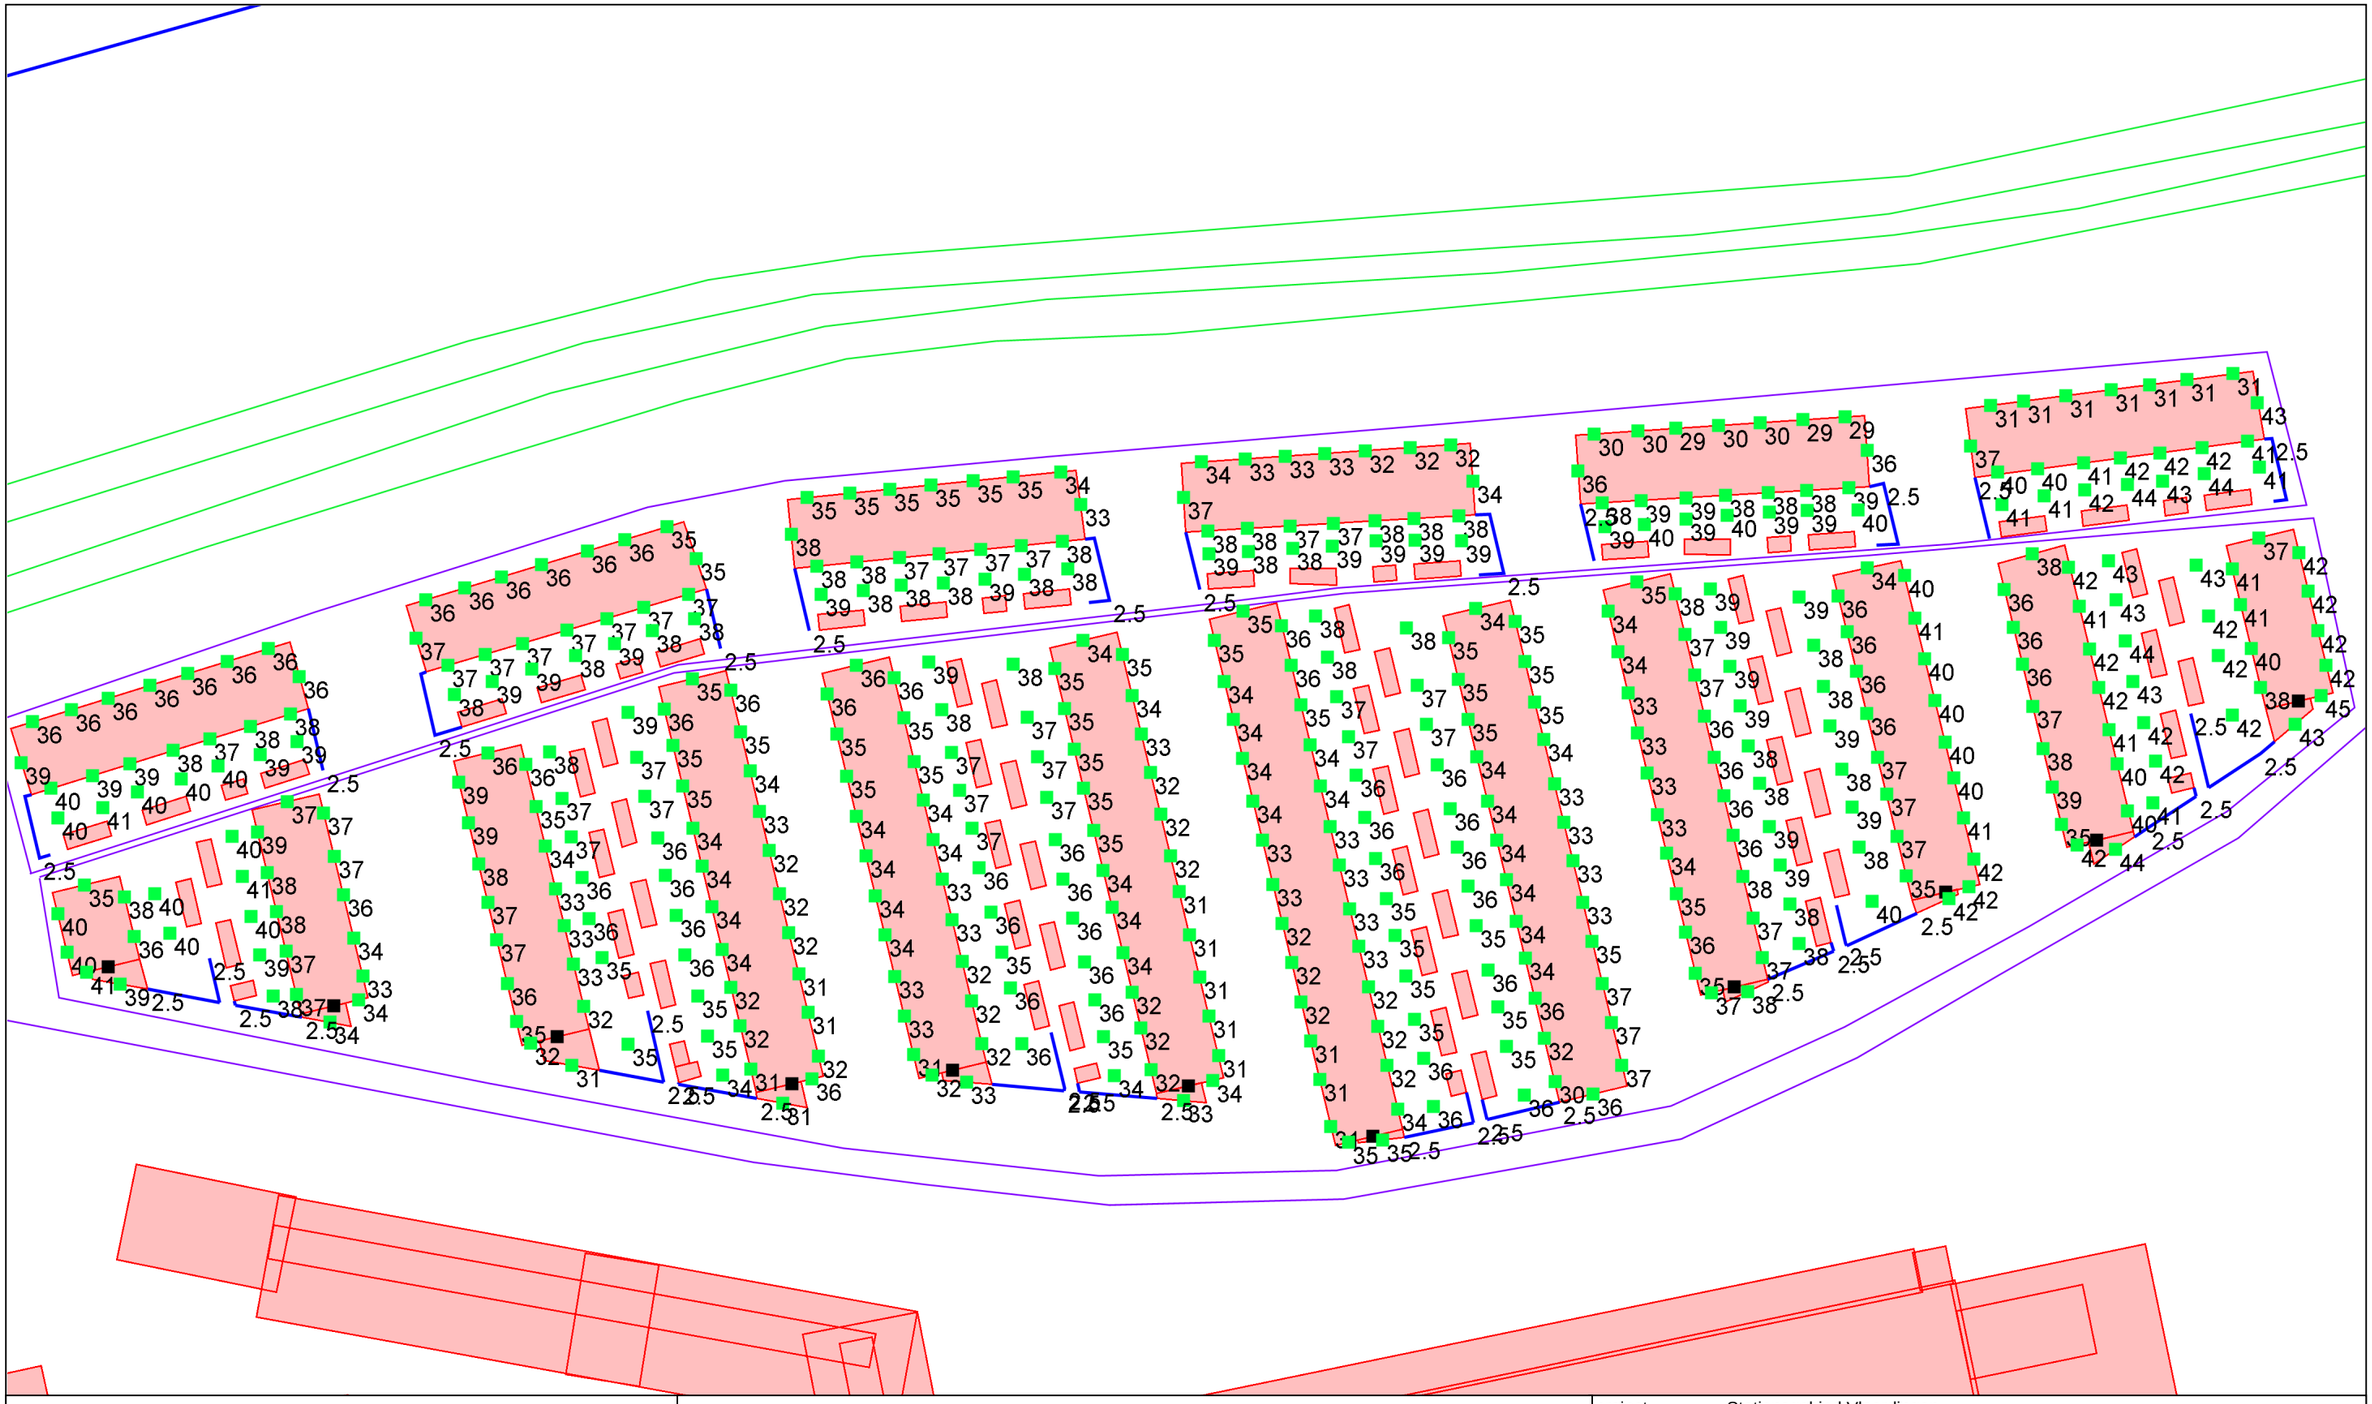

gebouw
bebouwing
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn
mobiele bron
waarneempunt gevel
waarneempunt vrij

project Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever OMA Hoek van Holland
omschrijving
Stationsgebied Vlaardingen
Resultaten scheepvaart begane grond
Letm

0 80 schaal: 1 : 800

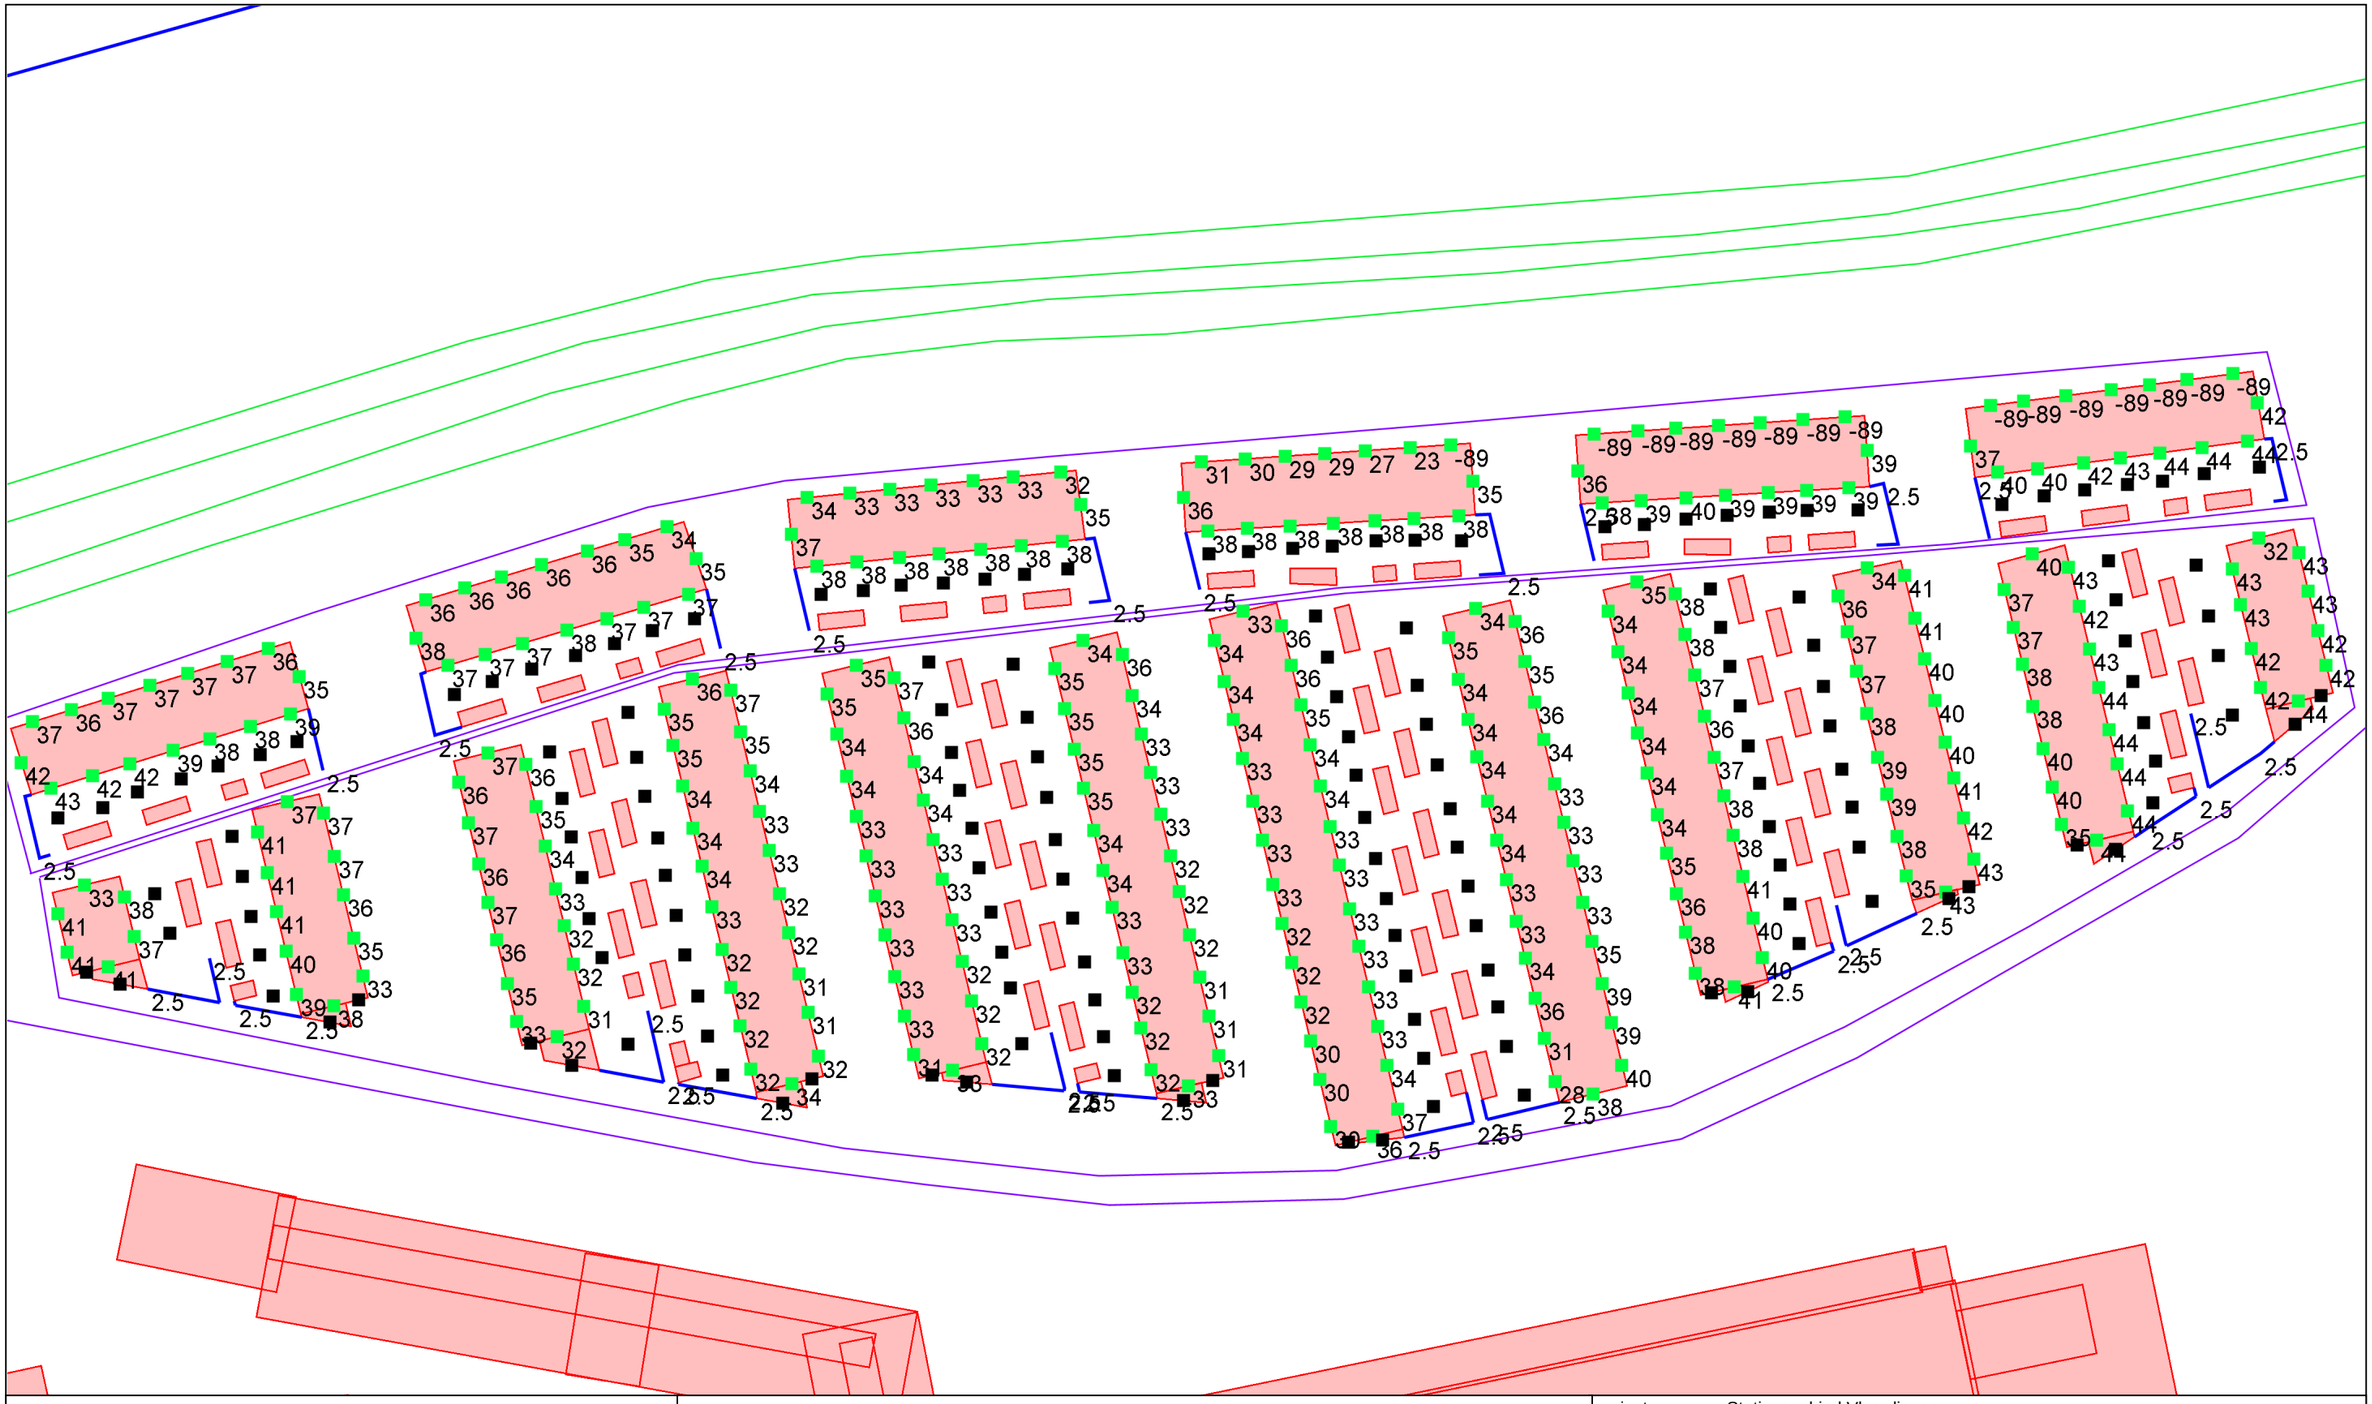

gebouw
bebouwing
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn
mobiele bron
waarneempunt gevel
waarneempunt vrij

project	Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever	OMA Hoek van Holland
	omschrijving
	Stationsgebied Vlaardingen
	Resultaten scheepvaart eerste verdieping
	Letm

0 80 schaal: 1 : 800

Bijlage 7

Tabellen industrielawaai

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
186	1,50	49,96	50	48,91	49	28,39	28	41,65	42	52,84	53
186	4,50	53,84	54	47,96	48	29,27	29	42,48	42	55,09	55
186	7,50	54,23	54	49,26	49	30,61	31	42,71	43	55,67	56
187	1,50	50,5	51	48,73	49	28,50	29	41,81	42	53,07	53
187	4,50	53,99	54	48,02	48	29,52	30	42,48	42	55,22	55
187	7,50	54,33	54	49,19	49	30,93	31	42,69	43	55,73	56
188	1,50	51,02	51	48,32	48	28,94	29	42,03	42	53,25	53
188	4,50	53,9	54	48,00	48	30,17	30	42,58	43	55,16	55
188	7,50	54,22	54	49,1	49	31,40	31	42,66	43	55,63	56
189	1,50	51,12	51	48,37	48	29,32	29	42,17	42	53,33	53
189	4,50	53,88	54	48,09	48	30,44	30	42,57	43	55,16	55
189	7,50	54,2	54	49,08	49	31,69	32	42,68	43	55,61	56
190	1,50	49,12	49	49,93	50	23,66	24	36,6	37	52,67	53
190	4,50	42,41	42	49,82	50	29,97	30	32,05	32	50,64	51
190	7,50	43,95	44	49,65	50	31,30	31	33,09	33	50,81	51
191	1,50	50,13	50	49,66	50	16,71	17	40,94	41	53,18	53
191	4,50	50,9	51	50,46	50	18,48	18	42,59	43	54,02	54
191	7,50	51,36	51	50,13	50	20,51	21	42,67	43	54,12	54
192	1,50	48,18	48	48,18	48	17,06	17	40,6	41	51,56	52
192	4,50	48,51	49	48,94	49	18,09	18	42,51	43	52,23	52
192	7,50	48,88	49	49,99	50	20,09	20	42,37	42	52,89	53
193	1,50	44,52	45	48,12	48	19,79	20	39,92	40	50,13	50
193	4,50	47,75	48	48,53	49	19,37	19	41,9	42	51,66	52
193	7,50	48,41	48	50,19	50	21,20	21	41,82	42	52,77	53
194	1,50	43,75	44	47,89	48	19,15	19	38,37	38	49,65	50
194	4,50	47,7	48	49,06	49	18,54	19	41,62	42	51,88	52
194	7,50	48,33	48	50,51	51	20,07	20	41,51	42	52,90	53
195	4,50	53,56	54	49,98	50	18,99	19	44,17	44	55,47	55
195	7,50	54,03	54	51,02	51	16,66	17	44,22	44	56,08	56

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
196	1,50	39,4	39	47,58	48	33,28	33	31,28	31	48,42	48
196	4,50	34,1	34	47,61	48	37,28	37			48,17	48
196	7,50	35,41	35	47,78	48	38,28	38			48,46	48
197	1,50	39,23	39	47,53	48	33,31	33	31,2	31	48,35	48
197	4,50	34,12	34	47,56	48	37,47	37			48,14	48
197	7,50	35,25	35	47,69	48	38,44	38			48,39	48
198	1,50	39,49	39	47,41	47	33,37	33	31,3	31	48,29	48
198	4,50	34,03	34	47,48	47	37,64	38			48,08	48
198	7,50	35,1	35	47,61	48	38,57	39			48,33	48
199	1,50	36,44	36	47,18	47	33,42	33	30,97	31	47,79	48
199	4,50	33,93	34	47,42	47	37,79	38			48,04	48
199	7,50	34,94	35	47,54	48	38,69	39			48,28	48
200	1,50	34,19	34	47,11	47	33,49	33	30,82	31	47,59	48
200	4,50	33,7	34	47,32	47	37,96	38			47,96	48
200	7,50	34,76	35	47,45	47	38,82	39			48,21	48
201	1,50	37,86	38	47,09	47	33,56	34	30,55	31	47,83	48
201	4,50	33,53	34	47,2	47	38,10	38			47,87	48
201	7,50	34,6	35	47,36	47	38,92	39			48,14	48
202	1,50	38,24	38	47,03	47	33,65	34	30,99	31	47,83	48
202	4,50	33,35	33	47,09	47	38,19	38			47,78	48
202	7,50	34,23	34	47,21	47	38,98	39			48,00	48
203	1,50	44,3	44	47,59	48	30,44	30	36,68	37	49,55	50
203	4,50	45,75	46	49,25	49	36,24	36	36,99	37	51,17	51
203	7,50	48,1	48	50,96	51	37,43	37	35,57	36	52,98	53
204	1,50	49,34	49	49,24	49	20,31	20	40,29	40	52,57	53
204	4,50	52,1	52	50,37	50	21,80	22	39,85	40	54,49	54
204	7,50	53,42	53	51,92	52	23,69	24	40,99	41	55,89	56
205	1,50	47,82	48	49,25	49	20,25	20	40,34	40	51,92	52
205	4,50	51,82	52	50,3	50	21,13	21	40,02	40	54,30	54

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
205	7,50	53,07	53	52,08	52	22,46	22	41,34	41	55,77	56
206	1,50	49,71	50	49,21	49	19,56	20	40,54	41	52,75	53
206	4,50	51,67	52	50,55	51	21,90	22	41,98	42	54,41	54
206	7,50	52,98	53	52,43	52	22,92	23	42,54	43	55,93	56
207	1,50	49,38	49	49,49	49	21,54	22	41,74	42	52,80	53
207	4,50	53,37	53	50,7	51	23,48	24	43,12	43	55,51	56
207	7,50	54,35	54	52,42	50	25,74	26	43,59	44	56,72	57
208	1,50	49,96	50	49,57	50	20,34	20	42,23	42	53,15	53
208	4,50	52,43	52	50,99	51	25,30	25	44,13	44	55,14	55
208	7,50	53,58	54	52,5	53	27,55	28	44,51	45	56,38	56
209	1,50	49,86	50	49,72	50	20,73	21	41,9	42	53,14	53
209	4,50	52,73	53	50,8	51	24,85	25	44,03	44	55,23	55
209	7,50	53,66	54	52,25	52	26,10	26	44,41	44	56,32	56
210	1,50	49,58	50	50	50	21,91	22	40,86	41	53,08	53
210	4,50	55,29	55	50,96	51	22,60	23	43,99	44	56,88	57
210	7,50	55,21	55	52,27	52	23,14	23	44,43	44	57,23	57
211	1,50	51,48	51	48,23	48	29,94	30	42,6	43	53,55	54
211	4,50	53,78	54	48,53	49	31,89	32	42,2	42	55,16	55
211	7,50	54,11	54	49,35	49	32,36	32	42,48	42	55,60	56
212	1,50	47,92	48	45,05	45	20,24	20	40,09	40	50,18	50
212	4,50	51,82	52	49,46	49	20,78	21	43,81	44	54,22	54
212	7,50	51,51	52	50,42	50	21,65	22	43,13	43	54,35	54
213	1,50	48,55	49	44,73	45	20,21	20	40,03	40	50,47	50
213	4,50	52,85	53	47,86	48	21,77	22	43,9	44	54,45	54
213	7,50	53,28	53	48,78	49	22,89	23	43,9	44	54,96	55
214	1,50	49,11	49	43,88	44	20,18	20	40,86	41	50,73	51
214	4,50	53,56	54	45,71	46	22,57	23	43,88	44	54,61	55
214	7,50	54,25	54	48,02	48	23,82	24	44,06	44	55,50	56
215	1,50	50,9	51	42,4	42	19,67	20	42,16	42	51,96	52

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
215	4,50	54,21	54	44,9	45	23,48	23	44,08	44	55,06	55
215	7,50	54,86	55	47,41	47	23,71	24	44,31	44	55,89	56
216	1,50	49,74	50	43,07	43	19,00	19	41,62	42	51,11	51
216	4,50	53,89	54	44,57	45	18,43	18	42,98	43	54,68	55
216	7,50	54,64	55	47,06	47	20,36	20	43,47	43	55,61	56
217	1,50	50,23	50	44,82	45	17,10	17	40,87	41	51,70	52
217	4,50	53,09	53	46,27	46	15,81	16	42,11	42	54,19	54
217	7,50	53,97	54	47,94	48	19,19	19	42,88	43	55,20	55
218	1,50	49,83	50	46,07	46	16,83	17	41,56	42	51,79	52
218	4,50	53,14	53	47,9	48	15,37	15	42,84	43	54,58	55
218	7,50	53,9	54	48,58	49	18,89	19	43,49	43	55,31	55
219	1,50	47,86	48	47,22	47	21,19	21	37,86	38	50,79	51
219	4,50	48,49	48	49,94	50	26,47	26	39,58	40	52,52	53
219	7,50	50,55	51	50,18	50	27,41	27	40,16	40	53,59	54
220	1,50	46,43	46	46,98	47	26,28	26	36,15	36	49,93	50
220	4,50	48,98	49	48,19	48	28,98	29	36,74	37	51,78	52
220	7,50	50,15	50	50,15	50	34,61	35	37,11	37	53,33	53
221	1,50	46,36	46	45,59	46	24,93	25	36,29	36	49,25	49
221	4,50	48,39	48	46,84	47	27,31	27	37,19	37	50,90	51
221	7,50	49,19	49	48,91	49	33,79	34	37,64	38	52,28	52
222	1,50	46	46	45,43	45	24,22	24	36,33	36	48,99	49
222	4,50	48,29	48	46,64	47	26,21	26	37,73	38	50,79	51
222	7,50	49,02	49	48,88	49	31,67	32	38,14	38	52,18	52
223	1,50	45,93	46	45,47	45	24,27	24	36,57	37	48,99	49
223	4,50	48,19	48	46,76	47	26,29	26	38,32	38	50,81	51
223	7,50	48,73	49	49,07	49	29,30	29	38,5	39	52,13	52
224	1,50	45,92	46	46,32	46	24,34	24	38,39	38	49,50	49
224	4,50	48,05	48	47,58	48	25,80	26	39,98	40	51,19	51
224	7,50	48,57	49	49,61	50	27,37	27	40	40	52,40	52

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
225	1,50	45,66	46	47,27	47	22,16	22	39	39	49,92	50
225	4,50	47,54	48	48,63	49	23,86	24	39,71	40	51,44	51
225	7,50	47,97	48	50,25	50	26,15	26	39,51	40	52,50	53
226	1,50	45,6	46	48,55	49	22,67	23	34,75	35	50,46	50
226	4,50	47,71	48	49,76	50	24,64	25	35,45	35	51,97	52
226	7,50	48,26	48	50,78	51	26,25	26	35,04	35	52,79	53
227	4,50	51,57	52	50,71	51	13,17	13	43,51	44	54,53	55
227	7,50	52,48	52	51,62	52	15,87	16	43,72	44	55,39	55
228	1,50	46,55	47	46,77	47	22,78	23	42,04	42	50,37	50
228	4,50	50,08	50	48,08	48	25,01	25	42,98	43	52,70	53
228	7,50	49,63	50	49	49	26,67	27	43,03	43	52,83	53
229	1,50	46,33	46	44,25	44	23,44	23	41,02	41	49,16	49
229	4,50	49,96	50	45,65	46	25,69	26	42,26	42	51,85	52
229	7,50	50,05	50	46,74	47	27,54	28	42,44	42	52,21	52
230	1,50	46,85	47	43,42	43	24,18	24	40,21	40	49,09	49
230	4,50	50,04	50	44,72	45	26,55	27	40,84	41	51,56	52
230	7,50	50,5	51	46,1	46	28,68	29	41,18	41	52,22	52
231	1,50	47,27	47	43,35	43	24,82	25	39,79	40	49,28	49
231	4,50	50,09	50	44,41	44	27,08	27	40,01	40	51,47	51
231	7,50	50,9	51	46,06	46	29,65	30	40,33	40	52,43	52
232	1,50	47,99	48	43,19	43	25,35	25	39,62	40	49,70	50
232	4,50	50,68	51	44,27	44	27,57	28	39,84	40	51,87	52
232	7,50	51,55	52	46,02	46	30,98	31	40,34	40	52,90	53
233	1,50	48,1	48	43,46	43	26,52	27	39,83	40	49,86	50
233	4,50	50,81	51	44,43	44	28,62	29	40	40	52,01	52
233	7,50	52,66	53	46,08	46	33,70	34	40,87	41	53,80	54
234	1,50	47,92	48	44,29	44	27,43	27	40,53	41	50,03	50
234	4,50	51,42	51	45,11	45	29,40	29	41,22	41	52,68	53
234	7,50	52,27	52	46,43	46	34,79	35	41,98	42	53,64	54

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
235	1,50	46,67	47	46,07	46	28,59	29	39,93	40	49,89	50
235	4,50	48,75	49	47,93	48	30,72	31	40,65	41	51,76	52
235	7,50	49,75	50	48,3	48	35,73	36	41,62	42	52,56	53
236	1,50	42,79	43	47,17	47	23,69	24	34,02	34	48,69	49
236	4,50	42,25	42	48,55	49	29,63	30	33,82	34	49,63	50
236	7,50	45,6	46	49,99	50	30,90	31	36,53	37	51,52	52
237	1,50	44,08	44	49,02	49	16,47	16	36,18	36	50,40	50
237	4,50	46	46	50,04	50	17,77	18	36,42	36	51,62	52
237	7,50	46,52	47	50,72	51	19,49	19	36,87	37	52,25	52
238	1,50	44,31	44	48,01	48	18,22	18	35,79	36	49,73	50
238	4,50	45,52	46	48,94	49	18,20	18	36,8	37	50,75	51
238	7,50	46,11	46	50,04	50	19,97	20	37,07	37	51,67	52
239	1,50	42,82	43	47,4	47	20,40	20	35,98	36	48,93	49
239	4,50	44,53	45	48,27	48	21,73	22	37	37	50,03	50
239	7,50	45,81	46	50,09	50	20,64	21	37,22	37	51,63	52
240	1,50	43,72	44	47,41	47	20,53	21	36,44	36	49,20	49
240	4,50	43,93	44	48,04	48	19,98	20	37,65	38	49,75	50
240	7,50	44,94	45	50,05	50	21,37	21	37,69	38	51,41	51
241	1,50	41,84	42	46,62	47	20,11	20	36,8	37	48,20	48
241	4,50	42,87	43	48,15	48	21,60	22	39,02	39	49,68	50
241	7,50	43,71	44	50,09	50	22,69	23	38,7	39	51,24	51
242	1,50	41,25	41	46,65	47	19,51	20	37,07	37	48,11	48
242	4,50	42,66	43	48,39	48	20,79	21	39,22	39	49,82	50
242	7,50	43,15	43	50,29	50	21,85	22	38,88	39	51,32	51
243	1,50	40,86	41	47,37	47	19,40	19	36,74	37	48,55	49
243	4,50	42,55	43	49,5	50	20,34	20	37,94	38	50,55	51
243	7,50	42,6	43	50,87	51	21,72	22	37,38	37	51,64	52
244	1,50	40,59	41	47,96	48	19,24	19	34,61	35	48,86	49
244	4,50	42,74	43	49,7	50	18,93	19	34,72	35	50,61	51

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
244	7,50	42,53	43	51,1	51	20,28	20	33,06	33	51,73	52
245	4,50	47,49	47	51,84	52	12,09	12	42,69	43	53,57	54
245	7,50	47,89	48	51,87	52	17,31	17	42,94	43	53,71	54
246	1,50	46,13	46	47,2	47	25,80	26	34,21	34	49,85	50
246	4,50	45,64	46	48,99	49	27,70	28	33,92	34	50,75	51
246	7,50	47,09	47	50,39	50	28,14	28	34,39	34	52,15	52
247	1,50	45,24	45	45,44	45	24,19	24	33,7	34	48,51	49
247	4,50	43,98	44	46,87	47	26,20	26	33,9	34	48,84	49
247	7,50	44,88	45	48,58	49	27,26	27	34,65	35	50,27	50
248	1,50	44,1	44	44,4	44	24,58	25	33,36	33	47,46	47
248	4,50	44,01	44	46,18	46	26,95	27	33,87	34	48,43	48
248	7,50	45,43	45	48,39	48	31,49	31	34,69	35	50,35	50
249	1,50	42,85	43	43,98	44	25,09	25	33,03	33	46,68	47
249	4,50	43,83	44	46,04	46	27,24	27	33,78	34	48,28	48
249	7,50	44,86	45	48,58	49	31,48	31	34,49	34	50,29	50
250	1,50	42,52	43	43,77	44	23,03	23	32,89	33	46,42	46
250	4,50	43,32	43	45,89	46	26,34	26	33,74	34	48,00	48
250	7,50	43,09	43	48,49	48	29,09	29	34,21	34	49,75	50
251	1,50	42,17	42	43,7	44	21,53	22	33,3	33	46,25	46
251	4,50	42,95	43	45,98	46	24,32	24	34	34	47,93	48
251	7,50	42,31	42	48,46	48	25,00	25	34,09	34	49,54	50
252	1,50	41,83	42	43,66	44	21,03	21	34,24	34	46,15	46
252	4,50	42,69	43	45,99	46	23,52	24	34,86	35	47,89	48
252	7,50	42,03	42	48,44	48	24,10	24	34,88	35	49,50	49
253	1,50	41,19	41	43,98	44	20,49	20	35,27	35	46,19	46
253	4,50	42,14	42	46,35	46	23,04	23	36,03	36	48,04	48
253	7,50	41,66	42	48,53	49	23,59	24	36,18	36	49,56	50
254	1,50	40,99	41	44,65	45	20,28	20	36,22	36	46,63	47
254	4,50	41,67	42	46,97	47	22,88	23	38,2	38	48,53	49

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
254	7,50	41,36	41	48,94	49	23,23	23	38,13	38	49,94	50
255	1,50	40,65	41	46,64	47	19,89	20	35,2	35	47,86	48
255	4,50	41,22	41	48,24	48	22,46	22	37,75	38	49,35	49
255	7,50	40,84	41	49,66	50	22,93	23	37,66	38	50,44	50
256	4,50	42,49	42	51,1	51	14,51	15	41,09	41	52,03	52
256	7,50	42,9	43	51,86	52	16,55	17	41,37	41	52,71	53
257	1,50	43,9	44	44,76	45	20,28	20	36,62	37	47,72	48
257	4,50	44,59	45	50,01	50	19,21	19	40,17	40	51,45	51
257	7,50	41,01	41	50,68	51	20,81	21	40,11	40	51,46	51
258	1,50	44,19	44	45,05	45	20,13	20	36,78	37	48,00	48
258	4,50	44,96	45	49,1	49	19,31	19	40,44	40	50,93	51
258	7,50	43,72	44	50,39	50	21,06	21	40,29	40	51,58	52
259	1,50	44,28	44	45,12	45	20,34	20	37,8	38	48,16	48
259	4,50	45,71	46	47,47	47	19,36	19	40,68	41	50,21	50
259	7,50	45,31	45	49,56	50	21,15	21	40,24	40	51,30	51
260	1,50	44,83	45	45,42	45	19,26	19	36,24	36	48,42	48
260	4,50	45,62	46	46,7	47	19,32	19	38,26	38	49,54	50
260	7,50	45,83	46	49,09	49	21,71	22	37,9	38	50,99	51
261	1,50	44,74	45	45,24	45	20,08	20	35,81	36	48,27	48
261	4,50	46,21	46	46,4	46	20,09	20	38,04	38	49,63	50
261	7,50	47,05	47	48,91	49	21,96	22	38,55	39	51,33	51
262	1,50	44,79	45	45,21	45	20,51	21	35,57	36	48,26	48
262	4,50	46,8	47	46,24	46	21,25	21	36,78	37	49,77	50
262	7,50	47,57	48	48,75	49	23,16	23	37,34	37	51,39	51
263	1,50	45,54	46	45,99	46	20,64	21	35,77	36	49,00	49
263	4,50	47,29	47	46,2	46	22,70	23	36,42	36	49,99	50
263	7,50	48,05	48	48,69	49	24,45	24	36,94	37	51,55	52
264	1,50	45,45	45	46,32	46	20,95	21	36,63	37	49,17	49
264	4,50	47,54	48	46,36	46	23,70	24	37,08	37	50,23	50

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
264	7,50	50,14	50	48,63	49	23,26	23	37,98	38	52,62	53
265	1,50	45,71	46	47,49	47	19,48	19	37,42	37	49,95	50
265	4,50	47,57	48	48,07	48	21,77	22	38,45	38	51,09	51
265	7,50	49,28	49	48,93	49	21,49	21	39,59	40	52,36	52
266	1,50	46,04	46	47,71	48	18,25	18	38,13	38	50,24	50
266	4,50	47,19	47	48,86	49	20,02	20	38,39	38	51,34	51
266	7,50	47,94	48	48,78	49	21,60	22	39,66	40	51,68	52
267	1,50	44,81	45	46,38	46	24,14	24	35,33	35	48,89	49
267	4,50	45,3	45	49,24	49	28,37	28	35,14	35	50,86	51
267	7,50	47,8	48	50,2	50	28,88	29	37,52	38	52,34	52
268	1,50	44,72	45	48,35	48	20,87	21	35,11	35	50,06	50
268	4,50	46,54	47	49,01	49	22,92	23	34,75	35	51,07	51
268	7,50	46,95	47	50,65	51	20,48	20	35,9	36	52,30	52
269	1,50	43,97	44	47,28	47	21,34	21	34,65	35	49,11	49
269	4,50	45,43	45	48,1	48	22,70	23	34,49	34	50,11	50
269	7,50	46,86	47	49,91	50	22,21	22	35,88	36	51,78	52
270	1,50	43,79	44	46,56	47	22,95	23	34,66	35	48,59	49
270	4,50	45,12	45	47,53	48	23,57	24	34,3	34	49,64	50
270	7,50	46,9	47	49,83	50	23,09	23	35,58	36	51,73	52
271	1,50	43,4	43	46,31	46	22,29	22	34,2	34	48,29	48
271	4,50	44,9	45	47,48	47	21,21	21	34,05	34	49,52	50
271	7,50	46,04	46	50	50	22,32	22	35,19	35	51,57	52
272	1,50	42,74	43	45,67	46	22,01	22	34,19	34	47,67	48
272	4,50	44,55	45	47,22	47	20,48	20	33,86	34	49,23	49
272	7,50	45,03	45	49,76	50	21,83	22	34,7	35	51,13	51
273	1,50	42,76	43	45,54	46	20,96	21	33,76	34	47,57	48
273	4,50	44,8	45	47,19	47	21,21	21	33,67	34	49,30	49
273	7,50	43,16	43	49,76	50	22,43	22	34,19	34	50,72	51
274	1,50	42,39	42	45,56	46	21,25	21	33,94	34	47,48	47

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
274	4,50	44,29	44	47,22	47	21,10	21	33,31	33	49,13	49
274	7,50	42,76	43	49,7	50	21,95	22	33,78	34	50,60	51
275	1,50	42,03	42	45,58	46	20,14	20	33,52	34	47,36	47
275	4,50	43,91	44	47,48	47	21,08	21	33,44	33	49,19	49
275	7,50	42,45	42	49,66	50	21,80	22	33,62	34	50,51	51
276	1,50	42,09	42	45,53	46	19,54	20	34,1	34	47,37	47
276	4,50	43,69	44	47,6	48	19,82	20	34,02	34	49,22	49
276	7,50	42,32	42	49,71	50	20,65	21	33,88	34	50,54	51
277	1,50	42,15	42	45,61	46	20,42	20	35,78	36	47,54	48
277	4,50	44,01	44	47,82	48	20,63	21	35,89	36	49,53	50
277	7,50	42,38	42	49,83	50	21,42	21	35,42	35	50,68	51
278	1,50	41,53	42	45,7	46	20,33	20	32,2	32	47,25	47
278	4,50	42,98	43	48,35	48	20,95	21	30,52	31	49,52	50
278	7,50	42,14	42	49,99	50	21,88	22	29,01	29	50,69	51
279	1,50	41,16	41	44,48	44	20,39	20	29,55	30	46,25	46
279	4,50	42,49	42	46,59	47	19,77	20	28,35	28	48,07	48
279	7,50	41,83	42	48,36	48	20,56	21	26,52	27	49,26	49
280	1,50	41,61	42	47,11	47	14,22	14	35,89	36	48,44	48
280	4,50	40,44	40	49,17	49	15,24	15	37,92	38	50,00	50
280	7,50	40,8	41	50,16	50	16,26	16	38,17	38	50,88	51
281	1,50	41,55	42	48,51	49	19,35	19	36,68	37	49,54	50
281	4,50	39,58	40	50,05	50	22,12	22	40,25	40	50,83	51
281	7,50	36,93	37	50,63	51	22,23	22	40,41	40	51,20	51
282	1,50	41,57	42	47,69	48	19,44	19	36,53	37	48,90	49
282	4,50	39,42	39	48,88	49	22,37	22	38,89	39	49,73	50
282	7,50	38,34	38	49,52	50	22,36	22	38,92	39	50,18	50
283	1,50	42,51	43	45,08	45	19,20	19	36,89	37	47,40	47
283	4,50	41,69	42	46,16	46	21,62	22	39,21	39	48,10	48
283	7,50	41,31	41	47,85	48	22,63	23	39,24	39	49,19	49

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
284	1,50	43,1	43	44,1	44	19,65	20	34,61	35	46,91	47
284	4,50	42,71	43	45,22	45	22,01	22	34,55	35	47,40	47
284	7,50	42,18	42	47,15	47	23,24	23	34,53	35	48,54	49
285	1,50	42,94	43	43,72	44	19,93	20	33,11	33	46,57	47
285	4,50	43,46	43	44,74	45	22,40	22	33,34	33	47,35	47
285	7,50	43,09	43	46,91	47	23,29	23	33,29	33	48,56	49
286	1,50	42,95	43	43,56	44	20,56	21	32,63	33	46,47	46
286	4,50	43,86	44	44,56	45	22,96	23	33,06	33	47,41	47
286	7,50	43,35	43	46,9	47	23,76	24	33,15	33	48,63	49
287	1,50	43,29	43	43,49	43	21,22	21	32,69	33	46,60	47
287	4,50	44,33	44	44,56	45	23,82	24	33,19	33	47,63	48
287	7,50	43,87	44	46,91	47	24,46	24	33,46	33	48,81	49
288	1,50	43,53	44	43,55	44	21,66	22	32,94	33	46,75	47
288	4,50	44,55	45	44,51	45	23,69	24	33,48	33	47,72	48
288	7,50	44,82	45	46,85	47	24,41	24	34,24	34	49,12	49
289	1,50	44,08	44	43,96	44	22,26	22	33,68	34	47,24	47
289	4,50	45	45	44,52	45	24,57	25	34,18	34	47,98	48
289	7,50	45,97	46	46,84	47	25,26	25	35,13	35	49,61	50
290	1,50	45,61	46	44,36	44	22,92	23	34,91	35	48,26	48
290	4,50	45,59	46	44,6	45	25,06	25	35,63	36	48,39	48
290	7,50	46,55	47	46,87	47	25,80	26	36,48	36	49,94	50
291	1,50	45,12	45	44,52	45	24,28	24	34,87	35	48,07	48
291	4,50	46,25	46	44,96	45	26,73	27	35,09	35	48,88	49
291	7,50	47,38	47	46,78	47	27,47	27	36,58	37	50,31	50
292	1,50	44,77	45	45,44	45	25,80	26	35,09	35	48,36	48
292	4,50	46,3	46	45,98	46	28,79	29	36,01	36	49,40	49
292	7,50	47,09	47	47,89	48	33,93	34	38,94	39	50,90	51
293	1,50	44,18	44	47,75	48	25,43	25	33,76	34	49,47	49
293	4,50	44,93	45	49,01	49	30,80	31	34,11	34	50,59	51

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
293	7,50	47,08	47	49,06	49	34,79	35	37,78	38	51,48	51
294	1,50	46,95	47	47,49	47	25,42	25	34,78	35	50,37	50
294	4,50	46,59	47	48,5	49	28,83	29	33,91	34	50,78	51
294	7,50	46,79	47	49,92	50	29,44	29	34,91	35	51,76	52
295	1,50	45,65	46	45,48	45	24,03	24	34,29	34	48,75	49
295	4,50	44,45	44	45,94	46	27,18	27	33,84	34	48,46	48
295	7,50	46,87	47	47,89	48	28,54	29	35,34	35	50,58	51
296	1,50	45,02	45	44,68	45	23,91	24	34,24	34	48,06	48
296	4,50	44,46	44	45,41	45	26,91	27	33,69	34	48,16	48
296	7,50	46,31	46	47,55	48	28,44	28	34,72	35	50,14	50
297	1,50	44,65	45	44,51	45	23,40	23	33,89	34	47,79	48
297	4,50	44,53	45	45,35	45	25,85	26	33,4	33	48,14	48
297	7,50	45,63	46	47,66	48	27,92	28	34,11	34	49,92	50
298	1,50	44,04	44	44,05	44	22,44	22	33,61	34	47,26	47
298	4,50	44,06	44	45,28	45	24,38	24	33,2	33	47,89	48
298	7,50	44,8	45	47,71	48	26,98	27	33,58	34	49,64	50
299	1,50	43,59	44	43,77	44	22,36	22	33,21	33	46,90	47
299	4,50	43,95	44	45,3	45	24,59	25	32,96	33	47,85	48
299	7,50	43,23	43	47,76	48	26,56	27	33,21	33	49,21	49
300	1,50	42,53	43	43,49	43	21,78	22	32,85	33	46,27	46
300	4,50	43,45	43	45,11	45	23,81	24	32,74	33	47,53	48
300	7,50	42,63	43	47,86	48	25,93	26	32,76	33	49,12	49
301	1,50	42,23	42	43,51	44	21,48	21	32,14	32	46,12	46
301	4,50	43,22	43	45,08	45	23,48	23	32,37	32	47,42	47
301	7,50	42,42	42	47,58	48	25,71	26	32,5	33	48,86	49
302	1,50	41,88	42	43,64	44	20,98	21	32,19	32	46,06	46
302	4,50	42,75	43	45,36	45	22,43	22	32,25	32	47,41	47
302	7,50	41,71	42	47,57	48	24,84	25	32,05	32	48,69	49
303	1,50	41,91	42	43,58	44	20,59	21	32,22	32	46,03	46

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
303	4,50	42,55	43	45,64	46	21,98	22	31,79	32	47,51	48
303	7,50	41,31	41	47,9	48	24,06	24	31,49	31	48,86	49
304	1,50	41,91	42	44,54	45	20,23	20	30,53	31	46,55	47
304	4,50	42,71	43	46,26	46	21,59	22	30,29	30	47,93	48
304	7,50	41,53	42	48,08	48	23,59	24	28,8	29	49,00	49
305	1,50	42,2	42	45,34	45	20,05	20	30,87	31	47,17	47
305	4,50	43,12	43	47,68	48	21,34	21	30,46	30	49,05	49
305	7,50	42,37	42	48,95	49	23,11	23	28,58	29	49,85	50
306	1,50	42,16	42	45,76	46	20,25	20	30,67	31	47,43	47
306	4,50	42,01	42	47,39	47	21,57	22	29,97	30	48,56	49
306	7,50	41,85	42	48,56	49	22,32	22	28,9	29	49,45	49
307	4,50	41,7	42	49,36	49	15,79	16	36,3	36	50,23	50
307	7,50	42,08	42	50,49	50	16,86	17	36,26	36	51,22	51
308	1,50	40,92	41	45,73	46	18,90	19	33,85	34	47,18	47
308	4,50	41,4	41	47,78	48	18,64	19	36,54	37	48,94	49
308	7,50	40,64	41	48,92	49	19,44	19	36,29	36	49,73	50
309	1,50	41,53	42	43,54	44	18,92	19	32,23	32	45,86	46
309	4,50	42,74	43	45,8	46	18,90	19	33,67	34	47,72	48
309	7,50	41,77	42	48,04	48	19,90	20	33,52	34	49,09	49
310	1,50	42,63	43	44	44	18,82	19	32,4	32	46,56	47
310	4,50	43,46	43	45,58	46	19,09	19	32,96	33	47,81	48
310	7,50	42,68	43	48,19	48	20,19	20	32,89	33	49,37	49
311	1,50	43,12	43	43,91	44	18,93	19	32,26	32	46,71	47
311	4,50	44,33	44	45,7	46	19,30	19	32,76	33	48,21	48
311	7,50	43,44	43	48,44	48	20,91	21	32,84	33	49,73	50
312	1,50	43,38	43	44,36	44	19,67	20	32,55	33	47,07	47
312	4,50	44,89	45	45,69	46	20,18	20	32,66	33	48,44	48
312	7,50	44,02	44	48,49	48	22,03	22	33,02	33	49,91	50
313	1,50	43,33	43	44,17	44	20,60	21	32,66	33	46,96	47

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
313	4,50	44,33	44	45,62	46	21,30	21	32,79	33	48,17	48
313	7,50	44,21	44	48,54	49	23,00	23	33,24	33	50,01	50
314	1,50	43,23	43	44,53	45	21,05	21	32,96	33	47,12	47
314	4,50	44,35	44	45,66	46	22,92	23	32,89	33	48,21	48
314	7,50	44,59	45	48,66	49	25,77	26	33,43	33	50,20	50
315	1,50	43,3	43	44,47	44	20,52	21	33,12	33	47,12	47
315	4,50	44,37	44	45,78	46	20,90	21	33,23	33	48,29	48
315	7,50	45,03	45	48,78	49	23,89	24	33,81	34	50,41	50
316	1,50	43,57	44	45,08	45	21,44	21	33,57	34	47,59	48
316	4,50	44,47	44	45,88	46	23,09	23	33,53	34	48,40	48
316	7,50	45,61	46	48,88	49	24,16	24	34,01	34	50,66	51
317	1,50	44,65	45	45,78	46	20,81	21	34,19	34	48,44	48
317	4,50	45,53	46	45,99	46	23,75	24	34,31	34	48,94	49
317	7,50	46,35	46	48,84	49	23,49	23	34,43	34	50,89	51
318	1,50	45,09	45	46,56	47	22,48	22	35,21	35	49,09	49
318	4,50	46,06	46	46,53	47	24,29	24	35,03	35	49,48	49
318	7,50	46,82	47	48,93	49	22,77	23	34,66	35	51,12	51
319	1,50	45,47	45	47,07	47	19,88	20	35,8	36	49,55	50
319	4,50	46,23	46	47,74	48	24,17	24	36,44	36	50,26	50
319	7,50	46,96	47	49,43	49	23,45	23	36,05	36	51,51	52
320	1,50	45,96	46	47,11	47	18,80	19	35,71	36	49,76	50
320	4,50	46,02	46	47,88	48	21,35	21	36,11	36	50,24	50
320	7,50	46,2	46	48,73	49	22,51	23	36,79	37	50,84	51
321	1,50	46,35	46	47,88	48	24,87	25	34,98	35	50,33	50
321	4,50	46,04	46	49,99	50	29,90	30	33,47	33	51,56	52
321	7,50	47,19	47	49,98	50	31,82	32	35,84	36	51,97	52
322	1,50	45,32	45	47,76	48	20,45	20	35,47	35	49,88	50
322	4,50	47,04	47	48,48	48	23,20	23	35,4	35	50,96	51
322	7,50	48,81	49	50,45	50	21,09	21	36,65	37	52,83	53

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
323	1,50	45,26	45	46,69	47	23,84	24	35,47	35	49,24	49
323	4,50	46,88	47	47,54	48	23,08	23	35,37	35	50,38	50
323	7,50	48,77	49	49,79	50	22,44	22	36,54	37	52,44	52
324	1,50	44,75	45	46,42	46	21,80	22	35,17	35	48,87	49
324	4,50	46,44	46	47,45	47	22,46	22	35,02	35	50,13	50
324	7,50	48,37	48	49,8	50	24,13	24	36,27	36	52,27	52
325	1,50	44,34	44	46,32	46	22,42	22	34,75	35	48,64	49
325	4,50	45,92	46	47,37	47	22,87	23	34,57	35	49,86	50
325	7,50	47,44	47	49,81	50	25,71	26	35,03	35	51,90	52
326	1,50	44,21	44	46,29	46	22,40	22	34,58	35	48,57	49
326	4,50	46,07	46	47,55	48	23,11	23	34,14	34	50,01	50
326	7,50	46,11	46	49,96	50	26,93	27	34,34	34	51,56	52
327	1,50	44,43	44	46,23	46	21,43	21	34,26	34	48,60	49
327	4,50	45,99	46	47,77	48	22,03	22	33,8	34	50,09	50
327	7,50	44,65	45	50,07	50	23,16	23	33,44	33	51,25	51
328	1,50	43,61	44	46	46	20,89	21	34,01	34	48,16	48
328	4,50	45,66	46	47,56	48	21,57	22	33,49	33	49,83	50
328	7,50	44,25	44	49,68	50	22,21	22	32,79	33	50,85	51
329	1,50	43,31	43	45,97	46	19,98	20	34,18	34	48,04	48
329	4,50	45,11	45	47,85	48	20,44	20	33,32	33	49,81	50
329	7,50	43,72	44	49,73	50	21,05	21	32,68	33	50,77	51
330	1,50	42,73	43	46,18	46	20,12	20	32,49	32	47,93	48
330	4,50	45,1	45	47,8	48	20,70	21	32,01	32	49,75	50
330	7,50	43,69	44	49,45	49	20,96	21	29,41	29	50,51	51
331	1,50	42,46	42	45,79	46	19,77	20	31,91	32	47,57	48
331	4,50	44,74	45	48,29	48	19,74	20	31,75	32	49,95	50
331	7,50	43,62	44	49,64	50	19,78	20	29,26	29	50,64	51
332	1,50	42,3	42	45,66	46	20,34	20	31,67	32	47,43	47
332	4,50	43,83	44	49,2	49	19,80	20	31,51	32	50,37	50

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
332	7,50	43,45	43	50,07	50	19,83	20	29,42	29	50,96	51
333	4,50	43,36	43	49,77	50	15,89	16	32,75	33	50,74	51
333	7,50	43,25	43	51,03	51	17,02	17	33,25	33	51,76	52
334	1,50	41,35	41	45,03	45	20,07	20	30,76	31	46,70	47
334	4,50	41,94	42	47,52	48	21,99	22	30,65	31	48,66	49
334	7,50	42,39	42	49,21	49	23,80	24	31,02	31	50,09	50
335	1,50	41,49	41	44,89	45	20,03	20	30,82	31	46,65	47
335	4,50	42,35	42	47,22	47	21,85	22	30,9	31	48,53	49
335	7,50	42,51	43	49,09	49	24,24	24	31,44	31	50,03	50
336	1,50	42,02	42	44,6	45	20,52	21	30,98	31	46,64	47
336	4,50	43,02	43	46,78	47	22,32	22	31,26	31	48,40	48
336	7,50	42,69	43	48,91	49	25,23	25	31,8	32	49,92	50
337	1,50	42,37	42	44,39	44	20,94	21	31,18	31	46,64	47
337	4,50	43,3	43	46,39	46	22,83	23	31,63	32	48,23	48
337	7,50	43,13	43	48,88	49	25,58	26	32,12	32	49,99	50
338	1,50	42,89	43	44,19	44	21,20	21	31,34	31	46,74	47
338	4,50	43,71	44	46,15	46	23,09	23	31,93	32	48,23	48
338	7,50	43,57	44	48,91	49	25,66	26	32,39	32	50,11	50
339	1,50	43,18	43	44,19	44	21,68	22	31,54	32	46,87	47
339	4,50	43,96	44	46,08	46	23,72	24	32,18	32	48,28	48
339	7,50	43,95	44	48,87	49	26,10	26	32,7	33	50,18	50
340	1,50	43,62	44	44,11	44	21,84	22	31,9	32	47,03	47
340	4,50	44,44	44	45,97	46	24,08	24	32,58	33	48,41	48
340	7,50	44,46	44	48,8	49	26,14	26	33,01	33	50,26	50
341	1,50	43,76	44	44,36	44	22,31	22	32,28	32	47,24	47
341	4,50	44,6	45	45,91	46	24,81	25	32,94	33	48,46	48
341	7,50	45,12	45	48,63	49	26,57	27	33,49	33	50,34	50
342	1,50	44,16	44	44,73	45	22,90	23	32,81	33	47,63	48
342	4,50	44,61	45	45,71	46	26,39	26	33,31	33	48,37	48

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
342	7,50	45,31	45	48,47	48	27,51	28	34,02	34	50,31	50
343	1,50	44,21	44	44,8	45	23,55	24	33,82	34	47,72	48
343	4,50	44,76	45	45,72	46	27,16	27	34,23	34	48,48	48
343	7,50	45,44	45	48,3	48	28,03	28	34,8	35	50,26	50
344	1,50	44,69	45	46,03	46	25,15	25	34,79	35	48,63	49
344	4,50	45,35	45	47,09	47	29,18	29	35,58	36	49,54	50
344	7,50	45,95	46	48,82	49	29,70	30	37,4	37	50,86	51
345	1,50	44,05	44	45,82	46	24,76	25	34,22	34	48,23	48
345	4,50	44,58	45	48,35	48	28,97	29	34,49	34	50,03	50
345	7,50	46,83	47	49,11	49	29,57	30	37,52	38	51,34	51
346	1,50	47,61	48	45,84	46	25,28	25	35,91	36	50,01	50
346	4,50	46,31	46	46,84	47	27,58	28	34,77	35	49,76	50
346	7,50	48,73	49	49,2	49	29,85	30	36,93	37	52,14	52
347	1,50	46,87	47	44,96	45	24,50	25	35,34	35	49,23	49
347	4,50	45,28	45	46,56	47	26,35	26	34,17	34	49,14	49
347	7,50	46,97	47	49,13	49	29,17	29	35,55	36	51,34	51
348	1,50	45,62	46	44,64	45	23,29	23	34,52	35	48,36	48
348	4,50	44,79	45	45,79	46	24,31	24	33,62	34	48,49	48
348	7,50	46,59	47	48,85	49	27,05	27	34,9	35	51,00	51
349	1,50	45,17	45	44,4	44	22,71	23	33,86	34	48,00	48
349	4,50	44,75	45	45,86	46	23,62	24	33,31	33	48,50	48
349	7,50	46,11	46	49,09	49	26,25	26	34,55	35	50,98	51
350	1,50	44,73	45	44,41	44	23,11	23	33,63	34	47,77	48
350	4,50	44,56	45	46,15	46	24,30	24	32,96	33	48,58	49
350	7,50	45,19	45	49,35	49	27,11	27	33,4	33	50,86	51
351	1,50	44,18	44	44,41	44	22,62	23	33,56	34	47,50	48
351	4,50	44,09	44	46,62	47	23,58	24	33,04	33	48,68	49
351	7,50	43,89	44	49,18	49	26,01	26	32,84	33	50,40	50
352	1,50	43,68	44	44,86	45	22,19	22	33,52	34	47,51	48

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
352	4,50	43,74	44	47,19	47	23,05	23	32,97	33	48,93	49
352	7,50	43,56	44	49,24	49	25,33	25	32,65	33	50,37	50
353	1,50	42,38	42	45,45	45	21,75	22	33,39	33	47,38	47
353	4,50	43,55	44	48,1	48	22,63	23	32,87	33	49,51	50
353	7,50	43,14	43	49,65	50	24,60	25	32,28	32	50,60	51
354	1,50	41,81	42	45,95	46	21,31	21	33,49	33	47,55	48
354	4,50	42,94	43	48,76	49	22,30	22	33,13	33	49,87	50
354	7,50	43	43	50,49	50	23,92	24	33,37	33	51,28	51
355	1,50	41,93	42	46,36	46	21,03	21	30,76	31	47,79	48
355	4,50	43,68	44	49,58	50	22,42	22	31,24	31	50,63	51
355	7,50	43,73	44	50,96	51	23,46	23	29,48	29	51,75	52
356	4,50	44,21	44	50,94	51	17,02	17	33,46	33	51,84	52
356	7,50	43,96	44	52	52	18,15	18	34,31	34	52,70	53
357	1,50	43,11	43	47,1	47	19,01	19	31,78	32	48,65	49
357	4,50	44,42	44	48,55	49	19,16	19	32,04	32	50,04	50
357	7,50	43,66	44	49,85	50	20,19	20	31,69	32	50,84	51
358	1,50	43,51	44	46,53	47	19,68	20	32,38	32	48,40	48
358	4,50	44,78	45	48,1	48	19,58	20	32,1	32	49,84	50
358	7,50	44,24	44	49,87	50	20,66	21	31,58	32	50,97	51
359	1,50	44,28	44	46,74	47	19,35	19	32,45	32	48,80	49
359	4,50	44,91	45	48,01	48	19,65	20	32,32	32	49,82	50
359	7,50	44,62	45	50,14	50	21,96	22	31,93	32	51,27	51
360	1,50	44,06	44	46,37	46	19,67	20	33,12	33	48,51	49
360	4,50	45,08	45	47,94	48	19,83	20	32,65	33	49,84	50
360	7,50	45,09	45	50,23	50	22,04	22	32,36	32	51,45	51
361	1,50	44,57	45	46,63	47	20,56	21	33,17	33	48,86	49
361	4,50	45,31	45	47,95	48	20,08	20	33,06	33	49,93	50
361	7,50	45,9	46	50,32	50	21,52	22	33,09	33	51,72	52
362	1,50	44,38	44	46,46	46	21,02	21	33,71	34	48,70	49

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
362	4,50	45,47	45	47,93	48	22,16	22	33,38	33	49,99	50
362	7,50	46,14	46	50,21	50	23,11	23	33,47	33	51,72	52
363	1,50	44,92	45	47,44	47	22,39	22	33,95	34	49,50	50
363	4,50	45,63	46	47,84	48	23,50	24	33,79	34	50,00	50
363	7,50	46,39	46	50,2	50	23,81	24	33,71	34	51,79	52
364	1,50	44,96	45	47,59	48	22,65	23	34,62	35	49,63	50
364	4,50	45,95	46	47,73	48	24,91	25	34,49	34	50,08	50
364	7,50	46,65	47	50,2	50	28,98	29	33,95	34	51,88	52
365	1,50	45,93	46	48,37	48	20,70	21	35,32	35	50,47	50
365	4,50	46,46	46	48,78	49	23,48	23	35,51	36	50,92	51
365	7,50	47,13	47	50,32	50	24,96	25	34,59	35	52,11	52
366	1,50	46,16	46	48,4	48	19,97	20	36	36	50,59	51
366	4,50	46,56	47	49,09	49	22,87	23	36,62	37	51,18	51
366	7,50	46,98	47	50,51	51	23,54	24	35,88	36	52,21	52
367	1,50	47,02	47	44,73	45	25,52	26	36,47	36	49,29	49
367	4,50	44,6	45	46	46	28,90	29	35,28	35	48,62	49
367	7,50	47,35	47	46,8	47	30,43	30	37,01	37	50,35	50
368	1,50	46,77	47	49,54	50	18,86	19	35,58	36	51,50	51
368	4,50	48,89	49	50,68	51	20,42	20	35,36	35	52,97	53
368	7,50	50,54	51	50,69	51	18,35	18	37,7	38	53,74	54
369	1,50	45,82	46	47,06	47	18,47	18	35,03	35	49,65	50
369	4,50	47,36	47	48,22	48	21,13	21	34,94	35	50,94	51
369	7,50	49,13	49	49,26	49	18,36	18	37,11	37	52,34	52
370	1,50	45,47	45	46,14	46	20,90	21	35,03	35	49,01	49
370	4,50	46,81	47	47,52	48	22,26	22	34,28	34	50,31	50
370	7,50	48,47	48	49,08	49	20,64	21	36,37	36	51,92	52
371	1,50	44,83	45	46,42	46	20,81	21	34,04	34	48,86	49
371	4,50	46,11	46	47,6	48	21,25	21	33,64	34	50,04	50
371	7,50	47,79	48	48,7	49	22,33	22	35,25	35	51,39	51

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
372	1,50	43,81	44	46,07	46	20,90	21	34,37	34	48,28	48
372	4,50	45,47	45	47,42	47	22,52	23	33,54	34	49,68	50
372	7,50	47,18	47	48,59	49	23,63	24	35,12	35	51,07	51
373	1,50	43,52	44	45,55	46	21,08	21	33,51	34	47,84	48
373	4,50	45,53	46	47,58	48	20,68	21	33,21	33	49,79	50
373	7,50	46,41	46	48,78	49	22,24	22	34,15	34	50,86	51
374	1,50	43,51	44	45,57	46	20,70	21	33,66	34	47,85	48
374	4,50	45,68	46	48,03	48	20,85	21	32,19	32	50,10	50
374	7,50	45,74	46	49,45	49	22,20	22	30,81	31	51,04	51
375	1,50	44,3	44	47,34	47	20,95	21	32,17	32	49,18	49
375	4,50	48,23	48	50,95	51	21,68	22	32,03	32	52,85	53
375	7,50	48,19	48	51,63	52	23,30	23	30,57	31	53,28	53
376	1,50	43,53	44	47,47	47	20,80	21	32,23	32	49,04	49
376	4,50	47,46	47	51,82	52	21,08	21	31,73	32	53,21	53
376	7,50	47,36	47	52,3	52	21,74	22	30,32	30	53,53	54
377	1,50	43,35	43	47,08	47	20,59	21	31,34	31	48,70	49
377	4,50	46,23	46	51,29	51	20,41	20	31,73	32	52,51	53
377	7,50	46,04	46	51,78	52	21,08	21	30,41	30	52,83	53
378	4,50	44,51	45	51,24	51	17,66	18	34,1	34	52,15	52
378	7,50	44,37	44	52,08	52	18,92	19	34,84	35	52,83	53
379	1,50	43,03	43	46,26	46	19,94	20	31,74	32	48,06	48
379	4,50	43,01	43	47,92	48	21,26	21	31,52	32	49,22	49
379	7,50	42,71	43	49,54	50	23,21	23	31,12	31	50,42	50
380	1,50	42,77	43	45,5	46	20,70	21	30,99	31	47,46	47
380	4,50	43,05	43	47,34	47	21,72	22	30,91	31	48,79	49
380	7,50	43,15	43	49,3	49	23,87	24	30,67	31	50,30	50
381	1,50	44,15	44	44,64	45	20,62	21	31,4	31	47,53	48
381	4,50	43,69	44	47,08	47	21,51	22	31,24	31	48,80	49
381	7,50	43,86	44	49,29	49	23,90	24	31,09	31	50,44	50

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
382	1,50	44,52	45	44,62	45	21,20	21	31,68	32	47,70	48
382	4,50	43,84	44	46,92	47	22,18	22	31,7	32	48,75	49
382	7,50	44,14	44	49,18	49	24,71	25	31,53	32	50,43	50
383	1,50	44,83	45	44,58	45	21,91	22	32,02	32	47,84	48
383	4,50	44,31	44	46,74	47	22,99	23	32,17	32	48,81	49
383	7,50	44,54	45	49,04	49	26,00	26	32,01	32	50,44	50
384	1,50	45,1	45	44,62	45	22,07	22	32,46	32	48,01	48
384	4,50	44,42	44	46,6	47	23,05	23	32,63	33	48,77	49
384	7,50	44,94	45	48,86	49	25,78	26	32,55	33	50,42	50
385	1,50	45,38	45	45,03	45	22,43	22	32,85	33	48,35	48
385	4,50	44,71	45	46,4	46	23,66	24	33,06	33	48,78	49
385	7,50	45,34	45	48,71	49	26,69	27	33,02	33	50,45	50
386	1,50	45,71	46	45,24	45	23,08	23	33,55	34	48,64	49
386	4,50	44,9	45	46,25	46	24,98	25	33,64	34	48,79	49
386	7,50	45,51	46	48,57	49	27,68	28	33,58	34	50,43	50
387	1,50	46,03	46	45,83	46	24,54	25	34,53	35	49,11	49
387	4,50	45,27	45	46,96	47	27,04	27	34,75	35	49,39	49
387	7,50	45,74	46	48,49	48	29,76	30	35,11	35	50,50	51
388	1,50	46,75	47	47,26	47	25,58	26	35,69	36	50,20	50
388	4,50	45,8	46	48,02	48	29,03	29	36,74	37	50,29	50
388	7,50	45,71	46	49,46	49	31,07	31	37,68	38	51,23	51
389	1,50	45,99	46	46,88	47	25,18	25	35,32	35	49,65	50
389	4,50	47,14	47	48,49	48	29,82	30	35,67	36	51,04	51
389	7,50	48,33	48	49,34	49	30,47	30	38,66	39	52,11	52
390	1,50	49,88	50	47,88	48	26,80	27	38,52	39	52,21	52
390	4,50	48,58	49	48,78	49	30,25	30	36,28	36	51,84	52
390	7,50	50,04	50	50,04	50	31,19	31	38,18	38	53,22	53
391	1,50	49,2	49	47,5	48	25,87	26	38,57	39	51,67	52
391	4,50	48,57	49	48,7	49	28,56	29	36,93	37	51,81	52

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
391	7,50	50,12	50	49,68	50	30,20	30	38,58	39	53,10	53
392	1,50	48,54	49	47,13	47	24,85	25	37,68	38	51,11	51
392	4,50	47,8	48	48,25	48	26,76	27	36,19	36	51,20	51
392	7,50	49,72	50	49,23	49	28,92	29	37,82	38	52,66	53
393	1,50	47,97	48	46,96	47	24,70	25	37,24	37	50,72	51
393	4,50	48,76	49	48,71	49	25,88	26	37,15	37	51,90	52
393	7,50	50,4	50	48,92	49	28,51	29	37,82	38	52,89	53
394	1,50	48,05	48	48,62	49	23,22	23	36,53	37	51,50	52
394	4,50	49,24	49	50,84	51	23,96	24	36,02	36	53,21	53
394	7,50	50,13	50	51,56	52	26,66	27	36,56	37	54,00	54
395	1,50	48,45	48	51,48	51	23,03	23	35,68	36	53,31	53
395	4,50	50,04	50	53,39	53	23,74	24	34,59	35	55,08	55
395	7,50	50,35	50	53,64	54	26,35	26	34,74	35	55,35	55
396	1,50	48,04	48	52,03	52	23,03	23	35,23	35	53,56	54
396	4,50	49,92	50	54,19	54	23,87	24	33,11	33	55,60	56
396	7,50	49,86	50	54,4	54	26,67	27	32,42	32	55,73	56
397	4,50	49,06	49	54,11	54	18,27	18	32,49	32	55,31	55
397	7,50	49,74	50	54,57	55	19,74	20	33,77	34	55,83	56
398	1,50	45,4	45	48,23	48	19,59	20	31,9	32	50,12	50
398	4,50	46,84	47	50,47	50	20,44	20	31,37	31	52,07	52
398	7,50	46,96	47	51,63	52	22,15	22	31,31	31	52,94	53
399	1,50	44,72	45	46,96	47	19,06	19	32,51	33	49,09	49
399	4,50	46,08	46	49,29	49	18,68	19	31,92	32	51,04	51
399	7,50	46,64	47	50,91	51	21,36	21	32,1	32	52,34	52
400	1,50	45,25	45	47,03	47	20,32	20	33,17	33	49,35	49
400	4,50	46,12	46	48,47	48	18,98	19	32,45	32	50,53	51
400	7,50	46,89	47	50,41	50	20,94	21	32,67	33	52,06	52
401	1,50	45,23	45	47,29	47	20,08	20	33,48	33	49,51	50
401	4,50	46,2	46	48,07	48	20,48	20	32,99	33	50,33	50

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
401	7,50	46,94	47	50,17	50	21,78	22	33,25	33	51,92	52
402	1,50	45,71	46	47,56	48	21,42	21	34,37	34	49,87	50
402	4,50	46,45	46	47,96	48	20,62	21	33,83	34	50,38	50
402	7,50	47,22	47	50,09	50	21,69	22	33,91	34	51,97	52
403	1,50	45,87	46	47,59	48	20,14	20	35,05	35	49,97	50
403	4,50	46,71	47	48,43	48	22,46	22	34,93	35	50,79	51
403	7,50	47,52	48	50,03	50	22,23	22	35,28	35	52,06	52
404	1,50	47	47	48,86	49	20,00	20	36,09	36	51,18	51
404	4,50	47,62	48	49	49	23,49	23	36,43	36	51,52	52
404	7,50	48,12	48	50,44	50	21,69	22	37,5	38	52,58	53
405	1,50	47,38	47	50,27	50	24,95	25	36,49	36	52,20	52
405	4,50	46,81	47	50,4	50	30,76	31	36,53	37	52,13	52
405	7,50	48,01	48	50,08	50	30,89	31	37,02	37	52,34	52
406	1,50	49,78	50	50,55	51	15,25	15	39,17	39	53,36	53
406	4,50	52,79	53	52,59	53	13,53	14	41,36	41	55,86	56
406	7,50	54,09	54	53,42	53	15,19	15	41,86	42	56,92	57
407	1,50	49,02	49	50,22	50	18,54	19	38,41	38	52,83	53
407	4,50	52,64	53	52,64	53	13,28	13	41,4	41	55,81	56
407	7,50	53,91	54	53,49	53	15,02	15	41,77	42	56,85	57
408	1,50	49,12	49	49,67	50	20,39	20	38,3	38	52,58	53
408	4,50	52,96	53	53,25	53	15,63	16	40,78	41	56,24	56
408	7,50	54,1	54	53,99	54	17,51	18	41,22	41	57,17	57
409	1,50	49,13	49	50,13	50	20,58	21	36,87	37	52,78	53
409	4,50	53,7	54	53,92	54	16,86	17	40,09	40	56,91	57
409	7,50	54,73	55	54,18	54	19,20	19	40,66	41	57,56	58
410	1,50	47,48	47	48,06	48	20,24	20	37,22	37	50,98	51
410	4,50	52,28	52	54,59	55	16,66	17	39,34	39	56,68	57
410	7,50	53,65	54	55,03	55	19,93	20	40,13	40	57,49	57
411	4,50	52,14	52	55,57	56	14,43	14	38,02	38	57,25	57

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
411	7,50	53,27	53	55,97	56	16,38	16	39,18	39	57,90	58
412	1,50	46,55	47	50,85	51	23,99	24	32,76	33	52,28	52
412	4,50	47,25	47	51,87	52	25,36	25	33,07	33	53,21	53
412	7,50	47,55	48	52,35	52	27,55	28	32,88	33	53,64	54
413	1,50	46,25	46	49,38	49	24,08	24	34,13	34	51,20	51
413	4,50	46,51	47	50,49	50	25,90	26	34,73	35	52,04	52
413	7,50	47,1	47	51,23	51	28,37	28	34,5	35	52,73	53
414	1,50	47,04	47	47,61	48	25,06	25	35,82	36	50,51	51
414	4,50	47,02	47	48,79	49	27,14	27	36,28	36	51,17	51
414	7,50	47,57	48	49,94	50	29,27	29	36,3	36	52,07	52
415	1,50	47,83	48	47,13	47	26,05	26	36,91	37	50,71	51
415	4,50	47,46	47	48,22	48	28,76	29	36,87	37	51,06	51
415	7,50	47,88	48	49,3	49	30,64	31	38,03	38	51,88	52
416	1,50	48,35	48	48,48	48	26,44	26	37,11	37	51,60	52
416	4,50	47,71	48	49,33	49	29,12	29	37,41	37	51,79	52
416	7,50	47,68	48	50,34	50	30,61	31	37,59	38	52,40	52
417	1,50	48,01	48	48,09	48	22,34	22	36,68	37	51,22	51
417	4,50	49,12	49	50,1	50	26,16	26	37,14	37	52,78	53
417	7,50	50,02	50	50,53	51	28,88	29	37,44	37	53,42	53
418	1,50	51,88	52	53,47	53	21,60	22	40,04	40	55,87	56
418	4,50	53,31	53	54,83	55	25,92	26	40,77	41	57,25	57
418	7,50	53,97	54	55,18	55	26,47	26	41,05	41	57,73	58
419	1,50	51,75	52	53,91	54	21,42	21	39,92	40	56,08	56
419	4,50	53,16	53	54,97	55	24,88	25	40,52	41	57,26	57
419	7,50	53,84	54	55,3	55	25,92	26	40,81	41	57,73	58
420	4,50	53,81	54	56,25	56	7,65	8	40,93	41	58,29	58
420	7,50	54,51	55	56,8	57	8,36	8	41,52	42	58,89	59
421	1,50	48,02	48	50,98	51	19,77	20	36,11	36	52,85	53
421	4,50	49,71	50	52,76	53	22,00	22	36,81	37	54,58	55

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
421	7,50	50,46	50	53,27	53	23,62	24	37,62	38	55,18	55
422	1,50	48,71	49	50,25	50	19,41	19	38,08	38	52,71	53
422	4,50	49,82	50	52,37	52	20,20	20	38,21	38	54,40	54
422	7,50	50,57	51	52,8	53	21,82	22	39,15	39	54,95	55
423	1,50	48,26	48	49,93	50	18,83	19	35,34	35	52,28	52
423	4,50	46,33	46	50,12	50	21,80	22	33,41	33	51,71	52
423	7,50	46,59	47	50,11	50	23,95	24	35,12	35	51,81	52
424	1,50	51,06	51	50,51	51	20,74	21	39,93	40	53,98	54
424	4,50	55,34	55	54,67	55	23,02	23	42,73	43	58,16	58
424	7,50	55,72	56	54,78	55	24,24	24	43,09	43	58,42	58
425	1,50	50,86	51	50,97	51	17,56	18	39,18	39	54,07	54
425	4,50	54,21	54	54,25	54	16,14	16	42,27	42	57,38	57
425	7,50	54,61	55	54,43	54	19,28	19	42,64	43	57,67	58
426	1,50	50,34	50	51,42	51	17,81	18	39,4	39	54,08	54
426	4,50	53,63	54	54,15	54	14,47	14	41,65	42	57,04	57
426	7,50	54,1	54	54,8	55	15,94	16	41,99	42	57,60	58
427	1,50	50,48	50	51,87	52	20,14	20	38,32	38	54,35	54
427	4,50	53,01	53	54	54	21,95	22	39,38	39	56,63	57
427	7,50	53,72	54	54,46	54	23,09	23	40,31	40	57,21	57
428	1,50	50,08	50	52,27	52	22,17	22	37,42	37	54,41	54
428	4,50	52,47	52	53,67	54	23,67	24	38,46	38	56,20	56
428	7,50	53,61	54	54,05	54	24,94	25	39,95	40	56,94	57
429	1,50	50,58	51	54,19	54	21,66	22	37,5	38	55,83	56
429	4,50	52,17	52	53,48	53	23,46	23	38,23	38	55,96	56
429	7,50	53,18	53	53,75	54	25,81	26	39,61	40	56,58	57
430	1,50	50,94	51	54,21	54	19,69	20	38,4	38	55,96	56
430	4,50	52,44	52	53,11	53	19,31	19	38,98	39	55,89	56
430	7,50	52,9	53	53,41	53	20,73	21	40,08	40	56,28	56
431	1,50	48,07	48	49,09	49	30,10	30	35,83	36	51,76	52

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
431	4,50	49,53	50	49,92	50	33,98	34	34,9	35	52,87	53
431	7,50	47,98	48	50,72	51	34,09	34	35,72	36	52,72	53
432	1,50	49,25	49	48,57	49	32,93	33	36,16	36	52,10	52
432	4,50	52,18	52	48,49	48	36,76	37	36,34	36	53,89	54
432	7,50	43,34	43	48,43	48	37,50	38			49,86	50
433	1,50	48,97	49	48,25	48	32,88	33	36,37	36	51,82	52
433	4,50	52,09	52	48,57	49	36,64	37	36,62	37	53,86	54
433	7,50	43,3	43	48,47	48	37,11	37			49,86	50
434	1,50	48,98	49	47,94	48	32,84	33	36,46	36	51,69	52
434	4,50	52,02	52	48,63	49	36,50	37	36,91	37	53,83	54
434	7,50	43,32	43	48,52	49	36,97	37			49,89	50
435	1,50	48,8	49	47,71	48	32,79	33	36,27	36	51,49	51
435	4,50	51,86	52	48,68	49	36,36	36	36,72	37	53,73	54
435	7,50	43,34	43	48,58	49	36,83	37			49,93	50
436	1,50	47,47	47	47,42	47	32,76	33	36,37	36	50,69	51
436	4,50	50,68	51	48,71	49	36,19	36	36,61	37	53,01	53
436	7,50	43,35	43	48,6	49	36,67	37			49,94	50
437	1,50	47,42	47	47,21	47	32,72	33	36,42	36	50,57	51
437	4,50	50,57	51	48,74	49	36,03	36	36,45	36	52,95	53
437	7,50	43,37	43	48,65	49	36,52	37			49,98	50
438	1,50	47,54	48	47,03	47	32,65	33	36,33	36	50,54	51
438	4,50	50,5	51	48,81	49	35,84	36	36,51	37	52,93	53
438	7,50	43,4	43	48,72	49	36,35	36			50,03	50
439	1,50	52,68	53	52,06	52	25,94	26	39,34	39	55,50	56
439	4,50	55,35	55	54,35	54	28,66	29	41,91	42	58,00	58
439	7,50	55,31	55	54,72	55	29,53	30	41,34	41	58,13	58
440	1,50	47,85	48	49,83	50	21,82	22	37,25	37	52,11	52
440	4,50	50,78	51	52,38	52	17,97	18	37,05	37	54,74	55
440	7,50	51,89	52	53,38	53	20,15	20	38,37	38	55,79	56

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
441	1,50	47,98	48	50,43	50	21,34	21	37,19	37	52,52	53
441	4,50	50,73	51	52,15	52	23,37	23	37,24	37	54,59	55
441	7,50	51,75	52	53,32	53	25,19	25	38,41	38	55,70	56
442	1,50	48,02	48	50,4	50	19,91	20	36,99	37	52,51	53
442	4,50	50,76	51	52,26	52	25,31	25	37,48	37	54,67	55
442	7,50	51,86	52	53,29	53	26,04	26	39	39	55,74	56
443	1,50	48,42	48	51,15	51	20,60	21	37,17	37	53,12	53
443	4,50	50,57	51	52,2	52	23,06	23	37,6	38	54,56	55
443	7,50	51,39	51	53,38	53	23,62	24	39,3	39	55,61	56
444	1,50	48,08	48	51,05	51	20,70	21	36,89	37	52,94	53
444	4,50	50,44	50	51,74	52	23,04	23	37,45	37	54,24	54
444	7,50	51,22	51	52,94	53	24,09	24	38,28	38	55,27	55
445	1,50	48,88	49	52,42	52	21,20	21	36,99	37	54,10	54
445	4,50	50,1	50	51,54	52	23,85	24	37,28	37	53,99	54
445	7,50	50,69	51	53	53	25,87	26	38,17	38	55,10	55
446	1,50	49,14	49	52,62	53	19,91	20	37,28	37	54,32	54
446	4,50	50,1	50	51,63	52	20,84	21	37,37	37	54,04	54
446	7,50	50,62	51	52,98	53	23,58	24	38,38	38	55,07	55
447	1,50	45,76	46	44,95	45	31,25	31	34,75	35	48,65	49
447	4,50	46,61	47	46,8	47	35,25	35	35,27	35	50,02	50
447	7,50	42,11	42	47,58	48	35,51	36	36,99	37	49,14	49
448	1,50	49,44	49	48,59	49	33,51	34	35,38	35	52,20	52
448	4,50	50,02	50	48,09	48	37,59	38	34,36	34	52,39	52
448	7,50	43,04	43	47,9	48	37,92	38			49,44	49
449	1,50	49,58	50	48,58	49	33,44	33	35,58	36	52,27	52
449	4,50	50,28	50	48,1	48	37,54	38	34,7	35	52,55	53
449	7,50	43,06	43	47,93	48	37,87	38			49,47	49
450	1,50	50,19	50	48,62	49	33,42	33	35,76	36	52,63	53
450	4,50	51,4	51	48,13	48	37,48	37	35,56	36	53,27	53

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
450	7,50	43,07	43	47,98	48	37,82	38			49,50	50
451	1,50	50,1	50	48,61	49	33,35	33	36,05	36	52,58	53
451	4,50	51,47	51	48,14	48	37,37	37	36,05	36	53,32	53
451	7,50	43,09	43	48,03	48	37,77	38			49,54	50
452	1,50	50,08	50	48,65	49	33,28	33	36,04	36	52,58	53
452	4,50	51,54	52	48,16	48	37,30	37	36,21	36	53,38	53
452	7,50	43,11	43	48,07	48	37,73	38			49,57	50
453	1,50	50,16	50	48,71	49	33,21	33	36,1	36	52,65	53
453	4,50	51,57	52	48,2	48	37,23	37	36,13	36	53,40	53
453	7,50	43,13	43	48,11	48	37,69	38			49,60	50
454	1,50	49,82	50	48,68	49	33,16	33	36,19	36	52,45	52
454	4,50	51,43	51	48,16	48	37,15	37	36,24	36	53,30	53
454	7,50	43,14	43	48,14	48	37,65	38			49,62	50
455	1,50	49,65	50	46,33	46	28,79	29	37,39	37	51,51	52
455	4,50	50,96	51	48,08	48	32,44	32	37,55	38	52,93	53
455	7,50	49,87	50	49,63	50	32,76	33	36,32	36	52,90	53
456	1,50	46,79	47	49,36	49	19,00	19	37,54	38	51,46	51
456	4,50	49,56	50	51,69	52	18,81	19	37,5	38	53,87	54
456	7,50	50,72	51	53,21	53	20,88	21	38,18	38	55,24	55
457	1,50	46,74	47	50,02	50	22,38	22	37,59	38	51,86	52
457	4,50	49,39	49	51,72	52	23,06	23	37,72	38	53,83	54
457	7,50	50,62	51	53,22	53	25,86	26	38,49	38	55,22	55
458	1,50	47,06	47	49,98	50	23,10	23	37,01	37	51,92	52
458	4,50	49,16	49	51,84	52	23,42	23	37,73	38	53,83	54
458	7,50	50,59	51	53,11	53	25,62	26	38,9	39	55,15	55
459	1,50	47,06	47	50,44	50	21,88	22	37,02	37	52,22	52
459	4,50	49,26	49	52,08	52	22,32	22	37,58	38	54,01	54
459	7,50	50,58	51	53,32	53	23,32	23	39,07	39	55,28	55
460	1,50	47,08	47	50,66	51	22,34	22	37,06	37	52,37	52

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
460	4,50	49,1	49	51,93	52	22,71	23	37,51	38	53,86	54
460	7,50	50,34	50	53,22	53	23,25	23	39,15	39	55,14	55
461	1,50	47,21	47	50,71	51	20,17	20	37,22	37	52,45	52
461	4,50	48,89	49	51,67	52	22,02	22	37,74	38	53,63	54
461	7,50	50,02	50	53,31	53	22,98	23	39,1	39	55,09	55
462	1,50	47,43	47	50,54	51	22,17	22	37,74	38	52,42	52
462	4,50	48,83	49	51,45	51	24,10	24	37,86	38	53,47	53
462	7,50	50,01	50	53,13	53	24,99	25	39,67	40	54,99	55
463	1,50	43,71	44	47,08	47	31,42	31	33,44	33	48,93	49
463	4,50	45	45	48,45	48	34,82	35	34,78	35	50,32	50
463	7,50	44,55	45	49,69	50	35,45	35	36,81	37	51,14	51
464	1,50	47,94	48	46,34	46	33,41	33	34,29	34	50,42	50
464	4,50	47,39	47	46,11	46	37,42	37	31,97	32	50,12	50
464	7,50	33,34	33	45,97	46	37,81	38			46,79	47
465	1,50	47,97	48	46,3	46	33,42	33	34,54	35	50,43	50
465	4,50	47,45	47	46,06	46	37,45	37	33,46	33	50,16	50
465	7,50	33,36	33	45,91	46	37,81	38			46,74	47
466	1,50	48,11	48	46,31	46	33,43	33	34,88	35	50,52	51
466	4,50	47,62	48	46,05	46	37,48	37	33,37	33	50,25	50
466	7,50	33,37	33	45,9	46	37,82	38			46,73	47
467	1,50	48,16	48	46,24	46	33,46	33	35,15	35	50,53	51
467	4,50	47,61	48	46	46	37,51	38	33,41	33	50,22	50
467	7,50	33,39	33	45,84	46	37,83	38			46,69	47
468	1,50	48,32	48	46,24	46	33,48	33	35,21	35	50,63	51
468	4,50	47,78	48	45,97	46	37,55	38	33,31	33	50,31	50
468	7,50	33,4	33	45,8	46	37,86	38			46,66	47
469	1,50	48,32	48	46,26	46	33,51	34	35,14	35	50,63	51
469	4,50	47,71	48	45,95	46	37,59	38	33,4	33	50,27	50
469	7,50	33,41	33	45,76	46	37,89	38			46,63	47

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
470	1,50	48,94	49	46,3	46	33,54	34	35,22	35	51,02	51
470	4,50	48,98	49	45,88	46	37,60	38	33,75	34	51,00	51
470	7,50	33,43	33	45,7	46	37,93	38			46,59	47
471	1,50	49,7	50	44,83	45	31,34	31	37,51	38	51,16	51
471	4,50	49,94	50	47,19	47	35,43	35	36,68	37	52,02	52
471	7,50	48,82	49	48,44	48	35,75	36	34,39	34	51,83	52
472	1,50	46	46	49,2	49	20,14	20	37,91	38	51,11	51
472	4,50	48,34	48	50,77	51	22,56	23	37,59	38	52,87	53
472	7,50	49,82	50	53,01	53	23,41	23	38,28	38	54,81	55
473	1,50	45,72	46	49,27	49	21,40	21	37,62	38	51,06	51
473	4,50	48,31	48	50,7	51	24,07	24	37,77	38	52,82	53
473	7,50	49,98	50	53,04	53	25,08	25	38,68	39	54,89	55
474	1,50	46,33	46	49,56	50	21,67	22	37,13	37	51,42	51
474	4,50	48,23	48	50,87	51	22,04	22	37,81	38	52,90	53
474	7,50	50,14	50	52,86	53	23,40	23	38,96	39	54,84	55
475	1,50	46,23	46	50,02	50	20,88	21	37,32	37	51,70	52
475	4,50	48,49	48	51,28	51	23,44	23	37,96	38	53,25	53
475	7,50	50,04	50	52,98	53	24,64	25	39,14	39	54,89	55
476	1,50	46,32	46	49,85	50	22,25	22	37,62	38	51,63	52
476	4,50	48,33	48	51,15	51	25,09	25	38,04	38	53,12	53
476	7,50	49,64	50	52,94	53	30,84	31	39,55	40	54,76	55
477	1,50	46,27	46	49,86	50	23,55	24	37,61	38	51,62	52
477	4,50	48,19	48	50,91	51	25,77	26	37,98	38	52,92	53
477	7,50	49,4	49	52,87	53	31,29	31	39,63	40	54,64	55
478	1,50	46,29	46	49,88	50	23,38	23	37,92	38	51,65	52
478	4,50	48,2	48	50,84	51	21,21	21	37,89	38	52,87	53
478	7,50	49,45	49	52,82	53	21,73	22	39,94	40	54,62	55
479	1,50	43,54	44	45,28	45	32,13	32	33,84	34	47,81	48
479	4,50	45,37	45	47,52	48	35,89	36	35,18	35	49,92	50

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
479	7,50	45,44	45	49,01	49	37,09	37	37,97	38	51,00	51
480	1,50	47,17	47	46,51	47	33,77	34	31,92	32	50,04	50
480	4,50	29,63	30	46,29	46	37,72	38			46,94	47
480	7,50	30,34	30	46,42	46	38,48	38			47,16	47
481	1,50	47,19	47	46,43	46	33,68	34	31,99	32	50,01	50
481	4,50	30,6	31	46,2	46	37,63	38	22,66	23	46,89	47
481	7,50	30,29	30	46,35	46	38,40	38			47,09	47
482	1,50	47,22	47	46,39	46	33,63	34	32,48	32	50,02	50
482	4,50	37,78	38	46,14	46	37,55	38	26,67	27	47,26	47
482	7,50	30,29	30	46,28	46	38,25	38			47,01	47
483	1,50	47,34	47	46,33	46	33,59	34	32,67	33	50,06	50
483	4,50	42,37	42	46,08	46	37,48	37	28,56	29	48,07	48
483	7,50	30,65	31	46,22	46	38,13	38			46,95	47
484	1,50	47,55	48	46,28	46	33,52	34	33,03	33	50,15	50
484	4,50	43,84	44	46,03	46	37,43	37	29,13	29	48,49	48
484	7,50	30,65	31	46,16	46	38,04	38			46,89	47
485	1,50	47,37	47	46,26	46	33,48	33	32,9	33	50,04	50
485	4,50	45,05	45	46	46	37,40	37	30,2	30	48,94	49
485	7,50	30,19	30	46,11	46	37,95	38			46,82	47
486	1,50	47,45	47	46,25	46	33,44	33	33,53	34	50,10	50
486	4,50	45,58	46	45,97	46	37,38	37	30,72	31	49,16	49
486	7,50	29,25	29	46,06	46	37,89	38			46,75	47
487	1,50	48,94	49	47,7	48	29,50	30	36,93	37	51,55	52
487	4,50	47,82	48	49,24	49	33,68	34	35,7	36	51,78	52
487	7,50	48,37	48	51,28	51	33,72	34	31,69	32	53,16	53
488	1,50	46,28	46	49,12	49	20,21	20	38,44	38	51,18	51
488	4,50	48,56	49	50,54	51	21,92	22	38,28	38	52,83	53
488	7,50	49,67	50	52,25	52	22,70	23	38,82	39	54,29	54
489	1,50	45,7	46	49,58	50	19,91	20	39,08	39	51,34	51

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
489	4,50	48,25	48	50,48	50	23,37	23	39,38	39	52,73	53
489	7,50	49,8	50	52,55	53	23,60	24	40,06	40	54,56	55
490	1,50	46,74	47	49,5	50	21,89	22	38,78	39	51,58	52
490	4,50	48,5	49	50,86	51	23,37	23	39,69	40	53,06	53
490	7,50	50,13	50	52,89	53	23,82	24	40,58	41	54,90	55
491	1,50	46,49	46	49,52	50	19,59	20	37,83	38	51,47	51
491	4,50	48,8	49	50,86	51	20,44	20	39	39	53,13	53
491	7,50	50,28	50	52,69	53	21,70	22	40,39	40	54,82	55
492	1,50	46,6	47	49,76	50	20,32	20	38,33	38	51,68	52
492	4,50	48,63	49	50,9	51	23,50	24	39,07	39	53,10	53
492	7,50	50,12	50	52,58	53	24,23	24	40,6	41	54,71	55
493	1,50	46,35	46	49,71	50	22,45	22	38,25	38	51,57	52
493	4,50	48,41	48	50,9	51	25,06	25	38,81	39	53,02	53
493	7,50	50,13	50	52,57	53	25,81	26	40,52	41	54,70	55
494	1,50	46,29	46	49,71	50	22,71	23	38,66	39	51,57	52
494	4,50	48,19	48	50,63	51	24,82	25	38,81	39	52,77	53
494	7,50	49,97	50	52,43	52	28,02	28	40,87	41	54,58	55
495	1,50	44,73	45	44,55	45	31,35	31	36,37	36	48,06	48
495	4,50	48,45	48	46,87	47	32,70	33	39,33	39	51,11	51
495	7,50	50,11	50	49,45	49	35,14	35	40,63	41	53,13	53
496	1,50	39,83	40	46,95	47	33,88	34	29,27	29	47,96	48
496	4,50	29,03	29	46,93	47	38,43	38			47,57	48
496	7,50	29,74	30	47,13	47	39,18	39			47,84	48
497	1,50	40,92	41	46,91	47	33,93	34	29,22	29	48,11	48
497	4,50	29,05	29	46,86	47	38,45	38			47,51	48
497	7,50	29,75	30	47,06	47	39,19	39			47,79	48
498	1,50	44,74	45	46,86	47	33,98	34	29,78	30	49,13	49
498	4,50	29,06	29	46,79	47	38,44	38			47,45	47
498	7,50	29,77	30	46,99	47	39,17	39			47,72	48

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
499	1,50	45,14	45	46,81	47	34,04	34	30,11	30	49,25	49
499	4,50	29,07	29	46,71	47	38,39	38			47,37	47
499	7,50	29,78	30	46,92	47	39,13	39			47,66	48
500	1,50	45,58	46	46,69	47	34,06	34	29,44	29	49,36	49
500	4,50	29,09	29	46,63	47	38,33	38			47,30	47
500	7,50	29,8	30	46,84	47	39,07	39			47,58	48
501	1,50	45,87	46	46,7	47	34,04	34	30,15	30	49,49	49
501	4,50	29,1	29	46,57	47	38,25	38			47,23	47
501	7,50	29,81	30	46,78	47	38,99	39			47,52	48
502	1,50	46,45	46	46,7	47	34,00	34	30,02	30	49,75	50
502	4,50	29,12	29	46,51	47	38,15	38			47,17	47
502	7,50	29,82	30	46,71	47	38,90	39			47,45	47
503	1,50	48,27	48	47,67	48	29,70	30	36,3	36	51,17	51
503	4,50	45,56	46	49,26	49	31,68	32	35,9	36	50,99	51
503	7,50	47,05	47	50,81	51	31,82	32	35,21	35	52,46	52
504	1,50	47,82	48	49,69	50	22,29	22	41,91	42	52,29	52
505	1,50	49,65	50	48,48	48	20,94	21	41,66	42	52,49	52
506	1,50	50,17	50	48,58	49	22,43	22	42,06	42	52,84	53
507	1,50	51,34	51	50,54	51	20,42	20	42,82	43	54,29	54
508	1,50	47,65	48	48,23	48	22,18	22	41,08	41	51,39	51
509	1,50	48,41	48	48,73	49	22,64	23	41,57	42	52,00	52
510	1,50	51,27	51	47,14	47	22,33	22	42,25	42	53,07	53
511	1,50	51,62	52	46,48	46	21,69	22	43,02	43	53,22	53
512	1,50	52,75	53	45,73	46	21,45	21	43,51	44	53,95	54
513	1,50	52,01	52	47,9	48	21,41	21	43,16	43	53,83	54
514	1,50	52,27	52	49,18	49	20,01	20	43,37	43	54,37	54
515	1,50	49,64	50	49,95	50	17,49	17	43,21	43	53,26	53
516	1,50	49,28	49	49,33	49	12,83	13	43,57	44	52,86	53
517	1,50	44,73	45	50,67	51	15,26	15	41,62	42	52,07	52

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
518	1,50	45,84	46	49,48	49	21,82	22	39,79	40	51,36	51
519	1,50	45,24	45	47,89	48	21,90	22	38,16	38	50,07	50
520	1,50	46,57	47	48,3	48	22,29	22	39	39	50,83	51
521	1,50	45,85	46	47,72	48	22,04	22	38,06	38	50,18	50
522	1,50	46,61	47	48,35	48	22,69	23	38,7	39	50,86	51
523	1,50	47,03	47	48,64	49	22,48	22	38,37	38	51,16	51
524	1,50	47,11	47	48,87	49	23,18	23	38,38	38	51,32	51
525	1,50	48,02	48	50,37	50	22,16	22	39,13	39	52,57	53
526	1,50	48,89	49	50,05	50	22,39	22	39,04	39	52,71	53
527	1,50	48,31	48	49,1	49	22,26	22	38,68	39	51,95	52
528	1,50	48,17	48	47,83	48	22,79	23	38,96	39	51,28	51
529	1,50	47,62	48	47,85	48	23,06	23	38,65	39	51,01	51
530	1,50	47,03	47	46,89	47	22,77	23	38,24	38	50,26	50
531	1,50	47,15	47	47	47	22,63	23	38,46	38	50,38	50
532	1,50	47,33	47	46,78	47	22,09	22	38,92	39	50,40	50
533	1,50	47	47	46,95	47	22,12	22	39,48	39	50,36	50
534	1,50	46,2	46	47,34	47	21,99	22	38,47	38	50,13	50
535	1,50	46	46	47,84	48	22,39	22	38,29	38	50,32	50
536	1,50	43,09	43	48,11	48	22,01	22	35,91	36	49,50	50
537	1,50	44,07	44	46,91	47	21,88	22	35,24	35	48,93	49
538	1,50	44,12	44	47,26	47	22,30	22	35,48	35	49,18	49
539	1,50	44,74	45	47,3	47	21,60	22	35,59	36	49,41	49
540	1,50	45,03	45	47,48	47	22,19	22	35,22	35	49,61	50
541	1,50	45,42	45	47,32	47	21,99	22	35,8	36	49,67	50
542	1,50	45,26	45	47,32	47	23,28	23	35,5	36	49,60	50
543	1,50	45,82	46	47,35	47	22,41	22	36,21	36	49,86	50
544	1,50	46,03	46	48,07	48	23,99	24	35,97	36	50,35	50
545	1,50	46,43	46	48,33	48	23,79	24	36,67	37	50,68	51
546	1,50	46,57	47	48,8	49	25,46	25	36,64	37	51,01	51

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
547	1,50	48,53	49	50,49	50	24,48	24	37,99	38	52,78	53
548	1,50	48,7	49	50,35	50	23,78	24	38,24	38	52,77	53
549	1,50	47,84	48	49,24	49	24,35	24	37,91	38	51,80	52
550	1,50	47,88	48	48,6	49	23,34	23	37,49	37	51,45	51
551	1,50	46,93	47	48,1	48	24,40	24	36,68	37	50,75	51
552	1,50	46,42	46	47,6	48	23,17	23	36,24	36	50,25	50
553	1,50	45,44	45	47,04	47	24,19	24	35,84	36	49,53	50
554	1,50	45,77	46	46,97	47	23,03	23	35,71	36	49,61	50
555	1,50	45,29	45	46,86	47	23,06	23	35,35	35	49,34	49
556	1,50	45,5	46	47,07	47	22,31	22	35,26	35	49,54	50
557	1,50	44,94	45	47,03	47	22,28	22	35,04	35	49,29	49
558	1,50	45,05	45	46,94	47	21,66	22	35,08	35	49,28	49
559	1,50	44,2	44	46,56	47	21,52	22	35,51	36	48,77	49
560	1,50	43,86	44	48,13	48	21,56	22	35,53	36	49,69	50
561	1,50	44,83	45	48,26	48	22,02	22	33,84	34	50,00	50
562	1,50	44,94	45	48,5	49	22,35	22	34,87	35	50,22	50
563	1,50	45,34	45	48,04	48	21,99	22	35,6	36	50,07	50
564	1,50	45,71	46	47,82	48	22,16	22	35,6	36	50,07	50
565	1,50	46,46	46	47,69	48	22,45	22	35,99	36	50,30	50
566	1,50	46,49	46	47,58	48	23,00	23	36,07	36	50,26	50
567	1,50	47,02	47	47,7	48	23,05	23	36,42	36	50,56	51
568	1,50	46,86	47	48,28	48	24,37	24	36,53	37	50,81	51
569	1,50	47,46	47	48,54	49	23,80	24	37	37	51,22	51
570	1,50	47,44	47	48,57	49	25,22	25	37,34	37	51,24	51
571	1,50	48,76	49	50,06	50	25,13	25	38,25	38	52,64	53
572	1,50	49,16	49	50,24	50	24,76	25	38,81	39	52,92	53
573	1,50	48,68	49	49,3	49	24,75	25	37,85	38	52,18	52
574	1,50	48,14	48	48,68	49	24,94	25	37,39	37	51,61	52
575	1,50	47,22	47	48,74	49	24,15	24	36,67	37	51,22	51

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
576	1,50	47,08	47	47,97	48	23,49	23	36,56	37	50,74	51
577	1,50	46,71	47	48,22	48	23,04	23	36,08	36	50,70	51
578	1,50	46,77	47	48	48	22,44	22	36,08	36	50,60	51
579	1,50	46,06	46	48,23	48	21,82	22	35,4	35	50,43	50
580	1,50	46,1	46	48,25	48	22,23	22	35,55	36	50,47	50
581	1,50	45,49	45	49,24	49	21,99	22	35,69	36	50,91	51
582	1,50	45,48	45	49,37	49	22,50	23	33,57	34	50,94	51
583	1,50	46,41	46	50,31	50	22,32	22	34,96	35	51,89	52
584	1,50	47,04	47	50	50	22,98	23	35,37	35	51,88	52
585	1,50	46,67	47	47,9	48	22,48	22	35,79	36	50,50	50
586	1,50	46,9	47	48,17	48	22,83	23	35,87	36	50,74	51
587	1,50	47,48	47	47,69	48	22,73	23	36,38	36	50,76	51
588	1,50	47,69	48	47,85	48	22,98	23	36,36	36	50,94	51
589	1,50	48,26	48	47,9	48	22,62	23	37,21	37	51,27	51
590	1,50	48,33	48	48,93	49	23,05	23	37,26	37	51,81	52
591	1,50	49,68	50	52,36	52	23,25	23	38,54	39	54,35	54
592	1,50	49,43	49	50,65	51	23,63	24	38,44	38	53,24	53
593	1,50	48,16	48	48,95	49	23,44	23	37,43	37	51,75	52
594	1,50	48,1	48	48,88	49	22,88	23	36,68	37	51,66	52
595	1,50	47,56	48	48,52	49	23,07	23	36,11	36	51,22	51
596	1,50	47,41	47	48,17	48	22,28	22	35,73	36	50,96	51
597	1,50	47,32	47	48,24	48	21,97	22	35,42	35	50,94	51
598	1,50	47,32	47	50,54	51	22,39	22	35,07	35	52,32	52
599	1,50	49,89	50	50,94	51	21,65	22	37,8	38	53,58	54
600	1,50	50,71	51	52,19	52	22,21	22	39,37	39	54,66	55
601	1,50	51,61	52	51,37	51	22,21	22	40,14	40	54,66	55
602	1,50	51,33	51	51,68	52	21,54	22	40,62	41	54,69	55
603	1,50	51,58	52	52,1	52	21,68	22	40,5	41	55,02	55
604	1,50	50,85	51	51,42	51	21,97	22	40,06	40	54,32	54

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
605	1,50	50,91	51	51,5	52	21,64	22	39,9	40	54,39	54
606	1,50	52,24	52	52,83	53	22,71	23	40,25	40	55,68	56
607	1,50	52,63	53	53,15	53	21,23	21	40,84	41	56,04	56
608	1,50	51,67	52	53,37	53	20,22	20	40,17	40	55,74	56
609	1,50	52,08	52	53,67	54	20,26	20	40,43	40	56,08	56
610	1,50	51,6	52	54,17	54	22,44	22	39,78	40	56,19	56
611	1,50	51,98	52	55,23	55	23,79	24	39,14	39	56,99	57
612	1,50	51,94	52	55,44	55	24,09	24	39,19	39	57,12	57
613	1,50	49,29	49	51,8	52	26,60	27	38,24	38	53,86	54
614	1,50	49,63	50	52,31	52	23,66	24	38,57	39	54,31	54
615	1,50	49,68	50	52,08	52	23,07	23	38,59	39	54,18	54
616	1,50	49,75	50	52,86	53	22,40	22	38,49	38	54,70	55
617	1,50	49,33	49	52,76	53	23,41	23	38,67	39	54,50	55
618	1,50	50	50	53,72	54	24,73	25	38,4	38	55,35	55
619	1,50	50,01	50	53,71	54	25,60	26	38,37	38	55,35	55
620	1,50	48,89	49	51,23	51	25,19	25	38,94	39	53,39	53
621	1,50	48,42	48	51,92	52	24,82	25	38,48	38	53,66	54
622	1,50	49,17	49	52,02	52	24,40	24	38,36	38	53,96	54
623	1,50	49,28	49	52,43	52	23,55	24	38,41	38	54,26	54
624	1,50	48,96	49	52,51	53	23,32	23	38,55	39	54,22	54
625	1,50	49,42	49	53,16	53	25,39	25	38,32	38	54,80	55
626	1,50	49,35	49	52,87	53	26,93	27	38,33	38	54,58	55
627	1,50	47,97	48	50,76	51	25,38	25	39,08	39	52,79	53
628	1,50	47,4	47	50,88	51	23,79	24	38,44	38	52,66	53
629	1,50	48,06	48	50,9	51	22,45	22	38,43	38	52,88	53
630	1,50	47,92	48	51,19	51	21,19	21	38,67	39	53,03	53
631	1,50	47,86	48	51,14	51	23,98	24	38,9	39	52,99	53
632	1,50	48,55	49	52,09	52	24,46	24	38,7	39	53,82	54
633	1,50	48,41	48	51,9	52	26,36	26	38,52	39	53,65	54

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
634	1,50	47,4	47	50,68	51	23,76	24	39,44	39	52,58	53
635	1,50	47,25	47	50,9	51	22,46	22	40,04	40	52,70	53
636	1,50	48,15	48	50,68	51	21,97	22	39,25	39	52,81	53
637	1,50	48,05	48	50,87	51	21,38	21	39,57	40	52,90	53
638	1,50	47,86	48	50,97	51	21,90	22	39,49	39	52,90	53
639	1,50	48,35	48	51,63	52	23,14	23	39,31	39	53,48	53
640	1,50	48,07	48	51,43	51	25,16	25	39,69	40	53,28	53
641	1,50	49,13	49	51,07	51	23,49	23	40,81	41	53,46	53
642	1,50	49,68	50	51,06	51	22,32	22	41,47	41	53,71	54
643	1,50	49,91	50	50,38	50	20,80	21	41,99	42	53,48	53
644	1,50	50,62	51	51,32	51	21,43	21	43,76	44	54,39	54
645	1,50	50,36	50	51,54	52	22,30	22	43,47	43	54,37	54
646	1,50	51,71	52	51,9	52	21,12	21	43,56	44	55,13	55
647	1,50	51,36	51	51,58	52	24,79	25	41,28	41	54,69	55
648	1,50	43,43	43	50,22	50	16,84	17	38,15	38	51,26	51
649	1,50	40,52	41	46,52	47	14,49	14	35,08	35	47,74	48
650	1,50	41,82	42	48,05	48	14,67	15	32,86	33	49,08	49
651	1,50	42,27	42	48,7	49	15,96	16	33,32	33	49,69	50
652	1,50	42,28	42	49,59	50	16,15	16	30,82	31	50,38	50
653	1,50	44,88	45	51,43	51	16,67	17	30,9	31	52,33	52
654	1,50	48,14	48	53,45	53	16,84	17	34,21	34	54,61	55
655	1,50	50,86	51	54,28	54	11,08	11	38,84	39	55,99	56
656	1,50	52,83	53	55,43	55	10,90	11	41,42	41	57,44	57
657	1,50	47,55	48	52,16	52	15,54	16	34,42	34	53,50	54
658	1,50	46,83	47	51,82	52	16,46	16	32,31	32	53,05	53
659	1,50	43,77	44	48,77	49	15,11	15	35,7	36	50,12	50
660	1,50	43,39	43	48,59	49	15,80	16	32,23	32	49,81	50
661	1,50	42,16	42	46,29	46	14,68	15	33,65	34	47,88	48
662	1,50	40,65	41	45,9	46	14,64	15	34,87	35	47,29	47

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	Botlek-Pernis Letmaal [dB(A)]	Botlek-Pernis Letmaal afgerond [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal [dB(A)]	VKV-terrein Letmaal afgerond [dB(A)]	Prorail emplacement Letmaal [dB(A)]	Prorail Letmaal afgerond [dB(A)]	scheepvaart Letmaal [dB(A)]	scheepvaart Letmaal afgerond [dB(A)]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]
663	1,50	43,33	43	48,1	48	16,49	16	36,57	37	49,57	50
664	1,50	45,51	46	50,73	51	15,23	15	41,58	42	52,26	52
665	1,50	49,05	49	49,35	49	13,98	14	41,52	42	52,57	53
666	1,50	50,08	50	48,65	49	21,30	21	44,56	45	53,09	53

Bijlage 8

Tabel cumulatie industrielawaai en wegverkeerslawaai

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]	IL omgerekend naar wegverkeer	wegverkeer gecumuleerd excl. aftrek [dB]	weg en IL gecumuleerd [dB]	weg en IL gecumuleerd afgerond [dB]	beoor-deling akoestisch klimaat
186	1,50	52,84	53	53,84	64,60	64,95	65	Slecht
186	4,50	55,09	55	56,09	64,69	65,25	65	Slecht
186	7,50	55,67	56	56,67	64,42	65,09	65	Slecht
187	1,50	53,07	53	54,07	63,66	64,11	64	Slecht
187	4,50	55,22	55	56,22	63,88	64,57	65	Slecht
187	7,50	55,73	56	56,73	63,71	64,50	65	Slecht
188	1,50	53,25	53	54,25	62,55	63,15	63	Slecht
188	4,50	55,16	55	56,16	63,01	63,82	64	Slecht
188	7,50	55,63	56	56,63	62,90	63,82	64	Slecht
189	1,50	53,33	53	54,33	61,28	62,08	62	Slecht
189	4,50	55,16	55	56,16	62,08	63,07	63	Slecht
189	7,50	55,61	56	56,61	62,08	63,16	63	Slecht
190	1,50	52,67	53	53,67	55,01	57,40	57	Matig
190	4,50	50,64	51	51,64	55,00	56,65	57	Matig
190	7,50	50,81	51	51,81	55,79	57,25	57	Matig
191	1,50	53,18	53	54,18	49,62	55,48	55	Redelijk
191	4,50	54,02	54	55,02	50,61	56,36	56	Matig
191	7,50	54,12	54	55,12	54,31	57,75	58	Matig
192	1,50	51,56	52	52,56	46,01	53,42	53	Redelijk
192	4,50	52,23	52	53,23	51,50	55,46	55	Redelijk
192	7,50	52,89	53	53,89	55,70	57,90	58	Matig
193	1,50	50,13	50	51,13	47,30	52,64	53	Redelijk
193	4,50	51,66	52	52,66	54,20	56,51	57	Matig
193	7,50	52,77	53	53,77	58,29	59,60	60	Matig
194	1,50	49,65	50	50,65	48,74	52,81	53	Redelijk
194	4,50	51,88	52	52,88	57,73	58,96	59	Matig
194	7,50	52,90	53	53,90	60,00	60,96	61	Slecht
195	4,50	55,47	55	56,47	65,45	65,97	66	Zeer slecht
195	7,50	56,08	56	57,08	65,32	65,93	66	Zeer slecht
196	1,50	48,42	48	49,42	53,93	55,25	55	Redelijk
196	4,50	48,17	48	49,17	54,21	55,39	55	Redelijk
196	7,50	48,46	48	49,46	54,87	55,97	56	Matig
197	1,50	48,35	48	49,35	53,44	54,87	55	Redelijk
197	4,50	48,14	48	49,14	53,46	54,83	55	Redelijk
197	7,50	48,39	48	49,39	54,04	55,32	55	Redelijk
198	1,50	48,29	48	49,29	51,14	53,33	53	Redelijk
198	4,50	48,08	48	49,08	51,50	53,47	53	Redelijk
198	7,50	48,33	48	49,33	52,01	53,89	54	Redelijk
199	1,50	47,79	48	48,79	51,10	53,11	53	Redelijk
199	4,50	48,04	48	49,04	51,30	53,32	53	Redelijk
199	7,50	48,28	48	49,28	51,73	53,68	54	Redelijk
200	1,50	47,59	48	48,59	50,94	52,93	53	Redelijk
200	4,50	47,96	48	48,96	51,09	53,17	53	Redelijk
200	7,50	48,21	48	49,21	51,49	53,51	54	Redelijk
201	1,50	47,83	48	48,83	51,96	53,68	54	Redelijk
201	4,50	47,87	48	48,87	52,05	53,75	54	Redelijk

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]	IL omgerekend naar wegverkeer	wegverkeer gecumuleerd excl. aftrek [dB]	weg en IL gecumuleerd [dB]	weg en IL gecumuleerd afgerond [dB]	beoor-deling akoestisch klimaat
201	7,50	48,14	48	49,14	52,52	54,16	54	Redelijk
202	1,50	47,83	48	48,83	51,81	53,58	54	Redelijk
202	4,50	47,78	48	48,78	51,64	53,45	53	Redelijk
202	7,50	48,00	48	49,00	52,01	53,77	54	Redelijk
203	1,50	49,55	50	50,55	52,04	54,37	54	Redelijk
203	4,50	51,17	51	52,17	52,06	55,12	55	Redelijk
203	7,50	52,98	53	53,98	52,57	56,34	56	Matig
204	1,50	52,57	53	53,57	46,98	54,43	54	Redelijk
204	4,50	54,49	54	55,49	50,62	56,71	57	Matig
204	7,50	55,89	56	56,89	52,94	58,36	58	Matig
205	1,50	51,92	52	52,92	46,71	53,85	54	Redelijk
205	4,50	54,30	54	55,30	49,84	56,39	56	Matig
205	7,50	55,77	56	56,77	52,88	58,26	58	Matig
206	1,50	52,75	53	53,75	45,76	54,39	54	Redelijk
206	4,50	54,41	54	55,41	51,30	56,84	57	Matig
206	7,50	55,93	56	56,93	53,98	58,71	59	Matig
207	1,50	52,80	53	53,80	46,83	54,60	55	Redelijk
207	4,50	55,51	56	56,51	52,59	57,99	58	Matig
207	7,50	56,72	57	57,72	54,99	59,58	60	Matig
208	1,50	53,15	53	54,15	46,51	54,84	55	Redelijk
208	4,50	55,14	55	56,14	54,19	58,29	58	Matig
208	7,50	56,38	56	57,38	56,00	59,75	60	Matig
209	1,50	53,14	53	54,14	48,81	55,26	55	Redelijk
209	4,50	55,23	55	56,23	56,60	59,43	59	Matig
209	7,50	56,32	56	57,32	57,21	60,27	60	Matig
210	1,50	53,08	53	54,08	46,88	54,83	55	Redelijk
210	4,50	56,88	57	57,88	58,46	61,19	61	Slecht
210	7,50	57,23	57	58,23	58,56	61,41	61	Slecht
211	1,50	53,55	54	54,55	58,44	59,92	60	Matig
211	4,50	55,16	55	56,16	59,86	61,41	61	Slecht
211	7,50	55,60	56	56,60	60,03	61,66	62	Slecht
212	1,50	50,18	50	51,18	49,64	53,49	53	Redelijk
212	4,50	54,22	54	55,22	63,02	63,69	64	Slecht
212	7,50	54,35	54	55,35	63,04	63,73	64	Slecht
213	1,50	50,47	50	51,47	48,55	53,26	53	Redelijk
213	4,50	54,45	54	55,45	57,84	59,82	60	Matig
213	7,50	54,96	55	55,96	61,36	62,46	62	Slecht
214	1,50	50,73	51	51,73	47,32	53,07	53	Redelijk
214	4,50	54,61	55	55,61	53,89	57,84	58	Matig
214	7,50	55,50	56	56,50	59,74	61,43	61	Slecht
215	1,50	51,96	52	52,96	46,42	53,83	54	Redelijk
215	4,50	55,06	55	56,06	52,16	57,54	58	Matig
215	7,50	55,89	56	56,89	56,40	59,66	60	Matig
216	1,50	51,11	51	52,11	45,51	52,97	53	Redelijk
216	4,50	54,68	55	55,68	51,53	57,09	57	Matig
216	7,50	55,61	56	56,61	54,70	58,77	59	Matig

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]	IL omgerekend naar wegverkeer	wegverkeer gecumuleerd excl. aftrek [dB]	weg en IL gecumuleerd [dB]	weg en IL gecumuleerd afgerond [dB]	beoor-deling akoestisch klimaat
217	1,50	51,70	52	52,70	45,99	53,54	54	Redelijk
217	4,50	54,19	54	55,19	52,66	57,12	57	Matig
217	7,50	55,20	55	56,20	54,40	58,40	58	Matig
218	1,50	51,79	52	52,79	47,67	53,96	54	Redelijk
218	4,50	54,58	55	55,58	52,99	57,49	57	Matig
218	7,50	55,31	55	56,31	55,20	58,81	59	Matig
219	1,50	50,79	51	51,79	42,76	52,31	52	Redelijk
219	4,50	52,52	53	53,52	50,97	55,44	55	Redelijk
219	7,50	53,59	54	54,59	53,46	57,07	57	Matig
220	1,50	49,93	50	50,93	52,14	54,59	55	Redelijk
220	4,50	51,78	52	52,78	53,66	56,25	56	Matig
220	7,50	53,33	53	54,33	54,16	57,26	57	Matig
221	1,50	49,25	49	50,25	52,94	54,81	55	Redelijk
221	4,50	50,90	51	51,90	54,77	56,58	57	Matig
221	7,50	52,28	52	53,28	55,05	57,26	57	Matig
222	1,50	48,99	49	49,99	53,80	55,31	55	Redelijk
222	4,50	50,79	51	51,79	55,68	57,17	57	Matig
222	7,50	52,18	52	53,18	55,82	57,71	58	Matig
223	1,50	48,99	49	49,99	55,33	56,44	56	Matig
223	4,50	50,81	51	51,81	57,07	58,20	58	Matig
223	7,50	52,13	52	53,13	57,20	58,64	59	Matig
224	1,50	49,50	49	50,50	56,94	57,83	58	Matig
224	4,50	51,19	51	52,19	58,47	59,39	59	Matig
224	7,50	52,40	52	53,40	58,58	59,73	60	Matig
225	1,50	49,92	50	50,92	58,66	59,34	59	Matig
225	4,50	51,44	51	52,44	59,90	60,62	61	Slecht
225	7,50	52,50	53	53,50	60,03	60,91	61	Slecht
226	1,50	50,46	50	51,46	60,69	61,18	61	Slecht
226	4,50	51,97	52	52,97	61,39	61,98	62	Slecht
226	7,50	52,79	53	53,79	61,55	62,22	62	Slecht
227	4,50	54,53	55	55,53	65,53	65,94	66	Zeer slecht
227	7,50	55,39	55	56,39	65,51	66,01	66	Zeer slecht
228	1,50	50,37	50	51,37	60,88	61,34	61	Slecht
228	4,50	52,70	53	53,70	61,20	61,91	62	Slecht
228	7,50	52,83	53	53,83	61,40	62,10	62	Slecht
229	1,50	49,16	49	50,16	58,64	59,22	59	Matig
229	4,50	51,85	52	52,85	59,47	60,33	60	Matig
229	7,50	52,21	52	53,21	59,52	60,43	60	Matig
230	1,50	49,09	49	50,09	56,81	57,65	58	Matig
230	4,50	51,56	52	52,56	58,20	59,25	59	Matig
230	7,50	52,22	52	53,22	58,29	59,47	59	Matig
231	1,50	49,28	49	50,28	55,36	56,54	57	Matig
231	4,50	51,47	51	52,47	57,04	58,34	58	Matig
231	7,50	52,43	52	53,43	57,15	58,69	59	Matig
232	1,50	49,70	50	50,70	53,94	55,62	56	Matig
232	4,50	51,87	52	52,87	55,77	57,57	58	Matig

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]	IL omgerekend naar wegverkeer	wegverkeer gecumuleerd excl. aftrek [dB]	weg en IL gecumuleerd [dB]	weg en IL gecumuleerd afgerond [dB]	beoor-deling akoestisch klimaat
232	7,50	52,90	53	53,90	55,93	58,04	58	Matig
233	1,50	49,86	50	50,86	52,77	54,93	55	Redelijk
233	4,50	52,01	52	53,01	54,64	56,91	57	Matig
233	7,50	53,80	54	54,80	54,90	57,86	58	Matig
234	1,50	50,03	50	51,03	51,83	54,46	54	Redelijk
234	4,50	52,68	53	53,68	53,53	56,62	57	Matig
234	7,50	53,64	54	54,64	54,07	57,38	57	Matig
235	1,50	49,89	50	50,89	51,68	54,31	54	Redelijk
235	4,50	51,76	52	52,76	53,84	56,34	56	Matig
235	7,50	52,56	53	53,56	55,09	57,40	57	Matig
236	1,50	48,69	49	49,69	40,90	50,23	50	Goed
236	4,50	49,63	50	50,63	46,24	51,97	52	Redelijk
236	7,50	51,52	52	52,52	48,39	53,94	54	Redelijk
237	1,50	50,40	50	51,40	43,65	52,07	52	Redelijk
237	4,50	51,62	52	52,62	47,37	53,75	54	Redelijk
237	7,50	52,25	52	53,25	51,10	55,32	55	Redelijk
238	1,50	49,73	50	50,73	44,05	51,58	52	Redelijk
238	4,50	50,75	51	51,75	48,30	53,37	53	Redelijk
238	7,50	51,67	52	52,67	52,35	55,53	56	Matig
239	1,50	48,93	49	49,93	44,44	51,01	51	Redelijk
239	4,50	50,03	50	51,03	49,41	53,30	53	Redelijk
239	7,50	51,63	52	52,63	53,73	56,23	56	Matig
240	1,50	49,20	49	50,20	45,00	51,35	51	Redelijk
240	4,50	49,75	50	50,75	50,71	53,74	54	Redelijk
240	7,50	51,41	51	52,41	54,95	56,87	57	Matig
241	1,50	48,20	48	49,20	45,85	50,85	51	Redelijk
241	4,50	49,68	50	50,68	52,94	54,96	55	Redelijk
241	7,50	51,24	51	52,24	56,80	58,10	58	Matig
242	1,50	48,11	48	49,11	46,73	51,09	51	Redelijk
242	4,50	49,82	50	50,82	55,52	56,79	57	Matig
242	7,50	51,32	51	52,32	58,30	59,27	59	Matig
243	1,50	48,55	49	49,55	47,91	51,82	52	Redelijk
243	4,50	50,55	51	51,55	57,70	58,64	59	Matig
243	7,50	51,64	52	52,64	59,74	60,51	61	Slecht
244	1,50	48,86	49	49,86	49,29	52,60	53	Redelijk
244	4,50	50,61	51	51,61	60,43	60,97	61	Slecht
244	7,50	51,73	52	52,73	61,01	61,62	62	Slecht
245	4,50	53,57	54	54,57	64,91	65,30	65	Slecht
245	7,50	53,71	54	54,71	64,96	65,35	65	Slecht
246	1,50	49,85	50	50,85	50,13	53,51	54	Redelijk
246	4,50	50,75	51	51,75	50,50	54,18	54	Redelijk
246	7,50	52,15	52	53,15	51,71	55,50	55	Redelijk
247	1,50	48,51	49	49,51	50,50	53,04	53	Redelijk
247	4,50	48,84	49	49,84	51,10	53,52	54	Redelijk
247	7,50	50,27	50	51,27	52,19	54,76	55	Redelijk
248	1,50	47,46	47	48,46	51,01	52,93	53	Redelijk

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]	IL omgerekend naar wegverkeer	wegverkeer gecumuleerd excl. aftrek [dB]	weg en IL gecumuleerd [dB]	weg en IL gecumuleerd afgerond [dB]	beoor-deling akoestisch klimaat
248	4,50	48,43	48	49,43	51,92	53,86	54	Redelijk
248	7,50	50,35	50	51,35	52,87	55,19	55	Redelijk
249	1,50	46,68	47	47,68	51,72	53,16	53	Redelijk
249	4,50	48,28	48	49,28	52,96	54,51	55	Redelijk
249	7,50	50,29	50	51,29	53,71	55,67	56	Matig
250	1,50	46,42	46	47,42	52,56	53,72	54	Redelijk
250	4,50	48,00	48	49,00	54,21	55,36	55	Redelijk
250	7,50	49,75	50	50,75	54,75	56,20	56	Matig
251	1,50	46,25	46	47,25	53,53	54,45	54	Redelijk
251	4,50	47,93	48	48,93	55,42	56,30	56	Matig
251	7,50	49,54	50	50,54	55,76	56,90	57	Matig
252	1,50	46,15	46	47,15	54,63	55,35	55	Redelijk
252	4,50	47,89	48	48,89	56,53	57,22	57	Matig
252	7,50	49,50	49	50,50	56,76	57,69	58	Matig
253	1,50	46,19	46	47,19	55,88	56,43	56	Matig
253	4,50	48,04	48	49,04	57,69	58,25	58	Matig
253	7,50	49,56	50	50,56	57,87	58,61	59	Matig
254	1,50	46,63	47	47,63	57,44	57,87	58	Matig
254	4,50	48,53	49	49,53	59,05	59,51	60	Matig
254	7,50	49,94	50	50,94	59,17	59,78	60	Matig
255	1,50	47,86	48	48,86	59,31	59,68	60	Matig
255	4,50	49,35	49	50,35	60,60	60,99	61	Slecht
255	7,50	50,44	50	51,44	60,72	61,20	61	Slecht
256	4,50	52,03	52	53,03	64,97	65,24	65	Slecht
256	7,50	52,71	53	53,71	64,99	65,30	65	Slecht
257	1,50	47,72	48	48,72	48,34	51,54	52	Redelijk
257	4,50	51,45	51	52,45	61,86	62,33	62	Slecht
257	7,50	51,46	51	52,46	61,97	62,43	62	Slecht
258	1,50	48,00	48	49,00	47,74	51,43	51	Redelijk
258	4,50	50,93	51	51,93	59,09	59,86	60	Matig
258	7,50	51,58	52	52,58	60,60	61,24	61	Slecht
259	1,50	48,16	48	49,16	47,00	51,22	51	Redelijk
259	4,50	50,21	50	51,21	56,23	57,41	57	Matig
259	7,50	51,30	51	52,30	59,13	59,95	60	Matig
260	1,50	48,42	48	49,42	46,11	51,09	51	Redelijk
260	4,50	49,54	50	50,54	54,13	55,71	56	Matig
260	7,50	50,99	51	51,99	57,80	58,81	59	Matig
261	1,50	48,27	48	49,27	45,26	50,72	51	Redelijk
261	4,50	49,63	50	50,63	52,43	54,63	55	Redelijk
261	7,50	51,33	51	52,33	56,03	57,58	58	Matig
262	1,50	48,26	48	49,26	44,75	50,58	51	Redelijk
262	4,50	49,77	50	50,77	50,90	53,84	54	Redelijk
262	7,50	51,39	51	52,39	54,65	56,68	57	Matig
263	1,50	49,00	49	50,00	44,18	51,01	51	Redelijk
263	4,50	49,99	50	50,99	49,34	53,26	53	Redelijk
263	7,50	51,55	52	52,55	53,53	56,08	56	Matig

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]	IL omgerekend naar wegverkeer	wegverkeer gecumuleerd excl. aftrek [dB]	weg en IL gecumuleerd [dB]	weg en IL gecumuleerd afgerond [dB]	beoor-deling akoestisch klimaat
264	1,50	49,17	49	50,17	44,00	51,11	51	Redelijk
264	4,50	50,23	50	51,23	48,25	53,00	53	Redelijk
264	7,50	52,62	53	53,62	52,46	56,09	56	Matig
265	1,50	49,95	50	50,95	44,03	51,76	52	Redelijk
265	4,50	51,09	51	52,09	47,67	53,43	53	Redelijk
265	7,50	52,36	52	53,36	51,20	55,42	55	Redelijk
266	1,50	50,24	50	51,24	44,05	52,00	52	Redelijk
266	4,50	51,34	51	52,34	48,33	53,80	54	Redelijk
266	7,50	51,68	52	52,68	51,40	55,09	55	Redelijk
267	1,50	48,89	49	49,89	38,34	50,18	50	Goed
267	4,50	50,86	51	51,86	41,12	52,21	52	Redelijk
267	7,50	52,34	52	53,34	43,79	53,80	54	Redelijk
268	1,50	50,06	50	51,06	41,76	51,54	52	Redelijk
268	4,50	51,07	51	52,07	44,59	52,78	53	Redelijk
268	7,50	52,30	52	53,30	46,94	54,20	54	Redelijk
269	1,50	49,11	49	50,11	41,86	50,72	51	Redelijk
269	4,50	50,11	50	51,11	45,21	52,10	52	Redelijk
269	7,50	51,78	52	52,78	47,52	53,91	54	Redelijk
270	1,50	48,59	49	49,59	42,41	50,35	50	Goed
270	4,50	49,64	50	50,64	46,19	51,97	52	Redelijk
270	7,50	51,73	52	52,73	48,75	54,19	54	Redelijk
271	1,50	48,29	48	49,29	42,77	50,16	50	Goed
271	4,50	49,52	50	50,52	46,93	52,10	52	Redelijk
271	7,50	51,57	52	52,57	49,63	54,36	54	Redelijk
272	1,50	47,67	48	48,67	43,15	49,74	50	Goed
272	4,50	49,23	49	50,23	48,05	52,29	52	Redelijk
272	7,50	51,13	51	52,13	50,94	54,58	55	Redelijk
273	1,50	47,57	48	48,57	43,78	49,82	50	Goed
273	4,50	49,30	49	50,30	49,16	52,78	53	Redelijk
273	7,50	50,72	51	51,72	52,15	54,95	55	Redelijk
274	1,50	47,48	47	48,48	44,43	49,92	50	Goed
274	4,50	49,13	49	50,13	50,31	53,23	53	Redelijk
274	7,50	50,60	51	51,60	53,54	55,69	56	Matig
275	1,50	47,36	47	48,36	45,15	50,06	50	Goed
275	4,50	49,19	49	50,19	51,76	54,05	54	Redelijk
275	7,50	50,51	51	51,51	55,54	56,99	57	Matig
276	1,50	47,37	47	48,37	46,13	50,40	50	Goed
276	4,50	49,22	49	50,22	53,59	55,23	55	Redelijk
276	7,50	50,54	51	51,54	57,21	58,25	58	Matig
277	1,50	47,54	48	48,54	47,50	51,06	51	Redelijk
277	4,50	49,53	50	50,53	56,00	57,08	57	Matig
277	7,50	50,68	51	51,68	59,69	60,33	60	Matig
278	1,50	47,25	47	48,25	48,71	51,50	51	Redelijk
278	4,50	49,52	50	50,52	58,84	59,44	59	Matig
278	7,50	50,69	51	51,69	61,44	61,88	62	Slecht
279	1,50	46,25	46	47,25	49,60	51,59	52	Redelijk

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]	IL omgerekend naar wegverkeer	wegverkeer gecumuleerd excl. aftrek [dB]	weg en IL gecumuleerd [dB]	weg en IL gecumuleerd afgerond [dB]	beoor-deling akoestisch klimaat
279	4,50	48,07	48	49,07	62,99	63,16	63	Slecht
279	7,50	49,26	49	50,26	63,02	63,25	63	Slecht
280	1,50	48,44	48	49,44	66,68	66,76	67	Zeer slecht
280	4,50	50,00	50	51,00	66,91	67,02	67	Zeer slecht
280	7,50	50,88	51	51,88	66,69	66,83	67	Zeer slecht
281	1,50	49,54	50	50,54	63,03	63,26	63	Slecht
281	4,50	50,83	51	51,83	63,45	63,74	64	Slecht
281	7,50	51,20	51	52,20	63,48	63,79	64	Slecht
282	1,50	48,90	49	49,90	61,02	61,34	61	Slecht
282	4,50	49,73	50	50,73	61,95	62,27	62	Slecht
282	7,50	50,18	50	51,18	62,00	62,35	62	Slecht
283	1,50	47,40	47	48,40	59,01	59,37	59	Matig
283	4,50	48,10	48	49,10	60,27	60,59	61	Slecht
283	7,50	49,19	49	50,19	60,43	60,82	61	Slecht
284	1,50	46,91	47	47,91	57,02	57,52	58	Matig
284	4,50	47,40	47	48,40	58,46	58,87	59	Matig
284	7,50	48,54	49	49,54	58,64	59,14	59	Matig
285	1,50	46,57	47	47,57	55,48	56,13	56	Matig
285	4,50	47,35	47	48,35	57,12	57,66	58	Matig
285	7,50	48,56	49	49,56	57,40	58,06	58	Matig
286	1,50	46,47	46	47,47	53,98	54,85	55	Redelijk
286	4,50	47,41	47	48,41	55,75	56,48	56	Matig
286	7,50	48,63	49	49,63	56,06	56,95	57	Matig
287	1,50	46,60	47	47,60	52,87	54,00	54	Redelijk
287	4,50	47,63	48	48,63	54,65	55,62	56	Matig
287	7,50	48,81	49	49,81	55,04	56,18	56	Matig
288	1,50	46,75	47	47,75	52,03	53,41	53	Redelijk
288	4,50	47,72	48	48,72	53,54	54,78	55	Redelijk
288	7,50	49,12	49	50,12	54,14	55,59	56	Matig
289	1,50	47,24	47	48,24	51,34	53,07	53	Redelijk
289	4,50	47,98	48	48,98	52,39	54,02	54	Redelijk
289	7,50	49,61	50	50,61	53,22	55,12	55	Redelijk
290	1,50	48,26	48	49,26	50,85	53,14	53	Redelijk
290	4,50	48,39	48	49,39	51,61	53,65	54	Redelijk
290	7,50	49,94	50	50,94	52,61	54,87	55	Redelijk
291	1,50	48,07	48	49,07	50,31	52,75	53	Redelijk
291	4,50	48,88	49	49,88	50,82	53,38	53	Redelijk
291	7,50	50,31	50	51,31	51,93	54,64	55	Redelijk
292	1,50	48,36	48	49,36	49,88	52,64	53	Redelijk
292	4,50	49,40	49	50,40	50,19	53,31	53	Redelijk
292	7,50	50,90	51	51,90	51,40	54,66	55	Redelijk
293	1,50	49,47	49	50,47	38,75	50,75	51	Redelijk
293	4,50	50,59	51	51,59	43,41	52,20	52	Redelijk
293	7,50	51,48	51	52,48	44,36	53,10	53	Redelijk
294	1,50	50,37	50	51,37	49,54	53,57	54	Redelijk
294	4,50	50,78	51	51,78	49,60	53,83	54	Redelijk

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]	IL omgerekend naar wegverkeer	wegverkeer gecumuleerd excl. aftrek [dB]	weg en IL gecumuleerd [dB]	weg en IL gecumuleerd afgerond [dB]	beoor-deling akoestisch klimaat
294	7,50	51,76	52	52,76	50,80	54,90	55	Redelijk
295	1,50	48,75	49	49,75	49,99	52,88	53	Redelijk
295	4,50	48,46	48	49,46	50,27	52,89	53	Redelijk
295	7,50	50,58	51	51,58	51,46	54,53	55	Redelijk
296	1,50	48,06	48	49,06	50,27	52,72	53	Redelijk
296	4,50	48,16	48	49,16	50,80	53,07	53	Redelijk
296	7,50	50,14	50	51,14	51,87	54,53	55	Redelijk
297	1,50	47,79	48	48,79	50,88	52,97	53	Redelijk
297	4,50	48,14	48	49,14	51,69	53,61	54	Redelijk
297	7,50	49,92	50	50,92	52,66	54,88	55	Redelijk
298	1,50	47,26	47	48,26	51,57	53,24	53	Redelijk
298	4,50	47,89	48	48,89	52,74	54,24	54	Redelijk
298	7,50	49,64	50	50,64	53,49	55,31	55	Redelijk
299	1,50	46,90	47	47,90	52,11	53,50	54	Redelijk
299	4,50	47,85	48	48,85	53,67	54,91	55	Redelijk
299	7,50	49,21	49	50,21	54,21	55,66	56	Matig
300	1,50	46,27	46	47,27	53,28	54,25	54	Redelijk
300	4,50	47,53	48	48,53	55,02	55,90	56	Matig
300	7,50	49,12	49	50,12	55,37	56,50	57	Matig
301	1,50	46,12	46	47,12	54,56	55,28	55	Redelijk
301	4,50	47,42	47	48,42	56,26	56,92	57	Matig
301	7,50	48,86	49	49,86	56,57	57,41	57	Matig
302	1,50	46,06	46	47,06	55,79	56,34	56	Matig
302	4,50	47,41	47	48,41	57,37	57,89	58	Matig
302	7,50	48,69	49	49,69	57,60	58,25	58	Matig
303	1,50	46,03	46	47,03	57,55	57,92	58	Matig
303	4,50	47,51	48	48,51	58,94	59,32	59	Matig
303	7,50	48,86	49	49,86	59,25	59,73	60	Matig
304	1,50	46,55	47	47,55	59,44	59,71	60	Matig
304	4,50	47,93	48	48,93	60,81	61,08	61	Slecht
304	7,50	49,00	49	50,00	61,07	61,40	61	Slecht
305	1,50	47,17	47	48,17	61,67	61,86	62	Slecht
305	4,50	49,05	49	50,05	62,49	62,73	63	Slecht
305	7,50	49,85	50	50,85	62,68	62,96	63	Slecht
306	1,50	47,43	47	48,43	63,82	63,94	64	Slecht
306	4,50	48,56	49	49,56	64,09	64,25	64	Slecht
306	7,50	49,45	49	50,45	64,14	64,32	64	Slecht
307	4,50	50,23	50	51,23	67,00	67,11	67	Zeer slecht
307	7,50	51,22	51	52,22	66,79	66,94	67	Zeer slecht
308	1,50	47,18	47	48,18	49,94	52,16	52	Redelijk
308	4,50	48,94	49	49,94	62,54	62,77	63	Slecht
308	7,50	49,73	50	50,73	62,71	62,98	63	Slecht
309	1,50	45,86	46	46,86	48,85	50,98	51	Redelijk
309	4,50	47,72	48	48,72	58,73	59,15	59	Matig
309	7,50	49,09	49	50,09	61,29	61,61	62	Slecht
310	1,50	46,56	47	47,56	47,36	50,47	50	Goed

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]	IL omgerekend naar wegverkeer	wegverkeer gecumuleerd excl. aftrek [dB]	weg en IL gecumuleerd [dB]	weg en IL gecumuleerd afgerond [dB]	beoor-deling akoestisch klimaat
310	4,50	47,81	48	48,81	55,63	56,45	56	Matig
310	7,50	49,37	49	50,37	59,29	59,81	60	Matig
311	1,50	46,71	47	47,71	46,00	49,95	50	Goed
311	4,50	48,21	48	49,21	53,18	54,64	55	Redelijk
311	7,50	49,73	50	50,73	56,92	57,85	58	Matig
312	1,50	47,07	47	48,07	44,93	49,79	50	Goed
312	4,50	48,44	48	49,44	51,18	53,41	53	Redelijk
312	7,50	49,91	50	50,91	54,77	56,27	56	Matig
313	1,50	46,96	47	47,96	44,39	49,54	50	Goed
313	4,50	48,17	48	49,17	50,09	52,66	53	Redelijk
313	7,50	50,01	50	51,01	53,21	55,26	55	Redelijk
314	1,50	47,12	47	48,12	43,75	49,47	49	Goed
314	4,50	48,21	48	49,21	48,95	52,09	52	Redelijk
314	7,50	50,20	50	51,20	51,92	54,59	55	Redelijk
315	1,50	47,12	47	48,12	43,40	49,38	49	Goed
315	4,50	48,29	48	49,29	47,99	51,70	52	Redelijk
315	7,50	50,41	50	51,41	50,72	54,09	54	Redelijk
316	1,50	47,59	48	48,59	43,10	49,67	50	Goed
316	4,50	48,40	48	49,40	47,37	51,51	52	Redelijk
316	7,50	50,66	51	51,66	50,08	53,95	54	Redelijk
317	1,50	48,44	48	49,44	42,45	50,23	50	Goed
317	4,50	48,94	49	49,94	46,27	51,49	51	Redelijk
317	7,50	50,89	51	51,89	48,50	53,53	54	Redelijk
318	1,50	49,09	49	50,09	42,28	50,75	51	Redelijk
318	4,50	49,48	49	50,48	45,64	51,72	52	Redelijk
318	7,50	51,12	51	52,12	47,92	53,52	54	Redelijk
319	1,50	49,55	50	50,55	42,10	51,13	51	Redelijk
319	4,50	50,26	50	51,26	44,59	52,10	52	Redelijk
319	7,50	51,51	52	52,51	46,93	53,57	54	Redelijk
320	1,50	49,76	50	50,76	41,99	51,30	51	Redelijk
320	4,50	50,24	50	51,24	44,59	52,09	52	Redelijk
320	7,50	50,84	51	51,84	46,76	53,01	53	Redelijk
321	1,50	50,33	50	51,33	38,25	51,54	52	Redelijk
321	4,50	51,56	52	52,56	41,21	52,87	53	Redelijk
321	7,50	51,97	52	52,97	42,60	53,35	53	Redelijk
322	1,50	49,88	50	50,88	42,80	51,51	52	Redelijk
322	4,50	50,96	51	51,96	45,94	52,93	53	Redelijk
322	7,50	52,83	53	53,83	48,91	55,04	55	Redelijk
323	1,50	49,24	49	50,24	43,09	51,01	51	Redelijk
323	4,50	50,38	50	51,38	46,81	52,68	53	Redelijk
323	7,50	52,44	52	53,44	50,23	55,13	55	Redelijk
324	1,50	48,87	49	49,87	43,16	50,71	51	Redelijk
324	4,50	50,13	50	51,13	47,09	52,57	53	Redelijk
324	7,50	52,27	52	53,27	51,26	55,39	55	Redelijk
325	1,50	48,64	49	49,64	43,75	50,64	51	Redelijk
325	4,50	49,86	50	50,86	48,58	52,88	53	Redelijk

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]	IL omgerekend naar wegverkeer	wegverkeer gecumuleerd excl. aftrek [dB]	weg en IL gecumuleerd [dB]	weg en IL gecumuleerd afgerond [dB]	beoor-deling akoestisch klimaat
325	7,50	51,90	52	52,90	52,50	55,71	56	Matig
326	1,50	48,57	49	49,57	44,30	50,70	51	Redelijk
326	4,50	50,01	50	51,01	50,10	53,59	54	Redelijk
326	7,50	51,56	52	52,56	53,78	56,22	56	Matig
327	1,50	48,60	49	49,60	44,65	50,81	51	Redelijk
327	4,50	50,09	50	51,09	51,48	54,30	54	Redelijk
327	7,50	51,25	51	52,25	55,00	56,85	57	Matig
328	1,50	48,16	48	49,16	45,29	50,65	51	Redelijk
328	4,50	49,83	50	50,83	52,61	54,82	55	Redelijk
328	7,50	50,85	51	51,85	56,44	57,73	58	Matig
329	1,50	48,04	48	49,04	46,02	50,80	51	Redelijk
329	4,50	49,81	50	50,81	54,63	56,14	56	Matig
329	7,50	50,77	51	51,77	58,45	59,30	59	Matig
330	1,50	47,93	48	48,93	46,98	51,08	51	Redelijk
330	4,50	49,75	50	50,75	57,13	58,03	58	Matig
330	7,50	50,51	51	51,51	60,09	60,65	61	Slecht
331	1,50	47,57	48	48,57	47,96	51,29	51	Redelijk
331	4,50	49,95	50	50,95	59,50	60,07	60	Matig
331	7,50	50,64	51	51,64	61,28	61,73	62	Slecht
332	1,50	47,43	47	48,43	48,94	51,71	52	Redelijk
332	4,50	50,37	50	51,37	62,26	62,60	63	Slecht
332	7,50	50,96	51	51,96	62,48	62,85	63	Slecht
333	4,50	50,74	51	51,74	64,87	65,08	65	Slecht
333	7,50	51,76	52	52,76	64,93	65,19	65	Slecht
334	1,50	46,70	47	47,70	58,72	59,05	59	Matig
334	4,50	48,66	49	49,66	60,11	60,49	60	Matig
334	7,50	50,09	50	51,09	60,29	60,78	61	Slecht
335	1,50	46,65	47	47,65	57,05	57,53	58	Matig
335	4,50	48,53	49	49,53	58,73	59,22	59	Matig
335	7,50	50,03	50	51,03	58,93	59,58	60	Matig
336	1,50	46,64	47	47,64	55,70	56,33	56	Matig
336	4,50	48,40	48	49,40	57,53	58,15	58	Matig
336	7,50	49,92	50	50,92	57,71	58,54	59	Matig
337	1,50	46,64	47	47,64	54,41	55,24	55	Redelijk
337	4,50	48,23	48	49,23	56,32	57,09	57	Matig
337	7,50	49,99	50	50,99	56,57	57,63	58	Matig
338	1,50	46,74	47	47,74	53,11	54,22	54	Redelijk
338	4,50	48,23	48	49,23	54,96	55,99	56	Matig
338	7,50	50,11	50	51,11	55,34	56,73	57	Matig
339	1,50	46,87	47	47,87	52,39	53,70	54	Redelijk
339	4,50	48,28	48	49,28	53,96	55,23	55	Redelijk
339	7,50	50,18	50	51,18	54,55	56,20	56	Matig
340	1,50	47,03	47	48,03	51,49	53,11	53	Redelijk
340	4,50	48,41	48	49,41	52,68	54,36	54	Redelijk
340	7,50	50,26	50	51,26	53,50	55,53	56	Matig
341	1,50	47,24	47	48,24	50,76	52,69	53	Redelijk

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]	IL omgerekend naar wegverkeer	wegverkeer gecumuleerd excl. aftrek [dB]	weg en IL gecumuleerd [dB]	weg en IL gecumuleerd afgerond [dB]	beoor-deling akoestisch klimaat
341	4,50	48,46	48	49,46	51,59	53,67	54	Redelijk
341	7,50	50,34	50	51,34	52,59	55,02	55	Redelijk
342	1,50	47,63	48	48,63	50,39	52,61	53	Redelijk
342	4,50	48,37	48	49,37	50,94	53,24	53	Redelijk
342	7,50	50,31	50	51,31	52,07	54,71	55	Redelijk
343	1,50	47,72	48	48,72	49,93	52,38	52	Redelijk
343	4,50	48,48	48	49,48	50,25	52,89	53	Redelijk
343	7,50	50,26	50	51,26	51,50	54,39	54	Redelijk
344	1,50	48,63	49	49,63	49,70	52,68	53	Redelijk
344	4,50	49,54	50	50,54	49,81	53,20	53	Redelijk
344	7,50	50,86	51	51,86	51,01	54,47	54	Redelijk
345	1,50	48,23	48	49,23	38,57	49,59	50	Goed
345	4,50	50,03	50	51,03	42,91	51,65	52	Redelijk
345	7,50	51,34	51	52,34	44,00	52,94	53	Redelijk
346	1,50	50,01	50	51,01	50,85	53,94	54	Redelijk
346	4,50	49,76	50	50,76	51,32	54,06	54	Redelijk
346	7,50	52,14	52	53,14	52,43	55,81	56	Matig
347	1,50	49,23	49	50,23	51,30	53,81	54	Redelijk
347	4,50	49,14	49	50,14	52,08	54,23	54	Redelijk
347	7,50	51,34	51	52,34	53,06	55,72	56	Matig
348	1,50	48,36	48	49,36	51,85	53,79	54	Redelijk
348	4,50	48,49	48	49,49	52,99	54,59	55	Redelijk
348	7,50	51,00	51	52,00	53,79	56,00	56	Matig
349	1,50	48,00	48	49,00	52,56	54,15	54	Redelijk
349	4,50	48,50	48	49,50	54,10	55,39	55	Redelijk
349	7,50	50,98	51	51,98	54,69	56,55	57	Matig
350	1,50	47,77	48	48,77	53,64	54,86	55	Redelijk
350	4,50	48,58	49	49,58	55,37	56,38	56	Matig
350	7,50	50,86	51	51,86	55,77	57,25	57	Matig
351	1,50	47,50	48	48,50	54,70	55,63	56	Matig
351	4,50	48,68	49	49,68	56,48	57,31	57	Matig
351	7,50	50,40	50	51,40	56,79	57,89	58	Matig
352	1,50	47,51	48	48,51	56,12	56,81	57	Matig
352	4,50	48,93	49	49,93	57,78	58,44	58	Matig
352	7,50	50,37	50	51,37	58,03	58,88	59	Matig
353	1,50	47,38	47	48,38	57,66	58,15	58	Matig
353	4,50	49,51	50	50,51	59,15	59,71	60	Matig
353	7,50	50,60	51	51,60	59,24	59,93	60	Matig
354	1,50	47,55	48	48,55	59,38	59,72	60	Matig
354	4,50	49,87	50	50,87	60,46	60,91	61	Slecht
354	7,50	51,28	51	52,28	60,66	61,25	61	Slecht
355	1,50	47,79	48	48,79	61,50	61,73	62	Slecht
355	4,50	50,63	51	51,63	62,35	62,70	63	Slecht
355	7,50	51,75	52	52,75	62,67	63,09	63	Slecht
356	4,50	51,84	52	52,84	65,01	65,27	65	Slecht
356	7,50	52,70	53	53,70	65,11	65,41	65	Slecht

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]	IL omgerekend naar wegverkeer	wegverkeer gecumuleerd excl. aftrek [dB]	weg en IL gecumuleerd [dB]	weg en IL gecumuleerd afgerond [dB]	beoor-deling akoestisch klimaat
357	1,50	48,65	49	49,65	49,15	52,42	52	Redelijk
357	4,50	50,04	50	51,04	59,97	60,50	60	Matig
357	7,50	50,84	51	51,84	60,62	61,16	61	Slecht
358	1,50	48,40	48	49,40	47,81	51,69	52	Redelijk
358	4,50	49,84	50	50,84	56,83	57,80	58	Matig
358	7,50	50,97	51	51,97	59,12	59,88	60	Matig
359	1,50	48,80	49	49,80	46,76	51,55	52	Redelijk
359	4,50	49,82	50	50,82	55,00	56,41	56	Matig
359	7,50	51,27	51	52,27	57,80	58,87	59	Matig
360	1,50	48,51	49	49,51	45,73	51,03	51	Redelijk
360	4,50	49,84	50	50,84	52,45	54,73	55	Redelijk
360	7,50	51,45	51	52,45	56,24	57,76	58	Matig
361	1,50	48,86	49	49,86	45,01	51,09	51	Redelijk
361	4,50	49,93	50	50,93	50,64	53,80	54	Redelijk
361	7,50	51,72	52	52,72	54,61	56,78	57	Matig
362	1,50	48,70	49	49,70	44,70	50,89	51	Redelijk
362	4,50	49,99	50	50,99	49,29	53,23	53	Redelijk
362	7,50	51,72	52	52,72	53,39	56,08	56	Matig
363	1,50	49,50	50	50,50	44,29	51,43	51	Redelijk
363	4,50	50,00	50	51,00	48,30	52,87	53	Redelijk
363	7,50	51,79	52	52,79	52,30	55,56	56	Matig
364	1,50	49,63	50	50,63	44,03	51,49	51	Redelijk
364	4,50	50,08	50	51,08	47,50	52,66	53	Redelijk
364	7,50	51,88	52	52,88	51,35	55,19	55	Redelijk
365	1,50	50,47	50	51,47	43,53	52,12	52	Redelijk
365	4,50	50,92	51	51,92	46,38	52,99	53	Redelijk
365	7,50	52,11	52	53,11	49,61	54,71	55	Redelijk
366	1,50	50,59	51	51,59	43,10	52,17	52	Redelijk
366	4,50	51,18	51	52,18	45,67	53,05	53	Redelijk
366	7,50	52,21	52	53,21	48,41	54,45	54	Redelijk
367	1,50	49,29	49	50,29	38,32	50,55	51	Redelijk
367	4,50	48,62	49	49,62	41,82	50,29	50	Goed
367	7,50	50,35	50	51,35	43,42	52,00	52	Redelijk
368	1,50	51,50	51	52,50	43,32	52,99	53	Redelijk
368	4,50	52,97	53	53,97	47,51	54,85	55	Redelijk
368	7,50	53,74	54	54,74	50,82	56,22	56	Matig
369	1,50	49,65	50	50,65	43,64	51,44	51	Redelijk
369	4,50	50,94	51	51,94	47,98	53,40	53	Redelijk
369	7,50	52,34	52	53,34	51,69	55,60	56	Matig
370	1,50	49,01	49	50,01	43,87	50,96	51	Redelijk
370	4,50	50,31	50	51,31	49,19	53,39	53	Redelijk
370	7,50	51,92	52	52,92	52,70	55,82	56	Matig
371	1,50	48,86	49	49,86	44,42	50,95	51	Redelijk
371	4,50	50,04	50	51,04	50,66	53,86	54	Redelijk
371	7,50	51,39	51	52,39	53,82	56,17	56	Matig
372	1,50	48,28	48	49,28	45,03	50,67	51	Redelijk

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]	IL omgerekend naar wegverkeer	wegverkeer gecumuleerd excl. aftrek [dB]	weg en IL gecumuleerd [dB]	weg en IL gecumuleerd afgerond [dB]	beoor-deling akoestisch klimaat
372	4,50	49,68	50	50,68	52,34	54,60	55	Redelijk
372	7,50	51,07	51	52,07	54,69	56,59	57	Matig
373	1,50	47,84	48	48,84	46,96	51,01	51	Redelijk
373	4,50	49,79	50	50,79	53,69	55,49	55	Redelijk
373	7,50	50,86	51	51,86	56,53	57,81	58	Matig
374	1,50	47,85	48	48,85	47,12	51,08	51	Redelijk
374	4,50	50,10	50	51,10	54,84	56,37	56	Matig
374	7,50	51,04	51	52,04	58,66	59,52	60	Matig
375	1,50	49,18	49	50,18	48,17	52,30	52	Redelijk
375	4,50	52,85	53	53,85	56,92	58,66	59	Matig
375	7,50	53,28	53	54,28	61,24	62,03	62	Slecht
376	1,50	49,04	49	50,04	49,16	52,63	53	Redelijk
376	4,50	53,21	53	54,21	60,21	61,19	61	Slecht
376	7,50	53,53	54	54,53	63,04	63,62	64	Slecht
377	1,50	48,70	49	49,70	50,33	53,04	53	Redelijk
377	4,50	52,51	53	53,51	64,22	64,58	65	Slecht
377	7,50	52,83	53	53,83	64,36	64,73	65	Slecht
378	4,50	52,15	52	53,15	66,15	66,36	66	Zeer slecht
378	7,50	52,83	53	53,83	66,23	66,47	66	Zeer slecht
379	1,50	48,06	48	49,06	60,31	60,63	61	Slecht
379	4,50	49,22	49	50,22	61,27	61,60	62	Slecht
379	7,50	50,42	50	51,42	61,46	61,87	62	Slecht
380	1,50	47,46	47	48,46	58,02	58,48	58	Matig
380	4,50	48,79	49	49,79	59,53	59,97	60	Matig
380	7,50	50,30	50	51,30	59,65	60,24	60	Matig
381	1,50	47,53	48	48,53	56,50	57,14	57	Matig
381	4,50	48,80	49	49,80	58,22	58,80	59	Matig
381	7,50	50,44	50	51,44	58,35	59,16	59	Matig
382	1,50	47,70	48	48,70	55,02	55,93	56	Matig
382	4,50	48,75	49	49,75	56,88	57,65	58	Matig
382	7,50	50,43	50	51,43	57,03	58,09	58	Matig
383	1,50	47,84	48	48,84	53,86	55,05	55	Redelijk
383	4,50	48,81	49	49,81	55,72	56,72	57	Matig
383	7,50	50,44	50	51,44	55,95	57,27	57	Matig
384	1,50	48,01	48	49,01	52,76	54,29	54	Redelijk
384	4,50	48,77	49	49,77	54,41	55,69	56	Matig
384	7,50	50,42	50	51,42	54,85	56,48	56	Matig
385	1,50	48,35	48	49,35	52,08	53,94	54	Redelijk
385	4,50	48,78	49	49,78	53,36	54,94	55	Redelijk
385	7,50	50,45	50	51,45	54,06	55,96	56	Matig
386	1,50	48,64	49	49,64	51,41	53,62	54	Redelijk
386	4,50	48,79	49	49,79	52,30	54,24	54	Redelijk
386	7,50	50,43	50	51,43	53,20	55,41	55	Redelijk
387	1,50	49,11	49	50,11	50,94	53,56	54	Redelijk
387	4,50	49,39	49	50,39	51,57	54,03	54	Redelijk
387	7,50	50,50	51	51,50	52,59	55,09	55	Redelijk

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]	IL omgerekend naar wegverkeer	wegverkeer gecumuleerd excl. aftrek [dB]	weg en IL gecumuleerd [dB]	weg en IL gecumuleerd afgerond [dB]	beoor-deling akoestisch klimaat
388	1,50	50,20	50	51,20	50,49	53,87	54	Redelijk
388	4,50	50,29	50	51,29	50,85	54,09	54	Redelijk
388	7,50	51,23	51	52,23	52,00	55,13	55	Redelijk
389	1,50	49,65	50	50,65	37,49	50,85	51	Redelijk
389	4,50	51,04	51	52,04	43,20	52,57	53	Redelijk
389	7,50	52,11	52	53,11	44,69	53,69	54	Redelijk
390	1,50	52,21	52	53,21	55,23	57,35	57	Matig
390	4,50	51,84	52	52,84	56,65	58,16	58	Matig
390	7,50	53,22	53	54,22	57,16	58,95	59	Matig
391	1,50	51,67	52	52,67	55,90	57,59	58	Matig
391	4,50	51,81	52	52,81	57,61	58,85	59	Matig
391	7,50	53,10	53	54,10	57,94	59,44	59	Matig
392	1,50	51,11	51	52,11	57,07	58,27	58	Matig
392	4,50	51,20	51	52,20	58,75	59,61	60	Matig
392	7,50	52,66	53	53,66	58,82	59,98	60	Matig
393	1,50	50,72	51	51,72	58,33	59,18	59	Matig
393	4,50	51,90	52	52,90	59,89	60,68	61	Slecht
393	7,50	52,89	53	53,89	59,98	60,94	61	Slecht
394	1,50	51,50	52	52,50	59,81	60,55	61	Slecht
394	4,50	53,21	53	54,21	61,16	61,96	62	Slecht
394	7,50	54,00	54	55,00	61,28	62,20	62	Slecht
395	1,50	53,31	53	54,31	61,91	62,60	63	Slecht
395	4,50	55,08	55	56,08	62,77	63,61	64	Slecht
395	7,50	55,35	55	56,35	62,88	63,75	64	Slecht
396	1,50	53,56	54	54,56	63,63	64,14	64	Slecht
396	4,50	55,60	56	56,60	64,13	64,84	65	Slecht
396	7,50	55,73	56	56,73	64,05	64,79	65	Slecht
397	4,50	55,31	55	56,31	65,48	65,98	66	Zeer slecht
397	7,50	55,83	56	56,83	65,98	66,48	66	Zeer slecht
398	1,50	50,12	50	51,12	48,90	53,16	53	Redelijk
398	4,50	52,07	52	53,07	58,16	59,34	59	Matig
398	7,50	52,94	53	53,94	60,59	61,44	61	Slecht
399	1,50	49,09	49	50,09	47,41	51,97	52	Redelijk
399	4,50	51,04	51	52,04	54,93	56,73	57	Matig
399	7,50	52,34	52	53,34	58,67	59,78	60	Matig
400	1,50	49,35	49	50,35	46,16	51,75	52	Redelijk
400	4,50	50,53	51	51,53	52,64	55,13	55	Redelijk
400	7,50	52,06	52	53,06	56,37	58,03	58	Matig
401	1,50	49,51	50	50,51	45,35	51,66	52	Redelijk
401	4,50	50,33	50	51,33	51,29	54,32	54	Redelijk
401	7,50	51,92	52	52,92	55,11	57,17	57	Matig
402	1,50	49,87	50	50,87	44,49	51,77	52	Redelijk
402	4,50	50,38	50	51,38	49,78	53,66	54	Redelijk
402	7,50	51,97	52	52,97	52,89	55,94	56	Matig
403	1,50	49,97	50	50,97	43,88	51,75	52	Redelijk
403	4,50	50,79	51	51,79	48,73	53,53	54	Redelijk

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]	IL omgerekend naar wegverkeer	wegverkeer gecumuleerd excl. aftrek [dB]	weg en IL gecumuleerd [dB]	weg en IL gecumuleerd afgerond [dB]	beoor-deling akoestisch klimaat
403	7,50	52,06	52	53,06	51,61	55,40	55	Redelijk
404	1,50	51,18	51	52,18	43,46	52,73	53	Redelijk
404	4,50	51,52	52	52,52	47,84	53,79	54	Redelijk
404	7,50	52,58	53	53,58	50,52	55,33	55	Redelijk
405	1,50	52,20	52	53,20	44,24	53,72	54	Redelijk
405	4,50	52,13	52	53,13	47,04	54,08	54	Redelijk
405	7,50	52,34	52	53,34	49,60	54,87	55	Redelijk
406	1,50	53,36	53	54,36	47,53	55,18	55	Redelijk
406	4,50	55,86	56	56,86	54,06	58,69	59	Matig
406	7,50	56,92	57	57,92	56,74	60,38	60	Matig
407	1,50	52,83	53	53,83	46,56	54,58	55	Redelijk
407	4,50	55,81	56	56,81	54,16	58,69	59	Matig
407	7,50	56,85	57	57,85	57,90	60,88	61	Slecht
408	1,50	52,58	53	53,58	48,73	54,81	55	Redelijk
408	4,50	56,24	56	57,24	56,03	59,69	60	Matig
408	7,50	57,17	57	58,17	60,81	62,70	63	Slecht
409	1,50	52,78	53	53,78	49,10	55,06	55	Redelijk
409	4,50	56,91	57	57,91	59,87	62,01	62	Slecht
409	7,50	57,56	58	58,56	62,86	64,23	64	Slecht
410	1,50	50,98	51	51,98	50,18	54,18	54	Redelijk
410	4,50	56,68	57	57,68	64,36	65,21	65	Slecht
410	7,50	57,49	57	58,49	64,29	65,30	65	Slecht
411	4,50	57,25	57	58,25	66,34	66,97	67	Zeer slecht
411	7,50	57,90	58	58,90	66,31	67,03	67	Zeer slecht
412	1,50	52,28	52	53,28	60,52	61,27	61	Slecht
412	4,50	53,21	53	54,21	61,64	62,36	62	Slecht
412	7,50	53,64	54	54,64	61,78	62,55	63	Slecht
413	1,50	51,20	51	52,20	58,85	59,70	60	Matig
413	4,50	52,04	52	53,04	60,32	61,07	61	Slecht
413	7,50	52,73	53	53,73	60,46	61,30	61	Slecht
414	1,50	50,51	51	51,51	57,07	58,14	58	Matig
414	4,50	51,17	51	52,17	58,83	59,68	60	Matig
414	7,50	52,07	52	53,07	59,06	60,03	60	Matig
415	1,50	50,71	51	51,71	55,97	57,35	57	Matig
415	4,50	51,06	51	52,06	57,81	58,83	59	Matig
415	7,50	51,88	52	52,88	58,15	59,28	59	Matig
416	1,50	51,60	52	52,60	54,96	56,95	57	Matig
416	4,50	51,79	52	52,79	56,78	58,24	58	Matig
416	7,50	52,40	52	53,40	57,33	58,80	59	Matig
417	1,50	51,22	51	52,22	42,74	52,69	53	Redelijk
417	4,50	52,78	53	53,78	47,13	54,63	55	Redelijk
417	7,50	53,42	53	54,42	50,13	55,79	56	Matig
418	1,50	55,87	56	56,87	61,75	62,98	63	Slecht
418	4,50	57,25	57	58,25	62,02	63,54	64	Slecht
418	7,50	57,73	58	58,73	61,91	63,61	64	Slecht
419	1,50	56,08	56	57,08	63,60	64,48	64	Slecht

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]	IL omgerekend naar wegverkeer	wegverkeer gecumuleerd excl. aftrek [dB]	weg en IL gecumuleerd [dB]	weg en IL gecumuleerd afgerond [dB]	beoor-deling akoestisch klimaat
419	4,50	57,26	57	58,26	63,69	64,78	65	Slecht
419	7,50	57,73	58	58,73	63,46	64,72	65	Slecht
420	4,50	58,29	58	59,29	66,05	66,88	67	Zeer slecht
420	7,50	58,89	59	59,89	65,94	66,90	67	Zeer slecht
421	1,50	52,85	53	53,85	49,30	55,16	55	Redelijk
421	4,50	54,58	55	55,58	59,34	60,86	61	Slecht
421	7,50	55,18	55	56,18	61,21	62,39	62	Slecht
422	1,50	52,71	53	53,71	48,66	54,89	55	Redelijk
422	4,50	54,40	54	55,40	56,09	58,77	59	Matig
422	7,50	54,95	55	55,95	59,63	61,18	61	Slecht
423	1,50	52,28	52	53,28	51,52	55,50	55	Redelijk
423	4,50	51,71	52	52,71	50,62	54,80	55	Redelijk
423	7,50	51,81	52	52,81	51,99	55,43	55	Redelijk
424	1,50	53,98	54	54,98	47,79	55,74	56	Matig
424	4,50	58,16	58	59,16	57,57	61,45	61	Slecht
424	7,50	58,42	58	59,42	58,06	61,80	62	Slecht
425	1,50	54,07	54	55,07	47,73	55,80	56	Matig
425	4,50	57,38	57	58,38	55,99	60,36	60	Matig
425	7,50	57,67	58	58,67	57,52	61,14	61	Slecht
426	1,50	54,08	54	55,08	46,59	55,65	56	Matig
426	4,50	57,04	57	58,04	54,86	59,74	60	Matig
426	7,50	57,60	58	58,60	57,22	60,97	61	Slecht
427	1,50	54,35	54	55,35	46,19	55,85	56	Matig
427	4,50	56,63	57	57,63	53,91	59,17	59	Matig
427	7,50	57,21	57	58,21	56,70	60,53	61	Slecht
428	1,50	54,41	54	55,41	46,23	55,91	56	Matig
428	4,50	56,20	56	57,20	53,08	58,62	59	Matig
428	7,50	56,94	57	57,94	56,03	60,10	60	Matig
429	1,50	55,83	56	56,83	45,67	57,15	57	Matig
429	4,50	55,96	56	56,96	52,41	58,27	58	Matig
429	7,50	56,58	57	57,58	54,98	59,48	59	Matig
430	1,50	55,96	56	56,96	49,70	57,71	58	Matig
430	4,50	55,89	56	56,89	54,34	58,81	59	Matig
430	7,50	56,28	56	57,28	55,78	59,60	60	Matig
431	1,50	51,76	52	52,76	52,79	55,79	56	Matig
431	4,50	52,87	53	53,87	53,54	56,72	57	Matig
431	7,50	52,72	53	53,72	54,49	57,13	57	Matig
432	1,50	52,10	52	53,10	49,80	54,77	55	Redelijk
432	4,50	53,89	54	54,89	49,84	56,07	56	Matig
432	7,50	49,86	50	50,86	50,03	53,48	53	Redelijk
433	1,50	51,82	52	52,82	49,83	54,59	55	Redelijk
433	4,50	53,86	54	54,86	49,89	56,06	56	Matig
433	7,50	49,86	50	50,86	50,07	53,49	53	Redelijk
434	1,50	51,69	52	52,69	49,77	54,48	54	Redelijk
434	4,50	53,83	54	54,83	49,81	56,02	56	Matig
434	7,50	49,89	50	50,89	50,01	53,48	53	Redelijk

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]	IL omgerekend naar wegverkeer	wegverkeer gecumuleerd excl. aftrek [dB]	weg en IL gecumuleerd [dB]	weg en IL gecumuleerd afgerond [dB]	beoor-deling akoestisch klimaat
435	1,50	51,49	51	52,49	49,87	54,39	54	Redelijk
435	4,50	53,73	54	54,73	49,92	55,97	56	Matig
435	7,50	49,93	50	50,93	50,09	53,54	54	Redelijk
436	1,50	50,69	51	51,69	49,89	53,89	54	Redelijk
436	4,50	53,01	53	54,01	49,94	55,44	55	Redelijk
436	7,50	49,94	50	50,94	50,05	53,53	54	Redelijk
437	1,50	50,57	51	51,57	50,06	53,89	54	Redelijk
437	4,50	52,95	53	53,95	50,08	55,44	55	Redelijk
437	7,50	49,98	50	50,98	50,28	53,65	54	Redelijk
438	1,50	50,54	51	51,54	49,97	53,84	54	Redelijk
438	4,50	52,93	53	53,93	50,02	55,41	55	Redelijk
438	7,50	50,03	50	51,03	50,24	53,66	54	Redelijk
439	1,50	55,50	56	56,50	55,67	59,12	59	Matig
439	4,50	58,00	58	59,00	57,52	61,33	61	Slecht
439	7,50	58,13	58	59,13	57,67	61,47	61	Slecht
440	1,50	52,11	52	53,11	44,39	53,66	54	Redelijk
440	4,50	54,74	55	55,74	52,75	57,51	58	Matig
440	7,50	55,79	56	56,79	53,96	58,61	59	Matig
441	1,50	52,52	53	53,52	44,02	53,98	54	Redelijk
441	4,50	54,59	55	55,59	49,90	56,63	57	Matig
441	7,50	55,70	56	56,70	51,79	57,92	58	Matig
442	1,50	52,51	53	53,51	43,95	53,96	54	Redelijk
442	4,50	54,67	55	55,67	47,39	56,28	56	Matig
442	7,50	55,74	56	56,74	49,96	57,57	58	Matig
443	1,50	53,12	53	54,12	43,74	54,50	55	Redelijk
443	4,50	54,56	55	55,56	47,74	56,23	56	Matig
443	7,50	55,61	56	56,61	49,95	57,46	57	Matig
444	1,50	52,94	53	53,94	43,99	54,36	54	Redelijk
444	4,50	54,24	54	55,24	46,87	55,83	56	Matig
444	7,50	55,27	55	56,27	49,63	57,12	57	Matig
445	1,50	54,10	54	55,10	43,73	55,41	55	Redelijk
445	4,50	53,99	54	54,99	46,23	55,53	56	Matig
445	7,50	55,10	55	56,10	49,02	56,88	57	Matig
446	1,50	54,32	54	55,32	44,07	55,63	56	Matig
446	4,50	54,04	54	55,04	45,91	55,54	56	Matig
446	7,50	55,07	55	56,07	47,67	56,65	57	Matig
447	1,50	48,65	49	49,65	49,09	52,39	52	Redelijk
447	4,50	50,02	50	51,02	49,15	53,19	53	Redelijk
447	7,50	49,14	49	50,14	49,88	53,03	53	Redelijk
448	1,50	52,20	52	53,20	50,06	54,92	55	Redelijk
448	4,50	52,39	52	53,39	50,24	55,10	55	Redelijk
448	7,50	49,44	49	50,44	50,41	53,44	53	Redelijk
449	1,50	52,27	52	53,27	50,04	54,96	55	Redelijk
449	4,50	52,55	53	53,55	50,20	55,20	55	Redelijk
449	7,50	49,47	49	50,47	50,38	53,43	53	Redelijk
450	1,50	52,63	53	53,63	49,74	55,12	55	Redelijk

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]	IL omgerekend naar wegverkeer	wegverkeer gecumuleerd excl. aftrek [dB]	weg en IL gecumuleerd [dB]	weg en IL gecumuleerd afgerond [dB]	beoor-deling akoestisch klimaat
450	4,50	53,27	53	54,27	49,87	55,61	56	Matig
450	7,50	49,50	50	50,50	50,06	53,30	53	Redelijk
451	1,50	52,58	53	53,58	49,68	55,06	55	Redelijk
451	4,50	53,32	53	54,32	49,81	55,64	56	Matig
451	7,50	49,54	50	50,54	50,01	53,29	53	Redelijk
452	1,50	52,58	53	53,58	49,66	55,06	55	Redelijk
452	4,50	53,38	53	54,38	49,79	55,67	56	Matig
452	7,50	49,57	50	50,57	49,98	53,29	53	Redelijk
453	1,50	52,65	53	53,65	49,78	55,14	55	Redelijk
453	4,50	53,40	53	54,40	49,91	55,73	56	Matig
453	7,50	49,60	50	50,60	50,10	53,37	53	Redelijk
454	1,50	52,45	52	53,45	49,84	55,02	55	Redelijk
454	4,50	53,30	53	54,30	49,98	55,67	56	Matig
454	7,50	49,62	50	50,62	50,17	53,41	53	Redelijk
455	1,50	51,51	52	52,51	51,82	55,19	55	Redelijk
455	4,50	52,93	53	53,93	53,62	56,79	57	Matig
455	7,50	52,90	53	53,90	54,65	57,30	57	Matig
456	1,50	51,46	51	52,46	45,31	53,22	53	Redelijk
456	4,50	53,87	54	54,87	46,50	55,46	55	Redelijk
456	7,50	55,24	55	56,24	48,05	56,85	57	Matig
457	1,50	51,86	52	52,86	42,86	53,28	53	Redelijk
457	4,50	53,83	54	54,83	44,76	55,24	55	Redelijk
457	7,50	55,22	55	56,22	46,85	56,70	57	Matig
458	1,50	51,92	52	52,92	43,01	53,34	53	Redelijk
458	4,50	53,83	54	54,83	45,69	55,33	55	Redelijk
458	7,50	55,15	55	56,15	47,88	56,75	57	Matig
459	1,50	52,22	52	53,22	43,33	53,64	54	Redelijk
459	4,50	54,01	54	55,01	45,65	55,48	55	Redelijk
459	7,50	55,28	55	56,28	47,93	56,87	57	Matig
460	1,50	52,37	52	53,37	43,16	53,77	54	Redelijk
460	4,50	53,86	54	54,86	46,29	55,42	55	Redelijk
460	7,50	55,14	55	56,14	48,49	56,83	57	Matig
461	1,50	52,45	52	53,45	42,81	53,81	54	Redelijk
461	4,50	53,63	54	54,63	45,72	55,15	55	Redelijk
461	7,50	55,09	55	56,09	47,90	56,71	57	Matig
462	1,50	52,42	52	53,42	41,99	53,72	54	Redelijk
462	4,50	53,47	53	54,47	43,93	54,84	55	Redelijk
462	7,50	54,99	55	55,99	46,12	56,42	56	Matig
463	1,50	48,93	49	49,93	47,66	51,95	52	Redelijk
463	4,50	50,32	50	51,32	48,95	53,30	53	Redelijk
463	7,50	51,14	51	52,14	49,69	54,09	54	Redelijk
464	1,50	50,42	50	51,42	50,48	53,99	54	Redelijk
464	4,50	50,12	50	51,12	50,53	53,84	54	Redelijk
464	7,50	46,79	47	47,79	50,57	52,41	52	Redelijk
465	1,50	50,43	50	51,43	50,26	53,89	54	Redelijk
465	4,50	50,16	50	51,16	50,34	53,78	54	Redelijk

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]	IL omgerekend naar wegverkeer	wegverkeer gecumuleerd excl. aftrek [dB]	weg en IL gecumuleerd [dB]	weg en IL gecumuleerd afgerond [dB]	beoor-deling akoestisch klimaat
465	7,50	46,74	47	47,74	50,41	52,29	52	Redelijk
466	1,50	50,52	51	51,52	50,07	53,87	54	Redelijk
466	4,50	50,25	50	51,25	50,16	53,75	54	Redelijk
466	7,50	46,73	47	47,73	50,27	52,20	52	Redelijk
467	1,50	50,53	51	51,53	50,11	53,89	54	Redelijk
467	4,50	50,22	50	51,22	50,23	53,77	54	Redelijk
467	7,50	46,69	47	47,69	50,36	52,23	52	Redelijk
468	1,50	50,63	51	51,63	50,20	53,98	54	Redelijk
468	4,50	50,31	50	51,31	50,35	53,86	54	Redelijk
468	7,50	46,66	47	47,66	50,48	52,31	52	Redelijk
469	1,50	50,63	51	51,63	50,30	54,03	54	Redelijk
469	4,50	50,27	50	51,27	50,44	53,88	54	Redelijk
469	7,50	46,63	47	47,63	50,56	52,35	52	Redelijk
470	1,50	51,02	51	52,02	50,49	54,33	54	Redelijk
470	4,50	51,00	51	52,00	50,60	54,37	54	Redelijk
470	7,50	46,59	47	47,59	50,70	52,42	52	Redelijk
471	1,50	51,16	51	52,16	48,53	53,73	54	Redelijk
471	4,50	52,02	52	53,02	48,57	54,35	54	Redelijk
471	7,50	51,83	52	52,83	49,33	54,44	54	Redelijk
472	1,50	51,11	51	52,11	43,28	52,65	53	Redelijk
472	4,50	52,87	53	53,87	43,92	54,29	54	Redelijk
472	7,50	54,81	55	55,81	45,49	56,20	56	Matig
473	1,50	51,06	51	52,06	42,17	52,49	52	Redelijk
473	4,50	52,82	53	53,82	43,62	54,22	54	Redelijk
473	7,50	54,89	55	55,89	45,48	56,27	56	Matig
474	1,50	51,42	51	52,42	42,38	52,83	53	Redelijk
474	4,50	52,90	53	53,90	44,54	54,37	54	Redelijk
474	7,50	54,84	55	55,84	46,65	56,33	56	Matig
475	1,50	51,70	52	52,70	42,40	53,09	53	Redelijk
475	4,50	53,25	53	54,25	44,53	54,69	55	Redelijk
475	7,50	54,89	55	55,89	46,43	56,35	56	Matig
476	1,50	51,63	52	52,63	42,16	53,00	53	Redelijk
476	4,50	53,12	53	54,12	44,60	54,58	55	Redelijk
476	7,50	54,76	55	55,76	46,61	56,26	56	Matig
477	1,50	51,62	52	52,62	42,27	53,00	53	Redelijk
477	4,50	52,92	53	53,92	44,69	54,41	54	Redelijk
477	7,50	54,64	55	55,64	46,52	56,14	56	Matig
478	1,50	51,65	52	52,65	41,44	52,97	53	Redelijk
478	4,50	52,87	53	53,87	42,64	54,19	54	Redelijk
478	7,50	54,62	55	55,62	44,72	55,96	56	Matig
479	1,50	47,81	48	48,81	46,33	50,75	51	Redelijk
479	4,50	49,92	50	50,92	48,36	52,83	53	Redelijk
479	7,50	51,00	51	52,00	49,08	53,79	54	Redelijk
480	1,50	50,04	50	51,04	51,19	54,12	54	Redelijk
480	4,50	46,94	47	47,94	51,13	52,83	53	Redelijk
480	7,50	47,16	47	48,16	51,08	52,87	53	Redelijk

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]	IL omgerekend naar wegverkeer	wegverkeer gecumuleerd excl. aftrek [dB]	weg en IL gecumuleerd [dB]	weg en IL gecumuleerd afgerond [dB]	beoor-deling akoestisch klimaat
481	1,50	50,01	50	51,01	50,50	53,77	54	Redelijk
481	4,50	46,89	47	47,89	50,54	52,42	52	Redelijk
481	7,50	47,09	47	48,09	50,54	52,49	52	Redelijk
482	1,50	50,02	50	51,02	50,59	53,82	54	Redelijk
482	4,50	47,26	47	48,26	50,64	52,62	53	Redelijk
482	7,50	47,01	47	48,01	50,62	52,52	53	Redelijk
483	1,50	50,06	50	51,06	50,46	53,78	54	Redelijk
483	4,50	48,07	48	49,07	50,49	52,85	53	Redelijk
483	7,50	46,95	47	47,95	50,45	52,38	52	Redelijk
484	1,50	50,15	50	51,15	50,45	53,83	54	Redelijk
484	4,50	48,49	48	49,49	50,47	53,02	53	Redelijk
484	7,50	46,89	47	47,89	50,44	52,36	52	Redelijk
485	1,50	50,04	50	51,04	50,52	53,80	54	Redelijk
485	4,50	48,94	49	49,94	50,56	53,27	53	Redelijk
485	7,50	46,82	47	47,82	50,51	52,38	52	Redelijk
486	1,50	50,10	50	51,10	50,60	53,86	54	Redelijk
486	4,50	49,16	49	50,16	50,61	53,40	53	Redelijk
486	7,50	46,75	47	47,75	50,61	52,42	52	Redelijk
487	1,50	51,55	52	52,55	46,99	53,62	54	Redelijk
487	4,50	51,78	52	52,78	47,01	53,80	54	Redelijk
487	7,50	53,16	53	54,16	47,62	55,03	55	Redelijk
488	1,50	51,18	51	52,18	45,20	52,97	53	Redelijk
488	4,50	52,83	53	53,83	45,80	54,47	54	Redelijk
488	7,50	54,29	54	55,29	47,86	56,01	56	Matig
489	1,50	51,34	51	52,34	43,89	52,92	53	Redelijk
489	4,50	52,73	53	53,73	45,82	54,38	54	Redelijk
489	7,50	54,56	55	55,56	48,38	56,32	56	Matig
490	1,50	51,58	52	52,58	43,77	53,12	53	Redelijk
490	4,50	53,06	53	54,06	46,80	54,81	55	Redelijk
490	7,50	54,90	55	55,90	49,56	56,81	57	Matig
491	1,50	51,47	51	52,47	45,35	53,24	53	Redelijk
491	4,50	53,13	53	54,13	47,56	55,00	55	Redelijk
491	7,50	54,82	55	55,82	50,07	56,85	57	Matig
492	1,50	51,68	52	52,68	44,09	53,24	53	Redelijk
492	4,50	53,10	53	54,10	47,48	54,96	55	Redelijk
492	7,50	54,71	55	55,71	50,36	56,82	57	Matig
493	1,50	51,57	52	52,57	43,57	53,08	53	Redelijk
493	4,50	53,02	53	54,02	46,85	54,78	55	Redelijk
493	7,50	54,70	55	55,70	49,57	56,65	57	Matig
494	1,50	51,57	52	52,57	43,62	53,09	53	Redelijk
494	4,50	52,77	53	53,77	46,81	54,57	55	Redelijk
494	7,50	54,58	55	55,58	48,91	56,43	56	Matig
495	1,50	48,06	48	49,06	47,88	51,52	52	Redelijk
495	4,50	51,11	51	52,11	49,81	54,12	54	Redelijk
495	7,50	53,13	53	54,13	50,87	55,81	56	Matig
496	1,50	47,96	48	48,96	50,68	52,91	53	Redelijk

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]	IL omgerekend naar wegverkeer	wegverkeer gecumuleerd excl. aftrek [dB]	weg en IL gecumuleerd [dB]	weg en IL gecumuleerd afgerond [dB]	beoor-deling akoestisch klimaat
496	4,50	47,57	48	48,57	50,61	52,72	53	Redelijk
496	7,50	47,84	48	48,84	50,88	52,99	53	Redelijk
497	1,50	48,11	48	49,11	51,15	53,26	53	Redelijk
497	4,50	47,51	48	48,51	50,93	52,90	53	Redelijk
497	7,50	47,79	48	48,79	51,21	53,18	53	Redelijk
498	1,50	49,13	49	50,13	51,18	53,69	54	Redelijk
498	4,50	47,45	47	48,45	51,06	52,96	53	Redelijk
498	7,50	47,72	48	48,72	51,29	53,21	53	Redelijk
499	1,50	49,25	49	50,25	50,97	53,64	54	Redelijk
499	4,50	47,37	47	48,37	50,89	52,82	53	Redelijk
499	7,50	47,66	48	48,66	51,02	53,01	53	Redelijk
500	1,50	49,36	49	50,36	51,06	53,73	54	Redelijk
500	4,50	47,30	47	48,30	51,03	52,89	53	Redelijk
500	7,50	47,58	48	48,58	51,15	53,06	53	Redelijk
501	1,50	49,49	49	50,49	50,97	53,75	54	Redelijk
501	4,50	47,23	47	48,23	50,99	52,84	53	Redelijk
501	7,50	47,52	48	48,52	51,04	52,97	53	Redelijk
502	1,50	49,75	50	50,75	50,97	53,87	54	Redelijk
502	4,50	47,17	47	48,17	50,97	52,80	53	Redelijk
502	7,50	47,45	47	48,45	50,95	52,89	53	Redelijk
503	1,50	51,17	51	52,17	47,36	53,41	53	Redelijk
503	4,50	50,99	51	51,99	47,41	53,29	53	Redelijk
503	7,50	52,46	52	53,46	48,13	54,57	55	Redelijk
504	1,50	52,29	52	53,29	52,06	55,73	56	Matig
505	1,50	52,49	52	53,49	49,05	54,83	55	Redelijk
506	1,50	52,84	53	53,84	47,62	54,77	55	Redelijk
507	1,50	54,29	54	55,29	50,83	56,62	57	Matig
508	1,50	51,39	51	52,39	52,11	55,26	55	Redelijk
509	1,50	52,00	52	53,00	50,84	55,06	55	Redelijk
510	1,50	53,07	53	54,07	49,08	55,26	55	Redelijk
511	1,50	53,22	53	54,22	48,09	55,17	55	Redelijk
512	1,50	53,95	54	54,95	46,84	55,57	56	Matig
513	1,50	53,83	54	54,83	46,60	55,43	55	Redelijk
514	1,50	54,37	54	55,37	46,56	55,90	56	Matig
515	1,50	53,26	53	54,26	66,67	66,92	67	Zeer slecht
516	1,50	52,86	53	53,86	66,47	66,70	67	Zeer slecht
517	1,50	52,07	52	53,07	64,70	64,99	65	Slecht
518	1,50	51,36	51	52,36	51,60	55,01	55	Redelijk
519	1,50	50,07	50	51,07	50,08	53,61	54	Redelijk
520	1,50	50,83	51	51,83	48,25	53,41	53	Redelijk
521	1,50	50,18	50	51,18	47,22	52,65	53	Redelijk
522	1,50	50,86	51	51,86	46,54	52,98	53	Redelijk
523	1,50	51,16	51	52,16	45,89	53,08	53	Redelijk
524	1,50	51,32	51	52,32	45,46	53,14	53	Redelijk
525	1,50	52,57	53	53,57	44,36	54,06	54	Redelijk
526	1,50	52,71	53	53,71	45,22	54,29	54	Redelijk

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]	IL omgerekend naar wegverkeer	wegverkeer gecumuleerd excl. aftrek [dB]	weg en IL gecumuleerd [dB]	weg en IL gecumuleerd afgerond [dB]	beoor-deling akoestisch klimaat
527	1,50	51,95	52	52,95	44,74	53,56	54	Redelijk
528	1,50	51,28	51	52,28	45,19	53,06	53	Redelijk
529	1,50	51,01	51	52,01	45,70	52,93	53	Redelijk
530	1,50	50,26	50	51,26	46,07	52,41	52	Redelijk
531	1,50	50,38	50	51,38	47,02	52,74	53	Redelijk
532	1,50	50,40	50	51,40	47,59	52,91	53	Redelijk
533	1,50	50,36	50	51,36	48,72	53,25	53	Redelijk
534	1,50	50,13	50	51,13	50,08	53,65	54	Redelijk
535	1,50	50,32	50	51,32	50,73	54,04	54	Redelijk
536	1,50	49,50	50	50,50	52,02	54,34	54	Redelijk
537	1,50	48,93	49	49,93	50,73	53,36	53	Redelijk
538	1,50	49,18	49	50,18	49,06	52,67	53	Redelijk
539	1,50	49,41	49	50,41	47,50	52,20	52	Redelijk
540	1,50	49,61	50	50,61	46,76	52,10	52	Redelijk
541	1,50	49,67	50	50,67	46,49	52,08	52	Redelijk
542	1,50	49,60	50	50,60	45,11	51,68	52	Redelijk
543	1,50	49,86	50	50,86	44,68	51,80	52	Redelijk
544	1,50	50,35	50	51,35	44,23	52,12	52	Redelijk
545	1,50	50,68	51	51,68	43,99	52,36	52	Redelijk
546	1,50	51,01	51	52,01	43,82	52,62	53	Redelijk
547	1,50	52,78	53	53,78	43,45	54,17	54	Redelijk
548	1,50	52,77	53	53,77	43,55	54,17	54	Redelijk
549	1,50	51,80	52	52,80	43,28	53,26	53	Redelijk
550	1,50	51,45	51	52,45	43,65	52,99	53	Redelijk
551	1,50	50,75	51	51,75	43,83	52,40	52	Redelijk
552	1,50	50,25	50	51,25	44,29	52,04	52	Redelijk
553	1,50	49,53	50	50,53	44,60	51,51	52	Redelijk
554	1,50	49,61	50	50,61	45,12	51,69	52	Redelijk
555	1,50	49,34	49	50,34	45,71	51,63	52	Redelijk
556	1,50	49,54	50	50,54	46,24	51,91	52	Redelijk
557	1,50	49,29	49	50,29	47,39	52,09	52	Redelijk
558	1,50	49,28	49	50,28	48,65	52,55	53	Redelijk
559	1,50	48,77	49	49,77	50,48	53,15	53	Redelijk
560	1,50	49,69	50	50,69	52,53	54,72	55	Redelijk
561	1,50	50,00	50	51,00	51,67	54,36	54	Redelijk
562	1,50	50,22	50	51,22	50,26	53,78	54	Redelijk
563	1,50	50,07	50	51,07	48,89	53,13	53	Redelijk
564	1,50	50,07	50	51,07	48,16	52,86	53	Redelijk
565	1,50	50,30	50	51,30	46,83	52,63	53	Redelijk
566	1,50	50,26	50	51,26	45,71	52,33	52	Redelijk
567	1,50	50,56	51	51,56	45,80	52,58	53	Redelijk
568	1,50	50,81	51	51,81	45,22	52,67	53	Redelijk
569	1,50	51,22	51	52,22	44,92	52,96	53	Redelijk
570	1,50	51,24	51	52,24	44,61	52,94	53	Redelijk
571	1,50	52,64	53	53,64	44,25	54,11	54	Redelijk
572	1,50	52,92	53	53,92	44,64	54,41	54	Redelijk

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]	IL omgerekend naar wegverkeer	wegverkeer gecumuleerd excl. aftrek [dB]	weg en IL gecumuleerd [dB]	weg en IL gecumuleerd afgerond [dB]	beoor-deling akoestisch klimaat
573	1,50	52,18	52	53,18	44,46	53,73	54	Redelijk
574	1,50	51,61	52	52,61	44,72	53,26	53	Redelijk
575	1,50	51,22	51	52,22	45,17	53,00	53	Redelijk
576	1,50	50,74	51	51,74	45,44	52,65	53	Redelijk
577	1,50	50,70	51	51,70	46,45	52,83	53	Redelijk
578	1,50	50,60	51	51,60	46,89	52,87	53	Redelijk
579	1,50	50,43	50	51,43	47,80	53,00	53	Redelijk
580	1,50	50,47	50	51,47	48,85	53,36	53	Redelijk
581	1,50	50,91	51	51,91	51,35	54,65	55	Redelijk
582	1,50	50,94	51	51,94	52,71	55,35	55	Redelijk
583	1,50	51,89	52	52,89	51,36	55,20	55	Redelijk
584	1,50	51,88	52	52,88	50,27	54,78	55	Redelijk
585	1,50	50,50	50	51,50	48,41	53,23	53	Redelijk
586	1,50	50,74	51	51,74	47,61	53,16	53	Redelijk
587	1,50	50,76	51	51,76	46,58	52,91	53	Redelijk
588	1,50	50,94	51	51,94	45,72	52,87	53	Redelijk
589	1,50	51,27	51	52,27	45,13	53,04	53	Redelijk
590	1,50	51,81	52	52,81	44,63	53,43	53	Redelijk
591	1,50	54,35	54	55,35	44,84	55,72	56	Matig
592	1,50	53,24	53	54,24	44,84	54,72	55	Redelijk
593	1,50	51,75	52	52,75	45,15	53,45	53	Redelijk
594	1,50	51,66	52	52,66	45,76	53,47	53	Redelijk
595	1,50	51,22	51	52,22	46,51	53,25	53	Redelijk
596	1,50	50,96	51	51,96	47,38	53,25	53	Redelijk
597	1,50	50,94	51	51,94	48,95	53,71	54	Redelijk
598	1,50	52,32	52	53,32	53,10	56,22	56	Matig
599	1,50	53,58	54	54,58	52,99	56,87	57	Matig
600	1,50	54,66	55	55,66	51,06	56,95	57	Matig
601	1,50	54,66	55	55,66	49,42	56,59	57	Matig
602	1,50	54,69	55	55,69	48,26	56,42	56	Matig
603	1,50	55,02	55	56,02	48,35	56,70	57	Matig
604	1,50	54,32	54	55,32	51,46	56,82	57	Matig
605	1,50	54,39	54	55,39	49,92	56,47	56	Matig
606	1,50	55,68	56	56,68	51,08	57,74	58	Matig
607	1,50	56,04	56	57,04	49,47	57,74	58	Matig
608	1,50	55,74	56	56,74	47,83	57,26	57	Matig
609	1,50	56,08	56	57,08	46,89	57,48	57	Matig
610	1,50	56,19	56	57,19	47,38	57,62	58	Matig
611	1,50	56,99	57	57,99	46,08	58,26	58	Matig
612	1,50	57,12	57	58,12	51,71	59,01	59	Matig
613	1,50	53,86	54	54,86	44,98	55,29	55	Redelijk
614	1,50	54,31	54	55,31	44,28	55,64	56	Matig
615	1,50	54,18	54	55,18	44,56	55,54	56	Matig
616	1,50	54,70	55	55,70	44,84	56,04	56	Matig
617	1,50	54,50	55	55,50	44,65	55,85	56	Matig
618	1,50	55,35	55	56,35	44,59	56,63	57	Matig

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]	IL omgerekend naar wegverkeer	wegverkeer gecumuleerd excl. aftrek [dB]	weg en IL gecumuleerd [dB]	weg en IL gecumuleerd afgerond [dB]	beoor-deling akoestisch klimaat
619	1,50	55,35	55	56,35	44,70	56,63	57	Matig
620	1,50	53,39	53	54,39	42,57	54,67	55	Redelijk
621	1,50	53,66	54	54,66	43,77	55,00	55	Redelijk
622	1,50	53,96	54	54,96	43,42	55,26	55	Redelijk
623	1,50	54,26	54	55,26	43,92	55,57	56	Matig
624	1,50	54,22	54	55,22	43,39	55,50	55	Redelijk
625	1,50	54,80	55	55,80	43,36	56,04	56	Matig
626	1,50	54,58	55	55,58	42,41	55,78	56	Matig
627	1,50	52,79	53	53,79	42,06	54,07	54	Redelijk
628	1,50	52,66	53	53,66	42,76	54,00	54	Redelijk
629	1,50	52,88	53	53,88	42,91	54,22	54	Redelijk
630	1,50	53,03	53	54,03	43,98	54,44	54	Redelijk
631	1,50	52,99	53	53,99	43,15	54,33	54	Redelijk
632	1,50	53,82	54	54,82	43,14	55,11	55	Redelijk
633	1,50	53,65	54	54,65	42,64	54,92	55	Redelijk
634	1,50	52,58	53	53,58	46,49	54,35	54	Redelijk
635	1,50	52,70	53	53,70	46,26	54,42	54	Redelijk
636	1,50	52,81	53	53,81	45,51	54,41	54	Redelijk
637	1,50	52,90	53	53,90	46,39	54,61	55	Redelijk
638	1,50	52,90	53	53,90	44,77	54,40	54	Redelijk
639	1,50	53,48	53	54,48	44,47	54,89	55	Redelijk
640	1,50	53,28	53	54,28	43,03	54,59	55	Redelijk
641	1,50	53,46	53	54,46	47,38	55,24	55	Redelijk
642	1,50	53,71	54	54,71	46,70	55,34	55	Redelijk
643	1,50	53,48	53	54,48	47,49	55,27	55	Redelijk
644	1,50	54,39	54	55,39	49,46	56,38	56	Matig
645	1,50	54,37	54	55,37	48,61	56,20	56	Matig
646	1,50	55,13	55	56,13	49,01	56,90	57	Matig
647	1,50	54,69	55	55,69	47,96	56,37	56	Matig
648	1,50	51,26	51	52,26	64,70	64,94	65	Slecht
649	1,50	47,74	48	48,74	67,10	67,16	67	Zeer slecht
650	1,50	49,08	49	50,08	64,96	65,10	65	Slecht
651	1,50	49,69	50	50,69	64,76	64,93	65	Slecht
652	1,50	50,38	50	51,38	67,03	67,15	67	Zeer slecht
653	1,50	52,33	52	53,33	67,07	67,25	67	Zeer slecht
654	1,50	54,61	55	55,61	67,17	67,46	67	Zeer slecht
655	1,50	55,99	56	56,99	66,91	67,33	67	Zeer slecht
656	1,50	57,44	57	58,44	66,75	67,35	67	Zeer slecht
657	1,50	53,50	54	54,50	64,23	64,67	65	Slecht
658	1,50	53,05	53	54,05	66,43	66,68	67	Zeer slecht
659	1,50	50,12	50	51,12	63,92	64,14	64	Slecht
660	1,50	49,81	50	50,81	64,85	65,02	65	Slecht
661	1,50	47,88	48	48,88	62,52	62,70	63	Slecht
662	1,50	47,29	47	48,29	67,14	67,20	67	Zeer slecht
663	1,50	49,57	50	50,57	63,36	63,58	64	Slecht
664	1,50	52,26	52	53,26	64,71	65,01	65	Slecht

waar-neem-punt	waar-neem-hoogte [m]	IL cumulatief [dB(A)]	IL cumulatief afgerond [dB(A)]	IL omgerekend naar wegverkeer	wegverkeer gecumuleerd excl. aftrek [dB]	weg en IL gecumuleerd [dB]	weg en IL gecumuleerd afgerond [dB]	beoor-deling akoestisch klimaat
665	1,50	52,57	53	53,57	64,35	64,70	65	Slecht
666	1,50	53,09	53	54,09	66,55	66,79	67	Zeer slecht

Beoordelingskader akoestisch klimaat uit 'Handreiking – Bouwen op geluidbelaste locaties' van mei 2011.

Gecumuleerde geluidbelasting	Beoordeling akoestisch klimaat
< 45 dB	Zeer goed
45 - 50 dB	Goed
50 - 55 dB	Redelijk
55 - 60 dB	Matig
60 -65 dB	Slecht
65- 70 dB	Zeer slecht
>70 dB	Extreem slecht

Bijlage 9

In- en uitvoer rekenprogramma Winhavik

Bijlage 9a

In- en uitvoer wegverkeer

Projectgegevens

projectnaam:	Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever:	OMA Hoek van Holland
adviseur:	ir. G.J. Dethmers
databaseversie:	868
situatie:	20160921 - Definitief
uitsnede:	wegverkeer resultaten totaal

omschrijving	verkeerslawaai
rekenhart:	16.0.4 (build7)
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	☑
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☑
standaard bodemabsorptie:	0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	21-09-2016
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	15:02
maximum aantal reflecties:	1 graden
minimum zichthoek reflecties:	2 graden
maximum sectorhoek:	5 graden
vaste sectorhoek:	2
methode aftrek110g:	vaste waarde voor het hele moc

Gebouwen

				noklijn			reflectie			gevel	gekoppeld			
nr	adres	z,gem	m,gem	noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	1	2	3	4	vl/rl	il	soort geb.	kenmerk
1		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
2		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
3		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
4		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
5		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
6		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
7		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
8		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
9		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
10		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
11		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
12		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
13		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
14		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
15		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
16		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
17		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
18		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
19		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
20		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
21		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
24		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
25		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
26		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
27		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
28		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
29		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
30		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
31		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
32		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
33		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
34		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
35		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
36		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
37		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
38		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
39		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
40		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
41		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
42		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
43		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
44		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
45		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
46		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
47		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
48		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
49		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

nr	adres	z,gem	m,gem	noklijn noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie 1	reflectie 2	reflectie 3	reflectie 4	gevel vl/rl	gekoppeld il	soort geb.	kenmerk
50		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
51		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
52		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
53		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
54		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
55		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
56		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
57		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
58		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
59		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
60		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
61		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
62		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
63		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
64		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
65		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
66		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
67		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
68		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
69		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
70		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
71		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
72		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
73		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
74		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
75		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
76		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
77		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
78		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
79		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
80		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
81		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
82		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
83		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
84		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
85		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
86		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
87		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
88		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
89		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
90		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
91		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
92		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
93		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
94		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
95		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
96		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
97		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
98		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
99		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

nr	adres	z,gem	m,gem	noklijn noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie 1	reflectie 2	reflectie 3	reflectie 4	gekoppeld vl/rl	gekoppeld il	soort geb.	kenmerk
100		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
101		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
102		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
103		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
104		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
105		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
106		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
107		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
108		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1403	22.5	13.5	97	N.E.M.	50	
1404	22.5	13.5	74	N.E.M.	50	
1405	24.5	13.5	79	N.E.M.	0	
1406	33.5	13.5	211	N.E.M.	50	
1407	33.5	13.5	67	N.E.M.	50	
1408	20.0	13.5	101	N.E.M.	50	
1409	17.5	13.5	53	N.E.M.	50	
1410	17.5	13.5	63	N.E.M.	50	
1411	23.5	13.5	80	N.E.M., nok dakrand	0	
1412	21.0	13.5	82	N.E.M. E-loods, noklijn	0	
1413	21.2	13.5	178	N.E.M.	0	
1414	18.0	13.5	194	N.E.M.	50	
1415	16.5	13.5	30	N.E.M., schutting	50	
1416	20.5	13.5	77	N.E.M.	40	
1417	26.2	13.5	64	N.E.M.	40	
1418	19.2	13.5	106	N.E.M.	50	
1419	22.6	13.5	89	N.E.M.	0	
1420	24.5	13.5	62	N.E.M.	40	
1421	24.5	13.5	97	N.E.M.	50	
1422	26.2	13.5	49	N.E.M.	50	
1423	19.5	13.5	51	N.E.M.	0	
1424	26.1	13.5	25	N.E.M.	0	
1425	26.2	13.5	24	N.E.M.	50	
1426	27.0	13.5	44	N.E.M., opbouw B/C machine	50	
1427	26.2	13.5	44	N.E.M.	50	
1428	22.5	13.5	38	N.E.M.	80	
1429	20.5	13.5	38	N.E.M.	50	
1430	20.5	13.5	95	N.E.M.	50	
1431	18.0	13.5	101	N.E.M., E-loods	50	
1432	22.5	13.5	45	N.E.M.	50	
1433	28.5	13.5	39	N.E.M. opbouw E-loods	50	
1434	28.5	13.5	59	VOTTV, tank(s)	80	
1435	28.5	13.5	89	VOTTV, tank(s)	80	
1436	21.5	13.5	23	VOTTV, tank(s)	80	
1437	21.5	13.5	135	VOTTV, tank(s)	80	
1438	21.5	13.5	193	VOTTV, tank(s)	80	
1439	21.5	13.5	85	VOTTV, tank(s)	80	
1440	17.5	13.5	27	VOTTV, portiergebouw	80	
1441	35.5	13.5	81	VOTTV, opslagruimte	80	
1442	17.5	13.5	84	VOTTV, opslagruimte	80	
1443	28.5	13.5	124	VOTTV, tank(s)	80	
1444	28.5	13.5	143	VOTTV, tank(s)	80	
1445	19.5	13.5	45	VOTTV, slangen-pers-station	80	
1446	23.5	13.5	270	VOTTV, tank(s)	80	
1447	28.5	13.5	43	VOTTV, tank(s)	80	
1448	23.5	13.5	31	VOTTV, tank(s)	80	
1449	23.5	13.5	66	VOTTV, tank(s)	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1450	23.5	13.5	52	VOTTV, tank(s)	80	
1451	23.5	13.5	55	VOTTV, tank(s)	80	
1452	23.5	13.5	43	VOTTV, tank(s)	80	
1453	21.5	13.5	50	VOTTV, tapstelling	80	
1454	23.5	13.5	50	VOTTV, tank(s)	80	
1455	23.5	13.5	84	VOTTV, tank(s)	80	
1456	23.5	13.5	162	VOTTV, tank(s)	80	
1457	23.5	13.5	67	VOTTV, tank(s)	80	
1458	23.5	13.5	59	VOTTV, tank(s)	80	
1459	23.5	13.5	131	VOTTV, tank(s)	80	
1460	23.5	13.5	57	VOTTV, tank(s)	80	
1461	23.5	13.5	63	VOTTV, tank(s)	80	
1462	23.5	13.5	116	VOTTV, tank(s)	80	
1463	21.5	13.5	31	VOTTV, tank(s)	80	
1464	23.5	13.5	28	VOTTV, tank(s)	80	
1465	23.5	13.5	32	VOTTV, tank(s)	80	
1466	23.5	13.5	39	VOTTV, tank(s)	80	
1467	23.5	13.5	63	VOTTV, tank(s)	80	
1468	17.5	13.5	68	VOTTV, onderstation/opvoerunit	80	
1469	23.5	13.5	58	VOTTV, tank(s)	80	
1470	23.5	13.5	59	VOTTV, tank(s)	80	
1471	23.5	13.5	62	VOTTV, tank(s)	80	
1472	23.5	13.5	138	VOTTV, tank(s)	80	
1473	23.5	13.5	188	VOTTV, tank(s)	80	
1474	21.5	13.5	107	VOTTV, werkpl./magaz./ketelh.	80	
1475	21.5	13.5	52	VOTTV, pompkamer B	80	
1476	21.5	13.5	109	VOTTV, kantoor/kantine	80	
1477	21.5	13.5	34	VOTTV, controleursruimte	80	
1478	21.5	13.5	47	VOTTV, terreindienst	80	
1479	21.5	13.5	74	VOTTV, tank(s)	80	
1480	21.5	13.5	87	VOTTV, latexloods	80	
1481	23.5	13.5	125	VOTTV, tank(s)	80	
1482	23.5	13.5	70	VOTTV, tank(s)	80	
1483	23.5	13.5	121	VOTTV, tank(s)	80	
1484	23.5	13.5	121	VOTTV, tank(s)	80	
1485	18.5	13.5	33	VOTTV, tank(s)	80	
1486	23.5	13.5	68	VOTTV, tank(s)	80	
1487	23.5	13.5	99	VOTTV, tank(s)	80	
1488	19.5	13.5	70	VOTTV, pompkamer D	80	
1489	23.5	13.5	129	VOTTV, tank(s)	80	
1490	23.5	13.5	109	VOTTV, tank(s)	80	
1491	23.5	13.5	59	VOTTV, tank(s)	80	
1492	23.5	13.5	91	VOTTV, tank(s)	80	
1493	23.5	13.5	91	VOTTV, tank(s)	80	
1494	33.5	13.5	205	VOTTV, tank(s)	80	
1495	23.5	13.5	209	VOTTV, tank(s)	80	
1496	23.5	13.5	227	VOTTV, tank(s)	80	
1497	23.5	13.5	273	VOTTV, tank(s)	80	
1498	23.5	13.5	232	VOTTV, tank(s)	80	
1499	23.5	13.5	114	VOTTV, tank(s)	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1500	19.5	13.5	70	VOTTV, pompkamer A	80	
1501	19.5	13.5	69	VOTTV, pompkamer C	80	
1502	14.5	13.5	51	VOTTV, steiger	80	
1503	14.5	13.5	47	VOTTV, steiger	80	
1504	33.5	13.5	177	VOTTV, tank(s)	80	
1505	33.5	13.5	169	VOTTV, tank(s)	80	
1506	35.5	13.5	65	VOTTV, opslagruimte	80	
1507	21.5	13.5	141	VOTTV, tank(s)	50	
1508	18.5	13.5	45	VOTTV, tank(s)	50	
1509	18.5	13.5	44	VOTTV, tank(s)	50	
1510	21.5	13.5	114	VOTTV, tank(s)	50	
1511	21.5	13.5	108	VOTTV, tank(s)	50	
1512	21.5	13.5	84	VOTTV, tank(s)	50	
1513	21.5	13.5	38	VOTTV, tank(s)	50	
1514	21.5	13.5	36	VOTTV, tank(s)	50	
1515	21.5	13.5	45	VOTTV, tank(s)	50	
1516	21.5	13.5	46	VOTTV, tank(s)	50	
1517	21.5	13.5	71	VOTTV, tank(s)	50	
1518	18.5	13.5	27	VOTTV, tank(s)	50	
1519	18.5	13.5	24	VOTTV, tank(s)	50	
1520	18.5	13.5	40	VOTTV, tank(s)	50	
1521	21.5	13.5	51	VOTTV, tank(s)	50	
1522	21.5	13.5	49	VOTTV, tank(s)	50	
1523	21.5	13.5	38	VOTTV, tank(s)	50	
1524	23.5	13.5	77	VOTTV, tank(s)	50	
1525	23.5	13.5	77	VOTTV, tank(s)	50	
1526	19.5	13.5	50	VOTTV, tank(s)	50	
1527	19.5	13.5	61	VOTTV, tank(s)	50	
1528	19.5	13.5	40	VOTTV, tank(s)	50	
1529	19.5	13.5	48	VOTTV, tank(s)	50	
1530	18.5	13.5	28	VOTTV, tank(s)	50	
1531	21.5	13.5	45	VOTTV, tank(s)	50	
1532	21.5	13.5	44	VOTTV, tank(s)	50	
1533	21.5	13.5	44	VOTTV, tank(s)	50	
1534	21.5	13.5	91	VOTTV, tank(s)	50	
1535	35.5	13.5	28	VOTTV, opslagruimte	80	
1536	21.5	13.5	76	VOTTV, tank(s)	50	
1537	19.5	13.5	119	ROMI	80	
1538	28.5	13.5	116	ROMI	80	
1539	28.5	13.5	47	ROMI	80	
1540	33.5	13.5	56	ROMI	80	
1541	23.5	13.5	48	ROMI, goot	80	
1542	17.0	13.5	104	ROMI, goot	80	
1543	28.5	13.5	47	ROMI	80	
1544	28.5	13.5	78	ROMI	80	
1545	24.5	13.5	84	ROMI	80	
1546	17.0	13.5	163	ROMI, goot	80	
1547	24.5	13.5	71	ROMI	80	
1548	19.5	13.5	72	ROMI	80	
1549	17.0	13.5	44	ROMI	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1550	14.8	13.5	105	ROMI, keerwand	80	
1551	16.5	13.5	21	ROMI, pompkamer tankpark	80	
1552	19.5	13.5	53	ROMI, tanks	80	
1553	19.5	13.5	53	ROMI, tanks	80	
1554	20.5	13.5	50	ROMI, tanks	80	
1555	20.5	13.5	63	ROMI, tanks	80	
1556	21.5	13.5	56	ROMI, tanks	80	
1557	21.5	13.5	68	ROMI, tanks	80	
1558	21.5	13.5	67	ROMI, tanks	80	
1559	14.8	13.5	72	ROMI, keerwand tankpark	80	
1560	21.0	13.5	37	Zethameta, receptie/kantoor	80	
1561	18.5	13.5	177	Zethameta, keerwand	80	
1562	18.5	13.5	69	Zethameta, keerwand	80	
1563	16.5	13.5	26	Zethameta, schrootschaar	80	
1564	21.0	13.5	89	Lensveld, opslag	80	
1565	21.0	13.5	170	Lensveld, opslag	80	
1566	19.5	13.5	134	Verwo - hal 1 (vloerplaten)	80	
1567	17.7	13.5	83	Verwo - opslag	80	
1568	17.1	13.5	42	Verwo - werkpl./magazijn/lab.	80	
1569	18.3	13.5	115	Verwo - loods Van Neerbos	80	
1570	19.1	13.5	123	Verwo - loods Van Neerbos	80	
1571	23.7	13.5	119	Verwo - hal 3 (straatstenen)	80	
1572	25.5	13.5	60	Verwo - molenhuis hal 3	80	
1573	16.7	13.5	89	Verwo - onderdelenmagazijn	80	
1574	18.9	13.5	123	Verwo - kantoor Van Neerbos	80	
1575	16.7	13.5	134	Verwo - kantoor Van Neerbos	80	
1576	19.5	13.5	19	Verwo - molenhuis hal 1	80	
1577	19.1	13.5	21	Verwo - kantoor Van Neerbos	80	
1578	0.0	13.5	26	Verwo - hekwerk (gaas)	0	
1579	0.0	13.5	12	Verwo - hekwerk (gaas)	0	
1580	20.1	13.5	55	Verwo - kantoor 1e verdieping	80	
1581	16.7	13.5	33	Verwo - was-/kleedruimte	80	
1582	17.0	13.5	32	Verwo - kantine	80	
1583	19.0	13.5	77	Intraboot, loods 1	80	
1584	20.0	13.5	72	Intraboot loods 2	50	
1585	20.0	13.5	98	ROMI produktie, nok	80	
1586	20.0	13.5	156	ROMI produktie, nok	80	
1587	28.5	13.5	33	ROMI, nok	80	
1588	22.8	13.5	64	Hydro Agri	80	
1589	21.1	13.5	73	Hydro Agri	80	
1590	17.5	13.5	26	Hydro Agri	80	
1591	20.8	13.5	110	Hydro Agri	80	
1592	19.5	13.5	28	V.O.S., portiersgebouw	80	
1593	17.5	13.5	40	V.O.S, gebouw	80	
1594	17.5	13.5	41	V.O.S, gebouw	80	
1595	17.5	13.5	36	V.O.S, gebouw	80	
1596	17.5	13.5	57	V.O.S, gebouw	80	
1597	34.5	13.5	185	V.O.S, constructiewerkplaats	80	
1598	27.5	13.5	184	V.O.S, constructiewerkplaats	80	
1599	23.5	13.5	127	V.O.S, gebouw	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1600	18.5	13.5	110	V.O.S, gebouw	80	
1601	22.5	13.5	82	V.O.S, pijpfittersfabriek	80	
1602	21.5	13.5	47	V.O.S, gebouw	80	
1603	20.5	13.5	126	V.O.S, hoofdkantoor	80	
1604	23.5	13.5	97	V.O.S, gebouw	80	
1605	20.5	13.5	93	V.O.S, gebouw	80	
1606	21.5	13.5	104	V.O.S, machinefabriek	80	
1607	18.5	13.5	230	V.O.S, drijvend dok 3	80	
1608	18.5	13.5	234	V.O.S, drijvend dok 3	80	
1609	19.8	13.5	47	V.O.S, drijvend dok 2	80	
1610	19.8	13.5	193	V.O.S, drijvend dok 1	80	
1611	19.8	13.5	179	V.O.S, drijvend dok 1	80	
1612	23.5	13.5	112	V.O.S, kantine/wasruimte	80	
1613	17.5	13.5	67	V.O.S, kantine/wasruimte	80	
1614	17.5	13.5	48	V.O.S, gebouw	80	
1615	25.5	13.5	176	V.O.S, scheepsbouwhal	80	
1616	20.5	13.5	74	V.O.S, centraal magazijn	80	
1617	13.7	13.5	289	V.O.S, helling	80	
1618	18.5	13.5	41	V.O.S, gebouw	80	
1619	18.5	13.5	86	V.O.S, gebouw	80	
1620	18.5	13.5	69	V.O.S, gebouw	80	
1621	17.5	13.5	30	V.O.S, gebouw	80	
1622	17.5	13.5	47	V.O.S, gebouw	80	
1623	18.5	13.5	30	V.O.S, gebouw	80	
1624	17.5	13.5	48	V.O.S, gebouw	80	
1625	17.5	13.5	29	V.O.S, gebouw	80	
1626	17.5	13.5	22	V.O.S, gebouw	80	
1627	17.5	13.5	23	V.O.S, gebouw	80	
1628	17.5	13.5	39	V.O.S, gebouw	80	
1629	21.5	13.5	65	V.O.S, gebouw	80	
1630	31.5	13.5	298	EBS, 14	80	
1631	19.5	13.5	245	EBS, 15	80	
1632	19.5	13.5	128	EBS, 16	80	
1633	21.5	13.5	180	EBS, 17	80	
1634	25.5	13.5	89	EBS, 18	80	
1635	17.5	13.5	90	EBS, 19	80	
1636	20.5	13.5	134	EBS, 20	80	
1637	21.5	13.5	145	EBS, 21	0	
1638	20.5	13.5	94	EBS, 22	80	
1639	21.5	13.5	159	EBS, 23	80	
1640	24.5	13.5	169	EBS, 40	80	
1641	20.5	13.5	197	EBS, 41	80	
1642	24.5	13.5	212	EBS, 42	0	
1643	22.5	13.5	267	EBS, 44	80	
1644	23.5	13.5	76	EBS, 45	80	
1645	25.5	13.5	148	EBS, 46	80	
1646	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1647	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1648	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1649	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1650	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1651	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1652	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1653	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1654	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1655	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1656	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1657	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	
1658	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1659	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1660	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1661	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1662	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1663	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1664	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1665	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	
1666	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1667	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1668	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1669	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1670	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1671	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1672	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1673	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	
1674	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1675	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1676	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1677	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1678	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1679	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1680	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1681	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	
1682	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1683	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1684	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1685	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1686	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1687	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1688	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1689	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	
1690	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1691	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1692	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1693	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1694	21.5	13.5	13	EBS, silowand 1	80	
1695	21.5	13.5	13	EBS, silowand 2	80	
1696	21.5	13.5	13	EBS, silowand 3	80	
1697	21.5	13.5	13	EBS, silowand 4	80	
1698	21.5	13.5	13	EBS, silowand 5	80	
1699	21.5	13.5	13	EBS, silowand 6	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1700	21.5	13.5	13	EBS, silowand 7	80	
1701	21.5	13.5	13	EBS, silowand 8	80	
1702	21.5	13.5	15	EBS, silowand 1	80	
1703	21.5	13.5	15	EBS, silowand 2	80	
1704	21.5	13.5	15	EBS, silowand 3	80	
1705	21.5	13.5	15	EBS, silowand 4	80	
1706	0.0	13.5	15	EBS, silowand 5	0	
1707	21.5	13.5	15	EBS, silowand 6	80	
1708	21.5	13.5	15	EBS, silowand 7	80	
1709	0.0	13.5	15	EBS, silowand 8	0	
1710	20.5	13.5	77	EBS, 49	80	
1711	20.5	13.5	82	EBS, 50	0	
1712	21.5	13.5	69	EBS, 51	80	
1713	21.5	13.5	111	EBS, 52	80	
1714	25.5	13.5	45	OBJEKT 1	80	
1715	25.5	13.5	49	OBJEKT 3	80	
1716	25.5	13.5	46	OBJEKT 4	80	
1717	19.5	13.5	68	OBJEKT 5	80	
1718	25.5	13.5	81	OBJEKT 6	80	
1719	25.5	13.5	45	OBJEKT 7	80	
1720	21.5	13.5	63	OBJEKT 9	80	
1721	21.5	13.5	118	OBJEKT 10	80	
1722	17.5	13.5	23	OBJEKT 120	80	
1723	17.5	13.5	17	OBJEKT 121	80	
1724	17.5	13.5	136	OBJEKT 140	80	
1725	20.2	13.5	77	OBJEKT 145	80	
1726	21.0	13.5	31	OBJEKT 173	80	
1727	21.0	13.5	35	OBJEKT 174	80	
1728	21.0	13.5	277	OBJEKT 242	80	
1729	21.0	13.5	63	OBJEKT 243	80	
1730	21.0	13.5	130	OBJEKT 244	80	
1731	21.0	13.5	124	OBJEKT 245	80	
1732	21.0	13.5	109	OBJEKT 246	80	
1733	21.0	13.5	137	OBJEKT 247	80	
1734	21.0	13.5	27	OBJEKT 248	80	
1735	21.0	13.5	40	OBJEKT 249	80	
1736	21.0	13.5	151	OBJEKT 250	80	
1737	21.0	13.5	63	OBJEKT 251	80	
1738	21.0	13.5	68	OBJEKT 254	80	
1739	21.0	13.5	101	OBJEKT 255	80	
1740	21.0	13.5	111	OBJEKT 256	80	
1741	21.0	13.5	140	OBJEKT 257	80	
1742	21.0	13.5	48	OBJEKT 258	80	
1743	21.0	13.5	32	OBJEKT 259	80	
1744	21.0	13.5	141	OBJEKT 260	80	
1745	21.0	13.5	85	OBJEKT 261	80	
1746	15.0	13.5	68	OBJEKT 262	80	
1747	21.0	13.5	47	OBJEKT 265	80	
1748	21.0	13.5	61	OBJEKT 266	80	
1749	21.0	13.5	32	OBJEKT 267	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1750	21.0	13.5	26	OBJEKT 268	80	
1751	21.0	13.5	29	OBJEKT 269	80	
1752	21.0	13.5	42	OBJEKT 270	80	
1753	21.5	13.5	90	OBJEKT 293	80	
1754	21.5	13.5	95	OBJEKT 294	80	
1755	21.5	13.5	82	OBJEKT 295	80	
1756	21.5	13.5	67	OBJEKT 296	80	
1757	21.5	13.5	98	OBJEKT 297	80	
1758	21.5	13.5	46	OBJEKT 298	80	
1759	21.5	13.5	92	OBJEKT 299	80	
1760	21.5	13.5	37	OBJEKT 300	80	
1761	21.5	13.5	110	OBJEKT 301	80	
1762	21.5	13.5	133	OBJEKT 302	80	
1763	21.5	13.5	83	OBJEKT 303	80	
1764	26.0	13.5	27	ROMI, DESO-installatie	0	
1765	25.5	13.5	200	Zethameta, vervangende loods	80	
1766	21.0	13.5	151	Zethameta, keerwand, maatregel	80	
1767	18.5	13.5	167	Zethameta, keerwand maatregel	80	
1768	17.5	13.5	26	V.O.S, transformatorhuis 2	80	
1769	16.0	13.5	19	V.O.S., compressorgebouw	80	
1770	21.0	13.5	215	VOS, Afsch. dokken op kaderand	80	
1771	18.5	13.5	51	VOS, Afscherming dok 1	80	
1772	25.5	13.5	107	VOS, EBS 27	80	
1773	23.5	13.5	173	v.Gansewinkel - bedrijfshal	80	
1774	18.5	13.5	102	v.Gansewink- garage/werkplaats	80	
1775	18.5	13.5	56	v.Gansewinkel - kantoor	80	
1776	23.5	13.5	41	v.Gansewin- aanbouw,puinbreker	80	
1777	30.5	13.5	191	v.Gansewinkel - daknok	0	
1778	16.5	13.5	9	v.Gansewin- scherm om shredder	80	
1779	20.5	13.5	276	diverse bedrijven	80	
1780	20.5	13.5	74	bedrijf derden	80	
1781	20.5	13.5	81	bedrijf derden	80	
1782	20.5	13.5	123	bedrijf derden	80	
1783	19.0	13.5	19	primakabin - kantoor	80	
1784	20.5	13.5	78	Avezaat - werkplaats	80	
1785	23.5	13.5	46	Avezaat - kantoor (incl.nwbouw	80	
1786	18.8	13.5	59	Avezaat - Romneyloods	0	
1787	16.0	13.5	23	Avezaat - container	80	
1788	16.0	13.5	14	Avevaat container 01	80	
1789	16.0	13.5	14	Avezaat container 02	80	
1790	16.5	13.5	75	Unilever, Gebouw I	80	
1791	16.5	13.5	43	Unilever, Gebouw I	80	
1792	55.5	13.5	91	flat Coornhertsstraat	80	
1793	16.5	13.5	82	Trafogebouw	80	
1794	27.5	13.5	77	Woningen Wagnerstraat (23-29)	80	
1795	27.5	13.5	234	Woningen Parallelweg (88-110)	80	
1796	21.5	13.5	184	Gymzaal	80	
1797	28.5	13.5	170	Samuel Esmeyerstraat (1-89)	80	
1798	19.5	13.5	110	Johannes Poststraat (2-20)	80	
1799	28.5	13.5	135	Samuel Esmeyerstraat (91-161)	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1800	28.5	13.5	168	Prof.Teldersstraat (300-388)	80	
1801	28.5	13.5	168	Johannes Poststraat (1-89)	80	
1802	19.5	13.5	108	Johannes Poststraat (22-36)	80	
1803	28.5	13.5	174	Joh.v.Bynerstraat(1-89)	80	
1804	27.5	13.5	211	Woningen Parallelweg (112-134)	80	
1805	21.5	13.5	164	School	80	
1806	19.5	13.5	97	bedrijven Vergulde hand	80	
1807	19.5	13.5	142	bedrijven Vergulde hand	80	
1808	19.5	13.5	101	bedrijven Vergulde hand	80	
1809	19.5	13.5	66	bedrijven Vergulde hand	80	
1810	19.5	13.5	66	bedrijven Vergulde hand	80	
1811	19.5	13.5	95	bedrijven Vergulde hand	80	
1812	19.5	13.5	114	bedrijven Vergulde hand	80	
1813	19.5	13.5	179	bedrijven Vergulde hand	80	
1814	19.5	13.5	201	bedrijven Vergulde hand	80	
1815	19.5	13.5	231	bedrijven Vergulde hand	80	
1816	19.5	13.5	166	bedrijven Vergulde hand	80	
1817	19.5	13.5	196	bedrijven Vergulde hand	80	
1818	19.5	13.5	120	bedrijven Vergulde hand	80	
1819	19.5	13.5	60	bedrijven Vergulde hand	80	
1820	23.0	13.5	93	Woningen Parallelweg (64-86)	80	
1821	23.0	13.5	89	Woningen Parallelweg (40-62)	80	
1822	23.0	13.5	115	Woningen Parallelweg (12-38)	80	
1823	27.5	13.5	220	Winkel + woningen (rechts"")""	80	
1824	25.5	13.5	81	Bedrijfsgebouw	80	
1825	25.5	13.5	55	Woningen	80	
1826	25.5	13.5	46	Bedrijfsgebouw	80	
1827	25.5	13.5	146	Woningen Sprinterplaats (1-30)	80	
1828	25.5	13.5	140	Woningen Sprinterplaats(52-78)	80	
1829	27.0	13.5	189	Won.Sprinterplaats (113-152)	80	
1830	21.5	13.5	268	Woningen Spoorsingel (43-89)	80	
1831	22.0	13.5	207	Woningen Spoorsingel 90-107	80	
1832	21.0	13.5	190	Woningen Spoorsingel (130-152)	80	
1833	21.5	13.5	129	Woningen Spoorsingel 153	80	
1834	23.5	13.5	270	Woningen Schiedamseweg	80	
1835	16.5	13.5	87	Station	80	
1836	19.5	13.5	223	Bedrijfsgebouw	80	
1837	25.5	13.5	101	Won.+Bedr. Spoorstraat (2-86)	80	
1838	31.5	13.5	85	kantoor	80	
1839	31.5	13.5	53	Woningen Schiedamseweg	80	
1840	21.5	13.5	76	won. Binnensingel 195-211	80	
1841	21.5	13.5	294	won. 2e Maasbosstr. 2-96	80	
1842	21.5	13.5	90	won. De Ruyterstr. 46-70	80	
1843	21.0	13.5	169	won. V.Kinsbergenplaats 24-46	80	
1844	21.0	13.5	84	won. Aert van Nesstraat 1-17	80	
1845	34.5	13.5	198	Woningen	80	
1846	19.5	13.5	108	Woningen	80	
1847	25.5	13.5	105	Woningen	80	
1848	25.5	13.5	105	Woningen	80	
1849	25.5	13.5	61	Bedrijfsgebouw/woningen	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1850	30.0	13.5	198	Woningen	80	
1851	16.5	13.5	83	Bedrijfsgebouw	80	
1852	68.5	13.5	66	Woningen	80	
1853	26.0	13.5	191	Woningen Spoorsingel (154-165)	80	
1854	64.5	13.5	140	Woningen	80	
1855	34.5	13.5	202	Kantoor+woningen (7 hoog)	80	
1856	25.5	13.5	72	Woningen (4 hoog)	80	
1857	25.5	13.5	70	Woningen (4 hoog)	80	
1858	25.5	13.5	72	Woningen (4 hoog)	80	
1859	22.5	13.5	139	Woningen (3 hoog)	80	
1860	16.5	13.5	38	Woning	80	
1863	18.0	13.5	126	Bedrijfsgebouw	80	
1864	17.0	13.5	132	Bedrijfsgebouw	80	
1865	18.5	13.5	144	Bedrijfsgebouw	80	
1866	16.5	13.5	101	Bergingen/schuren	80	
1867	20.0	13.5	115	Bedrijfsgebouw	80	
1868	25.5	13.5	73	Bedrijfsgebouw	80	
1869	28.5	13.5	60	Bedrijfsgebouw	80	
1870	19.5	13.5	57	Bedrijfsgebouw	80	
1871	33.5	13.5	115	Woningen Pelmolen	80	
1872	19.5	13.5	202	Bedrijfsgebouw	80	
1873	25.5	13.5	115	Woningen	80	
1874	25.5	13.5	72	Woningen	80	
1875	20.3	13.5	282	Spoordijk	20	
1876	20.3	13.5	283	Spoordijk	20	
1877	20.3	13.5	279	Spoordijk	20	
1878	20.3	13.5	280	Spoordijk	20	
1879	20.3	13.5	280	Spoordijk	20	
1880	20.2	13.5	279	Spoordijk	20	
1881	20.2	13.5	281	Spoordijk	20	
1882	20.2	13.5	412	Spoordijk	20	
1883	20.2	13.5	222	Spoordijk	20	
1884	20.1	13.5	493	Spoordijk	20	
1886	19.6	13.5	1133	Maassluissedijk	20	
1887	19.6	13.5	560	Maassluissedijk	20	
1888	18.9	13.5	406	Deltaweg	20	
1889	18.9	13.5	372	Deltaweg	20	
1890	18.9	13.5	377	Deltaweg	20	
1891	18.9	13.5	376	Deltaweg	20	
1892	18.9	13.5	316	Deltaweg	20	
1893	33.5	13.5	43	flat Coornhertsstraat	80	
1894	33.5	13.5	43	flat Coornhertsstraat	80	
1895	33.5	13.5	51	flat Coornhertsstraat	80	
1896	33.5	13.5	51	flat Coornhertsstraat	80	
1897	33.5	13.5	51	flat Coornhertsstraat	80	
1898	33.5	13.5	51	flat Coornhertsstraat	80	
1899	28.5	13.5	168	Wiardi Beckmansingel	80	
1900	28.5	13.5	168	Prof. Rutgerstraat	80	
1901	28.5	13.5	55	Wiardi Beckmansingel	80	
1902	19.5	13.5	64	Joh.v.Bynerstraat (22-36)	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1903	19.5	13.5	70	Joh.v.Bynerstraat (2-20)	80	
1904	19.5	13.5	124	bedrijven Vergulde hand	80	
1905	19.5	13.5	125	bedrijven Vergulde hand	80	
1906	19.5	13.5	226	bedrijven Vergulde hand	80	
1907	19.5	13.5	159	bedrijven Vergulde hand	80	
1908	19.5	13.5	93	bedrijven Vergulde hand	80	
1909	19.5	13.5	88	bedrijven Vergulde hand	80	
1910	19.5	13.5	44	bedrijven Vergulde hand	80	
1911	19.5	13.5	123	bedrijven Vergulde hand	80	
1912	19.5	13.5	117	bedrijven Vergulde hand	80	
1913	19.5	13.5	166	bedrijven Vergulde hand	80	
1914	19.5	13.5	159	bedrijven Vergulde hand	80	
1915	19.5	13.5	147	bedrijven Vergulde hand	80	
1916	19.5	13.5	94	bedrijven Vergulde hand	80	
1917	19.5	13.5	119	bedrijven Vergulde hand	80	
1918	19.5	13.5	119	bedrijven Vergulde hand	80	
1919	19.5	13.5	72	bedrijven Vergulde hand	80	
1920	19.5	13.5	99	bedrijven Vergulde hand	80	
1921	19.5	13.5	92	bedrijven Vergulde hand	80	
1922	19.5	13.5	72	bedrijven Vergulde hand	80	
1923	19.5	13.5	67	bedrijven Vergulde hand	80	
1924	19.5	13.5	80	bedrijven Vergulde hand	80	
1925	19.5	13.5	121	bedrijven Vergulde hand	80	
1926	19.5	13.5	80	bedrijven Vergulde hand	80	
1927	19.5	13.5	69	bedrijven Vergulde hand	80	
1928	19.5	13.5	84	bedrijven Vergulde hand	80	
1929	19.5	13.5	104	bedrijven Vergulde hand	80	
1930	19.5	13.5	134	bedrijven Vergulde hand	80	
1931	19.5	13.5	75	bedrijven Vergulde hand	80	
1932	19.5	13.5	76	bedrijven Vergulde hand	80	
1933	19.5	13.5	94	bedrijven Vergulde hand	80	
1934	19.5	13.5	132	bedrijven Vergulde hand	80	
1935	19.5	13.5	83	bedrijven Vergulde hand	80	
1936	19.5	13.5	102	bedrijven Vergulde hand	80	
1937	19.5	13.5	84	bedrijven Vergulde hand	80	
1938	19.5	13.5	111	bedrijven Vergulde hand	80	
1939	19.5	13.5	223	bedrijven Vergulde hand	80	
1940	19.5	13.5	234	bedrijven Vergulde hand	80	
1941	19.5	13.5	209	bedrijven Vergulde hand	80	
1942	19.5	13.5	76	bedrijven Vergulde hand	80	
1943	19.5	13.5	120	bedrijven Vergulde hand	80	
1944	19.5	13.5	111	bedrijven Vergulde hand	80	
1945	19.5	13.5	150	bedrijven Vergulde hand	80	
1946	19.5	13.5	135	bedrijven Vergulde hand	80	
1947	19.5	13.5	51	bedrijven Vergulde hand	80	
1948	19.5	13.5	41	bedrijven Vergulde hand	80	
1949	19.5	13.5	125	bedrijven Vergulde hand	80	
1950	19.5	13.5	457	bedrijven Vergulde hand	80	
1951	19.5	13.5	80	bedrijven Vergulde hand	80	
1952	19.5	13.5	44	bedrijven Vergulde hand	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1953	19.5	13.5	74	bedrijven Vergulde hand	80	
1954	19.5	13.5	49	bedrijven Vergulde hand	80	
1955	19.5	13.5	122	bedrijven Vergulde hand	80	
1956	19.5	13.5	162	bedrijven Vergulde hand	80	
1957	19.5	13.5	78	bedrijven Vergulde hand	80	
1958	19.5	13.5	52	bedrijven Vergulde hand	80	
1959	19.5	13.5	74	bedrijven Vergulde hand	80	
1960	19.5	13.5	74	bedrijven Vergulde hand	80	
1961	19.5	13.5	89	bedrijven Vergulde hand	80	
1962	19.5	13.5	76	bedrijven Vergulde hand	80	
1963	19.5	13.5	52	bedrijven Vergulde hand	80	
1964	19.5	13.5	93	Maassluissedijk 188	80	
1965	19.5	13.5	37	Maassluissedijk 188	80	
1966	19.5	13.5	39	Maassluissedijk 188	80	
1967	19.5	13.5	33	Maassluissedijk 188	80	
1968	19.5	13.5	43	Maassluissedijk 188	80	
1969	19.5	13.5	27	Maassluissedijk 192	80	
1970	19.5	13.5	36	Maassluissedijk 192	80	
1971	19.5	13.5	18	Maassluissedijk 192	80	
1972	20.5	13.5	154	Bedrijven het Scheur	80	
1973	20.5	13.5	72	Bedrijven het Scheur	80	
1974	20.5	13.5	38	Bedrijven het Scheur	80	
1975	20.5	13.5	34	Bedrijven het Scheur	80	
1976	20.5	13.5	39	Bedrijven het Scheur	80	
1977	19.5	13.5	131	Bedrijven het Scheur	80	
1978	19.5	13.5	67	Bedrijven het Scheur	80	
1979	19.5	13.5	67	Bedrijven het Scheur	80	
1980	19.5	13.5	78	Bedrijven het Scheur	80	
1981	19.5	13.5	46	Bedrijven het Scheur	80	
1982	19.5	13.5	223	Bedrijven het Scheur	80	
1983	19.5	13.5	77	Bedrijven het Scheur	80	
1984	19.5	13.5	111	Bedrijven het Scheur	80	
1985	19.5	13.5	95	Bedrijven het Scheur	80	
1986	19.5	13.5	173	Bedrijven het Scheur	80	
1987	19.5	13.5	72	Bedrijven het Scheur	80	
1988	19.5	13.5	60	Bedrijven het Scheur	80	
1989	19.5	13.5	211	Bedrijven het Scheur	80	
1990	21.5	13.5	64	Bedrijven het Scheur	80	
1991	21.5	13.5	71	Bedrijven het Scheur	80	
1992	21.5	13.5	65	Bedrijven het Scheur	80	
1993	21.5	13.5	118	Bedrijven het Scheur	80	
1994	21.5	13.5	38	Bedrijven het Scheur	80	
1995	21.5	13.5	321	Bedrijven het Scheur	80	
1996	21.5	13.5	78	Bedrijven het Scheur	80	
1997	21.5	13.5	79	Bedrijven het Scheur	80	
1998	19.5	13.5	174	Bedrijven Het Scheur	80	
1999	19.5	13.5	181	Bedrijven Het Scheur	80	
2000	19.5	13.5	145	Bedrijven Het Scheur	80	
2001	19.5	13.5	170	Bedrijven Het Scheur	80	
2002	19.5	13.5	129	Bedrijven Het Scheur	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2003	19.5	13.5	66	Bedrijven Het Scheur	80	
2004	19.5	13.5	82	Bedrijven Het Scheur	80	
2005	19.5	13.5	75	Bedrijven Het Scheur	80	
2006	19.5	13.5	113	Bedrijven Het Scheur	80	
2007	19.5	13.5	128	Bedrijven Het Scheur	80	
2008	19.5	13.5	111	Bedrijven Het Scheur	80	
2009	19.5	13.5	112	Bedrijven Het Scheur	80	
2010	19.5	13.5	93	Bedrijven Het Scheur	80	
2011	19.5	13.5	94	Bedrijven Het Scheur	80	
2012	19.5	13.5	91	Bedrijven Het Scheur	80	
2013	19.5	13.5	89	Bedrijven Het Scheur	80	
2014	19.5	13.5	84	Bedrijven Het Scheur	80	
2015	19.5	13.5	215	Bedrijven Het Scheur	80	
2016	19.5	13.5	128	Bedrijven Het Scheur	80	
2017	19.5	13.5	108	Bedrijven Het Scheur	80	
2018	19.5	13.5	93	Bedrijven Het Scheur	80	
2019	30.5	13.5	45	dienstgebouw 1 hoog	80	
2020	15.5	13.5	254	voorbezinktanks 1/2, 3/4	80	
2021	23.0	13.5	63	Filtergebouw	80	
2022	18.0	13.5	56	dienstgebouw 7	80	
2023	17.5	13.5	37	dienstgebouw 8	80	
2024	27.0	13.5	118	dienstgebouw 1 laag	80	
2025	22.5	13.5	62	dienstgebouw 9	80	
2026	23.5	13.5	46	dienstgebouw 10	80	
2027	19.5	13.5	46	dienstgebouw 2	80	
2028	23.5	13.5	40	dienstgebouw 3	80	
2029	16.5	13.5	68	dienstgebouwen 4, 5	80	
2030	20.5	13.5	1493	maassluisedijk	80	
2031	20.5	13.5	322	maassluisedijk	80	
2032	20.5	13.5	607	maassluisedijk	80	
2033	43.5	13.5	81	Deltahotel	80	
2034	43.5	13.5	95	Deltahotel	80	
2035	43.5	13.5	99	Deltahotel	80	
2036	43.5	13.5	55	Deltahotel	80	
2037	43.5	13.5	39	Deltahotel	80	
2038	19.5	13.5	92	Woningen	80	
2039	28.5	13.5	77	Bedrijfsgebouw	80	
2040	28.5	13.5	62	Bedrijfsgebouw	80	
2041	28.5	13.5	87	Bedrijfsgebouw	80	
2042	15.5	13.5	176	Garageboxen	80	
2043	25.5	13.5	32	Woningen Schiedamseweg	80	
2044	25.5	13.5	40	Woningen Schiedamseweg	80	
2045	22.5	13.5	73	Woningen Spoorsingel (166-167)	80	
2046	53.5	13.5	81	Kantoor	80	
2047	23.5	13.5	126	Van Hattem	80	
2048	25.0	13.5	167	Figee - bestaande loods 1	80	
2049	25.0	13.5	75	Figee - bestaande loods 2	80	
2050	25.0	13.5	169	Figee - nwe loods 3	80	
2051	23.5	13.5	45	Van Hattem	80	
2052	23.5	13.5	101	Van Hattem	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2053	20.7	13.5	51	NEM -vorm. Ketelhuis	80	
2054	21.5	13.5	221	NEM uitbreiding	80	
2055	26.0	13.5	204	NEM Uitbreiding	80	
2056	21.5	13.5	63	NEM Uitbreiding	80	
2057	18.5	13.5	49	NEM Uitbreiding kantoor	80	
2058	17.5	13.5	36	NEM Uitbreiding, kantoor	80	
2059	17.5	13.5	12	Jansson	80	
2060	17.5	13.5	19	NEM Uitbreiding, trafohuis	80	
2061	28.0	13.5	193	MAF uitbreiding nok	20	
2062	21.0	13.5	60	MAF uitbouw	80	
2063	17.0	13.5	31	MAF Romneyloods	80	
2064	38.5	13.5	85	N.E.M.	80	
2065	18.5	13.5	226	Gebouw	80	
2066	18.5	13.5	57	Gebouw Irado	80	
2067	18.9	13.5	406	Deltaweg	20	
2068	18.9	13.5	372	Deltaweg	20	
2069	18.5	13.5	27	Tessenderloo, waterpompgebouw	80	
2070	23.1	13.5	113	Tessenderloo, magazijn/kantoor	80	
2071	19.5	13.5	35	Tessenderloo, dical verlading	80	
2072	23.1	13.5	135	Tessenderloo, loods 3	80	
2073	25.1	13.5	198	Tessenderloo, loods 3 nok	80	
2074	23.1	13.5	132	Tessenderloo, loods 2	80	
2075	25.1	13.5	197	Tessenderloo, loods 2 nok	80	
2076	23.5	13.5	131	Tessenderloo, Dicalfabriek	80	
2077	23.5	13.5	76	Tessenderloo, dicalfabriek	80	
2078	26.5	13.5	16	Tessenderloo, Molenhuis	80	
2079	29.5	13.5	20	Tessenderloo, Molenhuis	80	
2080	24.5	13.5	35	Tessenderloo, Molenhuis	80	
2081	33.5	13.5	12	Tessenderloo, big-bag laadstat	80	
2082	19.6	13.5	69	Tessenderloo, kantine	80	
2083	18.2	13.5	127	Tessenderloo, was- en kleedlok	80	
2084	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2085	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2086	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2087	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2088	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2089	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2090	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2091	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2092	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2093	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2094	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2095	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2096	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2097	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2098	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2099	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2100	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2101	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2102	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2103	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2104	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2105	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2106	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2107	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2108	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2109	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2110	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2111	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2112	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2113	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2114	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2115	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2116	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2117	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2118	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2119	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2120	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2121	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2122	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2123	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2124	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2125	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2126	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2127	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2128	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2129	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2130	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2131	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2132	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2133	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2134	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2135	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2136	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2137	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2138	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2139	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2140	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2141	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2142	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2143	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2144	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2145	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2146	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2147	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2148	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2149	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2150	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2151	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2152	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2153	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2154	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2155	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2156	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2157	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2158	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2159	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2160	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2161	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2162	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2163	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2164	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2165	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2166	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2167	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2168	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2169	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2170	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2171	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2172	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2173	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2174	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2175	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2176	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 5	80	
2177	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2178	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2179	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2180	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2181	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2182	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 6	80	
2183	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2184	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2185	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2186	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 6	80	
2187	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2188	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 7	80	
2189	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 7	80	
2190	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 7	80	
2191	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 7	80	
2192	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 7	80	
2193	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 7	80	
2194	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 7	80	
2195	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 7	80	
2196	23.5	13.5	23	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2197	23.5	13.5	22	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2198	23.5	13.5	21	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2199	23.5	13.5	23	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2200	23.5	13.5	23	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2201	23.5	13.5	22	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2202	23.5	13.5	20	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2203	23.5	13.5	19	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2204	23.5	13.5	21	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2205	23.5	13.5	19	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2206	23.5	13.5	21	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2207	16.5	13.5	8	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2208	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2209	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2210	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2211	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2212	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2213	16.5	13.5	9	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2214	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2215	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2216	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2217	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2218	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2219	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2220	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2221	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2222	18.9	13.5	406	Deltaweg	20	
2223	20.3	13.5	157	Hydro Agri	80	
2224	23.0	13.5	99	Hydro Agri	80	
2225	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2226	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2227	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2228	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2229	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2230	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2231	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2232	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2233	16.0	13.5	70	NU3 SALPETERZUUROPSLAG	80	
2234	21.5	13.5	145	NU3 SUBSTRAFEEDFABRIEK	80	
2235	18.5	13.5	85	NU3 TANKS LOODS D	80	
2236	21.5	13.5	263	NU3 NIEUWE HAL	80	
2237	16.5	13.5	30	NU3 TRANSFORMATORGEBOUW(GEB)	80	
2238	17.0	13.5	23	NU3 HOOFDSCHAKELHUIS	80	
2239	28.3	13.5	385	Hydro Agri	80	
2240	30.3	13.5	333	Hydro Agri	80	
2241	18.5	13.5	73	OPBOUW SPEC 3	80	
2242	25.2	13.5	64	kantoor	80	
2243	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2244	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2245	19.5	13.5	17	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2246	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2247	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2248	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2249	19.5	13.5	17	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2250	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2251	30.5	13.5	191	v.Gansewinkel - daknok	0	
2252	18.5	13.5	75	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2253	18.5	13.5	65	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2254	21.8	13.5	342	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2255	21.5	13.5	91	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2256	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2257	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2258	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2259	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2260	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2261	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2262	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2263	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2264	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2265	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2266	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2267	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2268	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2269	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2270	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2271	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2272	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2273	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2274	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2275	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2276	27.5	13.5	54	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2277	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2278	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2279	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2280	27.5	13.5	54	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2281	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2282	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2283	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2284	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2285	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2286	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2287	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2288	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2289	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2290	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2291	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2292	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2293	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2294	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2295	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2296	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2297	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2298	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2299	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2300	25.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2301	25.5	13.5	24	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2302	25.5	13.5	21	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2303	25.5	13.5	14	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2304	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2305	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2306	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2307	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2308	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2309	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2310	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2311	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2312	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2313	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2314	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2315	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2316	16.8	13.5	12	Mostert Absorbents kantoor zee	80	
2317	30.7	13.5	135	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2318	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2319	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2320	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2321	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2322	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2323	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2324	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2325	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2326	21.8	13.5	367	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2327	15.1	13.5	1	Pijp uitlaat 3 dak opslagruimt	30	
2328	15.1	13.5	1	Pijp uitlaat 3 dak opslagruimt	30	
2329	15.1	13.5	1	Pijp uitlaat 1 dak opslagruimt	30	
2330	15.1	13.5	1	Pijp uitlaat 1 dak opslagruimt	30	
2331	14.9	13.5	1	Pijp uitlaat 2 dak opslagruimt	30	
2332	14.9	13.5	1	Pijp uitlaat 2 dak opslagruimt	30	
2333	21.5	13.5	268	OBJEKT 55	80	
2334	21.5	13.5	149	OBJEKT	80	
2335	21.5	13.5	241	OBJEKT	80	
2336	21.5	13.5	101	OBJEKT	80	
2337	21.5	13.5	122	OBJEKT	80	
2338	21.5	13.5	87	OBJEKT	80	
2339	43.5	13.5	14	Unilever, Gebouw A	80	
2340	29.5	13.5	207	Unilever, Gebouw B midden	80	
2341	19.5	13.5	99	Unilever, Gebouw A entree	80	
2342	29.5	13.5	118	Unilever, Gebouw B zuid	80	
2343	29.5	13.5	186	Unilever, Gebouw B noord	80	
2344	27.5	13.5	96	Unilever, Gebouw C	80	
2345	27.5	13.5	29	Unilever,Gebouw B+C verbinding	80	
2346	26.5	13.5	92	Unilever, Gebouw D	80	
2347	27.8	13.5	84	Unilever, Gebouw E	80	
2348	31.8	13.5	67	Unilever, Gebouw E	80	
2349	20.5	13.5	111	Unilever, Gebouw E	80	
2350	34.5	13.5	51	Unilever, Gebouw F zuid	80	
2351	17.7	13.5	136	Unilever, Gebouw G	80	
2352	17.6	13.5	106	Unilever, Gebouw H+K	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2353	16.5	13.5	85	Unilever, Gebouw J	80	
2354	29.5	13.5	41	Unilever, Gebouw F noord	80	
2355	17.7	13.5	65	Unilever, Gebouw L	80	
2356	17.7	13.5	100	Unilever, Gebouw M	80	
2357	18.5	13.5	56	Unilever, Gebouw N	80	
2358	16.5	13.5	43	Unilever, Gebouw N	80	
2359	16.5	13.5	17	Unilever, Gebouw O	80	
2360	17.7	13.5	18	Unilever, Gebouw O	80	
2361	17.5	13.5	29	Unilever, Gebouw Q	80	
2362	16.5	13.5	151	Unilever, Gebouw R	80	
2363	16.5	13.5	45	Unilever, Gebouw S	80	
2364	16.5	13.5	104	Unilever, Gebouw U	80	
2365	16.5	13.5	50	Unilever, Gebouw U	80	
2366	16.5	13.5	19	Unilever, Gebouw V	80	
2367	16.5	13.5	30	Unilever, Gebouw W	80	
2368	16.5	13.5	23	Unilever, Gasstation	80	
2369	16.5	13.5	23	Unilever, Trafo	80	
2370	16.5	13.5	23	Unilever, Gebouw Y	80	
2371	19.5	13.5	55	Unilever, Gebouw Z	80	
2372	19.5	13.5	86	Unilever, Gebouw A ketelhuis	80	
2373	34.5	13.5	42	Unilever, Gebouw B noord	80	
2374	32.5	13.5	186	Unilever, Gebouw B midden	80	
2375	32.5	13.5	164	Unilever, Gebouw B noord	80	
2376	32.5	13.5	170	Unilever, Gebouw B zuid	80	
2377	55.6	13.5	43	Unilever, Gebouw A	80	
2378	59.5	13.5	28	Unilever, Gebouw A	80	
2379	17.7	13.5	64	Unilever, Gebouw G	80	
2380	50.8	13.5	265	Unilever dak Averlaagd	80	
2381	55.6	13.5	285	Unilever, Gebouw A	80	
2382	30.8	13.5	81	dakopbouw geb. E	80	
2383	31.5	13.5	36	Geb F	80	
2384	31.5	13.5	16	Geb F	80	
2385	22.5	13.5	17	Gebouw G opbouw	80	
2386	17.7	13.5	20	Gebouw C	80	
2387	24.7	13.5	37	Gebouw E	80	
2388	17.5	13.5	17	Lever, tanks	80	
2389	23.5	13.5	332	lever, magazijn gereed produkt	80	
2390	22.5	13.5	49	lever, magazijn westervl.	80	
2391	16.5	13.5	48	lever,personeels soos	80	
2392	16.5	13.5	20	lever, trafogebouw 5	80	
2393	21.5	13.5	84	lever, lab.	80	
2394	20.5	13.5	229	lever, liquids pakafdeling	80	
2395	26.5	13.5	134	lever, voorm. sunafdeling	80	
2396	24.5	13.5	199	lever, voorm. poederafd.	80	
2397	24.5	13.5	88	lever, voorm. poederafdeling	80	
2398	29.5	13.5	75	lever, pompstraat liquids	80	
2399	24.5	13.5	293	lever, flessenblaas-hal	80	
2400	16.0	13.5	28	-	80	
2401	19.0	13.5	52	lever, techn. blok flessenbl.	80	
2402	23.0	13.5	24	lever, brug techn.blok flesbl.	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2403	38.5	13.5	39	lever, granulaatsilo's flesbl.	80	
2404	16.5	13.5	49	lever, trafogebouw 1	80	
2405	21.5	13.5	54	lever, ketelhuis	80	
2406	18.5	13.5	46	lever, compressorhuis	80	
2407	20.5	13.5	22	lever, technisch blok	80	
2408	20.5	13.5	32	lever, watertanks	80	
2409	17.5	13.5	28	lever, tankpark NSD	80	
2410	17.5	13.5	25	lever, tankpark NSD	80	
2411	17.5	13.5	23	lever, tankpark NSD	80	
2412	23.0	13.5	114	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2413	23.0	13.5	114	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2414	23.0	13.5	113	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2415	23.0	13.5	113	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2416	23.0	13.5	113	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2417	23.0	13.5	113	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2418	23.0	13.5	113	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2419	19.0	13.5	52	lever, kantoren	80	
2420	16.3	13.5	43	lever, logistic support	80	
2421	43.5	13.5	81	lever, liquids mengafdeling	80	
2422	48.5	13.5	37	lever, liquids mengafdeling	80	
2423	43.5	13.5	53	lever, liquids tankpark	80	
2424	22.0	13.5	9	lever, verdamper 1 techn.blok	80	
2425	22.0	13.5	9	lever, verdamper 1 techn.blok	80	
2426	21.5	13.5	70	OBJEKT 294	80	
2427	21.5	13.5	62	OBJEKT 294	80	
2451	16.6	13.1	47	Stationsgebouw	80	
2452	17.5	13.0	74	Stationsgebouw	80	
2493	14.4	13.4	717	perron	80	

Schermen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%] links	reflectie [%] rechts	schermverhogingen	gekoppeld il	kenmerk
1	14.0	10.0	413	scherp	0	0		☐	
2	16.9	14.4	11	scherp	80	80		☐	
3	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
4	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
5	16.9	14.4	9	scherp	80	80		☐	
6	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
8	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
9	16.9	14.4	9	scherp	80	80		☐	
10	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
11	16.9	14.4	9	scherp	80	80		☐	
12	16.9	14.4	9	scherp	80	80		☐	
13	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
15	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
16	17.2	14.7	13	scherp	80	80		☐	
17	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
18	17.2	14.7	13	scherp	80	80		☐	
19	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
20	17.2	14.7	12	scherp	80	80		☐	
21	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
22	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
23	17.2	14.7	13	scherp	80	80		☐	
24	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
25	17.2	14.7	11	scherp	80	80		☐	
26	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
27	16.9	14.4	8	scherp	80	80		☐	
28	16.9	14.4	1	scherp	80	80		☐	
29	16.9	14.4	4	scherp	80	80		☐	
30	16.9	14.4	3	scherp	80	80		☐	
31	16.9	14.4	5	scherp	80	80		☐	
32	16.9	14.4	1	scherp	80	80		☐	
33	16.9	14.4	1	scherp	80	80		☐	
35	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
36	16.9	14.4	6	scherp	80	80		☐	
37	16.9	14.4	1	scherp	80	80		☐	
38	16.9	14.4	0	scherp	80	80		☐	
78	16.9	14.4	9	scherp	80	80		☐	
81	17.2	14.7	11	scherp	80	80		☐	

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1	15.4	860	hoogtelijn + stomp scherm	
3	14.7	868	hoogtelijn + stomp scherm	
14	13.7	1463	hoogtelijn	
15	14.4	660	hoogtelijn	
16	14.7	645	hoogtelijn	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
186	0.0	14.4	1		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	63.90	59.81	55.39	64.60	59.60	65.39	60.39	63.90	59.81	55.39
									VL	totaal (0)	1	4.5	64.00	59.89	55.48	64.69	59.69	65.48	60.48	64.00	59.89	55.48
									VL	totaal (0)	1	7.5	63.73	59.62	55.20	64.42	59.42	65.20	60.20	63.73	59.62	55.20
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	63.89	59.79	55.38	64.59	59.59	65.38	60.38	63.89	59.79	55.38
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	63.98	59.87	55.46	64.67	59.67	65.46	60.46	63.98	59.87	55.46
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	63.71	59.59	55.19	64.40	59.40	65.19	60.19	63.71	59.59	55.19
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	38.08	35.90	29.94	39.32	34.32	39.94	34.94	38.08	35.90	29.94
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	38.30	36.12	30.16	39.54	34.54	40.16	35.16	38.30	36.12	30.16
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	38.38	36.20	30.24	39.62	34.62	40.24	35.24	38.38	36.20	30.24
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	30.04	27.75	21.91	31.26	26.26	31.91	26.91	30.04	27.75	21.91
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	31.26	28.93	23.05	32.44	27.44	33.05	28.05	31.26	28.93	23.05
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	31.27	28.94	23.05	32.44	27.44	33.05	28.05	31.27	28.94	23.05
187	0.0	14.4	2		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	62.97	58.84	54.43	63.65	58.65	64.43	59.43	62.97	58.84	54.43
									VL	totaal (0)	1	4.5	63.20	59.06	54.65	63.88	58.88	64.65	59.65	63.20	59.06	54.65
									VL	totaal (0)	1	7.5	63.03	58.89	54.48	63.71	58.71	64.48	59.48	63.03	58.89	54.48
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	62.95	58.82	54.42	63.64	58.64	64.42	59.42	62.95	58.82	54.42
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	63.18	59.03	54.63	63.86	58.86	64.63	59.63	63.18	59.03	54.63
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	63.01	58.86	54.46	63.68	58.68	64.46	59.46	63.01	58.86	54.46
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	37.89	35.71	29.75	39.13	34.13	39.75	34.75	37.89	35.71	29.75
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	38.29	36.11	30.15	39.53	34.53	40.15	35.15	38.29	36.11	30.15
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	38.38	36.20	30.25	39.62	34.62	40.25	35.25	38.38	36.20	30.25
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	30.61	28.31	22.46	31.82	26.82	32.46	27.46	30.61	28.31	22.46
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	31.86	29.52	23.63	33.03	28.03	33.63	28.63	31.86	29.52	23.63
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	31.80	29.46	23.56	32.96	27.96	33.56	28.56	31.80	29.46	23.56
188	0.0	14.4	3		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	61.89	57.73	53.33	62.56	57.56	63.33	58.33	61.89	57.73	53.33
									VL	totaal (0)	1	4.5	62.35	58.17	53.77	63.01	58.01	63.77	58.77	62.35	58.17	53.77
									VL	totaal (0)	1	7.5	62.24	58.06	53.66	62.90	57.90	63.66	58.66	62.24	58.06	53.66
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	61.87	57.69	53.30	62.53	57.53	63.30	58.30	61.87	57.69	53.30
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	62.32	58.13	53.74	62.98	57.98	63.74	58.74	62.32	58.13	53.74
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	62.21	58.02	53.64	62.87	57.87	63.64	58.64	62.21	58.02	53.64
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	37.92	35.75	29.79	39.17	34.17	39.79	34.79	37.92	35.75	29.79
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	38.78	36.61	30.65	40.03	35.03	40.65	35.65	38.78	36.61	30.65
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	38.45	36.28	30.33	39.70	34.70	40.33	35.33	38.45	36.28	30.33
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	31.54	29.22	23.35	32.73	27.73	33.35	28.35	31.54	29.22	23.35
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	32.72	30.37	24.46	33.87	28.87	34.46	29.46	32.72	30.37	24.46
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	32.63	30.29	24.38	33.79	28.79	34.38	29.38	32.63	30.29	24.38
189	0.0	14.4	4		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	60.62	56.43	52.04	61.28	56.28	62.04	57.04	60.62	56.43	52.04
									VL	totaal (0)	1	4.5	61.43	57.24	52.84	62.08	57.08	62.84	57.84	61.43	57.24	52.84
									VL	totaal (0)	1	7.5	61.43	57.23	52.83	62.08	57.08	62.83	57.83	61.43	57.23	52.83
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	60.59	56.38	52.00	61.24	56.24	62.00	57.00	60.59	56.38	52.00
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	61.39	57.18	52.80	62.04	57.04	62.80	57.80	61.39	57.18	52.80
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	61.39	57.18	52.80	62.04	57.04	62.80	57.80	61.39	57.18	52.80
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	38.27	36.10	30.14	39.52	34.52	40.14	35.14	38.27	36.10	30.14
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	39.33	37.16	31.20	40.58	35.58	41.20	36.20	39.33	37.16	31.20
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	38.80	36.62	30.67	40.04	35.04	40.67	35.67	38.80	36.62	30.67
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	32.51	30.17	24.27	33.67	28.67	34.27	29.27	32.51	30.17	24.27
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	33.59	31.23	25.31	34.73	29.73	35.31	30.31	33.59	31.23	25.31
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	33.49	31.13	25.21	34.63	29.63	35.21	30.21	33.49	31.13	25.21
190	0.0	14.4	4		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	54.41	50.09	45.73	55.00	50.00	55.73	50.73	54.41	50.09	45.73

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.43	50.08	45.69	55.00	50.00	55.69	50.69	54.43	50.08	45.69
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.23	50.87	46.49	55.79	50.79	56.49	51.49	55.23	50.87	46.49
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	54.39	50.04	45.71	54.98	49.98	55.71	50.71	54.39	50.04	45.71
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	54.32	49.91	45.58	54.88	49.88	55.58	50.58	54.32	49.91	45.58
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	55.13	50.72	46.38	55.68	50.68	56.38	51.38	55.13	50.72	46.38
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	30.30	28.07	22.08	31.50	26.50	32.08	27.08	30.30	28.07	22.08
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	36.73	34.56	28.59	37.97	32.97	38.59	33.59	36.73	34.56	28.59
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	37.31	35.12	29.15	38.54	33.54	39.15	34.15	37.31	35.12	29.15
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	27.34	24.98	19.06	28.48	23.48	29.06	24.06	27.34	24.98	19.06
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	32.33	29.96	24.02	33.46	28.46	34.02	29.02	32.33	29.96	24.02
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	32.92	30.55	24.61	34.05	29.05	34.61	29.61	32.92	30.55	24.61
191	0.0	14.4	4		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.04	44.63	40.36	49.62	44.62	50.36	45.36	49.04	44.63	40.36
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.94	45.73	41.40	50.61	45.61	51.40	46.40	49.94	45.73	41.40
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.60	49.53	45.10	54.31	49.31	55.10	50.10	53.60	49.53	45.10
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	49.03	44.61	40.35	49.61	44.61	50.35	45.35	49.03	44.61	40.35
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	49.93	45.71	41.39	50.60	45.60	51.39	46.39	49.93	45.71	41.39
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	53.59	49.51	45.09	54.30	49.30	55.09	50.09	53.59	49.51	45.09
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	21.69	19.41	13.34	22.83	17.83	23.34	18.34	21.69	19.41	13.34
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	22.94	20.66	14.60	24.08	19.08	24.60	19.60	22.94	20.66	14.60
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	26.56	24.30	18.27	27.72	22.72	28.27	23.27	26.56	24.30	18.27
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.88	13.55	7.67	17.06	12.06	17.67	12.67	15.88	13.55	7.67
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	20.10	17.71	11.74	21.21	16.21	21.74	16.74	20.10	17.71	11.74
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	22.77	20.38	14.42	23.88	18.88	24.42	19.42	22.77	20.38	14.42
192	0.0	14.4	3		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	45.36	41.00	36.82	46.00	41.00	46.82	41.82	45.36	41.00	36.82
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.81	46.65	42.30	51.50	46.50	52.30	47.30	50.81	46.65	42.30
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.97	50.96	46.50	55.70	50.70	56.50	51.50	54.97	50.96	46.50
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.34	40.96	36.79	45.98	40.98	46.79	41.79	45.34	40.96	36.79
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	50.80	46.63	42.29	51.49	46.49	52.29	47.29	50.80	46.63	42.29
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	54.96	50.94	46.49	55.69	50.69	56.49	51.49	54.96	50.94	46.49
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	21.73	19.45	13.38	22.87	17.87	23.38	18.38	21.73	19.45	13.38
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	23.06	20.77	14.71	24.19	19.19	24.71	19.71	23.06	20.77	14.71
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	26.67	24.41	18.39	27.84	22.84	28.39	23.39	26.67	24.41	18.39
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.07	14.75	8.87	18.25	13.25	18.87	13.87	17.07	14.75	8.87
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	21.05	18.67	12.72	22.17	17.17	22.72	17.72	21.05	18.67	12.72
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	23.68	21.29	15.33	24.79	19.79	25.33	20.33	23.68	21.29	15.33
193	0.0	14.4	2		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	46.65	42.32	38.12	47.30	42.30	48.12	43.12	46.65	42.32	38.12
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.47	49.42	45.01	54.20	49.20	55.01	50.01	53.47	49.42	45.01
									VL	totaal (0)	1	7.5	57.54	53.58	49.10	58.29	53.29	59.10	54.10	57.54	53.58	49.10
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.63	42.28	38.09	47.27	42.27	48.09	43.09	46.63	42.28	38.09
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	53.46	49.40	45.00	54.19	49.19	55.00	50.00	53.46	49.40	45.00
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	57.53	53.57	49.09	58.28	53.28	59.09	54.09	57.53	53.57	49.09
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	23.46	21.18	15.12	24.60	19.60	25.12	20.12	23.46	21.18	15.12
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	26.59	24.39	18.38	27.80	22.80	28.38	23.38	26.59	24.39	18.38
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	28.79	26.59	20.59	30.00	25.00	30.59	25.59	28.79	26.59	20.59
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.67	13.39	7.56	16.90	11.90	17.56	12.56	15.67	13.39	7.56
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	20.77	18.45	12.57	21.95	16.95	22.57	17.57	20.77	18.45	12.57
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	23.11	20.77	14.87	24.27	19.27	24.87	19.87	23.11	20.77	14.87
194	0.0	14.4	1		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.08	43.77	39.56	48.74	43.74	49.56	44.56	48.08	43.77	39.56
									VL	totaal (0)	1	4.5	56.99	53.01	48.55	57.74	52.74	58.55	53.55	56.99	53.01	48.55
									VL	totaal (0)	1	7.5	59.26	55.26	50.81	60.00	55.00	60.81	55.81	59.26	55.26	50.81
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.07	43.75	39.54	48.72	43.72	49.54	44.54	48.07	43.75	39.54
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	56.99	53.01	48.54	57.73	52.73	58.54	53.54	56.99	53.01	48.54

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	59.26	55.25	50.80	60.00	55.00	60.80	55.80	59.26	55.25	50.80
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	22.43	20.13	14.05	23.55	18.55	24.05	19.05	22.43	20.13	14.05
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	23.52	21.23	15.18	24.66	19.66	25.18	20.18	23.52	21.23	15.18
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	26.96	24.70	18.68	28.13	23.13	28.68	23.68	26.96	24.70	18.68
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.44	12.17	6.38	15.69	10.69	16.38	11.38	14.44	12.17	6.38
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	18.33	16.00	10.12	19.51	14.51	20.12	15.12	18.33	16.00	10.12
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	20.62	18.29	12.41	21.80	16.80	22.41	17.41	20.62	18.29	12.41
195	0.0	14.4	1		gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	64.71	60.72	56.26	65.45	60.45	66.26	61.26	64.71	60.72	56.26
									VL	totaal (0)	1	7.5	64.58	60.57	56.13	65.32	60.32	66.13	61.13	64.58	60.57	56.13
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	64.70	60.72	56.26	65.45	60.45	66.26	61.26	64.70	60.72	56.26
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	64.58	60.57	56.13	65.32	60.32	66.13	61.13	64.58	60.57	56.13
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	30.61	28.43	22.44	31.84	26.84	32.44	27.44	30.61	28.43	22.44
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	27.96	25.76	19.77	29.18	24.18	29.77	24.77	27.96	25.76	19.77
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	19.51	17.43	11.85	20.96	15.96	21.85	16.85	19.51	17.43	11.85
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	16.89	14.64	8.87	18.16	13.16	18.87	13.87	16.89	14.64	8.87
196	0.0	14.7	5		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	53.25	49.34	44.61	53.93	48.93	54.61	49.61	53.25	49.34	44.61
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.51	49.62	44.88	54.20	49.20	54.88	49.88	53.51	49.62	44.88
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.20	50.24	45.55	54.87	49.87	55.55	50.55	54.20	50.24	45.55
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	52.30	47.89	43.55	52.85	47.85	53.55	48.55	52.30	47.89	43.55
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	52.56	48.15	43.82	53.12	48.12	53.82	48.82	52.56	48.15	43.82
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	53.38	48.97	44.64	53.94	48.94	54.64	49.64	53.38	48.97	44.64
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	42.32	40.18	34.27	43.60	38.60	44.27	39.27	42.32	40.18	34.27
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	43.22	41.07	35.15	44.49	39.49	45.15	40.15	43.22	41.07	35.15
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	43.86	41.70	35.77	45.12	40.12	45.77	40.77	43.86	41.70	35.77
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.90	41.48	35.49	44.98	39.98	45.49	40.49	43.90	41.48	35.49
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.71	41.29	35.30	44.79	39.79	45.30	40.30	43.71	41.29	35.30
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.22	40.82	34.83	44.31	39.31	44.83	39.83	43.22	40.82	34.83
197	0.0	14.7	6		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	52.74	48.90	44.11	53.44	48.44	54.11	49.11	52.74	48.90	44.11
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.75	48.94	44.13	53.46	48.46	54.13	49.13	52.75	48.94	44.13
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.35	49.48	44.72	54.04	49.04	54.72	49.72	53.35	49.48	44.72
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	51.65	47.23	42.90	52.20	47.20	52.90	47.90	51.65	47.23	42.90
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	51.57	47.16	42.83	52.13	47.13	52.83	47.83	51.57	47.16	42.83
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	52.33	47.91	43.58	52.88	47.88	53.58	48.58	52.33	47.91	43.58
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	42.45	40.32	34.40	43.74	38.74	44.40	39.40	42.45	40.32	34.40
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	43.29	41.14	35.22	44.56	39.56	45.22	40.22	43.29	41.14	35.22
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	43.86	41.70	35.78	45.13	40.13	45.78	40.78	43.86	41.70	35.78
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.88	41.46	35.47	44.96	39.96	45.47	40.47	43.88	41.46	35.47
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.70	41.28	35.29	44.78	39.78	45.29	40.29	43.70	41.28	35.29
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.23	40.83	34.84	44.32	39.32	44.84	39.84	43.23	40.83	34.84
198	0.0	14.7	7		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.33	46.88	41.79	51.14	46.14	51.79	46.79	50.33	46.88	41.79
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.69	47.23	42.16	51.50	46.50	52.16	47.16	50.69	47.23	42.16
									VL	totaal (0)	1	7.5	51.22	47.68	42.67	52.01	47.01	52.67	47.67	51.22	47.68	42.67
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.16	43.76	39.42	48.72	43.72	49.42	44.42	48.16	43.76	39.42
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	48.58	44.18	39.85	49.14	44.14	49.85	44.85	48.58	44.18	39.85
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	49.38	44.97	40.64	49.94	44.94	50.64	45.64	49.38	44.97	40.64
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	42.59	40.46	34.55	43.88	38.88	44.55	39.55	42.59	40.46	34.55
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	43.40	41.24	35.33	44.67	39.67	45.33	40.33	43.40	41.24	35.33
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	43.97	41.81	35.88	45.23	40.23	45.88	40.88	43.97	41.81	35.88
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.86	41.44	35.45	44.94	39.94	45.45	40.45	43.86	41.44	35.45
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.67	41.26	35.27	44.76	39.76	45.27	40.27	43.67	41.26	35.27
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.21	40.80	34.81	44.30	39.30	44.81	39.81	43.21	40.80	34.81
199	0.0	14.7	8		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.29	46.85	41.75	51.10	46.10	51.75	46.75	50.29	46.85	41.75

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.48	47.06	41.95	51.30	46.30	51.95	46.95	50.48	47.06	41.95
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.93	47.44	42.39	51.73	46.73	52.39	47.39	50.93	47.44	42.39
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.10	43.70	39.36	48.66	43.66	49.36	44.36	48.10	43.70	39.36
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	48.23	43.82	39.49	48.79	43.79	49.49	44.49	48.23	43.82	39.49
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	48.90	44.48	40.16	49.45	44.45	50.16	45.16	48.90	44.48	40.16
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	42.60	40.47	34.56	43.89	38.89	44.56	39.56	42.60	40.47	34.56
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	43.40	41.25	35.34	44.68	39.68	45.34	40.34	43.40	41.25	35.34
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	44.04	41.88	35.96	45.31	40.31	45.96	40.96	44.04	41.88	35.96
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.83	41.41	35.42	44.91	39.91	45.42	40.42	43.83	41.41	35.42
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.65	41.24	35.25	44.74	39.74	45.25	40.25	43.65	41.24	35.25
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.19	40.78	34.80	44.28	39.28	44.80	39.80	43.19	40.78	34.80
200	0.0	14.7	9		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.11	46.71	41.59	50.94	45.94	51.59	46.59	50.11	46.71	41.59
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.26	46.88	41.75	51.09	46.09	51.75	46.75	50.26	46.88	41.75
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.67	47.23	42.15	51.49	46.49	52.15	47.15	50.67	47.23	42.15
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.82	43.42	39.09	48.38	43.38	49.09	44.09	47.82	43.42	39.09
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	47.86	43.46	39.13	48.42	43.42	49.13	44.13	47.86	43.46	39.13
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	48.47	44.05	39.74	49.03	44.03	49.74	44.74	48.47	44.05	39.74
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	42.70	40.57	34.66	43.99	38.99	44.66	39.66	42.70	40.57	34.66
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	43.51	41.36	35.44	44.78	39.78	45.44	40.44	43.51	41.36	35.44
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	44.14	41.98	36.06	45.41	40.41	46.06	41.06	44.14	41.98	36.06
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.71	41.30	35.30	44.79	39.79	45.30	40.30	43.71	41.30	35.30
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.54	41.13	35.14	44.63	39.63	45.14	40.14	43.54	41.13	35.14
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.08	40.68	34.70	44.18	39.18	44.70	39.70	43.08	40.68	34.70
201	0.0	14.7	10		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	51.19	47.58	42.62	51.96	46.96	52.62	47.62	51.19	47.58	42.62
									VL	totaal (0)	1	4.5	51.27	47.70	42.71	52.05	47.05	52.71	47.71	51.27	47.70	42.71
									VL	totaal (0)	1	7.5	51.75	48.13	43.19	52.52	47.52	53.19	48.19	51.75	48.13	43.19
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	49.49	45.08	40.75	50.05	45.05	50.75	45.75	49.49	45.08	40.75
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	49.47	45.06	40.73	50.03	45.03	50.73	45.73	49.47	45.06	40.73
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	50.12	45.70	41.38	50.67	45.67	51.38	46.38	50.12	45.70	41.38
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	42.86	40.72	34.82	44.15	39.15	44.82	39.82	42.86	40.72	34.82
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	43.61	41.46	35.55	44.89	39.89	45.55	40.55	43.61	41.46	35.55
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	44.24	42.08	36.17	45.51	40.51	46.17	41.17	44.24	42.08	36.17
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.65	41.24	35.25	44.74	39.74	45.25	40.25	43.65	41.24	35.25
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.50	41.09	35.10	44.59	39.59	45.10	40.10	43.50	41.09	35.10
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.11	40.71	34.73	44.21	39.21	44.73	39.73	43.11	40.71	34.73
202	0.0	14.7	11		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	51.03	47.46	42.47	51.81	46.81	52.47	47.47	51.03	47.46	42.47
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.84	47.36	42.31	51.65	46.65	52.31	47.31	50.84	47.36	42.31
									VL	totaal (0)	1	7.5	51.22	47.69	42.68	52.01	47.01	52.68	47.68	51.22	47.69	42.68
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	49.27	44.87	40.54	49.83	44.83	50.54	45.54	49.27	44.87	40.54
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	48.81	44.41	40.08	49.37	44.37	50.08	45.08	48.81	44.41	40.08
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	49.32	44.91	40.59	49.88	44.88	50.59	45.59	49.32	44.91	40.59
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	42.88	40.74	34.84	44.17	39.17	44.84	39.84	42.88	40.74	34.84
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	43.62	41.47	35.56	44.90	39.90	45.56	40.56	43.62	41.47	35.56
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	44.20	42.04	36.12	45.47	40.47	46.12	41.12	44.20	42.04	36.12
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.59	41.18	35.19	44.68	39.68	45.19	40.19	43.59	41.18	35.19
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.48	41.08	35.09	44.57	39.57	45.09	40.09	43.48	41.08	35.09
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.10	40.70	34.72	44.20	39.20	44.72	39.72	43.10	40.70	34.72
203	0.0	14.7	11		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	51.34	47.39	42.78	52.05	47.05	52.78	47.78	51.34	47.39	42.78
									VL	totaal (0)	1	4.5	51.33	47.43	42.79	52.05	47.05	52.79	47.79	51.33	47.43	42.79
									VL	totaal (0)	1	7.5	51.84	47.95	43.32	52.57	47.57	53.32	48.32	51.84	47.95	43.32
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	50.76	46.49	42.13	51.38	46.38	52.13	47.13	50.76	46.49	42.13
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	50.68	46.44	42.08	51.32	46.32	52.08	47.08	50.68	46.44	42.08

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	51.22	47.00	42.63	51.87	46.87	52.63	47.63	51.22	47.00	42.63
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	40.49	38.36	32.45	41.78	36.78	42.45	37.45	40.49	38.36	32.45
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	41.09	38.95	33.04	42.37	37.37	43.04	38.04	41.09	38.95	33.04
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	41.60	39.45	33.54	42.88	37.88	43.54	38.54	41.60	39.45	33.54
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	37.70	35.31	29.34	38.81	33.81	39.34	34.34	37.70	35.31	29.34
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	37.82	35.43	29.46	38.93	33.93	39.46	34.46	37.82	35.43	29.46
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	37.70	35.32	29.37	38.82	33.82	39.37	34.37	37.70	35.32	29.37
204	0.0	14.7	11		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	46.35	42.05	37.76	46.98	41.98	47.76	42.76	46.35	42.05	37.76
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.97	45.78	41.38	50.62	45.62	51.38	46.38	49.97	45.78	41.38
									VL	totaal (0)	1	7.5	52.29	48.09	43.69	52.94	47.94	53.69	48.69	52.29	48.09	43.69
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.31	41.98	37.71	46.93	41.93	47.71	42.71	46.31	41.98	37.71
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	49.92	45.70	41.32	50.56	45.56	51.32	46.32	49.92	45.70	41.32
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	52.26	48.03	43.65	52.90	47.90	53.65	48.65	52.26	48.03	43.65
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.27	23.04	17.06	26.47	21.47	27.06	22.06	25.27	23.04	17.06
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	29.68	27.50	21.58	30.94	25.94	31.58	26.58	29.68	27.50	21.58
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.59	28.41	22.49	31.85	26.85	32.49	27.49	30.59	28.41	22.49
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.00	15.69	9.82	19.19	14.19	19.82	14.82	18.00	15.69	9.82
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	23.13	20.79	14.88	24.29	19.29	24.88	19.88	23.13	20.79	14.88
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.42	22.06	16.13	25.56	20.56	26.13	21.13	24.42	22.06	16.13
205	0.0	14.7	10		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	46.15	41.66	37.46	46.71	41.71	47.46	42.46	46.15	41.66	37.46
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.23	44.95	40.57	49.84	44.84	50.57	45.57	49.23	44.95	40.57
									VL	totaal (0)	1	7.5	52.26	47.99	43.61	52.87	47.87	53.61	48.61	52.26	47.99	43.61
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.10	41.58	37.40	46.65	41.65	47.40	42.40	46.10	41.58	37.40
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	49.15	44.81	40.48	49.74	44.74	50.48	45.48	49.15	44.81	40.48
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	52.21	47.91	43.55	52.82	47.82	53.55	48.55	52.21	47.91	43.55
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.13	23.88	17.87	27.31	22.31	27.87	22.87	26.13	23.88	17.87
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	31.30	29.14	23.22	32.57	27.57	33.22	28.22	31.30	29.14	23.22
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	32.14	29.98	24.05	33.40	28.40	34.05	29.05	32.14	29.98	24.05
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.09	15.78	9.93	19.29	14.29	19.93	14.93	18.09	15.78	9.93
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	24.29	21.97	16.09	25.47	20.47	26.09	21.09	24.29	21.97	16.09
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	26.29	23.93	18.01	27.43	22.43	28.01	23.01	26.29	23.93	18.01
206	0.0	14.7	9		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	45.19	40.70	36.52	45.76	40.76	46.52	41.52	45.19	40.70	36.52
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.70	46.41	42.04	51.31	46.31	52.04	47.04	50.70	46.41	42.04
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.38	49.08	44.72	53.99	48.99	54.72	49.72	53.38	49.08	44.72
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.15	40.62	36.48	45.71	40.71	46.48	41.48	45.15	40.62	36.48
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	50.65	46.34	41.99	51.25	46.25	51.99	46.99	50.65	46.34	41.99
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	53.35	49.03	44.69	53.95	48.95	54.69	49.69	53.35	49.03	44.69
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.70	22.43	16.37	25.85	20.85	26.37	21.37	24.70	22.43	16.37
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	29.88	27.71	21.71	31.11	26.11	31.71	26.71	29.88	27.71	21.71
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.23	28.05	22.06	31.46	26.46	32.06	27.06	30.23	28.05	22.06
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.56	14.28	8.46	17.79	12.79	18.46	13.46	16.56	14.28	8.46
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	23.55	21.24	15.37	24.74	19.74	25.37	20.37	23.55	21.24	15.37
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.39	23.03	17.11	26.53	21.53	27.11	22.11	25.39	23.03	17.11
207	0.0	14.7	8		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	46.22	41.84	37.60	46.83	41.83	47.60	42.60	46.22	41.84	37.60
									VL	totaal (0)	1	4.5	51.98	47.70	43.32	52.59	47.59	53.32	48.32	51.98	47.70	43.32
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.38	50.08	45.72	54.99	49.99	55.72	50.72	54.38	50.08	45.72
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.17	41.75	37.54	46.77	41.77	47.54	42.54	46.17	41.75	37.54
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	51.93	47.63	43.27	52.54	47.54	53.27	48.27	51.93	47.63	43.27
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	54.36	50.04	45.70	54.96	49.96	55.70	50.70	54.36	50.04	45.70
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.58	24.33	18.30	27.75	22.75	28.30	23.30	26.58	24.33	18.30
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	31.63	29.45	23.46	32.86	27.86	33.46	28.46	31.63	29.45	23.46
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.27	28.09	22.09	31.50	26.50	32.09	27.09	30.27	28.09	22.09

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.05	15.74	9.89	19.25	14.25	19.89	14.89	18.05	15.74	9.89
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	23.46	21.15	15.30	24.66	19.66	25.30	20.30	23.46	21.15	15.30
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.02	22.66	16.74	26.16	21.16	26.74	21.74	25.02	22.66	16.74
208	0.0	14.7	7		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	45.94	41.46	37.27	46.51	41.51	47.27	42.27	45.94	41.46	37.27
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.58	49.32	44.92	54.19	49.19	54.92	49.92	53.58	49.32	44.92
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.39	51.09	46.74	56.00	51.00	56.74	51.74	55.39	51.09	46.74
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.88	41.36	37.20	46.44	41.44	47.20	42.20	45.88	41.36	37.20
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	53.53	49.23	44.85	54.13	49.13	54.85	49.85	53.53	49.23	44.85
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	55.37	51.06	46.71	55.97	50.97	56.71	51.71	55.37	51.06	46.71
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.11	24.84	18.79	28.26	23.26	28.79	23.79	27.11	24.84	18.79
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.07	31.89	25.91	35.30	30.30	35.91	30.91	34.07	31.89	25.91
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	31.75	29.57	23.58	32.98	27.98	33.58	28.58	31.75	29.57	23.58
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.93	15.64	9.81	19.15	14.15	19.81	14.81	17.93	15.64	9.81
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	24.21	21.91	16.07	25.42	20.42	26.07	21.07	24.21	21.91	16.07
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.31	22.95	17.03	26.45	21.45	27.03	22.03	25.31	22.95	17.03
209	0.0	14.7	6		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.19	43.86	39.58	48.81	43.81	49.58	44.58	48.19	43.86	39.58
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.97	51.73	47.33	56.59	51.59	57.33	52.33	55.97	51.73	47.33
									VL	totaal (0)	1	7.5	56.59	52.31	47.94	57.20	52.20	57.94	52.94	56.59	52.31	47.94
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.13	43.76	39.52	48.74	43.74	49.52	44.52	48.13	43.76	39.52
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	55.94	51.68	47.29	56.56	51.56	57.29	52.29	55.94	51.68	47.29
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	56.57	52.28	47.93	57.19	52.19	57.93	52.93	56.57	52.28	47.93
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	29.35	27.11	21.08	30.53	25.53	31.08	26.08	29.35	27.11	21.08
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.62	32.44	26.46	35.85	30.85	36.46	31.46	34.62	32.44	26.46
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	31.45	29.26	23.28	32.68	27.68	33.28	28.28	31.45	29.26	23.28
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.42	16.15	10.35	19.67	14.67	20.35	15.35	18.42	16.15	10.35
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	24.58	22.30	16.46	25.80	20.80	26.46	21.46	24.58	22.30	16.46
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.85	22.49	16.56	25.99	20.99	26.56	21.56	24.85	22.49	16.56
210	0.0	14.7	5		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	46.30	41.83	37.65	46.88	41.88	47.65	42.65	46.30	41.83	37.65
									VL	totaal (0)	1	4.5	57.83	53.58	49.20	58.46	53.46	59.20	54.20	57.83	53.58	49.20
									VL	totaal (0)	1	7.5	57.93	53.67	49.30	58.55	53.55	59.30	54.30	57.93	53.67	49.30
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.23	41.71	37.56	46.79	41.79	47.56	42.56	46.23	41.71	37.56
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	57.82	53.55	49.18	58.44	53.44	59.18	54.18	57.82	53.55	49.18
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	57.93	53.66	49.29	58.55	53.55	59.29	54.29	57.93	53.66	49.29
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	28.32	26.06	20.03	29.48	24.48	30.03	25.03	28.32	26.06	20.03
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	33.50	31.31	25.33	34.73	29.73	35.33	30.33	33.50	31.31	25.33
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	27.53	25.30	19.32	28.73	23.73	29.32	24.32	27.53	25.30	19.32
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.17	14.90	9.09	18.41	13.41	19.09	14.09	17.17	14.90	9.09
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	23.48	21.22	15.42	24.73	19.73	25.42	20.42	23.48	21.22	15.42
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	22.18	19.83	13.93	23.34	18.34	23.93	18.93	22.18	19.83	13.93
211	0.0	14.7	5		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	57.83	53.57	49.17	58.44	53.44	59.17	54.17	57.83	53.57	49.17
									VL	totaal (0)	1	4.5	59.24	54.99	50.59	59.86	54.86	60.59	55.59	59.24	54.99	50.59
									VL	totaal (0)	1	7.5	59.41	55.15	50.76	60.03	55.03	60.76	55.76	59.41	55.15	50.76
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	57.73	53.41	49.05	58.32	53.32	59.05	54.05	57.73	53.41	49.05
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	59.16	54.86	50.50	59.77	54.77	60.50	55.50	59.16	54.86	50.50
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	59.34	55.04	50.68	59.95	54.95	60.68	55.68	59.34	55.04	50.68
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	38.27	36.11	30.15	39.52	34.52	40.15	35.15	38.27	36.11	30.15
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	39.19	37.02	31.06	40.44	35.44	41.06	36.06	39.19	37.02	31.06
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	38.90	36.72	30.77	40.14	35.14	40.77	35.77	38.90	36.72	30.77
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	38.81	36.40	30.41	39.90	34.90	40.41	35.41	38.81	36.40	30.41
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	38.60	36.20	30.21	39.69	34.69	40.21	35.21	38.60	36.20	30.21
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	38.33	35.93	29.95	39.43	34.43	39.95	34.95	38.33	35.93	29.95
212	0.0	14.4	18		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.99	44.63	40.44	49.63	44.63	50.44	45.44	48.99	44.63	40.44

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	4.5	62.28	58.30	53.83	63.02	58.02	63.83	58.83	62.28	58.30	53.83
									VL	totaal (0)	1	7.5	62.31	58.29	53.85	63.04	58.04	63.85	58.85	62.31	58.29	53.85
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.98	44.61	40.43	49.62	44.62	50.43	45.43	48.98	44.61	40.43
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	62.28	58.30	53.83	63.02	58.02	63.83	58.83	62.28	58.30	53.83
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	62.30	58.29	53.84	63.04	58.04	63.84	58.84	62.30	58.29	53.84
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.51	22.19	16.11	25.62	20.62	26.11	21.11	24.51	22.19	16.11
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	29.51	27.29	21.29	30.71	25.71	31.29	26.29	29.51	27.29	21.29
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	31.05	28.83	22.82	32.25	27.25	32.82	27.82	31.05	28.83	22.82
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.41	12.27	6.64	15.81	10.81	16.64	11.64	14.41	12.27	6.64
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	21.35	19.26	13.67	22.79	17.79	23.67	18.67	21.35	19.26	13.67
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	21.28	19.17	13.57	22.71	17.71	23.57	18.57	21.28	19.17	13.57
213	0.0	14.4	17		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	47.92	43.56	39.36	48.56	43.56	49.36	44.36	47.92	43.56	39.36
									VL	totaal (0)	1	4.5	57.11	53.09	48.64	57.84	52.84	58.64	53.64	57.11	53.09	48.64
									VL	totaal (0)	1	7.5	60.61	56.61	52.16	61.35	56.35	62.16	57.16	60.61	56.61	52.16
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.89	43.52	39.33	48.52	43.52	49.33	44.33	47.89	43.52	39.33
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	57.10	53.07	48.63	57.83	52.83	58.63	53.63	57.10	53.07	48.63
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	60.61	56.60	52.15	61.35	56.35	62.15	57.15	60.61	56.60	52.15
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.23	22.93	16.86	26.35	21.35	26.86	21.86	25.23	22.93	16.86
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	30.96	28.76	22.76	32.17	27.17	32.76	27.76	30.96	28.76	22.76
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	31.77	29.56	23.56	32.98	27.98	33.56	28.56	31.77	29.56	23.56
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	13.73	11.56	5.89	15.09	10.09	15.89	10.89	13.73	11.56	5.89
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	18.09	15.99	10.39	19.52	14.52	20.39	15.39	18.09	15.99	10.39
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	18.44	16.24	10.52	19.76	14.76	20.52	15.52	18.44	16.24	10.52
214	0.0	14.4	16		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	46.69	42.32	38.12	47.32	42.32	48.12	43.12	46.69	42.32	38.12
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.21	49.07	44.68	53.89	48.89	54.68	49.68	53.21	49.07	44.68
									VL	totaal (0)	1	7.5	58.99	55.03	50.54	59.74	54.74	60.54	55.54	58.99	55.03	50.54
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.65	42.26	38.08	47.28	42.28	48.08	43.08	46.65	42.26	38.08
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	53.17	49.01	44.64	53.85	48.85	54.64	49.64	53.17	49.01	44.64
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	58.98	55.02	50.53	59.73	54.73	60.53	55.53	58.98	55.02	50.53
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.70	23.41	17.35	26.83	21.83	27.35	22.35	25.70	23.41	17.35
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	31.99	29.79	23.80	33.21	28.21	33.80	28.80	31.99	29.79	23.80
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	32.13	29.93	23.93	33.34	28.34	33.93	28.93	32.13	29.93	23.93
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.32	12.11	6.38	15.63	10.63	16.38	11.38	14.32	12.11	6.38
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	19.27	17.12	11.46	20.65	15.65	21.46	16.46	19.27	17.12	11.46
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	20.43	18.15	12.34	21.67	16.67	22.34	17.34	20.43	18.15	12.34
215	0.0	14.4	15		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	45.78	41.43	37.22	46.42	41.42	47.22	42.22	45.78	41.43	37.22
									VL	totaal (0)	1	4.5	51.46	47.33	42.95	52.15	47.15	52.95	47.95	51.46	47.33	42.95
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.67	51.65	47.19	56.40	51.40	57.19	52.19	55.67	51.65	47.19
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.74	41.36	37.18	46.37	41.37	47.18	42.18	45.74	41.36	37.18
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	51.42	47.26	42.90	52.11	47.11	52.90	47.90	51.42	47.26	42.90
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	55.65	51.63	47.18	56.38	51.38	57.18	52.18	55.65	51.63	47.18
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.35	23.05	16.99	26.48	21.48	26.99	21.99	25.35	23.05	16.99
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	31.06	28.86	22.87	32.28	27.28	32.87	27.87	31.06	28.86	22.87
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.35	28.13	22.13	31.55	26.55	32.13	27.13	30.35	28.13	22.13
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.54	12.32	6.58	15.84	10.84	16.58	11.58	14.54	12.32	6.58
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	21.15	18.89	13.10	22.41	17.41	23.10	18.10	21.15	18.89	13.10
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	23.22	20.89	15.00	24.39	19.39	25.00	20.00	23.22	20.89	15.00
216	0.0	14.4	14		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	44.89	40.52	36.32	45.52	40.52	46.32	41.32	44.89	40.52	36.32
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.84	46.72	42.33	51.54	46.54	52.33	47.33	50.84	46.72	42.33
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.98	49.94	45.50	54.70	49.70	55.50	50.50	53.98	49.94	45.50
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.84	40.44	36.27	45.46	40.46	46.27	41.27	44.84	40.44	36.27
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	50.80	46.66	42.29	51.49	46.49	52.29	47.29	50.80	46.66	42.29

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	53.95	49.91	45.47	54.67	49.67	55.47	50.47	53.95	49.91	45.47
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.54	22.25	16.19	25.67	20.67	26.19	21.19	24.54	22.25	16.19
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	29.50	27.30	21.30	30.71	25.71	31.30	26.30	29.50	27.30	21.30
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	29.94	27.72	21.72	31.14	26.14	31.72	26.72	29.94	27.72	21.72
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.35	13.09	7.28	16.60	11.60	17.28	12.28	15.35	13.09	7.28
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	22.88	20.55	14.67	24.06	19.06	24.67	19.67	22.88	20.55	14.67
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.40	23.04	17.12	26.54	21.54	27.12	22.12	25.40	23.04	17.12
217	0.0	14.4	13		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	45.37	40.99	36.79	45.99	40.99	46.79	41.79	45.37	40.99	36.79
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.03	47.78	43.41	52.66	47.66	53.41	48.41	52.03	47.78	43.41
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.74	49.55	45.16	54.40	49.40	55.16	50.16	53.74	49.55	45.16
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.33	40.93	36.75	45.95	40.95	46.75	41.75	45.33	40.93	36.75
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	52.00	47.72	43.37	52.62	47.62	53.37	48.37	52.00	47.72	43.37
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	53.71	49.49	45.12	54.36	49.36	55.12	50.12	53.71	49.49	45.12
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.00	21.69	15.63	25.12	20.12	25.63	20.63	24.00	21.69	15.63
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	30.15	27.95	21.97	31.37	26.37	31.97	26.97	30.15	27.95	21.97
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	31.59	29.38	23.40	32.80	27.80	33.40	28.40	31.59	29.38	23.40
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.35	13.06	7.24	16.58	11.58	17.24	12.24	15.35	13.06	7.24
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	23.15	20.82	14.93	24.32	19.32	24.93	19.93	23.15	20.82	14.93
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.58	23.22	17.29	26.72	21.72	27.29	22.29	25.58	23.22	17.29
218	0.0	14.4	12		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	47.10	42.67	38.43	47.68	42.68	48.43	43.43	47.10	42.67	38.43
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.39	48.09	43.73	53.00	48.00	53.73	48.73	52.39	48.09	43.73
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.58	50.34	45.96	55.21	50.21	55.96	50.96	54.58	50.34	45.96
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.08	42.63	38.40	47.65	42.65	48.40	43.40	47.08	42.63	38.40
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	52.37	48.06	43.71	52.97	47.97	53.71	48.71	52.37	48.06	43.71
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	54.56	50.30	45.93	55.18	50.18	55.93	50.93	54.56	50.30	45.93
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	23.51	21.21	15.16	24.64	19.64	25.16	20.16	23.51	21.21	15.16
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	28.36	26.15	20.18	29.58	24.58	30.18	25.18	28.36	26.15	20.18
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.64	28.43	22.45	31.85	26.85	32.45	27.45	30.64	28.43	22.45
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.94	12.63	6.77	16.14	11.14	16.77	11.77	14.94	12.63	6.77
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	22.02	19.65	13.71	23.15	18.15	23.71	18.71	22.02	19.65	13.71
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.34	21.97	16.02	25.47	20.47	26.02	21.02	24.34	21.97	16.02
219	0.0	14.4	12		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.24	37.64	33.50	42.76	37.76	43.50	38.50	42.24	37.64	33.50
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.38	46.10	41.67	50.97	45.97	51.67	46.67	50.38	46.10	41.67
									VL	totaal (0)	1	7.5	52.87	48.56	44.16	53.45	48.45	54.16	49.16	52.87	48.56	44.16
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.18	37.54	33.43	42.69	37.69	43.43	38.43	42.18	37.54	33.43
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	50.25	45.88	41.51	50.81	45.81	51.51	46.51	50.25	45.88	41.51
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	52.78	48.41	44.06	53.35	48.35	54.06	49.06	52.78	48.41	44.06
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	22.66	20.38	14.33	23.80	18.80	24.33	19.33	22.66	20.38	14.33
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	33.90	31.76	25.85	35.18	30.18	35.85	30.85	33.90	31.76	25.85
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	34.79	32.64	26.71	36.06	31.06	36.71	31.71	34.79	32.64	26.71
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.23	14.91	9.04	18.42	13.42	19.04	14.04	17.23	14.91	9.04
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	29.33	26.96	21.03	30.46	25.46	31.03	26.03	29.33	26.96	21.03
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	29.89	27.53	21.61	31.03	26.03	31.61	26.61	29.89	27.53	21.61
220	0.0	14.4	12		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	51.38	47.46	42.93	52.14	47.14	52.93	47.93	51.38	47.46	42.93
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.91	48.97	44.46	53.66	48.66	54.46	49.46	52.91	48.97	44.46
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.42	49.46	44.97	54.17	49.17	54.97	49.97	53.42	49.46	44.97
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	51.19	47.18	42.73	51.93	46.93	52.73	47.73	51.19	47.18	42.73
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	52.76	48.74	44.30	53.49	48.49	54.30	49.30	52.76	48.74	44.30
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	53.27	49.24	44.81	54.00	49.00	54.81	49.81	53.27	49.24	44.81
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	36.81	34.67	28.77	38.10	33.10	38.77	33.77	36.81	34.67	28.77
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	37.29	35.14	29.25	38.58	33.58	39.25	34.25	37.29	35.14	29.25
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	37.82	35.67	29.77	39.10	34.10	39.77	34.77	37.82	35.67	29.77

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	29.91	27.57	21.67	31.07	26.07	31.67	26.67	29.91	27.57	21.67
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	30.59	28.22	22.29	31.72	26.72	32.29	27.29	30.59	28.22	22.29
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	30.68	28.33	22.42	31.83	26.83	32.42	27.42	30.68	28.33	22.42
221	0.0	14.4	13		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	52.19	48.25	43.74	52.94	47.94	53.74	48.74	52.19	48.25	43.74
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.02	50.06	45.57	54.77	49.77	55.57	50.57	54.02	50.06	45.57
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.31	50.34	45.85	55.05	50.05	55.85	50.85	54.31	50.34	45.85
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	52.07	48.07	43.62	52.81	47.81	53.62	48.62	52.07	48.07	43.62
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	53.92	49.91	45.47	54.66	49.66	55.47	50.47	53.92	49.91	45.47
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	54.20	50.18	45.74	54.93	49.93	55.74	50.74	54.20	50.18	45.74
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	35.64	33.49	27.59	36.92	31.92	37.59	32.59	35.64	33.49	27.59
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	36.79	34.64	28.74	38.07	33.07	38.74	33.74	36.79	34.64	28.74
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	37.40	35.25	29.35	38.68	33.68	39.35	34.35	37.40	35.25	29.35
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	28.79	26.46	20.58	29.97	24.97	30.58	25.58	28.79	26.46	20.58
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	29.72	27.35	21.42	30.85	25.85	31.42	26.42	29.72	27.35	21.42
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	29.59	27.25	21.34	30.75	25.75	31.34	26.34	29.59	27.25	21.34
222	0.0	14.4	14		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	53.04	49.08	44.59	53.79	48.79	54.59	49.59	53.04	49.08	44.59
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.93	50.96	46.48	55.68	50.68	56.48	51.48	54.93	50.96	46.48
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.08	51.10	46.63	55.82	50.82	56.63	51.63	55.08	51.10	46.63
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	52.97	48.97	44.51	53.71	48.71	54.51	49.51	52.97	48.97	44.51
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	54.87	50.86	46.41	55.61	50.61	56.41	51.41	54.87	50.86	46.41
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	55.01	50.99	46.55	55.74	50.74	56.55	51.55	55.01	50.99	46.55
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	34.73	32.57	26.68	36.01	31.01	36.68	31.68	34.73	32.57	26.68
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	35.79	33.63	27.73	37.07	32.07	37.73	32.73	35.79	33.63	27.73
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	36.62	34.45	28.55	37.89	32.89	38.55	33.55	36.62	34.45	28.55
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	27.28	24.96	19.09	28.47	23.47	29.09	24.09	27.28	24.96	19.09
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	28.59	26.23	20.30	29.73	24.73	30.30	25.30	28.59	26.23	20.30
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	28.42	26.08	20.18	29.58	24.58	30.18	25.18	28.42	26.08	20.18
223	0.0	14.4	15		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	54.59	50.62	46.14	55.34	50.34	56.14	51.14	54.59	50.62	46.14
									VL	totaal (0)	1	4.5	56.32	52.34	47.87	57.06	52.06	57.87	52.87	56.32	52.34	47.87
									VL	totaal (0)	1	7.5	56.45	52.46	48.00	57.19	52.19	58.00	53.00	56.45	52.46	48.00
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	54.53	50.54	46.08	55.27	50.27	56.08	51.08	54.53	50.54	46.08
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	56.29	52.29	47.83	57.03	52.03	57.83	52.83	56.29	52.29	47.83
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	56.41	52.40	47.95	57.15	52.15	57.95	52.95	56.41	52.40	47.95
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	34.72	32.56	26.67	36.00	31.00	36.67	31.67	34.72	32.56	26.67
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.76	32.59	26.70	36.03	31.03	36.70	31.70	34.76	32.59	26.70
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.88	33.71	27.80	37.15	32.15	37.80	32.80	35.88	33.71	27.80
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	26.85	24.53	18.67	28.04	23.04	28.67	23.67	26.85	24.53	18.67
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	28.13	25.77	19.84	29.27	24.27	29.84	24.84	28.13	25.77	19.84
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	27.78	25.44	19.55	28.95	23.95	29.55	24.55	27.78	25.44	19.55
224	0.0	14.4	16		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	56.19	52.23	47.74	56.94	51.94	57.74	52.74	56.19	52.23	47.74
									VL	totaal (0)	1	4.5	57.73	53.75	49.28	58.47	53.47	59.28	54.28	57.73	53.75	49.28
									VL	totaal (0)	1	7.5	57.84	53.86	49.39	58.58	53.58	59.39	54.39	57.84	53.86	49.39
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	56.16	52.18	47.71	56.90	51.90	57.71	52.71	56.16	52.18	47.71
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	57.70	53.71	49.25	58.44	53.44	59.25	54.25	57.70	53.71	49.25
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	57.81	53.81	49.36	58.55	53.55	59.36	54.36	57.81	53.81	49.36
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	34.47	32.30	26.40	35.74	30.74	36.40	31.40	34.47	32.30	26.40
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.63	32.46	26.56	35.90	30.90	36.56	31.56	34.63	32.46	26.56
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.67	33.50	27.59	36.94	31.94	37.59	32.59	35.67	33.50	27.59
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	25.63	23.34	17.50	26.85	21.85	27.50	22.50	25.63	23.34	17.50
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	26.80	24.45	18.55	27.96	22.96	28.55	23.55	26.80	24.45	18.55
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	26.68	24.35	18.48	27.86	22.86	28.48	23.48	26.68	24.35	18.48
225	0.0	14.4	17		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	57.92	53.95	49.47	58.67	53.67	59.47	54.47	57.92	53.95	49.47

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	4.5	59.16	55.18	50.71	59.90	54.90	60.71	55.71	59.16	55.18	50.71
									VL	totaal (0)	1	7.5	59.30	55.31	50.84	60.04	55.04	60.84	55.84	59.30	55.31	50.84
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	57.90	53.92	49.45	58.64	53.64	59.45	54.45	57.90	53.92	49.45
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	59.14	55.15	50.69	59.88	54.88	60.69	55.69	59.14	55.15	50.69
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	59.27	55.28	50.82	60.01	55.01	60.82	55.82	59.27	55.28	50.82
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	34.45	32.28	26.38	35.72	30.72	36.38	31.38	34.45	32.28	26.38
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.81	32.63	26.74	36.08	31.08	36.74	31.74	34.81	32.63	26.74
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.70	33.53	27.62	36.97	31.97	37.62	32.62	35.70	33.53	27.62
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	25.28	22.98	17.15	26.50	21.50	27.15	22.15	25.28	22.98	17.15
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	26.30	23.96	18.07	27.47	22.47	28.07	23.07	26.30	23.96	18.07
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	26.59	24.27	18.39	27.77	22.77	28.39	23.39	26.59	24.27	18.39
226	0.0	14.4	18		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	59.93	55.97	51.48	60.68	55.68	61.48	56.48	59.93	55.97	51.48
									VL	totaal (0)	1	4.5	60.65	56.67	52.20	61.39	56.39	62.20	57.20	60.65	56.67	52.20
									VL	totaal (0)	1	7.5	60.80	56.82	52.35	61.54	56.54	62.35	57.35	60.80	56.82	52.35
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	59.92	55.95	51.47	60.67	55.67	61.47	56.47	59.92	55.95	51.47
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	60.64	56.65	52.19	61.38	56.38	62.19	57.19	60.64	56.65	52.19
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	60.79	56.79	52.33	61.53	56.53	62.33	57.33	60.79	56.79	52.33
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	34.42	32.25	26.35	35.69	30.69	36.35	31.35	34.42	32.25	26.35
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.68	32.51	26.61	35.95	30.95	36.61	31.61	34.68	32.51	26.61
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.45	33.27	27.37	36.71	31.71	37.37	32.37	35.45	33.27	27.37
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	24.38	22.10	16.29	25.62	20.62	26.29	21.29	24.38	22.10	16.29
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	25.19	22.87	16.99	26.37	21.37	26.99	21.99	25.19	22.87	16.99
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.59	23.28	17.41	26.78	21.78	27.41	22.41	25.59	23.28	17.41
227	0.0	14.4	18		gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	64.78	60.83	56.34	65.53	60.53	66.34	61.34	64.78	60.83	56.34
									VL	totaal (0)	1	7.5	64.77	60.78	56.32	65.51	60.51	66.32	61.32	64.77	60.78	56.32
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	64.78	60.83	56.34	65.53	60.53	66.34	61.34	64.78	60.83	56.34
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	64.77	60.78	56.32	65.51	60.51	66.32	61.32	64.77	60.78	56.32
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	25.66	23.44	17.45	26.86	21.86	27.45	22.45	25.66	23.44	17.45
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	26.68	24.47	18.47	27.89	22.89	28.47	23.47	26.68	24.47	18.47
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	15.28	13.25	7.74	16.80	11.80	17.74	12.74	15.28	13.25	7.74
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	12.33	10.36	4.90	13.91	8.91	14.90	9.90	12.33	10.36	4.90
228	0.0	14.4	19		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	60.14	56.16	51.69	60.88	55.88	61.69	56.69	60.14	56.16	51.69
									VL	totaal (0)	1	4.5	60.46	56.47	52.01	61.20	56.20	62.01	57.01	60.46	56.47	52.01
									VL	totaal (0)	1	7.5	60.65	56.67	52.20	61.39	56.39	62.20	57.20	60.65	56.67	52.20
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	60.13	56.15	51.68	60.87	55.87	61.68	56.68	60.13	56.15	51.68
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	60.45	56.45	51.99	61.19	56.19	61.99	56.99	60.45	56.45	51.99
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	60.64	56.65	52.19	61.38	56.38	62.19	57.19	60.64	56.65	52.19
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	33.82	31.64	25.75	35.09	30.09	35.75	30.75	33.82	31.64	25.75
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.21	32.04	26.14	35.48	30.48	36.14	31.14	34.21	32.04	26.14
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.17	32.99	27.09	36.43	31.43	37.09	32.09	35.17	32.99	27.09
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	23.38	21.12	15.31	24.63	19.63	25.31	20.31	23.38	21.12	15.31
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	24.18	21.87	16.00	25.37	20.37	26.00	21.00	24.18	21.87	16.00
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.48	22.17	16.31	25.68	20.68	26.31	21.31	24.48	22.17	16.31
229	0.0	14.4	20		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	57.90	53.93	49.44	58.64	53.64	59.44	54.44	57.90	53.93	49.44
									VL	totaal (0)	1	4.5	58.72	54.74	50.27	59.46	54.46	60.27	55.27	58.72	54.74	50.27
									VL	totaal (0)	1	7.5	58.77	54.79	50.32	59.51	54.51	60.32	55.32	58.77	54.79	50.32
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	57.88	53.89	49.42	58.62	53.62	59.42	54.42	57.88	53.89	49.42
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	58.71	54.71	50.25	59.45	54.45	60.25	55.25	58.71	54.71	50.25
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	58.75	54.75	50.29	59.49	54.49	60.29	55.29	58.75	54.75	50.29
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	34.46	32.29	26.40	35.73	30.73	36.40	31.40	34.46	32.29	26.40
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.76	32.58	26.69	36.03	31.03	36.69	31.69	34.76	32.58	26.69
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.71	33.53	27.63	36.97	31.97	37.63	32.63	35.71	33.53	27.63

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	24.18	21.90	16.09	25.42	20.42	26.09	21.09	24.18	21.90	16.09
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	25.05	22.71	16.82	26.22	21.22	26.82	21.82	25.05	22.71	16.82
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.98	22.67	16.81	26.18	21.18	26.81	21.81	24.98	22.67	16.81
230	0.0	14.4	21		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	56.06	52.10	47.61	56.81	51.81	57.61	52.61	56.06	52.10	47.61
									VL	totaal (0)	1	4.5	57.46	53.48	49.00	58.20	53.20	59.00	54.00	57.46	53.48	49.00
									VL	totaal (0)	1	7.5	57.55	53.57	49.10	58.29	53.29	59.10	54.10	57.55	53.57	49.10
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	56.03	52.04	47.57	56.77	51.77	57.57	52.57	56.03	52.04	47.57
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	57.43	53.43	48.97	58.17	53.17	58.97	53.97	57.43	53.43	48.97
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	57.51	53.51	49.06	58.25	53.25	59.06	54.06	57.51	53.51	49.06
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	35.03	32.87	26.98	36.31	31.31	36.98	31.98	35.03	32.87	26.98
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	35.45	33.27	27.38	36.72	31.72	37.38	32.38	35.45	33.27	27.38
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	36.36	34.18	28.28	37.62	32.62	38.28	33.28	36.36	34.18	28.28
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	24.94	22.66	16.83	26.17	21.17	26.83	21.83	24.94	22.66	16.83
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	26.04	23.69	17.79	27.20	22.20	27.79	22.79	26.04	23.69	17.79
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.78	23.46	17.59	26.97	21.97	27.59	22.59	25.78	23.46	17.59
231	0.0	14.4	22		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	54.61	50.66	46.17	55.36	50.36	56.17	51.17	54.61	50.66	46.17
									VL	totaal (0)	1	4.5	56.29	52.32	47.84	57.04	52.04	57.84	52.84	56.29	52.32	47.84
									VL	totaal (0)	1	7.5	56.41	52.43	47.95	57.15	52.15	57.95	52.95	56.41	52.43	47.95
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	54.55	50.56	46.10	55.29	50.29	56.10	51.10	54.55	50.56	46.10
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	56.25	52.25	47.79	56.99	51.99	57.79	52.79	56.25	52.25	47.79
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	56.35	52.34	47.89	57.09	52.09	57.89	52.89	56.35	52.34	47.89
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	35.70	33.53	27.65	36.98	31.98	37.65	32.65	35.70	33.53	27.65
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	36.06	33.89	28.00	37.33	32.33	38.00	33.00	36.06	33.89	28.00
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	36.96	34.79	28.89	38.23	33.23	38.89	33.89	36.96	34.79	28.89
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	25.93	23.63	17.78	27.14	22.14	27.78	22.78	25.93	23.63	17.78
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	27.13	24.77	18.85	28.27	23.27	28.85	23.85	27.13	24.77	18.85
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	26.51	24.18	18.30	27.69	22.69	28.30	23.30	26.51	24.18	18.30
232	0.0	14.4	23		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	53.18	49.24	44.74	53.94	48.94	54.74	49.74	53.18	49.24	44.74
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.02	51.06	46.57	55.77	50.77	56.57	51.57	55.02	51.06	46.57
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.18	51.21	46.72	55.92	50.92	56.72	51.72	55.18	51.21	46.72
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	53.08	49.08	44.62	53.82	48.82	54.62	49.62	53.08	49.08	44.62
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	54.95	50.94	46.49	55.69	50.69	56.49	51.49	54.95	50.94	46.49
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	55.09	51.08	46.63	55.83	50.83	56.63	51.63	55.09	51.08	46.63
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	36.42	34.26	28.38	37.70	32.70	38.38	33.38	36.42	34.26	28.38
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	36.77	34.60	28.72	38.05	33.05	38.72	33.72	36.77	34.60	28.72
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	37.65	35.47	29.58	38.92	33.92	39.58	34.58	37.65	35.47	29.58
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	27.28	24.96	19.10	28.47	23.47	29.10	24.10	27.28	24.96	19.10
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	28.11	25.75	19.82	29.25	24.25	29.82	24.82	28.11	25.75	19.82
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	27.68	25.35	19.46	28.85	23.85	29.46	24.46	27.68	25.35	19.46
233	0.0	14.4	24		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	52.02	48.09	43.57	52.77	47.77	53.57	48.57	52.02	48.09	43.57
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.89	49.94	45.44	54.64	49.64	55.44	50.44	53.89	49.94	45.44
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.14	50.18	45.69	54.89	49.89	55.69	50.69	54.14	50.18	45.69
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	51.86	47.86	43.41	52.60	47.60	53.41	48.41	51.86	47.86	43.41
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	53.77	49.76	45.31	54.51	49.51	55.31	50.31	53.77	49.76	45.31
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	54.02	49.99	45.55	54.75	49.75	55.55	50.55	54.02	49.99	45.55
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	36.86	34.70	28.82	38.14	33.14	38.82	33.82	36.86	34.70	28.82
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	37.45	35.28	29.40	38.73	33.73	39.40	34.40	37.45	35.28	29.40
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	38.32	36.14	30.25	39.59	34.59	40.25	35.25	38.32	36.14	30.25
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	28.42	26.09	20.21	29.60	24.60	30.21	25.21	28.42	26.09	20.21
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	29.34	26.98	21.04	30.48	25.48	31.04	26.04	29.34	26.98	21.04
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	29.05	26.71	20.80	30.21	25.21	30.80	25.80	29.05	26.71	20.80
234	0.0	14.4	25		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	51.06	47.16	42.62	51.82	46.82	52.62	47.62	51.06	47.16	42.62

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.78	48.85	44.34	53.54	48.54	54.34	49.34	52.78	48.85	44.34
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.32	49.38	44.87	54.07	49.07	54.87	49.87	53.32	49.38	44.87
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	50.85	46.84	42.39	51.59	46.59	52.39	47.39	50.85	46.84	42.39
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	52.61	48.59	44.15	53.34	48.34	54.15	49.15	52.61	48.59	44.15
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	53.14	49.11	44.67	53.87	48.87	54.67	49.67	53.14	49.11	44.67
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	37.13	34.98	29.09	38.42	33.42	39.09	34.09	37.13	34.98	29.09
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	37.98	35.82	29.93	39.26	34.26	39.93	34.93	37.98	35.82	29.93
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	38.86	36.69	30.80	40.13	35.13	40.80	35.80	38.86	36.69	30.80
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	29.79	27.45	21.56	30.96	25.96	31.56	26.56	29.79	27.45	21.56
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	30.30	27.94	22.01	31.44	26.44	32.01	27.01	30.30	27.94	22.01
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	30.41	28.06	22.15	31.56	26.56	32.15	27.15	30.41	28.06	22.15
235	0.0	14.4	26		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.94	47.01	42.47	51.69	46.69	52.47	47.47	50.94	47.01	42.47
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.12	49.12	44.61	53.84	48.84	54.61	49.61	53.12	49.12	44.61
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.39	50.35	45.85	55.09	50.09	55.85	50.85	54.39	50.35	45.85
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	50.68	46.62	42.19	51.39	46.39	52.19	47.19	50.68	46.62	42.19
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	52.91	48.80	44.37	53.60	48.60	54.37	49.37	52.91	48.80	44.37
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	54.21	50.06	45.64	54.88	49.88	55.64	50.64	54.21	50.06	45.64
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	37.58	35.43	29.54	38.87	33.87	39.54	34.54	37.58	35.43	29.54
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	39.09	36.92	31.03	40.36	35.36	41.03	36.03	39.09	36.92	31.03
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	39.96	37.79	31.90	41.23	36.23	41.90	36.90	39.96	37.79	31.90
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	31.31	28.96	23.05	32.46	27.46	33.05	28.05	31.31	28.96	23.05
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	32.37	30.00	24.06	33.50	28.50	34.06	29.06	32.37	30.00	24.06
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	32.48	30.12	24.20	33.62	28.62	34.20	29.20	32.48	30.12	24.20
236	0.0	14.4	26		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	40.32	35.91	31.62	40.89	35.89	41.62	36.62	40.32	35.91	31.62
									VL	totaal (0)	1	4.5	45.51	41.72	36.92	46.23	41.23	46.92	41.92	45.51	41.72	36.92
									VL	totaal (0)	1	7.5	47.70	43.77	39.07	48.38	43.38	49.07	44.07	47.70	43.77	39.07
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	39.99	35.34	31.25	40.51	35.51	41.25	36.25	39.99	35.34	31.25
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	44.36	39.93	35.61	44.91	39.91	45.61	40.61	44.36	39.93	35.61
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	46.87	42.46	38.13	47.43	42.43	48.13	43.13	46.87	42.46	38.13
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	28.47	26.22	20.23	29.66	24.66	30.23	25.23	28.47	26.22	20.23
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	38.36	36.20	30.27	39.62	34.62	40.27	35.27	38.36	36.20	30.27
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	39.32	37.15	31.21	40.57	35.57	41.21	36.21	39.32	37.15	31.21
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	20.05	17.73	11.86	21.24	16.24	21.86	16.86	20.05	17.73	11.86
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	31.64	29.28	23.35	32.78	27.78	33.35	28.35	31.64	29.28	23.35
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	32.35	29.99	24.07	33.49	28.49	34.07	29.07	32.35	29.99	24.07
237	0.0	14.4	26		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.00	38.69	34.46	43.65	38.65	44.46	39.46	43.00	38.69	34.46
									VL	totaal (0)	1	4.5	46.66	42.55	38.18	47.37	42.37	48.18	43.18	46.66	42.55	38.18
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.36	46.34	41.89	51.09	46.09	51.89	46.89	50.36	46.34	41.89
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.95	38.62	34.41	43.60	38.60	44.41	39.41	42.95	38.62	34.41
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	46.64	42.51	38.15	47.34	42.34	48.15	43.15	46.64	42.51	38.15
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	50.34	46.31	41.87	51.07	46.07	51.87	46.87	50.34	46.31	41.87
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	22.77	20.49	14.42	23.91	18.91	24.42	19.42	22.77	20.49	14.42
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	23.43	21.15	15.09	24.57	19.57	25.09	20.09	23.43	21.15	15.09
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	26.90	24.65	18.61	28.07	23.07	28.61	23.61	26.90	24.65	18.61
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.75	12.50	6.72	16.02	11.02	16.72	11.72	14.75	12.50	6.72
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	17.92	15.57	9.66	19.07	14.07	19.66	14.66	17.92	15.57	9.66
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	20.59	18.24	12.33	21.74	16.74	22.33	17.33	20.59	18.24	12.33
238	0.0	14.4	25		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.40	39.10	34.86	44.05	39.05	44.86	39.86	43.40	39.10	34.86
									VL	totaal (0)	1	4.5	47.59	43.49	39.11	48.30	43.30	49.11	44.11	47.59	43.49	39.11
									VL	totaal (0)	1	7.5	51.62	47.61	43.16	52.36	47.36	53.16	48.16	51.62	47.61	43.16
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.36	39.02	34.81	44.00	39.00	44.81	39.81	43.36	39.02	34.81
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	47.57	43.45	39.08	48.27	43.27	49.08	44.08	47.57	43.45	39.08

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	51.60	47.58	43.13	52.33	47.33	53.13	48.13	51.60	47.58	43.13
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	23.06	20.77	14.71	24.19	19.19	24.71	19.71	23.06	20.77	14.71
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	23.68	21.40	15.34	24.82	19.82	25.34	20.34	23.68	21.40	15.34
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	27.08	24.83	18.80	28.25	23.25	28.80	23.80	27.08	24.83	18.80
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.19	12.95	7.18	16.47	11.47	17.18	12.18	15.19	12.95	7.18
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	19.35	17.05	11.21	20.56	15.56	21.21	16.21	19.35	17.05	11.21
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	21.85	19.53	13.67	23.04	18.04	23.67	18.67	21.85	19.53	13.67
239	0.0	14.4	24		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.77	39.50	35.24	44.43	39.43	45.24	40.24	43.77	39.50	35.24
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.69	44.61	40.21	49.41	44.41	50.21	45.21	48.69	44.61	40.21
									VL	totaal (0)	1	7.5	52.99	49.02	44.54	53.74	48.74	54.54	49.54	52.99	49.02	44.54
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.72	39.41	35.18	44.37	39.37	45.18	40.18	43.72	39.41	35.18
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	48.67	44.59	40.20	49.39	44.39	50.20	45.20	48.67	44.59	40.20
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	52.98	49.00	44.53	53.72	48.72	54.53	49.53	52.98	49.00	44.53
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.55	22.27	16.20	25.69	20.69	26.20	21.20	24.55	22.27	16.20
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	23.89	21.61	15.56	25.03	20.03	25.56	20.56	23.89	21.61	15.56
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	27.28	25.03	19.00	28.45	23.45	29.00	24.00	27.28	25.03	19.00
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.12	12.90	7.15	16.42	11.42	17.15	12.15	15.12	12.90	7.15
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	16.23	13.98	8.20	17.50	12.50	18.20	13.20	16.23	13.98	8.20
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	18.35	16.11	10.34	19.63	14.63	20.34	15.34	18.35	16.11	10.34
240	0.0	14.4	23		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	44.34	40.06	35.81	45.00	40.00	45.81	40.81	44.34	40.06	35.81
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.00	45.94	41.53	50.72	45.72	51.53	46.53	50.00	45.94	41.53
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.20	50.23	45.75	54.95	49.95	55.75	50.75	54.20	50.23	45.75
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.29	39.99	35.76	44.95	39.95	45.76	40.76	44.29	39.99	35.76
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	49.98	45.92	41.51	50.70	45.70	51.51	46.51	49.98	45.92	41.51
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	54.19	50.22	45.74	54.94	49.94	55.74	50.74	54.19	50.22	45.74
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.11	21.82	15.75	25.24	20.24	25.75	20.75	24.11	21.82	15.75
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	24.18	21.90	15.84	25.32	20.32	25.84	20.84	24.18	21.90	15.84
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	27.57	25.32	19.29	28.74	23.74	29.29	24.29	27.57	25.32	19.29
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.50	12.30	6.58	15.82	10.82	16.58	11.58	14.50	12.30	6.58
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	13.93	11.75	6.05	15.27	10.27	16.05	11.05	13.93	11.75	6.05
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	15.41	13.30	7.69	16.83	11.83	17.69	12.69	15.41	13.30	7.69
241	0.0	14.4	22		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	45.18	40.92	36.65	45.84	40.84	46.65	41.65	45.18	40.92	36.65
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.21	48.19	43.75	52.94	47.94	53.75	48.75	52.21	48.19	43.75
									VL	totaal (0)	1	7.5	56.05	52.10	47.60	56.80	51.80	57.60	52.60	56.05	52.10	47.60
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.14	40.85	36.61	45.80	40.80	46.61	41.61	45.14	40.85	36.61
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	52.20	48.18	43.74	52.93	47.93	53.74	48.74	52.20	48.18	43.74
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	56.04	52.09	47.59	56.79	51.79	57.59	52.59	56.04	52.09	47.59
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.49	22.20	16.13	25.62	20.62	26.13	21.13	24.49	22.20	16.13
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	24.61	22.33	16.26	25.75	20.75	26.26	21.26	24.61	22.33	16.26
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	27.90	25.64	19.61	29.06	24.06	29.61	24.61	27.90	25.64	19.61
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.48	12.29	6.58	15.81	10.81	16.58	11.58	14.48	12.29	6.58
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	14.83	12.66	6.98	16.19	11.19	16.98	11.98	14.83	12.66	6.98
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	17.18	15.01	9.32	18.53	13.53	19.32	14.32	17.18	15.01	9.32
242	0.0	14.4	21		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	46.05	41.80	37.53	46.72	41.72	47.53	42.53	46.05	41.80	37.53
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.77	50.80	46.32	55.52	50.52	56.32	51.32	54.77	50.80	46.32
									VL	totaal (0)	1	7.5	57.55	53.59	49.10	58.30	53.30	59.10	54.10	57.55	53.59	49.10
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.02	41.75	37.50	46.69	41.69	47.50	42.50	46.02	41.75	37.50
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	54.76	50.79	46.31	55.51	50.51	56.31	51.31	54.76	50.79	46.31
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	57.54	53.58	49.09	58.29	53.29	59.09	54.09	57.54	53.58	49.09
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.77	22.47	16.40	25.89	20.89	26.40	21.40	24.77	22.47	16.40
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	26.71	24.46	18.42	27.88	22.88	28.42	23.42	26.71	24.46	18.42
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	29.26	27.02	21.00	30.44	25.44	31.00	26.00	29.26	27.02	21.00

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.48	12.29	6.59	15.82	10.82	16.59	11.59	14.48	12.29	6.59
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	15.41	13.25	7.58	16.78	11.78	17.58	12.58	15.41	13.25	7.58
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	18.15	15.96	10.24	19.48	14.48	20.24	15.24	18.15	15.96	10.24
243	0.0	14.4	20		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	47.24	43.00	38.73	47.92	42.92	48.73	43.73	47.24	43.00	38.73
									VL	totaal (0)	1	4.5	56.94	53.00	48.50	57.70	52.70	58.50	53.50	56.94	53.00	48.50
									VL	totaal (0)	1	7.5	59.00	55.02	50.55	59.74	54.74	60.55	55.55	59.00	55.02	50.55
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.21	42.96	38.70	47.88	42.88	48.70	43.70	47.21	42.96	38.70
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	56.93	52.99	48.49	57.69	52.69	58.49	53.49	56.93	52.99	48.49
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	58.99	55.01	50.54	59.73	54.73	60.54	55.54	58.99	55.01	50.54
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.15	22.85	16.78	26.27	21.27	26.78	21.78	25.15	22.85	16.78
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	27.94	25.71	19.69	29.13	24.13	29.69	24.69	27.94	25.71	19.69
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.00	27.77	21.75	31.19	26.19	31.75	26.75	30.00	27.77	21.75
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.28	12.10	6.41	15.63	10.63	16.41	11.41	14.28	12.10	6.41
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	15.15	13.01	7.36	16.54	11.54	17.36	12.36	15.15	13.01	7.36
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	17.83	15.64	9.94	19.17	14.17	19.94	14.94	17.83	15.64	9.94
244	0.0	14.4	19		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.61	44.39	40.10	49.29	44.29	50.10	45.10	48.61	44.39	40.10
									VL	totaal (0)	1	4.5	59.67	55.74	51.23	60.43	55.43	61.23	56.23	59.67	55.74	51.23
									VL	totaal (0)	1	7.5	60.27	56.29	51.82	61.01	56.01	61.82	56.82	60.27	56.29	51.82
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.59	44.35	40.08	49.27	44.27	50.08	45.08	48.59	44.35	40.08
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	59.67	55.73	51.23	60.43	55.43	61.23	56.23	59.67	55.73	51.23
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	60.27	56.28	51.81	61.01	56.01	61.81	56.81	60.27	56.28	51.81
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.38	23.09	17.02	26.51	21.51	27.02	22.02	25.38	23.09	17.02
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	26.96	24.71	18.67	28.13	23.13	28.67	23.67	26.96	24.71	18.67
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	29.42	27.18	21.16	30.60	25.60	31.16	26.16	29.42	27.18	21.16
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.24	12.08	6.40	15.60	10.60	16.40	11.40	14.24	12.08	6.40
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	14.40	12.27	6.64	15.80	10.80	16.64	11.64	14.40	12.27	6.64
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	16.54	14.40	8.76	17.93	12.93	18.76	13.76	16.54	14.40	8.76
245	0.0	14.4	19		gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	64.17	60.19	55.72	64.91	59.91	65.72	60.72	64.17	60.19	55.72
									VL	totaal (0)	1	7.5	64.22	60.24	55.77	64.96	59.96	65.77	60.77	64.22	60.24	55.77
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	64.17	60.19	55.72	64.91	59.91	65.72	60.72	64.17	60.19	55.72
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	64.22	60.24	55.77	64.96	59.96	65.77	60.77	64.22	60.24	55.77
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	27.98	25.78	19.83	29.21	24.21	29.83	24.83	27.98	25.78	19.83
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	27.48	25.28	19.31	28.70	23.70	29.31	24.31	27.48	25.28	19.31
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	14.94	12.80	7.16	16.33	11.33	17.16	12.16	14.94	12.80	7.16
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	13.15	11.00	5.33	14.52	9.52	15.33	10.33	13.15	11.00	5.33
246	0.0	14.4	34		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.36	45.50	40.93	50.13	45.13	50.93	45.93	49.36	45.50	40.93
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.72	45.87	41.29	50.50	45.50	51.29	46.29	49.72	45.87	41.29
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.94	47.05	42.50	51.70	46.70	52.50	47.50	50.94	47.05	42.50
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	49.03	45.01	40.57	49.76	44.76	50.57	45.57	49.03	45.01	40.57
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	49.38	45.35	40.91	50.11	45.11	50.91	45.91	49.38	45.35	40.91
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	50.64	46.60	42.17	51.37	46.37	52.17	47.17	50.64	46.60	42.17
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	37.09	34.96	29.05	38.38	33.38	39.05	34.05	37.09	34.96	29.05
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	37.73	35.59	29.68	39.01	34.01	39.68	34.68	37.73	35.59	29.68
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	38.41	36.26	30.34	39.68	34.68	40.34	35.34	38.41	36.26	30.34
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	30.48	28.18	22.33	31.69	26.69	32.33	27.33	30.48	28.18	22.33
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	30.96	28.64	22.76	32.14	27.14	32.76	27.76	30.96	28.64	22.76
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	31.19	28.88	23.03	32.39	27.39	33.03	28.03	31.19	28.88	23.03
247	0.0	14.4	35		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.72	45.86	41.29	50.49	45.49	51.29	46.29	49.72	45.86	41.29
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.33	46.43	41.89	51.09	46.09	51.89	46.89	50.33	46.43	41.89
									VL	totaal (0)	1	7.5	51.43	47.51	42.99	52.19	47.19	52.99	47.99	51.43	47.51	42.99
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	49.44	45.42	40.98	50.17	45.17	50.98	45.98	49.44	45.42	40.98
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	50.08	46.05	41.61	50.81	45.81	51.61	46.61	50.08	46.05	41.61

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	51.20	47.17	42.74	51.93	46.93	52.74	47.74	51.20	47.17	42.74
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	37.17	35.03	29.14	38.46	33.46	39.14	34.14	37.17	35.03	29.14
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	37.13	34.99	29.09	38.42	33.42	39.09	34.09	37.13	34.99	29.09
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	37.88	35.74	29.83	39.16	34.16	39.83	34.83	37.88	35.74	29.83
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	29.21	26.92	21.09	30.43	25.43	31.09	26.09	29.21	26.92	21.09
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	29.87	27.55	21.67	31.05	26.05	31.67	26.67	29.87	27.55	21.67
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	29.93	27.63	21.79	31.14	26.14	31.79	26.79	29.93	27.63	21.79
248	0.0	14.4	36		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.25	46.33	41.81	51.01	46.01	51.81	46.81	50.25	46.33	41.81
									VL	totaal (0)	1	4.5	51.16	47.23	42.72	51.92	46.92	52.72	47.72	51.16	47.23	42.72
									VL	totaal (0)	1	7.5	52.12	48.17	43.67	52.87	47.87	53.67	48.67	52.12	48.17	43.67
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	50.05	46.04	41.59	50.79	45.79	51.59	46.59	50.05	46.04	41.59
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	50.99	46.97	42.53	51.72	46.72	52.53	47.53	50.99	46.97	42.53
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	51.96	47.92	43.49	52.69	47.69	53.49	48.49	51.96	47.92	43.49
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	36.02	33.88	28.00	37.32	32.32	38.00	33.00	36.02	33.88	28.00
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	36.36	34.22	28.33	37.65	32.65	38.33	33.33	36.36	34.22	28.33
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	37.15	35.00	29.11	38.44	33.44	39.11	34.11	37.15	35.00	29.11
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	27.75	25.47	19.64	28.98	23.98	29.64	24.64	27.75	25.47	19.64
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	28.86	26.53	20.64	30.03	25.03	30.64	25.64	28.86	26.53	20.64
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	28.70	26.40	20.55	29.91	24.91	30.55	25.55	28.70	26.40	20.55
249	0.0	14.4	37		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.96	47.03	42.52	51.72	46.72	52.52	47.52	50.96	47.03	42.52
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.20	48.26	43.76	52.96	47.96	53.76	48.76	52.20	48.26	43.76
									VL	totaal (0)	1	7.5	52.96	49.01	44.52	53.71	48.71	54.52	49.52	52.96	49.01	44.52
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	50.81	46.81	42.35	51.55	46.55	52.35	47.35	50.81	46.81	42.35
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	52.07	48.06	43.62	52.81	47.81	53.62	48.62	52.07	48.06	43.62
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	52.83	48.81	44.37	53.56	48.56	54.37	49.37	52.83	48.81	44.37
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	35.67	33.53	27.65	36.97	31.97	37.65	32.65	35.67	33.53	27.65
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	36.28	34.14	28.26	37.58	32.58	38.26	33.26	36.28	34.14	28.26
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	37.12	34.97	29.08	38.41	33.41	39.08	34.08	37.12	34.97	29.08
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	26.76	24.49	18.69	28.01	23.01	28.69	23.69	26.76	24.49	18.69
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	28.00	25.68	19.81	29.19	24.19	29.81	24.81	28.00	25.68	19.81
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	27.86	25.57	19.74	29.08	24.08	29.74	24.74	27.86	25.57	19.74
250	0.0	14.4	38		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	51.81	47.87	43.37	52.57	47.57	53.37	48.37	51.81	47.87	43.37
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.46	49.50	45.01	54.21	49.21	55.01	50.01	53.46	49.50	45.01
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.01	50.04	45.56	54.76	49.76	55.56	50.56	54.01	50.04	45.56
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	51.69	47.70	43.24	52.43	47.43	53.24	48.24	51.69	47.70	43.24
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	53.37	49.36	44.91	54.11	49.11	54.91	49.91	53.37	49.36	44.91
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	53.91	49.89	45.45	54.64	49.64	55.45	50.45	53.91	49.89	45.45
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	35.59	33.44	27.56	36.88	31.88	37.56	32.56	35.59	33.44	27.56
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	36.04	33.89	28.01	37.33	32.33	38.01	33.01	36.04	33.89	28.01
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	36.94	34.78	28.89	38.22	33.22	38.89	33.89	36.94	34.78	28.89
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	26.20	23.94	18.14	27.45	22.45	28.14	23.14	26.20	23.94	18.14
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	27.29	24.97	19.10	28.48	23.48	29.10	24.10	27.29	24.97	19.10
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	27.36	25.07	19.24	28.58	23.58	29.24	24.24	27.36	25.07	19.24
251	0.0	14.4	39		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	52.78	48.83	44.34	53.53	48.53	54.34	49.34	52.78	48.83	44.34
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.67	50.70	46.22	55.42	50.42	56.22	51.22	54.67	50.70	46.22
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.01	51.04	46.56	55.76	50.76	56.56	51.56	55.01	51.04	46.56
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	52.70	48.71	44.25	53.44	48.44	54.25	49.25	52.70	48.71	44.25
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	54.61	50.60	46.15	55.35	50.35	56.15	51.15	54.61	50.60	46.15
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	54.95	50.93	46.49	55.68	50.68	56.49	51.49	54.95	50.93	46.49
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	35.02	32.87	26.99	36.31	31.31	36.99	31.99	35.02	32.87	26.99
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	35.60	33.45	27.57	36.89	31.89	37.57	32.57	35.60	33.45	27.57
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	36.54	34.39	28.50	37.83	32.83	38.50	33.50	36.54	34.39	28.50

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	25.32	23.08	17.30	26.59	21.59	27.30	22.30	25.32	23.08	17.30
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	26.26	23.96	18.12	27.47	22.47	28.12	23.12	26.26	23.96	18.12
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	26.71	24.44	18.62	27.95	22.95	28.62	23.62	26.71	24.44	18.62
252	0.0	14.4	40		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	53.88	49.93	45.44	54.63	49.63	55.44	50.44	53.88	49.93	45.44
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.78	51.80	47.33	56.52	51.52	57.33	52.33	55.78	51.80	47.33
									VL	totaal (0)	1	7.5	56.02	52.04	47.56	56.76	51.76	57.56	52.56	56.02	52.04	47.56
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	53.83	49.84	45.38	54.57	49.57	55.38	50.38	53.83	49.84	45.38
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	55.74	51.74	47.28	56.48	51.48	57.28	52.28	55.74	51.74	47.28
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	55.97	51.96	47.51	56.71	51.71	57.51	52.51	55.97	51.96	47.51
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	34.56	32.41	26.52	35.85	30.85	36.52	31.52	34.56	32.41	26.52
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	35.06	32.91	27.02	36.35	31.35	37.02	32.02	35.06	32.91	27.02
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	36.03	33.87	27.97	37.31	32.31	37.97	32.97	36.03	33.87	27.97
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	24.61	22.37	16.60	25.89	20.89	26.60	21.60	24.61	22.37	16.60
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	25.45	23.16	17.34	26.68	21.68	27.34	22.34	25.45	23.16	17.34
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.99	23.72	17.91	27.23	22.23	27.91	22.91	25.99	23.72	17.91
253	0.0	14.4	41		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	55.14	51.17	46.69	55.89	50.89	56.69	51.69	55.14	51.17	46.69
									VL	totaal (0)	1	4.5	56.95	52.97	48.50	57.69	52.69	58.50	53.50	56.95	52.97	48.50
									VL	totaal (0)	1	7.5	57.12	53.13	48.67	57.86	52.86	58.67	53.67	57.12	53.13	48.67
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	55.10	51.12	46.65	55.84	50.84	56.65	51.65	55.10	51.12	46.65
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	56.92	52.93	48.47	57.66	52.66	58.47	53.47	56.92	52.93	48.47
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	57.09	53.09	48.63	57.83	52.83	58.63	53.63	57.09	53.09	48.63
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	33.98	31.83	25.95	35.27	30.27	35.95	30.95	33.98	31.83	25.95
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.46	32.31	26.43	35.75	30.75	36.43	31.43	34.46	32.31	26.43
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.46	33.30	27.40	36.74	31.74	37.40	32.40	35.46	33.30	27.40
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	23.96	21.72	15.96	25.24	20.24	25.96	20.96	23.96	21.72	15.96
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	24.68	22.41	16.60	25.92	20.92	26.60	21.60	24.68	22.41	16.60
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.59	23.31	17.49	26.82	21.82	27.49	22.49	25.59	23.31	17.49
254	0.0	14.4	42		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	56.69	52.73	48.24	57.44	52.44	58.24	53.24	56.69	52.73	48.24
									VL	totaal (0)	1	4.5	58.31	54.33	49.86	59.05	54.05	59.86	54.86	58.31	54.33	49.86
									VL	totaal (0)	1	7.5	58.42	54.44	49.97	59.16	54.16	59.97	54.97	58.42	54.44	49.97
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	56.66	52.69	48.21	57.41	52.41	58.21	53.21	56.66	52.69	48.21
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	58.29	54.30	49.83	59.03	54.03	59.83	54.83	58.29	54.30	49.83
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	58.40	54.40	49.94	59.14	54.14	59.94	54.94	58.40	54.40	49.94
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	34.18	32.02	26.14	35.46	30.46	36.14	31.14	34.18	32.02	26.14
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.52	32.37	26.48	35.81	30.81	36.48	31.48	34.52	32.37	26.48
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.45	33.29	27.39	36.73	31.73	37.39	32.39	35.45	33.29	27.39
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	23.79	21.54	15.77	25.06	20.06	25.77	20.77	23.79	21.54	15.77
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	24.29	22.01	16.19	25.52	20.52	26.19	21.19	24.29	22.01	16.19
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.03	22.75	16.94	26.27	21.27	26.94	21.94	25.03	22.75	16.94
255	0.0	14.4	43		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	58.56	54.60	50.11	59.31	54.31	60.11	55.11	58.56	54.60	50.11
									VL	totaal (0)	1	4.5	59.85	55.87	51.40	60.59	55.59	61.40	56.40	59.85	55.87	51.40
									VL	totaal (0)	1	7.5	59.98	56.00	51.53	60.72	55.72	61.53	56.53	59.98	56.00	51.53
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	58.54	54.57	50.09	59.29	54.29	60.09	55.09	58.54	54.57	50.09
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	59.84	55.85	51.39	60.58	55.58	61.39	56.39	59.84	55.85	51.39
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	59.96	55.97	51.51	60.70	55.70	61.51	56.51	59.96	55.97	51.51
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	34.15	32.00	26.11	35.44	30.44	36.11	31.11	34.15	32.00	26.11
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.36	32.21	26.32	35.65	30.65	36.32	31.32	34.36	32.21	26.32
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.25	33.08	27.18	36.52	31.52	37.18	32.18	35.25	33.08	27.18
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	23.59	21.34	15.57	24.86	19.86	25.57	20.57	23.59	21.34	15.57
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	23.93	21.66	15.85	25.17	20.17	25.85	20.85	23.93	21.66	15.85
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.96	22.68	16.86	26.19	21.19	26.86	21.86	24.96	22.68	16.86
256	0.0	14.4	43		gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	64.23	60.25	55.78	64.97	59.97	65.78	60.78	64.23	60.25	55.78

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	7.5	64.25	60.26	55.79	64.99	59.99	65.79	60.79	64.25	60.26	55.79
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	64.23	60.25	55.78	64.97	59.97	65.78	60.78	64.23	60.25	55.78
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	64.25	60.26	55.79	64.99	59.99	65.79	60.79	64.25	60.26	55.79
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	26.87	24.66	18.70	28.09	23.09	28.70	23.70	26.87	24.66	18.70
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	27.48	25.27	19.31	28.70	23.70	29.31	24.31	27.48	25.27	19.31
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	15.97	13.78	8.07	17.30	12.30	18.07	13.07	15.97	13.78	8.07
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	14.32	12.11	6.38	15.63	10.63	16.38	11.38	14.32	12.11	6.38
257	0.0	14.4	43		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	47.67	43.38	39.15	48.33	43.33	49.15	44.15	47.67	43.38	39.15
									VL	totaal (0)	1	4.5	61.12	57.14	52.67	61.86	56.86	62.67	57.67	61.12	57.14	52.67
									VL	totaal (0)	1	7.5	61.23	57.24	52.77	61.97	56.97	62.77	57.77	61.23	57.24	52.77
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.65	43.34	39.12	48.31	43.31	49.12	44.12	47.65	43.34	39.12
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	61.12	57.14	52.67	61.86	56.86	62.67	57.67	61.12	57.14	52.67
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	61.23	57.23	52.77	61.97	56.97	62.77	57.77	61.23	57.23	52.77
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.24	22.91	16.86	26.35	21.35	26.86	21.86	25.24	22.91	16.86
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	27.01	24.73	18.70	28.16	23.16	28.70	23.70	27.01	24.73	18.70
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	28.73	26.45	20.43	29.89	24.89	30.43	25.43	28.73	26.45	20.43
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	13.51	11.35	5.68	14.88	9.88	15.68	10.68	13.51	11.35	5.68
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	14.97	12.80	7.12	16.33	11.33	17.12	12.12	14.97	12.80	7.12
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	14.65	12.56	6.98	16.10	11.10	16.98	11.98	14.65	12.56	6.98
258	0.0	14.4	42		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	47.08	42.82	38.56	47.75	42.75	48.56	43.56	47.08	42.82	38.56
									VL	totaal (0)	1	4.5	58.34	54.40	49.90	59.10	54.10	59.90	54.90	58.34	54.40	49.90
									VL	totaal (0)	1	7.5	59.86	55.87	51.40	60.60	55.60	61.40	56.40	59.86	55.87	51.40
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.05	42.77	38.53	47.71	42.71	48.53	43.53	47.05	42.77	38.53
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	58.34	54.40	49.89	59.09	54.09	59.89	54.89	58.34	54.40	49.89
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	59.86	55.86	51.40	60.60	55.60	61.40	56.40	59.86	55.86	51.40
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.22	22.91	16.86	26.35	21.35	26.86	21.86	25.22	22.91	16.86
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	27.36	25.09	19.07	28.52	23.52	29.07	24.07	27.36	25.09	19.07
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	28.32	26.04	20.03	29.48	24.48	30.03	25.03	28.32	26.04	20.03
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	13.41	11.25	5.58	14.78	9.78	15.58	10.58	13.41	11.25	5.58
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	14.82	12.65	6.95	16.17	11.17	16.95	11.95	14.82	12.65	6.95
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	14.63	12.54	6.96	16.08	11.08	16.96	11.96	14.63	12.54	6.96
259	0.0	14.4	41		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	46.33	42.07	37.81	47.00	42.00	47.81	42.81	46.33	42.07	37.81
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.48	51.52	47.03	56.23	51.23	57.03	52.03	55.48	51.52	47.03
									VL	totaal (0)	1	7.5	58.38	54.41	49.94	59.13	54.13	59.94	54.94	58.38	54.41	49.94
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.29	42.02	37.78	46.96	41.96	47.78	42.78	46.29	42.02	37.78
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	55.47	51.51	47.03	56.22	51.22	57.03	52.03	55.47	51.51	47.03
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	58.38	54.41	49.93	59.13	54.13	59.93	54.93	58.38	54.41	49.93
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.74	22.42	16.37	25.86	20.86	26.37	21.37	24.74	22.42	16.37
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	26.24	23.96	17.93	27.39	22.39	27.93	22.93	26.24	23.96	17.93
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	28.05	25.77	19.76	29.21	24.21	29.76	24.76	28.05	25.77	19.76
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	13.16	11.00	5.33	14.53	9.53	15.33	10.33	13.16	11.00	5.33
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	13.42	11.25	5.56	14.77	9.77	15.56	10.56	13.42	11.25	5.56
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	14.54	12.45	6.86	15.98	10.98	16.86	11.86	14.54	12.45	6.86
260	0.0	14.4	40		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	45.45	41.19	36.93	46.12	41.12	46.93	41.93	45.45	41.19	36.93
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.39	49.39	44.93	54.13	49.13	54.93	49.93	53.39	49.39	44.93
									VL	totaal (0)	1	7.5	57.04	53.10	48.60	57.80	52.80	58.60	53.60	57.04	53.10	48.60
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.41	41.12	36.88	46.07	41.07	46.88	41.88	45.41	41.12	36.88
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	53.38	49.38	44.92	54.12	49.12	54.92	49.92	53.38	49.38	44.92
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	57.03	53.09	48.59	57.79	52.79	58.59	53.59	57.03	53.09	48.59
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.71	22.39	16.34	25.83	20.83	26.34	21.34	24.71	22.39	16.34
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	26.16	23.88	17.84	27.31	22.31	27.84	22.84	26.16	23.88	17.84
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	28.14	25.86	19.84	29.30	24.30	29.84	24.84	28.14	25.86	19.84

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	13.14	10.98	5.31	14.51	9.51	15.31	10.31	13.14	10.98	5.31
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	13.68	11.51	5.83	15.04	10.04	15.83	10.83	13.68	11.51	5.83
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	14.89	12.79	7.19	16.32	11.32	17.19	12.19	14.89	12.79	7.19
261	0.0	14.4	39		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	44.60	40.32	36.07	45.26	40.26	46.07	41.07	44.60	40.32	36.07
									VL	totaal (0)	1	4.5	51.70	47.68	43.24	52.43	47.43	53.24	48.24	51.70	47.68	43.24
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.28	51.32	46.83	56.03	51.03	56.83	51.83	55.28	51.32	46.83
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.55	40.24	36.02	45.21	40.21	46.02	41.02	44.55	40.24	36.02
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	51.68	47.65	43.22	52.41	47.41	53.22	48.22	51.68	47.65	43.22
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	55.27	51.30	46.82	56.02	51.02	56.82	51.82	55.27	51.30	46.82
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.81	22.49	16.44	25.93	20.93	26.44	21.44	24.81	22.49	16.44
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	26.67	24.40	18.38	27.83	22.83	28.38	23.38	26.67	24.40	18.38
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	29.40	27.16	21.16	30.59	25.59	31.16	26.16	29.40	27.16	21.16
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	13.50	11.32	5.63	14.85	9.85	15.63	10.63	13.50	11.32	5.63
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	14.73	12.59	6.93	16.11	11.11	16.93	11.93	14.73	12.59	6.93
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	17.47	15.28	9.58	18.81	13.81	19.58	14.58	17.47	15.28	9.58
262	0.0	14.4	38		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	44.09	39.82	35.56	44.75	39.75	45.56	40.56	44.09	39.82	35.56
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.17	46.14	41.71	50.90	45.90	51.71	46.71	50.17	46.14	41.71
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.91	49.94	45.46	54.66	49.66	55.46	50.46	53.91	49.94	45.46
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.03	39.73	35.50	44.69	39.69	45.50	40.50	44.03	39.73	35.50
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	50.14	46.09	41.67	50.86	45.86	51.67	46.67	50.14	46.09	41.67
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	53.89	49.91	45.44	54.63	49.63	55.44	50.44	53.89	49.91	45.44
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.02	22.71	16.67	26.15	21.15	26.67	21.67	25.02	22.71	16.67
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	28.75	26.52	20.54	29.95	24.95	30.54	25.54	28.75	26.52	20.54
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.55	28.32	22.35	31.76	26.76	32.35	27.35	30.55	28.32	22.35
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	13.51	11.31	5.59	14.83	9.83	15.59	10.59	13.51	11.31	5.59
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	14.30	12.09	6.36	15.61	10.61	16.36	11.36	14.30	12.09	6.36
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	17.31	15.08	9.32	18.60	13.60	19.32	14.32	17.31	15.08	9.32
263	0.0	14.4	37		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.52	39.24	34.99	44.18	39.18	44.99	39.99	43.52	39.24	34.99
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.62	44.55	40.14	49.34	44.34	50.14	45.14	48.62	44.55	40.14
									VL	totaal (0)	1	7.5	52.78	48.80	44.33	53.52	48.52	54.33	49.33	52.78	48.80	44.33
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.46	39.15	34.93	44.12	39.12	44.93	39.93	43.46	39.15	34.93
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	48.58	44.50	40.10	49.30	44.30	50.10	45.10	48.58	44.50	40.10
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	52.76	48.77	44.30	53.50	48.50	54.30	49.30	52.76	48.77	44.30
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.40	22.08	16.04	25.52	20.52	26.04	21.04	24.40	22.08	16.04
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	27.54	25.31	19.31	28.73	23.73	29.31	24.31	27.54	25.31	19.31
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	29.75	27.52	21.52	30.94	25.94	31.52	26.52	29.75	27.52	21.52
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	13.86	11.63	5.88	15.15	10.15	15.88	10.88	13.86	11.63	5.88
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	18.35	16.05	10.21	19.56	14.56	20.21	15.21	18.35	16.05	10.21
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	21.21	18.90	13.03	22.40	17.40	23.03	18.03	21.21	18.90	13.03
264	0.0	14.4	36		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.33	39.05	34.80	43.99	38.99	44.80	39.80	43.33	39.05	34.80
									VL	totaal (0)	1	4.5	47.54	43.46	39.06	48.26	43.26	49.06	44.06	47.54	43.46	39.06
									VL	totaal (0)	1	7.5	51.71	47.72	43.26	52.45	47.45	53.26	48.26	51.71	47.72	43.26
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.27	38.96	34.74	43.93	38.93	44.74	39.74	43.27	38.96	34.74
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	47.48	43.38	39.00	48.19	43.19	49.00	44.00	47.48	43.38	39.00
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	51.68	47.67	43.22	52.42	47.42	53.22	48.22	51.68	47.67	43.22
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.28	21.98	15.94	25.42	20.42	25.94	20.94	24.28	21.98	15.94
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	27.52	25.31	19.31	28.73	23.73	29.31	24.31	27.52	25.31	19.31
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	29.56	27.34	21.35	30.76	25.76	31.35	26.35	29.56	27.34	21.35
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.64	12.39	6.62	15.91	10.91	16.62	11.62	14.64	12.39	6.62
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	21.24	18.94	13.08	22.44	17.44	23.08	18.08	21.24	18.94	13.08
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	23.97	21.64	15.75	25.14	20.14	25.75	20.75	23.97	21.64	15.75
265	0.0	14.4	35		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.37	39.08	34.84	44.03	39.03	44.84	39.84	43.37	39.08	34.84

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	4.5	46.96	42.87	38.47	47.67	42.67	48.47	43.47	46.96	42.87	38.47
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.47	46.45	42.00	51.20	46.20	52.00	47.00	50.47	46.45	42.00
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.32	39.00	34.78	43.97	38.97	44.78	39.78	43.32	39.00	34.78
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	46.90	42.78	38.41	47.60	42.60	48.41	43.41	46.90	42.78	38.41
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	50.43	46.38	41.95	51.15	46.15	51.95	46.95	50.43	46.38	41.95
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	23.78	21.47	15.44	24.91	19.91	25.44	20.44	23.78	21.47	15.44
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	27.50	25.30	19.30	28.71	23.71	29.30	24.30	27.50	25.30	19.30
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	29.58	27.37	21.37	30.79	25.79	31.37	26.37	29.58	27.37	21.37
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.03	11.79	6.01	15.30	10.30	16.01	11.01	14.03	11.79	6.01
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	19.94	17.65	11.81	21.16	16.16	21.81	16.81	19.94	17.65	11.81
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	22.72	20.40	14.52	23.90	18.90	24.52	19.52	22.72	20.40	14.52
266	0.0	14.4	34		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.41	39.07	34.85	44.05	39.05	44.85	39.85	43.41	39.07	34.85
									VL	totaal (0)	1	4.5	47.65	43.49	39.11	48.33	43.33	49.11	44.11	47.65	43.49	39.11
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.71	46.61	42.18	51.40	46.40	52.18	47.18	50.71	46.61	42.18
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.36	39.00	34.80	44.00	39.00	44.80	39.80	43.36	39.00	34.80
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	47.62	43.45	39.08	48.30	43.30	49.08	44.08	47.62	43.45	39.08
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	50.68	46.57	42.16	51.37	46.37	52.16	47.16	50.68	46.57	42.16
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	23.48	21.16	15.13	24.61	19.61	25.13	20.13	23.48	21.16	15.13
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	25.04	22.79	16.78	26.22	21.22	26.78	21.78	25.04	22.79	16.78
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	27.68	25.42	19.42	28.86	23.86	29.42	24.42	27.68	25.42	19.42
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	13.28	11.03	5.24	14.54	9.54	15.24	10.24	13.28	11.03	5.24
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	17.22	14.93	9.10	18.44	13.44	19.10	14.10	17.22	14.93	9.10
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	19.76	17.46	11.61	20.97	15.97	21.61	16.61	19.76	17.46	11.61
267	0.0	14.4	34		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	37.71	33.45	29.09	38.34	33.34	39.09	34.09	37.71	33.45	29.09
									VL	totaal (0)	1	4.5	40.25	36.84	31.83	41.11	36.11	41.83	36.83	40.25	36.84	31.83
									VL	totaal (0)	1	7.5	43.01	39.31	34.52	43.79	38.79	44.52	39.52	43.01	39.31	34.52
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	37.24	32.66	28.57	37.80	32.80	38.57	33.57	37.24	32.66	28.57
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	38.14	33.73	29.53	38.75	33.75	39.53	34.53	38.14	33.73	29.53
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	41.80	37.48	33.19	42.42	37.42	43.19	38.19	41.80	37.48	33.19
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.93	24.71	18.69	28.12	23.12	28.69	23.69	26.93	24.71	18.69
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	35.04	32.89	26.91	36.29	31.29	36.91	31.91	35.04	32.89	26.91
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.80	33.64	27.66	37.05	32.05	37.66	32.66	35.80	33.64	27.66
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	20.73	18.40	12.52	21.91	16.91	22.52	17.52	20.73	18.40	12.52
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	29.53	27.21	21.35	30.72	25.72	31.35	26.35	29.53	27.21	21.35
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	30.26	27.96	22.11	31.47	26.47	32.11	27.11	30.26	27.96	22.11
268	0.0	14.4	55		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	41.12	36.79	32.57	41.76	36.76	42.57	37.57	41.12	36.79	32.57
									VL	totaal (0)	1	4.5	43.88	39.75	35.39	44.58	39.58	45.39	40.39	43.88	39.75	35.39
									VL	totaal (0)	1	7.5	46.22	42.15	37.74	46.94	41.94	47.74	42.74	46.22	42.15	37.74
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	41.02	36.64	32.47	41.66	36.66	42.47	37.47	41.02	36.64	32.47
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	43.82	39.66	35.33	44.52	39.52	45.33	40.33	43.82	39.66	35.33
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	46.15	42.04	37.66	46.86	41.86	47.66	42.66	46.15	42.04	37.66
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	23.69	21.41	15.32	24.82	19.82	25.32	20.32	23.69	21.41	15.32
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	23.53	21.26	15.18	24.67	19.67	25.18	20.18	23.53	21.26	15.18
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	26.98	24.73	18.67	28.14	23.14	28.67	23.67	26.98	24.73	18.67
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.45	13.24	7.51	16.76	11.76	17.51	12.51	15.45	13.24	7.51
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	20.15	17.85	12.00	21.36	16.36	22.00	17.00	20.15	17.85	12.00
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	22.07	19.77	13.92	23.28	18.28	23.92	18.92	22.07	19.77	13.92
269	0.0	14.4	54		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	41.20	36.90	32.66	41.85	36.85	42.66	37.66	41.20	36.90	32.66
									VL	totaal (0)	1	4.5	44.50	40.42	36.01	45.21	40.21	46.01	41.01	44.50	40.42	36.01
									VL	totaal (0)	1	7.5	46.80	42.76	38.33	47.53	42.53	48.33	43.33	46.80	42.76	38.33
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	41.08	36.70	32.53	41.72	36.72	42.53	37.53	41.08	36.70	32.53
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	44.38	40.24	35.89	45.08	40.08	45.89	40.89	44.38	40.24	35.89

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	46.69	42.60	38.21	47.40	42.40	48.21	43.21	46.69	42.60	38.21
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.31	23.03	16.94	26.44	21.44	26.94	21.94	25.31	23.03	16.94
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	28.18	25.97	19.95	29.38	24.38	29.95	24.95	28.18	25.97	19.95
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.08	27.86	21.84	31.27	26.27	31.84	26.84	30.08	27.86	21.84
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.65	13.45	7.73	16.97	11.97	17.73	12.73	15.65	13.45	7.73
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	19.05	16.78	10.98	20.30	15.30	20.98	15.98	19.05	16.78	10.98
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	21.51	19.23	13.42	22.75	17.75	23.42	18.42	21.51	19.23	13.42
270	0.0	14.4	53		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	41.76	37.48	33.23	42.42	37.42	43.23	38.23	41.76	37.48	33.23
									VL	totaal (0)	1	4.5	45.48	41.39	36.99	46.19	41.19	46.99	41.99	45.48	41.39	36.99
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.03	44.00	39.56	48.76	43.76	49.56	44.56	48.03	44.00	39.56
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	41.64	37.29	33.10	42.28	37.28	43.10	38.10	41.64	37.29	33.10
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	45.41	41.29	36.93	46.12	41.12	46.93	41.93	45.41	41.29	36.93
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	47.96	43.90	39.49	48.68	43.68	49.49	44.49	47.96	43.90	39.49
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.66	23.38	17.31	26.80	21.80	27.31	22.31	25.66	23.38	17.31
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	26.80	24.57	18.53	27.98	22.98	28.53	23.53	26.80	24.57	18.53
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	29.35	27.12	21.08	30.53	25.53	31.08	26.08	29.35	27.12	21.08
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.45	13.27	7.58	16.80	11.80	17.58	12.58	15.45	13.27	7.58
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	15.95	13.76	8.06	17.29	12.29	18.06	13.06	15.95	13.76	8.06
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	18.20	16.03	10.35	19.56	14.56	20.35	15.35	18.20	16.03	10.35
271	0.0	14.4	52		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.12	37.82	33.57	42.77	37.77	43.57	38.57	42.12	37.82	33.57
									VL	totaal (0)	1	4.5	46.21	42.15	37.74	46.93	41.93	47.74	42.74	46.21	42.15	37.74
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.90	44.89	40.44	49.64	44.64	50.44	45.44	48.90	44.89	40.44
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.00	37.64	33.45	42.64	37.64	43.45	38.45	42.00	37.64	33.45
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	46.14	42.05	37.66	46.85	41.85	47.66	42.66	46.14	42.05	37.66
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	48.83	44.80	40.37	49.56	44.56	50.37	45.37	48.83	44.80	40.37
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.93	23.65	17.58	27.07	22.07	27.58	22.58	25.93	23.65	17.58
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	27.70	25.49	19.46	28.90	23.90	29.46	24.46	27.70	25.49	19.46
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.18	27.97	21.94	31.38	26.38	31.94	26.94	30.18	27.97	21.94
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.60	13.43	7.76	16.96	11.96	17.76	12.76	15.60	13.43	7.76
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	17.16	15.05	9.44	18.58	13.58	19.44	14.44	17.16	15.05	9.44
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	19.75	17.61	11.95	21.13	16.13	21.95	16.95	19.75	17.61	11.95
272	0.0	14.4	51		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.50	38.21	33.96	43.16	38.16	43.96	38.96	42.50	38.21	33.96
									VL	totaal (0)	1	4.5	47.33	43.26	38.86	48.05	43.05	48.86	43.86	47.33	43.26	38.86
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.20	46.19	41.74	50.94	45.94	51.74	46.74	50.20	46.19	41.74
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.40	38.07	33.87	43.05	38.05	43.87	38.87	42.40	38.07	33.87
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	47.29	43.20	38.81	48.00	43.00	48.81	43.81	47.29	43.20	38.81
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	50.16	46.13	41.69	50.89	45.89	51.69	46.69	50.16	46.13	41.69
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.36	23.07	17.00	26.49	21.49	27.00	22.00	25.36	23.07	17.00
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	26.97	24.72	18.68	28.14	23.14	28.68	23.68	26.97	24.72	18.68
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	29.69	27.45	21.42	30.87	25.87	31.42	26.42	29.69	27.45	21.42
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.69	12.54	6.89	16.07	11.07	16.89	11.89	14.69	12.54	6.89
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	14.92	12.79	7.17	16.33	11.33	17.17	12.17	14.92	12.79	7.17
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	17.21	15.07	9.44	18.61	13.61	19.44	14.44	17.21	15.07	9.44
273	0.0	14.4	50		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.12	38.83	34.59	43.78	38.78	44.59	39.59	43.12	38.83	34.59
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.44	44.37	39.97	49.16	44.16	49.97	44.97	48.44	44.37	39.97
									VL	totaal (0)	1	7.5	51.42	47.40	42.96	52.15	47.15	52.96	47.96	51.42	47.40	42.96
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.05	38.70	34.50	43.69	38.69	44.50	39.50	43.05	38.70	34.50
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	48.41	44.33	39.94	49.13	44.13	49.94	44.94	48.41	44.33	39.94
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	51.39	47.35	42.92	52.12	47.12	52.92	47.92	51.39	47.35	42.92
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.31	23.01	16.94	26.43	21.43	26.94	21.94	25.31	23.01	16.94
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	26.66	24.40	18.35	27.82	22.82	28.35	23.35	26.66	24.40	18.35
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	29.57	27.33	21.30	30.75	25.75	31.30	26.30	29.57	27.33	21.30

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.53	12.40	6.75	15.92	10.92	16.75	11.75	14.53	12.40	6.75
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	14.75	12.64	7.03	16.17	11.17	17.03	12.03	14.75	12.64	7.03
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	16.94	14.81	9.19	18.35	13.35	19.19	14.19	16.94	14.81	9.19
274	0.0	14.4	49		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.77	39.50	35.24	44.43	39.43	45.24	40.24	43.77	39.50	35.24
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.59	45.53	41.12	50.31	45.31	51.12	46.12	49.59	45.53	41.12
									VL	totaal (0)	1	7.5	52.80	48.79	44.34	53.54	48.54	54.34	49.34	52.80	48.79	44.34
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.69	39.37	35.16	44.34	39.34	45.16	40.16	43.69	39.37	35.16
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	49.56	45.49	41.09	50.28	45.28	51.09	46.09	49.56	45.49	41.09
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	52.78	48.75	44.32	53.51	48.51	54.32	49.32	52.78	48.75	44.32
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.94	23.65	17.59	27.07	22.07	27.59	22.59	25.94	23.65	17.59
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	27.21	24.95	18.91	28.37	23.37	28.91	23.91	27.21	24.95	18.91
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.25	28.02	22.00	31.44	26.44	32.00	27.00	30.25	28.02	22.00
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.80	12.66	7.01	16.19	11.19	17.01	12.01	14.80	12.66	7.01
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	15.50	13.39	7.77	16.92	11.92	17.77	12.77	15.50	13.39	7.77
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	17.92	15.77	10.11	19.30	14.30	20.11	15.11	17.92	15.77	10.11
275	0.0	14.4	48		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	44.49	40.22	35.96	45.15	40.15	45.96	40.96	44.49	40.22	35.96
									VL	totaal (0)	1	4.5	51.04	47.00	42.57	51.77	46.77	52.57	47.57	51.04	47.00	42.57
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.79	50.81	46.34	55.53	50.53	56.34	51.34	54.79	50.81	46.34
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.42	40.12	35.90	45.08	40.08	45.90	40.90	44.42	40.12	35.90
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	51.01	46.96	42.54	51.73	46.73	52.54	47.54	51.01	46.96	42.54
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	54.78	50.78	46.32	55.52	50.52	56.32	51.32	54.78	50.78	46.32
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.87	23.58	17.51	27.00	22.00	27.51	22.51	25.87	23.58	17.51
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	28.36	26.13	20.10	29.54	24.54	30.10	25.10	28.36	26.13	20.10
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.55	28.32	22.30	31.74	26.74	32.30	27.30	30.55	28.32	22.30
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.59	12.46	6.83	15.99	10.99	16.83	11.83	14.59	12.46	6.83
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	15.20	13.10	7.51	16.64	11.64	17.51	12.51	15.20	13.10	7.51
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	17.61	15.47	9.82	19.00	14.00	19.82	14.82	17.61	15.47	9.82
276	0.0	14.4	47		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	45.46	41.20	36.94	46.13	41.13	46.94	41.94	45.46	41.20	36.94
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.85	48.83	44.39	53.58	48.58	54.39	49.39	52.85	48.83	44.39
									VL	totaal (0)	1	7.5	56.47	52.50	48.02	57.22	52.22	58.02	53.02	56.47	52.50	48.02
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.41	41.12	36.89	46.07	41.07	46.89	41.89	45.41	41.12	36.89
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	52.84	48.81	44.38	53.57	48.57	54.38	49.38	52.84	48.81	44.38
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	56.46	52.48	48.01	57.20	52.20	58.01	53.01	56.46	52.48	48.01
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.75	23.44	17.38	26.87	21.87	27.38	22.38	25.75	23.44	17.38
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	27.80	25.55	19.55	28.98	23.98	29.55	24.55	27.80	25.55	19.55
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.15	27.91	21.91	31.34	26.34	31.91	26.91	30.15	27.91	21.91
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.20	12.08	6.47	15.62	10.62	16.47	11.47	14.20	12.08	6.47
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	14.37	12.29	6.71	15.82	10.82	16.71	11.71	14.37	12.29	6.71
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	16.38	14.29	8.70	17.82	12.82	18.70	13.70	16.38	14.29	8.70
277	0.0	14.4	46		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	46.83	42.57	38.32	47.50	42.50	48.32	43.32	46.83	42.57	38.32
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.26	51.27	46.81	56.00	51.00	56.81	51.81	55.26	51.27	46.81
									VL	totaal (0)	1	7.5	58.93	54.99	50.48	59.68	54.68	60.48	55.48	58.93	54.99	50.48
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.80	42.51	38.28	47.46	42.46	48.28	43.28	46.80	42.51	38.28
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	55.25	51.26	46.80	55.99	50.99	56.80	51.80	55.25	51.26	46.80
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	58.92	54.98	50.48	59.68	54.68	60.48	55.48	58.92	54.98	50.48
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.91	23.61	17.55	27.04	22.04	27.55	22.55	25.91	23.61	17.55
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	27.95	25.70	19.69	29.13	24.13	29.69	24.69	27.95	25.70	19.69
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.34	28.10	22.10	31.53	26.53	32.10	27.10	30.34	28.10	22.10
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.26	12.15	6.54	15.68	10.68	16.54	11.54	14.26	12.15	6.54
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	14.33	12.26	6.69	15.79	10.79	16.69	11.69	14.33	12.26	6.69
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	16.17	14.09	8.52	17.63	12.63	18.52	13.52	16.17	14.09	8.52
278	0.0	14.4	45		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.04	43.78	39.53	48.71	43.71	49.53	44.53	48.04	43.78	39.53

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	4.5	58.09	54.14	49.65	58.84	53.84	59.65	54.65	58.09	54.14	49.65
									VL	totaal (0)	1	7.5	60.70	56.73	52.25	61.45	56.45	62.25	57.25	60.70	56.73	52.25
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.02	43.74	39.50	48.68	43.68	49.50	44.50	48.02	43.74	39.50
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	58.09	54.13	49.64	58.84	53.84	59.64	54.64	58.09	54.13	49.64
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	60.70	56.72	52.25	61.44	56.44	62.25	57.25	60.70	56.72	52.25
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.73	23.43	17.36	26.85	21.85	27.36	22.36	25.73	23.43	17.36
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	26.23	23.93	17.87	27.36	22.36	27.87	22.87	26.23	23.93	17.87
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	29.39	27.13	21.09	30.55	25.55	31.09	26.09	29.39	27.13	21.09
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.04	11.94	6.34	15.47	10.47	16.34	11.34	14.04	11.94	6.34
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	13.51	11.44	5.88	14.98	9.98	15.88	10.88	13.51	11.44	5.88
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	15.03	12.99	7.46	16.53	11.53	17.46	12.46	15.03	12.99	7.46
279	0.0	14.4	44		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.92	44.66	40.41	49.59	44.59	50.41	45.41	48.92	44.66	40.41
									VL	totaal (0)	1	4.5	62.24	58.28	53.79	62.99	57.99	63.79	58.79	62.24	58.28	53.79
									VL	totaal (0)	1	7.5	62.28	58.30	53.83	63.02	58.02	63.83	58.83	62.28	58.30	53.83
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.90	44.63	40.39	49.57	44.57	50.39	45.39	48.90	44.63	40.39
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	62.24	58.28	53.79	62.99	57.99	63.79	58.79	62.24	58.28	53.79
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	62.28	58.30	53.83	63.02	58.02	63.83	58.83	62.28	58.30	53.83
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.84	23.53	17.47	26.96	21.96	27.47	22.47	25.84	23.53	17.47
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	26.37	24.08	18.02	27.50	22.50	28.02	23.02	26.37	24.08	18.02
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	29.43	27.17	21.14	30.59	25.59	31.14	26.14	29.43	27.17	21.14
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.02	11.93	6.33	15.46	10.46	16.33	11.33	14.02	11.93	6.33
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	13.80	11.71	6.12	15.24	10.24	16.12	11.12	13.80	11.71	6.12
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	15.14	13.07	7.52	16.61	11.61	17.52	12.52	15.14	13.07	7.52
280	0.0	14.4	44		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	65.93	61.97	57.48	66.68	61.68	67.48	62.48	65.93	61.97	57.48
									VL	totaal (0)	1	4.5	66.17	62.19	57.72	66.91	61.91	67.72	62.72	66.17	62.19	57.72
									VL	totaal (0)	1	7.5	65.95	61.97	57.50	66.69	61.69	67.50	62.50	65.95	61.97	57.50
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	65.93	61.97	57.48	66.68	61.68	67.48	62.48	65.93	61.97	57.48
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	66.17	62.19	57.72	66.91	61.91	67.72	62.72	66.17	62.19	57.72
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	65.95	61.97	57.50	66.69	61.69	67.50	62.50	65.95	61.97	57.50
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.04	21.81	15.85	25.25	20.25	25.85	20.85	24.04	21.81	15.85
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	24.88	22.64	16.66	26.08	21.08	26.66	21.66	24.88	22.64	16.66
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	25.90	23.66	17.68	27.10	22.10	27.68	22.68	25.90	23.66	17.68
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	13.18	11.00	5.30	14.52	9.52	15.30	10.30	13.18	11.00	5.30
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	12.85	10.68	4.99	14.20	9.20	14.99	9.99	12.85	10.68	4.99
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	13.12	10.94	5.24	14.46	9.46	15.24	10.24	13.12	10.94	5.24
281	0.0	14.4	44		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	62.28	58.31	53.83	63.03	58.03	63.83	58.83	62.28	58.31	53.83
									VL	totaal (0)	1	4.5	62.70	58.72	54.25	63.44	58.44	64.25	59.25	62.70	58.72	54.25
									VL	totaal (0)	1	7.5	62.74	58.76	54.28	63.48	58.48	64.28	59.28	62.74	58.76	54.28
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	62.27	58.31	53.82	63.02	58.02	63.82	58.82	62.27	58.31	53.82
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	62.70	58.71	54.24	63.44	58.44	64.24	59.24	62.70	58.71	54.24
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	62.73	58.75	54.28	63.47	58.47	64.28	59.28	62.73	58.75	54.28
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	32.93	30.77	24.87	34.21	29.21	34.87	29.87	32.93	30.77	24.87
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	33.31	31.14	25.24	34.58	29.58	35.24	30.24	33.31	31.14	25.24
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	34.23	32.05	26.14	35.49	30.49	36.14	31.14	34.23	32.05	26.14
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	22.00	19.78	14.03	23.30	18.30	24.03	19.03	22.00	19.78	14.03
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	22.13	19.89	14.12	23.41	18.41	24.12	19.12	22.13	19.89	14.12
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	23.10	20.85	15.07	24.37	19.37	25.07	20.07	23.10	20.85	15.07
282	0.0	14.4	45		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	60.28	56.31	51.83	61.03	56.03	61.83	56.83	60.28	56.31	51.83
									VL	totaal (0)	1	4.5	61.20	57.22	52.75	61.94	56.94	62.75	57.75	61.20	57.22	52.75
									VL	totaal (0)	1	7.5	61.26	57.28	52.81	62.00	57.00	62.81	57.81	61.26	57.28	52.81
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	60.27	56.29	51.82	61.01	56.01	61.82	56.82	60.27	56.29	51.82
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	61.20	57.21	52.74	61.94	56.94	62.74	57.74	61.20	57.21	52.74

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	61.25	57.26	52.80	61.99	56.99	62.80	57.80	61.25	57.26	52.80
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	33.45	31.29	25.39	34.73	29.73	35.39	30.39	33.45	31.29	25.39
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	33.59	31.42	25.52	34.86	29.86	35.52	30.52	33.59	31.42	25.52
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	34.47	32.30	26.39	35.74	30.74	36.39	31.39	34.47	32.30	26.39
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	23.07	20.84	15.10	24.36	19.36	25.10	20.10	23.07	20.84	15.10
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	23.35	21.10	15.32	24.62	19.62	25.32	20.32	23.35	21.10	15.32
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	23.83	21.57	15.79	25.09	20.09	25.79	20.79	23.83	21.57	15.79
283	0.0	14.4	46		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	58.26	54.28	49.81	59.00	54.00	59.81	54.81	58.26	54.28	49.81
									VL	totaal (0)	1	4.5	59.53	55.54	51.07	60.27	55.27	61.07	56.07	59.53	55.54	51.07
									VL	totaal (0)	1	7.5	59.68	55.69	51.23	60.42	55.42	61.23	56.23	59.68	55.69	51.23
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	58.25	54.26	49.79	58.99	53.99	59.79	54.79	58.25	54.26	49.79
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	59.52	55.52	51.06	60.26	55.26	61.06	56.06	59.52	55.52	51.06
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	59.67	55.67	51.21	60.41	55.41	61.21	56.21	59.67	55.67	51.21
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	33.24	31.08	25.19	34.52	29.52	35.19	30.19	33.24	31.08	25.19
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	33.37	31.21	25.31	34.65	29.65	35.31	30.31	33.37	31.21	25.31
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	34.31	32.14	26.23	35.58	30.58	36.23	31.23	34.31	32.14	26.23
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	22.94	20.72	14.97	24.24	19.24	24.97	19.97	22.94	20.72	14.97
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	23.32	21.06	15.28	24.58	19.58	25.28	20.28	23.32	21.06	15.28
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.04	21.77	15.96	25.28	20.28	25.96	20.96	24.04	21.77	15.96
284	0.0	14.4	47		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	56.28	52.30	47.82	57.02	52.02	57.82	52.82	56.28	52.30	47.82
									VL	totaal (0)	1	4.5	57.72	53.73	49.26	58.46	53.46	59.26	54.26	57.72	53.73	49.26
									VL	totaal (0)	1	7.5	57.90	53.91	49.44	58.64	53.64	59.44	54.44	57.90	53.91	49.44
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	56.25	52.26	47.79	56.99	51.99	57.79	52.79	56.25	52.26	47.79
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	57.70	53.70	49.24	58.44	53.44	59.24	54.24	57.70	53.70	49.24
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	57.87	53.87	49.41	58.61	53.61	59.41	54.41	57.87	53.87	49.41
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	33.88	31.72	25.83	35.16	30.16	35.83	30.83	33.88	31.72	25.83
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.09	31.93	26.03	35.37	30.37	36.03	31.03	34.09	31.93	26.03
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.01	32.84	26.93	36.28	31.28	36.93	31.93	35.01	32.84	26.93
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	23.71	21.48	15.73	25.00	20.00	25.73	20.73	23.71	21.48	15.73
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	24.22	21.96	16.16	25.47	20.47	26.16	21.16	24.22	21.96	16.16
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.53	22.26	16.46	25.78	20.78	26.46	21.46	24.53	22.26	16.46
285	0.0	14.4	48		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	54.73	50.76	46.28	55.48	50.48	56.28	51.28	54.73	50.76	46.28
									VL	totaal (0)	1	4.5	56.38	52.39	47.92	57.12	52.12	57.92	52.92	56.38	52.39	47.92
									VL	totaal (0)	1	7.5	56.65	52.66	48.20	57.39	52.39	58.20	53.20	56.65	52.66	48.20
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	54.69	50.70	46.24	55.43	50.43	56.24	51.24	54.69	50.70	46.24
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	56.35	52.35	47.89	57.09	52.09	57.89	52.89	56.35	52.35	47.89
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	56.62	52.61	48.16	57.36	52.36	58.16	53.16	56.62	52.61	48.16
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	34.10	31.94	26.05	35.38	30.38	36.05	31.05	34.10	31.94	26.05
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.15	31.99	26.09	35.43	30.43	36.09	31.09	34.15	31.99	26.09
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.10	32.93	27.02	36.37	31.37	37.02	32.02	35.10	32.93	27.02
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	23.85	21.61	15.84	25.13	20.13	25.84	20.84	23.85	21.61	15.84
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	24.53	22.24	16.41	25.75	20.75	26.41	21.41	24.53	22.24	16.41
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.75	22.47	16.67	25.99	20.99	26.67	21.67	24.75	22.47	16.67
286	0.0	14.4	49		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	53.23	49.27	44.78	53.98	48.98	54.78	49.78	53.23	49.27	44.78
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.00	51.02	46.55	55.74	50.74	56.55	51.55	55.00	51.02	46.55
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.32	51.34	46.87	56.06	51.06	56.87	51.87	55.32	51.34	46.87
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	53.17	49.18	44.71	53.91	48.91	54.71	49.71	53.17	49.18	44.71
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	54.96	50.96	46.50	55.70	50.70	56.50	51.50	54.96	50.96	46.50
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	55.27	51.26	46.82	56.01	51.01	56.82	51.82	55.27	51.26	46.82
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	34.14	31.98	26.09	35.42	30.42	36.09	31.09	34.14	31.98	26.09
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.28	32.12	26.22	35.56	30.56	36.22	31.22	34.28	32.12	26.22
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.32	33.15	27.24	36.59	31.59	37.24	32.24	35.32	33.15	27.24

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	24.59	22.36	16.59	25.87	20.87	26.59	21.59	24.59	22.36	16.59
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	25.38	23.08	17.23	26.59	21.59	27.23	22.23	25.38	23.08	17.23
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.47	23.19	17.37	26.70	21.70	27.37	22.37	25.47	23.19	17.37
287	0.0	14.4	50		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	52.12	48.17	43.67	52.87	47.87	53.67	48.67	52.12	48.17	43.67
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.90	49.93	45.45	54.65	49.65	55.45	50.45	53.90	49.93	45.45
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.29	50.31	45.84	55.03	50.03	55.84	50.84	54.29	50.31	45.84
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	52.03	48.03	43.57	52.77	47.77	53.57	48.57	52.03	48.03	43.57
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	53.84	49.83	45.38	54.58	49.58	55.38	50.38	53.84	49.83	45.38
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	54.22	50.21	45.76	54.96	49.96	55.76	50.76	54.22	50.21	45.76
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	34.73	32.57	26.69	36.01	31.01	36.69	31.69	34.73	32.57	26.69
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.98	32.82	26.93	36.26	31.26	36.93	31.93	34.98	32.82	26.93
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.93	33.77	27.87	37.21	32.21	37.87	32.87	35.93	33.77	27.87
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	25.06	22.80	17.02	26.32	21.32	27.02	22.02	25.06	22.80	17.02
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	25.94	23.62	17.75	27.13	22.13	27.75	22.75	25.94	23.62	17.75
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.91	23.62	17.78	27.13	22.13	27.78	22.78	25.91	23.62	17.78
288	0.0	14.4	51		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	51.28	47.34	42.83	52.03	47.03	52.83	47.83	51.28	47.34	42.83
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.79	48.82	44.34	53.54	48.54	54.34	49.34	52.79	48.82	44.34
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.39	49.41	44.94	54.13	49.13	54.94	49.94	53.39	49.41	44.94
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	51.17	47.17	42.71	51.91	46.91	52.71	47.71	51.17	47.17	42.71
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	52.71	48.70	44.25	53.45	48.45	54.25	49.25	52.71	48.70	44.25
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	53.30	49.29	44.84	54.04	49.04	54.84	49.84	53.30	49.29	44.84
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	34.74	32.58	26.69	36.02	31.02	36.69	31.69	34.74	32.58	26.69
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.90	32.74	26.85	36.18	31.18	36.85	31.85	34.90	32.74	26.85
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.83	33.66	27.77	37.10	32.10	37.77	32.77	35.83	33.66	27.77
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	25.46	23.21	17.42	26.72	21.72	27.42	22.42	25.46	23.21	17.42
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	26.45	24.11	18.21	27.61	22.61	28.21	23.21	26.45	24.11	18.21
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.86	23.56	17.72	27.07	22.07	27.72	22.72	25.86	23.56	17.72
289	0.0	14.4	52		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.58	46.65	42.13	51.33	46.33	52.13	47.13	50.58	46.65	42.13
									VL	totaal (0)	1	4.5	51.64	47.69	43.20	52.39	47.39	53.20	48.20	51.64	47.69	43.20
									VL	totaal (0)	1	7.5	52.47	48.51	44.02	53.22	48.22	54.02	49.02	52.47	48.51	44.02
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	50.42	46.41	41.96	51.16	46.16	51.96	46.96	50.42	46.41	41.96
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	51.51	47.49	43.05	52.24	47.24	53.05	48.05	51.51	47.49	43.05
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	52.34	48.32	43.88	53.07	48.07	53.88	48.88	52.34	48.32	43.88
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	35.56	33.41	27.52	36.85	31.85	37.52	32.52	35.56	33.41	27.52
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	35.74	33.59	27.71	37.03	32.03	37.71	32.71	35.74	33.59	27.71
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	36.64	34.48	28.59	37.92	32.92	38.59	33.59	36.64	34.48	28.59
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	27.13	24.86	19.05	28.37	23.37	29.05	24.05	27.13	24.86	19.05
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	27.96	25.61	19.70	29.11	24.11	29.70	24.70	27.96	25.61	19.70
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	27.47	25.16	19.30	28.67	23.67	29.30	24.30	27.47	25.16	19.30
290	0.0	14.4	53		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.08	46.18	41.64	50.84	45.84	51.64	46.64	50.08	46.18	41.64
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.86	46.93	42.41	51.61	46.61	52.41	47.41	50.86	46.93	42.41
									VL	totaal (0)	1	7.5	51.86	47.91	43.41	52.61	47.61	53.41	48.41	51.86	47.91	43.41
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	49.86	45.85	41.40	50.60	45.60	51.40	46.40	49.86	45.85	41.40
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	50.66	46.63	42.20	51.39	46.39	52.20	47.20	50.66	46.63	42.20
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	51.68	47.64	43.21	52.41	47.41	53.21	48.21	51.68	47.64	43.21
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	36.39	34.24	28.35	37.68	32.68	38.35	33.35	36.39	34.24	28.35
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	36.65	34.49	28.61	37.93	32.93	38.61	33.61	36.65	34.49	28.61
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	37.45	35.29	29.41	38.73	33.73	39.41	34.41	37.45	35.29	29.41
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	28.17	25.88	20.06	29.40	24.40	30.06	25.06	28.17	25.88	20.06
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	28.97	26.62	20.71	30.12	25.12	30.71	25.71	28.97	26.62	20.71
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	28.55	26.23	20.37	29.74	24.74	30.37	25.37	28.55	26.23	20.37
291	0.0	14.4	54		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.54	45.68	41.11	50.31	45.31	51.11	46.11	49.54	45.68	41.11

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.05	46.17	41.62	50.82	45.82	51.62	46.62	50.05	46.17	41.62
									VL	totaal (0)	1	7.5	51.17	47.26	42.73	51.93	46.93	52.73	47.73	51.17	47.26	42.73
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	49.24	45.22	40.78	49.97	44.97	50.78	45.78	49.24	45.22	40.78
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	49.76	45.73	41.30	50.49	45.49	51.30	46.30	49.76	45.73	41.30
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	50.91	46.87	42.45	51.64	46.64	52.45	47.45	50.91	46.87	42.45
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	37.13	34.99	29.10	38.42	33.42	39.10	34.10	37.13	34.99	29.10
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	37.49	35.34	29.47	38.78	33.78	39.47	34.47	37.49	35.34	29.47
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	38.23	36.07	30.19	39.51	34.51	40.19	35.19	38.23	36.07	30.19
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	29.43	27.13	21.28	30.64	25.64	31.28	26.28	29.43	27.13	21.28
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	30.07	27.72	21.80	31.22	26.22	31.80	26.80	30.07	27.72	21.80
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	29.88	27.56	21.68	31.06	26.06	31.68	26.68	29.88	27.56	21.68
292	0.0	14.4	55		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.09	45.28	40.67	49.88	44.88	50.67	45.67	49.09	45.28	40.67
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.41	45.60	40.98	50.19	45.19	50.98	45.98	49.41	45.60	40.98
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.63	46.78	42.19	51.40	46.40	52.19	47.19	50.63	46.78	42.19
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.65	44.62	40.18	49.38	44.38	50.18	45.18	48.65	44.62	40.18
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	48.92	44.88	40.45	49.65	44.65	50.45	45.45	48.92	44.88	40.45
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	50.21	46.16	41.74	50.93	45.93	51.74	46.74	50.21	46.16	41.74
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	38.24	36.10	30.22	39.54	34.54	40.22	35.22	38.24	36.10	30.22
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	38.91	36.76	30.88	40.20	35.20	40.88	35.88	38.91	36.76	30.88
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	39.55	37.39	31.50	40.83	35.83	41.50	36.50	39.55	37.39	31.50
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	30.79	28.47	22.59	31.97	26.97	32.59	27.59	30.79	28.47	22.59
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	31.45	29.10	23.19	32.60	27.60	33.19	28.19	31.45	29.10	23.19
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	31.61	29.28	23.40	32.79	27.79	33.40	28.40	31.61	29.28	23.40
293	0.0	14.4	55		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	38.07	34.00	29.49	38.75	33.75	39.49	34.49	38.07	34.00	29.49
									VL	totaal (0)	1	4.5	42.43	39.43	34.11	43.42	38.42	44.11	39.11	42.43	39.43	34.11
									VL	totaal (0)	1	7.5	43.41	40.31	35.06	44.36	39.36	45.06	40.06	43.41	40.31	35.06
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	37.13	32.45	28.43	37.66	32.66	38.43	33.43	37.13	32.45	28.43
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	38.75	34.36	30.09	39.34	34.34	40.09	35.09	38.75	34.36	30.09
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	40.19	35.79	31.53	40.78	35.78	41.53	36.53	40.19	35.79	31.53
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	30.15	27.95	21.98	31.37	26.37	31.98	26.98	30.15	27.95	21.98
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	39.36	37.20	31.29	40.63	35.63	41.29	36.29	39.36	37.20	31.29
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	39.91	37.75	31.84	41.18	36.18	41.84	36.84	39.91	37.75	31.84
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	23.45	21.18	15.37	24.69	19.69	25.37	20.37	23.45	21.18	15.37
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	31.37	29.04	23.15	32.54	27.54	33.15	28.15	31.37	29.04	23.15
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	32.30	29.98	24.10	33.48	28.48	34.10	29.10	32.30	29.98	24.10
294	0.0	14.4	63		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.76	44.97	40.33	49.55	44.55	50.33	45.33	48.76	44.97	40.33
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.81	45.02	40.39	49.60	44.60	50.39	45.39	48.81	45.02	40.39
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.02	46.18	41.59	50.80	45.80	51.59	46.59	50.02	46.18	41.59
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.27	44.24	39.81	49.00	44.00	49.81	44.81	48.27	44.24	39.81
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	48.31	44.27	39.85	49.04	44.04	49.85	44.85	48.31	44.27	39.85
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	49.61	45.56	41.14	50.33	45.33	51.14	46.14	49.61	45.56	41.14
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	38.27	36.14	30.20	39.55	34.55	40.20	35.20	38.27	36.14	30.20
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	38.31	36.18	30.23	39.59	34.59	40.23	35.23	38.31	36.18	30.23
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	38.84	36.69	30.73	40.10	35.10	40.73	35.73	38.84	36.69	30.73
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	30.82	28.53	22.71	32.05	27.05	32.71	27.71	30.82	28.53	22.71
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	31.63	29.35	23.53	32.86	27.86	33.53	28.53	31.63	29.35	23.53
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	31.79	29.56	23.80	33.08	28.08	33.80	28.80	31.79	29.56	23.80
295	0.0	14.4	64		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.22	45.37	40.79	50.00	45.00	50.79	45.79	49.22	45.37	40.79
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.51	45.63	41.07	50.28	45.28	51.07	46.07	49.51	45.63	41.07
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.69	46.79	42.25	51.45	46.45	52.25	47.25	50.69	46.79	42.25
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.88	44.86	40.42	49.61	44.61	50.42	45.42	48.88	44.86	40.42
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	49.19	45.16	40.73	49.92	44.92	50.73	45.73	49.19	45.16	40.73

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	50.42	46.38	41.96	51.15	46.15	51.96	46.96	50.42	46.38	41.96
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	37.31	35.17	29.23	38.58	33.58	39.23	34.23	37.31	35.17	29.23
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	37.11	34.98	29.02	38.38	33.38	39.02	34.02	37.11	34.98	29.02
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	37.79	35.64	29.67	39.05	34.05	39.67	34.67	37.79	35.64	29.67
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	29.48	27.22	21.44	30.74	25.74	31.44	26.44	29.48	27.22	21.44
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	30.27	28.01	22.21	31.52	26.52	32.21	27.21	30.27	28.01	22.21
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	30.37	28.17	22.44	31.69	26.69	32.44	27.44	30.37	28.17	22.44
296	0.0	14.4	65		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.50	45.61	41.07	50.27	45.27	51.07	46.07	49.50	45.61	41.07
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.04	46.13	41.60	50.80	45.80	51.60	46.60	50.04	46.13	41.60
									VL	totaal (0)	1	7.5	51.12	47.19	42.67	51.87	46.87	52.67	47.67	51.12	47.19	42.67
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	49.26	45.25	40.80	50.00	45.00	50.80	45.80	49.26	45.25	40.80
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	49.81	45.79	41.35	50.54	45.54	51.35	46.35	49.81	45.79	41.35
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	50.91	46.87	42.45	51.64	46.64	52.45	47.45	50.91	46.87	42.45
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	36.19	34.06	28.11	37.47	32.47	38.11	33.11	36.19	34.06	28.11
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	36.29	34.15	28.19	37.56	32.56	38.19	33.19	36.29	34.15	28.19
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	37.08	34.93	28.96	38.34	33.34	38.96	33.96	37.08	34.93	28.96
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	28.12	25.90	20.16	29.42	24.42	30.16	25.16	28.12	25.90	20.16
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	29.42	27.15	21.36	30.67	25.67	31.36	26.36	29.42	27.15	21.36
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	29.22	27.02	21.31	30.55	25.55	31.31	26.31	29.22	27.02	21.31
297	0.0	14.4	66		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.11	46.19	41.67	50.87	45.87	51.67	46.67	50.11	46.19	41.67
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.94	47.00	42.49	51.69	46.69	52.49	47.49	50.94	47.00	42.49
									VL	totaal (0)	1	7.5	51.90	47.95	43.45	52.65	47.65	53.45	48.45	51.90	47.95	43.45
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	49.94	45.93	41.48	50.68	45.68	51.48	46.48	49.94	45.93	41.48
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	50.78	46.76	42.32	51.51	46.51	52.32	47.32	50.78	46.76	42.32
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	51.76	47.72	43.29	52.49	47.49	53.29	48.29	51.76	47.72	43.29
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	35.47	33.34	27.38	36.74	31.74	37.38	32.38	35.47	33.34	27.38
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	35.71	33.57	27.61	36.98	31.98	37.61	32.61	35.71	33.57	27.61
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	36.58	34.42	28.45	37.83	32.83	38.45	33.45	36.58	34.42	28.45
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	26.83	24.62	18.90	28.15	23.15	28.90	23.90	26.83	24.62	18.90
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	28.23	25.98	20.21	29.50	24.50	30.21	25.21	28.23	25.98	20.21
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	28.15	25.98	20.29	29.50	24.50	30.29	25.29	28.15	25.98	20.29
298	0.0	14.4	67		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.82	46.89	42.38	51.58	46.58	52.38	47.38	50.82	46.89	42.38
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.00	48.04	43.55	52.75	47.75	53.55	48.55	52.00	48.04	43.55
									VL	totaal (0)	1	7.5	52.75	48.79	44.30	53.50	48.50	54.30	49.30	52.75	48.79	44.30
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	50.68	46.68	42.23	51.42	46.42	52.23	47.23	50.68	46.68	42.23
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	51.88	47.86	43.42	52.61	47.61	53.42	48.42	51.88	47.86	43.42
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	52.63	48.61	44.17	53.36	48.36	54.17	49.17	52.63	48.61	44.17
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	35.20	33.06	27.11	36.47	31.47	37.11	32.11	35.20	33.06	27.11
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	35.61	33.46	27.51	36.87	31.87	37.51	32.51	35.61	33.46	27.51
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	36.54	34.38	28.42	37.79	32.79	38.42	33.42	36.54	34.38	28.42
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	26.22	24.02	18.30	27.54	22.54	28.30	23.30	26.22	24.02	18.30
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	27.63	25.40	19.64	28.92	23.92	29.64	24.64	27.63	25.40	19.64
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	27.81	25.63	19.94	29.16	24.16	29.94	24.94	27.81	25.63	19.94
299	0.0	14.4	68		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	51.35	47.41	42.91	52.11	47.11	52.91	47.91	51.35	47.41	42.91
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.92	48.95	44.47	53.67	48.67	54.47	49.47	52.92	48.95	44.47
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.47	49.50	45.02	54.22	49.22	55.02	50.02	53.47	49.50	45.02
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	51.25	47.25	42.79	51.99	46.99	52.79	47.79	51.25	47.25	42.79
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	52.84	48.83	44.38	53.58	48.58	54.38	49.38	52.84	48.83	44.38
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	53.38	49.36	44.92	54.11	49.11	54.92	49.92	53.38	49.36	44.92
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	34.66	32.52	26.57	35.93	30.93	36.57	31.57	34.66	32.52	26.57
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	35.00	32.86	26.90	36.27	31.27	36.90	31.90	35.00	32.86	26.90
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.98	33.83	27.86	37.24	32.24	37.86	32.86	35.98	33.83	27.86

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	25.28	23.09	17.39	26.62	21.62	27.39	22.39	25.28	23.09	17.39
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	26.75	24.54	18.82	28.07	23.07	28.82	23.82	26.75	24.54	18.82
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	27.00	24.83	19.15	28.36	23.36	29.15	24.15	27.00	24.83	19.15
300	0.0	14.4	69		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	52.53	48.57	44.08	53.28	48.28	54.08	49.08	52.53	48.57	44.08
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.27	50.29	45.82	55.01	50.01	55.82	50.82	54.27	50.29	45.82
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.63	50.65	46.17	55.37	50.37	56.17	51.17	54.63	50.65	46.17
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	52.46	48.46	44.00	53.20	48.20	54.00	49.00	52.46	48.46	44.00
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	54.22	50.21	45.76	54.96	49.96	55.76	50.76	54.22	50.21	45.76
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	54.56	50.55	46.11	55.30	50.30	56.11	51.11	54.56	50.55	46.11
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	34.39	32.25	26.30	35.66	30.66	36.30	31.30	34.39	32.25	26.30
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.66	32.52	26.56	35.93	30.93	36.56	31.56	34.66	32.52	26.56
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.64	33.48	27.52	36.89	31.89	37.52	32.52	35.64	33.48	27.52
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	24.72	22.54	16.85	26.07	21.07	26.85	21.85	24.72	22.54	16.85
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	25.99	23.80	18.10	27.33	22.33	28.10	23.10	25.99	23.80	18.10
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	26.48	24.31	18.63	27.84	22.84	28.63	23.63	26.48	24.31	18.63
301	0.0	14.4	70		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	53.81	49.84	45.36	54.56	49.56	55.36	50.36	53.81	49.84	45.36
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.52	51.54	47.07	56.26	51.26	57.07	52.07	55.52	51.54	47.07
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.83	51.84	47.37	56.57	51.57	57.37	52.37	55.83	51.84	47.37
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	53.76	49.77	45.31	54.50	49.50	55.31	50.31	53.76	49.77	45.31
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	55.48	51.48	47.03	56.22	51.22	57.03	52.03	55.48	51.48	47.03
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	55.78	51.78	47.33	56.52	51.52	57.33	52.33	55.78	51.78	47.33
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	33.95	31.81	25.86	35.22	30.22	35.86	30.86	33.95	31.81	25.86
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.31	32.16	26.21	35.57	30.57	36.21	31.21	34.31	32.16	26.21
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.30	33.15	27.19	36.56	31.56	37.19	32.19	35.30	33.15	27.19
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	23.99	21.83	16.15	25.35	20.35	26.15	21.15	23.99	21.83	16.15
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	25.23	23.06	17.38	26.59	21.59	27.38	22.38	25.23	23.06	17.38
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	26.11	23.94	18.25	27.46	22.46	28.25	23.25	26.11	23.94	18.25
302	0.0	14.4	71		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	55.04	51.07	46.59	55.79	50.79	56.59	51.59	55.04	51.07	46.59
									VL	totaal (0)	1	4.5	56.62	52.64	48.17	57.36	52.36	58.17	53.17	56.62	52.64	48.17
									VL	totaal (0)	1	7.5	56.86	52.87	48.41	57.60	52.60	58.41	53.41	56.86	52.87	48.41
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	55.01	51.02	46.55	55.75	50.75	56.55	51.55	55.01	51.02	46.55
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	56.60	52.60	48.14	57.34	52.34	58.14	53.14	56.60	52.60	48.14
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	56.83	52.83	48.38	57.57	52.57	58.38	53.38	56.83	52.83	48.38
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	33.73	31.59	25.63	35.00	30.00	35.63	30.63	33.73	31.59	25.63
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	33.85	31.70	25.74	35.11	30.11	35.74	30.74	33.85	31.70	25.74
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	34.85	32.69	26.72	36.10	31.10	36.72	31.72	34.85	32.69	26.72
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	23.72	21.55	15.87	25.08	20.08	25.87	20.87	23.72	21.55	15.87
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	24.75	22.58	16.91	26.11	21.11	26.91	21.91	24.75	22.58	16.91
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.41	23.25	17.57	26.77	21.77	27.57	22.57	25.41	23.25	17.57
303	0.0	14.4	72		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	56.80	52.83	48.35	57.55	52.55	58.35	53.35	56.80	52.83	48.35
									VL	totaal (0)	1	4.5	58.20	54.21	49.75	58.94	53.94	59.75	54.75	58.20	54.21	49.75
									VL	totaal (0)	1	7.5	58.51	54.53	50.06	59.25	54.25	60.06	55.06	58.51	54.53	50.06
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	56.78	52.79	48.33	57.52	52.52	58.33	53.33	56.78	52.79	48.33
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	58.18	54.18	49.72	58.92	53.92	59.72	54.72	58.18	54.18	49.72
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	58.49	54.49	50.04	59.23	54.23	60.04	55.04	58.49	54.49	50.04
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	33.92	31.77	25.83	35.19	30.19	35.83	30.83	33.92	31.77	25.83
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.14	31.99	26.04	35.40	30.40	36.04	31.04	34.14	31.99	26.04
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.07	32.91	26.96	36.33	31.33	36.96	31.96	35.07	32.91	26.96
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	23.52	21.35	15.66	24.87	19.87	25.66	20.66	23.52	21.35	15.66
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	24.49	22.34	16.68	25.87	20.87	26.68	21.68	24.49	22.34	16.68
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.47	23.31	17.63	26.83	21.83	27.63	22.63	25.47	23.31	17.63
304	0.0	14.4	73		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	58.69	54.72	50.24	59.44	54.44	60.24	55.24	58.69	54.72	50.24

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	4.5	60.07	56.09	51.62	60.81	55.81	61.62	56.62	60.07	56.09	51.62
									VL	totaal (0)	1	7.5	60.33	56.35	51.88	61.07	56.07	61.88	56.88	60.33	56.35	51.88
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	58.68	54.70	50.23	59.42	54.42	60.23	55.23	58.68	54.70	50.23
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	60.06	56.07	51.60	60.80	55.80	61.60	56.60	60.06	56.07	51.60
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	60.32	56.33	51.87	61.06	56.06	61.87	56.87	60.32	56.33	51.87
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	33.18	31.03	25.08	34.44	29.44	35.08	30.08	33.18	31.03	25.08
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	33.14	30.99	25.02	34.40	29.40	35.02	30.02	33.14	30.99	25.02
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	34.13	31.96	25.99	35.37	30.37	35.99	30.99	34.13	31.96	25.99
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	22.65	20.47	14.78	24.00	19.00	24.78	19.78	22.65	20.47	14.78
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	23.41	21.26	15.60	24.79	19.79	25.60	20.60	23.41	21.26	15.60
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.33	22.16	16.48	25.69	20.69	26.48	21.48	24.33	22.16	16.48
305	0.0	14.4	74		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	60.92	56.95	52.47	61.67	56.67	62.47	57.47	60.92	56.95	52.47
									VL	totaal (0)	1	4.5	61.74	57.76	53.29	62.48	57.48	63.29	58.29	61.74	57.76	53.29
									VL	totaal (0)	1	7.5	61.93	57.95	53.48	62.67	57.67	63.48	58.48	61.93	57.95	53.48
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	60.91	56.94	52.46	61.66	56.66	62.46	57.46	60.91	56.94	52.46
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	61.74	57.75	53.28	62.48	57.48	63.28	58.28	61.74	57.75	53.28
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	61.93	57.94	53.47	62.67	57.67	63.47	58.47	61.93	57.94	53.47
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	33.14	30.99	25.03	34.40	29.40	35.03	30.03	33.14	30.99	25.03
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	33.36	31.21	25.25	34.62	29.62	35.25	30.25	33.36	31.21	25.25
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	34.29	32.12	26.16	35.54	30.54	36.16	31.16	34.29	32.12	26.16
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	22.53	20.35	14.66	23.88	18.88	24.66	19.66	22.53	20.35	14.66
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	23.39	21.24	15.59	24.77	19.77	25.59	20.59	23.39	21.24	15.59
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.36	22.20	16.54	25.73	20.73	26.54	21.54	24.36	22.20	16.54
306	0.0	14.4	75		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	63.06	59.10	54.61	63.81	58.81	64.61	59.61	63.06	59.10	54.61
									VL	totaal (0)	1	4.5	63.35	59.37	54.90	64.09	59.09	64.90	59.90	63.35	59.37	54.90
									VL	totaal (0)	1	7.5	63.40	59.42	54.95	64.14	59.14	64.95	59.95	63.40	59.42	54.95
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	63.06	59.09	54.61	63.81	58.81	64.61	59.61	63.06	59.09	54.61
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	63.35	59.37	54.90	64.09	59.09	64.90	59.90	63.35	59.37	54.90
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	63.39	59.41	54.94	64.13	59.13	64.94	59.94	63.39	59.41	54.94
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	32.88	30.73	24.76	34.14	29.14	34.76	29.76	32.88	30.73	24.76
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	32.84	30.67	24.70	34.08	29.08	34.70	29.70	32.84	30.67	24.70
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	33.81	31.63	25.65	35.04	30.04	35.65	30.65	33.81	31.63	25.65
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	22.33	20.14	14.43	23.66	18.66	24.43	19.43	22.33	20.14	14.43
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	22.91	20.76	15.11	24.29	19.29	25.11	20.11	22.91	20.76	15.11
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	23.63	21.47	15.79	24.99	19.99	25.79	20.79	23.63	21.47	15.79
307	0.0	14.4	75		gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	66.26	62.28	57.81	67.00	62.00	67.81	62.81	66.26	62.28	57.81
									VL	totaal (0)	1	7.5	66.05	62.07	57.60	66.79	61.79	67.60	62.60	66.05	62.07	57.60
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	66.26	62.28	57.81	67.00	62.00	67.81	62.81	66.26	62.28	57.81
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	66.05	62.07	57.60	66.79	61.79	67.60	62.60	66.05	62.07	57.60
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	25.67	23.47	17.46	26.88	21.88	27.46	22.46	25.67	23.47	17.46
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	26.47	24.26	18.26	27.68	22.68	28.26	23.26	26.47	24.26	18.26
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	13.84	11.75	6.16	15.28	10.28	16.16	11.16	13.84	11.75	6.16
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	14.30	12.19	6.58	15.72	10.72	16.58	11.58	14.30	12.19	6.58
308	0.0	14.4	75		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.27	45.01	40.75	49.94	44.94	50.75	45.75	49.27	45.01	40.75
									VL	totaal (0)	1	4.5	61.79	57.85	53.35	62.55	57.55	63.35	58.35	61.79	57.85	53.35
									VL	totaal (0)	1	7.5	61.97	57.99	53.52	62.71	57.71	63.52	58.52	61.97	57.99	53.52
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	49.25	44.98	40.73	49.92	44.92	50.73	45.73	49.25	44.98	40.73
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	61.79	57.85	53.34	62.54	57.54	63.34	58.34	61.79	57.85	53.34
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	61.97	57.99	53.52	62.71	57.71	63.52	58.52	61.97	57.99	53.52
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.11	22.80	16.75	26.24	21.24	26.75	21.75	25.11	22.80	16.75
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	25.67	23.37	17.33	26.81	21.81	27.33	22.33	25.67	23.37	17.33
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	28.69	26.42	20.41	29.86	24.86	30.41	25.41	28.69	26.42	20.41

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	13.53	11.41	5.79	14.94	9.94	15.79	10.79	13.53	11.41	5.79
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	12.77	10.68	5.09	14.21	9.21	15.09	10.09	12.77	10.68	5.09
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	14.46	12.40	6.85	15.94	10.94	16.85	11.85	14.46	12.40	6.85
309	0.0	14.4	74		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.18	43.91	39.66	48.85	43.85	49.66	44.66	48.18	43.91	39.66
									VL	totaal (0)	1	4.5	57.98	54.01	49.53	58.73	53.73	59.53	54.53	57.98	54.01	49.53
									VL	totaal (0)	1	7.5	60.55	56.58	52.10	61.30	56.30	62.10	57.10	60.55	56.58	52.10
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.16	43.87	39.64	48.82	43.82	49.64	44.64	48.16	43.87	39.64
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	57.98	54.01	49.53	58.73	53.73	59.53	54.53	57.98	54.01	49.53
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	60.54	56.58	52.10	61.29	56.29	62.10	57.10	60.54	56.58	52.10
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.01	22.70	16.65	26.14	21.14	26.65	21.65	25.01	22.70	16.65
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	25.71	23.40	17.37	26.84	21.84	27.37	22.37	25.71	23.40	17.37
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	28.78	26.51	20.50	29.95	24.95	30.50	25.50	28.78	26.51	20.50
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	13.51	11.39	5.77	14.92	9.92	15.77	10.77	13.51	11.39	5.77
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	12.82	10.72	5.13	14.26	9.26	15.13	10.13	12.82	10.72	5.13
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	14.55	12.50	6.95	16.04	11.04	16.95	11.95	14.55	12.50	6.95
310	0.0	14.4	73		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	46.69	42.41	38.17	47.35	42.35	48.17	43.17	46.69	42.41	38.17
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.90	50.88	46.43	55.63	50.63	56.43	51.43	54.90	50.88	46.43
									VL	totaal (0)	1	7.5	58.53	54.58	50.08	59.28	54.28	60.08	55.08	58.53	54.58	50.08
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.66	42.36	38.13	47.32	42.32	48.13	43.13	46.66	42.36	38.13
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	54.89	50.87	46.43	55.62	50.62	56.43	51.43	54.89	50.87	46.43
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	58.53	54.57	50.08	59.28	54.28	60.08	55.08	58.53	54.57	50.08
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.23	22.92	16.87	26.36	21.36	26.87	21.87	25.23	22.92	16.87
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	25.73	23.42	17.39	26.86	21.86	27.39	22.39	25.73	23.42	17.39
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	28.81	26.54	20.53	29.98	24.98	30.53	25.53	28.81	26.54	20.53
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	13.57	11.45	5.83	14.98	9.98	15.83	10.83	13.57	11.45	5.83
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	13.19	11.10	5.52	14.64	9.64	15.52	10.52	13.19	11.10	5.52
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	14.90	12.84	7.29	16.38	11.38	17.29	12.29	14.90	12.84	7.29
311	0.0	14.4	72		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	45.33	41.05	36.81	45.99	40.99	46.81	41.81	45.33	41.05	36.81
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.45	48.41	43.98	53.18	48.18	53.98	48.98	52.45	48.41	43.98
									VL	totaal (0)	1	7.5	56.18	52.20	47.73	56.92	51.92	57.73	52.73	56.18	52.20	47.73
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.29	40.98	36.76	45.95	40.95	46.76	41.76	45.29	40.98	36.76
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	52.44	48.40	43.97	53.17	48.17	53.97	48.97	52.44	48.40	43.97
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	56.17	52.19	47.72	56.91	51.91	57.72	52.72	56.17	52.19	47.72
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.13	22.82	16.77	26.26	21.26	26.77	21.77	25.13	22.82	16.77
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	25.69	23.39	17.36	26.83	21.83	27.36	22.36	25.69	23.39	17.36
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	28.83	26.56	20.55	30.00	25.00	30.55	25.55	28.83	26.56	20.55
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	13.61	11.48	5.85	15.01	10.01	15.85	10.85	13.61	11.48	5.85
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	12.88	10.76	5.14	14.29	9.29	15.14	10.14	12.88	10.76	5.14
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	14.79	12.72	7.14	16.25	11.25	17.14	12.14	14.79	12.72	7.14
312	0.0	14.4	71		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	44.27	39.99	35.75	44.93	39.93	45.75	40.75	44.27	39.99	35.75
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.46	46.40	41.99	51.18	46.18	51.99	46.99	50.46	46.40	41.99
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.04	50.03	45.58	54.78	49.78	55.58	50.58	54.04	50.03	45.58
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.22	39.90	35.69	44.87	39.87	45.69	40.69	44.22	39.90	35.69
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	50.44	46.38	41.97	51.16	46.16	51.97	46.97	50.44	46.38	41.97
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	54.02	50.01	45.57	54.76	49.76	55.57	50.57	54.02	50.01	45.57
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.13	22.82	16.78	26.26	21.26	26.78	21.78	25.13	22.82	16.78
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	25.47	23.16	17.13	26.60	21.60	27.13	22.13	25.47	23.16	17.13
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	28.66	26.39	20.39	29.83	24.83	30.39	25.39	28.66	26.39	20.39
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	13.45	11.32	5.68	14.85	9.85	15.68	10.68	13.45	11.32	5.68
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	12.59	10.46	4.83	13.99	8.99	14.83	9.83	12.59	10.46	4.83
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	14.51	12.42	6.83	15.95	10.95	16.83	11.83	14.51	12.42	6.83
313	0.0	14.4	70		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.73	39.44	35.20	44.39	39.39	45.20	40.20	43.73	39.44	35.20

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.37	45.29	40.89	50.09	45.09	50.89	45.89	49.37	45.29	40.89
									VL	totaal (0)	1	7.5	52.48	48.45	44.01	53.21	48.21	54.01	49.01	52.48	48.45	44.01
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.67	39.34	35.14	44.32	39.32	45.14	40.14	43.67	39.34	35.14
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	49.35	45.27	40.87	50.07	45.07	50.87	45.87	49.35	45.27	40.87
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	52.46	48.42	43.99	53.19	48.19	53.99	48.99	52.46	48.42	43.99
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.79	22.48	16.44	25.92	20.92	26.44	21.44	24.79	22.48	16.44
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	25.27	22.96	16.93	26.40	21.40	26.93	21.93	25.27	22.96	16.93
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	28.56	26.29	20.29	29.73	24.73	30.29	25.29	28.56	26.29	20.29
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	13.49	11.35	5.70	14.88	9.88	15.70	10.70	13.49	11.35	5.70
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	12.41	10.27	4.62	13.80	8.80	14.62	9.62	12.41	10.27	4.62
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	14.43	12.33	6.74	15.87	10.87	16.74	11.74	14.43	12.33	6.74
314	0.0	14.4	69		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.09	38.79	34.55	43.74	38.74	44.55	39.55	43.09	38.79	34.55
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.23	44.16	39.76	48.95	43.95	49.76	44.76	48.23	44.16	39.76
									VL	totaal (0)	1	7.5	51.18	47.17	42.72	51.92	46.92	52.72	47.72	51.18	47.17	42.72
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.01	38.67	34.47	43.66	38.66	44.47	39.47	43.01	38.67	34.47
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	48.18	44.08	39.70	48.89	43.89	49.70	44.70	48.18	44.08	39.70
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	51.14	47.10	42.67	51.87	46.87	52.67	47.67	51.14	47.10	42.67
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.34	23.04	17.01	26.48	21.48	27.01	22.01	25.34	23.04	17.01
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	28.73	26.50	20.55	29.94	24.94	30.55	25.55	28.73	26.50	20.55
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.87	28.64	22.69	32.08	27.08	32.69	27.69	30.87	28.64	22.69
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	13.69	11.54	5.88	15.07	10.07	15.88	10.88	13.69	11.54	5.88
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	14.16	12.00	6.34	15.53	10.53	16.34	11.34	14.16	12.00	6.34
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	16.98	14.80	9.10	18.32	13.32	19.10	14.10	16.98	14.80	9.10
315	0.0	14.4	68		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.75	38.44	34.21	43.40	38.40	44.21	39.21	42.75	38.44	34.21
									VL	totaal (0)	1	4.5	47.28	43.20	38.80	48.00	43.00	48.80	43.80	47.28	43.20	38.80
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.99	45.97	41.53	50.72	45.72	51.53	46.53	49.99	45.97	41.53
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.66	38.29	34.11	43.30	38.30	44.11	39.11	42.66	38.29	34.11
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	47.19	43.07	38.70	47.89	42.89	48.70	43.70	47.19	43.07	38.70
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	49.92	45.87	41.45	50.64	45.64	51.45	46.45	49.92	45.87	41.45
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.63	23.33	17.32	26.78	21.78	27.32	22.32	25.63	23.33	17.32
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	30.04	27.83	21.89	31.27	26.27	31.89	26.89	30.04	27.83	21.89
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	31.87	29.66	23.72	33.10	28.10	33.72	28.72	31.87	29.66	23.72
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	13.96	11.79	6.11	15.32	10.32	16.11	11.11	13.96	11.79	6.11
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	15.64	13.45	7.75	16.98	11.98	17.75	12.75	15.64	13.45	7.75
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	18.86	16.64	10.89	20.16	15.16	20.89	15.89	18.86	16.64	10.89
316	0.0	14.4	67		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.44	38.14	33.90	43.09	38.09	43.90	38.90	42.44	38.14	33.90
									VL	totaal (0)	1	4.5	46.66	42.61	38.18	47.38	42.38	48.18	43.18	46.66	42.61	38.18
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.35	45.34	40.88	50.08	45.08	50.88	45.88	49.35	45.34	40.88
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.34	37.97	33.79	42.98	37.98	43.79	38.79	42.34	37.97	33.79
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	46.52	42.40	38.03	47.22	42.22	48.03	43.03	46.52	42.40	38.03
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	49.24	45.18	40.76	49.96	44.96	50.76	45.76	49.24	45.18	40.76
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.89	23.60	17.57	27.04	22.04	27.57	22.57	25.89	23.60	17.57
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	31.36	29.16	23.19	32.58	27.58	33.19	28.19	31.36	29.16	23.19
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	32.98	30.78	24.81	34.20	29.20	34.81	29.81	32.98	30.78	24.81
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.29	12.10	6.40	15.63	10.63	16.40	11.40	14.29	12.10	6.40
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	18.12	15.89	10.13	19.41	14.41	20.13	15.13	18.12	15.89	10.13
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	20.87	18.60	12.80	22.12	17.12	22.80	17.80	20.87	18.60	12.80
317	0.0	14.4	66		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	41.80	37.49	33.26	42.45	37.45	43.26	38.26	41.80	37.49	33.26
									VL	totaal (0)	1	4.5	45.55	41.50	37.07	46.27	41.27	47.07	42.07	45.55	41.50	37.07
									VL	totaal (0)	1	7.5	47.77	43.75	39.30	48.50	43.50	49.30	44.30	47.77	43.75	39.30
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	41.69	37.31	33.14	42.33	37.33	43.14	38.14	41.69	37.31	33.14
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	45.40	41.25	36.90	46.09	41.09	46.90	41.90	45.40	41.25	36.90

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	47.63	43.53	39.15	48.34	43.34	49.15	44.15	47.63	43.53	39.15
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.43	23.14	17.10	26.57	21.57	27.10	22.10	25.43	23.14	17.10
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	30.66	28.47	22.48	31.88	26.88	32.48	27.48	30.66	28.47	22.48
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	32.20	30.01	24.02	33.42	28.42	34.02	29.02	32.20	30.01	24.02
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.77	12.58	6.87	16.10	11.10	16.87	11.87	14.77	12.58	6.87
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	20.77	18.55	12.80	22.07	17.07	22.80	17.80	20.77	18.55	12.80
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	23.35	21.10	15.31	24.61	19.61	25.31	20.31	23.35	21.10	15.31
318	0.0	14.4	65		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	41.62	37.32	33.09	42.28	37.28	43.09	38.09	41.62	37.32	33.09
									VL	totaal (0)	1	4.5	44.92	40.88	36.44	45.64	40.64	46.44	41.44	44.92	40.88	36.44
									VL	totaal (0)	1	7.5	47.19	43.16	38.71	47.91	42.91	48.71	43.71	47.19	43.16	38.71
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	41.51	37.13	32.96	42.15	37.15	42.96	37.96	41.51	37.13	32.96
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	44.73	40.59	36.24	45.43	40.43	46.24	41.24	44.73	40.59	36.24
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	47.03	42.92	38.54	47.74	42.74	48.54	43.54	47.03	42.92	38.54
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.47	23.19	17.17	26.63	21.63	27.17	22.17	25.47	23.19	17.17
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	30.69	28.51	22.54	31.93	26.93	32.54	27.54	30.69	28.51	22.54
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	32.08	29.89	23.92	33.31	28.31	33.92	28.92	32.08	29.89	23.92
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.37	13.16	7.44	16.69	11.69	17.44	12.44	15.37	13.16	7.44
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	21.85	19.59	13.80	23.11	18.11	23.80	18.80	21.85	19.59	13.80
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.45	22.16	16.33	25.67	20.67	26.33	21.33	24.45	22.16	16.33
319	0.0	14.4	64		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	41.46	37.11	32.91	42.10	37.10	42.91	37.91	41.46	37.11	32.91
									VL	totaal (0)	1	4.5	43.89	39.78	35.39	44.59	39.59	45.39	40.39	43.89	39.78	35.39
									VL	totaal (0)	1	7.5	46.21	42.14	37.72	46.92	41.92	47.72	42.72	46.21	42.14	37.72
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	41.37	36.97	32.82	42.00	37.00	42.82	37.82	41.37	36.97	32.82
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	43.74	39.55	35.23	44.42	39.42	45.23	40.23	43.74	39.55	35.23
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	46.08	41.92	37.58	46.77	41.77	47.58	42.58	46.08	41.92	37.58
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.07	21.77	15.74	25.21	20.21	25.74	20.74	24.07	21.77	15.74
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	28.56	26.37	20.38	29.78	24.78	30.38	25.38	28.56	26.37	20.38
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.43	28.22	22.23	31.64	26.64	32.23	27.23	30.43	28.22	22.23
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.40	12.18	6.44	15.70	10.70	16.44	11.44	14.40	12.18	6.44
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	20.47	18.21	12.41	21.72	16.72	22.41	17.41	20.47	18.21	12.41
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	23.17	20.89	15.07	24.40	19.40	25.07	20.07	23.17	20.89	15.07
320	0.0	14.4	63		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	41.35	37.00	32.80	41.99	36.99	42.80	37.80	41.35	37.00	32.80
									VL	totaal (0)	1	4.5	43.90	39.77	35.39	44.59	39.59	45.39	40.39	43.90	39.77	35.39
									VL	totaal (0)	1	7.5	46.06	41.95	37.55	46.76	41.76	47.55	42.55	46.06	41.95	37.55
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	41.27	36.86	32.71	41.90	36.90	42.71	37.71	41.27	36.86	32.71
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	43.80	39.61	35.28	44.48	39.48	45.28	40.28	43.80	39.61	35.28
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	45.96	41.80	37.44	46.65	41.65	47.44	42.44	45.96	41.80	37.44
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	23.71	21.40	15.38	24.85	19.85	25.38	20.38	23.71	21.40	15.38
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	26.75	24.54	18.54	27.96	22.96	28.54	23.54	26.75	24.54	18.54
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	28.95	26.72	20.72	30.14	25.14	30.72	25.72	28.95	26.72	20.72
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.04	11.79	6.01	15.31	10.31	16.01	11.01	14.04	11.79	6.01
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	18.77	16.50	10.70	20.02	15.02	20.70	15.70	18.77	16.50	10.70
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	21.27	18.98	13.15	22.49	17.49	23.15	18.15	21.27	18.98	13.15
321	0.0	14.4	63		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	37.52	33.62	28.99	38.25	33.25	38.99	33.99	37.52	33.62	28.99
									VL	totaal (0)	1	4.5	40.21	37.25	31.90	41.21	36.21	41.90	36.90	40.21	37.25	31.90
									VL	totaal (0)	1	7.5	41.69	38.46	33.31	42.61	37.61	43.31	38.31	41.69	38.46	33.31
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	36.35	31.77	27.71	36.92	31.92	37.71	32.71	36.35	31.77	27.71
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	36.18	31.67	27.56	36.77	31.77	37.56	32.56	36.18	31.67	27.56
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	38.82	34.33	30.19	39.41	34.41	40.19	35.19	38.82	34.33	30.19
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	30.62	28.42	22.45	31.84	26.84	32.45	27.45	30.62	28.42	22.45
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	37.25	35.10	29.14	38.51	33.51	39.14	34.14	37.25	35.10	29.14
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	37.71	35.54	29.57	38.95	33.95	39.57	34.57	37.71	35.54	29.57

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	22.51	20.21	14.36	23.72	18.72	24.36	19.36	22.51	20.21	14.36
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	30.12	27.82	21.98	31.33	26.33	31.98	26.98	30.12	27.82	21.98
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	30.87	28.60	22.78	32.11	27.11	32.78	27.78	30.87	28.60	22.78
322	0.0	14.4	86		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.13	37.87	33.61	42.80	37.80	43.61	38.61	42.13	37.87	33.61
									VL	totaal (0)	1	4.5	45.21	41.17	36.74	45.94	40.94	46.74	41.74	45.21	41.17	36.74
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.18	44.19	39.72	48.92	43.92	49.72	44.72	48.18	44.19	39.72
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.04	37.72	33.50	42.69	37.69	43.50	38.50	42.04	37.72	33.50
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	45.07	40.96	36.59	45.78	40.78	46.59	41.59	45.07	40.96	36.59
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	48.08	44.03	39.61	48.80	43.80	49.61	44.61	48.08	44.03	39.61
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.05	22.79	16.74	26.21	21.21	26.74	21.74	25.05	22.79	16.74
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	29.78	27.60	21.67	31.03	26.03	31.67	26.67	29.78	27.60	21.67
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	31.20	29.01	23.07	32.44	27.44	33.07	28.07	31.20	29.01	23.07
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.65	13.51	7.87	17.04	12.04	17.87	12.87	15.65	13.51	7.87
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	20.38	18.20	12.50	21.72	16.72	22.50	17.50	20.38	18.20	12.50
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	23.03	20.83	15.13	24.36	19.36	25.13	20.13	23.03	20.83	15.13
323	0.0	14.4	85		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.42	38.18	33.90	43.09	38.09	43.90	38.90	42.42	38.18	33.90
									VL	totaal (0)	1	4.5	46.08	42.05	37.61	46.81	41.81	47.61	42.61	46.08	42.05	37.61
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.48	45.50	41.03	50.22	45.22	51.03	46.03	49.48	45.50	41.03
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.31	38.02	33.79	42.97	37.97	43.79	38.79	42.31	38.02	33.79
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	45.97	41.88	37.49	46.68	41.68	47.49	42.49	45.97	41.88	37.49
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	49.40	45.39	40.94	50.14	45.14	50.94	45.94	49.40	45.39	40.94
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.68	23.40	17.35	26.82	21.82	27.35	22.35	25.68	23.40	17.35
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	29.67	27.50	21.57	30.93	25.93	31.57	26.57	29.67	27.50	21.57
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	31.32	29.14	23.19	32.56	27.56	33.19	28.19	31.32	29.14	23.19
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.78	13.64	7.99	17.17	12.17	17.99	12.99	15.78	13.64	7.99
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	19.84	17.70	12.05	21.23	16.23	22.05	17.05	19.84	17.70	12.05
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	22.54	20.39	14.73	23.92	18.92	24.73	19.73	22.54	20.39	14.73
324	0.0	14.4	84		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.49	38.26	33.97	43.16	38.16	43.97	38.97	42.49	38.26	33.97
									VL	totaal (0)	1	4.5	46.37	42.33	37.90	47.10	42.10	47.90	42.90	46.37	42.33	37.90
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.51	46.54	42.06	51.26	46.26	52.06	47.06	50.51	46.54	42.06
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.36	38.06	33.83	43.02	38.02	43.83	38.83	42.36	38.06	33.83
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	46.27	42.17	37.79	46.98	41.98	47.79	42.79	46.27	42.17	37.79
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	50.45	46.45	41.99	51.19	46.19	51.99	46.99	50.45	46.45	41.99
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.70	24.43	18.40	27.86	22.86	28.40	23.40	26.70	24.43	18.40
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	29.66	27.48	21.51	30.90	25.90	31.51	26.51	29.66	27.48	21.51
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	31.60	29.41	23.42	32.82	27.82	33.42	28.42	31.60	29.41	23.42
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.15	14.00	8.35	17.53	12.53	18.35	13.35	16.15	14.00	8.35
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	18.53	16.44	10.86	19.98	14.98	20.86	15.86	18.53	16.44	10.86
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	21.52	19.39	13.77	22.93	17.93	23.77	18.77	21.52	19.39	13.77
325	0.0	14.4	83		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.08	38.84	34.56	43.75	38.75	44.56	39.56	43.08	38.84	34.56
									VL	totaal (0)	1	4.5	47.86	43.81	39.39	48.58	43.58	49.39	44.39	47.86	43.81	39.39
									VL	totaal (0)	1	7.5	51.75	47.78	43.30	52.50	47.50	53.30	48.30	51.75	47.78	43.30
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.00	38.71	34.48	43.66	38.66	44.48	39.48	43.00	38.71	34.48
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	47.81	43.74	39.34	48.53	43.53	49.34	44.34	47.81	43.74	39.34
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	51.72	47.73	43.26	52.46	47.46	53.26	48.26	51.72	47.73	43.26
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.41	23.12	17.04	26.54	21.54	27.04	22.04	25.41	23.12	17.04
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	27.99	25.78	19.74	29.18	24.18	29.74	24.74	27.99	25.78	19.74
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.41	28.20	22.16	31.60	26.60	32.16	27.16	30.41	28.20	22.16
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.08	12.97	7.37	16.51	11.51	17.37	12.37	15.08	12.97	7.37
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	16.35	14.31	8.78	17.85	12.85	18.78	13.78	16.35	14.31	8.78
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	18.98	16.91	11.35	20.45	15.45	21.35	16.35	18.98	16.91	11.35
326	0.0	14.4	82		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.63	39.39	35.11	44.30	39.30	45.11	40.11	43.63	39.39	35.11

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.37	45.34	40.91	50.10	45.10	50.91	45.91	49.37	45.34	40.91
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.03	49.07	44.58	53.78	48.78	54.58	49.58	53.03	49.07	44.58
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.55	39.27	35.03	44.21	39.21	45.03	40.03	43.55	39.27	35.03
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	49.34	45.29	40.87	50.06	45.06	50.87	45.87	49.34	45.29	40.87
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	53.00	49.03	44.55	53.75	48.75	54.55	49.55	53.00	49.03	44.55
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.82	23.53	17.47	26.95	21.95	27.47	22.47	25.82	23.53	17.47
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	28.51	26.29	20.26	29.70	24.70	30.26	25.26	28.51	26.29	20.26
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.57	28.35	22.32	31.76	26.76	32.32	27.32	30.57	28.35	22.32
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.14	13.01	7.38	16.54	11.54	17.38	12.38	15.14	13.01	7.38
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	15.79	13.69	8.08	17.22	12.22	18.08	13.08	15.79	13.69	8.08
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	18.52	16.36	10.69	19.89	14.89	20.69	15.69	18.52	16.36	10.69
327	0.0	14.4	81		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.97	39.74	35.46	44.65	39.65	45.46	40.46	43.97	39.74	35.46
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.75	46.75	42.29	51.49	46.49	52.29	47.29	50.75	46.75	42.29
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.25	50.29	45.80	55.00	50.00	55.80	50.80	54.25	50.29	45.80
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.90	39.63	35.38	44.57	39.57	45.38	40.38	43.90	39.63	35.38
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	50.72	46.70	42.26	51.45	46.45	52.26	47.26	50.72	46.70	42.26
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	54.23	50.26	45.78	54.98	49.98	55.78	50.78	54.23	50.26	45.78
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.94	23.65	17.59	27.07	22.07	27.59	22.59	25.94	23.65	17.59
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	29.00	26.79	20.80	30.21	25.21	30.80	25.80	29.00	26.79	20.80
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.87	28.66	22.66	32.08	27.08	32.66	27.66	30.87	28.66	22.66
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.15	13.04	7.44	16.58	11.58	17.44	12.44	15.15	13.04	7.44
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	16.12	14.02	8.42	17.55	12.55	18.42	13.42	16.12	14.02	8.42
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	18.34	16.23	10.62	19.76	14.76	20.62	15.62	18.34	16.23	10.62
328	0.0	14.4	80		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	44.63	40.39	36.11	45.30	40.30	46.11	41.11	44.63	40.39	36.11
									VL	totaal (0)	1	4.5	51.87	47.87	43.41	52.61	47.61	53.41	48.41	51.87	47.87	43.41
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.69	51.74	47.25	56.44	51.44	57.25	52.25	55.69	51.74	47.25
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.56	40.28	36.04	45.22	40.22	46.04	41.04	44.56	40.28	36.04
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	51.84	47.83	43.38	52.58	47.58	53.38	48.38	51.84	47.83	43.38
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	55.67	51.72	47.23	56.42	51.42	57.23	52.23	55.67	51.72	47.23
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.09	23.80	17.74	27.22	22.22	27.74	22.74	26.09	23.80	17.74
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	29.82	27.62	21.64	31.04	26.04	31.64	26.64	29.82	27.62	21.64
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	31.45	29.24	23.25	32.66	27.66	33.25	28.25	31.45	29.24	23.25
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.91	12.82	7.23	16.35	11.35	17.23	12.23	14.91	12.82	7.23
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	16.78	14.67	9.07	18.21	13.21	19.07	14.07	16.78	14.67	9.07
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	19.05	16.91	11.28	20.45	15.45	21.28	16.28	19.05	16.91	11.28
329	0.0	14.4	79		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	45.34	41.11	36.83	46.02	41.02	46.83	41.83	45.34	41.11	36.83
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.89	49.92	45.44	54.64	49.64	55.44	50.44	53.89	49.92	45.44
									VL	totaal (0)	1	7.5	57.70	53.76	49.25	58.45	53.45	59.25	54.25	57.70	53.76	49.25
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.28	41.01	36.77	45.95	40.95	46.77	41.77	45.28	41.01	36.77
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	53.87	49.89	45.42	54.61	49.61	55.42	50.42	53.87	49.89	45.42
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	57.69	53.74	49.24	58.44	53.44	59.24	54.24	57.69	53.74	49.24
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.35	24.07	18.02	27.49	22.49	28.02	23.02	26.35	24.07	18.02
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	29.44	27.23	21.25	30.65	25.65	31.25	26.25	29.44	27.23	21.25
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	31.13	28.92	22.93	32.34	27.34	32.93	27.93	31.13	28.92	22.93
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.11	13.02	7.43	16.55	11.55	17.43	12.43	15.11	13.02	7.43
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	16.70	14.60	9.01	18.14	13.14	19.01	14.01	16.70	14.60	9.01
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	18.83	16.72	11.10	20.25	15.25	21.10	16.10	18.83	16.72	11.10
330	0.0	14.4	78		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	46.30	42.06	37.79	46.98	41.98	47.79	42.79	46.30	42.06	37.79
									VL	totaal (0)	1	4.5	56.38	52.43	47.93	57.13	52.13	57.93	52.93	56.38	52.43	47.93
									VL	totaal (0)	1	7.5	59.34	55.37	50.90	60.09	55.09	60.90	55.90	59.34	55.37	50.90
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.26	41.99	37.74	46.93	41.93	47.74	42.74	46.26	41.99	37.74
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	56.37	52.42	47.92	57.12	52.12	57.92	52.92	56.37	52.42	47.92

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	59.34	55.36	50.89	60.08	55.08	60.89	55.89	59.34	55.36	50.89
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.07	23.77	17.70	27.19	22.19	27.70	22.70	26.07	23.77	17.70
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	28.14	25.91	19.89	29.33	24.33	29.89	24.89	28.14	25.91	19.89
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.32	28.08	22.07	31.50	26.50	32.07	27.07	30.32	28.08	22.07
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.63	12.55	6.99	16.09	11.09	16.99	11.99	14.63	12.55	6.99
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	15.33	13.26	7.69	16.79	11.79	17.69	12.69	15.33	13.26	7.69
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	17.23	15.16	9.60	18.70	13.70	19.60	14.60	17.23	15.16	9.60
331	0.0	14.4	77		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	47.28	43.05	38.77	47.96	42.96	48.77	43.77	47.28	43.05	38.77
									VL	totaal (0)	1	4.5	58.74	54.81	50.30	59.50	54.50	60.30	55.30	58.74	54.81	50.30
									VL	totaal (0)	1	7.5	60.55	56.56	52.10	61.29	56.29	62.10	57.10	60.55	56.56	52.10
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.25	42.99	38.74	47.92	42.92	48.74	43.74	47.25	42.99	38.74
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	58.74	54.80	50.30	59.50	54.50	60.30	55.30	58.74	54.80	50.30
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	60.54	56.56	52.09	61.28	56.28	62.09	57.09	60.54	56.56	52.09
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.01	23.72	17.65	27.14	22.14	27.65	22.65	26.01	23.72	17.65
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	27.49	25.24	19.22	28.66	23.66	29.22	24.22	27.49	25.24	19.22
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	29.86	27.62	21.61	31.04	26.04	31.61	26.61	29.86	27.62	21.61
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.63	12.55	6.99	16.09	11.09	16.99	11.99	14.63	12.55	6.99
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	14.98	12.94	7.41	16.48	11.48	17.41	12.41	14.98	12.94	7.41
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	16.68	14.62	9.07	18.16	13.16	19.07	14.07	16.68	14.62	9.07
332	0.0	14.4	76		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.27	44.02	39.76	48.94	43.94	49.76	44.76	48.27	44.02	39.76
									VL	totaal (0)	1	4.5	61.52	57.55	53.07	62.27	57.27	63.07	58.07	61.52	57.55	53.07
									VL	totaal (0)	1	7.5	61.75	57.76	53.29	62.49	57.49	63.29	58.29	61.75	57.76	53.29
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.24	43.97	39.73	48.91	43.91	49.73	44.73	48.24	43.97	39.73
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	61.51	57.54	53.06	62.26	57.26	63.06	58.06	61.51	57.54	53.06
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	61.74	57.75	53.29	62.48	57.48	63.29	58.29	61.74	57.75	53.29
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.50	24.20	18.11	27.62	22.62	28.11	23.11	26.50	24.20	18.11
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	29.85	27.59	21.54	31.01	26.01	31.54	26.54	29.85	27.59	21.54
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	31.42	29.16	23.12	32.58	27.58	33.12	28.12	31.42	29.16	23.12
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.59	12.52	6.96	16.06	11.06	16.96	11.96	14.59	12.52	6.96
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	15.58	13.50	7.93	17.04	12.04	17.93	12.93	15.58	13.50	7.93
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	16.83	14.75	9.18	18.29	13.29	19.18	14.18	16.83	14.75	9.18
333	0.0	14.4	76		gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	64.13	60.15	55.68	64.87	59.87	65.68	60.68	64.13	60.15	55.68
									VL	totaal (0)	1	7.5	64.19	60.21	55.74	64.93	59.93	65.74	60.74	64.19	60.21	55.74
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	64.13	60.15	55.68	64.87	59.87	65.68	60.68	64.13	60.15	55.68
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	64.19	60.20	55.74	64.93	59.93	65.74	60.74	64.19	60.20	55.74
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	24.74	22.51	16.52	25.94	20.94	26.52	21.52	24.74	22.51	16.52
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	25.69	23.46	17.47	26.89	21.89	27.47	22.47	25.69	23.46	17.47
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	11.92	9.86	4.30	13.40	8.40	14.30	9.30	11.92	9.86	4.30
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	12.31	10.22	4.65	13.76	8.76	14.65	9.65	12.31	10.22	4.65
334	0.0	14.4	76		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	57.97	54.00	49.52	58.72	53.72	59.52	54.52	57.97	54.00	49.52
									VL	totaal (0)	1	4.5	59.37	55.38	50.92	60.11	55.11	60.92	55.92	59.37	55.38	50.92
									VL	totaal (0)	1	7.5	59.54	55.55	51.09	60.28	55.28	61.09	56.09	59.54	55.55	51.09
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	57.96	53.98	49.51	58.70	53.70	59.51	54.51	57.96	53.98	49.51
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	59.36	55.37	50.90	60.10	55.10	60.90	55.90	59.36	55.37	50.90
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	59.53	55.53	51.07	60.27	55.27	61.07	56.07	59.53	55.53	51.07
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	33.12	30.98	25.05	34.40	29.40	35.05	30.05	33.12	30.98	25.05
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	33.19	31.04	25.11	34.46	29.46	35.11	30.11	33.19	31.04	25.11
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	34.14	31.98	26.05	35.40	30.40	36.05	31.05	34.14	31.98	26.05
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	22.62	20.42	14.71	23.95	18.95	24.71	19.71	22.62	20.42	14.71
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	23.56	21.40	15.72	24.92	19.92	25.72	20.72	23.56	21.40	15.72
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.57	22.39	16.69	25.91	20.91	26.69	21.69	24.57	22.39	16.69
335	0.0	14.4	77		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	56.31	52.34	47.86	57.06	52.06	57.86	52.86	56.31	52.34	47.86

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	4.5	57.99	54.00	49.54	58.73	53.73	59.54	54.54	57.99	54.00	49.54
									VL	totaal (0)	1	7.5	58.19	54.20	49.74	58.93	53.93	59.74	54.74	58.19	54.20	49.74
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	56.29	52.30	47.84	57.03	52.03	57.84	52.84	56.29	52.30	47.84
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	57.97	53.98	49.52	58.71	53.71	59.52	54.52	57.97	53.98	49.52
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	58.17	54.17	49.72	58.91	53.91	59.72	54.72	58.17	54.17	49.72
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	32.87	30.73	24.80	34.15	29.15	34.80	29.80	32.87	30.73	24.80
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	32.98	30.83	24.91	34.25	29.25	34.91	29.91	32.98	30.83	24.91
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	33.99	31.83	25.90	35.25	30.25	35.90	30.90	33.99	31.83	25.90
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	22.46	20.26	14.55	23.79	18.79	24.55	19.55	22.46	20.26	14.55
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	23.51	21.34	15.66	24.87	19.87	25.66	20.66	23.51	21.34	15.66
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.46	22.28	16.58	25.80	20.80	26.58	21.58	24.46	22.28	16.58
336	0.0	14.4	78		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	54.95	50.99	46.51	55.70	50.70	56.51	51.51	54.95	50.99	46.51
									VL	totaal (0)	1	4.5	56.79	52.80	48.34	57.53	52.53	58.34	53.34	56.79	52.80	48.34
									VL	totaal (0)	1	7.5	56.97	52.98	48.51	57.71	52.71	58.51	53.51	56.97	52.98	48.51
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	54.92	50.93	46.47	55.66	50.66	56.47	51.47	54.92	50.93	46.47
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	56.76	52.77	48.31	57.50	52.50	58.31	53.31	56.76	52.77	48.31
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	56.94	52.93	48.48	57.68	52.68	58.48	53.48	56.94	52.93	48.48
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	33.57	31.43	25.51	34.85	29.85	35.51	30.51	33.57	31.43	25.51
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	33.75	31.60	25.69	35.03	30.03	35.69	30.69	33.75	31.60	25.69
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	34.70	32.54	26.62	35.97	30.97	36.62	31.62	34.70	32.54	26.62
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	23.18	20.99	15.28	24.51	19.51	25.28	20.28	23.18	20.99	15.28
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	24.37	22.19	16.49	25.71	20.71	26.49	21.49	24.37	22.19	16.49
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.00	22.82	17.14	26.35	21.35	27.14	22.14	25.00	22.82	17.14
337	0.0	14.4	79		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	53.66	49.70	45.21	54.41	49.41	55.21	50.21	53.66	49.70	45.21
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.57	51.59	47.12	56.31	51.31	57.12	52.12	55.57	51.59	47.12
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.83	51.84	47.38	56.57	51.57	57.38	52.38	55.83	51.84	47.38
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	53.61	49.62	45.16	54.35	49.35	55.16	50.16	53.61	49.62	45.16
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	55.54	51.54	47.08	56.28	51.28	57.08	52.08	55.54	51.54	47.08
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	55.79	51.78	47.34	56.53	51.53	57.34	52.34	55.79	51.78	47.34
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	33.82	31.68	25.76	35.10	30.10	35.76	30.76	33.82	31.68	25.76
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	33.85	31.71	25.80	35.13	30.13	35.80	30.80	33.85	31.71	25.80
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	34.86	32.70	26.78	36.13	31.13	36.78	31.78	34.86	32.70	26.78
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	23.80	21.61	15.89	25.13	20.13	25.89	20.89	23.80	21.61	15.89
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	25.17	22.97	17.27	26.50	21.50	27.27	22.27	25.17	22.97	17.27
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.60	23.41	17.70	26.93	21.93	27.70	22.70	25.60	23.41	17.70
338	0.0	14.4	80		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	52.36	48.40	43.91	53.11	48.11	53.91	48.91	52.36	48.40	43.91
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.22	50.24	45.77	54.96	49.96	55.77	50.77	54.22	50.24	45.77
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.60	50.61	46.15	55.34	50.34	56.15	51.15	54.60	50.61	46.15
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	52.28	48.29	43.83	53.02	48.02	53.83	48.83	52.28	48.29	43.83
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	54.16	50.16	45.71	54.90	49.90	55.71	50.71	54.16	50.16	45.71
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	54.54	50.52	46.08	55.27	50.27	56.08	51.08	54.54	50.52	46.08
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	34.38	32.25	26.33	35.67	30.67	36.33	31.33	34.38	32.25	26.33
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.55	32.41	26.51	35.84	30.84	36.51	31.51	34.55	32.41	26.51
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.54	33.39	27.47	36.81	31.81	37.47	32.47	35.54	33.39	27.47
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	24.66	22.47	16.75	25.99	20.99	26.75	21.75	24.66	22.47	16.75
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	26.01	23.80	18.06	27.32	22.32	28.06	23.06	26.01	23.80	18.06
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	26.20	24.02	18.33	27.55	22.55	28.33	23.33	26.20	24.02	18.33
339	0.0	14.4	81		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	51.63	47.68	43.19	52.38	47.38	53.19	48.19	51.63	47.68	43.19
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.21	49.24	44.76	53.96	48.96	54.76	49.76	53.21	49.24	44.76
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.81	49.83	45.36	54.55	49.55	55.36	50.36	53.81	49.83	45.36
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	51.53	47.52	43.07	52.27	47.27	53.07	48.07	51.53	47.52	43.07
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	53.13	49.12	44.67	53.87	48.87	54.67	49.67	53.13	49.12	44.67

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	53.73	49.70	45.26	54.46	49.46	55.26	50.26	53.73	49.70	45.26
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	34.91	32.77	26.87	36.20	31.20	36.87	31.87	34.91	32.77	26.87
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	35.18	33.04	27.14	36.47	31.47	37.14	32.14	35.18	33.04	27.14
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	36.12	33.97	28.06	37.40	32.40	38.06	33.06	36.12	33.97	28.06
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	25.43	23.23	17.51	26.75	21.75	27.51	22.51	25.43	23.23	17.51
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	26.87	24.65	18.90	28.17	23.17	28.90	23.90	26.87	24.65	18.90
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	26.97	24.78	19.09	28.31	23.31	29.09	24.09	26.97	24.78	19.09
340	0.0	14.4	82		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.74	46.79	42.29	51.49	46.49	52.29	47.29	50.74	46.79	42.29
									VL	totaal (0)	1	4.5	51.93	47.96	43.48	52.68	47.68	53.48	48.48	51.93	47.96	43.48
									VL	totaal (0)	1	7.5	52.75	48.78	44.30	53.50	48.50	54.30	49.30	52.75	48.78	44.30
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	50.62	46.61	42.16	51.36	46.36	52.16	47.16	50.62	46.61	42.16
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	51.83	47.82	43.37	52.57	47.57	53.37	48.37	51.83	47.82	43.37
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	52.66	48.63	44.19	53.39	48.39	54.19	49.19	52.66	48.63	44.19
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	34.52	32.39	26.48	35.81	30.81	36.48	31.48	34.52	32.39	26.48
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.67	32.54	26.64	35.96	30.96	36.64	31.64	34.67	32.54	26.64
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.64	33.49	27.59	36.92	31.92	37.59	32.59	35.64	33.49	27.59
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	25.60	23.39	17.65	26.91	21.91	27.65	22.65	25.60	23.39	17.65
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	26.98	24.72	18.93	28.24	23.24	28.93	23.93	26.98	24.72	18.93
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	26.63	24.45	18.75	27.97	22.97	28.75	23.75	26.63	24.45	18.75
341	0.0	14.4	83		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.00	46.09	41.57	50.77	45.77	51.57	46.57	50.00	46.09	41.57
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.84	46.90	42.39	51.59	46.59	52.39	47.39	50.84	46.90	42.39
									VL	totaal (0)	1	7.5	51.84	47.89	43.39	52.59	47.59	53.39	48.39	51.84	47.89	43.39
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	49.81	45.80	41.36	50.55	45.55	51.36	46.36	49.81	45.80	41.36
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	50.67	46.64	42.21	51.40	46.40	52.21	47.21	50.67	46.64	42.21
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	51.68	47.65	43.22	52.41	47.41	53.22	48.22	51.68	47.65	43.22
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	35.74	33.61	27.71	37.03	32.03	37.71	32.71	35.74	33.61	27.71
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	35.98	33.85	27.96	37.28	32.28	37.96	32.96	35.98	33.85	27.96
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	36.82	34.68	28.78	38.11	33.11	38.78	33.78	36.82	34.68	28.78
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	27.12	24.90	19.15	28.42	23.42	29.15	24.15	27.12	24.90	19.15
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	28.49	26.23	20.44	29.75	24.75	30.44	25.44	28.49	26.23	20.44
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	28.23	26.04	20.34	29.57	24.57	30.34	25.34	28.23	26.04	20.34
342	0.0	14.4	84		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.63	45.73	41.19	50.39	45.39	51.19	46.19	49.63	45.73	41.19
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.18	46.27	41.74	50.94	45.94	51.74	46.74	50.18	46.27	41.74
									VL	totaal (0)	1	7.5	51.31	47.38	42.87	52.07	47.07	52.87	47.87	51.31	47.38	42.87
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	49.39	45.37	40.93	50.12	45.12	50.93	45.93	49.39	45.37	40.93
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	49.96	45.93	41.50	50.69	45.69	51.50	46.50	49.96	45.93	41.50
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	51.11	47.07	42.65	51.84	46.84	52.65	47.65	51.11	47.07	42.65
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	36.24	34.11	28.21	37.53	32.53	38.21	33.21	36.24	34.11	28.21
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	36.35	34.22	28.33	37.65	32.65	38.33	33.33	36.35	34.22	28.33
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	37.18	35.04	29.14	38.47	33.47	39.14	34.14	37.18	35.04	29.14
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	28.37	26.13	20.37	29.65	24.65	30.37	25.37	28.37	26.13	20.37
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	29.37	27.11	21.31	30.62	25.62	31.31	26.31	29.37	27.11	21.31
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	29.28	27.08	21.37	30.61	25.61	31.37	26.37	29.28	27.08	21.37
343	0.0	14.4	85		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.16	45.31	40.73	49.94	44.94	50.73	45.73	49.16	45.31	40.73
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.48	45.61	41.05	50.25	45.25	51.05	46.05	49.48	45.61	41.05
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.73	46.83	42.29	51.49	46.49	52.29	47.29	50.73	46.83	42.29
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.82	44.80	40.36	49.55	44.55	50.36	45.36	48.82	44.80	40.36
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	49.13	45.09	40.67	49.86	44.86	50.67	45.67	49.13	45.09	40.67
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	50.44	46.39	41.97	51.16	46.16	51.97	46.97	50.44	46.39	41.97
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	37.22	35.09	29.19	38.51	33.51	39.19	34.19	37.22	35.09	29.19
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	37.49	35.36	29.47	38.79	33.79	39.47	34.47	37.49	35.36	29.47
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	38.21	36.07	30.17	39.50	34.50	40.17	35.17	38.21	36.07	30.17

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	29.56	27.31	21.53	30.83	25.83	31.53	26.53	29.56	27.31	21.53
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	30.62	28.35	22.55	31.87	26.87	32.55	27.55	30.62	28.35	22.55
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	30.62	28.42	22.69	31.94	26.94	32.69	27.69	30.62	28.42	22.69
344	0.0	14.4	86		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.91	45.11	40.49	49.70	44.70	50.49	45.49	48.91	45.11	40.49
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.02	45.22	40.60	49.81	44.81	50.60	45.60	49.02	45.22	40.60
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.24	46.40	41.81	51.02	46.02	51.81	46.81	50.24	46.40	41.81
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.45	44.41	39.98	49.18	44.18	49.98	44.98	48.45	44.41	39.98
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	48.50	44.46	40.03	49.23	44.23	50.03	45.03	48.50	44.46	40.03
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	49.80	45.75	41.33	50.52	45.52	51.33	46.33	49.80	45.75	41.33
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	38.25	36.12	30.23	39.55	34.55	40.23	35.23	38.25	36.12	30.23
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	38.67	36.53	30.64	39.96	34.96	40.64	35.64	38.67	36.53	30.64
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	39.27	37.12	31.22	40.55	35.55	41.22	36.22	39.27	37.12	31.22
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	30.79	28.52	22.72	32.04	27.04	32.72	27.72	30.79	28.52	22.72
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	31.79	29.53	23.73	33.04	28.04	33.73	28.73	31.79	29.53	23.73
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	32.12	29.90	24.16	33.42	28.42	34.16	29.16	32.12	29.90	24.16
345	0.0	14.4	86		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	37.82	34.03	29.31	38.58	33.58	39.31	34.31	37.82	34.03	29.31
									VL	totaal (0)	1	4.5	41.88	38.99	33.61	42.91	37.91	43.61	38.61	41.88	38.99	33.61
									VL	totaal (0)	1	7.5	43.03	39.96	34.70	44.00	39.00	44.70	39.70	43.03	39.96	34.70
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	36.33	31.68	27.66	36.87	31.87	37.66	32.66	36.33	31.68	27.66
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	37.45	32.85	28.73	37.98	32.98	38.73	33.73	37.45	32.85	28.73
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	39.41	34.82	30.70	39.95	34.95	40.70	35.70	39.41	34.82	30.70
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	31.57	29.40	23.43	32.81	27.81	33.43	28.43	31.57	29.40	23.43
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	39.23	37.08	31.19	40.52	35.52	41.19	36.19	39.23	37.08	31.19
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	39.74	37.58	31.68	41.02	36.02	41.68	36.68	39.74	37.58	31.68
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	25.01	22.74	16.95	26.26	21.26	26.95	21.95	25.01	22.74	16.95
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	31.76	29.49	23.69	33.01	28.01	33.69	28.69	31.76	29.49	23.69
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	32.84	30.59	24.81	34.11	29.11	34.81	29.81	32.84	30.59	24.81
346	0.0	14.4	94		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.06	46.24	41.63	50.84	45.84	51.63	46.63	50.06	46.24	41.63
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.54	46.68	42.11	51.31	46.31	52.11	47.11	50.54	46.68	42.11
									VL	totaal (0)	1	7.5	51.67	47.78	43.23	52.43	47.43	53.23	48.23	51.67	47.78	43.23
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	49.68	45.67	41.22	50.42	45.42	51.22	46.22	49.68	45.67	41.22
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	50.22	46.19	41.75	50.95	45.95	51.75	46.75	50.22	46.19	41.75
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	51.39	47.36	42.93	52.12	47.12	52.93	47.93	51.39	47.36	42.93
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	38.74	36.62	30.65	40.01	35.01	40.65	35.65	38.74	36.62	30.65
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	38.31	36.17	30.19	39.57	34.57	40.19	35.19	38.31	36.17	30.19
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	38.84	36.70	30.71	40.09	35.09	40.71	35.71	38.84	36.70	30.71
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	30.24	27.96	22.14	31.47	26.47	32.14	27.14	30.24	27.96	22.14
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	31.43	29.19	23.43	32.71	27.71	33.43	28.43	31.43	29.19	23.43
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	31.69	29.53	23.86	33.06	28.06	33.86	28.86	31.69	29.53	23.86
347	0.0	14.4	95		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.53	46.65	42.09	51.30	46.30	52.09	47.09	50.53	46.65	42.09
									VL	totaal (0)	1	4.5	51.33	47.42	42.89	52.09	47.09	52.89	47.89	51.33	47.42	42.89
									VL	totaal (0)	1	7.5	52.31	48.39	43.87	53.07	48.07	53.87	48.87	52.31	48.39	43.87
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	50.28	46.27	41.82	51.02	46.02	51.82	46.82	50.28	46.27	41.82
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	51.11	47.09	42.65	51.84	46.84	52.65	47.65	51.11	47.09	42.65
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	52.11	48.09	43.65	52.84	47.84	53.65	48.65	52.11	48.09	43.65
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	37.43	35.30	29.34	38.70	33.70	39.34	34.34	37.43	35.30	29.34
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	37.43	35.29	29.31	38.69	33.69	39.31	34.31	37.43	35.29	29.31
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	38.08	35.94	29.95	39.33	34.33	39.95	34.95	38.08	35.94	29.95
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	28.69	26.43	20.63	29.94	24.94	30.63	25.63	28.69	26.43	20.63
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	30.36	28.13	22.36	31.64	26.64	32.36	27.36	30.36	28.13	22.36
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	30.40	28.25	22.59	31.78	26.78	32.59	27.59	30.40	28.25	22.59
348	0.0	14.4	96		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	51.09	47.18	42.65	51.85	46.85	52.65	47.65	51.09	47.18	42.65

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.24	48.30	43.79	52.99	47.99	53.79	48.79	52.24	48.30	43.79
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.04	49.10	44.60	53.80	48.80	54.60	49.60	53.04	49.10	44.60
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	50.90	46.89	42.44	51.64	46.64	52.44	47.44	50.90	46.89	42.44
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	52.09	48.07	43.63	52.82	47.82	53.63	48.63	52.09	48.07	43.63
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	52.90	48.88	44.44	53.63	48.63	54.44	49.44	52.90	48.88	44.44
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	36.85	34.72	28.75	38.12	33.12	38.75	33.75	36.85	34.72	28.75
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	36.88	34.74	28.76	38.14	33.14	38.76	33.76	36.88	34.74	28.76
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	37.58	35.43	29.44	38.83	33.83	39.44	34.44	37.58	35.43	29.44
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	27.64	25.39	19.61	28.91	23.91	29.61	24.61	27.64	25.39	19.61
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	29.39	27.17	21.42	30.69	25.69	31.42	26.42	29.39	27.17	21.42
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	29.32	27.17	21.53	30.71	25.71	31.53	26.53	29.32	27.17	21.53
349	0.0	14.4	97		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	51.81	47.87	43.36	52.56	47.56	53.36	48.36	51.81	47.87	43.36
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.35	49.39	44.90	54.10	49.10	54.90	49.90	53.35	49.39	44.90
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.95	49.98	45.50	54.70	49.70	55.50	50.50	53.95	49.98	45.50
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	51.68	47.68	43.22	52.42	47.42	53.22	48.22	51.68	47.68	43.22
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	53.25	49.24	44.79	53.99	48.99	54.79	49.79	53.25	49.24	44.79
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	53.85	49.83	45.39	54.58	49.58	55.39	50.39	53.85	49.83	45.39
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	35.93	33.79	27.82	37.19	32.19	37.82	32.82	35.93	33.79	27.82
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	36.14	34.00	28.02	37.40	32.40	38.02	33.02	36.14	34.00	28.02
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	36.93	34.78	28.80	38.18	33.18	38.80	33.80	36.93	34.78	28.80
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	26.48	24.24	18.48	27.76	22.76	28.48	23.48	26.48	24.24	18.48
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	28.37	26.15	20.41	29.67	24.67	30.41	25.41	28.37	26.15	20.41
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	28.38	26.24	20.60	29.77	24.77	30.60	25.60	28.38	26.24	20.60
350	0.0	14.4	98		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	52.88	48.94	44.44	53.64	48.64	54.44	49.44	52.88	48.94	44.44
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.62	50.65	46.17	55.37	50.37	56.17	51.17	54.62	50.65	46.17
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.01	51.05	46.56	55.76	50.76	56.56	51.56	55.01	51.05	46.56
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	52.79	48.80	44.34	53.53	48.53	54.34	49.34	52.79	48.80	44.34
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	54.55	50.54	46.09	55.29	50.29	56.09	51.09	54.55	50.54	46.09
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	54.94	50.93	46.48	55.68	50.68	56.48	51.48	54.94	50.93	46.48
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	35.73	33.59	27.62	36.99	31.99	37.62	32.62	35.73	33.59	27.62
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	36.09	33.95	27.98	37.35	32.35	37.98	32.98	36.09	33.95	27.98
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	36.91	34.76	28.78	38.16	33.16	38.78	33.78	36.91	34.76	28.78
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	25.88	23.66	17.92	27.18	22.18	27.92	22.92	25.88	23.66	17.92
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	27.81	25.62	19.90	29.14	24.14	29.90	24.90	27.81	25.62	19.90
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	27.99	25.85	20.21	29.38	24.38	30.21	25.21	27.99	25.85	20.21
351	0.0	14.4	99		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	53.95	50.00	45.51	54.70	49.70	55.51	50.51	53.95	50.00	45.51
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.74	51.76	47.29	56.48	51.48	57.29	52.29	55.74	51.76	47.29
									VL	totaal (0)	1	7.5	56.04	52.06	47.59	56.78	51.78	57.59	52.59	56.04	52.06	47.59
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	53.89	49.90	45.44	54.63	49.63	55.44	50.44	53.89	49.90	45.44
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	55.69	51.69	47.24	56.43	51.43	57.24	52.24	55.69	51.69	47.24
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	55.99	51.98	47.53	56.73	51.73	57.53	52.53	55.99	51.98	47.53
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	35.06	32.92	26.93	36.31	31.31	36.93	31.93	35.06	32.92	26.93
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	35.52	33.37	27.39	36.77	31.77	37.39	32.39	35.52	33.37	27.39
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	36.37	34.22	28.23	37.62	32.62	38.23	33.23	36.37	34.22	28.23
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	24.88	22.68	16.95	26.20	21.20	26.95	21.95	24.88	22.68	16.95
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	26.71	24.53	18.85	28.06	23.06	28.85	23.85	26.71	24.53	18.85
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	27.19	25.05	19.41	28.58	23.58	29.41	24.41	27.19	25.05	19.41
352	0.0	14.4	100		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	55.37	51.41	46.92	56.12	51.12	56.92	51.92	55.37	51.41	46.92
									VL	totaal (0)	1	4.5	57.04	53.06	48.59	57.78	52.78	58.59	53.59	57.04	53.06	48.59
									VL	totaal (0)	1	7.5	57.28	53.30	48.83	58.02	53.02	58.83	53.83	57.28	53.30	48.83
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	55.33	51.35	46.88	56.07	51.07	56.88	51.88	55.33	51.35	46.88
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	57.01	53.02	48.56	57.75	52.75	58.56	53.56	57.01	53.02	48.56

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	57.25	53.25	48.79	57.99	52.99	58.79	53.79	57.25	53.25	48.79
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	34.63	32.49	26.50	35.88	30.88	36.50	31.50	34.63	32.49	26.50
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.96	32.82	26.84	36.22	31.22	36.84	31.84	34.96	32.82	26.84
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.84	33.68	27.70	37.09	32.09	37.70	32.70	35.84	33.68	27.70
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	24.12	21.92	16.21	25.45	20.45	26.21	21.21	24.12	21.92	16.21
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	25.80	23.63	17.96	27.16	22.16	27.96	22.96	25.80	23.63	17.96
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	26.38	24.24	18.60	27.77	22.77	28.60	23.60	26.38	24.24	18.60
353	0.0	14.4	101		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	56.92	52.95	48.47	57.67	52.67	58.47	53.47	56.92	52.95	48.47
									VL	totaal (0)	1	4.5	58.41	54.43	49.96	59.15	54.15	59.96	54.96	58.41	54.43	49.96
									VL	totaal (0)	1	7.5	58.49	54.51	50.04	59.23	54.23	60.04	55.04	58.49	54.51	50.04
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	56.89	52.90	48.44	57.63	52.63	58.44	53.44	56.89	52.90	48.44
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	58.39	54.40	49.94	59.13	54.13	59.94	54.94	58.39	54.40	49.94
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	58.47	54.47	50.01	59.21	54.21	60.01	55.01	58.47	54.47	50.01
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	34.60	32.45	26.46	35.85	30.85	36.46	31.46	34.60	32.45	26.46
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.83	32.68	26.69	36.08	31.08	36.69	31.69	34.83	32.68	26.69
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.66	33.50	27.51	36.90	31.90	37.51	32.51	35.66	33.50	27.51
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	23.82	21.63	15.92	25.15	20.15	25.92	20.92	23.82	21.63	15.92
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	25.33	23.18	17.52	26.71	21.71	27.52	22.52	25.33	23.18	17.52
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	26.23	24.08	18.43	27.61	22.61	28.43	23.43	26.23	24.08	18.43
354	0.0	14.4	102		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	58.63	54.66	50.18	59.38	54.38	60.18	55.18	58.63	54.66	50.18
									VL	totaal (0)	1	4.5	59.71	55.73	51.26	60.45	55.45	61.26	56.26	59.71	55.73	51.26
									VL	totaal (0)	1	7.5	59.92	55.94	51.47	60.66	55.66	61.47	56.47	59.92	55.94	51.47
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	58.62	54.63	50.17	59.36	54.36	60.17	55.17	58.62	54.63	50.17
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	59.70	55.71	51.25	60.44	55.44	61.25	56.25	59.70	55.71	51.25
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	59.90	55.91	51.45	60.64	55.64	61.45	56.45	59.90	55.91	51.45
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	34.09	31.94	25.95	35.34	30.34	35.95	30.95	34.09	31.94	25.95
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.23	32.08	26.09	35.48	30.48	36.09	31.09	34.23	32.08	26.09
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.07	32.91	26.91	36.31	31.31	36.91	31.91	35.07	32.91	26.91
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	23.16	20.97	15.27	24.50	19.50	25.27	20.27	23.16	20.97	15.27
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	24.46	22.32	16.66	25.84	20.84	26.66	21.66	24.46	22.32	16.66
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.23	23.10	17.46	26.63	21.63	27.46	22.46	25.23	23.10	17.46
355	0.0	14.4	103		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	60.76	56.79	52.31	61.51	56.51	62.31	57.31	60.76	56.79	52.31
									VL	totaal (0)	1	4.5	61.61	57.63	53.16	62.35	57.35	63.16	58.16	61.61	57.63	53.16
									VL	totaal (0)	1	7.5	61.93	57.95	53.48	62.67	57.67	63.48	58.48	61.93	57.95	53.48
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	60.75	56.77	52.30	61.49	56.49	62.30	57.30	60.75	56.77	52.30
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	61.60	57.61	53.15	62.34	57.34	63.15	58.15	61.60	57.61	53.15
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	61.92	57.94	53.47	62.66	57.66	63.47	58.47	61.92	57.94	53.47
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	34.06	31.91	25.92	35.31	30.31	35.92	30.92	34.06	31.91	25.92
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.15	32.00	26.01	35.40	30.40	36.01	31.01	34.15	32.00	26.01
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	34.95	32.78	26.79	36.19	31.19	36.79	31.79	34.95	32.78	26.79
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	23.02	20.83	15.13	24.36	19.36	25.13	20.13	23.02	20.83	15.13
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	24.29	22.15	16.50	25.68	20.68	26.50	21.50	24.29	22.15	16.50
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.35	23.20	17.55	26.73	21.73	27.55	22.55	25.35	23.20	17.55
356	0.0	14.4	103		gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	64.27	60.29	55.82	65.01	60.01	65.82	60.82	64.27	60.29	55.82
									VL	totaal (0)	1	7.5	64.37	60.38	55.92	65.11	60.11	65.92	60.92	64.37	60.38	55.92
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	64.27	60.29	55.82	65.01	60.01	65.82	60.82	64.27	60.29	55.82
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	64.37	60.38	55.92	65.11	60.11	65.92	60.92	64.37	60.38	55.92
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	27.14	24.94	18.92	28.35	23.35	28.92	23.92	27.14	24.94	18.92
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	27.86	25.66	19.64	29.07	24.07	29.64	24.64	27.86	25.66	19.64
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	15.40	13.28	7.65	16.81	11.81	17.65	12.65	15.40	13.28	7.65
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	16.39	14.29	8.69	17.82	12.82	18.69	13.69	16.39	14.29	8.69
357	0.0	14.4	103		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.47	44.24	39.96	49.15	44.15	49.96	44.96	48.47	44.24	39.96

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	4.5	59.21	55.27	50.77	59.97	54.97	60.77	55.77	59.21	55.27	50.77
									VL	totaal (0)	1	7.5	59.88	55.89	51.43	60.62	55.62	61.43	56.43	59.88	55.89	51.43
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.45	44.21	39.94	49.13	44.13	49.94	44.94	48.45	44.21	39.94
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	59.21	55.27	50.77	59.97	54.97	60.77	55.77	59.21	55.27	50.77
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	59.88	55.89	51.42	60.62	55.62	61.42	56.42	59.88	55.89	51.42
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.73	22.43	16.37	25.86	20.86	26.37	21.37	24.73	22.43	16.37
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	25.68	23.39	17.35	26.82	21.82	27.35	22.35	25.68	23.39	17.35
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	28.70	26.44	20.42	29.87	24.87	30.42	25.42	28.70	26.44	20.42
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	13.63	11.52	5.92	15.06	10.06	15.92	10.92	13.63	11.52	5.92
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	12.99	10.91	5.33	14.44	9.44	15.33	10.33	12.99	10.91	5.33
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	14.58	12.53	6.99	16.07	11.07	16.99	11.99	14.58	12.53	6.99
358	0.0	14.4	102		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	47.14	42.90	38.63	47.82	42.82	48.63	43.63	47.14	42.90	38.63
									VL	totaal (0)	1	4.5	56.08	52.12	47.63	56.83	51.83	57.63	52.63	56.08	52.12	47.63
									VL	totaal (0)	1	7.5	58.37	54.39	49.92	59.11	54.11	59.92	54.92	58.37	54.39	49.92
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.11	42.85	38.60	47.78	42.78	48.60	43.60	47.11	42.85	38.60
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	56.07	52.11	47.62	56.82	51.82	57.62	52.62	56.07	52.11	47.62
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	58.37	54.38	49.91	59.11	54.11	59.91	54.91	58.37	54.38	49.91
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.91	22.62	16.56	26.04	21.04	26.56	21.56	24.91	22.62	16.56
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	26.92	24.67	18.65	28.09	23.09	28.65	23.65	26.92	24.67	18.65
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	29.44	27.20	21.19	30.62	25.62	31.19	26.19	29.44	27.20	21.19
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	13.96	11.85	6.25	15.39	10.39	16.25	11.25	13.96	11.85	6.25
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	14.32	12.27	6.73	15.81	10.81	16.73	11.73	14.32	12.27	6.73
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	16.66	14.58	9.02	18.12	13.12	19.02	14.02	16.66	14.58	9.02
359	0.0	14.4	101		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	46.09	41.85	37.58	46.77	41.77	47.58	42.58	46.09	41.85	37.58
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.26	50.28	45.81	55.00	50.00	55.81	50.81	54.26	50.28	45.81
									VL	totaal (0)	1	7.5	57.05	53.09	48.60	57.80	52.80	58.60	53.60	57.05	53.09	48.60
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.05	41.79	37.54	46.72	41.72	47.54	42.54	46.05	41.79	37.54
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	54.25	50.27	45.80	54.99	49.99	55.80	50.80	54.25	50.27	45.80
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	57.04	53.08	48.59	57.79	52.79	58.59	53.59	57.04	53.08	48.59
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.95	22.65	16.60	26.08	21.08	26.60	21.60	24.95	22.65	16.60
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	26.88	24.63	18.61	28.05	23.05	28.61	23.61	26.88	24.63	18.61
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	29.45	27.21	21.20	30.63	25.63	31.20	26.20	29.45	27.21	21.20
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.03	11.92	6.30	15.45	10.45	16.30	11.30	14.03	11.92	6.30
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	14.39	12.34	6.80	15.88	10.88	16.80	11.80	14.39	12.34	6.80
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	16.83	14.75	9.17	18.28	13.28	19.17	14.17	16.83	14.75	9.17
360	0.0	14.4	100		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	45.06	40.80	36.54	45.73	40.73	46.54	41.54	45.06	40.80	36.54
									VL	totaal (0)	1	4.5	51.71	47.69	43.25	52.44	47.44	53.25	48.25	51.71	47.69	43.25
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.49	51.54	47.04	56.24	51.24	57.04	52.04	55.49	51.54	47.04
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.01	40.72	36.48	45.67	40.67	46.48	41.48	45.01	40.72	36.48
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	51.69	47.65	43.22	52.42	47.42	53.22	48.22	51.69	47.65	43.22
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	55.47	51.51	47.02	56.22	51.22	57.02	52.02	55.47	51.51	47.02
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.22	22.93	16.90	26.37	21.37	26.90	21.90	25.22	22.93	16.90
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	29.14	26.93	20.98	30.37	25.37	30.98	25.98	29.14	26.93	20.98
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	31.07	28.85	22.89	32.29	27.29	32.89	27.89	31.07	28.85	22.89
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.38	12.27	6.66	15.80	10.80	16.66	11.66	14.38	12.27	6.66
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	16.17	14.14	8.63	17.69	12.69	18.63	13.63	16.17	14.14	8.63
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	18.98	16.90	11.32	20.43	15.43	21.32	16.32	18.98	16.90	11.32
361	0.0	14.4	99		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	44.35	40.09	35.83	45.02	40.02	45.83	40.83	44.35	40.09	35.83
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.91	45.86	41.44	50.63	45.63	51.44	46.44	49.91	45.86	41.44
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.87	49.90	45.42	54.62	49.62	55.42	50.42	53.87	49.90	45.42
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.29	40.01	35.77	44.95	39.95	45.77	40.77	44.29	40.01	35.77
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	49.89	45.83	41.42	50.61	45.61	51.42	46.42	49.89	45.83	41.42

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	53.85	49.87	45.40	54.59	49.59	55.40	50.40	53.85	49.87	45.40
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.81	22.51	16.47	25.95	20.95	26.47	21.47	24.81	22.51	16.47
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	27.25	25.00	19.03	28.44	23.44	29.03	24.03	27.25	25.00	19.03
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	29.84	27.60	21.63	31.04	26.04	31.63	26.63	29.84	27.60	21.63
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	13.99	11.87	6.24	15.40	10.40	16.24	11.24	13.99	11.87	6.24
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	14.67	12.54	6.91	16.07	11.07	16.91	11.91	14.67	12.54	6.91
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	17.54	15.39	9.73	18.92	13.92	19.73	14.73	17.54	15.39	9.73
362	0.0	14.4	98		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	44.02	39.77	35.50	44.69	39.69	45.50	40.50	44.02	39.77	35.50
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.57	44.52	40.10	49.29	44.29	50.10	45.10	48.57	44.52	40.10
									VL	totaal (0)	1	7.5	52.64	48.67	44.19	53.39	48.39	54.19	49.19	52.64	48.67	44.19
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.96	39.66	35.43	44.62	39.62	45.43	40.43	43.96	39.66	35.43
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	48.50	44.41	40.02	49.21	44.21	50.02	45.02	48.50	44.41	40.02
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	52.60	48.61	44.15	53.34	48.34	54.15	49.15	52.60	48.61	44.15
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.63	23.34	17.32	26.78	21.78	27.32	22.32	25.63	23.34	17.32
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	30.46	28.27	22.35	31.71	26.71	32.35	27.35	30.46	28.27	22.35
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	32.19	29.98	24.05	33.42	28.42	34.05	29.05	32.19	29.98	24.05
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.87	12.74	7.10	16.27	11.27	17.10	12.10	14.87	12.74	7.10
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	16.48	14.34	8.69	17.87	12.87	18.69	13.69	16.48	14.34	8.69
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	19.56	17.37	11.67	20.90	15.90	21.67	16.67	19.56	17.37	11.67
363	0.0	14.4	97		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.63	39.37	35.11	44.30	39.30	45.11	40.11	43.63	39.37	35.11
									VL	totaal (0)	1	4.5	47.57	43.52	39.10	48.29	43.29	49.10	44.10	47.57	43.52	39.10
									VL	totaal (0)	1	7.5	51.55	47.57	43.09	52.29	47.29	53.09	48.09	51.55	47.57	43.09
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.54	39.24	35.02	44.20	39.20	45.02	40.02	43.54	39.24	35.02
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	47.47	43.36	38.99	48.18	43.18	48.99	43.99	47.47	43.36	38.99
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	51.49	47.48	43.03	52.23	47.23	53.03	48.03	51.49	47.48	43.03
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.00	23.72	17.69	27.15	22.15	27.69	22.69	26.00	23.72	17.69
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	31.00	28.81	22.86	32.24	27.24	32.86	27.86	31.00	28.81	22.86
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	32.66	30.46	24.50	33.89	28.89	34.50	29.50	32.66	30.46	24.50
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.20	13.05	7.40	16.58	11.58	17.40	12.40	15.20	13.05	7.40
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	19.38	17.20	11.50	20.72	15.72	21.50	16.50	19.38	17.20	11.50
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	22.28	20.06	14.33	23.59	18.59	24.33	19.33	22.28	20.06	14.33
364	0.0	14.4	96		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.36	39.10	34.84	44.03	39.03	44.84	39.84	43.36	39.10	34.84
									VL	totaal (0)	1	4.5	46.78	42.74	38.30	47.50	42.50	48.30	43.30	46.78	42.74	38.30
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.61	46.63	42.15	51.35	46.35	52.15	47.15	50.61	46.63	42.15
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.27	38.96	34.74	43.93	38.93	44.74	39.74	43.27	38.96	34.74
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	46.61	42.48	38.12	47.31	42.31	48.12	43.12	46.61	42.48	38.12
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	50.51	46.49	42.05	51.24	46.24	52.05	47.05	50.51	46.49	42.05
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.14	23.86	17.82	27.29	22.29	27.82	22.82	26.14	23.86	17.82
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	32.15	29.98	23.99	33.39	28.39	33.99	28.99	32.15	29.98	23.99
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	33.47	31.28	25.29	34.69	29.69	35.29	30.29	33.47	31.28	25.29
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.83	13.68	8.01	17.20	12.20	18.01	13.01	15.83	13.68	8.01
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	21.62	19.39	13.64	22.91	17.91	23.64	18.64	21.62	19.39	13.64
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.38	22.13	16.35	25.65	20.65	26.35	21.35	24.38	22.13	16.35
365	0.0	14.4	95		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.87	38.60	34.35	43.54	38.54	44.35	39.35	42.87	38.60	34.35
									VL	totaal (0)	1	4.5	45.65	41.61	37.18	46.38	41.38	47.18	42.18	45.65	41.61	37.18
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.88	44.89	40.42	49.62	44.62	50.42	45.42	48.88	44.89	40.42
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.79	38.47	34.26	43.44	38.44	44.26	39.26	42.79	38.47	34.26
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	45.48	41.34	36.99	46.18	41.18	46.99	41.99	45.48	41.34	36.99
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	48.76	44.70	40.29	49.48	44.48	50.29	45.29	48.76	44.70	40.29
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.23	22.94	16.91	26.38	21.38	26.91	21.91	25.23	22.94	16.91
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	31.14	28.96	22.99	32.38	27.38	32.99	27.99	31.14	28.96	22.99
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	32.61	30.42	24.44	33.84	28.84	34.44	29.44	32.61	30.42	24.44

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.93	12.76	7.07	16.28	11.28	17.07	12.07	14.93	12.76	7.07
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	21.54	19.29	13.51	22.81	17.81	23.51	18.51	21.54	19.29	13.51
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.33	22.07	16.27	25.58	20.58	26.27	21.27	24.33	22.07	16.27
366	0.0	14.4	94		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.45	38.15	33.91	43.10	38.10	43.91	38.91	42.45	38.15	33.91
									VL	totaal (0)	1	4.5	44.96	40.86	36.47	45.67	40.67	46.47	41.47	44.96	40.86	36.47
									VL	totaal (0)	1	7.5	47.69	43.65	39.21	48.41	43.41	49.21	44.21	47.69	43.65	39.21
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.38	38.03	33.83	43.02	38.02	43.83	38.83	42.38	38.03	33.83
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	44.86	40.70	36.36	45.55	40.55	46.36	41.36	44.86	40.70	36.36
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	47.60	43.51	39.12	48.31	43.31	49.12	44.12	47.60	43.51	39.12
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.32	22.04	16.00	25.47	20.47	26.00	21.00	24.32	22.04	16.00
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	28.09	25.90	19.91	29.31	24.31	29.91	24.91	28.09	25.90	19.91
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.04	27.83	21.83	31.25	26.25	31.83	26.83	30.04	27.83	21.83
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.79	12.60	6.90	16.13	11.13	16.90	11.90	14.79	12.60	6.90
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	20.29	18.04	12.27	21.56	16.56	22.27	17.27	20.29	18.04	12.27
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	23.03	20.77	14.98	24.29	19.29	24.98	19.98	23.03	20.77	14.98
367	0.0	14.4	94		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	37.49	33.89	29.07	38.32	33.32	39.07	34.07	37.49	33.89	29.07
									VL	totaal (0)	1	4.5	40.82	37.82	32.54	41.82	36.82	42.54	37.54	40.82	37.82	32.54
									VL	totaal (0)	1	7.5	42.50	39.25	34.15	43.42	38.42	44.15	39.15	42.50	39.25	34.15
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	35.68	31.11	27.06	36.26	31.26	37.06	32.06	35.68	31.11	27.06
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	37.28	32.87	28.69	37.89	32.89	38.69	33.69	37.28	32.87	28.69
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	39.97	35.60	31.38	40.59	35.59	41.38	36.38	39.97	35.60	31.38
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	32.08	29.93	24.02	33.36	28.36	34.02	29.02	32.08	29.93	24.02
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	37.55	35.42	29.47	38.83	33.83	39.47	34.47	37.55	35.42	29.47
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	38.10	35.95	29.99	39.36	34.36	39.99	34.99	38.10	35.95	29.99
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	24.70	22.45	16.67	25.97	20.97	26.67	21.67	24.70	22.45	16.67
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	30.22	28.01	22.27	31.53	26.53	32.27	27.27	30.22	28.01	22.27
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	31.47	29.28	23.57	32.80	27.80	33.57	28.57	31.47	29.28	23.57
368	0.0	14.4	113		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.65	38.39	34.13	43.32	38.32	44.13	39.13	42.65	38.39	34.13
									VL	totaal (0)	1	4.5	46.78	42.75	38.31	47.51	42.51	48.31	43.31	46.78	42.75	38.31
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.08	46.10	41.62	50.82	45.82	51.62	46.62	50.08	46.10	41.62
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.57	38.27	34.05	43.23	38.23	44.05	39.05	42.57	38.27	34.05
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	46.70	42.63	38.23	47.42	42.42	48.23	43.23	46.70	42.63	38.23
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	50.02	46.02	41.57	50.76	45.76	51.57	46.57	50.02	46.02	41.57
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.60	22.32	16.26	25.74	20.74	26.26	21.26	24.60	22.32	16.26
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	28.99	26.79	20.78	30.20	25.20	30.78	25.78	28.99	26.79	20.78
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.32	28.10	22.08	31.51	26.51	32.08	27.08	30.32	28.10	22.08
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.04	12.89	7.23	16.42	11.42	17.23	12.23	15.04	12.89	7.23
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	19.46	17.24	11.48	20.75	15.75	21.48	16.48	19.46	17.24	11.48
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	21.92	19.65	13.86	23.17	18.17	23.86	18.86	21.92	19.65	13.86
369	0.0	14.4	112		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.98	38.70	34.46	43.64	38.64	44.46	39.46	42.98	38.70	34.46
									VL	totaal (0)	1	4.5	47.26	43.20	38.79	47.98	42.98	48.79	43.79	47.26	43.20	38.79
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.94	46.96	42.48	51.68	46.68	52.48	47.48	50.94	46.96	42.48
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.91	38.59	34.38	43.56	38.56	44.38	39.38	42.91	38.59	34.38
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	47.18	43.08	38.70	47.89	42.89	48.70	43.70	47.18	43.08	38.70
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	50.89	46.88	42.43	51.63	46.63	52.43	47.43	50.89	46.88	42.43
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.61	22.33	16.28	25.75	20.75	26.28	21.28	24.61	22.33	16.28
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	29.19	26.99	21.06	30.43	25.43	31.06	26.06	29.19	26.99	21.06
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.67	28.47	22.52	31.90	26.90	32.52	27.52	30.67	28.47	22.52
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.43	13.27	7.62	16.80	11.80	17.62	12.62	15.43	13.27	7.62
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	21.24	19.02	13.29	22.55	17.55	23.29	18.29	21.24	19.02	13.29
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	23.89	21.64	15.85	25.15	20.15	25.85	20.85	23.89	21.64	15.85
370	0.0	14.4	111		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.20	38.95	34.68	43.87	38.87	44.68	39.68	43.20	38.95	34.68

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.47	44.42	40.00	49.19	44.19	50.00	45.00	48.47	44.42	40.00
									VL	totaal (0)	1	7.5	51.96	47.99	43.51	52.71	47.71	53.51	48.51	51.96	47.99	43.51
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.11	38.81	34.59	43.77	38.77	44.59	39.59	43.11	38.81	34.59
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	48.41	44.33	39.94	49.13	44.13	49.94	44.94	48.41	44.33	39.94
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	51.92	47.93	43.47	52.66	47.66	53.47	48.47	51.92	47.93	43.47
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.58	23.31	17.28	26.74	21.74	27.28	22.28	25.58	23.31	17.28
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	28.88	26.69	20.76	30.13	25.13	30.76	25.76	28.88	26.69	20.76
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.47	28.27	22.32	31.70	26.70	32.32	27.32	30.47	28.27	22.32
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.04	13.92	8.30	17.45	12.45	18.30	13.30	16.04	13.92	8.30
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	21.58	19.39	13.67	22.91	17.91	23.67	18.67	21.58	19.39	13.67
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.29	22.07	16.32	25.59	20.59	26.32	21.32	24.29	22.07	16.32
371	0.0	14.4	110		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.74	39.49	35.23	44.41	39.41	45.23	40.23	43.74	39.49	35.23
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.93	45.89	41.47	50.66	45.66	51.47	46.47	49.93	45.89	41.47
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.08	49.11	44.63	53.83	48.83	54.63	49.63	53.08	49.11	44.63
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.67	39.37	35.14	44.33	39.33	45.14	40.14	43.67	39.37	35.14
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	49.90	45.84	41.43	50.62	45.62	51.43	46.43	49.90	45.84	41.43
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	53.05	49.07	44.60	53.79	48.79	54.60	49.60	53.05	49.07	44.60
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.73	23.45	17.41	26.88	21.88	27.41	22.41	25.73	23.45	17.41
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	28.14	25.94	19.93	29.35	24.35	29.93	24.93	28.14	25.94	19.93
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.26	28.06	22.04	31.47	26.47	32.04	27.04	30.26	28.06	22.04
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.72	13.62	8.02	17.15	12.15	18.02	13.02	15.72	13.62	8.02
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	17.87	15.77	10.16	19.30	14.30	20.16	15.16	17.87	15.77	10.16
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	20.78	18.64	13.01	22.18	17.18	23.01	18.01	20.78	18.64	13.01
372	0.0	14.4	109		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	44.36	40.10	35.84	45.03	40.03	45.84	40.84	44.36	40.10	35.84
									VL	totaal (0)	1	4.5	51.61	47.60	43.15	52.35	47.35	53.15	48.15	51.61	47.60	43.15
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.95	49.97	45.50	54.69	49.69	55.50	50.50	53.95	49.97	45.50
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.30	40.00	35.78	44.96	39.96	45.78	40.78	44.30	40.00	35.78
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	51.59	47.56	43.13	52.32	47.32	53.13	48.13	51.59	47.56	43.13
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	53.93	49.94	45.48	54.67	49.67	55.48	50.48	53.93	49.94	45.48
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.35	23.07	17.02	26.49	21.49	27.02	22.02	25.35	23.07	17.02
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	28.05	25.84	19.82	29.25	24.25	29.82	24.82	28.05	25.84	19.82
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	29.89	27.67	21.65	31.08	26.08	31.65	26.65	29.89	27.67	21.65
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.77	12.70	7.13	16.23	11.23	17.13	12.13	14.77	12.70	7.13
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	16.44	14.35	8.75	17.88	12.88	18.75	13.75	16.44	14.35	8.75
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	18.25	16.17	10.60	19.71	14.71	20.60	15.60	18.25	16.17	10.60
373	0.0	14.4	108		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	46.28	42.09	37.78	46.97	41.97	47.78	42.78	46.28	42.09	37.78
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.95	48.95	44.49	53.69	48.69	54.49	49.49	52.95	48.95	44.49
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.79	51.81	47.34	56.53	51.53	57.34	52.34	55.79	51.81	47.34
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.24	42.03	37.74	46.92	41.92	47.74	42.74	46.24	42.03	37.74
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	52.93	48.92	44.48	53.67	48.67	54.48	49.48	52.93	48.92	44.48
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	55.78	51.80	47.33	56.52	51.52	57.33	52.33	55.78	51.80	47.33
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.49	23.20	17.14	26.62	21.62	27.14	22.14	25.49	23.20	17.14
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	28.32	26.10	20.08	29.51	24.51	30.08	25.08	28.32	26.10	20.08
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.20	27.98	21.96	31.39	26.39	31.96	26.96	30.20	27.98	21.96
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.78	12.71	7.15	16.25	11.25	17.15	12.15	14.78	12.71	7.15
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	16.76	14.65	9.05	18.19	13.19	19.05	14.05	16.76	14.65	9.05
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	18.34	16.27	10.71	19.81	14.81	20.71	15.71	18.34	16.27	10.71
374	0.0	14.4	107		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	46.45	42.19	37.93	47.12	42.12	47.93	42.93	46.45	42.19	37.93
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.10	50.10	45.64	54.84	49.84	55.64	50.64	54.10	50.10	45.64
									VL	totaal (0)	1	7.5	57.91	53.94	49.46	58.66	53.66	59.46	54.46	57.91	53.94	49.46
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.40	42.12	37.89	47.07	42.07	47.89	42.89	46.40	42.12	37.89
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	54.08	50.07	45.62	54.82	49.82	55.62	50.62	54.08	50.07	45.62

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	57.90	53.93	49.45	58.65	53.65	59.45	54.45	57.90	53.93	49.45
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.22	23.95	17.89	27.37	22.37	27.89	22.89	26.22	23.95	17.89
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	29.38	27.17	21.18	30.59	25.59	31.18	26.18	29.38	27.17	21.18
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.98	28.77	22.77	32.19	27.19	32.77	27.77	30.98	28.77	22.77
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.30	13.24	7.70	16.78	11.78	17.70	12.70	15.30	13.24	7.70
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	17.66	15.58	10.01	19.12	14.12	20.01	15.01	17.66	15.58	10.01
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	19.52	17.43	11.85	20.97	15.97	21.85	16.85	19.52	17.43	11.85
375	0.0	14.4	106		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	47.50	43.25	38.99	48.17	43.17	48.99	43.99	47.50	43.25	38.99
									VL	totaal (0)	1	4.5	56.18	52.20	47.73	56.92	51.92	57.73	52.73	56.18	52.20	47.73
									VL	totaal (0)	1	7.5	60.48	56.54	52.03	61.23	56.23	62.03	57.03	60.48	56.54	52.03
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.47	43.19	38.95	48.13	43.13	48.95	43.95	47.47	43.19	38.95
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	56.17	52.18	47.71	56.91	51.91	57.71	52.71	56.17	52.18	47.71
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	60.47	56.53	52.03	61.23	56.23	62.03	57.03	60.47	56.53	52.03
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.13	23.85	17.79	27.27	22.27	27.79	22.79	26.13	23.85	17.79
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	29.88	27.69	21.69	31.10	26.10	31.69	26.69	29.88	27.69	21.69
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	31.05	28.84	22.84	32.26	27.26	32.84	27.84	31.05	28.84	22.84
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.32	13.26	7.70	16.80	11.80	17.70	12.70	15.32	13.26	7.70
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	18.79	16.71	11.12	20.24	15.24	21.12	16.12	18.79	16.71	11.12
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	20.45	18.35	12.76	21.89	16.89	22.76	17.76	20.45	18.35	12.76
376	0.0	14.4	105		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.49	44.22	39.98	49.16	44.16	49.98	44.98	48.49	44.22	39.98
									VL	totaal (0)	1	4.5	59.47	55.52	51.02	60.22	55.22	61.02	56.02	59.47	55.52	51.02
									VL	totaal (0)	1	7.5	62.30	58.33	53.85	63.05	58.05	63.85	58.85	62.30	58.33	53.85
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.47	44.18	39.95	49.13	44.13	49.95	44.95	48.47	44.18	39.95
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	59.46	55.51	51.02	60.21	55.21	61.02	56.02	59.46	55.51	51.02
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	62.29	58.32	53.84	63.04	58.04	63.84	58.84	62.29	58.32	53.84
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.16	23.87	17.81	27.29	22.29	27.81	22.81	26.16	23.87	17.81
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	29.17	26.96	20.93	30.37	25.37	30.93	25.93	29.17	26.96	20.93
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.59	28.37	22.35	31.78	26.78	32.35	27.35	30.59	28.37	22.35
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.20	13.15	7.61	16.69	11.69	17.61	12.61	15.20	13.15	7.61
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	19.28	17.18	11.59	20.72	15.72	21.59	16.59	19.28	17.18	11.59
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	20.55	18.46	12.87	21.99	16.99	22.87	17.87	20.55	18.46	12.87
377	0.0	14.4	104		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.67	45.39	41.16	50.34	45.34	51.16	46.16	49.67	45.39	41.16
									VL	totaal (0)	1	4.5	63.47	59.52	55.02	64.22	59.22	65.02	60.02	63.47	59.52	55.02
									VL	totaal (0)	1	7.5	63.62	59.64	55.17	64.36	59.36	65.17	60.17	63.62	59.64	55.17
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	49.65	45.36	41.13	50.31	45.31	51.13	46.13	49.65	45.36	41.13
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	63.46	59.52	55.02	64.22	59.22	65.02	60.02	63.46	59.52	55.02
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	63.62	59.63	55.16	64.36	59.36	65.16	60.16	63.62	59.63	55.16
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.16	23.87	17.80	27.29	22.29	27.80	22.80	26.16	23.87	17.80
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	28.51	26.28	20.24	29.69	24.69	30.24	25.24	28.51	26.28	20.24
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.46	28.22	22.20	31.64	26.64	32.20	27.20	30.46	28.22	22.20
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.30	13.25	7.71	16.79	11.79	17.71	12.71	15.30	13.25	7.71
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	19.26	17.17	11.58	20.70	15.70	21.58	16.58	19.26	17.17	11.58
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	20.01	17.91	12.30	21.44	16.44	22.30	17.30	20.01	17.91	12.30
378	0.0	14.4	104		gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	65.39	61.45	56.95	66.15	61.15	66.95	61.95	65.39	61.45	56.95
									VL	totaal (0)	1	7.5	65.49	61.51	57.04	66.23	61.23	67.04	62.04	65.49	61.51	57.04
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	65.39	61.45	56.95	66.15	61.15	66.95	61.95	65.39	61.45	56.95
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	65.49	61.51	57.04	66.23	61.23	67.04	62.04	65.49	61.51	57.04
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	27.15	24.93	18.91	28.34	23.34	28.91	23.91	27.15	24.93	18.91
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	28.38	26.16	20.14	29.57	24.57	30.14	25.14	28.38	26.16	20.14
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	16.57	14.45	8.84	17.99	12.99	18.84	13.84	16.57	14.45	8.84
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	17.36	15.25	9.63	18.78	13.78	19.63	14.63	17.36	15.25	9.63
379	0.0	14.4	104		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	59.57	55.60	51.12	60.32	55.32	61.12	56.12	59.57	55.60	51.12

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	4.5	60.53	56.55	52.08	61.27	56.27	62.08	57.08	60.53	56.55	52.08
									VL	totaal (0)	1	7.5	60.72	56.73	52.27	61.46	56.46	62.27	57.27	60.72	56.73	52.27
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	59.56	55.58	51.11	60.30	55.30	61.11	56.11	59.56	55.58	51.11
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	60.52	56.53	52.07	61.26	56.26	62.07	57.07	60.52	56.53	52.07
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	60.71	56.72	52.26	61.45	56.45	62.26	57.26	60.71	56.72	52.26
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	33.66	31.52	25.53	34.91	29.91	35.53	30.53	33.66	31.52	25.53
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	33.83	31.68	25.69	35.08	30.08	35.69	30.69	33.83	31.68	25.69
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	34.66	32.50	26.51	35.90	30.90	36.51	31.51	34.66	32.50	26.51
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	22.70	20.50	14.79	24.03	19.03	24.79	19.79	22.70	20.50	14.79
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	24.03	21.87	16.21	25.40	20.40	26.21	21.21	24.03	21.87	16.21
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.06	22.90	17.23	26.43	21.43	27.23	22.23	25.06	22.90	17.23
380	0.0	14.4	105		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	57.28	53.31	48.83	58.03	53.03	58.83	53.83	57.28	53.31	48.83
									VL	totaal (0)	1	4.5	58.79	54.81	50.34	59.53	54.53	60.34	55.34	58.79	54.81	50.34
									VL	totaal (0)	1	7.5	58.91	54.92	50.46	59.65	54.65	60.46	55.46	58.91	54.92	50.46
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	57.26	53.28	48.81	58.00	53.00	58.81	53.81	57.26	53.28	48.81
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	58.77	54.78	50.32	59.51	54.51	60.32	55.32	58.77	54.78	50.32
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	58.89	54.89	50.43	59.63	54.63	60.43	55.43	58.89	54.89	50.43
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	34.01	31.87	25.88	35.26	30.26	35.88	30.88	34.01	31.87	25.88
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.25	32.10	26.12	35.50	30.50	36.12	31.12	34.25	32.10	26.12
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.09	32.93	26.94	36.33	31.33	36.94	31.94	35.09	32.93	26.94
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	23.09	20.89	15.18	24.42	19.42	25.18	20.18	23.09	20.89	15.18
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	24.63	22.47	16.80	26.00	21.00	26.80	21.80	24.63	22.47	16.80
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.31	23.17	17.52	26.70	21.70	27.52	22.52	25.31	23.17	17.52
381	0.0	14.4	106		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	55.75	51.78	47.30	56.50	51.50	57.30	52.30	55.75	51.78	47.30
									VL	totaal (0)	1	4.5	57.47	53.49	49.02	58.21	53.21	59.02	54.02	57.47	53.49	49.02
									VL	totaal (0)	1	7.5	57.61	53.62	49.15	58.35	53.35	59.15	54.15	57.61	53.62	49.15
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	55.72	51.73	47.27	56.46	51.46	57.27	52.27	55.72	51.73	47.27
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	57.45	53.45	48.99	58.19	53.19	58.99	53.99	57.45	53.45	48.99
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	57.58	53.57	49.12	58.32	53.32	59.12	54.12	57.58	53.57	49.12
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	34.26	32.11	26.13	35.51	30.51	36.13	31.13	34.26	32.11	26.13
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.34	32.19	26.21	35.59	30.59	36.21	31.21	34.34	32.19	26.21
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.23	33.07	27.09	36.48	31.48	37.09	32.09	35.23	33.07	27.09
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	23.94	21.73	15.99	25.25	20.25	25.99	20.99	23.94	21.73	15.99
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	25.67	23.49	17.80	27.02	22.02	27.80	22.80	25.67	23.49	17.80
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	26.16	23.98	18.30	27.51	22.51	28.30	23.30	26.16	23.98	18.30
382	0.0	14.4	107		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	54.27	50.31	45.82	55.02	50.02	55.82	50.82	54.27	50.31	45.82
									VL	totaal (0)	1	4.5	56.13	52.15	47.68	56.87	51.87	57.68	52.68	56.13	52.15	47.68
									VL	totaal (0)	1	7.5	56.29	52.30	47.83	57.03	52.03	57.83	52.83	56.29	52.30	47.83
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	54.23	50.23	45.77	54.97	49.97	55.77	50.77	54.23	50.23	45.77
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	56.10	52.09	47.64	56.84	51.84	57.64	52.64	56.10	52.09	47.64
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	56.25	52.24	47.79	56.99	51.99	57.79	52.79	56.25	52.24	47.79
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	34.24	32.09	26.11	35.49	30.49	36.11	31.11	34.24	32.09	26.11
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.44	32.30	26.31	35.69	30.69	36.31	31.31	34.44	32.30	26.31
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.41	33.25	27.27	36.66	31.66	37.27	32.27	35.41	33.25	27.27
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	24.03	21.82	16.08	25.34	20.34	26.08	21.08	24.03	21.82	16.08
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	25.91	23.74	18.05	27.26	22.26	28.05	23.05	25.91	23.74	18.05
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	26.02	23.88	18.23	27.41	22.41	28.23	23.23	26.02	23.88	18.23
383	0.0	14.4	108		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	53.10	49.14	44.65	53.85	48.85	54.65	49.65	53.10	49.14	44.65
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.98	51.00	46.53	55.72	50.72	56.53	51.53	54.98	51.00	46.53
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.22	51.23	46.76	55.96	50.96	56.76	51.76	55.22	51.23	46.76
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	53.04	49.04	44.58	53.78	48.78	54.58	49.58	53.04	49.04	44.58
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	54.93	50.93	46.48	55.67	50.67	56.48	51.48	54.93	50.93	46.48

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	55.16	51.14	46.70	55.89	50.89	56.70	51.70	55.16	51.14	46.70
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	34.55	32.41	26.43	35.81	30.81	36.43	31.43	34.55	32.41	26.43
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.84	32.70	26.71	36.09	31.09	36.71	31.71	34.84	32.70	26.71
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	35.79	33.63	27.65	37.04	32.04	37.65	32.65	35.79	33.63	27.65
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	24.55	22.33	16.59	25.85	20.85	26.59	21.59	24.55	22.33	16.59
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	26.45	24.26	18.55	27.78	22.78	28.55	23.55	26.45	24.26	18.55
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	26.54	24.40	18.76	27.93	22.93	28.76	23.76	26.54	24.40	18.76
384	0.0	14.4	109		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	52.01	48.06	43.56	52.76	47.76	53.56	48.56	52.01	48.06	43.56
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.66	49.69	45.21	54.41	49.41	55.21	50.21	53.66	49.69	45.21
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.11	50.14	45.66	54.86	49.86	55.66	50.66	54.11	50.14	45.66
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	51.90	47.90	43.44	52.64	47.64	53.44	48.44	51.90	47.90	43.44
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	53.58	49.57	45.13	54.32	49.32	55.13	50.13	53.58	49.57	45.13
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	54.03	50.01	45.57	54.76	49.76	55.57	50.57	54.03	50.01	45.57
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	35.31	33.18	27.19	36.57	31.57	37.19	32.19	35.31	33.18	27.19
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	35.47	33.33	27.35	36.73	31.73	37.35	32.35	35.47	33.33	27.35
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	36.37	34.22	28.23	37.62	32.62	38.23	33.23	36.37	34.22	28.23
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	25.70	23.46	17.70	26.98	21.98	27.70	22.70	25.70	23.46	17.70
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	27.68	25.47	19.73	28.99	23.99	29.73	24.73	27.68	25.47	19.73
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	27.48	25.34	19.70	28.87	23.87	29.70	24.70	27.48	25.34	19.70
385	0.0	14.4	110		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	51.33	47.39	42.88	52.08	47.08	52.88	47.88	51.33	47.39	42.88
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.60	48.65	44.16	53.35	48.35	54.16	49.16	52.60	48.65	44.16
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.32	49.36	44.87	54.07	49.07	54.87	49.87	53.32	49.36	44.87
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	51.18	47.17	42.72	51.92	46.92	52.72	47.72	51.18	47.17	42.72
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	52.48	48.47	44.03	53.22	48.22	54.03	49.03	52.48	48.47	44.03
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	53.20	49.17	44.74	53.93	48.93	54.74	49.74	53.20	49.17	44.74
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	36.04	33.91	27.93	37.30	32.30	37.93	32.93	36.04	33.91	27.93
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	36.26	34.13	28.15	37.52	32.52	38.15	33.15	36.26	34.13	28.15
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	37.04	34.89	28.91	38.29	33.29	38.91	33.91	37.04	34.89	28.91
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	26.78	24.53	18.75	28.05	23.05	28.75	23.75	26.78	24.53	18.75
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	28.69	26.46	20.70	29.98	24.98	30.70	25.70	28.69	26.46	20.70
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	28.66	26.51	20.86	30.04	25.04	30.86	25.86	28.66	26.51	20.86
386	0.0	14.4	111		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.64	46.75	42.20	51.40	46.40	52.20	47.20	50.64	46.75	42.20
									VL	totaal (0)	1	4.5	51.55	47.63	43.11	52.31	47.31	53.11	48.11	51.55	47.63	43.11
									VL	totaal (0)	1	7.5	52.45	48.51	44.00	53.20	48.20	54.00	49.00	52.45	48.51	44.00
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	50.42	46.41	41.97	51.16	46.16	51.97	46.97	50.42	46.41	41.97
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	51.37	47.35	42.91	52.10	47.10	52.91	47.91	51.37	47.35	42.91
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	52.28	48.25	43.82	53.01	48.01	53.82	48.82	52.28	48.25	43.82
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	37.02	34.90	28.92	38.29	33.29	38.92	33.92	37.02	34.90	28.92
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	36.88	34.75	28.77	38.14	33.14	38.77	33.77	36.88	34.75	28.77
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	37.59	35.45	29.46	38.84	33.84	39.46	34.46	37.59	35.45	29.46
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	28.34	26.07	20.26	29.58	24.58	30.26	25.26	28.34	26.07	20.26
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	29.88	27.64	21.87	31.16	26.16	31.87	26.87	29.88	27.64	21.87
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	29.84	27.69	22.02	31.21	26.21	32.02	27.02	29.84	27.69	22.02
387	0.0	14.4	112		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.17	46.32	41.74	50.95	45.95	51.74	46.74	50.17	46.32	41.74
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.80	46.91	42.36	51.56	46.56	52.36	47.36	50.80	46.91	42.36
									VL	totaal (0)	1	7.5	51.83	47.92	43.39	52.59	47.59	53.39	48.39	51.83	47.92	43.39
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	49.86	45.84	41.40	50.59	45.59	51.40	46.40	49.86	45.84	41.40
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	50.53	46.50	42.06	51.26	46.26	52.06	47.06	50.53	46.50	42.06
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	51.58	47.55	43.12	52.31	47.31	53.12	48.12	51.58	47.55	43.12
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	38.01	35.89	29.92	39.28	34.28	39.92	34.92	38.01	35.89	29.92
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	37.80	35.67	29.70	39.07	34.07	39.70	34.70	37.80	35.67	29.70
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	38.44	36.30	30.32	39.70	34.70	40.32	35.32	38.44	36.30	30.32

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	29.66	27.37	21.53	30.88	25.88	31.53	26.53	29.66	27.37	21.53
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	31.14	28.89	23.11	32.41	27.41	33.11	28.11	31.14	28.89	23.11
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	31.32	29.15	23.47	32.68	27.68	33.47	28.47	31.32	29.15	23.47
388	0.0	14.4	113		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.70	45.91	41.28	50.49	45.49	51.28	46.28	49.70	45.91	41.28
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.07	46.26	41.64	50.85	45.85	51.64	46.64	50.07	46.26	41.64
									VL	totaal (0)	1	7.5	51.23	47.38	42.80	52.01	47.01	52.80	47.80	51.23	47.38	42.80
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	49.23	45.20	40.77	49.96	44.96	50.77	45.77	49.23	45.20	40.77
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	49.62	45.59	41.16	50.35	45.35	51.16	46.16	49.62	45.59	41.16
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	50.85	46.80	42.38	51.57	46.57	52.38	47.38	50.85	46.80	42.38
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	39.20	37.08	31.13	40.48	35.48	41.13	36.13	39.20	37.08	31.13
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	39.13	37.00	31.04	40.40	35.40	41.04	36.04	39.13	37.00	31.04
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	39.69	37.54	31.58	40.95	35.95	41.58	36.58	39.69	37.54	31.58
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	31.15	28.85	23.00	32.36	27.36	33.00	28.00	31.15	28.85	23.00
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	32.37	30.14	24.38	33.66	28.66	34.38	29.38	32.37	30.14	24.38
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	32.88	30.71	25.02	34.23	29.23	35.02	30.02	32.88	30.71	25.02
389	0.0	14.4	113		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	36.79	32.68	28.27	37.48	32.48	38.27	33.27	36.79	32.68	28.27
									VL	totaal (0)	1	4.5	42.23	39.10	33.93	43.20	38.20	43.93	38.93	42.23	39.10	33.93
									VL	totaal (0)	1	7.5	43.77	40.47	35.44	44.69	39.69	45.44	40.44	43.77	40.47	35.44
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	36.35	31.99	27.80	36.99	31.99	37.80	32.80	36.35	31.99	27.80
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	39.59	35.43	31.05	40.27	35.27	41.05	36.05	39.59	35.43	31.05
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	41.83	37.71	33.31	42.52	37.52	43.31	38.31	41.83	37.71	33.31
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.77	23.53	17.51	26.95	21.95	27.51	22.51	25.77	23.53	17.51
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	37.98	35.84	29.94	39.27	34.27	39.94	34.94	37.98	35.84	29.94
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	38.43	36.28	30.36	39.70	34.70	40.36	35.36	38.43	36.28	30.36
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	19.04	16.84	11.12	20.36	15.36	21.12	16.12	19.04	16.84	11.12
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	31.28	29.04	23.28	32.56	27.56	33.28	28.28	31.28	29.04	23.28
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	32.14	29.93	24.21	33.46	28.46	34.21	29.21	32.14	29.93	24.21
390	0.0	14.4	121		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	54.47	50.55	46.03	55.23	50.23	56.03	51.03	54.47	50.55	46.03
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.89	51.96	47.45	56.65	51.65	57.45	52.45	55.89	51.96	47.45
									VL	totaal (0)	1	7.5	56.41	52.48	47.97	57.17	52.17	57.97	52.97	56.41	52.48	47.97
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	54.36	50.37	45.90	55.10	50.10	55.90	50.90	54.36	50.37	45.90
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	55.77	51.78	47.32	56.51	51.51	57.32	52.32	55.77	51.78	47.32
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	56.29	52.29	47.84	57.03	52.03	57.84	52.84	56.29	52.29	47.84
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	38.07	35.94	29.98	39.34	34.34	39.98	34.98	38.07	35.94	29.98
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	39.50	37.37	31.40	40.77	35.77	41.40	36.40	39.50	37.37	31.40
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	39.92	37.78	31.80	41.18	36.18	41.80	36.80	39.92	37.78	31.80
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	30.11	27.85	22.06	31.37	26.37	32.06	27.06	30.11	27.85	22.06
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	32.32	30.09	24.33	33.61	28.61	34.33	29.33	32.32	30.09	24.33
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	32.96	30.77	25.07	34.30	29.30	35.07	30.07	32.96	30.77	25.07
391	0.0	14.4	122		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	55.15	51.21	46.71	55.91	50.91	56.71	51.71	55.15	51.21	46.71
									VL	totaal (0)	1	4.5	56.86	52.91	48.42	57.61	52.61	58.42	53.42	56.86	52.91	48.42
									VL	totaal (0)	1	7.5	57.19	53.23	48.74	57.94	52.94	58.74	53.74	57.19	53.23	48.74
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	55.06	51.08	46.61	55.80	50.80	56.61	51.61	55.06	51.08	46.61
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	56.78	52.79	48.33	57.52	52.52	58.33	53.33	56.78	52.79	48.33
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	57.11	53.11	48.65	57.85	52.85	58.65	53.65	57.11	53.11	48.65
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	37.61	35.48	29.51	38.88	33.88	39.51	34.51	37.61	35.48	29.51
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	38.75	36.61	30.64	40.01	35.01	40.64	35.64	38.75	36.61	30.64
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	39.28	37.14	31.15	40.53	35.53	41.15	36.15	39.28	37.14	31.15
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	29.33	27.08	21.29	30.59	25.59	31.29	26.29	29.33	27.08	21.29
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	31.20	28.98	23.24	32.50	27.50	33.24	28.24	31.20	28.98	23.24
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	31.79	29.62	23.94	33.15	28.15	33.94	28.94	31.79	29.62	23.94
392	0.0	14.4	123		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	56.32	52.37	47.88	57.07	52.07	57.88	52.88	56.32	52.37	47.88

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	4.5	58.00	54.03	49.55	58.75	53.75	59.55	54.55	58.00	54.03	49.55
									VL	totaal (0)	1	7.5	58.08	54.11	49.63	58.83	53.83	59.63	54.63	58.08	54.11	49.63
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	56.26	52.28	47.81	57.00	52.00	57.81	52.81	56.26	52.28	47.81
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	57.95	53.95	49.49	58.69	53.69	59.49	54.49	57.95	53.95	49.49
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	58.02	54.03	49.57	58.76	53.76	59.57	54.57	58.02	54.03	49.57
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	37.04	34.91	28.93	38.30	33.30	38.93	33.93	37.04	34.91	28.93
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	37.84	35.70	29.72	39.10	34.10	39.72	34.72	37.84	35.70	29.72
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	38.48	36.33	30.35	39.73	34.73	40.35	35.35	38.48	36.33	30.35
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	28.24	25.99	20.22	29.51	24.51	30.22	25.22	28.24	25.99	20.22
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	30.18	27.95	22.20	31.47	26.47	32.20	27.20	30.18	27.95	22.20
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	30.37	28.21	22.55	31.74	26.74	32.55	27.55	30.37	28.21	22.55
393	0.0	14.4	124		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	57.58	53.62	49.13	58.33	53.33	59.13	54.13	57.58	53.62	49.13
									VL	totaal (0)	1	4.5	59.15	55.17	50.69	59.89	54.89	60.69	55.69	59.15	55.17	50.69
									VL	totaal (0)	1	7.5	59.24	55.26	50.78	59.98	54.98	60.78	55.78	59.24	55.26	50.78
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	57.54	53.56	49.09	58.28	53.28	59.09	54.09	57.54	53.56	49.09
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	59.11	55.12	50.66	59.85	54.85	60.66	55.66	59.11	55.12	50.66
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	59.20	55.20	50.74	59.94	54.94	60.74	55.74	59.20	55.20	50.74
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	36.72	34.59	28.60	37.98	32.98	38.60	33.60	36.72	34.59	28.60
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	37.25	35.11	29.12	38.50	33.50	39.12	34.12	37.25	35.11	29.12
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	37.95	35.80	29.81	39.20	34.20	39.81	34.81	37.95	35.80	29.81
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	27.54	25.31	19.55	28.83	23.83	29.55	24.55	27.54	25.31	19.55
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	29.37	27.16	21.42	30.68	25.68	31.42	26.42	29.37	27.16	21.42
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	29.41	27.27	21.61	30.79	25.79	31.61	26.61	29.41	27.27	21.61
394	0.0	14.4	125		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	59.06	55.10	50.62	59.81	54.81	60.62	55.62	59.06	55.10	50.62
									VL	totaal (0)	1	4.5	60.42	56.44	51.97	61.16	56.16	61.97	56.97	60.42	56.44	51.97
									VL	totaal (0)	1	7.5	60.53	56.55	52.08	61.27	56.27	62.08	57.08	60.53	56.55	52.08
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	59.04	55.06	50.59	59.78	54.78	60.59	55.59	59.04	55.06	50.59
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	60.40	56.41	51.95	61.14	56.14	61.95	56.95	60.40	56.41	51.95
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	60.51	56.52	52.05	61.25	56.25	62.05	57.05	60.51	56.52	52.05
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	36.22	34.08	28.10	37.48	32.48	38.10	33.10	36.22	34.08	28.10
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	36.88	34.74	28.75	38.13	33.13	38.75	33.75	36.88	34.74	28.75
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	37.37	35.23	29.24	38.62	33.62	39.24	34.24	37.37	35.23	29.24
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	26.58	24.36	18.61	27.88	22.88	28.61	23.61	26.58	24.36	18.61
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	28.51	26.30	20.57	29.82	24.82	30.57	25.57	28.51	26.30	20.57
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	28.66	26.51	20.86	30.04	25.04	30.86	25.86	28.66	26.51	20.86
395	0.0	14.4	126		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	61.16	57.19	52.71	61.91	56.91	62.71	57.71	61.16	57.19	52.71
									VL	totaal (0)	1	4.5	62.02	58.04	53.57	62.76	57.76	63.57	58.57	62.02	58.04	53.57
									VL	totaal (0)	1	7.5	62.14	58.16	53.69	62.88	57.88	63.69	58.69	62.14	58.16	53.69
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	61.14	57.17	52.69	61.89	56.89	62.69	57.69	61.14	57.17	52.69
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	62.01	58.02	53.56	62.75	57.75	63.56	58.56	62.01	58.02	53.56
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	62.12	58.14	53.67	62.86	57.86	63.67	58.67	62.12	58.14	53.67
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	36.12	33.98	27.99	37.37	32.37	37.99	32.99	36.12	33.98	27.99
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	36.42	34.28	28.29	37.67	32.67	38.29	33.29	36.42	34.28	28.29
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	36.77	34.62	28.64	38.02	33.02	38.64	33.64	36.77	34.62	28.64
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	26.09	23.88	18.15	27.40	22.40	28.15	23.15	26.09	23.88	18.15
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	27.83	25.64	19.95	29.17	24.17	29.95	24.95	27.83	25.64	19.95
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	27.80	25.65	20.00	29.18	24.18	30.00	25.00	27.80	25.65	20.00
396	0.0	14.4	127		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	62.88	58.92	54.43	63.63	58.63	64.43	59.43	62.88	58.92	54.43
									VL	totaal (0)	1	4.5	63.39	59.41	54.94	64.13	59.13	64.94	59.94	63.39	59.41	54.94
									VL	totaal (0)	1	7.5	63.31	59.33	54.86	64.05	59.05	64.86	59.86	63.31	59.33	54.86
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	62.87	58.90	54.42	63.62	58.62	64.42	59.42	62.87	58.90	54.42
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	63.38	59.39	54.93	64.12	59.12	64.93	59.93	63.38	59.39	54.93

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	63.30	59.32	54.85	64.04	59.04	64.85	59.85	63.30	59.32	54.85
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	36.25	34.11	28.12	37.50	32.50	38.12	33.12	36.25	34.11	28.12
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	36.62	34.48	28.49	37.87	32.87	38.49	33.49	36.62	34.48	28.49
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	36.95	34.80	28.81	38.20	33.20	38.81	33.81	36.95	34.80	28.81
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	26.01	23.82	18.11	27.34	22.34	28.11	23.11	26.01	23.82	18.11
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	27.62	25.47	19.80	28.99	23.99	29.80	24.80	27.62	25.47	19.80
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	27.90	25.75	20.10	29.28	24.28	30.10	25.10	27.90	25.75	20.10
397	0.0	14.4	127		gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	64.73	60.79	56.28	65.48	60.48	66.28	61.28	64.73	60.79	56.28
									VL	totaal (0)	1	7.5	65.24	61.26	56.79	65.98	60.98	66.79	61.79	65.24	61.26	56.79
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	64.72	60.78	56.28	65.48	60.48	66.28	61.28	64.72	60.78	56.28
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	65.24	61.26	56.79	65.98	60.98	66.79	61.79	65.24	61.26	56.79
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	29.56	27.39	21.38	30.79	25.79	31.38	26.38	29.56	27.39	21.38
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	29.47	27.28	21.27	30.69	25.69	31.27	26.27	29.47	27.28	21.27
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	19.65	17.50	11.84	21.03	16.03	21.84	16.84	19.65	17.50	11.84
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	20.01	17.80	12.08	21.33	16.33	22.08	17.08	20.01	17.80	12.08
398	0.0	14.4	127		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.24	43.97	39.72	48.91	43.91	49.72	44.72	48.24	43.97	39.72
									VL	totaal (0)	1	4.5	57.42	53.45	48.97	58.17	53.17	58.97	53.97	57.42	53.45	48.97
									VL	totaal (0)	1	7.5	59.85	55.87	51.40	60.59	55.59	61.40	56.40	59.85	55.87	51.40
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.22	43.93	39.70	48.88	43.88	49.70	44.70	48.22	43.93	39.70
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	57.41	53.45	48.96	58.16	53.16	58.96	53.96	57.41	53.45	48.96
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	59.85	55.87	51.40	60.59	55.59	61.40	56.40	59.85	55.87	51.40
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.60	22.30	16.22	25.72	20.72	26.22	21.22	24.60	22.30	16.22
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	26.94	24.69	18.64	28.10	23.10	28.64	23.64	26.94	24.69	18.64
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	29.77	27.52	21.50	30.94	25.94	31.50	26.50	29.77	27.52	21.50
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.03	11.93	6.32	15.46	10.46	16.32	11.32	14.03	11.93	6.32
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	14.86	12.80	7.25	16.34	11.34	17.25	12.25	14.86	12.80	7.25
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	17.34	15.26	9.68	18.79	13.79	19.68	14.68	17.34	15.26	9.68
399	0.0	14.4	126		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	46.75	42.46	38.22	47.41	42.41	48.22	43.22	46.75	42.46	38.22
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.19	50.18	45.73	54.93	49.93	55.73	50.73	54.19	50.18	45.73
									VL	totaal (0)	1	7.5	57.91	53.96	49.47	58.66	53.66	59.47	54.47	57.91	53.96	49.47
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.72	42.42	38.20	47.38	42.38	48.20	43.20	46.72	42.42	38.20
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	54.18	50.17	45.72	54.92	49.92	55.72	50.72	54.18	50.17	45.72
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	57.91	53.95	49.46	58.66	53.66	59.46	54.46	57.91	53.95	49.46
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.22	21.92	15.85	25.34	20.34	25.85	20.85	24.22	21.92	15.85
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	26.72	24.47	18.43	27.89	22.89	28.43	23.43	26.72	24.47	18.43
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	29.59	27.34	21.33	30.77	25.77	31.33	26.33	29.59	27.34	21.33
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.11	11.99	6.38	15.53	10.53	16.38	11.38	14.11	11.99	6.38
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	14.92	12.86	7.31	16.40	11.40	17.31	12.31	14.92	12.86	7.31
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	17.41	15.32	9.74	18.86	13.86	19.74	14.74	17.41	15.32	9.74
400	0.0	14.4	125		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	45.50	41.21	36.98	46.16	41.16	46.98	41.98	45.50	41.21	36.98
									VL	totaal (0)	1	4.5	51.92	47.87	43.45	52.64	47.64	53.45	48.45	51.92	47.87	43.45
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.63	51.65	47.18	56.37	51.37	57.18	52.18	55.63	51.65	47.18
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.46	41.15	36.94	46.12	41.12	46.94	41.94	45.46	41.15	36.94
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	51.91	47.85	43.44	52.63	47.63	53.44	48.44	51.91	47.85	43.44
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	55.62	51.64	47.17	56.36	51.36	57.17	52.17	55.62	51.64	47.17
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.12	21.82	15.75	25.24	20.24	25.75	20.75	24.12	21.82	15.75
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	24.95	22.65	16.59	26.08	21.08	26.59	21.59	24.95	22.65	16.59
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	28.47	26.21	20.18	29.63	24.63	30.18	25.18	28.47	26.21	20.18
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.08	11.97	6.36	15.50	10.50	16.36	11.36	14.08	11.97	6.36
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	15.11	13.03	7.45	16.56	11.56	17.45	12.45	15.11	13.03	7.45
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	17.57	15.47	9.86	19.00	14.00	19.86	14.86	17.57	15.47	9.86
401	0.0	14.4	124		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	44.69	40.39	36.17	45.35	40.35	46.17	41.17	44.69	40.39	36.17

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.57	46.49	42.09	51.29	46.29	52.09	47.09	50.57	46.49	42.09
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.37	50.38	45.92	55.11	50.11	55.92	50.92	54.37	50.38	45.92
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.65	40.33	36.12	45.30	40.30	46.12	41.12	44.65	40.33	36.12
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	50.55	46.47	42.08	51.27	46.27	52.08	47.08	50.55	46.47	42.08
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	54.36	50.36	45.90	55.10	50.10	55.90	50.90	54.36	50.36	45.90
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.23	21.92	15.86	25.35	20.35	25.86	20.86	24.23	21.92	15.86
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	25.06	22.75	16.70	26.19	21.19	26.70	21.70	25.06	22.75	16.70
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	28.75	26.48	20.45	29.91	24.91	30.45	25.45	28.75	26.48	20.45
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.36	12.24	6.61	15.77	10.77	16.61	11.61	14.36	12.24	6.61
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	15.50	13.40	7.79	16.93	11.93	17.79	12.79	15.50	13.40	7.79
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	17.74	15.63	10.02	19.16	14.16	20.02	15.02	17.74	15.63	10.02
402	0.0	14.4	123		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.83	39.53	35.30	44.49	39.49	45.30	40.30	43.83	39.53	35.30
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.06	44.99	40.59	49.78	44.78	50.59	45.59	49.06	44.99	40.59
									VL	totaal (0)	1	7.5	52.15	48.15	43.70	52.89	47.89	53.70	48.70	52.15	48.15	43.70
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.77	39.44	35.24	44.42	39.42	45.24	40.24	43.77	39.44	35.24
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	49.02	44.93	40.54	49.73	44.73	50.54	45.54	49.02	44.93	40.54
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	52.12	48.09	43.66	52.85	47.85	53.66	48.66	52.12	48.09	43.66
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.74	22.44	16.39	25.87	20.87	26.39	21.39	24.74	22.44	16.39
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	28.62	26.40	20.45	29.84	24.84	30.45	25.45	28.62	26.40	20.45
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.87	28.65	22.68	32.08	27.08	32.68	27.68	30.87	28.65	22.68
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.72	12.60	6.97	16.13	11.13	16.97	11.97	14.72	12.60	6.97
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	16.71	14.56	8.91	18.09	13.09	18.91	13.91	16.71	14.56	8.91
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	19.29	17.16	11.52	20.69	15.69	21.52	16.52	19.29	17.16	11.52
403	0.0	14.4	122		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.23	38.93	34.70	43.89	38.89	44.70	39.70	43.23	38.93	34.70
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.02	43.95	39.54	48.74	43.74	49.54	44.54	48.02	43.95	39.54
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.87	46.86	42.41	51.61	46.61	52.41	47.41	50.87	46.86	42.41
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.15	38.81	34.62	43.80	38.80	44.62	39.62	43.15	38.81	34.62
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	47.95	43.85	39.47	48.66	43.66	49.47	44.47	47.95	43.85	39.47
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	50.81	46.77	42.34	51.54	46.54	52.34	47.34	50.81	46.77	42.34
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.03	22.75	16.70	26.17	21.17	26.70	21.70	25.03	22.75	16.70
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	29.25	27.07	21.07	30.48	25.48	31.07	26.07	29.25	27.07	21.07
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	31.53	29.33	23.33	32.74	27.74	33.33	28.33	31.53	29.33	23.33
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.16	14.02	8.38	17.55	12.55	18.38	13.38	16.16	14.02	8.38
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	20.15	17.98	12.30	21.51	16.51	22.30	17.30	20.15	17.98	12.30
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	22.99	20.83	15.15	24.35	19.35	25.15	20.15	22.99	20.83	15.15
404	0.0	14.4	121		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.81	38.50	34.27	43.46	38.46	44.27	39.27	42.81	38.50	34.27
									VL	totaal (0)	1	4.5	47.12	43.06	38.64	47.84	42.84	48.64	43.64	47.12	43.06	38.64
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.79	45.78	41.33	50.53	45.53	51.33	46.33	49.79	45.78	41.33
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.73	38.39	34.20	43.38	38.38	44.20	39.20	42.73	38.39	34.20
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	47.04	42.93	38.55	47.75	42.75	48.55	43.55	47.04	42.93	38.55
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	49.72	45.67	41.25	50.44	45.44	51.25	46.25	49.72	45.67	41.25
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.44	22.16	16.10	25.58	20.58	26.10	21.10	24.44	22.16	16.10
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	29.26	27.07	21.07	30.48	25.48	31.07	26.07	29.26	27.07	21.07
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	31.25	29.05	23.04	32.46	27.46	33.04	28.04	31.25	29.05	23.04
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.18	13.03	7.37	16.56	11.56	17.37	12.37	15.18	13.03	7.37
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	20.81	18.61	12.89	22.13	17.13	22.89	17.89	20.81	18.61	12.89
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	23.60	21.39	15.67	24.92	19.92	25.67	20.67	23.60	21.39	15.67
405	0.0	14.4	121		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.49	39.53	35.03	44.23	39.23	45.03	40.03	43.49	39.53	35.03
									VL	totaal (0)	1	4.5	46.17	42.65	37.80	47.03	42.03	47.80	42.80	46.17	42.65	37.80
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.79	45.09	40.38	49.60	44.60	50.38	45.38	48.79	45.09	40.38
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.27	39.19	34.79	43.99	38.99	44.79	39.79	43.27	39.19	34.79
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	45.21	41.26	36.76	45.96	40.96	46.76	41.76	45.21	41.26	36.76

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	48.21	44.25	39.76	48.96	43.96	49.76	44.76	48.21	44.25	39.76
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	29.70	27.51	21.56	30.94	25.94	31.56	26.56	29.70	27.51	21.56
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	38.35	36.22	30.27	39.63	34.63	40.27	35.27	38.35	36.22	30.27
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	38.79	36.64	30.68	40.05	35.05	40.68	35.68	38.79	36.64	30.68
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	22.69	20.47	14.73	23.99	18.99	24.73	19.73	22.69	20.47	14.73
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	31.54	29.29	23.52	32.81	27.81	33.52	28.52	31.54	29.29	23.52
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	32.65	30.42	24.66	33.94	28.94	34.66	29.66	32.65	30.42	24.66
406	0.0	14.4	132		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	46.83	42.66	38.34	47.53	42.53	48.34	43.34	46.83	42.66	38.34
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.31	49.32	44.86	54.05	49.05	54.86	49.86	53.31	49.32	44.86
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.99	52.03	47.54	56.74	51.74	57.54	52.54	55.99	52.03	47.54
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.82	42.63	38.32	47.51	42.51	48.32	43.32	46.82	42.63	38.32
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	53.31	49.31	44.85	54.05	49.05	54.85	49.85	53.31	49.31	44.85
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	55.98	52.02	47.54	56.73	51.73	57.54	52.54	55.98	52.02	47.54
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	22.38	20.11	14.03	23.52	18.52	24.03	19.03	22.38	20.11	14.03
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	21.51	19.25	13.19	22.66	17.66	23.19	18.19	21.51	19.25	13.19
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	23.60	21.34	15.28	24.75	19.75	25.28	20.28	23.60	21.34	15.28
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.89	12.67	6.92	16.19	11.19	16.92	11.92	14.89	12.67	6.92
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	22.15	19.76	13.78	23.25	18.25	23.78	18.78	22.15	19.76	13.78
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.86	22.47	16.49	25.96	20.96	26.49	21.49	24.86	22.47	16.49
407	0.0	14.4	131		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	45.90	41.62	37.38	46.56	41.56	47.38	42.38	45.90	41.62	37.38
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.43	49.41	44.97	54.16	49.16	54.97	49.97	53.43	49.41	44.97
									VL	totaal (0)	1	7.5	57.15	53.18	48.70	57.90	52.90	58.70	53.70	57.15	53.18	48.70
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.87	41.58	37.35	46.53	41.53	47.35	42.35	45.87	41.58	37.35
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	53.42	49.40	44.96	54.15	49.15	54.96	49.96	53.42	49.40	44.96
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	57.14	53.17	48.69	57.89	52.89	58.69	53.69	57.14	53.17	48.69
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	23.33	21.07	15.03	24.49	19.49	25.03	20.03	23.33	21.07	15.03
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	21.92	19.65	13.59	23.07	18.07	23.59	18.59	21.92	19.65	13.59
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	24.00	21.75	15.69	25.16	20.16	25.69	20.69	24.00	21.75	15.69
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.38	13.20	7.51	16.73	11.73	17.51	12.51	15.38	13.20	7.51
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	23.15	20.75	14.77	24.25	19.25	24.77	19.77	23.15	20.75	14.77
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.11	22.71	16.72	26.20	21.20	26.72	21.72	25.11	22.71	16.72
408	0.0	14.4	130		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.05	43.84	39.55	48.73	43.73	49.55	44.55	48.05	43.84	39.55
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.29	51.29	46.84	56.03	51.03	56.84	51.84	55.29	51.29	46.84
									VL	totaal (0)	1	7.5	60.05	56.12	51.61	60.81	55.81	61.61	56.61	60.05	56.12	51.61
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.03	43.82	39.53	48.71	43.71	49.53	44.53	48.03	43.82	39.53
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	55.29	51.29	46.83	56.03	51.03	56.83	51.83	55.29	51.29	46.83
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	60.05	56.12	51.61	60.81	55.81	61.61	56.61	60.05	56.12	51.61
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	23.09	20.81	14.74	24.23	19.23	24.74	19.74	23.09	20.81	14.74
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	22.65	20.38	14.30	23.79	18.79	24.30	19.30	22.65	20.38	14.30
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	24.92	22.67	16.61	26.08	21.08	26.61	21.61	24.92	22.67	16.61
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.44	12.31	6.67	15.84	10.84	16.67	11.67	14.44	12.31	6.67
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	18.96	16.65	10.79	20.16	15.16	20.79	15.79	18.96	16.65	10.79
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	22.22	19.89	14.00	23.39	18.39	24.00	19.00	22.22	19.89	14.00
409	0.0	14.4	129		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.43	44.15	39.91	49.09	44.09	49.91	44.91	48.43	44.15	39.91
									VL	totaal (0)	1	4.5	59.12	55.16	50.68	59.87	54.87	60.68	55.68	59.12	55.16	50.68
									VL	totaal (0)	1	7.5	62.11	58.14	53.66	62.86	57.86	63.66	58.66	62.11	58.14	53.66
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.41	44.12	39.90	49.08	44.08	49.90	44.90	48.41	44.12	39.90
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	59.12	55.16	50.67	59.87	54.87	60.67	55.67	59.12	55.16	50.67
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	62.11	58.14	53.66	62.86	57.86	63.66	58.66	62.11	58.14	53.66
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	23.75	21.48	15.43	24.90	19.90	25.43	20.43	23.75	21.48	15.43
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	23.43	21.15	15.09	24.57	19.57	25.09	20.09	23.43	21.15	15.09
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	25.77	23.52	17.48	26.94	21.94	27.48	22.48	25.77	23.52	17.48

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.93	12.83	7.23	16.36	11.36	17.23	12.23	14.93	12.83	7.23
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	18.67	16.57	10.97	20.10	15.10	20.97	15.97	18.67	16.57	10.97
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	21.70	19.53	13.84	23.05	18.05	23.84	18.84	21.70	19.53	13.84
410	0.0	14.4	128		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.51	45.21	40.99	50.17	45.17	50.99	45.99	49.51	45.21	40.99
									VL	totaal (0)	1	4.5	63.61	59.66	55.17	64.36	59.36	65.17	60.17	63.61	59.66	55.17
									VL	totaal (0)	1	7.5	63.55	59.57	55.10	64.29	59.29	65.10	60.10	63.55	59.57	55.10
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	49.50	45.19	40.97	50.16	45.16	50.97	45.97	49.50	45.19	40.97
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	63.61	59.65	55.17	64.36	59.36	65.17	60.17	63.61	59.65	55.17
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	63.55	59.57	55.10	64.29	59.29	65.10	60.10	63.55	59.57	55.10
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.00	21.72	15.64	25.13	20.13	25.64	20.64	24.00	21.72	15.64
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	24.43	22.16	16.09	25.57	20.57	26.09	21.09	24.43	22.16	16.09
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	26.33	24.08	18.04	27.50	22.50	28.04	23.04	26.33	24.08	18.04
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.23	12.17	6.62	15.71	10.71	16.62	11.62	14.23	12.17	6.62
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	15.45	13.44	7.95	16.99	11.99	17.95	12.95	15.45	13.44	7.95
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	17.48	15.40	9.84	18.94	13.94	19.84	14.84	17.48	15.40	9.84
411	0.0	14.4	128		gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	65.59	61.65	57.15	66.35	61.35	67.15	62.15	65.59	61.65	57.15
									VL	totaal (0)	1	7.5	65.57	61.58	57.11	66.31	61.31	67.11	62.11	65.57	61.58	57.11
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	65.59	61.64	57.15	66.34	61.34	67.15	62.15	65.59	61.64	57.15
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	65.57	61.58	57.11	66.31	61.31	67.11	62.11	65.57	61.58	57.11
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	26.10	23.90	17.88	27.31	22.31	27.88	22.88	26.10	23.90	17.88
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	23.92	21.65	15.62	25.08	20.08	25.62	20.62	23.92	21.65	15.62
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	15.16	13.00	7.34	16.53	11.53	17.34	12.34	15.16	13.00	7.34
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	9.53	7.48	1.93	11.02	6.02	11.93	6.93	9.53	7.48	1.93
412	0.0	14.4	128		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	59.77	55.81	51.32	60.52	55.52	61.32	56.32	59.77	55.81	51.32
									VL	totaal (0)	1	4.5	60.89	56.92	52.44	61.64	56.64	62.44	57.44	60.89	56.92	52.44
									VL	totaal (0)	1	7.5	61.04	57.06	52.59	61.78	56.78	62.59	57.59	61.04	57.06	52.59
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	59.75	55.78	51.30	60.50	55.50	61.30	56.30	59.75	55.78	51.30
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	60.88	56.89	52.42	61.62	56.62	62.42	57.42	60.88	56.89	52.42
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	61.02	57.03	52.57	61.76	56.76	62.57	57.57	61.02	57.03	52.57
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	36.01	33.87	27.88	37.26	32.26	37.88	32.88	36.01	33.87	27.88
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	36.50	34.36	28.37	37.75	32.75	38.37	33.37	36.50	34.36	28.37
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	37.29	35.14	29.15	38.54	33.54	39.15	34.15	37.29	35.14	29.15
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	26.48	24.26	18.52	27.78	22.78	28.52	23.52	26.48	24.26	18.52
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	28.40	26.20	20.47	29.72	24.72	30.47	25.47	28.40	26.20	20.47
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	28.52	26.37	20.72	29.90	24.90	30.72	25.72	28.52	26.37	20.72
413	0.0	14.4	129		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	58.10	54.13	49.65	58.85	53.85	59.65	54.65	58.10	54.13	49.65
									VL	totaal (0)	1	4.5	59.58	55.60	51.13	60.32	55.32	61.13	56.13	59.58	55.60	51.13
									VL	totaal (0)	1	7.5	59.72	55.74	51.27	60.46	55.46	61.27	56.27	59.72	55.74	51.27
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	58.06	54.09	49.61	58.81	53.81	59.61	54.61	58.06	54.09	49.61
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	59.55	55.56	51.10	60.29	55.29	61.10	56.10	59.55	55.56	51.10
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	59.69	55.70	51.24	60.43	55.43	61.24	56.24	59.69	55.70	51.24
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	36.33	34.19	28.20	37.58	32.58	38.20	33.20	36.33	34.19	28.20
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	36.85	34.71	28.73	38.11	33.11	38.73	33.73	36.85	34.71	28.73
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	37.59	35.44	29.45	38.84	33.84	39.45	34.45	37.59	35.44	29.45
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	27.17	24.94	19.18	28.46	23.46	29.18	24.18	27.17	24.94	19.18
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	29.21	26.98	21.22	30.50	25.50	31.22	26.22	29.21	26.98	21.22
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	29.11	26.95	21.29	30.48	25.48	31.29	26.29	29.11	26.95	21.29
414	0.0	14.4	130		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	56.32	52.37	47.87	57.07	52.07	57.87	52.87	56.32	52.37	47.87
									VL	totaal (0)	1	4.5	58.09	54.12	49.64	58.84	53.84	59.64	54.64	58.09	54.12	49.64
									VL	totaal (0)	1	7.5	58.31	54.34	49.86	59.06	54.06	59.86	54.86	58.31	54.34	49.86
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	56.26	52.27	47.80	57.00	52.00	57.80	52.80	56.26	52.27	47.80
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	58.04	54.05	49.59	58.78	53.78	59.59	54.59	58.04	54.05	49.59

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	58.26	54.26	49.80	59.00	54.00	59.80	54.80	58.26	54.26	49.80
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	37.33	35.20	29.22	38.59	33.59	39.22	34.22	37.33	35.20	29.22
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	37.81	35.67	29.69	39.07	34.07	39.69	34.69	37.81	35.67	29.69
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	38.45	36.30	30.31	39.70	34.70	40.31	35.31	38.45	36.30	30.31
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	28.72	26.49	20.72	30.00	25.00	30.72	25.72	28.72	26.49	20.72
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	30.28	28.04	22.28	31.56	26.56	32.28	27.28	30.28	28.04	22.28
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	30.40	28.24	22.56	31.76	26.76	32.56	27.56	30.40	28.24	22.56
415	0.0	14.4	131		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	55.23	51.29	46.78	55.98	50.98	56.78	51.78	55.23	51.29	46.78
									VL	totaal (0)	1	4.5	57.06	53.10	48.62	57.81	52.81	58.62	53.62	57.06	53.10	48.62
									VL	totaal (0)	1	7.5	57.41	53.44	48.96	58.16	53.16	58.96	53.96	57.41	53.44	48.96
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	55.13	51.14	46.68	55.87	50.87	56.68	51.68	55.13	51.14	46.68
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	56.99	53.00	48.54	57.73	52.73	58.54	53.54	56.99	53.00	48.54
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	57.33	53.33	48.88	58.07	53.07	58.88	53.88	57.33	53.33	48.88
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	37.88	35.75	29.77	39.14	34.14	39.77	34.77	37.88	35.75	29.77
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	38.36	36.22	30.24	39.62	34.62	40.24	35.24	38.36	36.22	30.24
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	38.90	36.75	30.76	40.15	35.15	40.76	35.76	38.90	36.75	30.76
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	29.60	27.35	21.58	30.87	25.87	31.58	26.58	29.60	27.35	21.58
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	31.14	28.90	23.13	32.42	27.42	33.13	28.13	31.14	28.90	23.13
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	31.37	29.19	23.50	32.72	27.72	33.50	28.50	31.37	29.19	23.50
416	0.0	14.4	132		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	54.21	50.28	45.76	54.96	49.96	55.76	50.76	54.21	50.28	45.76
									VL	totaal (0)	1	4.5	56.03	52.08	47.58	56.78	51.78	57.58	52.58	56.03	52.08	47.58
									VL	totaal (0)	1	7.5	56.57	52.62	48.12	57.32	52.32	58.12	53.12	56.57	52.62	48.12
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	54.08	50.09	45.63	54.82	49.82	55.63	50.63	54.08	50.09	45.63
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	55.92	51.92	47.47	56.66	51.66	57.47	52.47	55.92	51.92	47.47
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	56.47	52.46	48.01	57.21	52.21	58.01	53.01	56.47	52.46	48.01
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	38.01	35.88	29.90	39.27	34.27	39.90	34.90	38.01	35.88	29.90
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	38.99	36.86	30.88	40.25	35.25	40.88	35.88	38.99	36.86	30.88
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	39.42	37.28	31.29	40.67	35.67	41.29	36.29	39.42	37.28	31.29
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	30.42	28.15	22.35	31.67	26.67	32.35	27.35	30.42	28.15	22.35
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	32.29	30.05	24.27	33.56	28.56	34.27	29.27	32.29	30.05	24.27
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	32.82	30.62	24.90	34.14	29.14	34.90	29.90	32.82	30.62	24.90
417	0.0	13.5	132		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.02	37.98	33.54	42.74	37.74	43.54	38.54	42.02	37.98	33.54
									VL	totaal (0)	1	4.5	46.34	42.53	37.91	47.12	42.12	47.91	42.91	46.34	42.53	37.91
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.35	45.55	40.92	50.14	45.14	50.92	45.92	49.35	45.55	40.92
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	41.94	37.86	33.45	42.65	37.65	43.45	38.45	41.94	37.86	33.45
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	45.97	41.98	37.51	46.71	41.71	47.51	42.51	45.97	41.98	37.51
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	49.00	45.04	40.54	49.74	44.74	50.54	45.54	49.00	45.04	40.54
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	23.78	21.52	15.47	24.94	19.94	25.47	20.47	23.78	21.52	15.47
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	34.42	32.28	26.32	35.69	30.69	36.32	31.32	34.42	32.28	26.32
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	37.02	34.87	28.91	38.28	33.28	38.91	33.91	37.02	34.87	28.91
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.76	15.54	9.80	19.06	14.06	19.80	14.80	17.76	15.54	9.80
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	28.79	26.52	20.71	30.03	25.03	30.71	25.71	28.79	26.52	20.71
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	32.08	29.81	24.01	33.33	28.33	34.01	29.01	32.08	29.81	24.01
418	0.0	14.4	140		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	61.00	57.06	52.55	61.75	56.75	62.55	57.55	61.00	57.06	52.55
									VL	totaal (0)	1	4.5	61.27	57.33	52.83	62.03	57.03	62.83	57.83	61.27	57.33	52.83
									VL	totaal (0)	1	7.5	61.16	57.21	52.71	61.91	56.91	62.71	57.71	61.16	57.21	52.71
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	60.97	57.03	52.53	61.73	56.73	62.53	57.53	60.97	57.03	52.53
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	61.24	57.28	52.79	61.99	56.99	62.79	57.79	61.24	57.28	52.79
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	61.12	57.16	52.68	61.87	56.87	62.68	57.68	61.12	57.16	52.68
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	36.83	34.71	28.73	38.10	33.10	38.73	33.73	36.83	34.71	28.73
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	38.40	36.27	30.29	39.66	34.66	40.29	35.29	38.40	36.27	30.29
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	38.92	36.79	30.80	40.18	35.18	40.80	35.80	38.92	36.79	30.80

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	31.24	28.96	23.12	32.46	27.46	33.12	28.12	31.24	28.96	23.12
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	32.93	30.65	24.82	34.16	29.16	34.82	29.82	32.93	30.65	24.82
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	33.07	30.81	25.01	34.32	29.32	35.01	30.01	33.07	30.81	25.01
419	0.0	14.4	141		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	62.85	58.90	54.41	63.60	58.60	64.41	59.41	62.85	58.90	54.41
									VL	totaal (0)	1	4.5	62.94	58.98	54.49	63.69	58.69	64.49	59.49	62.94	58.98	54.49
									VL	totaal (0)	1	7.5	62.71	58.75	54.26	63.46	58.46	64.26	59.26	62.71	58.75	54.26
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	62.84	58.89	54.39	63.59	58.59	64.39	59.39	62.84	58.89	54.39
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	62.92	58.95	54.47	63.67	58.67	64.47	59.47	62.92	58.95	54.47
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	62.69	58.72	54.24	63.44	58.44	64.24	59.24	62.69	58.72	54.24
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	36.39	34.27	28.29	37.66	32.66	38.29	33.29	36.39	34.27	28.29
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	37.79	35.66	29.68	39.05	34.05	39.68	34.68	37.79	35.66	29.68
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	38.44	36.30	30.32	39.70	34.70	40.32	35.32	38.44	36.30	30.32
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	30.20	27.93	22.12	31.44	26.44	32.12	27.12	30.20	27.93	22.12
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	31.91	29.63	23.81	33.14	28.14	33.81	28.81	31.91	29.63	23.81
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	32.15	29.90	24.11	33.41	28.41	34.11	29.11	32.15	29.90	24.11
420	0.0	14.4	141		gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	65.30	61.36	56.86	66.06	61.06	66.86	61.86	65.30	61.36	56.86
									VL	totaal (0)	1	7.5	65.20	61.22	56.75	65.94	60.94	66.75	61.75	65.20	61.22	56.75
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	65.30	61.35	56.86	66.05	61.05	66.86	61.86	65.30	61.35	56.86
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	65.20	61.22	56.75	65.94	60.94	66.75	61.75	65.20	61.22	56.75
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	26.68	24.52	18.53	27.92	22.92	28.53	23.53	26.68	24.52	18.53
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	26.88	24.72	18.73	28.12	23.12	28.73	23.73	26.88	24.72	18.73
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	16.72	14.62	9.02	18.15	13.15	19.02	14.02	16.72	14.62	9.02
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	15.98	13.82	8.15	17.35	12.35	18.15	13.15	15.98	13.82	8.15
421	0.0	14.4	141		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.63	44.37	40.12	49.30	44.30	50.12	45.12	48.63	44.37	40.12
									VL	totaal (0)	1	4.5	58.59	54.63	50.14	59.34	54.34	60.14	55.14	58.59	54.63	50.14
									VL	totaal (0)	1	7.5	60.47	56.49	52.02	61.21	56.21	62.02	57.02	60.47	56.49	52.02
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.62	44.34	40.10	49.28	44.28	50.10	45.10	48.62	44.34	40.10
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	58.58	54.62	50.13	59.33	54.33	60.13	55.13	58.58	54.62	50.13
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	60.46	56.48	52.01	61.20	56.20	62.01	57.01	60.46	56.48	52.01
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	23.30	21.01	14.96	24.44	19.44	24.96	19.96	23.30	21.01	14.96
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	28.34	26.13	20.19	29.57	24.57	30.19	25.19	28.34	26.13	20.19
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.11	27.89	21.93	31.33	26.33	31.93	26.93	30.11	27.89	21.93
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.16	13.93	8.18	17.45	12.45	18.18	13.18	16.16	13.93	8.18
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	21.66	19.38	13.56	22.89	17.89	23.56	18.56	21.66	19.38	13.56
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.56	22.26	16.42	25.77	20.77	26.42	21.42	24.56	22.26	16.42
422	0.0	14.4	140		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	47.98	43.78	39.48	48.67	43.67	49.48	44.48	47.98	43.78	39.48
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.34	51.35	46.89	56.08	51.08	56.89	51.89	55.34	51.35	46.89
									VL	totaal (0)	1	7.5	58.88	54.92	50.43	59.63	54.63	60.43	55.43	58.88	54.92	50.43
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.96	43.75	39.46	48.64	43.64	49.46	44.46	47.96	43.75	39.46
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	55.34	51.34	46.88	56.08	51.08	56.88	51.88	55.34	51.34	46.88
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	58.87	54.92	50.43	59.62	54.62	60.43	55.43	58.87	54.92	50.43
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	23.21	20.90	14.83	24.33	19.33	24.83	19.83	23.21	20.90	14.83
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	24.64	22.33	16.27	25.76	20.76	26.27	21.27	24.64	22.33	16.27
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	27.76	25.49	19.46	28.92	23.92	29.46	24.46	27.76	25.49	19.46
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	19.32	16.98	11.08	20.48	15.48	21.08	16.08	19.32	16.98	11.08
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	21.75	19.46	13.62	22.97	17.97	23.62	18.62	21.75	19.46	13.62
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.53	22.21	16.34	25.72	20.72	26.34	21.34	24.53	22.21	16.34
423	0.0	14.4	140		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.76	46.86	42.31	51.52	46.52	52.31	47.31	50.76	46.86	42.31
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.83	46.03	41.41	50.62	45.62	51.41	46.41	49.83	46.03	41.41
									VL	totaal (0)	1	7.5	51.21	47.39	42.78	51.99	46.99	52.78	47.78	51.21	47.39	42.78
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	50.72	46.81	42.28	51.48	46.48	52.28	47.28	50.72	46.81	42.28
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	49.59	45.67	41.15	50.35	45.35	51.15	46.15	49.59	45.67	41.15

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	51.00	47.07	42.55	51.75	46.75	52.55	47.55	51.00	47.07	42.55
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.36	24.16	18.13	27.56	22.56	28.13	23.13	26.36	24.16	18.13
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	35.71	33.57	27.59	36.97	31.97	37.59	32.59	35.71	33.57	27.59
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	36.63	34.48	28.49	37.88	32.88	38.49	33.49	36.63	34.48	28.49
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	27.37	25.01	19.09	28.51	23.51	29.09	24.09	27.37	25.01	19.09
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	31.86	29.54	23.67	33.05	28.05	33.67	28.67	31.86	29.54	23.67
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	32.68	30.38	24.53	33.89	28.89	34.53	29.53	32.68	30.38	24.53
424	0.0	14.7	139		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	47.10	42.93	38.60	47.79	42.79	48.60	43.60	47.10	42.93	38.60
									VL	totaal (0)	1	4.5	56.82	52.89	48.38	57.58	52.58	58.38	53.38	56.82	52.89	48.38
									VL	totaal (0)	1	7.5	57.31	53.35	48.86	58.06	53.06	58.86	53.86	57.31	53.35	48.86
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.06	42.86	38.56	47.75	42.75	48.56	43.56	47.06	42.86	38.56
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	56.81	52.87	48.36	57.56	52.56	58.36	53.36	56.81	52.87	48.36
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	57.30	53.33	48.85	58.05	53.05	58.85	53.85	57.30	53.33	48.85
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.19	23.99	17.96	27.39	22.39	27.96	22.96	26.19	23.99	17.96
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	30.93	28.79	22.81	32.19	27.19	32.81	27.81	30.93	28.79	22.81
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.54	28.38	22.38	31.78	26.78	32.38	27.38	30.54	28.38	22.38
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.95	14.78	9.11	18.31	13.31	19.11	14.11	16.95	14.78	9.11
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	23.07	20.92	15.26	24.45	19.45	25.26	20.26	23.07	20.92	15.26
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	22.44	20.26	14.56	23.78	18.78	24.56	19.56	22.44	20.26	14.56
425	0.0	14.7	138		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	47.04	42.87	38.54	47.73	42.73	48.54	43.54	47.04	42.87	38.54
									VL	totaal (0)	1	4.5	55.23	51.30	46.79	55.99	50.99	56.79	51.79	55.23	51.30	46.79
									VL	totaal (0)	1	7.5	56.78	52.81	48.32	57.52	52.52	58.32	53.32	56.78	52.81	48.32
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.00	42.82	38.50	47.69	42.69	48.50	43.50	47.00	42.82	38.50
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	55.21	51.26	46.76	55.96	50.96	56.76	51.76	55.21	51.26	46.76
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	56.76	52.78	48.31	57.50	52.50	58.31	53.31	56.76	52.78	48.31
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.21	22.96	16.91	26.37	21.37	26.91	21.91	25.21	22.96	16.91
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	32.54	30.40	24.41	33.79	28.79	34.41	29.41	32.54	30.40	24.41
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	32.26	30.10	24.11	33.50	28.50	34.11	29.11	32.26	30.10	24.11
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.05	14.89	9.21	18.41	13.41	19.21	14.21	17.05	14.89	9.21
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	23.48	21.31	15.63	24.84	19.84	25.63	20.63	23.48	21.31	15.63
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.28	22.07	16.34	25.59	20.59	26.34	21.34	24.28	22.07	16.34
426	0.0	14.7	137		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	45.91	41.69	37.40	46.59	41.59	47.40	42.40	45.91	41.69	37.40
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.10	50.16	45.65	54.85	49.85	55.65	50.65	54.10	50.16	45.65
									VL	totaal (0)	1	7.5	56.48	52.51	48.03	57.23	52.23	58.03	53.03	56.48	52.51	48.03
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.87	41.62	37.35	46.54	41.54	47.35	42.35	45.87	41.62	37.35
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	54.07	50.10	45.62	54.82	49.82	55.62	50.62	54.07	50.10	45.62
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	56.46	52.48	48.01	57.20	52.20	58.01	53.01	56.46	52.48	48.01
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.64	23.38	17.33	26.80	21.80	27.33	22.33	25.64	23.38	17.33
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	32.73	30.58	24.60	33.98	28.98	34.60	29.60	32.73	30.58	24.60
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	31.84	29.68	23.68	33.08	28.08	33.68	28.68	31.84	29.68	23.68
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.87	14.69	9.01	18.22	13.22	19.01	14.01	16.87	14.69	9.01
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	23.66	21.49	15.81	25.02	20.02	25.81	20.81	23.66	21.49	15.81
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.79	22.57	16.84	26.10	21.10	26.84	21.84	24.79	22.57	16.84
427	0.0	14.7	136		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	45.51	41.27	36.99	46.18	41.18	46.99	41.99	45.51	41.27	36.99
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.17	49.21	44.72	53.92	48.92	54.72	49.72	53.17	49.21	44.72
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.96	51.99	47.51	56.71	51.71	57.51	52.51	55.96	51.99	47.51
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.46	41.19	36.94	46.13	41.13	46.94	41.94	45.46	41.19	36.94
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	53.13	49.15	44.68	53.87	48.87	54.68	49.68	53.13	49.15	44.68
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	55.94	51.96	47.49	56.68	51.68	57.49	52.49	55.94	51.96	47.49
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.09	22.82	16.79	26.25	21.25	26.79	21.79	25.09	22.82	16.79
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	31.75	29.60	23.66	33.02	28.02	33.66	28.66	31.75	29.60	23.66
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.87	28.71	22.78	32.13	27.13	32.78	27.78	30.87	28.71	22.78

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	20.06	17.86	12.14	21.38	16.38	22.14	17.14	20.06	17.86	12.14
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	24.70	22.49	16.76	26.01	21.01	26.76	21.76	24.70	22.49	16.76
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	26.24	24.00	18.24	27.52	22.52	28.24	23.24	26.24	24.00	18.24
428	0.0	14.7	135		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	45.56	41.33	37.04	46.23	41.23	47.04	42.04	45.56	41.33	37.04
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.33	48.36	43.88	53.08	48.08	53.88	48.88	52.33	48.36	43.88
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.28	51.32	46.83	56.03	51.03	56.83	51.83	55.28	51.32	46.83
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.50	41.24	36.98	46.17	41.17	46.98	41.98	45.50	41.24	36.98
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	52.29	48.29	43.83	53.03	48.03	53.83	48.83	52.29	48.29	43.83
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	55.26	51.28	46.81	56.00	51.00	56.81	51.81	55.26	51.28	46.81
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.90	23.67	17.67	27.09	22.09	27.67	22.67	25.90	23.67	17.67
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	31.63	29.49	23.52	32.89	27.89	33.52	28.52	31.63	29.49	23.52
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	31.47	29.31	23.34	32.72	27.72	33.34	28.34	31.47	29.31	23.34
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.43	16.22	10.48	19.74	14.74	20.48	15.48	18.43	16.22	10.48
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	24.32	22.12	16.39	25.64	20.64	26.39	21.39	24.32	22.12	16.39
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	26.38	24.15	18.39	27.67	22.67	28.39	23.39	26.38	24.15	18.39
429	0.0	14.7	134		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	44.98	40.75	36.47	45.66	40.66	46.47	41.47	44.98	40.75	36.47
									VL	totaal (0)	1	4.5	51.66	47.69	43.20	52.40	47.40	53.20	48.20	51.66	47.69	43.20
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.23	50.27	45.78	54.98	49.98	55.78	50.78	54.23	50.27	45.78
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.93	40.66	36.41	45.60	40.60	46.41	41.41	44.93	40.66	36.41
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	51.61	47.61	43.15	52.35	47.35	53.15	48.15	51.61	47.61	43.15
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	54.20	50.22	45.74	54.94	49.94	55.74	50.74	54.20	50.22	45.74
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.47	23.24	17.20	26.65	21.65	27.20	22.20	25.47	23.24	17.20
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	31.31	29.16	23.17	32.56	27.56	33.17	28.17	31.31	29.16	23.17
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	32.09	29.92	23.93	33.33	28.33	33.93	28.93	32.09	29.92	23.93
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.28	16.07	10.33	19.59	14.59	20.33	15.33	18.28	16.07	10.33
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	25.11	22.88	17.11	26.39	21.39	27.11	22.11	25.11	22.88	17.11
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	26.51	24.28	18.53	27.80	22.80	28.53	23.53	26.51	24.28	18.53
430	0.0	14.7	133		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.99	44.91	40.51	49.71	44.71	50.51	45.51	48.99	44.91	40.51
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.60	49.60	45.14	54.34	49.34	55.14	50.14	53.60	49.60	45.14
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.04	51.05	46.59	55.78	50.78	56.59	51.59	55.04	51.05	46.59
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.97	44.89	40.50	49.69	44.69	50.50	45.50	48.97	44.89	40.50
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	53.59	49.59	45.14	54.33	49.33	55.14	50.14	53.59	49.59	45.14
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	55.03	51.04	46.58	55.77	50.77	56.58	51.58	55.03	51.04	46.58
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	22.34	20.03	13.94	23.45	18.45	23.94	18.94	22.34	20.03	13.94
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	23.61	21.31	15.23	24.73	19.73	25.23	20.23	23.61	21.31	15.23
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	26.47	24.19	18.15	27.62	22.62	28.15	23.15	26.47	24.19	18.15
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.30	13.04	7.25	16.56	11.56	17.25	12.25	15.30	13.04	7.25
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	18.46	16.10	10.18	19.60	14.60	20.18	15.18	18.46	16.10	10.18
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	18.41	16.10	10.24	19.61	14.61	20.24	15.24	18.41	16.10	10.24
431	0.0	14.7	133		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	51.96	48.31	43.56	52.79	47.79	53.56	48.56	51.96	48.31	43.56
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.73	49.02	44.32	53.54	48.54	54.32	49.32	52.73	49.02	44.32
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.69	49.94	45.27	54.49	49.49	55.27	50.27	53.69	49.94	45.27
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	51.17	47.16	42.71	51.91	46.91	52.71	47.71	51.17	47.16	42.71
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	52.06	48.04	43.59	52.79	47.79	53.59	48.59	52.06	48.04	43.59
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	53.13	49.11	44.67	53.86	48.86	54.67	49.67	53.13	49.11	44.67
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	42.88	40.75	34.81	44.16	39.16	44.81	39.81	42.88	40.75	34.81
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	42.92	40.77	34.83	44.19	39.19	44.83	39.83	42.92	40.77	34.83
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	43.30	41.15	35.20	44.56	39.56	45.20	40.20	43.30	41.15	35.20
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	38.26	35.91	30.00	39.41	34.41	40.00	35.00	38.26	35.91	30.00
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	38.59	36.27	30.41	39.78	34.78	40.41	35.41	38.59	36.27	30.41
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	38.53	36.23	30.40	39.75	34.75	40.40	35.40	38.53	36.23	30.40
432	0.0	14.7	133		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.70	46.12	40.44	49.80	44.80	50.44	45.44	48.70	46.12	40.44

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.75	46.15	40.49	49.85	44.85	50.49	45.49	48.75	46.15	40.49
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.93	46.32	40.68	50.03	45.03	50.68	45.68	48.93	46.32	40.68
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.18	38.10	33.65	42.88	37.88	43.65	38.65	42.18	38.10	33.65
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	42.34	38.20	33.80	43.02	38.02	43.80	38.80	42.34	38.20	33.80
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	42.72	38.56	34.17	43.39	38.39	44.17	39.17	42.72	38.56	34.17
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	45.13	43.00	37.05	46.41	41.41	47.05	42.05	45.13	43.00	37.05
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	45.18	43.05	37.09	46.45	41.45	47.09	42.09	45.18	43.05	37.09
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	45.68	43.53	37.57	46.94	41.94	47.57	42.57	45.68	43.53	37.57
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.99	41.60	35.65	45.10	40.10	45.65	40.65	43.99	41.60	35.65
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.95	41.59	35.67	45.09	40.09	45.67	40.67	43.95	41.59	35.67
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.53	41.19	35.29	44.69	39.69	45.29	40.29	43.53	41.19	35.29
433	0.0	14.7	134		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.73	46.13	40.47	49.83	44.83	50.47	45.47	48.73	46.13	40.47
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.80	46.17	40.53	49.89	44.89	50.53	45.53	48.80	46.17	40.53
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.98	46.34	40.72	50.07	45.07	50.72	45.72	48.98	46.34	40.72
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.41	38.35	33.90	43.12	38.12	43.90	38.90	42.41	38.35	33.90
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	42.64	38.50	34.10	43.32	38.32	44.10	39.10	42.64	38.50	34.10
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	43.02	38.87	34.48	43.70	38.70	44.48	39.48	43.02	38.87	34.48
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	45.01	42.88	36.93	46.29	41.29	46.93	41.93	45.01	42.88	36.93
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	45.07	42.93	36.98	46.34	41.34	46.98	41.98	45.07	42.93	36.98
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	45.58	43.44	37.47	46.84	41.84	47.47	42.47	45.58	43.44	37.47
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	44.09	41.71	35.75	45.21	40.21	45.75	40.75	44.09	41.71	35.75
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	44.03	41.67	35.74	45.17	40.17	45.74	40.74	44.03	41.67	35.74
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.59	41.25	35.35	44.75	39.75	45.35	40.35	43.59	41.25	35.35
434	0.0	14.7	135		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.68	46.09	40.41	49.77	44.77	50.41	45.41	48.68	46.09	40.41
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.73	46.11	40.46	49.82	44.82	50.46	45.46	48.73	46.11	40.46
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.92	46.29	40.66	50.01	45.01	50.66	45.66	48.92	46.29	40.66
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.20	38.12	33.68	42.90	37.90	43.68	38.68	42.20	38.12	33.68
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	42.45	38.29	33.90	43.12	38.12	43.90	38.90	42.45	38.29	33.90
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	42.88	38.72	34.33	43.55	38.55	44.33	39.33	42.88	38.72	34.33
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	44.93	42.81	36.86	46.21	41.21	46.86	41.86	44.93	42.81	36.86
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	44.99	42.85	36.90	46.26	41.26	46.90	41.90	44.99	42.85	36.90
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	45.52	43.37	37.40	46.78	41.78	47.40	42.40	45.52	43.37	37.40
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	44.15	41.77	35.81	45.27	40.27	45.81	40.81	44.15	41.77	35.81
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	44.05	41.69	35.76	45.19	40.19	45.76	40.76	44.05	41.69	35.76
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.60	41.25	35.35	44.76	39.76	45.35	40.35	43.60	41.25	35.35
435	0.0	14.7	136		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.79	46.16	40.51	49.87	44.87	50.51	45.51	48.79	46.16	40.51
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.84	46.18	40.56	49.92	44.92	50.56	45.56	48.84	46.18	40.56
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.01	46.34	40.74	50.09	45.09	50.74	45.74	49.01	46.34	40.74
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.66	38.59	34.14	43.36	38.36	44.14	39.14	42.66	38.59	34.14
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	42.95	38.80	34.41	43.63	38.63	44.41	39.41	42.95	38.80	34.41
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	43.31	39.16	34.77	43.99	38.99	44.77	39.77	43.31	39.16	34.77
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	44.83	42.71	36.75	46.11	41.11	46.75	41.75	44.83	42.71	36.75
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	44.90	42.76	36.80	46.17	41.17	46.80	41.80	44.90	42.76	36.80
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	45.43	43.28	37.31	46.69	41.69	47.31	42.31	45.43	43.28	37.31
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	44.27	41.88	35.92	45.38	40.38	45.92	40.92	44.27	41.88	35.92
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	44.14	41.77	35.84	45.27	40.27	45.84	40.84	44.14	41.77	35.84
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.66	41.31	35.40	44.81	39.81	45.40	40.40	43.66	41.31	35.40
436	0.0	14.7	137		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.81	46.19	40.52	49.89	44.89	50.52	45.52	48.81	46.19	40.52
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.86	46.20	40.58	49.94	44.94	50.58	45.58	48.86	46.20	40.58
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.97	46.32	40.70	50.05	45.05	50.70	45.70	48.97	46.32	40.70
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.53	38.42	34.00	43.22	38.22	44.00	39.00	42.53	38.42	34.00
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	42.87	38.70	34.31	43.54	38.54	44.31	39.31	42.87	38.70	34.31

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	43.11	38.97	34.57	43.79	38.79	44.57	39.57	43.11	38.97	34.57
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	44.85	42.73	36.77	46.13	41.13	46.77	41.77	44.85	42.73	36.77
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	44.93	42.79	36.83	46.20	41.20	46.83	41.83	44.93	42.79	36.83
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	45.44	43.29	37.32	46.70	41.70	47.32	42.32	45.44	43.29	37.32
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	44.39	42.00	36.04	45.50	40.50	46.04	41.04	44.39	42.00	36.04
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	44.21	41.85	35.91	45.35	40.35	45.91	40.91	44.21	41.85	35.91
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.70	41.35	35.44	44.85	39.85	45.44	40.44	43.70	41.35	35.44
437	0.0	14.7	138		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.98	46.31	40.69	50.05	45.05	50.69	45.69	48.98	46.31	40.69
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.02	46.32	40.73	50.08	45.08	50.73	45.73	49.02	46.32	40.73
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.22	46.49	40.94	50.28	45.28	50.94	45.94	49.22	46.49	40.94
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.35	39.33	34.85	44.07	39.07	44.85	39.85	43.35	39.33	34.85
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	43.62	39.54	35.10	44.32	39.32	45.10	40.10	43.62	39.54	35.10
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	44.16	40.08	35.64	44.86	39.86	45.64	40.64	44.16	40.08	35.64
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	44.68	42.56	36.60	45.96	40.96	46.60	41.60	44.68	42.56	36.60
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	44.77	42.63	36.67	46.04	41.04	46.67	41.67	44.77	42.63	36.67
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	45.29	43.15	37.17	46.55	41.55	47.17	42.17	45.29	43.15	37.17
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	44.49	42.10	36.13	45.60	40.60	46.13	41.13	44.49	42.10	36.13
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	44.28	41.91	35.97	45.41	40.41	45.97	40.97	44.28	41.91	35.97
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.73	41.38	35.46	44.88	39.88	45.46	40.46	43.73	41.38	35.46
438	0.0	14.7	139		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.89	46.25	40.61	49.97	44.97	50.61	45.61	48.89	46.25	40.61
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.95	46.27	40.66	50.02	45.02	50.66	45.66	48.95	46.27	40.66
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.17	46.46	40.90	50.24	45.24	50.90	45.90	49.17	46.46	40.90
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.00	39.00	34.50	43.72	38.72	44.50	39.50	43.00	39.00	34.50
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	43.38	39.33	34.88	44.09	39.09	44.88	39.88	43.38	39.33	34.88
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	44.03	39.97	35.52	44.74	39.74	45.52	40.52	44.03	39.97	35.52
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	44.63	42.51	36.56	45.91	40.91	46.56	41.56	44.63	42.51	36.56
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	44.73	42.60	36.64	46.00	41.00	46.64	41.64	44.73	42.60	36.64
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	45.29	43.15	37.18	46.55	41.55	47.18	42.18	45.29	43.15	37.18
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	44.55	42.15	36.18	45.65	40.65	46.18	41.18	44.55	42.15	36.18
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	44.30	41.93	35.98	45.43	40.43	45.98	40.98	44.30	41.93	35.98
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.72	41.36	35.45	44.87	39.87	45.45	40.45	43.72	41.36	35.45
439	0.0	14.7	139		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	54.88	51.09	46.45	55.67	50.67	56.45	51.45	54.88	51.09	46.45
									VL	totaal (0)	1	4.5	56.75	52.89	48.32	57.52	52.52	58.32	53.32	56.75	52.89	48.32
									VL	totaal (0)	1	7.5	56.90	53.03	48.46	57.67	52.67	58.46	53.46	56.90	53.03	48.46
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	54.62	50.72	46.19	55.39	50.39	56.19	51.19	54.62	50.72	46.19
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	56.61	52.68	48.16	57.36	52.36	58.16	53.16	56.61	52.68	48.16
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	56.75	52.81	48.31	57.51	52.51	58.31	53.31	56.75	52.81	48.31
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	40.15	38.03	32.06	41.42	36.42	42.06	37.06	40.15	38.03	32.06
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	39.39	37.26	31.28	40.65	35.65	41.28	36.28	39.39	37.26	31.28
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	39.91	37.77	31.79	41.17	36.17	41.79	36.79	39.91	37.77	31.79
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	38.51	36.14	30.20	39.64	34.64	40.20	35.20	38.51	36.14	30.20
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	38.29	35.93	30.02	39.44	34.44	40.02	35.02	38.29	35.93	30.02
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	38.00	35.66	29.76	39.16	34.16	39.76	34.76	38.00	35.66	29.76
440	0.0	14.7	120		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.72	39.48	35.19	44.39	39.39	45.19	40.19	43.72	39.48	35.19
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.01	48.02	43.55	52.75	47.75	53.55	48.55	52.01	48.02	43.55
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.23	49.22	44.77	53.97	48.97	54.77	49.77	53.23	49.22	44.77
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.59	39.27	35.05	44.24	39.24	45.05	40.05	43.59	39.27	35.05
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	51.99	47.99	43.53	52.73	47.73	53.53	48.53	51.99	47.99	43.53
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	53.21	49.19	44.75	53.94	48.94	54.75	49.75	53.21	49.19	44.75
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.75	25.55	19.53	28.96	23.96	29.53	24.53	27.75	25.55	19.53
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	27.71	25.53	19.53	28.94	23.94	29.53	24.53	27.71	25.53	19.53
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	29.37	27.17	21.16	30.58	25.58	31.16	26.16	29.37	27.17	21.16

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	20.18	17.98	12.27	21.51	16.51	22.27	17.27	20.18	17.98	12.27
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	19.23	17.06	11.38	20.59	15.59	21.38	16.38	19.23	17.06	11.38
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	21.84	19.66	13.97	23.19	18.19	23.97	18.97	21.84	19.66	13.97
441	0.0	14.7	119		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.35	39.08	34.82	44.01	39.01	44.82	39.82	43.35	39.08	34.82
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.16	45.19	40.70	49.90	44.90	50.70	45.70	49.16	45.19	40.70
									VL	totaal (0)	1	7.5	51.05	47.06	42.59	51.79	46.79	52.59	47.59	51.05	47.06	42.59
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.25	38.91	34.71	43.90	38.90	44.71	39.71	43.25	38.91	34.71
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	49.07	45.07	40.61	49.81	44.81	50.61	45.61	49.07	45.07	40.61
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	50.98	46.95	42.51	51.71	46.71	52.51	47.51	50.98	46.95	42.51
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.53	24.30	18.25	27.71	22.71	28.25	23.25	26.53	24.30	18.25
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	31.30	29.15	23.16	32.55	27.55	33.16	28.16	31.30	29.15	23.16
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	32.49	30.32	24.33	33.73	28.73	34.33	29.33	32.49	30.32	24.33
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.33	16.17	10.49	19.69	14.69	20.49	15.49	18.33	16.17	10.49
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	23.04	20.88	15.21	24.41	19.41	25.21	20.21	23.04	20.88	15.21
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.43	23.26	17.57	26.78	21.78	27.57	22.57	25.43	23.26	17.57
442	0.0	14.7	118		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.30	38.99	34.75	43.95	38.95	44.75	39.75	43.30	38.99	34.75
									VL	totaal (0)	1	4.5	46.66	42.65	38.19	47.39	42.39	48.19	43.19	46.66	42.65	38.19
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.23	45.24	40.76	49.97	44.97	50.76	45.76	49.23	45.24	40.76
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.22	38.86	34.67	43.86	38.86	44.67	39.67	43.22	38.86	34.67
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	46.51	42.41	38.03	47.22	42.22	48.03	43.03	46.51	42.41	38.03
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	49.11	45.06	40.64	49.83	44.83	50.64	45.64	49.11	45.06	40.64
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.35	23.08	17.01	26.49	21.49	27.01	22.01	25.35	23.08	17.01
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	31.44	29.29	23.30	32.69	27.69	33.30	28.30	31.44	29.29	23.30
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	32.66	30.49	24.49	33.89	28.89	34.49	29.49	32.66	30.49	24.49
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.42	15.26	9.59	18.79	13.79	19.59	14.59	17.42	15.26	9.59
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	23.56	21.38	15.68	24.90	19.90	25.68	20.68	23.56	21.38	15.68
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.76	23.57	17.86	27.09	22.09	27.86	22.86	25.76	23.57	17.86
443	0.0	14.7	117		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.09	38.79	34.55	43.74	38.74	44.55	39.55	43.09	38.79	34.55
									VL	totaal (0)	1	4.5	47.02	42.99	38.55	47.75	42.75	48.55	43.55	47.02	42.99	38.55
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.21	45.19	40.74	49.94	44.94	50.74	45.74	49.21	45.19	40.74
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.00	38.64	34.45	43.64	38.64	44.45	39.45	43.00	38.64	34.45
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	46.89	42.80	38.41	47.60	42.60	48.41	43.41	46.89	42.80	38.41
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	49.11	45.03	40.63	49.83	44.83	50.63	45.63	49.11	45.03	40.63
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.83	23.56	17.52	26.98	21.98	27.52	22.52	25.83	23.56	17.52
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	31.05	28.89	22.91	32.30	27.30	32.91	27.91	31.05	28.89	22.91
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	32.21	30.04	24.06	33.45	28.45	34.06	29.06	32.21	30.04	24.06
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.09	13.95	8.32	17.49	12.49	18.32	13.32	16.09	13.95	8.32
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	22.29	20.11	14.41	23.63	18.63	24.41	19.41	22.29	20.11	14.41
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.71	22.52	16.81	26.04	21.04	26.81	21.81	24.71	22.52	16.81
444	0.0	14.7	116		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.34	39.06	34.80	44.00	39.00	44.80	39.80	43.34	39.06	34.80
									VL	totaal (0)	1	4.5	46.15	42.10	37.67	46.87	41.87	47.67	42.67	46.15	42.10	37.67
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.89	44.88	40.42	49.62	44.62	50.42	45.42	48.89	44.88	40.42
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.24	38.90	34.69	43.88	38.88	44.69	39.69	43.24	38.90	34.69
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	45.98	41.85	37.49	46.68	41.68	47.49	42.49	45.98	41.85	37.49
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	48.78	44.70	40.30	49.50	44.50	50.30	45.30	48.78	44.70	40.30
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.46	24.21	18.21	27.64	22.64	28.21	23.21	26.46	24.21	18.21
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	31.28	29.13	23.21	32.55	27.55	33.21	28.21	31.28	29.13	23.21
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	32.27	30.11	24.18	33.53	28.53	34.18	29.18	32.27	30.11	24.18
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.17	15.02	9.37	18.55	13.55	19.37	14.37	17.17	15.02	9.37
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	22.59	20.41	14.72	23.94	18.94	24.72	19.72	22.59	20.41	14.72
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.20	23.01	17.30	26.53	21.53	27.30	22.30	25.20	23.01	17.30
445	0.0	14.7	115		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.08	38.81	34.54	43.74	38.74	44.54	39.54	43.08	38.81	34.54

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	4.5	45.50	41.50	37.03	46.23	41.23	47.03	42.03	45.50	41.50	37.03
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.28	44.29	39.81	49.02	44.02	49.81	44.81	48.28	44.29	39.81
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.97	38.64	34.42	43.61	38.61	44.42	39.42	42.97	38.64	34.42
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	45.25	41.11	36.75	45.95	40.95	46.75	41.75	45.25	41.11	36.75
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	48.11	44.04	39.63	48.83	43.83	49.63	44.63	48.11	44.04	39.63
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.40	24.17	18.17	27.59	22.59	28.17	23.17	26.40	24.17	18.17
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	32.29	30.14	24.23	33.57	28.57	34.23	29.23	32.29	30.14	24.23
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	33.21	31.05	25.12	34.47	29.47	35.12	30.12	33.21	31.05	25.12
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.03	15.84	10.13	19.36	14.36	20.13	15.13	18.03	15.84	10.13
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	24.48	22.31	16.62	25.83	20.83	26.62	21.62	24.48	22.31	16.62
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	26.44	24.26	18.57	27.79	22.79	28.57	23.57	26.44	24.26	18.57
446	0.0	14.7	114		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.38	39.19	34.87	44.06	39.06	44.87	39.87	43.38	39.19	34.87
									VL	totaal (0)	1	4.5	45.20	41.14	36.72	45.92	40.92	46.72	41.72	45.20	41.14	36.72
									VL	totaal (0)	1	7.5	46.96	42.90	38.48	47.68	42.68	48.48	43.48	46.96	42.90	38.48
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.28	39.03	34.76	43.95	38.95	44.76	39.76	43.28	39.03	34.76
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	45.07	40.94	36.58	45.77	40.77	46.58	41.58	45.07	40.94	36.58
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	46.83	42.71	38.34	47.53	42.53	48.34	43.34	46.83	42.71	38.34
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.40	24.20	18.18	27.61	22.61	28.18	23.18	26.40	24.20	18.18
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	29.06	26.89	20.89	30.29	25.29	30.89	25.89	29.06	26.89	20.89
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.77	28.58	22.58	31.99	26.99	32.58	27.58	30.77	28.58	22.58
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.32	16.09	10.34	19.61	14.61	20.34	15.34	18.32	16.09	10.34
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	21.90	19.72	14.03	23.25	18.25	24.03	19.03	21.90	19.72	14.03
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	23.38	21.23	15.58	24.76	19.76	25.58	20.58	23.38	21.23	15.58
447	0.0	14.7	114		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.14	44.98	39.82	49.09	44.09	49.82	44.82	48.14	44.98	39.82
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.19	45.05	39.88	49.15	44.15	49.88	44.88	48.19	45.05	39.88
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.95	45.72	40.62	49.88	44.88	50.62	45.62	48.95	45.72	40.62
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.68	41.61	37.19	46.39	41.39	47.19	42.19	45.68	41.61	37.19
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	45.63	41.54	37.14	46.34	41.34	47.14	42.14	45.63	41.54	37.14
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	46.75	42.65	38.26	47.46	42.46	48.26	43.26	46.75	42.65	38.26
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	43.05	40.92	35.00	44.34	39.34	45.00	40.00	43.05	40.92	35.00
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	43.19	41.05	35.12	44.47	39.47	45.12	40.12	43.19	41.05	35.12
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	43.60	41.44	35.51	44.86	39.86	45.51	40.51	43.60	41.44	35.51
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	39.05	36.69	30.78	40.20	35.20	40.78	35.78	39.05	36.69	30.78
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	39.32	37.01	31.14	40.51	35.51	41.14	36.14	39.32	37.01	31.14
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	39.21	36.92	31.08	40.43	35.43	41.08	36.08	39.21	36.92	31.08
448	0.0	14.7	114		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.97	46.35	40.69	50.05	45.05	50.69	45.69	48.97	46.35	40.69
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.17	46.49	40.89	50.24	45.24	50.89	45.89	49.17	46.49	40.89
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.33	46.66	41.06	50.41	45.41	51.06	46.06	49.33	46.66	41.06
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.67	38.43	34.05	43.30	38.30	44.05	39.05	42.67	38.43	34.05
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	43.32	39.03	34.69	43.94	38.94	44.69	39.69	43.32	39.03	34.69
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	43.55	39.24	34.92	44.17	39.17	44.92	39.92	43.55	39.24	34.92
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	45.36	43.23	37.29	46.64	41.64	47.29	42.29	45.36	43.23	37.29
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	45.46	43.32	37.37	46.73	41.73	47.37	42.37	45.46	43.32	37.37
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	45.99	43.85	37.89	47.26	42.26	47.89	42.89	45.99	43.85	37.89
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	44.18	41.79	35.84	45.29	40.29	45.84	40.84	44.18	41.79	35.84
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	44.14	41.79	35.88	45.29	40.29	45.88	40.88	44.14	41.79	35.88
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.69	41.36	35.47	44.86	39.86	45.47	40.47	43.69	41.36	35.47
449	0.0	14.7	115		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.96	46.30	40.68	50.04	45.04	50.68	45.68	48.96	46.30	40.68
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.13	46.44	40.85	50.20	45.20	50.85	45.85	49.13	46.44	40.85
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.30	46.61	41.03	50.37	45.37	51.03	46.03	49.30	46.61	41.03
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.00	38.73	34.38	43.63	38.63	44.38	39.38	43.00	38.73	34.38
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	43.45	39.14	34.81	44.06	39.06	44.81	39.81	43.45	39.14	34.81

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	43.63	39.30	34.99	44.24	39.24	44.99	39.99	43.63	39.30	34.99
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	45.40	43.28	37.33	46.68	41.68	47.33	42.33	45.40	43.28	37.33
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	45.49	43.36	37.41	46.77	41.77	47.41	42.41	45.49	43.36	37.41
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	46.00	43.86	37.90	47.27	42.27	47.90	42.90	46.00	43.86	37.90
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.82	41.44	35.49	44.94	39.94	45.49	40.49	43.82	41.44	35.49
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.85	41.51	35.60	45.01	40.01	45.60	40.60	43.85	41.51	35.60
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.47	41.14	35.26	44.65	39.65	45.26	40.26	43.47	41.14	35.26
450	0.0	14.7	116		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.64	46.06	40.38	49.74	44.74	50.38	45.38	48.64	46.06	40.38
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.77	46.17	40.52	49.87	44.87	50.52	45.52	48.77	46.17	40.52
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.95	46.37	40.71	50.06	45.06	50.71	45.71	48.95	46.37	40.71
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	41.83	37.61	33.24	42.48	37.48	43.24	38.24	41.83	37.61	33.24
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	42.16	37.90	33.55	42.79	37.79	43.55	38.55	42.16	37.90	33.55
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	42.36	38.08	33.74	42.98	37.98	43.74	38.74	42.36	38.08	33.74
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	45.37	43.25	37.30	46.65	41.65	47.30	42.30	45.37	43.25	37.30
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	45.45	43.31	37.36	46.72	41.72	47.36	42.36	45.45	43.31	37.36
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	45.96	43.82	37.86	47.23	42.23	47.86	42.86	45.96	43.82	37.86
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.69	41.31	35.36	44.81	39.81	45.36	40.36	43.69	41.31	35.36
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.76	41.41	35.51	44.92	39.92	45.51	40.51	43.76	41.41	35.51
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.40	41.07	35.19	44.58	39.58	45.19	40.19	43.40	41.07	35.19
451	0.0	14.7	117		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.58	45.99	40.31	49.67	44.67	50.31	45.31	48.58	45.99	40.31
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.71	46.11	40.46	49.81	44.81	50.46	45.46	48.71	46.11	40.46
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.90	46.30	40.66	50.00	45.00	50.66	45.66	48.90	46.30	40.66
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	41.85	37.62	33.26	42.50	37.50	43.26	38.26	41.85	37.62	33.26
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	42.22	37.96	33.62	42.86	37.86	43.62	38.62	42.22	37.96	33.62
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	42.45	38.17	33.84	43.08	38.08	43.84	38.84	42.45	38.17	33.84
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	45.26	43.13	37.18	46.54	41.54	47.18	42.18	45.26	43.13	37.18
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	45.33	43.19	37.24	46.60	41.60	47.24	42.24	45.33	43.19	37.24
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	45.85	43.70	37.74	47.11	42.11	47.74	42.74	45.85	43.70	37.74
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.65	41.27	35.32	44.77	39.77	45.32	40.32	43.65	41.27	35.32
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.72	41.37	35.47	44.88	39.88	45.47	40.47	43.72	41.37	35.47
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.36	41.04	35.15	44.54	39.54	45.15	40.15	43.36	41.04	35.15
452	0.0	14.7	118		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.55	45.97	40.29	49.65	44.65	50.29	45.29	48.55	45.97	40.29
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.69	46.08	40.43	49.78	44.78	50.43	45.43	48.69	46.08	40.43
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.88	46.28	40.63	49.98	44.98	50.63	45.63	48.88	46.28	40.63
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	41.82	37.58	33.22	42.46	37.46	43.22	38.22	41.82	37.58	33.22
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	42.21	37.93	33.60	42.84	37.84	43.60	38.60	42.21	37.93	33.60
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	42.44	38.15	33.83	43.07	38.07	43.83	38.83	42.44	38.15	33.83
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	45.24	43.11	37.17	46.52	41.52	47.17	42.17	45.24	43.11	37.17
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	45.30	43.17	37.21	46.57	41.57	47.21	42.21	45.30	43.17	37.21
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	45.82	43.68	37.71	47.08	42.08	47.71	42.71	45.82	43.68	37.71
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.63	41.26	35.31	44.76	39.76	45.31	40.31	43.63	41.26	35.31
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.69	41.35	35.44	44.85	39.85	45.44	40.44	43.69	41.35	35.44
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.33	41.00	35.12	44.51	39.51	45.12	40.12	43.33	41.00	35.12
453	0.0	14.7	119		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.68	46.09	40.42	49.78	44.78	50.42	45.42	48.68	46.09	40.42
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.82	46.21	40.57	49.92	44.92	50.57	45.57	48.82	46.21	40.57
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.01	46.39	40.76	50.11	45.11	50.76	45.76	49.01	46.39	40.76
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.08	37.88	33.50	42.73	37.73	43.50	38.50	42.08	37.88	33.50
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	42.51	38.30	33.93	43.16	38.16	43.93	38.93	42.51	38.30	33.93
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	42.81	38.58	34.22	43.46	38.46	44.22	39.22	42.81	38.58	34.22
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	45.37	43.25	37.30	46.65	41.65	47.30	42.30	45.37	43.25	37.30
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	45.43	43.29	37.34	46.70	41.70	47.34	42.34	45.43	43.29	37.34
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	45.90	43.75	37.79	47.16	42.16	47.79	42.79	45.90	43.75	37.79

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.65	41.27	35.32	44.77	39.77	45.32	40.32	43.65	41.27	35.32
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.70	41.35	35.44	44.85	39.85	45.44	40.44	43.70	41.35	35.44
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.34	41.01	35.12	44.51	39.51	45.12	40.12	43.34	41.01	35.12
454	0.0	14.7	120		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	48.74	46.15	40.48	49.84	44.84	50.48	45.48	48.74	46.15	40.48
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.89	46.26	40.63	49.98	44.98	50.63	45.63	48.89	46.26	40.63
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.08	46.46	40.83	50.18	45.18	50.83	45.83	49.08	46.46	40.83
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.24	38.05	33.66	42.90	37.90	43.66	38.66	42.24	38.05	33.66
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	42.67	38.45	34.09	43.32	38.32	44.09	39.09	42.67	38.45	34.09
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	42.92	38.69	34.33	43.57	38.57	44.33	39.33	42.92	38.69	34.33
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	45.40	43.27	37.32	46.68	41.68	47.32	42.32	45.40	43.27	37.32
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	45.47	43.33	37.37	46.74	41.74	47.37	42.37	45.47	43.33	37.37
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	45.97	43.83	37.86	47.23	42.23	47.86	42.86	45.97	43.83	37.86
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.71	41.33	35.38	44.83	39.83	45.38	40.38	43.71	41.33	35.38
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.74	41.39	35.48	44.89	39.89	45.48	40.48	43.74	41.39	35.48
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.37	41.04	35.15	44.54	39.54	45.15	40.15	43.37	41.04	35.15
455	0.0	14.7	120		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	51.00	47.34	42.59	51.82	46.82	52.59	47.59	51.00	47.34	42.59
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.83	49.05	44.41	53.62	48.62	54.41	49.41	52.83	49.05	44.41
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.87	50.05	45.44	54.65	49.65	55.44	50.44	53.87	50.05	45.44
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	50.22	46.21	41.76	50.96	45.96	51.76	46.76	50.22	46.21	41.76
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	52.37	48.38	43.92	53.11	48.11	53.92	48.92	52.37	48.38	43.92
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	53.47	49.46	45.01	54.21	49.21	55.01	50.01	53.47	49.46	45.01
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	41.28	39.16	33.18	42.55	37.55	43.18	38.18	41.28	39.16	33.18
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	40.83	38.70	32.72	42.09	37.09	42.72	37.72	40.83	38.70	32.72
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	41.54	39.40	33.42	42.80	37.80	43.42	38.42	41.54	39.40	33.42
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	38.58	36.23	30.32	39.73	34.73	40.32	35.32	38.58	36.23	30.32
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	38.57	36.25	30.37	39.75	34.75	40.37	35.37	38.57	36.25	30.37
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	38.49	36.18	30.34	39.70	34.70	40.34	35.34	38.49	36.18	30.34
456	0.0	14.7	93		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	44.63	40.46	36.12	45.32	40.32	46.12	41.12	44.63	40.46	36.12
									VL	totaal (0)	1	4.5	45.78	41.74	37.31	46.51	41.51	47.31	42.31	45.78	41.74	37.31
									VL	totaal (0)	1	7.5	47.33	43.29	38.85	48.05	43.05	48.85	43.85	47.33	43.29	38.85
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.59	40.40	36.08	45.27	40.27	46.08	41.08	44.59	40.40	36.08
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	45.67	41.58	37.19	46.38	41.38	47.19	42.19	45.67	41.58	37.19
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	47.22	43.13	38.74	47.93	42.93	48.74	43.74	47.22	43.13	38.74
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	23.60	21.31	15.26	24.74	19.74	25.26	20.26	23.60	21.31	15.26
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	28.95	26.78	20.79	30.19	25.19	30.79	25.79	28.95	26.78	20.79
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.48	28.30	22.29	31.70	26.70	32.29	27.29	30.48	28.30	22.29
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.54	12.37	6.69	15.90	10.90	16.69	11.69	14.54	12.37	6.69
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	21.31	19.14	13.45	22.66	17.66	23.45	18.45	21.31	19.14	13.45
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	22.66	20.51	14.86	24.04	19.04	24.86	19.86	22.66	20.51	14.86
457	0.0	14.7	92		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.22	37.89	33.65	42.86	37.86	43.65	38.65	42.22	37.89	33.65
									VL	totaal (0)	1	4.5	44.03	40.03	35.56	44.76	39.76	45.56	40.56	44.03	40.03	35.56
									VL	totaal (0)	1	7.5	46.11	42.13	37.64	46.85	41.85	47.64	42.64	46.11	42.13	37.64
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.09	37.68	33.51	42.71	37.71	43.51	38.51	42.09	37.68	33.51
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	43.72	39.55	35.22	44.41	39.41	45.22	40.22	43.72	39.55	35.22
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	45.86	41.73	37.36	46.56	41.56	47.36	42.36	45.86	41.73	37.36
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.29	24.05	18.01	27.46	22.46	28.01	23.01	26.29	24.05	18.01
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	31.75	29.60	23.61	33.00	28.00	33.61	28.61	31.75	29.60	23.61
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	32.94	30.78	24.78	34.18	29.18	34.78	29.78	32.94	30.78	24.78
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.69	15.51	9.81	19.03	14.03	19.81	14.81	17.69	15.51	9.81
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	24.13	21.96	16.27	25.48	20.48	26.27	21.27	24.13	21.96	16.27
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.86	23.70	18.03	27.23	22.23	28.03	23.03	25.86	23.70	18.03
458	0.0	14.7	91		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.37	38.01	33.80	43.00	38.00	43.80	38.80	42.37	38.01	33.80

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	4.5	44.98	40.93	36.50	45.70	40.70	46.50	41.50	44.98	40.93	36.50
									VL	totaal (0)	1	7.5	47.15	43.14	38.68	47.88	42.88	48.68	43.68	47.15	43.14	38.68
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.25	37.82	33.67	42.87	37.87	43.67	38.67	42.25	37.82	33.67
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	44.80	40.65	36.30	45.49	40.49	46.30	41.30	44.80	40.65	36.30
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	47.00	42.90	38.52	47.71	42.71	48.52	43.52	47.00	42.90	38.52
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.17	23.92	17.89	27.34	22.34	27.89	22.89	26.17	23.92	17.89
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	30.50	28.34	22.37	31.75	26.75	32.37	27.37	30.50	28.34	22.37
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	31.89	29.71	23.73	33.12	28.12	33.73	28.73	31.89	29.71	23.73
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.18	15.00	9.32	18.53	13.53	19.32	14.32	17.18	15.00	9.32
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	21.48	19.29	13.58	22.81	17.81	23.58	18.58	21.48	19.29	13.58
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.16	21.97	16.26	25.49	20.49	26.26	21.26	24.16	21.97	16.26
459	0.0	14.7	90		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.70	38.34	34.13	43.33	38.33	44.13	39.13	42.70	38.34	34.13
									VL	totaal (0)	1	4.5	44.92	40.87	36.44	45.64	40.64	46.44	41.44	44.92	40.87	36.44
									VL	totaal (0)	1	7.5	47.20	43.17	38.73	47.93	42.93	48.73	43.73	47.20	43.17	38.73
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.62	38.21	34.05	43.24	38.24	44.05	39.05	42.62	38.21	34.05
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	44.74	40.59	36.25	45.44	40.44	46.25	41.25	44.74	40.59	36.25
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	47.06	42.95	38.58	47.77	42.77	48.58	43.58	47.06	42.95	38.58
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.94	22.65	16.61	26.08	21.08	26.61	21.61	24.94	22.65	16.61
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	30.59	28.42	22.50	31.85	26.85	32.50	27.50	30.59	28.42	22.50
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	31.57	29.39	23.46	32.82	27.82	33.46	28.46	31.57	29.39	23.46
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.47	13.27	7.55	16.79	11.79	17.55	12.55	15.47	13.27	7.55
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	20.88	18.63	12.85	22.15	17.15	22.85	17.85	20.88	18.63	12.85
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	23.25	20.99	15.18	24.50	19.50	25.18	20.18	23.25	20.99	15.18
460	0.0	14.7	89		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.53	38.20	33.97	43.17	38.17	43.97	38.97	42.53	38.20	33.97
									VL	totaal (0)	1	4.5	45.56	41.55	37.09	46.29	41.29	47.09	42.09	45.56	41.55	37.09
									VL	totaal (0)	1	7.5	47.75	43.75	39.28	48.48	43.48	49.28	44.28	47.75	43.75	39.28
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.42	38.02	33.85	43.04	38.04	43.85	38.85	42.42	38.02	33.85
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	45.33	41.21	36.85	46.04	41.04	46.85	41.85	45.33	41.21	36.85
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	47.58	43.50	39.10	48.30	43.30	49.10	44.10	47.58	43.50	39.10
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.97	23.71	17.69	27.14	22.14	27.69	22.69	25.97	23.71	17.69
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	32.06	29.89	24.00	33.33	28.33	34.00	29.00	32.06	29.89	24.00
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	32.84	30.67	24.77	34.11	29.11	34.77	29.77	32.84	30.67	24.77
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.43	14.21	8.48	17.74	12.74	18.48	13.48	16.43	14.21	8.48
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	22.36	20.13	14.38	23.65	18.65	24.38	19.38	22.36	20.13	14.38
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.70	22.46	16.68	25.97	20.97	26.68	21.68	24.70	22.46	16.68
461	0.0	14.7	88		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.16	37.85	33.61	42.81	37.81	43.61	38.61	42.16	37.85	33.61
									VL	totaal (0)	1	4.5	44.98	41.01	36.52	45.72	40.72	46.52	41.52	44.98	41.01	36.52
									VL	totaal (0)	1	7.5	47.16	43.19	38.70	47.90	42.90	48.70	43.70	47.16	43.19	38.70
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.02	37.63	33.46	42.65	37.65	43.46	38.46	42.02	37.63	33.46
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	44.69	40.56	36.20	45.39	40.39	46.20	41.20	44.69	40.56	36.20
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	46.94	42.85	38.45	47.65	42.65	48.45	43.45	46.94	42.85	38.45
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.71	24.46	18.47	27.90	22.90	28.47	23.47	26.71	24.46	18.47
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	32.54	30.39	24.50	33.83	28.83	34.50	29.50	32.54	30.39	24.50
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	33.44	31.27	25.37	34.71	29.71	35.37	30.37	33.44	31.27	25.37
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.40	15.18	9.44	18.70	13.70	19.44	14.44	17.40	15.18	9.44
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	24.01	21.79	16.05	25.31	20.31	26.05	21.05	24.01	21.79	16.05
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.78	23.56	17.82	27.08	22.08	27.82	22.82	25.78	23.56	17.82
462	0.0	14.7	87		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	41.34	37.03	32.78	41.98	36.98	42.78	37.78	41.34	37.03	32.78
									VL	totaal (0)	1	4.5	43.21	39.18	34.74	43.94	38.94	44.74	39.74	43.21	39.18	34.74
									VL	totaal (0)	1	7.5	45.39	41.37	36.91	46.12	41.12	46.91	41.91	45.39	41.37	36.91
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	41.14	36.70	32.57	41.76	36.76	42.57	37.57	41.14	36.70	32.57
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	42.87	38.65	34.35	43.54	38.54	44.35	39.35	42.87	38.65	34.35

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	45.12	40.94	36.61	45.81	40.81	46.61	41.61	45.12	40.94	36.61
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.29	25.06	19.09	28.50	23.50	29.09	24.09	27.29	25.06	19.09
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	31.39	29.25	23.35	32.68	27.68	33.35	28.35	31.39	29.25	23.35
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	32.58	30.42	24.52	33.86	28.86	34.52	29.52	32.58	30.42	24.52
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.38	16.18	10.46	19.70	14.70	20.46	15.46	18.38	16.18	10.46
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	23.11	20.93	15.24	24.46	19.46	25.24	20.24	23.11	20.93	15.24
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.94	22.76	17.07	26.29	21.29	27.07	22.07	24.94	22.76	17.07
463	0.0	14.7	87		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	46.66	43.68	38.37	47.66	42.66	48.37	43.37	46.66	43.68	38.37
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.03	44.76	39.69	48.95	43.95	49.69	44.69	48.03	44.76	39.69
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.80	45.41	40.43	49.69	44.69	50.43	45.43	48.80	45.41	40.43
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.16	39.00	34.64	43.85	38.85	44.64	39.64	43.16	39.00	34.64
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	45.92	41.84	37.43	46.63	41.63	47.43	42.43	45.92	41.84	37.43
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	47.06	42.95	38.56	47.76	42.76	48.56	43.56	47.06	42.95	38.56
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	42.32	40.19	34.31	43.62	38.62	44.31	39.31	42.32	40.19	34.31
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	42.15	40.01	34.12	43.44	38.44	44.12	39.12	42.15	40.01	34.12
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	42.40	40.24	34.35	43.68	38.68	44.35	39.35	42.40	40.24	34.35
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	39.30	36.93	30.98	40.43	35.43	40.98	35.98	39.30	36.93	30.98
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	39.03	36.67	30.74	40.17	35.17	40.74	35.74	39.03	36.67	30.74
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	38.86	36.51	30.60	40.01	35.01	40.60	35.60	38.86	36.51	30.60
464	0.0	14.7	87		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.48	46.63	41.12	50.48	45.48	51.12	46.12	49.48	46.63	41.12
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.52	46.68	41.18	50.53	45.53	51.18	46.18	49.52	46.68	41.18
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.56	46.72	41.22	50.57	45.57	51.22	46.22	49.56	46.72	41.22
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.65	40.26	35.95	45.22	40.22	45.95	40.95	44.65	40.26	35.95
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	44.67	40.26	35.97	45.24	40.24	45.97	40.97	44.67	40.26	35.97
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	44.72	40.28	36.01	45.28	40.28	46.01	41.01	44.72	40.28	36.01
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	45.03	42.91	36.98	46.32	41.32	46.98	41.98	45.03	42.91	36.98
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	45.25	43.11	37.18	46.53	41.53	47.18	42.18	45.25	43.11	37.18
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	45.66	43.51	37.57	46.93	41.93	47.57	42.57	45.66	43.51	37.57
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	44.41	42.01	36.05	45.51	40.51	46.05	41.05	44.41	42.01	36.05
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	44.26	41.89	35.95	45.39	40.39	45.95	40.95	44.26	41.89	35.95
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.78	41.42	35.50	44.92	39.92	45.50	40.50	43.78	41.42	35.50
465	0.0	14.7	88		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.23	46.44	40.90	50.26	45.26	50.90	45.90	49.23	46.44	40.90
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.31	46.53	40.99	50.34	45.34	50.99	45.99	49.31	46.53	40.99
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.37	46.60	41.06	50.41	45.41	51.06	46.06	49.37	46.60	41.06
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.12	39.76	35.43	44.70	39.70	45.43	40.43	44.12	39.76	35.43
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	44.18	39.80	35.49	44.76	39.76	45.49	40.49	44.18	39.80	35.49
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	44.21	39.82	35.52	44.79	39.79	45.52	40.52	44.21	39.82	35.52
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	45.07	42.94	37.01	46.35	41.35	47.01	42.01	45.07	42.94	37.01
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	45.29	43.15	37.21	46.56	41.56	47.21	42.21	45.29	43.15	37.21
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	45.70	43.55	37.61	46.97	41.97	47.61	42.61	45.70	43.55	37.61
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	44.13	41.74	35.78	45.24	40.24	45.78	40.78	44.13	41.74	35.78
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	44.06	41.69	35.75	45.19	40.19	45.75	40.75	44.06	41.69	35.75
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.62	41.27	35.36	44.77	39.77	45.36	40.36	43.62	41.27	35.36
466	0.0	14.7	89		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.03	46.28	40.71	50.07	45.07	50.71	45.71	49.03	46.28	40.71
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.12	46.37	40.81	50.16	45.16	50.81	45.81	49.12	46.37	40.81
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.22	46.48	40.91	50.27	45.27	50.91	45.91	49.22	46.48	40.91
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.60	39.20	34.89	44.17	39.17	44.89	39.89	43.60	39.20	34.89
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	43.65	39.24	34.94	44.22	39.22	44.94	39.94	43.65	39.24	34.94
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	43.74	39.32	35.03	44.31	39.31	45.03	40.03	43.74	39.32	35.03
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	45.14	43.01	37.08	46.42	41.42	47.08	42.08	45.14	43.01	37.08
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	45.32	43.18	37.24	46.59	41.59	47.24	42.24	45.32	43.18	37.24
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	45.75	43.60	37.66	47.02	42.02	47.66	42.66	45.75	43.60	37.66

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.90	41.51	35.56	45.01	40.01	45.56	40.56	43.90	41.51	35.56
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.88	41.51	35.59	45.02	40.02	45.59	40.59	43.88	41.51	35.59
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.48	41.13	35.23	44.64	39.64	45.23	40.23	43.48	41.13	35.23
467	0.0	14.7	90		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.08	46.31	40.75	50.11	45.11	50.75	45.75	49.08	46.31	40.75
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.20	46.42	40.88	50.23	45.23	50.88	45.88	49.20	46.42	40.88
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.32	46.55	41.01	50.36	45.36	51.01	46.01	49.32	46.55	41.01
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.82	39.44	35.12	44.40	39.40	45.12	40.12	43.82	39.44	35.12
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	43.97	39.57	35.27	44.54	39.54	45.27	40.27	43.97	39.57	35.27
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	44.05	39.63	35.35	44.62	39.62	45.35	40.35	44.05	39.63	35.35
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	45.21	43.09	37.16	46.50	41.50	47.16	42.16	45.21	43.09	37.16
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	45.38	43.24	37.30	46.65	41.65	47.30	42.30	45.38	43.24	37.30
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	45.83	43.68	37.73	47.09	42.09	47.73	42.73	45.83	43.68	37.73
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.72	41.33	35.38	44.83	39.83	45.38	40.38	43.72	41.33	35.38
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.74	41.38	35.46	44.88	39.88	45.46	40.46	43.74	41.38	35.46
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.38	41.04	35.14	44.54	39.54	45.14	40.14	43.38	41.04	35.14
468	0.0	14.7	91		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.17	46.39	40.84	50.20	45.20	50.84	45.84	49.17	46.39	40.84
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.32	46.52	41.00	50.35	45.35	51.00	46.00	49.32	46.52	41.00
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.45	46.66	41.14	50.49	45.49	51.14	46.14	49.45	46.66	41.14
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.02	39.63	35.32	44.59	39.59	45.32	40.32	44.02	39.63	35.32
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	44.23	39.83	35.53	44.80	39.80	45.53	40.53	44.23	39.83	35.53
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	44.35	39.94	35.65	44.92	39.92	45.65	40.65	44.35	39.94	35.65
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	45.29	43.16	37.23	46.57	41.57	47.23	42.23	45.29	43.16	37.23
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	45.46	43.32	37.38	46.73	41.73	47.38	42.38	45.46	43.32	37.38
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	45.90	43.76	37.81	47.17	42.17	47.81	42.81	45.90	43.76	37.81
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.72	41.34	35.39	44.84	39.84	45.39	40.39	43.72	41.34	35.39
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.76	41.41	35.49	44.91	39.91	45.49	40.49	43.76	41.41	35.49
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.40	41.06	35.17	44.57	39.57	45.17	40.17	43.40	41.06	35.17
469	0.0	14.7	92		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.27	46.49	40.95	50.30	45.30	50.95	45.95	49.27	46.49	40.95
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.42	46.62	41.10	50.45	45.45	51.10	46.10	49.42	46.62	41.10
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.53	46.73	41.21	50.56	45.56	51.21	46.21	49.53	46.73	41.21
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.15	39.77	35.45	44.73	39.73	45.45	40.45	44.15	39.77	35.45
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	44.43	40.04	35.73	45.00	40.00	45.73	40.73	44.43	40.04	35.73
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	44.50	40.09	35.79	45.07	40.07	45.79	40.79	44.50	40.09	35.79
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	45.33	43.21	37.27	46.62	41.62	47.27	42.27	45.33	43.21	37.27
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	45.48	43.34	37.40	46.75	41.75	47.40	42.40	45.48	43.34	37.40
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	45.93	43.78	37.83	47.19	42.19	47.83	42.83	45.93	43.78	37.83
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.88	41.50	35.55	45.00	40.00	45.55	40.55	43.88	41.50	35.55
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.88	41.53	35.62	45.03	40.03	45.62	40.62	43.88	41.53	35.62
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.49	41.15	35.26	44.66	39.66	45.26	40.26	43.49	41.15	35.26
470	0.0	14.7	93		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.46	46.66	41.13	50.49	45.49	51.13	46.13	49.46	46.66	41.13
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.58	46.76	41.26	50.60	45.60	51.26	46.26	49.58	46.76	41.26
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.66	46.86	41.35	50.69	45.69	51.35	46.35	49.66	46.86	41.35
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.39	40.02	35.71	44.98	39.98	45.71	40.71	44.39	40.02	35.71
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	44.68	40.29	36.00	45.26	40.26	46.00	41.00	44.68	40.29	36.00
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	44.70	40.30	36.02	45.28	40.28	46.02	41.02	44.70	40.30	36.02
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	45.32	43.19	37.25	46.60	41.60	47.25	42.25	45.32	43.19	37.25
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	45.45	43.31	37.37	46.72	41.72	47.37	42.37	45.45	43.31	37.37
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	45.96	43.81	37.86	47.22	42.22	47.86	42.86	45.96	43.81	37.86
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	44.28	41.90	35.94	45.40	40.40	45.94	40.94	44.28	41.90	35.94
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	44.21	41.85	35.93	45.35	40.35	45.93	40.93	44.21	41.85	35.93
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.73	41.39	35.50	44.90	39.90	45.50	40.50	43.73	41.39	35.50
471	0.0	14.7	93		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	47.56	44.49	39.25	48.54	43.54	49.25	44.25	47.56	44.49	39.25

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	4.5	47.59	44.54	39.29	48.57	43.57	49.29	44.29	47.59	44.54	39.29
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.38	45.23	40.06	49.34	44.34	50.06	45.06	48.38	45.23	40.06
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.77	40.72	36.30	45.49	40.49	46.30	41.30	44.77	40.72	36.30
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	44.73	40.67	36.26	45.45	40.45	46.26	41.26	44.73	40.67	36.26
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	45.87	41.79	37.39	46.59	41.59	47.39	42.39	45.87	41.79	37.39
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	42.70	40.58	34.61	43.97	38.97	44.61	39.61	42.70	40.58	34.61
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	42.73	40.59	34.62	43.99	38.99	44.62	39.62	42.73	40.59	34.62
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	43.32	41.18	35.19	44.57	39.57	45.19	40.19	43.32	41.18	35.19
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	39.27	36.91	31.00	40.42	35.42	41.00	36.00	39.27	36.91	31.00
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	39.54	37.23	31.37	40.74	35.74	41.37	36.37	39.54	37.23	31.37
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	39.40	37.11	31.28	40.62	35.62	41.28	36.28	39.40	37.11	31.28
472	0.0	14.7	62		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.62	38.33	34.07	43.27	38.27	44.07	39.07	42.62	38.33	34.07
									VL	totaal (0)	1	4.5	43.22	39.11	34.72	43.92	38.92	44.72	39.72	43.22	39.11	34.72
									VL	totaal (0)	1	7.5	44.80	40.68	36.29	45.50	40.50	46.29	41.29	44.80	40.68	36.29
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.56	38.24	34.01	43.21	38.21	44.01	39.01	42.56	38.24	34.01
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	43.04	38.84	34.53	43.72	38.72	44.53	39.53	43.04	38.84	34.53
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	44.62	40.40	36.10	45.29	40.29	46.10	41.10	44.62	40.40	36.10
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	23.28	20.99	14.94	24.42	19.42	24.94	19.94	23.28	20.99	14.94
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	28.47	26.30	20.30	29.70	24.70	30.30	25.30	28.47	26.30	20.30
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.01	27.83	21.83	31.24	26.24	31.83	26.83	30.01	27.83	21.83
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.76	12.54	6.79	16.06	11.06	16.79	11.79	14.76	12.54	6.79
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	20.97	18.78	13.07	22.30	17.30	23.07	18.07	20.97	18.78	13.07
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	22.64	20.46	14.76	23.98	18.98	24.76	19.76	22.64	20.46	14.76
473	0.0	14.7	61		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	41.56	37.18	32.97	42.18	37.18	42.97	37.97	41.56	37.18	32.97
									VL	totaal (0)	1	4.5	42.93	38.82	34.41	43.62	38.62	44.41	39.41	42.93	38.82	34.41
									VL	totaal (0)	1	7.5	44.79	40.70	36.27	45.49	40.49	46.27	41.27	44.79	40.70	36.27
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	41.43	36.97	32.83	42.03	37.03	42.83	37.83	41.43	36.97	32.83
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	42.64	38.36	34.09	43.29	38.29	44.09	39.09	42.64	38.36	34.09
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	44.53	40.29	35.99	45.19	40.19	45.99	40.99	44.53	40.29	35.99
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.46	23.21	17.17	26.63	21.63	27.17	22.17	25.46	23.21	17.17
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	30.22	28.07	22.07	31.46	26.46	32.07	27.07	30.22	28.07	22.07
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	31.43	29.26	23.27	32.67	27.67	33.27	28.27	31.43	29.26	23.27
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.72	15.49	9.73	19.01	14.01	19.73	14.73	17.72	15.49	9.73
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	23.29	21.06	15.31	24.58	19.58	25.31	20.31	23.29	21.06	15.31
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.15	22.93	17.18	26.45	21.45	27.18	22.18	25.15	22.93	17.18
474	0.0	14.7	60		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	41.77	37.37	33.18	42.39	37.39	43.18	38.18	41.77	37.37	33.18
									VL	totaal (0)	1	4.5	43.85	39.72	35.33	44.54	39.54	45.33	40.33	43.85	39.72	35.33
									VL	totaal (0)	1	7.5	45.96	41.85	37.44	46.65	41.65	47.44	42.44	45.96	41.85	37.44
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	41.65	37.18	33.05	42.25	37.25	43.05	38.05	41.65	37.18	33.05
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	43.68	39.44	35.14	44.34	39.34	45.14	40.14	43.68	39.44	35.14
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	45.81	41.61	37.28	46.48	41.48	47.28	42.28	45.81	41.61	37.28
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.35	23.09	17.05	26.51	21.51	27.05	22.05	25.35	23.09	17.05
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	29.05	26.87	20.88	30.28	25.28	30.88	25.88	29.05	26.87	20.88
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	30.48	28.30	22.29	31.70	26.70	32.29	27.29	30.48	28.30	22.29
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.99	14.75	8.98	18.27	13.27	18.98	13.98	16.99	14.75	8.98
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	21.73	19.48	13.70	23.00	18.00	23.70	18.70	21.73	19.48	13.70
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	23.95	21.69	15.90	25.21	20.21	25.90	20.90	23.95	21.69	15.90
475	0.0	14.7	59		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	41.77	37.40	33.20	42.40	37.40	43.20	38.20	41.77	37.40	33.20
									VL	totaal (0)	1	4.5	43.83	39.73	35.32	44.53	39.53	45.32	40.32	43.83	39.73	35.32
									VL	totaal (0)	1	7.5	45.74	41.63	37.22	46.43	41.43	47.22	42.22	45.74	41.63	37.22
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	41.68	37.24	33.09	42.29	37.29	43.09	38.09	41.68	37.24	33.09
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	43.60	39.36	35.06	44.26	39.26	45.06	40.06	43.60	39.36	35.06

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	45.55	41.34	37.01	46.22	41.22	47.01	42.01	45.55	41.34	37.01
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.73	22.45	16.43	25.89	20.89	26.43	21.43	24.73	22.45	16.43
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	30.61	28.42	22.50	31.86	26.86	32.50	27.50	30.61	28.42	22.50
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	31.48	29.29	23.36	32.73	27.73	33.36	28.36	31.48	29.29	23.36
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.00	13.75	7.98	17.27	12.27	17.98	12.98	16.00	13.75	7.98
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	20.73	18.43	12.60	21.95	16.95	22.60	17.60	20.73	18.43	12.60
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	22.50	20.19	14.34	23.70	18.70	24.34	19.34	22.50	20.19	14.34
476	0.0	14.7	58		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	41.54	37.14	32.96	42.16	37.16	42.96	37.96	41.54	37.14	32.96
									VL	totaal (0)	1	4.5	43.89	39.84	35.39	44.60	39.60	45.39	40.39	43.89	39.84	35.39
									VL	totaal (0)	1	7.5	45.91	41.84	37.40	46.61	41.61	47.40	42.40	45.91	41.84	37.40
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	41.42	36.95	32.83	42.03	37.03	42.83	37.83	41.42	36.95	32.83
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	43.54	39.29	35.00	44.20	39.20	45.00	40.00	43.54	39.29	35.00
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	45.63	41.41	37.09	46.30	41.30	47.09	42.09	45.63	41.41	37.09
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.29	23.02	17.01	26.46	21.46	27.01	22.01	25.29	23.02	17.01
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	32.45	30.28	24.38	33.72	28.72	34.38	29.38	32.45	30.28	24.38
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	33.28	31.09	25.20	34.54	29.54	35.20	30.20	33.28	31.09	25.20
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.25	14.01	8.25	17.53	12.53	18.25	13.25	16.25	14.01	8.25
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	22.10	19.82	13.99	23.33	18.33	23.99	18.99	22.10	19.82	13.99
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.38	22.07	16.22	25.58	20.58	26.22	21.22	24.38	22.07	16.22
477	0.0	14.7	57		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	41.63	37.31	33.07	42.27	37.27	43.07	38.07	41.63	37.31	33.07
									VL	totaal (0)	1	4.5	43.96	39.97	35.48	44.69	39.69	45.48	40.48	43.96	39.97	35.48
									VL	totaal (0)	1	7.5	45.80	41.77	37.30	46.52	41.52	47.30	42.30	45.80	41.77	37.30
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	41.40	36.94	32.82	42.01	37.01	42.82	37.82	41.40	36.94	32.82
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	43.54	39.32	35.02	44.21	39.21	45.02	40.02	43.54	39.32	35.02
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	45.46	41.24	36.92	46.13	41.13	46.92	41.92	45.46	41.24	36.92
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	28.21	25.98	20.01	29.42	24.42	30.01	25.01	28.21	25.98	20.01
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	33.08	30.91	25.01	34.35	29.35	35.01	30.01	33.08	30.91	25.01
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	33.96	31.79	25.89	35.23	30.23	35.89	30.89	33.96	31.79	25.89
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	19.21	16.94	11.13	20.45	15.45	21.13	16.13	19.21	16.94	11.13
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	24.16	21.85	15.99	25.36	20.36	25.99	20.99	24.16	21.85	15.99
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.72	23.41	17.54	26.91	21.91	27.54	22.54	25.72	23.41	17.54
478	0.0	14.7	56		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	40.80	36.46	32.23	41.43	36.43	42.23	37.23	40.80	36.46	32.23
									VL	totaal (0)	1	4.5	41.94	37.84	33.42	42.64	37.64	43.42	38.42	41.94	37.84	33.42
									VL	totaal (0)	1	7.5	44.05	39.91	35.51	44.73	39.73	45.51	40.51	44.05	39.91	35.51
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	40.56	36.06	31.97	41.16	36.16	41.97	36.97	40.56	36.06	31.97
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	41.50	37.12	32.93	42.13	37.13	42.93	37.93	41.50	37.12	32.93
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	43.69	39.33	35.10	44.31	39.31	45.10	40.10	43.69	39.33	35.10
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.64	25.40	19.44	28.84	23.84	29.44	24.44	27.64	25.40	19.44
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	31.24	29.06	23.16	32.50	27.50	33.16	28.16	31.24	29.06	23.16
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	32.40	30.22	24.32	33.66	28.66	34.32	29.32	32.40	30.22	24.32
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.27	16.00	10.19	19.51	14.51	20.19	15.19	18.27	16.00	10.19
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	22.82	20.51	14.66	24.02	19.02	24.66	19.66	22.82	20.51	14.66
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.44	22.14	16.29	25.65	20.65	26.29	21.29	24.44	22.14	16.29
479	0.0	14.7	56		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	45.32	42.40	37.01	46.33	41.33	47.01	42.01	45.32	42.40	37.01
									VL	totaal (0)	1	4.5	47.46	44.11	39.08	48.35	43.35	49.08	44.08	47.46	44.11	39.08
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.22	44.76	39.82	49.08	44.08	49.82	44.82	48.22	44.76	39.82
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	41.23	36.95	32.64	41.87	36.87	42.64	37.64	41.23	36.95	32.64
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	45.60	41.50	37.09	46.30	41.30	47.09	42.09	45.60	41.50	37.09
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	46.63	42.51	38.13	47.33	42.33	48.13	43.13	46.63	42.51	38.13
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	41.42	39.28	33.39	42.71	37.71	43.39	38.39	41.42	39.28	33.39
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	41.24	39.08	33.18	42.52	37.52	43.18	38.18	41.24	39.08	33.18
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	41.54	39.37	33.47	42.81	37.81	43.47	38.47	41.54	39.37	33.47

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	38.38	35.99	30.02	39.49	34.49	40.02	35.02	38.38	35.99	30.02
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	37.91	35.52	29.56	39.02	34.02	39.56	34.56	37.91	35.52	29.56
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	37.80	35.42	29.47	38.92	33.92	39.47	34.47	37.80	35.42	29.47
480	0.0	14.7	56		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.31	47.05	41.85	51.19	46.19	51.85	46.85	50.31	47.05	41.85
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.24	47.03	41.79	51.13	46.13	51.79	46.79	50.24	47.03	41.79
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.17	47.00	41.74	51.08	46.08	51.74	46.74	50.17	47.00	41.74
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.58	43.18	38.86	48.15	43.15	48.86	43.86	47.58	43.18	38.86
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	47.28	42.87	38.56	47.84	42.84	48.56	43.56	47.28	42.87	38.56
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	47.07	42.65	38.35	47.63	42.63	48.35	43.35	47.07	42.65	38.35
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	44.33	42.21	36.29	45.62	40.62	46.29	41.29	44.33	42.21	36.29
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	44.73	42.59	36.67	46.01	41.01	46.67	41.67	44.73	42.59	36.67
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	45.11	42.96	37.03	46.38	41.38	47.03	42.03	45.11	42.96	37.03
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.62	41.23	35.25	44.72	39.72	45.25	40.25	43.62	41.23	35.25
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.52	41.13	35.16	44.63	39.63	45.16	40.16	43.52	41.13	35.16
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.16	40.78	34.83	44.28	39.28	44.83	39.83	43.16	40.78	34.83
481	0.0	14.7	57		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.55	46.51	41.15	50.50	45.50	51.15	46.15	49.55	46.51	41.15
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.58	46.57	41.19	50.54	45.54	51.19	46.19	49.58	46.57	41.19
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.58	46.58	41.20	50.54	45.54	51.20	46.20	49.58	46.58	41.20
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.93	41.57	37.23	46.51	41.51	47.23	42.23	45.93	41.57	37.23
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	45.77	41.39	37.07	46.35	41.35	47.07	42.07	45.77	41.39	37.07
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	45.67	41.27	36.97	46.24	41.24	46.97	41.97	45.67	41.27	36.97
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	44.40	42.27	36.36	45.69	40.69	46.36	41.36	44.40	42.27	36.36
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	44.79	42.65	36.73	46.07	41.07	46.73	41.73	44.79	42.65	36.73
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	45.15	43.00	37.08	46.42	41.42	47.08	42.08	45.15	43.00	37.08
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.71	41.31	35.34	44.81	39.81	45.34	40.34	43.71	41.31	35.34
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.61	41.22	35.25	44.72	39.72	45.25	40.25	43.61	41.22	35.25
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.23	40.85	34.91	44.35	39.35	44.91	39.91	43.23	40.85	34.91
482	0.0	14.7	58		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.65	46.61	41.24	50.59	45.59	51.24	46.24	49.65	46.61	41.24
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.68	46.68	41.29	50.64	45.64	51.29	46.29	49.68	46.68	41.29
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.65	46.67	41.27	50.62	45.62	51.27	46.27	49.65	46.67	41.27
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.96	41.59	37.26	46.54	41.54	47.26	42.26	45.96	41.59	37.26
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	45.82	41.43	37.12	46.39	41.39	47.12	42.12	45.82	41.43	37.12
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	45.66	41.25	36.96	46.23	41.23	46.96	41.96	45.66	41.25	36.96
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	44.56	42.44	36.52	45.85	40.85	46.52	41.52	44.56	42.44	36.52
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	44.94	42.80	36.88	46.22	41.22	46.88	41.88	44.94	42.80	36.88
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	45.31	43.16	37.23	46.58	41.58	47.23	42.23	45.31	43.16	37.23
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.82	41.42	35.45	44.92	39.92	45.45	40.45	43.82	41.42	35.45
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.71	41.32	35.36	44.82	39.82	45.36	40.36	43.71	41.32	35.36
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.32	40.95	35.00	44.45	39.45	45.00	40.00	43.32	40.95	35.00
483	0.0	14.7	59		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.51	46.51	41.12	50.47	45.47	51.12	46.12	49.51	46.51	41.12
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.52	46.55	41.14	50.49	45.49	51.14	46.14	49.52	46.55	41.14
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.46	46.53	41.10	50.45	45.45	51.10	46.10	49.46	46.53	41.10
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.64	41.28	36.95	46.22	41.22	46.95	41.95	45.64	41.28	36.95
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	45.45	41.08	36.77	46.04	41.04	46.77	41.77	45.45	41.08	36.77
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	45.24	40.85	36.55	45.82	40.82	46.55	41.55	45.24	40.85	36.55
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	44.45	42.33	36.41	45.74	40.74	46.41	41.41	44.45	42.33	36.41
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	44.81	42.67	36.74	46.09	41.09	46.74	41.74	44.81	42.67	36.74
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	45.19	43.03	37.10	46.45	41.45	47.10	42.10	45.19	43.03	37.10
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.93	41.53	35.56	45.03	40.03	45.56	40.56	43.93	41.53	35.56
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.82	41.43	35.47	44.93	39.93	45.47	40.47	43.82	41.43	35.47
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.41	41.04	35.10	44.54	39.54	45.10	40.10	43.41	41.04	35.10
484	0.0	14.7	60		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.48	46.53	41.10	50.45	45.45	51.10	46.10	49.48	46.53	41.10

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.48	46.56	41.12	50.47	45.47	51.12	46.12	49.48	46.56	41.12
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.44	46.55	41.09	50.44	45.44	51.09	46.09	49.44	46.55	41.09
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.34	40.96	36.64	45.92	40.92	46.64	41.64	45.34	40.96	36.64
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	45.16	40.77	36.46	45.73	40.73	46.46	41.46	45.16	40.77	36.46
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	44.98	40.58	36.29	45.56	40.56	46.29	41.29	44.98	40.58	36.29
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	44.68	42.55	36.64	45.97	40.97	46.64	41.64	44.68	42.55	36.64
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	45.00	42.86	36.94	46.28	41.28	46.94	41.94	45.00	42.86	36.94
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	45.37	43.22	37.28	46.64	41.64	47.28	42.28	45.37	43.22	37.28
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	44.00	41.60	35.63	45.10	40.10	45.63	40.63	44.00	41.60	35.63
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.86	41.48	35.52	44.98	39.98	45.52	40.52	43.86	41.48	35.52
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.43	41.06	35.12	44.56	39.56	45.12	40.12	43.43	41.06	35.12
485	0.0	14.7	61		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.55	46.59	41.16	50.52	45.52	51.16	46.16	49.55	46.59	41.16
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.58	46.65	41.21	50.56	45.56	51.21	46.21	49.58	46.65	41.21
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.52	46.61	41.16	50.51	45.51	51.16	46.16	49.52	46.61	41.16
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.43	41.05	36.73	46.01	41.01	46.73	41.73	45.43	41.05	36.73
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	45.34	40.94	36.64	45.91	40.91	46.64	41.64	45.34	40.94	36.64
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	45.10	40.69	36.40	45.67	40.67	46.40	41.40	45.10	40.69	36.40
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	44.68	42.55	36.63	45.97	40.97	46.63	41.63	44.68	42.55	36.63
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	45.00	42.86	36.93	46.28	41.28	46.93	41.93	45.00	42.86	36.93
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	45.37	43.22	37.29	46.64	41.64	47.29	42.29	45.37	43.22	37.29
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	44.12	41.73	35.75	45.22	40.22	45.75	40.75	44.12	41.73	35.75
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.98	41.60	35.65	45.10	40.10	45.65	40.65	43.98	41.60	35.65
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.54	41.17	35.23	44.67	39.67	45.23	40.23	43.54	41.17	35.23
486	0.0	14.7	62		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.62	46.67	41.24	50.59	45.59	51.24	46.24	49.62	46.67	41.24
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.63	46.70	41.27	50.62	45.62	51.27	46.27	49.63	46.70	41.27
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.61	46.71	41.27	50.61	45.61	51.27	46.27	49.61	46.71	41.27
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.49	41.14	36.81	46.08	41.08	46.81	41.81	45.49	41.14	36.81
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	45.38	41.01	36.70	45.97	40.97	46.70	41.70	45.38	41.01	36.70
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	45.25	40.87	36.57	45.83	40.83	46.57	41.57	45.25	40.87	36.57
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	44.75	42.63	36.70	46.04	41.04	46.70	41.70	44.75	42.63	36.70
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	45.03	42.90	36.97	46.31	41.31	46.97	41.97	45.03	42.90	36.97
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	45.46	43.31	37.38	46.73	41.73	47.38	42.38	45.46	43.31	37.38
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	44.20	41.81	35.84	45.31	40.31	45.84	40.84	44.20	41.81	35.84
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	44.05	41.67	35.72	45.17	40.17	45.72	40.72	44.05	41.67	35.72
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.58	41.22	35.28	44.72	39.72	45.28	40.28	43.58	41.22	35.28
487	0.0	14.7	62		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	45.97	43.08	37.69	47.00	42.00	47.69	42.69	45.97	43.08	37.69
									VL	totaal (0)	1	4.5	45.97	43.13	37.71	47.01	42.01	47.71	42.71	45.97	43.13	37.71
									VL	totaal (0)	1	7.5	46.60	43.68	38.32	47.62	42.62	48.32	43.32	46.60	43.68	38.32
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.09	37.96	33.60	42.79	37.79	43.60	38.60	42.09	37.96	33.60
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	41.83	37.70	33.34	42.53	37.53	43.34	38.34	41.83	37.70	33.34
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	42.91	38.76	34.41	43.60	38.60	44.41	39.41	42.91	38.76	34.41
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	41.95	39.84	33.88	43.23	38.23	43.88	38.88	41.95	39.84	33.88
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	42.12	39.99	34.03	43.39	38.39	44.03	39.03	42.12	39.99	34.03
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	42.64	40.50	34.54	43.91	38.91	44.54	39.54	42.64	40.50	34.54
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	38.86	36.50	30.57	40.00	35.00	40.57	35.57	38.86	36.50	30.57
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	39.05	36.71	30.82	40.22	35.22	40.82	35.82	39.05	36.71	30.82
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	38.93	36.61	30.75	40.12	35.12	40.75	35.75	38.93	36.61	30.75
488	0.0	14.7	33		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	44.55	40.28	35.99	45.20	40.20	45.99	40.99	44.55	40.28	35.99
									VL	totaal (0)	1	4.5	45.13	40.96	36.59	45.81	40.81	46.59	41.59	45.13	40.96	36.59
									VL	totaal (0)	1	7.5	47.19	43.02	38.65	47.87	42.87	48.65	43.65	47.19	43.02	38.65
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.51	40.22	35.95	45.16	40.16	45.95	40.95	44.51	40.22	35.95
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	45.04	40.83	36.50	45.71	40.71	46.50	41.50	45.04	40.83	36.50

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	47.12	42.91	38.56	47.78	42.78	48.56	43.56	47.12	42.91	38.56
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	22.97	20.68	14.63	24.11	19.11	24.63	19.63	22.97	20.68	14.63
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	27.13	24.95	19.03	28.39	23.39	29.03	24.03	27.13	24.95	19.03
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	28.84	26.65	20.72	30.09	25.09	30.72	25.72	28.84	26.65	20.72
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.36	12.10	6.31	15.62	10.62	16.31	11.31	14.36	12.10	6.31
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	19.27	16.97	11.13	20.48	15.48	21.13	16.13	19.27	16.97	11.13
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	20.44	18.15	12.33	21.67	16.67	22.33	17.33	20.44	18.15	12.33
489	0.0	14.7	32		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.29	38.86	34.67	43.89	38.89	44.67	39.67	43.29	38.86	34.67
									VL	totaal (0)	1	4.5	45.15	40.99	36.61	45.83	40.83	46.61	41.61	45.15	40.99	36.61
									VL	totaal (0)	1	7.5	47.70	43.57	39.16	48.38	43.38	49.16	44.16	47.70	43.57	39.16
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.21	38.72	34.59	43.80	38.80	44.59	39.59	43.21	38.72	34.59
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	44.97	40.71	36.41	45.62	40.62	46.41	41.41	44.97	40.71	36.41
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	47.58	43.37	39.02	48.24	43.24	49.02	44.02	47.58	43.37	39.02
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.20	22.95	16.92	26.37	21.37	26.92	21.92	25.20	22.95	16.92
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	30.37	28.22	22.23	31.62	26.62	32.23	27.23	30.37	28.22	22.23
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	31.37	29.21	23.23	32.62	27.62	33.23	28.23	31.37	29.21	23.23
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.45	15.19	9.41	18.71	13.71	19.41	14.41	17.45	15.19	9.41
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	23.51	21.26	15.48	24.78	19.78	25.48	20.48	23.51	21.26	15.48
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.03	22.79	17.01	26.30	21.30	27.01	22.01	25.03	22.79	17.01
490	0.0	14.7	31		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.18	38.72	34.55	43.77	38.77	44.55	39.55	43.18	38.72	34.55
									VL	totaal (0)	1	4.5	46.12	41.95	37.59	46.80	41.80	47.59	42.59	46.12	41.95	37.59
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.87	44.74	40.34	49.56	44.56	50.34	45.34	48.87	44.74	40.34
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.11	38.60	34.48	43.69	38.69	44.48	39.48	43.11	38.60	34.48
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	46.04	41.82	37.50	46.71	41.71	47.50	42.50	46.04	41.82	37.50
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	48.82	44.65	40.28	49.50	44.50	50.28	45.28	48.82	44.65	40.28
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.68	22.40	16.36	25.83	20.83	26.36	21.36	24.68	22.40	16.36
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	28.25	26.07	20.07	29.48	24.48	30.07	25.07	28.25	26.07	20.07
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	29.02	26.84	20.84	30.25	25.25	30.84	25.84	29.02	26.84	20.84
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.69	13.44	7.67	16.96	11.96	17.67	12.67	15.69	13.44	7.67
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	19.57	17.32	11.54	20.84	15.84	21.54	16.54	19.57	17.32	11.54
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	21.84	19.57	13.77	23.09	18.09	23.77	18.77	21.84	19.57	13.77
491	0.0	14.7	30		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	44.71	40.38	36.13	45.34	40.34	46.13	41.13	44.71	40.38	36.13
									VL	totaal (0)	1	4.5	46.87	42.71	38.35	47.56	42.56	48.35	43.35	46.87	42.71	38.35
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.38	45.25	40.86	50.07	45.07	50.86	45.86	49.38	45.25	40.86
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.67	40.31	36.09	45.30	40.30	46.09	41.09	44.67	40.31	36.09
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	46.81	42.61	38.27	47.48	42.48	48.27	43.27	46.81	42.61	38.27
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	49.34	45.18	40.81	50.02	45.02	50.81	45.81	49.34	45.18	40.81
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.17	21.88	15.84	25.31	20.31	25.84	20.84	24.17	21.88	15.84
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	28.29	26.09	20.09	29.50	24.50	30.09	25.09	28.29	26.09	20.09
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	28.95	26.75	20.76	30.17	25.17	30.76	25.76	28.95	26.75	20.76
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	14.60	12.34	6.55	15.86	10.86	16.55	11.55	14.60	12.34	6.55
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	18.84	16.53	10.67	20.04	15.04	20.67	15.67	18.84	16.53	10.67
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	20.94	18.61	12.74	22.12	17.12	22.74	17.74	20.94	18.61	12.74
492	0.0	14.7	29		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.51	39.04	34.88	44.10	39.10	44.88	39.88	43.51	39.04	34.88
									VL	totaal (0)	1	4.5	46.81	42.64	38.26	47.48	42.48	48.26	43.26	46.81	42.64	38.26
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.67	45.55	41.13	50.35	45.35	51.13	46.13	49.67	45.55	41.13
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.44	38.93	34.81	44.02	39.02	44.81	39.81	43.44	38.93	34.81
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	46.70	42.47	38.15	47.36	42.36	48.15	43.15	46.70	42.47	38.15
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	49.59	45.42	41.05	50.27	45.27	51.05	46.05	49.59	45.42	41.05
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.69	22.40	16.36	25.83	20.83	26.36	21.36	24.69	22.40	16.36
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	30.03	27.83	21.86	31.25	26.25	31.86	26.86	30.03	27.83	21.86
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	31.40	29.21	23.24	32.63	27.63	33.24	28.24	31.40	29.21	23.24

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.07	13.79	7.96	17.30	12.30	17.96	12.96	16.07	13.79	7.96
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	22.54	20.22	14.35	23.73	18.73	24.35	19.35	22.54	20.22	14.35
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	24.72	22.38	16.47	25.88	20.88	26.47	21.47	24.72	22.38	16.47
493	0.0	14.7	28		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.95	38.54	34.35	43.56	38.56	44.35	39.35	42.95	38.54	34.35
									VL	totaal (0)	1	4.5	46.18	42.01	37.63	46.85	41.85	47.63	42.63	46.18	42.01	37.63
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.89	44.77	40.35	49.57	44.57	50.35	45.35	48.89	44.77	40.35
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.85	38.37	34.24	43.45	38.45	44.24	39.24	42.85	38.37	34.24
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	46.05	41.80	37.48	46.70	41.70	47.48	42.48	46.05	41.80	37.48
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	48.78	44.59	40.22	49.44	44.44	50.22	45.22	48.78	44.59	40.22
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.13	23.86	17.83	27.29	22.29	27.83	22.83	26.13	23.86	17.83
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	30.19	28.00	22.07	31.44	26.44	32.07	27.07	30.19	28.00	22.07
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	32.29	30.11	24.17	33.54	28.54	34.17	29.17	32.29	30.11	24.17
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.49	15.19	9.34	18.70	13.70	19.34	14.34	17.49	15.19	9.34
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	23.27	20.94	15.06	24.45	19.45	25.06	20.06	23.27	20.94	15.06
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.37	23.02	17.10	26.52	21.52	27.10	22.10	25.37	23.02	17.10
494	0.0	14.7	27		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	43.04	38.57	34.39	43.62	38.62	44.39	39.39	43.04	38.57	34.39
									VL	totaal (0)	1	4.5	46.13	42.02	37.58	46.81	41.81	47.58	42.58	46.13	42.02	37.58
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.24	44.10	39.68	48.91	43.91	49.68	44.68	48.24	44.10	39.68
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.92	38.37	34.26	43.48	38.48	44.26	39.26	42.92	38.37	34.26
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	45.89	41.64	37.32	46.54	41.54	47.32	42.32	45.89	41.64	37.32
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	48.05	43.80	39.46	48.69	43.69	49.46	44.46	48.05	43.80	39.46
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.82	24.57	18.59	28.01	23.01	28.59	23.59	26.82	24.57	18.59
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	32.83	30.65	24.76	34.10	29.10	34.76	29.76	32.83	30.65	24.76
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	34.00	31.82	25.93	35.27	30.27	35.93	30.93	34.00	31.82	25.93
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.00	15.70	9.84	19.20	14.20	19.84	14.84	18.00	15.70	9.84
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	24.23	21.89	16.00	25.40	20.40	26.00	21.00	24.23	21.89	16.00
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	25.86	23.51	17.60	27.01	22.01	27.60	22.60	25.86	23.51	17.60
495	0.0	14.7	27		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	47.02	43.54	38.61	47.87	42.87	48.61	43.61	47.02	43.54	38.61
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.99	45.36	40.56	49.81	44.81	50.56	45.56	48.99	45.36	40.56
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.06	46.36	41.63	50.86	45.86	51.63	46.63	50.06	46.36	41.63
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.53	41.43	37.02	46.23	41.23	47.02	42.02	45.53	41.43	37.02
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	48.02	43.96	39.53	48.73	43.73	49.53	44.53	48.02	43.96	39.53
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	49.23	45.15	40.75	49.95	44.95	50.75	45.75	49.23	45.15	40.75
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	39.14	36.99	31.10	40.43	35.43	41.10	36.10	39.14	36.99	31.10
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	39.88	37.72	31.80	41.15	36.15	41.80	36.80	39.88	37.72	31.80
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	40.65	38.48	32.56	41.91	36.91	42.56	37.56	40.65	38.48	32.56
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	38.11	35.71	29.73	39.21	34.21	39.73	34.73	38.11	35.71	29.73
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	37.90	35.50	29.52	39.00	34.00	39.52	34.52	37.90	35.50	29.52
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	37.75	35.36	29.38	38.85	33.85	39.38	34.38	37.75	35.36	29.38
496	0.0	14.7	27		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.82	46.54	41.33	50.68	45.68	51.33	46.33	49.82	46.54	41.33
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.73	46.52	41.26	50.61	45.61	51.26	46.26	49.73	46.52	41.26
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.01	46.76	41.54	50.89	45.89	51.54	46.54	50.01	46.76	41.54
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.06	42.64	38.32	47.61	42.61	48.32	43.32	47.06	42.64	38.32
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	46.67	42.25	37.93	47.22	42.22	47.93	42.93	46.67	42.25	37.93
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	47.13	42.69	38.39	47.68	42.68	48.39	43.39	47.13	42.69	38.39
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	43.43	41.30	35.39	44.72	39.72	45.39	40.39	43.43	41.30	35.39
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	44.00	41.85	35.94	45.28	40.28	45.94	40.94	44.00	41.85	35.94
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	44.51	42.36	36.44	45.78	40.78	46.44	41.44	44.51	42.36	36.44
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.63	41.22	35.23	44.72	39.72	45.23	40.23	43.63	41.22	35.23
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.49	41.08	35.09	44.58	39.58	45.09	40.09	43.49	41.08	35.09
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.06	40.66	34.69	44.16	39.16	44.69	39.69	43.06	40.66	34.69
497	0.0	14.7	28		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.31	46.94	41.80	51.15	46.15	51.80	46.80	50.31	46.94	41.80

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.07	46.80	41.59	50.94	45.94	51.59	46.59	50.07	46.80	41.59
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.36	47.05	41.87	51.22	46.22	51.87	46.87	50.36	47.05	41.87
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.90	43.49	39.16	48.46	43.46	49.16	44.16	47.90	43.49	39.16
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	47.29	42.87	38.55	47.84	42.84	48.55	43.55	47.29	42.87	38.55
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	47.74	43.31	39.00	48.29	43.29	49.00	44.00	47.74	43.31	39.00
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	43.58	41.45	35.54	44.87	39.87	45.54	40.54	43.58	41.45	35.54
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	44.13	41.98	36.06	45.40	40.40	46.06	41.06	44.13	41.98	36.06
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	44.62	42.47	36.55	45.89	40.89	46.55	41.55	44.62	42.47	36.55
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.60	41.19	35.20	44.69	39.69	45.20	40.20	43.60	41.19	35.20
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.46	41.05	35.07	44.55	39.55	45.07	40.07	43.46	41.05	35.07
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.04	40.65	34.67	44.14	39.14	44.67	39.67	43.04	40.65	34.67
498	0.0	14.7	29		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.34	46.98	41.83	51.18	46.18	51.83	46.83	50.34	46.98	41.83
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.20	46.92	41.71	51.06	46.06	51.71	46.71	50.20	46.92	41.71
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.44	47.13	41.95	51.30	46.30	51.95	46.95	50.44	47.13	41.95
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.90	43.49	39.16	48.46	43.46	49.16	44.16	47.90	43.49	39.16
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	47.46	43.04	38.72	48.01	43.01	48.72	43.72	47.46	43.04	38.72
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	47.80	43.37	39.06	48.35	43.35	49.06	44.06	47.80	43.37	39.06
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	43.65	41.52	35.61	44.94	39.94	45.61	40.61	43.65	41.52	35.61
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	44.19	42.05	36.13	45.47	40.47	46.13	41.13	44.19	42.05	36.13
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	44.67	42.52	36.60	45.94	40.94	46.60	41.60	44.67	42.52	36.60
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.66	41.26	35.27	44.75	39.75	45.27	40.27	43.66	41.26	35.27
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.56	41.16	35.17	44.65	39.65	45.17	40.17	43.56	41.16	35.17
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.21	40.81	34.84	44.31	39.31	44.84	39.84	43.21	40.81	34.84
499	0.0	14.7	30		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.11	46.81	41.64	50.98	45.98	51.64	46.64	50.11	46.81	41.64
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.00	46.77	41.54	50.88	45.88	51.54	46.54	50.00	46.77	41.54
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.14	46.91	41.69	51.03	46.03	51.69	46.69	50.14	46.91	41.69
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.54	43.17	38.83	48.11	43.11	48.83	43.83	47.54	43.17	38.83
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	47.12	42.75	38.42	47.70	42.70	48.42	43.42	47.12	42.75	38.42
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	47.29	42.90	38.58	47.86	42.86	48.58	43.58	47.29	42.90	38.58
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	43.61	41.48	35.57	44.90	39.90	45.57	40.57	43.61	41.48	35.57
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	44.16	42.01	36.10	45.44	40.44	46.10	41.10	44.16	42.01	36.10
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	44.63	42.48	36.56	45.90	40.90	46.56	41.56	44.63	42.48	36.56
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.61	41.21	35.22	44.70	39.70	45.22	40.22	43.61	41.21	35.22
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.50	41.10	35.11	44.59	39.59	45.11	40.11	43.50	41.10	35.11
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.14	40.75	34.78	44.25	39.25	44.78	39.78	43.14	40.75	34.78
500	0.0	14.7	31		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.20	46.91	41.73	51.07	46.07	51.73	46.73	50.20	46.91	41.73
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.15	46.92	41.69	51.03	46.03	51.69	46.69	50.15	46.92	41.69
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.26	47.03	41.80	51.14	46.14	51.80	46.80	50.26	47.03	41.80
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.59	43.21	38.88	48.16	43.16	48.88	43.88	47.59	43.21	38.88
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	47.29	42.90	38.58	47.86	42.86	48.58	43.58	47.29	42.90	38.58
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	47.39	42.99	38.68	47.96	42.96	48.68	43.68	47.39	42.99	38.68
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	43.82	41.69	35.78	45.11	40.11	45.78	40.78	43.82	41.69	35.78
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	44.34	42.19	36.28	45.62	40.62	46.28	41.28	44.34	42.19	36.28
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	44.79	42.63	36.71	46.06	41.06	46.71	41.71	44.79	42.63	36.71
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.66	41.26	35.27	44.75	39.75	45.27	40.27	43.66	41.26	35.27
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.57	41.17	35.18	44.66	39.66	45.18	40.18	43.57	41.17	35.18
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.25	40.86	34.89	44.36	39.36	44.89	39.89	43.25	40.86	34.89
501	0.0	14.7	32		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.11	46.83	41.63	50.98	45.98	51.63	46.63	50.11	46.83	41.63
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.10	46.87	41.64	50.98	45.98	51.64	46.64	50.10	46.87	41.64
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.15	46.93	41.70	51.04	46.04	51.70	46.70	50.15	46.93	41.70
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.44	43.06	38.73	48.01	43.01	48.73	43.73	47.44	43.06	38.73
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	47.24	42.85	38.53	47.81	42.81	48.53	43.53	47.24	42.85	38.53

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	47.23	42.82	38.51	47.79	42.79	48.51	43.51	47.23	42.82	38.51
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	43.84	41.71	35.80	45.13	40.13	45.80	40.80	43.84	41.71	35.80
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	44.33	42.18	36.27	45.61	40.61	46.27	41.27	44.33	42.18	36.27
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	44.76	42.61	36.68	46.03	41.03	46.68	41.68	44.76	42.61	36.68
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.58	41.18	35.19	44.67	39.67	45.19	40.19	43.58	41.18	35.19
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.49	41.09	35.11	44.59	39.59	45.11	40.11	43.49	41.09	35.11
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	43.16	40.77	34.80	44.27	39.27	44.80	39.80	43.16	40.77	34.80
502	0.0	14.7	33		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.10	46.81	41.64	50.97	45.97	51.64	46.64	50.10	46.81	41.64
									VL	totaal (0)	1	4.5	50.08	46.85	41.63	50.97	45.97	51.63	46.63	50.08	46.85	41.63
									VL	totaal (0)	1	7.5	50.05	46.85	41.62	50.95	45.95	51.62	46.62	50.05	46.85	41.62
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.49	43.13	38.80	48.07	43.07	48.80	43.80	47.49	43.13	38.80
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	47.28	42.92	38.60	47.87	42.87	48.60	43.60	47.28	42.92	38.60
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	47.15	42.77	38.46	47.73	42.73	48.46	43.46	47.15	42.77	38.46
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	43.84	41.71	35.80	45.13	40.13	45.80	40.80	43.84	41.71	35.80
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	44.31	42.17	36.25	45.59	40.59	46.25	41.25	44.31	42.17	36.25
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	44.73	42.58	36.66	46.00	41.00	46.66	41.66	44.73	42.58	36.66
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	43.41	41.01	35.03	44.51	39.51	45.03	40.03	43.41	41.01	35.03
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	43.31	40.91	34.94	44.41	39.41	44.94	39.94	43.31	40.91	34.94
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	42.92	40.54	34.58	44.04	39.04	44.58	39.58	42.92	40.54	34.58
503	0.0	14.7	33		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	46.39	43.29	38.08	47.36	42.36	48.08	43.08	46.39	43.29	38.08
									VL	totaal (0)	1	4.5	46.43	43.37	38.13	47.41	42.41	48.13	43.13	46.43	43.37	38.13
									VL	totaal (0)	1	7.5	47.18	44.02	38.86	48.13	43.13	48.86	43.86	47.18	44.02	38.86
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.62	39.51	35.13	44.33	39.33	45.13	40.13	43.62	39.51	35.13
									VL	Galgkade (1)	1	4.5	43.49	39.38	35.01	44.20	39.20	45.01	40.01	43.49	39.38	35.01
									VL	Galgkade (1)	1	7.5	44.62	40.51	36.13	45.33	40.33	46.13	41.13	44.62	40.51	36.13
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	41.55	39.43	33.51	42.84	37.84	43.51	38.51	41.55	39.43	33.51
									VL	Parallelweg (2)	1	4.5	41.81	39.68	33.75	43.09	38.09	43.75	38.75	41.81	39.68	33.75
									VL	Parallelweg (2)	1	7.5	42.27	40.13	34.20	43.55	38.55	44.20	39.20	42.27	40.13	34.20
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	37.98	35.61	29.67	39.11	34.11	39.67	34.67	37.98	35.61	29.67
									VL	Interne wegen 30 k	1	4.5	38.11	35.74	29.81	39.24	34.24	39.81	34.81	38.11	35.74	29.81
									VL	Interne wegen 30 k	1	7.5	38.02	35.67	29.76	39.17	34.17	39.76	34.76	38.02	35.67	29.76
504	0.0	14.4	1 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	51.40	47.07	42.87	52.05	47.05	52.87	47.87	51.40	47.07	42.87
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	51.39	47.05	42.85	52.04	47.04	52.85	47.85	51.39	47.05	42.85
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.16	24.87	18.80	28.29	23.29	28.80	23.80	27.16	24.87	18.80
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.31	14.09	8.36	17.62	12.62	18.36	13.36	16.31	14.09	8.36
505	0.0	14.4	2 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	48.41	44.07	39.87	49.06	44.06	49.87	44.87	48.41	44.07	39.87
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.38	44.03	39.84	49.02	44.02	49.84	44.84	48.38	44.03	39.84
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.90	23.62	17.56	27.04	22.04	27.56	22.56	25.90	23.62	17.56
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.61	13.37	7.61	16.89	11.89	17.61	12.61	15.61	13.37	7.61
506	0.0	14.4	3 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	46.97	42.64	38.44	47.62	42.62	48.44	43.44	46.97	42.64	38.44
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.94	42.58	38.40	47.58	42.58	48.40	43.40	46.94	42.58	38.40
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.74	23.46	17.40	26.88	21.88	27.40	22.40	25.74	23.46	17.40
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.34	15.05	9.23	18.57	13.57	19.23	14.23	17.34	15.05	9.23
507	0.0	14.4	4 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	50.25	45.87	41.59	50.84	45.84	51.59	46.59	50.25	45.87	41.59
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	50.23	45.83	41.56	50.81	45.81	51.56	46.56	50.23	45.83	41.56
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.68	23.41	17.38	26.84	21.84	27.38	22.38	25.68	23.41	17.38
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	20.92	18.57	12.65	22.07	17.07	22.65	17.65	20.92	18.57	12.65
508	0.0	14.4	18 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	51.47	47.12	42.93	52.11	47.11	52.93	47.93	51.47	47.12	42.93
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	51.45	47.10	42.91	52.09	47.09	52.91	47.91	51.45	47.10	42.91
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.64	24.34	18.28	27.77	22.77	28.28	23.28	26.64	24.34	18.28
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.14	13.95	8.25	17.48	12.48	18.25	13.25	16.14	13.95	8.25
509	0.0	14.4	17 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	50.20	45.86	41.66	50.85	45.85	51.66	46.66	50.20	45.86	41.66

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	50.18	45.83	41.64	50.82	45.82	51.64	46.64	50.18	45.83	41.64
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.53	24.23	18.16	27.65	22.65	28.16	23.16	26.53	24.23	18.16
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.15	13.95	8.24	17.48	12.48	18.24	13.24	16.15	13.95	8.24
510	0.0	14.4	16 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	48.43	44.08	39.89	49.07	44.07	49.89	44.89	48.43	44.08	39.89
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.41	44.04	39.86	49.05	44.05	49.86	44.86	48.41	44.04	39.86
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.22	23.91	17.85	27.34	22.34	27.85	22.85	26.22	23.91	17.85
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.00	13.76	8.00	17.28	12.28	18.00	13.00	16.00	13.76	8.00
511	0.0	14.4	15 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	47.44	43.09	38.89	48.08	43.08	48.89	43.89	47.44	43.09	38.89
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.40	43.03	38.85	48.04	43.04	48.85	43.85	47.40	43.03	38.85
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.75	24.45	18.40	27.88	22.88	28.40	23.40	26.75	24.45	18.40
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.91	14.65	8.86	18.17	13.17	18.86	13.86	16.91	14.65	8.86
512	0.0	14.4	14 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	46.19	41.84	37.64	46.83	41.83	47.64	42.64	46.19	41.84	37.64
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.15	41.77	37.60	46.79	41.79	47.60	42.60	46.15	41.77	37.60
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.17	22.87	16.81	26.30	21.30	26.81	21.81	25.17	22.87	16.81
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.51	15.21	9.36	18.72	13.72	19.36	14.36	17.51	15.21	9.36
513	0.0	14.4	13 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	45.97	41.60	37.40	46.60	41.60	47.40	42.40	45.97	41.60	37.40
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.93	41.53	37.36	46.55	41.55	47.36	42.36	45.93	41.53	37.36
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.12	22.83	16.77	26.25	21.25	26.77	21.77	25.12	22.83	16.77
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.52	14.24	8.42	17.75	12.75	18.42	13.42	16.52	14.24	8.42
514	0.0	14.4	12 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	45.96	41.53	37.36	46.57	41.57	47.36	42.36	45.96	41.53	37.36
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.92	41.47	37.32	46.52	41.52	47.32	42.32	45.92	41.47	37.32
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.81	22.52	16.46	25.94	20.94	26.46	21.46	24.81	22.52	16.46
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.47	15.16	9.30	18.67	13.67	19.30	14.30	17.47	15.16	9.30
515	0.0	14.4	1		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	65.94	61.92	57.48	66.67	61.67	67.48	62.48	65.94	61.92	57.48
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	65.94	61.92	57.47	66.67	61.67	67.47	62.47	65.94	61.92	57.47
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	33.32	31.14	25.16	34.55	29.55	35.16	30.16	33.32	31.14	25.16
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	21.97	19.91	14.35	23.45	18.45	24.35	19.35	21.97	19.91	14.35
516	0.0	14.4	18		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	65.73	61.75	57.28	66.47	61.47	67.28	62.28	65.73	61.75	57.28
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	65.73	61.75	57.27	66.47	61.47	67.27	62.27	65.73	61.75	57.27
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	30.53	28.29	22.28	31.71	26.71	32.28	27.28	30.53	28.29	22.28
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	20.57	18.54	13.03	22.09	17.09	23.03	18.03	20.57	18.54	13.03
517	0.0	14.4	19		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	63.96	59.98	55.51	64.70	59.70	65.51	60.51	63.96	59.98	55.51
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	63.95	59.98	55.51	64.70	59.70	65.51	60.51	63.95	59.98	55.51
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.69	22.45	16.49	25.89	20.89	26.49	21.49	24.69	22.45	16.49
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	12.77	10.67	5.07	14.20	9.20	15.07	10.07	12.77	10.67	5.07
518	0.0	14.4	19 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	50.93	46.67	42.41	51.60	46.60	52.41	47.41	50.93	46.67	42.41
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	50.91	46.64	42.39	51.58	46.58	52.39	47.39	50.91	46.64	42.39
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.25	24.94	18.89	28.38	23.38	28.89	23.89	27.25	24.94	18.89
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.76	13.60	7.93	17.13	12.13	17.93	12.93	15.76	13.60	7.93
519	0.0	14.4	20 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	49.39	45.17	40.88	50.07	45.07	50.88	45.88	49.39	45.17	40.88
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	49.37	45.13	40.86	50.05	45.05	50.86	45.86	49.37	45.13	40.86
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.04	24.74	18.70	28.18	23.18	28.70	23.70	27.04	24.74	18.70
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.79	13.61	7.93	17.14	12.14	17.93	12.93	15.79	13.61	7.93
520	0.0	14.4	21 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	47.58	43.33	39.07	48.25	43.25	49.07	44.07	47.58	43.33	39.07
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.54	43.27	39.03	48.21	43.21	49.03	44.03	47.54	43.27	39.03
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.83	24.54	18.49	27.97	22.97	28.49	23.49	26.83	24.54	18.49
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.95	13.76	8.06	17.29	12.29	18.06	13.06	15.95	13.76	8.06
521	0.0	14.4	22 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	46.56	42.29	38.03	47.22	42.22	48.03	43.03	46.56	42.29	38.03
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.51	42.21	37.98	47.17	42.17	47.98	42.98	46.51	42.21	37.98
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.59	24.30	18.27	27.74	22.74	28.27	23.27	26.59	24.30	18.27
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.03	13.84	8.13	17.36	12.36	18.13	13.13	16.03	13.84	8.13
522	0.0	14.4	23 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	45.88	41.61	37.35	46.54	41.54	47.35	42.35	45.88	41.61	37.35

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.83	41.52	37.29	46.48	41.48	47.29	42.29	45.83	41.52	37.29
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.67	24.39	18.35	27.82	22.82	28.35	23.35	26.67	24.39	18.35
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.46	14.26	8.53	17.78	12.78	18.53	13.53	16.46	14.26	8.53
523	0.0	14.4	24 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	45.23	40.95	36.70	45.89	40.89	46.70	41.70	45.23	40.95	36.70
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.17	40.85	36.63	45.82	40.82	46.63	41.63	45.17	40.85	36.63
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.31	24.03	18.00	27.46	22.46	28.00	23.00	26.31	24.03	18.00
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.29	14.07	8.32	17.59	12.59	18.32	13.32	16.29	14.07	8.32
524	0.0	14.4	25 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	44.80	40.53	36.27	45.46	40.46	46.27	41.27	44.80	40.53	36.27
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.72	40.40	36.18	45.37	40.37	46.18	41.18	44.72	40.40	36.18
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.96	24.69	18.65	28.11	23.11	28.65	23.65	26.96	24.69	18.65
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.26	15.02	9.24	18.53	13.53	19.24	14.24	17.26	15.02	9.24
525	0.0	14.4	26 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	43.70	39.41	35.16	44.36	39.36	45.16	40.16	43.70	39.41	35.16
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.60	39.24	35.05	44.24	39.24	45.05	40.05	43.60	39.24	35.05
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.94	24.67	18.65	28.10	23.10	28.65	23.65	26.94	24.67	18.65
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.20	15.93	10.12	19.44	14.44	20.12	15.12	18.20	15.93	10.12
526	0.0	14.4	34 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	44.57	40.24	36.01	45.21	40.21	46.01	41.01	44.57	40.24	36.01
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.51	40.15	35.95	45.15	40.15	45.95	40.95	44.51	40.15	35.95
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.27	22.98	16.94	26.41	21.41	26.94	21.94	25.27	22.98	16.94
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.17	14.90	9.08	18.41	13.41	19.08	14.08	17.17	14.90	9.08
527	0.0	14.4	35 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	44.09	39.79	35.55	44.74	39.74	45.55	40.55	44.09	39.79	35.55
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.02	39.68	35.47	44.66	39.66	45.47	40.47	44.02	39.68	35.47
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.74	23.45	17.41	26.88	21.88	27.41	22.41	25.74	23.45	17.41
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.77	14.52	8.74	18.04	13.04	18.74	13.74	16.77	14.52	8.74
528	0.0	14.4	36 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	44.52	40.25	35.99	45.18	40.18	45.99	40.99	44.52	40.25	35.99
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.45	40.14	35.92	45.11	40.11	45.92	40.92	44.45	40.14	35.92
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.03	23.74	17.70	27.17	22.17	27.70	22.70	26.03	23.74	17.70
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.79	14.53	8.75	18.05	13.05	18.75	13.75	16.79	14.53	8.75
529	0.0	14.4	37 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	45.04	40.77	36.51	45.70	40.70	46.51	41.51	45.04	40.77	36.51
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.97	40.66	36.44	45.63	40.63	46.44	41.44	44.97	40.66	36.44
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.46	24.16	18.12	27.60	22.60	28.12	23.12	26.46	24.16	18.12
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.35	14.13	8.38	17.65	12.65	18.38	13.38	16.35	14.13	8.38
530	0.0	14.4	38 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	45.41	41.13	36.88	46.07	41.07	46.88	41.88	45.41	41.13	36.88
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.35	41.03	36.81	46.00	41.00	46.81	41.81	45.35	41.03	36.81
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.52	24.22	18.19	27.66	22.66	28.19	23.19	26.52	24.22	18.19
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.99	13.78	8.05	17.30	12.30	18.05	13.05	15.99	13.78	8.05
531	0.0	14.4	39 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	46.36	42.10	37.83	47.02	42.02	47.83	42.83	46.36	42.10	37.83
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.30	42.02	37.78	46.96	41.96	47.78	42.78	46.30	42.02	37.78
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.77	24.48	18.44	27.91	22.91	28.44	23.44	26.77	24.48	18.44
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.07	13.87	8.16	17.40	12.40	18.16	13.16	16.07	13.87	8.16
532	0.0	14.4	40 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	46.93	42.66	38.40	47.59	42.59	48.40	43.40	46.93	42.66	38.40
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.88	42.58	38.35	47.54	42.54	48.35	43.35	46.88	42.58	38.35
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.02	24.73	18.69	28.16	23.16	28.69	23.69	27.02	24.73	18.69
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.13	13.94	8.23	17.46	12.46	18.23	13.23	16.13	13.94	8.23
533	0.0	14.4	41 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	48.06	43.80	39.54	48.73	43.73	49.54	44.54	48.06	43.80	39.54
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.02	43.74	39.50	48.68	43.68	49.50	44.50	48.02	43.74	39.50
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.88	24.58	18.54	28.02	23.02	28.54	23.54	26.88	24.58	18.54
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.84	13.66	7.96	17.18	12.18	17.96	12.96	15.84	13.66	7.96
534	0.0	14.4	42 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	49.41	45.15	40.90	50.08	45.08	50.90	45.90	49.41	45.15	40.90
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	49.39	45.11	40.87	50.05	45.05	50.87	45.87	49.39	45.11	40.87
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.85	24.55	18.51	27.99	22.99	28.51	23.51	26.85	24.55	18.51
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.58	13.41	7.72	16.93	11.93	17.72	12.72	15.58	13.41	7.72
535	0.0	14.4	43 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	50.06	45.78	41.54	50.72	45.72	51.54	46.54	50.06	45.78	41.54

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	50.04	45.74	41.52	50.70	45.70	51.52	46.52	50.04	45.74	41.52
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.39	25.09	19.05	28.53	23.53	29.05	24.05	27.39	25.09	19.05
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.03	13.87	8.20	17.40	12.40	18.20	13.20	16.03	13.87	8.20
536	0.0	14.4	44 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	51.36	47.07	42.84	52.02	47.02	52.84	47.84	51.36	47.07	42.84
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	51.34	47.04	42.82	52.00	47.00	52.82	47.82	51.34	47.04	42.82
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.60	25.30	19.25	28.73	23.73	29.25	24.25	27.60	25.30	19.25
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.13	14.01	8.39	17.54	12.54	18.39	13.39	16.13	14.01	8.39
537	0.0	14.4	45 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	50.07	45.78	41.54	50.73	45.73	51.54	46.54	50.07	45.78	41.54
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	50.04	45.74	41.52	50.70	45.70	51.52	46.52	50.04	45.74	41.52
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.32	25.03	18.98	28.46	23.46	28.98	23.98	27.32	25.03	18.98
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.87	13.75	8.12	17.28	12.28	18.12	13.12	15.87	13.75	8.12
538	0.0	14.4	46 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	48.40	44.12	39.88	49.06	44.06	49.88	44.88	48.40	44.12	39.88
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.36	44.07	39.84	49.02	44.02	49.84	44.84	48.36	44.07	39.84
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.41	25.11	19.06	28.54	23.54	29.06	24.06	27.41	25.11	19.06
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.05	13.93	8.30	17.46	12.46	18.30	13.30	16.05	13.93	8.30
539	0.0	14.4	47 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	46.84	42.55	38.31	47.50	42.50	48.31	43.31	46.84	42.55	38.31
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.79	42.47	38.26	47.44	42.44	48.26	43.26	46.79	42.47	38.26
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.10	24.81	18.76	28.24	23.24	28.76	23.76	27.10	24.81	18.76
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.03	13.90	8.27	17.43	12.43	18.27	13.27	16.03	13.90	8.27
540	0.0	14.4	48 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	46.09	41.81	37.57	46.75	41.75	47.57	42.57	46.09	41.81	37.57
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.03	41.72	37.50	46.69	41.69	47.50	42.50	46.03	41.72	37.50
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.12	24.82	18.77	28.25	23.25	28.77	23.77	27.12	24.82	18.77
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.10	13.96	8.32	17.49	12.49	18.32	13.32	16.10	13.96	8.32
541	0.0	14.4	49 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	45.82	41.59	37.30	46.49	41.49	47.30	42.30	45.82	41.59	37.30
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.75	41.49	37.23	46.42	41.42	47.23	42.23	45.75	41.49	37.23
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.95	24.66	18.60	28.08	23.08	28.60	23.60	26.95	24.66	18.60
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.17	14.02	8.37	17.55	12.55	18.37	13.37	16.17	14.02	8.37
542	0.0	14.4	50 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	44.45	40.16	35.92	45.11	40.11	45.92	40.92	44.45	40.16	35.92
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.37	40.03	35.83	45.02	40.02	45.83	40.83	44.37	40.03	35.83
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.75	24.46	18.40	27.88	22.88	28.40	23.40	26.75	24.46	18.40
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.09	13.95	8.30	17.48	12.48	18.30	13.30	16.09	13.95	8.30
543	0.0	14.4	51 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	44.02	39.73	35.48	44.68	39.68	45.48	40.48	44.02	39.73	35.48
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.93	39.59	35.39	44.58	39.58	45.39	40.39	43.93	39.59	35.39
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.53	24.24	18.19	27.67	22.67	28.19	23.19	26.53	24.24	18.19
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.18	14.03	8.36	17.55	12.55	18.36	13.36	16.18	14.03	8.36
544	0.0	14.4	52 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	43.57	39.28	35.03	44.23	39.23	45.03	40.03	43.57	39.28	35.03
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.47	39.12	34.92	44.11	39.11	44.92	39.92	43.47	39.12	34.92
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.85	24.56	18.51	27.99	22.99	28.51	23.51	26.85	24.56	18.51
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.58	14.41	8.73	17.94	12.94	18.73	13.73	16.58	14.41	8.73
545	0.0	14.4	53 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	43.33	39.04	34.79	43.99	38.99	44.79	39.79	43.33	39.04	34.79
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.22	38.88	34.68	43.87	38.87	44.68	39.68	43.22	38.88	34.68
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.69	24.41	18.36	27.83	22.83	28.36	23.36	26.69	24.41	18.36
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.66	14.48	8.79	18.01	13.01	18.79	13.79	16.66	14.48	8.79
546	0.0	14.4	54 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	43.16	38.87	34.62	43.82	38.82	44.62	39.62	43.16	38.87	34.62
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.03	38.65	34.47	43.66	38.66	44.47	39.47	43.03	38.65	34.47
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.69	25.42	19.38	28.84	23.84	29.38	24.38	27.69	25.42	19.38
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.68	15.47	9.74	18.99	13.99	19.74	14.74	17.68	15.47	9.74
547	0.0	14.4	55 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	42.80	38.49	34.25	43.45	38.45	44.25	39.25	42.80	38.49	34.25
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.66	38.27	34.10	43.29	38.29	44.10	39.10	42.66	38.27	34.10
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.21	24.94	18.88	28.36	23.36	28.88	23.88	27.21	24.94	18.88
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.75	16.52	10.77	20.04	15.04	20.77	15.77	18.75	16.52	10.77
548	0.0	14.4	63 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	42.90	38.59	34.35	43.55	38.55	44.35	39.35	42.90	38.59	34.35

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.79	38.40	34.23	43.42	38.42	44.23	39.23	42.79	38.40	34.23
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.54	24.26	18.22	27.69	22.69	28.22	23.22	26.54	24.26	18.22
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.63	15.38	9.59	18.89	13.89	19.59	14.59	17.63	15.38	9.59
549	0.0	14.4	64 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	42.63	38.32	34.08	43.28	38.28	44.08	39.08	42.63	38.32	34.08
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.51	38.13	33.96	43.15	38.15	43.96	38.96	42.51	38.13	33.96
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.21	23.92	17.89	27.36	22.36	27.89	22.89	26.21	23.92	17.89
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.22	15.01	9.27	18.53	13.53	19.27	14.27	17.22	15.01	9.27
550	0.0	14.4	65 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	42.99	38.71	34.46	43.65	38.65	44.46	39.46	42.99	38.71	34.46
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.88	38.52	34.33	43.52	38.52	44.33	39.33	42.88	38.52	34.33
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.82	24.54	18.51	27.97	22.97	28.51	23.51	26.82	24.54	18.51
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.22	15.01	9.29	18.54	13.54	19.29	14.29	17.22	15.01	9.29
551	0.0	14.4	66 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	43.17	38.88	34.63	43.83	38.83	44.63	39.63	43.17	38.88	34.63
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.05	38.69	34.50	43.69	38.69	44.50	39.50	43.05	38.69	34.50
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.16	24.87	18.83	28.30	23.30	28.83	23.83	27.16	24.87	18.83
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.90	14.71	9.00	18.23	13.23	19.00	14.00	16.90	14.71	9.00
552	0.0	14.4	67 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	43.63	39.35	35.10	44.29	39.29	45.10	40.10	43.63	39.35	35.10
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.52	39.18	34.98	44.17	39.17	44.98	39.98	43.52	39.18	34.98
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.19	24.90	18.88	28.34	23.34	28.88	23.88	27.19	24.90	18.88
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.48	14.29	8.59	17.82	12.82	18.59	13.59	16.48	14.29	8.59
553	0.0	14.4	68 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	43.94	39.67	35.41	44.60	39.60	45.41	40.41	43.94	39.67	35.41
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.83	39.50	35.30	44.48	39.48	45.30	40.30	43.83	39.50	35.30
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.36	25.08	19.04	28.51	23.51	29.04	24.04	27.36	25.08	19.04
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.70	14.53	8.84	18.05	13.05	18.84	13.84	16.70	14.53	8.84
554	0.0	14.4	69 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	44.46	40.19	35.93	45.12	40.12	45.93	40.93	44.46	40.19	35.93
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.36	40.03	35.82	45.01	40.01	45.82	40.82	44.36	40.03	35.82
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.74	25.47	19.46	28.91	23.91	29.46	24.46	27.74	25.47	19.46
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.49	14.33	8.66	17.86	12.86	18.66	13.66	16.49	14.33	8.66
555	0.0	14.4	70 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	45.05	40.77	36.52	45.71	40.71	46.52	41.52	45.05	40.77	36.52
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.98	40.66	36.45	45.63	40.63	46.45	41.45	44.98	40.66	36.45
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.98	24.69	18.65	28.12	23.12	28.65	23.65	26.98	24.69	18.65
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.14	14.00	8.35	17.53	12.53	18.35	13.35	16.14	14.00	8.35
556	0.0	14.4	71 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	45.58	41.30	37.06	46.24	41.24	47.06	42.06	45.58	41.30	37.06
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.52	41.20	36.99	46.17	41.17	46.99	41.99	45.52	41.20	36.99
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.85	24.56	18.52	27.99	22.99	28.52	23.52	26.85	24.56	18.52
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.84	13.70	8.05	17.23	12.23	18.05	13.05	15.84	13.70	8.05
557	0.0	14.4	72 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	46.72	42.44	38.20	47.38	42.38	48.20	43.20	46.72	42.44	38.20
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.67	42.36	38.15	47.33	42.33	48.15	43.15	46.67	42.36	38.15
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.17	24.88	18.84	28.31	23.31	28.84	23.84	27.17	24.88	18.84
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.00	13.87	8.23	17.40	12.40	18.23	13.23	16.00	13.87	8.23
558	0.0	14.4	73 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	47.99	43.70	39.47	48.65	43.65	49.47	44.47	47.99	43.70	39.47
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.96	43.64	39.43	48.61	43.61	49.43	44.43	47.96	43.64	39.43
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.98	24.69	18.65	28.12	23.12	28.65	23.65	26.98	24.69	18.65
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.71	13.58	7.95	17.11	12.11	17.95	12.95	15.71	13.58	7.95
559	0.0	14.4	74 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	49.82	45.53	41.29	50.48	45.48	51.29	46.29	49.82	45.53	41.29
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	49.79	45.48	41.27	50.45	45.45	51.27	46.27	49.79	45.48	41.27
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.31	25.01	18.97	28.45	23.45	28.97	23.97	27.31	25.01	18.97
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.07	13.95	8.31	17.47	12.47	18.31	13.31	16.07	13.95	8.31
560	0.0	14.4	75 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	51.87	47.59	43.35	52.53	47.53	53.35	48.35	51.87	47.59	43.35
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	51.85	47.56	43.33	52.51	47.51	53.33	48.33	51.85	47.56	43.33
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.41	25.12	19.07	28.55	23.55	29.07	24.07	27.41	25.12	19.07
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.04	13.92	8.30	17.45	12.45	18.30	13.30	16.04	13.92	8.30
561	0.0	14.4	76 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	51.00	46.76	42.49	51.68	46.68	52.49	47.49	51.00	46.76	42.49

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	50.98	46.73	42.47	51.65	46.65	52.47	47.47	50.98	46.73	42.47
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.70	25.41	19.35	28.83	23.83	29.35	24.35	27.70	25.41	19.35
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.55	14.47	8.88	18.00	13.00	18.88	13.88	16.55	14.47	8.88
562	0.0	14.4	77 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	49.59	45.34	41.07	50.26	45.26	51.07	46.07	49.59	45.34	41.07
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	49.56	45.29	41.04	50.23	45.23	51.04	46.04	49.56	45.29	41.04
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.60	25.31	19.26	28.74	23.74	29.26	24.26	27.60	25.31	19.26
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.50	14.41	8.82	17.94	12.94	18.82	13.82	16.50	14.41	8.82
563	0.0	14.4	78 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	48.23	43.97	39.71	48.90	43.90	49.71	44.71	48.23	43.97	39.71
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.19	43.90	39.67	48.85	43.85	49.67	44.67	48.19	43.90	39.67
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.39	25.10	19.04	28.52	23.52	29.04	24.04	27.39	25.10	19.04
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.44	14.35	8.77	17.89	12.89	18.77	13.77	16.44	14.35	8.77
564	0.0	14.4	79 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	47.49	43.25	38.98	48.17	43.17	48.98	43.98	47.49	43.25	38.98
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.45	43.17	38.93	48.11	43.11	48.93	43.93	47.45	43.17	38.93
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.50	25.22	19.16	28.64	23.64	29.16	24.16	27.50	25.22	19.16
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.63	14.54	8.94	18.07	13.07	18.94	13.94	16.63	14.54	8.94
565	0.0	14.4	80 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	46.17	41.91	37.65	46.84	41.84	47.65	42.65	46.17	41.91	37.65
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.10	41.81	37.58	46.76	41.76	47.58	42.58	46.10	41.81	37.58
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.34	25.06	19.02	28.49	23.49	29.02	24.02	27.34	25.06	19.02
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.65	14.55	8.95	18.08	13.08	18.95	13.95	16.65	14.55	8.95
566	0.0	14.4	81 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	45.04	40.78	36.52	45.71	40.71	46.52	41.52	45.04	40.78	36.52
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.96	40.65	36.43	45.62	40.62	46.43	41.43	44.96	40.65	36.43
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.42	25.13	19.07	28.55	23.55	29.07	24.07	27.42	25.13	19.07
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.70	14.59	8.99	18.13	13.13	18.99	13.99	16.70	14.59	8.99
567	0.0	14.4	82 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	45.13	40.88	36.61	45.80	40.80	46.61	41.61	45.13	40.88	36.61
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.05	40.75	36.52	45.71	40.71	46.52	41.52	45.05	40.75	36.52
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.25	24.98	18.93	28.40	23.40	28.93	23.93	27.25	24.98	18.93
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.71	14.61	9.00	18.14	13.14	19.00	14.00	16.71	14.61	9.00
568	0.0	14.4	83 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	44.54	40.30	36.02	45.21	40.21	46.02	41.02	44.54	40.30	36.02
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.45	40.15	35.92	45.11	40.11	45.92	40.92	44.45	40.15	35.92
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.60	25.33	19.30	28.76	23.76	29.30	24.30	27.60	25.33	19.30
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.35	15.22	9.59	18.75	13.75	19.59	14.59	17.35	15.22	9.59
569	0.0	14.4	84 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	44.25	40.00	35.73	44.92	39.92	45.73	40.73	44.25	40.00	35.73
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.16	39.86	35.63	44.82	39.82	45.63	40.63	44.16	39.86	35.63
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.02	24.75	18.69	28.17	23.17	28.69	23.69	27.02	24.75	18.69
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.23	15.10	9.46	18.63	13.63	19.46	14.46	17.23	15.10	9.46
570	0.0	14.4	85 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	43.94	39.70	35.41	44.61	39.61	45.41	40.41	43.94	39.70	35.41
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.81	39.50	35.28	44.47	39.47	45.28	40.28	43.81	39.50	35.28
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	28.16	25.88	19.86	29.32	24.32	29.86	24.86	28.16	25.88	19.86
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.09	15.92	10.24	19.45	14.45	20.24	15.24	18.09	15.92	10.24
571	0.0	14.4	86 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	43.58	39.35	35.06	44.25	39.25	45.06	40.06	43.58	39.35	35.06
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.43	39.11	34.90	44.08	39.08	44.90	39.90	43.43	39.11	34.90
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	28.39	26.13	20.11	29.56	24.56	30.11	25.11	28.39	26.13	20.11
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	19.04	16.87	11.18	20.39	15.39	21.18	16.18	19.04	16.87	11.18
572	0.0	14.4	94 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	43.98	39.71	35.45	44.64	39.64	45.45	40.45	43.98	39.71	35.45
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.87	39.53	35.33	44.52	39.52	45.33	40.33	43.87	39.53	35.33
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.49	25.22	19.19	28.65	23.65	29.19	24.19	27.49	25.22	19.19
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.37	16.20	10.51	19.72	14.72	20.51	15.51	18.37	16.20	10.51
573	0.0	14.4	95 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	43.79	39.55	35.27	44.46	39.46	45.27	40.27	43.79	39.55	35.27
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.69	39.38	35.16	44.35	39.35	45.16	40.16	43.69	39.38	35.16
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.00	24.72	18.67	28.14	23.14	28.67	23.67	27.00	24.72	18.67
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.52	15.36	9.70	18.89	13.89	19.70	14.70	17.52	15.36	9.70
574	0.0	14.4	96 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	44.04	39.80	35.52	44.71	39.71	45.52	40.52	44.04	39.80	35.52

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.93	39.62	35.40	44.59	39.59	45.40	40.40	43.93	39.62	35.40
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.74	25.47	19.44	28.90	23.90	29.44	24.44	27.74	25.47	19.44
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.61	15.45	9.79	18.98	13.98	19.79	14.79	17.61	15.45	9.79
575	0.0	14.4	97 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	44.50	40.26	35.98	45.17	40.17	45.98	40.98	44.50	40.26	35.98
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.40	40.10	35.87	45.06	40.06	45.87	40.87	44.40	40.10	35.87
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.58	25.30	19.27	28.73	23.73	29.27	24.27	27.58	25.30	19.27
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.28	15.14	9.48	18.66	13.66	19.48	14.48	17.28	15.14	9.48
576	0.0	14.4	98 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	44.77	40.54	36.26	45.45	40.45	46.26	41.26	44.77	40.54	36.26
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.68	40.39	36.16	45.34	40.34	46.16	41.16	44.68	40.39	36.16
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.64	25.37	19.34	28.80	23.80	29.34	24.34	27.64	25.37	19.34
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.18	15.04	9.41	18.58	13.58	19.41	14.41	17.18	15.04	9.41
577	0.0	14.4	99 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	45.77	41.53	37.26	46.45	41.45	47.26	42.26	45.77	41.53	37.26
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.71	41.42	37.18	46.37	41.37	47.18	42.18	45.71	41.42	37.18
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.31	25.03	19.00	28.46	23.46	29.00	24.00	27.31	25.03	19.00
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.91	14.79	9.17	18.32	13.32	19.17	14.17	16.91	14.79	9.17
578	0.0	14.4	100 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	46.22	41.97	37.71	46.89	41.89	47.71	42.71	46.22	41.97	37.71
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.17	41.88	37.65	46.83	41.83	47.65	42.65	46.17	41.88	37.65
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.97	24.69	18.66	28.12	23.12	28.66	23.66	26.97	24.69	18.66
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.47	14.37	8.76	17.90	12.90	18.76	13.76	16.47	14.37	8.76
579	0.0	14.4	101 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	47.13	42.89	38.62	47.81	42.81	48.62	43.62	47.13	42.89	38.62
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.08	42.81	38.57	47.75	42.75	48.57	43.57	47.08	42.81	38.57
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.19	24.91	18.86	28.33	23.33	28.86	23.86	27.19	24.91	18.86
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.54	14.43	8.83	17.97	12.97	18.83	13.83	16.54	14.43	8.83
580	0.0	14.4	102 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	48.18	43.93	39.67	48.85	43.85	49.67	44.67	48.18	43.93	39.67
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.14	43.87	39.63	48.81	43.81	49.63	44.63	48.14	43.87	39.63
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.11	24.82	18.78	28.25	23.25	28.78	23.78	27.11	24.82	18.78
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.29	14.19	8.59	17.72	12.72	18.59	13.59	16.29	14.19	8.59
581	0.0	14.4	103 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	50.68	46.43	42.16	51.35	46.35	52.16	47.16	50.68	46.43	42.16
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	50.65	46.39	42.14	51.32	46.32	52.14	47.14	50.65	46.39	42.14
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.76	25.48	19.43	28.90	23.90	29.43	24.43	27.76	25.48	19.43
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.72	14.64	9.06	18.17	13.17	19.06	14.06	16.72	14.64	9.06
582	0.0	14.4	104 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	52.05	47.76	43.53	52.71	47.71	53.53	48.53	52.05	47.76	43.53
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	52.03	47.73	43.51	52.69	47.69	53.51	48.51	52.03	47.73	43.51
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.81	25.53	19.46	28.95	23.95	29.46	24.46	27.81	25.53	19.46
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.15	15.07	9.50	18.61	13.61	19.50	14.50	17.15	15.07	9.50
583	0.0	14.4	105 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	50.69	46.40	42.17	51.35	46.35	52.17	47.17	50.69	46.40	42.17
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	50.67	46.37	42.15	51.33	46.33	52.15	47.15	50.67	46.37	42.15
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.47	25.18	19.12	28.60	23.60	29.12	24.12	27.47	25.18	19.12
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.80	14.73	9.17	18.27	13.27	19.17	14.17	16.80	14.73	9.17
584	0.0	14.4	106 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	49.61	45.34	41.09	50.28	45.28	51.09	46.09	49.61	45.34	41.09
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	49.58	45.29	41.06	50.24	45.24	51.06	46.06	49.58	45.29	41.06
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.78	25.51	19.45	28.93	23.93	29.45	24.45	27.78	25.51	19.45
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.11	15.04	9.47	18.57	13.57	19.47	14.47	17.11	15.04	9.47
585	0.0	14.4	107 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	47.74	43.45	39.22	48.40	43.40	49.22	44.22	47.74	43.45	39.22
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.70	43.38	39.18	48.36	43.36	49.18	44.18	47.70	43.38	39.18
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.20	24.91	18.85	28.33	23.33	28.85	23.85	27.20	24.91	18.85
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.65	14.57	8.99	18.10	13.10	18.99	13.99	16.65	14.57	8.99
586	0.0	14.4	108 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	46.94	42.66	38.42	47.60	42.60	48.42	43.42	46.94	42.66	38.42
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.89	42.58	38.36	47.55	42.55	48.36	43.36	46.89	42.58	38.36
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.18	24.90	18.85	28.32	23.32	28.85	23.85	27.18	24.90	18.85
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.93	14.84	9.25	18.37	13.37	19.25	14.25	16.93	14.84	9.25
587	0.0	14.4	109 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	45.92	41.64	37.39	46.58	41.58	47.39	42.39	45.92	41.64	37.39

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.85	41.54	37.33	46.51	41.51	47.33	42.33	45.85	41.54	37.33
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.99	24.71	18.65	28.13	23.13	28.65	23.65	26.99	24.71	18.65
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.85	14.76	9.16	18.29	13.29	19.16	14.16	16.85	14.76	9.16
588	0.0	14.4	110 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	45.06	40.79	36.53	45.72	40.72	46.53	41.53	45.06	40.79	36.53
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.98	40.67	36.46	45.64	40.64	46.46	41.46	44.98	40.67	36.46
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.88	24.60	18.55	28.02	23.02	28.55	23.55	26.88	24.60	18.55
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.18	15.07	9.46	18.60	13.60	19.46	14.46	17.18	15.07	9.46
589	0.0	14.4	111 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	44.47	40.21	35.95	45.14	40.14	45.95	40.95	44.47	40.21	35.95
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.38	40.06	35.85	45.03	40.03	45.85	40.85	44.38	40.06	35.85
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.25	24.97	18.93	28.40	23.40	28.93	23.93	27.25	24.97	18.93
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.74	15.61	9.99	19.15	14.15	19.99	14.99	17.74	15.61	9.99
590	0.0	14.4	112 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	43.97	39.71	35.44	44.63	39.63	45.44	40.44	43.97	39.71	35.44
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.87	39.55	35.34	44.52	39.52	45.34	40.34	43.87	39.55	35.34
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.98	24.70	18.66	28.13	23.13	28.66	23.66	26.98	24.70	18.66
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.80	15.66	10.01	19.19	14.19	20.01	15.01	17.80	15.66	10.01
591	0.0	14.4	113 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	44.16	39.92	35.64	44.83	39.83	45.64	40.64	44.16	39.92	35.64
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.07	39.76	35.54	44.73	39.73	45.54	40.54	44.07	39.76	35.54
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.12	24.85	18.81	28.27	23.27	28.81	23.81	27.12	24.85	18.81
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.61	16.42	10.72	19.95	14.95	20.72	15.72	18.61	16.42	10.72
592	0.0	14.4	121 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	44.18	39.91	35.65	44.84	39.84	45.65	40.65	44.18	39.91	35.65
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.07	39.74	35.54	44.72	39.72	45.54	40.54	44.07	39.74	35.54
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.28	25.01	18.98	28.44	23.44	28.98	23.98	27.28	25.01	18.98
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.73	16.56	10.88	20.09	15.09	20.88	15.88	18.73	16.56	10.88
593	0.0	14.4	122 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	44.48	40.21	35.96	45.15	40.15	45.96	40.96	44.48	40.21	35.96
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.40	40.07	35.87	45.05	40.05	45.87	40.87	44.40	40.07	35.87
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.86	24.58	18.54	28.01	23.01	28.54	23.54	26.86	24.58	18.54
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.70	15.57	9.93	19.10	14.10	19.93	14.93	17.70	15.57	9.93
594	0.0	14.4	123 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	45.09	40.82	36.57	45.76	40.76	46.57	41.57	45.09	40.82	36.57
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.02	40.71	36.49	45.68	40.68	46.49	41.49	45.02	40.71	36.49
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.57	24.29	18.24	27.71	22.71	28.24	23.24	26.57	24.29	18.24
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.21	15.09	9.47	18.62	13.62	19.47	14.47	17.21	15.09	9.47
595	0.0	14.4	124 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	45.84	41.57	37.32	46.51	41.51	47.32	42.32	45.84	41.57	37.32
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.79	41.48	37.26	46.45	41.45	47.26	42.26	45.79	41.48	37.26
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.55	24.27	18.22	27.69	22.69	28.22	23.22	26.55	24.27	18.22
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.91	14.81	9.20	18.34	13.34	19.20	14.20	16.91	14.81	9.20
596	0.0	14.4	125 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	46.72	42.44	38.20	47.38	42.38	48.20	43.20	46.72	42.44	38.20
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.67	42.37	38.15	47.33	42.33	48.15	43.15	46.67	42.37	38.15
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.45	24.17	18.12	27.59	22.59	28.12	23.12	26.45	24.17	18.12
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.49	14.39	8.79	17.92	12.92	18.79	13.79	16.49	14.39	8.79
597	0.0	14.4	126 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	48.28	44.01	39.77	48.95	43.95	49.77	44.77	48.28	44.01	39.77
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.25	43.96	39.73	48.91	43.91	49.73	44.73	48.25	43.96	39.73
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.60	24.32	18.27	27.74	22.74	28.27	23.27	26.60	24.32	18.27
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.52	14.42	8.83	17.96	12.96	18.83	13.83	16.52	14.42	8.83
598	0.0	14.4	127 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	52.43	48.14	43.91	53.09	48.09	53.91	48.91	52.43	48.14	43.91
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	52.42	48.11	43.89	53.08	48.08	53.89	48.89	52.42	48.11	43.89
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.60	25.32	19.26	28.74	23.74	29.26	24.26	27.60	25.32	19.26
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.99	14.91	9.34	18.45	13.45	19.34	14.34	16.99	14.91	9.34
599	0.0	14.4	128 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	52.33	48.06	43.81	53.00	48.00	53.81	48.81	52.33	48.06	43.81
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	52.32	48.04	43.80	52.98	47.98	53.80	48.80	52.32	48.04	43.80
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.00	23.73	17.67	27.15	22.15	27.67	22.67	26.00	23.73	17.67
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.77	14.67	9.08	18.21	13.21	19.08	14.08	16.77	14.67	9.08
600	0.0	14.4	129 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	50.40	46.10	41.88	51.06	46.06	51.88	46.88	50.40	46.10	41.88

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	50.38	46.07	41.86	51.04	46.04	51.86	46.86	50.38	46.07	41.86
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.78	23.51	17.45	26.93	21.93	27.45	22.45	25.78	23.51	17.45
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.08	14.95	9.33	18.49	13.49	19.33	14.33	17.08	14.95	9.33
601	0.0	14.4	130 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	48.76	44.45	40.23	49.42	44.42	50.23	45.23	48.76	44.45	40.23
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.73	44.41	40.21	49.39	44.39	50.21	45.21	48.73	44.41	40.21
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.85	23.58	17.53	27.00	22.00	27.53	22.53	25.85	23.58	17.53
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.49	15.34	9.67	18.86	13.86	19.67	14.67	17.49	15.34	9.67
602	0.0	14.4	131 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	47.60	43.31	39.08	48.26	43.26	49.08	44.08	47.60	43.31	39.08
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.57	43.26	39.04	48.23	43.23	49.04	44.04	47.57	43.26	39.04
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.37	23.10	17.06	26.52	21.52	27.06	22.06	25.37	23.10	17.06
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.63	15.44	9.73	18.96	13.96	19.73	14.73	17.63	15.44	9.73
603	0.0	14.4	132 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	47.66	43.47	39.15	48.34	43.34	49.15	44.15	47.66	43.47	39.15
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.62	43.42	39.12	48.31	43.31	49.12	44.12	47.62	43.42	39.12
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.58	23.32	17.28	26.74	21.74	27.28	22.28	25.58	23.32	17.28
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.14	15.91	10.14	19.42	14.42	20.14	15.14	18.14	15.91	10.14
604	0.0	14.4	141 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	50.79	46.52	42.28	51.46	46.46	52.28	47.28	50.79	46.52	42.28
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	50.78	46.49	42.26	51.44	46.44	52.26	47.26	50.78	46.49	42.26
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.58	23.29	17.22	26.71	21.71	27.22	22.22	25.58	23.29	17.22
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.20	15.05	9.41	18.59	13.59	19.41	14.41	17.20	15.05	9.41
605	0.0	14.4	140 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	49.24	44.99	40.73	49.91	44.91	50.73	45.73	49.24	44.99	40.73
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	49.22	44.95	40.70	49.89	44.89	50.70	45.70	49.22	44.95	40.70
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.73	23.44	17.39	26.87	21.87	27.39	22.39	25.73	23.44	17.39
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	19.56	17.30	11.50	20.81	15.81	21.50	16.50	19.56	17.30	11.50
606	0.0	14.7	139 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	50.36	46.29	41.88	51.08	46.08	51.88	46.88	50.36	46.29	41.88
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	50.31	46.23	41.84	51.03	46.03	51.84	46.84	50.31	46.23	41.84
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	29.07	26.89	20.89	30.30	25.30	30.89	25.89	29.07	26.89	20.89
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	23.53	21.26	15.44	24.77	19.77	25.44	20.44	23.53	21.26	15.44
607	0.0	14.7	138 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	48.77	44.63	40.28	49.47	44.47	50.28	45.28	48.77	44.63	40.28
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.74	44.59	40.25	49.44	44.44	50.25	45.25	48.74	44.59	40.25
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.08	22.81	16.75	26.23	21.23	26.75	21.75	25.08	22.81	16.75
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	21.40	19.07	13.19	22.58	17.58	23.19	18.19	21.40	19.07	13.19
608	0.0	14.7	137 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	47.15	42.94	38.64	47.83	42.83	48.64	43.64	47.15	42.94	38.64
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.10	42.86	38.59	47.78	42.78	48.59	43.59	47.10	42.86	38.59
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.22	23.98	17.94	27.39	22.39	27.94	22.94	26.22	23.98	17.94
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	20.86	18.57	12.75	22.09	17.09	22.75	17.75	20.86	18.57	12.75
609	0.0	14.7	136 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	46.22	41.98	37.70	46.89	41.89	47.70	42.70	46.22	41.98	37.70
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.18	41.91	37.65	46.84	41.84	47.65	42.65	46.18	41.91	37.65
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.46	23.19	17.14	26.61	21.61	27.14	22.14	25.46	23.19	17.14
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	20.04	17.73	11.87	21.24	16.24	21.87	16.87	20.04	17.73	11.87
610	0.0	14.7	135 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	46.71	42.48	38.19	47.38	42.38	48.19	43.19	46.71	42.48	38.19
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.66	42.41	38.15	47.33	42.33	48.15	43.15	46.66	42.41	38.15
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.67	23.41	17.37	26.83	21.83	27.37	22.37	25.67	23.41	17.37
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	19.80	17.52	11.69	21.03	16.03	21.69	16.69	19.80	17.52	11.69
611	0.0	14.7	134 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	45.40	41.18	36.88	46.07	41.07	46.88	41.88	45.40	41.18	36.88
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.32	41.06	36.80	45.99	40.99	46.80	41.80	45.32	41.06	36.80
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.62	24.39	18.38	27.81	22.81	28.38	23.38	26.62	24.39	18.38
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	21.64	19.35	13.51	22.86	17.86	23.51	18.51	21.64	19.35	13.51
612	0.0	14.7	133 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	50.98	46.95	42.51	51.71	46.71	52.51	47.51	50.98	46.95	42.51
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	50.95	46.91	42.49	51.68	46.68	52.49	47.49	50.95	46.91	42.49
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.55	25.33	19.33	28.75	23.75	29.33	24.33	27.55	25.33	19.33
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	22.17	19.88	14.04	23.39	18.39	24.04	19.04	22.17	19.88	14.04
613	0.0	14.7	120 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	44.31	40.09	35.78	44.98	39.98	45.78	40.78	44.31	40.09	35.78

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.11	39.77	35.56	44.75	39.75	45.56	40.56	44.11	39.77	35.56
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	29.96	27.75	21.73	31.16	26.16	31.73	26.73	29.96	27.75	21.73
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	23.51	21.26	15.48	24.78	19.78	25.48	20.48	23.51	21.26	15.48
614	0.0	14.7	119 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	43.63	39.34	35.08	44.28	39.28	45.08	40.08	43.63	39.34	35.08
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.50	39.12	34.94	44.13	39.13	44.94	39.94	43.50	39.12	34.94
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.51	25.27	19.23	28.68	23.68	29.23	24.23	27.51	25.27	19.23
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	21.33	19.06	13.26	22.58	17.58	23.26	18.26	21.33	19.06	13.26
615	0.0	14.7	118 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	43.90	39.61	35.36	44.56	39.56	45.36	40.36	43.90	39.61	35.36
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.80	39.44	35.24	44.44	39.44	45.24	40.24	43.80	39.44	35.24
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.98	24.74	18.70	28.15	23.15	28.70	23.70	26.98	24.74	18.70
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	19.87	17.63	11.86	21.15	16.15	21.86	16.86	19.87	17.63	11.86
616	0.0	14.7	117 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	44.20	39.87	35.64	44.84	39.84	45.64	40.64	44.20	39.87	35.64
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.12	39.74	35.56	44.75	39.75	45.56	40.56	44.12	39.74	35.56
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.08	23.81	17.76	27.23	22.23	27.76	22.76	26.08	23.81	17.76
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.32	16.09	10.33	19.61	14.61	20.33	15.33	18.32	16.09	10.33
617	0.0	14.7	116 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	44.01	39.69	35.46	44.66	39.66	45.46	40.46	44.01	39.69	35.46
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.92	39.54	35.36	44.55	39.55	45.36	40.36	43.92	39.54	35.36
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.55	24.29	18.26	27.71	22.71	28.26	23.26	26.55	24.29	18.26
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.98	16.74	10.98	20.26	15.26	20.98	15.98	18.98	16.74	10.98
618	0.0	14.7	115 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	43.94	39.66	35.40	44.60	39.60	45.40	40.40	43.94	39.66	35.40
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.81	39.44	35.25	44.44	39.44	45.25	40.25	43.81	39.44	35.25
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	28.02	25.79	19.79	29.21	24.21	29.79	24.79	28.02	25.79	19.79
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	20.86	18.63	12.87	22.15	17.15	22.87	17.87	20.86	18.63	12.87
619	0.0	14.7	114 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	43.99	39.90	35.49	44.70	39.70	45.49	40.49	43.99	39.90	35.49
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.70	39.45	35.17	44.37	39.37	45.17	40.17	43.70	39.45	35.17
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	31.28	29.10	23.12	32.51	27.51	33.12	28.12	31.28	29.10	23.12
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	24.24	21.97	16.16	25.48	20.48	26.16	21.16	24.24	21.97	16.16
620	0.0	14.7	93 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	41.94	37.62	33.36	42.57	37.57	43.36	38.36	41.94	37.62	33.36
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	41.67	37.17	33.06	42.26	37.26	43.06	38.06	41.67	37.17	33.06
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	28.97	26.74	20.74	30.16	25.16	30.74	25.74	28.97	26.74	20.74
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	21.95	19.69	13.90	23.21	18.21	23.90	18.90	21.95	19.69	13.90
621	0.0	14.7	92 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	43.12	38.81	34.56	43.76	38.76	44.56	39.56	43.12	38.81	34.56
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.94	38.52	34.36	43.56	38.56	44.36	39.36	42.94	38.52	34.36
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	28.50	26.27	20.26	29.69	24.69	30.26	25.26	28.50	26.27	20.26
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	21.03	18.79	13.02	22.31	17.31	23.02	18.02	21.03	18.79	13.02
622	0.0	14.7	91 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	42.78	38.44	34.22	43.42	38.42	44.22	39.22	42.78	38.44	34.22
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.62	38.19	34.05	43.24	38.24	44.05	39.05	42.62	38.19	34.05
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.66	25.41	19.39	28.83	23.83	29.39	24.39	27.66	25.41	19.39
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	19.49	17.26	11.51	20.78	15.78	21.51	16.51	19.49	17.26	11.51
623	0.0	14.7	90 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	43.26	38.97	34.72	43.92	38.92	44.72	39.72	43.26	38.97	34.72
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.14	38.77	34.59	43.78	38.78	44.59	39.59	43.14	38.77	34.59
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.11	24.86	18.82	28.28	23.28	28.82	23.82	27.11	24.86	18.82
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.89	16.64	10.86	20.16	15.16	20.86	15.86	18.89	16.64	10.86
624	0.0	14.7	89 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	42.75	38.43	34.20	43.40	38.40	44.20	39.20	42.75	38.43	34.20
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.60	38.20	34.04	43.23	38.23	44.04	39.04	42.60	38.20	34.04
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.24	24.99	18.99	28.42	23.42	28.99	23.99	27.24	24.99	18.99
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	19.21	16.95	11.16	20.47	15.47	21.16	16.16	19.21	16.95	11.16
625	0.0	14.7	88 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	42.71	38.42	34.16	43.36	38.36	44.16	39.16	42.71	38.42	34.16
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.53	38.13	33.97	43.16	38.16	43.97	38.97	42.53	38.13	33.97
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.96	25.72	19.70	29.14	24.14	29.70	24.70	27.96	25.72	19.70
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	20.53	18.26	12.46	21.78	16.78	22.46	17.46	20.53	18.26	12.46
626	0.0	14.7	87 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	41.74	37.54	33.20	42.41	37.41	43.20	38.20	41.74	37.54	33.20

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	41.35	36.91	32.77	41.96	36.96	42.77	37.77	41.35	36.91	32.77
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	30.40	28.18	22.20	31.61	26.61	32.20	27.20	30.40	28.18	22.20
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	22.70	20.42	14.60	23.93	18.93	24.60	19.60	22.70	20.42	14.60
627	0.0	14.7	62 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	41.44	37.05	32.84	42.05	37.05	42.84	37.84	41.44	37.05	32.84
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	41.24	36.71	32.61	41.82	36.82	42.61	37.61	41.24	36.71	32.61
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.24	25.00	18.97	28.42	23.42	28.97	23.97	27.24	25.00	18.97
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	20.86	18.56	12.72	22.07	17.07	22.72	17.72	20.86	18.56	12.72
628	0.0	14.7	61 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	42.16	37.73	33.55	42.76	37.76	43.55	38.55	42.16	37.73	33.55
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.03	37.50	33.41	42.61	37.61	43.41	38.41	42.03	37.50	33.41
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.10	23.86	17.84	27.28	22.28	27.84	22.84	26.10	23.86	17.84
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	19.49	17.21	11.40	20.73	15.73	21.40	16.40	19.49	17.21	11.40
629	0.0	14.7	60 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	42.31	37.87	33.71	42.92	37.92	43.71	38.71	42.31	37.87	33.71
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.19	37.68	33.58	42.78	37.78	43.58	38.58	42.19	37.68	33.58
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.76	23.51	17.49	26.93	21.93	27.49	22.49	25.76	23.51	17.49
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.34	16.06	10.25	19.58	14.58	20.25	15.25	18.34	16.06	10.25
630	0.0	14.7	59 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	43.33	39.00	34.77	43.97	38.97	44.77	39.77	43.33	39.00	34.77
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.25	38.86	34.68	43.88	38.88	44.68	39.68	43.25	38.86	34.68
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.50	23.24	17.23	26.67	21.67	27.23	22.23	25.50	23.24	17.23
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.12	15.84	10.02	19.35	14.35	20.02	15.02	18.12	15.84	10.02
631	0.0	14.7	58 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	42.53	38.12	33.94	43.14	38.14	43.94	38.94	42.53	38.12	33.94
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.40	37.91	33.80	43.00	38.00	43.80	38.80	42.40	37.91	33.80
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.48	24.23	18.23	27.66	22.66	28.23	23.23	26.48	24.23	18.23
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.77	16.48	10.64	19.99	14.99	20.64	15.64	18.77	16.48	10.64
632	0.0	14.7	57 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	42.53	38.10	33.94	43.14	38.14	43.94	38.94	42.53	38.10	33.94
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.40	37.89	33.80	42.99	37.99	43.80	38.80	42.40	37.89	33.80
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.54	24.30	18.27	27.72	22.72	28.27	23.27	26.54	24.30	18.27
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.68	16.39	10.56	19.90	14.90	20.56	15.56	18.68	16.39	10.56
633	0.0	14.7	56 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	42.02	37.70	33.43	42.65	37.65	43.43	38.43	42.02	37.70	33.43
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	41.68	37.15	33.06	42.26	37.26	43.06	38.06	41.68	37.15	33.06
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	30.03	27.80	21.80	31.22	26.22	31.80	26.80	30.03	27.80	21.80
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	22.45	20.14	14.29	23.65	18.65	24.29	19.29	22.45	20.14	14.29
634	0.0	14.7	33 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	45.82	41.60	37.28	46.49	41.49	47.28	42.28	45.82	41.60	37.28
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.76	41.51	37.22	46.42	41.42	47.22	42.22	45.76	41.51	37.22
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.27	24.03	18.01	27.45	22.45	28.01	23.01	26.27	24.03	18.01
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	20.40	18.08	12.21	21.59	16.59	22.21	17.21	20.40	18.08	12.21
635	0.0	14.7	32 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	45.62	41.34	37.07	46.27	41.27	47.07	42.07	45.62	41.34	37.07
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.56	41.25	37.00	46.20	41.20	47.00	42.00	45.56	41.25	37.00
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.90	23.66	17.64	27.08	22.08	27.64	22.64	25.90	23.66	17.64
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	19.28	16.98	11.14	20.49	15.49	21.14	16.14	19.28	16.98	11.14
636	0.0	14.7	31 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	44.87	40.53	36.30	45.50	40.50	46.30	41.30	44.87	40.53	36.30
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.81	40.43	36.24	45.44	40.44	46.24	41.24	44.81	40.43	36.24
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.61	23.34	17.33	26.78	21.78	27.33	22.33	25.61	23.34	17.33
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.18	15.88	10.04	19.39	14.39	20.04	15.04	18.18	15.88	10.04
637	0.0	14.7	30 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	45.73	41.48	37.19	46.39	41.39	47.19	42.19	45.73	41.48	37.19
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	45.68	41.40	37.14	46.34	41.34	47.14	42.14	45.68	41.40	37.14
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.27	22.99	16.98	26.43	21.43	26.98	21.98	25.27	22.99	16.98
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.79	15.48	9.63	18.99	13.99	19.63	14.63	17.79	15.48	9.63
638	0.0	14.7	29 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	44.15	39.77	35.57	44.77	39.77	45.57	40.57	44.15	39.77	35.57
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	44.07	39.65	35.49	44.69	39.69	45.49	40.49	44.07	39.65	35.49
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.65	23.39	17.36	26.81	21.81	27.36	22.36	25.65	23.39	17.36
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.96	15.65	9.78	19.15	14.15	19.78	14.78	17.96	15.65	9.78
639	0.0	14.7	28 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	43.87	39.44	35.26	44.47	39.47	45.26	40.26	43.87	39.44	35.26

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	43.78	39.31	35.17	44.38	39.38	45.17	40.17	43.78	39.31	35.17
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.87	23.60	17.56	27.02	22.02	27.56	22.56	25.87	23.60	17.56
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.93	16.61	10.74	20.12	15.12	20.74	15.74	18.93	16.61	10.74
640	0.0	14.7	27 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	42.42	38.04	33.80	43.03	38.03	43.80	38.80	42.42	38.04	33.80
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	42.17	37.62	33.53	42.74	37.74	43.53	38.53	42.17	37.62	33.53
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	29.09	26.85	20.85	30.28	25.28	30.85	25.85	29.09	26.85	20.85
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	22.32	19.97	14.08	23.48	18.48	24.08	19.08	22.32	19.97	14.08
641	0.0	14.7	11 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	46.76	42.45	38.16	47.39	42.39	48.16	43.16	46.76	42.45	38.16
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.71	42.38	38.11	47.33	42.33	48.11	43.11	46.71	42.38	38.11
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.94	23.69	17.66	27.11	22.11	27.66	22.66	25.94	23.69	17.66
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	20.45	18.11	12.19	21.61	16.61	22.19	17.19	20.45	18.11	12.19
642	0.0	14.7	10 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	46.12	41.65	37.46	46.70	41.70	47.46	42.46	46.12	41.65	37.46
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.07	41.57	37.41	46.64	41.64	47.41	42.41	46.07	41.57	37.41
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.95	23.69	17.66	27.11	22.11	27.66	22.66	25.95	23.69	17.66
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.84	16.51	10.63	20.02	15.02	20.63	15.63	18.84	16.51	10.63
643	0.0	14.7	9 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	46.92	42.42	38.24	47.48	42.48	48.24	43.24	46.92	42.42	38.24
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	46.89	42.36	38.20	47.45	42.45	48.20	43.20	46.89	42.36	38.20
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.77	22.49	16.44	25.91	20.91	26.44	21.44	24.77	22.49	16.44
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.34	16.02	10.14	19.52	14.52	20.14	15.14	18.34	16.02	10.14
644	0.0	14.7	8 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	48.84	44.50	40.23	49.46	44.46	50.23	45.23	48.84	44.50	40.23
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.81	44.46	40.20	49.43	44.43	50.20	45.20	48.81	44.46	40.20
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.84	23.59	17.57	27.01	22.01	27.57	22.57	25.84	23.59	17.57
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	19.15	16.81	10.93	20.32	15.32	20.93	15.93	19.15	16.81	10.93
645	0.0	14.7	7 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	48.06	43.54	39.36	48.61	43.61	49.36	44.36	48.06	43.54	39.36
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.03	43.49	39.33	48.58	43.58	49.33	44.33	48.03	43.49	39.33
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.19	22.91	16.85	26.33	21.33	26.85	21.85	25.19	22.91	16.85
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	18.57	16.24	10.35	19.74	14.74	20.35	15.35	18.57	16.24	10.35
646	0.0	14.7	6 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	48.43	43.97	39.77	49.01	44.01	49.77	44.77	48.43	43.97	39.77
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	48.39	43.90	39.72	48.96	43.96	49.72	44.72	48.39	43.90	39.72
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.03	24.76	18.71	28.18	23.18	28.71	23.71	27.03	24.76	18.71
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	21.01	18.67	12.76	22.17	17.17	22.76	17.76	21.01	18.67	12.76
647	0.0	14.7	5 - buitenruimte		vrij				VL	totaal (0)	1	1.5	47.38	42.90	38.72	47.96	42.96	48.72	43.72	47.38	42.90	38.72
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	47.28	42.74	38.62	47.85	42.85	48.62	43.62	47.28	42.74	38.62
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	29.84	27.59	21.56	31.01	26.01	31.56	26.56	29.84	27.59	21.56
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	22.99	20.64	14.72	24.14	19.14	24.72	19.72	22.99	20.64	14.72
648	0.0	14.4	43		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	63.96	59.99	55.51	64.71	59.71	65.51	60.51	63.96	59.99	55.51
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	63.95	59.98	55.50	64.70	59.70	65.50	60.50	63.95	59.98	55.50
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.66	24.47	18.51	27.89	22.89	28.51	23.51	26.66	24.47	18.51
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.40	14.17	8.42	17.69	12.69	18.42	13.42	16.40	14.17	8.42
649	0.0	14.4	75		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	66.35	62.39	57.90	67.10	62.10	67.90	62.90	66.35	62.39	57.90
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	66.35	62.39	57.90	67.10	62.10	67.90	62.90	66.35	62.39	57.90
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	23.82	21.61	15.59	25.02	20.02	25.59	20.59	23.82	21.61	15.59
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	12.52	10.34	4.65	13.87	8.87	14.65	9.65	12.52	10.34	4.65
650	0.0	14.4	76		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	64.22	60.23	55.76	64.96	59.96	65.76	60.76	64.22	60.23	55.76
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	64.22	60.23	55.76	64.96	59.96	65.76	60.76	64.22	60.23	55.76
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.65	22.42	16.43	25.85	20.85	26.43	21.43	24.65	22.42	16.43
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.32	13.08	7.33	16.60	11.60	17.33	12.33	15.32	13.08	7.33
651	0.0	14.4	103		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	64.02	60.05	55.57	64.77	59.77	65.57	60.57	64.02	60.05	55.57
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	64.02	60.04	55.57	64.76	59.76	65.57	60.57	64.02	60.04	55.57
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.71	23.51	17.49	26.92	21.92	27.49	22.49	25.71	23.51	17.49
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.10	13.90	8.18	17.42	12.42	18.18	13.18	16.10	13.90	8.18
652	0.0	14.4	104		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	66.28	62.31	57.83	67.03	62.03	67.83	62.83	66.28	62.31	57.83

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	66.28	62.31	57.83	67.03	62.03	67.83	62.83	66.28	62.31	57.83
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.42	24.19	18.17	27.61	22.61	28.17	23.17	26.42	24.19	18.17
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.97	14.74	8.99	18.26	13.26	18.99	13.99	16.97	14.74	8.99
653	0.0	14.4	127		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	66.32	62.36	57.87	67.07	62.07	67.87	62.87	66.32	62.36	57.87
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	66.32	62.35	57.87	67.07	62.07	67.87	62.87	66.32	62.35	57.87
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	29.69	27.51	21.50	30.91	25.91	31.50	26.50	29.69	27.51	21.50
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	19.87	17.68	11.96	21.20	16.20	21.96	16.96	19.87	17.68	11.96
654	0.0	14.4	128		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	66.42	62.46	57.97	67.17	62.17	67.97	62.97	66.42	62.46	57.97
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	66.42	62.46	57.97	67.17	62.17	67.97	62.97	66.42	62.46	57.97
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.77	24.59	18.57	27.99	22.99	28.57	23.57	26.77	24.59	18.57
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.57	14.47	8.88	18.01	13.01	18.88	13.88	16.57	14.47	8.88
655	0.0	14.4	141		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	66.16	62.20	57.71	66.91	61.91	67.71	62.71	66.16	62.20	57.71
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	66.16	62.20	57.71	66.91	61.91	67.71	62.71	66.16	62.20	57.71
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	23.04	20.83	14.80	24.24	19.24	24.80	19.80	23.04	20.83	14.80
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	15.85	13.81	8.29	17.35	12.35	18.29	13.29	15.85	13.81	8.29
656	0.0	14.4	141		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	66.00	62.03	57.55	66.75	61.75	67.55	62.55	66.00	62.03	57.55
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	66.00	62.03	57.55	66.75	61.75	67.55	62.55	66.00	62.03	57.55
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	27.47	25.32	19.32	28.71	23.71	29.32	24.32	27.47	25.32	19.32
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	17.61	15.54	9.97	19.07	14.07	19.97	14.97	17.61	15.54	9.97
657	0.0	14.4	128		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	63.49	59.52	55.04	64.24	59.24	65.04	60.04	63.49	59.52	55.04
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	63.48	59.52	55.04	64.23	59.23	65.04	60.04	63.48	59.52	55.04
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	21.43	19.14	13.07	22.56	17.56	23.07	18.07	21.43	19.14	13.07
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	9.84	7.78	2.22	11.32	6.32	12.22	7.22	9.84	7.78	2.22
658	0.0	14.4	127		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	65.68	61.71	57.23	66.43	61.43	67.23	62.23	65.68	61.71	57.23
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	65.68	61.71	57.23	66.43	61.43	67.23	62.23	65.68	61.71	57.23
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	29.38	27.22	21.22	30.62	25.62	31.22	26.22	29.38	27.22	21.22
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	19.31	17.11	11.39	20.63	15.63	21.39	16.39	19.31	17.11	11.39
659	0.0	14.4	104		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	63.18	59.20	54.73	63.92	58.92	64.73	59.73	63.18	59.20	54.73
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	63.18	59.20	54.73	63.92	58.92	64.73	59.73	63.18	59.20	54.73
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	23.37	21.09	15.04	24.51	19.51	25.04	20.04	23.37	21.09	15.04
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	10.72	8.68	3.15	12.22	7.22	13.15	8.15	10.72	8.68	3.15
660	0.0	14.4	103		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	64.10	60.13	55.65	64.85	59.85	65.65	60.65	64.10	60.13	55.65
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	64.10	60.13	55.65	64.85	59.85	65.65	60.65	64.10	60.13	55.65
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.61	23.40	17.38	26.81	21.81	27.38	22.38	25.61	23.40	17.38
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	13.61	11.47	5.82	15.00	10.00	15.82	10.82	13.61	11.47	5.82
661	0.0	14.4	76		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	61.78	57.80	53.33	62.52	57.52	63.33	58.33	61.78	57.80	53.33
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	61.78	57.80	53.33	62.52	57.52	63.33	58.33	61.78	57.80	53.33
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.01	21.80	15.82	25.22	20.22	25.82	20.82	24.01	21.80	15.82
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	11.73	9.61	3.98	13.14	8.14	13.98	8.98	11.73	9.61	3.98
662	0.0	14.4	75		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	66.39	62.42	57.94	67.14	62.14	67.94	62.94	66.39	62.42	57.94
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	66.39	62.42	57.94	67.14	62.14	67.94	62.94	66.39	62.42	57.94
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	25.10	22.90	16.90	26.31	21.31	26.90	21.90	25.10	22.90	16.90
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	13.52	11.36	5.68	14.88	9.88	15.68	10.68	13.52	11.36	5.68
663	0.0	14.4	43		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	62.62	58.65	54.17	63.37	58.37	64.17	59.17	62.62	58.65	54.17
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	62.62	58.64	54.17	63.36	58.36	64.17	59.17	62.62	58.64	54.17
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	26.38	24.19	18.24	27.62	22.62	28.24	23.24	26.38	24.19	18.24
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	16.11	13.90	8.17	17.42	12.42	18.17	13.17	16.11	13.90	8.17
664	0.0	14.4	19		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	63.97	59.99	55.52	64.71	59.71	65.52	60.52	63.97	59.99	55.52
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	63.97	59.99	55.52	64.71	59.71	65.52	60.52	63.97	59.99	55.52
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	24.03	21.79	15.82	25.23	20.23	25.82	20.82	24.03	21.79	15.82
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	13.60	11.48	5.86	15.01	10.01	15.86	10.86	13.60	11.48	5.86
665	0.0	14.4	18		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	63.60	59.63	55.15	64.35	59.35	65.15	60.15	63.60	59.63	55.15

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag (^) VL: ex. optrektoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	63.60	59.63	55.15	64.35	59.35	65.15	60.15	63.60	59.63	55.15
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	22.77	20.55	14.59	23.99	18.99	24.59	19.59	22.77	20.55	14.59
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	11.63	9.42	3.69	12.94	7.94	13.69	8.69	11.63	9.42	3.69
666	0.0	14.4	1		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	65.82	61.81	57.37	66.56	61.56	67.37	62.37	65.82	61.81	57.37
									VL	Galgkade (1)	1	1.5	65.81	61.80	57.36	66.55	61.55	67.36	62.36	65.81	61.80	57.36
									VL	Parallelweg (2)	1	1.5	32.79	30.60	24.62	34.02	29.02	34.62	29.62	32.79	30.60	24.62
									VL	Interne wegen 30 k	1	1.5	19.59	17.50	11.91	21.03	16.03	21.91	16.91	19.59	17.50	11.91

Rijlijnen

nr	z,gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%	periode	Intensiteiten %	licht	middel	zwaar	motor	snelheden licht	middel	zwaar	motor
2	13.7	405	01 glad asfalt/DAB		Galgkade (1)	Deltaweg/Galgkade			9719.0	☐	dag		572.00	41.00	27.00		50	50	50	
											avond		302.00	6.00	5.00		50	50	50	
											nacht		87.00	4.00	4.00		50	50	50	
3	13.7	55	01 glad asfalt/DAB		Galgkade (1)	Galgkade			9486.0	☐	dag		557.00	41.00	27.00		50	50	50	
											avond		294.00	6.00	5.00		50	50	50	
											nacht		85.00	4.00	4.00		50	50	50	
5	13.5	56	01 glad asfalt/DAB		Parallelweg (2)	Parallelweg			2656.0	☐	dag		164.00	2.00	1.00		50	50	50	
											avond		105.00	1.00	.00		50	50	50	
											nacht		28.00	.00	.00		50	50	50	
6	13.5	124	01 glad asfalt/DAB		Parallelweg (2)	Parallelweg			2956.0	☐	dag		182.00	3.00	1.00		50	50	50	
											avond		117.00	1.00	.00		50	50	50	
											nacht		31.00	.00	.00		50	50	50	
7	13.5	165	01 glad asfalt/DAB		Parallelweg (2)	Parallelweg			2025.0	☐	dag		124.00	2.00	1.00		50	50	50	
											avond		80.00	1.00	.00		50	50	50	
											nacht		21.00	.00	.00		50	50	50	
8	13.5	251	01 glad asfalt/DAB		Parallelweg (2)	Parallelweg			2331.0	☐	dag		143.00	2.00	1.00		50	50	50	
											avond		92.00	1.00	.00		50	50	50	
											nacht		24.00	.00	.00		50	50	50	
9	14.7	415	01 glad asfalt/DAB		Interne wegen 30 km/uu	Zuidelijke ontsluiting			110.0	☐	dag		7.00	.00	.00		30	30	30	
											avond		4.00	.00	.00		30	30	30	
											nacht		1.00	.00	.00		30	30	30	
10	13.5	308	01 glad asfalt/DAB		Interne wegen 30 km/uu	Noordelijke ontsluiti			176.0	☐	dag		11.00	.00	.00		30	30	30	
											avond		7.00	.00	.00		30	30	30	
											nacht		2.00	.00	.00		30	30	30	
11	13.7	194	01 glad asfalt/DAB		Galgkade (1)	Galgkade			9742.0	☐	dag		587.00	42.00	27.00		50	50	50	
											avond		277.00	6.00	5.00		50	50	50	
											nacht		81.00	4.00	4.00		50	50	50	
12	13.5	267	01 glad asfalt/DAB		Interne wegen 30 km/uu	Noordelijke ontsluiti			237.0	☐	dag		15.00	.00	.00		30	30	30	
											avond		10.00	.00	.00		30	30	30	
											nacht		3.00	.00	.00		30	30	30	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
251	1764	100.0	bodemgebie
252	675	100.0	bodemgebie
253	738	100.0	bodemgebie
254	1306	100.0	Bodemgebie
255	1451	100.0	Bodemgebie
256	446	100.0	Grasvlak
257	1087	100.0	Grasvlak
258	437	100.0	VOTTV, tan
259	493	100.0	VLAK 12,
260	223	100.0	VLAK 13,
261	444	100.0	VOTTV, tan
262	377	100.0	VOTTV, tan
263	349	100.0	VOTTV, tan
264	21	.0	Verwo - te
265	507	50.0	Bedrijfste
266	892	50.0	Bedrijfste
267	149	50.0	Avezaat -
268	220	50.0	Avezaat -
269	165	50.0	Avezaat -
270	115	50.0	Primakabin
271	120	50.0	Primakabin
272	257	50.0	derden - b
273	187	50.0	derden - b
274	249	50.0	derden - b
275	113	50.0	derden - b
276	366	.0	Schiedamse
277	64	.0	Schiedamse
278	151	.0	Schiedamse
279	218	.0	Schiedamse
280	137	.0	Schiedamse
281	309	.0	Schiedamse
282	423	50.0	Bedrijfste
283	718	100.0	Grasvlak
285	438	100.0	Grasvlak
286	1025	30.0	terreinbod
287	397	30.0	terreinbod
288	250	100.0	zachte bod
289	813	100.0	Zachte bod
290	622	100.0	Zachte bod
291	268	100.0	Zachte bod
292	473	100.0	Zachte bod
293	393	100.0	Zachte bod
294	431	100.0	Zachte bod
295	245	100.0	Zachte bod
296	209	100.0	Zachte bod
297	312	100.0	Zachte bod
298	252	100.0	Zachte bod
299	223	100.0	Zachte bod
300	526	100.0	Zachte bod
304	281	100.0	Zachte bod
305	279	100.0	Zachte bod

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
306	222	100.0	Zachte bod
307	107	100.0	Zachte bod
308	410	100.0	Zachte bod
309	238	100.0	Zachte bod
310	124	100.0	Zachte bod
311	229	100.0	Zachte bod
312	77	100.0	Zachte bod
313	172	100.0	Zachte bod
314	160	100.0	Zachte bod
315	179	100.0	Zachte bod
316	179	100.0	Zachte bod
317	261	100.0	Zachte bod
318	306	100.0	Zachte bod
319	71	50.0	terrein va
320	233	100.0	Zachte bod
321	256	100.0	Zachte bod
322	237	100.0	Zachte bod
323	250	100.0	Zachte bod
324	287	100.0	Zachte bod
325	255	100.0	Zachte bod
326	220	100.0	Zachte bod
327	202	100.0	Zachte bod
328	203	100.0	Zachte bod
329	148	100.0	Zachte bod
330	286	100.0	Zachte bod
331	203	100.0	Zachte bod
332	353	100.0	Zachte bod
333	275	100.0	Zachte bod
334	683	100.0	Zachte bod
335	405	100.0	Zachte bod
336	217	100.0	Zachte bod
337	335	100.0	Zachte bod
338	427	100.0	Zachte bod
339	189	100.0	Zachte bod
340	203	100.0	Zachte bod
341	129	100.0	Zachte bod
342	91	100.0	Zachte bod
343	69	100.0	Zachte bod
344	43	100.0	Zachte bod
345	56	100.0	Zachte bod
346	77	100.0	Zachte bod
347	78	100.0	Zachte bod
348	73	100.0	Zachte bod
349	201	100.0	Zachte bod
350	47	100.0	Zachte bod
351	112	100.0	Zachte bod
352	77	100.0	Zachte bod
353	292	100.0	Zachte bod
354	98	100.0	Zachte bod
355	197	100.0	Zachte bod
356	156	100.0	Zachte bod
357	105	100.0	Zachte bod
358	110	100.0	Zachte bod
359	176	100.0	Zachte bod

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
360	210	100.0	Zachte bod
361	127	100.0	Zachte bod
362	104	100.0	Zachte bod
363	155	100.0	Zachte bod
364	227	100.0	Zachte bod
365	79	100.0	Zachte bod
366	42	100.0	Zachte bod
367	148	100.0	Zachte bod
368	134	100.0	Zachte bod
369	142	100.0	Zachte bod
370	165	100.0	Zachte bod
371	168	100.0	Zachte bod
372	124	100.0	Zachte bod
373	187	100.0	Zachte bod
374	139	100.0	Zachte bod
375	164	100.0	Zachte bod
376	268	100.0	Zachte bod
377	235	100.0	Zachte bod
378	947	100.0	Bodemgebie
379	506	100.0	Bodemgebie
380	345	100.0	Mostert Ab
381	339	100.0	Mostert Ab
382	437	100.0	Mostert Ab
383	98	100.0	Mostert Ab
384	140	100.0	Mostert Ab
385	597	100.0	lever, bod
386	379	100.0	lever, bod
387	292	100.0	lever, bod
388	149	100.0	grasvlak
389	236	100.0	grasvlak
390	532	100.0	Zachte bod
391	449	100.0	Zachte bod
392	344	100.0	Zachte bod
393	361	.0	Zachte bod
394	95	.0	Zachte bod
407	533	.0	
408	156	.0	
409	75	.0	
416	1214	100.0	
417	734	100.0	
418	662	100.0	

Bijlage 9b

In- en uitvoer industrielawaai

Projectgegevens

projectnaam: Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever: OMA Hoek van Holland
adviseur: ir. G.J. Dethmers
databaseversie: 868
situatie: 20160816 - Definitief
uitsnede: Botlek Pernis

omschrijving	industrielawaai
rekenhart:	10.36 19.03.2015
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	n.v.t.
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☑
standaard bodemabsorptie:	0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	12-08-2016
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	23:37
maximum aantal reflecties:	1
minimum zichthoek reflecties:	n.v.t.
maximum sectorhoek:	n.v.t.
vaste sectorhoek:	n.v.t.
methode aftrek110g:	
rekenmethode:	HMRI 1999
meteo correctie:	☑
jaargetijde zomer:	☐
opmerking	

Gebouwen

				noklijn			reflectie			gevel	gekoppeld			
nr	adres	z,gem	m,gem	noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	1	2	3	4	vl/rl	il	soort geb.	kenmerk
1		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
2		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
3		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
4		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
5		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
6		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
7		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
8		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
9		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
10		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
11		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
12		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
13		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
14		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
15		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
16		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
17		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
18		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
19		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
20		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
21		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
24		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
25		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
26		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
27		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
28		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
29		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
30		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
31		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
32		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
33		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
34		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
35		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
36		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
37		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
38		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
39		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
40		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
41		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
42		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
43		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
44		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
45		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
46		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
47		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
48		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
49		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

nr	adres	z,gem	m,gem	noklijn noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie 1	reflectie 2	reflectie 3	reflectie 4	gevel vl/rl	gekoppeld il	soort geb.	kenmerk
50		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
51		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
52		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
53		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
54		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
55		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
56		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
57		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
58		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
59		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
60		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
61		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
62		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
63		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
64		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
65		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
66		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
67		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
68		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
69		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
70		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
71		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
72		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
73		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
74		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
75		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
76		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
77		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
78		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
79		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
80		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
81		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
82		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
83		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
84		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
85		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
86		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
87		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
88		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
89		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
90		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
91		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
92		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
93		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
94		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
95		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
96		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
97		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
98		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
99		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

nr	adres	z,gem	m,gem	noklijn noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie 1	reflectie 2	reflectie 3	reflectie 4	gevel vl/rl	gekoppeld il	soort geb.	kenmerk
100		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
101		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
102		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
103		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
104		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
105		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
106		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
107		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
108		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	17.0	10.0	700	dijk - A15/Merseyweg	10	
2	17.0	10.0	828	dijk - A15/Merseyweg	10	
3	17.0	10.0	589	dijk - A15/Merseyweg	10	
4	17.0	10.0	274	dijk - A15/Merseyweg	10	
5	17.0	10.0	2702	dijk - A15/Merseyweg	10	
6	17.0	10.0	398	dijk - A15/Merseyweg	10	
7	17.0	10.0	315	dijk - A15/Merseyweg	10	
8	17.0	10.0	307	dijk - A15/Merseyweg	10	
9	17.0	10.0	361	dijk - A15/Merseyweg	10	
10	17.0	10.0	330	dijk - A15/Merseyweg	10	
11	17.0	10.0	233	dijk - A15/Merseyweg	10	
12	17.0	10.0	221	dijk - A15/Merseyweg	10	
13	17.0	10.0	221	dijk - A15/Merseyweg	10	
14	17.0	10.0	276	dijk - A15/Merseyweg	10	
15	17.0	10.0	265	dijk - A15/Merseyweg	10	
16	17.0	10.0	286	dijk - A15/Merseyweg	10	
17	17.0	10.0	879	dijk - A15/Merseyweg	10	
18	17.0	10.0	1386	dijk - A15/Merseyweg	10	
19	17.5	10.0	300	dijk - A15/Merseyweg	10	
20	18.0	10.0	344	dijk - A15/Merseyweg	10	
21	18.0	10.0	300	dijk - A15/Merseyweg	10	
22	13.0	10.0	651	dijk - Calandkanaal west	10	
23	13.0	10.0	637	dijk - Calandkanaal west	10	
24	23.0	10.0	222	dijk - Calandkanaal west	10	
25	23.0	10.0	384	dijk - Calandkanaal west	10	
26	23.0	10.0	524	dijk - Calandkanaal west	10	
27	16.4	10.0	582	Dijk Rozenburg-Oost	20	
28	16.4	10.0	201	Dijk Rozenburg Oost	20	
29	16.4	10.0	421	Dijk Rozenburg Oost	20	
30	16.4	10.0	570	Dijk Rozenburg Oost	20	
31	15.5	10.0	1134	Maassluissedijk	20	
32	15.5	10.0	517	Maassluissedijk	20	
33	15.5	10.0	2974	Maassluissedijk	20	
34	15.5	10.0	414	Maassluissedijk	20	
35	17.0	10.0	2322	Boulevard (Rozenburg)	20	
36	15.0	10.0	3645	Europaweg (Rozenburg)	20	
37	15.0	10.0	991	Europaweg (Rozenburg)	20	
38	15.0	10.0	276	Noordzeeweg (Rozenburg)	20	
39	16.0	10.0	984	dijk Hartelkanaal	20	
40	16.0	10.0	2958	dijk Hartelkanaal	20	
41	16.0	10.0	1871	dijk Hartelkanaal	20	
42	16.0	10.0	1685	dijk Hartelkanaal	20	
43	16.0	10.0	3445	dijk Hartelkanaal	20	
44	16.0	10.0	3596	dijk Hartelkanaal	20	
45	16.0	10.0	189	dijk Hartelkanaal	20	
46	15.0	10.0	1465	dijk zwartewaal	20	
47	15.0	10.0	388	dijk zwartewaal	20	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
48	14.5	10.0	1978	Maassluissedijk	20	
49	14.5	10.0	1571	Maassluissedijk	20	
50	14.0	10.0	1002	Deltaweg (spoorlijn)	20	
51	14.0	10.0	500	Deltaweg (spoorlijn)	20	
52	15.0	10.0	412	dijk bij hoogvliet	20	
53	15.0	10.0	291	dijk bij hoogvliet	20	
54	13.0	10.0	2303	A4	20	
55	13.0	10.0	1957	A4	20	
58	11.0	10.0	1882	A15	20	
59	0.0	10.0	2706	A15	20	
60	0.0	10.0	1374	A15	20	
61	11.0	10.0	972	A15	0	
62	11.0	10.0	997	A15	20	
63	11.0	10.0	1222	A15	20	
64	11.0	10.0	790	A15	20	
65	11.0	10.0	1579	A15	20	
67	11.0	10.0	948	A15	20	
68	15.0	10.0	972	A15 (scherm)	80	
69	17.0	10.0	997	A15 (scherm)	80	
70	17.0	10.0	1222	A15 (scherm)	80	
71	17.0	10.0	790	A15 (scherm)	80	
72	17.0	10.0	1164	A15 (scherm)	80	
73	17.0	10.0	3306	Spoorlijn (vondelingenweg)	20	
74	31.2	10.0	106		0	
75	30.4	10.0	128		0	
76	41.0	10.0	185		0	
77	57.4	10.0	89		0	
78	29.5	10.0	249		0	
79	63.6	10.0	68		0	
80	18.0	10.0	122		80	
81	0.0	10.0	7		0	
82	30.0	10.0	10		40	
83	28.0	10.0	22		60	
84	28.0	10.0	16		60	
85	15.0	10.0	14		80	
86	16.0	10.0	34		80	
87	15.0	10.0	40		80	
88	15.0	10.0	26		80	
89	12.5	10.0	10		40	
90	15.0	10.0	22		40	
91	30.0	10.0	10		60	
92	13.0	10.0	20		60	
93	14.0	10.0	6		20	
94	14.0	10.0	12		20	
95	14.0	10.0	12		20	
96	14.0	10.0	6		20	
97	15.5	10.0	20		80	
98	15.5	10.0	39		80	
99	19.0	10.0	42		80	
100	25.0	10.0	44		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
101	16.0	10.0	94		0	
102	11.8	10.0	15		0	
103	11.8	10.0	15		0	
104	15.5	10.0	42		70	
105	13.0	10.0	15		80	
106	14.0	10.0	91		80	
107	12.5	10.0	82		20	
108	13.0	10.0	27		80	
109	13.0	10.0	21		60	
110	16.5	10.0	33		60	
111	14.5	10.0	28		60	
112	20.5	10.0	11		60	
113	16.5	10.0	33		60	
114	14.5	10.0	28		60	
115	20.5	10.0	11		60	
116	16.5	10.0	33		60	
117	14.5	10.0	28		60	
118	20.5	10.0	11		60	
119	17.0	10.0	37		60	
120	17.0	10.0	53		60	
121	12.5	10.0	18		80	
122	12.5	10.0	28		80	
123	12.5	10.0	15		80	
124	13.0	10.0	31		80	
125	15.5	10.0	41		80	
126	15.5	10.0	38		80	
127	16.0	10.0	33		80	
128	14.5	10.0	34		20	
129	12.5	10.0	24		80	
130	20.5	10.0	16		20	
131	30.0	10.0	25		80	
132	20.0	10.0	34		80	
133	15.0	10.0	20		80	
134	13.5	10.0	22		60	
135	14.5	10.0	23		60	
136	14.0	10.0	23		60	
137	14.5	10.0	84		80	
138	13.0	10.0	29		80	
139	20.0	10.0	27		80	
140	15.0	10.0	21		80	
141	25.0	10.0	15		80	
142	14.0	10.0	31		80	
143	14.0	10.0	22		40	
144	12.5	10.0	11		40	
145	15.0	10.0	36		60	
146	14.0	10.0	12		60	
147	13.0	10.0	75		60	
148	11.8	10.0	14		0	
149	11.8	10.0	15		0	
150	18.0	10.0	28		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
151	13.0	10.0	44		60	
152	13.0	10.0	33		60	
153	16.0	10.0	34		60	
154	16.5	10.0	30		0	
157	25.0	10.0	7		0	
158	25.0	10.0	6		0	
159	25.0	10.0	3		0	
160	25.0	10.0	3		0	
161	25.0	10.0	3		0	
162	25.0	10.0	3		0	
163	25.0	10.0	3		0	
164	25.0	10.0	3		0	
165	25.0	10.0	3		0	
166	25.0	10.0	3		0	
167	12.0	10.0	16		0	
168	12.0	10.0	16		0	
169	12.0	10.0	16		0	
170	12.0	10.0	16		0	
171	12.0	10.0	16		0	
172	12.0	10.0	16		0	
173	15.0	10.0	7		0	
174	15.0	10.0	7		0	
175	21.0	10.0	37		0	
176	21.0	10.0	36		0	
177	28.0	10.0	8		0	
178	28.0	10.0	8		0	
179	28.0	10.0	8		0	
180	28.0	10.0	8		0	
181	20.0	10.0	25		0	
182	20.0	10.0	25		0	
183	22.0	10.0	6		0	
184	22.0	10.0	6		0	
185	28.0	10.0	8		0	
186	28.0	10.0	8		0	
187	28.0	10.0	8		0	
188	28.0	10.0	8		0	
189	25.0	10.0	34		0	
190	25.0	10.0	34		0	
191	25.0	10.0	7		0	
192	25.0	10.0	6		0	
193	25.0	10.0	7		0	
194	25.0	10.0	8		0	
195	25.0	10.0	7		0	
196	25.0	10.0	8		0	
197	25.0	10.0	7		0	
198	25.0	10.0	8		0	
199	0.0	10.0	0		0	
200	13.0	10.0	58		80	
201	12.5	10.0	51		80	
202	12.5	10.0	47		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
203	13.0	10.0	15		80	
204	16.0	10.0	67		80	
205	16.0	10.0	83		80	
206	13.3	10.0	24		80	
207	12.5	10.0	26		80	
208	13.2	10.0	11		80	
209	14.2	10.0	45		80	
210	14.2	10.0	31		80	
211	12.1	10.0	20		80	
212	21.6	10.0	124		80	
213	38.0	10.0	53		80	
214	21.0	10.0	14		80	
215	15.0	10.0	12		80	
216	15.0	10.0	23		80	
217	18.0	10.0	43		70	
218	15.5	10.0	68		70	
219	31.0	10.0	16		80	
220	31.0	10.0	16		80	
221	31.0	10.0	17		80	
222	31.0	10.0	17		80	
223	31.0	10.0	8		80	
224	31.0	10.0	8		80	
225	31.0	10.0	20		80	
226	31.0	10.0	17		80	
227	28.3	10.0	16		80	
229	28.3	10.0	8		80	
230	28.3	10.0	13		80	
231	28.3	10.0	19		80	
232	28.3	10.0	7		80	
233	28.3	10.0	8		80	
234	28.3	10.0	14		80	
235	70.0	10.0	14		80	
237	70.0	10.0	15		80	
238	70.0	10.0	7		80	
239	70.0	10.0	15		80	
241	70.0	10.0	12		80	
242	70.0	10.0	5		80	
243	26.9	10.0	2		80	
244	26.9	10.0	2		80	
245	26.9	10.0	3		80	
248	26.9	10.0	1		80	
249	26.9	10.0	3		80	
250	26.9	10.0	2		80	
251	38.9	10.0	2		80	
252	38.9	10.0	2		80	
253	38.9	10.0	3		80	
254	38.9	10.0	1		80	
255	38.9	10.0	2		80	
256	38.9	10.0	2		80	
257	38.9	10.0	3		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
260	38.9	10.0	1		80	
261	38.9	10.0	3		80	
262	38.9	10.0	2		80	
264	38.9	10.0	1		80	
265	38.9	10.0	2		80	
266	38.9	10.0	1		80	
267	38.9	10.0	2		80	
268	38.9	10.0	3		80	
269	38.9	10.0	2		80	
270	38.9	10.0	1		80	
271	38.9	10.0	3		80	
272	38.9	10.0	2		80	
273	38.9	10.0	4		80	
274	38.9	10.0	2		80	
275	38.9	10.0	1		80	
276	38.9	10.0	3		80	
277	38.9	10.0	3		80	
279	38.9	10.0	1		80	
280	38.9	10.0	2		80	
281	38.9	10.0	3		80	
282	38.9	10.0	3		80	
283	30.0	10.0	4		80	
284	30.0	10.0	3		80	
285	30.0	10.0	5		80	
287	30.0	10.0	2		80	
288	30.0	10.0	3		80	
289	30.0	10.0	6		80	
290	30.0	10.0	1		80	
291	30.0	10.0	5		80	
292	30.0	10.0	2		80	
293	30.0	10.0	5		80	
295	30.0	10.0	5		80	
296	30.0	10.0	3		80	
297	30.0	10.0	6		80	
298	30.0	10.0	3		80	
299	15.0	10.0	35		30	
301	15.0	10.0	21		30	
302	15.0	10.0	13		30	
303	17.5	10.0	114		80	
304	20.0	10.0	25		80	
305	14.1	10.0	32		80	
306	20.0	10.0	36		80	
307	20.0	10.0	17		80	
308	22.0	10.0	41		80	
309	22.0	10.0	38		80	
310	13.0	10.0	8		80	
311	13.0	10.0	17		80	
313	13.0	10.0	7		80	
314	13.0	10.0	17		80	
316	20.0	10.0	27		30	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
317	20.0	10.0	12		30	
318	20.0	10.0	27		30	
319	20.0	10.0	13		30	
320	17.0	10.0	56		80	
321	14.0	10.0	12		60	
322	14.0	10.0	19		0	
324	13.0	10.0	11		30	
325	13.0	10.0	10		30	
326	13.0	10.0	16		30	
327	13.0	10.0	28		30	
328	20.0	10.0	49		80	
329	16.0	10.0	141		80	
330	17.5	10.0	92		30	
331	14.0	10.0	45		80	
332	14.0	10.0	45		80	
333	20.0	10.0	78		80	
334	17.0	10.0	75		80	
335	20.0	10.0	36		80	
336	20.0	10.0	35		80	
337	20.0	10.0	36		80	
338	20.0	10.0	38		80	
339	16.8	10.0	83		80	
340	16.8	10.0	56		80	
341	20.6	10.0	52		80	
342	20.6	10.0	62		80	
343	16.8	10.0	48		80	
344	20.5	10.0	131		80	
345	20.5	10.0	40		80	
346	20.6	10.0	70		80	
347	23.0	10.0	307		80	
348	19.3	10.0	75		80	
349	22.9	10.0	44		80	
350	25.0	10.0	174		80	
351	15.0	10.0	36		80	
352	16.0	10.0	66		80	
353	20.0	10.0	68		80	
354	16.5	10.0	63		80	
355	20.0	10.0	62		80	
356	20.0	10.0	62		80	
357	20.0	10.0	62		80	
358	20.0	10.0	62		80	
359	16.0	10.0	24		80	
360	16.0	10.0	24		80	
361	16.0	10.0	24		80	
363	16.0	10.0	36		80	
364	16.0	10.0	36		80	
365	16.0	10.0	36		80	
366	16.0	10.0	36		80	
367	20.0	10.0	49		80	
368	20.0	10.0	66		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
369	20.0	10.0	66		80	
371	25.0	10.0	20		80	
372	25.0	10.0	27		80	
373	25.0	10.0	27		80	
375	25.0	10.0	20		80	
376	25.0	10.0	27		80	
377	25.0	10.0	27		80	
379	18.0	10.0	24		80	
380	18.0	10.0	142		80	
381	18.0	10.0	109		80	
382	18.0	10.0	98		80	
383	18.0	10.0	57		80	
384	18.0	10.0	39		80	
385	24.8	10.0	60		80	
386	24.8	10.0	93		80	
387	24.8	10.0	19		80	
388	17.0	10.0	170		80	
389	19.0	10.0	79		80	
390	19.0	10.0	39		80	
391	13.0	10.0	28		80	
392	13.0	10.0	29		80	
393	13.0	10.0	27		80	
394	16.0	10.0	41		80	
395	16.0	10.0	41		80	
396	16.0	10.0	41		80	
397	16.0	10.0	41		80	
398	16.0	10.0	41		80	
399	16.0	10.0	41		80	
400	16.0	10.0	41		80	
401	16.0	10.0	41		80	
402	16.0	10.0	32		80	
404	16.0	10.0	31		80	
405	16.0	10.0	32		80	
406	16.0	10.0	32		80	
408	16.0	10.0	31		80	
409	16.0	10.0	32		80	
410	18.8	10.0	58		80	
411	19.3	10.0	64		80	
412	18.0	10.0	28		80	
413	18.0	10.0	37		80	
414	18.0	10.0	37		80	
416	18.0	10.0	28		80	
417	18.0	10.0	37		80	
418	18.0	10.0	37		80	
420	18.0	10.0	28		80	
421	18.0	10.0	37		80	
422	18.0	10.0	37		80	
424	17.7	10.0	49		80	
425	17.7	10.0	27		80	
426	17.7	10.0	41		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
427	16.0	10.0	102		80	
428	16.0	10.0	16		80	
429	16.0	10.0	18		80	
430	16.0	10.0	16		80	
432	16.0	10.0	31		80	
435	16.0	10.0	16		80	
436	16.0	10.0	56		80	
437	16.0	10.0	56		80	
438	16.0	10.0	56		80	
439	16.0	10.0	56		80	
440	16.0	10.0	38		80	
442	16.0	10.0	37		80	
443	16.0	10.0	37		80	
444	26.5	10.0	37		80	
445	26.5	10.0	37		80	
446	26.5	10.0	37		80	
447	20.0	10.0	59		80	
448	15.0	10.0	46		80	
449	16.0	10.0	30		80	
450	13.0	10.0	37		80	
451	13.0	10.0	30		80	
452	13.0	10.0	11		80	
453	13.0	10.0	31		80	
454	28.0	10.0	56		80	
455	15.0	10.0	28		80	
456	22.0	10.0	164		70	
457	52.0	10.0	78		70	
458	52.0	10.0	72		70	
459	24.0	10.0	38		70	
460	20.0	10.0	45		70	
461	22.0	10.0	109		70	
462	47.0	10.0	90		70	
463	20.0	10.0	37		70	
464	20.0	10.0	36		70	
465	20.0	10.0	29		70	
466	20.0	10.0	55		70	
467	20.0	10.0	56		70	
468	17.0	10.0	85		70	
469	17.0	10.0	29		70	
470	17.0	10.0	62		70	
471	17.0	10.0	68		70	
472	21.0	10.0	108		80	
473	21.0	10.0	152		80	
474	31.4	10.0	305		80	
475	30.1	10.0	374		80	
476	29.2	10.0	232		80	
477	28.4	10.0	383		80	
478	22.5	10.0	155		80	
479	40.0	10.0	822		50	
480	56.8	10.0	92		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
481	18.0	10.0	172		80	
482	20.0	10.0	111		80	
483	20.0	10.0	133		80	
484	18.0	10.0	108		80	
485	20.0	10.0	215		80	
486	14.0	10.0	103		80	
487	14.0	10.0	64		80	
488	22.0	10.0	60		10	
489	22.0	10.0	62		10	
490	22.0	10.0	60		10	
491	22.0	10.0	60		10	
492	15.0	10.0	52		80	
493	13.5	10.0	26		80	
494	13.5	10.0	27		80	
495	13.5	10.0	27		80	
496	11.0	10.0	78		80	
497	11.0	10.0	79		80	
498	11.0	10.0	79		80	
499	13.0	10.0	16		80	
500	13.0	10.0	34		80	
501	14.0	10.0	39		80	
502	37.3	10.0	498		80	
503	27.2	10.0	143		80	
504	50.0	10.0	212		80	
505	20.2	10.0	365		80	
506	10.5	10.0	203		80	
507	27.2	10.0	75		80	
508	24.0	10.0	46		80	
509	13.0	10.0	51		80	
510	14.0	10.0	64		80	
511	14.0	10.0	30		80	
512	25.0	10.0	41		80	
513	13.0	10.0	22		80	
514	25.0	10.0	44		80	
515	34.0	10.0	91		80	
516	34.0	10.0	45		80	
517	34.0	10.0	46		80	
518	40.0	10.0	43		80	
519	35.0	10.0	117		80	
520	34.0	10.0	83		80	
521	34.0	10.0	43		80	
522	16.0	10.0	254		10	
523	16.0	10.0	92		10	
524	34.0	10.0	187		80	
525	22.0	10.0	55		80	
526	19.0	10.0	47		80	
527	22.0	10.0	35		80	
528	13.0	10.0	35		80	
529	14.0	10.0	27		80	
530	14.0	10.0	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
531	22.0	10.0	183		10	
532	16.0	10.0	117		80	
533	17.0	10.0	45		80	
534	14.0	10.0	385		80	
535	14.0	10.0	74		80	
536	13.0	10.0	116		80	
537	13.0	10.0	58		80	
538	13.0	10.0	129		80	
539	45.5	10.0	173		80	
540	12.0	10.0	117		20	
541	13.0	10.0	192		20	
542	13.0	10.0	162		20	
543	16.0	10.0	67		80	
544	11.8	10.0	90		50	
545	16.0	10.0	87		80	
546	16.0	10.0	116		80	
547	22.0	10.0	321		80	
548	16.0	10.0	178		80	
549	22.0	10.0	132		80	
550	35.0	10.0	97		80	
551	16.0	10.0	79		80	
552	15.5	10.0	21		80	
553	15.5	10.0	34		80	
554	14.5	10.0	53		80	
555	15.0	10.0	42		80	
556	15.0	10.0	22		80	
557	15.0	10.0	21		80	
558	14.5	10.0	26		80	
559	17.0	10.0	56		80	
560	20.0	10.0	14		10	
561	20.0	10.0	14		10	
562	20.0	10.0	14		10	
563	20.0	10.0	14		10	
564	20.0	10.0	14		10	
565	20.0	10.0	14		10	
566	20.0	10.0	15		10	
567	20.0	10.0	15		10	
568	20.0	10.0	11		10	
569	18.5	10.0	11		10	
570	18.5	10.0	11		10	
571	18.5	10.0	11		10	
572	20.0	10.0	11		10	
573	20.0	10.0	10		10	
574	20.0	10.0	11		10	
575	20.0	10.0	10		10	
576	25.0	10.0	10		10	
577	25.0	10.0	9		10	
578	15.0	10.0	11		10	
579	15.0	10.0	11		10	
580	15.0	10.0	7		10	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
581	15.0	10.0	6		10	
582	15.0	10.0	6		10	
583	15.0	10.0	7		10	
584	14.5	10.0	24		80	
585	20.0	10.0	30		80	
586	15.0	10.0	60		80	
587	13.5	10.0	17		0	
588	12.1	10.0	11		80	
589	15.0	10.0	9		80	
590	14.0	10.0	55		80	
591	12.5	10.0	23		80	
592	13.0	10.0	31		80	
593	16.0	10.0	105		80	
594	15.5	10.0	50		80	
595	15.5	10.0	50		80	
596	13.5	10.0	26		80	
597	12.5	10.0	10		80	
598	12.5	10.0	10		80	
599	12.0	10.0	11		80	
600	12.0	10.0	10		80	
601	12.0	10.0	11		80	
602	19.5	10.0	42		80	
603	19.5	10.0	42		80	
604	14.5	10.0	42		80	
605	14.5	10.0	42		80	
606	13.0	10.0	36		80	
607	13.0	10.0	36		80	
608	16.0	10.0	30		80	
609	16.0	10.0	30		80	
610	14.0	10.0	24		80	
611	14.0	10.0	24		80	
612	12.5	10.0	18		80	
613	12.5	10.0	18		80	
614	12.5	10.0	18		80	
615	12.5	10.0	18		80	
616	13.0	10.0	36		80	
617	13.0	10.0	36		80	
618	20.0	10.0	12		80	
619	20.0	10.0	12		80	
620	20.0	10.0	24		80	
621	20.0	10.0	24		80	
622	20.0	10.0	24		80	
623	20.0	10.0	24		80	
624	20.0	10.0	24		80	
625	20.0	10.0	24		80	
626	27.0	10.0	36		80	
627	27.0	10.0	36		80	
628	27.0	10.0	36		80	
629	27.0	10.0	36		80	
630	23.0	10.0	30		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
631	23.0	10.0	30		80	
632	23.0	10.0	30		80	
633	23.0	10.0	30		80	
634	23.0	10.0	30		80	
635	23.0	10.0	30		80	
636	23.0	10.0	30		80	
637	23.0	10.0	30		80	
638	27.5	10.0	45		80	
639	27.5	10.0	45		80	
640	27.5	10.0	45		80	
641	27.5	10.0	45		80	
642	20.0	10.0	170		80	
643	45.0	10.0	123		80	
644	40.0	10.0	53		80	
645	15.5	10.0	94		80	
646	15.5	10.0	149		80	
647	15.5	10.0	74		80	
648	15.5	10.0	125		80	
649	15.5	10.0	106		80	
650	17.0	10.0	92		80	
651	14.5	10.0	55		80	
652	39.1	10.0	75		80	
653	39.1	10.0	72		80	
654	39.1	10.0	78		80	
655	39.1	10.0	77		80	
656	13.0	10.0	163		80	
657	18.0	10.0	70		80	
658	18.0	10.0	76		80	
659	15.0	10.0	68		80	
660	20.0	10.0	79		80	
661	30.0	10.0	233		80	
662	40.0	10.0	61		80	
663	40.0	10.0	91		80	
664	15.0	10.0	102		80	
665	13.0	10.0	28		80	
666	40.0	10.0	88		80	
667	30.0	10.0	43		20	
668	18.0	10.0	28		10	
669	18.0	10.0	35		10	
670	18.0	10.0	28		10	
671	18.0	10.0	31		10	
672	18.0	10.0	32		10	
673	18.0	10.0	26		10	
674	20.0	10.0	37		10	
675	20.0	10.0	43		10	
676	20.0	10.0	37		10	
677	20.0	10.0	45		10	
678	20.0	10.0	38		10	
679	20.0	10.0	46		10	
680	25.0	10.0	74		10	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
681	25.0	10.0	72		10	
682	20.0	10.0	113		80	
683	15.0	10.0	113		80	
684	15.0	10.0	77		80	
685	20.0	10.0	72		10	
686	20.0	10.0	152		10	
687	22.0	10.0	322		80	
688	20.0	10.0	255		80	
689	15.0	10.0	96		80	
690	15.0	10.0	211		80	
691	16.0	10.0	71		80	
692	15.0	10.0	91		80	
693	23.0	10.0	217		80	
694	16.0	10.0	76		80	
695	15.0	10.0	188		80	
696	20.0	10.0	213		80	
697	20.0	10.0	204		80	
698	20.0	10.0	362		80	
699	16.5	10.0	289		70	
700	14.0	10.0	25		70	
701	20.0	10.0	70		70	
702	25.5	10.0	31		70	
703	20.0	10.0	33		70	
704	16.5	10.0	62		70	
705	33.0	10.0	94		70	
706	37.0	10.0	17		70	
707	15.0	10.0	83		70	
708	14.5	10.0	49		70	
709	20.0	10.0	13		70	
710	44.0	10.0	5		70	
711	10.3	10.0	160		70	
712	16.0	10.0	61		70	
713	14.0	10.0	30		70	
714	13.0	10.0	50		70	
715	13.0	10.0	62		70	
716	13.0	10.0	18		70	
717	13.0	10.0	12		70	
718	13.0	10.0	98		70	
719	12.0	10.0	27		70	
720	12.5	10.0	13		70	
721	17.0	10.0	165		80	
722	17.0	10.0	60		80	
723	18.0	10.0	48		80	
724	18.0	10.0	79		80	
725	13.0	10.0	74		80	
726	30.0	10.0	23		80	
727	30.0	10.0	101		80	
728	30.0	10.0	31		80	
729	15.0	10.0	59		80	
730	25.0	10.0	60		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
731	30.0	10.0	81		80	
732	11.0	10.0	83		80	
733	11.0	10.0	23		80	
734	11.0	10.0	52		80	
736	11.0	10.0	84		80	
737	11.0	10.0	52		80	
738	20.0	10.0	34		10	
739	20.0	10.0	41		10	
740	20.0	10.0	36		10	
741	20.0	10.0	42		10	
742	19.0	10.0	55		80	
743	17.0	10.0	64		80	
744	13.0	10.0	25		80	
745	15.0	10.0	54		80	
746	17.0	10.0	247		80	
747	17.0	10.0	328		80	
748	17.5	10.0	72		80	
749	17.5	10.0	96		80	
750	17.5	10.0	100		80	
751	15.0	10.0	35		80	
752	15.0	10.0	37		80	
753	14.0	10.0	27		80	
754	17.5	10.0	61		80	
755	20.0	10.0	236		80	
756	20.0	10.0	231		80	
757	20.0	10.0	239		80	
758	18.0	10.0	117		80	
759	18.0	10.0	76		80	
760	16.0	10.0	162		80	
761	14.0	10.0	83		80	
762	20.0	10.0	80		80	
763	20.0	10.0	36		80	
764	18.0	10.0	63		80	
765	18.0	10.0	77		80	
766	14.0	10.0	27		80	
767	14.0	10.0	169		80	
768	14.0	10.0	116		80	
769	16.0	10.0	57		80	
770	14.0	10.0	69		80	
771	20.0	10.0	143		80	
772	14.0	10.0	109		80	
773	18.0	10.0	81		80	
774	14.0	10.0	73		80	
775	14.0	10.0	108		80	
776	14.0	10.0	100		80	
777	17.5	10.0	31		80	
778	13.0	10.0	67		80	
779	14.0	10.0	58		80	
780	15.0	10.0	77		80	
781	13.0	10.0	218		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
782	13.0	10.0	99		80	
783	13.0	10.0	89		80	
784	13.0	10.0	74		80	
785	12.5	10.0	21		80	
786	13.0	10.0	49		80	
787	14.0	10.0	45		80	
788	13.0	10.0	28		80	
789	13.0	10.0	14		20	
790	18.0	10.0	26		20	
791	18.0	10.0	26		20	
792	18.0	10.0	26		20	
793	14.0	10.0	40		20	
794	13.0	10.0	19		20	
795	15.0	10.0	41		20	
796	16.0	10.0	73		10	
797	20.0	10.0	103		10	
798	20.0	10.0	45		10	
799	18.0	10.0	102		10	
800	18.0	10.0	40		10	
801	20.0	10.0	11		0	
802	20.0	10.0	11		0	
803	18.0	10.0	13		0	
804	18.0	10.0	13		0	
805	29.0	10.0	11		0	
806	29.0	10.0	11		0	
807	15.0	10.0	11		0	
808	15.0	10.0	11		0	
809	20.0	10.0	13		0	
810	20.0	10.0	13		0	
811	20.0	10.0	11		0	
812	20.0	10.0	11		0	
813	29.0	10.0	11		0	
814	29.0	10.0	11		0	
815	29.0	10.0	11		0	
816	29.0	10.0	11		0	
817	16.0	10.0	13		0	
818	16.0	10.0	13		0	
819	19.0	10.0	33		80	
820	22.5	10.0	44		80	
821	16.0	10.0	26		80	
822	17.0	10.0	409		80	
823	35.0	10.0	109		80	
824	22.0	10.0	79		80	
825	25.0	10.0	99		80	
826	20.0	10.0	378		80	
827	19.0	10.0	509		20	
828	19.0	10.0	440		20	
829	19.0	10.0	234		20	
830	19.0	10.0	372		20	
831	19.0	10.0	247		20	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
832	19.0	10.0	244		20	
833	16.0	10.0	213		20	
834	13.0	10.0	1215		20	
835	19.0	10.0	1125		20	
836	16.0	10.0	366		20	
837	16.0	10.0	148		80	
838	31.0	10.0	62		80	
839	19.0	10.0	187		10	
840	18.0	10.0	52		80	
841	13.0	10.0	138		80	
842	13.0	10.0	101		80	
843	13.0	10.0	104		80	
844	15.5	10.0	104		80	
845	14.5	10.0	165		80	
846	20.0	10.0	83		80	
847	20.0	10.0	73		80	
848	16.0	10.0	59		80	
849	15.0	10.0	26		80	
850	33.5	10.0	90		10	
851	24.5	10.0	90		10	
852	22.0	10.0	283		10	
853	22.0	10.0	282		10	
854	22.0	10.0	349		10	
855	25.0	10.0	105		10	
856	19.0	10.0	59		10	
857	37.5	10.0	99		10	
858	37.5	10.0	95		10	
859	20.0	10.0	274		80	
860	20.0	10.0	275		80	
861	20.0	10.0	276		80	
862	16.0	10.0	63		80	
863	0.0	10.0	368		80	
864	0.0	10.0	80		80	
865	0.0	10.0	173		80	
866	0.0	10.0	34		80	
867	0.0	10.0	174		80	
868	0.0	10.0	38		80	
869	0.0	10.0	157		80	
870	0.0	10.0	30		80	
871	15.0	10.0	47		80	
872	13.0	10.0	69		80	
873	13.0	10.0	43		80	
874	13.0	10.0	42		80	
875	13.0	10.0	365		80	
876	13.0	10.0	9		80	
877	13.0	10.0	292		80	
878	13.0	10.0	45		80	
879	13.0	10.0	150		80	
880	13.0	10.0	93		80	
881	13.0	10.0	145		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
882	13.0	10.0	27		80	
883	14.0	10.0	31		80	
884	14.0	10.0	15		80	
885	14.0	10.0	36		80	
886	14.0	10.0	30		80	
887	20.0	10.0	48		80	
888	24.6	10.0	371		10	
889	24.6	10.0	360		10	
890	24.6	10.0	109		10	
891	24.6	10.0	105		10	
892	28.9	10.0	142		10	
893	28.9	10.0	153		10	
894	24.6	10.0	215		10	
895	24.6	10.0	201		10	
896	29.5	10.0	166		10	
897	29.5	10.0	200		10	
898	29.5	10.0	199		10	
899	29.5	10.0	166		10	
900	29.5	10.0	156		10	
901	29.5	10.0	196		10	
902	29.5	10.0	191		10	
903	29.5	10.0	200		10	
904	24.6	10.0	106		10	
905	24.6	10.0	107		10	
906	24.6	10.0	90		10	
907	24.6	10.0	112		10	
908	24.6	10.0	26		10	
909	24.6	10.0	30		10	
910	24.6	10.0	25		10	
911	24.6	10.0	29		10	
912	24.6	10.0	44		10	
913	24.6	10.0	37		10	
914	24.6	10.0	137		40	
915	16.0	10.0	193		80	
916	20.0	10.0	200		80	
917	24.6	10.0	134		80	
918	18.0	10.0	142		80	
919	14.0	10.0	104		80	
920	24.6	10.0	156		80	
921	24.6	10.0	32		80	
922	18.0	10.0	54		80	
923	16.0	10.0	438		80	
924	18.0	10.0	205		80	
925	14.0	10.0	159		80	
926	18.0	10.0	360		10	
927	27.0	10.0	148		80	
928	20.0	10.0	64		80	
929	17.5	10.0	876		20	
930	17.5	10.0	1268		20	
931	17.5	10.0	1264		20	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
932	15.0	10.0	95		80	
933	15.0	10.0	32		80	
934	15.0	10.0	94		80	
935	15.0	10.0	35		80	
936	15.0	10.0	214		80	
937	15.0	10.0	55		80	
938	15.0	10.0	356		80	
939	15.0	10.0	72		80	
940	15.0	10.0	122		80	
941	15.0	10.0	54		80	
942	15.0	10.0	100		80	
943	15.0	10.0	44		80	
944	15.0	10.0	248		80	
945	15.0	10.0	77		80	
946	18.0	10.0	107		80	
947	21.0	10.0	124		80	
948	30.0	10.0	60		80	
949	24.6	10.0	160		10	
950	24.6	10.0	59		10	
951	24.6	10.0	29		80	
952	24.6	10.0	30		80	
953	24.6	10.0	65		80	
954	24.6	10.0	42		80	
955	15.0	10.0	45		80	
956	14.0	10.0	288		20	
957	19.0	10.0	376		20	
958	16.0	10.0	305		10	
959	16.0	10.0	121		10	
960	13.0	10.0	25		80	
961	25.0	10.0	253		80	
962	25.0	10.0	143		80	
963	25.0	10.0	145		80	
964	17.0	10.0	257		80	
965	17.0	10.0	206		80	
966	17.0	10.0	99		80	
967	17.0	10.0	37		80	
968	17.0	10.0	23		80	
969	17.0	10.0	14		80	
970	17.0	10.0	151		80	
971	17.0	10.0	193		80	
972	17.0	10.0	118		80	
973	17.0	10.0	67		80	
974	17.0	10.0	40		80	
975	17.0	10.0	169		80	
976	17.0	10.0	181		80	
977	18.0	10.0	201		0	
978	20.0	10.0	54		80	
979	17.0	10.0	175		80	
980	20.0	10.0	157		80	
981	20.0	10.0	146		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
982	20.0	10.0	106		80	
983	20.0	10.0	152		80	
984	20.0	10.0	182		80	
985	20.0	10.0	182		80	
986	20.0	10.0	156		80	
987	20.0	10.0	41		10	
988	20.0	10.0	41		10	
989	20.0	10.0	34		10	
990	20.0	10.0	30		10	
991	20.0	10.0	35		10	
992	20.0	10.0	37		10	
993	25.0	10.0	116		80	
994	17.0	10.0	61		80	
995	20.0	10.0	20		80	
996	28.0	10.0	178		70	
997	18.0	10.0	101		80	
998	20.0	10.0	63		80	
999	30.0	10.0	44		80	
1000	16.0	10.0	139		80	
1001	20.0	10.0	235		80	
1002	20.0	10.0	195		80	
1003	20.0	10.0	99		80	
1004	18.0	10.0	292		80	
1005	22.0	10.0	208		80	
1006	18.0	10.0	421		80	
1007	18.0	10.0	118		80	
1008	17.0	10.0	179		80	
1009	22.0	10.0	167		80	
1010	30.0	10.0	131		80	
1011	30.0	10.0	165		80	
1012	17.2	10.0	127		80	
1013	17.2	10.0	142		80	
1014	17.2	10.0	40		80	
1015	17.2	10.0	43		80	
1016	17.2	10.0	123		80	
1017	17.2	10.0	117		80	
1018	17.2	10.0	142		80	
1019	17.2	10.0	232		80	
1020	18.0	10.0	147		80	
1021	19.0	10.0	102		80	
1022	15.0	10.0	463		80	
1023	15.0	10.0	89		80	
1024	28.0	10.0	185		80	
1025	28.0	10.0	135		80	
1026	20.0	10.0	81		80	
1027	11.0	10.0	234		80	
1028	22.0	10.0	251		80	
1029	27.0	10.0	219		80	
1030	20.0	10.0	178		80	
1031	30.0	10.0	71		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1032	25.0	10.0	47		80	
1033	30.0	10.0	110		80	
1034	14.0	10.0	121		80	
1035	16.0	10.0	718		80	
1036	15.0	10.0	127		80	
1037	15.0	10.0	98		80	
1038	30.0	10.0	74		80	
1039	19.0	10.0	39		80	
1040	30.0	10.0	97		80	
1041	15.0	10.0	81		80	
1042	18.0	10.0	125		80	
1043	19.0	10.0	83		80	
1044	22.0	10.0	172		20	
1045	20.0	10.0	65		80	
1046	20.0	10.0	70		80	
1047	20.0	10.0	40		80	
1048	20.0	10.0	44		80	
1049	20.0	10.0	40		80	
1050	20.0	10.0	42		80	
1051	20.0	10.0	33		80	
1052	20.0	10.0	34		80	
1053	20.0	10.0	36		80	
1054	20.0	10.0	32		80	
1055	20.0	10.0	33		80	
1056	20.0	10.0	31		80	
1057	20.0	10.0	55		80	
1058	20.0	10.0	53		80	
1059	20.0	10.0	43		80	
1060	20.0	10.0	40		80	
1061	20.0	10.0	43		80	
1062	20.0	10.0	38		80	
1063	20.0	10.0	34		80	
1064	20.0	10.0	34		80	
1065	20.0	10.0	39		80	
1066	20.0	10.0	36		80	
1067	20.0	10.0	33		80	
1068	20.0	10.0	35		80	
1069	20.0	10.0	44		0	
1070	20.0	10.0	59		0	
1071	15.0	10.0	214		80	
1072	20.0	10.0	89		80	
1073	25.0	10.0	53		80	
1074	25.0	10.0	91		80	
1075	20.0	10.0	67		80	
1076	15.0	10.0	156		80	
1077	18.0	10.0	119		80	
1078	18.0	10.0	122		80	
1079	18.0	10.0	56		80	
1080	15.0	10.0	42		80	
1081	15.0	10.0	57		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1082	30.0	10.0	264		80	
1083	25.4	10.0	81		80	
1084	22.0	10.0	72		80	
1085	19.0	10.0	49		80	
1086	18.0	10.0	254		80	
1087	13.0	10.0	31		80	
1088	13.0	10.0	20		80	
1089	15.0	10.0	541		80	
1090	15.0	10.0	140		80	
1091	15.0	10.0	87		80	
1092	15.0	10.0	162		80	
1093	15.0	10.0	74		80	
1094	15.0	10.0	84		80	
1095	15.0	10.0	82		80	
1096	15.0	10.0	99		80	
1097	15.0	10.0	143		80	
1098	22.0	10.0	265		80	
1099	30.0	10.0	368		80	
1100	17.0	10.0	32		80	
1101	13.0	10.0	23		80	
1102	14.0	10.0	51		80	
1103	14.0	10.0	77		80	
1104	14.0	10.0	66		80	
1105	14.0	10.0	63		80	
1106	17.0	10.0	39		80	
1107	13.0	10.0	18		80	
1108	16.0	10.0	262		80	
1109	20.0	10.0	31		80	
1110	16.0	10.0	264		80	
1111	16.0	10.0	88		80	
1112	22.0	10.0	151		80	
1113	22.0	10.0	151		80	
1114	22.0	10.0	68		80	
1115	22.0	10.0	33		80	
1116	22.0	10.0	18		80	
1117	11.0	10.0	22		80	
1118	18.0	10.0	100		80	
1119	18.0	10.0	48		80	
1120	18.0	10.0	63		80	
1121	20.0	10.0	91		80	
1122	20.0	10.0	162		80	
1123	14.0	10.0	39		80	
1124	20.0	10.0	47		80	
1125	15.0	10.0	38		80	
1126	17.0	10.0	64		80	
1127	17.0	10.0	104		80	
1128	20.0	10.0	65		80	
1129	20.0	10.0	93		80	
1130	13.0	10.0	16		80	
1131	14.0	10.0	25		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1132	14.0	10.0	52		80	
1133	13.0	10.0	17		80	
1134	13.0	10.0	20		80	
1135	15.0	10.0	30		80	
1136	19.0	10.0	33		80	
1137	13.0	10.0	22		80	
1138	20.0	10.0	35		80	
1139	0.0	10.0	12		80	
1140	32.0	10.0	24		80	
1141	32.0	10.0	23		80	
1142	20.0	10.0	17		80	
1143	20.0	10.0	17		80	
1144	18.0	10.0	12		0	
1145	18.0	10.0	13		0	
1146	15.0	10.0	32		80	
1147	15.0	10.0	32		80	
1148	14.0	10.0	134		80	
1149	12.5	10.0	54		80	
1150	18.0	10.0	203		80	
1151	20.0	10.0	98		80	
1152	18.0	10.0	76		80	
1153	14.0	10.0	49		80	
1154	18.0	10.0	89		80	
1155	12.5	10.0	41		80	
1156	16.0	10.0	56		80	
1157	18.0	10.0	313		80	
1158	19.8	10.0	293		80	
1159	19.8	10.0	285		80	
1160	19.8	10.0	539		80	
1161	0.0	10.0	66		80	
1162	0.0	10.0	65		80	
1163	0.0	10.0	67		80	
1164	0.0	10.0	61		80	
1165	16.0	10.0	195		80	
1166	16.0	10.0	71		80	
1167	20.0	10.0	85		80	
1168	17.5	10.0	114		80	
1169	17.5	10.0	177		80	
1170	16.0	10.0	168		80	
1171	20.0	10.0	121		20	
1172	20.0	10.0	121		20	
1173	20.0	10.0	87		20	
1174	19.8	10.0	721		80	
1175	19.8	10.0	297		80	
1176	19.8	10.0	175		80	
1177	19.8	10.0	122		80	
1178	19.8	10.0	247		80	
1179	19.8	10.0	144		80	
1180	19.8	10.0	91		80	
1181	20.0	10.0	110		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1182	12.5	10.0	59		80	
1183	0.0	10.0	59		80	
1184	21.0	10.0	87		0	
1185	16.0	10.0	163		80	
1186	11.5	10.0	97		100	
1187	20.0	10.0	70		80	
1188	14.0	10.0	26		80	
1189	16.0	10.0	88		80	
1190	18.0	10.0	70		80	
1191	13.0	10.0	33		80	
1192	13.0	10.0	27		80	
1193	20.0	10.0	35		80	
1194	14.0	10.0	84		80	
1195	14.0	10.0	43		80	
1196	34.0	10.0	270		70	
1197	34.0	10.0	111		70	
1198	40.0	10.0	24		70	
1199	14.0	10.0	31		70	
1200	23.0	10.0	165		70	
1201	42.0	10.0	98		70	
1202	42.0	10.0	55		70	
1203	20.0	10.0	46		70	
1204	22.0	10.0	35		70	
1205	18.0	10.0	20		70	
1206	18.0	10.0	35		70	
1207	16.0	10.0	52		70	
1208	14.0	10.0	24		70	
1209	19.0	10.0	107		70	
1210	40.0	10.0	116		30	
1211	46.0	10.0	51		70	
1212	46.0	10.0	15		70	
1213	22.0	10.0	87		70	
1214	19.0	10.0	86		70	
1215	16.0	10.0	37		70	
1216	26.0	10.0	44		30	
1217	13.0	10.0	50		80	
1218	16.0	10.0	17		50	
1219	16.0	10.0	20		50	
1220	15.0	10.0	14		50	
1221	12.5	10.0	15		50	
1222	16.5	10.0	39		30	
1223	22.0	10.0	25		30	
1224	30.0	10.0	19		20	
1225	14.0	10.0	59		50	
1226	14.0	10.0	37		50	
1227	14.5	10.0	39		50	
1228	14.5	10.0	39		50	
1229	14.5	10.0	38		50	
1230	14.5	10.0	39		50	
1231	14.5	10.0	41		50	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1232	14.5	10.0	41		50	
1233	14.5	10.0	40		50	
1234	14.5	10.0	20		50	
1235	14.5	10.0	41		50	
1236	14.5	10.0	40		50	
1237	14.5	10.0	40		50	
1238	14.5	10.0	71		50	
1239	14.5	10.0	196		20	
1240	14.5	10.0	22		20	
1241	14.5	10.0	119		50	
1242	14.5	10.0	156		50	
1243	14.5	10.0	18		50	
1244	14.5	10.0	159		50	
1245	14.5	10.0	232		50	
1246	17.0	10.0	11		20	
1247	13.5	10.0	49		50	
1248	12.7	10.0	11		50	
1249	12.0	10.0	27		50	
1250	14.5	10.0	39		20	
1251	11.7	10.0	3		50	
1252	20.0	10.0	89		80	
1253	20.0	10.0	71		80	
1254	24.0	10.0	89		80	
1255	20.5	10.0	369		70	
1256	20.5	10.0	408		70	
1257	11.5	10.0	266		70	
1258	14.0	10.0	370		70	
1259	13.0	10.0	321		70	
1260	20.0	10.0	609		80	
1261	20.0	10.0	539		80	
1262	20.0	10.0	392		80	
1263	19.0	10.0	238		80	
1264	19.0	10.0	238		80	
1265	19.0	10.0	238		80	
1266	19.0	10.0	238		80	
1267	19.0	10.0	238		80	
1268	19.0	10.0	239		80	
1269	19.0	10.0	210		80	
1270	19.0	10.0	209		80	
1271	19.0	10.0	212		80	
1272	19.0	10.0	215		80	
1273	19.0	10.0	220		80	
1274	19.0	10.0	209		80	
1275	19.0	10.0	201		80	
1276	19.0	10.0	208		80	
1277	19.0	10.0	187		80	
1278	19.0	10.0	207		80	
1279	19.0	10.0	208		80	
1280	19.0	10.0	218		80	
1281	19.0	10.0	209		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1282	19.0	10.0	199		80	
1283	19.0	10.0	148		80	
1284	19.0	10.0	158		80	
1285	19.0	10.0	157		80	
1286	19.0	10.0	157		80	
1287	19.0	10.0	158		80	
1288	19.0	10.0	157		80	
1289	19.0	10.0	157		80	
1290	19.0	10.0	158		80	
1291	17.0	10.0	70		80	
1292	20.0	10.0	96		80	
1293	20.0	10.0	120		80	
1294	17.0	10.0	48		80	
1295	13.0	10.0	207		80	
1296	13.0	10.0	224		80	
1297	16.0	10.0	152		80	
1298	13.5	10.0	237		80	
1299	13.5	10.0	228		80	
1300	40.0	10.0	116		80	
1301	40.0	10.0	94		80	
1302	25.0	10.0	74		80	
1303	25.0	10.0	115		80	
1304	45.0	10.0	121		80	
1305	45.0	10.0	109		80	
1306	40.0	10.0	107		80	
1307	55.0	10.0	165		80	
1308	25.0	10.0	170		80	
1309	28.0	10.0	245		80	
1310	28.0	10.0	108		80	
1311	28.0	10.0	108		80	
1312	28.0	10.0	121		80	
1313	50.0	10.0	260		80	
1314	28.0	10.0	100		80	
1315	18.0	10.0	255		80	
1316	18.0	10.0	352		80	
1317	28.0	10.0	101		80	
1318	22.0	10.0	249		80	
1319	18.0	10.0	129		80	
1320	20.0	10.0	269		80	
1321	25.0	10.0	115		80	
1322	25.0	10.0	86		80	
1323	20.0	10.0	145		80	
1324	20.0	10.0	305		80	
1325	20.0	10.0	347		80	
1326	20.0	10.0	114		80	
1327	16.0	10.0	78		80	
1328	20.0	10.0	131		80	
1329	20.0	10.0	129		80	
1330	45.0	10.0	151		80	
1331	45.0	10.0	95		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1332	25.0	10.0	196		80	
1333	18.0	10.0	143		80	
1334	20.0	10.0	107		80	
1335	18.0	10.0	108		80	
1336	22.0	10.0	289		80	
1337	22.0	10.0	385		80	
1338	50.0	10.0	72		80	
1339	45.0	10.0	58		80	
1340	28.0	10.0	188		80	
1341	24.0	10.0	101		80	
1342	50.0	10.0	208		80	
1343	45.0	10.0	83		80	
1344	55.0	10.0	89		80	
1345	65.0	10.0	41		80	
1346	24.0	10.0	120		80	
1347	20.0	10.0	78		80	
1348	22.0	10.0	311		80	
1349	20.0	10.0	322		80	
1350	14.0	10.0	182		80	
1351	18.0	10.0	211		80	
1352	20.0	10.0	210		80	
1353	14.0	10.0	88		80	
1354	18.0	10.0	106		80	
1355	14.0	10.0	84		80	
1356	18.0	10.0	80		80	
1357	14.0	10.0	37		80	
1358	22.0	10.0	317		80	
1359	22.0	10.0	190		80	
1360	22.0	10.0	198		80	
1361	30.0	10.0	209		80	
1362	22.0	10.0	325		80	
1363	22.0	10.0	234		80	
1364	18.0	10.0	201		80	
1365	30.0	10.0	255		80	
1366	22.0	10.0	198		80	
1367	22.0	10.0	141		80	
1368	14.0	10.0	147		80	
1369	22.0	10.0	148		80	
1370	18.5	10.0	184		0	
1371	18.5	10.0	807		0	
1372	18.5	10.0	176	Verolme, wanden dok: dokwest	0	
1373	18.5	10.0	803		0	
1374	18.5	10.0	479		0	
1375	18.5	10.0	260		0	
1376	18.5	10.0	567		0	
1377	18.5	10.0	122		0	
1378	18.5	10.0	115		0	
1379	18.5	10.0	577		0	
1380	20.0	10.0	63		80	
1381	18.0	10.0	43		10	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1382	20.0	10.0	81		10	
1383	20.0	10.0	103		10	
1384	16.0	10.0	82		80	
1385	16.0	10.0	46		80	
1386	16.0	10.0	35		80	
1387	18.0	10.0	55		80	
1388	22.0	10.0	83		80	
1389	18.0	10.0	40		80	
1390	18.0	10.0	153		80	
1391	17.0	10.0	101		70	
1392	17.0	10.0	95		70	
1393	17.0	10.0	95		70	
1394	17.0	10.0	138		70	
1395	17.0	10.0	212		70	
1396	17.0	10.0	162		70	
1397	17.0	10.0	139		70	
1398	17.0	10.0	27		70	
1399	17.0	10.0	58		70	
1400	13.0	10.0	19		70	
1401	22.5	10.0	1266	roz oost 1e lijns obj	80	
1402	22.5	10.0	3556	roz zuid obj 1e lijns	80	
1403	22.5	13.5	97	N.E.M.	50	
1404	22.5	13.5	74	N.E.M.	50	
1405	24.5	13.5	79	N.E.M.	0	
1406	33.5	13.5	211	N.E.M.	50	
1407	33.5	13.5	67	N.E.M.	50	
1408	20.0	13.5	101	N.E.M.	50	
1409	17.5	13.5	53	N.E.M.	50	
1410	17.5	13.5	63	N.E.M.	50	
1411	23.5	13.5	80	N.E.M., nok dakrand	0	
1412	21.0	13.5	82	N.E.M. E-loods, noklijn	0	
1413	21.2	13.5	178	N.E.M.	0	
1414	18.0	13.5	194	N.E.M.	50	
1415	16.5	13.5	30	N.E.M., schutting	50	
1416	20.5	13.5	77	N.E.M.	40	
1417	26.2	13.5	64	N.E.M.	40	
1418	19.2	13.5	106	N.E.M.	50	
1419	22.6	13.5	89	N.E.M.	0	
1420	24.5	13.5	62	N.E.M.	40	
1421	24.5	13.5	97	N.E.M.	50	
1422	26.2	13.5	49	N.E.M.	50	
1423	19.5	13.5	51	N.E.M.	0	
1424	26.1	13.5	25	N.E.M.	0	
1425	26.2	13.5	24	N.E.M.	50	
1426	27.0	13.5	44	N.E.M., opbouw B/C machine	50	
1427	26.2	13.5	44	N.E.M.	50	
1428	22.5	13.5	38	N.E.M.	80	
1429	20.5	13.5	38	N.E.M.	50	
1430	20.5	13.5	95	N.E.M.	50	
1431	18.0	13.5	101	N.E.M., E-loods	50	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1432	22.5	13.5	45	N.E.M.	50	
1433	28.5	13.5	39	N.E.M. opbouw E-loods	50	
1434	28.5	13.5	59	VOTTV, tank(s)	80	
1435	28.5	13.5	89	VOTTV, tank(s)	80	
1436	21.5	13.5	23	VOTTV, tank(s)	80	
1437	21.5	13.5	135	VOTTV, tank(s)	80	
1438	21.5	13.5	193	VOTTV, tank(s)	80	
1439	21.5	13.5	85	VOTTV, tank(s)	80	
1440	17.5	13.5	27	VOTTV, portiergebouw	80	
1441	35.5	13.5	81	VOTTV, opslagruimte	80	
1442	17.5	13.5	84	VOTTV, opslagruimte	80	
1443	28.5	13.5	124	VOTTV, tank(s)	80	
1444	28.5	13.5	143	VOTTV, tank(s)	80	
1445	19.5	13.5	45	VOTTV, slangen-pers-station	80	
1446	23.5	13.5	270	VOTTV, tank(s)	80	
1447	28.5	13.5	43	VOTTV, tank(s)	80	
1448	23.5	13.5	31	VOTTV, tank(s)	80	
1449	23.5	13.5	66	VOTTV, tank(s)	80	
1450	23.5	13.5	52	VOTTV, tank(s)	80	
1451	23.5	13.5	55	VOTTV, tank(s)	80	
1452	23.5	13.5	43	VOTTV, tank(s)	80	
1453	21.5	13.5	50	VOTTV, tapstelling	80	
1454	23.5	13.5	50	VOTTV, tank(s)	80	
1455	23.5	13.5	84	VOTTV, tank(s)	80	
1456	23.5	13.5	162	VOTTV, tank(s)	80	
1457	23.5	13.5	67	VOTTV, tank(s)	80	
1458	23.5	13.5	59	VOTTV, tank(s)	80	
1459	23.5	13.5	131	VOTTV, tank(s)	80	
1460	23.5	13.5	57	VOTTV, tank(s)	80	
1461	23.5	13.5	63	VOTTV, tank(s)	80	
1462	23.5	13.5	116	VOTTV, tank(s)	80	
1463	21.5	13.5	31	VOTTV, tank(s)	80	
1464	23.5	13.5	28	VOTTV, tank(s)	80	
1465	23.5	13.5	32	VOTTV, tank(s)	80	
1466	23.5	13.5	39	VOTTV, tank(s)	80	
1467	23.5	13.5	63	VOTTV, tank(s)	80	
1468	17.5	13.5	68	VOTTV, onderstation/opvoerunit	80	
1469	23.5	13.5	58	VOTTV, tank(s)	80	
1470	23.5	13.5	59	VOTTV, tank(s)	80	
1471	23.5	13.5	62	VOTTV, tank(s)	80	
1472	23.5	13.5	138	VOTTV, tank(s)	80	
1473	23.5	13.5	188	VOTTV, tank(s)	80	
1474	21.5	13.5	107	VOTTV, werkpl./magaz./ketelh.	80	
1475	21.5	13.5	52	VOTTV, pompkamer B	80	
1476	21.5	13.5	109	VOTTV, kantoor/kantine	80	
1477	21.5	13.5	34	VOTTV, controleursruimte	80	
1478	21.5	13.5	47	VOTTV, terreindienst	80	
1479	21.5	13.5	74	VOTTV, tank(s)	80	
1480	21.5	13.5	87	VOTTV, latexloods	80	
1481	23.5	13.5	125	VOTTV, tank(s)	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1482	23.5	13.5	70	VOTTV, tank(s)	80	
1483	23.5	13.5	121	VOTTV, tank(s)	80	
1484	23.5	13.5	121	VOTTV, tank(s)	80	
1485	18.5	13.5	33	VOTTV, tank(s)	80	
1486	23.5	13.5	68	VOTTV, tank(s)	80	
1487	23.5	13.5	99	VOTTV, tank(s)	80	
1488	19.5	13.5	70	VOTTV, pompkamer D	80	
1489	23.5	13.5	129	VOTTV, tank(s)	80	
1490	23.5	13.5	109	VOTTV, tank(s)	80	
1491	23.5	13.5	59	VOTTV, tank(s)	80	
1492	23.5	13.5	91	VOTTV, tank(s)	80	
1493	23.5	13.5	91	VOTTV, tank(s)	80	
1494	33.5	13.5	205	VOTTV, tank(s)	80	
1495	23.5	13.5	209	VOTTV, tank(s)	80	
1496	23.5	13.5	227	VOTTV, tank(s)	80	
1497	23.5	13.5	273	VOTTV, tank(s)	80	
1498	23.5	13.5	232	VOTTV, tank(s)	80	
1499	23.5	13.5	114	VOTTV, tank(s)	80	
1500	19.5	13.5	70	VOTTV, pompkamer A	80	
1501	19.5	13.5	69	VOTTV, pompkamer C	80	
1502	14.5	13.5	51	VOTTV, steiger	80	
1503	14.5	13.5	47	VOTTV, steiger	80	
1504	33.5	13.5	177	VOTTV, tank(s)	80	
1505	33.5	13.5	169	VOTTV, tank(s)	80	
1506	35.5	13.5	65	VOTTV, opslagruimte	80	
1507	21.5	13.5	141	VOTTV, tank(s)	50	
1508	18.5	13.5	45	VOTTV, tank(s)	50	
1509	18.5	13.5	44	VOTTV, tank(s)	50	
1510	21.5	13.5	114	VOTTV, tank(s)	50	
1511	21.5	13.5	108	VOTTV, tank(s)	50	
1512	21.5	13.5	84	VOTTV, tank(s)	50	
1513	21.5	13.5	38	VOTTV, tank(s)	50	
1514	21.5	13.5	36	VOTTV, tank(s)	50	
1515	21.5	13.5	45	VOTTV, tank(s)	50	
1516	21.5	13.5	46	VOTTV, tank(s)	50	
1517	21.5	13.5	71	VOTTV, tank(s)	50	
1518	18.5	13.5	27	VOTTV, tank(s)	50	
1519	18.5	13.5	24	VOTTV, tank(s)	50	
1520	18.5	13.5	40	VOTTV, tank(s)	50	
1521	21.5	13.5	51	VOTTV, tank(s)	50	
1522	21.5	13.5	49	VOTTV, tank(s)	50	
1523	21.5	13.5	38	VOTTV, tank(s)	50	
1524	23.5	13.5	77	VOTTV, tank(s)	50	
1525	23.5	13.5	77	VOTTV, tank(s)	50	
1526	19.5	13.5	50	VOTTV, tank(s)	50	
1527	19.5	13.5	61	VOTTV, tank(s)	50	
1528	19.5	13.5	40	VOTTV, tank(s)	50	
1529	19.5	13.5	48	VOTTV, tank(s)	50	
1530	18.5	13.5	28	VOTTV, tank(s)	50	
1531	21.5	13.5	45	VOTTV, tank(s)	50	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1532	21.5	13.5	44	VOTTV, tank(s)	50	
1533	21.5	13.5	44	VOTTV, tank(s)	50	
1534	21.5	13.5	91	VOTTV, tank(s)	50	
1535	35.5	13.5	28	VOTTV, opslagruimte	80	
1536	21.5	13.5	76	VOTTV, tank(s)	50	
1537	19.5	13.5	119	ROMI	80	
1538	28.5	13.5	116	ROMI	80	
1539	28.5	13.5	47	ROMI	80	
1540	33.5	13.5	56	ROMI	80	
1541	23.5	13.5	48	ROMI, goot	80	
1542	17.0	13.5	104	ROMI, goot	80	
1543	28.5	13.5	47	ROMI	80	
1544	28.5	13.5	78	ROMI	80	
1545	24.5	13.5	84	ROMI	80	
1546	17.0	13.5	163	ROMI, goot	80	
1547	24.5	13.5	71	ROMI	80	
1548	19.5	13.5	72	ROMI	80	
1549	17.0	13.5	44	ROMI	80	
1550	14.8	13.5	105	ROMI, keerwand	80	
1551	16.5	13.5	21	ROMI, pompkamer tankpark	80	
1552	19.5	13.5	53	ROMI, tanks	80	
1553	19.5	13.5	53	ROMI, tanks	80	
1554	20.5	13.5	50	ROMI, tanks	80	
1555	20.5	13.5	63	ROMI, tanks	80	
1556	21.5	13.5	56	ROMI, tanks	80	
1557	21.5	13.5	68	ROMI, tanks	80	
1558	21.5	13.5	67	ROMI, tanks	80	
1559	14.8	13.5	72	ROMI, keerwand tankpark	80	
1560	21.0	13.5	37	Zethameta, receptie/kantoor	80	
1561	18.5	13.5	177	Zethameta, keerwand	80	
1562	18.5	13.5	69	Zethameta, keerwand	80	
1563	16.5	13.5	26	Zethameta, schrootschaar	80	
1564	21.0	13.5	89	Lensveld, opslag	80	
1565	21.0	13.5	170	Lensveld, opslag	80	
1566	19.5	13.5	134	Verwo - hal 1 (vloerplaten)	80	
1567	17.7	13.5	83	Verwo - opslag	80	
1568	17.1	13.5	42	Verwo - werkpl./magazijn/lab.	80	
1569	18.3	13.5	115	Verwo - loods Van Neerbos	80	
1570	19.1	13.5	123	Verwo - loods Van Neerbos	80	
1571	23.7	13.5	119	Verwo - hal 3 (straatstenen)	80	
1572	25.5	13.5	60	Verwo - molenhuis hal 3	80	
1573	16.7	13.5	89	Verwo - onderdelenmagazijn	80	
1574	18.9	13.5	123	Verwo - kantoor Van Neerbos	80	
1575	16.7	13.5	134	Verwo - kantoor Van Neerbos	80	
1576	19.5	13.5	19	Verwo - molenhuis hal 1	80	
1577	19.1	13.5	21	Verwo - kantoor Van Neerbos	80	
1578	0.0	13.5	26	Verwo - hekwerk (gaas)	0	
1579	0.0	13.5	12	Verwo - hekwerk (gaas)	0	
1580	20.1	13.5	55	Verwo - kantoor 1e verdieping	80	
1581	16.7	13.5	33	Verwo - was-/kleedruimte	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1582	17.0	13.5	32	Verwo - kantine	80	
1583	19.0	13.5	77	Intraboot, loods 1	80	
1584	20.0	13.5	72	Intraboot loods 2	50	
1585	20.0	13.5	98	ROMI produktie, nok	80	
1586	20.0	13.5	156	ROMI produktie, nok	80	
1587	28.5	13.5	33	ROMI, nok	80	
1588	22.8	13.5	64	Hydro Agri	80	
1589	21.1	13.5	73	Hydro Agri	80	
1590	17.5	13.5	26	Hydro Agri	80	
1591	20.8	13.5	110	Hydro Agri	80	
1592	19.5	13.5	28	V.O.S., portiersgebouw	80	
1593	17.5	13.5	40	V.O.S, gebouw	80	
1594	17.5	13.5	41	V.O.S, gebouw	80	
1595	17.5	13.5	36	V.O.S, gebouw	80	
1596	17.5	13.5	57	V.O.S, gebouw	80	
1597	34.5	13.5	185	V.O.S, constructiewerkplaats	80	
1598	27.5	13.5	184	V.O.S, constructiewerkplaats	80	
1599	23.5	13.5	127	V.O.S, gebouw	80	
1600	18.5	13.5	110	V.O.S, gebouw	80	
1601	22.5	13.5	82	V.O.S, pijpfittersfabriek	80	
1602	21.5	13.5	47	V.O.S, gebouw	80	
1603	20.5	13.5	126	V.O.S, hoofdkantoor	80	
1604	23.5	13.5	97	V.O.S, gebouw	80	
1605	20.5	13.5	93	V.O.S, gebouw	80	
1606	21.5	13.5	104	V.O.S, machinefabriek	80	
1607	18.5	13.5	230	V.O.S, drijvend dok 3	80	
1608	18.5	13.5	234	V.O.S, drijvend dok 3	80	
1609	19.8	13.5	47	V.O.S, drijvend dok 2	80	
1610	19.8	13.5	193	V.O.S, drijvend dok 1	80	
1611	19.8	13.5	179	V.O.S, drijvend dok 1	80	
1612	23.5	13.5	112	V.O.S, kantine/wasruimte	80	
1613	17.5	13.5	67	V.O.S, kantine/wasruimte	80	
1614	17.5	13.5	48	V.O.S, gebouw	80	
1615	25.5	13.5	176	V.O.S, scheepsbouwhal	80	
1616	20.5	13.5	74	V.O.S, centraal magazijn	80	
1617	13.7	13.5	289	V.O.S, helling	80	
1618	18.5	13.5	41	V.O.S, gebouw	80	
1619	18.5	13.5	86	V.O.S, gebouw	80	
1620	18.5	13.5	69	V.O.S, gebouw	80	
1621	17.5	13.5	30	V.O.S, gebouw	80	
1622	17.5	13.5	47	V.O.S, gebouw	80	
1623	18.5	13.5	30	V.O.S, gebouw	80	
1624	17.5	13.5	48	V.O.S, gebouw	80	
1625	17.5	13.5	29	V.O.S, gebouw	80	
1626	17.5	13.5	22	V.O.S, gebouw	80	
1627	17.5	13.5	23	V.O.S, gebouw	80	
1628	17.5	13.5	39	V.O.S, gebouw	80	
1629	21.5	13.5	65	V.O.S, gebouw	80	
1630	31.5	13.5	298	EBS, 14	80	
1631	19.5	13.5	245	EBS, 15	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1632	19.5	13.5	128	EBS, 16	80	
1633	21.5	13.5	180	EBS, 17	80	
1634	25.5	13.5	89	EBS, 18	80	
1635	17.5	13.5	90	EBS, 19	80	
1636	20.5	13.5	134	EBS, 20	80	
1637	21.5	13.5	145	EBS, 21	0	
1638	20.5	13.5	94	EBS, 22	80	
1639	21.5	13.5	159	EBS, 23	80	
1640	24.5	13.5	169	EBS, 40	80	
1641	20.5	13.5	197	EBS, 41	80	
1642	24.5	13.5	212	EBS, 42	0	
1643	22.5	13.5	267	EBS, 44	80	
1644	23.5	13.5	76	EBS, 45	80	
1645	25.5	13.5	148	EBS, 46	80	
1646	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1647	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1648	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1649	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	
1650	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1651	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1652	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1653	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1654	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1655	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1656	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1657	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	
1658	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1659	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1660	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1661	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1662	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1663	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1664	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1665	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	
1666	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1667	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1668	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1669	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1670	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1671	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1672	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1673	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	
1674	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1675	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1676	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1677	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1678	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1679	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1680	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1681	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1682	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1683	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1684	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1685	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1686	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1687	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1688	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1689	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	
1690	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1691	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1692	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1693	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1694	21.5	13.5	13	EBS, silowand 1	80	
1695	21.5	13.5	13	EBS, silowand 2	80	
1696	21.5	13.5	13	EBS, silowand 3	80	
1697	21.5	13.5	13	EBS, silowand 4	80	
1698	21.5	13.5	13	EBS, silowand 5	80	
1699	21.5	13.5	13	EBS, silowand 6	80	
1700	21.5	13.5	13	EBS, silowand 7	80	
1701	21.5	13.5	13	EBS, silowand 8	80	
1702	21.5	13.5	15	EBS, silowand 1	80	
1703	21.5	13.5	15	EBS, silowand 2	80	
1704	21.5	13.5	15	EBS, silowand 3	80	
1705	21.5	13.5	15	EBS, silowand 4	80	
1706	0.0	13.5	15	EBS, silowand 5	0	
1707	21.5	13.5	15	EBS, silowand 6	80	
1708	21.5	13.5	15	EBS, silowand 7	80	
1709	0.0	13.5	15	EBS, silowand 8	0	
1710	20.5	13.5	77	EBS, 49	80	
1711	20.5	13.5	82	EBS, 50	0	
1712	21.5	13.5	69	EBS, 51	80	
1713	21.5	13.5	111	EBS, 52	80	
1714	25.5	13.5	45	OBJEKT 1	80	
1715	25.5	13.5	49	OBJEKT 3	80	
1716	25.5	13.5	46	OBJEKT 4	80	
1717	19.5	13.5	68	OBJEKT 5	80	
1718	25.5	13.5	81	OBJEKT 6	80	
1719	25.5	13.5	45	OBJEKT 7	80	
1720	21.5	13.5	63	OBJEKT 9	80	
1721	21.5	13.5	118	OBJEKT 10	80	
1722	17.5	13.5	23	OBJEKT 120	80	
1723	17.5	13.5	17	OBJEKT 121	80	
1724	17.5	13.5	136	OBJEKT 140	80	
1725	20.2	13.5	77	OBJEKT 145	80	
1726	21.0	13.5	31	OBJEKT 173	80	
1727	21.0	13.5	35	OBJEKT 174	80	
1728	21.0	13.5	277	OBJEKT 242	80	
1729	21.0	13.5	63	OBJEKT 243	80	
1730	21.0	13.5	130	OBJEKT 244	80	
1731	21.0	13.5	124	OBJEKT 245	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1732	21.0	13.5	109	OBJEKT 246	80	
1733	21.0	13.5	137	OBJEKT 247	80	
1734	21.0	13.5	27	OBJEKT 248	80	
1735	21.0	13.5	40	OBJEKT 249	80	
1736	21.0	13.5	151	OBJEKT 250	80	
1737	21.0	13.5	63	OBJEKT 251	80	
1738	21.0	13.5	68	OBJEKT 254	80	
1739	21.0	13.5	101	OBJEKT 255	80	
1740	21.0	13.5	111	OBJEKT 256	80	
1741	21.0	13.5	140	OBJEKT 257	80	
1742	21.0	13.5	48	OBJEKT 258	80	
1743	21.0	13.5	32	OBJEKT 259	80	
1744	21.0	13.5	141	OBJEKT 260	80	
1745	21.0	13.5	85	OBJEKT 261	80	
1746	15.0	13.5	68	OBJEKT 262	80	
1747	21.0	13.5	47	OBJEKT 265	80	
1748	21.0	13.5	61	OBJEKT 266	80	
1749	21.0	13.5	32	OBJEKT 267	80	
1750	21.0	13.5	26	OBJEKT 268	80	
1751	21.0	13.5	29	OBJEKT 269	80	
1752	21.0	13.5	42	OBJEKT 270	80	
1753	21.5	13.5	90	OBJEKT 293	80	
1754	21.5	13.5	95	OBJEKT 294	80	
1755	21.5	13.5	82	OBJEKT 295	80	
1756	21.5	13.5	67	OBJEKT 296	80	
1757	21.5	13.5	98	OBJEKT 297	80	
1758	21.5	13.5	46	OBJEKT 298	80	
1759	21.5	13.5	92	OBJEKT 299	80	
1760	21.5	13.5	37	OBJEKT 300	80	
1761	21.5	13.5	110	OBJEKT 301	80	
1762	21.5	13.5	133	OBJEKT 302	80	
1763	21.5	13.5	83	OBJEKT 303	80	
1764	26.0	13.5	27	ROMI, DESO-installatie	0	
1765	25.5	13.5	200	Zethameta, vervangende loods	80	
1766	21.0	13.5	151	Zethameta, keerwand, maatregel	80	
1767	18.5	13.5	167	Zethameta, keerwand maatregel	80	
1768	17.5	13.5	26	V.O.S, transformatorhuis 2	80	
1769	16.0	13.5	19	V.O.S., compressorgebouw	80	
1770	21.0	13.5	215	VOS, Afsch. dokken op kaderand	80	
1771	18.5	13.5	51	VOS, Afscherming dok 1	80	
1772	25.5	13.5	107	VOS, EBS 27	80	
1773	23.5	13.5	173	v.Gansewinkel - bedrijfshal	80	
1774	18.5	13.5	102	v.Gansewink- garage/werkplaats	80	
1775	18.5	13.5	56	v.Gansewinkel - kantoor	80	
1776	23.5	13.5	41	v.Gansewin- aanbouw,puinbreker	80	
1777	30.5	13.5	191	v.Gansewinkel - daknok	0	
1778	16.5	13.5	9	v.Gansewin- scherm om shredder	80	
1779	20.5	13.5	276	diverse bedrijven	80	
1780	20.5	13.5	74	bedrijf derden	80	
1781	20.5	13.5	81	bedrijf derden	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1782	20.5	13.5	123	bedrijf derden	80	
1783	19.0	13.5	19	primakabin - kantoor	80	
1784	20.5	13.5	78	Avezaat - werkplaats	80	
1785	23.5	13.5	46	Avezaat - kantoor (incl.nwbouw	80	
1786	18.8	13.5	59	Avezaat - Romneyloods	0	
1787	16.0	13.5	23	Avezaat - container	80	
1788	16.0	13.5	14	Avevaat container 01	80	
1789	16.0	13.5	14	Avezaat container 02	80	
1790	16.5	13.5	75	Unilever, Gebouw I	80	
1791	16.5	13.5	43	Unilever, Gebouw I	80	
1792	55.5	13.5	91	flat Coornhertsstraat	80	
1793	16.5	13.5	82	Trafogebouw	80	
1794	27.5	13.5	77	Woningen Wagnerstraat (23-29)	80	
1795	27.5	13.5	234	Woningen Parallelweg (88-110)	80	
1796	21.5	13.5	184	Gymzaal	80	
1797	28.5	13.5	170	Samuel Esmeyerstraat (1-89)	80	
1798	19.5	13.5	110	Johannes Poststraat (2-20)	80	
1799	28.5	13.5	135	Samuel Esmeyerstraat (91-161)	80	
1800	28.5	13.5	168	Prof.Teldersstraat (300-388)	80	
1801	28.5	13.5	168	Johannes Poststraat (1-89)	80	
1802	19.5	13.5	108	Johannes Poststraat (22-36)	80	
1803	28.5	13.5	174	Joh.v.Bynerstraat(1-89)	80	
1804	27.5	13.5	211	Woningen Parallelweg (112-134)	80	
1805	21.5	13.5	164	School	80	
1806	19.5	13.5	97	bedrijven Vergulde hand	80	
1807	19.5	13.5	142	bedrijven Vergulde hand	80	
1808	19.5	13.5	101	bedrijven Vergulde hand	80	
1809	19.5	13.5	66	bedrijven Vergulde hand	80	
1810	19.5	13.5	66	bedrijven Vergulde hand	80	
1811	19.5	13.5	95	bedrijven Vergulde hand	80	
1812	19.5	13.5	114	bedrijven Vergulde hand	80	
1813	19.5	13.5	179	bedrijven Vergulde hand	80	
1814	19.5	13.5	201	bedrijven Vergulde hand	80	
1815	19.5	13.5	231	bedrijven Vergulde hand	80	
1816	19.5	13.5	166	bedrijven Vergulde hand	80	
1817	19.5	13.5	196	bedrijven Vergulde hand	80	
1818	19.5	13.5	120	bedrijven Vergulde hand	80	
1819	19.5	13.5	60	bedrijven Vergulde hand	80	
1820	23.0	13.5	93	Woningen Parallelweg (64-86)	80	
1821	23.0	13.5	89	Woningen Parallelweg (40-62)	80	
1822	23.0	13.5	115	Woningen Parallelweg (12-38)	80	
1823	27.5	13.5	220	Winkel + woningen (rechts"")""	80	
1824	25.5	13.5	81	Bedrijfsgebouw	80	
1825	25.5	13.5	55	Woningen	80	
1826	25.5	13.5	46	Bedrijfsgebouw	80	
1827	25.5	13.5	146	Woningen Sprinterplaats (1-30)	80	
1828	25.5	13.5	140	Woningen Sprinterplaats(52-78)	80	
1829	27.0	13.5	189	Won.Sprinterplaats (113-152)	80	
1830	21.5	13.5	268	Woningen Spoorsingel (43-89)	80	
1831	22.0	13.5	207	Woningen Spoorsingel 90-107	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1832	21.0	13.5	190	Woningen Spoorsingel (130-152)	80	
1833	21.5	13.5	129	Woningen Spoorsingel 153	80	
1834	23.5	13.5	270	Woningen Schiedamseweg	80	
1835	16.5	13.5	87	Station	80	
1836	19.5	13.5	223	Bedrijfsgebouw	80	
1837	25.5	13.5	101	Won.+Bedr. Spoorstraat (2-86)	80	
1838	31.5	13.5	85	kantoor	80	
1839	31.5	13.5	53	Woningen Schiedamseweg	80	
1840	21.5	13.5	76	won. Binnensingel 195-211	80	
1841	21.5	13.5	294	won. 2e Maasbosstr. 2-96	80	
1842	21.5	13.5	90	won. De Ruyterstr. 46-70	80	
1843	21.0	13.5	169	won. V.Kinsbergenplaats 24-46	80	
1844	21.0	13.5	84	won. Aert van Nesstraat 1-17	80	
1845	34.5	13.5	198	Woningen	80	
1846	19.5	13.5	108	Woningen	80	
1847	25.5	13.5	105	Woningen	80	
1848	25.5	13.5	105	Woningen	80	
1849	25.5	13.5	61	Bedrijfsgebouw/woningen	80	
1850	30.0	13.5	198	Woningen	80	
1851	16.5	13.5	83	Bedrijfsgebouw	80	
1852	68.5	13.5	66	Woningen	80	
1853	26.0	13.5	191	Woningen Spoorsingel (154-165)	80	
1854	64.5	13.5	140	Woningen	80	
1855	34.5	13.5	202	Kantoor+woningen (7 hoog)	80	
1856	25.5	13.5	72	Woningen (4 hoog)	80	
1857	25.5	13.5	70	Woningen (4 hoog)	80	
1858	25.5	13.5	72	Woningen (4 hoog)	80	
1859	22.5	13.5	139	Woningen (3 hoog)	80	
1860	16.5	13.5	38	Woning	80	
1863	18.0	13.5	126	Bedrijfsgebouw	80	
1864	17.0	13.5	132	Bedrijfsgebouw	80	
1865	18.5	13.5	144	Bedrijfsgebouw	80	
1866	16.5	13.5	101	Bergingen/schuren	80	
1867	20.0	13.5	115	Bedrijfsgebouw	80	
1868	25.5	13.5	73	Bedrijfsgebouw	80	
1869	28.5	13.5	60	Bedrijfsgebouw	80	
1870	19.5	13.5	57	Bedrijfsgebouw	80	
1871	33.5	13.5	115	Woningen Pelmolen	80	
1872	19.5	13.5	202	Bedrijfsgebouw	80	
1873	25.5	13.5	115	Woningen	80	
1874	25.5	13.5	72	Woningen	80	
1875	20.3	13.5	282	Spoordijk	20	
1876	20.3	13.5	283	Spoordijk	20	
1877	20.3	13.5	279	Spoordijk	20	
1878	20.3	13.5	280	Spoordijk	20	
1879	20.3	13.5	280	Spoordijk	20	
1880	20.2	13.5	279	Spoordijk	20	
1881	20.2	13.5	281	Spoordijk	20	
1882	20.2	13.5	412	Spoordijk	20	
1883	20.2	13.5	222	Spoordijk	20	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1884	20.1	13.5	493	Spoordijk	20	
1886	19.6	13.5	1133	Maassluissedijk	20	
1887	19.6	13.5	560	Maassluissedijk	20	
1888	18.9	13.5	406	Deltaweg	20	
1889	18.9	13.5	372	Deltaweg	20	
1890	18.9	13.5	377	Deltaweg	20	
1891	18.9	13.5	376	Deltaweg	20	
1892	18.9	13.5	316	Deltaweg	20	
1893	33.5	13.5	43	flat Coornhertsstraat	80	
1894	33.5	13.5	43	flat Coornhertsstraat	80	
1895	33.5	13.5	51	flat Coornhertsstraat	80	
1896	33.5	13.5	51	flat Coornhertsstraat	80	
1897	33.5	13.5	51	flat Coornhertsstraat	80	
1898	33.5	13.5	51	flat Coornhertsstraat	80	
1899	28.5	13.5	168	Wiardi Beckmansingel	80	
1900	28.5	13.5	168	Prof. Rutgerstraat	80	
1901	28.5	13.5	55	Wiardi Beckmansingel	80	
1902	19.5	13.5	64	Joh.v.Bynerstraat (22-36)	80	
1903	19.5	13.5	70	Joh.v.Bynerstraat (2-20)	80	
1904	19.5	13.5	124	bedrijven Vergulde hand	80	
1905	19.5	13.5	125	bedrijven Vergulde hand	80	
1906	19.5	13.5	226	bedrijven Vergulde hand	80	
1907	19.5	13.5	159	bedrijven Vergulde hand	80	
1908	19.5	13.5	93	bedrijven Vergulde hand	80	
1909	19.5	13.5	88	bedrijven Vergulde hand	80	
1910	19.5	13.5	44	bedrijven Vergulde hand	80	
1911	19.5	13.5	123	bedrijven Vergulde hand	80	
1912	19.5	13.5	117	bedrijven Vergulde hand	80	
1913	19.5	13.5	166	bedrijven Vergulde hand	80	
1914	19.5	13.5	159	bedrijven Vergulde hand	80	
1915	19.5	13.5	147	bedrijven Vergulde hand	80	
1916	19.5	13.5	94	bedrijven Vergulde hand	80	
1917	19.5	13.5	119	bedrijven Vergulde hand	80	
1918	19.5	13.5	119	bedrijven Vergulde hand	80	
1919	19.5	13.5	72	bedrijven Vergulde hand	80	
1920	19.5	13.5	99	bedrijven Vergulde hand	80	
1921	19.5	13.5	92	bedrijven Vergulde hand	80	
1922	19.5	13.5	72	bedrijven Vergulde hand	80	
1923	19.5	13.5	67	bedrijven Vergulde hand	80	
1924	19.5	13.5	80	bedrijven Vergulde hand	80	
1925	19.5	13.5	121	bedrijven Vergulde hand	80	
1926	19.5	13.5	80	bedrijven Vergulde hand	80	
1927	19.5	13.5	69	bedrijven Vergulde hand	80	
1928	19.5	13.5	84	bedrijven Vergulde hand	80	
1929	19.5	13.5	104	bedrijven Vergulde hand	80	
1930	19.5	13.5	134	bedrijven Vergulde hand	80	
1931	19.5	13.5	75	bedrijven Vergulde hand	80	
1932	19.5	13.5	76	bedrijven Vergulde hand	80	
1933	19.5	13.5	94	bedrijven Vergulde hand	80	
1934	19.5	13.5	132	bedrijven Vergulde hand	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1935	19.5	13.5	83	bedrijven Vergulde hand	80	
1936	19.5	13.5	102	bedrijven Vergulde hand	80	
1937	19.5	13.5	84	bedrijven Vergulde hand	80	
1938	19.5	13.5	111	bedrijven Vergulde hand	80	
1939	19.5	13.5	223	bedrijven Vergulde hand	80	
1940	19.5	13.5	234	bedrijven Vergulde hand	80	
1941	19.5	13.5	209	bedrijven Vergulde hand	80	
1942	19.5	13.5	76	bedrijven Vergulde hand	80	
1943	19.5	13.5	120	bedrijven Vergulde hand	80	
1944	19.5	13.5	111	bedrijven Vergulde hand	80	
1945	19.5	13.5	150	bedrijven Vergulde hand	80	
1946	19.5	13.5	135	bedrijven Vergulde hand	80	
1947	19.5	13.5	51	bedrijven Vergulde hand	80	
1948	19.5	13.5	41	bedrijven Vergulde hand	80	
1949	19.5	13.5	125	bedrijven Vergulde hand	80	
1950	19.5	13.5	457	bedrijven Vergulde hand	80	
1951	19.5	13.5	80	bedrijven Vergulde hand	80	
1952	19.5	13.5	44	bedrijven Vergulde hand	80	
1953	19.5	13.5	74	bedrijven Vergulde hand	80	
1954	19.5	13.5	49	bedrijven Vergulde hand	80	
1955	19.5	13.5	122	bedrijven Vergulde hand	80	
1956	19.5	13.5	162	bedrijven Vergulde hand	80	
1957	19.5	13.5	78	bedrijven Vergulde hand	80	
1958	19.5	13.5	52	bedrijven Vergulde hand	80	
1959	19.5	13.5	74	bedrijven Vergulde hand	80	
1960	19.5	13.5	74	bedrijven Vergulde hand	80	
1961	19.5	13.5	89	bedrijven Vergulde hand	80	
1962	19.5	13.5	76	bedrijven Vergulde hand	80	
1963	19.5	13.5	52	bedrijven Vergulde hand	80	
1964	19.5	13.5	93	Maassluissedijk 188	80	
1965	19.5	13.5	37	Maassluissedijk 188	80	
1966	19.5	13.5	39	Maassluissedijk 188	80	
1967	19.5	13.5	33	Maassluissedijk 188	80	
1968	19.5	13.5	43	Maassluissedijk 188	80	
1969	19.5	13.5	27	Maassluissedijk 192	80	
1970	19.5	13.5	36	Maassluissedijk 192	80	
1971	19.5	13.5	18	Maassluissedijk 192	80	
1972	20.5	13.5	154	Bedrijven het Scheur	80	
1973	20.5	13.5	72	Bedrijven het Scheur	80	
1974	20.5	13.5	38	Bedrijven het Scheur	80	
1975	20.5	13.5	34	Bedrijven het Scheur	80	
1976	20.5	13.5	39	Bedrijven het Scheur	80	
1977	19.5	13.5	131	Bedrijven het Scheur	80	
1978	19.5	13.5	67	Bedrijven het Scheur	80	
1979	19.5	13.5	67	Bedrijven het Scheur	80	
1980	19.5	13.5	78	Bedrijven het Scheur	80	
1981	19.5	13.5	46	Bedrijven het Scheur	80	
1982	19.5	13.5	223	Bedrijven het Scheur	80	
1983	19.5	13.5	77	Bedrijven het Scheur	80	
1984	19.5	13.5	111	Bedrijven het Scheur	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1985	19.5	13.5	95	Bedrijven het Scheur	80	
1986	19.5	13.5	173	Bedrijven het Scheur	80	
1987	19.5	13.5	72	Bedrijven het Scheur	80	
1988	19.5	13.5	60	Bedrijven het Scheur	80	
1989	19.5	13.5	211	Bedrijven het Scheur	80	
1990	21.5	13.5	64	Bedrijven het Scheur	80	
1991	21.5	13.5	71	Bedrijven het Scheur	80	
1992	21.5	13.5	65	Bedrijven het Scheur	80	
1993	21.5	13.5	118	Bedrijven het Scheur	80	
1994	21.5	13.5	38	Bedrijven het Scheur	80	
1995	21.5	13.5	321	Bedrijven het Scheur	80	
1996	21.5	13.5	78	Bedrijven het Scheur	80	
1997	21.5	13.5	79	Bedrijven het Scheur	80	
1998	19.5	13.5	174	Bedrijven Het Scheur	80	
1999	19.5	13.5	181	Bedrijven Het Scheur	80	
2000	19.5	13.5	145	Bedrijven Het Scheur	80	
2001	19.5	13.5	170	Bedrijven Het Scheur	80	
2002	19.5	13.5	129	Bedrijven Het Scheur	80	
2003	19.5	13.5	66	Bedrijven Het Scheur	80	
2004	19.5	13.5	82	Bedrijven Het Scheur	80	
2005	19.5	13.5	75	Bedrijven Het Scheur	80	
2006	19.5	13.5	113	Bedrijven Het Scheur	80	
2007	19.5	13.5	128	Bedrijven Het Scheur	80	
2008	19.5	13.5	111	Bedrijven Het Scheur	80	
2009	19.5	13.5	112	Bedrijven Het Scheur	80	
2010	19.5	13.5	93	Bedrijven Het Scheur	80	
2011	19.5	13.5	94	Bedrijven Het Scheur	80	
2012	19.5	13.5	91	Bedrijven Het Scheur	80	
2013	19.5	13.5	89	Bedrijven Het Scheur	80	
2014	19.5	13.5	84	Bedrijven Het Scheur	80	
2015	19.5	13.5	215	Bedrijven Het Scheur	80	
2016	19.5	13.5	128	Bedrijven Het Scheur	80	
2017	19.5	13.5	108	Bedrijven Het Scheur	80	
2018	19.5	13.5	93	Bedrijven Het Scheur	80	
2019	30.5	13.5	45	dienstgebouw 1 hoog	80	
2020	15.5	13.5	254	voorbezinktanks 1/2, 3/4	80	
2021	23.0	13.5	63	Filtergebouw	80	
2022	18.0	13.5	56	dienstgebouw 7	80	
2023	17.5	13.5	37	dienstgebouw 8	80	
2024	27.0	13.5	118	dienstgebouw 1 laag	80	
2025	22.5	13.5	62	dienstgebouw 9	80	
2026	23.5	13.5	46	dienstgebouw 10	80	
2027	19.5	13.5	46	dienstgebouw 2	80	
2028	23.5	13.5	40	dienstgebouw 3	80	
2029	16.5	13.5	68	dienstgebouwen 4, 5	80	
2030	20.5	13.5	1493	maassluisedijk	80	
2031	20.5	13.5	322	maassluisedijk	80	
2032	20.5	13.5	607	maassluisedijk	80	
2033	43.5	13.5	81	Deltahotel	80	
2034	43.5	13.5	95	Deltahotel	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2035	43.5	13.5	99	Deltahotel	80	
2036	43.5	13.5	55	Deltahotel	80	
2037	43.5	13.5	39	Deltahotel	80	
2038	19.5	13.5	92	Woningen	80	
2039	28.5	13.5	77	Bedrijfsgebouw	80	
2040	28.5	13.5	62	Bedrijfsgebouw	80	
2041	28.5	13.5	87	Bedrijfsgebouw	80	
2042	15.5	13.5	176	Garageboxen	80	
2043	25.5	13.5	32	Woningen Schiedamseweg	80	
2044	25.5	13.5	40	Woningen Schiedamseweg	80	
2045	22.5	13.5	73	Woningen Spoorsingel (166-167)	80	
2046	53.5	13.5	81	Kantoor	80	
2047	23.5	13.5	126	Van Hattem	80	
2048	25.0	13.5	167	Figee - bestaande loods 1	80	
2049	25.0	13.5	75	Figee - bestaande loods 2	80	
2050	25.0	13.5	169	Figee - nwe loods 3	80	
2051	23.5	13.5	45	Van Hattem	80	
2052	23.5	13.5	101	Van Hattem	80	
2053	20.7	13.5	51	NEM -vorm. Ketelhuis	80	
2054	21.5	13.5	221	NEM uitbreiding	80	
2055	26.0	13.5	204	NEM Uitbreiding	80	
2056	21.5	13.5	63	NEM Uitbreiding	80	
2057	18.5	13.5	49	NEM Uitbreiding kantoor	80	
2058	17.5	13.5	36	NEM Uitbreiding, kantoor	80	
2059	17.5	13.5	12	Jansson	80	
2060	17.5	13.5	19	NEM Uitbreiding, trafohuis	80	
2061	28.0	13.5	193	MAF uitbreiding nok	20	
2062	21.0	13.5	60	MAF uitbouw	80	
2063	17.0	13.5	31	MAF Romneyloods	80	
2064	38.5	13.5	85	N.E.M.	80	
2065	18.5	13.5	226	Gebouw	80	
2066	18.5	13.5	57	Gebouw Irado	80	
2067	18.9	13.5	406	Deltaweg	20	
2068	18.9	13.5	372	Deltaweg	20	
2069	18.5	13.5	27	Tessenderloo, waterpompgebouw	80	
2070	23.1	13.5	113	Tessenderloo, magazijn/kantoor	80	
2071	19.5	13.5	35	Tessenderloo, dical verlading	80	
2072	23.1	13.5	135	Tessenderloo, loods 3	80	
2073	25.1	13.5	198	Tessenderloo, loods 3 nok	80	
2074	23.1	13.5	132	Tessenderloo, loods 2	80	
2075	25.1	13.5	197	Tessenderloo, loods 2 nok	80	
2076	23.5	13.5	131	Tessenderloo, Dicalfabriek	80	
2077	23.5	13.5	76	Tessenderloo, dicalfabriek	80	
2078	26.5	13.5	16	Tessenderloo, Molenhuis	80	
2079	29.5	13.5	20	Tessenderloo, Molenhuis	80	
2080	24.5	13.5	35	Tessenderloo, Molenhuis	80	
2081	33.5	13.5	12	Tessenderloo, big-bag laadstat	80	
2082	19.6	13.5	69	Tessenderloo, kantine	80	
2083	18.2	13.5	127	Tessenderloo, was- en kleedlok	80	
2084	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2085	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2086	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2087	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2088	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2089	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2090	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2091	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2092	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2093	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2094	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2095	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2096	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2097	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2098	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2099	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2100	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2101	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2102	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2103	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2104	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2105	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2106	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2107	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2108	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2109	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2110	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2111	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2112	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2113	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2114	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2115	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2116	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2117	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2118	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2119	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2120	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2121	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2122	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2123	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2124	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2125	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2126	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2127	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2128	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2129	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2130	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2131	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2132	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2133	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2134	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2135	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2136	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2137	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2138	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2139	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2140	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2141	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2142	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2143	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2144	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2145	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2146	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2147	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2148	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2149	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2150	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2151	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2152	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2153	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2154	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2155	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2156	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2157	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2158	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2159	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2160	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2161	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2162	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2163	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2164	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2165	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2166	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2167	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2168	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2169	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2170	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2171	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2172	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2173	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2174	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2175	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2176	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 5	80	
2177	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2178	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2179	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2180	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2181	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2182	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 6	80	
2183	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2184	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2185	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2186	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 6	80	
2187	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2188	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 7	80	
2189	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 7	80	
2190	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 7	80	
2191	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 7	80	
2192	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 7	80	
2193	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 7	80	
2194	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 7	80	
2195	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 7	80	
2196	23.5	13.5	23	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2197	23.5	13.5	22	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2198	23.5	13.5	21	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2199	23.5	13.5	23	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2200	23.5	13.5	23	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2201	23.5	13.5	22	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2202	23.5	13.5	20	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2203	23.5	13.5	19	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2204	23.5	13.5	21	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2205	23.5	13.5	19	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2206	23.5	13.5	21	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2207	16.5	13.5	8	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2208	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2209	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2210	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2211	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2212	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2213	16.5	13.5	9	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2214	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2215	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2216	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2217	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2218	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2219	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2220	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2221	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2222	18.9	13.5	406	Deltaweg	20	
2223	20.3	13.5	157	Hydro Agri	80	
2224	23.0	13.5	99	Hydro Agri	80	
2225	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2226	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2227	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2228	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2229	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2230	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2231	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2232	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2233	16.0	13.5	70	NU3 SALPETERZUUROPSLAG	80	
2234	21.5	13.5	145	NU3 SUBSTRAFEEDFABRIEK	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2235	18.5	13.5	85	NU3 TANKS LOODS D	80	
2236	21.5	13.5	263	NU3 NIEUWE HAL	80	
2237	16.5	13.5	30	NU3 TRANSFORMATORGEBOUW(GEB)	80	
2238	17.0	13.5	23	NU3 HOOFDSCHAKELHUIS	80	
2239	28.3	13.5	385	Hydro Agri	80	
2240	30.3	13.5	333	Hydro Agri	80	
2241	18.5	13.5	73	OPBOUW SPEC 3	80	
2242	25.2	13.5	64	kantoor	80	
2243	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2244	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2245	19.5	13.5	17	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2246	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2247	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2248	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2249	19.5	13.5	17	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2250	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2251	30.5	13.5	191	v.Gansewinkel - daknok	0	
2252	18.5	13.5	75	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2253	18.5	13.5	65	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2254	21.8	13.5	342	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2255	21.5	13.5	91	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2256	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2257	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2258	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2259	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2260	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2261	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2262	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2263	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2264	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2265	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2266	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2267	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2268	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2269	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2270	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2271	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2272	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2273	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2274	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2275	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2276	27.5	13.5	54	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2277	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2278	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2279	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2280	27.5	13.5	54	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2281	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2282	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2283	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2284	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2285	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2286	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2287	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2288	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2289	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2290	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2291	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2292	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2293	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2294	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2295	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2296	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2297	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2298	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2299	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2300	25.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2301	25.5	13.5	24	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2302	25.5	13.5	21	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2303	25.5	13.5	14	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2304	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2305	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2306	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2307	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2308	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2309	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2310	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2311	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2312	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2313	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2314	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2315	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2316	16.8	13.5	12	Mostert Absorbents kantoor zee	80	
2317	30.7	13.5	135	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2318	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2319	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2320	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2321	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2322	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2323	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2324	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2325	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2326	21.8	13.5	367	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2327	15.1	13.5	1	Pijp uitlaat 3 dak opslagruimt	30	
2328	15.1	13.5	1	Pijp uitlaat 3 dak opslagruimt	30	
2329	15.1	13.5	1	Pijp uitlaat 1 dak opslagruimt	30	
2330	15.1	13.5	1	Pijp uitlaat 1 dak opslagruimt	30	
2331	14.9	13.5	1	Pijp uitlaat 2 dak opslagruimt	30	
2332	14.9	13.5	1	Pijp uitlaat 2 dak opslagruimt	30	
2333	21.5	13.5	268	OBJEKT 55	80	
2334	21.5	13.5	149	OBJEKT	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2335	21.5	13.5	241	OBJEKT	80	
2336	21.5	13.5	101	OBJEKT	80	
2337	21.5	13.5	122	OBJEKT	80	
2338	21.5	13.5	87	OBJEKT	80	
2339	43.5	13.5	14	Unilever, Gebouw A	80	
2340	29.5	13.5	207	Unilever, Gebouw B midden	80	
2341	19.5	13.5	99	Unilever, Gebouw A entree	80	
2342	29.5	13.5	118	Unilever, Gebouw B zuid	80	
2343	29.5	13.5	186	Unilever, Gebouw B noord	80	
2344	27.5	13.5	96	Unilever, Gebouw C	80	
2345	27.5	13.5	29	Unilever,Gebouw B+C verbinding	80	
2346	26.5	13.5	92	Unilever, Gebouw D	80	
2347	27.8	13.5	84	Unilever, Gebouw E	80	
2348	31.8	13.5	67	Unilever, Gebouw E	80	
2349	20.5	13.5	111	Unilever, Gebouw E	80	
2350	34.5	13.5	51	Unilever, Gebouw F zuid	80	
2351	17.7	13.5	136	Unilever, Gebouw G	80	
2352	17.6	13.5	106	Unilever, Gebouw H+K	80	
2353	16.5	13.5	85	Unilever, Gebouw J	80	
2354	29.5	13.5	41	Unilever, Gebouw F noord	80	
2355	17.7	13.5	65	Unilever, Gebouw L	80	
2356	17.7	13.5	100	Unilever, Gebouw M	80	
2357	18.5	13.5	56	Unilever, Gebouw N	80	
2358	16.5	13.5	43	Unilever, Gebouw N	80	
2359	16.5	13.5	17	Unilever, Gebouw O	80	
2360	17.7	13.5	18	Unilever, Gebouw O	80	
2361	17.5	13.5	29	Unilever, Gebouw Q	80	
2362	16.5	13.5	151	Unilever, Gebouw R	80	
2363	16.5	13.5	45	Unilever, Gebouw S	80	
2364	16.5	13.5	104	Unilever, Gebouw U	80	
2365	16.5	13.5	50	Unilever, Gebouw U	80	
2366	16.5	13.5	19	Unilever, Gebouw V	80	
2367	16.5	13.5	30	Unilever, Gebouw W	80	
2368	16.5	13.5	23	Unilever, Gasstation	80	
2369	16.5	13.5	23	Unilever, Trafo	80	
2370	16.5	13.5	23	Unilever, Gebouw Y	80	
2371	19.5	13.5	55	Unilever, Gebouw Z	80	
2372	19.5	13.5	86	Unilever, Gebouw A ketelhuis	80	
2373	34.5	13.5	42	Unilever, Gebouw B noord	80	
2374	32.5	13.5	186	Unilever, Gebouw B midden	80	
2375	32.5	13.5	164	Unilever, Gebouw B noord	80	
2376	32.5	13.5	170	Unilever, Gebouw B zuid	80	
2377	55.6	13.5	43	Unilever, Gebouw A	80	
2378	59.5	13.5	28	Unilever, Gebouw A	80	
2379	17.7	13.5	64	Unilever, Gebouw G	80	
2380	50.8	13.5	265	Unilever dak Averlaagd	80	
2381	55.6	13.5	285	Unilever, Gebouw A	80	
2382	30.8	13.5	81	dakopbouw geb. E	80	
2383	31.5	13.5	36	Geb F	80	
2384	31.5	13.5	16	Geb F	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2385	22.5	13.5	17	Gebouw G opbouw	80	
2386	17.7	13.5	20	Gebouw C	80	
2387	24.7	13.5	37	Gebouw E	80	
2388	17.5	13.5	17	Lever, tanks	80	
2389	23.5	13.5	332	lever, magazijn gereed produkt	80	
2390	22.5	13.5	49	lever, magazijn westervl.	80	
2391	16.5	13.5	48	lever,personeels soos	80	
2392	16.5	13.5	20	lever, trafogebouw 5	80	
2393	21.5	13.5	84	lever, lab.	80	
2394	20.5	13.5	229	lever, liquids pakafdeling	80	
2395	26.5	13.5	134	lever, voorm. sunafdeling	80	
2396	24.5	13.5	199	lever, voorm. poederafd.	80	
2397	24.5	13.5	88	lever, voorm. poederafdeling	80	
2398	29.5	13.5	75	lever, pompstraat liquids	80	
2399	24.5	13.5	293	lever, flessenblaas-hal	80	
2400	16.0	13.5	28	-	80	
2401	19.0	13.5	52	lever, techn. blok flessenbl.	80	
2402	23.0	13.5	24	lever, brug techn.blok flesbl.	80	
2403	38.5	13.5	39	lever, granulaatsilo's flesbl.	80	
2404	16.5	13.5	49	lever, trafogebouw 1	80	
2405	21.5	13.5	54	lever, ketelhuis	80	
2406	18.5	13.5	46	lever, compressorhuis	80	
2407	20.5	13.5	22	lever, technisch blok	80	
2408	20.5	13.5	32	lever, watertanks	80	
2409	17.5	13.5	28	lever, tankpark NSD	80	
2410	17.5	13.5	25	lever, tankpark NSD	80	
2411	17.5	13.5	23	lever, tankpark NSD	80	
2412	23.0	13.5	114	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2413	23.0	13.5	114	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2414	23.0	13.5	113	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2415	23.0	13.5	113	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2416	23.0	13.5	113	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2417	23.0	13.5	113	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2418	23.0	13.5	113	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2419	19.0	13.5	52	lever, kantoren	80	
2420	16.3	13.5	43	lever, logistic support	80	
2421	43.5	13.5	81	lever, liquids mengafdeling	80	
2422	48.5	13.5	37	lever, liquids mengafdeling	80	
2423	43.5	13.5	53	lever, liquids tankpark	80	
2424	22.0	13.5	9	lever, verdamper 1 techn.blok	80	
2425	22.0	13.5	9	lever, verdamper 1 techn.blok	80	
2426	21.5	13.5	70	OBJEKT 294	80	
2427	21.5	13.5	62	OBJEKT 294	80	
2451	16.6	13.1	47	Stationsgebouw	80	
2452	17.5	13.0	74	Stationsgebouw	80	
2493	14.4	13.4	717	perron	80	
2526	21.0	10.0	59		80	
2527	20.0	10.0	17		80	
2528	20.0	10.0	16		80	
2529	18.3	10.0	54		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2530	28.9	10.0	10		80	
2531	28.9	10.0	9		80	
2532	28.9	10.0	10		80	
2533	28.9	10.0	8		80	
2534	16.9	10.0	8		80	
2535	60.0	10.0	37		80	

Schermen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%] links	reflectie [%] rechts	schermverhogingen	gekoppeld il	kenmerk
2	16.9	14.4	11	scherp	80	80		☐	
3	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
4	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
5	16.9	14.4	9	scherp	80	80		☐	
6	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
8	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
9	16.9	14.4	9	scherp	80	80		☐	
10	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
11	16.9	14.4	9	scherp	80	80		☐	
12	16.9	14.4	9	scherp	80	80		☐	
13	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
15	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
16	17.2	14.7	13	scherp	80	80		☐	
17	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
18	17.2	14.7	13	scherp	80	80		☐	
19	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
20	17.2	14.7	12	scherp	80	80		☐	
21	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
22	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
23	17.2	14.7	13	scherp	80	80		☐	
24	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
25	17.2	14.7	11	scherp	80	80		☐	
26	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
27	16.9	14.4	8	scherp	80	80		☐	
28	16.9	14.4	1	scherp	80	80		☐	
29	16.9	14.4	4	scherp	80	80		☐	
30	16.9	14.4	3	scherp	80	80		☐	
31	16.9	14.4	5	scherp	80	80		☐	
32	16.9	14.4	1	scherp	80	80		☐	
33	16.9	14.4	1	scherp	80	80		☐	
35	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
36	16.9	14.4	6	scherp	80	80		☐	
37	16.9	14.4	1	scherp	80	80		☐	
38	16.9	14.4	0	scherp	80	80		☐	
78	16.9	14.4	9	scherp	80	80		☐	
81	17.2	14.7	11	scherp	80	80		☐	

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1	15.4	860	hoogtelijn + stomp scherm	
3	14.7	868	hoogtelijn + stomp scherm	
13	10.0	40447	hoogtelijn	
14	13.7	1463	hoogtelijn	
15	14.4	660	hoogtelijn	
16	14.7	645	hoogtelijn	

Bronnen

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
1	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	72.0	82.4	93.3	95.5	95.1	96.2	96.8	97.9	98.5	105.0		7.70	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	72.6	82.6	83.6	85.6	82.6	81.6	86.6	71.6	65.6	92.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	78.0	87.5	87.0	88.5	93.0	91.0	85.0	82.0	77.0	97.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0 360	53.0	63.0	62.0	69.0	72.0	76.0	79.0	83.0	91.0	92.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
5	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	78.1	80.1	85.1	86.1	87.1	88.1	82.1	77.1	70.1	93.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
6	onbekend		vrij(>0.5m	30.0	A	0 360	60.6	68.6	72.6	78.6	78.6	76.6	65.6	60.6	50.6	83.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
7	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	60.6	70.6	73.6	77.6	79.6	79.6	75.6	68.6	58.6	85.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
8	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	40.7	50.7	67.7	75.7	82.7	85.7	84.7	78.7	72.7	90.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
9	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	36.1	45.1	56.1	66.1	71.1	81.1	86.1	87.1	83.1	91.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
10	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0 360	39.6	48.6	59.6	69.6	74.6	84.6	89.6	90.6	86.6	94.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
11	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	43.1	55.4	66.7	75.5	80.1	83.7	79.5	75.0	69.0	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
12	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	75.3	84.8	85.0	85.8	90.7	89.4	85.2	81.0	75.7	95.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
13	onbekend		vrij(>0.5m	11.0	A	0 360	81.4	88.3	97.3	89.3	89.3	90.3	82.3	78.3	81.3	99.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
14	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	22.0	33.5	61.7	70.7	81.5	87.9	90.3	89.9	85.0	95.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
15	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	44.0	58.0	70.8	79.6	82.2	71.8	66.0	64.5	60.3	84.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
16	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	67.4	81.4	88.4	81.4	84.4	88.4	83.4	84.4	78.4	94.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
17	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	67.8	69.7	74.3	84.8	90.8	85.7	78.3	67.7	59.3	93.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
18	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	68.8	70.7	75.3	85.8	91.8	86.7	79.3	68.7	60.3	94.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
19	onbekend		vrij(>0.5m	40.0	A	0 360	68.7	72.7	78.7	81.7	81.7	81.7	80.7	81.7	82.7	90.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
20	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0 360	33.6	59.6	61.6	69.6	80.6	88.6	89.6	89.6	86.6	95.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
21	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	76.3	83.3	92.3	84.3	84.3	85.3	77.3	73.3	76.3	94.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
22	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	40.5	51.5	68.5	76.5	83.5	86.5	85.5	80.5	77.5	91.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
23	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	39.5	50.5	67.5	75.5	82.5	85.5	84.5	79.5	76.5	90.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
24	onbekend		vrij(>0.5m	16.0	A	0 360	47.1	57.1	64.1	72.1	74.1	77.1	76.1	73.1	82.1	85.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
25	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	37.7	48.7	65.7	73.7	80.7	83.7	82.7	77.7	74.7	88.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
26	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	35.5	46.5	63.5	71.5	78.5	81.5	80.5	75.5	72.5	86.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
27	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	37.7	48.7	65.7	73.7	80.7	83.7	82.7	77.7	74.7	88.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
28	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	39.0	50.0	67.0	75.0	82.0	85.0	84.0	79.0	76.0	89.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
29	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	48.9	54.6	56.4	64.4	75.0	84.0	91.0	90.0	87.0	94.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
30	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	48.9	54.6	56.4	64.4	75.0	84.0	91.0	90.0	87.0	94.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
31	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	48.9	54.6	56.4	64.4	75.0	84.0	91.0	90.0	87.0	94.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
32	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	48.9	54.6	56.4	64.4	75.0	84.0	91.0	90.0	87.0	94.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
33	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	48.9	54.6	56.4	64.4	75.0	84.0	91.0	90.0	87.0	94.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
34	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	57.6	64.8	69.9	73.4	75.8	78.0	74.2	72.0	38.9	82.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
35	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	37.6	48.6	65.6	73.6	80.6	83.6	82.6	77.6	74.6	88.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
36	onbekend		vrij(>0.5m	20.0	A	0 360	-2.7	86.8	96.1	99.0	105.7	106.2	108.0	108.1	106.3	114.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
37	onbekend		vrij(>0.5m	20.0	A	0 360	-12.6	71.4	85.3	89.6	95.6	98.2	102.8	98.1	90.1	105.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
38	onbekend		vrij(>0.5m	15.0	A	0 360	-1.9	81.2	93.3	100.7	100.4	101.6	102.1	101.3	97.1	108.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
39	onbekend		vrij(>0.5m	15.0	A	0 360	-11.0	76.4	82.5	89.1	93.4	96.9	105.3	101.0	90.1	107.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
40	onbekend		vrij(>0.5m	15.0	A	0 360	-5.5	69.1	88.3	93.0	97.5	104.4	108.0	103.9	98.3	111.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
41	onbekend		vrij(>0.5m	15.0	A	0 360	-8.7	83.3	90.9	98.9	103.1	104.2	111.4	107.5	99.0	114.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

							bronvermogen										bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
42	onbekend		vrij(>0.5m	15.0	A	0 360	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	92.7	103.2	107.0	102.7	87.8	109.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
43	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	.0	74.8	91.9	99.4	101.8	107.0	110.2	107.0	101.9	113.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
44	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	76.8	86.9	94.4	97.8	100.0	102.2	98.0	90.9	106.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
45	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	76.8	86.9	94.4	97.8	100.0	102.2	98.0	90.9	106.4		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
46	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	76.8	86.9	94.4	97.8	100.0	102.2	98.0	90.9	106.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
47	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	76.8	86.9	94.4	97.8	100.0	102.2	98.0	90.9	106.4		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
48	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	76.8	87.9	94.4	99.8	103.0	102.2	99.0	90.9	107.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
49	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	67.8	74.9	78.4	88.8	97.0	96.2	95.0	88.9	101.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
50	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	.0	62.0	72.0	88.0	93.0	94.0	92.0	87.0	81.0	98.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
51	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	.0	62.0	72.0	88.0	93.0	94.0	92.0	87.0	81.0	98.7		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
52	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	.0	46.0	71.0	78.0	84.0	87.0	86.0	81.0	74.0	91.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
53	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	.0	36.0	61.0	68.0	74.0	77.0	76.0	71.0	64.0	81.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
54	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	.0	45.0	69.0	86.0	82.0	85.0	84.0	79.0	72.0	90.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
55	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	.0	36.0	60.0	77.0	73.0	76.0	75.0	70.0	63.0	81.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
56	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	.0	58.0	68.0	84.0	89.0	90.0	88.0	83.0	77.0	94.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
57	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	.0	58.0	68.0	84.0	89.0	90.0	88.0	83.0	77.0	94.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
58	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	.0	58.0	68.0	84.0	89.0	90.0	88.0	83.0	77.0	94.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
59	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	.0	53.0	63.0	79.0	84.0	85.0	83.0	78.0	72.0	89.7		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
60	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	.0	53.0	63.0	79.0	84.0	85.0	83.0	78.0	72.0	89.7		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
61	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	.0	51.0	61.0	77.0	82.0	83.0	81.0	76.0	70.0	87.7		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
62	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	.0	53.0	63.0	79.0	84.0	85.0	83.0	78.0	72.0	89.7		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
63	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	.0	53.0	63.0	79.0	84.0	85.0	83.0	78.0	72.0	89.7		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
64	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	.0	53.0	63.0	79.0	84.0	85.0	83.0	78.0	72.0	89.7		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
65	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	.0	48.0	58.0	74.0	79.0	80.0	78.0	73.0	67.0	84.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
66	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	60.0	70.0	86.0	91.0	92.0	89.0	85.0	79.0	96.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
67	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	60.0	70.0	86.0	91.0	92.0	89.0	85.0	79.0	96.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
68	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	60.0	70.0	86.0	91.0	92.0	89.0	85.0	79.0	96.5		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
69	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0 360	.0	59.0	73.0	79.0	88.0	93.0	94.0	91.0	78.0	98.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
70	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	72.0	86.0	92.0	101.0	106.0	107.0	108.0	103.0	112.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
71	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	59.0	74.0	76.0	89.0	96.0	101.0	101.0	93.0	105.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
72	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	59.0	74.0	76.0	89.0	96.0	101.0	101.0	93.0	105.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
73	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	88.0	94.0	96.0	96.0	97.0	94.0	93.0	90.0	103.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
74	onbekend		vrij(>0.5m	3.9	A	0 360	.0	74.3	91.4	86.9	73.3	64.5	65.7	79.5	74.4	93.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
75	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	.0	74.3	91.4	86.9	73.3	64.5	65.7	79.5	74.4	93.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
76	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	.0	66.8	75.9	82.4	84.8	84.0	90.2	89.0	91.9	96.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
77	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	.0	95.4	97.9	89.4	90.8	89.0	84.2	77.0	62.9	101.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
78	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	80.8	89.9	92.4	91.8	94.0	87.2	84.0	69.9	98.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
79	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	59.8	70.9	80.4	88.8	97.0	97.2	90.0	85.9	101.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
80	onbekend		vrij(>0.5m	10.6	A	0 360	.0	80.3	97.4	95.9	84.3	82.5	83.7	87.5	80.4	100.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
81	onbekend		vrij(>0.5m	10.6	A	0 360	.0	81.3	98.4	96.9	85.3	83.5	84.7	88.5	81.4	101.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
82	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	86.0	87.0	89.0	92.0	97.0	96.0	89.0	87.0	101.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
83	onbekend		vrij(>0.5m	10.6	A	0 360	.0	80.3	97.4	95.9	84.3	82.5	83.7	87.5	80.4	100.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

							bronvermogen										bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
84	onbekend		vrij(>0.5m	10.6	A	0 360	.0	81.3	98.4	96.9	85.3	83.5	84.7	88.5	81.4	101.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
85	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	58.0	83.0	90.0	96.0	99.0	98.0	93.0	86.0	103.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
86	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	58.0	83.0	90.0	96.0	99.0	98.0	93.0	86.0	103.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
87	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	64.0	74.0	90.0	95.0	96.0	94.0	89.0	83.0	100.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
88	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	72.0	77.0	80.0	81.0	73.8	66.3	70.0	64.8	85.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
89	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	61.0	71.0	87.0	92.0	93.0	91.0	86.0	80.0	97.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
90	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	61.0	71.0	87.0	92.0	93.0	91.0	86.0	80.0	97.7		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
91	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	.0	49.0	59.0	75.0	80.0	81.0	79.0	74.0	68.0	85.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
92	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	.0	74.3	91.4	86.9	73.3	64.5	65.7	79.5	74.4	93.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
93	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	.0	74.3	91.4	86.9	73.3	64.5	65.7	79.5	74.4	93.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
94	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	.0	76.3	86.4	90.9	93.3	93.5	86.7	82.5	71.4	98.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
95	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	.0	76.3	86.4	90.9	93.3	93.5	86.7	82.5	71.4	98.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
96	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	.0	76.3	86.4	90.9	93.3	93.5	86.7	82.5	71.4	98.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
97	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	.0	69.8	80.9	78.4	84.8	82.0	83.2	89.0	84.9	93.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
98	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	.0	69.8	80.9	78.4	84.8	82.0	83.2	89.0	84.9	93.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
99	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	.0	69.8	80.9	78.4	84.8	82.0	83.2	89.0	84.9	93.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
100	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	.0	69.8	80.9	78.4	84.8	82.0	83.2	89.0	84.9	93.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
101	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0 360	.0	71.8	73.9	78.4	80.8	83.0	82.2	78.0	70.9	88.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
102	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	.0	88.3	94.9	96.9	85.3	82.5	78.7	80.5	72.4	99.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
103	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	.0	88.3	94.9	96.9	85.3	82.5	78.7	80.5	72.4	99.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
104	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	66.1	83.8	93.4	100.4	101.8	110.0	99.2	105.0	89.4	112.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
105	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0 360	73.1	90.3	103.2	106.4	110.9	112.9	113.9	113.7	106.9	119.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
106	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	65.8	69.9	76.4	85.8	96.0	101.2	104.0	107.9	110.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
107	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	53.8	67.9	81.4	88.8	94.0	109.2	15.0	97.9	109.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
108	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	74.8	84.9	92.4	97.8	98.0	102.2	105.0	104.9	109.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
109	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	62.8	71.9	78.4	83.8	93.0	94.2	87.0	85.9	97.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
110	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	62.8	75.9	91.4	98.8	102.0	101.2	93.0	92.9	106.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
111	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0 360	.0	48.8	59.9	67.4	84.8	96.0	101.2	79.0	78.9	102.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
112	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	.0	65.8	72.9	79.4	82.8	85.0	95.2	93.0	86.9	98.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
113	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	.0	54.8	68.9	79.4	87.8	97.0	109.2	109.0	101.9	112.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
114	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	.0	37.8	50.9	65.4	72.8	96.0	94.2	76.0	75.9	98.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
115	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	.0	37.8	50.9	65.4	72.8	96.0	94.2	76.0	75.9	98.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
116	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	.0	30.8	41.9	48.4	59.8	66.0	86.2	88.0	92.9	94.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
117	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	41.8	55.9	63.4	76.8	84.0	104.2	73.0	72.9	104.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
118	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	.0	40.8	53.9	73.4	79.8	100.0	95.2	76.0	66.9	101.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
119	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	.0	48.8	59.9	73.4	79.8	94.0	101.2	99.0	85.9	103.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
120	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	33.8	47.9	72.4	72.8	83.0	98.2	79.0	78.9	98.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
121	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	.0	51.8	65.9	62.4	87.8	98.0	110.2	95.0	76.9	110.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
122	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	.0	35.8	49.9	79.4	71.8	80.0	97.2	95.0	70.9	99.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
123	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	.0	49.8	65.9	76.4	81.8	93.0	108.2	103.0	88.9	109.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
124	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	.0	49.8	65.9	74.4	86.8	93.0	106.2	90.0	70.9	106.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
125	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0 360	.0	66.8	77.9	84.4	92.8	95.0	95.2	97.0	96.9	102.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

					bronvermogen												bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
126	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	0 360	.0	54.8	68.9	79.4	87.8	97.0	109.2	109.0	101.9	112.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
127	onbekend		vrij(>0.5m	30.0	A	0 360	.0	69.8	80.9	89.4	89.8	89.0	88.2	83.0	71.9	95.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
128	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	82.8	98.9	98.4	103.8	109.0	105.2	99.0	88.9	112.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
129	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	82.8	98.9	98.4	103.8	109.0	105.2	99.0	88.9	112.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
130	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	79.8	83.9	92.4	94.8	96.0	97.2	93.0	86.9	102.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
131	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	79.8	83.9	92.4	94.8	96.0	97.2	93.0	86.9	102.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
132	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	55.8	65.9	73.4	78.8	92.0	95.2	95.0	90.9	99.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
133	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	55.8	65.9	73.4	78.8	92.0	95.2	95.0	90.9	99.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
134	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0 360	.0	36.8	46.9	57.4	64.8	75.0	87.2	87.0	79.9	90.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
135	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0 360	.0	36.8	46.9	57.4	64.8	75.0	87.2	87.0	79.9	90.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
136	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0 360	.0	36.8	46.9	57.4	64.8	75.0	87.2	87.0	79.9	90.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
137	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0 360	.0	36.8	46.9	57.4	64.8	75.0	87.2	87.0	79.9	90.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
138	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	48.8	58.9	69.4	77.8	87.0	99.2	99.0	91.9	102.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
139	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	49.8	59.9	70.4	78.8	88.0	100.2	100.0	92.9	103.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
140	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	43.8	53.9	64.4	72.8	82.0	94.2	94.0	85.9	97.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
141	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	357 180	.0	73.8	81.9	89.4	94.8	98.0	97.2	97.0	97.9	104.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
142	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	177 180	.0	79.8	88.9	95.4	100.8	104.0	104.2	107.0	107.9	112.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
143	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	267 180	.0	77.8	87.9	94.4	99.8	102.0	102.2	105.0	104.9	110.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
144	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	84.8	93.9	100.4	105.8	108.0	108.2	110.0	107.9	115.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
145	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	357 180	.0	70.8	78.9	85.4	95.8	91.0	90.2	84.0	96.9	100.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
146	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	177 180	.0	70.8	78.9	85.4	95.8	91.0	90.2	84.0	96.9	100.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
147	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	87 180	.0	73.8	80.9	88.4	98.8	94.0	92.2	86.0	98.9	103.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
148	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	267 180	.0	73.8	80.9	88.4	98.8	94.0	92.2	86.0	98.9	103.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
149	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	68.8	77.9	87.4	99.8	99.0	100.2	97.0	90.9	105.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
150	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	177 180	.0	68.8	77.9	85.4	95.8	93.0	93.2	89.0	92.9	100.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
151	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	267 180	.0	66.8	75.9	83.4	92.8	89.0	89.2	87.0	89.9	97.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
152	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0 360	.0	31.0	48.9	46.4	52.8	50.0	50.2	47.0	40.9	57.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
153	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	267 180	.0	55.8	68.9	80.4	85.8	85.0	86.2	83.0	74.9	91.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
154	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	84.0	97.0	107.0	114.0	120.0	124.0	124.0	124.0	122.0	130.2		21.20	21.20	21.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
155	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0 360	80.0	85.0	91.0	98.0	99.0	100.0	97.0	93.0	87.0	105.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
156	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0 360	76.0	89.0	97.0	104.0	107.0	109.0	107.0	105.0	95.0	113.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
157	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0 360	67.0	80.0	88.0	95.0	98.0	100.0	98.0	96.0	86.0	104.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
158	onbekend		vrij(>0.5m	3.6	A	0 360	59.6	67.8	77.7	87.3	88.7	97.8	97.2	97.7	89.3	102.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
159	onbekend		vrij(>0.5m	11.0	A	0 360	56.8	67.0	73.3	81.3	92.3	96.6	100.7	100.3	99.5	105.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
160	onbekend		vrij(>0.5m	16.5	A	0 360	56.8	67.0	73.3	81.3	92.3	96.6	100.7	100.3	99.5	105.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
161	onbekend		vrij(>0.5m	11.0	A	0 360	56.8	67.0	73.3	81.3	92.3	96.6	100.7	100.3	99.5	105.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
162	onbekend		vrij(>0.5m	11.0	A	0 360	57.4	68.5	74.3	80.6	91.2	96.5	99.8	98.9	97.1	104.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
163	onbekend		vrij(>0.5m	16.5	A	0 360	57.4	68.5	74.3	80.6	91.2	96.5	99.8	98.9	97.1	104.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
164	onbekend		vrij(>0.5m	11.0	A	0 360	57.4	68.5	74.3	80.6	91.2	96.5	99.8	98.9	97.1	104.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
165	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	58.6	68.8	75.1	83.1	94.1	98.4	102.5	102.1	101.3	107.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
166	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	58.6	68.8	75.1	83.1	94.1	98.4	102.5	102.1	101.3	107.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
167	onbekend		vrij(>0.5m	11.0	A	0 360	59.2	70.3	76.1	82.4	93.0	98.3	101.6	100.7	98.9	106.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
168	onbekend		vrij(>0.5m	11.0	A	0	360	59.2	70.3	76.1	82.4	93.0	98.3	101.6	100.7	98.9	106.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
169	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	59.3	73.1	81.7	83.9	95.3	94.0	91.4	87.9	84.5	99.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
170	onbekend		vrij(>0.5m	3.6	A	0	360	66.4	75.1	84.6	90.8	96.8	100.5	105.5	100.2	90.5	108.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
171	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	68.3	79.8	91.4	97.1	100.5	114.1	114.8	113.0	107.6	119.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
172	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	63.1	80.2	89.5	82.9	81.5	89.3	94.9	95.0	91.9	100.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
173	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	68.1	80.1	91.6	96.2	100.3	113.0	114.5	112.5	105.7	118.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
174	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	60.2	79.0	89.5	85.9	81.9	89.3	93.6	90.7	87.2	98.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
175	onbekend		vrij(>0.5m	3.3	A	0	360	58.7	68.2	79.8	84.2	91.1	93.0	93.9	88.6	80.9	98.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
176	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	64.3	71.5	79.5	84.9	89.7	94.8	97.8	96.1	89.0	101.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
177	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	57.2	66.9	73.6	79.4	85.4	87.8	89.1	85.4	78.7	93.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
178	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	62.5	74.1	78.8	87.4	92.7	98.5	107.5	103.9	94.2	109.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
179	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	64.6	70.8	77.8	84.8	87.6	101.5	105.0	106.3	100.2	110.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
180	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	62.3	69.6	78.0	84.8	89.1	93.9	102.9	105.6	101.0	108.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
181	onbekend		vrij(>0.5m	17.5	A	0	360	69.4	75.7	80.2	86.1	87.6	89.3	90.5	81.7	70.9	95.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
182	onbekend		vrij(>0.5m	15.5	A	0	360	68.8	72.8	79.2	83.5	86.2	89.0	92.6	85.1	78.3	95.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
183	onbekend		vrij(>0.5m	17.5	A	0	360	73.2	78.6	85.4	93.2	95.5	94.8	93.0	89.4	84.2	100.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
184	onbekend		vrij(>0.5m	17.5	A	0	360	73.2	78.6	85.4	93.2	95.5	94.8	93.0	89.4	84.2	100.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
185	onbekend		vrij(>0.5m	17.5	A	0	360	73.2	78.6	85.4	93.2	95.5	94.8	93.0	89.4	84.2	100.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
186	onbekend		vrij(>0.5m	15.5	A	0	360	70.3	76.6	82.6	90.4	93.2	95.6	95.2	92.0	86.6	100.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
187	onbekend		vrij(>0.5m	15.5	A	0	360	70.3	76.6	82.6	90.4	93.2	95.6	95.2	92.0	86.6	100.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
188	onbekend		vrij(>0.5m	15.5	A	0	360	70.3	76.6	82.6	90.4	93.2	95.6	95.2	92.0	86.6	100.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
189	onbekend		vrij(>0.5m	17.5	A	0	360	76.0	84.1	90.5	95.5	97.6	97.2	94.2	89.3	81.5	102.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
190	onbekend		vrij(>0.5m	17.5	A	0	360	76.0	84.1	90.5	95.5	97.6	97.2	94.2	89.3	81.5	102.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
191	onbekend		vrij(>0.5m	15.5	A	0	360	71.2	77.5	82.8	91.1	95.6	98.4	97.3	92.1	84.7	102.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
192	onbekend		vrij(>0.5m	15.5	A	0	360	71.2	77.5	82.8	91.1	95.6	98.4	97.3	92.1	84.7	102.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
193	onbekend		vrij(>0.5m	17.5	A	0	360	74.7	83.1	87.8	93.8	96.1	95.6	92.6	86.3	77.9	101.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
194	onbekend		vrij(>0.5m	17.5	A	0	360	74.7	83.1	87.8	93.8	96.1	95.6	92.6	86.3	77.9	101.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
195	onbekend		vrij(>0.5m	15.5	A	0	360	74.9	82.7	87.0	92.4	95.1	96.4	93.4	89.3	83.0	101.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
196	onbekend		vrij(>0.5m	15.5	A	0	360	74.9	82.7	87.0	92.4	95.1	96.4	93.4	89.3	83.0	101.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
197	onbekend		vrij(>0.5m	17.5	A	0	360	67.2	73.4	77.5	80.7	82.8	84.2	84.0	80.4	73.5	90.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
198	onbekend		vrij(>0.5m	15.5	A	0	360	60.9	67.2	73.6	78.4	82.1	83.9	85.2	82.6	74.4	90.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
199	onbekend		vrij(>0.5m	15.0	A	0	360	66.5	77.4	82.8	89.4	97.9	103.2	103.6	97.6	88.5	107.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
200	onbekend		vrij(>0.5m	17.5	A	0	360	58.3	67.7	70.8	77.8	88.6	89.9	90.5	96.4	89.0	99.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
201	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	62.7	72.9	81.1	84.2	91.2	94.4	88.7	84.3	78.6	97.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
202	onbekend		vrij(>0.5m	11.5	A	0	360	60.1	63.2	74.7	89.1	101.2	105.8	105.2	94.8	80.0	109.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
203	onbekend		vrij(>0.5m	15.0	A	0	360	59.0	64.8	75.2	85.8	92.1	92.9	92.0	84.3	74.9	97.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
204	onbekend		vrij(>0.5m	19.0	A	0	360	56.4	67.8	80.8	94.0	85.7	86.6	84.5	75.5	63.6	95.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
205	onbekend		vrij(>0.5m	11.0	A	0	360	55.1	58.0	70.7	84.7	96.8	100.5	99.5	88.6	72.8	104.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
206	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	0	360	60.2	63.6	74.2	89.8	96.7	96.4	91.8	80.2	67.7	100.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
207	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	0	360	60.2	63.6	74.2	89.8	96.7	96.4	91.8	80.2	67.7	100.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
208	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	37.9	50.2	64.3	73.9	82.2	83.2	83.2	77.7	61.6	88.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
209	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	37.9	50.2	64.3	73.9	82.2	83.2	83.2	77.7	61.6	88.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

						bronvermogen											bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
210	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	35.3	48.7	60.6	71.5	79.4	78.6	80.6	74.9	58.2	85.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
211	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	54.1	61.8	74.7	82.6	85.8	89.6	88.3	81.4	74.5	93.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
212	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	54.1	61.8	74.7	82.6	85.8	89.6	88.3	81.4	74.5	93.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
213	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	54.9	62.3	75.6	82.8	87.9	92.1	91.0	83.6	75.0	96.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
214	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	54.9	62.3	75.6	82.8	87.9	92.1	91.0	83.6	75.0	96.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
215	onbekend		vrij(>0.5m	.2	A	0 360	56.5	56.3	68.5	76.3	79.9	83.0	83.1	82.5	79.4	89.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
216	onbekend		vrij(>0.5m	.2	A	0 360	48.8	52.5	66.3	79.8	86.5	87.5	86.6	84.1	80.7	92.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
217	onbekend		vrij(>0.5m	.2	A	0 360	52.8	55.2	67.4	81.0	84.2	84.8	84.3	82.5	80.2	91.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
218	onbekend		vrij(>0.5m	.2	A	0 360	54.0	55.6	67.9	74.8	81.1	86.6	86.6	83.1	79.4	91.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
219	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
220	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
221	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
222	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
223	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
224	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
225	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
226	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
227	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
228	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
229	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	44.4	55.6	63.0	70.5	77.3	82.2	81.2	74.0	64.0	85.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
230	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
231	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	50.6	61.6	66.2	73.9	80.8	85.0	83.4	78.9	63.4	88.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
232	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
233	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
234	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	47.8	64.6	67.3	73.2	80.2	84.7	82.8	85.2	64.2	89.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
235	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	53.5	60.8	71.4	75.4	80.9	84.8	83.8	82.3	66.2	89.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
236	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
237	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
238	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
239	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
240	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
241	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
242	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
243	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
244	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
245	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
246	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
247	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
248	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
249	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
250	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
251	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	45.5	56.7	64.1	71.6	78.4	83.3	82.3	75.1	65.1	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

					bronvermogen												bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
252	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	56.6	63.9	76.6	82.9	87.4	97.2	101.2	95.3	85.8	103.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
253	onbekend		vrij(>0.5m	20.0	A	0 360	54.2	71.3	81.7	89.3	92.7	95.3	102.0	104.4	98.4	107.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
254	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	44.3	55.7	68.9	73.2	77.1	81.3	78.0	75.5	66.7	85.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
255	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	44.3	55.7	68.9	73.2	77.1	81.3	78.0	75.5	66.7	85.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
256	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	44.3	55.7	68.9	73.2	77.1	81.3	78.0	75.5	66.7	85.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
257	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	44.3	55.7	68.9	73.2	77.1	81.3	78.0	75.5	66.7	85.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
258	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	44.3	55.7	68.9	73.2	77.1	81.3	78.0	75.5	66.7	85.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
259	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	44.3	55.7	68.9	73.2	77.1	81.3	78.0	75.5	66.7	85.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
260	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	44.3	55.7	68.9	73.2	77.1	81.3	78.0	75.5	66.7	85.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
261	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	44.3	55.7	68.9	73.2	77.1	81.3	78.0	75.5	66.7	85.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
262	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	44.3	55.7	68.9	73.2	77.1	81.3	78.0	75.5	66.7	85.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
263	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	51.8	61.4	73.6	80.5	87.0	91.2	90.5	86.0	78.7	95.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
264	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	52.7	62.8	70.1	76.0	82.4	87.5	92.0	90.1	84.7	95.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
265	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	53.1	62.8	79.4	98.7	95.2	96.2	94.3	90.9	83.7	102.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
266	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	48.1	57.6	82.0	97.4	93.1	95.6	95.2	91.4	84.6	102.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
267	onbekend		vrij(>0.5m	3.5	A	0 360	43.9	53.1	69.7	79.8	88.5	90.2	85.6	77.9	72.3	93.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
268	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	34.9	47.4	64.8	77.8	86.0	85.0	81.4	73.4	66.1	89.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
269	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	34.9	47.4	64.8	77.8	86.0	85.0	81.4	73.4	66.1	89.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
270	onbekend		vrij(>0.5m	3.5	A	0 360	41.6	54.6	75.4	86.9	93.6	94.8	90.2	81.5	77.9	98.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
271	onbekend		vrij(>0.5m	1.7	A	0 360	48.6	61.6	75.7	87.2	86.8	87.9	86.6	87.0	78.7	94.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
272	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	50.4	58.1	71.0	78.9	82.1	85.9	84.6	77.7	70.8	90.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
273	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	44.8	53.5	61.9	70.9	81.8	86.6	85.6	80.4	71.4	90.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
274	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	56.7	66.3	75.0	86.2	87.5	89.2	83.7	85.2	73.8	93.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
275	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	50.0	61.1	67.8	82.0	87.0	86.5	86.8	88.3	76.4	93.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
276	onbekend		vrij(>0.5m	1.3	A	0 360	46.4	59.3	76.7	86.3	86.4	84.7	82.1	75.4	70.1	91.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
277	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	50.8	63.1	76.1	85.6	95.1	88.6	82.8	73.6	66.4	96.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
278	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	43.6	52.6	73.4	83.5	85.3	88.6	74.8	63.2	53.5	91.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
279	onbekend		vrij(>0.5m	23.0	A	0 360	64.8	70.9	77.6	81.9	83.4	82.2	81.6	73.4	64.7	88.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
280	onbekend		vrij(>0.5m	20.0	A	0 360	61.6	67.8	77.8	83.6	85.1	83.3	82.9	79.8	70.7	90.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
281	onbekend		vrij(>0.5m	15.0	A	0 360	67.3	77.3	88.3	94.3	97.3	96.3	94.3	91.3	84.3	102.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
282	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	55.3	63.5	69.9	77.9	78.8	83.1	87.4	84.3	77.4	90.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
283	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	60.4	71.9	76.3	80.4	80.5	86.3	96.8	99.3	91.4	101.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
284	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	65.8	76.9	83.2	86.5	86.9	89.2	92.7	98.9	85.2	100.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
285	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	65.8	76.9	83.2	86.5	86.9	89.2	92.7	98.9	85.2	100.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
286	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	74.3	88.3	86.7	88.7	89.8	93.5	94.0	95.6	83.4	100.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
287	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0 360	62.7	80.3	82.6	78.9	79.7	79.7	81.7	77.6	67.2	88.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
288	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	51.8	62.8	68.7	86.5	88.1	90.5	88.3	83.7	77.2	95.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
289	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	51.8	62.8	68.7	86.5	88.1	90.5	88.3	83.7	77.2	95.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
290	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	51.8	62.8	68.7	86.5	88.1	90.5	88.3	83.7	77.2	95.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
291	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	50.5	61.7	68.7	65.1	75.9	84.2	87.5	88.8	83.6	92.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
292	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	50.5	61.7	68.7	65.1	75.9	84.2	87.5	88.8	83.6	92.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
293	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	52.9	64.8	73.2	79.6	85.9	87.1	96.1	94.8	84.8	99.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

						bronvermogen										bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
294	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	55.4	63.1	71.6	83.2	91.6	92.8	94.2	99.4	87.5	101.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
295	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	49.9	58.3	69.6	79.3	91.1	89.0	88.0	84.2	76.7	94.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
296	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	51.2	64.3	76.9	87.8	100.1	96.6	98.4	93.9	87.1	104.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
297	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	49.5	58.9	73.7	83.8	94.4	92.4	95.5	91.7	86.5	100.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
298	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	44.9	56.2	66.1	81.2	103.2	91.0	89.7	85.0	77.1	103.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
299	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0 360	55.1	66.3	77.7	95.2	96.9	94.6	96.2	92.6	85.4	102.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
300	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0 360	52.6	66.1	80.0	85.2	93.4	92.0	90.3	87.4	81.2	97.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
301	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	46.3	65.7	75.6	81.7	77.4	71.6	74.9	74.5	70.5	85.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
302	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	46.3	65.7	75.6	81.7	77.4	71.6	74.9	74.5	70.5	85.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
303	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0 360	59.0	77.9	87.8	93.8	90.7	88.9	94.9	95.1	96.2	101.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
304	onbekend		vrij(>0.5m	6.5	A	0 360	61.7	76.4	77.7	84.3	88.1	87.0	87.2	83.6	81.4	93.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
305	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	61.1	72.9	85.8	95.5	97.0	100.2	96.9	91.4	81.6	104.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
306	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	60.1	75.4	84.8	90.9	94.9	100.0	95.5	91.7	83.0	103.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
307	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	65.9	76.7	87.5	93.8	102.1	104.7	106.3	98.8	94.1	110.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
308	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0 360	31.2	42.5	52.4	67.5	89.5	77.3	76.0	71.3	63.4	90.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
309	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	53.0	60.3	73.0	79.3	83.8	93.6	97.6	91.7	82.2	100.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
310	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	53.0	60.3	73.0	79.3	83.8	93.6	97.6	91.7	82.2	100.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
311	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	53.0	60.3	73.0	79.3	83.8	93.6	97.6	91.7	82.2	100.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
312	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	53.0	60.3	73.0	79.3	83.8	93.6	97.6	91.7	82.2	100.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
313	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	53.0	60.3	73.0	79.3	83.8	93.6	97.6	91.7	82.2	100.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
314	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	53.0	60.3	73.0	79.3	83.8	93.6	97.6	91.7	82.2	100.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
315	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	53.0	60.3	73.0	79.3	83.8	93.6	97.6	91.7	82.2	100.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
316	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	53.0	60.3	73.0	79.3	83.8	93.6	97.6	91.7	82.2	100.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
317	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	53.0	60.3	73.0	79.3	83.8	93.6	97.6	91.7	82.2	100.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
318	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	53.0	60.3	73.0	79.3	83.8	93.6	97.6	91.7	82.2	100.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
319	onbekend		vrij(>1cm)	20.0	A	0 360	60.0	68.0	78.0	83.0	90.0	94.0	96.0	96.0	92.0	101.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
320	onbekend		vrij(>1cm)	20.0	A	0 360	50.0	61.0	71.0	76.0	83.0	87.0	89.0	89.0	85.0	94.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
321	onbekend		vrij(>1cm)	20.0	A	0 360	60.0	68.0	78.0	83.0	90.0	94.0	96.0	96.0	92.0	101.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
322	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	70.0	75.0	83.0	89.0	93.0	95.0	97.0	91.0	82.0	101.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
323	onbekend		vrij(>1cm)	5.0	A	0 360	70.0	74.0	88.0	93.0	95.0	94.0	96.0	90.0	82.0	101.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
324	onbekend		vrij(>0.5m	37.0	A	0 360	60.0	69.0	92.0	88.0	87.0	81.0	74.0	68.0	61.0	94.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
325	onbekend		vrij(>0.5m	41.0	A	0 360	70.0	77.0	93.0	98.0	95.0	89.0	83.0	77.0	66.0	101.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
326	onbekend		vrij(>0.5m	31.0	A	0 360	70.0	76.0	86.0	90.0	94.0	99.0	96.0	93.0	88.0	102.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
327	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0 360	61.2	74.2	77.2	82.7	87.2	88.2	77.7	73.7	61.7	91.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
328	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0 360	63.7	72.7	83.8	85.6	89.2	88.3	83.6	79.2	71.0	93.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
329	onbekend		vrij(>1cm)	7.0	A	0 360	58.5	75.5	86.5	92.5	89.5	94.0	92.5	93.5	88.5	100.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
330	onbekend		vrij(>1cm)	7.0	A	0 360	53.1	70.1	81.1	87.1	84.1	88.6	87.1	88.1	83.1	94.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
331	onbekend		vrij(>1cm)	7.0	A	0 360	58.5	75.5	86.5	92.5	89.5	94.0	92.5	93.5	88.5	100.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
332	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0 360	62.5	76.5	83.5	91.5	96.5	102.0	101.5	99.5	91.5	106.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
333	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0 360	57.1	71.1	78.1	86.1	91.1	96.6	96.1	94.1	86.1	101.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
334	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0 360	58.2	72.2	78.2	87.2	91.2	96.7	98.2	96.2	88.2	102.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
335	onbekend		vrij(>0.5m	42.0	A	0 360	72.6	84.6	98.3	104.9	97.2	90.7	85.5	81.2	71.7	106.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

						bronvermogen										bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
336	onbekend		vrij(>0.5m	60.0	A	0 360	67.0	77.0	93.0	98.0	95.0	89.0	83.0	77.0	66.0	101.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
337	onbekend		vrij(>1cm)	36.0	A	0 360	72.7	82.7	84.7	91.7	94.7	93.7	93.2	92.7	86.7	100.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
338	onbekend		vrij(>1cm)	36.0	A	0 360	69.7	79.7	84.7	89.7	91.7	92.7	92.7	89.7	78.7	98.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
339	onbekend		vrij(>1cm)	40.0	A	0 360	67.6	78.6	91.6	92.6	93.6	92.6	89.6	87.6	80.6	99.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
340	onbekend		vrij(>1cm)	40.0	A	0 360	65.1	76.1	89.1	90.1	91.1	90.1	87.1	85.1	78.1	97.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
341	onbekend		vrij(>1cm)	40.0	A	0 360	68.9	81.9	91.9	93.9	95.9	97.9	92.9	91.9	85.9	102.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
342	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		18.90	18.90	18.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
343	onbekend		vrij(>1cm)	20.0	A	0 360	30.4	87.0	88.6	94.8	98.4	96.8	89.7	82.4	74.3	102.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
344	onbekend		vrij(>1cm)	20.0	A	0 360	30.4	87.0	88.6	94.8	98.4	96.8	89.7	82.4	74.3	102.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
345	onbekend		vrij(>1cm)	20.0	A	0 360	30.4	87.0	88.6	94.8	98.4	96.8	89.7	82.4	74.3	102.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
346	onbekend		vrij(>1cm)	20.0	A	0 360	30.4	87.0	88.6	94.8	98.4	96.8	89.7	82.4	74.3	102.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
347	onbekend		vrij(>1cm)	20.0	A	0 360	30.4	87.0	88.6	94.8	98.4	96.8	89.7	82.4	74.3	102.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
348	onbekend		vrij(>1cm)	20.0	A	0 360	30.4	87.0	88.6	94.8	98.4	96.8	89.7	82.4	74.3	102.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
349	onbekend		vrij(>1cm)	10.0	A	0 360	17.3	73.9	75.5	81.7	85.3	83.7	76.6	69.3	61.2	89.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
350	onbekend		vrij(>1cm)	10.0	A	0 360	17.3	73.9	75.5	81.7	85.3	83.7	76.6	69.3	61.2	89.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
351	onbekend		vrij(>0.5m	31.0	A	0 360	27.9	89.7	90.3	66.9	99.4	97.4	89.1	81.9	73.8	102.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
352	onbekend		vrij(>0.5m	31.0	A	0 360	27.9	89.7	90.3	66.9	99.4	97.4	89.1	81.9	73.8	102.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
353	onbekend		vrij(>0.5m	31.0	A	0 360	27.9	89.7	90.3	66.9	99.4	97.4	89.1	81.9	73.8	102.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
354	onbekend		vrij(>1cm)	23.0	A	0 360	21.0	101.6	98.0	102.5	111.3	110.1	105.5	99.4	87.5	115.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
355	onbekend		vrij(>1cm)	23.0	A	0 360	21.0	100.6	97.2	101.4	107.9	106.6	100.9	95.0	83.4	111.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
356	onbekend		vrij(>0.5m	50.0	A	0 360	16.7	88.2	99.2	108.6	111.6	108.1	101.3	95.0	80.9	114.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
357	onbekend		vrij(>1cm)	16.0	A	0 360	22.0	85.8	78.8	85.8	89.8	88.0	83.4	74.6	63.4	94.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
358	onbekend		vrij(>1cm)	16.0	A	0 360	22.0	85.8	78.8	85.8	89.8	88.0	83.4	74.6	63.4	94.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
359	onbekend		vrij(>0.5m	18.9	A	0 360	17.7	89.0	81.5	87.4	90.1	85.5	76.8	67.9	47.3	94.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
360	onbekend		vrij(>0.5m	18.9	A	0 360	17.7	89.0	81.5	87.4	90.1	85.5	76.8	67.9	47.3	94.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
361	onbekend		vrij(>0.5m	18.9	A	0 360	17.7	89.0	81.5	87.4	90.1	85.5	76.8	67.9	47.3	94.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
362	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	76.1	91.1	101.1	108.7	111.8	111.4	108.7	102.9	91.9	116.7		0.20	0.00	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
363	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	63.6	72.2	84.0	92.5	102.1	104.7	104.2	100.2	90.7	109.3		8.20	8.20	8.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
364	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	63.6	72.2	84.0	92.5	102.1	104.7	104.2	100.2	90.7	109.3		8.20	8.20	8.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
365	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	62.8	74.4	93.0	95.8	98.7	103.5	104.4	99.2	82.3	108.6		13.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
366	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	62.8	74.4	93.0	95.8	98.7	103.5	104.4	99.2	82.3	108.6		13.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
367	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	62.8	74.4	93.0	95.8	98.7	103.5	104.4	99.2	82.3	108.6		13.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
368	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	62.8	74.4	93.0	95.8	98.7	103.5	104.4	99.2	82.3	108.6		13.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
369	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	62.8	74.4	93.0	95.8	98.7	103.5	104.4	99.2	82.3	108.6		13.00	7.90	7.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
370	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	62.8	74.4	93.0	95.8	98.7	103.5	104.4	99.2	82.3	108.6		13.00	7.90	7.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
371	onbekend		vrij(>0.5m	20.0	A	0 360	29.5	86.1	87.7	93.9	97.5	95.9	88.8	81.5	73.4	101.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
372	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	.0	91.6	100.0	104.9	107.8	108.9	111.0	108.3	96.7	115.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
373	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	.0	85.9	98.8	112.0	107.8	104.9	107.3	104.1	92.4	115.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
374	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	.0	62.0	77.0	88.8	93.5	102.3	105.3	102.0	86.5	108.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
375	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	.0	80.4	89.3	92.6	97.2	95.4	93.8	88.0	75.9	101.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
376	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		15.10	15.10	15.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
377	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		15.10	15.10	15.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

						bronvermogen											bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
378	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
379	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
380	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
381	onbekend		vrij(>0.5m	17.3	A	0 360	52.4	58.6	61.4	70.8	73.3	71.6	66.9	68.8	56.5	78.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
382	onbekend		vrij(>1cm)	11.0	A	0 360	57.7	63.9	66.7	76.1	78.6	76.9	72.2	74.1	61.8	83.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
383	onbekend		vrij(>1cm)	11.0	A	0 360	57.7	63.9	66.7	76.1	78.6	76.9	72.2	74.1	61.8	83.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
384	onbekend		vrij(>1cm)	11.0	A	0 360	52.9	59.2	61.9	71.3	73.9	72.2	67.4	69.4	57.1	78.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
385	onbekend		vrij(>1cm)	11.0	A	0 360	52.9	59.2	59.9	71.3	73.9	72.2	67.4	69.4	57.1	78.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
386	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	56.1	73.8	78.2	83.9	83.2	84.9	82.7	80.0	83.5	91.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
387	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	66.4	63.4	84.6	95.7	99.4	96.6	93.9	87.1	78.2	103.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
388	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0 360	64.8	76.6	85.5	92.7	90.2	93.7	91.6	87.4	79.5	98.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
389	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0 360	64.8	76.6	85.5	92.7	90.2	93.7	91.6	87.4	79.5	98.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
390	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0 360	64.8	76.6	85.5	92.7	90.2	93.7	91.6	87.4	79.5	98.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
391	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0 360	58.4	59.9	75.2	81.8	84.7	79.4	76.7	77.0	82.5	89.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
392	onbekend		vrij(>0.5m	19.2	A	0 360	62.8	71.6	88.8	95.1	93.1	95.0	91.5	84.2	75.2	100.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
393	onbekend		vrij(>0.5m	19.2	A	0 360	61.0	69.8	87.0	93.3	91.3	93.2	89.7	82.4	73.4	98.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
394	onbekend		vrij(>0.5m	19.2	A	0 360	61.0	69.8	87.0	93.3	91.3	93.2	89.7	82.4	73.4	98.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
395	onbekend		vrij(>0.5m	19.2	A	0 360	64.8	76.6	85.5	92.7	90.2	93.7	91.6	87.4	79.5	98.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
396	onbekend		vrij(>1cm)	13.5	A	0 360	75.6	80.0	87.0	93.9	97.2	94.7	89.1	81.7	72.3	100.9		0.60	11.00	14.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
397	onbekend		vrij(>1cm)	13.5	A	0 360	75.6	80.0	87.0	93.9	97.2	94.7	89.1	81.7	72.3	100.9		0.60	11.00	14.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
398	onbekend		vrij(>1cm)	14.6	A	0 360	69.5	75.2	82.8	87.3	90.9	88.5	88.1	84.6	80.7	95.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
399	onbekend		vrij(>1cm)	14.6	A	0 360	69.5	75.2	82.8	87.3	90.9	88.5	88.1	84.6	80.7	95.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
400	onbekend		vrij(>0.5m	40.1	A	0 360	68.7	69.1	74.4	77.7	78.3	78.7	80.9	78.5	73.0	86.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
401	onbekend		vrij(>0.5m	40.1	A	0 360	68.7	69.1	74.4	77.7	78.3	78.7	80.9	78.5	73.0	86.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
402	onbekend		vrij(>1cm)	26.7	A	0 360	74.4	75.1	77.7	79.2	77.8	71.4	67.0	67.5	61.9	84.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
403	onbekend		vrij(>1cm)	32.4	A	0 360	67.2	70.0	73.9	73.5	72.5	65.2	59.4	64.6	61.2	79.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
404	onbekend		vrij(>1cm)	35.8	A	0 360	65.3	70.4	78.9	82.3	82.4	80.3	80.9	73.7	65.5	88.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
405	onbekend		vrij(>1cm)	35.8	A	0 360	65.3	70.4	78.9	82.3	82.4	80.3	80.9	73.7	65.5	88.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
406	onbekend		vrij(>0.5m	2.7	A	0 360	69.8	84.5	93.5	101.2	96.1	95.4	95.0	90.2	81.4	104.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
407	onbekend		vrij(>0.5m	1.3	A	0 360	58.5	70.1	79.9	86.6	89.6	93.7	92.3	89.7	85.2	98.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
408	onbekend		vrij(>0.5m	5.3	A	0 360	62.5	75.1	83.4	89.6	94.4	96.8	94.7	90.3	85.8	101.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
409	onbekend		vrij(>0.5m	1.4	A	0 360	65.2	82.4	87.6	94.7	91.1	91.4	90.0	85.2	77.9	98.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
410	onbekend		vrij(>0.5m	5.3	A	0 360	58.4	71.0	80.1	87.0	87.9	91.8	92.2	91.0	85.9	97.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
411	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	64.2	73.1	82.9	89.9	94.2	101.0	96.7	90.4	81.4	103.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
412	onbekend		vrij(>1cm)	11.0	A	0 360	54.1	62.2	76.9	78.5	80.7	88.3	83.0	80.0	72.3	90.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
413	onbekend		vrij(>1cm)	11.0	A	0 360	60.3	66.2	74.2	79.5	82.4	82.7	79.9	77.0	67.1	88.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
414	onbekend		vrij(>1cm)	9.3	A	0 360	54.9	66.1	76.6	77.7	82.7	82.1	77.3	76.6	62.8	87.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
415	onbekend		vrij(>1cm)	11.3	A	0 360	66.9	77.2	77.5	68.8	71.7	74.0	72.9	68.5	60.9	82.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
416	onbekend		vrij(>0.5m	99.0	A	0 360	75.3	89.3	99.0	100.9	94.4	83.7	62.8	47.3	44.0	103.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
417	onbekend		vrij(>1cm)	15.0	A	0 360	60.5	77.5	84.4	92.5	94.2	92.6	87.2	81.6	73.8	98.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
418	onbekend		vrij(>1cm)	15.0	A	0 360	60.5	77.5	84.4	92.5	94.2	92.6	87.2	81.6	73.8	98.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
419	onbekend		vrij(>1cm)	15.0	A	0 360	63.5	79.5	86.8	92.6	96.1	96.0	89.2	83.1	74.7	100.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
420	onbekend		vrij(>1cm)	15.0	A	0	360	63.5	79.5	86.8	92.6	96.1	96.0	89.2	83.1	74.7	100.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
421	onbekend		vrij(>1cm)	15.0	A	0	360	63.5	79.5	86.8	92.6	96.1	96.0	89.2	83.1	74.7	100.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
422	onbekend		vrij(>1cm)	15.0	A	0	360	61.4	79.5	86.9	91.8	96.0	96.7	88.6	81.0	70.2	100.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
423	onbekend		vrij(>1cm)	15.0	A	0	360	61.4	79.5	86.9	91.8	96.0	96.7	88.6	81.0	70.2	100.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
424	onbekend		vrij(>1cm)	15.0	A	0	360	61.4	79.5	86.9	91.8	96.0	96.7	88.6	81.0	70.2	100.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
425	onbekend		vrij(>1cm)	22.0	A	0	360	55.5	63.1	69.8	76.7	79.8	87.3	90.0	83.9	72.6	92.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
426	onbekend		vrij(>1cm)	22.0	A	0	360	55.5	63.1	69.8	76.7	79.8	87.3	90.0	83.9	72.6	92.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
427	onbekend		vrij(>1cm)	22.0	A	0	360	53.1	60.7	67.4	74.3	79.3	84.9	87.5	81.5	70.2	90.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
428	onbekend		vrij(>0.5m	22.0	A	0	360	49.7	60.9	79.2	86.4	94.1	92.5	87.6	83.4	74.7	97.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
429	onbekend		vrij(>0.5m	22.0	A	0	360	51.3	63.6	77.0	83.4	87.2	90.1	87.1	81.8	77.8	94.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
430	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0	360	65.1	74.1	80.8	88.3	92.9	92.4	94.4	90.8	81.2	99.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
431	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0	360	63.8	69.8	75.7	78.5	81.9	80.6	80.0	73.6	67.7	87.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
432	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	0	360	64.9	75.4	84.7	91.1	95.8	98.2	91.7	85.8	76.1	101.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
433	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	0	360	64.8	77.3	86.0	94.4	94.3	100.3	98.5	90.6	81.6	104.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
434	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	42.6	65.8	87.9	93.6	94.2	94.0	90.9	84.3	73.5	99.8		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
435	onbekend		vrij(>0.5m	99.0	A	0	360	66.3	80.3	90.0	91.9	85.4	74.7	53.8	47.0	44.0	94.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
436	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	0	360	45.6	57.7	68.9	71.6	76.6	80.5	78.7	74.2	64.8	84.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
437	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	0	360	46.3	61.7	69.5	77.8	76.2	78.0	77.8	71.9	64.5	84.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
438	onbekend		vrij(>1cm)	12.0	A	0	360	59.1	68.3	74.3	80.5	77.1	81.4	77.9	71.5	60.9	86.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
439	onbekend		vrij(>1cm)	12.0	A	0	360	55.1	64.0	70.1	74.4	73.0	78.4	76.1	67.9	58.9	82.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
440	onbekend		vrij(>1cm)	14.0	A	0	360	62.6	76.3	81.2	89.2	93.4	102.1	101.6	97.4	83.0	106.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
441	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	69.6	83.7	89.2	96.8	99.0	108.5	104.6	97.0	89.3	110.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
442	onbekend		vrij(>1cm)	15.5	A	0	360	53.0	71.4	80.8	92.6	91.9	95.5	95.0	95.1	86.6	101.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
443	onbekend		vrij(>1cm)	15.5	A	0	360	52.3	70.7	80.1	91.9	91.2	94.8	94.3	94.4	85.9	100.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
444	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	42.6	65.8	87.9	93.6	94.2	94.0	90.9	84.3	73.5	99.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
445	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	66.3	82.3	89.6	95.4	98.9	98.8	92.0	85.9	77.5	103.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
446	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0	360	66.3	82.3	89.6	95.4	98.9	98.8	92.0	85.9	77.5	103.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
447	onbekend		vrij(>1cm)	15.0	A	0	360	60.2	75.2	82.1	90.2	91.9	90.3	84.9	79.3	71.5	96.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
448	onbekend		vrij(>1cm)	15.0	A	0	360	52.7	70.8	78.2	83.1	87.3	88.0	79.9	72.3	81.5	92.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
449	onbekend		vrij(>1cm)	12.0	A	0	360	45.2	52.7	67.6	69.2	75.0	82.3	81.5	80.9	82.8	88.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
450	onbekend		vrij(>1cm)	22.0	A	0	360	47.2	54.7	69.6	71.2	77.0	74.3	73.5	82.9	84.8	87.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
451	onbekend		vrij(>0.5m	22.0	A	0	360	39.3	57.7	67.1	78.9	78.2	81.8	81.3	81.4	72.9	87.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
452	onbekend		vrij(>0.5m	22.0	A	0	360	39.3	57.7	67.1	78.9	78.2	81.8	81.3	81.4	72.9	87.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
453	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	71.1	51.5	63.3	72.4	78.6	90.0	84.0	75.4	60.3	91.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
454	onbekend		vrij(>1cm)	8.0	A	0	360	62.6	76.3	81.2	89.2	93.4	102.1	101.6	97.4	83.0	106.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
455	onbekend		vrij(>1cm)	12.0	A	0	360	76.9	86.9	91.3	97.6	94.3	94.2	93.8	88.9	80.9	102.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
456	onbekend		vrij(>1cm)	12.0	A	0	360	76.9	86.9	91.3	97.6	94.3	94.2	93.8	88.9	80.9	102.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
457	onbekend		vrij(>0.5m	36.0	A	0	360	58.0	71.4	79.5	83.6	95.6	94.1	93.6	84.4	75.9	99.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
458	onbekend		vrij(>1cm)	12.0	A	0	360	65.0	75.0	79.0	86.0	82.0	82.0	81.8	76.9	69.0	90.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
459	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0	360	63.7	79.0	85.5	90.9	96.9	98.2	95.9	89.4	78.9	102.6		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
460	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0	360	63.9	79.2	85.7	91.1	97.1	98.4	96.1	89.6	79.1	102.8		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
461	onbekend		vrij(>0.5m	12.2	A	0	360	59.7	67.9	76.5	82.7	86.2	82.7	78.2	79.1	63.1	90.0		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
462	onbekend		vrij(>1cm)	8.0	A	0	360	61.6	69.8	79.3	84.6	88.1	84.6	80.1	81.0	65.0	91.9		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
463	onbekend		vrij(>1cm)	8.0	A	0	360	60.0	67.8	76.3	82.5	86.0	82.5	78.0	78.9	62.9	89.8		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
464	onbekend		vrij(>1cm)	9.0	A	0	360	57.6	61.6	71.3	76.2	78.8	75.6	73.7	75.3	59.7	83.6		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
465	onbekend		vrij(>1cm)	9.0	A	0	360	59.6	63.6	73.3	78.2	80.8	77.6	75.7	77.3	61.7	85.6		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
466	onbekend		vrij(>1cm)	9.0	A	0	360	55.6	59.6	69.3	74.2	76.8	73.6	71.7	73.3	57.7	81.6		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
467	onbekend		vrij(>1cm)	9.0	A	0	360	59.6	63.6	73.3	78.2	80.8	77.6	75.7	77.3	61.7	85.6		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
468	onbekend		vrij(>0.5m	9.2	A	0	360	70.8	78.5	86.7	93.2	100.9	106.0	105.4	101.9	95.2	110.3		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
469	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0	360	31.1	64.1	74.1	83.2	80.4	79.6	72.0	61.5	51.8	86.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
470	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0	360	29.0	62.0	72.0	81.2	78.3	77.5	70.0	59.5	49.9	84.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
471	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0	360	31.1	64.1	74.1	83.2	80.4	79.6	72.0	61.5	51.8	86.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
472	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	29.0	62.0	72.0	81.2	78.3	77.5	69.5	59.5	49.9	84.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
473	onbekend		vrij(>0.5m	6.2	A	0	360	35.2	68.2	78.2	87.4	84.5	83.7	76.2	65.7	56.0	90.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
474	onbekend		vrij(>0.5m	80.0	A	0	360	64.2	72.5	79.5	78.4	84.3	84.3	77.0	66.6	57.1	88.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
475	onbekend		vrij(>0.5m	7.5	A	0	360	58.8	75.5	84.0	93.3	102.4	97.5	92.6	89.8	79.3	104.5		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
476	onbekend		vrij(>1cm)	2.7	A	0	360	54.6	68.7	77.6	88.5	101.1	99.6	96.1	91.1	82.4	104.5		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
477	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	23.1	34.2	46.7	57.0	76.3	84.5	88.3	84.2	91.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
478	onbekend		vrij(>0.5m	6.3	A	0	360	33.4	46.5	62.5	58.9	58.2	56.4	54.1	52.7	48.8	66.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
479	onbekend		vrij(>1cm)	1.0	A	0	360	57.0	64.5	68.4	80.7	87.7	87.0	81.6	72.5	60.6	91.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
480	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	62.8	72.7	83.7	92.7	90.2	96.3	92.4	86.6	78.3	99.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
481	onbekend		vrij(>0.5m	.2	A	0	360	42.4	55.3	64.8	68.6	73.3	74.1	74.5	73.1	68.0	80.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
482	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	69.9	79.9	84.6	87.4	90.6	92.9	87.8	79.5	65.5	96.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
483	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	55.0	62.2	73.7	81.6	88.7	87.6	92.0	92.4	87.5	97.3		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
484	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	55.3	67.4	81.9	91.3	88.8	88.2	86.6	82.7	74.0	95.6		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
485	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	54.6	62.1	77.8	86.4	98.8	98.1	97.0	90.3	79.2	103.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
486	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	60.3	78.6	91.7	91.3	98.3	100.5	98.5	93.1	87.7	104.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
487	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	70.5	57.8	70.3	89.9	97.6	99.8	98.4	92.7	82.6	104.0		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
488	onbekend		vrij(>0.5m	12.7	A	0	360	69.5	78.2	91.6	97.2	102.5	104.3	102.6	96.0	88.4	108.7		0.60	11.00	14.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
489	onbekend		vrij(>0.5m	12.7	A	0	360	69.2	79.2	88.9	93.7	100.3	103.2	101.1	97.6	91.5	107.4		0.60	11.00	14.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
490	onbekend		vrij(>0.5m	15.0	A	0	360	58.2	70.5	83.6	78.2	92.9	93.7	90.8	83.6	72.9	97.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
491	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0	360	50.0	61.9	74.9	81.3	87.6	87.6	85.3	79.7	72.2	92.5		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
492	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	66.7	85.2	86.6	88.9	89.8	88.8	87.7	83.8	75.9	96.2		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
493	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	63.8	75.6	88.1	99.7	102.2	102.5	100.9	94.0	86.8	107.8		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
494	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	81.4	86.4	92.9	96.7	96.7	102.4	100.9	94.9	87.3	106.6		3.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
495	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	81.4	86.4	92.9	96.7	96.7	102.4	100.9	94.9	87.3	106.6		6.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
496	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	77.4	82.4	88.9	92.7	92.6	98.4	96.9	90.9	83.3	102.5		3.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
497	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	69.7	91.3	93.6	100.3	105.3	108.3	105.5	96.9	88.3	112.0		17.00	17.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
498	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	83.3	88.3	94.8	98.6	98.5	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		3.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
499	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	83.3	88.3	94.8	98.6	98.5	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		3.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
500	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	81.4	86.4	92.9	96.7	96.7	102.4	100.9	94.9	87.3	106.6		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
501	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	80.0	85.0	92.0	96.0	95.0	101.0	101.0	94.0	86.0	105.7		0.00	30.00	30.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
502	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	90.0	95.0	102.0	106.0	105.0	111.0	111.0	104.0	96.0	115.7		0.00	14.00	14.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
503	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	67.7	82.3	92.8	95.0	93.9	92.8	93.3	92.8	89.3	101.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
504	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	67.7	82.3	92.8	95.0	93.9	92.8	93.3	92.8	89.3	101.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
505	onbekend		vrij(>1cm)	1.5	A	0	360	57.0	68.8	78.8	80.3	80.2	80.7	79.6	77.7	70.4	87.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
506	onbekend		vrij(>1cm)	1.5	A	0	360	57.0	68.8	78.8	80.3	80.2	80.7	79.6	77.7	70.4	87.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
507	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	62.8	83.3	90.8	95.3	95.5	92.0	87.1	86.9	76.8	100.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
508	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	62.8	83.3	90.8	95.3	95.5	92.0	87.1	86.9	76.8	100.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
509	onbekend		vrij(>1cm)	11.0	A	0	360	42.6	53.8	64.7	70.6	75.7	77.4	76.8	71.2	61.7	82.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
510	onbekend		vrij(>1cm)	11.0	A	0	360	42.6	53.8	64.7	70.6	75.7	77.4	76.8	71.2	61.7	82.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
511	onbekend		vrij(>1cm)	1.5	A	0	360	49.2	60.2	73.2	86.3	92.3	93.5	90.5	83.2	76.1	97.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
512	onbekend		vrij(>1cm)	1.5	A	0	360	49.2	60.2	73.2	86.3	92.3	93.5	90.5	83.2	76.1	97.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
513	onbekend		vrij(>1cm)	1.0	A	0	360	49.0	63.4	69.7	77.8	83.2	84.6	83.5	81.2	85.4	91.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
514	onbekend		vrij(>1cm)	1.0	A	0	360	47.0	61.4	67.7	75.8	81.2	82.6	81.5	79.2	83.4	89.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
515	onbekend		vrij(>1cm)	1.0	A	0	360	47.0	61.4	67.7	75.8	81.2	82.6	81.5	79.2	83.4	89.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
516	onbekend		vrij(>1cm)	1.0	A	0	360	48.0	62.4	68.7	76.8	82.2	83.6	82.5	80.2	84.4	90.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
517	onbekend		vrij(>1cm)	1.0	A	0	360	47.0	61.4	67.7	75.8	81.2	82.6	81.5	79.2	83.4	89.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
518	onbekend		vrij(>1cm)	1.0	A	0	360	47.0	61.4	67.7	75.8	81.2	82.6	81.5	79.2	83.4	89.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
519	onbekend		vrij(>1cm)	1.0	A	0	360	45.0	59.4	65.7	73.8	79.2	80.6	79.5	77.2	81.4	87.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
520	onbekend		vrij(>1cm)	1.0	A	0	360	47.0	61.4	67.7	75.8	81.2	82.6	81.5	79.2	83.4	89.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
521	onbekend		vrij(>1cm)	1.0	A	0	360	46.0	60.4	66.7	74.8	80.2	81.6	80.5	78.2	82.4	88.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
522	onbekend		vrij(>1cm)	1.0	A	0	360	48.0	62.4	68.7	76.8	82.2	83.6	82.5	80.2	84.4	90.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
523	onbekend		vrij(>1cm)	1.0	A	0	360	49.0	63.4	69.7	77.8	83.2	84.6	83.5	81.2	85.4	91.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
524	onbekend		vrij(>1cm)	1.0	A	0	360	49.0	63.4	69.7	77.8	83.2	84.6	83.5	81.2	85.4	91.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
525	onbekend		vrij(>1cm)	1.7	A	0	360	52.4	68.6	66.2	64.0	71.0	73.5	71.5	66.2	66.1	78.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
526	onbekend		vrij(>1cm)	1.7	A	0	360	52.4	68.6	66.2	64.0	71.0	73.5	71.5	66.2	66.1	78.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
527	onbekend		vrij(>1cm)	1.7	A	0	360	52.4	68.6	66.2	64.0	71.0	73.5	71.5	66.2	66.1	78.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
528	onbekend		vrij(>1cm)	1.7	A	0	360	52.4	68.6	66.2	64.0	71.0	73.5	71.5	66.2	66.1	78.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
529	onbekend		vrij(>1cm)	1.7	A	0	360	52.4	68.6	66.2	64.0	71.0	73.5	71.5	66.2	66.1	78.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
530	onbekend		vrij(>1cm)	1.7	A	0	360	52.4	68.6	66.2	64.0	71.0	73.5	71.5	66.2	66.1	78.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
531	onbekend		vrij(>1cm)	1.7	A	0	360	52.4	68.6	66.2	64.0	71.0	73.5	71.5	66.2	66.1	78.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
532	onbekend		vrij(>1cm)	1.7	A	0	360	52.4	68.6	66.2	64.0	71.0	73.5	71.5	66.2	66.1	78.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
533	onbekend		vrij(>1cm)	1.7	A	0	360	52.4	68.6	66.2	64.0	71.0	73.5	71.5	66.2	66.1	78.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
534	onbekend		vrij(>1cm)	1.7	A	0	360	52.4	68.6	66.2	64.0	71.0	73.5	71.5	66.2	66.1	78.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
535	onbekend		vrij(>1cm)	1.7	A	0	360	52.4	68.6	66.2	64.0	71.0	73.5	71.5	66.2	66.1	78.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
536	onbekend		vrij(>1cm)	1.7	A	0	360	52.4	68.6	66.2	64.0	71.0	73.5	71.5	66.2	66.1	78.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
537	onbekend		vrij(>1cm)	1.5	A	0	360	49.1	60.1	73.1	86.2	92.2	93.4	90.4	83.1	76.0	97.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
538	onbekend		vrij(>1cm)	1.5	A	0	360	49.1	60.1	73.1	86.2	92.2	93.4	90.4	83.1	76.0	97.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
539	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	39.1	53.2	62.2	91.4	73.6	71.5	69.3	64.8	59.1	91.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
540	onbekend		vrij(>0.5m	6.1	A	0	360	56.6	65.0	76.7	80.5	77.6	75.3	68.9	64.9	56.4	84.2		3.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
541	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	0	360	49.3	61.7	75.4	84.2	89.3	91.0	90.6	86.6	78.1	96.1		3.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
542	onbekend		vrij(>1cm)	1.0	A	0	360	43.2	55.6	69.3	78.1	83.2	84.9	84.5	80.5	72.0	90.0		3.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
543	onbekend		vrij(>1cm)	1.0	A	0	360	38.2	50.6	64.3	73.1	78.2	79.9	79.5	75.5	67.0	85.0		3.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
544	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	61.1	74.3	85.1	93.7	98.5	100.7	95.1	88.7	80.1	104.1		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
545	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		20.10	25.10	32.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

					bronvermogen											bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
546	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		20.10	25.10	32.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
547	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		20.10	25.10	32.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
548	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		20.10	25.10	32.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
549	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		20.10	25.10	32.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
550	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		20.10	25.10	32.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
551	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		20.10	25.10	32.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
552	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		20.10	25.10	32.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
553	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		24.40	27.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
554	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		24.40	27.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
555	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		24.40	27.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
556	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		24.40	27.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
557	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		24.40	27.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
558	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		24.40	27.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
559	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		24.40	27.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
560	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		24.40	27.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
561	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		24.40	27.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
562	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		24.40	27.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
563	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		24.40	27.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
564	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		24.40	27.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
565	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		35.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
566	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		35.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
567	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		35.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
568	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		35.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
569	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		35.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
570	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		35.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
571	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		35.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
572	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		35.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
573	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		35.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
574	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	23.9	70.2	85.0	96.7	97.7	102.2	99.0	93.4	85.6	105.8		8.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
575	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	23.9	70.2	85.0	96.7	97.7	102.2	99.0	93.4	85.6	105.8		8.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
576	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	23.9	70.2	85.0	96.7	97.7	102.2	99.0	93.4	85.6	105.8		8.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
577	onbekend		vrij(>0.5m	6.1	A	0 360	55.4	66.6	71.4	74.0	73.8	71.0	59.4	46.0	32.4	79.1		0.00	1.20	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
578	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	74.9	79.9	86.4	90.2	90.1	95.9	94.4	88.4	80.8	100.0		5.10	9.50	19.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
579	onbekend		vrij(>0.5m	12.1	A	0 360	72.5	79.7	85.6	86.5	85.6	81.3	76.7	79.1	72.6	91.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
580	onbekend		vrij(>0.5m	12.1	A	0 360	72.5	79.7	85.6	86.5	85.6	81.3	76.7	79.1	72.6	91.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
581	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	99.2	96.2	98.2	97.2	98.2	99.2	94.2	92.2	88.2	106.5		21.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
582	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	99.2	96.2	98.2	97.2	98.2	99.2	94.2	92.2	88.2	106.5		21.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
583	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0 360	26.9	73.2	88.0	99.7	100.7	105.2	102.0	96.4	88.6	108.8		2.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
584	onbekend		vrij(>1cm)	5.5	A	0 360	41.0	53.4	67.1	75.9	81.0	82.7	82.3	78.3	69.8	87.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
585	onbekend		vrij(>1cm)	5.5	A	0 360	41.0	53.4	67.1	75.9	81.0	82.7	82.3	78.3	69.8	87.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
586	onbekend		vrij(>1cm)	.1	A	0 360	54.1	65.9	75.9	77.4	77.3	77.8	75.7	74.8	67.5	84.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
587	onbekend		vrij(>1cm)	.1	A	0 360	54.1	65.9	75.9	77.4	77.3	77.8	75.7	74.8	67.5	84.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	-->	hoek	bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
588	onbekend		vrij(>1cm)	.1	A	0	360	54.1	65.9	75.9	77.4	77.3	77.8	75.7	74.8	67.5	84.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
589	onbekend		vrij(>1cm)	.1	A	0	360	54.1	65.9	75.9	77.4	77.3	77.8	75.7	74.8	67.5	84.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
590	onbekend		vrij(>0.5m	1.9	A	0	360	68.2	78.0	83.0	78.5	75.4	73.9	69.8	65.9	56.6	86.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
591	onbekend		vrij(>0.5m	1.9	A	0	360	68.2	78.0	83.0	78.5	75.4	73.9	69.8	65.9	56.6	86.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
592	onbekend		vrij(>1cm)	5.5	A	0	360	41.9	55.1	65.9	74.5	79.3	81.5	75.9	69.5	60.9	84.9		0.00	1.20	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
593	onbekend		vrij(>1cm)	5.5	A	0	360	41.9	55.1	65.9	74.5	79.3	81.5	75.9	69.5	60.9	84.9		0.00	1.20	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
594	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		19.10	23.80	32.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
595	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		19.10	23.80	32.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
596	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		19.10	23.80	32.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
597	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	79.9	84.9	91.4	95.2	95.1	100.9	99.4	93.4	85.8	105.0		19.10	23.80	32.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
598	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	68.0	78.0	92.0	100.0	101.0	105.0	102.0	99.0	92.0	109.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
599	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		25.90	25.90	25.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
600	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		23.60	23.60	23.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
601	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0	360	65.0	80.6	91.9	99.9	99.1	100.2	101.0	100.6	94.6	107.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
602	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	59.2	70.9	88.9	92.8	97.1	101.1	95.3	90.4	85.1	104.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
603	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	58.6	74.1	83.3	92.6	94.8	102.3	98.0	96.9	93.7	105.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
604	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	73.3	79.0	85.4	91.3	95.7	100.0	102.5	102.9	100.3	108.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
605	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0	360	64.0	70.5	77.2	82.7	87.3	90.0	97.1	101.6	100.0	105.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
606	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	45.9	62.1	76.5	83.9	90.3	94.4	90.9	93.4	88.7	99.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
607	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	198	180	57.2	73.1	76.3	87.0	93.7	93.8	100.2	102.8	102.0	107.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
608	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	56.4	63.6	75.3	84.3	89.8	92.8	95.6	99.1	101.4	104.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
609	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	61.1	68.5	84.5	93.2	103.9	106.2	98.7	92.7	85.2	108.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
610	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	69.4	75.1	81.4	87.4	93.2	99.2	105.0	111.1	111.1	114.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
611	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	55.0	74.0	82.0	88.0	97.0	97.0	94.0	89.0	81.0	101.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
612	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	40.0	50.9	59.1	66.8	86.1	87.0	78.1	70.2	60.4	90.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
613	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	5.0	53.3	61.7	77.9	93.9	93.0	89.3	88.8	77.9	97.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
614	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		--	--	31.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
615	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	85.0	89.0	97.0	101.0	101.0	99.0	95.0	91.0	106.4		4.80	4.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
616	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	85.0	89.0	97.0	101.0	101.0	99.0	95.0	91.0	106.4		4.80	4.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
617	onbekend		vrij(>0.5m	1.8	A	0	360	.0	82.0	86.0	94.0	98.0	98.0	96.0	92.0	88.0	103.4		7.80	7.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
618	onbekend		vrij(>0.5m	1.8	A	0	360	.0	82.0	86.0	94.0	98.0	98.0	96.0	92.0	88.0	103.4		7.80	7.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
619	onbekend		vrij(>0.5m	1.8	A	0	360	.0	84.0	88.0	96.0	100.0	100.0	98.0	94.0	90.0	105.4		3.00	3.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
620	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	81.0	85.0	93.0	97.0	97.0	95.0	91.0	87.0	102.4		4.80	4.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
621	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	.0	88.0	92.0	100.0	104.0	104.0	102.0	98.0	94.0	109.4		7.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
622	onbekend		vrij(>0.5m	1.8	A	0	360	.0	79.0	87.0	92.0	99.0	100.0	97.0	91.0	83.0	104.2		5.40	8.40	14.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
623	onbekend		vrij(>0.5m	1.8	A	0	360	.0	79.0	87.0	92.0	99.0	100.0	97.0	91.0	83.0	104.2		5.40	8.40	14.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
624	onbekend		vrij(>0.5m	1.8	A	0	360	.0	79.0	87.0	92.0	99.0	100.0	97.0	91.0	83.0	104.2		8.40	11.40	17.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
625	onbekend		vrij(>0.5m	1.8	A	0	360	.0	79.0	87.0	92.0	99.0	100.0	97.0	91.0	83.0	104.2		8.40	11.40	17.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
626	onbekend		vrij(>0.5m	1.8	A	0	360	.0	79.0	87.0	92.0	99.0	100.0	97.0	91.0	83.0	104.2		8.40	11.40	17.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
627	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	74.6	75.6	75.6	77.6	75.6	73.6	69.6	64.6	83.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
628	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	76.6	77.6	77.6	79.6	77.6	75.6	71.6	66.6	85.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
629	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	76.6	77.6	77.6	79.6	77.6	75.6	71.6	66.6	85.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	bedrijfsduur avond	bedrijfsduur nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	bedrijfsd. 5dB toeslag avond	bedrijfsd. 5dB toeslag nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	bedrijfsd. 10 dB toeslag avond	bedrijfsd. 10 dB toeslag nacht	
630	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	79.6	80.6	80.6	82.6	80.6	78.6	74.6	69.6	88.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
631	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	85.6	86.6	86.6	88.6	86.6	84.6	80.6	75.6	94.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
632	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	76.6	77.6	77.6	79.6	77.6	75.6	71.6	66.6	85.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
633	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	76.6	77.6	77.6	79.6	77.6	75.6	71.6	66.6	85.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
634	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	61.3	70.8	72.8	72.3	69.3	70.8	73.8	66.8	79.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
635	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	58.3	67.8	69.8	69.3	66.3	67.8	70.8	63.8	76.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
636	onbekend		vrij(>0.5m	7.5	A	0	360	.0	77.5	78.5	78.5	76.5	73.5	69.5	64.5	64.5	84.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
637	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	.0	82.7	79.7	77.6	73.9	66.2	56.2	51.4	44.8	85.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
638	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	.0	82.7	79.7	77.6	73.9	66.2	56.2	51.4	44.8	85.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
639	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	.0	84.1	81.1	79.1	75.4	67.6	57.6	52.8	46.3	87.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
640	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	.0	84.1	81.1	79.1	75.4	67.6	57.6	52.8	46.3	87.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
641	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	.0	84.1	81.1	79.1	75.4	67.6	57.6	52.8	46.3	87.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
642	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	.0	84.1	81.1	79.1	75.4	67.6	57.6	52.8	46.3	87.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
643	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	67.6	68.6	68.6	70.6	68.6	66.6	62.6	57.6	76.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
644	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	67.6	68.6	68.6	70.6	68.6	66.6	62.6	57.6	76.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
645	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	67.6	68.6	68.6	70.6	68.6	66.6	62.6	57.6	76.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
646	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	67.6	68.6	68.6	70.6	68.6	66.6	62.6	57.6	76.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
647	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	67.6	68.6	68.6	70.6	68.6	66.6	62.6	57.6	76.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
648	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	67.6	68.6	68.6	70.6	68.6	66.6	62.6	57.6	76.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
649	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	70.6	71.6	71.6	73.6	71.6	69.6	65.6	60.6	79.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
650	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	65.6	66.6	66.6	68.6	66.6	64.6	60.6	55.6	74.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
651	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	70.6	71.6	71.6	73.6	71.6	69.6	65.6	60.6	79.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
652	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	69.2	79.3	85.0	90.5	91.9	88.0	82.9	80.3	96.0		15.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
653	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	69.2	79.3	85.0	90.5	91.9	88.0	82.9	80.3	96.0		15.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
654	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	69.2	79.3	85.0	90.5	91.9	88.0	82.9	80.3	96.0		15.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
655	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	69.2	79.3	85.0	90.5	91.9	88.0	82.9	80.3	96.0		15.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
656	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	69.2	79.3	85.0	90.5	91.9	88.0	82.9	80.3	96.0		15.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
657	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	69.2	79.3	85.0	90.5	91.9	88.0	82.9	80.3	96.0		15.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
658	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	69.2	79.3	85.0	90.5	91.9	88.0	82.9	80.3	96.0		15.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
659	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	69.2	79.3	85.0	90.5	91.9	88.0	82.9	80.3	96.0		15.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
660	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	69.2	79.3	85.0	90.5	91.9	88.0	82.9	80.3	96.0		15.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
661	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	69.2	79.3	85.0	90.5	91.9	88.0	82.9	80.3	96.0		15.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
662	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	.0	82.0	88.0	94.0	94.6	92.5	86.7	79.0	69.0	99.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
663	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	.0	82.0	88.0	94.0	94.6	92.5	86.7	79.0	69.0	99.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
664	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	.0	82.0	88.0	94.0	94.6	92.5	86.7	79.0	69.0	99.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
665	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	.0	82.0	88.0	94.0	94.6	92.5	86.7	79.0	69.0	99.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
666	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	.0	81.1	88.4	87.5	88.9	75.2	65.4	55.2	48.1	93.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
667	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	.0	81.1	88.4	87.5	88.9	75.2	65.4	55.2	48.1	93.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
668	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	.0	81.1	88.4	87.5	88.9	75.2	65.4	55.2	48.1	93.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
669	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	.0	101.0	99.0	98.0	96.0	98.0	98.0	96.0	94.0	107.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
670	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	.0	101.0	99.0	98.0	96.0	98.0	98.0	96.0	94.0	107.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
671	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	87.0	92.0	93.0	97.0	100.0	100.0	94.0	87.0	105.1		10.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
672	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	36.5	49.8	59.6	65.2	72.9	76.3	73.2	70.4	63.0	80.0		9.20	9.20	9.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
673	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	36.5	49.8	59.6	65.2	72.9	76.3	73.2	70.4	63.0	80.0		9.20	9.20	9.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
674	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	36.5	49.8	59.6	65.2	72.9	76.3	73.2	70.4	63.0	80.0		9.20	9.20	9.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
675	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	36.5	49.8	59.6	65.2	72.9	76.3	73.2	70.4	63.0	80.0		9.20	9.20	9.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
676	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	36.5	49.8	59.6	65.2	72.9	76.3	73.2	70.4	63.0	80.0		12.20	12.20	12.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
677	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	36.5	49.8	59.6	65.2	72.9	76.3	73.2	70.4	63.0	80.0		12.20	12.20	12.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
678	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	36.5	49.8	59.6	65.2	72.9	76.3	73.2	70.4	63.0	80.0		12.20	12.20	12.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
679	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	36.5	49.8	59.6	65.2	72.9	76.3	73.2	70.4	63.0	80.0		12.20	12.20	12.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
680	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	48.4	62.7	73.4	80.2	85.6	89.4	88.0	82.0	76.3	93.4		4.80	4.80	4.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
681	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	48.4	62.7	73.4	80.2	85.6	89.4	88.0	82.0	76.3	93.4		4.80	4.80	4.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
682	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	48.4	62.7	73.4	80.2	85.6	89.4	88.0	82.0	76.3	93.4		4.80	4.80	4.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
683	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	48.4	62.7	73.4	80.2	85.6	89.4	88.0	82.0	76.3	93.4		4.80	4.80	4.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
684	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	44.9	58.2	68.6	74.6	80.0	82.4	78.6	73.0	69.3	86.1		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
685	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	44.9	58.2	68.6	74.6	80.0	82.4	78.6	73.0	69.3	86.1		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
686	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	44.9	58.2	68.6	74.6	80.0	82.4	78.6	73.0	69.3	86.1		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
687	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	44.9	58.2	68.6	74.6	80.0	82.4	78.6	73.0	69.3	86.1		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
688	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	87.0	92.0	93.0	97.0	100.0	100.0	94.0	87.0	105.1		20.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
689	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	87.0	92.0	93.0	97.0	100.0	100.0	94.0	87.0	105.1		17.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
690	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	87.0	92.0	93.0	97.0	100.0	100.0	94.0	87.0	105.1		17.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
691	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	72.6	78.3	83.8	89.7	90.8	92.6	92.9	94.0	91.9	100.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
692	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	72.6	78.3	83.8	89.7	90.8	92.6	92.9	94.0	91.9	100.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
693	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	72.6	78.3	83.8	89.7	90.8	92.6	92.9	94.0	91.9	100.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
694	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	72.6	78.3	83.8	89.7	90.8	92.6	92.9	94.0	91.9	100.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
695	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	87.0	92.0	93.0	97.0	100.0	100.0	94.0	87.0	105.1		20.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
696	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	87.0	92.0	93.0	97.0	100.0	100.0	94.0	87.0	105.1		20.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
697	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	42.5	57.6	69.5	71.3	80.9	82.8	84.9	84.3	76.6	89.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
698	onbekend		vrij(>0.5m	.6	A	0	360	45.9	60.7	72.4	76.0	87.3	92.0	88.5	84.4	77.5	95.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
699	onbekend		vrij(>0.5m	.7	A	0	360	49.3	61.0	72.6	81.4	88.8	91.6	92.3	87.7	84.1	96.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
700	onbekend		vrij(>0.5m	.9	A	0	360	41.8	58.7	68.8	79.0	83.1	81.9	82.2	78.5	74.5	88.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
701	onbekend		vrij(>0.5m	.9	A	0	360	40.5	57.0	72.7	76.6	84.0	82.7	82.8	78.6	73.2	89.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
702	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	52.7	60.8	73.9	88.2	93.4	96.4	96.0	91.2	85.1	101.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
703	onbekend		vrij(>0.5m	1.6	A	0	360	55.6	67.6	76.4	81.7	90.0	88.8	87.8	80.4	74.4	94.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
704	onbekend		vrij(>0.5m	1.6	A	0	360	58.3	67.7	75.1	83.9	93.0	96.3	94.2	94.2	88.9	101.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
705	onbekend		vrij(>0.5m	1.6	A	0	360	58.3	67.7	75.1	83.9	93.0	96.3	94.2	94.2	88.9	101.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
706	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	70.1	70.3	73.7	77.6	72.2	74.4	74.8	77.0	75.8	84.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
707	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	70.1	70.3	73.7	77.6	72.2	74.4	74.8	77.0	75.8	84.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
708	onbekend		vrij(>0.5m	30.0	A	0	360	63.6	70.8	73.9	83.4	83.8	89.0	86.2	80.0	73.9	92.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
709	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	-39.4	78.8	83.9	86.4	87.8	87.0	77.2	66.0	54.9	92.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
710	onbekend		vrij(>0.5m	20.0	A	0	360	-39.4	72.8	82.9	90.4	92.8	91.0	87.2	87.0	69.9	97.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
711	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	63.6	65.8	69.9	74.4	74.8	79.0	80.2	77.0	74.9	85.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
712	onbekend		vrij(>0.5m	25.0	A	0	360	64.6	70.8	76.9	80.4	81.8	80.0	78.2	73.0	68.9	87.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
713	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	20.6	40.8	58.9	67.4	74.8	75.0	72.2	69.0	57.9	79.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

			bronvermogen														bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
714	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	62.6	68.8	74.9	78.4	80.8	81.0	81.2	78.0	72.9	87.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
715	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	40.6	55.8	70.9	72.4	75.8	80.0	80.2	75.0	71.9	85.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
716	onbekend		vrij(>0.5m	6.7	A	0	360	55.5	65.0	77.4	79.8	86.3	89.6	88.1	82.4	78.4	93.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
717	onbekend		vrij(>0.5m	6.7	A	0	360	57.2	73.1	88.4	89.7	93.1	97.4	96.7	91.8	89.0	102.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
718	onbekend		vrij(>0.5m	6.7	A	0	360	47.4	62.3	78.4	74.8	80.3	84.9	84.2	79.6	76.0	89.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
719	onbekend		vrij(>0.5m	2.3	A	0	360	41.4	52.2	68.2	76.2	83.0	81.2	81.1	79.8	75.3	88.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
720	onbekend		vrij(>0.5m	1.4	A	0	360	65.3	71.0	74.6	74.6	71.6	75.5	73.6	70.1	67.1	82.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
721	onbekend		vrij(>0.5m	.7	A	0	360	58.2	70.0	75.4	83.4	91.3	94.5	97.8	96.1	89.6	101.9		6.80	8.90	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
722	onbekend		vrij(>0.5m	.7	A	0	360	58.2	70.0	75.4	83.4	91.3	94.5	97.8	96.1	89.6	101.9		14.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
723	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	54.5	76.4	86.4	88.3	89.0	93.4	92.6	86.2	83.1	98.2		4.80	6.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
724	onbekend		vrij(>0.5m	1.3	A	0	360	51.9	75.8	84.2	87.8	95.4	97.5	98.3	93.0	88.6	102.9		1.70	3.00	20.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
725	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	87.0	92.0	93.0	97.0	100.0	100.0	94.0	87.0	105.1		8.00	14.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
726	onbekend		vrij(>0.5m	3.3	A	0	360	44.2	61.4	69.7	81.6	89.8	89.8	90.5	85.5	82.4	95.7		0.00	1.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
727	onbekend		vrij(>0.5m	3.3	A	0	360	44.2	61.4	69.7	81.6	89.8	89.8	90.5	85.5	82.4	95.7		0.00	1.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
728	onbekend		vrij(>0.5m	3.3	A	0	360	44.2	61.4	69.7	81.6	89.8	89.8	90.5	85.5	82.4	95.7		0.00	1.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
729	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	42.1	58.6	69.8	78.9	85.2	81.9	80.5	74.4	68.5	88.6		0.00	1.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
730	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0	360	59.0	72.1	84.3	93.2	96.5	97.1	98.1	81.0	68.1	102.7		1.00	3.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
731	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0	360	77.9	88.1	105.5	107.1	113.6	115.0	114.0	104.8	92.7	119.6		0.00	0.00	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
732	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	0	360	85.5	91.8	99.7	102.4	104.6	103.0	99.9	91.7	80.1	109.5		0.00	0.00	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
733	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	64.2	77.7	91.5	95.9	97.6	100.7	103.3	94.9	87.6	106.8		0.00	0.00	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
734	onbekend		vrij(>0.5m	24.3	A	0	360	51.7	73.6	80.9	79.1	89.7	87.4	82.7	74.2	62.0	92.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
735	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	70.3	83.1	91.5	88.7	94.2	97.1	95.1	88.1	80.1	101.5		0.00	0.00	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
736	onbekend		vrij(>0.5m	28.0	A	0	360	71.6	87.8	92.9	97.8	93.8	90.0	89.2	86.0	80.9	101.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
737	onbekend		vrij(>0.5m	28.0	A	0	360	47.3	57.5	65.4	69.9	73.3	75.0	73.2	68.2	63.3	79.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
738	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	68.8	85.2	95.8	104.2	100.0	105.4	104.5	96.3	85.6	110.3		9.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
739	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	37.6	57.0	76.1	84.6	91.0	92.2	92.9	86.2	75.1	97.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
740	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	37.6	57.0	76.1	84.6	91.0	92.2	92.9	86.2	75.1	97.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
741	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	37.6	57.0	76.1	84.6	91.0	92.2	92.9	86.2	75.1	97.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
742	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	74.8	79.9	83.6	85.6	86.0	83.2	77.0	66.9	91.4		0.00	0.00	7.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
743	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	74.8	79.9	83.6	85.8	86.0	83.2	77.0	66.9	91.5		0.00	0.00	7.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
744	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0	360	.0	74.8	79.9	83.6	85.8	86.0	83.2	77.0	66.9	91.5		0.00	0.00	7.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
745	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0	360	.0	74.8	79.9	83.6	85.8	86.0	83.2	77.0	66.9	91.5		0.00	0.00	7.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
746	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0	360	32.3	52.5	76.6	91.0	97.4	95.7	94.4	87.7	75.6	101.4		0.00	0.00	7.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
747	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	67.8	84.2	94.8	103.2	99.0	104.4	103.5	95.3	84.7	109.3		14.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
748	onbekend		vrij(>0.5m	18.0	A	85	180	77.6	91.8	84.9	84.4	85.8	84.0	85.2	92.0	80.9	96.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
749	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	83.8	94.8	101.2	105.7	110.5	110.6	108.2	104.5	100.2	115.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
750	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	83.8	94.8	101.2	105.7	110.5	110.6	108.2	104.5	100.2	115.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
751	onbekend		vrij(>0.5m	24.0	A	0	360	69.4	76.9	93.3	100.7	105.1	108.5	107.0	105.1	94.5	113.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
752	onbekend		vrij(>0.5m	24.0	A	0	360	69.4	76.9	93.3	100.7	105.1	108.5	107.0	105.1	94.5	113.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
753	onbekend		vrij(>0.5m	15.0	A	0	360	72.0	74.0	83.0	97.0	104.0	104.0	100.0	92.0	85.0	108.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
754	onbekend		vrij(>1cm)	2.5	A	0	360	60.2	63.0	77.7	82.1	91.9	96.3	98.6	95.6	87.0	102.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
755	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		20.20	20.20	20.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

						bronvermogen											bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
756	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	87.8	95.1	103.9	106.9	111.2	111.1	110.9	107.5	101.5	117.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
757	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	70.5	92.9	95.9	100.1	102.1	99.9	95.0	85.8	74.3	106.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
758	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	50.7	60.3	75.8	83.3	84.9	88.9	85.2	76.6	62.0	92.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
759	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	49.9	58.8	69.9	74.9	82.1	87.8	86.2	77.9	66.4	91.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
760	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	49.9	60.0	70.3	75.0	80.5	80.1	78.2	69.0	59.8	85.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
761	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	47.7	57.3	72.8	79.7	81.9	85.9	82.2	73.6	59.0	89.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
762	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	64.3	66.4	68.8	73.6	79.7	89.5	97.7	93.4	77.2	99.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
763	onbekend		vrij(>1cm)	9.0	A	0 360	59.7	70.5	73.2	75.9	77.2	79.0	74.2	62.9	45.9	83.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
764	onbekend		vrij(>1cm)	9.0	A	0 360	64.8	72.8	82.5	82.5	83.3	85.5	77.8	65.8	47.0	90.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
765	onbekend		vrij(>1cm)	9.0	A	0 360	62.2	72.8	78.7	78.1	81.3	81.8	74.3	60.5	42.1	86.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
766	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	52.7	68.3	66.7	67.4	70.3	73.2	70.9	57.4	39.8	77.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
767	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	61.0	80.0	87.0	89.0	97.0	103.0	97.2	85.1	71.3	105.0		15.20	15.20	15.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
768	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	61.0	80.0	87.0	89.0	97.0	103.0	97.2	85.1	71.3	105.0		15.20	15.20	15.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
769	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	61.0	80.0	87.0	89.0	97.0	103.0	97.2	85.1	71.3	105.0		15.20	15.20	15.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
770	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	61.0	80.0	87.0	89.0	97.0	103.0	97.2	85.1	71.3	105.0		15.20	15.20	15.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
771	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	61.0	80.0	87.0	89.0	97.0	103.0	97.2	85.1	71.3	105.0		15.20	15.20	15.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
772	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	61.0	80.0	87.0	89.0	97.0	103.0	97.2	85.1	71.3	105.0		11.20	11.20	11.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
773	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	67.5	84.1	89.4	94.4	106.5	104.6	104.5	99.0	90.9	110.6		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
774	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	67.5	84.1	89.4	94.4	106.5	104.6	104.5	99.0	90.9	110.6		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
775	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	74.6	80.7	94.2	103.2	110.0	107.7	106.2	101.8	97.8	113.9		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
776	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	67.5	84.1	89.4	94.4	106.5	104.6	104.5	99.0	90.9	110.6		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
777	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	80.0	85.0	91.0	95.0	96.0	101.0	100.0	94.0	86.0	105.4		2.20	4.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
778	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	65.0	77.6	87.8	95.0	96.6	97.2	91.9	88.2	81.0	102.0		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
779	onbekend		vrij(>1cm)	10.0	A	0 360	50.0	55.8	66.8	75.8	76.8	77.8	74.8	68.8	61.8	82.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
780	onbekend		vrij(>1cm)	17.0	A	0 360	50.0	51.0	61.0	70.0	72.0	73.0	69.0	64.0	57.0	77.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
781	onbekend		vrij(>1cm)	14.3	A	0 360	70.0	73.0	85.0	94.0	95.0	97.0	95.0	87.0	79.0	101.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
782	onbekend		vrij(>1cm)	.5	A	0 360	62.6	76.2	88.5	95.5	105.3	107.2	103.9	98.1	87.9	110.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
783	onbekend		vrij(>1cm)	17.0	A	0 360	31.0	51.0	61.0	70.0	72.0	73.0	69.0	64.0	57.0	77.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
784	onbekend		vrij(>0.5m	23.5	A	0 360	55.6	68.2	80.7	92.3	96.5	97.3	96.9	92.3	82.1	102.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
785	onbekend		vrij(>0.5m	23.5	A	0 360	60.0	64.0	79.0	87.0	89.0	80.0	83.0	74.0	67.0	92.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
786	onbekend		vrij(>0.5m	24.5	A	0 360	50.0	56.0	64.0	74.0	78.0	74.0	67.0	62.0	53.0	80.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
787	onbekend		vrij(>0.5m	24.5	A	0 360	50.0	60.0	67.0	67.0	67.0	64.0	59.0	51.0	44.0	72.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
788	onbekend		vrij(>1cm)	7.0	A	0 360	60.0	69.6	78.6	81.6	87.6	87.6	84.6	79.6	72.6	92.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
789	onbekend		vrij(>1cm)	.1	A	0 360	60.0	69.0	76.0	75.0	80.0	83.0	83.0	65.0	65.0	87.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
790	onbekend		vrij(>1cm)	.1	A	0 360	50.0	60.0	65.0	70.0	88.0	85.0	86.0	79.0	71.0	91.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
791	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	0 360	60.0	65.8	76.8	80.8	86.8	93.8	88.8	85.8	82.8	96.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
792	onbekend		vrij(>0.5m	10.5	A	0 360	60.0	72.0	80.0	85.0	92.0	103.0	96.0	91.0	84.0	104.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
793	onbekend		vrij(>0.5m	10.5	A	0 360	60.0	64.0	75.0	83.0	88.0	88.0	84.0	75.0	68.0	92.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
794	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	69.2	82.8	90.0	95.0	99.5	100.8	99.8	93.3	82.1	105.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
795	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	61.1	74.9	91.8	96.9	98.9	97.3	88.9	83.1	75.1	103.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
796	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		16.40	16.40	16.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
797	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	71.9	83.4	91.2	97.8	103.1	102.3	99.4	95.2	89.0	107.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

			bronvermogen														bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
798	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	71.9	83.4	91.2	97.8	103.1	102.3	99.4	95.2	89.0	107.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
799	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	71.9	83.4	91.2	97.8	103.1	102.3	99.4	95.2	89.0	107.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
800	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	70.4	83.6	91.1	97.8	101.3	103.3	99.6	93.4	84.7	107.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
801	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	70.4	83.6	91.1	97.8	101.3	103.3	99.6	93.4	84.7	107.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
802	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0 360	59.7	75.8	89.8	94.1	95.6	95.0	92.5	91.0	89.5	101.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
803	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	46.0	56.1	68.4	77.6	85.6	88.1	82.9	78.6	74.9	91.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
804	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	49.2	58.1	73.4	80.6	85.9	87.7	85.7	83.8	82.1	92.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
805	onbekend		vrij(>0.5m	.4	A	0 360	50.8	57.1	70.9	81.1	88.3	92.0	88.2	81.8	74.1	95.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
806	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0 360	46.6	55.2	67.5	74.2	87.6	81.6	79.4	71.1	63.4	89.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
807	onbekend		vrij(>1cm)	13.3	A	0 360	66.6	74.1	80.9	85.0	87.6	87.3	81.9	74.5	63.6	92.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
808	onbekend		vrij(>1cm)	13.3	A	0 360	64.1	71.6	78.4	82.5	85.1	84.8	79.4	72.0	61.1	90.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
809	onbekend		vrij(>1cm)	13.3	A	0 360	64.1	71.6	78.4	82.5	85.1	84.8	79.4	72.0	61.1	90.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
810	onbekend		vrij(>1cm)	13.3	A	0 360	65.8	73.3	80.1	84.2	86.8	86.6	81.1	73.7	62.8	91.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
811	onbekend		vrij(>1cm)	13.3	A	0 360	65.8	73.3	80.1	84.2	86.8	86.6	81.1	73.7	62.8	91.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
812	onbekend		vrij(>1cm)	13.3	A	0 360	67.7	79.3	93.2	95.9	100.9	102.1	95.9	87.8	76.3	105.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
813	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	80.0	85.0	86.0	90.0	93.0	93.0	87.0	80.0	98.1		5.80	8.50	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
814	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	86.0	91.0	92.0	96.0	99.0	99.0	93.0	86.0	104.1		17.20	17.70	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
815	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	86.0	91.0	92.0	96.0	99.0	99.0	93.0	86.0	104.1		17.20	17.70	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
816	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	86.0	91.0	92.0	96.0	99.0	99.0	93.0	86.0	104.1		17.20	17.70	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
817	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	86.0	91.0	92.0	96.0	99.0	99.0	93.0	86.0	104.1		17.20	17.70	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
818	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	86.0	91.0	92.0	96.0	99.0	99.0	93.0	86.0	104.1		17.00	17.70	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
819	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	86.0	91.0	92.0	96.0	99.0	99.0	93.0	86.0	104.1		17.00	17.70	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
820	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	86.0	91.0	92.0	96.0	99.0	99.0	93.0	86.0	104.1		20.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
821	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	86.0	91.0	92.0	96.0	99.0	99.0	93.0	86.0	104.1		20.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
822	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	86.0	91.0	92.0	96.0	99.0	99.0	93.0	86.0	104.1		20.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
823	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	86.0	91.0	92.0	96.0	99.0	99.0	93.0	86.0	104.1		20.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
824	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	86.0	91.0	92.0	96.0	99.0	99.0	93.0	86.0	104.1		16.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
825	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	86.0	91.0	92.0	96.0	99.0	99.0	93.0	86.0	104.1		16.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
826	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	86.0	91.0	92.0	96.0	99.0	99.0	93.0	86.0	104.1		16.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
827	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	86.0	91.0	92.0	96.0	99.0	99.0	93.0	86.0	104.1		16.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
828	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	86.0	91.0	92.0	96.0	99.0	99.0	93.0	86.0	104.1		20.50	17.70	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
829	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	86.0	91.0	92.0	96.0	99.0	99.0	93.0	86.0	104.1		20.50	17.70	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
830	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	86.0	91.0	92.0	96.0	99.0	99.0	93.0	86.0	104.1		20.50	17.70	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
831	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	86.0	91.0	92.0	96.0	99.0	99.0	93.0	86.0	104.1		20.50	17.70	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
832	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	86.0	91.0	92.0	96.0	99.0	99.0	93.0	86.0	104.1		20.50	17.70	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
833	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	86.0	91.0	92.0	96.0	99.0	99.0	93.0	86.0	104.1		18.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
834	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	86.0	91.0	92.0	96.0	99.0	99.0	93.0	86.0	104.1		18.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
835	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	16 180	.0	72.0	85.0	89.0	88.0	92.0	93.0	89.0	68.0	97.9		14.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
836	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	106 180	.0	66.0	83.0	91.0	98.0	103.0	105.0	97.0	81.0	108.1		14.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
837	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	196 180	.0	72.0	85.0	89.0	87.0	88.0	88.0	89.0	64.0	95.7		14.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
838	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	286 180	.0	64.0	77.0	86.0	84.0	82.0	79.0	71.0	59.0	89.8		14.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
839	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	90 180	.0	68.0	81.0	90.0	88.0	86.0	83.0	74.0	63.0	93.8		14.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
840	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	61.0	71.0	74.0	79.0	80.0	79.0	71.0	64.0	85.0		11.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
841	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	61.0	71.0	74.0	79.0	80.0	79.0	71.0	64.0	85.0		11.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
842	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	61.0	71.0	74.0	79.0	80.0	79.0	71.0	64.0	85.0		11.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
843	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	61.0	71.0	74.0	79.0	80.0	79.0	71.0	64.0	85.0		11.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
844	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	61.0	71.0	74.0	79.0	80.0	79.0	71.0	64.0	85.0		11.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
845	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	61.0	71.0	74.0	79.0	80.0	79.0	71.0	64.0	85.0		11.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
846	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	61.0	71.0	74.0	79.0	80.0	79.0	71.0	64.0	85.0		11.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
847	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	61.0	71.0	74.0	79.0	80.0	79.0	71.0	64.0	85.0		11.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
848	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	61.0	71.0	74.0	79.0	80.0	79.0	71.0	64.0	85.0		11.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
849	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	61.0	71.0	74.0	79.0	80.0	79.0	71.0	64.0	85.0		11.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
850	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	61.0	71.0	74.0	79.0	80.0	79.0	71.0	64.0	85.0		11.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
851	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	61.0	71.0	74.0	79.0	80.0	79.0	71.0	64.0	85.0		11.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
852	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	61.0	71.0	74.0	79.0	80.0	79.0	71.0	64.0	85.0		11.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
853	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	61.0	71.0	74.0	79.0	80.0	79.0	71.0	64.0	85.0		11.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
854	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	61.0	71.0	74.0	79.0	80.0	79.0	71.0	64.0	85.0		11.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
855	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	87.0	96.0	103.0	103.0	108.0	105.0	104.0	89.0	112.2		12.80	18.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
856	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	87.0	96.0	103.0	103.0	108.0	105.0	104.0	89.0	112.2		12.80	18.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
857	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	87.0	96.0	103.0	103.0	108.0	105.0	104.0	89.0	112.2		12.80	18.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
858	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	87.0	96.0	103.0	103.0	108.0	105.0	104.0	89.0	112.2		12.80	18.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
859	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	61.0	71.0	74.0	79.0	80.0	79.0	71.0	64.0	85.0		11.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
860	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	73.0	87.0	91.0	93.0	93.0	93.0	90.0	81.0	99.5		--	--	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
861	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	82.0	87.0	88.0	92.0	95.0	95.0	89.0	82.0	100.1		13.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
862	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	82.0	87.0	88.0	92.0	95.0	95.0	89.0	82.0	100.1		17.20	14.60	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
863	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	70.9	82.6	86.9	93.5	93.3	94.1	91.1	86.6	79.5	99.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
864	onbekend		vrij(>1cm)	.5	A	0	360	19.6	61.3	68.6	74.9	81.2	84.7	82.6	76.9	68.3	88.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
865	onbekend		vrij(>0.5m	.2	A	0	360	51.4	61.4	68.3	74.0	76.9	80.3	84.9	86.9	85.6	91.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
866	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	0	360	57.5	66.7	75.6	86.1	93.9	90.4	86.4	83.4	74.7	96.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
867	onbekend		vrij(>0.5m	5.5	A	0	360	60.5	69.3	80.1	91.9	95.4	98.0	93.0	96.4	77.5	102.5		6.00	6.00	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
868	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	56.0	81.6	86.5	89.7	94.9	96.1	95.3	92.8	85.0	101.6		5.20	5.20	5.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
869	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	56.0	81.6	86.5	89.7	94.9	96.1	95.3	92.8	85.0	101.6		5.20	5.20	5.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
870	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	56.0	81.6	86.5	89.7	94.9	96.1	95.3	92.8	85.0	101.6		5.20	5.20	5.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
871	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	60.8	86.4	91.3	94.5	99.7	100.9	100.1	97.6	89.8	106.4		5.20	5.20	5.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
872	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	53.8	79.4	84.3	87.5	92.7	93.9	93.1	90.6	82.8	99.4		5.20	5.20	5.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
873	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	53.8	79.4	84.3	87.5	92.7	93.9	93.1	90.6	82.8	99.4		5.20	5.20	5.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
874	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	53.8	79.4	84.3	87.5	92.7	93.9	93.1	90.6	82.8	99.4		5.20	5.20	5.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
875	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	53.8	79.4	84.3	87.5	92.7	93.9	93.1	90.6	82.8	99.4		5.20	5.20	5.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
876	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	53.8	79.4	84.3	87.5	92.7	93.9	93.1	90.6	82.8	99.4		5.20	5.20	5.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
877	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	0	360	3.0	36.6	41.5	65.8	60.3	52.4	55.1	42.5	38.2	67.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
878	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	39.7	91.3	97.8	101.6	101.5	107.3	105.8	99.8	92.1	111.4		17.70	--	24.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
879	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	39.7	91.3	97.8	101.6	101.5	107.3	105.8	99.8	92.1	111.4		17.70	--	24.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
880	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	39.7	91.3	97.8	101.6	101.5	107.3	105.8	99.8	92.1	111.4		17.70	--	24.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
881	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	39.7	91.3	97.8	101.6	101.5	107.3	105.8	99.8	92.1	111.4		17.70	--	24.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	bronvermogen h	wg	--> hoek		31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
882	onbekend		vrij(>0.5m	.2	A	0	360	58.4	70.5	79.4	82.6	88.9	93.6	93.7	88.6	83.2	98.2		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
883	onbekend		vrij(>0.5m	.2	A	0	360	58.4	70.5	79.4	82.6	88.9	93.6	93.7	88.6	83.2	98.2		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
884	onbekend		vrij(>0.5m	.2	A	0	360	58.4	70.5	79.4	82.6	88.9	93.6	93.7	88.6	83.2	98.2		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
885	onbekend		vrij(>0.5m	.2	A	0	360	28.6	64.7	76.2	89.2	88.8	89.9	89.2	83.3	73.9	95.7		0.00	4.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
886	onbekend		vrij(>0.5m	.2	A	0	360	49.6	60.2	73.6	71.7	75.0	79.5	78.1	71.2	59.9	83.8		0.00	4.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
887	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	61.9	75.3	83.4	87.7	92.1	94.6	91.6	85.9	76.9	98.6		0.00	4.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
888	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	27.3	84.0	98.9	100.7	107.9	109.9	104.8	100.5	97.1	113.5		6.00	1.20	4.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
889	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	27.3	84.0	98.9	100.7	107.9	109.9	104.8	100.5	97.1	113.5		6.00	1.20	4.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
890	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	34.5	96.3	101.5	109.2	106.8	116.7	110.6	106.6	102.0	119.0		10.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
891	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	97.2	97.3	97.4	90.9	85.3	78.5	72.5	64.5	56.4	102.5		10.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
892	onbekend		vrij(>0.5m	.7	A	0	360	49.5	60.8	69.4	79.8	88.5	93.8	92.6	86.4	89.7	98.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
893	onbekend		vrij(>0.5m	.7	A	0	360	43.6	61.4	70.0	72.7	85.9	91.2	88.6	82.9	79.1	94.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
894	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	67.6	79.5	81.6	87.4	90.9	93.3	93.5	87.0	79.1	98.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
895	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	51.8	64.9	75.8	90.9	97.9	100.8	100.7	108.6	99.9	110.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
896	onbekend		vrij(>0.5m	.7	A	0	360	52.0	62.8	75.7	84.9	93.4	96.4	97.2	91.1	88.3	101.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
897	onbekend		vrij(>0.5m	.7	A	0	360	48.3	59.1	72.8	90.2	94.1	94.6	99.5	87.0	81.9	102.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
898	onbekend		vrij(>0.5m	.7	A	0	360	50.9	63.8	78.2	82.4	89.9	93.1	94.3	92.8	92.6	99.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
899	onbekend		vrij(>0.5m	15.0	A	0	360	67.2	78.3	80.1	83.7	86.0	89.4	91.2	88.4	82.1	95.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
900	onbekend		vrij(>0.5m	13.0	A	0	360	75.3	88.9	94.9	98.7	99.5	104.0	101.9	97.7	90.6	108.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
901	onbekend		vrij(>0.5m	.9	A	0	360	54.7	66.2	82.1	89.9	91.6	91.6	89.8	88.3	85.7	97.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
902	onbekend		vrij(>0.5m	.9	A	0	360	54.7	66.2	82.1	89.9	91.6	91.6	89.8	88.3	85.7	97.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
903	onbekend		vrij(>0.5m	.9	A	0	360	54.7	66.2	82.1	89.9	91.6	91.6	89.8	88.3	85.7	97.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
904	onbekend		vrij(>0.5m	.9	A	0	360	54.7	66.2	82.1	89.9	91.6	91.6	89.8	88.3	85.7	97.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
905	onbekend		vrij(>0.5m	2.1	A	0	360	54.7	66.2	82.1	89.9	91.6	91.6	89.8	88.3	85.7	97.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
906	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	67.6	79.5	81.6	87.4	90.9	93.3	93.5	87.0	79.1	98.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
907	onbekend		vrij(>0.5m	.7	A	0	360	50.4	58.6	62.4	66.5	79.0	94.0	96.3	88.3	82.9	98.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
908	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	52.2	65.1	76.1	88.0	94.2	96.7	94.7	89.2	89.5	101.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
909	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0	360	50.9	58.5	65.0	71.4	78.7	89.3	92.5	99.3	100.6	103.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
910	onbekend		vrij(>0.5m	14.0	A	0	360	77.9	87.2	92.0	95.8	100.8	106.9	106.5	101.7	97.9	111.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
911	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	68.4	81.7	95.2	96.4	95.8	94.0	95.1	95.4	91.8	103.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
912	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	69.0	81.2	91.2	92.0	91.1	93.3	92.5	91.7	80.2	99.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
913	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	59.5	66.7	78.1	89.6	95.5	96.9	96.5	92.9	86.9	102.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
914	onbekend		vrij(>0.5m	.7	A	0	360	54.2	61.8	74.0	83.9	92.3	95.5	92.8	90.3	79.7	99.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
915	onbekend		vrij(>0.5m	.7	A	0	360	54.2	61.8	74.0	83.9	92.3	95.5	92.8	90.3	79.7	99.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
916	onbekend		vrij(>0.5m	.7	A	0	360	54.2	61.8	74.0	83.9	92.3	95.5	92.8	90.3	79.7	99.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
917	onbekend		vrij(>0.5m	.7	A	0	360	54.2	61.8	74.0	83.9	92.3	95.5	92.8	90.3	79.7	99.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
918	onbekend		vrij(>0.5m	6.1	A	0	360	74.7	80.3	91.7	97.0	98.9	97.7	95.2	88.6	80.4	103.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
919	onbekend		vrij(>0.5m	.7	A	0	360	46.4	61.7	72.0	83.5	93.3	97.3	97.2	90.6	79.7	101.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
920	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	0	360	61.0	67.6	69.9	77.1	87.8	96.7	97.3	93.8	89.4	101.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
921	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	0	360	61.0	67.6	69.9	77.1	87.8	96.7	97.3	93.8	89.4	101.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
922	onbekend		vrij(>0.5m	.7	A	0	360	50.4	58.6	62.4	66.5	79.0	94.0	96.3	88.3	82.9	98.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
923	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	59.1	69.1	73.7	79.1	85.0	91.3	89.0	86.0	81.6	94.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	-->	hoek	bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
924	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	59.1	69.1	73.7	79.1	85.0	91.3	89.0	86.0	81.6	94.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
925	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	59.1	69.1	73.7	79.1	85.0	91.3	89.0	86.0	81.6	94.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
926	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	59.1	69.1	73.7	79.1	85.0	91.3	89.0	86.0	81.6	94.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
927	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	59.6	70.9	77.0	84.5	90.3	97.0	96.8	94.2	91.4	101.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
928	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	59.6	70.9	77.0	84.5	90.3	97.0	96.8	94.2	91.4	101.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
929	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	59.6	70.9	77.0	84.5	90.3	97.0	96.8	94.2	91.4	101.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
930	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	59.6	70.9	77.0	84.5	90.3	97.0	96.8	94.2	91.4	101.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
931	onbekend		vrij(>1cm)	8.3	A	0	360	72.3	75.9	88.1	93.1	96.3	95.2	97.4	97.7	95.2	104.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
932	onbekend		vrij(>1cm)	8.3	A	0	360	72.3	75.9	88.1	93.1	96.3	95.2	97.4	97.7	95.2	104.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
933	onbekend		vrij(>0.5m	12.5	A	0	360	77.6	87.0	97.2	101.9	104.6	103.4	98.2	92.4	84.7	109.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
934	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0	360	43.4	52.5	64.9	64.5	75.6	77.8	85.6	87.9	85.3	91.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
935	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	70.0	79.0	84.0	88.0	93.0	99.0	98.0	94.0	90.0	103.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
936	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	198	180	58.4	66.9	77.0	88.6	93.2	98.0	98.1	90.7	85.3	102.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
937	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	75.1	89.1	91.2	96.7	99.5	99.6	96.4	91.3	83.5	104.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
938	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0	360	67.0	75.6	80.8	82.1	87.2	86.8	83.8	78.2	68.9	92.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
939	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	198	180	65.6	74.2	86.7	93.9	95.3	96.2	95.1	91.9	86.2	102.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
940	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	288	180	60.3	64.7	72.1	84.0	90.5	91.2	87.5	83.0	74.7	95.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
941	onbekend		vrij(>0.5m	8.5	A	0	360	67.4	72.3	84.5	92.1	95.6	92.8	86.9	80.4	74.4	99.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
942	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	75.3	76.4	80.2	85.4	91.5	92.3	93.2	86.9	80.2	98.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
943	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	74.0	86.0	92.0	97.0	97.0	100.0	97.0	94.0	84.0	104.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
944	onbekend		vrij(>0.5m	15.0	A	288	180	61.7	75.9	80.7	85.0	94.1	99.4	103.4	103.5	99.4	108.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
945	onbekend		vrij(>0.5m	29.0	A	0	360	80.6	95.1	102.6	105.3	107.7	107.8	108.8	107.6	101.3	115.1		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
946	onbekend		vrij(>0.5m	17.0	A	0	360	46.9	52.8	61.5	77.9	88.7	99.7	106.4	108.4	103.8	111.7		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
947	onbekend		vrij(>0.5m	17.0	A	0	360	46.9	52.8	61.5	77.9	88.7	99.7	106.4	108.4	103.8	111.7		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
948	onbekend		vrij(>0.5m	27.0	A	0	360	61.1	77.6	82.1	93.6	91.1	89.6	85.6	81.1	73.1	97.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
949	onbekend		vrij(>0.5m	27.0	A	0	360	61.1	77.6	82.1	93.6	91.1	89.6	85.6	81.1	73.1	97.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
950	onbekend		vrij(>0.5m	27.0	A	0	360	61.1	77.6	82.1	93.6	91.1	89.6	85.6	81.1	73.1	97.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
951	onbekend		vrij(>0.5m	29.0	A	0	360	70.5	75.5	80.5	85.5	90.5	99.5	104.6	106.6	100.7	109.9		1.00	1.00	1.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
952	onbekend		vrij(>0.5m	22.0	A	0	360	61.1	77.6	82.1	93.6	91.1	89.6	85.6	81.1	73.1	97.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
953	onbekend		vrij(>0.5m	17.0	A	0	360	55.0	63.0	81.0	88.0	88.0	89.5	86.0	84.0	83.5	95.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
954	onbekend		vrij(>0.5m	17.0	A	0	360	55.0	63.0	81.0	88.0	88.0	89.5	86.0	84.0	83.5	95.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
955	onbekend		vrij(>0.5m	17.0	A	0	360	55.0	63.0	81.0	88.0	88.0	89.5	86.0	84.0	83.5	95.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
956	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	67.8	78.9	93.0	93.8	95.4	95.4	99.1	100.0	85.1	104.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
957	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	79.0	107.0	104.0	109.0	103.0	101.0	101.0	80.0	113.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
958	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	76.8	86.6	98.4	104.2	104.4	102.1	100.7	98.0	90.1	109.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
959	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	79.0	107.0	104.0	109.0	103.0	101.0	101.0	80.0	113.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
960	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	79.0	107.0	104.0	109.0	103.0	101.0	101.0	80.0	113.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
961	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	79.0	107.0	104.0	109.0	103.0	101.0	101.0	80.0	113.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
962	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	79.0	107.0	104.0	109.0	103.0	101.0	101.0	80.0	113.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
963	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	79.0	107.0	104.0	109.0	103.0	101.0	101.0	80.0	113.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
964	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	88.0	103.0	107.0	113.0	116.0	114.0	108.0	96.0	119.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
965	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	85.0	93.0	100.0	104.0	105.0	101.0	92.0	84.0	109.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
966	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	72.9	85.4	93.2	99.5	103.6	104.8	101.2	92.4	84.1	109.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
967	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	79.0	107.0	104.0	109.0	103.0	101.0	101.0	80.0	113.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
968	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	79.0	107.0	104.0	109.0	103.0	101.0	101.0	80.0	113.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
969	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	79.0	107.0	104.0	109.0	103.0	101.0	101.0	80.0	113.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
970	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	79.0	107.0	104.0	109.0	103.0	101.0	101.0	80.0	113.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
971	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	85.8	96.9	103.4	106.8	108.0	108.2	105.0	92.9	113.8		5.50	5.50	5.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
972	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	80.7	94.4	97.2	107.3	107.6	104.7	99.1	91.1	112.0		5.20	5.20	5.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
973	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	78.8	93.9	106.4	114.8	118.0	118.2	111.0	95.9	122.5		11.50	11.50	11.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
974	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	85.8	96.9	103.4	106.8	108.0	108.2	105.0	92.9	113.8		4.60	4.60	4.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
975	onbekend		vrij(>0.5m	22.5	A	0	360	.0	69.0	84.0	101.0	103.0	103.0	99.0	90.0	85.0	107.9		5.50	5.50	5.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
976	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	89.0	95.0	94.0	96.0	98.0	96.0	88.0	79.0	103.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
977	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	78.8	93.9	106.4	114.8	118.0	118.2	111.0	95.9	122.5		11.50	11.50	11.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
978	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	85.8	96.9	103.4	106.8	108.0	108.2	105.0	92.9	113.8		5.50	5.50	5.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
979	onbekend		vrij(>0.5m	22.5	A	0	360	.0	69.0	84.0	101.0	103.0	103.0	99.0	90.0	85.0	107.9		5.50	5.50	5.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
980	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	89.0	95.0	94.0	96.0	98.0	96.0	88.0	79.0	103.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
981	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	78.8	93.9	106.4	114.8	118.0	118.2	111.0	95.9	122.5		11.50	11.50	11.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
982	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	85.8	96.9	103.4	106.8	108.0	108.2	105.0	92.9	113.8		4.60	4.60	4.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
983	onbekend		vrij(>0.5m	22.5	A	0	360	.0	69.0	84.0	101.0	103.0	103.0	99.0	90.0	85.0	107.9		5.50	5.50	5.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
984	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	89.0	95.0	94.0	96.0	98.0	96.0	88.0	79.0	103.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
985	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	78.8	93.9	106.4	114.8	118.0	118.2	111.0	95.9	122.5		11.50	11.50	11.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
986	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	85.8	96.9	103.4	106.8	108.0	108.2	105.0	92.9	113.8		5.50	5.50	5.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
987	onbekend		vrij(>0.5m	22.5	A	0	360	.0	69.0	84.0	101.0	103.0	103.0	99.0	90.0	85.0	107.9		5.50	5.50	5.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
988	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	89.0	95.0	94.0	96.0	98.0	96.0	88.0	79.0	103.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
989	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	78.8	93.9	106.4	114.8	118.0	118.2	111.0	95.9	122.5		11.50	11.50	11.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
990	onbekend		vrij(>0.5m	22.5	A	0	360	.0	69.0	84.0	101.0	103.0	103.0	99.0	90.0	85.0	107.9		5.50	5.50	5.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
991	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	89.0	95.0	94.0	96.0	98.0	96.0	88.0	79.0	103.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
992	onbekend		vrij(>0.5m	22.5	A	0	360	.0	69.0	84.0	101.0	103.0	103.0	99.0	90.0	85.0	107.9		5.50	5.50	5.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
993	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	89.0	95.0	94.0	96.0	98.0	96.0	88.0	79.0	103.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
994	onbekend		vrij(>0.5m	22.5	A	0	360	.0	69.0	84.0	101.0	103.0	103.0	99.0	90.0	85.0	107.9		5.50	5.50	5.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
995	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	89.0	95.0	94.0	96.0	98.0	96.0	88.0	79.0	103.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
996	onbekend		vrij(>0.5m	34.0	A	0	360	92.1	94.8	96.2	90.7	92.2	84.3	77.0	71.9	60.4	100.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
997	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	50.5	64.3	76.6	82.1	84.2	86.5	86.7	84.0	79.5	92.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
998	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	57.2	71.0	83.3	88.8	90.9	93.2	93.4	90.7	86.2	99.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
999	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	48.1	61.9	74.2	79.7	81.8	84.1	84.3	81.6	77.1	90.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1000	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	62.9	76.7	89.0	94.5	96.6	98.9	99.1	96.4	91.9	104.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1001	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	57.1	70.9	83.2	88.7	90.8	93.1	93.3	90.6	86.1	99.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1002	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	61.5	75.3	87.6	93.1	95.2	97.5	97.7	95.0	90.5	103.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1003	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0	360	48.1	61.9	74.2	79.7	81.8	84.1	84.3	81.6	77.1	90.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1004	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0	360	55.1	68.9	81.2	86.7	88.8	91.1	91.3	88.6	84.1	97.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1005	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	50.9	64.7	77.0	82.5	84.6	86.9	87.1	84.4	79.9	92.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1006	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	57.1	70.9	83.2	88.7	90.8	93.1	93.3	90.6	86.1	99.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1007	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	37.7	56.8	67.3	76.7	80.9	82.3	74.3	73.5	67.0	86.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
1008	onbekend		vrij(>0.5m	2.6	A	0	360	35.8	50.5	61.9	65.0	75.2	76.5	73.7	67.5	56.1	80.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1009	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	53.0	67.7	79.1	82.2	92.4	93.7	90.9	84.7	73.3	97.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1010	onbekend		vrij(>0.5m	3.5	A	0	360	71.3	77.0	82.9	90.1	92.6	92.2	89.8	83.6	75.5	97.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1011	onbekend		vrij(>0.5m	3.5	A	0	360	73.5	79.2	85.1	92.3	93.8	94.4	92.0	85.8	77.7	99.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1012	onbekend		vrij(>0.5m	1.2	A	0	360	47.9	65.6	73.8	78.7	79.7	79.8	73.2	65.1	56.6	85.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1013	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	53.1	66.8	78.7	80.5	84.4	83.7	78.9	71.8	54.7	89.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1014	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	55.6	69.3	81.2	83.0	86.9	86.2	81.4	74.3	57.2	91.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1015	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	51.8	65.5	77.4	79.2	83.1	82.4	77.6	70.5	53.4	87.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1016	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	52.7	66.4	78.3	80.1	84.0	83.3	78.5	71.4	54.3	88.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1017	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	50.8	64.4	76.3	78.1	82.1	81.3	76.5	69.4	52.3	86.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1018	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	54.2	67.9	79.8	81.6	85.5	84.8	80.0	72.9	55.8	90.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1019	onbekend		vrij(>1cm)	7.3	A	0	360	54.6	67.6	69.6	75.6	73.6	75.6	72.6	62.6	49.6	81.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1020	onbekend		vrij(>1cm)	7.3	A	0	360	49.9	62.9	64.9	70.9	68.9	70.9	67.9	57.9	44.9	76.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1021	onbekend		vrij(>1cm)	7.3	A	0	360	54.6	67.6	69.6	75.6	73.6	75.6	72.6	62.6	49.6	81.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1022	onbekend		vrij(>1cm)	7.3	A	0	360	49.1	62.1	64.1	70.1	68.1	70.1	67.1	57.1	44.1	75.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1023	onbekend		vrij(>1cm)	7.3	A	0	360	56.1	69.1	71.1	77.1	75.1	77.1	74.1	64.1	51.1	82.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1024	onbekend		vrij(>0.5m	11.1	A	0	360	49.7	62.7	64.7	70.7	68.7	70.7	67.7	57.7	44.7	76.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1025	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	80.5	86.2	92.1	96.0	98.0	97.0	95.0	92.0	85.0	103.5		7.00	7.00	7.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1026	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	65.1	72.6	85.0	87.6	92.0	93.1	95.0	94.2	84.7	100.3		13.00	13.00	13.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1027	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	64.2	73.9	86.7	93.4	99.4	101.0	101.1	96.8	87.2	106.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1028	onbekend		vrij(>0.5m	1.3	A	0	360	35.5	49.3	61.6	67.1	69.2	71.5	71.7	69.0	64.5	77.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1029	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0	360	33.1	46.9	59.2	64.7	66.8	69.1	69.3	66.6	62.1	75.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1030	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	91.0	95.0	93.0	95.0	99.0	98.0	90.0	.0	104.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1031	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	92.0	92.0	94.0	92.0	100.0	99.0	91.0	84.0	104.3		0.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1032	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	81.0	86.0	92.0	96.0	96.0	102.0	100.0	87.0	105.6		0.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1033	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	77.0	82.0	87.0	94.0	98.0	98.0	103.0	102.0	96.0	107.5		3.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1034	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	92.0	92.0	94.0	92.0	100.0	99.0	91.0	84.0	104.3		0.80	1.00	15.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1035	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	82.0	87.0	94.0	98.0	98.0	103.0	102.0	96.0	88.0	107.5		3.60	8.80	11.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1036	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	68.0	74.0	80.0	87.0	90.0	89.0	87.0	81.0	73.0	94.9		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1037	onbekend		vrij(>0.5m	16.0	A	280	180	44.4	56.1	61.3	65.7	65.7	63.9	61.0	53.9	46.9	71.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1038	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	190	180	55.3	69.1	78.6	82.7	86.6	89.5	90.5	89.1	87.8	96.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1039	onbekend		vrij(>0.5m	18.0	A	0	360	67.2	81.5	90.2	96.3	103.3	103.2	96.9	89.0	78.5	107.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1040	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0	360	72.0	86.1	95.1	100.7	104.6	107.0	106.4	99.8	91.7	111.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1041	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	180	180	67.2	81.5	90.2	96.3	103.3	103.2	96.9	89.0	78.5	107.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1042	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	61.6	72.7	78.9	87.7	89.9	92.8	92.1	91.9	88.3	98.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1043	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	51.1	62.5	72.2	82.3	86.1	89.2	90.9	90.1	83.1	95.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1044	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	27.5	50.7	60.8	68.3	76.7	83.9	85.1	84.9	77.8	90.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1045	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	79.0	79.0	91.0	90.0	94.0	98.0	100.0	100.0	96.0	105.5		6.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1046	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	79.0	79.0	91.0	90.0	94.0	98.0	100.0	100.0	96.0	105.5		6.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1047	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	84.0	97.0	107.0	114.0	120.0	124.0	124.0	124.0	122.0	130.2		22.20	22.20	22.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1048	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	84.0	97.0	107.0	114.0	120.0	124.0	124.0	124.0	122.0	130.2		22.20	22.20	22.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1049	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	72.8	84.2	89.8	98.5	100.0	103.6	105.7	101.6	93.5	109.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
1050	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	57.2	68.5	82.3	86.2	99.7	97.8	93.1	87.4	81.4	102.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1051	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	76.0	88.3	94.4	102.2	108.6	108.2	107.6	103.0	96.4	113.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1052	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	65.4	78.4	88.8	96.0	99.1	101.3	101.8	92.4	85.8	106.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1053	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	69.2	83.5	100.0	104.2	103.3	102.6	104.0	99.1	88.6	110.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1054	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	75.0	84.5	95.6	94.2	99.1	99.4	96.1	91.4	85.1	104.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1055	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	73.2	87.7	95.3	99.7	104.9	104.8	104.2	99.0	90.2	110.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1056	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	60.0	69.9	79.9	101.1	111.7	106.6	98.6	94.6	90.0	113.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1057	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	55.2	65.1	75.1	96.3	106.9	101.8	93.8	89.8	85.2	108.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1058	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	55.2	65.1	75.1	96.3	106.9	101.8	93.8	89.8	85.2	108.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1059	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	65.5	74.1	85.5	85.2	90.3	92.1	92.6	90.5	87.2	98.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1060	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	65.5	74.1	85.5	85.2	90.3	92.1	92.6	90.5	87.2	98.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1061	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	68.1	74.9	86.3	94.8	101.8	102.6	101.9	94.0	85.4	107.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1062	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	68.1	74.9	86.3	94.8	101.8	102.6	101.9	94.0	85.4	107.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1063	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	68.1	74.9	86.3	94.8	101.8	102.6	101.9	94.0	85.4	107.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1064	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	68.1	74.9	86.3	94.8	101.8	102.6	101.9	94.0	85.4	107.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1065	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	68.1	74.9	86.3	94.8	101.8	102.6	101.9	94.0	85.4	107.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1066	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	32.5	44.7	63.8	80.9	89.8	93.7	91.0	86.7	80.1	97.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1067	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	29.5	41.7	60.8	77.9	86.8	90.7	88.0	83.7	77.1	94.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1068	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	29.5	41.7	60.8	77.9	86.8	90.7	88.0	83.7	77.1	94.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1069	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	72.9	79.7	91.1	99.6	106.6	107.4	106.7	98.8	90.2	112.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1070	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	71.9	80.6	90.3	94.3	99.9	109.9	108.2	109.0	99.4	114.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1071	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	64.3	73.8	81.7	92.1	96.3	100.1	102.1	96.5	90.6	105.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1072	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	64.3	73.8	81.7	92.1	96.3	100.1	102.1	96.5	90.6	105.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1073	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	64.3	73.8	81.7	92.1	96.3	100.1	102.1	96.5	90.6	105.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1074	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	64.3	73.8	81.7	92.1	96.3	100.1	102.1	96.5	90.6	105.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1075	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	64.3	73.8	81.7	92.1	96.3	100.1	102.1	96.5	90.6	105.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1076	onbekend		vrij(>0.5m	99.0	A	0	360	.0	90.7	98.8	97.8	99.7	98.9	98.6	101.9	.0	107.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1077	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0	360	79.9	92.6	97.2	106.1	107.9	107.3	107.5	104.7	99.1	114.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1078	onbekend		vrij(>0.5m	61.0	A	0	360	35.5	61.0	73.9	95.8	105.9	107.1	100.9	96.2	98.1	110.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1079	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0	360	67.0	73.9	76.6	80.5	85.6	92.3	97.9	101.7	101.1	105.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1080	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	81.0	93.4	97.5	99.0	101.8	104.9	104.5	107.5	101.4	112.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1081	onbekend		vrij(>0.5m	48.0	A	0	360	70.6	86.8	86.9	92.4	91.8	82.0	70.2	58.0	48.9	96.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1082	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	70.6	83.8	93.9	97.4	99.8	100.0	93.2	89.0	82.9	104.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1083	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	37.6	58.8	76.9	84.4	89.8	94.0	93.2	88.0	77.9	98.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1084	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	62.6	75.8	85.9	89.4	91.8	92.0	85.2	81.0	74.9	96.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1085	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	93.9	100.5	104.1	104.1	109.8	108.3	102.5	97.7	114.0		10.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1086	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0	360	79.1	89.1	102.1	105.9	107.3	108.4	106.0	96.2	89.8	113.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1087	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	89.8	98.9	104.4	104.8	108.0	104.2	100.0	103.0	112.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1088	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	70.0	83.0	93.0	96.0	99.0	99.0	92.0	88.0	82.0	103.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1089	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	45.0	66.0	84.0	91.0	97.0	101.0	100.0	95.0	85.0	105.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1090	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	70.0	85.0	90.0	95.0	98.0	100.0	96.0	95.0	95.0	104.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1091	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	72.0	87.0	92.0	97.0	100.0	102.0	98.0	97.0	97.0	106.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

							bronvermogen										bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
1092	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	62.0	76.0	86.0	93.0	102.0	103.0	102.0	101.0	92.0	108.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1093	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	62.0	76.0	86.0	93.0	102.0	103.0	102.0	101.0	92.0	108.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1094	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	82.4	92.2	99.6	104.0	106.1	104.8	101.3	96.2	90.7	111.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1095	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	80.4	92.1	98.4	103.0	104.8	103.0	99.7	94.9	89.9	109.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1096	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	80.6	91.1	96.6	99.1	103.7	100.0	99.3	97.8	96.0	108.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1097	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	73.6	86.5	95.4	99.0	101.1	100.7	98.8	95.4	87.7	106.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1098	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	81.7	93.2	102.2	106.6	107.8	107.0	103.8	96.9	91.0	113.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1099	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0 360	79.7	87.7	96.7	101.3	103.6	102.3	100.4	93.8	87.6	108.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1100	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	76.0	86.2	95.7	100.6	102.9	101.0	98.9	94.0	86.4	107.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1101	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	71.2	83.5	93.2	98.5	101.1	97.8	96.4	94.2	86.0	105.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1102	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	79.4	87.4	95.9	101.3	102.9	102.8	100.8	95.4	87.7	108.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1103	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	77.1	89.6	96.5	100.5	104.6	103.2	100.6	94.5	87.8	109.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1104	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	72.5	73.7	90.1	95.9	100.1	105.2	103.8	95.8	89.1	108.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1105	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	63.1	68.1	81.0	88.3	91.6	96.7	96.1	87.9	80.1	100.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1106	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	-39.4	94.9	-16.1	-8.6	-3.2	108.7	114.1	114.4	115.5	119.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1107	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0 360	81.4	87.6	96.9	104.8	104.0	100.8	101.7	97.5	86.9	109.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1108	onbekend		vrij(>0.5m	15.0	A	0 360	75.9	83.8	97.5	107.0	106.2	103.4	101.8	98.6	88.2	111.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1109	onbekend		vrij(>0.5m	15.0	A	0 360	80.1	89.8	97.0	102.3	101.8	101.6	101.2	96.3	88.1	108.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1110	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	58.2	71.3	81.7	92.9	99.4	106.6	108.0	103.6	107.3	112.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1111	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	0 360	80.1	84.2	93.1	102.9	105.5	102.9	103.5	101.1	90.3	110.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1112	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	0 360	74.8	82.3	90.4	98.2	101.6	104.1	106.2	101.0	89.0	110.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1113	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	79.0	96.3	106.4	-8.6	-3.2	.0	104.8	109.5	104.4	112.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1114	onbekend		vrij(>0.5m	15.0	A	0 360	86.3	86.7	92.7	100.6	108.5	107.2	103.9	97.1	87.0	112.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1115	onbekend		vrij(>0.5m	15.0	A	0 360	83.8	90.6	95.8	98.2	105.5	101.9	98.7	95.7	91.1	108.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1116	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	76.2	83.2	88.7	91.2	100.3	102.9	104.6	105.4	103.4	110.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1117	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	69.9	71.2	90.4	92.1	96.8	103.6	104.5	104.6	100.4	109.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1118	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	56.1	96.8	104.3	109.2	113.2	115.7	117.4	116.0	110.8	122.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1119	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	56.1	96.8	104.3	109.2	113.2	115.7	117.4	116.0	110.8	122.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1120	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	68.5	72.6	79.8	83.7	87.7	90.3	90.9	85.2	76.2	95.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1121	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	70.3	77.0	84.0	90.0	98.0	96.2	95.3	90.5	81.6	102.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1122	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	66.8	73.3	80.4	86.4	94.3	92.6	91.9	87.3	78.5	98.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1123	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	.0	78.8	93.9	106.4	114.8	118.0	118.2	111.0	95.9	122.5		11.20	11.20	11.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1124	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	.0	78.8	93.9	106.4	114.8	118.0	118.2	111.0	95.9	122.5		11.20	11.20	11.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1125	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	67.8	89.9	95.4	99.8	103.0	104.0	96.0	84.9	108.0		4.80	4.80	5.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1126	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	67.8	89.9	95.4	99.8	103.0	104.0	96.0	84.9	108.0		4.80	4.80	5.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1127	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	.0	85.8	96.9	103.4	106.8	108.0	108.2	105.0	92.9	113.8		5.20	5.20	5.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1128	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	.0	85.8	96.9	103.4	106.8	108.0	108.2	105.0	92.9	113.8		5.20	5.20	5.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1129	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	72.8	86.9	89.4	95.8	97.0	96.2	91.0	85.9	102.0		11.70	11.70	11.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1130	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	.0	78.8	88.9	97.4	103.8	106.0	108.2	107.0	98.9	112.9		14.30	14.30	14.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1131	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	72.8	86.9	89.4	95.8	97.0	96.2	91.0	85.9	102.0		9.80	9.80	9.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1132	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	.0	78.8	88.9	97.4	103.8	106.0	108.2	107.0	98.9	112.9		14.30	14.30	14.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1133	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	72.8	86.9	89.4	95.8	97.0	96.2	91.0	85.9	102.0		8.30	8.30	8.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
1134	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	.0	78.8	88.9	97.4	103.8	106.0	108.2	107.0	98.9	112.9		14.30	14.30	14.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1135	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	67.8	89.9	95.4	99.8	103.0	104.0	96.0	84.9	108.0		4.80	4.80	5.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1136	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	48.8	63.9	76.4	98.8	103.0	104.2	99.0	86.9	107.9		12.20	12.20	12.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1137	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	81.8	90.9	98.4	104.8	110.0	113.2	111.0	102.9	116.9		12.20	12.20	12.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1138	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	81.8	90.9	98.4	104.8	110.0	113.2	111.0	102.9	116.9		12.20	12.20	12.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1139	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	48.8	63.9	76.4	98.8	103.0	104.2	99.0	86.9	107.9		12.20	12.20	12.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1140	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	67.8	89.9	95.4	99.8	103.0	104.2	97.0	81.9	108.2		4.80	4.80	5.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1141	onbekend		vrij(>0.5m	12.5	A	0	360	.0	66.8	81.9	99.4	100.8	101.0	97.2	88.0	82.9	106.0		1.20	1.20	1.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1142	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	88.8	94.9	94.4	95.8	98.0	96.2	88.0	78.9	103.3		1.20	1.20	1.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1143	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	96.5	93.3	99.5	103.9	107.4	109.1	108.4	101.3	114.1		4.20	4.20	4.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1144	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	.0	100.5	102.3	108.5	112.9	116.1	118.1	117.4	110.3	123.0		11.20	11.20	11.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1145	onbekend		vrij(>0.5m	12.5	A	0	360	.0	66.8	81.9	99.4	100.8	101.0	97.2	88.0	82.9	106.0		1.20	1.20	1.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1146	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	88.8	94.9	94.4	95.8	98.0	96.2	88.0	78.9	103.3		1.20	1.20	1.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1147	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	.0	100.5	102.3	108.5	112.9	116.1	118.1	117.4	110.3	123.0		11.20	11.20	11.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1148	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	96.5	93.3	99.5	103.9	107.4	109.1	108.4	101.3	114.1		4.20	4.20	4.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1149	onbekend		vrij(>0.5m	12.5	A	0	360	.0	66.8	81.9	99.4	100.8	101.0	97.2	88.0	82.9	106.0		1.20	2.40	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1150	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	88.8	94.9	94.4	95.8	98.0	96.2	88.0	78.9	103.3		1.20	2.40	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1151	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	.0	96.5	93.3	99.5	103.9	107.4	109.1	108.4	101.3	114.1		4.20	5.50	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1152	onbekend		vrij(>0.5m	12.5	A	0	360	.0	66.8	81.9	99.4	100.8	101.0	97.2	88.0	82.9	106.0		1.20	2.40	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1153	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	88.8	94.9	94.4	95.8	98.0	96.2	88.0	78.9	103.3		1.20	2.40	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1154	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	96.5	93.3	99.5	103.9	107.4	109.1	108.4	101.3	114.1		4.20	5.50	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1155	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	.0	100.5	102.3	108.5	112.9	116.1	118.1	117.4	110.3	123.0		11.20	12.40	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1156	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	.0	100.5	102.3	108.5	112.9	116.1	118.1	117.4	110.3	123.0		11.20	12.40	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1157	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	85	45	78.0	90.6	100.1	102.1	106.0	108.5	108.3	108.1	104.4	114.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1158	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	40	45	77.9	90.7	101.9	103.0	106.6	109.3	109.0	109.0	105.7	115.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1159	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	355	45	77.9	90.7	101.9	103.0	106.6	109.3	109.0	109.0	105.7	115.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1160	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	310	45	78.4	91.0	98.9	101.9	106.5	109.0	108.9	109.0	106.0	115.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1161	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	265	45	78.3	90.8	98.9	101.9	106.4	108.9	108.6	108.7	105.5	115.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1162	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	220	45	78.3	90.9	98.8	101.8	106.3	108.7	108.5	108.7	105.3	115.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1163	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	175	45	76.7	89.8	98.7	101.8	106.2	108.7	108.4	108.5	104.9	114.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1164	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	130	45	78.1	90.7	98.7	101.7	106.2	108.7	108.5	108.3	104.4	114.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1165	onbekend		vrij(>0.5m	30.0	A	0	360	75.0	83.0	87.0	92.0	92.5	91.5	80.0	75.0	65.0	97.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1166	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0	360	73.0	80.0	93.0	97.0	102.0	101.0	96.0	89.0	79.0	106.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1167	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	60.6	75.8	87.9	100.4	99.8	97.0	94.2	93.0	87.9	105.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1168	onbekend		vrij(>0.5m	15.0	A	0	360	74.5	84.5	92.5	96.5	99.5	100.5	95.5	89.5	84.5	105.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1169	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	62.8	69.8	87.8	94.8	100.8	104.8	103.8	98.8	93.8	109.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1170	onbekend		vrij(>1cm)	6.7	A	0	360	90.5	88.6	97.7	103.0	107.5	107.8	108.4	110.1	98.1	115.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1171	onbekend		vrij(>1cm)	6.7	A	0	360	89.4	89.9	98.6	104.7	109.7	110.1	110.2	111.5	98.9	116.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1172	onbekend		vrij(>1cm)	6.7	A	0	360	84.2	83.9	93.1	98.0	101.8	101.6	101.8	103.6	91.9	108.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1173	onbekend		vrij(>1cm)	6.7	A	0	360	84.2	83.9	93.1	98.0	101.8	101.6	101.8	103.6	91.9	108.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1174	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	91.8	84.4	91.4	97.0	100.0	98.3	95.3	93.9	79.8	104.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1175	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	73.8	78.1	84.8	91.4	97.6	100.0	104.9	108.6	95.9	111.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
1176	onbekend		vrij(>0.5m	12.5	A	0	360	78.7	79.8	89.9	93.2	94.6	94.9	100.3	97.2	86.5	104.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1177	onbekend		vrij(>0.5m	12.5	A	0	360	76.8	78.3	82.1	85.6	89.4	97.8	97.9	92.4	80.3	101.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1178	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	69.4	71.4	81.8	88.8	92.8	96.7	96.4	97.9	88.2	102.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1179	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	71.4	70.5	83.0	87.3	90.1	90.2	90.5	90.4	78.5	97.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1180	onbekend		vrij(>0.5m	12.5	A	0	360	78.7	79.8	89.9	93.2	94.6	94.9	100.3	97.2	86.5	104.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1181	onbekend		vrij(>0.5m	12.5	A	0	360	76.8	78.3	82.1	85.6	89.4	97.8	97.9	92.4	80.3	101.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1182	onbekend		vrij(>0.5m	12.5	A	0	360	81.6	83.1	86.9	90.4	94.2	102.6	102.7	97.2	85.1	106.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1183	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0	360	83.9	84.3	90.1	95.9	102.0	103.8	103.5	104.9	93.1	110.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1184	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	68.2	76.4	82.3	89.8	94.7	101.5	108.2	115.7	101.0	116.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1185	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	77.2	90.0	96.5	101.5	103.5	103.5	102.1	100.3	92.1	109.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1186	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	75.9	83.1	90.3	95.1	95.7	94.3	93.2	89.4	81.0	101.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1187	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	62.4	71.7	77.1	82.8	84.5	83.4	81.4	78.4	69.6	89.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1188	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	79.0	92.5	99.5	104.3	105.5	105.5	102.8	100.4	90.8	111.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1189	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	71.4	82.3	90.7	95.8	97.2	97.2	94.9	89.6	82.5	103.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1190	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	56.2	68.7	72.4	78.8	88.1	91.9	90.6	83.5	74.0	95.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1191	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	52.1	65.5	73.1	83.3	86.0	93.1	93.9	88.8	78.6	97.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1192	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	58.2	70.3	75.9	83.9	90.5	95.0	93.6	92.3	89.3	99.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1193	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	61.9	74.0	85.0	85.9	91.4	97.1	96.2	98.2	96.9	103.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1194	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	57.0	66.5	74.0	80.6	84.1	96.7	94.7	95.8	88.4	101.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1195	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	66.7	73.7	85.4	94.0	97.9	98.3	100.6	96.9	83.3	105.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1196	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	69.7	79.1	86.6	92.2	95.4	95.1	94.0	96.8	92.0	102.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1197	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	65.8	78.4	87.5	95.5	96.5	96.8	94.2	92.6	87.9	102.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1198	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	59.6	68.4	75.5	80.3	84.2	84.8	86.2	88.7	91.3	95.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1199	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	81.1	83.9	91.8	96.0	98.8	98.2	96.8	93.0	88.6	104.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1200	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0	360	70.1	78.5	85.6	92.3	96.2	99.1	98.1	98.1	89.7	104.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1201	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	53.6	60.3	68.5	74.5	82.0	93.9	86.6	90.4	90.6	97.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1202	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0	360	76.8	78.3	82.1	85.6	89.4	97.8	97.9	92.4	80.3	101.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1203	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	64.5	71.4	77.2	99.4	100.6	101.8	99.2	91.9	82.3	106.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1204	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	65.6	73.6	82.0	88.1	93.6	93.8	91.2	85.7	77.7	98.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1205	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	0	360	75.3	88.7	94.1	98.1	100.1	101.1	98.7	92.7	83.3	106.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1206	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	0	360	75.1	84.7	90.8	96.7	100.4	102.0	102.3	99.0	91.1	107.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1207	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	0	360	65.3	77.2	89.3	96.3	97.6	96.6	95.5	93.6	86.7	103.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1208	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	73.7	-12.8	85.5	95.6	96.8	99.7	105.1	105.2	103.6	110.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1209	onbekend		vrij(>1cm)	17.0	A	0	360	75.2	80.8	89.8	98.6	101.8	105.7	105.0	106.4	101.4	111.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1210	onbekend		vrij(>1cm)	17.0	A	0	360	68.0	68.7	72.5	78.2	80.2	81.5	81.4	79.0	74.0	87.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1211	onbekend		vrij(>1cm)	17.0	A	0	360	69.0	73.1	81.4	90.1	93.2	97.0	96.4	97.7	92.7	103.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1212	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	79.6	87.8	97.5	102.6	104.6	106.5	107.5	105.2	97.4	112.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1213	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	74.0	87.7	95.2	99.3	102.6	102.4	100.6	96.1	89.3	108.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1214	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	0	360	85.3	95.1	101.7	106.9	110.1	109.7	109.2	106.1	98.3	116.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1215	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	0	360	76.6	84.9	92.0	98.3	102.0	101.5	100.4	95.2	87.7	107.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1216	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	63.3	75.2	79.2	87.2	93.2	97.2	102.3	98.5	91.6	105.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1217	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	0	360	67.4	70.7	77.8	90.7	92.4	90.1	93.9	91.2	81.1	99.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
1218	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	71.8	79.0	85.3	92.2	97.6	103.6	109.3	106.1	94.2	112.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1219	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	62.9	70.9	75.3	85.5	90.0	94.1	94.7	90.1	81.2	99.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1220	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	65.6	73.2	86.3	104.8	106.9	105.8	102.5	97.2	87.6	111.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1221	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	81.4	87.1	95.2	99.9	103.2	103.3	102.5	96.9	90.1	109.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1222	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	68.9	80.5	89.6	95.4	101.0	100.0	96.6	91.6	84.9	105.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1223	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	0	360	75.0	84.5	93.9	98.6	102.0	103.0	100.1	95.0	88.2	107.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1224	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	0	360	84.5	93.7	102.9	108.8	110.9	109.6	108.5	107.2	99.6	116.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1225	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	70.5	79.5	88.6	94.3	100.1	105.5	101.7	97.0	90.7	108.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1226	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	76.2	80.3	87.8	91.5	95.7	98.7	100.8	100.2	92.2	105.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1227	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0	360	71.8	85.0	91.4	95.5	97.4	97.4	95.4	92.5	85.7	103.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1228	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0	360	81.7	90.4	97.2	103.6	106.4	107.9	105.4	103.3	95.6	112.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1229	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	70.7	78.0	84.7	93.7	102.6	108.1	104.9	97.5	89.0	110.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1230	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	66.1	76.8	81.1	92.0	101.1	105.5	102.4	94.3	86.5	108.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1231	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	68.6	75.1	85.2	95.6	97.8	97.5	95.0	88.7	84.6	103.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1232	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	0	360	75.6	88.2	99.8	103.4	102.3	101.7	107.7	106.1	100.7	112.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1233	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	55.8	68.4	70.5	78.3	88.5	89.8	95.8	90.7	85.7	98.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1234	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	57.9	70.1	77.7	88.2	97.0	97.6	95.6	93.0	101.8	105.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1235	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	53.1	67.7	79.2	91.3	95.3	97.0	93.4	87.5	85.1	101.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1236	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	57.6	70.2	72.3	80.1	90.3	91.6	97.6	92.5	87.5	100.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1237	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	56.6	66.0	77.0	83.8	93.7	96.0	94.8	95.2	87.5	101.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1238	onbekend		vrij(>0.5m	11.0	A	0	360	64.5	74.1	80.2	86.1	89.8	91.4	91.7	88.4	80.5	97.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1239	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0	360	73.4	82.7	93.1	100.0	103.1	106.4	104.0	100.4	98.0	110.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1240	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	11.0	66.1	75.1	81.6	84.3	89.6	96.0	97.9	94.0	101.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1241	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	54.9	60.9	73.4	78.4	88.2	91.7	104.9	96.0	96.3	106.2		0.80	0.00	1.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1242	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	32.9	36.7	63.9	61.2	61.5	67.4	64.9	61.4	58.7	72.0		8.90	8.90	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1243	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	35.9	44.5	57.2	70.7	69.3	68.7	69.3	65.7	60.9	76.2		6.00	6.00	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1244	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	67.0	77.8	88.5	84.3	89.3	90.7	91.3	86.5	82.3	97.0		7.70	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1245	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	25.6	91.3	97.8	101.6	101.5	107.3	105.8	99.8	92.2	111.4		23.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1246	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	25.6	91.3	97.8	101.6	101.5	107.3	105.8	99.8	92.2	111.4		23.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1247	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	25.6	91.3	97.8	101.6	101.5	107.3	105.8	99.8	92.2	111.4		23.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1248	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	25.6	91.3	97.8	101.6	101.5	107.3	105.8	99.8	92.2	111.4		19.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1249	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	55.9	70.9	90.8	100.7	90.9	96.3	97.2	85.0	76.2	103.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1250	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0	360	66.5	70.0	85.5	86.8	90.3	94.4	94.2	87.2	80.0	99.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1251	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	37.9	59.6	78.2	87.2	93.6	92.8	88.0	69.8	54.7	97.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1252	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	56.5	82.5	86.3	94.7	97.7	95.8	94.5	88.3	80.5	102.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1253	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0	360	65.0	78.4	83.4	85.2	87.2	84.9	83.5	79.4	74.5	92.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1254	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	51.4	66.0	81.4	92.8	92.4	95.4	100.2	93.4	89.8	103.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1255	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	40.2	54.4	63.8	79.5	81.3	86.1	86.0	79.2	72.8	90.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1256	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	42.4	53.5	64.4	76.6	82.4	87.5	89.7	81.8	76.3	92.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1257	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	0	360	59.3	65.5	79.7	83.6	88.4	96.7	95.1	92.7	95.1	101.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1258	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	0	360	59.3	65.5	79.7	83.6	88.4	96.7	95.1	92.7	95.1	101.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1259	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	70.3	81.5	87.6	92.1	96.5	96.7	93.9	90.7	85.6	101.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

							bronvermogen										bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
1260	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	56.6	67.8	73.9	79.4	86.8	91.0	95.2	96.0	96.9	101.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1261	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	51.6	64.8	77.9	89.4	93.8	94.0	90.2	83.0	76.9	98.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1262	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	66.6	78.8	85.9	90.4	94.8	97.0	98.2	97.0	91.9	103.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1263	onbekend		vrij(>0.5m	22.0	A	0 360	.0	70.8	80.6	89.1	91.9	92.1	87.7	82.1	75.0	96.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1264	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	55.9	70.9	90.8	100.7	90.9	96.3	97.2	85.0	76.2	103.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1265	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0 360	66.5	70.0	85.5	86.8	90.3	94.4	94.2	87.2	80.0	99.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1266	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	37.9	59.6	78.2	87.2	93.6	92.8	88.0	69.8	54.7	97.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1267	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0 360	56.5	82.5	86.3	94.7	97.7	95.8	94.5	88.3	80.5	102.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1268	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0 360	65.0	78.4	83.4	85.2	87.2	84.9	83.5	79.4	74.5	92.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1269	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	51.4	66.0	81.4	92.8	92.4	95.4	100.2	93.4	89.8	103.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1270	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	40.2	54.4	63.8	79.5	81.3	86.1	86.0	79.2	72.8	90.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1271	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	42.4	53.5	64.4	76.6	82.4	87.5	89.7	81.8	76.3	92.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1272	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	0 360	59.3	65.5	79.7	83.6	88.4	96.7	95.1	92.7	95.1	101.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1273	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	0 360	59.3	65.5	79.7	83.6	88.4	96.7	95.1	92.7	95.1	101.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1274	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0 360	70.3	81.5	87.6	92.1	96.5	96.7	93.9	90.7	85.6	101.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1275	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	56.6	67.8	73.9	79.4	86.8	91.0	95.2	96.0	96.9	101.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1276	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	51.6	64.8	77.9	89.4	93.8	94.0	90.2	83.0	76.9	98.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1277	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	66.7	78.8	85.9	90.4	94.8	97.0	98.2	97.0	91.9	103.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1278	onbekend		vrij(>0.5m	22.0	A	0 360	.0	70.8	80.6	89.1	91.9	92.1	87.7	82.1	75.0	96.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1279	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	72.0	80.0	90.0	97.0	100.0	104.0	104.0	104.0	102.0	110.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1280	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	71.7	81.8	89.6	93.9	96.0	95.3	91.6	83.0	74.4	101.0		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1281	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	77.0	91.0	99.0	100.0	103.0	99.0	94.0	88.0	107.0		3.00	6.00	4.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1282	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	77.0	91.0	99.0	100.0	103.0	99.0	94.0	88.0	107.0		3.00	6.00	4.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1283	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	77.0	91.0	99.0	100.0	103.0	99.0	94.0	88.0	107.0		3.00	6.00	4.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1284	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	77.0	91.0	99.0	100.0	103.0	99.0	94.0	88.0	107.0		3.00	6.00	4.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1285	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	88.0	106.0	100.0	95.0	106.0	102.0	93.0	82.0	110.5		4.80	0.00	6.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1286	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	80.0	85.0	87.0	93.0	95.0	95.0	87.0	79.0	99.9		1.50	--	3.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1287	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	80.0	85.0	87.0	93.0	95.0	95.0	87.0	79.0	99.9		1.50	--	3.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1288	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	80.0	85.0	87.0	93.0	95.0	95.0	87.0	79.0	99.9		1.50	--	3.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1289	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	80.0	85.0	87.0	93.0	95.0	95.0	87.0	79.0	99.9		1.50	--	3.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1290	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	70.0	86.0	85.0	88.0	93.0	91.0	90.0	85.0	97.7		1.50	--	3.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1291	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	.0	79.0	75.0	77.0	86.0	93.0	95.0	91.0	85.0	98.6		1.50	--	3.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1292	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	.0	84.0	94.0	99.0	100.0	104.0	103.0	98.0	89.0	108.6		13.00	7.80	14.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1293	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	.0	84.0	94.0	99.0	100.0	104.0	103.0	98.0	89.0	108.6		13.00	7.80	14.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1294	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	.0	84.0	94.0	99.0	100.0	104.0	103.0	98.0	89.0	108.6		13.00	7.80	14.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1295	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	.0	84.0	94.0	99.0	100.0	104.0	103.0	98.0	89.0	108.6		13.00	7.80	14.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1296	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	.0	84.0	94.0	99.0	100.0	104.0	103.0	98.0	89.0	108.6		13.00	7.80	14.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1297	onbekend		vrij(>1cm)	2.6	A	0 360	45.3	55.7	66.7	68.6	80.4	78.0	75.2	71.3	65.3	83.7		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1298	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0 360	72.0	81.8	91.5	97.2	101.1	100.3	98.6	94.9	86.9	106.2		6.00	6.00	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1299	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	55.9	68.9	82.9	88.9	93.9	98.9	92.9	88.0	81.1	101.4		8.60	8.60	8.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1300	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	75.2	81.8	91.9	89.9	98.4	101.3	98.8	94.9	75.5	105.3		17.00	17.00	17.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1301	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	75.2	81.8	91.9	89.9	98.4	101.3	98.8	94.9	75.5	105.3		15.80	15.80	15.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

							bronvermogen										bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
1302	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	75.2	81.8	91.9	89.9	98.4	101.3	98.8	94.9	75.5	105.3		13.30	13.30	13.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1303	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	75.2	81.8	91.9	89.9	98.4	101.3	98.8	94.9	75.5	105.3		13.30	13.30	13.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1304	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	84.0	87.0	91.0	93.0	92.0	89.0	86.0	74.0	69.0	98.3		16.00	16.00	16.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1305	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	64.0	78.0	89.0	99.0	99.0	105.0	101.0	90.0	84.0	107.9		6.00	6.00	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1306	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	64.0	78.0	89.0	99.0	99.0	105.0	101.0	90.0	84.0	107.9		4.00	4.00	4.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1307	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	64.0	78.0	89.0	99.0	99.0	105.0	101.0	90.0	84.0	107.9		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1308	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	64.0	78.0	89.0	99.0	99.0	105.0	101.0	90.0	84.0	107.9		2.00	2.00	2.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1309	onbekend		vrij(>0.5m	14.0	A	0 360	65.0	77.6	87.8	95.0	96.6	97.2	91.9	88.2	81.0	102.0		4.80	4.80	4.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1310	onbekend		vrij(>0.5m	7.5	A	0 360	62.0	68.0	80.0	83.0	83.0	85.5	83.0	81.0	75.0	90.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1311	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	0 360	65.5	73.3	89.2	96.6	99.9	102.2	99.6	96.0	86.8	106.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1312	onbekend		vrij(>1cm)	1.0	A	0 360	71.6	77.7	90.3	98.7	101.8	100.2	101.2	99.0	91.2	107.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1313	onbekend		vrij(>1cm)	1.0	A	0 360	71.6	77.7	90.3	98.7	101.8	100.2	101.2	99.0	91.2	107.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1314	onbekend		vrij(>1cm)	1.0	A	0 360	60.6	69.5	84.2	93.2	98.2	98.7	102.6	99.0	88.0	106.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1315	onbekend		vrij(>1cm)	1.0	A	0 360	60.6	69.5	84.2	93.2	98.2	98.7	102.6	99.0	88.0	106.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1316	onbekend		vrij(>0.5m	15.1	A	0 360	60.9	76.4	90.7	95.6	98.0	97.9	99.1	93.3	82.7	104.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1317	onbekend		vrij(>0.5m	15.1	A	0 360	60.9	76.4	90.7	95.6	98.0	97.9	99.1	93.3	82.7	104.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1318	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		17.90	17.90	17.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1319	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	55.0	62.0	80.0	87.0	93.0	97.0	96.0	91.0	86.0	101.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1320	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	78.0	83.0	88.0	93.0	91.0	91.0	85.0	79.0	74.0	97.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1321	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	72.4	82.1	90.0	94.1	97.4	100.1	98.5	97.4	94.3	105.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1322	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	51.0	56.0	70.0	78.0	84.0	87.0	85.0	80.0	73.0	91.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1323	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	41.8	48.8	66.8	73.8	79.8	83.8	82.8	77.8	72.8	88.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1324	onbekend		vrij(>0.5m	20.0	A	0 360	71.0	81.0	89.0	93.0	96.0	97.0	92.0	86.0	81.0	101.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1325	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	47.2	56.2	67.2	77.2	82.2	92.2	97.2	98.2	94.2	102.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1326	onbekend		vrij(>0.5m	4.5	A	0 360	60.6	76.8	86.9	90.4	92.8	93.0	86.2	82.0	75.9	97.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1327	onbekend		vrij(>1cm)	8.0	A	0 360	56.3	62.3	75.5	75.5	70.7	68.0	66.0	59.3	53.7	79.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1328	onbekend		vrij(>1cm)	8.0	A	0 360	56.3	62.3	75.5	75.5	70.7	68.0	66.0	59.3	53.7	79.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1329	onbekend		vrij(>0.5m	11.5	A	288 180	55.2	64.2	79.4	85.4	83.6	82.9	83.8	80.0	74.4	90.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1330	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	198 180	75.0	78.4	84.2	87.9	89.2	88.1	86.5	83.0	79.7	95.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1331	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	198 180	59.6	58.0	72.4	76.7	79.5	77.4	75.7	71.3	65.1	84.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1332	onbekend		vrij(>0.5m	11.0	A	0 360	72.8	77.1	84.3	90.4	91.9	91.2	89.7	86.8	81.2	97.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1333	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	18 180	73.1	73.0	77.3	78.3	72.0	68.8	77.9	87.9	81.1	90.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1334	onbekend		vrij(>0.5m	25.0	A	0 360	63.0	73.7	86.1	90.4	95.2	89.6	87.7	75.0	63.2	98.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1335	onbekend		vrij(>0.5m	25.0	A	0 360	58.3	64.7	76.2	96.4	93.8	82.6	81.6	76.8	74.1	98.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1336	onbekend		vrij(>0.5m	30.0	A	0 360	60.6	71.2	84.5	100.1	104.2	104.9	108.0	105.1	108.3	113.6		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1337	onbekend		vrij(>0.5m	30.0	A	0 360	76.6	84.6	97.1	103.4	105.7	104.4	109.0	109.0	107.0	114.8		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1338	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	59.3	68.0	76.6	81.4	82.9	83.5	79.3	69.9	64.0	88.5		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1339	onbekend		vrij(>0.5m	25.0	A	0 360	62.5	64.6	74.1	81.2	82.3	80.4	79.5	72.0	63.2	87.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1340	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	75.7	85.4	92.5	92.2	94.9	99.7	100.0	100.5	98.6	106.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1341	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	0 360	57.1	88.1	91.1	105.1	110.1	96.1	91.1	83.2	74.3	111.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1342	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	198 180	57.0	77.0	80.0	94.0	99.0	85.0	80.0	72.0	63.0	100.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1343	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	49.0	74.0	88.0	88.0	93.0	97.0	102.1	101.2	90.5	105.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

							bronvermogen										bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
1344	onbekend		vrij(>0.5m	11.0	A	0	360	77.7	84.9	97.1	103.0	103.2	110.3	110.8	112.8	112.7	118.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1345	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	78.4	79.3	85.3	91.6	100.8	101.4	100.0	95.1	89.3	106.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1346	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	198	180	64.7	84.1	85.9	90.9	99.6	101.7	99.3	89.8	77.7	105.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1347	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	72.8	86.9	89.4	95.8	97.0	96.2	91.0	85.9	102.0		10.60	10.60	10.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1348	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	72.8	86.9	89.4	95.8	97.0	96.2	91.0	85.9	102.0		10.60	10.60	10.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1349	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	.0	78.8	88.9	97.4	103.8	106.0	108.2	107.0	98.9	112.9		10.80	10.80	10.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1350	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	.0	72.8	86.9	89.4	95.8	97.0	96.2	91.0	85.9	102.0		3.60	3.60	3.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1351	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	73.8	88.9	93.4	99.8	101.0	92.2	81.0	72.9	104.3		3.60	3.60	3.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1352	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	48.8	63.9	76.4	98.8	103.0	104.2	99.0	86.9	107.9		11.10	11.10	11.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1353	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	81.8	90.9	98.4	104.8	110.0	113.2	111.0	102.9	116.9		11.10	11.10	11.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1354	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	63.8	85.9	91.4	95.8	99.0	100.2	93.0	81.9	104.2		3.60	3.60	3.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1355	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	48.9	63.9	76.8	98.9	103.8	103.5	98.9	86.0	107.9		11.10	11.10	11.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1356	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	81.8	90.9	98.4	104.8	110.0	113.2	111.0	102.9	116.9		11.10	11.10	11.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1357	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	66.8	88.9	94.4	98.8	102.0	103.2	96.0	84.9	107.2		3.60	3.60	3.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1358	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	48.8	63.9	76.4	98.8	103.0	104.2	99.0	86.9	107.9		11.10	11.10	11.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1359	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	81.8	90.9	98.4	104.8	110.0	113.2	111.0	102.9	116.9		11.10	11.10	11.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1360	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	67.8	89.9	95.4	99.8	103.0	104.0	96.0	84.9	108.0		3.60	3.60	3.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1361	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	74.8	87.9	90.4	102.8	96.0	91.0	89.0	80.9	104.3		3.60	3.60	3.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1362	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	73.8	86.9	89.4	101.8	95.0	90.2	88.0	79.9	103.3		3.60	3.60	3.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1363	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	75.8	85.9	88.4	100.8	94.0	82.2	87.0	78.9	102.1		3.60	3.60	3.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1364	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	83.8	83.9	94.4	97.8	100.0	100.2	92.0	81.9	105.0		7.30	7.30	7.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1365	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	83.8	83.9	94.4	97.8	100.0	100.2	92.0	81.9	105.0		7.30	7.30	7.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1366	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	83.8	83.9	94.4	97.8	100.0	100.2	92.0	81.9	105.0		7.30	7.30	7.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1367	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	81.8	81.9	92.4	95.8	98.0	98.2	90.0	79.9	103.0		6.60	6.60	6.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1368	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	81.8	81.9	92.4	95.8	98.0	98.2	90.0	79.8	103.0		6.60	6.60	6.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1369	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	76.8	88.9	97.4	108.8	104.0	104.2	99.0	91.9	111.6		3.60	3.60	3.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1370	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	76.8	90.9	96.4	101.8	106.0	108.2	105.0	96.9	112.1		8.10	8.10	8.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1371	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	235	90	.0	70.8	91.9	100.4	100.8	102.0	99.2	92.0	79.9	107.0		3.60	3.60	3.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1372	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	.0	86.8	93.9	100.4	104.8	108.0	105.2	100.0	100.9	112.1		3.60	3.60	3.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1373	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	.0	100.5	102.3	108.5	112.9	116.1	118.1	117.4	110.3	123.0		14.30	14.30	14.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1374	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	96.5	93.3	99.5	103.9	107.4	109.1	108.4	101.3	114.1		11.40	11.40	11.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1375	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	6.0	100.5	102.3	108.5	112.9	116.1	118.1	117.4	110.3	123.0		14.30	14.30	14.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1376	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	99.5	93.3	99.5	103.9	107.1	109.1	108.4	101.3	114.1		11.40	11.40	11.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1377	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0	360	.0	83.0	82.1	85.1	98.3	98.2	91.6	86.3	73.9	102.0		3.60	3.60	3.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1378	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0	360	-39.4	83.0	82.1	85.1	98.3	98.2	91.6	86.3	73.9	102.0		3.60	3.60	3.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1379	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	.0	50.0	71.9	77.4	81.8	85.0	86.2	79.0	78.0	90.4		3.60	3.60	3.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1380	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	48.8	63.9	76.4	98.8	103.0	104.2	99.0	86.9	107.9		11.10	11.10	11.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1381	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	81.8	90.9	98.4	104.8	110.0	113.2	111.0	102.9	116.9		11.10	11.10	11.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1382	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	81.8	90.9	98.4	104.8	110.0	113.2	111.0	102.9	116.9		11.10	11.10	11.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1383	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	48.8	63.9	76.4	98.8	103.0	104.2	99.0	86.9	107.9		11.10	11.10	11.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1384	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	48.9	63.9	76.8	98.9	103.8	103.5	98.9	86.0	107.9		11.10	11.10	11.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1385	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	81.8	90.9	98.4	104.8	110.0	113.2	111.0	102.9	116.9		11.10	11.10	11.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	-->	hoek	bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
1386	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	66.8	88.9	94.4	98.8	102.0	103.2	96.0	84.9	107.2		3.60	3.60	3.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1387	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	48.9	63.9	76.8	98.9	103.8	103.5	98.9	86.0	107.9		11.10	11.10	11.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1388	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	81.8	90.9	98.4	104.8	110.0	113.2	111.0	102.9	116.9		11.10	11.10	11.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1389	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	66.8	88.9	94.4	98.8	102.0	103.2	96.0	84.9	107.2		3.60	3.60	3.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1390	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	76.8	88.9	97.4	108.8	104.0	104.2	99.0	91.9	111.6		3.60	3.60	3.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1391	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0	360	69.7	84.3	96.8	101.6	103.0	103.9	103.9	101.4	92.8	110.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1392	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	76.5	85.9	96.6	103.6	104.4	103.0	102.9	103.2	99.7	111.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1393	onbekend		vrij(>1cm)	17.0	A	200	180	73.5	86.9	96.0	99.8	101.0	102.5	102.6	104.9	99.1	110.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1394	onbekend		vrij(>1cm)	17.0	A	20	180	84.7	92.8	93.2	97.4	96.7	95.7	93.3	88.0	73.5	103.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1395	onbekend		vrij(>1cm)	39.0	A	0	360	72.8	82.3	76.5	87.3	94.2	82.8	81.3	74.9	62.4	95.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1396	onbekend		vrij(>0.5m	26.0	A	0	360	66.8	79.2	90.1	96.3	99.8	103.6	108.4	101.1	95.8	110.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1397	onbekend		vrij(>0.5m	63.0	A	0	360	66.8	79.2	90.1	96.3	99.8	103.6	108.4	101.1	95.8	110.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1398	onbekend		vrij(>0.5m	80.0	A	0	360	83.8	95.4	101.8	94.5	95.9	90.3	94.7	95.6	86.6	105.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1399	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	79.2	87.5	97.8	103.4	108.3	111.1	110.3	105.2	97.6	115.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1400	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	76.3	88.3	101.2	101.2	108.1	114.2	106.8	94.8	83.8	116.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1401	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	68.6	82.2	92.4	94.9	106.5	105.9	92.8	91.9	80.9	109.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1402	onbekend		wand	10.0	A	0	360	65.5	76.5	86.0	93.0	98.5	101.0	102.0	100.5	87.5	107.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1403	onbekend		wand	5.0	A	0	360	73.0	84.0	93.5	100.5	106.0	108.5	109.5	108.0	95.0	114.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1404	onbekend		wand	5.0	A	0	360	69.1	80.1	89.6	96.6	102.1	104.6	105.6	104.1	91.1	110.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1405	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	84.3	92.5	103.1	108.4	106.5	104.2	101.9	98.9	92.4	112.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1406	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	63.8	75.1	81.6	91.2	96.2	99.3	101.0	102.2	99.6	107.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1407	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	50.4	62.8	71.1	82.5	88.4	89.6	93.4	95.1	93.8	99.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1408	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0	360	79.2	87.5	97.8	103.4	108.3	111.1	110.3	105.2	97.6	115.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1409	onbekend		vrij(>0.5m	51.0	A	0	360	72.0	88.2	95.8	98.3	93.2	86.4	85.1	78.9	66.8	101.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1410	onbekend		vrij(>0.5m	41.0	A	0	360	72.0	88.2	95.8	98.3	93.2	86.4	85.1	78.9	66.8	101.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1411	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	65.3	78.5	89.3	93.7	94.5	97.7	95.3	87.8	77.8	102.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1412	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	70.3	83.5	94.3	98.7	99.5	102.7	100.3	92.8	82.8	107.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1413	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	68.3	81.5	92.3	96.7	97.5	100.7	98.3	90.8	80.8	105.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1414	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	63.3	76.5	87.3	91.7	92.5	95.7	93.3	85.8	75.8	100.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1415	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	64.3	77.5	88.3	92.7	93.5	96.7	94.3	86.8	76.8	101.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1416	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	70.3	83.5	94.3	98.7	99.5	102.7	100.3	92.8	82.8	107.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1417	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	63.3	76.5	87.3	91.7	92.5	95.7	93.3	85.8	75.8	100.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1418	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	63.3	76.5	87.3	91.7	92.5	95.7	93.3	85.8	75.8	100.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1419	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	67.3	80.5	91.3	95.7	96.5	99.7	97.3	89.8	79.8	104.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1420	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	63.3	76.5	87.3	91.7	92.5	95.7	93.3	85.8	75.8	100.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1421	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	68.3	81.5	92.3	96.7	97.5	100.7	98.3	90.8	80.8	105.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1422	onbekend		vrij(>1cm)	1.0	A	0	360	71.3	84.5	95.3	99.7	100.5	103.7	101.3	93.8	83.8	108.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1423	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	73.3	86.5	97.3	101.7	102.5	105.7	103.3	95.8	85.8	110.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1424	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	66.3	79.5	90.3	94.7	95.5	98.7	96.3	88.8	78.8	103.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1425	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	58.3	71.5	82.3	86.7	87.5	90.7	88.3	80.8	70.8	95.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1426	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	62.0	75.0	86.0	91.0	92.0	98.0	97.0	90.0	78.0	101.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1427	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	69.3	82.5	93.3	97.7	98.5	101.7	99.3	91.8	81.8	106.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

					bronvermogen											bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
1428	onbekend		vrij(>0.5m	20.1	A	0 360	68.3	81.5	92.3	96.7	97.5	100.7	98.3	90.8	80.8	105.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1429	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	51.0	59.0	68.0	72.0	74.0	75.0	72.0	61.0	41.0	79.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1430	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	49.0	57.0	66.0	70.0	72.0	73.0	71.0	60.0	40.0	78.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1431	onbekend		vrij(>0.5m	14.0	A	0 360	47.0	55.0	64.0	68.0	70.0	71.0	69.0	58.0	38.0	76.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1432	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	49.0	57.0	66.0	70.0	72.0	73.0	71.0	60.0	40.0	78.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1433	onbekend		vrij(>0.5m	15.5	A	0 360	50.0	57.0	65.0	71.0	75.0	72.0	59.0	47.0	31.0	78.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1434	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		23.80	23.80	23.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1435	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		23.80	23.80	23.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1436	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		23.80	23.80	23.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1437	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		23.80	23.80	23.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1438	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		23.80	23.80	23.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1439	onbekend		vrij(>0.5m	1.2	A	0 360	72.9	79.7	83.4	89.7	95.5	101.2	100.6	92.7	83.6	105.0		14.00	12.50	12.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1440	onbekend		vrij(>0.5m	1.2	A	0 360	72.9	79.7	83.4	89.7	95.5	101.2	100.6	92.7	83.6	105.0		14.00	12.50	12.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1441	onbekend		vrij(>0.5m	1.2	A	0 360	72.9	79.7	83.4	89.7	95.5	101.2	100.6	92.7	83.6	105.0		14.00	12.50	12.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1442	onbekend		vrij(>0.5m	1.2	A	0 360	72.9	79.7	83.4	89.7	95.5	101.2	100.6	92.7	83.6	105.0		17.00	15.50	15.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1443	onbekend		vrij(>0.5m	1.2	A	0 360	72.9	79.7	83.4	89.7	95.5	101.2	100.6	92.7	83.6	105.0		17.00	15.50	15.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1444	onbekend		vrij(>0.5m	1.2	A	0 360	72.9	79.7	83.4	89.7	95.5	101.2	100.6	92.7	83.6	105.0		17.00	15.50	15.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1445	onbekend		vrij(>0.5m	1.2	A	0 360	72.9	79.7	83.4	89.7	95.5	101.2	100.6	92.7	83.6	105.0		17.00	15.50	15.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1446	onbekend		vrij(>0.5m	1.2	A	0 360	72.9	79.7	83.4	89.7	95.5	101.2	100.6	92.7	83.6	105.0		17.00	15.50	15.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1447	onbekend		vrij(>0.5m	1.2	A	0 360	72.9	79.7	83.4	89.7	95.5	101.2	100.6	92.7	83.6	105.0		17.00	15.50	15.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1448	onbekend		vrij(>0.5m	1.2	A	0 360	72.9	79.7	83.4	89.7	95.5	101.2	100.6	92.7	83.6	105.0		17.00	15.50	15.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1449	onbekend		vrij(>0.5m	1.2	A	0 360	72.9	79.7	83.4	89.7	95.5	101.2	100.6	92.7	83.6	105.0		17.00	15.50	15.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1450	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	68.8	76.9	83.0	87.9	92.0	93.3	91.4	84.8	77.7	98.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1451	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	68.8	76.9	83.0	87.9	92.0	93.3	91.4	84.8	77.7	98.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1452	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	68.8	76.9	83.0	87.9	92.0	93.3	91.4	84.8	77.7	98.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1453	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	68.8	76.9	83.0	87.9	92.0	93.3	91.4	84.8	77.7	98.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1454	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	68.8	76.9	83.0	87.9	92.0	93.3	91.4	84.8	77.7	98.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1455	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	68.8	76.9	83.0	87.9	92.0	93.3	91.4	84.8	77.7	98.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1456	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	68.8	76.9	83.0	87.9	92.0	93.3	91.4	84.8	77.7	98.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1457	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	68.8	76.9	83.0	87.9	92.0	93.3	91.4	84.8	77.7	98.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1458	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	68.8	76.9	83.0	87.9	92.0	93.3	91.4	84.8	77.7	98.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1459	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	68.8	76.9	83.0	87.9	92.0	93.3	91.4	84.8	77.7	98.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1460	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0 360	55.7	60.7	71.9	82.0	87.8	89.9	90.8	90.4	82.0	96.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1461	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	46.0	54.2	67.5	79.8	82.0	84.5	84.7	80.7	76.8	90.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1462	onbekend		vrij(>0.5m	8.1	A	0 360	58.8	68.1	79.8	82.4	84.9	84.3	71.4	65.6	55.9	89.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1463	onbekend		vrij(>0.5m	8.1	A	0 360	58.8	68.1	79.8	82.4	84.9	84.3	71.4	65.6	55.9	89.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1464	onbekend		vrij(>0.5m	8.1	A	0 360	67.2	73.3	83.0	82.6	85.3	84.5	71.5	67.3	58.5	90.2		4.80	4.80	4.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1465	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	54.2	75.0	89.3	90.2	94.9	101.3	99.2	95.0	89.5	104.9		9.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1466	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	54.2	75.0	89.3	90.2	94.9	101.3	99.2	95.0	89.5	104.9		9.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1467	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	68.5	78.2	98.5	101.0	107.7	106.1	96.6	89.7	111.0		8.20	11.20	19.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1468	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	49.7	68.0	80.5	88.7	104.2	103.4	101.5	92.9	86.8	108.2		5.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1469	onbekend		vrij(>1cm)	5.5	A	0 360	39.9	55.3	66.0	75.7	81.5	86.0	84.9	79.7	70.7	90.0		0.00	1.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
1470	onbekend		vrij(>1cm)	6.5	A	0	360	44.9	60.3	71.0	80.7	86.5	91.0	89.9	84.7	75.7	95.0		0.00	1.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1471	onbekend		vrij(>1cm)	5.0	A	0	360	42.9	54.3	61.0	66.7	69.5	70.0	66.9	65.7	52.7	75.3		0.00	1.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1472	onbekend		vrij(>1cm)	2.5	A	0	360	45.7	53.2	66.6	76.3	81.5	88.5	91.2	88.1	82.9	94.9		12.00	13.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1473	onbekend		vrij(>1cm)	2.7	A	0	360	50.8	64.9	68.3	73.9	81.5	84.7	84.9	78.7	68.8	89.4		0.00	1.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1474	onbekend		vrij(>1cm)	2.7	A	0	360	43.3	56.9	64.0	70.0	77.1	79.8	77.8	72.1	58.9	83.7		0.00	1.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1475	onbekend		vrij(>0.5m	4.3	A	0	360	40.7	58.4	71.8	72.7	75.6	74.5	69.8	64.6	60.8	80.5		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1476	onbekend		vrij(>0.5m	4.3	A	0	360	40.7	58.4	71.8	72.7	75.6	74.5	69.8	64.6	60.8	80.5		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1477	onbekend		vrij(>0.5m	4.3	A	0	360	42.9	56.2	72.1	72.5	82.3	86.0	81.3	73.0	64.0	88.8		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1478	onbekend		vrij(>0.5m	4.3	A	0	360	45.5	57.4	73.9	76.2	80.2	79.2	75.4	68.3	54.2	84.7		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1479	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	42.8	54.2	60.6	66.7	71.1	74.7	77.9	77.2	71.5	82.5		3.00	4.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1480	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	42.8	54.2	60.6	66.7	71.1	74.7	77.9	77.2	71.5	82.5		3.00	4.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1481	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	42.8	54.2	60.6	66.7	71.1	74.7	77.9	77.2	71.5	82.5		3.00	4.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1482	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	42.8	54.2	60.6	66.7	71.1	74.7	77.9	77.2	71.5	82.5		3.00	4.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1483	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	42.8	54.2	60.6	66.7	71.1	74.7	77.9	77.2	71.5	82.5		3.00	4.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1484	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	42.8	54.2	60.6	66.7	71.1	74.7	77.9	77.2	71.5	82.5		3.00	4.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1485	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	42.8	54.2	60.6	66.7	71.1	74.7	77.9	77.2	71.5	82.5		3.00	4.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1486	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	42.8	54.2	60.6	66.7	71.1	74.7	77.9	77.2	71.5	82.5		3.00	4.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1487	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	54.2	75.0	89.3	90.2	94.9	101.3	99.2	95.0	89.5	104.9		9.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1488	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	54.2	75.0	89.3	90.2	94.9	101.3	99.2	95.0	89.5	104.9		9.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1489	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	54.2	75.0	89.3	90.2	94.9	101.3	99.2	95.0	89.5	104.9		9.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1490	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	54.2	75.0	89.3	90.2	94.9	101.3	99.2	95.0	89.5	104.9		9.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1491	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	54.2	75.0	89.3	90.2	94.9	101.3	99.2	95.0	89.5	104.9		9.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1492	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	54.2	75.0	89.3	90.2	94.9	101.3	99.2	95.0	89.5	104.9		9.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1493	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	54.2	75.0	89.3	90.2	94.9	101.3	99.2	95.0	89.5	104.9		9.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1494	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	55.1	67.8	77.5	94.0	103.5	107.7	106.5	96.0	82.5	111.2		4.30	7.20	16.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1495	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	42.2	53.3	62.5	73.1	82.2	89.0	88.8	83.4	69.0	92.9		0.00	1.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1496	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	20	180	47.6	60.3	70.0	86.5	96.3	100.5	99.3	88.5	75.0	104.0		3.00	4.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1497	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	200	180	42.6	55.3	65.0	81.5	91.3	95.5	94.3	83.5	70.0	99.0		3.00	4.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1498	onbekend		vrij(>1cm)	.5	A	0	360	54.2	70.8	91.5	92.6	92.0	88.8	84.3	85.8	75.4	98.0		10.80	6.00	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1499	onbekend		vrij(>0.5m	1.2	A	0	360	47.5	80.0	81.6	86.4	89.8	89.7	89.2	86.2	77.4	95.9		10.80	6.00	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1500	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	49.0	62.0	71.0	88.0	97.0	102.0	100.0	89.0	76.0	105.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1501	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		48.40	48.40	48.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1502	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	50.1	63.7	75.8	79.3	86.7	88.5	88.3	84.6	77.7	93.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1503	onbekend		vrij(>1cm)	.1	A	0	360	62.0	73.1	88.6	103.2	104.2	102.2	103.1	102.5	89.3	110.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1504	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	62.0	73.8	91.2	95.3	102.0	104.0	99.3	92.5	83.2	107.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1505	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	51.4	63.1	74.7	79.8	87.3	90.1	87.5	80.8	73.1	93.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1506	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	55.7	62.0	75.7	77.0	89.2	91.3	93.7	85.4	75.1	97.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1507	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	85.4	85.4	92.2	95.6	95.6	101.5	100.0	94.0	86.4	105.6		8.90	8.90	9.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1508	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		34.10	34.10	34.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1509	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		34.10	34.10	34.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1510	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		34.10	34.10	34.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1511	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		34.10	34.10	34.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

					bronvermogen												bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
1512	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		34.10	34.10	34.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1513	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		34.10	34.10	34.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1514	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		34.10	34.10	34.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1515	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		34.10	34.10	34.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1516	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		34.10	34.10	34.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1517	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		34.10	34.10	34.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1518	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		34.10	34.10	34.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1519	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		34.10	34.10	34.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1520	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		34.10	34.10	34.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1521	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		34.10	34.10	34.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1522	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		34.10	34.10	34.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1523	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		34.10	34.10	34.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1524	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		34.10	34.10	34.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1525	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		34.10	34.10	34.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1526	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		34.10	34.10	34.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1527	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		34.10	34.10	34.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1528	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		34.10	34.10	34.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1529	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		34.10	34.10	34.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1530	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		34.10	34.10	34.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1531	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		34.10	34.10	34.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1532	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		18.20	18.20	18.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1533	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		18.20	18.20	18.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1534	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		18.20	18.20	18.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1535	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		18.20	18.20	18.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1536	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		18.20	18.20	18.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1537	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	159 180	.0	84.0	95.0	98.0	102.0	104.0	102.0	98.0	89.0	108.7		7.80	6.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1538	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	339 180	.0	84.0	95.0	98.0	102.0	104.0	102.0	98.0	89.0	108.7		7.80	6.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1539	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	.0	85.0	90.0	93.0	97.0	99.0	97.0	93.0	94.0	104.1		7.80	6.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1540	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	159 180	.0	70.0	85.4	96.6	101.7	103.8	100.7	95.0	86.8	107.7		16.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1541	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	339 180	.0	66.2	76.6	86.0	92.6	89.2	84.9	77.4	69.2	95.4		16.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1542	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	53.0	61.0	66.0	70.0	75.0	75.0	66.0	54.0	79.2		0.00	6.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1543	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	.0	77.3	80.4	91.4	89.0	87.5	82.8	76.1	67.6	95.0		7.80	6.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1544	onbekend		vrij(>0.5m	.3	A	0 360	.0	46.4	53.0	57.8	63.8	65.4	68.4	69.5	67.3	74.5		0.00	1.20	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1545	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	.0	.0	67.2	74.5	77.6	82.1	84.7	82.1	88.5		0.00	1.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1546	onbekend		vrij(>0.5m	3.5	A	195 180	.0	79.8	87.6	90.3	94.5	98.3	98.2	98.9	94.4	104.5		12.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1547	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	15 180	.0	.0	81.5	86.5	94.5	97.5	101.0	100.0	94.0	105.3		4.80	6.00	13.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1548	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	195 180	.0	.0	81.5	86.5	94.5	97.5	101.0	100.0	94.0	105.3		4.80	6.00	13.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1549	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	.0	57.1	71.5	75.7	84.6	80.7	79.0	73.0	59.7	87.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1550	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0 360	.0	42.0	52.3	59.6	75.4	75.3	72.2	61.0	51.9	79.4		0.60	0.00	2.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1551	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	.0	78.7	88.4	90.4	85.6	87.4	84.2	78.6	68.3	94.9		3.00	4.30	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1552	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	66.2	75.7	76.7	85.7	95.0	98.5	95.2	86.1	101.6		5.20	6.50	14.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1553	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	.0	.0	.0	88.2	89.4	89.0	90.7	88.0	96.2		5.20	6.50	14.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

			bronvermogen														bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	-->	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
1554	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	195	180	.0	70.0	85.4	96.6	101.7	103.8	100.7	95.0	86.8	107.7		13.80	9.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1555	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	15	180	.0	67.2	76.6	86.0	92.6	89.2	84.9	77.4	69.2	95.4		13.80	9.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1556	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	195	180	.0	70.0	85.4	96.6	101.7	103.8	100.7	95.0	86.8	107.7		13.80	9.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1557	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	15	180	.0	67.2	76.6	86.0	92.6	89.2	84.9	77.4	69.2	95.4		13.80	9.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1558	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	195	180	.0	70.0	85.4	96.6	101.7	103.8	100.7	95.0	86.8	107.7		13.80	9.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1559	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	15	180	.0	67.2	76.6	86.0	92.6	89.2	84.9	77.4	69.2	95.4		13.80	9.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1560	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	.0	.0	78.5	83.5	91.5	94.5	98.0	97.0	91.0	102.3		0.00	1.20	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1561	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	339	180	.0	74.8	81.8	75.4	82.6	77.6	72.0	70.3	62.2	86.8		7.80	6.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1562	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	339	180	.0	65.6	69.7	71.5	76.0	67.4	65.8	64.9	57.6	79.0		0.80	3.00	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1563	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	249	180	.0	56.0	64.3	69.1	66.9	59.7	57.3	55.0	45.7	72.5		0.80	3.00	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1564	onbekend		vrij(>0.5m	1.3	A	0	360	.0	61.5	63.2	79.0	85.9	89.0	86.3	86.3	79.1	93.4		15.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1565	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	.0	72.8	76.4	82.5	92.4	94.0	91.7	82.1	71.7	97.9		1.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1566	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	285	180	.0	48.0	61.0	66.0	71.6	72.8	71.8	66.4	60.0	77.7		1.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1567	onbekend		vrij(>0.5m	5.3	A	0	360	.0	61.6	71.5	72.2	74.0	78.8	76.2	72.3	65.2	82.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1568	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	86.0	89.0	93.0	96.0	99.0	99.0	92.0	86.0	104.0		21.50	23.00	30.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1569	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	86.0	89.0	93.0	96.0	99.0	99.0	92.0	86.0	104.0		21.50	23.00	30.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1570	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	86.0	89.0	93.0	96.0	99.0	99.0	92.0	86.0	104.0		21.50	23.00	30.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1571	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	86.0	89.0	93.0	96.0	99.0	99.0	92.0	86.0	104.0		21.50	23.00	30.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1572	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	86.0	89.0	93.0	96.0	99.0	99.0	92.0	86.0	104.0		21.50	23.00	30.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1573	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	80.5	88.6	95.7	102.4	104.5	101.3	98.8	98.7	109.0		8.50	9.80	17.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1574	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	80.5	88.6	95.7	102.4	104.5	101.3	98.8	98.7	109.0		8.50	9.80	17.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1575	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	80.5	88.6	95.7	102.4	104.5	101.3	98.8	98.7	109.0		8.50	9.80	17.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1576	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	80.5	88.6	95.7	102.4	104.5	101.3	98.8	98.7	109.0		8.50	9.80	17.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1577	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	80.5	88.6	95.7	102.4	104.5	101.3	98.8	98.7	109.0		8.50	9.80	17.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1578	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	78.2	81.2	87.2	88.2	91.2	91.2	84.2	78.2	96.4		4.20	5.50	13.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1579	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	78.2	81.2	87.2	88.2	91.2	91.2	84.2	78.2	96.4		4.20	5.50	13.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1580	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	78.2	81.2	87.2	88.2	91.2	91.2	84.2	78.2	96.4		4.20	5.50	13.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1581	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	78.2	81.2	87.2	88.2	91.2	91.2	84.2	78.2	96.4		4.20	5.50	13.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1582	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	78.2	81.2	87.2	88.2	91.2	91.2	84.2	78.2	96.4		4.20	5.50	13.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1583	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	70.9	88.9	92.8	100.4	107.3	105.0	98.0	90.4	110.3		27.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1584	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	70.9	88.9	92.8	100.4	107.3	105.0	98.0	90.4	110.3		27.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1585	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	70.9	88.9	92.8	100.4	107.3	105.0	98.0	90.4	110.3		27.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1586	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	70.9	88.9	92.8	100.4	107.3	105.0	98.0	90.4	110.3		27.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1587	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	70.9	88.9	92.8	100.4	107.3	105.0	98.0	90.4	110.3		27.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1588	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	70.9	88.9	92.8	100.4	107.3	105.0	98.0	90.4	110.3		27.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1589	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	70.9	88.9	92.8	100.4	107.3	105.0	98.0	90.4	110.3		27.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1590	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	70.9	88.9	92.8	100.4	107.3	105.0	98.0	90.4	110.3		27.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1591	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	74.0	87.0	94.0	99.0	104.0	98.0	99.0	90.0	107.1		10.00	11.20	19.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1592	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	86.0	89.0	93.0	96.0	99.0	99.0	92.0	86.0	104.0		21.50	23.00	30.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1593	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	86.0	89.0	93.0	96.0	99.0	99.0	92.0	86.0	104.0		21.50	23.00	30.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1594	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	78.0	82.0	83.0	90.0	94.0	93.0	91.0	87.0	98.9		7.30	8.50	16.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1595	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	78.2	81.2	87.2	88.2	91.2	91.2	84.2	78.2	96.4		4.20	5.50	13.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

							bronvermogen										bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
1596	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	78.0	82.0	83.0	90.0	94.0	93.0	91.0	87.0	98.9		7.30	8.50	16.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1597	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	78.0	82.0	83.0	90.0	94.0	93.0	91.0	87.0	98.9		7.30	8.50	16.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1598	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	78.0	82.0	83.0	90.0	94.0	93.0	91.0	87.0	98.9		7.30	8.50	16.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1599	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	71.5	79.6	86.7	93.4	95.5	92.3	89.8	89.7	100.0		5.20	6.50	14.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1600	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	76.5	84.6	91.7	98.4	100.5	97.3	94.8	94.7	105.0		5.20	6.50	14.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1601	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	92.0	95.0	101.0	102.0	105.0	105.0	98.0	92.0	110.2		31.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1602	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	92.0	95.0	101.0	102.0	105.0	105.0	98.0	92.0	110.2		31.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1603	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	92.0	95.0	101.0	102.0	105.0	105.0	98.0	92.0	110.2		31.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1604	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	92.0	95.0	101.0	102.0	105.0	105.0	98.0	92.0	110.2		31.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1605	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	92.0	95.0	101.0	102.0	105.0	105.0	98.0	92.0	110.2		31.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1606	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	92.0	95.0	101.0	102.0	105.0	105.0	98.0	92.0	110.2		31.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1607	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	92.0	95.0	101.0	102.0	105.0	105.0	98.0	92.0	110.2		31.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1608	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	92.0	95.0	101.0	102.0	105.0	105.0	98.0	92.0	110.2		31.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1609	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	92.0	95.0	101.0	102.0	105.0	105.0	98.0	92.0	110.2		31.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1610	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	195 180	.0	29.0	51.0	67.0	84.0	88.0	88.0	87.0	72.0	93.1		1.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1611	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	195 180	.0	29.0	51.0	67.0	84.0	88.0	88.0	87.0	72.0	93.1		1.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1612	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	195 180	.0	29.0	51.0	67.0	84.0	88.0	88.0	87.0	72.0	93.1		1.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1613	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	195 180	.0	29.0	51.0	67.0	84.0	88.0	88.0	87.0	72.0	93.1		1.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1614	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	195 180	.0	29.0	51.0	67.0	84.0	88.0	88.0	87.0	72.0	93.1		1.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1615	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	15 180	.0	29.0	51.0	67.0	84.0	88.0	88.0	87.0	72.0	93.1		1.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1616	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	15 180	.0	29.0	51.0	67.0	84.0	88.0	88.0	87.0	72.0	93.1		1.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1617	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	15 180	.0	29.0	51.0	67.0	84.0	88.0	88.0	87.0	72.0	93.1		1.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1618	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	15 180	.0	29.0	51.0	67.0	84.0	88.0	88.0	87.0	72.0	93.1		1.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1619	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	15 180	.0	29.0	51.0	67.0	84.0	88.0	88.0	87.0	72.0	93.1		1.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1620	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	249 180	.0	81.0	90.0	93.0	94.0	92.0	85.0	78.0	70.0	98.8		16.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1621	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	249 180	.0	66.0	74.3	79.1	76.9	69.7	67.3	65.0	55.7	82.5		7.80	6.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1622	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0 360	61.6	69.6	81.6	84.6	87.6	92.6	96.9	100.6	95.6	103.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1623	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0 360	61.6	69.6	81.6	84.6	87.6	92.6	96.9	100.6	95.6	103.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1624	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0 360	61.6	69.6	81.6	84.6	87.6	92.6	96.9	100.6	95.6	103.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1625	onbekend		vrij(>1cm)	1.0	A	0 360	3.8	61.2	74.7	77.0	83.6	84.9	82.3	77.1	71.4	89.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1626	onbekend		vrij(>1cm)	1.0	A	0 360	10.0	67.4	80.9	83.2	89.8	91.1	88.5	83.3	77.6	95.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1627	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	84.2	91.6	99.9	102.7	107.6	103.1	103.7	101.1	97.1	111.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1628	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	84.7	96.2	99.7	102.6	109.7	103.7	100.5	91.3	79.2	112.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1629	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	58.7	71.1	81.0	81.9	94.6	101.0	97.8	97.2	91.1	104.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1630	onbekend		vrij(>0.5m	1.2	A	0 360	7.7	62.2	74.8	84.6	90.9	94.4	90.5	84.4	72.0	97.6		1.70	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1631	onbekend		vrij(>0.5m	1.2	A	0 360	42.7	55.2	69.5	73.6	75.8	80.7	80.8	74.9	65.1	85.3		1.70	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1632	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	57.9	63.1	67.8	70.3	74.8	78.5	81.5	86.9	86.2	90.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1633	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	57.1	65.5	76.5	87.3	84.3	88.4	87.5	78.5	72.0	93.4		1.70	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1634	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	57.1	65.5	76.5	87.3	84.3	88.4	87.5	78.5	72.0	93.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1635	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	50.3	57.5	72.2	78.0	66.8	60.4	54.1	52.6	44.5	79.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1636	onbekend		vrij(>0.5m	.2	A	0 360	61.2	68.2	79.2	88.2	92.5	96.1	91.3	86.5	76.2	99.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1637	onbekend		vrij(>0.5m	.2	A	0 360	64.2	71.2	82.2	91.2	95.5	99.1	94.3	89.5	79.2	102.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
1638	onbekend		vrij(>0.5m	.2	A	0	360	61.2	68.2	79.2	88.2	92.5	96.1	91.3	86.5	76.2	99.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1639	onbekend		vrij(>0.5m	.2	A	0	360	61.2	68.2	79.2	88.2	92.5	96.1	91.3	86.5	76.2	99.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1640	onbekend		vrij(>0.5m	.2	A	0	360	58.2	65.2	76.2	85.2	89.5	93.1	88.3	83.5	73.2	96.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1641	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	74.4	90.2	95.4	103.5	108.1	109.6	110.5	106.9	97.5	115.4		5.20	5.20	17.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1642	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	85.0	91.4	97.8	101.6	101.5	107.3	105.8	99.8	92.2	111.4		16.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1643	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	85.0	91.4	97.8	101.6	101.5	107.3	105.8	99.8	92.2	111.4		16.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1644	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	85.0	91.4	97.8	101.6	101.5	107.3	105.8	99.8	92.2	111.4		16.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1645	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	.0	86.0	94.0	94.0	99.0	99.0	101.0	97.0	94.0	106.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1646	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	.0	87.0	95.0	95.0	100.0	100.0	102.0	98.0	95.0	107.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1647	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	.0	81.0	89.0	89.0	94.0	94.0	96.0	92.0	89.0	101.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1648	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	74.0	82.0	82.0	87.0	87.0	89.0	85.0	82.0	94.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1649	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	78.0	86.0	86.0	91.0	91.0	93.0	89.0	86.0	98.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1650	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	.0	85.0	93.0	93.0	98.0	98.0	100.0	96.0	93.0	105.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1651	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	92.0	94.5	97.4	104.7	100.4	100.9	98.7	94.6	90.0	108.7		10.00	10.00	19.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1652	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	92.0	94.5	97.4	104.7	100.4	100.9	98.7	94.6	90.0	108.7		10.00	10.00	19.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1653	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	92.0	94.5	97.4	104.7	100.4	100.9	98.7	94.6	90.0	108.7		10.00	10.00	19.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1654	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	89.3	91.8	94.7	102.0	97.7	98.2	96.0	91.9	87.3	106.0		10.00	10.00	19.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1655	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	89.3	91.8	94.7	102.0	97.7	98.2	96.0	91.9	87.3	106.0		10.00	10.00	19.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1656	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	89.3	91.8	94.7	102.0	97.7	98.2	96.0	91.9	87.3	106.0		10.00	10.00	19.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1657	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		14.10	14.10	23.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1658	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		14.10	14.10	23.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1659	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		14.10	14.10	23.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1660	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		14.10	14.10	23.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1661	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		14.10	14.10	23.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1662	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		14.10	14.10	23.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1663	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		14.10	14.10	23.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1664	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		14.10	14.10	23.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1665	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		14.10	14.10	23.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1666	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		14.10	14.10	23.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1667	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		14.10	14.10	23.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1668	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		14.10	14.10	23.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1669	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		14.10	14.10	23.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1670	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		14.10	14.10	23.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1671	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		14.10	14.10	23.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1672	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		17.00	17.00	26.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1673	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		17.00	17.00	26.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1674	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		17.00	17.00	26.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1675	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		17.00	17.00	26.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1676	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		17.00	17.00	26.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1677	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		17.00	17.00	26.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1678	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		17.00	17.00	26.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1679	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		17.00	17.00	26.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

						bronvermogen											bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
1680	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		17.00	17.00	26.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1681	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		17.00	17.00	26.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1682	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		17.00	17.00	26.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1683	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		17.00	17.00	26.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1684	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		17.00	17.00	26.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1685	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1686	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1687	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1688	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1689	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1690	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1691	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1692	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1693	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1694	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1695	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1696	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1697	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1698	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1699	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1700	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1701	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1702	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1703	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1704	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1705	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1706	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1707	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1708	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1709	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1710	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1711	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1712	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		15.60	15.60	15.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1713	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	92.0	94.5	97.4	104.7	100.4	100.9	98.7	94.6	90.0	108.7		10.00	10.00	19.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1714	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	92.0	94.5	97.4	104.7	100.4	100.9	98.7	94.6	90.0	108.7		10.00	10.00	19.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1715	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	92.0	94.5	97.4	104.7	100.4	100.9	98.7	94.6	90.0	108.7		10.00	10.00	19.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1716	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	92.0	94.5	97.4	104.7	100.4	100.9	98.7	94.6	90.0	108.7		10.00	10.00	19.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1717	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	92.0	94.5	97.4	104.7	100.4	100.9	98.7	94.6	90.0	108.7		10.00	10.00	19.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1718	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	89.3	91.8	94.7	102.0	97.7	98.2	96.0	91.9	87.3	106.0		10.00	10.00	19.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1719	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	89.3	91.8	94.7	102.0	97.7	98.2	96.0	91.9	87.3	106.0		10.00	10.00	19.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1720	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	89.3	91.8	94.7	102.0	97.7	98.2	96.0	91.9	87.3	106.0		10.00	10.00	19.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1721	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	89.3	91.8	94.7	102.0	97.7	98.2	96.0	91.9	87.3	106.0		10.00	10.00	19.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
1722	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	89.3	91.8	94.7	102.0	97.7	98.2	96.0	91.9	87.3	106.0		10.00	10.00	19.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1723	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	61.8	66.2	76.6	79.8	87.2	90.1	99.0	100.5	99.9	104.9		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1724	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	61.8	66.2	76.6	79.8	87.2	90.1	99.0	100.5	99.9	104.9		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1725	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	61.8	66.2	76.6	79.8	87.2	90.1	99.0	100.5	99.9	104.9		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1726	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	61.8	66.2	76.6	79.8	87.2	90.1	99.0	100.5	99.9	104.9		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1727	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	61.8	66.2	76.6	79.8	87.2	90.1	99.0	100.5	99.9	104.9		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1728	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	61.8	66.2	76.6	79.8	87.2	90.1	99.0	100.5	99.9	104.9		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1729	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	61.8	66.2	76.6	79.8	87.2	90.1	99.0	100.5	99.9	104.9		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1730	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	61.8	66.2	76.6	79.8	87.2	90.1	99.0	100.5	99.9	104.9		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1731	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	64.9	71.1	81.5	84.7	92.1	95.0	103.9	105.4	104.8	109.8		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1732	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	60.2	76.9	85.6	85.6	89.1	88.7	92.3	88.2	85.2	97.0		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1733	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0	360	76.1	76.1	92.2	105.4	109.2	111.9	110.5	98.4	83.7	116.0		6.10	6.00	15.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1734	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		17.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1735	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		17.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1736	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		17.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1737	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		17.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1738	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		17.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1739	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		17.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1740	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		17.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1741	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		17.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1742	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		17.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1743	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	73.2	83.2	89.7	94.6	100.2	102.8	100.9	95.3	86.7	107.0		17.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1744	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	62.3	73.4	86.6	92.2	99.7	102.6	103.6	96.8	89.1	107.6		13.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1745	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	62.3	73.4	86.6	92.2	99.7	102.6	103.6	96.8	89.1	107.6		13.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1746	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	62.3	73.4	86.6	92.2	99.7	102.6	103.6	96.8	89.1	107.6		13.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1747	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	62.3	73.4	86.6	92.2	99.7	102.6	103.6	96.8	89.1	107.6		13.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1748	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	62.3	73.4	86.6	92.2	99.7	102.6	103.6	96.8	89.1	107.6		13.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1749	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	62.3	73.4	86.6	92.2	99.7	102.6	103.6	96.8	89.1	107.6		13.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1750	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	92.0	94.5	97.4	104.7	100.4	100.9	98.7	94.6	90.0	108.7		10.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1751	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	92.0	94.5	97.4	104.7	100.4	100.9	98.7	94.6	90.0	108.7		10.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1752	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	92.0	94.5	97.4	104.7	100.4	100.9	98.7	94.6	90.0	108.7		10.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1753	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	92.0	94.5	97.4	104.7	100.4	100.9	98.7	94.6	90.0	108.7		10.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1754	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	92.0	94.5	97.4	104.7	100.4	100.9	98.7	94.6	90.0	108.7		10.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1755	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	92.0	94.5	97.4	104.7	100.4	100.9	98.7	94.6	90.0	108.7		10.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1756	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	61.4	72.6	95.9	97.4	107.5	109.4	107.9	104.8	98.5	114.0		10.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1757	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	61.4	72.6	95.9	97.4	107.5	109.4	107.9	104.8	98.5	114.0		10.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1758	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	61.4	72.6	95.9	97.4	107.5	109.4	107.9	104.8	98.5	114.0		10.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1759	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	61.4	72.6	95.9	97.4	107.5	109.4	107.9	104.8	98.5	114.0		10.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1760	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	61.4	72.6	95.9	97.4	107.5	109.4	107.9	104.8	98.5	114.0		10.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1761	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	61.4	72.6	95.9	97.4	107.5	109.4	107.9	104.8	98.5	114.0		10.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1762	onbekend		vrij(>0.5m	4.7	A	0	360	59.6	64.0	74.4	77.6	85.0	87.9	96.8	98.3	97.7	102.7		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1763	onbekend		vrij(>0.5m	4.7	A	0	360	59.6	64.0	74.4	77.6	85.0	87.9	96.8	98.3	97.7	102.7		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
1764	onbekend		vrij(>0.5m	4.7	A	0	360	59.6	64.0	74.4	77.6	85.0	87.9	96.8	98.3	97.7	102.7		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1765	onbekend		vrij(>0.5m	4.7	A	0	360	62.0	66.4	76.8	80.0	87.4	90.3	99.2	100.7	100.1	105.1		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1766	onbekend		vrij(>0.5m	4.7	A	0	360	62.0	66.4	76.8	80.0	87.4	90.3	99.2	100.7	100.1	105.1		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1767	onbekend		vrij(>0.5m	4.7	A	0	360	62.0	66.4	76.8	80.0	87.4	90.3	99.2	100.7	100.1	105.1		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1768	onbekend		vrij(>0.5m	4.7	A	0	360	62.0	66.4	76.8	80.0	87.4	90.3	99.2	100.7	100.1	105.1		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1769	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	67.3	78.9	88.5	94.5	98.6	98.1	96.7	89.3	82.0	103.6		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1770	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	49.6	64.0	76.3	84.3	91.9	94.8	94.7	96.5	93.8	101.7		3.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1771	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	60.4	72.0	85.1	83.5	88.7	87.6	91.4	86.6	79.6	95.8		3.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1772	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	43.0	55.5	68.7	70.7	77.3	80.9	81.2	78.3	72.5	86.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1773	onbekend		vrij(>0.5m	6.5	A	0	360	67.4	75.9	88.9	91.3	94.2	95.9	91.9	84.8	73.5	100.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1774	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	62.5	83.4	87.6	86.4	88.6	89.9	87.8	86.5	87.1	96.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1775	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	42.6	56.6	75.5	78.1	84.2	82.3	86.7	85.1	80.0	91.5		9.60	6.00	9.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1776	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	27.6	73.7	84.3	91.7	96.1	99.5	101.1	95.7	84.8	105.0		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1777	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	27.9	75.6	91.2	93.3	95.9	98.9	97.6	92.0	82.8	103.6		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1778	onbekend		vrij(>0.5m	3.5	A	0	360	17.1	14.8	68.2	71.3	82.6	85.8	87.1	81.2	12.3	90.9		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1779	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	65.7	87.4	93.7	95.2	110.3	104.5	103.0	94.0	82.0	112.2		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1780	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	22.4	68.7	83.5	87.8	92.7	89.9	85.7	89.1	80.5	97.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1781	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	55.9	66.1	81.1	93.4	98.7	94.9	89.0	83.4	75.2	101.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1782	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	13.8	13.8	77.1	90.7	100.4	105.5	104.8	96.9	86.8	109.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1783	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	9.5	9.5	9.5	72.0	92.1	97.3	103.6	105.3	101.7	109.0		4.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1784	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	62.7	70.5	80.6	84.2	89.0	92.0	91.9	88.2	77.8	97.0		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1785	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	62.7	70.5	80.6	84.2	89.0	92.0	91.9	88.2	77.8	97.0		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1786	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	63.5	71.3	80.1	86.8	97.7	102.2	98.9	91.2	79.8	105.1		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1787	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	84.6	91.0	97.4	101.2	101.1	106.9	105.4	99.4	91.8	111.0		12.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1788	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	84.6	91.0	97.4	101.2	101.1	106.9	105.4	99.4	91.8	111.0		12.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1789	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	84.6	91.0	97.4	101.2	101.1	106.9	105.4	99.4	91.8	111.0		12.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1790	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	104.0	114.0	118.0	122.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	130.5		33.30	33.30	33.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1791	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	74.0	91.7	86.4	102.3	103.0	104.2	106.3	98.8	88.6	110.7		--	--	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1792	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	78.7	88.8	96.6	100.9	103.0	102.3	98.6	90.0	81.4	108.0		0.00	0.00	1.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1793	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	104.0	114.0	118.0	122.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	130.5		47.50	47.50	47.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1794	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		28.90	28.90	28.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1795	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	79.8	95.3	100.0	103.7	110.7	109.3	107.2	99.9	89.8	114.8		10.80	6.00	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1796	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	43.9	60.2	74.7	79.6	83.2	83.1	82.5	81.3	74.4	89.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1797	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	72.5	86.8	90.7	97.9	106.6	102.3	96.7	93.0	87.4	108.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1798	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	50.5	57.8	85.9	82.1	76.7	68.4	63.2	58.5	49.8	87.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1799	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	55.1	83.9	75.4	75.7	79.3	84.5	80.5	77.0	67.0	89.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1800	onbekend		vrij(>0.5m	.2	A	0	360	58.4	71.8	97.3	92.5	88.5	88.4	82.2	75.0	65.8	99.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1801	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	56.4	70.7	76.8	83.1	92.2	94.0	92.8	94.0	82.8	99.6		1.70	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1802	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	59.7	71.1	89.1	96.0	106.7	98.8	95.1	91.4	85.4	108.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1803	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	59.2	70.3	79.3	89.5	97.8	99.5	102.6	91.8	77.1	105.5		1.70	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1804	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	17.6	17.6	93.1	96.5	101.6	102.7	98.6	90.7	17.6	106.8		1.70	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1805	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	20.1	67.8	89.1	98.6	102.4	103.7	102.9	98.6	91.0	108.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	bronvermogen h	wg	--> hoek		31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
1806	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	32.9	69.9	86.3	97.7	106.9	107.2	101.5	97.5	88.7	111.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1807	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	31.1	68.1	84.5	95.9	105.1	105.4	99.7	95.7	86.9	109.3		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1808	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	64.7	74.9	88.3	94.3	102.6	104.6	101.9	95.1	84.3	108.4		4.80	6.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1809	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	69.5	79.7	93.1	99.1	107.4	109.4	106.7	99.9	89.1	113.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1810	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	56.1	65.4	81.7	85.5	92.1	91.7	91.3	85.7	77.6	97.3		1.70	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1811	onbekend		vrij(>0.5m	3.5	A	0	360	2.6	60.9	69.0	74.5	71.6	65.8	61.2	63.7	68.9	78.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1812	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	10.8	66.0	69.7	73.6	80.4	88.6	97.3	94.8	87.8	99.9		4.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1813	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	10.8	68.2	87.5	84.5	81.7	76.0	70.7	66.9	59.5	90.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1814	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	23.2	81.3	84.9	90.0	91.3	91.5	89.6	85.9	76.1	97.4		1.70	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1815	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	24.3	24.3	77.7	86.6	94.7	102.6	108.4	102.1	90.5	110.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1816	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	11.0	53.1	66.1	76.5	82.5	83.2	86.1	91.8	93.3	96.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1817	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	42.6	49.8	61.1	69.0	69.7	73.6	74.4	70.5	64.4	79.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1818	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	71.1	85.5	96.4	102.9	107.3	109.6	108.6	102.5	93.3	114.2		4.80	3.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1819	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	67.0	77.0	90.0	96.0	104.0	106.0	104.0	97.0	86.0	110.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1820	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	55.0	65.0	78.0	84.0	90.0	92.0	89.0	83.0	73.0	95.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1821	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	60.0	68.0	79.0	84.0	88.0	88.0	75.0	70.0	65.0	92.2		10.00	10.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1822	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	50.0	60.0	74.0	80.0	88.0	88.0	75.0	70.0	60.0	91.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1823	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	99.0	105.5	109.2	109.3	114.9	113.4	107.5	99.8	119.1		14.40	14.40	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1824	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	66.0	76.0	89.0	95.0	103.0	105.0	103.0	96.0	85.5	109.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1825	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	66.0	76.0	89.0	95.0	103.0	105.0	103.0	96.0	85.0	109.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1826	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	54.6	67.3	72.2	77.6	83.2	84.6	86.5	85.0	80.3	91.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1827	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	54.6	67.3	72.2	77.6	83.2	84.6	86.5	85.0	80.3	91.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1828	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	54.6	67.3	72.2	77.6	83.2	84.6	86.5	85.0	80.3	91.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1829	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	54.6	67.3	72.2	77.6	83.2	84.6	86.5	85.0	80.3	91.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1830	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	54.6	67.3	72.2	77.6	83.2	84.6	86.5	85.0	80.3	91.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1831	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	54.6	67.3	72.2	77.6	83.2	84.6	86.5	85.0	80.3	91.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1832	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	54.6	67.3	72.2	77.6	83.2	84.6	86.5	85.0	80.3	91.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1833	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	54.6	67.3	72.2	77.6	83.2	84.6	86.5	85.0	80.3	91.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1834	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	67.8	80.3	89.5	96.3	97.1	99.7	99.6	93.6	85.7	105.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1835	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	67.8	80.3	89.5	96.3	97.1	99.7	99.6	93.6	85.7	105.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1836	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	67.8	80.3	89.5	96.3	97.1	99.7	99.6	93.6	85.7	105.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1837	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	67.8	80.3	89.5	96.3	97.1	99.7	99.6	93.6	85.7	105.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1838	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	46.6	59.7	68.2	72.6	72.7	74.7	76.0	79.4	77.7	84.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1839	onbekend		vrij(>1cm)	1.5	A	0	360	70.7	83.2	95.1	102.3	105.7	103.5	99.3	94.2	85.0	109.6		0.00	0.20	3.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1840	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	54.5	62.6	73.6	86.5	96.1	97.2	99.8	100.1	112.3	113.0		5.00	0.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1841	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	46.4	62.4	75.0	83.1	81.5	78.2	72.5	62.9	86.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1842	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	56.3	67.8	76.7	83.2	97.3	97.6	90.6	87.1	74.5	101.2		0.00	5.70	7.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1843	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	53.5	40.3	73.9	82.1	97.4	98.5	91.0	85.3	76.5	101.6		0.00	3.10	2.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1844	onbekend		vrij(>0.5m	.2	A	0	360	61.8	65.3	88.3	97.3	105.5	104.1	98.1	90.9	80.7	108.8		3.00	0.00	1.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1845	onbekend		vrij(>1cm)	4.5	A	0	360	58.3	71.3	87.3	89.7	92.1	91.3	88.5	95.3	86.0	99.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1846	onbekend		vrij(>1cm)	4.5	A	0	360	58.3	71.3	87.3	89.7	92.1	91.3	88.5	95.3	86.0	99.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1847	onbekend		vrij(>1cm)	4.5	A	0	360	62.7	72.9	87.9	91.7	94.7	94.9	92.2	95.2	86.8	101.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

						bronvermogen										bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
1848	onbekend		vrij(>1cm)	4.5	A	0 360	62.7	72.9	87.9	91.7	94.7	94.9	92.2	95.2	86.8	101.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1849	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	59.7	79.6	88.1	90.4	89.3	90.6	87.1	78.2	66.4	96.5		0.00	4.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1850	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	0 360	45.1	56.6	81.8	83.0	82.2	75.4	70.2	63.3	55.1	87.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1851	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	0 360	38.3	49.8	75.0	76.2	75.4	68.6	63.4	56.5	48.3	80.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1852	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	0 360	38.3	49.8	75.0	76.2	75.4	68.6	63.4	56.5	48.3	80.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1853	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	0 360	36.3	47.2	72.5	73.7	72.9	66.1	60.9	54.0	45.8	78.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1854	onbekend		vrij(>1cm)	11.0	A	0 360	55.1	74.8	82.8	90.8	94.5	95.2	91.7	85.6	79.4	99.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1855	onbekend		vrij(>1cm)	7.0	A	0 360	40.1	56.5	69.7	75.3	78.0	80.4	78.9	73.8	64.8	85.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1856	onbekend		vrij(>1cm)	2.7	A	0 360	46.6	62.6	75.6	77.4	78.5	74.5	71.5	58.2	45.4	83.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1857	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0 360	39.4	56.4	70.8	76.6	77.6	71.1	65.6	54.3	37.6	81.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1858	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0 360	39.4	56.4	70.8	76.6	77.6	71.1	65.6	54.3	37.6	81.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1859	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0 360	48.6	60.6	70.9	73.6	75.7	72.6	67.7	58.2	43.6	79.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1860	onbekend		vrij(>0.5m	14.3	A	0 360	54.5	65.1	79.3	86.6	88.2	84.3	80.0	71.0	58.4	92.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1861	onbekend		vrij(>0.5m	16.0	A	0 360	56.2	71.2	79.6	75.7	79.2	74.5	71.7	60.1	47.1	84.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1862	onbekend		vrij(>0.5m	14.0	A	0 360	58.1	69.4	81.2	92.2	97.6	97.2	93.1	85.4	74.1	101.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1863	onbekend		vrij(>0.5m	13.8	A	0 360	58.1	71.0	81.8	82.4	85.4	79.1	73.8	63.2	50.0	89.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1864	onbekend		vrij(>1cm)	25.7	A	0 360	69.3	81.3	91.4	92.4	92.8	91.2	87.3	83.2	73.5	98.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1865	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	53.4	66.1	77.0	87.9	95.7	95.8	94.4	94.4	85.6	101.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1866	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	82.4	87.4	92.6	94.3	95.1	92.0	88.7	82.2	66.9	100.4		3.00	3.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1867	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	68.7	84.3	97.3	111.1	108.3	102.2	97.6	89.8	79.4	113.5		3.00	3.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1868	onbekend		vrij(>0.5m	31.0	A	0 360	60.0	75.0	92.0	95.0	98.0	99.0	91.0	82.0	70.0	103.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1869	onbekend		vrij(>1cm)	22.0	A	0 360	67.5	79.5	89.6	90.6	91.0	89.4	85.5	81.4	71.6	96.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1870	onbekend		vrij(>1cm)	22.0	A	0 360	65.4	77.4	87.5	88.6	89.0	87.3	83.4	79.4	69.6	94.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1871	onbekend		vrij(>1cm)	1.6	A	0 360	47.3	58.8	76.9	82.7	84.8	80.9	74.2	64.9	51.5	88.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1872	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	65.7	83.3	93.2	100.9	103.9	104.6	107.3	99.3	90.9	111.2		7.80	3.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1873	onbekend		vrij(>1cm)	1.5	A	0 360	63.3	75.2	92.6	95.6	100.3	100.9	98.6	94.6	87.4	105.9		3.00	0.00	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1874	onbekend		vrij(>0.5m	6.6	A	0 360	51.0	70.0	79.2	83.5	95.7	90.9	86.3	81.5	75.1	97.7		3.00	0.00	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1875	onbekend		vrij(>0.5m	5.6	A	0 360	52.6	70.2	80.7	82.0	86.3	86.7	81.6	78.8	70.0	91.5		3.00	0.00	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1876	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	71.8	76.8	83.3	87.1	87.0	92.8	91.3	85.3	77.7	96.9		13.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1877	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	61.7	75.3	83.3	88.0	96.2	82.8	92.0	90.6	90.5	99.6		3.00	0.00	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1878	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	74.0	83.5	87.0	93.5	102.2	105.5	103.9	100.1	91.1	109.6		2.80	--	10.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1879	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	68.5	78.0	81.5	88.0	96.7	100.0	98.4	94.6	85.6	104.1		6.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1880	onbekend		vrij(>0.5m	22.5	A	0 360	63.2	77.9	85.5	93.4	94.9	96.1	94.4	89.7	82.2	101.3		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1881	onbekend		vrij(>0.5m	20.0	A	0 360	58.8	71.6	78.6	84.9	93.3	97.6	92.2	89.1	86.4	100.5		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1882	onbekend		vrij(>0.5m	16.1	A	0 360	59.7	71.0	80.6	85.8	90.0	95.5	88.8	86.4	81.4	98.1		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1883	onbekend		vrij(>0.5m	16.5	A	0 360	57.6	72.7	80.3	84.8	86.4	88.1	89.3	85.7	74.3	94.4		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1884	onbekend		vrij(>0.5m	16.0	A	0 360	57.6	72.7	80.3	84.8	86.4	88.1	89.3	85.7	74.3	94.4		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1885	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	67.2	78.3	86.7	93.0	95.0	96.4	98.5	93.0	82.6	102.9		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1886	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	67.3	63.1	87.4	96.0	100.6	109.2	107.1	100.6	92.8	112.1		3.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1887	onbekend		vrij(>0.5m	3.5	A	0 360	64.8	80.3	88.0	95.7	101.0	107.6	108.5	103.2	94.8	112.3		3.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1888	onbekend		vrij(>0.5m	6.6	A	0 360	63.0	74.2	81.5	86.8	86.9	90.0	94.2	91.2	83.6	98.0		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1889	onbekend		vrij(>0.5m	6.6	A	0 360	62.5	76.1	86.5	92.7	92.2	97.9	98.3	93.8	86.7	103.0		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
1890	onbekend		vrij(>0.5m	6.6	A	0	360	60.1	81.1	88.0	92.2	91.5	94.9	93.8	89.3	81.0	100.1		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1891	onbekend		vrij(>0.5m	.3	A	0	360	58.0	61.8	71.7	82.6	86.1	88.7	91.1	89.5	78.7	95.6		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1892	onbekend		vrij(>0.5m	.2	A	0	360	61.3	66.9	76.6	86.8	90.7	92.9	90.0	87.4	77.9	97.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1893	onbekend		vrij(>1cm)	.3	A	0	360	46.6	56.3	65.2	63.0	67.3	71.7	71.6	67.5	60.8	76.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1894	onbekend		vrij(>1cm)	2.6	A	0	360	57.9	58.7	69.9	81.9	84.7	85.8	85.1	86.1	87.6	93.3		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1895	onbekend		vrij(>1cm)	2.6	A	0	360	57.9	58.7	69.9	81.9	84.7	85.8	85.1	86.1	87.6	93.3		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1896	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	62.3	63.1	74.3	86.3	89.1	90.2	89.5	90.5	92.0	97.7		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1897	onbekend		vrij(>0.5m	4.5	A	0	360	52.0	69.6	80.1	81.4	85.7	86.1	81.0	78.2	69.4	90.9		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1898	onbekend		vrij(>0.5m	4.5	A	0	360	58.1	75.7	86.2	87.5	91.8	92.2	87.1	84.3	75.5	97.0		7.80	--	13.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1899	onbekend		vrij(>1cm)	1.5	A	0	360	72.8	79.5	83.1	87.0	93.2	93.7	91.0	85.5	77.1	98.4		13.80	--	13.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1900	onbekend		vrij(>1cm)	1.5	A	0	360	72.8	79.5	83.1	87.0	93.2	93.7	91.0	85.5	77.1	98.4		13.80	--	13.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1901	onbekend		vrij(>1cm)	1.5	A	0	360	72.8	79.5	83.1	87.0	93.2	93.7	91.0	85.5	77.1	98.4		13.80	--	13.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1902	onbekend		vrij(>1cm)	1.5	A	0	360	72.8	79.5	83.1	87.0	93.2	93.7	91.0	85.5	77.1	98.4		13.80	--	13.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1903	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	74.1	82.8	92.8	103.6	99.1	101.8	100.1	93.2	85.6	107.9		6.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1904	onbekend		vrij(>0.5m	7.1	A	0	360	67.7	77.1	82.9	87.6	83.6	76.7	72.8	75.7	72.0	90.7		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1905	onbekend		vrij(>1cm)	5.7	A	0	360	77.6	89.0	96.8	103.5	103.5	101.6	101.7	98.6	91.9	109.5		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1906	onbekend		vrij(>1cm)	5.7	A	0	360	70.5	81.5	89.1	95.6	95.4	93.5	93.5	90.5	83.8	101.4		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1907	onbekend		vrij(>1cm)	5.7	A	0	360	75.9	85.3	87.1	87.8	82.8	75.9	70.3	60.0	48.4	92.4		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1908	onbekend		vrij(>1cm)	3.4	A	0	360	64.7	76.1	83.9	90.6	90.6	88.7	88.8	85.7	79.0	96.6		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1909	onbekend		vrij(>1cm)	3.4	A	0	360	64.7	76.1	83.9	90.6	90.6	88.7	88.8	85.7	79.0	96.6		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1910	onbekend		vrij(>1cm)	3.4	A	0	360	64.7	76.1	83.9	90.6	90.6	88.7	88.8	85.7	79.0	96.6		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1911	onbekend		vrij(>1cm)	1.0	A	0	360	53.3	59.1	79.4	90.0	83.9	83.1	83.9	77.9	67.3	92.7		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1912	onbekend		vrij(>1cm)	4.8	A	0	360	36.2	48.8	56.4	67.3	74.1	73.4	70.2	64.8	48.7	78.3		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1913	onbekend		vrij(>1cm)	3.5	A	0	360	44.2	55.0	64.9	78.4	83.1	82.1	80.2	74.6	62.7	87.6		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1914	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	80.3	85.0	103.5	99.2	104.8	105.4	107.1	99.9	95.2	112.1		10.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1915	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	83.9	88.9	95.4	99.2	99.1	104.9	103.4	97.4	89.8	109.0		25.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1916	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	83.9	88.9	95.4	99.2	99.1	104.9	103.4	97.4	89.8	109.0		20.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1917	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	83.9	88.9	95.4	99.2	99.1	104.9	103.4	97.4	89.8	109.0		14.60	--	14.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1918	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	83.9	88.9	95.4	99.2	99.1	104.9	103.4	97.4	89.8	109.0		21.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1919	onbekend		vrij(>1cm)	4.8	A	0	360	36.2	48.8	56.4	67.3	74.1	73.4	70.2	64.8	48.7	78.3		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1920	onbekend		vrij(>1cm)	4.8	A	0	360	36.2	48.8	56.4	67.3	74.1	73.4	70.2	64.8	48.7	78.3		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1921	onbekend		vrij(>1cm)	3.6	A	0	360	63.5	80.9	88.4	93.7	92.2	91.7	90.7	85.7	77.6	99.0		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1922	onbekend		vrij(>1cm)	3.6	A	0	360	63.5	80.9	88.4	93.7	92.2	91.7	90.7	85.7	77.6	99.0		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1923	onbekend		vrij(>1cm)	4.5	A	0	360	64.0	75.4	81.6	90.9	92.7	98.8	98.2	93.6	87.7	103.1		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1924	onbekend		vrij(>1cm)	4.5	A	0	360	64.0	75.4	81.6	90.9	92.7	98.8	98.2	93.6	87.7	103.1		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1925	onbekend		vrij(>1cm)	6.3	A	0	360	63.4	74.6	81.9	87.9	87.8	90.5	93.4	89.0	82.2	97.5		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1926	onbekend		vrij(>1cm)	6.3	A	0	360	63.4	74.6	81.9	87.9	87.8	90.5	93.4	89.0	82.2	97.5		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1927	onbekend		vrij(>1cm)	6.0	A	0	360	70.0	85.4	93.5	90.4	90.0	90.1	88.7	89.0	88.1	99.0		3.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1928	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	64.2	76.8	89.9	96.6	101.5	103.2	105.8	103.9	95.5	110.3		9.70	6.70	15.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1929	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	39.1	58.3	63.4	85.4	90.3	88.5	90.7	79.5	72.4	95.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1930	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0	360	68.4	79.9	82.0	86.8	92.5	95.2	97.7	101.3	94.5	104.5		0.00	6.00	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1931	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	47.6	61.7	71.9	74.9	89.7	83.5	82.3	81.1	78.6	92.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	-->	hoek	bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
1932	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	75.9	87.1	93.7	100.1	103.8	104.4	105.0	104.6	101.7	111.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1933	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0	360	76.8	88.0	99.2	105.5	110.2	112.7	113.2	114.4	115.4	120.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1934	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	61.8	75.9	84.8	93.7	97.5	100.2	98.5	97.9	90.7	105.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1935	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	76.0	86.2	97.3	104.7	109.4	110.8	111.0	110.3	107.5	117.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1936	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	65.7	77.6	91.4	98.3	108.2	104.5	102.9	98.3	91.1	111.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1937	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	75.7	85.1	97.4	107.2	110.8	111.7	111.1	107.0	101.0	117.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1938	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	72.0	83.2	94.0	99.4	104.8	107.0	109.2	106.6	103.3	113.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1939	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	66.9	79.2	91.4	98.2	103.0	105.9	106.3	103.1	97.9	111.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1940	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	69.4	82.3	102.0	103.0	106.4	108.2	109.9	109.4	105.8	115.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1941	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	76.9	88.5	95.0	101.9	108.1	113.6	113.7	111.8	105.9	118.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1942	onbekend		vrij(>0.5m	30.0	A	0	360	46.8	56.8	65.0	78.7	83.1	86.3	86.2	87.4	87.7	93.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1943	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	56.4	66.4	74.6	88.3	92.7	95.9	95.8	97.0	97.3	103.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1944	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	83.0	86.2	93.3	97.0	105.9	109.2	110.0	108.7	105.7	115.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1945	onbekend		vrij(>0.5m	20.0	A	270	90	60.7	74.1	86.2	91.4	96.5	99.2	101.7	98.9	89.4	105.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1946	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	62.0	75.1	90.5	96.7	105.9	109.4	110.2	107.9	102.8	115.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1947	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	30	220	58.3	72.4	82.2	89.4	98.7	98.4	96.7	97.7	88.3	104.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1948	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	170	180	57.4	73.9	86.7	98.7	95.8	96.1	91.8	83.0	74.4	102.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1949	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	71.2	88.5	100.8	107.8	112.9	113.4	112.0	108.1	99.7	118.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1950	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	70.0	86.5	99.5	102.4	105.7	108.2	108.6	106.4	101.8	114.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1951	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	68.8	80.9	92.3	100.6	102.6	106.0	104.7	106.6	103.9	112.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1952	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	71.2	86.5	101.1	106.3	105.8	104.0	101.5	98.5	93.3	111.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1953	onbekend		vrij(>0.5m	30.0	A	0	360	63.6	77.0	96.4	105.9	103.0	107.3	101.7	97.3	91.9	111.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1954	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	80.9	91.3	98.0	104.2	106.5	110.1	106.8	105.9	104.3	114.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1955	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		22.90	22.90	22.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1956	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	76.3	87.0	98.5	102.3	105.5	103.3	96.2	86.9	109.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1957	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	350	180	.0	84.5	93.9	99.2	102.0	97.0	90.3	87.2	82.4	105.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1958	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	170	180	.0	83.1	96.6	102.7	104.3	104.4	102.6	103.7	101.7	111.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1959	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	.0	85.1	95.7	101.5	103.8	102.4	98.3	92.9	97.0	108.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1960	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	81.9	88.3	87.7	88.1	91.5	91.7	93.1	90.8	99.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1961	onbekend		vrij(>0.5m	5.5	A	0	360	.0	94.5	94.8	95.7	93.4	94.3	93.1	94.2	90.3	103.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1962	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	.0	94.6	98.9	100.8	101.5	103.7	105.5	89.1	85.3	109.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1963	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	70.4	87.3	93.6	102.4	107.1	101.9	95.9	91.7	109.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1964	onbekend		wand	50.0	A	0	360	.0	68.9	77.0	76.0	79.2	77.3	78.0	69.5	62.0	84.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1965	onbekend		wand	37.5	A	0	360	.0	61.8	71.4	79.4	83.6	87.2	87.4	80.1	72.7	91.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1966	onbekend		wand	33.0	A	0	360	.0	61.5	68.7	80.3	84.2	87.5	87.8	80.7	71.6	92.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1967	onbekend		wand	27.0	A	0	360	.0	61.6	68.6	76.8	81.3	85.9	85.2	85.3	78.4	91.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1968	onbekend		wand	21.0	A	0	360	.0	61.9	67.7	75.0	78.3	81.0	82.1	75.7	63.3	86.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1969	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	80	180	.0	62.6	78.7	84.2	86.4	85.7	88.5	82.1	71.4	93.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1970	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	62.5	75.4	84.1	90.2	95.0	91.7	85.3	76.3	98.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1971	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	69.3	82.7	99.0	103.3	99.9	95.3	89.7	80.4	106.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1972	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	.0	66.5	75.0	85.2	90.8	94.7	95.0	88.9	83.1	99.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1973	onbekend		vrij(>0.5m	13.5	A	0	360	.0	63.2	80.2	88.8	97.7	94.2	95.0	81.6	72.5	101.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

					bronvermogen											bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
1974	onbekend		vrij(>0.5m	37.5	A	0 360	.0	55.7	72.4	82.6	82.5	85.4	87.6	88.5	85.2	93.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1975	onbekend		vrij(>0.5m	38.0	A	0 360	.0	69.6	83.5	91.9	92.0	92.0	88.2	82.8	70.5	97.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1976	onbekend		wand	42.0	A	0 360	.0	61.5	74.1	76.5	81.1	82.6	81.5	74.4	64.7	87.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1977	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	78.5	89.5	104.4	108.4	109.8	112.3	112.2	112.0	109.0	118.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1978	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	77.7	86.1	100.0	104.5	109.6	111.1	111.3	109.8	108.2	117.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1979	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	82.0	87.9	96.0	102.3	104.5	109.9	113.6	116.2	115.5	120.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1980	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	74.6	81.4	89.4	95.9	104.2	105.3	105.4	106.1	103.6	112.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1981	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	75.9	86.4	98.5	106.0	108.2	109.2	108.2	105.6	105.3	115.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1982	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	81.7	92.9	100.4	107.3	108.4	109.2	109.9	107.3	105.4	116.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1983	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	70.7	83.2	92.7	100.6	104.9	109.3	110.5	110.1	108.8	116.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1984	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	79.8	87.6	95.5	102.1	106.4	109.8	112.4	117.0	117.3	121.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1985	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	81.3	89.0	99.0	103.8	105.4	108.9	111.8	112.2	110.0	117.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1986	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	78.6	92.1	103.1	106.0	107.6	109.0	107.7	105.9	101.3	114.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1987	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	70.9	80.3	90.4	96.4	103.6	104.8	109.2	114.1	116.2	119.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1988	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	78.1	91.4	101.0	109.0	110.4	111.0	113.4	115.7	115.7	121.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1989	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	78.8	87.9	99.7	105.8	107.9	110.0	112.7	111.9	110.4	118.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1990	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	78.5	88.0	96.6	103.2	106.9	109.9	110.5	108.5	104.8	115.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1991	onbekend		vrij(>0.5m	15.0	A	0 360	71.1	78.1	87.4	94.0	93.4	89.7	89.9	87.6	73.7	98.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1992	onbekend		vrij(>0.5m	15.0	A	0 360	67.6	74.4	86.1	91.2	92.5	90.4	86.4	77.8	62.9	97.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1993	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	69.5	80.0	91.3	99.0	102.7	107.6	111.5	109.7	106.3	115.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1994	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	74.3	84.8	92.2	97.2	103.1	102.4	99.7	97.8	92.6	107.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1995	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	67.0	77.6	87.6	94.6	98.7	100.8	101.2	106.4	105.2	110.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1996	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	74.7	78.0	88.6	92.5	102.1	106.3	100.7	96.0	92.3	109.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1997	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	0 360	80.6	85.2	89.6	97.8	102.1	102.8	99.7	97.1	98.5	108.1		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1998	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	79.3	88.9	101.2	106.0	108.2	112.1	113.3	113.4	110.4	119.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
1999	onbekend		vrij(>0.5m	14.0	A	0 360	74.4	80.4	87.4	90.4	91.9	93.9	93.4	88.4	82.4	99.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2000	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	0 360	77.2	90.2	98.7	102.3	104.8	104.6	103.1	95.4	88.2	110.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2001	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	85.7	92.3	100.3	105.0	110.5	115.3	116.5	116.9	115.9	122.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2002	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	83.7	92.4	101.4	106.1	109.7	113.5	117.7	117.6	114.1	122.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2003	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	48.6	68.8	82.9	91.4	96.8	100.0	98.2	93.0	82.9	104.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2004	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	44.6	64.8	78.9	87.4	92.8	96.0	94.2	89.0	78.9	100.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2005	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	56.6	75.3	85.4	96.9	104.3	103.5	102.2	95.0	90.9	108.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2006	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	54.6	72.8	84.9	92.9	98.8	102.5	102.2	101.0	91.4	107.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2007	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	75.6	87.8	97.6	103.8	106.7	110.0	110.0	108.2	104.4	115.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2008	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	80.2	88.7	100.8	102.9	106.9	109.5	110.0	107.6	102.9	115.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2009	onbekend		vrij(>0.5m	20.0	A	0 360	84.7	91.0	94.2	99.0	100.5	100.3	96.3	81.1	86.4	105.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2010	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	65.0	94.0	102.3	107.8	111.0	112.6	111.3	109.4	106.0	118.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2011	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	65.0	91.9	100.0	105.6	109.2	111.1	110.2	108.6	104.9	116.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2012	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	65.0	85.0	91.8	102.6	106.7	109.3	109.6	108.7	106.2	115.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2013	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	65.0	89.8	97.5	103.0	106.1	107.5	106.5	104.9	100.9	113.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2014	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	.0	83.9	91.5	96.8	99.1	100.5	98.6	94.1	87.0	105.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2015	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	.0	83.6	98.3	105.4	112.8	107.8	109.6	109.2	105.8	117.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

							bronvermogen										bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
2016	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	.0	85.1	97.5	104.9	110.0	105.3	105.0	104.5	101.1	113.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2017	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	10 180	.0	69.2	75.4	81.3	84.3	86.2	83.7	70.6	60.3	90.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2018	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	100 180	.0	65.6	71.8	77.7	80.7	82.6	80.1	67.0	56.7	86.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2019	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	190 180	.0	69.2	75.4	81.3	84.3	86.2	83.7	70.6	60.3	90.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2020	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	.0	70.7	83.1	92.3	98.9	105.9	109.5	91.3	82.5	111.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2021	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	.0	74.3	82.5	93.7	100.5	100.3	94.5	107.2	72.4	109.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2022	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	.0	73.5	83.5	94.2	99.0	100.1	94.8	107.2	73.4	108.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2023	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	69.7	82.2	87.9	92.6	91.1	86.1	77.1	63.7	96.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2024	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	69.7	82.2	87.9	92.6	91.1	86.1	77.1	63.7	96.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2025	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 180	.0	75.6	84.7	87.8	90.2	94.8	85.5	85.3	71.7	97.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2026	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	81.3	91.5	104.2	109.9	112.0	110.1	106.8	102.8	116.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2027	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0 360	.0	86.6	98.1	101.0	102.5	105.2	106.4	107.9	103.6	113.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2028	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	81.0	89.4	100.9	108.7	109.5	107.9	102.8	96.7	114.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2029	onbekend		vrij(>0.5m	40.0	A	0 360	.0	66.4	73.7	94.4	100.3	101.9	100.9	89.1	81.6	106.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2030	onbekend		vrij(>0.5m	32.0	A	0 360	.0	62.1	72.2	94.7	101.7	102.6	101.2	87.4	78.1	107.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2031	onbekend		vrij(>0.5m	25.0	A	0 360	.0	63.4	73.2	90.2	97.5	100.1	96.6	88.0	79.4	103.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2032	onbekend		vrij(>0.5m	45.0	A	0 360	.0	73.7	85.0	94.8	101.0	99.6	96.2	91.2	84.9	104.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2033	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	76.8	89.9	99.4	106.8	112.0	110.2	108.0	104.9	116.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2034	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	75.8	86.9	104.4	106.8	110.0	113.2	115.0	114.9	120.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2035	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	320 180	.0	75.8	87.9	98.4	107.8	115.0	116.2	110.0	107.9	119.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2036	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0 360	.0	68.8	81.9	94.4	104.8	111.0	109.2	100.0	87.9	114.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2037	onbekend		vrij(>0.5m	20.0	A	0 360	.0	84.4	88.2	95.8	104.5	113.4	111.1	111.1	104.8	117.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2038	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0 360	.0	94.6	104.8	109.3	110.2	110.0	107.6	103.8	94.4	116.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2039	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0 360	.0	93.8	101.4	105.6	107.9	108.1	106.0	102.1	96.0	113.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2040	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0 360	.0	100.9	109.7	111.4	111.8	112.4	111.1	107.3	103.7	118.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2041	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0 360	.0	92.3	99.2	104.1	106.2	108.5	110.9	110.1	102.1	115.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2042	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	0 360	.0	85.9	93.9	97.4	98.8	100.9	101.7	102.2	99.3	108.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2043	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	0 360	.0	91.4	100.2	106.2	109.5	110.7	110.3	112.5	101.0	117.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2044	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	94.0	102.6	108.5	113.3	115.0	113.8	110.0	106.4	120.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2045	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0 360	.0	90.2	98.2	106.2	103.3	105.3	105.9	108.6	107.1	114.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2046	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	.0	87.7	99.0	104.1	102.9	103.4	100.8	101.5	93.4	110.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2047	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0 360	.0	88.4	102.3	108.7	114.5	111.7	108.1	105.2	99.4	118.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2048	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	.0	77.3	91.7	101.2	102.0	102.9	97.6	96.6	91.3	107.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2049	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	83.1	93.3	97.4	101.8	105.1	106.4	106.5	104.8	112.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2050	onbekend		vrij(>0.5m	9.5	A	0 360	.0	96.6	106.2	109.2	108.7	106.4	106.3	105.6	101.3	115.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2051	onbekend		vrij(>0.5m	9.5	A	0 360	.0	83.0	93.1	98.5	98.7	97.1	97.3	94.3	86.5	104.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2052	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	.0	97.9	104.7	106.6	109.6	110.6	113.8	109.4	103.6	118.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2053	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0 360	.0	77.1	82.8	91.3	99.3	102.1	108.9	107.2	101.7	112.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2054	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	73.3	87.4	93.8	101.6	106.4	106.1	98.4	91.0	110.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2055	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0 360	.0	94.6	104.8	109.3	110.2	110.0	107.6	103.8	94.4	116.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2056	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0 360	.0	93.8	101.4	105.6	107.9	108.1	106.0	102.1	96.0	113.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2057	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0 360	.0	100.9	109.7	111.4	111.8	112.4	111.1	107.3	103.7	118.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
2058	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0	360	.0	92.3	99.2	104.1	106.2	108.5	110.9	110.1	102.1	115.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2059	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	0	360	.0	85.9	93.9	97.4	98.8	100.9	101.7	102.2	99.3	108.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2060	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	0	360	.0	91.4	100.2	106.2	109.5	110.7	110.3	112.5	101.0	117.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2061	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	94.0	102.6	108.5	113.3	115.0	113.8	110.0	106.4	120.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2062	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	.0	90.2	98.2	106.2	103.3	105.3	105.9	108.6	107.1	114.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2063	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0	360	.0	84.7	96.0	101.1	99.9	100.4	97.8	98.5	90.4	107.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2064	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	78.4	95.8	90.2	93.1	100.4	106.3	107.6	100.7	111.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2065	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0	360	.0	88.4	102.3	108.7	114.5	111.7	108.1	105.2	99.4	118.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2066	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	77.3	91.7	101.2	102.0	102.9	97.6	96.6	91.3	107.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2067	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	94.8	109.0	111.6	106.4	115.9	117.0	119.7	119.5	124.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2068	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	92.9	93.5	105.0	109.9	115.8	118.2	118.0	113.1	123.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2069	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	96.2	100.7	106.7	111.7	118.7	120.1	119.0	111.8	124.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2070	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	114.1	117.5	119.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2071	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	83.0	90.0	92.5	88.3	.0	100.2	104.3	98.8	106.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2072	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	.0	78.0	83.9	91.0	98.2	109.9	98.3	96.5	81.8	110.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2073	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	.0	75.2	86.2	89.5	100.5	107.1	91.6	85.4	75.8	108.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2074	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	.0	72.2	87.0	96.5	101.1	103.9	105.7	93.8	84.8	109.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2075	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	73.4	88.1	98.8	107.8	113.0	112.6	110.2	103.1	94.5	117.6		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2076	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0	360	60.5	74.1	89.8	86.1	87.9	85.1	84.2	79.8	70.3	94.3		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2077	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0	360	60.5	74.1	89.8	86.1	87.9	85.1	84.2	79.8	70.3	94.3		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2078	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0	360	60.5	74.1	89.8	86.1	87.9	85.1	84.2	79.8	70.3	94.3		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2079	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	66.0	85.1	91.6	103.1	105.7	108.9	105.0	99.5	89.9	112.5		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2080	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0	360	61.7	71.4	84.1	91.8	98.0	96.1	96.3	96.7	92.7	103.6		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2081	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	67.1	79.4	90.2	101.5	102.5	103.4	101.9	95.2	90.1	108.7		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2082	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	72.2	83.4	90.8	89.2	94.2	94.9	96.0	90.5	82.3	101.2		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2083	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	66.4	80.0	88.9	91.8	96.7	100.7	99.1	91.7	84.0	104.6		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2084	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	67.5	84.1	89.4	94.4	106.5	104.6	104.5	99.0	90.9	110.6		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2085	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	49.6	67.3	76.2	85.6	83.7	84.1	79.9	74.0	71.4	90.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2086	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	49.6	67.3	76.2	85.6	83.7	84.1	79.9	74.0	71.4	90.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2087	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	69.2	76.7	83.1	90.1	92.0	92.2	96.6	105.8	103.3	108.4		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2088	onbekend		vrij(>0.5m	6.5	A	0	360	60.0	77.2	95.2	91.0	95.7	98.9	97.0	94.3	86.1	103.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2089	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0	360	58.4	63.0	77.8	81.6	93.0	97.9	97.5	90.9	80.8	101.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2090	onbekend		vrij(>1cm)	8.0	A	0	360	54.0	62.5	78.0	82.9	90.3	90.9	87.6	83.0	75.5	95.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2091	onbekend		vrij(>1cm)	8.0	A	0	360	54.0	62.5	78.0	82.9	90.3	90.9	87.6	83.0	75.5	95.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2092	onbekend		vrij(>1cm)	6.0	A	0	360	63.3	64.6	71.6	79.3	85.4	91.6	94.5	92.4	83.2	98.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2093	onbekend		vrij(>0.5m	12.1	A	0	360	48.9	48.2	53.2	56.9	60.0	62.2	63.1	65.0	54.8	69.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2094	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	67.0	77.8	88.5	84.3	89.3	90.7	91.3	86.5	82.3	97.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2095	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	66.5	85.1	89.6	91.6	97.1	102.9	100.9	95.9	88.0	106.4		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2096	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	57.8	64.7	75.4	78.9	88.2	91.9	90.3	87.9	82.4	96.2		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2097	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	66.2	75.3	86.9	94.0	98.6	103.6	104.8	101.5	94.6	109.1		6.20	6.20	6.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2098	onbekend		vrij(>0.5m	9.5	A	0	360	66.2	75.3	86.9	94.0	98.6	103.6	104.8	101.5	94.6	109.1		6.20	6.20	6.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2099	onbekend		vrij(>0.5m	9.5	A	0	360	66.2	75.3	86.9	94.0	98.6	103.6	104.8	101.5	94.6	109.1		6.20	6.20	6.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
2100	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	56.3	68.2	79.9	83.4	89.9	92.6	92.2	91.1	87.0	98.2		0.50	0.50	0.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2101	onbekend		vrij(>0.5m	9.5	A	0	360	56.3	68.2	79.9	83.4	89.9	92.6	92.2	91.1	87.0	98.2		0.50	0.50	0.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2102	onbekend		vrij(>0.5m	9.5	A	0	360	56.3	68.2	79.9	83.4	89.9	92.6	92.2	91.1	87.0	98.2		0.50	0.50	0.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2103	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	59.9	66.4	74.4	82.2	91.3	96.5	98.8	97.1	96.9	103.7		0.50	0.50	0.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2104	onbekend		vrij(>0.5m	9.5	A	0	360	59.9	66.4	74.4	82.2	91.3	96.5	98.8	97.1	96.9	103.7		0.50	0.50	0.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2105	onbekend		vrij(>0.5m	9.5	A	0	360	59.9	66.4	74.4	82.2	91.3	96.5	98.8	97.1	96.9	103.7		0.50	0.50	0.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2106	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	87.8	95.9	107.8	109.9	112.6	117.5	121.7	126.8	121.6	129.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2107	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	87.8	95.9	107.8	109.9	112.6	117.5	121.7	126.8	121.6	129.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2108	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	74.6	80.6	96.8	101.3	108.3	110.9	112.5	109.0	100.1	116.8		11.00	11.00	11.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2109	onbekend		vrij(>0.5m	9.5	A	0	360	74.6	80.6	96.8	101.3	108.3	110.9	112.5	109.0	100.1	116.8		11.00	11.00	11.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2110	onbekend		vrij(>0.5m	9.5	A	0	360	74.6	80.6	96.8	101.3	108.3	110.9	112.5	109.0	100.1	116.8		11.00	11.00	11.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2111	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	67.9	78.5	90.0	96.5	104.0	109.9	113.9	106.3	99.7	116.3		0.50	0.50	0.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2112	onbekend		vrij(>0.5m	9.5	A	0	360	67.9	78.5	90.0	96.5	104.0	109.9	113.9	106.3	99.7	116.3		0.50	0.50	0.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2113	onbekend		vrij(>0.5m	9.5	A	0	360	67.9	78.5	90.0	96.5	104.0	109.9	113.9	106.3	99.7	116.3		0.50	0.50	0.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2114	onbekend		vrij(>0.5m	9.5	A	0	360	66.1	75.2	86.8	93.9	98.5	103.5	104.7	101.4	94.5	109.0		2.10	2.10	2.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2115	onbekend		vrij(>0.5m	9.5	A	0	360	54.3	66.2	77.9	81.4	87.9	90.6	90.2	89.1	85.0	96.2		0.50	0.50	0.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2116	onbekend		vrij(>0.5m	9.5	A	0	360	62.9	69.4	77.4	85.2	94.3	99.5	101.8	100.1	99.9	106.7		1.00	1.00	1.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2117	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	86.8	94.9	106.8	108.9	111.6	116.5	120.7	125.8	120.6	128.4		1.00	1.00	1.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2118	onbekend		vrij(>0.5m	9.5	A	0	360	74.6	80.6	96.8	101.3	108.3	110.9	112.5	109.0	100.1	116.8		11.50	11.50	11.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2119	onbekend		vrij(>0.5m	9.5	A	0	360	67.9	78.5	90.0	96.5	104.0	109.9	113.9	106.3	99.7	116.3		2.20	2.20	2.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2120	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	84.0	88.3	95.0	96.3	100.2	105.3	105.4	99.1	92.2	109.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2121	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	51.3	59.7	72.2	78.6	87.4	86.9	88.4	81.7	73.7	93.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2122	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	51.6	60.0	70.4	72.1	78.2	87.8	90.5	91.1	86.0	95.4		3.00	3.00	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2123	onbekend		vrij(>0.5m	6.5	A	0	360	65.9	77.9	89.3	96.3	101.1	99.6	98.2	94.2	86.3	105.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2124	onbekend		vrij(>1cm)	6.6	A	0	360	62.9	73.3	80.1	85.9	84.1	84.0	81.7	75.5	73.2	90.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2125	onbekend		vrij(>1cm)	6.6	A	0	360	57.9	67.6	76.2	81.4	80.9	80.9	80.3	81.8	80.1	89.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2126	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	0	360	53.3	65.5	80.1	87.6	87.4	89.3	86.6	84.1	81.1	94.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2127	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	59.7	69.3	77.0	85.0	87.5	93.4	83.1	80.8	76.1	95.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2128	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0	360	49.4	64.9	65.9	72.1	72.2	77.6	70.4	72.1	69.3	81.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2129	onbekend		vrij(>1cm)	5.0	A	0	360	49.4	64.9	65.9	72.1	72.2	77.6	70.4	72.1	69.3	81.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2130	onbekend		vrij(>1cm)	9.5	A	0	360	49.4	64.9	65.9	72.1	72.2	77.6	70.4	72.1	69.3	81.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2131	onbekend		vrij(>1cm)	9.5	A	0	360	49.4	64.9	65.9	72.1	72.2	77.6	70.4	72.1	69.3	81.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2132	onbekend		vrij(>0.5m	2.2	A	0	360	60.6	65.9	78.0	83.0	88.3	89.7	85.5	84.0	77.1	94.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2133	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	0	360	56.9	66.3	72.3	77.8	81.3	89.0	84.4	77.9	72.1	91.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2134	onbekend		vrij(>0.5m	1.1	A	0	360	67.2	72.8	83.5	85.5	89.7	90.5	87.7	82.5	75.8	95.4		3.00	3.00	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2135	onbekend		vrij(>0.5m	1.2	A	0	360	53.0	65.7	73.9	82.2	94.5	98.6	103.3	105.5	103.6	109.5		13.80	16.00	19.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2136	onbekend		vrij(>0.5m	1.1	A	0	360	59.3	67.2	79.8	85.0	89.7	97.1	94.5	87.8	80.6	100.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2137	onbekend		vrij(>0.5m	1.6	A	0	360	31.6	47.7	61.0	67.4	71.3	72.0	71.1	73.1	73.6	79.7		1.00	1.00	1.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2138	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	72.6	84.5	96.0	101.9	102.0	101.0	101.6	93.3	85.6	108.1		4.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2139	onbekend		vrij(>0.5m	1.1	A	0	360	90.1	92.8	95.6	100.0	103.6	106.8	104.4	98.7	99.6	111.2		2.20	5.20	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2140	onbekend		vrij(>0.5m	1.1	A	0	360	90.1	92.8	95.6	100.0	103.6	106.8	104.4	98.7	99.6	111.2		7.80	10.00	15.10	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2141	onbekend		vrij(>0.5m	2.8	A	0	360	31.6	47.7	61.0	67.4	71.3	72.0	71.1	73.1	73.6	79.7		2.20	5.20	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	-->	hoek	bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
2142	onbekend		vrij(>0.5m	1.6	A	0	360	31.6	47.7	61.0	67.4	71.3	72.0	71.1	73.1	73.6	79.7		1.00	1.00	1.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2143	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	54.4	77.1	79.0	81.8	81.4	82.9	83.2	83.6	80.5	90.7		1.00	8.20	13.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2144	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	85.0	87.0	86.8	90.3	95.3	95.3	91.4	86.8	100.4		11.20	11.20	11.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2145	onbekend		vrij(>0.5m	1.1	A	0	360	65.5	78.3	89.4	95.1	98.0	102.4	100.1	91.1	81.7	106.0		11.50	12.70	17.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2146	onbekend		vrij(>0.5m	1.6	A	0	360	56.7	64.4	85.4	98.1	99.6	97.7	95.2	91.0	84.2	104.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2147	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	72	240	57.3	63.4	75.6	90.5	94.0	102.1	103.0	91.0	82.5	106.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2148	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	72	200	56.1	71.3	85.0	91.6	99.3	92.6	88.8	80.4	73.3	101.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2149	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	52.6	60.0	77.3	83.7	84.8	87.9	85.8	82.0	74.6	92.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2150	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	66.0	73.3	74.6	77.9	88.2	94.4	97.8	98.5	95.4	103.0		7.80	11.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2151	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	0	360	66.0	73.3	74.6	77.9	88.2	94.4	97.8	98.5	95.4	103.0		7.80	11.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2152	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	0	360	60.0	74.1	87.0	95.2	94.6	94.8	90.6	82.6	70.8	100.4		1.80	3.00	2.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2153	onbekend		vrij(>1cm)	1.0	A	0	360	69.0	82.9	101.1	101.9	109.3	108.3	102.8	85.2	72.9	113.0		11.80	16.00	12.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2154	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	50.0	62.8	72.8	78.8	83.8	87.8	85.8	82.8	76.8	91.9		1.80	--	2.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2155	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	50.0	62.8	72.8	78.8	83.8	87.8	85.8	82.8	76.8	91.9		1.80	--	2.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2156	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	50.0	62.8	72.8	78.8	83.8	87.8	85.8	82.8	76.8	91.9		1.80	--	2.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2157	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	50.0	62.8	72.8	78.8	83.8	87.8	85.8	82.8	76.8	91.9		1.80	--	2.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2158	onbekend		vrij(>1cm)	5.0	A	0	360	71.6	88.0	91.0	91.9	93.8	89.7	83.3	77.9	71.3	98.5		1.80	--	2.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2159	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	70.6	84.0	92.2	98.9	101.6	101.9	97.9	90.1	79.9	106.7		1.80	--	2.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2160	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	71.6	86.3	92.7	98.5	99.7	100.1	96.5	89.3	79.1	105.4		1.80	--	2.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2161	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	60.0	70.0	80.0	86.0	91.0	96.0	93.0	90.0	84.0	99.5		1.80	--	2.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2162	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	60.0	70.0	80.0	86.0	91.0	96.0	93.0	90.0	84.0	99.5		1.80	--	2.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2163	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	74.6	87.9	98.2	107.4	102.0	103.3	100.6	94.4	85.2	110.6		10.80	--	11.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2164	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	68.6	82.7	92.9	98.7	98.9	100.5	95.6	89.5	80.6	105.2		6.00	--	6.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2165	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0	360	59.1	72.3	83.5	92.5	96.4	102.0	102.3	89.8	81.2	106.1		1.80	--	2.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2166	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0	360	69.6	93.0	97.3	102.0	104.8	106.4	103.8	95.8	86.9	111.0		1.80	--	2.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2167	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0	360	68.2	82.3	86.6	90.5	99.5	100.5	98.3	92.1	83.3	104.8		1.80	--	2.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2168	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	92.0	103.0	114.0	119.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	129.9		22.90	22.90	22.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2169	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	92.0	103.0	114.0	119.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	129.9		22.90	22.90	22.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2170	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	92.0	103.0	114.0	119.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	129.9		22.90	22.90	22.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2171	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	92.0	103.0	114.0	119.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	129.9		22.90	22.90	22.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2172	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	92.0	103.0	114.0	119.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	129.9		22.90	22.90	22.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2173	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	92.0	103.0	114.0	119.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	129.9		22.90	22.90	22.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2174	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	92.0	103.0	114.0	119.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	129.9		22.90	22.90	22.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2175	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	92.0	103.0	114.0	119.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	129.9		22.90	22.90	22.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2176	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	92.0	103.0	114.0	119.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	129.9		22.90	22.90	22.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2177	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	92.0	103.0	114.0	119.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	129.9		22.90	22.90	22.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2178	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	92.0	103.0	114.0	119.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	129.9		22.90	22.90	22.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2179	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	92.0	103.0	114.0	119.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	129.9		22.90	22.90	22.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2180	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	92.0	103.0	114.0	119.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	129.9		22.90	22.90	22.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2181	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	92.0	103.0	114.0	119.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	129.9		22.90	22.90	22.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2182	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	92.0	103.0	114.0	119.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	129.9		22.90	22.90	22.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2183	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	92.0	103.0	114.0	119.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	129.9		22.90	22.90	22.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

							bronvermogen										bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
2184	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	92.0	103.0	114.0	119.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	129.9		22.90	22.90	22.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2185	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	92.0	103.0	114.0	119.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	129.9		22.90	22.90	22.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2186	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	92.0	103.0	114.0	119.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	129.9		22.90	22.90	22.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2187	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	92.0	103.0	114.0	119.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	129.9		22.90	22.90	22.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2188	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	92.0	103.0	114.0	119.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	129.9		23.30	23.30	23.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2189	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	92.0	103.0	114.0	119.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	129.9		23.30	23.30	23.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2190	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	92.0	103.0	114.0	119.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	129.9		23.30	23.30	23.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2191	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		16.90	16.90	16.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2192	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		16.90	16.90	16.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2193	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		16.90	16.90	16.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2194	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		16.90	16.90	16.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2195	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		16.90	16.90	16.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2196	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		16.90	16.90	16.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2197	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		16.90	16.90	16.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2198	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		16.90	16.90	16.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2199	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		16.90	16.90	16.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2200	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		16.90	16.90	16.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2201	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		16.80	16.80	16.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2202	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		26.40	26.40	26.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2203	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		16.80	16.80	16.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2204	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	93.0	105.0	114.0	118.0	123.0	126.0	124.0	117.0	110.0	130.0		26.00	26.00	26.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2205	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	93.0	105.0	114.0	118.0	123.0	126.0	124.0	117.0	110.0	130.0		26.00	26.00	26.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2206	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	93.0	105.0	114.0	118.0	123.0	126.0	124.0	117.0	110.0	130.0		26.00	26.00	26.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2207	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	93.0	105.0	114.0	118.0	123.0	126.0	124.0	117.0	110.0	130.0		26.00	26.00	26.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2208	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	93.0	105.0	114.0	118.0	123.0	126.0	124.0	117.0	110.0	130.0		28.60	28.60	28.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2209	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	93.0	105.0	114.0	118.0	123.0	126.0	124.0	117.0	110.0	130.0		26.60	26.60	26.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2210	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	93.0	105.0	114.0	118.0	123.0	126.0	124.0	117.0	110.0	130.0		26.60	26.60	26.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2211	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	93.0	105.0	114.0	118.0	123.0	126.0	124.0	117.0	110.0	130.0		26.60	26.60	26.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2212	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	93.0	105.0	114.0	118.0	123.0	126.0	124.0	117.0	110.0	130.0		26.20	26.20	26.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2213	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		18.90	18.90	18.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2214	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		18.90	18.90	18.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2215	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		21.90	21.90	21.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2216	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	97.0	106.0	114.0	121.0	122.0	125.0	124.0	119.0	116.0	130.0		23.60	23.60	23.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2217	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0 360	88.0	98.0	106.0	115.0	121.0	125.0	124.0	122.0	121.0	130.1		21.00	21.00	21.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2218	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0 360	92.0	103.0	114.0	119.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	129.9		12.00	12.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2219	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0 360	92.0	103.0	114.0	119.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	129.9		12.00	12.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2220	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	94.0	104.0	113.0	119.0	123.0	125.0	126.0	111.0	99.0	130.1		19.50	19.50	19.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2221	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	94.0	104.0	113.0	119.0	123.0	125.0	126.0	111.0	99.0	130.1		19.50	19.50	19.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2222	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	103.0	108.0	114.0	119.0	121.0	123.0	124.0	124.0	118.0	130.0		14.00	14.00	14.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2223	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	103.0	108.0	114.0	119.0	121.0	123.0	124.0	124.0	118.0	130.0		14.00	14.00	14.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2224	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		20.70	20.70	20.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2225	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		21.30	21.30	21.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

						bronvermogen										bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
2226	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		20.60	20.60	20.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2227	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		22.30	22.30	22.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2228	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		19.70	19.70	19.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2229	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	103.0	114.0	119.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	129.9		20.80	20.80	20.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2230	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	93.0	105.0	114.0	118.0	123.0	126.0	124.0	117.0	110.0	130.0		29.30	29.30	29.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2231	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		21.60	21.60	21.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2232	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		20.30	20.30	20.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2233	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	95.0	107.0	116.0	121.0	123.0	121.0	125.0	123.0	109.0	130.1		18.70	18.70	18.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2234	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0 360	92.0	103.0	114.0	119.0	124.0	126.0	122.0	117.0	108.0	129.9		16.90	16.90	16.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2235	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	75.0	87.0	100.0	110.0	118.0	124.0	125.0	126.0	120.0	130.6		17.00	17.00	27.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2236	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	75.0	87.0	100.0	110.0	118.0	124.0	125.0	126.0	120.0	130.6		17.70	17.70	27.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2237	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		16.70	16.70	16.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2238	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		22.60	22.60	22.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2239	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		32.30	32.30	32.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2240	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		38.30	38.30	38.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2241	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		32.30	32.30	32.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2242	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	94.0	107.0	114.0	118.0	123.0	125.0	124.0	122.0	111.0	130.1		30.30	30.30	30.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2243	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		27.20	26.60	22.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2244	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		27.20	26.60	22.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2245	onbekend		vrij(>0.5m	3.5	A	0 360	.0	86.8	85.9	92.4	89.8	90.0	90.2	85.0	101.9	103.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2246	onbekend		vrij(>0.5m	16.0	A	0 360	.0	.0	.0	.0	99.8	102.0	104.2	103.0	95.9	108.8		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2247	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	73 180	.0	72.8	77.9	85.4	86.8	81.0	82.2	77.0	66.9	91.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2248	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	253 180	.0	72.8	77.9	85.4	86.8	81.0	82.2	77.0	66.9	91.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2249	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	0 360	.0	82.8	82.2	85.2	88.2	87.2	83.4	82.2	76.1	93.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2250	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	0 360	.0	82.8	82.2	85.2	88.2	87.2	83.4	82.2	76.1	93.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2251	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	0 360	.0	82.8	82.2	85.2	88.2	87.2	83.4	82.2	76.1	93.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2252	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	0 360	.0	82.8	82.2	85.2	88.2	87.2	83.4	82.2	76.1	93.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2253	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	0 360	.0	82.8	82.2	85.2	88.2	87.2	83.4	82.2	76.1	93.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2254	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	0 360	.0	82.8	82.2	85.2	88.2	87.2	83.4	82.2	76.1	93.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2255	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	73 180	.0	68.8	71.9	74.4	87.8	89.0	86.2	87.0	81.9	94.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2256	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	73 180	.0	68.8	71.9	74.4	87.8	89.0	86.2	87.0	81.9	94.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2257	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	73 180	.0	68.8	71.9	74.4	87.8	89.0	86.2	87.0	81.9	94.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2258	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	73 180	.0	68.8	71.9	74.4	87.8	89.0	86.2	87.0	81.9	94.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2259	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	73 180	.0	68.8	71.9	74.4	87.8	89.0	86.2	87.0	81.9	94.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2260	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	73 180	.0	68.8	71.9	74.4	87.8	89.0	86.2	87.0	81.9	94.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2261	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	73 180	.0	68.8	71.9	74.4	87.8	89.0	86.2	87.0	81.9	94.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2262	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	73 180	.0	68.8	71.9	74.4	87.8	89.0	86.2	87.0	81.9	94.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2263	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	73 180	.0	68.8	71.9	74.4	87.8	89.0	86.2	87.0	81.9	94.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2264	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	73 180	.0	68.8	71.9	74.4	87.8	89.0	86.2	87.0	81.9	94.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2265	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	73 180	.0	68.8	71.9	74.4	87.8	89.0	86.2	87.0	81.9	94.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2266	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	73 180	.0	68.8	71.9	74.4	87.8	89.0	86.2	87.0	81.9	94.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2267	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	253 180	.0	68.8	71.9	74.4	87.8	89.0	86.2	87.0	81.9	94.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	bronvermogen h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
2268	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	253 180	.0	68.8	71.9	74.4	87.8	89.0	86.2	87.0	81.9	94.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2269	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	253 180	.0	68.8	71.9	74.4	87.8	89.0	86.2	87.0	81.9	94.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2270	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	253 180	.0	68.8	71.9	74.4	87.8	89.0	86.2	87.0	81.9	94.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2271	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	253 180	.0	68.8	71.9	74.4	87.8	89.0	86.2	87.0	81.9	94.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2272	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	253 180	.0	68.8	71.9	74.4	87.8	89.0	86.2	87.0	81.9	94.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2273	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	253 180	.0	68.8	71.9	74.4	87.8	89.0	86.2	87.0	81.9	94.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2274	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	253 180	.0	68.8	71.9	74.4	87.8	89.0	86.2	87.0	81.9	94.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2275	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	253 180	.0	.0	.0	78.0	88.4	92.6	93.8	89.6	83.5	97.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2276	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	73 180	.0	.0	.0	73.0	83.4	87.6	88.8	84.6	77.5	92.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2277	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	63.5	80.1	91.3	102.2	105.3	103.9	97.9	91.8	85.6	109.3		8.00	8.00	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2278	onbekend		vrij(>0.5m	14.0	A	0 360	63.5	80.1	91.3	102.2	105.3	103.9	97.9	91.8	85.6	109.3		8.00	8.00	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2279	onbekend		vrij(>0.5m	18.0	A	0 360	63.5	80.1	91.3	102.2	105.3	103.9	97.9	91.8	85.6	109.3		8.00	8.00	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2280	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	.0	92.4	103.0	118.0	115.5	114.0	114.3	117.6	105.0	123.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2281	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	18 180	75.2	79.2	86.1	88.5	91.8	89.2	85.7	86.2	81.6	96.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2282	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	65.5	71.1	75.7	78.6	92.8	85.5	81.2	73.2	75.0	94.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2283	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	51.7	90.7	71.4	77.5	78.5	78.0	83.1	84.6	80.5	93.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2284	onbekend		vrij(>0.5m	7.5	A	0 360	67.8	73.5	79.5	85.8	91.6	97.6	103.4	109.5	109.5	113.2		2.30	2.30	2.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2285	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	67.8	73.5	79.5	85.8	91.6	97.6	103.4	109.5	109.5	113.2		3.20	3.20	3.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2286	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0 360	59.4	70.7	80.0	83.0	88.0	82.0	78.2	72.7	62.9	90.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2287	onbekend		vrij(>0.5m	7.5	A	0 360	61.4	75.4	79.5	83.2	87.6	83.1	81.8	70.7	53.5	91.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2288	onbekend		vrij(>0.5m	7.5	A	0 360	57.9	71.2	73.4	79.4	84.0	80.6	76.3	68.6	58.1	87.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2289	onbekend		vrij(>0.5m	17.0	A	0 360	72.8	83.1	81.9	82.1	90.3	86.8	82.7	74.3	68.8	93.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2290	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	66.1	79.4	85.5	91.7	95.1	95.6	91.0	84.3	86.4	100.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2291	onbekend		vrij(>0.5m	29.0	A	0 360	80.0	94.8	88.5	95.3	99.6	99.4	99.1	93.1	84.8	105.5		1.00	1.00	1.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2292	onbekend		vrij(>0.5m	15.0	A	0 360	65.3	77.6	83.9	90.7	91.3	90.9	86.7	82.2	76.2	96.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2293	onbekend		vrij(>0.5m	17.0	A	0 360	66.1	79.4	87.0	91.4	91.2	88.3	93.7	77.0	68.8	98.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2294	onbekend		vrij(>0.5m	17.0	A	0 360	66.1	79.4	87.0	91.4	91.2	88.3	93.7	77.0	68.8	98.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2295	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	73.6	84.6	89.1	91.1	92.0	97.0	93.1	88.4	77.9	100.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2296	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	73.6	84.6	89.1	91.1	92.0	97.0	93.1	88.4	77.9	100.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2297	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	88.0	99.2	109.1	112.6	113.6	115.1	115.2	113.3	110.1	121.7		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2298	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	80.5	74.3	80.1	79.8	79.9	84.2	78.4	80.3	76.2	89.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2299	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	83.5	77.3	83.1	82.8	82.9	87.2	81.4	83.3	79.2	92.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2300	onbekend		vrij(>0.5m	6.5	A	0 360	65.1	78.7	85.0	89.4	92.0	93.9	99.7	107.6	110.7	112.8		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2301	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	75.7	84.0	98.8	104.0	109.4	108.3	102.8	98.4	95.1	113.4		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2302	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	66.1	78.5	98.0	101.7	106.7	107.0	108.6	109.9	110.5	116.0		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2303	onbekend		vrij(>0.5m	10.5	A	0 180	48.0	57.0	72.0	75.0	83.0	71.0	71.0	71.0	70.0	84.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2304	onbekend		vrij(>0.5m	10.5	A	180 180	54.0	63.0	78.0	81.0	89.0	77.0	77.0	77.0	76.0	90.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2305	onbekend		vrij(>0.5m	8.5	A	0 360	63.2	72.3	80.2	89.4	95.9	89.1	81.3	77.3	67.9	97.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2306	onbekend		vrij(>0.5m	8.5	A	0 360	71.8	77.5	84.1	79.7	79.5	77.4	72.0	67.5	61.2	87.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2307	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	60.2	65.6	74.4	83.2	92.6	105.0	105.7	105.2	95.4	110.3		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2308	onbekend		vrij(>0.5m	15.0	A	287 180	54.1	67.3	76.0	84.0	85.0	85.0	81.2	85.3	84.8	92.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2309	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	75.3	79.9	79.4	82.0	89.5	88.1	85.0	84.3	80.6	94.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	bronvermogen h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
2310	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	107	180	58.4	65.4	64.3	73.4	83.9	93.2	88.3	79.9	69.1	95.0	0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2311	onbekend		wand	12.0	A	62	90	53.9	84.9	87.9	101.9	106.9	92.9	87.9	80.0	71.1	108.3	0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2312	onbekend		wand	12.0	A	287	180	50.4	81.4	84.4	98.4	103.4	89.4	84.4	76.5	67.6	104.8	0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2313	onbekend		wand	12.0	A	152	90	55.9	86.9	89.9	103.9	108.9	94.9	89.9	82.0	73.1	110.3	0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2314	onbekend		vrij(>0.5m	15.0	A	107	180	52.1	65.3	74.0	82.0	83.0	83.0	79.2	73.3	82.8	89.5	0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2315	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	287	180	56.4	63.4	62.3	71.4	81.9	91.2	86.3	77.9	67.1	93.0	0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2316	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	49.0	61.4	72.5	59.1	53.0	53.7	52.8	44.7	32.7	73.2	0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2317	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	58.9	72.8	80.7	84.9	93.4	92.4	87.2	84.7	76.5	97.2	0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2318	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	54.0	66.0	73.3	82.8	87.0	89.6	88.2	82.5	74.0	94.0	0.50	0.60	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2319	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	58.4	72.4	77.7	87.2	91.4	94.0	92.6	86.9	78.4	98.4	0.50	0.60	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2320	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	58.4	72.4	77.7	87.2	91.4	94.0	92.6	86.9	78.4	98.4	0.50	0.60	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2321	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	58.4	72.4	77.7	87.2	91.4	94.0	92.6	86.9	78.4	98.4	0.50	0.60	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2322	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	58.4	72.4	77.7	87.2	91.4	94.0	92.6	86.9	78.4	98.4	0.50	0.60	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2323	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	55.8	65.8	78.8	78.8	95.8	87.8	88.8	79.8	67.8	97.3	0.50	0.60	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2324	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	55.8	65.8	78.8	78.8	95.8	87.8	88.8	79.8	67.8	97.3	0.50	0.60	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2325	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	68.0	88.7	101.6	104.6	107.3	107.5	104.7	101.1	92.5	113.0	0.30	0.60	3.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2326	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	68.0	88.7	101.6	104.6	107.3	107.5	104.7	101.1	92.5	113.0	0.30	0.60	3.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2327	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	68.0	88.7	101.6	104.6	107.3	107.5	104.7	101.1	92.5	113.0	0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2328	onbekend		vrij(>0.5m	14.0	A	0	360	60.1	79.1	87.1	91.1	88.1	97.1	93.1	84.1	73.1	100.0	0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2329	onbekend		vrij(>0.5m	14.0	A	0	360	60.4	79.4	87.4	90.4	88.4	97.4	92.4	84.4	73.4	100.0	0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2330	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	51.2	76.5	83.5	84.3	88.5	89.5	89.5	79.5	71.5	95.0	0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2331	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	51.2	76.5	83.5	84.3	88.5	89.5	89.5	79.5	71.5	95.0	0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2332	onbekend		vrij(>0.5m	25.0	A	0	360	68.8	78.8	87.4	93.7	97.6	94.7	88.8	83.2	77.9	101.0	0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2333	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	60.4	73.6	88.2	90.7	94.9	97.4	95.7	91.9	84.1	102.0	0.30	0.60	3.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2334	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	60.4	73.6	88.2	90.7	94.9	97.4	95.7	91.9	84.1	102.0	0.30	0.60	3.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2335	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	60.4	73.6	88.2	90.7	94.9	97.4	95.7	91.9	84.1	102.0	0.30	0.60	3.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2336	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	60.4	73.6	88.2	90.7	94.9	97.4	95.7	91.9	84.1	102.0	0.30	0.60	3.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2337	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	60.4	73.6	88.2	90.7	94.9	97.4	95.7	91.9	84.1	102.0	0.30	0.60	3.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2338	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	60.4	73.6	88.2	90.7	94.9	97.4	95.7	91.9	84.1	102.0	0.30	0.60	3.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2339	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	60.4	73.6	88.2	90.7	94.9	97.4	95.7	91.9	84.1	102.0	0.30	0.60	3.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2340	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	60.4	73.6	88.2	90.7	94.9	97.4	95.7	91.9	84.1	102.0	0.30	0.60	3.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2341	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	54.9	68.1	82.7	85.2	89.4	91.9	90.2	86.4	78.6	96.5	0.50	0.60	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2342	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	54.9	68.1	82.7	85.2	89.4	91.9	90.2	86.4	78.6	96.5	0.50	0.60	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2343	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	54.9	68.1	82.7	85.2	89.4	91.9	90.2	86.4	78.6	96.5	0.50	0.60	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2344	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	54.9	68.1	82.7	85.2	89.4	91.9	90.2	86.4	78.6	96.5	0.50	0.60	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2345	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	54.9	68.1	82.7	85.2	89.4	91.9	90.2	86.4	78.6	96.5	0.50	0.60	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2346	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	54.9	68.1	82.7	85.2	89.4	91.9	90.2	86.4	78.6	96.5	0.50	0.60	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2347	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	54.9	68.1	82.7	85.2	89.4	91.9	90.2	86.4	78.6	96.5	0.50	0.60	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2348	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	54.9	68.1	82.7	85.2	89.4	91.9	90.2	86.4	78.6	96.5	0.50	0.60	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2349	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	54.9	68.1	82.7	85.2	89.4	91.9	90.2	86.4	78.6	96.5	0.50	0.60	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2350	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	54.9	68.1	82.7	85.2	89.4	91.9	90.2	86.4	78.6	96.5	0.50	0.60	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2351	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	54.9	68.1	82.7	85.2	89.4	91.9	90.2	86.4	78.6	96.5	0.50	0.60	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

						bronvermogen										bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
2352	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	54.9	68.1	82.7	85.2	89.4	91.9	90.2	86.4	78.6	96.5		0.50	0.60	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2353	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	54.9	68.1	82.7	85.2	89.4	91.9	90.2	86.4	78.6	96.5		0.50	0.60	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2354	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	54.9	68.1	82.7	85.2	89.4	91.9	90.2	86.4	78.6	96.5		0.50	0.60	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2355	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	50.4	63.6	78.2	80.7	84.9	87.4	85.7	81.9	74.1	92.0		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2356	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	50.4	63.6	78.2	80.7	84.9	87.4	85.7	81.9	74.1	92.0		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2357	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	50.4	63.6	78.2	80.7	84.9	87.4	85.7	81.9	74.1	92.0		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2358	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	50.4	63.6	78.2	80.7	84.9	87.4	85.7	81.9	74.1	92.0		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2359	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	50.4	63.6	78.2	80.7	84.9	87.4	85.7	81.9	74.1	92.0		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2360	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	50.4	63.6	78.2	80.7	84.9	87.4	85.7	81.9	74.1	92.0		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2361	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	50.4	63.6	78.2	80.7	84.9	87.4	85.7	81.9	74.1	92.0		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2362	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	50.4	63.6	78.2	80.7	84.9	87.4	85.7	81.9	74.1	92.0		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2363	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	50.4	63.6	78.2	80.7	84.9	87.4	85.7	81.9	74.1	92.0		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2364	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	50.4	63.6	78.2	80.7	84.9	87.4	85.7	81.9	74.1	92.0		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2365	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	50.4	63.6	78.2	80.7	84.9	87.4	85.7	81.9	74.1	92.0		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2366	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	50.4	63.6	78.2	80.7	84.9	87.4	85.7	81.9	74.1	92.0		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2367	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	50.4	63.6	78.2	80.7	84.9	87.4	85.7	81.9	74.1	92.0		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2368	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	50.4	63.6	78.2	80.7	84.9	87.4	85.7	81.9	74.1	92.0		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2369	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	50.4	63.6	78.2	80.7	84.9	87.4	85.7	81.9	74.1	92.0		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2370	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	50.4	63.6	78.2	80.7	84.9	87.4	85.7	81.9	74.1	92.0		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2371	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	50.4	63.6	78.2	80.7	84.9	87.4	85.7	81.9	74.1	92.0		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2372	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	50.4	63.6	78.2	80.7	84.9	87.4	85.7	81.9	74.1	92.0		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2373	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	50.4	63.6	78.2	80.7	84.9	87.4	85.7	81.9	74.1	92.0		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2374	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	50.4	63.6	78.2	80.7	84.9	87.4	85.7	81.9	74.1	92.0		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2375	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	68.8	79.1	87.8	91.9	96.5	100.2	97.5	90.5	83.6	103.8		7.50	12.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2376	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	68.8	79.1	87.8	91.9	96.5	100.2	97.5	90.5	83.6	103.8		7.50	12.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2377	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	68.8	79.1	87.8	91.9	96.5	100.2	97.5	90.5	83.6	103.8		7.50	12.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2378	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	68.8	79.1	87.8	91.9	96.5	100.2	97.5	90.5	83.6	103.8		7.50	12.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2379	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	68.8	79.1	87.8	91.9	96.5	100.2	97.5	90.5	83.6	103.8		7.50	12.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2380	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	68.8	79.1	87.8	91.9	96.5	100.2	97.5	90.5	83.6	103.8		7.50	12.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2381	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	68.8	79.1	87.8	91.9	96.5	100.2	97.5	90.5	83.6	103.8		7.50	12.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2382	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	68.8	79.1	87.8	91.9	96.5	100.2	97.5	90.5	83.6	103.8		7.50	12.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2383	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	68.8	79.1	87.8	91.9	96.5	100.2	97.5	90.5	83.6	103.8		7.50	12.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2384	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	68.8	79.1	87.8	91.9	96.5	100.2	97.5	90.5	83.6	103.8		7.50	12.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2385	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	68.8	79.1	87.8	91.9	96.5	100.2	97.5	90.5	83.6	103.8		7.50	12.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2386	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	68.8	79.1	87.8	91.9	96.5	100.2	97.5	90.5	83.6	103.8		10.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2387	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	68.8	79.1	87.8	91.9	96.5	100.2	97.5	90.5	83.6	103.8		10.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2388	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	68.8	79.1	87.8	91.9	96.5	100.2	97.5	90.5	83.6	103.8		10.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2389	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	68.8	79.1	87.8	91.9	96.5	100.2	97.5	90.5	83.6	103.8		10.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2390	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	60.6	74.6	79.9	89.4	93.6	96.2	94.8	89.1	80.6	100.6		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2391	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	60.6	74.6	79.9	89.4	93.6	96.2	94.8	89.1	80.6	100.6		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2392	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	57.9	71.1	85.7	88.2	92.4	94.9	93.2	89.4	81.6	99.5		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2393	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	57.9	71.1	85.7	88.2	92.4	94.9	93.2	89.4	81.6	99.5		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
2394	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	57.9	71.1	85.7	88.2	92.4	94.9	93.2	89.4	81.6	99.5		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2395	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	57.9	71.1	85.7	88.2	92.4	94.9	93.2	89.4	81.6	99.5		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2396	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	57.9	71.1	85.7	88.2	92.4	94.9	93.2	89.4	81.6	99.5		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2397	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	57.9	71.1	85.7	88.2	92.4	94.9	93.2	89.4	81.6	99.5		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2398	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	57.9	71.1	85.7	88.2	92.4	94.9	93.2	89.4	81.6	99.5		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2399	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	57.9	71.1	85.7	88.2	92.4	94.9	93.2	89.4	81.6	99.5		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2400	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	57.9	71.1	85.7	88.2	92.4	94.9	93.2	89.4	81.6	99.5		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2401	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	57.9	71.1	85.7	88.2	92.4	94.9	93.2	89.4	81.6	99.5		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2402	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	57.9	71.1	85.7	88.2	92.4	94.9	93.2	89.4	81.6	99.5		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2403	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	57.9	71.1	85.7	88.2	92.4	94.9	93.2	89.4	81.6	99.5		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2404	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	57.9	71.1	85.7	88.2	92.4	94.9	93.2	89.4	81.6	99.5		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2405	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	57.9	71.1	85.7	88.2	92.4	94.9	93.2	89.4	81.6	99.5		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2406	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	65.6	85.3	98.3	101.2	104.1	104.6	102.0	98.3	89.9	109.9		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2407	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	65.6	85.3	98.3	101.2	104.1	104.6	102.0	98.3	89.9	109.9		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2408	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	65.6	85.3	98.3	101.2	104.1	104.6	102.0	98.3	89.9	109.9		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2409	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	65.6	85.3	98.3	101.2	104.1	104.6	102.0	98.3	89.9	109.9		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2410	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	65.6	85.3	98.3	101.2	104.1	104.6	102.0	98.3	89.9	109.9		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2411	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	65.6	85.3	98.3	101.2	104.1	104.6	102.0	98.3	89.9	109.9		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2412	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	65.6	85.3	98.3	101.2	104.1	104.6	102.0	98.3	89.9	109.9		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2413	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	65.6	85.3	98.3	101.2	104.1	104.6	102.0	98.3	89.9	109.9		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2414	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	65.6	85.3	98.3	101.2	104.1	104.6	102.0	98.3	89.9	109.9		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2415	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	65.6	85.3	98.3	101.2	104.1	104.6	102.0	98.3	89.9	109.9		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2416	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	65.6	85.3	98.3	101.2	104.1	104.6	102.0	98.3	89.9	109.9		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2417	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	65.6	85.3	98.3	101.2	104.1	104.6	102.0	98.3	89.9	109.9		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2418	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	65.6	85.3	98.3	101.2	104.1	104.6	102.0	98.3	89.9	109.9		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2419	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	65.6	85.3	98.3	101.2	104.1	104.6	102.0	98.3	89.9	109.9		0.30	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2420	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	30	180	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		16.40	16.40	16.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2421	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		16.40	16.40	16.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2422	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	30	180	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		16.40	16.40	16.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2423	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		16.40	16.40	16.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2424	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	30	180	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		16.40	16.40	16.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2425	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		16.40	16.40	16.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2426	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	30	180	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		16.40	16.40	16.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2427	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		16.40	16.40	16.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2428	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	30	180	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		16.40	16.40	16.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2429	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		16.40	16.40	16.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2430	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		20.90	20.90	20.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2431	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	355	180	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		15.90	15.90	15.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2432	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	5	180	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		16.90	16.90	16.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2433	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	20	180	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		14.90	14.90	14.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2434	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	20	180	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		12.90	12.90	12.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2435	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		13.90	13.90	13.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

			bronvermogen														bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
2436	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		13.90	13.90	13.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2437	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		24.90	24.90	24.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2438	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		22.90	22.90	22.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2439	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		17.00	17.00	17.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2440	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		13.50	13.50	13.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2441	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		14.00	14.00	14.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2442	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		11.00	11.00	11.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2443	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		16.00	16.00	16.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2444	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		15.00	15.00	15.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2445	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		21.00	21.00	21.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2446	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		13.00	13.00	13.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2447	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	180 180	92.0	105.0	113.0	120.0	123.0	125.0	123.0	121.0	111.0	129.9		10.00	10.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
186	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.98	39.97	39.96	46.36	46.36	49.96	49.96
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.85	43.84	43.84	50.24	50.24	53.84	53.84
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.23	44.22	44.23	50.62	50.62	54.23	54.23
187	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	40.53	40.51	40.50	46.90	46.90	50.50	50.50
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.00	43.99	43.99	50.39	50.39	53.99	53.99
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.33	44.33	44.33	50.73	50.73	54.33	54.33
188	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.06	41.04	41.02	47.42	47.42	51.02	51.02
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.91	43.90	43.90	50.30	50.30	53.90	53.90
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.22	44.21	44.22	50.61	50.61	54.22	54.22
189	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.16	41.14	41.12	47.52	47.52	51.12	51.12
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.89	43.88	43.88	50.28	50.28	53.88	53.88
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.20	44.19	44.20	50.59	50.59	54.20	54.20
190	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.21	39.17	39.12	45.53	45.53	49.12	49.12
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.94	32.72	32.41	38.91	38.91	42.41	42.41
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.84	34.61	33.95	40.54	40.54	43.95	43.95
191	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	40.20	40.17	40.13	46.54	46.54	50.13	50.13
									IL	totaal (0)	1	4.5	41.00	40.95	40.90	47.31	47.31	50.90	50.90
									IL	totaal (0)	1	7.5	41.47	41.42	41.36	47.78	47.78	51.36	51.36
192	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.28	38.23	38.18	44.59	44.59	48.18	48.18
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.66	38.58	38.51	44.93	44.93	48.51	48.51
									IL	totaal (0)	1	7.5	39.06	38.98	38.88	45.31	45.31	48.88	48.88
193	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.75	34.65	34.52	40.96	40.96	44.52	44.52
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.93	37.86	37.75	44.18	44.18	47.75	47.75
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.56	38.48	38.41	44.83	44.83	48.41	48.41
194	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.00	33.89	33.75	40.19	40.19	43.75	43.75
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.87	37.80	37.70	44.13	44.13	47.70	47.70
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.47	38.40	38.33	44.75	44.75	48.33	48.33
195	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	43.60	43.59	43.56	49.96	49.96	53.56	53.56
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.07	44.05	44.03	50.43	50.43	54.03	54.03
196	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.64	29.40	29.40	35.82	35.82	39.40	39.40
									IL	totaal (0)	1	4.5	24.73	24.22	24.10	30.59	30.59	34.10	34.10
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.11	25.53	25.41	31.91	31.91	35.41	35.41
197	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.53	29.25	29.23	35.66	35.66	39.23	39.23
									IL	totaal (0)	1	4.5	24.73	24.25	24.12	30.61	30.61	34.12	34.12
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.90	25.37	25.25	31.74	31.74	35.25	35.25
198	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.80	29.54	29.49	35.93	35.93	39.49	39.49
									IL	totaal (0)	1	4.5	24.63	24.15	24.03	30.51	30.51	34.03	34.03
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.73	25.22	25.10	31.59	31.59	35.10	35.10
199	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	26.98	26.52	26.44	32.91	32.91	36.44	36.44
									IL	totaal (0)	1	4.5	24.52	24.05	23.93	30.41	30.41	33.93	33.93
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.56	25.06	24.94	31.43	31.43	34.94	34.94
200	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	24.66	24.01	24.19	30.62	30.62	34.19	34.19
									IL	totaal (0)	1	4.5	24.30	23.83	23.70	30.18	30.18	33.70	33.70
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.37	24.88	24.76	31.24	31.24	34.76	34.76
201	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.08	27.80	27.86	34.27	34.27	37.86	37.86
									IL	totaal (0)	1	4.5	24.12	23.65	23.53	30.01	30.01	33.53	33.53
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.18	24.71	24.60	31.08	31.08	34.60	34.60
202	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.56	28.20	28.24	34.67	34.67	38.24	38.24
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.90	23.47	23.35	29.83	29.83	33.35	33.35

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	24.81	24.35	24.23	30.71	30.71	34.23	34.23
203	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.53	34.44	34.30	40.74	40.74	44.30	44.30
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.06	35.92	35.75	42.20	42.20	45.75	45.75
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.42	38.32	38.10	44.56	44.56	48.10	48.10
204	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.44	39.39	39.34	45.75	45.75	49.34	49.34
									IL	totaal (0)	1	4.5	42.22	42.16	42.10	48.52	48.52	52.10	52.10
									IL	totaal (0)	1	7.5	43.56	43.51	43.42	49.84	49.84	53.42	53.42
205	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.97	37.90	37.82	44.24	44.24	47.82	47.82
									IL	totaal (0)	1	4.5	41.94	41.88	41.82	48.24	48.24	51.82	51.82
									IL	totaal (0)	1	7.5	43.21	43.15	43.07	49.49	49.49	53.07	53.07
206	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.83	39.77	39.71	46.13	46.13	49.71	49.71
									IL	totaal (0)	1	4.5	41.79	41.73	41.67	48.09	48.09	51.67	51.67
									IL	totaal (0)	1	7.5	43.10	43.05	42.98	49.40	49.40	52.98	52.98
207	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.51	39.44	39.38	45.80	45.80	49.38	49.38
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.45	43.41	43.37	49.78	49.78	53.37	53.37
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.44	44.40	44.35	50.76	50.76	54.35	54.35
208	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	40.08	40.02	39.96	46.38	46.38	49.96	49.96
									IL	totaal (0)	1	4.5	42.53	42.47	42.43	48.84	48.84	52.43	52.43
									IL	totaal (0)	1	7.5	43.69	43.63	43.58	49.99	49.99	53.58	53.58
209	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	40.00	39.93	39.86	46.28	46.28	49.86	49.86
									IL	totaal (0)	1	4.5	42.82	42.76	42.73	49.14	49.14	52.73	52.73
									IL	totaal (0)	1	7.5	43.78	43.72	43.66	50.08	50.08	53.66	53.66
210	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.73	39.66	39.58	46.00	46.00	49.58	49.58
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.34	45.31	45.29	51.69	51.69	55.29	55.29
									IL	totaal (0)	1	7.5	45.29	45.25	45.21	51.62	51.62	55.21	55.21
211	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.53	41.51	41.48	47.88	47.88	51.48	51.48
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.78	43.77	43.78	50.17	50.17	53.78	53.78
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.11	44.10	44.11	50.50	50.50	54.11	54.11
212	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.94	37.93	37.92	44.32	44.32	47.92	47.92
									IL	totaal (0)	1	4.5	41.84	41.83	41.82	48.22	48.22	51.82	51.82
									IL	totaal (0)	1	7.5	41.53	41.51	41.51	47.91	47.91	51.51	51.51
213	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.59	38.57	38.55	44.95	44.95	48.55	48.55
									IL	totaal (0)	1	4.5	42.87	42.86	42.85	49.25	49.25	52.85	52.85
									IL	totaal (0)	1	7.5	43.29	43.28	43.28	49.68	49.68	53.28	53.28
214	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.16	39.14	39.11	45.51	45.51	49.11	49.11
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.59	43.57	43.56	49.96	49.96	53.56	53.56
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.27	44.26	44.25	50.65	50.65	54.25	54.25
215	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	40.93	40.92	40.90	47.30	47.30	50.90	50.90
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.23	44.22	44.21	50.61	50.61	54.21	54.21
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.88	44.87	44.86	51.26	51.26	54.86	54.86
216	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.80	39.77	39.74	46.15	46.15	49.74	49.74
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.91	43.90	43.89	50.29	50.29	53.89	53.89
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.67	44.65	44.64	51.04	51.04	54.64	54.64
217	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	40.29	40.26	40.23	46.64	46.64	50.23	50.23
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.14	43.11	43.09	49.49	49.49	53.09	53.09
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.03	44.00	43.97	50.38	50.38	53.97	53.97
218	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.88	39.86	39.83	46.23	46.23	49.83	49.83
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.16	43.14	43.14	49.54	49.54	53.14	53.14
									IL	totaal (0)	1	7.5	43.93	43.91	43.90	50.30	50.30	53.90	53.90
219	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.96	37.90	37.86	44.27	44.27	47.86	47.86
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.62	38.55	38.49	44.91	44.91	48.49	48.49
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.70	40.64	40.55	46.97	46.97	50.55	50.55

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
220	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.55	36.50	36.43	42.85	42.85	46.43	46.43
									IL	totaal (0)	1	4.5	39.10	39.06	38.98	45.40	45.40	48.98	48.98
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.39	40.35	40.15	46.60	46.60	50.15	50.15
221	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.51	36.47	36.36	42.79	42.79	46.36	46.36
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.50	38.47	38.39	44.81	44.81	48.39	48.39
									IL	totaal (0)	1	7.5	39.30	39.27	39.19	45.61	45.61	49.19	49.19
222	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.12	36.09	36.00	42.42	42.42	46.00	46.00
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.40	38.36	38.29	44.71	44.71	48.29	48.29
									IL	totaal (0)	1	7.5	39.13	39.09	39.02	45.44	45.44	49.02	49.02
223	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.04	36.00	35.93	42.35	42.35	45.93	45.93
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.29	38.24	38.19	44.60	44.60	48.19	48.19
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.85	38.79	38.73	45.15	45.15	48.73	48.73
224	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.03	35.99	35.92	42.34	42.34	45.92	45.92
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.14	38.09	38.05	44.46	44.46	48.05	48.05
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.66	38.61	38.57	44.98	44.98	48.57	48.57
225	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.78	35.74	35.66	42.08	42.08	45.66	45.66
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.64	37.61	37.54	43.96	43.96	47.54	47.54
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.05	38.01	37.97	44.38	44.38	47.97	47.97
226	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.72	35.67	35.60	42.02	42.02	45.60	45.60
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.79	37.75	37.71	44.12	44.12	47.71	47.71
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.34	38.30	38.26	44.67	44.67	48.26	48.26
227	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	41.61	41.59	41.57	47.97	47.97	51.57	51.57
									IL	totaal (0)	1	7.5	42.52	42.50	42.48	48.88	48.88	52.48	52.48
228	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.67	36.62	36.55	42.97	42.97	46.55	46.55
									IL	totaal (0)	1	4.5	40.11	40.08	40.08	46.48	46.48	50.08	50.08
									IL	totaal (0)	1	7.5	39.67	39.63	39.63	46.03	46.03	49.63	49.63
229	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.40	36.36	36.33	42.74	42.74	46.33	46.33
									IL	totaal (0)	1	4.5	40.01	39.98	39.96	46.36	46.36	49.96	49.96
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.11	40.07	40.05	46.45	46.45	50.05	50.05
230	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.91	36.88	36.85	43.26	43.26	46.85	46.85
									IL	totaal (0)	1	4.5	40.09	40.06	40.04	46.44	46.44	50.04	50.04
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.56	40.52	40.50	46.90	46.90	50.50	50.50
231	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.33	37.30	37.27	43.68	43.68	47.27	47.27
									IL	totaal (0)	1	4.5	40.13	40.11	40.09	46.49	46.49	50.09	50.09
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.96	40.93	40.90	47.31	47.31	50.90	50.90
232	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.04	38.02	37.99	44.39	44.39	47.99	47.99
									IL	totaal (0)	1	4.5	40.72	40.70	40.68	47.08	47.08	50.68	50.68
									IL	totaal (0)	1	7.5	41.61	41.59	41.55	47.96	47.96	51.55	51.55
233	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.15	38.13	38.10	44.50	44.50	48.10	48.10
									IL	totaal (0)	1	4.5	40.85	40.83	40.81	47.21	47.21	50.81	50.81
									IL	totaal (0)	1	7.5	42.71	42.69	42.66	49.06	49.06	52.66	52.66
234	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.99	37.96	37.92	44.33	44.33	47.92	47.92
									IL	totaal (0)	1	4.5	41.46	41.44	41.42	47.82	47.82	51.42	51.42
									IL	totaal (0)	1	7.5	42.33	42.30	42.27	48.68	48.68	52.27	52.27
235	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.76	36.74	36.67	43.08	43.08	46.67	46.67
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.82	38.80	38.75	45.16	45.16	48.75	48.75
									IL	totaal (0)	1	7.5	39.85	39.81	39.75	46.16	46.16	49.75	49.75
236	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.11	32.95	32.79	39.24	39.24	42.79	42.79
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.83	32.58	32.25	38.76	38.76	42.25	42.25
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.17	36.01	35.60	42.12	42.12	45.60	45.60
237	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.41	34.28	34.08	40.54	40.54	44.08	44.08
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.40	36.25	36.00	42.47	42.47	46.00	46.00

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.20	37.03	36.52	43.06	43.06	46.52	46.52
238	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.58	34.47	34.31	40.76	40.76	44.31	44.31
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.81	35.66	35.52	41.97	41.97	45.52	45.52
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.48	36.32	36.11	42.57	42.57	46.11	46.11
239	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.11	32.97	32.82	39.27	39.27	42.82	42.82
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.88	34.69	34.53	40.99	40.99	44.53	44.53
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.17	36.01	35.81	42.27	42.27	45.81	45.81
240	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.97	33.85	33.72	40.16	40.16	43.72	43.72
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.36	34.13	33.93	40.40	40.40	43.93	43.93
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.36	35.12	34.94	41.41	41.41	44.94	44.94
241	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.18	32.01	31.84	38.30	38.30	41.84	41.84
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.38	33.10	32.87	39.35	39.35	42.87	42.87
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.19	33.92	33.71	40.19	40.19	43.71	43.71
242	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.65	31.47	31.25	37.72	37.72	41.25	41.25
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.22	32.96	32.66	39.16	39.16	42.66	42.66
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.71	33.43	33.15	39.65	39.65	43.15	43.15
243	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.25	31.08	30.86	37.33	37.33	40.86	40.86
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.90	32.76	32.55	39.01	39.01	42.55	42.55
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.02	32.81	32.60	39.07	39.07	42.60	42.60
244	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.99	30.81	30.59	37.06	37.06	40.59	40.59
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.09	32.93	32.74	39.20	39.20	42.74	42.74
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.96	32.75	32.53	39.00	39.00	42.53	42.53
245	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	37.59	37.54	37.49	43.90	43.90	47.49	47.49
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.98	37.92	37.89	44.30	44.30	47.89	47.89
246	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.29	36.22	36.13	42.55	42.55	46.13	46.13
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.95	35.83	35.64	42.10	42.10	45.64	45.64
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.62	37.51	37.09	43.60	43.60	47.09	47.09
247	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.45	35.39	35.24	41.68	41.68	45.24	45.24
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.40	34.30	33.98	40.47	40.47	43.98	43.98
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.37	35.28	34.88	41.38	41.38	44.88	44.88
248	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.32	34.25	34.10	40.54	40.54	44.10	44.10
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.30	34.22	34.01	40.47	40.47	44.01	44.01
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.70	35.62	35.43	41.88	41.88	45.43	45.43
249	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.08	33.03	32.85	39.29	39.29	42.85	42.85
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.10	34.04	33.83	40.28	40.28	43.83	43.83
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.17	35.08	34.86	41.32	41.32	44.86	44.86
250	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.76	32.70	32.52	38.97	38.97	42.52	42.52
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.57	33.50	33.32	39.77	39.77	43.32	43.32
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.47	33.34	33.09	39.56	39.56	43.09	43.09
251	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.42	32.36	32.17	38.62	38.62	42.17	42.17
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.21	33.13	32.95	39.40	39.40	42.95	42.95
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.71	32.56	32.31	38.78	38.78	42.31	42.31
252	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.13	32.05	31.83	38.29	38.29	41.83	41.83
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.00	32.91	32.69	39.15	39.15	42.69	42.69
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.44	32.28	32.03	38.50	38.50	42.03	42.03
253	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.50	31.42	31.19	37.65	37.65	41.19	41.19
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.48	32.38	32.14	38.61	38.61	42.14	42.14
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.10	31.93	31.66	38.14	38.14	41.66	41.66
254	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.34	31.24	30.99	37.46	37.46	40.99	40.99
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.05	31.92	31.67	38.14	38.14	41.67	41.67
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.83	31.66	31.36	37.85	37.85	41.36	41.36
255	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.01	30.90	30.65	37.12	37.12	40.65	40.65

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.59	31.47	31.22	37.69	37.69	41.22	41.22
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.23	31.04	30.84	37.31	37.31	40.84	40.84
256	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	32.67	32.56	32.49	38.91	38.91	42.49	42.49
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.09	32.97	32.90	39.33	39.33	42.90	42.90
257	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.07	33.98	33.90	40.32	40.32	43.90	43.90
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.73	34.59	34.59	41.00	41.00	44.59	44.59
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.39	31.02	31.01	37.45	37.45	41.01	41.01
258	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.42	34.30	34.19	40.63	40.63	44.19	44.19
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.13	34.98	34.96	41.38	41.38	44.96	44.96
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.03	33.76	33.72	40.16	40.16	43.72	43.72
259	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.54	34.41	34.28	40.72	40.72	44.28	44.28
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.88	35.73	35.71	42.13	42.13	45.71	45.71
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.56	35.36	35.31	41.74	41.74	45.31	45.31
260	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.09	34.98	34.83	41.27	41.27	44.83	44.83
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.88	35.72	35.62	42.06	42.06	45.62	45.62
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.13	35.94	35.83	42.27	42.27	45.83	45.83
261	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.00	34.89	34.74	41.18	41.18	44.74	44.74
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.45	36.32	36.21	42.65	42.65	46.21	46.21
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.34	37.20	37.05	43.50	43.50	47.05	47.05
262	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.03	34.92	34.79	41.23	41.23	44.79	44.79
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.02	36.91	36.80	43.23	43.23	46.80	46.80
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.86	37.74	37.57	44.02	44.02	47.57	47.57
263	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.75	35.66	35.54	41.97	41.97	45.54	45.54
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.47	37.39	37.29	43.72	43.72	47.29	47.29
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.32	38.21	38.05	44.50	44.50	48.05	48.05
264	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.68	35.58	35.45	41.89	41.89	45.45	45.45
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.75	37.66	37.54	43.97	43.97	47.54	47.54
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.31	40.24	40.14	46.57	46.57	50.14	50.14
265	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.94	35.84	35.71	42.15	42.15	45.71	45.71
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.78	37.69	37.57	44.00	44.00	47.57	47.57
									IL	totaal (0)	1	7.5	39.48	39.40	39.28	45.71	45.71	49.28	49.28
266	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.22	36.17	36.04	42.47	42.47	46.04	46.04
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.40	37.33	37.19	43.63	43.63	47.19	47.19
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.15	38.08	37.94	44.38	44.38	47.94	47.94
267	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.05	34.93	34.81	41.25	41.25	44.81	44.81
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.61	35.47	35.30	41.75	41.75	45.30	45.30
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.13	38.00	37.80	44.26	44.26	47.80	47.80
268	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.04	34.92	34.72	41.18	41.18	44.72	44.72
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.92	36.79	36.54	43.01	43.01	46.54	46.54
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.67	37.52	36.95	43.51	43.51	46.95	46.95
269	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.34	34.22	33.97	40.44	40.44	43.97	43.97
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.86	35.72	35.43	41.91	41.91	45.43	45.43
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.20	37.09	36.86	43.32	43.32	46.86	46.86
270	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.08	33.97	33.79	40.24	40.24	43.79	43.79
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.52	35.37	35.12	41.59	41.59	45.12	45.12
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.24	37.13	36.90	43.36	43.36	46.90	46.90
271	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.71	33.59	33.40	39.86	39.86	43.40	43.40
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.30	35.16	34.90	41.37	41.37	44.90	44.90
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.45	36.31	36.04	42.52	42.52	46.04	46.04
272	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.03	32.93	32.74	39.19	39.19	42.74	42.74
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.89	34.78	34.55	41.01	41.01	44.55	44.55
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.36	35.21	35.03	41.49	41.49	45.03	45.03

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
273	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.05	32.93	32.76	39.21	39.21	42.76	42.76
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.14	35.02	34.80	41.26	41.26	44.80	44.80
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.61	33.41	33.16	39.64	39.64	43.16	43.16
274	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.69	32.56	32.39	38.84	38.84	42.39	42.39
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.62	34.50	34.29	40.75	40.75	44.29	44.29
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.25	33.02	32.76	39.25	39.25	42.76	42.76
275	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.36	32.23	32.03	38.49	38.49	42.03	42.03
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.27	34.14	33.91	40.38	40.38	43.91	43.91
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.98	32.74	32.45	38.94	38.94	42.45	42.45
276	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.42	32.29	32.09	38.55	38.55	42.09	42.09
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.07	33.90	33.69	40.16	40.16	43.69	43.69
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.83	32.60	32.32	38.81	38.81	42.32	42.32
277	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.50	32.36	32.15	38.61	38.61	42.15	42.15
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.37	34.23	34.01	40.47	40.47	44.01	44.01
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.86	32.65	32.38	38.87	38.87	42.38	42.38
278	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.93	31.77	31.53	38.00	38.00	41.53	41.53
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.36	33.20	32.98	39.45	39.45	42.98	42.98
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.56	32.35	32.14	38.61	38.61	42.14	42.14
279	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.61	31.41	31.16	37.64	37.64	41.16	41.16
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.89	32.67	32.49	38.95	38.95	42.49	42.49
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.32	32.05	31.83	38.31	38.31	41.83	41.83
280	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.83	31.78	31.61	38.05	38.05	41.61	41.61
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.61	30.56	30.44	36.87	36.87	40.44	40.44
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.96	30.91	30.80	37.23	37.23	40.80	40.80
281	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.64	31.61	31.55	37.96	37.96	41.55	41.55
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.62	29.59	29.58	35.98	35.98	39.58	39.58
									IL	totaal (0)	1	7.5	27.01	26.96	26.93	33.34	33.34	36.93	36.93
282	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.68	31.66	31.57	37.99	37.99	41.57	41.57
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.59	29.45	29.42	35.84	35.84	39.42	39.42
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.61	28.39	28.34	34.77	34.77	38.34	38.34
283	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.66	32.63	32.51	38.94	38.94	42.51	42.51
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.93	31.76	31.69	38.12	38.12	41.69	41.69
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.63	31.42	31.31	37.76	37.76	41.31	41.31
284	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.26	33.17	33.10	39.52	39.52	43.10	43.10
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.92	32.79	32.71	39.14	39.14	42.71	42.71
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.47	32.29	32.18	38.62	38.62	42.18	42.18
285	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.11	33.02	32.94	39.36	39.36	42.94	42.94
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.65	33.56	33.46	39.89	39.89	43.46	43.46
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.41	33.26	33.09	39.54	39.54	43.09	43.09
286	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.13	33.05	32.95	39.38	39.38	42.95	42.95
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.07	33.98	33.86	40.29	40.29	43.86	43.86
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.71	33.56	33.35	39.81	39.81	43.35	43.35
287	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.47	33.40	33.29	39.72	39.72	43.29	43.29
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.54	34.46	34.33	40.77	40.77	44.33	44.33
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.19	34.05	33.87	40.33	40.33	43.87	43.87
288	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.71	33.64	33.53	39.96	39.96	43.53	43.53
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.76	34.68	34.55	40.99	40.99	44.55	44.55
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.11	35.00	34.82	41.27	41.27	44.82	44.82
289	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.23	34.17	34.08	40.50	40.50	44.08	44.08
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.20	35.12	35.00	41.43	41.43	45.00	45.00
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.19	36.11	35.97	42.41	42.41	45.97	45.97
290	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.73	35.69	35.61	42.03	42.03	45.61	45.61

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.77	35.71	35.59	42.02	42.02	45.59	45.59
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.76	36.68	36.55	42.99	42.99	46.55	46.55
291	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.29	35.23	35.12	41.55	41.55	45.12	45.12
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.41	36.35	36.25	42.68	42.68	46.25	46.25
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.57	37.50	37.38	43.81	43.81	47.38	47.38
292	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.04	34.95	34.77	41.22	41.22	44.77	44.77
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.51	36.44	36.30	42.74	42.74	46.30	46.30
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.32	37.22	37.09	43.53	43.53	47.09	47.09
293	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.46	34.34	34.18	40.63	40.63	44.18	44.18
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.36	35.19	34.93	41.41	41.41	44.93	44.93
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.64	37.49	37.08	43.59	43.59	47.08	47.08
294	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.15	37.07	36.95	43.38	43.38	46.95	46.95
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.94	36.83	36.59	43.06	43.06	46.59	46.59
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.44	37.34	36.79	43.33	43.33	46.79	46.79
295	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.91	35.85	35.65	42.10	42.10	45.65	45.65
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.87	34.78	34.45	40.94	40.94	44.45	44.45
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.14	37.11	36.87	43.33	43.33	46.87	46.87
296	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.19	35.14	35.02	41.45	41.45	45.02	45.02
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.74	34.67	34.46	40.91	40.91	44.46	44.46
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.62	36.56	36.31	42.77	42.77	46.31	46.31
297	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.84	34.79	34.65	41.08	41.08	44.65	44.65
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.80	34.73	34.53	40.98	40.98	44.53	44.53
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.97	35.88	35.63	42.10	42.10	45.63	45.63
298	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.25	34.19	34.04	40.48	40.48	44.04	44.04
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.34	34.26	34.06	40.51	40.51	44.06	44.06
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.13	35.01	34.80	41.26	41.26	44.80	44.80
299	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.82	33.75	33.59	40.03	40.03	43.59	43.59
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.24	34.15	33.95	40.40	40.40	43.95	43.95
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.61	33.49	33.23	39.70	39.70	43.23	43.23
300	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.83	32.74	32.53	38.99	38.99	42.53	42.53
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.77	33.67	33.45	39.91	39.91	43.45	43.45
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.99	32.87	32.63	39.10	39.10	42.63	42.63
301	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.53	32.44	32.23	38.69	38.69	42.23	42.23
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.52	33.42	33.22	39.68	39.68	43.22	43.22
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.78	32.65	32.42	38.89	38.89	42.42	42.42
302	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.22	32.11	31.88	38.34	38.34	41.88	41.88
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.08	32.97	32.75	39.21	39.21	42.75	42.75
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.11	31.96	31.71	38.18	38.18	41.71	41.71
303	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.21	32.10	31.91	38.36	38.36	41.91	41.91
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.86	32.74	32.55	39.01	39.01	42.55	42.55
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.69	31.53	31.31	37.78	37.78	41.31	41.31
304	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.21	32.08	31.91	38.36	38.36	41.91	41.91
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.06	32.90	32.71	39.17	39.17	42.71	42.71
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.99	31.76	31.53	38.01	38.01	41.53	41.53
305	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.60	32.38	32.20	38.66	38.66	42.20	42.20
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.55	33.29	33.12	39.59	39.59	43.12	43.12
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.98	32.60	32.37	38.87	38.87	42.37	42.37
306	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.48	32.30	32.16	38.61	38.61	42.16	42.16
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.34	32.15	32.01	38.46	38.46	42.01	42.01
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.27	32.04	31.85	38.32	38.32	41.85	41.85
307	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	31.95	31.87	31.70	38.15	38.15	41.70	41.70
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.32	32.25	32.08	38.52	38.52	42.08	42.08

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
308	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.17	31.00	30.92	37.35	37.35	40.92	40.92
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.60	31.47	31.40	37.83	37.83	41.40	41.40
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.99	30.75	30.64	37.09	37.09	40.64	40.64
309	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.81	31.65	31.53	37.97	37.97	41.53	41.53
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.00	32.85	32.74	39.18	39.18	42.74	42.74
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.21	31.96	31.77	38.24	38.24	41.77	41.77
310	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.92	32.77	32.63	39.08	39.08	42.63	42.63
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.70	33.57	33.46	39.90	39.90	43.46	43.46
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.07	32.86	32.68	39.14	39.14	42.68	42.68
311	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.42	33.28	33.12	39.57	39.57	43.12	43.12
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.60	34.48	34.33	40.78	40.78	44.33	44.33
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.89	33.68	33.44	39.92	39.92	43.44	43.44
312	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.68	33.54	33.38	39.83	39.83	43.38	43.38
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.15	35.03	34.89	41.33	41.33	44.89	44.89
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.45	34.25	34.02	40.49	40.49	44.02	44.02
313	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.62	33.48	33.33	39.78	39.78	43.33	43.33
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.64	34.49	34.33	40.78	40.78	44.33	44.33
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.68	34.48	34.21	40.69	40.69	44.21	44.21
314	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.58	33.43	33.23	39.69	39.69	43.23	43.23
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.71	34.55	34.35	40.81	40.81	44.35	44.35
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.05	34.84	34.59	41.07	41.07	44.59	44.59
315	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.65	33.50	33.30	39.76	39.76	43.30	43.30
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.75	34.58	34.37	40.84	40.84	44.37	44.37
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.46	35.27	35.03	41.51	41.51	45.03	45.03
316	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.93	33.78	33.57	40.03	40.03	43.57	43.57
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.86	34.69	34.47	40.94	40.94	44.47	44.47
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.00	35.83	35.61	42.08	42.08	45.61	45.61
317	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.93	34.81	34.65	41.10	41.10	44.65	44.65
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.86	35.72	35.53	41.99	41.99	45.53	45.53
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.72	36.57	36.35	42.82	42.82	46.35	46.35
318	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.38	35.26	35.09	41.54	41.54	45.09	45.09
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.38	36.24	36.06	42.52	42.52	46.06	46.06
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.19	37.04	36.82	43.29	43.29	46.82	46.82
319	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.74	35.64	35.47	41.92	41.92	45.47	45.47
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.51	36.42	36.23	42.68	42.68	46.23	46.23
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.29	37.19	36.96	43.42	43.42	46.96	46.96
320	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.22	36.15	35.96	42.41	42.41	45.96	45.96
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.34	36.24	36.02	42.48	42.48	46.02	46.02
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.57	36.46	36.20	42.67	42.67	46.20	46.20
321	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.77	36.62	36.35	42.83	42.83	46.35	46.35
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.40	36.21	36.04	42.50	42.50	46.04	46.04
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.75	37.55	37.19	43.70	43.70	47.19	47.19
322	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.67	35.55	35.32	41.79	41.79	45.32	45.32
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.38	37.28	37.04	43.51	43.51	47.04	47.04
									IL	totaal (0)	1	7.5	39.15	39.06	38.81	45.28	45.28	48.81	48.81
323	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.55	35.43	35.26	41.71	41.71	45.26	45.26
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.20	37.09	36.88	43.34	43.34	46.88	46.88
									IL	totaal (0)	1	7.5	39.07	39.01	38.77	45.23	45.23	48.77	48.77
324	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.05	34.93	34.75	41.20	41.20	44.75	44.75
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.81	36.69	36.44	42.91	42.91	46.44	46.44
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.70	38.62	38.37	44.84	44.84	48.37	48.37
325	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.68	34.56	34.34	40.80	40.80	44.34	44.34

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.37	36.21	35.92	42.40	42.40	45.92	45.92
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.85	37.71	37.44	43.92	43.92	47.44	47.44
326	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.54	34.42	34.21	40.67	40.67	44.21	44.21
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.50	36.35	36.07	42.55	42.55	46.07	46.07
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.55	36.37	36.11	42.59	42.59	46.11	46.11
327	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.73	34.61	34.43	40.88	40.88	44.43	44.43
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.38	36.24	35.99	42.46	42.46	45.99	45.99
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.15	34.96	34.65	41.14	41.14	44.65	44.65
328	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.94	33.81	33.61	40.07	40.07	43.61	43.61
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.06	35.91	35.66	42.13	42.13	45.66	45.66
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.75	34.56	34.25	40.74	40.74	44.25	44.25
329	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.65	33.49	33.31	39.77	39.77	43.31	43.31
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.47	35.30	35.11	41.57	41.57	45.11	45.11
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.22	34.02	33.72	40.21	40.21	43.72	43.72
330	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.06	32.90	32.73	39.19	39.19	42.73	42.73
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.44	35.26	35.10	41.56	41.56	45.10	45.10
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.16	33.95	33.69	40.17	40.17	43.69	43.69
331	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.81	32.64	32.46	38.92	38.92	42.46	42.46
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.10	34.89	34.74	41.20	41.20	44.74	44.74
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.10	33.87	33.62	40.10	40.10	43.62	43.62
332	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.72	32.50	32.30	38.77	38.77	42.30	42.30
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.41	34.05	33.83	40.32	40.32	43.83	43.83
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.14	33.73	33.45	39.96	39.96	43.45	43.45
333	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	33.69	33.59	33.36	39.82	39.82	43.36	43.36
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.61	33.49	33.25	39.72	39.72	43.25	43.25
334	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.64	31.50	31.35	37.80	37.80	41.35	41.35
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.24	32.11	31.94	38.39	38.39	41.94	41.94
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.76	32.59	32.39	38.85	38.85	42.39	42.39
335	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.76	31.63	31.49	37.93	37.93	41.49	41.49
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.62	32.50	32.35	38.80	38.80	42.35	42.35
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.87	32.71	32.51	38.97	38.97	42.51	42.51
336	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.28	32.17	32.02	38.46	38.46	42.02	42.02
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.28	33.18	33.02	39.47	39.47	43.02	43.02
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.08	32.92	32.69	39.16	39.16	42.69	42.69
337	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.61	32.52	32.37	38.81	38.81	42.37	42.37
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.55	33.46	33.30	39.74	39.74	43.30	43.30
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.48	33.35	33.13	39.59	39.59	43.13	43.13
338	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.12	33.03	32.89	39.33	39.33	42.89	42.89
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.96	33.86	33.71	40.15	40.15	43.71	43.71
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.92	33.78	33.57	40.03	40.03	43.57	43.57
339	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.41	33.33	33.18	39.62	39.62	43.18	43.18
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.21	34.13	33.96	40.41	40.41	43.96	43.96
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.31	34.18	33.95	40.42	40.42	43.95	43.95
340	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.86	33.78	33.62	40.06	40.06	43.62	43.62
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.68	34.60	34.44	40.88	40.88	44.44	44.44
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.80	34.68	34.46	40.92	40.92	44.46	44.46
341	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.99	33.91	33.76	40.20	40.20	43.76	43.76
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.85	34.76	34.60	41.04	41.04	44.60	44.60
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.44	35.33	35.12	41.58	41.58	45.12	45.12
342	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.39	34.32	34.16	40.60	40.60	44.16	44.16
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.86	34.77	34.61	41.05	41.05	44.61	44.61
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.63	35.52	35.31	41.77	41.77	45.31	45.31

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
343	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.47	34.39	34.21	40.66	40.66	44.21	44.21
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.03	34.94	34.76	41.21	41.21	44.76	44.76
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.76	35.66	35.44	41.90	41.90	45.44	45.44
344	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.03	34.92	34.69	41.15	41.15	44.69	44.69
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.66	35.54	35.35	41.81	41.81	45.35	45.35
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.28	36.15	35.95	42.41	42.41	45.95	45.95
345	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.56	34.35	34.05	40.54	40.54	44.05	44.05
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.30	35.07	34.58	41.13	41.13	44.58	44.58
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.46	37.33	36.83	43.36	43.36	46.83	46.83
346	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.78	37.73	37.61	44.04	44.04	47.61	47.61
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.62	36.54	36.31	42.77	42.77	46.31	46.31
									IL	totaal (0)	1	7.5	39.00	38.95	38.73	45.18	45.18	48.73	48.73
347	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.06	37.00	36.87	43.30	43.30	46.87	46.87
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.57	35.49	35.28	41.74	41.74	45.28	45.28
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.30	37.22	36.97	43.44	43.44	46.97	46.97
348	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.78	35.72	35.62	42.05	42.05	45.62	45.62
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.04	34.96	34.79	41.24	41.24	44.79	44.79
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.88	36.79	36.59	43.04	43.04	46.59	46.59
349	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.32	35.26	35.17	41.59	41.59	45.17	45.17
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.98	34.90	34.75	41.19	41.19	44.75	44.75
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.37	36.28	36.11	42.56	42.56	46.11	46.11
350	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.89	34.83	34.73	41.16	41.16	44.73	44.73
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.80	34.71	34.56	41.00	41.00	44.56	44.56
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.48	35.39	35.19	41.64	41.64	45.19	45.19
351	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.35	34.29	34.18	40.61	40.61	44.18	44.18
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.34	34.23	34.09	40.53	40.53	44.09	44.09
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.28	34.14	33.89	40.36	40.36	43.89	43.89
352	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.89	33.82	33.68	40.12	40.12	43.68	43.68
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.01	33.91	33.74	40.19	40.19	43.74	43.74
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.98	33.85	33.56	40.04	40.04	43.56	43.56
353	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.64	32.54	32.38	38.83	38.83	42.38	42.38
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.82	33.71	33.55	40.00	40.00	43.55	43.55
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.56	33.41	33.14	39.62	39.62	43.14	43.14
354	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.09	31.98	31.81	38.26	38.26	41.81	41.81
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.23	33.10	32.94	39.39	39.39	42.94	42.94
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.38	33.22	33.00	39.47	39.47	43.00	43.00
355	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.23	32.11	31.93	38.38	38.38	41.93	41.93
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.99	33.84	33.68	40.13	40.13	43.68	43.68
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.13	33.95	33.73	40.20	40.20	43.73	43.73
356	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	34.54	34.43	34.21	40.67	40.67	44.21	44.21
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.25	34.16	33.96	40.41	40.41	43.96	43.96
357	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.48	33.28	33.11	39.57	39.57	43.11	43.11
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.77	34.62	34.42	40.88	40.88	44.42	44.42
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.13	33.91	33.66	40.14	40.14	43.66	43.66
358	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.85	33.69	33.51	39.97	39.97	43.51	43.51
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.11	34.97	34.78	41.24	41.24	44.78	44.78
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.66	34.46	34.24	40.71	40.71	44.24	44.24
359	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.62	34.47	34.28	40.74	40.74	44.28	44.28
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.26	35.11	34.91	41.37	41.37	44.91	44.91
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.02	34.84	34.62	41.09	41.09	44.62	44.62
360	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.40	34.26	34.06	40.52	40.52	44.06	44.06
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.44	35.30	35.08	41.54	41.54	45.08	45.08

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.51	35.33	35.09	41.56	41.56	45.09	45.09
361	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.93	34.79	34.57	41.03	41.03	44.57	44.57
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.68	35.53	35.31	41.78	41.78	45.31	45.31
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.29	36.12	35.90	42.37	42.37	45.90	45.90
362	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.74	34.60	34.38	40.84	40.84	44.38	44.38
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.85	35.70	35.47	41.94	41.94	45.47	45.47
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.56	36.40	36.14	42.62	42.62	46.14	46.14
363	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.28	35.14	34.92	41.38	41.38	44.92	44.92
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.05	35.88	35.63	42.11	42.11	45.63	45.63
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.82	36.65	36.39	42.87	42.87	46.39	46.39
364	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.31	35.17	34.96	41.42	41.42	44.96	44.96
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.34	36.18	35.95	42.42	42.42	45.95	45.95
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.11	36.95	36.65	43.14	43.14	46.65	46.65
365	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.27	36.13	35.93	42.39	42.39	45.93	45.93
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.82	36.68	36.46	42.92	42.92	46.46	46.46
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.56	37.41	37.13	43.61	43.61	47.13	47.13
366	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.45	36.36	36.16	42.61	42.61	46.16	46.16
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.88	36.77	36.56	43.02	43.02	46.56	46.56
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.34	37.23	36.98	43.45	43.45	46.98	46.98
367	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.18	37.08	37.02	43.44	43.44	47.02	47.02
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.87	34.74	34.60	41.04	41.04	44.60	44.60
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.56	37.54	37.35	43.79	43.79	47.35	47.35
368	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.21	37.05	36.77	43.25	43.25	46.77	46.77
									IL	totaal (0)	1	4.5	39.46	39.30	38.89	45.41	45.41	48.89	48.89
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.92	40.81	40.54	47.01	47.01	50.54	50.54
369	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.24	36.09	35.82	42.30	42.30	45.82	45.82
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.84	37.69	37.36	43.85	43.85	47.36	47.36
									IL	totaal (0)	1	7.5	39.59	39.48	39.13	45.62	45.62	49.13	49.13
370	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.71	35.62	35.47	41.91	41.91	45.47	45.47
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.10	37.02	36.81	43.27	43.27	46.81	46.81
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.88	38.77	38.47	44.95	44.95	48.47	48.47
371	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.07	34.96	34.83	41.27	41.27	44.83	44.83
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.40	36.29	36.11	42.56	42.56	46.11	46.11
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.13	38.00	37.79	44.25	44.25	47.79	47.79
372	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.10	33.97	33.81	40.26	40.26	43.81	43.81
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.83	35.68	35.47	41.93	41.93	45.47	45.47
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.52	37.40	37.18	43.64	43.64	47.18	47.18
373	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.79	33.69	33.52	39.97	39.97	43.52	43.52
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.92	35.78	35.53	42.00	42.00	45.53	45.53
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.82	36.67	36.41	42.89	42.89	46.41	46.41
374	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.79	33.69	33.51	39.96	39.96	43.51	43.51
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.05	35.92	35.68	42.15	42.15	45.68	45.68
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.35	36.17	35.74	42.26	42.26	45.74	45.74
375	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.55	34.44	34.30	40.74	40.74	44.30	44.30
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.48	38.37	38.23	44.67	44.67	48.23	48.23
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.48	38.35	38.19	44.64	44.64	48.19	48.19
376	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.93	33.73	33.53	40.00	40.00	43.53	43.53
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.85	37.64	37.46	43.92	43.92	47.46	47.46
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.79	37.56	37.36	43.83	43.83	47.36	47.36
377	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.73	33.55	33.35	39.81	39.81	43.35	43.35
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.70	36.43	36.23	42.71	42.71	46.23	46.23
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.54	36.26	36.04	42.52	42.52	46.04	46.04

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
378	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	34.85	34.74	34.51	40.97	40.97	44.51	44.51
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.67	34.56	34.37	40.82	40.82	44.37	44.37
379	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.37	33.22	33.03	39.49	39.49	43.03	43.03
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.38	33.23	33.01	39.48	39.48	43.01	43.01
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.11	32.93	32.71	39.18	39.18	42.71	42.71
380	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.09	32.97	32.77	39.23	39.23	42.77	42.77
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.38	33.26	33.05	39.51	39.51	43.05	43.05
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.52	33.37	33.15	39.62	39.62	43.15	43.15
381	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.40	34.31	34.15	40.59	40.59	44.15	44.15
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.98	33.88	33.69	40.14	40.14	43.69	43.69
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.22	34.08	33.86	40.32	40.32	43.86	43.86
382	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.74	34.66	34.52	40.96	40.96	44.52	44.52
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.13	34.03	33.84	40.29	40.29	43.84	43.84
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.53	34.39	34.14	40.61	40.61	44.14	44.14
383	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.04	34.97	34.83	41.27	41.27	44.83	44.83
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.59	34.49	34.31	40.76	40.76	44.31	44.31
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.93	34.80	34.54	41.01	41.01	44.54	44.54
384	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.30	35.24	35.10	41.54	41.54	45.10	45.10
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.70	34.61	34.42	40.87	40.87	44.42	44.42
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.30	35.19	34.94	41.41	41.41	44.94	44.94
385	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.58	35.52	35.38	41.82	41.82	45.38	45.38
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.99	34.90	34.71	41.16	41.16	44.71	44.71
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.68	35.57	35.34	41.80	41.80	45.34	45.34
386	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.90	35.84	35.71	42.14	42.14	45.71	45.71
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.17	35.08	34.90	41.35	41.35	44.90	44.90
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.84	35.73	35.51	41.97	41.97	45.51	45.51
387	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.24	36.18	36.03	42.47	42.47	46.03	46.03
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.55	35.46	35.27	41.72	41.72	45.27	45.27
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.08	35.96	35.74	42.20	42.20	45.74	45.74
388	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.99	36.93	36.75	43.20	43.20	46.75	46.75
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.07	35.99	35.80	42.25	42.25	45.80	45.80
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.01	35.93	35.71	42.17	42.17	45.71	45.71
389	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.32	36.21	35.99	42.45	42.45	45.99	45.99
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.65	37.52	37.14	43.64	43.64	47.14	47.14
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.64	38.54	38.33	44.79	44.79	48.33	48.33
390	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	40.08	40.02	39.88	46.32	46.32	49.88	49.88
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.97	38.92	38.58	45.06	45.06	48.58	48.58
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.42	40.40	40.04	46.53	46.53	50.04	50.04
391	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.39	39.35	39.20	45.64	45.64	49.20	49.20
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.89	38.87	38.57	45.04	45.04	48.57	48.57
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.49	40.46	40.12	46.60	46.60	50.12	50.12
392	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.71	38.66	38.54	44.97	44.97	48.54	48.54
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.15	38.07	37.80	44.27	44.27	47.80	47.80
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.09	40.02	39.72	46.20	46.20	49.72	49.72
393	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.15	38.11	37.97	44.40	44.40	47.97	47.97
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.98	39.02	38.76	45.21	45.21	48.76	48.76
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.62	40.63	40.40	46.85	46.85	50.40	50.40
394	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.28	38.22	38.05	44.49	44.49	48.05	48.05
									IL	totaal (0)	1	4.5	39.64	39.66	39.24	45.74	45.74	49.24	49.24
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.53	40.53	40.13	46.62	46.62	50.13	50.13
395	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.67	38.60	38.45	44.89	44.89	48.45	48.45
									IL	totaal (0)	1	4.5	40.43	40.37	40.04	46.52	46.52	50.04	50.04

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.77	40.71	40.35	46.84	46.84	50.35	50.35
396	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.31	38.18	38.04	44.48	44.48	48.04	48.04
									IL	totaal (0)	1	4.5	40.54	40.39	39.92	46.45	46.45	49.92	49.92
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.58	40.42	39.86	46.41	46.41	49.86	49.86
397	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	39.49	39.40	39.06	45.55	45.55	49.06	49.06
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.15	40.07	39.74	46.23	46.23	49.74	49.74
398	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.71	35.57	35.40	41.85	41.85	45.40	45.40
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.11	36.98	36.84	43.28	43.28	46.84	46.84
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.25	37.12	36.96	43.41	43.41	46.96	46.96
399	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.04	34.90	34.72	41.18	41.18	44.72	44.72
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.41	36.27	36.08	42.54	42.54	46.08	46.08
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.05	36.91	36.64	43.12	43.12	46.64	46.64
400	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.57	35.44	35.25	41.71	41.71	45.25	45.25
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.54	36.38	36.12	42.60	42.60	46.12	46.12
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.35	37.20	36.89	43.38	43.38	46.89	46.89
401	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.52	35.40	35.23	41.68	41.68	45.23	45.23
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.57	36.41	36.20	42.66	42.66	46.20	46.20
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.35	37.21	36.94	43.42	43.42	46.94	46.94
402	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.03	35.90	35.71	42.17	42.17	45.71	45.71
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.83	36.68	36.45	42.92	42.92	46.45	46.45
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.62	37.48	37.22	43.69	43.69	47.22	47.22
403	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.17	36.04	35.87	42.32	42.32	45.87	45.87
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.08	36.93	36.71	43.18	43.18	46.71	46.71
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.92	37.77	37.52	43.99	43.99	47.52	47.52
404	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.35	37.19	37.00	43.46	43.46	47.00	47.00
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.99	37.83	37.62	44.08	44.08	47.62	47.62
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.49	38.34	38.12	44.59	44.59	48.12	48.12
405	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.73	37.57	37.38	43.84	43.84	47.38	47.38
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.53	37.28	36.81	43.35	43.35	46.81	46.81
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.32	38.16	38.01	44.46	44.46	48.01	48.01
406	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	40.15	40.05	39.78	46.25	46.25	49.78	49.78
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.22	43.16	42.79	49.28	49.28	52.79	52.79
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.45	44.40	44.09	50.57	50.57	54.09	54.09
407	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.34	39.27	39.02	45.48	45.48	49.02	49.02
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.07	43.05	42.64	49.14	49.14	52.64	52.64
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.28	44.26	43.91	50.39	50.39	53.91	53.91
408	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.45	39.38	39.12	45.59	45.59	49.12	49.12
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.39	43.35	42.96	49.46	49.46	52.96	52.96
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.46	44.43	44.10	50.58	50.58	54.10	54.10
409	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.42	39.32	39.13	45.58	45.58	49.13	49.13
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.07	44.02	43.70	50.18	50.18	53.70	53.70
									IL	totaal (0)	1	7.5	45.06	45.02	44.73	51.20	51.20	54.73	54.73
410	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.85	37.73	37.48	43.95	43.95	47.48	47.48
									IL	totaal (0)	1	4.5	42.72	42.67	42.28	48.78	48.78	52.28	52.28
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.01	43.97	43.65	50.13	50.13	53.65	53.65
411	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	42.58	42.55	42.14	48.64	48.64	52.14	52.14
									IL	totaal (0)	1	7.5	43.64	43.62	43.27	49.75	49.75	53.27	53.27
412	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.94	36.83	36.55	43.03	43.03	46.55	46.55
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.78	37.66	37.25	43.76	43.76	47.25	47.25
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.04	37.95	37.55	44.05	44.05	47.55	47.55
413	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.65	36.56	36.25	42.73	42.73	46.25	46.25
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.11	37.04	36.51	43.04	43.04	46.51	46.51

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.63	37.59	37.10	43.62	43.62	47.10	47.10
414	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.26	37.24	37.04	43.49	43.49	47.04	47.04
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.28	37.31	37.02	43.48	43.48	47.02	47.02
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.83	37.85	37.57	44.03	44.03	47.57	47.57
415	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.01	37.98	37.83	44.26	44.26	47.83	47.83
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.69	37.67	37.46	43.91	43.91	47.46	47.46
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.10	38.10	37.88	44.33	44.33	47.88	47.88
416	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.61	38.50	38.35	44.79	44.79	48.35	48.35
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.05	37.91	37.71	44.17	44.17	47.71	47.71
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.01	37.91	37.68	44.14	44.14	47.68	47.68
417	0.0	13.5			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.21	38.11	38.01	44.44	44.44	48.01	48.01
									IL	totaal (0)	1	4.5	39.38	39.28	39.12	45.57	45.57	49.12	49.12
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.25	40.18	40.02	46.46	46.46	50.02	50.02
418	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.21	42.15	41.88	48.35	48.35	51.88	51.88
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.73	43.67	43.31	49.80	49.80	53.31	53.31
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.39	44.33	43.97	50.46	50.46	53.97	53.97
419	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.09	42.03	41.75	48.22	48.22	51.75	51.75
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.60	43.54	43.16	49.66	49.66	53.16	53.16
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.27	44.21	43.84	50.33	50.33	53.84	53.84
420	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	44.26	44.23	43.81	50.31	50.31	53.81	53.81
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.92	44.91	44.51	51.00	51.00	54.51	54.51
421	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.38	38.31	38.02	44.49	44.49	48.02	48.02
									IL	totaal (0)	1	4.5	40.08	40.02	39.71	46.19	46.19	49.71	49.71
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.75	40.73	40.46	46.92	46.92	50.46	50.46
422	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.08	38.99	38.71	45.18	45.18	48.71	48.71
									IL	totaal (0)	1	4.5	40.28	40.21	39.82	46.32	46.32	49.82	49.82
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.95	40.92	40.57	47.05	47.05	50.57	50.57
423	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.52	38.31	38.26	44.69	44.69	48.26	48.26
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.76	36.44	36.33	42.79	42.79	46.33	46.33
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.00	36.68	36.59	43.05	43.05	46.59	46.59
424	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.34	41.27	41.06	47.51	47.51	51.06	51.06
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.66	45.64	45.34	51.81	51.81	55.34	55.34
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.01	46.01	45.72	52.19	52.19	55.72	55.72
425	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.17	41.08	40.86	47.32	47.32	50.86	50.86
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.63	44.59	44.21	50.70	50.70	54.21	54.21
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.99	44.97	44.61	51.10	51.10	54.61	54.61
426	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	40.69	40.64	40.34	46.81	46.81	50.34	50.34
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.06	44.03	43.63	50.13	50.13	53.63	53.63
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.55	44.53	44.10	50.60	50.60	54.10	54.10
427	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	40.83	40.76	40.48	46.95	46.95	50.48	50.48
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.33	43.30	43.01	49.48	49.48	53.01	53.01
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.03	44.02	43.72	50.19	50.19	53.72	53.72
428	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	40.42	40.36	40.08	46.55	46.55	50.08	50.08
									IL	totaal (0)	1	4.5	42.82	42.78	42.47	48.95	48.95	52.47	52.47
									IL	totaal (0)	1	7.5	43.87	43.87	43.61	50.07	50.07	53.61	53.61
429	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	40.96	40.87	40.58	47.06	47.06	50.58	50.58
									IL	totaal (0)	1	4.5	42.55	42.48	42.17	48.65	48.65	52.17	52.17
									IL	totaal (0)	1	7.5	43.47	43.45	43.18	49.64	49.64	53.18	53.18
430	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.35	41.25	40.94	47.42	47.42	50.94	50.94
									IL	totaal (0)	1	4.5	42.89	42.81	42.44	48.94	48.94	52.44	52.44
									IL	totaal (0)	1	7.5	43.30	43.26	42.90	49.39	49.39	52.90	52.90
431	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.57	38.45	38.07	44.57	44.57	48.07	48.07

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	4.5	40.00	39.90	39.53	46.03	46.03	49.53	49.53
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.59	38.45	37.98	44.51	44.51	47.98	47.98
432	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.39	39.29	39.25	45.67	45.67	49.25	49.25
									IL	totaal (0)	1	4.5	42.28	42.22	42.18	48.59	48.59	52.18	52.18
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.03	33.61	33.34	39.85	39.85	43.34	43.34
433	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.12	39.00	38.97	45.39	45.39	48.97	48.97
									IL	totaal (0)	1	4.5	42.19	42.12	42.09	48.50	48.50	52.09	52.09
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.00	33.57	33.30	39.81	39.81	43.30	43.30
434	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.13	39.02	38.98	45.40	45.40	48.98	48.98
									IL	totaal (0)	1	4.5	42.13	42.06	42.02	48.43	48.43	52.02	52.02
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.01	33.59	33.32	39.83	39.83	43.32	43.32
435	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.95	38.84	38.80	45.22	45.22	48.80	48.80
									IL	totaal (0)	1	4.5	41.97	41.89	41.86	48.27	48.27	51.86	51.86
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.03	33.61	33.34	39.85	39.85	43.34	43.34
436	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.68	37.53	37.47	43.90	43.90	47.47	47.47
									IL	totaal (0)	1	4.5	40.81	40.72	40.68	47.10	47.10	50.68	50.68
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.05	33.62	33.35	39.86	39.86	43.35	43.35
437	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.62	37.47	37.42	43.84	43.84	47.42	47.42
									IL	totaal (0)	1	4.5	40.71	40.62	40.57	46.99	46.99	50.57	50.57
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.06	33.64	33.37	39.88	39.88	43.37	43.37
438	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.73	37.60	37.54	43.96	43.96	47.54	47.54
									IL	totaal (0)	1	4.5	40.63	40.55	40.50	46.92	46.92	50.50	50.50
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.09	33.67	33.40	39.91	39.91	43.40	43.40
439	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.95	42.89	42.68	49.13	49.13	52.68	52.68
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.62	45.58	45.35	51.81	51.81	55.35	55.35
									IL	totaal (0)	1	7.5	45.62	45.57	45.31	51.77	51.77	55.31	55.31
440	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.27	38.15	37.85	44.33	44.33	47.85	47.85
									IL	totaal (0)	1	4.5	41.17	41.07	40.78	47.26	47.26	50.78	50.78
									IL	totaal (0)	1	7.5	42.25	42.21	41.89	48.37	48.37	51.89	51.89
441	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.37	38.27	37.98	44.46	44.46	47.98	47.98
									IL	totaal (0)	1	4.5	41.09	41.00	40.73	47.20	47.20	50.73	50.73
									IL	totaal (0)	1	7.5	42.14	42.08	41.75	48.23	48.23	51.75	51.75
442	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.42	38.33	38.02	44.50	44.50	48.02	48.02
									IL	totaal (0)	1	4.5	41.16	41.07	40.76	47.24	47.24	50.76	50.76
									IL	totaal (0)	1	7.5	42.26	42.21	41.86	48.35	48.35	51.86	51.86
443	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.89	38.79	38.42	44.92	44.92	48.42	48.42
									IL	totaal (0)	1	4.5	40.94	40.85	40.57	47.04	47.04	50.57	50.57
									IL	totaal (0)	1	7.5	41.73	41.68	41.39	47.86	47.86	51.39	51.39
444	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.53	38.42	38.08	44.57	44.57	48.08	48.08
									IL	totaal (0)	1	4.5	40.79	40.71	40.44	46.91	46.91	50.44	50.44
									IL	totaal (0)	1	7.5	41.57	41.53	41.22	47.70	47.70	51.22	51.22
445	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.21	39.12	38.88	45.34	45.34	48.88	48.88
									IL	totaal (0)	1	4.5	40.43	40.34	40.10	46.56	46.56	50.10	50.10
									IL	totaal (0)	1	7.5	41.06	40.99	40.69	47.17	47.17	50.69	50.69
446	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.47	39.37	39.14	45.60	45.60	49.14	49.14
									IL	totaal (0)	1	4.5	40.37	40.29	40.10	46.55	46.55	50.10	50.10
									IL	totaal (0)	1	7.5	41.03	40.95	40.62	47.11	47.11	50.62	50.62
447	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.93	35.87	35.76	42.19	42.19	45.76	45.76
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.80	36.72	36.61	43.04	43.04	46.61	46.61
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.43	32.24	32.11	38.56	38.56	42.11	42.11
448	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.66	39.54	39.44	45.87	45.87	49.44	49.44
									IL	totaal (0)	1	4.5	40.16	40.06	40.02	46.44	46.44	50.02	50.02

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.74	33.30	33.04	39.55	39.55	43.04	43.04
449	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.78	39.66	39.58	46.01	46.01	49.58	49.58
									IL	totaal (0)	1	4.5	40.42	40.32	40.28	46.70	46.70	50.28	50.28
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.75	33.32	33.06	39.57	39.57	43.06	43.06
450	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	40.36	40.26	40.19	46.61	46.61	50.19	50.19
									IL	totaal (0)	1	4.5	41.51	41.44	41.40	47.81	47.81	51.40	51.40
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.77	33.34	33.07	39.58	39.58	43.07	43.07
451	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	40.27	40.17	40.10	46.52	46.52	50.10	50.10
									IL	totaal (0)	1	4.5	41.58	41.50	41.47	47.88	47.88	51.47	51.47
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.79	33.36	33.09	39.60	39.60	43.09	43.09
452	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	40.22	40.11	40.08	46.50	46.50	50.08	50.08
									IL	totaal (0)	1	4.5	41.65	41.57	41.54	47.95	47.95	51.54	51.54
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.81	33.37	33.11	39.62	39.62	43.11	43.11
453	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	40.30	40.20	40.16	46.58	46.58	50.16	50.16
									IL	totaal (0)	1	4.5	41.68	41.60	41.57	47.98	47.98	51.57	51.57
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.82	33.39	33.13	39.64	39.64	43.13	43.13
454	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.97	39.86	39.82	46.24	46.24	49.82	49.82
									IL	totaal (0)	1	4.5	41.54	41.46	41.43	47.84	47.84	51.43	51.43
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.83	33.40	33.14	39.65	39.65	43.14	43.14
455	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.84	39.74	39.65	46.08	46.08	49.65	49.65
									IL	totaal (0)	1	4.5	41.17	41.11	40.96	47.40	47.40	50.96	50.96
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.20	40.18	39.87	46.34	46.34	49.87	49.87
456	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.25	37.13	36.79	43.28	43.28	46.79	46.79
									IL	totaal (0)	1	4.5	39.90	39.78	39.56	46.02	46.02	49.56	49.56
									IL	totaal (0)	1	7.5	41.15	41.04	40.72	47.21	47.21	50.72	50.72
457	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.20	37.06	36.74	43.23	43.23	46.74	46.74
									IL	totaal (0)	1	4.5	39.74	39.62	39.39	45.86	45.86	49.39	49.39
									IL	totaal (0)	1	7.5	41.04	40.93	40.62	47.10	47.10	50.62	50.62
458	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.48	37.35	37.06	43.54	43.54	47.06	47.06
									IL	totaal (0)	1	4.5	39.51	39.38	39.16	45.62	45.62	49.16	49.16
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.93	40.83	40.59	47.06	47.06	50.59	50.59
459	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.50	37.36	37.06	43.54	43.54	47.06	47.06
									IL	totaal (0)	1	4.5	39.60	39.47	39.26	45.72	45.72	49.26	49.26
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.90	40.80	40.58	47.04	47.04	50.58	50.58
460	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.47	37.34	37.08	43.55	43.55	47.08	47.08
									IL	totaal (0)	1	4.5	39.42	39.30	39.10	45.56	45.56	49.10	49.10
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.69	40.58	40.34	46.81	46.81	50.34	50.34
461	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.58	37.45	37.21	43.68	43.68	47.21	47.21
									IL	totaal (0)	1	4.5	39.23	39.10	38.89	45.35	45.35	48.89	48.89
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.42	40.29	40.02	46.50	46.50	50.02	50.02
462	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.77	37.63	37.43	43.89	43.89	47.43	47.43
									IL	totaal (0)	1	4.5	39.17	39.04	38.83	45.29	45.29	48.83	48.83
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.41	40.28	40.01	46.49	46.49	50.01	50.01
463	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.93	33.82	33.71	40.14	40.14	43.71	43.71
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.26	35.13	35.00	41.44	41.44	45.00	45.00
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.86	34.66	34.55	41.00	41.00	44.55	44.55
464	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.07	38.01	37.94	44.36	44.36	47.94	47.94
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.40	37.40	37.39	43.79	43.79	47.39	47.39
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.57	23.40	23.34	29.77	29.77	33.34	33.34
465	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.09	38.03	37.97	44.39	44.39	47.97	47.97
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.45	37.45	37.45	43.85	43.85	47.45	47.45
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.59	23.42	23.36	29.79	29.79	33.36	33.36

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
466	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.25	38.18	38.11	44.53	44.53	48.11	48.11
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.63	37.62	37.62	44.02	44.02	47.62	47.62
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.60	23.43	23.37	29.80	29.80	33.37	33.37
467	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.30	38.23	38.16	44.58	44.58	48.16	48.16
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.62	37.61	37.61	44.01	44.01	47.61	47.61
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.62	23.45	23.39	29.82	29.82	33.39	33.39
468	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.46	38.39	38.32	44.74	44.74	48.32	48.32
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.79	37.78	37.78	44.18	44.18	47.78	47.78
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.63	23.46	23.40	29.83	29.83	33.40	33.40
469	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.47	38.40	38.32	44.74	44.74	48.32	48.32
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.72	37.71	37.71	44.11	44.11	47.71	47.71
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.64	23.47	23.41	29.84	29.84	33.41	33.41
470	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.07	39.01	38.94	45.36	45.36	48.94	48.94
									IL	totaal (0)	1	4.5	39.01	38.98	38.98	45.38	45.38	48.98	48.98
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.66	23.49	23.43	29.86	29.86	33.43	33.43
471	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.90	39.82	39.70	46.13	46.13	49.70	49.70
									IL	totaal (0)	1	4.5	40.15	40.09	39.94	46.38	46.38	49.94	49.94
									IL	totaal (0)	1	7.5	39.21	39.16	38.82	45.30	45.30	48.82	48.82
472	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.50	36.34	36.00	42.50	42.50	46.00	46.00
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.72	38.56	38.34	44.81	44.81	48.34	48.34
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.28	40.11	39.82	46.31	46.31	49.82	49.82
473	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.25	36.09	35.72	42.23	42.23	45.72	45.72
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.70	38.54	38.31	44.78	44.78	48.31	48.31
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.45	40.29	39.98	46.47	46.47	49.98	49.98
474	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.78	36.63	36.33	42.82	42.82	46.33	46.33
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.60	38.44	38.23	44.69	44.69	48.23	48.23
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.52	40.38	40.14	46.61	46.61	50.14	50.14
475	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.57	36.43	36.23	42.69	42.69	46.23	46.23
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.85	38.70	38.49	44.95	44.95	48.49	48.49
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.42	40.27	40.04	46.51	46.51	50.04	50.04
476	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.65	36.49	36.32	42.78	42.78	46.32	46.32
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.71	38.54	38.33	44.80	44.80	48.33	48.33
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.05	39.87	39.64	46.11	46.11	49.64	49.64
477	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.63	36.47	36.27	42.73	42.73	46.27	46.27
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.59	38.40	38.19	44.66	44.66	48.19	48.19
									IL	totaal (0)	1	7.5	39.81	39.63	39.40	45.87	45.87	49.40	49.40
478	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.65	36.49	36.29	42.75	42.75	46.29	46.29
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.58	38.40	38.20	44.66	44.66	48.20	48.20
									IL	totaal (0)	1	7.5	39.82	39.65	39.45	45.91	45.91	49.45	49.45
479	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.73	33.64	33.54	39.97	39.97	43.54	43.54
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.60	35.48	35.37	41.81	41.81	45.37	45.37
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.63	35.52	35.44	41.87	41.87	45.44	45.44
480	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.25	37.18	37.17	43.58	43.58	47.17	47.17
									IL	totaal (0)	1	4.5	19.87	19.77	19.63	26.07	26.07	29.63	29.63
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.58	20.48	20.34	26.78	26.78	30.34	30.34
481	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.27	37.21	37.19	43.60	43.60	47.19	47.19
									IL	totaal (0)	1	4.5	20.78	20.71	20.60	27.03	27.03	30.60	30.60
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.54	20.44	20.29	26.73	26.73	30.29	30.29
482	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.29	37.23	37.22	43.62	43.62	47.22	47.22
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.82	27.80	27.78	34.18	34.18	37.78	37.78
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.53	20.44	20.29	26.73	26.73	30.29	30.29
483	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.42	37.36	37.34	43.75	43.75	47.34	47.34

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.38	32.38	32.37	38.77	38.77	42.37	42.37
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.87	20.78	20.65	27.09	27.09	30.65	30.65
484	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.62	37.56	37.55	43.95	43.95	47.55	47.55
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.85	33.85	33.84	40.24	40.24	43.84	43.84
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.88	20.79	20.65	27.09	27.09	30.65	30.65
485	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.45	37.38	37.37	43.78	43.78	47.37	47.37
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.06	35.05	35.05	41.45	41.45	45.05	45.05
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.44	20.34	20.19	26.63	26.63	30.19	30.19
486	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.53	37.47	37.45	43.86	43.86	47.45	47.45
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.59	35.58	35.58	41.98	41.98	45.58	45.58
									IL	totaal (0)	1	7.5	19.56	19.44	19.25	25.71	25.71	29.25	29.25
487	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.11	39.02	38.94	45.36	45.36	48.94	48.94
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.08	37.98	37.82	44.27	44.27	47.82	47.82
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.80	38.68	38.37	44.85	44.85	48.37	48.37
488	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.55	36.43	36.28	42.73	42.73	46.28	46.28
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.88	38.71	38.56	45.01	45.01	48.56	48.56
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.05	39.90	39.67	46.14	46.14	49.67	49.67
489	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.01	35.87	35.70	42.15	42.15	45.70	45.70
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.59	38.41	38.25	44.71	44.71	48.25	48.25
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.20	40.04	39.80	46.27	46.27	49.80	49.80
490	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.99	36.87	36.74	43.18	43.18	46.74	46.74
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.80	38.64	38.50	44.95	44.95	48.50	48.50
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.43	40.30	40.13	46.58	46.58	50.13	50.13
491	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.74	36.61	36.49	42.93	42.93	46.49	46.49
									IL	totaal (0)	1	4.5	39.09	38.94	38.80	45.25	45.25	48.80	48.80
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.55	40.42	40.28	46.72	46.72	50.28	50.28
492	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.85	36.72	36.60	43.04	43.04	46.60	46.60
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.92	38.76	38.63	45.08	45.08	48.63	48.63
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.41	40.28	40.12	46.57	46.57	50.12	50.12
493	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.65	36.50	36.35	42.80	42.80	46.35	46.35
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.71	38.54	38.41	44.86	44.86	48.41	48.41
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.43	40.29	40.13	46.58	46.58	50.13	50.13
494	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.62	36.46	36.29	42.75	42.75	46.29	46.29
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.49	38.33	38.19	44.64	44.64	48.19	48.19
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.23	40.10	39.97	46.41	46.41	49.97	49.97
495	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.84	34.78	34.73	41.14	41.14	44.73	44.73
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.55	38.50	38.45	44.86	44.86	48.45	48.45
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.29	40.24	40.11	46.54	46.54	50.11	50.11
496	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.98	29.85	29.83	36.25	36.25	39.83	39.83
									IL	totaal (0)	1	4.5	19.29	19.19	19.03	25.48	25.48	29.03	29.03
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.01	19.90	19.74	26.19	26.19	29.74	29.74
497	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.04	30.93	30.92	37.33	37.33	40.92	40.92
									IL	totaal (0)	1	4.5	19.30	19.20	19.05	25.49	25.49	29.05	29.05
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.02	19.92	19.75	26.20	26.20	29.75	29.75
498	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.77	34.74	34.74	41.14	41.14	44.74	44.74
									IL	totaal (0)	1	4.5	19.32	19.22	19.06	25.51	25.51	29.06	29.06
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.04	19.93	19.77	26.22	26.22	29.77	29.77
499	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.17	35.15	35.14	41.54	41.54	45.14	45.14
									IL	totaal (0)	1	4.5	19.33	19.23	19.07	25.52	25.52	29.07	29.07
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.05	19.95	19.78	26.23	26.23	29.78	29.78
500	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.61	35.58	35.58	41.98	41.98	45.58	45.58
									IL	totaal (0)	1	4.5	19.35	19.25	19.09	25.54	25.54	29.09	29.09

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.06	19.96	19.80	26.25	26.25	29.80	29.80
501	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.92	35.88	35.87	42.27	42.27	45.87	45.87
									IL	totaal (0)	1	4.5	19.36	19.26	19.10	25.55	25.55	29.10	29.10
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.08	19.97	19.81	26.26	26.26	29.81	29.81
502	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.51	36.45	36.45	42.85	42.85	46.45	46.45
									IL	totaal (0)	1	4.5	19.37	19.27	19.12	25.56	25.56	29.12	29.12
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.09	19.99	19.82	26.27	26.27	29.82	29.82
503	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.39	38.34	38.27	44.69	44.69	48.27	48.27
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.93	35.78	35.56	42.03	42.03	45.56	45.56
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.51	37.38	37.05	43.54	43.54	47.05	47.05
504	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.98	37.90	37.82	44.24	44.24	47.82	47.82
505	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	39.75	39.70	39.65	46.06	46.06	49.65	49.65
506	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	40.25	40.21	40.17	46.58	46.58	50.17	50.17
507	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	41.42	41.38	41.34	47.75	47.75	51.34	51.34
508	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.73	37.69	37.65	44.06	44.06	47.65	47.65
509	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.51	38.47	38.41	44.82	44.82	48.41	48.41
510	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	41.33	41.30	41.27	47.68	47.68	51.27	51.27
511	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	41.67	41.65	41.62	48.02	48.02	51.62	51.62
512	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	42.79	42.77	42.75	49.15	49.15	52.75	52.75
513	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	42.08	42.05	42.01	48.42	48.42	52.01	52.01
514	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	42.34	42.31	42.27	48.68	48.68	52.27	52.27
515	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.73	39.69	39.64	46.05	46.05	49.64	49.64
516	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.37	39.35	39.28	45.69	45.69	49.28	49.28
517	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.08	34.99	34.73	41.20	41.20	44.73	44.73
518	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	36.07	35.95	35.84	42.28	42.28	45.84	45.84
519	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.47	35.36	35.24	41.68	41.68	45.24	45.24
520	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	36.75	36.67	36.57	43.00	43.00	46.57	46.57
521	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	36.06	35.96	35.85	42.28	42.28	45.85	45.85
522	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	36.80	36.71	36.61	43.04	43.04	46.61	46.61
523	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.22	37.14	37.03	43.46	43.46	47.03	47.03
524	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.29	37.21	37.11	43.54	43.54	47.11	47.11
525	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.23	38.14	38.02	44.45	44.45	48.02	48.02
526	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	39.09	39.02	38.89	45.32	45.32	48.89	48.89
527	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.50	38.43	38.31	44.74	44.74	48.31	48.31
528	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.35	38.28	38.17	44.60	44.60	48.17	48.17
529	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.79	37.72	37.62	44.05	44.05	47.62	47.62
530	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.22	37.14	37.03	43.46	43.46	47.03	47.03
531	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.34	37.26	37.15	43.58	43.58	47.15	47.15
532	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.51	37.44	37.33	43.76	43.76	47.33	47.33
533	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.19	37.11	37.00	43.43	43.43	47.00	47.00
534	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	36.41	36.33	36.20	42.64	42.64	46.20	46.20
535	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	36.21	36.11	36.00	42.43	42.43	46.00	46.00
536	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	33.43	33.28	33.09	39.55	39.55	43.09	43.09
537	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.34	34.21	34.07	40.51	40.51	44.07	44.07
538	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.43	34.30	34.12	40.57	40.57	44.12	44.12
539	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.03	34.90	34.74	41.19	41.19	44.74	44.74
540	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.28	35.17	35.03	41.47	41.47	45.03	45.03
541	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.65	35.55	35.42	41.86	41.86	45.42	45.42
542	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.52	35.42	35.26	41.71	41.71	45.26	45.26
543	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	36.07	35.97	35.82	42.26	42.26	45.82	45.82
544	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	36.28	36.19	36.03	42.47	42.47	46.03	46.03
545	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	36.68	36.58	36.43	42.87	42.87	46.43	46.43

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
546	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	36.85	36.75	36.57	43.02	43.02	46.57	46.57
547	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.78	38.70	38.53	44.98	44.98	48.53	48.53
548	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	39.02	38.92	38.70	45.16	45.16	48.70	48.70
549	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.10	38.01	37.84	44.29	44.29	47.84	47.84
550	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.11	38.02	37.88	44.32	44.32	47.88	47.88
551	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.16	37.06	36.93	43.37	43.37	46.93	46.93
552	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	36.66	36.56	36.42	42.86	42.86	46.42	46.42
553	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.71	35.60	35.44	41.89	41.89	45.44	45.44
554	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	36.02	35.92	35.77	42.21	42.21	45.77	45.77
555	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.54	35.44	35.29	41.73	41.73	45.29	45.29
556	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.75	35.65	35.50	41.94	41.94	45.50	45.50
557	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.21	35.10	34.94	41.39	41.39	44.94	44.94
558	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.30	35.19	35.05	41.49	41.49	45.05	45.05
559	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.48	34.37	34.20	40.65	40.65	44.20	44.20
560	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.14	34.01	33.86	40.31	40.31	43.86	43.86
561	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.19	35.01	34.83	41.29	41.29	44.83	44.83
562	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.25	35.11	34.94	41.39	41.39	44.94	44.94
563	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.64	35.51	35.34	41.79	41.79	45.34	45.34
564	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	36.00	35.87	35.71	42.16	42.16	45.71	45.71
565	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	36.73	36.61	36.46	42.91	42.91	46.46	46.46
566	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	36.78	36.66	36.49	42.94	42.94	46.49	46.49
567	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.28	37.18	37.02	43.47	43.47	47.02	47.02
568	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.15	37.04	36.86	43.31	43.31	46.86	46.86
569	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.73	37.63	37.46	43.91	43.91	47.46	47.46
570	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.75	37.64	37.44	43.90	43.90	47.44	47.44
571	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	39.07	38.96	38.76	45.22	45.22	48.76	48.76
572	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	39.45	39.35	39.16	45.61	45.61	49.16	49.16
573	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.94	38.84	38.68	45.13	45.13	48.68	48.68
574	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.38	38.28	38.14	44.58	44.58	48.14	48.14
575	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.48	37.37	37.22	43.66	43.66	47.22	47.22
576	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.34	37.23	37.08	43.52	43.52	47.08	47.08
577	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	36.97	36.86	36.71	43.15	43.15	46.71	46.71
578	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.01	36.92	36.77	43.21	43.21	46.77	46.77
579	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	36.33	36.21	36.06	42.51	42.51	46.06	46.06
580	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	36.35	36.25	36.10	42.54	42.54	46.10	46.10
581	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.83	35.67	35.49	41.95	41.95	45.49	45.49
582	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.82	35.65	35.48	41.94	41.94	45.48	45.48
583	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	36.78	36.59	36.41	42.87	42.87	46.41	46.41
584	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.28	37.18	37.04	43.48	43.48	47.04	47.04
585	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	36.91	36.82	36.67	43.11	43.11	46.67	46.67
586	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.15	37.07	36.90	43.35	43.35	46.90	46.90
587	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.69	37.61	37.48	43.92	43.92	47.48	47.48
588	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.90	37.82	37.69	44.13	44.13	47.69	47.69
589	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.50	38.40	38.26	44.70	44.70	48.26	48.26
590	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.61	38.49	38.33	44.78	44.78	48.33	48.33
591	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	40.05	39.93	39.68	46.15	46.15	49.68	49.68
592	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	39.76	39.63	39.43	45.89	45.89	49.43	49.43
593	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.39	38.29	38.16	44.60	44.60	48.16	48.16
594	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.32	38.23	38.10	44.54	44.54	48.10	48.10
595	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.79	37.70	37.56	44.00	44.00	47.56	47.56
596	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.64	37.55	37.41	43.85	43.85	47.41	47.41
597	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.55	37.46	37.32	43.76	43.76	47.32	47.32

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
598	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.61	37.48	37.32	43.77	43.77	47.32	47.32
599	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	40.20	40.08	39.89	46.35	46.35	49.89	49.89
600	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	40.97	40.89	40.71	47.16	47.16	50.71	50.71
601	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	41.86	41.79	41.61	48.06	48.06	51.61	51.61
602	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	41.60	41.53	41.33	47.78	47.78	51.33	51.33
603	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	41.89	41.79	41.58	48.04	48.04	51.58	51.58
604	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	41.13	41.06	40.85	47.30	47.30	50.85	50.85
605	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	41.18	41.08	40.91	47.36	47.36	50.91	50.91
606	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	42.53	42.45	42.24	48.70	48.70	52.24	52.24
607	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	42.92	42.85	42.63	49.09	49.09	52.63	52.63
608	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	42.07	41.98	41.67	48.15	48.15	51.67	51.67
609	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	42.42	42.35	42.08	48.55	48.55	52.08	52.08
610	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	41.93	41.85	41.60	48.07	48.07	51.60	51.60
611	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	42.32	42.23	41.98	48.45	48.45	51.98	51.98
612	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	42.30	42.21	41.94	48.41	48.41	51.94	51.94
613	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	39.63	39.51	39.29	45.75	45.75	49.29	49.29
614	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	39.98	39.87	39.63	46.10	46.10	49.63	49.63
615	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	40.03	39.93	39.68	46.15	46.15	49.68	49.68
616	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	40.15	40.04	39.75	46.23	46.23	49.75	49.75
617	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	39.73	39.62	39.33	45.81	45.81	49.33	49.33
618	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	40.35	40.24	40.00	46.47	46.47	50.00	50.00
619	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	40.36	40.25	40.01	46.48	46.48	50.01	50.01
620	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	39.24	39.12	38.89	45.36	45.36	48.89	48.89
621	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.81	38.69	38.42	44.89	44.89	48.42	48.42
622	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	39.57	39.45	39.17	45.65	45.65	49.17	49.17
623	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	39.71	39.59	39.28	45.76	45.76	49.28	49.28
624	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	39.39	39.27	38.96	45.44	45.44	48.96	48.96
625	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	39.83	39.70	39.42	45.90	45.90	49.42	49.42
626	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	39.71	39.58	39.35	45.82	45.82	49.35	49.35
627	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.40	38.23	37.97	44.45	44.45	47.97	47.97
628	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.90	37.73	37.40	43.90	43.90	47.40	47.40
629	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.46	38.31	38.06	44.53	44.53	48.06	48.06
630	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.35	38.19	37.92	44.40	44.40	47.92	47.92
631	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.24	38.09	37.86	44.33	44.33	47.86	47.86
632	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.90	38.74	38.55	45.01	45.01	48.55	48.55
633	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.80	38.61	38.41	44.88	44.88	48.41	48.41
634	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.66	37.52	37.40	43.84	43.84	47.40	47.40
635	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.52	37.40	37.25	43.70	43.70	47.25	47.25
636	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.40	38.29	38.15	44.59	44.59	48.15	48.15
637	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.31	38.18	38.05	44.49	44.49	48.05	48.05
638	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.10	37.97	37.86	44.30	44.30	47.86	47.86
639	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.62	38.48	38.35	44.79	44.79	48.35	48.35
640	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.41	38.23	38.07	44.53	44.53	48.07	48.07
641	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	39.29	39.21	39.13	45.55	45.55	49.13	49.13
642	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	39.79	39.73	39.68	46.09	46.09	49.68	49.68
643	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	40.07	39.99	39.91	46.33	46.33	49.91	49.91
644	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	40.76	40.68	40.62	47.04	47.04	50.62	50.62
645	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	40.51	40.42	40.36	46.78	46.78	50.36	50.36
646	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	41.86	41.78	41.71	48.13	48.13	51.71	51.71
647	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	41.52	41.44	41.36	47.78	47.78	51.36	51.36
648	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.60	33.56	33.43	39.86	39.86	43.43	43.43
649	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.72	30.63	30.52	36.95	36.95	40.52	40.52

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
650	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.15	31.96	31.82	38.27	38.27	41.82	41.82
651	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.72	32.45	32.27	38.74	38.74	42.27	42.27
652	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.76	32.45	32.28	38.75	38.75	42.28	42.28
653	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.24	35.03	34.88	41.34	41.34	44.88	44.88
654	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.48	38.34	38.14	44.60	44.60	48.14	48.14
655	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.28	41.19	40.86	47.35	47.35	50.86	50.86
656	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.23	43.17	42.83	49.32	49.32	52.83	52.83
657	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.96	37.88	37.55	44.04	44.04	47.55	47.55
658	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.18	37.09	36.83	43.30	43.30	46.83	46.83
659	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.02	33.93	33.77	40.21	40.21	43.77	43.77
660	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.70	33.61	33.39	39.85	39.85	43.39	43.39
661	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.42	32.35	32.16	38.61	38.61	42.16	42.16
662	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.82	30.78	30.65	37.08	37.08	40.65	40.65
663	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.52	33.48	33.33	39.77	39.77	43.33	43.33
664	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.77	35.71	35.51	41.96	41.96	45.51	45.51
665	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.10	39.08	39.05	45.45	45.45	49.05	49.05
666	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	40.14	40.11	40.08	46.49	46.49	50.08	50.08

Terreinelementen

nr	zgem	mgem	lengte	type	kenmerk
3	35.5	10.0	130	tanken/parken	Air Prod.
4	25.5	10.0	80	tanken/parken	Air Prod.
5	20.5	10.0	36	tanken/parken	Air Prod.
6	21.5	10.0	118	tanken/parken	Cargill ta
7	21.5	10.0	132	tanken/parken	Cargill ta
8	24.5	10.0	221	tanken/parken	Cargill ta
9	24.5	10.0	145	tanken/parken	Cargill ta
10	18.5	10.0	155	tanken/parken	Dow Benelu
11	22.5	10.0	191	tanken/parken	Dow Benelu
12	22.5	10.0	587	tanken/parken	Dow Benelu
13	34.0	10.0	783	tanken/parken	Esso Raffi
14	29.1	10.0	515	tanken/parken	Esso Raffi
15	29.1	10.0	897	tanken/parken	Esso Raffi
16	29.1	10.0	520	tanken/parken	Esso Raffi
17	29.1	10.0	1256	tanken/parken	Esso Raffi
18	31.5	10.0	1046	tanken/parken	Exxon Arom
19	22.5	10.0	141	tanken/parken	EXXON-ARO
20	25.5	10.0	159	tanken/parken	EXXON-ARO
21	22.5	10.0	130	tanken/parken	EXXON-ARO
22	25.5	10.0	192	tanken/parken	EXXON-ARO
23	21.5	10.0	231	tanken/parken	EXXON-ARO
24	23.5	10.0	130	tanken/parken	EXXON-ARO
25	25.5	10.0	141	tanken/parken	EXXON-ARO
26	39.5	10.0	59	tanken/parken	Exxon Oxo
27	26.5	10.0	142	tanken/parken	Exxon Oxo
28	21.5	10.0	218	tanken/parken	ICI, polyo
29	21.5	10.0	381	tanken/parken	ICI, mdi 6
30	44.0	10.0	1023	tanken/parken	Kemira-Per
31	44.0	10.0	1059	tanken/parken	Kemira-Per
32	24.0	10.0	191	tanken/parken	Mobil, tan
33	21.0	10.0	113	tanken/parken	Mobil, tan
34	27.3	10.0	824	tanken/parken	Ommeren GJ
35	24.5	10.0	862	tanken/parken	Ommeren GJ
36	24.5	10.0	722	tanken/parken	Ommeren GJ
37	24.5	10.0	691	tanken/parken	Ommeren GJ
38	24.5	10.0	652	tanken/parken	Ommeren GJ
39	24.5	10.0	652	tanken/parken	Ommeren GJ
40	24.5	10.0	358	tanken/parken	Ommeren GJ
41	24.5	10.0	258	tanken/parken	Paktank Ch
42	24.5	10.0	557	tanken/parken	Paktank Ch
43	24.5	10.0	150	tanken/parken	Paktank Ch
44	28.5	10.0	354	tanken/parken	Paktank Ch
45	28.5	10.0	173	tanken/parken	Paktank Ch
46	24.5	10.0	170	tanken/parken	Paktank Ch
47	38.5	10.0	1198	tanken/parken	Paktank Oi
48	38.5	10.0	433	tanken/parken	Paktank La
49	28.5	10.0	1198	tanken/parken	Paktank Oi
50	28.5	10.0	1316	tanken/parken	Paktank Oi
51	28.5	10.0	773	tanken/parken	Paktank Oi
52	28.5	10.0	588	tanken/parken	Paktank Oi
53	28.5	10.0	569	tanken/parken	Paktank Oi
54	28.5	10.0	739	tanken/parken	Paktank Oi

nr	zgem	mgem	lengte	type	kenmerk
55	24.0	10.0	1097	tanken/parken	Paktank Ch
56	24.0	10.0	1507	tanken/parken	Paktank Ch
57	24.5	10.0	1123	tanken/parken	Paktank Ch
58	39.0	10.0	724	tanken/parken	SHELL HF
59	39.0	10.0	450	tanken/parken	SHELL Girb
60	39.0	10.0	422	tanken/parken	SHELL PLF-
61	39.0	10.0	574	tanken/parken	SHELL PLF-
62	39.0	10.0	474	tanken/parken	SHELL Demi
63	44.0	10.0	688	tanken/parken	SHELL CC-1
64	44.0	10.0	481	tanken/parken	SHELL CC-2
65	44.0	10.0	578	tanken/parken	SHELL HV-5
66	39.0	10.0	431	tanken/parken	SHELL Furf
67	49.0	10.0	693	tanken/parken	SHELL HCU
68	49.0	10.0	725	tanken/parken	SHELL SGHP
69	49.0	10.0	974	tanken/parken	SHELL Hyco
70	49.0	10.0	520	tanken/parken	SHELL PDA
71	39.0	10.0	502	tanken/parken	SHELL Furf
72	39.0	10.0	1485	tanken/parken	SHELL SBP-
73	34.0	10.0	725	tanken/parken	SHELL RWZ
74	32.0	10.0	524	tanken/parken	SHELL TANK
75	29.0	10.0	631	tanken/parken	SHELL TANK
76	29.0	10.0	649	tanken/parken	SHELL TANK
77	29.0	10.0	426	tanken/parken	SHELL TANK
78	32.0	10.0	515	tanken/parken	SHELL TANK
79	32.0	10.0	602	tanken/parken	SHELL TANK
80	49.0	10.0	589	tanken/parken	SHELL CDPP
81	39.0	10.0	713	tanken/parken	SHELL COF-
82	39.0	10.0	770	tanken/parken	SHELL COS
83	34.0	10.0	544	tanken/parken	SHELL CSCF
84	34.0	10.0	588	tanken/parken	SHELL CFCP
85	39.0	10.0	471	tanken/parken	SHELL CPO
86	34.0	10.0	744	tanken/parken	SHELL CWZ
87	39.0	10.0	739	tanken/parken	SHELL CPVC
88	32.0	10.0	543	tanken/parken	SHELL TANK
89	44.0	10.0	766	tanken/parken	SHELL CD-6
90	44.0	10.0	772	tanken/parken	SHELL CD-5
91	44.0	10.0	790	tanken/parken	SHELL KH-4
92	44.0	10.0	750	tanken/parken	SHELL CSRM
93	39.0	10.0	826	tanken/parken	SHELL COF-
94	39.0	10.0	718	tanken/parken	SHELL MTBE
95	39.0	10.0	857	tanken/parken	SHELL CIR
96	34.0	10.0	1330	tanken/parken	SHELL TANK
97	34.0	10.0	1395	tanken/parken	SHELL TANK
98	32.0	10.0	1079	tanken/parken	SHELL TANK
99	32.0	10.0	1231	tanken/parken	SHELL TANK
100	29.0	10.0	634	tanken/parken	SHELL TANK
101	34.0	10.0	778	tanken/parken	SHELL TANK
102	34.0	10.0	822	tanken/parken	SHELL TANK
103	34.0	10.0	1390	tanken/parken	SHELL TANK
104	24.0	10.0	1062	tanken/parken	SHELL Tank
105	24.0	10.0	1097	tanken/parken	SHELL Tank

Wijken

nr	z,gem	m,gem	lengte	dichtheid	reflectie	verstrooiing	kenmerk
1	16.0	10.0	424	60	64	2	pernis
2	16.0	10.0	205	60	64	2	pernis
3	16.0	10.0	763	60	64	2	Zwartewaal
4	16.0	10.0	387	60	64	2	Zwartewaal
5	16.0	10.0	714	60	64	2	Zwartewaal
6	16.0	10.0	513	60	64	2	Zwartewaal
7	16.0	10.0	340	60	64	2	Zwartewaal
8	16.0	10.0	105	60	64	2	Zwartewaal
9	16.0	10.0	112	60	64	2	Zwartewaal
10	16.0	10.0	531	60	64	2	Zwartewaal
11	16.0	10.0	269	60	64	2	Zwartewaal
12	16.0	10.0	441	60	64	2	Zwartewaal
13	16.0	10.0	219	60	64	2	Zwartewaal
14	16.0	10.0	333	60	64	2	Zwartewaal
15	16.0	10.0	539	60	64	2	Zwartewaal
16	16.0	10.0	1127	60	64	2	Rozenburg
17	16.0	10.0	1227	60	64	2	Rozenburg
18	16.0	10.0	2964	60	64	2	Rozenburg
19	16.0	10.0	340	60	64	2	Rozenburg
20	16.0	10.0	231	60	64	2	Rozenburg
21	16.0	10.0	435	60	64	2	Rozenburg
22	16.0	10.0	964	60	64	2	Rozenburg
23	16.0	10.0	265	60	64	2	Rozenburg
24	16.0	10.0	3352	60	64	2	Rozenburg
25	16.0	10.0	2584	60	64	2	Rozenburg
26	16.0	10.0	1411	60	64	2	Rozenburg
27	16.0	10.0	1069	60	64	2	Zwartewaal
28	16.0	10.0	1074	60	64	2	Zwartewaal
29	16.0	10.0	2256	60	64	2	Henvliet
30	16.0	10.0	3175	60	64	2	Geervliet
31	16.0	10.0	3846	60	64	2	Spijkeniss
32	16.0	10.0	4699	60	64	2	hoogvliet
33	16.0	10.0	1651	60	64	2	pernis
34	16.0	10.0	1046	60	64	2	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	4695	50.0	IT Botlek
2	646	50.0	IT Botlek
3	523	50.0	IT Botlek
4	398	50.0	IT Botlek
5	431	50.0	IT Botlek
6	323	50.0	IT Botlek
7	475	50.0	IT Botlek
8	1608	50.0	IT Botlek
9	2211	50.0	IT Botlek
10	864	50.0	IT Botlek
11	503	50.0	IT Botlek
12	575	50.0	IT Botlek
13	740	50.0	IT Botlek
14	711	50.0	IT Botlek
15	1452	50.0	IT Botlek
16	3050	50.0	IT Botlek
17	1150	50.0	IT Botlek
18	1096	50.0	IT Botlek
19	2717	50.0	IT Botlek
20	363	50.0	IT Botlek
21	1495	50.0	IT Botlek
22	836	50.0	IT Botlek
23	2457	50.0	IT Botlek
24	1093	50.0	IT Botlek
25	831	50.0	IT Botlek
26	2197	50.0	IT Botlek
27	4474	50.0	IT Botlek
28	3768	50.0	IT Botlek
29	2973	50.0	IT Botlek
30	1449	50.0	IT Botlek
31	2452	50.0	IT Botlek
32	2228	50.0	IT Botlek
33	1495	50.0	IT Botlek
34	3609	50.0	IT Botlek
35	941	50.0	IT Botlek
36	1348	50.0	IT Botlek
37	1394	50.0	IT Botlek
38	365	50.0	IT Botlek
39	340	50.0	IT Botlek
40	893	50.0	IT Botlek
41	1849	50.0	IT Botlek
42	1893	50.0	IT Botlek
43	918	50.0	IT Botlek
44	419	50.0	IT Botlek
45	527	50.0	IT Botlek
46	266	50.0	IT Botlek
47	2012	50.0	IT Botlek
48	3012	50.0	IT Botlek
49	1500	50.0	IT Botlek
50	1207	50.0	IT Botlek
51	2446	50.0	IT Botlek

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
52	2288	50.0	IT Botlek
53	454	50.0	IT Botlek
54	847	50.0	IT Botlek
55	2054	50.0	IT Botlek
56	2541	50.0	IT Botlek
57	2001	50.0	IT Botlek
58	2584	50.0	IT Botlek
59	2925	50.0	IT Botlek
60	1483	50.0	IT Botlek
61	375	50.0	IT Botlek
62	1442	50.0	IT Botlek
63	548	50.0	IT Botlek
64	1189	50.0	IT Botlek
65	1793	50.0	IT Botlek
66	3143	50.0	IT Botlek
67	3052	50.0	IT Botlek
68	1765	50.0	IT Botlek
69	1872	50.0	IT Botlek
70	626	50.0	IT Botlek
71	416	50.0	IT Botlek
72	437	50.0	IT Botlek
73	676	50.0	IT Botlek
74	378	50.0	IT Botlek
75	1343	50.0	IT Botlek
76	1605	50.0	IT Botlek
77	2655	50.0	IT Botlek
78	2403	50.0	IT Botlek
79	2608	50.0	IT Botlek
80	2914	50.0	IT Botlek
81	3009	50.0	IT Botlek
82	874	50.0	IT Botlek
83	1976	50.0	IT Botlek
84	2499	50.0	IT Botlek
85	1798	50.0	IT Botlek
86	2191	50.0	IT Botlek
87	1069	50.0	IT Botlek
88	1232	50.0	IT Botlek
89	1265	50.0	IT Botlek
90	338	50.0	IT Botlek
91	1583	50.0	IT Botlek
92	620	50.0	IT Botlek
93	288	50.0	IT Botlek
94	986	50.0	IT Botlek
95	299	50.0	IT Botlek
96	418	50.0	IT Botlek
97	798	50.0	IT Botlek
98	912	50.0	IT Botlek
99	930	50.0	IT Botlek
100	919	50.0	IT Botlek
101	1048	50.0	IT Botlek
102	1273	50.0	IT Botlek
103	491	50.0	IT Botlek
104	825	50.0	IT Botlek
105	1470	50.0	IT Botlek

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
106	323	50.0	IT Botlek
107	612	50.0	IT Botlek
108	689	50.0	IT Botlek
109	576	50.0	IT Botlek
110	291	50.0	IT Botlek
111	545	50.0	IT Botlek
112	908	50.0	IT Botlek
113	1608	50.0	IT Botlek
114	423	50.0	IT Botlek
115	622	50.0	IT Botlek
116	718	50.0	IT Botlek
117	838	50.0	IT Botlek
118	467	50.0	IT Botlek
119	1370	50.0	IT Botlek
120	1354	50.0	IT Botlek
121	304	50.0	IT Pernis
122	988	50.0	IT Pernis
123	550	50.0	IT Pernis
124	748	50.0	IT Pernis
125	619	50.0	IT Pernis
126	781	50.0	IT Pernis
127	979	50.0	IT Pernis
128	774	50.0	IT Pernis
129	753	50.0	IT Pernis
130	564	50.0	IT Pernis
131	1752	50.0	IT Pernis
132	868	50.0	IT Pernis
133	963	50.0	IT Pernis
134	623	50.0	IT Pernis
135	990	50.0	IT Pernis
136	1055	50.0	IT Pernis
137	1127	50.0	IT Pernis
138	1339	50.0	IT Pernis
139	1176	50.0	IT Pernis
140	865	50.0	IT Pernis
141	1295	50.0	IT Pernis
142	1634	50.0	IT Pernis
143	2610	50.0	IT Pernis
144	2290	50.0	IT Pernis
145	1618	50.0	IT Pernis
146	2818	50.0	IT Pernis
147	1370	50.0	IT Pernis
148	1988	50.0	IT Pernis
149	1262	50.0	IT Pernis
150	3468	50.0	IT Pernis
151	264	50.0	IT Pernis
152	302	50.0	IT Pernis
153	355	50.0	IT Pernis
154	1857	50.0	IT Pernis
155	1628	50.0	IT Pernis
156	520	50.0	IT Pernis
157	999	50.0	IT Pernis
158	1013	50.0	IT Pernis
159	885	50.0	IT Pernis

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
160	732	50.0	IT Pernis
161	579	50.0	IT Pernis
162	981	50.0	IT Pernis
163	675	50.0	IT Pernis
164	377	50.0	IT Pernis
165	276	50.0	IT Pernis
166	1902	50.0	IT Pernis
167	2356	50.0	IT Pernis
168	589	50.0	IT Pernis
169	522	50.0	IT Pernis
170	566	50.0	IT Pernis
171	620	50.0	IT Pernis
172	494	50.0	IT Pernis
173	559	50.0	IT Pernis
174	1485	50.0	IT Pernis
175	484	50.0	IT Pernis
176	815	50.0	IT Pernis
177	1101	50.0	IT Pernis
178	813	50.0	IT Pernis
179	833	50.0	IT Pernis
180	1510	50.0	IT Pernis
181	1308	50.0	IT Pernis
182	1378	50.0	IT Pernis
183	2342	50.0	IT Pernis
184	3696	50.0	IT Pernis
185	2392	50.0	IT Pernis
186	3850	50.0	IT Pernis
187	3613	50.0	IT Pernis
188	3592	50.0	IT Pernis
189	3852	50.0	IT Pernis
190	3679	50.0	IT Pernis
191	3791	50.0	IT Pernis
192	3842	50.0	IT Pernis
193	1209	100.0	Bodemgebie
194	1187	100.0	Bodemgebie
195	931	100.0	bodemgebie
196	2213	100.0	bodemgebie
197	3683	100.0	bodemgebie
198	1737	100.0	bodemgebie
199	1325	100.0	bodemgebie
200	743	100.0	bodemgebie
201	543	100.0	bodemgebie
202	368	100.0	bodemgebie
203	1308	100.0	bodemgebie
204	1333	100.0	bodemgebie
205	674	100.0	bodemgebie
206	1749	100.0	bodemgebie
207	740	100.0	bodemgebie
208	769	100.0	bodemgebie
209	748	100.0	bodemgebie
210	643	100.0	bodemgebie
211	1292	100.0	bodemgebie
212	776	100.0	bodemgebie
213	666	100.0	bodemgebie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
214	473	100.0	bodemgebie
215	675	100.0	bodemgebie
216	439	100.0	bodemgebie
217	1293	100.0	bodemgebie
218	1032	100.0	bodemgebie
219	240	100.0	bodemgebie
220	573	100.0	bodemgebie
221	492	100.0	bodemgebie
222	4494	100.0	bodemgebie
223	1015	100.0	bodemgebie
224	1044	100.0	bodemgebie
225	586	100.0	bodemgebie
226	480	100.0	bodemgebie
227	1704	100.0	bodemgebie
228	2394	100.0	bodemgebie
229	2309	100.0	bodemgebie
230	2834	100.0	dijk oostv
231	1067	100.0	dijk oostv
232	1540	100.0	dijk oostv
233	1229	100.0	dijk oostv
234	1073	100.0	dijk oostv
235	1631	100.0	dijk oostv
236	3496	100.0	dijk oostv
237	1705	100.0	dijk oostv
238	3236	100.0	dijk oostv
239	1656	100.0	dijk oostv
240	2894	100.0	dijk oostv
241	3000	100.0	dijk oostv
242	11014	100.0	
243	3027	100.0	
244	1792	100.0	
245	1417	100.0	
246	7672	100.0	
247	12944	100.0	
248	12013	100.0	
249	1235	100.0	
250	4316	100.0	
416	1214	100.0	
417	734	100.0	
418	662	100.0	

Projectgegevens

projectnaam: Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever: OMA Hoek van Holland
adviseur: ir. G.J. Dethmers
databaseversie: 868
situatie: 20160715 - Nieuwe schermhoogten
uitsnede: VKV terrein

omschrijving	industrielawaai
rekenhart:	10.36 19.03.2015
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	n.v.t.
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☑
standaard bodemabsorptie:	0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	15-08-2016
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	23:33
maximum aantal reflecties:	1
minimum zichthoek reflecties:	n.v.t.
maximum sectorhoek:	n.v.t.
vaste sectorhoek:	n.v.t.
methode aftrek110g:	
rekenmethode:	HMRI 1999
meteo correctie:	☑
jaargetijde zomer:	☐
opmerking	

Gebouwen

				noklijn			reflectie			gevel	gekoppeld			
nr	adres	z,gem	m,gem	noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	1	2	3	4	vl/rl	il	soort geb.	kenmerk
1		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
2		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
3		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
4		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
5		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
6		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
7		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
8		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
9		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
10		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
11		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
12		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
13		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
14		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
15		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
16		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
17		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
18		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
19		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
20		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
21		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
24		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
25		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
26		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
27		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
28		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
29		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
30		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
31		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
32		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
33		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
34		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
35		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
36		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
37		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
38		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
39		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
40		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
41		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
42		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
43		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
44		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
45		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
46		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
47		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
48		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
49		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

nr	adres	z,gem	m,gem	noklijn noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie 1	reflectie 2	reflectie 3	gevel 4	gekoppeld vl/rl	gekoppeld il	soort geb.	kenmerk
50		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
51		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
52		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
53		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
54		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
55		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
56		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
57		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
58		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
59		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
60		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
61		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
62		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
63		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
64		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
65		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
66		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
67		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
68		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
69		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
70		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
71		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
72		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
73		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
74		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
75		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
76		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
77		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
78		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
79		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
80		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
81		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
82		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
83		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
84		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
85		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
86		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
87		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
88		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
89		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
90		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
91		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
92		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
93		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
94		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
95		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
96		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
97		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
98		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
99		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

nr	adres	z,gem	m,gem	noklijn noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie 1	reflectie 2	reflectie 3	reflectie 4	gekoppeld vl/rl	gekoppeld il	soort geb.	kenmerk
100		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
101		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
102		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
103		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
104		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
105		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
106		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
107		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
108		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1403	22.5	13.5	97	N.E.M.	50	
1404	22.5	13.5	74	N.E.M.	50	
1405	24.5	13.5	79	N.E.M.	0	
1406	33.5	13.5	211	N.E.M.	50	
1407	33.5	13.5	67	N.E.M.	50	
1408	20.0	13.5	101	N.E.M.	50	
1409	17.5	13.5	53	N.E.M.	50	
1410	17.5	13.5	63	N.E.M.	50	
1411	23.5	13.5	80	N.E.M., nok dakrand	0	
1412	21.0	13.5	82	N.E.M. E-loods, noklijn	0	
1413	21.2	13.5	178	N.E.M.	0	
1414	18.0	13.5	194	N.E.M.	50	
1415	16.5	13.5	30	N.E.M., schutting	50	
1416	20.5	13.5	77	N.E.M.	40	
1417	26.2	13.5	64	N.E.M.	40	
1418	19.2	13.5	106	N.E.M.	50	
1419	22.6	13.5	89	N.E.M.	0	
1420	24.5	13.5	62	N.E.M.	40	
1421	24.5	13.5	97	N.E.M.	50	
1422	26.2	13.5	49	N.E.M.	50	
1423	19.5	13.5	51	N.E.M.	0	
1424	26.1	13.5	25	N.E.M.	0	
1425	26.2	13.5	24	N.E.M.	50	
1426	27.0	13.5	44	N.E.M., opbouw B/C machine	50	
1427	26.2	13.5	44	N.E.M.	50	
1428	22.5	13.5	38	N.E.M.	80	
1429	20.5	13.5	38	N.E.M.	50	
1430	20.5	13.5	95	N.E.M.	50	
1431	18.0	13.5	101	N.E.M., E-loods	50	
1432	22.5	13.5	45	N.E.M.	50	
1433	28.5	13.5	39	N.E.M. opbouw E-loods	50	
1434	28.5	13.5	59	VOTTV, tank(s)	80	
1435	28.5	13.5	89	VOTTV, tank(s)	80	
1436	21.5	13.5	23	VOTTV, tank(s)	80	
1437	21.5	13.5	135	VOTTV, tank(s)	80	
1438	21.5	13.5	193	VOTTV, tank(s)	80	
1439	21.5	13.5	85	VOTTV, tank(s)	80	
1440	17.5	13.5	27	VOTTV, portiergebouw	80	
1441	35.5	13.5	81	VOTTV, opslagruimte	80	
1442	17.5	13.5	84	VOTTV, opslagruimte	80	
1443	28.5	13.5	124	VOTTV, tank(s)	80	
1444	28.5	13.5	143	VOTTV, tank(s)	80	
1445	19.5	13.5	45	VOTTV, slangen-pers-station	80	
1446	23.5	13.5	270	VOTTV, tank(s)	80	
1447	28.5	13.5	43	VOTTV, tank(s)	80	
1448	23.5	13.5	31	VOTTV, tank(s)	80	
1449	23.5	13.5	66	VOTTV, tank(s)	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1450	23.5	13.5	52	VOTTV, tank(s)	80	
1451	23.5	13.5	55	VOTTV, tank(s)	80	
1452	23.5	13.5	43	VOTTV, tank(s)	80	
1453	21.5	13.5	50	VOTTV, tapstelling	80	
1454	23.5	13.5	50	VOTTV, tank(s)	80	
1455	23.5	13.5	84	VOTTV, tank(s)	80	
1456	23.5	13.5	162	VOTTV, tank(s)	80	
1457	23.5	13.5	67	VOTTV, tank(s)	80	
1458	23.5	13.5	59	VOTTV, tank(s)	80	
1459	23.5	13.5	131	VOTTV, tank(s)	80	
1460	23.5	13.5	57	VOTTV, tank(s)	80	
1461	23.5	13.5	63	VOTTV, tank(s)	80	
1462	23.5	13.5	116	VOTTV, tank(s)	80	
1463	21.5	13.5	31	VOTTV, tank(s)	80	
1464	23.5	13.5	28	VOTTV, tank(s)	80	
1465	23.5	13.5	32	VOTTV, tank(s)	80	
1466	23.5	13.5	39	VOTTV, tank(s)	80	
1467	23.5	13.5	63	VOTTV, tank(s)	80	
1468	17.5	13.5	68	VOTTV, onderstation/opvoerunit	80	
1469	23.5	13.5	58	VOTTV, tank(s)	80	
1470	23.5	13.5	59	VOTTV, tank(s)	80	
1471	23.5	13.5	62	VOTTV, tank(s)	80	
1472	23.5	13.5	138	VOTTV, tank(s)	80	
1473	23.5	13.5	188	VOTTV, tank(s)	80	
1474	21.5	13.5	107	VOTTV, werkpl./magaz./ketelh.	80	
1475	21.5	13.5	52	VOTTV, pompkamer B	80	
1476	21.5	13.5	109	VOTTV, kantoor/kantine	80	
1477	21.5	13.5	34	VOTTV, controleursruimte	80	
1478	21.5	13.5	47	VOTTV, terreindienst	80	
1479	21.5	13.5	74	VOTTV, tank(s)	80	
1480	21.5	13.5	87	VOTTV, latexloods	80	
1481	23.5	13.5	125	VOTTV, tank(s)	80	
1482	23.5	13.5	70	VOTTV, tank(s)	80	
1483	23.5	13.5	121	VOTTV, tank(s)	80	
1484	23.5	13.5	121	VOTTV, tank(s)	80	
1485	18.5	13.5	33	VOTTV, tank(s)	80	
1486	23.5	13.5	68	VOTTV, tank(s)	80	
1487	23.5	13.5	99	VOTTV, tank(s)	80	
1488	19.5	13.5	70	VOTTV, pompkamer D	80	
1489	23.5	13.5	129	VOTTV, tank(s)	80	
1490	23.5	13.5	109	VOTTV, tank(s)	80	
1491	23.5	13.5	59	VOTTV, tank(s)	80	
1492	23.5	13.5	91	VOTTV, tank(s)	80	
1493	23.5	13.5	91	VOTTV, tank(s)	80	
1494	33.5	13.5	205	VOTTV, tank(s)	80	
1495	23.5	13.5	209	VOTTV, tank(s)	80	
1496	23.5	13.5	227	VOTTV, tank(s)	80	
1497	23.5	13.5	273	VOTTV, tank(s)	80	
1498	23.5	13.5	232	VOTTV, tank(s)	80	
1499	23.5	13.5	114	VOTTV, tank(s)	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1500	19.5	13.5	70	VOTTV, pompkamer A	80	
1501	19.5	13.5	69	VOTTV, pompkamer C	80	
1502	14.5	13.5	51	VOTTV, steiger	80	
1503	14.5	13.5	47	VOTTV, steiger	80	
1504	33.5	13.5	177	VOTTV, tank(s)	80	
1505	33.5	13.5	169	VOTTV, tank(s)	80	
1506	35.5	13.5	65	VOTTV, opslagruimte	80	
1507	21.5	13.5	141	VOTTV, tank(s)	50	
1508	18.5	13.5	45	VOTTV, tank(s)	50	
1509	18.5	13.5	44	VOTTV, tank(s)	50	
1510	21.5	13.5	114	VOTTV, tank(s)	50	
1511	21.5	13.5	108	VOTTV, tank(s)	50	
1512	21.5	13.5	84	VOTTV, tank(s)	50	
1513	21.5	13.5	38	VOTTV, tank(s)	50	
1514	21.5	13.5	36	VOTTV, tank(s)	50	
1515	21.5	13.5	45	VOTTV, tank(s)	50	
1516	21.5	13.5	46	VOTTV, tank(s)	50	
1517	21.5	13.5	71	VOTTV, tank(s)	50	
1518	18.5	13.5	27	VOTTV, tank(s)	50	
1519	18.5	13.5	24	VOTTV, tank(s)	50	
1520	18.5	13.5	40	VOTTV, tank(s)	50	
1521	21.5	13.5	51	VOTTV, tank(s)	50	
1522	21.5	13.5	49	VOTTV, tank(s)	50	
1523	21.5	13.5	38	VOTTV, tank(s)	50	
1524	23.5	13.5	77	VOTTV, tank(s)	50	
1525	23.5	13.5	77	VOTTV, tank(s)	50	
1526	19.5	13.5	50	VOTTV, tank(s)	50	
1527	19.5	13.5	61	VOTTV, tank(s)	50	
1528	19.5	13.5	40	VOTTV, tank(s)	50	
1529	19.5	13.5	48	VOTTV, tank(s)	50	
1530	18.5	13.5	28	VOTTV, tank(s)	50	
1531	21.5	13.5	45	VOTTV, tank(s)	50	
1532	21.5	13.5	44	VOTTV, tank(s)	50	
1533	21.5	13.5	44	VOTTV, tank(s)	50	
1534	21.5	13.5	91	VOTTV, tank(s)	50	
1535	35.5	13.5	28	VOTTV, opslagruimte	80	
1536	21.5	13.5	76	VOTTV, tank(s)	50	
1537	19.5	13.5	119	ROMI	80	
1538	28.5	13.5	116	ROMI	80	
1539	28.5	13.5	47	ROMI	80	
1540	33.5	13.5	56	ROMI	80	
1541	23.5	13.5	48	ROMI, goot	80	
1542	17.0	13.5	104	ROMI, goot	80	
1543	28.5	13.5	47	ROMI	80	
1544	28.5	13.5	78	ROMI	80	
1545	24.5	13.5	84	ROMI	80	
1546	17.0	13.5	163	ROMI, goot	80	
1547	24.5	13.5	71	ROMI	80	
1548	19.5	13.5	72	ROMI	80	
1549	17.0	13.5	44	ROMI	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1550	14.8	13.5	105	ROMI, keerwand	80	
1551	16.5	13.5	21	ROMI, pompkamer tankpark	80	
1552	19.5	13.5	53	ROMI, tanks	80	
1553	19.5	13.5	53	ROMI, tanks	80	
1554	20.5	13.5	50	ROMI, tanks	80	
1555	20.5	13.5	63	ROMI, tanks	80	
1556	21.5	13.5	56	ROMI, tanks	80	
1557	21.5	13.5	68	ROMI, tanks	80	
1558	21.5	13.5	67	ROMI, tanks	80	
1559	14.8	13.5	72	ROMI, keerwand tankpark	80	
1560	21.0	13.5	37	Zethameta, receptie/kantoor	80	
1561	18.5	13.5	177	Zethameta, keerwand	80	
1562	18.5	13.5	69	Zethameta, keerwand	80	
1563	16.5	13.5	26	Zethameta, schrootschaar	80	
1564	21.0	13.5	89	Lensveld, opslag	80	
1565	21.0	13.5	170	Lensveld, opslag	80	
1566	19.5	13.5	134	Verwo - hal 1 (vloerplaten)	80	
1567	17.7	13.5	83	Verwo - opslag	80	
1568	17.1	13.5	42	Verwo - werkpl./magazijn/lab.	80	
1569	18.3	13.5	115	Verwo - loods Van Neerbos	80	
1570	19.1	13.5	123	Verwo - loods Van Neerbos	80	
1571	23.7	13.5	119	Verwo - hal 3 (straatstenen)	80	
1572	25.5	13.5	60	Verwo - molenhuis hal 3	80	
1573	16.7	13.5	89	Verwo - onderdelenmagazijn	80	
1574	18.9	13.5	123	Verwo - kantoor Van Neerbos	80	
1575	16.7	13.5	134	Verwo - kantoor Van Neerbos	80	
1576	19.5	13.5	19	Verwo - molenhuis hal 1	80	
1577	19.1	13.5	21	Verwo - kantoor Van Neerbos	80	
1578	0.0	13.5	26	Verwo - hekwerk (gaas)	0	
1579	0.0	13.5	12	Verwo - hekwerk (gaas)	0	
1580	20.1	13.5	55	Verwo - kantoor 1e verdieping	80	
1581	16.7	13.5	33	Verwo - was-/kleedruimte	80	
1582	17.0	13.5	32	Verwo - kantine	80	
1583	19.0	13.5	77	Intraboot, loods 1	80	
1584	20.0	13.5	72	Intraboot loods 2	50	
1585	20.0	13.5	98	ROMI produktie, nok	80	
1586	20.0	13.5	156	ROMI produktie, nok	80	
1587	28.5	13.5	33	ROMI, nok	80	
1588	22.8	13.5	64	Hydro Agri	80	
1589	21.1	13.5	73	Hydro Agri	80	
1590	17.5	13.5	26	Hydro Agri	80	
1591	20.8	13.5	110	Hydro Agri	80	
1592	19.5	13.5	28	V.O.S., portiersgebouw	80	
1593	17.5	13.5	40	V.O.S, gebouw	80	
1594	17.5	13.5	41	V.O.S, gebouw	80	
1595	17.5	13.5	36	V.O.S, gebouw	80	
1596	17.5	13.5	57	V.O.S, gebouw	80	
1597	34.5	13.5	185	V.O.S, constructiewerkplaats	80	
1598	27.5	13.5	184	V.O.S, constructiewerkplaats	80	
1599	23.5	13.5	127	V.O.S, gebouw	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1600	18.5	13.5	110	V.O.S, gebouw	80	
1601	22.5	13.5	82	V.O.S, pijpfittersfabriek	80	
1602	21.5	13.5	47	V.O.S, gebouw	80	
1603	20.5	13.5	126	V.O.S, hoofdkantoor	80	
1604	23.5	13.5	97	V.O.S, gebouw	80	
1605	20.5	13.5	93	V.O.S, gebouw	80	
1606	21.5	13.5	104	V.O.S, machinefabriek	80	
1607	18.5	13.5	230	V.O.S, drijvend dok 3	80	
1608	18.5	13.5	234	V.O.S, drijvend dok 3	80	
1609	19.8	13.5	47	V.O.S, drijvend dok 2	80	
1610	19.8	13.5	193	V.O.S, drijvend dok 1	80	
1611	19.8	13.5	179	V.O.S, drijvend dok 1	80	
1612	23.5	13.5	112	V.O.S, kantine/wasruimte	80	
1613	17.5	13.5	67	V.O.S, kantine/wasruimte	80	
1614	17.5	13.5	48	V.O.S, gebouw	80	
1615	25.5	13.5	176	V.O.S, scheepsbouwhal	80	
1616	20.5	13.5	74	V.O.S, centraal magazijn	80	
1617	13.7	13.5	289	V.O.S, helling	80	
1618	18.5	13.5	41	V.O.S, gebouw	80	
1619	18.5	13.5	86	V.O.S, gebouw	80	
1620	18.5	13.5	69	V.O.S, gebouw	80	
1621	17.5	13.5	30	V.O.S, gebouw	80	
1622	17.5	13.5	47	V.O.S, gebouw	80	
1623	18.5	13.5	30	V.O.S, gebouw	80	
1624	17.5	13.5	48	V.O.S, gebouw	80	
1625	17.5	13.5	29	V.O.S, gebouw	80	
1626	17.5	13.5	22	V.O.S, gebouw	80	
1627	17.5	13.5	23	V.O.S, gebouw	80	
1628	17.5	13.5	39	V.O.S, gebouw	80	
1629	21.5	13.5	65	V.O.S, gebouw	80	
1630	31.5	13.5	298	EBS, 14	80	
1631	19.5	13.5	245	EBS, 15	80	
1632	19.5	13.5	128	EBS, 16	80	
1633	21.5	13.5	180	EBS, 17	80	
1634	25.5	13.5	89	EBS, 18	80	
1635	17.5	13.5	90	EBS, 19	80	
1636	20.5	13.5	134	EBS, 20	80	
1637	21.5	13.5	145	EBS, 21	0	
1638	20.5	13.5	94	EBS, 22	80	
1639	21.5	13.5	159	EBS, 23	80	
1640	24.5	13.5	169	EBS, 40	80	
1641	20.5	13.5	197	EBS, 41	80	
1642	24.5	13.5	212	EBS, 42	0	
1643	22.5	13.5	267	EBS, 44	80	
1644	23.5	13.5	76	EBS, 45	80	
1645	25.5	13.5	148	EBS, 46	80	
1646	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1647	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1648	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1649	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1650	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1651	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1652	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1653	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1654	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1655	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1656	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1657	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	
1658	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1659	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1660	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1661	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1662	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1663	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1664	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1665	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	
1666	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1667	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1668	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1669	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1670	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1671	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1672	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1673	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	
1674	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1675	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1676	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1677	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1678	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1679	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1680	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1681	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	
1682	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1683	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1684	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1685	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1686	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1687	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1688	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1689	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	
1690	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1691	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1692	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1693	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1694	21.5	13.5	13	EBS, silowand 1	80	
1695	21.5	13.5	13	EBS, silowand 2	80	
1696	21.5	13.5	13	EBS, silowand 3	80	
1697	21.5	13.5	13	EBS, silowand 4	80	
1698	21.5	13.5	13	EBS, silowand 5	80	
1699	21.5	13.5	13	EBS, silowand 6	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1700	21.5	13.5	13	EBS, silowand 7	80	
1701	21.5	13.5	13	EBS, silowand 8	80	
1702	21.5	13.5	15	EBS, silowand 1	80	
1703	21.5	13.5	15	EBS, silowand 2	80	
1704	21.5	13.5	15	EBS, silowand 3	80	
1705	21.5	13.5	15	EBS, silowand 4	80	
1706	0.0	13.5	15	EBS, silowand 5	0	
1707	21.5	13.5	15	EBS, silowand 6	80	
1708	21.5	13.5	15	EBS, silowand 7	80	
1709	0.0	13.5	15	EBS, silowand 8	0	
1710	20.5	13.5	77	EBS, 49	80	
1711	20.5	13.5	82	EBS, 50	0	
1712	21.5	13.5	69	EBS, 51	80	
1713	21.5	13.5	111	EBS, 52	80	
1714	25.5	13.5	45	OBJEKT 1	80	
1715	25.5	13.5	49	OBJEKT 3	80	
1716	25.5	13.5	46	OBJEKT 4	80	
1717	19.5	13.5	68	OBJEKT 5	80	
1718	25.5	13.5	81	OBJEKT 6	80	
1719	25.5	13.5	45	OBJEKT 7	80	
1720	21.5	13.5	63	OBJEKT 9	80	
1721	21.5	13.5	118	OBJEKT 10	80	
1722	17.5	13.5	23	OBJEKT 120	80	
1723	17.5	13.5	17	OBJEKT 121	80	
1724	17.5	13.5	136	OBJEKT 140	80	
1725	20.2	13.5	77	OBJEKT 145	80	
1726	21.0	13.5	31	OBJEKT 173	80	
1727	21.0	13.5	35	OBJEKT 174	80	
1728	21.0	13.5	277	OBJEKT 242	80	
1729	21.0	13.5	63	OBJEKT 243	80	
1730	21.0	13.5	130	OBJEKT 244	80	
1731	21.0	13.5	124	OBJEKT 245	80	
1732	21.0	13.5	109	OBJEKT 246	80	
1733	21.0	13.5	137	OBJEKT 247	80	
1734	21.0	13.5	27	OBJEKT 248	80	
1735	21.0	13.5	40	OBJEKT 249	80	
1736	21.0	13.5	151	OBJEKT 250	80	
1737	21.0	13.5	63	OBJEKT 251	80	
1738	21.0	13.5	68	OBJEKT 254	80	
1739	21.0	13.5	101	OBJEKT 255	80	
1740	21.0	13.5	111	OBJEKT 256	80	
1741	21.0	13.5	140	OBJEKT 257	80	
1742	21.0	13.5	48	OBJEKT 258	80	
1743	21.0	13.5	32	OBJEKT 259	80	
1744	21.0	13.5	141	OBJEKT 260	80	
1745	21.0	13.5	85	OBJEKT 261	80	
1746	15.0	13.5	68	OBJEKT 262	80	
1747	21.0	13.5	47	OBJEKT 265	80	
1748	21.0	13.5	61	OBJEKT 266	80	
1749	21.0	13.5	32	OBJEKT 267	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1750	21.0	13.5	26	OBJEKT 268	80	
1751	21.0	13.5	29	OBJEKT 269	80	
1752	21.0	13.5	42	OBJEKT 270	80	
1753	21.5	13.5	90	OBJEKT 293	80	
1754	21.5	13.5	95	OBJEKT 294	80	
1755	21.5	13.5	82	OBJEKT 295	80	
1756	21.5	13.5	67	OBJEKT 296	80	
1757	21.5	13.5	98	OBJEKT 297	80	
1758	21.5	13.5	46	OBJEKT 298	80	
1759	21.5	13.5	92	OBJEKT 299	80	
1760	21.5	13.5	37	OBJEKT 300	80	
1761	21.5	13.5	110	OBJEKT 301	80	
1762	21.5	13.5	133	OBJEKT 302	80	
1763	21.5	13.5	83	OBJEKT 303	80	
1764	26.0	13.5	27	ROMI, DESO-installatie	0	
1765	25.5	13.5	200	Zethameta, vervangende loods	80	
1766	21.0	13.5	151	Zethameta, keerwand, maatregel	80	
1767	18.5	13.5	167	Zethameta, keerwand maatregel	80	
1768	17.5	13.5	26	V.O.S, transformatorhuis 2	80	
1769	16.0	13.5	19	V.O.S., compressorgebouw	80	
1770	21.0	13.5	215	VOS, Afsch. dokken op kaderand	80	
1771	18.5	13.5	51	VOS, Afscherming dok 1	80	
1772	25.5	13.5	107	VOS, EBS 27	80	
1773	23.5	13.5	173	v.Gansewinkel - bedrijfshal	80	
1774	18.5	13.5	102	v.Gansewink- garage/werkplaats	80	
1775	18.5	13.5	56	v.Gansewinkel - kantoor	80	
1776	23.5	13.5	41	v.Gansewin- aanbouw,puinbreker	80	
1777	30.5	13.5	191	v.Gansewinkel - daknok	0	
1778	16.5	13.5	9	v.Gansewin- scherm om shredder	80	
1779	20.5	13.5	276	diverse bedrijven	80	
1780	20.5	13.5	74	bedrijf derden	80	
1781	20.5	13.5	81	bedrijf derden	80	
1782	20.5	13.5	123	bedrijf derden	80	
1783	19.0	13.5	19	primakabin - kantoor	80	
1784	20.5	13.5	78	Avezaat - werkplaats	80	
1785	23.5	13.5	46	Avezaat - kantoor (incl.nwbouw	80	
1786	18.8	13.5	59	Avezaat - Romneyloods	0	
1787	16.0	13.5	23	Avezaat - container	80	
1788	16.0	13.5	14	Avevaat container 01	80	
1789	16.0	13.5	14	Avezaat container 02	80	
1790	16.5	13.5	75	Unilever, Gebouw I	80	
1791	16.5	13.5	43	Unilever, Gebouw I	80	
1792	55.5	13.5	91	flat Coornhertsstraat	80	
1793	16.5	13.5	82	Trafogebouw	80	
1794	27.5	13.5	77	Woningen Wagnerstraat (23-29)	80	
1795	27.5	13.5	234	Woningen Parallelweg (88-110)	80	
1796	21.5	13.5	184	Gymzaal	80	
1797	28.5	13.5	170	Samuel Esmeyerstraat (1-89)	80	
1798	19.5	13.5	110	Johannes Poststraat (2-20)	80	
1799	28.5	13.5	135	Samuel Esmeyerstraat (91-161)	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1800	28.5	13.5	168	Prof.Teldersstraat (300-388)	80	
1801	28.5	13.5	168	Johannes Poststraat (1-89)	80	
1802	19.5	13.5	108	Johannes Poststraat (22-36)	80	
1803	28.5	13.5	174	Joh.v.Bynerstraat(1-89)	80	
1804	27.5	13.5	211	Woningen Parallelweg (112-134)	80	
1805	21.5	13.5	164	School	80	
1806	19.5	13.5	97	bedrijven Vergulde hand	80	
1807	19.5	13.5	142	bedrijven Vergulde hand	80	
1808	19.5	13.5	101	bedrijven Vergulde hand	80	
1809	19.5	13.5	66	bedrijven Vergulde hand	80	
1810	19.5	13.5	66	bedrijven Vergulde hand	80	
1811	19.5	13.5	95	bedrijven Vergulde hand	80	
1812	19.5	13.5	114	bedrijven Vergulde hand	80	
1813	19.5	13.5	179	bedrijven Vergulde hand	80	
1814	19.5	13.5	201	bedrijven Vergulde hand	80	
1815	19.5	13.5	231	bedrijven Vergulde hand	80	
1816	19.5	13.5	166	bedrijven Vergulde hand	80	
1817	19.5	13.5	196	bedrijven Vergulde hand	80	
1818	19.5	13.5	120	bedrijven Vergulde hand	80	
1819	19.5	13.5	60	bedrijven Vergulde hand	80	
1820	23.0	13.5	93	Woningen Parallelweg (64-86)	80	
1821	23.0	13.5	89	Woningen Parallelweg (40-62)	80	
1822	23.0	13.5	115	Woningen Parallelweg (12-38)	80	
1823	27.5	13.5	220	Winkel + woningen (rechts"")""	80	
1824	25.5	13.5	81	Bedrijfsgebouw	80	
1825	25.5	13.5	55	Woningen	80	
1826	25.5	13.5	46	Bedrijfsgebouw	80	
1827	25.5	13.5	146	Woningen Sprinterplaats (1-30)	80	
1828	25.5	13.5	140	Woningen Sprinterplaats(52-78)	80	
1829	27.0	13.5	189	Won.Sprinterplaats (113-152)	80	
1830	21.5	13.5	268	Woningen Spoorsingel (43-89)	80	
1831	22.0	13.5	207	Woningen Spoorsingel 90-107	80	
1832	21.0	13.5	190	Woningen Spoorsingel (130-152)	80	
1833	21.5	13.5	129	Woningen Spoorsingel 153	80	
1834	23.5	13.5	270	Woningen Schiedamseweg	80	
1835	16.5	13.5	87	Station	80	
1836	19.5	13.5	223	Bedrijfsgebouw	80	
1837	25.5	13.5	101	Won.+Bedr. Spoorstraat (2-86)	80	
1838	31.5	13.5	85	kantoor	80	
1839	31.5	13.5	53	Woningen Schiedamseweg	80	
1840	21.5	13.5	76	won. Binnensingel 195-211	80	
1841	21.5	13.5	294	won. 2e Maasbosstr. 2-96	80	
1842	21.5	13.5	90	won. De Ruyterstr. 46-70	80	
1843	21.0	13.5	169	won. V.Kinsbergenplaats 24-46	80	
1844	21.0	13.5	84	won. Aert van Nesstraat 1-17	80	
1845	34.5	13.5	198	Woningen	80	
1846	19.5	13.5	108	Woningen	80	
1847	25.5	13.5	105	Woningen	80	
1848	25.5	13.5	105	Woningen	80	
1849	25.5	13.5	61	Bedrijfsgebouw/woningen	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1850	30.0	13.5	198	Woningen	80	
1851	16.5	13.5	83	Bedrijfsgebouw	80	
1852	68.5	13.5	66	Woningen	80	
1853	26.0	13.5	191	Woningen Spoorsingel (154-165)	80	
1854	64.5	13.5	140	Woningen	80	
1855	34.5	13.5	202	Kantoor+woningen (7 hoog)	80	
1856	25.5	13.5	72	Woningen (4 hoog)	80	
1857	25.5	13.5	70	Woningen (4 hoog)	80	
1858	25.5	13.5	72	Woningen (4 hoog)	80	
1859	22.5	13.5	139	Woningen (3 hoog)	80	
1860	16.5	13.5	38	Woning	80	
1863	18.0	13.5	126	Bedrijfsgebouw	80	
1864	17.0	13.5	132	Bedrijfsgebouw	80	
1865	18.5	13.5	144	Bedrijfsgebouw	80	
1866	16.5	13.5	101	Bergingen/schuren	80	
1867	20.0	13.5	115	Bedrijfsgebouw	80	
1868	25.5	13.5	73	Bedrijfsgebouw	80	
1869	28.5	13.5	60	Bedrijfsgebouw	80	
1870	19.5	13.5	57	Bedrijfsgebouw	80	
1871	33.5	13.5	115	Woningen Pelmolen	80	
1872	19.5	13.5	202	Bedrijfsgebouw	80	
1873	25.5	13.5	115	Woningen	80	
1874	25.5	13.5	72	Woningen	80	
1875	20.3	13.5	282	Spoordijk	20	
1876	20.3	13.5	283	Spoordijk	20	
1877	20.3	13.5	279	Spoordijk	20	
1878	20.3	13.5	280	Spoordijk	20	
1879	20.3	13.5	280	Spoordijk	20	
1880	20.2	13.5	279	Spoordijk	20	
1881	20.2	13.5	281	Spoordijk	20	
1882	20.2	13.5	412	Spoordijk	20	
1883	20.2	13.5	222	Spoordijk	20	
1884	20.1	13.5	493	Spoordijk	20	
1886	19.6	13.5	1133	Maassluissedijk	20	
1887	19.6	13.5	560	Maassluissedijk	20	
1888	18.9	13.5	406	Deltaweg	20	
1889	18.9	13.5	372	Deltaweg	20	
1890	18.9	13.5	377	Deltaweg	20	
1891	18.9	13.5	376	Deltaweg	20	
1892	18.9	13.5	316	Deltaweg	20	
1893	33.5	13.5	43	flat Coornhertsstraat	80	
1894	33.5	13.5	43	flat Coornhertsstraat	80	
1895	33.5	13.5	51	flat Coornhertsstraat	80	
1896	33.5	13.5	51	flat Coornhertsstraat	80	
1897	33.5	13.5	51	flat Coornhertsstraat	80	
1898	33.5	13.5	51	flat Coornhertsstraat	80	
1899	28.5	13.5	168	Wiardi Beckmansingel	80	
1900	28.5	13.5	168	Prof. Rutgerstraat	80	
1901	28.5	13.5	55	Wiardi Beckmansingel	80	
1902	19.5	13.5	64	Joh.v.Bynerstraat (22-36)	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1903	19.5	13.5	70	Joh.v.Bynerstraat (2-20)	80	
1904	19.5	13.5	124	bedrijven Vergulde hand	80	
1905	19.5	13.5	125	bedrijven Vergulde hand	80	
1906	19.5	13.5	226	bedrijven Vergulde hand	80	
1907	19.5	13.5	159	bedrijven Vergulde hand	80	
1908	19.5	13.5	93	bedrijven Vergulde hand	80	
1909	19.5	13.5	88	bedrijven Vergulde hand	80	
1910	19.5	13.5	44	bedrijven Vergulde hand	80	
1911	19.5	13.5	123	bedrijven Vergulde hand	80	
1912	19.5	13.5	117	bedrijven Vergulde hand	80	
1913	19.5	13.5	166	bedrijven Vergulde hand	80	
1914	19.5	13.5	159	bedrijven Vergulde hand	80	
1915	19.5	13.5	147	bedrijven Vergulde hand	80	
1916	19.5	13.5	94	bedrijven Vergulde hand	80	
1917	19.5	13.5	119	bedrijven Vergulde hand	80	
1918	19.5	13.5	119	bedrijven Vergulde hand	80	
1919	19.5	13.5	72	bedrijven Vergulde hand	80	
1920	19.5	13.5	99	bedrijven Vergulde hand	80	
1921	19.5	13.5	92	bedrijven Vergulde hand	80	
1922	19.5	13.5	72	bedrijven Vergulde hand	80	
1923	19.5	13.5	67	bedrijven Vergulde hand	80	
1924	19.5	13.5	80	bedrijven Vergulde hand	80	
1925	19.5	13.5	121	bedrijven Vergulde hand	80	
1926	19.5	13.5	80	bedrijven Vergulde hand	80	
1927	19.5	13.5	69	bedrijven Vergulde hand	80	
1928	19.5	13.5	84	bedrijven Vergulde hand	80	
1929	19.5	13.5	104	bedrijven Vergulde hand	80	
1930	19.5	13.5	134	bedrijven Vergulde hand	80	
1931	19.5	13.5	75	bedrijven Vergulde hand	80	
1932	19.5	13.5	76	bedrijven Vergulde hand	80	
1933	19.5	13.5	94	bedrijven Vergulde hand	80	
1934	19.5	13.5	132	bedrijven Vergulde hand	80	
1935	19.5	13.5	83	bedrijven Vergulde hand	80	
1936	19.5	13.5	102	bedrijven Vergulde hand	80	
1937	19.5	13.5	84	bedrijven Vergulde hand	80	
1938	19.5	13.5	111	bedrijven Vergulde hand	80	
1939	19.5	13.5	223	bedrijven Vergulde hand	80	
1940	19.5	13.5	234	bedrijven Vergulde hand	80	
1941	19.5	13.5	209	bedrijven Vergulde hand	80	
1942	19.5	13.5	76	bedrijven Vergulde hand	80	
1943	19.5	13.5	120	bedrijven Vergulde hand	80	
1944	19.5	13.5	111	bedrijven Vergulde hand	80	
1945	19.5	13.5	150	bedrijven Vergulde hand	80	
1946	19.5	13.5	135	bedrijven Vergulde hand	80	
1947	19.5	13.5	51	bedrijven Vergulde hand	80	
1948	19.5	13.5	41	bedrijven Vergulde hand	80	
1949	19.5	13.5	125	bedrijven Vergulde hand	80	
1950	19.5	13.5	457	bedrijven Vergulde hand	80	
1951	19.5	13.5	80	bedrijven Vergulde hand	80	
1952	19.5	13.5	44	bedrijven Vergulde hand	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1953	19.5	13.5	74	bedrijven Vergulde hand	80	
1954	19.5	13.5	49	bedrijven Vergulde hand	80	
1955	19.5	13.5	122	bedrijven Vergulde hand	80	
1956	19.5	13.5	162	bedrijven Vergulde hand	80	
1957	19.5	13.5	78	bedrijven Vergulde hand	80	
1958	19.5	13.5	52	bedrijven Vergulde hand	80	
1959	19.5	13.5	74	bedrijven Vergulde hand	80	
1960	19.5	13.5	74	bedrijven Vergulde hand	80	
1961	19.5	13.5	89	bedrijven Vergulde hand	80	
1962	19.5	13.5	76	bedrijven Vergulde hand	80	
1963	19.5	13.5	52	bedrijven Vergulde hand	80	
1964	19.5	13.5	93	Maassluissedijk 188	80	
1965	19.5	13.5	37	Maassluissedijk 188	80	
1966	19.5	13.5	39	Maassluissedijk 188	80	
1967	19.5	13.5	33	Maassluissedijk 188	80	
1968	19.5	13.5	43	Maassluissedijk 188	80	
1969	19.5	13.5	27	Maassluissedijk 192	80	
1970	19.5	13.5	36	Maassluissedijk 192	80	
1971	19.5	13.5	18	Maassluissedijk 192	80	
1972	20.5	13.5	154	Bedrijven het Scheur	80	
1973	20.5	13.5	72	Bedrijven het Scheur	80	
1974	20.5	13.5	38	Bedrijven het Scheur	80	
1975	20.5	13.5	34	Bedrijven het Scheur	80	
1976	20.5	13.5	39	Bedrijven het Scheur	80	
1977	19.5	13.5	131	Bedrijven het Scheur	80	
1978	19.5	13.5	67	Bedrijven het Scheur	80	
1979	19.5	13.5	67	Bedrijven het Scheur	80	
1980	19.5	13.5	78	Bedrijven het Scheur	80	
1981	19.5	13.5	46	Bedrijven het Scheur	80	
1982	19.5	13.5	223	Bedrijven het Scheur	80	
1983	19.5	13.5	77	Bedrijven het Scheur	80	
1984	19.5	13.5	111	Bedrijven het Scheur	80	
1985	19.5	13.5	95	Bedrijven het Scheur	80	
1986	19.5	13.5	173	Bedrijven het Scheur	80	
1987	19.5	13.5	72	Bedrijven het Scheur	80	
1988	19.5	13.5	60	Bedrijven het Scheur	80	
1989	19.5	13.5	211	Bedrijven het Scheur	80	
1990	21.5	13.5	64	Bedrijven het Scheur	80	
1991	21.5	13.5	71	Bedrijven het Scheur	80	
1992	21.5	13.5	65	Bedrijven het Scheur	80	
1993	21.5	13.5	118	Bedrijven het Scheur	80	
1994	21.5	13.5	38	Bedrijven het Scheur	80	
1995	21.5	13.5	321	Bedrijven het Scheur	80	
1996	21.5	13.5	78	Bedrijven het Scheur	80	
1997	21.5	13.5	79	Bedrijven het Scheur	80	
1998	19.5	13.5	174	Bedrijven Het Scheur	80	
1999	19.5	13.5	181	Bedrijven Het Scheur	80	
2000	19.5	13.5	145	Bedrijven Het Scheur	80	
2001	19.5	13.5	170	Bedrijven Het Scheur	80	
2002	19.5	13.5	129	Bedrijven Het Scheur	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2003	19.5	13.5	66	Bedrijven Het Scheur	80	
2004	19.5	13.5	82	Bedrijven Het Scheur	80	
2005	19.5	13.5	75	Bedrijven Het Scheur	80	
2006	19.5	13.5	113	Bedrijven Het Scheur	80	
2007	19.5	13.5	128	Bedrijven Het Scheur	80	
2008	19.5	13.5	111	Bedrijven Het Scheur	80	
2009	19.5	13.5	112	Bedrijven Het Scheur	80	
2010	19.5	13.5	93	Bedrijven Het Scheur	80	
2011	19.5	13.5	94	Bedrijven Het Scheur	80	
2012	19.5	13.5	91	Bedrijven Het Scheur	80	
2013	19.5	13.5	89	Bedrijven Het Scheur	80	
2014	19.5	13.5	84	Bedrijven Het Scheur	80	
2015	19.5	13.5	215	Bedrijven Het Scheur	80	
2016	19.5	13.5	128	Bedrijven Het Scheur	80	
2017	19.5	13.5	108	Bedrijven Het Scheur	80	
2018	19.5	13.5	93	Bedrijven Het Scheur	80	
2019	30.5	13.5	45	dienstgebouw 1 hoog	80	
2020	15.5	13.5	254	voorbezinktanks 1/2, 3/4	80	
2021	23.0	13.5	63	Filtergebouw	80	
2022	18.0	13.5	56	dienstgebouw 7	80	
2023	17.5	13.5	37	dienstgebouw 8	80	
2024	27.0	13.5	118	dienstgebouw 1 laag	80	
2025	22.5	13.5	62	dienstgebouw 9	80	
2026	23.5	13.5	46	dienstgebouw 10	80	
2027	19.5	13.5	46	dienstgebouw 2	80	
2028	23.5	13.5	40	dienstgebouw 3	80	
2029	16.5	13.5	68	dienstgebouwen 4, 5	80	
2030	20.5	13.5	1493	maassluisedijk	80	
2031	20.5	13.5	322	maassluisedijk	80	
2032	20.5	13.5	607	maassluisedijk	80	
2033	43.5	13.5	81	Deltahotel	80	
2034	43.5	13.5	95	Deltahotel	80	
2035	43.5	13.5	99	Deltahotel	80	
2036	43.5	13.5	55	Deltahotel	80	
2037	43.5	13.5	39	Deltahotel	80	
2038	19.5	13.5	92	Woningen	80	
2039	28.5	13.5	77	Bedrijfsgebouw	80	
2040	28.5	13.5	62	Bedrijfsgebouw	80	
2041	28.5	13.5	87	Bedrijfsgebouw	80	
2042	15.5	13.5	176	Garageboxen	80	
2043	25.5	13.5	32	Woningen Schiedamseweg	80	
2044	25.5	13.5	40	Woningen Schiedamseweg	80	
2045	22.5	13.5	73	Woningen Spoorsingel (166-167)	80	
2046	53.5	13.5	81	Kantoor	80	
2047	23.5	13.5	126	Van Hattem	80	
2048	25.0	13.5	167	Figee - bestaande loods 1	80	
2049	25.0	13.5	75	Figee - bestaande loods 2	80	
2050	25.0	13.5	169	Figee - nwe loods 3	80	
2051	23.5	13.5	45	Van Hattem	80	
2052	23.5	13.5	101	Van Hattem	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2053	20.7	13.5	51	NEM -vorm. Ketelhuis	80	
2054	21.5	13.5	221	NEM uitbreiding	80	
2055	26.0	13.5	204	NEM Uitbreiding	80	
2056	21.5	13.5	63	NEM Uitbreiding	80	
2057	18.5	13.5	49	NEM Uitbreiding kantoor	80	
2058	17.5	13.5	36	NEM Uitbreiding, kantoor	80	
2059	17.5	13.5	12	Jansson	80	
2060	17.5	13.5	19	NEM Uitbreiding, trafohuis	80	
2061	28.0	13.5	193	MAF uitbreiding nok	20	
2062	21.0	13.5	60	MAF uitbouw	80	
2063	17.0	13.5	31	MAF Romneyloods	80	
2064	38.5	13.5	85	N.E.M.	80	
2065	18.5	13.5	226	Gebouw	80	
2066	18.5	13.5	57	Gebouw Irado	80	
2067	18.9	13.5	406	Deltaweg	20	
2068	18.9	13.5	372	Deltaweg	20	
2069	18.5	13.5	27	Tessenderloo, waterpompgebouw	80	
2070	23.1	13.5	113	Tessenderloo, magazijn/kantoor	80	
2071	19.5	13.5	35	Tessenderloo, dical verlading	80	
2072	23.1	13.5	135	Tessenderloo, loods 3	80	
2073	25.1	13.5	198	Tessenderloo, loods 3 nok	80	
2074	23.1	13.5	132	Tessenderloo, loods 2	80	
2075	25.1	13.5	197	Tessenderloo, loods 2 nok	80	
2076	23.5	13.5	131	Tessenderloo, Dicalfabriek	80	
2077	23.5	13.5	76	Tessenderloo, dicalfabriek	80	
2078	26.5	13.5	16	Tessenderloo, Molenhuis	80	
2079	29.5	13.5	20	Tessenderloo, Molenhuis	80	
2080	24.5	13.5	35	Tessenderloo, Molenhuis	80	
2081	33.5	13.5	12	Tessenderloo, big-bag laadstat	80	
2082	19.6	13.5	69	Tessenderloo, kantine	80	
2083	18.2	13.5	127	Tessenderloo, was- en kleedlok	80	
2084	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2085	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2086	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2087	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2088	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2089	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2090	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2091	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2092	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2093	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2094	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2095	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2096	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2097	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2098	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2099	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2100	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2101	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2102	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2103	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2104	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2105	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2106	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2107	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2108	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2109	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2110	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2111	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2112	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2113	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2114	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2115	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2116	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2117	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2118	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2119	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2120	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2121	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2122	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2123	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2124	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2125	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2126	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2127	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2128	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2129	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2130	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2131	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2132	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2133	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2134	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2135	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2136	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2137	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2138	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2139	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2140	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2141	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2142	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2143	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2144	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2145	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2146	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2147	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2148	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2149	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2150	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2151	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2152	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2153	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2154	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2155	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2156	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2157	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2158	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2159	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2160	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2161	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2162	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2163	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2164	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2165	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2166	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2167	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2168	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2169	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2170	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2171	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2172	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2173	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2174	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2175	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2176	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 5	80	
2177	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2178	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2179	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2180	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2181	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2182	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 6	80	
2183	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2184	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2185	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2186	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 6	80	
2187	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2188	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 7	80	
2189	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 7	80	
2190	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 7	80	
2191	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 7	80	
2192	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 7	80	
2193	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 7	80	
2194	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 7	80	
2195	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 7	80	
2196	23.5	13.5	23	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2197	23.5	13.5	22	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2198	23.5	13.5	21	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2199	23.5	13.5	23	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2200	23.5	13.5	23	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2201	23.5	13.5	22	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2202	23.5	13.5	20	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2203	23.5	13.5	19	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2204	23.5	13.5	21	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2205	23.5	13.5	19	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2206	23.5	13.5	21	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2207	16.5	13.5	8	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2208	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2209	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2210	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2211	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2212	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2213	16.5	13.5	9	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2214	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2215	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2216	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2217	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2218	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2219	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2220	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2221	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2222	18.9	13.5	406	Deltaweg	20	
2223	20.3	13.5	157	Hydro Agri	80	
2224	23.0	13.5	99	Hydro Agri	80	
2225	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2226	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2227	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2228	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2229	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2230	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2231	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2232	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2233	16.0	13.5	70	NU3 SALPETERZUUROPSLAG	80	
2234	21.5	13.5	145	NU3 SUBSTRAFEEDFABRIEK	80	
2235	18.5	13.5	85	NU3 TANKS LOODS D	80	
2236	21.5	13.5	263	NU3 NIEUWE HAL	80	
2237	16.5	13.5	30	NU3 TRANSFORMATORGEBOUW(GEB)	80	
2238	17.0	13.5	23	NU3 HOOFDSCHAKELHUIS	80	
2239	28.3	13.5	385	Hydro Agri	80	
2240	30.3	13.5	333	Hydro Agri	80	
2241	18.5	13.5	73	OPBOUW SPEC 3	80	
2242	25.2	13.5	64	kantoor	80	
2243	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2244	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2245	19.5	13.5	17	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2246	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2247	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2248	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2249	19.5	13.5	17	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2250	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2251	30.5	13.5	191	v.Gansewinkel - daknok	0	
2252	18.5	13.5	75	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2253	18.5	13.5	65	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2254	21.8	13.5	342	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2255	21.5	13.5	91	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2256	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2257	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2258	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2259	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2260	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2261	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2262	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2263	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2264	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2265	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2266	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2267	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2268	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2269	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2270	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2271	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2272	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2273	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2274	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2275	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2276	27.5	13.5	54	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2277	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2278	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2279	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2280	27.5	13.5	54	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2281	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2282	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2283	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2284	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2285	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2286	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2287	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2288	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2289	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2290	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2291	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2292	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2293	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2294	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2295	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2296	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2297	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2298	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2299	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2300	25.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2301	25.5	13.5	24	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2302	25.5	13.5	21	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2303	25.5	13.5	14	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2304	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2305	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2306	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2307	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2308	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2309	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2310	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2311	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2312	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2313	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2314	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2315	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2316	16.8	13.5	12	Mostert Absorbents kantoor zee	80	
2317	30.7	13.5	135	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2318	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2319	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2320	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2321	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2322	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2323	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2324	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2325	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2326	21.8	13.5	367	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2327	15.1	13.5	1	Pijp uitlaat 3 dak opslagruimt	30	
2328	15.1	13.5	1	Pijp uitlaat 3 dak opslagruimt	30	
2329	15.1	13.5	1	Pijp uitlaat 1 dak opslagruimt	30	
2330	15.1	13.5	1	Pijp uitlaat 1 dak opslagruimt	30	
2331	14.9	13.5	1	Pijp uitlaat 2 dak opslagruimt	30	
2332	14.9	13.5	1	Pijp uitlaat 2 dak opslagruimt	30	
2333	21.5	13.5	268	OBJEKT 55	80	
2334	21.5	13.5	149	OBJEKT	80	
2335	21.5	13.5	241	OBJEKT	80	
2336	21.5	13.5	101	OBJEKT	80	
2337	21.5	13.5	122	OBJEKT	80	
2338	21.5	13.5	87	OBJEKT	80	
2339	43.5	13.5	14	Unilever, Gebouw A	80	
2340	29.5	13.5	207	Unilever, Gebouw B midden	80	
2341	19.5	13.5	99	Unilever, Gebouw A entree	80	
2342	29.5	13.5	118	Unilever, Gebouw B zuid	80	
2343	29.5	13.5	186	Unilever, Gebouw B noord	80	
2344	27.5	13.5	96	Unilever, Gebouw C	80	
2345	27.5	13.5	29	Unilever,Gebouw B+C verbinding	80	
2346	26.5	13.5	92	Unilever, Gebouw D	80	
2347	27.8	13.5	84	Unilever, Gebouw E	80	
2348	31.8	13.5	67	Unilever, Gebouw E	80	
2349	20.5	13.5	111	Unilever, Gebouw E	80	
2350	34.5	13.5	51	Unilever, Gebouw F zuid	80	
2351	17.7	13.5	136	Unilever, Gebouw G	80	
2352	17.6	13.5	106	Unilever, Gebouw H+K	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2353	16.5	13.5	85	Unilever, Gebouw J	80	
2354	29.5	13.5	41	Unilever, Gebouw F noord	80	
2355	17.7	13.5	65	Unilever, Gebouw L	80	
2356	17.7	13.5	100	Unilever, Gebouw M	80	
2357	18.5	13.5	56	Unilever, Gebouw N	80	
2358	16.5	13.5	43	Unilever, Gebouw N	80	
2359	16.5	13.5	17	Unilever, Gebouw O	80	
2360	17.7	13.5	18	Unilever, Gebouw O	80	
2361	17.5	13.5	29	Unilever, Gebouw Q	80	
2362	16.5	13.5	151	Unilever, Gebouw R	80	
2363	16.5	13.5	45	Unilever, Gebouw S	80	
2364	16.5	13.5	104	Unilever, Gebouw U	80	
2365	16.5	13.5	50	Unilever, Gebouw U	80	
2366	16.5	13.5	19	Unilever, Gebouw V	80	
2367	16.5	13.5	30	Unilever, Gebouw W	80	
2368	16.5	13.5	23	Unilever, Gasstation	80	
2369	16.5	13.5	23	Unilever, Trafo	80	
2370	16.5	13.5	23	Unilever, Gebouw Y	80	
2371	19.5	13.5	55	Unilever, Gebouw Z	80	
2372	19.5	13.5	86	Unilever, Gebouw A ketelhuis	80	
2373	34.5	13.5	42	Unilever, Gebouw B noord	80	
2374	32.5	13.5	186	Unilever, Gebouw B midden	80	
2375	32.5	13.5	164	Unilever, Gebouw B noord	80	
2376	32.5	13.5	170	Unilever, Gebouw B zuid	80	
2377	55.6	13.5	43	Unilever, Gebouw A	80	
2378	59.5	13.5	28	Unilever, Gebouw A	80	
2379	17.7	13.5	64	Unilever, Gebouw G	80	
2380	50.8	13.5	265	Unilever dak Averlaagd	80	
2381	55.6	13.5	285	Unilever, Gebouw A	80	
2382	30.8	13.5	81	dakopbouw geb. E	80	
2383	31.5	13.5	36	Geb F	80	
2384	31.5	13.5	16	Geb F	80	
2385	22.5	13.5	17	Gebouw G opbouw	80	
2386	17.7	13.5	20	Gebouw C	80	
2387	24.7	13.5	37	Gebouw E	80	
2388	17.5	13.5	17	Lever, tanks	80	
2389	23.5	13.5	332	lever, magazijn gereed produkt	80	
2390	22.5	13.5	49	lever, magazijn westervl.	80	
2391	16.5	13.5	48	lever,personeels soos	80	
2392	16.5	13.5	20	lever, trafogebouw 5	80	
2393	21.5	13.5	84	lever, lab.	80	
2394	20.5	13.5	229	lever, liquids pakafdeling	80	
2395	26.5	13.5	134	lever, voorm. sunafdeling	80	
2396	24.5	13.5	199	lever, voorm. poederafd.	80	
2397	24.5	13.5	88	lever, voorm. poederafdeling	80	
2398	29.5	13.5	75	lever, pompstraat liquids	80	
2399	24.5	13.5	293	lever, flessenblaas-hal	80	
2400	16.0	13.5	28	-	80	
2401	19.0	13.5	52	lever, techn. blok flessenbl.	80	
2402	23.0	13.5	24	lever, brug techn.blok flesbl.	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2403	38.5	13.5	39	lever, granulaatsilo's flesbl.	80	
2404	16.5	13.5	49	lever, trafogebouw 1	80	
2405	21.5	13.5	54	lever, ketelhuis	80	
2406	18.5	13.5	46	lever, compressorhuis	80	
2407	20.5	13.5	22	lever, technisch blok	80	
2408	20.5	13.5	32	lever, watertanks	80	
2409	17.5	13.5	28	lever, tankpark NSD	80	
2410	17.5	13.5	25	lever, tankpark NSD	80	
2411	17.5	13.5	23	lever, tankpark NSD	80	
2412	23.0	13.5	114	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2413	23.0	13.5	114	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2414	23.0	13.5	113	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2415	23.0	13.5	113	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2416	23.0	13.5	113	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2417	23.0	13.5	113	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2418	23.0	13.5	113	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2419	19.0	13.5	52	lever, kantoren	80	
2420	16.3	13.5	43	lever, logistic support	80	
2421	43.5	13.5	81	lever, liquids mengafdeling	80	
2422	48.5	13.5	37	lever, liquids mengafdeling	80	
2423	43.5	13.5	53	lever, liquids tankpark	80	
2424	22.0	13.5	9	lever, verdamper 1 techn.blok	80	
2425	22.0	13.5	9	lever, verdamper 1 techn.blok	80	
2426	21.5	13.5	70	OBJEKT 294	80	
2427	21.5	13.5	62	OBJEKT 294	80	
2451	16.6	13.1	47	Stationsgebouw	80	
2452	17.5	13.0	74	Stationsgebouw	80	
2493	14.4	13.4	717	perron	80	

Schermen

					reflectie [%]		schermverhogingen	gekoppeld	
nr	z,gem	m,gem	lengte	type	links	rechts		il	kenmerk
1	14.0	10.0	413	scherp	0	0		☐	
2	16.9	14.4	11	scherp	80	80		☐	
3	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
4	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
5	16.9	14.4	9	scherp	80	80		☐	
6	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
8	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
9	16.9	14.4	9	scherp	80	80		☐	
10	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
11	16.9	14.4	9	scherp	80	80		☐	
12	16.9	14.4	9	scherp	80	80		☐	
13	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
15	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
16	17.2	14.7	13	scherp	80	80		☐	
17	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
18	17.2	14.7	13	scherp	80	80		☐	
19	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
20	17.2	14.7	12	scherp	80	80		☐	
21	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
22	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
23	17.2	14.7	13	scherp	80	80		☐	
24	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
25	17.2	14.7	11	scherp	80	80		☐	
26	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
27	16.9	14.4	8	scherp	80	80		☐	
28	16.9	14.4	1	scherp	80	80		☐	
29	16.9	14.4	4	scherp	80	80		☐	
30	16.9	14.4	3	scherp	80	80		☐	
31	16.9	14.4	5	scherp	80	80		☐	
32	16.9	14.4	1	scherp	80	80		☐	
33	16.9	14.4	1	scherp	80	80		☐	
35	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
36	16.9	14.4	6	scherp	80	80		☐	
37	16.9	14.4	1	scherp	80	80		☐	
38	16.9	14.4	0	scherp	80	80		☐	
78	16.9	14.4	9	scherp	80	80		☐	
81	17.2	14.7	11	scherp	80	80		☐	

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1	15.4	860	hoogtelijn + stomp scherm	
3	14.7	868	hoogtelijn + stomp scherm	
14	13.7	1463	hoogtelijn	
15	14.4	660	hoogtelijn	
16	14.7	645	hoogtelijn	

Bronnen

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
2448	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0 360	60.6	71.4	79.9	92.3	93.0	92.3	88.0	76.3	98.0	101.0		0.00	1.20	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2449	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0 360	48.8	55.5	64.2	71.5	78.4	77.9	74.7	70.0	62.3	82.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2450	onbekend		vrij(>0.5m	9.1	A	0 360	37.8	50.5	59.1	69.3	68.0	66.1	61.6	55.1	47.1	73.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2451	onbekend		vrij(>0.5m	9.1	A	0 360	42.6	55.3	63.9	74.1	72.8	70.9	66.4	59.9	51.9	78.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2452	onbekend		vrij(>0.5m	9.1	A	0 360	37.8	50.5	59.1	69.3	68.0	66.1	61.6	55.1	47.1	73.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2453	onbekend		vrij(>1cm)	1.5	A	0 360	17.6	33.9	49.4	65.6	74.6	72.3	76.0	70.2	55.6	80.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2454	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	80.6	87.9	94.4	98.2	98.1	103.9	102.4	96.4	88.8	108.0		23.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2455	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	80.6	87.9	94.4	98.2	98.1	103.9	102.4	96.4	88.8	108.0		23.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2456	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	74.9	85.7	96.4	97.2	97.2	98.6	99.2	94.4	90.2	105.4		13.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2457	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	74.9	85.7	96.4	97.2	97.2	98.6	99.2	94.4	90.2	105.4		13.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2458	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	74.9	85.7	96.4	97.2	97.2	98.6	99.2	94.4	90.2	105.4		13.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2459	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	74.9	85.7	96.4	97.2	97.2	98.6	99.2	94.4	90.2	105.4		13.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2460	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	74.9	85.7	96.4	97.2	97.2	98.6	99.2	94.4	90.2	105.4		13.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2461	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	74.9	85.7	96.4	97.2	97.2	98.6	99.2	94.4	90.2	105.4		13.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2462	onbekend		vrij(>1cm)	10.1	A	0 360	35.0	43.7	54.8	66.9	72.0	76.1	74.8	68.3	53.6	80.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2463	onbekend		vrij(>0.5m	11.5	A	0 360	45.6	58.7	69.2	78.9	75.4	71.8	67.4	59.7	46.8	81.6		0.00	1.20	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2464	onbekend		vrij(>0.5m	11.5	A	0 360	49.3	62.3	71.8	81.8	77.5	73.6	68.7	60.7	49.1	84.1		0.00	1.20	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2465	onbekend		vrij(>0.5m	11.5	A	0 360	51.6	62.4	71.3	82.9	78.3	73.5	67.1	59.2	47.2	84.9		0.00	1.20	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2466	onbekend		vrij(>0.5m	11.5	A	0 360	52.0	62.0	72.0	87.0	87.0	86.0	79.0	72.0	65.0	91.8		0.00	1.20	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2467	onbekend		vrij(>0.5m	12.8	A	0 360	.0	65.0	72.0	75.0	75.0	78.0	68.0	56.0	42.0	81.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2468	onbekend		vrij(>0.5m	4.1	A	0 360	37.2	44.2	58.2	68.2	75.2	71.2	64.2	52.2	36.2	77.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2469	onbekend		vrij(>0.5m	4.1	A	0 360	37.2	44.2	58.2	68.2	75.2	71.2	64.2	52.2	36.2	77.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2470	onbekend		vrij(>0.5m	4.1	A	0 360	37.2	44.2	58.2	68.2	75.2	71.2	64.2	52.2	36.2	77.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2471	onbekend		vrij(>1cm)	1.3	A	0 360	28.1	38.1	47.1	53.1	49.1	53.1	44.1	32.1	20.1	57.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2472	onbekend		vrij(>1cm)	12.6	A	0 360	42.5	54.1	64.4	73.7	76.8	76.9	64.1	54.4	46.0	81.0		0.00	1.20	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2473	onbekend		vrij(>1cm)	12.6	A	0 360	42.5	54.1	64.4	73.7	76.8	76.9	64.1	54.4	46.0	81.0		0.00	1.20	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2474	onbekend		vrij(>0.5m	9.1	A	0 360	.0	53.8	60.8	63.8	63.8	66.8	56.8	44.8	30.8	70.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2475	onbekend		vrij(>0.5m	9.1	A	0 360	.0	53.8	60.8	63.8	63.8	66.8	56.8	44.8	30.8	70.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2476	onbekend		vrij(>0.5m	9.1	A	0 360	.0	53.8	60.8	63.8	63.8	66.8	56.8	44.8	30.8	70.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2477	onbekend		vrij(>0.5m	11.1	A	0 360	40.2	52.6	62.5	73.2	74.5	72.6	66.7	58.8	43.9	78.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2478	onbekend		vrij(>0.5m	11.1	A	0 360	40.2	52.6	62.5	73.2	74.5	72.6	66.7	58.8	43.9	78.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2479	onbekend		vrij(>0.5m	11.1	A	0 360	40.2	52.6	62.5	73.2	74.5	72.6	66.7	58.8	43.9	78.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2480	onbekend		vrij(>0.5m	11.1	A	0 360	40.2	52.6	62.5	73.2	74.5	72.6	66.7	58.8	43.9	78.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2481	onbekend		vrij(>1cm)	9.8	A	0 360	39.5	51.9	59.8	70.5	71.8	69.9	64.0	56.1	41.2	76.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2482	onbekend		vrij(>1cm)	9.8	A	0 360	39.5	51.9	59.8	70.5	71.8	69.9	64.0	56.1	41.2	76.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2483	onbekend		vrij(>1cm)	9.8	A	0 360	39.5	51.9	59.8	70.5	71.8	69.9	64.0	56.1	41.2	76.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2484	onbekend		vrij(>1cm)	9.8	A	0 360	39.5	51.9	59.8	70.5	71.8	69.9	64.0	56.1	41.2	76.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2485	onbekend		vrij(>1cm)	9.8	A	0 360	39.5	51.9	59.8	70.5	71.8	69.9	64.0	56.1	41.2	76.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2486	onbekend		vrij(>1cm)	9.8	A	0 360	39.5	51.9	59.8	70.5	71.8	69.9	64.0	56.1	41.2	76.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2487	onbekend		vrij(>1cm)	9.8	A	0 360	39.5	51.9	59.8	70.5	71.8	69.9	64.0	56.1	41.2	76.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2488	onbekend		vrij(>1cm)	9.8	A	0 360	39.5	51.9	59.8	70.5	71.8	69.9	64.0	56.1	41.2	76.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

					bronvermogen												bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
2489	onbekend		vrij(>0.5m	13.7	A	0 360	66.2	74.2	80.2	86.2	85.2	86.2	73.2	60.2	47.2	91.2		0.00	1.20	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2490	onbekend		vrij(>0.5m	13.7	A	0 360	49.9	59.9	69.9	84.9	84.9	83.9	76.9	69.9	62.9	89.7		0.00	1.20	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2491	onbekend		vrij(>1cm)	10.5	A	0 360	49.5	60.7	70.6	76.8	78.1	78.4	78.4	75.7	66.1	84.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2492	onbekend		vrij(>1cm)	10.5	A	0 360	47.3	57.0	64.9	67.8	66.4	62.9	60.9	60.2	50.6	72.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2493	onbekend		vrij(>0.5m	12.8	A	0 360	52.1	63.5	72.7	78.1	79.6	80.7	80.0	77.2	67.6	86.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2494	onbekend		vrij(>0.5m	12.8	A	0 360	46.4	59.1	70.0	76.9	78.5	79.5	79.0	76.3	66.7	85.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2495	onbekend		vrij(>0.5m	12.8	A	0 360	43.0	55.7	66.6	73.5	75.1	76.1	75.6	72.9	63.3	82.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2496	onbekend		vrij(>1cm)	12.1	A	0 360	.0	53.7	61.7	69.7	71.7	71.7	63.7	57.7	49.7	76.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2497	onbekend		vrij(>1cm)	12.1	A	0 360	.0	50.9	58.9	66.9	68.9	68.9	60.9	54.9	46.9	73.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2498	onbekend		vrij(>1cm)	12.1	A	0 360	.0	50.9	58.9	66.9	68.9	68.9	60.9	54.9	46.9	73.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2499	onbekend		vrij(>0.5m	9.1	A	0 360	53.1	63.1	70.1	68.1	69.1	72.1	65.1	57.1	41.1	76.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2500	onbekend		vrij(>0.5m	14.5	A	0 360	65.1	72.2	75.7	76.9	82.4	82.5	77.7	71.4	63.0	87.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2501	onbekend		vrij(>0.5m	14.5	A	0 360	60.1	67.2	70.7	71.9	77.4	77.5	72.7	66.4	58.0	82.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2502	onbekend		vrij(>0.5m	12.8	A	0 360	62.4	69.3	76.0	79.2	84.0	86.1	77.8	69.2	57.9	89.4		0.00	1.20	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2503	onbekend		vrij(>0.5m	15.0	A	0 360	57.5	66.3	75.8	76.8	85.1	84.4	79.3	71.1	61.5	89.0		0.00	1.20	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2504	onbekend		vrij(>0.5m	12.8	A	0 360	34.9	44.3	55.5	58.1	64.9	63.0	59.3	52.2	-22.0	68.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2505	onbekend		vrij(>0.5m	10.8	A	0 360	57.3	64.1	69.8	79.5	78.7	77.6	72.3	65.7	53.8	84.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2506	onbekend		vrij(>0.5m	10.8	A	0 360	49.2	58.6	68.4	66.4	80.2	76.5	71.6	63.3	52.4	82.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2507	onbekend		vrij(>1cm)	.5	A	0 360	21.0	37.3	52.8	69.0	78.0	75.7	79.4	73.6	59.0	83.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2508	onbekend		vrij(>0.5m	15.0	A	0 360	47.5	60.5	70.7	75.6	83.5	85.8	72.0	66.0	54.8	88.3		0.00	1.20	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2509	onbekend		vrij(>0.5m	11.5	A	0 360	51.8	61.8	71.8	86.8	86.8	85.8	78.8	71.8	64.8	91.6		0.00	1.20	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2510	onbekend		vrij(>0.5m	11.5	A	0 360	50.6	60.6	70.6	85.6	85.6	84.6	77.6	70.6	63.6	90.4		0.00	1.20	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2511	onbekend		vrij(>1cm)	12.1	A	0 360	.0	53.7	61.7	69.7	71.7	71.7	63.7	57.7	57.7	76.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2512	onbekend		vrij(>0.5m	11.5	A	0 360	43.6	53.6	63.6	78.6	78.6	77.6	70.6	63.6	56.6	83.4		0.00	1.20	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2513	onbekend		vrij(>0.5m	11.5	A	0 360	43.6	53.6	63.6	78.6	78.6	77.6	70.6	63.6	56.6	83.4		0.00	1.20	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2514	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	54.4	65.5	70.1	70.7	74.7	76.6	77.2	77.5	75.9	84.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2515	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	0 360	46.9	53.6	62.4	69.6	76.6	76.0	72.8	68.1	60.4	80.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2516	onbekend		vrij(>1cm)	12.2	A	0 360	47.4	54.4	59.1	69.1	74.1	76.2	73.0	66.0	53.9	80.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2517	onbekend		vrij(>1cm)	12.2	A	0 360	47.4	54.4	59.1	69.1	74.1	76.2	73.0	66.0	53.9	80.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2518	onbekend		vrij(>1cm)	12.3	A	0 360	47.7	59.7	71.7	63.5	48.3	44.4	39.8	34.6	25.1	72.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2519	onbekend		vrij(>1cm)	12.3	A	0 360	47.7	59.7	71.7	63.5	48.3	44.4	39.8	34.6	25.1	72.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2520	onbekend		vrij(>1cm)	12.3	A	0 360	47.7	59.7	71.7	63.5	48.3	44.4	39.8	34.6	25.1	72.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2521	onbekend		vrij(>1cm)	12.3	A	0 360	47.7	59.7	71.7	63.5	48.3	44.4	39.8	34.6	25.1	72.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2522	onbekend		vrij(>1cm)	12.3	A	0 360	45.1	57.4	69.1	60.9	45.7	41.8	37.2	32.0	22.5	70.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2523	onbekend		vrij(>1cm)	12.3	A	0 360	45.1	57.4	69.1	60.9	45.7	41.8	37.2	32.0	22.5	70.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2524	onbekend		vrij(>0.5m	15.1	A	0 360	45.3	53.3	64.3	56.1	45.9	46.0	43.4	41.2	36.7	65.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2525	onbekend		vrij(>0.5m	15.1	A	0 360	45.3	53.3	64.3	56.1	45.9	46.0	43.4	41.2	36.7	65.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2526	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	0 360	43.0	51.7	63.6	57.4	50.0	44.7	37.9	31.0	16.6	65.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2527	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	0 360	43.0	51.7	63.6	57.4	50.0	44.7	37.9	31.0	16.6	65.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2528	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0 360	41.4	50.1	62.0	55.8	48.4	43.1	36.3	29.4	15.0	63.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2529	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0 360	41.4	50.1	62.0	55.8	48.4	43.1	36.3	29.4	15.0	63.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2530	onbekend		vrij(>0.5m	6.2	A	0 360	45.4	50.1	61.0	54.8	52.4	51.1	46.3	42.4	33.0	63.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
2531	onbekend		vrij(>0.5m	6.2	A	0	360	45.4	50.1	61.0	54.8	52.4	51.1	46.3	42.4	33.0	63.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2532	onbekend		vrij(>0.5m	6.2	A	0	360	45.4	50.1	61.0	54.8	52.4	51.1	46.3	42.4	33.0	63.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2533	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	0	360	58.7	67.7	74.8	80.1	83.0	86.4	87.2	86.5	82.8	92.9		7.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2534	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	0	360	2.5	63.3	70.3	77.5	79.3	81.3	79.9	82.0	79.8	88.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2535	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	64.0	74.0	72.7	83.8	84.6	84.5	83.6	84.0	85.0	92.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2536	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	61.1	68.1	75.8	81.8	82.8	83.3	83.4	83.0	78.2	90.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2537	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	61.5	66.1	76.4	78.3	81.2	81.8	80.4	77.2	70.7	87.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2538	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	53.7	59.4	70.8	80.5	81.7	82.5	81.4	74.5	62.6	87.9		7.00	7.00	7.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2539	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0	360	49.0	58.4	62.5	70.6	79.8	84.3	86.4	86.9	77.9	91.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2540	onbekend		vrij(>0.5m	8.1	A	0	360	50.3	56.3	59.7	63.0	64.3	64.7	60.8	61.4	54.3	70.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2541	onbekend		vrij(>0.5m	8.1	A	0	360	50.3	56.3	59.7	63.0	64.3	64.7	60.8	61.4	54.3	70.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2542	onbekend		vrij(>0.5m	8.1	A	0	360	61.4	66.4	72.5	72.8	67.7	67.1	61.9	61.2	59.5	77.6		7.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2543	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0	360	57.4	64.4	70.5	70.8	65.7	65.1	59.9	59.2	57.5	75.5		7.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2544	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	0	360	69.6	76.7	79.3	74.3	66.5	62.9	59.7	59.9	58.8	82.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2545	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	0	360	58.1	71.8	80.9	78.9	81.6	88.4	92.5	90.9	84.7	96.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2546	onbekend		vrij(>0.5m	8.5	A	0	360	46.9	50.4	62.5	65.1	66.1	70.5	66.7	58.9	50.7	74.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2547	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	53.7	59.4	70.8	80.5	81.7	82.5	81.4	74.5	62.6	87.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2548	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	51.5	62.8	77.7	86.7	95.2	100.8	98.4	94.6	85.8	104.2		4.80	6.00	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2549	onbekend		vrij(>0.5m	6.1	A	0	360	47.9	57.3	61.4	69.5	78.7	83.2	85.3	85.8	76.8	90.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2550	onbekend		vrij(>0.5m	6.1	A	0	360	47.9	57.3	61.4	69.5	78.7	83.2	85.3	85.8	76.8	90.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2551	onbekend		vrij(>0.5m	6.1	A	0	360	47.9	57.3	61.4	69.5	78.7	83.2	85.3	85.8	76.8	90.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2552	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	68.5	78.1	91.0	93.7	100.4	101.1	103.2	105.2	102.9	110.0		21.20	16.40	19.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2553	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	68.5	78.1	91.0	93.7	100.4	101.1	103.2	105.2	102.9	110.0		21.20	16.40	19.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2554	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	68.5	78.1	91.0	93.7	100.4	101.1	103.2	105.2	102.9	110.0		21.20	16.40	19.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2555	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	68.5	78.1	91.0	93.7	100.4	101.1	103.2	105.2	102.9	110.0		21.20	16.40	19.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2556	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	68.5	78.1	91.0	93.7	100.4	101.1	103.2	105.2	102.9	110.0		21.20	16.40	19.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2557	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	68.5	78.1	91.0	93.7	100.4	101.1	103.2	105.2	102.9	110.0		21.20	16.40	19.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2558	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	68.5	78.1	91.0	93.7	100.4	101.1	103.2	105.2	102.9	110.0		21.20	16.40	19.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2559	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	68.5	78.1	91.0	93.7	100.4	101.1	103.2	105.2	102.9	110.0		21.20	16.40	19.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2560	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		18.60	21.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2561	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		18.60	21.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2562	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		18.60	21.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2563	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		18.60	21.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2564	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		18.60	21.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2565	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		17.80	21.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2566	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		17.80	21.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2567	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		17.80	21.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2568	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		23.80	26.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2569	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		23.80	26.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2570	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		23.80	26.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2571	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		19.00	22.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2572	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		17.80	20.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

					bronvermogen												bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
2573	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	69.2	82.6	89.8	95.5	96.9	103.2	98.7	92.6	80.7	106.0		14.80	14.80	14.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2574	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	69.2	82.6	89.8	95.5	96.9	103.2	98.7	92.6	80.7	106.0		14.80	14.80	14.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2575	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	69.2	82.6	89.8	95.5	96.9	103.2	98.7	92.6	80.7	106.0		14.80	14.80	14.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2576	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	69.2	82.6	89.8	95.5	96.9	103.2	98.7	92.6	80.7	106.0		14.80	14.80	14.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2577	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	69.2	82.6	89.8	95.5	96.9	103.2	98.7	92.6	80.7	106.0		14.80	14.80	14.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2578	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	69.2	82.6	89.8	95.5	96.9	103.2	98.7	92.6	80.7	106.0		14.80	14.80	14.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2579	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	69.2	82.6	89.8	95.5	96.9	103.2	98.7	92.6	80.7	106.0		14.80	14.80	14.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2580	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	69.2	82.6	89.8	95.5	96.9	103.2	98.7	92.6	80.7	106.0		14.80	14.80	14.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2581	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	69.2	82.6	89.8	95.5	96.9	103.2	98.7	92.6	80.7	106.0		14.80	14.80	14.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2582	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	73.2	84.0	94.7	90.5	95.5	96.9	97.5	92.7	88.6	103.2		16.00	19.00	22.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2583	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	73.2	84.0	94.7	90.5	95.5	96.9	97.5	92.7	88.6	103.2		16.00	19.00	22.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2584	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	73.2	84.0	94.7	90.5	95.5	96.9	97.5	92.7	88.6	103.2		16.00	19.00	22.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2585	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	73.2	84.0	94.7	90.5	95.5	96.9	97.5	92.7	88.6	103.2		16.00	19.00	22.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2586	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	73.2	84.0	94.7	90.5	95.5	96.9	97.5	92.7	88.6	103.2		16.00	19.00	22.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2587	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	73.2	84.0	94.7	90.5	95.5	96.9	97.5	92.7	88.6	103.2		16.00	19.00	22.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2588	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	73.2	84.0	94.7	90.5	95.5	96.9	97.5	92.7	88.6	103.2		16.00	19.00	22.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2589	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	73.2	84.0	94.7	90.5	95.5	96.9	97.5	92.7	88.6	103.2		16.00	19.00	22.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2590	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	73.2	84.0	94.7	90.5	95.5	96.9	97.5	92.7	88.6	103.2		16.00	19.00	22.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2591	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	73.2	84.0	94.7	90.5	95.5	96.9	97.5	92.7	88.6	103.2		16.00	19.00	22.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2592	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	65.0	68.5	92.1	92.0	98.2	104.4	96.4	93.5	86.6	106.5		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2593	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	55.0	58.5	82.1	82.0	88.2	94.4	86.4	83.5	76.6	96.5		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2594	onbekend		vrij(>0.5m	8.1	A	0 360	64.1	62.6	70.6	74.7	69.3	67.9	60.7	62.4	59.8	78.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2595	onbekend		vrij(>0.5m	8.1	A	0 360	62.1	60.6	68.6	72.7	67.3	65.9	58.7	60.4	57.8	76.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2596	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	65.3	63.9	75.5	81.1	86.9	91.8	90.7	90.5	89.7	97.3		12.40	15.60	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2597	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	65.3	63.9	75.5	81.1	86.9	91.8	90.7	90.5	89.7	97.3		12.40	15.60	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2598	onbekend		vrij(>0.5m	1.3	A	0 360	43.0	51.9	68.1	83.1	91.1	91.6	93.0	87.7	75.6	97.5		7.80	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2599	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	65.3	63.9	75.5	81.1	86.9	91.8	90.7	90.5	89.7	97.3		12.40	15.60	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2600	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	68.5	78.1	91.0	93.7	100.4	101.1	103.2	105.2	102.9	110.0		21.20	16.40	19.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2601	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	68.5	78.1	91.0	93.7	100.4	101.1	103.2	105.2	102.9	110.0		21.20	16.40	19.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2602	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	68.5	78.1	91.0	93.7	100.4	101.1	103.2	105.2	102.9	110.0		21.20	16.40	19.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2603	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	67.0	77.8	88.5	84.3	89.3	90.7	91.3	86.5	82.3	97.0		8.40	15.10	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2604	onbekend		vrij(>1cm)	2.5	A	0 360	51.8	65.0	76.2	84.6	91.3	93.9	87.8	82.3	76.9	97.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2605	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		26.60	30.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2606	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		26.60	30.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2607	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		30.50	31.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2608	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		30.50	31.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2609	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		30.50	31.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2610	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	67.0	77.8	88.5	84.3	89.3	90.7	91.3	86.5	82.3	97.0		3.20	12.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2611	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	62.1	83.7	98.6	98.7	98.9	100.1	97.4	92.8	83.2	106.1		6.00	6.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2612	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	67.0	77.8	88.5	84.3	89.3	90.7	91.3	86.5	82.3	97.0		8.40	15.10	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2613	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	67.0	77.8	88.5	84.3	89.3	90.7	91.3	86.5	82.3	97.0		8.40	15.10	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2614	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	67.0	77.8	88.5	84.3	89.3	90.7	91.3	86.5	82.3	97.0		8.40	15.10	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	-->	hoek	bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
2615	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	67.0	77.8	88.5	84.3	89.3	90.7	91.3	86.5	82.3	97.0		3.20	12.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2616	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		23.00	23.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2617	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		23.00	23.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2618	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		23.00	23.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2619	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	56.5	76.7	82.9	84.9	92.0	99.2	99.6	94.8	87.5	103.6		10.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2620	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	72.0	77.5	87.8	94.3	100.6	106.1	108.3	106.1	100.1	112.4		2.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2621	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	64.2	77.3	92.6	100.2	103.1	105.9	103.2	96.1	85.9	109.9		2.70	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2622	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	64.2	77.3	92.6	100.2	103.1	105.9	103.2	96.1	85.9	109.9		4.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2623	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	73.4	78.9	89.2	95.7	102.0	107.5	109.7	107.5	101.5	113.8		13.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2624	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	344	180	73.8	74.5	93.4	94.7	98.0	100.0	100.0	94.9	87.3	105.5		2.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2625	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	74	180	70.8	71.5	90.4	91.7	95.0	97.0	97.0	91.9	84.3	102.5		2.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2626	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	164	180	73.8	74.5	93.4	94.7	98.0	100.0	100.0	94.9	87.3	105.5		2.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2627	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	254	180	64.4	75.5	85.6	93.0	98.2	99.0	100.2	98.7	94.5	105.8		2.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2628	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		15.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2629	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		15.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2630	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		15.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2631	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	75.2	86.0	96.7	92.5	97.5	98.9	99.5	94.7	89.6	105.2		2.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2632	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		16.00	16.00	19.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2633	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		16.00	16.00	19.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2634	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		16.00	16.00	19.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2635	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		16.00	16.00	19.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2636	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		16.00	16.00	19.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2637	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	96.0	96.0	98.0	96.0	104.0	103.0	95.0	.0	108.2		16.00	16.00	19.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2638	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	65.3	63.9	75.5	81.1	86.9	91.8	90.7	90.5	89.7	97.3		13.80	13.80	16.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2639	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	65.3	63.9	75.5	81.1	86.9	91.8	90.7	90.5	89.7	97.3		13.80	13.80	16.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2640	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	72.1	81.3	85.5	89.5	96.8	99.3	99.9	92.9	84.4	104.3		6.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2641	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	58.1	72.9	90.9	92.8	97.4	100.6	98.4	93.0	85.2	104.7		0.20	0.00	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2642	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	34.8	84.6	95.1	93.9	99.6	105.6	102.8	97.1	88.9	108.8		0.20	0.00	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2643	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	60.5	86.0	91.0	94.1	99.3	100.5	99.6	97.1	89.8	105.9		10.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2644	onbekend		vrij(>1cm)	2.7	A	0	360	53.5	62.0	69.0	77.8	82.7	85.4	87.1	88.1	90.3	94.5		6.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2645	onbekend		vrij(>1cm)	1.3	A	0	360	71.5	70.1	75.1	91.8	94.2	96.0	97.1	93.1	82.6	101.9		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2646	onbekend		vrij(>1cm)	1.3	A	0	360	59.5	72.1	79.6	85.0	87.6	87.1	85.1	90.4	79.6	94.8		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2647	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0	360	61.7	74.7	80.4	84.4	84.4	82.4	74.8	73.7	67.0	89.7		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2648	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0	360	51.2	61.1	64.2	70.9	66.0	60.5	61.1	72.1	60.7	76.0		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2649	onbekend		vrij(>1cm)	3.5	A	0	360	35.5	41.9	50.9	61.3	58.9	50.0	42.9	49.9	39.5	64.0		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2650	onbekend		vrij(>1cm)	3.5	A	0	360	35.9	41.9	50.9	61.3	58.9	50.0	42.9	49.9	39.5	64.0		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2651	onbekend		vrij(>0.5m	6.1	A	0	360	59.6	66.9	76.4	84.1	81.2	78.5	80.6	85.1	75.1	89.9		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2652	onbekend		vrij(>0.5m	6.1	A	0	360	56.1	63.4	72.8	80.1	77.1	74.3	76.9	81.1	70.7	85.9		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2653	onbekend		vrij(>1cm)	2.7	A	0	360	56.9	63.0	69.9	81.0	83.0	84.7	85.1	90.3	79.0	93.2		7.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2654	onbekend		vrij(>1cm)	7.0	A	0	360	59.3	67.3	77.2	76.8	73.6	67.3	69.2	66.8	68.2	81.9		0.00	0.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2655	onbekend		vrij(>1cm)	7.0	A	0	360	57.2	71.0	75.4	78.1	75.0	69.3	65.7	61.9	54.2	82.0		0.00	0.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2656	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	61.7	75.1	80.7	85.8	89.9	90.9	91.0	81.7	58.6	96.2		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	bronvermogen h	wg	--> hoek		31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
2657	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	53.7	67.4	81.9	86.5	88.8	96.9	95.7	94.6	88.6	101.3		13.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2658	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	82.0	77.8	80.6	89.2	86.6	89.8	88.1	85.3	79.8	95.6		0.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2659	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	74.8	88.2	95.0	98.4	98.4	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		37.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2660	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	74.8	88.2	95.0	98.4	98.4	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		37.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2661	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	74.8	88.2	95.0	98.4	98.4	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		37.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2662	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	74.8	88.2	95.0	98.4	98.4	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		37.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2663	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	74.8	88.2	95.0	98.4	98.4	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		27.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2664	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	74.8	88.2	95.0	98.4	98.4	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		21.80	26.00	29.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2665	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	74.8	88.2	95.0	98.4	98.4	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		37.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2666	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	74.8	88.2	95.0	98.4	98.4	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		37.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2667	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	74.8	88.2	95.0	98.4	98.4	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		37.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2668	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	74.8	88.2	95.0	98.4	98.4	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		27.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2669	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	74.8	88.2	95.0	98.4	98.4	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		34.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2670	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	74.8	88.2	95.0	98.4	98.4	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		34.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2671	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	74.8	88.2	95.0	98.4	98.4	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		34.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2672	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	74.8	88.2	95.0	98.4	98.4	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		34.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2673	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	74.8	88.2	95.0	98.4	98.4	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		34.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2674	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	74.8	88.2	95.0	98.4	98.4	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		21.80	26.00	29.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2675	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	56.8	82.4	87.3	90.5	95.7	96.9	96.1	93.6	85.8	102.4		10.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2676	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	74.8	88.2	95.0	98.4	98.4	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		34.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2677	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	74.8	88.2	95.0	98.4	98.4	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		34.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2678	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	74.8	88.2	95.0	98.4	98.4	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		34.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2679	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	74.8	88.2	95.0	98.4	98.4	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		21.80	26.00	29.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2680	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	74.8	88.2	95.0	98.4	98.4	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		21.80	26.00	29.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2681	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	74.8	88.2	95.0	98.4	98.4	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		21.80	26.00	29.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2682	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	74.8	88.2	95.0	98.4	98.4	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		21.80	26.00	29.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2683	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	74.8	88.2	95.0	98.4	98.4	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		21.80	26.00	29.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2684	onbekend		vrij(>1cm)	7.0	A	0	360	59.3	67.3	77.2	76.8	73.6	67.3	69.2	66.8	68.2	81.9		0.00	0.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2685	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	53.7	67.4	81.9	86.5	88.8	96.9	95.7	94.6	88.6	101.3		13.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2686	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	57.2	67.4	88.1	100.4	100.2	102.1	100.4	94.3	83.0	107.2		9.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2687	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	74.8	88.2	95.0	98.4	98.4	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		27.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2688	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	74.8	88.2	95.0	98.4	98.4	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		27.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2689	onbekend		vrij(>1cm)	7.0	A	0	360	61.3	75.1	79.5	82.2	79.1	73.4	69.8	66.0	58.3	86.1		0.00	0.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2690	onbekend		vrij(>1cm)	7.0	A	0	360	58.5	66.5	76.4	76.0	72.8	66.5	68.4	66.0	67.4	81.1		0.00	0.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2691	onbekend		vrij(>1cm)	7.0	A	0	360	58.5	66.5	76.4	76.0	72.8	66.5	68.4	66.0	67.4	81.1		0.00	0.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2692	onbekend		vrij(>0.5m	10.3	A	0	360	61.5	66.5	74.4	69.0	69.8	69.5	68.4	67.0	72.4	79.5		0.00	0.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2693	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	74.8	88.2	95.0	98.4	98.4	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		27.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2694	onbekend		vrij(>0.5m	10.3	A	0	360	61.5	66.5	74.4	69.0	69.8	69.5	68.4	67.0	72.4	79.5		0.00	0.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2695	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0	360	67.2	83.6	94.2	98.8	92.8	93.8	92.0	82.2	74.1	102.2		--	0.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2696	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	0	360	62.4	73.2	75.6	73.3	74.2	74.5	67.9	65.1	61.4	81.6		0.00	0.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2697	onbekend		vrij(>1cm)	7.0	A	0	360	57.2	71.0	75.4	78.1	75.0	69.3	65.7	61.9	54.2	82.0		0.00	0.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2698	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	60.5	86.0	91.0	94.1	99.3	100.5	99.6	97.1	89.8	105.9		10.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

					bronvermogen												bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
2699	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	60.5	86.0	91.0	94.1	99.3	100.5	99.6	97.1	89.8	105.9		10.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2700	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	60.5	86.0	91.0	94.1	99.3	100.5	99.6	97.1	89.8	105.9		10.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2701	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	60.8	86.4	91.3	94.5	99.7	100.9	100.1	97.6	89.8	106.4		11.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2702	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	60.8	86.4	91.3	94.5	99.7	100.9	100.1	97.6	89.8	106.4		11.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2703	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	60.8	86.4	91.3	94.5	99.7	100.9	100.1	97.6	89.8	106.4		11.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2704	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	60.8	86.4	91.3	94.5	99.7	100.9	100.1	97.6	89.8	106.4		11.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2705	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	60.8	86.4	91.3	94.5	99.7	100.9	100.1	97.6	89.8	106.4		11.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2706	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	56.8	82.4	87.3	90.5	95.7	96.9	96.1	93.6	85.8	102.4		10.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2707	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	56.8	82.4	87.3	90.5	95.7	96.9	96.1	93.6	85.8	102.4		10.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2708	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	57.4	83.0	87.9	91.1	96.3	97.5	96.7	94.2	86.4	103.0		9.00	9.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2709	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	57.4	83.0	87.9	91.1	96.3	97.5	96.7	94.2	86.4	103.0		9.00	9.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2710	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	57.4	83.0	87.9	91.1	96.3	97.5	96.7	94.2	86.4	103.0		9.00	9.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2711	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	57.4	83.0	87.9	91.1	96.3	97.5	96.7	94.2	86.4	103.0		9.00	9.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2712	onbekend		vrij(>0.5m	12.1	A	0 360	31.3	91.6	97.3	98.7	106.1	105.3	104.4	100.5	95.8	111.2		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2713	onbekend		vrij(>0.5m	13.0	A	0 360	31.3	91.6	97.3	98.7	106.1	105.3	104.4	100.5	95.8	111.2		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2714	onbekend		vrij(>0.5m	6.6	A	0 360	56.5	61.1	64.7	72.4	74.8	74.8	70.5	63.5	54.8	79.8		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2715	onbekend		vrij(>0.5m	8.1	A	0 360	61.2	78.8	80.8	84.9	87.1	88.0	83.0	78.3	60.4	92.8		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2716	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	0 360	82.2	69.8	71.8	75.9	78.1	79.0	74.0	69.3	51.4	86.1		0.00	0.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2717	onbekend		vrij(>0.5m	3.6	A	0 360	61.2	78.8	80.8	84.9	87.1	88.0	83.0	78.3	60.4	92.8		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2718	onbekend		vrij(>0.5m	6.6	A	0 360	49.0	66.6	68.6	72.7	74.9	75.8	70.8	66.1	48.2	80.6		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2719	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	62.0	75.6	78.4	80.9	80.6	79.1	77.0	74.7	70.8	87.1		0.00	0.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2720	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	57.0	70.6	73.4	75.9	75.6	74.1	72.0	70.2	65.8	82.2		0.00	0.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2721	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	74.2	88.5	100.4	104.5	108.8	109.8	105.6	98.3	89.5	114.1		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2722	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	48.7	59.0	74.5	82.3	82.0	82.9	78.0	72.3	68.1	88.1		7.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2723	onbekend		vrij(>1cm)	4.7	A	0 360	51.8	62.4	70.4	79.5	84.7	85.5	85.7	83.3	74.6	91.4		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2724	onbekend		vrij(>1cm)	4.7	A	0 360	60.3	65.3	73.4	79.2	84.8	85.0	84.4	82.1	73.3	90.7		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2725	onbekend		vrij(>1cm)	4.7	A	0 360	61.8	62.7	70.9	78.6	83.4	84.2	84.2	82.8	73.0	90.2		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2726	onbekend		vrij(>1cm)	8.0	A	0 360	51.8	60.4	70.8	77.1	81.4	81.6	82.5	79.6	69.0	88.0		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2727	onbekend		vrij(>1cm)	11.2	A	0 360	49.8	59.3	69.1	74.9	79.1	80.6	81.6	78.2	66.2	86.5		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2728	onbekend		vrij(>1cm)	1.7	A	0 360	61.3	71.9	79.9	89.0	94.2	95.0	95.2	92.8	84.1	100.9		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2729	onbekend		vrij(>1cm)	1.7	A	0 360	71.3	72.2	80.4	88.1	92.9	93.7	93.7	92.3	82.5	99.7		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2730	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	30.7	80.5	91.0	89.8	95.5	101.5	98.7	93.0	84.8	104.7		0.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2731	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	69.8	79.0	83.2	87.2	94.5	97.0	97.6	90.6	82.1	102.0		7.80	10.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2732	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	69.8	79.0	83.2	87.2	94.5	97.0	97.6	90.6	82.1	102.0		7.80	10.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2733	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	69.8	79.0	83.2	87.2	94.5	97.0	97.6	90.6	82.1	102.0		7.80	10.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2734	onbekend		vrij(>0.5m	12.1	A	0 360	71.0	79.1	86.9	88.2	85.6	84.7	78.1	76.8	68.0	93.1		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2735	onbekend		vrij(>0.5m	12.1	A	0 360	71.0	79.1	86.9	88.2	85.6	84.7	78.1	76.8	68.0	93.1		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2736	onbekend		vrij(>0.5m	12.1	A	0 360	71.0	79.1	86.9	88.2	85.6	84.7	78.1	76.8	68.0	93.1		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2737	onbekend		vrij(>1cm)	4.7	A	0 360	47.1	57.3	66.5	75.6	79.1	82.7	83.4	81.1	74.0	88.3		--	--	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2738	onbekend		vrij(>1cm)	4.7	A	0 360	50.9	59.4	66.6	71.7	76.3	78.6	79.2	76.5	73.8	84.6		--	--	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2739	onbekend		vrij(>1cm)	4.7	A	0 360	50.4	60.1	69.1	75.2	81.4	83.6	82.2	77.4	70.1	88.1		--	--	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2740	onbekend		vrij(>1cm)	8.0	A	0 360	46.3	57.2	66.8	72.5	80.2	79.4	82.1	79.7	69.9	86.8		--	--	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
2741	onbekend		vrij(>1cm)	11.2	A	0	360	46.6	55.7	62.8	69.0	74.4	78.1	83.4	80.3	68.0	86.4		--	--	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2742	onbekend		vrij(>1cm)	1.7	A	0	360	53.6	63.8	73.0	82.1	85.6	89.2	89.9	87.6	80.5	94.8		--	--	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2743	onbekend		vrij(>1cm)	1.7	A	0	360	56.9	66.6	75.6	81.7	87.9	90.1	88.7	83.9	76.6	94.6		--	--	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2744	onbekend		vrij(>1cm)	8.0	A	0	360	54.3	58.7	65.4	65.3	66.8	64.3	61.5	56.7	43.5	72.4		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2745	onbekend		vrij(>1cm)	8.0	A	0	360	55.5	55.4	62.8	63.4	65.1	65.9	65.2	60.3	47.7	72.1		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2746	onbekend		vrij(>1cm)	11.2	A	0	360	50.6	59.8	66.1	63.2	64.8	64.3	61.7	56.3	41.7	71.7		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2747	onbekend		vrij(>1cm)	11.2	A	0	360	49.8	54.3	60.5	60.2	62.3	63.3	63.2	58.8	47.4	69.7		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2748	onbekend		vrij(>1cm)	8.0	A	0	360	47.4	55.4	60.4	59.2	59.0	59.7	58.2	52.7	41.4	66.9		--	--	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2749	onbekend		vrij(>1cm)	8.0	A	0	360	44.1	53.5	58.3	57.3	61.5	61.3	57.6	51.9	44.1	67.0		--	--	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2750	onbekend		vrij(>1cm)	11.2	A	0	360	48.3	55.7	57.9	55.6	57.3	58.7	62.4	57.0	45.4	67.0		--	--	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2751	onbekend		vrij(>1cm)	11.2	A	0	360	45.2	52.2	57.3	56.4	58.7	58.7	55.9	51.3	47.0	65.1		--	--	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2752	onbekend		vrij(>0.5m	6.7	A	0	360	31.0	41.1	63.4	69.3	74.9	72.8	70.4	66.2	58.7	78.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2753	onbekend		vrij(>0.5m	4.6	A	0	360	78.3	96.2	97.5	100.0	101.4	98.4	94.8	89.3	81.5	106.5		12.60	13.80	13.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2754	onbekend		vrij(>0.5m	6.6	A	0	360	78.3	96.2	97.5	100.0	101.4	98.4	94.8	89.3	81.5	106.5		12.60	13.80	13.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2755	onbekend		vrij(>0.5m	8.6	A	0	360	78.3	96.2	97.5	100.0	101.4	98.4	94.8	89.3	81.5	106.5		12.60	13.80	13.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2756	onbekend		vrij(>0.5m	10.6	A	0	360	78.3	96.2	97.5	100.0	101.4	98.4	94.8	89.3	81.5	106.5		12.60	13.80	13.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2757	onbekend		vrij(>0.5m	12.6	A	0	360	78.3	96.2	97.5	100.0	101.4	98.4	94.8	89.3	81.5	106.5		12.60	13.80	13.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2758	onbekend		vrij(>0.5m	14.6	A	0	360	78.3	96.2	97.5	100.0	101.4	98.4	94.8	89.3	81.5	106.5		12.60	13.80	13.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2759	onbekend		vrij(>0.5m	4.6	A	0	360	82.3	100.2	101.5	104.0	105.4	102.4	98.8	93.3	85.5	110.5		10.10	9.00	9.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2760	onbekend		vrij(>0.5m	4.6	A	0	360	78.3	96.2	97.5	100.0	101.4	98.4	94.8	89.3	81.5	106.5		11.60	10.80	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2761	onbekend		vrij(>0.5m	6.6	A	0	360	82.3	100.2	101.5	104.0	105.4	102.4	98.8	93.3	85.5	110.5		10.10	9.00	9.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2762	onbekend		vrij(>0.5m	6.6	A	0	360	78.3	96.2	97.5	100.0	101.4	98.4	94.8	89.3	81.5	106.5		11.60	10.80	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2763	onbekend		vrij(>0.5m	8.6	A	0	360	82.3	100.2	101.5	104.0	105.4	102.4	98.8	93.3	85.5	110.5		10.10	9.00	9.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2764	onbekend		vrij(>0.5m	8.6	A	0	360	78.3	96.2	97.5	100.0	101.4	98.4	94.8	89.3	81.5	106.5		11.60	10.80	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2765	onbekend		vrij(>0.5m	10.6	A	0	360	82.3	100.2	101.5	104.0	105.4	102.4	98.8	93.3	85.5	110.5		10.10	9.00	9.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2766	onbekend		vrij(>0.5m	10.6	A	0	360	78.3	96.2	97.5	100.0	101.4	98.4	94.8	89.3	81.5	106.5		11.60	10.80	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2767	onbekend		vrij(>0.5m	12.6	A	0	360	82.3	100.2	101.5	104.0	105.4	102.4	98.8	93.3	85.5	110.5		10.10	9.00	9.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2768	onbekend		vrij(>0.5m	12.6	A	0	360	78.3	96.2	97.5	100.0	101.4	98.4	94.8	89.3	81.5	106.5		11.60	10.80	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2769	onbekend		vrij(>0.5m	14.6	A	0	360	82.3	100.2	101.5	104.0	105.4	102.4	98.8	93.3	85.5	110.5		10.10	9.00	9.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2770	onbekend		vrij(>0.5m	14.6	A	0	360	78.3	96.2	97.5	100.0	101.4	98.4	94.8	89.3	81.5	106.5		11.60	10.80	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2771	onbekend		vrij(>0.5m	11.1	A	0	360	57.4	71.9	78.6	80.9	82.8	83.5	87.1	91.4	88.9	95.2		2.60	8.60	8.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2772	onbekend		vrij(>0.5m	12.4	A	0	360	57.4	71.9	78.6	80.9	82.8	83.5	87.1	91.4	88.9	95.2		2.60	8.60	8.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2773	onbekend		vrij(>0.5m	12.4	A	0	360	57.4	71.9	78.6	80.9	82.8	83.5	87.1	91.4	88.9	95.2		2.60	8.60	8.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2774	onbekend		vrij(>0.5m	12.4	A	0	360	57.4	71.9	78.6	80.9	82.8	83.5	87.1	91.4	88.9	95.2		2.60	8.60	8.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2775	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	0	360	51.6	61.6	74.9	84.0	85.9	87.3	87.3	85.6	78.0	93.4		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2776	onbekend		vrij(>0.5m	2.6	A	0	360	41.2	48.0	61.2	70.7	74.4	78.4	84.4	70.0	55.5	86.0		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2777	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	68.7	85.6	95.9	96.5	98.2	99.7	97.1	91.5	85.6	105.0		17.50	17.50	21.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2778	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	68.7	85.6	95.9	96.5	98.2	99.7	97.1	91.5	85.6	105.0		17.50	17.50	21.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2779	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	68.7	85.6	95.9	96.5	98.2	99.7	97.1	91.5	85.6	105.0		17.50	17.50	21.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2780	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	84.5	90.5	101.7	105.8	109.2	108.9	108.8	108.2	98.6	115.6		6.00	12.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2781	onbekend		vrij(>1cm)	5.3	A	0	360	60.6	68.6	83.5	88.8	91.2	91.5	88.5	78.2	65.7	96.5		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2782	onbekend		vrij(>1cm)	5.3	A	0	360	60.6	68.6	83.5	88.8	91.2	91.5	88.5	78.2	65.7	96.5		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

			bronvermogen														bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
2783	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	81.0	88.3	94.8	98.6	98.5	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		20.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2784	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	81.0	88.3	94.8	98.6	98.5	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		20.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2785	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	81.0	88.3	94.8	98.6	98.5	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		20.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2786	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	81.0	88.3	94.8	98.6	98.5	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		20.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2787	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	81.0	88.3	94.8	98.6	98.5	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		20.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2788	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	81.0	88.3	94.8	98.6	98.5	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		20.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2789	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	81.0	88.3	94.8	98.6	98.5	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		20.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2790	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	81.0	88.3	94.8	98.6	98.5	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		20.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2791	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	81.0	88.3	94.8	98.6	98.5	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		20.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2792	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	81.0	88.3	94.8	98.6	98.5	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		20.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2793	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	81.0	88.3	94.8	98.6	98.5	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		20.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2794	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	81.0	88.3	94.8	98.6	98.5	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		20.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2795	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	81.0	88.3	94.8	98.6	98.5	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		20.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2796	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	81.0	88.3	94.8	98.6	98.5	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		20.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2797	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	81.0	88.3	94.8	98.6	98.5	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		20.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2798	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	81.0	88.3	94.8	98.6	98.5	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		21.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2799	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	81.0	88.3	94.8	98.6	98.5	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		21.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2800	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	81.0	88.3	94.8	98.6	98.5	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		21.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2801	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	81.0	88.3	94.8	98.6	98.5	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		21.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2802	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	81.0	88.3	94.8	98.6	98.5	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		21.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2803	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	81.0	88.3	94.8	98.6	98.5	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		21.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2804	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	81.0	88.3	94.8	98.6	98.5	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		21.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2805	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	81.0	88.3	94.8	98.6	98.5	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		21.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2806	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	81.0	88.3	94.8	98.6	98.5	104.3	102.8	96.8	89.2	108.4		21.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2807	onbekend		vrij(>0.5m	12.1	A	0 360	52.4	58.9	70.0	76.0	72.1	68.6	59.3	51.8	44.3	78.8		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2808	onbekend		vrij(>0.5m	12.1	A	0 360	52.4	58.9	70.0	76.0	72.1	68.6	59.3	51.8	44.3	78.8		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2809	onbekend		vrij(>0.5m	12.1	A	0 360	52.4	58.9	70.0	76.0	72.1	68.6	59.3	51.8	44.3	78.8		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2810	onbekend		vrij(>1cm)	8.0	A	0 360	40.2	47.9	61.5	72.2	74.5	73.9	67.8	58.6	49.4	78.9		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2811	onbekend		vrij(>1cm)	8.0	A	0 360	40.2	47.9	61.5	72.2	74.5	73.9	67.8	58.6	49.4	78.9		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2812	onbekend		vrij(>1cm)	8.0	A	0 360	40.2	47.9	61.5	72.2	74.5	73.9	67.8	58.6	49.4	78.9		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2813	onbekend		vrij(>1cm)	8.0	A	0 360	23.5	33.2	42.9	50.6	47.9	42.4	39.2	28.1	19.8	53.5		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2814	onbekend		vrij(>1cm)	8.0	A	0 360	23.5	33.2	42.9	50.6	47.9	42.4	39.2	28.1	19.8	53.5		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2815	onbekend		vrij(>1cm)	8.0	A	0 360	23.5	33.2	42.9	50.6	47.9	42.4	39.2	28.1	19.8	53.5		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2816	onbekend		vrij(>1cm)	14.0	A	0 360	44.4	66.2	71.9	77.8	80.9	84.2	79.2	74.7	65.7	87.7		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2817	onbekend		vrij(>1cm)	14.0	A	0 360	44.4	66.2	71.9	77.8	80.9	84.2	79.2	74.7	65.7	87.7		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2818	onbekend		vrij(>1cm)	14.0	A	0 360	44.4	66.2	71.9	77.8	80.9	84.2	79.2	74.7	65.7	87.7		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2819	onbekend		vrij(>0.5m	21.1	A	0 360	41.2	62.3	67.0	67.8	71.0	74.5	68.3	62.4	55.2	77.9		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2820	onbekend		vrij(>0.5m	21.1	A	0 360	41.2	62.3	67.0	67.8	71.0	74.5	68.3	62.4	55.2	77.9		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2821	onbekend		vrij(>0.5m	21.1	A	0 360	41.2	62.3	67.0	67.8	71.0	74.5	68.3	62.4	55.2	77.9		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2822	onbekend		vrij(>1cm)	18.7	A	0 360	37.0	57.0	61.7	62.6	65.8	69.3	63.0	57.2	48.0	72.7		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2823	onbekend		vrij(>1cm)	18.7	A	0 360	37.0	57.0	61.7	62.6	65.8	69.3	63.0	57.2	48.0	72.7		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2824	onbekend		vrij(>1cm)	18.7	A	0 360	37.0	57.0	61.7	62.6	65.8	69.3	63.0	57.2	48.0	72.7		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

			bronvermogen														bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
2825	onbekend		vrij(>1cm)	14.0	A	0	360	31.2	49.5	55.3	58.5	61.9	66.4	62.8	59.9	50.3	70.0		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2826	onbekend		vrij(>1cm)	14.0	A	0	360	31.2	49.5	55.3	58.5	61.9	66.4	62.8	59.9	50.3	70.0		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2827	onbekend		vrij(>1cm)	14.0	A	0	360	38.8	58.9	63.6	64.5	67.7	71.2	64.9	59.1	49.9	74.6		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2828	onbekend		vrij(>1cm)	14.0	A	0	360	38.8	58.9	63.6	64.5	67.7	71.2	64.9	59.1	49.9	74.6		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2829	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	68.7	85.6	95.9	96.5	98.2	99.7	97.1	91.5	85.6	105.0		17.50	17.50	21.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2830	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	68.7	85.6	95.9	96.5	98.2	99.7	97.1	91.5	85.6	105.0		17.50	17.50	21.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2831	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	68.7	85.6	95.9	96.5	98.2	99.7	97.1	91.5	85.6	105.0		17.50	17.50	21.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2832	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	68.7	85.6	95.9	96.5	98.2	99.7	97.1	91.5	85.6	105.0		17.50	17.50	21.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2833	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	68.7	85.6	95.9	96.5	98.2	99.7	97.1	91.5	85.6	105.0		17.50	17.50	21.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2834	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	68.7	85.6	95.9	96.5	98.2	99.7	97.1	91.5	85.6	105.0		17.50	17.50	21.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2835	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	68.7	85.6	95.9	96.5	98.2	99.7	97.1	91.5	85.6	105.0		17.50	17.50	21.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2836	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	68.7	85.6	95.9	96.5	98.2	99.7	97.1	91.5	85.6	105.0		17.50	17.50	21.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2837	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	68.7	85.6	95.9	96.5	98.2	99.7	97.1	91.5	85.6	105.0		17.50	17.50	21.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2838	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	68.7	85.6	95.9	96.5	98.2	99.7	97.1	91.5	85.6	105.0		17.50	17.50	21.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2839	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	68.7	85.6	95.9	96.5	98.2	99.7	97.1	91.5	85.6	105.0		17.50	17.50	21.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2840	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	72.3	68.1	83.9	88.1	96.1	102.7	97.4	93.3	75.4	105.0		9.00	10.80	10.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2841	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	72.3	68.1	83.9	88.1	96.1	102.7	97.4	93.3	75.4	105.0		9.00	10.80	10.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2842	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	72.3	68.1	83.9	88.1	96.1	102.7	97.4	93.3	75.4	105.0		9.00	10.80	10.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2843	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	72.3	68.1	83.9	88.1	96.1	102.7	97.4	93.3	75.4	105.0		9.00	10.80	10.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2844	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	72.3	68.1	83.9	88.1	96.1	102.7	97.4	93.3	75.4	105.0		9.00	10.80	10.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2845	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	72.3	68.1	83.9	88.1	96.1	102.7	97.4	93.3	75.4	105.0		9.00	10.80	10.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2846	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	46.2	53.0	66.2	75.7	79.4	83.4	89.3	75.0	60.5	90.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2847	onbekend		vrij(>0.5m	14.5	A	0	360	25.6	50.7	57.4	64.3	70.4	75.9	72.7	68.9	59.7	79.1		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2848	onbekend		vrij(>0.5m	14.5	A	0	360	25.6	50.7	57.4	64.3	70.4	75.9	72.7	68.9	59.7	79.1		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2849	onbekend		vrij(>0.5m	21.5	A	0	360	25.6	50.7	57.4	64.3	70.4	75.9	72.7	68.9	59.7	79.1		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2850	onbekend		vrij(>0.5m	21.5	A	0	360	25.6	50.7	57.4	64.3	70.4	75.9	72.7	68.9	59.7	79.1		1.70	7.70	7.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2851	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	84.5	90.5	101.7	105.8	109.2	108.9	108.8	108.2	98.6	115.6		6.00	12.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2852	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	84.5	90.5	101.7	105.8	109.2	108.9	108.8	108.2	98.6	115.6		6.00	12.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2853	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	58.9	69.8	86.3	102.1	94.6	91.3	86.7	84.4	75.8	103.4		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2854	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	55.8	62.6	80.7	87.2	86.2	83.5	82.5	76.5	65.7	91.8		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2855	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	77.5	83.5	94.7	98.8	102.2	101.9	101.8	101.2	91.6	108.6		8.20	14.20	14.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2856	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	77.5	83.5	94.7	98.8	102.2	101.9	101.8	101.2	91.6	108.6		8.20	14.20	14.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2857	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	77.5	83.5	94.7	98.8	102.2	101.9	101.8	101.2	91.6	108.6		8.20	14.20	14.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2858	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	77.5	83.5	94.7	98.8	102.2	101.9	101.8	101.2	91.6	108.6		8.20	14.20	14.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2859	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	77.5	83.5	94.7	98.8	102.2	101.9	101.8	101.2	91.6	108.6		8.20	14.20	14.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2860	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	66.7	89.4	92.1	104.7	102.1	108.2	100.5	92.8	87.8	111.1		1.20	7.20	7.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2861	onbekend		vrij(>0.5m	6.5	A	0	360	76.5	82.5	93.7	97.8	101.2	100.9	100.8	100.2	90.6	107.6		10.20	16.20	16.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2862	onbekend		vrij(>0.5m	6.5	A	0	360	76.5	82.5	93.7	97.8	101.2	100.9	100.8	100.2	90.6	107.6		10.20	16.20	16.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2863	onbekend		vrij(>0.5m	6.5	A	0	360	76.5	82.5	93.7	97.8	101.2	100.9	100.8	100.2	90.6	107.6		10.20	16.20	16.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2864	onbekend		vrij(>0.5m	6.5	A	0	360	76.5	82.5	93.7	97.8	101.2	100.9	100.8	100.2	90.6	107.6		10.20	16.20	16.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2865	onbekend		vrij(>0.5m	6.5	A	0	360	76.5	82.5	93.7	97.8	101.2	100.9	100.8	100.2	90.6	107.6		10.20	16.20	16.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2866	onbekend		vrij(>0.5m	6.5	A	0	360	76.5	82.5	93.7	97.8	101.2	100.9	100.8	100.2	90.6	107.6		10.20	16.20	16.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

							bronvermogen										bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
2867	onbekend		vrij(>0.5m	6.5	A	0 360	76.5	82.5	93.7	97.8	101.2	100.9	100.8	100.2	90.6	107.6		10.20	16.20	16.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2868	onbekend		vrij(>0.5m	6.5	A	0 360	76.5	82.5	93.7	97.8	101.2	100.9	100.8	100.2	90.6	107.6		10.20	16.20	16.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2869	onbekend		vrij(>0.5m	6.5	A	0 360	76.5	82.5	93.7	97.8	101.2	100.9	100.8	100.2	90.6	107.6		10.20	16.20	16.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2870	onbekend		vrij(>0.5m	6.5	A	0 360	76.5	82.5	93.7	97.8	101.2	100.9	100.8	100.2	90.6	107.6		10.20	16.20	16.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2871	onbekend		vrij(>0.5m	6.5	A	0 360	76.5	82.5	93.7	97.8	101.2	100.9	100.8	100.2	90.6	107.6		10.20	16.20	16.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2872	onbekend		vrij(>0.5m	6.5	A	0 360	76.5	82.5	93.7	97.8	101.2	100.9	100.8	100.2	90.6	107.6		10.20	16.20	16.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2873	onbekend		vrij(>0.5m	6.5	A	0 360	76.5	82.5	93.7	97.8	101.2	100.9	100.8	100.2	90.6	107.6		10.20	16.20	16.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2874	onbekend		vrij(>0.5m	6.5	A	0 360	76.5	82.5	93.7	97.8	101.2	100.9	100.8	100.2	90.6	107.6		10.20	16.20	16.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2875	onbekend		vrij(>0.5m	6.5	A	0 360	76.5	82.5	93.7	97.8	101.2	100.9	100.8	100.2	90.6	107.6		10.20	16.20	16.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2876	onbekend		vrij(>0.5m	6.5	A	0 360	76.5	82.5	93.7	97.8	101.2	100.9	100.8	100.2	90.6	107.6		10.20	16.20	16.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2877	onbekend		vrij(>0.5m	6.5	A	0 360	76.5	82.5	93.7	97.8	101.2	100.9	100.8	100.2	90.6	107.6		10.20	16.20	16.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2878	onbekend		vrij(>0.5m	6.5	A	0 360	76.5	82.5	93.7	97.8	101.2	100.9	100.8	100.2	90.6	107.6		10.20	16.20	16.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2879	onbekend		vrij(>0.5m	6.5	A	0 360	76.5	82.5	93.7	97.8	101.2	100.9	100.8	100.2	90.6	107.6		10.20	16.20	16.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2880	onbekend		vrij(>0.5m	6.5	A	0 360	76.5	82.5	93.7	97.8	101.2	100.9	100.8	100.2	90.6	107.6		10.20	16.20	16.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2881	onbekend		vrij(>0.5m	6.5	A	0 360	76.5	82.5	93.7	97.8	101.2	100.9	100.8	100.2	90.6	107.6		10.20	16.20	16.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2882	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	77.4	85.5	97.4	99.5	102.2	107.1	111.3	118.2	111.2	120.0		16.90	17.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2883	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	77.4	85.5	97.4	99.5	102.2	107.1	111.3	118.2	111.2	120.0		16.90	17.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2884	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	77.4	85.5	97.4	99.5	102.2	107.1	111.3	118.2	111.2	120.0		16.90	17.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2885	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	77.4	85.5	97.4	99.5	102.2	107.1	111.3	118.2	111.2	120.0		16.90	17.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2886	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	77.4	85.5	97.4	99.5	102.2	107.1	111.3	118.2	111.2	120.0		16.90	17.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2887	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	77.4	85.5	97.4	99.5	102.2	107.1	111.3	118.2	111.2	120.0		16.90	17.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2888	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	77.4	85.5	97.4	99.5	102.2	107.1	111.3	118.2	111.2	120.0		16.90	17.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2889	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	77.4	85.5	97.4	99.5	102.2	107.1	111.3	118.2	111.2	120.0		16.90	17.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2890	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	77.4	85.5	97.4	99.5	102.2	107.1	111.3	118.2	111.2	120.0		16.90	17.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2891	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	77.4	85.5	97.4	99.5	102.2	107.1	111.3	118.2	111.2	120.0		16.90	17.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2892	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	77.4	85.5	97.4	99.5	102.2	107.1	111.3	118.2	111.2	120.0		16.90	17.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2893	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	77.4	85.5	97.4	99.5	102.2	107.1	111.3	118.2	111.2	120.0		16.90	17.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2894	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	77.4	85.5	97.4	99.5	102.2	107.1	111.3	118.2	111.2	120.0		16.90	17.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2895	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	77.4	85.5	97.4	99.5	102.2	107.1	111.3	118.2	111.2	120.0		16.90	17.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2896	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	77.4	85.5	97.4	99.5	102.2	107.1	111.3	118.2	111.2	120.0		16.90	17.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2897	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	77.4	85.5	97.4	99.5	102.2	107.1	111.3	118.2	111.2	120.0		16.90	17.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2898	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	77.4	85.5	97.4	99.5	102.2	107.1	111.3	118.2	111.2	120.0		16.90	17.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2899	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	77.4	85.5	97.4	99.5	102.2	107.1	111.3	118.2	111.2	120.0		16.90	17.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2900	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	59.9	66.1	89.9	95.6	93.9	92.7	92.4	91.3	86.0	100.9		4.30	4.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2901	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	90.3	102.5	106.4	115.2	122.9	124.6	125.2	121.2	113.6	130.0		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2902	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	90.3	102.5	106.4	115.2	122.9	124.6	125.2	121.2	113.6	130.0		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2903	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	90.3	102.5	106.4	115.2	122.9	124.6	125.2	121.2	113.6	130.0		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2904	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	90.3	102.5	106.4	115.2	122.9	124.6	125.2	121.2	113.6	130.0		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2905	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	90.3	102.5	106.4	115.2	122.9	124.6	125.2	121.2	113.6	130.0		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2906	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	90.3	102.5	106.4	115.2	122.9	124.6	125.2	121.2	113.6	130.0		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2907	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	90.3	102.5	106.4	115.2	122.9	124.6	125.2	121.2	113.6	130.0		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2908	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	84.0	94.0	89.0	94.0	100.0	98.0	92.0	81.0	103.8		10.10	8.40	17.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
2909	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	84.0	94.0	89.0	94.0	100.0	98.0	92.0	81.0	103.8		10.10	8.40	17.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2910	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	84.0	94.0	89.0	94.0	100.0	98.0	92.0	81.0	103.8		10.10	8.40	17.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2911	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	86.0	89.0	98.0	102.0	104.0	102.0	94.0	84.0	108.3		11.70	9.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2912	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	86.0	89.0	98.0	102.0	104.0	102.0	94.0	84.0	108.3		11.70	9.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2913	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	86.0	89.0	98.0	102.0	104.0	102.0	94.0	84.0	108.3		11.70	9.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2914	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	86.0	89.0	98.0	102.0	104.0	102.0	94.0	84.0	108.3		11.70	9.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2915	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	86.0	89.0	98.0	102.0	104.0	102.0	94.0	84.0	108.3		11.70	9.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2916	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	86.0	89.0	98.0	102.0	104.0	102.0	94.0	84.0	108.3		11.70	9.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2917	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	86.0	89.0	98.0	102.0	104.0	102.0	94.0	84.0	108.3		11.70	9.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2918	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	86.0	89.0	98.0	102.0	104.0	102.0	94.0	84.0	108.3		11.70	9.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2919	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	86.0	89.0	98.0	102.0	104.0	102.0	94.0	84.0	108.3		11.70	9.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2920	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	82.0	92.0	87.0	92.0	98.0	96.0	90.0	79.0	101.8		9.20	9.20	9.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2921	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	84.0	94.0	89.0	94.0	100.0	98.0	92.0	81.0	103.8		9.20	9.20	9.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2922	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	82.6	92.7	99.2	89.4	101.8	99.0	90.8	81.7	105.5		18.90	17.00	20.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2923	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	82.6	92.7	99.2	89.4	101.8	99.0	90.8	81.7	105.5		18.90	17.00	20.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2924	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	82.6	92.7	99.2	89.4	101.8	99.0	90.8	81.7	105.5		18.90	17.00	20.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2925	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	82.6	92.7	99.2	89.4	101.8	99.0	90.8	81.7	105.5		21.00	19.20	22.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2926	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	82.6	92.7	99.2	89.4	101.8	99.0	90.8	81.7	105.5		23.00	21.00	24.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2927	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	82.6	92.7	99.2	89.4	101.8	99.0	90.8	81.7	105.5		25.20	24.00	27.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2928	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	78.0	91.0	92.0	98.0	97.0	92.0	86.0	76.0	102.1		0.00	0.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2929	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	93	180	.0	72.0	85.0	90.0	95.0	94.0	86.0	77.0	69.0	98.7		1.80	0.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2930	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	86.0	95.0	100.0	105.0	108.0	105.0	99.0	88.0	111.7		14.00	11.20	14.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2931	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	89.0	99.0	103.0	109.0	111.0	107.0	102.0	94.0	114.8		14.70	11.90	14.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2932	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	83.0	93.0	97.0	103.0	105.0	101.0	102.0	88.0	109.4		19.70	17.60	20.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2933	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	84.0	94.0	89.0	94.0	100.0	98.0	92.0	81.0	103.8		20.00	18.20	21.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2934	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	84.0	94.0	89.0	94.0	100.0	98.0	92.0	81.0	103.8		20.00	18.20	21.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2935	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	84.0	94.0	89.0	94.0	100.0	98.0	92.0	81.0	103.8		20.00	18.20	21.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2936	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	84.0	94.0	89.0	94.0	100.0	98.0	92.0	81.0	103.8		20.00	18.20	21.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2937	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	84.0	94.0	89.0	94.0	100.0	98.0	92.0	81.0	103.8		20.00	18.20	21.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2938	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	84.0	94.0	89.0	94.0	100.0	98.0	92.0	81.0	103.8		20.00	18.20	21.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2939	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	84.0	94.0	89.0	94.0	100.0	98.0	92.0	81.0	103.8		20.00	18.20	21.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2940	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	84.0	94.0	89.0	94.0	100.0	98.0	92.0	81.0	103.8		20.00	18.20	21.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2941	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	84.0	94.0	89.0	94.0	100.0	98.0	92.0	81.0	103.8		20.00	18.20	21.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2942	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	85.0	93.0	99.0	99.0	101.0	100.0	93.0	84.0	106.3		1.80	6.00	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2943	onbekend		vrij(>1cm)	5.3	A	0	360	54.9	67.6	76.2	86.4	85.1	83.2	78.7	72.2	64.2	90.5		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2944	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	16.3	42.2	60.9	78.6	82.7	84.0	80.7	74.0	63.9	88.2		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2945	onbekend		vrij(>1cm)	5.3	A	0	360	53.5	66.2	74.8	85.0	83.7	81.8	77.3	70.8	62.8	89.1		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2946	onbekend		vrij(>1cm)	5.3	A	0	360	49.1	61.8	70.4	80.6	79.3	77.4	72.9	66.4	58.4	84.7		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2947	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	70.6	83.3	91.9	102.1	100.8	98.9	94.4	87.9	79.9	106.2		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2948	onbekend		vrij(>1cm)	5.0	A	0	360	55.8	68.5	77.1	87.3	86.0	84.1	79.6	73.1	65.1	91.4		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2949	onbekend		vrij(>1cm)	5.0	A	0	360	49.1	61.8	70.4	80.6	79.3	77.4	72.9	66.4	58.4	84.7		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2950	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	60.5	73.2	81.8	92.0	90.7	88.8	84.3	77.8	69.8	96.1		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

						bronvermogen										bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
2951	onbekend		vrij(>1cm)	5.0	A	0 360	56.6	69.3	77.9	88.1	86.8	84.9	80.4	73.9	65.9	92.2		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2952	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	59.2	71.9	80.5	90.7	89.4	87.5	83.0	76.5	68.5	94.8		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2953	onbekend		vrij(>1cm)	5.0	A	0 360	66.3	79.0	87.6	97.8	96.5	94.6	90.1	83.6	75.6	101.9		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2954	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	55.4	68.1	76.7	86.9	85.6	83.7	79.2	72.7	64.7	91.0		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2955	onbekend		vrij(>1cm)	5.0	A	0 360	47.5	60.2	68.8	79.0	77.7	75.8	71.3	64.8	56.8	83.1		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2956	onbekend		vrij(>1cm)	5.0	A	0 360	47.5	60.2	68.8	79.0	77.7	75.8	71.3	64.8	56.8	83.1		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2957	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	62.3	75.0	83.6	93.8	92.5	90.6	86.1	79.6	71.6	97.9		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2958	onbekend		vrij(>0.5m	5.3	A	0 360	60.0	72.7	81.3	91.5	90.2	88.3	83.8	77.3	69.3	95.6		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2959	onbekend		vrij(>1cm)	5.3	A	0 360	53.8	66.5	75.1	85.3	84.0	82.1	77.6	71.1	63.1	89.4		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2960	onbekend		vrij(>1cm)	6.0	A	0 360	57.5	70.2	78.8	89.0	87.7	85.8	81.3	74.8	66.8	93.1		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2961	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	70.8	83.5	92.1	102.3	101.0	99.1	94.6	88.1	80.1	106.4		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2962	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	70.6	83.3	91.9	102.1	100.8	98.9	94.4	87.9	79.9	106.2		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2963	onbekend		vrij(>1cm)	6.0	A	0 360	57.5	70.2	78.8	89.0	87.7	85.8	81.3	74.8	66.8	93.1		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2964	onbekend		vrij(>1cm)	6.0	A	0 360	57.5	70.2	78.8	89.0	87.7	85.8	81.3	74.8	66.8	93.1		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2965	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	70.6	83.3	91.9	102.1	100.8	98.9	94.4	87.9	79.9	106.2		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2966	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	70.0	82.7	91.3	101.5	100.2	98.3	93.8	87.3	79.3	105.6		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2967	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	42.1	54.8	63.4	73.6	72.3	70.4	65.9	59.4	51.4	77.7		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2968	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	58.7	71.4	80.0	90.2	88.9	87.0	82.5	76.0	68.0	94.3		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2969	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	48.6	61.3	69.9	80.1	78.8	76.9	72.4	65.9	57.9	84.2		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2970	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0 360	.0	82.8	94.9	103.4	105.8	109.0	107.2	102.0	88.9	113.3		6.20	7.60	12.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2971	onbekend		vrij(>0.5m	25.0	A	0 360	.0	85.8	95.9	102.4	108.8	105.0	102.2	94.0	81.9	111.7		4.70	8.00	13.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2972	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	85.8	97.9	103.4	110.8	117.0	118.2	119.0	95.9	123.2		16.00	18.00	22.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2973	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	.0	86.8	104.9	110.4	118.8	122.0	122.2	118.0	99.9	126.8		16.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2974	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	77.8	89.9	98.4	98.8	94.0	92.2	84.0	71.9	103.0		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2975	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	.0	77.8	89.9	98.4	98.8	94.0	92.2	84.0	71.9	103.0		1.20	1.60	4.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2976	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	.0	77.8	89.9	98.4	98.8	94.0	92.2	84.0	71.9	103.0		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2977	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	82.8	96.9	103.4	109.8	111.0	108.2	105.0	89.9	115.4		2.00	5.20	11.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2978	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	86.8	100.9	100.4	104.8	105.0	102.2	95.0	92.9	110.3		2.90	6.00	11.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2979	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	86.8	100.9	100.4	104.8	105.0	102.2	95.0	92.9	110.3		2.90	6.00	11.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2980	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	86.8	100.9	100.4	104.8	105.0	102.2	95.0	92.9	110.3		2.90	6.00	11.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2981	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	86.8	100.9	100.4	104.8	105.0	102.2	95.0	92.9	110.3		2.90	6.00	11.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2982	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	82.8	95.9	102.4	107.8	114.0	115.2	115.0	92.9	119.9		6.80	10.20	15.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2983	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	86.8	100.9	100.4	104.8	105.0	102.2	95.0	92.9	110.3		1.40	6.60	11.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2984	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	86.8	100.9	100.4	104.8	105.0	102.2	95.0	92.9	110.3		1.40	6.60	11.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2985	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	84.8	96.9	104.4	111.8	116.0	118.2	116.0	107.9	122.3		25.20	27.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2986	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		24.00	25.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2987	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		24.00	25.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2988	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		24.00	25.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2989	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		24.00	25.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2990	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		24.00	25.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2991	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		24.00	25.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2992	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		24.00	25.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

							bronvermogen										bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
2993	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		24.00	25.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2994	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		24.00	25.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2995	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		21.50	22.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2996	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		21.50	22.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2997	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		21.50	22.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2998	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		21.50	22.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
2999	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		21.50	22.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3000	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		21.50	22.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3001	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		24.00	25.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3002	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		24.00	25.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3003	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		24.00	25.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3004	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		24.00	25.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3005	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		24.00	25.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3006	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		24.00	25.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3007	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		24.00	25.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3008	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		24.00	25.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3009	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	68.8	77.9	83.4	82.8	81.0	76.2	67.0	58.9	88.1		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3010	onbekend		vrij(>0.5m	18.0	A	0 360	.0	72.8	86.9	94.4	95.8	92.0	87.2	81.0	74.9	99.7		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3011	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	72.8	80.9	82.4	85.8	83.0	76.2	69.0	61.9	89.8		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3012	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	67.8	77.9	82.4	84.8	84.0	79.2	77.0	73.9	89.8		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3013	onbekend		vrij(>0.5m	18.0	A	0 360	.0	72.8	82.9	86.4	88.8	83.0	78.2	73.0	70.9	92.3		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3014	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	70.8	82.9	84.4	84.8	82.0	78.2	67.0	61.9	90.1		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3015	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	70.8	82.9	84.4	84.8	82.0	78.2	67.0	61.9	90.1		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3016	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	70.8	82.9	84.4	84.8	82.0	78.2	67.0	61.9	90.1		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3017	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	70.8	82.9	84.4	84.8	82.0	78.2	67.0	61.9	90.1		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3018	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	70.8	82.9	84.4	84.8	82.0	78.2	67.0	61.9	90.1		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3019	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	.0	70.8	81.9	83.4	83.8	81.0	77.2	67.0	60.9	89.1		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3020	onbekend		vrij(>0.5m	12.0	A	0 360	.0	70.8	81.9	83.4	83.8	81.0	77.2	67.0	60.9	89.1		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3021	onbekend		vrij(>0.5m	18.0	A	0 360	.0	70.8	81.9	83.4	83.8	81.0	77.2	67.0	60.9	89.1		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3022	onbekend		vrij(>0.5m	18.0	A	0 360	.0	70.8	81.9	83.4	83.8	81.0	77.2	67.0	60.9	89.1		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3023	onbekend		vrij(>0.5m	18.0	A	0 360	.0	70.8	81.9	83.4	83.8	81.0	77.2	67.0	60.9	89.1		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3024	onbekend		vrij(>0.5m	18.0	A	0 360	.0	70.8	81.9	83.4	83.8	81.0	77.2	67.0	60.9	89.1		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3025	onbekend		vrij(>0.5m	18.0	A	0 360	.0	70.8	81.9	83.4	83.8	81.0	77.2	67.0	60.9	89.1		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3026	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	70.8	81.9	83.4	83.8	81.0	77.2	67.0	60.9	89.1		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3027	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	70.8	81.9	83.4	83.8	81.0	77.2	67.0	60.9	89.1		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3028	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	70.8	81.9	83.4	83.8	81.0	77.2	67.0	60.9	89.1		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3029	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	70.8	81.9	83.4	83.8	81.0	77.2	67.0	60.9	89.1		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3030	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	70.8	81.9	83.4	83.8	81.0	77.2	67.0	60.9	89.1		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3031	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0 360	.0	70.8	81.9	83.4	83.8	81.0	77.2	67.0	60.9	89.1		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3032	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	0 360	.0	70.8	81.9	83.4	83.8	81.0	77.2	67.0	60.9	89.1		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3033	onbekend		vrij(>0.5m	14.0	A	0 360	.0	70.8	81.9	83.4	83.8	81.0	77.2	67.0	60.9	89.1		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3034	onbekend		vrij(>0.5m	19.0	A	0 360	.0	70.8	81.9	83.4	83.8	81.0	77.2	67.0	60.9	89.1		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	bronvermogen h	wg	-->	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
3035	onbekend		vrij(>0.5m	19.0	A	0	360	.0	70.8	81.9	83.4	83.8	81.0	77.2	67.0	60.9	89.1		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3036	onbekend		vrij(>0.5m	19.0	A	0	360	.0	70.8	81.9	83.4	83.8	81.0	77.2	67.0	60.9	89.1		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3037	onbekend		vrij(>0.5m	19.0	A	0	360	.0	70.8	81.9	83.4	83.8	81.0	77.2	67.0	60.9	89.1		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3038	onbekend		vrij(>0.5m	19.0	A	0	360	.0	70.8	81.9	83.4	83.8	81.0	77.2	67.0	60.9	89.1		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3039	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	.0	61.8	77.9	89.4	104.8	106.0	106.2	100.0	83.9	110.9		0.20	1.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3040	onbekend		vrij(>0.5m	3.5	A	0	360	.0	72.8	82.9	89.4	91.8	92.0	92.2	89.0	76.9	98.3		0.20	0.60	0.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3041	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	68.8	78.9	85.4	87.8	88.0	88.2	85.0	72.9	94.3		6.00	6.00	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3042	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	68.8	78.9	85.4	87.8	88.0	88.2	85.0	72.9	94.3		6.00	6.00	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3043	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		22.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3044	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		22.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3045	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		22.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3046	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		22.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3047	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		22.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3048	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		22.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3049	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		22.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3050	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	80.8	89.9	97.4	105.8	109.0	110.2	107.0	92.9	114.5		3.20	7.60	10.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3051	onbekend		vrij(>0.5m	25.0	A	0	360	.0	85.8	95.9	102.4	108.8	105.0	102.2	94.0	81.9	111.7		4.20	8.60	14.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3052	onbekend		vrij(>0.5m	15.0	A	0	360	.0	96.8	107.9	108.4	117.8	121.0	121.2	115.0	98.9	125.6		10.00	14.50	20.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3053	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	75.8	89.9	97.4	105.8	109.0	110.2	107.0	92.9	114.5		3.20	7.60	10.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3054	onbekend		vrij(>0.5m	25.0	A	0	360	.0	85.8	95.9	102.4	108.8	105.0	102.2	94.0	81.9	111.7		4.20	8.60	14.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3055	onbekend		vrij(>0.5m	15.0	A	0	360	.0	96.8	107.9	108.4	117.8	121.0	121.2	115.0	98.9	125.6		10.00	14.50	20.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3056	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	.0	64.8	78.9	80.4	86.8	90.0	86.2	76.0	63.9	93.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3057	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	74.8	87.9	93.4	102.8	108.0	112.2	109.0	94.9	115.2		10.00	10.00	13.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3058	onbekend		vrij(>0.5m	7.5	A	0	360	.0	64.8	78.9	80.4	86.8	90.0	86.2	76.0	63.9	93.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3059	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	77.8	86.9	91.4	97.8	97.0	99.2	90.0	79.9	103.5		6.00	6.00	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3060	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	77.8	86.9	91.4	97.8	97.0	99.2	90.0	79.9	103.5		6.00	6.00	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3061	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		22.20	22.20	22.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3062	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		22.20	22.20	22.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3063	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	86.8	100.9	100.4	104.8	105.0	102.2	95.0	92.9	110.3		24.00	24.00	24.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3064	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	86.8	100.9	100.4	104.8	105.0	102.2	95.0	92.9	110.3		24.00	24.00	24.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3065	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	86.8	100.9	100.4	104.8	105.0	102.2	95.0	92.9	110.3		24.00	24.00	24.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3066	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	86.8	100.9	100.4	104.8	105.0	102.2	95.0	92.9	110.3		24.00	24.00	24.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3067	onbekend		vrij(>1cm)	2.6	A	80	180	.0	79.0	79.1	82.6	80.0	78.2	75.4	71.2	61.1	87.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3068	onbekend		vrij(>1cm)	2.6	A	80	180	.0	79.0	79.1	82.6	80.0	78.2	75.4	71.2	61.1	87.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3069	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	350	180	.0	61.8	71.9	78.4	79.8	82.0	81.2	77.0	66.9	87.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3070	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	350	180	.0	61.8	71.9	78.4	79.8	82.0	81.2	77.0	66.9	87.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3071	onbekend		vrij(>1cm)	5.0	A	350	180	.0	61.8	71.9	78.4	79.8	82.0	81.2	77.0	66.9	87.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3072	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	350	180	.0	64.4	74.5	81.0	82.4	84.6	83.8	79.6	69.5	89.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3073	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	350	180	.0	64.4	74.5	81.0	82.4	84.6	83.8	79.6	69.5	89.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3074	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	260	180	.0	61.8	71.9	78.4	79.8	82.0	81.2	77.0	66.9	87.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3075	onbekend		vrij(>0.5m	7.1	A	0	360	2.0	67.3	62.4	63.9	61.3	58.5	58.7	50.5	40.4	71.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3076	onbekend		vrij(>0.5m	7.1	A	0	360	2.0	66.5	61.6	63.1	60.5	57.7	57.9	49.7	39.6	70.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

							bronvermogen										bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
3077	onbekend		vrij(>0.5m	7.1	A	0 360	2.0	73.1	77.2	79.7	79.1	78.3	79.5	70.3	60.2	86.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3078	onbekend		vrij(>0.5m	7.1	A	0 360	2.0	73.1	77.2	79.7	79.1	78.3	79.5	70.3	60.2	86.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3079	onbekend		vrij(>0.5m	7.1	A	0 360	2.0	73.1	77.2	79.7	79.1	78.3	79.5	70.3	60.2	86.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3080	onbekend		vrij(>0.5m	7.1	A	0 360	2.0	73.1	77.2	79.7	79.1	78.3	79.5	70.3	60.2	86.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3081	onbekend		vrij(>0.5m	7.1	A	0 360	2.0	73.1	77.2	79.7	79.1	78.3	79.5	70.3	60.2	86.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3082	onbekend		vrij(>0.5m	7.1	A	0 360	2.0	73.1	77.2	79.7	79.1	78.3	79.5	70.3	60.2	86.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3083	onbekend		vrij(>1cm)	5.8	A	350 180	.0	70.2	74.3	76.8	76.2	75.4	76.6	67.4	57.3	83.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3084	onbekend		vrij(>1cm)	5.8	A	350 180	.0	70.2	74.3	76.8	76.2	75.4	76.6	67.4	57.3	83.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3085	onbekend		vrij(>1cm)	5.8	A	350 180	.0	70.2	74.3	76.8	76.2	75.4	76.6	67.4	57.3	83.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3086	onbekend		vrij(>1cm)	5.8	A	260 180	.0	69.0	73.1	75.6	75.0	74.2	75.4	66.2	56.1	82.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3087	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	260 180	.0	63.8	74.9	77.4	85.8	90.0	94.2	91.0	80.9	97.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3088	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	260 180	.0	63.8	74.9	77.4	85.8	90.0	94.2	91.0	80.9	97.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3089	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	260 180	.0	60.8	71.9	74.4	82.8	87.0	91.2	88.0	77.9	94.4		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3090	onbekend		vrij(>1cm)	12.0	A	350 180	.0	49.2	56.3	54.8	60.2	60.4	62.6	63.4	55.3	68.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3091	onbekend		vrij(>1cm)	7.5	A	350 180	.0	54.4	61.5	60.0	65.4	65.6	67.8	68.6	60.5	73.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3092	onbekend		vrij(>1cm)	10.0	A	350 180	.0	51.8	58.9	57.4	62.8	63.0	65.2	66.0	57.9	71.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3093	onbekend		vrij(>1cm)	1.5	A	350 180	.0	50.3	57.4	55.9	61.3	61.5	63.7	64.5	56.4	69.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3094	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0 360	69.7	81.7	88.4	93.4	97.5	99.8	99.2	95.2	85.8	104.8		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3095	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0 360	69.7	81.7	88.4	93.4	97.5	99.8	99.2	95.2	85.7	104.8		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3096	onbekend		vrij(>1cm)	6.7	A	0 360	71.4	80.4	85.1	84.1	85.2	85.5	81.9	75.9	66.4	92.0		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3097	onbekend		vrij(>1cm)	6.7	A	0 360	71.4	80.4	85.1	84.1	85.0	85.5	81.9	75.9	66.4	92.0		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3098	onbekend		vrij(>1cm)	6.7	A	0 360	71.4	80.4	85.1	84.1	85.2	85.5	81.9	75.9	66.4	92.0		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3099	onbekend		vrij(>1cm)	6.7	A	0 360	71.4	80.4	85.1	84.1	85.2	85.5	81.9	75.9	66.4	92.0		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3100	onbekend		vrij(>1cm)	6.7	A	0 360	71.4	80.4	85.1	84.1	85.2	85.5	81.9	75.9	66.4	92.0		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3101	onbekend		vrij(>1cm)	6.7	A	0 360	71.4	80.4	85.1	84.1	85.2	85.5	81.9	75.9	66.4	92.0		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3102	onbekend		vrij(>1cm)	6.7	A	0 360	71.4	80.4	85.1	84.1	85.2	85.5	81.9	75.9	66.4	92.0		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3103	onbekend		vrij(>1cm)	6.7	A	0 360	71.4	80.4	85.1	84.1	85.2	85.5	81.9	75.9	66.4	92.0		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3104	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	74.4	83.4	90.1	89.2	90.2	90.5	87.0	80.9	71.4	96.9		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3105	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	74.4	83.4	90.1	89.2	90.2	90.5	87.0	80.9	71.4	96.9		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3106	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	74.4	83.4	90.1	89.2	90.2	90.5	87.0	80.9	71.4	96.9		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3107	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	74.4	83.4	90.1	89.2	90.2	90.5	87.0	80.9	71.4	96.9		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3108	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	74.3	76.3	82.0	87.0	93.5	93.0	92.1	86.1	74.6	98.5		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3109	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	65.1	75.4	84.0	87.4	90.1	94.2	89.0	82.9	75.8	97.4		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3110	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	65.1	75.4	84.1	87.4	90.1	94.2	89.0	82.9	75.8	97.4		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3111	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	76.7	86.1	93.8	99.4	103.1	102.3	96.7	87.4	107.3		7.80	9.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3112	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	76.7	86.1	93.8	99.4	103.1	102.3	96.7	87.4	107.3		7.80	9.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3113	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	76.7	86.1	93.8	99.4	103.1	102.3	96.7	87.4	107.3		7.80	9.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3114	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	.0	76.7	86.1	93.0	99.4	103.1	102.3	96.7	87.4	107.3		7.80	9.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3115	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	74.0	87.9	89.0	92.7	95.7	96.6	91.4	83.1	101.2		7.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3116	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	74.0	87.9	89.0	92.7	95.7	96.6	91.4	83.1	101.2		7.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3117	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	74.0	87.9	89.0	92.7	95.7	96.6	91.4	83.1	101.2		7.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3118	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	74.0	87.9	89.0	92.7	95.7	96.6	91.4	83.1	101.2		7.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	-->	hoek	bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
3119	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	61.7	68.3	79.2	82.8	86.7	89.9	85.4	79.3	67.6	93.4		6.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3120	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	61.7	68.3	79.2	82.8	86.7	89.9	85.4	79.3	67.0	93.4		1.50	14.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3121	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	61.7	68.3	79.2	82.9	86.7	89.9	85.4	79.3	67.6	93.4		1.50	14.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3122	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	75.8	85.8	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		16.70	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3123	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	75.8	85.8	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		16.70	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3124	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	75.8	85.8	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		16.70	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3125	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	75.8	85.8	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		16.70	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3126	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	75.8	85.8	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		16.70	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3127	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	75.8	85.8	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		16.70	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3128	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	75.8	85.8	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		16.70	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3129	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	75.8	85.8	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		16.70	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3130	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	83.0	92.1	100.5	102.3	103.6	102.0	95.6	86.7	108.6		13.70	21.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3131	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	83.0	92.1	100.5	102.3	103.6	102.0	95.6	86.7	108.6		13.70	21.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3132	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	83.0	92.1	100.5	102.3	103.6	102.0	95.6	86.7	108.6		13.70	21.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3133	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	83.0	92.1	100.5	102.3	103.6	102.0	95.6	86.7	108.6		13.70	21.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3134	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	83.0	92.1	100.5	102.3	103.6	102.0	95.6	86.7	108.6		13.70	21.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3135	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	83.0	92.1	100.5	102.3	103.6	102.0	95.6	86.7	108.6		13.70	21.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3136	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	83.0	92.1	100.5	102.3	103.6	102.0	95.6	86.7	108.6		13.70	21.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3137	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	83.0	92.1	100.5	102.3	103.6	102.0	95.6	86.7	108.6		13.70	21.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3138	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	83.0	92.1	100.5	102.3	103.6	102.0	95.6	86.7	108.6		13.70	21.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3139	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	83.0	92.1	100.5	102.3	103.6	102.0	95.6	86.7	108.6		13.70	21.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3140	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	83.0	92.1	100.5	102.3	103.6	102.0	95.6	86.7	108.6		13.70	21.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3141	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	83.0	92.1	100.5	102.3	103.6	102.0	95.6	86.7	108.6		13.70	21.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3142	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	83.0	92.1	100.5	102.3	103.6	102.0	95.6	86.7	108.6		13.70	21.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3143	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	83.0	92.1	100.5	102.3	103.6	102.0	95.6	86.7	108.6		13.70	21.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3144	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	83.0	92.1	100.5	102.3	103.6	102.0	95.6	86.7	108.6		13.70	21.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3145	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	83.0	92.1	100.5	102.3	103.6	102.0	95.6	86.7	108.6		13.70	21.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3146	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	83.0	92.1	100.5	102.3	103.6	102.0	95.6	86.7	108.6		13.70	21.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3147	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	78.8	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		22.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3148	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	78.8	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		22.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3149	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	78.8	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		22.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3150	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	78.8	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		22.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3151	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	78.8	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		22.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3152	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	78.8	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		22.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3153	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	78.8	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		22.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3154	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	78.8	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		22.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3155	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	78.8	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		22.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3156	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	78.8	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		22.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3157	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	78.8	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		22.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3158	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	78.8	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		22.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3159	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	78.8	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		22.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3160	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	78.8	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		22.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

			bronvermogen														bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag			bedrijfsd. 10 dB toeslag		
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
3161	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.8	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		22.80	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3162	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.8	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		22.80	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3163	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.8	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		22.80	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3164	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		30.50	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3165	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		30.50	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3166	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		30.50	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3167	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		30.50	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3168	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		30.50	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3169	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		30.50	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3170	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		30.50	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3171	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		30.50	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3172	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		30.50	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3173	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		30.50	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3174	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		30.50	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3175	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		30.50	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3176	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		30.50	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3177	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		30.50	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3178	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		30.50	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3179	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		30.50	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3180	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		30.50	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3181	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		18.80	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3182	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		18.80	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3183	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		18.80	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3184	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		18.80	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3185	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		18.80	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3186	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		18.80	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3187	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		18.80	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3188	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		18.80	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3189	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		18.80	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3190	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		18.80	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3191	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		18.80	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3192	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		18.80	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3193	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		18.80	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3194	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		18.80	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3195	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		18.80	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3196	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		18.80	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3197	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		18.80	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3198	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		23.20	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3199	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		23.20	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3200	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		23.20	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3201	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		23.20	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3202	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		23.20	--	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %

						bronvermogen										bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
3203	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		23.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3204	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		23.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3205	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		23.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3206	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		23.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3207	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		23.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3208	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		23.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3209	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		23.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3210	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		23.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3211	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		23.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3212	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		23.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3213	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		23.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3214	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		23.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3215	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	75.8	85.9	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		8.40	14.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3216	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	75.9	85.8	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		5.70	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3217	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	75.8	85.8	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		7.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3218	onbekend		vrij(>1cm)	8.0	A	0 360	69.4	81.4	87.7	93.1	97.2	99.5	98.9	94.9	85.4	104.5		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3219	onbekend		vrij(>1cm)	8.0	A	0 360	69.4	81.4	87.7	93.1	97.2	99.5	98.9	94.9	85.4	104.5		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3220	onbekend		vrij(>1cm)	6.7	A	0 360	75.2	84.2	88.9	87.9	89.0	89.3	85.7	79.7	70.2	95.8		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3221	onbekend		vrij(>1cm)	6.7	A	0 360	75.2	84.2	88.9	87.9	89.0	89.3	85.7	79.7	70.2	95.8		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3222	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	3.5	91.5	94.5	98.2	100.1	106.5	101.0	93.6	85.0	109.1		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3223	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	76.7	86.1	93.8	99.4	103.1	102.3	96.7	87.4	107.3		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3224	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	45.3	51.1	69.3	78.8	85.5	89.2	87.0	85.0	79.0	93.4		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3225	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	81.6	97.0	110.1	110.6	115.0	115.6	111.9	108.7	94.5	120.5		4.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3226	onbekend		gebouw	5.0	A	0 360	58.5	71.4	77.6	78.3	80.3	78.5	75.1	68.4	58.8	85.5		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3227	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		30.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3228	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		30.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3229	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		30.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3230	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	75.8	85.8	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		21.10	27.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3231	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	75.8	85.8	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		21.10	27.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3232	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	75.8	85.8	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		21.10	27.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3233	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	75.8	85.8	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		21.10	27.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3234	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	75.8	85.8	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		21.10	27.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3235	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	75.8	85.8	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		21.10	27.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3236	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	75.8	85.8	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		21.10	27.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3237	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	75.8	85.8	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		21.10	27.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3238	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	75.8	85.8	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		21.10	27.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3239	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	75.8	85.8	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		21.10	27.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3240	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	75.8	85.8	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		21.10	27.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3241	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	75.8	85.8	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		21.10	27.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3242	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	75.8	85.8	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		21.10	27.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3243	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	75.8	85.8	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		21.10	27.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3244	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	75.8	85.8	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		21.10	27.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	-->	hoek	bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
3245	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	75.8	85.8	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		21.10	27.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3246	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	75.8	85.8	88.6	94.5	97.0	95.7	90.8	86.7	101.6		21.10	27.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3247	onbekend		gebouw	5.0	A	0	360	98.0	110.9	117.1	117.8	119.8	118.0	114.6	107.9	98.3	125.0		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3248	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	9.7	86.4	95.8	103.5	109.1	112.8	112.0	106.4	97.1	117.0		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3249	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	9.7	86.4	95.8	103.5	109.1	112.8	112.0	106.4	97.1	117.0		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3250	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	9.7	86.4	95.8	103.5	109.1	112.8	112.0	106.4	97.1	117.0		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3251	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	9.7	86.4	95.8	103.5	109.1	112.8	112.0	106.4	97.1	117.0		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3252	onbekend		vrij(>0.5m	4.0	A	0	360	20.4	96.2	106.2	109.0	114.9	117.4	116.1	111.2	107.1	122.0		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3253	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	91.6	107.0	120.1	120.6	125.0	125.6	121.9	118.7	104.5	130.5		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3254	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		29.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3255	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		29.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3256	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		29.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3257	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		29.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3258	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		29.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3259	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	78.7	85.0	91.5	95.3	95.2	100.7	99.5	93.5	85.9	105.0		29.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3260	onbekend		vrij(>0.5m	6.1	A	0	360	60.9	63.1	66.7	62.6	66.6	72.6	81.8	85.4	79.3	87.9		10.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3261	onbekend		vrij(>1cm)	3.5	A	0	360	61.3	67.7	73.1	73.5	77.8	82.7	91.0	94.4	87.8	96.9		10.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3262	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	.0	56.4	70.9	75.6	79.4	80.8	78.9	76.0	69.3	85.8		9.00	9.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3263	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	.0	56.4	70.9	75.6	79.4	80.8	78.9	76.0	69.3	85.8		9.00	9.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3264	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	.0	56.4	70.9	75.6	79.4	80.8	78.9	76.0	69.3	85.8		9.00	9.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3265	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	58.4	72.9	77.6	81.4	82.8	80.9	78.0	71.3	87.8		9.00	9.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3266	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	58.4	72.9	77.6	81.4	82.8	80.9	78.0	71.3	87.8		9.00	9.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3267	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	58.4	72.9	77.6	81.4	82.8	80.9	78.0	71.3	87.8		9.00	9.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3268	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	80.0	73.9	87.0	95.4	103.8	100.2	95.6	91.5	84.2	106.4		26.30	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3269	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	80.0	73.9	87.0	95.4	103.8	100.2	95.6	91.5	84.2	106.4		31.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3270	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	80.0	73.9	87.0	95.4	103.8	100.2	95.6	91.5	84.2	106.4		31.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3271	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	63.7	71.1	80.3	92.3	95.8	98.4	95.1	89.1	80.8	102.2		18.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3272	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	80.0	73.9	87.0	95.4	103.8	100.2	95.6	91.5	84.2	106.4		25.70	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3273	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	62.8	76.2	84.8	95.0	93.9	91.3	82.4	74.2	98.8		13.00	11.80	17.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3274	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	62.8	76.2	84.8	95.0	93.9	91.3	82.4	74.2	98.8		13.00	11.80	17.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3275	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	62.8	76.2	84.8	95.0	93.9	91.3	82.4	74.2	98.8		13.00	11.80	17.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3276	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	62.8	76.2	84.8	95.0	93.9	91.3	82.4	74.2	98.8		13.00	11.80	17.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3277	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	.0	62.8	76.2	84.8	95.0	93.9	91.3	82.4	74.2	98.8		13.00	11.80	17.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3278	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	56.6	62.9	72.3	81.8	89.3	92.4	93.4	94.2	98.8		12.00	12.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3279	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	.0	65.6	61.5	64.7	74.0	66.0	59.1	39.9	34.6	75.8		0.40	0.60	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3280	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	.0	65.6	61.5	64.7	74.0	66.0	59.1	39.9	34.6	75.8		0.40	0.60	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3281	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	.0	65.6	61.5	64.7	74.0	66.0	59.1	39.9	34.6	75.8		0.40	0.60	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3282	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	.0	65.6	61.5	64.7	74.0	66.0	59.1	39.9	34.6	75.8		0.40	0.60	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3283	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	63.4	79.7	83.3	85.6	85.8	83.9	78.5	68.7	91.4		0.00	0.00	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3284	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	63.4	79.7	83.3	85.6	85.8	83.9	78.5	68.7	91.4		0.00	0.00	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3285	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	63.4	79.7	83.3	85.6	85.8	83.9	78.5	68.7	91.4		0.00	0.00	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3286	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	63.4	79.7	83.3	85.6	85.8	83.9	78.5	68.7	91.4		0.00	0.00	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

			bronvermogen														bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag			bedrijfsd. 10 dB toeslag		
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
3287	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	0 360	.0	68.0	71.9	79.1	84.4	89.4	89.5	87.3	82.0	94.5		0.40	0.60	6.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3288	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	0 360	.0	68.0	71.9	79.1	84.4	89.4	89.5	87.3	82.0	94.5		0.40	0.60	6.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3289	onbekend		vrij(>1cm)	4.7	A	0 360	.0	67.7	66.6	68.8	68.1	70.1	72.2	62.0	56.7	77.3		0.40	0.60	6.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3290	onbekend		vrij(>1cm)	4.7	A	0 360	.0	67.7	66.6	68.8	68.1	70.1	72.2	62.0	56.7	77.3		0.40	0.60	6.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3291	onbekend		vrij(>1cm)	6.3	A	0 360	.0	63.6	62.5	64.7	64.0	66.0	68.1	57.9	52.6	73.2		0.40	0.60	6.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3292	onbekend		vrij(>1cm)	6.3	A	0 360	.0	63.6	62.5	64.7	64.0	66.0	68.1	57.9	52.6	73.2		0.40	0.60	6.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3293	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	.0	51.7	61.7	70.0	79.1	84.2	85.1	84.1	80.1	90.2		3.40	3.60	9.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3294	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	.0	53.7	62.5	71.3	76.4	82.9	83.4	80.5	75.8	87.9		3.40	3.60	9.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3295	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	.0	53.7	63.4	72.2	73.3	81.1	81.3	76.4	71.0	85.6		3.40	3.60	9.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3296	onbekend		vrij(>1cm)	3.5	A	0 360	.0	54.2	62.2	70.5	79.6	84.7	85.6	84.6	80.6	90.7		3.40	3.60	9.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3297	onbekend		vrij(>1cm)	3.5	A	0 360	.0	56.2	63.0	71.8	76.9	83.4	83.9	81.0	76.3	88.4		3.40	3.60	9.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3298	onbekend		vrij(>1cm)	3.5	A	0 360	.0	56.2	63.9	72.7	73.8	81.6	81.8	76.9	71.5	86.1		3.40	3.60	9.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3299	onbekend		vrij(>1cm)	2.7	A	0 360	.0	51.0	59.0	70.2	89.6	96.2	98.5	103.1	99.9	106.3		3.40	3.60	9.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3300	onbekend		vrij(>1cm)	2.7	A	0 360	.0	53.0	60.7	72.4	83.8	93.1	94.7	95.4	90.8	100.0		3.40	3.60	9.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3301	onbekend		vrij(>1cm)	4.7	A	0 360	.0	67.7	66.6	68.8	68.1	70.1	72.2	62.0	56.7	77.3		0.40	0.60	6.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3302	onbekend		vrij(>1cm)	4.7	A	0 360	.0	67.7	66.6	68.8	68.1	70.1	72.2	62.0	56.7	77.3		0.40	0.60	6.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3303	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	.0	63.4	79.7	83.3	85.6	85.8	83.9	78.5	68.7	91.4		0.00	0.00	6.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3304	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	170 150	62.7	75.4	84.0	94.2	92.9	91.0	86.5	80.0	72.0	98.3		0.00	5.00	10.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3305	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0 360	50.0	62.7	71.3	81.5	80.2	78.3	73.8	67.3	59.3	85.6		0.00	5.00	10.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3306	onbekend		vrij(>1cm)	1.7	A	0 360	44.1	46.8	59.7	64.7	72.2	77.0	80.9	83.8	78.9	87.1		10.80	12.00	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3307	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0 360	52.4	56.1	75.7	79.6	79.1	78.2	87.2	81.1	75.9	89.9		0.80	1.20	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3308	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0 360	52.4	56.1	75.7	79.6	79.1	78.2	87.2	81.1	75.9	89.9		0.80	1.20	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3309	onbekend		vrij(>1cm)	6.0	A	0 360	54.7	57.4	70.3	75.3	82.8	87.6	91.5	94.4	89.5	97.7		10.80	12.00	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3310	onbekend		vrij(>1cm)	3.7	A	0 360	50.7	53.4	66.3	71.3	78.8	83.6	87.5	90.4	85.5	93.7		10.80	12.00	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3311	onbekend		vrij(>1cm)	3.7	A	0 360	50.7	53.4	66.3	71.3	78.8	83.6	87.5	90.4	85.5	93.7		10.80	12.00	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3312	onbekend		vrij(>1cm)	6.0	A	0 360	54.7	57.4	70.3	75.3	82.8	87.6	91.5	94.4	89.5	97.7		10.80	12.00	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3313	onbekend		vrij(>1cm)	5.2	A	0 360	53.2	51.9	57.8	59.8	61.3	58.1	57.0	64.9	68.0	71.4		0.80	1.20	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3314	onbekend		vrij(>1cm)	5.2	A	0 360	53.2	51.9	57.8	59.8	61.3	58.1	57.0	64.9	68.0	71.4		0.80	1.20	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3315	onbekend		vrij(>1cm)	10.0	A	0 360	52.4	56.1	75.7	79.6	79.1	78.2	87.2	81.1	75.9	89.9		0.80	1.20	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3316	onbekend		vrij(>1cm)	10.0	A	0 360	52.4	56.1	75.7	79.6	79.1	78.2	87.2	81.1	75.9	89.9		0.80	1.20	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3317	onbekend		vrij(>1cm)	8.2	A	0 360	54.0	53.7	63.6	63.6	65.1	66.9	72.8	67.7	60.8	75.9		0.80	1.20	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3318	onbekend		vrij(>1cm)	8.2	A	0 360	59.2	58.9	68.8	68.8	70.3	72.1	78.0	72.9	66.0	81.1		0.80	1.20	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3319	onbekend		vrij(>1cm)	8.2	A	0 360	59.2	58.9	68.8	68.8	70.3	72.1	78.0	72.9	66.0	81.1		0.80	1.20	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3320	onbekend		vrij(>1cm)	8.2	A	0 360	54.4	54.1	64.0	64.0	65.5	67.3	73.2	68.1	61.2	76.3		0.80	1.20	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3321	onbekend		vrij(>0.5m	11.6	A	0 360	58.1	53.8	59.7	57.7	55.2	51.0	47.9	47.8	42.9	64.8		0.80	1.20	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3322	onbekend		vrij(>0.5m	11.6	A	0 360	58.1	53.8	59.7	57.7	55.2	51.0	47.9	47.8	42.9	64.8		0.80	1.20	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3323	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	79.0	72.9	86.0	94.4	102.8	99.2	94.6	90.5	83.2	105.4		29.00	31.20	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3324	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	79.0	72.9	86.0	94.4	102.8	99.2	94.6	90.5	83.2	105.4		29.00	31.20	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3325	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	79.0	72.9	86.0	94.4	102.8	99.2	94.6	90.5	83.2	105.4		34.80	36.00	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3326	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	79.0	72.9	86.0	94.4	102.8	99.2	94.6	90.5	83.2	105.4		34.80	36.00	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3327	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	79.0	72.9	86.0	94.4	102.8	99.2	94.6	90.5	83.2	105.4		34.80	36.00	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
3328	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	79.0	72.9	86.0	94.4	102.8	99.2	94.6	90.5	83.2	105.4		34.80	36.00	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %

							bronvermogen										bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
3329	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	79.0	72.9	86.0	94.4	102.8	99.2	94.6	90.5	83.2	105.4		34.80	36.00	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3330	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	79.0	72.9	86.0	94.4	102.8	99.2	94.6	90.5	83.2	105.4		34.80	36.00	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3331	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	79.0	72.9	86.0	94.4	102.8	99.2	94.6	90.5	83.2	105.4		29.00	31.20	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3332	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	79.0	72.9	86.0	94.4	102.8	99.2	94.6	90.5	83.2	105.4		29.00	31.20	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3333	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	79.0	72.9	86.0	94.4	102.8	99.2	94.6	90.5	83.2	105.4		29.00	31.20	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3334	onbekend		vrij(>0.5m	1.2	A	0 360	47.3	67.7	76.4	84.3	87.6	89.6	89.6	86.6	81.8	95.2		7.80	9.00	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3335	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	61.3	66.4	77.7	86.6	97.8	95.8	90.6	90.2	83.8	101.1		7.80	9.00	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3336	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	77.8	94.9	95.3	92.3	95.7	97.8	95.4	86.8	76.8	103.4		10.80	12.00	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3337	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	77.8	94.9	95.3	92.3	95.7	97.8	95.4	86.8	76.8	103.4		10.80	12.00	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3338	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	65.3	79.4	85.4	84.4	93.9	98.6	98.4	93.8	87.7	103.1		10.80	12.00	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3339	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	65.3	79.4	85.4	84.4	93.9	98.6	98.4	93.8	87.7	103.1		10.80	12.00	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3340	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	70.7	70.3	80.0	88.6	93.0	96.9	100.3	105.7	107.5	110.5		--	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3341	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	70.7	70.3	80.0	88.6	93.0	96.9	100.3	105.7	107.5	110.5		--	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3342	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	70.7	70.3	80.0	88.6	93.0	96.9	100.3	105.7	107.5	110.5		--	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3343	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	70.7	70.3	80.0	88.6	93.0	96.9	100.3	105.7	107.5	110.5		--	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3344	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	70.7	70.3	80.0	88.6	93.0	96.9	100.3	105.7	107.5	110.5		--	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3345	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	70.7	70.3	80.0	88.6	93.0	96.9	100.3	105.7	107.5	110.5		--	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3346	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	70.7	70.3	80.0	88.6	93.0	96.9	100.3	105.7	107.5	110.5		--	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3347	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	70.7	70.3	80.0	88.6	93.0	96.9	100.3	105.7	107.5	110.5		--	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3348	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	70.7	70.3	80.0	88.6	93.0	96.9	100.3	105.7	107.5	110.5		--	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3349	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	70.7	70.3	80.0	88.6	93.0	96.9	100.3	105.7	107.5	110.5		--	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3350	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	70.7	70.3	80.0	88.6	93.0	96.9	100.3	105.7	107.5	110.5		--	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3351	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	.0	.0	60.0	66.0	65.0	64.0	65.0	60.0	.0	71.7		1.00	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3352	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	.0	.0	60.0	66.0	65.0	64.0	65.0	60.0	.0	71.7		1.00	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3353	onbekend		vrij(>0.5m	6.7	A	0 360	.0	.0	52.0	58.0	57.0	56.0	57.0	52.0	.0	63.7		1.00	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3354	onbekend		vrij(>0.5m	6.7	A	0 360	.0	.0	52.0	58.0	57.0	56.0	57.0	52.0	.0	63.7		1.00	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3355	onbekend		vrij(>0.5m	6.7	A	0 360	.0	.0	55.0	61.0	60.0	59.0	60.0	55.0	.0	66.7		1.00	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3356	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	56.0	60.0	79.0	83.0	84.0	85.0	82.0	76.0	69.0	90.2		1.00	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3357	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	56.0	60.0	79.0	83.0	84.0	85.0	82.0	76.0	69.0	90.2		1.00	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3358	onbekend		vrij(>0.5m	6.7	A	0 360	.0	.0	58.0	65.0	63.0	62.0	64.0	59.0	.0	70.3		1.00	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3359	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.0	84.0	91.0	95.0	95.0	100.0	99.0	93.0	85.0	104.5		30.00	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3360	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.0	84.0	91.0	95.0	95.0	100.0	99.0	93.0	85.0	104.5		30.00	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3361	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.0	84.0	91.0	95.0	95.0	100.0	99.0	93.0	85.0	104.5		24.80	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3362	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.0	84.0	91.0	95.0	95.0	100.0	99.0	93.0	85.0	104.5		24.80	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3363	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.0	84.0	91.0	95.0	95.0	100.0	99.0	93.0	85.0	104.5		24.80	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3364	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.0	84.0	91.0	95.0	95.0	100.0	99.0	93.0	85.0	104.5		24.80	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3365	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.0	84.0	91.0	95.0	95.0	100.0	99.0	93.0	85.0	104.5		24.80	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3366	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.0	84.0	91.0	95.0	95.0	100.0	99.0	93.0	85.0	104.5		24.80	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3367	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	78.0	84.0	91.0	95.0	95.0	100.0	99.0	93.0	85.0	104.5		24.80	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3368	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	73.2	84.0	94.7	90.5	95.5	96.9	97.5	92.7	88.6	103.2		13.80	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3369	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	73.2	84.0	94.7	90.5	95.5	96.9	97.5	92.7	88.6	103.2		13.80	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3370	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	73.2	84.0	94.7	90.5	95.5	96.9	97.5	92.7	88.6	103.2		13.80	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	

nr	bedrijf	bron	type	bronvermogen h	wg	--> hoek		31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
3371	onbekend		vrij(>1cm)	4.7	A	0	360	51.1	50.6	53.7	64.0	64.7	56.2	50.2	41.0	26.7	68.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3372	onbekend		vrij(>1cm)	4.7	A	0	360	51.1	50.6	53.7	64.0	64.7	56.2	50.2	41.0	26.7	68.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3373	onbekend		vrij(>1cm)	4.7	A	0	360	48.7	48.2	51.3	61.6	62.3	53.8	47.8	38.6	24.3	65.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3374	onbekend		vrij(>1cm)	2.7	A	0	360	53.4	60.9	69.0	80.3	86.0	80.5	74.5	64.3	46.0	88.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3375	onbekend		vrij(>1cm)	6.1	A	0	360	45.1	44.6	47.7	58.0	58.7	50.2	44.2	35.0	20.7	62.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3376	onbekend		vrij(>1cm)	2.3	A	0	360	52.1	56.6	64.7	64.0	61.7	59.2	60.2	45.0	32.7	69.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3377	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	53.4	47.9	53.0	58.3	57.0	48.5	40.5	30.3	16.0	62.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3378	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	53.4	47.9	53.0	58.3	57.0	48.5	40.5	30.3	16.0	62.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3379	onbekend		vrij(>1cm)	2.3	A	0	360	48.2	47.7	50.8	61.1	61.8	53.3	47.3	38.1	23.8	65.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3380	onbekend		vrij(>1cm)	2.3	A	0	360	47.2	51.7	56.8	66.1	69.8	67.3	70.3	62.1	47.8	75.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3381	onbekend		vrij(>1cm)	2.7	A	0	360	53.9	61.4	59.5	80.8	86.5	81.0	75.0	64.8	46.5	88.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3382	onbekend		vrij(>1cm)	6.2	A	0	360	51.6	56.1	61.2	70.5	74.2	71.7	74.7	66.5	52.8	79.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3383	onbekend		vrij(>1cm)	6.2	A	0	360	51.6	56.1	61.2	70.5	74.2	71.7	74.7	66.5	52.8	79.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3384	onbekend		vrij(>1cm)	6.2	A	0	360	51.6	56.1	61.2	70.5	74.2	71.7	74.7	66.5	52.8	79.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3385	onbekend		vrij(>1cm)	6.2	A	0	360	51.6	56.1	61.2	70.5	74.2	71.7	74.7	66.5	52.8	79.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3386	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	78.0	85.3	91.8	95.6	95.5	101.3	99.8	93.8	86.2	105.4		24.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3387	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	78.0	85.3	91.8	95.6	95.5	101.3	99.8	93.8	86.2	105.4		24.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3388	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	78.0	85.3	91.8	95.6	95.5	101.3	99.8	93.8	86.2	105.4		24.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3389	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	71.0	77.0	84.0	88.3	92.4	94.8	95.0	89.6	82.0	100.0		21.20	21.20	24.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3390	onbekend		vrij(>1cm)	6.0	A	0	360	45.5	55.0	68.1	80.4	88.1	87.6	86.6	80.4	66.1	92.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3391	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	37.8	42.3	53.4	59.7	62.4	64.9	58.9	46.7	30.4	68.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3392	onbekend		vrij(>1cm)	2.3	A	0	360	47.2	51.7	56.8	66.1	69.8	67.3	70.3	62.1	47.8	75.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3393	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	11.0	75.0	82.0	82.0	92.0	99.0	103.0	106.0	107.1	110.8		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3394	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	11.0	75.0	82.0	82.0	92.0	99.0	103.0	106.0	107.1	110.8		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3395	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	63.7	87.4	95.8	101.8	100.1	101.1	99.5	93.1	83.1	107.3		--	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3396	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	78.0	85.3	91.8	95.6	95.5	101.3	99.8	93.8	86.2	105.4		24.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3397	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	78.0	85.3	91.8	95.6	95.5	101.3	99.8	93.8	86.2	105.4		24.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3398	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	71.0	77.0	84.0	88.3	92.4	94.8	95.0	89.6	82.0	100.0		19.00	19.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3399	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	71.0	77.0	84.0	88.3	92.4	94.8	95.0	89.6	82.0	100.0		19.00	19.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3400	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	71.0	77.0	84.0	88.3	92.4	94.8	95.0	89.6	82.0	100.0		19.00	19.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3401	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	71.0	77.0	84.0	88.3	92.4	94.8	95.0	89.6	82.0	100.0		19.00	19.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3402	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	29.9	42.1	48.3	55.4	59.9	69.8	67.6	59.6	51.3	72.5		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3403	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	29.9	42.1	48.3	55.4	59.9	69.8	67.6	59.6	51.3	72.5		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3404	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	29.9	42.1	48.3	55.4	59.9	69.8	67.6	59.6	51.3	72.5		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3405	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	29.9	42.1	48.3	55.4	59.9	69.8	67.6	59.6	51.3	72.5		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3406	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	28.4	40.6	44.8	52.0	56.4	66.3	64.1	56.1	47.8	69.0		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3407	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	28.4	40.6	44.8	52.0	56.4	66.3	64.1	56.1	47.8	69.0		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3408	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	28.4	40.6	44.8	52.0	56.4	66.3	64.1	56.1	47.8	69.0		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3409	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	28.4	40.6	44.8	52.0	56.4	66.3	64.1	56.1	47.8	69.0		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3410	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	29.7	42.0	48.2	55.3	59.8	69.6	67.4	59.5	51.1	72.3		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3411	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	29.7	42.0	48.2	55.3	59.8	69.6	67.4	59.5	51.1	72.3		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3412	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	29.7	42.0	48.2	55.3	59.8	69.6	67.4	59.5	51.1	72.3		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	-->	hoek	bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
3413	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	29.7	42.0	48.2	55.3	59.8	69.6	67.4	59.5	51.1	72.3		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3414	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	26.6	41.3	55.1	53.7	56.7	57.5	52.2	37.8	26.3	62.5		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3415	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	40.0	52.0	65.0	73.0	66.0	65.0	62.0	55.0	46.0	75.1		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3416	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	40.0	52.0	65.0	73.0	66.0	65.0	62.0	55.0	46.0	75.1		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3417	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	40.0	52.0	65.0	73.0	66.0	65.0	62.0	55.0	46.0	75.1		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3418	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	40.0	52.0	65.0	73.0	66.0	65.0	62.0	55.0	46.0	75.1		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3419	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0	360	20.0	32.3	38.5	49.6	59.1	66.0	68.8	66.8	58.5	72.5		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3420	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	9.6	22.9	26.1	34.2	40.7	42.5	40.3	38.4	30.0	47.1		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3421	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	9.6	22.9	26.1	34.2	40.7	42.5	40.3	38.4	30.0	47.1		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3422	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	9.6	22.9	26.1	34.2	40.7	42.5	40.3	38.4	30.0	47.1		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3423	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	9.6	22.9	26.1	34.2	40.7	42.5	40.3	38.4	30.0	47.1		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3424	onbekend		vrij(>1cm)	2.5	A	0	360	6.7	20.0	23.2	31.3	37.8	39.6	37.4	35.5	27.1	44.2		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3425	onbekend		vrij(>1cm)	5.0	A	0	360	36.6	49.9	52.1	63.2	68.7	70.6	69.4	73.4	64.1	77.4		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3426	onbekend		vrij(>1cm)	2.5	A	0	360	6.7	20.0	23.2	31.3	37.8	39.6	37.4	35.5	27.1	44.2		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3427	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	10.0	23.3	26.5	34.6	41.1	43.0	40.8	38.8	30.5	47.6		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3428	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	10.0	23.3	26.5	34.6	41.1	43.0	40.8	38.8	30.5	47.6		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3429	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	10.0	23.3	26.5	34.6	41.1	43.0	40.8	38.8	30.5	47.6		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3430	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0	360	32.1	45.4	47.6	58.7	64.2	66.1	64.9	68.9	59.6	72.9		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3431	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	8.2	21.5	24.7	32.8	39.3	41.1	38.9	37.0	28.6	45.7		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3432	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	8.2	21.5	24.7	32.8	39.3	41.1	38.9	37.0	28.6	45.7		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3433	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	8.2	21.5	24.7	32.8	39.3	41.1	38.9	37.0	28.6	45.7		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3434	onbekend		vrij(>1cm)	5.0	A	0	360	26.8	41.5	53.3	51.9	54.9	55.7	50.4	36.0	24.5	60.7		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3435	onbekend		vrij(>1cm)	5.0	A	0	360	24.8	39.5	51.3	49.9	52.9	53.7	48.4	34.0	22.5	58.7		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3436	onbekend		vrij(>1cm)	5.0	A	0	360	27.7	42.4	54.2	52.8	55.8	56.6	51.3	36.9	25.4	61.6		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3437	onbekend		vrij(>1cm)	6.5	A	0	360	32.5	45.8	48.0	59.1	64.6	66.5	65.3	69.3	60.0	73.3		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3438	onbekend		vrij(>1cm)	6.5	A	0	360	32.5	45.8	48.0	59.1	64.6	66.5	65.3	69.3	60.0	73.3		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3439	onbekend		vrij(>1cm)	11.0	A	0	360	34.9	48.2	50.4	61.5	67.0	68.8	67.6	71.7	62.3	75.6		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3440	onbekend		vrij(>1cm)	11.0	A	0	360	34.9	48.2	50.4	61.5	67.0	68.8	67.6	71.7	62.3	75.6		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3441	onbekend		vrij(>1cm)	7.0	A	0	360	32.7	46.9	54.1	65.2	70.7	76.6	77.4	74.4	64.1	81.6		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3442	onbekend		vrij(>1cm)	7.0	A	0	360	32.7	46.9	54.1	65.2	70.7	76.6	77.4	74.4	64.1	81.6		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3443	onbekend		vrij(>1cm)	6.5	A	0	360	38.2	52.5	59.7	70.8	76.3	82.1	82.9	80.0	69.6	87.2		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3444	onbekend		vrij(>1cm)	6.5	A	0	360	38.2	52.5	59.7	70.8	76.3	82.1	82.9	80.0	69.6	87.2		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3445	onbekend		vrij(>1cm)	6.5	A	0	360	38.2	52.5	59.7	70.8	76.3	82.1	82.9	80.0	69.6	87.2		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3446	onbekend		vrij(>1cm)	7.0	A	0	360	30.3	44.6	51.8	62.9	68.4	74.2	75.0	72.1	61.7	79.3		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3447	onbekend		vrij(>1cm)	6.5	A	0	360	37.9	52.2	59.4	70.5	76.0	81.8	82.6	79.7	69.3	86.9		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3448	onbekend		vrij(>1cm)	6.5	A	0	360	37.9	52.2	59.4	70.5	76.0	81.8	82.6	79.7	69.3	86.9		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3449	onbekend		vrij(>1cm)	6.5	A	0	360	37.9	52.2	59.4	70.5	76.0	81.8	82.6	79.7	69.3	86.9		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3450	onbekend		vrij(>1cm)	6.5	A	0	360	37.9	52.2	59.4	70.5	76.0	81.8	82.6	79.7	69.3	86.9		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3451	onbekend		vrij(>1cm)	11.0	A	0	360	39.0	53.3	60.5	71.6	77.1	82.9	83.7	80.8	70.4	88.0		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3452	onbekend		vrij(>1cm)	11.0	A	0	360	39.0	53.3	60.5	71.6	77.1	82.9	83.7	80.8	70.4	88.0		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3453	onbekend		vrij(>1cm)	11.0	A	0	360	39.0	53.3	60.5	71.6	77.1	82.9	83.7	80.8	70.4	88.0		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3454	onbekend		vrij(>1cm)	11.0	A	0	360	37.9	52.2	59.4	70.5	76.0	81.9	82.7	79.7	69.4	86.9		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
3455	onbekend		vrij(>1cm)	11.0	A	0	360	37.9	52.2	59.4	70.5	76.0	81.9	82.7	79.7	69.4	86.9		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3456	onbekend		vrij(>1cm)	11.0	A	0	360	37.9	52.2	59.4	70.5	76.0	81.9	82.7	79.7	69.4	86.9		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3457	onbekend		vrij(>1cm)	11.0	A	0	360	37.9	52.2	59.4	70.5	76.0	81.9	82.7	79.7	69.4	86.9		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3458	onbekend		vrij(>1cm)	7.0	A	0	360	2.3	15.5	18.7	26.8	33.3	35.2	33.0	31.0	22.7	39.8		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3459	onbekend		vrij(>1cm)	7.0	A	0	360	2.3	15.5	18.7	26.8	33.3	35.2	33.0	31.0	22.7	39.8		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3460	onbekend		vrij(>1cm)	14.0	A	0	360	17.9	34.2	42.4	55.5	65.0	71.9	74.7	72.7	64.4	78.4		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3461	onbekend		vrij(>1cm)	14.0	A	0	360	17.9	34.2	42.4	55.5	65.0	71.9	74.7	72.7	64.4	78.4		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3462	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	28.5	40.8	45.0	52.1	56.6	66.5	64.3	56.3	48.0	69.2		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3463	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	28.5	40.8	45.0	52.1	56.6	66.5	64.3	56.3	48.0	69.2		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3464	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	28.5	40.8	45.0	52.1	56.6	66.5	64.3	56.3	48.0	69.2		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3465	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	28.5	40.8	45.0	52.1	56.6	66.5	64.3	56.3	48.0	69.2		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3466	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	78.0	85.3	91.8	95.6	95.5	101.3	99.8	93.8	86.2	105.4		24.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3467	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	78.0	85.3	91.8	95.6	95.5	101.3	99.8	93.8	86.2	105.4		34.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3468	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	-39.4	65.8	71.9	83.4	88.8	90.0	101.2	101.0	81.9	104.5		13.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3469	onbekend		vrij(>0.5m	5.5	A	0	360	.0	59.0	57.0	58.0	62.0	63.0	61.0	58.0	55.0	68.9		1.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3470	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	79.0	87.0	93.0	97.0	100.0	98.0	92.0	81.0	104.1		19.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3471	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	79.0	87.0	93.0	97.0	100.0	98.0	92.0	81.0	104.1		19.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3472	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	79.0	87.0	93.0	97.0	100.0	98.0	92.0	81.0	104.1		13.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3473	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	79.0	87.0	93.0	97.0	100.0	98.0	92.0	81.0	104.1		13.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3474	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	68.0	75.0	78.0	82.0	84.0	85.0	82.0	76.0	90.1		7.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3475	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	68.0	75.0	78.0	82.0	84.0	85.0	82.0	76.0	90.1		7.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3476	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	73.0	80.0	84.0	87.0	90.0	89.0	84.0	72.0	94.7		9.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3477	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	73.0	80.0	84.0	87.0	90.0	89.0	84.0	72.0	94.7		9.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3478	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	73.0	80.0	84.0	87.0	90.0	89.0	84.0	72.0	94.7		9.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3479	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	73.0	80.0	84.0	87.0	90.0	89.0	84.0	72.0	94.7		9.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3480	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	70.0	91.0	93.0	97.0	97.0	94.0	85.0	75.0	102.1		16.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3481	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	70.0	91.0	93.0	97.0	97.0	94.0	85.0	75.0	102.1		16.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3482	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	66.0	78.0	89.0	97.5	98.5	101.0	98.0	93.0	83.0	105.4		0.20	6.00	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3483	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	65.5	77.5	88.5	97.0	98.0	100.5	97.5	92.5	82.5	104.9		0.00	3.30	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3484	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	66.0	78.0	89.0	97.5	98.5	101.0	98.0	93.0	83.0	105.4		0.00	5.00	6.70	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3485	onbekend		vrij(>0.5m	19.5	A	0	360	.0	69.8	87.9	99.4	101.8	95.0	87.2	80.0	68.9	104.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3486	onbekend		vrij(>0.5m	18.5	A	0	360	.0	69.8	80.9	88.4	103.8	97.0	92.2	87.0	76.9	105.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3487	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	84.0	94.0	89.0	94.0	100.0	98.0	92.0	81.0	103.8		0.80	3.00	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3488	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	84.0	94.0	89.0	94.0	100.0	98.0	92.0	81.0	103.8		1.30	3.00	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3489	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	84.0	94.0	89.0	94.0	100.0	98.0	92.0	81.0	103.8		1.30	3.00	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3490	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	84.0	94.0	89.0	94.0	100.0	98.0	92.0	81.0	103.8		1.30	3.00	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3491	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	82.6	92.7	99.2	89.4	101.8	99.0	90.8	81.7	105.5		1.30	3.00	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3492	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	82.6	92.7	99.2	89.4	101.8	99.0	90.8	81.7	105.5		1.30	3.00	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3493	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	58.3	70.3	79.3	83.3	87.3	88.3	87.3	81.3	72.3	93.4		0.00	0.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3494	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	.0	85.0	93.0	99.0	99.0	101.0	100.0	93.0	84.0	106.3		0.80	3.00	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3495	onbekend		vrij(>1cm)	6.0	A	0	360	61.4	74.9	74.9	80.2	83.4	83.4	74.5	64.3	56.8	88.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3496	onbekend		vrij(>1cm)	6.0	A	0	360	61.4	74.9	74.9	80.2	83.4	83.4	74.5	64.3	56.8	88.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	bedrijfsduur avond	bedrijfsduur nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	bedrijfsd. 5dB toeslag avond	bedrijfsd. 5dB toeslag nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	bedrijfsd. 10 dB toeslag avond	bedrijfsd. 10 dB toeslag nacht	
3497	onbekend		vrij(>1cm)	2.5	A	0	360	54.4	70.8	73.1	79.9	86.2	89.3	83.4	76.2	71.8	92.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3498	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0	360	58.9	74.0	75.1	80.8	84.1	84.2	75.3	65.1	57.7	88.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3499	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0	360	58.9	74.0	75.1	80.8	84.1	84.2	75.3	65.1	57.7	88.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3500	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0	360	58.9	74.0	75.1	80.8	84.1	84.2	75.3	65.1	57.7	88.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3501	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0	360	58.9	74.0	75.1	80.8	84.1	84.2	75.3	65.1	57.7	88.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3502	onbekend		vrij(>1cm)	6.0	A	0	360	59.7	75.1	76.4	82.2	85.5	85.6	76.7	66.5	59.1	90.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3503	onbekend		vrij(>1cm)	6.0	A	0	360	59.7	75.1	76.4	82.2	85.5	85.6	76.7	66.5	59.1	90.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3504	onbekend		vrij(>1cm)	2.5	A	0	360	56.7	73.1	75.4	82.2	88.5	91.6	85.7	78.5	74.1	94.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3505	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	62.7	73.1	69.5	68.0	73.5	78.2	67.9	58.1	52.7	81.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3506	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	62.7	73.1	69.5	68.0	73.5	78.2	67.9	58.1	52.7	81.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3507	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	62.7	73.1	69.5	68.0	73.5	78.2	67.9	58.1	52.7	81.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3508	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	62.7	73.1	69.5	68.0	73.5	78.2	67.9	58.1	52.7	81.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3509	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	62.7	73.1	69.5	68.0	73.5	78.2	67.9	58.1	52.7	81.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3510	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	62.7	73.1	69.5	68.0	73.5	78.2	67.9	58.1	52.7	81.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3511	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	62.7	73.1	69.5	68.0	73.5	78.2	67.9	58.1	52.7	81.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3512	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	62.7	73.1	69.5	68.0	73.5	78.2	67.9	58.1	52.7	81.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3513	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	62.7	73.1	69.5	68.0	73.5	78.2	67.9	58.1	52.7	81.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3514	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	62.7	73.1	69.5	68.0	73.5	78.2	67.9	58.1	52.7	81.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3515	onbekend		vrij(>1cm)	6.0	A	0	360	57.9	67.1	72.4	75.8	76.3	74.3	72.6	74.9	72.1	82.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3516	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	0	360	49.8	58.1	62.2	69.0	69.5	61.2	57.2	54.8	48.8	73.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3517	onbekend		vrij(>1cm)	2.5	A	0	360	56.8	67.8	74.8	79.8	82.8	82.8	81.8	82.8	76.8	89.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3518	onbekend		vrij(>1cm)	2.5	A	0	360	58.8	69.8	76.8	81.8	84.8	84.8	83.8	84.8	78.8	91.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3519	onbekend		vrij(>1cm)	7.0	A	0	360	60.6	70.4	76.2	80.1	80.0	76.6	72.6	72.1	68.5	85.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3520	onbekend		vrij(>1cm)	7.0	A	0	360	60.6	70.4	76.2	80.1	80.0	76.6	72.6	72.1	68.5	85.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3521	onbekend		vrij(>1cm)	7.0	A	0	360	60.1	69.5	75.1	78.6	78.3	74.7	70.5	72.3	70.7	84.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3522	onbekend		vrij(>1cm)	7.0	A	0	360	60.1	69.5	75.1	78.6	78.3	74.7	70.5	72.3	70.7	84.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3523	onbekend		vrij(>1cm)	7.0	A	0	360	60.1	69.5	75.1	78.6	78.3	74.7	70.5	72.3	70.7	84.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3524	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	64.7	70.3	75.2	76.7	75.6	74.0	67.4	65.6	58.4	82.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3525	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	64.7	70.3	75.2	76.7	75.6	74.0	67.4	65.6	58.4	82.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3526	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	64.7	70.3	75.2	76.7	75.6	74.0	67.4	65.6	58.4	82.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3527	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	64.7	70.3	75.2	76.7	75.6	74.0	67.4	65.6	58.4	82.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3528	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	64.7	70.3	75.2	76.7	75.6	74.0	67.4	65.6	58.4	82.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3529	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	64.7	70.3	75.2	76.7	75.6	74.0	67.4	65.6	58.4	82.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3530	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	64.7	70.3	75.2	76.7	75.6	74.0	67.4	65.6	58.4	82.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3531	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	64.7	70.3	75.2	76.7	75.6	74.0	67.4	65.6	58.4	82.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3532	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	64.7	70.3	75.2	76.7	75.6	74.0	67.4	65.6	58.4	82.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3533	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	64.7	70.3	75.2	76.7	75.6	74.0	67.4	65.6	58.4	82.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3534	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	42.9	50.1	53.3	53.3	58.7	56.6	49.1	44.8	33.7	62.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3535	onbekend		vrij(>1cm)	2.5	A	0	360	45.6	56.9	64.9	65.0	80.3	82.5	79.1	69.1	53.1	85.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3536	onbekend		vrij(>1cm)	3.0	A	0	360	52.2	64.0	66.6	68.4	70.8	68.6	64.7	59.4	50.3	75.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3537	onbekend		vrij(>0.5m	13.0	A	0	360	39.3	53.9	63.6	71.4	73.3	74.9	73.7	67.1	62.3	80.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3538	onbekend		vrij(>0.5m	19.0	A	0	360	42.7	61.5	68.5	79.5	85.6	86.8	84.7	76.5	70.7	91.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

			bronvermogen														bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
3539	onbekend		vrij(>0.5m	26.0	A	0 360	53.1	65.3	76.4	84.9	85.6	87.3	84.8	79.7	82.8	92.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3540	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	62.9	74.6	85.1	94.8	97.5	89.3	87.5	84.2	75.5	100.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3541	onbekend		vrij(>0.5m	2.2	A	0 360	53.7	66.0	77.8	84.8	87.5	86.4	80.9	74.8	65.9	91.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3542	onbekend		vrij(>0.5m	.6	A	0 360	51.5	63.1	77.2	85.1	98.1	89.7	85.1	76.6	70.9	99.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3543	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	38.6	51.9	65.2	71.4	76.0	70.1	66.3	66.8	60.7	78.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3544	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0 360	42.4	55.5	62.0	68.5	73.9	76.7	76.2	74.1	67.8	81.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3545	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	52.3	61.6	73.0	74.4	86.9	85.8	80.0	88.8	83.6	93.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3546	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	44.7	55.0	64.2	70.4	79.0	75.0	69.4	63.3	54.6	81.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3547	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	52.3	61.6	73.0	74.4	86.9	85.8	80.0	88.8	83.6	93.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3548	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	44.7	55.0	64.2	70.4	79.0	75.0	69.4	63.3	54.6	81.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3549	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	46.6	57.4	66.0	70.0	77.0	80.7	79.4	75.7	69.3	85.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3550	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	46.6	57.4	66.0	70.0	77.0	80.7	79.4	75.7	69.3	85.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3551	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		23.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3552	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		23.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3553	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		23.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3554	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		23.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3555	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		23.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3556	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		23.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3557	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		23.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3558	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		23.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3559	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		23.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3560	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		23.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3561	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		23.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3562	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		23.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3563	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		23.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3564	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		23.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3565	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		23.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3566	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		27.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3567	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		27.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3568	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		27.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3569	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		27.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3570	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		27.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3571	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		27.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3572	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		27.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3573	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		27.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3574	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		27.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3575	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		27.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3576	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		34.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3577	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		34.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3578	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		34.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3579	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		34.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3580	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		34.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

			bronvermogen														bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
3581	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		34.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3582	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		37.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3583	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		37.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3584	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		37.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3585	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		37.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3586	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		37.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3587	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		37.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3588	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		37.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3589	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		37.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3590	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		37.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3591	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		37.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3592	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		37.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3593	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		37.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3594	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		28.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3595	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		28.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3596	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		28.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3597	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		28.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3598	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		28.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3599	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		28.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3600	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		28.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3601	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		28.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3602	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		28.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3603	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		28.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3604	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		28.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3605	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		28.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3606	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		28.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3607	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		25.00	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3608	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		25.00	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3609	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		25.00	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3610	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		25.00	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3611	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	60.0	81.0	89.0	91.0	96.0	99.0	96.0	92.0	83.0	103.0		25.00	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3612	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	58.0	63.0	73.0	76.0	86.0	91.0	90.0	81.0	76.0	94.6		16.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3613	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	58.0	63.0	73.0	76.0	86.0	91.0	90.0	81.0	76.0	94.6		16.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3614	onbekend		gebouw	1.0	A	0 360	58.0	63.0	73.0	76.0	86.0	91.0	90.0	81.0	76.0	94.6		10.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3615	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	58.0	63.0	73.0	76.0	86.0	91.0	90.0	81.0	76.0	94.6		12.00	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3616	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	58.0	63.0	73.0	76.0	86.0	91.0	90.0	81.0	76.0	94.6		16.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3617	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	58.0	63.0	73.0	76.0	86.0	91.0	90.0	81.0	76.0	94.6		13.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3618	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	58.0	63.0	73.0	76.0	86.0	91.0	90.0	81.0	76.0	94.6		16.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3619	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	52.9	58.9	69.4	76.4	83.1	87.1	85.6	81.4	78.4	91.3		7.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3620	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	67.8	73.1	81.2	87.6	96.2	100.8	100.8	95.8	88.4	105.2		7.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3621	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	67.8	73.1	81.2	87.6	96.2	100.8	100.8	95.8	88.4	105.2		7.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%
3622	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	67.8	73.1	81.2	87.6	96.2	100.8	100.8	95.8	88.4	105.2		7.80	--	--	dB --	--	--	% --	--	--	%

			bronvermogen														bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
3623	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	67.8	73.1	81.2	87.6	96.2	100.8	100.8	95.8	88.4	105.2		7.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3624	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	53.6	66.8	76.9	84.4	89.8	93.0	94.2	94.0	91.9	100.0		10.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3625	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	53.6	66.8	76.9	84.4	89.8	93.0	94.2	94.0	91.9	100.0		10.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3626	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	91.8	100.2	95.0	99.1	96.3	97.3	95.0	93.5	91.6	106.0		7.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3627	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	71.7	73.6	84.9	90.6	97.9	100.7	101.8	96.8	90.9	106.1		7.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3628	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	52.4	69.9	78.3	85.6	94.3	92.7	89.5	82.9	76.3	97.9		10.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3629	onbekend		vrij(>0.5m	7.9	A	0 360	.0	54.9	72.4	82.5	90.8	95.9	87.9	81.1	73.0	97.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3630	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	.0	85.0	93.0	92.0	82.0	80.0	71.0	63.0	58.0	96.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3631	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	.0	85.0	93.0	92.0	82.0	80.0	71.0	63.0	58.0	96.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3632	onbekend		vrij(>0.5m	3.5	A	0 360	.0	70.0	73.0	82.0	84.0	80.0	69.0	60.0	50.0	87.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3633	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0 360	.0	53.0	63.0	67.0	66.0	62.0	61.0	51.0	41.0	71.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3634	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0 360	.0	53.0	63.0	67.0	66.0	62.0	61.0	51.0	41.0	71.5		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3635	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	.0	81.0	79.0	87.0	78.0	76.0	67.0	58.0	54.0	89.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3636	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	.0	81.0	79.0	87.0	78.0	76.0	67.0	58.0	54.0	89.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3637	onbekend		vrij(>1cm)	2.7	A	0 360	.0	63.0	70.0	70.0	72.0	69.0	63.0	54.0	44.0	76.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3638	onbekend		vrij(>1cm)	1.5	A	0 360	.0	51.0	56.0	59.0	68.0	73.0	72.0	71.0	65.0	77.7		7.00	7.00	7.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3639	onbekend		vrij(>1cm)	1.5	A	0 360	.0	44.0	49.0	54.0	63.0	68.0	67.0	66.0	59.0	72.7		7.00	7.00	7.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3640	onbekend		vrij(>1cm)	1.5	A	0 360	.0	40.0	52.0	61.0	66.0	70.0	69.0	70.0	64.0	75.5		7.00	7.00	7.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3641	onbekend		vrij(>1cm)	1.5	A	0 360	.0	39.0	44.0	49.0	58.0	63.0	62.0	61.0	54.0	67.7		4.80	6.00	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3642	onbekend		vrij(>1cm)	1.5	A	0 360	.0	35.0	47.0	56.0	61.0	65.0	64.0	65.0	59.0	70.5		4.80	6.00	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3643	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	.0	55.4	65.6	78.8	80.1	78.1	76.5	71.5	62.3	84.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3644	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	.0	55.4	65.6	78.8	80.1	78.1	76.5	71.5	62.3	84.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3645	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	63.0	77.0	80.0	78.0	74.0	72.0	68.0	60.0	84.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3646	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	63.0	77.0	80.0	78.0	74.0	72.0	68.0	60.0	84.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3647	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0 360	.0	64.0	72.0	81.0	83.6	83.0	84.3	81.3	68.6	89.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3648	onbekend		vrij(>1cm)	7.5	A	0 360	.0	67.3	77.7	83.8	85.1	84.7	79.2	73.8	61.3	90.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3649	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0 360	.0	66.1	76.7	84.2	87.2	88.4	89.3	88.2	78.3	94.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3650	onbekend		vrij(>1cm)	7.5	A	0 360	.0	67.3	77.7	83.8	85.1	84.7	79.2	73.8	61.3	90.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3651	onbekend		vrij(>1cm)	2.5	A	0 360	.0	52.0	59.0	69.0	67.0	67.0	63.0	59.0	51.0	73.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3652	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	.0	79.0	79.0	88.0	87.0	85.0	82.0	77.0	73.0	92.6		6.50	7.80	10.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3653	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	.0	76.0	76.0	85.0	84.0	82.0	79.0	74.0	70.0	89.6		9.60	10.80	13.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3654	onbekend		vrij(>0.5m	.3	A	0 360	.0	41.7	53.6	61.5	65.6	69.2	84.5	68.5	66.4	84.9		3.00	3.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3655	onbekend		vrij(>1cm)	5.5	A	0 360	.0	75.0	78.0	84.0	85.0	89.0	86.0	76.0	66.0	92.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3656	onbekend		vrij(>1cm)	5.5	A	0 360	.0	75.0	78.0	84.0	85.0	89.0	86.0	76.0	66.0	92.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3657	onbekend		vrij(>1cm)	4.0	A	0 360	.0	57.4	66.7	67.7	75.3	74.3	70.7	63.5	47.1	79.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3658	onbekend		vrij(>1cm)	2.5	A	0 360	.0	53.0	78.5	87.7	81.8	81.9	79.7	75.7	66.2	90.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3659	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		19.20	19.20	23.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3660	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		19.20	19.20	23.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3661	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		19.20	19.20	23.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3662	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		19.20	19.20	23.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3663	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		19.20	19.20	23.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3664	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		19.20	19.20	23.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

							bronvermogen										bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
3665	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		19.20	19.20	23.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3666	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		28.40	27.80	37.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3667	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		28.40	27.80	37.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3668	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		28.40	27.80	37.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3669	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	75.8	80.9	85.4	93.8	100.0	99.2	94.0	83.9	103.8		19.00	17.80	26.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3670	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		19.70	19.90	23.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3671	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		20.30	20.60	24.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3672	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		20.60	21.00	24.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3673	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		20.60	21.00	24.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3674	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		30.50	31.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3675	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		30.50	31.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3676	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		30.50	31.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3677	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		30.50	31.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3678	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		30.50	31.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3679	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	86.8	98.9	91.4	98.8	98.0	95.2	90.0	82.9	104.5		7.80	9.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3680	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		30.50	31.80	34.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3681	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		30.50	31.80	34.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3682	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		30.50	31.80	34.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3683	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		30.50	31.80	34.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3684	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		22.40	22.20	25.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3685	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		22.40	22.20	25.20	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3686	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		21.10	21.00	24.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3687	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		21.10	21.00	24.40	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3688	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		27.50	27.00	30.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3689	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		29.50	28.80	31.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3690	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		29.50	28.80	31.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3691	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		30.50	31.80	34.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3692	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	75.7	91.2	93.8	101.4	100.1	98.7	91.5	80.6	105.7		9.00	9.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3693	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		27.50	28.80	31.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3694	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	86.8	98.9	91.4	98.8	98.0	95.2	90.0	82.9	104.5		4.80	6.00	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3695	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	69.5	82.0	88.6	91.9	92.7	90.2	82.4	73.4	97.4		21.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3696	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	72.0	85.0	88.0	93.0	88.0	83.0	73.0	65.0	95.8		4.30	3.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3697	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	.0	80.6	90.1	94.7	101.1	96.8	95.6	80.5	69.8	104.1		0.80	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3698	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	82.0	87.0	92.0	100.0	106.0	105.0	100.0	90.0	109.8		16.80	16.00	19.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3699	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	59.0	68.7	78.7	82.0	84.5	77.1	78.8	61.9	88.1		13.80	9.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3700	onbekend		vrij(>0.5m	6.0	A	0 360	.0	66.5	71.0	79.0	100.0	110.2	109.8	99.3	83.1	113.4		22.50	22.60	25.60	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3701	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	86.8	98.9	91.4	98.8	98.0	95.2	90.0	82.9	104.5		13.50	13.50	13.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3702	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	.0	86.8	98.9	91.4	98.8	98.0	95.2	90.0	82.9	104.5		13.50	13.50	13.50	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3703	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	.0	94.0	96.0	104.0	104.0	103.0	105.0	99.0	93.0	110.7		25.20	22.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3704	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	.0	94.0	96.0	104.0	104.0	103.0	105.0	99.0	93.0	110.7		25.20	22.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3705	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	.0	94.0	96.0	104.0	104.0	103.0	105.0	99.0	93.0	110.7		25.20	22.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3706	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	.0	94.0	96.0	104.0	104.0	103.0	105.0	99.0	93.0	110.7		25.20	22.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

			bronvermogen														bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
3707	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	.0	94.0	96.0	104.0	104.0	103.0	105.0	99.0	93.0	110.7		25.20	22.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3708	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	.0	94.0	96.0	104.0	104.0	103.0	105.0	99.0	93.0	110.7		25.20	22.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3709	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	.0	94.0	96.0	104.0	104.0	103.0	105.0	99.0	93.0	110.7		25.20	22.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3710	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	.0	94.0	96.0	104.0	104.0	103.0	105.0	99.0	93.0	110.7		25.20	22.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3711	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	52.3	68.6	75.4	80.1	79.4	80.4	69.2	55.6	85.4		6.00	6.00	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3712	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	69.7	75.4	88.0	89.1	89.5	84.2	74.8	68.1	94.3		6.00	6.00	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3713	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	.0	53.2	63.8	76.2	80.7	82.6	84.8	83.8	74.0	89.6		6.00	6.00	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3714	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	86.8	98.9	91.4	98.8	98.0	95.2	90.0	82.9	104.5		13.00	13.00	13.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3715	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	86.8	98.9	91.4	98.8	98.0	95.2	90.0	82.9	104.5		13.00	13.00	13.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3716	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	86.8	98.9	91.4	98.8	98.0	95.2	90.0	82.9	104.5		13.00	13.00	13.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3717	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	86.8	98.9	91.4	98.8	98.0	95.2	90.0	82.9	104.5		13.00	13.00	13.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3718	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		28.40	27.80	37.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3719	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		28.40	27.80	37.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3720	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		28.40	27.80	37.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3721	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		28.40	27.80	37.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3722	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		28.40	27.80	37.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3723	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		28.40	27.80	37.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3724	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		28.40	27.80	37.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3725	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		28.40	27.80	37.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3726	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	69.5	82.0	88.6	91.9	92.7	90.2	82.4	73.4	97.4		23.80	19.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3727	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	86.8	98.9	91.4	98.8	98.0	95.2	90.0	82.9	104.5		7.80	9.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3728	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	.0	75.8	80.9	85.4	93.8	100.0	99.2	94.0	83.9	103.8		23.80	23.80	26.80	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3729	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	.0	76.0	76.0	85.0	84.0	82.0	79.0	74.0	70.0	89.6		10.00	10.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3730	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	58.3	70.3	79.3	83.3	87.3	88.3	87.3	81.3	72.3	93.4		0.00	0.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3731	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	58.3	70.3	79.3	83.3	87.3	88.3	87.3	81.3	72.3	93.4		0.00	0.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3732	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	58.3	70.3	79.3	83.3	87.3	88.3	87.3	81.3	72.3	93.4		0.00	0.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3733	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	58.3	70.3	79.3	83.3	87.3	88.3	87.3	81.3	72.3	93.4		0.00	0.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3734	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	58.3	70.3	79.3	83.3	87.3	88.3	87.3	81.3	72.3	93.4		0.00	0.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3735	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	58.3	70.3	79.3	83.3	87.3	88.3	87.3	81.3	72.3	93.4		0.00	0.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3736	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	58.3	70.3	79.3	83.3	87.3	88.3	87.3	81.3	72.3	93.4		0.00	0.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3737	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	58.3	70.3	79.3	83.3	87.3	88.3	87.3	81.3	72.3	93.4		0.00	0.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3738	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	58.3	70.3	79.3	83.3	87.3	88.3	87.3	81.3	72.3	93.4		0.00	0.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3739	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	58.3	70.3	79.3	83.3	87.3	88.3	87.3	81.3	72.3	93.4		0.00	0.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3740	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	58.3	70.3	79.3	83.3	87.3	88.3	87.3	81.3	72.3	93.4		0.00	0.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3741	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	58.3	70.3	79.3	83.3	87.3	88.3	87.3	81.3	72.3	93.4		0.00	0.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3742	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	58.3	70.3	79.3	83.3	87.3	88.3	87.3	81.3	72.3	93.4		0.00	0.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3743	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	58.3	70.3	79.3	83.3	87.3	88.3	87.3	81.3	72.3	93.4		0.00	0.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3744	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	58.3	70.3	79.3	83.3	87.3	88.3	87.3	81.3	72.3	93.4		0.00	0.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3745	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	58.3	70.3	79.3	83.3	87.3	88.3	87.3	81.3	72.3	93.4		0.00	0.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3746	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	58.3	70.3	79.3	83.3	87.3	88.3	87.3	81.3	72.3	93.4		0.00	0.00	3.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3747	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3748	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	bronvermogen h	wg	--> hoek		31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
3749	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3750	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3751	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3752	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3753	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3754	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3755	onbekend		vrij(>0.5m	9.0	A	0	360	--	54.9	66.4	71.6	73.1	74.8	69.2	62.1	48.7	79.0		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3756	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	--	54.9	66.4	71.6	73.1	74.8	69.2	62.1	48.7	79.0		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3757	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	77.8	84.9	89.4	92.8	95.0	94.2	89.0	77.9	99.9		12.60	12.60	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3758	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	77.8	84.9	89.4	92.8	95.0	94.2	89.0	77.9	99.9		12.60	12.60	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3759	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	77.8	84.9	89.4	92.8	95.0	94.2	89.0	77.9	99.9		12.60	12.60	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3760	onbekend		vrij(>0.5m	.2	A	0	360	--	61.3	65.5	66.9	68.7	69.5	65.6	61.0	57.6	75.0		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3761	onbekend		vrij(>0.5m	.2	A	0	360	--	61.3	65.5	66.9	68.7	69.5	65.6	61.0	57.6	75.0		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3762	onbekend		vrij(>0.5m	.2	A	0	360	--	61.3	65.5	66.9	68.7	69.5	65.6	61.0	57.6	75.0		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3763	onbekend		vrij(>0.5m	.2	A	0	360	--	61.3	65.5	66.9	68.7	69.5	65.6	61.0	57.6	75.0		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3764	onbekend		vrij(>0.5m	.2	A	0	360	--	61.3	65.5	66.9	68.7	69.5	65.6	61.0	57.6	75.0		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3765	onbekend		vrij(>0.5m	.2	A	0	360	--	61.3	65.5	66.9	68.7	69.5	65.6	61.0	57.6	75.0		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3766	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	72.8	76.9	82.4	86.8	91.0	89.2	82.0	71.9	94.7		14.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3767	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	77.8	81.9	87.4	91.8	96.0	94.2	87.0	76.9	99.7		11.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3768	onbekend		vrij(>0.5m	7.0	A	0	360	--	54.9	66.4	71.6	73.1	74.8	69.2	62.1	48.7	79.0		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3769	onbekend		vrij(>0.5m	6.5	A	0	360	--	68.3	79.8	85.0	86.5	88.2	82.6	75.5	62.1	92.4		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3770	onbekend		vrij(>0.5m	4.5	A	0	360	--	68.3	79.8	85.0	86.5	88.2	82.6	75.5	62.1	92.4		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3771	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	--	68.3	79.8	85.0	86.5	88.2	82.6	75.5	62.1	92.4		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3772	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	--	68.3	79.8	85.0	86.5	88.2	82.6	75.5	62.1	92.4		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3773	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	--	68.3	79.8	85.0	86.5	88.2	82.6	75.5	62.1	92.4		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3774	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	--	68.3	79.8	85.0	86.5	88.2	82.6	75.5	62.1	92.4		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3775	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	68.3	79.8	85.0	86.5	88.2	82.6	75.5	62.1	92.4		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3776	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	68.3	79.8	85.0	86.5	88.2	82.6	75.5	62.1	92.4		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3777	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	68.3	79.8	85.0	86.5	88.2	82.6	75.5	62.1	92.4		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3778	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	54.9	66.4	71.6	73.1	74.8	69.2	62.1	48.7	79.0		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3779	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	54.9	66.4	71.6	73.1	74.8	69.2	62.1	48.7	79.0		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3780	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	54.9	66.4	71.6	73.1	74.8	69.2	62.1	48.7	79.0		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3781	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	54.9	66.4	71.6	73.1	74.8	69.2	62.1	48.7	79.0		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3782	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	54.9	66.4	71.6	73.1	74.8	69.2	62.1	48.7	79.0		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3783	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	--	54.9	66.4	71.6	73.1	74.8	69.2	62.1	48.7	79.0		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3784	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0	360	--	54.9	66.4	71.6	73.1	74.8	69.2	62.1	48.7	79.0		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3785	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	--	54.9	66.4	71.6	73.1	74.8	69.2	62.1	48.7	79.0		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3786	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	--	62.4	74.6	81.3	85.0	85.1	83.3	75.9	62.8	90.3		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3787	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	--	72.0	84.5	86.8	91.9	97.7	98.3	90.7	81.4	102.1		12.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3788	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	77	180	--	46.3	61.9	69.1	79.8	77.9	79.6	70.4	63.1	84.3		0.00	0.00	4.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3789	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	167	180	--	56.2	71.7	79.8	87.4	86.2	83.1	77.6	68.6	91.3		0.40	0.00	4.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3790	onbekend		vrij(>0.5m	.6	A	0	360	--	51.3	55.4	67.3	67.4	69.1	67.9	62.8	52.9	74.4		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	bronvermogen h	wg	--> hoek		31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
3791	onbekend		vrij(>1cm)	1.7	A	0	360	--	69.8	74.2	77.5	78.6	83.8	76.8	69.4	59.5	86.6		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3792	onbekend		vrij(>1cm)	1.4	A	0	360	--	75.3	86.3	85.3	85.5	85.2	87.2	87.0	78.1	94.1		1.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3793	onbekend		vrij(>1cm)	3.5	A	0	360	--	47.6	60.3	68.0	68.8	73.1	77.0	77.4	67.8	81.7		0.00	0.60	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3794	onbekend		vrij(>1cm)	7.0	A	0	360	--	47.6	60.3	68.0	68.8	73.1	77.0	77.4	67.8	81.7		0.00	0.60	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3795	onbekend		vrij(>1cm)	10.5	A	0	360	--	47.6	60.3	68.0	68.8	73.1	77.0	77.4	67.8	81.7		0.00	0.60	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3796	onbekend		vrij(>0.5m	14.0	A	0	360	--	47.6	60.3	68.0	68.8	73.1	77.0	77.4	67.8	81.7		0.00	0.60	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3797	onbekend		vrij(>1cm)	14.0	A	0	360	--	66.3	72.5	80.1	80.2	75.5	74.0	75.1	67.9	85.2		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3798	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0	360	--	50.3	61.8	67.0	68.5	70.2	64.6	57.5	44.1	74.4		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3799	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0	360	--	50.3	61.8	67.0	68.5	70.2	64.6	57.5	44.1	74.4		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3800	onbekend		vrij(>0.5m	10.0	A	0	360	--	50.3	61.8	67.0	68.5	70.2	64.6	57.5	44.1	74.4		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3801	onbekend		gebouw	9.0	A	0	360	--	63.2	69.5	72.3	72.2	71.9	72.4	60.9	54.5	79.0		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3802	onbekend		gebouw	9.0	A	0	360	--	63.2	69.5	72.3	72.2	71.9	72.4	60.9	54.5	79.0		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3803	onbekend		gebouw	9.0	A	0	360	--	63.2	69.5	72.3	72.2	71.9	72.4	60.9	54.5	79.0		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3804	onbekend		gebouw	9.0	A	0	360	--	63.2	69.5	72.3	72.2	71.9	72.4	60.9	54.5	79.0		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3805	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3806	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3807	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3808	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3809	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3810	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3811	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3812	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3813	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3814	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3815	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3816	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3817	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3818	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3819	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.10	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3820	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3821	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3822	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3823	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3824	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3825	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3826	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3827	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3828	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3829	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3830	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3831	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3832	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

							bronvermogen										bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
3833	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3834	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3835	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3836	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3837	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3838	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3839	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3840	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3841	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3842	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3843	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3844	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3845	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3846	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3847	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3848	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3849	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3850	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3851	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3852	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3853	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3854	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3855	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3856	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3857	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3858	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3859	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3860	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3861	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3862	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3863	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3864	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3865	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3866	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3867	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3868	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3869	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3870	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3871	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3872	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3873	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
3874	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	-->	hoek	bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
3875	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3876	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3877	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3878	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3879	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3880	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3881	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3882	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3883	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3884	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3885	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3886	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3887	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3888	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3889	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3890	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3891	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3892	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3893	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3894	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3895	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3896	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3897	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3898	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3899	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3900	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3901	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3902	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3903	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3904	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3905	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3906	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3907	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3908	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3909	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3910	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3911	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3912	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3913	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3914	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3915	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3916	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

			bronvermogen														bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
3917	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3918	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3919	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3920	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3921	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3922	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3923	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		26.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3924	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		35.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3925	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		35.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3926	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		35.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3927	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		35.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3928	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		35.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3929	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		35.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3930	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		35.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3931	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		35.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3932	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		35.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3933	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		35.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3934	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		35.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3935	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		35.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3936	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3937	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3938	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3939	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3940	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3941	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3942	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3943	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3944	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3945	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3946	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3947	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3948	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3949	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3950	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3951	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3952	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3953	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3954	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3955	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3956	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3957	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
3958	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

							bronvermogen										bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
3959	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3960	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3961	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3962	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3963	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3964	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	80.0	84.1	89.2	93.7	98.7	96.1	89.3	78.9	102.0		34.30	34.30	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3965	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3966	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3967	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3968	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3969	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3970	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3971	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3972	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3973	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3974	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3975	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3976	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3977	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3978	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3979	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3980	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3981	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3982	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3983	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3984	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3985	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3986	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3987	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3988	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3989	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3990	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3991	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3992	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3993	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3994	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3995	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3996	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3997	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3998	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
3999	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%
4000	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	--	dB --	--	--	%	--	--	--	%

							bronvermogen										bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
4001	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4002	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4003	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4004	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4005	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4006	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4007	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4008	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4009	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4010	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4011	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4012	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4013	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4014	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4015	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4016	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4017	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4018	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4019	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4020	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	84.4	92.5	100.2	105.6	107.9	105.3	102.8	99.0	112.3		31.50	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4021	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4022	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4023	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4024	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4025	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4026	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4027	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4028	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4029	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4030	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4031	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4032	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4033	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4034	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4035	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4036	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4037	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4038	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4039	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4040	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4041	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	
4042	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	-- dB	--	--	-- %		--	--	-- %	

			bronvermogen														bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
4043	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4044	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4045	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4046	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4047	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	--	81.8	85.9	91.4	95.8	100.0	98.2	91.0	80.9	103.7		34.70	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4048	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	--	55.0	63.2	72.6	86.4	97.5	98.8	97.3	94.7	103.4		10.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4049	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	257 180	--	43.3	56.9	60.1	69.8	66.9	67.6	58.4	50.1	73.5		0.00	0.00	4.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4050	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	347 180	--	53.2	66.7	70.8	77.4	75.2	71.1	65.6	55.6	80.9		0.40	0.00	4.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4051	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	--	55.2	55.2	57.1	63.1	53.4	44.8	42.4	42.3	65.4		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4052	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	--	55.2	55.2	57.1	63.1	53.4	44.8	42.4	42.3	65.4		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4053	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	--	55.2	55.2	57.1	63.1	53.4	44.8	42.4	42.3	65.4		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4054	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0 360	--	55.2	55.2	57.1	63.1	53.4	44.8	42.4	42.3	65.4		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4055	onbekend		vrij(>0.5m	2.1	A	0 360	--	64.1	70.9	78.6	86.2	92.0	85.1	74.9	63.8	93.9		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4056	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	--	86.1	84.4	83.6	79.3	78.1	78.9	76.8	73.4	90.8		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4057	onbekend		vrij(>1cm)	9.0	A	0 360	--	66.2	72.4	68.0	54.1	53.4	64.9	60.0	52.8	75.1		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4058	onbekend		vrij(>1cm)	9.0	A	0 360	--	66.2	72.4	68.0	54.1	53.4	64.9	60.0	52.8	75.1		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4059	onbekend		vrij(>1cm)	9.0	A	0 360	--	69.1	74.8	68.5	55.0	55.4	66.8	60.3	54.3	77.2		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4060	onbekend		vrij(>1cm)	9.0	A	0 360	--	66.3	72.5	68.1	54.2	53.5	65.0	60.1	52.9	75.2		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4061	onbekend		vrij(>1cm)	9.0	A	0 360	--	66.3	72.5	68.1	54.2	53.5	65.0	60.1	52.9	75.2		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4062	onbekend		vrij(>1cm)	9.0	A	0 360	--	66.3	72.5	68.1	54.2	53.5	65.0	60.1	52.9	75.2		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4063	onbekend		vrij(>1cm)	9.0	A	0 360	--	66.3	72.5	68.1	54.2	53.5	65.0	60.1	52.9	75.2		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4064	onbekend		vrij(>1cm)	9.0	A	0 360	--	63.3	71.5	67.1	53.2	52.5	64.0	59.1	51.9	74.0		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4065	onbekend		vrij(>1cm)	9.0	A	0 360	--	63.3	71.5	67.1	53.2	52.5	64.0	59.1	51.9	74.0		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4066	onbekend		vrij(>1cm)	9.0	A	0 360	--	63.3	71.5	67.1	53.2	52.5	64.0	59.1	51.9	74.0		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4067	onbekend		vrij(>1cm)	9.0	A	0 360	--	63.3	71.5	67.1	53.2	52.5	64.0	59.1	51.9	74.0		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4068	onbekend		vrij(>1cm)	1.5	A	0 360	--	64.7	73.1	84.0	82.7	84.0	81.2	81.7	77.0	90.2		10.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4069	onbekend		vrij(>1cm)	1.6	A	0 360	--	60.5	67.2	74.3	75.0	76.2	71.3	69.2	66.9	81.2		0.00	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4070	onbekend		vrij(>1cm)	2.5	A	0 360	--	68.8	80.6	90.0	89.7	91.0	89.9	90.7	84.7	97.6		10.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4071	onbekend		vrij(>0.5m	.6	A	0 360	--	51.3	55.4	67.3	67.4	69.1	67.9	62.8	52.9	74.4		0.40	0.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4072	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	--	95.8	83.4	85.6	90.9	96.0	98.0	87.7	79.0	102.2		20.50	20.50	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4073	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	--	95.8	83.4	85.6	90.9	96.0	98.0	87.7	79.0	102.2		20.50	20.50	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4074	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	--	95.8	83.4	85.6	90.9	96.0	98.0	87.7	79.0	102.2		20.50	20.50	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4075	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	--	95.8	83.4	85.6	90.9	96.0	98.0	87.7	79.0	102.2		20.50	20.50	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4076	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	--	95.8	83.4	85.6	90.9	96.0	98.0	87.7	79.0	102.2		20.50	20.50	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4077	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	--	95.8	83.4	85.6	90.9	96.0	98.0	87.7	79.0	102.2		20.50	20.50	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4078	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	--	95.8	83.4	85.6	90.9	96.0	98.0	87.7	79.0	102.2		20.50	20.50	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4079	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	--	95.8	83.4	85.6	90.9	96.0	98.0	87.7	79.0	102.2		20.50	20.50	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4080	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	--	95.8	83.4	85.6	90.9	96.0	98.0	87.7	79.0	102.2		20.50	20.50	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4081	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	--	95.8	83.4	85.6	90.9	96.0	98.0	87.7	79.0	102.2		20.50	20.50	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4082	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	--	95.8	83.4	85.6	90.9	96.0	98.0	87.7	79.0	102.2		20.50	20.50	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4083	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	--	95.8	83.4	85.6	90.9	96.0	98.0	87.7	79.0	102.2		20.50	20.50	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4084	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	--	95.8	83.4	85.6	90.9	96.0	98.0	87.7	79.0	102.2		20.50	20.50	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

			bronvermogen														bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag			bedrijfsd. 10 dB toeslag		
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	-->	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
4085	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4086	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4087	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4088	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4089	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4090	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4091	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4092	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4093	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4094	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4095	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4096	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4097	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4098	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4099	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4100	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4101	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4102	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4103	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4104	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4105	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4106	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4107	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4108	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4109	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4110	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4111	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4112	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4113	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	--	76.9	92.0	98.0	96.5	96.2	95.4	92.9	82.0	103.5		15.50	15.50	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4114	onbekend		vrij(>0.5m	1.4	A	0	360	--	54.9	66.5	72.1	78.3	77.5	72.4	61.5	48.8	82.1		0.40	0.00	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4115	onbekend		vrij(>0.5m	1.6	A	0	360	--	66.8	74.5	70.8	71.1	77.1	75.0	66.4	61.2	81.7		0.40	0.00	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4116	onbekend		vrij(>0.5m	1.6	A	0	360	--	49.2	69.4	73.1	76.9	78.5	70.5	60.0	52.8	82.1		0.40	0.00	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4117	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	82.6	92.7	99.2	89.4	101.8	99.0	90.8	81.7	105.5		20.00	18.00	21.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4118	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	85.0	93.0	99.0	99.0	101.0	100.0	93.0	84.0	106.3		1.80	3.00	5.10 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4119	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	85.0	93.0	99.0	99.0	101.0	100.0	93.0	84.0	106.3		1.30	6.00	9.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4120	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	.0	85.0	93.0	99.0	99.0	101.0	100.0	93.0	84.0	106.3		1.30	0.60	9.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4121	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	76.0	86.0	84.0	92.0	97.0	99.0	94.0	83.0	102.5		1.80	0.00	3.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4122	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4123	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4124	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4125	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4126	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
4127	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4128	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4129	onbekend		vrij(>0.5m	8.5	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4130	onbekend		vrij(>0.5m	8.5	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4131	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4132	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4133	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4134	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4135	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4136	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4137	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4138	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4139	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4140	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4141	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4142	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4143	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4144	onbekend		vrij(>0.5m	8.5	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4145	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4146	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4147	onbekend		vrij(>0.5m	8.5	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4148	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4149	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4150	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4151	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4152	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4153	onbekend		vrij(>0.5m	8.5	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4154	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4155	onbekend		vrij(>0.5m	8.0	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4156	onbekend		vrij(>0.5m	8.5	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4157	onbekend		vrij(>0.5m	8.5	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4158	onbekend		vrij(>0.5m	8.5	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4159	onbekend		vrij(>0.5m	8.5	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4160	onbekend		vrij(>0.5m	8.5	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4161	onbekend		vrij(>0.5m	8.5	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4162	onbekend		vrij(>0.5m	8.5	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4163	onbekend		vrij(>0.5m	8.5	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4164	onbekend		vrij(>0.5m	8.5	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4165	onbekend		vrij(>0.5m	8.5	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4166	onbekend		vrij(>0.5m	8.5	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4167	onbekend		vrij(>0.5m	8.5	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4168	onbekend		vrij(>0.5m	8.5	A	0	360	63.3	75.3	84.3	88.3	92.3	93.3	82.3	86.3	77.3	97.4		0.00	1.30	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

						bronvermogen										bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag			bedrijfsd. 10 dB toeslag		
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
4169	onbekend		vrij(>0.5m	.3	A	0 360	55.5	60.4	73.6	78.3	81.2	84.4	79.0	70.5	58.9	87.7		0.20	--	12.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4170	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	48.0	67.7	78.7	79.9	84.6	86.5	82.3	72.2	69.5	90.4		0.20	--	12.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4171	onbekend		vrij(>0.5m	13.5	A	0 360	43.6	62.3	70.7	79.2	74.1	74.5	72.6	66.8	56.9	82.4		0.20	--	12.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4172	onbekend		vrij(>0.5m	1.1	A	0 360	14.5	63.6	72.7	75.4	77.0	75.8	73.4	66.7	59.9	82.3		0.00	--	9.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4173	onbekend		vrij(>0.5m	.4	A	0 360	5.0	46.4	63.3	81.6	76.4	77.6	77.1	65.8	58.4	84.8		0.20	--	12.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4174	onbekend		vrij(>0.5m	.4	A	0 360	39.5	53.3	66.8	71.0	72.4	75.7	74.1	69.9	62.5	80.4		0.20	--	12.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4175	onbekend		vrij(>0.5m	.4	A	0 360	39.5	53.3	66.8	71.0	72.4	75.7	74.1	69.9	62.5	80.4		0.20	--	12.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4176	onbekend		vrij(>0.5m	1.8	A	0 360	55.5	61.3	67.9	75.3	78.3	78.6	74.9	68.5	61.1	83.4		0.20	--	12.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4177	onbekend		vrij(>0.5m	.4	A	0 360	45.6	58.6	72.3	73.5	76.2	77.2	73.8	68.8	63.1	82.3		0.20	--	12.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4178	onbekend		vrij(>0.5m	1.1	A	0 360	11.0	54.1	63.1	67.5	75.9	77.9	79.4	71.2	61.2	83.2		0.20	--	12.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4179	onbekend		vrij(>0.5m	.4	A	0 360	37.5	51.0	66.2	77.1	76.4	78.4	77.3	70.3	62.2	83.7		0.20	--	12.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4180	onbekend		vrij(>0.5m	.9	A	0 360	5.0	45.5	66.2	77.4	78.6	75.8	74.9	76.4	76.2	84.6		0.20	--	12.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4181	onbekend		vrij(>0.5m	.9	A	0 360	5.0	45.5	66.2	77.4	78.6	75.8	74.9	76.4	76.2	84.6		0.20	--	12.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4182	onbekend		vrij(>0.5m	1.2	A	0 360	11.0	50.6	63.2	71.2	74.3	73.4	69.6	64.5	57.4	78.8		0.20	--	12.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4183	onbekend		vrij(>1cm)	15.7	A	0 360	38.5	49.7	57.8	75.1	74.5	72.5	70.6	62.9	48.7	79.7		0.20	--	12.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4184	onbekend		vrij(>1cm)	15.7	A	0 360	38.5	49.7	57.8	75.1	74.5	72.5	70.6	62.9	48.7	79.7		0.20	--	12.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4185	onbekend		vrij(>1cm)	15.7	A	0 360	38.5	49.7	57.8	75.1	74.5	72.5	70.6	62.9	48.7	79.7		0.20	--	12.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4186	onbekend		vrij(>1cm)	15.7	A	0 360	38.5	49.7	57.8	75.1	74.5	72.5	70.6	62.9	48.7	79.7		0.20	--	12.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4187	onbekend		vrij(>0.5m	4.5	A	0 360	47.4	57.5	62.3	68.9	73.1	72.2	69.9	66.6	57.0	77.9		0.20	--	12.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4188	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	20.5	61.3	76.3	83.4	83.6	87.3	84.9	75.8	73.6	91.5		0.20	--	12.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4189	onbekend		vrij(>0.5m	1.2	A	0 360	11.0	53.0	64.5	69.7	76.0	76.3	73.6	66.5	57.8	80.9		0.20	--	12.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4190	onbekend		vrij(>0.5m	1.2	A	0 360	11.0	53.0	64.5	69.7	76.0	76.3	73.6	66.5	57.8	80.9		0.20	--	12.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4191	onbekend		vrij(>0.5m	.3	A	160 180	41.2	55.9	76.1	80.3	80.3	85.2	84.7	81.4	74.4	90.2		0.00	1.30	9.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4192	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	80 180	55.7	60.6	72.0	74.9	78.1	79.6	77.1	70.4	61.2	84.3		0.00	1.30	9.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4193	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	11.0	58.0	69.8	71.8	73.0	71.4	68.5	64.7	55.4	78.4		0.20	--	12.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4194	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	11.0	58.0	69.8	71.8	73.0	71.4	68.5	64.7	55.4	78.4		0.20	--	12.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4195	onbekend		vrij(>0.5m	1.7	A	0 360	14.5	61.5	72.0	78.6	86.3	80.2	76.8	72.2	62.7	88.4		0.00	1.30	9.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4196	onbekend		vrij(>0.5m	1.7	A	0 360	14.5	61.5	72.0	78.6	86.3	80.2	76.8	72.2	62.7	88.4		0.00	1.30	9.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4197	onbekend		vrij(>0.5m	1.7	A	0 360	14.5	61.5	72.0	78.6	86.3	80.2	76.8	72.2	62.7	88.4		0.00	1.30	9.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4198	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	50.9	63.2	69.4	77.1	77.0	76.0	71.4	66.0	58.1	82.3		0.20	--	12.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4199	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	8.5	55.5	62.0	68.8	73.6	73.5	66.8	60.0	51.7	77.8		0.00	6.00	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4200	onbekend		vrij(>0.5m	20.0	A	0 360	47.0	56.8	66.7	70.7	77.4	77.1	75.4	72.1	66.6	82.5		0.00	6.00	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4201	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	10.1	70.1	79.8	85.1	89.3	90.4	81.7	76.2	65.7	94.1		0.00	3.00	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4202	onbekend		vrij(>0.5m	3.0	A	0 360	53.7	81.2	84.0	80.1	86.4	86.2	82.8	69.9	62.0	91.9		0.00	6.00	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4203	onbekend		vrij(>1cm)	19.5	A	0 360	53.9	65.8	78.1	84.2	92.0	95.0	95.5	93.8	89.8	100.8		0.00	6.00	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4204	onbekend		vrij(>0.5m	19.5	A	0 360	57.5	66.9	76.8	86.3	86.7	85.6	82.0	80.0	74.1	92.0		0.00	6.00	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4205	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	5.0	55.4	73.4	78.1	82.0	83.1	79.7	71.2	62.7	87.5		0.00	6.00	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4206	onbekend		vrij(>0.5m	1.3	A	0 360	11.0	56.1	71.9	73.4	76.7	78.4	74.8	72.5	61.7	83.1		0.00	6.00	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4207	onbekend		vrij(>0.5m	1.3	A	0 360	11.0	56.1	71.9	73.4	76.7	78.4	74.8	72.5	61.7	83.1		0.00	6.00	-- dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4208	onbekend		vrij(>0.5m	1.7	A	0 360	14.5	56.6	61.6	69.1	73.6	74.3	71.0	66.6	56.6	78.9		0.20	--	12.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4209	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	.6	58.4	62.2	68.9	70.2	71.2	70.2	64.1	56.4	76.7		0.20	--	12.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %
4210	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0 360	.6	58.4	62.2	68.9	70.2	71.2	70.2	64.1	56.4	76.7		0.20	--	12.00 dB	--	--	-- %	--	--	-- %

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	-->	hoek	bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
4211	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	.6	58.4	62.2	68.9	70.2	71.2	70.2	64.1	56.4	76.7		0.20	--	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4212	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	8.5	8.5	58.6	70.3	70.2	68.6	65.3	58.5	12.5	75.2		0.20	--	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4213	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	8.5	8.5	58.6	70.3	70.2	68.6	65.3	58.5	12.5	75.2		0.20	--	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4214	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0	360	8.5	8.5	58.6	70.3	70.2	68.6	65.3	58.5	12.5	75.2		0.20	--	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4215	onbekend		vrij(>0.5m	1.4	A	0	360	11.0	53.5	61.8	67.9	75.1	74.0	70.2	62.0	52.7	78.9		0.20	--	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4216	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	14.5	58.1	66.3	70.1	74.0	74.4	72.3	65.2	18.5	79.4		0.20	--	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4217	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	5.0	48.0	61.1	63.5	70.0	71.3	69.8	62.9	55.2	75.9		0.20	--	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4218	onbekend		vrij(>0.5m	1.8	A	0	360	11.0	52.3	64.5	71.1	75.5	75.1	70.7	64.1	15.0	79.9		0.20	--	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4219	onbekend		vrij(>0.5m	1.7	A	0	360	17.0	61.4	69.4	80.0	83.4	83.7	81.2	75.0	65.8	88.6		0.20	--	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4220	onbekend		vrij(>0.5m	1.7	A	0	360	17.0	61.4	69.4	80.0	83.4	83.7	81.2	75.0	65.8	88.6		0.20	--	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4221	onbekend		vrij(>0.5m	5.8	A	0	360	11.0	61.2	66.2	71.3	77.7	74.2	67.3	64.2	54.6	80.5		0.00	6.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4222	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	340	180	48.9	60.0	80.9	80.6	86.4	84.2	85.9	74.3	66.2	91.3		0.00	3.00	5.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4223	onbekend		vrij(>0.5m	.5	A	0	360	37.2	51.1	69.2	75.4	85.6	84.4	82.3	74.5	64.8	89.5		0.20	--	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4224	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	55.1	64.2	75.5	80.1	86.7	87.0	83.8	75.5	65.8	91.4		0.20	--	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4225	onbekend		vrij(>0.5m	1.4	A	0	360	12.2	70.6	79.7	87.9	87.1	89.2	84.4	76.7	77.1	93.9		0.20	--	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4226	onbekend		vrij(>0.5m	1.3	A	0	360	54.7	67.0	84.7	80.1	80.5	81.2	75.5	70.0	60.6	88.4		0.20	6.00	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4227	onbekend		vrij(>0.5m	1.3	A	0	360	56.5	69.2	84.0	81.5	82.2	80.9	75.9	71.0	61.6	88.7		1.80	6.00	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4228	onbekend		vrij(>0.5m	1.3	A	0	360	50.3	63.6	76.9	75.8	82.9	77.9	73.1	64.0	56.8	85.7		1.80	6.00	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4229	onbekend		vrij(>0.5m	1.3	A	0	360	49.6	64.1	78.9	75.9	80.3	75.4	70.4	64.8	55.9	84.4		1.80	6.00	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4230	onbekend		vrij(>0.5m	1.3	A	0	360	49.7	61.1	80.8	74.8	75.3	74.7	70.9	65.4	57.8	83.6		0.20	6.00	6.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4231	onbekend		vrij(>0.5m	.2	A	0	360	55.0	64.7	78.0	77.7	74.1	74.9	74.8	73.0	69.8	83.8		0.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4232	onbekend		vrij(>0.5m	1.6	A	0	360	14.5	58.1	72.0	76.3	74.7	77.1	77.5	65.5	65.6	83.1		0.20	--	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4233	onbekend		vrij(>1cm)	40.4	A	0	360	53.7	65.6	69.8	73.1	75.1	79.7	81.4	80.9	76.5	86.7		1.80	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4234	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	64.5	70.8	77.9	82.8	86.0	85.3	81.0	78.2	69.8	90.8		0.00	--	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4235	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	58.3	66.4	82.5	88.4	89.9	90.1	86.8	81.7	76.3	95.5		0.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4236	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	54.2	61.8	84.4	88.2	88.4	90.2	83.3	76.0	68.1	94.7		0.80	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4237	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	53.9	64.9	82.0	83.9	85.9	86.0	80.9	73.4	62.8	91.3		0.00	--	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4238	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0	360	49.4	66.2	78.5	86.3	86.1	88.1	82.9	76.5	70.1	92.6		0.00	--	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4239	onbekend		vrij(>0.5m	1.4	A	0	360	44.2	54.6	69.2	69.8	76.6	74.7	71.0	64.4	57.2	80.4		0.20	--	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4240	onbekend		vrij(>1cm)	2.1	A	0	360	41.5	51.9	77.7	76.6	78.7	77.3	69.7	60.1	49.0	83.9		0.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4241	onbekend		vrij(>0.5m	.1	A	0	360	46.3	58.8	75.9	79.5	82.3	84.6	82.0	76.3	68.2	89.0		0.80	--	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4242	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	44.9	57.8	79.0	82.0	87.8	87.5	89.4	76.4	68.0	93.7		0.20	--	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4243	onbekend		vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	47.6	58.4	78.0	82.4	85.9	87.0	88.3	75.8	69.4	92.7		0.00	--	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4244	onbekend		vrij(>0.5m	.9	A	0	360	40.0	52.6	68.0	72.3	78.9	80.8	77.1	65.1	57.8	84.4		0.20	--	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4245	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0	360	35.6	51.9	70.8	76.4	82.1	83.3	79.7	70.3	66.5	87.3		0.20	--	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4246	onbekend		vrij(>1cm)	15.0	A	0	360	55.4	58.0	69.0	75.6	77.5	78.5	73.2	69.1	67.3	83.2		0.00	6.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4247	onbekend		vrij(>0.5m	6.9	A	0	360	40.0	52.6	68.0	72.3	78.9	80.8	77.1	65.1	57.8	84.4		0.20	3.00	9.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4248	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0	360	.0	80.5	87.2	96.7	96.3	98.8	96.9	91.0	85.9	103.7		13.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4249	onbekend		vrij(>1cm)	2.5	A	0	360	50.2	68.8	87.4	82.7	79.3	72.0	70.5	64.3	57.0	89.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4250	onbekend		vrij(>1cm)	2.5	A	0	360	50.2	68.8	87.4	82.7	79.3	72.0	70.5	64.3	57.0	89.3		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4251	onbekend		vrij(>0.5m	35.0	A	0	360	58.9	68.7	81.4	86.3	89.7	96.9	91.0	87.4	83.2	99.3		0.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4252	onbekend		vrij(>1cm)	2.0	A	0	360	56.6	71.3	93.1	90.0	88.9	90.4	90.7	83.6	76.0	98.0		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

						bronvermogen											bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
4253	onbekend		vrij(>0.5m	1.0	A	0 360	46.1	55.2	60.7	66.6	68.0	71.8	80.3	82.8	86.2	88.7		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4254	onbekend		vrij(>1cm)	6.5	A	0 360	55.6	61.4	67.5	69.8	79.5	75.3	72.8	68.5	56.1	82.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4255	onbekend		vrij(>1cm)	6.5	A	0 360	55.4	61.1	67.3	69.5	79.2	75.1	72.4	68.3	55.9	81.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4256	onbekend		vrij(>1cm)	6.5	A	0 360	53.9	59.4	65.4	67.6	77.0	73.0	70.5	66.3	54.3	79.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4257	onbekend		vrij(>1cm)	6.5	A	0 360	55.2	60.9	66.9	69.2	78.8	74.7	72.2	67.9	55.6	81.6		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4258	onbekend		vrij(>1cm)	6.5	A	0 360	54.9	60.5	66.6	68.8	78.4	74.3	71.8	67.5	55.3	81.2		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4259	onbekend		vrij(>1cm)	6.5	A	0 360	54.6	60.2	66.2	68.5	78.0	73.9	71.4	67.2	55.0	80.8		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4260	onbekend		vrij(>1cm)	6.5	A	0 360	55.4	61.1	67.3	69.5	79.2	75.1	72.5	68.3	55.9	81.9		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4261	onbekend		vrij(>1cm)	6.5	A	0 360	55.1	60.7	66.8	69.0	78.7	74.6	72.0	67.8	55.5	81.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4262	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	78.4	89.8	92.2	99.0	102.5	106.5	102.7	98.9	88.5	110.0		10.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4263	onbekend		vrij(>0.5m	8.5	A	0 360	43.0	51.5	59.0	62.8	65.6	63.7	60.0	54.2	47.5	70.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4264	onbekend		vrij(>0.5m	8.5	A	0 360	43.0	51.5	59.0	62.8	65.6	63.7	60.0	54.2	47.5	70.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4265	onbekend		vrij(>0.5m	8.5	A	0 360	43.0	51.5	59.0	62.8	65.6	63.7	60.0	54.2	47.5	70.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4266	onbekend		vrij(>0.5m	8.5	A	0 360	43.0	51.5	59.0	62.8	65.6	63.7	60.0	54.2	47.5	70.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4267	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	78.4	89.8	92.2	99.0	102.5	106.5	102.7	98.9	88.5	110.0		10.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4268	onbekend		vrij(>0.5m	.8	A	0 360	78.4	89.8	92.2	99.0	102.5	106.5	102.7	98.9	88.5	110.0		9.50	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4269	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		11.20	19.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4270	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		11.20	19.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4271	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		11.20	19.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4272	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		12.30	16.70	27.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4273	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		12.30	16.70	27.30	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4274	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		13.00	22.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4275	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		13.00	22.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4276	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		13.00	22.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4277	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		13.00	22.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4278	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		13.40	22.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4279	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		13.40	22.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4280	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		20.40	22.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4281	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		22.30	22.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4282	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		25.40	22.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4283	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		25.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4284	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		26.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4285	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		26.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4286	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		26.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4287	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		27.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4288	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		27.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4289	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		20.00	26.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4290	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		20.00	26.00	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4291	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		18.20	24.30	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4292	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		19.20	25.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4293	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		19.20	25.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4294	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		19.20	25.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

							bronvermogen										bedrijfsduur				bedrijfsd. 5dB toeslag				bedrijfsd. 10 dB toeslag			
nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht		dag	avond	nacht	
4295	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		19.20	25.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4296	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		19.20	25.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4297	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		27.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4298	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		27.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4299	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		22.40	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4300	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		25.60	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4301	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		29.00	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4302	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		30.00	30.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4303	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		30.00	30.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4304	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		30.00	30.80	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4305	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		24.60	21.20	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4306	onbekend		vrij(>0.5m	30.8	A	0 360	41.3	52.5	64.1	69.1	79.2	83.0	75.7	71.0	66.3	85.4		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4307	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		22.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4308	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		22.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4309	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		22.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4310	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		22.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4311	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		31.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4312	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		31.20	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4313	onbekend		vrij(>0.5m	1.5	A	0 360	76.0	82.4	87.7	92.7	97.5	101.6	100.8	92.6	82.5	105.7		28.80	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4314	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		0.80	6.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4315	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		0.80	6.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4316	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		0.80	6.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4317	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	.0	78.8	83.9	88.4	96.8	103.0	102.2	97.0	86.9	106.8		0.80	6.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4318	onbekend		vrij(>0.5m	2.0	A	0 360	.0	78.0	91.0	92.0	98.0	97.0	92.0	86.0	76.0	102.1		0.00	0.00	0.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4319	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	56.1	68.1	79.1	87.6	88.6	91.1	88.1	83.1	73.1	95.5		0.00	4.00	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4320	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	56.1	68.1	79.1	87.6	88.6	91.1	88.1	83.1	73.1	95.5		0.00	4.00	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4321	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	56.1	68.1	79.1	87.6	88.6	91.1	88.1	83.1	73.1	95.5		0.00	4.00	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4322	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	56.1	68.1	79.1	87.6	88.6	91.1	88.1	83.1	73.1	95.5		0.00	4.00	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4323	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	56.1	68.1	79.1	87.6	88.6	91.1	88.1	83.1	73.1	95.5		0.00	4.00	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4324	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	56.1	68.1	79.1	87.6	88.6	91.1	88.1	83.1	73.1	95.5		0.00	4.00	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4325	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	56.1	68.1	79.1	87.6	88.6	91.1	88.1	83.1	73.1	95.5		0.00	4.00	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4326	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	56.1	68.1	79.1	87.6	88.6	91.1	88.1	83.1	73.1	95.5		0.00	4.00	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4327	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	56.1	68.1	79.1	87.6	88.6	91.1	88.1	83.1	73.1	95.5		0.00	4.00	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4328	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	56.1	68.1	79.1	87.6	88.6	91.1	88.1	83.1	73.1	95.5		0.00	4.00	8.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4329	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.5	70.9	78.1	82.0	86.9	90.7	88.5	83.3	74.3	94.5		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4330	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.5	70.9	78.1	82.0	86.9	90.7	88.5	83.3	74.3	94.5		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4331	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.5	70.9	78.1	82.0	86.9	90.7	88.5	83.3	74.3	94.5		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4332	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.5	70.9	78.1	82.0	86.9	90.7	88.5	83.3	74.3	94.5		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4333	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.5	70.9	78.1	82.0	86.9	90.7	88.5	83.3	74.3	94.5		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4334	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.5	70.9	78.1	82.0	86.9	90.7	88.5	83.3	74.3	94.5		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4335	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.5	70.9	78.1	82.0	86.9	90.7	88.5	83.3	74.3	94.5		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4336	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.5	70.9	78.1	82.0	86.9	90.7	88.5	83.3	74.3	94.5		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	bronvermogen h	wg	--> hoek		31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
4337	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.5	70.9	78.1	82.0	86.9	90.7	88.5	83.3	74.3	94.5		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4338	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.5	70.9	78.1	82.0	86.9	90.7	88.5	83.3	74.3	94.5		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4339	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.5	70.9	78.1	82.0	86.9	90.7	88.5	83.3	74.3	94.5		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4340	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.5	70.9	78.1	82.0	86.9	90.7	88.5	83.3	74.3	94.5		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4341	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.5	70.9	78.1	82.0	86.9	90.7	88.5	83.3	74.3	94.5		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4342	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.5	70.9	78.1	82.0	86.9	90.7	88.5	83.3	74.3	94.5		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4343	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.5	70.9	78.1	82.0	86.9	90.7	88.5	83.3	74.3	94.5		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4344	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.5	70.9	78.1	82.0	86.9	90.7	88.5	83.3	74.3	94.5		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4345	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.5	70.9	78.1	82.0	86.9	90.7	88.5	83.3	74.3	94.5		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4346	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.5	70.9	78.1	82.0	86.9	90.7	88.5	83.3	74.3	94.5		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4347	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.5	70.9	78.1	82.0	86.9	90.7	88.5	83.3	74.3	94.5		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4348	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.5	70.9	78.1	82.0	86.9	90.7	88.5	83.3	74.3	94.5		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4349	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.0	70.4	77.6	81.5	86.4	90.2	88.0	82.8	73.8	94.0		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4350	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.0	70.4	77.6	81.5	86.4	90.2	88.0	82.8	73.8	94.0		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4351	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.0	70.4	77.6	81.5	86.4	90.2	88.0	82.8	73.8	94.0		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4352	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.0	70.4	77.6	81.5	86.4	90.2	88.0	82.8	73.8	94.0		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4353	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.0	70.4	77.6	81.5	86.4	90.2	88.0	82.8	73.8	94.0		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4354	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.0	70.4	77.6	81.5	86.4	90.2	88.0	82.8	73.8	94.0		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4355	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.4	70.8	78.0	81.9	86.8	90.6	88.4	83.2	74.2	94.4		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4356	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.4	70.8	78.0	81.9	86.8	90.6	88.4	83.2	74.2	94.4		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4357	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.4	70.8	78.0	81.9	86.8	90.6	88.4	83.2	74.2	94.4		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4358	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.4	70.8	78.0	81.9	86.8	90.6	88.4	83.2	74.2	94.4		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4359	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.4	70.8	78.0	81.9	86.8	90.6	88.4	83.2	74.2	94.4		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4360	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.4	70.8	78.0	81.9	86.8	90.6	88.4	83.2	74.2	94.4		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4361	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.0	70.4	77.6	81.5	86.4	90.2	88.0	82.8	73.8	94.0		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4362	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.0	70.4	77.6	81.5	86.4	90.2	88.0	82.8	73.8	94.0		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4363	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.0	70.4	77.6	81.5	86.4	90.2	88.0	82.8	73.8	94.0		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4364	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.0	70.4	77.6	81.5	86.4	90.2	88.0	82.8	73.8	94.0		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4365	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.0	70.4	77.6	81.5	86.4	90.2	88.0	82.8	73.8	94.0		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4366	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.0	70.4	77.6	81.5	86.4	90.2	88.0	82.8	73.8	94.0		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4367	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.0	70.4	77.6	81.5	86.4	90.2	88.0	82.8	73.8	94.0		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4368	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.0	70.4	77.6	81.5	86.4	90.2	88.0	82.8	73.8	94.0		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4369	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.0	70.4	77.6	81.5	86.4	90.2	88.0	82.8	73.8	94.0		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4370	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.4	70.8	78.0	81.9	86.8	90.6	88.4	83.2	74.2	94.4		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4371	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.4	70.8	78.0	81.9	86.8	90.6	88.4	83.2	74.2	94.4		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4372	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.4	70.8	78.0	81.9	86.8	90.6	88.4	83.2	74.2	94.4		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4373	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4374	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4375	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4376	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4377	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4378	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	bronvermogen h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
4379	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4380	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4381	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	59.6	73.0	80.2	84.1	89.0	92.8	90.6	85.4	76.4	96.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4382	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4383	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4384	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	59.6	73.0	80.2	84.1	89.0	92.8	90.6	85.4	76.4	96.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4385	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4386	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4387	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4388	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4389	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4390	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	59.6	73.0	80.2	84.1	89.0	92.8	90.6	85.4	76.4	96.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4391	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4392	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4393	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4394	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4395	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4396	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4397	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4398	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4399	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4400	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4401	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4402	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4403	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4404	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4405	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4406	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4407	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4408	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4409	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4410	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4411	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4412	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4413	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4414	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4415	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4416	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4417	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4418	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4419	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4420	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0 360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

nr	bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek		bronvermogen 31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
4421	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4422	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4423	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4424	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4425	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4426	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4427	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4428	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4429	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4430	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4431	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4432	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4433	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	57.6	71.0	78.2	82.1	87.0	90.8	88.6	83.4	74.4	94.6		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4434	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	58.3	71.7	78.9	82.8	87.7	91.5	89.3	84.1	75.1	95.3		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4435	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	58.3	71.7	78.9	82.8	87.7	91.5	89.3	84.1	75.1	95.3		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4436	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	58.3	71.7	78.9	82.8	87.7	91.5	89.3	84.1	75.1	95.3		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4437	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	58.3	71.7	78.9	82.8	87.7	91.5	89.3	84.1	75.1	95.3		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4438	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	58.3	71.7	78.9	82.8	87.7	91.5	89.3	84.1	75.1	95.3		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4439	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	58.3	71.7	78.9	82.8	87.7	91.5	89.3	84.1	75.1	95.3		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4440	onbekend		vrij(>0.5m	5.0	A	0	360	58.3	71.7	78.9	82.8	87.7	91.5	89.3	84.1	75.1	95.3		0.00	3.40	8.90	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4441	onbekend		vrij(>1cm)	5.0	A	0	360	66.3	79.0	87.6	97.8	96.5	94.6	90.1	83.6	75.6	101.9		5.00	10.00	15.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4442	onbekend		vrij(>1cm)	5.0	A	0	360	54.9	67.6	76.2	86.4	85.1	83.2	78.7	72.2	64.2	90.5		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4443	onbekend		vrij(>1cm)	5.0	A	0	360	54.9	67.6	76.2	86.4	85.1	83.2	78.7	72.2	64.2	90.5		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4444	onbekend		vrij(>1cm)	5.0	A	0	360	66.3	79.0	87.6	97.8	96.5	94.6	90.1	83.6	75.6	101.9		2.00	7.00	12.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4445	onbekend		vrij(>1cm)	5.3	A	0	360	43.4	56.1	64.7	74.9	73.6	71.7	67.2	60.7	52.7	79.0		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4446	onbekend		vrij(>1cm)	5.0	A	0	360	54.9	67.6	76.2	86.4	85.1	83.2	78.7	72.2	64.2	90.5		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4447	onbekend		vrij(>1cm)	5.0	A	0	360	54.9	67.6	76.2	86.4	85.1	83.2	78.7	72.2	64.2	90.5		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4448	onbekend		vrij(>1cm)	5.0	A	0	360	54.9	67.6	76.2	86.4	85.1	83.2	78.7	72.2	64.2	90.5		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4449	onbekend		gebouw	4.5	A	0	360	54.9	67.6	76.2	86.4	85.1	83.2	78.7	72.2	64.2	90.5		0.00	5.00	10.00	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
186	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.10	43.16	38.91	47.58	47.58	48.91	48.91
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.22	42.67	37.96	47.12	47.12	47.96	47.96
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.24	43.85	39.26	48.29	48.29	49.26	49.26
187	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.18	43.26	38.73	47.54	47.54	48.73	48.73
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.36	42.94	38.02	47.25	47.25	48.02	48.02
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.20	43.86	39.19	48.24	48.24	49.19	49.19
188	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.25	43.22	38.32	47.39	47.39	48.32	48.32
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.24	43.00	37.80	47.13	47.13	48.00	48.00
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.11	43.82	39.10	48.16	48.16	49.10	49.10
189	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.28	43.37	38.35	47.44	47.44	48.37	48.37
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.30	43.09	37.88	47.20	47.20	48.09	48.09
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.09	43.80	39.08	48.14	48.14	49.08	49.08
190	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	47.51	44.93	39.24	48.61	48.61	49.93	49.93
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.49	44.82	39.07	48.51	48.51	49.82	49.82
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.31	44.65	39.05	48.39	48.39	49.65	49.65
191	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	47.53	43.37	39.66	48.49	48.49	49.66	49.66
									IL	totaal (0)	1	4.5	48.36	43.76	40.46	49.24	49.24	50.46	50.46
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.50	43.35	40.13	49.09	49.09	50.13	50.13
192	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.09	40.48	38.18	46.82	46.82	48.18	48.18
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.21	41.30	38.94	47.75	47.75	48.94	48.94
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.19	42.44	39.99	48.78	48.78	49.99	49.99
193	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.03	40.08	38.12	46.72	46.72	48.12	48.12
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.74	40.69	38.53	47.29	47.29	48.53	48.53
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.15	42.37	40.19	48.84	48.84	50.19	50.19
194	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.71	39.83	37.89	46.45	46.45	47.89	47.89
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.35	41.36	39.06	47.87	47.87	49.06	49.06
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.51	42.75	40.51	49.19	49.19	50.51	50.51
195	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	48.33	42.52	39.98	48.84	48.84	49.98	49.98
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.05	43.26	41.02	49.71	49.71	51.02	51.02
196	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.92	42.58	36.58	46.05	46.05	47.58	47.58
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.06	42.61	36.61	46.12	46.12	47.61	47.61
									IL	totaal (0)	1	7.5	45.32	42.78	36.94	46.38	46.38	47.78	47.78
197	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.91	42.53	36.53	46.01	46.01	47.53	47.53
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.03	42.56	36.58	46.08	46.08	47.56	47.56
									IL	totaal (0)	1	7.5	45.24	42.69	36.85	46.30	46.30	47.69	47.69
198	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.80	42.41	36.42	45.90	45.90	47.41	47.41
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.93	42.48	36.52	46.00	46.00	47.48	47.48
									IL	totaal (0)	1	7.5	45.16	42.61	36.76	46.21	46.21	47.61	47.61
199	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.59	42.18	36.03	45.62	45.62	47.18	47.18
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.89	42.42	36.46	45.95	45.95	47.42	47.42
									IL	totaal (0)	1	7.5	45.10	42.54	36.69	46.15	46.15	47.54	47.54
200	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.53	42.11	35.98	45.56	45.56	47.11	47.11
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.82	42.32	36.40	45.88	45.88	47.32	47.32
									IL	totaal (0)	1	7.5	45.03	42.45	36.61	46.07	46.07	47.45	47.45
201	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.54	42.09	36.00	45.57	45.57	47.09	47.09
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.76	42.20	36.32	45.80	45.80	47.20	47.20
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.95	42.36	36.52	45.98	45.98	47.36	47.36
202	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.54	42.03	35.96	45.54	45.54	47.03	47.03
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.64	42.09	36.23	45.69	45.69	47.09	47.09

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.79	42.21	36.39	45.84	45.84	47.21	47.21
203	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.04	41.24	37.59	46.24	46.24	47.59	47.59
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.67	42.55	39.25	47.84	47.84	49.25	49.25
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.25	43.92	40.96	49.44	49.44	50.96	50.96
204	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.32	41.50	39.24	47.55	47.55	49.24	49.24
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.71	43.18	40.37	48.85	48.85	50.37	50.37
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.91	44.67	41.92	50.26	50.26	51.92	51.92
205	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.09	41.91	39.25	47.52	47.52	49.25	49.25
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.41	43.27	40.30	48.72	48.72	50.30	50.30
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.88	44.89	42.08	50.36	50.36	52.08	52.08
206	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.04	41.87	39.21	47.48	47.48	49.21	49.21
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.53	43.58	40.55	48.93	48.93	50.55	50.55
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.27	45.20	42.43	50.72	50.72	52.43	52.43
207	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.75	42.09	39.49	47.91	47.91	49.49	49.49
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.97	43.71	40.70	49.18	49.18	50.70	50.70
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.33	45.18	42.42	50.73	50.73	52.42	52.42
208	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.94	42.40	39.57	48.07	48.07	49.57	49.57
									IL	totaal (0)	1	4.5	48.38	44.00	40.99	49.52	49.52	50.99	50.99
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.51	45.28	42.50	50.85	50.85	52.50	52.50
209	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.94	42.47	39.72	48.15	48.15	49.72	49.72
									IL	totaal (0)	1	4.5	48.37	43.76	40.80	49.39	49.39	50.80	50.80
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.37	45.09	42.25	50.65	50.65	52.25	52.25
210	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	47.08	42.53	40.00	48.34	48.34	50.00	50.00
									IL	totaal (0)	1	4.5	48.43	43.74	40.96	49.49	49.49	50.96	50.96
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.32	45.03	42.27	50.64	50.64	52.27	52.27
211	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.42	43.23	38.22	47.41	47.41	48.23	48.23
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.89	43.46	38.53	47.77	47.77	48.53	48.53
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.42	43.97	39.35	48.42	48.42	49.35	49.35
212	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.66	38.12	35.05	43.31	43.31	45.05	45.05
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.99	43.35	39.46	48.18	48.18	49.46	49.46
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.60	44.27	40.42	49.01	49.01	50.42	50.42
213	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.37	37.70	34.73	42.98	42.98	44.73	44.73
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.79	41.41	37.86	46.69	46.69	47.86	47.86
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.27	42.23	38.78	47.42	47.42	48.78	48.78
214	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.31	36.61	33.88	42.39	42.39	43.88	43.88
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.51	38.96	35.71	44.44	44.44	45.71	45.71
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.81	41.14	38.02	46.35	46.35	48.02	48.02
215	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	40.44	35.86	32.40	41.26	41.26	42.40	42.40
									IL	totaal (0)	1	4.5	42.90	37.98	34.90	43.68	43.68	44.90	44.90
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.78	40.90	37.41	46.01	46.01	47.41	47.41
216	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	40.95	36.33	33.07	41.83	41.83	43.07	43.07
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.13	37.89	34.57	43.63	43.63	44.57	44.57
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.71	40.80	37.06	45.81	45.81	47.06	47.06
217	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.59	38.56	34.82	43.61	43.61	44.82	44.82
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.15	41.22	36.27	45.33	45.33	46.27	46.27
									IL	totaal (0)	1	7.5	45.36	42.63	37.94	46.77	46.77	47.94	47.94
218	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.44	40.70	36.07	45.26	45.26	46.07	46.07
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.49	42.90	37.68	47.17	47.17	47.90	47.90
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.11	43.58	38.58	47.91	47.91	48.58	48.58
219	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.68	42.00	37.22	46.09	46.09	47.22	47.22
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.35	44.75	39.94	48.80	48.80	49.94	49.94
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.26	44.91	40.18	48.90	48.90	50.18	50.18

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
220	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.06	40.66	36.98	45.89	45.89	46.98	46.98
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.39	41.72	38.19	47.12	47.12	48.19	48.19
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.33	43.19	40.15	49.01	49.01	50.15	50.15
221	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.18	38.09	35.59	44.56	44.56	45.59	45.59
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.50	39.09	36.84	45.81	45.81	46.84	46.84
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.55	40.79	38.91	47.83	47.83	48.91	48.91
222	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.02	37.46	35.43	44.34	44.34	45.43	45.43
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.07	38.47	36.64	45.46	45.46	46.64	46.64
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.34	40.45	38.88	47.69	47.69	48.88	48.88
223	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.06	37.54	35.47	44.39	44.39	45.47	45.47
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.23	38.50	36.76	45.59	45.59	46.76	46.76
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.47	40.49	39.07	47.83	47.83	49.07	49.07
224	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.30	38.00	36.32	45.38	45.38	46.32	46.32
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.31	39.00	37.58	46.50	46.50	47.58	47.58
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.42	40.77	39.61	48.54	48.54	49.61	49.61
225	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.73	39.01	37.27	46.09	46.09	47.27	47.27
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.04	39.95	38.63	47.39	47.39	48.63	48.63
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.89	41.35	40.25	49.10	49.10	50.25	50.25
226	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.72	40.17	38.55	47.23	47.23	48.55	48.55
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.94	41.06	39.76	48.41	48.41	49.76	49.76
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.24	41.94	40.78	49.55	49.55	50.78	50.78
227	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	49.69	43.07	40.71	49.85	49.85	50.71	50.71
									IL	totaal (0)	1	7.5	50.44	43.56	41.62	50.63	50.63	51.62	51.62
228	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.97	40.08	36.77	45.27	45.27	46.77	46.77
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.97	40.80	38.08	46.38	46.38	48.08	48.08
									IL	totaal (0)	1	7.5	45.86	41.74	39.00	47.29	47.29	49.00	49.00
229	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.79	37.71	34.25	43.32	43.32	44.25	44.25
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.34	38.73	35.65	44.74	44.74	45.65	45.65
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.85	40.19	36.74	45.62	45.62	46.74	46.74
230	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.70	36.90	33.42	42.38	42.38	43.42	43.42
									IL	totaal (0)	1	4.5	42.94	37.83	34.72	43.60	43.60	44.72	44.72
									IL	totaal (0)	1	7.5	43.80	39.69	36.10	44.84	44.84	46.10	46.10
231	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.54	36.60	33.35	42.24	42.24	43.35	43.35
									IL	totaal (0)	1	4.5	42.56	37.52	34.41	43.26	43.26	44.41	44.41
									IL	totaal (0)	1	7.5	43.62	39.63	36.06	44.74	44.74	46.06	46.06
232	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.35	36.37	33.19	42.06	42.06	43.19	43.19
									IL	totaal (0)	1	4.5	42.43	37.42	34.27	43.13	43.13	44.27	44.27
									IL	totaal (0)	1	7.5	43.70	39.69	36.02	44.77	44.77	46.02	46.02
233	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.78	36.31	33.46	42.35	42.35	43.46	43.46
									IL	totaal (0)	1	4.5	42.76	37.42	34.43	43.34	43.34	44.43	44.43
									IL	totaal (0)	1	7.5	43.97	39.64	36.08	44.89	44.89	46.08	46.08
234	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.57	37.46	34.29	43.21	43.21	44.29	44.29
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.37	38.38	35.11	44.03	44.03	45.11	45.11
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.40	40.13	36.43	45.30	45.30	46.43	46.43
235	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.16	39.74	36.07	44.98	44.98	46.07	46.07
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.17	42.26	37.93	47.01	47.01	47.93	47.93
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.58	42.80	38.30	47.43	47.43	48.30	48.30
236	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.80	41.35	37.17	45.98	45.98	47.17	47.17
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.04	42.44	38.55	47.26	47.26	48.55	48.55
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.72	44.05	39.99	48.82	48.82	49.99	49.99
237	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.94	41.59	39.02	47.70	47.70	49.02	49.02
									IL	totaal (0)	1	4.5	48.04	42.68	40.04	48.77	48.77	50.04	50.04

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.25	43.81	40.72	49.74	49.74	50.72	50.72
238	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.38	40.07	38.01	46.83	46.83	48.01	48.01
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.58	41.17	38.94	47.90	47.90	48.94	48.94
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.79	42.46	40.04	49.07	49.07	50.04	50.04
239	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.92	39.12	37.40	46.25	46.25	47.40	47.40
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.09	40.26	38.27	47.29	47.29	48.27	48.27
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.72	42.11	40.09	49.02	49.02	50.09	50.09
240	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.10	38.93	37.41	46.32	46.32	47.41	47.41
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.92	39.17	38.04	47.01	47.01	48.04	48.04
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.62	41.49	40.05	48.90	48.90	50.05	50.05
241	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.52	37.69	36.62	45.59	45.59	46.62	46.62
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.81	39.31	38.15	47.01	47.01	48.15	48.15
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.62	41.56	40.09	48.92	48.92	50.09	50.09
242	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.44	37.73	36.65	45.57	45.57	46.65	46.65
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.02	39.42	38.39	47.23	47.23	48.39	48.39
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.78	41.66	40.29	49.09	49.09	50.29	50.29
243	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.92	38.48	37.37	46.18	46.18	47.37	47.37
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.54	40.49	39.50	48.06	48.06	49.50	49.50
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.09	42.10	40.87	49.53	49.53	50.87	50.87
244	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.80	39.34	37.96	46.47	46.47	47.96	47.96
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.82	40.72	39.70	48.30	48.30	49.70	49.70
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.28	42.28	41.10	49.74	49.74	51.10	51.10
245	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	49.77	43.64	41.84	50.43	50.43	51.84	51.84
									IL	totaal (0)	1	7.5	50.57	43.66	41.87	50.81	50.81	51.87	51.87
246	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.38	39.93	37.20	45.61	45.61	47.20	47.20
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.97	41.91	38.99	47.35	47.35	48.99	48.99
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.98	43.68	40.39	49.04	49.04	50.39	50.39
247	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.32	37.80	35.44	44.08	44.08	45.44	45.44
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.32	39.42	36.87	45.78	45.78	46.87	46.87
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.23	41.06	38.58	47.57	47.57	48.58	48.58
248	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.79	36.37	34.40	43.22	43.22	44.40	44.40
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.87	37.81	36.18	45.10	45.10	46.18	46.18
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.90	40.05	38.39	47.23	47.23	48.39	48.39
249	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.32	35.65	33.98	42.74	42.74	43.98	43.98
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.29	37.32	36.04	44.72	44.72	46.04	46.04
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.82	39.86	38.58	47.26	47.26	48.58	48.58
250	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.18	35.24	33.77	42.54	42.54	43.77	43.77
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.19	37.03	35.89	44.58	44.58	45.89	45.89
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.67	39.72	38.49	47.14	47.14	48.49	48.49
251	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.11	35.01	33.70	42.46	42.46	43.70	43.70
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.37	36.87	35.98	44.69	44.69	45.98	45.98
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.71	39.67	38.46	47.14	47.14	48.46	48.46
252	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.15	34.95	33.66	42.45	42.45	43.66	43.66
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.50	36.80	35.99	44.75	44.75	45.99	45.99
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.76	39.61	38.44	47.14	47.14	48.44	48.44
253	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.41	35.20	33.98	42.74	42.74	43.98	43.98
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.87	37.08	36.35	45.11	45.11	46.35	46.35
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.87	39.70	38.53	47.24	47.24	48.53	48.53
254	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.74	35.79	34.65	43.25	43.25	44.65	44.65
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.25	37.74	36.97	45.62	45.62	46.97	46.97
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.24	40.16	38.94	47.64	47.64	48.94	48.94
255	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.25	37.89	36.64	44.65	44.65	46.64	46.64

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.73	39.20	38.24	46.56	46.56	48.24	48.24
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.52	40.90	39.66	48.17	48.17	49.66	49.66
256	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	48.37	42.77	41.10	49.41	49.41	51.10	51.10
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.59	43.40	41.86	50.34	50.34	51.86	51.86
257	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.10	37.34	34.76	43.21	43.21	44.76	44.76
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.44	42.82	40.01	48.53	48.53	50.01	50.01
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.48	43.40	40.68	49.33	49.33	50.68	50.68
258	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.37	37.50	35.05	43.47	43.47	45.05	45.05
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.96	41.31	39.10	47.32	47.32	49.10	49.10
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.63	42.65	40.39	48.76	48.76	50.39	50.39
259	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.44	38.24	35.12	44.05	44.05	45.12	45.12
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.46	40.10	37.47	46.19	46.19	47.47	47.47
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.58	42.29	39.56	48.31	48.31	49.56	49.56
260	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.02	38.15	35.42	44.42	44.42	45.42	45.42
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.02	39.49	36.70	45.58	45.58	46.70	46.70
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.15	42.04	39.09	47.88	47.88	49.09	49.09
261	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.90	37.95	35.24	44.27	44.27	45.24	45.24
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.66	39.26	36.40	45.27	45.27	46.40	46.40
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.91	41.96	38.91	47.69	47.69	48.91	48.91
262	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.78	37.92	35.21	44.19	44.19	45.21	45.21
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.48	39.17	36.24	45.11	45.11	46.24	46.24
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.70	41.89	38.75	47.52	47.52	48.75	48.75
263	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.41	38.33	35.99	44.86	44.86	45.99	45.99
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.45	39.25	36.20	45.09	45.09	46.20	46.20
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.55	41.92	38.69	47.44	47.44	48.69	48.69
264	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.60	38.71	36.32	45.13	45.13	46.32	46.32
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.60	39.50	36.36	45.25	45.25	46.36	46.36
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.45	41.97	38.63	47.38	47.38	48.63	48.63
265	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.27	40.05	37.49	46.11	46.11	47.49	47.49
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.73	41.09	38.07	46.71	46.71	48.07	48.07
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.76	42.70	38.93	47.75	47.75	48.93	48.93
266	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.70	40.37	37.71	46.43	46.43	47.71	47.71
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.72	41.87	38.86	47.58	47.58	48.86	48.86
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.09	42.48	38.78	47.79	47.79	48.78	48.78
267	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.25	40.29	36.38	44.87	44.87	46.38	46.38
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.80	42.76	39.24	47.55	47.55	49.24	49.24
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.87	43.70	40.20	48.55	48.55	50.20	50.20
268	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.12	40.98	38.35	46.98	46.98	48.35	48.35
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.05	41.88	39.01	47.78	47.78	49.01	49.01
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.52	43.91	40.65	49.84	49.84	50.65	50.65
269	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.51	39.64	37.28	46.07	46.07	47.28	47.28
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.63	40.49	38.10	47.03	47.03	48.10	48.10
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.97	42.38	39.91	49.10	49.10	49.91	49.91
270	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.26	38.57	36.56	45.52	45.52	46.56	46.56
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.73	39.86	37.53	46.77	46.77	47.53	47.53
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.05	42.10	39.83	49.07	49.07	49.83	49.83
271	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.18	38.22	36.31	45.34	45.34	46.31	46.31
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.67	39.62	37.48	46.69	46.69	47.48	47.48
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.93	41.74	40.00	49.05	49.05	50.00	50.00
272	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.92	37.40	35.67	44.87	44.87	45.67	45.67
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.50	38.84	37.22	46.43	46.43	47.22	47.22
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.71	41.53	39.76	48.82	48.82	49.76	49.76

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
273	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.55	37.16	35.54	44.61	44.61	45.54	45.54
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.30	38.60	37.19	46.29	46.29	47.19	47.19
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.76	41.45	39.76	48.84	48.84	49.76	49.76
274	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.54	36.99	35.56	44.60	44.60	45.56	45.56
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.42	38.50	37.22	46.36	46.36	47.22	47.22
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.88	41.33	39.70	48.86	48.86	49.70	49.70
275	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.64	37.03	35.58	44.66	44.66	45.58	45.58
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.77	38.54	37.48	46.65	46.65	47.48	47.48
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.00	41.20	39.66	48.89	48.89	49.66	49.66
276	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.74	36.84	35.53	44.68	44.68	45.53	45.53
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.00	38.56	37.60	46.81	46.81	47.60	47.60
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.92	41.20	39.71	48.87	48.87	49.71	49.71
277	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.50	37.20	35.61	44.62	44.62	45.61	45.61
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.02	38.72	37.82	46.93	46.93	47.82	47.82
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.92	41.24	39.83	48.92	48.92	49.83	49.83
278	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.97	37.23	35.70	44.42	44.42	45.70	45.70
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.46	39.34	38.35	46.94	46.94	48.35	48.35
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.81	41.36	39.99	48.95	48.95	49.99	49.99
279	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.86	36.48	34.48	43.78	43.78	44.48	44.48
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.98	37.85	36.59	45.82	45.82	46.59	46.59
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.79	40.22	38.36	47.67	47.67	48.36	48.36
280	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.98	38.39	37.11	45.62	45.62	47.11	47.11
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.17	40.11	39.17	47.71	47.71	49.17	49.17
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.68	41.29	40.16	48.95	48.95	50.16	50.16
281	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.58	41.82	38.51	46.97	46.97	48.51	48.51
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.16	43.35	40.05	48.52	48.52	50.05	50.05
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.98	43.80	40.63	49.17	49.17	50.63	50.63
282	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.67	39.92	37.69	45.61	45.61	47.69	47.69
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.82	41.34	38.88	47.16	47.16	48.88	48.88
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.74	41.93	39.52	47.90	47.90	49.52	49.52
283	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.56	37.01	35.08	43.13	43.13	45.08	45.08
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.45	37.77	36.16	44.47	44.47	46.16	46.16
									IL	totaal (0)	1	7.5	45.64	39.93	37.85	46.42	46.42	47.85	47.85
284	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.49	35.05	34.10	42.82	42.82	44.10	44.10
									IL	totaal (0)	1	4.5	42.81	36.43	35.22	43.61	43.61	45.22	45.22
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.84	39.15	37.15	45.67	45.67	47.15	47.15
285	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.17	34.84	33.72	42.48	42.48	43.72	43.72
									IL	totaal (0)	1	4.5	42.22	36.34	34.74	43.12	43.12	44.74	44.74
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.50	39.30	36.91	45.43	45.43	46.91	46.91
286	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.11	34.76	33.56	42.37	42.37	43.56	43.56
									IL	totaal (0)	1	4.5	42.09	36.39	34.56	42.99	42.99	44.56	44.56
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.56	39.39	36.90	45.46	45.46	46.90	46.90
287	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.01	34.79	33.49	42.30	42.30	43.49	43.49
									IL	totaal (0)	1	4.5	42.09	36.49	34.56	43.00	43.00	44.56	44.56
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.56	39.43	36.91	45.47	45.47	46.91	46.91
288	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.94	34.92	33.55	42.30	42.30	43.55	43.55
									IL	totaal (0)	1	4.5	42.00	36.52	34.51	42.95	42.95	44.51	44.51
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.57	39.44	36.85	45.45	45.45	46.85	46.85
289	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.36	35.24	33.96	42.71	42.71	43.96	43.96
									IL	totaal (0)	1	4.5	41.99	36.64	34.52	42.96	42.96	44.52	44.52
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.87	39.55	36.84	45.59	45.59	46.84	46.84
290	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.56	35.72	34.36	43.03	43.03	44.36	44.36

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	4.5	42.07	36.72	34.60	43.04	43.04	44.60	44.60
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.87	39.62	36.87	45.61	45.61	46.87	46.87
291	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.34	36.40	34.52	43.08	43.08	44.52	44.52
									IL	totaal (0)	1	4.5	42.21	37.22	34.96	43.33	43.33	44.96	44.96
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.76	39.68	36.78	45.53	45.53	46.78	46.78
292	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.37	38.10	35.44	44.14	44.14	45.44	45.44
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.52	39.14	35.98	44.59	44.59	45.98	45.98
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.07	41.72	37.89	46.86	46.86	47.89	47.89
293	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.78	41.43	37.75	46.25	46.25	47.75	47.75
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.95	42.75	39.01	47.49	47.49	49.01	49.01
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.85	43.79	39.06	48.04	48.04	49.06	49.06
294	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.86	40.68	37.49	46.04	46.04	47.49	47.49
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.75	42.19	38.50	47.09	47.09	48.50	48.50
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.54	43.77	39.92	48.67	48.67	49.92	49.92
295	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.86	38.26	35.48	44.39	44.39	45.48	45.48
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.88	39.49	35.94	45.21	45.21	45.94	45.94
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.81	41.29	37.89	47.13	47.13	47.89	47.89
296	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.41	37.18	34.68	43.71	43.71	44.68	44.68
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.44	38.60	35.41	44.67	44.67	45.41	45.41
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.40	40.57	37.55	46.70	46.70	47.55	47.55
297	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.72	36.45	34.51	43.24	43.24	44.51	44.51
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.40	37.68	35.35	44.06	44.06	45.35	45.35
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.07	40.18	37.66	46.55	46.55	47.66	47.66
298	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.97	35.92	34.05	42.65	42.65	44.05	44.05
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.06	37.44	35.28	43.85	43.85	45.28	45.28
									IL	totaal (0)	1	7.5	45.59	39.88	37.71	46.33	46.33	47.71	47.71
299	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.71	35.58	33.77	42.37	42.37	43.77	43.77
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.09	37.36	35.30	43.86	43.86	45.30	45.30
									IL	totaal (0)	1	7.5	45.70	39.91	37.76	46.40	46.40	47.76	47.76
300	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.43	35.29	33.49	42.09	42.09	43.49	43.49
									IL	totaal (0)	1	4.5	42.99	37.14	35.11	43.71	43.71	45.11	45.11
									IL	totaal (0)	1	7.5	45.78	39.90	37.86	46.48	46.48	47.86	47.86
301	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.52	35.34	33.51	42.14	42.14	43.51	43.51
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.10	37.06	35.08	43.73	43.73	45.08	45.08
									IL	totaal (0)	1	7.5	45.76	39.63	37.58	46.31	46.31	47.58	47.58
302	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.84	35.39	33.64	42.35	42.35	43.64	43.64
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.56	37.18	35.36	44.07	44.07	45.36	45.36
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.02	39.53	37.57	46.41	46.41	47.57	47.57
303	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.16	35.43	33.58	42.47	42.47	43.58	43.58
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.16	37.44	35.64	44.50	44.50	45.64	45.64
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.66	39.61	37.90	46.86	46.86	47.90	47.90
304	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.72	35.78	34.54	43.66	43.66	44.54	44.54
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.63	37.54	36.26	45.49	45.49	46.26	46.26
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.59	39.39	38.08	47.38	47.38	48.08	48.08
305	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.86	37.15	35.34	44.69	44.69	45.34	45.34
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.95	39.87	37.68	46.94	46.94	47.68	47.68
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.46	40.79	38.95	48.30	48.30	48.95	48.95
306	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.33	38.43	35.76	45.22	45.22	45.76	45.76
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.03	39.33	37.39	46.81	46.81	47.39	47.39
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.34	40.29	38.56	48.04	48.04	48.56	48.56
307	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	47.90	39.87	39.36	48.11	48.11	49.36	49.36
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.35	40.78	40.49	49.38	49.38	50.49	50.49

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
308	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.80	37.94	35.73	43.68	43.68	45.73	45.73
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.81	39.64	37.78	45.67	45.67	47.78	47.78
									IL	totaal (0)	1	7.5	45.69	41.37	38.92	47.14	47.14	48.92	48.92
309	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.38	36.51	33.54	42.24	42.24	43.54	43.54
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.47	38.10	35.80	44.34	44.34	45.80	45.80
									IL	totaal (0)	1	7.5	45.94	40.90	38.04	46.75	46.75	48.04	48.04
310	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.43	36.75	34.00	42.51	42.51	44.00	44.00
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.18	38.02	35.58	44.11	44.11	45.58	45.58
									IL	totaal (0)	1	7.5	45.71	41.10	38.19	46.76	46.76	48.19	48.19
311	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.71	36.78	33.91	42.58	42.58	43.91	43.91
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.38	38.27	35.70	44.28	44.28	45.70	45.70
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.03	41.47	38.44	47.05	47.05	48.44	48.44
312	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.91	37.12	34.36	42.92	42.92	44.36	44.36
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.44	38.39	35.69	44.32	44.32	45.69	45.69
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.11	41.60	38.49	47.12	47.12	48.49	48.49
313	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.10	37.02	34.17	42.89	42.89	44.17	44.17
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.45	38.43	35.62	44.30	44.30	45.62	45.62
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.17	41.63	38.54	47.18	47.18	48.54	48.54
314	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.31	37.40	34.53	43.19	43.19	44.53	44.53
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.17	38.56	35.66	44.64	44.64	45.66	45.66
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.47	41.76	38.66	47.37	47.37	48.66	48.66
315	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	42.50	37.33	34.47	43.24	43.24	44.47	44.47
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.20	38.65	35.78	44.72	44.72	45.78	45.78
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.45	41.82	38.78	47.42	47.42	48.78	48.78
316	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.06	37.72	35.08	43.80	43.80	45.08	45.08
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.26	38.78	35.88	44.80	44.80	45.88	45.88
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.47	41.92	38.88	47.49	47.49	48.88	48.88
317	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.84	38.29	35.78	44.51	44.51	45.78	45.78
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.36	38.99	35.99	44.92	44.92	45.99	45.99
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.46	41.97	38.84	47.48	47.48	48.84	48.84
318	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.27	39.19	36.56	45.16	45.16	46.56	46.56
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.05	39.52	36.53	45.53	45.53	46.53	46.53
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.54	42.17	38.93	47.58	47.58	48.93	48.93
319	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.97	39.85	37.07	45.77	45.77	47.07	47.07
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.04	40.82	37.74	46.65	46.65	47.74	47.74
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.11	43.26	39.43	48.20	48.20	49.43	49.43
320	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.24	40.00	37.11	45.92	45.92	47.11	47.11
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.51	40.94	37.88	46.94	46.94	47.88	47.88
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.03	42.29	38.73	47.71	47.71	48.73	48.73
321	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.54	41.41	37.88	46.23	46.23	47.88	47.88
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.59	43.56	39.99	48.33	48.33	49.99	49.99
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.96	43.69	39.98	48.47	48.47	49.98	49.98
322	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.69	40.47	37.76	46.91	46.91	47.76	47.76
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.64	41.58	38.48	47.79	47.79	48.48	48.48
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.83	44.03	40.45	49.93	49.93	50.45	50.45
323	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.95	39.16	36.69	45.97	45.97	46.69	46.69
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.37	40.19	37.54	47.14	47.14	47.54	47.54
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.46	42.75	39.79	49.34	49.34	49.79	49.79
324	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.28	38.93	36.42	46.02	46.02	46.42	46.42
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.18	39.73	37.45	46.96	46.96	47.45	47.45
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.38	42.43	39.80	49.26	49.26	49.80	49.80
325	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.27	38.67	36.32	45.95	45.95	46.32	46.32

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.33	39.57	37.37	46.99	46.99	47.37	47.37
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.19	41.81	39.81	49.11	49.11	49.81	49.81
326	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.28	38.67	36.29	45.94	45.94	46.29	46.29
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.53	39.53	37.55	47.16	47.16	47.55	47.55
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.99	41.20	39.96	49.01	49.01	49.96	49.96
327	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.09	38.10	36.23	45.77	45.77	46.23	46.23
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.64	39.20	37.77	47.27	47.27	47.77	47.77
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.27	41.06	40.07	49.18	49.18	50.07	50.07
328	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.17	37.53	36.00	45.15	45.15	46.00	46.00
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.86	38.82	37.56	46.75	46.75	47.56	47.56
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.43	41.07	39.68	48.61	48.61	49.68	49.68
329	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.09	36.90	35.97	45.04	45.04	45.97	45.97
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.17	38.40	37.85	46.99	46.99	47.85	47.85
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.92	40.83	39.73	48.85	48.85	49.73	49.73
330	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.29	37.00	36.18	45.23	45.23	46.18	46.18
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.22	38.44	37.80	47.00	47.00	47.80	47.80
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.96	40.46	39.45	48.73	48.73	49.45	49.45
331	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.42	36.35	35.79	45.10	45.10	45.79	45.79
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.62	39.15	38.29	47.46	47.46	48.29	48.29
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.10	40.71	39.64	48.89	48.89	49.64	49.64
332	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.12	36.65	35.66	44.91	44.91	45.66	45.66
									IL	totaal (0)	1	4.5	48.37	41.12	39.20	48.38	48.38	49.20	49.20
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.47	41.74	40.07	49.34	49.34	50.07	50.07
333	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	49.77	38.97	39.61	49.14	49.14	49.77	49.77
									IL	totaal (0)	1	7.5	51.03	40.13	40.88	50.40	50.40	51.03	51.03
334	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.77	35.81	35.03	44.41	44.41	45.03	45.03
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.37	37.81	37.52	46.93	46.93	47.52	47.52
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.93	40.20	39.21	48.60	48.60	49.21	49.21
335	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.55	35.59	34.89	44.22	44.22	44.89	44.89
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.94	37.53	37.22	46.56	46.56	47.22	47.22
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.71	40.19	39.09	48.43	48.43	49.09	49.09
336	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.11	35.61	34.60	43.88	43.88	44.60	44.60
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.40	37.43	36.78	46.09	46.09	46.78	46.78
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.51	40.28	38.91	48.26	48.26	48.91	48.91
337	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.70	35.51	34.39	43.57	43.57	44.39	44.39
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.83	37.25	36.39	45.62	45.62	46.39	46.39
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.32	40.30	38.88	48.15	48.15	48.88	48.88
338	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.43	35.46	34.19	43.35	43.35	44.19	44.19
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.41	37.22	36.15	45.30	45.30	46.15	46.15
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.12	40.35	38.91	48.07	48.07	48.91	48.91
339	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.36	35.52	34.19	43.32	43.32	44.19	44.19
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.17	37.31	36.08	45.16	45.16	46.08	46.08
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.01	40.36	38.87	48.00	48.00	48.87	48.87
340	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.20	35.59	34.11	43.21	43.21	44.11	44.11
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.96	37.34	35.97	45.01	45.01	45.97	45.97
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.86	40.34	38.80	47.89	47.89	48.80	48.80
341	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.18	35.85	34.36	43.33	43.33	44.36	44.36
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.78	37.40	35.91	44.90	44.90	45.91	45.91
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.62	40.28	38.63	47.70	47.70	48.63	48.63
342	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.37	36.20	34.73	43.61	43.61	44.73	44.73
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.51	37.34	35.71	44.68	44.68	45.71	45.71
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.39	40.23	38.47	47.51	47.51	48.47	48.47

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
343	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.41	36.54	34.80	43.69	43.69	44.80	44.80
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.47	37.52	35.72	44.69	44.69	45.72	45.72
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.18	40.18	38.30	47.34	47.34	48.30	48.30
344	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.27	38.61	36.03	44.85	44.85	46.03	46.03
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.38	39.68	37.09	45.93	45.93	47.09	47.09
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.60	41.55	38.82	47.90	47.90	48.82	48.82
345	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.21	39.97	35.82	44.93	44.93	45.82	45.82
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.20	42.78	38.35	47.29	47.29	48.35	48.35
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.61	44.06	39.11	48.41	48.41	49.11	49.11
346	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.28	38.67	35.84	45.25	45.25	45.84	45.84
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.84	39.44	36.46	46.39	46.39	46.84	46.84
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.20	41.51	38.57	48.64	48.64	49.20	49.20
347	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.96	37.32	34.90	44.60	44.60	44.96	44.96
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.56	38.10	36.10	45.98	45.98	46.56	46.56
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.13	40.56	38.46	48.47	48.47	49.13	49.13
348	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.18	35.77	34.64	43.94	43.94	44.64	44.64
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.79	36.30	35.67	45.25	45.25	45.79	45.79
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.85	39.31	38.39	48.19	48.19	48.85	48.85
349	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.96	35.34	34.40	43.70	43.70	44.40	44.40
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.86	36.12	35.74	45.31	45.31	45.86	45.86
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.09	39.21	38.58	48.39	48.39	49.09	49.09
350	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.01	35.12	34.41	43.71	43.71	44.41	44.41
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.15	35.95	35.93	45.53	45.53	46.15	46.15
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.35	38.95	38.76	48.59	48.59	49.35	49.35
351	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.22	34.94	34.41	43.81	43.81	44.41	44.41
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.62	35.86	36.21	45.90	45.90	46.62	46.62
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.18	38.69	38.57	48.41	48.41	49.18	49.18
352	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.86	34.83	34.82	44.32	44.32	44.86	44.86
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.19	35.89	36.70	46.42	46.42	47.19	47.19
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.24	38.50	38.70	48.48	48.48	49.24	49.24
353	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.45	34.38	35.08	44.73	44.73	45.45	45.45
									IL	totaal (0)	1	4.5	48.10	35.86	37.39	47.21	47.21	48.10	48.10
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.65	38.19	38.98	48.81	48.81	49.65	49.65
354	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.95	34.92	35.51	45.21	45.21	45.95	45.95
									IL	totaal (0)	1	4.5	48.76	36.55	38.06	47.87	47.87	48.76	48.76
									IL	totaal (0)	1	7.5	50.49	38.69	39.81	49.63	49.63	50.49	50.49
355	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.36	34.71	35.47	45.43	45.43	46.36	46.36
									IL	totaal (0)	1	4.5	49.58	37.96	38.89	48.72	48.72	49.58	49.58
									IL	totaal (0)	1	7.5	50.96	39.26	40.18	50.07	50.07	50.96	50.96
356	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	50.94	40.09	40.66	50.26	50.26	50.94	50.94
									IL	totaal (0)	1	7.5	52.00	40.61	41.76	51.31	51.31	52.00	52.00
357	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.89	39.26	37.10	46.12	46.12	47.10	47.10
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.34	40.29	38.55	47.53	47.53	48.55	48.55
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.95	42.07	39.85	48.57	48.57	49.85	49.85
358	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.55	38.65	36.53	45.66	45.66	46.53	46.53
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.07	39.76	38.10	47.16	47.16	48.10	48.10
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.91	42.04	39.87	48.55	48.55	49.87	49.87
359	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.46	38.66	36.74	45.70	45.70	46.74	46.74
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.93	39.63	38.01	47.04	47.04	48.01	48.01
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.14	42.22	40.14	48.80	48.80	50.14	50.14
360	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.39	38.58	36.37	45.51	45.51	46.37	46.37
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.85	39.64	37.94	46.97	46.97	47.94	47.94

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.34	42.30	40.23	48.93	48.93	50.23	50.23
361	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.23	38.77	36.63	45.56	45.56	46.63	46.63
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.76	39.68	37.95	46.94	46.94	47.95	47.95
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.50	42.39	40.32	49.05	49.05	50.32	50.32
362	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.30	38.74	36.46	45.52	45.52	46.46	46.46
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.79	39.76	37.93	46.95	46.95	47.93	47.93
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.38	42.40	40.21	48.95	48.95	50.21	50.21
363	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.87	39.37	37.44	46.27	46.27	47.44	47.44
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.52	39.71	37.84	46.78	46.78	47.84	47.84
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.27	42.43	40.20	48.90	48.90	50.20	50.20
364	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.18	39.64	37.59	46.51	46.51	47.59	47.59
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.41	39.93	37.73	46.70	46.70	47.73	47.73
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.26	42.54	40.20	48.91	48.91	50.20	50.20
365	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.54	40.75	38.37	47.14	47.14	48.37	48.37
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.27	41.32	38.78	47.71	47.71	48.78	48.78
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.44	43.14	40.32	49.12	49.12	50.32	50.32
366	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.77	40.91	38.40	47.27	47.27	48.40	48.40
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.64	41.80	39.09	48.07	48.07	49.09	49.09
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.71	43.64	40.51	49.39	49.39	50.51	50.51
367	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.59	38.05	34.73	43.93	43.93	44.73	44.73
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.56	39.60	36.00	45.10	45.10	46.00	46.00
									IL	totaal (0)	1	7.5	45.90	41.80	36.60	46.30	46.30	46.80	46.80
368	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	47.29	42.62	39.54	48.22	48.22	49.54	49.54
									IL	totaal (0)	1	4.5	48.59	44.20	40.68	49.49	49.49	50.68	50.68
									IL	totaal (0)	1	7.5	50.23	44.80	40.69	50.32	50.32	50.69	50.69
369	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.37	40.29	37.06	46.46	46.46	47.06	47.06
									IL	totaal (0)	1	4.5	48.00	41.96	38.22	47.92	47.92	48.22	48.22
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.26	42.80	38.99	48.96	48.96	49.26	49.26
370	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.14	39.15	36.05	45.83	45.83	46.14	46.14
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.52	40.23	36.86	46.99	46.99	47.52	47.52
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.08	42.19	38.68	48.68	48.68	49.08	49.08
371	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.42	38.95	35.78	45.87	45.87	46.42	46.42
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.60	39.86	36.81	46.98	46.98	47.60	47.60
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.24	41.16	38.70	48.12	48.12	48.70	48.70
372	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.07	38.64	35.55	45.57	45.57	46.07	46.07
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.42	39.51	36.81	46.84	46.84	47.42	47.42
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.27	40.96	38.59	48.08	48.08	48.59	48.59
373	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.55	37.07	35.49	45.11	45.11	45.55	45.55
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.58	38.59	37.29	47.02	47.02	47.58	47.58
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.40	40.83	38.78	48.20	48.20	48.78	48.78
374	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.57	36.28	35.34	45.01	45.01	45.57	45.57
									IL	totaal (0)	1	4.5	48.03	39.01	37.92	47.53	47.53	48.03	48.03
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.99	41.46	39.45	48.83	48.83	49.45	49.45
375	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.57	38.84	37.34	46.51	46.51	47.34	47.34
									IL	totaal (0)	1	4.5	49.41	43.00	40.95	49.81	49.81	50.95	50.95
									IL	totaal (0)	1	7.5	50.14	43.93	41.63	50.54	50.54	51.63	51.63
376	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.96	39.26	37.47	46.80	46.80	47.47	47.47
									IL	totaal (0)	1	4.5	50.30	44.40	41.82	50.75	50.75	51.82	51.82
									IL	totaal (0)	1	7.5	50.76	44.91	42.30	51.22	51.22	52.30	52.30
377	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	47.08	37.89	36.98	46.57	46.57	47.08	47.08
									IL	totaal (0)	1	4.5	50.58	43.93	41.29	50.61	50.61	51.29	51.29
									IL	totaal (0)	1	7.5	51.01	44.39	41.78	51.07	51.07	51.78	51.78

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
378	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	51.24	40.42	41.03	50.59	50.59	51.24	51.24
									IL	totaal (0)	1	7.5	52.08	40.92	42.07	51.49	51.49	52.08	52.08
379	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.72	38.26	36.26	45.11	45.11	46.26	46.26
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.57	39.46	37.92	46.81	46.81	47.92	47.92
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.19	40.75	39.54	48.40	48.40	49.54	49.54
380	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.84	37.01	35.50	44.73	44.73	45.50	45.50
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.88	38.17	37.34	46.62	46.62	47.34	47.34
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.22	40.48	39.30	48.29	48.29	49.30	49.30
381	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.82	36.40	34.64	43.81	43.81	44.64	44.64
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.63	37.81	37.08	46.36	46.36	47.08	47.08
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.11	40.57	39.29	48.24	48.24	49.29	49.29
382	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.91	36.22	34.62	43.83	43.83	44.62	44.62
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.31	37.79	36.92	46.12	46.12	46.92	46.92
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.92	40.59	39.18	48.10	48.10	49.18	49.18
383	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.72	36.29	34.58	43.73	43.73	44.58	44.58
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.07	37.80	36.74	45.93	45.93	46.74	46.74
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.73	40.74	39.04	47.97	47.97	49.04	49.04
384	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.63	36.35	34.62	43.70	43.70	44.62	44.62
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.80	37.88	36.60	45.74	45.74	46.60	46.60
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.57	40.88	38.86	47.83	47.83	48.86	48.86
385	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.02	36.70	35.03	44.10	44.10	45.03	45.03
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.57	37.89	36.40	45.54	45.54	46.40	46.40
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.81	41.12	38.71	47.91	47.91	48.71	48.71
386	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.03	36.99	35.24	44.22	44.22	45.24	45.24
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.35	37.96	36.25	45.38	45.38	46.25	46.25
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.80	41.23	38.57	47.86	47.86	48.57	48.57
387	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.39	37.84	35.83	44.73	44.73	45.83	45.83
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.85	38.78	36.96	45.99	45.99	46.96	46.96
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.66	41.35	38.49	47.77	47.77	48.49	48.49
388	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.15	39.69	37.26	45.91	45.91	47.26	47.26
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.36	40.45	38.02	46.87	46.87	48.02	48.02
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.41	42.94	39.46	48.72	48.72	49.46	49.46
389	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.92	41.14	36.88	45.87	45.87	46.88	46.88
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.50	42.66	38.49	47.45	47.45	48.49	48.49
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.60	44.21	39.34	48.96	48.96	49.34	49.34
390	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	47.53	42.25	37.88	47.61	47.61	47.88	47.88
									IL	totaal (0)	1	4.5	48.28	43.55	38.78	48.50	48.50	48.78	48.78
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.85	45.04	39.67	49.82	49.82	50.04	50.04
391	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	47.50	41.17	36.07	46.86	46.86	47.50	47.50
									IL	totaal (0)	1	4.5	48.70	41.59	36.83	47.83	47.83	48.70	48.70
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.68	43.38	38.52	49.12	49.12	49.68	49.68
392	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	47.13	39.96	35.28	46.26	46.26	47.13	47.13
									IL	totaal (0)	1	4.5	48.25	41.15	36.49	47.41	47.41	48.25	48.25
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.23	43.07	38.30	48.76	48.76	49.23	49.23
393	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.96	39.93	35.53	46.22	46.22	46.96	46.96
									IL	totaal (0)	1	4.5	48.71	41.70	37.25	47.97	47.97	48.71	48.71
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.92	42.62	38.88	48.71	48.71	48.92	48.92
394	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	48.04	42.66	38.62	48.18	48.18	48.62	48.62
									IL	totaal (0)	1	4.5	50.00	44.71	40.84	50.25	50.25	50.84	50.84
									IL	totaal (0)	1	7.5	50.49	45.03	41.56	50.81	50.81	51.56	51.56
395	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	49.15	44.96	41.48	50.19	50.19	51.48	51.48
									IL	totaal (0)	1	4.5	51.29	46.91	43.39	52.20	52.20	53.39	53.39

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	51.65	46.99	43.64	52.47	52.47	53.64	53.64
396	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	49.82	45.66	42.03	50.81	50.81	52.03	52.03
									IL	totaal (0)	1	4.5	51.98	47.66	44.19	52.95	52.95	54.19	54.19
									IL	totaal (0)	1	7.5	52.39	47.77	44.40	53.22	53.22	54.40	54.40
397	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	52.22	46.49	44.11	52.85	52.85	54.11	54.11
									IL	totaal (0)	1	7.5	52.90	46.85	44.57	53.39	53.39	54.57	54.57
398	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	47.30	40.33	38.23	47.38	47.38	48.23	48.23
									IL	totaal (0)	1	4.5	49.27	42.63	40.47	49.50	49.50	50.47	50.47
									IL	totaal (0)	1	7.5	50.16	44.00	41.63	50.55	50.55	51.63	51.63
399	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.68	39.22	36.96	46.46	46.46	46.96	46.96
									IL	totaal (0)	1	4.5	48.51	41.12	39.29	48.49	48.49	49.29	49.29
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.61	43.04	40.91	49.89	49.89	50.91	50.91
400	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.51	39.04	37.03	46.38	46.38	47.03	47.03
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.98	40.31	38.47	47.82	47.82	48.47	48.47
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.21	42.66	40.41	49.45	49.45	50.41	50.41
401	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.80	39.23	37.29	46.65	46.65	47.29	47.29
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.59	40.08	38.07	47.44	47.44	48.07	48.07
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.96	42.54	40.17	49.22	49.22	50.17	50.17
402	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.71	39.53	37.56	46.74	46.74	47.56	47.56
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.41	40.08	37.96	47.30	47.30	47.96	47.96
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.89	42.68	40.09	49.17	49.17	50.09	50.09
403	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.78	39.81	37.59	46.81	46.81	47.59	47.59
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.56	40.62	38.43	47.62	47.62	48.43	48.43
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.03	42.98	40.03	49.24	49.24	50.03	50.03
404	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	47.33	41.63	38.86	47.81	47.81	48.86	48.86
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.81	41.68	39.00	48.09	48.09	49.00	49.00
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.39	43.84	40.44	49.69	49.69	50.44	50.44
405	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	47.53	44.50	40.27	48.96	48.96	50.27	50.27
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.55	44.45	40.40	49.01	49.01	50.40	50.40
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.70	44.16	40.08	48.87	48.87	50.08	50.08
406	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	50.55	44.76	39.62	50.13	50.13	50.55	50.55
									IL	totaal (0)	1	4.5	52.59	46.92	41.47	52.13	52.13	52.59	52.59
									IL	totaal (0)	1	7.5	53.42	47.72	42.19	52.93	52.93	53.42	53.42
407	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	50.22	43.93	38.18	49.42	49.42	50.22	50.22
									IL	totaal (0)	1	4.5	52.64	46.19	40.60	51.82	51.82	52.64	52.64
									IL	totaal (0)	1	7.5	53.49	47.19	41.61	52.73	52.73	53.49	53.49
408	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	49.67	43.82	38.34	49.13	49.13	49.67	49.67
									IL	totaal (0)	1	4.5	53.25	47.76	42.80	53.02	53.02	53.25	53.25
									IL	totaal (0)	1	7.5	53.99	48.46	43.31	53.69	53.69	53.99	53.99
409	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	49.97	45.06	40.13	50.04	50.04	50.13	50.13
									IL	totaal (0)	1	4.5	53.53	48.81	43.92	53.71	53.71	53.92	53.92
									IL	totaal (0)	1	7.5	53.93	49.16	44.18	54.05	54.05	54.18	54.18
410	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	47.82	42.99	38.06	47.93	47.93	48.06	48.06
									IL	totaal (0)	1	4.5	54.03	49.59	44.59	54.32	54.32	54.59	54.59
									IL	totaal (0)	1	7.5	54.56	50.03	44.88	54.75	54.75	55.03	55.03
411	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	54.12	49.61	45.57	54.73	54.73	55.57	55.57
									IL	totaal (0)	1	7.5	55.08	50.13	45.97	55.41	55.41	55.97	55.97
412	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	48.35	43.81	40.85	49.42	49.42	50.85	50.85
									IL	totaal (0)	1	4.5	49.85	44.88	41.87	50.64	50.64	51.87	51.87
									IL	totaal (0)	1	7.5	50.41	45.15	42.35	51.12	51.12	52.35	52.35
413	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	47.54	42.74	39.38	48.27	48.27	49.38	49.38
									IL	totaal (0)	1	4.5	48.98	43.89	40.49	49.53	49.53	50.49	50.49

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.66	44.34	41.23	50.20	50.20	51.23	51.23
414	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.75	40.85	37.61	46.93	46.93	47.61	47.61
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.98	42.25	38.79	48.16	48.16	48.79	48.79
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.69	43.01	39.94	49.05	49.05	49.94	49.94
415	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.94	40.23	37.13	46.27	46.27	47.13	47.13
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.09	41.08	38.22	47.36	47.36	48.22	48.22
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.12	42.02	39.30	48.40	48.40	49.30	49.30
416	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.55	42.00	38.48	47.36	47.36	48.48	48.48
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.48	42.61	39.33	48.21	48.21	49.33	49.33
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.30	43.09	40.34	49.06	49.06	50.34	50.34
417	0.0	13.5			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.13	42.51	38.09	47.11	47.11	48.09	48.09
									IL	totaal (0)	1	4.5	48.87	45.10	40.06	49.51	49.51	50.10	50.10
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.88	45.53	40.48	50.20	50.20	50.53	50.53
418	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	52.46	47.63	43.47	52.85	52.85	53.47	53.47
									IL	totaal (0)	1	4.5	53.96	49.11	44.83	54.29	54.29	54.83	54.83
									IL	totaal (0)	1	7.5	54.62	49.59	45.18	54.81	54.81	55.18	55.18
419	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	52.78	48.02	43.91	53.23	53.23	53.91	53.91
									IL	totaal (0)	1	4.5	54.22	49.28	44.97	54.49	54.49	54.97	54.97
									IL	totaal (0)	1	7.5	54.90	49.77	45.30	55.02	55.02	55.30	55.30
420	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	55.27	50.57	46.25	55.67	55.67	56.25	56.25
									IL	totaal (0)	1	7.5	56.16	51.46	46.80	56.43	56.43	56.80	56.80
421	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	48.87	44.49	40.98	49.78	49.78	50.98	50.98
									IL	totaal (0)	1	4.5	50.56	46.64	42.76	51.59	51.59	52.76	52.76
									IL	totaal (0)	1	7.5	51.45	47.46	43.27	52.30	52.30	53.27	53.27
422	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	48.41	43.98	40.25	49.20	49.20	50.25	50.25
									IL	totaal (0)	1	4.5	50.41	46.50	42.37	51.34	51.34	52.37	52.37
									IL	totaal (0)	1	7.5	51.29	47.08	42.80	51.98	51.98	52.80	52.80
423	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	48.50	44.16	39.93	49.13	49.13	49.93	49.93
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.88	44.45	40.12	49.01	49.01	50.12	50.12
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.20	44.65	40.11	49.17	49.17	50.11	50.11
424	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	50.27	45.00	40.51	50.31	50.31	50.51	50.51
									IL	totaal (0)	1	4.5	53.72	48.86	44.67	54.08	54.08	54.67	54.67
									IL	totaal (0)	1	7.5	54.16	49.09	44.78	54.37	54.37	54.78	54.78
425	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	50.32	45.16	40.97	50.52	50.52	50.97	50.97
									IL	totaal (0)	1	4.5	53.31	48.51	44.25	53.68	53.68	54.25	54.25
									IL	totaal (0)	1	7.5	53.68	48.57	44.43	53.93	53.93	54.43	54.43
426	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	50.16	45.57	41.42	50.69	50.69	51.42	51.42
									IL	totaal (0)	1	4.5	52.96	48.37	44.15	53.46	53.46	54.15	54.15
									IL	totaal (0)	1	7.5	53.89	48.92	44.80	54.22	54.22	54.80	54.80
427	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	51.06	46.54	41.87	51.43	51.43	51.87	51.87
									IL	totaal (0)	1	4.5	53.12	48.63	44.00	53.52	53.52	54.00	54.00
									IL	totaal (0)	1	7.5	53.91	49.11	44.46	54.13	54.13	54.46	54.46
428	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	51.33	46.79	42.27	51.74	51.74	52.27	52.27
									IL	totaal (0)	1	4.5	52.26	48.07	43.67	52.91	52.91	53.67	53.67
									IL	totaal (0)	1	7.5	53.05	48.45	44.05	53.47	53.47	54.05	54.05
429	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	51.88	48.12	44.19	52.98	52.98	54.19	54.19
									IL	totaal (0)	1	4.5	52.43	47.84	43.48	52.87	52.87	53.48	53.48
									IL	totaal (0)	1	7.5	52.75	48.05	43.75	53.16	53.16	53.75	53.75
430	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	51.50	47.97	44.21	52.82	52.82	54.21	54.21
									IL	totaal (0)	1	4.5	51.53	46.96	43.11	52.19	52.19	53.11	53.11
									IL	totaal (0)	1	7.5	51.95	47.27	43.41	52.54	52.54	53.41	53.41
431	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	47.77	43.22	39.09	48.33	48.33	49.09	49.09

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	4.5	48.31	43.72	39.92	48.98	48.98	49.92	49.92
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.57	43.82	40.72	49.45	49.45	50.72	50.72
432	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.88	43.17	38.57	47.35	47.35	48.57	48.57
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.04	43.09	38.49	47.35	47.35	48.49	48.49
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.93	42.95	38.43	46.92	46.92	48.43	48.43
433	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.64	42.87	38.25	47.06	47.06	48.25	48.25
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.14	43.15	38.57	47.44	47.44	48.57	48.57
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.96	42.99	38.47	46.95	46.95	48.47	48.47
434	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.49	42.61	37.94	46.82	46.82	47.94	47.94
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.19	43.22	38.63	47.50	47.50	48.63	48.63
									IL	totaal (0)	1	7.5	45.01	43.04	38.52	47.00	47.00	48.52	48.52
435	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.36	42.43	37.71	46.63	46.63	47.71	47.71
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.28	43.29	38.68	47.56	47.56	48.68	48.68
									IL	totaal (0)	1	7.5	45.06	43.09	38.58	47.06	47.06	48.58	48.58
436	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.20	42.20	37.42	46.41	46.41	47.42	47.42
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.32	43.32	38.71	47.60	47.60	48.71	48.71
									IL	totaal (0)	1	7.5	45.10	43.13	38.60	47.09	47.09	48.60	48.60
437	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.01	42.02	37.21	46.21	46.21	47.21	47.21
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.31	43.35	38.74	47.61	47.61	48.74	48.74
									IL	totaal (0)	1	7.5	45.16	43.16	38.65	47.14	47.14	48.65	48.65
438	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.99	41.91	37.03	46.10	46.10	47.03	47.03
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.45	43.46	38.81	47.72	47.72	48.81	48.81
									IL	totaal (0)	1	7.5	45.22	43.22	38.72	47.20	47.20	48.72	48.72
439	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	51.18	46.58	42.06	51.56	51.56	52.06	52.06
									IL	totaal (0)	1	4.5	53.11	48.67	44.35	53.65	53.65	54.35	54.35
									IL	totaal (0)	1	7.5	53.58	49.05	44.72	54.07	54.07	54.72	54.72
440	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	48.53	43.36	39.83	48.98	48.98	49.83	49.83
									IL	totaal (0)	1	4.5	50.82	46.47	42.38	51.51	51.51	52.38	52.38
									IL	totaal (0)	1	7.5	51.75	47.42	43.38	52.47	52.47	53.38	53.38
441	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	48.96	43.97	40.43	49.51	49.51	50.43	50.43
									IL	totaal (0)	1	4.5	50.89	46.24	42.15	51.41	51.41	52.15	52.15
									IL	totaal (0)	1	7.5	51.75	47.23	43.32	52.41	52.41	53.32	53.32
442	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	48.64	44.00	40.40	49.36	49.36	50.40	50.40
									IL	totaal (0)	1	4.5	50.33	45.85	42.26	51.15	51.15	52.26	52.26
									IL	totaal (0)	1	7.5	51.58	47.02	43.29	52.29	52.29	53.29	53.29
443	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	49.01	44.43	41.15	49.91	49.91	51.15	51.15
									IL	totaal (0)	1	4.5	50.05	45.48	42.20	50.95	50.95	52.20	52.20
									IL	totaal (0)	1	7.5	51.61	46.79	43.38	52.31	52.31	53.38	53.38
444	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	48.84	44.39	41.05	49.79	49.79	51.05	51.05
									IL	totaal (0)	1	4.5	49.59	45.13	41.74	50.51	50.51	51.74	51.74
									IL	totaal (0)	1	7.5	51.03	46.45	42.94	51.83	51.83	52.94	52.94
445	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	49.45	45.81	42.42	50.88	50.88	52.42	52.42
									IL	totaal (0)	1	4.5	49.51	45.11	41.54	50.39	50.39	51.54	51.54
									IL	totaal (0)	1	7.5	51.20	46.71	43.00	51.96	51.96	53.00	53.00
446	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	49.63	45.91	42.62	51.05	51.05	52.62	52.62
									IL	totaal (0)	1	4.5	49.22	44.97	41.63	50.29	50.29	51.63	51.63
									IL	totaal (0)	1	7.5	50.60	46.40	42.98	51.66	51.66	52.98	52.98
447	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.79	38.55	34.95	44.66	44.66	44.95	44.95
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.81	39.94	36.80	46.04	46.04	46.80	46.80
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.44	39.82	37.58	45.80	45.80	47.58	47.58
448	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.83	43.25	38.59	47.35	47.35	48.59	48.59
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.32	42.59	38.09	46.82	46.82	48.09	48.09

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.47	42.48	37.90	46.42	46.42	47.90	47.90
449	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.83	43.22	38.58	47.34	47.34	48.58	48.58
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.43	42.63	38.10	46.87	46.87	48.10	48.10
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.49	42.51	37.93	46.45	46.45	47.93	47.93
450	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.89	43.27	38.62	47.39	47.39	48.62	48.62
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.47	42.67	38.13	46.91	46.91	48.13	48.13
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.54	42.55	37.98	46.50	46.50	47.98	47.98
451	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.92	43.24	38.61	47.39	47.39	48.61	48.61
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.60	42.70	38.14	46.96	46.96	48.14	48.14
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.62	42.60	38.03	46.56	46.56	48.03	48.03
452	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.97	43.28	38.65	47.44	47.44	48.65	48.65
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.64	42.73	38.16	46.99	46.99	48.16	48.16
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.65	42.64	38.07	46.59	46.59	48.07	48.07
453	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.02	43.30	38.71	47.48	47.48	48.71	48.71
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.71	42.75	38.20	47.04	47.04	48.20	48.20
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.69	42.67	38.11	46.63	46.63	48.11	48.11
454	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.96	43.28	38.68	47.45	47.45	48.68	48.68
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.67	42.77	38.16	47.01	47.01	48.16	48.16
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.72	42.68	38.14	46.66	46.66	48.14	48.14
455	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.19	40.36	36.33	46.11	46.11	46.33	46.33
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.84	42.62	38.08	47.89	47.89	48.08	48.08
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.46	44.63	39.54	49.52	49.52	49.63	49.63
456	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	47.26	42.06	39.36	48.05	48.05	49.36	49.36
									IL	totaal (0)	1	4.5	49.20	44.88	41.69	50.29	50.29	51.69	51.69
									IL	totaal (0)	1	7.5	50.78	46.40	43.21	51.84	51.84	53.21	53.21
457	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	47.52	42.74	40.02	48.55	48.55	50.02	50.02
									IL	totaal (0)	1	4.5	48.93	44.74	41.72	50.18	50.18	51.72	51.72
									IL	totaal (0)	1	7.5	50.59	46.30	43.22	51.75	51.75	53.22	53.22
458	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	47.69	42.91	39.98	48.62	48.62	49.98	49.98
									IL	totaal (0)	1	4.5	49.21	44.93	41.84	50.37	50.37	51.84	51.84
									IL	totaal (0)	1	7.5	50.53	46.11	43.11	51.65	51.65	53.11	53.11
459	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	48.13	43.39	40.44	49.08	49.08	50.44	50.44
									IL	totaal (0)	1	4.5	49.40	45.02	42.08	50.57	50.57	52.08	52.08
									IL	totaal (0)	1	7.5	50.57	46.02	43.32	51.75	51.75	53.32	53.32
460	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	48.08	43.57	40.66	49.19	49.19	50.66	50.66
									IL	totaal (0)	1	4.5	49.53	44.88	41.93	50.53	50.53	51.93	51.93
									IL	totaal (0)	1	7.5	50.69	46.01	43.22	51.75	51.75	53.22	53.22
461	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	47.95	43.66	40.71	49.17	49.17	50.71	50.71
									IL	totaal (0)	1	4.5	48.85	44.50	41.67	50.09	50.09	51.67	51.67
									IL	totaal (0)	1	7.5	50.73	46.00	43.31	51.81	51.81	53.31	53.31
462	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	47.63	43.67	40.54	48.98	48.98	50.54	50.54
									IL	totaal (0)	1	4.5	48.78	44.43	41.45	49.95	49.95	51.45	51.45
									IL	totaal (0)	1	7.5	50.64	45.93	43.13	51.68	51.68	53.13	53.13
463	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.02	40.31	37.08	45.86	45.86	47.08	47.08
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.00	41.45	38.45	47.04	47.04	48.45	48.45
									IL	totaal (0)	1	7.5	46.41	42.61	39.69	47.96	47.96	49.69	49.69
464	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.76	41.34	35.69	45.38	45.38	46.34	46.34
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.52	41.11	35.75	45.25	45.25	46.11	46.11
									IL	totaal (0)	1	7.5	43.91	40.97	35.38	44.83	44.83	45.97	45.97
465	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.72	41.30	35.65	45.34	45.34	46.30	46.30
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.49	41.06	35.71	45.21	45.21	46.06	46.06
									IL	totaal (0)	1	7.5	43.86	40.91	35.33	44.78	44.78	45.91	45.91

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
466	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.75	41.31	35.61	45.34	45.34	46.31	46.31
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.49	41.05	35.67	45.19	45.19	46.05	46.05
									IL	totaal (0)	1	7.5	43.83	40.90	35.28	44.74	44.74	45.90	45.90
467	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.65	41.24	35.48	45.23	45.23	46.24	46.24
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.57	41.00	35.60	45.19	45.19	46.00	46.00
									IL	totaal (0)	1	7.5	43.77	40.84	35.22	44.68	44.68	45.84	45.84
468	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.87	41.24	35.48	45.33	45.33	46.24	46.24
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.69	40.97	35.57	45.23	45.23	45.97	45.97
									IL	totaal (0)	1	7.5	43.74	40.80	35.18	44.65	44.65	45.80	45.80
469	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.90	41.26	35.50	45.36	45.36	46.26	46.26
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.89	40.95	35.55	45.31	45.31	45.95	45.95
									IL	totaal (0)	1	7.5	43.72	40.76	35.15	44.62	44.62	45.76	45.76
470	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.90	41.30	35.56	45.38	45.38	46.30	46.30
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.81	40.88	35.48	45.23	45.23	45.88	45.88
									IL	totaal (0)	1	7.5	43.66	40.70	35.08	44.55	44.55	45.70	45.70
471	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.57	38.53	34.83	44.50	44.50	44.83	44.83
									IL	totaal (0)	1	4.5	45.51	40.79	37.19	46.19	46.19	47.19	47.19
									IL	totaal (0)	1	7.5	47.71	42.87	38.44	47.99	47.99	48.44	48.44
472	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.36	41.96	39.20	47.61	47.61	49.20	49.20
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.83	43.88	40.77	49.19	49.19	50.77	50.77
									IL	totaal (0)	1	7.5	50.06	45.82	43.01	51.38	51.38	53.01	53.01
473	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.51	42.29	39.27	47.74	47.74	49.27	49.27
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.52	43.84	40.70	49.04	49.04	50.70	50.70
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.93	45.98	43.04	51.37	51.37	53.04	53.04
474	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	47.02	42.49	39.56	48.11	48.11	49.56	49.56
									IL	totaal (0)	1	4.5	48.06	43.71	40.87	49.30	49.30	50.87	50.87
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.68	45.88	42.86	51.18	51.18	52.86	52.86
475	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	47.32	42.80	40.02	48.48	48.48	50.02	50.02
									IL	totaal (0)	1	4.5	48.49	44.07	41.28	49.71	49.71	51.28	51.28
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.59	45.65	42.98	51.17	51.17	52.98	52.98
476	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	47.30	42.51	39.85	48.35	48.35	49.85	49.85
									IL	totaal (0)	1	4.5	48.41	43.99	41.15	49.61	49.61	51.15	51.15
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.69	45.57	42.94	51.18	51.18	52.94	52.94
477	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	47.05	42.49	39.86	48.26	48.26	49.86	49.86
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.99	43.76	40.91	49.30	49.30	50.91	50.91
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.78	45.56	42.87	51.17	51.17	52.87	52.87
478	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.64	42.63	39.88	48.14	48.14	49.88	49.88
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.62	43.71	40.84	49.12	49.12	50.84	50.84
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.72	45.54	42.82	51.12	51.12	52.82	52.82
479	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	43.20	38.25	35.28	44.02	44.02	45.28	45.28
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.08	40.53	37.52	45.75	45.75	47.52	47.52
									IL	totaal (0)	1	7.5	45.22	42.00	39.01	47.12	47.12	49.01	49.01
480	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.77	41.51	35.88	45.49	45.49	46.51	46.51
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.17	41.29	35.67	45.11	45.11	46.29	46.29
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.32	41.42	35.83	45.26	45.26	46.42	46.42
481	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.69	41.43	35.79	45.40	45.40	46.43	46.43
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.14	41.20	35.61	45.06	45.06	46.20	46.20
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.26	41.35	35.76	45.20	45.20	46.35	46.35
482	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.70	41.39	35.79	45.40	45.40	46.39	46.39
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.32	41.14	35.75	45.17	45.17	46.14	46.14
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.21	41.28	35.73	45.15	45.15	46.28	46.28
483	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.67	41.33	35.74	45.35	45.35	46.33	46.33

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.27	41.08	35.70	45.12	45.12	46.08	46.08
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.15	41.22	35.67	45.09	45.09	46.22	46.22
484	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.68	41.28	35.69	45.33	45.33	46.28	46.28
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.23	41.03	35.65	45.07	45.07	46.03	46.03
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.09	41.16	35.61	45.03	45.03	46.16	46.16
485	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.68	41.26	35.68	45.32	45.32	46.26	46.26
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.25	41.00	35.65	45.08	45.08	46.00	46.00
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.04	41.11	35.57	44.98	44.98	46.11	46.11
486	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.71	41.25	35.62	45.31	45.31	46.25	46.25
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.22	40.97	35.63	45.05	45.05	45.97	45.97
									IL	totaal (0)	1	7.5	43.99	41.06	35.52	44.93	44.93	46.06	46.06
487	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.13	41.03	37.70	46.29	46.29	47.70	47.70
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.18	42.63	39.24	47.66	47.66	49.24	49.24
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.51	44.66	41.28	49.81	49.81	51.28	51.28
488	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.98	41.43	39.12	47.35	47.35	49.12	49.12
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.57	43.54	40.54	48.93	48.93	50.54	50.54
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.06	45.00	42.25	50.53	50.53	52.25	52.25
489	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.47	42.09	39.58	47.85	47.85	49.58	49.58
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.42	43.60	40.48	48.86	48.86	50.48	50.48
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.44	45.30	42.55	50.86	50.86	52.55	52.55
490	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.66	42.09	39.50	47.88	47.88	49.50	49.50
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.69	43.86	40.86	49.18	49.18	50.86	50.86
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.63	45.65	42.89	51.14	51.14	52.89	52.89
491	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.30	42.12	39.52	47.76	47.76	49.52	49.52
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.84	43.74	40.86	49.22	49.22	50.86	50.86
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.25	45.42	42.69	50.88	50.88	52.69	52.69
492	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.90	42.22	39.76	48.12	48.12	49.76	49.76
									IL	totaal (0)	1	4.5	48.03	43.67	40.90	49.30	49.30	50.90	50.90
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.08	45.21	42.58	50.73	50.73	52.58	52.58
493	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.97	42.26	39.71	48.12	48.12	49.71	49.71
									IL	totaal (0)	1	4.5	48.11	43.57	40.90	49.31	49.31	50.90	50.90
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.35	45.11	42.57	50.81	50.81	52.57	52.57
494	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	46.63	42.42	39.71	48.02	48.02	49.71	49.71
									IL	totaal (0)	1	4.5	47.52	43.39	40.63	48.94	48.94	50.63	50.63
									IL	totaal (0)	1	7.5	49.25	45.04	42.43	50.69	50.69	52.43	52.43
495	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	41.98	38.54	34.55	43.25	43.25	44.55	44.55
									IL	totaal (0)	1	4.5	43.60	40.42	36.87	45.25	45.25	46.87	46.87
									IL	totaal (0)	1	7.5	45.88	42.84	39.45	47.70	47.70	49.45	49.45
496	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.69	41.95	35.97	45.58	45.58	46.95	46.95
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.69	41.93	36.22	45.67	45.67	46.93	46.93
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.93	42.13	36.44	45.89	45.89	47.13	47.13
497	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.68	41.91	35.96	45.57	45.57	46.91	46.91
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.64	41.86	36.16	45.61	45.61	46.86	46.86
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.88	42.06	36.39	45.84	45.84	47.06	47.06
498	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.67	41.86	35.96	45.55	45.55	46.86	46.86
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.59	41.79	36.13	45.57	45.57	46.79	46.79
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.84	41.99	36.35	45.79	45.79	46.99	46.99
499	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.66	41.81	35.95	45.53	45.53	46.81	46.81
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.55	41.71	36.08	45.51	45.51	46.71	46.71
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.79	41.92	36.29	45.73	45.73	46.92	46.92
500	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.58	41.69	35.89	45.45	45.45	46.69	46.69
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.49	41.63	36.03	45.45	45.45	46.63	46.63

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.72	41.84	36.23	45.67	45.67	46.84	46.84
501	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.64	41.70	35.94	45.49	45.49	46.70	46.70
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.44	41.57	35.97	45.40	45.40	46.57	46.57
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.66	41.78	36.19	45.61	45.61	46.78	46.78
502	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	44.67	41.70	35.96	45.51	45.51	46.70	46.70
									IL	totaal (0)	1	4.5	44.39	41.51	35.92	45.34	45.34	46.51	46.51
									IL	totaal (0)	1	7.5	44.60	41.71	36.14	45.56	45.56	46.71	46.71
503	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	45.42	41.02	37.67	46.39	46.39	47.67	47.67
									IL	totaal (0)	1	4.5	46.71	42.56	39.26	47.86	47.86	49.26	49.26
									IL	totaal (0)	1	7.5	48.24	43.96	40.81	49.38	49.38	50.81	50.81
504	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	47.18	41.94	39.69	48.16	48.16	49.69	49.69
505	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	46.52	40.46	38.48	47.14	47.14	48.48	48.48
506	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	46.59	40.89	38.58	47.27	47.27	48.58	48.58
507	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	48.43	44.23	40.54	49.37	49.37	50.54	50.54
508	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	45.78	40.85	38.23	46.77	46.77	48.23	48.23
509	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	45.96	41.75	38.73	47.20	47.20	48.73	48.73
510	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	44.25	40.02	37.14	45.55	45.55	47.14	47.14
511	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	44.33	39.57	36.48	45.20	45.20	46.48	46.48
512	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	43.73	38.66	35.73	44.49	44.49	45.73	45.73
513	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	45.57	41.39	37.90	46.61	46.61	47.90	47.90
514	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	46.77	43.15	39.18	47.94	47.94	49.18	49.18
515	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	47.69	43.26	39.95	48.66	48.66	49.95	49.95
516	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	47.92	42.02	39.33	48.32	48.32	49.33	49.33
517	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	48.24	42.70	40.67	49.14	49.14	50.67	50.67
518	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	46.51	41.40	39.48	47.73	47.73	49.48	49.48
519	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	45.96	40.04	37.89	46.58	46.58	47.89	47.89
520	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	46.74	40.76	38.30	47.19	47.19	48.30	48.30
521	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	46.04	40.12	37.72	46.55	46.55	47.72	47.72
522	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	46.60	40.24	38.35	47.09	47.09	48.35	48.35
523	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	46.87	40.67	38.64	47.39	47.39	48.64	48.64
524	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	47.07	40.60	38.87	47.58	47.58	48.87	48.87
525	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	48.11	42.82	40.37	48.96	48.96	50.37	50.37
526	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	47.51	42.71	40.05	48.56	48.56	50.05	50.05
527	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	46.76	41.50	39.10	47.65	47.65	49.10	49.10
528	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	45.74	40.18	37.83	46.48	46.48	47.83	47.83
529	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	46.03	40.05	37.85	46.60	46.60	47.85	47.85
530	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	45.20	39.52	36.89	45.75	45.75	46.89	46.89
531	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	45.41	39.66	37.00	45.91	45.91	47.00	47.00
532	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	45.03	39.49	36.78	45.62	45.62	46.78	46.78
533	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	45.26	39.77	36.95	45.83	45.83	46.95	46.95
534	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	44.81	39.50	37.34	45.79	45.79	47.34	47.34
535	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	45.36	40.36	37.84	46.35	46.35	47.84	47.84
536	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	45.93	39.74	38.11	46.64	46.64	48.11	48.11
537	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	45.50	38.46	36.91	45.78	45.78	46.91	46.91
538	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	46.34	38.66	37.26	46.35	46.35	47.26	47.26
539	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	46.62	38.44	37.30	46.49	46.49	47.30	47.30
540	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	46.57	38.77	37.48	46.56	46.56	47.48	47.48
541	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	46.35	38.67	37.32	46.38	46.38	47.32	47.32
542	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	46.20	38.78	37.32	46.32	46.32	47.32	47.32
543	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	46.18	38.89	37.35	46.33	46.33	47.35	47.35
544	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	46.70	39.59	38.07	46.95	46.95	48.07	48.07
545	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	46.82	40.09	38.33	47.17	47.17	48.33	48.33

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
546	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	47.20	40.86	38.80	47.63	47.63	48.80	48.80
547	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	48.35	43.08	40.49	49.15	49.15	50.49	50.49
548	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	48.19	43.02	40.35	49.01	49.01	50.35	50.35
549	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	47.37	41.57	39.24	47.98	47.98	49.24	49.24
550	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	46.63	40.66	38.60	47.27	47.27	48.60	48.60
551	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	46.35	39.82	38.10	46.83	46.83	48.10	48.10
552	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	45.95	39.38	37.60	46.38	46.38	47.60	47.60
553	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	45.60	38.88	37.04	45.92	45.92	47.04	47.04
554	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	45.40	38.87	36.97	45.80	45.80	46.97	46.97
555	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	45.61	38.51	36.86	45.81	45.81	46.86	46.86
556	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	45.71	38.71	37.07	45.97	45.97	47.07	47.07
557	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	45.90	38.41	37.03	46.01	46.01	47.03	47.03
558	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	45.59	38.47	36.94	45.83	45.83	46.94	46.94
559	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	44.93	38.25	36.56	45.34	45.34	46.56	46.56
560	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	45.75	39.93	38.13	46.59	46.59	48.13	48.13
561	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	47.83	39.48	38.26	47.58	47.58	48.26	48.26
562	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	48.18	39.27	38.50	47.85	47.85	48.50	48.50
563	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	46.76	39.31	38.04	46.94	46.94	48.04	48.04
564	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	47.20	38.93	37.82	47.04	47.04	47.82	47.82
565	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	46.68	39.10	37.69	46.73	46.73	47.69	47.69
566	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	46.54	39.20	37.58	46.63	46.63	47.58	47.58
567	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	46.72	39.59	37.70	46.81	46.81	47.70	47.70
568	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	47.27	40.12	38.28	47.37	47.37	48.28	48.28
569	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	47.16	40.38	38.54	47.45	47.45	48.54	48.54
570	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	47.32	40.71	38.57	47.57	47.57	48.57	48.57
571	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	48.46	42.98	40.06	48.99	48.99	50.06	50.06
572	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	48.66	43.02	40.24	49.17	49.17	50.24	50.24
573	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	47.84	41.63	39.30	48.22	48.22	49.30	49.30
574	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	47.13	40.53	38.68	47.51	47.51	48.68	48.68
575	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	47.49	40.40	38.74	47.69	47.69	48.74	48.74
576	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	46.71	39.77	37.97	46.93	46.93	47.97	47.97
577	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	47.22	39.84	38.22	47.29	47.29	48.22	48.22
578	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	46.99	39.57	38.00	47.06	47.06	48.00	48.00
579	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	47.40	39.59	38.23	47.36	47.36	48.23	48.23
580	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	47.57	39.27	38.25	47.43	47.43	48.25	48.25
581	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	48.71	40.54	39.24	48.52	48.52	49.24	49.24
582	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	49.21	40.52	39.37	48.83	48.83	49.37	49.37
583	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	49.61	42.08	40.31	49.54	49.54	50.31	50.31
584	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	49.34	41.44	40.00	49.22	49.22	50.00	50.00
585	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	47.90	38.70	37.76	47.37	47.37	47.90	47.90
586	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	48.17	38.88	37.90	47.59	47.59	48.17	48.17
587	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	47.54	39.17	37.69	47.19	47.19	47.69	47.69
588	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	47.60	39.67	37.85	47.32	47.32	47.85	47.85
589	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	47.90	40.47	37.86	47.56	47.56	47.90	47.90
590	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	48.12	41.40	38.93	48.18	48.18	48.93	48.93
591	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	50.02	45.59	42.36	51.03	51.03	52.36	52.36
592	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	49.20	43.68	40.65	49.67	49.67	50.65	50.65
593	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	48.17	40.86	38.95	48.16	48.16	48.95	48.95
594	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	47.86	40.66	38.88	47.95	47.95	48.88	48.88
595	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	47.97	40.19	38.52	47.82	47.82	48.52	48.52
596	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	47.51	39.98	38.17	47.43	47.43	48.17	48.17
597	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	47.91	39.89	38.24	47.65	47.65	48.24	48.24

Projectgegevens

projectnaam:	Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever:	OMA Hoek van Holland
adviseur:	ir. G.J. Dethmers
databaseversie:	868
situatie:	20160816 - Definitief
uitsnede:	Prorail spooremplacement

omschrijving	industrielawaai
rekenhart:	10.36 19.03.2015
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	n.v.t.
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☑
standaard bodemabsorptie:	0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	16-08-2016
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	08:14
maximum aantal reflecties:	1
minimum zichthoek reflecties:	n.v.t.
maximum sectorhoek:	n.v.t.
vaste sectorhoek:	n.v.t.
methode aftrek110g:	
rekenmethode:	HMRI 1999
meteo correctie:	☑
jaargetijde zomer:	☐
opmerking	

Gebouwen

				noklijn			reflectie			gevel	gekoppeld			
nr	adres	z,gem	m,gem	noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	1	2	3	4	vl/rl	il	soort geb.	kenmerk
1		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
2		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
3		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
4		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
5		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
6		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
7		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
8		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
9		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
10		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
11		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
12		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
13		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
14		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
15		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
16		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
17		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
18		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
19		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
20		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
21		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
24		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
25		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
26		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
27		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
28		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
29		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
30		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
31		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
32		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
33		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
34		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
35		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
36		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
37		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
38		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
39		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
40		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
41		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
42		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
43		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
44		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
45		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
46		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
47		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
48		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
49		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

nr	adres	z,gem	m,gem	noklijn noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie 1	2	3	gevel 4	gekoppeld vl/rl	il	soort geb.	kenmerk
50		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
51		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
52		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
53		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
54		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
55		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
56		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
57		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
58		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
59		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
60		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
61		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
62		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
63		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
64		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
65		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
66		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
67		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
68		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
69		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
70		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
71		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
72		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
73		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
74		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
75		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
76		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
77		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
78		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
79		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
80		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
81		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
82		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
83		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
84		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
85		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
86		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
87		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
88		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
89		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
90		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
91		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
92		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
93		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
94		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
95		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
96		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
97		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
98		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
99		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

nr	adres	z,gem	m,gem	noklijn noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie 1	reflectie 2	reflectie 3	reflectie 4	gevel vl/rl	gekoppeld il	soort geb.	kenmerk
100		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
101		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
102		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
103		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
104		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
105		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
106		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
107		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
108		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1403	22.5	13.5	97	N.E.M.	50	
1404	22.5	13.5	74	N.E.M.	50	
1405	24.5	13.5	79	N.E.M.	0	
1406	33.5	13.5	211	N.E.M.	50	
1407	33.5	13.5	67	N.E.M.	50	
1408	20.0	13.5	101	N.E.M.	50	
1409	17.5	13.5	53	N.E.M.	50	
1410	17.5	13.5	63	N.E.M.	50	
1411	23.5	13.5	80	N.E.M., nok dakrand	0	
1412	21.0	13.5	82	N.E.M. E-loods, noklijn	0	
1413	21.2	13.5	178	N.E.M.	0	
1414	18.0	13.5	194	N.E.M.	50	
1415	16.5	13.5	30	N.E.M., schutting	50	
1416	20.5	13.5	77	N.E.M.	40	
1417	26.2	13.5	64	N.E.M.	40	
1418	19.2	13.5	106	N.E.M.	50	
1419	22.6	13.5	89	N.E.M.	0	
1420	24.5	13.5	62	N.E.M.	40	
1421	24.5	13.5	97	N.E.M.	50	
1422	26.2	13.5	49	N.E.M.	50	
1423	19.5	13.5	51	N.E.M.	0	
1424	26.1	13.5	25	N.E.M.	0	
1425	26.2	13.5	24	N.E.M.	50	
1426	27.0	13.5	44	N.E.M., opbouw B/C machine	50	
1427	26.2	13.5	44	N.E.M.	50	
1428	22.5	13.5	38	N.E.M.	80	
1429	20.5	13.5	38	N.E.M.	50	
1430	20.5	13.5	95	N.E.M.	50	
1431	18.0	13.5	101	N.E.M., E-loods	50	
1432	22.5	13.5	45	N.E.M.	50	
1433	28.5	13.5	39	N.E.M. opbouw E-loods	50	
1434	28.5	13.5	59	VOTTV, tank(s)	80	
1435	28.5	13.5	89	VOTTV, tank(s)	80	
1436	21.5	13.5	23	VOTTV, tank(s)	80	
1437	21.5	13.5	135	VOTTV, tank(s)	80	
1438	21.5	13.5	193	VOTTV, tank(s)	80	
1439	21.5	13.5	85	VOTTV, tank(s)	80	
1440	17.5	13.5	27	VOTTV, portiergebouw	80	
1441	35.5	13.5	81	VOTTV, opslagruimte	80	
1442	17.5	13.5	84	VOTTV, opslagruimte	80	
1443	28.5	13.5	124	VOTTV, tank(s)	80	
1444	28.5	13.5	143	VOTTV, tank(s)	80	
1445	19.5	13.5	45	VOTTV, slangen-pers-station	80	
1446	23.5	13.5	270	VOTTV, tank(s)	80	
1447	28.5	13.5	43	VOTTV, tank(s)	80	
1448	23.5	13.5	31	VOTTV, tank(s)	80	
1449	23.5	13.5	66	VOTTV, tank(s)	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1450	23.5	13.5	52	VOTTV, tank(s)	80	
1451	23.5	13.5	55	VOTTV, tank(s)	80	
1452	23.5	13.5	43	VOTTV, tank(s)	80	
1453	21.5	13.5	50	VOTTV, tapstelling	80	
1454	23.5	13.5	50	VOTTV, tank(s)	80	
1455	23.5	13.5	84	VOTTV, tank(s)	80	
1456	23.5	13.5	162	VOTTV, tank(s)	80	
1457	23.5	13.5	67	VOTTV, tank(s)	80	
1458	23.5	13.5	59	VOTTV, tank(s)	80	
1459	23.5	13.5	131	VOTTV, tank(s)	80	
1460	23.5	13.5	57	VOTTV, tank(s)	80	
1461	23.5	13.5	63	VOTTV, tank(s)	80	
1462	23.5	13.5	116	VOTTV, tank(s)	80	
1463	21.5	13.5	31	VOTTV, tank(s)	80	
1464	23.5	13.5	28	VOTTV, tank(s)	80	
1465	23.5	13.5	32	VOTTV, tank(s)	80	
1466	23.5	13.5	39	VOTTV, tank(s)	80	
1467	23.5	13.5	63	VOTTV, tank(s)	80	
1468	17.5	13.5	68	VOTTV, onderstation/opvoerunit	80	
1469	23.5	13.5	58	VOTTV, tank(s)	80	
1470	23.5	13.5	59	VOTTV, tank(s)	80	
1471	23.5	13.5	62	VOTTV, tank(s)	80	
1472	23.5	13.5	138	VOTTV, tank(s)	80	
1473	23.5	13.5	188	VOTTV, tank(s)	80	
1474	21.5	13.5	107	VOTTV, werkpl./magaz./ketelh.	80	
1475	21.5	13.5	52	VOTTV, pompkamer B	80	
1476	21.5	13.5	109	VOTTV, kantoor/kantine	80	
1477	21.5	13.5	34	VOTTV, controleursruimte	80	
1478	21.5	13.5	47	VOTTV, terreindienst	80	
1479	21.5	13.5	74	VOTTV, tank(s)	80	
1480	21.5	13.5	87	VOTTV, latexloods	80	
1481	23.5	13.5	125	VOTTV, tank(s)	80	
1482	23.5	13.5	70	VOTTV, tank(s)	80	
1483	23.5	13.5	121	VOTTV, tank(s)	80	
1484	23.5	13.5	121	VOTTV, tank(s)	80	
1485	18.5	13.5	33	VOTTV, tank(s)	80	
1486	23.5	13.5	68	VOTTV, tank(s)	80	
1487	23.5	13.5	99	VOTTV, tank(s)	80	
1488	19.5	13.5	70	VOTTV, pompkamer D	80	
1489	23.5	13.5	129	VOTTV, tank(s)	80	
1490	23.5	13.5	109	VOTTV, tank(s)	80	
1491	23.5	13.5	59	VOTTV, tank(s)	80	
1492	23.5	13.5	91	VOTTV, tank(s)	80	
1493	23.5	13.5	91	VOTTV, tank(s)	80	
1494	33.5	13.5	205	VOTTV, tank(s)	80	
1495	23.5	13.5	209	VOTTV, tank(s)	80	
1496	23.5	13.5	227	VOTTV, tank(s)	80	
1497	23.5	13.5	273	VOTTV, tank(s)	80	
1498	23.5	13.5	232	VOTTV, tank(s)	80	
1499	23.5	13.5	114	VOTTV, tank(s)	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1500	19.5	13.5	70	VOTTV, pompkamer A	80	
1501	19.5	13.5	69	VOTTV, pompkamer C	80	
1502	14.5	13.5	51	VOTTV, steiger	80	
1503	14.5	13.5	47	VOTTV, steiger	80	
1504	33.5	13.5	177	VOTTV, tank(s)	80	
1505	33.5	13.5	169	VOTTV, tank(s)	80	
1506	35.5	13.5	65	VOTTV, opslagruimte	80	
1507	21.5	13.5	141	VOTTV, tank(s)	50	
1508	18.5	13.5	45	VOTTV, tank(s)	50	
1509	18.5	13.5	44	VOTTV, tank(s)	50	
1510	21.5	13.5	114	VOTTV, tank(s)	50	
1511	21.5	13.5	108	VOTTV, tank(s)	50	
1512	21.5	13.5	84	VOTTV, tank(s)	50	
1513	21.5	13.5	38	VOTTV, tank(s)	50	
1514	21.5	13.5	36	VOTTV, tank(s)	50	
1515	21.5	13.5	45	VOTTV, tank(s)	50	
1516	21.5	13.5	46	VOTTV, tank(s)	50	
1517	21.5	13.5	71	VOTTV, tank(s)	50	
1518	18.5	13.5	27	VOTTV, tank(s)	50	
1519	18.5	13.5	24	VOTTV, tank(s)	50	
1520	18.5	13.5	40	VOTTV, tank(s)	50	
1521	21.5	13.5	51	VOTTV, tank(s)	50	
1522	21.5	13.5	49	VOTTV, tank(s)	50	
1523	21.5	13.5	38	VOTTV, tank(s)	50	
1524	23.5	13.5	77	VOTTV, tank(s)	50	
1525	23.5	13.5	77	VOTTV, tank(s)	50	
1526	19.5	13.5	50	VOTTV, tank(s)	50	
1527	19.5	13.5	61	VOTTV, tank(s)	50	
1528	19.5	13.5	40	VOTTV, tank(s)	50	
1529	19.5	13.5	48	VOTTV, tank(s)	50	
1530	18.5	13.5	28	VOTTV, tank(s)	50	
1531	21.5	13.5	45	VOTTV, tank(s)	50	
1532	21.5	13.5	44	VOTTV, tank(s)	50	
1533	21.5	13.5	44	VOTTV, tank(s)	50	
1534	21.5	13.5	91	VOTTV, tank(s)	50	
1535	35.5	13.5	28	VOTTV, opslagruimte	80	
1536	21.5	13.5	76	VOTTV, tank(s)	50	
1537	19.5	13.5	119	ROMI	80	
1538	28.5	13.5	116	ROMI	80	
1539	28.5	13.5	47	ROMI	80	
1540	33.5	13.5	56	ROMI	80	
1541	23.5	13.5	48	ROMI, goot	80	
1542	17.0	13.5	104	ROMI, goot	80	
1543	28.5	13.5	47	ROMI	80	
1544	28.5	13.5	78	ROMI	80	
1545	24.5	13.5	84	ROMI	80	
1546	17.0	13.5	163	ROMI, goot	80	
1547	24.5	13.5	71	ROMI	80	
1548	19.5	13.5	72	ROMI	80	
1549	17.0	13.5	44	ROMI	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1550	14.8	13.5	105	ROMI, keerwand	80	
1551	16.5	13.5	21	ROMI, pompkamer tankpark	80	
1552	19.5	13.5	53	ROMI, tanks	80	
1553	19.5	13.5	53	ROMI, tanks	80	
1554	20.5	13.5	50	ROMI, tanks	80	
1555	20.5	13.5	63	ROMI, tanks	80	
1556	21.5	13.5	56	ROMI, tanks	80	
1557	21.5	13.5	68	ROMI, tanks	80	
1558	21.5	13.5	67	ROMI, tanks	80	
1559	14.8	13.5	72	ROMI, keerwand tankpark	80	
1560	21.0	13.5	37	Zethameta, receptie/kantoor	80	
1561	18.5	13.5	177	Zethameta, keerwand	80	
1562	18.5	13.5	69	Zethameta, keerwand	80	
1563	16.5	13.5	26	Zethameta, schrootschaar	80	
1564	21.0	13.5	89	Lensveld, opslag	80	
1565	21.0	13.5	170	Lensveld, opslag	80	
1566	19.5	13.5	134	Verwo - hal 1 (vloerplaten)	80	
1567	17.7	13.5	83	Verwo - opslag	80	
1568	17.1	13.5	42	Verwo - werkpl./magazijn/lab.	80	
1569	18.3	13.5	115	Verwo - loods Van Neerbos	80	
1570	19.1	13.5	123	Verwo - loods Van Neerbos	80	
1571	23.7	13.5	119	Verwo - hal 3 (straatstenen)	80	
1572	25.5	13.5	60	Verwo - molenhuis hal 3	80	
1573	16.7	13.5	89	Verwo - onderdelenmagazijn	80	
1574	18.9	13.5	123	Verwo - kantoor Van Neerbos	80	
1575	16.7	13.5	134	Verwo - kantoor Van Neerbos	80	
1576	19.5	13.5	19	Verwo - molenhuis hal 1	80	
1577	19.1	13.5	21	Verwo - kantoor Van Neerbos	80	
1578	0.0	13.5	26	Verwo - hekwerk (gaas)	0	
1579	0.0	13.5	12	Verwo - hekwerk (gaas)	0	
1580	20.1	13.5	55	Verwo - kantoor 1e verdieping	80	
1581	16.7	13.5	33	Verwo - was-/kleedruimte	80	
1582	17.0	13.5	32	Verwo - kantine	80	
1583	19.0	13.5	77	Intraboot, loods 1	80	
1584	20.0	13.5	72	Intraboot loods 2	50	
1585	20.0	13.5	98	ROMI produktie, nok	80	
1586	20.0	13.5	156	ROMI produktie, nok	80	
1587	28.5	13.5	33	ROMI, nok	80	
1588	22.8	13.5	64	Hydro Agri	80	
1589	21.1	13.5	73	Hydro Agri	80	
1590	17.5	13.5	26	Hydro Agri	80	
1591	20.8	13.5	110	Hydro Agri	80	
1592	19.5	13.5	28	V.O.S., portiersgebouw	80	
1593	17.5	13.5	40	V.O.S, gebouw	80	
1594	17.5	13.5	41	V.O.S, gebouw	80	
1595	17.5	13.5	36	V.O.S, gebouw	80	
1596	17.5	13.5	57	V.O.S, gebouw	80	
1597	34.5	13.5	185	V.O.S, constructiewerkplaats	80	
1598	27.5	13.5	184	V.O.S, constructiewerkplaats	80	
1599	23.5	13.5	127	V.O.S, gebouw	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1600	18.5	13.5	110	V.O.S, gebouw	80	
1601	22.5	13.5	82	V.O.S, pijpfittersfabriek	80	
1602	21.5	13.5	47	V.O.S, gebouw	80	
1603	20.5	13.5	126	V.O.S, hoofdkantoor	80	
1604	23.5	13.5	97	V.O.S, gebouw	80	
1605	20.5	13.5	93	V.O.S, gebouw	80	
1606	21.5	13.5	104	V.O.S, machinefabriek	80	
1607	18.5	13.5	230	V.O.S, drijvend dok 3	80	
1608	18.5	13.5	234	V.O.S, drijvend dok 3	80	
1609	19.8	13.5	47	V.O.S, drijvend dok 2	80	
1610	19.8	13.5	193	V.O.S, drijvend dok 1	80	
1611	19.8	13.5	179	V.O.S, drijvend dok 1	80	
1612	23.5	13.5	112	V.O.S, kantine/wasruimte	80	
1613	17.5	13.5	67	V.O.S, kantine/wasruimte	80	
1614	17.5	13.5	48	V.O.S, gebouw	80	
1615	25.5	13.5	176	V.O.S, scheepsbouwhal	80	
1616	20.5	13.5	74	V.O.S, centraal magazijn	80	
1617	13.7	13.5	289	V.O.S, helling	80	
1618	18.5	13.5	41	V.O.S, gebouw	80	
1619	18.5	13.5	86	V.O.S, gebouw	80	
1620	18.5	13.5	69	V.O.S, gebouw	80	
1621	17.5	13.5	30	V.O.S, gebouw	80	
1622	17.5	13.5	47	V.O.S, gebouw	80	
1623	18.5	13.5	30	V.O.S, gebouw	80	
1624	17.5	13.5	48	V.O.S, gebouw	80	
1625	17.5	13.5	29	V.O.S, gebouw	80	
1626	17.5	13.5	22	V.O.S, gebouw	80	
1627	17.5	13.5	23	V.O.S, gebouw	80	
1628	17.5	13.5	39	V.O.S, gebouw	80	
1629	21.5	13.5	65	V.O.S, gebouw	80	
1630	31.5	13.5	298	EBS, 14	80	
1631	19.5	13.5	245	EBS, 15	80	
1632	19.5	13.5	128	EBS, 16	80	
1633	21.5	13.5	180	EBS, 17	80	
1634	25.5	13.5	89	EBS, 18	80	
1635	17.5	13.5	90	EBS, 19	80	
1636	20.5	13.5	134	EBS, 20	80	
1637	21.5	13.5	145	EBS, 21	0	
1638	20.5	13.5	94	EBS, 22	80	
1639	21.5	13.5	159	EBS, 23	80	
1640	24.5	13.5	169	EBS, 40	80	
1641	20.5	13.5	197	EBS, 41	80	
1642	24.5	13.5	212	EBS, 42	0	
1643	22.5	13.5	267	EBS, 44	80	
1644	23.5	13.5	76	EBS, 45	80	
1645	25.5	13.5	148	EBS, 46	80	
1646	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1647	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1648	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1649	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1650	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1651	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1652	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1653	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1654	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1655	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1656	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1657	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	
1658	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1659	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1660	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1661	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1662	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1663	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1664	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1665	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	
1666	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1667	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1668	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1669	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1670	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1671	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1672	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1673	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	
1674	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1675	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1676	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1677	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1678	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1679	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1680	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1681	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	
1682	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1683	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1684	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1685	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1686	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1687	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1688	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1689	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	
1690	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1691	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1692	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1693	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1694	21.5	13.5	13	EBS, silowand 1	80	
1695	21.5	13.5	13	EBS, silowand 2	80	
1696	21.5	13.5	13	EBS, silowand 3	80	
1697	21.5	13.5	13	EBS, silowand 4	80	
1698	21.5	13.5	13	EBS, silowand 5	80	
1699	21.5	13.5	13	EBS, silowand 6	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1700	21.5	13.5	13	EBS, silowand 7	80	
1701	21.5	13.5	13	EBS, silowand 8	80	
1702	21.5	13.5	15	EBS, silowand 1	80	
1703	21.5	13.5	15	EBS, silowand 2	80	
1704	21.5	13.5	15	EBS, silowand 3	80	
1705	21.5	13.5	15	EBS, silowand 4	80	
1706	0.0	13.5	15	EBS, silowand 5	0	
1707	21.5	13.5	15	EBS, silowand 6	80	
1708	21.5	13.5	15	EBS, silowand 7	80	
1709	0.0	13.5	15	EBS, silowand 8	0	
1710	20.5	13.5	77	EBS, 49	80	
1711	20.5	13.5	82	EBS, 50	0	
1712	21.5	13.5	69	EBS, 51	80	
1713	21.5	13.5	111	EBS, 52	80	
1714	25.5	13.5	45	OBJEKT 1	80	
1715	25.5	13.5	49	OBJEKT 3	80	
1716	25.5	13.5	46	OBJEKT 4	80	
1717	19.5	13.5	68	OBJEKT 5	80	
1718	25.5	13.5	81	OBJEKT 6	80	
1719	25.5	13.5	45	OBJEKT 7	80	
1720	21.5	13.5	63	OBJEKT 9	80	
1721	21.5	13.5	118	OBJEKT 10	80	
1722	17.5	13.5	23	OBJEKT 120	80	
1723	17.5	13.5	17	OBJEKT 121	80	
1724	17.5	13.5	136	OBJEKT 140	80	
1725	20.2	13.5	77	OBJEKT 145	80	
1726	21.0	13.5	31	OBJEKT 173	80	
1727	21.0	13.5	35	OBJEKT 174	80	
1728	21.0	13.5	277	OBJEKT 242	80	
1729	21.0	13.5	63	OBJEKT 243	80	
1730	21.0	13.5	130	OBJEKT 244	80	
1731	21.0	13.5	124	OBJEKT 245	80	
1732	21.0	13.5	109	OBJEKT 246	80	
1733	21.0	13.5	137	OBJEKT 247	80	
1734	21.0	13.5	27	OBJEKT 248	80	
1735	21.0	13.5	40	OBJEKT 249	80	
1736	21.0	13.5	151	OBJEKT 250	80	
1737	21.0	13.5	63	OBJEKT 251	80	
1738	21.0	13.5	68	OBJEKT 254	80	
1739	21.0	13.5	101	OBJEKT 255	80	
1740	21.0	13.5	111	OBJEKT 256	80	
1741	21.0	13.5	140	OBJEKT 257	80	
1742	21.0	13.5	48	OBJEKT 258	80	
1743	21.0	13.5	32	OBJEKT 259	80	
1744	21.0	13.5	141	OBJEKT 260	80	
1745	21.0	13.5	85	OBJEKT 261	80	
1746	15.0	13.5	68	OBJEKT 262	80	
1747	21.0	13.5	47	OBJEKT 265	80	
1748	21.0	13.5	61	OBJEKT 266	80	
1749	21.0	13.5	32	OBJEKT 267	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1750	21.0	13.5	26	OBJEKT 268	80	
1751	21.0	13.5	29	OBJEKT 269	80	
1752	21.0	13.5	42	OBJEKT 270	80	
1753	21.5	13.5	90	OBJEKT 293	80	
1754	21.5	13.5	95	OBJEKT 294	80	
1755	21.5	13.5	82	OBJEKT 295	80	
1756	21.5	13.5	67	OBJEKT 296	80	
1757	21.5	13.5	98	OBJEKT 297	80	
1758	21.5	13.5	46	OBJEKT 298	80	
1759	21.5	13.5	92	OBJEKT 299	80	
1760	21.5	13.5	37	OBJEKT 300	80	
1761	21.5	13.5	110	OBJEKT 301	80	
1762	21.5	13.5	133	OBJEKT 302	80	
1763	21.5	13.5	83	OBJEKT 303	80	
1764	26.0	13.5	27	ROMI, DESO-installatie	0	
1765	25.5	13.5	200	Zethameta, vervangende loods	80	
1766	21.0	13.5	151	Zethameta, keerwand, maatregel	80	
1767	18.5	13.5	167	Zethameta, keerwand maatregel	80	
1768	17.5	13.5	26	V.O.S, transformatorhuis 2	80	
1769	16.0	13.5	19	V.O.S., compressorgebouw	80	
1770	21.0	13.5	215	VOS, Afsch. dokken op kaderand	80	
1771	18.5	13.5	51	VOS, Afscherming dok 1	80	
1772	25.5	13.5	107	VOS, EBS 27	80	
1773	23.5	13.5	173	v.Gansewinkel - bedrijfshal	80	
1774	18.5	13.5	102	v.Gansewink- garage/werkplaats	80	
1775	18.5	13.5	56	v.Gansewinkel - kantoor	80	
1776	23.5	13.5	41	v.Gansewin- aanbouw,puinbreker	80	
1777	30.5	13.5	191	v.Gansewinkel - daknok	0	
1778	16.5	13.5	9	v.Gansewin- scherm om shredder	80	
1779	20.5	13.5	276	diverse bedrijven	80	
1780	20.5	13.5	74	bedrijf derden	80	
1781	20.5	13.5	81	bedrijf derden	80	
1782	20.5	13.5	123	bedrijf derden	80	
1783	19.0	13.5	19	primakabin - kantoor	80	
1784	20.5	13.5	78	Avezaat - werkplaats	80	
1785	23.5	13.5	46	Avezaat - kantoor (incl.nwbouw	80	
1786	18.8	13.5	59	Avezaat - Romneyloods	0	
1787	16.0	13.5	23	Avezaat - container	80	
1788	16.0	13.5	14	Avevaat container 01	80	
1789	16.0	13.5	14	Avezaat container 02	80	
1790	16.5	13.5	75	Unilever, Gebouw I	80	
1791	16.5	13.5	43	Unilever, Gebouw I	80	
1792	55.5	13.5	91	flat Coornhertsstraat	80	
1793	16.5	13.5	82	Trafogebouw	80	
1794	27.5	13.5	77	Woningen Wagnerstraat (23-29)	80	
1795	27.5	13.5	234	Woningen Parallelweg (88-110)	80	
1796	21.5	13.5	184	Gymzaal	80	
1797	28.5	13.5	170	Samuel Esmeyerstraat (1-89)	80	
1798	19.5	13.5	110	Johannes Poststraat (2-20)	80	
1799	28.5	13.5	135	Samuel Esmeyerstraat (91-161)	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1800	28.5	13.5	168	Prof.Teldersstraat (300-388)	80	
1801	28.5	13.5	168	Johannes Poststraat (1-89)	80	
1802	19.5	13.5	108	Johannes Poststraat (22-36)	80	
1803	28.5	13.5	174	Joh.v.Bynerstraat(1-89)	80	
1804	27.5	13.5	211	Woningen Parallelweg (112-134)	80	
1805	21.5	13.5	164	School	80	
1806	19.5	13.5	97	bedrijven Vergulde hand	80	
1807	19.5	13.5	142	bedrijven Vergulde hand	80	
1808	19.5	13.5	101	bedrijven Vergulde hand	80	
1809	19.5	13.5	66	bedrijven Vergulde hand	80	
1810	19.5	13.5	66	bedrijven Vergulde hand	80	
1811	19.5	13.5	95	bedrijven Vergulde hand	80	
1812	19.5	13.5	114	bedrijven Vergulde hand	80	
1813	19.5	13.5	179	bedrijven Vergulde hand	80	
1814	19.5	13.5	201	bedrijven Vergulde hand	80	
1815	19.5	13.5	231	bedrijven Vergulde hand	80	
1816	19.5	13.5	166	bedrijven Vergulde hand	80	
1817	19.5	13.5	196	bedrijven Vergulde hand	80	
1818	19.5	13.5	120	bedrijven Vergulde hand	80	
1819	19.5	13.5	60	bedrijven Vergulde hand	80	
1820	23.0	13.5	93	Woningen Parallelweg (64-86)	80	
1821	23.0	13.5	89	Woningen Parallelweg (40-62)	80	
1822	23.0	13.5	115	Woningen Parallelweg (12-38)	80	
1823	27.5	13.5	220	Winkel + woningen (rechts"")""	80	
1824	25.5	13.5	81	Bedrijfsgebouw	80	
1825	25.5	13.5	55	Woningen	80	
1826	25.5	13.5	46	Bedrijfsgebouw	80	
1827	25.5	13.5	146	Woningen Sprinterplaats (1-30)	80	
1828	25.5	13.5	140	Woningen Sprinterplaats(52-78)	80	
1829	27.0	13.5	189	Won.Sprinterplaats (113-152)	80	
1830	21.5	13.5	268	Woningen Spoorsingel (43-89)	80	
1831	22.0	13.5	207	Woningen Spoorsingel 90-107	80	
1832	21.0	13.5	190	Woningen Spoorsingel (130-152)	80	
1833	21.5	13.5	129	Woningen Spoorsingel 153	80	
1834	23.5	13.5	270	Woningen Schiedamseweg	80	
1835	16.5	13.5	87	Station	80	
1836	19.5	13.5	223	Bedrijfsgebouw	80	
1837	25.5	13.5	101	Won.+Bedr. Spoorstraat (2-86)	80	
1838	31.5	13.5	85	kantoor	80	
1839	31.5	13.5	53	Woningen Schiedamseweg	80	
1840	21.5	13.5	76	won. Binnensingel 195-211	80	
1841	21.5	13.5	294	won. 2e Maasbosstr. 2-96	80	
1842	21.5	13.5	90	won. De Ruyterstr. 46-70	80	
1843	21.0	13.5	169	won. V.Kinsbergenplaats 24-46	80	
1844	21.0	13.5	84	won. Aert van Nesstraat 1-17	80	
1845	34.5	13.5	198	Woningen	80	
1846	19.5	13.5	108	Woningen	80	
1847	25.5	13.5	105	Woningen	80	
1848	25.5	13.5	105	Woningen	80	
1849	25.5	13.5	61	Bedrijfsgebouw/woningen	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1850	30.0	13.5	198	Woningen	80	
1851	16.5	13.5	83	Bedrijfsgebouw	80	
1852	68.5	13.5	66	Woningen	80	
1853	26.0	13.5	191	Woningen Spoorsingel (154-165)	80	
1854	64.5	13.5	140	Woningen	80	
1855	34.5	13.5	202	Kantoor+woningen (7 hoog)	80	
1856	25.5	13.5	72	Woningen (4 hoog)	80	
1857	25.5	13.5	70	Woningen (4 hoog)	80	
1858	25.5	13.5	72	Woningen (4 hoog)	80	
1859	22.5	13.5	139	Woningen (3 hoog)	80	
1860	16.5	13.5	38	Woning	80	
1863	18.0	13.5	126	Bedrijfsgebouw	80	
1864	17.0	13.5	132	Bedrijfsgebouw	80	
1865	18.5	13.5	144	Bedrijfsgebouw	80	
1866	16.5	13.5	101	Bergingen/schuren	80	
1867	20.0	13.5	115	Bedrijfsgebouw	80	
1868	25.5	13.5	73	Bedrijfsgebouw	80	
1869	28.5	13.5	60	Bedrijfsgebouw	80	
1870	19.5	13.5	57	Bedrijfsgebouw	80	
1871	33.5	13.5	115	Woningen Pelmolen	80	
1872	19.5	13.5	202	Bedrijfsgebouw	80	
1873	25.5	13.5	115	Woningen	80	
1874	25.5	13.5	72	Woningen	80	
1875	20.3	13.5	282	Spoordijk	20	
1876	20.3	13.5	283	Spoordijk	20	
1877	20.3	13.5	279	Spoordijk	20	
1878	20.3	13.5	280	Spoordijk	20	
1879	20.3	13.5	280	Spoordijk	20	
1880	20.2	13.5	279	Spoordijk	20	
1881	20.2	13.5	281	Spoordijk	20	
1882	20.2	13.5	412	Spoordijk	20	
1883	20.2	13.5	222	Spoordijk	20	
1884	20.1	13.5	493	Spoordijk	20	
1886	19.6	13.5	1133	Maassluissedijk	20	
1887	19.6	13.5	560	Maassluissedijk	20	
1888	18.9	13.5	406	Deltaweg	20	
1889	18.9	13.5	372	Deltaweg	20	
1890	18.9	13.5	377	Deltaweg	20	
1891	18.9	13.5	376	Deltaweg	20	
1892	18.9	13.5	316	Deltaweg	20	
1893	33.5	13.5	43	flat Coornhertsstraat	80	
1894	33.5	13.5	43	flat Coornhertsstraat	80	
1895	33.5	13.5	51	flat Coornhertsstraat	80	
1896	33.5	13.5	51	flat Coornhertsstraat	80	
1897	33.5	13.5	51	flat Coornhertsstraat	80	
1898	33.5	13.5	51	flat Coornhertsstraat	80	
1899	28.5	13.5	168	Wiardi Beckmansingel	80	
1900	28.5	13.5	168	Prof. Rutgerstraat	80	
1901	28.5	13.5	55	Wiardi Beckmansingel	80	
1902	19.5	13.5	64	Joh.v.Bynerstraat (22-36)	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1903	19.5	13.5	70	Joh.v.Bynerstraat (2-20)	80	
1904	19.5	13.5	124	bedrijven Vergulde hand	80	
1905	19.5	13.5	125	bedrijven Vergulde hand	80	
1906	19.5	13.5	226	bedrijven Vergulde hand	80	
1907	19.5	13.5	159	bedrijven Vergulde hand	80	
1908	19.5	13.5	93	bedrijven Vergulde hand	80	
1909	19.5	13.5	88	bedrijven Vergulde hand	80	
1910	19.5	13.5	44	bedrijven Vergulde hand	80	
1911	19.5	13.5	123	bedrijven Vergulde hand	80	
1912	19.5	13.5	117	bedrijven Vergulde hand	80	
1913	19.5	13.5	166	bedrijven Vergulde hand	80	
1914	19.5	13.5	159	bedrijven Vergulde hand	80	
1915	19.5	13.5	147	bedrijven Vergulde hand	80	
1916	19.5	13.5	94	bedrijven Vergulde hand	80	
1917	19.5	13.5	119	bedrijven Vergulde hand	80	
1918	19.5	13.5	119	bedrijven Vergulde hand	80	
1919	19.5	13.5	72	bedrijven Vergulde hand	80	
1920	19.5	13.5	99	bedrijven Vergulde hand	80	
1921	19.5	13.5	92	bedrijven Vergulde hand	80	
1922	19.5	13.5	72	bedrijven Vergulde hand	80	
1923	19.5	13.5	67	bedrijven Vergulde hand	80	
1924	19.5	13.5	80	bedrijven Vergulde hand	80	
1925	19.5	13.5	121	bedrijven Vergulde hand	80	
1926	19.5	13.5	80	bedrijven Vergulde hand	80	
1927	19.5	13.5	69	bedrijven Vergulde hand	80	
1928	19.5	13.5	84	bedrijven Vergulde hand	80	
1929	19.5	13.5	104	bedrijven Vergulde hand	80	
1930	19.5	13.5	134	bedrijven Vergulde hand	80	
1931	19.5	13.5	75	bedrijven Vergulde hand	80	
1932	19.5	13.5	76	bedrijven Vergulde hand	80	
1933	19.5	13.5	94	bedrijven Vergulde hand	80	
1934	19.5	13.5	132	bedrijven Vergulde hand	80	
1935	19.5	13.5	83	bedrijven Vergulde hand	80	
1936	19.5	13.5	102	bedrijven Vergulde hand	80	
1937	19.5	13.5	84	bedrijven Vergulde hand	80	
1938	19.5	13.5	111	bedrijven Vergulde hand	80	
1939	19.5	13.5	223	bedrijven Vergulde hand	80	
1940	19.5	13.5	234	bedrijven Vergulde hand	80	
1941	19.5	13.5	209	bedrijven Vergulde hand	80	
1942	19.5	13.5	76	bedrijven Vergulde hand	80	
1943	19.5	13.5	120	bedrijven Vergulde hand	80	
1944	19.5	13.5	111	bedrijven Vergulde hand	80	
1945	19.5	13.5	150	bedrijven Vergulde hand	80	
1946	19.5	13.5	135	bedrijven Vergulde hand	80	
1947	19.5	13.5	51	bedrijven Vergulde hand	80	
1948	19.5	13.5	41	bedrijven Vergulde hand	80	
1949	19.5	13.5	125	bedrijven Vergulde hand	80	
1950	19.5	13.5	457	bedrijven Vergulde hand	80	
1951	19.5	13.5	80	bedrijven Vergulde hand	80	
1952	19.5	13.5	44	bedrijven Vergulde hand	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1953	19.5	13.5	74	bedrijven Vergulde hand	80	
1954	19.5	13.5	49	bedrijven Vergulde hand	80	
1955	19.5	13.5	122	bedrijven Vergulde hand	80	
1956	19.5	13.5	162	bedrijven Vergulde hand	80	
1957	19.5	13.5	78	bedrijven Vergulde hand	80	
1958	19.5	13.5	52	bedrijven Vergulde hand	80	
1959	19.5	13.5	74	bedrijven Vergulde hand	80	
1960	19.5	13.5	74	bedrijven Vergulde hand	80	
1961	19.5	13.5	89	bedrijven Vergulde hand	80	
1962	19.5	13.5	76	bedrijven Vergulde hand	80	
1963	19.5	13.5	52	bedrijven Vergulde hand	80	
1964	19.5	13.5	93	Maassluissedijk 188	80	
1965	19.5	13.5	37	Maassluissedijk 188	80	
1966	19.5	13.5	39	Maassluissedijk 188	80	
1967	19.5	13.5	33	Maassluissedijk 188	80	
1968	19.5	13.5	43	Maassluissedijk 188	80	
1969	19.5	13.5	27	Maassluissedijk 192	80	
1970	19.5	13.5	36	Maassluissedijk 192	80	
1971	19.5	13.5	18	Maassluissedijk 192	80	
1972	20.5	13.5	154	Bedrijven het Scheur	80	
1973	20.5	13.5	72	Bedrijven het Scheur	80	
1974	20.5	13.5	38	Bedrijven het Scheur	80	
1975	20.5	13.5	34	Bedrijven het Scheur	80	
1976	20.5	13.5	39	Bedrijven het Scheur	80	
1977	19.5	13.5	131	Bedrijven het Scheur	80	
1978	19.5	13.5	67	Bedrijven het Scheur	80	
1979	19.5	13.5	67	Bedrijven het Scheur	80	
1980	19.5	13.5	78	Bedrijven het Scheur	80	
1981	19.5	13.5	46	Bedrijven het Scheur	80	
1982	19.5	13.5	223	Bedrijven het Scheur	80	
1983	19.5	13.5	77	Bedrijven het Scheur	80	
1984	19.5	13.5	111	Bedrijven het Scheur	80	
1985	19.5	13.5	95	Bedrijven het Scheur	80	
1986	19.5	13.5	173	Bedrijven het Scheur	80	
1987	19.5	13.5	72	Bedrijven het Scheur	80	
1988	19.5	13.5	60	Bedrijven het Scheur	80	
1989	19.5	13.5	211	Bedrijven het Scheur	80	
1990	21.5	13.5	64	Bedrijven het Scheur	80	
1991	21.5	13.5	71	Bedrijven het Scheur	80	
1992	21.5	13.5	65	Bedrijven het Scheur	80	
1993	21.5	13.5	118	Bedrijven het Scheur	80	
1994	21.5	13.5	38	Bedrijven het Scheur	80	
1995	21.5	13.5	321	Bedrijven het Scheur	80	
1996	21.5	13.5	78	Bedrijven het Scheur	80	
1997	21.5	13.5	79	Bedrijven het Scheur	80	
1998	19.5	13.5	174	Bedrijven Het Scheur	80	
1999	19.5	13.5	181	Bedrijven Het Scheur	80	
2000	19.5	13.5	145	Bedrijven Het Scheur	80	
2001	19.5	13.5	170	Bedrijven Het Scheur	80	
2002	19.5	13.5	129	Bedrijven Het Scheur	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2003	19.5	13.5	66	Bedrijven Het Scheur	80	
2004	19.5	13.5	82	Bedrijven Het Scheur	80	
2005	19.5	13.5	75	Bedrijven Het Scheur	80	
2006	19.5	13.5	113	Bedrijven Het Scheur	80	
2007	19.5	13.5	128	Bedrijven Het Scheur	80	
2008	19.5	13.5	111	Bedrijven Het Scheur	80	
2009	19.5	13.5	112	Bedrijven Het Scheur	80	
2010	19.5	13.5	93	Bedrijven Het Scheur	80	
2011	19.5	13.5	94	Bedrijven Het Scheur	80	
2012	19.5	13.5	91	Bedrijven Het Scheur	80	
2013	19.5	13.5	89	Bedrijven Het Scheur	80	
2014	19.5	13.5	84	Bedrijven Het Scheur	80	
2015	19.5	13.5	215	Bedrijven Het Scheur	80	
2016	19.5	13.5	128	Bedrijven Het Scheur	80	
2017	19.5	13.5	108	Bedrijven Het Scheur	80	
2018	19.5	13.5	93	Bedrijven Het Scheur	80	
2019	30.5	13.5	45	dienstgebouw 1 hoog	80	
2020	15.5	13.5	254	voorbezinktanks 1/2, 3/4	80	
2021	23.0	13.5	63	Filtergebouw	80	
2022	18.0	13.5	56	dienstgebouw 7	80	
2023	17.5	13.5	37	dienstgebouw 8	80	
2024	27.0	13.5	118	dienstgebouw 1 laag	80	
2025	22.5	13.5	62	dienstgebouw 9	80	
2026	23.5	13.5	46	dienstgebouw 10	80	
2027	19.5	13.5	46	dienstgebouw 2	80	
2028	23.5	13.5	40	dienstgebouw 3	80	
2029	16.5	13.5	68	dienstgebouwen 4, 5	80	
2030	20.5	13.5	1493	maassluisedijk	80	
2031	20.5	13.5	322	maassluisedijk	80	
2032	20.5	13.5	607	maassluisedijk	80	
2033	43.5	13.5	81	Deltahotel	80	
2034	43.5	13.5	95	Deltahotel	80	
2035	43.5	13.5	99	Deltahotel	80	
2036	43.5	13.5	55	Deltahotel	80	
2037	43.5	13.5	39	Deltahotel	80	
2038	19.5	13.5	92	Woningen	80	
2039	28.5	13.5	77	Bedrijfsgebouw	80	
2040	28.5	13.5	62	Bedrijfsgebouw	80	
2041	28.5	13.5	87	Bedrijfsgebouw	80	
2042	15.5	13.5	176	Garageboxen	80	
2043	25.5	13.5	32	Woningen Schiedamseweg	80	
2044	25.5	13.5	40	Woningen Schiedamseweg	80	
2045	22.5	13.5	73	Woningen Spoorsingel (166-167)	80	
2046	53.5	13.5	81	Kantoor	80	
2047	23.5	13.5	126	Van Hattem	80	
2048	25.0	13.5	167	Figee - bestaande loods 1	80	
2049	25.0	13.5	75	Figee - bestaande loods 2	80	
2050	25.0	13.5	169	Figee - nwe loods 3	80	
2051	23.5	13.5	45	Van Hattem	80	
2052	23.5	13.5	101	Van Hattem	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2053	20.7	13.5	51	NEM -vorm. Ketelhuis	80	
2054	21.5	13.5	221	NEM uitbreiding	80	
2055	26.0	13.5	204	NEM Uitbreiding	80	
2056	21.5	13.5	63	NEM Uitbreiding	80	
2057	18.5	13.5	49	NEM Uitbreiding kantoor	80	
2058	17.5	13.5	36	NEM Uitbreiding, kantoor	80	
2059	17.5	13.5	12	Jansson	80	
2060	17.5	13.5	19	NEM Uitbreiding, trafohuis	80	
2061	28.0	13.5	193	MAF uitbreiding nok	20	
2062	21.0	13.5	60	MAF uitbouw	80	
2063	17.0	13.5	31	MAF Romneyloods	80	
2064	38.5	13.5	85	N.E.M.	80	
2065	18.5	13.5	226	Gebouw	80	
2066	18.5	13.5	57	Gebouw Irado	80	
2067	18.9	13.5	406	Deltaweg	20	
2068	18.9	13.5	372	Deltaweg	20	
2069	18.5	13.5	27	Tessenderloo, waterpompgebouw	80	
2070	23.1	13.5	113	Tessenderloo, magazijn/kantoor	80	
2071	19.5	13.5	35	Tessenderloo, dical verlading	80	
2072	23.1	13.5	135	Tessenderloo, loods 3	80	
2073	25.1	13.5	198	Tessenderloo, loods 3 nok	80	
2074	23.1	13.5	132	Tessenderloo, loods 2	80	
2075	25.1	13.5	197	Tessenderloo, loods 2 nok	80	
2076	23.5	13.5	131	Tessenderloo, Dicalfabriek	80	
2077	23.5	13.5	76	Tessenderloo, dicalfabriek	80	
2078	26.5	13.5	16	Tessenderloo, Molenhuis	80	
2079	29.5	13.5	20	Tessenderloo, Molenhuis	80	
2080	24.5	13.5	35	Tessenderloo, Molenhuis	80	
2081	33.5	13.5	12	Tessenderloo, big-bag laadstat	80	
2082	19.6	13.5	69	Tessenderloo, kantine	80	
2083	18.2	13.5	127	Tessenderloo, was- en kleedlok	80	
2084	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2085	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2086	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2087	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2088	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2089	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2090	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2091	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2092	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2093	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2094	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2095	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2096	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2097	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2098	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2099	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2100	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2101	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2102	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2103	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2104	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2105	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2106	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2107	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2108	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2109	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2110	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2111	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2112	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2113	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2114	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2115	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2116	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2117	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2118	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2119	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2120	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2121	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2122	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2123	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2124	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2125	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2126	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2127	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2128	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2129	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2130	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2131	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2132	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2133	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2134	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2135	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2136	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2137	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2138	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2139	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2140	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2141	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2142	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2143	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2144	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2145	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2146	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2147	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2148	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2149	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2150	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2151	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2152	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2153	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2154	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2155	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2156	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2157	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2158	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2159	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2160	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2161	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2162	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2163	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2164	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2165	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2166	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2167	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2168	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2169	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2170	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2171	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2172	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2173	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2174	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2175	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2176	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 5	80	
2177	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2178	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2179	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2180	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2181	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2182	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 6	80	
2183	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2184	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2185	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2186	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 6	80	
2187	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2188	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 7	80	
2189	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 7	80	
2190	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 7	80	
2191	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 7	80	
2192	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 7	80	
2193	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 7	80	
2194	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 7	80	
2195	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 7	80	
2196	23.5	13.5	23	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2197	23.5	13.5	22	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2198	23.5	13.5	21	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2199	23.5	13.5	23	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2200	23.5	13.5	23	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2201	23.5	13.5	22	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2202	23.5	13.5	20	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2203	23.5	13.5	19	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2204	23.5	13.5	21	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2205	23.5	13.5	19	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2206	23.5	13.5	21	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2207	16.5	13.5	8	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2208	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2209	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2210	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2211	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2212	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2213	16.5	13.5	9	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2214	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2215	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2216	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2217	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2218	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2219	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2220	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2221	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2222	18.9	13.5	406	Deltaweg	20	
2223	20.3	13.5	157	Hydro Agri	80	
2224	23.0	13.5	99	Hydro Agri	80	
2225	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2226	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2227	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2228	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2229	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2230	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2231	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2232	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2233	16.0	13.5	70	NU3 SALPETERZUUROPSLAG	80	
2234	21.5	13.5	145	NU3 SUBSTRAFEEDFABRIEK	80	
2235	18.5	13.5	85	NU3 TANKS LOODS D	80	
2236	21.5	13.5	263	NU3 NIEUWE HAL	80	
2237	16.5	13.5	30	NU3 TRANSFORMATORGEBOUW(GEB)	80	
2238	17.0	13.5	23	NU3 HOOFDSCHAKELHUIS	80	
2239	28.3	13.5	385	Hydro Agri	80	
2240	30.3	13.5	333	Hydro Agri	80	
2241	18.5	13.5	73	OPBOUW SPEC 3	80	
2242	25.2	13.5	64	kantoor	80	
2243	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2244	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2245	19.5	13.5	17	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2246	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2247	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2248	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2249	19.5	13.5	17	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2250	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2251	30.5	13.5	191	v.Gansewinkel - daknok	0	
2252	18.5	13.5	75	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2253	18.5	13.5	65	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2254	21.8	13.5	342	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2255	21.5	13.5	91	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2256	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2257	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2258	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2259	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2260	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2261	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2262	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2263	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2264	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2265	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2266	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2267	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2268	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2269	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2270	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2271	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2272	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2273	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2274	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2275	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2276	27.5	13.5	54	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2277	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2278	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2279	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2280	27.5	13.5	54	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2281	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2282	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2283	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2284	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2285	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2286	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2287	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2288	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2289	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2290	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2291	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2292	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2293	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2294	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2295	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2296	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2297	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2298	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2299	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2300	25.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2301	25.5	13.5	24	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2302	25.5	13.5	21	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2303	25.5	13.5	14	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2304	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2305	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2306	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2307	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2308	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2309	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2310	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2311	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2312	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2313	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2314	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2315	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2316	16.8	13.5	12	Mostert Absorbents kantoor zee	80	
2317	30.7	13.5	135	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2318	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2319	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2320	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2321	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2322	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2323	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2324	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2325	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2326	21.8	13.5	367	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2327	15.1	13.5	1	Pijp uitlaat 3 dak opslagruimt	30	
2328	15.1	13.5	1	Pijp uitlaat 3 dak opslagruimt	30	
2329	15.1	13.5	1	Pijp uitlaat 1 dak opslagruimt	30	
2330	15.1	13.5	1	Pijp uitlaat 1 dak opslagruimt	30	
2331	14.9	13.5	1	Pijp uitlaat 2 dak opslagruimt	30	
2332	14.9	13.5	1	Pijp uitlaat 2 dak opslagruimt	30	
2333	21.5	13.5	268	OBJEKT 55	80	
2334	21.5	13.5	149	OBJEKT	80	
2335	21.5	13.5	241	OBJEKT	80	
2336	21.5	13.5	101	OBJEKT	80	
2337	21.5	13.5	122	OBJEKT	80	
2338	21.5	13.5	87	OBJEKT	80	
2339	43.5	13.5	14	Unilever, Gebouw A	80	
2340	29.5	13.5	207	Unilever, Gebouw B midden	80	
2341	19.5	13.5	99	Unilever, Gebouw A entree	80	
2342	29.5	13.5	118	Unilever, Gebouw B zuid	80	
2343	29.5	13.5	186	Unilever, Gebouw B noord	80	
2344	27.5	13.5	96	Unilever, Gebouw C	80	
2345	27.5	13.5	29	Unilever,Gebouw B+C verbinding	80	
2346	26.5	13.5	92	Unilever, Gebouw D	80	
2347	27.8	13.5	84	Unilever, Gebouw E	80	
2348	31.8	13.5	67	Unilever, Gebouw E	80	
2349	20.5	13.5	111	Unilever, Gebouw E	80	
2350	34.5	13.5	51	Unilever, Gebouw F zuid	80	
2351	17.7	13.5	136	Unilever, Gebouw G	80	
2352	17.6	13.5	106	Unilever, Gebouw H+K	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2353	16.5	13.5	85	Unilever, Gebouw J	80	
2354	29.5	13.5	41	Unilever, Gebouw F noord	80	
2355	17.7	13.5	65	Unilever, Gebouw L	80	
2356	17.7	13.5	100	Unilever, Gebouw M	80	
2357	18.5	13.5	56	Unilever, Gebouw N	80	
2358	16.5	13.5	43	Unilever, Gebouw N	80	
2359	16.5	13.5	17	Unilever, Gebouw O	80	
2360	17.7	13.5	18	Unilever, Gebouw O	80	
2361	17.5	13.5	29	Unilever, Gebouw Q	80	
2362	16.5	13.5	151	Unilever, Gebouw R	80	
2363	16.5	13.5	45	Unilever, Gebouw S	80	
2364	16.5	13.5	104	Unilever, Gebouw U	80	
2365	16.5	13.5	50	Unilever, Gebouw U	80	
2366	16.5	13.5	19	Unilever, Gebouw V	80	
2367	16.5	13.5	30	Unilever, Gebouw W	80	
2368	16.5	13.5	23	Unilever, Gasstation	80	
2369	16.5	13.5	23	Unilever, Trafo	80	
2370	16.5	13.5	23	Unilever, Gebouw Y	80	
2371	19.5	13.5	55	Unilever, Gebouw Z	80	
2372	19.5	13.5	86	Unilever, Gebouw A ketelhuis	80	
2373	34.5	13.5	42	Unilever, Gebouw B noord	80	
2374	32.5	13.5	186	Unilever, Gebouw B midden	80	
2375	32.5	13.5	164	Unilever, Gebouw B noord	80	
2376	32.5	13.5	170	Unilever, Gebouw B zuid	80	
2377	55.6	13.5	43	Unilever, Gebouw A	80	
2378	59.5	13.5	28	Unilever, Gebouw A	80	
2379	17.7	13.5	64	Unilever, Gebouw G	80	
2380	50.8	13.5	265	Unilever dak Averlaagd	80	
2381	55.6	13.5	285	Unilever, Gebouw A	80	
2382	30.8	13.5	81	dakopbouw geb. E	80	
2383	31.5	13.5	36	Geb F	80	
2384	31.5	13.5	16	Geb F	80	
2385	22.5	13.5	17	Gebouw G opbouw	80	
2386	17.7	13.5	20	Gebouw C	80	
2387	24.7	13.5	37	Gebouw E	80	
2388	17.5	13.5	17	Lever, tanks	80	
2389	23.5	13.5	332	lever, magazijn gereed produkt	80	
2390	22.5	13.5	49	lever, magazijn westervl.	80	
2391	16.5	13.5	48	lever,personeels soos	80	
2392	16.5	13.5	20	lever, trafogebouw 5	80	
2393	21.5	13.5	84	lever, lab.	80	
2394	20.5	13.5	229	lever, liquids pakafdeling	80	
2395	26.5	13.5	134	lever, voorm. sunafdeling	80	
2396	24.5	13.5	199	lever, voorm. poederafd.	80	
2397	24.5	13.5	88	lever, voorm. poederafdeling	80	
2398	29.5	13.5	75	lever, pompstraat liquids	80	
2399	24.5	13.5	293	lever, flessenblaas-hal	80	
2400	16.0	13.5	28	-	80	
2401	19.0	13.5	52	lever, techn. blok flessenbl.	80	
2402	23.0	13.5	24	lever, brug techn.blok flesbl.	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2403	38.5	13.5	39	lever, granulaatsilo's flesbl.	80	
2404	16.5	13.5	49	lever, trafogebouw 1	80	
2405	21.5	13.5	54	lever, ketelhuis	80	
2406	18.5	13.5	46	lever, compressorhuis	80	
2407	20.5	13.5	22	lever, technisch blok	80	
2408	20.5	13.5	32	lever, watertanks	80	
2409	17.5	13.5	28	lever, tankpark NSD	80	
2410	17.5	13.5	25	lever, tankpark NSD	80	
2411	17.5	13.5	23	lever, tankpark NSD	80	
2412	23.0	13.5	114	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2413	23.0	13.5	114	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2414	23.0	13.5	113	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2415	23.0	13.5	113	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2416	23.0	13.5	113	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2417	23.0	13.5	113	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2418	23.0	13.5	113	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2419	19.0	13.5	52	lever, kantoren	80	
2420	16.3	13.5	43	lever, logistic support	80	
2421	43.5	13.5	81	lever, liquids mengafdeling	80	
2422	48.5	13.5	37	lever, liquids mengafdeling	80	
2423	43.5	13.5	53	lever, liquids tankpark	80	
2424	22.0	13.5	9	lever, verdamper 1 techn.blok	80	
2425	22.0	13.5	9	lever, verdamper 1 techn.blok	80	
2426	21.5	13.5	70	OBJEKT 294	80	
2427	21.5	13.5	62	OBJEKT 294	80	
2451	16.6	13.1	47	Stationsgebouw	80	
2452	17.5	13.0	74	Stationsgebouw	80	
2493	14.4	13.4	717	perron	80	

Schermen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%] links	reflectie [%] rechts	schermverhogingen	gekoppeld il	kenmerk
1	14.0	10.0	413	scherp	0	0		☐	
2	16.9	14.4	11	scherp	80	80		☐	
3	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
4	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
5	16.9	14.4	9	scherp	80	80		☐	
6	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
8	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
9	16.9	14.4	9	scherp	80	80		☐	
10	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
11	16.9	14.4	9	scherp	80	80		☐	
12	16.9	14.4	9	scherp	80	80		☐	
13	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
15	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
16	17.2	14.7	13	scherp	80	80		☐	
17	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
18	17.2	14.7	13	scherp	80	80		☐	
19	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
20	17.2	14.7	12	scherp	80	80		☐	
21	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
22	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
23	17.2	14.7	13	scherp	80	80		☐	
24	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
25	17.2	14.7	11	scherp	80	80		☐	
26	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
27	16.9	14.4	8	scherp	80	80		☐	
28	16.9	14.4	1	scherp	80	80		☐	
29	16.9	14.4	4	scherp	80	80		☐	
30	16.9	14.4	3	scherp	80	80		☐	
31	16.9	14.4	5	scherp	80	80		☐	
32	16.9	14.4	1	scherp	80	80		☐	
33	16.9	14.4	1	scherp	80	80		☐	
35	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
36	16.9	14.4	6	scherp	80	80		☐	
37	16.9	14.4	1	scherp	80	80		☐	
38	16.9	14.4	0	scherp	80	80		☐	
78	16.9	14.4	9	scherp	80	80		☐	
81	17.2	14.7	11	scherp	80	80		☐	

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1	15.4	860	hoogtelijn + stomp scherm	
3	14.7	868	hoogtelijn + stomp scherm	
4	13.5	889	hoogtelijn + stomp scherm	
14	13.7	1463	hoogtelijn	
15	14.4	660	hoogtelijn	
16	14.7	645	hoogtelijn	

Bronnen

nr	bedrijf	bron	type	bronvermogen h	wg	--> hoek		31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	bedrijfsduur dag	avond	nacht		bedrijfsd. 5dB toeslag dag	avond	nacht		bedrijfsd. 10 dB toeslag dag	avond	nacht	
4450	booggeluid	27/25A booggeluid	vrij(>0.5m	.5	A	0	360	78.0	85.0	90.0	95.0	97.0	99.0	106.0	108.0	96.0	110.9		40.33	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4451	booggeluid	25B booggeluid	vrij(>0.5m	.5	A	0	360	78.0	85.0	90.0	95.0	97.0	99.0	106.0	108.0	96.0	110.9		43.34	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4452	stootgeluid	25B stootgeluid	vrij(>0.5m	.5	A	0	360	65.6	81.8	91.3	99.4	107.2	101.7	99.6	98.1	89.8	109.7		43.34	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4453	stootgeluid	13A stootgeluid	vrij(>0.5m	.5	A	0	360	65.6	81.8	91.3	99.4	107.2	101.7	99.6	98.1	89.8	109.7		43.34	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4454	booggeluid	11B booggeluid	vrij(>0.5m	.5	A	0	360	88.0	95.0	100.0	105.0	107.0	109.0	116.0	118.0	106.0	120.9		43.34	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4455	booggeluid	11A booggeluid	vrij(>0.5m	.5	A	0	360	88.0	95.0	100.0	105.0	107.0	109.0	116.0	118.0	106.0	120.9		40.33	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4456	stootgeluid	11A stootgeluid	vrij(>0.5m	.5	A	0	360	65.6	81.8	91.3	99.4	107.2	101.7	99.6	98.1	89.8	109.7		40.33	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4457	remproef	remproef sp 403 (22(	vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	70.0	78.0	80.0	90.0	97.0	103.0	102.0	100.0	93.0	107.3		21.58	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4458	remproef	remproef sp 404 (64(	vrij(>0.5m	2.5	A	0	360	.0	72.0	81.0	85.0	89.0	91.0	88.0	78.0	66.0	95.1		21.58	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4459	remgeluid	rem loc traject 01 (22	vrij(>0.5m	.5	A	0	360	61.0	65.0	74.0	83.0	90.0	118.0	118.0	114.0	109.0	122.0		46.35	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4460	remgeluid	rem loc traject 02 (64	vrij(>0.5m	.5	A	0	360	--	82.0	92.0	105.0	102.0	104.0	105.0	98.0	98.0	110.7		37.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4461	remgeluid	rem loc traject 01 (22	vrij(>0.5m	.5	A	0	360	61.0	65.0	74.0	83.0	90.0	118.0	118.0	114.0	109.0	122.0		46.35	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4462	remgeluid	rem loc traject 01 (22	vrij(>0.5m	.5	A	0	360	61.0	65.0	74.0	83.0	90.0	118.0	118.0	114.0	109.0	122.0		46.35	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4463	remgeluid	rem loc traject 02 (64	vrij(>0.5m	.5	A	0	360	--	82.0	92.0	105.0	102.0	104.0	105.0	98.0	98.0	110.7		37.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%
4464	remgeluid	rem loc traject 02 (64	vrij(>0.5m	.5	A	0	360	--	82.0	92.0	105.0	102.0	104.0	105.0	98.0	98.0	110.7		37.90	--	--	dB	--	--	--	%	--	--	--	%

Mobiele bronnen

			bronvermogen												aantal			aantal 5dB toeslag			aantal10 dB toeslag		
nr	bedrijf	bron	h	wg	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	maxafst	vgem	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
1	traject 01	locomloop van 404 v		A	.0	82.0	95.0	101.0	107.0	105.0	103.0	96.0	91.0	110.9		25	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	traject 02	locomloop van 403 v		A	.0	89.0	89.0	98.0	100.0	101.0	96.0	89.0	78.0	105.5		25	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
186	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.39	--	--	25.38	25.38	28.39	28.39
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.27	--	--	26.26	26.26	29.27	29.27
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.61	--	--	27.60	27.60	30.61	30.61
187	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.50	--	--	25.49	25.49	28.50	28.50
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.52	--	--	26.51	26.51	29.52	29.52
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.93	--	--	27.92	27.92	30.93	30.93
188	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.94	--	--	25.93	25.93	28.94	28.94
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.17	--	--	27.16	27.16	30.17	30.17
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.40	--	--	28.39	28.39	31.40	31.40
189	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.32	--	--	26.31	26.31	29.32	29.32
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.44	--	--	27.43	27.43	30.44	30.44
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.69	--	--	28.68	28.68	31.69	31.69
190	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	23.66	--	--	20.65	20.65	23.66	23.66
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.97	--	--	26.96	26.96	29.97	29.97
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.30	--	--	28.29	28.29	31.30	31.30
191	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	16.71	--	--	13.70	13.70	16.71	16.71
									IL	totaal (0)	1	4.5	18.48	--	--	15.47	15.47	18.48	18.48
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.51	--	--	17.50	17.50	20.51	20.51
192	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	17.06	--	--	14.05	14.05	17.06	17.06
									IL	totaal (0)	1	4.5	18.09	--	--	15.08	15.08	18.09	18.09
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.09	--	--	17.08	17.08	20.09	20.09
193	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.79	--	--	16.78	16.78	19.79	19.79
									IL	totaal (0)	1	4.5	19.37	--	--	16.36	16.36	19.37	19.37
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.20	--	--	18.19	18.19	21.20	21.20
194	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.15	--	--	16.14	16.14	19.15	19.15
									IL	totaal (0)	1	4.5	18.54	--	--	15.53	15.53	18.54	18.54
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.07	--	--	17.06	17.06	20.07	20.07
195	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	18.99	--	--	15.98	15.98	18.99	18.99
									IL	totaal (0)	1	7.5	16.66	--	--	13.65	13.65	16.66	16.66
196	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.28	--	--	30.27	30.27	33.28	33.28
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.28	--	--	34.27	34.27	37.28	37.28
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.28	--	--	35.27	35.27	38.28	38.28
197	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.31	--	--	30.30	30.30	33.31	33.31
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.47	--	--	34.46	34.46	37.47	37.47
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.44	--	--	35.43	35.43	38.44	38.44
198	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.37	--	--	30.36	30.36	33.37	33.37
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.64	--	--	34.63	34.63	37.64	37.64
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.57	--	--	35.56	35.56	38.57	38.57
199	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.42	--	--	30.41	30.41	33.42	33.42
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.79	--	--	34.78	34.78	37.79	37.79
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.69	--	--	35.68	35.68	38.69	38.69
200	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.49	--	--	30.48	30.48	33.49	33.49
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.96	--	--	34.95	34.95	37.96	37.96
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.82	--	--	35.81	35.81	38.82	38.82
201	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.56	--	--	30.55	30.55	33.56	33.56
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.10	--	--	35.09	35.09	38.10	38.10
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.92	--	--	35.91	35.91	38.92	38.92
202	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.65	--	--	30.64	30.64	33.65	33.65
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.19	--	--	35.18	35.18	38.19	38.19

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.98	--	--	35.97	35.97	38.98	38.98
203	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.44	--	--	27.43	27.43	30.44	30.44
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.24	--	--	33.23	33.23	36.24	36.24
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.43	--	--	34.42	34.42	37.43	37.43
204	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.31	--	--	17.30	17.30	20.31	20.31
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.80	--	--	18.79	18.79	21.80	21.80
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.69	--	--	20.68	20.68	23.69	23.69
205	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.25	--	--	17.24	17.24	20.25	20.25
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.13	--	--	18.12	18.12	21.13	21.13
									IL	totaal (0)	1	7.5	22.46	--	--	19.45	19.45	22.46	22.46
206	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.56	--	--	16.55	16.55	19.56	19.56
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.90	--	--	18.89	18.89	21.90	21.90
									IL	totaal (0)	1	7.5	22.92	--	--	19.91	19.91	22.92	22.92
207	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.54	--	--	18.53	18.53	21.54	21.54
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.48	--	--	20.47	20.47	23.48	23.48
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.74	--	--	22.73	22.73	25.74	25.74
208	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.34	--	--	17.33	17.33	20.34	20.34
									IL	totaal (0)	1	4.5	25.30	--	--	22.29	22.29	25.30	25.30
									IL	totaal (0)	1	7.5	27.55	--	--	24.54	24.54	27.55	27.55
209	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.73	--	--	17.72	17.72	20.73	20.73
									IL	totaal (0)	1	4.5	24.85	--	--	21.84	21.84	24.85	24.85
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.10	--	--	23.09	23.09	26.10	26.10
210	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.91	--	--	18.90	18.90	21.91	21.91
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.60	--	--	19.59	19.59	22.60	22.60
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.14	--	--	20.13	20.13	23.14	23.14
211	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.94	--	--	26.93	26.93	29.94	29.94
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.89	--	--	28.88	28.88	31.89	31.89
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.36	--	--	29.35	29.35	32.36	32.36
212	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.24	--	--	17.23	17.23	20.24	20.24
									IL	totaal (0)	1	4.5	20.78	--	--	17.77	17.77	20.78	20.78
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.65	--	--	18.64	18.64	21.65	21.65
213	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.21	--	--	17.20	17.20	20.21	20.21
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.77	--	--	18.76	18.76	21.77	21.77
									IL	totaal (0)	1	7.5	22.89	--	--	19.88	19.88	22.89	22.89
214	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.18	--	--	17.17	17.17	20.18	20.18
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.57	--	--	19.56	19.56	22.57	22.57
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.82	--	--	20.81	20.81	23.82	23.82
215	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.67	--	--	16.66	16.66	19.67	19.67
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.48	--	--	20.47	20.47	23.48	23.48
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.71	--	--	20.70	20.70	23.71	23.71
216	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.00	--	--	15.99	15.99	19.00	19.00
									IL	totaal (0)	1	4.5	18.43	--	--	15.42	15.42	18.43	18.43
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.36	--	--	17.35	17.35	20.36	20.36
217	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	17.10	--	--	14.09	14.09	17.10	17.10
									IL	totaal (0)	1	4.5	15.81	--	--	12.80	12.80	15.81	15.81
									IL	totaal (0)	1	7.5	19.19	--	--	16.18	16.18	19.19	19.19
218	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	16.83	--	--	13.82	13.82	16.83	16.83
									IL	totaal (0)	1	4.5	15.37	--	--	12.36	12.36	15.37	15.37
									IL	totaal (0)	1	7.5	18.89	--	--	15.88	15.88	18.89	18.89
219	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.19	--	--	18.18	18.18	21.19	21.19
									IL	totaal (0)	1	4.5	26.47	--	--	23.46	23.46	26.47	26.47
									IL	totaal (0)	1	7.5	27.41	--	--	24.40	24.40	27.41	27.41

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
220	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	26.28	--	--	23.27	23.27	26.28	26.28
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.98	--	--	25.97	25.97	28.98	28.98
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.61	--	--	31.60	31.60	34.61	34.61
221	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	24.93	--	--	21.92	21.92	24.93	24.93
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.31	--	--	24.30	24.30	27.31	27.31
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.79	--	--	30.78	30.78	33.79	33.79
222	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	24.22	--	--	21.21	21.21	24.22	24.22
									IL	totaal (0)	1	4.5	26.21	--	--	23.20	23.20	26.21	26.21
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.67	--	--	28.66	28.66	31.67	31.67
223	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	24.27	--	--	21.26	21.26	24.27	24.27
									IL	totaal (0)	1	4.5	26.29	--	--	23.28	23.28	26.29	26.29
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.30	--	--	26.29	26.29	29.30	29.30
224	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	24.34	--	--	21.33	21.33	24.34	24.34
									IL	totaal (0)	1	4.5	25.80	--	--	22.79	22.79	25.80	25.80
									IL	totaal (0)	1	7.5	27.37	--	--	24.36	24.36	27.37	27.37
225	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.16	--	--	19.15	19.15	22.16	22.16
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.86	--	--	20.85	20.85	23.86	23.86
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.15	--	--	23.14	23.14	26.15	26.15
226	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.67	--	--	19.66	19.66	22.67	22.67
									IL	totaal (0)	1	4.5	24.64	--	--	21.63	21.63	24.64	24.64
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.25	--	--	23.24	23.24	26.25	26.25
227	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	13.17	--	--	10.16	10.16	13.17	13.17
									IL	totaal (0)	1	7.5	15.87	--	--	12.86	12.86	15.87	15.87
228	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.78	--	--	19.77	19.77	22.78	22.78
									IL	totaal (0)	1	4.5	25.01	--	--	22.00	22.00	25.01	25.01
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.67	--	--	23.66	23.66	26.67	26.67
229	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	23.44	--	--	20.43	20.43	23.44	23.44
									IL	totaal (0)	1	4.5	25.69	--	--	22.68	22.68	25.69	25.69
									IL	totaal (0)	1	7.5	27.54	--	--	24.53	24.53	27.54	27.54
230	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	24.18	--	--	21.17	21.17	24.18	24.18
									IL	totaal (0)	1	4.5	26.55	--	--	23.54	23.54	26.55	26.55
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.68	--	--	25.67	25.67	28.68	28.68
231	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	24.82	--	--	21.81	21.81	24.82	24.82
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.08	--	--	24.07	24.07	27.08	27.08
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.65	--	--	26.64	26.64	29.65	29.65
232	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	25.35	--	--	22.34	22.34	25.35	25.35
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.57	--	--	24.56	24.56	27.57	27.57
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.98	--	--	27.97	27.97	30.98	30.98
233	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	26.52	--	--	23.51	23.51	26.52	26.52
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.62	--	--	25.61	25.61	28.62	28.62
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.70	--	--	30.69	30.69	33.70	33.70
234	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	27.43	--	--	24.42	24.42	27.43	27.43
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.40	--	--	26.39	26.39	29.40	29.40
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.79	--	--	31.78	31.78	34.79	34.79
235	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.59	--	--	25.58	25.58	28.59	28.59
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.72	--	--	27.71	27.71	30.72	30.72
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.73	--	--	32.72	32.72	35.73	35.73
236	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	23.69	--	--	20.68	20.68	23.69	23.69
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.63	--	--	26.62	26.62	29.63	29.63
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.90	--	--	27.89	27.89	30.90	30.90
237	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	16.47	--	--	13.46	13.46	16.47	16.47
									IL	totaal (0)	1	4.5	17.77	--	--	14.76	14.76	17.77	17.77

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	19.49	--	--	16.48	16.48	19.49	19.49
238	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	18.22	--	--	15.21	15.21	18.22	18.22
									IL	totaal (0)	1	4.5	18.20	--	--	15.19	15.19	18.20	18.20
									IL	totaal (0)	1	7.5	19.97	--	--	16.96	16.96	19.97	19.97
239	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.40	--	--	17.39	17.39	20.40	20.40
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.73	--	--	18.72	18.72	21.73	21.73
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.64	--	--	17.63	17.63	20.64	20.64
240	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.53	--	--	17.52	17.52	20.53	20.53
									IL	totaal (0)	1	4.5	19.98	--	--	16.97	16.97	19.98	19.98
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.37	--	--	18.36	18.36	21.37	21.37
241	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.11	--	--	17.10	17.10	20.11	20.11
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.60	--	--	18.59	18.59	21.60	21.60
									IL	totaal (0)	1	7.5	22.69	--	--	19.68	19.68	22.69	22.69
242	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.51	--	--	16.50	16.50	19.51	19.51
									IL	totaal (0)	1	4.5	20.79	--	--	17.78	17.78	20.79	20.79
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.85	--	--	18.84	18.84	21.85	21.85
243	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.40	--	--	16.39	16.39	19.40	19.40
									IL	totaal (0)	1	4.5	20.34	--	--	17.33	17.33	20.34	20.34
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.72	--	--	18.71	18.71	21.72	21.72
244	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.24	--	--	16.23	16.23	19.24	19.24
									IL	totaal (0)	1	4.5	18.93	--	--	15.92	15.92	18.93	18.93
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.28	--	--	17.27	17.27	20.28	20.28
245	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	12.09	--	--	9.08	9.08	12.09	12.09
									IL	totaal (0)	1	7.5	17.31	--	--	14.30	14.30	17.31	17.31
246	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	25.80	--	--	22.79	22.79	25.80	25.80
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.70	--	--	24.69	24.69	27.70	27.70
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.14	--	--	25.13	25.13	28.14	28.14
247	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	24.19	--	--	21.18	21.18	24.19	24.19
									IL	totaal (0)	1	4.5	26.20	--	--	23.19	23.19	26.20	26.20
									IL	totaal (0)	1	7.5	27.26	--	--	24.25	24.25	27.26	27.26
248	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	24.58	--	--	21.57	21.57	24.58	24.58
									IL	totaal (0)	1	4.5	26.95	--	--	23.94	23.94	26.95	26.95
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.49	--	--	28.48	28.48	31.49	31.49
249	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	25.09	--	--	22.08	22.08	25.09	25.09
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.24	--	--	24.23	24.23	27.24	27.24
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.48	--	--	28.47	28.47	31.48	31.48
250	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	23.03	--	--	20.02	20.02	23.03	23.03
									IL	totaal (0)	1	4.5	26.34	--	--	23.33	23.33	26.34	26.34
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.09	--	--	26.08	26.08	29.09	29.09
251	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.53	--	--	18.52	18.52	21.53	21.53
									IL	totaal (0)	1	4.5	24.32	--	--	21.31	21.31	24.32	24.32
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.00	--	--	21.99	21.99	25.00	25.00
252	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.03	--	--	18.02	18.02	21.03	21.03
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.52	--	--	20.51	20.51	23.52	23.52
									IL	totaal (0)	1	7.5	24.10	--	--	21.09	21.09	24.10	24.10
253	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.49	--	--	17.48	17.48	20.49	20.49
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.04	--	--	20.03	20.03	23.04	23.04
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.59	--	--	20.58	20.58	23.59	23.59
254	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.28	--	--	17.27	17.27	20.28	20.28
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.88	--	--	19.87	19.87	22.88	22.88
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.23	--	--	20.22	20.22	23.23	23.23
255	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.89	--	--	16.88	16.88	19.89	19.89

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.46	--	--	19.45	19.45	22.46	22.46
									IL	totaal (0)	1	7.5	22.93	--	--	19.92	19.92	22.93	22.93
256	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	14.51	--	--	11.50	11.50	14.51	14.51
									IL	totaal (0)	1	7.5	16.55	--	--	13.54	13.54	16.55	16.55
257	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.28	--	--	17.27	17.27	20.28	20.28
									IL	totaal (0)	1	4.5	19.21	--	--	16.20	16.20	19.21	19.21
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.81	--	--	17.80	17.80	20.81	20.81
258	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.13	--	--	17.12	17.12	20.13	20.13
									IL	totaal (0)	1	4.5	19.31	--	--	16.30	16.30	19.31	19.31
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.06	--	--	18.05	18.05	21.06	21.06
259	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.34	--	--	17.33	17.33	20.34	20.34
									IL	totaal (0)	1	4.5	19.36	--	--	16.35	16.35	19.36	19.36
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.15	--	--	18.14	18.14	21.15	21.15
260	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.26	--	--	16.25	16.25	19.26	19.26
									IL	totaal (0)	1	4.5	19.32	--	--	16.31	16.31	19.32	19.32
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.71	--	--	18.70	18.70	21.71	21.71
261	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.08	--	--	17.07	17.07	20.08	20.08
									IL	totaal (0)	1	4.5	20.09	--	--	17.08	17.08	20.09	20.09
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.96	--	--	18.95	18.95	21.96	21.96
262	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.51	--	--	17.50	17.50	20.51	20.51
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.25	--	--	18.24	18.24	21.25	21.25
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.16	--	--	20.15	20.15	23.16	23.16
263	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.64	--	--	17.63	17.63	20.64	20.64
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.70	--	--	19.69	19.69	22.70	22.70
									IL	totaal (0)	1	7.5	24.45	--	--	21.44	21.44	24.45	24.45
264	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.95	--	--	17.94	17.94	20.95	20.95
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.70	--	--	20.69	20.69	23.70	23.70
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.26	--	--	20.25	20.25	23.26	23.26
265	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.48	--	--	16.47	16.47	19.48	19.48
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.77	--	--	18.76	18.76	21.77	21.77
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.49	--	--	18.48	18.48	21.49	21.49
266	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	18.25	--	--	15.24	15.24	18.25	18.25
									IL	totaal (0)	1	4.5	20.02	--	--	17.01	17.01	20.02	20.02
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.60	--	--	18.59	18.59	21.60	21.60
267	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	24.14	--	--	21.13	21.13	24.14	24.14
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.37	--	--	25.36	25.36	28.37	28.37
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.88	--	--	25.87	25.87	28.88	28.88
268	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.87	--	--	17.86	17.86	20.87	20.87
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.92	--	--	19.91	19.91	22.92	22.92
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.48	--	--	17.47	17.47	20.48	20.48
269	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.34	--	--	18.33	18.33	21.34	21.34
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.70	--	--	19.69	19.69	22.70	22.70
									IL	totaal (0)	1	7.5	22.21	--	--	19.20	19.20	22.21	22.21
270	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.95	--	--	19.94	19.94	22.95	22.95
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.57	--	--	20.56	20.56	23.57	23.57
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.09	--	--	20.08	20.08	23.09	23.09
271	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.29	--	--	19.28	19.28	22.29	22.29
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.21	--	--	18.20	18.20	21.21	21.21
									IL	totaal (0)	1	7.5	22.32	--	--	19.31	19.31	22.32	22.32
272	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.01	--	--	19.00	19.00	22.01	22.01
									IL	totaal (0)	1	4.5	20.48	--	--	17.47	17.47	20.48	20.48
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.83	--	--	18.82	18.82	21.83	21.83

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
273	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.96	--	--	17.95	17.95	20.96	20.96
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.21	--	--	18.20	18.20	21.21	21.21
									IL	totaal (0)	1	7.5	22.43	--	--	19.42	19.42	22.43	22.43
274	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.25	--	--	18.24	18.24	21.25	21.25
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.10	--	--	18.09	18.09	21.10	21.10
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.95	--	--	18.94	18.94	21.95	21.95
275	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.14	--	--	17.13	17.13	20.14	20.14
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.08	--	--	18.07	18.07	21.08	21.08
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.80	--	--	18.79	18.79	21.80	21.80
276	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.54	--	--	16.53	16.53	19.54	19.54
									IL	totaal (0)	1	4.5	19.82	--	--	16.81	16.81	19.82	19.82
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.65	--	--	17.64	17.64	20.65	20.65
277	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.42	--	--	17.41	17.41	20.42	20.42
									IL	totaal (0)	1	4.5	20.63	--	--	17.62	17.62	20.63	20.63
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.42	--	--	18.41	18.41	21.42	21.42
278	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.33	--	--	17.32	17.32	20.33	20.33
									IL	totaal (0)	1	4.5	20.95	--	--	17.94	17.94	20.95	20.95
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.88	--	--	18.87	18.87	21.88	21.88
279	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.39	--	--	17.38	17.38	20.39	20.39
									IL	totaal (0)	1	4.5	19.77	--	--	16.76	16.76	19.77	19.77
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.56	--	--	17.55	17.55	20.56	20.56
280	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	14.22	--	--	11.21	11.21	14.22	14.22
									IL	totaal (0)	1	4.5	15.24	--	--	12.23	12.23	15.24	15.24
									IL	totaal (0)	1	7.5	16.26	--	--	13.25	13.25	16.26	16.26
281	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.35	--	--	16.34	16.34	19.35	19.35
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.12	--	--	19.11	19.11	22.12	22.12
									IL	totaal (0)	1	7.5	22.23	--	--	19.22	19.22	22.23	22.23
282	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.44	--	--	16.43	16.43	19.44	19.44
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.37	--	--	19.36	19.36	22.37	22.37
									IL	totaal (0)	1	7.5	22.36	--	--	19.35	19.35	22.36	22.36
283	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.20	--	--	16.19	16.19	19.20	19.20
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.62	--	--	18.61	18.61	21.62	21.62
									IL	totaal (0)	1	7.5	22.63	--	--	19.62	19.62	22.63	22.63
284	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.65	--	--	16.64	16.64	19.65	19.65
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.01	--	--	19.00	19.00	22.01	22.01
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.24	--	--	20.23	20.23	23.24	23.24
285	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.93	--	--	16.92	16.92	19.93	19.93
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.40	--	--	19.39	19.39	22.40	22.40
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.29	--	--	20.28	20.28	23.29	23.29
286	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.56	--	--	17.55	17.55	20.56	20.56
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.96	--	--	19.95	19.95	22.96	22.96
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.76	--	--	20.75	20.75	23.76	23.76
287	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.22	--	--	18.21	18.21	21.22	21.22
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.82	--	--	20.81	20.81	23.82	23.82
									IL	totaal (0)	1	7.5	24.46	--	--	21.45	21.45	24.46	24.46
288	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.66	--	--	18.65	18.65	21.66	21.66
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.69	--	--	20.68	20.68	23.69	23.69
									IL	totaal (0)	1	7.5	24.41	--	--	21.40	21.40	24.41	24.41
289	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.26	--	--	19.25	19.25	22.26	22.26
									IL	totaal (0)	1	4.5	24.57	--	--	21.56	21.56	24.57	24.57
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.26	--	--	22.25	22.25	25.26	25.26
290	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.92	--	--	19.91	19.91	22.92	22.92

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	4.5	25.06	--	--	22.05	22.05	25.06	25.06
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.80	--	--	22.79	22.79	25.80	25.80
291	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	24.28	--	--	21.27	21.27	24.28	24.28
									IL	totaal (0)	1	4.5	26.73	--	--	23.72	23.72	26.73	26.73
									IL	totaal (0)	1	7.5	27.47	--	--	24.46	24.46	27.47	27.47
292	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	25.80	--	--	22.79	22.79	25.80	25.80
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.79	--	--	25.78	25.78	28.79	28.79
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.93	--	--	30.92	30.92	33.93	33.93
293	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	25.43	--	--	22.42	22.42	25.43	25.43
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.80	--	--	27.79	27.79	30.80	30.80
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.79	--	--	31.78	31.78	34.79	34.79
294	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	25.42	--	--	22.41	22.41	25.42	25.42
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.83	--	--	25.82	25.82	28.83	28.83
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.44	--	--	26.43	26.43	29.44	29.44
295	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	24.03	--	--	21.02	21.02	24.03	24.03
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.18	--	--	24.17	24.17	27.18	27.18
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.54	--	--	25.53	25.53	28.54	28.54
296	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	23.91	--	--	20.90	20.90	23.91	23.91
									IL	totaal (0)	1	4.5	26.91	--	--	23.90	23.90	26.91	26.91
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.44	--	--	25.43	25.43	28.44	28.44
297	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	23.40	--	--	20.39	20.39	23.40	23.40
									IL	totaal (0)	1	4.5	25.85	--	--	22.84	22.84	25.85	25.85
									IL	totaal (0)	1	7.5	27.92	--	--	24.91	24.91	27.92	27.92
298	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.44	--	--	19.43	19.43	22.44	22.44
									IL	totaal (0)	1	4.5	24.38	--	--	21.37	21.37	24.38	24.38
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.98	--	--	23.97	23.97	26.98	26.98
299	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.36	--	--	19.35	19.35	22.36	22.36
									IL	totaal (0)	1	4.5	24.59	--	--	21.58	21.58	24.59	24.59
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.56	--	--	23.55	23.55	26.56	26.56
300	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.78	--	--	18.77	18.77	21.78	21.78
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.81	--	--	20.80	20.80	23.81	23.81
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.93	--	--	22.92	22.92	25.93	25.93
301	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.48	--	--	18.47	18.47	21.48	21.48
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.48	--	--	20.47	20.47	23.48	23.48
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.71	--	--	22.70	22.70	25.71	25.71
302	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.98	--	--	17.97	17.97	20.98	20.98
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.43	--	--	19.42	19.42	22.43	22.43
									IL	totaal (0)	1	7.5	24.84	--	--	21.83	21.83	24.84	24.84
303	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.59	--	--	17.58	17.58	20.59	20.59
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.98	--	--	18.97	18.97	21.98	21.98
									IL	totaal (0)	1	7.5	24.06	--	--	21.05	21.05	24.06	24.06
304	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.23	--	--	17.22	17.22	20.23	20.23
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.59	--	--	18.58	18.58	21.59	21.59
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.59	--	--	20.58	20.58	23.59	23.59
305	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.05	--	--	17.04	17.04	20.05	20.05
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.34	--	--	18.33	18.33	21.34	21.34
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.11	--	--	20.10	20.10	23.11	23.11
306	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.25	--	--	17.24	17.24	20.25	20.25
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.57	--	--	18.56	18.56	21.57	21.57
									IL	totaal (0)	1	7.5	22.32	--	--	19.31	19.31	22.32	22.32
307	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	15.79	--	--	12.78	12.78	15.79	15.79
									IL	totaal (0)	1	7.5	16.86	--	--	13.85	13.85	16.86	16.86

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
308	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	18.90	--	--	15.89	15.89	18.90	18.90
									IL	totaal (0)	1	4.5	18.64	--	--	15.63	15.63	18.64	18.64
									IL	totaal (0)	1	7.5	19.44	--	--	16.43	16.43	19.44	19.44
309	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	18.92	--	--	15.91	15.91	18.92	18.92
									IL	totaal (0)	1	4.5	18.90	--	--	15.89	15.89	18.90	18.90
									IL	totaal (0)	1	7.5	19.90	--	--	16.89	16.89	19.90	19.90
310	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	18.82	--	--	15.81	15.81	18.82	18.82
									IL	totaal (0)	1	4.5	19.09	--	--	16.08	16.08	19.09	19.09
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.19	--	--	17.18	17.18	20.19	20.19
311	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	18.93	--	--	15.92	15.92	18.93	18.93
									IL	totaal (0)	1	4.5	19.30	--	--	16.29	16.29	19.30	19.30
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.91	--	--	17.90	17.90	20.91	20.91
312	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.67	--	--	16.66	16.66	19.67	19.67
									IL	totaal (0)	1	4.5	20.18	--	--	17.17	17.17	20.18	20.18
									IL	totaal (0)	1	7.5	22.03	--	--	19.02	19.02	22.03	22.03
313	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.60	--	--	17.59	17.59	20.60	20.60
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.30	--	--	18.29	18.29	21.30	21.30
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.00	--	--	19.99	19.99	23.00	23.00
314	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.05	--	--	18.04	18.04	21.05	21.05
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.92	--	--	19.91	19.91	22.92	22.92
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.77	--	--	22.76	22.76	25.77	25.77
315	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.52	--	--	17.51	17.51	20.52	20.52
									IL	totaal (0)	1	4.5	20.90	--	--	17.89	17.89	20.90	20.90
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.89	--	--	20.88	20.88	23.89	23.89
316	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.44	--	--	18.43	18.43	21.44	21.44
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.09	--	--	20.08	20.08	23.09	23.09
									IL	totaal (0)	1	7.5	24.16	--	--	21.15	21.15	24.16	24.16
317	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.81	--	--	17.80	17.80	20.81	20.81
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.75	--	--	20.74	20.74	23.75	23.75
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.49	--	--	20.48	20.48	23.49	23.49
318	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.48	--	--	19.47	19.47	22.48	22.48
									IL	totaal (0)	1	4.5	24.29	--	--	21.28	21.28	24.29	24.29
									IL	totaal (0)	1	7.5	22.77	--	--	19.76	19.76	22.77	22.77
319	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.88	--	--	16.87	16.87	19.88	19.88
									IL	totaal (0)	1	4.5	24.17	--	--	21.16	21.16	24.17	24.17
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.45	--	--	20.44	20.44	23.45	23.45
320	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	18.80	--	--	15.79	15.79	18.80	18.80
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.35	--	--	18.34	18.34	21.35	21.35
									IL	totaal (0)	1	7.5	22.51	--	--	19.50	19.50	22.51	22.51
321	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	24.87	--	--	21.86	21.86	24.87	24.87
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.90	--	--	26.89	26.89	29.90	29.90
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.82	--	--	28.81	28.81	31.82	31.82
322	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.45	--	--	17.44	17.44	20.45	20.45
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.20	--	--	20.19	20.19	23.20	23.20
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.09	--	--	18.08	18.08	21.09	21.09
323	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	23.84	--	--	20.83	20.83	23.84	23.84
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.08	--	--	20.07	20.07	23.08	23.08
									IL	totaal (0)	1	7.5	22.44	--	--	19.43	19.43	22.44	22.44
324	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.80	--	--	18.79	18.79	21.80	21.80
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.46	--	--	19.45	19.45	22.46	22.46
									IL	totaal (0)	1	7.5	24.13	--	--	21.12	21.12	24.13	24.13
325	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.42	--	--	19.41	19.41	22.42	22.42

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.87	--	--	19.86	19.86	22.87	22.87
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.71	--	--	22.70	22.70	25.71	25.71
326	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.40	--	--	19.39	19.39	22.40	22.40
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.11	--	--	20.10	20.10	23.11	23.11
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.93	--	--	23.92	23.92	26.93	26.93
327	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.43	--	--	18.42	18.42	21.43	21.43
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.03	--	--	19.02	19.02	22.03	22.03
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.16	--	--	20.15	20.15	23.16	23.16
328	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.89	--	--	17.88	17.88	20.89	20.89
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.57	--	--	18.56	18.56	21.57	21.57
									IL	totaal (0)	1	7.5	22.21	--	--	19.20	19.20	22.21	22.21
329	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.98	--	--	16.97	16.97	19.98	19.98
									IL	totaal (0)	1	4.5	20.44	--	--	17.43	17.43	20.44	20.44
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.05	--	--	18.04	18.04	21.05	21.05
330	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.12	--	--	17.11	17.11	20.12	20.12
									IL	totaal (0)	1	4.5	20.70	--	--	17.69	17.69	20.70	20.70
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.96	--	--	17.95	17.95	20.96	20.96
331	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.77	--	--	16.76	16.76	19.77	19.77
									IL	totaal (0)	1	4.5	19.74	--	--	16.73	16.73	19.74	19.74
									IL	totaal (0)	1	7.5	19.78	--	--	16.77	16.77	19.78	19.78
332	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.34	--	--	17.33	17.33	20.34	20.34
									IL	totaal (0)	1	4.5	19.80	--	--	16.79	16.79	19.80	19.80
									IL	totaal (0)	1	7.5	19.83	--	--	16.82	16.82	19.83	19.83
333	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	15.89	--	--	12.88	12.88	15.89	15.89
									IL	totaal (0)	1	7.5	17.02	--	--	14.01	14.01	17.02	17.02
334	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.07	--	--	17.06	17.06	20.07	20.07
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.99	--	--	18.98	18.98	21.99	21.99
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.80	--	--	20.79	20.79	23.80	23.80
335	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.03	--	--	17.02	17.02	20.03	20.03
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.85	--	--	18.84	18.84	21.85	21.85
									IL	totaal (0)	1	7.5	24.24	--	--	21.23	21.23	24.24	24.24
336	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.52	--	--	17.51	17.51	20.52	20.52
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.32	--	--	19.31	19.31	22.32	22.32
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.23	--	--	22.22	22.22	25.23	25.23
337	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.94	--	--	17.93	17.93	20.94	20.94
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.83	--	--	19.82	19.82	22.83	22.83
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.58	--	--	22.57	22.57	25.58	25.58
338	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.20	--	--	18.19	18.19	21.20	21.20
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.09	--	--	20.08	20.08	23.09	23.09
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.66	--	--	22.65	22.65	25.66	25.66
339	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.68	--	--	18.67	18.67	21.68	21.68
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.72	--	--	20.71	20.71	23.72	23.72
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.10	--	--	23.09	23.09	26.10	26.10
340	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.84	--	--	18.83	18.83	21.84	21.84
									IL	totaal (0)	1	4.5	24.08	--	--	21.07	21.07	24.08	24.08
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.14	--	--	23.13	23.13	26.14	26.14
341	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.31	--	--	19.30	19.30	22.31	22.31
									IL	totaal (0)	1	4.5	24.81	--	--	21.80	21.80	24.81	24.81
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.57	--	--	23.56	23.56	26.57	26.57
342	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.90	--	--	19.89	19.89	22.90	22.90
									IL	totaal (0)	1	4.5	26.39	--	--	23.38	23.38	26.39	26.39
									IL	totaal (0)	1	7.5	27.51	--	--	24.50	24.50	27.51	27.51

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
343	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	23.55	--	--	20.54	20.54	23.55	23.55
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.16	--	--	24.15	24.15	27.16	27.16
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.03	--	--	25.02	25.02	28.03	28.03
344	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	25.15	--	--	22.14	22.14	25.15	25.15
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.18	--	--	26.17	26.17	29.18	29.18
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.70	--	--	26.69	26.69	29.70	29.70
345	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	24.76	--	--	21.75	21.75	24.76	24.76
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.97	--	--	25.96	25.96	28.97	28.97
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.57	--	--	26.56	26.56	29.57	29.57
346	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	25.28	--	--	22.27	22.27	25.28	25.28
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.58	--	--	24.57	24.57	27.58	27.58
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.85	--	--	26.84	26.84	29.85	29.85
347	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	24.50	--	--	21.49	21.49	24.50	24.50
									IL	totaal (0)	1	4.5	26.35	--	--	23.34	23.34	26.35	26.35
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.17	--	--	26.16	26.16	29.17	29.17
348	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	23.29	--	--	20.28	20.28	23.29	23.29
									IL	totaal (0)	1	4.5	24.31	--	--	21.30	21.30	24.31	24.31
									IL	totaal (0)	1	7.5	27.05	--	--	24.04	24.04	27.05	27.05
349	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.71	--	--	19.70	19.70	22.71	22.71
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.62	--	--	20.61	20.61	23.62	23.62
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.25	--	--	23.24	23.24	26.25	26.25
350	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	23.11	--	--	20.10	20.10	23.11	23.11
									IL	totaal (0)	1	4.5	24.30	--	--	21.29	21.29	24.30	24.30
									IL	totaal (0)	1	7.5	27.11	--	--	24.10	24.10	27.11	27.11
351	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.62	--	--	19.61	19.61	22.62	22.62
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.58	--	--	20.57	20.57	23.58	23.58
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.01	--	--	23.00	23.00	26.01	26.01
352	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.19	--	--	19.18	19.18	22.19	22.19
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.05	--	--	20.04	20.04	23.05	23.05
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.33	--	--	22.32	22.32	25.33	25.33
353	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.75	--	--	18.74	18.74	21.75	21.75
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.63	--	--	19.62	19.62	22.63	22.63
									IL	totaal (0)	1	7.5	24.60	--	--	21.59	21.59	24.60	24.60
354	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.31	--	--	18.30	18.30	21.31	21.31
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.30	--	--	19.29	19.29	22.30	22.30
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.92	--	--	20.91	20.91	23.92	23.92
355	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.03	--	--	18.02	18.02	21.03	21.03
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.42	--	--	19.41	19.41	22.42	22.42
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.46	--	--	20.45	20.45	23.46	23.46
356	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	17.02	--	--	14.01	14.01	17.02	17.02
									IL	totaal (0)	1	7.5	18.15	--	--	15.14	15.14	18.15	18.15
357	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.01	--	--	16.00	16.00	19.01	19.01
									IL	totaal (0)	1	4.5	19.16	--	--	16.15	16.15	19.16	19.16
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.19	--	--	17.18	17.18	20.19	20.19
358	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.68	--	--	16.67	16.67	19.68	19.68
									IL	totaal (0)	1	4.5	19.58	--	--	16.57	16.57	19.58	19.58
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.66	--	--	17.65	17.65	20.66	20.66
359	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.35	--	--	16.34	16.34	19.35	19.35
									IL	totaal (0)	1	4.5	19.65	--	--	16.64	16.64	19.65	19.65
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.96	--	--	18.95	18.95	21.96	21.96
360	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.67	--	--	16.66	16.66	19.67	19.67
									IL	totaal (0)	1	4.5	19.83	--	--	16.82	16.82	19.83	19.83

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	22.04	--	--	19.03	19.03	22.04	22.04
361	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.56	--	--	17.55	17.55	20.56	20.56
									IL	totaal (0)	1	4.5	20.08	--	--	17.07	17.07	20.08	20.08
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.52	--	--	18.51	18.51	21.52	21.52
362	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.02	--	--	18.01	18.01	21.02	21.02
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.16	--	--	19.15	19.15	22.16	22.16
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.11	--	--	20.10	20.10	23.11	23.11
363	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.39	--	--	19.38	19.38	22.39	22.39
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.50	--	--	20.49	20.49	23.50	23.50
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.81	--	--	20.80	20.80	23.81	23.81
364	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.65	--	--	19.64	19.64	22.65	22.65
									IL	totaal (0)	1	4.5	24.91	--	--	21.90	21.90	24.91	24.91
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.98	--	--	25.97	25.97	28.98	28.98
365	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.70	--	--	17.69	17.69	20.70	20.70
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.48	--	--	20.47	20.47	23.48	23.48
									IL	totaal (0)	1	7.5	24.96	--	--	21.95	21.95	24.96	24.96
366	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.97	--	--	16.96	16.96	19.97	19.97
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.87	--	--	19.86	19.86	22.87	22.87
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.54	--	--	20.53	20.53	23.54	23.54
367	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	25.52	--	--	22.51	22.51	25.52	25.52
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.90	--	--	25.89	25.89	28.90	28.90
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.43	--	--	27.42	27.42	30.43	30.43
368	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	18.86	--	--	15.85	15.85	18.86	18.86
									IL	totaal (0)	1	4.5	20.42	--	--	17.41	17.41	20.42	20.42
									IL	totaal (0)	1	7.5	18.35	--	--	15.34	15.34	18.35	18.35
369	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	18.47	--	--	15.46	15.46	18.47	18.47
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.13	--	--	18.12	18.12	21.13	21.13
									IL	totaal (0)	1	7.5	18.36	--	--	15.35	15.35	18.36	18.36
370	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.90	--	--	17.89	17.89	20.90	20.90
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.26	--	--	19.25	19.25	22.26	22.26
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.64	--	--	17.63	17.63	20.64	20.64
371	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.81	--	--	17.80	17.80	20.81	20.81
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.25	--	--	18.24	18.24	21.25	21.25
									IL	totaal (0)	1	7.5	22.33	--	--	19.32	19.32	22.33	22.33
372	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.90	--	--	17.89	17.89	20.90	20.90
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.52	--	--	19.51	19.51	22.52	22.52
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.63	--	--	20.62	20.62	23.63	23.63
373	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.08	--	--	18.07	18.07	21.08	21.08
									IL	totaal (0)	1	4.5	20.68	--	--	17.67	17.67	20.68	20.68
									IL	totaal (0)	1	7.5	22.24	--	--	19.23	19.23	22.24	22.24
374	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.70	--	--	17.69	17.69	20.70	20.70
									IL	totaal (0)	1	4.5	20.85	--	--	17.84	17.84	20.85	20.85
									IL	totaal (0)	1	7.5	22.20	--	--	19.19	19.19	22.20	22.20
375	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.95	--	--	17.94	17.94	20.95	20.95
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.68	--	--	18.67	18.67	21.68	21.68
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.30	--	--	20.29	20.29	23.30	23.30
376	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.80	--	--	17.79	17.79	20.80	20.80
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.08	--	--	18.07	18.07	21.08	21.08
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.74	--	--	18.73	18.73	21.74	21.74
377	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.59	--	--	17.58	17.58	20.59	20.59
									IL	totaal (0)	1	4.5	20.41	--	--	17.40	17.40	20.41	20.41
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.08	--	--	18.07	18.07	21.08	21.08

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
378	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	17.66	--	--	14.65	14.65	17.66	17.66
									IL	totaal (0)	1	7.5	18.92	--	--	15.91	15.91	18.92	18.92
379	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.94	--	--	16.93	16.93	19.94	19.94
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.26	--	--	18.25	18.25	21.26	21.26
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.21	--	--	20.20	20.20	23.21	23.21
380	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.70	--	--	17.69	17.69	20.70	20.70
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.72	--	--	18.71	18.71	21.72	21.72
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.87	--	--	20.86	20.86	23.87	23.87
381	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.62	--	--	17.61	17.61	20.62	20.62
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.51	--	--	18.50	18.50	21.51	21.51
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.90	--	--	20.89	20.89	23.90	23.90
382	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.20	--	--	18.19	18.19	21.20	21.20
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.18	--	--	19.17	19.17	22.18	22.18
									IL	totaal (0)	1	7.5	24.71	--	--	21.70	21.70	24.71	24.71
383	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.91	--	--	18.90	18.90	21.91	21.91
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.99	--	--	19.98	19.98	22.99	22.99
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.00	--	--	22.99	22.99	26.00	26.00
384	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.07	--	--	19.06	19.06	22.07	22.07
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.05	--	--	20.04	20.04	23.05	23.05
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.78	--	--	22.77	22.77	25.78	25.78
385	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.43	--	--	19.42	19.42	22.43	22.43
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.66	--	--	20.65	20.65	23.66	23.66
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.69	--	--	23.68	23.68	26.69	26.69
386	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	23.08	--	--	20.07	20.07	23.08	23.08
									IL	totaal (0)	1	4.5	24.98	--	--	21.97	21.97	24.98	24.98
									IL	totaal (0)	1	7.5	27.68	--	--	24.67	24.67	27.68	27.68
387	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	24.54	--	--	21.53	21.53	24.54	24.54
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.04	--	--	24.03	24.03	27.04	27.04
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.76	--	--	26.75	26.75	29.76	29.76
388	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	25.58	--	--	22.57	22.57	25.58	25.58
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.03	--	--	26.02	26.02	29.03	29.03
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.07	--	--	28.06	28.06	31.07	31.07
389	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	25.18	--	--	22.17	22.17	25.18	25.18
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.82	--	--	26.81	26.81	29.82	29.82
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.47	--	--	27.46	27.46	30.47	30.47
390	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	26.80	--	--	23.79	23.79	26.80	26.80
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.25	--	--	27.24	27.24	30.25	30.25
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.19	--	--	28.18	28.18	31.19	31.19
391	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	25.87	--	--	22.86	22.86	25.87	25.87
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.56	--	--	25.55	25.55	28.56	28.56
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.20	--	--	27.19	27.19	30.20	30.20
392	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	24.85	--	--	21.84	21.84	24.85	24.85
									IL	totaal (0)	1	4.5	26.76	--	--	23.75	23.75	26.76	26.76
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.92	--	--	25.91	25.91	28.92	28.92
393	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	24.70	--	--	21.69	21.69	24.70	24.70
									IL	totaal (0)	1	4.5	25.88	--	--	22.87	22.87	25.88	25.88
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.51	--	--	25.50	25.50	28.51	28.51
394	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	23.22	--	--	20.21	20.21	23.22	23.22
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.96	--	--	20.95	20.95	23.96	23.96
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.66	--	--	23.65	23.65	26.66	26.66
395	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	23.03	--	--	20.02	20.02	23.03	23.03
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.74	--	--	20.73	20.73	23.74	23.74

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.35	--	--	23.34	23.34	26.35	26.35
396	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	23.03	--	--	20.02	20.02	23.03	23.03
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.87	--	--	20.86	20.86	23.87	23.87
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.67	--	--	23.66	23.66	26.67	26.67
397	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	18.27	--	--	15.26	15.26	18.27	18.27
									IL	totaal (0)	1	7.5	19.74	--	--	16.73	16.73	19.74	19.74
398	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.59	--	--	16.58	16.58	19.59	19.59
									IL	totaal (0)	1	4.5	20.44	--	--	17.43	17.43	20.44	20.44
									IL	totaal (0)	1	7.5	22.15	--	--	19.14	19.14	22.15	22.15
399	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.06	--	--	16.05	16.05	19.06	19.06
									IL	totaal (0)	1	4.5	18.68	--	--	15.67	15.67	18.68	18.68
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.36	--	--	18.35	18.35	21.36	21.36
400	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.32	--	--	17.31	17.31	20.32	20.32
									IL	totaal (0)	1	4.5	18.98	--	--	15.97	15.97	18.98	18.98
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.94	--	--	17.93	17.93	20.94	20.94
401	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.08	--	--	17.07	17.07	20.08	20.08
									IL	totaal (0)	1	4.5	20.48	--	--	17.47	17.47	20.48	20.48
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.78	--	--	18.77	18.77	21.78	21.78
402	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.42	--	--	18.41	18.41	21.42	21.42
									IL	totaal (0)	1	4.5	20.62	--	--	17.61	17.61	20.62	20.62
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.69	--	--	18.68	18.68	21.69	21.69
403	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.14	--	--	17.13	17.13	20.14	20.14
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.46	--	--	19.45	19.45	22.46	22.46
									IL	totaal (0)	1	7.5	22.23	--	--	19.22	19.22	22.23	22.23
404	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.00	--	--	16.99	16.99	20.00	20.00
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.49	--	--	20.48	20.48	23.49	23.49
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.69	--	--	18.68	18.68	21.69	21.69
405	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	24.95	--	--	21.94	21.94	24.95	24.95
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.76	--	--	27.75	27.75	30.76	30.76
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.89	--	--	27.88	27.88	30.89	30.89
406	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	15.25	--	--	12.24	12.24	15.25	15.25
									IL	totaal (0)	1	4.5	13.53	--	--	10.52	10.52	13.53	13.53
									IL	totaal (0)	1	7.5	15.19	--	--	12.18	12.18	15.19	15.19
407	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	18.54	--	--	15.53	15.53	18.54	18.54
									IL	totaal (0)	1	4.5	13.28	--	--	10.27	10.27	13.28	13.28
									IL	totaal (0)	1	7.5	15.02	--	--	12.01	12.01	15.02	15.02
408	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.39	--	--	17.38	17.38	20.39	20.39
									IL	totaal (0)	1	4.5	15.63	--	--	12.62	12.62	15.63	15.63
									IL	totaal (0)	1	7.5	17.51	--	--	14.50	14.50	17.51	17.51
409	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.58	--	--	17.57	17.57	20.58	20.58
									IL	totaal (0)	1	4.5	16.86	--	--	13.85	13.85	16.86	16.86
									IL	totaal (0)	1	7.5	19.20	--	--	16.19	16.19	19.20	19.20
410	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.24	--	--	17.23	17.23	20.24	20.24
									IL	totaal (0)	1	4.5	16.66	--	--	13.65	13.65	16.66	16.66
									IL	totaal (0)	1	7.5	19.93	--	--	16.92	16.92	19.93	19.93
411	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	14.43	--	--	11.42	11.42	14.43	14.43
									IL	totaal (0)	1	7.5	16.38	--	--	13.37	13.37	16.38	16.38
412	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	23.99	--	--	20.98	20.98	23.99	23.99
									IL	totaal (0)	1	4.5	25.36	--	--	22.35	22.35	25.36	25.36
									IL	totaal (0)	1	7.5	27.55	--	--	24.54	24.54	27.55	27.55
413	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	24.08	--	--	21.07	21.07	24.08	24.08
									IL	totaal (0)	1	4.5	25.90	--	--	22.89	22.89	25.90	25.90

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.37	--	--	25.36	25.36	28.37	28.37
414	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	25.06	--	--	22.05	22.05	25.06	25.06
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.14	--	--	24.13	24.13	27.14	27.14
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.27	--	--	26.26	26.26	29.27	29.27
415	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	26.05	--	--	23.04	23.04	26.05	26.05
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.76	--	--	25.75	25.75	28.76	28.76
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.64	--	--	27.63	27.63	30.64	30.64
416	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	26.44	--	--	23.43	23.43	26.44	26.44
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.12	--	--	26.11	26.11	29.12	29.12
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.61	--	--	27.60	27.60	30.61	30.61
417	0.0	13.5			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.34	--	--	19.33	19.33	22.34	22.34
									IL	totaal (0)	1	4.5	26.16	--	--	23.15	23.15	26.16	26.16
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.88	--	--	25.87	25.87	28.88	28.88
418	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.60	--	--	18.59	18.59	21.60	21.60
									IL	totaal (0)	1	4.5	25.92	--	--	22.91	22.91	25.92	25.92
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.47	--	--	23.46	23.46	26.47	26.47
419	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.42	--	--	18.41	18.41	21.42	21.42
									IL	totaal (0)	1	4.5	24.88	--	--	21.87	21.87	24.88	24.88
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.92	--	--	22.91	22.91	25.92	25.92
420	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	7.65	--	--	4.64	4.64	7.65	7.65
									IL	totaal (0)	1	7.5	8.36	--	--	5.35	5.35	8.36	8.36
421	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.77	--	--	16.76	16.76	19.77	19.77
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.00	--	--	18.99	18.99	22.00	22.00
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.62	--	--	20.61	20.61	23.62	23.62
422	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.41	--	--	16.40	16.40	19.41	19.41
									IL	totaal (0)	1	4.5	20.20	--	--	17.19	17.19	20.20	20.20
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.82	--	--	18.81	18.81	21.82	21.82
423	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	18.83	--	--	15.82	15.82	18.83	18.83
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.80	--	--	18.79	18.79	21.80	21.80
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.95	--	--	20.94	20.94	23.95	23.95
424	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.74	--	--	17.73	17.73	20.74	20.74
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.02	--	--	20.01	20.01	23.02	23.02
									IL	totaal (0)	1	7.5	24.24	--	--	21.23	21.23	24.24	24.24
425	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	17.56	--	--	14.55	14.55	17.56	17.56
									IL	totaal (0)	1	4.5	16.14	--	--	13.13	13.13	16.14	16.14
									IL	totaal (0)	1	7.5	19.28	--	--	16.27	16.27	19.28	19.28
426	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	17.81	--	--	14.80	14.80	17.81	17.81
									IL	totaal (0)	1	4.5	14.47	--	--	11.46	11.46	14.47	14.47
									IL	totaal (0)	1	7.5	15.94	--	--	12.93	12.93	15.94	15.94
427	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.14	--	--	17.13	17.13	20.14	20.14
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.95	--	--	18.94	18.94	21.95	21.95
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.09	--	--	20.08	20.08	23.09	23.09
428	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.17	--	--	19.16	19.16	22.17	22.17
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.67	--	--	20.66	20.66	23.67	23.67
									IL	totaal (0)	1	7.5	24.94	--	--	21.93	21.93	24.94	24.94
429	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.66	--	--	18.65	18.65	21.66	21.66
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.46	--	--	20.45	20.45	23.46	23.46
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.81	--	--	22.80	22.80	25.81	25.81
430	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.69	--	--	16.68	16.68	19.69	19.69
									IL	totaal (0)	1	4.5	19.31	--	--	16.30	16.30	19.31	19.31
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.73	--	--	17.72	17.72	20.73	20.73
431	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.10	--	--	27.09	27.09	30.10	30.10

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.98	--	--	30.97	30.97	33.98	33.98
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.09	--	--	31.08	31.08	34.09	34.09
432	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.93	--	--	29.92	29.92	32.93	32.93
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.76	--	--	33.75	33.75	36.76	36.76
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.50	--	--	34.49	34.49	37.50	37.50
433	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.88	--	--	29.87	29.87	32.88	32.88
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.64	--	--	33.63	33.63	36.64	36.64
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.11	--	--	34.10	34.10	37.11	37.11
434	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.84	--	--	29.83	29.83	32.84	32.84
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.50	--	--	33.49	33.49	36.50	36.50
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.97	--	--	33.96	33.96	36.97	36.97
435	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.79	--	--	29.78	29.78	32.79	32.79
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.36	--	--	33.35	33.35	36.36	36.36
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.83	--	--	33.82	33.82	36.83	36.83
436	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.76	--	--	29.75	29.75	32.76	32.76
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.19	--	--	33.18	33.18	36.19	36.19
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.67	--	--	33.66	33.66	36.67	36.67
437	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.72	--	--	29.71	29.71	32.72	32.72
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.03	--	--	33.02	33.02	36.03	36.03
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.52	--	--	33.51	33.51	36.52	36.52
438	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.65	--	--	29.64	29.64	32.65	32.65
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.84	--	--	32.83	32.83	35.84	35.84
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.35	--	--	33.34	33.34	36.35	36.35
439	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	25.94	--	--	22.93	22.93	25.94	25.94
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.66	--	--	25.65	25.65	28.66	28.66
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.53	--	--	26.52	26.52	29.53	29.53
440	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.82	--	--	18.81	18.81	21.82	21.82
									IL	totaal (0)	1	4.5	17.97	--	--	14.96	14.96	17.97	17.97
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.15	--	--	17.14	17.14	20.15	20.15
441	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.34	--	--	18.33	18.33	21.34	21.34
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.37	--	--	20.36	20.36	23.37	23.37
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.19	--	--	22.18	22.18	25.19	25.19
442	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.91	--	--	16.90	16.90	19.91	19.91
									IL	totaal (0)	1	4.5	25.31	--	--	22.30	22.30	25.31	25.31
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.04	--	--	23.03	23.03	26.04	26.04
443	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.60	--	--	17.59	17.59	20.60	20.60
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.06	--	--	20.05	20.05	23.06	23.06
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.62	--	--	20.61	20.61	23.62	23.62
444	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.70	--	--	17.69	17.69	20.70	20.70
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.04	--	--	20.03	20.03	23.04	23.04
									IL	totaal (0)	1	7.5	24.09	--	--	21.08	21.08	24.09	24.09
445	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.20	--	--	18.19	18.19	21.20	21.20
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.85	--	--	20.84	20.84	23.85	23.85
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.87	--	--	22.86	22.86	25.87	25.87
446	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.91	--	--	16.90	16.90	19.91	19.91
									IL	totaal (0)	1	4.5	20.84	--	--	17.83	17.83	20.84	20.84
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.58	--	--	20.57	20.57	23.58	23.58
447	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.25	--	--	28.24	28.24	31.25	31.25
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.25	--	--	32.24	32.24	35.25	35.25
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.51	--	--	32.50	32.50	35.51	35.51
448	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.51	--	--	30.50	30.50	33.51	33.51
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.59	--	--	34.58	34.58	37.59	37.59

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.92	--	--	34.91	34.91	37.92	37.92
449	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.44	--	--	30.43	30.43	33.44	33.44
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.54	--	--	34.53	34.53	37.54	37.54
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.87	--	--	34.86	34.86	37.87	37.87
450	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.42	--	--	30.41	30.41	33.42	33.42
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.48	--	--	34.47	34.47	37.48	37.48
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.82	--	--	34.81	34.81	37.82	37.82
451	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.35	--	--	30.34	30.34	33.35	33.35
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.37	--	--	34.36	34.36	37.37	37.37
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.77	--	--	34.76	34.76	37.77	37.77
452	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.28	--	--	30.27	30.27	33.28	33.28
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.30	--	--	34.29	34.29	37.30	37.30
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.73	--	--	34.72	34.72	37.73	37.73
453	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.21	--	--	30.20	30.20	33.21	33.21
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.23	--	--	34.22	34.22	37.23	37.23
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.69	--	--	34.68	34.68	37.69	37.69
454	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.16	--	--	30.15	30.15	33.16	33.16
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.15	--	--	34.14	34.14	37.15	37.15
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.65	--	--	34.64	34.64	37.65	37.65
455	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.79	--	--	25.78	25.78	28.79	28.79
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.44	--	--	29.43	29.43	32.44	32.44
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.76	--	--	29.75	29.75	32.76	32.76
456	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.00	--	--	15.99	15.99	19.00	19.00
									IL	totaal (0)	1	4.5	18.81	--	--	15.80	15.80	18.81	18.81
									IL	totaal (0)	1	7.5	20.88	--	--	17.87	17.87	20.88	20.88
457	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.38	--	--	19.37	19.37	22.38	22.38
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.06	--	--	20.05	20.05	23.06	23.06
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.86	--	--	22.85	22.85	25.86	25.86
458	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	23.10	--	--	20.09	20.09	23.10	23.10
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.42	--	--	20.41	20.41	23.42	23.42
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.62	--	--	22.61	22.61	25.62	25.62
459	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.88	--	--	18.87	18.87	21.88	21.88
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.32	--	--	19.31	19.31	22.32	22.32
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.32	--	--	20.31	20.31	23.32	23.32
460	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.34	--	--	19.33	19.33	22.34	22.34
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.71	--	--	19.70	19.70	22.71	22.71
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.25	--	--	20.24	20.24	23.25	23.25
461	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.17	--	--	17.16	17.16	20.17	20.17
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.02	--	--	19.01	19.01	22.02	22.02
									IL	totaal (0)	1	7.5	22.98	--	--	19.97	19.97	22.98	22.98
462	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.17	--	--	19.16	19.16	22.17	22.17
									IL	totaal (0)	1	4.5	24.10	--	--	21.09	21.09	24.10	24.10
									IL	totaal (0)	1	7.5	24.99	--	--	21.98	21.98	24.99	24.99
463	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.42	--	--	28.41	28.41	31.42	31.42
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.82	--	--	31.81	31.81	34.82	34.82
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.45	--	--	32.44	32.44	35.45	35.45
464	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.41	--	--	30.40	30.40	33.41	33.41
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.42	--	--	34.41	34.41	37.42	37.42
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.81	--	--	34.80	34.80	37.81	37.81
465	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.42	--	--	30.41	30.41	33.42	33.42
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.45	--	--	34.44	34.44	37.45	37.45
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.81	--	--	34.80	34.80	37.81	37.81

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
466	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.43	--	--	30.42	30.42	33.43	33.43
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.48	--	--	34.47	34.47	37.48	37.48
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.82	--	--	34.81	34.81	37.82	37.82
467	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.46	--	--	30.45	30.45	33.46	33.46
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.51	--	--	34.50	34.50	37.51	37.51
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.83	--	--	34.82	34.82	37.83	37.83
468	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.48	--	--	30.47	30.47	33.48	33.48
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.55	--	--	34.54	34.54	37.55	37.55
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.86	--	--	34.85	34.85	37.86	37.86
469	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.51	--	--	30.50	30.50	33.51	33.51
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.59	--	--	34.58	34.58	37.59	37.59
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.89	--	--	34.88	34.88	37.89	37.89
470	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.54	--	--	30.53	30.53	33.54	33.54
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.60	--	--	34.59	34.59	37.60	37.60
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.93	--	--	34.92	34.92	37.93	37.93
471	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.34	--	--	28.33	28.33	31.34	31.34
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.43	--	--	32.42	32.42	35.43	35.43
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.75	--	--	32.74	32.74	35.75	35.75
472	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.14	--	--	17.13	17.13	20.14	20.14
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.56	--	--	19.55	19.55	22.56	22.56
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.41	--	--	20.40	20.40	23.41	23.41
473	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.40	--	--	18.39	18.39	21.40	21.40
									IL	totaal (0)	1	4.5	24.07	--	--	21.06	21.06	24.07	24.07
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.08	--	--	22.07	22.07	25.08	25.08
474	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.67	--	--	18.66	18.66	21.67	21.67
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.04	--	--	19.03	19.03	22.04	22.04
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.40	--	--	20.39	20.39	23.40	23.40
475	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.88	--	--	17.87	17.87	20.88	20.88
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.44	--	--	20.43	20.43	23.44	23.44
									IL	totaal (0)	1	7.5	24.64	--	--	21.63	21.63	24.64	24.64
476	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.25	--	--	19.24	19.24	22.25	22.25
									IL	totaal (0)	1	4.5	25.09	--	--	22.08	22.08	25.09	25.09
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.84	--	--	27.83	27.83	30.84	30.84
477	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	23.55	--	--	20.54	20.54	23.55	23.55
									IL	totaal (0)	1	4.5	25.77	--	--	22.76	22.76	25.77	25.77
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.29	--	--	28.28	28.28	31.29	31.29
478	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	23.38	--	--	20.37	20.37	23.38	23.38
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.21	--	--	18.20	18.20	21.21	21.21
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.73	--	--	18.72	18.72	21.73	21.73
479	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.13	--	--	29.12	29.12	32.13	32.13
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.89	--	--	32.88	32.88	35.89	35.89
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.09	--	--	34.08	34.08	37.09	37.09
480	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.77	--	--	30.76	30.76	33.77	33.77
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.72	--	--	34.71	34.71	37.72	37.72
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.48	--	--	35.47	35.47	38.48	38.48
481	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.68	--	--	30.67	30.67	33.68	33.68
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.63	--	--	34.62	34.62	37.63	37.63
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.40	--	--	35.39	35.39	38.40	38.40
482	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.63	--	--	30.62	30.62	33.63	33.63
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.55	--	--	34.54	34.54	37.55	37.55
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.25	--	--	35.24	35.24	38.25	38.25
483	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.59	--	--	30.58	30.58	33.59	33.59

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.48	--	--	34.47	34.47	37.48	37.48
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.13	--	--	35.12	35.12	38.13	38.13
484	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.52	--	--	30.51	30.51	33.52	33.52
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.43	--	--	34.42	34.42	37.43	37.43
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.04	--	--	35.03	35.03	38.04	38.04
485	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.48	--	--	30.47	30.47	33.48	33.48
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.40	--	--	34.39	34.39	37.40	37.40
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.95	--	--	34.94	34.94	37.95	37.95
486	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.44	--	--	30.43	30.43	33.44	33.44
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.38	--	--	34.37	34.37	37.38	37.38
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.89	--	--	34.88	34.88	37.89	37.89
487	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.50	--	--	26.49	26.49	29.50	29.50
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.68	--	--	30.67	30.67	33.68	33.68
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.72	--	--	30.71	30.71	33.72	33.72
488	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.21	--	--	17.20	17.20	20.21	20.21
									IL	totaal (0)	1	4.5	21.92	--	--	18.91	18.91	21.92	21.92
									IL	totaal (0)	1	7.5	22.70	--	--	19.69	19.69	22.70	22.70
489	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.91	--	--	16.90	16.90	19.91	19.91
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.37	--	--	20.36	20.36	23.37	23.37
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.60	--	--	20.59	20.59	23.60	23.60
490	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.89	--	--	18.88	18.88	21.89	21.89
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.37	--	--	20.36	20.36	23.37	23.37
									IL	totaal (0)	1	7.5	23.82	--	--	20.81	20.81	23.82	23.82
491	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	19.59	--	--	16.58	16.58	19.59	19.59
									IL	totaal (0)	1	4.5	20.44	--	--	17.43	17.43	20.44	20.44
									IL	totaal (0)	1	7.5	21.70	--	--	18.69	18.69	21.70	21.70
492	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	20.32	--	--	17.31	17.31	20.32	20.32
									IL	totaal (0)	1	4.5	23.50	--	--	20.49	20.49	23.50	23.50
									IL	totaal (0)	1	7.5	24.23	--	--	21.22	21.22	24.23	24.23
493	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.45	--	--	19.44	19.44	22.45	22.45
									IL	totaal (0)	1	4.5	25.06	--	--	22.05	22.05	25.06	25.06
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.81	--	--	22.80	22.80	25.81	25.81
494	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	22.71	--	--	19.70	19.70	22.71	22.71
									IL	totaal (0)	1	4.5	24.82	--	--	21.81	21.81	24.82	24.82
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.02	--	--	25.01	25.01	28.02	28.02
495	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.35	--	--	28.34	28.34	31.35	31.35
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.70	--	--	29.69	29.69	32.70	32.70
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.14	--	--	32.13	32.13	35.14	35.14
496	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.88	--	--	30.87	30.87	33.88	33.88
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.43	--	--	35.42	35.42	38.43	38.43
									IL	totaal (0)	1	7.5	39.18	--	--	36.17	36.17	39.18	39.18
497	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.93	--	--	30.92	30.92	33.93	33.93
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.45	--	--	35.44	35.44	38.45	38.45
									IL	totaal (0)	1	7.5	39.19	--	--	36.18	36.18	39.19	39.19
498	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.98	--	--	30.97	30.97	33.98	33.98
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.44	--	--	35.43	35.43	38.44	38.44
									IL	totaal (0)	1	7.5	39.17	--	--	36.16	36.16	39.17	39.17
499	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.04	--	--	31.03	31.03	34.04	34.04
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.39	--	--	35.38	35.38	38.39	38.39
									IL	totaal (0)	1	7.5	39.13	--	--	36.12	36.12	39.13	39.13
500	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.06	--	--	31.05	31.05	34.06	34.06
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.33	--	--	35.32	35.32	38.33	38.33

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	39.07	--	--	36.06	36.06	39.07	39.07
501	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.04	--	--	31.03	31.03	34.04	34.04
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.25	--	--	35.24	35.24	38.25	38.25
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.99	--	--	35.98	35.98	38.99	38.99
502	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.00	--	--	30.99	30.99	34.00	34.00
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.15	--	--	35.14	35.14	38.15	38.15
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.90	--	--	35.89	35.89	38.90	38.90
503	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.70	--	--	26.69	26.69	29.70	29.70
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.68	--	--	28.67	28.67	31.68	31.68
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.82	--	--	28.81	28.81	31.82	31.82
504	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.29	--	--	19.28	19.28	22.29	22.29
505	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	20.94	--	--	17.93	17.93	20.94	20.94
506	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.43	--	--	19.42	19.42	22.43	22.43
507	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	20.42	--	--	17.41	17.41	20.42	20.42
508	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.18	--	--	19.17	19.17	22.18	22.18
509	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.64	--	--	19.63	19.63	22.64	22.64
510	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.33	--	--	19.32	19.32	22.33	22.33
511	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.69	--	--	18.68	18.68	21.69	21.69
512	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.45	--	--	18.44	18.44	21.45	21.45
513	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.41	--	--	18.40	18.40	21.41	21.41
514	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	20.01	--	--	17.00	17.00	20.01	20.01
515	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	17.49	--	--	14.48	14.48	17.49	17.49
516	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	12.83	--	--	9.82	9.82	12.83	12.83
517	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	15.26	--	--	12.25	12.25	15.26	15.26
518	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.82	--	--	18.81	18.81	21.82	21.82
519	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.90	--	--	18.89	18.89	21.90	21.90
520	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.29	--	--	19.28	19.28	22.29	22.29
521	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.04	--	--	19.03	19.03	22.04	22.04
522	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.69	--	--	19.68	19.68	22.69	22.69
523	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.48	--	--	19.47	19.47	22.48	22.48
524	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.18	--	--	20.17	20.17	23.18	23.18
525	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.16	--	--	19.15	19.15	22.16	22.16
526	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.39	--	--	19.38	19.38	22.39	22.39
527	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.26	--	--	19.25	19.25	22.26	22.26
528	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.79	--	--	19.78	19.78	22.79	22.79
529	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.06	--	--	20.05	20.05	23.06	23.06
530	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.77	--	--	19.76	19.76	22.77	22.77
531	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.63	--	--	19.62	19.62	22.63	22.63
532	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.09	--	--	19.08	19.08	22.09	22.09
533	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.12	--	--	19.11	19.11	22.12	22.12
534	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.99	--	--	18.98	18.98	21.99	21.99
535	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.39	--	--	19.38	19.38	22.39	22.39
536	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.01	--	--	19.00	19.00	22.01	22.01
537	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.88	--	--	18.87	18.87	21.88	21.88
538	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.30	--	--	19.29	19.29	22.30	22.30
539	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.60	--	--	18.59	18.59	21.60	21.60
540	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.19	--	--	19.18	19.18	22.19	22.19
541	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.99	--	--	18.98	18.98	21.99	21.99
542	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.28	--	--	20.27	20.27	23.28	23.28
543	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.41	--	--	19.40	19.40	22.41	22.41
544	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.99	--	--	20.98	20.98	23.99	23.99
545	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.79	--	--	20.78	20.78	23.79	23.79

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
546	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	25.46	--	--	22.45	22.45	25.46	25.46
547	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	24.48	--	--	21.47	21.47	24.48	24.48
548	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.78	--	--	20.77	20.77	23.78	23.78
549	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	24.35	--	--	21.34	21.34	24.35	24.35
550	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.34	--	--	20.33	20.33	23.34	23.34
551	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	24.40	--	--	21.39	21.39	24.40	24.40
552	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.17	--	--	20.16	20.16	23.17	23.17
553	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	24.19	--	--	21.18	21.18	24.19	24.19
554	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.03	--	--	20.02	20.02	23.03	23.03
555	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.06	--	--	20.05	20.05	23.06	23.06
556	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.31	--	--	19.30	19.30	22.31	22.31
557	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.28	--	--	19.27	19.27	22.28	22.28
558	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.66	--	--	18.65	18.65	21.66	21.66
559	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.52	--	--	18.51	18.51	21.52	21.52
560	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.56	--	--	18.55	18.55	21.56	21.56
561	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.02	--	--	19.01	19.01	22.02	22.02
562	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.35	--	--	19.34	19.34	22.35	22.35
563	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.99	--	--	18.98	18.98	21.99	21.99
564	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.16	--	--	19.15	19.15	22.16	22.16
565	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.45	--	--	19.44	19.44	22.45	22.45
566	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.00	--	--	19.99	19.99	23.00	23.00
567	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.05	--	--	20.04	20.04	23.05	23.05
568	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	24.37	--	--	21.36	21.36	24.37	24.37
569	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.80	--	--	20.79	20.79	23.80	23.80
570	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	25.22	--	--	22.21	22.21	25.22	25.22
571	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	25.13	--	--	22.12	22.12	25.13	25.13
572	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	24.76	--	--	21.75	21.75	24.76	24.76
573	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	24.75	--	--	21.74	21.74	24.75	24.75
574	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	24.94	--	--	21.93	21.93	24.94	24.94
575	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	24.15	--	--	21.14	21.14	24.15	24.15
576	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.49	--	--	20.48	20.48	23.49	23.49
577	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.04	--	--	20.03	20.03	23.04	23.04
578	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.44	--	--	19.43	19.43	22.44	22.44
579	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.82	--	--	18.81	18.81	21.82	21.82
580	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.23	--	--	19.22	19.22	22.23	22.23
581	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.99	--	--	18.98	18.98	21.99	21.99
582	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.50	--	--	19.49	19.49	22.50	22.50
583	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.32	--	--	19.31	19.31	22.32	22.32
584	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.98	--	--	19.97	19.97	22.98	22.98
585	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.48	--	--	19.47	19.47	22.48	22.48
586	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.83	--	--	19.82	19.82	22.83	22.83
587	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.73	--	--	19.72	19.72	22.73	22.73
588	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.98	--	--	19.97	19.97	22.98	22.98
589	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.62	--	--	19.61	19.61	22.62	22.62
590	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.05	--	--	20.04	20.04	23.05	23.05
591	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.25	--	--	20.24	20.24	23.25	23.25
592	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.63	--	--	20.62	20.62	23.63	23.63
593	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.44	--	--	20.43	20.43	23.44	23.44
594	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.88	--	--	19.87	19.87	22.88	22.88
595	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.07	--	--	20.06	20.06	23.07	23.07
596	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.28	--	--	19.27	19.27	22.28	22.28
597	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.97	--	--	18.96	18.96	21.97	21.97

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
598	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.39	--	--	19.38	19.38	22.39	22.39
599	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.65	--	--	18.64	18.64	21.65	21.65
600	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.21	--	--	19.20	19.20	22.21	22.21
601	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.21	--	--	19.20	19.20	22.21	22.21
602	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.54	--	--	18.53	18.53	21.54	21.54
603	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.68	--	--	18.67	18.67	21.68	21.68
604	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.97	--	--	18.96	18.96	21.97	21.97
605	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.64	--	--	18.63	18.63	21.64	21.64
606	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.71	--	--	19.70	19.70	22.71	22.71
607	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.23	--	--	18.22	18.22	21.23	21.23
608	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	20.22	--	--	17.21	17.21	20.22	20.22
609	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	20.26	--	--	17.25	17.25	20.26	20.26
610	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.44	--	--	19.43	19.43	22.44	22.44
611	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.79	--	--	20.78	20.78	23.79	23.79
612	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	24.09	--	--	21.08	21.08	24.09	24.09
613	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	26.60	--	--	23.59	23.59	26.60	26.60
614	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.66	--	--	20.65	20.65	23.66	23.66
615	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.07	--	--	20.06	20.06	23.07	23.07
616	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.40	--	--	19.39	19.39	22.40	22.40
617	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.41	--	--	20.40	20.40	23.41	23.41
618	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	24.73	--	--	21.72	21.72	24.73	24.73
619	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	25.60	--	--	22.59	22.59	25.60	25.60
620	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	25.19	--	--	22.18	22.18	25.19	25.19
621	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	24.82	--	--	21.81	21.81	24.82	24.82
622	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	24.40	--	--	21.39	21.39	24.40	24.40
623	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.55	--	--	20.54	20.54	23.55	23.55
624	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.32	--	--	20.31	20.31	23.32	23.32
625	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	25.39	--	--	22.38	22.38	25.39	25.39
626	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	26.93	--	--	23.92	23.92	26.93	26.93
627	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	25.38	--	--	22.37	22.37	25.38	25.38
628	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.79	--	--	20.78	20.78	23.79	23.79
629	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.45	--	--	19.44	19.44	22.45	22.45
630	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.19	--	--	18.18	18.18	21.19	21.19
631	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.98	--	--	20.97	20.97	23.98	23.98
632	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	24.46	--	--	21.45	21.45	24.46	24.46
633	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	26.36	--	--	23.35	23.35	26.36	26.36
634	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.76	--	--	20.75	20.75	23.76	23.76
635	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.46	--	--	19.45	19.45	22.46	22.46
636	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.97	--	--	18.96	18.96	21.97	21.97
637	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.38	--	--	18.37	18.37	21.38	21.38
638	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.90	--	--	18.89	18.89	21.90	21.90
639	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.14	--	--	20.13	20.13	23.14	23.14
640	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	25.16	--	--	22.15	22.15	25.16	25.16
641	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	23.49	--	--	20.48	20.48	23.49	23.49
642	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.32	--	--	19.31	19.31	22.32	22.32
643	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	20.80	--	--	17.79	17.79	20.80	20.80
644	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.43	--	--	18.42	18.42	21.43	21.43
645	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	22.30	--	--	19.29	19.29	22.30	22.30
646	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	21.12	--	--	18.11	18.11	21.12	21.12
647	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	24.79	--	--	21.78	21.78	24.79	24.79
648	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	16.84	--	--	13.83	13.83	16.84	16.84
649	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	14.49	--	--	11.48	11.48	14.49	14.49

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
650	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	14.67	--	--	11.66	11.66	14.67	14.67
651	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	15.96	--	--	12.95	12.95	15.96	15.96
652	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	16.15	--	--	13.14	13.14	16.15	16.15
653	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	16.67	--	--	13.66	13.66	16.67	16.67
654	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	16.84	--	--	13.83	13.83	16.84	16.84
655	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	11.08	--	--	8.07	8.07	11.08	11.08
656	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	10.90	--	--	7.89	7.89	10.90	10.90
657	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	15.54	--	--	12.53	12.53	15.54	15.54
658	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	16.46	--	--	13.45	13.45	16.46	16.46
659	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	15.11	--	--	12.10	12.10	15.11	15.11
660	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	15.80	--	--	12.79	12.79	15.80	15.80
661	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	14.68	--	--	11.67	11.67	14.68	14.68
662	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	14.64	--	--	11.63	11.63	14.64	14.64
663	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	16.49	--	--	13.48	13.48	16.49	16.49
664	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	15.23	--	--	12.22	12.22	15.23	15.23
665	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	13.98	--	--	10.97	10.97	13.98	13.98
666	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	21.30	--	--	18.29	18.29	21.30	21.30

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
251	1764	100.0	bodemgebie
252	675	100.0	bodemgebie
253	738	100.0	bodemgebie
254	1306	100.0	Bodemgebie
255	1451	100.0	Bodemgebie
256	446	100.0	Grasvlak
257	1087	100.0	Grasvlak
258	437	100.0	VOTTV, tan
259	493	100.0	VLAK 12,
260	223	100.0	VLAK 13,
261	444	100.0	VOTTV, tan
262	377	100.0	VOTTV, tan
263	349	100.0	VOTTV, tan
264	21	.0	Verwo - te
265	507	50.0	Bedrijfste
266	892	50.0	Bedrijfste
267	149	50.0	Avezaat -
268	220	50.0	Avezaat -
269	165	50.0	Avezaat -
270	115	50.0	Primakabin
271	120	50.0	Primakabin
272	257	50.0	derden - b
273	187	50.0	derden - b
274	249	50.0	derden - b
275	113	50.0	derden - b
276	366	.0	Schiedamse
277	64	.0	Schiedamse
278	151	.0	Schiedamse
279	218	.0	Schiedamse
280	137	.0	Schiedamse
281	309	.0	Schiedamse
282	423	50.0	Bedrijfste
283	718	100.0	Grasvlak
285	438	100.0	Grasvlak
286	1025	30.0	terreinbod
287	397	30.0	terreinbod
288	250	100.0	zachte bod
289	813	100.0	Zachte bod
290	622	100.0	Zachte bod
291	268	100.0	Zachte bod
292	473	100.0	Zachte bod
293	393	100.0	Zachte bod
294	431	100.0	Zachte bod
295	245	100.0	Zachte bod
296	209	100.0	Zachte bod
297	312	100.0	Zachte bod
298	252	100.0	Zachte bod
299	223	100.0	Zachte bod
300	526	100.0	Zachte bod
304	281	100.0	Zachte bod
305	279	100.0	Zachte bod

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
306	222	100.0	Zachte bod
307	107	100.0	Zachte bod
308	410	100.0	Zachte bod
309	238	100.0	Zachte bod
310	124	100.0	Zachte bod
311	229	100.0	Zachte bod
312	77	100.0	Zachte bod
313	172	100.0	Zachte bod
314	160	100.0	Zachte bod
315	179	100.0	Zachte bod
316	179	100.0	Zachte bod
317	261	100.0	Zachte bod
318	306	100.0	Zachte bod
319	71	50.0	terrein va
320	233	100.0	Zachte bod
321	256	100.0	Zachte bod
322	237	100.0	Zachte bod
323	250	100.0	Zachte bod
324	287	100.0	Zachte bod
325	255	100.0	Zachte bod
326	220	100.0	Zachte bod
327	202	100.0	Zachte bod
328	203	100.0	Zachte bod
329	148	100.0	Zachte bod
330	286	100.0	Zachte bod
331	203	100.0	Zachte bod
332	353	100.0	Zachte bod
333	275	100.0	Zachte bod
334	683	100.0	Zachte bod
335	405	100.0	Zachte bod
336	217	100.0	Zachte bod
337	335	100.0	Zachte bod
338	427	100.0	Zachte bod
339	189	100.0	Zachte bod
340	203	100.0	Zachte bod
341	129	100.0	Zachte bod
342	91	100.0	Zachte bod
343	69	100.0	Zachte bod
344	43	100.0	Zachte bod
345	56	100.0	Zachte bod
346	77	100.0	Zachte bod
347	78	100.0	Zachte bod
348	73	100.0	Zachte bod
349	201	100.0	Zachte bod
350	47	100.0	Zachte bod
351	112	100.0	Zachte bod
352	77	100.0	Zachte bod
353	292	100.0	Zachte bod
354	98	100.0	Zachte bod
355	197	100.0	Zachte bod
356	156	100.0	Zachte bod
357	105	100.0	Zachte bod
358	110	100.0	Zachte bod
359	176	100.0	Zachte bod

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
360	210	100.0	Zachte bod
361	127	100.0	Zachte bod
362	104	100.0	Zachte bod
363	155	100.0	Zachte bod
364	227	100.0	Zachte bod
365	79	100.0	Zachte bod
366	42	100.0	Zachte bod
367	148	100.0	Zachte bod
368	134	100.0	Zachte bod
369	142	100.0	Zachte bod
370	165	100.0	Zachte bod
371	168	100.0	Zachte bod
372	124	100.0	Zachte bod
373	187	100.0	Zachte bod
374	139	100.0	Zachte bod
375	164	100.0	Zachte bod
376	268	100.0	Zachte bod
377	235	100.0	Zachte bod
378	947	100.0	Bodemgebie
379	506	100.0	Bodemgebie
380	345	100.0	Mostert Ab
381	339	100.0	Mostert Ab
382	437	100.0	Mostert Ab
383	98	100.0	Mostert Ab
384	140	100.0	Mostert Ab
385	597	100.0	lever, bod
386	379	100.0	lever, bod
387	292	100.0	lever, bod
388	149	100.0	grasvlak
389	236	100.0	grasvlak
390	532	100.0	Zachte bod
391	449	100.0	Zachte bod
392	344	100.0	Zachte bod
393	361	.0	Zachte bod
394	95	.0	Zachte bod
407	533	.0	
408	156	.0	
409	75	.0	
416	1214	100.0	
417	734	100.0	
418	662	100.0	

Projectgegevens

projectnaam: Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever: OMA Hoek van Holland
adviseur: ir. G.J. Dethmers
databaseversie: 868
situatie: 20160816 - Definitief
uitsnede: Scheepvaart

omschrijving	industrielawaai
rekenhart:	10.36 19.03.2015
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	n.v.t.
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☑
standaard bodemabsorptie:	%
rekenresultaat binnengelezen (datum):	16-08-2016
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	08:10
maximum aantal reflecties:	1
minimum zichthoek reflecties:	n.v.t.
maximum sectorhoek:	n.v.t.
vaste sectorhoek:	n.v.t.
methode aftrek110g:	
rekenmethode:	HMRI 1999
meteo correctie:	☑
jaargetijde zomer:	☐
opmerking	

Gebouwen

				noklijn			reflectie			gevel	gekoppeld			
nr	adres	z,gem	m,gem	noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	1	2	3	4	vl/rl	il	soort geb.	kenmerk
1		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
2		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
3		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
4		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
5		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
6		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
7		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
8		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
9		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
10		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
11		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
12		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
13		24.7	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
14		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
15		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
16		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
17		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
18		25.0	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
19		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
20		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
21		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
24		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
25		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
26		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
27		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
28		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
29		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
30		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
31		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
32		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
33		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
34		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
35		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
36		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
37		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
38		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
39		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
40		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
41		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
42		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
43		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
44		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
45		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
46		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
47		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
48		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
49		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

nr	adres	z,gem	m,gem	noklijn noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie 1	reflectie 2	reflectie 3	reflectie 4	gevel vl/rl	gekoppeld il	soort geb.	kenmerk
50		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
51		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
52		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
53		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
54		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
55		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
56		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
57		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
58		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
59		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
60		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
61		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
62		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
63		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
64		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
65		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
66		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
67		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
68		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
69		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
70		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
71		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
72		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
73		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
74		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
75		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
76		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
77		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
78		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
79		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
80		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
81		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
82		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
83		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
84		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
85		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
86		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
87		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
88		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
89		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
90		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
91		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
92		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
93		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
94		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
95		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
96		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
97		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
98		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
99		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

nr	adres	z,gem	m,gem	noklijn noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	reflectie 1	reflectie 2	reflectie 3	reflectie 4	gevel vl/rl	gekoppeld il	soort geb.	kenmerk
100		17.7	14.7	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
101		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
102		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
103		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
104		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
105		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
106		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
107		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		
108		17.4	14.4	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐		

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1403	22.5	13.5	97	N.E.M.	50	
1404	22.5	13.5	74	N.E.M.	50	
1405	24.5	13.5	79	N.E.M.	0	
1406	33.5	13.5	211	N.E.M.	50	
1407	33.5	13.5	67	N.E.M.	50	
1408	20.0	13.5	101	N.E.M.	50	
1409	17.5	13.5	53	N.E.M.	50	
1410	17.5	13.5	63	N.E.M.	50	
1411	23.5	13.5	80	N.E.M., nok dakrand	0	
1412	21.0	13.5	82	N.E.M. E-loods, noklijn	0	
1413	21.2	13.5	178	N.E.M.	0	
1414	18.0	13.5	194	N.E.M.	50	
1415	16.5	13.5	30	N.E.M., schutting	50	
1416	20.5	13.5	77	N.E.M.	40	
1417	26.2	13.5	64	N.E.M.	40	
1418	19.2	13.5	106	N.E.M.	50	
1419	22.6	13.5	89	N.E.M.	0	
1420	24.5	13.5	62	N.E.M.	40	
1421	24.5	13.5	97	N.E.M.	50	
1422	26.2	13.5	49	N.E.M.	50	
1423	19.5	13.5	51	N.E.M.	0	
1424	26.1	13.5	25	N.E.M.	0	
1425	26.2	13.5	24	N.E.M.	50	
1426	27.0	13.5	44	N.E.M., opbouw B/C machine	50	
1427	26.2	13.5	44	N.E.M.	50	
1428	22.5	13.5	38	N.E.M.	80	
1429	20.5	13.5	38	N.E.M.	50	
1430	20.5	13.5	95	N.E.M.	50	
1431	18.0	13.5	101	N.E.M., E-loods	50	
1432	22.5	13.5	45	N.E.M.	50	
1433	28.5	13.5	39	N.E.M. opbouw E-loods	50	
1434	28.5	13.5	59	VOTTV, tank(s)	80	
1435	28.5	13.5	89	VOTTV, tank(s)	80	
1436	21.5	13.5	23	VOTTV, tank(s)	80	
1437	21.5	13.5	135	VOTTV, tank(s)	80	
1438	21.5	13.5	193	VOTTV, tank(s)	80	
1439	21.5	13.5	85	VOTTV, tank(s)	80	
1440	17.5	13.5	27	VOTTV, portiergebouw	80	
1441	35.5	13.5	81	VOTTV, opslagruimte	80	
1442	17.5	13.5	84	VOTTV, opslagruimte	80	
1443	28.5	13.5	124	VOTTV, tank(s)	80	
1444	28.5	13.5	143	VOTTV, tank(s)	80	
1445	19.5	13.5	45	VOTTV, slangen-pers-station	80	
1446	23.5	13.5	270	VOTTV, tank(s)	80	
1447	28.5	13.5	43	VOTTV, tank(s)	80	
1448	23.5	13.5	31	VOTTV, tank(s)	80	
1449	23.5	13.5	66	VOTTV, tank(s)	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1450	23.5	13.5	52	VOTTV, tank(s)	80	
1451	23.5	13.5	55	VOTTV, tank(s)	80	
1452	23.5	13.5	43	VOTTV, tank(s)	80	
1453	21.5	13.5	50	VOTTV, tapstelling	80	
1454	23.5	13.5	50	VOTTV, tank(s)	80	
1455	23.5	13.5	84	VOTTV, tank(s)	80	
1456	23.5	13.5	162	VOTTV, tank(s)	80	
1457	23.5	13.5	67	VOTTV, tank(s)	80	
1458	23.5	13.5	59	VOTTV, tank(s)	80	
1459	23.5	13.5	131	VOTTV, tank(s)	80	
1460	23.5	13.5	57	VOTTV, tank(s)	80	
1461	23.5	13.5	63	VOTTV, tank(s)	80	
1462	23.5	13.5	116	VOTTV, tank(s)	80	
1463	21.5	13.5	31	VOTTV, tank(s)	80	
1464	23.5	13.5	28	VOTTV, tank(s)	80	
1465	23.5	13.5	32	VOTTV, tank(s)	80	
1466	23.5	13.5	39	VOTTV, tank(s)	80	
1467	23.5	13.5	63	VOTTV, tank(s)	80	
1468	17.5	13.5	68	VOTTV, onderstation/opvoerunit	80	
1469	23.5	13.5	58	VOTTV, tank(s)	80	
1470	23.5	13.5	59	VOTTV, tank(s)	80	
1471	23.5	13.5	62	VOTTV, tank(s)	80	
1472	23.5	13.5	138	VOTTV, tank(s)	80	
1473	23.5	13.5	188	VOTTV, tank(s)	80	
1474	21.5	13.5	107	VOTTV, werkpl./magaz./ketelh.	80	
1475	21.5	13.5	52	VOTTV, pompkamer B	80	
1476	21.5	13.5	109	VOTTV, kantoor/kantine	80	
1477	21.5	13.5	34	VOTTV, controleursruimte	80	
1478	21.5	13.5	47	VOTTV, terreindienst	80	
1479	21.5	13.5	74	VOTTV, tank(s)	80	
1480	21.5	13.5	87	VOTTV, latexloods	80	
1481	23.5	13.5	125	VOTTV, tank(s)	80	
1482	23.5	13.5	70	VOTTV, tank(s)	80	
1483	23.5	13.5	121	VOTTV, tank(s)	80	
1484	23.5	13.5	121	VOTTV, tank(s)	80	
1485	18.5	13.5	33	VOTTV, tank(s)	80	
1486	23.5	13.5	68	VOTTV, tank(s)	80	
1487	23.5	13.5	99	VOTTV, tank(s)	80	
1488	19.5	13.5	70	VOTTV, pompkamer D	80	
1489	23.5	13.5	129	VOTTV, tank(s)	80	
1490	23.5	13.5	109	VOTTV, tank(s)	80	
1491	23.5	13.5	59	VOTTV, tank(s)	80	
1492	23.5	13.5	91	VOTTV, tank(s)	80	
1493	23.5	13.5	91	VOTTV, tank(s)	80	
1494	33.5	13.5	205	VOTTV, tank(s)	80	
1495	23.5	13.5	209	VOTTV, tank(s)	80	
1496	23.5	13.5	227	VOTTV, tank(s)	80	
1497	23.5	13.5	273	VOTTV, tank(s)	80	
1498	23.5	13.5	232	VOTTV, tank(s)	80	
1499	23.5	13.5	114	VOTTV, tank(s)	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1500	19.5	13.5	70	VOTTV, pompkamer A	80	
1501	19.5	13.5	69	VOTTV, pompkamer C	80	
1502	14.5	13.5	51	VOTTV, steiger	80	
1503	14.5	13.5	47	VOTTV, steiger	80	
1504	33.5	13.5	177	VOTTV, tank(s)	80	
1505	33.5	13.5	169	VOTTV, tank(s)	80	
1506	35.5	13.5	65	VOTTV, opslagruimte	80	
1507	21.5	13.5	141	VOTTV, tank(s)	50	
1508	18.5	13.5	45	VOTTV, tank(s)	50	
1509	18.5	13.5	44	VOTTV, tank(s)	50	
1510	21.5	13.5	114	VOTTV, tank(s)	50	
1511	21.5	13.5	108	VOTTV, tank(s)	50	
1512	21.5	13.5	84	VOTTV, tank(s)	50	
1513	21.5	13.5	38	VOTTV, tank(s)	50	
1514	21.5	13.5	36	VOTTV, tank(s)	50	
1515	21.5	13.5	45	VOTTV, tank(s)	50	
1516	21.5	13.5	46	VOTTV, tank(s)	50	
1517	21.5	13.5	71	VOTTV, tank(s)	50	
1518	18.5	13.5	27	VOTTV, tank(s)	50	
1519	18.5	13.5	24	VOTTV, tank(s)	50	
1520	18.5	13.5	40	VOTTV, tank(s)	50	
1521	21.5	13.5	51	VOTTV, tank(s)	50	
1522	21.5	13.5	49	VOTTV, tank(s)	50	
1523	21.5	13.5	38	VOTTV, tank(s)	50	
1524	23.5	13.5	77	VOTTV, tank(s)	50	
1525	23.5	13.5	77	VOTTV, tank(s)	50	
1526	19.5	13.5	50	VOTTV, tank(s)	50	
1527	19.5	13.5	61	VOTTV, tank(s)	50	
1528	19.5	13.5	40	VOTTV, tank(s)	50	
1529	19.5	13.5	48	VOTTV, tank(s)	50	
1530	18.5	13.5	28	VOTTV, tank(s)	50	
1531	21.5	13.5	45	VOTTV, tank(s)	50	
1532	21.5	13.5	44	VOTTV, tank(s)	50	
1533	21.5	13.5	44	VOTTV, tank(s)	50	
1534	21.5	13.5	91	VOTTV, tank(s)	50	
1535	35.5	13.5	28	VOTTV, opslagruimte	80	
1536	21.5	13.5	76	VOTTV, tank(s)	50	
1537	19.5	13.5	119	ROMI	80	
1538	28.5	13.5	116	ROMI	80	
1539	28.5	13.5	47	ROMI	80	
1540	33.5	13.5	56	ROMI	80	
1541	23.5	13.5	48	ROMI, goot	80	
1542	17.0	13.5	104	ROMI, goot	80	
1543	28.5	13.5	47	ROMI	80	
1544	28.5	13.5	78	ROMI	80	
1545	24.5	13.5	84	ROMI	80	
1546	17.0	13.5	163	ROMI, goot	80	
1547	24.5	13.5	71	ROMI	80	
1548	19.5	13.5	72	ROMI	80	
1549	17.0	13.5	44	ROMI	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1550	14.8	13.5	105	ROMI, keerwand	80	
1551	16.5	13.5	21	ROMI, pompkamer tankpark	80	
1552	19.5	13.5	53	ROMI, tanks	80	
1553	19.5	13.5	53	ROMI, tanks	80	
1554	20.5	13.5	50	ROMI, tanks	80	
1555	20.5	13.5	63	ROMI, tanks	80	
1556	21.5	13.5	56	ROMI, tanks	80	
1557	21.5	13.5	68	ROMI, tanks	80	
1558	21.5	13.5	67	ROMI, tanks	80	
1559	14.8	13.5	72	ROMI, keerwand tankpark	80	
1560	21.0	13.5	37	Zethameta, receptie/kantoor	80	
1561	18.5	13.5	177	Zethameta, keerwand	80	
1562	18.5	13.5	69	Zethameta, keerwand	80	
1563	16.5	13.5	26	Zethameta, schrootschaar	80	
1564	21.0	13.5	89	Lensveld, opslag	80	
1565	21.0	13.5	170	Lensveld, opslag	80	
1566	19.5	13.5	134	Verwo - hal 1 (vloerplaten)	80	
1567	17.7	13.5	83	Verwo - opslag	80	
1568	17.1	13.5	42	Verwo - werkpl./magazijn/lab.	80	
1569	18.3	13.5	115	Verwo - loods Van Neerbos	80	
1570	19.1	13.5	123	Verwo - loods Van Neerbos	80	
1571	23.7	13.5	119	Verwo - hal 3 (straatstenen)	80	
1572	25.5	13.5	60	Verwo - molenhuis hal 3	80	
1573	16.7	13.5	89	Verwo - onderdelenmagazijn	80	
1574	18.9	13.5	123	Verwo - kantoor Van Neerbos	80	
1575	16.7	13.5	134	Verwo - kantoor Van Neerbos	80	
1576	19.5	13.5	19	Verwo - molenhuis hal 1	80	
1577	19.1	13.5	21	Verwo - kantoor Van Neerbos	80	
1578	0.0	13.5	26	Verwo - hekwerk (gaas)	0	
1579	0.0	13.5	12	Verwo - hekwerk (gaas)	0	
1580	20.1	13.5	55	Verwo - kantoor 1e verdieping	80	
1581	16.7	13.5	33	Verwo - was-/kleedruimte	80	
1582	17.0	13.5	32	Verwo - kantine	80	
1583	19.0	13.5	77	Intraboot, loods 1	80	
1584	20.0	13.5	72	Intraboot loods 2	50	
1585	20.0	13.5	98	ROMI produktie, nok	80	
1586	20.0	13.5	156	ROMI produktie, nok	80	
1587	28.5	13.5	33	ROMI, nok	80	
1588	22.8	13.5	64	Hydro Agri	80	
1589	21.1	13.5	73	Hydro Agri	80	
1590	17.5	13.5	26	Hydro Agri	80	
1591	20.8	13.5	110	Hydro Agri	80	
1592	19.5	13.5	28	V.O.S., portiersgebouw	80	
1593	17.5	13.5	40	V.O.S, gebouw	80	
1594	17.5	13.5	41	V.O.S, gebouw	80	
1595	17.5	13.5	36	V.O.S, gebouw	80	
1596	17.5	13.5	57	V.O.S, gebouw	80	
1597	34.5	13.5	185	V.O.S, constructiewerkplaats	80	
1598	27.5	13.5	184	V.O.S, constructiewerkplaats	80	
1599	23.5	13.5	127	V.O.S, gebouw	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1600	18.5	13.5	110	V.O.S, gebouw	80	
1601	22.5	13.5	82	V.O.S, pijpfittersfabriek	80	
1602	21.5	13.5	47	V.O.S, gebouw	80	
1603	20.5	13.5	126	V.O.S, hoofdkantoor	80	
1604	23.5	13.5	97	V.O.S, gebouw	80	
1605	20.5	13.5	93	V.O.S, gebouw	80	
1606	21.5	13.5	104	V.O.S, machinefabriek	80	
1607	18.5	13.5	230	V.O.S, drijvend dok 3	80	
1608	18.5	13.5	234	V.O.S, drijvend dok 3	80	
1609	19.8	13.5	47	V.O.S, drijvend dok 2	80	
1610	19.8	13.5	193	V.O.S, drijvend dok 1	80	
1611	19.8	13.5	179	V.O.S, drijvend dok 1	80	
1612	23.5	13.5	112	V.O.S, kantine/wasruimte	80	
1613	17.5	13.5	67	V.O.S, kantine/wasruimte	80	
1614	17.5	13.5	48	V.O.S, gebouw	80	
1615	25.5	13.5	176	V.O.S, scheepsbouwhal	80	
1616	20.5	13.5	74	V.O.S, centraal magazijn	80	
1617	13.7	13.5	289	V.O.S, helling	80	
1618	18.5	13.5	41	V.O.S, gebouw	80	
1619	18.5	13.5	86	V.O.S, gebouw	80	
1620	18.5	13.5	69	V.O.S, gebouw	80	
1621	17.5	13.5	30	V.O.S, gebouw	80	
1622	17.5	13.5	47	V.O.S, gebouw	80	
1623	18.5	13.5	30	V.O.S, gebouw	80	
1624	17.5	13.5	48	V.O.S, gebouw	80	
1625	17.5	13.5	29	V.O.S, gebouw	80	
1626	17.5	13.5	22	V.O.S, gebouw	80	
1627	17.5	13.5	23	V.O.S, gebouw	80	
1628	17.5	13.5	39	V.O.S, gebouw	80	
1629	21.5	13.5	65	V.O.S, gebouw	80	
1630	31.5	13.5	298	EBS, 14	80	
1631	19.5	13.5	245	EBS, 15	80	
1632	19.5	13.5	128	EBS, 16	80	
1633	21.5	13.5	180	EBS, 17	80	
1634	25.5	13.5	89	EBS, 18	80	
1635	17.5	13.5	90	EBS, 19	80	
1636	20.5	13.5	134	EBS, 20	80	
1637	21.5	13.5	145	EBS, 21	0	
1638	20.5	13.5	94	EBS, 22	80	
1639	21.5	13.5	159	EBS, 23	80	
1640	24.5	13.5	169	EBS, 40	80	
1641	20.5	13.5	197	EBS, 41	80	
1642	24.5	13.5	212	EBS, 42	0	
1643	22.5	13.5	267	EBS, 44	80	
1644	23.5	13.5	76	EBS, 45	80	
1645	25.5	13.5	148	EBS, 46	80	
1646	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1647	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1648	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1649	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1650	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1651	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1652	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1653	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1654	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1655	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1656	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1657	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	
1658	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1659	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1660	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1661	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1662	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1663	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1664	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1665	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	
1666	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1667	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1668	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1669	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1670	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1671	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1672	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1673	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	
1674	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1675	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1676	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1677	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1678	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1679	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1680	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1681	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	
1682	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1683	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1684	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1685	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1686	28.5	13.5	25	EBS, silowand 1	80	
1687	28.5	13.5	25	EBS, silowand 2	80	
1688	28.5	13.5	25	EBS, silowand 3	80	
1689	28.5	13.5	25	EBS, silowand 4	80	
1690	28.5	13.5	25	EBS, silowand 5	80	
1691	28.5	13.5	25	EBS, silowand 6	80	
1692	28.5	13.5	25	EBS, silowand 7	80	
1693	28.5	13.5	25	EBS, silowand 8	80	
1694	21.5	13.5	13	EBS, silowand 1	80	
1695	21.5	13.5	13	EBS, silowand 2	80	
1696	21.5	13.5	13	EBS, silowand 3	80	
1697	21.5	13.5	13	EBS, silowand 4	80	
1698	21.5	13.5	13	EBS, silowand 5	80	
1699	21.5	13.5	13	EBS, silowand 6	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1700	21.5	13.5	13	EBS, silowand 7	80	
1701	21.5	13.5	13	EBS, silowand 8	80	
1702	21.5	13.5	15	EBS, silowand 1	80	
1703	21.5	13.5	15	EBS, silowand 2	80	
1704	21.5	13.5	15	EBS, silowand 3	80	
1705	21.5	13.5	15	EBS, silowand 4	80	
1706	0.0	13.5	15	EBS, silowand 5	0	
1707	21.5	13.5	15	EBS, silowand 6	80	
1708	21.5	13.5	15	EBS, silowand 7	80	
1709	0.0	13.5	15	EBS, silowand 8	0	
1710	20.5	13.5	77	EBS, 49	80	
1711	20.5	13.5	82	EBS, 50	0	
1712	21.5	13.5	69	EBS, 51	80	
1713	21.5	13.5	111	EBS, 52	80	
1714	25.5	13.5	45	OBJEKT 1	80	
1715	25.5	13.5	49	OBJEKT 3	80	
1716	25.5	13.5	46	OBJEKT 4	80	
1717	19.5	13.5	68	OBJEKT 5	80	
1718	25.5	13.5	81	OBJEKT 6	80	
1719	25.5	13.5	45	OBJEKT 7	80	
1720	21.5	13.5	63	OBJEKT 9	80	
1721	21.5	13.5	118	OBJEKT 10	80	
1722	17.5	13.5	23	OBJEKT 120	80	
1723	17.5	13.5	17	OBJEKT 121	80	
1724	17.5	13.5	136	OBJEKT 140	80	
1725	20.2	13.5	77	OBJEKT 145	80	
1726	21.0	13.5	31	OBJEKT 173	80	
1727	21.0	13.5	35	OBJEKT 174	80	
1728	21.0	13.5	277	OBJEKT 242	80	
1729	21.0	13.5	63	OBJEKT 243	80	
1730	21.0	13.5	130	OBJEKT 244	80	
1731	21.0	13.5	124	OBJEKT 245	80	
1732	21.0	13.5	109	OBJEKT 246	80	
1733	21.0	13.5	137	OBJEKT 247	80	
1734	21.0	13.5	27	OBJEKT 248	80	
1735	21.0	13.5	40	OBJEKT 249	80	
1736	21.0	13.5	151	OBJEKT 250	80	
1737	21.0	13.5	63	OBJEKT 251	80	
1738	21.0	13.5	68	OBJEKT 254	80	
1739	21.0	13.5	101	OBJEKT 255	80	
1740	21.0	13.5	111	OBJEKT 256	80	
1741	21.0	13.5	140	OBJEKT 257	80	
1742	21.0	13.5	48	OBJEKT 258	80	
1743	21.0	13.5	32	OBJEKT 259	80	
1744	21.0	13.5	141	OBJEKT 260	80	
1745	21.0	13.5	85	OBJEKT 261	80	
1746	15.0	13.5	68	OBJEKT 262	80	
1747	21.0	13.5	47	OBJEKT 265	80	
1748	21.0	13.5	61	OBJEKT 266	80	
1749	21.0	13.5	32	OBJEKT 267	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1750	21.0	13.5	26	OBJEKT 268	80	
1751	21.0	13.5	29	OBJEKT 269	80	
1752	21.0	13.5	42	OBJEKT 270	80	
1753	21.5	13.5	90	OBJEKT 293	80	
1754	21.5	13.5	95	OBJEKT 294	80	
1755	21.5	13.5	82	OBJEKT 295	80	
1756	21.5	13.5	67	OBJEKT 296	80	
1757	21.5	13.5	98	OBJEKT 297	80	
1758	21.5	13.5	46	OBJEKT 298	80	
1759	21.5	13.5	92	OBJEKT 299	80	
1760	21.5	13.5	37	OBJEKT 300	80	
1761	21.5	13.5	110	OBJEKT 301	80	
1762	21.5	13.5	133	OBJEKT 302	80	
1763	21.5	13.5	83	OBJEKT 303	80	
1764	26.0	13.5	27	ROMI, DESO-installatie	0	
1765	25.5	13.5	200	Zethameta, vervangende loods	80	
1766	21.0	13.5	151	Zethameta, keerwand, maatregel	80	
1767	18.5	13.5	167	Zethameta, keerwand maatregel	80	
1768	17.5	13.5	26	V.O.S, transformatorhuis 2	80	
1769	16.0	13.5	19	V.O.S., compressorgebouw	80	
1770	21.0	13.5	215	VOS, Afsch. dokken op kaderand	80	
1771	18.5	13.5	51	VOS, Afscherming dok 1	80	
1772	25.5	13.5	107	VOS, EBS 27	80	
1773	23.5	13.5	173	v.Gansewinkel - bedrijfshal	80	
1774	18.5	13.5	102	v.Gansewink- garage/werkplaats	80	
1775	18.5	13.5	56	v.Gansewinkel - kantoor	80	
1776	23.5	13.5	41	v.Gansewin- aanbouw,puinbreker	80	
1777	30.5	13.5	191	v.Gansewinkel - daknok	0	
1778	16.5	13.5	9	v.Gansewin- scherm om shredder	80	
1779	20.5	13.5	276	diverse bedrijven	80	
1780	20.5	13.5	74	bedrijf derden	80	
1781	20.5	13.5	81	bedrijf derden	80	
1782	20.5	13.5	123	bedrijf derden	80	
1783	19.0	13.5	19	primakabin - kantoor	80	
1784	20.5	13.5	78	Avezaat - werkplaats	80	
1785	23.5	13.5	46	Avezaat - kantoor (incl.nwbouw	80	
1786	18.8	13.5	59	Avezaat - Romneyloods	0	
1787	16.0	13.5	23	Avezaat - container	80	
1788	16.0	13.5	14	Avevaat container 01	80	
1789	16.0	13.5	14	Avezaat container 02	80	
1790	16.5	13.5	75	Unilever, Gebouw I	80	
1791	16.5	13.5	43	Unilever, Gebouw I	80	
1792	55.5	13.5	91	flat Coornhertsstraat	80	
1793	16.5	13.5	82	Trafogebouw	80	
1794	27.5	13.5	77	Woningen Wagnerstraat (23-29)	80	
1795	27.5	13.5	234	Woningen Parallelweg (88-110)	80	
1796	21.5	13.5	184	Gymzaal	80	
1797	28.5	13.5	170	Samuel Esmeyerstraat (1-89)	80	
1798	19.5	13.5	110	Johannes Poststraat (2-20)	80	
1799	28.5	13.5	135	Samuel Esmeyerstraat (91-161)	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1800	28.5	13.5	168	Prof.Teldersstraat (300-388)	80	
1801	28.5	13.5	168	Johannes Poststraat (1-89)	80	
1802	19.5	13.5	108	Johannes Poststraat (22-36)	80	
1803	28.5	13.5	174	Joh.v.Bynerstraat(1-89)	80	
1804	27.5	13.5	211	Woningen Parallelweg (112-134)	80	
1805	21.5	13.5	164	School	80	
1806	19.5	13.5	97	bedrijven Vergulde hand	80	
1807	19.5	13.5	142	bedrijven Vergulde hand	80	
1808	19.5	13.5	101	bedrijven Vergulde hand	80	
1809	19.5	13.5	66	bedrijven Vergulde hand	80	
1810	19.5	13.5	66	bedrijven Vergulde hand	80	
1811	19.5	13.5	95	bedrijven Vergulde hand	80	
1812	19.5	13.5	114	bedrijven Vergulde hand	80	
1813	19.5	13.5	179	bedrijven Vergulde hand	80	
1814	19.5	13.5	201	bedrijven Vergulde hand	80	
1815	19.5	13.5	231	bedrijven Vergulde hand	80	
1816	19.5	13.5	166	bedrijven Vergulde hand	80	
1817	19.5	13.5	196	bedrijven Vergulde hand	80	
1818	19.5	13.5	120	bedrijven Vergulde hand	80	
1819	19.5	13.5	60	bedrijven Vergulde hand	80	
1820	23.0	13.5	93	Woningen Parallelweg (64-86)	80	
1821	23.0	13.5	89	Woningen Parallelweg (40-62)	80	
1822	23.0	13.5	115	Woningen Parallelweg (12-38)	80	
1823	27.5	13.5	220	Winkel + woningen (rechts"")""	80	
1824	25.5	13.5	81	Bedrijfsgebouw	80	
1825	25.5	13.5	55	Woningen	80	
1826	25.5	13.5	46	Bedrijfsgebouw	80	
1827	25.5	13.5	146	Woningen Sprinterplaats (1-30)	80	
1828	25.5	13.5	140	Woningen Sprinterplaats(52-78)	80	
1829	27.0	13.5	189	Won.Sprinterplaats (113-152)	80	
1830	21.5	13.5	268	Woningen Spoorsingel (43-89)	80	
1831	22.0	13.5	207	Woningen Spoorsingel 90-107	80	
1832	21.0	13.5	190	Woningen Spoorsingel (130-152)	80	
1833	21.5	13.5	129	Woningen Spoorsingel 153	80	
1834	23.5	13.5	270	Woningen Schiedamseweg	80	
1835	16.5	13.5	87	Station	80	
1836	19.5	13.5	223	Bedrijfsgebouw	80	
1837	25.5	13.5	101	Won.+Bedr. Spoorstraat (2-86)	80	
1838	31.5	13.5	85	kantoor	80	
1839	31.5	13.5	53	Woningen Schiedamseweg	80	
1840	21.5	13.5	76	won. Binnensingel 195-211	80	
1841	21.5	13.5	294	won. 2e Maasbosstr. 2-96	80	
1842	21.5	13.5	90	won. De Ruyterstr. 46-70	80	
1843	21.0	13.5	169	won. V.Kinsbergenplaats 24-46	80	
1844	21.0	13.5	84	won. Aert van Nesstraat 1-17	80	
1845	34.5	13.5	198	Woningen	80	
1846	19.5	13.5	108	Woningen	80	
1847	25.5	13.5	105	Woningen	80	
1848	25.5	13.5	105	Woningen	80	
1849	25.5	13.5	61	Bedrijfsgebouw/woningen	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1850	30.0	13.5	198	Woningen	80	
1851	16.5	13.5	83	Bedrijfsgebouw	80	
1852	68.5	13.5	66	Woningen	80	
1853	26.0	13.5	191	Woningen Spoorsingel (154-165)	80	
1854	64.5	13.5	140	Woningen	80	
1855	34.5	13.5	202	Kantoor+woningen (7 hoog)	80	
1856	25.5	13.5	72	Woningen (4 hoog)	80	
1857	25.5	13.5	70	Woningen (4 hoog)	80	
1858	25.5	13.5	72	Woningen (4 hoog)	80	
1859	22.5	13.5	139	Woningen (3 hoog)	80	
1860	16.5	13.5	38	Woning	80	
1863	18.0	13.5	126	Bedrijfsgebouw	80	
1864	17.0	13.5	132	Bedrijfsgebouw	80	
1865	18.5	13.5	144	Bedrijfsgebouw	80	
1866	16.5	13.5	101	Bergingen/schuren	80	
1867	20.0	13.5	115	Bedrijfsgebouw	80	
1868	25.5	13.5	73	Bedrijfsgebouw	80	
1869	28.5	13.5	60	Bedrijfsgebouw	80	
1870	19.5	13.5	57	Bedrijfsgebouw	80	
1871	33.5	13.5	115	Woningen Pelmolen	80	
1872	19.5	13.5	202	Bedrijfsgebouw	80	
1873	25.5	13.5	115	Woningen	80	
1874	25.5	13.5	72	Woningen	80	
1875	20.3	13.5	282	Spoordijk	20	
1876	20.3	13.5	283	Spoordijk	20	
1877	20.3	13.5	279	Spoordijk	20	
1878	20.3	13.5	280	Spoordijk	20	
1879	20.3	13.5	280	Spoordijk	20	
1880	20.2	13.5	279	Spoordijk	20	
1881	20.2	13.5	281	Spoordijk	20	
1882	20.2	13.5	412	Spoordijk	20	
1883	20.2	13.5	222	Spoordijk	20	
1884	20.1	13.5	493	Spoordijk	20	
1886	19.6	13.5	1133	Maassluissedijk	20	
1887	19.6	13.5	560	Maassluissedijk	20	
1888	18.9	13.5	406	Deltaweg	20	
1889	18.9	13.5	372	Deltaweg	20	
1890	18.9	13.5	377	Deltaweg	20	
1891	18.9	13.5	376	Deltaweg	20	
1892	18.9	13.5	316	Deltaweg	20	
1893	33.5	13.5	43	flat Coornhertsstraat	80	
1894	33.5	13.5	43	flat Coornhertsstraat	80	
1895	33.5	13.5	51	flat Coornhertsstraat	80	
1896	33.5	13.5	51	flat Coornhertsstraat	80	
1897	33.5	13.5	51	flat Coornhertsstraat	80	
1898	33.5	13.5	51	flat Coornhertsstraat	80	
1899	28.5	13.5	168	Wiardi Beckmansingel	80	
1900	28.5	13.5	168	Prof. Rutgerstraat	80	
1901	28.5	13.5	55	Wiardi Beckmansingel	80	
1902	19.5	13.5	64	Joh.v.Bynerstraat (22-36)	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1903	19.5	13.5	70	Joh.v.Bynerstraat (2-20)	80	
1904	19.5	13.5	124	bedrijven Vergulde hand	80	
1905	19.5	13.5	125	bedrijven Vergulde hand	80	
1906	19.5	13.5	226	bedrijven Vergulde hand	80	
1907	19.5	13.5	159	bedrijven Vergulde hand	80	
1908	19.5	13.5	93	bedrijven Vergulde hand	80	
1909	19.5	13.5	88	bedrijven Vergulde hand	80	
1910	19.5	13.5	44	bedrijven Vergulde hand	80	
1911	19.5	13.5	123	bedrijven Vergulde hand	80	
1912	19.5	13.5	117	bedrijven Vergulde hand	80	
1913	19.5	13.5	166	bedrijven Vergulde hand	80	
1914	19.5	13.5	159	bedrijven Vergulde hand	80	
1915	19.5	13.5	147	bedrijven Vergulde hand	80	
1916	19.5	13.5	94	bedrijven Vergulde hand	80	
1917	19.5	13.5	119	bedrijven Vergulde hand	80	
1918	19.5	13.5	119	bedrijven Vergulde hand	80	
1919	19.5	13.5	72	bedrijven Vergulde hand	80	
1920	19.5	13.5	99	bedrijven Vergulde hand	80	
1921	19.5	13.5	92	bedrijven Vergulde hand	80	
1922	19.5	13.5	72	bedrijven Vergulde hand	80	
1923	19.5	13.5	67	bedrijven Vergulde hand	80	
1924	19.5	13.5	80	bedrijven Vergulde hand	80	
1925	19.5	13.5	121	bedrijven Vergulde hand	80	
1926	19.5	13.5	80	bedrijven Vergulde hand	80	
1927	19.5	13.5	69	bedrijven Vergulde hand	80	
1928	19.5	13.5	84	bedrijven Vergulde hand	80	
1929	19.5	13.5	104	bedrijven Vergulde hand	80	
1930	19.5	13.5	134	bedrijven Vergulde hand	80	
1931	19.5	13.5	75	bedrijven Vergulde hand	80	
1932	19.5	13.5	76	bedrijven Vergulde hand	80	
1933	19.5	13.5	94	bedrijven Vergulde hand	80	
1934	19.5	13.5	132	bedrijven Vergulde hand	80	
1935	19.5	13.5	83	bedrijven Vergulde hand	80	
1936	19.5	13.5	102	bedrijven Vergulde hand	80	
1937	19.5	13.5	84	bedrijven Vergulde hand	80	
1938	19.5	13.5	111	bedrijven Vergulde hand	80	
1939	19.5	13.5	223	bedrijven Vergulde hand	80	
1940	19.5	13.5	234	bedrijven Vergulde hand	80	
1941	19.5	13.5	209	bedrijven Vergulde hand	80	
1942	19.5	13.5	76	bedrijven Vergulde hand	80	
1943	19.5	13.5	120	bedrijven Vergulde hand	80	
1944	19.5	13.5	111	bedrijven Vergulde hand	80	
1945	19.5	13.5	150	bedrijven Vergulde hand	80	
1946	19.5	13.5	135	bedrijven Vergulde hand	80	
1947	19.5	13.5	51	bedrijven Vergulde hand	80	
1948	19.5	13.5	41	bedrijven Vergulde hand	80	
1949	19.5	13.5	125	bedrijven Vergulde hand	80	
1950	19.5	13.5	457	bedrijven Vergulde hand	80	
1951	19.5	13.5	80	bedrijven Vergulde hand	80	
1952	19.5	13.5	44	bedrijven Vergulde hand	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1953	19.5	13.5	74	bedrijven Vergulde hand	80	
1954	19.5	13.5	49	bedrijven Vergulde hand	80	
1955	19.5	13.5	122	bedrijven Vergulde hand	80	
1956	19.5	13.5	162	bedrijven Vergulde hand	80	
1957	19.5	13.5	78	bedrijven Vergulde hand	80	
1958	19.5	13.5	52	bedrijven Vergulde hand	80	
1959	19.5	13.5	74	bedrijven Vergulde hand	80	
1960	19.5	13.5	74	bedrijven Vergulde hand	80	
1961	19.5	13.5	89	bedrijven Vergulde hand	80	
1962	19.5	13.5	76	bedrijven Vergulde hand	80	
1963	19.5	13.5	52	bedrijven Vergulde hand	80	
1964	19.5	13.5	93	Maassluissedijk 188	80	
1965	19.5	13.5	37	Maassluissedijk 188	80	
1966	19.5	13.5	39	Maassluissedijk 188	80	
1967	19.5	13.5	33	Maassluissedijk 188	80	
1968	19.5	13.5	43	Maassluissedijk 188	80	
1969	19.5	13.5	27	Maassluissedijk 192	80	
1970	19.5	13.5	36	Maassluissedijk 192	80	
1971	19.5	13.5	18	Maassluissedijk 192	80	
1972	20.5	13.5	154	Bedrijven het Scheur	80	
1973	20.5	13.5	72	Bedrijven het Scheur	80	
1974	20.5	13.5	38	Bedrijven het Scheur	80	
1975	20.5	13.5	34	Bedrijven het Scheur	80	
1976	20.5	13.5	39	Bedrijven het Scheur	80	
1977	19.5	13.5	131	Bedrijven het Scheur	80	
1978	19.5	13.5	67	Bedrijven het Scheur	80	
1979	19.5	13.5	67	Bedrijven het Scheur	80	
1980	19.5	13.5	78	Bedrijven het Scheur	80	
1981	19.5	13.5	46	Bedrijven het Scheur	80	
1982	19.5	13.5	223	Bedrijven het Scheur	80	
1983	19.5	13.5	77	Bedrijven het Scheur	80	
1984	19.5	13.5	111	Bedrijven het Scheur	80	
1985	19.5	13.5	95	Bedrijven het Scheur	80	
1986	19.5	13.5	173	Bedrijven het Scheur	80	
1987	19.5	13.5	72	Bedrijven het Scheur	80	
1988	19.5	13.5	60	Bedrijven het Scheur	80	
1989	19.5	13.5	211	Bedrijven het Scheur	80	
1990	21.5	13.5	64	Bedrijven het Scheur	80	
1991	21.5	13.5	71	Bedrijven het Scheur	80	
1992	21.5	13.5	65	Bedrijven het Scheur	80	
1993	21.5	13.5	118	Bedrijven het Scheur	80	
1994	21.5	13.5	38	Bedrijven het Scheur	80	
1995	21.5	13.5	321	Bedrijven het Scheur	80	
1996	21.5	13.5	78	Bedrijven het Scheur	80	
1997	21.5	13.5	79	Bedrijven het Scheur	80	
1998	19.5	13.5	174	Bedrijven Het Scheur	80	
1999	19.5	13.5	181	Bedrijven Het Scheur	80	
2000	19.5	13.5	145	Bedrijven Het Scheur	80	
2001	19.5	13.5	170	Bedrijven Het Scheur	80	
2002	19.5	13.5	129	Bedrijven Het Scheur	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2003	19.5	13.5	66	Bedrijven Het Scheur	80	
2004	19.5	13.5	82	Bedrijven Het Scheur	80	
2005	19.5	13.5	75	Bedrijven Het Scheur	80	
2006	19.5	13.5	113	Bedrijven Het Scheur	80	
2007	19.5	13.5	128	Bedrijven Het Scheur	80	
2008	19.5	13.5	111	Bedrijven Het Scheur	80	
2009	19.5	13.5	112	Bedrijven Het Scheur	80	
2010	19.5	13.5	93	Bedrijven Het Scheur	80	
2011	19.5	13.5	94	Bedrijven Het Scheur	80	
2012	19.5	13.5	91	Bedrijven Het Scheur	80	
2013	19.5	13.5	89	Bedrijven Het Scheur	80	
2014	19.5	13.5	84	Bedrijven Het Scheur	80	
2015	19.5	13.5	215	Bedrijven Het Scheur	80	
2016	19.5	13.5	128	Bedrijven Het Scheur	80	
2017	19.5	13.5	108	Bedrijven Het Scheur	80	
2018	19.5	13.5	93	Bedrijven Het Scheur	80	
2019	30.5	13.5	45	dienstgebouw 1 hoog	80	
2020	15.5	13.5	254	voorbezinktanks 1/2, 3/4	80	
2021	23.0	13.5	63	Filtergebouw	80	
2022	18.0	13.5	56	dienstgebouw 7	80	
2023	17.5	13.5	37	dienstgebouw 8	80	
2024	27.0	13.5	118	dienstgebouw 1 laag	80	
2025	22.5	13.5	62	dienstgebouw 9	80	
2026	23.5	13.5	46	dienstgebouw 10	80	
2027	19.5	13.5	46	dienstgebouw 2	80	
2028	23.5	13.5	40	dienstgebouw 3	80	
2029	16.5	13.5	68	dienstgebouwen 4, 5	80	
2030	20.5	13.5	1493	maassluisedijk	80	
2031	20.5	13.5	322	maassluisedijk	80	
2032	20.5	13.5	607	maassluisedijk	80	
2033	43.5	13.5	81	Deltahotel	80	
2034	43.5	13.5	95	Deltahotel	80	
2035	43.5	13.5	99	Deltahotel	80	
2036	43.5	13.5	55	Deltahotel	80	
2037	43.5	13.5	39	Deltahotel	80	
2038	19.5	13.5	92	Woningen	80	
2039	28.5	13.5	77	Bedrijfsgebouw	80	
2040	28.5	13.5	62	Bedrijfsgebouw	80	
2041	28.5	13.5	87	Bedrijfsgebouw	80	
2042	15.5	13.5	176	Garageboxen	80	
2043	25.5	13.5	32	Woningen Schiedamseweg	80	
2044	25.5	13.5	40	Woningen Schiedamseweg	80	
2045	22.5	13.5	73	Woningen Spoorsingel (166-167)	80	
2046	53.5	13.5	81	Kantoor	80	
2047	23.5	13.5	126	Van Hattem	80	
2048	25.0	13.5	167	Figee - bestaande loods 1	80	
2049	25.0	13.5	75	Figee - bestaande loods 2	80	
2050	25.0	13.5	169	Figee - nwe loods 3	80	
2051	23.5	13.5	45	Van Hattem	80	
2052	23.5	13.5	101	Van Hattem	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2053	20.7	13.5	51	NEM -vorm. Ketelhuis	80	
2054	21.5	13.5	221	NEM uitbreiding	80	
2055	26.0	13.5	204	NEM Uitbreiding	80	
2056	21.5	13.5	63	NEM Uitbreiding	80	
2057	18.5	13.5	49	NEM Uitbreiding kantoor	80	
2058	17.5	13.5	36	NEM Uitbreiding, kantoor	80	
2059	17.5	13.5	12	Jansson	80	
2060	17.5	13.5	19	NEM Uitbreiding, trafohuis	80	
2061	28.0	13.5	193	MAF uitbreiding nok	20	
2062	21.0	13.5	60	MAF uitbouw	80	
2063	17.0	13.5	31	MAF Romneyloods	80	
2064	38.5	13.5	85	N.E.M.	80	
2065	18.5	13.5	226	Gebouw	80	
2066	18.5	13.5	57	Gebouw Irado	80	
2067	18.9	13.5	406	Deltaweg	20	
2068	18.9	13.5	372	Deltaweg	20	
2069	18.5	13.5	27	Tessenderloo, waterpompgebouw	80	
2070	23.1	13.5	113	Tessenderloo, magazijn/kantoor	80	
2071	19.5	13.5	35	Tessenderloo, dical verlading	80	
2072	23.1	13.5	135	Tessenderloo, loods 3	80	
2073	25.1	13.5	198	Tessenderloo, loods 3 nok	80	
2074	23.1	13.5	132	Tessenderloo, loods 2	80	
2075	25.1	13.5	197	Tessenderloo, loods 2 nok	80	
2076	23.5	13.5	131	Tessenderloo, Dicalfabriek	80	
2077	23.5	13.5	76	Tessenderloo, dicalfabriek	80	
2078	26.5	13.5	16	Tessenderloo, Molenhuis	80	
2079	29.5	13.5	20	Tessenderloo, Molenhuis	80	
2080	24.5	13.5	35	Tessenderloo, Molenhuis	80	
2081	33.5	13.5	12	Tessenderloo, big-bag laadstat	80	
2082	19.6	13.5	69	Tessenderloo, kantine	80	
2083	18.2	13.5	127	Tessenderloo, was- en kleedlok	80	
2084	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2085	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2086	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2087	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2088	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2089	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2090	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2091	31.5	13.5	11	Tessenderloo, silo 1	20	
2092	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2093	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2094	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2095	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2096	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2097	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2098	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2099	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 2	20	
2100	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2101	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2102	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2103	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2104	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2105	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2106	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2107	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 3	20	
2108	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2109	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2110	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2111	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2112	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2113	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2114	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2115	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 4	20	
2116	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2117	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2118	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2119	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2120	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2121	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2122	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2123	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	20	
2124	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2125	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2126	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2127	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2128	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2129	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2130	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2131	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2132	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2133	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2134	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2135	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2136	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2137	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2138	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2139	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2140	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2141	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2142	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2143	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2144	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2145	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2146	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2147	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	0	
2148	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2149	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2150	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2151	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2152	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2153	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2154	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2155	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2156	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2157	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2158	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2159	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2160	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2161	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2162	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2163	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2164	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2165	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2166	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2167	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2168	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2169	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2170	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2171	21.5	13.5	18	Tessenderloo, tank	80	
2172	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2173	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2174	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2175	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2176	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 5	80	
2177	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2178	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2179	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 5	80	
2180	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2181	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2182	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 6	80	
2183	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2184	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2185	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2186	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 6	80	
2187	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 6	80	
2188	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 7	80	
2189	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 7	80	
2190	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 7	80	
2191	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 7	80	
2192	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 7	80	
2193	45.5	13.5	7	Tessenderloo, silo 7	80	
2194	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 7	80	
2195	45.5	13.5	6	Tessenderloo, silo 7	80	
2196	23.5	13.5	23	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2197	23.5	13.5	22	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2198	23.5	13.5	21	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2199	23.5	13.5	23	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2200	23.5	13.5	23	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2201	23.5	13.5	22	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2202	23.5	13.5	20	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2203	23.5	13.5	19	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2204	23.5	13.5	21	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2205	23.5	13.5	19	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2206	23.5	13.5	21	Tessenderloo, fosforzuuropslag	80	
2207	16.5	13.5	8	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2208	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2209	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2210	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2211	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2212	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2213	16.5	13.5	9	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2214	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2215	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2216	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2217	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2218	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2219	16.5	13.5	7	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2220	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2221	16.5	13.5	6	Tessenderloo, tank zwavelzuur	80	
2222	18.9	13.5	406	Deltaweg	20	
2223	20.3	13.5	157	Hydro Agri	80	
2224	23.0	13.5	99	Hydro Agri	80	
2225	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2226	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2227	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2228	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2229	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2230	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2231	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2232	25.5	13.5	24	Hydro Agri, tank 2	20	
2233	16.0	13.5	70	NU3 SALPETERZUUROPSLAG	80	
2234	21.5	13.5	145	NU3 SUBSTRAFEEDFABRIEK	80	
2235	18.5	13.5	85	NU3 TANKS LOODS D	80	
2236	21.5	13.5	263	NU3 NIEUWE HAL	80	
2237	16.5	13.5	30	NU3 TRANSFORMATORGEBOUW(GEB)	80	
2238	17.0	13.5	23	NU3 HOOFDSCHAKELHUIS	80	
2239	28.3	13.5	385	Hydro Agri	80	
2240	30.3	13.5	333	Hydro Agri	80	
2241	18.5	13.5	73	OPBOUW SPEC 3	80	
2242	25.2	13.5	64	kantoor	80	
2243	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2244	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2245	19.5	13.5	17	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2246	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2247	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2248	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2249	19.5	13.5	17	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2250	19.5	13.5	23	tank1 tankpark salpeterzuur	20	
2251	30.5	13.5	191	v.Gansewinkel - daknok	0	
2252	18.5	13.5	75	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2253	18.5	13.5	65	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2254	21.8	13.5	342	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2255	21.5	13.5	91	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2256	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2257	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2258	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2259	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2260	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2261	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2262	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2263	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2264	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2265	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2266	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2267	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2268	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2269	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2270	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2271	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2272	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2273	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2274	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2275	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2276	27.5	13.5	54	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2277	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2278	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2279	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2280	27.5	13.5	54	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2281	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2282	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2283	27.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2284	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2285	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2286	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2287	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2288	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2289	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2290	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2291	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2292	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2293	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2294	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2295	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2296	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2297	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2298	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2299	27.5	13.5	80	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2300	25.5	13.5	53	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2301	25.5	13.5	24	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2302	25.5	13.5	21	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2303	25.5	13.5	14	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2304	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2305	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2306	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2307	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2308	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2309	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2310	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2311	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2312	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2313	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2314	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2315	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2316	16.8	13.5	12	Mostert Absorbents kantoor zee	80	
2317	30.7	13.5	135	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2318	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2319	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2320	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2321	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2322	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2323	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2324	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2325	27.5	13.5	10	Mostert Absorbents BV - silo	30	
2326	21.8	13.5	367	Mostert Absorbents BV - gebouw	80	
2327	15.1	13.5	1	Pijp uitlaat 3 dak opslagruimt	30	
2328	15.1	13.5	1	Pijp uitlaat 3 dak opslagruimt	30	
2329	15.1	13.5	1	Pijp uitlaat 1 dak opslagruimt	30	
2330	15.1	13.5	1	Pijp uitlaat 1 dak opslagruimt	30	
2331	14.9	13.5	1	Pijp uitlaat 2 dak opslagruimt	30	
2332	14.9	13.5	1	Pijp uitlaat 2 dak opslagruimt	30	
2333	21.5	13.5	268	OBJEKT 55	80	
2334	21.5	13.5	149	OBJEKT	80	
2335	21.5	13.5	241	OBJEKT	80	
2336	21.5	13.5	101	OBJEKT	80	
2337	21.5	13.5	122	OBJEKT	80	
2338	21.5	13.5	87	OBJEKT	80	
2339	43.5	13.5	14	Unilever, Gebouw A	80	
2340	29.5	13.5	207	Unilever, Gebouw B midden	80	
2341	19.5	13.5	99	Unilever, Gebouw A entree	80	
2342	29.5	13.5	118	Unilever, Gebouw B zuid	80	
2343	29.5	13.5	186	Unilever, Gebouw B noord	80	
2344	27.5	13.5	96	Unilever, Gebouw C	80	
2345	27.5	13.5	29	Unilever,Gebouw B+C verbinding	80	
2346	26.5	13.5	92	Unilever, Gebouw D	80	
2347	27.8	13.5	84	Unilever, Gebouw E	80	
2348	31.8	13.5	67	Unilever, Gebouw E	80	
2349	20.5	13.5	111	Unilever, Gebouw E	80	
2350	34.5	13.5	51	Unilever, Gebouw F zuid	80	
2351	17.7	13.5	136	Unilever, Gebouw G	80	
2352	17.6	13.5	106	Unilever, Gebouw H+K	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2353	16.5	13.5	85	Unilever, Gebouw J	80	
2354	29.5	13.5	41	Unilever, Gebouw F noord	80	
2355	17.7	13.5	65	Unilever, Gebouw L	80	
2356	17.7	13.5	100	Unilever, Gebouw M	80	
2357	18.5	13.5	56	Unilever, Gebouw N	80	
2358	16.5	13.5	43	Unilever, Gebouw N	80	
2359	16.5	13.5	17	Unilever, Gebouw O	80	
2360	17.7	13.5	18	Unilever, Gebouw O	80	
2361	17.5	13.5	29	Unilever, Gebouw Q	80	
2362	16.5	13.5	151	Unilever, Gebouw R	80	
2363	16.5	13.5	45	Unilever, Gebouw S	80	
2364	16.5	13.5	104	Unilever, Gebouw U	80	
2365	16.5	13.5	50	Unilever, Gebouw U	80	
2366	16.5	13.5	19	Unilever, Gebouw V	80	
2367	16.5	13.5	30	Unilever, Gebouw W	80	
2368	16.5	13.5	23	Unilever, Gasstation	80	
2369	16.5	13.5	23	Unilever, Trafo	80	
2370	16.5	13.5	23	Unilever, Gebouw Y	80	
2371	19.5	13.5	55	Unilever, Gebouw Z	80	
2372	19.5	13.5	86	Unilever, Gebouw A ketelhuis	80	
2373	34.5	13.5	42	Unilever, Gebouw B noord	80	
2374	32.5	13.5	186	Unilever, Gebouw B midden	80	
2375	32.5	13.5	164	Unilever, Gebouw B noord	80	
2376	32.5	13.5	170	Unilever, Gebouw B zuid	80	
2377	55.6	13.5	43	Unilever, Gebouw A	80	
2378	59.5	13.5	28	Unilever, Gebouw A	80	
2379	17.7	13.5	64	Unilever, Gebouw G	80	
2380	50.8	13.5	265	Unilever dak Averlaagd	80	
2381	55.6	13.5	285	Unilever, Gebouw A	80	
2382	30.8	13.5	81	dakopbouw geb. E	80	
2383	31.5	13.5	36	Geb F	80	
2384	31.5	13.5	16	Geb F	80	
2385	22.5	13.5	17	Gebouw G opbouw	80	
2386	17.7	13.5	20	Gebouw C	80	
2387	24.7	13.5	37	Gebouw E	80	
2388	17.5	13.5	17	Lever, tanks	80	
2389	23.5	13.5	332	lever, magazijn gereed produkt	80	
2390	22.5	13.5	49	lever, magazijn westervl.	80	
2391	16.5	13.5	48	lever,personeels soos	80	
2392	16.5	13.5	20	lever, trafogebouw 5	80	
2393	21.5	13.5	84	lever, lab.	80	
2394	20.5	13.5	229	lever, liquids pakafdeling	80	
2395	26.5	13.5	134	lever, voorm. sunafdeling	80	
2396	24.5	13.5	199	lever, voorm. poederafd.	80	
2397	24.5	13.5	88	lever, voorm. poederafdeling	80	
2398	29.5	13.5	75	lever, pompstraat liquids	80	
2399	24.5	13.5	293	lever, flessenblaas-hal	80	
2400	16.0	13.5	28	-	80	
2401	19.0	13.5	52	lever, techn. blok flessenbl.	80	
2402	23.0	13.5	24	lever, brug techn.blok flesbl.	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2403	38.5	13.5	39	lever, granulaatsilo's flesbl.	80	
2404	16.5	13.5	49	lever, trafogebouw 1	80	
2405	21.5	13.5	54	lever, ketelhuis	80	
2406	18.5	13.5	46	lever, compressorhuis	80	
2407	20.5	13.5	22	lever, technisch blok	80	
2408	20.5	13.5	32	lever, watertanks	80	
2409	17.5	13.5	28	lever, tankpark NSD	80	
2410	17.5	13.5	25	lever, tankpark NSD	80	
2411	17.5	13.5	23	lever, tankpark NSD	80	
2412	23.0	13.5	114	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2413	23.0	13.5	114	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2414	23.0	13.5	113	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2415	23.0	13.5	113	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2416	23.0	13.5	113	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2417	23.0	13.5	113	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2418	23.0	13.5	113	Lever, noklijn liquids pakafd.	80	
2419	19.0	13.5	52	lever, kantoren	80	
2420	16.3	13.5	43	lever, logistic support	80	
2421	43.5	13.5	81	lever, liquids mengafdeling	80	
2422	48.5	13.5	37	lever, liquids mengafdeling	80	
2423	43.5	13.5	53	lever, liquids tankpark	80	
2424	22.0	13.5	9	lever, verdamper 1 techn.blok	80	
2425	22.0	13.5	9	lever, verdamper 1 techn.blok	80	
2426	21.5	13.5	70	OBJEKT 294	80	
2427	21.5	13.5	62	OBJEKT 294	80	
2451	16.6	13.1	47	Stationsgebouw	80	
2452	17.5	13.0	74	Stationsgebouw	80	
2493	14.4	13.4	717	perron	80	

Schermen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%] links	reflectie [%] rechts	schermverhogingen	gekoppeld il	kenmerk
1	14.0	10.0	413	scherp	0	0		☐	
2	16.9	14.4	11	scherp	80	80		☐	
3	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
4	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
5	16.9	14.4	9	scherp	80	80		☐	
6	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
8	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
9	16.9	14.4	9	scherp	80	80		☐	
10	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
11	16.9	14.4	9	scherp	80	80		☐	
12	16.9	14.4	9	scherp	80	80		☐	
13	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
15	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
16	17.2	14.7	13	scherp	80	80		☐	
17	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
18	17.2	14.7	13	scherp	80	80		☐	
19	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
20	17.2	14.7	12	scherp	80	80		☐	
21	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
22	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
23	17.2	14.7	13	scherp	80	80		☐	
24	17.2	14.7	8	scherp	80	80		☐	
25	17.2	14.7	11	scherp	80	80		☐	
26	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
27	16.9	14.4	8	scherp	80	80		☐	
28	16.9	14.4	1	scherp	80	80		☐	
29	16.9	14.4	4	scherp	80	80		☐	
30	16.9	14.4	3	scherp	80	80		☐	
31	16.9	14.4	5	scherp	80	80		☐	
32	16.9	14.4	1	scherp	80	80		☐	
33	16.9	14.4	1	scherp	80	80		☐	
35	16.9	14.4	10	scherp	80	80		☐	
36	16.9	14.4	6	scherp	80	80		☐	
37	16.9	14.4	1	scherp	80	80		☐	
38	16.9	14.4	0	scherp	80	80		☐	
78	16.9	14.4	9	scherp	80	80		☐	
81	17.2	14.7	11	scherp	80	80		☐	

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1	15.4	860	hoogtelijn + stomp scherm	
3	14.7	868	hoogtelijn + stomp scherm	
14	13.7	1463	hoogtelijn	
15	14.4	660	hoogtelijn	
16	14.7	645	hoogtelijn	

Mobiele bronnen

			bronvermogen														aantal			aantal 5dB toeslag			aantal10 dB toeslag		
nr	bedrijf	bron	h	wg	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot	kenmerk	maxafst	vgem	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
3		Binnenvaartschip	3.0	A	74.4	91.4	100.4	101.4	104.4	104.4	102.4	98.4	94.4	110.3		50	14	78	22	11	0	0	0	0	0	0
4		Binnenvaartschip	3.0	A	74.4	91.4	100.4	101.4	104.4	104.4	102.4	98.4	94.4	110.3		50	14	78	22	11	0	0	0	0	0	0
5		Zeeschip	8.0	A	77.8	94.8	103.8	104.8	107.8	107.8	105.8	101.8	97.8	113.7		50	14	18	5	3	0	0	0	0	0	0
6		Zeeschip	8.0	A	77.8	94.8	103.8	104.8	107.8	107.8	105.8	101.8	97.8	113.7		50	14	18	5	3	0	0	0	0	0	0

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
186	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.40	36.65	30.93	39.69	39.69	41.65	41.65
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.23	37.48	31.75	40.52	40.52	42.48	42.48
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.46	37.71	31.97	40.74	40.74	42.71	42.71
187	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.56	36.81	31.09	39.85	39.85	41.81	41.81
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.23	37.48	31.75	40.52	40.52	42.48	42.48
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.43	37.69	31.95	40.72	40.72	42.69	42.69
188	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.78	37.03	31.30	40.07	40.07	42.03	42.03
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.33	37.58	31.84	40.61	40.61	42.58	42.58
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.41	37.66	31.92	40.69	40.69	42.66	42.66
189	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.92	37.17	31.43	40.20	40.20	42.17	42.17
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.32	37.57	31.83	40.60	40.60	42.57	42.57
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.42	37.68	31.94	40.71	40.71	42.68	42.68
190	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.34	31.60	25.85	34.63	34.63	36.60	36.60
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.80	27.05	21.30	30.08	30.08	32.05	32.05
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.83	28.09	22.34	31.12	31.12	33.09	33.09
191	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.69	35.94	30.22	38.98	38.98	40.94	40.94
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.34	37.59	31.86	40.63	40.63	42.59	42.59
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.42	37.67	31.92	40.70	40.70	42.67	42.67
192	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.35	35.60	29.88	38.64	38.64	40.60	40.60
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.26	37.51	31.76	40.54	40.54	42.51	42.51
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.11	37.37	31.61	40.39	40.39	42.37	42.37
193	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.67	34.92	29.18	37.95	37.95	39.92	39.92
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.65	36.90	31.13	39.92	39.92	41.90	41.90
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.56	36.82	31.05	39.84	39.84	41.82	41.82
194	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.12	33.37	27.60	36.39	36.39	38.37	38.37
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.36	36.62	30.85	39.64	39.64	41.62	41.62
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.26	36.51	30.74	39.53	39.53	41.51	41.51
195	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	39.91	39.17	33.41	42.19	42.19	44.17	44.17
									IL	totaal (0)	1	7.5	39.97	39.22	33.46	42.24	42.24	44.22	44.22
196	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	27.03	26.28	20.57	29.33	29.33	31.28	31.28
									IL	totaal (0)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
197	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	26.94	26.20	20.45	29.23	29.23	31.20	31.20
									IL	totaal (0)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
198	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	27.05	26.30	20.56	29.33	29.33	31.30	31.30
									IL	totaal (0)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
199	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	26.72	25.97	20.24	29.01	29.01	30.97	30.97
									IL	totaal (0)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
200	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	26.57	25.82	20.09	28.86	28.86	30.82	30.82
									IL	totaal (0)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
201	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	26.30	25.55	19.80	28.58	28.58	30.55	30.55
									IL	totaal (0)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
202	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	26.74	25.99	20.23	29.01	29.01	30.99	30.99
									IL	totaal (0)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
203	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.42	31.68	25.89	34.69	34.69	36.68	36.68
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.73	31.99	26.20	35.00	35.00	36.99	36.99
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.32	30.57	24.78	33.58	33.58	35.57	35.57
204	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.04	35.29	29.52	38.31	38.31	40.29	40.29
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.60	34.85	29.10	37.88	37.88	39.85	39.85
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.74	35.99	30.24	39.02	39.02	40.99	40.99
205	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.08	35.34	29.57	38.36	38.36	40.34	40.34
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.76	35.02	29.26	38.04	38.04	40.02	40.02
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.08	36.34	30.60	39.37	39.37	41.34	41.34
206	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.28	35.54	29.78	38.56	38.56	40.54	40.54
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.73	36.98	31.22	40.00	40.00	41.98	41.98
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.28	37.54	31.78	40.56	40.56	42.54	42.54
207	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.48	36.74	30.98	39.76	39.76	41.74	41.74
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.87	38.12	32.37	41.15	41.15	43.12	43.12
									IL	totaal (0)	1	7.5	39.33	38.59	32.84	41.62	41.62	43.59	43.59
208	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.98	37.23	31.49	40.26	40.26	42.23	42.23
									IL	totaal (0)	1	4.5	39.87	39.13	33.39	42.16	42.16	44.13	44.13
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.26	39.51	33.77	42.54	42.54	44.51	44.51
209	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.65	36.90	31.15	39.93	39.93	41.90	41.90
									IL	totaal (0)	1	4.5	39.78	39.03	33.31	42.07	42.07	44.03	44.03
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.16	39.41	33.68	42.45	42.45	44.41	44.41
210	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.61	35.86	30.13	38.90	38.90	40.86	40.86
									IL	totaal (0)	1	4.5	39.74	38.99	33.27	42.03	42.03	43.99	43.99
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.18	39.43	33.71	42.47	42.47	44.43	44.43
211	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.35	37.60	31.87	40.64	40.64	42.60	42.60
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.95	37.20	31.47	40.24	40.24	42.20	42.20
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.23	37.48	31.76	40.52	40.52	42.48	42.48
212	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.83	35.09	29.32	38.11	38.11	40.09	40.09
									IL	totaal (0)	1	4.5	39.55	38.81	33.05	41.83	41.83	43.81	43.81
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.87	38.13	32.36	41.15	41.15	43.13	43.13
213	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.77	35.03	29.28	38.06	38.06	40.03	40.03
									IL	totaal (0)	1	4.5	39.65	38.90	33.15	41.93	41.93	43.90	43.90
									IL	totaal (0)	1	7.5	39.65	38.90	33.15	41.93	41.93	43.90	43.90
214	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.61	35.86	30.11	38.89	38.89	40.86	40.86
									IL	totaal (0)	1	4.5	39.62	38.88	33.14	41.91	41.91	43.88	43.88
									IL	totaal (0)	1	7.5	39.81	39.06	33.32	42.09	42.09	44.06	44.06
215	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.91	37.16	31.44	40.20	40.20	42.16	42.16
									IL	totaal (0)	1	4.5	39.83	39.08	33.35	42.12	42.12	44.08	44.08
									IL	totaal (0)	1	7.5	40.05	39.31	33.57	42.34	42.34	44.31	44.31
216	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.37	36.62	30.89	39.66	39.66	41.62	41.62
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.72	37.98	32.23	41.01	41.01	42.98	42.98
									IL	totaal (0)	1	7.5	39.22	38.47	32.73	41.50	41.50	43.47	43.47
217	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.61	35.87	30.11	38.89	38.89	40.87	40.87
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.86	37.11	31.38	40.15	40.15	42.11	42.11
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.63	37.88	32.15	40.92	40.92	42.88	42.88
218	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.30	36.56	30.82	39.59	39.59	41.56	41.56
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.59	37.84	32.12	40.88	40.88	42.84	42.84
									IL	totaal (0)	1	7.5	39.24	38.49	32.76	41.53	41.53	43.49	43.49
219	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.61	32.86	27.11	35.89	35.89	37.86	37.86
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.33	34.58	28.85	37.62	37.62	39.58	39.58
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.91	35.16	29.44	38.20	38.20	40.16	40.16

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
220	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.90	31.15	25.42	34.19	34.19	36.15	36.15
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.48	31.74	26.00	34.77	34.77	36.74	36.74
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.86	32.11	26.38	35.15	35.15	37.11	37.11
221	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.03	31.29	25.56	34.32	34.32	36.29	36.29
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.94	32.19	26.48	35.24	35.24	37.19	37.19
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.39	32.64	26.93	35.69	35.69	37.64	37.64
222	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.08	31.33	25.61	34.37	34.37	36.33	36.33
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.48	32.73	27.02	35.78	35.78	37.73	37.73
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.89	33.14	27.44	36.19	36.19	38.14	38.14
223	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.32	31.57	25.87	34.62	34.62	36.57	36.57
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.07	33.32	27.64	36.38	36.38	38.32	38.32
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.25	33.50	27.82	36.56	36.56	38.50	38.50
224	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.14	33.39	27.69	36.44	36.44	38.39	38.39
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.73	34.98	29.28	38.03	38.03	39.98	39.98
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.76	35.00	29.30	38.05	38.05	40.00	40.00
225	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.75	34.00	28.25	37.03	37.03	39.00	39.00
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.46	34.71	28.95	37.73	37.73	39.71	39.71
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.26	34.51	28.75	37.53	37.53	39.51	39.51
226	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.49	29.75	23.99	32.77	32.77	34.75	34.75
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.20	30.45	24.69	33.47	33.47	35.45	35.45
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.78	30.04	24.28	33.06	33.06	35.04	35.04
227	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	39.25	38.51	32.73	41.52	41.52	43.51	43.51
									IL	totaal (0)	1	7.5	39.46	38.72	32.95	41.74	41.74	43.72	43.72
228	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.78	37.04	31.28	40.06	40.06	42.04	42.04
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.72	37.98	32.21	41.00	41.00	42.98	42.98
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.77	38.03	32.28	41.06	41.06	43.03	43.03
229	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.77	36.02	30.28	39.05	39.05	41.02	41.02
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.01	37.26	31.51	40.29	40.29	42.26	42.26
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.19	37.44	31.71	40.48	40.48	42.44	42.44
230	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.95	35.21	29.46	38.24	38.24	40.21	40.21
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.59	35.84	30.11	38.88	38.88	40.84	40.84
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.93	36.18	30.45	39.22	39.22	41.18	41.18
231	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.54	34.79	29.06	37.83	37.83	39.79	39.79
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.76	35.01	29.26	38.04	38.04	40.01	40.01
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.08	35.33	29.58	38.36	38.36	40.33	40.33
232	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.37	34.62	28.89	37.66	37.66	39.62	39.62
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.58	34.84	29.08	37.86	37.86	39.84	39.84
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.09	35.34	29.59	38.37	38.37	40.34	40.34
233	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.58	34.83	29.09	37.86	37.86	39.83	39.83
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.74	35.00	29.25	38.03	38.03	40.00	40.00
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.62	35.87	30.13	38.90	38.90	40.87	40.87
234	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	36.28	35.53	29.79	38.56	38.56	40.53	40.53
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.97	36.22	30.47	39.25	39.25	41.22	41.22
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.73	36.98	31.25	40.02	40.02	41.98	41.98
235	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.68	34.93	29.18	37.96	37.96	39.93	39.93
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.40	35.65	29.90	38.68	38.68	40.65	40.65
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.37	36.62	30.87	39.65	39.65	41.62	41.62
236	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.77	29.02	23.25	32.04	32.04	34.02	34.02
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.57	28.82	23.06	31.84	31.84	33.82	33.82
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.27	31.53	25.77	34.55	34.55	36.53	36.53
237	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.93	31.18	25.45	34.22	34.22	36.18	36.18
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.17	31.42	25.69	34.46	34.46	36.42	36.42

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.62	31.87	26.18	34.92	34.92	36.87	36.87
238	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.53	30.79	25.04	33.82	33.82	35.79	35.79
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.55	31.80	26.06	34.83	34.83	36.80	36.80
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.82	32.07	26.34	35.11	35.11	37.07	37.07
239	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.73	30.98	25.24	34.01	34.01	35.98	35.98
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.74	32.00	26.26	35.03	35.03	37.00	37.00
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.97	32.22	26.50	35.26	35.26	37.22	37.22
240	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.18	31.44	25.67	34.46	34.46	36.44	36.44
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.40	32.65	26.92	35.69	35.69	37.65	37.65
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.44	32.69	26.96	35.73	35.73	37.69	37.69
241	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.55	31.80	26.06	34.83	34.83	36.80	36.80
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.77	34.02	28.27	37.05	37.05	39.02	39.02
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.44	33.70	27.94	36.72	36.72	38.70	38.70
242	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.81	32.07	26.32	35.10	35.10	37.07	37.07
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.97	34.22	28.45	37.24	37.24	39.22	39.22
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.63	33.88	28.11	36.90	36.90	38.88	38.88
243	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.49	31.74	25.98	34.76	34.76	36.74	36.74
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.68	32.94	27.14	35.94	35.94	37.94	37.94
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.13	32.38	26.57	35.38	35.38	37.38	37.38
244	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.35	29.61	23.77	32.60	32.60	34.61	34.61
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.45	29.72	23.79	32.66	32.66	34.72	34.72
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.79	28.06	22.10	30.99	30.99	33.06	33.06
245	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	38.44	37.69	31.94	40.72	40.72	42.69	42.69
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.69	37.94	32.20	40.97	40.97	42.94	42.94
246	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.96	29.21	23.49	32.25	32.25	34.21	34.21
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.67	28.92	23.16	31.94	31.94	33.92	33.92
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.14	29.39	23.64	32.42	32.42	34.39	34.39
247	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.45	28.70	22.96	31.73	31.73	33.70	33.70
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.65	28.90	23.14	31.92	31.92	33.90	33.90
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.39	29.65	23.89	32.67	32.67	34.65	34.65
248	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.11	28.36	22.61	31.39	31.39	33.36	33.36
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.61	28.87	23.10	31.89	31.89	33.87	33.87
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.43	29.69	23.94	32.72	32.72	34.69	34.69
249	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.77	28.03	22.27	31.05	31.05	33.03	33.03
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.52	28.78	23.02	31.80	31.80	33.78	33.78
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.24	29.49	23.74	32.52	32.52	34.49	34.49
250	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.64	27.89	22.13	30.91	30.91	32.89	32.89
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.48	28.74	22.97	31.76	31.76	33.74	33.74
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.96	29.21	23.45	32.23	32.23	34.21	34.21
251	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.05	28.30	22.54	31.32	31.32	33.30	33.30
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.74	29.00	23.24	32.02	32.02	34.00	34.00
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.84	29.09	23.34	32.12	32.12	34.09	34.09
252	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.99	29.24	23.51	32.28	32.28	34.24	34.24
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.60	29.86	24.11	32.89	32.89	34.86	34.86
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.63	29.88	24.13	32.91	32.91	34.88	34.88
253	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.02	30.27	24.56	33.32	33.32	35.27	35.27
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.77	31.03	25.30	34.06	34.06	36.03	36.03
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.93	31.18	25.44	34.21	34.21	36.18	36.18
254	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.97	31.22	25.50	34.26	34.26	36.22	36.22
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.94	33.20	27.44	36.22	36.22	38.20	38.20
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.88	33.13	27.37	36.15	36.15	38.13	38.13
255	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.95	30.20	24.51	33.25	33.25	35.20	35.20

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.49	32.75	26.99	35.77	35.77	37.75	37.75
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.40	32.66	26.89	35.68	35.68	37.66	37.66
256	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	36.83	36.09	30.30	39.10	39.10	41.09	41.09
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.11	36.37	30.58	39.38	39.38	41.37	41.37
257	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.37	31.62	25.85	34.64	34.64	36.62	36.62
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.91	35.17	29.41	38.19	38.19	40.17	40.17
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.86	35.11	29.36	38.14	38.14	40.11	40.11
258	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.53	31.78	26.03	34.81	34.81	36.78	36.78
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.18	35.44	29.68	38.46	38.46	40.44	40.44
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.04	35.29	29.53	38.31	38.31	40.29	40.29
259	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.55	32.80	27.05	35.83	35.83	37.80	37.80
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.43	35.68	29.93	38.71	38.71	40.68	40.68
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.98	35.24	29.48	38.26	38.26	40.24	40.24
260	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.98	31.24	25.49	34.27	34.27	36.24	36.24
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.01	33.26	27.53	36.30	36.30	38.26	38.26
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.65	32.90	27.17	35.94	35.94	37.90	37.90
261	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.56	30.81	25.05	33.83	33.83	35.81	35.81
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.79	33.04	27.35	36.09	36.09	38.04	38.04
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.30	33.55	27.85	36.60	36.60	38.55	38.55
262	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.32	30.57	24.84	33.61	33.61	35.57	35.57
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.53	31.78	26.04	34.81	34.81	36.78	36.78
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.09	32.34	26.62	35.38	35.38	37.34	37.34
263	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.52	30.77	25.03	33.80	33.80	35.77	35.77
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.17	31.42	25.69	34.46	34.46	36.42	36.42
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.69	31.94	26.22	34.98	34.98	36.94	36.94
264	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.38	31.63	25.87	34.65	34.65	36.63	36.63
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.83	32.08	26.30	35.09	35.09	37.08	37.08
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.72	32.98	27.22	36.00	36.00	37.98	37.98
265	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.16	32.42	26.64	35.43	35.43	37.42	37.42
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.19	33.45	27.64	36.45	36.45	38.45	38.45
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.34	34.59	28.84	37.62	37.62	39.59	39.59
266	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.88	33.13	27.39	36.16	36.16	38.13	38.13
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.14	33.39	27.67	36.43	36.43	38.39	38.39
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.41	34.66	28.95	37.71	37.71	39.66	39.66
267	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.08	30.33	24.58	33.36	33.36	35.33	35.33
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.89	30.14	24.40	33.17	33.17	35.14	35.14
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.27	32.52	26.80	35.56	35.56	37.52	37.52
268	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.86	30.11	24.35	33.13	33.13	35.11	35.11
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.49	29.75	23.98	32.77	32.77	34.75	34.75
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.65	30.90	25.15	33.93	33.93	35.90	35.90
269	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.40	29.65	23.89	32.67	32.67	34.65	34.65
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.23	29.49	23.72	32.51	32.51	34.49	34.49
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.63	30.88	25.13	33.91	33.91	35.88	35.88
270	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.40	29.66	23.89	32.68	32.68	34.66	34.66
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.04	29.30	23.54	32.32	32.32	34.30	34.30
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.32	30.58	24.84	33.61	33.61	35.58	35.58
271	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.94	29.20	23.44	32.22	32.22	34.20	34.20
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.80	29.05	23.29	32.07	32.07	34.05	34.05
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.94	30.19	24.45	33.22	33.22	35.19	35.19
272	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.93	29.19	23.42	32.21	32.21	34.19	34.19
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.61	28.86	23.10	31.88	31.88	33.86	33.86
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.45	29.70	23.96	32.73	32.73	34.70	34.70

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
273	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.51	28.76	23.00	31.78	31.78	33.76	33.76
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.42	28.67	22.91	31.69	31.69	33.67	33.67
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.93	29.19	23.44	32.22	32.22	34.19	34.19
274	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.69	28.94	23.18	31.96	31.96	33.94	33.94
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.06	28.31	22.56	31.34	31.34	33.31	33.31
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.52	28.78	23.03	31.81	31.81	33.78	33.78
275	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.27	28.52	22.78	31.55	31.55	33.52	33.52
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.19	28.44	22.72	31.48	31.48	33.44	33.44
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.37	28.62	22.89	31.66	31.66	33.62	33.62
276	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.84	29.10	23.34	32.12	32.12	34.10	34.10
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.76	29.02	23.26	32.04	32.04	34.02	34.02
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.63	28.88	23.12	31.90	31.90	33.88	33.88
277	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.52	30.78	24.97	33.78	33.78	35.78	35.78
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.63	30.89	25.06	33.88	33.88	35.89	35.89
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.16	30.42	24.58	33.41	33.41	35.42	35.42
278	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	27.95	27.20	21.42	30.21	30.21	32.20	32.20
									IL	totaal (0)	1	4.5	26.26	25.52	19.69	28.51	28.51	30.52	30.52
									IL	totaal (0)	1	7.5	24.74	24.01	18.14	26.98	26.98	29.01	29.01
279	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	25.30	24.55	18.79	27.57	27.57	29.55	29.55
									IL	totaal (0)	1	4.5	24.10	23.35	17.59	26.37	26.37	28.35	28.35
									IL	totaal (0)	1	7.5	22.26	21.52	15.74	24.53	24.53	26.52	26.52
280	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.64	30.89	25.17	33.93	33.93	35.89	35.89
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.66	32.92	27.15	35.94	35.94	37.92	37.92
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.91	33.17	27.39	36.18	36.18	38.17	38.17
281	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.43	31.68	25.95	34.72	34.72	36.68	36.68
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.99	35.25	29.46	38.26	38.26	40.25	40.25
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.15	35.41	29.61	38.41	38.41	40.41	40.41
282	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.28	31.53	25.79	34.56	34.56	36.53	36.53
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.64	33.89	28.13	36.91	36.91	38.89	38.89
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.67	33.92	28.16	36.94	36.94	38.92	38.92
283	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.64	31.89	26.13	34.91	34.91	36.89	36.89
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.95	34.21	28.44	37.23	37.23	39.21	39.21
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.99	34.24	28.47	37.26	37.26	39.24	39.24
284	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.36	29.61	23.87	32.64	32.64	34.61	34.61
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.30	29.55	23.80	32.58	32.58	34.55	34.55
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.28	29.53	23.78	32.56	32.56	34.53	34.53
285	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.86	28.11	22.35	31.13	31.13	33.11	33.11
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.08	28.34	22.57	31.36	31.36	33.34	33.34
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.04	28.29	22.54	31.32	31.32	33.29	33.29
286	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.37	27.63	21.87	30.65	30.65	32.63	32.63
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.81	28.06	22.31	31.09	31.09	33.06	33.06
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.90	28.15	22.39	31.17	31.17	33.15	33.15
287	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.43	27.69	21.92	30.71	30.71	32.69	32.69
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.94	28.19	22.43	31.21	31.21	33.19	33.19
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.21	28.46	22.70	31.48	31.48	33.46	33.46
288	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.69	27.94	22.18	30.96	30.96	32.94	32.94
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.23	28.48	22.72	31.50	31.50	33.48	33.48
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.99	29.24	23.48	32.26	32.26	34.24	34.24
289	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.43	28.68	22.92	31.70	31.70	33.68	33.68
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.93	29.18	23.42	32.20	32.20	34.18	34.18
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.88	30.13	24.37	33.15	33.15	35.13	35.13
290	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.65	29.91	24.14	32.93	32.93	34.91	34.91

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.38	30.63	24.83	33.64	33.64	35.63	35.63
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.23	31.48	25.70	34.49	34.49	36.48	36.48
291	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.62	29.87	24.11	32.89	32.89	34.87	34.87
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.84	30.09	24.34	33.12	33.12	35.09	35.09
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.33	31.58	25.85	34.62	34.62	36.58	36.58
292	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.84	30.09	24.34	33.12	33.12	35.09	35.09
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.76	31.01	25.27	34.04	34.04	36.01	36.01
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.69	33.94	28.21	36.98	36.98	38.94	38.94
293	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.50	28.76	23.01	31.79	31.79	33.76	33.76
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.86	29.11	23.38	32.15	32.15	34.11	34.11
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.53	32.78	27.11	35.84	35.84	37.78	37.78
294	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.53	29.78	24.06	32.82	32.82	34.78	34.78
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.66	28.91	23.14	31.93	31.93	33.91	33.91
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.66	29.91	24.15	32.93	32.93	34.91	34.91
295	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.04	29.29	23.54	32.32	32.32	34.29	34.29
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.59	28.84	23.07	31.86	31.86	33.84	33.84
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.08	30.34	24.57	33.36	33.36	35.34	35.34
296	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.98	29.24	23.48	32.26	32.26	34.24	34.24
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.43	28.69	22.93	31.71	31.71	33.69	33.69
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.46	29.72	23.97	32.75	32.75	34.72	34.72
297	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.64	28.89	23.14	31.92	31.92	33.89	33.89
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.14	28.40	22.64	31.42	31.42	33.40	33.40
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.86	29.11	23.36	32.14	32.14	34.11	34.11
298	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.36	28.61	22.86	31.64	31.64	33.61	33.61
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.95	28.20	22.45	31.23	31.23	33.20	33.20
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.33	28.58	22.83	31.61	31.61	33.58	33.58
299	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.96	28.21	22.47	31.24	31.24	33.21	33.21
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.71	27.96	22.21	30.99	30.99	32.96	32.96
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.96	28.21	22.46	31.24	31.24	33.21	33.21
300	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.59	27.85	22.10	30.88	30.88	32.85	32.85
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.49	27.74	21.98	30.76	30.76	32.74	32.74
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.51	27.76	22.01	30.79	30.79	32.76	32.76
301	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	27.89	27.14	21.39	30.17	30.17	32.14	32.14
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.11	27.37	21.62	30.40	30.40	32.37	32.37
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.25	27.50	21.75	30.53	30.53	32.50	32.50
302	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	27.93	27.19	21.43	30.21	30.21	32.19	32.19
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.00	27.25	21.50	30.28	30.28	32.25	32.25
									IL	totaal (0)	1	7.5	27.79	27.05	21.29	30.07	30.07	32.05	32.05
303	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	27.97	27.22	21.46	30.24	30.24	32.22	32.22
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.53	26.79	21.03	29.81	29.81	31.79	31.79
									IL	totaal (0)	1	7.5	27.24	26.49	20.72	29.51	29.51	31.49	31.49
304	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	26.28	25.53	19.78	28.56	28.56	30.53	30.53
									IL	totaal (0)	1	4.5	26.04	25.29	19.54	28.32	28.32	30.29	30.29
									IL	totaal (0)	1	7.5	24.54	23.80	18.03	26.82	26.82	28.80	28.80
305	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	26.62	25.87	20.12	28.90	28.90	30.87	30.87
									IL	totaal (0)	1	4.5	26.20	25.46	19.72	28.49	28.49	30.46	30.46
									IL	totaal (0)	1	7.5	24.33	23.58	17.82	26.60	26.60	28.58	28.58
306	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	26.41	25.67	19.90	28.69	28.69	30.67	30.67
									IL	totaal (0)	1	4.5	25.72	24.97	19.22	28.00	28.00	29.97	29.97
									IL	totaal (0)	1	7.5	24.65	23.90	18.12	26.91	26.91	28.90	28.90
307	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	32.04	31.30	25.45	34.28	34.28	36.30	36.30
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.00	31.26	25.41	34.24	34.24	36.26	36.26

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
308	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.59	28.85	23.04	31.85	31.85	33.85	33.85
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.28	31.54	25.70	34.53	34.53	36.54	36.54
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.03	31.29	25.44	34.27	34.27	36.29	36.29
309	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	27.98	27.23	21.47	30.25	30.25	32.23	32.23
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.41	28.67	22.90	31.69	31.69	33.67	33.67
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.26	28.52	22.75	31.54	31.54	33.52	33.52
310	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.14	27.40	21.63	30.42	30.42	32.40	32.40
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.70	27.96	22.20	30.98	30.98	32.96	32.96
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.64	27.89	22.15	30.92	30.92	32.89	32.89
311	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.01	27.26	21.50	30.28	30.28	32.26	32.26
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.51	27.76	22.00	30.78	30.78	32.76	32.76
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.58	27.84	22.08	30.86	30.86	32.84	32.84
312	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.29	27.55	21.79	30.57	30.57	32.55	32.55
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.41	27.66	21.90	30.68	30.68	32.66	32.66
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.77	28.02	22.26	31.04	31.04	33.02	33.02
313	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.41	27.66	21.90	30.68	30.68	32.66	32.66
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.54	27.79	22.02	30.81	30.81	32.79	32.79
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.99	28.24	22.48	31.26	31.26	33.24	33.24
314	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.71	27.96	22.19	30.98	30.98	32.96	32.96
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.64	27.89	22.12	30.91	30.91	32.89	32.89
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.18	28.43	22.67	31.45	31.45	33.43	33.43
315	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.87	28.12	22.35	31.14	31.14	33.12	33.12
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.98	28.23	22.47	31.25	31.25	33.23	33.23
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.56	28.81	23.05	31.83	31.83	33.81	33.81
316	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.31	28.57	22.80	31.59	31.59	33.57	33.57
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.27	28.53	22.77	31.55	31.55	33.53	33.53
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.76	29.01	23.26	32.04	32.04	34.01	34.01
317	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.94	29.19	23.44	32.22	32.22	34.19	34.19
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.05	29.31	23.56	32.34	32.34	34.31	34.31
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.17	29.43	23.67	32.45	32.45	34.43	34.43
318	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.95	30.21	24.46	33.24	33.24	35.21	35.21
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.77	30.03	24.27	33.05	33.05	35.03	35.03
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.41	29.66	23.91	32.69	32.69	34.66	34.66
319	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.54	30.80	25.03	33.82	33.82	35.80	35.80
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.18	31.44	25.67	34.46	34.46	36.44	36.44
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.79	31.05	25.28	34.07	34.07	36.05	36.05
320	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.45	30.71	24.93	33.72	33.72	35.71	35.71
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.85	31.11	25.32	34.12	34.12	36.11	36.11
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.54	31.79	26.06	34.83	34.83	36.79	36.79
321	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.73	29.98	24.22	33.00	33.00	34.98	34.98
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.22	28.47	22.69	31.48	31.48	33.47	33.47
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.59	30.84	25.12	33.88	33.88	35.84	35.84
322	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.21	30.47	24.70	33.49	33.49	35.47	35.47
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.14	30.40	24.62	33.41	33.41	35.40	35.40
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.40	31.65	25.90	34.68	34.68	36.65	36.65
323	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.21	30.47	24.71	33.49	33.49	35.47	35.47
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.12	30.37	24.61	33.39	33.39	35.37	35.37
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.29	31.54	25.80	34.57	34.57	36.54	36.54
324	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.92	30.17	24.42	33.20	33.20	35.17	35.17
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.77	30.02	24.27	33.05	33.05	35.02	35.02
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.02	31.27	25.52	34.30	34.30	36.27	36.27
325	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.50	29.75	24.00	32.78	32.78	34.75	34.75

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.32	29.57	23.82	32.60	32.60	34.57	34.57
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.78	30.03	24.28	33.06	33.06	35.03	35.03
326	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.33	29.58	23.82	32.60	32.60	34.58	34.58
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.89	29.14	23.38	32.16	32.16	34.14	34.14
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.09	29.34	23.57	32.36	32.36	34.34	34.34
327	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.01	29.26	23.50	32.28	32.28	34.26	34.26
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.54	28.80	23.04	31.82	31.82	33.80	33.80
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.18	28.44	22.67	31.46	31.46	33.44	33.44
328	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.75	29.01	23.25	32.03	32.03	34.01	34.01
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.23	28.49	22.73	31.51	31.51	33.49	33.49
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.54	27.79	22.01	30.80	30.80	32.79	32.79
329	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.92	29.18	23.42	32.20	32.20	34.18	34.18
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.07	28.32	22.55	31.34	31.34	33.32	33.32
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.43	27.68	21.88	30.69	30.69	32.68	32.68
330	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.24	27.49	21.74	30.52	30.52	32.49	32.49
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.76	27.01	21.27	30.04	30.04	32.01	32.01
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.16	24.41	18.66	27.44	27.44	29.41	29.41
331	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	27.66	26.91	21.17	29.94	29.94	31.91	31.91
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.50	26.75	21.01	29.78	29.78	31.75	31.75
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.01	24.26	18.52	27.29	27.29	29.26	29.26
332	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	27.41	26.67	20.92	29.70	29.70	31.67	31.67
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.26	26.51	20.77	29.54	29.54	31.51	31.51
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.17	24.42	18.67	27.45	27.45	29.42	29.42
333	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	28.50	27.75	21.98	30.77	30.77	32.75	32.75
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.00	28.25	22.47	31.26	31.26	33.25	33.25
334	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	26.50	25.76	19.99	28.78	28.78	30.76	30.76
									IL	totaal (0)	1	4.5	26.39	25.65	19.89	28.67	28.67	30.65	30.65
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.77	26.02	20.25	29.04	29.04	31.02	31.02
335	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	26.56	25.82	20.05	28.84	28.84	30.82	30.82
									IL	totaal (0)	1	4.5	26.64	25.90	20.13	28.92	28.92	30.90	30.90
									IL	totaal (0)	1	7.5	27.18	26.44	20.67	29.46	29.46	31.44	31.44
336	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	26.72	25.98	20.22	29.00	29.00	30.98	30.98
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.00	26.26	20.50	29.28	29.28	31.26	31.26
									IL	totaal (0)	1	7.5	27.55	26.80	21.04	29.82	29.82	31.80	31.80
337	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	26.92	26.18	20.41	29.20	29.20	31.18	31.18
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.37	26.63	20.86	29.65	29.65	31.63	31.63
									IL	totaal (0)	1	7.5	27.87	27.12	21.36	30.14	30.14	32.12	32.12
338	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	27.09	26.34	20.58	29.36	29.36	31.34	31.34
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.68	26.93	21.16	29.95	29.95	31.93	31.93
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.14	27.39	21.63	30.41	30.41	32.39	32.39
339	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	27.29	26.54	20.78	29.56	29.56	31.54	31.54
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.92	27.18	21.41	30.20	30.20	32.18	32.18
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.45	27.70	21.94	30.72	30.72	32.70	32.70
340	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	27.64	26.90	21.14	29.92	29.92	31.90	31.90
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.33	27.58	21.82	30.60	30.60	32.58	32.58
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.76	28.01	22.25	31.03	31.03	33.01	33.01
341	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.03	27.28	21.52	30.30	30.30	32.28	32.28
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.68	27.94	22.18	30.96	30.96	32.94	32.94
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.24	28.49	22.73	31.51	31.51	33.49	33.49
342	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.55	27.81	22.05	30.83	30.83	32.81	32.81
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.05	28.31	22.55	31.33	31.33	33.31	33.31
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.77	29.02	23.26	32.04	32.04	34.02	34.02

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
343	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.56	28.82	23.06	31.84	31.84	33.82	33.82
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.97	29.23	23.47	32.25	32.25	34.23	34.23
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.55	29.80	24.05	32.83	32.83	34.80	34.80
344	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.53	29.79	24.02	32.81	32.81	34.79	34.79
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.32	30.58	24.82	33.60	33.60	35.58	35.58
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.15	32.40	26.68	35.44	35.44	37.40	37.40
345	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.96	29.22	23.46	32.24	32.24	34.22	34.22
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.24	29.49	23.75	32.52	32.52	34.49	34.49
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.27	32.52	26.81	35.57	35.57	37.52	37.52
346	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.66	30.91	25.19	33.95	33.95	35.91	35.91
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.51	29.77	24.01	32.79	32.79	34.77	34.77
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.68	31.93	26.18	34.96	34.96	36.93	36.93
347	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.09	30.34	24.61	33.38	33.38	35.34	35.34
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.91	29.17	23.41	32.19	32.19	34.17	34.17
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.30	30.55	24.80	33.58	33.58	35.55	35.55
348	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.27	29.52	23.79	32.56	32.56	34.52	34.52
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.36	28.62	22.86	31.64	31.64	33.62	33.62
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.65	29.90	24.15	32.93	32.93	34.90	34.90
349	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.61	28.86	23.12	31.89	31.89	33.86	33.86
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.05	28.31	22.55	31.33	31.33	33.31	33.31
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.30	29.55	23.79	32.57	32.57	34.55	34.55
350	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.38	28.63	22.90	31.67	31.67	33.63	33.63
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.71	27.96	22.21	30.99	30.99	32.96	32.96
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.15	28.40	22.65	31.43	31.43	33.40	33.40
351	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.31	28.56	22.82	31.59	31.59	33.56	33.56
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.79	28.04	22.28	31.06	31.06	33.04	33.04
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.59	27.84	22.08	30.86	30.86	32.84	32.84
352	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.27	28.52	22.78	31.55	31.55	33.52	33.52
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.71	27.97	22.21	30.99	30.99	32.97	32.97
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.39	27.65	21.88	30.67	30.67	32.65	32.65
353	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.14	28.39	22.66	31.43	31.43	33.39	33.39
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.62	27.87	22.11	30.89	30.89	32.87	32.87
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.03	27.28	21.51	30.30	30.30	32.28	32.28
354	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.23	28.49	22.70	31.50	31.50	33.49	33.49
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.87	28.13	22.31	31.12	31.12	33.13	33.13
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.10	28.37	22.48	31.33	31.33	33.37	33.37
355	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	26.50	25.76	20.00	28.78	28.78	30.76	30.76
									IL	totaal (0)	1	4.5	26.98	26.24	20.49	29.27	29.27	31.24	31.24
									IL	totaal (0)	1	7.5	25.23	24.48	18.72	27.50	27.50	29.48	29.48
356	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	29.21	28.46	22.67	31.47	31.47	33.46	33.46
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.05	29.31	23.50	32.31	32.31	34.31	34.31
357	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	27.53	26.78	21.01	29.80	29.80	31.78	31.78
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.79	27.04	21.26	30.05	30.05	32.04	32.04
									IL	totaal (0)	1	7.5	27.44	26.69	20.90	29.70	29.70	31.69	31.69
358	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.12	27.38	21.61	30.40	30.40	32.38	32.38
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.84	27.10	21.32	30.11	30.11	32.10	32.10
									IL	totaal (0)	1	7.5	27.33	26.58	20.81	29.60	29.60	31.58	31.58
359	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.19	27.45	21.69	30.47	30.47	32.45	32.45
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.06	27.32	21.55	30.34	30.34	32.32	32.32
									IL	totaal (0)	1	7.5	27.68	26.93	21.17	29.95	29.95	31.93	31.93
360	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.87	28.12	22.36	31.14	31.14	33.12	33.12
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.40	27.65	21.89	30.67	30.67	32.65	32.65

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.10	27.36	21.60	30.38	30.38	32.36	32.36
361	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.92	28.17	22.41	31.19	31.19	33.17	33.17
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.81	28.06	22.30	31.08	31.08	33.06	33.06
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.84	28.09	22.34	31.12	31.12	33.09	33.09
362	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.45	28.71	22.95	31.73	31.73	33.71	33.71
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.12	28.38	22.62	31.40	31.40	33.38	33.38
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.22	28.47	22.72	31.50	31.50	33.47	33.47
363	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.70	28.95	23.19	31.97	31.97	33.95	33.95
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.54	28.79	23.04	31.82	31.82	33.79	33.79
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.46	28.71	22.95	31.73	31.73	33.71	33.71
364	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.36	29.62	23.86	32.64	32.64	34.62	34.62
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.24	29.49	23.74	32.52	32.52	34.49	34.49
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.70	28.95	23.20	31.98	31.98	33.95	33.95
365	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.06	30.32	24.56	33.34	33.34	35.32	35.32
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.25	30.51	24.77	33.54	33.54	35.51	35.51
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.34	29.59	23.83	32.61	32.61	34.59	34.59
366	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.74	31.00	25.24	34.02	34.02	36.00	36.00
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.36	31.62	25.84	34.63	34.63	36.62	36.62
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.62	30.88	25.14	33.91	33.91	35.88	35.88
367	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.22	31.47	25.71	34.49	34.49	36.47	36.47
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.03	30.28	24.50	33.29	33.29	35.28	35.28
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.76	32.01	26.28	35.05	35.05	37.01	37.01
368	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.33	30.58	24.83	33.61	33.61	35.58	35.58
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.11	30.36	24.61	33.39	33.39	35.36	35.36
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.44	32.70	26.96	35.73	35.73	37.70	37.70
369	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.78	30.03	24.27	33.05	33.05	35.03	35.03
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.69	29.94	24.17	32.96	32.96	34.94	34.94
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.85	32.11	26.37	35.14	35.14	37.11	37.11
370	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.77	30.03	24.27	33.05	33.05	35.03	35.03
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.03	29.28	23.53	32.31	32.31	34.28	34.28
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.12	31.37	25.63	34.40	34.40	36.37	36.37
371	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.79	29.04	23.29	32.07	32.07	34.04	34.04
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.39	28.64	22.89	31.67	31.67	33.64	33.64
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.99	30.25	24.49	33.27	33.27	35.25	35.25
372	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.12	29.37	23.62	32.40	32.40	34.37	34.37
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.28	28.54	22.79	31.57	31.57	33.54	33.54
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.87	30.12	24.36	33.14	33.14	35.12	35.12
373	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.25	28.51	22.75	31.53	31.53	33.51	33.51
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.95	28.21	22.45	31.23	31.23	33.21	33.21
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.89	29.15	23.38	32.17	32.17	34.15	34.15
374	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.41	28.66	22.90	31.68	31.68	33.66	33.66
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.93	27.19	21.43	30.21	30.21	32.19	32.19
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.56	25.81	20.05	28.83	28.83	30.81	30.81
375	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	27.92	27.17	21.42	30.20	30.20	32.17	32.17
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.78	27.03	21.29	30.06	30.06	32.03	32.03
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.31	25.57	19.82	28.60	28.60	30.57	30.57
376	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	27.97	27.23	21.47	30.25	30.25	32.23	32.23
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.48	26.73	20.98	29.76	29.76	31.73	31.73
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.07	25.32	19.57	28.35	28.35	30.32	30.32
377	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	27.09	26.34	20.60	29.37	29.37	31.34	31.34
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.48	26.73	20.98	29.76	29.76	31.73	31.73
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.16	25.41	19.64	28.43	28.43	30.41	30.41

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
378	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	29.84	29.10	23.24	32.08	32.08	34.10	34.10
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.57	29.84	23.96	32.81	32.81	34.84	34.84
379	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	27.48	26.74	20.93	29.74	29.74	31.74	31.74
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.26	26.52	20.71	29.52	29.52	31.52	31.52
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.86	26.12	20.30	29.11	29.11	31.12	31.12
380	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	26.73	25.99	20.22	29.01	29.01	30.99	30.99
									IL	totaal (0)	1	4.5	26.65	25.91	20.14	28.93	28.93	30.91	30.91
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.42	25.67	19.90	28.69	28.69	30.67	30.67
381	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	27.15	26.40	20.64	29.42	29.42	31.40	31.40
									IL	totaal (0)	1	4.5	26.99	26.24	20.48	29.26	29.26	31.24	31.24
									IL	totaal (0)	1	7.5	26.84	26.09	20.33	29.11	29.11	31.09	31.09
382	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	27.43	26.68	20.93	29.71	29.71	31.68	31.68
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.45	26.70	20.94	29.72	29.72	31.70	31.70
									IL	totaal (0)	1	7.5	27.27	26.53	20.77	29.55	29.55	31.53	31.53
383	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	27.76	27.02	21.26	30.04	30.04	32.02	32.02
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.92	27.17	21.41	30.19	30.19	32.17	32.17
									IL	totaal (0)	1	7.5	27.75	27.01	21.25	30.03	30.03	32.01	32.01
384	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.21	27.46	21.72	30.49	30.49	32.46	32.46
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.38	27.63	21.88	30.66	30.66	32.63	32.63
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.30	27.55	21.79	30.57	30.57	32.55	32.55
385	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.60	27.85	22.11	30.88	30.88	32.85	32.85
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.81	28.06	22.30	31.08	31.08	33.06	33.06
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.77	28.02	22.26	31.04	31.04	33.02	33.02
386	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.29	28.55	22.81	31.58	31.58	33.55	33.55
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.39	28.64	22.88	31.66	31.66	33.64	33.64
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.32	28.58	22.81	31.60	31.60	33.58	33.58
387	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.28	29.53	23.79	32.56	32.56	34.53	34.53
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.50	29.75	24.00	32.78	32.78	34.75	34.75
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.86	30.11	24.39	33.15	33.15	35.11	35.11
388	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.43	30.69	24.93	33.71	33.71	35.69	35.69
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.48	31.74	25.95	34.75	34.75	36.74	36.74
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.43	32.68	26.94	35.71	35.71	37.68	37.68
389	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.06	30.32	24.56	33.34	33.34	35.32	35.32
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.42	30.67	24.90	33.69	33.69	35.67	35.67
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.41	33.66	27.93	36.70	36.70	38.66	38.66
390	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.26	33.52	27.76	36.54	36.54	38.52	38.52
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.02	31.28	25.50	34.29	34.29	36.28	36.28
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.92	33.18	27.43	36.21	36.21	38.18	38.18
391	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.32	33.57	27.83	36.60	36.60	38.57	38.57
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.68	31.93	26.18	34.96	34.96	36.93	36.93
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.32	33.58	27.83	36.61	36.61	38.58	38.58
392	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.42	32.68	26.94	35.71	35.71	37.68	37.68
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.94	31.19	25.43	34.21	34.21	36.19	36.19
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.57	32.82	27.07	35.85	35.85	37.82	37.82
393	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.98	32.24	26.50	35.27	35.27	37.24	37.24
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.89	32.15	26.38	35.17	35.17	37.15	37.15
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.57	32.82	27.06	35.84	35.84	37.82	37.82
394	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.27	31.53	25.79	34.56	34.56	36.53	36.53
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.76	31.02	25.24	34.03	34.03	36.02	36.02
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.31	31.56	25.80	34.58	34.58	36.56	36.56
395	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.42	30.68	24.95	33.71	33.71	35.68	35.68
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.33	29.59	23.80	32.60	32.60	34.59	34.59

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.49	29.74	23.95	32.75	32.75	34.74	34.74
396	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.98	30.23	24.50	33.27	33.27	35.23	35.23
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.85	28.11	22.32	31.12	31.12	33.11	33.11
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.17	27.42	21.60	30.42	30.42	32.42	32.42
397	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	28.23	27.49	21.71	30.50	30.50	32.49	32.49
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.52	28.77	22.98	31.78	31.78	33.77	33.77
398	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	27.65	26.90	21.14	29.92	29.92	31.90	31.90
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.12	26.37	20.60	29.39	29.39	31.37	31.37
									IL	totaal (0)	1	7.5	27.05	26.31	20.51	29.31	29.31	31.31	31.31
399	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.25	27.51	21.74	30.53	30.53	32.51	32.51
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.67	26.92	21.15	29.94	29.94	31.92	31.92
									IL	totaal (0)	1	7.5	27.84	27.10	21.32	30.11	30.11	32.10	32.10
400	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.91	28.17	22.40	31.19	31.19	33.17	33.17
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.19	27.45	21.68	30.47	30.47	32.45	32.45
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.42	27.67	21.90	30.69	30.69	32.67	32.67
401	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.23	28.48	22.72	31.50	31.50	33.48	33.48
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.73	27.99	22.23	31.01	31.01	32.99	32.99
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.99	28.25	22.47	31.26	31.26	33.25	33.25
402	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.12	29.37	23.61	32.39	32.39	34.37	34.37
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.58	28.83	23.07	31.85	31.85	33.83	33.83
									IL	totaal (0)	1	7.5	29.66	28.91	23.14	31.93	31.93	33.91	33.91
403	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.79	30.05	24.29	33.07	33.07	35.05	35.05
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.68	29.93	24.18	32.96	32.96	34.93	34.93
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.02	30.28	24.53	33.31	33.31	35.28	35.28
404	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.84	31.09	25.35	34.12	34.12	36.09	36.09
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.17	31.43	25.69	34.46	34.46	36.43	36.43
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.25	32.50	26.78	35.54	35.54	37.50	37.50
405	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.23	31.49	25.71	34.50	34.50	36.49	36.49
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.28	31.53	25.75	34.54	34.54	36.53	36.53
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.77	32.02	26.25	35.04	35.04	37.02	37.02
406	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.92	34.17	28.43	37.20	37.20	39.17	39.17
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.11	36.36	30.63	39.40	39.40	41.36	41.36
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.60	36.86	31.11	39.89	39.89	41.86	41.86
407	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.16	33.41	27.66	36.44	36.44	38.41	38.41
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.15	36.40	30.65	39.43	39.43	41.40	41.40
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.52	36.77	31.02	39.80	39.80	41.77	41.77
408	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.05	33.30	27.56	36.33	36.33	38.30	38.30
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.52	35.78	30.03	38.81	38.81	40.78	40.78
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.96	36.22	30.47	39.25	39.25	41.22	41.22
409	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.62	31.87	26.13	34.90	34.90	36.87	36.87
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.84	35.09	29.35	38.12	38.12	40.09	40.09
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.41	35.66	29.92	38.69	38.69	40.66	40.66
410	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.97	32.22	26.47	35.25	35.25	37.22	37.22
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.09	34.34	28.57	37.36	37.36	39.34	39.34
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.88	35.13	29.37	38.15	38.15	40.13	40.13
411	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	33.77	33.02	27.25	36.04	36.04	38.02	38.02
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.92	34.18	28.40	37.19	37.19	39.18	39.18
412	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.50	27.76	21.98	30.77	30.77	32.76	32.76
									IL	totaal (0)	1	4.5	28.81	28.07	22.27	31.07	31.07	33.07	33.07
									IL	totaal (0)	1	7.5	28.62	27.88	22.06	30.87	30.87	32.88	32.88
413	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.87	29.13	23.36	32.15	32.15	34.13	34.13
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.47	29.73	23.94	32.74	32.74	34.73	34.73

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.24	29.50	23.70	32.50	32.50	34.50	34.50
414	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.56	30.82	25.06	33.84	33.84	35.82	35.82
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.02	31.28	25.50	34.29	34.29	36.28	36.28
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.04	31.30	25.54	34.32	34.32	36.30	36.30
415	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.66	31.91	26.16	34.94	34.94	36.91	36.91
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.61	31.87	26.10	34.89	34.89	36.87	36.87
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.78	33.03	27.29	36.06	36.06	38.03	38.03
416	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.85	32.11	26.36	35.14	35.14	37.11	37.11
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.15	32.41	26.66	35.44	35.44	37.41	37.41
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.34	32.59	26.83	35.61	35.61	37.59	37.59
417	0.0	13.5			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.43	31.68	25.91	34.70	34.70	36.68	36.68
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.89	32.14	26.38	35.16	35.16	37.14	37.14
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.18	32.44	26.67	35.46	35.46	37.44	37.44
418	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.79	35.04	29.35	38.09	38.09	40.04	40.04
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.52	35.77	30.03	38.80	38.80	40.77	40.77
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.79	36.05	30.30	39.08	39.08	41.05	41.05
419	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.67	34.92	29.23	37.97	37.97	39.92	39.92
									IL	totaal (0)	1	4.5	36.27	35.52	29.77	38.55	38.55	40.52	40.52
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.56	35.81	30.06	38.84	38.84	40.81	40.81
420	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	4.5	36.67	35.93	30.18	38.96	38.96	40.93	40.93
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.27	36.52	30.76	39.54	39.54	41.52	41.52
421	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.86	31.11	25.35	34.13	34.13	36.11	36.11
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.56	31.81	26.03	34.82	34.82	36.81	36.81
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.37	32.62	26.85	35.64	35.64	37.62	37.62
422	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.83	33.08	27.35	36.12	36.12	38.08	38.08
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.96	33.21	27.45	36.23	36.23	38.21	38.21
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.90	34.15	28.40	37.18	37.18	39.15	39.15
423	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.09	30.34	24.60	33.37	33.37	35.34	35.34
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.16	28.41	22.67	31.44	31.44	33.41	33.41
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.87	30.12	24.36	33.14	33.14	35.12	35.12
424	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.68	34.93	29.18	37.96	37.96	39.93	39.93
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.47	37.73	31.97	40.75	40.75	42.73	42.73
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.84	38.09	32.33	41.11	41.11	43.09	43.09
425	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.93	34.18	28.44	37.21	37.21	39.18	39.18
									IL	totaal (0)	1	4.5	38.02	37.27	31.53	40.30	40.30	42.27	42.27
									IL	totaal (0)	1	7.5	38.39	37.64	31.90	40.67	40.67	42.64	42.64
426	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.15	34.40	28.65	37.43	37.43	39.40	39.40
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.40	36.65	30.89	39.67	39.67	41.65	41.65
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.73	36.99	31.23	40.01	40.01	41.99	41.99
427	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.07	33.32	27.57	36.35	36.35	38.32	38.32
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.12	34.38	28.61	37.40	37.40	39.38	39.38
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.06	35.31	29.55	38.33	38.33	40.31	40.31
428	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.16	32.42	26.65	35.44	35.44	37.42	37.42
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.20	33.46	27.69	36.48	36.48	38.46	38.46
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.69	34.95	29.19	37.97	37.97	39.95	39.95
429	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.25	32.50	26.74	35.52	35.52	37.50	37.50
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.97	33.23	27.46	36.25	36.25	38.23	38.23
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.36	34.61	28.86	37.64	37.64	39.61	39.61
430	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.15	33.40	27.64	36.42	36.42	38.40	38.40
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.72	33.98	28.22	37.00	37.00	38.98	38.98
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.83	35.08	29.33	38.11	38.11	40.08	40.08
431	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.58	30.83	25.09	33.86	33.86	35.83	35.83

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.65	29.90	24.14	32.92	32.92	34.90	34.90
									IL	totaal (0)	1	7.5	31.47	30.72	24.98	33.75	33.75	35.72	35.72
432	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.91	31.16	25.44	34.20	34.20	36.16	36.16
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.09	31.34	25.62	34.38	34.38	36.34	36.34
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
433	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.12	31.37	25.64	34.41	34.41	36.37	36.37
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.37	31.62	25.89	34.66	34.66	36.62	36.62
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
434	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.21	31.46	25.75	34.51	34.51	36.46	36.46
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.66	31.91	26.19	34.95	34.95	36.91	36.91
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
435	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.02	31.27	25.56	34.32	34.32	36.27	36.27
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.47	31.72	26.01	34.77	34.77	36.72	36.72
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
436	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.12	31.37	25.64	34.41	34.41	36.37	36.37
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.36	31.61	25.91	34.66	34.66	36.61	36.61
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
437	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.17	31.42	25.71	34.47	34.47	36.42	36.42
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.21	31.45	25.76	34.51	34.51	36.45	36.45
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
438	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.08	31.33	25.61	34.37	34.37	36.33	36.33
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.26	31.51	25.80	34.56	34.56	36.51	36.51
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
439	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.09	34.34	28.62	37.38	37.38	39.34	39.34
									IL	totaal (0)	1	4.5	37.66	36.91	31.17	39.94	39.94	41.91	41.91
									IL	totaal (0)	1	7.5	37.08	36.34	30.58	39.36	39.36	41.34	41.34
440	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.00	32.25	26.48	35.27	35.27	37.25	37.25
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.79	32.05	26.28	35.07	35.07	37.05	37.05
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.12	33.37	27.62	36.40	36.40	38.37	38.37
441	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.94	32.19	26.43	35.21	35.21	37.19	37.19
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.98	32.24	26.47	35.26	35.26	37.24	37.24
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.15	33.41	27.66	36.44	36.44	38.41	38.41
442	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.73	31.99	26.23	35.01	35.01	36.99	36.99
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.23	32.48	26.72	35.50	35.50	37.48	37.48
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.75	34.00	28.26	37.03	37.03	39.00	39.00
443	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.92	32.17	26.40	35.19	35.19	37.17	37.17
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.34	32.60	26.82	35.61	35.61	37.60	37.60
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.04	34.30	28.54	37.32	37.32	39.30	39.30
444	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.64	31.89	26.12	34.91	34.91	36.89	36.89
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.20	32.45	26.68	35.47	35.47	37.45	37.45
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.03	33.28	27.51	36.30	36.30	38.28	38.28
445	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.74	31.99	26.22	35.01	35.01	36.99	36.99
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.03	32.28	26.51	35.30	35.30	37.28	37.28
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.92	33.17	27.40	36.19	36.19	38.17	38.17
446	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.02	32.28	26.51	35.30	35.30	37.28	37.28
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.11	32.37	26.60	35.39	35.39	37.37	37.37
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.13	33.38	27.64	36.41	36.41	38.38	38.38
447	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.49	29.75	23.98	32.77	32.77	34.75	34.75
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.01	30.27	24.50	33.29	33.29	35.27	35.27
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.73	31.99	26.24	35.02	35.02	36.99	36.99
448	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.13	30.38	24.67	33.43	33.43	35.38	35.38
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.11	29.36	23.70	32.43	32.43	34.36	34.36

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
449	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.33	30.58	24.85	33.62	33.62	35.58	35.58
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.45	29.70	24.00	32.75	32.75	34.70	34.70
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
450	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.51	30.76	25.03	33.80	33.80	35.76	35.76
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.31	30.56	24.85	33.61	33.61	35.56	35.56
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
451	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.80	31.05	25.32	34.09	34.09	36.05	36.05
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.80	31.05	25.35	34.10	34.10	36.05	36.05
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
452	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.79	31.04	25.32	34.08	34.08	36.04	36.04
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.96	31.21	25.50	34.26	34.26	36.21	36.21
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
453	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.85	31.10	25.39	34.15	34.15	36.10	36.10
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.88	31.13	25.44	34.18	34.18	36.13	36.13
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
454	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.94	31.19	25.48	34.24	34.24	36.19	36.19
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.99	31.24	25.55	34.29	34.29	36.24	36.24
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
455	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.13	32.39	26.65	35.42	35.42	37.39	37.39
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.30	32.55	26.83	35.59	35.59	37.55	37.55
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.06	31.32	25.57	34.35	34.35	36.32	36.32
456	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.28	32.54	26.77	35.56	35.56	37.54	37.54
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.24	32.50	26.73	35.52	35.52	37.50	37.50
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.93	33.18	27.41	36.20	36.20	38.18	38.18
457	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.34	32.59	26.83	35.61	35.61	37.59	37.59
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.47	32.72	26.96	35.74	35.74	37.72	37.72
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.24	33.49	27.74	36.52	36.52	38.49	38.49
458	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.76	32.01	26.24	35.03	35.03	37.01	37.01
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.47	32.73	26.96	35.75	35.75	37.73	37.73
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.65	33.90	28.14	36.92	36.92	38.90	38.90
459	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.77	32.02	26.25	35.04	35.04	37.02	37.02
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.33	32.58	26.81	35.60	35.60	37.58	37.58
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.81	34.07	28.31	37.09	37.09	39.07	39.07
460	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.81	32.06	26.29	35.08	35.08	37.06	37.06
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.26	32.51	26.75	35.53	35.53	37.51	37.51
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.89	34.15	28.37	37.16	37.16	39.15	39.15
461	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.97	32.22	26.45	35.24	35.24	37.22	37.22
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.49	32.74	26.98	35.76	35.76	37.74	37.74
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.84	34.10	28.33	37.12	37.12	39.10	39.10
462	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.48	32.74	26.97	35.76	35.76	37.74	37.74
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.61	32.86	27.10	35.88	35.88	37.86	37.86
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.42	34.67	28.92	37.70	37.70	39.67	39.67
463	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.19	28.44	22.69	31.47	31.47	33.44	33.44
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.53	29.78	24.02	32.80	32.80	34.78	34.78
									IL	totaal (0)	1	7.5	32.56	31.81	26.08	34.85	34.85	36.81	36.81
464	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.04	29.29	23.56	32.33	32.33	34.29	34.29
									IL	totaal (0)	1	4.5	27.73	26.97	21.34	30.05	30.05	31.97	31.97
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
465	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.29	29.54	23.82	32.58	32.58	34.54	34.54
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.22	28.46	22.82	31.54	31.54	33.46	33.46
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
466	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.62	29.88	24.12	32.90	32.90	34.88	34.88
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.13	28.37	22.70	31.44	31.44	33.37	33.37
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
467	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.90	30.15	24.42	33.19	33.19	35.15	35.15
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.17	28.41	22.76	31.49	31.49	33.41	33.41
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
468	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.96	30.21	24.51	33.26	33.26	35.21	35.21
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.07	28.31	22.69	31.40	31.40	33.31	33.31
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
469	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.89	30.14	24.42	33.18	33.18	35.14	35.14
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.16	28.40	22.78	31.49	31.49	33.40	33.40
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
470	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.97	30.22	24.53	33.27	33.27	35.22	35.22
									IL	totaal (0)	1	4.5	29.51	28.75	23.14	31.84	31.84	33.75	33.75
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
471	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.26	32.51	26.78	35.55	35.55	37.51	37.51
									IL	totaal (0)	1	4.5	32.44	31.68	25.99	34.74	34.74	36.68	36.68
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.14	29.39	23.66	32.43	32.43	34.39	34.39
472	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.65	32.91	27.14	35.93	35.93	37.91	37.91
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.34	32.59	26.83	35.61	35.61	37.59	37.59
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.02	33.28	27.52	36.30	36.30	38.28	38.28
473	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.36	32.62	26.85	35.64	35.64	37.62	37.62
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.52	32.77	27.01	35.79	35.79	37.77	37.77
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.43	33.68	27.94	36.71	36.71	38.68	38.68
474	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.87	32.13	26.35	35.14	35.14	37.13	37.13
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.55	32.81	27.04	35.83	35.83	37.81	37.81
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.70	33.96	28.20	36.98	36.98	38.96	38.96
475	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.07	32.32	26.55	35.34	35.34	37.32	37.32
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.71	32.96	27.19	35.98	35.98	37.96	37.96
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.89	34.14	28.37	37.16	37.16	39.14	39.14
476	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.37	32.62	26.86	35.64	35.64	37.62	37.62
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.78	33.04	27.27	36.06	36.06	38.04	38.04
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.30	34.55	28.79	37.57	37.57	39.55	39.55
477	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.36	32.61	26.84	35.63	35.63	37.61	37.61
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.73	32.98	27.21	36.00	36.00	37.98	37.98
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.38	34.63	28.87	37.65	37.65	39.63	39.63
478	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.67	32.92	27.15	35.94	35.94	37.92	37.92
									IL	totaal (0)	1	4.5	33.63	32.89	27.11	35.90	35.90	37.89	37.89
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.69	34.94	29.19	37.97	37.97	39.94	39.94
479	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.59	28.84	23.09	31.87	31.87	33.84	33.84
									IL	totaal (0)	1	4.5	30.92	30.18	24.41	33.20	33.20	35.18	35.18
									IL	totaal (0)	1	7.5	33.72	32.97	27.25	36.01	36.01	37.97	37.97
480	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	27.67	26.92	21.22	29.97	29.97	31.92	31.92
									IL	totaal (0)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
481	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	27.74	26.99	21.30	30.04	30.04	31.99	31.99
									IL	totaal (0)	1	4.5	18.41	17.66	11.97	20.71	20.71	22.66	22.66
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
482	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.23	27.48	21.77	30.53	30.53	32.48	32.48
									IL	totaal (0)	1	4.5	22.43	21.67	16.05	24.76	24.76	26.67	26.67
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
483	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.42	27.67	21.97	30.72	30.72	32.67	32.67

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	4.5	24.31	23.56	17.93	26.64	26.64	28.56	28.56
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
484	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.78	28.03	22.30	31.07	31.07	33.03	33.03
									IL	totaal (0)	1	4.5	24.88	24.13	18.45	27.19	27.19	29.13	29.13
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
485	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.64	27.90	22.15	30.93	30.93	32.90	32.90
									IL	totaal (0)	1	4.5	25.96	25.20	19.57	28.28	28.28	30.20	30.20
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
486	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.28	28.53	22.80	31.57	31.57	33.53	33.53
									IL	totaal (0)	1	4.5	26.48	25.72	20.16	28.84	28.84	30.72	30.72
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
487	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.68	31.93	26.18	34.96	34.96	36.93	36.93
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.45	30.70	24.98	33.74	33.74	35.70	35.70
									IL	totaal (0)	1	7.5	27.44	26.69	20.92	29.71	29.71	31.69	31.69
488	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.18	33.44	27.67	36.46	36.46	38.44	38.44
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.03	33.28	27.51	36.30	36.30	38.28	38.28
									IL	totaal (0)	1	7.5	34.57	33.82	28.06	36.84	36.84	38.82	38.82
489	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.82	34.08	28.31	37.10	37.10	39.08	39.08
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.13	34.38	28.61	37.40	37.40	39.38	39.38
									IL	totaal (0)	1	7.5	35.81	35.06	29.31	38.09	38.09	40.06	40.06
490	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.52	33.78	28.01	36.80	36.80	38.78	38.78
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.43	34.69	28.91	37.70	37.70	39.69	39.69
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.33	35.58	29.83	38.61	38.61	40.58	40.58
491	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.57	32.83	27.06	35.85	35.85	37.83	37.83
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.75	34.00	28.24	37.02	37.02	39.00	39.00
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.13	35.39	29.64	38.42	38.42	40.39	40.39
492	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.08	33.33	27.57	36.35	36.35	38.33	38.33
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.81	34.07	28.31	37.09	37.09	39.07	39.07
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.35	35.60	29.86	38.63	38.63	40.60	40.60
493	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.00	33.25	27.48	36.27	36.27	38.25	38.25
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.56	33.81	28.04	36.83	36.83	38.81	38.81
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.27	35.52	29.78	38.55	38.55	40.52	40.52
494	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.40	33.66	27.89	36.68	36.68	38.66	38.66
									IL	totaal (0)	1	4.5	34.55	33.81	28.04	36.83	36.83	38.81	38.81
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.62	35.87	30.14	38.91	38.91	40.87	40.87
495	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.12	31.37	25.61	34.39	34.39	36.37	36.37
									IL	totaal (0)	1	4.5	35.07	34.33	28.56	37.35	37.35	39.33	39.33
									IL	totaal (0)	1	7.5	36.38	35.63	29.89	38.66	38.66	40.63	40.63
496	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	25.02	24.27	18.57	27.32	27.32	29.27	29.27
									IL	totaal (0)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
497	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	24.97	24.22	18.52	27.27	27.27	29.22	29.22
									IL	totaal (0)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
498	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	25.53	24.78	19.03	27.81	27.81	29.78	29.78
									IL	totaal (0)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
499	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	25.87	25.11	19.42	28.17	28.17	30.11	30.11
									IL	totaal (0)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
500	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	25.19	24.44	18.74	27.49	27.49	29.44	29.44
									IL	totaal (0)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
501	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	25.90	25.15	19.42	28.19	28.19	30.15	30.15
									IL	totaal (0)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
502	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	25.78	25.02	19.34	28.08	28.08	30.02	30.02
									IL	totaal (0)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
									IL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.00	-89.00
503	0.0	14.7			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.05	31.30	25.55	34.33	34.33	36.30	36.30
									IL	totaal (0)	1	4.5	31.64	30.90	25.13	33.92	33.92	35.90	35.90
									IL	totaal (0)	1	7.5	30.95	30.21	24.40	33.21	33.21	35.21	35.21
504	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.66	36.91	31.15	39.93	39.93	41.91	41.91
505	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.41	36.66	30.93	39.70	39.70	41.66	41.66
506	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.81	37.06	31.32	40.09	40.09	42.06	42.06
507	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.57	37.82	32.08	40.85	40.85	42.82	42.82
508	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	36.83	36.08	30.33	39.11	39.11	41.08	41.08
509	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.31	36.57	30.81	39.59	39.59	41.57	41.57
510	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.00	37.25	31.50	40.28	40.28	42.25	42.25
511	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.77	38.02	32.30	41.06	41.06	43.02	43.02
512	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	39.26	38.51	32.78	41.55	41.55	43.51	43.51
513	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	38.90	38.16	32.42	41.19	41.19	43.16	43.16
514	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	39.11	38.37	32.62	41.40	41.40	43.37	43.37
515	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	38.96	38.21	32.46	41.24	41.24	43.21	43.21
516	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	39.31	38.57	32.81	41.59	41.59	43.57	43.57
517	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.36	36.62	30.84	39.63	39.63	41.62	41.62
518	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.53	34.79	29.01	37.80	37.80	39.79	39.79
519	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	33.90	33.16	27.40	36.18	36.18	38.16	38.16
520	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.75	34.00	28.27	37.04	37.04	39.00	39.00
521	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	33.81	33.06	27.33	36.10	36.10	38.06	38.06
522	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.45	33.70	27.95	36.73	36.73	38.70	38.70
523	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.12	33.37	27.59	36.38	36.38	38.37	38.37
524	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.13	33.38	27.66	36.42	36.42	38.38	38.38
525	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.88	34.13	28.36	37.15	37.15	39.13	39.13
526	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.79	34.04	28.28	37.06	37.06	39.04	39.04
527	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.43	33.68	27.93	36.71	36.71	38.68	38.68
528	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.71	33.96	28.21	36.99	36.99	38.96	38.96
529	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.40	33.65	27.92	36.69	36.69	38.65	38.65
530	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	33.98	33.24	27.46	36.25	36.25	38.24	38.24
531	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.21	33.46	27.72	36.49	36.49	38.46	38.46
532	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.67	33.92	28.17	36.95	36.95	38.92	38.92
533	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.22	34.48	28.73	37.51	37.51	39.48	39.48
534	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.22	33.47	27.71	36.49	36.49	38.47	38.47
535	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.04	33.29	27.53	36.31	36.31	38.29	38.29
536	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.65	30.91	25.11	33.91	33.91	35.91	35.91
537	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	30.98	30.24	24.46	33.25	33.25	35.24	35.24
538	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.23	30.48	24.71	33.50	33.50	35.48	35.48
539	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.34	30.59	24.83	33.61	33.61	35.59	35.59
540	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	30.97	30.22	24.46	33.24	33.24	35.22	35.22
541	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.54	30.80	25.03	33.82	33.82	35.80	35.80
542	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.24	30.50	24.74	33.52	33.52	35.50	35.50
543	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.95	31.21	25.45	34.23	34.23	36.21	36.21
544	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.71	30.97	25.21	33.99	33.99	35.97	35.97
545	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	32.42	31.67	25.91	34.69	34.69	36.67	36.67

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
546	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	32.38	31.64	25.87	34.66	34.66	36.64	36.64
547	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	33.74	32.99	27.23	36.01	36.01	37.99	37.99
548	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	33.99	33.24	27.47	36.26	36.26	38.24	38.24
549	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	33.66	32.91	27.15	35.93	35.93	37.91	37.91
550	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	33.23	32.49	26.73	35.51	35.51	37.49	37.49
551	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	32.42	31.68	25.92	34.70	34.70	36.68	36.68
552	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.98	31.24	25.48	34.26	34.26	36.24	36.24
553	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.58	30.84	25.08	33.86	33.86	35.84	35.84
554	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.46	30.71	24.95	33.73	33.73	35.71	35.71
555	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.09	30.35	24.59	33.37	33.37	35.35	35.35
556	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.00	30.26	24.49	33.28	33.28	35.26	35.26
557	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	30.79	30.04	24.28	33.06	33.06	35.04	35.04
558	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	30.83	30.08	24.32	33.10	33.10	35.08	35.08
559	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.25	30.51	24.75	33.53	33.53	35.51	35.51
560	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.28	30.53	24.74	33.54	33.54	35.53	35.53
561	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	29.58	28.84	23.08	31.86	31.86	33.84	33.84
562	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	30.62	29.87	24.11	32.89	32.89	34.87	34.87
563	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.35	30.60	24.83	33.62	33.62	35.60	35.60
564	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.35	30.60	24.85	33.63	33.63	35.60	35.60
565	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.74	30.99	25.23	34.01	34.01	35.99	35.99
566	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.82	31.07	25.32	34.10	34.10	36.07	36.07
567	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	32.17	31.42	25.66	34.44	34.44	36.42	36.42
568	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	32.28	31.53	25.78	34.56	34.56	36.53	36.53
569	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	32.75	32.00	26.24	35.02	35.02	37.00	37.00
570	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	33.08	32.34	26.58	35.36	35.36	37.34	37.34
571	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	33.99	33.25	27.49	36.27	36.27	38.25	38.25
572	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.56	33.81	28.04	36.83	36.83	38.81	38.81
573	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	33.60	32.85	27.10	35.88	35.88	37.85	37.85
574	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	33.14	32.39	26.63	35.41	35.41	37.39	37.39
575	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	32.42	31.67	25.92	34.70	34.70	36.67	36.67
576	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	32.31	31.56	25.80	34.58	34.58	36.56	36.56
577	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.82	31.08	25.32	34.10	34.10	36.08	36.08
578	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.82	31.08	25.32	34.10	34.10	36.08	36.08
579	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.14	30.40	24.64	33.42	33.42	35.40	35.40
580	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.30	30.55	24.79	33.57	33.57	35.55	35.55
581	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.43	30.69	24.92	33.71	33.71	35.69	35.69
582	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	29.31	28.57	22.82	31.60	31.60	33.57	33.57
583	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	30.70	29.96	24.19	32.98	32.98	34.96	34.96
584	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.12	30.37	24.60	33.39	33.39	35.37	35.37
585	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.53	30.79	25.03	33.81	33.81	35.79	35.79
586	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.62	30.87	25.12	33.90	33.90	35.87	35.87
587	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	32.13	31.38	25.63	34.41	34.41	36.38	36.38
588	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	32.11	31.36	25.61	34.39	34.39	36.36	36.36
589	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	32.96	32.21	26.45	35.23	35.23	37.21	37.21
590	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	33.00	32.26	26.49	35.28	35.28	37.26	37.26
591	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.28	33.54	27.78	36.56	36.56	38.54	38.54
592	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.18	33.44	27.68	36.46	36.46	38.44	38.44
593	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	33.18	32.43	26.68	35.46	35.46	37.43	37.43
594	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	32.43	31.68	25.92	34.70	34.70	36.68	36.68
595	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.85	31.11	25.36	34.14	34.14	36.11	36.11
596	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.48	30.73	24.98	33.76	33.76	35.73	35.73
597	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	31.17	30.42	24.66	33.44	33.44	35.42	35.42

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
598	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	30.82	30.07	24.31	33.09	33.09	35.07	35.07
599	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	33.54	32.80	27.04	35.82	35.82	37.80	37.80
600	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.12	34.37	28.61	37.39	37.39	39.37	39.37
601	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.89	35.14	29.39	38.17	38.17	40.14	40.14
602	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	36.36	35.62	29.87	38.65	38.65	40.62	40.62
603	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	36.25	35.50	29.75	38.53	38.53	40.50	40.50
604	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.81	35.06	29.31	38.09	38.09	40.06	40.06
605	0.0	14.4			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.65	34.90	29.15	37.93	37.93	39.90	39.90
606	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.99	35.25	29.50	38.28	38.28	40.25	40.25
607	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	36.59	35.84	30.09	38.87	38.87	40.84	40.84
608	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.92	35.17	29.41	38.19	38.19	40.17	40.17
609	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	36.17	35.43	29.67	38.45	38.45	40.43	40.43
610	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.52	34.78	29.02	37.80	37.80	39.78	39.78
611	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.89	34.14	28.38	37.16	37.16	39.14	39.14
612	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.94	34.19	28.43	37.21	37.21	39.19	39.19
613	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	33.99	33.24	27.47	36.26	36.26	38.24	38.24
614	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.31	33.57	27.80	36.59	36.59	38.57	38.57
615	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.34	33.59	27.82	36.61	36.61	38.59	38.59
616	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.24	33.49	27.72	36.51	36.51	38.49	38.49
617	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.42	33.67	27.90	36.69	36.69	38.67	38.67
618	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.14	33.40	27.63	36.42	36.42	38.40	38.40
619	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.12	33.37	27.60	36.39	36.39	38.37	38.37
620	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.69	33.94	28.18	36.96	36.96	38.94	38.94
621	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.22	33.48	27.70	36.49	36.49	38.48	38.48
622	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.11	33.36	27.60	36.38	36.38	38.36	38.36
623	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.16	33.41	27.64	36.43	36.43	38.41	38.41
624	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.29	33.55	27.79	36.57	36.57	38.55	38.55
625	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.06	33.32	27.55	36.34	36.34	38.32	38.32
626	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.08	33.33	27.56	36.35	36.35	38.33	38.33
627	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.83	34.08	28.31	37.10	37.10	39.08	39.08
628	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.18	33.44	27.66	36.45	36.45	38.44	38.44
629	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.18	33.43	27.66	36.45	36.45	38.43	38.43
630	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.41	33.67	27.90	36.69	36.69	38.67	38.67
631	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.65	33.90	28.13	36.92	36.92	38.90	38.90
632	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.45	33.70	27.94	36.72	36.72	38.70	38.70
633	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	34.27	33.52	27.75	36.54	36.54	38.52	38.52
634	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.18	34.44	28.67	37.46	37.46	39.44	39.44
635	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.79	35.04	29.27	38.06	38.06	40.04	40.04
636	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.00	34.25	28.48	37.27	37.27	39.25	39.25
637	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.32	34.57	28.80	37.59	37.59	39.57	39.57
638	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.24	34.49	28.73	37.51	37.51	39.49	39.49
639	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.06	34.31	28.54	37.33	37.33	39.31	39.31
640	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	35.44	34.69	28.93	37.71	37.71	39.69	39.69
641	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	36.55	35.81	30.05	38.83	38.83	40.81	40.81
642	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.21	36.47	30.71	39.49	39.49	41.47	41.47
643	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.73	36.99	31.23	40.01	40.01	41.99	41.99
644	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	39.51	38.76	33.00	41.78	41.78	43.76	43.76
645	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	39.21	38.47	32.72	41.50	41.50	43.47	43.47
646	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	39.31	38.56	32.82	41.59	41.59	43.56	43.56
647	0.0	14.7			vrij				IL	totaal (0)	1	1.5	37.03	36.28	30.53	39.31	39.31	41.28	41.28
648	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.89	33.15	27.36	36.16	36.16	38.15	38.15
649	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.82	30.08	24.26	33.07	33.07	35.08	35.08

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)
650	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.61	27.86	22.09	30.88	30.88	32.86	32.86
651	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.06	28.32	22.52	31.32	31.32	33.32	33.32
652	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	26.57	25.82	20.07	28.85	28.85	30.82	30.82
653	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	26.65	25.90	20.16	28.93	28.93	30.90	30.90
654	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.96	29.21	23.43	32.22	32.22	34.21	34.21
655	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	34.59	33.84	28.13	36.89	36.89	38.84	38.84
656	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.17	36.42	30.73	39.47	39.47	41.42	41.42
657	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.16	29.42	23.64	32.43	32.43	34.42	34.42
658	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	28.05	27.31	21.53	30.32	30.32	32.31	32.31
659	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	31.44	30.70	24.82	33.67	33.67	35.70	35.70
660	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	27.97	27.23	21.45	30.24	30.24	32.23	32.23
661	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.40	28.65	22.88	31.67	31.67	33.65	33.65
662	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	30.61	29.87	24.03	32.86	32.86	34.87	34.87
663	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	32.32	31.57	25.84	34.61	34.61	36.57	36.57
664	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.32	36.58	30.80	39.59	39.59	41.58	41.58
665	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	37.27	36.52	30.75	39.54	39.54	41.52	41.52
666	0.0	14.4			gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	40.31	39.56	33.82	42.59	42.59	44.56	44.56

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
251	1764	100.0	bodemgebie
252	675	100.0	bodemgebie
253	738	100.0	bodemgebie
254	1306	100.0	Bodemgebie
255	1451	100.0	Bodemgebie
256	446	100.0	Grasvlak
257	1087	100.0	Grasvlak
258	437	100.0	VOTTV, tan
259	493	100.0	VLAK 12,
260	223	100.0	VLAK 13,
261	444	100.0	VOTTV, tan
262	377	100.0	VOTTV, tan
263	349	100.0	VOTTV, tan
264	21	.0	Verwo - te
265	507	50.0	Bedrijfste
266	892	50.0	Bedrijfste
267	149	50.0	Avezaat -
268	220	50.0	Avezaat -
269	165	50.0	Avezaat -
270	115	50.0	Primakabin
271	120	50.0	Primakabin
272	257	50.0	derden - b
273	187	50.0	derden - b
274	249	50.0	derden - b
275	113	50.0	derden - b
276	366	.0	Schiedamse
277	64	.0	Schiedamse
278	151	.0	Schiedamse
279	218	.0	Schiedamse
280	137	.0	Schiedamse
281	309	.0	Schiedamse
282	423	50.0	Bedrijfste
283	718	100.0	Grasvlak
285	438	100.0	Grasvlak
286	1025	30.0	terreinbod
287	397	30.0	terreinbod
288	250	100.0	zachte bod
289	813	100.0	Zachte bod
290	622	100.0	Zachte bod
291	268	100.0	Zachte bod
292	473	100.0	Zachte bod
293	393	100.0	Zachte bod
294	431	100.0	Zachte bod
295	245	100.0	Zachte bod
296	209	100.0	Zachte bod
297	312	100.0	Zachte bod
298	252	100.0	Zachte bod
299	223	100.0	Zachte bod
300	526	100.0	Zachte bod
304	281	100.0	Zachte bod
305	279	100.0	Zachte bod

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
306	222	100.0	Zachte bod
307	107	100.0	Zachte bod
308	410	100.0	Zachte bod
309	238	100.0	Zachte bod
310	124	100.0	Zachte bod
311	229	100.0	Zachte bod
312	77	100.0	Zachte bod
313	172	100.0	Zachte bod
314	160	100.0	Zachte bod
315	179	100.0	Zachte bod
316	179	100.0	Zachte bod
317	261	100.0	Zachte bod
318	306	100.0	Zachte bod
319	71	50.0	terrein va
320	233	100.0	Zachte bod
321	256	100.0	Zachte bod
322	237	100.0	Zachte bod
323	250	100.0	Zachte bod
324	287	100.0	Zachte bod
325	255	100.0	Zachte bod
326	220	100.0	Zachte bod
327	202	100.0	Zachte bod
328	203	100.0	Zachte bod
329	148	100.0	Zachte bod
330	286	100.0	Zachte bod
331	203	100.0	Zachte bod
332	353	100.0	Zachte bod
333	275	100.0	Zachte bod
334	683	100.0	Zachte bod
335	405	100.0	Zachte bod
336	217	100.0	Zachte bod
337	335	100.0	Zachte bod
338	427	100.0	Zachte bod
339	189	100.0	Zachte bod
340	203	100.0	Zachte bod
341	129	100.0	Zachte bod
342	91	100.0	Zachte bod
343	69	100.0	Zachte bod
344	43	100.0	Zachte bod
345	56	100.0	Zachte bod
346	77	100.0	Zachte bod
347	78	100.0	Zachte bod
348	73	100.0	Zachte bod
349	201	100.0	Zachte bod
350	47	100.0	Zachte bod
351	112	100.0	Zachte bod
352	77	100.0	Zachte bod
353	292	100.0	Zachte bod
354	98	100.0	Zachte bod
355	197	100.0	Zachte bod
356	156	100.0	Zachte bod
357	105	100.0	Zachte bod
358	110	100.0	Zachte bod
359	176	100.0	Zachte bod

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
360	210	100.0	Zachte bod
361	127	100.0	Zachte bod
362	104	100.0	Zachte bod
363	155	100.0	Zachte bod
364	227	100.0	Zachte bod
365	79	100.0	Zachte bod
366	42	100.0	Zachte bod
367	148	100.0	Zachte bod
368	134	100.0	Zachte bod
369	142	100.0	Zachte bod
370	165	100.0	Zachte bod
371	168	100.0	Zachte bod
372	124	100.0	Zachte bod
373	187	100.0	Zachte bod
374	139	100.0	Zachte bod
375	164	100.0	Zachte bod
376	268	100.0	Zachte bod
377	235	100.0	Zachte bod
378	947	100.0	Bodemgebie
379	506	100.0	Bodemgebie
380	345	100.0	Mostert Ab
381	339	100.0	Mostert Ab
382	437	100.0	Mostert Ab
383	98	100.0	Mostert Ab
384	140	100.0	Mostert Ab
385	597	100.0	lever, bod
386	379	100.0	lever, bod
387	292	100.0	lever, bod
388	149	100.0	grasvlak
389	236	100.0	grasvlak
390	532	100.0	Zachte bod
391	449	100.0	Zachte bod
392	344	100.0	Zachte bod
393	361	.0	Zachte bod
394	95	.0	Zachte bod
407	533	.0	
408	156	.0	
409	75	.0	
416	1214	100.0	
417	734	100.0	
418	662	100.0	

Bijlage 10

Benodigde voorzetramen eerste verdieping

Benodigde voorzetramen (schermen) op de eerste verdieping

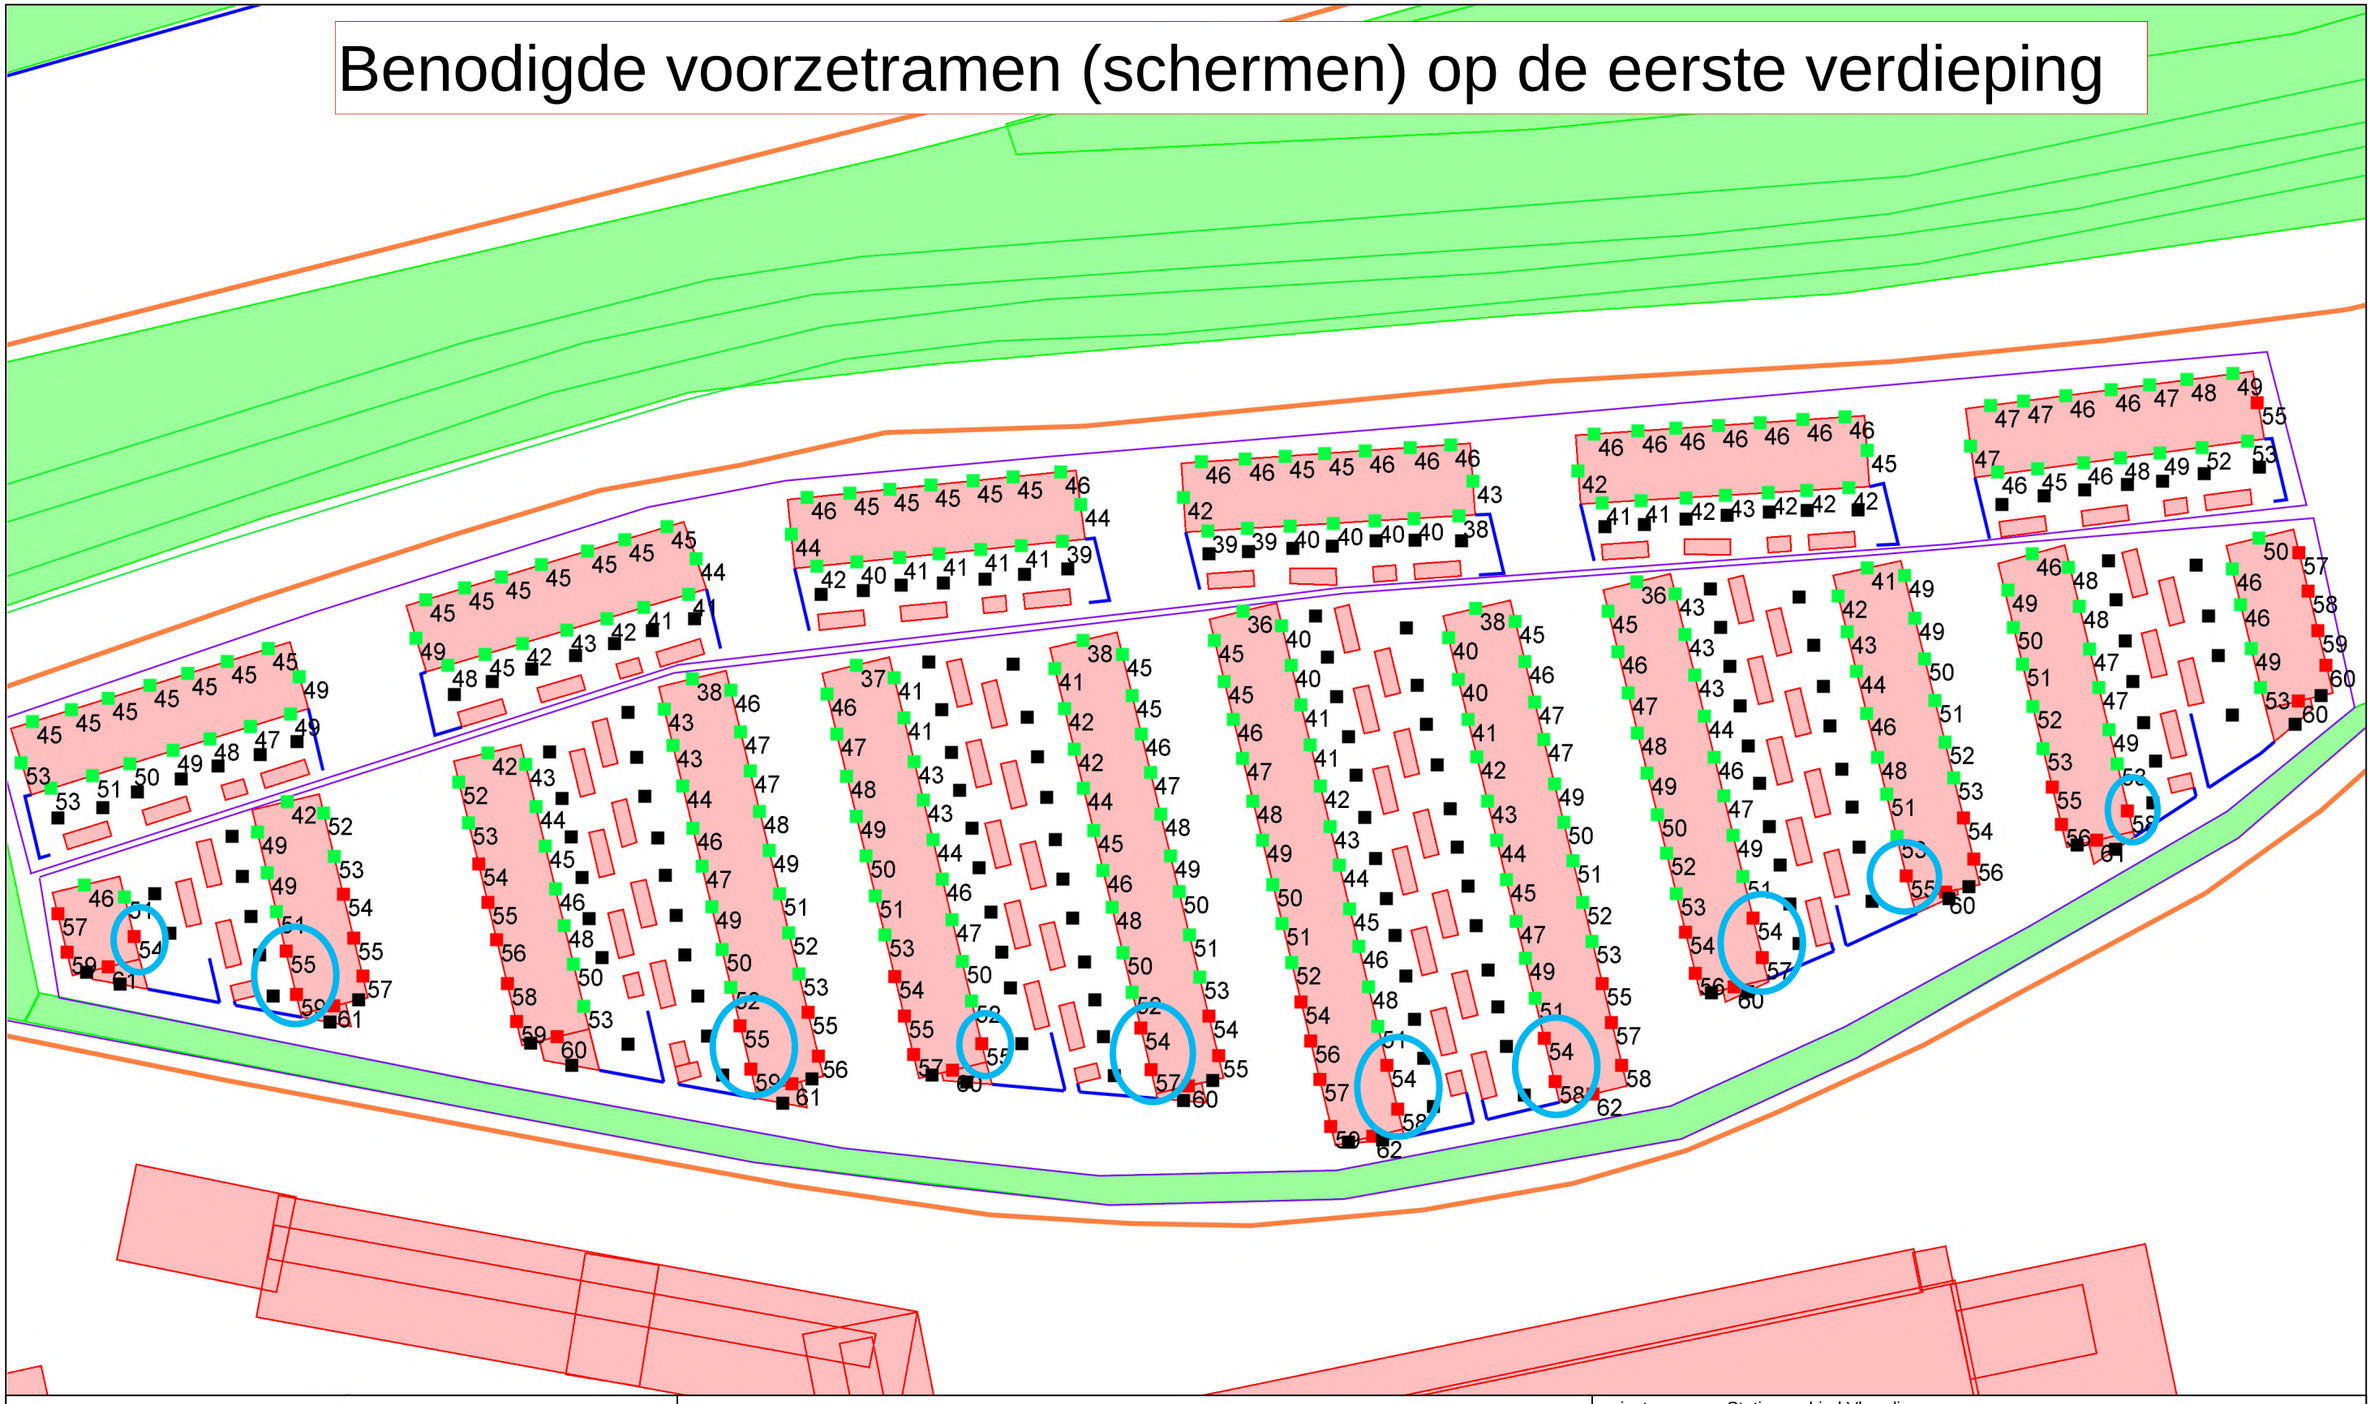

bodemabsorptie
gebouw
bebouwing
rijlijn
scherp scherm
hoogtelijn met scherm
hoogtelijn

waarneempunt gevel
waarneempunt vrij

project	Stationsgebied Vlaardingen
opdrachtgever	OMA Hoek van Holland
	omschrijving
	Stationsgebied Vlaardingen
	Geluidbelasting wegverkeer eerste verdieping
	Gecumuleerd incl.5 dB aftrek art. 110 g
	Schermen 2,5 meter

0 80 schaal: 1 : 800

Bijlage 11

Meetrapport voorzetramen

Metaglas | Total Glas SilentAir

Glazen gevelgeluidschermen

Opdrachtgever

Metaglas BV

Datum

1 oktober 2015

Auteurs

ing. M. (Michiel) Verrips

ir. Th.B.J. (Theo) Campmans

LBP|SIGHT

Inhoudsopgave

1 Inleiding 3

Geluidreductie in transformatieprojecten 3
Waarom geen ‘standaard’ glaspanelen? 3
Geluidreductie tot 10 dB(A) 3

2 Waarom niet alleen glas? 4

3 Productomschrijving SilentAir gevelschermen 5

4 Geluidreductie SilentAir gevelschermen 6

Meetsituatie 6
Meetmethode 6
Meetresultaten 7

Bijlagen

Bijlage I Productinformatie
Bijlage II Foto's meetsituatie
Bijlage III Grafische weergaven metingen geluidreductie

1 Inleiding

Geluidreductie in transformatieprojecten

In opdracht van Metaglas BV is onderzoek verricht naar de geluidreductie bij transformatieprojecten door middel van een nieuw product: **Total Glas SilentAir** geluidschermen. Met deze glazen schermen met geluidwerend kader wordt de geluidbelasting - van bijvoorbeeld verkeerslawaai - op achterliggende geveldelen van een gebouw verminderd. Hierdoor kan het realiseren van geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen, op locaties met een hoge geluidbelasting in veel situaties mogelijk worden gemaakt.

Waarom geen 'standaard' glaspanelen?

De aanleiding voor de ontwikkeling van **Total Glas SilentAir** schermen is een eerder uitgevoerd praktijkonderzoek naar de geluidreductie van 'standaard' glasplaten - zonder extra geluidwerende materialen - als geluidscherm op korte afstand voor de gevel.

Uit dat onderzoek is gebleken dat de geluidreductie voor het wegverkeersgeluidspectrum hiermee minimaal is en veel lager dan doorgaans - op basis van theoretische modellen - werd verwacht. Dit wordt veroorzaakt door opslingering van geluid dat achter deze glasplaten optreedt. Deze oplossing volstaat daarom meestal niet voor de benodigde geluidreductie bij transformatieprojecten. Zie ook hoofdstuk 2.

Geluidreductie tot 10 dB(A)

De ontwikkeling van **Total Glas SilentAir** schermen is tot stand gekomen door samenwerking tussen Metaglas BV en LBP|SIGHT. Hiertoe is eerst uitgebreid gebrainstormd, ontworpen en gerekend. Daarna is de geluidreductie van de schermen in een praktijksituatie gemeten. Uit de metingen blijkt dat de **Total Glas SilentAir** schermen zorgen voor een geluidreductie op de gevel van 4 tot 10 dB(A) voor het wegverkeersspectrum, afhankelijk van de gekozen samenstelling van de schermen. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek beschreven.

2 Waarom niet alleen glas?

In een praktijksituatie is onderzocht wat het effect is van het plaatsen van glasplaten (glazen gevelgeluidschermen) voor het raam in de gevel van het kantoorpand aan de Heuvellaan 1 te Gouda. Hiertoe zijn op 11 juni 2013 metingen verricht van de geluidreductie van de glazen gevelgeluidschermen (zie ook onderstaande foto). Daarbij is gevarieerd in schermafmeting, afstand tussen het scherm en de gevel.

Foto 2.1
Glazen gevelgeluidscherm voor het raam in de gevel

Conclusie en bevindingen meetresultaten

Uit de metingen is gebleken dat de glazen gevelgeluidschermen een geluidreductie voor het wegverkeersgeluidspectrum geven van 0 tot maximaal 2 dB(A). In de hoge frequenties (vanaf circa 500 Hz) is wel een substantiële geluidreductie gemeten maar in de lage frequenties (bij 125 en 250 Hz) is de geluidreductie erg beperkt of negatief (een verhoging van het geluidniveau).

3 Productomschrijving SilentAir gevelschermen

Total Glas SilentAir schermen zijn geluidafschermende voorzieningen voor te openen ramen in de gevel van een gebouw. De schermen bestaan uit een glasplaat en één of meerdere aluminium geluidabsorberende cassettes die worden bevestigd aan de gevel.

Hieronder zijn afbeeldingen gegeven van de praktijktoepassing van de schermen.

Foto 3.1
Praktijktoepassing van de schermen

Voor meer productinformatie en tekeningen van de opbouw van de Total Glas SilentAir wordt verwezen naar bijlage I. In bijlage II zijn meer foto's opgenomen van de schermen.

4 Geluidreductie SilentAir gevelschermen

De geluidreductie van diverse varianten van de **Total Glas SilentAir** schermen zijn gemeten in een praktijksituatie in een - van kantoorfunctie tot woonfunctie - getransformeerd gebouw in Nieuwegein. Hieronder wordt eerst de meetsituatie toegelicht en de meetmethode beschreven. Daarna worden de resultaten van de metingen gegeven.

Meetsituatie

De **Total Glas SilentAir** schermen zijn aangebracht voor een te openen raam in een slaapkamer van een woning in een gebouw in Nieuwegein. Het andere raam in deze slaapkamer, een niet te openen vast raam, is tijdens de metingen voorzien van een houten voorzetconstructie aan de buitenzijde van het raam. Dit is gedaan om de geluidoverdracht via dat raam naar de achterliggende ruimte te beperken. De directe geluidoverdracht via het overige deel van de gevel, een metselwerk spouwmuur, is binnen dit onderzoek verwaarloosbaar. Ter verduidelijking van de situatie wordt verwezen naar de foto's in bijlage II.

In totaal zijn 15 verschillende varianten van de schermen gemeten. Er is gevarieerd in:

- aantal geluidabsorberende cassettes (0, 1, 2 of 3)
- diepte van de opening tussen het raam, de cassettes en de glasplaat
- wel of geen afdichting tussen een of meerdere cassettes

In bijlage I zijn de bouwkundige tekeningen opgenomen van alle gemeten varianten.

Meetmethode

De metingen zijn zoveel mogelijk verricht volgens de in NEN 5077 beschreven meetprocedure. Bij de metingen is steeds het geluidniveau van een ruisbron gemeten:

- aan de buitenzijde op twee meter afstand voor de gevel;
- op drie posities in de spouw tussen het gesloten raam en het **Total Glas SilentAir** scherm;
- in de achterliggende slaapkamer;
- in het midden van het volledig geopende raam.

De gemeten geluidreductie en geluidwering met de schermvarianten is telkens vergeleken met de nul-situatie (de situatie zonder scherm). De geluidreductie geeft aan wat de afname is van het geluidniveau op de gevel en de geluidwering wat de afname is van het geluidniveau in de slaapkamer.

Het geluid is steeds gemeten in de octaafbanden van 125 t/m 2.000 Hz. Bij de beoordeling van het totale geluidniveau is het wegverkeerspectrum aangehouden conform NEN-EN-ISO 717-1 d.d. maart 2013.

Meetresultaten

De resultaten van de gemeten geluidreductie en geluidwering van de verschillende varianten zijn samengevat in tabel 1. In de tabel worden drie waarden onderscheiden:

1 De gemeten geluidreductie met het raam dicht (gemiddeld over drie verschillende meetposities in de spouw tussen het raam en het scherm).
2 De gemeten geluidreductie met het raam 90° naar binnen geopend (één meetpositie, ongeveer in het midden van de raamopening).
3 De gemeten geluidwering met het raam dicht (gemiddeld in de slaapkamer).

De resultaten van de metingen zijn ook grafisch weergegeven in bijlage III.

Tabel 1

Samenvatting meetresultaten

Scherm-type	Opening tussen de cassettes 50 mm	Gemeten geluidreductie op de gevel $\Delta L_{A,tr}$ [dB]		Gemeten geluid-wering in de ruimte $\Delta G_{A,tr}$ [dB]
		Raam dicht	Raam open (90°)	
01	1 cassette zonder afdichting	5,4	7,9	2,7
02	1 cassette met 1 afdichting	6,8	10,0	2,8
03	2 cassettes met 1 afdichting	7,5	8,7	3,4
04	2 cassettes zonder afdichting	6,5	8,3	2,6
05	3 cassettes zonder afdichting	7,8	7,9	3,3
06	3 cassettes met 1 afdichting	8,5	9,0	3,6
07	3 cassettes met 2 afdichtingen	9,5	10,0	5,1
Scherm-type	Opening tussen de cassettes 75 mm	Gemeten geluidreductie op de gevel $\Delta L_{A,tr}$ [dB]		Gemeten geluid-wering in de ruimte $\Delta G_{A,tr}$ [dB]
		Raam dicht	Raam open (90°)	
08	1 cassette zonder afdichting	4,2	6,6	1,7
09	1 cassette met 1 afdichting	5,9	7,8	3,0
10	2 cassettes zonder afdichting	6,1	7,1	4,1
11	2 cassettes met 1 afdichting	6,7	7,3	4,4
12	3 cassettes zonder afdichting	6,8	7,4	4,4
13	3 cassettes met 1 afdichting	7,9	8,4	5,4
14	3 cassettes en 2 afdichtingen	8,8	9,0	5,6
15	Geen cassettes	0,8	2,9	0,1

Opgemerkt wordt dat de gemeten geluidreductie met alleen een glasplaat, dus zonder cassettes, zeer beperkt is (variant 15). Dit is volgens de verwachting en ook uit het eerdere onderzoek gebleken (zie ook hoofdstuk 2). Tevens wordt opgemerkt dat de gemeten geluidreductie, vooral met één of twee cassettes, met het raam open hoger is dan met het raam dicht. Dat komt naar verwachting doordat een deel van het geluid dan door het open raam naar binnen gaat. Verder valt op dat het gemeten verschil in geluidwering ongeveer de helft is van het gemeten verschil in geluidreductie. In het ontwerpstadium dient hiermee rekening te worden gehouden bij het bepalen van de benodigde geluidwerende voorzieningen in de gevel. Dat verschil komt waarschijnlijk doordat:

- de geluidisolatie van het raam lager wordt, doordat de hoek van het op het raam invallende geluid veranderd door het scherm voor het raam;
- er enige geluidoverdracht plaatsvindt via het niet te openen raam.

LBP|SIGHT BV

ing. M. (Michiel) Verrips

ir. Th.B.J. (Theo) Campmans

Bijlage I

Productinformatie

SILENTAIR GEVELSCHERMEN

SilentAir gevelschermen zijn speciaal ontwikkeld voor het verminderen van geluidsbelasting op de gevel bij transformatieprojecten. Door het aanbrengen van de schermen voor de te openen ramen kan er worden geventileerd en gespuid én wordt geluid gereduceerd. Dé oplossing voor projecten op zeer geluidsbelaste locaties waar extra geluidswering nodig is.

Typen en geluidsreductie
De schermen bestaan uit een glasplaat met één of meerdere cassettes. Het aantal cassettes is afhankelijk van de gewenste geluidsreductie. Deze reductie varieert van 4 dB t/m 10 dB. De ruimte tussen de cassettes kan ook worden voorzien van een extra afdichting (gedeeltelijk, om ventilatie mogelijk te houden). Hiermee kan extra geluidsreductie worden behaald.

Testrapporten
Het systeem is uitgebreid getest door Metaglas en adviesbureau LBP Sight. Rapporten van de schermen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Materiaal
De schermen worden gemaakt van gehard veiligheidsglas. De cassettes worden opgebouwd uit een kader van geperforeerd aluminium wat gevuld is met een minerale geluidsdempende vulling.

Afwerking en kleur
De cassettes worden afgewerkt met een beschermende poedercoating. Deze kan in iedere gewenste kleur worden uitgevoerd.

Geluidsreductie

	Gemeten geluidsreductie op de gevel ΔLA,tr [dB]					
	Opening tussen cassettes 50 mm			Opening tussen cassettes 75 mm		
Aantal cassettes:	**Scherm type**	Raam dicht	Raam open (90°)	**Scherm type**	Raam dicht	Raam open (90°)
1 cassette zonder afdichting	**1**	5,4	7,9	**8**	4,2	6,6
1 cassette met 1 afdichting	**2**	6,8	10	**9**	5,9	7,8
2 casettes met 1 afdichting	**3**	7,5	8,7	**10**	6,1	7,1
2 cassettes zonder afdichting	**4**	6,5	8,3	**11**	6,7	7,3
3 cassettes zonder afdichting	**5**	7,8	7,9	**12**	6,8	7,4
3 cassettes met 1 afdichting	**6**	8,5	9	**13**	7,9	8,4
3 cassettes met 2 afdichtingen	**7**	9,5	10	**14**	8,8	9

1 CASSETTE

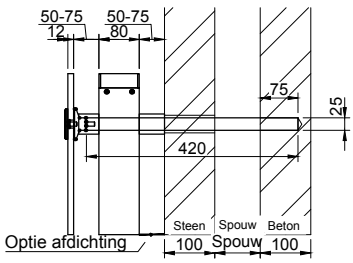

2 CASSETTES

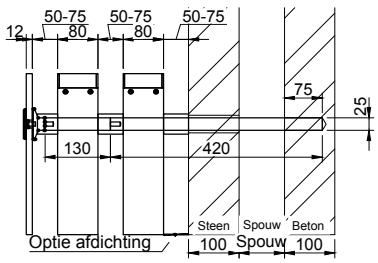

3 CASSETTES

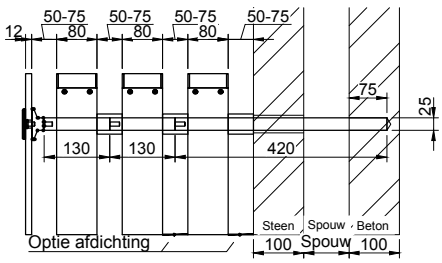

Metaglas
Postbus 270, 4000 AG Tiel. Tel: (0344) 75 04 00
Het Eek 5, 4004 LM Tiel. E-mail: info@metaglas.nl

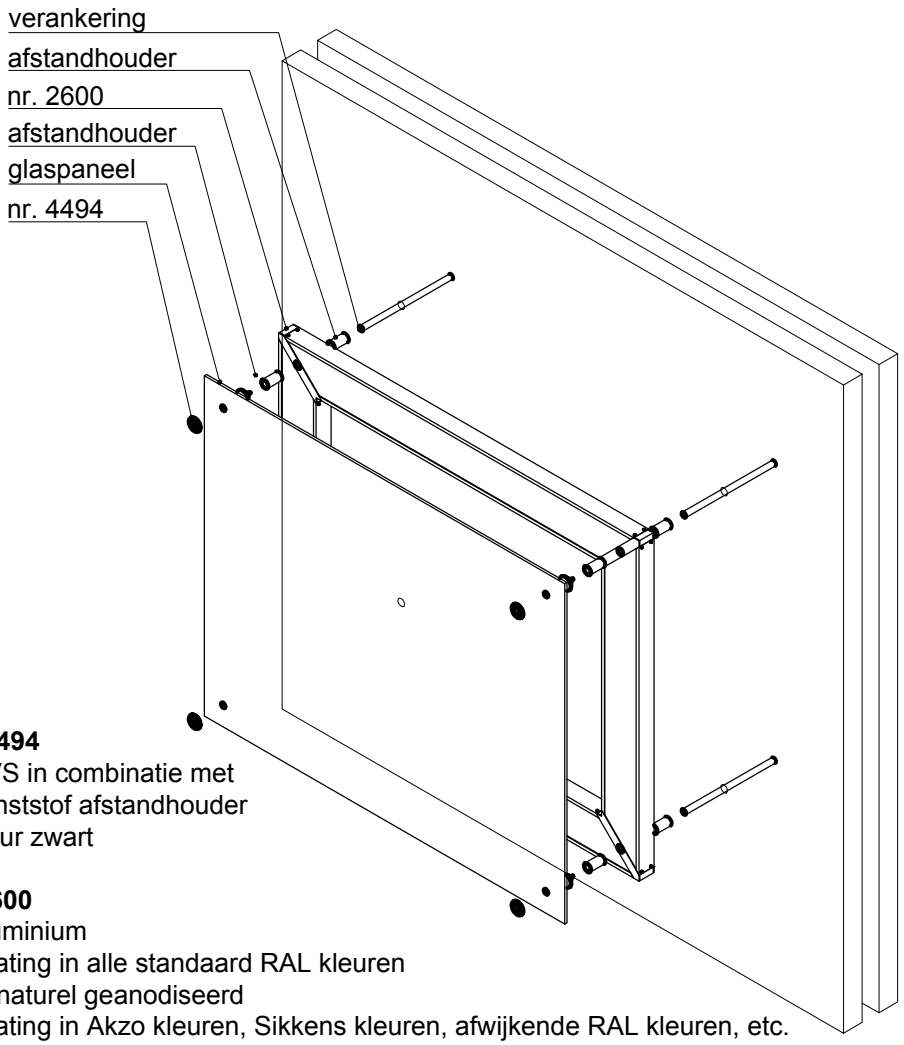

Glasklem nr. 4494

Materiaal: RVS in combinatie met kunststof afstandhouder kleur zwart

Cassette nr. 2600

Materiaal: aluminium

Kleur: coating in alle standaard RAL kleuren of naturel geanodiseerd

Optie: coating in Akzo kleuren, Sikkens kleuren, afwijkende RAL kleuren, etc. Neem voor de mogelijkheden contact op met onze adviseurs.

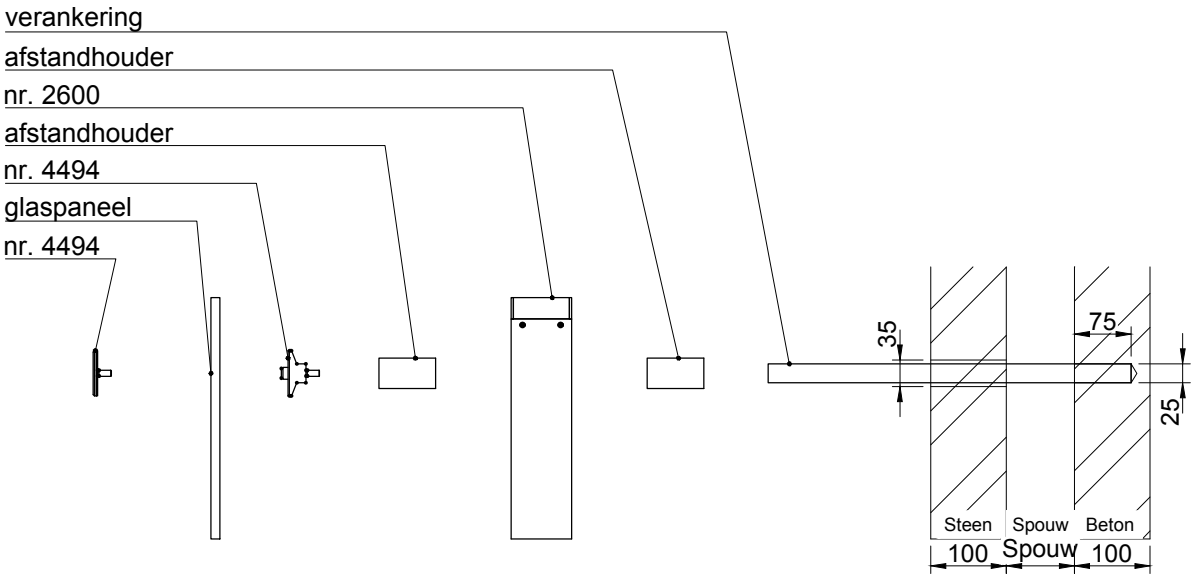

Metaglas
Postbus 270, 4000 AG Tiel. Tel: (0344) 75 04 00
Het Eek 5, 4004 LM Tiel. E-mail: info@metaglas.nl

Bijlage II

Foto's meetsituatie

Foto II.1
Aanzicht glazen gevelgeluidschermen

Foto II.2
Aanzicht microfoonposities in spouw

Foto II.3
Aanzicht glazen gevelgeluidscherm

Foto II.4
Provisorische afdichting tweede raam

Foto II.5

Uitzicht met drie cassettes

Bijlage III

Grafische weergaven metingen geluidreductie

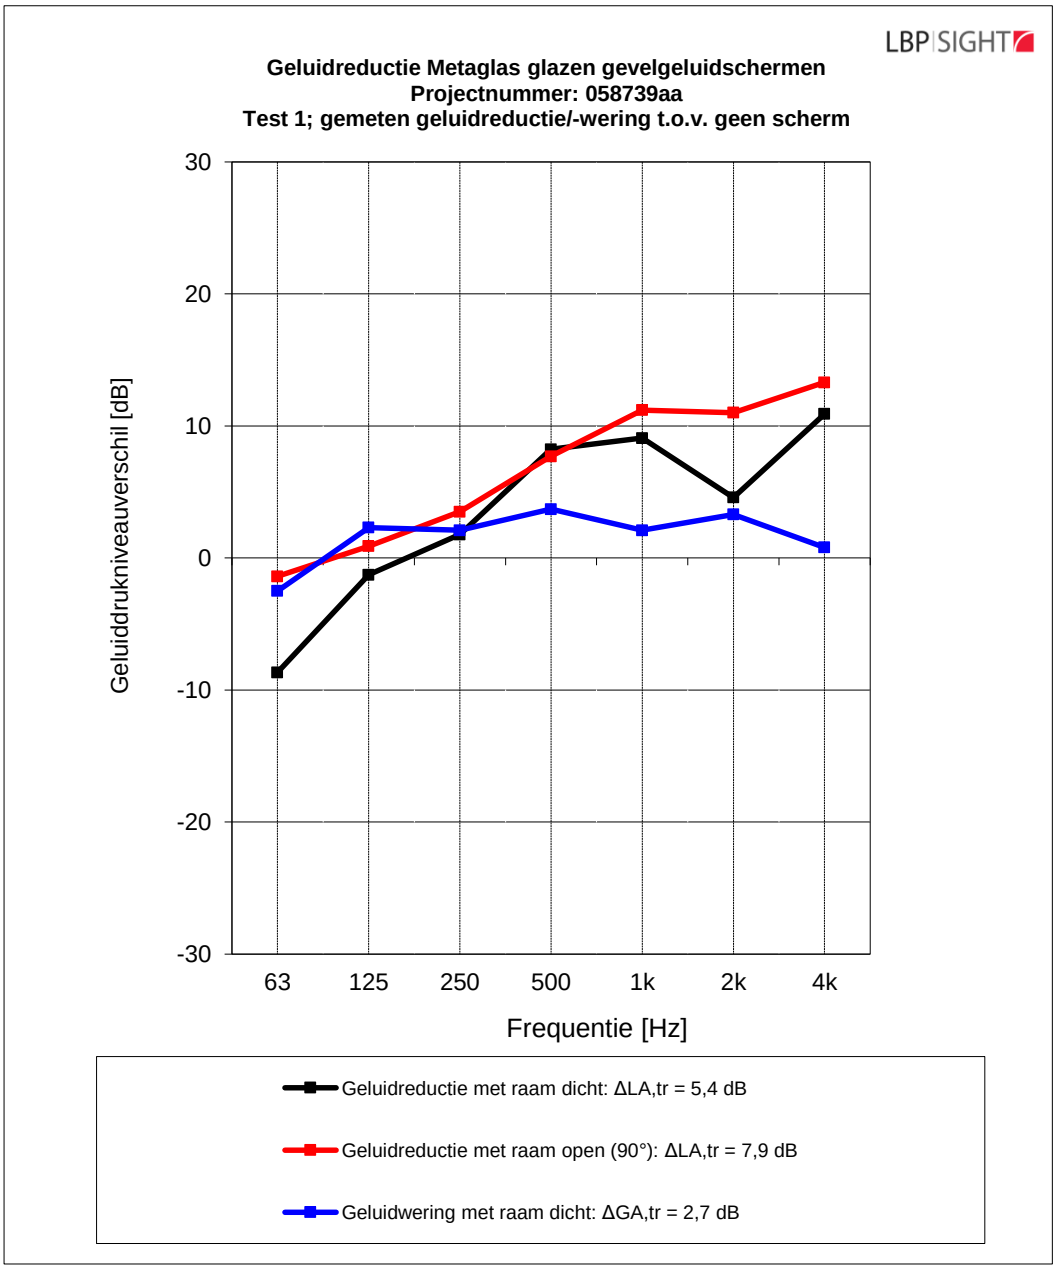

Figuur III.1

Test 1: grafische weergave van de gemeten geluidreductie |-wering ten opzichte van geen scherm

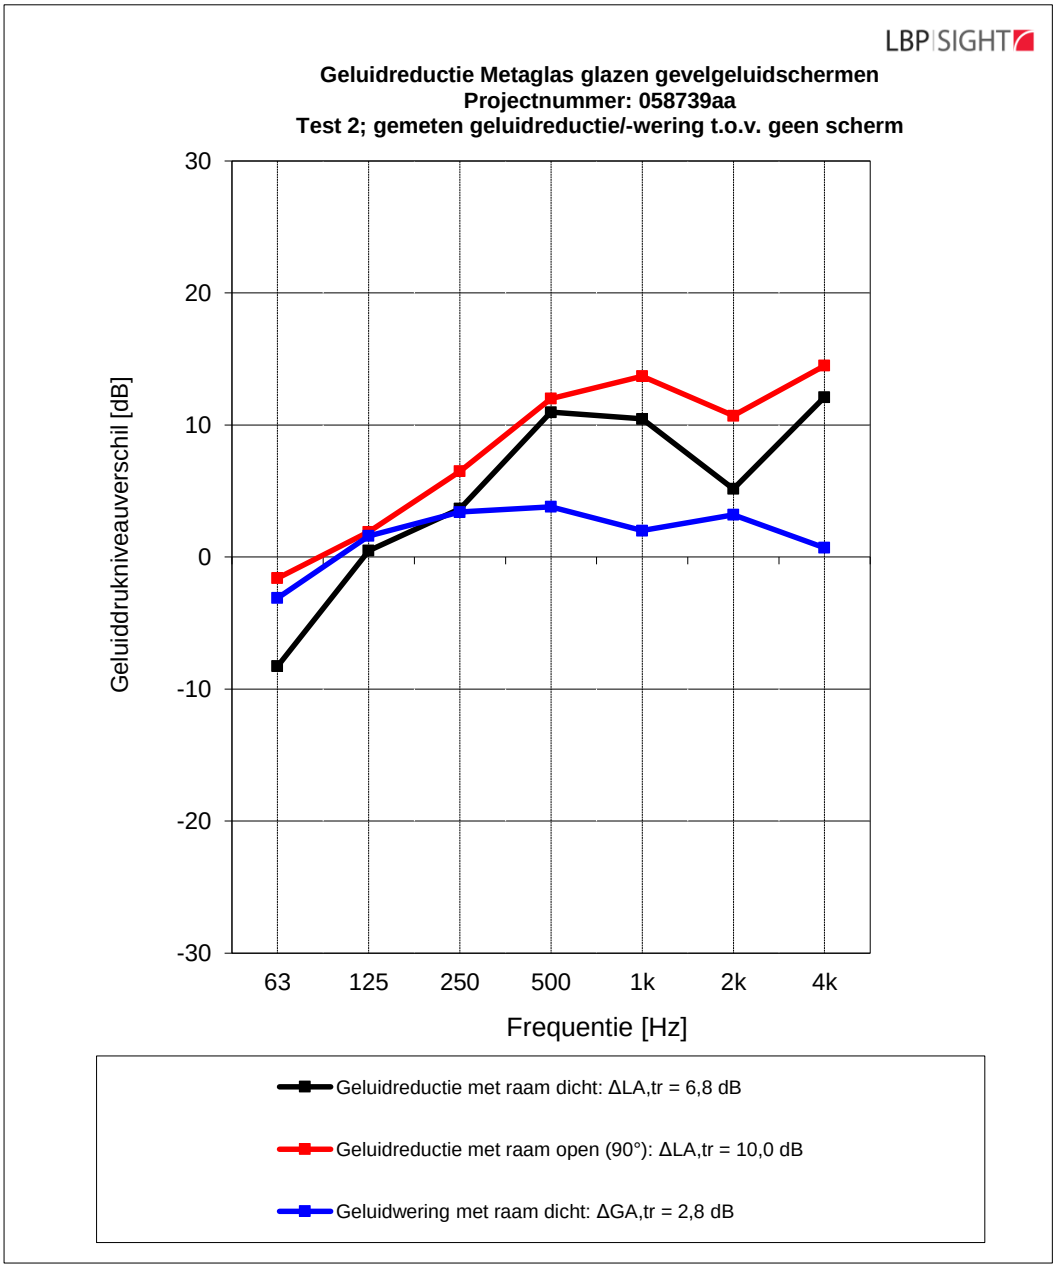

Figuur III.2

Test 2: grafische weergave van de gemeten geluidreductie |-wering ten opzichte van geen scherm

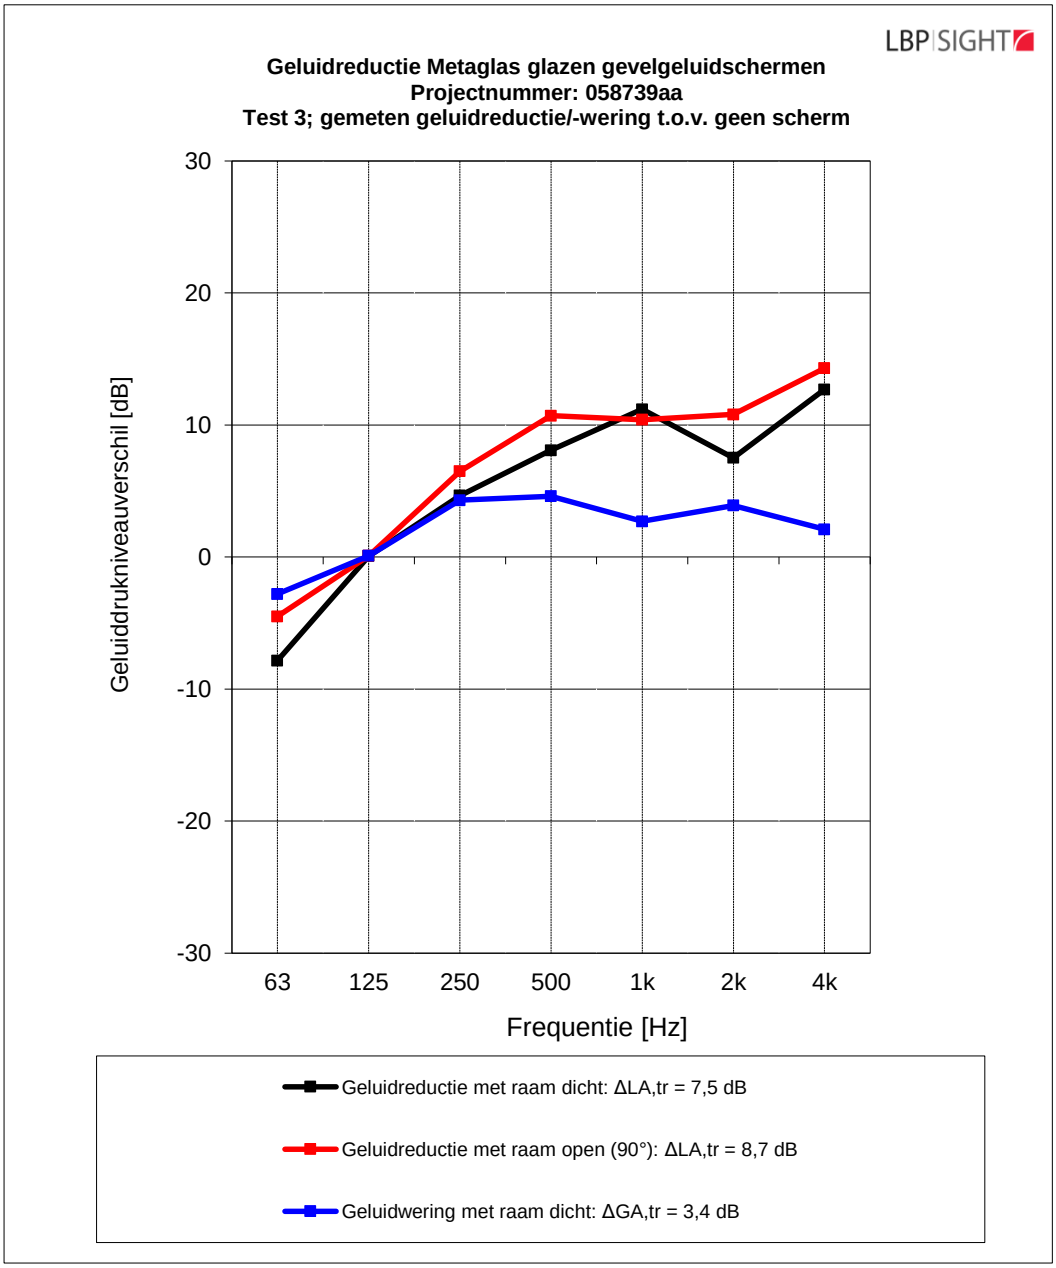

Figuur III.3

Test 3: grafische weergave van de gemeten geluidreductie | -wering ten opzichte van geen scherm

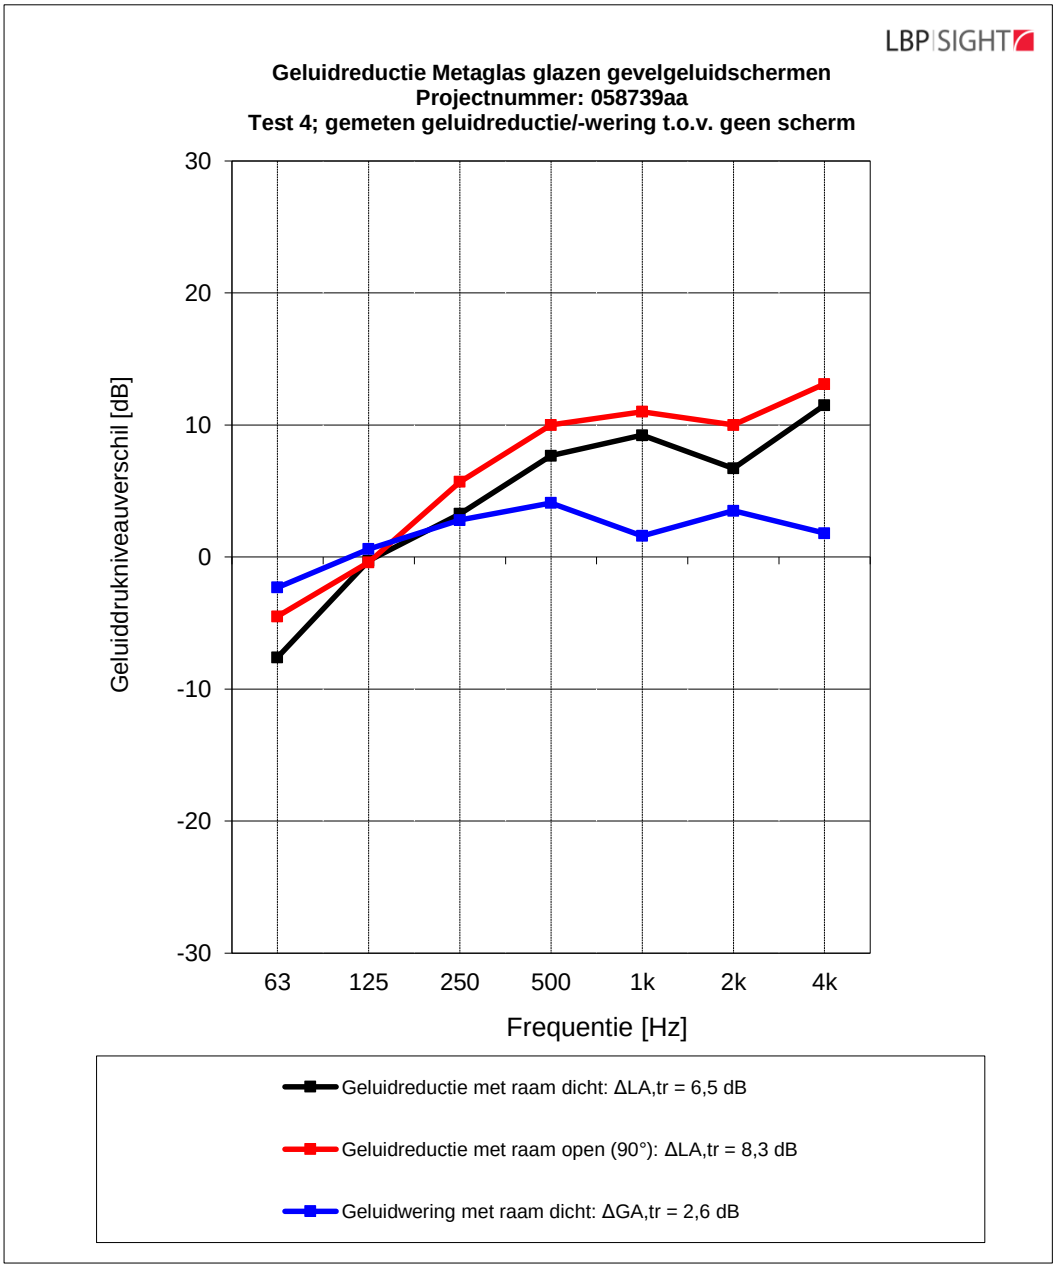

Figuur III.4

Test 4: grafische weergave van de gemeten geluidreductie|-wering ten opzichte van geen scherm

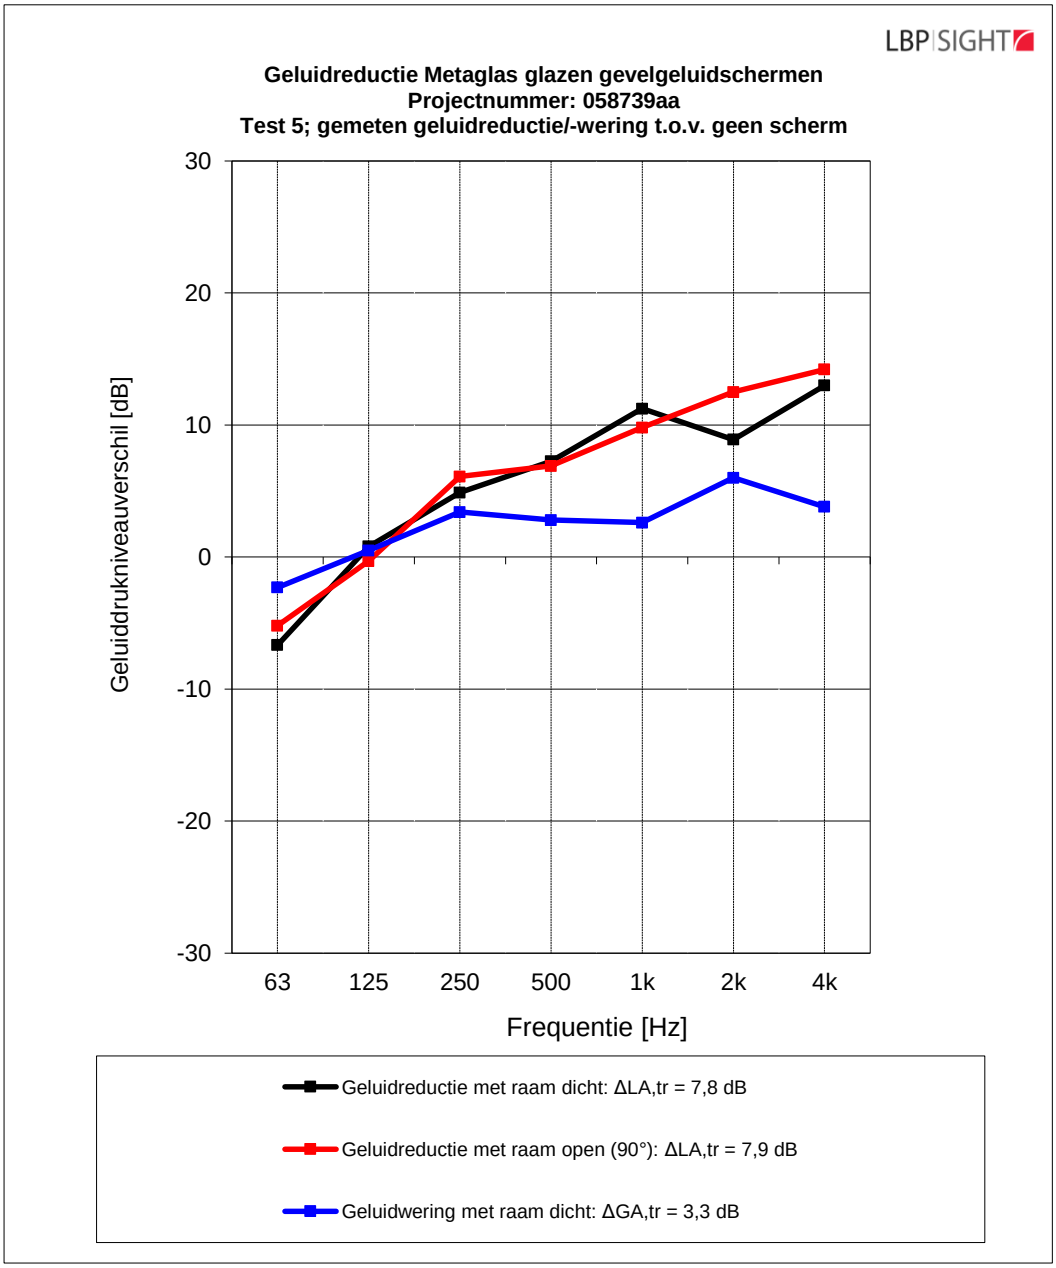

Figuur III.5

Test 5: grafische weergave van de gemeten geluidreductie|-wering ten opzichte van geen scherm

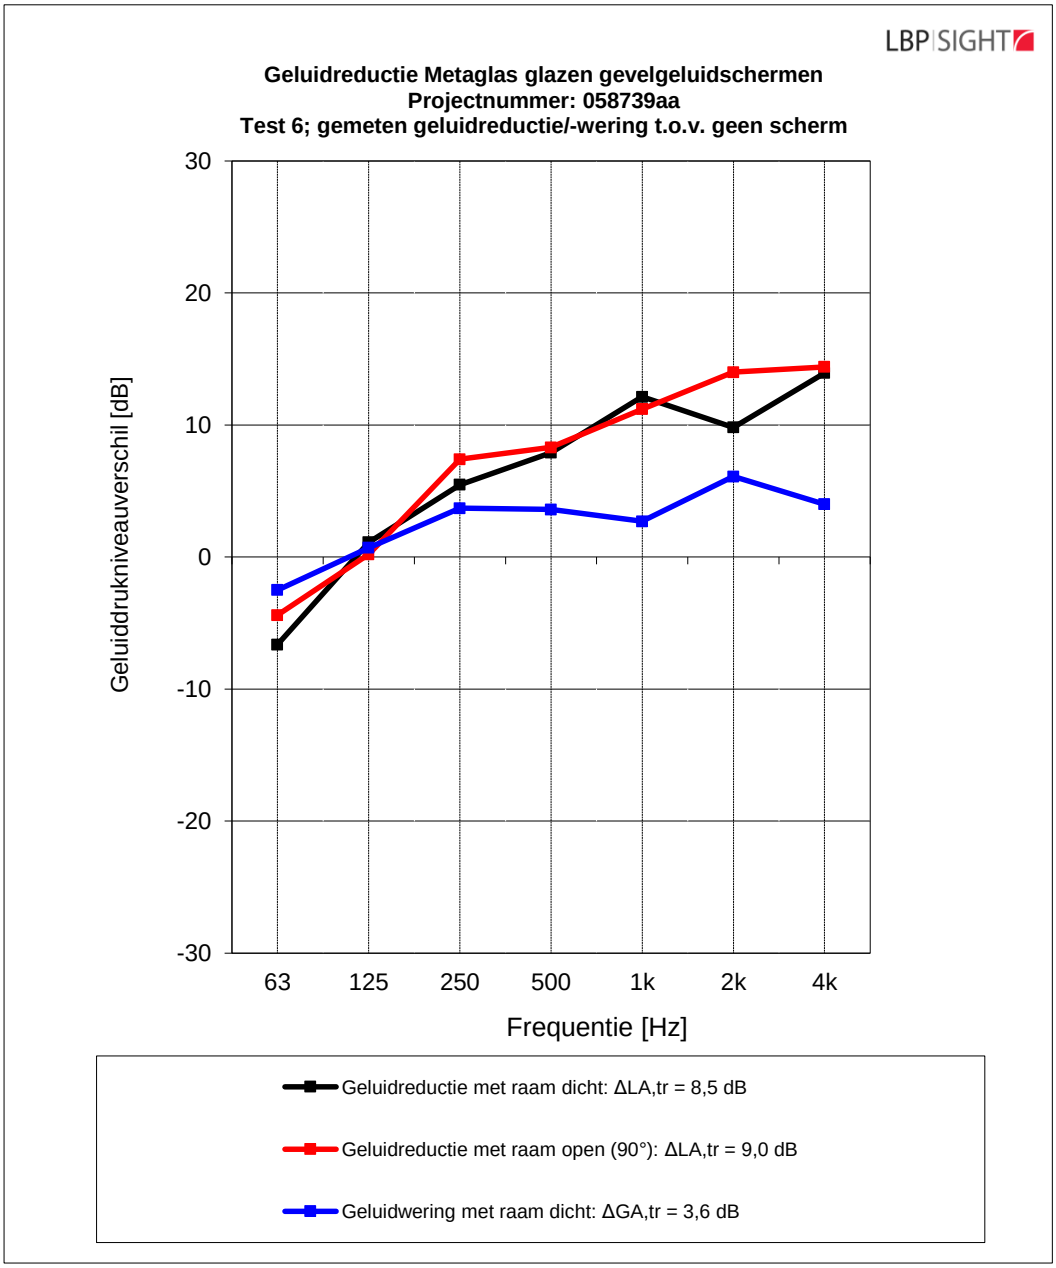

Figuur III.6

Test 6: grafische weergave van de gemeten geluidreductie|-wering ten opzichte van geen scherm.

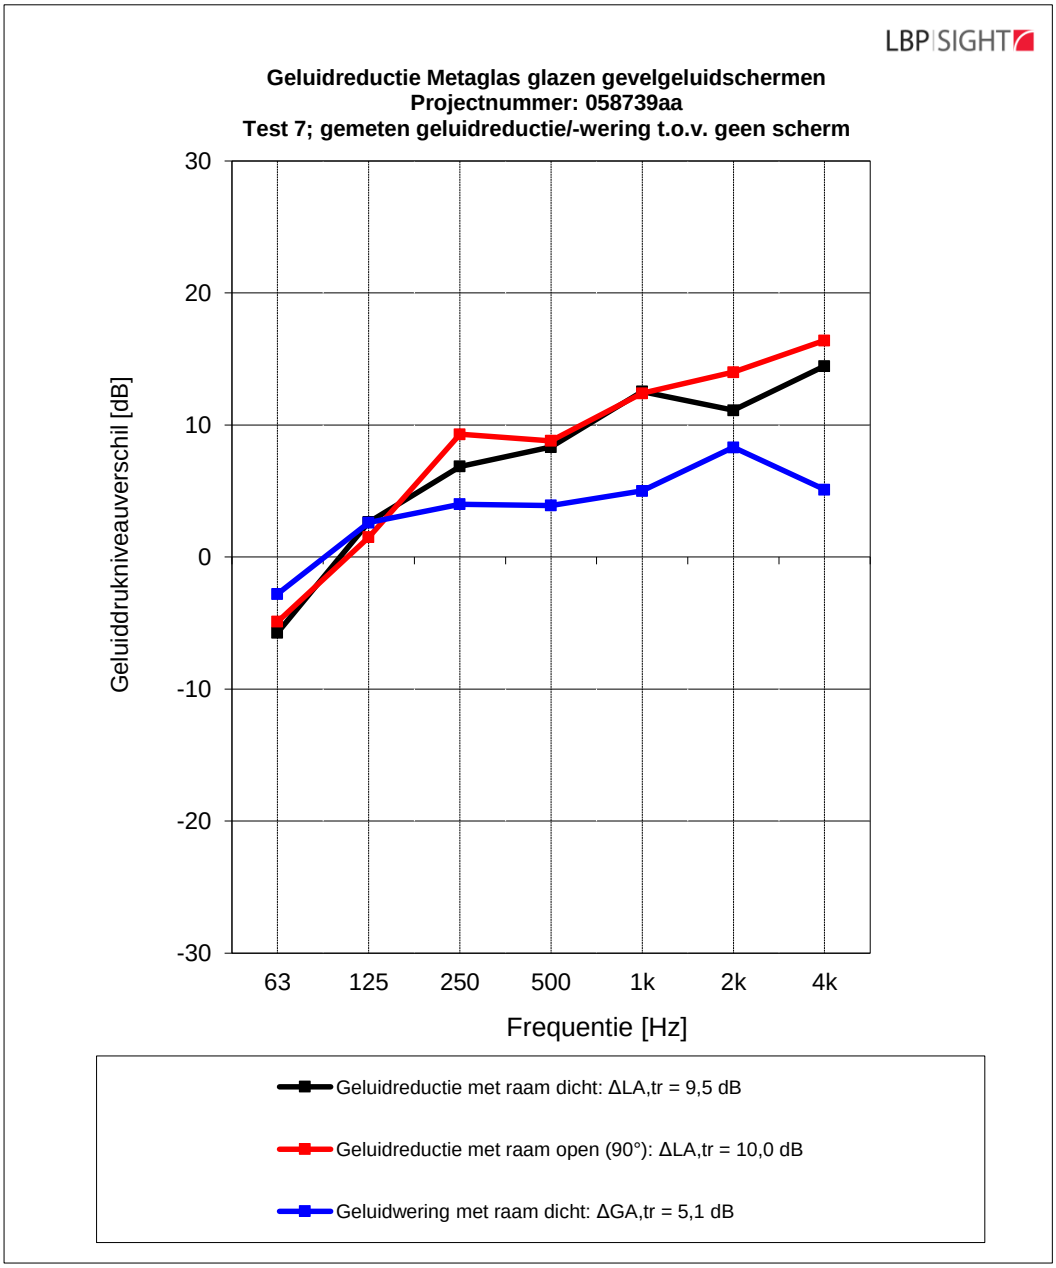

Figuur III.7

Test 7: grafische weergave van de gemeten geluidreductie|-wering ten opzichte van geen scherm.

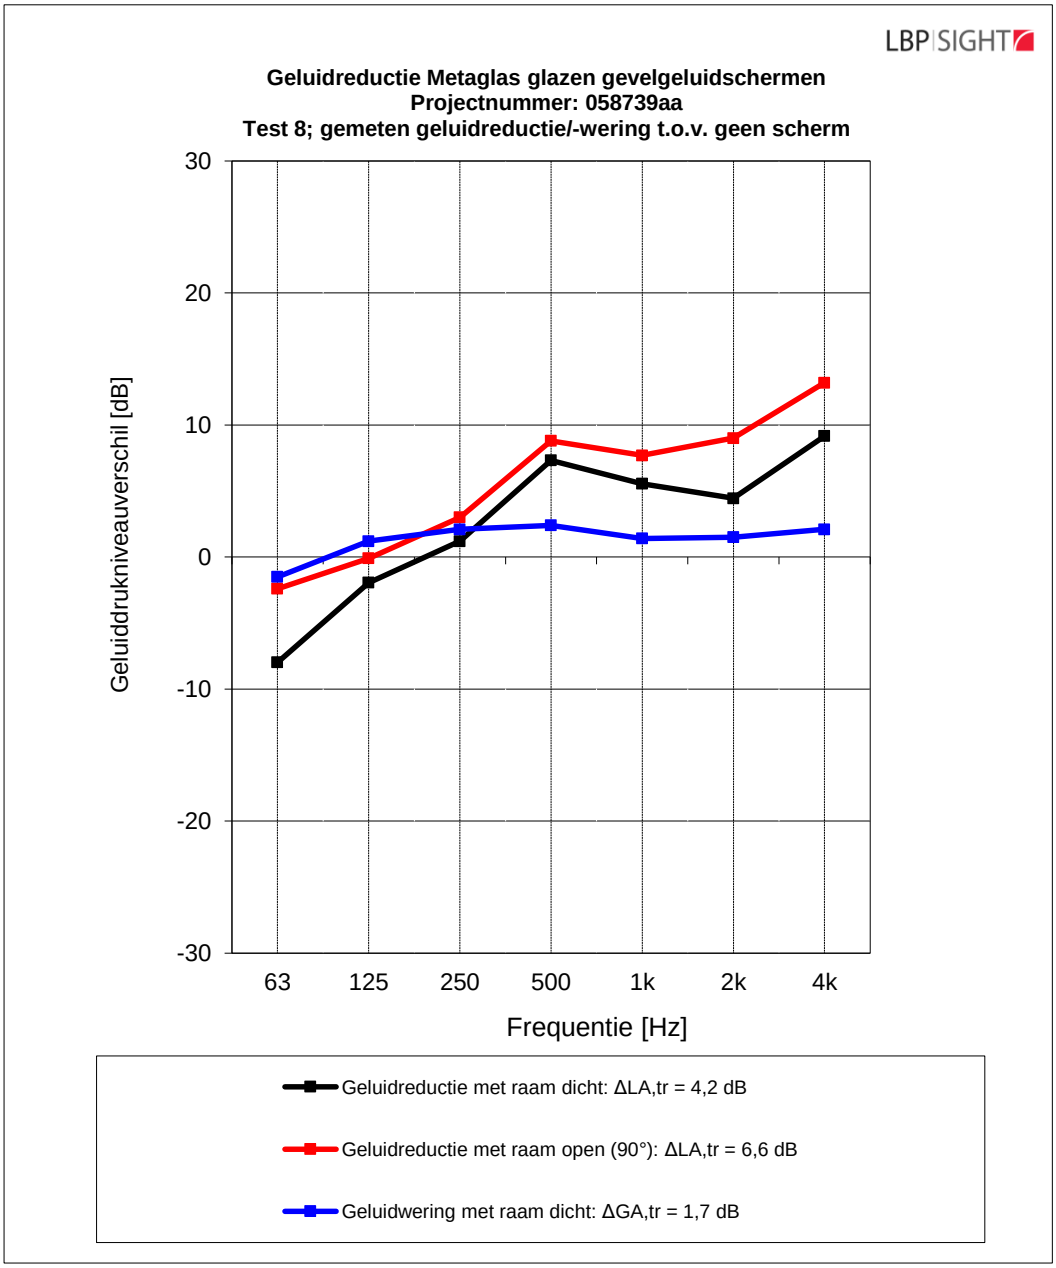

Figuur III.8

Test 8: grafische weergave van de gemeten geluidreductie|-wering ten opzichte van geen scherm

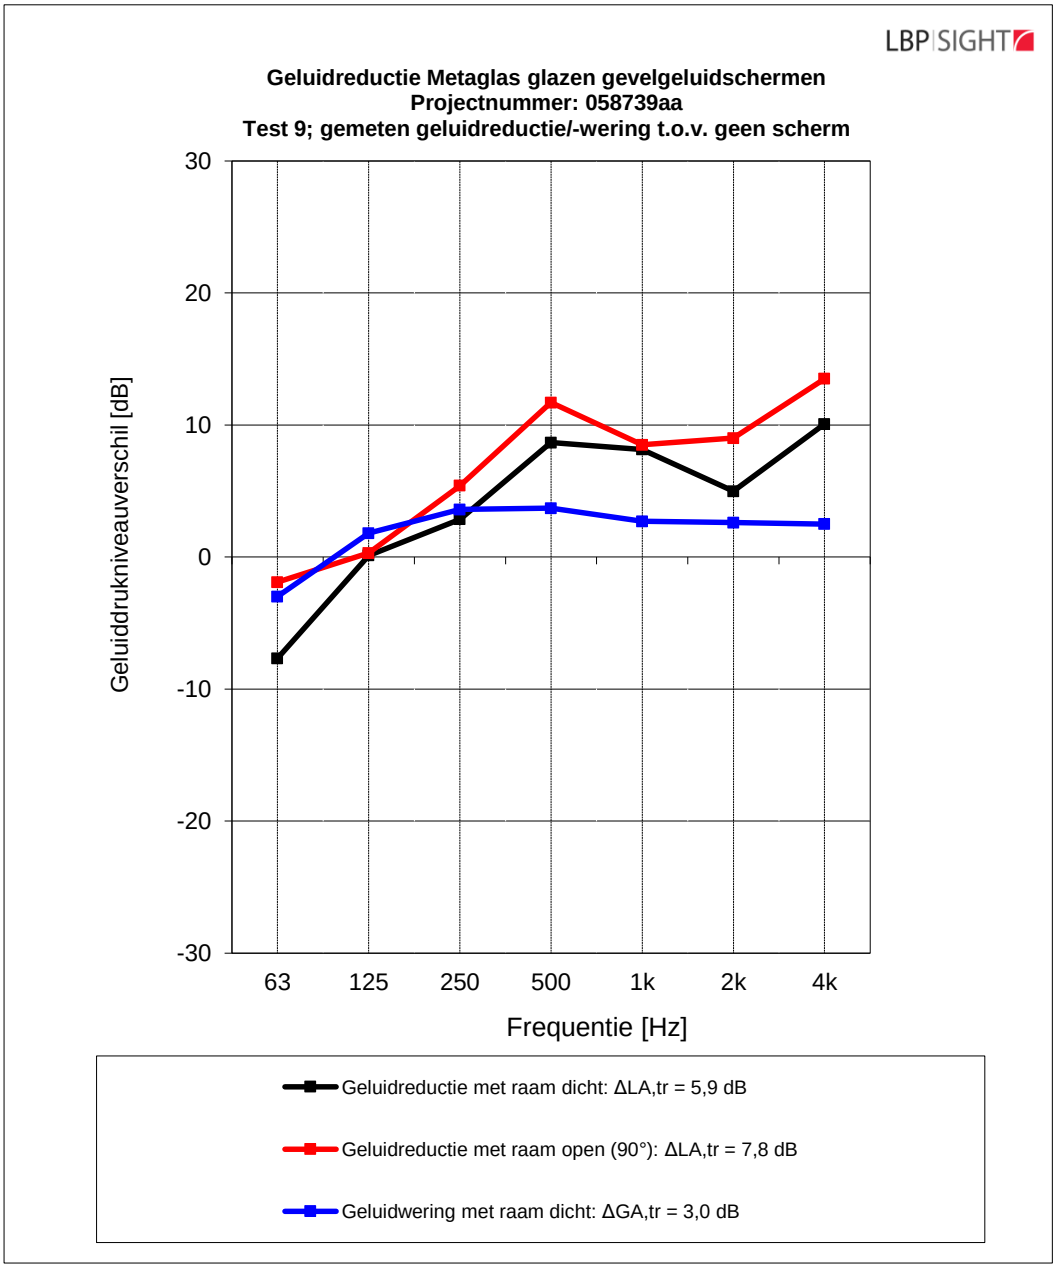

Figuur III.9

Test 9: grafische weergave van de gemeten geluidreductie|-wering ten opzichte van geen scherm

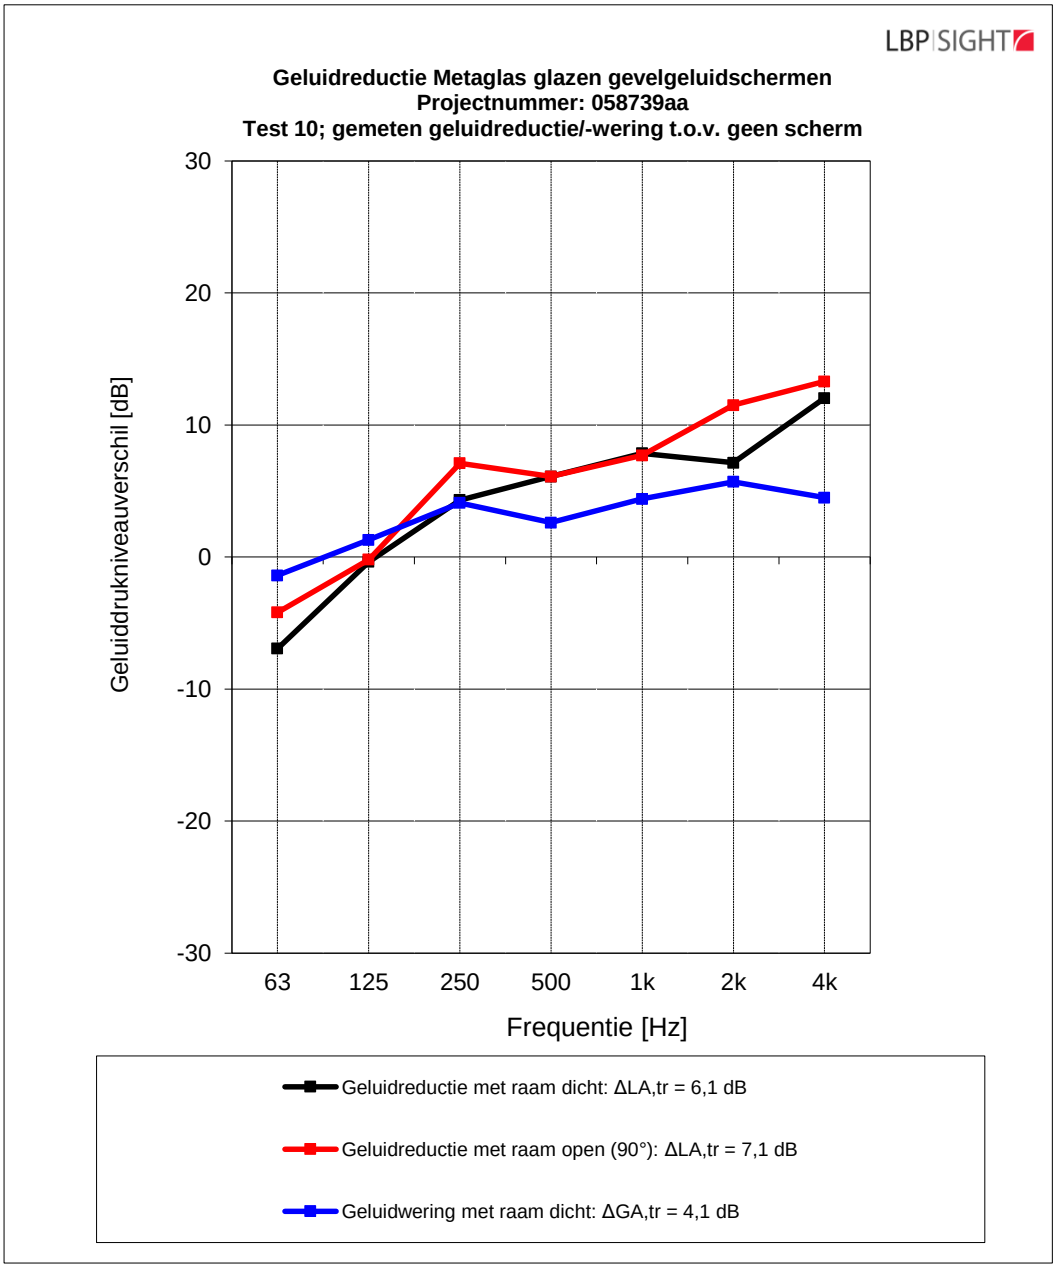

Figuur III.10

Test 10: grafische weergave van de gemeten geluidreductie|-wering ten opzichte van geen scherm

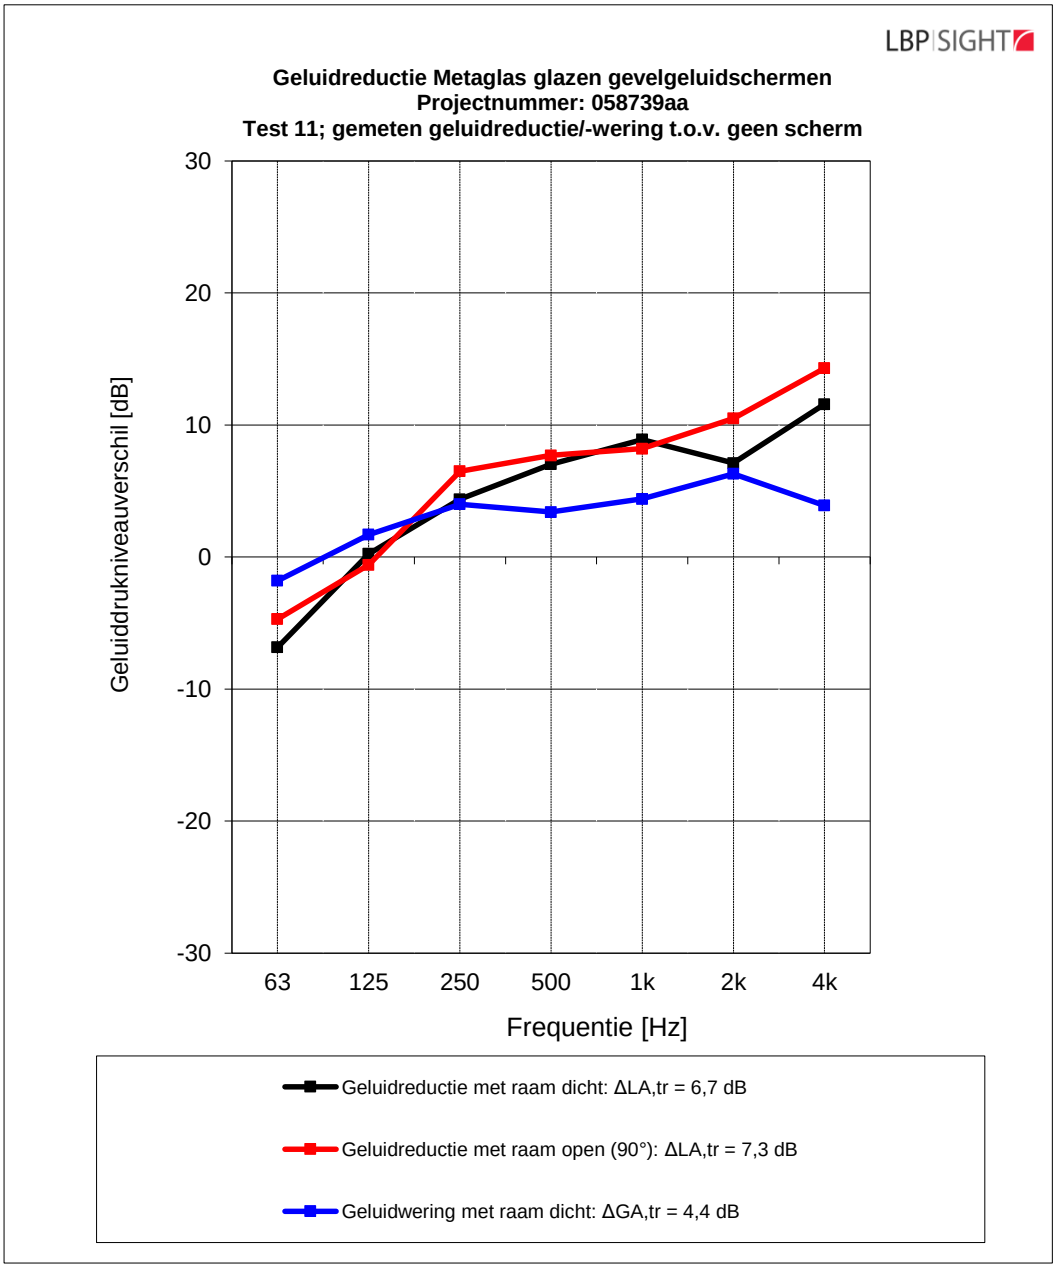

Figuur III.11

Test 11: grafische weergave van de gemeten geluidreductie|-wering ten opzichte van geen scherm

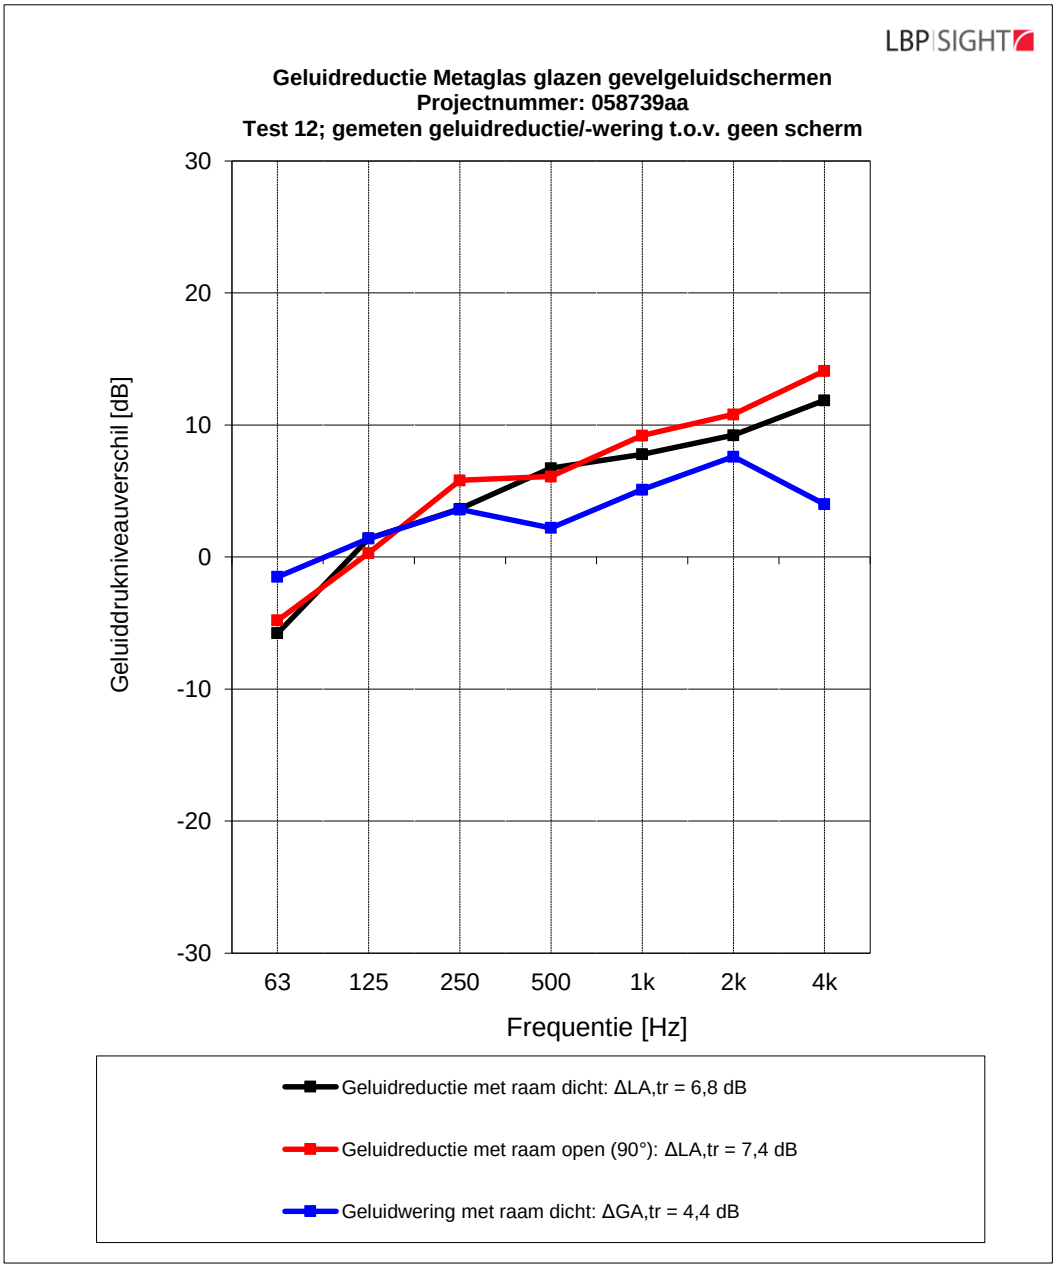

Figuur III.12

Test 12: grafische weergave van de gemeten geluidreductie|-wering ten opzichte van geen scherm

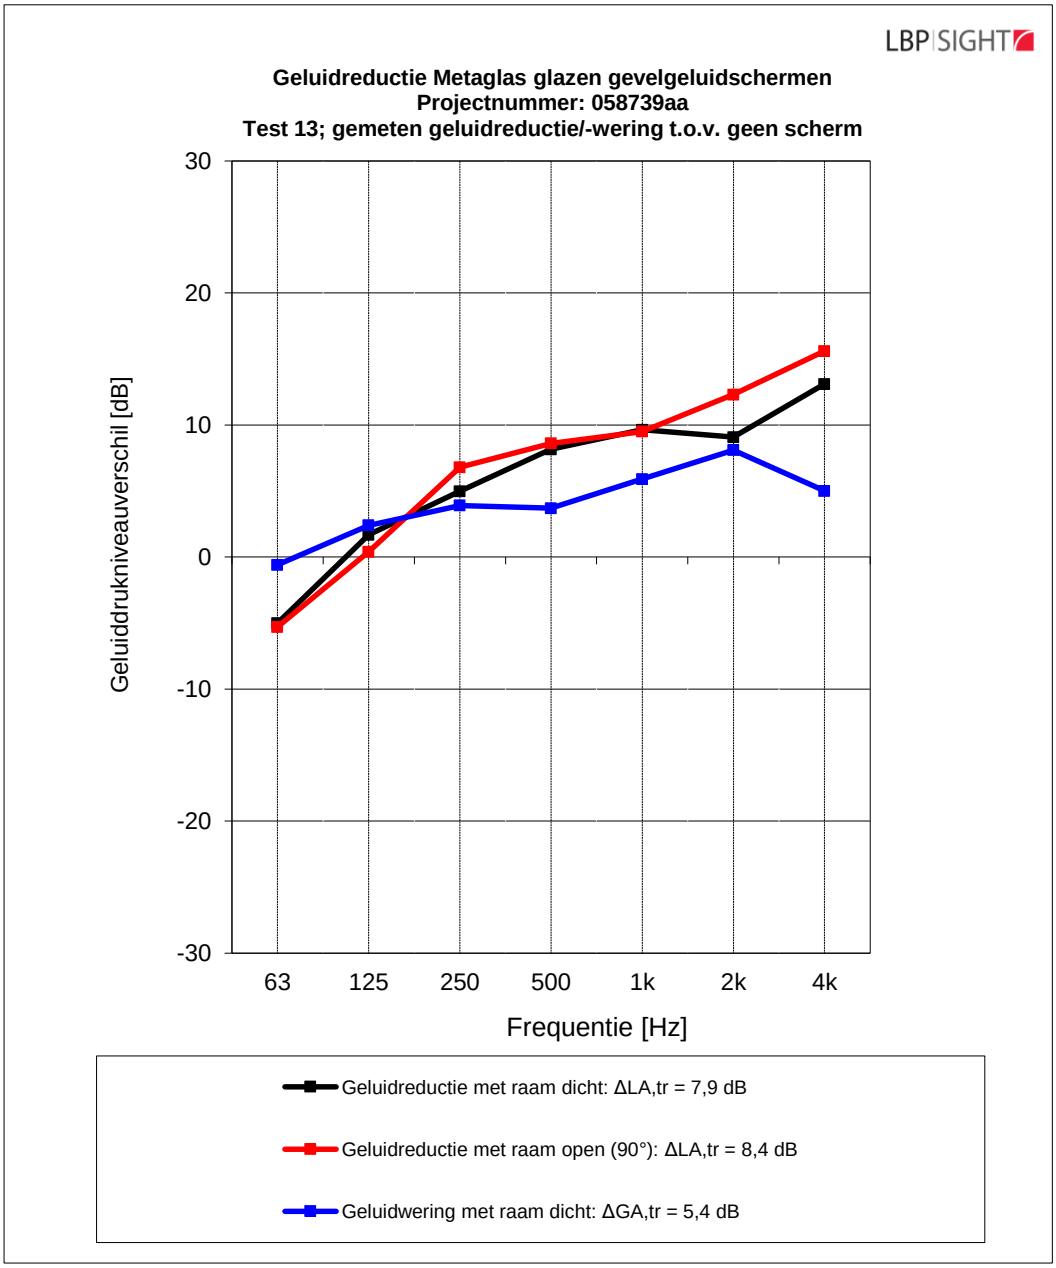

Figuur III.13

Test 13: grafische weergave van de gemeten geluidreductie|-wering ten opzichte van geen scherm

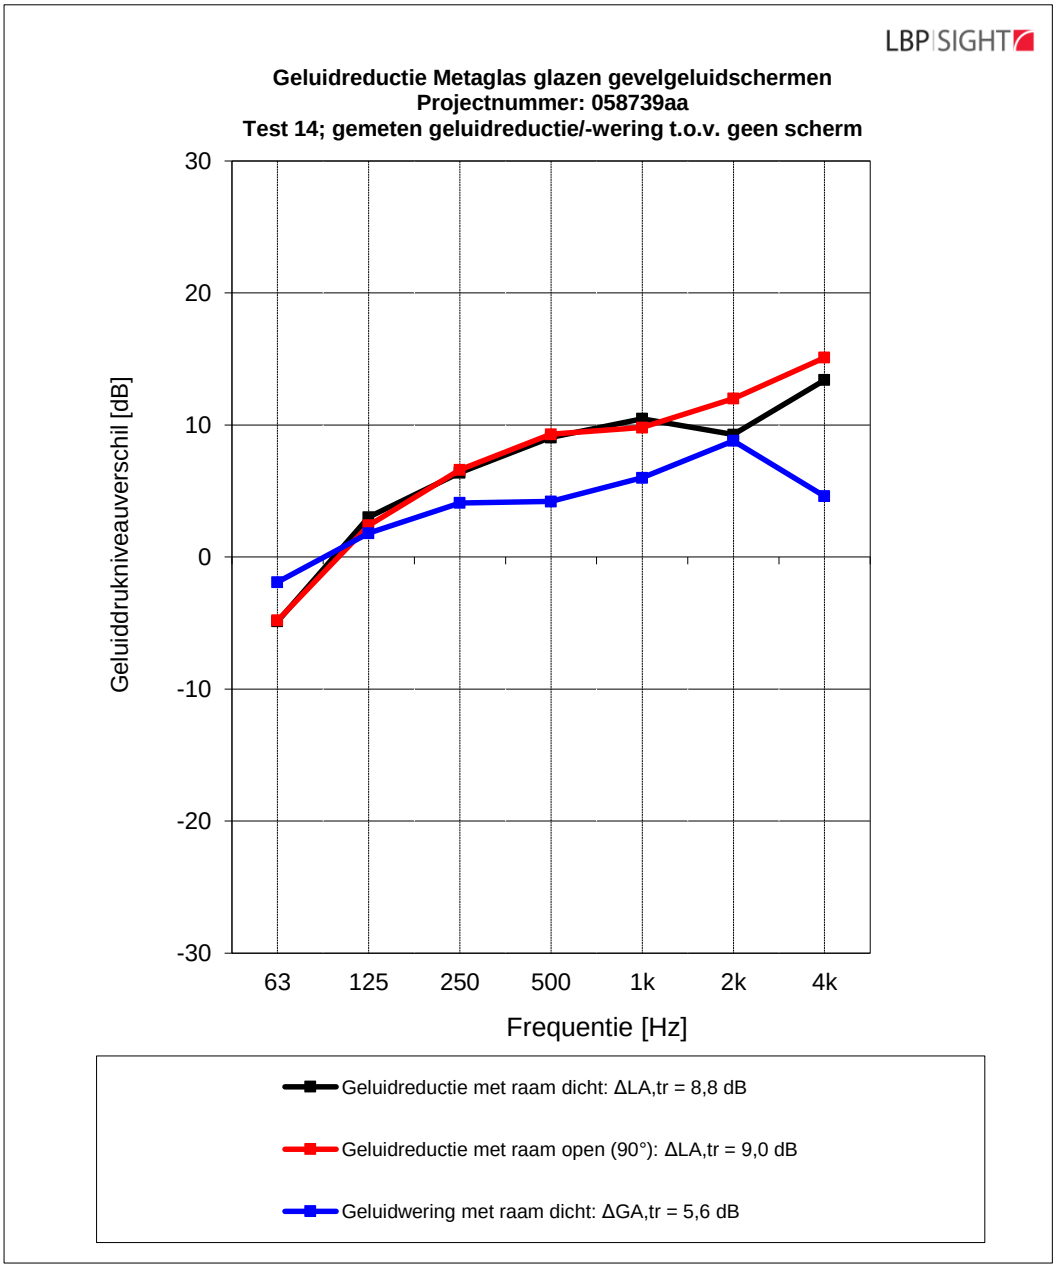

Figuur III.14

Test 14: grafische weergave van de gemeten geluidreductie|-wering ten opzichte van geen scherm

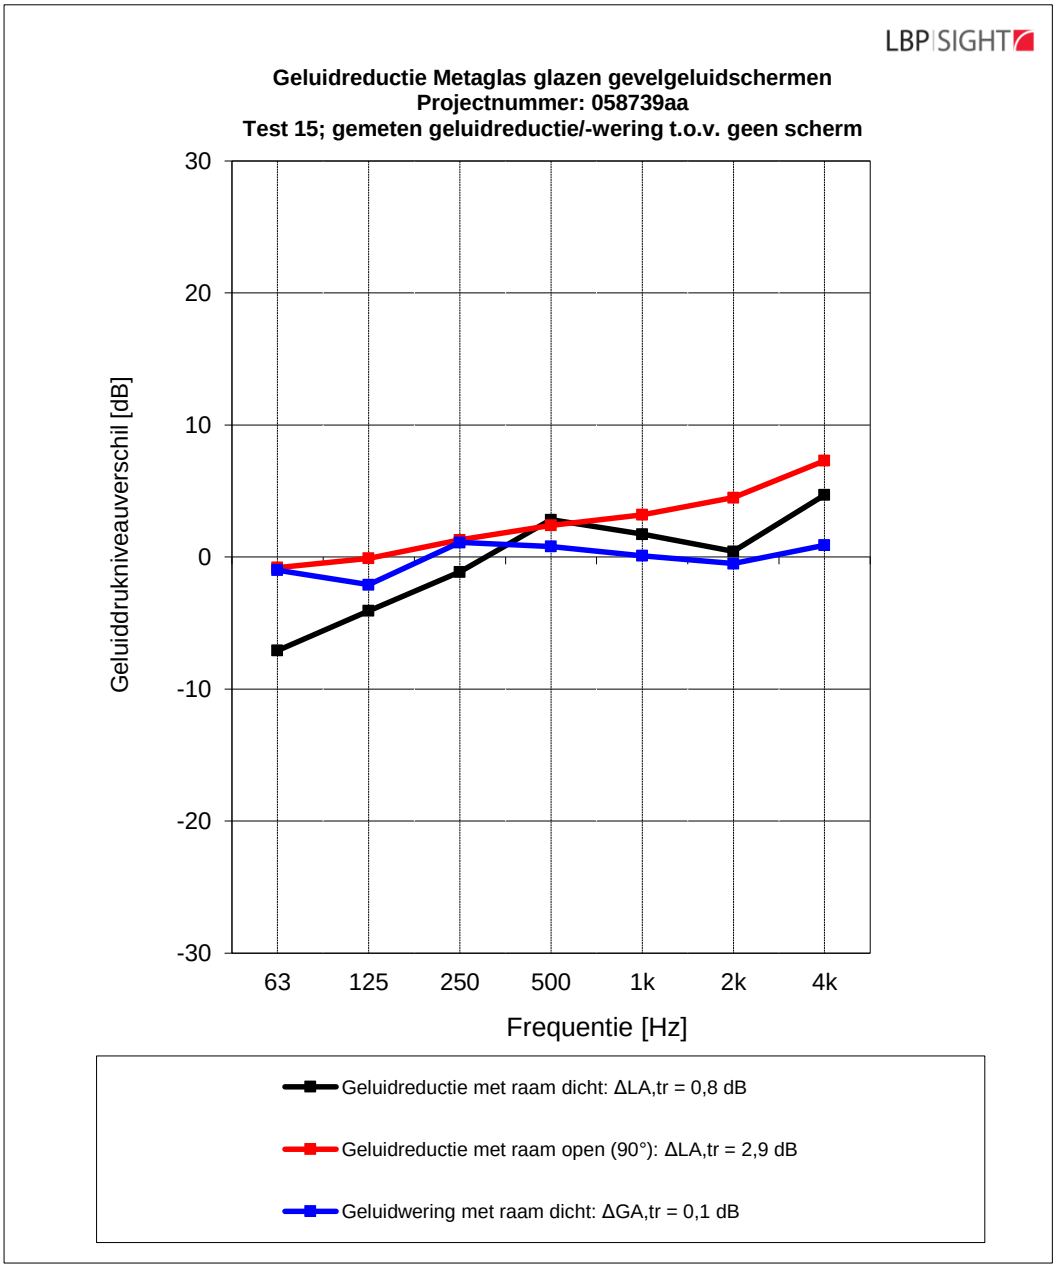

Figuur III.15

Test 15: grafische weergave van de gemeten geluidreductie|-wering ten opzichte van geen scherm met alleen de glasplaat voor het raam, zonder cassettes

RAADGEVENDE INGENIEURS

Nieman

Bouwfysica, -techniek en -regelgeving

Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.

Vestiging Utrecht
Atoomweg 400
Postbus 40217
3504 AA Utrecht
T 030-241 34 27

Vestiging Zwolle
Dr. Van Lookeren -
Campagneweg 16
Postbus 40147
8004 DC Zwolle
T 038-467 00 30

In 't Hart van de Bouw