


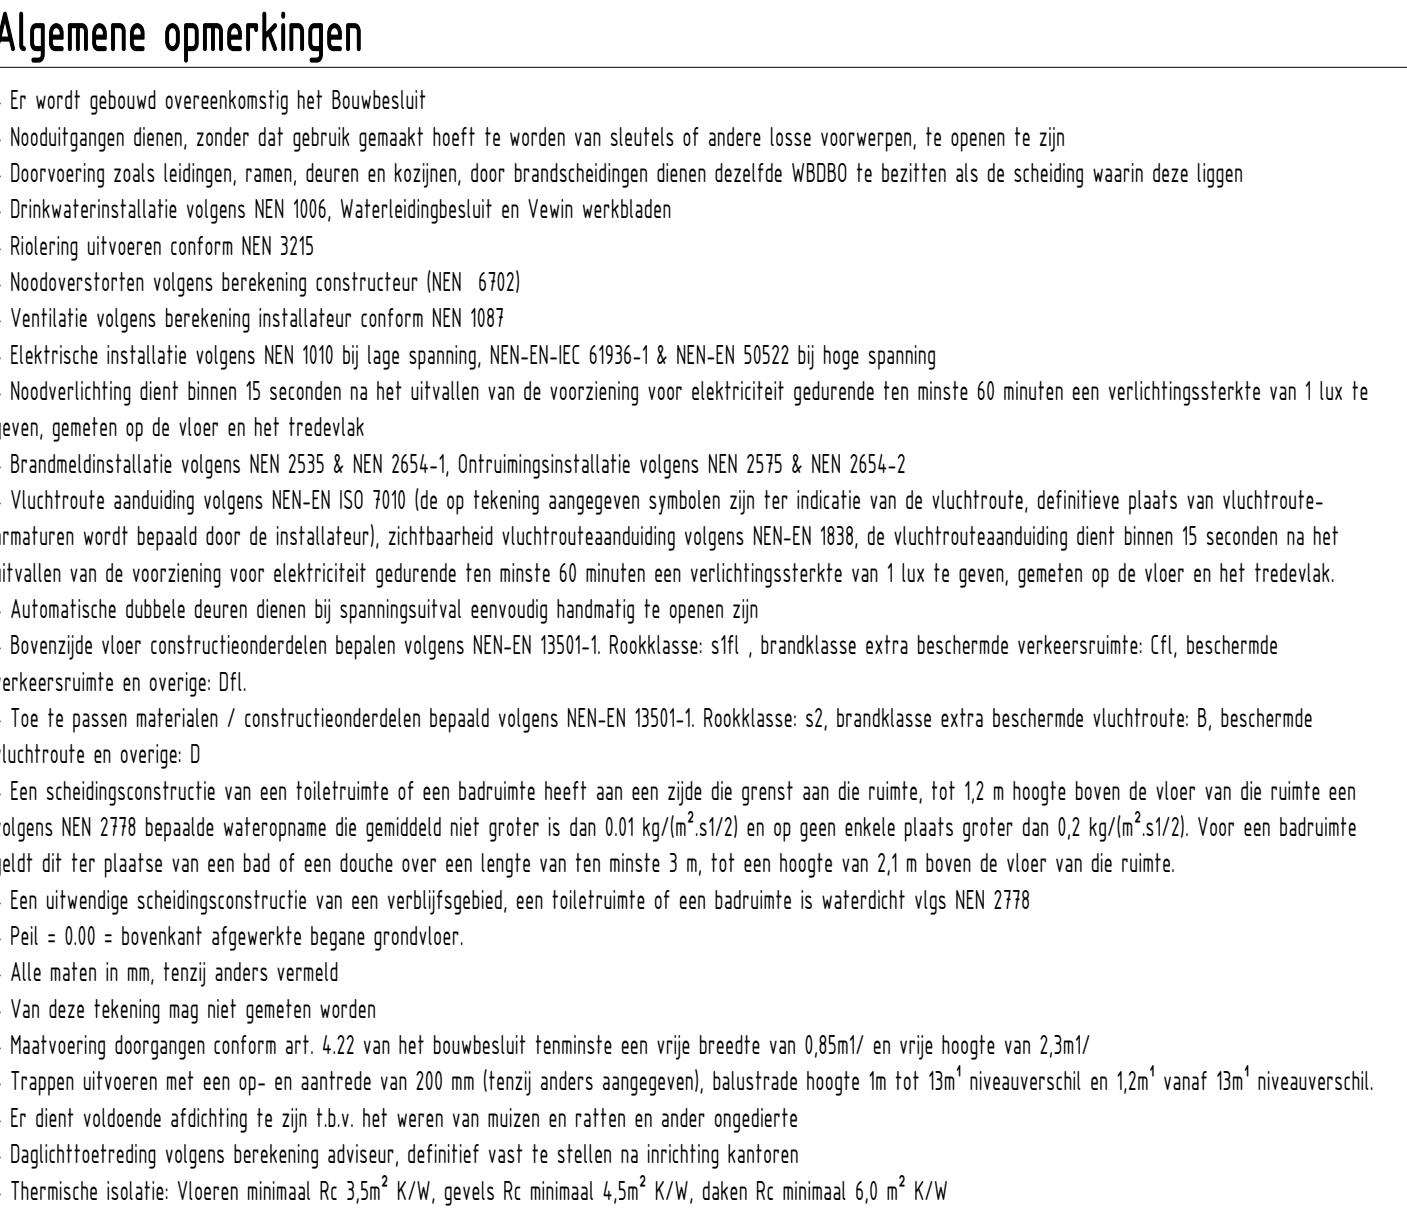

Renovooi

	beton in het werk gestort		metaal-stud wand
	profiel beton		laagspanning verdelingsrichting
	kaliebandstenen		HVAC verwarming, ventilatie en koeling installaties
	sandwichpaneel binnenwand		zie document milieus aanvraag

40.01

Renooi brandveiligheid	
~ ~ ~ deur zelfsluitend	 brandslang op hangel, lengte slang 30m + 5m wrap
~ ~ ~ deur en koozi 30 minuten brandwerendheid (30 minuten voor en na brand)	 brandslang op hangel in kast, lengte slang 30m + 5m wrap
~ ~ ~ deur en koozi 30 minuten brandwerendheid en zelfsluitend	 aansluitpunt onopgesloten
~ ~ ~ deur en koozi 50 minuten brandwerendheid en zelfsluitend	 slangenkorf voor dsl
~ ~ ~ transparantheiligheid noodgag	 schuimblusser 50 liter of stekwagen

Algemeen: aan weerszijden van de firescreen tussen 0,5 en 2,5m dient een rookmelder geplaatst te zijn i.b.v. aansturing


	Renvooi sterkte bij brand draagconstructie = 90 min doorsnede nieuw gebouw bestaand gebouw EW60 = muur - brandwerendheid 60min EW60 = deur - brandwerendheid 60min acr air change rate / Luchtwisselingen per uur	
Doodlopende einden zullen worden voorzien van automatische branddetectie,		

Plattegrond 2de	6792_1214
-----------------	-----------

Nestlé Nederland B.V.
GOOPL



Bouwaanvraag

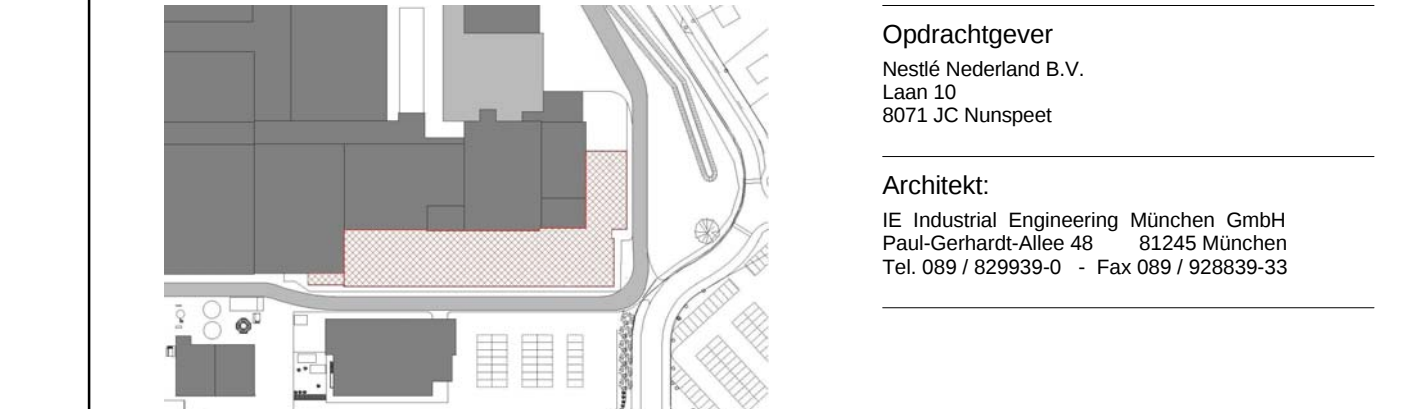

Tekeningnummer	6792_1214	RI Industrial Engineering Machines GmbH Postfachstraße 40 31224 Marahrens Tel. 0591 / 202938-0 • Fax 0591 / 202938-33
Datum:	20-03-2015	
Geslekt:	mmbmbzu	
Schaaf:	3 : 100	
Formaat:	1:400 / 0,841	 FOOD ENGINEERING
