


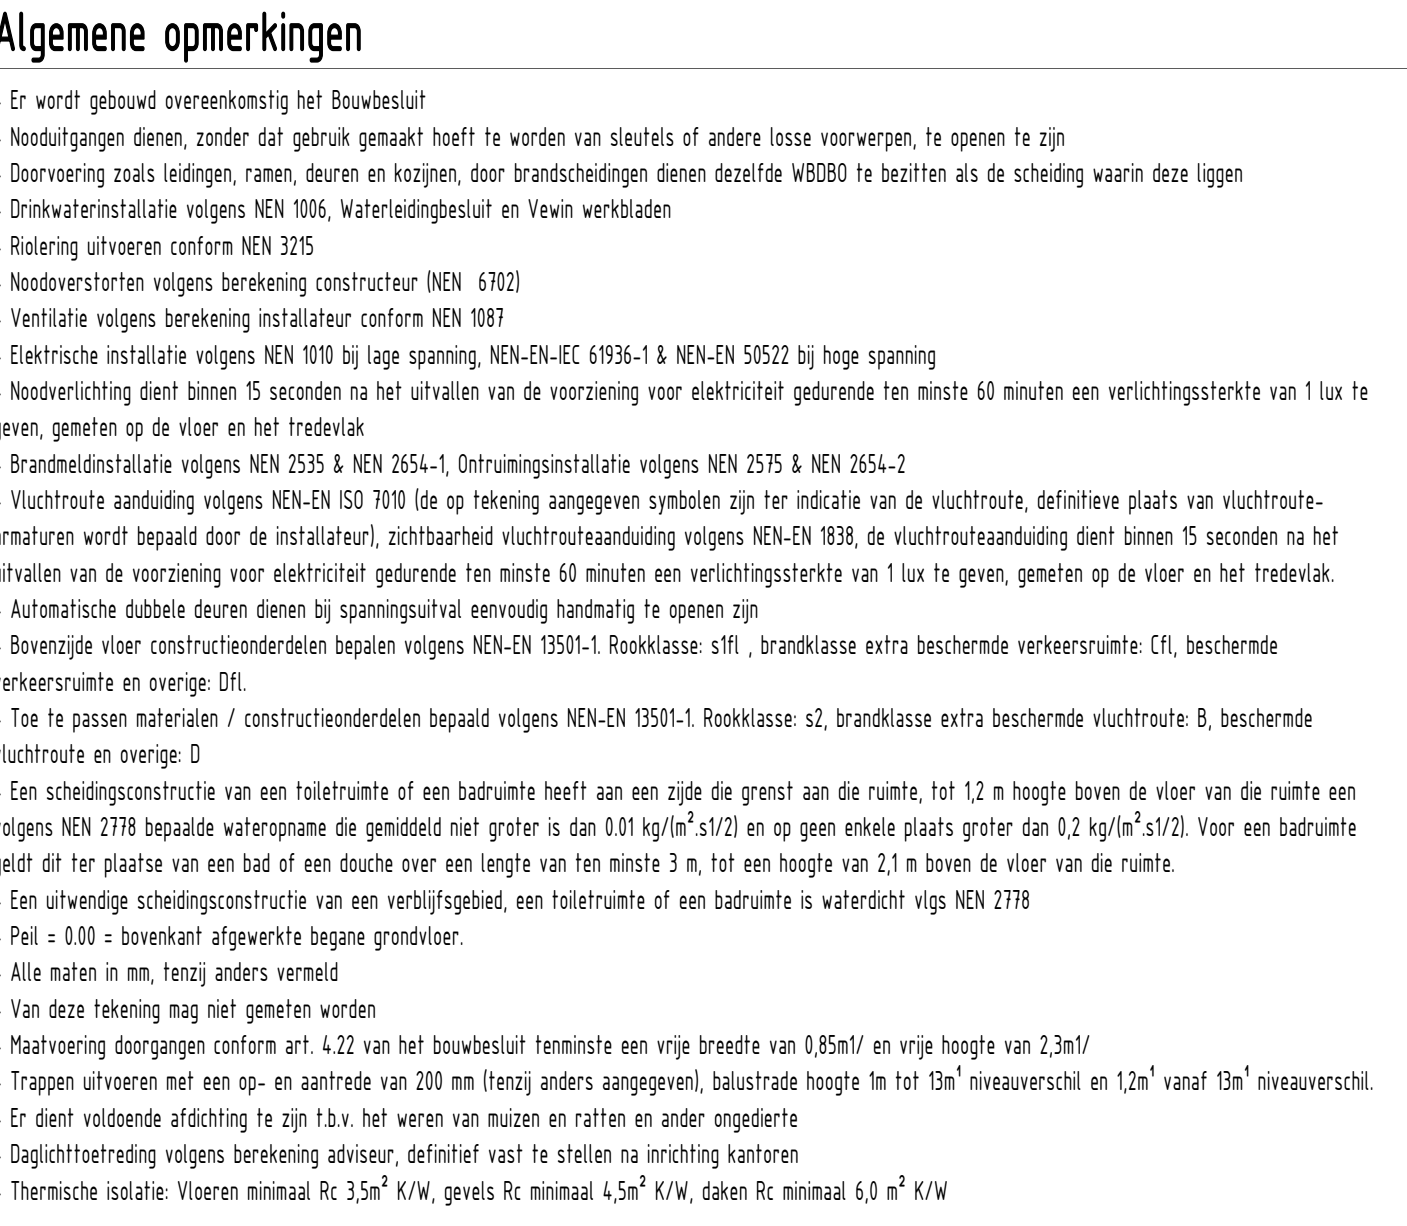

Renvooi

	beten in het werk gestort		metaal-stud wand
	prefab beton		laagspanning verdeklrining
	kalkeidranden		HVAC verwarming, ventilatie en koeling installaties
	soundclapaneel binnenwand		zie document milieus aanvraag

Renovoi brandveiligheid	
                      	deur zelfsluitend deur en knijp 30 minuten brandveiligheid (30 minuten wijd en zelfsluitend) deur en knijp 30 minuten brandveiligheid en zelfsluitend deur en knijp 60 minuten brandveiligheid en zelfsluitend transparantverlichting noodgag noodverlichting
                      	brandstop op haarsel, lengte sling 30m + 5m worp brandstop op haarsel in kast, lengte sling 30m + 5m worp aanroepnet ongeschikt slingestop voor dsl schakelkast 50 liter en schakelgag handkroes 1kg, schuim 130 of 132

Algemeen: aan weersijden van de firescreen tussen 0,5 en 2,5m dient een rookmelder geplaatst te zijn t.b.v. aansturing

Renvooi

sterkte bij brand draagconstructie = 90 min

	doorsnede nieuw gebouw
	bestaand gebouw
	EI60 = muur - brandwerendheid 60min
	EW60 = deur - brandwerendheid 60min
	air change rate / Luchtwisselingen per uur



Doodlopende einden zullen worden voorzien conform de bepalingen uit artikel 6.20 lid 5

Plattegrond 2de
verdieping +9.40

Nestlé Nederland B.V.
GOOPL



Bouwaanvraag
Revisie 28-08-2015

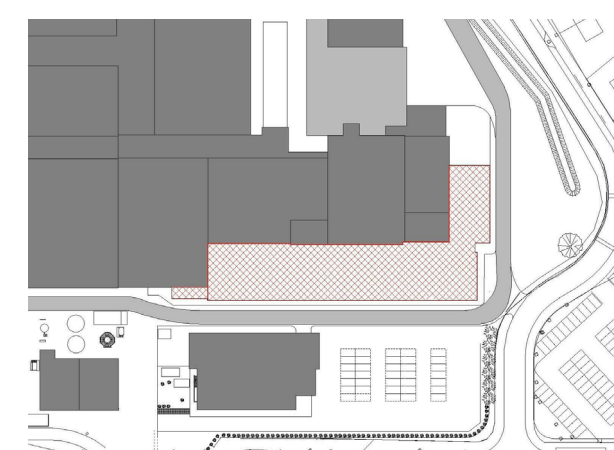

Tekeningsnummer 6792 1214

Date: 20-03-2016

Gefasend: _____ m/m/m/s/bu

Schritt: 1 : 100

For usage:	140570.841
------------	------------

IE Industrial Engineering München GmbH
Paul-Greifarth-Str. 28 81545 München

Tel. 069 / 820830-0 - Fax 069 / 920830-33
15000

FOOD
ENGINEERING
