



## **Waternet**

**Datum**  
11 mei 2017

**Casecode**  
W-17.00818

**Kenmerk**  
17.073762

## **Watervergunning**

Het onttrekken van grondwater t.b.v. het opnemen en leggen van riolering ter hoogte van Jan de Louterstraat in Amsterdam

## **Inhoud**

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Samenvatting</b>                                                                       | <b>3</b>  |
| <b>1 Besluit</b>                                                                          | <b>4</b>  |
| <b>2 Voorschriften</b>                                                                    | <b>5</b>  |
| 2.1 Algemeen                                                                              | 5         |
| <b>3 Aanleiding</b>                                                                       | <b>8</b>  |
| 3.1 Algemeen                                                                              | 8         |
| 3.2 Aangevraagde handelingen                                                              | 8         |
| <b>4 Overwegingen</b>                                                                     | <b>9</b>  |
| 4.1 Toetsingskader                                                                        | 9         |
| 4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone            | 10        |
| <b>5 Procedure</b>                                                                        | <b>11</b> |
| 5.1 Aanvraag en aanvullingen                                                              | 11        |
| 5.2 Procedure                                                                             | 11        |
| <b>6 Mededelingen</b>                                                                     | <b>12</b> |
| <b>Bijlage 1. Begrippen</b>                                                               | <b>13</b> |
| <b>Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning</b>                                            | <b>14</b> |
| <b>Bijlage 3. Afbeeldingen ter verduidelijking van de voorschriften van de vergunning</b> | <b>15</b> |

## Samenvatting

Op 14 maart 2017 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Stichting Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC in Amsterdam. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-17.00818.

De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater tijdens het verwijderen en opnieuw leggen van riolering ter hoogte van Jan de Louterstraat in Amsterdam.

### *Conclusie*

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Stichting Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam, 1096AC te verlenen voor :
  - het onttrekken van grondwater met een maximum van 4 m<sup>3</sup>/uur, 96 m<sup>3</sup>/dag, 3500m<sup>3</sup>/maand, en 13.500 m<sup>3</sup> totaal zoals bedoeld in de *Keur AGV 2011* (artikel 3.8);in verband met het onttrekken van grondwater tijdens het verwijderen en leggen van riolering ter hoogte van Jan de Louterstraat in Amsterdam.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
  - Tekening (kenmerk 17.066944)
  - Tekening (kenmerk 17.066945)
  - Tekening (kenmerk 17.066946)
  - Tekening (kenmerk 17.070622)
  - Email (kenmerk 17.071425)
- III. De onttrekking van grondwater te vergunnen voor de duur daarvan, maar niet langer dan 14 maanden.
- IV. Dat binnen een jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning de onttrekking begonnen zijn.
- V. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht ('Begripsbepalingen').

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K. Wijtenburg, senior medewerker Vergunningen

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West geïnformeerd over dit besluit.

## 2 Voorschriften

### 2.1 Algemeen

#### voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
  - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
  - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

#### voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

#### voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**.  
Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van de casecode W-17.00818.

#### voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

**voorschrift 5 Voor het onttrekken van grondwater**

- 5.1 De verlaging van de stijghoogte van het grondwater in de peilbuizen t.h.v de sleuf mag niet meer zijn dan 50 cm onder het benodigde ontgravingsniveau.
- 5.2 Als de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met een hoger grondwaterpeil of een lager onttrekkingsdebiet, dan moet dit gebeuren.

**voorschrift 6 Inrichting en meetpunten**

- 6.1 Rond de onttrekkingslocatie de volgende meetpunten worden ingericht:
  - peilbuis 1 moet worden geplaatst tussen de bemalingslocatie en de bebouwing aan de Bernard Loderstraat t.h.v. nummer 57-49, waarbij de peilbuis nabij de bebouwing wordt aangebracht. Een geschikte locatie ligt binnen een denkbeeldig vierkantgebied gevormd door coördinaten: X: 116.215, Y: 488.263 en X: 116.249, Y: 488.256. Dit is weergegeven in afbeelding 1 van bijlage 3 van deze vergunning.
  - peilbuis 2 moet worden geplaatst tussen de bemalingslocatie en de bebouwing aan Bernard Loderstraat t.h.v. nummer 47-39 waarbij de peilbuis nabij de bebouwing wordt aangebracht. Een geschikte locatie ligt binnen een denkbeeldig vierkantgebied gevormd door coördinaten: X: 116.249, Y: 488.264 en X: 116.285, Y: 488.257. Dit is weergegeven in afbeelding 1 van bijlage 3 afbeelding 1 van deze vergunning.
- 6.2 Na het inrichten van de peilbuizen (meetpunten) registreert de vergunninghouder de volgende gegevens:
  - a. de filterstelling (diepte bovenkant- en onderkant filter) in centimeters ten opzichte van NAP en maaiveld;
  - b. de diameter van het filter en van de peilbuis;
  - c. bij nieuwe meetpunten: de eerst gemeten grondwaterstand en/of stijghoogte;
  - d. de hoogte van het maaiveld ter plaatse in centimeters ten opzichte van NAP;
  - e. de hoogte van het meetpunt (= referentiepunt; veelal bovenkant van de buis) in centimeters ten opzichte van NAP;
  - f. de coördinaten van de meetpunten volgens het rijksdriehoekstelsel (X- en Y-coördinaten).
- 6.3 De peilbuizen moeten worden voorzien van 1 filters welke staan afgesteld in de freatische bodemlaag.
- 6.4 De meetpunten moeten altijd goed functioneren en toegankelijk zijn voor Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving).
- 6.5 Als een meetpunt niet goed functioneert, moet het direct worden hersteld of vervangen. Vervanging van meetpunten moet worden geregistreerd.

**voorschrift 7 Monitoring**

*Peilbuizen*

- 7.1 Vanaf ten minste 2 weken voor aanvang van de onttrekking, op de locatie waar de houten palen aanwezig zijn, en tot ten minste 1 week na het einde van de onttrekking op deze locatie meet en registreert de vergunninghouder de grondwaterstanden en stijghoogten in de peilbuizen. In de weken voorafgaand en na afloop van de onttrekkingsperiode moeten de metingen één maal per twee dagen worden uitgevoerd. Tijdens de bemaling meet en registreert de vergunninghouder elke dag de grondwaterstanden en stijghoogten in de peilbuizen.

- 7.2 Als uit de metingen blijkt dat er significante afwijkingen in de grondwaterstanden optreedt of wanneer de grondwaterstand daalt onder de 2,0 m – NAP, moet er in overleg met afdeling Toezicht en Handhaving maatregelen worden getroffen om dit op te heffen.
- 7.3 Afwijken van de (in de voorschriften of het monitoringsplan opgenomen) meetfrequentie, mag alleen in overleg óf op verzoek van de Waternet (Toezicht en Handhaving).

#### *Onttrekking*

- 7.4 De vergunninghouder moet dagelijks waarnemingen doen van de onttrokken hoeveelheden grondwater.
- 7.5 Voor het meten van de hoeveelheid grondwater moet de vergunninghouder gebruik maken van meetinstrumenten die:
- Voorzien zijn van een geldig keurmerk van een door de overheid goedgekeurde certificeringsinstelling;
  - jaarlijks zijn geijkt.
- 7.6 De meetinstrumenten moeten zo op de inrichting zijn aangebracht dat er geen water buiten de meetinstrumenten om kan worden afgetapt of ingebracht.
- 7.7 Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats worden geïnstalleerd en goed afleesbaar zijn.

#### **voorschrift 8 Registratie**

- 8.1 Alle waarnemingen en metingen moeten worden vastgelegd en samen met de overige registraties maandelijks worden gerapporteerd aan Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving). Het afwijken van de periode of de manier van rapporteren mag alleen na goedkeuring van Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving).
- 8.2 De waarnemingen en metingen moeten ook op het werk beschikbaar zijn en ter inzage worden gegeven aan de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
- 8.3 Alle waarnemingen, metingen en onttrokken hoeveelheden grondwater moet binnen één maand na afloop van de onttrekkingsperiode of uiterlijk 31 januari van elk jaar aan de afdeling Toezicht en Handhaving worden gerapporteerd.

### **3 Aanleiding**

#### **3.1 Algemeen**

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

#### **3.2 Aangevraagde handelingen**

De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater gedurende een periode van 14 maanden. Tijdens de werkzaamheden vindt de volgende bemaling plaats:

- het onttrekken van grondwater met een maximum van 4 m<sup>3</sup>/uur, 96 m<sup>3</sup>/dag, 3500 m<sup>3</sup>/maand, en 13.500m<sup>3</sup> totaal zoals bedoeld in de Keur AGV 2011 (artikel 3.8).

De duur valt niet binnen de vrijstellingsgrenzen en maakt deze werkzaamheden daarom vergunningplichtig op grond van de *Keur AGV 2011 (artikel 3.8)*.

## 4 Overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1).

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt.
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd.
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. De zuiveringstechnische werken moeten doelmatig werken.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

## 4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

| Handeling                                           | Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> : |                | Resultaat | Maatschappelijk belang |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|
| grondwateronttrekkingen en verlagen grondwaterstand | Hoofdstuk 15                                         | Beleidsregel 1 | Voldoet   | n.v.t.                 |

### Overwegingen

De bemaling is van het type 'laagwaardig gebruik grondwater'. Deze type bemalingen worden doorgaans vergund als er waterbesparende maatregelen of een doelmatige en duurzame retourbemaling worden toegepast. Daarnaast moeten compenserende maatregelen worden genomen om de effecten te reduceren of voorkomen. Tijdens de bemaling wordt niet retour bemaald ook worden er geen aanvullende maatregelen genomen om het waterbezwaar te beperken. Echter gezien de aard van de bemaling zijn aanvullende maatregelen niet nodig. Hierbij is het volgende overwogen:

- De onttrekking is voor het verwijderen en leggen van riool. Tijdens de werkzaamheden zal een freatische bemaling worden uitgevoerd welke zich verplaatst over het tracé. Hierdoor blijft de onttrekkingsduur per locatie beperkt, aangenomen kan worden dat het effect van de onttrekking op de omgeving beperkt blijft. Tevens bestaat de ondergrond waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd zandig materiaal waardoor zettingen niet aannemelijk is.
- Ter hoogte van de Bernard Loderstraat 39 t/m 57 bevindt zich bebouwing met houten paalfunderingen. Ter voorkoming van het droogvallen van deze houten paalfunderingen zijn voorschriften opgenomen. Hierin is voorgeschreven dat de grondwaterstand met twee peilbuizen gemonitord dient te worden. Tevens is er voor deze twee peilbuizen een interventiewaarde voorgeschreven, wanneer het grondwater onder deze waarde zakt dienen maatregelen genomen te worden. Hiermee is het risico op het mogelijk droogvallen van houten paalfunderingen voldoende beperkt.

### Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregel(s) en genoemde randvoorwaarden.

## 5 Procedure

### 5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 14 maart 2017 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met kenmerk 17.066943;
- ARVO bodem- en verhardingsonderzoek Jan de Louterstraat e.o. te Amsterdambrief met kenmerk 17.066947;
- tekening van met kenmerk 17.066944;
- tekening van met kenmerk 17.066945;
- tekening van met kenmerk 17.066946;

De aanvraag is op 24 en 28 maart aangevuld met:

- email van Martin Quaars, Waternet met kenmerk 17.070621;
- tekening faseringen van met kenmerk 17.070622;
- email van Martin Quaars, Waternet met kenmerk 17.071524;
- planning fase 1 en 2 met kenmerk 17.071526;
- planning fase 3 en 4 met kenmerk 17.071527;
- planning fase 5 en 6 met kenmerk 17.071528;

### 5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

Belanghebbenden zijn door middel van een kennisgeving in het *Waterschapsblad* op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) van 6 april 2017 geïnformeerd over de aanvraag en in de gelegenheid gesteld om van 6 april 2017 tot 21 april 2017 een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen de vergunning te verlenen. Naar aanleiding van de aanvraag zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

## 6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet  
Afdeling Juridische Zaken  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

### Overige mededelingen

- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

## Bijlage 1. Begrippen

### Algemeen

1. Aanvrager: Stichting Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam
2. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. *Keur AGV 2011*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
6. *Wabo*: *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht*.
7. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
8. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.
9. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
10. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.


### Grondwater

11. Grondwater: water dat vrij onder het aardoppervlak voorkomt, met de daarin aanwezige stoffen;
12. GHG: Voor de gemiddeld hoogste grondwaterstand worden jaarlijks de 3 hoogste grondwaterstanden gemiddeld over de periode van 1 april tot en met 31 maart (hydrolisch jaar), het gemiddelde van deze jaarlijkse waarden over een periode van tenminste 8 jaar, waarin geen ingrepen hebben plaatsgevonden, wordt gebruikt als GHG.
13. GLG: voor de gemiddeld laagste grondwaterstand worden jaarlijks de 3 laagste grondwaterstanden gemiddeld over de periode van 1 april tot en met 31 maart (hydrolisch jaar), het gemiddelde van deze jaarlijkse waarden over een periode van tenminste 8 jaar, waarin geen ingrepen hebben plaatsgevonden, wordt gebruikt als GLG.
14. Afsluitende laag: Een ondoorlatende en/of weerstandbiedende cohesieve (klei/leem) in het gebied voorkomende kenmerkende laag.
15. Boorgatmeting: Een geofysische meting in een boorgat waarbij de overgang en samenstelling van lagen, zout water en diameter van het boorgat worden vastgesteld.
16. Deepwell: Samenstel van in een boorgat aangebrachte filterbuis en hierin aangebrachte onderwaterpomp waarmee grondwater kan worden onttrokken.
17. Grondsanering: Activiteit gericht op het beperken c.q. verwijderen van verontreiniging van de grond.
18. Grondwatersanering: Activiteit gericht op het beperken c.q. verwijderen van verontreinigingen van het grondwater.
19. Putten: Alle in de bodem aangebrachte buizen met boorgat, met doorlatende filters voor het onttrekken of infiltreren dan wel anderszins actief in de bodem brengen van water en/of voor het waarnemen van grondwaterstijghoogten en grondwaterstanden (en het nemen van monsters voor grondwaterkwaliteitsonderzoek).
20. Retourbemaling: Voorziening waarmee grondwater in de bodem kan worden teruggebracht.

## **Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning**

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning. Deze onderdelen zijn vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning.

### **Bijlage 3. Afbeeldingen ter verduidelijking van de voorschriften van de vergunning**

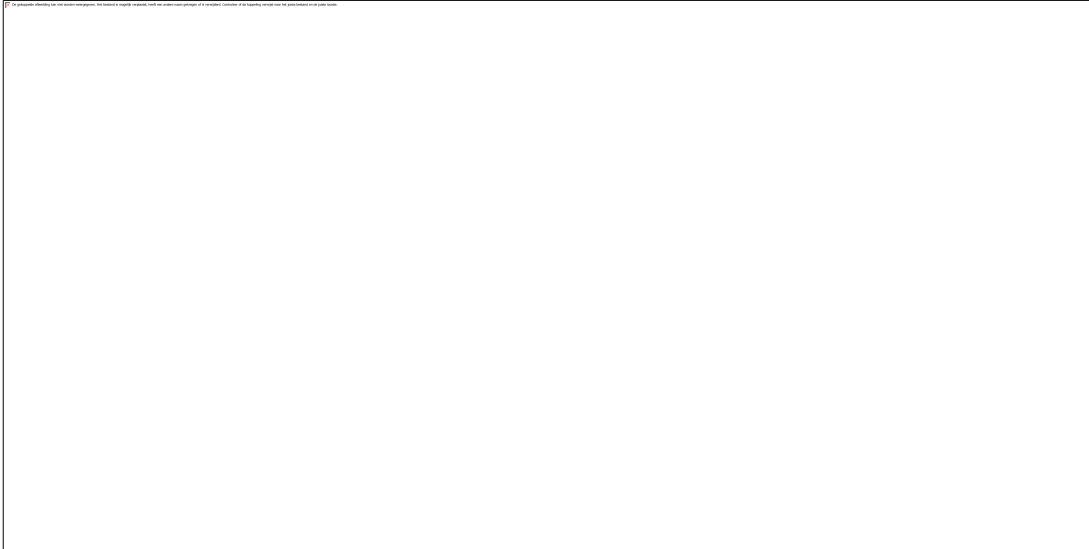

*Afbeelding 1. Weergegeven de bebouwing hoogte van de Bernard Loderstraat thv nummer 39-57. De twee blauwe vierkante kaders, met coördinaten ter verduidelijking, geven de gebieden aan waarbinnen peilbuis 1 en 2 dienen te worden geplaatst.*