


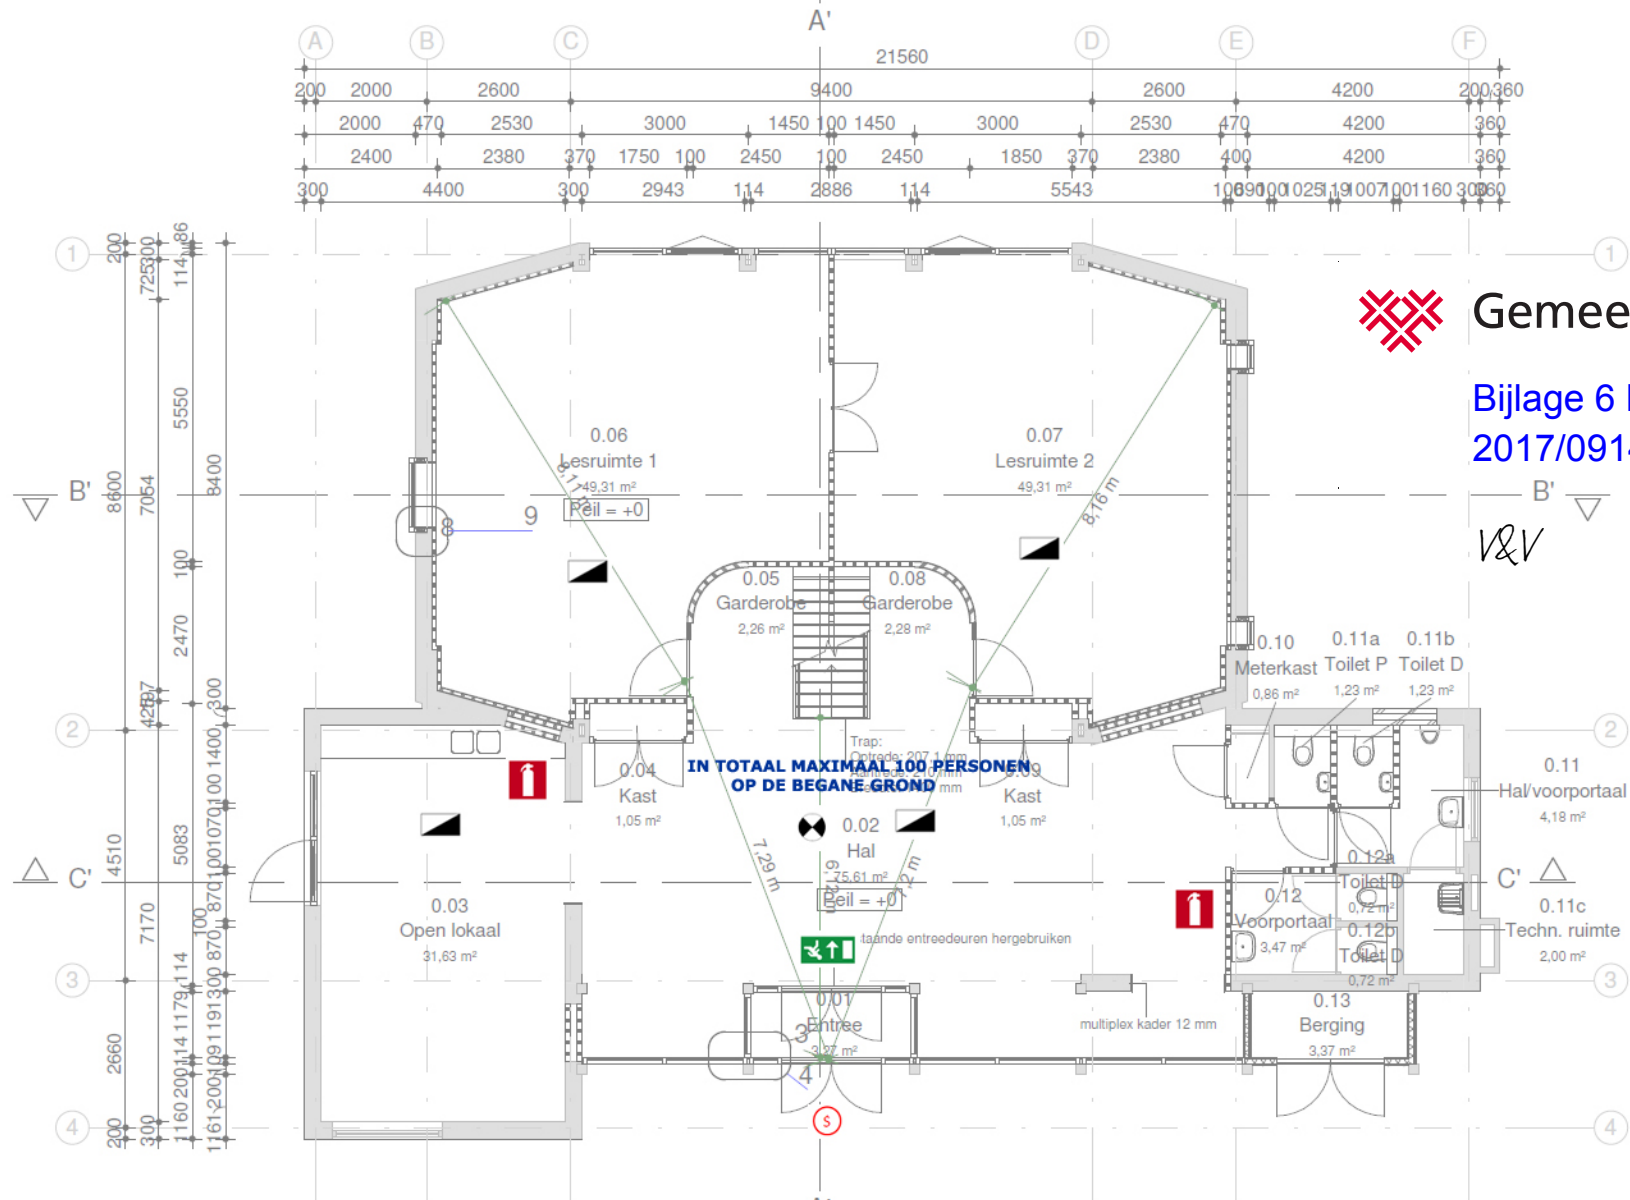

Gemeente Breda

Bijlage 6 bij besluit
2017/0914-V1


V&V

BRAVEA BRANDVEILIGHEID ADVIESBUREAU VOOR DE BOUW 5600CB Eindhoven Tel : 040-2512343	
BRANDVEILIGHEIDTEKENING	
OBJECT	: Herbestemming Kerk Cimbargalaan Breda
ONDERDEEL	: Begane grond
BLAD :	17.0517.BR01
DATUM :	29-mrt-2017

Brandveiligheidseisen afwerkmaterialen		
	Brandklasse conform NEN-EN 13501-1	Rookklasse conform NEN-EN 13501-1
Binnenoppervlakken (wandafwerkingen en plafonds)	D	s2
Beloopbare vlakken (bouwkundige afwerking)	Dfl	s1fl
Buitenoppervlakken (gevels en luifels)	als bestaand	

Veilig vluchten	
	Deuren ten alle tijden vanuit de vluchtrichting te openen zonder sleutel
	Vluchtrouteaanduiding conform eisen NEN 6088 en NEN-EN 1838.
	Ruimte voorzien van ruimtebewaking

Brandmeld - en bestrijdingsinstallaties	
	Het gebouw moet worden voorzien van een brandmeldinstallatie met gedeeltelijke bewaking conform eisen NEN 2535 en een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575.
	Ruimte voorzien van noodverlichting die binnen 15 seconden na het uitvallen van de elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een verlichtingssterkte van ten minste 1 lux geeft de vloer of tredevlak.
	Mobiel blusapparaat

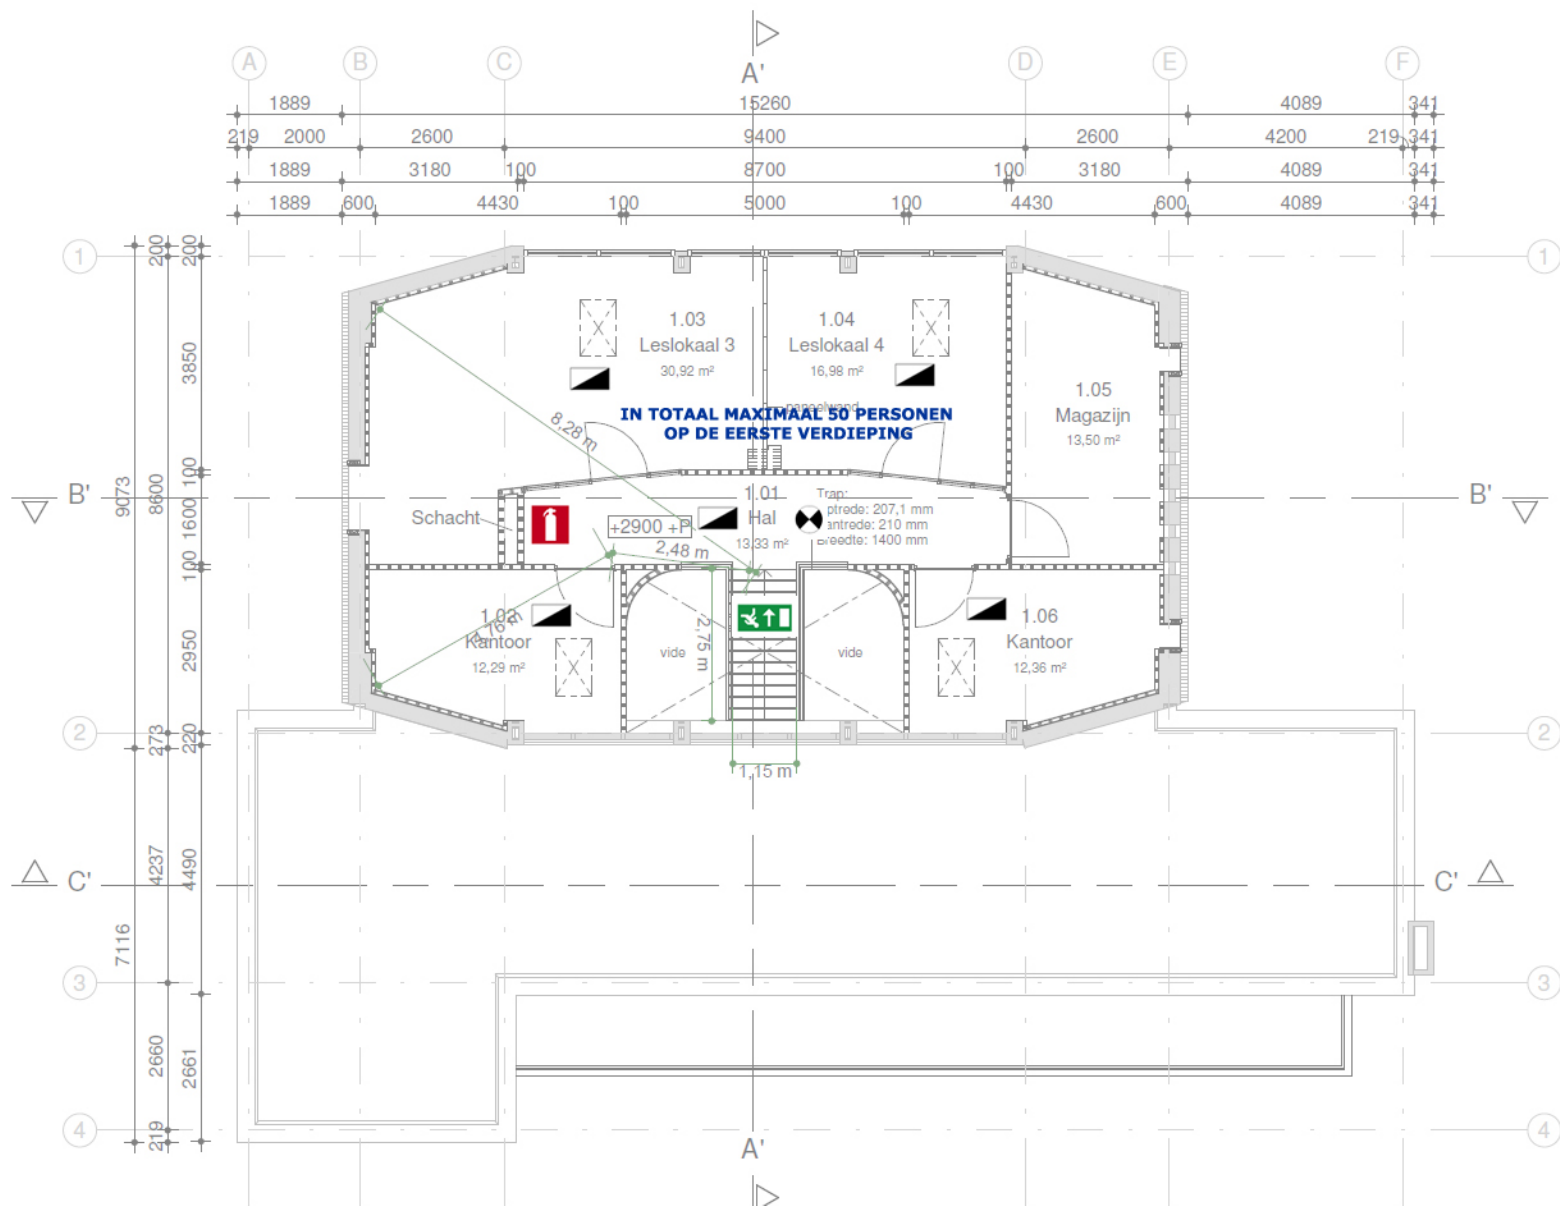

 BRAVEA BRANDVEILIGHEID ADVIESBUREAU VOOR DE BOUW 5600CB Eindhoven Tel : 040-2512343	
BRANDVEILIGHEIDTEKENING	
OBJECT : Herbestemming Kerk Cimborgalaan Breda	
ONDERDEEL : Eerste verdieping	
BLAD : 17.0517.BR02	DATUM : 29-mrt-2017

Brandveiligheidseisen afwerkmaterialen		
	Brandklasse conform NEN-EN 13501-1	Rookklasse conform NEN-EN 13501-1
Binnenoppervlakken (wandafwerkingen en plafonds)	D	s2
Beloopbare vlakken (bouwkundige afwerking)	Dfl	s1fl
Buitenoppervlakken (gevels en luifels)	als bestaand	

Veilig vluchten	
	Deuren ten alle tijden vanuit de vluchtrichting te openen zonder sleutel
	Vluchtrouteaanduiding conform eisen NEN 6088 en NEN-EN 1838.
	Ruimte voorzien van ruimtebewaking

Brandmeld - en bestrijdingsinstallaties	
	Het gebouw moet worden voorzien van een brandmeldinstallatie met gedeeltelijke bewaking conform eisen NEN 2535 en een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575.
	Ruimte voorzien van noodverlichting die binnen 15 seconden na het uitvallen van de elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een verlichtingssterkte van ten minste 1 lux geeft de vloer of tredevlak.
	Mobiel blusapparaat