

B VI 1 = i h w a betonvloer d=150mm

B.VL.2 = i.h.w.g. betonvloer d=200mm
grondverbetering N.T.B. vlg's funderingsadvies GEONIUS
grondverbetering N.T.B. vlg's funderingsadvies GEONIUS

- Voorzet: Wap.net 100 # bo Wap.net 150 # on.
Opgezien hoeveelheden zijn exclusief inpakverlies, overlagingen van netten, las- en verankeringsslechte, supporten, hulsttaal etc.



▼ = Sonderling volgens funderingsadvies GEONIUS

V.W. = Vertikaal Windverband 4100x10 (2x2M16-8.8)

POEREN:	STALEN KOLOMMEN:
P1 = 2000x2000x600	K1 = Ø250x8
P1a = 2000x2570x600	K2 = Ø200x8
P2 = 3250x2750x600	K3 = Ø160x8
P3 = 3250x2750x600	K4 = HEA260
P4 = 2750x2750x600	K5 = HEA240
P5 = 2750x2750x600	K6 = HEA220
P6 = 3000x3000x600	K7 = HEA180
P7 = 3250x4400x600	K8 = HEA160
P8 = 3250x3250x600	K9 = HEA140
P8 = 4000x4000x800	K10 = Ø100x8
	K11 = Ø250x12,5
	K12 = Ø200x12,5
	K13 = HEB320
	K14 = Ø120x60x5
	K15 = HEB180
	K16 = Ø100x10
	K17 = HEB160

STALEN KOLOMMEN:

K10 = $\varnothing 100 \times 8$
K11 = $\varnothing 250 \times 12,5$
K12 = $\varnothing 200 \times 12,5$
K13 = HEB320
K14 = $\varnothing 120 \times 60 \times 5$
K15 = HEB180
K16 = $\varnothing 100 \times 10$
K17 = HEB160



ALGEMENE GEGEVENS:

- Meetvoering in mm
- Peil t.o.v. N.A.P. volgens op
- Voor overige bouwkundige
- architect, installateurs en r
- In die ruimten waar gase
- gasdetectiesysteem te wor
- Stenen oplossen op vloer r
- Brandwerendheid hoofdtra
- Sonderingen volgens fundam
- GB160509_R01_v1.0, d.d.
- Grondverbetering volgens
- GB160509_R01_v1.0, d.d.
- GB160509_R01_v1.0, d.d.


TEKENINGEN EN BEREKENINGEN DERDEN:
- Tekeningen en berekeningen van derden worden

- Uitgangspunt is dat de volledige verantwoordelijkheid van derden bij deze derden berust
- Elementen van vooraf vervaardigd constructief uitgewerkt volgens categorie 4 van de Criteria

ALGEMENE GEGEVENS STAALCONSTRUCTIE
- Staalconstructie conform Eurocode 3, incl. nation

- Staalprofielen warmtegevoelig; warmtevoordigheidscoëfficiënt min. 12,535, voor kokers/buizen min. 12,535; voor andere profielen min. 12,535
- Uitvoeringsklasse staat: EXC2, tenzij anders vermeld;
- Latten min. a 4 mm, tenzij anders vermeld;
- Bussen min. a 16 mm, tenzij anders vermeld;
- Buitwalteelt, min. 3,8 g erod, tenzij anders vermeld;
- Kwaliteit anders min. 4,6 g erod, tenzij anders vermeld;
- Kolommen ondergeten met krimparme mortel;
- Alle verholten stalen onderdelen thermisch verzinkt (laatste druk);
- Werkplaatstekeningen, ankerplan en detailberekeningen, volgens uitwerking leverancier. T controle overleggen aan hoofdaannemer.

LET OP !
MAATVOERING VLGS
TEKENINGEN ARCHITECT

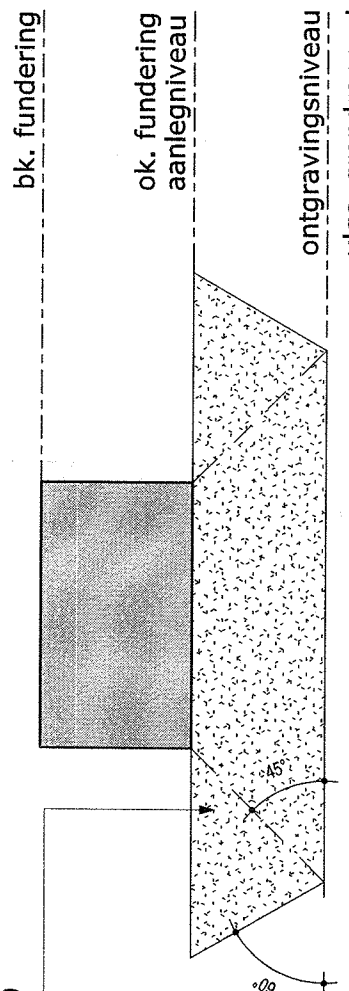[illegible][illegible]

Principe detail grondverbetering
1 : 20

1:20