


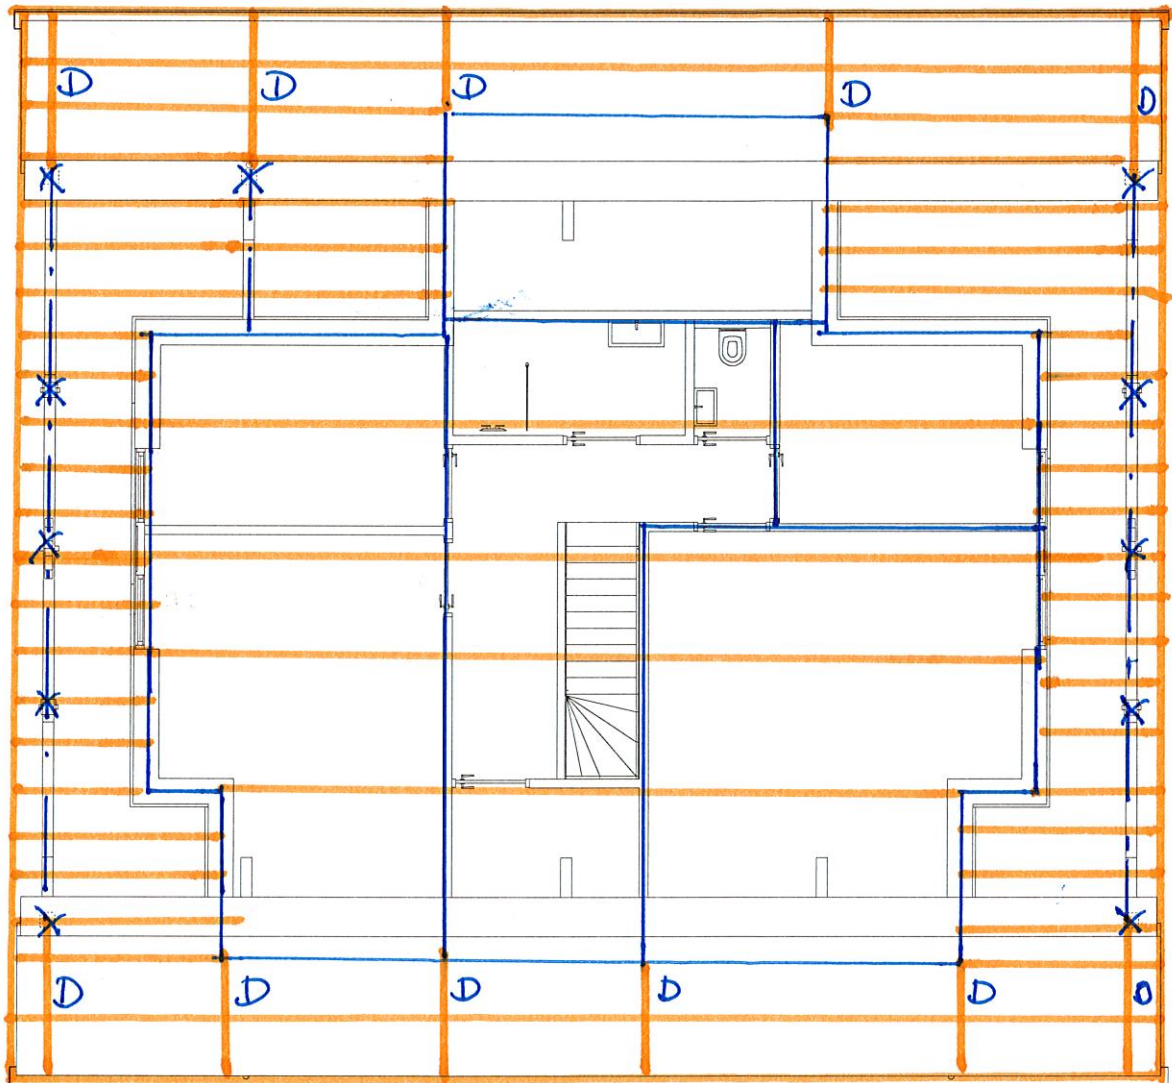

Kap


— = Gording

— = HSB wand

D = slaper

Afmetingen conform opgave constructeur!

A

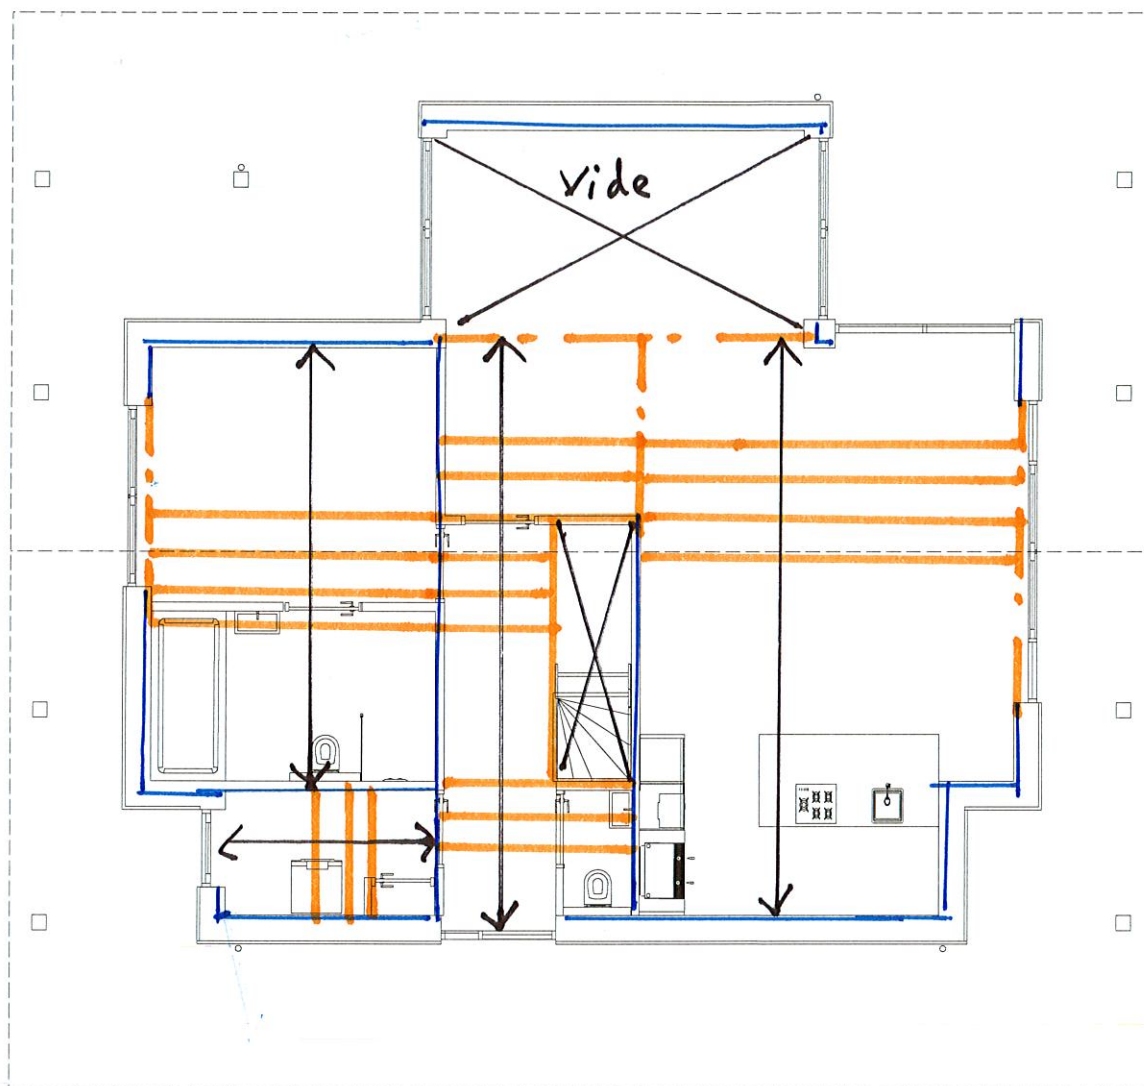

Verdiepingsvloer

- . — = GL 24c
- = HSB wand
- = Balklaag.


Afmetingen conform opg. constructeur!





Spant



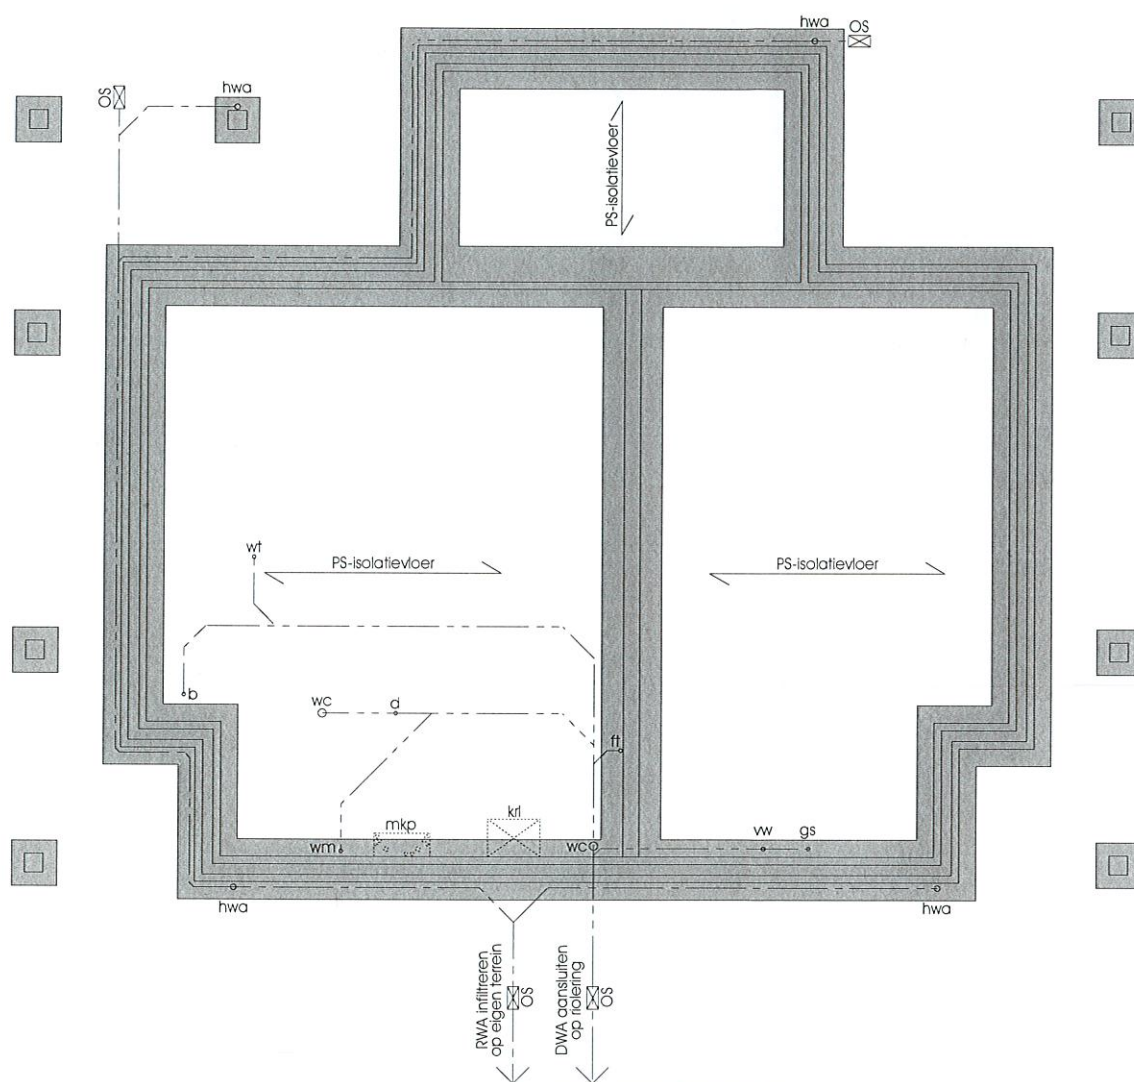

Principe Fundering

Afmetingen conform opg. constructeur!



RENVOOI FUNDERING


sterkteklasse:	C20/25
milieuklasse:	2
betonstaal:	FeB500 HWL

betondekking op de buitenste wapening (mm)	milieuklasse				toeslagen	
	1	2	3	t/m 5e	oncontrol.br oppervlak	nabewerkt oppervlak
strook / poer	15	(25)	30		(+5)	+5


opmerkingen:

- de fundatie aanleggen op vaste grond of vergelijkbare grondverbetering
- ter plaatse van eventuele slechtere lagen grondverbetering toepassen
- sondeerwaarde vaste grond > 4 MPa (40 kg/cm²) - de dikte van deze laag dient minimaal 1 meter te zijn
- sondeerwaarde in het werk controleren
- gronddekking minimaal 200 mm
- voor ontbrekende maatvoering zie tekening architect
- maatvoering controleren

aanlegbreedte	d	wapening
t/m 600	200	#ø6-150

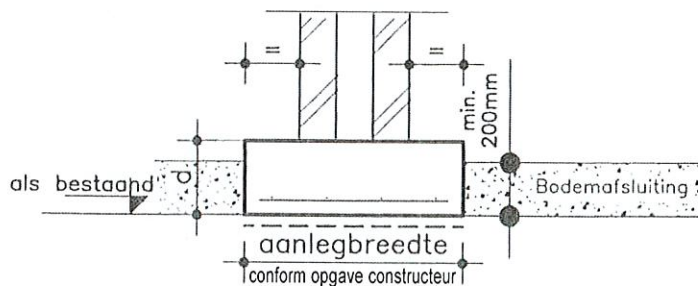

drsn. funderingsstrook

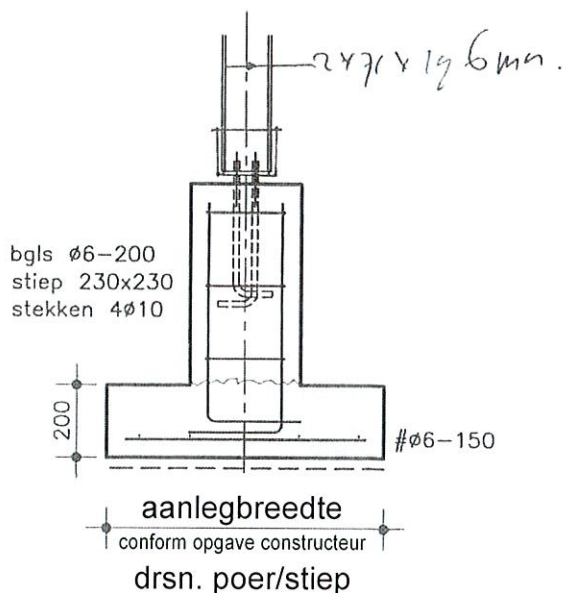

drsn. poer/stiep

