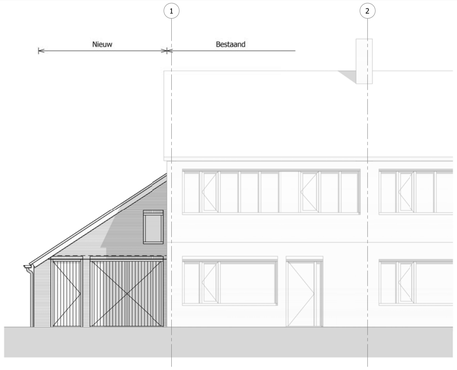

Voorgevel
1 : 100

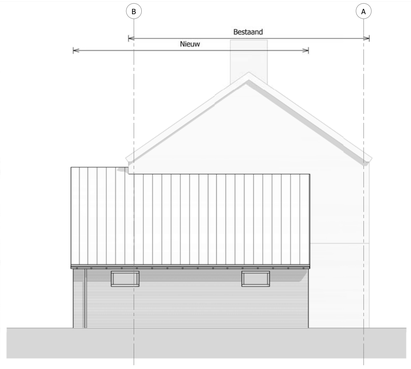

Linkergevel
1 : 100

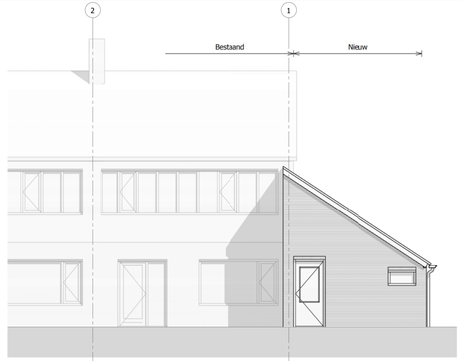

Achtergevel
1 : 100

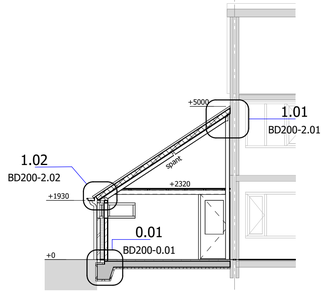

Doorsnede A
1 : 100

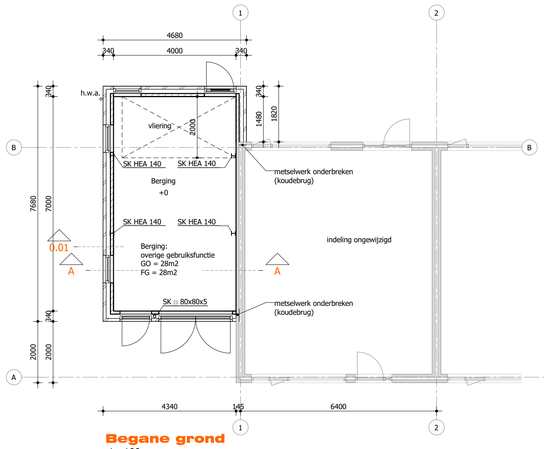

Begane grond
1 : 100

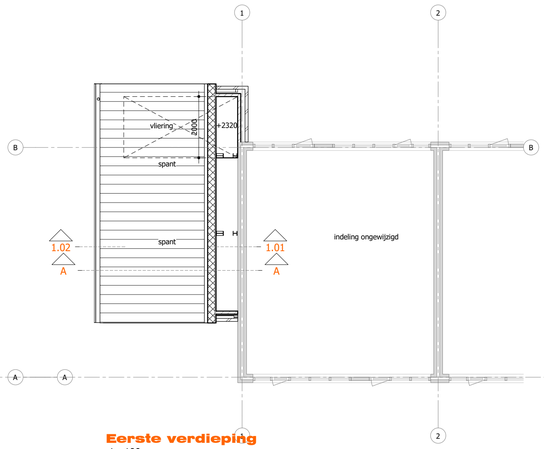

Eerste verdieping
1 : 100

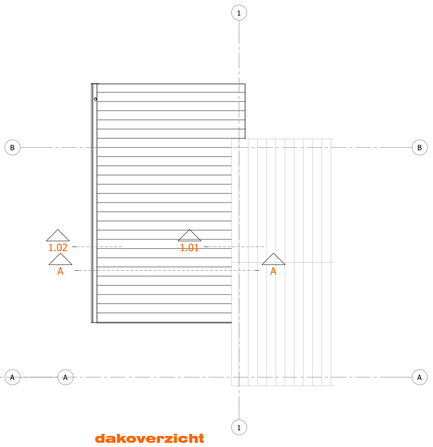

dakoverzicht
1 : 100

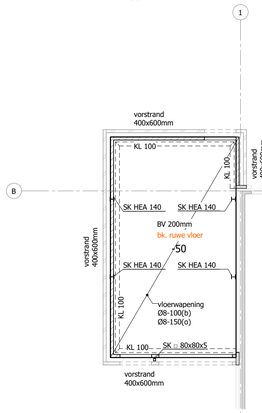

Begane grond
1 : 100

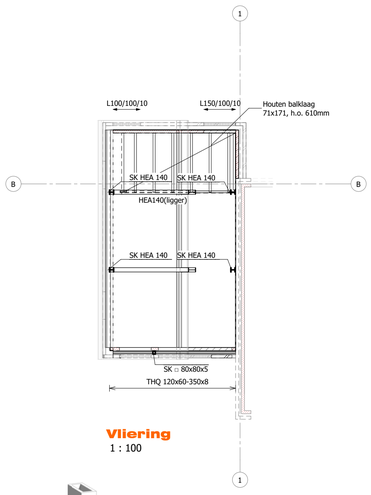

Vliering
1 : 100

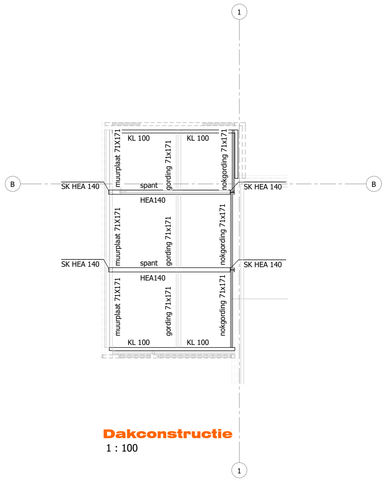

Dakconstructie
1 : 100

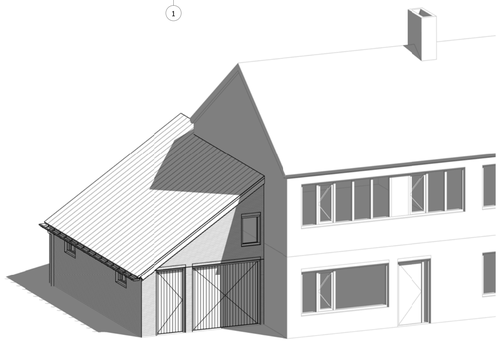

Renvooi
Thermische weerstanden

• Begane grondvloer	Rc = 4,00 m².K/W
• Buitenwanden met kalkzandsteen	Rc = 4,00 m².K/W
• Dakconstructie	Rc = 4,00 m².K/W
• Gehele gebouw HR++ glas	U = 1,20 W/m².K ; Uraam = 1,64 W/m².K
• Deur dicht	U = 2,00 W/m².K
• Deur glas	U = 1,64 W/m².K

Algemeen

- Alle ramen en deuren inbraakwerend uitvoeren conform weerstandsklasse 2 (NEN5096)
- Alle deuren uitvoeren met vrije doorgang van minimaal 850 x 2300 mm bij een geopende deur

Materialen

- Bestaand
- Prefab beton
- Isolatie
- Kalkzandsteen
- Metselwerk

Materialen en kleuren

• Gevels	baksteen	baksteen rood als bestaand
• Kozijnen	hardhout	wit, als bestaand
• Ramen en deuren	hardhout	groen, als bestaand
• Goten+h.w.a.	zink	grijs
• Dak	betonpannen	grijs, als bestaand
• Boeidelen	multiplex	wit, als bestaand

Situatie

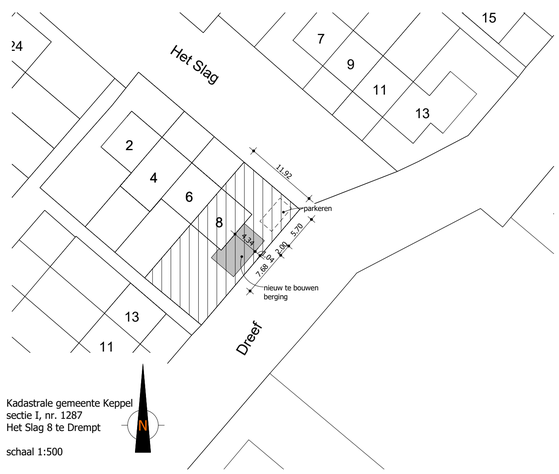

Kadastrale gemeente Keppel
sectie I, nr. 1287
Het Slag 8 te Drempt

schaal 1:500

Let op!

Situatie nog te controleren door opdrachtgever.
Verantwoordelijkheid maatvoering kavel ligt bij de opdrachtgever

Renvooi
Beton

Voor alle i.h.w.g. onderdelen (tenzij anders aangegeven in overzichten)

	Vloeren
Betonsterkteklasse:	C20/25
Betonstaalkwaliteit:	B500
Mileuklasse:	XD3 boven
	XC4 onder

Staal

Definitieve details, detailberekeningen, werktekeningen, hulpstaal, valbeveiliging, opleggingen, sparingen, anker- en boutverbindingen, tijdelijke voorzieningen voor montage en uitvoering zijn uit te voeren conform opgave leverancier.

Kwaliteit voor het staal; (tenzij anders staat aangegeven)

Walsprofielen S235JR2	Bouten 8.8
	Ankers 4.6

Staalconstructies en verankeringen in vochtig milieu corrosiewerend behandelen, met een referentieperiode van 50 jaar.
Indien dak of vloerliggers worden voorzien van een zeeg, dan moet deze zeeg parabool-vormig worden uitgevoerd.
Detail berekeningen en tekeningen ter controle aanbieden bij conStabiel

Gebruikte afkortingen

BV | betonvloer (in het werk gestort)
KL | kalkzandsteen lijmwerk

Algemeen

KL 100
- dikte wand in mm
- materiaal

kolom boven vloer
kolom onder vloer
doorgaande kolom

- Voor details zie detailboekje BD200

conStabiel
Adviseurs in Bouwtechniek

Project:	Uitbreiding woning aan Het Slag 8 te Drempt	Wijzigingen	
		a	03-07-2017
Onderdeel:	Bouwkundige en constructieve overzichten		
Opdrachtgever:	Gerben van Braak		
Architect:			
Datum:	26-06-2017	Adviseur:	ing. S. van der Vegte
Schaal:	As indicated	Tekenaar:	M. Rademaker
Formaat:	A1		
Fase:	DO		
Status:	Definitief		
Projectnummer:	17255		
Bladnummer:	BD100		

Biesdelselaan 89 | 6881 CD Velp | info@constabiel.nl | 026 - 261 98 97
Handelsregister 56550448 | B.T.W. nr. NL 852181437B01 | www.constabiel.nl | info@constabiel.nl
Alle werkzaamheden worden verricht onder de toepasselijkheid van de Rechtsverhouding opdrachtgever-architect; Ingenieur en adviseur DNR2011, gedeponeerd te griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag. Op verzoek kunnen wij u deze algemene voorwaarden toezenden.