


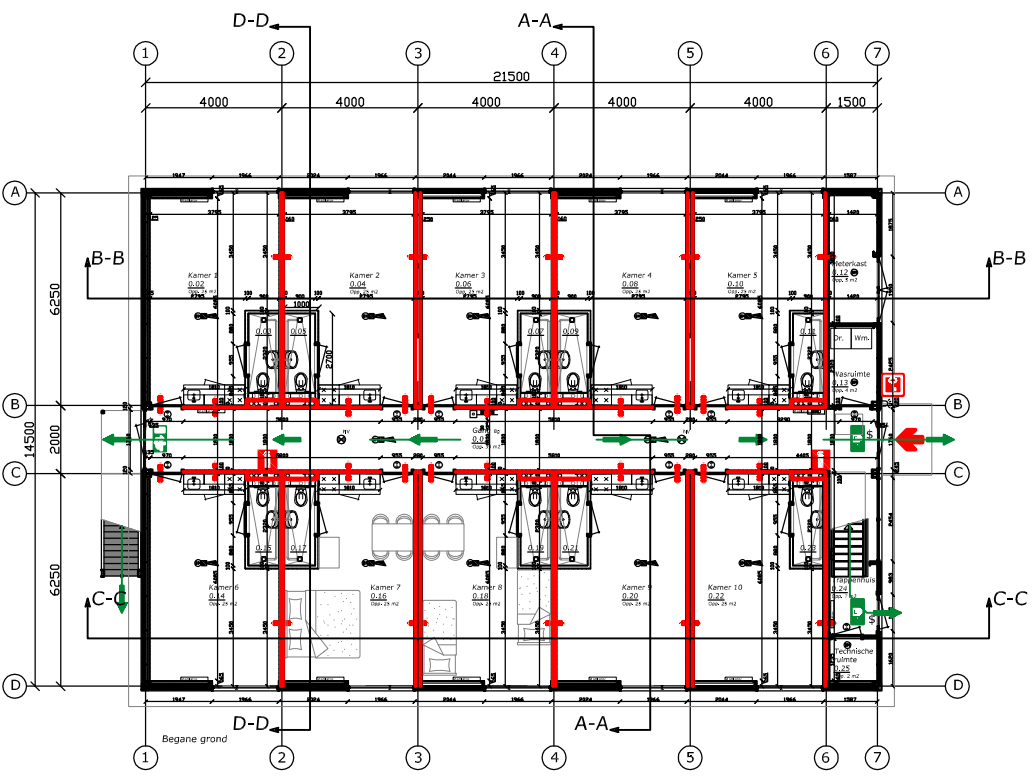

Gebruiksbestemming		
Ruimte	Benaming	Oppervlakte
<u>Begane grond</u>		
0.01 Gang	Veerkeursruimte	38,7 m ²
0.02 Kamer 1	Verbljfsruimte	20,77 m ²
0.03 Badkamer	Badruimte	2,16 m ²
0.04 Kamer 2	Verbljfsruimte	20,77 m ²
0.05 Badkamer	Badruimte	2,16 m ²
0.06 Kamer 3	Verbljfsruimte	20,77 m ²
0.07 Badkamer	Badruimte	2,16 m ²
0.08 Kamer 4	Verbljfsruimte	20,77 m ²
0.09 Badkamer	Badruimte	2,16 m ²
0.10 Kamer 5	Verbljfsruimte	20,77 m ²
0.11 Badkamer	Badruimte	2,16 m ²
0.12 Meterkast	Meterruimte	5 m ²
0.13 Technische ruimte	Technische ruimte	4 m ²
0.14 Kamer 6	Verbljfsruimte	20,77 m ²
0.15 Badkamer	Badruimte	2,16 m ²
0.16 Kamer 7	Verbljfsruimte	20,77 m ²
0.17 Badkamer	Badruimte	2,16 m ²
0.18 Kamer 8	Verbljfsruimte	20,77 m ²
0.19 Badkamer	Badruimte	2,16 m ²
0.20 Kamer 9	Verbljfsruimte	20,77 m ²
0.21 Badkamer	Badruimte	2,16 m ²
0.22 Kamer 10	Verbljfsruimte	20,77 m ²
0.23 Badkamer	Badruimte	2,16 m ²
0.24 Trappenhuis	Veerkeursruimte	7 m ²
0.25 Technische ruimte	Technische ruimte	2 m ²
<u>Verdieping</u>		
1.01 Gang	Veerkeursruimte	38,7 m ²
1.02 Kamer 1	Verbljfsruimte	20,77 m ²
1.03 Badkamer	Badruimte	2,16 m ²
1.04 Kamer 2	Verbljfsruimte	20,77 m ²
1.05 Badkamer	Badruimte	2,16 m ²
1.06 Kamer 3	Verbljfsruimte	20,77 m ²
1.07 Badkamer	Badruimte	2,16 m ²
1.08 Kamer 4	Verbljfsruimte	20,77 m ²
1.09 Badkamer	Badruimte	2,16 m ²
1.10 Kamer 5	Verbljfsruimte	20,77 m ²
1.11 Badkamer	Badruimte	2,16 m ²
1.12 Technische ruimte	Technische ruimte	4 m ²
1.13 Kamer 6	Verbljfsruimte	20,77 m ²
1.14 Badkamer	Badruimte	2,16 m ²
1.15 Kamer 7	Verbljfsruimte	20,77 m ²
1.16 Badkamer	Badruimte	2,16 m ²
1.17 Kamer 8	Verbljfsruimte	20,77 m ²
1.18 Badkamer	Badruimte	2,16 m ²
1.19 Kamer 9	Verbljfsruimte	20,77 m ²
1.20 Badkamer	Badruimte	2,16 m ²
1.21 Kamer 10	Verbljfsruimte	20,77 m ²
1.22 Badkamer	Badruimte	2,16 m ²

In het pand wordt een brandmeldinstallatie met volledige bewaking conform NEN 2535 geplaatst met een ontruimingscomponent conform NEN 2575 met een doormelding naar een RAC. Er dient een PVE en een opleveringscertificaat te worden overlegd.

Renovati	Renovati brandinstallatie	Brandpreventie	Aantal personen	Renovati materialen en kleuren
Brandlanshassel	Brandmelder	Brandlanshassel	Per kamer max. 2 personen.	Beton
Brandblusser	Brandmelder	Brandblusser 9 kg	Per verdieping 10 kamers, dus totaal 20 personen per verdieping.	Gevels
Handmelder	Brandmelder	Vluchtroute	Totaal in het gebouw dus 40 personen.	Kozijnen
Hier staat u	Brandmelder	Brandcompartimentering 60 min		Aluminium
Vluchtweg	Brandmelder	Vluchtweg		Ramen
Verzamelaarsplaats	Brandmelder	Sleutelbus		Beglazing
	Brandmelder	Sleutelbus		Rolluiken
	Brandmelder	Vluchtweg		Dak
	Brandmelder	Sleutelbus		Sleutelbus
	Brandmelder	Brandweeringang		Sandwichpanelen
	Brandmelder	Brandweeringang		Aluminium
	Brandmelder	Brandweeringang		Goot
	Brandmelder	Brandweeringang		Winderwer
	Brandmelder	Brandweeringang		Nok
	Brandmelder	Brandweeringang		Trap/hekwerk
	Brandmelder	Brandweeringang		Zetwerk
	Brandmelder	Brandweeringang		Staal
	Brandmelder	Brandweeringang		Thermisch verzinkt