
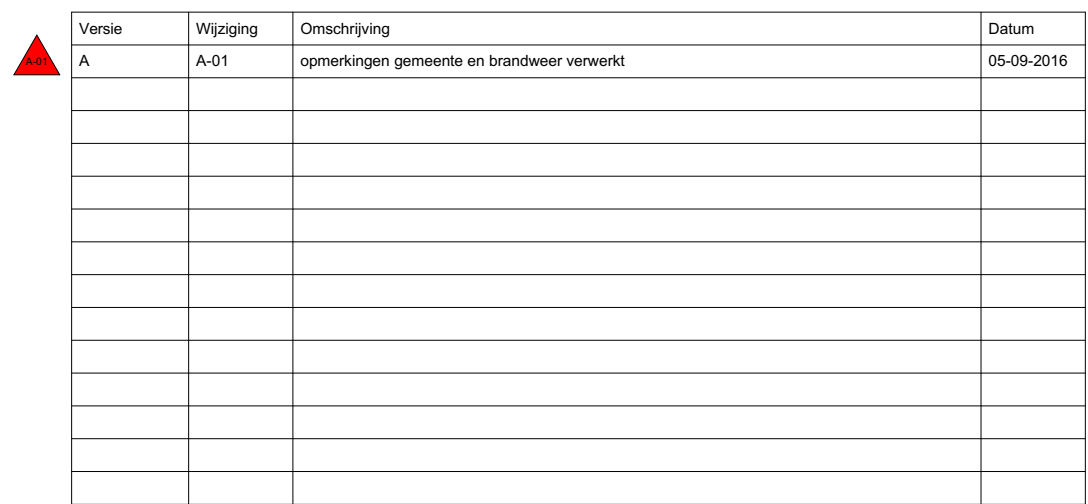






- | | |
|---|--|
|  | lichte scheidingwand |
|  | kalkzandsteen |
|  | prefab beton |
|  | beton |
|  | gevelsteen |
|  | meterkast |
|  | hemelwaterafvoer |
|  | rookmelder |
|  | WBDBo 20 min. |
|  | WBDBo 30 min. |
|  | WBDBo 30 min. |
|  | WBDBo 30 min. |
|  | nood- waakvoorzien |
|  | ruimte voorzien van noodverlichtingsarmatuur |
|  | met dopenormaalste van 1 m² |
|  | transparant met aanduiding "NOODUITGANG" |
|  | conform NEN 6088 |
|  | transparant met aanduiding "UIT" |
|  | conform NEN 6088 |
|  | zelfsluitende deur |
|  | Brandwerend 30min + zelfsluitend |
|  | Brandwerend 60min + zelfsluitend |
|  | Te openen zonder sleutel of ander los voorwerp |
|  | Pariesluiting |
|  | Brandmeldcentrale |
|  | Brandslanghaspel |
|  | Handbrandmelder |
|  | Voorzien van sticker |
|  | Noodgangers vrijhouden van obstakels zoals (brom)fietzen en goederen (art. 7.16) |
|  | Doorvalbeveiliging |
|  | Gelaagdglas (b.v. doorvalbeveiliging) |

- constructie volgens tekening en berekening constructie
- verankering constructie volgens voorschriften i.o.m. constructeur
- elektrische installatie volgens NEN 1010
- verwarming van vloer volgens NEN 1010 en uitwerking installateur
- vloerplanken leidingen d.e. volgens opgave installateur
- uitwendige scheidingconstructie (isoleren conform bestaande bouw)
- kozijnen, ramen en deuren volgens tekening en opgave installateur
- ventilatie geheel uitvoeren volgens NEN 1087
- afschot platte dak 12mm/m
- noodvoorziening voor brand volgens opgave constructeur
- dilataties in metselwerk volgens opgave constructeur/leverancier
- kalkzandsteen van de 3 meter dilatatie tenzij anders aangegeven
- riolering volgens NEN 1151, riolering naar buiten
- dakgording volgens NEN 3250, NEN 1010, NEN 676, NEN 6508
- open stoevoeten voorzien van muisculide ventilatie roosters
- alle deuren die toegang geven tot de woongebouwen moeten van buiten af op slot zijn

aan onderstaande eisen wordt voldaan (nieuwbouw)

- afmeting vrije doorgangen van toilet- bad- en verblijfsruimten
- hoogte van de doorgang >2300mm
- breedte van de doorgang >850mm

- vluchten binnen een rookcompartiment
- toegang verblijfsruimte tot uitgang beschermde vluchtroute < 30m
- toegang verblijfsruimte tot uitgang extra beschermde vluchtroute < 20m
- brandmeldinstallatie met volledige bewaking volgens NEN 2535
- ontruimingsinstallatie volgens NEN 6088
- op de vluchtroute bevinden zich geen afsluitbare deuren


vloerafscheidingen rondom de trapgaten

- hoogte van de afscheiding ter plaatse van de trapgaten > 1000mm
- spijlen max. h.o.h. 100mm geen opstap mogelijkheid tussen 200 en 700mm
- t.p.v. bordes / gevelpui, pui voorzien van gelaaqd glas aan binnenzijde

- minimale breedte: 800mm - minimale aantrede: 220mm
- minimale vrije hoogte: 2300mm - maximum optrede: 188mm
- aan bovenzijde van de trap dient een vloerveld te zijn van >800x800 mm

- aan onderstaande eisen dient te worden voldaan
- de gevel: weerstandsklasse 2 met betrekking tot inbraakwerendheid
- wering van vocht in de sanitaire ruimten conform NEN 2778

toegangen van de woongebouwen voorzien van bellentableau en spreekinstallatie

Wzgt.	A	d.d.	05-09-2016	get.	gez.	betr.				
project	appartementen Heilig Hart Hof Brede									
opdrachtnummer										
Volker Wessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Midden bv										
onderwerp										
Begane grond										
etage	1:100									
datum	12-07-16									
get.	gv									
gez.										
										
			<table border="1"> <tr> <td>stadium</td> <td>TO</td> </tr> <tr> <td>formaat</td> <td>A0</td> </tr> </table>		stadium	TO	formaat	A0		
stadium	TO									
formaat	A0									
			<table border="1"> <tr> <td>lok.nr.</td> <td>0702A_TO_51</td> </tr> </table>		lok.nr.	0702A_TO_51				
lok.nr.	0702A_TO_51									
			<table border="1"> <tr> <td>titel</td> <td>0702-app-tHHH(27)</td> </tr> </table>		titel	0702-app-tHHH(27)				
titel	0702-app-tHHH(27)									