
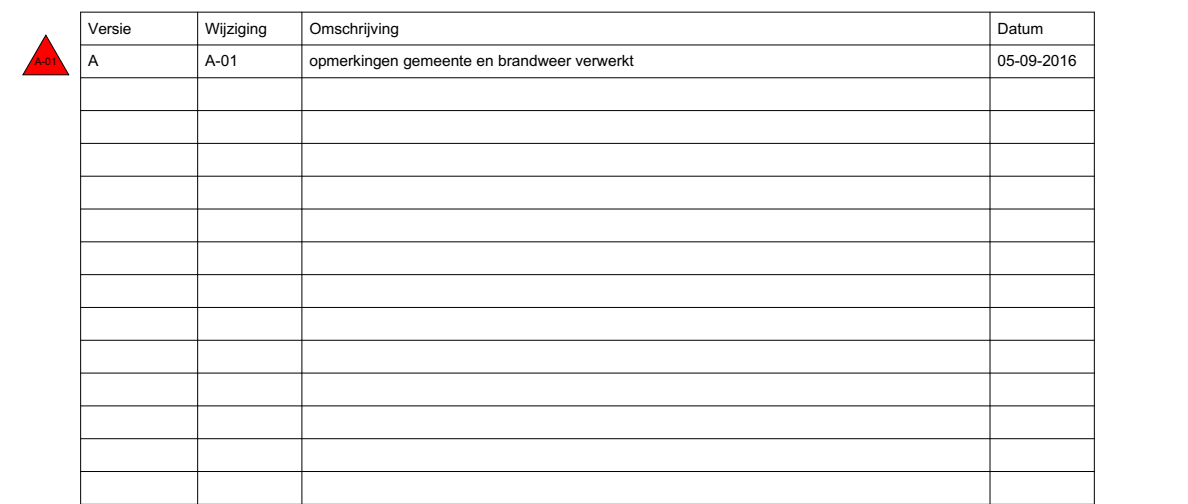




- | | |
|---|--|
|  | lichte scheidingswand |
|  | kalkzandsteen |
|  | prefab beton |
|  | beton |
|  | gevelsteen |
| m.k. | meterkast |
| twa | hemelwatersvoer |
|  | ruimteleider |
|  | WBDBO 20 min. |
|  | WBDBO 30 min. |
|  | WBDBO 60 min. |
| *  | WBDBO 30 min. |
|  | nood- waakverlichting |
| | nijlste voorzien van noodoverlichtingsarmatuur
niet meer dan 1,5 m hoog |
|  | transparent met aanduiding "NOODUITGANG" |
|  | conform NEN 6388 |
| | transparent met aanduiding "UIJT" |
| | conform NEN 6388 |
|  | zelfsluitende deur |
| X=XXX=XX | Brandwerend 30min + zelfsluitend |
| XXXX=XXXX | Brandwerend 60min + zelfsluitend |
| Pto | Te openen zonder sleutel of ander los voorwerp |
| Po | Brandseksluiting |
|  | Brandmeldcentrale |
|  | Brandlangshaspel |
|  | Handbrandmelder |
| nooddeur vrijhouden | Voorzien van slider
Noodtagangen vrijhouden van obstakels zoals (toren)kasten en goederen (art. 7:14) |
| d.v. | Doorvalbeveiliging |
| G.G. | Gelaagddglas (t.b.v. doorvalbeweging) |

- constructieve vuurgas tekening en berekening constructeur
 - verankering constructie volgens voorschriften i.o.r.m. constructeur
 - elektriciteits installatie volgens NEN 1010
 - verwarming en ventilatie volgens nadere uitwerking installateur
 - voersparingen ledigen e.v. volgens opgegeven installateur
 - uitwendige afsluitingsconstructie isoleren conform bouwbesluit
 - kozijnen, ramen en deuren voorzien van isolerende ventilatie
 - ventilatie geheel uitvoeren volgens NEN 1087
 - afsluut platte dak 12mm
 - noodoverstorten aanbrengen volgens opgegeven constructeur
 - daklagen in metselwerk volgens opgegeven constructeur/leverancier
 - kalkzandsteen om de 3 meter diagonaal met 1 meter anders aangegeven
 - riolering volgens NEN 3215; riolering aansluiting op bestaand
 - beglazing volgens NEN3569; NEN12560; NEN6702; NEN2608
 - open stalen vloeren voor van de vloer met een draagvermogen
 - alle deuren die toegang geven tot de woongebouwen mogen van buiten net te openen zijn zonder sleutel (geleid ook voor suiteraan)
- aan onderstaande zijn onderzocht (nieuwbouw)
- afmeting vrije doorgangen van toltel: bad- en verblijfsruimten
 - hoogte van de doorgang >2300mm
 - breedte van de doorgang >500mm
 - tuinen binnen een rookcompartment
 - toegang verblijfsruimte tot uitgang beschermde vluchtroute < 30m
 - toegang verblijfsruimte tot uitgang extra beschermde vluchtroute < 20m
 - brandmelder installatie met vermelding van de plaats volgens NEN 2535
 - ontruimingsinstallatie volgens NEN 6088
 - op de vluchtroute bevinden zich geen afsluitbare deuren
- vloerafsheidingen rondom de trappen
- hoogte van de afsluiting ter plaatse van de trappen >1000mm
 - spijlen met een hoogte van 2300mm met een afstand van 188mm
 - t.p.v. bordes / geveelpu, puu voorzien van geleid glas aan binnenzijde
- afmetingen van de trap
- minimale breedte: 800mm - minimale aantrede: 220mm
 - minimale vrije hoogte: 2300mm - vrije breedte: 188mm
 - aan bovenzijde van de trap dient een vluchtroute te zijn >800x800mm
- aan onderstaande zijn dient te worden voldaan
- de gevel: weersdakscheiding met bd betrekking tot inbraakweerstand
 - wering van vocht in de sanitaire ruimten conform NEN 2778
- toegangen van de woongebouwen voorzien van bellentableau en sprekeinstelling

nrjg	A	s.d.	05-09-2016	get	gnc	bet:
project	appartementen Hellig Hart Hof Breda					

opdrachtgever		Volker Wessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Midden bv	
onderwerp	1e verdieping		
schaal	1:100	stadium	TO
datum	12-07-16	formaat	A0
get.	gv	bet.nr	0702A_TO_52
gnc.		file	0702-app-HHHH(27)