
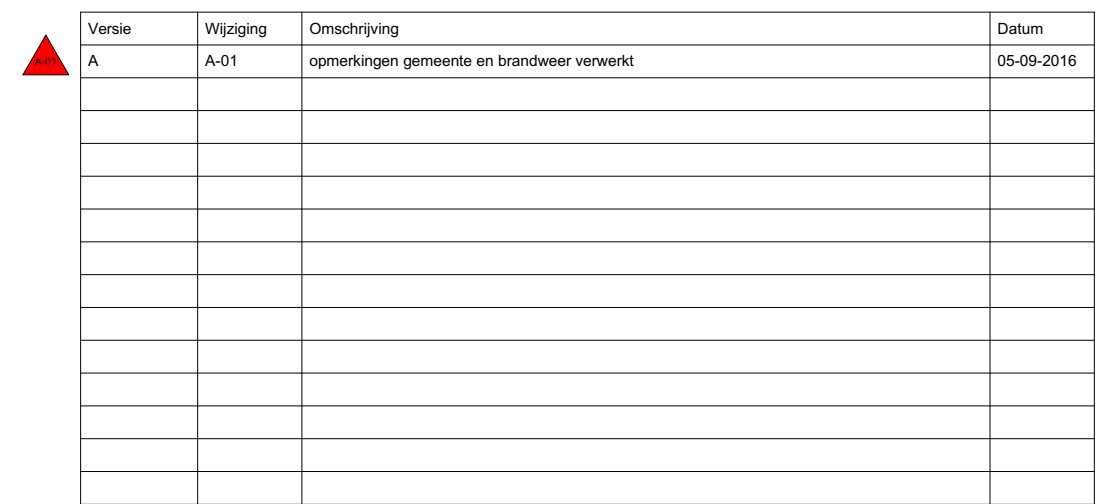






- | | |
|---|--|
|  | lichte scheidingswand |
|  | kalckandsteen |
|  | prefab beton |
|  | beton |
|  | gevelsteen |
| m.k. | meterkast |
| hwa | hemelwaterafvoer |
|  | rookmelder |
|  | WBDO 20 min. |
|  | WBDO 30 min. |
|  | WBDO 60 min. |
|  | WBDO 30 min. |
| * | nood- waakverlichting |
|  | nijntje voorzien van noodverlichtingsarmatuur |
|  | transparent met aanduiding "NOODUITGANG" |
|  | conform NEN 6088 |
|  | transparent met aanduiding "UIT" |
|  | conform NEN 6088 |
|  | zelfsluitende deur |
| X.....X | Brandwerend 30min + zelfsluitend |
| X.....X | Brandwerend 60min + zelfsluitend |
| Pb | Te openen zonder sleutel of ander los voorwerp |
| Pa | Paniekrukling |
|  | Brandmeldcentrale |
|  | Brandslangspiegel |
|  | Handbrandmelder |
| nooddeur vrijhouden | Voorzien van sticker |
| d.v. | Doorvalbeveiliging |
| g.g. | Gelagdgates (b.v. doorvalbeveiliging) |

- constructie volgens tekening en berekening constructeur
 - verankering constructie volgens voorschriften i.o.m. constructeur
 - elektrische installatie volgens NEN 1010
 - verwarming en ventilatie volgens nadere installatiekwaliteits-voorsparingen
 - vloersparingen e.d. volgens opgave installateur
 - uitsluitende schieding constructie isoleren conform bouwbesluit
 - kozijnen, ramen en deuren voorzien van isolerende beglazing
 - ventilatie geheel uitvoeren volgens NEN 1087
 - afschot platte daken 1:20mm
 - noodoverstroom aanbrengen volgens opgave constructeur
 - dilataties in metselwerk volgens opgave constructeur/leverancier
 - kalkzandsteen 3 meter diktes met 25 mm onders aangeven
 - riolerings volgens NEN 3215; riolerings aansluiting op bestaand
 - beglazing volgens NEN3569/NEN-EN12600, NEN3260, NEN126506
 - open stroomvoeren voer van muur buiten
 - alle deuren die toegang geven tot de woongebouwen mogen van buiten net te openen zijn zonder sleutel (geldt ook voor souterrain)
- aan onderstaande eis wordt voldaan (nieuwbouw)
- afmeting vrije doorangens van toilet- bad- en verbijfruimten
 - hoogte van de doorang $\geq 2300\text{mm}$
 - breedte van de doorang $\geq 850\text{mm}$
 - luchten binnen een wooncomplex
 - toegang verbijfruimte tot uitgang beschermde vluchtroute $< 30\text{m}$
 - toegang verbijfruimte tot uitgang extra beschermde vluchtroute $< 20\text{m}$
 - brandmeldinstallatie met volledige dekking volgens NEN 2535
 - ontruimingsinstructies volgens NEN 6088
 - op de vluchtroute bevinden zich geen afsluitbare deuren
- vloerscheidingen rond de trapen
- hoogte van de afschiding ter plaatse van de trapagten $> 1000\text{mm}$
 - spijten max. h. 100 mm geen afsluiting mogelijk tussen 200 en 700mm
 - t.p.v. bordes / gevelpij, puu voorzien van gelaagd glas aan binnenzijde
- afmetingen van de trap
- minimale breedte: 800mm - minimale aantrede: 220mm
 - minimale vrije haalruimte: 1000mm
 - maximale breedte van de trap die niet overdekt is: 188mm
 - aan bovenzijde van de trap dient een vloerbedek van $\geq 800 \times 800\text{mm}$ te zijn
- aan onderstaande eis dient te worden voldaan
- de gevel: weerstandsklasse 2 met betrekking tot inbraakweerstand
 - wering van vocht in de sanitaire ruimten conform NEN 2778
- toegangs van de woongebouwen voorzien van belentabouwen en spreekinstallatie

obj.	A	d.d.	05-09-2016	gnt.		gnc.		best.	
project	appartementen Helling Hart Hof Breda								
opdrachtgever									
Volker Wessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Midden bv									
onderwerp									
Ze verdieping									
schaal	1:100								stadium
datum	12-07-16								formaat
get.	gv								lok.nr.
gnc.									file
									0702A_TO_53
									0702-app-IHHH(27)