
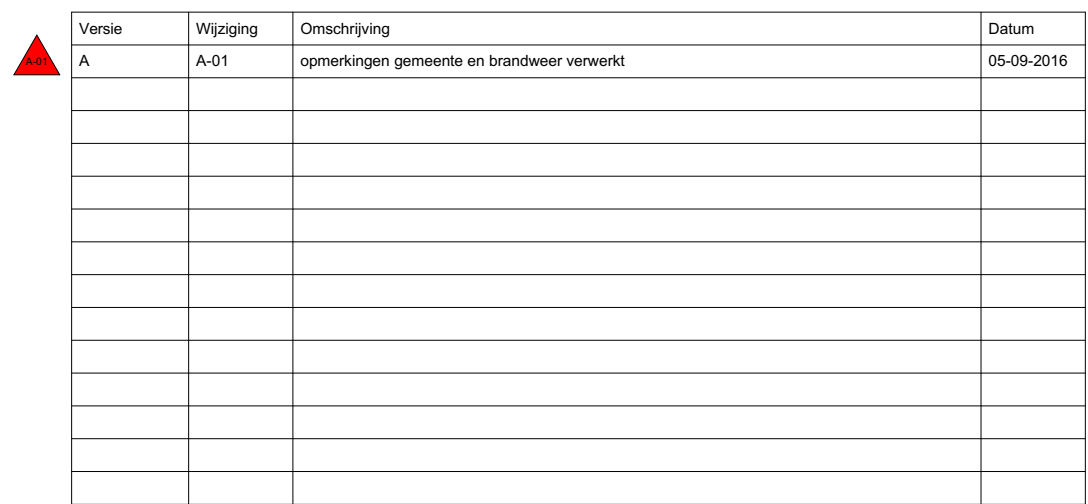






- | | |
|---|---|
|  | lichte scheidingswand |
|  | kalkzandsteen |
|  | prefab beton |
|  | beton |
|  | gevelsteen |
|  | meterkast |
|  | hemelwateraafvoer |
|  | rookmelder |
|  | WDBO 20 min. |
|  | WDBO 30 min. |
|  | WDBO 60 min. |
|  | WDBO 30 min. |
|  | WDBO 60 min. |
|  | nood- waarvoor noodverlichting |
|  | ruimte voorzien van noodverlichtingsarmatuur |
|  | niet-toegankelijk (van 1.10) |
|  | transparant met aanduiding "NOODUITGANG" |
|  | conform NEN 6088 |
|  | transparant met aanduiding "UIT" |
|  | conform NEN 6088 |
|  | zelfsluitende deur |
|  | Brandwerend 30min + zelfsluitend |
|  | Brandwerend 60min + zelfsluitend |
|  | Te openen zonder sleutel of ander los voorwerp |
|  | Panieksluiting |
|  | Brandmeldcentrale |
|  | Brandslanghaspel |
|  | Handbrandmelder |
|  | Voorzien van sticker |
|  | Nooduitgangen vrijhouden van obstakels zoals (brom)fietzen en goederen (zie 7.16) |
|  | d.v. |
|  | Doorraambeveiliging |
|  | Gelaagdglas (i.v.b.v. doorraambeveiliging) |

- constructie volgens tekening en berekening constructie
verankering constructie volgens voorschriften i.o.m. constructeur
afsluiten constructie volgens tekening
verwarming en ventilatie volgens nadere uitwerking installateur
voorsparingen leidingen e.d. volgens opbouw installateur
uitwendige isolatie constructie volgens tekening
kozijnen, ramen en deuren voorzien van isolerende beglazing
ventilatie geheel uitvoeren volgens NEN 1087
afsluit platte dak 12mm/m
noodvervoer naar binnen volgens opbouw constructeur
diabetes in metselwerk volgens opbouw constructeur/leverancier
kalkzandsteen om de 3 meter diagonaal tenzij anders aangegeven
buitenvloer volgens NEN 1087
buitendeuren met dubbele beglazing volgens tekening
beglazing volgens NEN3569, NEN12600, NEN6702, NEN2608
op stoetvoeten voorzien van muiscuiste ventilatie roosters
deuren en kozijnen voorzien van muiscuiste voorzien van buiten
niet te openen zijn zonder sleutel (geldt ook voor souterrain)

aan onderstaande eisen wordt voldaan (nieuwbouw)

- afmeting vrije doorgangen van toilet- bad- en verblijfsruimten
- hoogte van de doorgang >2300mm
- breedte van de doorgang >850mm

- vluchten binnen een rookcompartiment
- toegang verblijfsruimte tot uitgang beschermde vluchtroute < 30m
- toegang verblijfsruimte tot uitgang extra beschermde vluchtroute < 20m
- brandmeldinstallatie met volledige bewaking volgens NEN 2535
- ontruimingsinstallatie volgens NEN 6088
- op de vluchtroute bevinden zich geen afsluitbare deuren

vloerafscheidingen rondom de trapgaten

- hoogte van de afscheiding ter plaatse van de trapgaten > 1000mm
- spijlen max. h.o.h. 100mm geen opstap mogelijkheid tussen 200 en 700mm
- t.p.v. bordes / gevelpui, pui voorzien van gelaagd glas aan binnenzijde

afmetingen van de trap

- minimale breedte: 800mm - minimale aantrede: 220mm
- minimale vrije hoogte: 2300mm - maximum optrede: 188mm
- aan bovenzijde van de trap dient een vloerveld te zijn van >800x800 mm

aan onderstaande eisen dient te worden voldaan

- de gevel: weerstandsklasse 2 met betrekking tot inbraakwerendheid
- wering van vocht in de sanitaire ruimten conform NEN 2778

toegangen van de woongebouwen voorzien van bellentableau en spreekinstallatie

wijz. A d.d. 05-09-2016 get. gez. betr.
 project appartementen Heilig Hart Hof Breda

opdrachtgever	Volker Wessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Midden bv		
onderwerp	3e verdieping		
schaal	1:100		
datum	12-07-16		
get.	gv		
get.			

stadus				
format				
tek.n.				
titel				