



gemeente Bronckhorst

datum
uw brief van
uw kenmerk
ons kenmerk
inlichtingen bij
telefoon
onderwerp

02 juli 2007
W. Vergunst
Vordenseweg 80 a
7255 LE Hengelo (Gld)

Aanvraag gebruiksvergunning
7255LE0080a-V.V.H.BRW/MS
M. Siens
0575-750227
Brandveiligheid: gebruiksvergunning

Geachte heer Vergunst,

Met deze brief verlenen wij u op grond van artikel 6.1.1 van de bouwverordening gemeente Bronckhorst een **gebruiksvergunning voor: Groepsaccommodatie, Vordenseweg 80 b en c, Vordenseweg 80 b en c, 7255 LE Hengelo (Gld)**. Daarbij gaan wij er vanuit dat het bouwwerk zal worden gebruikt in overeenstemming met uw omschrijving op de bijbehorende aanvraag met bijlagen, waaronder gewaarmerkte tekeningen.

De gebruiksvoorwaarden zoals vermeld in de bijlage zijn voor u bindend.

De gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld naar aanleiding van de bij uw aanvraag verstrekte gegevens en het brandveiligheidsonderzoek dat gehouden is. Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Brandveiligheid houdt niet op bij de afgifte van een gebruiksvergunning en periodieke controles door de brandweer. Als vergunninghouder draagt u een grote mate van verantwoordelijkheid en de zorg voor het brandveilig gebruik van uw inrichting conform de vergunningsvoorwaarden. Het zelf doornemen van de vergunningsvoorwaarden en het frequent uitvoeren van interne controles op de handhaving van het brandveilig gebruik is hierbij een noodzaak. De zorg hiervoor is een proces dat door u continu in de gaten moet worden gehouden.

Tegen dit besluit kunt u (en/of een rechtsreeks belanghebbende) binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ HENGLO (Gld.)

In het bezwaarschrift moeten staan:

- de naam en adres van de indiener(s)
- de dagtekening
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt
- de gronden van het bezwaar
- de handtekening van de indiener(s)

Postbus 200
7255 ZJ Hengelo Gld.
Tel (0575) 75 02 50

Barninkstraat 24a
7255 KE Hengelo Gld.
Fax (0575) 75 05 89

e-mail
m.siens@bronckhorst.nl
www.bronckhorst.nl

kenmerknummer
28 51 04 487
BTW-NL 8138.47.290.B.01.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna, ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Heeft u nog vragen over het bovenstaande dan kunt u op werkdagen contact opnemen met medewerkers van de afdeling preventie, bereikbaar via telefoonnummer 0575 750228.

Namens burgemeester en wethouders
van Bronckhorst

J. Wesselijk

Hoofd afdeling Veiligheid vergunningen en handhaving

I.a.a. : archief brandweer
Bijlage(n) : - gebruiksvergunningsvoorwaarden
- bij de aanvraag ingediende gegevens waaronder tekeningen

GEbruiksvoorwaarden

behorende bij de gebruiksvergunning d.d. 02-07-2007,
Archiefnummer voor: 7255LE0080benc/V.V.H./BRW/MS

Artikel 1	Vrijhouden van terreingedeelten
Artikel 2	Uitgangen en vluchtroutes
Artikel 3	Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie en beperking van uitbreiding van brand
Artikel 4	Brandbeveiligingsinstallaties
	4.1 Brandmeldinstallatie
	4.2 Ontsluitingsalarminstallatie
Artikel 5	Blusmiddelen
Artikel 6	Vluchtrouteaanwijzingen
Artikel 7	Periodieke controle
Artikel 8	Brandveiligheidsinstructie en ontruimingsplan
Artikel 9	Doorklopend toezicht
Artikel 10	Het maximaal toelaatbaar aantal personen

BIJLAGE 1 **Opstellingsplannen**

BIJLAGE 2

- Stofrering en versiering
- Elektrische installaties
- Installaties voor verwarming en kookdoeleinden
- Voorzieningen voor de afvoer van rook
- Afval

Artikel 1 **Vrijhouden van terreingedeelten**

- De bij het bouwwerk behorende brandkranen en andere buswaterwipplaatsen moeten worden vrijgehouden voor busvoertuigen, en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt.
- Op het bij het bouwwerk behorende terrein moeten de beplanting, de parkeerplaatsen, de laad- en losplaatsen en de plaatsen waar goederen en afvalen worden opgeslagen of gedeponeerd, zodanig zijn gesitueerd, dat bij brand het oprijden en opstellen van de voertuigen en andere hulpmiddelen van de brandweer niet worden bemoeilijkt of belemmerd.
- Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1.2. van de bouwverordening moet, ten behoeve van het verkeer van de hulpverlenende diensten, een doorlopende route worden vrijgehouden met een breedte van 4,50 meter voor redvoertuigen en 3,50 meter voor busvoertuigen en een hoogte van 4,00 meter. Hekwerken die deze route blokkeren moeten snel en gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

Artikel 2 **Uitgangen en vluchtroutes**

- De inrichting van de ruimten moet zodanig zijn, dat de lengte van de vluchtroute, vanuit elke plaats in de ruimte waar personen mogen verblijven tot aan de (nood)uitgang, niet langer is dan 30 meter.
- De ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, galerijen, trappen heilingsbanen en vluchtroutes moeten te allen tijde over de minimaal vereiste breedte zijn vrijgehouden van obstakels en moeten steeds voldoende stroef zijn. Dit geldt eveneens voor het als verlengstuk van de vluchtroutes aan te merken gedeelte van het aansluitende terrein.
- Een (nood-)uitgangsgedeelte mag, bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk, uitsluitend zodanig zijn gesloten, dat de uitgangsgedeelte van binnenuit openblijft over de minimaal vereiste breedte kan worden geopend zonder dat hieruit gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of een ander los voorwerp.
- Deuren en luiken die een brandwerende en/of rookwerende functie hebben, mogen niet langer in geopende stand worden gehouden dan voor het verkeer van personen of het vervoer van goederen noodzakelijk is, tenzij door middel van automatische inrichtingen die de deuren, resp. luiken, besluiten zodra een toestand ontstaat waarin deze als brandwering en/of rookwering moeten dienen. De automatische inrichtingen behoeven de goedkeuring van burgemeester en wethouders.
- Waar op de bij de gebruiksvergunning behorende tekening(en) een (nood)uitgangsgedeelte is aangegeven, dient duidelijk zichtbaar het opschrift "UITGANG" of "NOODUITGANG" te zijn aangebracht met ten minste 8 centimeter hoge letters, volgens NEN 3011, uitgave 1986 of pictogrammen volgens NEN 6088.
- Buizen en hellingbanen van bouwwerken, bestemd voor het verblijf van mensen, moeten worden vrijgehouden van sneeuw en ijs.
- Deuren, hekken en andere afsluitingen in vluchtroutes moeten, indien deze niet draaien in de vluchtrichting, gedurende de tijd dat in het gebouw personen aanwezig zijn, in geheel geopende stand worden gehouden en zodanig zijn vastgezet dat deze niet door onbevoegden kunnen worden gesloten.

Dit voorschrift geldt niet voor beweegbare constructies met een brand- en/of rookwerende functie.

8. De automatisch werkende schuifdeuren moeten zich, gedurende de tijd dat personen in het bouwwerk aanwezig zijn, bij een spanningsval in de elektriciteitsvoorziening, automatisch openen en in geopende stand blijven staan.

9. Bij aanwezigheid van een sluisconstructie met automatisch werkende deuren dienen voorzieningen te zijn getroffen, dat in geval van brand de sluiswerking teniet wordt gedaan, overeenkomstig het gestelde in hoofdstuk 10 van het boek "Brandveiligheidsinstallaties", een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding.

10. De deuren die op de verdiepingen van gebouwen leiden naar een overdruktrappenhuis, als bedoeld in NEN 6092, moeten op ooghoogte zijn voorzien van een opschrift, luidende: 'Bij brandalarm HARD DUWEN'.

11. Gordijnen in of voor een ingang, doorgang, uitgang en nooduitgang e.d. moeten zodanig zijn aangebracht, dat deze niet de deuren meedraaien en in generlei opzicht het openen van de deuren bemerken en/of verhinderen.

12. Kabels en snoeren moeten, in geval deze over de vloer moeten lopen, met goede plakstrips worden vastgeplakt en wel zodanig dat struikelen en/of vallen wordt voorkomen.

13. Vloer- en trapbedekkingen in de vluchtroutes en in ruimten, waarin meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven, moeten zodanig zijn aangebracht dat zij niet kunnen verschuiven, omknullen of oprollen en mogen in generlei opzicht gevaar voor uitgliden, struikelen of vallen kunnen veroorzaken.

14. Rookvorming, veroorzaakt door bijvoorbeeld een rookapparaat of koudijs, of op andere wijze gemaakt, mag nooit een snelle ontruiming verhinderen.

15. Indien in een ruimte meerdere stoelen opgesteld worden voor één of andere activiteit, moet rekening gehouden worden met het gestelde in bijlage 1 betreffende het opstellingsplan.

16. Van ruimten waarin meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven moet ten genoegen van burgemeester en wethouders een opstellingsplan aanwezig zijn die voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in bijlage 1.

Artikel 3 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie en beperking van uitbreiding van brand

Toelichting:

De volgende materialen zijn niet geschikt als plafond- of wandbekleding: zachtboard, kurk, schorten van zachthout, spaanplaat met een soortelijk gewicht ≤ 560 kg/m³, polycarbonaat, polystyreen en schuimachtig onderbehang.

1. Stoffering en versiering moeten voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in bijlage 2.

2. Het is verboden te roken of vuur te hebben:

- in een ruimte waar brandbare vaste stofproducten worden opgeslagen en in ruimten waar zich brandbare vaste stoffen kunnen afzetten;

Toelichting:

Voorkomen moet worden dat een stoflaag gaat smeulen en/of dat er een stofexplosie ontstaat, bijvoorbeeld als gevolg van las- of slijpwerkzaamheden.

- in een ruimte in gebruik als opslagplaats van één of meerdere stoffen genoemd in de Regeling Bouwbesluit 2003, hoofdstuk 2;
- bij het verrichten van werkzaamheden die het uilstromen van brandbare vloeistoffen en/of gassen kunnen veroorzaken;
- bij het vullen van een brandstoftank met een brandbare vloeistof of een brandbaar gas;
- op plaatsen waar een zodanig verbod, ter voorkoming van hetgeen bij of krachtens wettelijk voorschrift is gesteld, op een voor eenieder kenbare wijze is aangegeven.

3. Een rookverbod c.q. open vuurverbod moet op opvallende plaatsen duidelijk zichtbaar staan aangegeven door middel van het opschrift "VERBODEN TE ROKEN" of "VERBODEN VOOR OPEN VUUR" of door een gestandaardiseerd symbool overeenkomstig het gestelde in de norm NEN-3011, uitgave 1986.

4. Kaarsen moeten op stabiele en degelijke, niet gemakkelijk ontvlambare, standaard zijn vastgezet.

5. Met brandbaar gas gevulde ballonnen mogen niet aanwezig zijn.

6. Bij het verrichten of doen verrichten van onderhouden-, herstellings-, wijzigings- of sloopwerkzaamheden, waarbij stoffen, als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Regeling Bouwbesluit 2003, of gereedschappen worden gebruikt, waarvan het gebruik aanleiding kan geven tot het ontstaan van brand, moeten voldoende maatregelen zijn getroffen tegen het ontstaan van brand.

7. Voordat de in het voorgaande lid genoemde werkzaamheden verricht worden in, op of aan een bouwwerk of installatie van een bouwwerk dat vanwege zijn kunstwaarde, wetenschappelijk of maatschappelijk belang bijzondere bescherming behoeft tegen brandgevaar, dient dit door de rechthebbende van dat bouwwerk aan het college van burgemeester en wethouders te worden gemeld.

Artikel 4 Brandbeveiligingsinstallaties

1. De brandbeveiligingsinstallaties moeten altijd in een goede staat verkeren, zie hiervoor artikel 7, zodat een goede werking gegarandeerd is. Voor een nadere toelichting is bijlage 1 bijgevoegd.

2. De aanwezige brandbeveiligingsinstallaties moeten voor onmiddellijk gebruik goed zichtbaar, bereikbaar en gereed zijn.

Artikel 4.1 Brandmeldinstallatie

De brandmeldinstallatie conform de NEN 2555 moet doeltreffend beheerd, gecontroleerd en onderhouden worden. Aan deze eisen wordt geacht te zijn voldaan, indien is voldaan aan het gestelde in de NEN 2651-1, uitgave 2002.

Artikel 4.2 Ontruimingsalarminstallatie

Toelichting:

Ingeval van brand of anderszins is het noodzakelijk dat dit kenbaar wordt gemaakt aan de in het gebouw aanwezige personen. Dit kunnen zijn, personen die in verband met hun veiligheid het gebouw moeten verlaten of personen die voor evacuatie van personen uit het gebouw moeten zorgdragen. Een onderdeel van een ontruimingsplan is de zgn. 'interne alarmeering'. Een interne alarmeering kan worden uitgevoerd m.b.v. een ontruimingsalarminstallatie of een omroepinstallatie.

1. De ontruimingsalarminstallatie moet te allen tijde voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. De ontruimingsalarminstallatie moet in een goede staat verkeren en voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 2 van het boek "Brandbeveiligingsinstallaties", een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding.
2. De ontruimingsalarminstallatie moet eenmaal per maand worden gecontroleerd op een goede werking en zo nodig worden gerepareerd.
3. Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de reinheid en goede werking van de ontruimingsalarminstallatie.

4. De rechthebbende op het bouwwerk waarin een ontruimingsalarminstallatie is geïnstalleerd, moet een ontruimingsplan opstellen ten behoeve van de in het bouwwerk aanwezige personen.

5. Ten minste eenmaal per jaar dient een oefening van het ontruimingsplan plaats te vinden. Bij deze oefening dient ten minste een gedeelte van het bouwwerk ontruimd te worden.

6. Door of namens burgemeester en wethouders kunnen tijdstippen worden bepaald waarop de ontruimingsoefeningen moeten plaatsvinden.

7. De omroepinstallatie moet te allen tijde voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn om de ontruimingsprocedure volgens een vast protocol te realiseren.

8. In een gebouw moet een telefoontoestel op een gemakkelijk bereikbare plaats te allen tijde te gebruiken zijn door de in het gebouw aanwezige (bevoegde) personen voor het alarmeren van hulpverlenende diensten, zoals de brandweer.

Artikel 5 Blusmiddelen

1. De brandblusinstallatie (brandslanghaspels) moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 3 van het boek "Brandbeveiligingsinstallaties", een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding.
2. De minibrandslanghaspels en draagbare blus toestellen moeten voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 4 van het boek "Brandbeveiligingsinstallaties", een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding.
3. De aanwezige blusmiddelen moeten voor onmiddellijk gebruik goed zichtbaar, gemakkelijk bereikbaar en eenvoudig te bedienen zijn.

4. Bij inbouw moet het blusmiddel door middel van een door het college van burgemeester en wethouders goedgekeurd pictogram of door middel van een aanduiding worden aangegeven.

5. Ten minste eenmaal per jaar moet door een terzake kundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de goede werking van de brandblusmiddelen. Hiervoor geldt het REOB-voorschrift, controlewerkzaamheden aan slanghaspel en NEN-EN 2559, onderhoud van draagbare blus toestellen.

Artikel 6 Vluchtrouteaanduidingen

1. Indien het bouwwerk op grond van enig wettelijk voorschrift een voorziening voor noodstroom heeft, is de vluchtrouteaanduiding voorzien van verlichting en op de noodstroomvoorziening aangesloten, waarbij voor de zichtbaarheidsaspecten met betrekking tot die verlichting wordt voldaan aan het gestelde in de paragrafen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838, uitgave 1989.

2. De vluchtrouteaanduidingen moeten tenminste eenmaal per jaar worden gecontroleerd op een goede werking en zo nodig worden gerepareerd.

3. De vluchtrouteaanduiding, welke aanwezig is of op grond van enig wettelijk voorschrift is geïnstalleerd, dient altijd goed zichtbaar te zijn en moet branden tijdens de aanwezigheid van personen.

Artikel 7 Periodieke controle

1. Ten minste éénmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de reinheid en de goede werking van en moeten zo nodig reparaties worden uitgevoerd, voor zover van toepassing, aan de onderstaande voorzieningen:

- brandbeveiligingsinstallaties,
- brandslanghaspels;
- handbrandblusapparaten;
- vluchtrouteaanduidingen;
- noodverlichtingsinstallaties;
- telefooninstallaties;
- doorvoerlussen en sluitingsmechanismen in brandwerende scheidingen.

2. De brandbeveiligingsinstallaties als bedoeld in artikel 4 van deze gebruiksvoorwaarden, moeten ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd op een goede werking en zo nodig worden gerepareerd.

3. De registratie van de controlewerkzaamheden dient te worden bijgehouden in een speciaal daarvoor bestemd register. Dit register moet in het bouwwerk ter inzage liggen.

4. De met controle belaste functionarissen van de brandweer kunnen tijdstippen bepalen en de wijze aangeven waarop een en ander wordt beproefd.

Artikel 8	Ontruimingsplan	
1	a. De rechtebende op het bouwwerk moet in overleg met de commandant van de brandweer een brandveiligheidsinstructie samenstellen ten behoeve van het personeel. De instructie 'Hoe te handelen bij brand' dient in overleg met de commandant van de brandweer te zijn opgehangen. b. Het personeel dient geïnstrueerd te worden in de voor hun functie geldende brandveiligheidsinstructies. Aan nieuw personeel moet bij indiensttreding de instructie zijn uitgereikt. c. De rechtebende op het bouwwerk moet in overleg met de commandant van de brandweer een ontruimingsplan opstellen ten behoeve van de in het bouwwerk aanwezige personen.	- buitentreppen, galerijen en balkons, die bij de vluchtroutes behoren, worden vrijgehouden van begroeiing, sneeuw en ijs. Gebreken dienen direct te worden hersteld.
	Artikel 10	Het maximaal toelaatbaar aantal personen Conform uw aanvraag voor een gebruikersvergunning. Is het maximaal toelaatbaar aantal personen, gesteld op 14 personen.
	Artikel 11	Aanvullende voorwaarden Voor evenementen anders dan sport evenementen dient een tijdelijke gebruikersvergunning aangevraagd te worden.

Toelichting:

In de instructie moet onder meer het volgende worden beschreven:

- Hoe te handelen bij een bedrijfsongeval.
 - Hoe te handelen bij een brand en/of explosie.
 - Hoe te handelen bij het morsen of anderszins ongewenst vrijkomen van gevaarlijke stoffen.
- Hiermee kan het noodzakelijk zijn om voldoende neutralisatie- of absorptiemiddelen voorhanden te hebben.

Zie in dit verband eveneens het artikel betreffende:

'Ontruimingsalaministatie'.

Artikel 9	Doorlopend toezicht
1	a. Gedurende de tijd dat personen in het bouwwerk aanwezig zijn, moet een voor de naleving van de eisen van de gebruikersvergunning verantwoordelijk persoon aanwezig zijn die de aanwezigingen van de met controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet uitvoeren. b. Door of namens de vergunninghouder moet er doorlopend worden toezien, dat voor zover van toepassing: - vluchtroutes, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn; - vluchtroutes en het als verlengstuk van de vluchtroutes aan te merken gedeelte van het aansluitend terrein, met de daarbij behorende deuren en (nood-)uitgangen, niet versperd zijn door obstakels; - de kunstverlichting goed functioneert; - de vloeren stroef zijn; - de traptreden stroef zijn; - vloerbedekking goed vastligt en niet kan ontkrullen of oprollen; - telefoons, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn; - telefoons goed bereikbaar zijn; - blusmiddelen, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn; - blusmiddelen goed bereikbaar zijn; - het sluiten van rook- en/of brandwerende deuren c.q. luiken niet wordt belemmerd en dat deze voortdurend gesloten zijn; - elektrische snoeren, stekkers en toestellen in goede staat verkeren; - geen brandgevaarlijke situaties ontstaan door onveilig gebruik van vuur, gas en/of elektriciteit. - meldpunten t.b.v. de ontruimingsalaministatie goed bereikbaar zijn; - vluchtroutes worden vrijgehouden van begroeiing, sneeuw en ijs;

BIJLAGE: 1

Opstellingsplannen:

1. Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moet tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig zijn van ten minste 0.40 meter, gemeten tussen de loodlijnen van de elkaar dichtst naderende gedeelten van de rijen. Indien in een rij tussen zitplaatsen tafeltjes zijn geplaatst, moet de genoemde vrije ruimte ter plaatse van de tafeltjes doorlopen.
2. Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moeten, indien een rij meer dan 4 stoelen bevat en 4 of meer rijen achter elkaar zijn geplaatst, deze zo zijn gekoppeld dat wel aan de vloer zijn bevestigd, dat deze ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen. De stoelkoppeling moet ten genoegen van het college van burgemeester en wethouders zijn uitgevoerd.
3. Een rij zitplaatsen, die slechts aan één einde op een gangpad of uitgang uitkomt, mag niet meer dan 8 zitplaatsen bevatten.
4. Een rij zitplaatsen die aan beide eindén op een gangpad of een uitgang uitkomt, mag ten hoogste bevatten:
 - 16 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen kleiner is dan 0,45 meter;
 - 32 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter;
 - 50 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter en er bovendien aan beide eindén van de rijen per 4 rijen een uitgang met een breedte van ten minste 1,10 meter aanwezig is.
5. De naar de uitgangen lopende gangpaden moeten ten minste een breedte hebben zoals op de bij de gebruikvergunning behorende opstellingsplan (tekening) is aangegeven.
6. Meubelen en voor aankleding of versiering dienende voorwerpen, op en op minder dan 2,50 meter hoogte boven de vloer van een ruimte waarin personen verblijven, mogen - voor meubelen gemeten bij gebruik daarvan - in loodrechte projectie op de vloer van de ruimte slechts een zodanige ruimte beslaan dat ten minste:
 - 0,25 m² vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor geen zitplaats aanwezig is;
 - 0,30 m² vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats aanwezig is die zodanig is of is aangebracht dat deze ten gevolge van gedrang niet kan verschuiven of omvallen;
 - 0,50 m² vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats aanwezig is die niet zodanig is of is aangebracht dat deze ten gevolge van gedrang niet kan verschuiven of omvallen.
7. Meubelen en voor aankleding of versiering dienende voorwerpen in een ruimte waarin personen verblijven, moeten, indien de vrije vloeroppervlakte minder dan 0,50 m² per persoon bedraagt, zodanig zijn aangebracht, dat deze ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen.
8. Van ruimten, waarin meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven, dient ten genoegen van het college van burgemeester en wethouders een opstellingsplan aanwezig te zijn.

- centrale verwarmingsinstallaties voor het stoken van gas dat wordt gedistribueerd door middel van pijpleidingen welke installaties bovendien voldoen aan de gasinstallatievoorschriften, opgenomen in NEN 1078, uitgave 1987, en in NEN 1078-A (aanvulling op NEN 1078), uitgave 1991;
 - niet op de centrale distributenetten aangesloten installaties voor het stoken met vloeibaar gas die voldoen aan de eisen in NEN 2820, uitgave 1997.
9. Het is verboden een verwarmingstoestel met afvoergelegenheid voor het stoken van vaste of vloeibare brandstof te gebruiken indien de verbrandingsgassen daarvan niet worden afgevoerd door middel van een doeltreffende voorziening voor de afvoer van rook.
 10. Het is verboden een verwarmingstoestel voor het stoken met gas te gebruiken, indien de verbrandingsgassen daarvan niet worden afgevoerd door middel van een doeltreffend rookkanaal of gasafvoerkanaal.
- d. Voorzieningen voor de afvoer van rook**
1. Het is verboden een rookkanaal te gebruiken dat niet periodiek doeltreffend is gereinigd.
 2. Het is verboden een rookkanaal uit te branden.
 3. Het is verboden een rookkanaal of gasafvoerkanaal te gebruiken, indien dit gebruik, door de toestand waarin dat rookkanaal of dat gasafvoerkanaal zich bevindt, dragend gevaar oplevert voor de veiligheid van personen.
 4. Het is verboden een rookkanaal waarin brand heeft gewoed te gebruiken voordat het is gereinigd en zonnig hersteld.
 5. Het is verboden een rookkanaal te gebruiken als dit zonder een inrichting tot het opvangen van vonken dragend gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.

e. Afval

1. Afval moet dagelijks worden verzameld in veilig opgestelde goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal, voorzover de containers binnen het bouwwerk zijn opgesteld.
2. Asbakken moeten regelmatig, maar ten minste dagelijks, worden geleegd in afsluitbare asverzamelars van onbrandbaar materiaal. De inhoud van deze asverzamelars mag slechts in onbrandbare vaten, die van een deksel zijn voorzien, worden gedeponeerd.
3. De aanwezige asbakken en/of papierbakken moeten van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd en viamdovend zijn uitgevoerd.
4. Voor iedere voorstelling moeten de ruimten onder de tribunes van papier en ander afval zijn ontdaan.



gemeente Bronckhorst

verzendsdatum
datum
uw brief van
uw kenmerk
ons kenmerk
inlichtingen bij
onderwerp

- 4 NOV 2010
1 november 2010

Z2281/JUT10-47820

M. Boekholt

Controle gebruiksvergunning Erf Bosgunst, Vordenseweg
80 A, Hengelo Gld.

Erf Bosgunst
De heer W. Vergunst
Vordenseweg 80
7255 LE HENGELO GLD

Geachte heer Vergunst,

Op 2 juli 2007 hebben wij voor het bouwwerk op het perceel Vordenseweg 80 in Hengelo een gebruiksvergunning op grond van artikel 6.6.1. van de bouwverordening van de gemeente Bronckhorst afgegeven, met als kenmerk 7255LE0080bc/V.V.H./BRWMS.

Op 28 oktober 2010 hebben wij ter plaatse een controle uitgevoerd. De controle heeft aangetoond dat het bouwwerk voldoet aan de eisen en voorwaarden van de verleende vergunning ten aanzien van het brandveilig gebruik.

Mochten er zich, in de periode tussen nu en de volgende controle, wijzigingen voor doen in de inrichting (bijvoorbeeld verbouwingen) of het gebruik, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Wij kunnen dan beoordelen of aanpassing van de verleende gebruiksvergunning noodzakelijk is.

Wanneer u vragen heeft over de inhoud van deze brief, kunt u contact opnemen met de heer M. Boekholt.

Namens burgemeester en wethouders
van Bronckhorst,


M. Boekholt
afdeling Beheer
toezicht en handhaving

Kopie aan:
- Archief

Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoon (0575) 75 02 50

Eldersweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)

e-mail
info@bronckhorst.nl
www.bronckhorst.nl
bankrekeningnummer
28 51 04 467
BTW-NL 8136.47.280.B.01

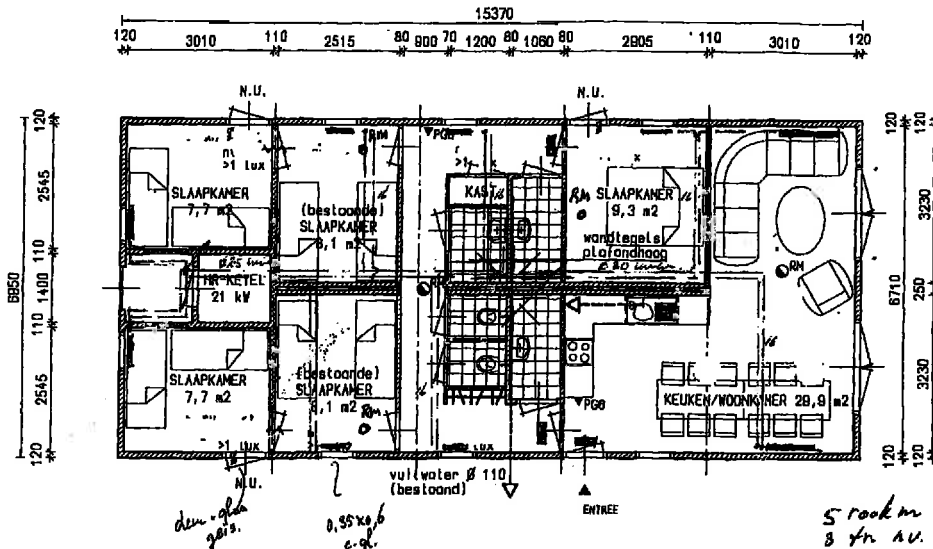

GEWIJZIGDE PLATTEGROND

- nv ⊗ = NOODVERLICHTING, min. 1 lux, AANGECLTEN OP DE ELEKTRICITEITSVOORZIENING (GEEN NOODSTROOIVOORZIENING)
- # = KNOPCYLIINDERSLOT (BIJ VLUCHTDEUR)
- RH ● = NIET-TONISERENDE ROOKMELDER OP LICHTNET
- ▼ = POEDERBLUSSER

BINNENOPPERVLAK: EEN CONSTRUCTIE-ONDERDEEL HEEFT AAN EEN ZIJDE DIE NIET GRENST AAN DE BUITENLICHT EEN VOLGENS NEN 6065 BEPAALDE BIJORGE TOT BRANDVOORTPLANTING, DIE VO' ST AAN KLASSE VEROB > 20 min.
BUITENOPPERVLAK: EEN CONSTRUCTIE-ONDERDEEL NIET ZIJNDE EEN DEUR, EEN RAAM, EEN KOZIJN OF EEN DAARMEE GELIJK TE STELLEN CONSTRUCTIE-ONDERDEEL, HEEFT AAN EEN ZIJDE DIE GRENST AAN DE BUITENLICHT, EEN VOLGENS NEN 6065 BEPAALDE BIJORGE TOT BRANDVOORTPLANTING, DIE VOLDOET AAN DE BUITENLICHT, EEN VOLGENS AAN DEUR, EEN RAAM, EEN KOZIJN OF EEN DAARMEE GELIJK TE STELLEN CONSTRUCTIE-ONDERDEEL VOLDOET KARLOI AAN KLASSE 4.

ALLE STEENACHTIGE WANDEN WORDEN TOT ACHTER HET PLAFOND BEKLEEDT MET EEN GIPSKARTONPLAAT (10 mm), BRANDVOORTPLANTING KLASSE 1-2, ZIE DETAILS