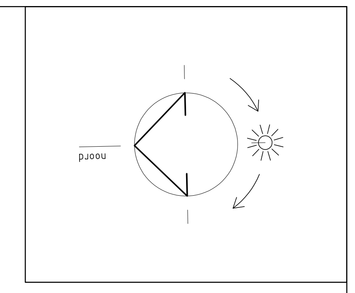

maatvoering in het werk controleren

renvooi :

schoon metselwerk binnen	aansluitpunten bedraad	wm	wasmachine ø 75
lichte scheidingswanden	thermo aansluitpunt thermostaat	dr	droger ø 75
	tv aansluitpunt antenne	vm	vaatwasmachine ø 75
	tel aansluitpunt telefoon	os	ontstoppingsstuk
balkdrager		mv	mechanische ventilatie
gordingankeer	bk aansluitpunt badkamerkachel		afvoerrooster mv
gordinglas			aanvoerrooster mv
stormanker	aardpunt	kk	plaats koelkast
	standenschakelaar mv	r	plaats radiator
lichtaansluitpunt op wand		vr	ventilatierooster
lichtaansluitpunt	rookmelder volgens afdeling 6.5	is	isolerende beglazing
enkelpolige schakelaar	art. 6.21 van het bouwbesluit	is.g	isolerende beglazing, gelaagd
serie schakelaar		mk	meterkast
wisselschakelaar	hwa hemelwaterafvoer ø 80	wk	werkkast
trekschakelaar	wc watercloset ø 110	gard.	garderobe
wcd wandcontactdoos	ur urinoir ø 50	kl	kruipluik
enkele wcd + randaarde	f fonteintje ø 40	kg	kruipgat
dubbele wcd + randaarde	g gootsteen ø 75	vk	vloerventilatiekoker
	ug uitstortgootsteen ø 75	v.b.	veranderlijke belasting
aansluitpunten niet bedraad	d douche ø 50	ra	rookgasafvoer
tv aansluitpunt antenne	wt wastafel ø 50	wp	warmtepomp
tel. aansluitpunt telefoon	b bad ø 75	cv	centrale verwarmingsketel
	stl standleiding ø 110	ww	warmwaterketel
kt aansluitpunt kooktoestel	o.stl ontluchting standleiding ø 110	wtw	warmteteruwin-unit
b aansluitpunt boiler	o.cv overstort c.v.-ketel ø 40		
	o.mv overstort mech. ventilatie ø 40	luchtdichtheid (qv;10waarde) n.v.t.	dm^3/s per m^2
		Rc--= dak	--= 3,5 m^2K/W
zelfsluitende deur		Rc--= muur	--= 3,5 m^2K/W
brandwerende deur (30 minuten)			
zelfsluitende brandwerende deur (30 minuten)		Rc--= vloer beg.gr.	--= 3,5 m^2K/W

algemeen :

- in de deur van de opstelplaats voor een gasmeter, aan de boven- en onderzijde, ventilatie-openingen van elk 100 cm^2.
- isolerende beglazing, maximale U-waarde vastglas 1,1 en t.p.v. de draaiende delen 1,1 W/m^2K.
- een mechanische voorziening voor luchtverversing, warmteopwekking of warmteterugwinning veroorzaakt in een verblijfsgebied van de gebruiksfunctie een karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB.
- de vloer en de wanden van een toiletruimte of een badruimte dienen m.b.t. wateropname te voldoen aan artikel 3.23 van het Bouwbesluit 2012.
- alle deuren gelegen in een toegankelijkheidssector; vrije doorgang 850x2300mm. volgens afd. 4.4 van het Bouwbesluit 2012.
- trap volgens afdeling 2.5 van het Bouwbesluit 2012.
- bovenkant vloerafscheiding ter plaatse van vides / trapsparingen 1000mm.
  boven de afgewerkte vloer volgens afdeling 2.3 van het Bouwbesluit 2012.
- het bouwwerk dient m.b.t. het weren van ratten en muizen te voldoen aan artikel 3.68 t/m artikel 3.73 van het Bouwbesluit 2012.
- bij woningscheidende wanden de kanalen van de plaatvloeren afdichten met minerale wol
- deuren, ramen, kozijnen in een uitwendige scheidingsconstructie, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan weerstandsklasse 2.
- metaalconstructies t.p.v. opleggingen en in aanraking komend met spouwcondities thermisch verzinken.

plan : Verbouw Hyndendael te Hummelo

opdrachtg : Stichting Markenheem, Postbus 534, 7000 AM Doetinchem

onderwerp : bestektekening, plattegrond verdieping

schaal : 1:100	d.d. 21/07/2017	a. .	b. .	bladnr.
formaat : A0	gef. PJBM	c. .	d. .	1683B102
status :	gec. . versie :	e. .	f. .	

architektengroep gelderland bv
hummeloseweg 16
7021 ae zelhem
tel. (0314) 62 43 48
info@architektengroepgelderland.nl

architektengroep gelderland