



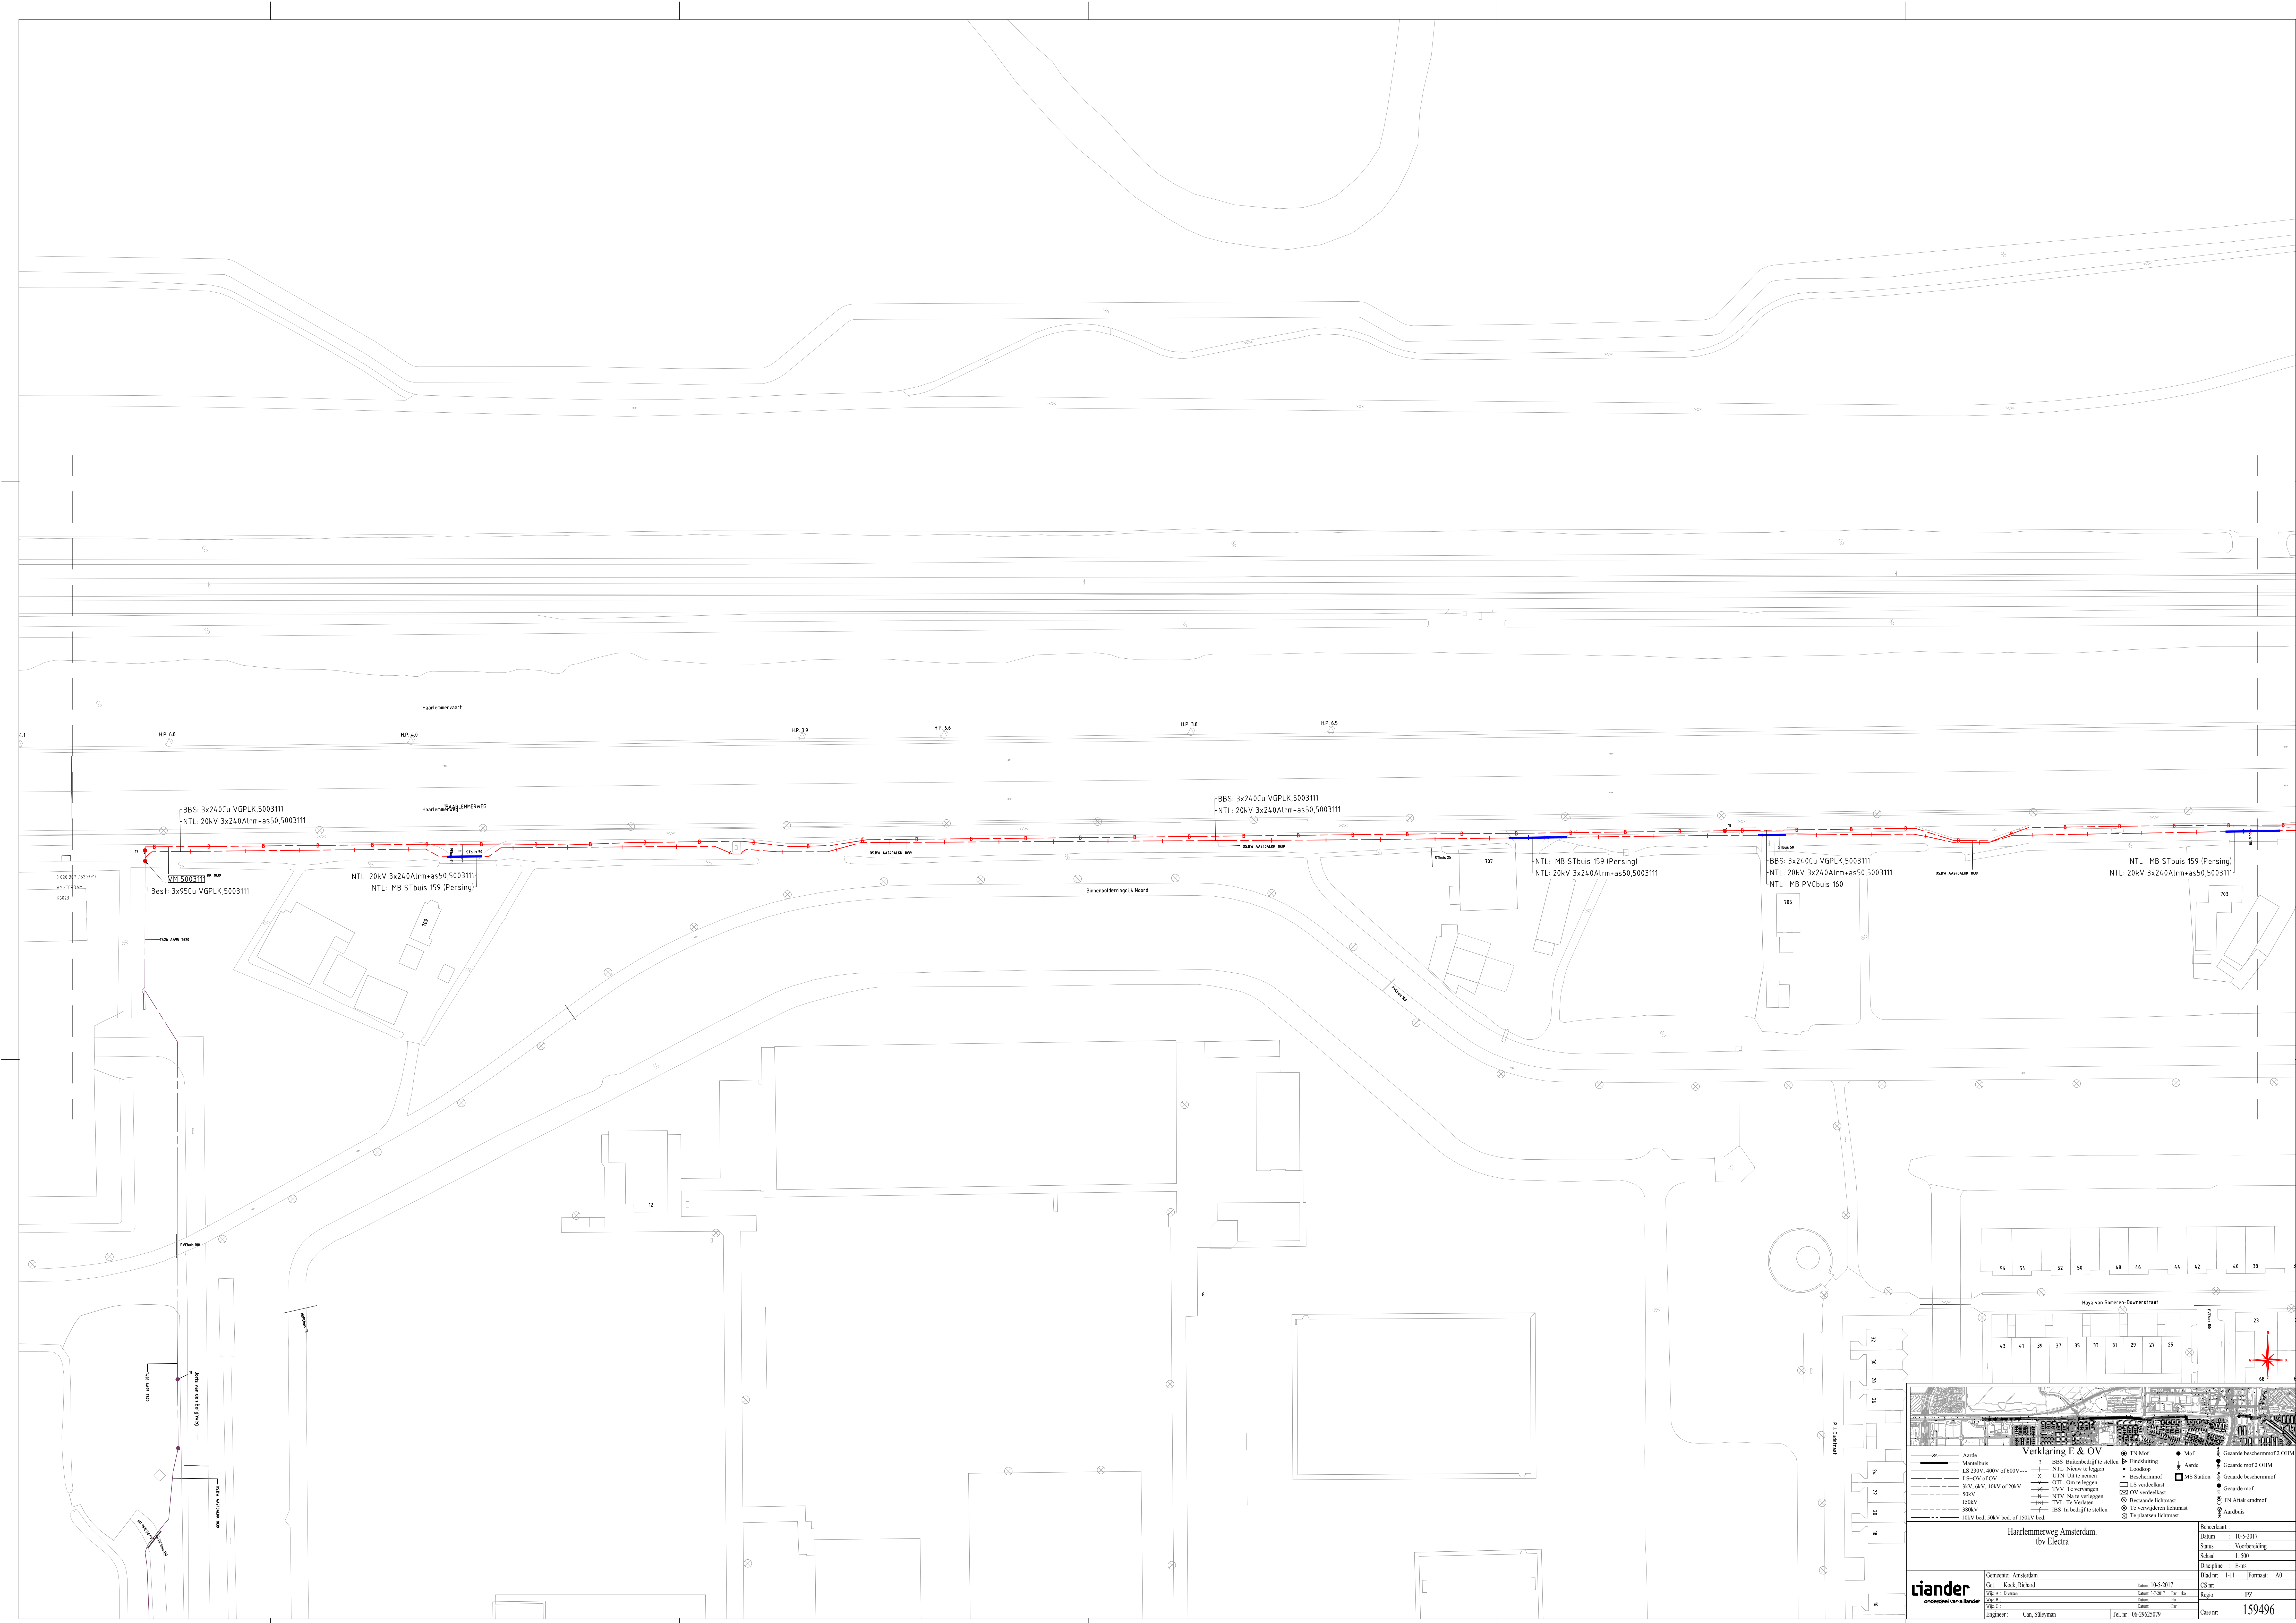

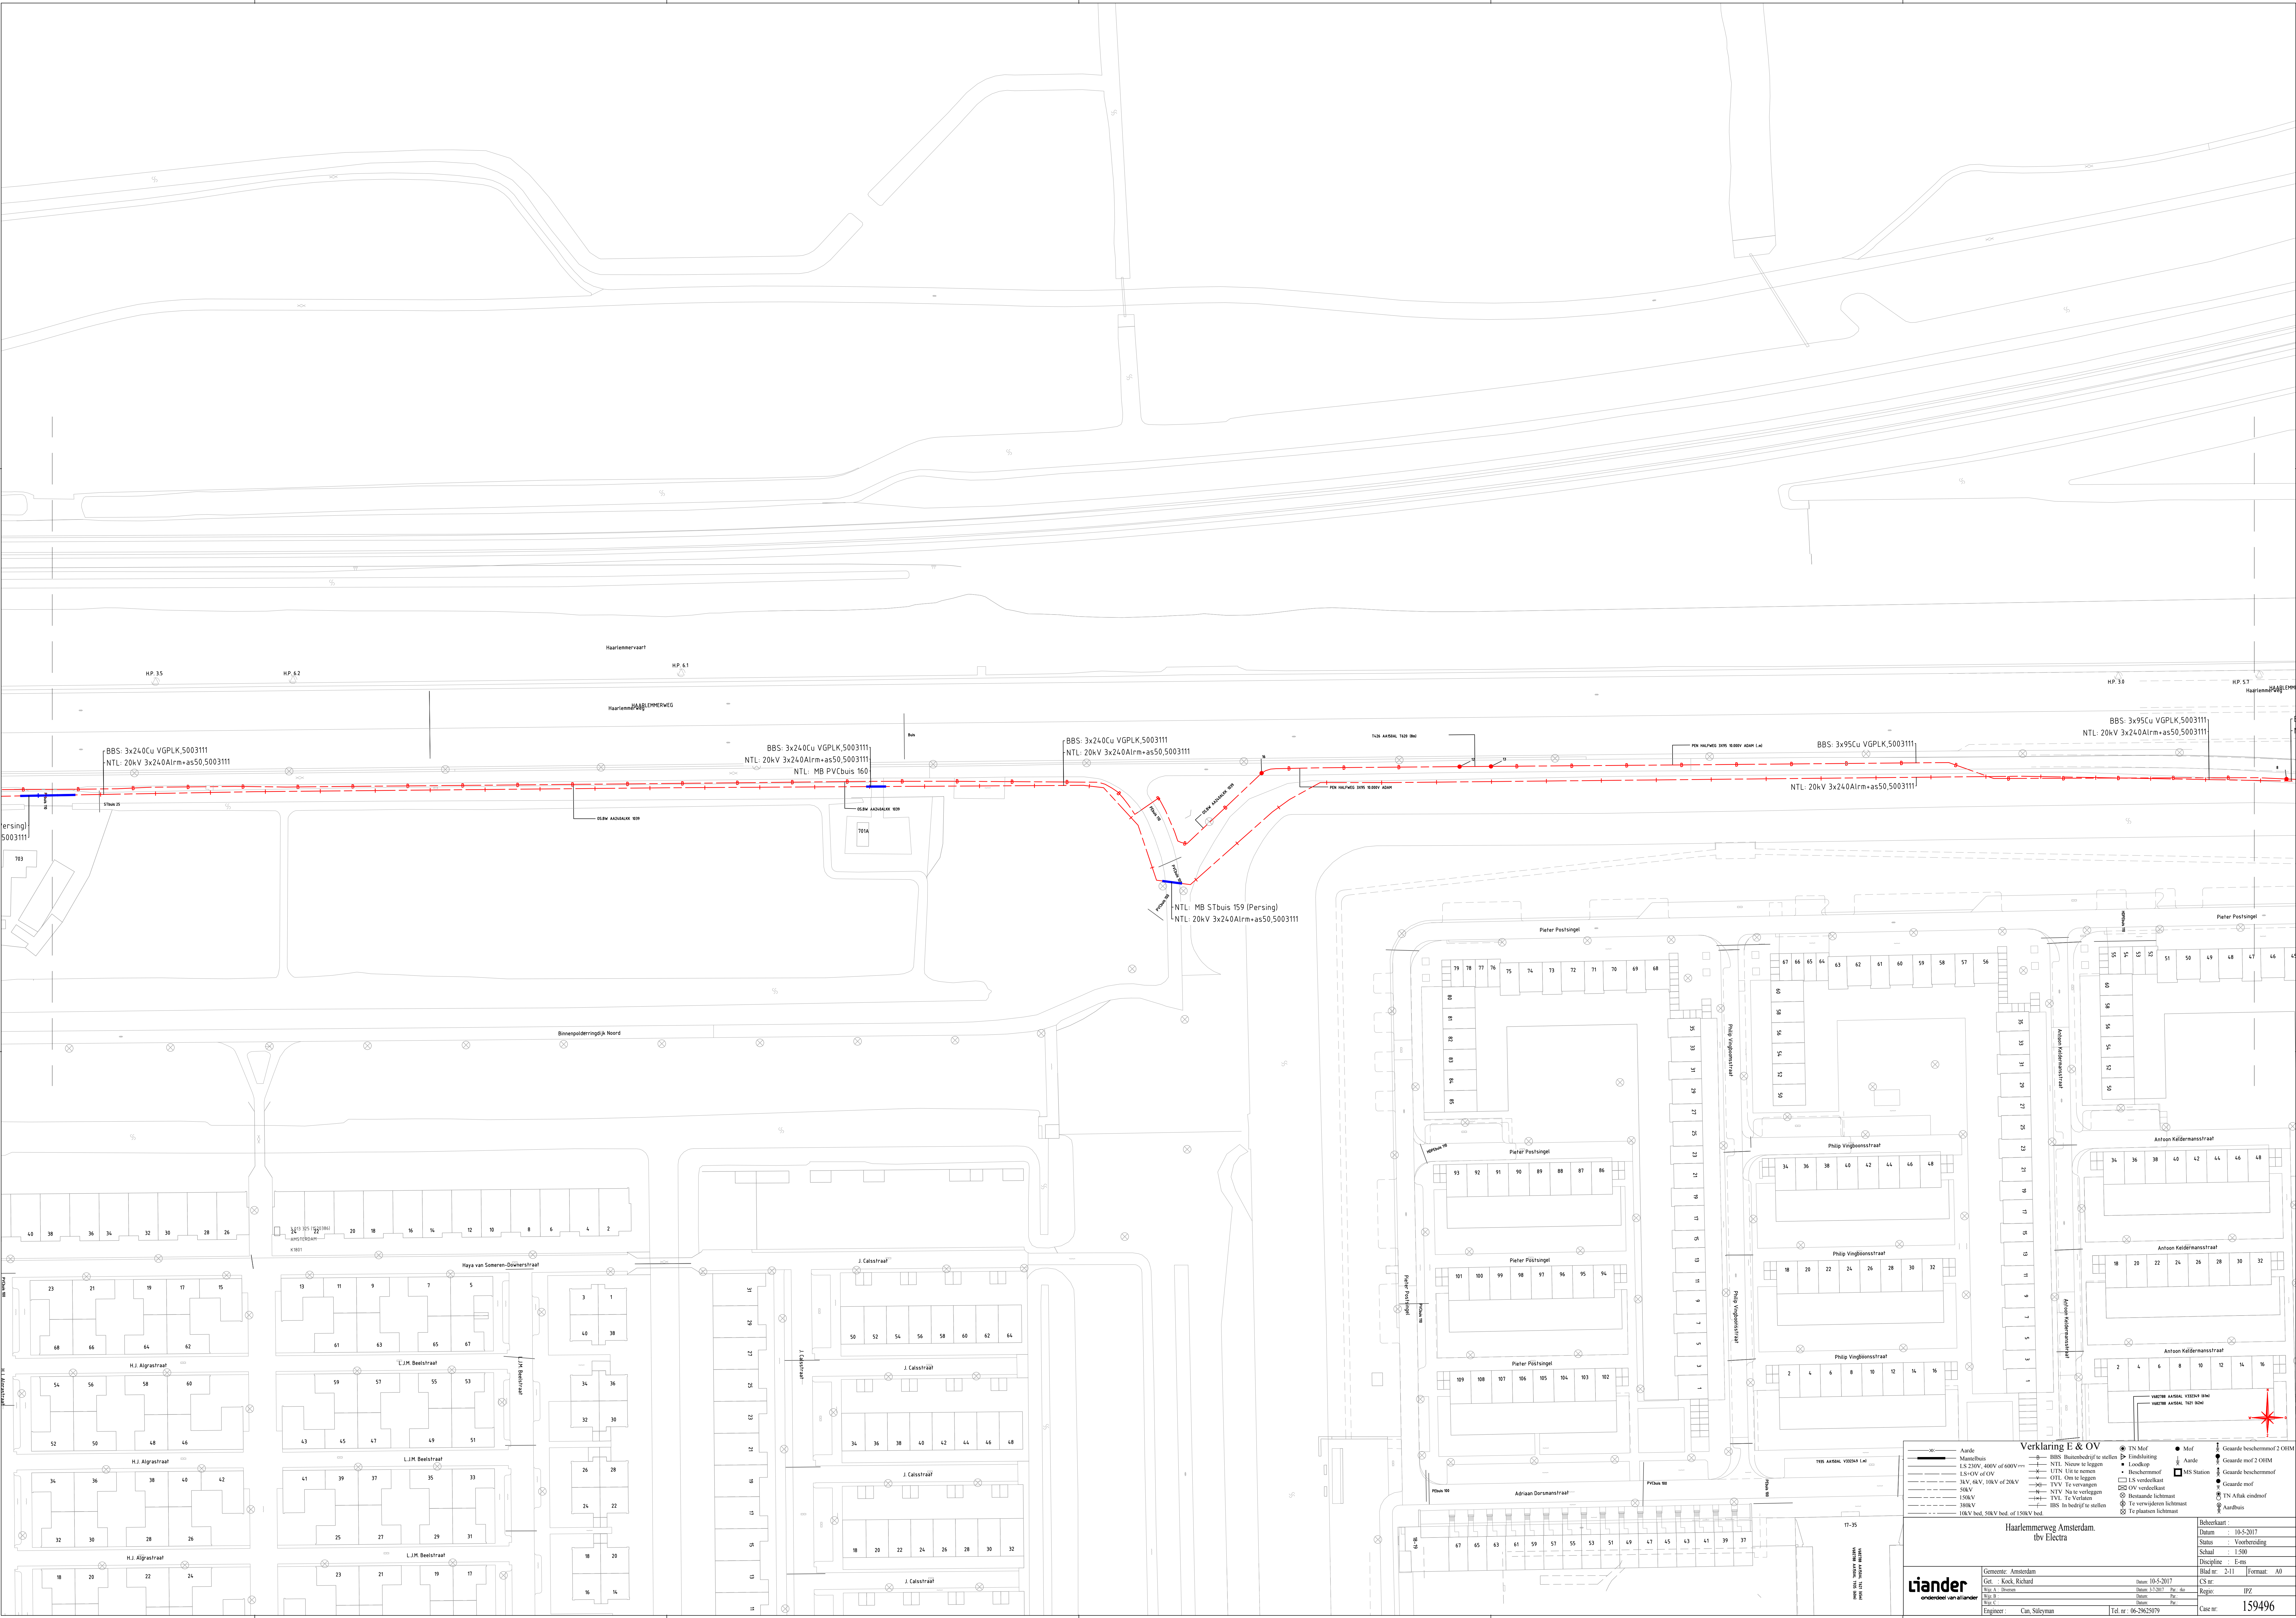

Verklaring E & OV

- Ande
- Manchuis
- LS 230V, 400V of 600V
- LS-0V of OV
- 3xV, 6xV, 10xV of 20xV
- 50kV
- 150kV
- 300kV
- 10kV bed, 50kV bed of 150kV bed
- BBS: Buitenbedrijf te stellen
- NTL: Nieuw te leggen
- NTN: Niet te nemen
- OTL: Ois te leggen
- NTV: Na te verleggen
- NTL: Te verlaten
- BBS: In bedrijf te stellen
- Endkabel
- Boekhouder
- LS verdeelkast
- OV verdeelkast
- Boekhouder lichtmast
- Te verwijderen lichtmast
- Te plaatsen lichtmast
- Moef
- Aande
- MS Staan
- Gezonde bescherming 2 OHM
- Gezonde met 2 OHM
- Gezonde bescherming
- Gezonde met
- TN Aank eindmof
- Aandhuis

Haarlemmerweg Amsterdam, tbv Electra

liander
onderdeel van afdeling

Geometrie Amsterdam
Get.: Kees Richard
Wijk: A. Bomen
Wijk: B
Wijk: C
Eeniger: Can. Sileyma

Datum: 16-5-2017
Datum: 15-2017
Datum: 15-2017
Datum: 15-2017

Blad nr.: 2-11
Format: A0

CS nr.:
Regio: IPZ
Case nr.: 159496

