


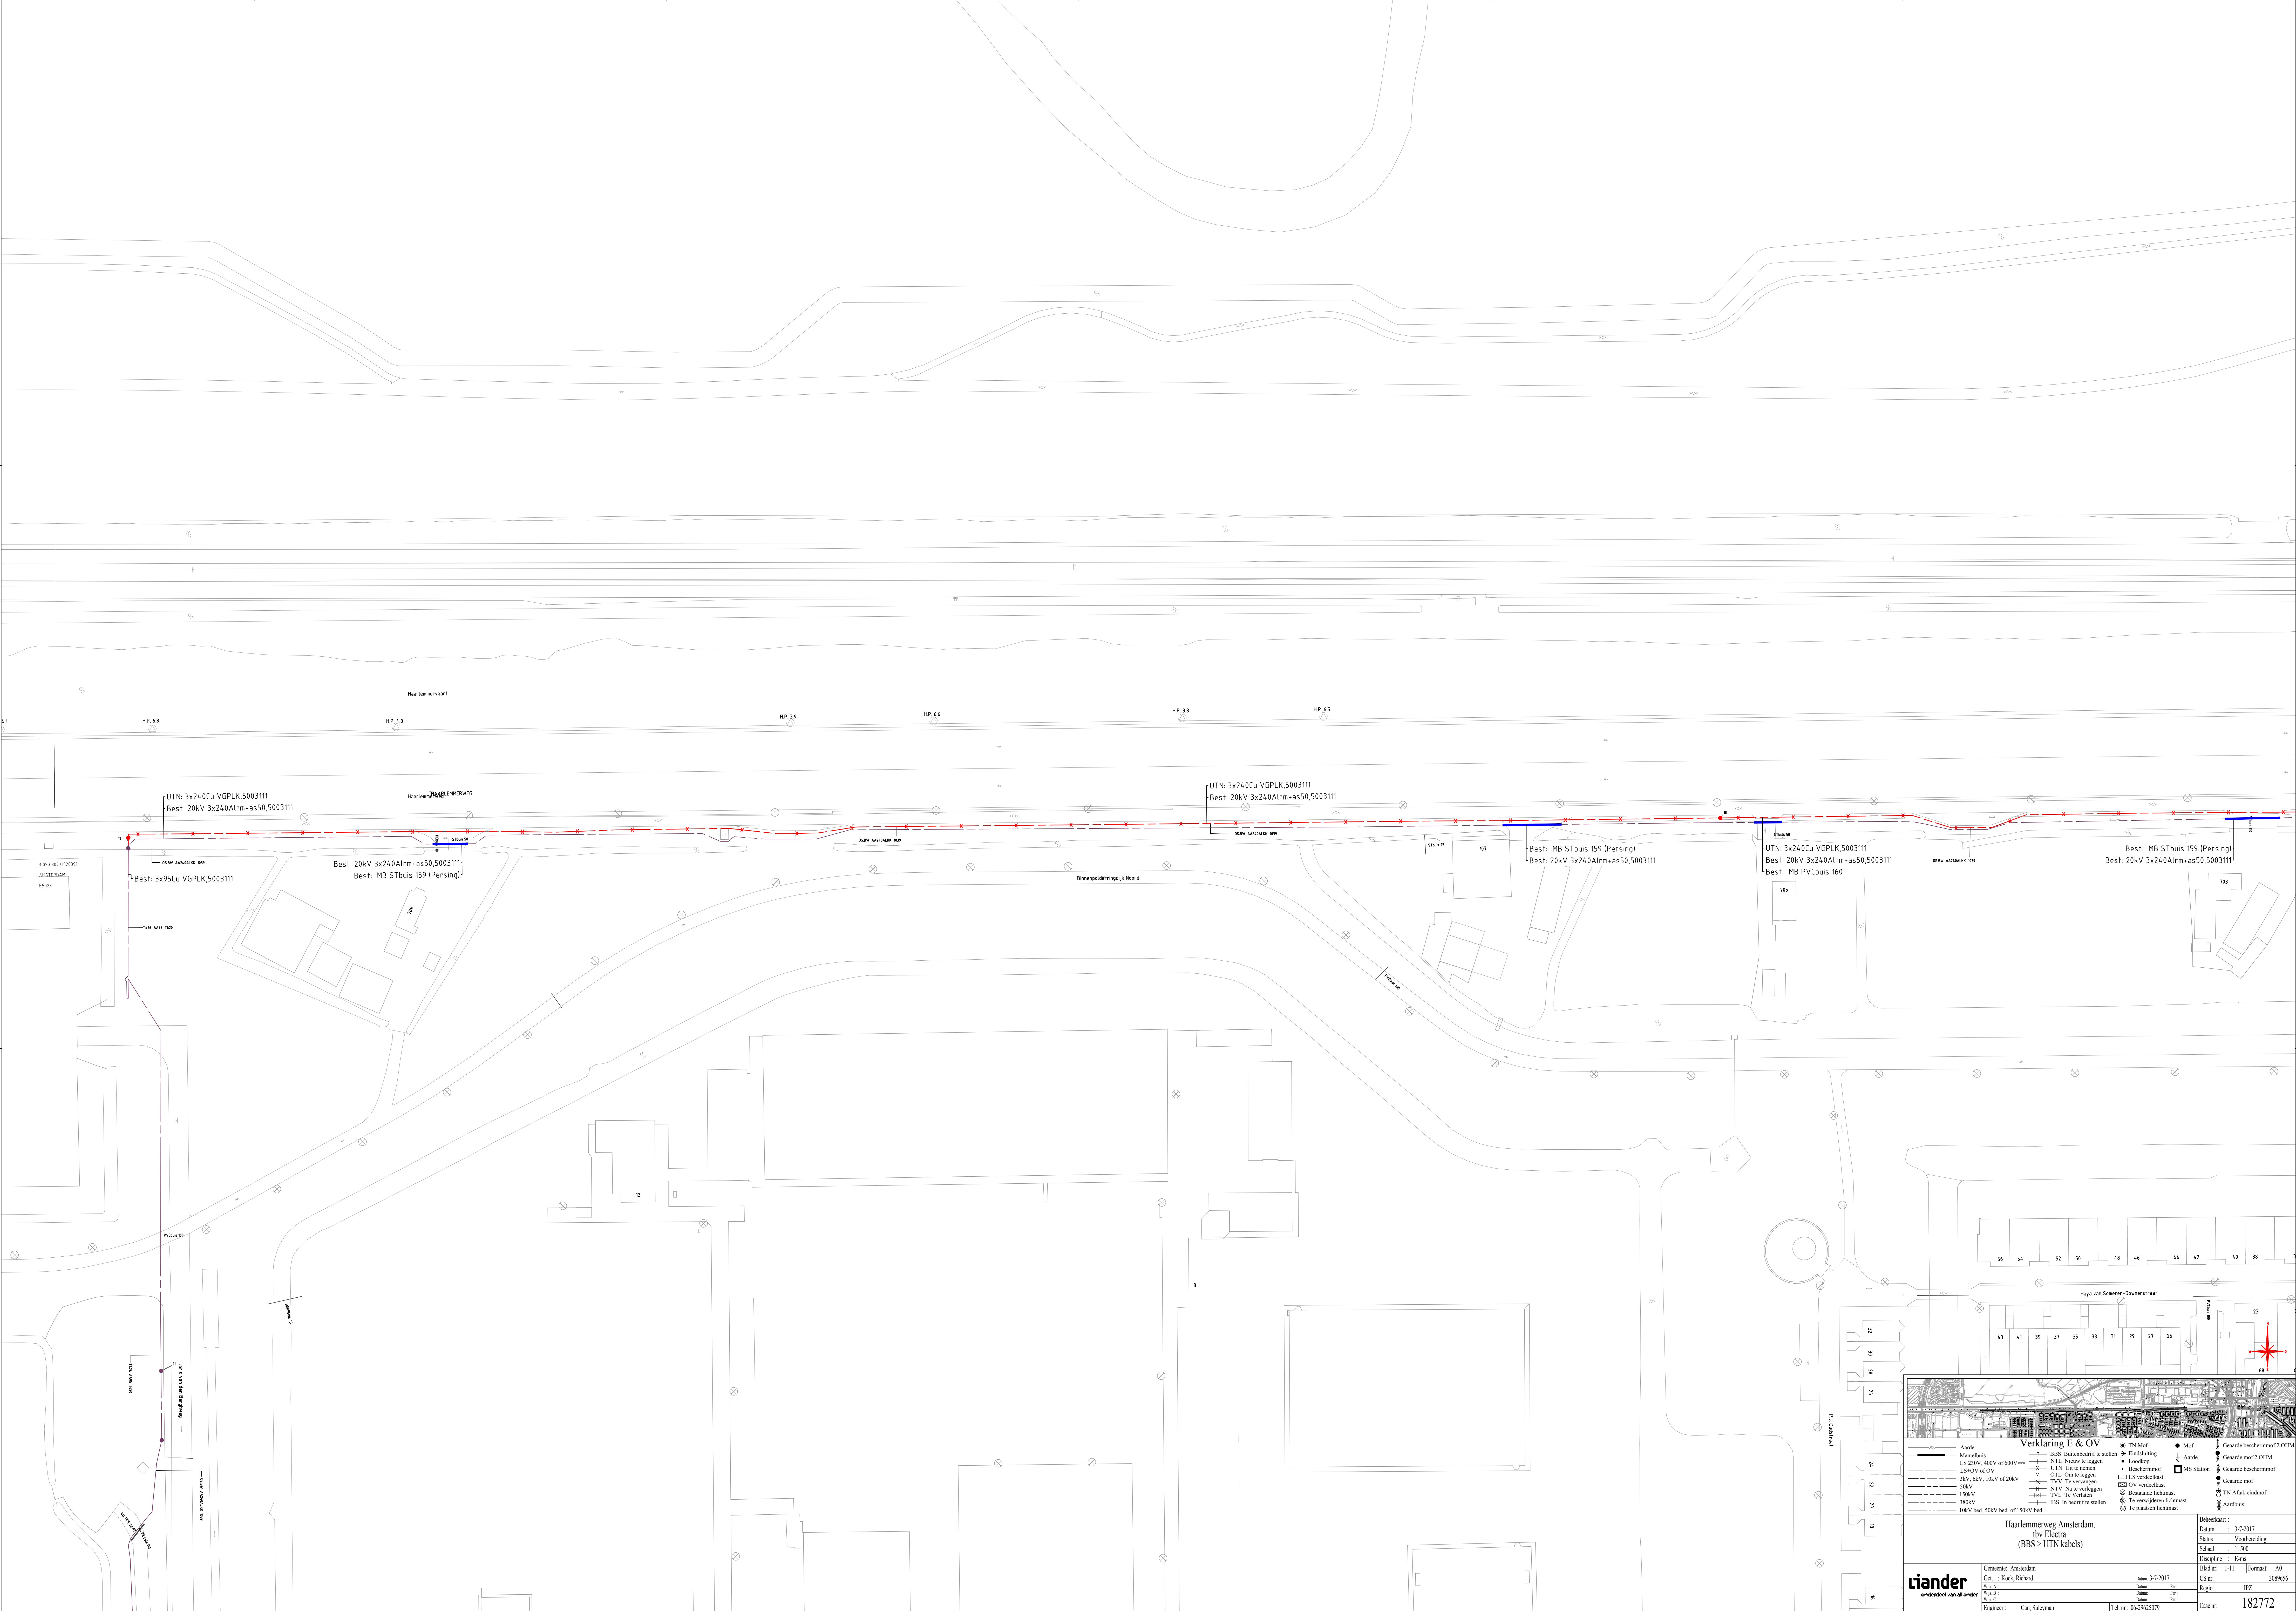



Verklaring E & OV


Aande	•	TN Moel	•	Moel	•	Geraande beschermhof 2 ODM
Maatschappij	—	BBS Buitenbedrijf te stellen	•	Aande	•	Geraande moel 2 ODM
LS 230V, 400V of 600V	—	NTL Nieuw te leggen	•	Locktop	•	Geraande beschermhof
LS-OV of OV	—	UTN Uitzetten	•	Beschermhof	•	Geraande moel
3kV, 6kV, 10kV of 20kV	—	DTL Dit te leggen	•	LS verdelkast	•	TN Atrak eindmoel
50kV	—	NTV Na te leggen	•	OV verdelkast	•	Te verwijderen lichtmast
150kV	—	NTL Te Verlaten	•	BBS In bedrijf te stellen	•	Te plaatsen lichtmast
300kV	—	BBS In bedrijf te stellen	•	Te verwijderen lichtmast	•	Te plaatsen lichtmast
10kV bed, 50kV bed, of 150kV bed	—					


Haarlemmerweg Amsterdam.
by Electra
(BBS > UTN-kabels)

Get. : Kees Richard	Datum: 3-7-2017	CS nr. : 3089656
Wij. B. :	Datum:	Regio: IPZ
Wij. C. :	Datum:	Discipline : E-m
Eigener : Can. Sileyman	Tel. nr. : 06-24625079	Case nr. : 182772

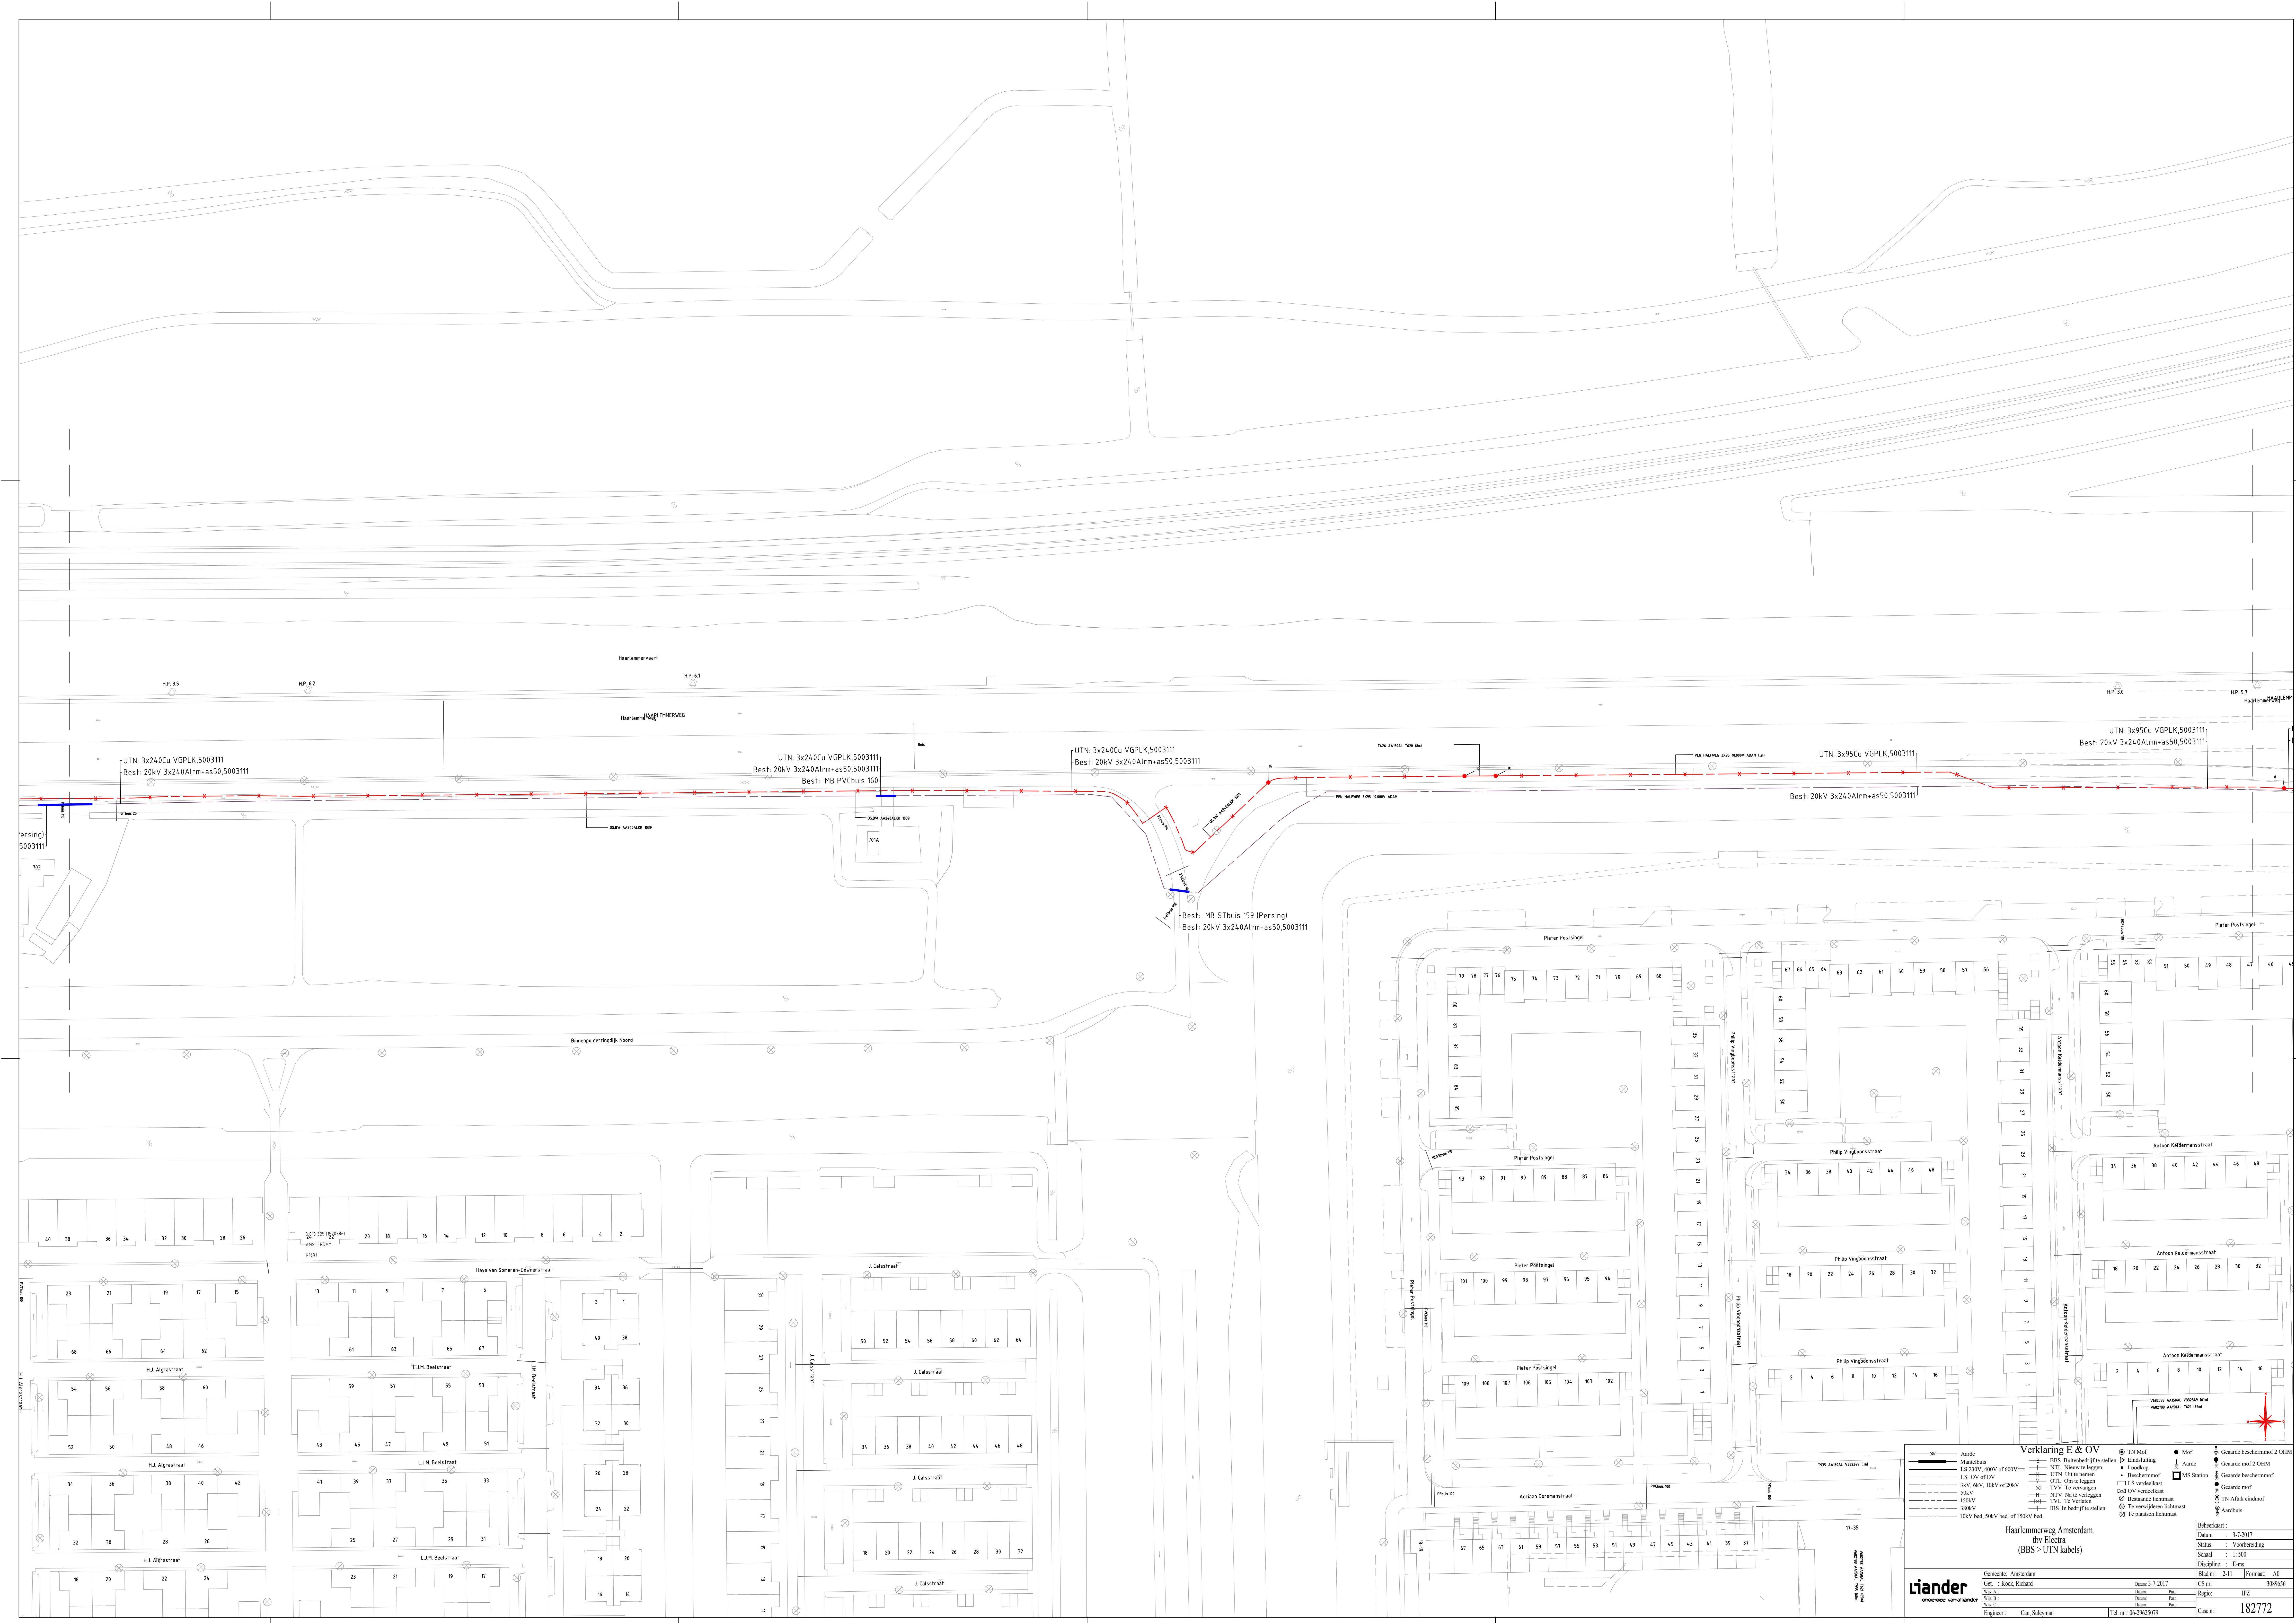


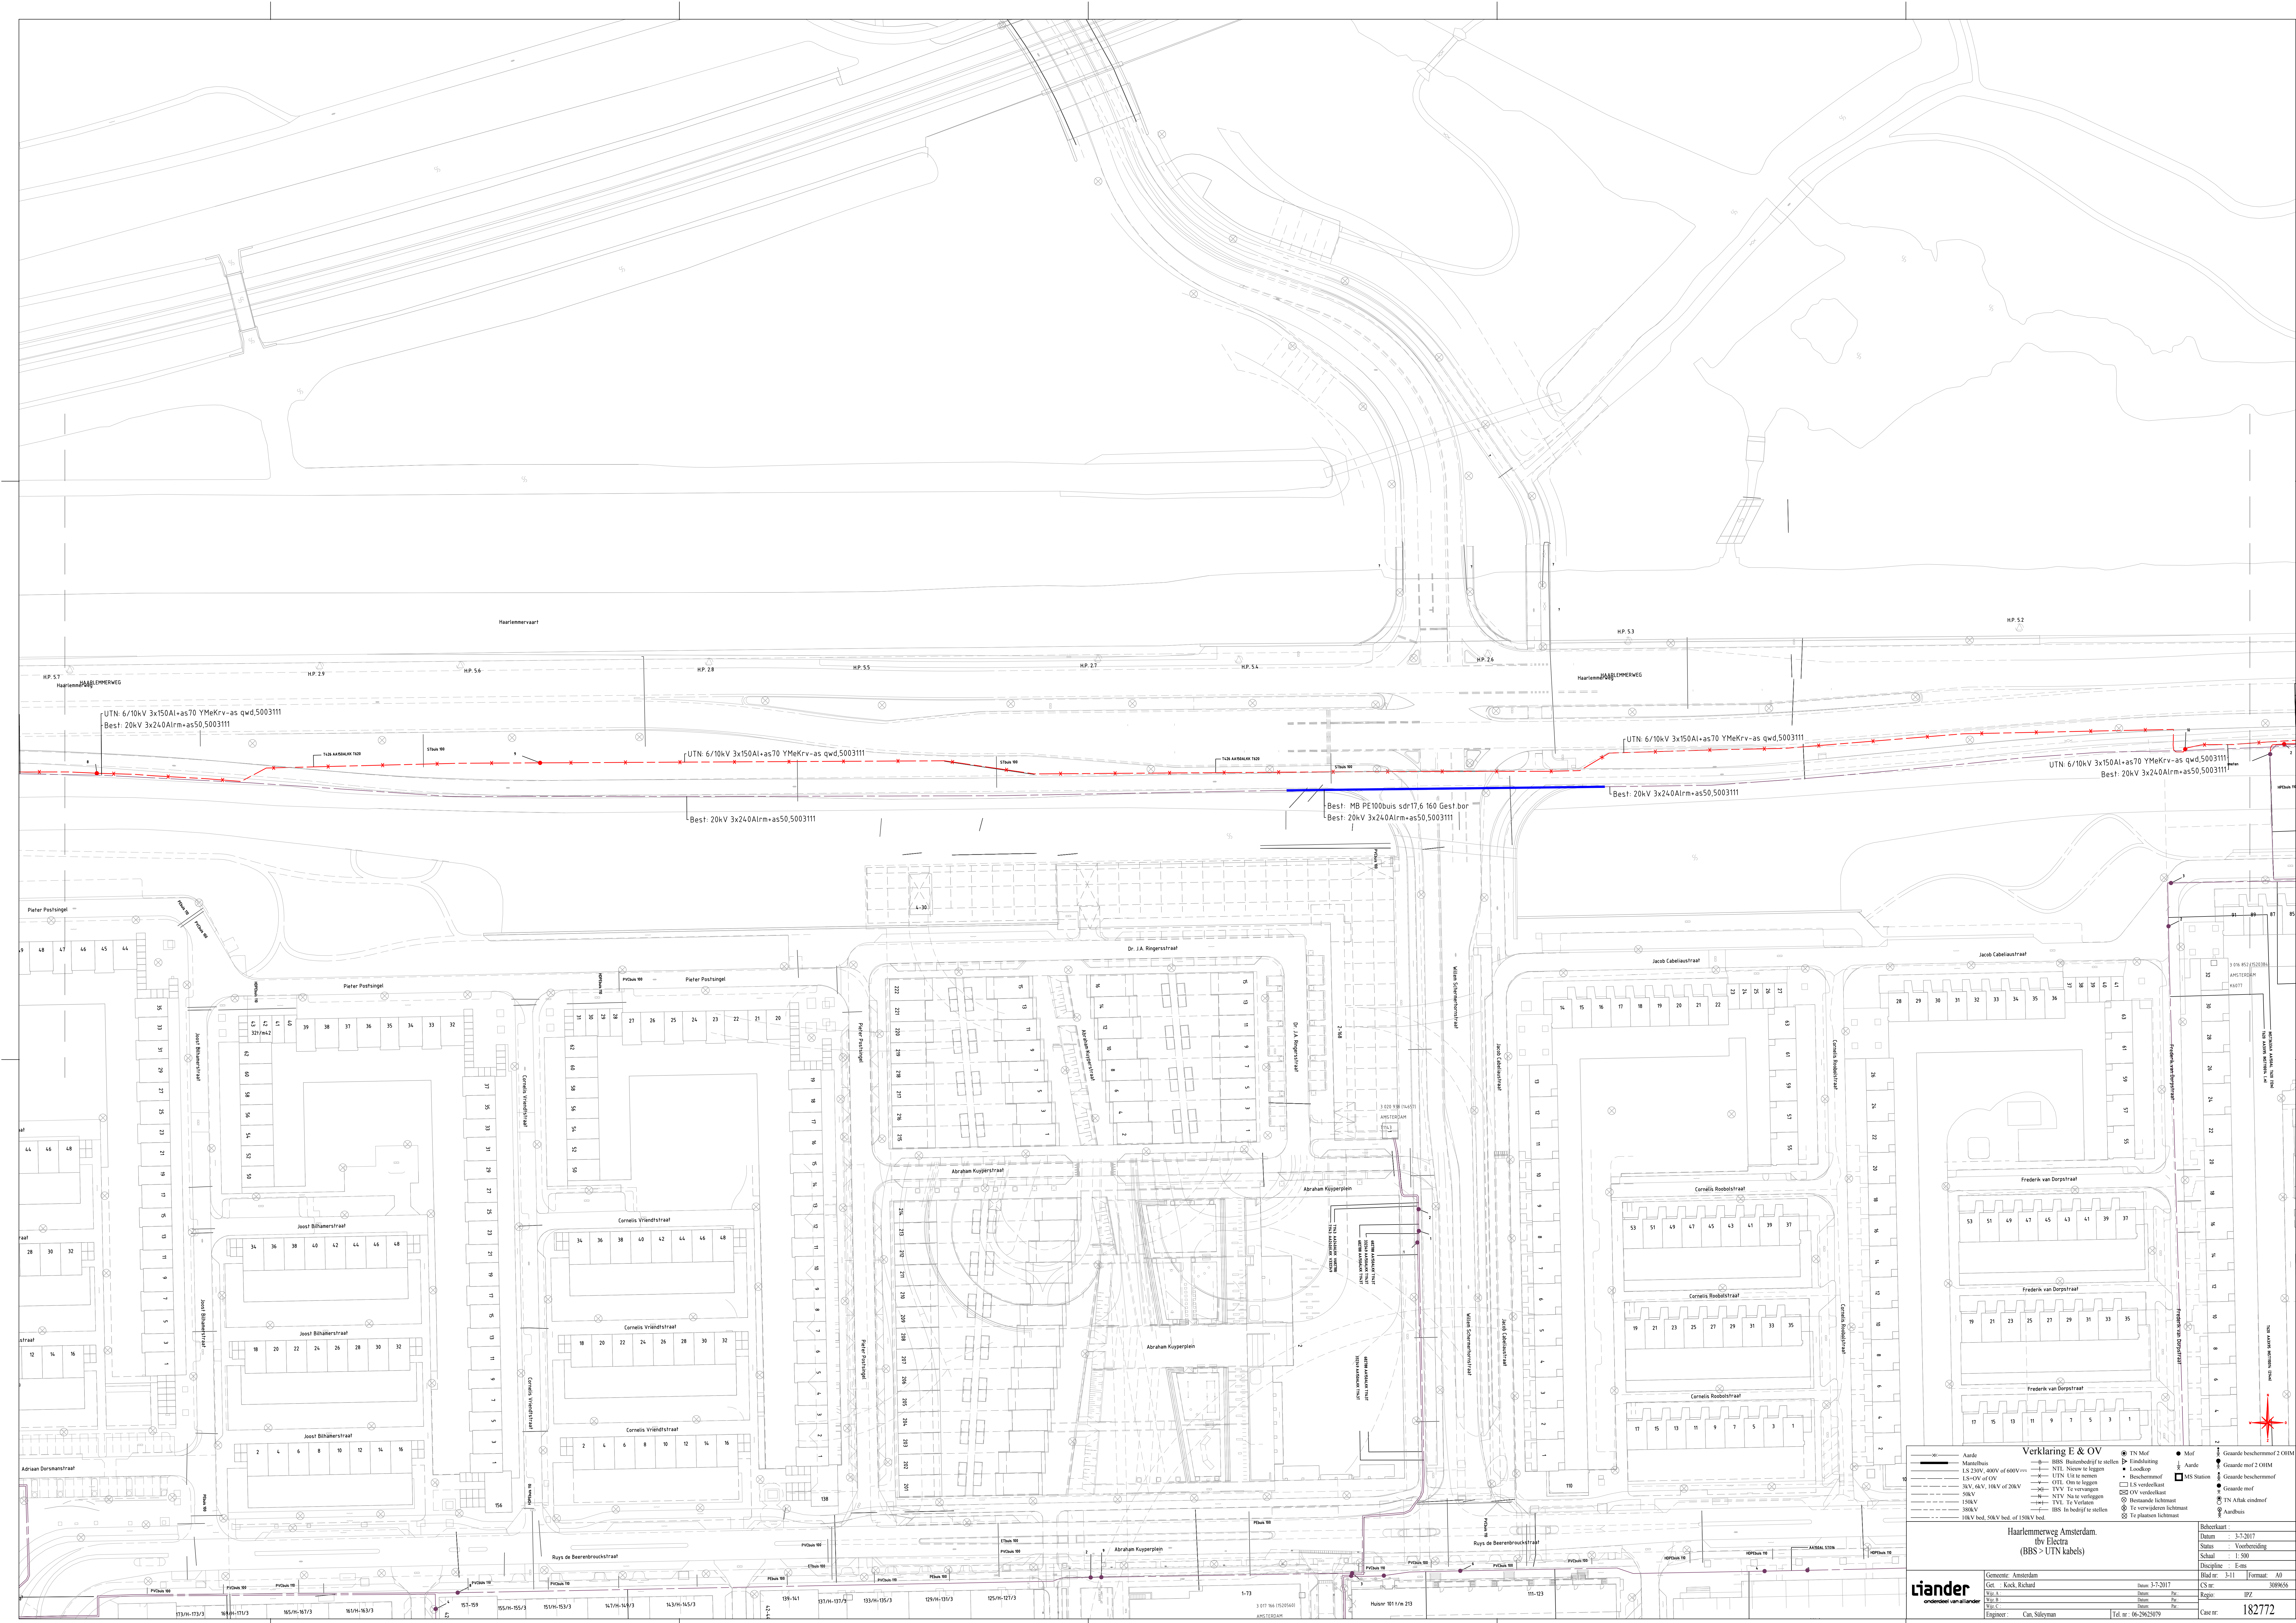

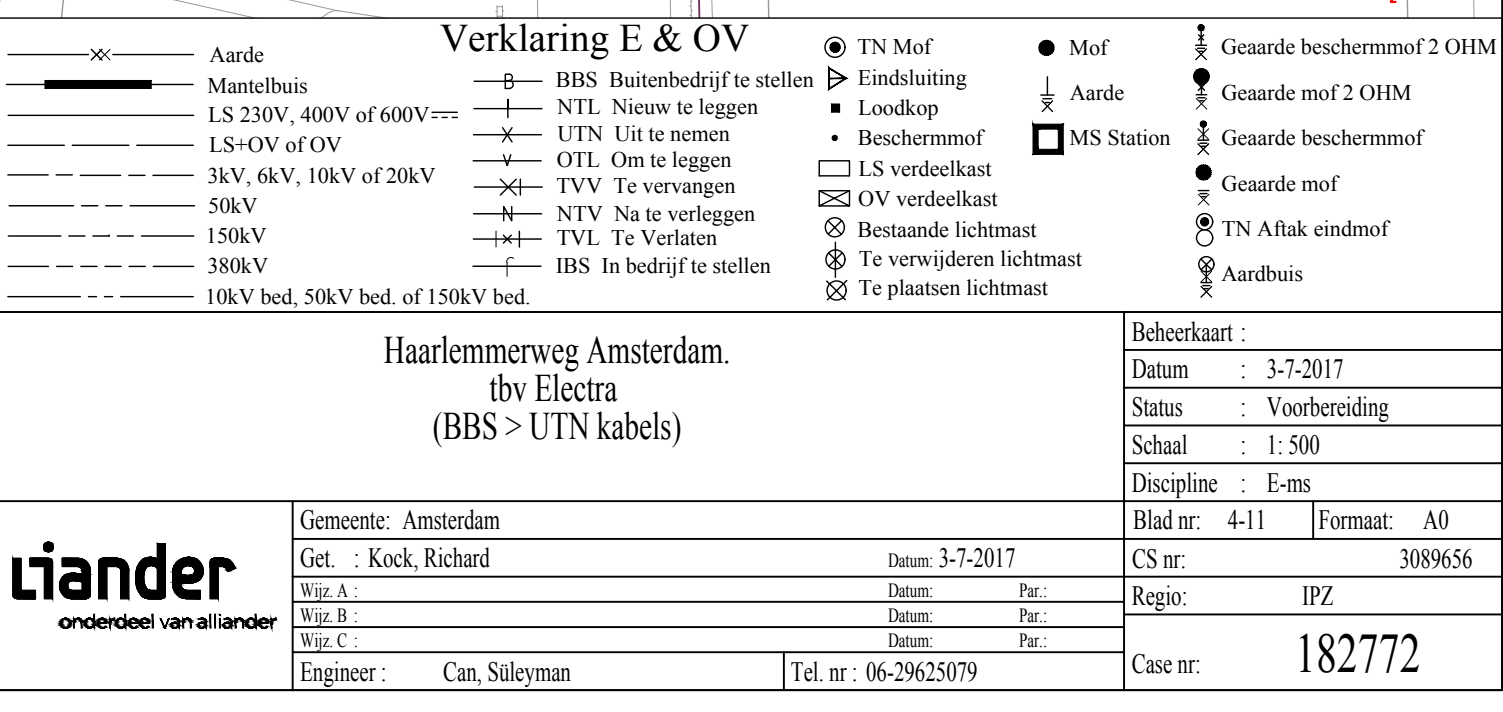

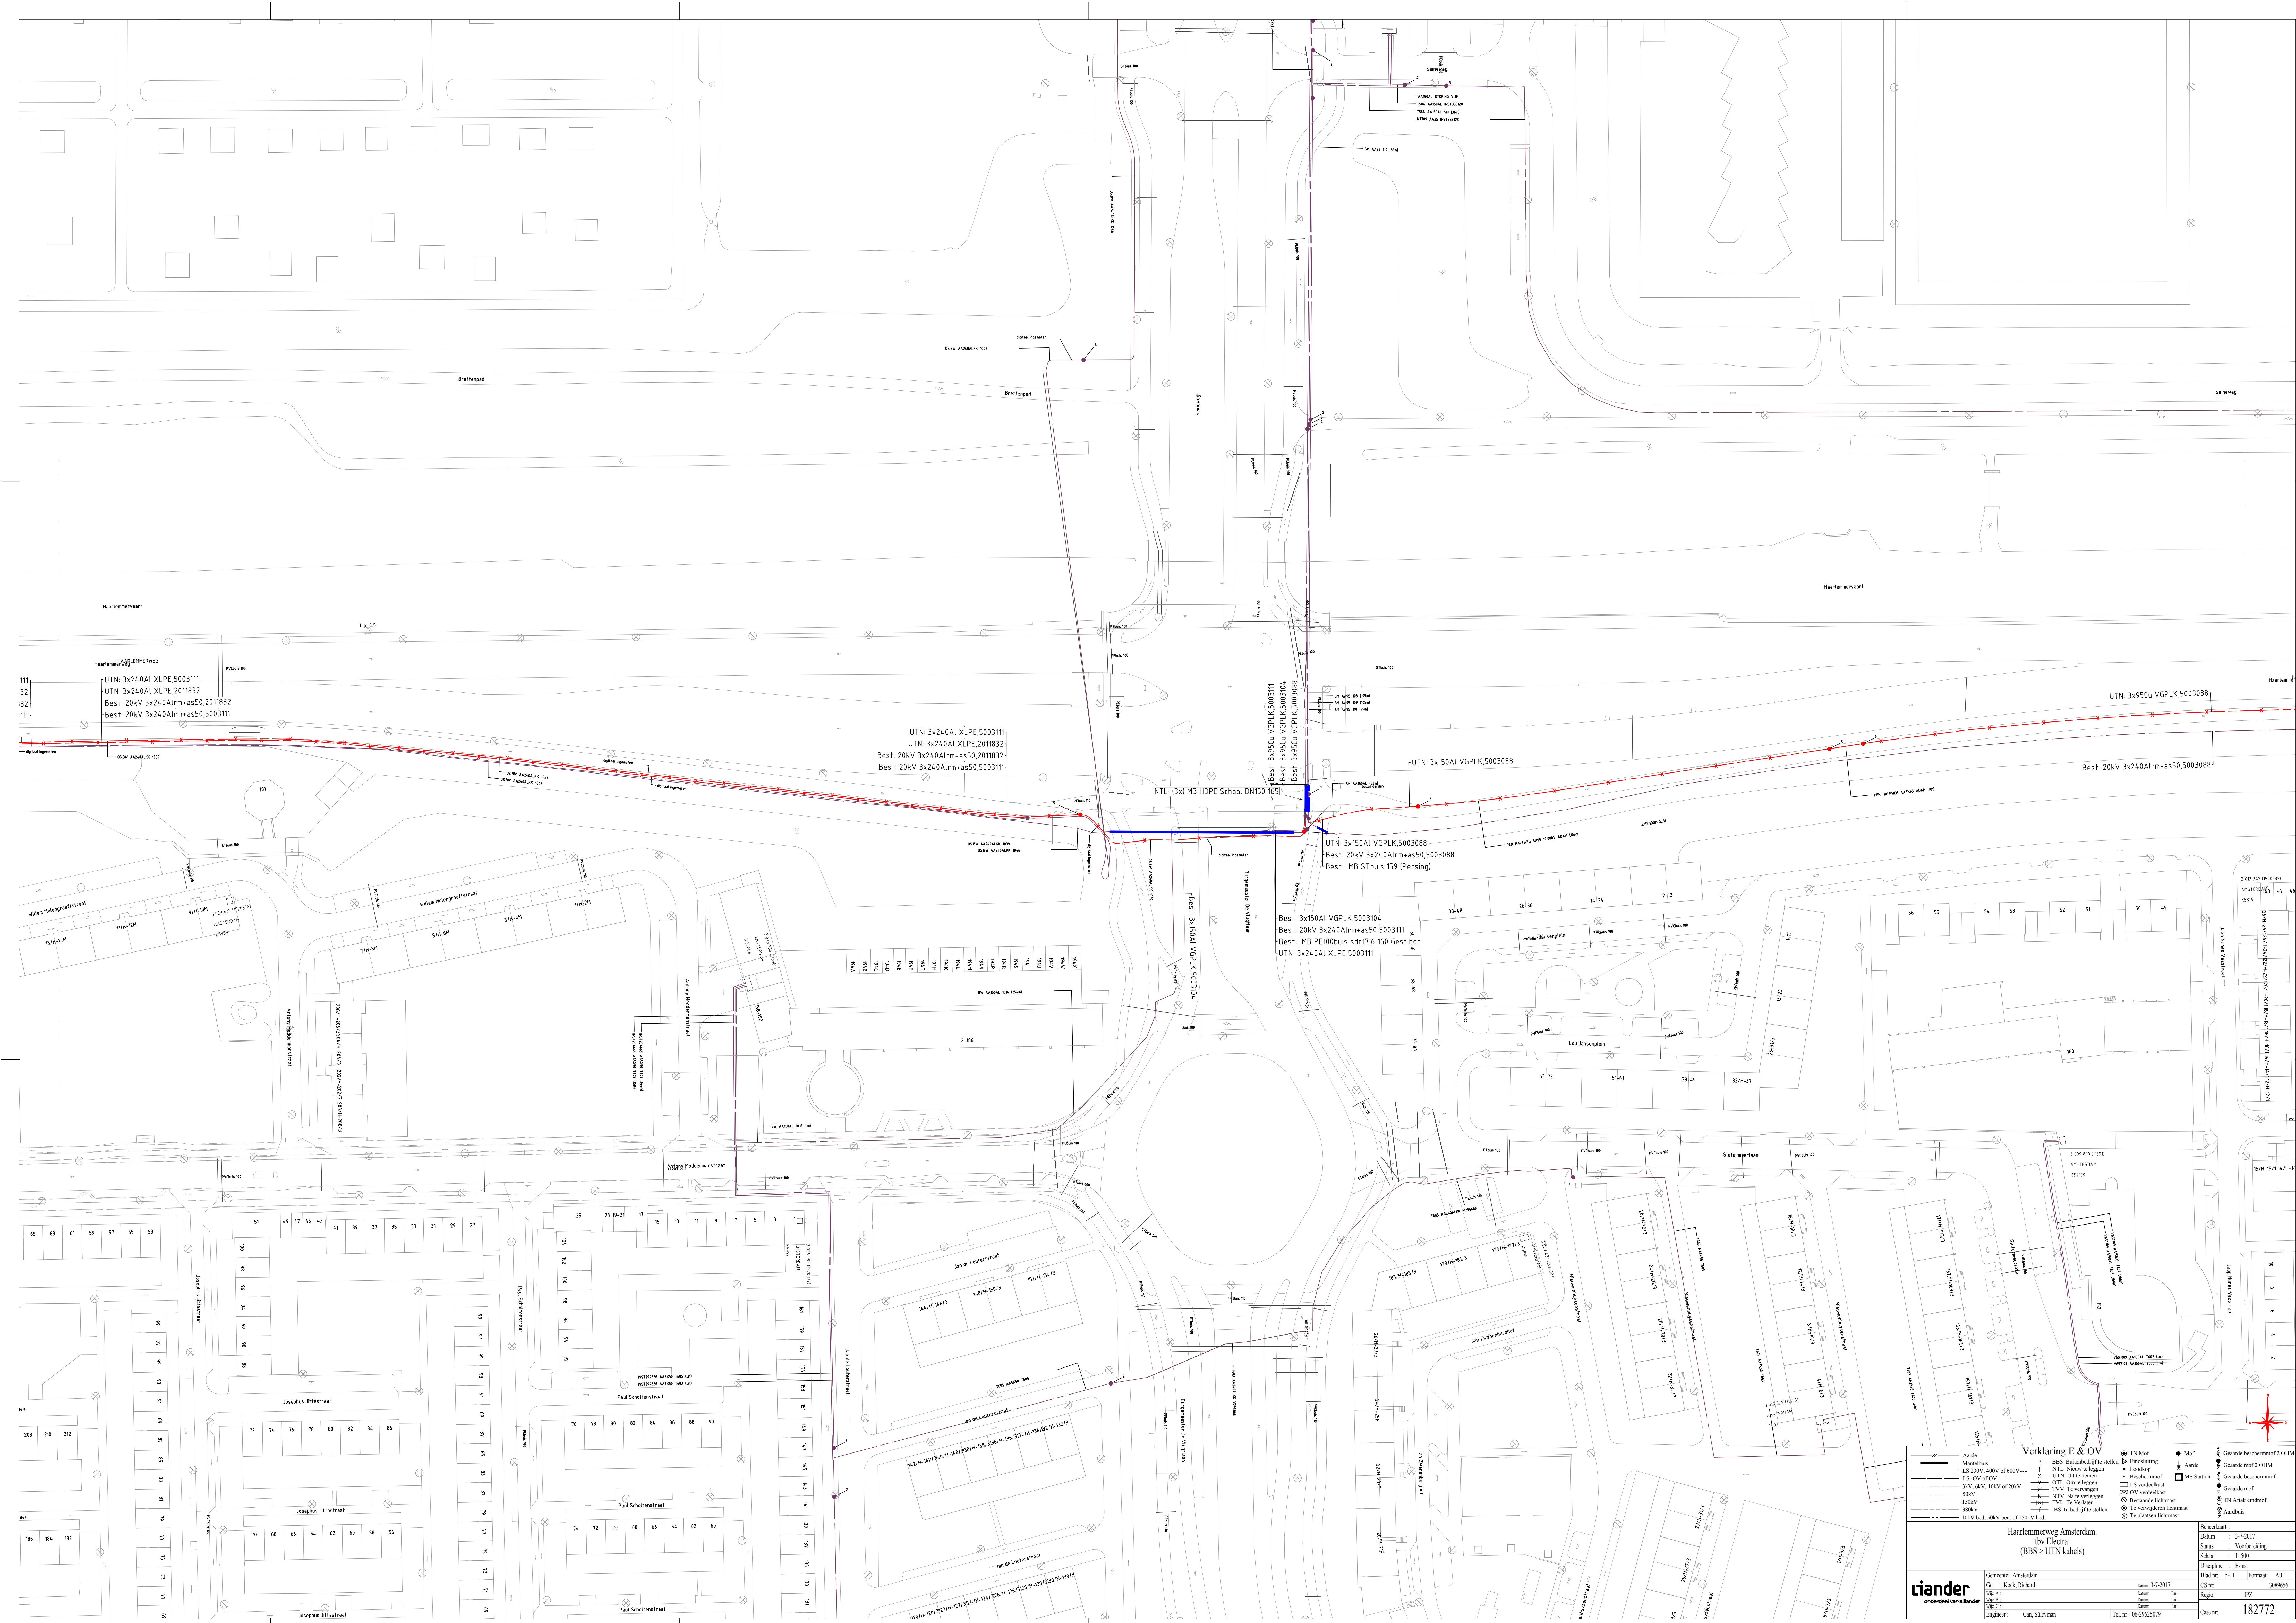



[illegible]

