




hwa = hemelwaterafvoer (110/ 160 mm)
wc= wc (110 mm)
fs= futen (50 mm)
wv= wasbak aanrecht (50 mm)
ur= urineo (50 mm)

vrije doorgangsmaat van deuren bij een kantoorfunctie dient volgens het vigerende Bouwbesluit minimaal 0,85 x 2,3 meter te zijn.

De nieuwe trappen (op- en aantrede) incl. traphekken en balustrades voldoen niet het gestelde in het vigerende Bouwbesluit; nieuwbouw kantoorfunctie afdeling 2.3 'Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan' en afdeling 2.5 Trap.

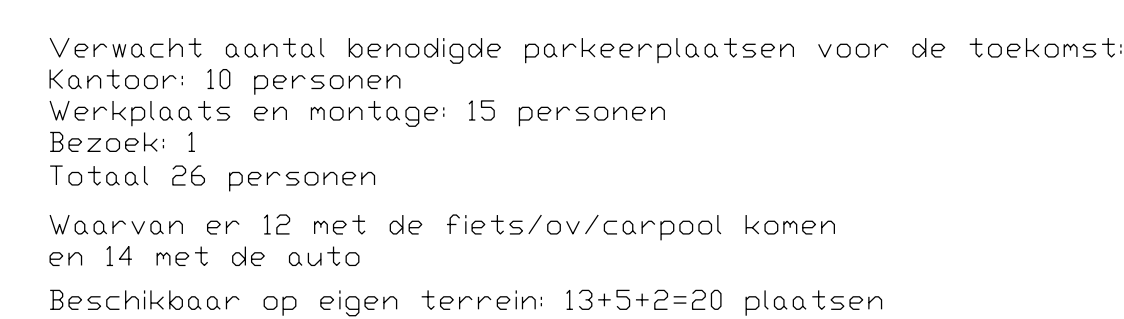

Onderdeel:	Materiaal:	Kleur:
gevels (hal)	betonpaneel, baksteenmotief	vuikaanrood
gevelbekleding (hal)	sandwichpanelen (microprofiel)	RAL 9006
gevels (kantoor)	baksteen metselwerk	rood
plint (kantoor)	baksteen metselwerk	donkerrood
dakbedekking	bitumen	zwart
overheaddeuren	sandwichbeplating	blauw
ramen en deuren	kunststof	blauw

[illegible]