



trap 1e-2e

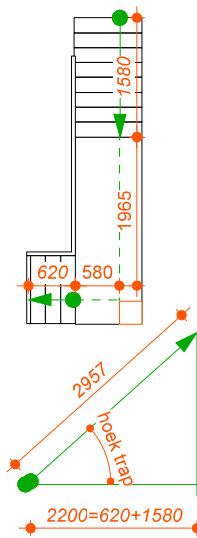

trap bg-1e

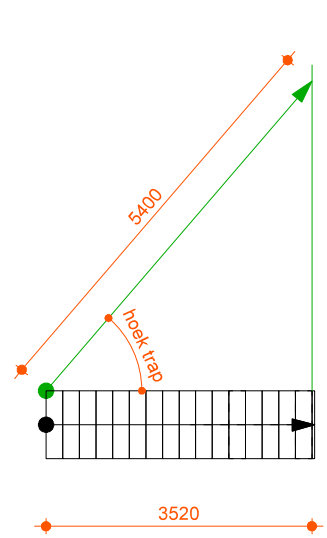

vluchtlengte vanaf ruimte 3.1 < 30 meter (gecorrigeerde loopafstand):
 - afstand tenminst 0,3 m van constructie onderdelen
 - klimlijn trap aanhouden
 - loopafstand door gebruikruimte x 1,5

IN VERBLIJFSRUIMTEN 3.1 en 2.1 (factor 1,5)
 werkruimte 3.1: 2715
 trap 1e-2e verdieping: 2957+580+1965= 5502
 woonkamer 2.1 tot gang: 250+940= 1190
totaal 9407 x1,5= 14,110m

GANG 1E VERDIEPING (factor 1)
 1e verdieping: 940+1530+3950+805+330= 7555
 trap bg-1e 5400
totaal 12955x1= 12,955m

GANG BG (factor 1)
 vanaf trap tot achterdeur: = 1825x1= 1,825m

TOTALE VLUCHTLENGTE 14,112+12,955+1,825= 28,9m.<30m. voldoet

RM niet-ioniserende rookmelder cf. NEN 2555, onderling gekoppeld, voorzien van back-up batterij



• bijvoet

DO 11 brandveiligheidsvoorziening

werk opdrachtg. schaal datum gewijzigd

16. 182 Bergse Linker Rottekade van den Berg- Dremmen 1:100 2 oktober 2017 -

architectuur & stadsontwerp
 If Caroline Bijvoet
 Mathyessendijk 414 E
 3026 GV Rotterdam
 T010 2440403
 bijvoet@ifcarolinebijvoet.nl
 www.bijvoetarchitectuur.nl