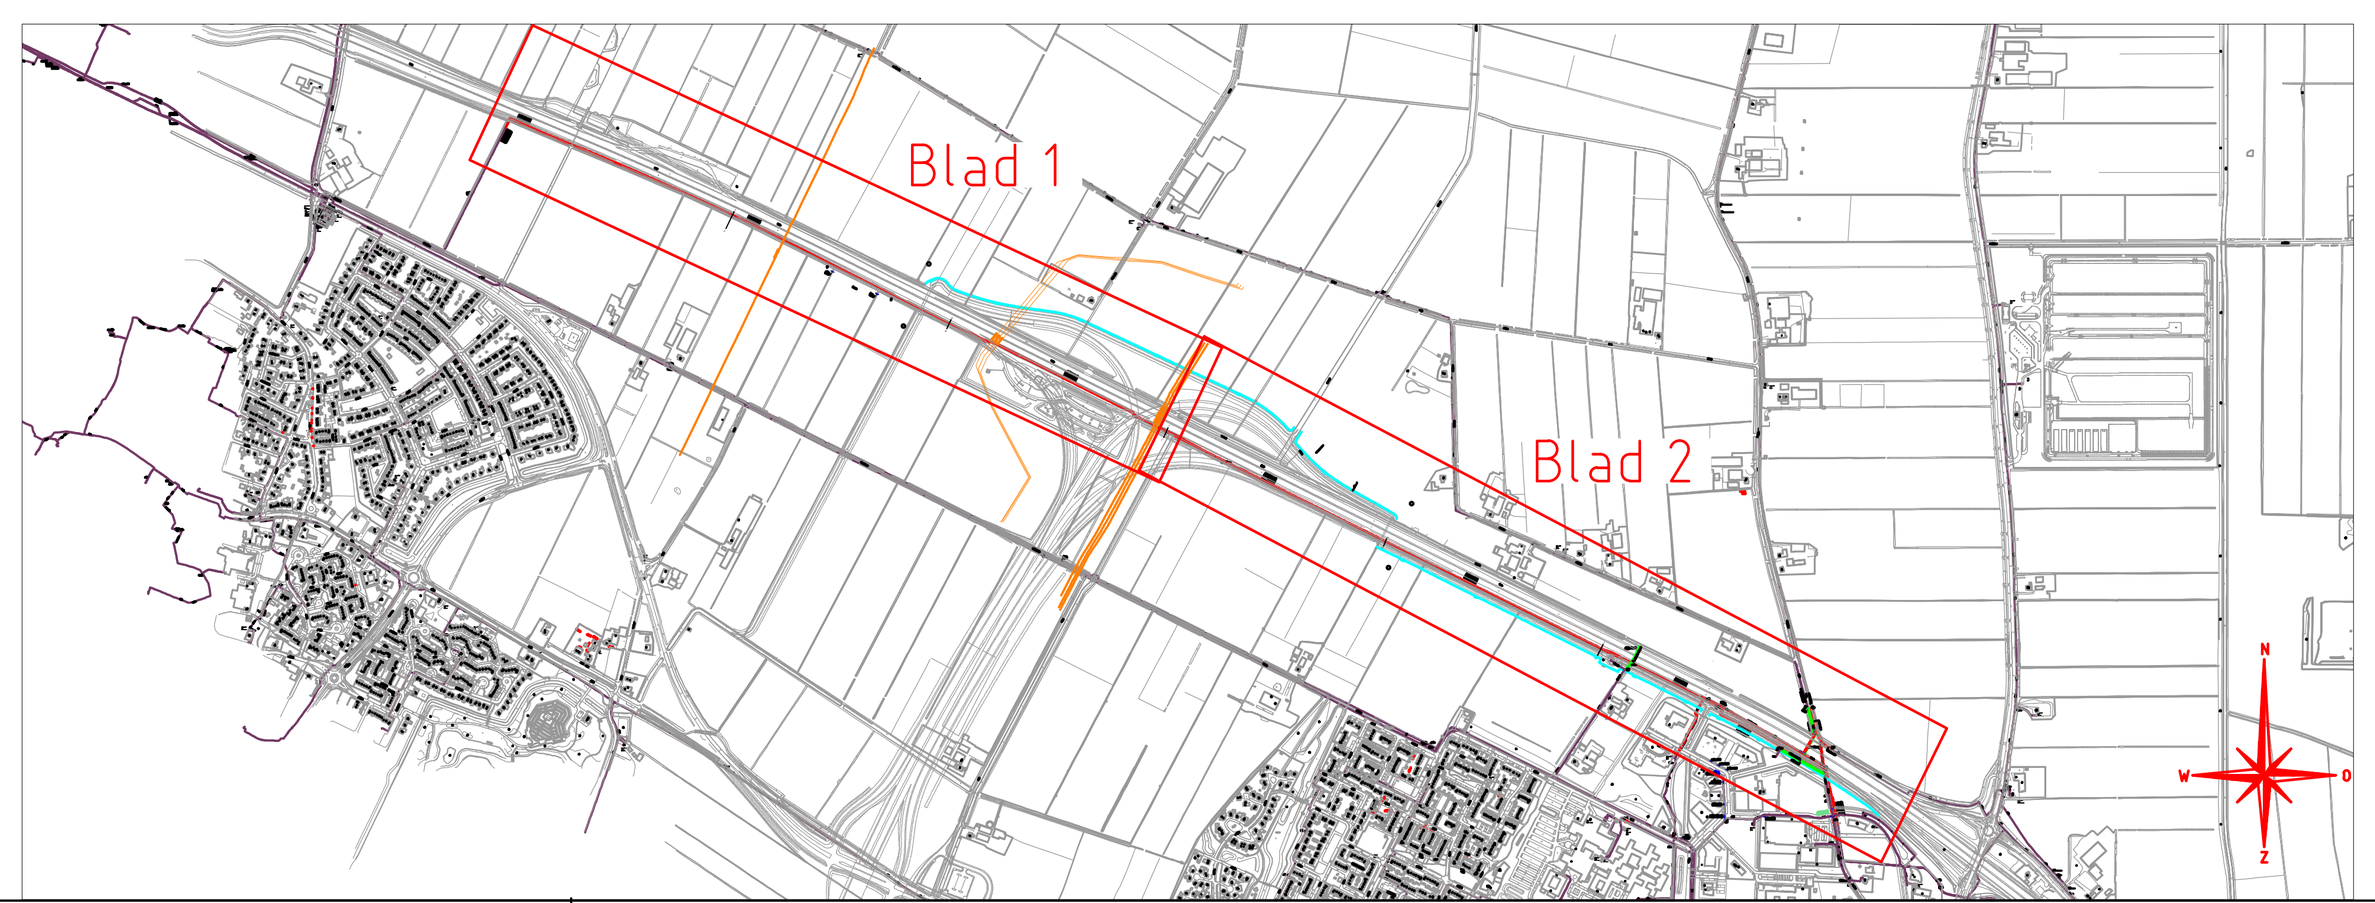

Verklaring E & OV

Aarde	BBS Buitenbedrijf te stellen
Mantelbuis	NTL Nieuw te leggen
LS 230V, 400V of 600V	UTN Uit te nemen
LS+OV of OV	OTL Om te leggen
3kV, 6kV, 10kV of 20kV	TVV Te vervangen
50kV	NTV Na te verleggen
150kV	TVL Te Verlaten
380kV	IBS In bedrijf te stellen
10kV bed, 50kV bed. of 150kV bed.	

TN Mof; Eindsluiting; Loodkop; Beschermmof; LS verdeelkast; OV verdeelkast; Bestaande lichtmast; Te verwijderen lichtmast; Te plaatsen lichtmast

Mof; Aarde; MS Station

Geaarde beschermmof 2 OHM; Geaarde mof 2 OHM; Geaarde beschermmof; Geaarde mof; TN Aftak eindmof; Aardbuis

Duiven - Zevenaar Reconstructie A12
Verwijderen MS-net
blad 2

Beheerkaart :	
Datum	: 18-10-2016
Status	: Voorbereiding
Schaal	: 1: 500
Discipline	: E-MS
Blad nr: 2v2	Formaat: A0
CS nr:	3080343
Regio:	IPG
Case nr:	166450

Liander onderdeel van alliander

Gemeente: Duiven / Zevenaar
Get. : Datum:
Wijz. A : Diverse label wijzigingen Datum: 18-9-2017 Par.:
Wijz. B : Datum: Par.:
Wijz. C : Datum: Par.:
Engineer : Tel. nr :