


A

B

C

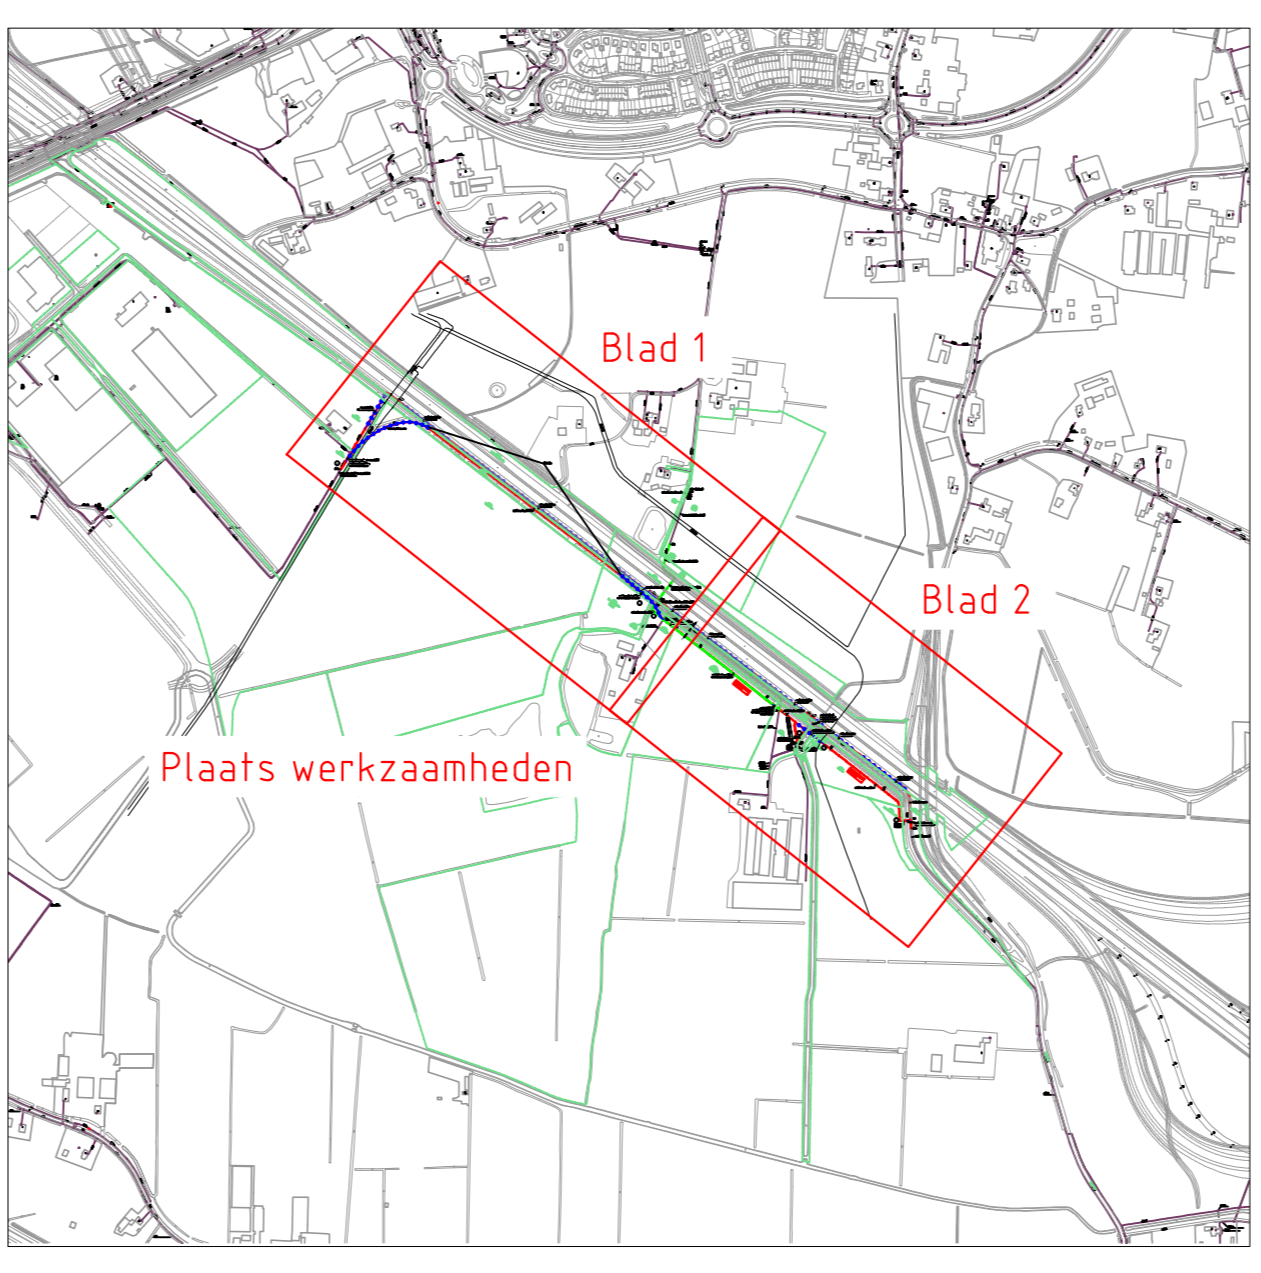

Verklaring E & OV		Tijl. Mark		Mof		Gesteurde bescherming 2 OHD	
Asfalt	Asfalt	↔	↔	●	●	⚡	⚡
Manelbus	Manelbus	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇
LS 230V, 400V of 600V	NTL: Nieuw te leggen	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆
LS 60V of OV	NTL: Uit te ruimen	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇
3kV, 6kV, 10kV of 20kV	OTL: Om te leggen	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆
50kV	TVV: Te vervangen	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆
150kV	NIV: Na te verleggen	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆
380kV	TVL: Te verlaten	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆
10kV bed, 50kV bed, of 150kV bed	IHS: In bedrijf te stellen	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆
	Te verwijderen lichtmast	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆
	Te plaatsen lichtmast	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆

<b>Hazepad Zevenaar</b> Wijzigen MS- en LS-net i.v.m. wegconstructie A15 Blad 1		Bibliotheek: 18-4-2017 Datum: 18-4-2017 Status: Voorbereiding Schaal: 1:500 Discipline: E-MS Blad nr.: 12 Formaat: A0 CS nr.: 9085450
Gemeente: Zevenaar Get.: WvL A: Gemeente Zevenaar WvL B: Gemeente Zevenaar WvL C: Invoering Engineer:	Datum: 18-4-2017 Pagina: 1 WvL A: Gemeente Zevenaar WvL B: Gemeente Zevenaar WvL C: Invoering Datum: 18-4-2017 Pagina: 1	Regio: IFC Case nr.: 176219