




Ruimte	Functie	Opp.
301	Trappenhuis	8.57
302	Gang	50.49
303	Gang	44.65
304	Berging Linnen	5.23
305	Legering 2P	17.19
305A	Badkamer	4.40
306	Legering 1P	16.52
306A	Badkamer	2.55
307	Legering 1P	16.52
307A	Badkamer	2.55
308	Legering 1P	16.52
308A	Badkamer	2.55
309A	Badkamer	2.55
309	Legering 1P	16.51
310A	Badkamer	2.55
310	Legering 1P	16.51
311	Legering 1P	16.51
311A	Badkamer	2.55
312	Legering 1P	16.51
312A	Badkamer	2.55
313	Kast Schoonmaakdienst	2.36
314	Liftschacht	4.01
315	Legering 1P	16.51
315A	Badkamer	2.55
316A	Badkamer	2.55
316	Legering 1P	16.51
317A	Badkamer	2.55
317	Legering 1P	16.51
318A	Badkamer	2.55
318	Legering 1P	16.14
319A	Badkamer	2.55
319	Legering 1P	16.14
320	Legering 1P	16.52
320A	Badkamer	2.55
321	Legering 1P	16.52
321A	Badkamer	2.55
322A	Badkamer	2.55
322	Legering 1P	16.52
323	Legering 1P	16.52
323A	Badkamer	2.55
324	Pantry	5.89
325	Trappenhuis	11.01
326	Liftschacht	4.01
327	Meterkast	1.21
328	Berging Algemeen	5.57

Legenda

-  Brandslanghaspel
-  Brandblusser
-  Vluchtrichting rechtdoor of naar boven
-  Vluchtrichting rechtdoor of naar beneden
-  Vluchtrichting linksaf
-  Vluchtrichting rechtsaf
-  Afhamepunt droge stijgleiding
-  Tweezijdig brandwerend
-  Tweezijdig brandwerend / zelfslutend
-  Sleutelvrije ontsluiting
-  Brandweertift
-  Verkeersruimte
-  Vluchtroute
-  Brand compartimentscheiding 30 min. WBDO
-  Brand compartimentscheiding 60 min. WBDO
-  Bescherm subbrandcompartiment scheiding 30 min. WBDO
-  Noodverlichting
-  BC2 - 104m² (Logiesfunctie)
-  BC3 - 101m² (Logiesfunctie)
-  BC5 - 2m² (Overige gebruiksfunctie)
-  BC6 - 11m² (Overige gebruiksfunctie)
-  BC7 - 6m² (Overige gebruiksfunctie)
-  BC8 - 142m² (Logiesfunctie)
-  BC13 - 6m² (Overige gebruiksfunctie)
-  BC14 - 1m² (Overige gebruiksfunctie)
-  BC15 - 0m² (Overige gebruiksfunctie)
-  BC16 - 1m² (Overige gebruiksfunctie)
-  Extra beschermde vluchtroute

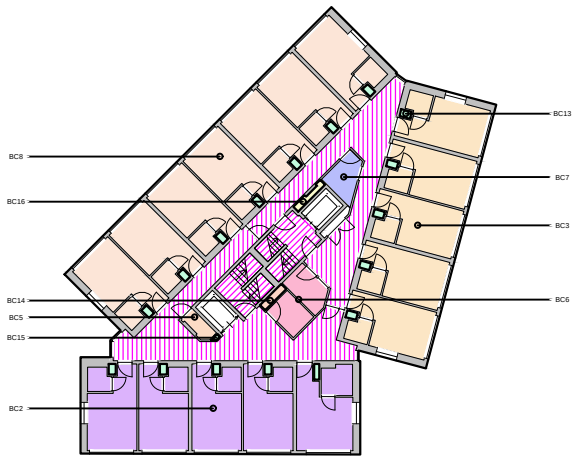

Bijlage 8 bij besluit
2017/2987-V1

V&V

Bouwlaag gegevens:	Bescherm Sub-Brandcompartiment:
H. vloer boven meetniveau: 9030 mm	WBDO Vloer = 60 minuten
Gebruiksoppervlakte: 563.72 m²	WBDO Plafond = 30 minuten
Maximaal aantal personen: 18	WBDO Wanden = 30 minuten

De aantallen personen (achter de ruimte-benaming) zijn gebaseerd op een interne
Doffersnorm. De maximale aantallen personen zijn opgenomen in de aanvraag en
in het blok "Bouwlaag gegevens".

Brandveilig Gebruik

3 - 3e Verdieping
2 - Legering
50B05 - TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE

Schaal: 1:100 (A1)
Datum: 18 december 2017



Rijkswaardebedrijf
Hoeveel aan de toelichting van deze vastgoedgegevens de uiterste zorg is besteed, aanvaard het
Rijkswaardebedrijf geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolledigheden of onvol-
komenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
© Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties