



Ontwerp-Peilbesluit NNN Bilwijk

(partiele herziening peilbesluit "Bergambacht", "Stolwijk en Berkenwoude" en "Beneden-Haastrecht")

De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard;


Op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van xx XXXX 2018

Overwegende,

- Dat de bestemming en het grondgebruik van het "Bergambacht", "Stolwijk en Berkenwoude" en "Beneden-Haastrecht" gedeeltelijk is veranderd van agrarisch naar natuur;
- Dat de huidige peilen de natuurdoelen niet genoeg ondersteunen;
- Gelet op het bepaalde in artikel 5.2 van de Waterwet de artikelen 4.2 t/m 4.5 van de Waterverordening Zuid-Holland en het Beleidskader Peilbeheer Zuid-Holland;

BESLUIT:

- I. De peilbesluiten het "Bergambacht", "Stolwijk en Berkenwoude" en "Beneden-Haastrecht" gedeeltelijk in te trekken; e.e.a. zoals aangegeven op de peilbesluitkaart.;

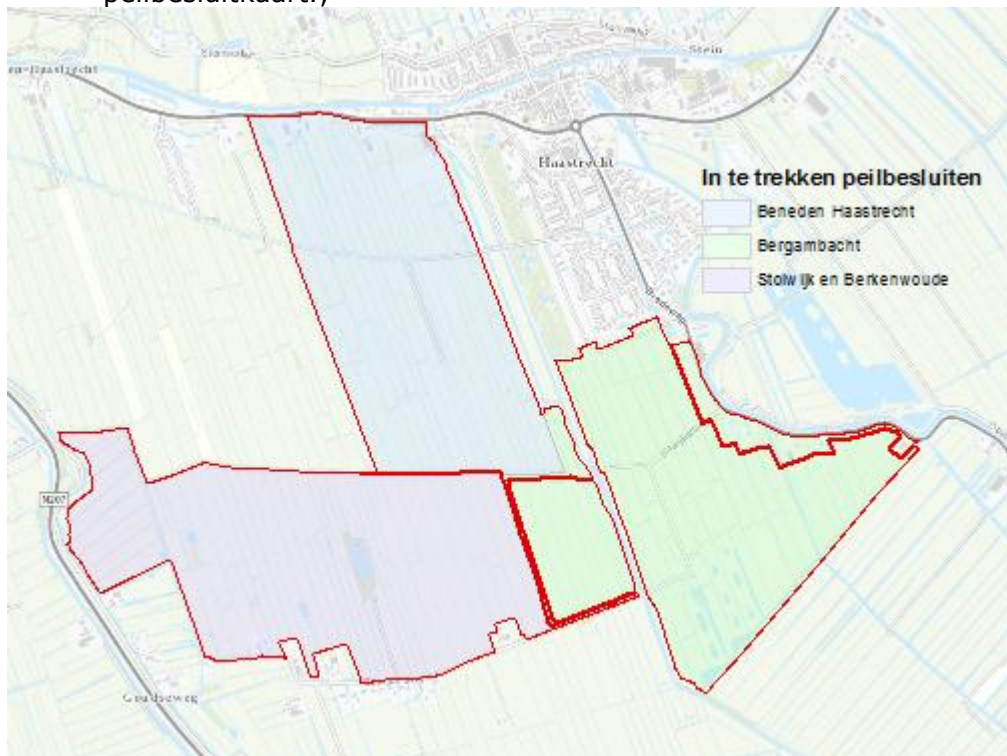

- II. De peilen vast te stellen zoals aangegeven in onderstaande tabel en bijbehorende peilbesluitkaart;

Peilgebied	Peilvoorstel	Schouwpeil*
Kern Haastrecht	NAP -2,17 m tot NAP -2,12 m	NAP -2,17 m
Hoge Boezem	NAP -2,37 m tot NAP -1,91 m	NAP -2,37 m
Bilwijk	NAP -2,15 m tot NAP -2,08 m	NAP -2,35 m
Beneden-Haastrecht natuur	NAP -2,35 m tot NAP -2,30 m	NAP -2,35 m

*In het peilbesluit vastgesteld peil dat het referentieniveau vertegenwoordigt voor het voeren van de schouw, het afhandelen van vergunningen en het uitvoeren van onderhoud aan watergangen (wat beschreven is in de Legger watergangen).

- III. De volgende bepalingen vast te stellen:

- a) Dijkgraaf en hoogheemraden stellen de peilen, zoals genoemd in bovenstaande tabel, in wanneer de inrichtingsmaatregelen daartoe zijn uitgevoerd.
- b) Het peilbesluit treedt in werking na het gereedkomen van de voor de uitvoering van het peilbesluit benodigde werken. Dit kan gefaseerd plaatsvinden. De (gedeeltelijke) inwerkingtreding zal in het Waterschapsblad van Schieland en de Krimpenerwaard worden bekendgemaakt
- c) Afwijkingen in het oppervlaktewaterpeil kunnen voorkomen door de geldende beheertoestand van het watertransport en weersomstandigheden. Het is derhalve niet altijd mogelijk het streefpeil overal te handhaven. Deze fluctuaties variëren van plaats tot plaats, door onder meer verhang, opwaaiing, golfslag en weerstand door plantengroei. Rekening dient te worden gehouden met tijdelijke peilfluctuaties rondom het na te streven peil;
- d) Voor toepassing van dit besluit geldt het Normaal Amsterdams Peil 2008 (NAP) als referentiepeil.

De gevoerde oppervlaktewaterpeilen zijn af te lezen op de peilschaal zoals aangegeven op de peilbesluitkaart.

Rotterdam, xx XXXX 2018

De verenigde vergadering voornoemd,

secretaris,

voorzitter,

M.J.H. van Kuijk

mr. J.H. Oosters