

E-mail	: athhegeman@planet.nl	Jupiter 29
Internet	: www.athhegeman.nl	7071 TN Ulfth
KvK-Arnhem nr	: 09 140 722	Tel : 0315 - 630 875
BTW-nr	: NL 116 756 962 B01	Mob : 06 - 228 809 01
IBAN	: NL91 INGB 0004 3822 97	
BIC	: INGBNL2A	
Onderdeel : Fundatie	Werknummer : 1695.61.18	Blad : D
	Datum : 08-06-2018	Rev : 0

Exacte maatvoeringen nader te bepalen door de aannemer aan de hand van de tekeningen van Bouwkundig Bureau J. Mentink.

Zie pagina - 2 uit rapport - B tbv. belangrijke aanvullende informatie.

Zie pagina - 5 van rapport - B tbv. door derden aan te leveren onderdelen.

Zie pagina - 6 uit rapport - B tbv. informatie over de fundatie en grondwerk.

Indien op enig punt twijfel over de constructie ontstaat, dient nader met ATH te worden overlegd.

Slechts na overleg met en goedkeuring door ATH mag van de hier getekende constructie worden afgeweken.

Fundatieplaten : 1000 x 1000 x 200.

Beton : C20/25-XC2.

Betonstaal : B500.

Aanlegniveau op vaste grond, minimaal op 800 - Peil.

De ontgraven bouwput afrijllen met de grondwaterstand niet hoger dan op 0,50 meter beneden het afrijlniveau.

Minimaal vereiste consueerstand 4 N/mm2; dit controleren met handsonderingen.

De beton te storten op folie volgens nader overleg tussen de aannemer en de gemeentelijk opzichter.

φ 6-150 Onderkruisnet met 40 mm dekking.

* 150 mm Beganegrondvloer.

Beton : C20/25-XC1.

Betonstaal : B500.

De ontgraven bouwput afrijllen met de grondwaterstand niet hoger dan op 0,50 meter beneden het afrijlniveau.


Minimaal vereiste consueerstand bedraagt 4 N/mm2, dit met handsonderingen te controleren.

Onder de vloer een 400 mm pakket verdicht zand aanbrengen met daar een laag folie overheen uitgelegd.

20 mm Tempex tussen de vloer en de gevelpanelen.

φ 8-150 : Onderkruisnet met 40 mm dekking.

Netoverlap 300 mm.

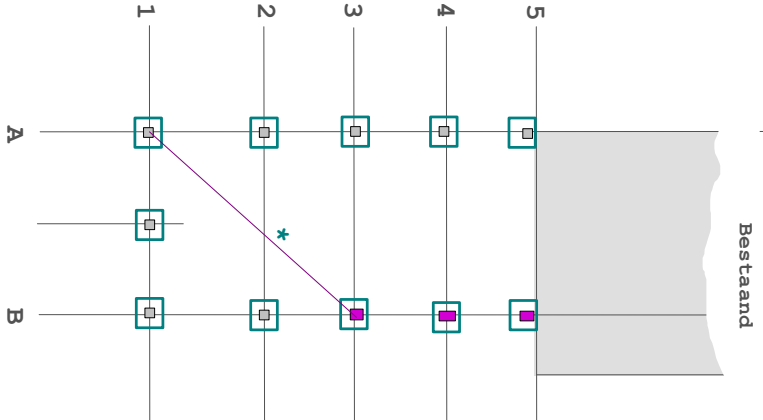

■ Stiepen 300 x 300 vanaf de fundatie.

2 x 2 φ 12 : Stekken met een 300 mm haak over de onderwaping in de fundatie gebogen.

φ 8-150 : Beugels met 40 mm dekking.



■ Stiepen 300 x ntb vanaf de fundatie op B3, B4 en B5.

φ 12 : Stekken maximaal 300 hoh met een 300 mm haak over de onderwaping in de fundatie gebogen.

φ 8-150 : Beugels met 40 mm dekking.

Deze stiepen zo lang uitvoeren dat de deurstijlen er ook op kunnen worden gemonteerd.