

E-mail : athegeman@planet.nlJupiter 29

Internet : www.athegeman.nl7071 TN Ulfth

KvK-Arnhem nr : 09 140 722Tel : 0315 - 630 875

BTW-nr : NL 116 756 962 B01Mob : 06 - 228 809 01

IBAN : NL91 INGB 0004 3822 97

BIC : INGBNL2A

Onderdeel : Bovenbouw

Werknummer : 1681.43.18

Blad : A

Datum : 22-05-2018

Rev : 0

Exakte maatvoeringen ntb. door de aannemer.

Zie pagina - 2 uit rapport - A tbv. belangrijke aanvullende informatie.

Zie pagina - 6 uit rapport - A tbv. door derden aan te leveren stukken.

Indien op enig punt twijfel over de constructie ontstaat, dient nader met ATH te worden overlegd.

Slechts na overleg met en het verkrijgen van goedkeuring door ATH mag afgeweken worden van deze tekening.

Er is gerekend met zonnepanelen op het dakvlak vanaf as - C tot aan de nok met een gewicht ter grootte van 15 kg/m².

Bevestiging volgens opgaaf door de leverancier.

Golflaten, inclusief bevestiging, volgens opgaaf door de leverancier.

* Bandstaal over de gordingen heen en daarop vastgezet met slagschroefnagels om doorhangen langs het dakvlak te verhinderen.

Het gevelmetselwerk uitvoeren met een steen met een blokdruksterkte ter grootte van minstens 35 N/mm² i.v.m. de vereiste waterdichtheid.

Het gevelmetselwerk moet met ankers verankerd worden aan de stalen kolommen die aan de binnenkant daarvan staan gesitueerd.

Zie blad - A6a en - A7a :

Alle kolommen voorzien van 12 mm dikke voetplaten en monteren met 4 M16-8.8 : lang 250 mm (= 200 + 50) in te storten draadeinden in een patroon 60 x 60 die 80 mm uit de beton moeten steken.

De gordingen Pos 1 op as - A en - C liggen loodrecht op grondvlak.

De overige gordingen Pos 1 liggen loodrecht op het dakvlak.

1 = 70 x 195 hoh 1350; Vuren C18 : Gordingen in de kap.

2 = Spant op as - 2 : Zie schema.

3 = HEA160 : Onderslag op as - C.

Zie blad - A5a.

4 = HEA140 : Kolom op C-2'.

Zie blad - A5a.

5 = Spanten op as - 3 t/m. - 5 : Zie schema.

6 = HEA140 : Dakrandliggers op as - 1 en - 6.

7 = Buis 76,1 x 2,9 : Dakkoppelingen.

8 = Rond 16 + M16 : Dakruisverbanden.

9 = Rond 16 + M16 : Verticale kruisverbanden op as - A en - C.

10 = Rond 16 + M16 : Verticale schoren op as - 1.

11 = Rond 16 + M16 : Verticale schoren op as - 6.

12 = Rond 16 + M16 : Horizontaal kruisverband tussen as - 1 en - 2.

13 = IPE200 : Zoldervloerligger op as - B.


14 = Buis 48,3 x 2,9 : Zoldervloerkoppelingen op as - 1.

15 = 70 x 195 hoh 400; Vuren C18 : Zoldervloerbalklaag.



16 = HEA140 : Kolommen op as - 1 en - 6.

17 = UNP140 : Deurstijlen op as - 1 en - 6.


18 = 58 x 155 hoh 1500; Vuren C18 : Gevelregels.

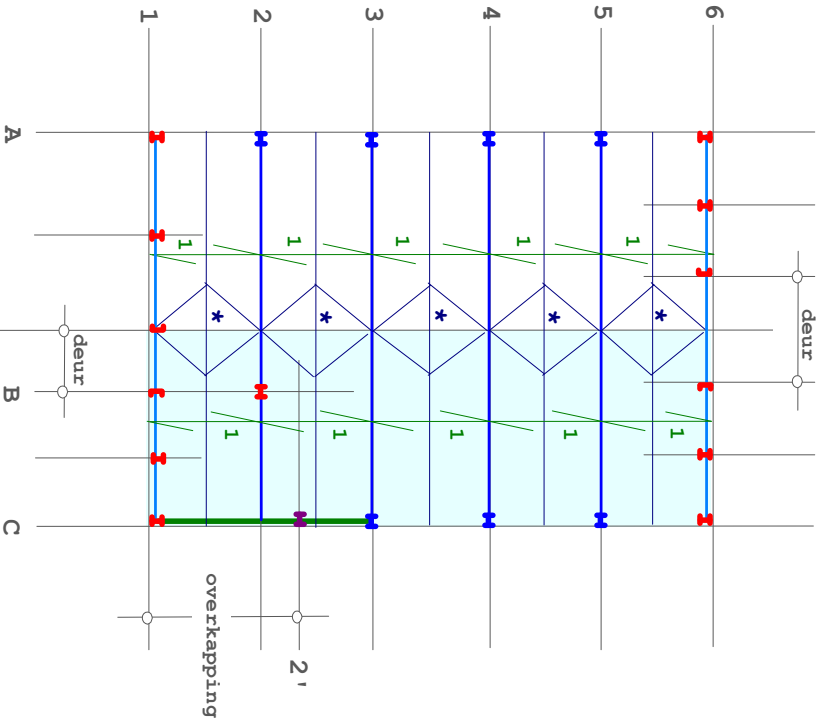


Gordingen

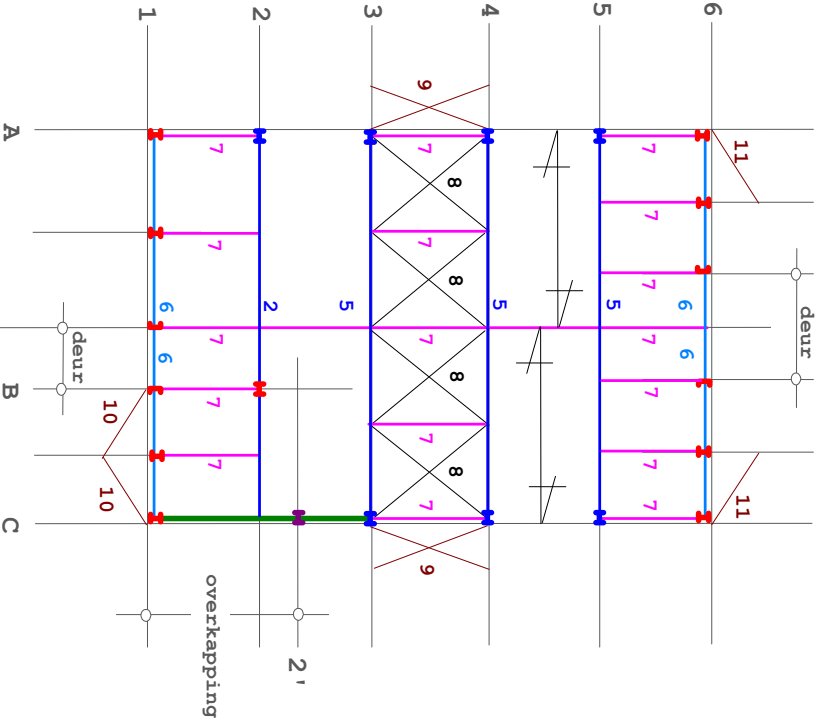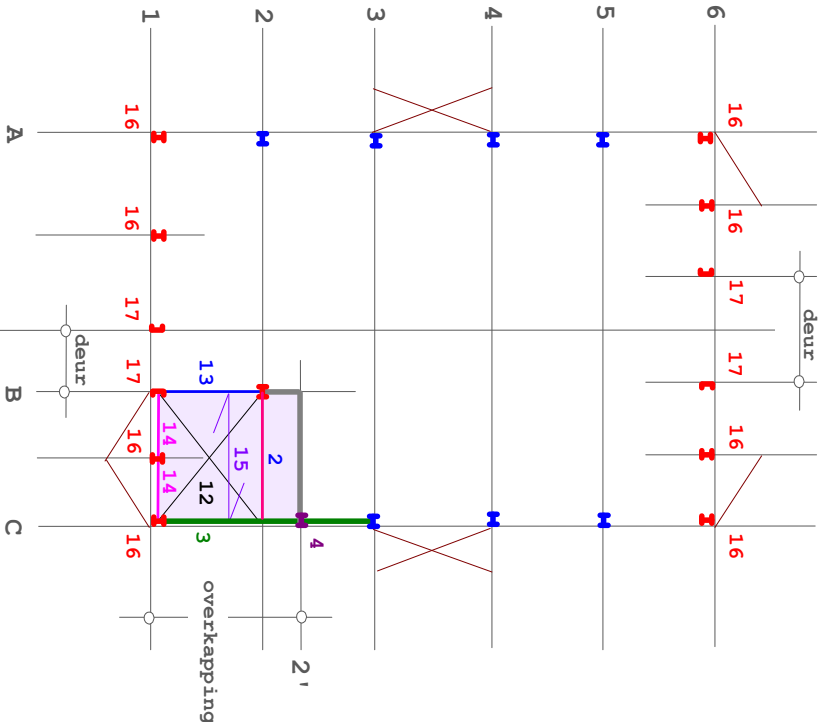

Kap

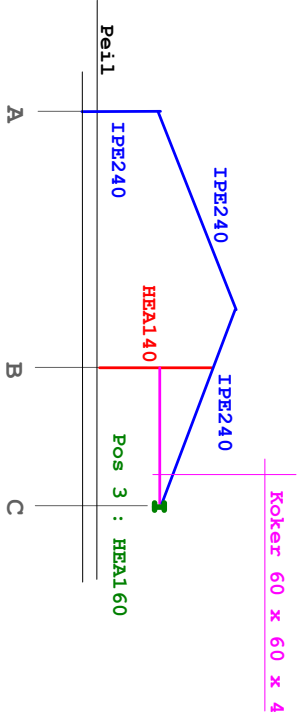

Pos 2 :
Zie blad - A1a t/m. - A5a.

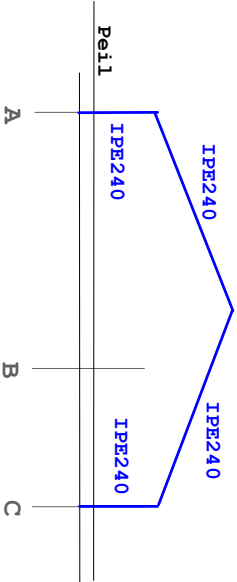

Pos 5 :
Zie blad - A1a t/m. - A4a.

Zoldervloer

Toelaatbare vloerbelasting 100 kg/m².