

SVALK
ARCHITECTURE RESEARCH BUILDING



betreft toelichting brandscheidingen logiesgebouw

Gemeente Bronckhorst
Tav dhr Hoevers

CM20
Logiesgebouw
Ruurloseweg 99 7251 LD Vorden

27 augustus 2018


Geachte heren Hoevers en Heusinkveld ,

Voor een de beoordeling van de brandveiligheid van het gebouw treft u bijgaand een overzicht aan van de toegepaste materialen en opbouw van scheidingsconstructies tussen de verschillende compartimenten van het te verbouwen logiesgebouw.

Hoogachtend,

Stephan Valk

Vloeren:

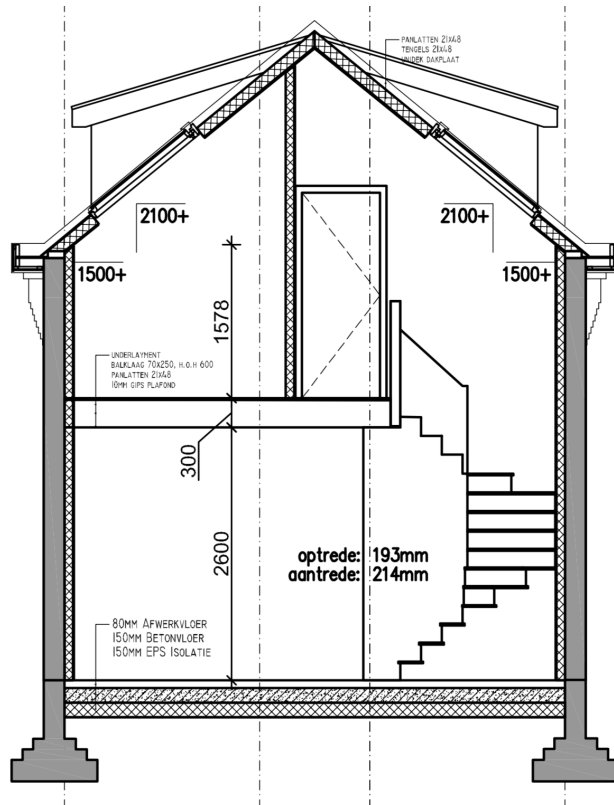


De begane grondvloer is uitgevoerd in beton op een isolerende laag.

De eerste verdiepingvloer is uitgevoerd als houten balklaag 250x70mm met aan de onderzijde een gipsplaat van 10mm. Tussen de balken een steenwol isolatie deken van 120mm dik.


Wanden:

De gevels en de bestaande wanden zijn uitgevoerd in 210mm metselwerk. De nieuwe wanden worden uitgevoerd als lichte scheidingswand bekleed aan beide zijden met dubbele gipsplaat (2x 12,5mm) en gevuld met steenwol. De scheiding tussen de twee appartementen is een uur brandwerend.

De kamers zijn niet uitgevoerd met brandwerende of zelfsluitende deuren. Wel zijn alle ruimten uitgevoerd met rook en branddetectie en signalering.

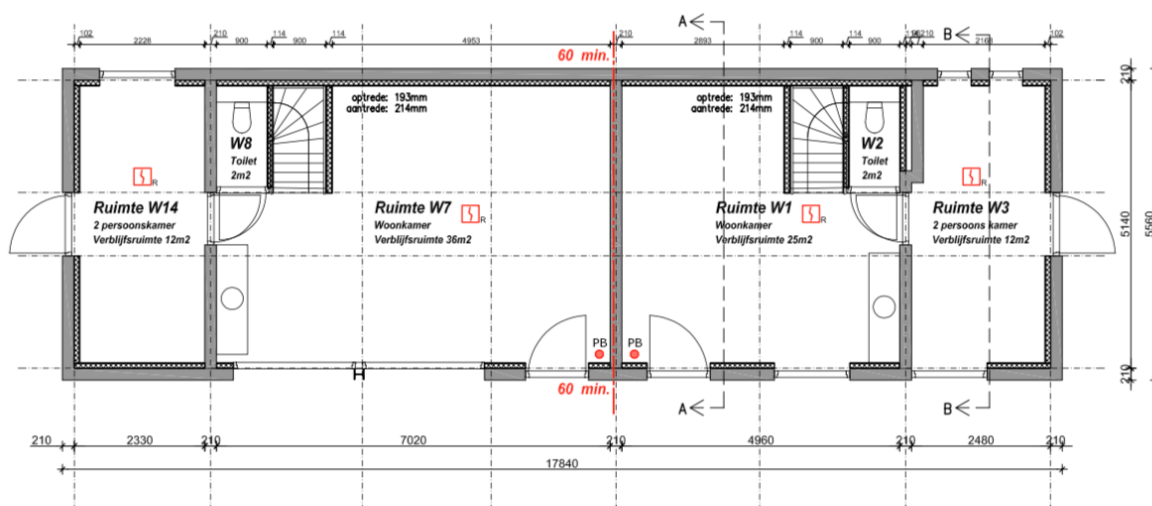

Begane Grond

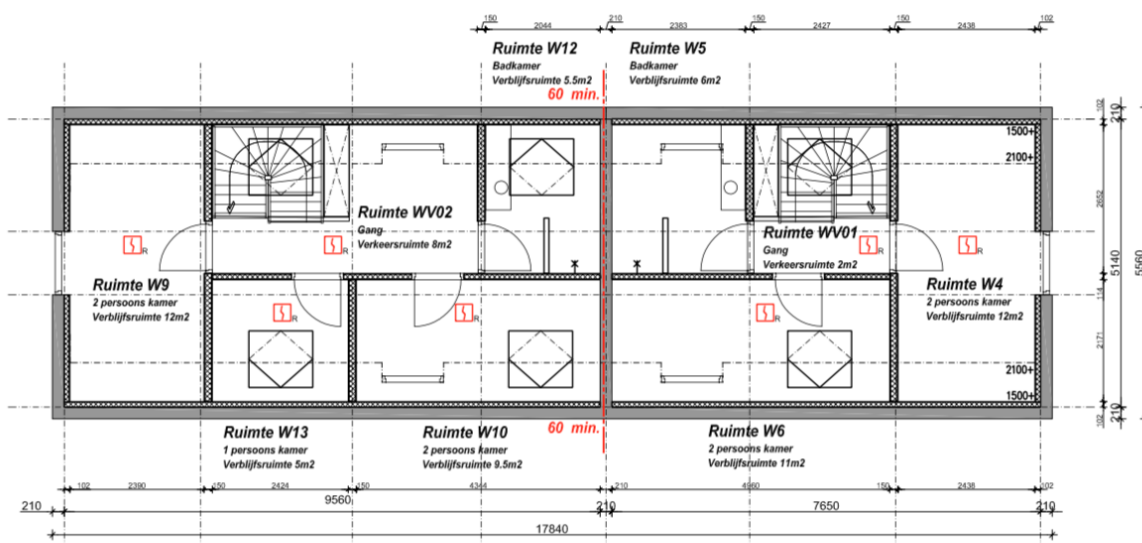

1e verdieping