


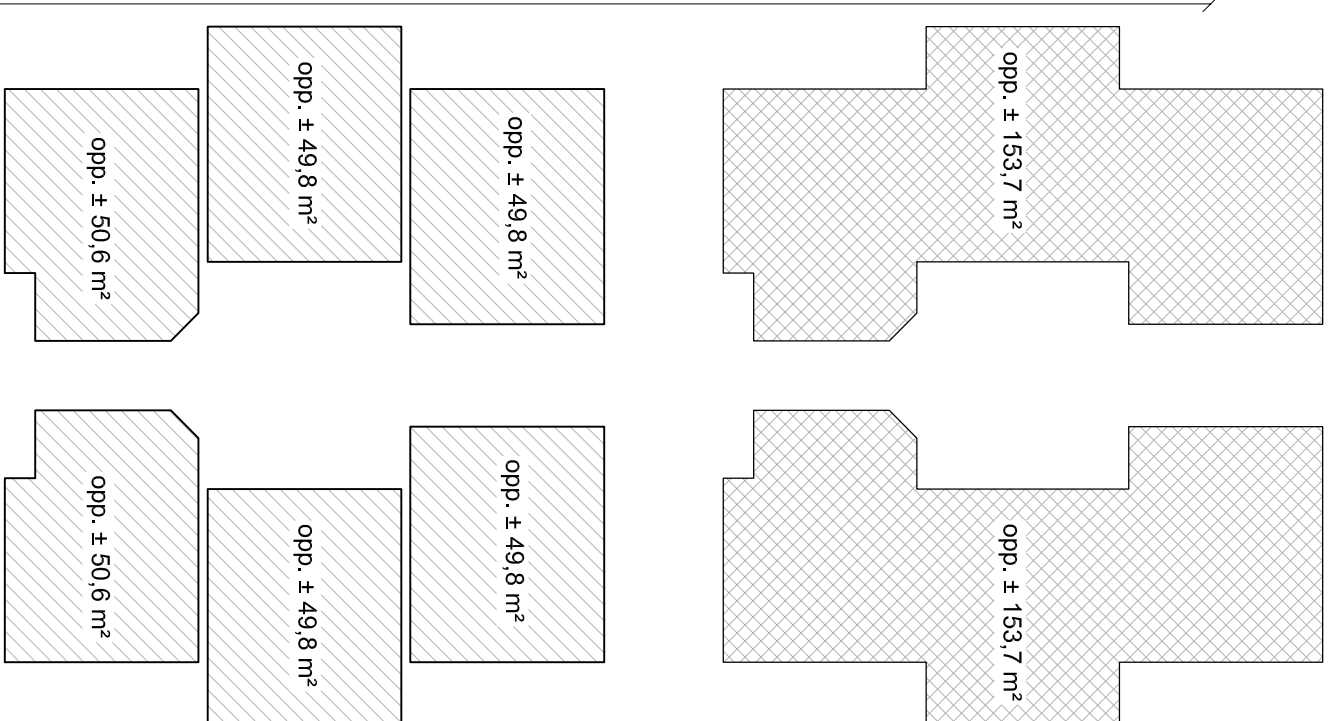

- Hoofddraagconstructie minimaal 30 min. brandwerend bij belastingcombinatie vlgS NEN 6702.

Rookcompartiment ruimten voorzien van ventilatie van min. 10 lux over voorgeschreven breedte tevens voorzien van noodstroombvoorziening.

Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidelingsconstructie vlg. NEN 5087 en 5096 in weerstandsklasse 2 van inbraakwerendheid uitvoeren.


Karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid tussen de appartementen onderling is niet kleiner dan 0 dB (a).

Isolatie-index voor luchtgeluid tussen de appartementen onderling is niet kleiner dan 5 dB(a).

Gasinstallatie volgens eisen bouwbesluit en NUTS-bedrijven

Elektra installatie minimaal volgens de NEN 1010

De volgens het Bouwbesluit vereiste tappunten aansluiten op de koud- en warmwater voorzieningen

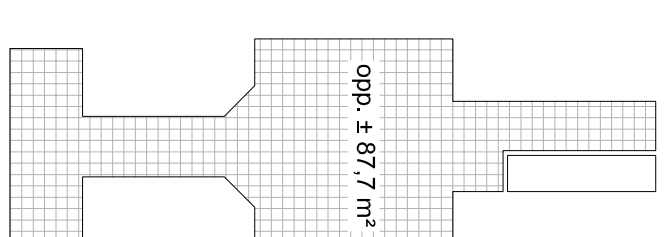

begane grond



- D

TEBO

bouwkundig teken- en adviesburo

AHTEBO
Postbus 36
3870 CA Hoevelaken
mobiel: 06-27540563
E-mail: ahtebo@gmail.com
www: www.ahtebo.nl

Postbus 36
3870 CA Hoevelaken
E-mail: ahtebo@gmail.com
WWW: www.ahtebo.nl